



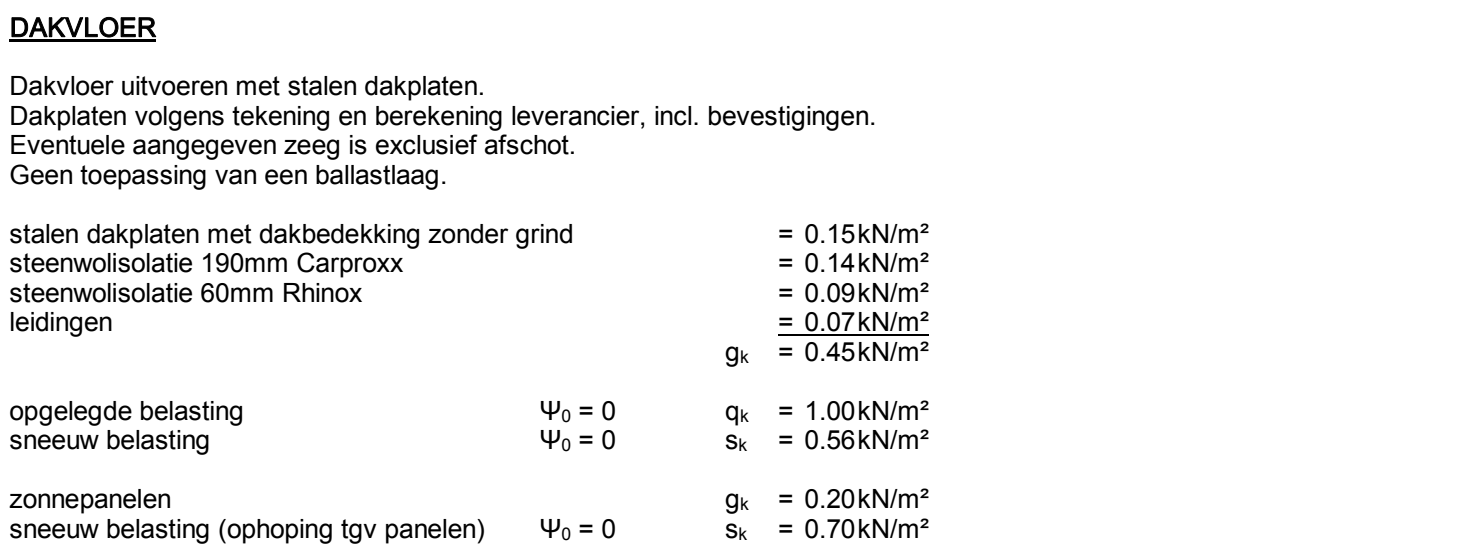


kolommen gemerkt met ## in de fundering inklemmen
en aan bovenzijde voorzien van kantelvoorziening en
90 minuten brandwerend bekleden

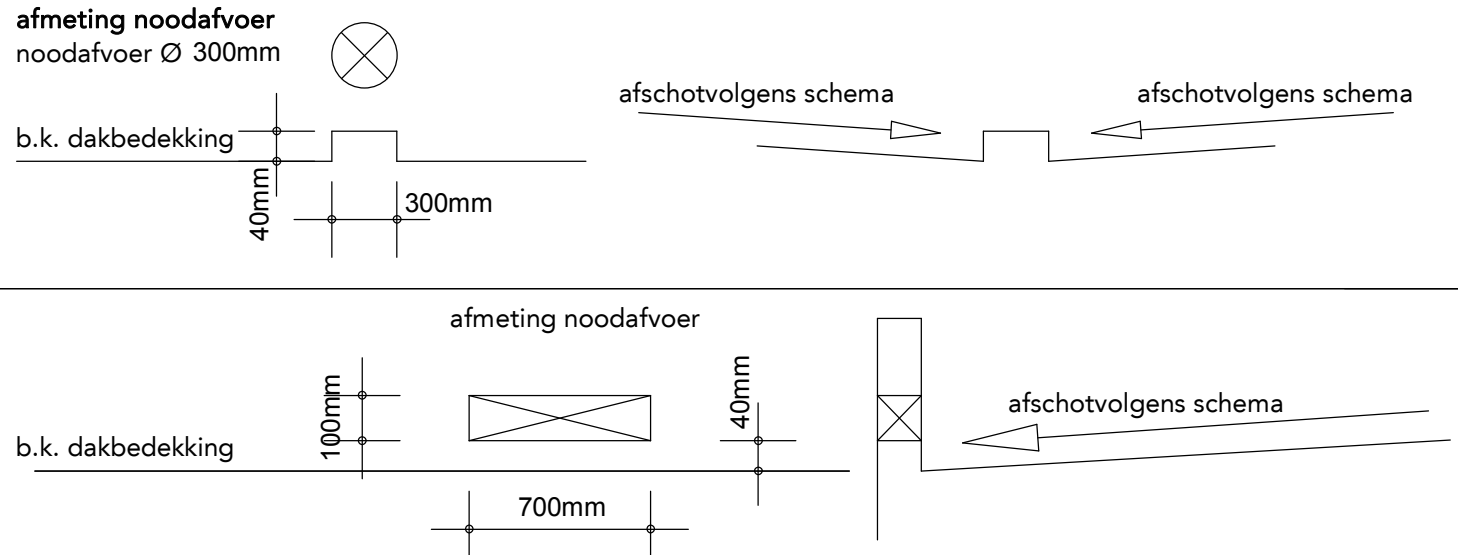

principe detail voorzieningen bovendaks

strips ten behoeve van horizontale binnendoos of sandwichpaneel.
kokers ten behoeve van de hulpcomstructie voor de dakrandbeveiliging.
dit detail geeft principe aan, geldt niet voor koppelingen van kolommen en liggers.

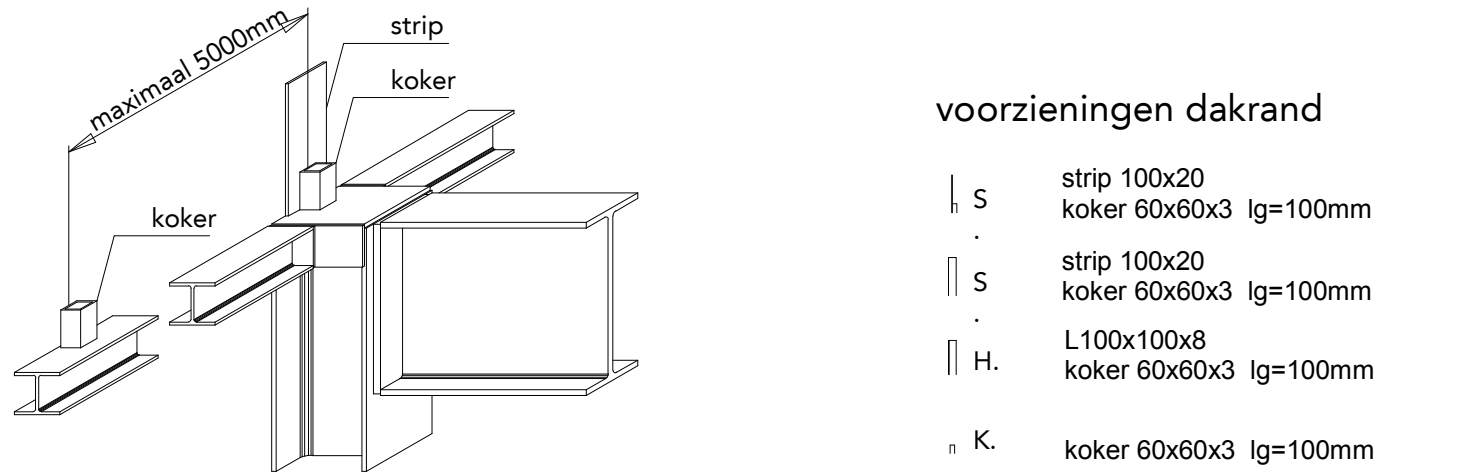

uitvoeringseisen geprofileerde stalen dakplaten



Dakplaten als twee- en drievelds platen in verband te leggen.

Bevestiging op de onderconstructie in elk гофдал met schietnaagel + revet of met zelftappende schroeven.

In de langsnrichting de platen verbinden met zelftappende schroeven in de langснаад, h.o.h. maximaal 300mm

plaattype S.A.B. 106R/750 dikte dakplaat volgens leverancier

Op het dak voldoende noodafvoeren aanbrengen,
geheel conform NEN-EN 1991-1-3/NB

Bevragen:	Maten in millimeters, maten en tekeningen te controleren, en vergaaijen met tekening van o.a. de architect. Indien de opbouw van de aanbesteding bestaat afwijk van het getekende diem aan ons bureau. Bouwen overvoeren vooringeschieden volgens de tekening. Dilatatie metenings volgens opbouw steenleverancier of fabrikant. Al niet dragende walgens op de boverste vijl houden de de vloer, worden van een horizontale koppeling vijls. leverancier. Steen randlijnen in een breedte van 100 mm in het vlak van de vloer, kopplaat middel wapen. Prefab onderdelen ind. vooringeschieden volgens opbouw leverancier. Uitvoeren schuiven en betonsaneringsschijf conform voortof aanneken en te beoordeelen aanbieden aan ons bureau. Verbindingen ten behoeven van de vloer, opbouw volgens aanneken. Wegplaatleveranciers en detailleveranciers volgens tekening. Stabiliteit en tijdelijke ondersteuning van de vloer, opbouw volgens aanneken. Stelen profielen in aanraking met de buitelucht en spouw thermische versnoren en onder maaelvoeren vloeren van epoxy teet. Horizontale wanden volgens zonten of toegen dat deze een opvoering recht zijn. Te plaatsen van opvoering, kolon en vloer van de vloer, opbouw volgens de de liggen opbouw. Opvoering tekenen 150mm, zonten anders aangevoeren. Grondwerk te mista uitvoeren conform NEN 1197. Grondaanmaling en grondversterking van een in droge staatte uitvoeren. Grondwaterstand minimum 500mm onder verdichtingsniveau.
-----------	---

Leverplooi: R.V.M. rollage + murfol volgens opgave leverancier V.S. versterkte strook in de vloer vlg. opgave leverancier P.B. pefab betonsloten, niet vloerdagend vlg. opgave leverancier P.B.V. pefab betonsloten, vloerdagend vlg. opgave leverancier gordring en ballast verwerken aan constructiewand kolen op constructie prefab beton onder structuur		Removal wanden: wand onder de vloer betonwand onder de vloer verhogings kwastaf kalkzandsteen wandiger op de vloer lijstlat op de vloer betonkolom onder de vloer betonpil op de vloer prefab betonkolom op de vloer
---	--	--

[illegible]

alkaliden:	Methylesten	C516	fb = 10 N/m ²	Profeelstat:	S235 koolen/buizen
	Blokken/elementen	C512	fb = 12 N/m ²		S235 overige
	Blokken/elementen (Klinker)	C520	fb = 20 N/m ²		Oppervlakte behandelend volgens best.
	Blokken/elementen (Hoge druk)	C528	fb = 28 N/m ²		Volgens NEN-EN 1993-1-1, Rm = 55mm
visie o.g.	Plaat	C531	fb = 19 N/m ²	Buizen:	mm 316-8 o.g. tenzij anders vermeld
	Porotherm o.g.	PM20	fb = 18 N/m ²	Akokers:	mm 4M16-4 o.g. tenzij anders vermeld
	Porotherm o.g.	PM425	fb = 21 N/m ²	Onderbalken:	kipmarge moment K70 o.g.
betondekken:	MBI / BIA o.g.		fb = 20 N/m ²	Houtwalsbalk:	
betondekwaliteit:	Fm = 10 N/m ² , tenzij anders vermeld			Steerklasse:	C24

Project Bedrijfsruimte aan de Songertweg te Horst aan de Maas

U onderdeel dak as 10 t/m 22

Architect Jos Franken Architectuur en Stedenbouw

Datum	Status	Schaal	Projectnummer
13-07-2021		1:100	21194
A	Constructeur		Blad
B	L. Weekers		
C			
D	Modelleur		D04
E	E. Bolwerk		



Deze tekening mag zonder onze schriftelijke toestemming niet worden gereproduceerd, noch verspreid, noch aan derden ter inzage worden gegeven.