





Te plaatsen MSR GBU 630
met ABB-KKT-smartgrid
Trafo 400KVA en LS-rek met SGT t.b.v. trafometing

MSR kan naast de parkeerstrook in het gras gezet worden
T.h.v. parkeerplaats en gras zit er in de gevelmuur een doorvoer

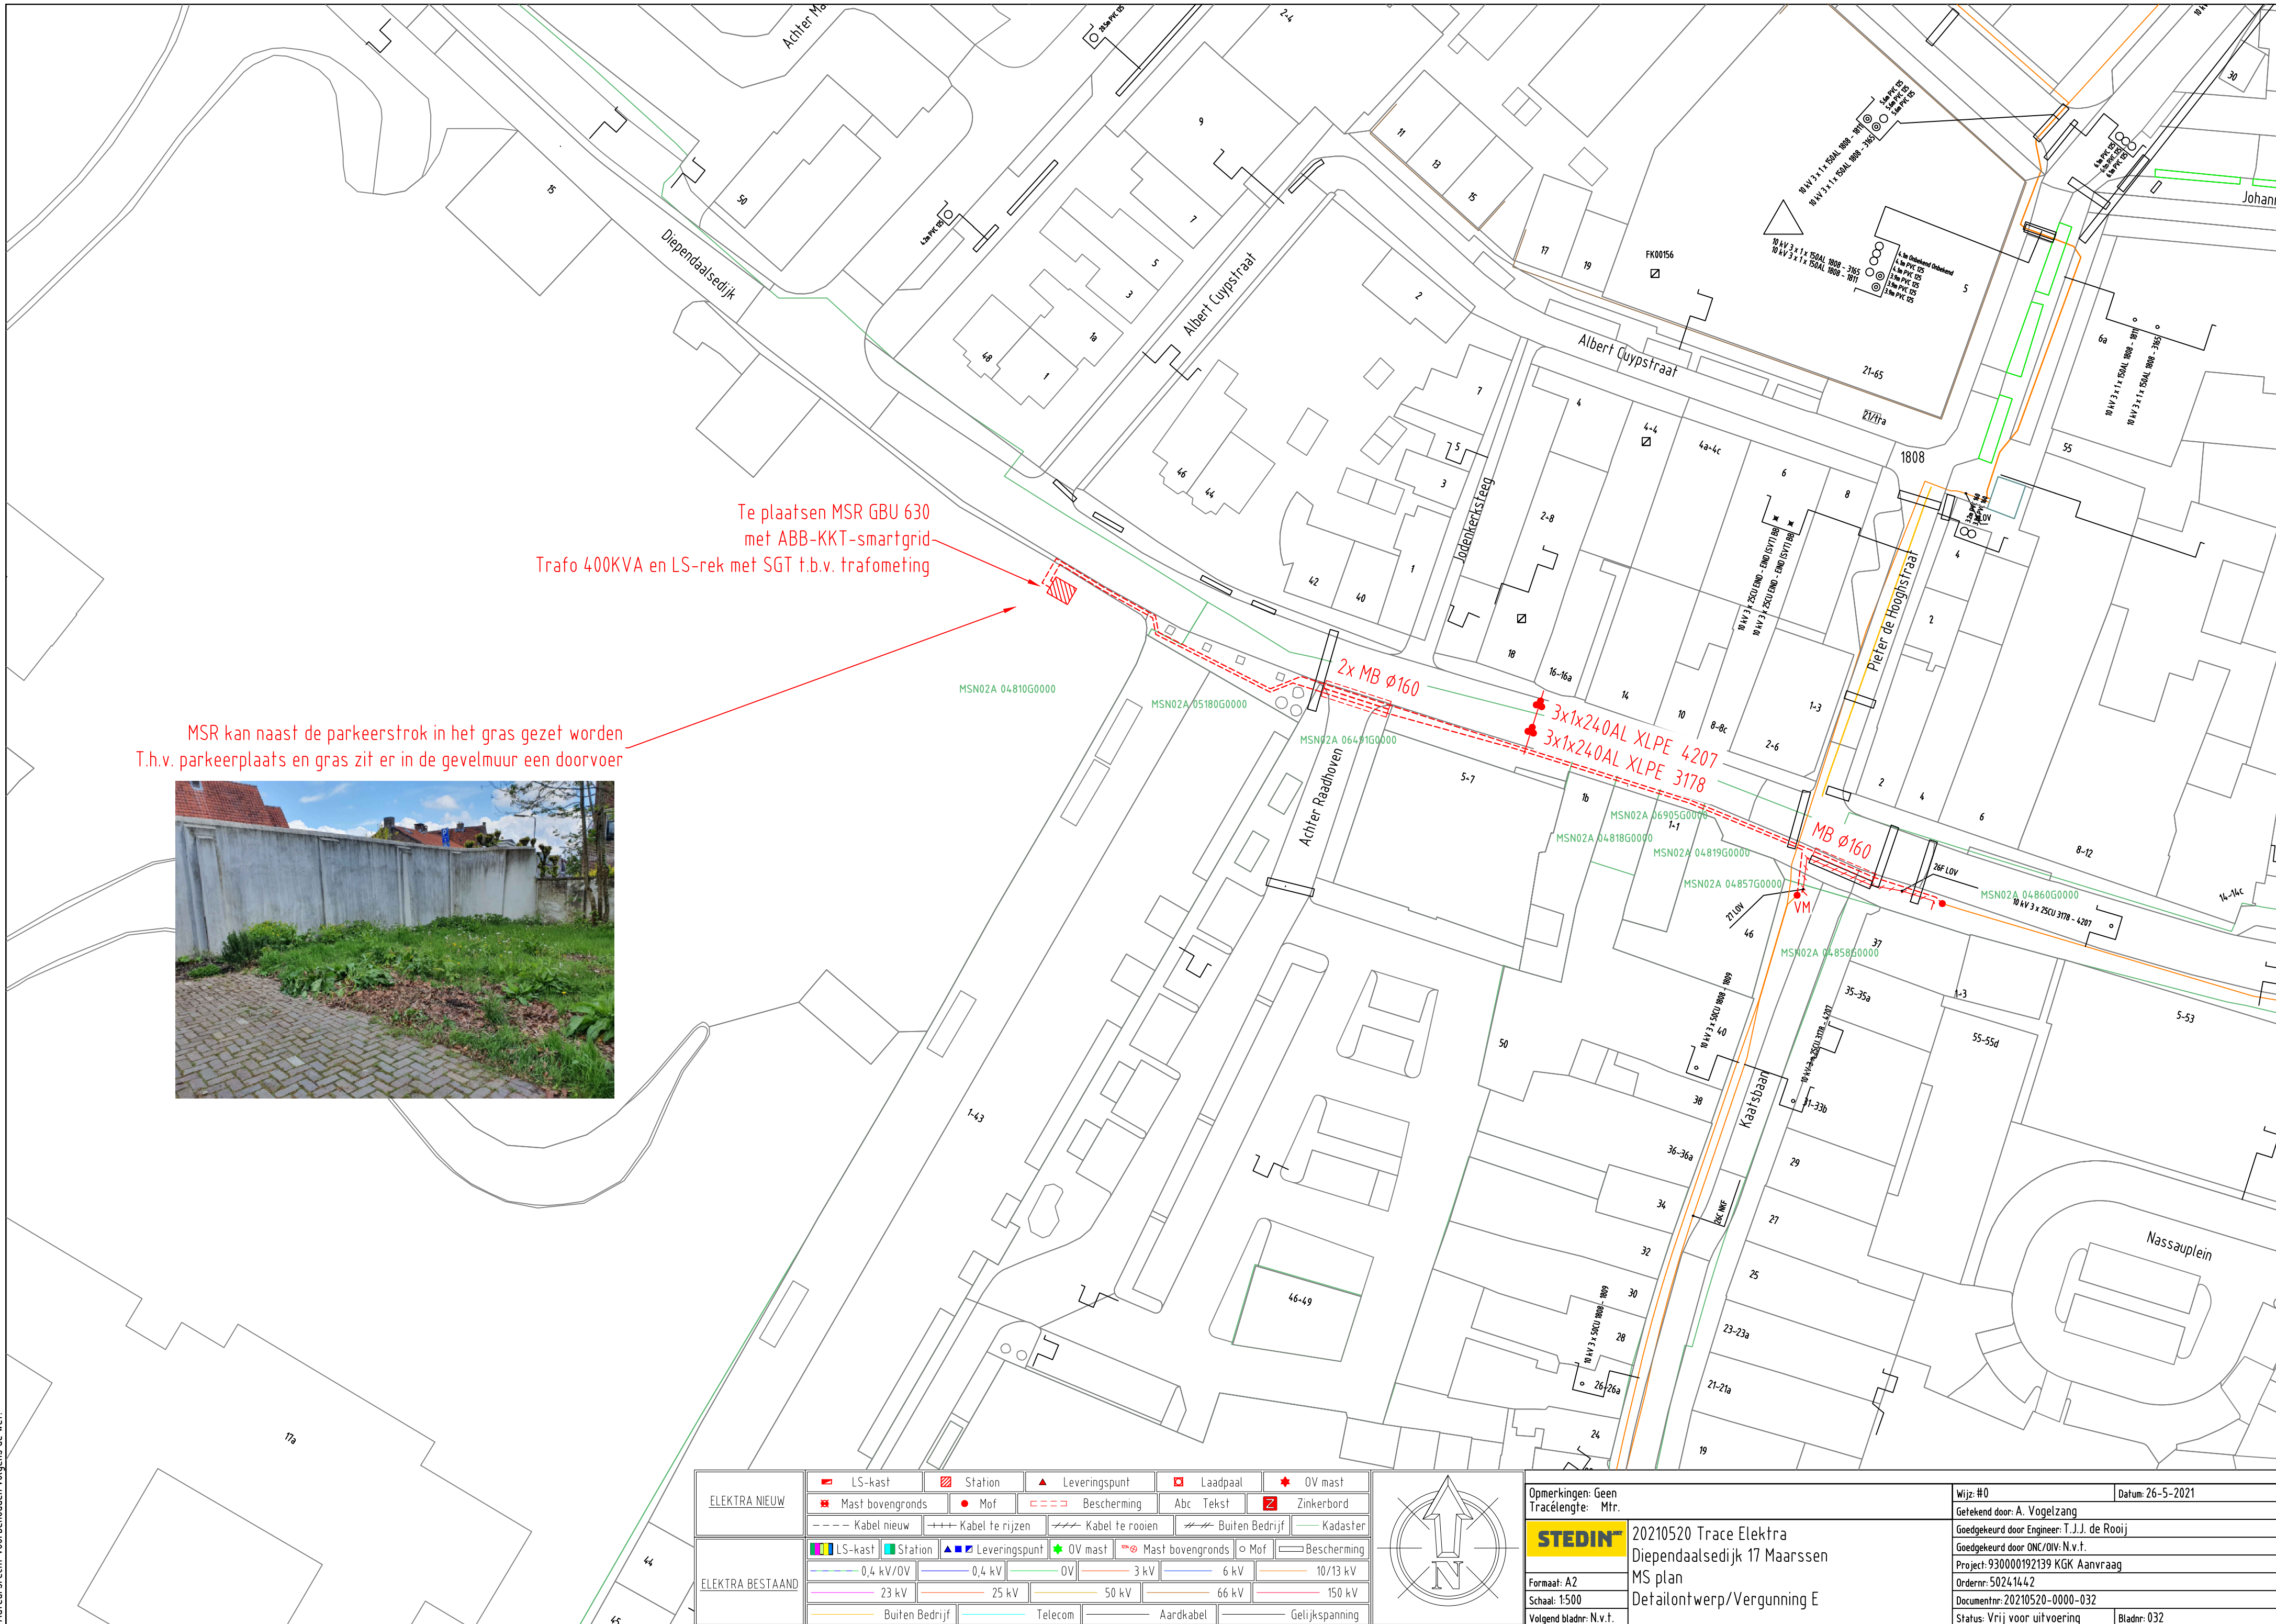

ELEKTRA NIEUW		ELEKTRA BESTAAND	
LS-kast	Station	LS-kast	Station
Mast bovengronds	Mast bovengronds	Mast bovengronds	Mast bovengronds
Mof	Mof	Mof	Mof
Kabel nieuw	Kabel nieuw	Kabel nieuw	Kabel nieuw
Kabel te rijzen	Kabel te rijzen	Kabel te rijzen	Kabel te rijzen
Kabel te rooien	Kabel te rooien	Kabel te rooien	Kabel te rooien
Buiten Bedrijf	Buiten Bedrijf	Buiten Bedrijf	Buiten Bedrijf
Kadaster	Kadaster	Kadaster	Kadaster
0,4 kV/OV	0,4 kV/OV	0,4 kV/OV	0,4 kV/OV
23 kV	23 kV	23 kV	23 kV
25 kV	25 kV	25 kV	25 kV
50 kV	50 kV	50 kV	50 kV
66 kV	66 kV	66 kV	66 kV
150 kV	150 kV	150 kV	150 kV
Buiten Bedrijf	Buiten Bedrijf	Buiten Bedrijf	Buiten Bedrijf
Telecom	Telecom	Telecom	Telecom
Aardkabel	Aardkabel	Aardkabel	Aardkabel
Gelijkspanning	Gelijkspanning	Gelijkspanning	Gelijkspanning



Opmerkingen: Geen Tracélengte: Mtr.		Wijz: #0 Datum: 26-5-2021	
STEDIN		Getekend door: A. Vogelzang	
20210520 Trace Elektra Diependaalsedijk 17 Maarssen		Goedgekeurd door Engineer: T.J.J. de Rooij	
MS plan		Goedgekeurd door ONC/OIV: N.v.t.	
Detailontwerp/Vergunning E		Project: 930000192139 KGK Aanvraag	
Formaat: A2		Ordernr: 50241442	
Schaat: 1:500		Documentnr: 20210520-0000-032	
Volgend bladnr: N.v.t.		Status: Vrij voor uitvoering	
		Bladnr: 032	