



Renvooi-materialen

	gewapend beton
	baksteen schoonwerk 100mm
	betonsbeen vuilwerk 100-140 mm
	porisobac vuilwerk 100-140 mm

Renovoal-symbolen	
	verplaatste variërende
	meer of minder 200 cm² en/of + boven
	nuttelijke variërende
	ruimtegebruik of MEN 2555
	harnasondervoert
	standaard
	stalen kolom
	mechanische ventilatie afvoer
	mechanische ventilatie toevoer
	W3 aansluitpunt wasaantal
	licht-/warmtepomp binnenruimte
	licht-/warmtepomp buitenruimte
	boilerunit
	gevoelendezone ventilatieunit
	CV verander
	wateronderharder ventilatieunit
	lechtsaansluitpunt buitenruimte
	aanvoertpunt
	afvoertpunt
	laadpomp auto

Rennovo ventilatie	
ventilatie capaciteit dm ³ /s (80 afl. 3.6 en NEN 1087)	
-i-let	7dm ³ /s
-i-odierne	14dm ³ /s
-i-berging	14dm ³ /s
-i-erolfrumite	0,7dm ³ /m ²
-i-erolfrumite met kooktoestel	2,1dm ³ /m ²
-i-eromotor	2dm ³ /s
-i-eromotor met motorvoertuig	3dm ³ /m ²

doorschuifbaarheden (NEN 1087)

capaciteit spuisventilatie is gelijk aan


$$Q_v = A \cdot n_{\text{netto}} \cdot V = 1000$$

de ventilatie capaciteit verlaagd op tekening is de minimale hoeveelheid afvoer conform bouwbesluit

de ventilatie zal plaats vinden via open ruimten en doorschuifbare valgaten rekenregel niet gebruikt te worden om de afmeting van de doorschuif te bepalen:

hagc 12 202

	bruto vloeropp. (m ²)	bruto inhoud (m ³)
woning bg	97,6	302,5
verdi	97,6	267,2
zolder	26,0	32,0
totaal	221,2	601,7
bijgebouw	60,0	272,0

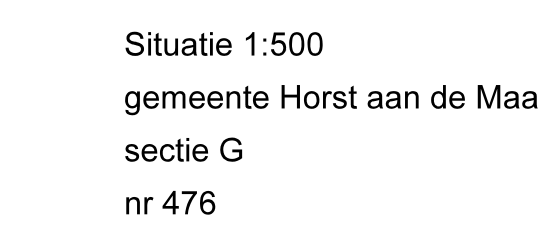

werk: Nieuwbouw woning met bijgebouw
De Steegh te Lottum
20104

B01

onderdeel: **Bestektekening** opdrachtgever: Dhr. en mevr. Cardinaal

datum: 30-07-2021
gewijzigd: formaat: A0 schaal: 1 : 100 getekend: