Akoestisch onderzoek

Reconstructie N211 Wippolderlaan in de gemeente Westland en Midden-Delfland

projectnummer 0405082.121
definitief
5 oktober 2020

Understanding today.
Improving tomorrow.

Akoestisch onderzoek

Reconstructie N211 Wippolderlaan in de gemeente Westland en Midden-Delfland

projectnummer 0405082.121

definitief revisie 02
5 oktober 2020

Auteurs
E.C. van der Sanden
L.G. de Haan-Brinkhuis
V. Huizer

Opdrachtgever
Provincie Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW 'S-GRAVENHAGE

datum vrijgave	beschrijving revisie 02	goedkeuring	vrijgave
05-10-2020	definitief	J. Verhoeven	G. Muijs

Inhoudsopgave

		Blz.
1	**Inleiding**	**1**
1.1	Aanleiding	1
1.2	Leeswijzer	2
2	**Juridisch kader**	**3**
2.1	Wet geluidhinder	3
2.2	Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder	5
2.3	30 km/uur wegen	5
2.4	Cumulatie	5
3	**Plansituatie**	**7**
3.1	Huidige situatie	7
3.2	Beoogde wegaanpassingen	7
3.3	Toetsingskader plansituatie	14
4	**Onderzoeksopzet en uitgangspunten**	**19**
4.1	Rekenmethode	19
4.2	Uitgangspunten	19
4.3	Afweging van maatregelen	21
4.4	Eerder verleende Hogere grenswaarden	22
5	**Resultaten en toetsing**	**23**
5.1	N211 Wippolderlaan	23
5.2	N222 Veilingroute – Wateringveldseweg	24
5.3	Laan van Wateringse Veld	24
6	**Maatregelen**	**25**
6.1	Clustering Kader DMC	26
6.2	Afweging bronmaatregelen N211 Wippolderlaan	29
6.2.1	Bestaande maatregelen	29
6.2.2	Afweging doelmatige bronmaatregel N211	30
6.3	Afweging bronmaatregelen N222	32
6.3.1	Bestaande maatregelen	32
6.3.2	Afweging doelmatige bronmaatregel N222	33
6.4	Afweging van afschermende maatregelen	34
6.4.1	Cluster 1: Noordzijde N211 – West	35
6.4.2	Cluster 2: Zuidzijde N211 – West	35
6.4.3	Cluster 3: Zuidzijde N211 – Oost	36
6.4.4	Cluster 4: Noordzijde N211 – Oost	38
6.5	Doelmatige maatregelen N211 en N222	40

7	**Optimalisatie maatregelen en resultaten**	**42**
7.1	Optimalisaties maatregelen	42
7.2	Resultaten N211 Wippolderlaan met geoptimaliseerde maatregelen	43
7.3	Cumulatie	45
7.4	Uitstraling	47
8	**Samenvatting, conclusie en advies**	**49**
8.1	Geadviseerde maatregelen N211 en N222	49
8.2	Optimalisatie maatregelen	50
8.3	Hogere grenswaarden	52
8.4	Cumulatie	53
8.5	Geluidwering van de gevel	54

Bijlagen

1. Invoergegevens Geomilieu
2. Rekenresultaten N211 Wippolderlaan
3. Rekenresultaten N222 Veilingroute – Wateringveldseweg
4. Rekenresultaten Laan van Wateringse Veld
5. Overzicht clustering tbv afweging maatregelen
6. Rekenresultaten bronmaatregelen N211 Wippolderlaan
7. Rekenresultaten bronmaatregelen N222 Veilingroute – Wateringveldseweg
8. Rekenresultaten afschermende maatregelen N211 Wippolderlaan
9. Rekenresultaten optimalisatie maatregelen plangebied
10. Rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting
11. Overzicht reductiepunten per woning
12. Doelmatigheidscriterium (Kader DMC)
13. Provinciaal toetsingskader

Figuren

1. Overzicht beoordelingspunten
2. Overzicht bodemgebied en wegen huidige situatie
3. Overzicht bodemgebied en wegen plansituatie
4. Overzicht geluidzones

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De Provincie Zuid-Holland is voornemens de provinciale weg N211 Wippolderlaan te reconstrueren. Het plangebied is gelegen binnen de gemeenten Westland en Midden-Delfland. De reconstructie van de N211 is niet mogelijk binnen het vigerende juridisch-planologisch kader. Om de strijdigheid hiermee op te heffen wordt een omgevingsvergunning voor het buitenplans afwijken aangevraagd, waarmee afgeweken kan worden van de vigerende bestemmingsplannen.

De N211 Wippolderlaan is op dit moment één van de drukste provinciale wegen van Nederland. Er staan regelmatig files op de weg, zowel in de ochtend- als avondspits. Tot 2035 wordt een verkeergroei op de weg verwacht. De geprojecteerde aanleg van de A4 Haaglanden - N14 / A4 Burgerveen – N14 zal de druk op N211 verhogen. Door de toename van de verkeersintensiteit, zal het aantal files in de komende jaren eveneens toenemen. De N211 wordt aangepast om de bereikbaarheid van de zuidzijde van de Haagse regio en de gemeente Westland met haar agro-logistieke bedrijventerrein te verbeteren.

Er wordt een extra rijbaan toegevoegd (naar 2x3 rijstroken). Daarnaast worden bestaande kruispunten met verkeerslichten vervangen door ongelijkvloerse kruisingen. Dit vindt plaats ter hoogte van de aansluiting van de N211 met de N222 Veilingroute en de Wateringveldseweg. Ook ter hoogte van de aansluiting van de N211 met de Laan van Wateringse Veld komt een ongelijkvloerse kruising, waarbij de zuidelijke toe- en afrit middels een fly-over over de N211 worden verbonden. Hierdoor gaat de doorstroming soepeler en is de reistijd over de N211 korter. Ter plaatse van de ongelijkvloerse kruisingen zal op de N211 tevens een snelheidsverhoging van 50 naar 80 km/uur worden doorgevoerd. In afbeelding 1.1 is het plangebied weergegeven van het deel van de N211 Wippolderlaan, de N222 Veilingroute – Wateringveldseweg en de Laan van Wateringse Veld dat zal worden gewijzigd.

Afbeelding 1.1 Overzicht te reconstrueren gebied N211, N222 – Wateringveldseweg en Laan van Wateringse Veld

1.2 Leeswijzer

De rapportage is als volgt opgebouwd:

- Hoofdstuk 2 beschrijft het juridisch kader;
- In hoofdstuk 3 is de situatie beschreven;
- De onderzoeksopzet en de uitgangspunten voor de berekeningen zijn weergegeven in hoofdstuk 4;
- De resultaten van de geluidberekeningen en toetsing zijn opgenomen in hoofdstuk 5;
- In hoofdstuk 6 is de uitwerking van de maatregelafweging opgenomen;
- Hoofdstuk 7 beschrijft de optimalisaties die vanuit de burgerparticipatie en de mer-beoordeling zijn doorgevoerd en waarin het eindvoorstel voor maatregelen is opgenomen. Tevens wordt de cumulatie en de uitstraling in dit hoofdstuk inzichtelijk gemaakt;
- In hoofdstuk 8 tenslotte wordt een samenvatting en conclusies gegeven.

2 Juridisch kader

2.1 Wet geluidhinder

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1 Zonebreedte wegverkeer

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
5 of meer	-	600
3 of meer	350	-
3 of 4	-	400
1 of 2	200	250

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als 'het gebied binnen de bebouwde kom doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg'. Een autoweg of autosnelweg valt onder het buitenstedelijk gebied.

In artikel 75 Wet geluidhinder is geregeld dat het breedste zonedeel van een weg, bij een overgang tussen weggedeelten met verschillende zonebreedtes, over een afstand van een derde van de breedte nog langs de wegas doorloopt. Aan de uiteinden van een weg (einde weg) loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de L_{den}-waarde in dB bepaald.

De L_{den}-waarde is het energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende drie waarden:
- het geluidniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
- het geluidniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
- het geluidniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) + 10 dB.

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden en er sprake is van een reconstructie, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk zijn, kan een hogere grenswaarde worden vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten.

Voor alle woningen en andere (geluidgevoelige) bestemmingen waarvoor het college van Gedeputeerde Staten een hogere waarde vaststelt, dient met behulp van een gevelgeluidweringsonderzoek te worden onderzocht of deze woningen en andere (geluidgevoelige) bestemmingen aan de wettelijke geluidgrenswaarde voor het binnenniveau kunnen voldoen. De wettelijke grondslag hiervoor is terug te vinden in de Wet geluidhinder.

Bij reconstructie (**aanpassing bestaande weg**) is de normering afhankelijk van de situatie voor het wijzigen van het betreffende wegvak. De ten hoogste toelaatbare geluidbelastingen bij wijzigingen op of aan een weg zijn vermeld in de artikelen 100, 100a en 100b van de Wet geluidhinder. In de onderstaande tabel zijn deze waarden weergegeven.

Tabel 2.2 Grenswaarden voor woningen bij reconstructie

Situatie	Grenswaarde [dB]
Heersende waarde <48 dB	48
Eerdere hogere waarde vastgesteld	Laagste van: • Heersende waarde (met drempelwaarde 48 dB) Hogere (vastgestelde) waarde
Nog te saneren saneringssituatie	48
Overige gevallen	Heersende waarde (met drempelwaarde 48 dB)
Maximale ontheffing	Grenswaarde +5 (met plafondwaarde 68 dB)

Er is overigens pas sprake van een reconstructie[1] in de zin van de Wet geluidhinder bij een wijziging op of aan een aanwezige weg waarbij de toename van de geluidbelasting 2 dB (onafgerond 1,50 dB) of meer bedraagt.

Uitstraling naar het onderliggend wegennet

Ingevolge artikel 99 lid 2 dienen bij wijzigingen op of aan een weg ook andere wegen te worden onderzocht waar naar verwachting een toename van 2 dB of meer zal optreden als gevolg van de wijzigingen op of aan de wegen die fysiek worden aangepast. Het betreft hier de zogenaamde 'uitstraling van de reconstructie'. Toetsing aan de normering van de Wet geluidhinder behoeft voor deze wegen niet plaats te vinden als er bij deze wegen geen fysieke wijzigingen plaatsvinden. Er bestaat geen harde plicht op grond van de Wet geluidhinder om maatregelen te treffen vanwege de geluidtoename. Wel is er de (beleidsmatige) “plicht” om de gegevens uit het akoestisch onderzoek in de besluitvorming te betrekken. Het kan een reden zijn om toch maatregelen te overwegen ten behoeve van woningen die zich niet bevinden langs de te reconstrueren weg of wegdeel.

[1] De reconstructie van een weg omvat iedere fysieke verandering op of aan een aanwezige weg: bijvoorbeeld het verbreden van de weg, het intrekken van een snelheidsverbod en/of het plaatsen van verkeerslichten. Indien de wijziging op of aan een weg slechts bestaat uit een snelheidsverlaging of de vervanging van een wegdeklaag door een wegdeklaag met dezelfde of een grotere geluidreducerende werking, is er geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

2.2 Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder

Ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder dient het resultaat van berekening en meting van de geluidbelasting vanwege wegverkeer te worden gecorrigeerd met een aftrek in dB. De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'. Op basis van dit voorschrift dient voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, de volgende aftrek worden toegepast:

- 4 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 57 dB;
- 3 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 56 dB;
- 2 dB aftrek bij alle andere berekende geluidbelastingen.

Voor de overige wegen bedraagt de aftrek 5 dB. Alvorens de aftrek toe te passen dient eerst afgerond te worden op hele dB's, waarbij halve eenheden worden afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal.

2.3 30 km/uur wegen

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk. Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij het opstellen van een bestemmingsplan of bij een omgevingsvergunning, de geluidbelasting wel inzichtelijk dient te worden gemaakt. Er dient sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van een bestemmingsplan.

Vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' is derhalve akoestisch onderzoek gewenst. In de zin van de Wet geluidhinder zijn geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan dergelijke wegen. De aftrek ex artikel 110g Wgh is eveneens niet van toepassing op wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. Omdat we 30 km/uur wegen beschouwen in analogie met de Wet geluidhinder wordt de aftrek van 5 dB in onderliggend onderzoek wel toegepast.

2.4 Cumulatie

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld in de zone van meerdere geluidbronnen (wegverkeer, railverkeer, luchtvaartverkeer en/of industrie) ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend met de rekenmethode die in het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' is vastgelegd, rekening houdend met de dosiseffect relaties van de verschillende bronsoorten. Het bevoegd gezag moet dan een oordeel vellen over de hoogte van deze geluidbelasting. Een wettelijke toets aan een grenswaarde voor deze gecumuleerde geluidbelasting is niet aan de orde. Om de gecumuleerde geluidniveaus te kunnen duiden wordt aansluiting gezocht bij het Reken- en meetvoorschrift. Hierin is opgenomen dat voor een eerste indruk van de aanvaardbaarheid van de geluidsituatie, de gecumuleerde geluidbelasting kan worden vergeleken met de voor die bronsoort van toepassing zijnde normering.

Deze beoordeling sluit aan bij het Provinciaal toetsingskader dat de DCMR Milieudienst Rijnmond hanteert voor het beoordelen van de aanvaardbaarheid van de gecumuleerde geluidbelasting.

In het provinciaal toetsingskader is opgenomen dat alleen rekening gehouden wordt met de gecumuleerde geluidbelasting van een woning wanneer deze 1 tot 6 dB hoger is dan de voor de betrokken weg vast te stellen hogere waarde (stap 1). De argumentatie hiervoor is dat er geen sprake is van een relevant gecumuleerd effect als:

a. *de gecumuleerde geluidsbelasting maximaal 1 dB hoger is dan de vast te stellen hogere waarde. De gecumuleerde geluidbelasting wordt in dat geval geheel of in overwegende mate bepaald door de weg waarvoor de hogere waarde wordt vastgesteld. Andere geluidsbronnen dragen nauwelijks bij aan de gecumuleerde geluidbelasting. Van een gecumuleerd effect kan dan ook niet worden gesproken.*
b. *de gecumuleerde geluidsbelasting meer dan 6 dB hoger is dan de vast te stellen hogere waarde. De gecumuleerde geluidbelasting wordt in dat geval geheel of vrijwel geheel bepaald door andere bronnen dan de weg waarvoor de hogere waarde wordt vastgesteld.*

In bijlage 13 is het volledige Provinciaal toetsingskader omtrent cumulatie opgenomen, waarin de overige stappen tevens zijn opgenomen.

3 Plansituatie

3.1 Huidige situatie

De N211 Wippolderlaan is één van de drukste provinciale wegen in de Randstad. De N211 Wippolderlaan ontsluit samen met de N222 Veilingroute de zuidzijde van de Haagse regio en de gemeente Westland. In de huidige situatie bestaat de N211 Wippolderlaan uit 2 keer 2 rijstroken. Ter hoogte van de N222 Veilingroute / Wateringveldseweg en de Laan van Wateringse Veld zijn gelijkvloerse kruisingen aanwezig. Daarnaast geldt er voor een groot deel van het te reconstrueren deel van de N211 in de huidige situatie een snelheidsregime van 50 km/uur.

In afbeelding 3.1 is een overzicht van de huidige situatie gegeven. De ligging en begrenzing van het plangebied is hierin ook opgenomen (rood kader).

Afbeelding 3.1 Huidige situatie

3.2 Beoogde wegaanpassingen

Om de doorstroming en de leefbaarheid te verbeteren wordt de N211 aangepast. Daarnaast zal tevens bij de aansluiting met de N222 Veilingroute, de Wateringveldseweg en de Laan van Wateringse Veld een fysieke wijziging van de weg plaatsvinden. Onderliggend akoestisch onderzoek heeft betrekking op de volgende wijzigingen:

- Ter hoogte van de kruising met de N222/Wateringveldseweg wordt een ongelijkvloerse kruising gerealiseerd.

- Ter hoogte van de kruising met de Laan van Wateringse Veld wordt een ongelijkvloerse kruising gerealiseerd.
- Tussen de aansluiting met de Rijksweg A4 en de N222 wordt de N211 verbreed van 2 keer 2 naar 2 keer 3 rijstroken.
- Op de N211 wordt het snelheidsregime van 50 km/uur naar 80 km/uur verhoogd. Dit vindt plaats vanaf de aansluiting met de A4 en ter hoogte van de beoogde ongelijkvloerse kruisingen.
- Fysieke wijziging van de N222 Veilingroute, tussen de N211 Wippolderlaan en de Middenzwet.
- Fysieke wijziging van de Wateringveldseweg, tussen de N211 Wippolderlaan en rotonde met de Westlandseweg).
- Fysieke wijziging Laan van Wateringse Veld, tussen de N211 Wippolderlaan en de Paul Steenbergenlaan.

Een overzicht van de aanpassingen aan de N211 is in afbeelding 3.2 globaal weergegeven.

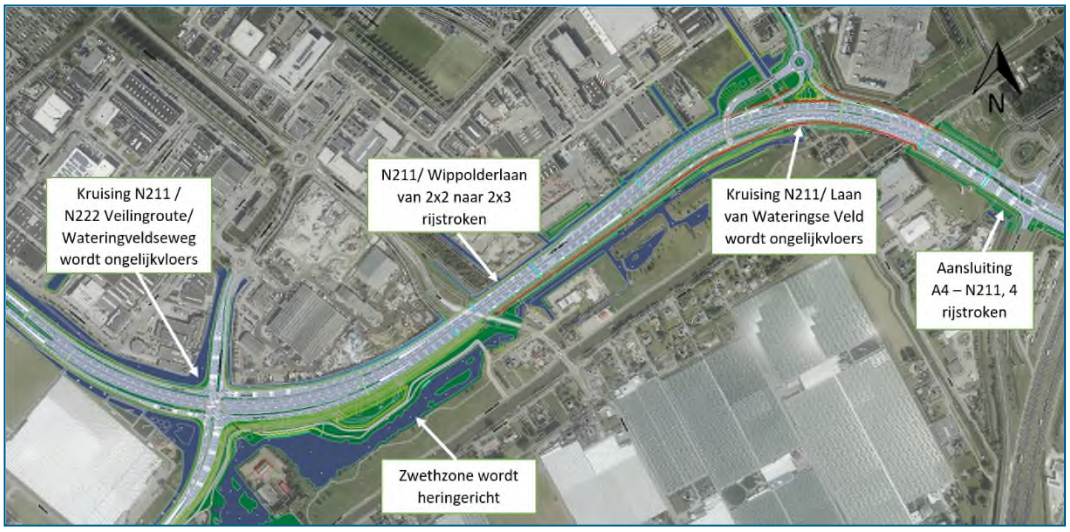

Afbeelding 3.2 Aanpassingen aan de N211

Verkeersregelinstallaties

In de toekomstige situatie komen de bestaande verkeersregelinstallaties voor doorgaand verkeer op de N211 Wippolderlaan te vervallen ter hoogte van de kruising met de N222 Veilingroute – Wateringveldseweg. De N222 Veilingroute – Wateringveldseweg kruist de N211 bovenlangs. Enkel ter hoogte van de toe- en afritten met de N211 zullen verkeersregelinstallaties worden geplaatst.

Tevens komen de verkeersregelinstallaties ter hoogte van de kruising N211 Wippolderlaan – Laan van Wateringse Veld te vervallen. De toe- en afrit aan de zuidzijde van de N211 worden toegankelijk via een brug over de N211 richting de Laan van Wateringse Veld. Waar de toe- en afrit samen komen, wordt een verkeersregelinstallatie geplaatst.

In afbeelding 3.3 zijn de locaties met een verkeersregelinstallatie afgebeeld. De locaties met verkeersregelinstallaties in de huidige situatie zijn met groen aangeduid. Voor de toekomstige situatie zijn de locaties met een verkeersregelinstallatie met blauw weergegeven. Bij de aansluiting met de rijksweg A4 zijn tevens verkeersregelinstallaties gesitueerd in de huidige situatie. Deze blijven in de toekomstige situatie bestaan.

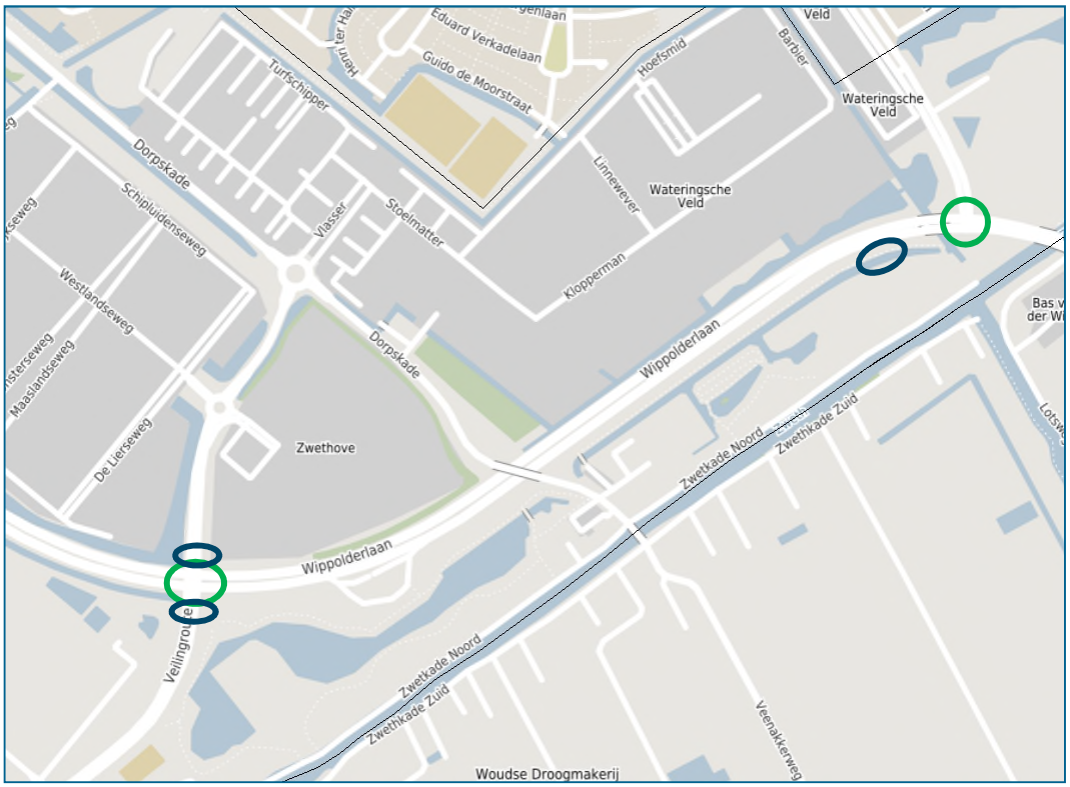

Afbeelding 3.3 Locatie verkeersregelinstallatie – huidig en toekomstige situatie

Wegdekverharding

In de huidige situatie zijn de N211 Wippolderlaan en de N222 Veilingroute gedeeltelijk voorzien van een geluidreducerende deklaag (type dunne deklagen B). In de Wet geluidhinder is aangegeven dat voor de bepaling of sprake is van een reconstructie in de zin van Wet geluidhinder geen rekening mag worden gehouden met aanvullende maatregelen. In onderliggend onderzoek wordt de ligging van de bestaande wegen in de breedte en voor de N211 ook in de hoogte aangepast. Omdat de wijzigingen aan de N211 en de N222 omvangrijk zijn is in overleg met de provincie Zuid-Holland voor de plansituatie binnen de werkgrens (grens fysieke wijziging) in eerste instantie uitgegaan van een wegdekverharding bestaande uit dicht asfalt beton. Dit is een worst case benadering die er toe leidt dat het onderzoeksgebied voor de treffen maatregelen zo groot mogelijk is. Buiten de werkgrens wordt uitgegaan van de bestaande wegdekverharding. In afbeelding 3.4 en 3.5 is een overzicht gegeven van de verschillende type wegdekverhardingen voor zowel de huidige situatie (afbeelding 3.4) als de plansituatie (afbeelding 3.5). De werkgrenzen van het project zijn in deze afbeelding ook weergegeven.

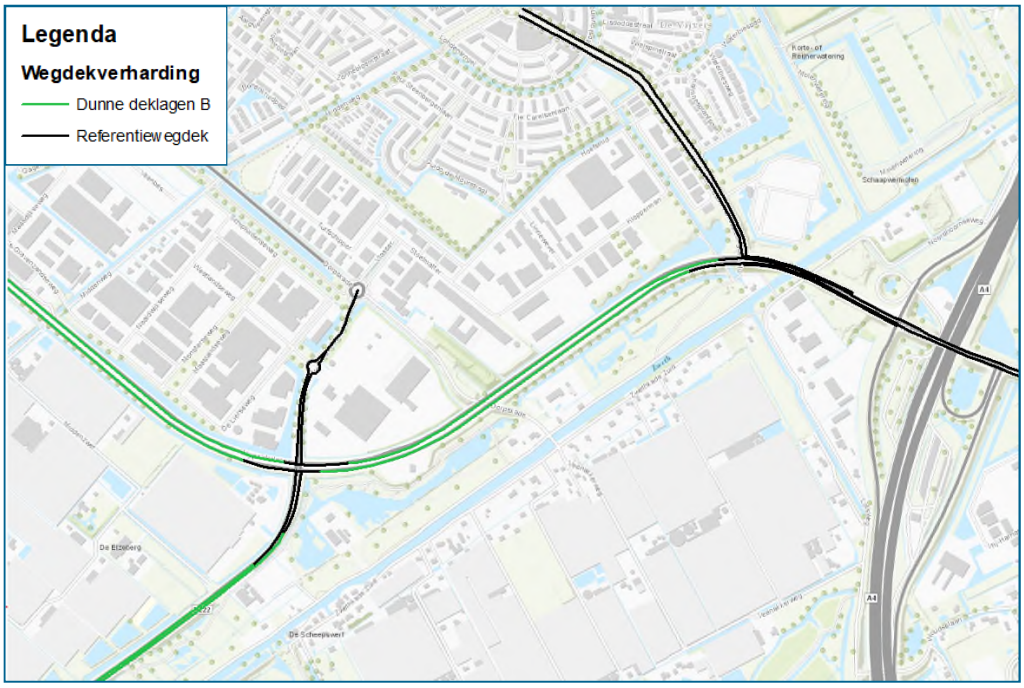

Afbeelding 3.4 Wegdekverharding huidige situatie

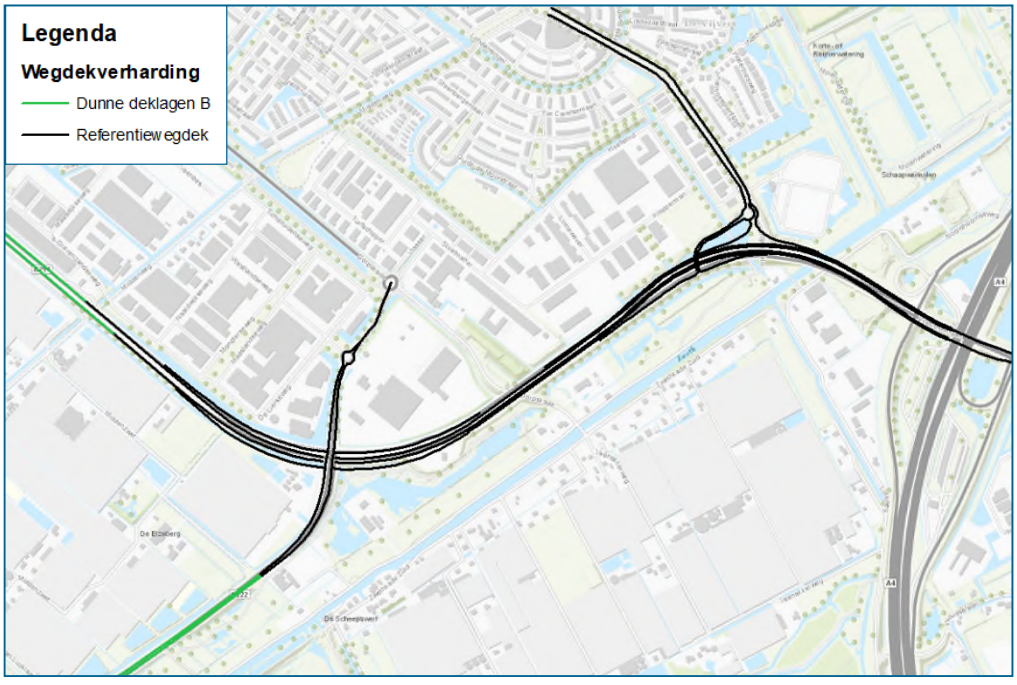

Afbeelding 3.5 Wegdekverharding plansituatie zonder maatregelen

Rijsnelheid

Op de N211 geldt in de huidige situatie binnen de projectgrens voor een gedeelte een maximum snelheid van 50 km/uur en voor het overige deel 80 km/uur. In de plansituatie wordt de snelheid voor het overgrote deel van de N211 verhoogd naar 80 km/uur.

In figuur 3.6 en 3.7 is een overzicht gegeven van de rijsnelheid in de huidige situatie en de toekomstige plansituatie. Op de huidige en toekomstige rotonde op de Wateringveldseweg, en de toekomstige rotonde op de Laan van Wateringse Veld is een modelleersnelheid van 30 km/uur aangehouden. Op de toe- en afritten op de N211 is in de toekomstige situatie rekening gehouden met een toenemende, dan wel afnemende rijsnelheid.

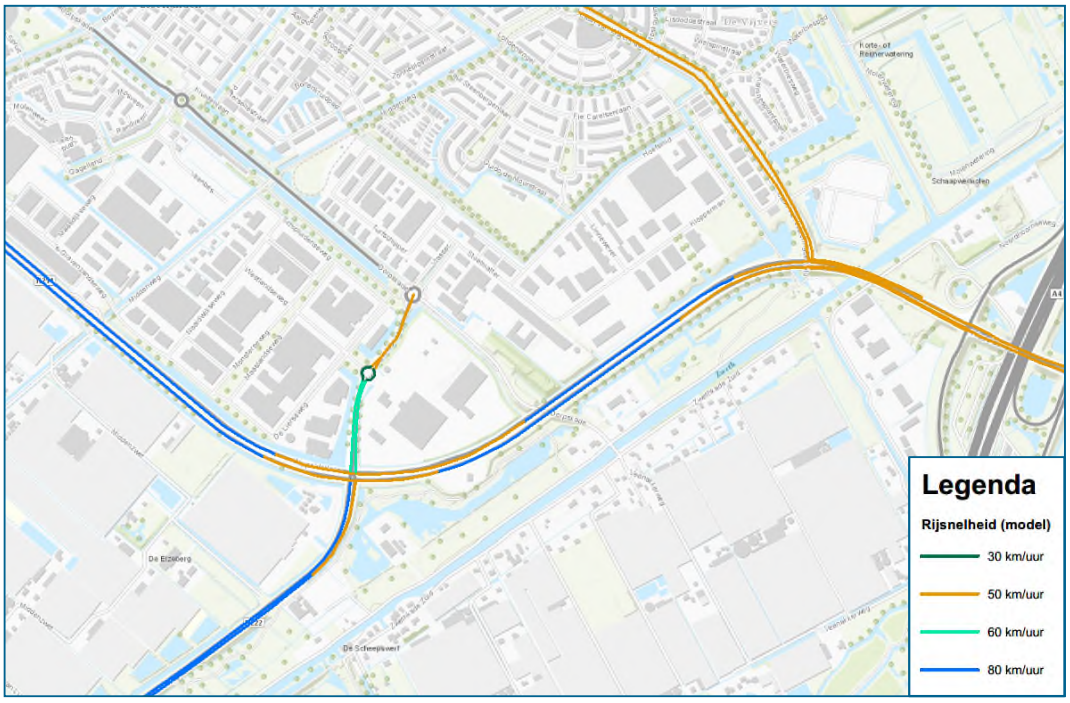

Afbeelding 3.6 Rijsnelheden (model) huidige situatie

Afbeelding 3.7 Rijsnelheden (model) toekomstige situatie

Afschermende voorzieningen

In de bestaande situatie bevinden zich aan de zuidzijde van de N211 Wippolderlaan geluidschermen en geluidwallen. Vanwege de verbreding van de N211 verdwijnen deze afschermende voorzieningen nagenoeg allemaal. Enkel van de bestaande wal aan de zuidzijde van de N211, tussen de brug over de Zweth en de oprit naar de A4 blijft de het gedeelte van de wal dat parallel loopt aan de A4 gehandhaafd.

Aan de oostzijde van de N222 Veilingroute bevinden zich ook afschermende voorzieningen (scherm en wal). Deze afschermende voorzieningen blijven in zijn geheel gehandhaafd.
De afschermende voorzieningen die gehandhaafd blijven, zijn meegenomen in de akoestische berekeningen.

In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de bestaande afschermende voorzieningen. De lengte in meters in de tabel is afgerond op 5-tallen. In afbeelding 3.8 zijn de bestaande afschermende voorzieningen op kaart weergegeven. De maatregelen die gehandhaafd blijven zijn hierin blauw omcirkeld.

Tabel 3.1 Overzicht bestaande afschermde voorzieningen

Locatie	Type afscherming	Hoogte	Lengte
Oostzijde N222	Wal[1]	3 meter	195 meter
Oostzijde N222	Scherm	2 meter	120 meter
Zuidzijde N211 / westzijde N222 (thv kruising N211/N222)	Wal	2-3 meter	225 meter
Zuidzijde N211 tussen N222 en tankstation	Wal	1 meter	120 meter
Zuidzijde N211 achter tankstation	Wal	2 meter	95 meter
Zuidzijde N211 achter tankstation	Scherm	2 meter	65 meter
Zuidzijde N211 tussen tankstation en overgang Dorpskade	Wal	2,5 meter	220 meter
Zuidzijde N211 tussen overgang Dorpskade en aansluiting Laan van Wateringse Veld	Wal + scherm	3 meter (wal) + 1 meter (scherm)	460 meter
Zuidzijde N211 ter hoogte van aansluiting Laan van Wateringse Veld	Wal + scherm	3 meter aflopend naar 1 meter (wal) + 3 meter (scherm)	175 meter
Zuidzijde N211 ter hoogte van aansluiting Laan van Wateringse Veld en brug over de Zweth	Scherm	4 meter aflopend naar 3 meter	150 meter
Weerszijden N211 brug over de Zweth	Dichtgezette brugleuning/barrier	0,8 meter	75 meter
N211 brug over de Zweth, middenberm	Barrier	0,8 meter	95 meter
Zuidzijde N211 tussen brug over de Zweth en aansluiting A4 (Harnaschknoop)	Wal	2 meter	225 meter[2]

1: Deze wal gaat aan de zuidzijde over in een 2 meter hoog scherm. Dit scherm is in de tabel niet opgenomen omdat dit scherm op geruime afstand ligt van het gedeelte van de N222 waar een fysieke aanpassing benodigd is.
2: De totale lengte van deze wal is langer. In het overzicht is alleen de lengte van het gedeelte parallel aan de N211 opgenomen.

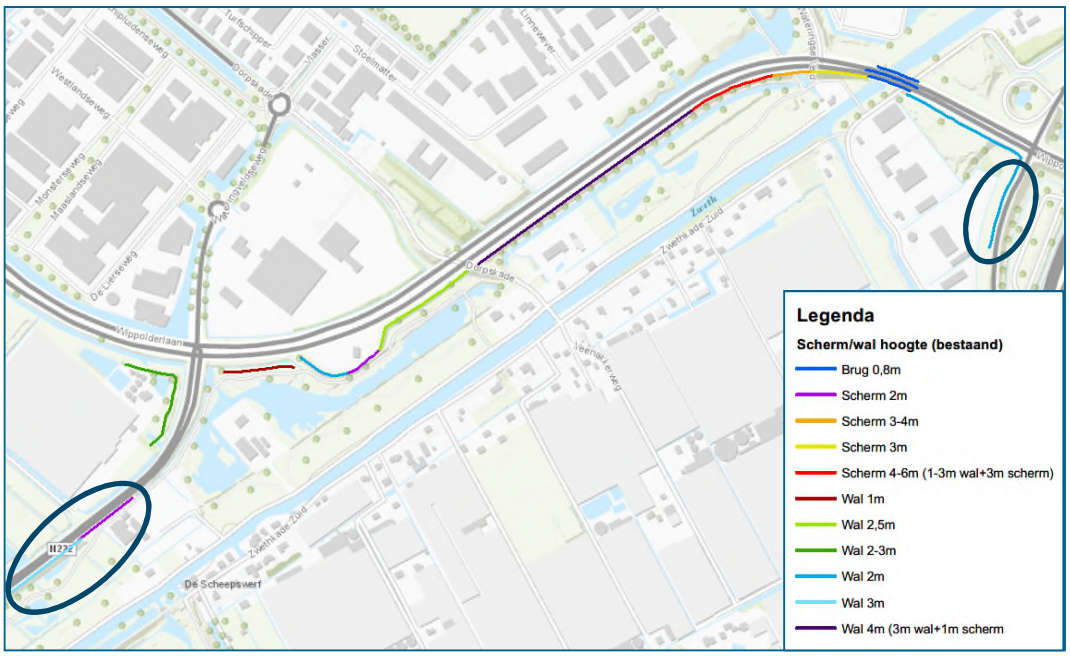

Afbeelding 3.8 Overzicht bestaande afschermende voorzieningen

3.3 Toetsingskader plansituatie

In het kader van de Wet geluidhinder zal het geluideffect worden beschouwd vanwege de wijzigingen aan N211 Wippolderlaan, de N222 Veilingroute, de Wateringsveldseweg en de Laan van Wateringse Veld. Omdat een fysieke wijziging aan bestaande gezoneerde wegen plaatsvindt, is een toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

N211 Wippolderlaan

In de toekomstige situatie wordt de bestaande N211 gereconstrueerd tot de Wippoldervariant. De Wippoldervariant bestaat uit een viertal belangrijke aanpassingen, namelijk:

- Verdiepte ligging van de N211, waardoor een ongelijkvloerse kruising van de N211 met de N222 Veilingroute/Wateringveldseweg wordt gerealiseerd;
- Ongelijkvloerse kruising N211 met de Laan van Wateringse Veld, waar de aansluiting met de Laan van Wateringse Veld een verhoogde ligging krijgt;
- Verbreding van de N211 van 2 x 2 naar 2 x 3 rijstroken. Na realisatie bestaat de noordzijde van de N211 uit drie rijstroken en de zuidzijde uit drie doorgaande rijstroken en een in- en uitvoeger combinatie;
- Op de N211 wordt het snelheidsregime van 50 km/uur naar 80 km/uur verhoogd. Dit vindt plaats vanaf de aansluiting met de A4 en ter hoogte van de beoogde ongelijkvloerse kruisingen
- Opheffen van de verzorgingsplaats aan de zuidzijde van de N211.

Binnen de geluidzone van het te wijzigen deel van de N211 zijn bestaande woningen gelegen. De N211 heeft in de toekomstige situatie in totaal 4 of meer dan 5 rijstroken. Hierdoor betreft de geluidzone 400 of 600 meter[2]. Vanwege de verschillend aantal rijstroken op de N211, is er een onderling verschil in zonebreedte. Om deze reden is het breedste zonedeel voor een derde van de breedte van dat zonedeel, doorgetrokken (art 75, lid 3 Wgh). In afbeelding 3.9 is het aan te passen weggedeelte inclusief zone weergegeven. Voor de woningen binnen de zone is een toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een reconstructie.

In de huidige situatie geldt voor het traject deels een maximum snelheid van 50 km/uur en deels een maximum snelheid van 80 km/uur. De maximum snelheid van 50 km/uur komt in de huidige situatie voornamelijk voor rond de kruisingen. Aangezien de gelijkvloerse kruisingen verdwijnen, wordt de doorstroming verbeterd. Daarmee is het ook mogelijk om op deze punten een snelheidsverhoging toe te passen naar 80 km/uur.
Voor de woningen die gelegen zijn ter hoogte van het deel met een maximum rijsnelheid van 50 km/uur geldt een aftrek van 5 dB. Voor de woningen ter hoogte van het gedeelte met een rijsnelheid van 80 km/uur bedraagt de aftrek 2, 3 of 4 dB. De van toepassing zijnde grenswaarden bij de woningen of andere (geluidgevoelige) bestemmingen zijn in tabel 3.2 weergegeven.

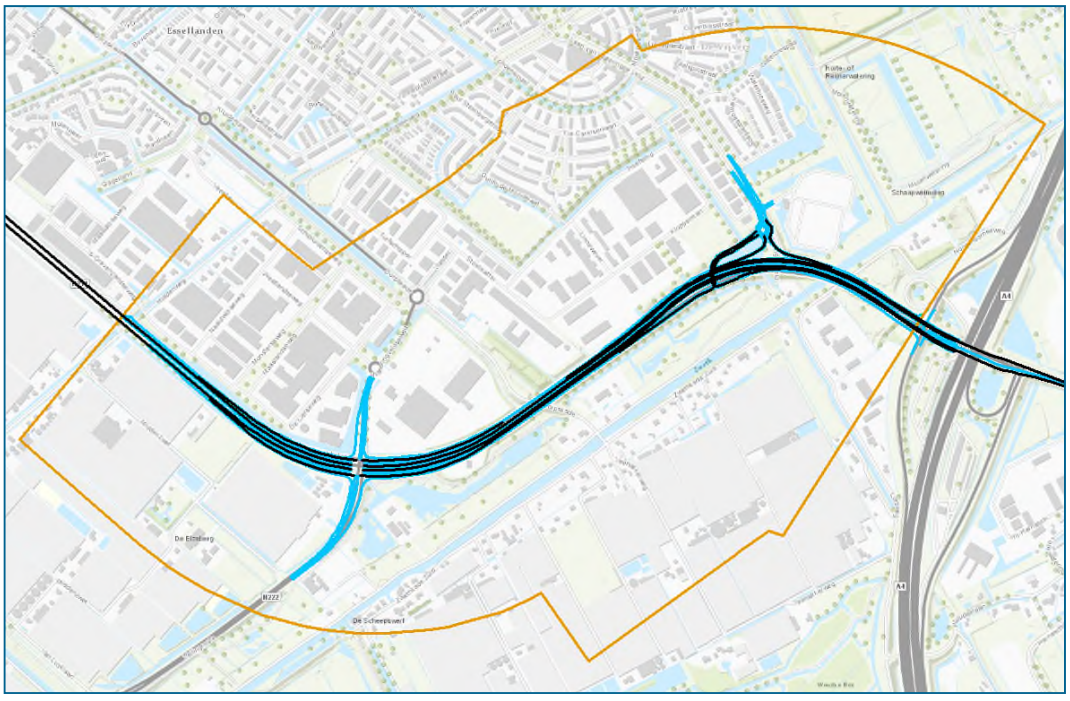
Naaldwijk
Hoek
Honselersdijk
Maasland
Rijswijk
Delft
Monster
Poeldijk
Wateringen
Den Hoorn
Pijnacker
Nootdorp
Rijswijk
Delft
Monster
Poeldijk
Wateringen
Den Hoorn
Pijnacker
Nootdorp
Lier
Naaldwijk
Hoek
Honselersdijk
Maasland

Tabel 3.2 Grenswaarden plansituatie na aftrek ex artikel 110g Wgh

Weg	Grenswaarde [dB]	Maximale ontheffing [dB]
N211 Wippolderlaan	Huidig*	Huidig + 5 (met plafondwaarde 68 dB)

*** Laagste van:**
- **Heersende waarde (met drempelwaarde 48 dB)**
- **Hogere (vastgestelde) waarde**

Binnen de te beschouwen geluidgevoelige objecten bezitten enkele woningen een hogere waarde als gevolg van de N211 Wippolderlaan. Deze worden genoemd in paragraaf 4.4.

N222 Veilingroute – Wateringveldseweg

In de toekomstige situatie wordt de bestaande N222 Veilingroute – Wateringveldseweg gereconstrueerd. De aanpassing betreft een nieuw te realiseren verbindingsweg/ongelijkvloerse kruising van de N211 met de N222 Veilingroute – Wateringveldseweg. De huidige gelijkvloerse kruising komt te vervallen. In de nieuwe situatie komt de N211 hier verdiept te liggen en zal de N222 Veilingroute – Wateringveldseweg bovenlangs kruisen.

Binnen de geluidzone van het te wijzigen deel van de N222 Veilingroute – Wateringveldseweg zijn bestaande woningen gelegen. Zowel de N222 Veilingroute, als de Wateringveldseweg hebben in de toekomstige situatie 2 rijstroken. Hierdoor betreft de geluidzone 250 meter[3]. In afbeelding 3.10 is het aan te passen weggedeelte inclusief zone weergegeven. Voor de woningen binnen de zone is een toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een reconstructie.

Voor de N222 geldt een maximum snelheid van 80 km/uur. Enkel op een deel van de oostelijke weghelft ter hoogte van de kruising met de N211 bedraagt de maximum snelheid 50 km/uur. Omdat de maximum snelheid op de westelijke weghelft van dit deel wel 80 km/uur bedraagt, is derhalve toch een aftrek ex artikel 110g Wgh van 2, 3 of 4 dB toegepast.

Voor de Wateringveldseweg geldt een maximum snelheid van 60 km/uur. De aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt 5 dB. Er zijn echter geen woningen gelegen binnen de zone van het aan te passen wegdeel op de Wateringveldseweg. Voor alle bestaande woningen binnen de zone van de N222 Veilingroute – Wateringveldseweg geldt om deze reden een aftrek van 2, 3 of 4 dB. De van toepassing zijnde grenswaarden bij de woningen of andere (geluidgevoelige) bestemmingen zijn in tabel 3.3 weergegeven.

[3] Buitenstedelijk – zie Tabel 2.1: Zonebreedte wegverkeer

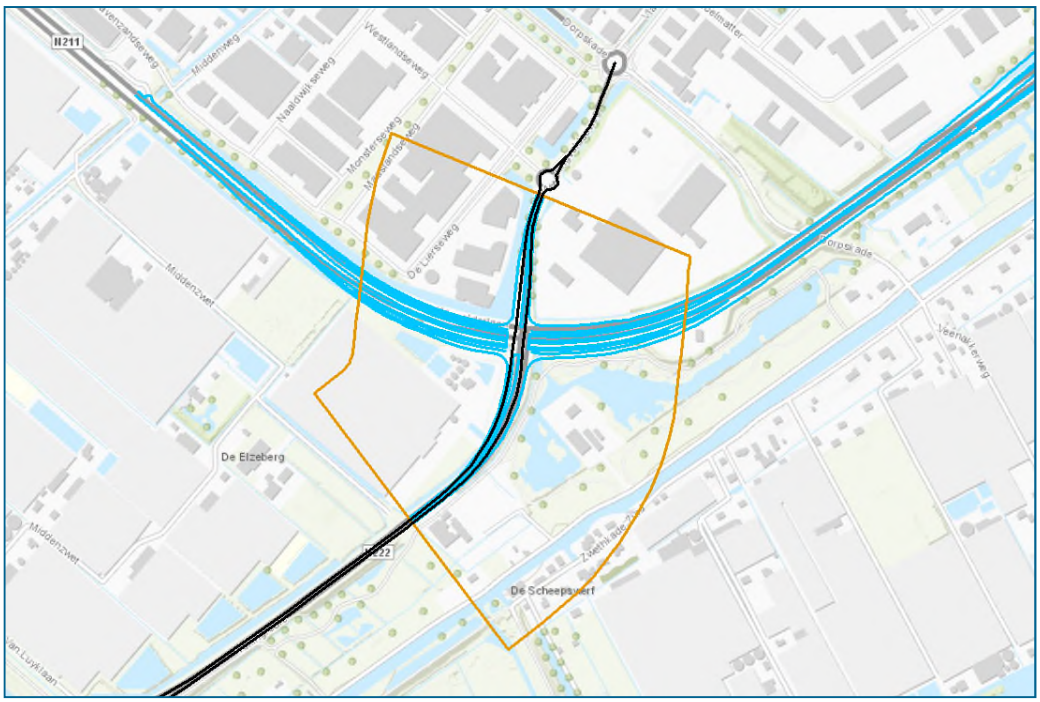

Afbeelding 3.10 Plangebied N222 Veilingroute - Wateringveldseweg inclusief zone

Tabel 3.3 Grenswaarden plansituatie na aftrek ex artikel 110g Wgh

Weg	Grenswaarde [dB]	Maximale ontheffing [dB]
N222 Veilingroute - Wateringveldseweg	Huidig*	Huidig + 5 (met plafondwaarde 68 dB)

*** Laagste van:**
- **Heersende waarde (met drempelwaarde 48 dB)**
- **Hogere (vastgestelde) waarde**

Binnen de te beschouwen geluidgevoelige objecten bezitten enkele objecten reeds een hogere waarde als gevolg van de N222 Veilingroute. Deze worden genoemd in paragraaf 4.4.

Laan van Wateringse Veld

In de toekomstige situatie wordt de bestaande Laan van Wateringse Veld gereconstrueerd. De aanpassing betreft een nieuw te realiseren verbindingsweg/ongelijkvloerse kruising van de Laan van Wateringse Veld met de N211. De huidige gelijkvloerse kruising komt te vervallen. Vanaf de Laan van Wateringse Veld gezien, wordt er een rotonde gerealiseerd waarop de toe- en afritten naar de N211 worden aangesloten. De afrit van N211 richting de Laan van Wateringse Veld, en de toerit van de Laan van Wateringse Veld richting de A4, worden bereikbaar via een fly-over over de N211. Daar waar deze toe- en afrit elkaar kruisen zullen verkeerslichten worden geplaatst. De andere toe- en afrit blijven gelijkvloers en zijn tevens aangesloten op de nieuw te realiseren rotonde op de Laan van Wateringse Veld.

Binnen de geluidzone van het te wijzigen deel van de Laan van de Wateringse Veld zijn bestaande woningen gelegen. De Laan van Wateringse Veld heeft in de toekomstige situatie 2 rijstroken. Daarnaast is de weg gedeeltelijk stedelijk en gedeeltelijk buitenstedelijk gelegen. Hierdoor betreft de geluidzone 200 of 250 meter[4]. Vanwege de overgang van buitenstedelijk naar stedelijk gebied, is er een onderling verschil in zonebreedte. Om deze reden is het breedste zonedeel voor een derde van de breedte van dat zonedeel, doorgetrokken (art 75, lid 3 Wgh). In afbeelding 3.11 is het aan te passen weggedeelte inclusief zone weergegeven. Voor de woningen binnen de zone is een toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een reconstructie.

Voor de Laan van Wateringse Veld geldt een maximum snelheid van 50 km/uur. De aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt 5 dB. De van toepassing zijnde grenswaarden bij de woningen of andere (geluidgevoelige) bestemmingen zijn in tabel 3.4 weergegeven.

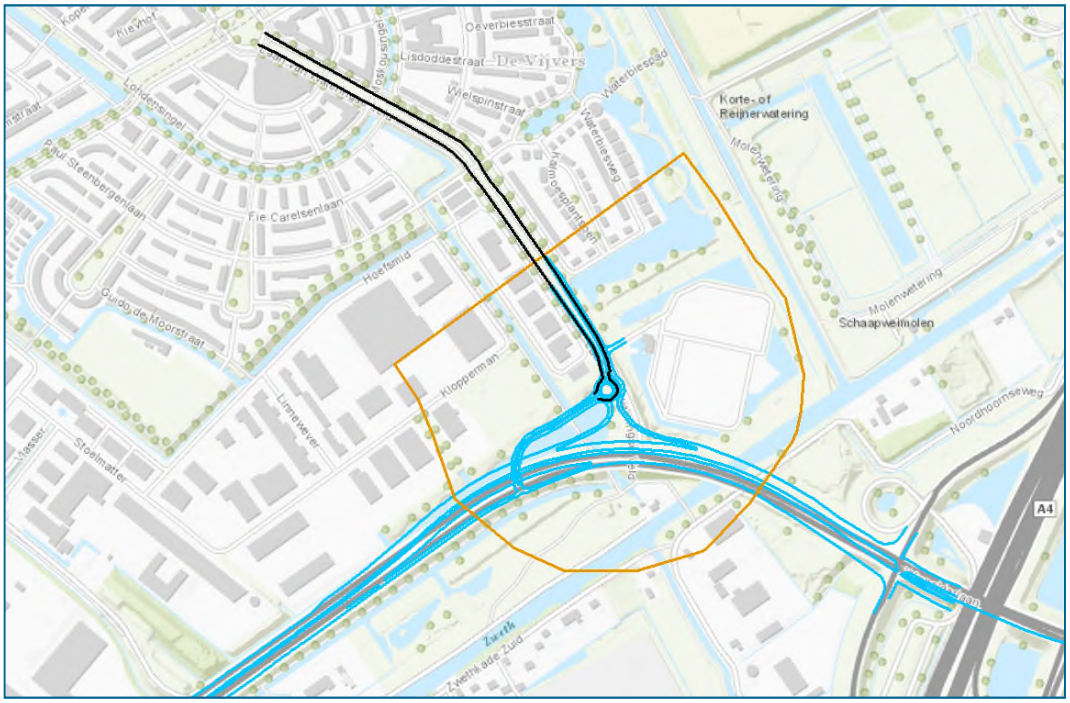

Afbeelding 3.11 Plangebied Laan van Wateringse Veld inclusief zone

Tabel 3.4 Grenswaarden plansituatie na aftrek ex artikel 110g Wgh

Weg	Grenswaarde [dB]	Maximale ontheffing [dB]
Laan van Wateringse Veld	Huidig	Huidig + 5 (met plafondwaarde 68 dB)

[4] Stedelijk en buitenstedelijk – zie Tabel 2.1: Zonebreedte wegverkeer

4 Onderzoeksopzet en uitgangspunten

4.1 Rekenmethode

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de diverse wegen akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de geluidbelasting per woning.

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het verkeer op een weg zijn twee wettelijk vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode I en de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' ex artikel 110d van de Wet geluidhinder, kortweg aangeduid als SRM I respectievelijk SRM II.

De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van objecten, hetgeen met SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden.

In het onderhavige onderzoek zijn de relevante wegen en de directe omgeving ingevoerd in een grafisch computermodel dat rekent volgens de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'. Daarbij is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu 4.30.

4.2 Uitgangspunten

Voor de berekening van de geluidbelasting op de gevels van relevante woningen is een berekeningsmodel opgezet waarin de te beschouwen wegen, de omliggende bebouwing en bodemgebieden zijn opgenomen. In het berekeningsmodel is rekening gehouden met plaatselijke hoogteverschillen, de hoogtes in het gebied zijn gebaseerd op NAP. De hoogtelijnen vanwege de plansituatie (wijzigingen N211 en aansluitende wegen) zijn ontleend aan de ontwerptekening. Voor de toekomstige situatie is het laatste ontwerp voor de N211 en de aansluitende wegen aangehouden (XR-405082-S-0-0101 dd 06-04-2020.dwg).

Voor de standaard bodemfactor is uitgegaan van bodemfactor 1,0 (=zacht). Verharde gebieden (zoals wegen, wateroppervlaktes en bebouwd gebied) zijn als apart bodemgebied gemodelleerd (bodemfactor 0,0). Voor de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting is vanwege het absorberende karakter van de wegdekverharding op de Rijksweg A4 (tweelaags ZOAB) uitgegaan van een bodemfactor 0,5.

De diverse gebouwen zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen. Naast de aanwezige bebouwing is tevens rekening gehouden met de nieuwbouw waarvoor een bestemmingsplan is vastgesteld. Voor de relevante woningen of groepen van woningen zijn in het berekeningsmodel één of meer representatieve ontvangerpunten opgenomen, afhankelijk van de ligging ten opzichte van de onderzochte wegen. Voor de berekeningen is uitgegaan van een waarneemhoogte van 1,50 meter boven een verdiepingsvloer gelegd, boven lokaal maaiveld (4,50 meter voor eerste verdieping, 7,50 meter voor tweede verdieping etc).

De verkeerscijfers voor de diverse onderzoeken voor de N211 zijn afkomstig uit het regionale verkeersmodel MRDH. Het verkeersmodel MRDH (v-MRDH) is een regionaal verkeersmodel voor de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. De N211 ligt binnen het studiegebied van het verkeersmodel. Dit verkeersmodel bestaat uit een basisjaar en een aantal prognosejaren. Voor de prognosejaren is rekening gehouden met autonome ontwikkelingen in de regio. Bijvoorbeeld is in het verkeersmodel de verbreding van de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam als autonome ontwikkeling in de prognosecijfers meegenomen. Voor de tussenliggende jaren die niet standaard in het verkeersmodel zijn opgenomen, zijn de verkeerscijfers berekend op basis van interpolatie van de twee modeljaren.

Voor het onderzoek is gerekend met de prognosecijfers voor het jaar 2021 (1 jaar voor start werkzaamheden) en 2035 (10 jaar na openstelling, de beoogde toekomstige situatie inclusief verkeersaantrekkende werking van het plan). De voor de berekeningen gehanteerde verkeerscijfers van de aan te passen wegen die onderzocht worden binnen dit onderzoek zijn weergegeven in tabel 4.1.

De Rijksweg A4 wordt tevens gereconstrueerd. Ten tijde van deze rapportage wordt hiervoor een procedure doorlopen in het kader van de Tracéwet. Het Ontwerp Tracébesluit (OTB) ligt ter inzage. Voor de berekening van het gecumuleerde geluidniveau is het model aangevuld met de toekomstige gegevens van de Rijksweg A4. Deze gegevens zijn aangeleverd door Rijkswaterstaat. Een gedetailleerd en compleet overzicht van alle verkeersgegevens en de overige invoergegevens wordt gegeven in bijlage 1.

Tabel 4.1: Gehanteerde verkeersgegevens

Weg	Intensiteit 2021 [mvt/etm]	Intensiteit 2035 [mvt/etm]	Wegdek huidige situatie[1]	Snelheid toekomstige situatie [km/uur][2]
N211 tussen N464 – N222 / Wateringveldseweg	37.983	52.322	Dunne Deklagen B	80
N211 tussen N222 / Wateringveldseweg en aansl. Laan van Wateringse veld	57.895	81.539	Dunne Deklagen B	80
N211 tussen aansl. Laan van Wateringse veld en aansl. A4	68.402	93.476	DAB	50 / 80
N211 brug over A4	35.583	51.342	DAB	50
N211 tussen afrit A4 (vanaf Rotterdam) en rotonde Harnaschdreef	6.335	10.518	DAB	50
Laan van Wateringse veld tussen N211 en Paul Steenbergenlaan	15.034	17.368	DAB	50
Wateringveldseweg tussen N211 en Westlandseweg	22.981	24.598	DAB	60
N222 Veilingroute tussen N211 en Van Luyklaan	25.317	31.269	Dunne Deklagen B	80

[1] De wegdekverharding is enkel voor de huidige situatie weergegeven. Pas uit de maatregelvariant en optimalisatievariant blijkt op welk wegdek dit daadwerkelijk wordt toegepast. Voor de toekomstige situatie wordt uitgegaan van DAB.
[2] Voor wat betreft de N211 verschilt de maximale snelheid in de huidige situatie ten opzichte van de plansituatie. De maximale snelheid rond de bestaande kruisingen bedraagt in de huidige situatie 50 km/uur.

4.3 Afweging van maatregelen

Voor de afweging van maatregelen is het Kader Doelmatigheidscriterium geluidmaatregelen (uitgegeven door Rijkswaterstaat) als leidraad gehanteerd. Voor een akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder is toepassing van het doelmatigheidscriterium niet wettelijk voorgeschreven, maar wel een bruikbaar instrument om de afweging van maatregelen op een transparante en gestructureerde wijze te kunnen doen. In samenspraak met de provincie Zuid-Holland is voor de afweging van maatregelen in dit onderzoek aangesloten bij het doelmatigheidscriterium (DMC) om zodoende enig inzicht te verkrijgen in de (financiële) doelmatigheid van maatregelen.

De afweging van geluidmaatregelen wordt met het DMC gemaakt voor de woningen waar sprake is van een geluidbelasting hoger dan de toetswaarde. Bij aanpassing van de weg geldt dit voor woningen waar sprake is van een reconstructie effect in de zin van de Wet geluidhinder. Aan de hand van de geluidbelasting zonder maatregelen op deze woningen wordt er per woning of groepje woningen (cluster) een budget aan reductiepunten gegeneerd. Deze reductiepunten kunnen worden ingezet voor het treffen van maatregelen. Hierbij geldt als regel dat de punten die nodig zijn voor het treffen van maatregelen (maatregelpunten, de ‘kosten’ van de maatregel) niet hoger mogen zijn dan het budget aan reductiepunten. Alle geluidgevoelige objecten gelegen binnen het cluster met een geluidbelasting hoger dan 48 dB dragen bij aan het clusterbudget, dus ook de woningen waar geen sprake is van een reconstructie effect. Alle woningen gelegen in een hetzelfde cluster profiteren namelijk van dezelfde maatregel. Deze woningen dragen daarom ook bij aan het totaal beschikbare budget aan reductiepunten. Per cluster kan het gegenereerde budget aan reductiepunten worden ingezet voor maatregelen. Daarbij geldt het principe dat het beschikbare budget aan reductiepunten enkel kan worden ingezet voor maatregelen waarvan dat betreffende cluster profiteert. Dit betekent dat voor het treffen van maatregelen clusters geen reductiepunten van andere clusters kunnen inzetten voor het treffen van maatregelen wanneer dat cluster daar zelf geen effect van ondervindt.

Het DMC sluit aan bij het algemene principe van het milieubeleid dat het treffen van maatregelen aan de bron de voorkeur verdient boven het treffen van maatregelen die de overdracht van het geluid beperken. In onderliggend onderzoek wordt daarom eerst beoordeeld of het treffen van bronmaatregelen doelmatig is, alvorens afschermende maatregelen worden beschouwd.

Voor meer informatie over het DMC wordt verwezen naar het Kader Doelmatigheidscriterium Geluidmaatregelen (d.d. 8 januari 2020). In bijlage 12 is een overzicht gegeven van een aantal belangrijke aspecten uit het doelmatigheidscriterium.

4.4 Eerder verleende Hogere grenswaarden

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn eerder hogere waarden vastgesteld. Deze hogere waarden hebben betrekking op de geluidbelasting afkomstig vanaf de N211 en de N222. In tabel 4.2 is een overzicht van de eerder vastgestelde hogere waarden opgenomen. Deze hogere waarden zijn destijds nog afgegeven in dB(A). De dB(A)-waarden zijn voor de reconstructietoets herleid tot dB-waarden volgens de rekenmethode die in artikel 3.7 van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' is vastgelegd.

Tabel 4.2 Overzicht eerder vastgestelde hogere waarden

Adres	Vanwege	Vastgestelde hogere waarde [dB(A)]
Zwetkade Noord 1	N211	60
Zwetkade Noord 2	N211	55
Zwethkade Zuid 1	N211	56
Zwethkade Zuid 2	N211	54
Zwethkade Zuid 3	N211	52
Zwethkade Zuid 3a	N211	52
Zwethkade Zuid 3b	N211	52
Dorpskade 75	N211	58
Dorpskade 77	N211	54
Zwethkade Noord 2	N222	55
Zwethkade Noord 3	N222	55
Zwethkade Noord 4	N222	51

5 Resultaten en toetsing

Met behulp van het berekeningsmodel is de geluidbelasting op de woningen binnen het onderzoeksgebied berekend vanwege het wegverkeer op de N211 Wippolderlaan, de N222 Veilingroute, de Wateringveldseweg en de Laan van Wateringse Veld. Dit is berekend voor de jaren 2021 (huidig) en 2035 (toekomstig met plan).

In eerste instantie is getoetst of er sprake is van een reconstructie effect vanwege één of meerdere wegen, in de toekomstige plansituatie zonder (aanvullende) maatregelen. Er is sprake van een reconstructie effect wanneer de geluidbelasting in de plansituatie vanwege een weg met 2 dB of meer toeneemt ten opzichte van de huidige situatie (of 2 dB vanaf 48 dB wanneer geluidbelasting in de huidige situatie lager is dan 48 dB).

5.1 N211 Wippolderlaan

In totaal zijn circa 760 woningen beoordeeld op het geluideffect als gevolg van de wijzigingen aan de N211 Wippolderlaan. Hierbij is in eerste instantie enkel rekening gehouden met bestaande maatregelen die binnen het plangebied gehandhaafd blijven. De overige bestaande maatregelen zijn in eerste instantie niet meegenomen (zie afbeelding 3.8).

Uit de reconstructietoets blijkt dat vanwege de wijziging aan de N211 Wippolderlaan een toename in geluidbelasting van 2 dB of meer wordt berekend bij 174 woningen. Voor deze woningen is sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Bij 36 van deze 174 woningen bedraagt de toename meer dan de ‘maximaal toegestane toename’ van 5 dB. Deze 36 woningen bevinden zich voornamelijk ten zuiden van de N211.

Dat de toenames op de woningen aan de zuidzijde relatief hoog zijn, kan worden verklaard doordat de bestaande maatregelen (geluidreducerend asfalt, schermen en wallen) grotendeels niet gehandhaafd kunnen blijven vanwege het project. Deze maatregelen zijn dan ook niet meegenomen in de berekening. Tevens is er ter hoogte van de bestaande kruisingen, in de plansituatie een snelheidsverhoging doorgevoerd, wat ook van invloed kan zijn.

In bijlage 5 is de ligging van de woningen waar sprake is van een reconstructie effect weergegeven. In deze bijlage is tevens onderscheid gemaakt bij welke woningen geen sprake is van een reconstructie-effect, waar een toename wordt berekend tussen de 2 dB en 5 dB, en woningen waar sprake is van een toename hoger dan de maximaal te ontheffen toename van meer dan 5 dB. Gelet op de overschrijding van de toetswaarde en de overschrijding van de maximaal te ontheffen toename van 5 dB, dient te worden onderzocht of en in hoeverre maatregelen de toekomstige geluidbelasting kan reduceren tot de heersende waarde, met als ondergrens 48 dB. Het onderzoek naar maatregelen is in hoofdstuk 6 weergegeven. De volledige berekeningsresultaten op alle woningen binnen de zone van de te wijzigen weggedeelten per ontvangerpunt en -hoogte zijn weergegeven in bijlage 2.

5.2 N222 Veilingroute – Wateringveldseweg

In totaal zijn 14 woningen beoordeeld op het geluideffect als gevolg van de wijzigingen aan de N222 Veilingroute – Wateringveldseweg. Hierbij is in eerste instantie enkel rekening gehouden met bestaande maatregelen buiten het plangebied die gehandhaafd blijven. De overige bestaande maatregelen (bronmaatregelen) binnen de projectgrens zijn in eerste instantie niet meegenomen (zie afbeelding 3.8).

Uit de reconstructietoets blijkt dat vanwege de wijziging aan de N222 Veilingroute – Wateringveldseweg een toename in geluidbelasting van 2 dB of meer wordt berekend bij 1 woning. Voor deze woning is sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. De toename bedraagt niet meer dan de ‘maximaal toegestane toename’ van 5 dB.

Gelet op de overschrijding van de grenswaarde, dient te worden onderzocht of en in hoeverre maatregelen de toekomstige geluidbelasting kan reduceren tot de heersende waarde. Het onderzoek naar maatregelen is in hoofdstuk 6 weergegeven. De volledige berekeningsresultaten op alle woningen binnen de zone van de te wijzigen weggedeelten per ontvangerpunt en -hoogte zijn weergegeven in bijlage 3.

5.3 Laan van Wateringse Veld

In totaal zijn 28 woningen beoordeeld op het geluideffect als gevolg van de wijzigingen aan de Laan van Wateringse Veld.

Uit de reconstructietoets blijkt dat vanwege de wijziging aan de Laan van Wateringse Veld er nergens een toename in geluidbelasting van 2 dB of meer wordt berekend. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van de bestaande woningen binnen de geluidzone de geluidbelasting ten hoogste 58 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. Er is geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. De volledige berekeningsresultaten op alle woningen binnen de zone van de te wijzigen weggedeelten per ontvangerpunt en -hoogte zijn weergegeven in bijlage 4.

6 Maatregelen

In artikel 110a en volgende wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere grenswaarden kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere grenswaarde worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege een weg, onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Indien blijkt dat geluidbeperkende maatregelen onvoldoende soelaas bieden, kan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland onder voorwaarden hogere waarden vaststellen voor de betreffende geluidgevoelige bestemmingen.

Om de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

- Maatregelen aan de bron door middel van het toepassen van een geluidarm wegdektype;
- Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een geluidscherm/grondwal;
- Maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van schermen aan of nabij de gevel, het toepassen van ‘dove’ gevels, en dergelijke.

In paragraaf 5.1 en 5.2 is vastgesteld dat vanwege de aanpassing aan de N211 Wippolderlaan en de N222 Veilingroute – Wateringveldseweg een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder optreedt. Vanwege de N211 Wippolderlaan wordt bij 174 woningen een toename in geluidbelasting van 2 dB of meer berekend. Voor 36 van de 174 woningen is tevens sprake van een overschrijding van de maximaal te ontheffen toename van 5 dB.
Vanwege de N222 Veilingroute – Wateringveldseweg wordt bij 1 woning een toename in geluidbelasting van 2 dB of meer berekend. De toename bedraagt niet meer dan de ‘maximaal toegestane toename’ van 5 dB.

Voor deze woningen is onderzocht in hoeverre door het treffen van maatregelen de toename in de geluidbelasting gereduceerd kan worden. Het streven is daarbij om de geluidbelasting terug te brengen tot de grenswaarde (in geval van reconstructie de laagste waarde van: de huidige situatie en een eventueel eerder vastgestelde hogere waarde, dan wel de voorkeursgrenswaarde van 48 dB indien de geluidbelasting in de huidige situatie lager is dan 48 dB). In het vervolg zal gesproken worden over het terugbrengen van de geluidbelasting tot de grenswaarde. In principe wordt er naar gestreefd om de geluidbelasting tot aan de grenswaarde, zoveel als mogelijk binnen deze begrenzing te reduceren. Het is mogelijk dat er geen doelmatige bron- en/of schermmaatregelen kunnen worden getroffen (bezwaren van financiële aard) of dat de geluidbelasting met de maatregelen niet tot de grenswaarde kan worden gereduceerd. In dat geval wordt er voor de woningen waar nog sprake is van een overschrijding van de grenswaarde, een onderzoek naar de gevelwering uitgevoerd, en indien aan de orde gevelmaatregelen toegepast. Voor deze woningen waar nog sprake is van een overschrijding van de grenswaarde dient de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland een hogere waarde vast te stellen.

6.1 Clustering Kader DMC

Op basis van het Kader Doelmatigheidscriterium Geluidmaatregelen (DMC) wordt per weg, welke zorgt voor een reconstructie-effect bij omliggende woningen, een doelmatigheidsafweging voor maatregelen uitgevoerd. Deze doelmatigheidsafweging vindt plaats per cluster. Een cluster is een groep geluidgevoelige objecten (woningen) waarvoor de geluidmaatregel een relevant effect heeft. Deze woningen liggen zo dicht bij elkaar in de buurt dat ze als het ware kunnen profiteren van dezelfde maatregelen.

De clustering van woningen vindt plaats op basis van de zichthoekbenadering. Hiervoor wordt de afstand 'D' gehanteerd. 'D' betreft de loodrechte afstand tussen de woningen waar sprake is van reconstructie-effect en de betreffende weg. De afstand 'D' wordt vervolgens aan weerszijden van de loodlijn in de lengterichting uitgezet. Woningen waar sprake is van een reconstructie en waarvan de 1D zichthoeken overlappen worden samen genomen in één cluster.

N211 Wippolderlaan

Op basis van de ligging van de woningen met een reconstructie-effect (knelpuntwoningen) en de 1D-zichthoeken kunnen er voor de N211 Wippolderlaan 4 clusters worden onderscheiden (zie afbeelding 6.1. In bijlage 5 is een meer gedetailleerde weergave van de clustering en zichthoeken weergegeven):

- Cluster 1: Noordzijde N211 – West (1 knelpuntwoning);
- Cluster 2: Zuidzijde N211 – West (4 knelpuntwoningen);
- Cluster 3: Zuidzijde N211 – Oost (56 knelpuntwoningen);
- Cluster 4: Noordzijde N211 – Oost (113 knelpuntwoningen).

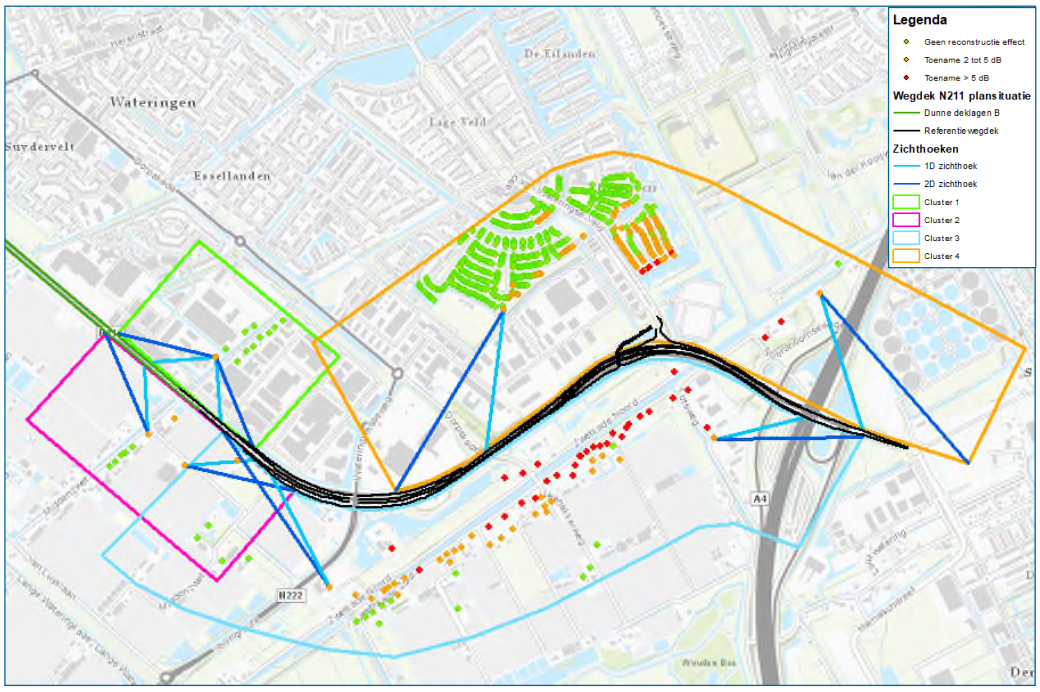

Afbeelding 6.1 Clustering knelpuntwoningen

Per cluster vindt een afweging van maatregelen plaats. Een maatregel wordt toegepast over een akoestisch optimale lengte. De akoestisch optimale maatregellengte bedraagt 4 maal de afstand 'D' waarbij aan weerszijden van de loodlijn D de afstand 2 maal in de lengterichting uitgezet. Dit is dus 2x2D gezien vanaf de buitenste knelpunten. Per cluster wordt het aantal reductiepunten bepaald op basis van de toekomstige situatie zonder maatregelen (ook buiten de werkgrenzen). Hierbij genereren woningen die geen knelpunt zijn, maar wel een geluidbelasting boven de 48 dB hebben tevens budget. Het budget wordt gebaseerd op de geluidbelasting in de plansituatie zonder maatregelen (ook zonder bestaande maatregelen die gehandhaafd blijven en/of buiten de werkgrens liggen.
Aan het aantal reductiepunten kan vervolgens een budget per cluster worden gekoppeld. In eerste instantie dienen bestaande maatregelen binnen de 2x2D zichthoek terug gefinancierd te worden. Dit betekent dat ook de maatregelpunten van eventueel bestaande geluidmaatregelen die binnen de 2D zichthoeken van woningen waar sprake is van een reconstructie effect zijn gelegen, in mindering worden gebracht op het totaal beschikbare budget aan reductiepunten.

In afbeelding 6.2 is weergeven welke woningen binnen het cluster voor een budget aan reductiepunten zorgen. In bijlage 5 is een meer gedetailleerde weergave opgenomen. Daarnaast is in bijlage 11 aantal reductiepunten per woning opgenomen. Het clusterbudget van de afzonderlijke clusters bedraagt:

- Cluster 1: Noordzijde N211 – West: 5.700 punten;
- Cluster 2: Zuidzijde N211 – West: 17.400 punten;
- Cluster 3: Zuidzijde N211 – Oost: 157.500 punten;
- Cluster 4: Noordzijde N211 – Oost: 253.000 punten.

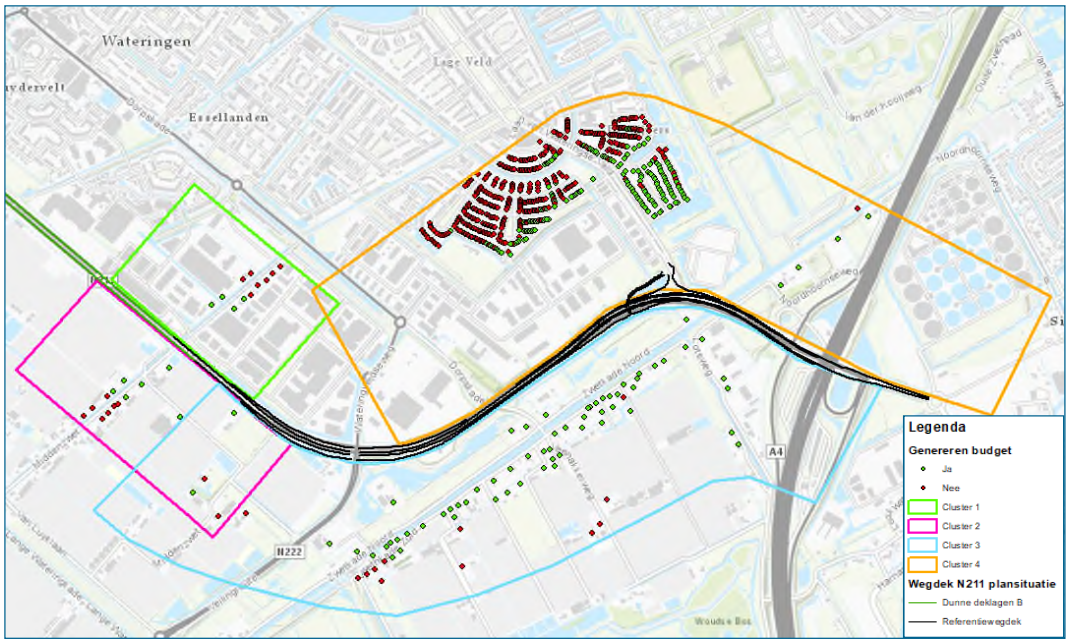

Afbeelding 6.2 Woningen die budget genereren voor de N211 Wippolderlaan

N222 Veilingroute – Wateringveldseweg

Vanwege de N222 Veilingroute – Wateringveldseweg treedt er bij één woning een reconstructie op in de zin van de Wet geluidhinder. Op basis van de ligging van de woning met een reconstructie-effect (knelpuntwoning) en de 1D-zichthoeken kan er voor de N222 Veilingroute 1 cluster worden gemaakt, zie afbeelding 6.3. In bijlage 5 is een meer gedetailleerde weergave van de clustering en zichthoeken van de N222 weergegeven.

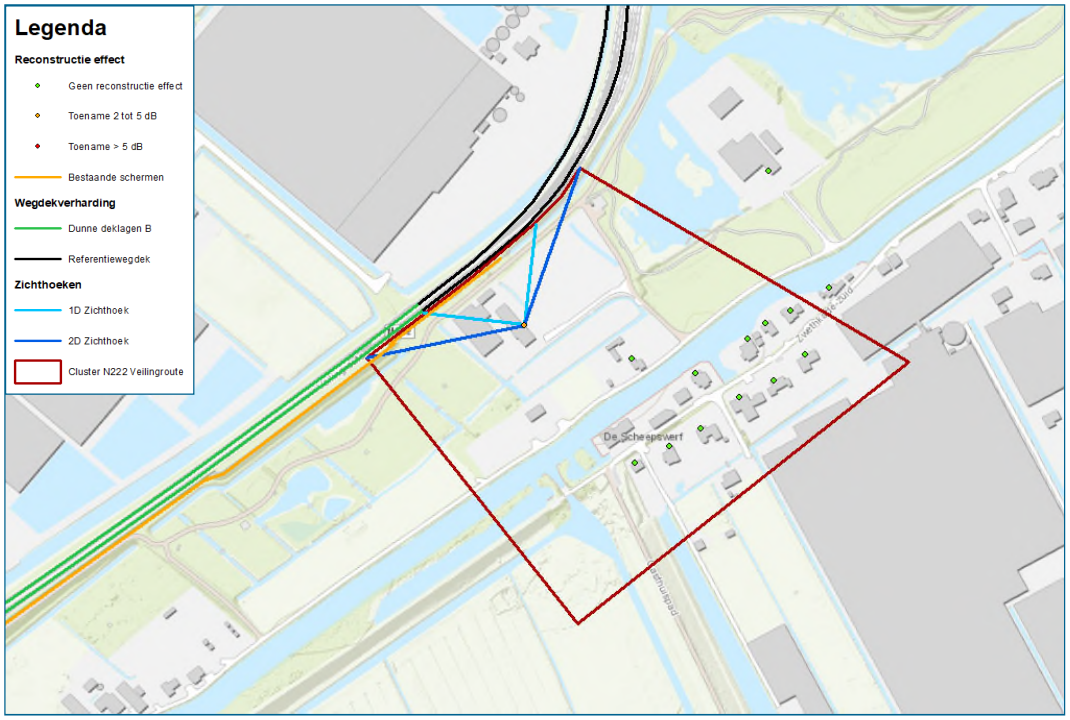

Afbeelding 6.3 Clustering knelpuntwoningen N222 Veilingroute

Er zijn 13 woningen gelegen binnen de 2D-zichthoeken van het cluster. Voor het budget tellen enkel de objecten met een geluidbelasting groter dan 48 dB (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh), gebaseerd op de toekomstige situatie zonder maatregelen. Ook de maatregelen die gehandhaafd blijven worden niet meegenomen in de berekening. Uiteindelijk zijn er 10 woningen die zorgen voor budget binnen het cluster. Voor de afweging van bronmaatregelen zijn voor de N222 Veilingroute – Wateringveldseweg 16.900 reductiepunten beschikbaar. In afbeelding 6.4 zijn de woningen weergegeven die budget genereren. Een overzicht van het budget per woning is weergegeven in bijlage 11.

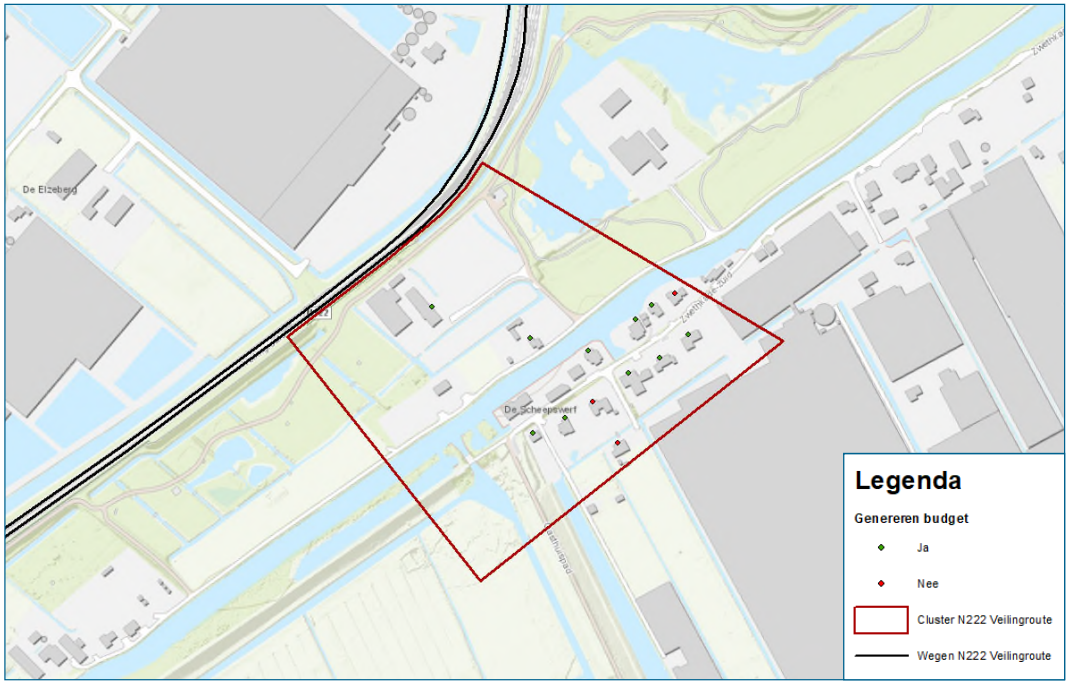

Afbeelding 6.4 Woningen die budget genereren voor de N222 Veilingroute

6.2 Afweging bronmaatregelen N211 Wippolderlaan

Omdat een bronmaatregel effect heeft voor woningen aan weerszijden van de weg en de clusters elkaar overlappen, zijn voor de afweging van bronmaatregelen de 4 clusters samen genomen tot één groot cluster. Het totaal beschikbare budget reductiepunten bedraagt 433.600.

6.2.1 Bestaande maatregelen

Voordat er maatregelen worden afgewogen is eerst gekeken naar de aanwezigheid van eventuele bestaande maatregelen binnen de 2D zichthoeken van het cluster. De systematiek van het doelmatigheidscriterium schrijft voor dat bestaande bron- en afschermende maatregelen binnen de zichthoeken van het betreffende cluster (ook wanneer deze bestaande maatregelen buiten de fysieke werkgrens zijn gelegen) eerst uit het budget met reductiepunten worden terug gefinancierd, alvorens er aanvullende maatregelen kunnen worden getroffen.

Een overzicht van de bestaande maatregelen zijn reeds weergegeven in paragraaf 3.1. Aan de westzijde van het onderzoeksgebied, binnen de 2D zichthoeken van het totale cluster, maar buiten de werkgrenzen van de wijziging aan de N211, is de bronmaatregel ‘Dunne deklagen B’ toegepast. Voor de noordelijke rijbaan (2 rijstroken) is buiten de werkgrens, maar binnen de 2D zichthoeken van de clusters, over een lengte van 320 meter de bronmaatregel ‘dunne deklagen B’ toegepast. De benodigde maatregelpunten voor de dunne deklagen aan de westzijde, buiten

de werkgrens bedraagt 6.533 maatregelpunten.[5] Op de zuidelijke rijbaan (2 rijstroken) is buiten de werkgrens, maar binnen de 2D zichthoeken van de clusters, over een lengte van 420 meter de bronmaatregel 'dunne deklagen B' toegepast.

Aan de oostzijde van het onderzoeksgebied, binnen de 2D zichthoeken van het totale cluster, maar buiten de werkgrenzen van de wijziging aan de N211, ligt een bestaande grondwal. Het deel van de wal dat gehandhaafd kan blijven ligt parallel langs de A4 en niet langs de N211. De maatregelpunten voor deze bestaande grondwal worden daarom ook niet in mindering gebracht op het budget aan reductiepunten.

Voor de bestaande maatregelen zijn daarmee in totaal 7.215 maatregelpunten benodigd. Deze maatregelpunten dienen eerst op het totaal budget aan reductiepunten in mindering te worden gebracht voordat er aanvullende maatregelen worden onderzocht.

Het totaal budget aan reductiepunten dat beschikbaar is voor een aanvullende bronmaatregel bedraagt: 433.600 – 7.215 = 426.385 reductiepunten.

6.2.2 Afweging doelmatige bronmaatregel N211

Voor het cluster is een bronmaatregel op de N211 binnen de werkgrenzen onderzocht. Voor stillere wegdekken gelden randvoorwaarden ten aanzien van de snelheid en het voorkomen van wringend verkeer (is een maatregel vanuit technisch oogpunt mogelijk). Voor de zuidelijke rijbaan, helemaal ten oosten van het te wijzigen deel van de N211, geldt een maximum rijsnelheid van 50 km/uur (richting verkeerslichten). Voor het overige te wijzigen deel van de N211 geldt een maximum rijsnelheid van 80 km/uur. Bij deze rijsnelheden is als bronmaatregel een dunne deklaag toepasbaar. Vanwege de beperkte rijsnelheid op het oostelijk deel is ZOAB (en tweelaags ZOAB) niet geschikt als bronmaatregel. In onderliggend onderzoek is daarom een bronmaatregel van het type Dunne deklagen B onderzocht.

Op locaties met wringend verkeer (zoals bij kruisingen met een verkeersregelinstallatie, of scherpe bochten) is vanwege het optrekken en afremmen van het verkeer een bronmaatregel technisch niet toepasbaar. Om deze reden is op de toe- en afritten van en naar de N211 slechts gedeeltelijk een bronmaatregel toegepast. Datzelfde geldt ook voor de kruising ter hoogte van de aansluiting met de Rijksweg A4 en voor de kruising N222 – Wateringveldseweg. Vanwege technische beperkingen is tevens geen bronmaatregel toe te passen in de tunnelbak van de N211, welke onder de kruising N222 – Wateringveldseweg door gaat (een bronmaatregel in de tunnelbak zal daarnaast weinig geluidreductie opleveren).

Op de noordelijke rijbaan is over een lengte van 1.750 meter een bronmaatregel toegepast (het aantal rijstroken varieert van 2 tot 3). Hiervoor zijn 21.635 maatregelpunten benodigd.
De lengte van de onderzochte bronmaatregel (dunne deklagen type B) op de zuidelijke rijbaan bedraagt 1.510 meter (het aantal rijstroken varieert van 2 tot 4). Voor de zuidelijke weghelft zijn in totaal 20.501 maatregelpunten.

[5] Het aantal maatregelpunten voor dunne deklagen bedraagt 13 per 10 m^2. Voor een wegbreedte van een weg met 2x2 rijstroken wordt per weghelft uitgegaan van een breedte van 7,5 meter. Voor de bestaande bronmaatregel zijn daarom 320*1,3*7,5 + 420*1,3*7,5 = 7.215 maatregelpunten benodigd.

Het totaal aan maatregelpunten dat voor de bronmaatregel benodigd is, bedraagt 21.635 + 20.501 = 42.136 maatregelpunten. Dit is ruim minder dan de 427.067 reductiepunten die voor een aanvullende bronmaatregel beschikbaar zijn.

In tabel 6.1 is getoetst of de bestaande maatregelen en de bronmaatregelen kunnen worden toegepast op basis van het beschikbaar aantal reductiepunten.

Tabel 6.1 Toets doorgerekende bronmaatregel aan doelmatigheidscriterium

Maatregel	Benodigde maatregelpunten		Totaal	Beschikbaar aantal reductiepunten	Toetsing
	Bestaand	Nieuw			
Bronmaatregel	7.215	42.136	49.351	433.600	Voldoet

In afbeelding 6.5 is een overzicht gegeven van de toegepaste bronmaatregel.

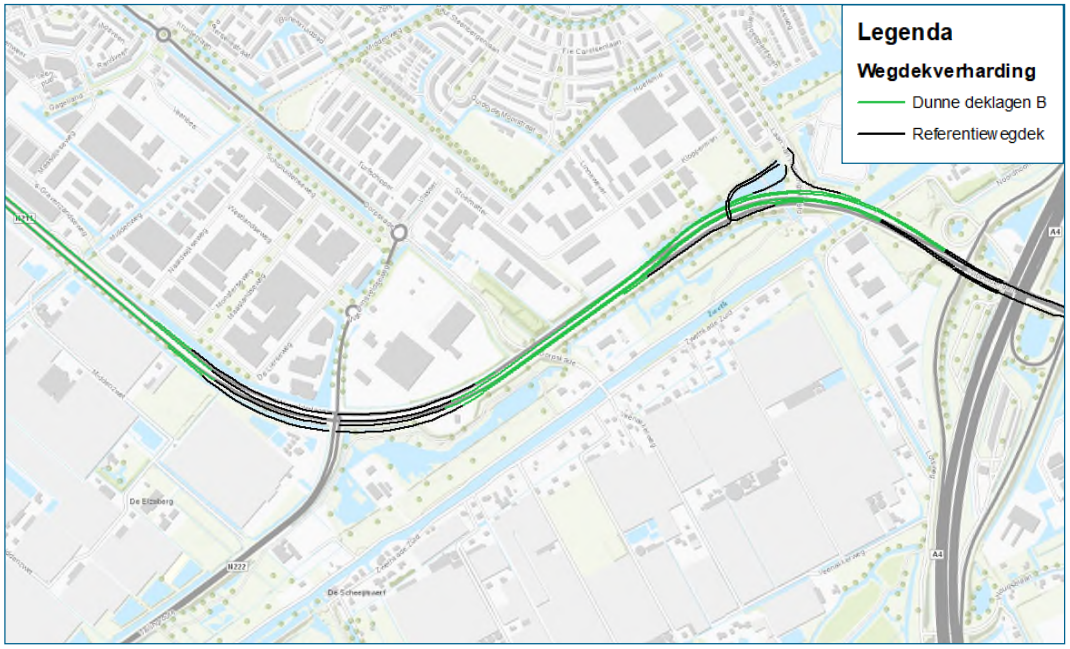

Afbeelding 6.5 Overzicht bronmaatregel 'Dunne deklagen B' op de N211

Resultaat doelmatige bronmaatregel

Met de doelmatige bronmaatregel wordt bij 76 van de 174 woningen waar sprake is van een reconstructie effect de geluidbelasting gereduceerd tot de toetswaarde. Er resteren nog 98 woningen binnen het onderzoeksgebied waar vanwege de verbreding van de N211 sprake is van een toename van de geluidbelasting. Voor 3 woningen bedraagt de toename nog meer dan 'maximaal toegestane toename' van 5 dB. In bijlage 6 zijn de resultaten voor het treffen van bronmaatregelen op de N211 weergegeven.

Voor de 98 woningen waar na toepassing van de bronmaatregel nog sprake is van een overschrijding van de toetswaarde is onderzocht in hoeverre er aanvullende afschermende maatregelen kunnen worden getroffen om de geluidbelasting tot de toetswaarde te kunnen reduceren.

6.3 Afweging bronmaatregelen N222

Vanwege de aanpassing van de N222 is er op één woning sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Voor deze woning is onderzocht in hoeverre het treffen van een bronmaatregel op basis van het doelmatigheidscriterium financieel doelmatig. Het totaal beschikbare budget reductiepunten voor het cluster waarin de knelpuntwoning is gelegen bedraagt 16.900.

6.3.1 Bestaande maatregelen

Voordat er maatregelen worden afgewogen is eerst gekeken naar de aanwezigheid van eventuele bestaande maatregelen binnen de 2D zichthoeken van het cluster. De systematiek van het doelmatigheidscriterium schrijft voor dat bestaande bron- en afschermende maatregelen binnen de zichthoeken van het betreffende cluster (ook wanneer deze bestaande maatregelen buiten de fysieke werkgrens zijn gelegen) eerst uit het budget met reductiepunten worden terug gefinancierd, alvorens er aanvullende maatregelen kunnen worden getroffen. Een overzicht van de bestaande maatregelen zijn reeds weergegeven in paragraaf 3.1.

Binnen de 2D zichthoeken van het cluster, maar buiten de werkgrenzen van de wijziging aan de N211, is over een lengte van 65 meter op beide weghelften de bronmaatregel ‘Dunne deklagen B’ toegepast. De benodigde maatregelpunten voor de bestaande dunne deklagen binnen het cluster, maar buiten de werkgrens bedraagt 591,5 maatregelpunten.[6]
Binnen de 2D zichthoeken van het cluster is over een lengte van 145 meter tevens een bestaande afschermende voorziening van 2 meter hoog gelegen. De maatregelpunten voor deze bestaande afschermende voorziening bedragen 13.485.
De maatregelpunten voor deze bestaande voorzieningen dienen op het totale budget aan reductiepunten in mindering te worden gebracht. Voor de bestaande maatregelen zijn daarmee in totaal 14.076,5 maatregelpunten benodigd. Deze maatregelpunten dienen eerst op het totaal budget aan reductiepunten in mindering te worden gebracht voordat er aanvullende maatregelen worden onderzocht.

Het totaal budget aan reductiepunten dat beschikbaar is voor een aanvullende bronmaatregel bedraagt: 16.900 – 14.076,5 = 2.823,5 reductiepunten.

[6] Het aantal maatregelpunten voor dunne deklagen bedraagt 13 per 10 m^2. Voor een wegbreedte van 2 keer 1 rijstrook wordt uitgegaan van een totale wegbreedte van 7 meter. Voor de bestaande bronmaatregel zijn daarom 65*1,3*7=591,5 maatregelpunten benodigd.

6.3.2 Afweging doelmatige bronmaatregel N222

Voor het cluster is een bronmaatregel op de N222 binnen de werkgrenzen onderzocht. Buiten de werkgrenzen ligt al een bestaande dunne deklagen type B bronmaatregel. Voor stillere wegdekken gelden randvoorwaarden ten aanzien van de snelheid en het voorkomen van wringend verkeer (is een maatregel vanuit technisch oogpunt mogelijk).
Voor de westelijke rijbaan geldt een maximum rijsnelheid van 80 km/uur. Voor de oostelijke rijbaan geldt deels een snelheid van 80 km/uur en deels een snelheid van 50 km/uur. Bij deze rijsnelheden is als bronmaatregel een dunne deklaag toepasbaar. Daarnaast ligt er buiten de werkgrenzen al een wegdek wat tevens van een dunne deklaag is voorzien. In onderliggend onderzoek is daarom een bronmaatregel van het type dunne deklagen B onderzocht.

Op locaties met wringend verkeer (zoals bij kruisingen met een verkeersregelinstallatie, of scherpe bochten) is vanwege het optrekken en afremmen van het verkeer een bronmaatregel technisch niet toepasbaar. Om deze reden is slechts voor een deel van het cluster een bronmaatregel mogelijk.

Vanwege de technische beperkingen is op de oostelijke weghelft over een lengte van 120 meter een bronmaatregel (dunne deklagen B) mogelijk. Voor de westelijke weghelft is over een lengte van 175 meter een bronmaatregel mogelijk. De maatregelpunten voor deze maatregel bedragen 1.342,25. Deze maatregel past daarmee binnen het beschikbare budget aan resterende reductiepunten. Met deze maatregel wordt de toename op de woning aan de Zwetkade Noord 3 weggenomen. Voor deze woning is daarmee geen hogere waarde benodigd. In tabel 6.2 is getoetst of de bestaande maatregelen en de bronmaatregelen kunnen worden toegepast op basis van het beschikbaar aantal reductiepunten. In bijlage 7 zijn de resultaten vanwege het toepassen van bronmaatregelen op de N222 weergegeven.

Tabel 6.2 Toets doorgerekende bronmaatregel aan doelmatigheidscriterium

Maatregel	Benodigde maatregelpunten		Totaal	Beschikbaar aantal reductiepunten	Toetsing
	Bestaand	Nieuw			
Bronmaatregel	14.076,5	1.342,25	15.418,75	16.900	Voldoet

In afbeelding 6.6 is een overzicht gegeven van de toegepaste bronmaatregel.

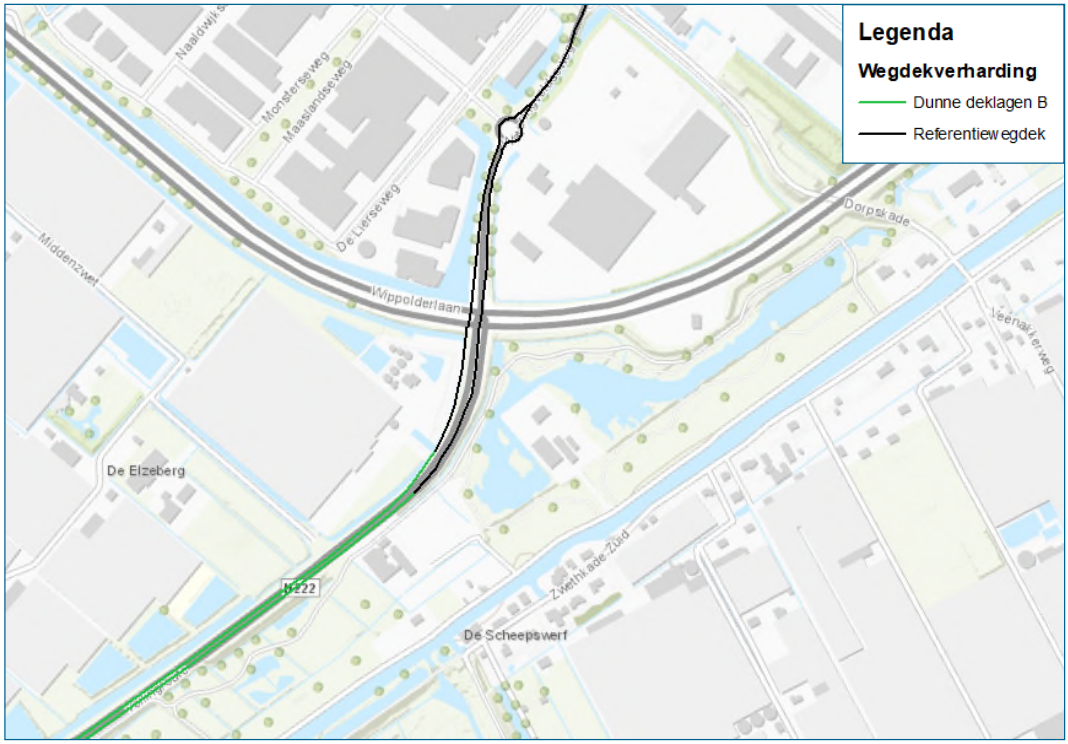

Afbeelding 6.6 Overzicht bronmaatregel 'Dunne deklagen B' op de N222

6.4 Afweging van afschermende maatregelen

Voor de woningen waar na het toepassen van een bronmaatregel nog een overschrijding van de toetswaarde resteert, is onderzocht in hoeverre met aanvullende afschermende maatregelen de geluidbelasting vanwege de N211 verder gereduceerd kan worden. Met de doelmatige bronmaatregel wordt bij 76 woningen de geluidbelasting gereduceerd tot de toetswaarde.

Voordat er een afweging van afschermende maatregelen wordt uitgevoerd, worden de resterende knelpuntenwoningen eerst opnieuw geclusterd. De resterende knelpuntwoningen overlappen elkaar nog steeds voor een groot deel op 1D zichthoek. Hierdoor zijn er ook voor de afweging van afschermende maatregelen vier clusters te onderscheiden. Het aantal knelpuntwoningen per cluster, na het toepassen van de doelmatige maatregel is hier onder weergegeven:

- Cluster 1: Noordzijde N211 – West (1 knelpuntwoning);
- Cluster 2: Zuidzijde N211 – West (3 knelpuntwoningen);
- Cluster 3: Zuidzijde N211 – Oost (56 knelpuntwoningen);
- Cluster 4: Noordzijde N211 – Oost (113 knelpuntwoningen).

In onderstaande paragrafen wordt per cluster beschreven of en zo ja, welke afschermende maatregelen doelmatig zijn. De resultaten vanwege deze afschermende maatregelen zijn in bijlage 8 weergegeven.

6.4.1 Cluster 1: Noordzijde N211 – West

Het totaal budget aan reductiepunten voor de knelpuntwoning binnen Cluster 1 bedraagt 5.700 punten. Binnen de 2D zichthoeken van dit cluster bestaat de N211 uit 2 keer 2 rijstroken. De lengte tussen de 2D zichthoeken bedraagt 625 meter. Over de volledige lengte van de 2D zichthoeken ligt er een bronmaatregel (deels bestaand). Omdat voor dit cluster sprake is van een gedeeltelijke overlap met cluster 2 en 3, worden de maatregelpunten voor de bronmaatregel over een lengte van 490 meter 50/50 verdeeld.

De maatregelpunten voor de doelmatige bronmaatregel binnen de 2D zichthoeken van dit cluster (inclusief bestaande bronmaatregel) bedragen 7.410. Dat betekent dat de maatregelpunten voor de doelmatige bronmaatregel hoger zijn dan het beschikbaar aantal reductiepunten. Aanvullende maatregelen zijn daarom voor dit cluster financieel niet doelmatig. Voor de resterende knelpuntwoning kan het college van Gedeputeerde Staten een hogere grenswaarde vast stellen.

6.4.2 Cluster 2: Zuidzijde N211 – West

Het totaal budget aan reductiepunten voor de knelpuntwoning binnen Cluster 2 bedraagt 17.400 punten. Binnen de 2D zichthoeken van dit cluster bestaat de N211 uit 2 keer 2 rijstroken. De lengte tussen de 2D zichthoeken bedraagt 690 meter. Voor de noordelijke weghelft ligt over een lengte van 570 meter een bronmaatregel (deels bestaand) binnen de zichthoeken van het cluster. Voor de zuidelijke weghelft ligt over een lengte van 595 meter een bronmaatregel (deels bestaand) binnen de zichthoeken van het cluster. Omdat voor dit cluster sprake is van een overlap met het tegenoverliggende cluster 1 en naastliggende cluster 3, worden de maatregelpunten voor de bronmaatregel voor de noordelijke weghelft over een lengte van 445 en voor de zuidelijke weghelft over een lengte van 470 meter 50/50 verdeeld. Over een lengte van 125 meter komen de maatregelpunten voor de bronmaatregel slechts voor 25% van rekening van dit cluster.

De maatregelpunten voor de doelmatige bronmaatregel binnen de 2D zichthoeken van dit cluster (inclusief bestaande bronmaatregel) bedragen 5.070. Het tegenoverliggende cluster 1 heeft onvoldoende reductiepunten om de benodigde maatregelpunten voor de (bestaande) bronmaatregel voor het eigen cluster te kunnen dragen. Het tekort van cluster 1 bedraagt 1.710 punten. Dat betekent dat de clusters aan de zuidzijde (cluster 2 en 3) dit vanwege de overlap met cluster 1 moeten compenseren. Hiervoor is een 50/50 verdeling gehanteerd. Per cluster komt dat neer op 855 maatregelpunten. Deze punten worden ook in mindering gebracht op de beschikbare reductiepunten. Het resterende budget aan reductiepunten wat daarmee nog beschikbaar is voor cluster zuidzijde west bedraagt 17.400 – 5.070 – 588 = 11.475. Hiermee kan op basis van het doelmatigheidscriterium een scherm van 120 meter lang en 2 meter hoog of een scherm van 215 meter lang en 1 meter hoog worden geplaatst. Dit is echter te kort om de knelpuntwoningen binnen dit cluster voldoende af te schermen. Hiervoor is een scherm met een lengte van minimaal 375 meter nodig. Ook wanneer er geen bronmaatregel zou worden getroffen, zijn er onvoldoende reductiepunten beschikbaar om de woningen waar sprake is van een reconstructie effect met een geluidscherm af te kunnen schermen. Afschermende maatregelen zijn daarom voor dit cluster financieel niet doelmatig.

Voor de 3 woningen binnen dit cluster waar de geluidbelasting onvoldoende kan worden gereduceerd, kan het college van Gedeputeerde Staten een hogere grenswaarde vaststellen.

6.4.3 Cluster 3: Zuidzijde N211 – Oost

Met de doelmatige bronmaatregel wordt binnen dit cluster bij 1 van de knelpuntwoningen aan de toetswaarde voldaan (Zwetkade Noord 4). Daarnaast wordt voor 26 woningen de geluidbelasting gereduceerd tot een toename van ten hoogste 5 dB. In totaal is de geluidbelasting bij 55 woningen nog hoger dan de toetswaarde, waarvan bij 3 woningen de toename nog meer dan de maximaal te ontheffen toename van 5 dB bedraagt. Voor deze 55 woningen is onderzocht of met het treffen van aanvullende afschermende maatregelen de geluidbelasting tot aan de toetswaarde kan worden gereduceerd.

Het maximaal beschikbare budget aan reductiepunten voor dit cluster bedraagt 157.500. De benodigde maatregelpunten voor de doelmatige bronmaatregel (18.850) en het tekort van cluster noordzijde N211 - West (855) bedraagt 19.705. Dit betekent dat er nog 157.500 – 19.705 = 137.795 reductiepunten beschikbaar zijn voor het treffen van aanvullende afschermende maatregelen.

Omdat de resterende knelpuntwoningen redelijk gelijkmatig verspreid binnen het cluster zijn gelegen is onderzocht in hoeverre met de beschikbare reductiepunten afschermende voorzieningen kunnen worden getroffen langs de zuidzijde van de N211 Wippolderlaan tussen de N222 Veilingroute en de A4. Op basis van het doelmatigheidscriterium zijn er onvoldoende reductiepunten beschikbaar om bij het dimensioneren van de afschermende voorzieningen de hoogtes van bestaande maatregelen aan te houden zoals deze in de huidige situatie langs de N211 staan. Hiervoor zijn namelijk onvoldoende reductiepunten beschikbaar. De resterende toenames zijn eveneens redelijk gelijkmatig verspreid over het cluster, met uitzondering van het gebied ter hoogte van de brug over de Zweth. Hier zijn namelijk nog 3 woningen gelegen waar de toename in de plansituatie met bronmaatregelen meer dan 5 dB bedraagt. Bij het dimensioneren van de maatregelen is voor deze locatie dan ook rekening gehouden met een wat hoger scherm dan elders binnen het cluster. Dit levert het volgende pakket aan maatregelen op:

- Wal 1m hoog, 190m lang;
- Wal 2m hoog, 325m lang;
- Wal 2m hoog, 280m lang;
- Wal aflopend van 2 naar 1m hoog; 110m lang;
- Wal 1m hoog, 135m lang;
- Wal oplopend van 1 naar 2m hoog; 110m lang;
- Scherm 3m hoog, 150m lang;
- Scherm 2m hoog, 75m lang;
- Wal 2m hoog, 225m lang.

Voor deze maatregelen zijn 137.400 punten benodigd, dit past binnen het beschikbare budget aan reductiepunten van 137.795. In afbeelding 6.7 zijn de maatregelen weergegeven.

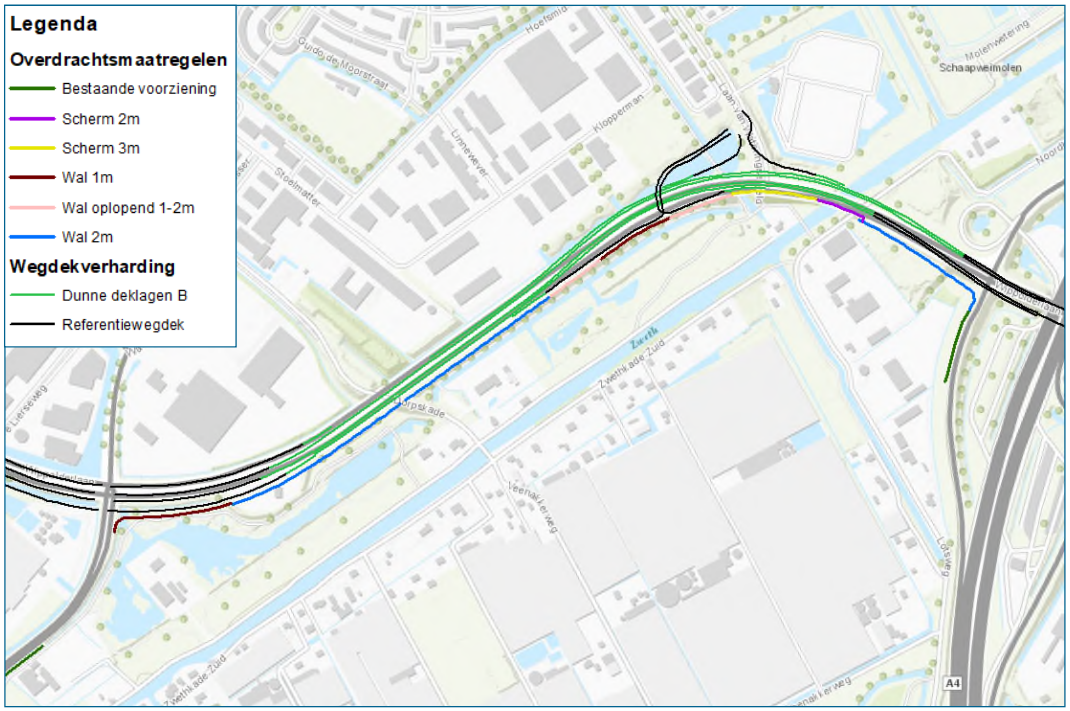

Afbeelding 6.7 Overzicht afschermende maatregelen cluster 3 Zuidzijde N211 - Oost

Resultaat doelmatige afschermende maatregelen cluster 3: Zuidzijde N211 – Oost

Met de afschermende maatregelen (in combinatie met de doelmatige bronmaatregel) wordt op 5 woningen binnen het cluster de toename gereduceerd tot de toetswaarde. Daarnaast zijn alle toenames van meer dan 5 dB teruggebracht tot ten hoogste 5 dB. Voor 51 woningen is de geluidbelasting echter nog hoger dan de toetswaarde. Op het merendeel van deze woningen (33 woningen) bedraagt de toename 1 tot 3 dB. Op 11 woningen bedraagt de toename 4 dB. Voor 2 woningen resteert er nog een toename van 5 dB. Verdergaande maatregelen om de geluidbelasting op deze woningen nog verder terug te brengen zijn financieel niet doelmatig. Het college van Gedeputeerde Staten kan daarom voor deze woningen een hogere waarden verlenen.

6.4.4 Cluster 4: Noordzijde N211 – Oost

Met de doelmatige bronmaatregel wordt binnen dit cluster bij 74 woningen aan de toetswaarde voldaan. Voor 39 woningen is er nog sprake van een overschrijding van de toetswaarde. Op basis van de ligging van deze woningen heeft een herclustering plaats gevonden. Het cluster is hierdoor kleiner geworden in vergelijking met het cluster voor de afweging van de bronmaatregel, maar omdat de woningen die een bijdrage leveren aan het budget aan reductiepunten gecentreerd binnen het cluster liggen, bedraagt het beschikbare budget ook na de herclustering 253.000 reductiepunten.

De benodigde maatregelpunten voor de dunne deklagen B bronmaatregel binnen de 2D zichthoeken van het hergeclusterde cluster bedragen 17.338,75. Dit betekent dat er nog 253.000 – 17.338,75 = 235.661,25 reductiepunten beschikbaar zijn voor aanvullende maatregelen. Ten noorden van de N211 is binnen de zichthoeken van het cluster een bedrijventerrein gesitueerd. Deze bedrijven bevinden zich in de huidige situatie op een zichtlocatie. Ook in de plansituatie is zicht op het bedrijventerrein wenselijk. De woningen met een resterende overschrijding na toepassing van de bronmaatregel zich hoofdzakelijk ter hoogte van de aansluiting met de Laan van Wateringse Veld zijn gelegen. Op basis van de ligging van de knelpuntwoningen en resterende overschrijdingen, is onderzocht of met schermen tussen de aansluiting met de Laan van Wateringse Veld en de A4 op de woningen binnen het cluster Noordzijde N211 – Oost aan de grenswaarde kan worden voldaan. Hiermee kan dan tevens het zicht op het bedrijventerrein behouden blijven. Hiervoor is het volgende maatregelpakket doorgerekend:

- Scherm 2m hoog, 110m lang;
- Scherm 3m hoog, 110m lang;
- Scherm 3m hoog, 140m lang;
- Scherm 2m hoog, 80m lang;
- Wal 2m hoog, 160m lang.

Voor deze maatregelen zijn 65.800 maatregelpunten benodigd. Er zijn voor dit cluster 235.661,25 reductiepunten beschikbaar voor het treffen van afschermende maatregelen. Dat betekent dat er voldoende reductiepunten beschikbaar zijn om deze maatregelen te treffen. In afbeelding 6.8 zijn deze maatregelen globaal weergegeven.

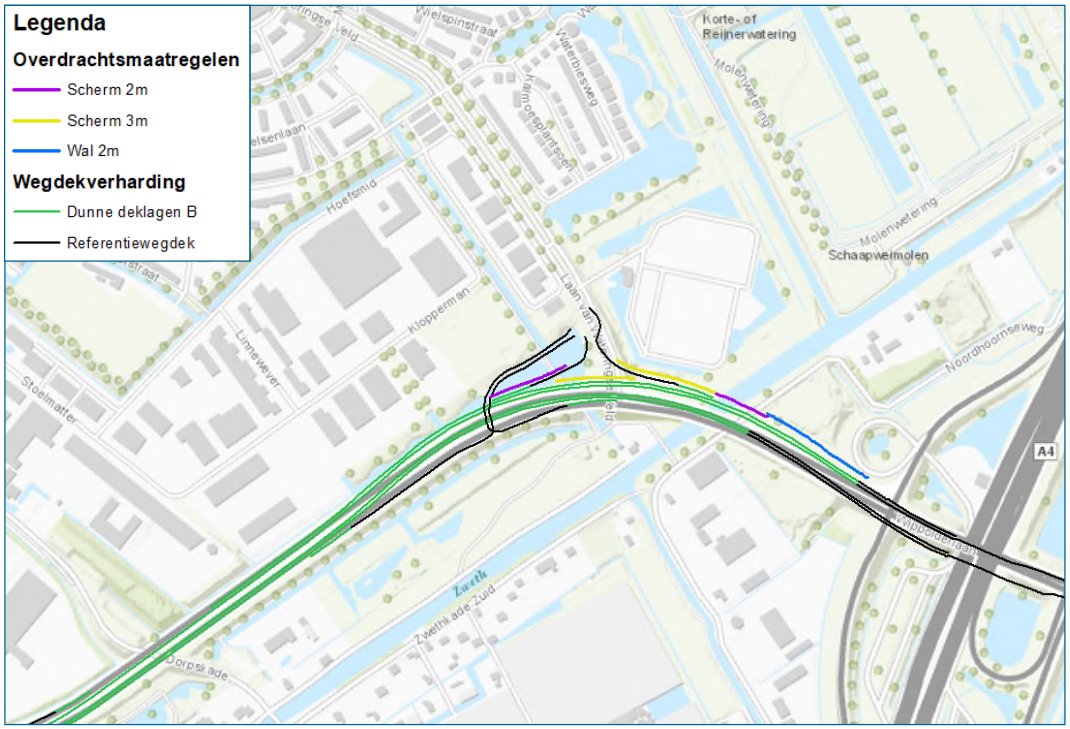

Afbeelding 6.8 Overzicht afschermende maatregelen cluster 4 Noordzijde N211 - Oost

Resultaat doelmatige afschermende maatregelen cluster 4: Noordzijde N211 – Oost

Met deze afschermende maatregelen (in combinatie met de doelmatige bronmaatregel) wordt op alle woningen in Wateringse Veld aan de toetswaarde voldaan. Er resteren echter nog wel 3 woningen met een overschrijding van de toetswaarde aan de Noordhoornseweg. De resterende toenames op deze woningen bedragen 1 tot 2 dB. Ondanks dat er nog reductiepunten beschikbaar zijn, is het financieel niet doelmatige om de schermen en wallen ter hoogte van deze woningen verder op te hogen. Deze woningen zijn solitair gelegen binnen het cluster Noordzijde N211 – Oost. De woningen aan de Noordhoornseweg dragen slechts voor een beperkt deel bij aan het totale budget aan reductiepunten van het cluster. De maatregelpunten voor de bronmaatregel, schermen en wal ter hoogte van deze woningen zijn al hoger dan de reductiepunten die deze woningen samen opbrengen.

Omdat de woningen in Wateringse Veld ook van deze maatregelen profiteren is het treffen van het doorgerekende maatregelpakket op basis van het doelmatigheidscriterium doelmatig. Verder ophogen van de schermen en wal tussen de Laan van Wateringse Veld en de A4 is echter niet doelmatig omdat daarvoor dan reductiepunten worden gebruikt van woningen elders in het cluster waar geen sprake meer is van resterende overschrijdingen. Daarbij zullen er aanzienlijk wat maatregelpunten benodigd zijn (over een lengte van circa 240 meter zullen de afschermende voorzieningen moeten worden opgehoogd) voor slechts een beperkte geluidreductie die het ophogen van de maatregelen op zal leveren. De ‘kosten’ van het verder verhogen van de maatregelen ten behoeve van deze 3 woningen staan daarmee ook niet in verhouding tot de ‘opbrengsten’. Het college van Gedeputeerde Staten kan daarom voor de 3 woningen aan de

Noordhoornseweg een hogere waarde vast stellen. In tabel 6.4 zijn de berekeningsresultaten voor deze woningen weergegeven.

6.5 Doelmatige maatregelen N211 en N222

Aan de hand van het DMC heeft een maatregelafweging plaatsgevonden. Met het doelmatige maatregelpakket wordt bij 117 van de 174 woningen waar sprake is van een reconstructie effect vanwege de aanpassingen aan de N211 aan de toetswaarde voldaan. Voor 58 woningen is er na het treffen van deze maatregelen nog sprake van een toename van de geluidbelasting.
Vanwege de aanpassingen aan de N222 Veilingroute is op 1 woning sprake van een reconstructie effect. Met het treffen van de doelmatige bronmaatregel aan de N222 wordt de overschrijding van de toetswaarde op de woning waar vanwege de N222 sprake is van een reconstructie effect weggenomen.

De volgende maatregelen worden geadviseerd:

Bronmaatregel N211:

- dunne deklagen B zuidelijke rijbaan over een lengte van 1.750 meter;
- dunne deklagen B noordelijke rijbaan over een lengte van 1.510 meter;

Bronmaatregel N222:

- dunne deklagen B oostelijke rijbaan over een lengte van 120 meter;
- dunne deklagen B noordelijke rijbaan over een lengte van 175 meter;

Afschermende maatregelen N211 zuidzijde:

- Wal 1m hoog, 190m lang;
- Wal 2m hoog, 325m lang (aansluiten op talud Dorpskade);
- Wal 2m hoog, 280m lang (aansluiten op talud Dorpskade);
- Wal aflopend van 2 naar 1m hoog; 110m lang (langs de afrit aan de zuidzijde N211, vanwege oplopend talud loopt hoogte wal af);
- Wal 1m hoog, 135m lang;
- Wal oplopend van 1 naar 2m hoog; 110m lang;
- Scherm 3m hoog, 150m lang;
- Scherm 2m hoog, 75m lang;
- Wal 2m hoog, 225m lang (sluit aan op bestaande wal langs de A4).

Afschermende maatregelen N211 noordzijde:

- Scherm 2m hoog, 110m lang;
- Scherm 3m hoog, 110m lang (tussen toe- en afrit aansluiting Laan van Wateringse Veld);
- Scherm 3m hoog, 140m lang;
- Scherm 2m hoog, 80m lang;
- Wal 2m hoog, 160m lang.

In bijlage 8 zijn de berekeningsresultaten met het geadviseerde maatregelpakket (DMC) vanwege de N211 opgenomen.

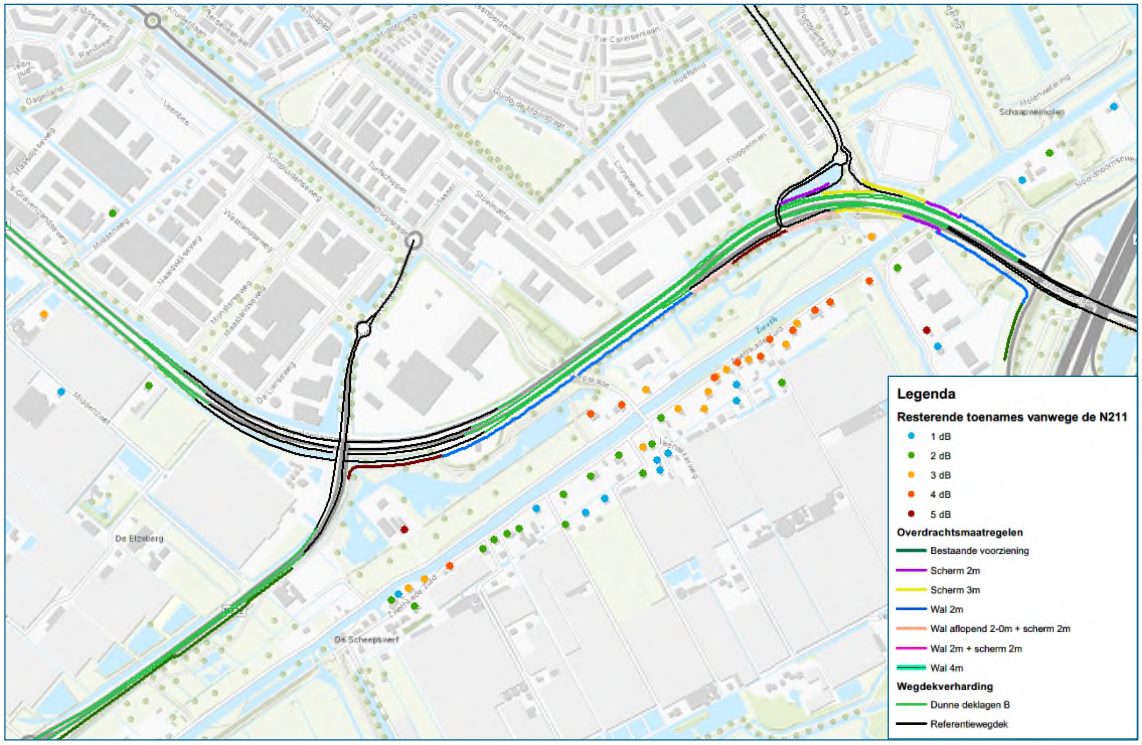

Afbeelding 6.9 Overzicht doelmatige maatregelen N211-N222, incl woningen met resterende toename vanwege N211

7 Optimalisatie maatregelen en resultaten

Op basis van wensen vanuit burgerparticipatie en de MER beoordeling zijn een aantal optimalisaties doorgevoerd. Deze maatregelen zijn doorgevoerd ter vermindering van lichthinder, geluidoverlast, verkeersveiligheid en de duurzame leefbaarheid van de Zwethzone. De optimalisaties zijn in het akoestisch rekenmodel verwerkt. Met het aangepast rekenmodel is het geluidniveau op de omliggende woningen opnieuw berekend. In onderstaande paragrafen beschrijven we de doorgevoerde optimalisaties en belichten we de resultaten, rekening houdend met de beschreven optimalisaties.

7.1 Optimalisaties maatregelen

De doorgevoerde optimalisaties richten zich hoofdzakelijk op het gebied ten zuiden van de N211 Wippolderlaan tussen de N222 Veilingroute en de A4. In dit gebied ligt het recreatiegebied de Zwethzone en zijn tevens de meeste woningen met een resterende toename in de geluidbelasting vanwege de N211 gelegen. De volgende optimalisaties zijn doorgevoerd:

- Langs de N222 wordt vanaf de bestaande afschermende voorziening een grondwal van 2 meter hoog gerealiseerd die aansluiting op de doelmatige geluidwal ten zuiden van de N211;
- Tussen de N222 Veilingroute en de Dorpskade worden de doelmatige geluidwallen opgehoogd van respectievelijk 1 en 2 meter naar een hoogte van 4 meter;
- Ten oosten van de Dorpskade wordt op de doelmatige geluidwal van 2 meter hoog een aanvullend scherm van 2m hoog geplaatst (totale hoogte is daarmee 4 meter);
- Tot slot worden de geluidwallen langs de afrit van 1 tot 2 meter hoog, in het geoptimaliseerde maatregelpakket vervangen door schermen van 2m hoog.

In afbeelding 7.1 is het geoptimaliseerde maatregelpakket weergegeven.

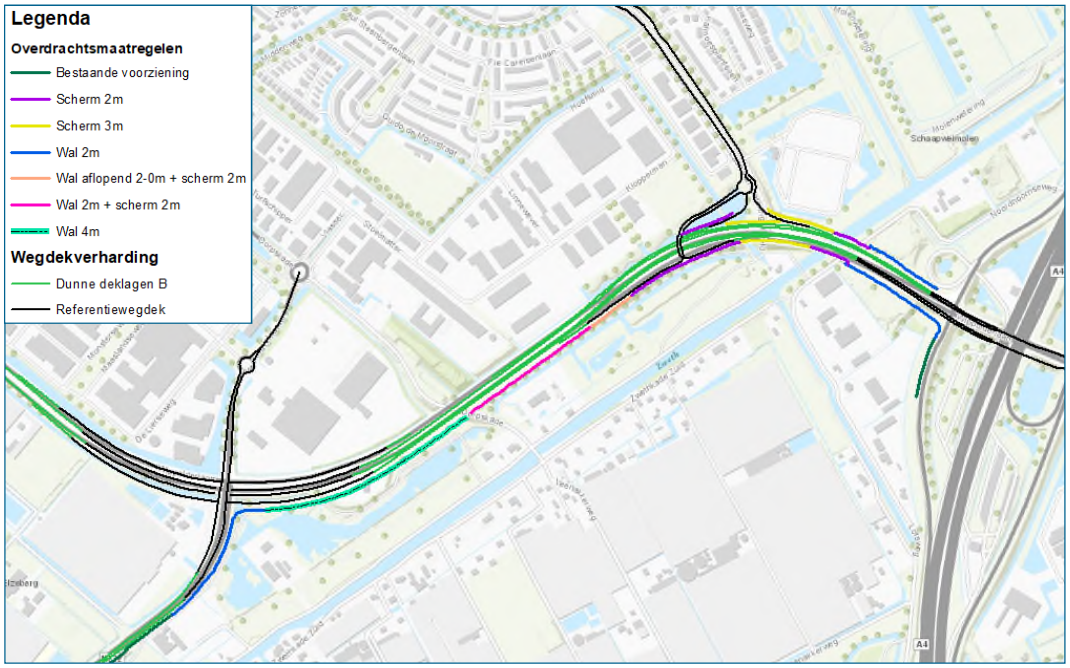

Afbeelding 7.1 Overzicht geoptimaliseerde maatregelen

7.2 Resultaten N211 Wippolderlaan met geoptimaliseerde maatregelen

De optimalisaties van het maatregelenpakket hebben een positief effect op de berekende geluidbelasting vanwege de N211 Wippolderlaan. Met de doorgevoerde optimalisaties, zoals beschreven in de voorgaande paragraaf, wordt de geluidbelasting op 31 woningen zodanig gereduceerd dat op deze woningen aan de toetswaarde wordt voldaan. Dit betekent dat voor 27 woningen waar sprake is van een reconstructie effect in de plansituatie met maatregelen nog sprake is van een toenemende geluidbelasting. Dit betreffen hoofdzakelijk toenames van 1 tot 2 dB (22 woningen). Voor 3 woningen betreft de toename 3 dB. Op 1 woning resteert een toename van 4 dB en er is tevens 1 woning waar een toename van 5 dB resteert. Voor deze woningen dient door het college van Gedeputeerde Staten een hogere waarde te worden vastgesteld.

In tabel 7.1 zijn de maatgevende resultaten gepresenteerd van de woningen waarvoor een hogere waarde nodig is. Dat betekent dat zowel de maatgevende toename, als de maatgevende geluidbelasting is opgenomen. Omdat de maatgevende toename en maatgevende geluidbelasting niet per definitie op hetzelfde beoordelingspunt optreden, kan dit betekenen dat er meerdere ontvangerpunten en/of ontvangerhoogtes per adres in de tabel zijn weergegeven. Een compleet overzicht van de berekeningsresultaten op alle ontvangerpunten- en hoogte is in bijlage 9 opgenomen.

Tabel 7.1 Rekenresultaten wijziging op of aan N211 Wippolderweg, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Punt	Adres	Hoogte [m]	Huidig	Plansituatie met inzet van geoptimaliseerde maatregelen
004	Lotsweg 10	4,5	48	53
003a	Lotsweg 16	1,5	51	53
007	Lotsweg 8	1,5	<48	49
089	Middenweg 18	4,5	48	50
086	Middenzwet 21	4,5	56	58
087	Middenzwet 22	4,5	<48	49
088	Middenzwet 24	1,5	53	56
		4,5	56	57
688	Noordhoornseweg 39	4,5	<48	49
687	Noordhoornseweg 42	4,5	50	52
686	Noordhoornseweg 43	1,5	50	51
001	Zwetkade Noord 1	1,5	49	51
001a		4,5	55	56
062	Zwetkade Noord 1a	4,5	51	52
066_Zwet	Zwetkade Noord 2	4,5	48	51
002	Zwethkade Zuid 1	7,5	49	53
009a	Zwethkade Zuid 2	4,5	<48	51
010a	Zwethkade Zuid 3	4,5	48	50
011	Zwethkade Zuid 3a	4,5	49	50
012	Zwethkade Zuid 3b	4,5	49	50
014	Zwethkade Zuid 4	4,5	49	50
013	Zwethkade Zuid 5	4,5	48	50
015	Zwethkade Zuid 8	4,5	48	49
018	Zwethkade Zuid 10	4,5	49	50
023	Zwethkade Zuid 15	4,5	49	50
027	Zwethkade Zuid 17	4,5	48	49
028	Zwethkade Zuid 19	4,5	49	50
057	Zwethkade Zuid 28a	7,5	50	51
043	Zwethkade Zuid 46b	4,5	<48	49

In afbeelding 7.2 is een overzicht gegeven van de ligging van de woningen waarvoor een hogere waarde nodig is. Tevens is weergegeven wat de maatgevende toename op dit adres bedraagt.

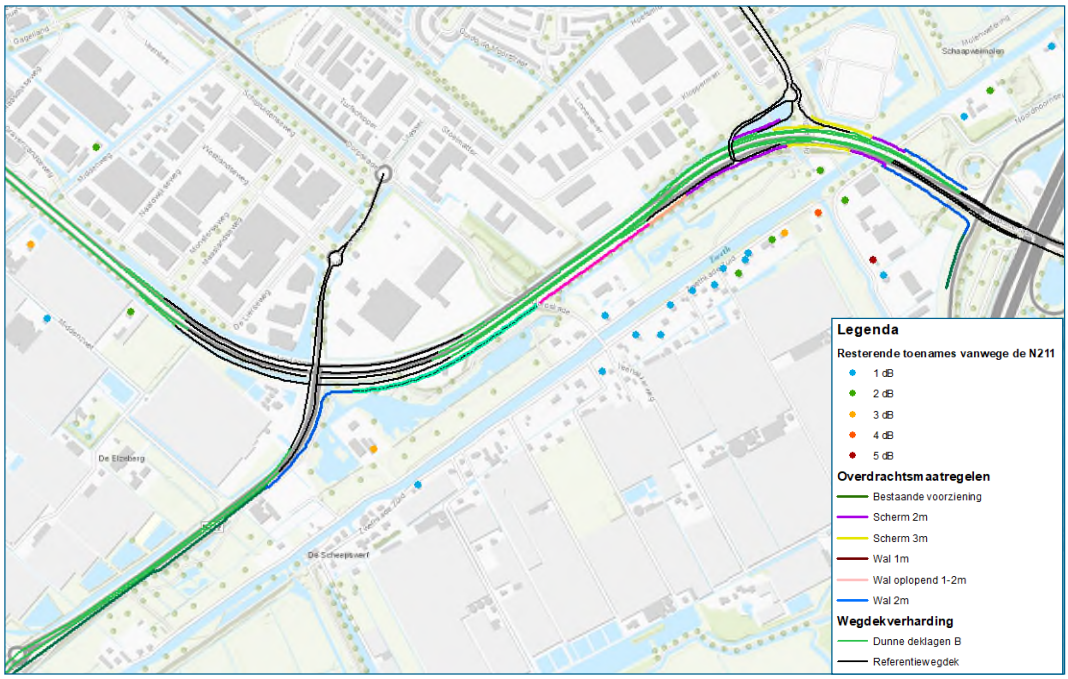

Afbeelding 7.2 Overzicht geoptimaliseerde maatregelen en woningen met een hogere waarde vanwege de N211

7.3 Cumulatie

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld in de zone van meerdere geluidbronnen ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. Voor de woningen waar een hogere grenswaarde van toepassing is, is de cumulatieve geluidbelasting inzichtelijk gemaakt. Er is enkel sprake van cumulatie vanwege wegverkeerslawaai. Bij het bepalen van de gecumuleerde geluidbelasting is rekening gehouden met de plansituatie inclusief de geoptimaliseerde maatregelen. Ook is de Rijksweg A4 zoals deze is beoogd voor de toekomstige situatie (Tracébesluit) opgenomen.

De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend met de rekenmethode die in het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’ is vastgelegd, rekening houdend met de dosiseffect relaties van de verschillende bronsoorten. De aftrek op grond van artikel 110g Wgh is hierop niet toegepast. Het bevoegd gezag dient een oordeel te vellen over de hoogte van deze geluidbelasting. Een wettelijke toets aan een grenswaarde voor deze gecumuleerde geluidbelasting is niet aan de orde. Voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid van de gecumuleerde geluidbelasting is aangesloten bij het advies uit het Reken- en meetvoorschrift. Hierin is opgenomen dat voor een eerste indruk van de aanvaardbaarheid van de geluidsituatie, de gecumuleerde geluidbelasting kan worden vergeleken met de voor die bronsoort van toepassing zijnde normering. Deze

beoordeling sluit aan bij het provinciaal toetsingskader ten aanzien van de beoordeling van het gecumuleerde geluidniveau.

In het provinciaal toetsingskader voor cumulatie is opgenomen dat alleen rekening gehouden wordt met de gecumuleerde geluidbelasting van een woning wanneer deze 1 tot 6 dB hoger is dan de voor de betrokken weg vast te stellen hogere waarde (stap 1). Hierbij wordt het verschil bepaald tussen de hogere grenswaarde exclusief aftrek, en gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek. De argumentatie hiervoor is dat er geen sprake is van een relevant gecumuleerd effect als:

a. *de gecumuleerde geluidbelasting maximaal 1 dB hoger is dan de vast te stellen hogere waarde. De gecumuleerde geluidbelasting wordt in dat geval geheel of in overwegende mate bepaald door de weg waarvoor de hogere waarde wordt vastgesteld. Andere geluidbronnen dragen nauwelijks bij aan de gecumuleerde geluidbelasting. Van een gecumuleerd effect kan dan ook niet worden gesproken.*
b. *de gecumuleerde geluidbelasting meer dan 6 dB hoger is dan de vast te stellen hogere waarde. De gecumuleerde geluidbelasting wordt in dat geval geheel of vrijwel geheel bepaald door andere bronnen dan de weg waarvoor de hogere waarde wordt vastgesteld.*

In paragraaf 7.2 blijkt dat voor 27 woningen door het college van Gedeputeerde Staten een hogere waarde dient te worden vastgesteld. Voor deze woningen is de gecumuleerde geluidbelasting berekend.

Uit de resultaten van de gecumuleerde geluidbelasting blijkt dat bij 11 woningen de gecumuleerde geluidbelasting maximaal 1 dB hoger is dan de vast te stellen hogere grenswaarde (exclusief aftrek). Uit het toetsingskader volgt dat hier niet van een gecumuleerd effect kan worden gesproken aangezien andere geluidbronnen nauwelijks bijdragen aan de gecumuleerde geluidbelasting. Tevens blijkt dat bij 1 woning de gecumuleerde geluidbelasting meer dan 6 dB hoger is dan de aan te vragen hogere waarde (exclusief aftrek). Dit is het geval voor de woning aan de Noordhoornseweg 39. De gecumuleerde geluidbelasting wordt op deze woning vrijwel geheel door de Rijksweg A4 bepaald en niet door de N211 waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld.

Voor de overige 15 woningen waarvoor een hogere waarde moet worden vastgesteld, is de gecumuleerde geluidbelasting 2 tot 5 dB hoger dan de te verlenen hogere waarde (exclusief aftrek). Volgens het toetsingskader (stap 2) biedt het geen soelaas om naar maatregelen te kijken wanneer de gecumuleerde geluidbelasting van een woning meer dan 4 dB hoger ligt dan de vast te stellen hogere waarde. Dit is het geval bij 4 van de 15 resterende woningen. De bijdrage van de weg waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld in de gecumuleerde geluidbelasting is dan laag. In dat geval zal het treffen van aanvullende maatregelen ten opzichte van de reeds geadviseerde maatregelen de gecumuleerde geluidbelasting ook nauwelijks verminderen. Om deze reden is verder gegaan naar stap 3 van het provinciaal toetsingskader.

In stap 3 wordt aangegeven dat een gecumuleerde geluidbelasting van 60 dB aanvaardbaar wordt geacht. Daarbij geldt dat bij de bepaling van de gecumuleerde geluidbelasting geen rekening is gehouden met de aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Uit de rekenresultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting bij de resterende 11 woningen ten hoogste 60 dB bedraagt, waarmee wordt voldaan aan stap 3.

Hiermee is aangetoond dat voor alle woningen waarvoor een hogere waarde wordt aangevraagd, de gecumuleerde geluidbelasting op basis van stap 1 tot en met 3 van het provinciaal toetsingskader als aanvaardbaar kan worden beschouwd, waarmee tevens sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Stap 4 van het provinciaal toetsingskader kan daarmee achterwege blijven.

Een overzicht van de gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeer (inclusief geoptimaliseerde maatregelen) op de woningen waar sprake is van een hogere grenswaarde is in bijlage 10 opgenomen.

7.4 Uitstraling

Ingevolge artikel 99 lid 2 dienen bij wijzigingen op of aan een weg ook andere wegen te worden onderzocht waar naar verwachting een toename van 2 dB of meer zal optreden als gevolg van de wijzigingen op of aan de eerdergenoemde weg. Het betreft hier de zogenaamde 'uitstraling van de reconstructie' (verder uitstralingseffect genoemd). Formeel gezien kan het onderzoek naar uitstraling zich beperken tot wegen met een rijsnelheid van 50 km/uur of meer (de wettelijk gezoneerde wegen). In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn echter ook wegen met een maximum rijsnelheid van 30 km/uur in het onderzoek naar uitstraling betrokken.

Toetsing aan de normering van de Wet geluidhinder behoeft voor deze wegen niet plaats te vinden, als er bij deze wegen geen fysieke wijzigingen plaatsvinden. Er is geen beleidskader dat voor de afweging van milieueffecten gebruikt kan worden. Aansluiting kan worden gezocht bij de systematiek van de Wet geluidhinder voor reconstructie van wegen. Voor wijzigingen aan wegen geldt dat sprake is van een reconstructie indien de toename 2 dB of meer bedraagt met een maximum van 5 dB (beide afgerond). Het gaat dan over niveaus boven de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Om voor dergelijke wegdelen vast te stellen of zich zo'n toename voordoet worden de volgende twee geluidbelastingen met elkaar vergeleken:

- de geluidbelasting in het maatgevende toekomstige jaar (2035) inclusief uitvoering van het project;
- de geluidbelasting in het maatgevende toekomstige jaar (2035) zonder dat het project wordt uitgevoerd ('autonome ontwikkeling').

Voor het onderzoek naar de uitstraling van geluideffecten vanwege de voorgenomen wijzigingen aan de wegen is allereerst voor de gehele omgeving gekeken naar het verschil in etmaalintensiteiten, tussen de autonome situatie en de plansituatie. Indien op basis van de etmaalintensiteiten een verschil van 1 dB of meer in de geluidbelasting is te verwachten is kan er vervolgens specifieker naar de te verwachten geluideffecten worden gekeken door middel van een emissieverschilberekening. Het onderzoek richt zich hierbij op wegen ten behoeve van doorgaand verkeer/ontsluiting. Wegen in een woonwijk, op een woonerf en/of die doodlopend zijn vallen daarmee buiten beschouwing. Ook wegen met minder dan 500 mvt/etmaal zijn buiten beschouwing gelaten aangezien aannemelijk is dat deze wegen akoestisch niet relevant zijn op de omliggende woningen (voldoen aan voorkeursgrenswaarde van 48 dB).

Uit de verschilberekening op basis van de etmaalintensiteiten (autonoom versus plansituatie) blijkt dat er geen relevante toename van 1,5 dB of meer optreedt op de wegen. Hiermee kan worden gesteld dat er geen uitstralingseffect optreedt en is er sprake van een goede ruimtelijke ordening in het uitstralingsgebied. Verder onderzoek is dan ook niet nodig.

8 Samenvatting, conclusie en advies

De Provincie Zuid-Holland is voornemens de provinciale weg N211 (Wippolderlaan) te reconstrueren. Het plangebied is gelegen binnen de gemeenten Westland en Midden-Delfland. Er wordt een extra rijbaan toegevoegd (naar 2x3 rijstroken). Daarnaast worden bestaande kruispunten met verkeerslichten vervangen door ongelijkvloerse kruisingen. Dit vindt plaats ter hoogte van de aansluiting van de N211 met de N222/Veilingroute en de Wateringveldseweg. Ook ter hoogte van de aansluiting van de N211 met de Laan van Wateringse Veld komt een ongelijkvloerse kruising, waarbij de zuidelijke toe- en afrit middels een fly-over over de N211 worden verbonden. Ter plaatse van de ongelijkvloerse kruisingen zal op de N211 tevens een snelheidsverhoging van 50 naar 80 km/uur worden doorgevoerd.

Uit de resultaten blijkt dat vanwege de wijziging aan de N211 Wippolderlaan een toename in geluidbelasting van 2 dB of meer wordt berekend bij 174 woningen. Voor deze woningen is sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Bij 36 van deze 174 woningen bedraagt de toename echter meer dan de ‘maximaal toegestane toename’ van 5 dB.
Vanwege de wijziging aan de N222 Veilingroute – Wateringveldseweg wordt een toename in geluidbelasting van 2 dB of meer berekend bij 1 woning. De toename bedraagt niet meer dan de ‘maximaal toegestane toename’ van 5 dB. Gelet op de overschrijding van de grenswaarden vanwege de N211 en de N222 is onderzocht of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk en noodzakelijk zijn.

Uit de resultaten volgt dat voor de wijzigingen aan de Wateringveldseweg en de Laan van Wateringse Veld geen reconstructie effect ter plaatse van woningen optreedt.

8.1 Geadviseerde maatregelen N211 en N222

Voor het onderzoek naar maatregelen is het Kader Doelmatigheidscriterium Geluidmaatregelen (DMC) als leidraad gehanteerd. De in het DMC beschreven systematiek biedt de mogelijkheid om de afweging van maatregelen op een objectieve en stelselmatige wijze uit te kunnen voeren. Op basis van het DMC worden de volgende maatregelen geadviseerd:

Bronmaatregel N211:

- dunne deklagen B zuidelijke rijbaan over een lengte van 1.750 meter;
- dunne deklagen B noordelijke rijbaan over een lengte van 1.510 meter;

Bronmaatregel N222:

- dunne deklagen B oostelijke rijbaan over een lengte van 120 meter;
- dunne deklagen B noordelijke rijbaan over een lengte van 175 meter;

Afschermende maatregelen N211 zuidzijde:

- Wal 1m hoog, 190m lang;
- Wal 2m hoog, 325m lang (aansluiten op talud Dorpskade);
- Wal 2m hoog, 280m lang (aansluiten op talud Dorpskade);
- Wal aflopend van 2 naar 1m hoog; 110m lang (langs de afrit aan de zuidzijde N211, vanwege oplopend talud loopt hoogte wal af);

- Wal 1m hoog, 135m lang;
- Wal oplopend van 1 naar 2m hoog; 110m lang;
- Scherm 3m hoog, 150m lang;
- Scherm 2m hoog, 75m lang;
- Wal 2m hoog, 225m lang (sluit aan op bestaande wal langs de A4).

Afschermende maatregelen N211 noordzijde:

- Scherm 2m hoog, 110m lang;
- Scherm 3m hoog, 110m lang (tussen toe- en afrit aansluiting Laan van Wateringse Veld);
- Scherm 3m hoog, 140m lang;
- Scherm 2m hoog, 80m lang;
- Wal 2m hoog, 160m lang.

8.2 Optimalisatie maatregelen

Op basis van wensen vanuit burgerparticipatie, de MER beoordeling en de al aangegeven combinatie van mogelijkheden ter vermindering van lichthinder, geluidoverlast, verkeersveiligheidsmaatregelen en de duurzame leefbaarheid van de Zwethzone, zijn de volgende optimalisaties in de geluidmaatregelen doorgevoerd.

- Langs de N222 wordt vanaf de bestaande afschermende voorziening een grondwal van 2 meter hoog gerealiseerd die aansluiting op de doelmatige geluidwal ten zuiden van de N211;
- Tussen de N222 Veilingroute en de Dorpskade worden de doelmatige geluidwallen opgehoogd van respectievelijk 1 en 2 meter naar een hoogte van 4 meter;
- Ten oosten van de Dorpskade wordt op de doelmatige geluidwal van 2 meter hoog een aanvullend scherm van 2m hoog geplaatst;
- Tot slot worden de geluidwallen langs de afrit van 1 tot 2 meter hoog worden in het geoptimaliseerde maatregelpakket vervangen door schermen van 2m hoog.

De bovengenoemde optimalisaties leveren het volgende eindvoorstel voor maatregelen op, de wijzigingen ten opzichte van het maatregelpakket met doelmatige maatregelen zijn dikgedrukt:

Bronmaatregel N211:

- dunne deklagen B zuidelijke rijbaan over een lengte van 1.750 meter;
- dunne deklagen B noordelijke rijbaan over een lengte van 1.510 meter;

Bronmaatregel N222:

- dunne deklagen B oostelijke rijbaan over een lengte van 120 meter;
- dunne deklagen B noordelijke rijbaan over een lengte van 175 meter;

Afschermende maatregelen N211 zuidzijde:

- **Wal 2m hoog, 70m lang**;
- **Wal 4m hoog, 455m lang** (aansluiten op talud Dorpskade);
- **Wal 2m hoog met daarop een scherm van 2m hoog, 280m lang** (aansluiten op talud Dorpskade);

- **Wal aflopend van 2 naar 0m hoog met daarop een scherm van 2m hoog; 110m lang** (langs de afrit aan de zuidzijde N211, vanwege oplopend talud loopt hoogte wal af);
- **Scherm 2m hoog, 245m lang;**
- Scherm 3m hoog, 150m lang;
- Scherm 2m hoog, 75m lang;
- Wal 2m hoog, 225m lang (sluit aan op bestaande wal langs de A4).

Afschermende maatregelen N211 noordzijde:

- Scherm 2m hoog, 110m lang;
- Scherm 3m hoog, 110m lang (tussen toe- en afrit aansluiting Laan van Wateringse Veld);
- Scherm 3m hoog, 140m lang;
- Scherm 2m hoog, 80m lang;
- Wal 2m hoog, 160m lang.

Afschermende maatregelen N222 oostzijde:

- **Wal 2m hoog, 235m lang.**

Met het toepassen van deze geoptimaliseerde maatregelen wordt nog bij 27 woningen de toetswaarde vanwege de N211 overschreden. Voor de overige woningen in de omgeving wordt wel aan de toetswaarden voldaan, waarmee sprake is van een goede ruimtelijke ordening. In afbeelding 8.1 is het geoptimaliseerde maatregelpakket weergegeven dat wordt gerealiseerd.

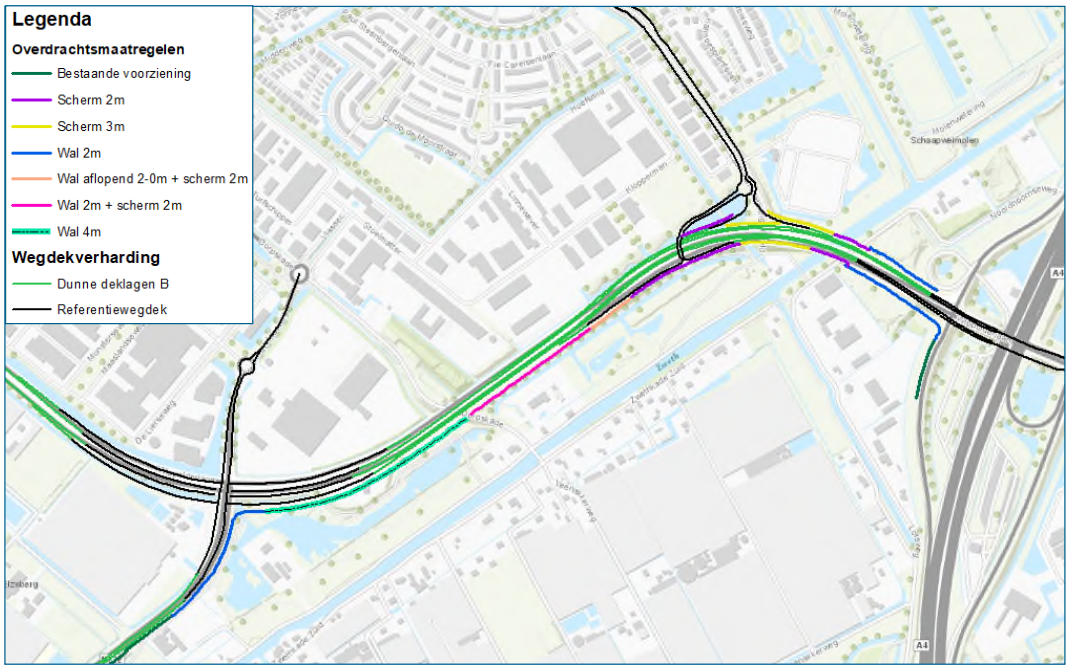

Afbeelding 8.1 Overzicht geoptimaliseerde maatregelen

8.3 Hogere grenswaarden

Voor 27 woningen wordt met het geoptimaliseerde ontwerp en maatregelpakket niet aan de toetswaarde voldaan. Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland dienen voor deze woningen een hogere waarde vast te stellen (inclusief correctie ex artikel 110g Wgh). In onderstaande tabel is een overzicht van deze woningen en de vast te stellen hogere waarde vanwege de N211 opgenomen.

Tabel 8.1 Aan te vragen hogere grenswaarden vanwege de N211

Adres	Plaats	Hogere waarde (inclusief aftrek ex art 110g Wgh)	Gecumuleerde geluidbelasting (exclusief aftrek ex art 110g Wgh)
Lotsweg 10	Den Hoorn	53	60
Lotsweg 16	Den Hoorn	53	56
Lotsweg 8	Den Hoorn	49	55
Middenweg 18	Wateringen	50	53
Middenzwet 21	Wateringen	58	61
Middenzwet 22	Wateringen	49	52
Middenzwet 24	Wateringen	57	59
Noordhoornseweg 39	Den Hoorn	49	59
Noordhoornseweg 42	Den Hoorn	52	58
Noordhoornseweg 43	Den Hoorn	51	56
Zwetkade Noord 1	Wateringen	56	60
Zwetkade Noord 1a	Wateringen	52	57
Zwetkade Noord 2	Wateringen	51	54
Zwethkade Zuid 1	Den Hoorn	53	59
Zwethkade Zuid 2	Den Hoorn	51	56
Zwethkade Zuid 3	Den Hoorn	50	55
Zwethkade Zuid 3a	Den Hoorn	50	53
Zwethkade Zuid 3b	Den Hoorn	50	54
Zwethkade Zuid 4	Den Hoorn	50	53
Zwethkade Zuid 5	Den Hoorn	50	53
Zwethkade Zuid 8	Den Hoorn	49	52
Zwethkade Zuid 10	Den Hoorn	50	53
Zwethkade Zuid 15	Den Hoorn	50	54
Zwethkade Zuid 17	Den Hoorn	49	53
Zwethkade Zuid 19	Den Hoorn	50	55

Tabel 8.1 Aan te vragen hogere grenswaarden vanwege de N211

Adres	Plaats	Hogere waarde (inclusief aftrek ex art 110g Wgh)	Gecumuleerde geluidbelasting (exclusief aftrek ex art 110g Wgh)
Zwethkade Zuid 28a	Den Hoorn	51	58
Zwethkade Zuid 46b	Den Hoorn	49	54

8.4 Cumulatie

Voor de woningen waar een hogere waarde wordt vastgesteld, is de gecumuleerde geluidbelasting inzichtelijk gemaakt. Bij het bepalen van de gecumuleerde geluidbelasting is rekening gehouden met de optimalisatie maatregelen. Een wettelijke toets aan een grenswaarde voor deze gecumuleerde geluidbelasting is niet aan de orde. Wel beschikt men over een Provinciaal toetsingskader voor cumulatie. Hierin is opgenomen dat alleen rekening wordt gehouden met de gecumuleerde geluidbelasting van een woning wanneer deze 1 tot 6 dB hoger is dan de voor de betrokken weg vast te stellen hogere waarde.

Voor 27 woningen dient het college van Gedeputeerde Staten een hogere waarde vast te stellen. Voor deze woningen is de gecumuleerde geluidbelasting berekend. Uit de resultaten van de gecumuleerde geluidbelasting blijkt dat bij 11 woningen de gecumuleerde geluidbelasting maximaal 1 dB hoger is dan de vast te stellen hogere grenswaarde (exclusief aftrek). Uit het toetsingskader volgt dat hier om deze reden niet van een gecumuleerd effect kan worden gesproken. Tevens blijkt dat bij 1 woning de gecumuleerde geluidbelasting meer dan 6 dB hoger is dan de aan te vragen hogere waarde (exclusief aftrek). Dit is het geval voor de woning aan de Noordhoornseweg 39. De gecumuleerde geluidbelasting wordt op deze woning vrijwel geheel door de Rijksweg A4 bepaald en niet door de N211 waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld, waarmee de gecumuleerde geluidbelasting op deze woning aan het toetsingskader voldoet.

Stap 2 geeft aan dat het geen soelaas biedt om naar maatregelen te kijken wanneer de gecumuleerde geluidbelasting van een woning meer dan 4 dB hoger ligt dan de vast te stellen hogere waarde. Dit is het geval bij 4 van de 15 resterende woningen. Voor de overige 11 woningen is verder gegaan naar stap 3, waarin wordt aangegeven dat een gecumuleerde geluidbelasting van 60 dB (excl aftrek ex artikel 110g Wgh) aanvaardbaar wordt geacht. Uit de rekenresultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting bij de resterende 11 woningen ten hoogste 60 dB bedraagt. Hiermee is aangetoond dat voor alle woningen waarvoor een hogere waarde wordt aangevraagd, de gecumuleerde geluidbelasting op basis van stap 1 tot en met 3 van het provinciaal toetsingskader als aanvaardbaar kan worden beschouwd.

8.5 Geluidwering van de gevel

Voor de woningen waarvoor Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland een hogere waarde vaststelt, dient met behulp van een gevelgeluidweringsonderzoek te worden onderzocht of deze woningen aan de wettelijke geluidgrenswaarde voor het binnenniveau kunnen voldoen.

Het binnenmilieu wordt beschermd door de eisen opgelegd vanuit de Wet geluidhinder voor bestaande woningen en het Bouwbesluit voor nieuw te bouwen woningen. De geluidwering van de gevel dient zodanig te zijn dat het resulterende geluidniveau in de woning niet meer bedraagt dan 33 dB.

Bijlagen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)

Model eigenschap	
Omschrijving	200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Verantwoordelijke	d14259
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	d14259 op 8-4-2020
Laatst ingezien door	d14259 op 21-7-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode	RMG-2012
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximum reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijkschermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
001	Zwethkade Noord 1	80758,58	447864,46	0,16	Relatief	1,50	4,50
002	Zwethkade Zuid 1	80755,26	447770,73	-0,53	Relatief	1,50	4,50
003	Lotsweg 16	80806,58	447800,60	-0,15	Relatief	1,50	4,50
004	Lotsweg 10	80875,52	447666,77	-0,65	Relatief	1,50	4,50
005	Lotsweg 10	80883,70	447667,09	-0,79	Relatief	1,50	4,50
006	Lotsweg 8	80908,90	447627,97	-0,88	Relatief	1,50	--
009	Zwethkade Zuid 2	80671,36	447725,58	-1,20	Relatief	1,50	4,50
010	Zwethkade Zuid 3	80640,57	447708,58	-0,61	Relatief	1,50	4,50
012	Zwethkade Zuid 3b	80593,66	447666,78	-0,99	Relatief	1,50	4,50
013	Zwethkade Zuid 5	80578,69	447637,33	-2,00	Relatief	1,50	4,50
014	Zwethkade Zuid 4	80545,86	447647,80	-0,90	Relatief	1,50	4,50
015	Zwethkade Zuid 8	80525,94	447612,49	-2,09	Relatief	1,50	4,50
016	Zwethkade Zuid 7	80546,31	447603,42	-2,87	Relatief	1,50	--
017	Zwethkade Zuid 9	80501,39	447605,78	-1,04	Relatief	1,50	4,50
018	Zwethkade Zuid 10	80478,17	447599,48	-1,35	Relatief	1,50	4,50
019	Zwethkade Zuid 13	80454,53	447584,36	-0,57	Relatief	1,50	4,50
020	Zwethkade Zuid 12	80474,59	447552,44	-2,62	Relatief	1,50	4,50
021	Zwethkade Zuid 11	80509,11	447568,87	-3,24	Relatief	1,50	4,50
022	Zwethkade Zuid 14	80433,81	447569,71	-0,38	Relatief	1,50	4,50
023	Zwethkade Zuid 15	80428,95	447567,06	-0,59	Relatief	1,50	4,50
024	Zwethkade Zuid 16	80415,55	447537,46	-1,02	Relatief	1,50	4,50
025	Zwethkade Zuid 11a	80475,82	447518,34	-2,76	Relatief	1,50	4,50
026	Veenakkerweg 14	80570,28	447557,36	-3,75	Relatief	1,50	4,50
027	Zwethkade Zuid 17	80406,75	447502,38	-2,08	Relatief	1,50	4,50
028	Zwethkade Zuid 19	80353,06	447501,68	-1,16	Relatief	1,50	4,50
029	Zwethkade Zuid 20	80316,35	447482,22	-0,98	Relatief	1,50	--
030	Veenakkerweg 22	80489,83	447260,10	-4,15	Relatief	1,50	4,50
031	Veenakkerweg 15	80466,24	447178,16	-3,68	Relatief	1,50	4,50
032	Veenakkerweg 11a	80441,79	447147,69	-3,78	Relatief	1,50	4,50
033	Zwethkade Zuid 42	80004,89	447036,20	-3,64	Relatief	1,50	4,50
036	Zwethkade Zuid 54a	79732,33	446986,17	-2,01	Relatief	1,50	4,50
037	Zwethkade Zuid 54	79709,19	447024,21	-0,81	Relatief	1,50	--
038	Zwethkade Zuid 56	79682,91	447009,28	-0,85	Relatief	1,50	4,50
039	Zwethkade Zuid 58	79653,57	446995,06	-0,95	Relatief	1,50	4,50
040	Zwethkade Zuid 52	79742,10	447050,62	-0,35	Relatief	1,50	--
041	Zwethkade Zuid 50	79771,01	447064,62	-0,29	Relatief	1,50	4,50
042	Zwethkade Zuid 48	79797,56	447086,51	-0,25	Relatief	1,50	4,50
043	Zwethkade Zuid 46b	79871,26	447170,89	-0,30	Relatief	1,50	4,50
044	Zwethkade Zuid 46	79941,58	447208,59	-1,16	Relatief	1,50	4,50
045	Zwethkade Zuid 40	79965,62	447226,37	-0,57	Relatief	1,50	4,50
046	Zwethkade Zuid 39a	79978,24	447199,73	-2,16	Relatief	1,50	4,50
047	Zwethkade Zuid 38a	79992,88	447240,31	-1,07	Relatief	1,50	4,50
048	Zwethkade Zuid 38	80017,81	447250,79	-1,43	Relatief	1,50	4,50
049	Zwethkade Zuid 36a	80053,87	447292,82	-0,75	Relatief	1,50	4,50
050	Zwethkade Zuid 34	80116,13	447259,65	-3,78	Relatief	1,50	4,50
051	Zwethkade Zuid 35	80111,70	447323,08	-1,11	Relatief	1,50	4,50
052	Zwethkade Zuid 31	80157,79	447284,14	-3,99	Relatief	1,50	4,50
053	Zwethkade Zuid 32	80198,11	447313,65	-4,27	Relatief	1,50	4,50
054	Zwethkade Zuid 30a	80167,40	447360,49	-1,04	Relatief	1,50	--
055	Zwethkade Zuid 30	80226,62	447405,29	-0,91	Relatief	1,50	--
056	Zwethkade Zuid 29	80277,81	447365,93	-3,52	Relatief	1,50	4,50
057	Zwethkade Zuid 28a	80277,82	447420,69	-2,27	Relatief	1,50	4,50
058	Zwethkade Zuid 25	80297,31	447427,61	-2,62	Relatief	1,50	4,50
059	Zwethkade Zuid 23	80308,95	447395,14	-3,55	Relatief	1,50	4,50
060	Zwethkade Zuid 21	80314,47	447373,00	-3,61	Relatief	1,50	4,50
061	Veenakkerweg 19	80331,96	447409,49	-3,42	Relatief	1,50	4,50
062	Zwethkade Noord 1a	80284,82	447543,17	-0,47	Relatief	1,50	4,50
063	Dorpskade 77	80233,17	447510,80	-0,63	Relatief	1,50	4,50
068	Zwethkade Zuid 47	79818,30	447143,43	0,04	Relatief	1,50	--
069	Zwethkade Zuid 49	79785,62	447124,56	0,00	Relatief	1,50	4,50
070	Zwethkade Zuid 51	79764,15	447113,50	-0,21	Relatief	1,50	--
071	Zwethkade Zuid 53	79749,06	447100,23	0,04	Relatief	1,50	4,50
072	Zwethkade Zuid 55	79704,65	447071,16	-0,04	Relatief	1,50	4,50
073	Zwethkade Noord 4	79650,74	447083,20	-1,25	Relatief	1,50	4,50

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	--	--	--	--	Ja
002	7,50	--	--	--	Ja
003	--	--	--	--	Ja
004	--	--	--	--	Ja
005	--	--	--	--	Ja
006	--	--	--	--	Ja
009	--	--	--	--	Ja
010	--	--	--	--	Ja
012	--	--	--	--	Ja
013	--	--	--	--	Ja
014	--	--	--	--	Ja
015	--	--	--	--	Ja
016	--	--	--	--	Ja
017	--	--	--	--	Ja
018	--	--	--	--	Ja
019	--	--	--	--	Ja
020	--	--	--	--	Ja
021	--	--	--	--	Ja
022	--	--	--	--	Ja
023	--	--	--	--	Ja
024	--	--	--	--	Ja
025	--	--	--	--	Ja
026	7,50	--	--	--	Ja
027	--	--	--	--	Ja
028	--	--	--	--	Ja
029	--	--	--	--	Ja
030	--	--	--	--	Ja
031	--	--	--	--	Ja
032	--	--	--	--	Ja
033	--	--	--	--	Ja
036	--	--	--	--	Ja
037	--	--	--	--	Ja
038	--	--	--	--	Ja
039	--	--	--	--	Ja
040	--	--	--	--	Ja
041	--	--	--	--	Ja
042	--	--	--	--	Ja
043	--	--	--	--	Ja
044	--	--	--	--	Ja
045	--	--	--	--	Ja
046	--	--	--	--	Ja
047	7,50	--	--	--	Ja
048	--	--	--	--	Ja
049	--	--	--	--	Ja
050	--	--	--	--	Ja
051	--	--	--	--	Ja
052	--	--	--	--	Ja
053	--	--	--	--	Ja
054	--	--	--	--	Ja
055	--	--	--	--	Ja
056	--	--	--	--	Ja
057	7,50	--	--	--	Ja
058	--	--	--	--	Ja
059	--	--	--	--	Ja
060	--	--	--	--	Ja
061	--	--	--	--	Ja
062	--	--	--	--	Ja
063	--	--	--	--	Ja
068	--	--	--	--	Ja
069	--	--	--	--	Ja
070	--	--	--	--	Ja
071	--	--	--	--	Ja
072	--	--	--	--	Ja
073	--	--	--	--	Ja

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
076	Zwethkade Noord 3	79559,47	447111,98	-2,22	Relatief	1,50	4,50
083	Middenzwet 6	79137,07	447327,90	-4,07	Relatief	1,50	--
084	Middenzwet 8	79098,83	447281,61	-3,98	Relatief	1,50	4,50
085	Middenzwet 11	79184,64	447203,21	-3,39	Relatief	1,50	4,50
086	Middenzwet 21	79238,18	447551,67	-3,75	Relatief	1,50	4,50
087	Middenzwet 22	79055,00	447538,19	-3,93	Relatief	1,50	4,50
088	Middenzwet 24	79019,73	447701,01	-1,93	Relatief	1,50	4,50
089	Middenweg 18	79162,84	447913,42	-3,96	Relatief	1,50	4,50
090	Middenweg 16a	79197,46	447942,12	-3,92	Relatief	1,50	4,50
091	Middenweg 14	79265,45	448001,52	-3,69	Relatief	1,50	--
092	Middenweg 12	79294,61	448021,25	-3,62	Relatief	1,50	4,50
093	Middenweg 13	79237,30	447899,98	-3,23	Relatief	1,50	4,50
094	Middenweg 11b	79269,52	447935,55	-3,29	Relatief	1,50	4,50
095	Middenweg 11a	79292,62	447949,01	-3,32	Relatief	1,50	4,50
096	Middenweg 11	79316,85	447979,94	-3,35	Relatief	1,50	--
097	Middenweg 9	79346,48	447996,85	-3,38	Relatief	1,50	4,50
098	Middenweg 7	79367,14	448018,67	-3,36	Relatief	1,50	4,50
099	Naaldwijkseweg 2	79393,80	448042,44	-3,34	Relatief	1,50	4,50
117	Henri ter Hallstraat 46	79872,20	448161,73	-3,67	Relatief	1,50	4,50
118	Henri ter Hallstraat 48	79874,92	448156,96	-3,69	Relatief	1,50	4,50
119	Henri ter Hallstraat 50	79878,27	448152,18	-3,70	Relatief	1,50	4,50
120	Henri ter Hallstraat 52	79881,39	448148,50	-3,72	Relatief	1,50	4,50
121	Henri ter Hallstraat 54	79885,35	448144,63	-3,72	Relatief	1,50	4,50
122	Henri ter Hallstraat 56	79890,09	448140,66	-3,72	Relatief	1,50	4,50
123	Henri ter Hallstraat 58	79900,53	448132,25	-3,86	Relatief	1,50	4,50
124	Henri ter Hallstraat 60	79905,07	448128,62	-3,84	Relatief	1,50	4,50
125	Henri ter Hallstraat 62	79908,91	448125,55	-3,83	Relatief	1,50	4,50
126	Henri ter Hallstraat 64	79912,96	448122,31	-3,82	Relatief	1,50	4,50
127	Henri ter Hallstraat 66	79916,78	448119,25	-3,81	Relatief	1,50	4,50
128	Henri ter Hallstraat 68	79920,58	448116,21	-3,79	Relatief	1,50	4,50
129	Henri ter Hallstraat 70	79924,84	448112,80	-3,59	Relatief	1,50	4,50
130	Wim Sonneveldplein 67	79897,75	448180,54	-3,60	Relatief	1,50	4,50
131	Wim Sonneveldplein 69	79900,31	448174,48	-3,61	Relatief	1,50	4,50
132	Wim Sonneveldplein 71	79904,52	448168,91	-3,61	Relatief	1,50	4,50
133	Wim Sonneveldplein 73	79909,32	448164,74	-3,61	Relatief	1,50	4,50
134	Wim Sonneveldplein 70	79919,22	448155,21	-3,74	Relatief	1,50	4,50
135	Wim Sonneveldplein 68	79925,25	448152,32	-3,71	Relatief	1,50	4,50
136	Wim Sonneveldplein 66	79932,21	448149,46	-3,69	Relatief	1,50	4,50
137	Wim Sonneveldplein 64	79938,45	448148,57	-3,66	Relatief	1,50	4,50
138	Wim Sonneveldplein 62	79945,84	448149,32	-3,63	Relatief	1,50	4,50
139	Wim Sonneveldplein 60	79952,84	448152,10	-3,59	Relatief	1,50	4,50
140	Wim Sonneveldplein 58	79959,07	448156,80	-3,55	Relatief	1,50	4,50
141	Wim Sonneveldplein 56	79963,57	448162,56	-3,52	Relatief	1,50	4,50
142	Wim Sonneveldplein 54	79977,50	448180,48	-3,43	Relatief	1,50	4,50
143	Wim Sonneveldplein 52	79980,64	448184,98	-3,41	Relatief	1,50	4,50
144	Wim Sonneveldplein 50	79983,90	448189,65	-3,39	Relatief	1,50	4,50
145	Wim Sonneveldplein 48	79987,03	448194,14	-3,36	Relatief	1,50	4,50
146	Wim Sonneveldplein 46	79989,99	448198,40	-3,34	Relatief	1,50	4,50
147	Wim Sonneveldplein 44	79992,96	448202,65	-3,32	Relatief	1,50	4,50
148	Wim Sonneveldplein 42	79996,10	448207,15	-3,30	Relatief	1,50	4,50
149	Guide de Moorstraat 4	79987,78	448169,09	-3,40	Relatief	1,50	4,50
150	Guide de Moorstraat 6	79992,24	448166,32	-3,39	Relatief	1,50	4,50
151	Guide de Moorstraat 8	79996,33	448163,79	-3,37	Relatief	1,50	4,50
152	Guide de Moorstraat 10	80000,67	448161,27	-3,36	Relatief	1,50	4,50
153	Guide de Moorstraat 12	80004,98	448158,77	-3,34	Relatief	1,50	4,50
154	Guide de Moorstraat 14	80009,63	448156,18	-3,32	Relatief	1,50	4,50
155	Guide de Moorstraat 16	80014,26	448153,68	-3,31	Relatief	1,50	4,50
156	Guide de Moorstraat 18	80018,81	448151,24	-3,29	Relatief	1,50	4,50
157	Guide de Moorstraat 20	80023,64	448148,81	-3,27	Relatief	1,50	4,50
158	Guide de Moorstraat 22	80028,30	448146,53	-3,25	Relatief	1,50	4,50
159	Guide de Moorstraat 24	80033,28	448144,10	-3,23	Relatief	1,50	4,50
160	Guide de Moorstraat 26	80037,51	448142,15	-3,22	Relatief	1,50	4,50
161	Guide de Moorstraat 28	80046,35	448138,36	-3,18	Relatief	1,50	4,50
162	Guide de Moorstraat 30	80050,92	448136,58	-3,17	Relatief	1,50	4,50

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
076	--	--	--	--	Ja
083	--	--	--	--	Ja
084	--	--	--	--	Ja
085	--	--	--	--	Ja
086	--	--	--	--	Ja
087	--	--	--	--	Ja
088	--	--	--	--	Ja
089	--	--	--	--	Ja
090	--	--	--	--	Ja
091	--	--	--	--	Ja
092	--	--	--	--	Ja
093	--	--	--	--	Ja
094	--	--	--	--	Ja
095	--	--	--	--	Ja
096	--	--	--	--	Ja
097	--	--	--	--	Ja
098	--	--	--	--	Ja
099	--	--	--	--	Ja
117	7,50	--	--	--	Ja
118	7,50	--	--	--	Ja
119	7,50	--	--	--	Ja
120	7,50	--	--	--	Ja
121	7,50	--	--	--	Ja
122	7,50	--	--	--	Ja
123	7,50	--	--	--	Ja
124	7,50	--	--	--	Ja
125	7,50	--	--	--	Ja
126	7,50	--	--	--	Ja
127	7,50	--	--	--	Ja
128	7,50	--	--	--	Ja
129	7,50	--	--	--	Ja
130	7,50	--	--	--	Ja
131	7,50	--	--	--	Ja
132	7,50	--	--	--	Ja
133	7,50	--	--	--	Ja
134	7,50	--	--	--	Ja
135	7,50	--	--	--	Ja
136	7,50	--	--	--	Ja
137	7,50	--	--	--	Ja
138	7,50	--	--	--	Ja
139	7,50	--	--	--	Ja
140	7,50	--	--	--	Ja
141	7,50	--	--	--	Ja
142	7,50	--	--	--	Ja
143	7,50	--	--	--	Ja
144	7,50	--	--	--	Ja
145	7,50	--	--	--	Ja
146	7,50	--	--	--	Ja
147	7,50	--	--	--	Ja
148	7,50	--	--	--	Ja
149	7,50	--	--	--	Ja
150	7,50	--	--	--	Ja
151	7,50	--	--	--	Ja
152	7,50	--	--	--	Ja
153	7,50	--	--	--	Ja
154	7,50	--	--	--	Ja
155	7,50	--	--	--	Ja
156	7,50	--	--	--	Ja
157	7,50	--	--	--	Ja
158	7,50	--	--	--	Ja
159	7,50	--	--	--	Ja
160	7,50	--	--	--	Ja
161	7,50	--	--	--	Ja
162	7,50	--	--	--	Ja

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
163	Guide de Moorstraat 32	80055,49	448134,76	-3,15	Relatief	1,50	4,50
164	Guide de Moorstraat 34	80060,86	448132,53	-3,13	Relatief	1,50	4,50
165	Guide de Moorstraat 36	80065,22	448130,65	-3,11	Relatief	1,50	4,50
166	Guide de Moorstraat 38	80069,40	448128,78	-3,09	Relatief	1,50	4,50
167	Guide de Moorstraat 40	80074,26	448126,54	-3,08	Relatief	1,50	4,50
168	Guide de Moorstraat 42	80078,62	448124,47	-3,06	Relatief	1,50	4,50
169	Guide de Moorstraat 44	80083,67	448121,95	-3,04	Relatief	1,50	4,50
170	Guide de Moorstraat 46	80088,02	448119,71	-3,02	Relatief	1,50	4,50
171	Guide de Moorstraat 48	80092,88	448117,13	-3,01	Relatief	1,50	4,50
172	Guide de Moorstraat 50	80096,95	448114,89	-2,99	Relatief	1,50	4,50
173	Guide de Moorstraat 52	80101,56	448112,27	-2,97	Relatief	1,50	4,50
174	Guide de Moorstraat 54	80105,88	448109,73	-2,96	Relatief	1,50	4,50
175	Guide de Moorstraat 56	80110,13	448107,17	-2,94	Relatief	1,50	4,50
176	Guide de Moorstraat 58	80114,39	448104,52	-2,93	Relatief	1,50	4,50
177	Guide de Moorstraat 60	80118,76	448101,72	-2,91	Relatief	1,50	4,50
178	Guide de Moorstraat 62	80123,27	448098,75	-2,90	Relatief	1,50	4,50
179	Guide de Moorstraat 64	80127,28	448096,02	-2,88	Relatief	1,50	4,50
180	Guide de Moorstraat 66	80131,67	448092,95	-2,87	Relatief	1,50	4,50
181	Guide de Moorstraat 68	80136,25	448089,66	-2,85	Relatief	1,50	4,50
182	Eduard Verkadelaan 35	80004,52	448194,83	-3,28	Relatief	1,50	4,50
183	Eduard Verkadelaan 37	80008,24	448191,15	-3,27	Relatief	1,50	4,50
184	Eduard Verkadelaan 39	80012,78	448188,39	-3,26	Relatief	1,50	4,50
185	Eduard Verkadelaan 41	80017,24	448185,79	-3,24	Relatief	1,50	4,50
186	Eduard Verkadelaan 43	80021,66	448183,24	-3,22	Relatief	1,50	4,50
187	Eduard Verkadelaan 45	80026,59	448180,58	-3,21	Relatief	1,50	4,50
188	Eduard Verkadelaan 47	80031,03	448178,20	-3,19	Relatief	1,50	4,50
189	Eduard Verkadelaan 49	80035,75	448175,77	-3,17	Relatief	1,50	4,50
190	Eduard Verkadelaan 51	80040,31	448173,47	-3,15	Relatief	1,50	4,50
191	Eduard Verkadelaan 53	80045,12	448171,19	-3,14	Relatief	1,50	4,50
192	Eduard Verkadelaan 55	80050,08	448168,85	-3,12	Relatief	1,50	4,50
193	Eduard Verkadelaan 57	80057,90	448165,46	-3,09	Relatief	1,50	4,50
194	Eduard Verkadelaan 59	80062,43	448163,57	-3,07	Relatief	1,50	4,50
195	Eduard Verkadelaan 61	80067,87	448161,34	-3,05	Relatief	1,50	4,50
196	Eduard Verkadelaan 63	80072,80	448159,47	-3,03	Relatief	1,50	4,50
197	Eduard Verkadelaan 65	80077,48	448157,70	-3,01	Relatief	1,50	4,50
198	Eduard Verkadelaan 67	80082,23	448156,03	-2,99	Relatief	1,50	4,50
199	Eduard Verkadelaan 69	80087,50	448154,22	-2,97	Relatief	1,50	4,50
200	Eduard Verkadelaan 71	80092,21	448152,68	-2,95	Relatief	1,50	4,50
201	Eduard Verkadelaan 73	80097,49	448151,04	-2,93	Relatief	1,50	4,50
202	Eduard Verkadelaan 75	80102,59	448149,51	-2,91	Relatief	1,50	4,50
203	Eduard Verkadelaan 77	80111,12	448151,99	-2,87	Relatief	1,50	4,50
204	Ko van Dijkplein 41	80132,13	448151,40	-2,80	Relatief	1,50	4,50
205	Ko van Dijkplein 43	80132,30	448146,21	-2,80	Relatief	1,50	4,50
206	Ko van Dijkplein 45	80125,39	448136,94	-2,83	Relatief	1,50	4,50
207	Ko van Dijkplein 47	80129,50	448130,87	-2,82	Relatief	1,50	4,50
208	Ko van Dijkplein 49	80135,43	448125,90	-2,80	Relatief	1,50	4,50
209	Ko van Dijkplein 51	80142,32	448122,82	-2,80	Relatief	1,50	4,50
210	Ko van Dijkplein 53	80149,24	448121,53	-2,80	Relatief	1,50	4,50
211	Ko van Dijkplein 54	80165,06	448119,46	-2,73	Relatief	1,50	4,50
212	Ko van Dijkplein 52	80171,77	448119,00	-2,69	Relatief	1,50	4,50
213	Ko van Dijkplein 50	80179,44	448118,90	-2,63	Relatief	1,50	4,50
214	Ko van Dijkplein 48	80186,75	448122,37	-2,58	Relatief	1,50	4,50
215	Ko van Dijkplein 46	80192,49	448127,34	-2,54	Relatief	1,50	4,50
216	Ko van Dijkplein 44	80196,86	448133,84	-2,51	Relatief	1,50	4,50
217	Ko van Dijkplein 42	80197,91	448141,47	-2,51	Relatief	1,50	4,50
218	Eduard Verkadelaan 83	80212,07	448134,16	-2,40	Relatief	1,50	4,50
219	Eduard Verkadelaan 85	80218,44	448134,24	-2,35	Relatief	1,50	4,50
220	Eduard Verkadelaan 76	80212,92	448162,83	-2,41	Relatief	1,50	4,50
221	Eduard Verkadelaan 78	80218,12	448162,87	-2,37	Relatief	1,50	4,50
222	Eduard Verkadelaan 80	80223,46	448163,05	-2,34	Relatief	1,50	4,50
223	Eduard Verkadelaan 82	80228,16	448163,27	-2,30	Relatief	1,50	4,50
224	Eduard Verkadelaan 84	80233,15	448163,58	-2,27	Relatief	1,50	4,50
225	Eduard Verkadelaan 86	80238,34	448163,99	-2,25	Relatief	1,50	4,50
226	Eduard Verkadelaan 88	80243,49	448164,52	-2,24	Relatief	1,50	4,50

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
163	7,50	--	--	--	Ja
164	7,50	--	--	--	Ja
165	7,50	--	--	--	Ja
166	7,50	--	--	--	Ja
167	7,50	--	--	--	Ja
168	7,50	--	--	--	Ja
169	7,50	--	--	--	Ja
170	7,50	--	--	--	Ja
171	7,50	--	--	--	Ja
172	7,50	--	--	--	Ja
173	7,50	--	--	--	Ja
174	7,50	--	--	--	Ja
175	7,50	--	--	--	Ja
176	7,50	--	--	--	Ja
177	7,50	--	--	--	Ja
178	7,50	--	--	--	Ja
179	7,50	--	--	--	Ja
180	7,50	--	--	--	Ja
181	7,50	--	--	--	Ja
182	7,50	--	--	--	Ja
183	7,50	--	--	--	Ja
184	7,50	--	--	--	Ja
185	7,50	--	--	--	Ja
186	7,50	--	--	--	Ja
187	7,50	--	--	--	Ja
188	7,50	--	--	--	Ja
189	7,50	--	--	--	Ja
190	7,50	--	--	--	Ja
191	7,50	--	--	--	Ja
192	7,50	--	--	--	Ja
193	7,50	--	--	--	Ja
194	7,50	--	--	--	Ja
195	7,50	--	--	--	Ja
196	7,50	--	--	--	Ja
197	7,50	--	--	--	Ja
198	7,50	--	--	--	Ja
199	7,50	--	--	--	Ja
200	7,50	--	--	--	Ja
201	7,50	--	--	--	Ja
202	7,50	--	--	--	Ja
203	7,50	--	--	--	Ja
204	7,50	--	--	--	Ja
205	7,50	--	--	--	Ja
206	7,50	--	--	--	Ja
207	7,50	--	--	--	Ja
208	7,50	--	--	--	Ja
209	7,50	--	--	--	Ja
210	7,50	--	--	--	Ja
211	7,50	--	--	--	Ja
212	7,50	--	--	--	Ja
213	7,50	--	--	--	Ja
214	7,50	--	--	--	Ja
215	7,50	--	--	--	Ja
216	7,50	--	--	--	Ja
217	7,50	--	--	--	Ja
218	7,50	--	--	--	Ja
219	7,50	--	--	--	Ja
220	7,50	--	--	--	Ja
221	7,50	--	--	--	Ja
222	7,50	--	--	--	Ja
223	7,50	--	--	--	Ja
224	7,50	--	--	--	Ja
225	7,50	--	--	--	Ja
226	7,50	--	--	--	Ja

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
227	Eduard Verkadelaan 90	80248,79	448165,10	-2,22	Relatief	1,50	4,50
228	Ko van Dijkplein 40	80197,48	448164,42	-2,53	Relatief	1,50	4,50
229	Ko van Dijkplein 38	80198,96	448172,48	-2,52	Relatief	1,50	4,50
230	Ko van Dijkplein 36	80198,90	448177,84	-2,52	Relatief	1,50	4,50
231	Ko van Dijkplein 34	80198,84	448183,32	-2,53	Relatief	1,50	4,50
232	Ko van Dijkplein 32	80198,78	448188,61	-2,53	Relatief	1,50	4,50
233	Ko van Dijkplein 30	80200,12	448194,09	-2,52	Relatief	1,50	4,50
234	Ko van Dijkplein 28	80198,67	448199,78	-2,54	Relatief	1,50	4,50
235	Ko van Dijkplein 39	80137,06	448173,06	-2,79	Relatief	1,50	4,50
236	Ko van Dijkplein 37	80138,80	448179,36	-2,79	Relatief	1,50	4,50
237	Ko van Dijkplein 35	80140,21	448184,44	-2,79	Relatief	1,50	4,50
238	Ko van Dijkplein 33	80141,62	448189,55	-2,79	Relatief	1,50	4,50
239	Ko van Dijkplein 31	80142,94	448194,34	-2,79	Relatief	1,50	4,50
240	Ko van Dijkplein 29	80144,48	448199,92	-2,79	Relatief	1,50	4,50
241	Ko van Dijkplein 27	80146,18	448206,03	-2,79	Relatief	1,50	4,50
242	Eduard Verkadelaan 36	80019,18	448217,46	-3,18	Relatief	1,50	4,50
243	Eduard Verkadelaan 38	80023,96	448214,52	-3,16	Relatief	1,50	4,50
244	Eduard Verkadelaan 40	80028,59	448211,73	-3,15	Relatief	1,50	4,50
245	Eduard Verkadelaan 42	80032,97	448209,23	-3,13	Relatief	1,50	4,50
246	Eduard Verkadelaan 44	80037,53	448206,64	-3,11	Relatief	1,50	4,50
247	Eduard Verkadelaan 46	80041,94	448204,24	-3,10	Relatief	1,50	4,50
248	Eduard Verkadelaan 48	80046,91	448201,71	-3,08	Relatief	1,50	4,50
249	Eduard Verkadelaan 50	80051,19	448199,58	-3,06	Relatief	1,50	4,50
250	Eduard Verkadelaan 52	80056,26	448197,10	-3,04	Relatief	1,50	4,50
251	Eduard Verkadelaan 54	80074,54	448189,02	-2,97	Relatief	1,50	4,50
252	Eduard Verkadelaan 56	80079,30	448187,13	-2,95	Relatief	1,50	4,50
253	Eduard Verkadelaan 58	80084,73	448185,05	-2,93	Relatief	1,50	4,50
254	Eduard Verkadelaan 60	80089,22	448183,42	-2,92	Relatief	1,50	4,50
255	Eduard Verkadelaan 62	80094,38	448181,61	-2,89	Relatief	1,50	4,50
256	Eduard Verkadelaan 64	80099,55	448179,91	-2,87	Relatief	1,50	4,50
257	Eduard Verkadelaan 66	80104,97	448178,19	-2,85	Relatief	1,50	4,50
258	Eduard Verkadelaan 68	80110,31	448176,61	-2,83	Relatief	1,50	4,50
259	Eduard Verkadelaan 70	80114,61	448175,38	-2,81	Relatief	1,50	4,50
260	Wim Sonneveldplein 40	80010,43	448227,81	-3,20	Relatief	1,50	4,50
261	Wim Sonneveldplein 38	80012,72	448233,23	-3,18	Relatief	1,50	4,50
262	Wim Sonneveldplein 36	80015,58	448237,34	-3,16	Relatief	1,50	4,50
263	Wim Sonneveldplein 34	80018,71	448241,80	-3,14	Relatief	1,50	4,50
264	Wim Sonneveldplein 32	80023,24	448245,71	-3,12	Relatief	1,50	4,50
265	Wim Sonneveldplein 30	80024,81	448250,59	-3,10	Relatief	1,50	4,50
266	Wim Sonneveldplein 28	80028,89	448254,33	-3,08	Relatief	1,50	4,50
758	Wim Sonneveldplein 26	80046,81	448280,13	-2,95	Relatief	1,50	4,50
757	Wim Sonneveldplein 24	80050,14	448284,91	-2,93	Relatief	1,50	4,50
756	Wim Sonneveldplein 22	80053,05	448289,08	-2,91	Relatief	1,50	4,50
270	Paul Steenbergenlaan 37	80039,83	448239,24	-3,05	Relatief	1,50	4,50
271	Paul Steenbergenlaan 39	80044,56	448238,02	-3,03	Relatief	1,50	4,50
272	Paul Steenbergenlaan 41	80049,57	448233,51	-3,02	Relatief	1,50	4,50
273	Paul Steenbergenlaan 43	80054,88	448232,22	-2,99	Relatief	1,50	4,50
274	Paul Steenbergenlaan 45	80059,97	448229,51	-2,97	Relatief	1,50	4,50
275	Paul Steenbergenlaan 47	80063,92	448227,52	-2,96	Relatief	1,50	4,50
276	Albert van Dalsumstraat 5	80072,34	448225,51	-2,92	Relatief	1,50	4,50
277	Albert van Dalsumstraat 6	80086,81	448217,24	-2,87	Relatief	1,50	4,50
278	Paul Steenbergenlaan 53	80092,43	448214,95	-2,85	Relatief	1,50	4,50
279	Paul Steenbergenlaan 55	80096,97	448213,22	-2,83	Relatief	1,50	4,50
280	Paul Steenbergenlaan 57	80101,87	448209,98	-2,81	Relatief	1,50	4,50
281	Paul Steenbergenlaan 59	80108,53	448209,26	-2,80	Relatief	1,50	4,50
282	Paul Steenbergenlaan 61	80113,07	448207,83	-2,80	Relatief	1,50	4,50
283	Paul Steenbergenlaan 63	80119,52	448204,48	-2,80	Relatief	1,50	4,50
284	Paul Steenbergenlaan 69	80213,10	448192,10	-2,43	Relatief	1,50	4,50
285	Paul Steenbergenlaan 71	80217,98	448192,12	-2,39	Relatief	1,50	4,50
286	Paul Steenbergenlaan 73	80223,37	448192,26	-2,37	Relatief	1,50	4,50
287	Paul Steenbergenlaan 75	80228,09	448193,83	-2,36	Relatief	1,50	4,50
288	Paul Steenbergenlaan 77	80233,34	448194,15	-2,35	Relatief	1,50	4,50
289	Paul Steenbergenlaan 79	80238,40	448194,55	-2,33	Relatief	1,50	4,50
290	Paul Steenbergenlaan 81	80243,28	448194,99	-2,32	Relatief	1,50	4,50

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
227	7,50	--	--	--	Ja
228	7,50	--	--	--	Ja
229	7,50	--	--	--	Ja
230	7,50	--	--	--	Ja
231	7,50	--	--	--	Ja
232	7,50	--	--	--	Ja
233	7,50	--	--	--	Ja
234	7,50	--	--	--	Ja
235	7,50	--	--	--	Ja
236	7,50	--	--	--	Ja
237	7,50	--	--	--	Ja
238	7,50	--	--	--	Ja
239	7,50	--	--	--	Ja
240	7,50	--	--	--	Ja
241	7,50	--	--	--	Ja
242	--	--	--	--	Ja
243	--	--	--	--	Ja
244	--	--	--	--	Ja
245	--	--	--	--	Ja
246	--	--	--	--	Ja
247	--	--	--	--	Ja
248	--	--	--	--	Ja
249	--	--	--	--	Ja
250	--	--	--	--	Ja
251	--	--	--	--	Ja
252	--	--	--	--	Ja
253	--	--	--	--	Ja
254	--	--	--	--	Ja
255	--	--	--	--	Ja
256	--	--	--	--	Ja
257	--	--	--	--	Ja
258	--	--	--	--	Ja
259	--	--	--	--	Ja
260	7,50	--	--	--	Ja
261	7,50	--	--	--	Ja
262	7,50	--	--	--	Ja
263	7,50	--	--	--	Ja
264	7,50	--	--	--	Ja
265	7,50	--	--	--	Ja
266	7,50	--	--	--	Ja
758	7,50	--	--	--	Ja
757	7,50	--	--	--	Ja
756	7,50	--	--	--	Ja
270	7,50	--	--	--	Ja
271	7,50	--	--	--	Ja
272	7,50	--	--	--	Ja
273	7,50	--	--	--	Ja
274	7,50	--	--	--	Ja
275	7,50	--	--	--	Ja
276	7,50	--	--	--	Ja
277	7,50	--	--	--	Ja
278	7,50	--	--	--	Ja
279	7,50	--	--	--	Ja
280	7,50	--	--	--	Ja
281	7,50	--	--	--	Ja
282	7,50	--	--	--	Ja
283	7,50	--	--	--	Ja
284	7,50	--	--	--	Ja
285	7,50	--	--	--	Ja
286	7,50	--	--	--	Ja
287	7,50	--	--	--	Ja
288	7,50	--	--	--	Ja
289	7,50	--	--	--	Ja
290	7,50	--	--	--	Ja

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
291	Paul Steenbergenlaan 83	80248,59	448194,23	-2,30	Relatief	1,50	4,50
292	Paul Steenbergenlaan 85	80253,74	448194,93	-2,29	Relatief	1,50	4,50
293	Paul Steenbergenlaan 87	80258,80	448195,66	-2,29	Relatief	1,50	4,50
294	Paul Steenbergenlaan 89	80263,72	448197,90	-2,30	Relatief	1,50	4,50
295	Paul Steenbergenlaan 91	80268,49	448198,78	-2,30	Relatief	1,50	4,50
296	Paul Steenbergenlaan 93	80273,41	448199,80	-2,30	Relatief	1,50	4,50
297	Paul Steenbergenlaan 95	80279,26	448198,44	-2,27	Relatief	1,50	4,50
298	Paul Steenbergenlaan 97	80283,61	448202,14	-2,28	Relatief	1,50	4,50
299	Paul Steenbergenlaan 99	80289,81	448202,33	-2,26	Relatief	1,50	4,50
300	Paul Steenbergenlaan 101	80294,73	448203,69	-2,25	Relatief	1,50	4,50
301	Paul Steenbergenlaan 60	80213,50	448228,51	-2,50	Relatief	1,50	4,50
302	Paul Steenbergenlaan 62	80219,08	448228,70	-2,49	Relatief	1,50	4,50
303	Paul Steenbergenlaan 64	80223,97	448228,90	-2,47	Relatief	1,50	4,50
304	Paul Steenbergenlaan 66	80228,99	448229,23	-2,47	Relatief	1,50	4,50
305	Paul Steenbergenlaan 68	80234,24	448229,64	-2,46	Relatief	1,50	4,50
306	Paul Steenbergenlaan 70	80239,49	448230,16	-2,46	Relatief	1,50	4,50
307	Paul Steenbergenlaan 72	80244,38	448230,72	-2,46	Relatief	1,50	4,50
308	Paul Steenbergenlaan 74	80249,22	448231,38	-2,46	Relatief	1,50	4,50
309	Paul Steenbergenlaan 76	80254,37	448232,16	-2,45	Relatief	1,50	4,50
310	Paul Steenbergenlaan 78	80259,24	448232,98	-2,45	Relatief	1,50	4,50
311	Paul Steenbergenlaan 80	80264,12	448233,90	-2,45	Relatief	1,50	4,50
312	Paul Steenbergenlaan 82	80269,14	448234,94	-2,45	Relatief	1,50	4,50
313	Paul Steenbergenlaan 84	80274,31	448236,10	-2,45	Relatief	1,50	4,50
314	Paul Steenbergenlaan 86	80279,14	448237,27	-2,45	Relatief	1,50	4,50
315	Paul Steenbergenlaan 88	80284,00	448238,55	-2,45	Relatief	1,50	4,50
316	Paul Steenbergenlaan 90	80289,21	448240,02	-2,45	Relatief	1,50	4,50
317	Paul Steenbergenlaan 92	80294,34	448241,56	-2,44	Relatief	1,50	4,50
318	Wim Kanplein 11	80306,04	448286,45	-2,63	Relatief	1,50	4,50
319	Wim Kanplein 13	80307,52	448281,80	-2,60	Relatief	1,50	4,50
320	Wim Kanplein 15	80309,17	448276,65	-2,57	Relatief	1,50	4,50
321	Wim Kanplein 17	80310,87	448271,34	-2,53	Relatief	1,50	4,50
322	Wim Kanplein 19	80312,50	448266,23	-2,50	Relatief	1,50	4,50
323	Wim Kanplein 21	80314,07	448261,32	-2,47	Relatief	1,50	4,50
324	Wim Kanplein 23	80315,83	448255,81	-2,44	Relatief	1,50	4,50
325	Wim Kanplein 25	80316,37	448246,43	-2,39	Relatief	1,50	4,50
326	Wim Kanplein 12	80327,75	448297,45	-2,74	Relatief	1,50	4,50
327	Wim Kanplein 14	80330,81	448292,87	-2,71	Relatief	1,50	4,50
328	Wim Kanplein 16	80333,78	448288,42	-2,69	Relatief	1,50	4,50
329	Wim Kanplein 18	80336,71	448284,04	-2,66	Relatief	1,50	4,50
330	Wim Kanplein 20	80339,66	448279,62	-2,63	Relatief	1,50	4,50
331	Wim Kanplein 22	80342,84	448274,85	-2,60	Relatief	1,50	4,50
332	Wim Kanplein 24	80345,74	448270,51	-2,58	Relatief	1,50	4,50
333	Wim Kanplein 26	80353,58	448264,15	-2,54	Relatief	1,50	4,50
334	Paul Steenbergenlaan 98	80370,67	448277,03	-2,63	Relatief	1,50	4,50
335	Paul Steenbergenlaan 100	80375,23	448279,57	-2,65	Relatief	1,50	4,50
336	Paul Steenbergenlaan 102	80379,66	448282,15	-2,67	Relatief	1,50	4,50
337	Paul Steenbergenlaan 104	80383,90	448284,69	-2,69	Relatief	1,50	4,50
338	Paul Steenbergenlaan 106	80388,45	448287,55	-2,72	Relatief	1,50	4,50
339	Paul Steenbergenlaan 108	80392,40	448290,07	-2,73	Relatief	1,50	4,50
340	Paul Steenbergenlaan 110	80396,78	448293,08	-2,76	Relatief	1,50	4,50
341	Paul Steenbergenlaan 112	80400,93	448295,93	-2,77	Relatief	1,50	4,50
342	Paul Steenbergenlaan 114	80405,58	448299,27	-2,78	Relatief	1,50	4,50
343	Fie Carelsenlaan 83	80352,48	448302,17	-2,78	Relatief	1,50	4,50
344	Fie Carelsenlaan 85	80356,92	448306,29	-2,80	Relatief	1,50	4,50
345	Fie Carelsenlaan 87	80362,66	448307,96	-2,81	Relatief	1,50	4,50
346	Fie Carelsenlaan 89	80366,63	448311,99	-2,82	Relatief	1,50	4,50
347	Fie Carelsenlaan 91	80371,79	448313,58	-2,83	Relatief	1,50	4,50
348	Fie Carelsenlaan 93	80376,56	448316,73	-2,84	Relatief	1,50	4,50
349	Fie Carelsenlaan 95	80382,06	448319,47	-2,85	Relatief	1,50	4,50
350	Fie Carelsenlaan 97	80385,34	448324,54	-2,87	Relatief	1,50	4,50
351	Fie Carelsenlaan 51	80213,49	448259,41	-2,61	Relatief	1,50	4,50
352	Fie Carelsenlaan 53	80219,09	448259,60	-2,61	Relatief	1,50	4,50
353	Fie Carelsenlaan 55	80224,77	448259,92	-2,61	Relatief	1,50	4,50
354	Fie Carelsenlaan 57	80230,46	448261,77	-2,61	Relatief	1,50	4,50

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
291	7,50	--	--	--	Ja
292	7,50	--	--	--	Ja
293	7,50	--	--	--	Ja
294	7,50	--	--	--	Ja
295	7,50	--	--	--	Ja
296	7,50	--	--	--	Ja
297	7,50	--	--	--	Ja
298	7,50	--	--	--	Ja
299	7,50	--	--	--	Ja
300	7,50	--	--	--	Ja
301	7,50	--	--	--	Ja
302	7,50	--	--	--	Ja
303	7,50	--	--	--	Ja
304	7,50	--	--	--	Ja
305	7,50	--	--	--	Ja
306	7,50	--	--	--	Ja
307	7,50	--	--	--	Ja
308	7,50	--	--	--	Ja
309	7,50	--	--	--	Ja
310	7,50	--	--	--	Ja
311	7,50	--	--	--	Ja
312	7,50	--	--	--	Ja
313	7,50	--	--	--	Ja
314	7,50	--	--	--	Ja
315	7,50	--	--	--	Ja
316	7,50	--	--	--	Ja
317	7,50	--	--	--	Ja
318	7,50	--	--	--	Ja
319	7,50	--	--	--	Ja
320	7,50	--	--	--	Ja
321	7,50	--	--	--	Ja
322	7,50	--	--	--	Ja
323	7,50	--	--	--	Ja
324	7,50	--	--	--	Ja
325	7,50	--	--	--	Ja
326	7,50	--	--	--	Ja
327	7,50	--	--	--	Ja
328	7,50	--	--	--	Ja
329	7,50	--	--	--	Ja
330	7,50	--	--	--	Ja
331	7,50	--	--	--	Ja
332	7,50	--	--	--	Ja
333	7,50	--	--	--	Ja
334	7,50	--	--	--	Ja
335	7,50	--	--	--	Ja
336	7,50	--	--	--	Ja
337	7,50	--	--	--	Ja
338	7,50	--	--	--	Ja
339	7,50	--	--	--	Ja
340	7,50	--	--	--	Ja
341	7,50	--	--	--	Ja
342	7,50	--	--	--	Ja
343	7,50	--	--	--	Ja
344	7,50	--	--	--	Ja
345	7,50	--	--	--	Ja
346	7,50	--	--	--	Ja
347	7,50	--	--	--	Ja
348	7,50	--	--	--	Ja
349	7,50	--	--	--	Ja
350	7,50	--	--	--	Ja
351	7,50	--	--	--	Ja
352	7,50	--	--	--	Ja
353	7,50	--	--	--	Ja
354	7,50	--	--	--	Ja

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
355	Fie Carelsenlaan 59	80235,81	448262,29	-2,60	Relatief	1,50	4,50
356	Fie Carelsenlaan 61	80241,06	448262,92	-2,60	Relatief	1,50	4,50
357	Fie Carelsenlaan 63	80246,90	448261,44	-2,59	Relatief	1,50	4,50
358	Fie Carelsenlaan 65	80253,16	448263,35	-2,59	Relatief	1,50	4,50
359	Fie Carelsenlaan 67	80258,10	448264,26	-2,59	Relatief	1,50	4,50
360	Fie Carelsenlaan 69	80262,98	448266,70	-2,60	Relatief	1,50	4,50
361	Fie Carelsenlaan 71	80268,80	448266,58	-2,59	Relatief	1,50	4,50
362	Fie Carelsenlaan 73	80274,18	448269,37	-2,60	Relatief	1,50	4,50
363	Fie Carelsenlaan 75	80279,65	448268,41	-2,59	Relatief	1,50	4,50
364	Fie Carelsenlaan 77	80284,47	448270,82	-2,59	Relatief	1,50	4,50
365	Ko van Dijkplein 25	80153,87	448233,79	-2,78	Relatief	1,50	4,50
366	Ko van Dijkplein 23	80155,61	448240,11	-2,78	Relatief	1,50	4,50
367	Ko van Dijkplein 21	80157,01	448245,19	-2,78	Relatief	1,50	4,50
368	Ko van Dijkplein 19	80158,41	448250,25	-2,78	Relatief	1,50	4,50
369	Ko van Dijkplein 17	80159,90	448255,68	-2,78	Relatief	1,50	4,50
370	Ko van Dijkplein 15	80161,36	448260,97	-2,78	Relatief	1,50	4,50
371	Ko van Dijkplein 13	80162,71	448265,87	-2,78	Relatief	1,50	4,50
372	Ko van Dijkplein 11	80164,21	448271,31	-2,77	Relatief	1,50	4,50
373	Ko van Dijkplein 26	80196,72	448227,79	-2,57	Relatief	1,50	4,50
374	Ko van Dijkplein 24	80199,71	448236,02	-2,54	Relatief	1,50	4,50
375	Ko van Dijkplein 22	80199,67	448240,94	-2,58	Relatief	1,50	4,50
376	Ko van Dijkplein 20	80199,61	448247,05	-2,59	Relatief	1,50	4,50
377	Ko van Dijkplein 18	80198,19	448252,64	-2,61	Relatief	1,50	4,50
378	Ko van Dijkplein 16	80199,53	448257,90	-2,63	Relatief	1,50	4,50
379	Ko van Dijkplein 14	80198,12	448262,99	-2,65	Relatief	1,50	4,50
380	Ko van Dijkplein 12	80199,45	448268,41	-2,67	Relatief	1,50	4,50
381	Paul Steenbergenlaan 28	80060,80	448269,08	-2,91	Relatief	1,50	4,50
382	Paul Steenbergenlaan 30	80065,47	448266,39	-2,89	Relatief	1,50	4,50
383	Paul Steenbergenlaan 32	80069,76	448263,98	-2,87	Relatief	1,50	4,50
384	Paul Steenbergenlaan 34	80074,08	448261,67	-2,86	Relatief	1,50	4,50
385	Paul Steenbergenlaan 36	80078,81	448259,25	-2,84	Relatief	1,50	4,50
386	Paul Steenbergenlaan 38	80083,61	448256,88	-2,82	Relatief	1,50	4,50
387	Paul Steenbergenlaan 40	80088,08	448254,78	-2,81	Relatief	1,50	4,50
388	Paul Steenbergenlaan 42	80095,66	448251,44	-2,80	Relatief	1,50	4,50
389	Paul Steenbergenlaan 44	80100,38	448249,51	-2,80	Relatief	1,50	4,50
390	Paul Steenbergenlaan 46	80105,00	448247,70	-2,80	Relatief	1,50	4,50
391	Paul Steenbergenlaan 48	80110,02	448245,84	-2,79	Relatief	1,50	4,50
392	Paul Steenbergenlaan 50	80114,82	448244,15	-2,79	Relatief	1,50	4,50
393	Paul Steenbergenlaan 52	80119,99	448242,41	-2,79	Relatief	1,50	4,50
394	Paul Steenbergenlaan 54	80124,98	448240,85	-2,79	Relatief	1,50	4,50
395	Fie Carelsenlaan 27	80076,60	448297,55	-2,80	Relatief	1,50	4,50
396	Fie Carelsenlaan 29	80082,81	448293,98	-2,80	Relatief	1,50	4,50
397	Fie Carelsenlaan 31	80088,74	448290,78	-2,80	Relatief	1,50	4,50
398	Fie Carelsenlaan 33	80094,53	448287,76	-2,79	Relatief	1,50	4,50
399	Fie Carelsenlaan 35	80100,39	448284,94	-2,79	Relatief	1,50	4,50
400	Fie Carelsenlaan 37	80109,07	448279,54	-2,79	Relatief	1,50	4,50
401	Fie Carelsenlaan 39	80116,20	448278,19	-2,79	Relatief	1,50	4,50
402	Fie Carelsenlaan 41	80122,35	448275,94	-2,79	Relatief	1,50	4,50
403	Fie Carelsenlaan 43	80128,85	448273,67	-2,79	Relatief	1,50	4,50
404	Fie Carelsenlaan 45	80135,71	448271,53	-2,78	Relatief	1,50	4,50
405	Fie Carelsenlaan 70	80111,16	448319,10	-2,77	Relatief	1,50	4,50
406	Fie Carelsenlaan 72	80114,24	448326,04	-2,76	Relatief	1,50	4,50
407	Fie Carelsenlaan 74	80117,19	448332,71	-2,74	Relatief	1,50	4,50
408	Fie Carelsenlaan 76	80120,06	448339,20	-2,72	Relatief	1,50	4,50
409	Fie Carelsenlaan 78	80146,50	448327,61	-2,66	Relatief	1,50	4,50
410	Fie Carelsenlaan 80	80141,53	448321,29	-2,73	Relatief	1,50	4,50
411	Fie Carelsenlaan 82	80140,48	448314,03	-2,75	Relatief	1,50	4,50
412	Fie Carelsenlaan 84	80135,75	448308,26	-2,77	Relatief	1,50	4,50
413	Ko van Dijkstraat 1	80174,31	448321,84	-2,72	Relatief	1,50	4,50
414	Ko van Dijkstraat 3	80173,55	448316,03	-2,71	Relatief	1,50	4,50
415	Ko van Dijkstraat 5	80172,83	448310,57	-2,73	Relatief	1,50	4,50
416	Ko van Dijkstraat 7	80172,12	448305,16	-2,74	Relatief	1,50	4,50
417	Ko van Dijkstraat 9	80171,30	448298,88	-2,76	Relatief	1,50	4,50
418	Ko van Dijkstraat 2	80202,57	448317,74	-2,81	Relatief	1,50	4,50

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
355	7,50	--	--	--	Ja
356	7,50	--	--	--	Ja
357	7,50	--	--	--	Ja
358	7,50	--	--	--	Ja
359	7,50	--	--	--	Ja
360	7,50	--	--	--	Ja
361	7,50	--	--	--	Ja
362	7,50	--	--	--	Ja
363	7,50	--	--	--	Ja
364	7,50	--	--	--	Ja
365	7,50	--	--	--	Ja
366	7,50	--	--	--	Ja
367	7,50	--	--	--	Ja
368	7,50	--	--	--	Ja
369	7,50	--	--	--	Ja
370	7,50	--	--	--	Ja
371	7,50	--	--	--	Ja
372	7,50	--	--	--	Ja
373	7,50	--	--	--	Ja
374	7,50	--	--	--	Ja
375	7,50	--	--	--	Ja
376	7,50	--	--	--	Ja
377	7,50	--	--	--	Ja
378	7,50	--	--	--	Ja
379	7,50	--	--	--	Ja
380	7,50	--	--	--	Ja
381	7,50	--	--	--	Ja
382	7,50	--	--	--	Ja
383	7,50	--	--	--	Ja
384	7,50	--	--	--	Ja
385	7,50	--	--	--	Ja
386	7,50	--	--	--	Ja
387	7,50	--	--	--	Ja
388	7,50	--	--	--	Ja
389	7,50	--	--	--	Ja
390	7,50	--	--	--	Ja
391	7,50	--	--	--	Ja
392	7,50	--	--	--	Ja
393	7,50	--	--	--	Ja
394	7,50	--	--	--	Ja
395	7,50	--	--	--	Ja
396	7,50	--	--	--	Ja
397	7,50	--	--	--	Ja
398	7,50	--	--	--	Ja
399	7,50	--	--	--	Ja
400	7,50	--	--	--	Ja
401	7,50	--	--	--	Ja
402	7,50	--	--	--	Ja
403	7,50	--	--	--	Ja
404	7,50	--	--	--	Ja
405	7,50	--	--	--	Ja
406	7,50	--	--	--	Ja
407	7,50	--	--	--	Ja
408	7,50	--	--	--	Ja
409	7,50	--	--	--	Ja
410	7,50	--	--	--	Ja
411	7,50	--	--	--	Ja
412	7,50	--	--	--	Ja
413	7,50	--	--	--	Ja
414	7,50	--	--	--	Ja
415	7,50	--	--	--	Ja
416	7,50	--	--	--	Ja
417	7,50	--	--	--	Ja
418	7,50	--	--	--	Ja

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
419	Ko van Dijkstraat 4	80201,80	448312,01	-2,79	Relatief	1,50	4,50
420	Ko van Dijkstraat 6	80201,11	448306,86	-2,73	Relatief	1,50	4,50
421	Ko van Dijkstraat 8	80200,42	448301,77	-2,71	Relatief	1,50	4,50
422	Ko van Dijkstraat 10	80199,70	448296,40	-2,70	Relatief	1,50	4,50
423	Fie Carelsenlaan 90	80230,78	448294,08	-2,72	Relatief	1,50	4,50
424	Fie Carelsenlaan 92	80233,51	448305,73	-2,67	Relatief	1,50	4,50
425	Fie Carelsenlaan 94	80232,37	448312,75	-2,63	Relatief	1,50	4,50
426	Fie Carelsenlaan 96	80231,19	448320,09	-2,60	Relatief	1,50	4,50
427	Fie Carelsenlaan 98	80259,75	448324,37	-2,80	Relatief	1,50	4,50
428	Fie Carelsenlaan 100	80260,89	448317,33	-2,62	Relatief	1,50	4,50
429	Fie Carelsenlaan 102	80260,19	448309,05	-2,66	Relatief	1,50	4,50
430	Fie Carelsenlaan 104	80258,96	448298,62	-2,71	Relatief	1,50	4,50
431	Wim Kanstraat 1	80286,83	448334,43	-2,69	Relatief	1,50	4,50
432	Wim Kanstraat 3	80289,27	448329,38	-2,64	Relatief	1,50	4,50
433	Wim Kanstraat 5	80291,44	448324,87	-2,64	Relatief	1,50	4,50
434	Wim Kanstraat 7	80293,88	448319,82	-2,70	Relatief	1,50	4,50
435	Wim Kanstraat 9	80295,71	448310,10	-2,73	Relatief	1,50	4,50
436	Wim Kanstraat 2	80312,28	448347,25	-2,77	Relatief	1,50	4,50
437	Wim Kanstraat 4	80313,82	448340,82	-2,80	Relatief	1,50	4,50
438	Wim Kanstraat 6	80315,97	448336,37	-2,80	Relatief	1,50	4,50
439	Wim Kanstraat 8	80318,30	448331,52	-2,82	Relatief	1,50	4,50
440	Wim Kanstraat 10	80320,37	448323,68	-2,85	Relatief	1,50	4,50
441	Guido van Dethstraat 7	80355,09	448344,25	-2,96	Relatief	1,50	4,50
442	Guido van Dethstraat 5	80342,66	448346,36	-2,91	Relatief	1,50	4,50
443	Guido van Dethstraat 3	80337,01	448352,06	-2,87	Relatief	1,50	4,50
444	Guido van Dethstraat 1	80331,69	448357,42	-2,83	Relatief	1,50	4,50
445	Londensingel 54	80169,35	448371,74	-3,06	Relatief	1,50	4,50
446	Londensingel 56	80174,66	448370,41	-3,13	Relatief	1,50	4,50
447	Londensingel 58	80179,69	448369,34	-3,15	Relatief	1,50	4,50
448	Londensingel 60	80197,00	448366,98	-3,09	Relatief	1,50	4,50
449	Londensingel 62	80202,53	448366,67	-3,09	Relatief	1,50	4,50
450	Londensingel 64	80207,77	448366,55	-3,11	Relatief	1,50	4,50
451	Londensingel 66	80212,98	448366,63	-3,28	Relatief	1,50	4,50
452	Londensingel 68	80218,39	448366,88	-3,27	Relatief	1,50	4,50
453	Londensingel 70	80223,50	448367,30	-3,25	Relatief	1,50	4,50
454	Londensingel 72	80228,92	448367,94	-3,23	Relatief	1,50	4,50
455	Londensingel 74	80234,10	448368,75	-3,22	Relatief	1,50	4,50
456	Londensingel 76	80239,62	448369,81	-3,20	Relatief	1,50	4,50
457	Londensingel 78	80244,36	448370,90	-3,18	Relatief	1,50	4,50
458	Londensingel 80	80249,23	448372,18	-3,14	Relatief	1,50	4,50
459	Londensingel 82	80254,18	448373,66	-3,10	Relatief	1,50	4,50
460	Londensingel 84	80259,58	448375,49	-3,12	Relatief	1,50	4,50
461	Londensingel 86	80264,66	448377,43	-3,15	Relatief	1,50	4,50
462	Londensingel 88	80283,32	448386,47	-3,15	Relatief	1,50	4,50
463	Londensingel 90	80287,68	448389,08	-3,11	Relatief	1,50	4,50
464	Londensingel 92	80292,24	448392,02	-3,14	Relatief	1,50	4,50
465	Londensingel 94	80296,38	448394,89	-3,12	Relatief	1,50	4,50
466	Londensingel 96	80300,50	448397,97	-3,11	Relatief	1,50	4,50
467	Londensingel 98	80304,91	448401,51	-3,10	Relatief	1,50	4,50
468	Londensingel 100	80308,52	448404,62	-3,09	Relatief	1,50	4,50
469	Londensingel 102	80312,45	448408,24	-3,08	Relatief	1,50	4,50
470	Londensingel 104	80316,43	448412,17	-3,07	Relatief	1,50	4,50
471	Londensingel 106	80319,79	448415,71	-3,07	Relatief	1,50	4,50
472	Laan van Wateringse Veld 1581	80330,36	448425,54	-3,07	Relatief	4,50	--
473	Laan van Wateringse Veld 1583	80335,33	448432,50	-3,11	Relatief	4,50	--
474	Laan van Wateringse Veld 1577	80312,19	448426,17	-3,08	Relatief	1,50	--
475	Laan van Wateringse Veld 1575	80311,47	448435,19	-3,10	Relatief	1,50	4,50
476	Laan van Wateringse Veld 1573	80306,85	448437,73	-3,16	Relatief	1,50	4,50
477	Laan van Wateringse Veld 1571	80302,91	448439,90	-3,07	Relatief	1,50	4,50
478	Laan van Wateringse Veld 1569	80298,38	448442,38	-3,02	Relatief	1,50	4,50
479	Madridweg 65	80285,85	448430,65	-3,11	Relatief	1,50	4,50
480	Madridweg 63	80281,51	448426,95	-3,17	Relatief	1,50	4,50
481	Madridweg 61	80278,73	448421,53	-3,17	Relatief	1,50	4,50
482	Madridweg 59	80272,69	448420,46	-3,17	Relatief	1,50	4,50

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
419	7,50	--	--	--	Ja
420	7,50	--	--	--	Ja
421	7,50	--	--	--	Ja
422	7,50	--	--	--	Ja
423	7,50	--	--	--	Ja
424	7,50	--	--	--	Ja
425	7,50	--	--	--	Ja
426	7,50	--	--	--	Ja
427	7,50	--	--	--	Ja
428	7,50	--	--	--	Ja
429	7,50	--	--	--	Ja
430	7,50	--	--	--	Ja
431	7,50	--	--	--	Ja
432	7,50	--	--	--	Ja
433	7,50	--	--	--	Ja
434	7,50	--	--	--	Ja
435	7,50	--	--	--	Ja
436	7,50	--	--	--	Ja
437	7,50	--	--	--	Ja
438	7,50	--	--	--	Ja
439	7,50	--	--	--	Ja
440	7,50	--	--	--	Ja
441	7,50	--	--	--	Ja
442	7,50	--	--	--	Ja
443	7,50	--	--	--	Ja
444	7,50	--	--	--	Ja
445	7,50	--	--	--	Ja
446	7,50	--	--	--	Ja
447	7,50	--	--	--	Ja
448	7,50	--	--	--	Ja
449	7,50	--	--	--	Ja
450	7,50	--	--	--	Ja
451	7,50	--	--	--	Ja
452	7,50	--	--	--	Ja
453	7,50	--	--	--	Ja
454	7,50	--	--	--	Ja
455	7,50	--	--	--	Ja
456	7,50	--	--	--	Ja
457	7,50	--	--	--	Ja
458	7,50	--	--	--	Ja
459	7,50	--	--	--	Ja
460	7,50	--	--	--	Ja
461	7,50	--	--	--	Ja
462	7,50	--	--	--	Ja
463	7,50	--	--	--	Ja
464	7,50	--	--	--	Ja
465	7,50	--	--	--	Ja
466	7,50	--	--	--	Ja
467	7,50	--	--	--	Ja
468	7,50	--	--	--	Ja
469	7,50	--	--	--	Ja
470	7,50	--	--	--	Ja
471	7,50	--	--	--	Ja
472	--	--	--	--	Ja
473	--	--	--	--	Ja
474	--	--	--	--	Ja
475	7,50	--	--	--	Ja
476	7,50	--	--	--	Ja
477	7,50	--	--	--	Ja
478	7,50	--	--	--	Ja
479	--	--	--	--	Ja
480	--	--	--	--	Ja
481	--	--	--	--	Ja
482	--	--	--	--	Ja

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
483	Madridweg 57	80267,94	448417,47	-3,17	Relatief	1,50	4,50
484	Madridweg 55	80249,41	448408,54	-3,18	Relatief	1,50	4,50
485	Madridweg 53	80244,20	448406,71	-3,18	Relatief	1,50	4,50
486	Madridweg 51	80238,98	448405,15	-3,18	Relatief	1,50	4,50
487	Madridweg 49	80233,65	448403,83	-3,19	Relatief	1,50	4,50
488	Madridweg 47	80228,26	448402,77	-3,16	Relatief	1,50	4,50
489	Madridweg 45	80222,87	448401,97	-3,13	Relatief	1,50	4,50
490	Madridweg 43	80217,74	448401,44	-3,09	Relatief	1,50	4,50
491	Moskousingel 42	80395,93	448460,11	-3,32	Relatief	1,50	4,50
492	Laan van Wateringse Veld 1546	80400,96	448456,69	-3,34	Relatief	1,50	4,50
493	Laan van Wateringse Veld 1548	80406,17	448454,54	-3,36	Relatief	1,50	4,50
494	Laan van Wateringse Veld 1550	80410,74	448451,37	-3,38	Relatief	1,50	4,50
495	Laan van Wateringse Veld 1552	80415,14	448449,65	-3,37	Relatief	1,50	4,50
496	Laan van Wateringse Veld 1554	80419,97	448446,35	-3,39	Relatief	1,50	4,50
497	Laan van Wateringse Veld 1556	80425,13	448444,23	-3,41	Relatief	1,50	4,50
498	Laan van Wateringse Veld 1558	80429,35	448441,26	-3,41	Relatief	1,50	4,50
499	Laan van Wateringse Veld 1560	80434,70	448439,03	-3,37	Relatief	1,50	4,50
500	Laan van Wateringse Veld 1562	80439,46	448435,76	-3,33	Relatief	1,50	4,50
501	Laan van Wateringse Veld 1564	80443,97	448433,99	-3,28	Relatief	1,50	4,50
502	Laan van Wateringse Veld 1566	80448,62	448430,78	-3,29	Relatief	1,50	4,50
503	Laan van Wateringse Veld 1568	80453,67	448428,72	-3,30	Relatief	1,50	4,50
504	Kikkerbeetlaan 49	80459,09	448425,09	-3,31	Relatief	1,50	4,50
505	Kikkerbeetlaan 44	80478,37	448414,76	-3,34	Relatief	1,50	4,50
506	Laan van Wateringse Veld 1574	80483,27	448412,80	-3,35	Relatief	1,50	4,50
507	Laan van Wateringse Veld 1576	80487,88	448409,65	-3,37	Relatief	1,50	4,50
508	Laan van Wateringse Veld 1578	80492,96	448407,59	-3,36	Relatief	1,50	4,50
509	Laan van Wateringse Veld 1580	80497,56	448404,44	-3,39	Relatief	1,50	4,50
510	Laan van Wateringse Veld 1582	80502,81	448402,28	-3,45	Relatief	1,50	4,50
511	Laan van Wateringse Veld 1584	80507,37	448399,16	-3,48	Relatief	1,50	4,50
512	Laan van Wateringse Veld 1586	80512,56	448397,06	-3,39	Relatief	1,50	4,50
513	Laan van Wateringse Veld 1588	80529,31	448381,97	-3,45	Relatief	1,50	4,50
514	Waterkersvijver 4	80537,90	448387,56	-3,44	Relatief	1,50	4,50
515	Waterkersvijver 3	80554,35	448362,92	-3,39	Relatief	1,50	4,50
516	Laan van Wateringse Veld 1590	80545,75	448355,15	-3,38	Relatief	1,50	4,50
517	Waterkersvijver 6	80551,40	448405,63	-3,38	Relatief	1,50	4,50
518	Waterkersvijver 8	80559,46	448420,48	-3,42	Relatief	1,50	4,50
519	Wielspinstraat 1	80494,48	448434,90	-3,33	Relatief	1,50	4,50
520	Wielspinstraat 3	80500,34	448437,03	-3,33	Relatief	1,50	4,50
521	Wielspinstraat 5	80508,01	448431,12	-3,35	Relatief	1,50	4,50
522	Wielspinstraat 7	80514,35	448429,21	-3,36	Relatief	1,50	4,50
523	Wielspinstraat 9	80520,67	448427,30	-3,37	Relatief	1,50	4,50
524	Wielspinstraat 11	80527,07	448425,38	-3,38	Relatief	1,50	4,50
525	Wielspinstraat 13	80533,63	448423,40	-3,38	Relatief	1,50	4,50
526	Wielspinstraat 2	80499,23	448463,06	-3,30	Relatief	1,50	4,50
527	Wielspinstraat 4	80508,17	448460,82	-3,31	Relatief	1,50	4,50
528	Wielspinstraat 6	80516,38	448458,69	-3,32	Relatief	1,50	4,50
529	Wielspinstraat 8	80522,57	448456,81	-3,33	Relatief	1,50	4,50
530	Wielspinstraat 10	80528,50	448454,97	-3,34	Relatief	1,50	4,50
531	Wielspinstraat 12	80534,98	448453,05	-3,35	Relatief	1,50	4,50
532	Wielspinstraat 14	80541,07	448451,18	-3,36	Relatief	1,50	4,50
533	Wielspinstraat 16	80547,79	448449,22	-3,37	Relatief	1,50	4,50
534	Wielspinstraat 18	80554,22	448447,32	-3,38	Relatief	1,50	4,50
535	Wielspinstraat 20	80560,72	448445,41	-3,39	Relatief	1,50	4,50
536	Waterkersvijver 10	80583,82	448441,73	-3,42	Relatief	1,50	4,50
537	Waterkersvijver 12	80599,58	448449,50	-3,42	Relatief	1,50	4,50
538	Waterkersvijver 14	80616,25	448457,67	-3,43	Relatief	1,50	4,50
539	Vuurjuffersingel 33	80628,04	448471,91	-3,43	Relatief	1,50	4,50
540	Vuurjuffersingel 31	80631,49	448501,14	-3,42	Relatief	1,50	4,50
541	Vuurjuffersingel 29	80631,66	448517,41	-3,41	Relatief	1,50	4,50
759	Vuurjuffersingel 27	80618,23	448530,81	-3,41	Relatief	1,50	4,50
543	Kikkerbeetlaan 38	80502,13	448487,00	-3,27	Relatief	1,50	4,50
544	Lisdoddestraat 33	80507,16	448486,52	-3,27	Relatief	1,50	4,50
545	Lisdoddestraat 35	80512,24	448486,04	-3,28	Relatief	1,50	4,50
546	Lisdoddestraat 37	80517,67	448485,52	-3,29	Relatief	1,50	4,50

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
483	--	--	--	--	Ja
484	--	--	--	--	Ja
485	--	--	--	--	Ja
486	--	--	--	--	Ja
487	--	--	--	--	Ja
488	--	--	--	--	Ja
489	--	--	--	--	Ja
490	--	--	--	--	Ja
491	--	--	--	--	Ja
492	--	--	--	--	Ja
493	--	--	--	--	Ja
494	--	--	--	--	Ja
495	--	--	--	--	Ja
496	--	--	--	--	Ja
497	--	--	--	--	Ja
498	--	--	--	--	Ja
499	--	--	--	--	Ja
500	--	--	--	--	Ja
501	--	--	--	--	Ja
502	--	--	--	--	Ja
503	--	--	--	--	Ja
504	--	--	--	--	Ja
505	--	--	--	--	Ja
506	--	--	--	--	Ja
507	--	--	--	--	Ja
508	--	--	--	--	Ja
509	--	--	--	--	Ja
510	--	--	--	--	Ja
511	--	--	--	--	Ja
512	--	--	--	--	Ja
513	7,50	--	--	--	Ja
514	7,50	--	--	--	Ja
515	7,50	--	--	--	Ja
516	7,50	--	--	--	Ja
517	7,50	--	--	--	Ja
518	7,50	--	--	--	Ja
519	--	--	--	--	Ja
520	--	--	--	--	Ja
521	--	--	--	--	Ja
522	--	--	--	--	Ja
523	--	--	--	--	Ja
524	7,50	--	--	--	Ja
525	7,50	--	--	--	Ja
526	--	--	--	--	Ja
527	--	--	--	--	Ja
528	--	--	--	--	Ja
529	--	--	--	--	Ja
530	--	--	--	--	Ja
531	7,50	--	--	--	Ja
532	--	--	--	--	Ja
533	--	--	--	--	Ja
534	--	--	--	--	Ja
535	7,50	--	--	--	Ja
536	7,50	--	--	--	Ja
537	7,50	--	--	--	Ja
538	7,50	--	--	--	Ja
539	7,50	--	--	--	Ja
540	7,50	--	--	--	Ja
541	7,50	--	--	--	Ja
759	7,50	--	--	--	Ja
543	--	--	--	--	Ja
544	7,50	--	--	--	Ja
545	7,50	--	--	--	Ja
546	7,50	--	--	--	Ja

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
547	Lisdoddestraat 43	80533,00	448484,07	-3,30	Relatief	1,50	4,50
548	Lisdoddestraat 45	80537,71	448483,62	-3,31	Relatief	1,50	4,50
549	Lisdoddestraat 47	80543,08	448483,11	-3,32	Relatief	1,50	4,50
550	Lisdoddestraat 65	80591,19	448478,54	-3,37	Relatief	1,50	4,50
551	Lisdoddestraat 69	80601,05	448477,61	-3,38	Relatief	1,50	4,50
552	Lisdoddestraat 42	80535,54	448509,39	-3,28	Relatief	1,50	4,50
553	Lisdoddestraat 52	80561,16	448507,55	-3,34	Relatief	1,50	4,50
554	Lisdoddestraat 54	80566,46	448506,44	-3,34	Relatief	1,50	4,50
555	Lisdoddestraat 56	80571,55	448506,56	-3,36	Relatief	1,50	4,50
556	Lisdoddestraat 58	80576,78	448505,47	-3,37	Relatief	1,50	4,50
557	Lisdoddestraat 68	80601,20	448503,75	-3,41	Relatief	1,50	4,50
558	Lisdoddestraat 70	80607,03	448502,59	-3,43	Relatief	1,50	4,50
559	Lisdoddestraat 39	80522,52	448485,06	-3,29	Relatief	1,50	4,50
560	Lisdoddestraat 41	80527,37	448484,60	-3,30	Relatief	1,50	4,50
561	Lisdoddestraat 49	80548,00	448482,65	-3,32	Relatief	1,50	4,50
562	Lisdoddestraat 51	80553,55	448482,12	-3,33	Relatief	1,50	4,50
563	Lisdoddestraat 53	80557,75	448481,72	-3,33	Relatief	1,50	4,50
564	Lisdoddestraat 55	80563,25	448481,20	-3,34	Relatief	1,50	4,50
565	Lisdoddestraat 57	80570,29	448480,53	-3,35	Relatief	1,50	4,50
566	Lisdoddestraat 59	80575,08	448480,07	-3,35	Relatief	1,50	4,50
567	Lisdoddestraat 61	80580,08	448479,60	-3,36	Relatief	1,50	4,50
568	Lisdoddestraat 63	80585,61	448479,07	-3,37	Relatief	1,50	4,50
569	Lisdoddestraat 67	80595,84	448478,10	-3,38	Relatief	1,50	4,50
570	Lisdoddestraat 40	80530,50	448510,47	-3,27	Relatief	1,50	4,50
571	Lisdoddestraat 44	80541,04	448509,47	-3,30	Relatief	1,50	4,50
572	Lisdoddestraat 46	80546,12	448508,38	-3,30	Relatief	1,50	4,50
573	Lisdoddestraat 48	80551,08	448508,52	-3,32	Relatief	1,50	4,50
574	Lisdoddestraat 50	80556,14	448507,42	-3,32	Relatief	1,50	4,50
575	Lisdoddestraat 60	80581,48	448505,64	-3,38	Relatief	1,50	4,50
576	Lisdoddestraat 62	80587,04	448504,49	-3,39	Relatief	1,50	4,50
577	Lisdoddestraat 64	80591,58	448504,67	-3,40	Relatief	1,50	4,50
578	Lisdoddestraat 66	80597,23	448503,52	-3,41	Relatief	1,50	4,50
722	Kikkerbeetlaan 36	80515,85	448510,21	-3,25	Relatief	1,50	4,50
580	Kikkerbeetlaan 37	80478,28	448472,50	-3,26	Relatief	1,50	4,50
581	Kikkerbeetlaan 39	80476,83	448467,73	-3,27	Relatief	1,50	4,50
582	Kikkerbeetlaan 41	80475,26	448462,56	-3,27	Relatief	1,50	4,50
583	Kikkerbeetlaan 43	80473,91	448458,08	-3,28	Relatief	1,50	4,50
584	Kikkerbeetlaan 45	80472,19	448452,41	-3,28	Relatief	1,50	4,50
585	Kikkerbeetlaan 47	80470,57	448447,07	-3,29	Relatief	1,50	4,50
586	Kikkerbeetlaan 35	80479,54	448488,14	-3,24	Relatief	1,50	4,50
587	Lisdoddestraat 27	80473,92	448488,68	-3,24	Relatief	1,50	4,50
588	Lisdoddestraat 25	80468,66	448489,18	-3,23	Relatief	1,50	4,50
589	Lisdoddestraat 23	80463,09	448489,71	-3,22	Relatief	1,50	4,50
590	Lisdoddestraat 21	80457,34	448490,26	-3,22	Relatief	1,50	4,50
591	Lisdoddestraat 19	80452,20	448490,75	-3,21	Relatief	1,50	4,50
592	Lisdoddestraat 17	80446,92	448491,25	-3,21	Relatief	1,50	4,50
593	Lisdoddestraat 15	80440,91	448491,82	-3,20	Relatief	1,50	4,50
594	Lisdoddestraat 13	80436,04	448492,28	-3,19	Relatief	1,50	4,50
595	Lisdoddestraat 11	80430,87	448492,78	-3,19	Relatief	1,50	4,50
596	Lisdoddestraat 9	80425,60	448493,28	-3,18	Relatief	1,50	4,50
597	Waterkersvijver 5	80578,47	448363,79	-3,38	Relatief	1,50	4,50
598	Waterkersvijver 7	80594,98	448365,09	-3,38	Relatief	1,50	4,50
599	Waterkersvijver 9	80616,36	448376,12	-3,38	Relatief	1,50	4,50
600	Waterkersvijver 11	80634,63	448388,66	-3,36	Relatief	1,50	4,50
601	Waterkersvijver 13	80646,95	448399,21	-3,37	Relatief	1,50	4,50
602	Waterkersvijver 15	80654,27	448408,53	-3,28	Relatief	1,50	4,50
603	Laan van Wateringse Veld 1592	80552,65	448338,51	-3,38	Relatief	1,50	4,50
604	Laan van Wateringse Veld 1594	80557,27	448331,59	-3,41	Relatief	1,50	4,50
605	Laan van Wateringse Veld 1596	80559,74	448326,36	-3,39	Relatief	1,50	4,50
606	Laan van Wateringse Veld 1598	80564,95	448318,95	-3,41	Relatief	1,50	4,50
607	Laan van Wateringse Veld 1600	80570,80	448310,62	-3,42	Relatief	1,50	4,50
608	Laan van Wateringse Veld 1602	80575,85	448303,42	-3,35	Relatief	1,50	4,50
609	Laan van Wateringse Veld 1604	80581,65	448295,15	-3,33	Relatief	1,50	4,50
610	Laan van Wateringse Veld 1606	80587,17	448287,28	-3,30	Relatief	1,50	4,50

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
547	7,50	--	--	--	Ja
548	7,50	--	--	--	Ja
549	7,50	--	--	--	Ja
550	7,50	--	--	--	Ja
551	7,50	--	--	--	Ja
552	7,50	--	--	--	Ja
553	7,50	--	--	--	Ja
554	7,50	--	--	--	Ja
555	7,50	--	--	--	Ja
556	7,50	--	--	--	Ja
557	7,50	--	--	--	Ja
558	7,50	--	--	--	Ja
559	--	--	--	--	Ja
560	--	--	--	--	Ja
561	--	--	--	--	Ja
562	--	--	--	--	Ja
563	--	--	--	--	Ja
564	--	--	--	--	Ja
565	--	--	--	--	Ja
566	--	--	--	--	Ja
567	--	--	--	--	Ja
568	--	--	--	--	Ja
569	--	--	--	--	Ja
570	--	--	--	--	Ja
571	--	--	--	--	Ja
572	--	--	--	--	Ja
573	7,50	--	--	--	Ja
574	--	--	--	--	Ja
575	--	--	--	--	Ja
576	--	--	--	--	Ja
577	--	--	--	--	Ja
578	--	--	--	--	Ja
722	7,50	--	--	--	Ja
580	--	--	--	--	Ja
581	--	--	--	--	Ja
582	--	--	--	--	Ja
583	--	--	--	--	Ja
584	--	--	--	--	Ja
585	--	--	--	--	Ja
586	--	--	--	--	Ja
587	--	--	--	--	Ja
588	--	--	--	--	Ja
589	--	--	--	--	Ja
590	--	--	--	--	Ja
591	--	--	--	--	Ja
592	--	--	--	--	Ja
593	--	--	--	--	Ja
594	--	--	--	--	Ja
595	--	--	--	--	Ja
596	--	--	--	--	Ja
597	7,50	--	--	--	Ja
598	7,50	--	--	--	Ja
599	7,50	--	--	--	Ja
600	7,50	--	--	--	Ja
601	7,50	--	--	--	Ja
602	7,50	--	--	--	Ja
603	7,50	--	--	--	Ja
604	7,50	--	--	--	Ja
605	7,50	--	--	--	Ja
606	7,50	--	--	--	Ja
607	7,50	--	--	--	Ja
608	7,50	--	--	--	Ja
609	7,50	--	--	--	Ja
610	7,50	--	--	--	Ja

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
611	Laan van Wateringse Veld 1608	80592,58	448279,59	-3,33	Relatief	1,50	4,50
612	Laan van Wateringse Veld 1610	80597,85	448272,07	-3,36	Relatief	1,50	4,50
613	Laan van Wateringse Veld 1612	80603,53	448263,98	-3,44	Relatief	1,50	4,50
614	Laan van Wateringse Veld 1614	80608,78	448256,51	-3,44	Relatief	1,50	4,50
615	Laan van Wateringse Veld 1616	80614,52	448248,33	-3,31	Relatief	1,50	4,50
616	Laan van Wateringse Veld 1618	80619,91	448240,65	-3,19	Relatief	1,50	4,50
617	Laan van Wateringse Veld 1620	80629,75	448228,49	-3,10	Relatief	1,50	4,50
618	Waterbiesweg 45	80648,89	448212,60	-3,00	Relatief	1,50	4,50
619	Waterbiesweg 43	80653,06	448215,55	-2,93	Relatief	1,50	4,50
620	Waterbiesweg 41	80669,31	448225,12	-2,70	Relatief	1,50	4,50
621	Waterbiesweg 39	80673,76	448228,25	-2,64	Relatief	1,50	4,50
622	Waterbiesweg 37	80702,51	448244,18	-2,24	Relatief	1,50	4,50
623	Waterbiesweg 35	80707,22	448246,46	-2,19	Relatief	1,50	4,50
624	Waterbiesweg 33	80723,38	448256,89	-1,97	Relatief	1,50	4,50
625	Waterbiesweg 31	80727,89	448259,06	-1,93	Relatief	1,50	4,50
626	Kalmoesplantsoen 3	80606,47	448349,52	-3,35	Relatief	1,50	4,50
627	Kalmoesplantsoen 5	80606,75	448343,29	-3,35	Relatief	1,50	4,50
628	Kalmoesplantsoen 7	80603,72	448331,95	-3,33	Relatief	1,50	4,50
629	Kalmoesplantsoen 9	80604,26	448317,28	-3,33	Relatief	1,50	4,50
630	Kalmoesplantsoen 11	80608,19	448311,69	-3,35	Relatief	1,50	4,50
631	Kalmoesplantsoen 13	80615,17	448301,74	-3,43	Relatief	1,50	4,50
632	Kalmoesplantsoen 15	80619,34	448295,80	-3,42	Relatief	1,50	4,50
633	Kalmoesplantsoen 17	80626,65	448285,38	-3,25	Relatief	1,50	4,50
634	Kalmoesplantsoen 19	80630,47	448279,95	-3,17	Relatief	1,50	4,50
635	Kalmoesplantsoen 21	80637,64	448269,73	-3,01	Relatief	1,50	4,50
636	Kalmoesplantsoen 23	80641,89	448263,67	-2,91	Relatief	1,50	4,50
637	Kalmoesplantsoen 25	80648,98	448253,57	-2,75	Relatief	1,50	4,50
638	Kalmoesplantsoen 27	80652,87	448248,02	-2,73	Relatief	1,50	4,50
639	Kalmoesplantsoen 4	80628,71	448362,34	-3,37	Relatief	1,50	4,50
640	Kalmoesplantsoen 6	80634,67	448358,69	-3,41	Relatief	1,50	4,50
641	Kalmoesplantsoen 8	80640,56	448355,09	-3,30	Relatief	1,50	4,50
642	Kalmoesplantsoen 10	80648,89	448344,67	-3,12	Relatief	1,50	4,50
643	Kalmoesplantsoen 12	80651,78	448338,73	-3,04	Relatief	1,50	4,50
644	Kalmoesplantsoen 14	80657,90	448326,16	-2,89	Relatief	1,50	4,50
645	Kalmoesplantsoen 16	80660,92	448319,97	-2,82	Relatief	1,50	4,50
646	Kalmoesplantsoen 18	80666,30	448308,89	-2,68	Relatief	1,50	4,50
647	Kalmoesplantsoen 20	80669,58	448302,14	-2,60	Relatief	1,50	4,50
648	Kalmoesplantsoen 22	80674,52	448292,01	-2,48	Relatief	1,50	4,50
649	Kalmoesplantsoen 24	80677,83	448285,19	-2,40	Relatief	1,50	4,50
650	Kalmoesplantsoen 26	80683,76	448273,00	-2,25	Relatief	1,50	4,50
651	Kalmoesplantsoen 28	80688,56	448265,86	-2,24	Relatief	1,50	4,50
652	Waterbiesweg 3	80660,14	448391,26	-3,11	Relatief	1,50	4,50
653	Waterbiesweg 5	80664,40	448382,51	-3,01	Relatief	1,50	4,50
654	Waterbiesweg 7	80668,45	448374,19	-2,91	Relatief	1,50	4,50
655	Waterbiesweg 9	80672,65	448365,56	-2,80	Relatief	1,50	4,50
656	Waterbiesweg 11	80676,61	448357,44	-2,70	Relatief	1,50	4,50
657	Waterbiesweg 13	80681,33	448347,75	-2,59	Relatief	1,50	4,50
658	Waterbiesweg 15	80685,01	448340,19	-2,50	Relatief	1,50	4,50
659	Waterbiesweg 17	80689,25	448331,49	-2,39	Relatief	1,50	4,50
660	Waterbiesweg 19	80693,45	448322,86	-2,29	Relatief	1,50	4,50
661	Waterbiesweg 21	80697,52	448314,48	-2,18	Relatief	1,50	4,50
662	Waterbiesweg 23	80702,12	448305,03	-2,07	Relatief	1,50	4,50
663	Waterbiesweg 25	80706,14	448296,78	-1,97	Relatief	1,50	4,50
664	Waterbiesweg 27	80709,95	448288,97	-1,88	Relatief	1,50	4,50
665	Waterbiesweg 29	80714,57	448279,46	-1,88	Relatief	1,50	4,50
666	Waterbiesweg 32	80684,16	448413,15	-2,80	Relatief	1,50	4,50
667	Waterbiesweg 34	80686,07	448406,02	-2,74	Relatief	1,50	4,50
668	Waterbiesweg 36	80691,89	448398,19	-2,61	Relatief	1,50	4,50
669	Waterbiesweg 38	80696,35	448389,00	-2,50	Relatief	1,50	4,50
670	Waterbiesweg 40	80702,10	448381,29	-2,37	Relatief	1,50	4,50
671	Waterbiesweg 42	80706,62	448371,97	-2,26	Relatief	1,50	4,50
672	Waterbiesweg 44	80711,87	448365,58	-2,15	Relatief	1,50	4,50
673	Waterbiesweg 46	80716,53	448355,93	-2,03	Relatief	1,50	4,50
674	Waterbiesweg 48	80719,04	448346,78	-1,95	Relatief	1,50	4,50

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
611	7,50	--	--	--	Ja
612	7,50	--	--	--	Ja
613	7,50	--	--	--	Ja
614	7,50	--	--	--	Ja
615	7,50	--	--	--	Ja
616	7,50	--	--	--	Ja
617	7,50	--	--	--	Ja
618	7,50	--	--	--	Ja
619	7,50	--	--	--	Ja
620	7,50	--	--	--	Ja
621	7,50	--	--	--	Ja
622	7,50	--	--	--	Ja
623	7,50	--	--	--	Ja
624	7,50	--	--	--	Ja
625	7,50	--	--	--	Ja
626	7,50	--	--	--	Ja
627	7,50	--	--	--	Ja
628	7,50	--	--	--	Ja
629	--	--	--	--	Ja
630	--	--	--	--	Ja
631	7,50	--	--	--	Ja
632	7,50	--	--	--	Ja
633	7,50	--	--	--	Ja
634	7,50	--	--	--	Ja
635	7,50	--	--	--	Ja
636	7,50	--	--	--	Ja
637	7,50	--	--	--	Ja
638	7,50	--	--	--	Ja
639	7,50	--	--	--	Ja
640	7,50	--	--	--	Ja
641	7,50	--	--	--	Ja
642	7,50	--	--	--	Ja
643	7,50	--	--	--	Ja
644	7,50	--	--	--	Ja
645	7,50	--	--	--	Ja
646	7,50	--	--	--	Ja
647	7,50	--	--	--	Ja
648	7,50	--	--	--	Ja
649	7,50	--	--	--	Ja
650	--	--	--	--	Ja
651	--	--	--	--	Ja
652	7,50	--	--	--	Ja
653	7,50	--	--	--	Ja
654	7,50	--	--	--	Ja
655	7,50	--	--	--	Ja
656	7,50	--	--	--	Ja
657	7,50	--	--	--	Ja
658	7,50	--	--	--	Ja
659	7,50	--	--	--	Ja
660	7,50	--	--	--	Ja
661	7,50	--	--	--	Ja
662	7,50	--	--	--	Ja
663	7,50	--	--	--	Ja
664	7,50	--	--	--	Ja
665	7,50	--	--	--	Ja
666	7,50	--	--	--	Ja
667	7,50	--	--	--	Ja
668	7,50	--	--	--	Ja
669	7,50	--	--	--	Ja
670	7,50	--	--	--	Ja
671	7,50	--	--	--	Ja
672	7,50	--	--	--	Ja
673	7,50	--	--	--	Ja
674	7,50	--	--	--	Ja

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
675	Waterbiesweg 50	80723,66	448337,27	-1,84	Relatief	1,50	4,50
676	Waterbiesweg 52	80725,98	448328,09	-1,76	Relatief	1,50	4,50
677	Waterbiesweg 54	80730,60	448318,58	-1,65	Relatief	1,50	4,50
678	Waterbiesweg 56	80732,91	448309,72	-1,57	Relatief	1,50	4,50
679	Waterbiesweg 58	80737,43	448300,45	-1,51	Relatief	1,50	4,50
680	Waterbiesweg 60	80742,90	448293,32	-1,50	Relatief	1,50	4,50
681	Waterbiesweg 62	80747,43	448284,00	-1,51	Relatief	1,50	4,50
682	Waterbiesweg 64	80753,24	448276,17	-1,58	Relatief	1,50	4,50
683	Waterbiesweg 66	80761,95	448266,77	-1,77	Relatief	1,50	4,50
684	Waterbiesweg 8	80674,47	448427,08	-3,02	Relatief	1,50	--
685	Zwethkade Zuid 41a	79996,74	447161,18	-3,87	Relatief	1,50	4,50
687	Noordhoornseweg 42	81133,51	448040,38	-1,18	Relatief	1,50	4,50
688	Noordhoornseweg 39	81269,06	448136,52	-1,09	Relatief	1,50	4,50
689	Noordhoornseweg 38a	81370,03	448213,11	-0,63	Relatief	1,50	4,50
690	Molenwetering 4	81333,50	448239,08	-0,16	Relatief	1,50	4,50
691	Ko van Dijkplein 58	80166,45	448081,62	-2,50	Relatief	1,50	4,50
692	Ko van Dijkplein 56	80160,96	448093,48	-2,75	Relatief	1,50	4,50
007	Lotsweg 8	80899,06	447632,92	-0,66	Relatief	1,50	--
011	Zwethkade Zuid 3a	80601,11	447681,96	-0,57	Relatief	1,50	4,50
065	Dorpskade 75	80168,60	447492,42	-1,41	Relatief	1,50	4,50
064	Dorpskade 77	80219,17	447505,63	-0,70	Relatief	1,50	4,50
001a	Zwethkade Noord 1	80765,96	447863,36	0,19	Relatief	1,50	4,50
002a	Zwethkade Zuid 1	80761,16	447769,39	-0,46	Relatief	1,50	4,50
003a	Lotsweg 16	80813,06	447798,89	-0,23	Relatief	1,50	4,50
709	Middenzwet 26	78926,26	447645,52	-3,18	Relatief	1,50	4,50
710	Middenzwet 25	78866,62	447658,18	-2,64	Relatief	1,50	4,50
711	Middenzwet 25	78830,60	447624,38	-3,20	Relatief	1,50	4,50
712	Middenzwet 28	78872,05	447602,30	-2,82	Relatief	1,50	4,50
713	Middenzwet 30	78847,34	447580,10	-3,52	Relatief	1,50	4,50
714	Middenzwet 32	78832,54	447573,30	-3,29	Relatief	1,50	4,50
715	Middenzwet 29	78810,59	447608,12	-3,30	Relatief	1,50	4,50
716	Middenzwet 31	78760,56	447565,93	-3,62	Relatief	1,50	--
717	Middenzwet 36	78792,65	447531,91	-3,63	Relatief	1,50	4,50
718	Middenzwet 34	78812,52	447549,75	-3,47	Relatief	1,50	4,50
693	Waterbiesweg 12	80666,01	448437,72	-3,48	Relatief	4,50	--
694	Waterbiesweg 10	80688,46	448436,50	-3,44	Relatief	1,50	--
695	Waterbiesweg 14	80674,64	448427,07	-3,01	Relatief	4,50	--
696	Waterbiesweg 16	80666,04	448437,93	-3,49	Relatief	7,50	--
697	Waterbiesweg 18	80674,78	448427,06	-3,01	Relatief	7,50	--
698	Waterbiesweg 20	80666,06	448438,15	-3,51	Relatief	10,50	--
699	Waterbiesweg 22	80674,95	448427,04	-3,01	Relatief	10,50	--
700	Waterbiesweg 24	80666,08	448438,30	-3,52	Relatief	13,50	--
701	Waterbiesweg 26	80675,04	448427,04	-3,01	Relatief	13,50	--
702	Waterbiesweg 28	80666,10	448438,46	-3,53	Relatief	16,50	--
703	Waterbiesweg 30	80675,27	448427,02	-3,00	Relatief	16,50	--
704	Laan van Wateringse Veld 1585	80312,01	448426,33	-3,08	Relatief	4,50	7,50
705	Laan van Wateringse Veld 1587	80330,50	448425,73	-3,07	Relatief	7,50	--
706	Laan van Wateringse Veld 1589	80335,46	448432,70	-3,11	Relatief	7,50	--
707	Laan van Wateringse Veld 1591	80330,65	448425,93	-3,07	Relatief	10,50	--
708	Laan van Wateringse Veld 1593	80335,58	448432,87	-3,12	Relatief	10,50	--
720	Middenzwet 33	78731,31	447540,65	-3,38	Relatief	1,50	4,50
686	Noordhoornseweg 43	81076,46	447981,76	-1,09	Relatief	1,50	4,50
066_Zwet	Zwethkade Noord 2	79773,77	447250,82	-1,46	Relatief	1,50	4,50
067_Zwet	Zwethkade Noord 2	79766,72	447242,93	-1,43	Relatief	1,50	4,50
068_Zwet	Zwethkade Noord 2	79776,48	447247,71	-1,38	Relatief	1,50	4,50
618a	Waterbiesweg 45	80641,83	448213,98	-3,06	Relatief	1,50	4,50
622a	Waterbiesweg 37	80696,79	448245,80	-2,28	Relatief	1,50	4,50
683a	Waterbiesweg 66	80757,67	448267,07	-1,76	Relatief	1,50	4,50
116	Henri ter Hallstraat 44	79869,89	448166,81	-3,66	Relatief	1,50	4,50
115	Wim Sonneveldplein 65	79895,49	448187,49	-3,59	Relatief	1,50	4,50
755	Wim Sonneveldplein 20	80055,33	448294,45	-2,89	Relatief	1,50	4,50
731	Londensingel 52	80163,93	448373,31	-3,22	Relatief	1,50	4,50
732	Londensingel 50	80158,78	448375,00	-3,21	Relatief	1,50	4,50
109	Madridweg 41	80212,17	448401,13	-3,05	Relatief	1,50	4,50

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
675	7,50	--	--	--	Ja
676	7,50	--	--	--	Ja
677	7,50	--	--	--	Ja
678	7,50	--	--	--	Ja
679	7,50	--	--	--	Ja
680	7,50	--	--	--	Ja
681	7,50	--	--	--	Ja
682	7,50	--	--	--	Ja
683	7,50	--	--	--	Ja
684	--	--	--	--	Ja
685	--	--	--	--	Ja
687	--	--	--	--	Ja
688	--	--	--	--	Ja
689	--	--	--	--	Ja
690	--	--	--	--	Ja
691	7,50	--	--	--	Ja
692	7,50	--	--	--	Ja
007	--	--	--	--	Ja
011	--	--	--	--	Ja
065	--	--	--	--	Ja
064	--	--	--	--	Ja
001a	--	--	--	--	Ja
002a	7,50	--	--	--	Ja
003a	--	--	--	--	Ja
709	--	--	--	--	Ja
710	--	--	--	--	Ja
711	--	--	--	--	Ja
712	--	--	--	--	Ja
713	--	--	--	--	Ja
714	--	--	--	--	Ja
715	--	--	--	--	Ja
716	--	--	--	--	Ja
717	--	--	--	--	Ja
718	--	--	--	--	Ja
693	--	--	--	--	Ja
694	--	--	--	--	Ja
695	--	--	--	--	Ja
696	--	--	--	--	Ja
697	--	--	--	--	Ja
698	--	--	--	--	Ja
699	--	--	--	--	Ja
700	--	--	--	--	Ja
701	--	--	--	--	Ja
702	--	--	--	--	Ja
703	--	--	--	--	Ja
704	--	--	--	--	Ja
705	--	--	--	--	Ja
706	--	--	--	--	Ja
707	--	--	--	--	Ja
708	--	--	--	--	Ja
720	--	--	--	--	Ja
686	--	--	--	--	Ja
066_Zwet	--	--	--	--	Ja
067_Zwet	--	--	--	--	Ja
068_Zwet	--	--	--	--	Ja
618a	7,50	--	--	--	Ja
622a	7,50	--	--	--	Ja
683a	7,50	--	--	--	Ja
116	7,50	--	--	--	Ja
115	7,50	--	--	--	Ja
755	7,50	--	--	--	Ja
731	7,50	--	--	--	Ja
732	7,50	--	--	--	Ja
109	--	--	--	--	Ja

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
110	Madridweg 39	80206,65	448401,08	-3,02	Relatief	1,50	4,50
111	Madridweg 37	80201,24	448401,30	-3,00	Relatief	1,50	4,50
726	Madridweg 35	80183,79	448403,74	-3,05	Relatief	1,50	4,50
721	Laan van Wateringse Veld 1443	80267,47	448463,49	-3,18	Relatief	4,50	7,50
106	Laan van Wateringse Veld 1567	80293,99	448444,79	-3,06	Relatief	1,50	4,50
107	Laan van Wateringse Veld 1565	80289,49	448447,26	-3,06	Relatief	1,50	4,50
108	Madridweg 67	80285,79	448446,04	-3,11	Relatief	1,50	4,50
100	Osloweg 26	80311,86	448497,63	-3,02	Relatief	1,50	4,50
101	Laan van Wateringse Veld 1512	80316,14	448495,29	-3,00	Relatief	1,50	4,50
102	Laan van Wateringse Veld 1514	80320,71	448492,78	-2,97	Relatief	1,50	4,50
103	Laan van Wateringse Veld 1516	80325,21	448490,31	-2,99	Relatief	1,50	4,50
104	Laan van Wateringse Veld 1518	80329,71	448487,85	-3,01	Relatief	1,50	4,50
105	Laan van Wateringse Veld 1520	80333,99	448485,37	-3,01	Relatief	1,50	4,50
074	Laan van Wateringse Veld 1528	80351,49	448475,02	-3,06	Relatief	4,50	7,50
724	Lisdoddestraat 7	80419,84	448493,83	-3,17	Relatief	1,50	4,50
773	Lisdoddestraat 5	80413,83	448494,40	-3,23	Relatief	1,50	4,50
760	Kikkerbeetlaan 34	80517,48	448519,89	-3,26	Relatief	1,50	4,50
009a	Zwethkade Zuid 2	80680,97	447725,01	-1,11	Relatief	1,50	4,50
010a	Zwethkade Zuid 3	80652,17	447710,38	-0,51	Relatief	1,50	4,50
754	Wim Sonneveldplein 18	80058,31	448298,72	-2,87	Relatief	1,50	4,50
753	Wim Sonneveldplein 16	80061,21	448302,89	-2,85	Relatief	1,50	4,50
752	Wim Sonneveldplein 14	80064,48	448307,57	-2,83	Relatief	1,50	4,50
751	Wim Sonneveldplein 12	80068,47	448311,22	-2,80	Relatief	1,50	4,50
750	Wim Sonneveldplein 10	80080,70	448336,72	-2,77	Relatief	1,50	4,50
749	Wim Sonneveldplein 8	80084,03	448340,93	-2,74	Relatief	1,50	4,50
748	Wim Sonneveldplein 6	80086,42	448346,09	-2,69	Relatief	1,50	4,50
747	Wim Sonneveldplein 4	80089,54	448349,99	-2,70	Relatief	1,50	4,50
746	Wim Sonneveldplein 2	80093,19	448354,56	-2,67	Relatief	1,50	4,50
739	Wim Sonneveldplein 9	80057,39	448353,08	-2,86	Relatief	1,50	4,50
745	Wim Sonneveldplein 21	80016,15	448315,12	-2,98	Relatief	1,50	4,50
744	Wim Sonneveldplein 19	80019,67	448318,98	-2,96	Relatief	1,50	4,50
743	Wim Sonneveldplein 17	80023,48	448323,15	-2,94	Relatief	1,50	4,50
742	Wim Sonneveldplein 15	80027,11	448327,12	-2,92	Relatief	1,50	4,50
741	Wim Sonneveldplein 13	80030,73	448331,08	-2,90	Relatief	1,50	4,50
740	Wim Sonneveldplein 11	80034,94	448335,69	-2,88	Relatief	1,50	4,50
733	Londensingel 48	80153,98	448376,77	-3,19	Relatief	1,50	4,50
734	Londensingel 46	80149,01	448378,81	-3,17	Relatief	1,50	4,50
735	Londensingel 44	80144,09	448381,04	-3,16	Relatief	1,50	4,50
736	Londensingel 42	80139,55	448383,27	-3,14	Relatief	1,50	4,50
737	Londensingel 40	80134,79	448385,84	-3,12	Relatief	1,50	4,50
738	Londensingel 38	80130,53	448388,32	-3,10	Relatief	1,50	4,50
727	Madridweg 33	80177,81	448405,21	-3,08	Relatief	1,50	4,50
728	Madridweg 31	80172,68	448406,75	-3,10	Relatief	1,50	4,50
729	Madridweg 29	80167,29	448408,64	-3,08	Relatief	1,50	4,50
730	Madridweg 27	80162,43	448410,61	-3,08	Relatief	1,50	4,50
774	Lisdoddestraat 3	80409,16	448494,84	-3,26	Relatief	1,50	4,50
775	Lisdoddestraat 5	80403,77	448495,36	-3,24	Relatief	1,50	4,50
776	Moskousingel 45	80357,77	448499,00	-3,10	Relatief	1,50	4,50
777	Moskousingel 43	80358,24	448504,25	-3,10	Relatief	1,50	4,50
778	Moskousingel 41	80358,57	448509,48	-3,11	Relatief	1,50	4,50
779	Moskousingel 39	80358,73	448514,94	-3,11	Relatief	1,50	4,50
780	Moskousingel 37	80358,70	448520,17	-3,10	Relatief	1,50	4,50
781	Moskousingel 35	80358,49	448525,50	-3,09	Relatief	1,50	4,50
782	Moskousingel 33	80358,10	448530,63	-3,10	Relatief	1,50	4,50
783	Moskousingel 31	80357,52	448535,85	-3,11	Relatief	1,50	4,50
761	Kikkerbeetlaan 32	80517,07	448525,56	-3,26	Relatief	1,50	4,50
762	Kikkerbeetlaan 30	80516,69	448530,91	-3,27	Relatief	1,50	4,50
542	Vuurjuffersingel 25	80608,54	448545,10	-3,40	Relatief	1,50	4,50
034	Middenzwet 5	79277,63	447211,97	-3,98	Relatief	1,50	4,50
723	Kikkerbeetlaan 27	80474,87	448514,64	-3,20	Relatief	1,50	4,50
763	Oeverbiesstraat 3	80532,41	448537,53	-3,31	Relatief	1,50	4,50
764	Oeverbiesstraat 5	80538,72	448538,17	-3,33	Relatief	1,50	4,50
765	Oeverbiesstraat 7	80545,03	448538,82	-3,34	Relatief	1,50	4,50
766	Oeverbiesstraat 9	80551,89	448539,53	-3,36	Relatief	1,50	4,50

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
110	--	--	--	--	Ja
111	--	--	--	--	Ja
726	--	--	--	--	Ja
721	--	--	--	--	Ja
106	7,50	--	--	--	Ja
107	7,50	--	--	--	Ja
108	--	--	--	--	Ja
100	7,50	--	--	--	Ja
101	7,50	--	--	--	Ja
102	7,50	--	--	--	Ja
103	7,50	--	--	--	Ja
104	7,50	--	--	--	Ja
105	7,50	--	--	--	Ja
074	10,50	--	--	--	Ja
724	--	--	--	--	Ja
773	--	--	--	--	Ja
760	7,50	--	--	--	Ja
009a	--	--	--	--	Ja
010a	--	--	--	--	Ja
754	7,50	--	--	--	Ja
753	7,50	--	--	--	Ja
752	7,50	--	--	--	Ja
751	7,50	--	--	--	Ja
750	7,50	--	--	--	Ja
749	7,50	--	--	--	Ja
748	7,50	--	--	--	Ja
747	7,50	--	--	--	Ja
746	7,50	--	--	--	Ja
739	7,50	--	--	--	Ja
745	7,50	--	--	--	Ja
744	7,50	--	--	--	Ja
743	7,50	--	--	--	Ja
742	7,50	--	--	--	Ja
741	7,50	--	--	--	Ja
740	7,50	--	--	--	Ja
733	7,50	--	--	--	Ja
734	7,50	--	--	--	Ja
735	7,50	--	--	--	Ja
736	7,50	--	--	--	Ja
737	7,50	--	--	--	Ja
738	7,50	--	--	--	Ja
727	--	--	--	--	Ja
728	--	--	--	--	Ja
729	--	--	--	--	Ja
730	--	--	--	--	Ja
774	--	--	--	--	Ja
775	--	--	--	--	Ja
776	7,50	--	--	--	Ja
777	7,50	--	--	--	Ja
778	7,50	--	--	--	Ja
779	7,50	--	--	--	Ja
780	7,50	--	--	--	Ja
781	7,50	--	--	--	Ja
782	7,50	--	--	--	Ja
783	7,50	--	--	--	Ja
761	7,50	--	--	--	Ja
762	7,50	--	--	--	Ja
542	7,50	--	--	--	Ja
034	--	--	--	--	Ja
723	--	--	--	--	Ja
763	--	--	--	--	Ja
764	--	--	--	--	Ja
765	--	--	--	--	Ja
766	--	--	--	--	Ja

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
767	Oeverbiesstraat 11	80558,23	448540,18	-3,37	Relatief	1,50	4,50
768	Oeverbiesstraat 13	80565,20	448540,90	-3,39	Relatief	1,50	4,50
769	Oeverbiesstraat 15	80571,76	448541,57	-3,40	Relatief	1,50	4,50
770	Oeverbiesstraat 17	80578,12	448542,23	-3,41	Relatief	1,50	4,50
771	Oeverbiesstraat 19	80584,67	448542,90	-3,41	Relatief	1,50	4,50
772	Oeverbiesstraat 21	80591,40	448543,59	-3,40	Relatief	1,50	4,50
784	Guido van Dethstraat 30	80444,77	448336,84	-3,20	Relatief	1,50	4,50

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
767	--	--	--	--	Ja
768	--	--	--	--	Ja
769	--	--	--	--	Ja
770	--	--	--	--	Ja
771	--	--	--	--	Ja
772	--	--	--	--	Ja
784	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: Kopie voor bijlagen wegen 200517 N211 huidig (autonoom 2021)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Lengte
01	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	79469,31	447477,61	2795,31
02	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	79441,69	447472,15	2778,96
03	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	79615,15	447438,07	151,51
04	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	79515,41	447443,14	79,22
05	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	79650,85	447416,34	138,37
06	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	79651,89	447433,33	37,06
07	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	79651,01	447416,34	55,54
08	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	79652,39	447433,16	123,50
09	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	79706,64	447414,53	149,95
10	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	79775,00	447435,65	311,95
11	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	79854,37	447436,31	683,33
12	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	80058,85	447555,02	607,48
13	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	80429,14	447799,49	41,14
14	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	80604,34	447903,36	163,67
15	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	80559,66	447897,96	123,00
16	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	80739,89	447922,91	137,52
17	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	80677,57	447932,28	60,65
18	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	80738,18	447939,99	281,41
19	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	81002,28	447847,64	280,41
20	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	81113,90	447775,57	406,93
21	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	81111,43	447771,41	404,52
22	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	81119,13	447785,09	133,36
23	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	81119,57	447784,98	268,22
24	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	81113,04	447772,48	269,46
25	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	81573,94	447602,76	222,63
26	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	81572,30	447595,69	222,35
60	Wateringveldseweg	N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	79646,14	447434,60	222,91
61	Wateringveldseweg	N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	79683,43	447651,33	220,49
62	Wateringveldseweg	N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	79676,17	447654,40	47,69
63	Wateringveldseweg	N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	79704,94	447681,20	43,92
65	Wateringveldseweg	N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	79696,56	447687,07	30,24
66	Wateringveldseweg	N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	79705,21	447682,60	28,99
67	Wateringveldseweg	N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	79718,71	447707,65	171,04
70	Veilingroute	N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	79646,25	447416,83	262,20
71	Veilingroute	N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	79618,04	447266,98	154,22
72	Veilingroute	N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	79557,17	447192,03	97,13
73	Veilingroute	N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	79540,62	447186,35	677,94
74	Veilingroute	N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	78999,59	446792,07	686,06
75	Veilingroute	N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	78464,48	446266,47	745,14
76	Veilingroute	N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	78468,48	446261,75	751,35
77	Veilingroute	N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	77973,01	445924,97	599,15
78	Veilingroute	N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	78468,48	446261,75	600,18
80	Laan van Wateringse veld	Laan van Wateringen	80508,83	448358,66	484,51
81	Laan van Wateringse veld	Laan van Wateringen	80494,19	448346,84	476,56
82	Laan van Wateringse veld	Laan van Wateringen	80360,34	448455,19	178,70
83	Laan van Wateringse veld	Laan van Wateringen	80376,01	448428,22	144,98
84	Laan van Wateringse veld	Laan van Wateringen	80360,34	448455,19	75,31
85	Laan van Wateringse veld	Laan van Wateringen	80352,78	448440,97	26,50
86	Laan van Wateringse veld	Laan van Wateringen	80286,88	448477,19	75,20
87	Laan van Wateringse veld	Laan van Wateringen	80294,51	448491,75	107,99
88	Laan van Wateringse veld	Laan van Wateringen	80286,88	448477,19	108,54

Model: Kopie voor bijlagen wegen 200517 N211 huidig (autonoom 2021)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hbron	Wegdek	Wegdek.	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
01	0,75	W12	Dunne deklagen B	80	80	80	80	80	80	75	75
02	0,75	W12	Dunne deklagen B	80	80	80	80	80	80	75	75
03	0,75	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50
04	0,75	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50
05	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
06	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
07	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
08	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
09	0,75	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50
10	0,75	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50
11	0,75	W12	Dunne deklagen B	80	80	80	80	80	80	75	75
12	0,75	W12	Dunne deklagen B	80	80	80	80	80	80	75	75
13	0,75	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50
14	0,75	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50
15	0,75	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50
16	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
17	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
18	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
19	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
20	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
21	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
22	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
23	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
24	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
25	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
26	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
60	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60
61	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60
62	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30
63	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30
65	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
66	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
67	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
70	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75
71	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
72	0,75	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50	50
73	0,75	W12	Dunne deklagen B	80	80	80	80	80	80	75	75
74	0,75	W12	Dunne deklagen B	80	80	80	80	80	80	75	75
75	0,75	W12	Dunne deklagen B	80	80	80	80	80	80	75	75
76	0,75	W12	Dunne deklagen B	80	80	80	80	80	80	75	75
77	0,75	W12	Dunne deklagen B	80	80	80	80	80	80	75	75
78	0,75	W12	Dunne deklagen B	80	80	80	80	80	80	75	75
80	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
81	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
82	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
83	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
84	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
85	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
86	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
87	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
88	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50

Model: Kopie voor bijlagen wegen 200517 N211 huidig (autonoom 2021)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
01	75	19335,77	6,60	3,26	0,97	90,00	94,09	87,66	7,20	3,96	8,52	2,80
02	75	18646,80	6,60	3,26	0,97	89,44	93,74	86,98	7,61	4,19	8,98	2,96
03	50	19335,77	6,60	3,26	0,97	90,00	94,09	87,66	7,20	3,96	8,52	2,80
04	50	18646,80	6,60	3,26	0,97	89,44	93,74	86,98	7,61	4,19	8,98	2,96
05	50	18646,80	6,60	3,26	0,97	89,44	93,74	86,98	7,61	4,19	8,98	2,96
06	50	19335,77	6,60	3,26	0,97	90,00	94,09	87,66	7,20	3,96	8,52	2,80
07	50	28398,06	6,62	3,15	0,99	81,53	88,65	77,69	13,30	7,60	15,39	5,17
08	50	29496,80	6,61	3,18	0,99	83,41	89,89	79,87	11,95	6,77	13,89	4,65
09	50	28398,06	6,62	3,15	0,99	81,53	88,65	77,69	13,30	7,60	15,39	5,17
10	50	29496,80	6,61	3,18	0,99	83,41	89,89	79,87	11,95	6,77	13,89	4,65
11	75	28398,06	6,62	3,15	0,99	81,53	88,65	77,69	13,30	7,60	15,39	5,17
12	75	29496,80	6,61	3,18	0,99	83,41	89,89	79,87	11,95	6,77	13,89	4,65
13	50	28398,06	6,62	3,15	0,99	81,53	88,65	77,69	13,30	7,60	15,39	5,17
14	50	28398,06	6,62	3,15	0,99	81,53	88,65	77,69	13,30	7,60	15,39	5,17
15	50	29496,80	6,61	3,18	0,99	83,41	89,89	79,87	11,95	6,77	13,89	4,65
16	50	28398,06	6,62	3,15	0,99	81,53	88,65	77,69	13,30	7,60	15,39	5,17
17	50	29496,80	6,61	3,18	0,99	83,41	89,89	79,87	11,95	6,77	13,89	4,65
18	50	20085,42	6,64	3,07	1,01	75,36	84,40	70,71	17,75	10,46	20,21	6,89
19	50	15283,68	6,57	3,40	0,94	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
20	50	13983,48	6,57	3,41	0,94	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
21	50	19049,25	6,64	3,03	1,02	72,62	82,43	67,67	19,71	11,77	22,30	7,66
22	50	35369,12	6,61	3,21	0,98	85,95	91,54	82,84	10,12	5,67	11,84	3,93
23	50	10283,33	5,60	3,26	0,97	89,74	93,93	87,34	7,39	4,07	8,73	2,87
24	50	25299,22	6,61	3,17	0,99	83,02	89,64	79,42	12,22	6,94	14,20	4,75
25	50	2908,23	6,58	3,32	0,96	94,25	96,67	92,83	4,14	2,23	4,95	1,61
26	50	3426,80	6,59	3,31	0,96	93,42	96,17	91,80	4,74	2,57	5,66	1,84
60	60	11421,16	6,60	3,26	0,97	89,93	94,05	87,58	7,25	3,99	8,57	2,82
61	60	11559,66	6,59	3,27	0,97	90,60	94,47	88,39	6,76	3,71	8,01	2,63
62	30	9782,28	6,60	3,26	0,97	89,93	94,05	87,58	7,25	3,99	8,57	2,82
63	30	10002,94	6,59	3,27	0,97	90,60	94,47	88,39	6,76	3,71	8,01	2,63
65	50	8143,40	6,60	3,26	0,97	89,75	93,94	87,36	7,38	4,06	8,72	2,87
66	50	8446,21	6,59	3,27	0,97	90,65	94,49	88,44	6,73	3,69	7,97	2,62
67	50	16589,62	6,60	3,27	0,97	90,21	94,22	87,91	7,05	3,87	8,34	2,74
70	75	12522,70	6,68	2,70	1,13	74,54	85,87	68,79	18,84	10,03	20,91	6,62
71	50	12793,96	6,68	2,74	1,12	77,04	87,44	71,64	16,99	8,91	19,00	5,97
72	50	12793,96	6,68	2,74	1,12	77,04	87,44	71,64	16,99	8,91	19,00	5,97
73	75	12522,70	6,68	2,70	1,13	74,54	85,87	68,79	18,84	10,03	20,91	6,62
74	75	12793,96	6,68	2,74	1,12	77,04	87,44	71,64	16,99	8,91	19,00	5,97
75	75	12226,01	6,68	2,74	1,12	77,19	87,53	71,81	16,88	8,85	18,89	5,93
76	75	11894,21	6,68	2,70	1,13	74,57	85,89	68,82	18,82	10,02	20,89	6,61
77	75	12226,01	6,68	2,74	1,12	77,19	87,53	71,81	16,88	8,85	18,89	5,93
78	75	11894,21	6,68	2,70	1,13	74,57	85,89	68,82	18,82	10,02	20,89	6,61
80	50	8136,34	6,58	3,37	0,95	97,85	98,77	97,29	1,55	0,82	1,87	0,60
81	50	6898,05	6,57	3,38	0,94	98,68	99,25	98,33	0,95	0,50	1,15	0,37
82	50	7385,31	6,57	3,37	0,95	98,14	98,94	97,65	1,34	0,71	1,62	0,52
83	50	5734,33	6,57	3,38	0,94	98,81	99,32	98,49	0,86	0,45	1,04	0,33
84	50	6806,51	6,57	3,38	0,94	98,35	99,06	97,91	1,19	0,63	1,44	0,46
85	50	5734,33	6,57	3,38	0,94	98,81	99,32	98,49	0,86	0,45	1,04	0,33
86	50	5984,08	6,57	3,38	0,94	98,59	99,20	98,22	1,02	0,54	1,23	0,40
87	50	7008,42	6,57	3,38	0,95	98,20	98,97	97,73	1,30	0,69	1,57	0,51
88	50	5622,88	6,57	3,39	0,94	98,98	99,42	98,70	0,74	0,39	0,89	0,29

Model: Kopie voor bijlagen wegen 200517 N211 huidig (autonoom 2021)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
01	1,95	3,83	112,35	108,72	104,38
02	2,06	4,04	112,28	108,61	104,31
03	1,95	3,83	111,67	107,80	103,83
04	2,06	4,04	111,63	107,72	103,79
05	2,06	4,04	114,41	110,89	106,38
06	1,95	3,83	114,50	111,01	106,47
07	3,75	6,91	117,02	113,16	109,16
08	3,33	6,24	117,01	113,23	109,14
09	3,75	6,91	114,74	110,47	107,06
10	3,33	6,24	114,63	110,43	106,94
11	3,75	6,91	115,08	111,06	107,29
12	3,33	6,24	115,03	111,09	107,22
13	3,75	6,91	114,74	110,47	107,06
14	3,75	6,91	114,74	110,47	107,06
15	3,33	6,24	114,63	110,43	106,94
16	3,75	6,91	117,02	113,16	109,16
17	3,33	6,24	117,01	113,23	109,14
18	5,14	9,08	116,05	111,98	108,30
19	--	--	112,21	109,35	103,76
20	--	--	111,82	108,97	103,39
21	5,80	10,03	116,04	111,90	108,35
22	2,79	5,32	117,55	113,87	109,61
23	2,00	3,92	111,07	108,29	103,75
24	3,42	6,38	116,38	112,58	108,51
25	1,10	2,22	105,77	102,52	97,61
26	1,26	2,54	106,60	103,28	98,44
60	1,96	3,85	113,51	110,10	105,41
61	1,83	3,60	113,50	110,12	105,40
62	1,96	3,85	108,44	104,58	100,58
63	1,83	3,60	108,40	104,59	100,54
65	2,00	3,92	110,77	107,27	102,74
66	1,82	3,58	110,83	107,37	102,78
67	1,91	3,75	113,81	110,34	105,77
70	4,10	10,30	114,85	110,38	107,51
71	3,64	9,36	113,95	109,17	106,76
72	3,64	9,36	111,86	106,55	104,88
73	4,10	10,30	112,24	107,14	105,16
74	3,64	9,36	112,09	107,10	104,97
75	3,61	9,30	111,88	106,89	104,76
76	4,09	10,29	112,01	106,92	104,94
77	3,61	9,30	111,88	106,89	104,76
78	4,09	10,29	112,01	106,92	104,94
80	0,40	0,84	109,78	106,75	101,46
81	0,25	0,52	108,94	105,98	100,55
82	0,35	0,73	109,31	106,30	100,99
83	0,22	0,47	108,12	105,16	99,73
84	0,31	0,65	108,93	105,95	100,56
85	0,22	0,47	108,12	105,16	99,73
86	0,27	0,55	108,33	105,37	99,95
87	0,34	0,71	109,08	106,09	100,75
88	0,19	0,40	108,01	105,08	99,61

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Lengte	Hbron	Wegdek	Wegdek.	V(LV(D))	V(LV(A))
Laan van W	Laan van Wateringseveld	Laan van Wateringseveld	80695,39	448054,69	65,30	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30
Laan van W	Laan van Wateringse veld	Laan van Wateringseveld	80634,66	448175,25	135,14	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
Laan van W	Laan van Wateringse veld	Laan van Wateringseveld	80622,57	448166,56	137,30	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
Laan van W	Laan van Wateringse veld	Laan van Wateringseveld	80686,86	448047,24	25,44	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30
Laan van W	Laan van Wateringse veld	Laan van Wateringseveld	80360,34	448455,19	178,70	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
Laan van W	Laan van Wateringse veld	Laan van Wateringseveld	80286,88	448477,19	108,54	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
Laan van W	Laan van Wateringse veld	Laan van Wateringseveld	80508,83	448358,66	222,61	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
Laan van W	Laan van Wateringse veld	Laan van Wateringseveld	80494,19	448346,84	221,35	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
Laan van W	Laan van Wateringse veld	Laan van Wateringseveld	80352,78	448440,97	26,50	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
Laan van W	Laan van Wateringse veld	Laan van Wateringseveld	80286,88	448477,19	75,20	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
Laan van W	Laan van Wateringse veld	Laan van Wateringseveld	80294,51	448491,75	107,99	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
Laan van W	Laan van Wateringse veld	Laan van Wateringseveld	80360,34	448455,19	75,31	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
Laan van W	Laan van Wateringse veld	Laan van Wateringseveld	80376,01	448428,22	144,98	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	80630,16	447906,43	72,99	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	80568,85	447892,76	40,39	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	80681,74	447923,96	54,60	0,75	W0	Referentiewegdek	65	65
N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	79494,25	447470,07	169,87	0,75	W0	Referentiewegdek	65	65
N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	80816,29	447951,40	56,40	0,75	W0	Referentiewegdek	65	65
N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	80558,82	447929,69	155,29	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	80739,13	447927,41	57,66	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80
N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	80867,21	447929,03	307,19	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80
N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	80566,04	447932,52	145,34	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	80563,00	447890,85	39,62	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	79348,63	447556,47	151,78	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80
N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	80402,14	447773,70	99,69	0,75	W0	Referentiewegdek	65	65
N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	79775,20	447396,51	127,96	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	80483,22	447831,69	109,40	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	80616,84	447946,78	52,49	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80
N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	80666,22	447968,39	53,96	0,75	W0	Referentiewegdek	65	65
N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	79497,67	447426,81	138,06	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	79366,23	447499,13	150,62	0,75	W0	Referentiewegdek	65	65
N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	79787,67	447439,00	130,85	0,75	W0	Referentiewegdek	65	65
N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	79889,26	447427,58	118,75	0,75	W0	Referentiewegdek	65	65
N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	79912,90	447475,69	120,07	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80
N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	79991,69	447484,17	117,25	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80
N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	80695,39	448015,27	62,74	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	80319,12	447714,63	101,89	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80
N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	79257,30	447591,25	142,53	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
Laan van W	30	30	30	30	30	30	30	5279,00	6,58	3,37	0,95	97,60	98,63	96,97	1,73	0,92	2,09	0,67
Laan van W	50	50	50	50	50	50	50	9306,55	6,58	3,36	0,95	97,13	98,36	96,39	2,06	1,10	2,49	0,80
Laan van W	50	50	50	50	50	50	50	8060,99	6,91	3,17	0,55	98,21	98,94	96,18	1,43	0,87	2,94	0,36
Laan van W	30	30	30	30	30	30	30	7339,55	6,91	3,17	0,55	98,21	98,94	96,18	1,43	0,87	2,94	0,36
Laan van W	50	50	50	50	50	50	50	8312,92	6,58	3,36	0,95	97,31	98,46	96,61	1,94	1,03	2,34	0,75
Laan van W	50	50	50	50	50	50	50	6412,47	6,57	3,38	0,94	98,43	99,11	98,02	1,13	0,60	1,37	0,44
Laan van W	50	50	50	50	50	50	50	9306,55	6,58	3,36	0,95	97,13	98,36	96,39	2,06	1,10	2,49	0,80
Laan van W	50	50	50	50	50	50	50	8060,99	6,57	3,38	0,95	98,14	98,94	97,66	1,34	0,71	1,61	0,52
Laan van W	50	50	50	50	50	50	50	6632,87	6,57	3,38	0,95	98,20	98,98	97,73	1,29	0,69	1,56	0,50
Laan van W	50	50	50	50	50	50	50	6951,94	6,58	3,37	0,95	97,95	98,83	97,42	1,48	0,78	1,78	0,57
Laan van W	50	50	50	50	50	50	50	7794,16	6,58	3,37	0,95	97,41	98,52	96,74	1,87	0,99	2,25	0,73
Laan van W	50	50	50	50	50	50	50	7591,24	6,58	3,37	0,95	97,51	98,58	96,86	1,79	0,95	2,16	0,70
Laan van W	50	50	50	50	50	50	50	6632,87	6,57	3,38	0,95	98,20	98,98	97,73	1,29	0,69	1,56	0,50
N211 - Wip	50	50	50	50	50	50	50	6618,10	6,61	3,18	0,99	98,18	99,10	97,99	1,42	0,70	1,53	0,40
N211 - Wip	50	50	50	50	50	50	50	1251,45	6,62	3,13	1,00	94,27	97,10	93,70	4,47	2,23	4,79	1,26
N211 - Wip	65	65	65	65	65	65	65	6618,10	6,61	3,18	0,99	98,18	99,10	97,99	1,42	0,70	1,53	0,40
N211 - Wip	65	65	65	65	65	65	65	3491,21	6,63	3,11	1,00	93,12	96,50	92,45	5,37	2,69	5,74	1,51
N211 - Wip	65	65	65	65	65	65	65	8055,11	6,61	3,17	0,99	97,52	98,77	97,27	1,94	0,95	2,08	0,55
N211 - Wip	50	50	50	50	50	50	50	6618,10	6,61	3,18	0,99	98,18	99,10	97,99	1,42	0,70	1,53	0,40
N211 - Wip	80	80	80	80	75	75	75	6618,10	6,61	3,18	0,99	98,18	99,10	97,99	1,42	0,70	1,53	0,40
N211 - Wip	80	80	80	80	75	75	75	22162,88	6,64	3,04	1,01	73,64	83,18	68,79	18,98	11,27	21,54	7,38
N211 - Wip	50	50	50	50	50	50	50	1251,45	6,62	3,13	1,00	94,27	97,10	93,70	4,47	2,23	4,79	1,26
N211 - Wip	50	50	50	50	50	50	50	6618,10	6,61	3,18	0,99	98,18	99,10	97,99	1,42	0,70	1,53	0,40
N211 - Wip	80	80	80	80	75	75	75	3491,21	6,63	3,11	1,00	93,12	96,50	92,45	5,37	2,69	5,74	1,51
N211 - Wip	65	65	65	65	65	65	65	1251,45	6,62	3,13	1,00	94,27	97,10	93,70	4,47	2,23	4,79	1,26
N211 - Wip	50	50	50	50	50	50	50	17941,41	6,69	2,88	1,03	77,60	87,60	75,82	17,47	9,55	18,38	4,93
N211 - Wip	50	50	50	50	50	50	50	1251,45	6,62	3,13	1,00	94,27	97,10	93,70	4,47	2,23	4,79	1,26
N211 - Wip	80	80	80	80	75	75	75	1442,89	6,61	3,18	0,99	97,81	98,91	97,58	1,71	0,84	1,84	0,48
N211 - Wip	65	65	65	65	65	65	65	1442,89	6,61	3,18	0,99	97,81	98,91	97,58	1,71	0,84	1,84	0,48
N211 - Wip	50	50	50	50	50	50	50	2635,01	6,63	3,09	1,00	91,56	95,68	90,76	6,58	3,33	7,02	1,86
N211 - Wip	65	65	65	65	65	65	65	2635,01	6,63	3,09	1,00	91,56	95,68	90,76	6,58	3,33	7,02	1,86
N211 - Wip	65	65	65	65	65	65	65	17413,57	6,68	2,89	1,03	78,24	88,00	76,50	16,97	9,24	17,86	4,79
N211 - Wip	65	65	65	65	65	65	65	17941,41	6,69	2,88	1,03	77,60	87,60	75,82	17,47	9,55	18,38	4,93
N211 - Wip	80	80	80	80	75	75	75	17413,57	6,68	2,89	1,03	78,24	88,00	76,50	16,97	9,24	17,86	4,79
N211 - Wip	80	80	80	80	75	75	75	17941,41	6,69	2,88	1,03	77,60	87,60	75,82	17,47	9,55	18,38	4,93
N211 - Wip	50	50	50	50	50	50	50	1442,89	6,61	3,18	0,99	97,81	98,91	97,58	1,71	0,84	1,84	0,48
N211 - Wip	80	80	80	80	75	75	75	1251,45	6,62	3,13	1,00	94,27	97,10	93,70	4,47	2,23	4,79	1,26
N211 - Wip	80	80	80	80	75	75	75	2635,01	6,63	3,09	1,00	91,56	95,68	90,76	6,58	3,33	7,02	1,86

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
Laan van W	0,45	0,94	104,00	100,80	95,78
Laan van W	0,54	1,12	110,46	107,39	102,17
Laan van W	0,19	0,88	109,88	106,40	99,15
Laan van W	0,19	0,88	105,43	101,83	94,99
Laan van W	0,51	1,05	109,94	106,88	101,65
Laan van W	0,30	0,61	108,66	105,68	100,28
Laan van W	0,54	1,12	110,46	107,39	102,17
Laan van W	0,35	0,73	109,69	106,70	101,37
Laan van W	0,34	0,70	108,83	105,85	100,51
Laan van W	0,39	0,80	109,08	106,06	100,76
Laan van W	0,49	1,01	109,65	106,60	101,35
Laan van W	0,47	0,97	109,52	106,48	101,21
Laan van W	0,34	0,70	108,83	105,85	100,51
N211 - Wip	0,21	0,48	108,84	105,54	100,63
N211 - Wip	0,67	1,51	102,09	98,50	93,97
N211 - Wip	0,21	0,48	111,01	107,75	102,78
N211 - Wip	0,80	1,81	108,66	105,10	100,52
N211 - Wip	0,28	0,66	111,92	108,62	103,70
N211 - Wip	0,21	0,48	108,84	105,54	100,63
N211 - Wip	0,21	0,48	110,75	107,51	102,52
N211 - Wip	5,55	9,67	117,38	113,56	109,49
N211 - Wip	0,67	1,51	102,09	98,50	93,97
N211 - Wip	0,21	0,48	108,84	105,54	100,63
N211 - Wip	0,80	1,81	108,28	104,80	100,11
N211 - Wip	0,67	1,51	104,11	100,63	95,96
N211 - Wip	2,85	5,80	115,30	110,77	107,36
N211 - Wip	0,67	1,51	102,09	98,50	93,97
N211 - Wip	0,25	0,58	104,15	100,91	95,93
N211 - Wip	0,25	0,58	104,43	101,16	96,21
N211 - Wip	0,99	2,22	105,64	101,86	97,53
N211 - Wip	0,99	2,22	107,57	103,93	99,42
N211 - Wip	2,76	5,64	116,72	112,43	108,74
N211 - Wip	2,85	5,80	116,89	112,58	108,91
N211 - Wip	2,76	5,64	116,06	111,94	108,05
N211 - Wip	2,85	5,80	116,23	112,08	108,21
N211 - Wip	0,25	0,58	102,27	98,95	94,07
N211 - Wip	0,67	1,51	103,75	100,33	95,59
N211 - Wip	0,99	2,22	107,14	103,59	98,98

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Lengte	Hbron	Wegdek	Wegdek.	V(LV(D))	V(LV(A))
N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	80863,62	447925,36	301,33	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80
N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	79652,78	447433,51	135,30	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	79638,37	447434,17	149,08	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	80869,65	447932,08	56,78	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80
N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	80700,31	448055,41	122,04	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
Veilingrou	Veilingroute	N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	77973,01	445924,97	599,15	0,75	W12	Dunne deklagen B	80	80
Veilingrou	Veilingroute	N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	78468,48	446261,75	600,18	0,75	W12	Dunne deklagen B	80	80
Veilingrou	Veilingroute	N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	78468,48	446261,75	748,78	0,75	W12	Dunne deklagen B	80	80
Veilingrou	Veilingroute	N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	78991,02	446802,80	580,26	0,75	W12	Dunne deklagen B	80	80
Veilingrou	Veilingroute	N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	79473,25	447125,08	354,56	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80
Veilingrou	Veilingroute	N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	79469,36	447130,14	343,96	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80
Veilingrou	Veilingroute	N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	78999,11	446790,62	580,41	0,75	W12	Dunne deklagen B	80	80
Veilingrou	Veilingroute	N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	78464,48	446266,47	753,08	0,75	W12	Dunne deklagen B	80	80
Wateringve	Waterinveldseweg	N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	79718,56	447707,10	30,36	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
Wateringve	Waterinveldseweg	N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	79719,49	447708,31	170,04	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
Wateringve	Waterinveldseweg	N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	79718,55	447707,09	28,86	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
Wippolderl	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	79033,37	447808,26	251,17	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80
Wippolderl	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	81190,38	447718,22	180,41	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
Wippolderl	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	80767,20	447929,29	27,89	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80
Wippolderl	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	81068,55	447817,85	230,44	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80
Wippolderl	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	79100,08	447730,65	1392,09	0,75	W12	Dunne deklagen B	80	80
Wippolderl	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	81065,94	447814,25	231,42	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80
Wippolderl	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	80767,62	447933,89	28,28	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80
Wippolderl	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	79656,68	447408,17	346,29	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80
Wippolderl	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	79260,38	447595,56	209,63	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80
Wippolderl	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	80568,61	447919,43	473,42	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80
Wippolderl	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	81573,60	447602,70	221,15	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
Wippolderl	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	79624,65	447411,17	415,11	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80
Wippolderl	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	79657,82	447419,20	389,79	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80
Wippolderl	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	81090,17	447776,42	363,29	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
Wippolderl	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	81091,15	447776,23	115,15	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
Wippolderl	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	81103,24	447790,76	109,54	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
Wippolderl	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	79625,83	447422,40	467,18	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80
Wippolderl	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	81103,07	447790,59	44,02	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80
Wippolderl	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	80739,14	447935,87	490,50	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80
Wippolderl	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	81085,48	447774,24	358,27	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
Wippolderl	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	80739,32	447931,45	487,78	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80
Wippolderl	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	81107,24	447793,65	107,25	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
N211 - Wip	80	80	80	80	75	75	75	16490,92	6,58	3,40	0,94	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
N211 - Wip	50	50	50	50	50	50	50	17413,57	6,68	2,89	1,03	78,24	88,00	76,50	16,97	9,24	17,86	4,79
N211 - Wip	50	50	50	50	50	50	50	3491,21	6,63	3,11	1,00	93,12	96,50	92,45	5,37	2,69	5,74	1,51
N211 - Wip	80	80	80	80	75	75	75	8055,11	6,61	3,17	0,99	97,52	98,77	97,27	1,94	0,95	2,08	0,55
N211 - Wip	50	50	50	50	50	50	50	8055,11	6,61	3,17	0,99	97,52	98,77	97,27	1,94	0,95	2,08	0,55
Veilingrou	80	80	80	80	75	75	75	13719,50	6,67	2,75	1,11	78,02	88,05	72,77	16,26	8,48	18,25	5,71
Veilingrou	80	80	80	80	75	75	75	14532,12	6,67	2,75	1,11	77,82	87,92	72,53	16,42	8,57	18,40	5,77
Veilingrou	80	80	80	80	75	75	75	14532,12	6,67	2,75	1,11	77,82	87,92	72,53	16,42	8,57	18,40	5,77
Veilingrou	80	80	80	80	75	75	75	15069,60	6,67	2,74	1,12	77,53	87,75	72,20	16,63	8,70	18,63	5,84
Veilingrou	80	80	80	80	75	75	75	16199,32	6,67	2,75	1,11	77,71	87,86	72,41	16,50	8,62	18,49	5,80
Veilingrou	80	80	80	80	75	75	75	15069,60	6,67	2,74	1,12	77,53	87,75	72,20	16,63	8,70	18,63	5,84
Veilingrou	80	80	80	80	75	75	75	16199,32	6,67	2,75	1,11	77,71	87,86	72,41	16,50	8,62	18,49	5,80
Veilingrou	80	80	80	80	75	75	75	13719,50	6,67	2,75	1,11	78,02	88,05	72,77	16,26	8,48	18,25	5,71
Wateringve	50	50	50	50	50	50	50	8946,90	6,59	3,27	0,97	90,65	94,50	88,45	6,73	3,69	7,97	2,62
Wateringve	50	50	50	50	50	50	50	17981,43	6,59	3,27	0,97	90,69	94,52	88,49	6,70	3,67	7,94	2,61
Wateringve	50	50	50	50	50	50	50	9034,54	6,59	3,27	0,97	90,72	94,54	88,53	6,68	3,66	7,91	2,60
Wippolderl	80	80	80	80	75	75	75	26205,70	6,59	3,28	0,97	90,83	94,61	88,66	6,60	3,61	7,82	2,57
Wippolderl	50	50	50	50	50	50	50	35980,37	6,61	3,21	0,98	85,94	91,54	82,83	10,12	5,67	11,85	3,94
Wippolderl	80	80	80	80	75	75	75	26340,96	6,63	3,08	1,01	76,79	85,41	72,31	16,71	9,77	19,11	6,51
Wippolderl	80	80	80	80	75	75	75	26294,28	6,63	3,09	1,01	77,00	85,56	72,54	16,56	9,68	18,95	6,44
Wippolderl	80	80	80	80	75	75	75	26116,77	6,59	3,28	0,97	91,04	94,73	88,91	6,45	3,53	7,65	2,51
Wippolderl	80	80	80	80	75	75	75	20429,64	6,57	3,40	0,94	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
Wippolderl	80	80	80	80	75	75	75	20411,52	6,57	3,40	0,94	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
Wippolderl	80	80	80	80	75	75	75	23481,77	6,59	3,28	0,97	90,96	94,69	88,82	6,51	3,56	7,71	2,53
Wippolderl	80	80	80	80	75	75	75	26116,77	6,59	3,28	0,97	91,04	94,73	88,91	6,45	3,53	7,65	2,51
Wippolderl	80	80	80	80	75	75	75	17203,16	6,57	3,40	0,94	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
Wippolderl	50	50	50	50	50	50	50	6394,06	6,59	3,28	0,96	91,43	94,97	89,38	6,17	3,37	7,32	2,40
Wippolderl	80	80	80	80	75	75	75	23481,77	6,59	3,28	0,97	90,96	94,69	88,82	6,51	3,56	7,71	2,53
Wippolderl	80	80	80	80	75	75	75	22714,50	6,59	3,27	0,97	90,46	94,38	88,22	6,87	3,77	8,13	2,67
Wippolderl	50	50	50	50	50	50	50	20411,52	6,57	3,40	0,94	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
Wippolderl	50	50	50	50	50	50	50	15917,48	6,42	3,32	1,21	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
Wippolderl	50	50	50	50	50	50	50	6945,16	6,57	3,40	0,94	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
Wippolderl	80	80	80	80	75	75	75	22714,50	6,59	3,27	0,97	90,46	94,38	88,22	6,87	3,77	8,13	2,67
Wippolderl	80	80	80	80	75	75	75	20429,64	6,57	3,40	0,94	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
Wippolderl	80	80	80	80	75	75	75	17170,92	6,57	3,40	0,94	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
Wippolderl	50	50	50	50	50	50	50	26340,96	6,63	3,08	1,01	76,79	85,41	72,31	16,71	9,77	19,11	6,51
Wippolderl	80	80	80	80	75	75	75	22988,20	6,64	3,05	1,01	73,93	83,38	69,12	18,77	11,13	21,31	7,30
Wippolderl	50	50	50	50	50	50	50	8423,32	6,62	3,16	0,99	81,87	88,87	78,08	13,06	7,46	15,12	5,07

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
N211 - Wip	--	--	114,58	111,71	106,12
N211 - Wip	2,76	5,64	115,12	110,61	107,18
N211 - Wip	0,80	1,81	106,69	103,01	98,56
N211 - Wip	0,28	0,66	111,64	108,37	103,42
N211 - Wip	0,28	0,66	109,78	106,43	101,58
Veilingrou	3,47	8,99	112,29	107,34	105,14
Veilingrou	3,50	9,06	112,56	107,60	105,41
Veilingrou	3,50	9,06	112,56	107,60	105,41
Veilingrou	3,55	9,17	112,75	107,77	105,63
Veilingrou	3,52	9,11	115,82	111,46	108,38
Veilingrou	3,55	9,17	115,51	111,14	108,11
Veilingrou	3,52	9,11	113,04	108,09	105,89
Veilingrou	3,47	8,99	112,29	107,34	105,14
Wateringve	1,82	3,58	111,08	107,62	103,03
Wateringve	1,81	3,57	114,10	110,65	106,06
Wateringve	1,80	3,56	111,11	107,66	103,07
Wippolderl	1,78	3,51	117,17	113,93	108,99
Wippolderl	2,79	5,32	117,63	113,95	109,69
Wippolderl	4,82	8,58	117,97	114,25	110,06
Wippolderl	4,77	8,51	117,95	114,23	110,03
Wippolderl	1,74	3,44	113,51	109,94	105,52
Wippolderl	--	--	115,51	112,65	107,06
Wippolderl	--	--	115,50	112,64	107,07
Wippolderl	1,75	3,47	116,69	113,45	108,51
Wippolderl	1,74	3,44	117,14	113,91	108,97
Wippolderl	--	--	114,76	111,90	106,31
Wippolderl	1,66	3,29	109,53	106,11	101,43
Wippolderl	1,75	3,47	116,69	113,45	108,51
Wippolderl	1,85	3,65	116,57	113,32	108,40
Wippolderl	--	--	113,46	110,60	105,03
Wippolderl	--	--	112,28	109,42	105,03
Wippolderl	--	--	108,78	105,93	100,34
Wippolderl	1,85	3,65	116,57	113,32	108,40
Wippolderl	--	--	115,51	112,65	107,06
Wippolderl	--	--	114,76	111,90	106,30
Wippolderl	4,82	8,58	117,11	113,09	109,36
Wippolderl	5,48	9,57	117,52	113,72	109,63
Wippolderl	3,67	6,80	111,71	107,87	103,86

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Lengte	Hbron	Wegdek	Wegdek.	V(LV(D))	V(LV(A))
Wippolderl	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	79990,59	447485,44	400,46	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80
Wippolderl	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	81572,17	447596,25	221,44	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
Wippolderl	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	81086,05	447773,56	118,85	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
Wippolderl	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	81200,54	447740,70	177,14	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50
Wippolderl	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	79987,54	447489,29	400,69	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80
Wippolderl	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	78082,91	448672,09	1287,54	0,75	W12	Dunne deklagen B	80	80
Wippolderl	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	81107,24	447793,56	45,69	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80
Wippolderl	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	80567,23	447923,90	475,56	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80
Wippolderl	Wippolderlaan	N211 Wippolderlaan	80186,04	447642,34	199,07	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80
02	Wateringveldseweg	N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	79665,26	447595,51	182,53	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60
02	Wateringveldseweg	N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	79665,26	447595,51	60,89	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60
02	Wateringveldseweg	N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	79634,67	447415,99	246,49	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60
02	Wateringveldseweg	N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	79676,91	447657,71	42,68	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30
02	Wateringveldseweg	N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	79684,30	447653,06	42,43	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
Wippolderl	80	80	80	80	75	75	75	23648,61	6,64	3,05	1,01	74,35	83,69	69,59	18,46	10,93	20,98	7,18
Wippolderl	50	50	50	50	50	50	50	6824,40	6,59	3,29	0,96	92,00	95,32	90,07	5,76	3,14	6,85	2,24
Wippolderl	50	50	50	50	50	50	50	20805,32	6,52	3,01	1,22	75,35	84,40	76,07	17,74	10,46	16,52	6,91
Wippolderl	50	50	50	50	50	50	50	15362,10	6,60	3,27	0,97	90,03	94,11	87,69	7,18	3,95	8,49	2,79
Wippolderl	80	80	80	80	75	75	75	17762,24	6,57	3,40	0,94	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
Wippolderl	80	80	80	80	75	75	75	26205,70	6,59	3,28	0,97	90,83	94,61	88,66	6,60	3,61	7,82	2,57
Wippolderl	80	80	80	80	75	75	75	26294,28	6,63	3,09	1,01	77,00	85,56	72,54	16,56	9,68	18,95	6,44
Wippolderl	80	80	80	80	75	75	75	22908,99	6,64	3,05	1,01	74,34	83,69	69,58	18,48	10,93	20,99	7,18
Wippolderl	80	80	80	80	75	75	75	40128,07	6,61	3,20	0,98	85,28	91,12	82,06	10,60	5,95	12,38	4,12
02	60	60	60	60	60	60	60	12426,36	6,59	3,27	0,97	90,49	94,40	88,25	6,84	3,75	8,11	2,66
02	60	60	60	60	60	60	60	12279,38	6,59	3,27	0,97	90,52	94,41	88,29	6,82	3,74	8,08	2,83
02	60	60	60	60	60	60	60	12172,04	6,59	3,27	0,97	90,46	94,38	88,21	6,87	3,77	8,13	2,67
02	30	30	30	30	30	30	30	10559,47	6,60	3,27	0,97	90,20	94,22	87,90	7,06	3,87	8,35	2,74
02	30	30	30	30	30	30	30	10730,45	6,60	3,27	0,97	90,20	94,22	87,90	7,06	3,87	8,35	2,74

Model: 200710 N211 Plan (plansituatie 2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
Wippolderl	5,38	9,43	117,63	113,83	109,73
Wippolderl	1,55	3,08	109,75	106,37	101,63
Wippolderl	5,14	7,42	116,13	112,06	108,84
Wippolderl	1,94	3,82	113,50	110,02	105,46
Wippolderl	--	--	114,90	112,04	106,45
Wippolderl	1,78	3,51	113,55	109,98	105,57
Wippolderl	4,77	8,51	117,95	114,23	110,03
Wippolderl	5,38	9,43	117,49	113,69	109,59
Wippolderl	2,93	5,56	119,35	115,90	111,26
02	1,85	3,64	113,82	110,44	105,72
02	1,97	3,87	113,80	110,41	105,71
02	1,86	3,65	113,73	110,36	105,64
02	1,91	3,75	108,72	104,88	100,86
02	1,91	3,75	108,79	104,95	100,93

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Laan van Wateringseveld	2096967	2	23:12, 22 apr 2020	-8238	2	Laan van W	Laan van Wateringse veld	Polylijn	80286,88
Laan van Wateringseveld	2109458	2	23:12, 22 apr 2020	-78837	2	Laan van W	Laan van Wateringse veld	Polylijn	80352,78
Laan van Wateringseveld	2109474	2	23:12, 22 apr 2020	-78839	2	Laan van W	Laan van Wateringse veld	Polylijn	80494,19
Laan van Wateringseveld	2109475	2	23:12, 22 apr 2020	-78841	2	Laan van W	Laan van Wateringse veld	Polylijn	80376,01
Laan van Wateringseveld	2109477	2	23:12, 22 apr 2020	-78843	2	Laan van W	Laan van Wateringse veld	Polylijn	80360,34
Laan van Wateringseveld	2109501	2	23:12, 22 apr 2020	-33306	2	Laan van W	Laan van Wateringse veld	Polylijn	80294,51
Laan van Wateringseveld	2110006	2	23:12, 22 apr 2020	-78845	2	Laan van W	Laan van Wateringse veld	Polylijn	80508,83
Laan van Wateringseveld	2116850	2	23:12, 22 apr 2020	-48004	2	Laan van W	Laan van Wateringse veld	Polylijn	80622,57
Laan van Wateringseveld	2116851	2	23:12, 22 apr 2020	-48006	2	Laan van W	Laan van Wateringse veld	Polylijn	80634,66
Laan van Wateringseveld	2122049	2	13:09, 17 mei 2020	-58402	2	Laan van W	Laan van Wateringseveld	Polylijn	80695,39
Laan van Wateringseveld	2127663	2	23:12, 22 apr 2020	-69630	2	Laan van W	Laan van Wateringse veld	Polylijn	80286,88
Laan van Wateringseveld	2127667	2	13:11, 17 mei 2020	-78847	2	Laan van W	Laan van Wateringse veld	Polylijn	80360,34
Laan van Wateringseveld	2164742	2	23:22, 22 apr 2020	-73146	2	Laan van W	Laan van Wateringse veld	Polylijn	80686,86
N211 Wippolderlaan	2099054	3	18:47, 17 mei 2020	-12412	2	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	79624,65
N211 Wippolderlaan	2115242	3	17:13, 17 mei 2020	-44788	2	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	79657,82
N211 Wippolderlaan	2115243	3	17:13, 17 mei 2020	-44790	2	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	79656,68
N211 Wippolderlaan	2115264	3	18:48, 17 mei 2020	-73116	2	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	79260,38
N211 Wippolderlaan	2119554	3	20:09, 9 jul 2020	-53412	1	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	81103,07
N211 Wippolderlaan	2119558	3	18:52, 17 mei 2020	-53420	1	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	81103,24
N211 Wippolderlaan	2119559	3	18:52, 17 mei 2020	-73547	1	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	81091,15
N211 Wippolderlaan	2121580	3	18:53, 17 mei 2020	-57464	1	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	80863,62
N211 Wippolderlaan	2122036	3	18:57, 17 mei 2020	-79057	1	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	81090,17
N211 Wippolderlaan	2122039	3	18:53, 17 mei 2020	-58382	1	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	80739,14
N211 Wippolderlaan	2122040	3	17:13, 17 mei 2020	-58384	2	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	79625,83
N211 Wippolderlaan	2122042	3	18:53, 17 mei 2020	-58388	1	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	80568,61
N211 Wippolderlaan	2122043	3	18:27, 6 mei 2020	-58390	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	79652,78
N211 Wippolderlaan	2122044	3	19:03, 6 mei 2020	-58392	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	79638,37
N211 Wippolderlaan	2122045	3	18:49, 17 mei 2020	-58394	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	79257,30
N211 Wippolderlaan	2122046	3	18:53, 17 mei 2020	-58396	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	79991,69
N211 Wippolderlaan	2122048	3	13:09, 17 mei 2020	-58400	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	80695,39
N211 Wippolderlaan	2122050	3	18:53, 17 mei 2020	-73166	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	80319,12
N211 Wippolderlaan	2129352	3	13:09, 17 mei 2020	-73104	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	80700,31
N211 Wippolderlaan	2129353	3	18:54, 17 mei 2020	-73010	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	80869,65
N211 Wippolderlaan	2129394	3	13:03, 17 mei 2020	-73092	2	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	81573,60
N211 Wippolderlaan	2129405	3	17:26, 14 mei 2020	-73102	2	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	78082,91
N211 Wippolderlaan	2129407	3	18:52, 17 mei 2020	-73118	1	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	79987,54
N211 Wippolderlaan	2129409	3	18:54, 17 mei 2020	-73168	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	80739,13
N211 Wippolderlaan	2129410	3	20:44, 12 mei 2020	-73122	2	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	81200,54

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH
Laan van Wateringseveld	448477,19	80352,78	448440,97	0,00	0,00	-3,43	-3,46	0,00	0,00	0,00	-3,46
Laan van Wateringseveld	448440,97	80376,01	448428,22	0,00	0,00	-3,46	-3,28	0,00	0,00	0,00	-3,28
Laan van Wateringseveld	448346,84	80622,57	448166,56	0,00	0,00	-3,45	-3,49	0,00	0,00	0,00	-3,49
Laan van Wateringseveld	448428,22	80494,19	448346,84	0,00	0,00	-3,28	-3,45	0,00	0,00	0,00	-3,46
Laan van Wateringseveld	448455,19	80294,51	448491,75	0,00	0,00	-3,41	-3,37	0,00	0,00	0,00	-3,37
Laan van Wateringseveld	448491,75	80200,20	448544,31	0,00	0,00	-3,37	-3,34	0,00	0,00	0,00	-3,40
Laan van Wateringseveld	448358,66	80634,66	448175,25	0,00	0,00	-3,45	-3,51	0,00	0,00	0,00	-3,51
Laan van Wateringseveld	448166,56	80686,86	448047,24	0,00	0,00	-3,49	0,47	0,00	0,00	0,00	-0,72
Laan van Wateringseveld	448175,25	80697,41	448056,73	0,00	0,00	-3,51	0,38	0,00	0,00	0,00	-1,12
Laan van Wateringseveld	448054,69	80681,01	448016,75	0,00	0,00	0,45	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42
Laan van Wateringseveld	448477,19	80190,80	448527,44	0,00	0,00	-3,43	-3,37	0,00	0,00	0,00	-3,46
Laan van Wateringseveld	448455,19	80508,83	448358,66	0,00	0,00	-3,41	-3,45	0,00	0,00	0,00	-3,45
Laan van Wateringseveld	448047,24	80675,56	448025,43	0,00	0,00	0,47	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39
N211 Wippolderlaan	447411,17	79364,46	447513,30	0,00	0,00	-8,56	-3,29	0,00	0,00	0,00	-8,51
N211 Wippolderlaan	447419,20	79916,10	447463,84	0,00	0,00	-8,59	-3,18	0,00	0,00	0,00	-8,39
N211 Wippolderlaan	447408,17	79901,29	447446,49	0,00	0,00	-8,44	-3,23	0,00	0,00	0,00	-8,31
N211 Wippolderlaan	447595,56	79100,08	447730,65	0,00	0,00	-2,78	-2,78	0,00	0,00	0,00	-2,78
N211 Wippolderlaan	447790,59	81065,94	447814,25	0,00	0,00	3,73	3,53	0,00	0,00	0,00	3,53
N211 Wippolderlaan	447790,76	81199,71	447739,21	0,00	0,00	3,73	4,90	0,00	0,00	0,00	4,06
N211 Wippolderlaan	447776,23	81191,20	447719,67	0,00	0,00	3,57	4,95	0,00	0,00	0,00	3,84
N211 Wippolderlaan	447925,36	80568,61	447919,43	0,00	0,00	3,66	-1,62	0,00	0,00	0,00	-1,62
N211 Wippolderlaan	447776,42	80919,17	447886,56	0,00	0,00	3,55	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10
N211 Wippolderlaan	447935,87	80314,15	447721,43	0,00	0,00	2,13	-2,83	0,00	0,00	0,00	-2,83
N211 Wippolderlaan	447422,40	79357,41	447536,07	0,00	0,00	-8,71	-3,22	0,00	0,00	0,00	-8,62
N211 Wippolderlaan	447919,43	80186,42	447642,57	0,00	0,00	-1,62	-2,83	0,00	0,00	0,00	-2,84
N211 Wippolderlaan	447433,51	79787,67	447439,00	0,00	0,00	-2,35	-2,99	0,00	0,00	0,00	-3,02
N211 Wippolderlaan	447434,17	79494,29	447470,08	0,00	0,00	-2,35	-2,94	0,00	0,00	0,00	-2,94
N211 Wippolderlaan	447591,25	79336,33	447523,41	0,00	0,00	-2,92	-3,10	0,00	0,00	0,00	-3,10
N211 Wippolderlaan	447484,17	79942,81	447453,50	0,00	0,00	-2,51	-2,50	0,00	0,00	0,00	-2,50
N211 Wippolderlaan	448015,27	80666,22	447968,42	0,00	0,00	0,51	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
N211 Wippolderlaan	447714,63	80374,97	447754,28	0,00	0,00	-3,04	-3,08	0,00	0,00	0,00	-3,08
N211 Wippolderlaan	448055,41	80761,43	447964,54	0,00	0,00	0,35	1,91	0,00	0,00	0,00	0,43
N211 Wippolderlaan	447932,08	80822,65	447949,31	0,00	0,00	3,88	3,63	0,00	0,00	0,00	3,63
N211 Wippolderlaan	447602,70	81365,03	447676,21	0,00	0,00	-0,52	4,01	0,00	0,00	0,00	-0,55
N211 Wippolderlaan	448672,09	79033,37	447808,26	0,00	0,00	-4,01	-2,78	0,00	0,00	0,00	-2,94
N211 Wippolderlaan	447489,29	80314,15	447721,34	0,00	0,00	-2,67	-2,83	0,00	0,00	0,00	-2,83
N211 Wippolderlaan	447927,41	80681,74	447923,96	0,00	0,00	1,93	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49
N211 Wippolderlaan	447740,70	81365,28	447676,21	0,00	0,00	4,86	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl
Laan van Wateringseveld	-3,37	--	Relatief	3	75,20	75,20	14,99	60,21	Verdeling	False
Laan van Wateringseveld	-3,28	--	Relatief	2	26,50	26,50	26,50	26,50	Verdeling	False
Laan van Wateringseveld	-3,30	--	Relatief	6	221,35	221,35	36,89	60,18	Verdeling	False
Laan van Wateringseveld	-3,29	--	Relatief	9	144,98	144,98	4,56	70,32	Verdeling	False
Laan van Wateringseveld	-3,37	--	Relatief	2	75,31	75,31	75,31	75,31	Verdeling	False
Laan van Wateringseveld	-3,34	--	Relatief	4	107,99	107,99	12,03	78,00	Verdeling	False
Laan van Wateringseveld	-3,26	--	Relatief	8	222,61	222,61	11,82	90,15	Verdeling	False
Laan van Wateringseveld	0,47	--	Relatief	6	137,30	137,36	6,38	88,20	Verdeling	False
Laan van Wateringseveld	0,38	--	Relatief	5	135,14	135,20	17,01	80,10	Verdeling	False
Laan van Wateringseveld	0,51	--	Relatief	16	65,30	65,30	3,08	6,74	Verdeling	False
Laan van Wateringseveld	-3,37	--	Relatief	6	108,54	108,54	7,09	69,10	Verdeling	False
Laan van Wateringseveld	-3,33	--	Relatief	10	178,70	178,70	4,13	79,58	Verdeling	False
Laan van Wateringseveld	0,46	--	Relatief	6	25,44	25,44	3,34	5,79	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-3,29	--	Relatief	15	282,41	282,47	10,22	34,65	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-3,18	--	Relatief	14	264,70	264,76	1,46	26,22	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-3,23	--	Relatief	11	249,66	249,72	14,77	35,99	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-2,78	--	Relatief	2	209,63	209,63	209,63	209,63	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	3,53	--	Relatief	2	44,02	44,03	44,02	44,02	Intensiteit	False
N211 Wippolderlaan	4,90	--	Relatief	4	109,54	109,55	33,11	38,97	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	4,95	--	Relatief	6	115,15	115,16	0,38	35,78	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	3,59	--	Relatief	13	301,33	301,38	13,99	41,36	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	3,23	--	Relatief	7	203,59	203,59	10,64	44,20	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	1,83	--	Relatief	21	490,50	490,55	12,77	60,91	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-3,22	--	Relatief	13	295,07	295,13	14,74	38,27	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-1,89	--	Relatief	16	473,42	473,42	11,78	66,93	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-2,98	--	Relatief	7	135,30	135,31	14,21	35,93	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-2,77	--	Relatief	11	149,08	149,09	13,07	17,17	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-2,91	--	Relatief	4	104,16	104,16	2,84	60,53	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-2,49	--	Relatief	3	57,72	57,72	28,32	29,39	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	0,46	--	Relatief	9	62,74	62,74	4,80	21,35	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-3,07	--	Relatief	3	68,49	68,49	31,30	37,19	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	1,91	--	Relatief	19	122,04	122,05	4,03	12,34	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	3,84	--	Relatief	4	50,09	50,09	12,83	23,08	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	4,01	--	Relatief	4	221,15	221,25	52,09	116,23	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-1,38	--	Relatief	12	1287,54	1287,57	33,03	378,80	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-2,71	--	Relatief	5	400,69	400,69	23,47	187,60	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	1,88	--	Relatief	7	57,66	57,67	4,39	13,14	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	4,89	--	Relatief	5	177,14	177,14	20,70	83,92	Verdeling	False

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek.	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
Laan van Wateringseveld	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
Laan van Wateringseveld	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
Laan van Wateringseveld	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
Laan van Wateringseveld	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
Laan van Wateringseveld	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
Laan van Wateringseveld	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
Laan van Wateringseveld	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
Laan van Wateringseveld	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
Laan van Wateringseveld	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--
Laan van Wateringseveld	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
Laan van Wateringseveld	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
Laan van Wateringseveld	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
Laan van Wateringseveld	50	50	50	--	50	50	50	--	False	6951,94	6,58	3,37	0,95
Laan van Wateringseveld	50	50	50	--	50	50	50	--	False	6632,87	6,57	3,38	0,95
Laan van Wateringseveld	50	50	50	--	50	50	50	--	False	8060,99	6,57	3,38	0,95
Laan van Wateringseveld	50	50	50	--	50	50	50	--	False	6632,87	6,57	3,38	0,95
Laan van Wateringseveld	50	50	50	--	50	50	50	--	False	7591,24	6,58	3,37	0,95
Laan van Wateringseveld	50	50	50	--	50	50	50	--	False	7794,16	6,58	3,37	0,95
Laan van Wateringseveld	50	50	50	--	50	50	50	--	False	9306,55	6,58	3,36	0,95
Laan van Wateringseveld	50	50	50	--	50	50	50	--	False	8060,99	6,91	3,17	0,55
Laan van Wateringseveld	50	50	50	--	50	50	50	--	False	9306,55	6,58	3,36	0,95
Laan van Wateringseveld	30	30	30	--	30	30	30	--	True	5279,00	6,58	3,37	0,95
Laan van Wateringseveld	50	50	50	--	50	50	50	--	False	6412,47	6,57	3,38	0,94
Laan van Wateringseveld	50	50	50	--	50	50	50	--	False	8312,92	6,58	3,36	0,95
Laan van Wateringseveld	30	30	30	--	30	30	30	--	True	7339,55	6,91	3,17	0,55
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	23481,77	6,59	3,28	0,97
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	22714,50	6,59	3,27	0,97
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	23481,77	6,59	3,28	0,97
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	26116,77	6,59	3,28	0,97
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	20429,64	6,57	3,40	0,94
N211 Wippolderlaan	50	50	50	--	50	50	50	--	False	6945,16	6,57	3,40	0,94
N211 Wippolderlaan	50	50	50	--	50	50	50	--	False	15917,48	6,42	3,32	1,21
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	16490,92	6,58	3,40	0,94
N211 Wippolderlaan	50	50	50	--	50	50	50	--	False	20411,52	6,57	3,40	0,94
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	17170,92	6,57	3,40	0,94
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	22714,50	6,59	3,27	0,97
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	17203,16	6,57	3,40	0,94
N211 Wippolderlaan	50	50	50	--	50	50	50	--	False	17413,57	6,68	2,89	1,03
N211 Wippolderlaan	50	50	50	--	50	50	50	--	False	3491,21	6,63	3,11	1,00
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	2635,01	6,63	3,09	1,00
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	17941,41	6,69	2,88	1,03
N211 Wippolderlaan	50	50	50	--	50	50	50	--	False	1442,89	6,61	3,18	0,99
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	1251,45	6,62	3,13	1,00
N211 Wippolderlaan	50	50	50	--	50	50	50	--	False	8055,11	6,61	3,17	0,99
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	8055,11	6,61	3,17	0,99
N211 Wippolderlaan	50	50	50	--	50	50	50	--	False	6394,06	6,59	3,28	0,96
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	26205,70	6,59	3,28	0,97
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	17755,14	6,57	3,40	0,94
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	6618,10	6,61	3,18	0,99
N211 Wippolderlaan	50	50	50	--	50	50	50	--	False	15362,10	6,60	3,27	0,97

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--	--	97,95	98,83	97,42	--	1,48	0,78	1,78	--	0,57	0,39	0,80
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--	--	98,20	98,98	97,73	--	1,29	0,69	1,56	--	0,50	0,34	0,70
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--	--	98,14	98,94	97,66	--	1,34	0,71	1,61	--	0,52	0,35	0,73
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--	--	98,20	98,98	97,73	--	1,29	0,69	1,56	--	0,50	0,34	0,70
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--	--	97,51	98,58	96,86	--	1,79	0,95	2,16	--	0,70	0,47	0,97
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--	--	97,41	98,52	96,74	--	1,87	0,99	2,25	--	0,73	0,49	1,01
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--	--	97,13	98,36	96,39	--	2,06	1,10	2,49	--	0,80	0,54	1,12
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--	--	98,21	98,94	96,18	--	1,43	0,87	2,94	--	0,36	0,19	0,88
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--	--	97,13	98,36	96,39	--	2,06	1,10	2,49	--	0,80	0,54	1,12
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--	--	97,60	98,63	96,97	--	1,73	0,92	2,09	--	0,67	0,45	0,94
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--	--	98,43	99,11	98,02	--	1,13	0,60	1,37	--	0,44	0,30	0,61
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--	--	97,31	98,46	96,61	--	1,94	1,03	2,34	--	0,75	0,51	1,05
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--	--	98,21	98,94	96,18	--	1,43	0,87	2,94	--	0,36	0,19	0,88
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	90,96	94,69	88,82	--	6,51	3,56	7,71	--	2,53	1,75	3,47
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	90,46	94,38	88,22	--	6,87	3,77	8,13	--	2,67	1,85	3,65
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	90,96	94,69	88,82	--	6,51	3,56	7,71	--	2,53	1,75	3,47
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	91,04	94,73	88,91	--	6,45	3,53	7,65	--	2,51	1,74	3,44
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	90,46	94,38	88,22	--	6,87	3,77	8,13	--	2,67	1,85	3,65
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	78,24	88,00	76,50	--	16,97	9,24	17,86	--	4,79	2,76	5,64
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	93,12	96,50	92,45	--	5,37	2,69	5,74	--	1,51	0,80	1,81
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	91,56	95,68	90,76	--	6,58	3,33	7,02	--	1,86	0,99	2,22
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	77,60	87,60	75,82	--	17,47	9,55	18,38	--	4,93	2,85	5,80
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	97,81	98,91	97,58	--	1,71	0,84	1,84	--	0,48	0,25	0,58
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	94,27	97,10	93,70	--	4,47	2,23	4,79	--	1,26	0,67	1,51
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	97,52	98,77	97,27	--	1,94	0,95	2,08	--	0,55	0,28	0,66
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	97,52	98,77	97,27	--	1,94	0,95	2,08	--	0,55	0,28	0,66
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	91,43	94,97	89,38	--	6,17	3,37	7,32	--	2,40	1,66	3,29
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	90,83	94,61	88,66	--	6,60	3,61	7,82	--	2,57	1,78	3,51
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	98,18	99,10	97,99	--	1,42	0,70	1,53	--	0,40	0,21	0,48
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	90,03	94,11	87,69	--	7,18	3,95	8,49	--	2,79	1,94	3,82

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--	--	448,06	231,54	64,34	--	6,77	1,83	1,18	--	2,61
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--	--	427,94	221,90	61,58	--	5,62	1,55	0,98	--	2,18
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--	--	519,76	269,57	74,79	--	7,10	1,93	1,23	--	2,75
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--	--	427,94	221,90	61,58	--	5,62	1,55	0,98	--	2,18
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--	--	487,07	252,19	69,85	--	8,94	2,43	1,56	--	3,50
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--	--	499,57	258,78	71,63	--	9,59	2,60	1,67	--	3,74
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--	--	594,80	307,57	85,22	--	12,61	3,44	2,20	--	4,90
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--	--	547,04	252,82	42,64	--	7,97	2,22	1,30	--	2,01
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--	--	594,80	307,57	85,22	--	12,61	3,44	2,20	--	4,90
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--	--	339,02	175,47	48,63	--	6,01	1,64	1,05	--	2,33
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--	--	414,68	214,81	59,08	--	4,76	1,30	0,83	--	1,85
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--	--	532,28	275,01	76,30	--	10,61	2,88	1,85	--	4,10
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--	--	498,08	230,20	38,83	--	7,25	2,02	1,19	--	1,83
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	1407,56	729,30	202,31	--	100,74	27,42	17,56	--	39,15
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	1354,08	701,02	194,38	--	102,84	28,00	17,91	--	39,97
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	1407,56	729,30	202,31	--	100,74	27,42	17,56	--	39,15
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	1566,89	811,49	225,24	--	111,01	30,24	19,38	--	43,20
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	1342,76	694,89	192,12	--	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	456,30	236,14	65,28	--	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	1021,90	528,46	192,60	--	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	1085,10	560,69	155,01	--	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	1341,04	693,99	191,87	--	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	1128,13	583,81	161,41	--	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	1354,08	701,02	194,38	--	102,84	28,00	17,91	--	39,97
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	1130,25	584,91	161,71	--	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	910,11	442,86	137,21	--	197,40	46,50	32,03	--	55,72
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	215,54	104,78	32,28	--	12,43	2,92	2,00	--	3,50
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	159,96	77,90	23,92	--	11,50	2,71	1,85	--	3,25
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	931,42	452,64	140,11	--	209,69	49,35	33,97	--	59,17
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	93,29	45,38	13,94	--	1,63	0,39	0,26	--	0,46
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	78,10	38,03	11,73	--	3,70	0,87	0,60	--	1,04
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	519,24	252,21	77,57	--	10,33	2,43	1,66	--	2,93
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	519,24	252,21	77,57	--	10,33	2,43	1,66	--	2,93
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	385,26	199,18	54,86	--	26,00	7,07	4,49	--	10,11
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	1568,59	813,22	225,37	--	113,98	31,03	19,88	--	44,38
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	1166,51	603,67	166,90	--	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	429,49	208,56	64,20	--	6,21	1,47	1,00	--	1,75
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	912,81	472,75	130,67	--	72,80	19,84	12,65	--	28,29

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal
Laan van Wateringseveld	0,91	0,53	--	80,56	87,39	93,19	99,73	106,47	102,98	96,19	85,94	109,08
Laan van Wateringseveld	0,76	0,44	--	80,25	87,04	92,74	99,45	106,24	102,74	95,95	85,62	108,83
Laan van Wateringseveld	0,95	0,56	--	81,12	87,93	93,65	100,32	107,09	103,59	96,80	86,50	109,69
Laan van Wateringseveld	0,76	0,44	--	80,25	87,04	92,74	99,45	106,24	102,74	95,95	85,62	108,83
Laan van Wateringseveld	1,20	0,70	--	81,11	88,01	93,96	100,23	106,89	103,41	96,62	86,50	109,52
Laan van Wateringseveld	1,29	0,75	--	81,27	88,18	94,16	100,38	107,01	103,53	96,75	86,66	109,65
Laan van Wateringseveld	1,69	0,99	--	82,14	89,08	95,14	101,21	107,80	104,33	97,55	87,52	110,46
Laan van Wateringseveld	0,49	0,39	--	81,27	88,08	93,79	100,46	107,29	103,79	97,00	86,67	109,88
Laan van Wateringseveld	1,69	0,99	--	82,14	89,08	95,14	101,21	107,80	104,33	97,55	87,52	110,46
Laan van Wateringseveld	0,80	0,47	--	79,88	83,82	91,92	95,44	100,84	97,80	91,16	83,72	104,00
Laan van Wateringseveld	0,65	0,37	--	80,01	86,77	92,38	99,25	106,08	102,57	95,77	85,39	108,66
Laan van Wateringseveld	1,42	0,83	--	81,58	88,50	94,52	100,68	107,30	103,82	97,04	86,97	109,94
Laan van Wateringseveld	0,44	0,36	--	81,20	84,91	92,59	96,86	102,37	99,27	92,60	84,61	105,43
N211 Wippolderlaan	13,48	7,90	--	85,42	95,33	100,61	107,46	114,17	110,40	103,54	92,57	116,69
N211 Wippolderlaan	13,74	8,04	--	85,37	95,30	100,58	107,40	114,04	110,27	103,41	92,47	116,57
N211 Wippolderlaan	13,48	7,90	--	85,42	95,33	100,61	107,46	114,17	110,40	103,54	92,57	116,69
N211 Wippolderlaan	14,91	8,71	--	86,89	96,02	101,08	107,51	110,30	105,03	100,13	90,72	113,51
N211 Wippolderlaan	--	--	--	82,35	91,95	97,05	104,75	113,25	109,45	102,55	91,15	115,51
N211 Wippolderlaan	--	--	--	79,66	86,10	90,75	99,14	106,30	102,74	95,92	85,01	108,78
N211 Wippolderlaan	--	--	--	83,16	89,60	94,25	102,64	109,80	106,24	99,42	88,51	112,28
N211 Wippolderlaan	--	--	--	81,82	89,72	94,82	103,42	107,32	101,42	96,72	86,92	109,96
N211 Wippolderlaan	--	--	--	84,34	90,78	95,43	103,82	110,98	107,42	100,60	89,69	113,46
N211 Wippolderlaan	--	--	--	81,99	89,89	94,99	103,59	107,49	101,59	96,89	87,09	110,13
N211 Wippolderlaan	13,74	8,04	--	85,37	95,30	100,58	107,40	114,04	110,27	103,41	92,47	116,57
N211 Wippolderlaan	--	--	--	82,00	89,90	95,00	103,60	107,50	101,60	96,90	87,10	110,14
N211 Wippolderlaan	13,89	10,12	--	88,91	96,78	104,31	106,98	111,75	108,69	102,06	94,44	115,12
N211 Wippolderlaan	0,87	0,63	--	79,09	86,45	93,24	97,77	103,84	100,48	93,74	84,55	106,69
N211 Wippolderlaan	0,81	0,58	--	76,65	85,93	90,95	97,37	100,27	94,97	90,10	80,66	103,44
N211 Wippolderlaan	14,73	10,72	--	87,51	97,34	102,34	107,73	109,78	105,04	100,02	90,86	113,44
N211 Wippolderlaan	0,11	0,08	--	73,77	80,64	86,49	92,91	99,66	96,17	89,38	79,17	102,27
N211 Wippolderlaan	0,26	0,19	--	72,69	81,73	86,77	93,61	96,76	91,31	86,48	76,95	99,79
N211 Wippolderlaan	0,71	0,53	--	81,35	88,27	94,22	100,45	107,15	103,67	96,89	86,75	109,78
N211 Wippolderlaan	0,71	0,53	--	79,74	88,30	93,37	100,98	104,51	98,82	94,06	84,39	107,34
N211 Wippolderlaan	3,48	2,02	--	82,22	89,62	96,58	100,83	106,60	103,27	96,56	87,65	109,53
N211 Wippolderlaan	15,30	8,92	--	86,96	96,10	101,16	107,57	110,34	105,07	100,17	90,77	113,55
N211 Wippolderlaan	--	--	--	82,14	90,04	95,14	103,74	107,64	101,74	97,04	87,24	110,28
N211 Wippolderlaan	0,44	0,31	--	78,64	87,06	92,13	99,96	103,58	97,84	93,09	83,39	106,36
N211 Wippolderlaan	9,75	5,69	--	86,36	93,84	100,90	104,90	110,51	107,22	100,51	91,80	113,50

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
Laan van Wateringseveld	77,32	83,99	89,41	96,61	103,50	99,98	93,18	82,68	106,06	72,38	79,28	85,26
Laan van Wateringseveld	77,06	83,71	89,06	96,38	103,30	99,77	92,97	82,42	105,85	72,05	78,91	84,78
Laan van Wateringseveld	77,92	84,58	89,94	97,24	104,15	100,62	93,82	83,28	106,70	72,93	79,80	85,70
Laan van Wateringseveld	77,06	83,71	89,06	96,38	103,30	99,77	92,97	82,42	105,85	72,05	78,91	84,78
Laan van Wateringseveld	77,81	84,53	90,07	97,07	103,91	100,39	93,59	83,17	106,48	72,97	79,93	86,07
Laan van Wateringseveld	77,95	84,68	90,24	97,20	104,02	100,51	93,72	83,31	106,60	73,13	80,11	86,28
Laan van Wateringseveld	78,77	85,53	91,16	98,00	104,80	101,29	94,49	84,14	107,39	74,03	81,04	87,29
Laan van Wateringseveld	77,59	84,27	89,64	96,89	103,85	100,33	93,53	82,97	106,40	71,02	78,10	84,41
Laan van Wateringseveld	78,77	85,53	91,16	98,00	104,80	101,29	94,49	84,14	107,39	74,03	81,04	87,29
Laan van Wateringseveld	76,43	80,09	87,30	92,30	97,79	94,65	87,99	79,64	100,80	71,79	75,90	84,32
Laan van Wateringseveld	76,86	83,48	88,76	96,19	103,14	99,61	92,81	82,22	105,68	71,75	78,56	84,34
Laan van Wateringseveld	78,24	84,98	90,57	97,49	104,30	100,79	93,99	83,60	106,88	73,46	80,45	86,65
Laan van Wateringseveld	77,41	80,87	87,73	93,30	98,88	95,70	89,01	80,25	101,83	71,18	75,37	84,17
N211 Wippolderlaan	81,63	91,36	96,61	103,75	111,03	107,24	100,36	89,24	113,45	77,61	87,47	92,78
N211 Wippolderlaan	81,55	91,29	96,54	103,66	110,89	107,10	100,22	89,11	113,32	77,58	87,44	92,76
N211 Wippolderlaan	81,63	91,36	96,61	103,75	111,03	107,24	100,36	89,24	113,45	77,61	87,47	92,78
N211 Wippolderlaan	82,96	91,69	96,78	103,81	106,92	101,43	96,59	87,06	109,94	79,17	88,30	93,38
N211 Wippolderlaan	79,49	89,09	94,19	101,89	110,39	106,59	99,69	88,29	112,65	73,90	83,50	88,60
N211 Wippolderlaan	76,80	83,24	87,89	96,28	103,43	99,88	93,06	82,15	105,92	71,22	77,65	82,30
N211 Wippolderlaan	80,30	86,74	91,39	99,78	106,93	103,38	96,56	85,65	109,42	75,92	82,35	87,00
N211 Wippolderlaan	78,96	86,86	91,96	100,56	104,46	98,56	93,86	84,06	107,10	73,37	81,27	86,37
N211 Wippolderlaan	81,48	87,92	92,57	100,96	108,12	104,56	97,74	86,83	110,60	75,90	82,34	86,99
N211 Wippolderlaan	79,13	87,03	92,13	100,73	104,63	98,73	94,03	84,23	107,27	73,55	81,45	86,55
N211 Wippolderlaan	81,55	91,29	96,54	103,66	110,89	107,10	100,22	89,11	113,32	77,58	87,44	92,76
N211 Wippolderlaan	79,14	87,04	92,14	100,74	104,64	98,74	94,04	84,24	107,28	73,56	81,46	86,56
N211 Wippolderlaan	83,67	91,28	98,47	102,06	107,55	104,31	97,62	89,15	110,61	81,08	88,95	96,50
N211 Wippolderlaan	74,80	81,84	88,08	93,79	100,32	96,87	90,10	80,22	103,01	71,08	78,46	85,33
N211 Wippolderlaan	72,22	81,06	86,11	93,25	96,55	91,00	86,20	76,61	99,50	68,68	77,96	82,99
N211 Wippolderlaan	82,26	91,74	96,76	102,77	105,34	100,24	95,31	85,98	108,69	79,71	89,49	94,50
N211 Wippolderlaan	70,16	76,84	82,22	89,46	96,40	92,88	86,08	75,54	98,95	65,62	72,52	78,45
N211 Wippolderlaan	68,57	77,19	82,25	89,75	93,22	87,57	82,79	73,15	96,08	64,70	73,74	78,79
N211 Wippolderlaan	77,67	84,38	89,83	96,95	103,87	100,35	93,55	83,05	106,43	73,21	80,15	86,18
N211 Wippolderlaan	76,07	84,35	89,42	97,47	101,18	95,39	90,66	80,93	103,92	71,61	80,20	85,26
N211 Wippolderlaan	78,27	85,41	91,93	97,16	103,34	99,92	93,17	83,65	106,11	74,38	81,85	88,95
N211 Wippolderlaan	83,01	91,75	96,84	103,85	106,95	101,47	96,63	87,10	109,98	79,23	88,38	93,46
N211 Wippolderlaan	79,28	87,18	92,28	100,88	104,78	98,88	94,18	84,38	107,42	73,69	81,59	86,69
N211 Wippolderlaan	75,10	83,29	88,37	96,55	100,31	94,49	89,76	80,02	103,02	70,48	78,93	84,00
N211 Wippolderlaan	82,33	89,53	96,18	101,15	107,20	103,80	97,06	87,71	110,02	78,60	86,13	93,32

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
Laan van Wateringseveld	91,50	98,12	94,64	87,85	77,76	100,76	--	--	--	--	--
Laan van Wateringseveld	91,21	97,89	94,40	87,61	77,43	100,51	--	--	--	--	--
Laan van Wateringseveld	92,08	98,74	95,25	88,47	78,31	101,37	--	--	--	--	--
Laan van Wateringseveld	91,21	97,89	94,40	87,61	77,43	100,51	--	--	--	--	--
Laan van Wateringseveld	92,02	98,54	95,08	88,30	78,35	101,21	--	--	--	--	--
Laan van Wateringseveld	92,17	98,67	95,21	88,43	78,51	101,35	--	--	--	--	--
Laan van Wateringseveld	93,03	99,47	96,01	89,24	79,41	102,17	--	--	--	--	--
Laan van Wateringseveld	89,98	96,45	93,01	86,24	76,44	99,15	--	--	--	--	--
Laan van Wateringseveld	93,03	99,47	96,01	89,24	79,41	102,17	--	--	--	--	--
Laan van Wateringseveld	87,23	92,54	89,56	82,95	75,95	95,78	--	--	--	--	--
Laan van Wateringseveld	90,94	97,67	94,17	87,38	77,12	100,28	--	--	--	--	--
Laan van Wateringseveld	92,48	98,96	95,50	88,73	78,84	101,65	--	--	--	--	--
Laan van Wateringseveld	86,37	91,66	88,74	82,14	75,56	94,99	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	99,58	105,94	102,16	95,31	84,44	108,51	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	99,53	105,81	102,04	95,19	84,34	108,40	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	99,58	105,94	102,16	95,31	84,44	108,51	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	99,63	102,21	97,04	92,10	82,76	105,52	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	96,30	104,80	101,00	94,10	82,70	107,06	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	90,70	97,85	94,30	87,48	76,57	100,34	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	95,40	102,55	98,99	92,18	81,27	105,04	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	94,97	98,87	92,97	88,27	78,47	101,51	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	95,38	102,53	98,98	92,16	81,25	105,02	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	95,15	99,05	93,15	88,45	78,65	101,69	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	99,53	105,81	102,04	95,19	84,34	108,40	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	95,16	99,06	93,16	88,46	78,66	101,70	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	99,14	103,76	100,72	94,10	86,59	107,18	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	89,73	95,68	92,34	85,61	76,53	98,56	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	89,34	92,14	86,89	82,00	72,58	95,35	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	99,87	101,81	97,11	92,07	82,95	105,52	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	84,74	91,44	87,96	81,17	71,02	94,07	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	85,55	88,62	83,20	78,36	68,85	91,69	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	92,29	98,93	95,46	88,68	78,61	101,58	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	92,81	96,30	90,63	85,86	76,21	99,15	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	92,92	98,41	95,12	88,42	79,79	101,43	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	99,69	102,25	97,08	92,15	82,81	105,57	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	95,29	99,19	93,29	88,59	78,79	101,83	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	91,77	95,36	89,64	84,88	75,19	98,16	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	97,06	102,38	99,12	92,44	84,02	105,46	--	--	--	--	--

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--
Laan van Wateringseveld	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
N211 Wippolderlaan	2164731	3	18:50, 17 mei 2020	-73124	2	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	80186,04
N211 Wippolderlaan	2164732	3	18:53, 17 mei 2020	-73200	2	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	80567,23
N211 Wippolderlaan	2164734	3	18:53, 17 mei 2020	-73130	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	80867,21
N211 Wippolderlaan	2164735	3	20:08, 9 jul 2020	-73132	2	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	81107,24
N211 Wippolderlaan	2164736	3	18:52, 17 mei 2020	-73134	2	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	81107,24
N211 Wippolderlaan	2164737	3	18:53, 17 mei 2020	-73136	2	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	80739,32
N211 Wippolderlaan	2164738	3	18:57, 17 mei 2020	-73138	2	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	81085,48
N211 Wippolderlaan	2164739	3	18:52, 17 mei 2020	-73140	2	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	81086,05
N211 Wippolderlaan	2164740	3	13:03, 17 mei 2020	-73142	2	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	81572,17
N211 Wippolderlaan	2164931	3	18:57, 6 mei 2020	-73170	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	79494,25
N211 Wippolderlaan	2164932	3	18:49, 17 mei 2020	-73172	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	79348,63
N211 Wippolderlaan	2164933	3	18:18, 6 mei 2020	-73206	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	79366,23
N211 Wippolderlaan	2164934	3	18:29, 6 mei 2020	-73176	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	79497,67
N211 Wippolderlaan	2164935	3	18:27, 6 mei 2020	-73178	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	79787,67
N211 Wippolderlaan	2164936	3	18:52, 17 mei 2020	-73180	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	79912,90
N211 Wippolderlaan	2164937	3	19:04, 6 mei 2020	-73182	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	79889,26
N211 Wippolderlaan	2164938	3	19:04, 6 mei 2020	-73184	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	79775,20
N211 Wippolderlaan	2164939	3	23:20, 22 apr 2020	-73186	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	80402,14
N211 Wippolderlaan	2164940	3	09:23, 12 mei 2020	-73188	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	80483,22
N211 Wippolderlaan	2164941	3	18:54, 17 mei 2020	-73190	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	80666,22
N211 Wippolderlaan	2164942	3	18:54, 17 mei 2020	-73192	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	80616,84
N211 Wippolderlaan	2164949	3	08:16, 18 mei 2020	-73198	2	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	79990,59
N211 Wippolderlaan	2164982	3	18:53, 17 mei 2020	-73202	1	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	80767,62
N211 Wippolderlaan	2164983	3	18:53, 17 mei 2020	-73204	2	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	80767,20
N211 Wippolderlaan	2164986	3	13:08, 17 mei 2020	-73212	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	80816,29
N211 Wippolderlaan	2164987	3	18:54, 17 mei 2020	-73214	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	80681,74
N211 Wippolderlaan	2164988	3	09:23, 12 mei 2020	-73216	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	80630,16
N211 Wippolderlaan	2164992	3	09:33, 12 mei 2020	-73218	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	80568,85
N211 Wippolderlaan	2164993	3	09:23, 12 mei 2020	-73220	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	80566,04
N211 Wippolderlaan	2164994	3	09:34, 12 mei 2020	-73222	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	80563,00
N211 Wippolderlaan	2164995	3	13:09, 17 mei 2020	-73224	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	80558,82
N211 Wippolderlaan	2165053	3	13:01, 17 mei 2020	-73545	2	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	81190,38
N211 Wippolderlaan	2165111	3	18:48, 17 mei 2020	-73549	2	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	79033,37
N211 Wippolderlaan	2165112	3	17:26, 14 mei 2020	-73551	2	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	79100,08
N211 Wippolderlaan	2177916	3	18:48, 17 mei 2020	-73579	2	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	79357,41
N211 Wippolderlaan	2177917	3	18:51, 17 mei 2020	-73581	2	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	79901,29
N211 Wippolderlaan	2177918	3	18:50, 17 mei 2020	-73583	2	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	79916,10
N211 Wippolderlaan	2177919	3	18:48, 17 mei 2020	-73585	2	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	79364,46

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH
N211 Wippolderlaan	447642,34	80024,33	447526,25	0,00	0,00	-2,84	-2,83	0,00	0,00	0,00	-2,83
N211 Wippolderlaan	447923,90	80183,09	447646,12	0,00	0,00	-1,50	-2,95	0,00	0,00	0,00	-2,96
N211 Wippolderlaan	447929,03	80566,61	447923,65	0,00	0,00	3,78	-1,51	0,00	0,00	0,00	-1,51
N211 Wippolderlaan	447793,56	81068,55	447817,85	0,00	0,00	3,63	3,42	0,00	0,00	0,00	3,42
N211 Wippolderlaan	447793,65	81201,71	447743,22	0,00	0,00	3,62	4,79	0,00	0,00	0,00	3,97
N211 Wippolderlaan	447931,45	80316,99	447717,55	0,00	0,00	2,03	-2,95	0,00	0,00	0,00	-2,95
N211 Wippolderlaan	447774,24	80916,65	447882,32	0,00	0,00	3,41	3,00	0,00	0,00	0,00	2,98
N211 Wippolderlaan	447773,56	81189,50	447715,48	0,00	0,00	3,41	4,84	0,00	0,00	0,00	3,70
N211 Wippolderlaan	447596,25	81359,45	447657,31	0,00	0,00	-0,69	3,96	0,00	0,00	0,00	-0,59
N211 Wippolderlaan	447470,07	79348,63	447556,47	0,00	0,00	-2,94	-2,95	0,00	0,00	0,00	-2,95
N211 Wippolderlaan	447556,47	79311,20	447584,96	0,00	0,00	-2,95	-2,94	0,00	0,00	0,00	-2,94
N211 Wippolderlaan	447499,13	79497,67	447426,81	0,00	0,00	-2,98	-2,94	0,00	0,00	0,00	-2,95
N211 Wippolderlaan	447426,81	79631,26	447393,72	0,00	0,00	-2,94	-2,43	0,00	0,00	0,00	-2,98
N211 Wippolderlaan	447439,00	79912,90	447475,69	0,00	0,00	-2,99	-3,05	0,00	0,00	0,00	-3,05
N211 Wippolderlaan	447475,69	79971,57	447503,50	0,00	0,00	-3,05	-3,08	0,00	0,00	0,00	-3,08
N211 Wippolderlaan	447427,58	79775,05	447396,44	0,00	0,00	-2,76	-2,82	0,00	0,00	0,00	-2,82
N211 Wippolderlaan	447396,51	79647,59	447393,46	0,00	0,00	-2,82	-2,27	0,00	0,00	0,00	-2,82
N211 Wippolderlaan	447773,70	80483,22	447831,69	0,00	0,00	-2,94	0,81	0,00	0,00	0,00	-2,57
N211 Wippolderlaan	447831,69	80568,85	447892,76	0,00	0,00	0,81	4,07	0,00	0,00	0,00	1,80
N211 Wippolderlaan	447968,39	80619,69	447947,90	0,00	0,00	0,44	-0,43	0,00	0,00	0,00	-0,43
N211 Wippolderlaan	447946,78	80567,95	447927,74	0,00	0,00	-0,49	-1,38	0,00	0,00	0,00	-1,38
N211 Wippolderlaan	447485,44	80316,94	447717,46	0,00	0,00	-2,55	-2,95	0,00	0,00	0,00	-2,96
N211 Wippolderlaan	447933,89	80739,40	447935,77	0,00	0,00	2,62	2,13	0,00	0,00	0,00	2,13
N211 Wippolderlaan	447929,29	80739,40	447931,38	0,00	0,00	2,50	2,03	0,00	0,00	0,00	2,03
N211 Wippolderlaan	447951,40	80761,47	447964,58	0,00	0,00	3,54	1,91	0,00	0,00	0,00	1,91
N211 Wippolderlaan	447923,96	80670,27	447921,40	0,00	0,00	0,49	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
N211 Wippolderlaan	447906,43	80563,00	447890,85	0,00	0,00	0,78	4,06	0,00	0,00	0,00	0,85
N211 Wippolderlaan	447892,76	80566,04	447932,52	0,00	0,00	4,07	4,71	0,00	0,00	0,00	4,11
N211 Wippolderlaan	447932,52	80681,01	448016,66	0,00	0,00	4,71	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42
N211 Wippolderlaan	447890,85	80558,82	447929,69	0,00	0,00	4,06	4,69	0,00	0,00	0,00	4,07
N211 Wippolderlaan	447929,69	80675,75	448025,58	0,00	0,00	4,69	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39
N211 Wippolderlaan	447718,22	81359,34	447657,21	0,00	0,00	4,91	3,96	0,00	0,00	0,00	3,96
N211 Wippolderlaan	447808,26	79225,44	447646,42	0,00	0,00	-2,78	-2,78	0,00	0,00	0,00	-2,78
N211 Wippolderlaan	447730,65	78074,60	448667,19	0,00	0,00	-2,78	-3,95	0,00	0,00	0,00	-3,95
N211 Wippolderlaan	447536,07	79225,40	447646,50	0,00	0,00	-3,22	-2,78	0,00	0,00	0,00	-3,12
N211 Wippolderlaan	447446,49	79987,68	447489,52	0,00	0,00	-3,23	-2,67	0,00	0,00	0,00	-3,08
N211 Wippolderlaan	447463,84	80024,20	447526,25	0,00	0,00	-3,18	-2,83	0,00	0,00	0,00	-2,99
N211 Wippolderlaan	447513,30	79260,39	447595,56	0,00	0,00	-3,29	-2,78	0,00	0,00	0,00	-3,28

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl
N211 Wippolderlaan	-2,83	--	Relatief	3	199,07	199,07	87,82	111,24	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-1,80	--	Relatief	16	475,56	475,57	17,00	66,93	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	3,76	--	Relatief	19	307,19	307,24	9,57	23,18	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	3,42	--	Relatief	2	45,69	45,69	45,69	45,69	Intensiteit	False
N211 Wippolderlaan	4,79	--	Relatief	4	107,25	107,26	30,82	38,97	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	1,78	--	Relatief	21	487,78	487,83	8,52	72,00	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	3,13	--	Relatief	7	200,66	200,67	13,45	44,35	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	4,84	--	Relatief	6	118,85	118,86	4,12	35,78	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	3,96	--	Relatief	6	221,44	221,54	22,28	83,79	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-2,93	--	Relatief	10	169,87	169,87	12,84	25,47	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-2,94	--	Relatief	2	47,05	47,05	47,05	47,05	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-2,94	--	Relatief	7	150,62	150,62	12,60	30,75	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-2,43	--	Relatief	7	138,06	138,06	8,09	43,70	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-2,98	--	Relatief	5	130,85	130,85	22,02	39,08	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-3,06	--	Relatief	4	64,94	64,94	6,55	30,54	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-2,79	--	Relatief	6	118,75	118,75	13,60	33,39	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-2,27	--	Relatief	6	127,96	127,97	14,59	33,55	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	0,81	--	Relatief	5	99,69	99,77	16,40	33,83	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	4,07	--	Relatief	8	109,40	109,46	2,93	40,23	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	0,18	--	Relatief	3	50,90	50,90	23,65	27,25	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-0,73	--	Relatief	4	52,49	52,50	13,83	23,83	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-2,63	--	Relatief	5	400,46	400,46	23,15	187,69	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	2,13	--	Relatief	2	28,28	28,29	28,28	28,28	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	2,30	--	Relatief	3	27,89	27,89	13,02	14,87	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	3,39	--	Relatief	5	56,40	56,42	8,23	30,54	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	0,28	--	Relatief	3	11,76	11,77	3,71	8,06	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	4,06	--	Relatief	7	72,99	73,07	1,25	49,60	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	4,72	--	Eigen waarde	8	40,39	40,39	1,15	9,07	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	4,70	--	Relatief	13	145,34	145,42	4,71	23,50	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	4,69	--	Eigen waarde	9	39,62	39,62	1,04	10,49	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	4,70	--	Relatief	18	155,29	155,36	3,09	13,62	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	5,03	--	Relatief	7	180,41	180,41	17,09	52,31	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-2,78	--	Relatief	3	251,17	251,17	81,57	169,60	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-1,35	--	Relatief	11	1392,09	1392,11	23,57	854,26	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-2,78	--	Relatief	4	172,11	172,11	9,06	116,04	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-2,67	--	Relatief	6	96,64	96,64	12,17	27,32	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-2,82	--	Relatief	6	125,09	125,09	15,36	44,36	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-2,78	--	Relatief	7	132,70	132,70	1,01	48,15	Verdeling	False

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek.	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	65	65	65	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	40128,07	6,61	3,20	0,98
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	22908,99	6,64	3,05	1,01
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	22162,88	6,64	3,04	1,01
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	26294,28	6,63	3,09	1,01
N211 Wippolderlaan	50	50	50	--	50	50	50	--	False	8423,32	6,62	3,16	0,99
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	22988,20	6,64	3,05	1,01
N211 Wippolderlaan	50	50	50	--	50	50	50	--	False	26340,96	6,63	3,08	1,01
N211 Wippolderlaan	50	50	50	--	50	50	50	--	False	20805,32	6,52	3,01	1,22
N211 Wippolderlaan	50	50	50	--	50	50	50	--	False	6824,40	6,59	3,29	0,96
N211 Wippolderlaan	65	65	65	--	65	65	65	--	False	3491,21	6,63	3,11	1,00
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	3491,21	6,63	3,11	1,00
N211 Wippolderlaan	65	65	65	--	65	65	65	--	False	2635,01	6,63	3,09	1,00
N211 Wippolderlaan	50	50	50	--	50	50	50	--	False	2635,01	6,63	3,09	1,00
N211 Wippolderlaan	65	65	65	--	65	65	65	--	False	17413,57	6,68	2,89	1,03
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	17413,57	6,68	2,89	1,03
N211 Wippolderlaan	65	65	65	--	65	65	65	--	False	17941,41	6,69	2,88	1,03
N211 Wippolderlaan	50	50	50	--	50	50	50	--	False	17941,41	6,69	2,88	1,03
N211 Wippolderlaan	65	65	65	--	65	65	65	--	False	1251,45	6,62	3,13	1,00
N211 Wippolderlaan	50	50	50	--	50	50	50	--	False	1251,45	6,62	3,13	1,00
N211 Wippolderlaan	65	65	65	--	65	65	65	--	False	1442,89	6,61	3,18	0,99
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	1442,89	6,61	3,18	0,99
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	23637,26	6,64	3,05	1,01
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	20411,52	6,57	3,40	0,94
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	26340,96	6,63	3,08	1,01
N211 Wippolderlaan	65	65	65	--	65	65	65	--	False	8055,11	6,61	3,17	0,99
N211 Wippolderlaan	65	65	65	--	65	65	65	--	False	6618,10	6,61	3,18	0,99
N211 Wippolderlaan	50	50	50	--	50	50	50	--	False	6618,10	6,61	3,18	0,99
N211 Wippolderlaan	50	50	50	--	50	50	50	--	False	1251,45	6,62	3,13	1,00
N211 Wippolderlaan	50	50	50	--	50	50	50	--	False	1251,45	6,62	3,13	1,00
N211 Wippolderlaan	50	50	50	--	50	50	50	--	False	6618,10	6,61	3,18	0,99
N211 Wippolderlaan	50	50	50	--	50	50	50	--	False	6618,10	6,61	3,18	0,99
N211 Wippolderlaan	50	50	50	--	50	50	50	--	False	35980,37	6,61	3,21	0,98
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	26205,70	6,59	3,28	0,97
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	26116,77	6,59	3,28	0,97
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	22714,50	6,59	3,27	0,97
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	23481,77	6,59	3,28	0,97
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	22714,50	6,59	3,27	0,97
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	23481,77	6,59	3,28	0,97

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	85,28	91,12	82,06	--	10,60	5,95	12,38	--	4,12	2,93	5,56
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	74,34	83,69	69,58	--	18,48	10,93	20,99	--	7,18	5,38	9,43
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	73,64	83,18	68,79	--	18,98	11,27	21,54	--	7,38	5,55	9,67
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	77,00	85,56	72,54	--	16,56	9,68	18,95	--	6,44	4,77	8,51
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	81,87	88,87	78,08	--	13,06	7,46	15,12	--	5,07	3,67	6,80
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	73,93	83,38	69,12	--	18,77	11,13	21,31	--	7,30	5,48	9,57
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	76,79	85,41	72,31	--	16,71	9,77	19,11	--	6,51	4,82	8,58
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	75,35	84,40	76,07	--	17,74	10,46	16,52	--	6,91	5,14	7,42
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	92,00	95,32	90,07	--	5,76	3,14	6,85	--	2,24	1,55	3,08
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	93,12	96,50	92,45	--	5,37	2,69	5,74	--	1,51	0,80	1,81
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	93,12	96,50	92,45	--	5,37	2,69	5,74	--	1,51	0,80	1,81
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	91,56	95,68	90,76	--	6,58	3,33	7,02	--	1,86	0,99	2,22
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	91,56	95,68	90,76	--	6,58	3,33	7,02	--	1,86	0,99	2,22
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	78,24	88,00	76,50	--	16,97	9,24	17,86	--	4,79	2,76	5,64
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	78,24	88,00	76,50	--	16,97	9,24	17,86	--	4,79	2,76	5,64
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	77,60	87,60	75,82	--	17,47	9,55	18,38	--	4,93	2,85	5,80
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	77,60	87,60	75,82	--	17,47	9,55	18,38	--	4,93	2,85	5,80
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	94,27	97,10	93,70	--	4,47	2,23	4,79	--	1,26	0,67	1,51
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	94,27	97,10	93,70	--	4,47	2,23	4,79	--	1,26	0,67	1,51
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	97,81	98,91	97,58	--	1,71	0,84	1,84	--	0,48	0,25	0,58
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	97,81	98,91	97,58	--	1,71	0,84	1,84	--	0,48	0,25	0,58
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	74,36	83,69	69,59	--	18,46	10,93	20,98	--	7,18	5,38	9,43
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	76,79	85,41	72,31	--	16,71	9,77	19,11	--	6,51	4,82	8,58
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	97,52	98,77	97,27	--	1,94	0,95	2,08	--	0,55	0,28	0,66
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	98,18	99,10	97,99	--	1,42	0,70	1,53	--	0,40	0,21	0,48
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	98,18	99,10	97,99	--	1,42	0,70	1,53	--	0,40	0,21	0,48
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	94,27	97,10	93,70	--	4,47	2,23	4,79	--	1,26	0,67	1,51
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	94,27	97,10	93,70	--	4,47	2,23	4,79	--	1,26	0,67	1,51
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	98,18	99,10	97,99	--	1,42	0,70	1,53	--	0,40	0,21	0,48
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	98,18	99,10	97,99	--	1,42	0,70	1,53	--	0,40	0,21	0,48
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	85,94	91,54	82,83	--	10,12	5,67	11,85	--	3,94	2,79	5,32
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	90,83	94,61	88,66	--	6,60	3,61	7,82	--	2,57	1,78	3,51
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	91,04	94,73	88,91	--	6,45	3,53	7,65	--	2,51	1,74	3,44
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	90,46	94,38	88,22	--	6,87	3,77	8,13	--	2,67	1,85	3,65
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	90,96	94,69	88,82	--	6,51	3,56	7,71	--	2,53	1,75	3,47
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	90,46	94,38	88,22	--	6,87	3,77	8,13	--	2,67	1,85	3,65
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	90,96	94,69	88,82	--	6,51	3,56	7,71	--	2,53	1,75	3,47

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	2262,02	1170,07	322,71	--	281,16	76,40	48,68	--	109,28
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	1130,83	584,76	160,99	--	281,11	76,37	48,57	--	109,22
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	1083,70	560,43	153,98	--	279,31	75,93	48,22	--	108,61
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	1342,76	694,89	192,12	--	288,82	78,59	50,18	--	112,32
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	456,53	236,55	65,11	--	72,83	19,86	12,61	--	28,27
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	1128,48	584,61	160,48	--	286,51	78,04	49,48	--	111,43
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	1341,06	692,93	192,38	--	291,82	79,26	50,84	--	113,69
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	1022,13	528,55	193,08	--	240,64	65,50	41,93	--	93,73
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	413,75	214,02	59,01	--	25,90	7,05	4,49	--	10,07
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	215,54	104,78	32,28	--	12,43	2,92	2,00	--	3,50
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	215,54	104,78	32,28	--	12,43	2,92	2,00	--	3,50
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	159,96	77,90	23,92	--	11,50	2,71	1,85	--	3,25
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	159,96	77,90	23,92	--	11,50	2,71	1,85	--	3,25
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	910,11	442,86	137,21	--	197,40	46,50	32,03	--	55,72
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	910,11	442,86	137,21	--	197,40	46,50	32,03	--	55,72
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	931,42	452,64	140,11	--	209,69	49,35	33,97	--	59,17
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	931,42	452,64	140,11	--	209,69	49,35	33,97	--	59,17
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	78,10	38,03	11,73	--	3,70	0,87	0,60	--	1,04
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	78,10	38,03	11,73	--	3,70	0,87	0,60	--	1,04
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	93,29	45,38	13,94	--	1,63	0,39	0,26	--	0,46
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	93,29	45,38	13,94	--	1,63	0,39	0,26	--	0,46
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	1167,09	603,35	166,14	--	289,73	78,80	50,09	--	112,69
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	1341,04	693,99	191,87	--	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	1341,06	692,93	192,38	--	291,82	79,26	50,84	--	113,69
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	519,24	252,21	77,57	--	10,33	2,43	1,66	--	2,93
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	429,49	208,56	64,20	--	6,21	1,47	1,00	--	1,75
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	429,49	208,56	64,20	--	6,21	1,47	1,00	--	1,75
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	78,10	38,03	11,73	--	3,70	0,87	0,60	--	1,04
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	78,10	38,03	11,73	--	3,70	0,87	0,60	--	1,04
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	429,49	208,56	64,20	--	6,21	1,47	1,00	--	1,75
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	429,49	208,56	64,20	--	6,21	1,47	1,00	--	1,75
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	2043,91	1057,26	292,06	--	240,68	65,49	41,78	--	93,71
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	1568,59	813,22	225,37	--	113,98	31,03	19,88	--	44,38
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	1566,89	811,49	225,24	--	111,01	30,24	19,38	--	43,20
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	1354,08	701,02	194,38	--	102,84	28,00	17,91	--	39,97
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	1407,56	729,30	202,31	--	100,74	27,42	17,56	--	39,15
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	1354,08	701,02	194,38	--	102,84	28,00	17,91	--	39,97
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	1407,56	729,30	202,31	--	100,74	27,42	17,56	--	39,15

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal
N211 Wippolderlaan	37,62	21,86	--	89,99	99,37	104,42	110,34	112,71	107,69	102,72	93,45	116,15
N211 Wippolderlaan	37,59	21,82	--	89,24	98,85	103,90	109,31	111,14	106,46	101,40	92,30	114,89
N211 Wippolderlaan	37,39	21,65	--	89,18	98,80	103,85	109,24	111,05	106,38	101,31	92,23	114,81
N211 Wippolderlaan	38,71	22,54	--	88,15	98,22	103,58	109,99	115,13	111,38	104,57	94,10	117,95
N211 Wippolderlaan	9,77	5,67	--	85,32	93,04	100,46	103,56	108,44	105,30	98,66	90,78	111,71
N211 Wippolderlaan	38,42	22,22	--	89,31	98,92	103,97	109,37	111,19	106,51	101,45	92,36	114,94
N211 Wippolderlaan	39,10	22,83	--	91,03	98,83	106,36	109,16	113,70	110,63	104,02	96,49	117,11
N211 Wippolderlaan	32,19	18,83	--	90,12	97,94	105,50	108,22	112,69	109,64	103,03	95,58	116,13
N211 Wippolderlaan	3,48	2,02	--	82,36	89,73	96,63	101,01	106,84	103,50	96,78	87,78	109,75
N211 Wippolderlaan	0,87	0,63	--	78,77	87,60	93,36	99,43	106,06	102,45	95,63	85,20	108,66
N211 Wippolderlaan	0,87	0,63	--	76,55	86,56	91,79	98,69	105,83	102,05	95,19	84,12	108,28
N211 Wippolderlaan	0,81	0,58	--	77,90	86,81	92,65	98,51	104,91	101,32	94,51	84,22	107,57
N211 Wippolderlaan	0,81	0,58	--	78,26	85,72	92,67	96,84	102,72	99,40	92,68	83,73	105,64
N211 Wippolderlaan	13,89	10,12	--	88,37	97,61	103,80	108,67	113,71	110,24	103,50	94,05	116,72
N211 Wippolderlaan	13,89	10,12	--	85,99	96,30	101,61	107,91	113,27	109,54	102,74	92,21	116,06
N211 Wippolderlaan	14,73	10,72	--	88,59	97,84	104,04	108,88	113,87	110,40	103,67	94,25	116,89
N211 Wippolderlaan	14,73	10,72	--	89,14	97,02	104,56	107,19	111,92	108,87	102,25	94,67	115,30
N211 Wippolderlaan	0,26	0,19	--	74,02	82,79	88,47	94,74	101,54	97,92	91,10	80,56	104,11
N211 Wippolderlaan	0,26	0,19	--	74,31	81,58	88,23	93,08	99,30	95,91	89,16	79,76	102,09
N211 Wippolderlaan	0,11	0,08	--	73,63	82,11	87,43	94,55	101,99	98,32	91,47	80,56	104,43
N211 Wippolderlaan	0,11	0,08	--	72,16	80,66	85,73	93,43	97,01	91,30	86,54	76,86	99,81
N211 Wippolderlaan	38,79	22,51	--	89,37	98,98	104,03	109,44	111,28	106,59	101,53	92,44	115,02
N211 Wippolderlaan	--	--	--	82,74	90,64	95,74	104,34	108,24	102,34	97,64	87,84	110,88
N211 Wippolderlaan	39,10	22,83	--	89,52	99,09	104,14	109,64	111,57	106,82	101,78	92,65	115,26
N211 Wippolderlaan	0,71	0,53	--	81,19	89,70	95,07	102,10	109,47	105,81	98,96	88,09	111,92
N211 Wippolderlaan	0,44	0,31	--	80,84	88,01	93,31	100,79	103,88	98,32	93,60	84,33	106,87
N211 Wippolderlaan	0,44	0,31	--	80,24	87,06	92,77	99,44	106,25	102,75	95,96	85,64	108,84
N211 Wippolderlaan	0,26	0,19	--	74,31	81,58	88,23	93,08	99,30	95,91	89,16	79,76	102,09
N211 Wippolderlaan	0,26	0,19	--	74,31	81,58	88,23	93,08	99,30	95,91	89,16	79,76	102,09
N211 Wippolderlaan	0,44	0,31	--	80,24	87,06	92,77	99,44	106,25	102,75	95,96	85,64	108,84
N211 Wippolderlaan	0,44	0,31	--	80,24	87,06	92,77	99,44	106,25	102,75	95,96	85,64	108,84
N211 Wippolderlaan	32,22	18,76	--	90,91	98,53	105,81	109,28	114,49	111,27	104,60	96,36	117,63
N211 Wippolderlaan	15,30	8,92	--	86,96	96,10	101,16	107,57	110,34	105,07	100,17	90,77	113,55
N211 Wippolderlaan	14,91	8,71	--	86,89	96,02	101,08	107,51	110,30	105,03	100,13	90,72	113,51
N211 Wippolderlaan	13,74	8,04	--	86,43	95,59	100,65	107,01	109,75	104,51	99,60	90,21	112,98
N211 Wippolderlaan	13,48	7,90	--	86,45	95,58	100,64	107,07	109,85	104,58	99,68	90,27	113,06
N211 Wippolderlaan	13,74	8,04	--	86,43	95,59	100,65	107,01	109,75	104,51	99,60	90,21	112,98
N211 Wippolderlaan	13,48	7,90	--	86,45	95,58	100,64	107,07	109,85	104,58	99,68	90,27	113,06

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
N211 Wippolderlaan	85,75	94,72	99,81	106,32	109,06	103,78	98,87	89,47	112,27	82,38	91,73	96,80
N211 Wippolderlaan	84,68	93,91	98,99	104,91	107,11	102,14	97,14	87,92	110,62	81,76	91,29	96,36
N211 Wippolderlaan	84,61	93,85	98,94	104,82	107,00	102,04	97,04	87,83	110,52	81,71	91,24	96,31
N211 Wippolderlaan	83,78	93,61	98,96	105,67	111,58	107,81	100,96	90,23	114,23	80,62	90,58	95,98
N211 Wippolderlaan	80,90	88,37	95,49	99,43	104,83	101,55	94,86	86,30	107,88	77,71	85,45	92,95
N211 Wippolderlaan	84,75	93,98	99,07	104,97	107,15	102,19	97,19	87,97	110,67	81,83	91,36	96,43
N211 Wippolderlaan	86,44	94,02	101,30	104,85	109,92	106,69	100,03	91,85	113,08	83,49	91,30	98,90
N211 Wippolderlaan	85,50	93,10	100,42	103,88	108,86	105,65	98,99	90,91	112,06	82,82	90,59	98,12
N211 Wippolderlaan	78,46	85,57	92,03	97,37	103,61	100,18	93,43	83,84	106,37	74,51	81,95	89,00
N211 Wippolderlaan	74,60	83,19	88,68	95,44	102,61	98,97	92,13	81,36	105,10	70,75	79,58	85,38
N211 Wippolderlaan	72,47	82,31	87,49	94,71	102,44	98,65	91,77	80,55	104,80	68,53	78,51	83,76
N211 Wippolderlaan	73,59	82,24	87,81	94,38	101,41	97,77	90,93	80,26	103,93	69,91	78,80	84,69
N211 Wippolderlaan	73,82	80,96	87,37	92,73	99,13	95,70	88,94	79,25	101,86	70,27	77,75	84,77
N211 Wippolderlaan	83,24	92,25	98,24	103,73	109,67	106,11	99,33	89,31	112,43	80,54	89,74	95,96
N211 Wippolderlaan	80,95	91,07	96,35	102,98	109,36	105,60	98,76	87,90	111,94	78,17	88,41	93,74
N211 Wippolderlaan	83,43	92,45	98,45	103,91	109,80	106,25	99,46	89,47	112,58	80,75	89,97	96,19
N211 Wippolderlaan	83,86	91,49	98,70	102,24	107,69	104,46	97,77	89,35	110,77	81,30	89,18	96,74
N211 Wippolderlaan	70,00	78,54	83,95	90,87	98,16	94,50	87,66	76,83	100,63	65,99	74,76	80,48
N211 Wippolderlaan	70,17	77,14	83,22	89,23	95,85	92,38	85,60	75,58	98,50	66,29	73,59	80,31
N211 Wippolderlaan	70,09	78,44	83,58	91,10	98,76	95,08	88,22	77,18	101,16	65,47	73,96	79,32
N211 Wippolderlaan	68,56	76,80	81,88	89,98	93,71	87,91	83,18	73,44	96,44	64,03	72,55	77,62
N211 Wippolderlaan	84,81	94,05	99,13	105,04	107,25	102,28	97,28	88,05	110,75	81,90	91,43	96,49
N211 Wippolderlaan	79,88	87,78	92,88	101,48	105,38	99,48	94,78	84,98	108,02	74,30	82,20	87,30
N211 Wippolderlaan	85,01	94,20	99,28	105,30	107,61	102,58	97,59	88,34	111,06	82,05	91,55	96,62
N211 Wippolderlaan	77,59	85,96	91,13	98,59	106,22	102,54	95,69	84,66	108,62	73,04	81,56	86,96
N211 Wippolderlaan	77,27	84,15	89,29	97,39	100,58	94,91	90,22	80,80	103,49	72,69	79,90	85,22
N211 Wippolderlaan	76,70	83,35	88,63	96,03	103,00	99,48	92,67	82,08	105,54	72,08	78,92	84,71
N211 Wippolderlaan	70,17	77,14	83,22	89,23	95,85	92,38	85,60	75,58	98,50	66,29	73,59	80,31
N211 Wippolderlaan	70,17	77,14	83,22	89,23	95,85	92,38	85,60	75,58	98,50	66,29	73,59	80,31
N211 Wippolderlaan	76,70	83,35	88,63	96,03	103,00	99,48	92,67	82,08	105,54	72,08	78,92	84,71
N211 Wippolderlaan	76,70	83,35	88,63	96,03	103,00	99,48	92,67	82,08	105,54	72,08	78,92	84,71
N211 Wippolderlaan	86,65	94,01	100,94	105,31	111,01	107,67	100,96	92,04	113,95	83,24	90,90	98,28
N211 Wippolderlaan	83,01	91,75	96,84	103,85	106,95	101,47	96,63	87,10	109,98	79,23	88,38	93,46
N211 Wippolderlaan	82,96	91,69	96,78	103,81	106,92	101,43	96,59	87,06	109,94	79,17	88,30	93,38
N211 Wippolderlaan	82,45	91,21	96,30	103,26	106,34	100,87	96,03	86,51	109,38	78,71	87,88	92,95
N211 Wippolderlaan	82,51	91,25	96,34	103,35	106,47	100,98	96,14	86,61	109,49	78,72	87,87	92,94
N211 Wippolderlaan	82,45	91,21	96,30	103,26	106,34	100,87	96,03	86,51	109,38	78,71	87,88	92,95
N211 Wippolderlaan	82,51	91,25	96,34	103,35	106,47	100,98	96,14	86,61	109,49	78,72	87,87	92,94

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
N211 Wippolderlaan	102,59	104,73	99,82	94,80	85,61	108,28	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	101,72	103,35	98,75	93,65	84,62	107,19	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	101,65	103,26	98,68	93,57	84,55	107,12	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	102,39	107,11	103,36	96,56	86,23	110,03	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	95,91	100,47	97,37	90,75	83,14	103,85	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	101,78	103,39	98,81	93,70	84,68	107,25	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	101,60	105,84	102,81	96,22	88,93	109,36	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	100,98	105,42	102,35	95,74	88,25	108,85	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	93,08	98,64	95,34	88,63	79,92	101,63	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	91,39	97,89	94,28	87,47	77,10	100,52	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	90,64	97,64	93,87	87,00	75,97	100,11	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	90,48	96,74	93,15	86,35	76,13	99,42	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	88,82	94,57	91,27	84,56	75,73	97,53	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	100,82	105,69	102,22	95,49	86,13	108,74	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	100,05	105,22	101,49	94,69	84,22	108,05	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	101,03	105,85	102,38	95,65	86,32	108,91	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	99,35	103,93	100,89	94,28	86,81	107,36	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	86,68	93,37	89,75	82,93	72,45	95,96	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	85,03	91,14	87,77	81,02	71,73	93,97	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	86,38	93,76	90,09	83,25	72,36	96,21	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	85,26	88,79	83,10	78,34	68,67	91,62	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	101,85	103,48	98,89	93,79	84,75	107,33	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	95,90	99,80	93,90	89,20	79,40	102,44	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	102,05	103,77	99,12	94,03	84,97	107,56	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	93,93	101,24	97,58	90,74	79,89	103,70	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	92,61	95,67	90,13	85,40	76,16	98,68	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	91,25	98,02	94,53	87,74	77,47	100,63	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	85,03	91,14	87,77	81,02	71,73	93,97	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	85,03	91,14	87,77	81,02	71,73	93,97	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	91,25	98,02	94,53	87,74	77,47	100,63	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	91,25	98,02	94,53	87,74	77,47	100,63	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	101,55	106,44	103,26	96,62	88,66	109,69	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	99,69	102,25	97,08	92,15	82,81	105,57	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	99,63	102,21	97,04	92,10	82,76	105,52	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	99,14	101,67	96,53	91,58	82,26	105,00	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	99,19	101,76	96,59	91,65	82,31	105,07	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	99,14	101,67	96,53	91,58	82,26	105,00	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	99,19	101,76	96,59	91,65	82,31	105,07	--	--	--	--	--

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
N211 Wippolderlaan	2177920	3	18:48, 17 mei 2020	-73587	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	79336,33
N211 Wippolderlaan	2177921	3	18:49, 17 mei 2020	-73589	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	79311,20
N211 Wippolderlaan	2177922	3	18:52, 17 mei 2020	-73591	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	79942,81
N211 Wippolderlaan	2177923	3	18:53, 17 mei 2020	-73593	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	79971,57
N211 Wippolderlaan	2177924	3	18:53, 17 mei 2020	-73595	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	80374,97
N211 Wippolderlaan	2177925	3	18:54, 17 mei 2020	-73597	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	80619,69
N211 Wippolderlaan	2177926	3	18:54, 17 mei 2020	-73599	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	80670,27
N211 Wippolderlaan	2177927	3	18:54, 17 mei 2020	-73601	2	N211 - Wip	N211 - Wippolderlaan	Polylijn	80822,65
N211 Wippolderlaan	2177928	3	18:57, 17 mei 2020	-73603	2	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	80916,65
N211 Wippolderlaan	2177929	3	18:57, 17 mei 2020	-73605	1	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	80919,17
N211 Wippolderlaan	2177930	3	20:08, 9 jul 2020	-73607	2	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	81068,55
N211 Wippolderlaan	2177931	3	20:09, 9 jul 2020	-73609	1	Wippolderl	Wippolderlaan	Polylijn	81065,94
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	102919	4	23:11, 22 apr 2020	-73148	2	02	Wateringveldseweg	Polylijn	79665,26
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	102920	4	23:11, 22 apr 2020	-73150	2	02	Wateringveldseweg	Polylijn	79665,26
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	102981	4	18:30, 6 mei 2020	-73152	2	02	Wateringveldseweg	Polylijn	79634,67
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	103000	4	23:11, 22 apr 2020	-73154	2	02	Wateringveldseweg	Polylijn	79684,30
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	103001	4	23:15, 22 apr 2020	-73156	2	Wateringve	Waterinveldseweg	Polylijn	79718,56
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	103002	4	23:15, 22 apr 2020	-73158	2	Wateringve	Waterinveldseweg	Polylijn	79718,55
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	103003	4	23:11, 22 apr 2020	-73160	2	02	Wateringveldseweg	Polylijn	79676,91
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	2099153	4	20:28, 6 mei 2020	-12610	2	Veilingrou	Veilingroute	Polylijn	78464,48
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	2115400	4	20:28, 6 mei 2020	-45104	2	Veilingrou	Veilingroute	Polylijn	78468,48
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	2128176	4	20:28, 6 mei 2020	-70656	2	Veilingrou	Veilingroute	Polylijn	78468,48
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	2128177	4	20:28, 6 mei 2020	-70658	2	Veilingrou	Veilingroute	Polylijn	77973,01
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	2128873	4	23:15, 22 apr 2020	-72050	2	Wateringve	Waterinveldseweg	Polylijn	79719,49
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	2129150	4	20:28, 6 mei 2020	-72604	2	Veilingrou	Veilingroute	Polylijn	78991,02
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	2129406	4	20:28, 6 mei 2020	-73114	2	Veilingrou	Veilingroute	Polylijn	78999,11
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	3284320	4	17:11, 29 jun 2020	-79047	2	Veilingrou	Veilingroute	Polylijn	79469,36
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	3284321	4	17:11, 29 jun 2020	-79049	2	Veilingrou	Veilingroute	Polylijn	79473,25
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	3284354	4	17:11, 29 jun 2020	-79051	2	Veilingrou	Veilingroute	Polylijn	79565,35
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	3284355	4	17:11, 29 jun 2020	-79053	2	Veilingrou	Veilingroute	Polylijn	79591,53
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	3284356	4	17:11, 29 jun 2020	-79055	2	Veilingrou	Veilingroute	Polylijn	79602,23
Rijksweg A4	2177984	5	21:09, 2 jun 2020	-74152	2	189	36099_36097	Polylijn	82069,53
Rijksweg A4	2177986	5	21:09, 2 jun 2020	-74156	2	469	565188_36086	Polylijn	82191,00
Rijksweg A4	2177990	5	21:09, 2 jun 2020	-74164	2	33%	35542_36085	Polylijn	81761,76
Rijksweg A4	2178004	5	21:09, 2 jun 2020	-74192	2	1772	36085_36096	Polylijn	81917,37
Rijksweg A4	2178009	5	21:09, 2 jun 2020	-74202	2	33%	35542_36085	Polylijn	81758,08
Rijksweg A4	2178016	5	21:09, 2 jun 2020	-74216	1	33%	36086_35543	Polylijn	81618,27
Rijksweg A4	2178054	5	21:09, 2 jun 2020	-74290	2	5554	565189_36092	Polylijn	82029,66

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH
N211 Wippolderlaan	447523,41	79366,16	447499,28	0,00	0,00	-3,10	-2,98	0,00	0,00	0,00	-3,08
N211 Wippolderlaan	447584,96	79228,87	447649,71	0,00	0,00	-2,94	-2,90	0,00	0,00	0,00	-2,94
N211 Wippolderlaan	447453,50	79889,26	447427,58	0,00	0,00	-2,50	-2,76	0,00	0,00	0,00	-2,76
N211 Wippolderlaan	447503,50	80019,16	447531,30	0,00	0,00	-3,08	-3,00	0,00	0,00	0,00	-3,05
N211 Wippolderlaan	447754,28	80402,14	447773,70	0,00	0,00	-3,08	-2,94	0,00	0,00	0,00	-3,17
N211 Wippolderlaan	447947,90	80616,84	447946,78	0,00	0,00	-0,43	-0,49	0,00	0,00	0,00	-0,49
N211 Wippolderlaan	447921,40	80630,16	447906,43	0,00	0,00	0,21	0,78	0,00	0,00	0,00	0,12
N211 Wippolderlaan	447949,31	80816,29	447951,40	0,00	0,00	3,63	3,54	0,00	0,00	0,00	3,54
N211 Wippolderlaan	447882,32	80767,20	447929,29	0,00	0,00	3,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50
N211 Wippolderlaan	447886,56	80767,62	447933,89	0,00	0,00	3,10	2,62	0,00	0,00	0,00	2,62
N211 Wippolderlaan	447817,85	80867,36	447929,03	0,00	0,00	3,42	3,78	0,00	0,00	0,00	3,41
N211 Wippolderlaan	447814,25	80863,62	447925,44	0,00	0,00	3,53	3,67	0,00	0,00	0,00	3,52
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	447595,51	79684,30	447653,06	0,00	0,00	-3,05	-2,93	0,00	0,00	0,00	-3,06
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	447595,51	79649,13	447413,88	0,00	0,00	-3,05	-2,26	0,00	0,00	0,00	-3,05
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	447415,99	79676,91	447657,71	0,00	0,00	-2,40	-2,93	0,00	0,00	0,00	-3,05
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	447653,06	79704,88	447681,67	0,00	0,00	-2,93	-2,82	0,00	0,00	0,00	-2,97
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	447707,10	79695,91	447686,89	0,00	0,00	-2,93	-2,90	0,00	0,00	0,00	-2,90
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	447707,09	79704,88	447681,67	0,00	0,00	-2,93	-2,82	0,00	0,00	0,00	-2,82
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	447657,71	79695,91	447686,89	0,00	0,00	-2,93	-2,90	0,00	0,00	0,00	-2,91
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	446266,47	78991,35	446802,73	0,00	0,00	-0,80	2,33	0,00	0,00	0,00	-2,28
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	446261,75	78997,29	446789,49	0,00	0,00	-0,83	2,39	0,00	0,00	0,00	-2,36
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	446261,75	77973,01	445924,97	0,00	0,00	-0,83	-0,56	0,00	0,00	0,00	-1,24
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	445924,97	78464,48	446266,47	0,00	0,00	-0,56	-0,80	0,00	0,00	0,00	-1,08
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	447708,31	79796,71	447857,81	0,00	0,00	-2,92	-1,83	0,00	0,00	0,00	-2,88
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	446802,80	79469,36	447130,14	0,00	0,00	2,33	-2,68	0,00	0,00	0,00	-2,84
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	446790,62	79473,25	447125,08	0,00	0,00	2,33	-2,69	0,00	0,00	0,00	-2,88
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	447130,14	79591,53	447254,44	0,00	0,00	-2,68	-2,66	0,00	0,00	0,00	-2,70
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	447125,08	79565,39	447200,54	0,00	0,00	-2,69	-2,60	0,00	0,00	0,00	-2,65
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	447200,54	79602,23	447248,75	0,00	0,00	-2,60	-2,65	0,00	0,00	0,00	-2,65
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	447254,44	79634,10	447415,82	0,00	0,00	-2,66	-2,42	0,00	0,00	0,00	-2,66
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	447248,75	79649,04	447414,28	0,00	0,00	-2,65	-2,25	0,00	0,00	0,00	-2,66
Rijksweg A4	449446,54	82057,00	449436,00	-3,66	-3,20	-3,66	-3,22	--	0,02	0,02	-3,23
Rijksweg A4	449548,20	82011,63	449296,69	-5,82	-6,03	-5,75	-6,03	--	-0,07	0,02	-6,03
Rijksweg A4	448809,43	81639,28	448551,14	-3,78	0,85	-3,78	1,21	--	-0,36	0,00	-2,80
Rijksweg A4	449026,92	81945,75	449053,36	-4,05	-3,05	-4,05	-3,05	--	0,00	0,00	-3,35
Rijksweg A4	448810,62	81636,02	448552,73	-3,68	0,93	-3,68	1,30	--	-0,37	0,00	-2,72
Rijksweg A4	448561,42	81769,85	448877,69	1,16	-4,34	1,47	-4,32	--	-0,10	0,03	-4,34
Rijksweg A4	449284,48	82010,07	449254,54	-6,05	-6,00	-6,03	-6,03	--	0,03	0,03	-6,00

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl
N211 Wippolderlaan	-2,98	--	Relatief	3	38,37	38,37	18,91	19,46	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-2,90	--	Relatief	3	104,74	104,74	3,76	100,98	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-2,50	--	Relatief	5	59,54	59,54	1,10	25,06	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-3,00	--	Relatief	3	55,13	55,13	22,38	32,75	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-2,94	--	Relatief	3	33,40	33,40	5,57	27,83	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	-0,49	--	Relatief	2	3,07	3,07	3,07	3,07	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	0,78	--	Relatief	4	42,84	42,85	5,10	31,68	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	3,54	--	Relatief	2	6,69	6,69	6,69	6,69	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	3,02	--	Relatief	7	157,60	157,61	22,60	32,82	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	3,12	--	Relatief	7	159,70	159,70	22,62	35,21	Verdeling	False
N211 Wippolderlaan	3,81	--	Relatief	7	230,44	230,45	27,77	50,58	Intensiteit	False
N211 Wippolderlaan	3,69	--	Relatief	7	231,42	231,42	27,17	51,99	Intensiteit	False
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	-2,93	--	Relatief	10	60,89	60,89	4,71	10,48	Verdeling	False
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	-2,26	--	Relatief	12	182,53	182,53	5,70	52,07	Verdeling	False
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	-2,35	--	Relatief	13	246,49	246,50	4,91	106,61	Verdeling	False
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	-2,82	--	Relatief	8	42,43	42,43	3,58	9,05	Verdeling	False
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	-2,90	--	Relatief	2	30,36	30,36	30,36	30,36	Verdeling	False
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	-2,82	--	Relatief	2	28,86	28,86	28,86	28,86	Verdeling	False
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	-2,75	--	Relatief	9	42,68	42,68	3,03	8,88	Verdeling	False
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	2,33	--	Relatief	11	753,08	753,11	13,34	157,91	Verdeling	False
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	2,66	--	Relatief	14	748,78	748,83	19,17	121,89	Verdeling	False
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	-0,56	--	Relatief	10	600,18	600,18	10,94	177,69	Verdeling	False
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	-0,60	--	Relatief	7	599,15	599,15	10,69	270,39	Verdeling	False
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	-1,83	--	Relatief	8	170,04	170,05	13,43	33,45	Verdeling	False
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	-0,81	--	Relatief	7	580,26	580,30	19,92	187,44	Verdeling	False
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	-0,80	--	Relatief	7	580,41	580,46	13,30	199,73	Verdeling	False
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	-2,66	--	Relatief	7	175,55	175,55	18,27	57,54	Verdeling	False
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	-2,60	--	Relatief	6	119,16	119,16	4,52	59,34	Verdeling	False
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	-2,61	--	Relatief	5	60,85	60,85	12,28	19,33	Verdeling	False
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	-2,42	--	Relatief	8	168,41	168,41	3,17	56,83	Verdeling	False
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	-2,25	--	Relatief	8	174,64	174,64	16,95	39,51	Verdeling	False
Rijksweg A4	-3,20	--	Absoluut	3	16,37	16,38	1,03	15,34	Intensiteit	True
Rijksweg A4	-5,65	--	Absoluut	10	309,05	309,05	4,47	92,88	Intensiteit	True
Rijksweg A4	0,85	--	Absoluut	3	285,87	285,91	75,75	210,12	Intensiteit	True
Rijksweg A4	-3,05	--	Absoluut	3	38,79	38,80	10,90	27,89	Intensiteit	True
Rijksweg A4	0,93	--	Absoluut	3	285,33	285,36	75,27	210,05	Intensiteit	True
Rijksweg A4	0,32	--	Absoluut	7	350,75	350,79	46,43	77,35	Intensiteit	True
Rijksweg A4	-6,00	--	Absoluut	2	35,78	35,78	35,78	35,78	Intensiteit	True

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek.	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	65	65	65	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	50	50	50	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	50	50	50	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N211 Wippolderlaan	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	60	60	60	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	60	60	60	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	60	60	60	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--
Rijksweg A4	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	2635,01	6,63	3,09	1,00
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	3491,21	6,63	3,11	1,00
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	17941,41	6,69	2,88	1,03
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	17413,57	6,68	2,89	1,03
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	1251,45	6,62	3,13	1,00
N211 Wippolderlaan	65	65	65	--	65	65	65	--	False	1442,89	6,61	3,18	0,99
N211 Wippolderlaan	65	65	65	--	65	65	65	--	False	6618,10	6,61	3,18	0,99
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	8055,11	6,61	3,17	0,99
N211 Wippolderlaan	50	50	50	--	50	50	50	--	False	26340,96	6,63	3,08	1,01
N211 Wippolderlaan	50	50	50	--	50	50	50	--	False	20411,52	6,57	3,40	0,94
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	26294,28	6,63	3,09	1,01
N211 Wippolderlaan	80	80	80	--	75	75	75	--	False	20429,64	6,57	3,40	0,94
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	60	60	60	--	60	60	60	--	False	12279,38	6,59	3,27	0,97
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	60	60	60	--	60	60	60	--	False	12426,36	6,59	3,27	0,97
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	60	60	60	--	60	60	60	--	False	12172,04	6,59	3,27	0,97
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	30	30	30	--	30	30	30	--	True	10730,45	6,60	3,27	0,97
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	False	8946,90	6,59	3,27	0,97
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	False	9034,54	6,59	3,27	0,97
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	30	30	30	--	30	30	30	--	True	10559,47	6,60	3,27	0,97
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	80	80	80	--	75	75	75	--	False	13719,50	6,67	2,75	1,11
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	80	80	80	--	75	75	75	--	False	14532,12	6,67	2,75	1,11
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	80	80	80	--	75	75	75	--	False	14532,12	6,67	2,75	1,11
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	80	80	80	--	75	75	75	--	False	13719,50	6,67	2,75	1,11
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	False	17981,43	6,59	3,27	0,97
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	80	80	80	--	75	75	75	--	False	15069,60	6,67	2,74	1,12
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	80	80	80	--	75	75	75	--	False	16199,32	6,67	2,75	1,11
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	80	80	80	--	75	75	75	--	False	15069,60	6,67	2,74	1,12
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	80	80	80	--	75	75	75	--	False	16199,32	6,67	2,75	1,11
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	False	16199,32	6,67	2,75	1,11
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	80	80	80	--	75	75	75	--	False	15069,60	6,67	2,74	1,12
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	False	16199,32	6,67	2,75	1,11
Rijksweg A4	65	65	65	--	65	65	65	--	False	21885,80	6,21	3,86	1,26
Rijksweg A4	90	90	90	--	85	85	85	--	False	33477,72	6,29	3,53	1,29
Rijksweg A4	80	80	80	--	80	80	80	--	False	9604,00	6,25	3,32	1,47
Rijksweg A4	65	65	65	--	65	65	65	--	False	9604,00	6,25	3,32	1,47
Rijksweg A4	80	80	80	--	80	80	80	--	False	33494,00	6,35	2,92	1,51
Rijksweg A4	80	80	80	--	80	80	80	--	False	16852,00	6,17	4,06	1,22
Rijksweg A4	90	90	90	--	85	85	85	--	False	32597,92	6,32	3,15	1,45

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	91,56	95,68	90,76	--	6,58	3,33	7,02	--	1,86	0,99	2,22
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	93,12	96,50	92,45	--	5,37	2,69	5,74	--	1,51	0,80	1,81
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	77,60	87,60	75,82	--	17,47	9,55	18,38	--	4,93	2,85	5,80
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	78,24	88,00	76,50	--	16,97	9,24	17,86	--	4,79	2,76	5,64
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	94,27	97,10	93,70	--	4,47	2,23	4,79	--	1,26	0,67	1,51
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	97,81	98,91	97,58	--	1,71	0,84	1,84	--	0,48	0,25	0,58
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	98,18	99,10	97,99	--	1,42	0,70	1,53	--	0,40	0,21	0,48
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	97,52	98,77	97,27	--	1,94	0,95	2,08	--	0,55	0,28	0,66
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	76,79	85,41	72,31	--	16,71	9,77	19,11	--	6,51	4,82	8,58
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	77,00	85,56	72,54	--	16,56	9,68	18,95	--	6,44	4,77	8,51
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	90,52	94,41	88,29	--	6,82	3,74	8,08	--	2,83	1,97	3,87
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	90,49	94,40	88,25	--	6,84	3,75	8,11	--	2,66	1,85	3,64
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	90,46	94,38	88,21	--	6,87	3,77	8,13	--	2,67	1,86	3,65
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	90,20	94,22	87,90	--	7,06	3,87	8,35	--	2,74	1,91	3,75
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	90,65	94,50	88,45	--	6,73	3,69	7,97	--	2,62	1,82	3,58
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	90,72	94,54	88,53	--	6,68	3,66	7,91	--	2,60	1,80	3,56
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	90,20	94,22	87,90	--	7,06	3,87	8,35	--	2,74	1,91	3,75
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	78,02	88,05	72,77	--	16,26	8,48	18,25	--	5,71	3,47	8,99
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	77,82	87,92	72,53	--	16,42	8,57	18,40	--	5,77	3,50	9,06
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	77,82	87,92	72,53	--	16,42	8,57	18,40	--	5,77	3,50	9,06
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	78,02	88,05	72,77	--	16,26	8,48	18,25	--	5,71	3,47	8,99
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	90,69	94,52	88,49	--	6,70	3,67	7,94	--	2,61	1,81	3,57
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	77,53	87,75	72,20	--	16,63	8,70	18,63	--	5,84	3,55	9,17
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	77,71	87,86	72,41	--	16,50	8,62	18,49	--	5,80	3,52	9,11
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	77,53	87,75	72,20	--	16,63	8,70	18,63	--	5,84	3,55	9,17
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	77,71	87,86	72,41	--	16,50	8,62	18,49	--	5,80	3,52	9,11
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	77,71	87,86	72,41	--	16,50	8,62	18,49	--	5,80	3,52	9,11
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	77,53	87,75	72,20	--	16,63	8,70	18,63	--	5,84	3,55	9,17
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	77,71	87,86	72,41	--	16,50	8,62	18,49	--	5,80	3,52	9,11
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	95,33	97,69	93,24	--	2,78	1,25	3,13	--	1,89	1,06	3,63
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	89,63	94,48	85,83	--	6,13	2,76	6,87	--	4,24	2,77	7,30
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	94,33	97,18	94,33	--	2,67	0,94	2,13	--	3,00	1,88	3,55
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	94,33	97,18	94,33	--	2,67	0,94	2,13	--	3,00	1,88	3,55
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	70,45	84,14	69,73	--	13,95	5,32	12,27	--	15,60	10,54	18,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	87,04	93,90	86,02	--	7,83	2,97	7,60	--	5,13	3,14	6,38

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	159,96	77,90	23,92	--	11,50	2,71	1,85	--	3,25
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	215,54	104,78	32,28	--	12,43	2,92	2,00	--	3,50
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	931,42	452,64	140,11	--	209,69	49,35	33,97	--	59,17
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	910,11	442,86	137,21	--	197,40	46,50	32,03	--	55,72
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	78,10	38,03	11,73	--	3,70	0,87	0,60	--	1,04
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	93,29	45,38	13,94	--	1,63	0,39	0,26	--	0,46
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	429,49	208,56	64,20	--	6,21	1,47	1,00	--	1,75
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	519,24	252,21	77,57	--	10,33	2,43	1,66	--	2,93
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	1341,06	692,93	192,38	--	291,82	79,26	50,84	--	113,69
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	1341,04	693,99	191,87	--	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	1342,76	694,89	192,12	--	288,82	78,59	50,18	--	112,32
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--	--	1342,76	694,89	192,12	--	--	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	732,50	379,09	105,16	--	55,19	15,02	9,62	--	22,90
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	741,02	383,59	106,37	--	56,01	15,24	9,78	--	21,78
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	725,61	375,66	104,15	--	55,11	15,01	9,60	--	21,42
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	638,81	330,60	91,49	--	50,00	13,58	8,69	--	19,40
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	534,47	276,47	76,76	--	39,68	10,80	6,92	--	15,45
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	540,13	279,30	77,58	--	39,77	10,81	6,93	--	15,48
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	628,63	325,34	90,03	--	49,20	13,36	8,55	--	19,10
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	713,95	332,20	110,82	--	148,79	31,99	27,79	--	52,25
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	754,30	351,36	117,00	--	159,16	34,25	29,68	--	55,93
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	754,30	351,36	117,00	--	159,16	34,25	29,68	--	55,93
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	713,95	332,20	110,82	--	148,79	31,99	27,79	--	52,25
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	1074,65	555,77	154,34	--	79,39	21,58	13,85	--	30,93
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	779,29	362,33	121,86	--	167,16	35,92	31,44	--	58,70
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	839,65	391,40	130,20	--	178,28	38,40	33,25	--	62,67
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	779,29	362,33	121,86	--	167,16	35,92	31,44	--	58,70
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	839,65	391,40	130,20	--	178,28	38,40	33,25	--	62,67
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	839,65	391,40	130,20	--	178,28	38,40	33,25	--	62,67
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	779,29	362,33	121,86	--	167,16	35,92	31,44	--	58,70
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--	--	839,65	391,40	130,20	--	178,28	38,40	33,25	--	62,67
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1295,29	824,99	256,78	--	37,81	10,53	8,63	--	25,62
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1888,74	1116,45	371,64	--	129,16	32,58	29,73	--	89,33
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	566,00	310,00	133,00	--	16,00	3,00	3,00	--	18,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	566,00	310,00	133,00	--	16,00	3,00	3,00	--	18,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1499,50	822,00	352,50	--	297,00	52,00	62,00	--	332,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1039,50	684,50	205,00	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1792,92	964,09	405,46	--	161,37	30,46	35,83	--	105,70

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal
N211 Wippolderlaan	0,81	0,58	--	75,66	85,72	90,96	97,76	104,65	100,89	94,03	83,03	107,14
N211 Wippolderlaan	0,87	0,63	--	77,47	86,63	91,66	98,30	101,34	95,96	91,10	81,61	104,43
N211 Wippolderlaan	14,73	10,72	--	86,20	96,52	101,84	108,12	113,42	109,70	102,90	92,39	116,23
N211 Wippolderlaan	13,89	10,12	--	87,29	97,10	102,11	107,52	109,60	104,84	99,82	90,66	113,24
N211 Wippolderlaan	0,26	0,19	--	71,83	81,80	87,01	94,00	101,33	97,55	90,68	79,56	103,75
N211 Wippolderlaan	0,11	0,08	--	74,37	81,64	86,99	94,27	97,32	91,80	87,07	77,85	100,34
N211 Wippolderlaan	0,44	0,31	--	80,12	88,56	93,83	101,08	108,58	104,91	98,06	87,11	111,01
N211 Wippolderlaan	0,71	0,53	--	79,09	88,88	94,05	101,37	109,31	105,52	98,63	87,36	111,64
N211 Wippolderlaan	39,10	22,83	--	92,39	99,77	107,07	108,80	110,55	106,83	101,90	95,77	115,04
N211 Wippolderlaan	--	--	--	85,05	89,79	94,44	103,73	106,28	100,63	96,01	86,70	109,35
N211 Wippolderlaan	38,71	22,54	--	89,49	99,06	104,10	109,61	111,55	106,79	101,75	92,62	115,23
N211 Wippolderlaan	--	--	--	82,75	90,65	95,75	104,35	108,25	102,35	97,65	87,85	110,89
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	7,91	4,61	--	85,09	93,48	99,70	105,05	111,02	107,50	100,73	90,92	113,80
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	7,52	4,39	--	85,08	93,48	99,70	105,04	111,05	107,53	100,76	90,94	113,82
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	7,40	4,31	--	85,00	93,40	99,62	104,96	110,96	107,44	100,67	90,85	113,73
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	6,70	3,90	--	85,65	90,51	100,27	100,10	104,89	102,37	95,91	91,20	108,79
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	5,32	3,11	--	83,87	91,31	98,33	102,44	108,11	104,80	98,09	89,30	111,08
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	5,32	3,12	--	83,89	91,33	98,34	102,47	108,15	104,84	98,13	89,32	111,11
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	6,60	3,84	--	85,58	90,44	100,20	100,03	104,82	102,30	95,84	91,13	108,72
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	13,09	13,69	--	86,45	96,09	101,13	106,63	108,64	103,86	98,83	89,69	112,29
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	13,99	14,61	--	86,73	96,38	101,41	106,90	108,90	104,14	99,10	89,96	112,56
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	13,99	14,61	--	86,73	96,38	101,41	106,90	108,90	104,14	99,10	89,96	112,56
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	13,09	13,69	--	86,45	96,09	101,13	106,63	108,64	103,86	98,83	89,69	112,29
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	10,64	6,23	--	86,89	94,33	101,34	105,46	111,14	107,83	101,12	92,32	114,10
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	14,66	15,48	--	86,93	96,58	101,61	107,09	109,08	104,32	99,29	90,15	112,75
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	15,68	16,38	--	87,22	96,87	101,90	107,39	109,38	104,62	99,59	90,44	113,04
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	14,66	15,48	--	86,93	96,58	101,61	107,09	109,08	104,32	99,29	90,15	112,75
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	15,68	16,38	--	87,22	96,87	101,90	107,39	109,38	104,62	99,59	90,44	113,04
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	15,68	16,38	--	88,77	96,59	104,11	106,88	111,53	108,46	101,84	94,25	114,92
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	14,66	15,48	--	85,61	95,76	101,10	107,48	112,70	108,96	102,15	91,66	115,51
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	15,68	16,38	--	88,77	96,59	104,11	106,88	111,53	108,46	101,84	94,25	114,92
Rijksweg A4	8,95	10,00	--	87,67	96,12	101,74	108,43	115,21	111,55	104,72	94,10	117,75
Rijksweg A4	32,71	31,63	--	90,27	102,41	107,22	114,30	117,65	111,79	105,87	97,34	120,48
Rijksweg A4	6,00	5,00	--	82,37	94,00	97,53	101,15	108,28	102,40	96,99	88,19	110,48
Rijksweg A4	6,00	5,00	--	83,12	91,43	97,15	103,83	110,27	106,61	99,78	89,27	112,87
Rijksweg A4	103,00	91,00	--	92,33	102,11	106,31	109,17	113,77	108,43	103,09	94,43	116,76
Rijksweg A4	--	--	--	82,35	95,45	98,56	102,63	110,67	104,66	99,22	90,38	112,66
Rijksweg A4	32,20	30,09	--	90,69	102,67	107,54	114,43	117,51	111,71	105,82	97,29	120,45

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
N211 Wippolderlaan	71,43	81,32	86,51	93,64	101,21	97,43	90,55	79,37	103,59	67,66	77,69	82,95
N211 Wippolderlaan	73,20	81,92	86,98	94,31	97,71	92,10	87,32	77,70	100,61	69,49	78,64	83,68
N211 Wippolderlaan	81,14	91,27	96,55	103,16	109,49	105,73	98,89	88,05	112,08	78,38	88,63	93,96
N211 Wippolderlaan	82,06	91,52	96,54	102,59	105,19	100,07	95,15	85,81	108,52	79,49	89,25	94,27
N211 Wippolderlaan	67,88	77,69	82,86	90,15	97,99	94,20	87,32	76,07	100,33	63,80	73,74	78,97
N211 Wippolderlaan	70,74	77,68	82,85	90,82	93,99	88,34	83,64	74,26	96,92	66,24	73,55	78,93
N211 Wippolderlaan	76,64	84,97	90,07	97,67	105,36	101,68	94,83	83,76	107,75	71,95	80,40	85,70
N211 Wippolderlaan	75,54	85,24	90,37	97,87	106,08	102,28	95,39	84,06	108,37	70,94	80,72	85,90
N211 Wippolderlaan	87,73	94,80	101,93	104,54	106,40	102,30	97,42	90,89	110,61	84,89	92,30	99,63
N211 Wippolderlaan	82,19	86,92	91,58	100,87	103,42	97,77	93,15	83,84	106,49	76,61	81,34	85,99
N211 Wippolderlaan	84,99	94,17	99,26	105,28	107,60	102,56	97,58	88,32	111,04	82,01	91,50	96,57
N211 Wippolderlaan	79,89	87,79	92,89	101,49	105,39	99,49	94,79	84,99	108,03	74,30	82,20	87,30
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	81,16	89,30	95,24	101,30	107,77	104,20	97,40	87,17	110,41	77,33	85,72	92,05
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	81,15	89,31	95,24	101,30	107,81	104,23	97,43	87,19	110,44	77,30	85,72	92,04
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	81,07	89,23	95,16	101,22	107,72	104,15	97,34	87,11	110,36	77,22	85,64	91,96
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	81,37	85,95	95,16	96,38	101,40	98,62	92,10	86,39	104,95	77,92	82,94	92,82
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	79,87	87,04	93,64	98,71	104,82	101,42	94,67	85,25	107,62	76,09	83,60	90,75
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	79,89	87,06	93,66	98,74	104,86	101,45	94,71	85,28	107,66	76,12	83,62	90,76
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	81,30	85,88	95,09	96,31	101,33	98,55	92,03	86,32	104,88	77,85	82,87	92,75
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	81,01	90,26	95,32	101,47	104,00	98,87	93,93	84,60	107,34	79,66	89,07	94,15
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	81,29	90,54	95,60	101,73	104,26	99,13	94,19	84,87	107,60	79,94	89,35	94,43
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	81,29	90,54	95,60	101,73	104,26	99,13	94,19	84,87	107,60	79,94	89,35	94,43
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	81,01	90,26	95,32	101,47	104,00	98,87	93,93	84,60	107,34	79,66	89,07	94,15
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	82,89	90,06	96,66	101,74	107,85	104,45	97,70	88,27	110,65	79,11	86,62	93,77
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	81,47	90,72	95,78	101,91	104,42	99,30	94,36	85,04	107,77	80,18	89,59	94,67
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	81,77	91,03	96,09	102,22	104,74	99,62	94,67	85,35	108,09	80,43	89,84	94,92
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	81,47	90,72	95,78	101,91	104,42	99,30	94,36	85,04	107,77	80,18	89,59	94,67
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	81,77	91,03	96,09	102,22	104,74	99,62	94,67	85,35	108,09	80,43	89,84	94,92
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	83,28	90,83	98,02	101,73	107,10	103,84	97,16	88,71	110,17	81,83	89,61	97,19
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	80,33	90,26	95,57	102,29	108,55	104,77	97,93	87,10	111,14	78,78	88,66	94,07
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	83,28	90,83	98,02	101,73	107,10	103,84	97,16	88,71	110,17	81,83	89,61	97,19
Rijksweg A4	84,84	93,16	98,51	105,75	113,01	109,33	102,48	91,60	115,46	81,58	89,89	95,68
Rijksweg A4	86,64	99,13	103,83	111,36	115,22	109,24	103,26	94,74	117,86	84,58	96,04	100,99
Rijksweg A4	78,75	90,81	94,17	98,04	105,55	99,60	94,17	85,36	107,65	76,27	87,72	91,26
Rijksweg A4	79,51	87,67	93,12	100,37	107,36	103,67	96,83	86,02	109,85	76,98	85,16	90,89
Rijksweg A4	87,36	97,43	101,40	104,77	110,46	104,81	99,42	90,68	113,04	86,41	95,92	100,16
Rijksweg A4	80,53	93,63	96,75	100,82	108,86	102,84	97,40	88,57	110,85	75,30	88,40	91,51
Rijksweg A4	86,25	98,62	103,34	110,82	114,60	108,64	102,67	94,14	117,26	84,71	96,39	101,31

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
N211 Wippolderlaan	89,73	96,47	92,70	85,85	74,88	98,98	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	90,25	93,20	87,86	82,99	73,53	96,33	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	100,25	105,37	101,64	94,84	84,39	108,21	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	99,66	101,64	96,92	91,88	82,75	105,33	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	85,94	93,15	89,37	82,50	71,41	95,59	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	86,09	89,11	83,62	78,88	69,69	92,16	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	92,89	100,35	96,68	89,83	78,90	102,78	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	93,20	101,08	97,29	90,40	79,14	103,42	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	101,22	102,87	99,26	94,31	88,29	107,45	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	95,29	97,84	92,18	87,57	78,26	100,91	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	102,00	103,73	99,07	93,99	84,93	107,52	--	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	95,90	99,80	93,90	89,20	79,40	102,44	--	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	97,22	102,86	99,36	92,60	83,01	105,71	--	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	97,19	102,87	99,38	92,62	83,01	105,72	--	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	97,11	102,79	99,29	92,53	82,92	105,64	--	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	92,26	96,88	94,46	88,05	83,71	100,93	--	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	94,59	99,98	96,70	90,01	81,51	103,03	--	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	94,62	100,01	96,74	90,05	81,53	103,07	--	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	92,19	96,81	94,39	87,98	83,64	100,86	--	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	99,64	101,35	96,68	91,59	82,53	105,14	--	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	99,91	101,62	96,95	91,86	82,80	105,41	--	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	99,91	101,62	96,95	91,86	82,80	105,41	--	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	99,64	101,35	96,68	91,59	82,53	105,14	--	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	97,61	103,00	99,73	93,04	84,53	106,06	--	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	100,14	101,84	97,18	92,08	83,03	105,63	--	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	100,40	102,10	97,43	92,34	83,29	105,89	--	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	100,14	101,84	97,18	92,08	83,03	105,63	--	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	100,40	102,10	97,43	92,34	83,29	105,89	--	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	99,97	104,17	101,13	94,54	87,24	107,69	--	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	100,53	105,19	101,43	94,63	84,31	108,11	--	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	99,97	104,17	101,13	94,54	87,24	107,69	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	102,24	108,47	104,81	97,98	87,58	111,11	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	107,93	110,76	104,99	99,10	90,58	113,78	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	94,94	102,01	96,13	90,71	81,92	104,22	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	97,68	104,03	100,35	93,51	83,02	106,63	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	103,15	107,58	102,25	96,91	88,24	110,61	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	95,58	103,62	97,61	92,17	83,33	105,61	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	108,20	111,11	105,34	99,45	90,93	114,11	--	--	--	--	--

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N211 Wippolderlaan	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--
N222 Veilingroute / Wateringveldseweg	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Rijksweg A4	2178087	5	21:09, 2 jun 2020	-74356	2	7376	36085_36096	Polylijn	82037,64
Rijksweg A4	2178109	5	21:09, 2 jun 2020	-74400	2	50%	565189_36092	Polylijn	82011,39
Rijksweg A4	2178126	5	21:09, 2 jun 2020	-74434	2	9944	36094_36086	Polylijn	81875,17
Rijksweg A4	2178157	5	21:09, 2 jun 2020	-74496	2	11828	36085_36096	Polylijn	81854,04
Rijksweg A4	2178164	5	21:09, 2 jun 2020	-74510	2	11215	36099_36097	Polylijn	82167,96
Rijksweg A4	2178166	5	21:09, 2 jun 2020	-74514	2	11276	36098_36092	Polylijn	82119,99
Rijksweg A4	2178184	5	21:09, 2 jun 2020	-74550	2	14744	565189_36092	Polylijn	82182,17
Rijksweg A4	2178234	5	21:09, 2 jun 2020	-74648	2	16302	36094_36086	Polylijn	81761,54
Rijksweg A4	2178235	5	21:09, 2 jun 2020	-74650	2	50%	565188_36086	Polylijn	81989,62
Rijksweg A4	2178236	5	21:09, 2 jun 2020	-74652	2	33%	36086_35543	Polylijn	81613,44
Rijksweg A4	2178245	5	21:09, 2 jun 2020	-75444	2	16365	37217_36592	Polylijn	82769,41
Rijksweg A4	2178251	5	21:09, 2 jun 2020	-74682	2	17802	36099_36097	Polylijn	82140,19
Rijksweg A4	2178309	5	21:09, 2 jun 2020	-74798	2	21305	36098_36092	Polylijn	82173,62
Rijksweg A4	2178319	5	21:09, 2 jun 2020	-74818	2	20950	565189_36092	Polylijn	82242,16
Rijksweg A4	2178320	5	21:09, 2 jun 2020	-74820	1	33%	35542_36085	Polylijn	81753,24
Rijksweg A4	2178331	5	21:09, 2 jun 2020	-74842	2	21842	36098_36092	Polylijn	82242,16
Rijksweg A4	2178339	5	21:09, 2 jun 2020	-74858	1	50%	565188_36086	Polylijn	81994,28
Rijksweg A4	2178342	5	21:09, 2 jun 2020	-74864	2	23861	36099_36097	Polylijn	82057,79
Rijksweg A4	2178364	5	21:09, 2 jun 2020	-74908	2	25632	36098_36092	Polylijn	82178,11
Rijksweg A4	2178381	5	21:09, 2 jun 2020	-74942	2	27308	36094_36086	Polylijn	81857,42
Rijksweg A4	2178388	5	21:09, 2 jun 2020	-74956	1	50%	565189_36092	Polylijn	82006,72
Rijksweg A4	2178398	5	21:09, 2 jun 2020	-74976	2	27068	36099_36097	Polylijn	82154,02
Rijksweg A4	2178401	5	21:09, 2 jun 2020	-74982	2	28361	36085_36096	Polylijn	81978,40
Rijksweg A4	2178416	5	21:09, 2 jun 2020	-75012	2	30000	36085_36096	Polylijn	81761,76
Rijksweg A4	2178474	5	21:09, 2 jun 2020	-75128	2	34400	36099_36097	Polylijn	81939,50
Rijksweg A4	2178492	5	21:09, 2 jun 2020	-75164	2	35302	36094_36086	Polylijn	81925,81
Rijksweg A4	2178507	5	21:09, 2 jun 2020	-75194	2	34810	36099_36097	Polylijn	82183,26
Rijksweg A4	2178510	5	21:09, 2 jun 2020	-75200	2	34215	36099_36097	Polylijn	82229,16
Rijksweg A4	2178516	5	21:09, 2 jun 2020	-75212	2	36281	565188_36086	Polylijn	82011,63
Rijksweg A4	2178541	5	21:09, 2 jun 2020	-75262	2	33%	36086_35543	Polylijn	81609,84
Rijksweg A4	2178542	5	21:09, 2 jun 2020	-75264	2	40494	36098_36092	Polylijn	82160,95
Rijksweg A4	2178544	5	21:09, 2 jun 2020	-75268	2	40520	565188_36086	Polylijn	82229,16
Rijksweg A4	2178551	5	21:09, 2 jun 2020	-75282	2	40693	36099_36097	Polylijn	82043,91
Rijksweg A4	2178598	5	21:09, 2 jun 2020	-73638	2	34996	970777	Polylijn	81111,05
Rijksweg A4	2178600	5	21:17, 2 jun 2020	-73642	2	35539	35527	Polylijn	81293,19
Rijksweg A4	2178601	5	21:17, 2 jun 2020	-73644	1	35539	36062	Polylijn	81302,28
Rijksweg A4	2178603	5	21:09, 2 jun 2020	-73648	2	35542	970828	Polylijn	81473,92
Rijksweg A4	2178604	5	21:09, 2 jun 2020	-73650	2	35543	970786	Polylijn	81608,82

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH
Rijksweg A4	449136,83	81978,40	449083,60	0,09	-1,67	0,04	-1,67	--	0,00	0,00	-1,67
Rijksweg A4	449253,78	81758,08	448810,62	-6,12	-3,68	-6,06	-3,68	--	-0,01	0,00	-6,19
Rijksweg A4	449271,09	81857,42	449176,08	-1,30	-4,11	-1,40	-4,16	--	0,05	0,09	-4,11
Rijksweg A4	448961,80	81917,37	449026,92	-5,26	-4,05	-5,26	-4,05	--	0,00	0,00	-4,93
Rijksweg A4	449534,96	82154,02	449521,81	-5,95	-5,74	-5,88	-5,72	--	-0,06	-0,02	-5,91
Rijksweg A4	449297,55	82056,50	449156,51	-3,39	-0,08	-3,38	0,09	--	-0,17	0,04	-2,42
Rijksweg A4	449501,16	82029,66	449284,48	-5,87	-6,05	-5,80	-6,03	--	-0,07	0,02	-6,05
Rijksweg A4	448881,96	81840,22	449053,74	-4,52	-5,79	-4,46	-5,78	--	-0,06	-0,01	-5,86
Rijksweg A4	449266,47	81765,05	448880,18	-6,10	-4,44	-6,00	-4,41	--	-0,08	0,02	-6,10
Rijksweg A4	448563,79	81765,05	448880,18	0,76	-4,44	1,33	-4,41	--	-0,05	0,07	-4,44
Rijksweg A4	450201,32	82750,94	450180,07	1,24	0,66	1,10	0,51	--	0,14	0,15	0,66
Rijksweg A4	449509,08	82069,53	449446,54	-5,53	-3,66	-5,53	-3,66	--	0,00	0,02	-4,71
Rijksweg A4	449472,86	82160,95	449446,43	-5,88	-5,98	-6,06	-5,96	--	-0,03	0,18	-6,07
Rijksweg A4	449578,06	82182,17	449501,16	-5,79	-5,87	-5,79	-5,80	--	-0,07	-0,03	-5,90
Rijksweg A4	448813,10	81631,01	448555,19	-3,54	1,08	-3,54	1,43	--	-0,35	0,00	-3,05
Rijksweg A4	449578,06	82178,11	449481,61	-5,79	-5,85	-5,79	-5,99	--	0,03	0,14	-5,90
Rijksweg A4	449263,76	81769,85	448877,69	-5,98	-4,34	-5,97	-4,32	--	-0,04	0,01	-5,99
Rijksweg A4	449436,66	82043,91	449426,07	-3,23	-2,62	-3,25	-2,62	--	0,00	0,02	-3,20
Rijksweg A4	449481,61	82173,62	449472,86	-5,85	-5,88	-5,99	-6,06	--	0,14	0,18	-5,88
Rijksweg A4	449176,08	81840,22	449053,74	-4,11	-5,79	-4,16	-5,78	--	-0,03	0,06	-5,79
Rijksweg A4	449256,50	81753,24	448813,10	-5,98	-3,54	-5,94	-3,54	--	-0,01	0,00	-6,03
Rijksweg A4	449521,81	82140,19	449509,08	-5,74	-5,53	-5,72	-5,53	--	0,00	0,00	-5,53
Rijksweg A4	449083,60	81945,75	449053,36	-1,67	-3,05	-1,67	-3,05	--	0,00	0,00	-3,05
Rijksweg A4	448809,43	81854,04	448961,80	-3,78	-5,26	-3,78	-5,26	--	0,00	0,00	-5,26
Rijksweg A4	449346,89	81938,54	449346,17	0,35	0,36	0,07	0,06	--	0,30	0,30	0,36
Rijksweg A4	449335,38	81875,17	449271,09	0,15	-1,30	0,07	-1,40	--	-0,02	0,10	-1,30
Rijksweg A4	449550,44	82167,96	449534,96	-5,83	-5,95	-5,91	-5,88	--	-0,07	0,11	-5,95
Rijksweg A4	449599,75	82183,26	449550,44	-5,79	-5,83	-5,78	-5,91	--	0,04	0,08	-5,83
Rijksweg A4	449296,69	81990,43	449266,00	-6,03	-6,06	-6,03	-5,99	--	-0,07	-0,07	-6,06
Rijksweg A4	448565,55	81761,54	448881,96	0,68	-4,52	1,23	-4,46	--	-0,06	0,10	-4,52
Rijksweg A4	449446,43	82119,99	449297,55	-5,98	-3,39	-5,96	-3,38	--	-0,03	0,03	-5,82
Rijksweg A4	449599,75	82191,00	449548,20	-5,79	-5,82	-5,78	-5,75	--	-0,08	-0,02	-5,83
Rijksweg A4	449426,07	81939,50	449346,89	-2,62	0,35	-2,62	0,07	--	0,00	0,28	-1,12
Rijksweg A4	447762,65	81064,46	447649,68	0,00	0,00	3,81	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59
Rijksweg A4	446213,46	81333,84	446138,82	0,00	0,00	-1,19	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,11
Rijksweg A4	446219,46	81346,21	446138,57	0,00	0,00	-1,47	-1,14	0,00	0,00	0,00	-1,29
Rijksweg A4	448198,11	81540,04	448339,06	0,00	0,00	1,64	2,98	0,00	0,00	0,00	1,73
Rijksweg A4	448566,05	81608,79	448565,97	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl
Rijksweg A4	-0,62	--	Absoluut	3	79,65	79,67	38,00	41,65	Intensiteit	True
Rijksweg A4	-3,68	--	Absoluut	10	510,73	510,74	20,79	108,79	Intensiteit	True
Rijksweg A4	-1,50	--	Absoluut	10	97,18	97,22	7,09	16,15	Intensiteit	True
Rijksweg A4	-4,05	--	Absoluut	4	90,90	90,91	22,77	36,83	Intensiteit	True
Rijksweg A4	-5,74	--	Absoluut	3	19,17	19,17	5,60	13,57	Intensiteit	True
Rijksweg A4	-0,05	--	Absoluut	12	159,86	159,90	2,84	35,90	Intensiteit	True
Rijksweg A4	-5,84	--	Absoluut	9	265,04	265,04	2,92	61,92	Intensiteit	True
Rijksweg A4	-5,77	--	Absoluut	7	189,20	189,20	9,91	127,06	Intensiteit	True
Rijksweg A4	-4,44	--	Absoluut	9	447,02	447,03	31,55	69,47	Intensiteit	True
Rijksweg A4	-1,04	--	Absoluut	6	350,87	350,90	46,52	113,16	Intensiteit	True
Rijksweg A4	0,67	--	Absoluut	3	28,18	28,19	1,59	26,59	Intensiteit	True
Rijksweg A4	-3,66	--	Absoluut	4	94,38	94,40	12,28	53,27	Intensiteit	True
Rijksweg A4	-5,88	--	Absoluut	4	29,31	29,31	0,02	16,19	Intensiteit	True
Rijksweg A4	-5,87	--	Absoluut	5	97,54	97,54	6,17	59,96	Intensiteit	True
Rijksweg A4	1,08	--	Absoluut	7	285,42	285,46	35,48	59,40	Intensiteit	True
Rijksweg A4	-5,79	--	Absoluut	5	115,98	115,98	NVT	68,34	Intensiteit	True
Rijksweg A4	-4,34	--	Absoluut	13	446,75	446,76	17,21	69,41	Intensiteit	True
Rijksweg A4	-2,62	--	Absoluut	3	17,46	17,47	1,03	16,43	Intensiteit	True
Rijksweg A4	-5,85	--	Absoluut	4	9,86	9,86	NVT	7,90	Intensiteit	True
Rijksweg A4	-4,47	--	Absoluut	12	123,88	123,90	0,09	19,04	Intensiteit	True
Rijksweg A4	-3,54	--	Absoluut	11	511,03	511,04	20,51	79,17	Intensiteit	True
Rijksweg A4	-5,53	--	Absoluut	2	18,80	18,80	18,80	18,80	Intensiteit	True
Rijksweg A4	-3,05	--	Absoluut	2	44,50	44,52	44,50	44,50	Intensiteit	True
Rijksweg A4	-4,40	--	Absoluut	6	178,33	178,34	23,22	46,03	Intensiteit	True
Rijksweg A4	0,36	--	Absoluut	2	1,20	1,20	1,20	1,20	Intensiteit	True
Rijksweg A4	-0,17	--	Absoluut	8	82,59	82,61	9,02	25,69	Intensiteit	True
Rijksweg A4	-5,82	--	Absoluut	5	21,77	21,77	0,01	12,78	Intensiteit	True
Rijksweg A4	-5,80	--	Absoluut	3	67,45	67,45	18,54	48,91	Intensiteit	True
Rijksweg A4	-6,06	--	Absoluut	2	37,30	37,30	37,30	37,30	Intensiteit	True
Rijksweg A4	-1,11	--	Absoluut	6	350,92	350,96	46,56	113,08	Intensiteit	True
Rijksweg A4	-3,39	--	Absoluut	11	155,16	155,18	2,58	33,24	Intensiteit	True
Rijksweg A4	-5,79	--	Absoluut	4	64,14	64,14	3,44	50,27	Intensiteit	True
Rijksweg A4	0,35	--	Absoluut	3	131,04	131,07	56,91	74,13	Intensiteit	True
Rijksweg A4	3,74	--	Relatief	8	122,43	122,45	3,31	28,85	Intensiteit	False
Rijksweg A4	-1,00	--	Relatief	4	84,99	84,99	1,34	49,20	Intensiteit	False
Rijksweg A4	-1,14	--	Relatief	4	92,06	92,06	10,67	53,43	Intensiteit	False
Rijksweg A4	2,98	--	Relatief	8	155,69	155,70	8,29	44,74	Intensiteit	False
Rijksweg A4	1,20	--	Relatief	2	0,09	0,09	0,09	0,09	Intensiteit	False

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek.	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
Rijksweg A4	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
Rijksweg A4	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--
Rijksweg A4	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--
Rijksweg A4	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--
Rijksweg A4	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Rijksweg A4	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Rijksweg A4	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--
Rijksweg A4	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	--	121	121	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W3	Fijn tweelaags ZOAB	--	--	--	--	--	121	121	--

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
Rijksweg A4	50	50	50	--	50	50	50	--	False	9604,00	6,25	3,32	1,47
Rijksweg A4	80	80	80	--	80	80	80	--	False	33498,00	6,35	2,92	1,51
Rijksweg A4	65	65	65	--	65	65	65	--	False	10388,00	6,19	3,95	1,24
Rijksweg A4	80	80	80	--	80	80	80	--	False	9604,00	6,25	3,32	1,47
Rijksweg A4	80	80	80	--	75	75	75	--	False	21885,80	6,21	3,86	1,26
Rijksweg A4	50	50	50	--	50	50	50	--	False	24382,72	6,19	3,76	1,33
Rijksweg A4	90	90	90	--	85	85	85	--	False	32597,92	6,32	3,15	1,45
Rijksweg A4	80	80	80	--	80	80	80	--	False	10388,00	6,19	3,95	1,24
Rijksweg A4	80	80	80	--	80	80	80	--	False	32060,00	6,28	3,44	1,36
Rijksweg A4	80	80	80	--	80	80	80	--	False	22744,00	6,27	3,49	1,35
Rijksweg A4	80	80	80	--	75	75	75	--	False	4655,92	6,46	3,27	1,17
Rijksweg A4	65	65	65	--	65	65	65	--	False	21885,80	6,21	3,86	1,26
Rijksweg A4	80	80	80	--	75	75	75	--	False	24382,72	6,19	3,76	1,33
Rijksweg A4	90	90	90	--	85	85	85	--	False	32597,92	6,32	3,15	1,45
Rijksweg A4	80	80	80	--	80	80	80	--	False	24102,00	6,22	3,41	1,46
Rijksweg A4	80	80	80	--	75	75	75	--	False	24382,72	6,19	3,76	1,33
Rijksweg A4	80	80	80	--	80	80	80	--	False	22948,00	6,17	4,06	1,22
Rijksweg A4	65	65	65	--	65	65	65	--	False	21885,80	6,21	3,86	1,26
Rijksweg A4	80	80	80	--	75	75	75	--	False	24382,72	6,19	3,76	1,33
Rijksweg A4	80	80	80	--	80	80	80	--	False	10388,00	6,19	3,95	1,24
Rijksweg A4	80	80	80	--	80	80	80	--	False	24102,00	6,22	3,41	1,46
Rijksweg A4	80	80	80	--	75	75	75	--	False	21885,80	6,21	3,86	1,26
Rijksweg A4	65	65	65	--	65	65	65	--	False	9604,00	6,25	3,32	1,47
Rijksweg A4	80	80	80	--	80	80	80	--	False	9604,00	6,25	3,32	1,47
Rijksweg A4	90	90	90	--	85	85	85	--	False	21885,80	6,21	3,86	1,26
Rijksweg A4	50	50	50	--	50	50	50	--	False	10388,00	6,19	3,95	1,24
Rijksweg A4	80	80	80	--	75	75	75	--	False	21885,80	6,21	3,86	1,26
Rijksweg A4	80	80	80	--	75	75	75	--	False	21885,80	6,21	3,86	1,26
Rijksweg A4	90	90	90	--	85	85	85	--	False	33477,72	6,29	3,53	1,29
Rijksweg A4	80	80	80	--	80	80	80	--	False	25796,00	6,23	3,74	1,29
Rijksweg A4	65	65	65	--	65	65	65	--	False	24382,72	6,19	3,76	1,33
Rijksweg A4	90	90	90	--	85	85	85	--	False	33477,72	6,29	3,53	1,29
Rijksweg A4	50	50	50	--	50	50	50	--	False	21885,80	6,21	3,86	1,26
Rijksweg A4	50	50	50	--	50	50	50	--	False	14616,00	6,40	3,43	1,18
Rijksweg A4	90	90	90	--	85	85	85	--	False	14460,00	6,46	3,04	1,29
Rijksweg A4	90	90	90	--	85	85	85	--	False	29102,00	6,04	4,08	1,40
Rijksweg A4	--	100	100	--	--	90	90	--	False	6472,04	--	13,75	5,63
Rijksweg A4	--	100	100	--	--	90	90	--	False	9504,00	--	14,69	5,16

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	94,33	97,18	94,33	--	2,67	0,94	2,13	--	3,00	1,88	3,55
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	70,45	84,05	69,73	--	13,95	5,32	12,27	--	15,60	10,63	18,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	93,93	97,07	92,25	--	3,11	1,22	3,10	--	2,95	1,71	4,65
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	94,33	97,18	94,33	--	2,67	0,94	2,13	--	3,00	1,88	3,55
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	95,33	97,69	93,24	--	2,78	1,25	3,13	--	1,89	1,06	3,63
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	96,38	98,14	96,58	--	2,26	0,94	1,87	--	1,36	0,92	1,55
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	87,04	93,90	86,02	--	7,83	2,97	7,60	--	5,13	3,14	6,38
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	93,93	97,07	92,25	--	3,11	1,22	3,10	--	2,95	1,71	4,65
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	70,34	84,50	63,84	--	15,25	6,34	15,33	--	14,41	9,15	20,82
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	72,87	86,15	66,99	--	13,95	5,66	14,05	--	13,18	8,18	18,95
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	92,81	94,50	92,70	--	3,76	2,66	2,82	--	3,43	2,84	4,47
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	95,33	97,69	93,24	--	2,78	1,25	3,13	--	1,89	1,06	3,63
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	96,38	98,14	96,58	--	2,26	0,94	1,87	--	1,36	0,92	1,55
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	87,04	93,90	86,02	--	7,83	2,97	7,60	--	5,13	3,14	6,38
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	96,38	98,14	96,58	--	2,26	0,94	1,87	--	1,36	0,92	1,55
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	95,33	97,69	93,24	--	2,78	1,25	3,13	--	1,89	1,06	3,63
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	96,38	98,14	96,58	--	2,26	0,94	1,87	--	1,36	0,92	1,55
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	93,93	97,07	92,25	--	3,11	1,22	3,10	--	2,95	1,71	4,65
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	95,33	97,69	93,24	--	2,78	1,25	3,13	--	1,89	1,06	3,63
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	94,33	97,18	94,33	--	2,67	0,94	2,13	--	3,00	1,88	3,55
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	94,33	97,18	94,33	--	2,67	0,94	2,13	--	3,00	1,88	3,55
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	95,33	97,69	93,24	--	2,78	1,25	3,13	--	1,89	1,06	3,63
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	93,93	97,07	92,25	--	3,11	1,22	3,10	--	2,95	1,71	4,65
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	95,33	97,69	93,24	--	2,78	1,25	3,13	--	1,89	1,06	3,63
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	95,33	97,69	93,24	--	2,78	1,25	3,13	--	1,89	1,06	3,63
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	89,63	94,48	85,83	--	6,13	2,76	6,87	--	4,24	2,77	7,30
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	84,50	92,64	80,18	--	7,97	3,01	8,41	--	7,53	4,35	11,41
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	96,38	98,14	96,58	--	2,26	0,94	1,87	--	1,36	0,92	1,55
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	89,63	94,48	85,83	--	6,13	2,76	6,87	--	4,24	2,77	7,30
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	95,33	97,69	93,24	--	2,78	1,25	3,13	--	1,89	1,06	3,63
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	87,18	93,03	84,30	--	7,80	3,59	9,30	--	5,02	3,39	6,40
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	89,61	94,53	91,98	--	7,60	4,10	5,88	--	2,78	1,37	2,14
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	94,83	85,31	--	--	2,87	10,16	--	--	2,30	4,53
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	95,20	88,98	--	--	2,58	5,51	--	--	2,22	5,51

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	566,00	310,00	133,00	--	16,00	3,00	3,00	--	18,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1499,50	822,00	352,50	--	297,00	52,00	62,00	--	332,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	604,00	398,00	119,00	--	20,00	5,00	4,00	--	19,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	566,00	310,00	133,00	--	16,00	3,00	3,00	--	18,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1295,29	824,99	256,78	--	37,81	10,53	8,63	--	25,62
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1455,28	900,73	312,99	--	34,13	8,65	6,05	--	20,50
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1792,92	964,09	405,46	--	161,37	30,46	35,83	--	105,70
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	604,00	398,00	119,00	--	20,00	5,00	4,00	--	19,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1415,50	932,50	279,00	--	307,00	70,00	67,00	--	290,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1039,50	684,50	205,00	--	199,00	45,00	43,00	--	188,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	279,21	144,02	50,55	--	11,30	4,05	1,54	--	10,33
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1295,29	824,99	256,78	--	37,81	10,53	8,63	--	25,62
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1455,28	900,73	312,99	--	34,13	8,65	6,05	--	20,50
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1792,92	964,09	405,46	--	161,37	30,46	35,83	--	105,70
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1499,50	822,00	352,50	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1455,28	900,73	312,99	--	34,13	8,65	6,05	--	20,50
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1415,50	932,50	279,00	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1295,29	824,99	256,78	--	37,81	10,53	8,63	--	25,62
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1455,28	900,73	312,99	--	34,13	8,65	6,05	--	20,50
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	604,00	398,00	119,00	--	20,00	5,00	4,00	--	19,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1499,50	822,00	352,50	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1295,29	824,99	256,78	--	37,81	10,53	8,63	--	25,62
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	566,00	310,00	133,00	--	16,00	3,00	3,00	--	18,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	566,00	310,00	133,00	--	16,00	3,00	3,00	--	18,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1295,29	824,99	256,78	--	37,81	10,53	8,63	--	25,62
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	604,00	398,00	119,00	--	20,00	5,00	4,00	--	19,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1295,29	824,99	256,78	--	37,81	10,53	8,63	--	25,62
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1295,29	824,99	256,78	--	37,81	10,53	8,63	--	25,62
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1888,74	1116,45	371,64	--	129,16	32,58	29,73	--	89,33
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1357,00	894,00	267,00	--	128,00	29,00	28,00	--	121,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1455,28	900,73	312,99	--	34,13	8,65	6,05	--	20,50
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1888,74	1116,45	371,64	--	129,16	32,58	29,73	--	89,33
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1295,29	824,99	256,78	--	37,81	10,53	8,63	--	25,62
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	816,00	467,00	145,00	--	73,00	18,00	16,00	--	47,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	837,00	415,00	172,00	--	71,00	18,00	11,00	--	26,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1757,50	1188,00	407,50	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	843,67	310,67	--	--	25,50	37,00	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	1329,00	436,00	--	--	36,00	27,00	--	--

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal
Rijksweg A4	6,00	5,00	--	83,28	90,33	96,92	102,21	108,07	104,64	97,90	88,56	110,90
Rijksweg A4	104,00	91,00	--	92,33	102,11	106,31	109,17	113,77	108,43	103,09	94,43	116,76
Rijksweg A4	7,00	6,00	--	83,47	91,85	97,59	104,16	110,58	106,92	100,10	89,62	113,18
Rijksweg A4	6,00	5,00	--	81,01	90,38	95,65	103,11	110,05	106,22	99,33	88,21	112,50
Rijksweg A4	8,95	10,00	--	85,55	95,14	100,40	107,65	114,99	111,19	104,31	93,17	117,39
Rijksweg A4	8,45	5,02	--	87,91	94,90	101,15	106,94	113,32	109,86	103,09	93,27	116,02
Rijksweg A4	32,20	30,09	--	90,69	102,67	107,54	114,43	117,51	111,71	105,82	97,29	120,45
Rijksweg A4	7,00	6,00	--	82,72	94,36	97,90	101,47	108,58	102,71	97,29	88,50	110,79
Rijksweg A4	101,00	91,00	--	91,95	101,88	106,06	108,83	113,49	108,16	102,83	94,16	116,48
Rijksweg A4	65,00	58,00	--	90,15	100,17	104,31	107,13	112,00	106,61	101,27	92,60	114,91
Rijksweg A4	4,33	2,44	--	81,54	92,81	97,74	104,83	107,90	102,13	96,24	88,04	110,84
Rijksweg A4	8,95	10,00	--	87,67	96,12	101,74	108,43	115,21	111,55	104,72	94,10	117,75
Rijksweg A4	8,45	5,02	--	85,65	95,28	100,51	107,81	115,40	111,61	104,72	93,52	117,77
Rijksweg A4	32,20	30,09	--	90,69	102,67	107,54	114,43	117,51	111,71	105,82	97,29	120,45
Rijksweg A4	--	--	--	83,94	97,04	100,15	104,22	112,26	106,25	100,81	91,98	114,25
Rijksweg A4	8,45	5,02	--	87,27	99,11	103,73	111,37	114,93	109,04	103,09	94,84	117,67
Rijksweg A4	--	--	--	83,69	96,79	99,90	103,97	112,01	106,00	100,56	91,73	114,00
Rijksweg A4	8,95	10,00	--	87,67	96,12	101,74	108,43	115,21	111,55	104,72	94,10	117,75
Rijksweg A4	8,45	5,02	--	87,27	99,11	103,73	111,37	114,93	109,04	103,09	94,84	117,67
Rijksweg A4	7,00	6,00	--	81,35	90,79	96,05	103,45	110,35	106,53	99,64	88,54	112,81
Rijksweg A4	--	--	--	83,94	97,04	100,15	104,22	112,26	106,25	100,81	91,98	114,25
Rijksweg A4	8,95	10,00	--	85,55	95,14	100,40	107,65	114,99	111,19	104,31	93,17	117,39
Rijksweg A4	6,00	5,00	--	83,12	91,43	97,15	103,83	110,27	106,61	99,78	89,27	112,87
Rijksweg A4	6,00	5,00	--	82,37	94,00	97,53	101,15	108,28	102,40	96,99	88,19	110,48
Rijksweg A4	8,95	10,00	--	85,49	96,24	101,45	108,86	116,91	112,98	106,06	94,54	119,18
Rijksweg A4	7,00	6,00	--	83,66	90,76	97,41	102,54	108,38	104,97	98,23	88,95	111,23
Rijksweg A4	8,95	10,00	--	87,19	98,87	103,59	111,04	114,46	108,61	102,68	94,44	117,25
Rijksweg A4	8,95	10,00	--	87,19	98,87	103,59	111,04	114,46	108,61	102,68	94,44	117,25
Rijksweg A4	32,71	31,63	--	90,27	102,41	107,22	114,30	117,65	111,79	105,87	97,34	120,48
Rijksweg A4	42,00	38,00	--	88,92	99,55	103,45	106,57	112,53	106,89	101,51	92,77	115,07
Rijksweg A4	8,45	5,02	--	87,75	96,20	101,71	108,57	115,60	111,93	105,09	94,36	118,10
Rijksweg A4	32,71	31,63	--	90,27	102,41	107,22	114,30	117,65	111,79	105,87	97,34	120,48
Rijksweg A4	8,95	10,00	--	87,85	94,91	101,37	106,80	112,96	109,53	102,77	93,20	115,73
Rijksweg A4	17,00	11,00	--	86,84	94,29	101,49	105,36	110,48	107,21	100,54	92,19	113,60
Rijksweg A4	6,00	4,00	--	84,83	96,76	100,20	103,59	110,19	104,43	99,04	90,16	112,54
Rijksweg A4	--	--	--	84,63	97,73	100,84	104,91	112,95	106,94	101,50	92,67	114,94
Rijksweg A4	20,50	16,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	31,00	27,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
Rijksweg A4	79,59	86,37	92,40	98,76	105,08	101,58	94,81	84,85	107,76	77,11	84,10	90,68
Rijksweg A4	87,39	97,44	101,42	104,78	110,46	104,82	99,43	90,69	113,04	86,41	95,92	100,16
Rijksweg A4	80,57	88,79	94,25	101,42	108,44	104,76	97,91	87,11	110,93	77,18	85,40	91,26
Rijksweg A4	77,47	86,77	92,00	99,65	107,18	103,36	96,46	85,21	109,54	74,90	84,09	89,38
Rijksweg A4	82,78	92,32	97,53	104,99	112,84	109,04	102,14	90,88	115,17	79,47	88,78	94,14
Rijksweg A4	85,13	91,88	97,60	104,36	111,02	107,52	100,73	90,46	113,63	81,23	88,15	94,35
Rijksweg A4	86,25	98,62	103,34	110,82	114,60	108,64	102,67	94,14	117,26	84,71	96,39	101,31
Rijksweg A4	79,78	91,92	95,28	99,11	106,63	100,69	95,26	86,45	108,73	76,49	87,63	91,28
Rijksweg A4	87,60	97,92	101,85	105,12	110,95	105,30	99,91	91,18	113,50	86,34	95,74	100,05
Rijksweg A4	85,85	96,30	100,19	103,51	109,52	103,84	98,44	89,70	112,02	84,46	93,96	98,23
Rijksweg A4	78,16	89,54	94,35	101,71	104,97	99,14	93,22	85,00	107,82	74,45	85,41	90,39
Rijksweg A4	84,84	93,16	98,51	105,75	113,01	109,33	102,48	91,60	115,46	81,58	89,89	95,68
Rijksweg A4	83,00	92,53	97,72	105,24	113,18	109,38	102,49	91,20	115,50	79,01	88,53	93,77
Rijksweg A4	86,25	98,62	103,34	110,82	114,60	108,64	102,67	94,14	117,26	84,71	96,39	101,31
Rijksweg A4	81,33	94,43	97,54	101,61	109,65	103,64	98,20	89,36	111,64	77,65	90,75	93,87
Rijksweg A4	84,58	96,56	101,01	109,04	112,78	106,84	100,87	92,60	115,44	80,63	92,39	97,00
Rijksweg A4	81,87	94,98	98,09	102,16	110,20	104,18	98,75	89,91	112,19	76,63	89,74	92,85
Rijksweg A4	84,84	93,16	98,51	105,75	113,01	109,33	102,48	91,60	115,46	81,58	89,89	95,68
Rijksweg A4	84,58	96,56	101,01	109,04	112,78	106,84	100,87	92,60	115,44	80,63	92,39	97,00
Rijksweg A4	78,51	87,90	93,11	100,70	108,26	104,44	97,55	86,30	110,62	75,07	84,24	89,57
Rijksweg A4	81,33	94,43	97,54	101,61	109,65	103,64	98,20	89,36	111,64	77,65	90,75	93,87
Rijksweg A4	82,78	92,32	97,53	104,99	112,84	109,04	102,14	90,88	115,17	79,47	88,78	94,14
Rijksweg A4	79,51	87,67	93,12	100,37	107,36	103,67	96,83	86,02	109,85	76,98	85,16	90,89
Rijksweg A4	78,75	90,81	94,17	98,04	105,55	99,60	94,17	85,36	107,65	76,27	87,72	91,26
Rijksweg A4	82,75	93,59	98,85	106,27	114,81	110,88	103,95	92,38	117,03	79,41	89,76	94,98
Rijksweg A4	80,66	87,49	93,55	99,80	106,16	102,67	95,90	85,95	108,84	77,34	84,44	91,25
Rijksweg A4	84,37	96,30	100,80	108,73	112,42	106,49	100,53	92,26	115,10	81,17	92,35	97,27
Rijksweg A4	84,37	96,30	100,80	108,73	112,42	106,49	100,53	92,26	115,10	81,17	92,35	97,27
Rijksweg A4	86,64	99,13	103,83	111,36	115,22	109,24	103,26	94,74	117,86	84,58	96,04	100,99
Rijksweg A4	85,09	96,31	99,94	103,51	110,36	104,52	99,11	90,32	112,63	83,11	93,17	97,21
Rijksweg A4	85,05	93,33	98,62	105,99	113,35	109,66	102,81	91,88	115,78	81,09	89,45	94,95
Rijksweg A4	86,64	99,13	103,83	111,36	115,22	109,24	103,26	94,74	117,86	84,58	96,04	100,99
Rijksweg A4	84,94	91,75	97,64	104,12	110,70	107,20	100,42	90,28	113,33	81,75	88,86	95,58
Rijksweg A4	82,85	90,01	96,76	101,69	107,39	103,99	97,27	88,15	110,28	80,07	87,58	94,88
Rijksweg A4	80,36	92,73	96,04	99,68	106,91	101,04	95,63	86,77	109,10	77,32	89,43	92,81
Rijksweg A4	82,93	96,03	99,14	103,21	111,25	105,24	99,80	90,96	113,24	78,28	91,38	94,49
Rijksweg A4	83,63	96,62	99,98	103,74	111,45	105,43	99,98	90,90	113,51	81,60	93,97	97,30
Rijksweg A4	83,97	97,21	99,57	103,07	110,88	104,74	100,90	91,93	113,03	81,50	93,36	95,79

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
Rijksweg A4	96,08	101,83	98,39	91,66	82,34	104,67	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	103,15	107,58	102,25	96,91	88,24	110,61	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	97,80	103,78	100,11	93,29	82,99	106,46	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	96,95	103,79	99,95	93,06	81,94	106,24	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	101,40	108,19	104,38	97,50	86,48	110,67	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	100,29	106,64	103,17	96,41	86,55	109,34	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	108,20	111,11	105,34	99,45	90,93	114,11	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	94,84	101,62	95,79	90,38	81,60	103,90	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	102,93	106,94	101,73	96,40	87,76	110,14	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	101,14	105,39	100,12	94,78	86,13	108,49	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	97,54	100,51	94,74	88,85	80,66	103,47	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	102,24	108,47	104,81	97,98	87,58	111,11	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	101,15	108,73	104,92	98,04	86,83	111,10	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	108,20	111,11	105,34	99,45	90,93	114,11	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	97,94	105,98	99,96	94,52	85,69	107,97	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	104,70	108,25	102,36	96,41	88,16	110,98	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	96,92	104,96	98,94	93,50	84,67	106,95	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	102,24	108,47	104,81	97,98	87,58	111,11	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	104,70	108,25	102,36	96,41	88,16	110,98	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	97,07	103,51	99,66	92,77	81,74	106,02	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	97,94	105,98	99,96	94,52	85,69	107,97	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	101,40	108,19	104,38	97,50	86,48	110,67	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	97,68	104,03	100,35	93,51	83,02	106,63	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	94,94	102,01	96,13	90,71	81,92	104,22	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	102,54	110,05	106,11	99,18	87,72	112,38	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	96,20	101,64	98,24	91,53	82,56	104,58	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	104,44	107,53	101,75	95,85	87,65	110,45	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	104,44	107,53	101,75	95,85	87,65	110,45	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	107,93	110,76	104,99	99,10	90,58	113,78	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	100,35	105,74	100,19	94,82	86,10	108,44	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	101,92	108,92	105,25	98,41	87,66	111,42	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	107,93	110,76	104,99	99,10	90,58	113,78	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	100,63	106,29	102,89	96,16	87,02	109,18	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	98,52	103,36	100,12	93,47	85,40	106,57	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	96,32	103,20	97,39	91,99	83,12	105,48	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	98,57	106,61	100,59	95,15	86,32	108,60	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	100,88	107,47	101,64	96,23	87,06	109,80	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	99,52	106,37	100,33	96,39	87,38	108,70	--	--	--	--	--

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Rijksweg A4	2178605	5	21:09, 2 jun 2020	-73652	2	970756	970757	Polylijn	81481,02
Rijksweg A4	2178610	5	21:09, 2 jun 2020	-73662	2	36085	36096	Polylijn	81543,74
Rijksweg A4	2178649	5	21:09, 2 jun 2020	-73740	1	565189	36092	Polylijn	81535,15
Rijksweg A4	2178650	5	21:09, 2 jun 2020	-73742	2	970786	34996	Polylijn	81328,15
Rijksweg A4	2178651	5	21:09, 2 jun 2020	-73744	1	970786	970787	Polylijn	81324,90
Rijksweg A4	2178658	5	21:09, 2 jun 2020	-73758	2	35540	35548	Polylijn	81153,05
Rijksweg A4	2178662	5	21:17, 2 jun 2020	-73766	2	35539	36062	Polylijn	81297,77
Rijksweg A4	2178672	5	21:09, 2 jun 2020	-73786	2	35542	970828	Polylijn	81477,56
Rijksweg A4	2178673	5	21:09, 2 jun 2020	-73788	1	35542	970828	Polylijn	81468,96
Rijksweg A4	2178676	5	21:09, 2 jun 2020	-73794	2	565189	36092	Polylijn	81540,27
Rijksweg A4	2178686	5	21:09, 2 jun 2020	-73814	2	35548	970757	Polylijn	81287,72
Rijksweg A4	2178687	5	21:09, 2 jun 2020	-73816	2	35548	970757	Polylijn	81326,67
Rijksweg A4	2178695	5	21:09, 2 jun 2020	-73832	2	35543	970786	Polylijn	81412,35
Rijksweg A4	2178696	5	21:09, 2 jun 2020	-73834	2	35548	970757	Polylijn	81222,95
Rijksweg A4	2178697	5	21:09, 2 jun 2020	-73836	2	35540	35548	Polylijn	81239,57
Rijksweg A4	2178698	5	21:09, 2 jun 2020	-73838	2	34996	970777	Polylijn	81067,93
Rijksweg A4	2178699	5	21:09, 2 jun 2020	-73840	2	34996	970777	Polylijn	81134,97
Rijksweg A4	2178700	5	21:09, 2 jun 2020	-73842	2	35540	35548	Polylijn	81187,00
Rijksweg A4	2178715	5	21:09, 2 jun 2020	-73872	2	35543	970786	Polylijn	81365,68
Rijksweg A4	2178716	5	21:09, 2 jun 2020	-73874	2	970786	34996	Polylijn	81203,23
Rijksweg A4	2178717	5	21:09, 2 jun 2020	-73876	1	970786	970787	Polylijn	81197,54
Rijksweg A4	2178718	5	21:09, 2 jun 2020	-73878	2	970756	970757	Polylijn	81330,99
Rijksweg A4	2178719	5	21:09, 2 jun 2020	-73880	2	970756	970757	Polylijn	81298,27
Rijksweg A4	2178720	5	21:09, 2 jun 2020	-73882	2	35548	970757	Polylijn	81251,81
Rijksweg A4	2178721	5	21:09, 2 jun 2020	-73884	2	35548	970757	Polylijn	81232,20
Rijksweg A4	2178722	5	21:09, 2 jun 2020	-73886	2	34996	970777	Polylijn	81051,13
Rijksweg A4	2178723	5	21:09, 2 jun 2020	-73888	2	970786	34996	Polylijn	81305,55
Rijksweg A4	2178724	5	21:09, 2 jun 2020	-73890	1	970786	970787	Polylijn	81302,20
Rijksweg A4	2178725	5	21:09, 2 jun 2020	-73892	2	35540	35548	Polylijn	81321,49
Rijksweg A4	2178726	5	21:09, 2 jun 2020	-73894	2	35540	35548	Polylijn	81278,48
Rijksweg A4	2178727	5	21:09, 2 jun 2020	-73896	2	34996	970777	Polylijn	81064,46
Rijksweg A4	2178728	5	21:09, 2 jun 2020	-73898	2	35548	970757	Polylijn	81305,68
Rijksweg A4	2178777	5	21:09, 2 jun 2020	-73996	2	35543	970786	Polylijn	81369,25
Rijksweg A4	2178778	5	21:09, 2 jun 2020	-73998	2	970756	970757	Polylijn	81299,42
Rijksweg A4	2178779	5	21:09, 2 jun 2020	-74000	2	35548	970757	Polylijn	81288,85
Rijksweg A4	2178808	5	21:09, 2 jun 2020	-74058	2	35540	35542	Polylijn	81256,12
Rijksweg A4	2178809	5	21:09, 2 jun 2020	-74060	1	35540	35542	Polylijn	81251,40
Rijksweg A4	2178810	5	21:09, 2 jun 2020	-74062	1	35543	35538	Polylijn	81238,79

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH
Rijksweg A4	447641,33	81330,99	447701,76	0,00	0,00	-0,84	-1,43	0,00	0,00	0,00	-1,43
Rijksweg A4	448337,77	81642,99	448549,32	0,00	0,00	2,89	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10
Rijksweg A4	448341,20	81634,43	448553,51	0,00	0,00	3,12	1,34	0,00	0,00	0,00	1,34
Rijksweg A4	448000,33	81305,55	447977,47	0,00	0,00	-1,01	-0,74	0,00	0,00	0,00	-0,98
Rijksweg A4	448001,71	81302,20	447982,75	0,00	0,00	-1,17	-1,05	0,00	0,00	0,00	-1,16
Rijksweg A4	446644,96	81239,52	447340,65	0,00	0,00	-1,51	-1,75	0,00	0,00	0,00	-1,78
Rijksweg A4	446217,08	81340,33	446138,63	0,00	0,00	-1,34	-1,08	0,00	0,00	0,00	-1,18
Rijksweg A4	448196,48	81543,61	448337,46	0,00	0,00	1,54	2,88	0,00	0,00	0,00	1,65
Rijksweg A4	448200,04	81534,94	448341,15	0,00	0,00	1,74	3,12	0,00	0,00	0,00	2,15
Rijksweg A4	448339,19	81639,01	448551,27	0,00	0,00	2,98	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22
Rijksweg A4	447683,56	81305,68	447557,32	0,00	0,00	4,82	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57
Rijksweg A4	447858,51	81475,64	448197,41	0,00	0,00	-1,52	1,60	0,00	0,00	0,00	-1,50
Rijksweg A4	448146,39	81369,28	448064,16	0,00	0,00	0,47	-0,55	0,00	0,00	0,00	-0,55
Rijksweg A4	447603,15	81232,20	447642,87	0,00	0,00	-1,48	-1,61	0,00	0,00	0,00	-1,61
Rijksweg A4	447340,74	81278,48	447432,07	0,00	0,00	-1,75	-1,23	0,00	0,00	0,00	-1,73
Rijksweg A4	447386,30	81134,97	446564,86	0,00	0,00	-1,21	-1,08	0,00	0,00	0,00	-1,18
Rijksweg A4	446564,86	81293,07	446213,68	0,00	0,00	-1,08	-1,19	0,00	0,00	0,00	-1,19
Rijksweg A4	446518,90	81150,97	446644,08	0,00	0,00	-1,43	-1,45	0,00	0,00	0,00	-1,51
Rijksweg A4	448057,36	81327,09	448001,36	0,00	0,00	-0,64	-1,08	0,00	0,00	0,00	-1,08
Rijksweg A4	447910,25	81114,58	447790,67	0,00	0,00	2,81	3,65	0,00	0,00	0,00	3,11
Rijksweg A4	447916,99	81110,16	447804,53	0,00	0,00	2,96	3,27	0,00	0,00	0,00	3,27
Rijksweg A4	447701,76	81298,27	447762,08	0,00	0,00	-1,43	-1,90	0,00	0,00	0,00	-1,96
Rijksweg A4	447762,08	81299,40	447769,68	0,00	0,00	-1,90	-1,88	0,00	0,00	0,00	-1,89
Rijksweg A4	447689,58	81288,78	447773,90	0,00	0,00	4,91	-1,57	0,00	0,00	0,00	-1,59
Rijksweg A4	447642,87	81251,81	447689,58	0,00	0,00	-1,61	4,91	0,00	0,00	0,00	-1,63
Rijksweg A4	447510,95	81067,93	447386,32	0,00	0,00	-0,48	-1,21	0,00	0,00	0,00	-1,22
Rijksweg A4	447977,47	81203,23	447910,25	0,00	0,00	-0,74	2,81	0,00	0,00	0,00	-0,49
Rijksweg A4	447982,75	81197,54	447916,99	0,00	0,00	-1,05	2,96	0,00	0,00	0,00	-1,02
Rijksweg A4	447545,66	81364,34	447658,71	0,00	0,00	1,03	3,93	0,00	0,00	0,00	1,38
Rijksweg A4	447432,07	81321,49	447545,66	0,00	0,00	-1,23	1,03	0,00	0,00	0,00	-0,96
Rijksweg A4	447649,68	81051,13	447510,95	0,00	0,00	1,59	-0,48	0,00	0,00	0,00	-0,48
Rijksweg A4	447557,32	81222,95	447603,15	0,00	0,00	0,57	-1,48	0,00	0,00	0,00	-1,48
Rijksweg A4	448064,12	81365,68	448057,36	0,00	0,00	-0,56	-0,64	0,00	0,00	0,00	-0,64
Rijksweg A4	447769,79	81332,10	447856,29	0,00	0,00	-1,87	-1,69	0,00	0,00	0,00	-1,85
Rijksweg A4	447774,09	81326,67	447858,51	0,00	0,00	-1,57	-1,52	0,00	0,00	0,00	-1,55
Rijksweg A4	447737,53	81470,57	448199,65	0,00	0,00	-1,36	1,70	0,00	0,00	0,00	-1,36
Rijksweg A4	447739,57	81465,45	448201,13	0,00	0,00	-1,23	1,83	0,00	0,00	0,00	-1,23
Rijksweg A4	447744,35	81301,31	446220,17	0,00	0,00	-1,44	-1,45	0,00	0,00	0,00	-1,46

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl
Rijksweg A4	0,67	--	Relatief	11	161,98	162,02	6,02	24,81	Intensiteit	False
Rijksweg A4	2,72	--	Relatief	6	233,68	233,69	17,39	95,90	Intensiteit	False
Rijksweg A4	2,94	--	Relatief	5	234,38	234,39	36,44	97,11	Intensiteit	False
Rijksweg A4	-0,74	--	Relatief	5	32,16	32,16	2,11	11,97	Intensiteit	False
Rijksweg A4	-1,05	--	Relatief	4	29,60	29,60	7,79	11,65	Intensiteit	False
Rijksweg A4	-1,36	--	Relatief	33	728,11	728,11	2,68	60,67	Intensiteit	False
Rijksweg A4	-1,08	--	Relatief	4	89,26	89,26	7,73	53,50	Intensiteit	False
Rijksweg A4	2,88	--	Relatief	8	155,72	155,73	5,60	44,65	Intensiteit	False
Rijksweg A4	3,12	--	Relatief	6	155,78	155,78	26,63	44,81	Intensiteit	False
Rijksweg A4	2,81	--	Relatief	5	233,94	233,95	36,34	96,77	Intensiteit	False
Rijksweg A4	4,56	--	Relatief	13	165,85	165,92	2,48	31,22	Intensiteit	False
Rijksweg A4	1,60	--	Relatief	17	370,20	370,22	11,67	37,24	Intensiteit	False
Rijksweg A4	0,10	--	Relatief	5	92,83	92,84	11,49	29,88	Intensiteit	False
Rijksweg A4	-1,50	--	Relatief	8	41,00	41,00	3,29	7,98	Intensiteit	False
Rijksweg A4	-1,23	--	Relatief	5	99,30	99,30	21,29	26,67	Intensiteit	False
Rijksweg A4	-0,83	--	Relatief	37	832,97	832,97	8,96	45,00	Intensiteit	False
Rijksweg A4	-1,08	--	Relatief	12	385,53	385,53	24,57	59,23	Intensiteit	False
Rijksweg A4	-1,45	--	Relatief	7	130,30	130,30	13,23	33,10	Intensiteit	False
Rijksweg A4	-0,71	--	Relatief	7	68,23	68,23	5,72	15,27	Intensiteit	False
Rijksweg A4	3,89	--	Relatief	14	149,67	149,68	2,47	21,30	Intensiteit	False
Rijksweg A4	4,12	--	Relatief	9	143,53	143,55	9,71	29,06	Intensiteit	False
Rijksweg A4	-1,56	--	Relatief	10	72,51	72,51	6,06	10,75	Intensiteit	False
Rijksweg A4	-1,88	--	Relatief	3	7,70	7,70	3,34	4,36	Intensiteit	False
Rijksweg A4	-1,21	--	Relatief	5	92,07	92,61	5,43	34,84	Intensiteit	False
Rijksweg A4	4,91	--	Relatief	5	50,66	51,58	2,34	22,47	Intensiteit	False
Rijksweg A4	-0,50	--	Relatief	10	125,80	125,81	1,81	24,63	Intensiteit	False
Rijksweg A4	2,81	--	Relatief	8	122,69	122,75	9,57	26,62	Intensiteit	False
Rijksweg A4	2,96	--	Relatief	9	123,69	123,77	3,07	26,49	Intensiteit	False
Rijksweg A4	3,93	--	Relatief	4	120,90	120,93	13,26	59,32	Intensiteit	False
Rijksweg A4	1,03	--	Relatief	6	121,47	121,49	13,29	38,18	Intensiteit	False
Rijksweg A4	1,51	--	Relatief	10	139,98	140,00	5,34	33,70	Intensiteit	False
Rijksweg A4	0,24	--	Relatief	14	120,19	120,22	1,85	14,61	Intensiteit	False
Rijksweg A4	-0,64	--	Relatief	2	7,64	7,65	7,64	7,64	Intensiteit	False
Rijksweg A4	-1,69	--	Relatief	8	92,61	92,61	6,18	18,76	Intensiteit	False
Rijksweg A4	-1,52	--	Relatief	4	92,50	92,50	23,93	34,94	Intensiteit	False
Rijksweg A4	1,70	--	Relatief	20	509,48	509,49	10,96	62,43	Intensiteit	False
Rijksweg A4	1,83	--	Relatief	18	508,80	508,81	12,33	62,54	Intensiteit	False
Rijksweg A4	5,28	--	Relatief	68	1592,65	1594,22	3,52	99,01	Intensiteit	False

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek.	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	--	121	121	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	--	121	121	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	--	121	121	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	--	121	121	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	--	121	121	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	--	--	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	--	--	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
Rijksweg A4	50	50	50	--	50	50	50	--	False	3500,00	6,64	2,82	1,13
Rijksweg A4	--	100	100	--	--	90	90	--	False	3436,00	--	14,17	5,41
Rijksweg A4	--	100	100	--	--	90	90	--	False	5704,00	--	16,94	4,03
Rijksweg A4	80	80	80	--	75	75	75	--	False	40248,00	6,37	3,46	1,21
Rijksweg A4	80	80	80	--	75	75	75	--	False	104,00	6,73	2,88	0,96
Rijksweg A4	90	90	90	--	85	85	85	--	False	13712,00	6,22	3,80	1,27
Rijksweg A4	90	90	90	--	85	85	85	--	False	32822,00	6,09	3,83	1,45
Rijksweg A4	--	100	100	--	--	90	90	--	False	6472,04	--	13,75	5,63
Rijksweg A4	--	100	100	--	--	90	90	--	False	5860,04	--	14,40	5,30
Rijksweg A4	--	100	100	--	--	90	90	--	False	6336,00	--	16,10	4,45
Rijksweg A4	50	50	50	--	50	50	50	--	False	38200,00	6,64	2,82	1,13
Rijksweg A4	90	90	90	--	85	85	85	--	False	38200,00	6,64	2,82	1,13
Rijksweg A4	80	80	80	--	75	75	75	--	False	40356,00	6,37	3,46	1,21
Rijksweg A4	80	80	80	--	75	75	75	--	False	38200,00	6,64	2,82	1,13
Rijksweg A4	80	80	80	--	75	75	75	--	False	13712,00	6,22	3,80	1,27
Rijksweg A4	90	90	90	--	85	85	85	--	False	14616,00	6,40	3,43	1,18
Rijksweg A4	90	90	90	--	85	85	85	--	False	14616,00	6,40	3,43	1,18
Rijksweg A4	90	90	90	--	85	85	85	--	False	13712,00	6,22	3,80	1,27
Rijksweg A4	80	80	80	--	75	75	75	--	False	40356,00	6,37	3,46	1,21
Rijksweg A4	50	50	50	--	50	50	50	--	False	40248,00	6,37	3,46	1,21
Rijksweg A4	50	50	50	--	50	50	50	--	False	104,00	6,73	2,88	0,96
Rijksweg A4	65	65	65	--	65	65	65	--	False	3500,00	6,64	2,82	1,13
Rijksweg A4	80	80	80	--	75	75	75	--	False	3500,00	6,64	2,82	1,13
Rijksweg A4	90	90	90	--	85	85	85	--	False	38200,00	6,64	2,82	1,13
Rijksweg A4	80	80	80	--	75	75	75	--	False	38200,00	6,64	2,82	1,13
Rijksweg A4	80	80	80	--	75	75	75	--	False	14616,00	6,40	3,43	1,18
Rijksweg A4	65	65	65	--	65	65	65	--	False	40248,00	6,37	3,46	1,21
Rijksweg A4	65	65	65	--	65	65	65	--	False	104,00	6,73	2,88	0,96
Rijksweg A4	50	50	50	--	50	50	50	--	False	13712,00	6,22	3,80	1,27
Rijksweg A4	65	65	65	--	65	65	65	--	False	13712,00	6,22	3,80	1,27
Rijksweg A4	65	65	65	--	65	65	65	--	False	14616,00	6,40	3,43	1,18
Rijksweg A4	65	65	65	--	65	65	65	--	False	38200,00	6,64	2,82	1,13
Rijksweg A4	80	80	80	--	75	75	75	--	False	40356,00	6,37	3,46	1,21
Rijksweg A4	80	80	80	--	75	75	75	--	False	3500,00	6,64	2,82	1,13
Rijksweg A4	90	90	90	--	85	85	85	--	False	38200,00	6,64	2,82	1,13
Rijksweg A4	90	--	--	--	85	--	--	--	False	22938,00	8,33	--	--
Rijksweg A4	90	--	--	--	85	--	--	--	False	19374,00	8,33	--	--
Rijksweg A4	90	90	90	--	85	85	85	--	False	29070,00	6,04	3,96	1,46

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	90,07	96,09	88,60	--	6,11	2,14	7,91	--	3,82	1,77	3,49
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	98,56	95,16	--	--	0,82	3,23	--	--	0,62	1,61
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	90,37	95,19	88,96	--	5,93	2,59	5,52	--	3,71	2,23	5,52
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	89,92	93,86	90,23	--	6,10	3,07	5,75	--	3,99	3,07	4,02
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	87,90	94,44	85,88	--	7,15	3,42	8,43	--	4,95	2,15	5,69
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	94,83	85,31	--	--	2,87	10,16	--	--	2,30	4,53
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	94,71	81,56	--	--	2,45	11,35	--	--	2,84	7,09
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	90,07	96,10	88,60	--	6,11	2,14	7,91	--	3,82	1,77	3,49
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	90,07	96,10	88,60	--	6,11	2,14	7,91	--	3,82	1,77	3,49
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	90,39	95,20	88,98	--	5,91	2,58	5,51	--	3,70	2,22	5,51
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	90,07	96,10	88,60	--	6,11	2,14	7,91	--	3,82	1,77	3,49
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	89,92	93,86	90,23	--	6,10	3,07	5,75	--	3,99	3,07	4,02
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	87,18	93,03	84,30	--	7,80	3,59	9,30	--	5,02	3,39	6,40
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	87,18	93,03	84,30	--	7,80	3,59	9,30	--	5,02	3,39	6,40
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	89,92	93,86	90,23	--	6,10	3,07	5,75	--	3,99	3,07	4,02
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	90,39	95,20	88,98	--	5,91	2,58	5,51	--	3,70	2,22	5,51
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	90,37	95,19	88,96	--	5,93	2,59	5,52	--	3,71	2,23	5,52
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	90,07	96,09	88,60	--	6,11	2,14	7,91	--	3,82	1,77	3,49
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	90,07	96,09	88,60	--	6,11	2,14	7,91	--	3,82	1,77	3,49
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	90,07	96,10	88,60	--	6,11	2,14	7,91	--	3,82	1,77	3,49
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	90,07	96,10	88,60	--	6,11	2,14	7,91	--	3,82	1,77	3,49
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	87,18	93,03	84,30	--	7,80	3,59	9,30	--	5,02	3,39	6,40
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	90,37	95,19	88,96	--	5,93	2,59	5,52	--	3,71	2,23	5,52
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	89,92	93,86	90,23	--	6,10	3,07	5,75	--	3,99	3,07	4,02
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	89,92	93,86	90,23	--	6,10	3,07	5,75	--	3,99	3,07	4,02
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	87,18	93,03	84,30	--	7,80	3,59	9,30	--	5,02	3,39	6,40
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	90,07	96,10	88,60	--	6,11	2,14	7,91	--	3,82	1,77	3,49
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	90,39	95,20	88,98	--	5,91	2,58	5,51	--	3,70	2,22	5,51
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	90,07	96,09	88,60	--	6,11	2,14	7,91	--	3,82	1,77	3,49
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	90,07	96,10	88,60	--	6,11	2,14	7,91	--	3,82	1,77	3,49
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	84,46	--	--	--	9,63	--	--	--	5,91	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	209,32	94,84	35,04	--	14,20	2,11	3,13	--	8,88
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	480,00	177,00	--	--	4,00	6,00	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	966,00	230,00	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	2317,00	1325,00	435,00	--	152,00	36,00	27,00	--	95,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	7,00	3,00	1,00	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	767,00	489,00	157,00	--	52,00	16,00	10,00	--	34,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1757,50	1188,00	407,50	--	143,00	43,00	40,00	--	99,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	843,67	310,67	--	--	25,50	37,00	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	843,67	310,67	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	966,00	230,00	--	--	25,00	32,00	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	2286,00	1034,00	381,00	--	155,00	23,00	34,00	--	97,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	2286,00	1034,00	381,00	--	155,00	23,00	34,00	--	97,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	2324,00	1329,00	436,00	--	152,00	36,00	27,00	--	95,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	2286,00	1034,00	381,00	--	155,00	23,00	34,00	--	97,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	767,00	489,00	157,00	--	52,00	16,00	10,00	--	34,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	816,00	467,00	145,00	--	73,00	18,00	16,00	--	47,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	816,00	467,00	145,00	--	73,00	18,00	16,00	--	47,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	767,00	489,00	157,00	--	52,00	16,00	10,00	--	34,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	2324,00	1329,00	436,00	--	152,00	36,00	27,00	--	95,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	2317,00	1325,00	435,00	--	152,00	36,00	27,00	--	95,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	7,00	3,00	1,00	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	209,32	94,84	35,04	--	14,20	2,11	3,13	--	8,88
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	209,32	94,84	35,04	--	14,20	2,11	3,13	--	8,88
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	2286,00	1034,00	381,00	--	155,00	23,00	34,00	--	97,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	2286,00	1034,00	381,00	--	155,00	23,00	34,00	--	97,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	816,00	467,00	145,00	--	73,00	18,00	16,00	--	47,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	2317,00	1325,00	435,00	--	152,00	36,00	27,00	--	95,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	7,00	3,00	1,00	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	767,00	489,00	157,00	--	52,00	16,00	10,00	--	34,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	767,00	489,00	157,00	--	52,00	16,00	10,00	--	34,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	816,00	467,00	145,00	--	73,00	18,00	16,00	--	47,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	2286,00	1034,00	381,00	--	155,00	23,00	34,00	--	97,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	2324,00	1329,00	436,00	--	152,00	36,00	27,00	--	95,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	209,32	94,84	35,04	--	14,20	2,11	3,13	--	8,88
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	2286,00	1034,00	381,00	--	155,00	23,00	34,00	--	97,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1614,50	--	--	--	184,00	--	--	--	113,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1614,50	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1756,50	1152,00	423,00	--	--	--	--	--	--

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal
Rijksweg A4	1,75	1,38	--	80,14	87,51	94,54	98,76	104,21	100,89	94,19	85,49	107,21
Rijksweg A4	3,00	3,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	31,00	27,00	--	88,01	97,65	102,99	109,96	116,44	112,64	105,78	94,86	118,98
Rijksweg A4	--	--	--	59,52	69,12	74,22	81,92	90,42	86,62	79,72	68,32	92,68
Rijksweg A4	16,00	7,00	--	84,78	96,31	99,79	103,33	109,83	104,06	98,66	89,79	112,19
Rijksweg A4	27,00	27,00	--	88,96	100,28	103,82	107,31	113,54	107,81	102,43	93,54	115,97
Rijksweg A4	20,50	16,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	29,00	20,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	19,00	15,00	--	90,52	97,89	104,92	109,15	114,59	111,27	104,57	95,87	117,59
Rijksweg A4	19,00	15,00	--	89,45	101,02	104,50	108,04	114,56	108,79	103,39	94,52	116,92
Rijksweg A4	31,00	27,00	--	89,52	100,11	103,82	106,98	112,98	107,39	102,05	93,52	115,52
Rijksweg A4	19,00	15,00	--	88,03	97,67	103,01	109,97	116,40	112,61	105,75	94,84	118,95
Rijksweg A4	16,00	7,00	--	83,36	92,97	98,32	105,28	111,68	107,88	101,02	90,13	114,23
Rijksweg A4	17,00	11,00	--	85,75	97,08	100,62	104,07	110,23	104,53	99,15	90,26	112,69
Rijksweg A4	17,00	11,00	--	85,75	97,08	100,62	104,07	110,23	104,53	99,15	90,26	112,69
Rijksweg A4	16,00	7,00	--	84,78	96,31	99,79	103,33	109,83	104,06	98,66	89,79	112,19
Rijksweg A4	31,00	27,00	--	88,02	97,66	102,99	109,96	116,45	112,65	105,79	94,87	118,99
Rijksweg A4	31,00	27,00	--	90,49	97,85	104,86	109,13	114,61	111,29	104,58	95,85	117,60
Rijksweg A4	--	--	--	61,52	67,96	72,61	81,00	88,15	84,60	77,78	66,87	90,64
Rijksweg A4	1,75	1,38	--	79,84	88,47	94,40	100,40	106,34	102,72	95,92	85,76	109,06
Rijksweg A4	1,75	1,38	--	77,65	87,29	92,63	99,59	106,02	102,23	95,37	84,46	108,57
Rijksweg A4	19,00	15,00	--	87,94	98,53	103,66	111,07	118,21	114,27	107,36	95,97	120,60
Rijksweg A4	19,00	15,00	--	88,03	97,67	103,01	109,97	116,40	112,61	105,75	94,84	118,95
Rijksweg A4	17,00	11,00	--	84,30	93,92	99,30	106,17	112,18	108,39	101,54	90,75	114,80
Rijksweg A4	31,00	27,00	--	90,20	98,82	104,74	110,77	116,75	113,13	106,32	96,15	119,46
Rijksweg A4	--	--	--	61,52	69,72	74,62	82,63	90,54	86,84	79,98	68,80	92,89
Rijksweg A4	16,00	7,00	--	85,84	93,20	100,24	104,47	109,88	106,56	99,86	91,19	112,89
Rijksweg A4	16,00	7,00	--	85,55	94,15	100,10	106,10	112,00	108,38	101,58	91,44	114,73
Rijksweg A4	17,00	11,00	--	86,51	95,17	101,21	107,00	112,55	108,95	102,16	92,22	115,36
Rijksweg A4	19,00	15,00	--	90,23	98,85	104,79	110,78	116,72	113,10	106,30	96,15	119,44
Rijksweg A4	31,00	27,00	--	88,02	97,66	102,99	109,96	116,45	112,65	105,79	94,87	118,99
Rijksweg A4	1,75	1,38	--	79,15	89,73	93,45	96,58	102,54	96,97	91,63	83,10	105,10
Rijksweg A4	19,00	15,00	--	89,45	101,02	104,50	108,04	114,56	108,79	103,39	94,52	116,92
Rijksweg A4	--	--	--	89,32	100,52	104,11	107,47	113,33	107,69	102,32	93,42	115,88
Rijksweg A4	--	--	--	84,26	97,36	100,47	104,54	112,58	106,57	101,13	92,30	114,57
Rijksweg A4	--	--	--	84,62	97,73	100,84	104,91	112,95	106,93	101,50	92,66	114,94

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
Rijksweg A4	74,75	81,72	88,03	93,77	100,03	96,57	89,81	80,07	102,76	72,64	80,14	87,29
Rijksweg A4	79,52	93,43	96,75	100,52	108,85	102,76	97,30	88,25	110,79	76,47	89,79	93,11
Rijksweg A4	81,78	96,17	99,46	103,25	111,84	105,72	100,25	91,22	113,73	75,55	89,93	93,23
Rijksweg A4	84,30	93,79	99,07	106,36	113,62	109,82	102,93	91,80	116,03	81,43	90,75	96,16
Rijksweg A4	55,84	65,44	70,54	78,24	86,74	82,94	76,04	64,64	89,00	51,07	60,67	65,77
Rijksweg A4	81,86	93,56	96,97	100,74	107,70	101,83	96,42	87,56	109,93	77,85	89,36	92,84
Rijksweg A4	85,26	97,31	100,66	104,38	111,51	105,63	100,22	91,36	113,71	83,09	94,29	97,87
Rijksweg A4	83,63	96,62	99,98	103,74	111,45	105,43	99,98	90,90	113,51	81,60	93,97	97,30
Rijksweg A4	81,19	95,58	98,87	102,66	111,25	105,13	99,66	90,63	113,14	76,85	91,24	94,53
Rijksweg A4	84,46	97,21	100,60	104,41	112,05	106,03	100,58	91,51	114,11	81,44	93,22	96,63
Rijksweg A4	85,12	92,09	98,40	104,14	110,40	106,94	100,18	90,45	113,13	83,00	90,50	97,65
Rijksweg A4	84,17	96,34	99,65	103,49	110,83	104,91	99,49	90,64	112,97	81,80	93,53	97,00
Rijksweg A4	85,77	96,59	100,03	103,70	110,28	104,55	99,17	90,62	112,63	82,93	93,13	96,96
Rijksweg A4	82,88	92,40	97,65	104,99	112,46	108,66	101,77	90,59	114,84	80,40	90,27	95,58
Rijksweg A4	80,49	89,89	95,21	102,47	109,42	105,61	98,73	87,67	111,88	76,43	86,00	91,35
Rijksweg A4	81,92	93,53	96,97	100,70	107,54	101,69	96,28	87,42	109,80	78,99	90,08	93,68
Rijksweg A4	81,92	93,53	96,97	100,70	107,54	101,69	96,28	87,42	109,80	78,99	90,08	93,68
Rijksweg A4	81,86	93,56	96,97	100,74	107,70	101,83	96,42	87,56	109,93	77,85	89,36	92,84
Rijksweg A4	84,30	93,80	99,08	106,37	113,63	109,83	102,94	91,81	116,04	81,43	90,76	96,17
Rijksweg A4	86,57	93,61	100,08	105,53	111,61	108,17	101,42	91,89	114,39	83,82	91,12	98,19
Rijksweg A4	57,84	64,28	68,93	77,32	84,47	80,92	74,10	63,19	86,96	53,07	59,51	64,16
Rijksweg A4	74,60	82,97	88,52	95,40	102,29	98,62	91,79	81,09	104,81	72,28	81,10	87,08
Rijksweg A4	72,50	82,02	87,28	94,62	102,09	98,28	91,40	80,22	104,47	70,03	79,91	85,22
Rijksweg A4	82,83	93,55	98,78	106,22	114,39	110,46	103,53	92,00	116,65	80,27	91,09	96,16
Rijksweg A4	82,88	92,40	97,65	104,99	112,46	108,66	101,77	90,59	114,84	80,40	90,27	95,58
Rijksweg A4	80,53	89,94	95,28	102,49	109,29	105,48	98,61	87,59	111,77	77,50	87,08	92,48
Rijksweg A4	86,40	94,79	100,43	107,15	113,85	110,18	103,35	92,75	116,40	83,58	91,99	97,99
Rijksweg A4	57,84	66,04	70,94	78,95	86,86	83,16	76,30	65,12	89,21	53,07	61,27	66,17
Rijksweg A4	82,78	89,88	96,54	101,67	107,48	104,07	97,33	88,07	110,33	78,89	86,22	93,24
Rijksweg A4	82,60	90,96	96,71	103,29	109,68	106,02	99,19	88,73	112,29	78,61	87,18	93,11
Rijksweg A4	82,66	91,05	96,85	103,31	109,57	105,91	99,09	88,70	112,20	79,73	88,38	94,50
Rijksweg A4	84,97	93,34	98,89	105,77	112,66	109,00	102,16	91,46	115,18	82,64	91,46	97,44
Rijksweg A4	84,30	93,80	99,08	106,37	113,63	109,83	102,94	91,81	116,04	81,43	90,76	96,17
Rijksweg A4	73,96	84,91	88,26	92,04	98,77	93,00	87,62	79,06	101,07	71,55	82,27	86,03
Rijksweg A4	84,17	96,34	99,65	103,49	110,83	104,91	99,49	90,64	112,97	81,80	93,53	97,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	82,79	95,90	99,01	103,08	111,12	105,10	99,66	90,83	113,11	78,44	91,54	94,66

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
Rijksweg A4	91,14	96,55	93,27	86,58	78,06	99,60	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	96,82	104,64	98,62	93,17	84,09	106,68	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	97,02	105,60	99,49	94,02	84,98	107,50	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	103,25	109,36	105,54	98,68	87,85	111,95	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	73,47	81,97	78,17	71,27	59,87	84,23	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	96,41	102,93	97,15	91,75	82,88	105,28	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	101,29	107,29	101,62	96,24	87,34	109,79	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	100,88	107,47	101,64	96,23	87,06	109,80	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	98,32	106,91	100,79	95,32	86,29	108,80	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	100,27	106,35	100,59	95,19	86,00	108,80	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	101,50	106,91	103,64	96,95	88,42	109,96	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	100,39	106,83	101,09	95,71	86,82	109,22	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	100,13	105,84	100,29	94,95	86,44	108,46	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	102,36	108,70	104,93	98,07	87,21	111,28	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	98,35	104,77	100,97	94,11	83,20	107,32	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	97,08	102,89	97,25	91,87	82,98	105,45	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	97,08	102,89	97,25	91,87	82,98	105,45	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	96,41	102,93	97,15	91,75	82,88	105,28	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	103,25	109,37	105,55	98,68	87,85	111,96	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	102,50	107,64	104,31	97,63	89,09	110,70	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	72,55	79,70	76,15	69,33	58,42	82,19	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	92,79	98,66	95,07	88,28	78,23	101,42	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	92,00	98,34	94,56	87,71	76,85	100,91	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	103,45	110,49	106,57	99,66	88,29	112,90	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	102,36	108,70	104,93	98,07	87,21	111,28	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	99,31	104,94	101,15	94,30	83,63	107,64	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	104,11	109,72	106,08	99,28	89,23	112,49	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	74,18	82,08	78,39	71,53	60,35	84,43	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	97,54	102,96	99,63	92,93	84,22	105,96	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	99,17	105,09	101,46	94,66	84,50	107,81	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	100,16	105,36	101,77	94,99	85,24	108,25	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	103,15	109,02	105,44	98,65	88,59	111,78	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	103,25	109,37	105,55	98,68	87,85	111,96	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	88,96	94,84	89,31	83,98	75,46	97,45	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	100,39	106,83	101,09	95,71	86,82	109,22	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	98,73	106,77	100,75	95,31	86,48	108,76	--	--	--	--	--

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Rijksweg A4	2178811	5	21:09, 2 jun 2020	-74064	2	35543	35538	Polylijn	81234,07
Rijksweg A4	2178812	5	21:09, 2 jun 2020	-74066	2	35543	970786	Polylijn	81609,20
Rijksweg A4	2178813	5	21:09, 2 jun 2020	-74068	2	35540	35542	Polylijn	81256,57
Rijksweg A4	2178814	5	21:09, 2 jun 2020	-74070	1	35540	35542	Polylijn	81251,85
Rijksweg A4	2178815	5	21:09, 2 jun 2020	-74072	2	35542	970828	Polylijn	81473,73
Rijksweg A4	2178816	5	21:09, 2 jun 2020	-74074	2	35542	970828	Polylijn	81477,38
Rijksweg A4	2178817	5	21:09, 2 jun 2020	-74076	1	35542	970828	Polylijn	81468,77
Rijksweg A4	2178818	5	21:09, 2 jun 2020	-74078	2	36085	36096	Polylijn	81543,45
Rijksweg A4	2178819	5	21:09, 2 jun 2020	-74080	1	565189	36092	Polylijn	81534,86
Rijksweg A4	2178820	5	21:09, 2 jun 2020	-74082	2	565189	36092	Polylijn	81539,98
Rijksweg A4	2178848	5	21:09, 2 jun 2020	-74138	2	35543	970786	Polylijn	81608,79
Rijksweg A4	2178849	5	21:09, 2 jun 2020	-74140	2	35543	970786	Polylijn	81609,18
Rijksweg A4	2178850	5	21:09, 2 jun 2020	-74142	2	35543	35538	Polylijn	81614,18
Rijksweg A4	2178851	5	21:09, 2 jun 2020	-74144	1	35543	35538	Polylijn	81618,39
Rijksweg A4	2178852	5	21:09, 2 jun 2020	-74146	2	35543	35538	Polylijn	81614,00
Rijksweg A4	2178853	5	21:09, 2 jun 2020	-74148	1	35543	35538	Polylijn	81618,76
Rijksweg A4	2372647	5	21:30, 2 jun 2020	-77029	1	35540	35542	Polylijn	81359,23
Rijksweg A4	2372648	5	21:30, 2 jun 2020	-77031	2	35540	35542	Polylijn	81365,20
Rijksweg A4	2372649	5	21:31, 2 jun 2020	-77033	2	35540	35548	Polylijn	81369,59
Rijksweg A4	2372654	5	21:35, 2 jun 2020	-77037	2	11598	36592_36091	Polylijn	82455,19
Rijksweg A4	2372655	5	21:35, 2 jun 2020	-77039	2	20678	36092_36593	Polylijn	82455,16
's-Gravenzandseweg	2379510	10	19:28, 18 jun 2020	-77085	2	's-Gravenz	's-Gravenzandseweg	Polylijn	78840,20
's-Gravenzandseweg	2379515	10	19:28, 18 jun 2020	-77087	2	's-Gravenz	's-Gravenzandseweg	Polylijn	79361,04
's-Gravenzandseweg	2379516	10	19:28, 18 jun 2020	-77089	2	's-Gravenz	's-Gravenzandseweg	Polylijn	79321,53
's-Gravenzandseweg	2379517	10	19:28, 18 jun 2020	-77091	2	's-Gravenz	's-Gravenzandseweg	Polylijn	78913,16
's-Gravenzandseweg	2379518	10	19:28, 18 jun 2020	-77093	2	's-Gravenz	's-Gravenzandseweg	Polylijn	79214,19
's-Gravenzandseweg	2401437	10	19:28, 18 jun 2020	-77095	2	De Liersew	De Lierseweg	Polylijn	79638,00
Dorpskade/Veenakkerweg	2406379	11	13:24, 18 jun 2020	-77079	2	Veenakkerw	Veenakkerweg	Polylijn	80594,58
Dorpskade/Veenakkerweg	2406381	11	13:24, 18 jun 2020	-77081	2	Dorpskade	Dorpskade	Polylijn	80274,06
Dorpskade/Veenakkerweg	2406904	11	13:02, 18 jun 2020	-77083	2	Dorpskade	Dorpskade	Polylijn	80213,87
Lotsweg/Noordhoornseweg	2380992	12	13:03, 18 jun 2020	-77071	2	Noordhoorn	Noordhoornseweg	Polylijn	81031,00
Lotsweg/Noordhoornseweg	2391357	12	13:03, 18 jun 2020	-77073	2	Veenakkerw	Veenakkerweg	Polylijn	80594,58
Lotsweg/Noordhoornseweg	2396024	12	13:03, 18 jun 2020	-77075	2	Noordhoorn	Noordhoornseweg	Polylijn	80886,91
Lotsweg/Noordhoornseweg	2396025	12	13:03, 18 jun 2020	-77077	NVT	Noordhoorn	Noordhoornseweg	Polylijn	81999,58
Maaslandseweg	2379513	13	19:30, 18 jun 2020	-79021	2	Maaslandse	Maaslandseweg	Polylijn	79525,00
Monsterseweg	2379514	14	19:30, 18 jun 2020	-79023	2	Monstersew	Monsterseweg	Polylijn	79321,53
Westlandseweg	2376613	15	19:30, 18 jun 2020	-79039	2	Westlandse	Westlandseweg	Polylijn	79689,09
Westlandseweg	2391336	15	19:30, 18 jun 2020	-79041	2	Westlandse	Westlandseweg	Polylijn	79506,00

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH
Rijksweg A4	447746,24	81296,79	446217,82	0,00	0,00	-1,44	-1,33	0,00	0,00	0,00	-1,43
Rijksweg A4	448565,87	81609,18	448565,85	0,00	0,00	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	1,21
Rijksweg A4	447737,42	81471,03	448199,54	0,00	0,00	-1,37	1,69	0,00	0,00	0,00	-1,37
Rijksweg A4	447739,39	81465,90	448200,95	0,00	0,00	-1,24	1,81	0,00	0,00	0,00	-1,24
Rijksweg A4	448198,48	81539,85	448339,43	0,00	0,00	1,66	2,99	0,00	0,00	0,00	1,75
Rijksweg A4	448196,86	81543,42	448337,83	0,00	0,00	1,55	2,89	0,00	0,00	0,00	1,66
Rijksweg A4	448200,41	81534,75	448341,52	0,00	0,00	1,75	3,13	0,00	0,00	0,00	2,17
Rijksweg A4	448338,09	81642,63	448549,50	0,00	0,00	2,90	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11
Rijksweg A4	448341,52	81634,07	448553,68	0,00	0,00	3,13	1,34	0,00	0,00	0,00	1,34
Rijksweg A4	448339,51	81638,66	448551,44	0,00	0,00	2,99	1,23	0,00	0,00	0,00	1,23
Rijksweg A4	448565,97	81412,00	448146,50	0,00	0,00	1,20	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46
Rijksweg A4	448565,85	81412,38	448146,34	0,00	0,00	1,21	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47
Rijksweg A4	448563,43	81234,70	447747,04	0,00	0,00	1,35	-1,45	0,00	0,00	0,00	-1,58
Rijksweg A4	448561,37	81238,96	447745,11	0,00	0,00	1,47	-1,44	0,00	0,00	0,00	-1,47
Rijksweg A4	448563,52	81234,44	447746,97	0,00	0,00	1,35	-1,45	0,00	0,00	0,00	-1,58
Rijksweg A4	448561,18	81239,43	447745,15	0,00	0,00	1,48	-1,44	0,00	0,00	0,00	-1,46
Rijksweg A4	446138,31	81251,41	447739,67	0,00	0,00	-1,15	-1,23	0,00	0,00	0,00	-1,23
Rijksweg A4	446139,05	81255,02	447737,26	0,00	0,00	-1,29	-1,33	0,00	0,00	0,00	-1,33
Rijksweg A4	446138,90	81187,00	446518,90	0,00	0,00	-1,38	-1,43	0,00	0,00	0,00	-1,43
Rijksweg A4	449862,37	82229,24	449599,64	-5,04	-5,79	-5,07	-5,78	--	-0,08	-0,01	-5,79
Rijksweg A4	449831,74	82242,16	449578,06	-5,26	-5,79	-5,27	-5,79	--	-0,05	0,00	-5,79
's-Gravenzandseweg	448059,59	78913,16	447999,47	0,00	0,00	-2,32	-2,87	0,00	0,00	0,00	-2,87
's-Gravenzandseweg	447602,72	79321,53	447623,59	0,00	0,00	-3,11	-3,15	0,00	0,00	0,00	-3,15
's-Gravenzandseweg	447623,59	79214,19	447707,81	0,00	0,00	-3,15	-3,15	0,00	0,00	0,00	-3,18
's-Gravenzandseweg	447999,47	79019,95	447903,16	0,00	0,00	-2,87	-2,70	0,00	0,00	0,00	-2,85
's-Gravenzandseweg	447707,81	79019,95	447903,16	0,00	0,00	-3,15	-2,70	0,00	0,00	0,00	-3,73
's-Gravenzandseweg	447717,00	79361,04	447602,72	0,00	0,00	-2,96	-3,11	0,00	0,00	0,00	-3,11
Dorpskade/Veenakkerweg	446983,03	80274,06	447493,91	0,00	0,00	-3,78	-0,02	0,00	0,00	0,00	-3,96
Dorpskade/Veenakkerweg	447493,91	80213,87	447546,75	0,00	0,00	-0,02	-1,21	0,00	0,00	0,00	-1,23
Dorpskade/Veenakkerweg	447546,75	79796,71	447857,81	0,00	0,00	-1,21	-1,83	0,00	0,00	0,00	-2,18
Lotsweg/Noordhoornseweg	447190,00	80886,91	447595,44	0,00	0,00	-1,54	-0,26	0,00	0,00	0,00	-0,40
Lotsweg/Noordhoornseweg	446983,03	81031,00	447190,00	0,00	0,00	-3,78	-1,54	0,00	0,00	0,00	-3,93
Lotsweg/Noordhoornseweg	447595,44	81413,94	448261,69	0,00	0,00	-0,26	0,06	0,00	0,00	0,00	-2,43
Lotsweg/Noordhoornseweg	447929,19	81413,94	448261,69	0,00	0,00	1,19	0,06	0,00	0,00	0,00	-0,25
Maaslandseweg	447813,00	79361,04	447602,72	0,00	0,00	-2,99	-3,11	0,00	0,00	0,00	-3,11
Monsterseweg	447623,59	79506,00	447830,00	0,00	0,00	-3,15	-3,13	0,00	0,00	0,00	-3,13
Westlandseweg	447671,00	79638,00	447717,00	0,00	0,00	-2,70	-2,96	0,00	0,00	0,00	-2,96
Westlandseweg	447830,00	79394,00	447922,00	0,00	0,00	-3,13	-3,26	0,00	0,00	0,00	-3,26

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl
Rijksweg A4	5,27	--	Relatief	66	1597,17	1598,70	3,33	99,27	Intensiteit	False
Rijksweg A4	1,21	--	Relatief	2	0,03	0,03	0,03	0,03	Intensiteit	False
Rijksweg A4	1,69	--	Relatief	20	509,48	509,50	10,96	62,45	Intensiteit	False
Rijksweg A4	1,81	--	Relatief	18	508,80	508,81	12,33	62,53	Intensiteit	False
Rijksweg A4	2,99	--	Relatief	8	155,69	155,70	8,29	44,75	Intensiteit	False
Rijksweg A4	2,89	--	Relatief	8	155,71	155,71	5,59	44,65	Intensiteit	False
Rijksweg A4	3,13	--	Relatief	6	155,78	155,78	26,63	44,81	Intensiteit	False
Rijksweg A4	2,73	--	Relatief	6	233,53	233,54	17,23	95,90	Intensiteit	False
Rijksweg A4	2,95	--	Relatief	5	234,21	234,22	36,27	97,11	Intensiteit	False
Rijksweg A4	2,82	--	Relatief	5	233,78	233,79	36,18	96,78	Intensiteit	False
Rijksweg A4	3,04	--	Relatief	12	463,36	463,38	24,45	63,96	Intensiteit	False
Rijksweg A4	3,05	--	Relatief	12	463,40	463,43	24,45	63,96	Intensiteit	False
Rijksweg A4	3,19	--	Relatief	31	900,31	900,35	10,66	52,07	Intensiteit	False
Rijksweg A4	3,31	--	Relatief	32	900,18	900,21	10,61	52,06	Intensiteit	False
Rijksweg A4	3,19	--	Relatief	31	900,49	900,53	10,65	52,08	Intensiteit	False
Rijksweg A4	3,32	--	Relatief	32	899,92	899,96	10,62	52,06	Intensiteit	False
Rijksweg A4	4,98	--	Relatief	65	1681,32	1682,54	5,25	90,91	Intensiteit	False
Rijksweg A4	2,85	--	Relatief	61	1677,99	1678,94	8,86	90,81	Intensiteit	False
Rijksweg A4	-1,37	--	Relatief	14	422,07	422,07	1,23	91,11	Intensiteit	False
Rijksweg A4	-5,29	--	Absoluut	10	346,60	346,60	3,90	101,52	Intensiteit	True
Rijksweg A4	-5,38	--	Absoluut	10	331,39	331,39	2,14	100,48	Intensiteit	True
's-Gravenzandseweg	-2,87	--	Relatief	2	94,54	94,54	94,54	94,54	Verdeling	False
's-Gravenzandseweg	-3,15	--	Relatief	2	44,68	44,68	44,68	44,68	Verdeling	False
's-Gravenzandseweg	-3,15	--	Relatief	3	136,62	136,62	58,92	77,70	Verdeling	False
's-Gravenzandseweg	-2,70	--	Relatief	3	143,86	143,86	66,89	76,97	Verdeling	False
's-Gravenzandseweg	-2,70	--	Relatief	6	279,68	279,69	36,45	78,68	Verdeling	False
's-Gravenzandseweg	-3,10	--	Relatief	3	398,63	398,63	136,92	261,71	Verdeling	False
Dorpskade/Veenakkerweg	0,81	--	Relatief	18	614,57	614,72	1,86	474,09	Verdeling	False
Dorpskade/Veenakkerweg	0,79	--	Relatief	5	80,60	80,67	12,18	22,98	Verdeling	False
Dorpskade/Veenakkerweg	1,96	--	Relatief	19	537,35	537,50	3,23	116,01	Verdeling	False
Lotsweg/Noordhoornseweg	-0,22	--	Relatief	6	447,92	447,92	3,69	310,35	Verdeling	False
Lotsweg/Noordhoornseweg	-1,54	--	Relatief	13	487,07	487,10	3,01	241,33	Verdeling	False
Lotsweg/Noordhoornseweg	3,72	--	Relatief	47	1167,34	1167,62	1,11	194,35	Verdeling	False
Lotsweg/Noordhoornseweg	0,20	--	Relatief	29	954,87	954,89	2,95	233,92	Verdeling	False
Maaslandseweg	-3,11	--	Relatief	2	266,65	266,65	266,65	266,65	Verdeling	False
Monsterseweg	-3,13	--	Relatief	2	276,83	276,83	276,83	276,83	Verdeling	False
Westlandseweg	-2,96	--	Relatief	2	68,74	68,74	68,74	68,74	Verdeling	False
Westlandseweg	-3,26	--	Relatief	2	144,94	144,94	144,94	144,94	Verdeling	False

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek.	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W3	Fijn tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	--	--	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	--	121	121	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	--	121	121	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	--	--	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	--	--	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	--	--	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	--	--	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	--	--	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	--	121	121	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	--	--	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	--	--	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	--	121	121	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	--	121	121	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	--	--	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--
Rijksweg A4	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--
's-Gravenzandseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
's-Gravenzandseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
's-Gravenzandseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
's-Gravenzandseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
's-Gravenzandseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
's-Gravenzandseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
Dorpskade/Veenakkerweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	60	60	60	--
Dorpskade/Veenakkerweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	60	60	60	--
Dorpskade/Veenakkerweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	60	60	60	--
Lotsweg/Noordhoornseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	60	60	60	--
Lotsweg/Noordhoornseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	60	60	60	--
Lotsweg/Noordhoornseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	60	60	60	--
Lotsweg/Noordhoornseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	--	--	--	--
Maaslandseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
Monsterseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
Westlandseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
Westlandseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
Rijksweg A4	90	90	90	--	85	85	85	--	False	32474,00	6,10	3,74	1,48
Rijksweg A4	90	--	--	--	85	--	--	--	False	30852,00	8,33	--	--
Rijksweg A4	--	100	100	--	--	90	90	--	False	6582,00	--	11,77	6,62
Rijksweg A4	--	100	100	--	--	90	90	--	False	5718,00	--	12,46	6,27
Rijksweg A4	90	--	--	--	85	--	--	--	False	25668,00	8,33	--	--
Rijksweg A4	90	--	--	--	85	--	--	--	False	25668,00	8,33	--	--
Rijksweg A4	90	--	--	--	85	--	--	--	False	22380,00	8,33	--	--
Rijksweg A4	90	--	--	--	85	--	--	--	False	13272,00	8,33	--	--
Rijksweg A4	90	--	--	--	85	--	--	--	False	26952,00	8,33	--	--
Rijksweg A4	90	--	--	--	85	--	--	--	False	33444,00	8,33	--	--
Rijksweg A4	--	100	100	--	--	90	90	--	False	9504,00	--	14,69	5,16
Rijksweg A4	90	--	--	--	85	--	--	--	False	30852,00	8,33	--	--
Rijksweg A4	90	--	--	--	85	--	--	--	False	23778,00	8,33	--	--
Rijksweg A4	--	100	100	--	--	90	90	--	False	7992,00	--	14,41	5,29
Rijksweg A4	--	100	100	--	--	90	90	--	False	8696,00	--	13,96	5,52
Rijksweg A4	90	--	--	--	85	--	--	--	False	21078,00	8,33	--	--
Rijksweg A4	90	90	90	--	85	85	85	--	False	25092,00	6,43	2,84	1,43
Rijksweg A4	90	90	90	--	85	85	85	--	False	29520,00	6,48	2,62	1,48
Rijksweg A4	90	90	90	--	85	85	85	--	False	13712,00	6,22	3,80	1,27
Rijksweg A4	90	90	90	--	85	85	85	--	False	48879,76	6,31	3,65	1,21
Rijksweg A4	90	90	90	--	85	85	85	--	False	47915,72	6,27	3,40	1,40
's-Gravenzandseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	False	1939,35	6,87	2,57	0,91
's-Gravenzandseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	False	2689,77	6,87	2,57	0,91
's-Gravenzandseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	False	2689,94	6,87	2,57	0,91
's-Gravenzandseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	False	1939,35	6,87	2,57	0,91
's-Gravenzandseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	False	1939,35	6,87	2,57	0,91
's-Gravenzandseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	False	5930,84	6,86	2,59	0,90
Dorpskade/Veenakkerweg	60	60	60	--	60	60	60	--	False	4846,83	6,62	3,12	1,00
Dorpskade/Veenakkerweg	60	60	60	--	60	60	60	--	False	5771,92	6,63	3,11	1,00
Dorpskade/Veenakkerweg	60	60	60	--	60	60	60	--	False	5771,92	6,63	3,11	1,00
Lotsweg/Noordhoornseweg	60	60	60	--	60	60	60	--	False	232,40	6,61	3,17	0,99
Lotsweg/Noordhoornseweg	60	60	60	--	60	60	60	--	False	4145,94	6,61	3,16	1,00
Lotsweg/Noordhoornseweg	60	60	60	--	60	60	60	--	False	19,07	6,60	3,21	0,99
Lotsweg/Noordhoornseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	False	19,07	6,60	3,21	0,99
Maaslandseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	False	1621,00	6,86	2,63	0,88
Monsterseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	False	1621,00	6,89	2,25	1,04
Westlandseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	False	8054,95	6,91	3,06	0,60
Westlandseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	False	842,65	6,86	2,61	0,89

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	88,64	94,89	88,12	--	7,12	3,46	7,29	--	4,24	1,65	4,58
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	90,39	--	--	--	5,91	--	--	--	3,70	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	91,99	82,32	--	--	4,78	12,63	--	--	3,23	5,05
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	87,19	--	--	--	7,88	--	--	--	4,93	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	87,19	--	--	--	7,88	--	--	--	4,93	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	96,02	--	--	--	2,44	--	--	--	1,54	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	80,59	--	--	--	11,55	--	--	--	7,86	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	95,20	88,98	--	--	2,58	5,51	--	--	2,22	5,51
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	90,39	--	--	--	5,91	--	--	--	3,70	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	88,64	--	--	--	7,12	--	--	--	4,24	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	94,89	88,12	--	--	3,46	7,29	--	--	1,65	4,58
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	84,46	91,99	82,32	--	9,63	4,78	12,63	--	5,91	3,23	5,05
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	89,92	93,86	90,23	--	6,10	3,07	5,75	--	3,99	3,07	4,02
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	91,89	95,94	88,95	--	4,87	2,09	5,37	--	3,24	1,97	5,68
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	91,73	96,28	91,12	--	5,03	1,83	4,83	--	3,23	1,89	4,05
's-Gravenzandseweg	--	--	--	--	--	87,10	89,38	84,57	--	5,16	4,57	5,40	--	7,74	6,05	10,03
's-Gravenzandseweg	--	--	--	--	--	85,81	88,29	83,08	--	5,68	5,04	5,92	--	8,52	6,68	11,00
's-Gravenzandseweg	--	--	--	--	--	85,80	88,28	83,07	--	5,68	5,04	5,93	--	8,52	6,68	11,01
's-Gravenzandseweg	--	--	--	--	--	87,10	89,38	84,57	--	5,16	4,57	5,40	--	7,74	6,05	10,03
's-Gravenzandseweg	--	--	--	--	--	87,10	89,38	84,57	--	5,16	4,57	5,40	--	7,74	6,05	10,03
's-Gravenzandseweg	--	--	--	--	--	89,75	91,61	87,67	--	4,10	3,61	4,32	--	6,15	4,78	8,01
Dorpskade/Veenakkerweg	--	--	--	--	--	93,76	96,84	93,16	--	4,86	2,43	5,20	--	1,37	0,73	1,64
Dorpskade/Veenakkerweg	--	--	--	--	--	93,39	96,64	92,75	--	5,16	2,58	5,51	--	1,45	0,77	1,74
Dorpskade/Veenakkerweg	--	--	--	--	--	93,39	96,64	92,75	--	5,16	2,58	5,51	--	1,45	0,77	1,74
Lotsweg/Noordhoornseweg	--	--	--	--	--	97,35	98,68	97,08	--	2,07	1,02	2,22	--	0,58	0,30	0,70
Lotsweg/Noordhoornseweg	--	--	--	--	--	96,45	98,23	96,09	--	2,77	1,37	2,97	--	0,78	0,41	0,94
Lotsweg/Noordhoornseweg	--	--	--	--	--	99,99	100,00	99,99	--	0,01	--	0,01	--	--	--	--
Lotsweg/Noordhoornseweg	--	--	--	--	--	99,99	100,00	99,99	--	0,01	--	0,01	--	--	--	--
Maaslandseweg	--	--	--	--	--	98,21	98,56	97,80	--	0,72	0,62	0,77	--	1,08	0,82	1,43
Monsterseweg	--	--	--	--	--	22,81	26,92	19,35	--	30,87	31,42	28,23	--	46,31	41,65	52,42
Westlandseweg	--	--	--	--	--	90,14	93,92	80,73	--	7,89	4,98	14,83	--	1,97	1,09	4,43
Westlandseweg	--	--	--	--	--	93,98	95,11	92,69	--	2,41	2,10	2,56	--	3,61	2,79	4,75

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1756,50	1152,00	423,00	--	141,00	42,00	35,00	--	84,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	2324,00	--	--	--	152,00	--	--	--	95,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	712,50	358,50	--	--	37,00	55,00	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	712,50	358,50	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1865,00	--	--	--	168,50	--	--	--	105,50
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1865,00	--	--	--	168,50	--	--	--	105,50
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1865,00	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1062,00	--	--	--	27,00	--	--	--	17,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	2246,00	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	2246,00	--	--	--	322,00	--	--	--	219,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	1329,00	436,00	--	--	36,00	27,00	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	2324,00	--	--	--	152,00	--	--	--	95,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1756,50	--	--	--	141,00	--	--	--	84,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	1152,00	423,00	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	1152,00	423,00	--	--	42,00	35,00	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1756,50	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1614,50	712,50	358,50	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	1614,50	712,50	358,50	--	184,00	37,00	55,00	--	113,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	767,00	489,00	157,00	--	52,00	16,00	10,00	--	34,00
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	2833,40	1713,74	526,37	--	150,08	37,25	31,75	--	99,92
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	2755,40	1566,99	610,62	--	151,17	29,75	32,37	--	97,17
's-Gravenzandseweg	--	--	--	--	--	116,05	44,55	14,92	--	6,87	2,28	0,95	--	10,31
's-Gravenzandseweg	--	--	--	--	--	158,57	61,03	20,34	--	10,50	3,48	1,45	--	15,74
's-Gravenzandseweg	--	--	--	--	--	158,56	61,03	20,33	--	10,50	3,48	1,45	--	15,74
's-Gravenzandseweg	--	--	--	--	--	116,05	44,55	14,92	--	6,87	2,28	0,95	--	10,31
's-Gravenzandseweg	--	--	--	--	--	116,05	44,55	14,92	--	6,87	2,28	0,95	--	10,31
's-Gravenzandseweg	--	--	--	--	--	365,15	140,72	46,80	--	16,68	5,55	2,31	--	25,02
Dorpskade/Veenakkerweg	--	--	--	--	--	300,84	146,44	45,15	--	15,59	3,67	2,52	--	4,40
Dorpskade/Veenakkerweg	--	--	--	--	--	357,38	173,48	53,53	--	19,75	4,63	3,18	--	5,55
Dorpskade/Veenakkerweg	--	--	--	--	--	357,38	173,48	53,53	--	19,75	4,63	3,18	--	5,55
Lotsweg/Noordhoornseweg	--	--	--	--	--	14,95	7,27	2,23	--	0,32	0,08	0,05	--	0,09
Lotsweg/Noordhoornseweg	--	--	--	--	--	264,32	128,69	39,84	--	7,59	1,79	1,23	--	2,14
Lotsweg/Noordhoornseweg	--	--	--	--	--	1,26	0,61	0,19	--	--	--	--	--	--
Lotsweg/Noordhoornseweg	--	--	--	--	--	1,26	0,61	0,19	--	--	--	--	--	--
Maaslandseweg	--	--	--	--	--	109,21	42,02	13,95	--	0,80	0,26	0,11	--	1,20
Monsterseweg	--	--	--	--	--	25,48	9,82	3,26	--	34,48	11,46	4,76	--	51,72
Westlandseweg	--	--	--	--	--	501,72	231,50	39,02	--	43,92	12,27	7,17	--	10,96
Westlandseweg	--	--	--	--	--	54,33	20,92	6,95	--	1,39	0,46	0,19	--	2,09

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal
Rijksweg A4	20,00	22,00	--	88,65	100,15	103,65	107,12	113,48	107,75	102,36	93,48	115,88
Rijksweg A4	--	--	--	88,03	99,53	101,99	105,47	111,97	106,08	102,16	93,37	114,43
Rijksweg A4	25,00	22,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	89,32	100,67	104,21	107,65	113,82	108,12	102,73	93,85	116,27
Rijksweg A4	--	--	--	89,32	100,67	104,21	107,65	113,82	108,12	102,73	93,85	116,27
Rijksweg A4	--	--	--	84,89	97,99	101,10	105,17	113,21	107,19	101,76	92,92	115,20
Rijksweg A4	--	--	--	84,20	96,48	99,78	103,58	110,95	105,03	99,61	90,76	113,09
Rijksweg A4	--	--	--	85,69	98,79	101,91	105,98	114,02	108,00	102,56	93,73	116,01
Rijksweg A4	--	--	--	91,69	102,59	106,25	109,56	114,99	109,44	104,07	95,16	117,67
Rijksweg A4	31,00	27,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	89,43	101,03	104,50	108,05	114,62	108,84	103,44	94,57	116,96
Rijksweg A4	--	--	--	88,65	100,15	103,65	107,12	113,48	107,75	102,36	93,48	115,88
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	20,00	22,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	84,62	97,73	100,84	104,91	112,95	106,93	101,50	92,66	114,94
Rijksweg A4	--	--	--	84,26	97,36	100,47	104,54	112,58	106,57	101,13	92,30	114,57
Rijksweg A4	25,00	22,00	--	89,32	100,52	104,11	107,47	113,33	107,69	102,32	93,42	115,88
Rijksweg A4	16,00	7,00	--	84,78	96,31	99,79	103,33	109,83	104,06	98,66	89,79	112,19
Rijksweg A4	35,25	33,63	--	91,33	103,73	108,48	115,72	119,34	113,42	107,47	98,94	122,07
Rijksweg A4	30,75	27,12	--	91,23	103,64	108,39	115,61	119,22	113,31	107,36	98,83	121,96
's-Gravenzandseweg	3,02	1,77	--	78,76	86,01	93,15	97,46	102,25	98,92	92,26	83,95	105,39
's-Gravenzandseweg	4,62	2,69	--	80,45	87,73	94,92	99,12	103,79	100,47	93,82	85,64	106,97
's-Gravenzandseweg	4,62	2,70	--	80,45	87,73	94,92	99,12	103,79	100,47	93,82	85,64	106,97
's-Gravenzandseweg	3,02	1,77	--	78,76	86,01	93,15	97,46	102,25	98,92	92,26	83,95	105,39
's-Gravenzandseweg	3,02	1,77	--	78,76	86,01	93,15	97,46	102,25	98,92	92,26	83,95	105,39
's-Gravenzandseweg	7,34	4,28	--	83,00	90,18	97,18	101,77	106,86	103,50	96,81	88,20	109,91
Dorpskade/Veenakkerweg	1,10	0,79	--	80,11	88,45	94,44	100,21	106,76	103,21	96,42	86,23	109,41
Dorpskade/Veenakkerweg	1,38	1,00	--	80,97	89,34	95,36	101,05	107,55	104,01	97,21	87,07	110,21
Dorpskade/Veenakkerweg	1,38	1,00	--	80,97	89,34	95,36	101,05	107,55	104,01	97,21	87,07	110,21
Lotsweg/Noordhoornseweg	0,02	0,02	--	65,89	73,93	79,46	86,23	93,37	89,77	82,94	72,28	95,88
Lotsweg/Noordhoornseweg	0,54	0,39	--	78,68	86,82	92,50	98,96	105,93	102,34	95,53	85,00	108,48
Lotsweg/Noordhoornseweg	--	--	--	54,07	61,74	66,57	74,68	82,36	78,71	71,86	60,76	84,75
Lotsweg/Noordhoornseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Maaslandseweg	0,35	0,20	--	74,50	81,20	86,90	93,75	100,37	96,86	90,07	79,80	102,98
Monsterseweg	15,19	8,84	--	84,22	91,77	99,49	102,54	105,09	102,10	95,65	89,35	109,12
Westlandseweg	2,69	2,14	--	83,59	91,14	98,22	102,06	107,82	104,54	97,83	89,09	110,80
Westlandseweg	0,61	0,36	--	73,32	80,34	86,97	92,26	97,98	94,55	87,82	78,56	100,83

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
Rijksweg A4	84,84	97,08	100,40	104,11	111,34	105,46	100,04	91,18	113,52	82,64	94,06	97,58
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	83,76	96,41	99,78	103,50	110,82	104,86	99,42	90,32	112,96	82,78	95,07	98,40
Rijksweg A4	80,46	94,84	98,14	101,93	110,51	104,40	98,93	89,89	112,41	77,47	91,86	95,16
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	85,49	98,52	101,88	105,65	113,41	107,38	101,93	92,86	115,45	82,83	94,77	98,22
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	82,54	96,93	100,23	104,01	112,60	106,48	101,01	91,98	114,49	78,19	92,58	95,87
Rijksweg A4	84,67	97,98	101,30	105,00	112,78	106,77	101,32	92,24	114,83	82,55	94,82	98,20
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	80,71	93,81	96,92	100,99	109,03	103,02	97,58	88,74	111,02	77,72	90,83	93,94
Rijksweg A4	83,88	95,58	99,02	102,64	109,41	103,59	98,18	89,32	111,70	82,88	94,37	97,93
Rijksweg A4	81,86	93,56	96,97	100,74	107,70	101,83	96,42	87,56	109,93	77,85	89,36	92,84
Rijksweg A4	87,87	100,67	105,30	112,97	117,03	111,02	105,02	96,49	119,60	85,24	96,98	101,86
Rijksweg A4	87,37	100,20	104,82	112,53	116,63	110,61	104,61	96,08	119,18	85,06	97,21	102,00
's-Gravenzandseweg	73,92	81,14	88,17	92,66	97,75	94,40	87,71	79,15	100,81	70,59	77,83	85,05
's-Gravenzandseweg	75,60	82,85	89,94	94,31	99,27	95,93	89,26	80,82	102,37	72,29	79,55	86,81
's-Gravenzandseweg	75,60	82,85	89,94	94,31	99,27	95,93	89,26	80,82	102,37	72,29	79,55	86,82
's-Gravenzandseweg	73,92	81,14	88,17	92,66	97,75	94,40	87,71	79,15	100,81	70,59	77,83	85,05
's-Gravenzandseweg	73,92	81,14	88,17	92,66	97,75	94,40	87,71	79,15	100,81	70,59	77,83	85,05
's-Gravenzandseweg	78,23	85,38	92,26	97,05	102,44	99,05	92,34	83,47	105,40	74,75	81,94	89,03
Dorpskade/Veenakkerweg	75,99	84,08	89,70	96,30	103,33	99,74	92,91	82,33	105,86	72,09	80,44	86,48
Dorpskade/Veenakkerweg	76,80	84,90	90,55	97,09	104,09	100,49	93,67	83,12	106,63	72,96	81,32	87,39
Dorpskade/Veenakkerweg	76,80	84,90	90,55	97,09	104,09	100,49	93,67	83,12	106,63	72,96	81,32	87,39
Lotsweg/Noordhoornseweg	62,25	70,12	75,37	82,71	90,11	86,48	79,64	68,77	92,56	57,75	65,80	71,38
Lotsweg/Noordhoornseweg	74,91	82,85	88,20	95,34	102,63	99,01	92,18	81,39	105,10	70,62	78,76	84,49
Lotsweg/Noordhoornseweg	50,94	58,60	63,43	71,55	79,23	75,58	68,73	57,63	81,62	45,83	53,50	58,33
Lotsweg/Noordhoornseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Maaslandseweg	70,14	76,81	82,36	89,43	96,16	92,64	85,85	75,46	98,75	65,80	72,53	78,37
Monsterseweg	79,07	86,66	94,39	97,35	99,99	97,02	90,56	84,22	104,00	76,30	83,79	91,49
Westlandseweg	79,09	86,41	93,12	97,81	104,03	100,66	93,91	84,56	106,84	74,76	82,57	90,04
Westlandseweg	68,70	75,68	82,15	87,70	93,65	90,20	83,46	73,97	96,44	64,92	71,97	78,73

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
Rijksweg A4	101,05	107,33	101,61	96,22	87,33	109,75	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	101,92	108,21	102,44	97,04	87,85	110,62	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	98,94	107,53	101,41	95,94	86,91	109,42	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	102,00	108,83	102,93	97,49	88,37	111,07	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	99,66	108,25	102,13	96,66	87,63	110,14	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	101,88	108,71	102,83	97,40	88,26	110,97	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	98,01	106,05	100,03	94,59	85,76	108,04	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	101,09	106,87	101,28	95,93	87,01	109,47	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	96,41	102,93	97,15	91,75	82,88	105,28	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	108,97	112,15	106,31	100,39	91,87	115,04	--	--	--	--	--
Rijksweg A4	109,22	112,71	106,81	100,87	92,34	115,48	--	--	--	--	--
's-Gravenzandseweg	89,27	93,75	90,44	83,80	75,73	96,98	--	--	--	--	--
's-Gravenzandseweg	90,95	95,30	92,00	85,37	77,43	98,58	--	--	--	--	--
's-Gravenzandseweg	90,95	95,30	92,00	85,37	77,43	98,58	--	--	--	--	--
's-Gravenzandseweg	89,27	93,75	90,44	83,80	75,73	96,98	--	--	--	--	--
's-Gravenzandseweg	89,27	93,75	90,44	83,80	75,73	96,98	--	--	--	--	--
's-Gravenzandseweg	93,50	98,28	94,93	88,27	79,91	101,41	--	--	--	--	--
Dorpskade/Veenakkerweg	92,17	98,60	95,06	88,26	78,15	101,27	--	--	--	--	--
Dorpskade/Veenakkerweg	93,01	99,38	95,84	89,05	78,99	102,07	--	--	--	--	--
Dorpskade/Veenakkerweg	93,01	99,38	95,84	89,05	78,99	102,07	--	--	--	--	--
Lotsweg/Noordhoornseweg	78,07	85,14	81,54	74,72	64,10	87,66	--	--	--	--	--
Lotsweg/Noordhoornseweg	90,86	97,76	94,17	87,36	76,88	100,32	--	--	--	--	--
Lotsweg/Noordhoornseweg	66,44	74,12	70,47	63,62	52,52	76,51	--	--	--	--	--
Lotsweg/Noordhoornseweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Maaslandseweg	85,02	91,51	88,00	81,22	71,08	94,15	--	--	--	--	--
Monsterseweg	94,68	97,15	94,13	87,68	81,38	101,18	--	--	--	--	--
Westlandseweg	92,90	97,81	94,71	88,07	80,27	101,11	--	--	--	--	--
Westlandseweg	83,82	89,27	85,86	79,14	70,12	92,19	--	--	--	--	--

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
Rijksweg A4	--	--	--	--
's-Gravenzandseweg	--	--	--	--
's-Gravenzandseweg	--	--	--	--
's-Gravenzandseweg	--	--	--	--
's-Gravenzandseweg	--	--	--	--
's-Gravenzandseweg	--	--	--	--
's-Gravenzandseweg	--	--	--	--
Dorpskade/Veenakkerweg	--	--	--	--
Dorpskade/Veenakkerweg	--	--	--	--
Dorpskade/Veenakkerweg	--	--	--	--
Lotsweg/Noordhoornseweg	--	--	--	--
Lotsweg/Noordhoornseweg	--	--	--	--
Lotsweg/Noordhoornseweg	--	--	--	--
Lotsweg/Noordhoornseweg	--	--	--	--
Maaslandseweg	--	--	--	--
Monsterseweg	--	--	--	--
Westlandseweg	--	--	--	--
Westlandseweg	--	--	--	--

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Westlandseweg	2391355	15	19:30, 18 jun 2020	-79043	2	Westlandse	Westlandseweg	Polylijn	79525,00
Westlandseweg	2391356	15	19:30, 18 jun 2020	-79045	2	Westlandse	Westlandseweg	Polylijn	79525,00
Naaldwijkseweg	2391334	16	19:30, 18 jun 2020	-79025	2	Naaldwijks	Naaldwijkseweg	Polylijn	79486,43
Naaldwijkseweg	2398437	16	19:30, 18 jun 2020	-79035	2	Naaldwijks	Naaldwijkseweg	Polylijn	79394,00
Naaldwijkseweg	2398438	16	19:30, 18 jun 2020	-79037	2	Naaldwijks	Naaldwijkseweg	Polylijn	79214,19

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH
Westlandseweg	447813,00	79506,00	447830,00	0,00	0,00	-2,99	-3,13	0,00	0,00	0,00	-3,13
Westlandseweg	447813,00	79638,00	447717,00	0,00	0,00	-2,99	-2,96	0,00	0,00	0,00	-2,96
Naaldwijkseweg	448032,13	79394,00	447922,00	0,00	0,00	-3,21	-3,26	0,00	0,00	0,00	-3,26
Naaldwijkseweg	447922,00	79309,40	447821,23	0,00	0,00	-3,26	-3,31	0,00	0,00	0,00	-3,31
Naaldwijkseweg	447707,81	79309,40	447821,23	0,00	0,00	-3,15	-3,31	0,00	0,00	0,00	-3,31

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl
Westlandseweg	-3,13	--	Relatief	2	25,50	25,50	25,50	25,50	Verdeling	False
Westlandseweg	-2,96	--	Relatief	2	148,27	148,27	148,27	148,27	Verdeling	False
Naaldwijkseweg	-3,26	--	Relatief	2	143,77	143,77	143,77	143,77	Verdeling	False
Naaldwijkseweg	-3,31	--	Relatief	2	131,58	131,58	131,58	131,58	Verdeling	False
Naaldwijkseweg	-3,31	--	Relatief	2	148,08	148,08	148,08	148,08	Verdeling	False

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek.	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
Westlandseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
Westlandseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
Naaldwijkseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
Naaldwijkseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--
Naaldwijkseweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
Westlandseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	False	842,53	6,86	2,61	0,89
Westlandseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	False	873,14	6,86	2,61	0,89
Naaldwijkseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	False	599,00	6,88	2,37	0,99
Naaldwijkseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	False	750,00	6,88	2,37	0,99
Naaldwijkseweg	50	50	50	--	50	50	50	--	False	750,00	6,88	2,37	0,99

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Westlandseweg	--	--	--	--	--	93,99	95,12	92,70	--	2,40	2,10	2,56	--	3,61	2,78	4,75
Westlandseweg	--	--	--	--	--	94,22	95,31	92,97	--	2,31	2,02	2,46	--	3,47	2,67	4,57
Naaldwijkseweg	--	--	--	--	--	46,30	51,81	41,19	--	21,48	20,72	20,58	--	32,22	27,47	38,23
Naaldwijkseweg	--	--	--	--	--	47,13	52,63	41,99	--	21,15	20,37	20,30	--	31,72	27,00	37,71
Naaldwijkseweg	--	--	--	--	--	47,13	52,63	41,99	--	21,15	20,37	20,30	--	31,72	27,00	37,71

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)
Westlandseweg	--	--	--	--	--	54,32	20,92	6,95	--	1,39	0,46	0,19	--	2,09
Westlandseweg	--	--	--	--	--	56,44	21,72	7,22	--	1,38	0,46	0,19	--	2,08
Naaldwijkseweg	--	--	--	--	--	19,08	7,36	2,44	--	8,85	2,94	1,22	--	13,28
Naaldwijkseweg	--	--	--	--	--	24,32	9,35	3,12	--	10,91	3,62	1,51	--	16,37
Naaldwijkseweg	--	--	--	--	--	24,32	9,35	3,12	--	10,91	3,62	1,51	--	16,37

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal
Westlandseweg	0,61	0,36	--	73,32	80,34	86,97	92,26	97,98	94,55	87,82	78,56	100,83
Westlandseweg	0,61	0,36	--	73,39	80,41	87,00	92,35	98,11	94,67	87,94	78,64	100,95
Naaldwijkseweg	3,90	2,27	--	78,47	85,99	93,65	96,84	99,76	96,70	90,22	83,61	103,62
Naaldwijkseweg	4,80	2,80	--	79,39	86,91	94,56	97,76	100,70	97,64	91,15	84,53	104,56
Naaldwijkseweg	4,80	2,80	--	79,39	86,91	94,56	97,76	100,70	97,64	91,15	84,53	104,56

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
Westlandseweg	68,70	75,68	82,15	87,69	93,65	90,20	83,46	73,96	96,44	64,92	71,97	78,73
Westlandseweg	68,78	75,75	82,19	87,79	93,79	90,33	83,59	74,05	96,57	64,99	72,03	78,76
Naaldwijkseweg	73,36	80,91	88,56	91,71	94,79	91,73	85,23	78,53	98,60	70,52	77,98	85,64
Naaldwijkseweg	74,28	81,82	89,46	92,62	95,72	92,66	86,16	79,44	99,53	71,45	78,90	86,56
Naaldwijkseweg	74,28	81,82	89,46	92,62	95,72	92,66	86,16	79,44	99,53	71,45	78,90	86,56

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
Westlandseweg	83,82	89,27	85,86	79,14	70,12	92,19	--	--	--	--	--
Westlandseweg	83,91	89,40	85,98	79,26	70,19	92,31	--	--	--	--	--
Naaldwijkseweg	88,94	91,70	88,63	82,15	75,61	95,60	--	--	--	--	--
Naaldwijkseweg	89,86	92,64	89,57	83,09	76,53	96,54	--	--	--	--	--
Naaldwijkseweg	89,86	92,64	89,57	83,09	76,53	96,54	--	--	--	--	--

Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Westlandseweg	--	--	--	--
Westlandseweg	--	--	--	--
Naaldwijkseweg	--	--	--	--
Naaldwijkseweg	--	--	--	--
Naaldwijkseweg	--	--	--	--

Model: Kopie voor bijlagen wegen 200517 N211 huidig (autonoom 2021)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k
1		2,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Scherm	2,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		--	--	Relatief	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		--	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	grondwal woning Middenzwet 7	--	-3,00	Absoluut	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	grondwal 1m	--	--	Absoluut	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grondwal	2,00	--	Relatief	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Scherm	2,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Grondwal	2,50	--	Relatief	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grondwal	2,50	--	Relatief	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Grondwal	-0,29	--	Absoluut	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Grondwal	4,00	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Scherm	--	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Scherm	--	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Scherm	3,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15		0,80	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16		0,80	--	Relatief	MBS	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17		0,80	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18		--	--	Relatief	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Kopie voor bijlagen wegen 200517 N211 huidig (autonoom 2021)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Kopie voor bijlagen 200610 N211 Plan (2035) Optimalisatievariant - DEF-v1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k
1		2,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		--	--	Relatief	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		--	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Wal 2,0m hoog - Afstand 7,35 va kant	2,00	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	N-CO-BC-BETONVORM-G -- 0,30m (Links)	-2,70	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	N-CO-BC-BETONVORM-G -- 0,30m (Links)	-2,70	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	N-WE-GW-WATERGANG_INSTEEK-G -- 0,15m (Rechts)	-2,73	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	N-CO-BC-BETONVORM-G -- 0,30m (Links)	-2,70	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	N-CO-BC-BETONVORM-G -- 0,30m (Links)	-2,70	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	N-WE-GW-WATERGANG_INSTEEK-G -- 0,15m (Rechts)	-2,55	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Wal 2,0m hoog - Afstand 10,35 va kant	2,00	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wal 2,0m hoog - Afstand 10,35 va kant	2,00	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Wal 4m hoog - Afstand 10,35m va kant	4,00	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wal 4m hoog - Afstand 10,35m va kant	4,00	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wal 2,0m - Scherm 2m - Afstand 8,35 va kant	4,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Wal 2m hoog - Scherm 2m hoog - Afstand 6,38m	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Scherm 2m hoog - Afstand 4,35 va kant	2,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Scherm 2m hoog - 3,75 va kant	2,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Scherm 3,0m - 4.35m va kant	3,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Scherm 3m hoog - 4,35 va kant	3,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Scherm 2m hoog - 4,35 va kant	2,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Scherm 2m hoog - 4,35 va kant	2,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Scherm 3m hoog - 4,35 va kant	3,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Scherm 2m hoog - 4,35 va kant	2,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Scherm 3m - 4,75m kv	3,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Scherm 2m - 4,35m va kant	2,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	Wal 2,0m hoog - Afstand 8,45 va kant	2,00	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Wal 2,0m hoog - Afstand 8,45 va kant	2,00	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Wal 2,0m hoog --	2,00	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		--	--	Relatief	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Kopie voor bijlagen 200610 N211 Plan (2035) Optimalisatievariant - DEF-v1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Zwethkade Noord 1	buitenstedelijk		58,84			001_A	1,5			48,88	49	54	63,41		14,53	x	63,41	g niet, tenz		001_A	
Zwethkade Noord 1	buitenstedelijk		58,84			001_B	4,5			51,67	52	57	65,54		13,87	x	65,54	g niet, tenz		001_B	
Zwethkade Noord 1	buitenstedelijk		58,92			001a_A	1,5			53,63	54	59	61,61		7,98	x	61,61	g niet, tenz		001a_A	
Zwethkade Noord 1	buitenstedelijk		58,92			001a_B	4,5			55,38	55	60	64,91		9,53	x	64,91	g niet, tenz		001a_B	
Zwethkade Zuid 1	buitenstedelijk		54,91			002_A	1,5			48,10	48	53	57,80		9,70	x	57,80	g niet, tenz		002_A	
Zwethkade Zuid 1	buitenstedelijk		54,90			002_B	4,5			49,13	49	54	58,81		9,68	x	58,81	g niet, tenz		002_B	
Zwethkade Zuid 1	buitenstedelijk		54,90			002_C	7,5			49,36	49	54	59,68		10,32	x	59,68	g niet, tenz		002_C	
Zwethkade Zuid 1	buitenstedelijk		54,94			002a_A	1,5			48,32	48	53	57,18		8,86	x	57,18	g niet, tenz		002a_A	
Zwethkade Zuid 1	buitenstedelijk		54,94			002a_B	4,5			50,44	50	55	58,78		8,34	x	58,78	g niet, tenz		002a_B	
Zwethkade Zuid 1	buitenstedelijk		54,94			002a_C	7,5			50,85	51	56	59,25		8,40	x	59,25	g niet, tenz		002a_C	
Lotsweg 16	buitenstedelijk					003_A	1,5			48,62	49	54	58,42		9,80	x	58,42	g niet, tenz		003_A	
Lotsweg 16	buitenstedelijk					003_B	4,5			51,98	52	57	59,99		8,01	x	59,99	g niet, tenz		003_B	
Lotsweg 16	buitenstedelijk					003a_A	1,5			50,82	51	56	59,17		8,35	x	59,17	g niet, tenz		003a_A	
Lotsweg 16	buitenstedelijk					003a_B	4,5			52,95	53	58	61,02		8,07	x	61,02	g niet, tenz		003a_B	
Lotsweg 10	buitenstedelijk					004_A	1,5			46,14	48	53	53,01		7,01	x	53,01	53		004_A	
Lotsweg 10	buitenstedelijk					004_B	4,5			47,98	48	53	57,05		9,05	x	57,05	g niet, tenz		004_B	
Lotsweg 10	buitenstedelijk					005_A	1,5			45,94	48	53	53,46		6,46	x	53,46	53		005_A	
Lotsweg 10	buitenstedelijk					005_B	4,5			48,08	48	53	56,98		8,90	x	56,98	g niet, tenz		005_B	
Lotsweg 8	buitenstedelijk					006_A	1,5			42,38	48	53	51,41		3,41	x	51,41	51		006_A	
Lotsweg 8	buitenstedelijk					007_A	1,5			43,79	48	53	51,73		3,73	x	51,73	52		007_A	
Zwethkade Zuid 2	buitenstedelijk		52,88			009_A	1,5			44,65	48	53	55,68		7,68	x	55,68	g niet, tenz		009_A	
Zwethkade Zuid 2	buitenstedelijk		52,87			009_B	4,5			46,73	48	53	57,36		9,36	x	57,36	g niet, tenz		009_B	
Zwethkade Zuid 2	buitenstedelijk					009a_A	1,5			44,50	48	53	53,37		7,37	x	53,37	53		009a_A	
Zwethkade Zuid 2	buitenstedelijk					009a_B	4,5			46,70	48	53	57,03		9,03	x	57,03	g niet, tenz		009a_B	
Zwethkade Zuid 3	buitenstedelijk		50,86			010_A	1,5			44,50	48	53	55,97		7,97	x	55,97	g niet, tenz		010_A	
Zwethkade Zuid 3	buitenstedelijk		50,86			010_B	4,5			46,07	48	53	57,03		9,03	x	57,03	g niet, tenz		010_B	
Zwethkade Zuid 3	buitenstedelijk					010a_A	1,5			43,06	48	53	52,95		6,95	x	52,95	53		010a_A	
Zwethkade Zuid 3	buitenstedelijk					010a_B	4,5			45,12	48	53	56,08		8,08	x	56,08	g niet, tenz		010a_B	
Zwethkade Zuid 3a	buitenstedelijk		50,87			011_A	1,5			47,45	48	53	55,57		7,57	x	55,57	g niet, tenz		011_A	
Zwethkade Zuid 3a	buitenstedelijk		50,86			011_B	4,5			49,23	49	54	56,75		7,52	x	56,75	g niet, tenz		011_B	
Zwethkade Zuid 3b	buitenstedelijk		50,86			012_A	1,5			46,69	48	53	53,31		6,31	x	53,31	53		012_A	
Zwethkade Zuid 3b	buitenstedelijk		50,85			012_B	4,5			49,41	49	54	56,13		6,72	x	56,13	g niet, tenz		012_B	
Zwethkade Zuid 5	buitenstedelijk					013_A	1,5			44,90	48	53	52,23		4,23	x	52,23	52		013_A	
Zwethkade Zuid 5	buitenstedelijk					013_B	4,5			48,43	48	53	53,14		6,71	x	53,14	53		013_B	
Zwethkade Zuid 4	buitenstedelijk					014_A	1,5			47,28	48	53	53,31		7,31	x	53,31	53		014_A	
Zwethkade Zuid 4	buitenstedelijk					014_B	4,5			49,42	49	54	56,87		7,45	x	56,87	g niet, tenz		014_B	
Zwethkade Zuid 8	buitenstedelijk					015_A	1,5			44,42	48	53	52,57		4,57	x	52,57	53		015_A	
Zwethkade Zuid 8	buitenstedelijk					015_B	4,5			48,08	48	53	55,80		7,72	x	55,80	g niet, tenz		015_B	
Zwethkade Zuid 7	buitenstedelijk					016_A	1,5			41,77	48	53	48,13		0,13		48,13			016_A	
Zwethkade Zuid 9	buitenstedelijk					017_A	1,5			46,46	48	53	53,00		7,00	x	53,00	53		017_A	
Zwethkade Zuid 9	buitenstedelijk					017_B	4,5			49,05	49	54	56,70		7,65	x	56,70	g niet, tenz		017_B	
Zwethkade Zuid 10	buitenstedelijk					018_A	1,5			46,87	48	53	53,14		7,14	x	53,14	53		018_A	
Zwethkade Zuid 10	buitenstedelijk					018_B	4,5			49,24	49	54	56,94		7,70	x	56,94	g niet, tenz		018_B	
Zwethkade Zuid 13	buitenstedelijk					019_A	1,5			47,92	48	53	55,91		7,91	x	55,91	g niet, tenz		019_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Zwethkade Zuid 13	buitenstedelijk					019_B	4,5			49,53	50	55	57,02		7,49	x	57,02	g niet, tenz		019_B	
Zwethkade Zuid 12	buitenstedelijk					020_A	1,5			43,23	48	53	49,50		1,50	x	49,50	50		020_A	
Zwethkade Zuid 12	buitenstedelijk					020_B	4,5			47,03	48	53	52,94		4,94	x	52,94	53		020_B	
Zwethkade Zuid 11	buitenstedelijk					021_A	1,5			40,45	48	53	45,73		0,00		45,73			021_A	
Zwethkade Zuid 11	buitenstedelijk					021_B	4,5			44,91	48	53	52,01		4,01	x	52,01	52		021_B	
Zwethkade Zuid 14	buitenstedelijk					022_A	1,5			47,87	48	53	55,84		7,84	x	55,84	g niet, tenz		022_A	
Zwethkade Zuid 14	buitenstedelijk					022_B	4,5			49,55	50	55	56,93		7,38	x	56,93	g niet, tenz		022_B	
Zwethkade Zuid 15	buitenstedelijk					023_A	1,5			47,60	48	53	55,62		7,62	x	55,62	g niet, tenz		023_A	
Zwethkade Zuid 15	buitenstedelijk					023_B	4,5			49,45	49	54	56,85		7,40	x	56,85	g niet, tenz		023_B	
Zwethkade Zuid 16	buitenstedelijk					024_A	1,5			46,63	48	53	53,00		6,00	x	53,00	53		024_A	
Zwethkade Zuid 16	buitenstedelijk					024_B	4,5			49,70	50	55	56,03		6,33	x	56,03	g niet, tenz		024_B	
Zwethkade Zuid 11a	buitenstedelijk					025_A	1,5			42,29	48	53	48,24		0,24		48,24			025_A	
Zwethkade Zuid 11a	buitenstedelijk					025_B	4,5			46,31	48	53	52,06		4,06	x	52,06	52		025_B	
Veenakkerweg 14	buitenstedelijk					026_A	1,5			39,50	48	53	44,91		0,00		44,91			026_A	
Veenakkerweg 14	buitenstedelijk					026_B	4,5			45,34	48	53	50,42		2,42	x	50,42	50		026_B	
Veenakkerweg 14	buitenstedelijk					026_C	7,5			47,59	48	53	53,41		5,41	x	53,41	53		026_C	
Zwethkade Zuid 17	buitenstedelijk					027_A	1,5			44,03	48	53	52,16		4,16	x	52,16	52		027_A	
Zwethkade Zuid 17	buitenstedelijk					027_B	4,5			47,76	48	53	52,98		6,98	x	52,98	53		027_B	
Zwethkade Zuid 19	buitenstedelijk					028_A	1,5			46,07	48	53	53,35		5,35	x	53,35	53		028_A	
Zwethkade Zuid 19	buitenstedelijk					028_B	4,5			48,58	49	54	53,07		6,49	x	53,07	53		028_B	
Zwethkade Zuid 20	buitenstedelijk					029_A	1,5			47,15	48	53	52,90		5,90	x	52,90	53		029_A	
Veenakkerweg 22	buitenstedelijk					030_A	1,5			34,73	48	53	36,49		0,00		36,49			030_A	
Veenakkerweg 22	buitenstedelijk					030_B	4,5			40,65	48	53	43,34		0,00		43,34			030_B	
Veenakkerweg 15	buitenstedelijk					031_A	1,5			38,33	48	53	41,53		0,00		41,53			031_A	
Veenakkerweg 15	buitenstedelijk					031_B	4,5			43,19	48	53	48,02		0,02		48,02			031_B	
Veenakkerweg 11a	buitenstedelijk					032_A	1,5			30,50	48	53	32,19		0,00		32,19			032_A	
Veenakkerweg 11a	buitenstedelijk					032_B	4,5			40,30	48	53	43,18		0,00		43,18			032_B	
Zwethkade Zuid 42	buitenstedelijk					033_A	1,5			33,86	48	53	36,26		0,00		36,26			033_A	
Zwethkade Zuid 42	buitenstedelijk					033_B	4,5			41,07	48	53	45,23		0,00		45,23			033_B	
Middenzwet 5	buitenstedelijk					034_A	1,5			41,03	48	53	42,76		0,00		42,76			034_A	
Middenzwet 5	buitenstedelijk					034_B	4,5			43,90	48	53	46,50		0,00		46,50			034_B	
Zwethkade Zuid 54a	buitenstedelijk					036_A	1,5			35,98	48	53	39,93		0,00		39,93			036_A	
Zwethkade Zuid 54a	buitenstedelijk					036_B	4,5			41,53	48	53	44,43		0,00		44,43			036_B	
Zwethkade Zuid 54	buitenstedelijk					037_A	1,5			41,05	48	53	43,50		0,00		43,50			037_A	
Zwethkade Zuid 56	buitenstedelijk					038_A	1,5			37,20	48	53	40,33		0,00		40,33			038_A	
Zwethkade Zuid 56	buitenstedelijk					038_B	4,5			43,30	48	53	45,81		0,00		45,81			038_B	
Zwethkade Zuid 58	buitenstedelijk					039_A	1,5			38,94	48	53	40,03		0,00		40,03			039_A	
Zwethkade Zuid 58	buitenstedelijk					039_B	4,5			41,55	48	53	44,43		0,00		44,43			039_B	
Zwethkade Zuid 52	buitenstedelijk					040_A	1,5			45,41	48	53	46,34		0,00		46,34			040_A	
Zwethkade Zuid 50	buitenstedelijk					041_A	1,5			42,38	48	53	46,25		0,00		46,25			041_A	
Zwethkade Zuid 50	buitenstedelijk					041_B	4,5			45,55	48	53	49,40		1,40		49,40			041_B	
Zwethkade Zuid 48	buitenstedelijk					042_A	1,5			45,10	48	53	49,15		1,15		49,15			042_A	
Zwethkade Zuid 48	buitenstedelijk					042_B	4,5			47,39	48	53	51,86		3,86	x	51,86	52		042_B	
Zwethkade Zuid 46b	buitenstedelijk					043_A	1,5			46,33	48	53	53,20		5,20	x	53,20	53		043_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Zwethkade Zuid 46b	buitenstedelijk					043_B	4,5			47,40	48	53	53,07		6,07	x	53,07	53		043_B	
Zwethkade Zuid 46	buitenstedelijk					044_A	1,5			49,27	49	54	53,49		4,22	x	53,49	53		044_A	
Zwethkade Zuid 46	buitenstedelijk					044_B	4,5			51,12	51	56	52,94		3,82	x	52,94	53		044_B	
Zwethkade Zuid 40	buitenstedelijk					045_A	1,5			50,67	51	56	52,91		4,24	x	52,91	53		045_A	
Zwethkade Zuid 40	buitenstedelijk					045_B	4,5			51,48	51	56	53,46		3,98	x	53,46	53		045_B	
Zwethkade Zuid 39a	buitenstedelijk					046_A	1,5			41,62	48	53	47,88		0,00		47,88			046_A	
Zwethkade Zuid 39a	buitenstedelijk					046_B	4,5			47,01	48	53	51,36		3,36	x	51,36	51		046_B	
Zwethkade Zuid 38a	buitenstedelijk					047_A	1,5			50,37	50	55	52,91		4,54	x	52,91	53		047_A	
Zwethkade Zuid 38a	buitenstedelijk					047_B	4,5			51,54	52	57	55,67		4,13	x	55,67	56		047_B	
Zwethkade Zuid 38a	buitenstedelijk					047_C	7,5			51,72	52	57	55,88		4,16	x	55,88	56		047_C	
Zwethkade Zuid 38	buitenstedelijk					048_A	1,5			50,36	50	55	52,78		4,42	x	52,78	53		048_A	
Zwethkade Zuid 38	buitenstedelijk					048_B	4,5			51,33	51	56	55,60		4,27	x	55,60	56		048_B	
Zwethkade Zuid 36a	buitenstedelijk					049_A	1,5			49,76	50	55	52,93		5,17	x	52,93	53		049_A	
Zwethkade Zuid 36a	buitenstedelijk					049_B	4,5			51,55	52	57	56,09		4,54	x	56,09	56		049_B	
Zwethkade Zuid 34	buitenstedelijk					050_A	1,5			43,53	48	53	48,74		0,74		48,74			050_A	
Zwethkade Zuid 34	buitenstedelijk					050_B	4,5			47,40	48	53	53,40		5,40	x	53,40	53		050_B	
Zwethkade Zuid 35	buitenstedelijk					051_A	1,5			48,49	48	53	53,47		5,98	x	53,47	53		051_A	
Zwethkade Zuid 35	buitenstedelijk					051_B	4,5			50,87	51	56	56,04		5,17	x	56,04	56		051_B	
Zwethkade Zuid 31	buitenstedelijk					052_A	1,5			43,30	48	53	47,59		0,00		47,59			052_A	
Zwethkade Zuid 31	buitenstedelijk					052_B	4,5			47,42	48	53	53,09		5,09	x	53,09	53		052_B	
Zwethkade Zuid 32	buitenstedelijk					053_A	1,5			43,29	48	53	46,87		0,00		46,87			053_A	
Zwethkade Zuid 32	buitenstedelijk					053_B	4,5			47,81	48	53	52,69		4,69	x	52,69	53		053_B	
Zwethkade Zuid 30a	buitenstedelijk					054_A	1,5			47,85	48	53	53,45		6,45	x	53,45	53		054_A	
Zwethkade Zuid 30	buitenstedelijk					055_A	1,5			47,47	48	53	53,25		6,25	x	53,25	53		055_A	
Zwethkade Zuid 29	buitenstedelijk					056_A	1,5			43,88	48	53	48,98		0,98		48,98			056_A	
Zwethkade Zuid 29	buitenstedelijk					056_B	4,5			48,00	48	53	52,80		4,80	x	52,80	53		056_B	
Zwethkade Zuid 28a	buitenstedelijk					057_A	1,5			46,44	48	53	52,37		4,37	x	52,37	52		057_A	
Zwethkade Zuid 28a	buitenstedelijk					057_B	4,5			49,83	50	55	55,51		5,68	x	55,51	g niet, tenz		057_B	
Zwethkade Zuid 28a	buitenstedelijk					057_C	7,5			49,70	50	55	55,60		5,90	x	55,60	g niet, tenz		057_C	
Zwethkade Zuid 25	buitenstedelijk					058_A	1,5			46,40	48	53	51,14		3,14	x	51,14	51		058_A	
Zwethkade Zuid 25	buitenstedelijk					058_B	4,5			49,62	50	55	53,07		5,45	x	53,07	53		058_B	
Zwethkade Zuid 23	buitenstedelijk					059_A	1,5			39,33	48	53	43,64		0,00		43,64			059_A	
Zwethkade Zuid 23	buitenstedelijk					059_B	4,5			47,10	48	53	51,52		3,52	x	51,52	52		059_B	
Zwethkade Zuid 21	buitenstedelijk					060_A	1,5			37,97	48	53	40,72		0,00		40,72			060_A	
Zwethkade Zuid 21	buitenstedelijk					060_B	4,5			46,87	48	53	52,21		4,21	x	52,21	52		060_B	
Veenakkerweg 19	buitenstedelijk					061_A	1,5			41,79	48	53	46,27		0,00		46,27			061_A	
Veenakkerweg 19	buitenstedelijk					061_B	4,5			45,88	48	53	52,37		4,37	x	52,37	52		061_B	
Zwethkade Noord 1a	buitenstedelijk					062_A	1,5			49,83	50	55	57,22		7,39	x	57,22	g niet, tenz		062_A	
Zwethkade Noord 1a	buitenstedelijk					062_B	4,5			51,25	51	56	58,20		6,95	x	58,20	g niet, tenz		062_B	
Dorpskade 77	buitenstedelijk		50,82			063_A	1,5			47,70	48	53	57,36		9,36	x	57,36	g niet, tenz		063_A	
Dorpskade 77	buitenstedelijk		50,83			063_B	4,5			49,65	50	55	58,36		8,71	x	58,36	g niet, tenz		063_B	
Dorpskade 77	buitenstedelijk		50,83			064_A	1,5			51,91	52	57	59,12		7,21	x	59,12	g niet, tenz		064_A	
Dorpskade 77	buitenstedelijk		50,83			064_B	4,5			53,07	53	58	59,78		6,71	x	59,78	g niet, tenz		064_B	
Dorpskade 75	buitenstedelijk		56,84			065_A	1,5			52,25	52	57	59,64		7,39	x	59,64	g niet, tenz		065_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Dorpskade 75	buitenstedelijk		56,84			065_B	4,5			52,93	53	58	60,66		6,73	x	60,66	g niet, tenz		065_B	
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk		53,84			066_Zwet_	1,5			45,12	48	53	53,28		5,28	x	53,28	53		066_Zwet_A	
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk		53,83			066_Zwet_	4,5			47,73	48	53	52,93		6,93	x	52,93	53		066_Zwet_B	
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk		53,83			067_Zwet_	1,5			34,91	48	53	39,70		0,00		39,70			067_Zwet_A	
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk		53,83			067_Zwet_	4,5			39,85	48	53	45,42		0,00		45,42			067_Zwet_B	
Zwethkade Zuid 47	buitenstedelijk					068_A	1,5			45,74	48	53	52,94		4,94	x	52,94	53		068_A	
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk					068_Zwet_	1,5			46,20	48	53	53,37		6,37	x	53,37	53		068_Zwet_A	
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk					068_Zwet_	4,5			47,88	48	53	53,22		7,22	x	53,22	53		068_Zwet_B	
Zwethkade Zuid 49	buitenstedelijk					069_A	1,5			44,98	48	53	51,82		3,82	x	51,82	52		069_A	
Zwethkade Zuid 49	buitenstedelijk					069_B	4,5			45,78	48	53	52,38		4,38	x	52,38	52		069_B	
Zwethkade Zuid 51	buitenstedelijk					070_A	1,5			44,67	48	53	51,41		3,41	x	51,41	51		070_A	
Zwethkade Zuid 53	buitenstedelijk					071_A	1,5			44,80	48	53	51,06		3,06	x	51,06	51		071_A	
Zwethkade Zuid 53	buitenstedelijk					071_B	4,5			45,50	48	53	51,56		3,56	x	51,56	52		071_B	
Zwethkade Zuid 55	buitenstedelijk					072_A	1,5			44,13	48	53	49,73		1,73	x	49,73	50		072_A	
Zwethkade Zuid 55	buitenstedelijk					072_B	4,5			44,89	48	53	50,31		2,31	x	50,31	50		072_B	
Zwethkade Noord 4	buitenstedelijk		50,63			073_A	1,5			43,33	48	53	48,04		0,04		48,04			073_A	
Zwethkade Noord 4	buitenstedelijk		50,62			073_B	4,5			45,28	48	53	49,64		1,64	x	49,64	50		073_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					074_A	4,5			40,57	48	53	46,03		0,00		46,03			074_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					074_B	7,5			42,63	48	53	48,20		0,20		48,20			074_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					074_C	10,5			42,78	48	53	48,20		0,20		48,20			074_C	
Zwethkade Noord 3	buitenstedelijk		54,52			076_A	1,5			43,93	48	53	47,28		0,00		47,28			076_A	
Zwethkade Noord 3	buitenstedelijk		54,55			076_B	4,5			45,64	48	53	49,78		1,78	x	49,78	50		076_B	
Middenzwet 6	buitenstedelijk					083_A	1,5			44,36	48	53	48,33		0,33		48,33			083_A	
Middenzwet 8	buitenstedelijk					084_A	1,5			41,58	48	53	45,02		0,00		45,02			084_A	
Middenzwet 8	buitenstedelijk					084_B	4,5			45,64	48	53	49,08		1,08		49,08			084_B	
Middenzwet 11	buitenstedelijk					085_A	1,5			41,58	48	53	45,65		0,00		45,65			085_A	
Middenzwet 11	buitenstedelijk					085_B	4,5			44,49	48	53	48,20		0,20		48,20			085_B	
Middenzwet 21	buitenstedelijk					086_A	1,5			48,21	48	53	53,20		4,99	x	53,20	53		086_A	
Middenzwet 21	buitenstedelijk					086_B	4,5			55,91	56	61	61,08		5,17	x	61,08	61		086_B	
Middenzwet 22	buitenstedelijk					087_A	1,5			40,11	48	53	43,19		0,00		43,19			087_A	
Middenzwet 22	buitenstedelijk					087_B	4,5			46,78	48	53	50,38		2,38	x	50,38	50		087_B	
Middenzwet 24	buitenstedelijk					088_A	1,5			52,74	53	58	56,92		2,18	x	56,92	57		088_A	
Middenzwet 24	buitenstedelijk					088_B	4,5			55,50	56	61	58,39		2,89	x	58,39	58		088_B	
Middenweg 18	buitenstedelijk					089_A	1,5			47,97	48	53	51,82		3,82	x	51,82	52		089_A	
Middenweg 18	buitenstedelijk					089_B	4,5			48,30	48	53	51,94		3,64	x	51,94	52		089_B	
Middenweg 16a	buitenstedelijk					090_A	1,5			45,43	48	53	48,52		0,52		48,52			090_A	
Middenweg 16a	buitenstedelijk					090_B	4,5			46,43	48	53	49,22		1,22		49,22			090_B	
Middenweg 14	buitenstedelijk					091_A	1,5			43,61	48	53	46,16		0,00		46,16			091_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Middenweg 12	buitenstedelijk					092_A	1,5			41,24	48	53	43,05		0,00		43,05			092_A	
Middenweg 12	buitenstedelijk					092_B	4,5			43,61	48	53	45,72		0,00		45,72			092_B	
Middenweg 13	buitenstedelijk					093_A	1,5			41,55	48	53	44,45		0,00		44,45			093_A	
Middenweg 13	buitenstedelijk					093_B	4,5			44,02	48	53	48,28		0,28		48,28			093_B	
Middenweg 11b	buitenstedelijk					094_A	1,5			43,08	48	53	45,52		0,00		45,52			094_A	
Middenweg 11b	buitenstedelijk					094_B	4,5			44,65	48	53	47,50		0,00		47,50			094_B	
Middenweg 11a	buitenstedelijk					095_A	1,5			40,65	48	53	43,09		0,00		43,09			095_A	
Middenweg 11a	buitenstedelijk					095_B	4,5			42,91	48	53	45,53		0,00		45,53			095_B	
Middenweg 11	buitenstedelijk					096_A	1,5			42,27	48	53	44,91		0,00		44,91			096_A	
Middenweg 9	buitenstedelijk					097_A	1,5			39,09	48	53	41,31		0,00		41,31			097_A	
Middenweg 9	buitenstedelijk					097_B	4,5			41,61	48	53	44,02		0,00		44,02			097_B	
Middenweg 7	buitenstedelijk					098_A	1,5			38,91	48	53	40,96		0,00		40,96			098_A	
Middenweg 7	buitenstedelijk					098_B	4,5			41,38	48	53	43,68		0,00		43,68			098_B	
Naaldwijkseweg 2	buitenstedelijk					099_A	1,5			39,99	48	53	42,53		0,00		42,53			099_A	
Naaldwijkseweg 2	buitenstedelijk					099_B	4,5			42,01	48	53	44,51		0,00		44,51			099_B	
Osloweg 26	stedelijk					100_A	1,5			41,18	48	53	43,10		0,00		43,10			100_A	
Osloweg 26	stedelijk					100_B	4,5			41,96	48	53	43,85		0,00		43,85			100_B	
Osloweg 26	stedelijk					100_C	7,5			43,79	48	53	45,93		0,00		45,93			100_C	
van Wateringse Veld	stedelijk					101_A	1,5			38,18	48	53	43,19		0,00		43,19			101_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					101_B	4,5			39,00	48	53	44,00		0,00		44,00			101_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					101_C	7,5			41,09	48	53	46,30		0,00		46,30			101_C	
van Wateringse Veld	stedelijk					102_A	1,5			38,59	48	53	43,69		0,00		43,69			102_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					102_B	4,5			39,23	48	53	44,39		0,00		44,39			102_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					102_C	7,5			40,33	48	53	45,88		0,00		45,88			102_C	
van Wateringse Veld	stedelijk					103_A	1,5			38,41	48	53	43,50		0,00		43,50			103_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					103_B	4,5			39,37	48	53	44,64		0,00		44,64			103_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					103_C	7,5			40,83	48	53	46,25		0,00		46,25			103_C	
van Wateringse Veld	stedelijk					104_A	1,5			38,52	48	53	43,73		0,00		43,73			104_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					104_B	4,5			39,80	48	53	45,25		0,00		45,25			104_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					104_C	7,5			41,13	48	53	46,73		0,00		46,73			104_C	
van Wateringse Veld	stedelijk					105_A	1,5			38,60	48	53	43,68		0,00		43,68			105_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					105_B	4,5			39,90	48	53	45,17		0,00		45,17			105_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					105_C	7,5			41,11	48	53	46,49		0,00		46,49			105_C	
van Wateringse Veld	stedelijk					106_A	1,5			35,73	48	53	37,16		0,00		37,16			106_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					106_B	4,5			39,13	48	53	40,85		0,00		40,85			106_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					106_C	7,5			44,49	48	53	46,51		0,00		46,51			106_C	
van Wateringse Veld	stedelijk					107_A	1,5			35,65	48	53	37,23		0,00		37,23			107_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					107_B	4,5			39,11	48	53	40,97		0,00		40,97			107_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					107_C	7,5			44,80	48	53	46,81		0,00		46,81			107_C	
Madridweg 67	stedelijk					108_A	1,5			34,51	48	53	36,29		0,00		36,29			108_A	
Madridweg 67	stedelijk					108_B	4,5			38,54	48	53	40,70		0,00		40,70			108_B	
Madridweg 41	stedelijk					109_A	1,5			34,66	48	53	36,26		0,00		36,26			109_A	
Madridweg 41	stedelijk					109_B	4,5			36,29	48	53	38,16		0,00		38,16			109_B	
Madridweg 39	stedelijk					110_A	1,5			34,61	48	53	36,36		0,00		36,36			110_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Madridweg 39	stedelijk					110_B	4,5			36,46	48	53	38,38		0,00		38,38			110_B	
Madridweg 37	stedelijk					111_A	1,5			34,69	48	53	36,62		0,00		36,62			111_A	
Madridweg 37	stedelijk					111_B	4,5			36,65	48	53	38,87		0,00		38,87			111_B	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					115_A	1,5			33,24	48	53	34,82		0,00		34,82			115_A	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					115_B	4,5			33,58	48	53	35,13		0,00		35,13			115_B	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					115_C	7,5			37,08	48	53	38,57		0,00		38,57			115_C	
lenri ter Hallstraat 4	stedelijk					116_A	1,5			39,22	48	53	40,46		0,00		40,46			116_A	
lenri ter Hallstraat 4	stedelijk					116_B	4,5			40,29	48	53	42,24		0,00		42,24			116_B	
lenri ter Hallstraat 4	stedelijk					116_C	7,5			41,30	48	53	43,16		0,00		43,16			116_C	
lenri ter Hallstraat 4	stedelijk					117_A	1,5			40,77	48	53	42,51		0,00		42,51			117_A	
lenri ter Hallstraat 4	stedelijk					117_B	4,5			41,58	48	53	43,56		0,00		43,56			117_B	
lenri ter Hallstraat 4	stedelijk					117_C	7,5			42,38	48	53	44,18		0,00		44,18			117_C	
lenri ter Hallstraat 4	stedelijk					118_A	1,5			40,56	48	53	42,41		0,00		42,41			118_A	
lenri ter Hallstraat 4	stedelijk					118_B	4,5			41,72	48	53	43,81		0,00		43,81			118_B	
lenri ter Hallstraat 4	stedelijk					118_C	7,5			42,42	48	53	44,52		0,00		44,52			118_C	
lenri ter Hallstraat 5	stedelijk					119_A	1,5			39,81	48	53	41,84		0,00		41,84			119_A	
lenri ter Hallstraat 5	stedelijk					119_B	4,5			41,33	48	53	43,52		0,00		43,52			119_B	
lenri ter Hallstraat 5	stedelijk					119_C	7,5			42,25	48	53	44,43		0,00		44,43			119_C	
lenri ter Hallstraat 5	stedelijk					120_A	1,5			40,02	48	53	42,42		0,00		42,42			120_A	
lenri ter Hallstraat 5	stedelijk					120_B	4,5			41,51	48	53	43,78		0,00		43,78			120_B	
lenri ter Hallstraat 5	stedelijk					120_C	7,5			42,42	48	53	44,71		0,00		44,71			120_C	
lenri ter Hallstraat 5	stedelijk					121_A	1,5			39,73	48	53	42,25		0,00		42,25			121_A	
lenri ter Hallstraat 5	stedelijk					121_B	4,5			41,44	48	53	43,78		0,00		43,78			121_B	
lenri ter Hallstraat 5	stedelijk					121_C	7,5			42,44	48	53	44,75		0,00		44,75			121_C	
lenri ter Hallstraat 5	stedelijk					122_A	1,5			39,82	48	53	41,75		0,00		41,75			122_A	
lenri ter Hallstraat 5	stedelijk					122_B	4,5			41,52	48	53	43,36		0,00		43,36			122_B	
lenri ter Hallstraat 5	stedelijk					122_C	7,5			42,55	48	53	44,42		0,00		44,42			122_C	
lenri ter Hallstraat 5	stedelijk					123_A	1,5			39,23	48	53	41,32		0,00		41,32			123_A	
lenri ter Hallstraat 5	stedelijk					123_B	4,5			41,39	48	53	43,33		0,00		43,33			123_B	
lenri ter Hallstraat 5	stedelijk					123_C	7,5			42,37	48	53	44,50		0,00		44,50			123_C	
lenri ter Hallstraat 6	stedelijk					124_A	1,5			38,37	48	53	40,97		0,00		40,97			124_A	
lenri ter Hallstraat 6	stedelijk					124_B	4,5			40,96	48	53	43,44		0,00		43,44			124_B	
lenri ter Hallstraat 6	stedelijk					124_C	7,5			41,86	48	53	44,50		0,00		44,50			124_C	
lenri ter Hallstraat 6	stedelijk					125_A	1,5			38,15	48	53	40,78		0,00		40,78			125_A	
lenri ter Hallstraat 6	stedelijk					125_B	4,5			40,84	48	53	43,39		0,00		43,39			125_B	
lenri ter Hallstraat 6	stedelijk					125_C	7,5			41,79	48	53	44,57		0,00		44,57			125_C	
lenri ter Hallstraat 6	stedelijk					126_A	1,5			37,50	48	53	39,86		0,00		39,86			126_A	
lenri ter Hallstraat 6	stedelijk					126_B	4,5			40,83	48	53	42,95		0,00		42,95			126_B	
lenri ter Hallstraat 6	stedelijk					126_C	7,5			41,98	48	53	44,26		0,00		44,26			126_C	
lenri ter Hallstraat 6	stedelijk					127_A	1,5			37,96	48	53	40,05		0,00		40,05			127_A	
lenri ter Hallstraat 6	stedelijk					127_B	4,5			41,26	48	53	43,26		0,00		43,26			127_B	
lenri ter Hallstraat 6	stedelijk					127_C	7,5			42,25	48	53	44,52		0,00		44,52			127_C	
lenri ter Hallstraat 6	stedelijk					128_A	1,5			37,83	48	53	39,80		0,00		39,80			128_A	
lenri ter Hallstraat 6	stedelijk					128_B	4,5			41,20	48	53	43,25		0,00		43,25			128_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
lenri ter Hallstraat 6	stedelijk					128_C	7,5			42,22	48	53	44,59		0,00		44,59			128_C	
lenri ter Hallstraat 7	stedelijk					129_A	1,5			36,53	48	53	39,02		0,00		39,02			129_A	
lenri ter Hallstraat 7	stedelijk					129_B	4,5			40,52	48	53	43,29		0,00		43,29			129_B	
lenri ter Hallstraat 7	stedelijk					129_C	7,5			41,85	48	53	44,64		0,00		44,64			129_C	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					130_A	1,5			32,89	48	53	34,63		0,00		34,63			130_A	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					130_B	4,5			34,87	48	53	36,61		0,00		36,61			130_B	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					130_C	7,5			37,64	48	53	39,45		0,00		39,45			130_C	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					131_A	1,5			34,71	48	53	36,97		0,00		36,97			131_A	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					131_B	4,5			38,36	48	53	40,50		0,00		40,50			131_B	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					131_C	7,5			41,59	48	53	43,89		0,00		43,89			131_C	
'im Sonneveldplein 7	stedelijk					132_A	1,5			36,90	48	53	38,48		0,00		38,48			132_A	
'im Sonneveldplein 7	stedelijk					132_B	4,5			39,68	48	53	41,68		0,00		41,68			132_B	
'im Sonneveldplein 7	stedelijk					132_C	7,5			42,72	48	53	44,77		0,00		44,77			132_C	
'im Sonneveldplein 7	stedelijk					133_A	1,5			35,36	48	53	37,52		0,00		37,52			133_A	
'im Sonneveldplein 7	stedelijk					133_B	4,5			38,80	48	53	41,19		0,00		41,19			133_B	
'im Sonneveldplein 7	stedelijk					133_C	7,5			41,67	48	53	44,32		0,00		44,32			133_C	
'im Sonneveldplein 7	stedelijk					134_A	1,5			35,83	48	53	37,93		0,00		37,93			134_A	
'im Sonneveldplein 7	stedelijk					134_B	4,5			37,08	48	53	39,70		0,00		39,70			134_B	
'im Sonneveldplein 7	stedelijk					134_C	7,5			39,29	48	53	42,27		0,00		42,27			134_C	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					135_A	1,5			35,74	48	53	38,62		0,00		38,62			135_A	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					135_B	4,5			41,61	48	53	43,80		0,00		43,80			135_B	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					135_C	7,5			42,83	48	53	45,30		0,00		45,30			135_C	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					136_A	1,5			37,09	48	53	39,94		0,00		39,94			136_A	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					136_B	4,5			42,62	48	53	44,98		0,00		44,98			136_B	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					136_C	7,5			44,42	48	53	46,62		0,00		46,62			136_C	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					137_A	1,5			38,22	48	53	41,64		0,00		41,64			137_A	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					137_B	4,5			42,91	48	53	45,46		0,00		45,46			137_B	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					137_C	7,5			45,04	48	53	47,59		0,00		47,59			137_C	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					138_A	1,5			37,45	48	53	40,08		0,00		40,08			138_A	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					138_B	4,5			42,06	48	53	44,65		0,00		44,65			138_B	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					138_C	7,5			44,71	48	53	47,07		0,00		47,07			138_C	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					139_A	1,5			36,46	48	53	39,82		0,00		39,82			139_A	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					139_B	4,5			41,67	48	53	44,69		0,00		44,69			139_B	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					139_C	7,5			44,82	48	53	47,62		0,00		47,62			139_C	
'im Sonneveldplein !	stedelijk					140_A	1,5			38,26	48	53	40,67		0,00		40,67			140_A	
'im Sonneveldplein !	stedelijk					140_B	4,5			42,37	48	53	44,70		0,00		44,70			140_B	
'im Sonneveldplein !	stedelijk					140_C	7,5			45,78	48	53	48,18		0,18		48,18			140_C	
'im Sonneveldplein !	stedelijk					141_A	1,5			38,83	48	53	41,53		0,00		41,53			141_A	
'im Sonneveldplein !	stedelijk					141_B	4,5			42,36	48	53	45,01		0,00		45,01			141_B	
'im Sonneveldplein !	stedelijk					141_C	7,5			45,80	48	53	48,50		0,50		48,50			141_C	
'im Sonneveldplein !	stedelijk					142_A	1,5			37,15	48	53	39,93		0,00		39,93			142_A	
'im Sonneveldplein !	stedelijk					142_B	4,5			41,34	48	53	44,17		0,00		44,17			142_B	
'im Sonneveldplein !	stedelijk					142_C	7,5			44,12	48	53	47,25		0,00		47,25			142_C	
'im Sonneveldplein !	stedelijk					143_A	1,5			37,00	48	53	39,45		0,00		39,45			143_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
'im Sonneveldplein 5	stedelijk					143_B	4,5			41,55	48	53	44,66		0,00		44,66		143_B	
'im Sonneveldplein 5	stedelijk					143_C	7,5			44,32	48	53	47,82		0,00		47,82		143_C	
'im Sonneveldplein 5	stedelijk					144_A	1,5			37,71	48	53	39,43		0,00		39,43		144_A	
'im Sonneveldplein 5	stedelijk					144_B	4,5			40,64	48	53	42,54		0,00		42,54		144_B	
'im Sonneveldplein 5	stedelijk					144_C	7,5			45,04	48	53	47,67		0,00		47,67		144_C	
'im Sonneveldplein 4	stedelijk					145_A	1,5			36,69	48	53	38,74		0,00		38,74		145_A	
'im Sonneveldplein 4	stedelijk					145_B	4,5			39,00	48	53	41,46		0,00		41,46		145_B	
'im Sonneveldplein 4	stedelijk					145_C	7,5			43,22	48	53	46,60		0,00		46,60		145_C	
'im Sonneveldplein 4	stedelijk					146_A	1,5			36,21	48	53	38,37		0,00		38,37		146_A	
'im Sonneveldplein 4	stedelijk					146_B	4,5			38,42	48	53	40,99		0,00		40,99		146_B	
'im Sonneveldplein 4	stedelijk					146_C	7,5			42,35	48	53	45,74		0,00		45,74		146_C	
'im Sonneveldplein 4	stedelijk					147_A	1,5			35,36	48	53	37,52		0,00		37,52		147_A	
'im Sonneveldplein 4	stedelijk					147_B	4,5			37,56	48	53	40,16		0,00		40,16		147_B	
'im Sonneveldplein 4	stedelijk					147_C	7,5			41,95	48	53	45,37		0,00		45,37		147_C	
'im Sonneveldplein 4	stedelijk					148_A	1,5			35,05	48	53	37,38		0,00		37,38		148_A	
'im Sonneveldplein 4	stedelijk					148_B	4,5			37,31	48	53	39,87		0,00		39,87		148_B	
'im Sonneveldplein 4	stedelijk					148_C	7,5			41,87	48	53	45,00		0,00		45,00		148_C	
uide de Moorstraat	stedelijk					149_A	1,5			37,31	48	53	41,35		0,00		41,35		149_A	
uide de Moorstraat	stedelijk					149_B	4,5			40,53	48	53	44,31		0,00		44,31		149_B	
uide de Moorstraat	stedelijk					149_C	7,5			42,81	48	53	46,52		0,00		46,52		149_C	
uide de Moorstraat	stedelijk					150_A	1,5			37,42	48	53	41,00		0,00		41,00		150_A	
uide de Moorstraat	stedelijk					150_B	4,5			40,87	48	53	44,35		0,00		44,35		150_B	
uide de Moorstraat	stedelijk					150_C	7,5			43,23	48	53	46,75		0,00		46,75		150_C	
uide de Moorstraat	stedelijk					151_A	1,5			37,55	48	53	41,54		0,00		41,54		151_A	
uide de Moorstraat	stedelijk					151_B	4,5			41,03	48	53	44,76		0,00		44,76		151_B	
uide de Moorstraat	stedelijk					151_C	7,5			43,38	48	53	47,00		0,00		47,00		151_C	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					152_A	1,5			37,11	48	53	40,79		0,00		40,79		152_A	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					152_B	4,5			40,40	48	53	43,65		0,00		43,65		152_B	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					152_C	7,5			42,99	48	53	46,58		0,00		46,58		152_C	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					153_A	1,5			36,53	48	53	40,29		0,00		40,29		153_A	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					153_B	4,5			39,04	48	53	42,42		0,00		42,42		153_B	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					153_C	7,5			42,60	48	53	46,11		0,00		46,11		153_C	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					154_A	1,5			36,58	48	53	40,15		0,00		40,15		154_A	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					154_B	4,5			39,29	48	53	42,43		0,00		42,43		154_B	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					154_C	7,5			42,78	48	53	46,10		0,00		46,10		154_C	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					155_A	1,5			36,33	48	53	40,07		0,00		40,07		155_A	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					155_B	4,5			39,05	48	53	42,20		0,00		42,20		155_B	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					155_C	7,5			42,25	48	53	45,79		0,00		45,79		155_C	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					156_A	1,5			36,56	48	53	40,24		0,00		40,24		156_A	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					156_B	4,5			39,10	48	53	42,33		0,00		42,33		156_B	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					156_C	7,5			42,37	48	53	45,76		0,00		45,76		156_C	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					157_A	1,5			36,64	48	53	40,34		0,00		40,34		157_A	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					157_B	4,5			39,08	48	53	42,41		0,00		42,41		157_B	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					157_C	7,5			42,24	48	53	45,69		0,00		45,69		157_C	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
uide de Moorstraat 2	stedelijk					158_A	1,5			36,54	48	53	40,28		0,00		40,28			158_A	
uide de Moorstraat 2	stedelijk					158_B	4,5			39,18	48	53	42,52		0,00		42,52			158_B	
uide de Moorstraat 2	stedelijk					158_C	7,5			42,22	48	53	45,81		0,00		45,81			158_C	
uide de Moorstraat 2	stedelijk					159_A	1,5			36,90	48	53	40,47		0,00		40,47			159_A	
uide de Moorstraat 2	stedelijk					159_B	4,5			39,55	48	53	42,83		0,00		42,83			159_B	
uide de Moorstraat 2	stedelijk					159_C	7,5			42,59	48	53	46,14		0,00		46,14			159_C	
uide de Moorstraat 2	stedelijk					160_A	1,5			36,81	48	53	40,26		0,00		40,26			160_A	
uide de Moorstraat 2	stedelijk					160_B	4,5			39,47	48	53	42,72		0,00		42,72			160_B	
uide de Moorstraat 2	stedelijk					160_C	7,5			42,49	48	53	45,93		0,00		45,93			160_C	
uide de Moorstraat 2	stedelijk					161_A	1,5			37,02	48	53	40,22		0,00		40,22			161_A	
uide de Moorstraat 2	stedelijk					161_B	4,5			39,68	48	53	42,99		0,00		42,99			161_B	
uide de Moorstraat 2	stedelijk					161_C	7,5			42,98	48	53	46,31		0,00		46,31			161_C	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					162_A	1,5			37,06	48	53	40,12		0,00		40,12			162_A	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					162_B	4,5			39,68	48	53	42,94		0,00		42,94			162_B	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					162_C	7,5			43,12	48	53	46,43		0,00		46,43			162_C	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					163_A	1,5			37,12	48	53	40,09		0,00		40,09			163_A	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					163_B	4,5			39,73	48	53	42,85		0,00		42,85			163_B	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					163_C	7,5			43,13	48	53	46,25		0,00		46,25			163_C	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					164_A	1,5			37,52	48	53	40,05		0,00		40,05			164_A	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					164_B	4,5			40,13	48	53	43,10		0,00		43,10			164_B	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					164_C	7,5			43,16	48	53	46,23		0,00		46,23			164_C	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					165_A	1,5			37,97	48	53	40,18		0,00		40,18			165_A	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					165_B	4,5			40,98	48	53	43,79		0,00		43,79			165_B	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					165_C	7,5			43,96	48	53	47,05		0,00		47,05			165_C	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					166_A	1,5			38,08	48	53	40,39		0,00		40,39			166_A	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					166_B	4,5			41,11	48	53	43,97		0,00		43,97			166_B	
uide de Moorstraat 3	stedelijk					166_C	7,5			43,74	48	53	46,81		0,00		46,81			166_C	
uide de Moorstraat 4	stedelijk					167_A	1,5			38,96	48	53	40,63		0,00		40,63			167_A	
uide de Moorstraat 4	stedelijk					167_B	4,5			42,43	48	53	44,74		0,00		44,74			167_B	
uide de Moorstraat 4	stedelijk					167_C	7,5			44,88	48	53	47,61		0,00		47,61			167_C	
uide de Moorstraat 4	stedelijk					168_A	1,5			39,40	48	53	41,93		0,00		41,93			168_A	
uide de Moorstraat 4	stedelijk					168_B	4,5			42,44	48	53	45,34		0,00		45,34			168_B	
uide de Moorstraat 4	stedelijk					168_C	7,5			44,62	48	53	47,69		0,00		47,69			168_C	
uide de Moorstraat 4	stedelijk					169_A	1,5			39,86	48	53	42,37		0,00		42,37			169_A	
uide de Moorstraat 4	stedelijk					169_B	4,5			42,59	48	53	45,65		0,00		45,65			169_B	
uide de Moorstraat 4	stedelijk					169_C	7,5			45,19	48	53	48,26		0,26		48,26			169_C	
uide de Moorstraat 4	stedelijk					170_A	1,5			40,20	48	53	42,26		0,00		42,26			170_A	
uide de Moorstraat 4	stedelijk					170_B	4,5			43,13	48	53	45,85		0,00		45,85			170_B	
uide de Moorstraat 4	stedelijk					170_C	7,5			45,39	48	53	48,51		0,51		48,51			170_C	
uide de Moorstraat 4	stedelijk					171_A	1,5			41,05	48	53	42,62		0,00		42,62			171_A	
uide de Moorstraat 4	stedelijk					171_B	4,5			43,72	48	53	46,44		0,00		46,44			171_B	
uide de Moorstraat 4	stedelijk					171_C	7,5			45,98	48	53	49,05		1,05		49,05			171_C	
uide de Moorstraat 5	stedelijk					172_A	1,5			40,55	48	53	42,24		0,00		42,24			172_A	
uide de Moorstraat 5	stedelijk					172_B	4,5			43,15	48	53	45,75		0,00		45,75			172_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
uide de Moorstraat !	stedelijk					172_C	7,5			45,42	48	53	48,23		0,23		48,23			172_C	
uide de Moorstraat !	stedelijk					173_A	1,5			41,46	48	53	43,43		0,00		43,43			173_A	
uide de Moorstraat !	stedelijk					173_B	4,5			43,79	48	53	46,70		0,00		46,70			173_B	
uide de Moorstraat !	stedelijk					173_C	7,5			45,85	48	53	48,77		0,77		48,77			173_C	
uide de Moorstraat !	stedelijk					174_A	1,5			40,48	48	53	42,02		0,00		42,02			174_A	
uide de Moorstraat !	stedelijk					174_B	4,5			43,08	48	53	46,20		0,00		46,20			174_B	
uide de Moorstraat !	stedelijk					174_C	7,5			45,14	48	53	48,57		0,57		48,57			174_C	
uide de Moorstraat !	stedelijk					175_A	1,5			40,30	48	53	42,17		0,00		42,17			175_A	
uide de Moorstraat !	stedelijk					175_B	4,5			42,95	48	53	46,30		0,00		46,30			175_B	
uide de Moorstraat !	stedelijk					175_C	7,5			45,13	48	53	48,61		0,61		48,61			175_C	
uide de Moorstraat !	stedelijk					176_A	1,5			40,19	48	53	42,15		0,00		42,15			176_A	
uide de Moorstraat !	stedelijk					176_B	4,5			42,62	48	53	46,00		0,00		46,00			176_B	
uide de Moorstraat !	stedelijk					176_C	7,5			44,86	48	53	48,14		0,14		48,14			176_C	
uide de Moorstraat (	stedelijk					177_A	1,5			39,93	48	53	42,41		0,00		42,41			177_A	
uide de Moorstraat (	stedelijk					177_B	4,5			42,55	48	53	46,13		0,00		46,13			177_B	
uide de Moorstraat (	stedelijk					177_C	7,5			44,98	48	53	48,52		0,52		48,52			177_C	
uide de Moorstraat (	stedelijk					178_A	1,5			39,83	48	53	40,72		0,00		40,72			178_A	
uide de Moorstraat (	stedelijk					178_B	4,5			42,70	48	53	45,74		0,00		45,74			178_B	
uide de Moorstraat (	stedelijk					178_C	7,5			45,33	48	53	48,59		0,59		48,59			178_C	
uide de Moorstraat (	stedelijk					179_A	1,5			38,38	48	53	40,49		0,00		40,49			179_A	
uide de Moorstraat (	stedelijk					179_B	4,5			41,79	48	53	45,11		0,00		45,11			179_B	
uide de Moorstraat (	stedelijk					179_C	7,5			45,36	48	53	48,45		0,45		48,45			179_C	
uide de Moorstraat (	stedelijk					180_A	1,5			38,82	48	53	40,41		0,00		40,41			180_A	
uide de Moorstraat (	stedelijk					180_B	4,5			41,98	48	53	45,22		0,00		45,22			180_B	
uide de Moorstraat (	stedelijk					180_C	7,5			45,54	48	53	48,68		0,68		48,68			180_C	
uide de Moorstraat (	stedelijk					181_A	1,5			38,11	48	53	40,13		0,00		40,13			181_A	
uide de Moorstraat (	stedelijk					181_B	4,5			41,01	48	53	44,39		0,00		44,39			181_B	
uide de Moorstraat (	stedelijk					181_C	7,5			45,09	48	53	48,59		0,59		48,59			181_C	
duard Verkadelaan 3	stedelijk					182_A	1,5			33,87	48	53	36,28		0,00		36,28			182_A	
duard Verkadelaan 3	stedelijk					182_B	4,5			36,32	48	53	38,85		0,00		38,85			182_B	
duard Verkadelaan 3	stedelijk					182_C	7,5			40,75	48	53	43,85		0,00		43,85			182_C	
duard Verkadelaan 3	stedelijk					183_A	1,5			35,55	48	53	37,94		0,00		37,94			183_A	
duard Verkadelaan 3	stedelijk					183_B	4,5			37,58	48	53	40,23		0,00		40,23			183_B	
duard Verkadelaan 3	stedelijk					183_C	7,5			41,29	48	53	44,87		0,00		44,87			183_C	
duard Verkadelaan 3	stedelijk					184_A	1,5			35,69	48	53	38,13		0,00		38,13			184_A	
duard Verkadelaan 3	stedelijk					184_B	4,5			37,57	48	53	40,28		0,00		40,28			184_B	
duard Verkadelaan 3	stedelijk					184_C	7,5			41,12	48	53	44,71		0,00		44,71			184_C	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					185_A	1,5			35,98	48	53	38,34		0,00		38,34			185_A	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					185_B	4,5			37,76	48	53	40,43		0,00		40,43			185_B	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					185_C	7,5			41,37	48	53	44,79		0,00		44,79			185_C	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					186_A	1,5			35,98	48	53	38,35		0,00		38,35			186_A	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					186_B	4,5			37,73	48	53	40,37		0,00		40,37			186_B	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					186_C	7,5			41,33	48	53	44,74		0,00		44,74			186_C	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					187_A	1,5			36,18	48	53	38,43		0,00		38,43			187_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
duard Verkadelaan 4	stedelijk					187_B	4,5			37,60	48	53	40,26		0,00		40,26			187_B	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					187_C	7,5			41,15	48	53	44,67		0,00		44,67			187_C	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					188_A	1,5			36,19	48	53	38,44		0,00		38,44			188_A	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					188_B	4,5			37,61	48	53	40,16		0,00		40,16			188_B	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					188_C	7,5			41,22	48	53	44,53		0,00		44,53			188_C	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					189_A	1,5			36,24	48	53	38,53		0,00		38,53			189_A	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					189_B	4,5			37,48	48	53	39,96		0,00		39,96			189_B	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					189_C	7,5			41,04	48	53	44,38		0,00		44,38			189_C	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					190_A	1,5			36,27	48	53	38,50		0,00		38,50			190_A	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					190_B	4,5			37,60	48	53	40,14		0,00		40,14			190_B	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					190_C	7,5			41,19	48	53	44,53		0,00		44,53			190_C	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					191_A	1,5			36,60	48	53	38,81		0,00		38,81			191_A	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					191_B	4,5			37,62	48	53	40,14		0,00		40,14			191_B	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					191_C	7,5			41,10	48	53	44,52		0,00		44,52			191_C	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					192_A	1,5			36,71	48	53	39,06		0,00		39,06			192_A	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					192_B	4,5			37,88	48	53	40,73		0,00		40,73			192_B	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					192_C	7,5			41,28	48	53	44,95		0,00		44,95			192_C	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					193_A	1,5			37,05	48	53	39,58		0,00		39,58			193_A	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					193_B	4,5			38,14	48	53	40,88		0,00		40,88			193_B	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					193_C	7,5			41,51	48	53	45,13		0,00		45,13			193_C	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					194_A	1,5			37,05	48	53	39,57		0,00		39,57			194_A	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					194_B	4,5			38,21	48	53	40,85		0,00		40,85			194_B	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					194_C	7,5			41,70	48	53	45,14		0,00		45,14			194_C	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					195_A	1,5			37,19	48	53	39,72		0,00		39,72			195_A	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					195_B	4,5			38,17	48	53	41,09		0,00		41,09			195_B	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					195_C	7,5			41,35	48	53	44,98		0,00		44,98			195_C	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					196_A	1,5			37,23	48	53	39,72		0,00		39,72			196_A	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					196_B	4,5			38,36	48	53	40,96		0,00		40,96			196_B	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					196_C	7,5			41,56	48	53	45,01		0,00		45,01			196_C	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					197_A	1,5			37,28	48	53	39,71		0,00		39,71			197_A	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					197_B	4,5			38,48	48	53	41,08		0,00		41,08			197_B	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					197_C	7,5			41,65	48	53	45,05		0,00		45,05			197_C	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					198_A	1,5			37,45	48	53	39,68		0,00		39,68			198_A	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					198_B	4,5			38,79	48	53	41,06		0,00		41,06			198_B	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					198_C	7,5			42,17	48	53	45,21		0,00		45,21			198_C	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					199_A	1,5			37,26	48	53	39,65		0,00		39,65			199_A	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					199_B	4,5			39,17	48	53	41,58		0,00		41,58			199_B	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					199_C	7,5			42,49	48	53	45,60		0,00		45,60			199_C	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					200_A	1,5			37,36	48	53	39,63		0,00		39,63			200_A	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					200_B	4,5			39,37	48	53	41,75		0,00		41,75			200_B	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					200_C	7,5			43,02	48	53	46,09		0,00		46,09			200_C	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					201_A	1,5			37,27	48	53	39,57		0,00		39,57			201_A	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					201_B	4,5			38,97	48	53	41,16		0,00		41,16			201_B	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					201_C	7,5			42,70	48	53	45,49		0,00		45,49			201_C	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
duard Verkadelaan 7	stedelijk					202_A	1,5			37,61	48	53	40,04		0,00		40,04			202_A	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					202_B	4,5			40,12	48	53	42,77		0,00		42,77			202_B	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					202_C	7,5			43,39	48	53	46,63		0,00		46,63			202_C	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					203_A	1,5			36,02	48	53	38,53		0,00		38,53			203_A	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					203_B	4,5			38,91	48	53	42,29		0,00		42,29			203_B	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					203_C	7,5			43,03	48	53	46,21		0,00		46,21			203_C	
Ko van Dijkplein 41	stedelijk					204_A	1,5			35,64	48	53	37,95		0,00		37,95			204_A	
Ko van Dijkplein 41	stedelijk					204_B	4,5			38,89	48	53	41,27		0,00		41,27			204_B	
Ko van Dijkplein 41	stedelijk					204_C	7,5			44,08	48	53	46,66		0,00		46,66			204_C	
Ko van Dijkplein 43	stedelijk					205_A	1,5			35,25	48	53	37,39		0,00		37,39			205_A	
Ko van Dijkplein 43	stedelijk					205_B	4,5			38,55	48	53	40,86		0,00		40,86			205_B	
Ko van Dijkplein 43	stedelijk					205_C	7,5			43,67	48	53	46,40		0,00		46,40			205_C	
Ko van Dijkplein 45	stedelijk					206_A	1,5			36,22	48	53	38,27		0,00		38,27			206_A	
Ko van Dijkplein 45	stedelijk					206_B	4,5			37,50	48	53	39,85		0,00		39,85			206_B	
Ko van Dijkplein 45	stedelijk					206_C	7,5			41,32	48	53	44,52		0,00		44,52			206_C	
Ko van Dijkplein 47	stedelijk					207_A	1,5			36,80	48	53	38,90		0,00		38,90			207_A	
Ko van Dijkplein 47	stedelijk					207_B	4,5			38,31	48	53	40,92		0,00		40,92			207_B	
Ko van Dijkplein 47	stedelijk					207_C	7,5			42,89	48	53	45,94		0,00		45,94			207_C	
Ko van Dijkplein 49	stedelijk					208_A	1,5			37,44	48	53	39,67		0,00		39,67			208_A	
Ko van Dijkplein 49	stedelijk					208_B	4,5			39,50	48	53	42,04		0,00		42,04			208_B	
Ko van Dijkplein 49	stedelijk					208_C	7,5			42,92	48	53	46,61		0,00		46,61			208_C	
Ko van Dijkplein 51	stedelijk					209_A	1,5			37,99	48	53	40,33		0,00		40,33			209_A	
Ko van Dijkplein 51	stedelijk					209_B	4,5			39,46	48	53	41,40		0,00		41,40			209_B	
Ko van Dijkplein 51	stedelijk					209_C	7,5			42,23	48	53	45,60		0,00		45,60			209_C	
Ko van Dijkplein 53	stedelijk					210_A	1,5			39,14	48	53	42,03		0,00		42,03			210_A	
Ko van Dijkplein 53	stedelijk					210_B	4,5			41,54	48	53	44,82		0,00		44,82			210_B	
Ko van Dijkplein 53	stedelijk					210_C	7,5			43,48	48	53	47,31		0,00		47,31			210_C	
Ko van Dijkplein 54	stedelijk					211_A	1,5			38,42	48	53	41,06		0,00		41,06			211_A	
Ko van Dijkplein 54	stedelijk					211_B	4,5			42,60	48	53	46,39		0,00		46,39			211_B	
Ko van Dijkplein 54	stedelijk					211_C	7,5			45,01	48	53	48,87		0,87		48,87			211_C	
Ko van Dijkplein 52	stedelijk					212_A	1,5			38,68	48	53	41,40		0,00		41,40			212_A	
Ko van Dijkplein 52	stedelijk					212_B	4,5			42,57	48	53	46,13		0,00		46,13			212_B	
Ko van Dijkplein 52	stedelijk					212_C	7,5			44,87	48	53	48,37		0,37		48,37			212_C	
Ko van Dijkplein 50	stedelijk					213_A	1,5			41,02	48	53	43,45		0,00		43,45			213_A	
Ko van Dijkplein 50	stedelijk					213_B	4,5			45,59	48	53	48,03		0,03		48,03			213_B	
Ko van Dijkplein 50	stedelijk					213_C	7,5			48,05	48	53	50,67		2,62	x	50,67	51		213_C	
Ko van Dijkplein 48	stedelijk					214_A	1,5			42,12	48	53	44,30		0,00		44,30			214_A	
Ko van Dijkplein 48	stedelijk					214_B	4,5			46,01	48	53	48,23		0,23		48,23			214_B	
Ko van Dijkplein 48	stedelijk					214_C	7,5			49,35	49	54	51,57		2,22	x	51,57	52		214_C	
Ko van Dijkplein 46	stedelijk					215_A	1,5			41,51	48	53	43,82		0,00		43,82			215_A	
Ko van Dijkplein 46	stedelijk					215_B	4,5			46,24	48	53	48,28		0,28		48,28			215_B	
Ko van Dijkplein 46	stedelijk					215_C	7,5			48,98	49	54	51,20		2,22	x	51,20	51		215_C	
Ko van Dijkplein 44	stedelijk					216_A	1,5			42,33	48	53	44,38		0,00		44,38			216_A	
Ko van Dijkplein 44	stedelijk					216_B	4,5			46,37	48	53	48,21		0,21		48,21			216_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Ko van Dijkplein 44	stedelijk					216_C	7,5			48,86	49	54	51,04		2,18	x	51,04	51		216_C	
Ko van Dijkplein 42	stedelijk					217_A	1,5			38,32	48	53	40,95		0,00		40,95			217_A	
Ko van Dijkplein 42	stedelijk					217_B	4,5			41,48	48	53	43,81		0,00		43,81			217_B	
Ko van Dijkplein 42	stedelijk					217_C	7,5			45,75	48	53	48,39		0,39		48,39			217_C	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					218_A	1,5			42,39	48	53	44,24		0,00		44,24			218_A	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					218_B	4,5			47,04	48	53	49,19		1,19		49,19			218_B	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					218_C	7,5			48,83	49	54	51,34		2,51	x	51,34	51		218_C	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					219_A	1,5			42,91	48	53	44,54		0,00		44,54			219_A	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					219_B	4,5			47,81	48	53	49,79		1,79	x	49,79	50		219_B	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					219_C	7,5			48,56	49	54	51,00		2,44	x	51,00	51		219_C	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					220_A	1,5			41,69	48	53	44,99		0,00		44,99			220_A	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					220_B	4,5			44,59	48	53	47,76		0,00		47,76			220_B	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					220_C	7,5			47,17	48	53	50,28		2,28	x	50,28	50		220_C	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					221_A	1,5			38,56	48	53	41,48		0,00		41,48			221_A	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					221_B	4,5			41,52	48	53	44,56		0,00		44,56			221_B	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					221_C	7,5			45,41	48	53	48,59		0,59		48,59			221_C	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					222_A	1,5			38,82	48	53	41,44		0,00		41,44			222_A	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					222_B	4,5			41,86	48	53	44,67		0,00		44,67			222_B	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					222_C	7,5			45,36	48	53	48,55		0,55		48,55			222_C	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					223_A	1,5			42,35	48	53	44,48		0,00		44,48			223_A	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					223_B	4,5			45,70	48	53	48,17		0,17		48,17			223_B	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					223_C	7,5			46,71	48	53	49,22		1,22		49,22			223_C	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					224_A	1,5			40,13	48	53	42,75		0,00		42,75			224_A	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					224_B	4,5			45,42	48	53	48,32		0,32		48,32			224_B	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					224_C	7,5			46,49	48	53	49,19		1,19		49,19			224_C	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					225_A	1,5			40,82	48	53	43,79		0,00		43,79			225_A	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					225_B	4,5			44,31	48	53	47,74		0,00		47,74			225_B	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					225_C	7,5			46,34	48	53	49,17		1,17		49,17			225_C	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					226_A	1,5			40,73	48	53	43,41		0,00		43,41			226_A	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					226_B	4,5			44,42	48	53	47,44		0,00		47,44			226_B	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					226_C	7,5			46,52	48	53	49,24		1,24		49,24			226_C	
duard Verkadelaan 9	stedelijk					227_A	1,5			40,14	48	53	42,87		0,00		42,87			227_A	
duard Verkadelaan 9	stedelijk					227_B	4,5			43,81	48	53	46,92		0,00		46,92			227_B	
duard Verkadelaan 9	stedelijk					227_C	7,5			46,10	48	53	49,12		1,12		49,12			227_C	
Ko van Dijkplein 40	stedelijk					228_A	1,5			40,32	48	53	42,85		0,00		42,85			228_A	
Ko van Dijkplein 40	stedelijk					228_B	4,5			43,05	48	53	45,42		0,00		45,42			228_B	
Ko van Dijkplein 40	stedelijk					228_C	7,5			47,82	48	53	50,35		2,35	x	50,35	50		228_C	
Ko van Dijkplein 38	stedelijk					229_A	1,5			37,15	48	53	39,98		0,00		39,98			229_A	
Ko van Dijkplein 38	stedelijk					229_B	4,5			39,52	48	53	42,61		0,00		42,61			229_B	
Ko van Dijkplein 38	stedelijk					229_C	7,5			44,43	48	53	46,73		0,00		46,73			229_C	
Ko van Dijkplein 36	stedelijk					230_A	1,5			37,84	48	53	39,97		0,00		39,97			230_A	
Ko van Dijkplein 36	stedelijk					230_B	4,5			40,39	48	53	42,55		0,00		42,55			230_B	
Ko van Dijkplein 36	stedelijk					230_C	7,5			45,52	48	53	47,69		0,00		47,69			230_C	
Ko van Dijkplein 34	stedelijk					231_A	1,5			38,02	48	53	39,89		0,00		39,89			231_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Ko van Dijkplein 34	stedelijk					231_B	4,5			40,54	48	53	42,77		0,00		42,77		231_B	
Ko van Dijkplein 34	stedelijk					231_C	7,5			45,33	48	53	47,46		0,00		47,46		231_C	
Ko van Dijkplein 32	stedelijk					232_A	1,5			38,12	48	53	39,93		0,00		39,93		232_A	
Ko van Dijkplein 32	stedelijk					232_B	4,5			40,50	48	53	42,45		0,00		42,45		232_B	
Ko van Dijkplein 32	stedelijk					232_C	7,5			44,74	48	53	46,96		0,00		46,96		232_C	
Ko van Dijkplein 30	stedelijk					233_A	1,5			38,04	48	53	39,89		0,00		39,89		233_A	
Ko van Dijkplein 30	stedelijk					233_B	4,5			40,54	48	53	42,70		0,00		42,70		233_B	
Ko van Dijkplein 30	stedelijk					233_C	7,5			44,67	48	53	47,18		0,00		47,18		233_C	
Ko van Dijkplein 28	stedelijk					234_A	1,5			35,87	48	53	38,19		0,00		38,19		234_A	
Ko van Dijkplein 28	stedelijk					234_B	4,5			37,95	48	53	40,57		0,00		40,57		234_B	
Ko van Dijkplein 28	stedelijk					234_C	7,5			42,86	48	53	45,57		0,00		45,57		234_C	
Ko van Dijkplein 39	stedelijk					235_A	1,5			36,36	48	53	38,77		0,00		38,77		235_A	
Ko van Dijkplein 39	stedelijk					235_B	4,5			39,52	48	53	42,48		0,00		42,48		235_B	
Ko van Dijkplein 39	stedelijk					235_C	7,5			44,72	48	53	47,59		0,00		47,59		235_C	
Ko van Dijkplein 37	stedelijk					236_A	1,5			37,05	48	53	39,18		0,00		39,18		236_A	
Ko van Dijkplein 37	stedelijk					236_B	4,5			41,00	48	53	43,39		0,00		43,39		236_B	
Ko van Dijkplein 37	stedelijk					236_C	7,5			45,53	48	53	48,11		0,11		48,11		236_C	
Ko van Dijkplein 35	stedelijk					237_A	1,5			36,65	48	53	38,83		0,00		38,83		237_A	
Ko van Dijkplein 35	stedelijk					237_B	4,5			39,91	48	53	42,81		0,00		42,81		237_B	
Ko van Dijkplein 35	stedelijk					237_C	7,5			44,81	48	53	47,64		0,00		47,64		237_C	
Ko van Dijkplein 33	stedelijk					238_A	1,5			36,20	48	53	38,41		0,00		38,41		238_A	
Ko van Dijkplein 33	stedelijk					238_B	4,5			39,44	48	53	41,86		0,00		41,86		238_B	
Ko van Dijkplein 33	stedelijk					238_C	7,5			44,43	48	53	47,20		0,00		47,20		238_C	
Ko van Dijkplein 31	stedelijk					239_A	1,5			36,20	48	53	38,46		0,00		38,46		239_A	
Ko van Dijkplein 31	stedelijk					239_B	4,5			39,47	48	53	41,89		0,00		41,89		239_B	
Ko van Dijkplein 31	stedelijk					239_C	7,5			44,68	48	53	47,41		0,00		47,41		239_C	
Ko van Dijkplein 29	stedelijk					240_A	1,5			36,64	48	53	38,54		0,00		38,54		240_A	
Ko van Dijkplein 29	stedelijk					240_B	4,5			39,86	48	53	41,99		0,00		41,99		240_B	
Ko van Dijkplein 29	stedelijk					240_C	7,5			44,89	48	53	47,31		0,00		47,31		240_C	
Ko van Dijkplein 27	stedelijk					241_A	1,5			35,90	48	53	38,20		0,00		38,20		241_A	
Ko van Dijkplein 27	stedelijk					241_B	4,5			39,08	48	53	41,64		0,00		41,64		241_B	
Ko van Dijkplein 27	stedelijk					241_C	7,5			43,59	48	53	46,82		0,00		46,82		241_C	
duard Verkadelaan 3	stedelijk					242_A	1,5			34,60	48	53	37,05		0,00		37,05		242_A	
duard Verkadelaan 3	stedelijk					242_B	4,5			37,09	48	53	39,75		0,00		39,75		242_B	
duard Verkadelaan 3	stedelijk					243_A	1,5			34,38	48	53	36,82		0,00		36,82		243_A	
duard Verkadelaan 3	stedelijk					243_B	4,5			37,06	48	53	39,71		0,00		39,71		243_B	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					244_A	1,5			34,29	48	53	36,81		0,00		36,81		244_A	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					244_B	4,5			37,04	48	53	39,74		0,00		39,74		244_B	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					245_A	1,5			34,13	48	53	36,53		0,00		36,53		245_A	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					245_B	4,5			36,93	48	53	39,51		0,00		39,51		245_B	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					246_A	1,5			34,12	48	53	36,60		0,00		36,60		246_A	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					246_B	4,5			36,90	48	53	39,52		0,00		39,52		246_B	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					247_A	1,5			34,36	48	53	36,75		0,00		36,75		247_A	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					247_B	4,5			37,10	48	53	39,76		0,00		39,76		247_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
duard Verkadelaan 4	stedelijk					248_A	1,5			34,32	48	53	37,51		0,00		37,51			248_A	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					248_B	4,5			36,98	48	53	39,96		0,00		39,96			248_B	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					249_A	1,5			34,35	48	53	37,50		0,00		37,50			249_A	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					249_B	4,5			37,05	48	53	39,97		0,00		39,97			249_B	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					250_A	1,5			34,24	48	53	36,57		0,00		36,57			250_A	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					250_B	4,5			36,98	48	53	39,45		0,00		39,45			250_B	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					251_A	1,5			34,83	48	53	37,10		0,00		37,10			251_A	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					251_B	4,5			37,62	48	53	39,87		0,00		39,87			251_B	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					252_A	1,5			35,59	48	53	37,69		0,00		37,69			252_A	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					252_B	4,5			38,65	48	53	40,71		0,00		40,71			252_B	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					253_A	1,5			35,56	48	53	37,52		0,00		37,52			253_A	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					253_B	4,5			38,63	48	53	40,61		0,00		40,61			253_B	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					254_A	1,5			36,36	48	53	38,20		0,00		38,20			254_A	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					254_B	4,5			39,49	48	53	41,32		0,00		41,32			254_B	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					255_A	1,5			36,28	48	53	38,10		0,00		38,10			255_A	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					255_B	4,5			39,39	48	53	41,25		0,00		41,25			255_B	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					256_A	1,5			36,18	48	53	38,22		0,00		38,22			256_A	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					256_B	4,5			39,27	48	53	41,45		0,00		41,45			256_B	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					257_A	1,5			36,13	48	53	38,10		0,00		38,10			257_A	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					257_B	4,5			39,21	48	53	41,42		0,00		41,42			257_B	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					258_A	1,5			36,34	48	53	38,35		0,00		38,35			258_A	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					258_B	4,5			39,28	48	53	41,57		0,00		41,57			258_B	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					259_A	1,5			36,33	48	53	38,36		0,00		38,36			259_A	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					259_B	4,5			39,46	48	53	41,94		0,00		41,94			259_B	
'im Sonneveldplein 4	stedelijk					260_A	1,5			35,31	48	53	37,66		0,00		37,66			260_A	
'im Sonneveldplein 4	stedelijk					260_B	4,5			38,16	48	53	40,73		0,00		40,73			260_B	
'im Sonneveldplein 4	stedelijk					260_C	7,5			44,30	48	53	47,36		0,00		47,36			260_C	
'im Sonneveldplein 3	stedelijk					261_A	1,5			36,93	48	53	39,06		0,00		39,06			261_A	
'im Sonneveldplein 3	stedelijk					261_B	4,5			40,15	48	53	42,42		0,00		42,42			261_B	
'im Sonneveldplein 3	stedelijk					261_C	7,5			45,25	48	53	48,00		0,00		48,00			261_C	
'im Sonneveldplein 3	stedelijk					262_A	1,5			37,56	48	53	39,41		0,00		39,41			262_A	
'im Sonneveldplein 3	stedelijk					262_B	4,5			40,48	48	53	42,61		0,00		42,61			262_B	
'im Sonneveldplein 3	stedelijk					262_C	7,5			45,46	48	53	48,08		0,08		48,08			262_C	
'im Sonneveldplein 3	stedelijk					263_A	1,5			37,16	48	53	39,10		0,00		39,10			263_A	
'im Sonneveldplein 3	stedelijk					263_B	4,5			40,04	48	53	42,22		0,00		42,22			263_B	
'im Sonneveldplein 3	stedelijk					263_C	7,5			45,00	48	53	47,53		0,00		47,53			263_C	
'im Sonneveldplein 3	stedelijk					264_A	1,5			36,55	48	53	38,70		0,00		38,70			264_A	
'im Sonneveldplein 3	stedelijk					264_B	4,5			39,13	48	53	41,76		0,00		41,76			264_B	
'im Sonneveldplein 3	stedelijk					264_C	7,5			43,52	48	53	46,86		0,00		46,86			264_C	
'im Sonneveldplein 3	stedelijk					265_A	1,5			34,55	48	53	37,10		0,00		37,10			265_A	
'im Sonneveldplein 3	stedelijk					265_B	4,5			37,30	48	53	40,27		0,00		40,27			265_B	
'im Sonneveldplein 3	stedelijk					265_C	7,5			42,20	48	53	45,88		0,00		45,88			265_C	
'im Sonneveldplein 2	stedelijk					266_A	1,5			35,00	48	53	37,45		0,00		37,45			266_A	
'im Sonneveldplein 2	stedelijk					266_B	4,5			37,80	48	53	40,57		0,00		40,57			266_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
'im Sonneveldplein 2	stedelijk					266_C	7,5			42,46	48	53	45,97		0,00		45,97		266_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					270_A	1,5			36,74	48	53	39,10		0,00		39,10		270_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					270_B	4,5			38,57	48	53	41,29		0,00		41,29		270_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					270_C	7,5			42,98	48	53	46,40		0,00		46,40		270_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					271_A	1,5			34,52	48	53	36,80		0,00		36,80		271_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					271_B	4,5			36,89	48	53	39,32		0,00		39,32		271_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					271_C	7,5			41,49	48	53	44,68		0,00		44,68		271_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					272_A	1,5			36,81	48	53	39,10		0,00		39,10		272_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					272_B	4,5			38,76	48	53	41,35		0,00		41,35		272_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					272_C	7,5			42,93	48	53	46,15		0,00		46,15		272_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					273_A	1,5			36,18	48	53	38,48		0,00		38,48		273_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					273_B	4,5			38,27	48	53	40,82		0,00		40,82		273_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					273_C	7,5			42,42	48	53	45,74		0,00		45,74		273_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					274_A	1,5			36,40	48	53	38,71		0,00		38,71		274_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					274_B	4,5			38,52	48	53	41,05		0,00		41,05		274_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					274_C	7,5			43,30	48	53	46,35		0,00		46,35		274_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					275_A	1,5			35,91	48	53	38,15		0,00		38,15		275_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					275_B	4,5			37,90	48	53	40,32		0,00		40,32		275_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					275_C	7,5			42,99	48	53	46,01		0,00		46,01		275_C	
ert van Dalsumstraa	stedelijk					276_A	1,5			36,20	48	53	38,44		0,00		38,44		276_A	
ert van Dalsumstraa	stedelijk					276_B	4,5			38,91	48	53	41,54		0,00		41,54		276_B	
ert van Dalsumstraa	stedelijk					276_C	7,5			43,97	48	53	47,08		0,00		47,08		276_C	
ert van Dalsumstraa	stedelijk					277_A	1,5			37,25	48	53	39,44		0,00		39,44		277_A	
ert van Dalsumstraa	stedelijk					277_B	4,5			39,16	48	53	41,58		0,00		41,58		277_B	
ert van Dalsumstraa	stedelijk					277_C	7,5			44,00	48	53	46,63		0,00		46,63		277_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					278_A	1,5			37,48	48	53	39,61		0,00		39,61		278_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					278_B	4,5			39,24	48	53	41,59		0,00		41,59		278_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					278_C	7,5			44,34	48	53	46,82		0,00		46,82		278_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					279_A	1,5			36,88	48	53	39,13		0,00		39,13		279_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					279_B	4,5			38,49	48	53	40,83		0,00		40,83		279_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					279_C	7,5			43,63	48	53	46,43		0,00		46,43		279_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					280_A	1,5			37,64	48	53	39,74		0,00		39,74		280_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					280_B	4,5			39,42	48	53	41,87		0,00		41,87		280_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					280_C	7,5			44,18	48	53	47,05		0,00		47,05		280_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					281_A	1,5			36,27	48	53	38,42		0,00		38,42		281_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					281_B	4,5			38,76	48	53	41,19		0,00		41,19		281_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					281_C	7,5			43,46	48	53	46,17		0,00		46,17		281_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					282_A	1,5			36,35	48	53	38,38		0,00		38,38		282_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					282_B	4,5			38,07	48	53	40,44		0,00		40,44		282_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					282_C	7,5			42,80	48	53	45,39		0,00		45,39		282_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					283_A	1,5			36,88	48	53	38,94		0,00		38,94		283_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					283_B	4,5			38,59	48	53	40,85		0,00		40,85		283_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					283_C	7,5			43,37	48	53	45,86		0,00		45,86		283_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					284_A	1,5			42,55	48	53	43,98		0,00		43,98		284_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
ul Steenbergenlaan	stedelijk					284_B	4,5			44,36	48	53	45,74		0,00		45,74			284_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					284_C	7,5			46,88	48	53	49,16		1,16		49,16			284_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					285_A	1,5			37,95	48	53	39,94		0,00		39,94			285_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					285_B	4,5			40,30	48	53	42,53		0,00		42,53			285_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					285_C	7,5			45,66	48	53	48,17		0,17		48,17			285_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					286_A	1,5			38,26	48	53	40,28		0,00		40,28			286_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					286_B	4,5			40,81	48	53	42,80		0,00		42,80			286_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					286_C	7,5			45,90	48	53	48,32		0,32		48,32			286_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					287_A	1,5			37,48	48	53	39,72		0,00		39,72			287_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					287_B	4,5			40,12	48	53	42,43		0,00		42,43			287_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					287_C	7,5			44,74	48	53	47,58		0,00		47,58			287_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					288_A	1,5			38,42	48	53	40,54		0,00		40,54			288_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					288_B	4,5			40,81	48	53	43,12		0,00		43,12			288_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					288_C	7,5			45,94	48	53	48,54		0,54		48,54			288_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					289_A	1,5			38,62	48	53	40,72		0,00		40,72			289_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					289_B	4,5			41,07	48	53	43,65		0,00		43,65			289_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					289_C	7,5			46,04	48	53	48,63		0,63		48,63			289_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					290_A	1,5			39,01	48	53	40,96		0,00		40,96			290_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					290_B	4,5			41,40	48	53	43,89		0,00		43,89			290_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					290_C	7,5			46,03	48	53	48,60		0,60		48,60			290_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					291_A	1,5			39,87	48	53	42,22		0,00		42,22			291_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					291_B	4,5			41,64	48	53	44,51		0,00		44,51			291_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					291_C	7,5			45,79	48	53	48,50		0,50		48,50			291_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					292_A	1,5			40,17	48	53	42,37		0,00		42,37			292_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					292_B	4,5			42,05	48	53	44,68		0,00		44,68			292_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					292_C	7,5			45,91	48	53	48,60		0,60		48,60			292_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					293_A	1,5			40,70	48	53	42,76		0,00		42,76			293_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					293_B	4,5			43,35	48	53	45,60		0,00		45,60			293_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					293_C	7,5			46,99	48	53	49,39		1,39		49,39			293_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					294_A	1,5			39,80	48	53	42,11		0,00		42,11			294_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					294_B	4,5			43,15	48	53	45,78		0,00		45,78			294_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					294_C	7,5			45,23	48	53	48,31		0,31		48,31			294_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					295_A	1,5			40,65	48	53	43,15		0,00		43,15			295_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					295_B	4,5			43,64	48	53	45,97		0,00		45,97			295_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					295_C	7,5			46,95	48	53	49,56		1,56	x	49,56	50		295_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					296_A	1,5			40,14	48	53	41,99		0,00		41,99			296_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					296_B	4,5			43,49	48	53	45,33		0,00		45,33			296_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					296_C	7,5			46,39	48	53	48,28		0,28		48,28			296_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					297_A	1,5			40,19	48	53	42,15		0,00		42,15			297_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					297_B	4,5			45,26	48	53	47,02		0,00		47,02			297_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					297_C	7,5			47,92	48	53	50,03		2,03	x	50,03	50		297_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					298_A	1,5			42,12	48	53	43,58		0,00		43,58			298_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					298_B	4,5			45,59	48	53	47,30		0,00		47,30			298_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					298_C	7,5			47,41	48	53	49,53		1,53	x	49,53	50		298_C	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
ul Steenbergenlaan	stedelijk					299_A	1,5			40,29	48	53	42,25		0,00		42,25			299_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					299_B	4,5			46,01	48	53	47,94		0,00		47,94			299_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					299_C	7,5			48,28	48	53	50,68		2,40	x	50,68	51		299_C	
ul Steenbergenlaan 1	stedelijk					300_A	1,5			41,66	48	53	43,51		0,00		43,51			300_A	
ul Steenbergenlaan 1	stedelijk					300_B	4,5			45,60	48	53	47,66		0,00		47,66			300_B	
ul Steenbergenlaan 1	stedelijk					300_C	7,5			47,97	48	53	50,37		2,37	x	50,37	50		300_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					301_A	1,5			38,94	48	53	40,89		0,00		40,89			301_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					301_B	4,5			41,66	48	53	43,54		0,00		43,54			301_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					301_C	7,5			46,29	48	53	48,14		0,14		48,14			301_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					302_A	1,5			37,17	48	53	39,35		0,00		39,35			302_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					302_B	4,5			40,33	48	53	42,67		0,00		42,67			302_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					302_C	7,5			44,78	48	53	47,37		0,00		47,37			302_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					303_A	1,5			37,26	48	53	39,48		0,00		39,48			303_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					303_B	4,5			40,41	48	53	42,82		0,00		42,82			303_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					303_C	7,5			44,93	48	53	47,68		0,00		47,68			303_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					304_A	1,5			37,22	48	53	39,51		0,00		39,51			304_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					304_B	4,5			40,33	48	53	42,80		0,00		42,80			304_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					304_C	7,5			44,57	48	53	47,38		0,00		47,38			304_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					305_A	1,5			37,14	48	53	39,34		0,00		39,34			305_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					305_B	4,5			40,23	48	53	42,71		0,00		42,71			305_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					305_C	7,5			44,59	48	53	47,31		0,00		47,31			305_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					306_A	1,5			37,19	48	53	39,49		0,00		39,49			306_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					306_B	4,5			40,51	48	53	43,18		0,00		43,18			306_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					306_C	7,5			44,69	48	53	47,47		0,00		47,47			306_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					307_A	1,5			37,13	48	53	39,24		0,00		39,24			307_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					307_B	4,5			40,43	48	53	42,91		0,00		42,91			307_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					307_C	7,5			44,70	48	53	47,24		0,00		47,24			307_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					308_A	1,5			37,19	48	53	39,35		0,00		39,35			308_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					308_B	4,5			40,68	48	53	43,03		0,00		43,03			308_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					308_C	7,5			44,89	48	53	47,32		0,00		47,32			308_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					309_A	1,5			37,33	48	53	39,54		0,00		39,54			309_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					309_B	4,5			40,89	48	53	43,15		0,00		43,15			309_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					309_C	7,5			45,07	48	53	47,45		0,00		47,45			309_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					310_A	1,5			37,50	48	53	39,65		0,00		39,65			310_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					310_B	4,5			41,09	48	53	43,14		0,00		43,14			310_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					310_C	7,5			45,45	48	53	47,76		0,00		47,76			310_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					311_A	1,5			37,92	48	53	39,81		0,00		39,81			311_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					311_B	4,5			41,20	48	53	43,27		0,00		43,27			311_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					311_C	7,5			46,03	48	53	48,12		0,12		48,12			311_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					312_A	1,5			38,25	48	53	40,24		0,00		40,24			312_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					312_B	4,5			41,65	48	53	43,76		0,00		43,76			312_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					312_C	7,5			46,30	48	53	48,47		0,47		48,47			312_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					313_A	1,5			38,19	48	53	40,33		0,00		40,33			313_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					313_B	4,5			41,65	48	53	43,79		0,00		43,79			313_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
ul Steenbergenlaan	stedelijk					313_C	7,5			46,42	48	53	48,78		0,78		48,78		313_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					314_A	1,5			38,20	48	53	40,24		0,00		40,24		314_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					314_B	4,5			41,54	48	53	43,69		0,00		43,69		314_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					314_C	7,5			46,26	48	53	48,69		0,69		48,69		314_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					315_A	1,5			37,42	48	53	39,67		0,00		39,67		315_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					315_B	4,5			40,78	48	53	43,29		0,00		43,29		315_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					315_C	7,5			45,20	48	53	47,98		0,00		47,98		315_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					316_A	1,5			38,01	48	53	40,14		0,00		40,14		316_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					316_B	4,5			41,39	48	53	43,66		0,00		43,66		316_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					316_C	7,5			46,14	48	53	48,54		0,54		48,54		316_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					317_A	1,5			38,17	48	53	40,28		0,00		40,28		317_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					317_B	4,5			41,36	48	53	43,77		0,00		43,77		317_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					317_C	7,5			46,07	48	53	48,36		0,36		48,36		317_C	
Wim Kanplein 11	stedelijk					318_A	1,5			38,62	48	53	40,46		0,00		40,46		318_A	
Wim Kanplein 11	stedelijk					318_B	4,5			43,70	48	53	46,02		0,00		46,02		318_B	
Wim Kanplein 11	stedelijk					318_C	7,5			46,06	48	53	48,69		0,69		48,69		318_C	
Wim Kanplein 13	stedelijk					319_A	1,5			38,42	48	53	40,42		0,00		40,42		319_A	
Wim Kanplein 13	stedelijk					319_B	4,5			43,57	48	53	46,12		0,00		46,12		319_B	
Wim Kanplein 13	stedelijk					319_C	7,5			46,01	48	53	48,65		0,65		48,65		319_C	
Wim Kanplein 15	stedelijk					320_A	1,5			38,84	48	53	41,13		0,00		41,13		320_A	
Wim Kanplein 15	stedelijk					320_B	4,5			43,38	48	53	46,20		0,00		46,20		320_B	
Wim Kanplein 15	stedelijk					320_C	7,5			45,80	48	53	48,54		0,54		48,54		320_C	
Wim Kanplein 17	stedelijk					321_A	1,5			38,45	48	53	40,97		0,00		40,97		321_A	
Wim Kanplein 17	stedelijk					321_B	4,5			42,61	48	53	45,70		0,00		45,70		321_B	
Wim Kanplein 17	stedelijk					321_C	7,5			45,07	48	53	47,81		0,00		47,81		321_C	
Wim Kanplein 19	stedelijk					322_A	1,5			38,68	48	53	41,12		0,00		41,12		322_A	
Wim Kanplein 19	stedelijk					322_B	4,5			42,63	48	53	45,44		0,00		45,44		322_B	
Wim Kanplein 19	stedelijk					322_C	7,5			45,63	48	53	48,32		0,32		48,32		322_C	
Wim Kanplein 21	stedelijk					323_A	1,5			38,93	48	53	41,41		0,00		41,41		323_A	
Wim Kanplein 21	stedelijk					323_B	4,5			42,34	48	53	45,55		0,00		45,55		323_B	
Wim Kanplein 21	stedelijk					323_C	7,5			45,72	48	53	48,64		0,64		48,64		323_C	
Wim Kanplein 23	stedelijk					324_A	1,5			38,28	48	53	40,98		0,00		40,98		324_A	
Wim Kanplein 23	stedelijk					324_B	4,5			41,40	48	53	44,64		0,00		44,64		324_B	
Wim Kanplein 23	stedelijk					324_C	7,5			45,34	48	53	48,20		0,20		48,20		324_C	
Wim Kanplein 25	stedelijk					325_A	1,5			38,71	48	53	40,92		0,00		40,92		325_A	
Wim Kanplein 25	stedelijk					325_B	4,5			41,95	48	53	44,43		0,00		44,43		325_B	
Wim Kanplein 25	stedelijk					325_C	7,5			46,49	48	53	48,89		0,89		48,89		325_C	
Wim Kanplein 12	stedelijk					326_A	1,5			37,53	48	53	39,81		0,00		39,81		326_A	
Wim Kanplein 12	stedelijk					326_B	4,5			40,01	48	53	42,63		0,00		42,63		326_B	
Wim Kanplein 12	stedelijk					326_C	7,5			43,94	48	53	47,03		0,00		47,03		326_C	
Wim Kanplein 14	stedelijk					327_A	1,5			37,78	48	53	40,71		0,00		40,71		327_A	
Wim Kanplein 14	stedelijk					327_B	4,5			40,33	48	53	43,49		0,00		43,49		327_B	
Wim Kanplein 14	stedelijk					327_C	7,5			44,46	48	53	47,56		0,00		47,56		327_C	
Wim Kanplein 16	stedelijk					328_A	1,5			37,12	48	53	39,50		0,00		39,50		328_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Wim Kanplein 16	stedelijk					328_B	4,5			39,64	48	53	42,32		0,00		42,32			328_B	
Wim Kanplein 16	stedelijk					328_C	7,5			43,09	48	53	46,37		0,00		46,37			328_C	
Wim Kanplein 18	stedelijk					329_A	1,5			36,49	48	53	38,71		0,00		38,71			329_A	
Wim Kanplein 18	stedelijk					329_B	4,5			39,16	48	53	41,77		0,00		41,77			329_B	
Wim Kanplein 18	stedelijk					329_C	7,5			42,58	48	53	45,53		0,00		45,53			329_C	
Wim Kanplein 20	stedelijk					330_A	1,5			37,07	48	53	39,40		0,00		39,40			330_A	
Wim Kanplein 20	stedelijk					330_B	4,5			39,90	48	53	42,54		0,00		42,54			330_B	
Wim Kanplein 20	stedelijk					330_C	7,5			43,88	48	53	46,75		0,00		46,75			330_C	
Wim Kanplein 22	stedelijk					331_A	1,5			36,05	48	53	38,30		0,00		38,30			331_A	
Wim Kanplein 22	stedelijk					331_B	4,5			39,01	48	53	41,63		0,00		41,63			331_B	
Wim Kanplein 22	stedelijk					331_C	7,5			42,37	48	53	45,04		0,00		45,04			331_C	
Wim Kanplein 24	stedelijk					332_A	1,5			36,27	48	53	38,19		0,00		38,19			332_A	
Wim Kanplein 24	stedelijk					332_B	4,5			39,19	48	53	41,53		0,00		41,53			332_B	
Wim Kanplein 24	stedelijk					332_C	7,5			42,86	48	53	45,04		0,00		45,04			332_C	
Wim Kanplein 26	stedelijk					333_A	1,5			38,24	48	53	40,31		0,00		40,31			333_A	
Wim Kanplein 26	stedelijk					333_B	4,5			41,46	48	53	43,94		0,00		43,94			333_B	
Wim Kanplein 26	stedelijk					333_C	7,5			46,42	48	53	48,79		0,79		48,79			333_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					334_A	1,5			41,83	48	53	44,05		0,00		44,05			334_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					334_B	4,5			44,67	48	53	46,89		0,00		46,89			334_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					334_C	7,5			47,76	48	53	50,17		2,17	x	50,17	50		334_C	
ul Steenbergenlaan 1	stedelijk					335_A	1,5			42,37	48	53	44,98		0,00		44,98			335_A	
ul Steenbergenlaan 1	stedelijk					335_B	4,5			45,09	48	53	47,68		0,00		47,68			335_B	
ul Steenbergenlaan 1	stedelijk					335_C	7,5			47,64	48	53	50,42		2,42	x	50,42	50		335_C	
ul Steenbergenlaan 1	stedelijk					336_A	1,5			42,95	48	53	45,33		0,00		45,33			336_A	
ul Steenbergenlaan 1	stedelijk					336_B	4,5			45,80	48	53	48,08		0,08		48,08			336_B	
ul Steenbergenlaan 1	stedelijk					336_C	7,5			47,88	48	53	50,61		2,61	x	50,61	51		336_C	
ul Steenbergenlaan 1	stedelijk					337_A	1,5			43,40	48	53	45,86		0,00		45,86			337_A	
ul Steenbergenlaan 1	stedelijk					337_B	4,5			46,33	48	53	48,70		0,70		48,70			337_B	
ul Steenbergenlaan 1	stedelijk					337_C	7,5			48,06	48	53	50,84		2,78	x	50,84	51		337_C	
ul Steenbergenlaan 1	stedelijk					338_A	1,5			44,05	48	53	46,06		0,00		46,06			338_A	
ul Steenbergenlaan 1	stedelijk					338_B	4,5			47,04	48	53	49,19		1,19		49,19			338_B	
ul Steenbergenlaan 1	stedelijk					338_C	7,5			48,42	48	53	51,00		2,58	x	51,00	51		338_C	
ul Steenbergenlaan 1	stedelijk					339_A	1,5			44,13	48	53	46,26		0,00		46,26			339_A	
ul Steenbergenlaan 1	stedelijk					339_B	4,5			47,34	48	53	49,51		1,51	x	49,51	50		339_B	
ul Steenbergenlaan 1	stedelijk					339_C	7,5			48,39	48	53	51,07		2,68	x	51,07	51		339_C	
ul Steenbergenlaan 1	stedelijk					340_A	1,5			40,76	48	53	45,76		0,00		45,76			340_A	
ul Steenbergenlaan 1	stedelijk					340_B	4,5			44,17	48	53	49,53		1,53	x	49,53	50		340_B	
ul Steenbergenlaan 1	stedelijk					340_C	7,5			45,10	48	53	51,06		3,06	x	51,06	51		340_C	
ul Steenbergenlaan 1	stedelijk					341_A	1,5			40,74	48	53	45,69		0,00		45,69			341_A	
ul Steenbergenlaan 1	stedelijk					341_B	4,5			44,13	48	53	49,52		1,52	x	49,52	50		341_B	
ul Steenbergenlaan 1	stedelijk					341_C	7,5			45,27	48	53	51,15		3,15	x	51,15	51		341_C	
ul Steenbergenlaan 1	stedelijk					342_A	1,5			41,59	48	53	46,30		0,00		46,30			342_A	
ul Steenbergenlaan 1	stedelijk					342_B	4,5			44,53	48	53	49,62		1,62	x	49,62	50		342_B	
ul Steenbergenlaan 1	stedelijk					342_C	7,5			45,56	48	53	51,26		3,26	x	51,26	51		342_C	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Fie Carelsenlaan 83	stedelijk					343_A	1,5			36,71	48	53	38,84		0,00		38,84		343_A	
Fie Carelsenlaan 83	stedelijk					343_B	4,5			39,17	48	53	41,66		0,00		41,66		343_B	
Fie Carelsenlaan 83	stedelijk					343_C	7,5			44,44	48	53	47,06		0,00		47,06		343_C	
Fie Carelsenlaan 85	stedelijk					344_A	1,5			35,61	48	53	37,70		0,00		37,70		344_A	
Fie Carelsenlaan 85	stedelijk					344_B	4,5			38,44	48	53	40,45		0,00		40,45		344_B	
Fie Carelsenlaan 85	stedelijk					344_C	7,5			42,80	48	53	45,08		0,00		45,08		344_C	
Fie Carelsenlaan 87	stedelijk					345_A	1,5			36,13	48	53	37,97		0,00		37,97		345_A	
Fie Carelsenlaan 87	stedelijk					345_B	4,5			38,69	48	53	40,59		0,00		40,59		345_B	
Fie Carelsenlaan 87	stedelijk					345_C	7,5			43,33	48	53	45,67		0,00		45,67		345_C	
Fie Carelsenlaan 89	stedelijk					346_A	1,5			35,97	48	53	37,52		0,00		37,52		346_A	
Fie Carelsenlaan 89	stedelijk					346_B	4,5			39,00	48	53	40,63		0,00		40,63		346_B	
Fie Carelsenlaan 89	stedelijk					346_C	7,5			43,49	48	53	45,86		0,00		45,86		346_C	
Fie Carelsenlaan 91	stedelijk					347_A	1,5			35,79	48	53	37,45		0,00		37,45		347_A	
Fie Carelsenlaan 91	stedelijk					347_B	4,5			38,39	48	53	40,02		0,00		40,02		347_B	
Fie Carelsenlaan 91	stedelijk					347_C	7,5			43,23	48	53	45,36		0,00		45,36		347_C	
Fie Carelsenlaan 93	stedelijk					348_A	1,5			35,62	48	53	37,37		0,00		37,37		348_A	
Fie Carelsenlaan 93	stedelijk					348_B	4,5			38,64	48	53	40,38		0,00		40,38		348_B	
Fie Carelsenlaan 93	stedelijk					348_C	7,5			43,56	48	53	45,70		0,00		45,70		348_C	
Fie Carelsenlaan 95	stedelijk					349_A	1,5			32,67	48	53	37,25		0,00		37,25		349_A	
Fie Carelsenlaan 95	stedelijk					349_B	4,5			35,58	48	53	40,18		0,00		40,18		349_B	
Fie Carelsenlaan 95	stedelijk					349_C	7,5			40,43	48	53	45,57		0,00		45,57		349_C	
Fie Carelsenlaan 97	stedelijk					350_A	1,5			36,17	48	53	41,28		0,00		41,28		350_A	
Fie Carelsenlaan 97	stedelijk					350_B	4,5			40,87	48	53	46,22		0,00		46,22		350_B	
Fie Carelsenlaan 97	stedelijk					350_C	7,5			42,87	48	53	48,19		0,19		48,19		350_C	
Fie Carelsenlaan 51	stedelijk					351_A	1,5			36,32	48	53	38,39		0,00		38,39		351_A	
Fie Carelsenlaan 51	stedelijk					351_B	4,5			39,47	48	53	41,60		0,00		41,60		351_B	
Fie Carelsenlaan 51	stedelijk					351_C	7,5			44,74	48	53	46,80		0,00		46,80		351_C	
Fie Carelsenlaan 53	stedelijk					352_A	1,5			36,54	48	53	38,36		0,00		38,36		352_A	
Fie Carelsenlaan 53	stedelijk					352_B	4,5			39,43	48	53	41,40		0,00		41,40		352_B	
Fie Carelsenlaan 53	stedelijk					352_C	7,5			44,28	48	53	46,29		0,00		46,29		352_C	
Fie Carelsenlaan 55	stedelijk					353_A	1,5			37,00	48	53	38,88		0,00		38,88		353_A	
Fie Carelsenlaan 55	stedelijk					353_B	4,5			39,51	48	53	41,48		0,00		41,48		353_B	
Fie Carelsenlaan 55	stedelijk					353_C	7,5			44,34	48	53	46,56		0,00		46,56		353_C	
Fie Carelsenlaan 57	stedelijk					354_A	1,5			36,91	48	53	38,76		0,00		38,76		354_A	
Fie Carelsenlaan 57	stedelijk					354_B	4,5			39,46	48	53	41,35		0,00		41,35		354_B	
Fie Carelsenlaan 57	stedelijk					354_C	7,5			44,46	48	53	46,42		0,00		46,42		354_C	
Fie Carelsenlaan 59	stedelijk					355_A	1,5			37,25	48	53	39,11		0,00		39,11		355_A	
Fie Carelsenlaan 59	stedelijk					355_B	4,5			39,58	48	53	41,71		0,00		41,71		355_B	
Fie Carelsenlaan 59	stedelijk					355_C	7,5			44,79	48	53	47,08		0,00		47,08		355_C	
Fie Carelsenlaan 61	stedelijk					356_A	1,5			36,90	48	53	38,61		0,00		38,61		356_A	
Fie Carelsenlaan 61	stedelijk					356_B	4,5			38,90	48	53	40,94		0,00		40,94		356_B	
Fie Carelsenlaan 61	stedelijk					356_C	7,5			44,25	48	53	46,44		0,00		46,44		356_C	
Fie Carelsenlaan 63	stedelijk					357_A	1,5			37,41	48	53	39,27		0,00		39,27		357_A	
Fie Carelsenlaan 63	stedelijk					357_B	4,5			39,42	48	53	41,56		0,00		41,56		357_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Fie Carelsenlaan 63	stedelijk					357_C	7,5			44,67	48	53	47,01		0,00		47,01		357_C	
Fie Carelsenlaan 65	stedelijk					358_A	1,5			37,41	48	53	39,24		0,00		39,24		358_A	
Fie Carelsenlaan 65	stedelijk					358_B	4,5			39,19	48	53	41,28		0,00		41,28		358_B	
Fie Carelsenlaan 65	stedelijk					358_C	7,5			44,63	48	53	46,84		0,00		46,84		358_C	
Fie Carelsenlaan 67	stedelijk					359_A	1,5			36,85	48	53	38,79		0,00		38,79		359_A	
Fie Carelsenlaan 67	stedelijk					359_B	4,5			39,19	48	53	41,28		0,00		41,28		359_B	
Fie Carelsenlaan 67	stedelijk					359_C	7,5			44,19	48	53	46,60		0,00		46,60		359_C	
Fie Carelsenlaan 69	stedelijk					360_A	1,5			36,35	48	53	38,09		0,00		38,09		360_A	
Fie Carelsenlaan 69	stedelijk					360_B	4,5			38,50	48	53	40,39		0,00		40,39		360_B	
Fie Carelsenlaan 69	stedelijk					360_C	7,5			43,40	48	53	45,48		0,00		45,48		360_C	
Fie Carelsenlaan 71	stedelijk					361_A	1,5			36,45	48	53	38,08		0,00		38,08		361_A	
Fie Carelsenlaan 71	stedelijk					361_B	4,5			39,30	48	53	41,15		0,00		41,15		361_B	
Fie Carelsenlaan 71	stedelijk					361_C	7,5			44,34	48	53	46,37		0,00		46,37		361_C	
Fie Carelsenlaan 73	stedelijk					362_A	1,5			36,48	48	53	38,36		0,00		38,36		362_A	
Fie Carelsenlaan 73	stedelijk					362_B	4,5			38,65	48	53	40,65		0,00		40,65		362_B	
Fie Carelsenlaan 73	stedelijk					362_C	7,5			43,28	48	53	45,82		0,00		45,82		362_C	
Fie Carelsenlaan 75	stedelijk					363_A	1,5			37,13	48	53	38,96		0,00		38,96		363_A	
Fie Carelsenlaan 75	stedelijk					363_B	4,5			39,39	48	53	41,49		0,00		41,49		363_B	
Fie Carelsenlaan 75	stedelijk					363_C	7,5			44,33	48	53	46,95		0,00		46,95		363_C	
Fie Carelsenlaan 77	stedelijk					364_A	1,5			35,96	48	53	37,89		0,00		37,89		364_A	
Fie Carelsenlaan 77	stedelijk					364_B	4,5			38,84	48	53	40,97		0,00		40,97		364_B	
Fie Carelsenlaan 77	stedelijk					364_C	7,5			43,23	48	53	45,88		0,00		45,88		364_C	
Ko van Dijkplein 25	stedelijk					365_A	1,5			36,13	48	53	38,16		0,00		38,16		365_A	
Ko van Dijkplein 25	stedelijk					365_B	4,5			39,10	48	53	41,48		0,00		41,48		365_B	
Ko van Dijkplein 25	stedelijk					365_C	7,5			44,27	48	53	46,93		0,00		46,93		365_C	
Ko van Dijkplein 23	stedelijk					366_A	1,5			36,50	48	53	38,55		0,00		38,55		366_A	
Ko van Dijkplein 23	stedelijk					366_B	4,5			39,48	48	53	41,87		0,00		41,87		366_B	
Ko van Dijkplein 23	stedelijk					366_C	7,5			44,59	48	53	47,38		0,00		47,38		366_C	
Ko van Dijkplein 21	stedelijk					367_A	1,5			35,78	48	53	37,90		0,00		37,90		367_A	
Ko van Dijkplein 21	stedelijk					367_B	4,5			38,80	48	53	41,12		0,00		41,12		367_B	
Ko van Dijkplein 21	stedelijk					367_C	7,5			43,04	48	53	45,96		0,00		45,96		367_C	
Ko van Dijkplein 19	stedelijk					368_A	1,5			35,69	48	53	37,83		0,00		37,83		368_A	
Ko van Dijkplein 19	stedelijk					368_B	4,5			38,53	48	53	40,91		0,00		40,91		368_B	
Ko van Dijkplein 19	stedelijk					368_C	7,5			42,47	48	53	45,57		0,00		45,57		368_C	
Ko van Dijkplein 17	stedelijk					369_A	1,5			35,66	48	53	37,92		0,00		37,92		369_A	
Ko van Dijkplein 17	stedelijk					369_B	4,5			38,43	48	53	40,87		0,00		40,87		369_B	
Ko van Dijkplein 17	stedelijk					369_C	7,5			42,37	48	53	45,40		0,00		45,40		369_C	
Ko van Dijkplein 15	stedelijk					370_A	1,5			35,84	48	53	38,07		0,00		38,07		370_A	
Ko van Dijkplein 15	stedelijk					370_B	4,5			38,65	48	53	40,98		0,00		40,98		370_B	
Ko van Dijkplein 15	stedelijk					370_C	7,5			42,56	48	53	45,21		0,00		45,21		370_C	
Ko van Dijkplein 13	stedelijk					371_A	1,5			36,10	48	53	38,25		0,00		38,25		371_A	
Ko van Dijkplein 13	stedelijk					371_B	4,5			38,90	48	53	41,18		0,00		41,18		371_B	
Ko van Dijkplein 13	stedelijk					371_C	7,5			42,53	48	53	45,09		0,00		45,09		371_C	
Ko van Dijkplein 11	stedelijk					372_A	1,5			36,42	48	53	38,64		0,00		38,64		372_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Ko van Dijkplein 11	stedelijk					372_B	4,5			39,02	48	53	41,43		0,00		41,43			372_B	
Ko van Dijkplein 11	stedelijk					372_C	7,5			42,70	48	53	45,26		0,00		45,26			372_C	
Ko van Dijkplein 26	stedelijk					373_A	1,5			36,97	48	53	39,22		0,00		39,22			373_A	
Ko van Dijkplein 26	stedelijk					373_B	4,5			40,09	48	53	42,60		0,00		42,60			373_B	
Ko van Dijkplein 26	stedelijk					373_C	7,5			45,07	48	53	47,84		0,00		47,84			373_C	
Ko van Dijkplein 24	stedelijk					374_A	1,5			35,84	48	53	37,68		0,00		37,68			374_A	
Ko van Dijkplein 24	stedelijk					374_B	4,5			37,42	48	53	39,23		0,00		39,23			374_B	
Ko van Dijkplein 24	stedelijk					374_C	7,5			42,84	48	53	44,82		0,00		44,82			374_C	
Ko van Dijkplein 22	stedelijk					375_A	1,5			36,56	48	53	38,45		0,00		38,45			375_A	
Ko van Dijkplein 22	stedelijk					375_B	4,5			38,11	48	53	39,95		0,00		39,95			375_B	
Ko van Dijkplein 22	stedelijk					375_C	7,5			43,35	48	53	45,09		0,00		45,09			375_C	
Ko van Dijkplein 20	stedelijk					376_A	1,5			36,30	48	53	38,37		0,00		38,37			376_A	
Ko van Dijkplein 20	stedelijk					376_B	4,5			38,22	48	53	40,32		0,00		40,32			376_B	
Ko van Dijkplein 20	stedelijk					376_C	7,5			43,35	48	53	45,61		0,00		45,61			376_C	
Ko van Dijkplein 18	stedelijk					377_A	1,5			35,31	48	53	37,33		0,00		37,33			377_A	
Ko van Dijkplein 18	stedelijk					377_B	4,5			36,84	48	53	39,01		0,00		39,01			377_B	
Ko van Dijkplein 18	stedelijk					377_C	7,5			41,70	48	53	43,91		0,00		43,91			377_C	
Ko van Dijkplein 16	stedelijk					378_A	1,5			37,09	48	53	39,17		0,00		39,17			378_A	
Ko van Dijkplein 16	stedelijk					378_B	4,5			38,34	48	53	40,56		0,00		40,56			378_B	
Ko van Dijkplein 16	stedelijk					378_C	7,5			42,36	48	53	44,75		0,00		44,75			378_C	
Ko van Dijkplein 14	stedelijk					379_A	1,5			34,78	48	53	36,75		0,00		36,75			379_A	
Ko van Dijkplein 14	stedelijk					379_B	4,5			37,34	48	53	39,40		0,00		39,40			379_B	
Ko van Dijkplein 14	stedelijk					379_C	7,5			43,06	48	53	45,49		0,00		45,49			379_C	
Ko van Dijkplein 12	stedelijk					380_A	1,5			35,79	48	53	38,01		0,00		38,01			380_A	
Ko van Dijkplein 12	stedelijk					380_B	4,5			37,16	48	53	39,52		0,00		39,52			380_B	
Ko van Dijkplein 12	stedelijk					380_C	7,5			41,43	48	53	43,99		0,00		43,99			380_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					381_A	1,5			36,46	48	53	38,75		0,00		38,75			381_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					381_B	4,5			38,51	48	53	41,48		0,00		41,48			381_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					381_C	7,5			42,29	48	53	45,69		0,00		45,69			381_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					382_A	1,5			36,14	48	53	38,40		0,00		38,40			382_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					382_B	4,5			38,50	48	53	41,37		0,00		41,37			382_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					382_C	7,5			42,51	48	53	45,66		0,00		45,66			382_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					383_A	1,5			36,22	48	53	38,46		0,00		38,46			383_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					383_B	4,5			38,53	48	53	41,20		0,00		41,20			383_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					383_C	7,5			42,57	48	53	45,78		0,00		45,78			383_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					384_A	1,5			36,27	48	53	38,54		0,00		38,54			384_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					384_B	4,5			39,10	48	53	41,55		0,00		41,55			384_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					384_C	7,5			43,49	48	53	46,24		0,00		46,24			384_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					385_A	1,5			36,60	48	53	38,69		0,00		38,69			385_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					385_B	4,5			39,58	48	53	41,95		0,00		41,95			385_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					385_C	7,5			44,64	48	53	46,94		0,00		46,94			385_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					386_A	1,5			36,69	48	53	38,79		0,00		38,79			386_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					386_B	4,5			39,69	48	53	41,84		0,00		41,84			386_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					386_C	7,5			44,49	48	53	47,42		0,00		47,42			386_C	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
ul Steenbergenlaan	stedelijk					387_A	1,5			36,53	48	53	38,53		0,00		38,53			387_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					387_B	4,5			39,37	48	53	41,42		0,00		41,42			387_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					387_C	7,5			44,25	48	53	46,98		0,00		46,98			387_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					388_A	1,5			37,20	48	53	38,85		0,00		38,85			388_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					388_B	4,5			40,26	48	53	42,07		0,00		42,07			388_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					388_C	7,5			45,52	48	53	47,71		0,00		47,71			388_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					389_A	1,5			37,01	48	53	38,97		0,00		38,97			389_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					389_B	4,5			40,07	48	53	42,20		0,00		42,20			389_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					389_C	7,5			45,25	48	53	47,74		0,00		47,74			389_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					390_A	1,5			37,06	48	53	39,11		0,00		39,11			390_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					390_B	4,5			40,08	48	53	42,28		0,00		42,28			390_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					390_C	7,5			45,28	48	53	47,77		0,00		47,77			390_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					391_A	1,5			36,78	48	53	38,90		0,00		38,90			391_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					391_B	4,5			39,66	48	53	41,94		0,00		41,94			391_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					391_C	7,5			44,97	48	53	47,55		0,00		47,55			391_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					392_A	1,5			36,62	48	53	38,56		0,00		38,56			392_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					392_B	4,5			39,51	48	53	41,66		0,00		41,66			392_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					392_C	7,5			44,91	48	53	47,39		0,00		47,39			392_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					393_A	1,5			36,74	48	53	38,52		0,00		38,52			393_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					393_B	4,5			39,56	48	53	41,63		0,00		41,63			393_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					393_C	7,5			44,99	48	53	47,50		0,00		47,50			393_C	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					394_A	1,5			36,94	48	53	38,89		0,00		38,89			394_A	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					394_B	4,5			39,83	48	53	42,26		0,00		42,26			394_B	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					394_C	7,5			45,51	48	53	48,00		0,00		48,00			394_C	
Fie Carelsenlaan 27	stedelijk					395_A	1,5			36,08	48	53	38,24		0,00		38,24			395_A	
Fie Carelsenlaan 27	stedelijk					395_B	4,5			38,32	48	53	40,56		0,00		40,56			395_B	
Fie Carelsenlaan 27	stedelijk					395_C	7,5			42,98	48	53	45,87		0,00		45,87			395_C	
Fie Carelsenlaan 29	stedelijk					396_A	1,5			35,86	48	53	38,06		0,00		38,06			396_A	
Fie Carelsenlaan 29	stedelijk					396_B	4,5			38,17	48	53	40,51		0,00		40,51			396_B	
Fie Carelsenlaan 29	stedelijk					396_C	7,5			42,70	48	53	45,57		0,00		45,57			396_C	
Fie Carelsenlaan 31	stedelijk					397_A	1,5			35,75	48	53	37,91		0,00		37,91			397_A	
Fie Carelsenlaan 31	stedelijk					397_B	4,5			38,15	48	53	40,43		0,00		40,43			397_B	
Fie Carelsenlaan 31	stedelijk					397_C	7,5			42,68	48	53	45,47		0,00		45,47			397_C	
Fie Carelsenlaan 33	stedelijk					398_A	1,5			35,60	48	53	37,60		0,00		37,60			398_A	
Fie Carelsenlaan 33	stedelijk					398_B	4,5			38,06	48	53	40,04		0,00		40,04			398_B	
Fie Carelsenlaan 33	stedelijk					398_C	7,5			42,50	48	53	45,00		0,00		45,00			398_C	
Fie Carelsenlaan 35	stedelijk					399_A	1,5			35,38	48	53	37,52		0,00		37,52			399_A	
Fie Carelsenlaan 35	stedelijk					399_B	4,5			37,31	48	53	39,65		0,00		39,65			399_B	
Fie Carelsenlaan 35	stedelijk					399_C	7,5			41,75	48	53	44,76		0,00		44,76			399_C	
Fie Carelsenlaan 37	stedelijk					400_A	1,5			36,02	48	53	38,06		0,00		38,06			400_A	
Fie Carelsenlaan 37	stedelijk					400_B	4,5			38,16	48	53	40,26		0,00		40,26			400_B	
Fie Carelsenlaan 37	stedelijk					400_C	7,5			43,43	48	53	46,01		0,00		46,01			400_C	
Fie Carelsenlaan 39	stedelijk					401_A	1,5			35,99	48	53	38,03		0,00		38,03			401_A	
Fie Carelsenlaan 39	stedelijk					401_B	4,5			38,51	48	53	40,68		0,00		40,68			401_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Fie Carelsenlaan 39	stedelijk					401_C	7,5			43,62	48	53	45,97		0,00		45,97		401_C	
Fie Carelsenlaan 41	stedelijk					402_A	1,5			36,28	48	53	38,35		0,00		38,35		402_A	
Fie Carelsenlaan 41	stedelijk					402_B	4,5			38,59	48	53	40,77		0,00		40,77		402_B	
Fie Carelsenlaan 41	stedelijk					402_C	7,5			43,82	48	53	46,28		0,00		46,28		402_C	
Fie Carelsenlaan 43	stedelijk					403_A	1,5			36,25	48	53	38,27		0,00		38,27		403_A	
Fie Carelsenlaan 43	stedelijk					403_B	4,5			38,18	48	53	40,23		0,00		40,23		403_B	
Fie Carelsenlaan 43	stedelijk					403_C	7,5			43,28	48	53	45,56		0,00		45,56		403_C	
Fie Carelsenlaan 45	stedelijk					404_A	1,5			36,02	48	53	38,50		0,00		38,50		404_A	
Fie Carelsenlaan 45	stedelijk					404_B	4,5			37,47	48	53	40,26		0,00		40,26		404_B	
Fie Carelsenlaan 45	stedelijk					404_C	7,5			42,21	48	53	45,62		0,00		45,62		404_C	
Fie Carelsenlaan 70	stedelijk					405_A	1,5			34,94	48	53	36,88		0,00		36,88		405_A	
Fie Carelsenlaan 70	stedelijk					405_B	4,5			37,81	48	53	40,01		0,00		40,01		405_B	
Fie Carelsenlaan 70	stedelijk					405_C	7,5			42,11	48	53	44,85		0,00		44,85		405_C	
Fie Carelsenlaan 72	stedelijk					406_A	1,5			34,51	48	53	36,65		0,00		36,65		406_A	
Fie Carelsenlaan 72	stedelijk					406_B	4,5			37,42	48	53	39,70		0,00		39,70		406_B	
Fie Carelsenlaan 72	stedelijk					406_C	7,5			41,61	48	53	44,62		0,00		44,62		406_C	
Fie Carelsenlaan 74	stedelijk					407_A	1,5			34,38	48	53	36,52		0,00		36,52		407_A	
Fie Carelsenlaan 74	stedelijk					407_B	4,5			37,28	48	53	39,56		0,00		39,56		407_B	
Fie Carelsenlaan 74	stedelijk					407_C	7,5			41,75	48	53	44,63		0,00		44,63		407_C	
Fie Carelsenlaan 76	stedelijk					408_A	1,5			34,64	48	53	36,79		0,00		36,79		408_A	
Fie Carelsenlaan 76	stedelijk					408_B	4,5			37,34	48	53	39,79		0,00		39,79		408_B	
Fie Carelsenlaan 76	stedelijk					408_C	7,5			42,08	48	53	45,14		0,00		45,14		408_C	
Fie Carelsenlaan 78	stedelijk					409_A	1,5			36,05	48	53	38,06		0,00		38,06		409_A	
Fie Carelsenlaan 78	stedelijk					409_B	4,5			39,86	48	53	42,42		0,00		42,42		409_B	
Fie Carelsenlaan 78	stedelijk					409_C	7,5			43,09	48	53	45,91		0,00		45,91		409_C	
Fie Carelsenlaan 80	stedelijk					410_A	1,5			34,76	48	53	36,75		0,00		36,75		410_A	
Fie Carelsenlaan 80	stedelijk					410_B	4,5			38,68	48	53	41,03		0,00		41,03		410_B	
Fie Carelsenlaan 80	stedelijk					410_C	7,5			41,86	48	53	44,44		0,00		44,44		410_C	
Fie Carelsenlaan 82	stedelijk					411_A	1,5			35,75	48	53	37,67		0,00		37,67		411_A	
Fie Carelsenlaan 82	stedelijk					411_B	4,5			38,25	48	53	40,61		0,00		40,61		411_B	
Fie Carelsenlaan 82	stedelijk					411_C	7,5			41,93	48	53	44,73		0,00		44,73		411_C	
Fie Carelsenlaan 84	stedelijk					412_A	1,5			35,83	48	53	37,75		0,00		37,75		412_A	
Fie Carelsenlaan 84	stedelijk					412_B	4,5			38,50	48	53	40,65		0,00		40,65		412_B	
Fie Carelsenlaan 84	stedelijk					412_C	7,5			43,57	48	53	46,25		0,00		46,25		412_C	
Ko van Dijkstraat 1	stedelijk					413_A	1,5			37,07	48	53	39,19		0,00		39,19		413_A	
Ko van Dijkstraat 1	stedelijk					413_B	4,5			40,70	48	53	42,95		0,00		42,95		413_B	
Ko van Dijkstraat 1	stedelijk					413_C	7,5			43,12	48	53	45,49		0,00		45,49		413_C	
Ko van Dijkstraat 3	stedelijk					414_A	1,5			36,84	48	53	39,05		0,00		39,05		414_A	
Ko van Dijkstraat 3	stedelijk					414_B	4,5			40,40	48	53	42,76		0,00		42,76		414_B	
Ko van Dijkstraat 3	stedelijk					414_C	7,5			42,60	48	53	45,17		0,00		45,17		414_C	
Ko van Dijkstraat 5	stedelijk					415_A	1,5			36,75	48	53	38,90		0,00		38,90		415_A	
Ko van Dijkstraat 5	stedelijk					415_B	4,5			40,12	48	53	42,40		0,00		42,40		415_B	
Ko van Dijkstraat 5	stedelijk					415_C	7,5			42,37	48	53	44,92		0,00		44,92		415_C	
Ko van Dijkstraat 7	stedelijk					416_A	1,5			36,78	48	53	38,94		0,00		38,94		416_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Ko van Dijkstraat 7	stedelijk					416_B	4,5			40,43	48	53	42,89		0,00		42,89			416_B	
Ko van Dijkstraat 7	stedelijk					416_C	7,5			43,06	48	53	45,56		0,00		45,56			416_C	
Ko van Dijkstraat 9	stedelijk					417_A	1,5			36,82	48	53	38,95		0,00		38,95			417_A	
Ko van Dijkstraat 9	stedelijk					417_B	4,5			40,00	48	53	42,26		0,00		42,26			417_B	
Ko van Dijkstraat 9	stedelijk					417_C	7,5			43,75	48	53	46,11		0,00		46,11			417_C	
Ko van Dijkstraat 2	stedelijk					418_A	1,5			36,84	48	53	38,59		0,00		38,59			418_A	
Ko van Dijkstraat 2	stedelijk					418_B	4,5			39,87	48	53	41,76		0,00		41,76			418_B	
Ko van Dijkstraat 2	stedelijk					418_C	7,5			42,48	48	53	44,70		0,00		44,70			418_C	
Ko van Dijkstraat 4	stedelijk					419_A	1,5			37,67	48	53	39,46		0,00		39,46			419_A	
Ko van Dijkstraat 4	stedelijk					419_B	4,5			40,53	48	53	42,80		0,00		42,80			419_B	
Ko van Dijkstraat 4	stedelijk					419_C	7,5			43,51	48	53	45,94		0,00		45,94			419_C	
Ko van Dijkstraat 6	stedelijk					420_A	1,5			37,80	48	53	39,66		0,00		39,66			420_A	
Ko van Dijkstraat 6	stedelijk					420_B	4,5			41,65	48	53	44,32		0,00		44,32			420_B	
Ko van Dijkstraat 6	stedelijk					420_C	7,5			44,31	48	53	46,94		0,00		46,94			420_C	
Ko van Dijkstraat 8	stedelijk					421_A	1,5			36,77	48	53	38,57		0,00		38,57			421_A	
Ko van Dijkstraat 8	stedelijk					421_B	4,5			39,67	48	53	41,76		0,00		41,76			421_B	
Ko van Dijkstraat 8	stedelijk					421_C	7,5			43,68	48	53	46,21		0,00		46,21			421_C	
Ko van Dijkstraat 10	stedelijk					422_A	1,5			37,04	48	53	38,88		0,00		38,88			422_A	
Ko van Dijkstraat 10	stedelijk					422_B	4,5			39,48	48	53	41,33		0,00		41,33			422_B	
Ko van Dijkstraat 10	stedelijk					422_C	7,5			43,25	48	53	45,70		0,00		45,70			422_C	
Fie Carelsenlaan 90	stedelijk					423_A	1,5			36,32	48	53	38,28		0,00		38,28			423_A	
Fie Carelsenlaan 90	stedelijk					423_B	4,5			39,42	48	53	41,49		0,00		41,49			423_B	
Fie Carelsenlaan 90	stedelijk					423_C	7,5			43,99	48	53	46,23		0,00		46,23			423_C	
Fie Carelsenlaan 92	stedelijk					424_A	1,5			36,51	48	53	38,58		0,00		38,58			424_A	
Fie Carelsenlaan 92	stedelijk					424_B	4,5			40,24	48	53	42,50		0,00		42,50			424_B	
Fie Carelsenlaan 92	stedelijk					424_C	7,5			43,66	48	53	46,34		0,00		46,34			424_C	
Fie Carelsenlaan 94	stedelijk					425_A	1,5			38,78	48	53	41,35		0,00		41,35			425_A	
Fie Carelsenlaan 94	stedelijk					425_B	4,5			41,31	48	53	43,92		0,00		43,92			425_B	
Fie Carelsenlaan 94	stedelijk					425_C	7,5			43,32	48	53	46,25		0,00		46,25			425_C	
Fie Carelsenlaan 96	stedelijk					426_A	1,5			36,60	48	53	38,65		0,00		38,65			426_A	
Fie Carelsenlaan 96	stedelijk					426_B	4,5			41,02	48	53	43,34		0,00		43,34			426_B	
Fie Carelsenlaan 96	stedelijk					426_C	7,5			42,97	48	53	45,41		0,00		45,41			426_C	
Fie Carelsenlaan 98	stedelijk					427_A	1,5			37,64	48	53	39,44		0,00		39,44			427_A	
Fie Carelsenlaan 98	stedelijk					427_B	4,5			42,36	48	53	44,61		0,00		44,61			427_B	
Fie Carelsenlaan 98	stedelijk					427_C	7,5			44,84	48	53	47,79		0,00		47,79			427_C	
Fie Carelsenlaan 100	stedelijk					428_A	1,5			37,01	48	53	38,61		0,00		38,61			428_A	
Fie Carelsenlaan 100	stedelijk					428_B	4,5			40,41	48	53	42,18		0,00		42,18			428_B	
Fie Carelsenlaan 100	stedelijk					428_C	7,5			43,67	48	53	46,26		0,00		46,26			428_C	
Fie Carelsenlaan 102	stedelijk					429_A	1,5			34,93	48	53	36,85		0,00		36,85			429_A	
Fie Carelsenlaan 102	stedelijk					429_B	4,5			36,91	48	53	38,94		0,00		38,94			429_B	
Fie Carelsenlaan 102	stedelijk					429_C	7,5			41,67	48	53	44,23		0,00		44,23			429_C	
Fie Carelsenlaan 104	stedelijk					430_A	1,5			36,98	48	53	39,05		0,00		39,05			430_A	
Fie Carelsenlaan 104	stedelijk					430_B	4,5			40,11	48	53	42,31		0,00		42,31			430_B	
Fie Carelsenlaan 104	stedelijk					430_C	7,5			45,46	48	53	47,92		0,00		47,92			430_C	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Wim Kanstraat 1	stedelijk					431_A	1,5			39,68	48	53	41,75		0,00		41,75			431_A	
Wim Kanstraat 1	stedelijk					431_B	4,5			41,88	48	53	43,89		0,00		43,89			431_B	
Wim Kanstraat 1	stedelijk					431_C	7,5			43,93	48	53	46,66		0,00		46,66			431_C	
Wim Kanstraat 3	stedelijk					432_A	1,5			37,33	48	53	39,05		0,00		39,05			432_A	
Wim Kanstraat 3	stedelijk					432_B	4,5			41,11	48	53	43,49		0,00		43,49			432_B	
Wim Kanstraat 3	stedelijk					432_C	7,5			43,86	48	53	46,72		0,00		46,72			432_C	
Wim Kanstraat 5	stedelijk					433_A	1,5			37,29	48	53	39,05		0,00		39,05			433_A	
Wim Kanstraat 5	stedelijk					433_B	4,5			41,70	48	53	43,89		0,00		43,89			433_B	
Wim Kanstraat 5	stedelijk					433_C	7,5			43,97	48	53	46,66		0,00		46,66			433_C	
Wim Kanstraat 7	stedelijk					434_A	1,5			37,21	48	53	38,63		0,00		38,63			434_A	
Wim Kanstraat 7	stedelijk					434_B	4,5			41,05	48	53	42,81		0,00		42,81			434_B	
Wim Kanstraat 7	stedelijk					434_C	7,5			43,27	48	53	45,82		0,00		45,82			434_C	
Wim Kanstraat 9	stedelijk					435_A	1,5			38,51	48	53	40,09		0,00		40,09			435_A	
Wim Kanstraat 9	stedelijk					435_B	4,5			41,21	48	53	43,05		0,00		43,05			435_B	
Wim Kanstraat 9	stedelijk					435_C	7,5			46,58	48	53	48,91		0,91		48,91			435_C	
Wim Kanstraat 2	stedelijk					436_A	1,5			39,14	48	53	41,41		0,00		41,41			436_A	
Wim Kanstraat 2	stedelijk					436_B	4,5			42,00	48	53	43,76		0,00		43,76			436_B	
Wim Kanstraat 2	stedelijk					436_C	7,5			45,24	48	53	47,74		0,00		47,74			436_C	
Wim Kanstraat 4	stedelijk					437_A	1,5			38,34	48	53	39,57		0,00		39,57			437_A	
Wim Kanstraat 4	stedelijk					437_B	4,5			40,43	48	53	41,89		0,00		41,89			437_B	
Wim Kanstraat 4	stedelijk					437_C	7,5			43,67	48	53	45,95		0,00		45,95			437_C	
Wim Kanstraat 6	stedelijk					438_A	1,5			35,09	48	53	36,99		0,00		36,99			438_A	
Wim Kanstraat 6	stedelijk					438_B	4,5			37,57	48	53	39,20		0,00		39,20			438_B	
Wim Kanstraat 6	stedelijk					438_C	7,5			41,96	48	53	44,61		0,00		44,61			438_C	
Wim Kanstraat 8	stedelijk					439_A	1,5			33,30	48	53	35,62		0,00		35,62			439_A	
Wim Kanstraat 8	stedelijk					439_B	4,5			35,83	48	53	38,23		0,00		38,23			439_B	
Wim Kanstraat 8	stedelijk					439_C	7,5			40,81	48	53	43,60		0,00		43,60			439_C	
Wim Kanstraat 10	stedelijk					440_A	1,5			38,50	48	53	40,51		0,00		40,51			440_A	
Wim Kanstraat 10	stedelijk					440_B	4,5			42,83	48	53	45,33		0,00		45,33			440_B	
Wim Kanstraat 10	stedelijk					440_C	7,5			46,19	48	53	48,84		0,84		48,84			440_C	
uido van Dethstraat	stedelijk					441_A	1,5			36,87	48	53	39,21		0,00		39,21			441_A	
uido van Dethstraat	stedelijk					441_B	4,5			40,05	48	53	42,04		0,00		42,04			441_B	
uido van Dethstraat	stedelijk					441_C	7,5			43,60	48	53	45,69		0,00		45,69			441_C	
uido van Dethstraat	stedelijk					442_A	1,5			37,49	48	53	39,55		0,00		39,55			442_A	
uido van Dethstraat	stedelijk					442_B	4,5			41,79	48	53	44,49		0,00		44,49			442_B	
uido van Dethstraat	stedelijk					442_C	7,5			45,25	48	53	47,95		0,00		47,95			442_C	
uido van Dethstraat	stedelijk					443_A	1,5			38,25	48	53	40,28		0,00		40,28			443_A	
uido van Dethstraat	stedelijk					443_B	4,5			42,40	48	53	45,02		0,00		45,02			443_B	
uido van Dethstraat	stedelijk					443_C	7,5			45,08	48	53	47,78		0,00		47,78			443_C	
uido van Dethstraat	stedelijk					444_A	1,5			37,09	48	53	39,06		0,00		39,06			444_A	
uido van Dethstraat	stedelijk					444_B	4,5			39,88	48	53	42,12		0,00		42,12			444_B	
uido van Dethstraat	stedelijk					444_C	7,5			44,11	48	53	47,06		0,00		47,06			444_C	
Londensingel 54	stedelijk					445_A	1,5			36,09	48	53	38,27		0,00		38,27			445_A	
Londensingel 54	stedelijk					445_B	4,5			39,26	48	53	42,09		0,00		42,09			445_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Londensingel 54	stedelijk					445_C	7,5			43,80	48	53	47,10		0,00		47,10			445_C	
Londensingel 56	stedelijk					446_A	1,5			36,02	48	53	38,03		0,00		38,03			446_A	
Londensingel 56	stedelijk					446_B	4,5			39,06	48	53	41,48		0,00		41,48			446_B	
Londensingel 56	stedelijk					446_C	7,5			43,30	48	53	46,24		0,00		46,24			446_C	
Londensingel 58	stedelijk					447_A	1,5			36,12	48	53	38,30		0,00		38,30			447_A	
Londensingel 58	stedelijk					447_B	4,5			38,95	48	53	41,24		0,00		41,24			447_B	
Londensingel 58	stedelijk					447_C	7,5			43,30	48	53	46,16		0,00		46,16			447_C	
Londensingel 60	stedelijk					448_A	1,5			36,34	48	53	38,69		0,00		38,69			448_A	
Londensingel 60	stedelijk					448_B	4,5			39,36	48	53	42,16		0,00		42,16			448_B	
Londensingel 60	stedelijk					448_C	7,5			43,78	48	53	46,81		0,00		46,81			448_C	
Londensingel 62	stedelijk					449_A	1,5			36,44	48	53	38,52		0,00		38,52			449_A	
Londensingel 62	stedelijk					449_B	4,5			39,43	48	53	41,98		0,00		41,98			449_B	
Londensingel 62	stedelijk					449_C	7,5			43,80	48	53	46,79		0,00		46,79			449_C	
Londensingel 64	stedelijk					450_A	1,5			36,61	48	53	38,64		0,00		38,64			450_A	
Londensingel 64	stedelijk					450_B	4,5			39,25	48	53	41,51		0,00		41,51			450_B	
Londensingel 64	stedelijk					450_C	7,5			43,92	48	53	46,81		0,00		46,81			450_C	
Londensingel 66	stedelijk					451_A	1,5			36,66	48	53	38,53		0,00		38,53			451_A	
Londensingel 66	stedelijk					451_B	4,5			39,57	48	53	41,75		0,00		41,75			451_B	
Londensingel 66	stedelijk					451_C	7,5			44,41	48	53	46,86		0,00		46,86			451_C	
Londensingel 68	stedelijk					452_A	1,5			36,68	48	53	38,82		0,00		38,82			452_A	
Londensingel 68	stedelijk					452_B	4,5			39,66	48	53	41,71		0,00		41,71			452_B	
Londensingel 68	stedelijk					452_C	7,5			44,11	48	53	46,76		0,00		46,76			452_C	
Londensingel 70	stedelijk					453_A	1,5			36,79	48	53	38,79		0,00		38,79			453_A	
Londensingel 70	stedelijk					453_B	4,5			39,55	48	53	41,67		0,00		41,67			453_B	
Londensingel 70	stedelijk					453_C	7,5			44,44	48	53	46,90		0,00		46,90			453_C	
Londensingel 72	stedelijk					454_A	1,5			36,56	48	53	38,54		0,00		38,54			454_A	
Londensingel 72	stedelijk					454_B	4,5			39,35	48	53	41,44		0,00		41,44			454_B	
Londensingel 72	stedelijk					454_C	7,5			43,95	48	53	46,44		0,00		46,44			454_C	
Londensingel 74	stedelijk					455_A	1,5			36,48	48	53	38,47		0,00		38,47			455_A	
Londensingel 74	stedelijk					455_B	4,5			39,08	48	53	41,23		0,00		41,23			455_B	
Londensingel 74	stedelijk					455_C	7,5			43,34	48	53	45,79		0,00		45,79			455_C	
Londensingel 76	stedelijk					456_A	1,5			36,61	48	53	38,53		0,00		38,53			456_A	
Londensingel 76	stedelijk					456_B	4,5			39,19	48	53	41,39		0,00		41,39			456_B	
Londensingel 76	stedelijk					456_C	7,5			43,53	48	53	46,01		0,00		46,01			456_C	
Londensingel 78	stedelijk					457_A	1,5			37,09	48	53	39,01		0,00		39,01			457_A	
Londensingel 78	stedelijk					457_B	4,5			39,74	48	53	41,84		0,00		41,84			457_B	
Londensingel 78	stedelijk					457_C	7,5			44,61	48	53	46,96		0,00		46,96			457_C	
Londensingel 80	stedelijk					458_A	1,5			37,33	48	53	39,46		0,00		39,46			458_A	
Londensingel 80	stedelijk					458_B	4,5			40,09	48	53	42,22		0,00		42,22			458_B	
Londensingel 80	stedelijk					458_C	7,5			45,29	48	53	47,43		0,00		47,43			458_C	
Londensingel 82	stedelijk					459_A	1,5			37,52	48	53	39,63		0,00		39,63			459_A	
Londensingel 82	stedelijk					459_B	4,5			40,22	48	53	42,41		0,00		42,41			459_B	
Londensingel 82	stedelijk					459_C	7,5			45,41	48	53	47,85		0,00		47,85			459_C	
Londensingel 84	stedelijk					460_A	1,5			37,65	48	53	39,59		0,00		39,59			460_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Londensingel 84	stedelijk					460_B	4,5			40,47	48	53	42,32		0,00		42,32			460_B	
Londensingel 84	stedelijk					460_C	7,5			45,11	48	53	47,33		0,00		47,33			460_C	
Londensingel 86	stedelijk					461_A	1,5			37,58	48	53	39,48		0,00		39,48			461_A	
Londensingel 86	stedelijk					461_B	4,5			40,44	48	53	42,40		0,00		42,40			461_B	
Londensingel 86	stedelijk					461_C	7,5			44,89	48	53	46,73		0,00		46,73			461_C	
Londensingel 88	stedelijk					462_A	1,5			38,29	48	53	40,25		0,00		40,25			462_A	
Londensingel 88	stedelijk					462_B	4,5			41,17	48	53	43,28		0,00		43,28			462_B	
Londensingel 88	stedelijk					462_C	7,5			46,94	48	53	49,61		1,61	x	49,61	50		462_C	
Londensingel 90	stedelijk					463_A	1,5			38,17	48	53	40,35		0,00		40,35			463_A	
Londensingel 90	stedelijk					463_B	4,5			41,19	48	53	43,32		0,00		43,32			463_B	
Londensingel 90	stedelijk					463_C	7,5			46,98	48	53	49,71		1,71	x	49,71	50		463_C	
Londensingel 92	stedelijk					464_A	1,5			38,35	48	53	40,40		0,00		40,40			464_A	
Londensingel 92	stedelijk					464_B	4,5			41,41	48	53	43,49		0,00		43,49			464_B	
Londensingel 92	stedelijk					464_C	7,5			47,10	48	53	49,83		1,83	x	49,83	50		464_C	
Londensingel 94	stedelijk					465_A	1,5			38,17	48	53	40,12		0,00		40,12			465_A	
Londensingel 94	stedelijk					465_B	4,5			41,17	48	53	43,39		0,00		43,39			465_B	
Londensingel 94	stedelijk					465_C	7,5			46,81	48	53	49,54		1,54	x	49,54	50		465_C	
Londensingel 96	stedelijk					466_A	1,5			40,12	48	53	42,19		0,00		42,19			466_A	
Londensingel 96	stedelijk					466_B	4,5			42,71	48	53	44,88		0,00		44,88			466_B	
Londensingel 96	stedelijk					466_C	7,5			47,15	48	53	49,72		1,72	x	49,72	50		466_C	
Londensingel 98	stedelijk					467_A	1,5			41,67	48	53	44,28		0,00		44,28			467_A	
Londensingel 98	stedelijk					467_B	4,5			43,87	48	53	46,51		0,00		46,51			467_B	
Londensingel 98	stedelijk					467_C	7,5			46,74	48	53	49,50		1,50	x	49,50	50		467_C	
Londensingel 100	stedelijk					468_A	1,5			42,43	48	53	45,06		0,00		45,06			468_A	
Londensingel 100	stedelijk					468_B	4,5			44,51	48	53	47,15		0,00		47,15			468_B	
Londensingel 100	stedelijk					468_C	7,5			46,74	48	53	49,56		1,56	x	49,56	50		468_C	
Londensingel 102	stedelijk					469_A	1,5			42,97	48	53	45,37		0,00		45,37			469_A	
Londensingel 102	stedelijk					469_B	4,5			45,10	48	53	47,65		0,00		47,65			469_B	
Londensingel 102	stedelijk					469_C	7,5			47,05	48	53	49,85		1,85	x	49,85	50		469_C	
Londensingel 104	stedelijk					470_A	1,5			42,87	48	53	45,61		0,00		45,61			470_A	
Londensingel 104	stedelijk					470_B	4,5			45,28	48	53	48,03		0,03		48,03			470_B	
Londensingel 104	stedelijk					470_C	7,5			47,27	48	53	50,04		2,04	x	50,04	50		470_C	
Londensingel 106	stedelijk					471_A	1,5			42,68	48	53	45,45		0,00		45,45			471_A	
Londensingel 106	stedelijk					471_B	4,5			45,30	48	53	48,03		0,03		48,03			471_B	
Londensingel 106	stedelijk					471_C	7,5			47,07	48	53	50,00		2,00	x	50,00	50		471_C	
van Wateringse Veld	stedelijk					472_A	4,5			45,62	48	53	48,21		0,21		48,21			472_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					473_A	4,5			45,19	48	53	47,89		0,00		47,89			473_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					474_A	1,5			36,15	48	53	38,04		0,00		38,04			474_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					475_A	1,5			35,69	48	53	37,33		0,00		37,33			475_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					475_B	4,5			39,52	48	53	41,26		0,00		41,26			475_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					475_C	7,5			41,93	48	53	44,07		0,00		44,07			475_C	
van Wateringse Veld	stedelijk					476_A	1,5			35,41	48	53	36,92		0,00		36,92			476_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					476_B	4,5			38,63	48	53	40,42		0,00		40,42			476_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					476_C	7,5			43,06	48	53	45,19		0,00		45,19			476_C	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
van Wateringse Veld	stedelijk					477_A	1,5			35,14	48	53	36,72		0,00		36,72			477_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					477_B	4,5			38,60	48	53	40,23		0,00		40,23			477_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					477_C	7,5			43,56	48	53	45,81		0,00		45,81			477_C	
van Wateringse Veld	stedelijk					478_A	1,5			35,23	48	53	36,68		0,00		36,68			478_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					478_B	4,5			38,62	48	53	40,29		0,00		40,29			478_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					478_C	7,5			43,74	48	53	46,04		0,00		46,04			478_C	
Madridweg 65	stedelijk					479_A	1,5			34,63	48	53	36,48		0,00		36,48			479_A	
Madridweg 65	stedelijk					479_B	4,5			37,49	48	53	39,40		0,00		39,40			479_B	
Madridweg 63	stedelijk					480_A	1,5			33,60	48	53	35,38		0,00		35,38			480_A	
Madridweg 63	stedelijk					480_B	4,5			36,94	48	53	38,86		0,00		38,86			480_B	
Madridweg 61	stedelijk					481_A	1,5			34,67	48	53	36,43		0,00		36,43			481_A	
Madridweg 61	stedelijk					481_B	4,5			37,54	48	53	39,47		0,00		39,47			481_B	
Madridweg 59	stedelijk					482_A	1,5			35,28	48	53	36,75		0,00		36,75			482_A	
Madridweg 59	stedelijk					482_B	4,5			38,66	48	53	40,23		0,00		40,23			482_B	
Madridweg 57	stedelijk					483_A	1,5			35,80	48	53	37,74		0,00		37,74			483_A	
Madridweg 57	stedelijk					483_B	4,5			39,55	48	53	41,69		0,00		41,69			483_B	
Madridweg 55	stedelijk					484_A	1,5			36,42	48	53	38,50		0,00		38,50			484_A	
Madridweg 55	stedelijk					484_B	4,5			39,75	48	53	41,93		0,00		41,93			484_B	
Madridweg 53	stedelijk					485_A	1,5			36,27	48	53	38,06		0,00		38,06			485_A	
Madridweg 53	stedelijk					485_B	4,5			40,10	48	53	42,37		0,00		42,37			485_B	
Madridweg 51	stedelijk					486_A	1,5			35,75	48	53	37,40		0,00		37,40			486_A	
Madridweg 51	stedelijk					486_B	4,5			37,33	48	53	38,81		0,00		38,81			486_B	
Madridweg 49	stedelijk					487_A	1,5			35,15	48	53	36,89		0,00		36,89			487_A	
Madridweg 49	stedelijk					487_B	4,5			36,29	48	53	38,31		0,00		38,31			487_B	
Madridweg 47	stedelijk					488_A	1,5			35,18	48	53	36,68		0,00		36,68			488_A	
Madridweg 47	stedelijk					488_B	4,5			36,41	48	53	38,38		0,00		38,38			488_B	
Madridweg 45	stedelijk					489_A	1,5			34,82	48	53	36,46		0,00		36,46			489_A	
Madridweg 45	stedelijk					489_B	4,5			36,35	48	53	38,37		0,00		38,37			489_B	
Madridweg 43	stedelijk					490_A	1,5			34,58	48	53	36,12		0,00		36,12			490_A	
Madridweg 43	stedelijk					490_B	4,5			36,42	48	53	38,31		0,00		38,31			490_B	
Moskousingel 42	stedelijk					491_A	1,5			43,02	48	53	45,90		0,00		45,90			491_A	
Moskousingel 42	stedelijk					491_B	4,5			45,44	48	53	47,85		0,00		47,85			491_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					492_A	1,5			40,21	48	53	46,09		0,00		46,09			492_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					492_B	4,5			43,00	48	53	48,15		0,15		48,15			492_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					493_A	1,5			40,39	48	53	46,09		0,00		46,09			493_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					493_B	4,5			43,26	48	53	48,18		0,18		48,18			493_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					494_A	1,5			40,50	48	53	46,34		0,00		46,34			494_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					494_B	4,5			43,42	48	53	48,61		0,61		48,61			494_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					495_A	1,5			40,73	48	53	46,40		0,00		46,40			495_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					495_B	4,5			43,87	48	53	48,72		0,72		48,72			495_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					496_A	1,5			40,18	48	53	46,17		0,00		46,17			496_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					496_B	4,5			42,74	48	53	48,13		0,13		48,13			496_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					497_A	1,5			40,51	48	53	46,36		0,00		46,36			497_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					497_B	4,5			43,15	48	53	48,56		0,56		48,56			497_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
van Wateringse Veld	stedelijk					498_A	1,5			40,29	48	53	46,14		0,00		46,14			498_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					498_B	4,5			42,69	48	53	48,14		0,14		48,14			498_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					499_A	1,5			41,11	48	53	47,07		0,00		47,07			499_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					499_B	4,5			43,04	48	53	48,60		0,60		48,60			499_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					500_A	1,5			41,44	48	53	47,68		0,00		47,68			500_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					500_B	4,5			43,38	48	53	49,15		1,15		49,15			500_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					501_A	1,5			41,40	48	53	47,56		0,00		47,56			501_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					501_B	4,5			43,33	48	53	49,02		1,02		49,02			501_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					502_A	1,5			41,52	48	53	47,66		0,00		47,66			502_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					502_B	4,5			43,47	48	53	49,21		1,21		49,21			502_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					503_A	1,5			41,01	48	53	47,44		0,00		47,44			503_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					503_B	4,5			43,23	48	53	49,11		1,11		49,11			503_B	
Kikkerbeetlaan 49	stedelijk					504_A	1,5			41,11	48	53	47,56		0,00		47,56			504_A	
Kikkerbeetlaan 49	stedelijk					504_B	4,5			43,11	48	53	49,04		1,04		49,04			504_B	
Kikkerbeetlaan 44	stedelijk					505_A	1,5			40,05	48	53	46,10		0,00		46,10			505_A	
Kikkerbeetlaan 44	stedelijk					505_B	4,5			43,44	48	53	48,93		0,93		48,93			505_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					506_A	1,5			40,51	48	53	46,06		0,00		46,06			506_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					506_B	4,5			43,07	48	53	48,54		0,54		48,54			506_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					507_A	1,5			40,18	48	53	46,11		0,00		46,11			507_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					507_B	4,5			42,75	48	53	48,49		0,49		48,49			507_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					508_A	1,5			40,98	48	53	46,70		0,00		46,70			508_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					508_B	4,5			43,55	48	53	48,87		0,87		48,87			508_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					509_A	1,5			40,91	48	53	46,42		0,00		46,42			509_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					509_B	4,5			43,09	48	53	48,27		0,27		48,27			509_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					510_A	1,5			41,50	48	53	46,92		0,00		46,92			510_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					510_B	4,5			43,57	48	53	48,75		0,75		48,75			510_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					511_A	1,5			41,36	48	53	46,71		0,00		46,71			511_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					511_B	4,5			43,38	48	53	48,71		0,71		48,71			511_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					512_A	1,5			41,77	48	53	46,39		0,00		46,39			512_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					512_B	4,5			43,91	48	53	48,73		0,73		48,73			512_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					513_A	1,5			37,26	48	53	42,20		0,00		42,20			513_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					513_B	4,5			41,06	48	53	46,08		0,00		46,08			513_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					513_C	7,5			44,34	48	53	49,45		1,45		49,45			513_C	
Waterkersvijver 4	stedelijk					514_A	1,5			35,72	48	53	40,98		0,00		40,98			514_A	
Waterkersvijver 4	stedelijk					514_B	4,5			39,90	48	53	45,64		0,00		45,64			514_B	
Waterkersvijver 4	stedelijk					514_C	7,5			43,39	48	53	49,09		1,09		49,09			514_C	
Waterkersvijver 3	stedelijk					515_A	1,5			37,51	48	53	44,14		0,00		44,14			515_A	
Waterkersvijver 3	stedelijk					515_B	4,5			41,24	48	53	47,41		0,00		47,41			515_B	
Waterkersvijver 3	stedelijk					515_C	7,5			44,89	48	53	51,10		3,10	x	51,10	51		515_C	
van Wateringse Veld	stedelijk					516_A	1,5			34,98	48	53	40,58		0,00		40,58			516_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					516_B	4,5			38,80	48	53	45,10		0,00		45,10			516_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					516_C	7,5			42,39	48	53	48,73		0,73		48,73			516_C	
Waterkersvijver 6	stedelijk					517_A	1,5			36,48	48	53	41,59		0,00		41,59			517_A	
Waterkersvijver 6	stedelijk					517_B	4,5			40,94	48	53	46,03		0,00		46,03			517_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Waterkersvijver 6	stedelijk					517_C	7,5			45,07	48	53	50,27		2,27	x	50,27	50		517_C	
Waterkersvijver 8	stedelijk					518_A	1,5			35,65	48	53	40,63		0,00		40,63			518_A	
Waterkersvijver 8	stedelijk					518_B	4,5			39,86	48	53	44,60		0,00		44,60			518_B	
Waterkersvijver 8	stedelijk					518_C	7,5			44,04	48	53	49,92		1,92	x	49,92	50		518_C	
Wielspinstraat 1	stedelijk					519_A	1,5			35,48	48	53	39,75		0,00		39,75			519_A	
Wielspinstraat 1	stedelijk					519_B	4,5			39,67	48	53	44,15		0,00		44,15			519_B	
Wielspinstraat 3	stedelijk					520_A	1,5			33,22	48	53	37,74		0,00		37,74			520_A	
Wielspinstraat 3	stedelijk					520_B	4,5			38,30	48	53	42,83		0,00		42,83			520_B	
Wielspinstraat 5	stedelijk					521_A	1,5			35,11	48	53	39,64		0,00		39,64			521_A	
Wielspinstraat 5	stedelijk					521_B	4,5			40,11	48	53	44,97		0,00		44,97			521_B	
Wielspinstraat 7	stedelijk					522_A	1,5			36,15	48	53	40,86		0,00		40,86			522_A	
Wielspinstraat 7	stedelijk					522_B	4,5			40,86	48	53	46,51		0,00		46,51			522_B	
Wielspinstraat 9	stedelijk					523_A	1,5			37,01	48	53	41,74		0,00		41,74			523_A	
Wielspinstraat 9	stedelijk					523_B	4,5			40,96	48	53	46,85		0,00		46,85			523_B	
Wielspinstraat 11	stedelijk					524_A	1,5			37,81	48	53	43,28		0,00		43,28			524_A	
Wielspinstraat 11	stedelijk					524_B	4,5			41,73	48	53	47,70		0,00		47,70			524_B	
Wielspinstraat 11	stedelijk					524_C	7,5			44,01	48	53	49,53		1,53	x	49,53	50		524_C	
Wielspinstraat 13	stedelijk					525_A	1,5			36,07	48	53	40,54		0,00		40,54			525_A	
Wielspinstraat 13	stedelijk					525_B	4,5			40,26	48	53	45,28		0,00		45,28			525_B	
Wielspinstraat 13	stedelijk					525_C	7,5			42,46	48	53	47,06		0,00		47,06			525_C	
Wielspinstraat 2	stedelijk					526_A	1,5			34,75	48	53	39,31		0,00		39,31			526_A	
Wielspinstraat 2	stedelijk					526_B	4,5			39,85	48	53	44,86		0,00		44,86			526_B	
Wielspinstraat 4	stedelijk					527_A	1,5			34,68	48	53	39,19		0,00		39,19			527_A	
Wielspinstraat 4	stedelijk					527_B	4,5			39,07	48	53	44,13		0,00		44,13			527_B	
Wielspinstraat 6	stedelijk					528_A	1,5			34,07	48	53	38,64		0,00		38,64			528_A	
Wielspinstraat 6	stedelijk					528_B	4,5			38,38	48	53	43,21		0,00		43,21			528_B	
Wielspinstraat 8	stedelijk					529_A	1,5			33,80	48	53	38,22		0,00		38,22			529_A	
Wielspinstraat 8	stedelijk					529_B	4,5			37,96	48	53	42,52		0,00		42,52			529_B	
Wielspinstraat 10	stedelijk					530_A	1,5			33,48	48	53	37,92		0,00		37,92			530_A	
Wielspinstraat 10	stedelijk					530_B	4,5			37,11	48	53	41,78		0,00		41,78			530_B	
Wielspinstraat 12	stedelijk					531_A	1,5			32,68	48	53	36,86		0,00		36,86			531_A	
Wielspinstraat 12	stedelijk					531_B	4,5			35,75	48	53	40,30		0,00		40,30			531_B	
Wielspinstraat 12	stedelijk					531_C	7,5			40,16	48	53	45,00		0,00		45,00			531_C	
Wielspinstraat 14	stedelijk					532_A	1,5			33,45	48	53	37,76		0,00		37,76			532_A	
Wielspinstraat 14	stedelijk					532_B	4,5			37,47	48	53	42,07		0,00		42,07			532_B	
Wielspinstraat 16	stedelijk					533_A	1,5			35,66	48	53	40,56		0,00		40,56			533_A	
Wielspinstraat 16	stedelijk					533_B	4,5			39,29	48	53	44,31		0,00		44,31			533_B	
Wielspinstraat 18	stedelijk					534_A	1,5			36,63	48	53	42,41		0,00		42,41			534_A	
Wielspinstraat 18	stedelijk					534_B	4,5			39,94	48	53	45,19		0,00		45,19			534_B	
Wielspinstraat 20	stedelijk					535_A	1,5			37,28	48	53	43,06		0,00		43,06			535_A	
Wielspinstraat 20	stedelijk					535_B	4,5			40,08	48	53	45,60		0,00		45,60			535_B	
Wielspinstraat 20	stedelijk					535_C	7,5			43,99	48	53	49,26		1,26		49,26			535_C	
Waterkersvijver 10	stedelijk					536_A	1,5			35,17	48	53	39,75		0,00		39,75			536_A	
Waterkersvijver 10	stedelijk					536_B	4,5			39,51	48	53	43,92		0,00		43,92			536_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Waterkersvijver 10	stedelijk					536_C	7,5			44,43	48	53	49,71		1,71	x	49,71	50		536_C	
Waterkersvijver 12	stedelijk					537_A	1,5			34,23	48	53	39,27		0,00		39,27			537_A	
Waterkersvijver 12	stedelijk					537_B	4,5			37,83	48	53	43,15		0,00		43,15			537_B	
Waterkersvijver 12	stedelijk					537_C	7,5			43,80	48	53	49,62		1,62	x	49,62	50		537_C	
Waterkersvijver 14	stedelijk					538_A	1,5			33,39	48	53	38,33		0,00		38,33			538_A	
Waterkersvijver 14	stedelijk					538_B	4,5			36,40	48	53	41,47		0,00		41,47			538_B	
Waterkersvijver 14	stedelijk					538_C	7,5			43,24	48	53	48,70		0,70		48,70			538_C	
Vuurjuffersingel 33	stedelijk					539_A	1,5			35,73	48	53	40,91		0,00		40,91			539_A	
Vuurjuffersingel 33	stedelijk					539_B	4,5			38,01	48	53	43,20		0,00		43,20			539_B	
Vuurjuffersingel 33	stedelijk					539_C	7,5			43,59	48	53	49,06		1,06		49,06			539_C	
Vuurjuffersingel 31	stedelijk					540_A	1,5			35,38	48	53	41,11		0,00		41,11			540_A	
Vuurjuffersingel 31	stedelijk					540_B	4,5			37,46	48	53	42,66		0,00		42,66			540_B	
Vuurjuffersingel 31	stedelijk					540_C	7,5			41,85	48	53	47,35		0,00		47,35			540_C	
Vuurjuffersingel 29	stedelijk					541_A	1,5			31,38	48	53	35,53		0,00		35,53			541_A	
Vuurjuffersingel 29	stedelijk					541_B	4,5			32,59	48	53	36,81		0,00		36,81			541_B	
Vuurjuffersingel 29	stedelijk					541_C	7,5			36,79	48	53	41,51		0,00		41,51			541_C	
Vuurjuffersingel 25	stedelijk					542_A	1,5			32,61	48	53	37,59		0,00		37,59			542_A	
Vuurjuffersingel 25	stedelijk					542_B	4,5			36,06	48	53	41,30		0,00		41,30			542_B	
Vuurjuffersingel 25	stedelijk					542_C	7,5			41,67	48	53	47,29		0,00		47,29			542_C	
Kikkerbeetlaan 38	stedelijk					543_A	1,5			34,07	48	53	38,67		0,00		38,67			543_A	
Kikkerbeetlaan 38	stedelijk					543_B	4,5			38,77	48	53	43,26		0,00		43,26			543_B	
Lisdoddestraat 33	stedelijk					544_A	1,5			33,84	48	53	38,56		0,00		38,56			544_A	
Lisdoddestraat 33	stedelijk					544_B	4,5			39,13	48	53	43,93		0,00		43,93			544_B	
Lisdoddestraat 33	stedelijk					544_C	7,5			42,90	48	53	47,95		0,00		47,95			544_C	
Lisdoddestraat 35	stedelijk					545_A	1,5			34,61	48	53	39,43		0,00		39,43			545_A	
Lisdoddestraat 35	stedelijk					545_B	4,5			40,04	48	53	44,99		0,00		44,99			545_B	
Lisdoddestraat 35	stedelijk					545_C	7,5			43,10	48	53	47,96		0,00		47,96			545_C	
Lisdoddestraat 37	stedelijk					546_A	1,5			34,75	48	53	39,23		0,00		39,23			546_A	
Lisdoddestraat 37	stedelijk					546_B	4,5			40,24	48	53	45,18		0,00		45,18			546_B	
Lisdoddestraat 37	stedelijk					546_C	7,5			42,48	48	53	46,50		0,00		46,50			546_C	
Lisdoddestraat 43	stedelijk					547_A	1,5			34,75	48	53	39,50		0,00		39,50			547_A	
Lisdoddestraat 43	stedelijk					547_B	4,5			39,79	48	53	44,95		0,00		44,95			547_B	
Lisdoddestraat 43	stedelijk					547_C	7,5			43,25	48	53	48,65		0,65		48,65			547_C	
Lisdoddestraat 45	stedelijk					548_A	1,5			34,49	48	53	39,09		0,00		39,09			548_A	
Lisdoddestraat 45	stedelijk					548_B	4,5			39,22	48	53	44,17		0,00		44,17			548_B	
Lisdoddestraat 45	stedelijk					548_C	7,5			43,01	48	53	47,86		0,00		47,86			548_C	
Lisdoddestraat 47	stedelijk					549_A	1,5			33,88	48	53	38,48		0,00		38,48			549_A	
Lisdoddestraat 47	stedelijk					549_B	4,5			38,35	48	53	43,29		0,00		43,29			549_B	
Lisdoddestraat 47	stedelijk					549_C	7,5			41,59	48	53	46,30		0,00		46,30			549_C	
Lisdoddestraat 65	stedelijk					550_A	1,5			33,05	48	53	37,92		0,00		37,92			550_A	
Lisdoddestraat 65	stedelijk					550_B	4,5			38,15	48	53	43,84		0,00		43,84			550_B	
Lisdoddestraat 65	stedelijk					550_C	7,5			41,84	48	53	47,52		0,00		47,52			550_C	
Lisdoddestraat 69	stedelijk					551_A	1,5			32,70	48	53	36,96		0,00		36,96			551_A	
Lisdoddestraat 69	stedelijk					551_B	4,5			37,14	48	53	41,69		0,00		41,69			551_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Lisdoddestraat 69	stedelijk					551_C	7,5			41,88	48	53	46,66		0,00		46,66			551_C	
Lisdoddestraat 42	stedelijk					552_A	1,5			30,00	48	53	34,70		0,00		34,70			552_A	
Lisdoddestraat 42	stedelijk					552_B	4,5			34,01	48	53	38,82		0,00		38,82			552_B	
Lisdoddestraat 42	stedelijk					552_C	7,5			40,60	48	53	46,02		0,00		46,02			552_C	
Lisdoddestraat 52	stedelijk					553_A	1,5			32,67	48	53	37,30		0,00		37,30			553_A	
Lisdoddestraat 52	stedelijk					553_B	4,5			37,71	48	53	42,57		0,00		42,57			553_B	
Lisdoddestraat 52	stedelijk					553_C	7,5			44,34	48	53	49,72		1,72	x	49,72	50		553_C	
Lisdoddestraat 54	stedelijk					554_A	1,5			32,27	48	53	37,01		0,00		37,01			554_A	
Lisdoddestraat 54	stedelijk					554_B	4,5			37,11	48	53	42,23		0,00		42,23			554_B	
Lisdoddestraat 54	stedelijk					554_C	7,5			43,72	48	53	49,23		1,23		49,23			554_C	
Lisdoddestraat 56	stedelijk					555_A	1,5			32,30	48	53	36,97		0,00		36,97			555_A	
Lisdoddestraat 56	stedelijk					555_B	4,5			36,94	48	53	41,86		0,00		41,86			555_B	
Lisdoddestraat 56	stedelijk					555_C	7,5			43,49	48	53	48,75		0,75		48,75			555_C	
Lisdoddestraat 58	stedelijk					556_A	1,5			32,07	48	53	36,61		0,00		36,61			556_A	
Lisdoddestraat 58	stedelijk					556_B	4,5			36,46	48	53	41,27		0,00		41,27			556_B	
Lisdoddestraat 58	stedelijk					556_C	7,5			42,36	48	53	47,50		0,00		47,50			556_C	
Lisdoddestraat 68	stedelijk					557_A	1,5			32,12	48	53	37,07		0,00		37,07			557_A	
Lisdoddestraat 68	stedelijk					557_B	4,5			36,21	48	53	42,03		0,00		42,03			557_B	
Lisdoddestraat 68	stedelijk					557_C	7,5			41,56	48	53	47,07		0,00		47,07			557_C	
Lisdoddestraat 70	stedelijk					558_A	1,5			32,36	48	53	37,70		0,00		37,70			558_A	
Lisdoddestraat 70	stedelijk					558_B	4,5			35,86	48	53	41,10		0,00		41,10			558_B	
Lisdoddestraat 70	stedelijk					558_C	7,5			41,63	48	53	47,74		0,00		47,74			558_C	
Lisdoddestraat 39	stedelijk					559_A	1,5			34,36	48	53	39,04		0,00		39,04			559_A	
Lisdoddestraat 39	stedelijk					559_B	4,5			39,82	48	53	44,88		0,00		44,88			559_B	
Lisdoddestraat 41	stedelijk					560_A	1,5			34,31	48	53	39,04		0,00		39,04			560_A	
Lisdoddestraat 41	stedelijk					560_B	4,5			39,52	48	53	44,68		0,00		44,68			560_B	
Lisdoddestraat 49	stedelijk					561_A	1,5			34,04	48	53	38,70		0,00		38,70			561_A	
Lisdoddestraat 49	stedelijk					561_B	4,5			38,22	48	53	43,17		0,00		43,17			561_B	
Lisdoddestraat 51	stedelijk					562_A	1,5			35,10	48	53	39,80		0,00		39,80			562_A	
Lisdoddestraat 51	stedelijk					562_B	4,5			39,31	48	53	44,98		0,00		44,98			562_B	
Lisdoddestraat 53	stedelijk					563_A	1,5			34,86	48	53	39,74		0,00		39,74			563_A	
Lisdoddestraat 53	stedelijk					563_B	4,5			39,54	48	53	45,21		0,00		45,21			563_B	
Lisdoddestraat 55	stedelijk					564_A	1,5			34,10	48	53	38,68		0,00		38,68			564_A	
Lisdoddestraat 55	stedelijk					564_B	4,5			38,78	48	53	43,61		0,00		43,61			564_B	
Lisdoddestraat 57	stedelijk					565_A	1,5			33,70	48	53	38,51		0,00		38,51			565_A	
Lisdoddestraat 57	stedelijk					565_B	4,5			37,96	48	53	43,14		0,00		43,14			565_B	
Lisdoddestraat 59	stedelijk					566_A	1,5			34,48	48	53	39,44		0,00		39,44			566_A	
Lisdoddestraat 59	stedelijk					566_B	4,5			38,50	48	53	43,82		0,00		43,82			566_B	
Lisdoddestraat 61	stedelijk					567_A	1,5			34,57	48	53	39,37		0,00		39,37			567_A	
Lisdoddestraat 61	stedelijk					567_B	4,5			39,31	48	53	43,98		0,00		43,98			567_B	
Lisdoddestraat 63	stedelijk					568_A	1,5			33,44	48	53	38,22		0,00		38,22			568_A	
Lisdoddestraat 63	stedelijk					568_B	4,5			38,18	48	53	43,28		0,00		43,28			568_B	
Lisdoddestraat 67	stedelijk					569_A	1,5			33,27	48	53	37,77		0,00		37,77			569_A	
Lisdoddestraat 67	stedelijk					569_B	4,5			38,27	48	53	42,98		0,00		42,98			569_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Lisdoddestraat 40	stedelijk					570_A	1,5			30,58	48	53	35,09		0,00		35,09			570_A	
Lisdoddestraat 40	stedelijk					570_B	4,5			35,20	48	53	39,75		0,00		39,75			570_B	
Lisdoddestraat 44	stedelijk					571_A	1,5			30,96	48	53	35,46		0,00		35,46			571_A	
Lisdoddestraat 44	stedelijk					571_B	4,5			35,23	48	53	40,04		0,00		40,04			571_B	
Lisdoddestraat 46	stedelijk					572_A	1,5			30,78	48	53	35,16		0,00		35,16			572_A	
Lisdoddestraat 46	stedelijk					572_B	4,5			35,36	48	53	40,06		0,00		40,06			572_B	
Lisdoddestraat 48	stedelijk					573_A	1,5			31,20	48	53	35,64		0,00		35,64			573_A	
Lisdoddestraat 48	stedelijk					573_B	4,5			35,77	48	53	40,42		0,00		40,42			573_B	
Lisdoddestraat 48	stedelijk					573_C	7,5			42,58	48	53	47,71		0,00		47,71			573_C	
Lisdoddestraat 50	stedelijk					574_A	1,5			32,04	48	53	36,46		0,00		36,46			574_A	
Lisdoddestraat 50	stedelijk					574_B	4,5			37,02	48	53	41,65		0,00		41,65			574_B	
Lisdoddestraat 60	stedelijk					575_A	1,5			31,87	48	53	36,67		0,00		36,67			575_A	
Lisdoddestraat 60	stedelijk					575_B	4,5			36,32	48	53	41,36		0,00		41,36			575_B	
Lisdoddestraat 62	stedelijk					576_A	1,5			31,19	48	53	36,21		0,00		36,21			576_A	
Lisdoddestraat 62	stedelijk					576_B	4,5			35,58	48	53	40,89		0,00		40,89			576_B	
Lisdoddestraat 64	stedelijk					577_A	1,5			31,36	48	53	36,19		0,00		36,19			577_A	
Lisdoddestraat 64	stedelijk					577_B	4,5			36,40	48	53	41,26		0,00		41,26			577_B	
Lisdoddestraat 66	stedelijk					578_A	1,5			31,18	48	53	35,85		0,00		35,85			578_A	
Lisdoddestraat 66	stedelijk					578_B	4,5			35,30	48	53	40,26		0,00		40,26			578_B	
Kikkerbeetlaan 37	stedelijk					580_A	1,5			36,59	48	53	41,97		0,00		41,97			580_A	
Kikkerbeetlaan 37	stedelijk					580_B	4,5			40,09	48	53	45,86		0,00		45,86			580_B	
Kikkerbeetlaan 39	stedelijk					581_A	1,5			36,32	48	53	41,72		0,00		41,72			581_A	
Kikkerbeetlaan 39	stedelijk					581_B	4,5			39,79	48	53	45,46		0,00		45,46			581_B	
Kikkerbeetlaan 41	stedelijk					582_A	1,5			36,72	48	53	41,97		0,00		41,97			582_A	
Kikkerbeetlaan 41	stedelijk					582_B	4,5			40,80	48	53	46,54		0,00		46,54			582_B	
Kikkerbeetlaan 43	stedelijk					583_A	1,5			36,39	48	53	41,60		0,00		41,60			583_A	
Kikkerbeetlaan 43	stedelijk					583_B	4,5			40,55	48	53	46,36		0,00		46,36			583_B	
Kikkerbeetlaan 45	stedelijk					584_A	1,5			36,24	48	53	41,26		0,00		41,26			584_A	
Kikkerbeetlaan 45	stedelijk					584_B	4,5			40,47	48	53	46,15		0,00		46,15			584_B	
Kikkerbeetlaan 47	stedelijk					585_A	1,5			36,15	48	53	41,06		0,00		41,06			585_A	
Kikkerbeetlaan 47	stedelijk					585_B	4,5			40,45	48	53	45,86		0,00		45,86			585_B	
Kikkerbeetlaan 35	stedelijk					586_A	1,5			33,99	48	53	38,63		0,00		38,63			586_A	
Kikkerbeetlaan 35	stedelijk					586_B	4,5			37,81	48	53	42,53		0,00		42,53			586_B	
Lisdoddestraat 27	stedelijk					587_A	1,5			33,70	48	53	38,46		0,00		38,46			587_A	
Lisdoddestraat 27	stedelijk					587_B	4,5			38,34	48	53	43,78		0,00		43,78			587_B	
Lisdoddestraat 25	stedelijk					588_A	1,5			33,37	48	53	38,23		0,00		38,23			588_A	
Lisdoddestraat 25	stedelijk					588_B	4,5			37,98	48	53	43,34		0,00		43,34			588_B	
Lisdoddestraat 23	stedelijk					589_A	1,5			33,17	48	53	38,13		0,00		38,13			589_A	
Lisdoddestraat 23	stedelijk					589_B	4,5			37,91	48	53	43,34		0,00		43,34			589_B	
Lisdoddestraat 21	stedelijk					590_A	1,5			34,59	48	53	39,23		0,00		39,23			590_A	
Lisdoddestraat 21	stedelijk					590_B	4,5			39,25	48	53	44,44		0,00		44,44			590_B	
Lisdoddestraat 19	stedelijk					591_A	1,5			34,15	48	53	38,93		0,00		38,93			591_A	
Lisdoddestraat 19	stedelijk					591_B	4,5			39,31	48	53	44,89		0,00		44,89			591_B	
Lisdoddestraat 17	stedelijk					592_A	1,5			35,58	48	53	40,34		0,00		40,34			592_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Lisdoddestraat 17	stedelijk					592_B	4,5			41,07	48	53	46,28		0,00		46,28			592_B	
Lisdoddestraat 15	stedelijk					593_A	1,5			35,45	48	53	40,06		0,00		40,06			593_A	
Lisdoddestraat 15	stedelijk					593_B	4,5			42,05	48	53	47,08		0,00		47,08			593_B	
Lisdoddestraat 13	stedelijk					594_A	1,5			36,62	48	53	41,26		0,00		41,26			594_A	
Lisdoddestraat 13	stedelijk					594_B	4,5			42,49	48	53	47,56		0,00		47,56			594_B	
Lisdoddestraat 11	stedelijk					595_A	1,5			36,65	48	53	41,25		0,00		41,25			595_A	
Lisdoddestraat 11	stedelijk					595_B	4,5			43,08	48	53	48,20		0,20		48,20			595_B	
Lisdoddestraat 9	stedelijk					596_A	1,5			36,88	48	53	41,53		0,00		41,53			596_A	
Lisdoddestraat 9	stedelijk					596_B	4,5			42,68	48	53	47,86		0,00		47,86			596_B	
Waterkersvijver 5	stedelijk					597_A	1,5			36,82	48	53	42,09		0,00		42,09			597_A	
Waterkersvijver 5	stedelijk					597_B	4,5			40,61	48	53	45,64		0,00		45,64			597_B	
Waterkersvijver 5	stedelijk					597_C	7,5			45,27	48	53	50,52		2,52	x	50,52	51		597_C	
Waterkersvijver 7	stedelijk					598_A	1,5			35,73	48	53	41,13		0,00		41,13			598_A	
Waterkersvijver 7	stedelijk					598_B	4,5			38,17	48	53	43,51		0,00		43,51			598_B	
Waterkersvijver 7	stedelijk					598_C	7,5			43,32	48	53	48,76		0,76		48,76			598_C	
Waterkersvijver 9	stedelijk					599_A	1,5			39,14	48	53	46,01		0,00		46,01			599_A	
Waterkersvijver 9	stedelijk					599_B	4,5			40,64	48	53	47,04		0,00		47,04			599_B	
Waterkersvijver 9	stedelijk					599_C	7,5			45,47	48	53	50,95		2,95	x	50,95	51		599_C	
Waterkersvijver 11	stedelijk					600_A	1,5			34,94	48	53	39,75		0,00		39,75			600_A	
Waterkersvijver 11	stedelijk					600_B	4,5			39,27	48	53	44,37		0,00		44,37			600_B	
Waterkersvijver 11	stedelijk					600_C	7,5			43,79	48	53	48,66		0,66		48,66			600_C	
Waterkersvijver 13	stedelijk					601_A	1,5			35,97	48	53	41,59		0,00		41,59			601_A	
Waterkersvijver 13	stedelijk					601_B	4,5			38,84	48	53	44,33		0,00		44,33			601_B	
Waterkersvijver 13	stedelijk					601_C	7,5			44,77	48	53	49,34		1,34		49,34			601_C	
Waterkersvijver 15	stedelijk					602_A	1,5			32,59	48	53	37,14		0,00		37,14			602_A	
Waterkersvijver 15	stedelijk					602_B	4,5			35,91	48	53	40,59		0,00		40,59			602_B	
Waterkersvijver 15	stedelijk					602_C	7,5			42,61	48	53	46,67		0,00		46,67			602_C	
van Wateringse Veld	stedelijk					603_A	1,5			39,15	48	53	44,17		0,00		44,17			603_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					603_B	4,5			40,24	48	53	45,60		0,00		45,60			603_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					603_C	7,5			42,50	48	53	48,11		0,11		48,11			603_C	
van Wateringse Veld	stedelijk					604_A	1,5			42,98	48	53	47,79		0,00		47,79			604_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					604_B	4,5			43,54	48	53	48,54		0,54		48,54			604_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					604_C	7,5			44,65	48	53	49,67		1,67	x	49,67	50		604_C	
van Wateringse Veld	stedelijk					605_A	1,5			44,58	48	53	49,46		1,46		49,46			605_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					605_B	4,5			44,81	48	53	49,70		1,70	x	49,70	50		605_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					605_C	7,5			45,47	48	53	50,48		2,48	x	50,48	50		605_C	
van Wateringse Veld	stedelijk					606_A	1,5			44,10	48	53	48,96		0,96		48,96			606_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					606_B	4,5			44,28	48	53	49,15		1,15		49,15			606_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					606_C	7,5			44,95	48	53	49,87		1,87	x	49,87	50		606_C	
van Wateringse Veld	stedelijk					607_A	1,5			44,19	48	53	49,52		1,52	x	49,52	50		607_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					607_B	4,5			44,35	48	53	49,69		1,69	x	49,69	50		607_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					607_C	7,5			44,95	48	53	50,18		2,18	x	50,18	50		607_C	
van Wateringse Veld	stedelijk					608_A	1,5			44,24	48	53	49,13		1,13		49,13			608_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					608_B	4,5			44,37	48	53	49,30		1,30		49,30			608_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
van Wateringse Veld	stedelijk					608_C	7,5			44,75	48	53	49,91		1,91	x	49,91	50		608_C	
van Wateringse Veld	stedelijk					609_A	1,5			44,54	48	53	49,48		1,48		49,48			609_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					609_B	4,5			44,68	48	53	49,61		1,61	x	49,61	50		609_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					609_C	7,5			45,21	48	53	50,11		2,11	x	50,11	50		609_C	
van Wateringse Veld	stedelijk					610_A	1,5			44,22	48	53	48,74		0,74		48,74			610_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					610_B	4,5			44,49	48	53	49,05		1,05		49,05			610_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					610_C	7,5			45,04	48	53	49,64		1,64	x	49,64	50		610_C	
van Wateringse Veld	stedelijk					611_A	1,5			44,90	48	53	49,26		1,26		49,26			611_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					611_B	4,5			45,15	48	53	49,56		1,56	x	49,56	50		611_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					611_C	7,5			45,43	48	53	50,09		2,09	x	50,09	50		611_C	
van Wateringse Veld	stedelijk					612_A	1,5			45,34	48	53	50,07		2,07	x	50,07	50		612_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					612_B	4,5			45,60	48	53	50,34		2,34	x	50,34	50		612_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					612_C	7,5			45,90	48	53	50,80		2,80	x	50,80	51		612_C	
van Wateringse Veld	stedelijk					613_A	1,5			45,47	48	53	49,97		1,97	x	49,97	50		613_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					613_B	4,5			45,71	48	53	50,25		2,25	x	50,25	50		613_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					613_C	7,5			46,01	48	53	50,78		2,78	x	50,78	51		613_C	
van Wateringse Veld	stedelijk					614_A	1,5			45,62	48	53	49,86		1,86	x	49,86	50		614_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					614_B	4,5			45,86	48	53	50,13		2,13	x	50,13	50		614_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					614_C	7,5			46,17	48	53	50,74		2,74	x	50,74	51		614_C	
van Wateringse Veld	stedelijk					615_A	1,5			45,74	48	53	50,17		2,17	x	50,17	50		615_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					615_B	4,5			46,03	48	53	50,44		2,44	x	50,44	50		615_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					615_C	7,5			46,41	48	53	51,16		3,16	x	51,16	51		615_C	
van Wateringse Veld	stedelijk					616_A	1,5			46,16	48	53	50,51		2,51	x	50,51	51		616_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					616_B	4,5			46,42	48	53	50,79		2,79	x	50,79	51		616_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					616_C	7,5			46,85	48	53	51,74		3,74	x	51,74	52		616_C	
van Wateringse Veld	stedelijk					617_A	1,5			46,49	48	53	51,04		3,04	x	51,04	51		617_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					617_B	4,5			46,82	48	53	51,37		3,37	x	51,37	51		617_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					617_C	7,5			47,38	48	53	52,52		4,52	x	52,52	53		617_C	
Waterbiesweg 45	stedelijk					618_A	1,5			48,51	49	54	52,83		5,32	x	52,83	53		618_A	
Waterbiesweg 45	stedelijk					618_B	4,5			48,87	49	54	53,13		5,26	x	53,13	53		618_B	
Waterbiesweg 45	stedelijk					618_C	7,5			49,15	49	54	52,72		5,57	x	52,72	53		618_C	
Waterbiesweg 45	stedelijk					618a_A	1,5			47,64	48	53	52,49		4,49	x	52,49	52		618a_A	
Waterbiesweg 45	stedelijk					618a_B	4,5			47,99	48	53	52,79		4,79	x	52,79	53		618a_B	
Waterbiesweg 45	stedelijk					618a_C	7,5			48,39	48	53	52,67		5,28	x	52,67	53		618a_C	
Waterbiesweg 43	stedelijk					619_A	1,5			48,74	49	54	52,75		5,01	x	52,75	53		619_A	
Waterbiesweg 43	stedelijk					619_B	4,5			49,06	49	54	53,10		5,04	x	53,10	53		619_B	
Waterbiesweg 43	stedelijk					619_C	7,5			49,32	49	54	52,68		5,36	x	52,68	53		619_C	
Waterbiesweg 41	stedelijk					620_A	1,5			48,71	49	54	52,78		5,07	x	52,78	53		620_A	
Waterbiesweg 41	stedelijk					620_B	4,5			48,93	49	54	53,11		5,18	x	53,11	53		620_B	
Waterbiesweg 41	stedelijk					620_C	7,5			49,15	49	54	52,72		5,57	x	52,72	53		620_C	
Waterbiesweg 39	stedelijk					621_A	1,5			49,05	49	54	53,06		5,01	x	53,06	53		621_A	
Waterbiesweg 39	stedelijk					621_B	4,5			49,08	49	54	53,15		5,07	x	53,15	53		621_B	
Waterbiesweg 39	stedelijk					621_C	7,5			49,29	49	54	52,79		5,50	x	52,79	53		621_C	
Waterbiesweg 37	stedelijk					622_A	1,5			48,82	49	54	52,90		5,08	x	52,90	53		622_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Waterbiesweg 37	stedelijk					622_B	4,5			48,97	49	54	53,13		5,16	x	53,13	53		622_B	
Waterbiesweg 37	stedelijk					622_C	7,5			49,22	49	54	52,73		5,51	x	52,73	53		622_C	
Waterbiesweg 37	stedelijk					622a_A	1,5			47,84	48	53	52,13		4,13	x	52,13	52		622a_A	
Waterbiesweg 37	stedelijk					622a_B	4,5			47,96	48	53	52,58		4,58	x	52,58	53		622a_B	
Waterbiesweg 37	stedelijk					622a_C	7,5			48,47	48	53	52,75		5,28	x	52,75	53		622a_C	
Waterbiesweg 35	stedelijk					623_A	1,5			48,74	49	54	52,74		5,00	x	52,74	53		623_A	
Waterbiesweg 35	stedelijk					623_B	4,5			48,93	49	54	53,03		5,10	x	53,03	53		623_B	
Waterbiesweg 35	stedelijk					623_C	7,5			49,18	49	54	52,62		5,44	x	52,62	53		623_C	
Waterbiesweg 33	stedelijk					624_A	1,5			48,74	49	54	52,56		4,82	x	52,56	53		624_A	
Waterbiesweg 33	stedelijk					624_B	4,5			48,89	49	54	52,94		5,05	x	52,94	53		624_B	
Waterbiesweg 33	stedelijk					624_C	7,5			49,11	49	54	53,46		5,35	x	53,46	53		624_C	
Waterbiesweg 31	stedelijk					625_A	1,5			48,73	49	54	52,67		4,94	x	52,67	53		625_A	
Waterbiesweg 31	stedelijk					625_B	4,5			48,88	49	54	53,04		5,16	x	53,04	53		625_B	
Waterbiesweg 31	stedelijk					625_C	7,5			49,08	49	54	52,51		5,43	x	52,51	53		625_C	
Kalmoesplantsoen 3	stedelijk					626_A	1,5			41,09	48	53	46,63		0,00		46,63			626_A	
Kalmoesplantsoen 3	stedelijk					626_B	4,5			42,29	48	53	47,63		0,00		47,63			626_B	
Kalmoesplantsoen 3	stedelijk					626_C	7,5			45,97	48	53	51,25		3,25	x	51,25	51		626_C	
Kalmoesplantsoen 5	stedelijk					627_A	1,5			40,39	48	53	46,18		0,00		46,18			627_A	
Kalmoesplantsoen 5	stedelijk					627_B	4,5			41,63	48	53	47,13		0,00		47,13			627_B	
Kalmoesplantsoen 5	stedelijk					627_C	7,5			45,15	48	53	50,56		2,56	x	50,56	51		627_C	
Kalmoesplantsoen 7	stedelijk					628_A	1,5			33,05	48	53	38,33		0,00		38,33			628_A	
Kalmoesplantsoen 7	stedelijk					628_B	4,5			37,27	48	53	42,46		0,00		42,46			628_B	
Kalmoesplantsoen 7	stedelijk					628_C	7,5			44,05	48	53	49,04		1,04		49,04			628_C	
Kalmoesplantsoen 9	stedelijk					629_A	1,5			37,94	48	53	43,47		0,00		43,47			629_A	
Kalmoesplantsoen 9	stedelijk					629_B	4,5			39,61	48	53	45,75		0,00		45,75			629_B	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					630_A	1,5			37,33	48	53	42,38		0,00		42,38			630_A	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					630_B	4,5			39,67	48	53	45,71		0,00		45,71			630_B	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					631_A	1,5			38,11	48	53	41,78		0,00		41,78			631_A	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					631_B	4,5			39,61	48	53	45,62		0,00		45,62			631_B	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					631_C	7,5			44,09	48	53	48,92		0,92		48,92			631_C	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					632_A	1,5			38,85	48	53	42,67		0,00		42,67			632_A	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					632_B	4,5			40,41	48	53	46,55		0,00		46,55			632_B	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					632_C	7,5			44,11	48	53	48,96		0,96		48,96			632_C	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					633_A	1,5			38,52	48	53	43,86		0,00		43,86			633_A	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					633_B	4,5			41,23	48	53	47,38		0,00		47,38			633_B	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					633_C	7,5			44,44	48	53	49,34		1,34		49,34			633_C	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					634_A	1,5			38,77	48	53	44,28		0,00		44,28			634_A	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					634_B	4,5			41,36	48	53	47,37		0,00		47,37			634_B	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					634_C	7,5			43,99	48	53	49,18		1,18		49,18			634_C	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					635_A	1,5			39,50	48	53	45,01		0,00		45,01			635_A	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					635_B	4,5			42,38	48	53	47,59		0,00		47,59			635_B	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					635_C	7,5			44,43	48	53	49,36		1,36		49,36			635_C	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					636_A	1,5			40,74	48	53	45,74		0,00		45,74			636_A	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					636_B	4,5			43,36	48	53	48,19		0,19		48,19			636_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					636_C	7,5			45,05	48	53	49,85		1,85	x	49,85	50		636_C	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					637_A	1,5			41,18	48	53	45,21		0,00		45,21			637_A	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					637_B	4,5			44,13	48	53	48,03		0,03		48,03			637_B	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					637_C	7,5			45,51	48	53	49,89		1,89	x	49,89	50		637_C	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					638_A	1,5			42,86	48	53	46,64		0,00		46,64			638_A	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					638_B	4,5			44,56	48	53	48,07		0,07		48,07			638_B	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					638_C	7,5			46,07	48	53	50,69		2,69	x	50,69	51		638_C	
Kalmoesplantsoen 4	stedelijk					639_A	1,5			40,81	48	53	47,42		0,00		47,42			639_A	
Kalmoesplantsoen 4	stedelijk					639_B	4,5			41,91	48	53	48,16		0,16		48,16			639_B	
Kalmoesplantsoen 4	stedelijk					639_C	7,5			45,49	48	53	50,57		2,57	x	50,57	51		639_C	
Kalmoesplantsoen 6	stedelijk					640_A	1,5			39,90	48	53	46,46		0,00		46,46			640_A	
Kalmoesplantsoen 6	stedelijk					640_B	4,5			41,03	48	53	47,24		0,00		47,24			640_B	
Kalmoesplantsoen 6	stedelijk					640_C	7,5			44,66	48	53	49,80		1,80	x	49,80	50		640_C	
Kalmoesplantsoen 8	stedelijk					641_A	1,5			41,86	48	53	47,44		0,00		47,44			641_A	
Kalmoesplantsoen 8	stedelijk					641_B	4,5			42,44	48	53	47,95		0,00		47,95			641_B	
Kalmoesplantsoen 8	stedelijk					641_C	7,5			44,79	48	53	49,99		1,99	x	49,99	50		641_C	
Kalmoesplantsoen 1(	stedelijk					642_A	1,5			41,52	48	53	46,84		0,00		46,84			642_A	
Kalmoesplantsoen 1(	stedelijk					642_B	4,5			41,95	48	53	47,42		0,00		47,42			642_B	
Kalmoesplantsoen 1(	stedelijk					642_C	7,5			43,41	48	53	49,48		1,48		49,48			642_C	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					643_A	1,5			41,56	48	53	46,99		0,00		46,99			643_A	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					643_B	4,5			41,97	48	53	47,61		0,00		47,61			643_B	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					643_C	7,5			43,19	48	53	49,56		1,56	x	49,56	50		643_C	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					644_A	1,5			42,36	48	53	47,51		0,00		47,51			644_A	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					644_B	4,5			42,75	48	53	48,03		0,03		48,03			644_B	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					644_C	7,5			43,99	48	53	49,71		1,71	x	49,71	50		644_C	
Kalmoesplantsoen 1(	stedelijk					645_A	1,5			42,91	48	53	47,82		0,00		47,82			645_A	
Kalmoesplantsoen 1(	stedelijk					645_B	4,5			43,27	48	53	48,27		0,27		48,27			645_B	
Kalmoesplantsoen 1(	stedelijk					645_C	7,5			44,32	48	53	49,54		1,54	x	49,54	50		645_C	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					646_A	1,5			43,90	48	53	48,64		0,64		48,64			646_A	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					646_B	4,5			43,98	48	53	48,87		0,87		48,87			646_B	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					646_C	7,5			44,93	48	53	49,94		1,94	x	49,94	50		646_C	
Kalmoesplantsoen 2(	stedelijk					647_A	1,5			44,26	48	53	48,93		0,93		48,93			647_A	
Kalmoesplantsoen 2(	stedelijk					647_B	4,5			44,38	48	53	49,18		1,18		49,18			647_B	
Kalmoesplantsoen 2(	stedelijk					647_C	7,5			45,27	48	53	50,16		2,16	x	50,16	50		647_C	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					648_A	1,5			45,11	48	53	49,65		1,65	x	49,65	50		648_A	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					648_B	4,5			45,24	48	53	49,86		1,86	x	49,86	50		648_B	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					648_C	7,5			45,85	48	53	50,78		2,78	x	50,78	51		648_C	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					649_A	1,5			45,69	48	53	50,16		2,16	x	50,16	50		649_A	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					649_B	4,5			45,84	48	53	50,34		2,34	x	50,34	50		649_B	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					649_C	7,5			46,33	48	53	50,99		2,99	x	50,99	51		649_C	
Kalmoesplantsoen 2(	stedelijk					650_A	1,5			46,57	48	53	51,20		3,20	x	51,20	51		650_A	
Kalmoesplantsoen 2(	stedelijk					650_B	4,5			46,69	48	53	51,42		3,42	x	51,42	51		650_B	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					651_A	1,5			46,70	48	53	50,68		2,68	x	50,68	51		651_A	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					651_B	4,5			46,94	48	53	51,03		3,03	x	51,03	51		651_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Waterbiesweg 3	stedelijk					652_A	1,5			36,85	48	53	44,26		0,00		44,26			652_A	
Waterbiesweg 3	stedelijk					652_B	4,5			38,82	48	53	45,97		0,00		45,97			652_B	
Waterbiesweg 3	stedelijk					652_C	7,5			43,32	48	53	50,16		2,16	x	50,16	50		652_C	
Waterbiesweg 5	stedelijk					653_A	1,5			36,33	48	53	44,46		0,00		44,46			653_A	
Waterbiesweg 5	stedelijk					653_B	4,5			38,48	48	53	46,15		0,00		46,15			653_B	
Waterbiesweg 5	stedelijk					653_C	7,5			42,92	48	53	49,88		1,88	x	49,88	50		653_C	
Waterbiesweg 7	stedelijk					654_A	1,5			36,26	48	53	44,05		0,00		44,05			654_A	
Waterbiesweg 7	stedelijk					654_B	4,5			38,15	48	53	45,44		0,00		45,44			654_B	
Waterbiesweg 7	stedelijk					654_C	7,5			43,00	48	53	49,68		1,68	x	49,68	50		654_C	
Waterbiesweg 9	stedelijk					655_A	1,5			36,81	48	53	44,28		0,00		44,28			655_A	
Waterbiesweg 9	stedelijk					655_B	4,5			38,70	48	53	45,40		0,00		45,40			655_B	
Waterbiesweg 9	stedelijk					655_C	7,5			43,68	48	53	50,06		2,06	x	50,06	50		655_C	
Waterbiesweg 11	stedelijk					656_A	1,5			37,97	48	53	44,83		0,00		44,83			656_A	
Waterbiesweg 11	stedelijk					656_B	4,5			40,08	48	53	46,54		0,00		46,54			656_B	
Waterbiesweg 11	stedelijk					656_C	7,5			44,18	48	53	50,25		2,25	x	50,25	50		656_C	
Waterbiesweg 13	stedelijk					657_A	1,5			37,89	48	53	44,05		0,00		44,05			657_A	
Waterbiesweg 13	stedelijk					657_B	4,5			39,31	48	53	45,69		0,00		45,69			657_B	
Waterbiesweg 13	stedelijk					657_C	7,5			43,46	48	53	49,48		1,48		49,48			657_C	
Waterbiesweg 15	stedelijk					658_A	1,5			38,58	48	53	44,63		0,00		44,63			658_A	
Waterbiesweg 15	stedelijk					658_B	4,5			40,19	48	53	46,16		0,00		46,16			658_B	
Waterbiesweg 15	stedelijk					658_C	7,5			43,63	48	53	49,26		1,26		49,26			658_C	
Waterbiesweg 17	stedelijk					659_A	1,5			38,94	48	53	45,06		0,00		45,06			659_A	
Waterbiesweg 17	stedelijk					659_B	4,5			40,62	48	53	46,75		0,00		46,75			659_B	
Waterbiesweg 17	stedelijk					659_C	7,5			43,99	48	53	49,69		1,69	x	49,69	50		659_C	
Waterbiesweg 19	stedelijk					660_A	1,5			39,54	48	53	44,91		0,00		44,91			660_A	
Waterbiesweg 19	stedelijk					660_B	4,5			41,56	48	53	46,81		0,00		46,81			660_B	
Waterbiesweg 19	stedelijk					660_C	7,5			44,72	48	53	49,86		1,86	x	49,86	50		660_C	
Waterbiesweg 21	stedelijk					661_A	1,5			40,09	48	53	45,23		0,00		45,23			661_A	
Waterbiesweg 21	stedelijk					661_B	4,5			42,18	48	53	46,99		0,00		46,99			661_B	
Waterbiesweg 21	stedelijk					661_C	7,5			45,25	48	53	50,31		2,31	x	50,31	50		661_C	
Waterbiesweg 23	stedelijk					662_A	1,5			41,21	48	53	45,35		0,00		45,35			662_A	
Waterbiesweg 23	stedelijk					662_B	4,5			43,01	48	53	47,20		0,00		47,20			662_B	
Waterbiesweg 23	stedelijk					662_C	7,5			45,85	48	53	50,71		2,71	x	50,71	51		662_C	
Waterbiesweg 25	stedelijk					663_A	1,5			41,45	48	53	44,92		0,00		44,92			663_A	
Waterbiesweg 25	stedelijk					663_B	4,5			43,46	48	53	47,04		0,00		47,04			663_B	
Waterbiesweg 25	stedelijk					663_C	7,5			46,08	48	53	50,93		2,93	x	50,93	51		663_C	
Waterbiesweg 27	stedelijk					664_A	1,5			42,03	48	53	45,28		0,00		45,28			664_A	
Waterbiesweg 27	stedelijk					664_B	4,5			43,19	48	53	46,73		0,00		46,73			664_B	
Waterbiesweg 27	stedelijk					664_C	7,5			45,69	48	53	50,52		2,52	x	50,52	51		664_C	
Waterbiesweg 29	stedelijk					665_A	1,5			41,33	48	53	45,35		0,00		45,35			665_A	
Waterbiesweg 29	stedelijk					665_B	4,5			42,14	48	53	46,67		0,00		46,67			665_B	
Waterbiesweg 29	stedelijk					665_C	7,5			45,25	48	53	50,61		2,61	x	50,61	51		665_C	
Waterbiesweg 32	stedelijk					666_A	1,5			31,19	48	53	36,22		0,00		36,22			666_A	
Waterbiesweg 32	stedelijk					666_B	4,5			34,15	48	53	39,63		0,00		39,63			666_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Waterbiesweg 32	stedelijk					666_C	7,5			38,73	48	53	46,28		0,00		46,28			666_C	
Waterbiesweg 34	stedelijk					667_A	1,5			36,92	48	53	44,50		0,00		44,50			667_A	
Waterbiesweg 34	stedelijk					667_B	4,5			37,89	48	53	45,07		0,00		45,07			667_B	
Waterbiesweg 34	stedelijk					667_C	7,5			40,16	48	53	48,00		0,00		48,00			667_C	
Waterbiesweg 36	stedelijk					668_A	1,5			39,37	48	53	46,66		0,00		46,66			668_A	
Waterbiesweg 36	stedelijk					668_B	4,5			40,10	48	53	47,08		0,00		47,08			668_B	
Waterbiesweg 36	stedelijk					668_C	7,5			42,56	48	53	49,79		1,79	x	49,79	50		668_C	
Waterbiesweg 38	stedelijk					669_A	1,5			39,29	48	53	46,72		0,00		46,72			669_A	
Waterbiesweg 38	stedelijk					669_B	4,5			40,04	48	53	47,23		0,00		47,23			669_B	
Waterbiesweg 38	stedelijk					669_C	7,5			42,62	48	53	49,68		1,68	x	49,68	50		669_C	
Waterbiesweg 40	stedelijk					670_A	1,5			40,20	48	53	47,72		0,00		47,72			670_A	
Waterbiesweg 40	stedelijk					670_B	4,5			40,81	48	53	48,08		0,08		48,08			670_B	
Waterbiesweg 40	stedelijk					670_C	7,5			43,29	48	53	50,26		2,26	x	50,26	50		670_C	
Waterbiesweg 42	stedelijk					671_A	1,5			39,81	48	53	47,42		0,00		47,42			671_A	
Waterbiesweg 42	stedelijk					671_B	4,5			40,68	48	53	47,89		0,00		47,89			671_B	
Waterbiesweg 42	stedelijk					671_C	7,5			43,74	48	53	50,03		2,03	x	50,03	50		671_C	
Waterbiesweg 44	stedelijk					672_A	1,5			41,09	48	53	48,05		0,05		48,05			672_A	
Waterbiesweg 44	stedelijk					672_B	4,5			41,80	48	53	48,50		0,50		48,50			672_B	
Waterbiesweg 44	stedelijk					672_C	7,5			44,90	48	53	50,74		2,74	x	50,74	51		672_C	
Waterbiesweg 46	stedelijk					673_A	1,5			38,62	48	53	43,05		0,00		43,05			673_A	
Waterbiesweg 46	stedelijk					673_B	4,5			39,85	48	53	44,17		0,00		44,17			673_B	
Waterbiesweg 46	stedelijk					673_C	7,5			43,74	48	53	48,40		0,40		48,40			673_C	
Waterbiesweg 48	stedelijk					674_A	1,5			40,88	48	53	46,84		0,00		46,84			674_A	
Waterbiesweg 48	stedelijk					674_B	4,5			41,63	48	53	47,42		0,00		47,42			674_B	
Waterbiesweg 48	stedelijk					674_C	7,5			44,57	48	53	49,77		1,77	x	49,77	50		674_C	
Waterbiesweg 50	stedelijk					675_A	1,5			39,81	48	53	43,32		0,00		43,32			675_A	
Waterbiesweg 50	stedelijk					675_B	4,5			40,88	48	53	44,45		0,00		44,45			675_B	
Waterbiesweg 50	stedelijk					675_C	7,5			43,89	48	53	48,43		0,43		48,43			675_C	
Waterbiesweg 52	stedelijk					676_A	1,5			42,40	48	53	48,09		0,09		48,09			676_A	
Waterbiesweg 52	stedelijk					676_B	4,5			43,08	48	53	48,60		0,60		48,60			676_B	
Waterbiesweg 52	stedelijk					676_C	7,5			44,57	48	53	49,97		1,97	x	49,97	50		676_C	
Waterbiesweg 54	stedelijk					677_A	1,5			42,10	48	53	45,10		0,00		45,10			677_A	
Waterbiesweg 54	stedelijk					677_B	4,5			42,85	48	53	46,09		0,00		46,09			677_B	
Waterbiesweg 54	stedelijk					677_C	7,5			44,45	48	53	48,36		0,36		48,36			677_C	
Waterbiesweg 56	stedelijk					678_A	1,5			44,69	48	53	49,94		1,94	x	49,94	50		678_A	
Waterbiesweg 56	stedelijk					678_B	4,5			44,96	48	53	50,15		2,15	x	50,15	50		678_B	
Waterbiesweg 56	stedelijk					678_C	7,5			45,97	48	53	50,90		2,90	x	50,90	51		678_C	
Waterbiesweg 58	stedelijk					679_A	1,5			46,17	48	53	51,11		3,11	x	51,11	51		679_A	
Waterbiesweg 58	stedelijk					679_B	4,5			46,36	48	53	51,35		3,35	x	51,35	51		679_B	
Waterbiesweg 58	stedelijk					679_C	7,5			46,94	48	53	52,04		4,04	x	52,04	52		679_C	
Waterbiesweg 60	stedelijk					680_A	1,5			47,47	48	53	52,87		4,87	x	52,87	53		680_A	
Waterbiesweg 60	stedelijk					680_B	4,5			47,54	48	53	52,97		4,97	x	52,97	53		680_B	
Waterbiesweg 60	stedelijk					680_C	7,5			47,86	48	53	53,32		5,32	x	53,32	53		680_C	
Waterbiesweg 62	stedelijk					681_A	1,5			47,89	48	53	52,72		4,72	x	52,72	53		681_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Waterbiesweg 62	stedelijk					681_B	4,5			47,94	48	53	52,92		4,92	x	52,92	53		681_B	
Waterbiesweg 62	stedelijk					681_C	7,5			48,36	48	53	52,53		5,17	x	52,53	53		681_C	
Waterbiesweg 64	stedelijk					682_A	1,5			48,38	48	53	53,43		5,05	x	53,43	53		682_A	
Waterbiesweg 64	stedelijk					682_B	4,5			48,57	49	54	52,88		5,31	x	52,88	53		682_B	
Waterbiesweg 64	stedelijk					682_C	7,5			48,98	49	54	52,66		5,68	x	52,66	53		682_C	
Waterbiesweg 66	stedelijk					683_A	1,5			48,70	49	54	52,64		4,94	x	52,64	53		683_A	
Waterbiesweg 66	stedelijk					683_B	4,5			48,86	49	54	53,03		5,17	x	53,03	53		683_B	
Waterbiesweg 66	stedelijk					683_C	7,5			48,94	49	54	53,35		5,41	x	53,35	53		683_C	
Waterbiesweg 66	stedelijk					683a_A	1,5			48,26	48	53	53,09		4,83	x	53,09	53		683a_A	
Waterbiesweg 66	stedelijk					683a_B	4,5			48,49	48	53	52,61		5,12	x	52,61	53		683a_B	
Waterbiesweg 66	stedelijk					683a_C	7,5			48,87	49	54	53,25		5,38	x	53,25	53		683a_C	
Waterbiesweg 8	stedelijk					684_A	1,5			37,12	48	53	44,14		0,00		44,14			684_A	
Zwethkade Zuid 41a	buitenstedelijk					685_A	1,5			42,49	48	53	44,79		0,00		44,79			685_A	
Zwethkade Zuid 41a	buitenstedelijk					685_B	4,5			44,60	48	53	46,79		0,00		46,79			685_B	
Noordhoornseweg 4	buitenstedelijk					686_A	1,5			50,20	50	55	57,26		7,06	x	57,26	g niet, tenz		686_A	
Noordhoornseweg 4	buitenstedelijk					686_B	4,5			52,54	53	58	58,75		6,21	x	58,75	g niet, tenz		686_B	
Noordhoornseweg 4	buitenstedelijk					687_A	1,5			49,23	49	54	52,93		5,70	x	52,93	53		687_A	
Noordhoornseweg 4	buitenstedelijk					687_B	4,5			50,46	50	55	56,17		5,71	x	56,17	g niet, tenz		687_B	
Noordhoornseweg 3	buitenstedelijk					688_A	1,5			43,54	48	53	48,51		0,51		48,51			688_A	
Noordhoornseweg 3	buitenstedelijk					688_B	4,5			46,15	48	53	51,39		3,39	x	51,39	51		688_B	
oordhoornseweg 38	buitenstedelijk					689_A	1,5			41,93	48	53	47,60		0,00		47,60			689_A	
oordhoornseweg 38	buitenstedelijk					689_B	4,5			43,30	48	53	48,98		0,98		48,98			689_B	
Molenwetering 4	buitenstedelijk					690_A	1,5			42,30	48	53	47,36		0,00		47,36			690_A	
Molenwetering 4	buitenstedelijk					690_B	4,5			43,13	48	53	48,10		0,10		48,10			690_B	
Ko van Dijkplein 58	stedelijk					691_A	1,5			40,71	48	53	42,98		0,00		42,98			691_A	
Ko van Dijkplein 58	stedelijk					691_B	4,5			44,84	48	53	47,57		0,00		47,57			691_B	
Ko van Dijkplein 58	stedelijk					691_C	7,5			46,80	48	53	49,50		1,50	x	49,50	50		691_C	
Ko van Dijkplein 56	stedelijk					692_A	1,5			36,95	48	53	38,83		0,00		38,83			692_A	
Ko van Dijkplein 56	stedelijk					692_B	4,5			37,05	48	53	39,06		0,00		39,06			692_B	
Ko van Dijkplein 56	stedelijk					692_C	7,5			39,63	48	53	41,94		0,00		41,94			692_C	
Waterbiesweg 12	stedelijk					693_A	4,5			31,99	48	53	37,88		0,00		37,88			693_A	
Waterbiesweg 10	stedelijk					694_A	1,5			35,90	48	53	41,06		0,00		41,06			694_A	
Waterbiesweg 14	stedelijk					695_A	4,5			38,02	48	53	44,77		0,00		44,77			695_A	
Waterbiesweg 16	stedelijk					696_A	7,5			35,77	48	53	42,53		0,00		42,53			696_A	
Waterbiesweg 18	stedelijk					697_A	7,5			40,55	48	53	47,87		0,00		47,87			697_A	
Waterbiesweg 20	stedelijk					698_A	10,5			38,45	48	53	45,97		0,00		45,97			698_A	
Waterbiesweg 22	stedelijk					699_A	10,5			44,60	48	53	50,65		2,65	x	50,65	51		699_A	
Waterbiesweg 24	stedelijk					700_A	13,5			38,71	48	53	46,50		0,00		46,50			700_A	
Waterbiesweg 26	stedelijk					701_A	13,5			45,18	48	53	51,17		3,17	x	51,17	51		701_A	
Waterbiesweg 28	stedelijk					702_A	16,5			39,02	48	53	46,65		0,00		46,65			702_A	
Waterbiesweg 30	stedelijk					703_A	16,5			45,50	48	53	51,33		3,33	x	51,33	51		703_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					704_A	4,5			40,04	48	53	42,08		0,00		42,08			704_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					704_B	7,5			43,00	48	53	45,24		0,00		45,24			704_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					705_A	7,5			45,82	48	53	48,48		0,48		48,48			705_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
van Wateringse Veld	stedelijk					706_A	7,5			45,17	48	53	47,87		0,00		47,87			706_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					707_A	10,5			45,49	48	53	48,08		0,08		48,08			707_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					708_A	10,5			45,23	48	53	47,96		0,00		47,96			708_A	
Middenzwet 26	buitenstedelijk					709_A	1,5			37,88	48	53	39,86		0,00		39,86			709_A	
Middenzwet 26	buitenstedelijk					709_B	4,5			49,53	50	55	51,48		1,95	x	51,48	51		709_B	
Middenzwet 25	buitenstedelijk					710_A	1,5			45,87	48	53	48,43		0,43		48,43			710_A	
Middenzwet 25	buitenstedelijk					710_B	4,5			47,19	48	53	49,86		1,86	x	49,86	50		710_B	
Middenzwet 25	buitenstedelijk					711_A	1,5			42,77	48	53	44,64		0,00		44,64			711_A	
Middenzwet 25	buitenstedelijk					711_B	4,5			45,29	48	53	47,47		0,00		47,47			711_B	
Middenzwet 28	buitenstedelijk					712_A	1,5			45,60	48	53	47,10		0,00		47,10			712_A	
Middenzwet 28	buitenstedelijk					712_B	4,5			47,11	48	53	49,04		1,04		49,04			712_B	
Middenzwet 30	buitenstedelijk					713_A	1,5			40,22	48	53	41,85		0,00		41,85			713_A	
Middenzwet 30	buitenstedelijk					713_B	4,5			42,74	48	53	44,73		0,00		44,73			713_B	
Middenzwet 32	buitenstedelijk					714_A	1,5			41,33	48	53	42,94		0,00		42,94			714_A	
Middenzwet 32	buitenstedelijk					714_B	4,5			43,72	48	53	45,27		0,00		45,27			714_B	
Middenzwet 29	buitenstedelijk					715_A	1,5			40,36	48	53	42,74		0,00		42,74			715_A	
Middenzwet 29	buitenstedelijk					715_B	4,5			43,79	48	53	46,38		0,00		46,38			715_B	
Middenzwet 31	buitenstedelijk					716_A	1,5			39,76	48	53	41,25		0,00		41,25			716_A	
Middenzwet 36	buitenstedelijk					717_A	1,5			37,77	48	53	39,36		0,00		39,36			717_A	
Middenzwet 36	buitenstedelijk					717_B	4,5			42,10	48	53	43,84		0,00		43,84			717_B	
Middenzwet 34	buitenstedelijk					718_A	1,5			39,48	48	53	41,01		0,00		41,01			718_A	
Middenzwet 34	buitenstedelijk					718_B	4,5			42,63	48	53	44,53		0,00		44,53			718_B	
Middenzwet 33	buitenstedelijk					720_A	1,5			39,27	48	53	41,08		0,00		41,08			720_A	
Middenzwet 33	buitenstedelijk					720_B	4,5			43,17	48	53	45,56		0,00		45,56			720_B	
van Wateringse Veld	stedelijk					721_A	4,5			38,89	48	53	40,45		0,00		40,45			721_A	
van Wateringse Veld	stedelijk					721_B	7,5			44,04	48	53	45,40		0,00		45,40			721_B	
Kikkerbeetlaan 36	stedelijk					722_A	1,5			30,07	48	53	34,39		0,00		34,39			722_A	
Kikkerbeetlaan 36	stedelijk					722_B	4,5			34,00	48	53	38,53		0,00		38,53			722_B	
Kikkerbeetlaan 36	stedelijk					722_C	7,5			39,04	48	53	44,65		0,00		44,65			722_C	
Kikkerbeetlaan 27	stedelijk					723_A	1,5			32,78	48	53	37,72		0,00		37,72			723_A	
Kikkerbeetlaan 27	stedelijk					723_B	4,5			37,25	48	53	42,56		0,00		42,56			723_B	
Lisdoddestraat 7	stedelijk					724_A	1,5			36,18	48	53	40,82		0,00		40,82			724_A	
Lisdoddestraat 7	stedelijk					724_B	4,5			42,38	48	53	47,73		0,00		47,73			724_B	
Madridweg 35	stedelijk					726_A	1,5			34,92	48	53	36,80		0,00		36,80			726_A	
Madridweg 35	stedelijk					726_B	4,5			36,78	48	53	38,72		0,00		38,72			726_B	
Madridweg 33	stedelijk					727_A	1,5			34,99	48	53	37,08		0,00		37,08			727_A	
Madridweg 33	stedelijk					727_B	4,5			36,92	48	53	38,96		0,00		38,96			727_B	
Madridweg 31	stedelijk					728_A	1,5			34,87	48	53	36,88		0,00		36,88			728_A	
Madridweg 31	stedelijk					728_B	4,5			36,99	48	53	38,92		0,00		38,92			728_B	
Madridweg 29	stedelijk					729_A	1,5			34,80	48	53	36,98		0,00		36,98			729_A	
Madridweg 29	stedelijk					729_B	4,5			37,05	48	53	39,20		0,00		39,20			729_B	
Madridweg 27	stedelijk					730_A	1,5			34,84	48	53	36,95		0,00		36,95			730_A	
Madridweg 27	stedelijk					730_B	4,5			37,11	48	53	39,22		0,00		39,22			730_B	
Londensingel 52	stedelijk					731_A	1,5			36,12	48	53	38,39		0,00		38,39			731_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Londensingel 52	stedelijk					731_B	4,5			39,33	48	53	42,08		0,00		42,08			731_B	
Londensingel 52	stedelijk					731_C	7,5			43,90	48	53	47,30		0,00		47,30			731_C	
Londensingel 50	stedelijk					732_A	1,5			36,06	48	53	38,29		0,00		38,29			732_A	
Londensingel 50	stedelijk					732_B	4,5			39,02	48	53	41,76		0,00		41,76			732_B	
Londensingel 50	stedelijk					732_C	7,5			43,71	48	53	47,04		0,00		47,04			732_C	
Londensingel 48	stedelijk					733_A	1,5			35,93	48	53	38,02		0,00		38,02			733_A	
Londensingel 48	stedelijk					733_B	4,5			38,88	48	53	41,23		0,00		41,23			733_B	
Londensingel 48	stedelijk					733_C	7,5			43,44	48	53	46,52		0,00		46,52			733_C	
Londensingel 46	stedelijk					734_A	1,5			36,09	48	53	38,16		0,00		38,16			734_A	
Londensingel 46	stedelijk					734_B	4,5			39,05	48	53	41,33		0,00		41,33			734_B	
Londensingel 46	stedelijk					734_C	7,5			43,46	48	53	46,65		0,00		46,65			734_C	
Londensingel 44	stedelijk					735_A	1,5			36,01	48	53	38,04		0,00		38,04			735_A	
Londensingel 44	stedelijk					735_B	4,5			39,04	48	53	41,34		0,00		41,34			735_B	
Londensingel 44	stedelijk					735_C	7,5			43,35	48	53	46,57		0,00		46,57			735_C	
Londensingel 42	stedelijk					736_A	1,5			36,15	48	53	38,30		0,00		38,30			736_A	
Londensingel 42	stedelijk					736_B	4,5			39,24	48	53	41,65		0,00		41,65			736_B	
Londensingel 42	stedelijk					736_C	7,5			43,64	48	53	46,88		0,00		46,88			736_C	
Londensingel 40	stedelijk					737_A	1,5			36,29	48	53	38,33		0,00		38,33			737_A	
Londensingel 40	stedelijk					737_B	4,5			39,57	48	53	41,84		0,00		41,84			737_B	
Londensingel 40	stedelijk					737_C	7,5			43,66	48	53	46,83		0,00		46,83			737_C	
Londensingel 38	stedelijk					738_A	1,5			36,57	48	53	38,66		0,00		38,66			738_A	
Londensingel 38	stedelijk					738_B	4,5			40,03	48	53	42,70		0,00		42,70			738_B	
Londensingel 38	stedelijk					738_C	7,5			44,09	48	53	47,37		0,00		47,37			738_C	
Vim Sonneveldplein	stedelijk					739_A	1,5			34,45	48	53	36,18		0,00		36,18			739_A	
Vim Sonneveldplein	stedelijk					739_B	4,5			37,30	48	53	39,20		0,00		39,20			739_B	
Vim Sonneveldplein	stedelijk					739_C	7,5			41,04	48	53	43,63		0,00		43,63			739_C	
'im Sonneveldplein 1	stedelijk					740_A	1,5			35,39	48	53	37,23		0,00		37,23			740_A	
'im Sonneveldplein 1	stedelijk					740_B	4,5			39,41	48	53	41,65		0,00		41,65			740_B	
'im Sonneveldplein 1	stedelijk					740_C	7,5			43,23	48	53	45,96		0,00		45,96			740_C	
'im Sonneveldplein 1	stedelijk					741_A	1,5			34,59	48	53	36,42		0,00		36,42			741_A	
'im Sonneveldplein 1	stedelijk					741_B	4,5			37,44	48	53	39,56		0,00		39,56			741_B	
'im Sonneveldplein 1	stedelijk					741_C	7,5			41,76	48	53	44,80		0,00		44,80			741_C	
'im Sonneveldplein 1	stedelijk					742_A	1,5			34,67	48	53	36,49		0,00		36,49			742_A	
'im Sonneveldplein 1	stedelijk					742_B	4,5			37,64	48	53	39,93		0,00		39,93			742_B	
'im Sonneveldplein 1	stedelijk					742_C	7,5			42,16	48	53	45,23		0,00		45,23			742_C	
'im Sonneveldplein 1	stedelijk					743_A	1,5			34,75	48	53	36,73		0,00		36,73			743_A	
'im Sonneveldplein 1	stedelijk					743_B	4,5			37,99	48	53	40,31		0,00		40,31			743_B	
'im Sonneveldplein 1	stedelijk					743_C	7,5			42,23	48	53	45,32		0,00		45,32			743_C	
'im Sonneveldplein 1	stedelijk					744_A	1,5			34,66	48	53	36,55		0,00		36,55			744_A	
'im Sonneveldplein 1	stedelijk					744_B	4,5			37,68	48	53	40,03		0,00		40,03			744_B	
'im Sonneveldplein 1	stedelijk					744_C	7,5			42,17	48	53	45,20		0,00		45,20			744_C	
'im Sonneveldplein 2	stedelijk					745_A	1,5			34,80	48	53	36,52		0,00		36,52			745_A	
'im Sonneveldplein 2	stedelijk					745_B	4,5			37,74	48	53	39,82		0,00		39,82			745_B	
'im Sonneveldplein 2	stedelijk					745_C	7,5			42,07	48	53	44,93		0,00		44,93			745_C	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Vim Sonneveldplein	stedelijk					746_A	1,5			35,19	48	53	36,95		0,00		36,95			746_A	
Vim Sonneveldplein	stedelijk					746_B	4,5			37,77	48	53	39,99		0,00		39,99			746_B	
Vim Sonneveldplein	stedelijk					746_C	7,5			42,60	48	53	44,99		0,00		44,99			746_C	
Vim Sonneveldplein	stedelijk					747_A	1,5			35,00	48	53	36,81		0,00		36,81			747_A	
Vim Sonneveldplein	stedelijk					747_B	4,5			37,67	48	53	39,93		0,00		39,93			747_B	
Vim Sonneveldplein	stedelijk					747_C	7,5			42,49	48	53	44,97		0,00		44,97			747_C	
Vim Sonneveldplein	stedelijk					748_A	1,5			34,78	48	53	36,89		0,00		36,89			748_A	
Vim Sonneveldplein	stedelijk					748_B	4,5			37,66	48	53	40,13		0,00		40,13			748_B	
Vim Sonneveldplein	stedelijk					748_C	7,5			42,49	48	53	45,17		0,00		45,17			748_C	
Vim Sonneveldplein	stedelijk					749_A	1,5			34,87	48	53	37,08		0,00		37,08			749_A	
Vim Sonneveldplein	stedelijk					749_B	4,5			37,66	48	53	40,12		0,00		40,12			749_B	
Vim Sonneveldplein	stedelijk					749_C	7,5			41,88	48	53	44,51		0,00		44,51			749_C	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					750_A	1,5			35,52	48	53	37,61		0,00		37,61			750_A	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					750_B	4,5			37,97	48	53	40,36		0,00		40,36			750_B	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					750_C	7,5			41,93	48	53	44,82		0,00		44,82			750_C	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					751_A	1,5			34,64	48	53	36,55		0,00		36,55			751_A	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					751_B	4,5			37,02	48	53	39,31		0,00		39,31			751_B	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					751_C	7,5			41,09	48	53	43,92		0,00		43,92			751_C	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					752_A	1,5			33,97	48	53	35,94		0,00		35,94			752_A	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					752_B	4,5			36,31	48	53	38,43		0,00		38,43			752_B	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					752_C	7,5			40,75	48	53	43,75		0,00		43,75			752_C	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					753_A	1,5			36,41	48	53	38,38		0,00		38,38			753_A	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					753_B	4,5			39,20	48	53	41,40		0,00		41,40			753_B	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					753_C	7,5			44,37	48	53	47,05		0,00		47,05			753_C	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					754_A	1,5			36,75	48	53	38,61		0,00		38,61			754_A	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					754_B	4,5			39,42	48	53	41,72		0,00		41,72			754_B	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					754_C	7,5			44,76	48	53	47,48		0,00		47,48			754_C	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					755_A	1,5			36,29	48	53	38,19		0,00		38,19			755_A	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					755_B	4,5			39,17	48	53	41,42		0,00		41,42			755_B	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					755_C	7,5			44,64	48	53	47,13		0,00		47,13			755_C	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					756_A	1,5			36,38	48	53	38,31		0,00		38,31			756_A	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					756_B	4,5			39,24	48	53	41,55		0,00		41,55			756_B	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					756_C	7,5			44,51	48	53	47,01		0,00		47,01			756_C	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					757_A	1,5			35,27	48	53	37,40		0,00		37,40			757_A	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					757_B	4,5			37,92	48	53	40,56		0,00		40,56			757_B	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					757_C	7,5			42,34	48	53	45,61		0,00		45,61			757_C	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					758_A	1,5			35,43	48	53	37,53		0,00		37,53			758_A	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					758_B	4,5			37,83	48	53	40,50		0,00		40,50			758_B	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					758_C	7,5			41,97	48	53	45,15		0,00		45,15			758_C	
Vuurjuffersingel 27	stedelijk					759_A	1,5			30,53	48	53	35,45		0,00		35,45			759_A	
Vuurjuffersingel 27	stedelijk					759_B	4,5			34,01	48	53	39,02		0,00		39,02			759_B	
Vuurjuffersingel 27	stedelijk					759_C	7,5			39,25	48	53	44,71		0,00		44,71			759_C	
Kikkerbeetlaan 34	stedelijk					760_A	1,5			30,37	48	53	34,60		0,00		34,60			760_A	
Kikkerbeetlaan 34	stedelijk					760_B	4,5			34,49	48	53	39,04		0,00		39,04			760_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Kikkerbeetlaan 34	stedelijk					760_C	7,5			37,70	48	53	41,99		0,00		41,99			760_C	
Kikkerbeetlaan 32	stedelijk					761_A	1,5			31,38	48	53	35,70		0,00		35,70			761_A	
Kikkerbeetlaan 32	stedelijk					761_B	4,5			35,12	48	53	39,87		0,00		39,87			761_B	
Kikkerbeetlaan 32	stedelijk					761_C	7,5			38,30	48	53	42,58		0,00		42,58			761_C	
Kikkerbeetlaan 30	stedelijk					762_A	1,5			31,07	48	53	35,47		0,00		35,47			762_A	
Kikkerbeetlaan 30	stedelijk					762_B	4,5			35,06	48	53	39,82		0,00		39,82			762_B	
Kikkerbeetlaan 30	stedelijk					762_C	7,5			38,57	48	53	43,16		0,00		43,16			762_C	
Oeverbiesstraat 3	stedelijk					763_A	1,5			31,65	48	53	36,29		0,00		36,29			763_A	
Oeverbiesstraat 3	stedelijk					763_B	4,5			35,76	48	53	40,66		0,00		40,66			763_B	
Oeverbiesstraat 5	stedelijk					764_A	1,5			30,64	48	53	35,05		0,00		35,05			764_A	
Oeverbiesstraat 5	stedelijk					764_B	4,5			33,94	48	53	38,59		0,00		38,59			764_B	
Oeverbiesstraat 7	stedelijk					765_A	1,5			31,03	48	53	35,62		0,00		35,62			765_A	
Oeverbiesstraat 7	stedelijk					765_B	4,5			33,78	48	53	38,43		0,00		38,43			765_B	
Oeverbiesstraat 9	stedelijk					766_A	1,5			31,19	48	53	35,75		0,00		35,75			766_A	
Oeverbiesstraat 9	stedelijk					766_B	4,5			34,56	48	53	39,24		0,00		39,24			766_B	
Oeverbiesstraat 11	stedelijk					767_A	1,5			31,16	48	53	35,88		0,00		35,88			767_A	
Oeverbiesstraat 11	stedelijk					767_B	4,5			34,58	48	53	39,47		0,00		39,47			767_B	
Oeverbiesstraat 13	stedelijk					768_A	1,5			31,88	48	53	36,33		0,00		36,33			768_A	
Oeverbiesstraat 13	stedelijk					768_B	4,5			36,06	48	53	40,76		0,00		40,76			768_B	
Oeverbiesstraat 15	stedelijk					769_A	1,5			31,54	48	53	36,22		0,00		36,22			769_A	
Oeverbiesstraat 15	stedelijk					769_B	4,5			35,63	48	53	40,48		0,00		40,48			769_B	
Oeverbiesstraat 17	stedelijk					770_A	1,5			31,99	48	53	36,56		0,00		36,56			770_A	
Oeverbiesstraat 17	stedelijk					770_B	4,5			35,75	48	53	40,62		0,00		40,62			770_B	
Oeverbiesstraat 19	stedelijk					771_A	1,5			32,19	48	53	36,69		0,00		36,69			771_A	
Oeverbiesstraat 19	stedelijk					771_B	4,5			35,38	48	53	40,13		0,00		40,13			771_B	
Oeverbiesstraat 21	stedelijk					772_A	1,5			32,78	48	53	37,47		0,00		37,47			772_A	
Oeverbiesstraat 21	stedelijk					772_B	4,5			35,94	48	53	40,57		0,00		40,57			772_B	
Lisdoddestraat 5	stedelijk					773_A	1,5			36,82	48	53	41,29		0,00		41,29			773_A	
Lisdoddestraat 5	stedelijk					773_B	4,5			42,04	48	53	47,22		0,00		47,22			773_B	
Lisdoddestraat 3	stedelijk					774_A	1,5			37,40	48	53	41,93		0,00		41,93			774_A	
Lisdoddestraat 3	stedelijk					774_B	4,5			42,21	48	53	47,39		0,00		47,39			774_B	
Lisdoddestraat 5	stedelijk					775_A	1,5			38,20	48	53	43,29		0,00		43,29			775_A	
Lisdoddestraat 5	stedelijk					775_B	4,5			42,51	48	53	47,78		0,00		47,78			775_B	
Moskousingel 45	stedelijk					776_A	1,5			39,51	48	53	43,19		0,00		43,19			776_A	
Moskousingel 45	stedelijk					776_B	4,5			41,42	48	53	44,75		0,00		44,75			776_B	
Moskousingel 45	stedelijk					776_C	7,5			42,03	48	53	45,35		0,00		45,35			776_C	
Moskousingel 43	stedelijk					777_A	1,5			38,90	48	53	42,28		0,00		42,28			777_A	
Moskousingel 43	stedelijk					777_B	4,5			42,24	48	53	45,36		0,00		45,36			777_B	
Moskousingel 43	stedelijk					777_C	7,5			43,09	48	53	46,37		0,00		46,37			777_C	
Moskousingel 41	stedelijk					778_A	1,5			38,01	48	53	40,70		0,00		40,70			778_A	
Moskousingel 41	stedelijk					778_B	4,5			42,77	48	53	45,64		0,00		45,64			778_B	
Moskousingel 41	stedelijk					778_C	7,5			43,51	48	53	46,74		0,00		46,74			778_C	
Moskousingel 39	stedelijk					779_A	1,5			37,03	48	53	39,03		0,00		39,03			779_A	
Moskousingel 39	stedelijk					779_B	4,5			42,80	48	53	45,67		0,00		45,67			779_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Moskousingel 39	stedelijk					779_C	7,5			43,48	48	53	46,74		0,00		46,74			779_C	
Moskousingel 37	stedelijk					780_A	1,5			37,52	48	53	39,25		0,00		39,25			780_A	
Moskousingel 37	stedelijk					780_B	4,5			43,08	48	53	45,75		0,00		45,75			780_B	
Moskousingel 37	stedelijk					780_C	7,5			43,62	48	53	46,62		0,00		46,62			780_C	
Moskousingel 35	stedelijk					781_A	1,5			37,46	48	53	39,32		0,00		39,32			781_A	
Moskousingel 35	stedelijk					781_B	4,5			42,79	48	53	45,62		0,00		45,62			781_B	
Moskousingel 35	stedelijk					781_C	7,5			43,32	48	53	46,35		0,00		46,35			781_C	
Moskousingel 33	stedelijk					782_A	1,5			38,31	48	53	40,21		0,00		40,21			782_A	
Moskousingel 33	stedelijk					782_B	4,5			42,97	48	53	45,78		0,00		45,78			782_B	
Moskousingel 33	stedelijk					782_C	7,5			43,41	48	53	46,40		0,00		46,40			782_C	
Moskousingel 31	stedelijk					783_A	1,5			38,70	48	53	41,05		0,00		41,05			783_A	
Moskousingel 31	stedelijk					783_B	4,5			42,94	48	53	45,84		0,00		45,84			783_B	
Moskousingel 31	stedelijk					783_C	7,5			43,33	48	53	46,36		0,00		46,36			783_C	
uido van Dethstraat	stedelijk					784_A	1,5			42,93	48	53	47,14		0,00		47,14			784_A	
uido van Dethstraat	stedelijk					784_B	4,5			43,68	48	53	48,13		0,13		48,13			784_B	
uido van Dethstraat	stedelijk					784_C	7,5			45,59	48	53	50,90		2,90	x	50,90	51		784_C	
uido van Dethstraat	stedelijk					784_D	10,5			45,86	48	53	51,22		3,22	x	51,22	51		784_D	
uido van Dethstraat	stedelijk					784_E	13,5			45,86	48	53	51,25		3,25	x	51,25	51		784_E	
uido van Dethstraat	stedelijk					784_F	16,5			45,91	48	53	51,29		3,29	x	51,29	51		784_F	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Zwethkade Zuid 54	buitenstedelijk					037_A	1,5			43,72	48	53	44,83		0,00		44,83	
Zwethkade Zuid 56	buitenstedelijk					038_A	1,5			40,48	48	53	41,71		0,00		41,71	
Zwethkade Zuid 56	buitenstedelijk					038_B	4,5			45,69	48	53	46,78		0,00		46,78	
Zwethkade Zuid 58	buitenstedelijk					039_A	1,5			42,69	48	53	43,30		0,00		43,30	
Zwethkade Zuid 58	buitenstedelijk					039_B	4,5			45,55	48	53	46,41		0,00		46,41	
Zwethkade Zuid 52	buitenstedelijk					040_A	1,5			49,11	49	54	49,88		0,77		49,88	
Zwethkade Zuid 50	buitenstedelijk					041_A	1,5			43,43	48	53	45,62		0,00		45,62	
Zwethkade Zuid 50	buitenstedelijk					041_B	4,5			46,58	48	53	47,93		0,00		47,93	
Zwethkade Zuid 48	buitenstedelijk					042_A	1,5			45,77	48	53	46,56		0,00		46,56	
Zwethkade Zuid 48	buitenstedelijk					042_B	4,5			47,09	48	53	48,42		0,42		48,42	
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk					66_Zwet_	1,5			36,00	48	53	36,40		0,00		36,40	
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk					66_Zwet_	4,5			42,94	48	53	43,21		0,00		43,21	
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk					67_Zwet_	1,5			40,42	48	53	41,01		0,00		41,01	
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk					67_Zwet_	4,5			44,18	48	53	45,31		0,00		45,31	
Zwethkade Zuid 47	buitenstedelijk					068_A	1,5			48,71	49	54	50,01		1,30		50,01	
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk					68_Zwet_	1,5			36,80	48	53	37,23		0,00		37,23	
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk					68_Zwet_	4,5			43,43	48	53	43,15		0,00		43,15	
Zwethkade Zuid 49	buitenstedelijk					069_A	1,5			47,27	48	53	48,05		0,05		48,05	
Zwethkade Zuid 49	buitenstedelijk					069_B	4,5			47,71	48	53	48,39		0,39		48,39	
Zwethkade Zuid 51	buitenstedelijk					070_A	1,5			49,82	50	55	51,17		1,35		51,17	
Zwethkade Zuid 53	buitenstedelijk					071_A	1,5			49,91	50	55	51,19		1,28		51,19	
Zwethkade Zuid 53	buitenstedelijk					071_B	4,5			50,36	50	55	51,63		1,27		51,63	
Zwethkade Zuid 55	buitenstedelijk					072_A	1,5			50,52	51	56	51,74		1,22		51,74	
Zwethkade Zuid 55	buitenstedelijk					072_B	4,5			50,87	51	56	52,07		1,20		52,07	
Zwethkade Noord 4	buitenstedelijk					073_A	1,5			49,57	50	55	50,60		1,03		50,60	
Zwethkade Noord 4	buitenstedelijk					073_B	4,5			52,41	52	57	52,74		1,33		52,74	
Zwethkade Noord 3	buitenstedelijk					076_A	1,5			52,98	53	58	52,97		1,99	x	52,97	
Zwethkade Noord 3	buitenstedelijk					076_B	4,5			52,51	53	58	56,57		2,06	x	56,57	57

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Zwethkade Noord 1	buitenstedelijk					001_A	1,5			34,53	48	53	39,37		0,00		39,37	
Zwethkade Noord 1	buitenstedelijk					001_B	4,5			41,35	48	53	39,56		0,00		39,56	
Zwethkade Noord 1	buitenstedelijk					001a_A	1,5			35,15	48	53	36,47		0,00		36,47	
Zwethkade Noord 1	buitenstedelijk					001a_B	4,5			43,09	48	53	41,89		0,00		41,89	
Zwethkade Zuid 1	buitenstedelijk					002_A	1,5			32,26	48	53	35,52		0,00		35,52	
Zwethkade Zuid 1	buitenstedelijk					002_B	4,5			36,14	48	53	35,94		0,00		35,94	
Zwethkade Zuid 1	buitenstedelijk					002_C	7,5			39,37	48	53	36,08		0,00		36,08	
Zwethkade Zuid 1	buitenstedelijk					002a_A	1,5			32,72	48	53	34,13		0,00		34,13	
Zwethkade Zuid 1	buitenstedelijk					002a_B	4,5			36,24	48	53	35,30		0,00		35,30	
Zwethkade Zuid 1	buitenstedelijk					002a_C	7,5			39,44	48	53	35,68		0,00		35,68	
Lotsweg 16	buitenstedelijk					003_A	1,5			32,98	48	53	37,19		0,00		37,19	
Lotsweg 16	buitenstedelijk					003_B	4,5			37,50	48	53	37,42		0,00		37,42	
Lotsweg 16	buitenstedelijk					003a_A	1,5			34,39	48	53	38,19		0,00		38,19	
Lotsweg 16	buitenstedelijk					003a_B	4,5			40,74	48	53	40,99		0,00		40,99	
van Wateringse Velc	stedelijk					609_A	1,5			56,57	57	62	57,19		0,62		57,19	
van Wateringse Velc	stedelijk					609_B	4,5			57,46	57	62	58,24		0,78		58,24	
van Wateringse Velc	stedelijk					609_C	7,5			57,56	58	63	58,35		0,79		58,35	
van Wateringse Velc	stedelijk					610_A	1,5			56,57	57	62	57,20		0,63		57,20	
van Wateringse Velc	stedelijk					610_B	4,5			57,48	57	62	58,27		0,79		58,27	
van Wateringse Velc	stedelijk					610_C	7,5			57,60	58	63	58,40		0,80		58,40	
van Wateringse Velc	stedelijk					611_A	1,5			56,55	57	62	57,20		0,65		57,20	
van Wateringse Velc	stedelijk					611_B	4,5			57,49	57	62	58,30		0,81		58,30	
van Wateringse Velc	stedelijk					611_C	7,5			57,61	58	63	58,44		0,83		58,44	
van Wateringse Velc	stedelijk					612_A	1,5			56,54	57	62	57,22		0,68		57,22	
van Wateringse Velc	stedelijk					612_B	4,5			57,49	57	62	58,32		0,83		58,32	
van Wateringse Velc	stedelijk					612_C	7,5			57,62	58	63	58,46		0,84		58,46	
van Wateringse Velc	stedelijk					613_A	1,5			56,54	57	62	57,24		0,70		57,24	
van Wateringse Velc	stedelijk					613_B	4,5			57,50	58	62	58,35		0,85		58,35	
van Wateringse Velc	stedelijk					613_C	7,5			57,64	58	63	58,51		0,87		58,51	
van Wateringse Velc	stedelijk					614_A	1,5			56,50	56	62	57,24		0,74		57,24	
van Wateringse Velc	stedelijk					614_B	4,5			57,48	57	62	58,34		0,86		58,34	
van Wateringse Velc	stedelijk					614_C	7,5			57,62	58	63	58,49		0,87		58,49	
van Wateringse Velc	stedelijk					615_A	1,5			56,52	57	62	57,31		0,79		57,31	
van Wateringse Velc	stedelijk					615_B	4,5			57,50	58	62	58,35		0,85		58,35	
van Wateringse Velc	stedelijk					615_C	7,5			57,65	58	63	58,51		0,86		58,51	
van Wateringse Velc	stedelijk					616_A	1,5			56,53	57	62	57,34		0,81		57,34	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
van Wateringse Velc	stedelijk					616_B	4,5			57,50	58	62	58,34		0,84		58,34	
van Wateringse Velc	stedelijk					616_C	7,5			57,65	58	63	58,50		0,85		58,50	
van Wateringse Velc	stedelijk					617_A	1,5			56,25	56	61	57,07		0,82		57,07	
van Wateringse Velc	stedelijk					617_B	4,5			57,31	57	62	58,15		0,84		58,15	
van Wateringse Velc	stedelijk					617_C	7,5			57,49	57	62	58,31		0,82		58,31	
Waterbiesweg 45	stedelijk					618_A	1,5			51,94	52	57	52,71		0,77		52,71	
Waterbiesweg 45	stedelijk					618_B	4,5			53,32	53	58	54,07		0,75		54,07	
Waterbiesweg 45	stedelijk					618_C	7,5			53,67	54	59	54,32		0,65		54,32	
Waterbiesweg 45	stedelijk					618a_A	1,5			55,79	56	61	56,68		0,89		56,68	
Waterbiesweg 45	stedelijk					618a_B	4,5			57,00	57	62	57,85		0,85		57,85	
Waterbiesweg 45	stedelijk					618a_C	7,5			57,23	57	62	58,03		0,80		58,03	
Waterbiesweg 43	stedelijk					619_A	1,5			51,25	51	56	51,99		0,74		51,99	
Waterbiesweg 43	stedelijk					619_B	4,5			52,68	53	58	53,42		0,74		53,42	
Waterbiesweg 43	stedelijk					619_C	7,5			53,09	53	58	53,73		0,64		53,73	
Waterbiesweg 41	stedelijk					620_A	1,5			49,16	49	54	49,77		0,61		49,77	
Waterbiesweg 41	stedelijk					620_B	4,5			50,37	50	55	51,07		0,70		51,07	
Waterbiesweg 41	stedelijk					620_C	7,5			51,13	51	56	51,72		0,59		51,72	
Waterbiesweg 39	stedelijk					621_A	1,5			48,71	49	54	49,26		0,55		49,26	
Waterbiesweg 39	stedelijk					621_B	4,5			49,82	50	55	50,49		0,67		50,49	
Waterbiesweg 39	stedelijk					621_C	7,5			50,68	51	56	51,25		0,57		51,25	
Waterbiesweg 37	stedelijk					622_A	1,5			46,69	48	53	47,02		0,00		47,02	
Waterbiesweg 37	stedelijk					622_B	4,5			47,32	48	53	47,73		0,00		47,73	
Waterbiesweg 37	stedelijk					622_C	7,5			48,15	48	53	48,58		0,43		48,58	
Waterbiesweg 37	stedelijk					622a_A	1,5			46,51	48	53	46,92		0,00		46,92	
Waterbiesweg 37	stedelijk					622a_B	4,5			47,36	48	53	47,83		0,00		47,83	
Waterbiesweg 37	stedelijk					622a_C	7,5			48,43	48	53	48,92		0,49		48,92	
Waterbiesweg 35	stedelijk					623_A	1,5			46,33	48	53	46,63		0,00		46,63	
Waterbiesweg 35	stedelijk					623_B	4,5			46,91	48	53	47,28		0,00		47,28	
Waterbiesweg 35	stedelijk					623_C	7,5			47,69	48	53	48,09		0,09		48,09	
Waterbiesweg 33	stedelijk					624_A	1,5			45,71	48	53	45,87		0,00		45,87	
Waterbiesweg 33	stedelijk					624_B	4,5			45,87	48	53	46,15		0,00		46,15	
Waterbiesweg 33	stedelijk					624_C	7,5			46,42	48	53	46,72		0,00		46,72	
Waterbiesweg 31	stedelijk					625_A	1,5			45,84	48	53	46,00		0,00		46,00	
Waterbiesweg 31	stedelijk					625_B	4,5			45,85	48	53	46,14		0,00		46,14	
Waterbiesweg 31	stedelijk					625_C	7,5			46,37	48	53	46,68		0,00		46,68	
Kalmoesplantsoen 1:	stedelijk					630_A	1,5			35,31	48	53	35,92		0,00		35,92	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					630_B	4,5			36,52	48	53	37,37		0,00		37,37	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					631_A	1,5			35,31	48	53	36,01		0,00		36,01	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					631_B	4,5			36,17	48	53	37,03		0,00		37,03	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					631_C	7,5			40,10	48	53	40,63		0,00		40,63	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					632_A	1,5			35,39	48	53	35,91		0,00		35,91	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					632_B	4,5			36,10	48	53	36,95		0,00		36,95	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					632_C	7,5			40,08	48	53	40,62		0,00		40,62	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					633_A	1,5			35,28	48	53	35,84		0,00		35,84	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					633_B	4,5			36,35	48	53	37,27		0,00		37,27	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					633_C	7,5			40,41	48	53	41,06		0,00		41,06	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					634_A	1,5			34,92	48	53	35,60		0,00		35,60	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					634_B	4,5			36,97	48	53	38,05		0,00		38,05	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					634_C	7,5			40,60	48	53	41,56		0,00		41,56	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					635_A	1,5			35,08	48	53	35,88		0,00		35,88	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					635_B	4,5			38,68	48	53	39,74		0,00		39,74	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					635_C	7,5			41,88	48	53	42,87		0,00		42,87	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					636_A	1,5			35,55	48	53	35,78		0,00		35,78	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					636_B	4,5			41,54	48	53	41,28		0,00		41,28	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					636_C	7,5			44,05	48	53	44,22		0,00		44,22	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					637_A	1,5			41,16	48	53	41,39		0,00		41,39	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					637_B	4,5			45,45	48	53	45,16		0,00		45,16	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					637_C	7,5			47,41	48	53	47,64		0,00		47,64	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					638_A	1,5			39,98	48	53	39,03		0,00		39,03	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					638_B	4,5			47,45	48	53	47,65		0,00		47,65	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					638_C	7,5			49,08	49	54	49,55		0,47		49,55	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					644_A	1,5			34,83	48	53	32,66		0,00		32,66	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					644_B	4,5			35,88	48	53	34,37		0,00		34,37	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					644_C	7,5			37,51	48	53	36,93		0,00		36,93	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					645_A	1,5			35,70	48	53	32,60		0,00		32,60	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					645_B	4,5			36,69	48	53	34,29		0,00		34,29	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					645_C	7,5			37,96	48	53	37,00		0,00		37,00	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					646_A	1,5			37,04	48	53	33,00		0,00		33,00	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					646_B	4,5			37,92	48	53	34,73		0,00		34,73	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					646_C	7,5			39,06	48	53	37,52		0,00		37,52	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					647_A	1,5			37,62	48	53	34,72		0,00		34,72	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					647_B	4,5			38,44	48	53	36,01		0,00		36,01	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Kalmoesplantsoen 2(	stedelijk					647_C	7,5			39,68	48	53	38,45		0,00		38,45	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					648_A	1,5			38,92	48	53	37,25		0,00		37,25	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					648_B	4,5			39,82	48	53	38,46		0,00		38,46	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					648_C	7,5			41,10	48	53	40,43		0,00		40,43	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					649_A	1,5			39,64	48	53	38,72		0,00		38,72	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					649_B	4,5			40,10	48	53	39,24		0,00		39,24	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					649_C	7,5			41,35	48	53	40,98		0,00		40,98	
Kalmoesplantsoen 2(	stedelijk					650_A	1,5			41,86	48	53	41,22		0,00		41,22	
Kalmoesplantsoen 2(	stedelijk					650_B	4,5			42,74	48	53	42,52		0,00		42,52	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					651_A	1,5			43,89	48	53	43,73		0,00		43,73	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					651_B	4,5			45,00	48	53	45,12		0,00		45,12	
Waterbiesweg 13	stedelijk					657_A	1,5			31,08	48	53	31,23		0,00		31,23	
Waterbiesweg 13	stedelijk					657_B	4,5			32,19	48	53	32,41		0,00		32,41	
Waterbiesweg 13	stedelijk					657_C	7,5			35,33	48	53	35,48		0,00		35,48	
Waterbiesweg 15	stedelijk					658_A	1,5			31,17	48	53	31,25		0,00		31,25	
Waterbiesweg 15	stedelijk					658_B	4,5			32,48	48	53	32,60		0,00		32,60	
Waterbiesweg 15	stedelijk					658_C	7,5			36,08	48	53	35,94		0,00		35,94	
Waterbiesweg 17	stedelijk					659_A	1,5			31,51	48	53	31,83		0,00		31,83	
Waterbiesweg 17	stedelijk					659_B	4,5			32,79	48	53	33,18		0,00		33,18	
Waterbiesweg 17	stedelijk					659_C	7,5			36,99	48	53	36,50		0,00		36,50	
Waterbiesweg 19	stedelijk					660_A	1,5			31,54	48	53	31,98		0,00		31,98	
Waterbiesweg 19	stedelijk					660_B	4,5			32,81	48	53	33,71		0,00		33,71	
Waterbiesweg 19	stedelijk					660_C	7,5			37,34	48	53	38,01		0,00		38,01	
Waterbiesweg 21	stedelijk					661_A	1,5			32,04	48	53	32,80		0,00		32,80	
Waterbiesweg 21	stedelijk					661_B	4,5			33,63	48	53	34,76		0,00		34,76	
Waterbiesweg 21	stedelijk					661_C	7,5			38,52	48	53	39,34		0,00		39,34	
Waterbiesweg 23	stedelijk					662_A	1,5			32,46	48	53	33,33		0,00		33,33	
Waterbiesweg 23	stedelijk					662_B	4,5			34,81	48	53	35,99		0,00		35,99	
Waterbiesweg 23	stedelijk					662_C	7,5			39,43	48	53	40,08		0,00		40,08	
Waterbiesweg 25	stedelijk					663_A	1,5			34,34	48	53	34,49		0,00		34,49	
Waterbiesweg 25	stedelijk					663_B	4,5			38,23	48	53	38,40		0,00		38,40	
Waterbiesweg 25	stedelijk					663_C	7,5			41,25	48	53	41,28		0,00		41,28	
Waterbiesweg 27	stedelijk					664_A	1,5			36,86	48	53	35,78		0,00		35,78	
Waterbiesweg 27	stedelijk					664_B	4,5			39,88	48	53	39,29		0,00		39,29	
Waterbiesweg 27	stedelijk					664_C	7,5			42,08	48	53	41,71		0,00		41,71	
Waterbiesweg 29	stedelijk					665_A	1,5			37,84	48	53	36,13		0,00		36,13	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Waterbiesweg 29	stedelijk					665_B	4,5			39,64	48	53	38,91		0,00		38,91	
Waterbiesweg 29	stedelijk					665_C	7,5			41,60	48	53	41,19		0,00		41,19	
Waterbiesweg 44	stedelijk					672_A	1,5			30,09	48	53	30,39		0,00		30,39	
Waterbiesweg 44	stedelijk					672_B	4,5			31,95	48	53	31,87		0,00		31,87	
Waterbiesweg 44	stedelijk					672_C	7,5			34,53	48	53	34,94		0,00		34,94	
Waterbiesweg 46	stedelijk					673_A	1,5			30,04	48	53	30,31		0,00		30,31	
Waterbiesweg 46	stedelijk					673_B	4,5			32,01	48	53	32,08		0,00		32,08	
Waterbiesweg 46	stedelijk					673_C	7,5			35,65	48	53	35,42		0,00		35,42	
Waterbiesweg 48	stedelijk					674_A	1,5			30,02	48	53	30,21		0,00		30,21	
Waterbiesweg 48	stedelijk					674_B	4,5			31,69	48	53	31,80		0,00		31,80	
Waterbiesweg 48	stedelijk					674_C	7,5			35,51	48	53	35,18		0,00		35,18	
Waterbiesweg 50	stedelijk					675_A	1,5			29,34	48	53	30,00		0,00		30,00	
Waterbiesweg 50	stedelijk					675_B	4,5			31,30	48	53	31,97		0,00		31,97	
Waterbiesweg 50	stedelijk					675_C	7,5			35,15	48	53	35,61		0,00		35,61	
Waterbiesweg 52	stedelijk					676_A	1,5			29,28	48	53	29,70		0,00		29,70	
Waterbiesweg 52	stedelijk					676_B	4,5			31,38	48	53	31,71		0,00		31,71	
Waterbiesweg 52	stedelijk					676_C	7,5			35,59	48	53	35,32		0,00		35,32	
Waterbiesweg 54	stedelijk					677_A	1,5			31,89	48	53	30,11		0,00		30,11	
Waterbiesweg 54	stedelijk					677_B	4,5			33,61	48	53	32,02		0,00		32,02	
Waterbiesweg 54	stedelijk					677_C	7,5			36,95	48	53	35,87		0,00		35,87	
Waterbiesweg 56	stedelijk					678_A	1,5			33,99	48	53	29,94		0,00		29,94	
Waterbiesweg 56	stedelijk					678_B	4,5			35,82	48	53	32,19		0,00		32,19	
Waterbiesweg 56	stedelijk					678_C	7,5			38,30	48	53	36,63		0,00		36,63	
Waterbiesweg 58	stedelijk					679_A	1,5			37,22	48	53	32,29		0,00		32,29	
Waterbiesweg 58	stedelijk					679_B	4,5			38,03	48	53	33,50		0,00		33,50	
Waterbiesweg 58	stedelijk					679_C	7,5			39,32	48	53	36,34		0,00		36,34	
Waterbiesweg 60	stedelijk					680_A	1,5			39,44	48	53	37,41		0,00		37,41	
Waterbiesweg 60	stedelijk					680_B	4,5			40,50	48	53	39,15		0,00		39,15	
Waterbiesweg 60	stedelijk					680_C	7,5			41,40	48	53	40,50		0,00		40,50	
Waterbiesweg 62	stedelijk					681_A	1,5			42,02	48	53	41,54		0,00		41,54	
Waterbiesweg 62	stedelijk					681_B	4,5			42,11	48	53	41,50		0,00		41,50	
Waterbiesweg 62	stedelijk					681_C	7,5			42,76	48	53	42,31		0,00		42,31	
Waterbiesweg 64	stedelijk					682_A	1,5			44,00	48	53	43,92		0,00		43,92	
Waterbiesweg 64	stedelijk					682_B	4,5			43,74	48	53	43,67		0,00		43,67	
Waterbiesweg 64	stedelijk					682_C	7,5			44,24	48	53	44,25		0,00		44,25	
Waterbiesweg 66	stedelijk					683_A	1,5			44,42	48	53	44,41		0,00		44,41	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Waterbiesweg 66	stedelijk					683_B	4,5			44,11	48	53	44,10		0,00		44,10	
Waterbiesweg 66	stedelijk					683_C	7,5			44,47	48	53	44,54		0,00		44,54	
Waterbiesweg 66	stedelijk					683a_A	1,5			44,58	48	53	44,59		0,00		44,59	
Waterbiesweg 66	stedelijk					683a_B	4,5			44,30	48	53	44,33		0,00		44,33	
Waterbiesweg 66	stedelijk					683a_C	7,5			44,75	48	53	44,90		0,00		44,90	

© Antea Group

Legenda

- Geen reconstructie effect
- Toename 2 tot 5 dB
- Toename > 5 dB

Zichthoeken

- 1D zichthoek
- 2D zichthoek
- Cluster 1
- Cluster 2
- Cluster 3
- Cluster 4

Wegdek N211 plansituatie

- Dunne deklagen B
- Referentiewegdek

NR	DATUM	WIJZIGING	GET.
C0	3-7-2020		TA

OPDRACHTGEVER
Provincie Zuid-Holland

PROJECTOMSCHRIJVING
Akoestisch onderzoek wijziging (verbreding) N211 Wippolderlaan

KAARTTITEL
Clustering N211 tbv afweging maatregelen

KAARTNUMMER

GIS SPECIALIST
E.C. van der Sanden

SCHAAL
1:9.000

PROJECTLEIDER

FORMAAT
A3

DATUM
3-7-2020

BLAD IN BLADEN
1 van 1

STATUS

WIJZ.NR
C0

www.anteagroup.nl

anteagroup

C:\Data\405082.121 Reconstrcutie N211\GIS\ArcGIS\MXD\200702 GISmap N211 MdHB\GIS\MXD\200626 N211 Wippolderlaan resultaten project def.mxd

Legenda

- Cluster 1
- Cluster 2
- Cluster 3
- Cluster 4

Genereren budget

- Ja
- Nee

Wegdek N211 plansituatie

- Dunne deklagen B
- Referentiewegdek

C0	3-7-2020		TA
NR	DATUM	WIJZIGING	GET.

OPDRACHTGEVER
Provincie Zuid-Holland

PROJECTOMSCHRIJVING
Akoestisch onderzoek wijziging (verbreding) N211 Wippolderlaan

KAARTTITEL
Clusteringbuget N211 tbv afweging maatregelen

KAARTNUMMER

GIS SPECIALIST
E.C. van der Sanden

SCHAAL
1:9.000

PROJECTLEIDER

FORMAAT
A3

DATUM
3-7-2020

BLAD IN BLADEN
1 van 1

STATUS

WIJZ.NR
C0

www.anteagroup.nl

anteagroup

C:\Data\405082.121 Reconstrcutie N211\GIS\ArcGIS\MXD\200702 GISmap N211 MdHB\GIS\MXD\200626 N211 Wippolderlaan resultaten project def.mxd

Legenda

Reconstructie effect

- Geen reconstructie effect
- Toename 2 tot 5 dB
- Toename > 5 dB
- Bestaande schermen

Zichthoeken

- 1D Zichthoek
- 2D Zichthoek
- Cluster N222 Veilingroute

Wegdekverharding

- Dunne deklagen B
- Referentiewegdek

NR	DATUM	WIJZIGING	GET.
C0	3-7-2020		TA

OPDRACHTGEVER
Provincie Zuid-Holland

PROJECTOMSCHRIJVING
Akoestisch onderzoek wijziging (verbreding) N211 Wippolderlaan

KAARTTITEL
Clustering knelpuntwoningen N222 Veilingroute

KAARTNUMMER

GIS SPECIALIST
E.C. van der Sanden

SCHAAL
1:5.155

PROJECTLEIDER

FORMAAT
A3

DATUM
3-7-2020

BLAD IN BLADEN
1 van 1

STATUS

WIJZ.NR
C0

www.anteagroup.nl

C:\Data\405082.121 Reconstrcutie N211\GIS\ArcGIS\MXD\200625 N222 Veilingroute resultaten.mxd

Legenda

Genereren budget

- Ja
- Nee
- Bestaande schermen

Zichthoeken

- 1D Zichthoek
- 2D Zichthoek
- Cluster N222 Veilingroute

Wegdekverharding

- Dunne deklagen B
- Referentiewegdek

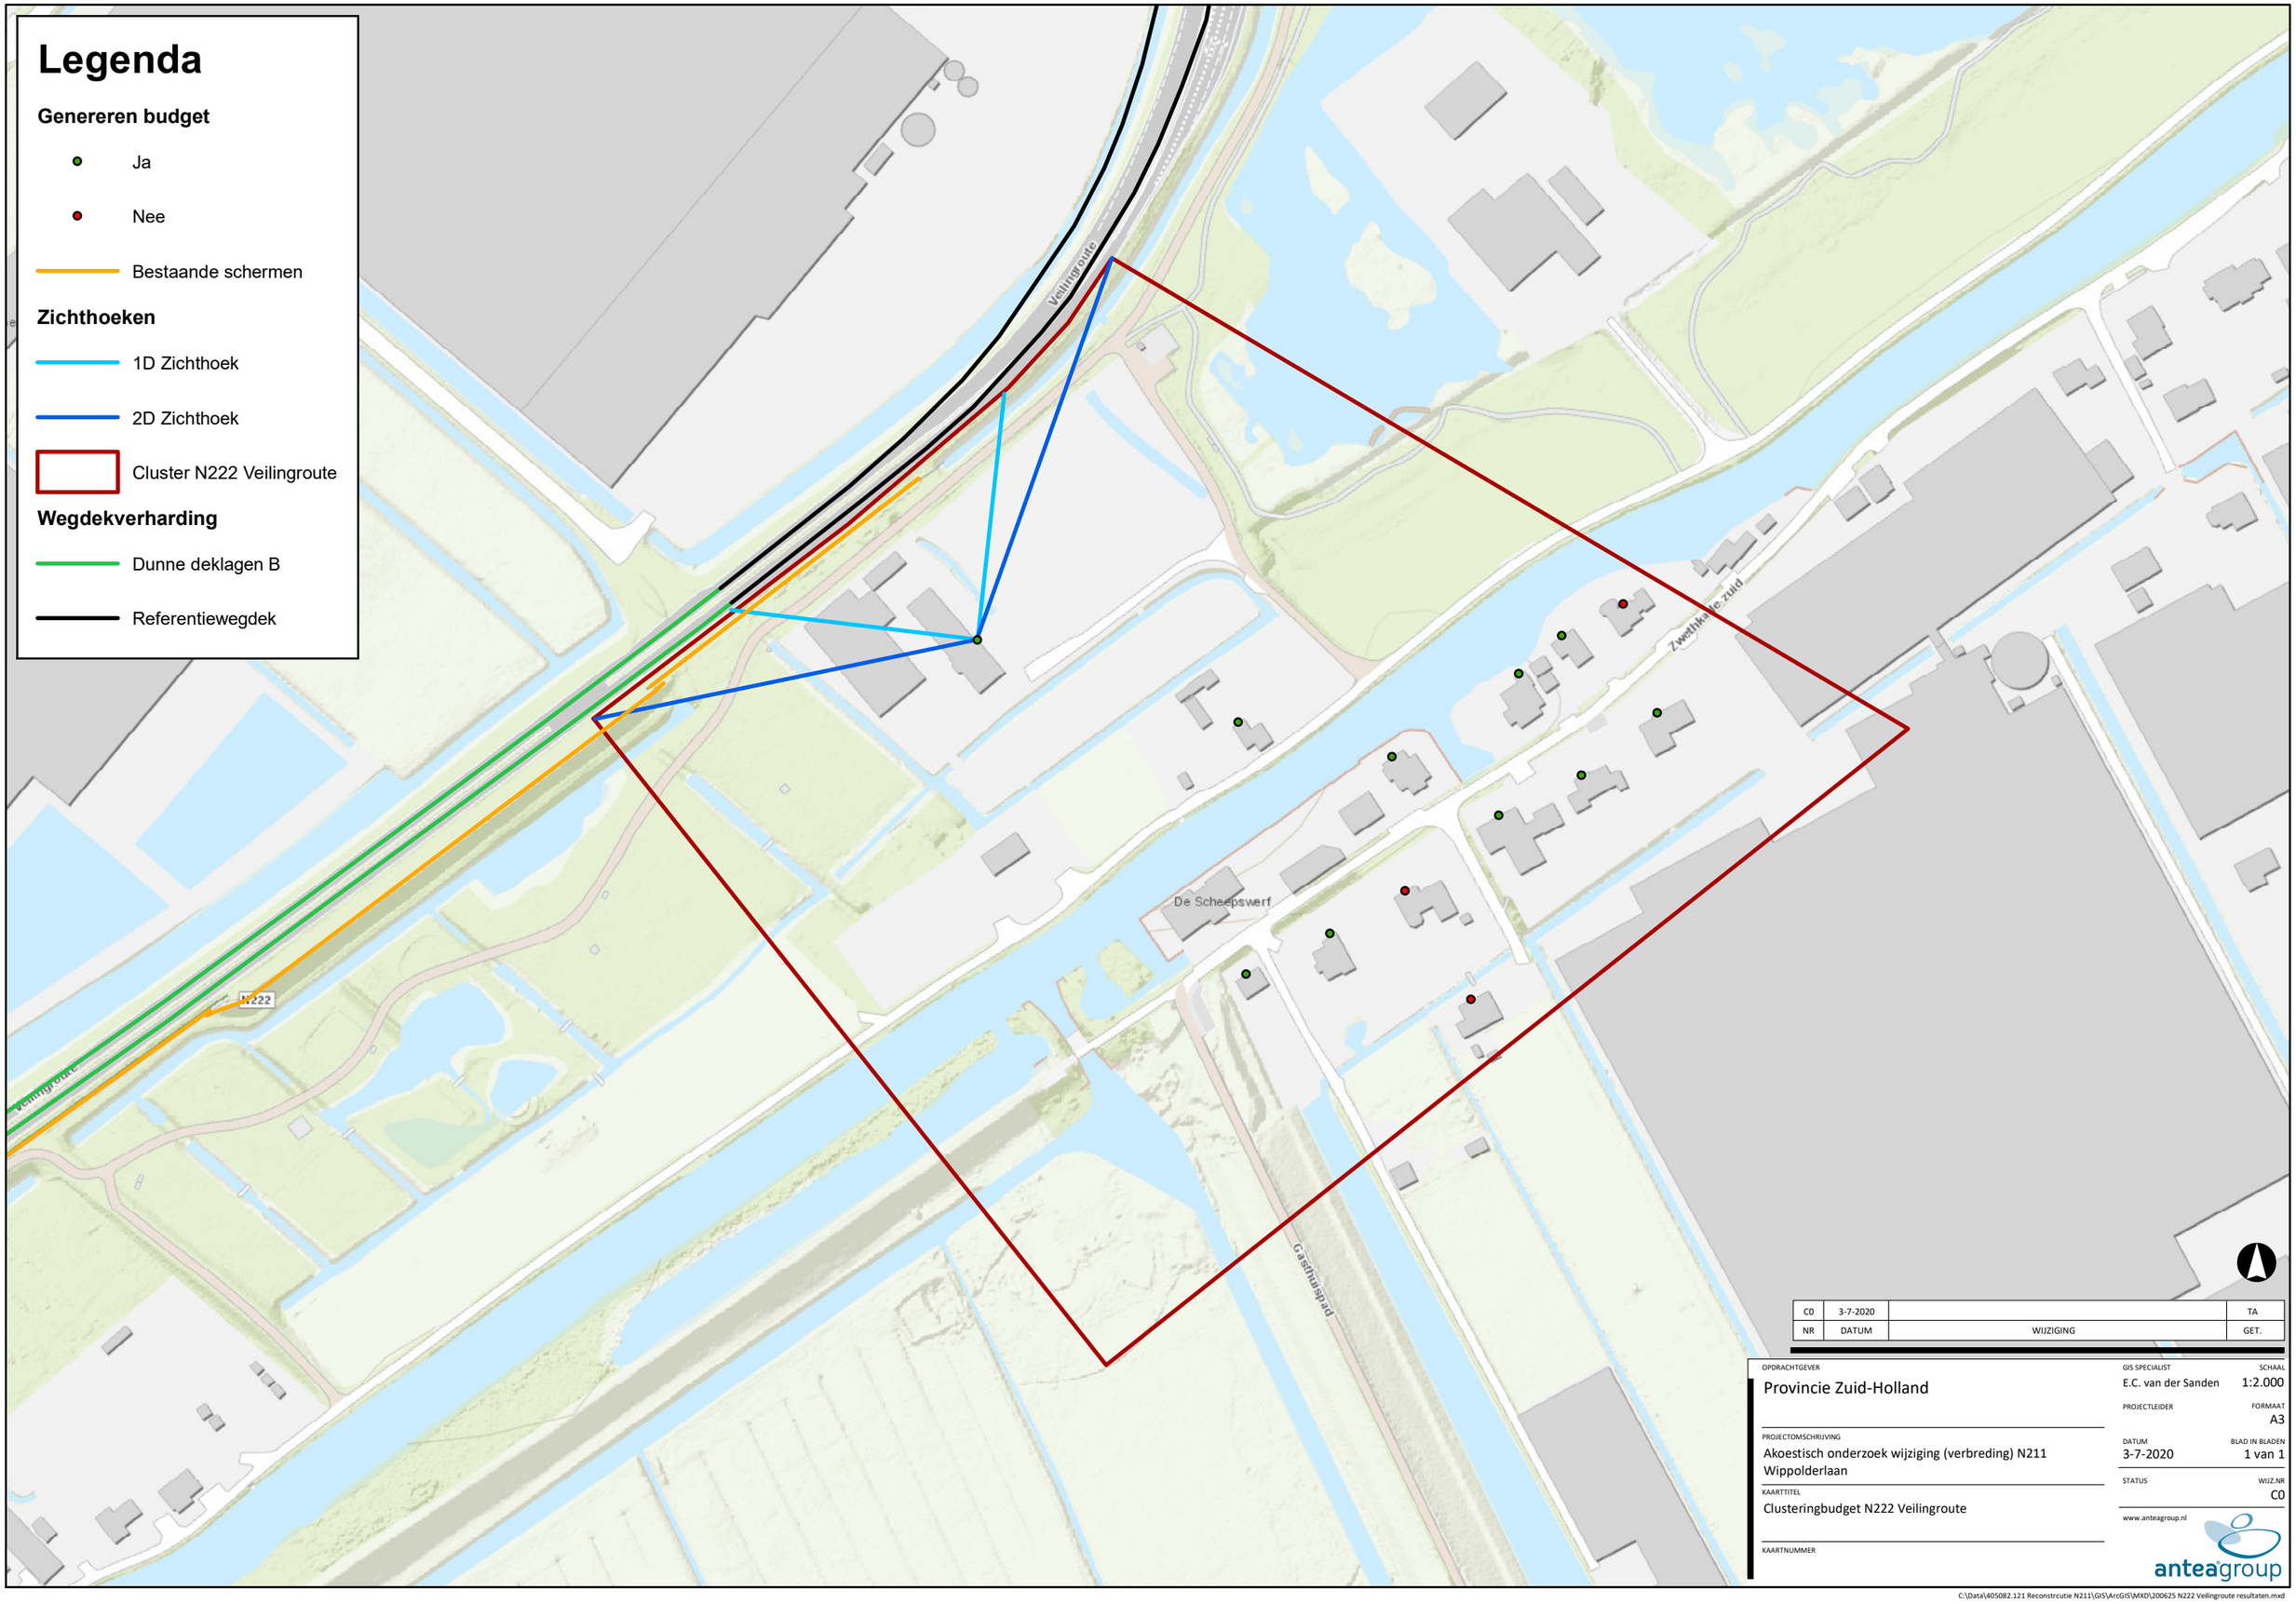

C0	3-7-2020		TA
NR	DATUM	WIJZIGING	GET.

OPDRACHTGEVER
Provincie Zuid-Holland

PROJECTOMSCHRIJVING
Akoestisch onderzoek wijziging (verbreding) N211 Wippolderlaan

KAARTTITEL
Clusteringbudget N222 Veilingroute

KAARTNUMMER

GIS SPECIALIST
E.C. van der Sanden

SCHAAL
1:2.000

PROJECTLEIDER

FORMAAT
A3

DATUM
3-7-2020

BLAD IN BLADEN
1 van 1

STATUS

WIJZ.NR
C0

www.anteagroup.nl

anteagroup

C:\Data\405082.121 Reconstrcutie N211\GIS\ArcGIS\MXD\200625 N222 Veilingroute resultaten.mxd

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Zwethkade Noord 1	buitenstedelijk		58,84			001_A	1,5			48,88	49	54	63,41		14,53	x	60,36	g niet, tenz
Zwethkade Noord 1	buitenstedelijk		58,84			001_B	4,5			51,67	52	57	65,54		13,87	x	62,58	g niet, tenz
Zwethkade Noord 1	buitenstedelijk		58,92			001a_A	1,5			53,63	54	59	61,61		7,98	x	58,76	59
Zwethkade Noord 1	buitenstedelijk		58,92			001a_B	4,5			55,38	55	60	64,91		9,53	x	62,13	g niet, tenz
Zwethkade Zuid 1	buitenstedelijk		1,09			002_A	1,5			48,10	48	53	57,80		9,70	x	52,90	53
Zwethkade Zuid 1	buitenstedelijk		1,10			002_B	4,5			49,13	49	54	58,81		9,68	x	56,07	g niet, tenz
Zwethkade Zuid 1	buitenstedelijk		1,10			002_C	7,5			49,36	49	54	59,68		10,32	x	56,92	g niet, tenz
Zwethkade Zuid 1	buitenstedelijk		1,06			002a_A	1,5			48,32	48	53	57,18		8,86	x	53,32	53
Zwethkade Zuid 1	buitenstedelijk		1,06			002a_B	4,5			50,44	50	55	58,78		8,34	x	56,34	g niet, tenz
Zwethkade Zuid 1	buitenstedelijk		1,06			002a_C	7,5			50,85	51	56	59,25		8,40	x	56,85	g niet, tenz
Lotsweg 16	buitenstedelijk					003_A	1,5			48,62	49	54	58,42		9,80	x	55,58	g niet, tenz
Lotsweg 16	buitenstedelijk					003_B	4,5			51,98	52	57	59,99		8,01	x	57,18	57
Lotsweg 16	buitenstedelijk					003a_A	1,5			50,82	51	56	59,17		8,35	x	56,89	g niet, tenz
Lotsweg 16	buitenstedelijk					003a_B	4,5			52,95	53	58	61,02		8,07	x	58,53	g niet, tenz
Lotsweg 10	buitenstedelijk					004_A	1,5			46,14	48	53	53,01		7,01	x	53,44	53
Lotsweg 10	buitenstedelijk					004_B	4,5			47,98	48	53	57,05		9,05	x	53,17	53
Lotsweg 10	buitenstedelijk					005_A	1,5			45,94	48	53	53,46		6,46	x	53,42	53
Lotsweg 10	buitenstedelijk					005_B	4,5			48,08	48	53	56,98		8,90	x	53,42	53
Lotsweg 8	buitenstedelijk					006_A	1,5			42,38	48	53	51,41		3,41	x	50,35	50
Lotsweg 8	buitenstedelijk					007_A	1,5			43,79	48	53	51,73		3,73	x	50,60	51
Zwethkade Zuid 2	buitenstedelijk		52,88			009_A	1,5			44,65	48	53	55,68		7,68	x	52,62	53
Zwethkade Zuid 2	buitenstedelijk		52,87			009_B	4,5			46,73	48	53	57,36		9,36	x	52,64	53
Zwethkade Zuid 2	buitenstedelijk					009a_A	1,5			44,50	48	53	53,37		7,37	x	52,74	53
Zwethkade Zuid 2	buitenstedelijk					009a_B	4,5			46,70	48	53	57,03		9,03	x	52,72	53
Zwethkade Zuid 3	buitenstedelijk		50,86			010_A	1,5			44,50	48	53	55,97		7,97	x	53,01	53
Zwethkade Zuid 3	buitenstedelijk		50,86			010_B	4,5			46,07	48	53	57,03		9,03	x	53,29	53
Zwethkade Zuid 3	buitenstedelijk					010a_A	1,5			43,06	48	53	52,95		6,95	x	52,37	52
Zwethkade Zuid 3	buitenstedelijk					010a_B	4,5			45,12	48	53	56,08		8,08	x	52,77	53
Zwethkade Zuid 3a	buitenstedelijk		50,87			011_A	1,5			47,45	48	53	55,57		7,57	x	52,57	53
Zwethkade Zuid 3a	buitenstedelijk		50,86			011_B	4,5			49,23	49	54	56,75		7,52	x	53,01	53
Zwethkade Zuid 3b	buitenstedelijk		50,86			012_A	1,5			46,69	48	53	53,31		6,31	x	51,40	51
Zwethkade Zuid 3b	buitenstedelijk		50,85			012_B	4,5			49,41	49	54	56,13		6,72	x	53,48	53
Zwethkade Zuid 5	buitenstedelijk					013_A	1,5			44,90	48	53	52,23		4,23	x	49,46	49
Zwethkade Zuid 5	buitenstedelijk					013_B	4,5			48,43	48	53	53,14		6,71	x	52,63	53
Zwethkade Zuid 4	buitenstedelijk					014_A	1,5			47,28	48	53	53,31		7,31	x	52,17	52
Zwethkade Zuid 4	buitenstedelijk					014_B	4,5			49,42	49	54	56,87		7,45	x	53,01	53

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Zwethkade Zuid 8	buitenstedelijk					015_A	1,5			44,42	48	53	52,57		4,57	x	49,29	49
Zwethkade Zuid 8	buitenstedelijk					015_B	4,5			48,08	48	53	55,80		7,72	x	52,74	53
Zwethkade Zuid 7	buitenstedelijk					016_A	1,5			41,77	48	53	48,13		0,13		45,50	
Zwethkade Zuid 9	buitenstedelijk					017_A	1,5			46,46	48	53	53,00		7,00	x	51,73	52
Zwethkade Zuid 9	buitenstedelijk					017_B	4,5			49,05	49	54	56,70		7,65	x	52,70	53
Zwethkade Zuid 10	buitenstedelijk					018_A	1,5			46,87	48	53	53,14		7,14	x	51,88	52
Zwethkade Zuid 10	buitenstedelijk					018_B	4,5			49,24	49	54	56,94		7,70	x	52,95	53
Zwethkade Zuid 13	buitenstedelijk					019_A	1,5			47,92	48	53	55,91		7,91	x	52,68	53
Zwethkade Zuid 13	buitenstedelijk					019_B	4,5			49,53	50	55	57,02		7,49	x	52,98	53
Zwethkade Zuid 12	buitenstedelijk					020_A	1,5			43,23	48	53	49,50		1,50	x	46,61	
Zwethkade Zuid 12	buitenstedelijk					020_B	4,5			47,03	48	53	52,94		4,94	x	50,25	50
Zwethkade Zuid 11	buitenstedelijk					021_A	1,5			40,45	48	53	45,73		0,00		43,23	
Zwethkade Zuid 11	buitenstedelijk					021_B	4,5			44,91	48	53	52,01		4,01	x	49,20	49
Zwethkade Zuid 14	buitenstedelijk					022_A	1,5			47,87	48	53	55,84		7,84	x	52,61	53
Zwethkade Zuid 14	buitenstedelijk					022_B	4,5			49,55	50	55	56,93		7,38	x	52,89	53
Zwethkade Zuid 15	buitenstedelijk					023_A	1,5			47,60	48	53	55,62		7,62	x	52,36	52
Zwethkade Zuid 15	buitenstedelijk					023_B	4,5			49,45	49	54	56,85		7,40	x	52,81	53
Zwethkade Zuid 16	buitenstedelijk					024_A	1,5			46,63	48	53	53,00		6,00	x	50,75	51
Zwethkade Zuid 16	buitenstedelijk					024_B	4,5			49,70	50	55	56,03		6,33	x	53,23	53
Zwethkade Zuid 11a	buitenstedelijk					025_A	1,5			42,29	48	53	48,24		0,24		45,54	
Zwethkade Zuid 11a	buitenstedelijk					025_B	4,5			46,31	48	53	52,06		4,06	x	49,57	50
Veenakkerweg 14	buitenstedelijk					026_A	1,5			39,50	48	53	44,91		0,00		42,41	
Veenakkerweg 14	buitenstedelijk					026_B	4,5			45,34	48	53	50,42		2,42	x	48,14	
Veenakkerweg 14	buitenstedelijk					026_C	7,5			47,59	48	53	53,41		5,41	x	50,84	51
Zwethkade Zuid 17	buitenstedelijk					027_A	1,5			44,03	48	53	52,16		4,16	x	48,81	49
Zwethkade Zuid 17	buitenstedelijk					027_B	4,5			47,76	48	53	52,98		6,98	x	52,13	52
Zwethkade Zuid 19	buitenstedelijk					028_A	1,5			46,07	48	53	53,35		5,35	x	50,45	50
Zwethkade Zuid 19	buitenstedelijk					028_B	4,5			48,58	49	54	53,07		6,49	x	52,38	52
Zwethkade Zuid 20	buitenstedelijk					029_A	1,5			47,15	48	53	52,90		5,90	x	51,20	51
Veenakkerweg 22	buitenstedelijk					030_A	1,5			34,73	48	53	36,49		0,00		35,69	
Veenakkerweg 22	buitenstedelijk					030_B	4,5			40,65	48	53	43,34		0,00		42,12	
Veenakkerweg 15	buitenstedelijk					031_A	1,5			38,33	48	53	41,53		0,00		40,06	
Veenakkerweg 15	buitenstedelijk					031_B	4,5			43,19	48	53	48,02		0,02		46,23	
Veenakkerweg 11a	buitenstedelijk					032_A	1,5			30,50	48	53	32,19		0,00		31,65	
Veenakkerweg 11a	buitenstedelijk					032_B	4,5			40,30	48	53	43,18		0,00		41,98	
Zwethkade Zuid 42	buitenstedelijk					033_A	1,5			33,86	48	53	36,26		0,00		35,42	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Zwethkade Zuid 42	buitenstedelijk					033_B	4,5			41,07	48	53	45,23		0,00		43,65	
Middenzwet 5	buitenstedelijk					034_A	1,5			41,03	48	53	42,76		0,00		41,76	
Middenzwet 5	buitenstedelijk					034_B	4,5			43,90	48	53	46,50		0,00		45,44	
Zwethkade Zuid 54a	buitenstedelijk					036_A	1,5			35,98	48	53	39,93		0,00		38,36	
Zwethkade Zuid 54a	buitenstedelijk					036_B	4,5			41,53	48	53	44,43		0,00		43,11	
Zwethkade Zuid 54	buitenstedelijk					037_A	1,5			41,05	48	53	43,50		0,00		42,35	
Zwethkade Zuid 56	buitenstedelijk					038_A	1,5			37,20	48	53	40,33		0,00		38,79	
Zwethkade Zuid 56	buitenstedelijk					038_B	4,5			43,30	48	53	45,81		0,00		44,28	
Zwethkade Zuid 58	buitenstedelijk					039_A	1,5			38,94	48	53	40,03		0,00		39,34	
Zwethkade Zuid 58	buitenstedelijk					039_B	4,5			41,55	48	53	44,43		0,00		43,15	
Zwethkade Zuid 52	buitenstedelijk					040_A	1,5			45,41	48	53	46,34		0,00		44,92	
Zwethkade Zuid 50	buitenstedelijk					041_A	1,5			42,38	48	53	46,25		0,00		44,26	
Zwethkade Zuid 50	buitenstedelijk					041_B	4,5			45,55	48	53	49,40		1,40		47,46	
Zwethkade Zuid 48	buitenstedelijk					042_A	1,5			45,10	48	53	49,15		1,15		47,64	
Zwethkade Zuid 48	buitenstedelijk					042_B	4,5			47,39	48	53	51,86		3,86	x	50,21	50
Zwethkade Zuid 46b	buitenstedelijk					043_A	1,5			46,33	48	53	53,20		5,20	x	51,57	52
Zwethkade Zuid 46b	buitenstedelijk					043_B	4,5			47,40	48	53	53,07		6,07	x	52,48	52
Zwethkade Zuid 46	buitenstedelijk					044_A	1,5			49,27	49	54	53,49		4,22	x	51,78	52
Zwethkade Zuid 46	buitenstedelijk					044_B	4,5			51,12	51	56	52,94		3,82	x	53,38	53
Zwethkade Zuid 40	buitenstedelijk					045_A	1,5			50,67	51	56	52,91		4,24	x	53,18	53
Zwethkade Zuid 40	buitenstedelijk					045_B	4,5			51,48	51	56	53,46		3,98	x	52,84	53
Zwethkade Zuid 39a	buitenstedelijk					046_A	1,5			41,62	48	53	47,88		0,00		45,18	
Zwethkade Zuid 39a	buitenstedelijk					046_B	4,5			47,01	48	53	51,36		3,36	x	49,19	49
Zwethkade Zuid 38a	buitenstedelijk					047_A	1,5			50,37	50	55	52,91		4,54	x	53,07	53
Zwethkade Zuid 38a	buitenstedelijk					047_B	4,5			51,54	52	57	55,67		4,13	x	52,96	53
Zwethkade Zuid 38a	buitenstedelijk					047_C	7,5			51,72	52	57	55,88		4,16	x	53,18	53
Zwethkade Zuid 38	buitenstedelijk					048_A	1,5			50,36	50	55	52,78		4,42	x	53,10	53
Zwethkade Zuid 38	buitenstedelijk					048_B	4,5			51,33	51	56	55,60		4,27	x	52,86	53
Zwethkade Zuid 36a	buitenstedelijk					049_A	1,5			49,76	50	55	52,93		5,17	x	52,84	53
Zwethkade Zuid 36a	buitenstedelijk					049_B	4,5			51,55	52	57	56,09		4,54	x	53,14	53
Zwethkade Zuid 34	buitenstedelijk					050_A	1,5			43,53	48	53	48,74		0,74		46,80	
Zwethkade Zuid 34	buitenstedelijk					050_B	4,5			47,40	48	53	53,40		5,40	x	51,24	51
Zwethkade Zuid 35	buitenstedelijk					051_A	1,5			48,49	48	53	53,47		5,98	x	52,16	52
Zwethkade Zuid 35	buitenstedelijk					051_B	4,5			50,87	51	56	56,04		5,17	x	52,95	53
Zwethkade Zuid 31	buitenstedelijk					052_A	1,5			43,30	48	53	47,59		0,00		45,69	
Zwethkade Zuid 31	buitenstedelijk					052_B	4,5			47,42	48	53	53,09		5,09	x	50,73	51

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Zwethkade Zuid 32	buitenstedelijk					053_A	1,5			43,29	48	53	46,87		0,00		45,50	
Zwethkade Zuid 32	buitenstedelijk					053_B	4,5			47,81	48	53	52,69		4,69	x	50,88	51
Zwethkade Zuid 30a	buitenstedelijk					054_A	1,5			47,85	48	53	53,45		6,45	x	51,90	52
Zwethkade Zuid 30	buitenstedelijk					055_A	1,5			47,47	48	53	53,25		6,25	x	51,72	52
Zwethkade Zuid 29	buitenstedelijk					056_A	1,5			43,88	48	53	48,98		0,98		47,03	
Zwethkade Zuid 29	buitenstedelijk					056_B	4,5			48,00	48	53	52,80		4,80	x	50,87	51
Zwethkade Zuid 28a	buitenstedelijk					057_A	1,5			46,44	48	53	52,37		4,37	x	50,24	50
Zwethkade Zuid 28a	buitenstedelijk					057_B	4,5			49,83	50	55	55,51		5,68	x	53,45	53
Zwethkade Zuid 28a	buitenstedelijk					057_C	7,5			49,70	50	55	55,60		5,90	x	53,26	53
Zwethkade Zuid 25	buitenstedelijk					058_A	1,5			46,40	48	53	51,14		3,14	x	49,39	49
Zwethkade Zuid 25	buitenstedelijk					058_B	4,5			49,62	50	55	53,07		5,45	x	52,87	53
Zwethkade Zuid 23	buitenstedelijk					059_A	1,5			39,33	48	53	43,64		0,00		41,53	
Zwethkade Zuid 23	buitenstedelijk					059_B	4,5			47,10	48	53	51,52		3,52	x	49,60	50
Zwethkade Zuid 21	buitenstedelijk					060_A	1,5			37,97	48	53	40,72		0,00		39,50	
Zwethkade Zuid 21	buitenstedelijk					060_B	4,5			46,87	48	53	52,21		4,21	x	50,10	50
Veenakkerweg 19	buitenstedelijk					061_A	1,5			41,79	48	53	46,27		0,00		44,26	
Veenakkerweg 19	buitenstedelijk					061_B	4,5			45,88	48	53	52,37		4,37	x	49,87	50
Zwethkade Noord 1	buitenstedelijk					062_A	1,5			49,83	50	55	57,22		7,39	x	53,19	53
Zwethkade Noord 1	buitenstedelijk					062_B	4,5			51,25	51	56	58,20		6,95	x	53,23	53
Dorpskade 77	buitenstedelijk	50,82				063_A	1,5			47,70	48	53	57,36		9,36	x	52,86	53
Dorpskade 77	buitenstedelijk	50,83				063_B	4,5			49,65	50	55	58,36		8,71	x	52,99	53
Dorpskade 77	buitenstedelijk	50,83				064_A	1,5			51,91	52	57	59,12		7,21	x	56,12	56
Dorpskade 77	buitenstedelijk	50,83				064_B	4,5			53,07	53	58	59,78		6,71	x	56,80	57
Dorpskade 75	buitenstedelijk	56,84				065_A	1,5			52,25	52	57	59,64		7,39	x	56,76	57
Dorpskade 75	buitenstedelijk	56,84				065_B	4,5			52,93	53	58	60,66		6,73	x	57,77	58
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk	53,84				066_Zwet_	1,5			45,12	48	53	53,28		5,28	x	51,71	52
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk	53,83				066_Zwet_	4,5			47,73	48	53	52,93		6,93	x	52,81	53
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk	53,83				067_Zwet_	1,5			34,91	48	53	39,70		0,00		39,55	
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk	53,83				067_Zwet_	4,5			39,85	48	53	45,42		0,00		44,82	
Zwethkade Zuid 47	buitenstedelijk					068_A	1,5			45,74	48	53	52,94		4,94	x	51,23	51
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk					068_Zwet_	1,5			46,20	48	53	53,37		6,37	x	53,14	53

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk					68_Zwet_	4,5			47,88	48	53	53,22		7,22	x	53,17	53
Zwethkade Zuid 49	buitenstedelijk					069_A	1,5			44,98	48	53	51,82		3,82	x	50,37	50
Zwethkade Zuid 49	buitenstedelijk					069_B	4,5			45,78	48	53	52,38		4,38	x	51,02	51
Zwethkade Zuid 51	buitenstedelijk					070_A	1,5			44,67	48	53	51,41		3,41	x	49,80	50
Zwethkade Zuid 53	buitenstedelijk					071_A	1,5			44,80	48	53	51,06		3,06	x	49,44	49
Zwethkade Zuid 53	buitenstedelijk					071_B	4,5			45,50	48	53	51,56		3,56	x	49,98	50
Zwethkade Zuid 55	buitenstedelijk					072_A	1,5			44,13	48	53	49,73		1,73	x	48,14	
Zwethkade Zuid 55	buitenstedelijk					072_B	4,5			44,89	48	53	50,31		2,31	x	48,77	49
Zwethkade Noord 4	buitenstedelijk		50,63			073_A	1,5			43,33	48	53	48,04		0,04		46,35	
Zwethkade Noord 4	buitenstedelijk		50,62			073_B	4,5			45,28	48	53	49,64		1,64	x	48,18	
van Wateringse Velc	stedelijk					074_A	4,5			40,57	48	53	46,03		0,00		44,67	
van Wateringse Velc	stedelijk					074_B	7,5			42,63	48	53	48,20		0,20		46,63	
van Wateringse Velc	stedelijk					074_C	10,5			42,78	48	53	48,20		0,20		46,51	
Zwethkade Noord 3	buitenstedelijk		54,52			076_A	1,5			43,93	48	53	47,28		0,00		46,36	
Zwethkade Noord 3	buitenstedelijk		54,55			076_B	4,5			45,64	48	53	49,78		1,78	x	48,59	49
Middenzwet 6	buitenstedelijk					083_A	1,5			44,36	48	53	48,33		0,33		46,64	
Middenzwet 8	buitenstedelijk					084_A	1,5			41,58	48	53	45,02		0,00		43,57	
Middenzwet 8	buitenstedelijk					084_B	4,5			45,64	48	53	49,08		1,08		47,61	
Middenzwet 11	buitenstedelijk					085_A	1,5			41,58	48	53	45,65		0,00		43,27	
Middenzwet 11	buitenstedelijk					085_B	4,5			44,49	48	53	48,20		0,20		46,24	
Middenzwet 21	buitenstedelijk					086_A	1,5			48,21	48	53	53,20		4,99	x	50,32	50
Middenzwet 21	buitenstedelijk					086_B	4,5			55,91	56	61	61,08		5,17	x	58,32	58
Middenzwet 22	buitenstedelijk					087_A	1,5			40,11	48	53	43,19		0,00		41,58	
Middenzwet 22	buitenstedelijk					087_B	4,5			46,78	48	53	50,38		2,38	x	48,72	49
Middenzwet 24	buitenstedelijk					088_A	1,5			52,74	53	58	56,92		2,18	x	55,53	56
Middenzwet 24	buitenstedelijk					088_B	4,5			55,50	56	61	58,39		2,89	x	56,63	57
Middenweg 18	buitenstedelijk					089_A	1,5			47,97	48	53	51,82		3,82	x	49,65	50
Middenweg 18	buitenstedelijk					089_B	4,5			48,30	48	53	51,94		3,64	x	49,92	50
Middenweg 16a	buitenstedelijk					090_A	1,5			45,43	48	53	48,52		0,52		46,94	
Middenweg 16a	buitenstedelijk					090_B	4,5			46,43	48	53	49,22		1,22		47,74	
Middenweg 14	buitenstedelijk					091_A	1,5			43,61	48	53	46,16		0,00		44,79	
Middenweg 12	buitenstedelijk					092_A	1,5			41,24	48	53	43,05		0,00		42,14	
Middenweg 12	buitenstedelijk					092_B	4,5			43,61	48	53	45,72		0,00		44,63	
Middenweg 13	buitenstedelijk					093_A	1,5			41,55	48	53	44,45		0,00		43,11	
Middenweg 13	buitenstedelijk					093_B	4,5			44,02	48	53	48,28		0,28		46,46	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Middenweg 11b	buitenstedelijk					094_A	1,5			43,08	48	53	45,52		0,00		44,54	
Middenweg 11b	buitenstedelijk					094_B	4,5			44,65	48	53	47,50		0,00		46,32	
Middenweg 11a	buitenstedelijk					095_A	1,5			40,65	48	53	43,09		0,00		41,95	
Middenweg 11a	buitenstedelijk					095_B	4,5			42,91	48	53	45,53		0,00		44,31	
Middenweg 11	buitenstedelijk					096_A	1,5			42,27	48	53	44,91		0,00		43,66	
Middenweg 9	buitenstedelijk					097_A	1,5			39,09	48	53	41,31		0,00		40,32	
Middenweg 9	buitenstedelijk					097_B	4,5			41,61	48	53	44,02		0,00		43,03	
Middenweg 7	buitenstedelijk					098_A	1,5			38,91	48	53	40,96		0,00		40,01	
Middenweg 7	buitenstedelijk					098_B	4,5			41,38	48	53	43,68		0,00		42,58	
Naaldwijkseweg 2	buitenstedelijk					099_A	1,5			39,99	48	53	42,53		0,00		41,35	
Naaldwijkseweg 2	buitenstedelijk					099_B	4,5			42,01	48	53	44,51		0,00		43,30	
Osloweg 26	stedelijk					100_A	1,5			41,18	48	53	43,10		0,00		41,70	
Osloweg 26	stedelijk					100_B	4,5			41,96	48	53	43,85		0,00		42,45	
Osloweg 26	stedelijk					100_C	7,5			43,79	48	53	45,93		0,00		44,27	
van Wateringse Velc	stedelijk					101_A	1,5			38,18	48	53	43,19		0,00		41,83	
van Wateringse Velc	stedelijk					101_B	4,5			39,00	48	53	44,00		0,00		42,63	
van Wateringse Velc	stedelijk					101_C	7,5			41,09	48	53	46,30		0,00		44,61	
van Wateringse Velc	stedelijk					102_A	1,5			38,59	48	53	43,69		0,00		42,04	
van Wateringse Velc	stedelijk					102_B	4,5			39,23	48	53	44,39		0,00		42,79	
van Wateringse Velc	stedelijk					102_C	7,5			40,33	48	53	45,88		0,00		44,15	
van Wateringse Velc	stedelijk					103_A	1,5			38,41	48	53	43,50		0,00		42,10	
van Wateringse Velc	stedelijk					103_B	4,5			39,37	48	53	44,64		0,00		43,35	
van Wateringse Velc	stedelijk					103_C	7,5			40,83	48	53	46,25		0,00		44,76	
van Wateringse Velc	stedelijk					104_A	1,5			38,52	48	53	43,73		0,00		42,29	
van Wateringse Velc	stedelijk					104_B	4,5			39,80	48	53	45,25		0,00		43,89	
van Wateringse Velc	stedelijk					104_C	7,5			41,13	48	53	46,73		0,00		45,19	
van Wateringse Velc	stedelijk					105_A	1,5			38,60	48	53	43,68		0,00		42,26	
van Wateringse Velc	stedelijk					105_B	4,5			39,90	48	53	45,17		0,00		43,85	
van Wateringse Velc	stedelijk					105_C	7,5			41,11	48	53	46,49		0,00		44,99	
van Wateringse Velc	stedelijk					106_A	1,5			35,73	48	53	37,16		0,00		36,08	
van Wateringse Velc	stedelijk					106_B	4,5			39,13	48	53	40,85		0,00		39,51	
van Wateringse Velc	stedelijk					106_C	7,5			44,49	48	53	46,51		0,00		44,70	
van Wateringse Velc	stedelijk					107_A	1,5			35,65	48	53	37,23		0,00		36,03	
van Wateringse Velc	stedelijk					107_B	4,5			39,11	48	53	40,97		0,00		39,52	
van Wateringse Velc	stedelijk					107_C	7,5			44,80	48	53	46,81		0,00		44,89	
Madridweg 67	stedelijk					108_A	1,5			34,51	48	53	36,29		0,00		35,13	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Madridweg 67	stedelijk					108_B	4,5			38,54	48	53	40,70		0,00		39,25	
Madridweg 41	stedelijk					109_A	1,5			34,66	48	53	36,26		0,00		35,16	
Madridweg 41	stedelijk					109_B	4,5			36,29	48	53	38,16		0,00		36,99	
Madridweg 39	stedelijk					110_A	1,5			34,61	48	53	36,36		0,00		35,31	
Madridweg 39	stedelijk					110_B	4,5			36,46	48	53	38,38		0,00		37,21	
Madridweg 37	stedelijk					111_A	1,5			34,69	48	53	36,62		0,00		35,52	
Madridweg 37	stedelijk					111_B	4,5			36,65	48	53	38,87		0,00		37,64	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					115_A	1,5			33,24	48	53	34,82		0,00		34,05	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					115_B	4,5			33,58	48	53	35,13		0,00		34,39	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					115_C	7,5			37,08	48	53	38,57		0,00		37,48	
lenri ter Hallstraat 4	stedelijk					116_A	1,5			39,22	48	53	40,46		0,00		38,93	
lenri ter Hallstraat 4	stedelijk					116_B	4,5			40,29	48	53	42,24		0,00		40,49	
lenri ter Hallstraat 4	stedelijk					116_C	7,5			41,30	48	53	43,16		0,00		41,52	
lenri ter Hallstraat 4	stedelijk					117_A	1,5			40,77	48	53	42,51		0,00		41,09	
lenri ter Hallstraat 4	stedelijk					117_B	4,5			41,58	48	53	43,56		0,00		42,01	
lenri ter Hallstraat 4	stedelijk					117_C	7,5			42,38	48	53	44,18		0,00		42,72	
lenri ter Hallstraat 4	stedelijk					118_A	1,5			40,56	48	53	42,41		0,00		40,96	
lenri ter Hallstraat 4	stedelijk					118_B	4,5			41,72	48	53	43,81		0,00		42,24	
lenri ter Hallstraat 4	stedelijk					118_C	7,5			42,42	48	53	44,52		0,00		42,96	
lenri ter Hallstraat 5	stedelijk					119_A	1,5			39,81	48	53	41,84		0,00		40,31	
lenri ter Hallstraat 5	stedelijk					119_B	4,5			41,33	48	53	43,52		0,00		41,88	
lenri ter Hallstraat 5	stedelijk					119_C	7,5			42,25	48	53	44,43		0,00		42,74	
lenri ter Hallstraat 5	stedelijk					120_A	1,5			40,02	48	53	42,42		0,00		40,73	
lenri ter Hallstraat 5	stedelijk					120_B	4,5			41,51	48	53	43,78		0,00		42,12	
lenri ter Hallstraat 5	stedelijk					120_C	7,5			42,42	48	53	44,71		0,00		42,99	
lenri ter Hallstraat 5	stedelijk					121_A	1,5			39,73	48	53	42,25		0,00		40,49	
lenri ter Hallstraat 5	stedelijk					121_B	4,5			41,44	48	53	43,78		0,00		42,09	
lenri ter Hallstraat 5	stedelijk					121_C	7,5			42,44	48	53	44,75		0,00		43,00	
lenri ter Hallstraat 5	stedelijk					122_A	1,5			39,82	48	53	41,75		0,00		40,08	
lenri ter Hallstraat 5	stedelijk					122_B	4,5			41,52	48	53	43,36		0,00		41,74	
lenri ter Hallstraat 5	stedelijk					122_C	7,5			42,55	48	53	44,42		0,00		42,74	
lenri ter Hallstraat 5	stedelijk					123_A	1,5			39,23	48	53	41,32		0,00		39,54	
lenri ter Hallstraat 5	stedelijk					123_B	4,5			41,39	48	53	43,33		0,00		41,65	
lenri ter Hallstraat 5	stedelijk					123_C	7,5			42,37	48	53	44,50		0,00		42,78	
lenri ter Hallstraat 6	stedelijk					124_A	1,5			38,37	48	53	40,97		0,00		39,14	
lenri ter Hallstraat 6	stedelijk					124_B	4,5			40,96	48	53	43,44		0,00		41,80	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
lenri ter Hallstraat 6	stedelijk					124_C	7,5			41,86	48	53	44,50		0,00		42,82	
lenri ter Hallstraat 6	stedelijk					125_A	1,5			38,15	48	53	40,78		0,00		38,84	
lenri ter Hallstraat 6	stedelijk					125_B	4,5			40,84	48	53	43,39		0,00		41,66	
lenri ter Hallstraat 6	stedelijk					125_C	7,5			41,79	48	53	44,57		0,00		42,79	
lenri ter Hallstraat 6	stedelijk					126_A	1,5			37,50	48	53	39,86		0,00		38,15	
lenri ter Hallstraat 6	stedelijk					126_B	4,5			40,83	48	53	42,95		0,00		41,48	
lenri ter Hallstraat 6	stedelijk					126_C	7,5			41,98	48	53	44,26		0,00		42,70	
lenri ter Hallstraat 6	stedelijk					127_A	1,5			37,96	48	53	40,05		0,00		38,09	
lenri ter Hallstraat 6	stedelijk					127_B	4,5			41,26	48	53	43,26		0,00		41,55	
lenri ter Hallstraat 6	stedelijk					127_C	7,5			42,25	48	53	44,52		0,00		42,81	
lenri ter Hallstraat 6	stedelijk					128_A	1,5			37,83	48	53	39,80		0,00		37,86	
lenri ter Hallstraat 6	stedelijk					128_B	4,5			41,20	48	53	43,25		0,00		41,48	
lenri ter Hallstraat 6	stedelijk					128_C	7,5			42,22	48	53	44,59		0,00		42,82	
lenri ter Hallstraat 7	stedelijk					129_A	1,5			36,53	48	53	39,02		0,00		37,23	
lenri ter Hallstraat 7	stedelijk					129_B	4,5			40,52	48	53	43,29		0,00		41,59	
lenri ter Hallstraat 7	stedelijk					129_C	7,5			41,85	48	53	44,64		0,00		43,03	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					130_A	1,5			32,89	48	53	34,63		0,00		33,90	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					130_B	4,5			34,87	48	53	36,61		0,00		35,79	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					130_C	7,5			37,64	48	53	39,45		0,00		38,38	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					131_A	1,5			34,71	48	53	36,97		0,00		35,90	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					131_B	4,5			38,36	48	53	40,50		0,00		39,02	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					131_C	7,5			41,59	48	53	43,89		0,00		42,18	
'im Sonneveldplein 7	stedelijk					132_A	1,5			36,90	48	53	38,48		0,00		37,38	
'im Sonneveldplein 7	stedelijk					132_B	4,5			39,68	48	53	41,68		0,00		40,15	
'im Sonneveldplein 7	stedelijk					132_C	7,5			42,72	48	53	44,77		0,00		43,02	
'im Sonneveldplein 7	stedelijk					133_A	1,5			35,36	48	53	37,52		0,00		36,32	
'im Sonneveldplein 7	stedelijk					133_B	4,5			38,80	48	53	41,19		0,00		39,57	
'im Sonneveldplein 7	stedelijk					133_C	7,5			41,67	48	53	44,32		0,00		42,50	
'im Sonneveldplein 7	stedelijk					134_A	1,5			35,83	48	53	37,93		0,00		36,75	
'im Sonneveldplein 7	stedelijk					134_B	4,5			37,08	48	53	39,70		0,00		38,47	
'im Sonneveldplein 7	stedelijk					134_C	7,5			39,29	48	53	42,27		0,00		40,77	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					135_A	1,5			35,74	48	53	38,62		0,00		37,14	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					135_B	4,5			41,61	48	53	43,80		0,00		42,20	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					135_C	7,5			42,83	48	53	45,30		0,00		43,59	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					136_A	1,5			37,09	48	53	39,94		0,00		38,39	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					136_B	4,5			42,62	48	53	44,98		0,00		43,37	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
'im Sonneveldplein (	stedelijk					136_C	7,5			44,42	48	53	46,62		0,00		44,97	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					137_A	1,5			38,22	48	53	41,64		0,00		39,78	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					137_B	4,5			42,91	48	53	45,46		0,00		43,74	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					137_C	7,5			45,04	48	53	47,59		0,00		45,75	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					138_A	1,5			37,45	48	53	40,08		0,00		38,52	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					138_B	4,5			42,06	48	53	44,65		0,00		43,03	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					138_C	7,5			44,71	48	53	47,07		0,00		45,31	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					139_A	1,5			36,46	48	53	39,82		0,00		38,17	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					139_B	4,5			41,67	48	53	44,69		0,00		43,07	
'im Sonneveldplein (	stedelijk					139_C	7,5			44,82	48	53	47,62		0,00		45,75	
'im Sonneveldplein !	stedelijk					140_A	1,5			38,26	48	53	40,67		0,00		39,27	
'im Sonneveldplein !	stedelijk					140_B	4,5			42,37	48	53	44,70		0,00		43,05	
'im Sonneveldplein !	stedelijk					140_C	7,5			45,78	48	53	48,18		0,18		46,27	
'im Sonneveldplein !	stedelijk					141_A	1,5			38,83	48	53	41,53		0,00		39,88	
'im Sonneveldplein !	stedelijk					141_B	4,5			42,36	48	53	45,01		0,00		43,20	
'im Sonneveldplein !	stedelijk					141_C	7,5			45,80	48	53	48,50		0,50		46,43	
'im Sonneveldplein !	stedelijk					142_A	1,5			37,15	48	53	39,93		0,00		38,36	
'im Sonneveldplein !	stedelijk					142_B	4,5			41,34	48	53	44,17		0,00		42,20	
'im Sonneveldplein !	stedelijk					142_C	7,5			44,12	48	53	47,25		0,00		45,10	
'im Sonneveldplein !	stedelijk					143_A	1,5			37,00	48	53	39,45		0,00		38,05	
'im Sonneveldplein !	stedelijk					143_B	4,5			41,55	48	53	44,66		0,00		42,65	
'im Sonneveldplein !	stedelijk					143_C	7,5			44,32	48	53	47,82		0,00		45,65	
'im Sonneveldplein !	stedelijk					144_A	1,5			37,71	48	53	39,43		0,00		38,33	
'im Sonneveldplein !	stedelijk					144_B	4,5			40,64	48	53	42,54		0,00		41,16	
'im Sonneveldplein !	stedelijk					144_C	7,5			45,04	48	53	47,67		0,00		45,85	
'im Sonneveldplein 4	stedelijk					145_A	1,5			36,69	48	53	38,74		0,00		37,63	
'im Sonneveldplein 4	stedelijk					145_B	4,5			39,00	48	53	41,46		0,00		40,02	
'im Sonneveldplein 4	stedelijk					145_C	7,5			43,22	48	53	46,60		0,00		44,66	
'im Sonneveldplein 4	stedelijk					146_A	1,5			36,21	48	53	38,37		0,00		37,23	
'im Sonneveldplein 4	stedelijk					146_B	4,5			38,42	48	53	40,99		0,00		39,53	
'im Sonneveldplein 4	stedelijk					146_C	7,5			42,35	48	53	45,74		0,00		43,81	
'im Sonneveldplein 4	stedelijk					147_A	1,5			35,36	48	53	37,52		0,00		36,47	
'im Sonneveldplein 4	stedelijk					147_B	4,5			37,56	48	53	40,16		0,00		38,69	
'im Sonneveldplein 4	stedelijk					147_C	7,5			41,95	48	53	45,37		0,00		43,37	
'im Sonneveldplein 4	stedelijk					148_A	1,5			35,05	48	53	37,38		0,00		36,30	
'im Sonneveldplein 4	stedelijk					148_B	4,5			37,31	48	53	39,87		0,00		38,44	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
'im Sonneveldplein 4	stedelijk					148_C	7,5			41,87	48	53	45,00		0,00		43,03	
uide de Moorstraat	stedelijk					149_A	1,5			37,31	48	53	41,35		0,00		39,40	
uide de Moorstraat	stedelijk					149_B	4,5			40,53	48	53	44,31		0,00		42,28	
uide de Moorstraat	stedelijk					149_C	7,5			42,81	48	53	46,52		0,00		44,24	
uide de Moorstraat	stedelijk					150_A	1,5			37,42	48	53	41,00		0,00		39,21	
uide de Moorstraat	stedelijk					150_B	4,5			40,87	48	53	44,35		0,00		42,38	
uide de Moorstraat	stedelijk					150_C	7,5			43,23	48	53	46,75		0,00		44,48	
uide de Moorstraat	stedelijk					151_A	1,5			37,55	48	53	41,54		0,00		39,58	
uide de Moorstraat	stedelijk					151_B	4,5			41,03	48	53	44,76		0,00		42,70	
uide de Moorstraat	stedelijk					151_C	7,5			43,38	48	53	47,00		0,00		44,74	
uide de Moorstraat :	stedelijk					152_A	1,5			37,11	48	53	40,79		0,00		38,98	
uide de Moorstraat :	stedelijk					152_B	4,5			40,40	48	53	43,65		0,00		41,78	
uide de Moorstraat :	stedelijk					152_C	7,5			42,99	48	53	46,58		0,00		44,32	
uide de Moorstraat :	stedelijk					153_A	1,5			36,53	48	53	40,29		0,00		38,51	
uide de Moorstraat :	stedelijk					153_B	4,5			39,04	48	53	42,42		0,00		40,67	
uide de Moorstraat :	stedelijk					153_C	7,5			42,60	48	53	46,11		0,00		43,91	
uide de Moorstraat :	stedelijk					154_A	1,5			36,58	48	53	40,15		0,00		38,43	
uide de Moorstraat :	stedelijk					154_B	4,5			39,29	48	53	42,43		0,00		40,71	
uide de Moorstraat :	stedelijk					154_C	7,5			42,78	48	53	46,10		0,00		43,99	
uide de Moorstraat :	stedelijk					155_A	1,5			36,33	48	53	40,07		0,00		38,33	
uide de Moorstraat :	stedelijk					155_B	4,5			39,05	48	53	42,20		0,00		40,50	
uide de Moorstraat :	stedelijk					155_C	7,5			42,25	48	53	45,79		0,00		43,66	
uide de Moorstraat :	stedelijk					156_A	1,5			36,56	48	53	40,24		0,00		38,50	
uide de Moorstraat :	stedelijk					156_B	4,5			39,10	48	53	42,33		0,00		40,65	
uide de Moorstraat :	stedelijk					156_C	7,5			42,37	48	53	45,76		0,00		43,77	
uide de Moorstraat :	stedelijk					157_A	1,5			36,64	48	53	40,34		0,00		38,58	
uide de Moorstraat :	stedelijk					157_B	4,5			39,08	48	53	42,41		0,00		40,70	
uide de Moorstraat :	stedelijk					157_C	7,5			42,24	48	53	45,69		0,00		43,66	
uide de Moorstraat :	stedelijk					158_A	1,5			36,54	48	53	40,28		0,00		38,49	
uide de Moorstraat :	stedelijk					158_B	4,5			39,18	48	53	42,52		0,00		40,79	
uide de Moorstraat :	stedelijk					158_C	7,5			42,22	48	53	45,81		0,00		43,72	
uide de Moorstraat :	stedelijk					159_A	1,5			36,90	48	53	40,47		0,00		38,72	
uide de Moorstraat :	stedelijk					159_B	4,5			39,55	48	53	42,83		0,00		41,12	
uide de Moorstraat :	stedelijk					159_C	7,5			42,59	48	53	46,14		0,00		44,07	
uide de Moorstraat :	stedelijk					160_A	1,5			36,81	48	53	40,26		0,00		38,52	
uide de Moorstraat :	stedelijk					160_B	4,5			39,47	48	53	42,72		0,00		41,03	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
uide de Moorstraat 1	stedelijk					160_C	7,5			42,49	48	53	45,93		0,00		43,91	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					161_A	1,5			37,02	48	53	40,22		0,00		38,54	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					161_B	4,5			39,68	48	53	42,99		0,00		41,27	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					161_C	7,5			42,98	48	53	46,31		0,00		44,24	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					162_A	1,5			37,06	48	53	40,12		0,00		38,47	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					162_B	4,5			39,68	48	53	42,94		0,00		41,22	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					162_C	7,5			43,12	48	53	46,43		0,00		44,32	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					163_A	1,5			37,12	48	53	40,09		0,00		38,45	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					163_B	4,5			39,73	48	53	42,85		0,00		41,16	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					163_C	7,5			43,13	48	53	46,25		0,00		44,24	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					164_A	1,5			37,52	48	53	40,05		0,00		38,40	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					164_B	4,5			40,13	48	53	43,10		0,00		41,53	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					164_C	7,5			43,16	48	53	46,23		0,00		44,24	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					165_A	1,5			37,97	48	53	40,18		0,00		38,54	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					165_B	4,5			40,98	48	53	43,79		0,00		42,25	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					165_C	7,5			43,96	48	53	47,05		0,00		44,97	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					166_A	1,5			38,08	48	53	40,39		0,00		38,72	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					166_B	4,5			41,11	48	53	43,97		0,00		42,34	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					166_C	7,5			43,74	48	53	46,81		0,00		44,70	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					167_A	1,5			38,96	48	53	40,63		0,00		38,98	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					167_B	4,5			42,43	48	53	44,74		0,00		43,07	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					167_C	7,5			44,88	48	53	47,61		0,00		45,47	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					168_A	1,5			39,40	48	53	41,93		0,00		39,85	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					168_B	4,5			42,44	48	53	45,34		0,00		43,43	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					168_C	7,5			44,62	48	53	47,69		0,00		45,50	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					169_A	1,5			39,86	48	53	42,37		0,00		40,19	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					169_B	4,5			42,59	48	53	45,65		0,00		43,75	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					169_C	7,5			45,19	48	53	48,26		0,26		46,02	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					170_A	1,5			40,20	48	53	42,26		0,00		40,15	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					170_B	4,5			43,13	48	53	45,85		0,00		43,91	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					170_C	7,5			45,39	48	53	48,51		0,51		46,24	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					171_A	1,5			41,05	48	53	42,62		0,00		40,35	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					171_B	4,5			43,72	48	53	46,44		0,00		44,39	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					171_C	7,5			45,98	48	53	49,05		1,05		46,77	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					172_A	1,5			40,55	48	53	42,24		0,00		40,06	
uide de Moorstraat 1	stedelijk					172_B	4,5			43,15	48	53	45,75		0,00		43,76	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
uide de Moorstraat !	stedelijk					172_C	7,5			45,42	48	53	48,23		0,23		46,03	
uide de Moorstraat !	stedelijk					173_A	1,5			41,46	48	53	43,43		0,00		41,05	
uide de Moorstraat !	stedelijk					173_B	4,5			43,79	48	53	46,70		0,00		44,55	
uide de Moorstraat !	stedelijk					173_C	7,5			45,85	48	53	48,77		0,77		46,51	
uide de Moorstraat !	stedelijk					174_A	1,5			40,48	48	53	42,02		0,00		39,96	
uide de Moorstraat !	stedelijk					174_B	4,5			43,08	48	53	46,20		0,00		44,10	
uide de Moorstraat !	stedelijk					174_C	7,5			45,14	48	53	48,57		0,57		46,30	
uide de Moorstraat !	stedelijk					175_A	1,5			40,30	48	53	42,17		0,00		40,05	
uide de Moorstraat !	stedelijk					175_B	4,5			42,95	48	53	46,30		0,00		44,18	
uide de Moorstraat !	stedelijk					175_C	7,5			45,13	48	53	48,61		0,61		46,34	
uide de Moorstraat !	stedelijk					176_A	1,5			40,19	48	53	42,15		0,00		39,96	
uide de Moorstraat !	stedelijk					176_B	4,5			42,62	48	53	46,00		0,00		43,85	
uide de Moorstraat !	stedelijk					176_C	7,5			44,86	48	53	48,14		0,14		45,90	
uide de Moorstraat (	stedelijk					177_A	1,5			39,93	48	53	42,41		0,00		40,23	
uide de Moorstraat (	stedelijk					177_B	4,5			42,55	48	53	46,13		0,00		43,93	
uide de Moorstraat (	stedelijk					177_C	7,5			44,98	48	53	48,52		0,52		46,22	
uide de Moorstraat (	stedelijk					178_A	1,5			39,83	48	53	40,72		0,00		38,90	
uide de Moorstraat (	stedelijk					178_B	4,5			42,70	48	53	45,74		0,00		43,59	
uide de Moorstraat (	stedelijk					178_C	7,5			45,33	48	53	48,59		0,59		46,27	
uide de Moorstraat (	stedelijk					179_A	1,5			38,38	48	53	40,49		0,00		38,80	
uide de Moorstraat (	stedelijk					179_B	4,5			41,79	48	53	45,11		0,00		43,06	
uide de Moorstraat (	stedelijk					179_C	7,5			45,36	48	53	48,45		0,45		46,17	
uide de Moorstraat (	stedelijk					180_A	1,5			38,82	48	53	40,41		0,00		38,73	
uide de Moorstraat (	stedelijk					180_B	4,5			41,98	48	53	45,22		0,00		43,15	
uide de Moorstraat (	stedelijk					180_C	7,5			45,54	48	53	48,68		0,68		46,38	
uide de Moorstraat (	stedelijk					181_A	1,5			38,11	48	53	40,13		0,00		38,53	
uide de Moorstraat (	stedelijk					181_B	4,5			41,01	48	53	44,39		0,00		42,49	
uide de Moorstraat (	stedelijk					181_C	7,5			45,09	48	53	48,59		0,59		46,29	
duard Verkadelaan 3	stedelijk					182_A	1,5			33,87	48	53	36,28		0,00		35,01	
duard Verkadelaan 3	stedelijk					182_B	4,5			36,32	48	53	38,85		0,00		37,45	
duard Verkadelaan 3	stedelijk					182_C	7,5			40,75	48	53	43,85		0,00		41,82	
duard Verkadelaan 3	stedelijk					183_A	1,5			35,55	48	53	37,94		0,00		36,61	
duard Verkadelaan 3	stedelijk					183_B	4,5			37,58	48	53	40,23		0,00		38,64	
duard Verkadelaan 3	stedelijk					183_C	7,5			41,29	48	53	44,87		0,00		42,76	
duard Verkadelaan 3	stedelijk					184_A	1,5			35,69	48	53	38,13		0,00		36,80	
duard Verkadelaan 3	stedelijk					184_B	4,5			37,57	48	53	40,28		0,00		38,71	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
duard Verkadelaan 3	stedelijk					184_C	7,5			41,12	48	53	44,71		0,00		42,63	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					185_A	1,5			35,98	48	53	38,34		0,00		36,98	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					185_B	4,5			37,76	48	53	40,43		0,00		38,83	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					185_C	7,5			41,37	48	53	44,79		0,00		42,71	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					186_A	1,5			35,98	48	53	38,35		0,00		36,98	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					186_B	4,5			37,73	48	53	40,37		0,00		38,80	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					186_C	7,5			41,33	48	53	44,74		0,00		42,67	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					187_A	1,5			36,18	48	53	38,43		0,00		37,08	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					187_B	4,5			37,60	48	53	40,26		0,00		38,71	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					187_C	7,5			41,15	48	53	44,67		0,00		42,60	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					188_A	1,5			36,19	48	53	38,44		0,00		37,08	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					188_B	4,5			37,61	48	53	40,16		0,00		38,61	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					188_C	7,5			41,22	48	53	44,53		0,00		42,48	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					189_A	1,5			36,24	48	53	38,53		0,00		37,16	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					189_B	4,5			37,48	48	53	39,96		0,00		38,43	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					189_C	7,5			41,04	48	53	44,38		0,00		42,31	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					190_A	1,5			36,27	48	53	38,50		0,00		37,10	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					190_B	4,5			37,60	48	53	40,14		0,00		38,59	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					190_C	7,5			41,19	48	53	44,53		0,00		42,47	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					191_A	1,5			36,60	48	53	38,81		0,00		37,41	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					191_B	4,5			37,62	48	53	40,14		0,00		38,60	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					191_C	7,5			41,10	48	53	44,52		0,00		42,47	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					192_A	1,5			36,71	48	53	39,06		0,00		37,63	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					192_B	4,5			37,88	48	53	40,73		0,00		39,03	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					192_C	7,5			41,28	48	53	44,95		0,00		42,83	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					193_A	1,5			37,05	48	53	39,58		0,00		38,14	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					193_B	4,5			38,14	48	53	40,88		0,00		39,23	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					193_C	7,5			41,51	48	53	45,13		0,00		43,05	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					194_A	1,5			37,05	48	53	39,57		0,00		38,08	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					194_B	4,5			38,21	48	53	40,85		0,00		39,17	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					194_C	7,5			41,70	48	53	45,14		0,00		43,04	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					195_A	1,5			37,19	48	53	39,72		0,00		38,25	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					195_B	4,5			38,17	48	53	41,09		0,00		39,45	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					195_C	7,5			41,35	48	53	44,98		0,00		43,01	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					196_A	1,5			37,23	48	53	39,72		0,00		38,24	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					196_B	4,5			38,36	48	53	40,96		0,00		39,36	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
duard Verkadelaan 6	stedelijk					196_C	7,5			41,56	48	53	45,01		0,00		43,03	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					197_A	1,5			37,28	48	53	39,71		0,00		38,24	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					197_B	4,5			38,48	48	53	41,08		0,00		39,50	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					197_C	7,5			41,65	48	53	45,05		0,00		43,09	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					198_A	1,5			37,45	48	53	39,68		0,00		38,23	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					198_B	4,5			38,79	48	53	41,06		0,00		39,52	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					198_C	7,5			42,17	48	53	45,21		0,00		43,27	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					199_A	1,5			37,26	48	53	39,65		0,00		38,19	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					199_B	4,5			39,17	48	53	41,58		0,00		39,95	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					199_C	7,5			42,49	48	53	45,60		0,00		43,58	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					200_A	1,5			37,36	48	53	39,63		0,00		38,22	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					200_B	4,5			39,37	48	53	41,75		0,00		40,17	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					200_C	7,5			43,02	48	53	46,09		0,00		44,09	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					201_A	1,5			37,27	48	53	39,57		0,00		38,16	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					201_B	4,5			38,97	48	53	41,16		0,00		39,73	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					201_C	7,5			42,70	48	53	45,49		0,00		43,61	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					202_A	1,5			37,61	48	53	40,04		0,00		38,53	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					202_B	4,5			40,12	48	53	42,77		0,00		40,89	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					202_C	7,5			43,39	48	53	46,63		0,00		44,52	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					203_A	1,5			36,02	48	53	38,53		0,00		37,03	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					203_B	4,5			38,91	48	53	42,29		0,00		40,20	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					203_C	7,5			43,03	48	53	46,21		0,00		44,07	
Ko van Dijkplein 41	stedelijk					204_A	1,5			35,64	48	53	37,95		0,00		36,59	
Ko van Dijkplein 41	stedelijk					204_B	4,5			38,89	48	53	41,27		0,00		39,77	
Ko van Dijkplein 41	stedelijk					204_C	7,5			44,08	48	53	46,66		0,00		44,88	
Ko van Dijkplein 43	stedelijk					205_A	1,5			35,25	48	53	37,39		0,00		36,08	
Ko van Dijkplein 43	stedelijk					205_B	4,5			38,55	48	53	40,86		0,00		39,40	
Ko van Dijkplein 43	stedelijk					205_C	7,5			43,67	48	53	46,40		0,00		44,60	
Ko van Dijkplein 45	stedelijk					206_A	1,5			36,22	48	53	38,27		0,00		36,84	
Ko van Dijkplein 45	stedelijk					206_B	4,5			37,50	48	53	39,85		0,00		38,23	
Ko van Dijkplein 45	stedelijk					206_C	7,5			41,32	48	53	44,52		0,00		42,45	
Ko van Dijkplein 47	stedelijk					207_A	1,5			36,80	48	53	38,90		0,00		37,43	
Ko van Dijkplein 47	stedelijk					207_B	4,5			38,31	48	53	40,92		0,00		39,19	
Ko van Dijkplein 47	stedelijk					207_C	7,5			42,89	48	53	45,94		0,00		43,79	
Ko van Dijkplein 49	stedelijk					208_A	1,5			37,44	48	53	39,67		0,00		38,11	
Ko van Dijkplein 49	stedelijk					208_B	4,5			39,50	48	53	42,04		0,00		40,10	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Ko van Dijkplein 49	stedelijk					208_C	7,5			42,92	48	53	46,61		0,00		44,20	
Ko van Dijkplein 51	stedelijk					209_A	1,5			37,99	48	53	40,33		0,00		38,47	
Ko van Dijkplein 51	stedelijk					209_B	4,5			39,46	48	53	41,40		0,00		39,76	
Ko van Dijkplein 51	stedelijk					209_C	7,5			42,23	48	53	45,60		0,00		43,40	
Ko van Dijkplein 53	stedelijk					210_A	1,5			39,14	48	53	42,03		0,00		39,81	
Ko van Dijkplein 53	stedelijk					210_B	4,5			41,54	48	53	44,82		0,00		42,70	
Ko van Dijkplein 53	stedelijk					210_C	7,5			43,48	48	53	47,31		0,00		45,08	
Ko van Dijkplein 54	stedelijk					211_A	1,5			38,42	48	53	41,06		0,00		39,27	
Ko van Dijkplein 54	stedelijk					211_B	4,5			42,60	48	53	46,39		0,00		43,85	
Ko van Dijkplein 54	stedelijk					211_C	7,5			45,01	48	53	48,87		0,87		46,35	
Ko van Dijkplein 52	stedelijk					212_A	1,5			38,68	48	53	41,40		0,00		39,31	
Ko van Dijkplein 52	stedelijk					212_B	4,5			42,57	48	53	46,13		0,00		43,56	
Ko van Dijkplein 52	stedelijk					212_C	7,5			44,87	48	53	48,37		0,37		45,86	
Ko van Dijkplein 50	stedelijk					213_A	1,5			41,02	48	53	43,45		0,00		41,53	
Ko van Dijkplein 50	stedelijk					213_B	4,5			45,59	48	53	48,03		0,03		45,99	
Ko van Dijkplein 50	stedelijk					213_C	7,5			48,05	48	53	50,67		2,62	x	48,36	
Ko van Dijkplein 48	stedelijk					214_A	1,5			42,12	48	53	44,30		0,00		42,41	
Ko van Dijkplein 48	stedelijk					214_B	4,5			46,01	48	53	48,23		0,23		46,41	
Ko van Dijkplein 48	stedelijk					214_C	7,5			49,35	49	54	51,57		2,22	x	49,44	
Ko van Dijkplein 46	stedelijk					215_A	1,5			41,51	48	53	43,82		0,00		41,96	
Ko van Dijkplein 46	stedelijk					215_B	4,5			46,24	48	53	48,28		0,28		46,37	
Ko van Dijkplein 46	stedelijk					215_C	7,5			48,98	49	54	51,20		2,22	x	49,04	
Ko van Dijkplein 44	stedelijk					216_A	1,5			42,33	48	53	44,38		0,00		42,43	
Ko van Dijkplein 44	stedelijk					216_B	4,5			46,37	48	53	48,21		0,21		46,34	
Ko van Dijkplein 44	stedelijk					216_C	7,5			48,86	49	54	51,04		2,18	x	48,89	
Ko van Dijkplein 42	stedelijk					217_A	1,5			38,32	48	53	40,95		0,00		39,28	
Ko van Dijkplein 42	stedelijk					217_B	4,5			41,48	48	53	43,81		0,00		42,13	
Ko van Dijkplein 42	stedelijk					217_C	7,5			45,75	48	53	48,39		0,39		46,39	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					218_A	1,5			42,39	48	53	44,24		0,00		42,62	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					218_B	4,5			47,04	48	53	49,19		1,19		47,35	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					218_C	7,5			48,83	49	54	51,34		2,51	x	49,21	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					219_A	1,5			42,91	48	53	44,54		0,00		42,73	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					219_B	4,5			47,81	48	53	49,79		1,79	x	47,71	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					219_C	7,5			48,56	49	54	51,00		2,44	x	48,89	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					220_A	1,5			41,69	48	53	44,99		0,00		42,76	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					220_B	4,5			44,59	48	53	47,76		0,00		45,54	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
duard Verkadelaan 7	stedelijk					220_C	7,5			47,17	48	53	50,28		2,28	x	48,12	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					221_A	1,5			38,56	48	53	41,48		0,00		39,83	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					221_B	4,5			41,52	48	53	44,56		0,00		42,79	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					221_C	7,5			45,41	48	53	48,59		0,59		46,59	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					222_A	1,5			38,82	48	53	41,44		0,00		39,83	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					222_B	4,5			41,86	48	53	44,67		0,00		42,92	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					222_C	7,5			45,36	48	53	48,55		0,55		46,53	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					223_A	1,5			42,35	48	53	44,48		0,00		42,32	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					223_B	4,5			45,70	48	53	48,17		0,17		46,10	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					223_C	7,5			46,71	48	53	49,22		1,22		47,23	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					224_A	1,5			40,13	48	53	42,75		0,00		40,90	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					224_B	4,5			45,42	48	53	48,32		0,32		46,17	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					224_C	7,5			46,49	48	53	49,19		1,19		47,15	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					225_A	1,5			40,82	48	53	43,79		0,00		41,70	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					225_B	4,5			44,31	48	53	47,74		0,00		45,65	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					225_C	7,5			46,34	48	53	49,17		1,17		47,13	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					226_A	1,5			40,73	48	53	43,41		0,00		41,51	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					226_B	4,5			44,42	48	53	47,44		0,00		45,38	
duard Verkadelaan 8	stedelijk					226_C	7,5			46,52	48	53	49,24		1,24		47,17	
duard Verkadelaan 9	stedelijk					227_A	1,5			40,14	48	53	42,87		0,00		41,09	
duard Verkadelaan 9	stedelijk					227_B	4,5			43,81	48	53	46,92		0,00		44,92	
duard Verkadelaan 9	stedelijk					227_C	7,5			46,10	48	53	49,12		1,12		47,07	
Ko van Dijkplein 40	stedelijk					228_A	1,5			40,32	48	53	42,85		0,00		40,92	
Ko van Dijkplein 40	stedelijk					228_B	4,5			43,05	48	53	45,42		0,00		43,54	
Ko van Dijkplein 40	stedelijk					228_C	7,5			47,82	48	53	50,35		2,35	x	48,28	
Ko van Dijkplein 38	stedelijk					229_A	1,5			37,15	48	53	39,98		0,00		38,34	
Ko van Dijkplein 38	stedelijk					229_B	4,5			39,52	48	53	42,61		0,00		40,89	
Ko van Dijkplein 38	stedelijk					229_C	7,5			44,43	48	53	46,73		0,00		44,94	
Ko van Dijkplein 36	stedelijk					230_A	1,5			37,84	48	53	39,97		0,00		38,63	
Ko van Dijkplein 36	stedelijk					230_B	4,5			40,39	48	53	42,55		0,00		41,05	
Ko van Dijkplein 36	stedelijk					230_C	7,5			45,52	48	53	47,69		0,00		45,95	
Ko van Dijkplein 34	stedelijk					231_A	1,5			38,02	48	53	39,89		0,00		38,55	
Ko van Dijkplein 34	stedelijk					231_B	4,5			40,54	48	53	42,77		0,00		41,08	
Ko van Dijkplein 34	stedelijk					231_C	7,5			45,33	48	53	47,46		0,00		45,59	
Ko van Dijkplein 32	stedelijk					232_A	1,5			38,12	48	53	39,93		0,00		38,57	
Ko van Dijkplein 32	stedelijk					232_B	4,5			40,50	48	53	42,45		0,00		40,83	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Ko van Dijkplein 32	stedelijk					232_C	7,5			44,74	48	53	46,96		0,00		45,13	
Ko van Dijkplein 30	stedelijk					233_A	1,5			38,04	48	53	39,89		0,00		38,52	
Ko van Dijkplein 30	stedelijk					233_B	4,5			40,54	48	53	42,70		0,00		41,08	
Ko van Dijkplein 30	stedelijk					233_C	7,5			44,67	48	53	47,18		0,00		45,40	
Ko van Dijkplein 28	stedelijk					234_A	1,5			35,87	48	53	38,19		0,00		36,78	
Ko van Dijkplein 28	stedelijk					234_B	4,5			37,95	48	53	40,57		0,00		39,00	
Ko van Dijkplein 28	stedelijk					234_C	7,5			42,86	48	53	45,57		0,00		43,70	
Ko van Dijkplein 39	stedelijk					235_A	1,5			36,36	48	53	38,77		0,00		37,26	
Ko van Dijkplein 39	stedelijk					235_B	4,5			39,52	48	53	42,48		0,00		40,72	
Ko van Dijkplein 39	stedelijk					235_C	7,5			44,72	48	53	47,59		0,00		45,55	
Ko van Dijkplein 37	stedelijk					236_A	1,5			37,05	48	53	39,18		0,00		37,66	
Ko van Dijkplein 37	stedelijk					236_B	4,5			41,00	48	53	43,39		0,00		41,77	
Ko van Dijkplein 37	stedelijk					236_C	7,5			45,53	48	53	48,11		0,11		46,07	
Ko van Dijkplein 35	stedelijk					237_A	1,5			36,65	48	53	38,83		0,00		37,39	
Ko van Dijkplein 35	stedelijk					237_B	4,5			39,91	48	53	42,81		0,00		41,20	
Ko van Dijkplein 35	stedelijk					237_C	7,5			44,81	48	53	47,64		0,00		45,73	
Ko van Dijkplein 33	stedelijk					238_A	1,5			36,20	48	53	38,41		0,00		36,97	
Ko van Dijkplein 33	stedelijk					238_B	4,5			39,44	48	53	41,86		0,00		40,24	
Ko van Dijkplein 33	stedelijk					238_C	7,5			44,43	48	53	47,20		0,00		45,29	
Ko van Dijkplein 31	stedelijk					239_A	1,5			36,20	48	53	38,46		0,00		37,06	
Ko van Dijkplein 31	stedelijk					239_B	4,5			39,47	48	53	41,89		0,00		40,27	
Ko van Dijkplein 31	stedelijk					239_C	7,5			44,68	48	53	47,41		0,00		45,51	
Ko van Dijkplein 29	stedelijk					240_A	1,5			36,64	48	53	38,54		0,00		37,15	
Ko van Dijkplein 29	stedelijk					240_B	4,5			39,86	48	53	41,99		0,00		40,40	
Ko van Dijkplein 29	stedelijk					240_C	7,5			44,89	48	53	47,31		0,00		45,47	
Ko van Dijkplein 27	stedelijk					241_A	1,5			35,90	48	53	38,20		0,00		36,78	
Ko van Dijkplein 27	stedelijk					241_B	4,5			39,08	48	53	41,64		0,00		40,03	
Ko van Dijkplein 27	stedelijk					241_C	7,5			43,59	48	53	46,82		0,00		44,86	
duard Verkadelaan 3	stedelijk					242_A	1,5			34,60	48	53	37,05		0,00		35,75	
duard Verkadelaan 3	stedelijk					242_B	4,5			37,09	48	53	39,75		0,00		38,28	
duard Verkadelaan 3	stedelijk					243_A	1,5			34,38	48	53	36,82		0,00		35,48	
duard Verkadelaan 3	stedelijk					243_B	4,5			37,06	48	53	39,71		0,00		38,19	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					244_A	1,5			34,29	48	53	36,81		0,00		35,47	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					244_B	4,5			37,04	48	53	39,74		0,00		38,23	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					245_A	1,5			34,13	48	53	36,53		0,00		35,20	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					245_B	4,5			36,93	48	53	39,51		0,00		38,02	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
duard Verkadelaan 4	stedelijk					246_A	1,5			34,12	48	53	36,60		0,00		35,28	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					246_B	4,5			36,90	48	53	39,52		0,00		38,04	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					247_A	1,5			34,36	48	53	36,75		0,00		35,46	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					247_B	4,5			37,10	48	53	39,76		0,00		38,30	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					248_A	1,5			34,32	48	53	37,51		0,00		35,92	
duard Verkadelaan 4	stedelijk					248_B	4,5			36,98	48	53	39,96		0,00		38,38	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					249_A	1,5			34,35	48	53	37,50		0,00		35,90	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					249_B	4,5			37,05	48	53	39,97		0,00		38,37	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					250_A	1,5			34,24	48	53	36,57		0,00		35,29	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					250_B	4,5			36,98	48	53	39,45		0,00		38,02	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					251_A	1,5			34,83	48	53	37,10		0,00		35,79	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					251_B	4,5			37,62	48	53	39,87		0,00		38,45	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					252_A	1,5			35,59	48	53	37,69		0,00		36,42	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					252_B	4,5			38,65	48	53	40,71		0,00		39,32	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					253_A	1,5			35,56	48	53	37,52		0,00		36,25	
duard Verkadelaan 5	stedelijk					253_B	4,5			38,63	48	53	40,61		0,00		39,23	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					254_A	1,5			36,36	48	53	38,20		0,00		36,93	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					254_B	4,5			39,49	48	53	41,32		0,00		39,89	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					255_A	1,5			36,28	48	53	38,10		0,00		36,83	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					255_B	4,5			39,39	48	53	41,25		0,00		39,81	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					256_A	1,5			36,18	48	53	38,22		0,00		36,92	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					256_B	4,5			39,27	48	53	41,45		0,00		39,97	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					257_A	1,5			36,13	48	53	38,10		0,00		36,81	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					257_B	4,5			39,21	48	53	41,42		0,00		39,91	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					258_A	1,5			36,34	48	53	38,35		0,00		37,04	
duard Verkadelaan 6	stedelijk					258_B	4,5			39,28	48	53	41,57		0,00		40,05	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					259_A	1,5			36,33	48	53	38,36		0,00		37,04	
duard Verkadelaan 7	stedelijk					259_B	4,5			39,46	48	53	41,94		0,00		40,34	
'im Sonneveldplein 4	stedelijk					260_A	1,5			35,31	48	53	37,66		0,00		36,51	
'im Sonneveldplein 4	stedelijk					260_B	4,5			38,16	48	53	40,73		0,00		39,29	
'im Sonneveldplein 4	stedelijk					260_C	7,5			44,30	48	53	47,36		0,00		45,24	
'im Sonneveldplein 3	stedelijk					261_A	1,5			36,93	48	53	39,06		0,00		37,78	
'im Sonneveldplein 3	stedelijk					261_B	4,5			40,15	48	53	42,42		0,00		40,88	
'im Sonneveldplein 3	stedelijk					261_C	7,5			45,25	48	53	48,00		0,00		45,93	
'im Sonneveldplein 3	stedelijk					262_A	1,5			37,56	48	53	39,41		0,00		38,13	
'im Sonneveldplein 3	stedelijk					262_B	4,5			40,48	48	53	42,61		0,00		41,08	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
'im Sonneveldplein :	stedelijk					262_C	7,5			45,46	48	53	48,08		0,08		45,96	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					263_A	1,5			37,16	48	53	39,10		0,00		37,84	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					263_B	4,5			40,04	48	53	42,22		0,00		40,71	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					263_C	7,5			45,00	48	53	47,53		0,00		45,50	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					264_A	1,5			36,55	48	53	38,70		0,00		37,48	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					264_B	4,5			39,13	48	53	41,76		0,00		40,23	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					264_C	7,5			43,52	48	53	46,86		0,00		44,79	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					265_A	1,5			34,55	48	53	37,10		0,00		35,77	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					265_B	4,5			37,30	48	53	40,27		0,00		38,68	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					265_C	7,5			42,20	48	53	45,88		0,00		43,72	
'im Sonneveldplein 2	stedelijk					266_A	1,5			35,00	48	53	37,45		0,00		36,30	
'im Sonneveldplein 2	stedelijk					266_B	4,5			37,80	48	53	40,57		0,00		39,05	
'im Sonneveldplein 2	stedelijk					266_C	7,5			42,46	48	53	45,97		0,00		43,89	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					270_A	1,5			36,74	48	53	39,10		0,00		37,72	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					270_B	4,5			38,57	48	53	41,29		0,00		39,69	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					270_C	7,5			42,98	48	53	46,40		0,00		44,21	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					271_A	1,5			34,52	48	53	36,80		0,00		35,56	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					271_B	4,5			36,89	48	53	39,32		0,00		37,90	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					271_C	7,5			41,49	48	53	44,68		0,00		42,72	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					272_A	1,5			36,81	48	53	39,10		0,00		37,79	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					272_B	4,5			38,76	48	53	41,35		0,00		39,79	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					272_C	7,5			42,93	48	53	46,15		0,00		44,09	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					273_A	1,5			36,18	48	53	38,48		0,00		37,21	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					273_B	4,5			38,27	48	53	40,82		0,00		39,32	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					273_C	7,5			42,42	48	53	45,74		0,00		43,75	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					274_A	1,5			36,40	48	53	38,71		0,00		37,40	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					274_B	4,5			38,52	48	53	41,05		0,00		39,48	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					274_C	7,5			43,30	48	53	46,35		0,00		44,25	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					275_A	1,5			35,91	48	53	38,15		0,00		36,81	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					275_B	4,5			37,90	48	53	40,32		0,00		38,76	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					275_C	7,5			42,99	48	53	46,01		0,00		43,85	
ert van Dalsumstraa	stedelijk					276_A	1,5			36,20	48	53	38,44		0,00		37,22	
ert van Dalsumstraa	stedelijk					276_B	4,5			38,91	48	53	41,54		0,00		39,97	
ert van Dalsumstraa	stedelijk					276_C	7,5			43,97	48	53	47,08		0,00		44,97	
ert van Dalsumstraa	stedelijk					277_A	1,5			37,25	48	53	39,44		0,00		38,08	
ert van Dalsumstraa	stedelijk					277_B	4,5			39,16	48	53	41,58		0,00		40,01	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
ert van Dalsumstraa	stedelijk					277_C	7,5			44,00	48	53	46,63		0,00		44,60	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					278_A	1,5			37,48	48	53	39,61		0,00		38,23	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					278_B	4,5			39,24	48	53	41,59		0,00		40,01	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					278_C	7,5			44,34	48	53	46,82		0,00		44,70	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					279_A	1,5			36,88	48	53	39,13		0,00		37,72	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					279_B	4,5			38,49	48	53	40,83		0,00		39,23	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					279_C	7,5			43,63	48	53	46,43		0,00		44,19	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					280_A	1,5			37,64	48	53	39,74		0,00		38,41	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					280_B	4,5			39,42	48	53	41,87		0,00		40,33	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					280_C	7,5			44,18	48	53	47,05		0,00		44,94	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					281_A	1,5			36,27	48	53	38,42		0,00		37,13	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					281_B	4,5			38,76	48	53	41,19		0,00		39,72	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					281_C	7,5			43,46	48	53	46,17		0,00		44,27	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					282_A	1,5			36,35	48	53	38,38		0,00		37,06	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					282_B	4,5			38,07	48	53	40,44		0,00		39,00	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					282_C	7,5			42,80	48	53	45,39		0,00		43,52	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					283_A	1,5			36,88	48	53	38,94		0,00		37,66	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					283_B	4,5			38,59	48	53	40,85		0,00		39,41	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					283_C	7,5			43,37	48	53	45,86		0,00		43,93	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					284_A	1,5			42,55	48	53	43,98		0,00		42,04	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					284_B	4,5			44,36	48	53	45,74		0,00		43,84	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					284_C	7,5			46,88	48	53	49,16		1,16		47,09	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					285_A	1,5			37,95	48	53	39,94		0,00		38,69	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					285_B	4,5			40,30	48	53	42,53		0,00		41,10	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					285_C	7,5			45,66	48	53	48,17		0,17		46,39	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					286_A	1,5			38,26	48	53	40,28		0,00		38,99	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					286_B	4,5			40,81	48	53	42,80		0,00		41,33	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					286_C	7,5			45,90	48	53	48,32		0,32		46,50	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					287_A	1,5			37,48	48	53	39,72		0,00		38,34	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					287_B	4,5			40,12	48	53	42,43		0,00		40,91	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					287_C	7,5			44,74	48	53	47,58		0,00		45,76	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					288_A	1,5			38,42	48	53	40,54		0,00		39,23	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					288_B	4,5			40,81	48	53	43,12		0,00		41,66	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					288_C	7,5			45,94	48	53	48,54		0,54		46,72	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					289_A	1,5			38,62	48	53	40,72		0,00		39,41	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					289_B	4,5			41,07	48	53	43,65		0,00		42,05	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
ul Steenbergenlaan	stedelijk					289_C	7,5			46,04	48	53	48,63		0,63		46,79	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					290_A	1,5			39,01	48	53	40,96		0,00		39,63	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					290_B	4,5			41,40	48	53	43,89		0,00		42,15	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					290_C	7,5			46,03	48	53	48,60		0,60		46,71	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					291_A	1,5			39,87	48	53	42,22		0,00		40,78	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					291_B	4,5			41,64	48	53	44,51		0,00		42,72	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					291_C	7,5			45,79	48	53	48,50		0,50		46,58	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					292_A	1,5			40,17	48	53	42,37		0,00		40,84	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					292_B	4,5			42,05	48	53	44,68		0,00		42,92	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					292_C	7,5			45,91	48	53	48,60		0,60		46,71	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					293_A	1,5			40,70	48	53	42,76		0,00		41,30	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					293_B	4,5			43,35	48	53	45,60		0,00		43,79	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					293_C	7,5			46,99	48	53	49,39		1,39		47,39	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					294_A	1,5			39,80	48	53	42,11		0,00		40,60	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					294_B	4,5			43,15	48	53	45,78		0,00		43,88	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					294_C	7,5			45,23	48	53	48,31		0,31		46,36	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					295_A	1,5			40,65	48	53	43,15		0,00		41,47	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					295_B	4,5			43,64	48	53	45,97		0,00		44,25	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					295_C	7,5			46,95	48	53	49,56		1,56	x	47,63	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					296_A	1,5			40,14	48	53	41,99		0,00		40,63	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					296_B	4,5			43,49	48	53	45,33		0,00		43,77	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					296_C	7,5			46,39	48	53	48,28		0,28		46,58	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					297_A	1,5			40,19	48	53	42,15		0,00		40,64	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					297_B	4,5			45,26	48	53	47,02		0,00		45,30	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					297_C	7,5			47,92	48	53	50,03		2,03	x	48,10	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					298_A	1,5			42,12	48	53	43,58		0,00		41,86	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					298_B	4,5			45,59	48	53	47,30		0,00		45,46	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					298_C	7,5			47,41	48	53	49,53		1,53	x	47,62	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					299_A	1,5			40,29	48	53	42,25		0,00		40,86	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					299_B	4,5			46,01	48	53	47,94		0,00		46,05	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					299_C	7,5			48,28	48	53	50,68		2,40	x	48,68	49
ıl Steenbergenlaan :	stedelijk					300_A	1,5			41,66	48	53	43,51		0,00		41,88	
ıl Steenbergenlaan :	stedelijk					300_B	4,5			45,60	48	53	47,66		0,00		45,79	
ıl Steenbergenlaan :	stedelijk					300_C	7,5			47,97	48	53	50,37		2,37	x	48,44	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					301_A	1,5			38,94	48	53	40,89		0,00		39,64	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					301_B	4,5			41,66	48	53	43,54		0,00		42,06	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
ul Steenbergenlaan	stedelijk					301_C	7,5			46,29	48	53	48,14		0,14		46,19	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					302_A	1,5			37,17	48	53	39,35		0,00		38,00	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					302_B	4,5			40,33	48	53	42,67		0,00		41,11	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					302_C	7,5			44,78	48	53	47,37		0,00		45,44	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					303_A	1,5			37,26	48	53	39,48		0,00		38,07	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					303_B	4,5			40,41	48	53	42,82		0,00		41,21	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					303_C	7,5			44,93	48	53	47,68		0,00		45,60	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					304_A	1,5			37,22	48	53	39,51		0,00		38,12	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					304_B	4,5			40,33	48	53	42,80		0,00		41,22	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					304_C	7,5			44,57	48	53	47,38		0,00		45,37	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					305_A	1,5			37,14	48	53	39,34		0,00		37,99	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					305_B	4,5			40,23	48	53	42,71		0,00		41,15	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					305_C	7,5			44,59	48	53	47,31		0,00		45,31	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					306_A	1,5			37,19	48	53	39,49		0,00		38,11	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					306_B	4,5			40,51	48	53	43,18		0,00		41,49	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					306_C	7,5			44,69	48	53	47,47		0,00		45,46	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					307_A	1,5			37,13	48	53	39,24		0,00		37,89	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					307_B	4,5			40,43	48	53	42,91		0,00		41,25	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					307_C	7,5			44,70	48	53	47,24		0,00		45,28	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					308_A	1,5			37,19	48	53	39,35		0,00		38,07	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					308_B	4,5			40,68	48	53	43,03		0,00		41,40	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					308_C	7,5			44,89	48	53	47,32		0,00		45,36	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					309_A	1,5			37,33	48	53	39,54		0,00		38,30	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					309_B	4,5			40,89	48	53	43,15		0,00		41,55	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					309_C	7,5			45,07	48	53	47,45		0,00		45,55	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					310_A	1,5			37,50	48	53	39,65		0,00		38,39	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					310_B	4,5			41,09	48	53	43,14		0,00		41,62	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					310_C	7,5			45,45	48	53	47,76		0,00		45,84	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					311_A	1,5			37,92	48	53	39,81		0,00		38,57	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					311_B	4,5			41,20	48	53	43,27		0,00		41,78	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					311_C	7,5			46,03	48	53	48,12		0,12		46,40	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					312_A	1,5			38,25	48	53	40,24		0,00		38,94	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					312_B	4,5			41,65	48	53	43,76		0,00		42,22	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					312_C	7,5			46,30	48	53	48,47		0,47		46,67	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					313_A	1,5			38,19	48	53	40,33		0,00		39,08	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					313_B	4,5			41,65	48	53	43,79		0,00		42,34	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
ul Steenbergenlaan	stedelijk					313_C	7,5			46,42	48	53	48,78		0,78		46,97	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					314_A	1,5			38,20	48	53	40,24		0,00		39,03	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					314_B	4,5			41,54	48	53	43,69		0,00		42,28	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					314_C	7,5			46,26	48	53	48,69		0,69		46,89	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					315_A	1,5			37,42	48	53	39,67		0,00		38,34	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					315_B	4,5			40,78	48	53	43,29		0,00		41,81	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					315_C	7,5			45,20	48	53	47,98		0,00		46,12	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					316_A	1,5			38,01	48	53	40,14		0,00		38,84	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					316_B	4,5			41,39	48	53	43,66		0,00		42,20	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					316_C	7,5			46,14	48	53	48,54		0,54		46,75	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					317_A	1,5			38,17	48	53	40,28		0,00		38,96	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					317_B	4,5			41,36	48	53	43,77		0,00		42,31	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					317_C	7,5			46,07	48	53	48,36		0,36		46,62	
Wim Kanplein 11	stedelijk					318_A	1,5			38,62	48	53	40,46		0,00		39,18	
Wim Kanplein 11	stedelijk					318_B	4,5			43,70	48	53	46,02		0,00		44,46	
Wim Kanplein 11	stedelijk					318_C	7,5			46,06	48	53	48,69		0,69		47,07	
Wim Kanplein 13	stedelijk					319_A	1,5			38,42	48	53	40,42		0,00		39,13	
Wim Kanplein 13	stedelijk					319_B	4,5			43,57	48	53	46,12		0,00		44,58	
Wim Kanplein 13	stedelijk					319_C	7,5			46,01	48	53	48,65		0,65		47,05	
Wim Kanplein 15	stedelijk					320_A	1,5			38,84	48	53	41,13		0,00		39,85	
Wim Kanplein 15	stedelijk					320_B	4,5			43,38	48	53	46,20		0,00		44,76	
Wim Kanplein 15	stedelijk					320_C	7,5			45,80	48	53	48,54		0,54		46,97	
Wim Kanplein 17	stedelijk					321_A	1,5			38,45	48	53	40,97		0,00		39,63	
Wim Kanplein 17	stedelijk					321_B	4,5			42,61	48	53	45,70		0,00		44,27	
Wim Kanplein 17	stedelijk					321_C	7,5			45,07	48	53	47,81		0,00		46,23	
Wim Kanplein 19	stedelijk					322_A	1,5			38,68	48	53	41,12		0,00		39,83	
Wim Kanplein 19	stedelijk					322_B	4,5			42,63	48	53	45,44		0,00		43,95	
Wim Kanplein 19	stedelijk					322_C	7,5			45,63	48	53	48,32		0,32		46,73	
Wim Kanplein 21	stedelijk					323_A	1,5			38,93	48	53	41,41		0,00		40,13	
Wim Kanplein 21	stedelijk					323_B	4,5			42,34	48	53	45,55		0,00		44,05	
Wim Kanplein 21	stedelijk					323_C	7,5			45,72	48	53	48,64		0,64		47,04	
Wim Kanplein 23	stedelijk					324_A	1,5			38,28	48	53	40,98		0,00		39,64	
Wim Kanplein 23	stedelijk					324_B	4,5			41,40	48	53	44,64		0,00		43,19	
Wim Kanplein 23	stedelijk					324_C	7,5			45,34	48	53	48,20		0,20		46,55	
Wim Kanplein 25	stedelijk					325_A	1,5			38,71	48	53	40,92		0,00		39,61	
Wim Kanplein 25	stedelijk					325_B	4,5			41,95	48	53	44,43		0,00		42,97	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Wim Kanplein 25	stedelijk					325_C	7,5			46,49	48	53	48,89		0,89		47,16	
Wim Kanplein 12	stedelijk					326_A	1,5			37,53	48	53	39,81		0,00		38,50	
Wim Kanplein 12	stedelijk					326_B	4,5			40,01	48	53	42,63		0,00		41,23	
Wim Kanplein 12	stedelijk					326_C	7,5			43,94	48	53	47,03		0,00		45,42	
Wim Kanplein 14	stedelijk					327_A	1,5			37,78	48	53	40,71		0,00		39,29	
Wim Kanplein 14	stedelijk					327_B	4,5			40,33	48	53	43,49		0,00		42,02	
Wim Kanplein 14	stedelijk					327_C	7,5			44,46	48	53	47,56		0,00		45,99	
Wim Kanplein 16	stedelijk					328_A	1,5			37,12	48	53	39,50		0,00		38,16	
Wim Kanplein 16	stedelijk					328_B	4,5			39,64	48	53	42,32		0,00		40,90	
Wim Kanplein 16	stedelijk					328_C	7,5			43,09	48	53	46,37		0,00		44,85	
Wim Kanplein 18	stedelijk					329_A	1,5			36,49	48	53	38,71		0,00		37,25	
Wim Kanplein 18	stedelijk					329_B	4,5			39,16	48	53	41,77		0,00		40,25	
Wim Kanplein 18	stedelijk					329_C	7,5			42,58	48	53	45,53		0,00		43,88	
Wim Kanplein 20	stedelijk					330_A	1,5			37,07	48	53	39,40		0,00		38,09	
Wim Kanplein 20	stedelijk					330_B	4,5			39,90	48	53	42,54		0,00		41,15	
Wim Kanplein 20	stedelijk					330_C	7,5			43,88	48	53	46,75		0,00		45,27	
Wim Kanplein 22	stedelijk					331_A	1,5			36,05	48	53	38,30		0,00		36,93	
Wim Kanplein 22	stedelijk					331_B	4,5			39,01	48	53	41,63		0,00		40,25	
Wim Kanplein 22	stedelijk					331_C	7,5			42,37	48	53	45,04		0,00		43,50	
Wim Kanplein 24	stedelijk					332_A	1,5			36,27	48	53	38,19		0,00		36,78	
Wim Kanplein 24	stedelijk					332_B	4,5			39,19	48	53	41,53		0,00		40,10	
Wim Kanplein 24	stedelijk					332_C	7,5			42,86	48	53	45,04		0,00		43,46	
Wim Kanplein 26	stedelijk					333_A	1,5			38,24	48	53	40,31		0,00		38,77	
Wim Kanplein 26	stedelijk					333_B	4,5			41,46	48	53	43,94		0,00		42,33	
Wim Kanplein 26	stedelijk					333_C	7,5			46,42	48	53	48,79		0,79		47,01	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					334_A	1,5			41,83	48	53	44,05		0,00		42,54	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					334_B	4,5			44,67	48	53	46,89		0,00		45,43	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					334_C	7,5			47,76	48	53	50,17		2,17	x	48,25	
ıl Steenbergenlaan :	stedelijk					335_A	1,5			42,37	48	53	44,98		0,00		43,26	
ıl Steenbergenlaan :	stedelijk					335_B	4,5			45,09	48	53	47,68		0,00		46,05	
ıl Steenbergenlaan :	stedelijk					335_C	7,5			47,64	48	53	50,42		2,42	x	48,45	
ıl Steenbergenlaan :	stedelijk					336_A	1,5			42,95	48	53	45,33		0,00		43,55	
ıl Steenbergenlaan :	stedelijk					336_B	4,5			45,80	48	53	48,08		0,08		46,38	
ıl Steenbergenlaan :	stedelijk					336_C	7,5			47,88	48	53	50,61		2,61	x	48,58	49
ıl Steenbergenlaan :	stedelijk					337_A	1,5			43,40	48	53	45,86		0,00		43,92	
ıl Steenbergenlaan :	stedelijk					337_B	4,5			46,33	48	53	48,70		0,70		46,87	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
ıl Steenbergenlaan :	stedelijk					337_C	7,5			48,06	48	53	50,84		2,78	x	48,80	49
ıl Steenbergenlaan :	stedelijk					338_A	1,5			44,05	48	53	46,06		0,00		43,97	
ıl Steenbergenlaan :	stedelijk					338_B	4,5			47,04	48	53	49,19		1,19		47,24	
ıl Steenbergenlaan :	stedelijk					338_C	7,5			48,42	48	53	51,00		2,58	x	48,94	49
ıl Steenbergenlaan :	stedelijk					339_A	1,5			44,13	48	53	46,26		0,00		44,11	
ıl Steenbergenlaan :	stedelijk					339_B	4,5			47,34	48	53	49,51		1,51	x	47,47	
ıl Steenbergenlaan :	stedelijk					339_C	7,5			48,39	48	53	51,07		2,68	x	49,00	49
ıl Steenbergenlaan :	stedelijk					340_A	1,5			40,76	48	53	45,76		0,00		43,43	
ıl Steenbergenlaan :	stedelijk					340_B	4,5			44,17	48	53	49,53		1,53	x	47,43	
ıl Steenbergenlaan :	stedelijk					340_C	7,5			45,10	48	53	51,06		3,06	x	48,91	49
ıl Steenbergenlaan :	stedelijk					341_A	1,5			40,74	48	53	45,69		0,00		43,40	
ıl Steenbergenlaan :	stedelijk					341_B	4,5			44,13	48	53	49,52		1,52	x	47,42	
ıl Steenbergenlaan :	stedelijk					341_C	7,5			45,27	48	53	51,15		3,15	x	49,04	49
ıl Steenbergenlaan :	stedelijk					342_A	1,5			41,59	48	53	46,30		0,00		43,95	
ıl Steenbergenlaan :	stedelijk					342_B	4,5			44,53	48	53	49,62		1,62	x	47,48	
ıl Steenbergenlaan :	stedelijk					342_C	7,5			45,56	48	53	51,26		3,26	x	49,10	49
Fie Carelsenlaan 83	stedelijk					343_A	1,5			36,71	48	53	38,84		0,00		37,67	
Fie Carelsenlaan 83	stedelijk					343_B	4,5			39,17	48	53	41,66		0,00		40,43	
Fie Carelsenlaan 83	stedelijk					343_C	7,5			44,44	48	53	47,06		0,00		45,48	
Fie Carelsenlaan 85	stedelijk					344_A	1,5			35,61	48	53	37,70		0,00		36,39	
Fie Carelsenlaan 85	stedelijk					344_B	4,5			38,44	48	53	40,45		0,00		39,05	
Fie Carelsenlaan 85	stedelijk					344_C	7,5			42,80	48	53	45,08		0,00		43,41	
Fie Carelsenlaan 87	stedelijk					345_A	1,5			36,13	48	53	37,97		0,00		36,86	
Fie Carelsenlaan 87	stedelijk					345_B	4,5			38,69	48	53	40,59		0,00		39,31	
Fie Carelsenlaan 87	stedelijk					345_C	7,5			43,33	48	53	45,67		0,00		44,12	
Fie Carelsenlaan 89	stedelijk					346_A	1,5			35,97	48	53	37,52		0,00		36,35	
Fie Carelsenlaan 89	stedelijk					346_B	4,5			39,00	48	53	40,63		0,00		39,32	
Fie Carelsenlaan 89	stedelijk					346_C	7,5			43,49	48	53	45,86		0,00		44,17	
Fie Carelsenlaan 91	stedelijk					347_A	1,5			35,79	48	53	37,45		0,00		36,37	
Fie Carelsenlaan 91	stedelijk					347_B	4,5			38,39	48	53	40,02		0,00		38,76	
Fie Carelsenlaan 91	stedelijk					347_C	7,5			43,23	48	53	45,36		0,00		43,71	
Fie Carelsenlaan 93	stedelijk					348_A	1,5			35,62	48	53	37,37		0,00		36,22	
Fie Carelsenlaan 93	stedelijk					348_B	4,5			38,64	48	53	40,38		0,00		39,12	
Fie Carelsenlaan 93	stedelijk					348_C	7,5			43,56	48	53	45,70		0,00		44,01	
Fie Carelsenlaan 95	stedelijk					349_A	1,5			32,67	48	53	37,25		0,00		36,15	
Fie Carelsenlaan 95	stedelijk					349_B	4,5			35,58	48	53	40,18		0,00		38,93	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Fie Carelsenlaan 95	stedelijk					349_C	7,5			40,43	48	53	45,57		0,00		43,89	
Fie Carelsenlaan 97	stedelijk					350_A	1,5			36,17	48	53	41,28		0,00		39,52	
Fie Carelsenlaan 97	stedelijk					350_B	4,5			40,87	48	53	46,22		0,00		44,53	
Fie Carelsenlaan 97	stedelijk					350_C	7,5			42,87	48	53	48,19		0,19		46,53	
Fie Carelsenlaan 51	stedelijk					351_A	1,5			36,32	48	53	38,39		0,00		37,18	
Fie Carelsenlaan 51	stedelijk					351_B	4,5			39,47	48	53	41,60		0,00		40,21	
Fie Carelsenlaan 51	stedelijk					351_C	7,5			44,74	48	53	46,80		0,00		45,13	
Fie Carelsenlaan 53	stedelijk					352_A	1,5			36,54	48	53	38,36		0,00		37,20	
Fie Carelsenlaan 53	stedelijk					352_B	4,5			39,43	48	53	41,40		0,00		40,04	
Fie Carelsenlaan 53	stedelijk					352_C	7,5			44,28	48	53	46,29		0,00		44,63	
Fie Carelsenlaan 55	stedelijk					353_A	1,5			37,00	48	53	38,88		0,00		37,72	
Fie Carelsenlaan 55	stedelijk					353_B	4,5			39,51	48	53	41,48		0,00		40,13	
Fie Carelsenlaan 55	stedelijk					353_C	7,5			44,34	48	53	46,56		0,00		44,87	
Fie Carelsenlaan 57	stedelijk					354_A	1,5			36,91	48	53	38,76		0,00		37,59	
Fie Carelsenlaan 57	stedelijk					354_B	4,5			39,46	48	53	41,35		0,00		40,00	
Fie Carelsenlaan 57	stedelijk					354_C	7,5			44,46	48	53	46,42		0,00		44,78	
Fie Carelsenlaan 59	stedelijk					355_A	1,5			37,25	48	53	39,11		0,00		38,00	
Fie Carelsenlaan 59	stedelijk					355_B	4,5			39,58	48	53	41,71		0,00		40,38	
Fie Carelsenlaan 59	stedelijk					355_C	7,5			44,79	48	53	47,08		0,00		45,40	
Fie Carelsenlaan 61	stedelijk					356_A	1,5			36,90	48	53	38,61		0,00		37,48	
Fie Carelsenlaan 61	stedelijk					356_B	4,5			38,90	48	53	40,94		0,00		39,58	
Fie Carelsenlaan 61	stedelijk					356_C	7,5			44,25	48	53	46,44		0,00		44,72	
Fie Carelsenlaan 63	stedelijk					357_A	1,5			37,41	48	53	39,27		0,00		38,19	
Fie Carelsenlaan 63	stedelijk					357_B	4,5			39,42	48	53	41,56		0,00		40,24	
Fie Carelsenlaan 63	stedelijk					357_C	7,5			44,67	48	53	47,01		0,00		45,36	
Fie Carelsenlaan 65	stedelijk					358_A	1,5			37,41	48	53	39,24		0,00		38,27	
Fie Carelsenlaan 65	stedelijk					358_B	4,5			39,19	48	53	41,28		0,00		40,00	
Fie Carelsenlaan 65	stedelijk					358_C	7,5			44,63	48	53	46,84		0,00		45,20	
Fie Carelsenlaan 67	stedelijk					359_A	1,5			36,85	48	53	38,79		0,00		37,69	
Fie Carelsenlaan 67	stedelijk					359_B	4,5			39,19	48	53	41,28		0,00		39,94	
Fie Carelsenlaan 67	stedelijk					359_C	7,5			44,19	48	53	46,60		0,00		44,79	
Fie Carelsenlaan 69	stedelijk					360_A	1,5			36,35	48	53	38,09		0,00		37,06	
Fie Carelsenlaan 69	stedelijk					360_B	4,5			38,50	48	53	40,39		0,00		39,10	
Fie Carelsenlaan 69	stedelijk					360_C	7,5			43,40	48	53	45,48		0,00		43,83	
Fie Carelsenlaan 71	stedelijk					361_A	1,5			36,45	48	53	38,08		0,00		37,02	
Fie Carelsenlaan 71	stedelijk					361_B	4,5			39,30	48	53	41,15		0,00		39,87	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Fie Carelsenlaan 71	stedelijk					361_C	7,5			44,34	48	53	46,37		0,00		44,73	
Fie Carelsenlaan 73	stedelijk					362_A	1,5			36,48	48	53	38,36		0,00		37,24	
Fie Carelsenlaan 73	stedelijk					362_B	4,5			38,65	48	53	40,65		0,00		39,33	
Fie Carelsenlaan 73	stedelijk					362_C	7,5			43,28	48	53	45,82		0,00		44,13	
Fie Carelsenlaan 75	stedelijk					363_A	1,5			37,13	48	53	38,96		0,00		37,87	
Fie Carelsenlaan 75	stedelijk					363_B	4,5			39,39	48	53	41,49		0,00		40,17	
Fie Carelsenlaan 75	stedelijk					363_C	7,5			44,33	48	53	46,95		0,00		45,26	
Fie Carelsenlaan 77	stedelijk					364_A	1,5			35,96	48	53	37,89		0,00		36,67	
Fie Carelsenlaan 77	stedelijk					364_B	4,5			38,84	48	53	40,97		0,00		39,65	
Fie Carelsenlaan 77	stedelijk					364_C	7,5			43,23	48	53	45,88		0,00		44,26	
Ko van Dijkplein 25	stedelijk					365_A	1,5			36,13	48	53	38,16		0,00		36,77	
Ko van Dijkplein 25	stedelijk					365_B	4,5			39,10	48	53	41,48		0,00		39,89	
Ko van Dijkplein 25	stedelijk					365_C	7,5			44,27	48	53	46,93		0,00		44,97	
Ko van Dijkplein 23	stedelijk					366_A	1,5			36,50	48	53	38,55		0,00		37,15	
Ko van Dijkplein 23	stedelijk					366_B	4,5			39,48	48	53	41,87		0,00		40,29	
Ko van Dijkplein 23	stedelijk					366_C	7,5			44,59	48	53	47,38		0,00		45,45	
Ko van Dijkplein 21	stedelijk					367_A	1,5			35,78	48	53	37,90		0,00		36,45	
Ko van Dijkplein 21	stedelijk					367_B	4,5			38,80	48	53	41,12		0,00		39,51	
Ko van Dijkplein 21	stedelijk					367_C	7,5			43,04	48	53	45,96		0,00		43,96	
Ko van Dijkplein 19	stedelijk					368_A	1,5			35,69	48	53	37,83		0,00		36,40	
Ko van Dijkplein 19	stedelijk					368_B	4,5			38,53	48	53	40,91		0,00		39,34	
Ko van Dijkplein 19	stedelijk					368_C	7,5			42,47	48	53	45,57		0,00		43,61	
Ko van Dijkplein 17	stedelijk					369_A	1,5			35,66	48	53	37,92		0,00		36,49	
Ko van Dijkplein 17	stedelijk					369_B	4,5			38,43	48	53	40,87		0,00		39,32	
Ko van Dijkplein 17	stedelijk					369_C	7,5			42,37	48	53	45,40		0,00		43,44	
Ko van Dijkplein 15	stedelijk					370_A	1,5			35,84	48	53	38,07		0,00		36,66	
Ko van Dijkplein 15	stedelijk					370_B	4,5			38,65	48	53	40,98		0,00		39,48	
Ko van Dijkplein 15	stedelijk					370_C	7,5			42,56	48	53	45,21		0,00		43,33	
Ko van Dijkplein 13	stedelijk					371_A	1,5			36,10	48	53	38,25		0,00		36,90	
Ko van Dijkplein 13	stedelijk					371_B	4,5			38,90	48	53	41,18		0,00		39,78	
Ko van Dijkplein 13	stedelijk					371_C	7,5			42,53	48	53	45,09		0,00		43,31	
Ko van Dijkplein 11	stedelijk					372_A	1,5			36,42	48	53	38,64		0,00		37,41	
Ko van Dijkplein 11	stedelijk					372_B	4,5			39,02	48	53	41,43		0,00		40,03	
Ko van Dijkplein 11	stedelijk					372_C	7,5			42,70	48	53	45,26		0,00		43,44	
Ko van Dijkplein 26	stedelijk					373_A	1,5			36,97	48	53	39,22		0,00		37,95	
Ko van Dijkplein 26	stedelijk					373_B	4,5			40,09	48	53	42,60		0,00		41,14	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Ko van Dijkplein 26	stedelijk					373_C	7,5			45,07	48	53	47,84		0,00		45,95	
Ko van Dijkplein 24	stedelijk					374_A	1,5			35,84	48	53	37,68		0,00		36,35	
Ko van Dijkplein 24	stedelijk					374_B	4,5			37,42	48	53	39,23		0,00		37,88	
Ko van Dijkplein 24	stedelijk					374_C	7,5			42,84	48	53	44,82		0,00		43,28	
Ko van Dijkplein 22	stedelijk					375_A	1,5			36,56	48	53	38,45		0,00		37,23	
Ko van Dijkplein 22	stedelijk					375_B	4,5			38,11	48	53	39,95		0,00		38,59	
Ko van Dijkplein 22	stedelijk					375_C	7,5			43,35	48	53	45,09		0,00		43,62	
Ko van Dijkplein 20	stedelijk					376_A	1,5			36,30	48	53	38,37		0,00		37,14	
Ko van Dijkplein 20	stedelijk					376_B	4,5			38,22	48	53	40,32		0,00		38,95	
Ko van Dijkplein 20	stedelijk					376_C	7,5			43,35	48	53	45,61		0,00		44,06	
Ko van Dijkplein 18	stedelijk					377_A	1,5			35,31	48	53	37,33		0,00		36,16	
Ko van Dijkplein 18	stedelijk					377_B	4,5			36,84	48	53	39,01		0,00		37,69	
Ko van Dijkplein 18	stedelijk					377_C	7,5			41,70	48	53	43,91		0,00		42,31	
Ko van Dijkplein 16	stedelijk					378_A	1,5			37,09	48	53	39,17		0,00		37,93	
Ko van Dijkplein 16	stedelijk					378_B	4,5			38,34	48	53	40,56		0,00		39,16	
Ko van Dijkplein 16	stedelijk					378_C	7,5			42,36	48	53	44,75		0,00		43,12	
Ko van Dijkplein 14	stedelijk					379_A	1,5			34,78	48	53	36,75		0,00		35,55	
Ko van Dijkplein 14	stedelijk					379_B	4,5			37,34	48	53	39,40		0,00		38,13	
Ko van Dijkplein 14	stedelijk					379_C	7,5			43,06	48	53	45,49		0,00		43,92	
Ko van Dijkplein 12	stedelijk					380_A	1,5			35,79	48	53	38,01		0,00		36,68	
Ko van Dijkplein 12	stedelijk					380_B	4,5			37,16	48	53	39,52		0,00		38,13	
Ko van Dijkplein 12	stedelijk					380_C	7,5			41,43	48	53	43,99		0,00		42,26	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					381_A	1,5			36,46	48	53	38,75		0,00		37,34	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					381_B	4,5			38,51	48	53	41,48		0,00		39,72	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					381_C	7,5			42,29	48	53	45,69		0,00		43,44	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					382_A	1,5			36,14	48	53	38,40		0,00		37,01	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					382_B	4,5			38,50	48	53	41,37		0,00		39,70	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					382_C	7,5			42,51	48	53	45,66		0,00		43,55	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					383_A	1,5			36,22	48	53	38,46		0,00		37,06	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					383_B	4,5			38,53	48	53	41,20		0,00		39,58	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					383_C	7,5			42,57	48	53	45,78		0,00		43,62	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					384_A	1,5			36,27	48	53	38,54		0,00		37,10	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					384_B	4,5			39,10	48	53	41,55		0,00		39,89	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					384_C	7,5			43,49	48	53	46,24		0,00		44,09	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					385_A	1,5			36,60	48	53	38,69		0,00		37,26	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					385_B	4,5			39,58	48	53	41,95		0,00		40,23	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
ul Steenbergenlaan	stedelijk					385_C	7,5			44,64	48	53	46,94		0,00		44,71	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					386_A	1,5			36,69	48	53	38,79		0,00		37,43	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					386_B	4,5			39,69	48	53	41,84		0,00		40,26	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					386_C	7,5			44,49	48	53	47,42		0,00		45,27	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					387_A	1,5			36,53	48	53	38,53		0,00		37,22	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					387_B	4,5			39,37	48	53	41,42		0,00		39,92	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					387_C	7,5			44,25	48	53	46,98		0,00		44,90	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					388_A	1,5			37,20	48	53	38,85		0,00		37,58	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					388_B	4,5			40,26	48	53	42,07		0,00		40,57	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					388_C	7,5			45,52	48	53	47,71		0,00		45,70	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					389_A	1,5			37,01	48	53	38,97		0,00		37,69	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					389_B	4,5			40,07	48	53	42,20		0,00		40,69	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					389_C	7,5			45,25	48	53	47,74		0,00		45,77	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					390_A	1,5			37,06	48	53	39,11		0,00		37,80	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					390_B	4,5			40,08	48	53	42,28		0,00		40,77	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					390_C	7,5			45,28	48	53	47,77		0,00		45,79	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					391_A	1,5			36,78	48	53	38,90		0,00		37,61	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					391_B	4,5			39,66	48	53	41,94		0,00		40,45	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					391_C	7,5			44,97	48	53	47,55		0,00		45,59	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					392_A	1,5			36,62	48	53	38,56		0,00		37,31	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					392_B	4,5			39,51	48	53	41,66		0,00		40,20	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					392_C	7,5			44,91	48	53	47,39		0,00		45,47	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					393_A	1,5			36,74	48	53	38,52		0,00		37,30	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					393_B	4,5			39,56	48	53	41,63		0,00		40,18	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					393_C	7,5			44,99	48	53	47,50		0,00		45,56	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					394_A	1,5			36,94	48	53	38,89		0,00		37,62	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					394_B	4,5			39,83	48	53	42,26		0,00		40,69	
ul Steenbergenlaan	stedelijk					394_C	7,5			45,51	48	53	48,00		0,00		45,96	
Fie Carelsenlaan 27	stedelijk					395_A	1,5			36,08	48	53	38,24		0,00		36,96	
Fie Carelsenlaan 27	stedelijk					395_B	4,5			38,32	48	53	40,56		0,00		39,05	
Fie Carelsenlaan 27	stedelijk					395_C	7,5			42,98	48	53	45,87		0,00		43,76	
Fie Carelsenlaan 29	stedelijk					396_A	1,5			35,86	48	53	38,06		0,00		36,78	
Fie Carelsenlaan 29	stedelijk					396_B	4,5			38,17	48	53	40,51		0,00		39,01	
Fie Carelsenlaan 29	stedelijk					396_C	7,5			42,70	48	53	45,57		0,00		43,48	
Fie Carelsenlaan 31	stedelijk					397_A	1,5			35,75	48	53	37,91		0,00		36,65	
Fie Carelsenlaan 31	stedelijk					397_B	4,5			38,15	48	53	40,43		0,00		38,95	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Fie Carelsenlaan 31	stedelijk					397_C	7,5			42,68	48	53	45,47		0,00		43,44	
Fie Carelsenlaan 33	stedelijk					398_A	1,5			35,60	48	53	37,60		0,00		36,36	
Fie Carelsenlaan 33	stedelijk					398_B	4,5			38,06	48	53	40,04		0,00		38,62	
Fie Carelsenlaan 33	stedelijk					398_C	7,5			42,50	48	53	45,00		0,00		43,10	
Fie Carelsenlaan 35	stedelijk					399_A	1,5			35,38	48	53	37,52		0,00		36,26	
Fie Carelsenlaan 35	stedelijk					399_B	4,5			37,31	48	53	39,65		0,00		38,24	
Fie Carelsenlaan 35	stedelijk					399_C	7,5			41,75	48	53	44,76		0,00		42,82	
Fie Carelsenlaan 37	stedelijk					400_A	1,5			36,02	48	53	38,06		0,00		36,85	
Fie Carelsenlaan 37	stedelijk					400_B	4,5			38,16	48	53	40,26		0,00		38,92	
Fie Carelsenlaan 37	stedelijk					400_C	7,5			43,43	48	53	46,01		0,00		44,15	
Fie Carelsenlaan 39	stedelijk					401_A	1,5			35,99	48	53	38,03		0,00		36,83	
Fie Carelsenlaan 39	stedelijk					401_B	4,5			38,51	48	53	40,68		0,00		39,33	
Fie Carelsenlaan 39	stedelijk					401_C	7,5			43,62	48	53	45,97		0,00		44,28	
Fie Carelsenlaan 41	stedelijk					402_A	1,5			36,28	48	53	38,35		0,00		37,11	
Fie Carelsenlaan 41	stedelijk					402_B	4,5			38,59	48	53	40,77		0,00		39,38	
Fie Carelsenlaan 41	stedelijk					402_C	7,5			43,82	48	53	46,28		0,00		44,43	
Fie Carelsenlaan 43	stedelijk					403_A	1,5			36,25	48	53	38,27		0,00		37,04	
Fie Carelsenlaan 43	stedelijk					403_B	4,5			38,18	48	53	40,23		0,00		38,91	
Fie Carelsenlaan 43	stedelijk					403_C	7,5			43,28	48	53	45,56		0,00		43,83	
Fie Carelsenlaan 45	stedelijk					404_A	1,5			36,02	48	53	38,50		0,00		37,14	
Fie Carelsenlaan 45	stedelijk					404_B	4,5			37,47	48	53	40,26		0,00		38,81	
Fie Carelsenlaan 45	stedelijk					404_C	7,5			42,21	48	53	45,62		0,00		43,60	
Fie Carelsenlaan 70	stedelijk					405_A	1,5			34,94	48	53	36,88		0,00		35,69	
Fie Carelsenlaan 70	stedelijk					405_B	4,5			37,81	48	53	40,01		0,00		38,67	
Fie Carelsenlaan 70	stedelijk					405_C	7,5			42,11	48	53	44,85		0,00		43,04	
Fie Carelsenlaan 72	stedelijk					406_A	1,5			34,51	48	53	36,65		0,00		35,49	
Fie Carelsenlaan 72	stedelijk					406_B	4,5			37,42	48	53	39,70		0,00		38,35	
Fie Carelsenlaan 72	stedelijk					406_C	7,5			41,61	48	53	44,62		0,00		42,78	
Fie Carelsenlaan 74	stedelijk					407_A	1,5			34,38	48	53	36,52		0,00		35,36	
Fie Carelsenlaan 74	stedelijk					407_B	4,5			37,28	48	53	39,56		0,00		38,19	
Fie Carelsenlaan 74	stedelijk					407_C	7,5			41,75	48	53	44,63		0,00		42,79	
Fie Carelsenlaan 76	stedelijk					408_A	1,5			34,64	48	53	36,79		0,00		35,67	
Fie Carelsenlaan 76	stedelijk					408_B	4,5			37,34	48	53	39,79		0,00		38,38	
Fie Carelsenlaan 76	stedelijk					408_C	7,5			42,08	48	53	45,14		0,00		43,22	
Fie Carelsenlaan 78	stedelijk					409_A	1,5			36,05	48	53	38,06		0,00		36,88	
Fie Carelsenlaan 78	stedelijk					409_B	4,5			39,86	48	53	42,42		0,00		40,99	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Fie Carelsenlaan 78	stedelijk					409_C	7,5			43,09	48	53	45,91		0,00		44,08	
Fie Carelsenlaan 80	stedelijk					410_A	1,5			34,76	48	53	36,75		0,00		35,61	
Fie Carelsenlaan 80	stedelijk					410_B	4,5			38,68	48	53	41,03		0,00		39,76	
Fie Carelsenlaan 80	stedelijk					410_C	7,5			41,86	48	53	44,44		0,00		42,95	
Fie Carelsenlaan 82	stedelijk					411_A	1,5			35,75	48	53	37,67		0,00		36,49	
Fie Carelsenlaan 82	stedelijk					411_B	4,5			38,25	48	53	40,61		0,00		39,29	
Fie Carelsenlaan 82	stedelijk					411_C	7,5			41,93	48	53	44,73		0,00		43,05	
Fie Carelsenlaan 84	stedelijk					412_A	1,5			35,83	48	53	37,75		0,00		36,64	
Fie Carelsenlaan 84	stedelijk					412_B	4,5			38,50	48	53	40,65		0,00		39,32	
Fie Carelsenlaan 84	stedelijk					412_C	7,5			43,57	48	53	46,25		0,00		44,54	
Ko van Dijkstraat 1	stedelijk					413_A	1,5			37,07	48	53	39,19		0,00		38,03	
Ko van Dijkstraat 1	stedelijk					413_B	4,5			40,70	48	53	42,95		0,00		41,46	
Ko van Dijkstraat 1	stedelijk					413_C	7,5			43,12	48	53	45,49		0,00		43,81	
Ko van Dijkstraat 3	stedelijk					414_A	1,5			36,84	48	53	39,05		0,00		37,90	
Ko van Dijkstraat 3	stedelijk					414_B	4,5			40,40	48	53	42,76		0,00		41,39	
Ko van Dijkstraat 3	stedelijk					414_C	7,5			42,60	48	53	45,17		0,00		43,62	
Ko van Dijkstraat 5	stedelijk					415_A	1,5			36,75	48	53	38,90		0,00		37,71	
Ko van Dijkstraat 5	stedelijk					415_B	4,5			40,12	48	53	42,40		0,00		40,85	
Ko van Dijkstraat 5	stedelijk					415_C	7,5			42,37	48	53	44,92		0,00		43,20	
Ko van Dijkstraat 7	stedelijk					416_A	1,5			36,78	48	53	38,94		0,00		37,73	
Ko van Dijkstraat 7	stedelijk					416_B	4,5			40,43	48	53	42,89		0,00		41,34	
Ko van Dijkstraat 7	stedelijk					416_C	7,5			43,06	48	53	45,56		0,00		43,82	
Ko van Dijkstraat 9	stedelijk					417_A	1,5			36,82	48	53	38,95		0,00		37,81	
Ko van Dijkstraat 9	stedelijk					417_B	4,5			40,00	48	53	42,26		0,00		40,84	
Ko van Dijkstraat 9	stedelijk					417_C	7,5			43,75	48	53	46,11		0,00		44,52	
Ko van Dijkstraat 2	stedelijk					418_A	1,5			36,84	48	53	38,59		0,00		37,44	
Ko van Dijkstraat 2	stedelijk					418_B	4,5			39,87	48	53	41,76		0,00		40,55	
Ko van Dijkstraat 2	stedelijk					418_C	7,5			42,48	48	53	44,70		0,00		43,23	
Ko van Dijkstraat 4	stedelijk					419_A	1,5			37,67	48	53	39,46		0,00		38,34	
Ko van Dijkstraat 4	stedelijk					419_B	4,5			40,53	48	53	42,80		0,00		41,54	
Ko van Dijkstraat 4	stedelijk					419_C	7,5			43,51	48	53	45,94		0,00		44,48	
Ko van Dijkstraat 6	stedelijk					420_A	1,5			37,80	48	53	39,66		0,00		38,52	
Ko van Dijkstraat 6	stedelijk					420_B	4,5			41,65	48	53	44,32		0,00		42,92	
Ko van Dijkstraat 6	stedelijk					420_C	7,5			44,31	48	53	46,94		0,00		45,35	
Ko van Dijkstraat 8	stedelijk					421_A	1,5			36,77	48	53	38,57		0,00		37,32	
Ko van Dijkstraat 8	stedelijk					421_B	4,5			39,67	48	53	41,76		0,00		40,29	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Ko van Dijkstraat 8	stedelijk					421_C	7,5			43,68	48	53	46,21		0,00		44,53	
Ko van Dijkstraat 10	stedelijk					422_A	1,5			37,04	48	53	38,88		0,00		37,70	
Ko van Dijkstraat 10	stedelijk					422_B	4,5			39,48	48	53	41,33		0,00		39,90	
Ko van Dijkstraat 10	stedelijk					422_C	7,5			43,25	48	53	45,70		0,00		43,99	
Fie Carelsenlaan 90	stedelijk					423_A	1,5			36,32	48	53	38,28		0,00		37,06	
Fie Carelsenlaan 90	stedelijk					423_B	4,5			39,42	48	53	41,49		0,00		40,08	
Fie Carelsenlaan 90	stedelijk					423_C	7,5			43,99	48	53	46,23		0,00		44,53	
Fie Carelsenlaan 92	stedelijk					424_A	1,5			36,51	48	53	38,58		0,00		37,35	
Fie Carelsenlaan 92	stedelijk					424_B	4,5			40,24	48	53	42,50		0,00		41,05	
Fie Carelsenlaan 92	stedelijk					424_C	7,5			43,66	48	53	46,34		0,00		44,77	
Fie Carelsenlaan 94	stedelijk					425_A	1,5			38,78	48	53	41,35		0,00		39,76	
Fie Carelsenlaan 94	stedelijk					425_B	4,5			41,31	48	53	43,92		0,00		42,38	
Fie Carelsenlaan 94	stedelijk					425_C	7,5			43,32	48	53	46,25		0,00		44,67	
Fie Carelsenlaan 96	stedelijk					426_A	1,5			36,60	48	53	38,65		0,00		37,36	
Fie Carelsenlaan 96	stedelijk					426_B	4,5			41,02	48	53	43,34		0,00		41,67	
Fie Carelsenlaan 96	stedelijk					426_C	7,5			42,97	48	53	45,41		0,00		43,70	
Fie Carelsenlaan 98	stedelijk					427_A	1,5			37,64	48	53	39,44		0,00		38,18	
Fie Carelsenlaan 98	stedelijk					427_B	4,5			42,36	48	53	44,61		0,00		42,83	
Fie Carelsenlaan 98	stedelijk					427_C	7,5			44,84	48	53	47,79		0,00		46,05	
Fie Carelsenlaan 10(	stedelijk					428_A	1,5			37,01	48	53	38,61		0,00		37,41	
Fie Carelsenlaan 10(	stedelijk					428_B	4,5			40,41	48	53	42,18		0,00		40,51	
Fie Carelsenlaan 10(	stedelijk					428_C	7,5			43,67	48	53	46,26		0,00		44,57	
Fie Carelsenlaan 102	stedelijk					429_A	1,5			34,93	48	53	36,85		0,00		35,72	
Fie Carelsenlaan 102	stedelijk					429_B	4,5			36,91	48	53	38,94		0,00		37,61	
Fie Carelsenlaan 102	stedelijk					429_C	7,5			41,67	48	53	44,23		0,00		42,61	
Fie Carelsenlaan 104	stedelijk					430_A	1,5			36,98	48	53	39,05		0,00		37,88	
Fie Carelsenlaan 104	stedelijk					430_B	4,5			40,11	48	53	42,31		0,00		40,94	
Fie Carelsenlaan 104	stedelijk					430_C	7,5			45,46	48	53	47,92		0,00		46,18	
Wim Kanstraat 1	stedelijk					431_A	1,5			39,68	48	53	41,75		0,00		39,98	
Wim Kanstraat 1	stedelijk					431_B	4,5			41,88	48	53	43,89		0,00		42,20	
Wim Kanstraat 1	stedelijk					431_C	7,5			43,93	48	53	46,66		0,00		44,99	
Wim Kanstraat 3	stedelijk					432_A	1,5			37,33	48	53	39,05		0,00		37,87	
Wim Kanstraat 3	stedelijk					432_B	4,5			41,11	48	53	43,49		0,00		42,02	
Wim Kanstraat 3	stedelijk					432_C	7,5			43,86	48	53	46,72		0,00		45,11	
Wim Kanstraat 5	stedelijk					433_A	1,5			37,29	48	53	39,05		0,00		37,85	
Wim Kanstraat 5	stedelijk					433_B	4,5			41,70	48	53	43,89		0,00		42,38	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Wim Kanstraat 5	stedelijk					433_C	7,5			43,97	48	53	46,66		0,00		45,10	
Wim Kanstraat 7	stedelijk					434_A	1,5			37,21	48	53	38,63		0,00		37,27	
Wim Kanstraat 7	stedelijk					434_B	4,5			41,05	48	53	42,81		0,00		41,10	
Wim Kanstraat 7	stedelijk					434_C	7,5			43,27	48	53	45,82		0,00		44,11	
Wim Kanstraat 9	stedelijk					435_A	1,5			38,51	48	53	40,09		0,00		38,86	
Wim Kanstraat 9	stedelijk					435_B	4,5			41,21	48	53	43,05		0,00		41,64	
Wim Kanstraat 9	stedelijk					435_C	7,5			46,58	48	53	48,91		0,91		47,21	
Wim Kanstraat 2	stedelijk					436_A	1,5			39,14	48	53	41,41		0,00		39,79	
Wim Kanstraat 2	stedelijk					436_B	4,5			42,00	48	53	43,76		0,00		42,01	
Wim Kanstraat 2	stedelijk					436_C	7,5			45,24	48	53	47,74		0,00		45,89	
Wim Kanstraat 4	stedelijk					437_A	1,5			38,34	48	53	39,57		0,00		38,09	
Wim Kanstraat 4	stedelijk					437_B	4,5			40,43	48	53	41,89		0,00		40,28	
Wim Kanstraat 4	stedelijk					437_C	7,5			43,67	48	53	45,95		0,00		44,16	
Wim Kanstraat 6	stedelijk					438_A	1,5			35,09	48	53	36,99		0,00		35,91	
Wim Kanstraat 6	stedelijk					438_B	4,5			37,57	48	53	39,20		0,00		37,98	
Wim Kanstraat 6	stedelijk					438_C	7,5			41,96	48	53	44,61		0,00		42,94	
Wim Kanstraat 8	stedelijk					439_A	1,5			33,30	48	53	35,62		0,00		34,54	
Wim Kanstraat 8	stedelijk					439_B	4,5			35,83	48	53	38,23		0,00		37,04	
Wim Kanstraat 8	stedelijk					439_C	7,5			40,81	48	53	43,60		0,00		42,10	
Wim Kanstraat 10	stedelijk					440_A	1,5			38,50	48	53	40,51		0,00		39,23	
Wim Kanstraat 10	stedelijk					440_B	4,5			42,83	48	53	45,33		0,00		43,84	
Wim Kanstraat 10	stedelijk					440_C	7,5			46,19	48	53	48,84		0,84		47,07	
uido van Dethstraat	stedelijk					441_A	1,5			36,87	48	53	39,21		0,00		37,78	
uido van Dethstraat	stedelijk					441_B	4,5			40,05	48	53	42,04		0,00		40,70	
uido van Dethstraat	stedelijk					441_C	7,5			43,60	48	53	45,69		0,00		44,16	
uido van Dethstraat	stedelijk					442_A	1,5			37,49	48	53	39,55		0,00		38,44	
uido van Dethstraat	stedelijk					442_B	4,5			41,79	48	53	44,49		0,00		43,11	
uido van Dethstraat	stedelijk					442_C	7,5			45,25	48	53	47,95		0,00		46,38	
uido van Dethstraat	stedelijk					443_A	1,5			38,25	48	53	40,28		0,00		39,05	
uido van Dethstraat	stedelijk					443_B	4,5			42,40	48	53	45,02		0,00		43,60	
uido van Dethstraat	stedelijk					443_C	7,5			45,08	48	53	47,78		0,00		46,11	
uido van Dethstraat	stedelijk					444_A	1,5			37,09	48	53	39,06		0,00		37,83	
uido van Dethstraat	stedelijk					444_B	4,5			39,88	48	53	42,12		0,00		40,72	
uido van Dethstraat	stedelijk					444_C	7,5			44,11	48	53	47,06		0,00		45,31	
Londensingel 54	stedelijk					445_A	1,5			36,09	48	53	38,27		0,00		36,99	
Londensingel 54	stedelijk					445_B	4,5			39,26	48	53	42,09		0,00		40,51	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Londensingel 54	stedelijk					445_C	7,5			43,80	48	53	47,10		0,00		45,25	
Londensingel 56	stedelijk					446_A	1,5			36,02	48	53	38,03		0,00		36,81	
Londensingel 56	stedelijk					446_B	4,5			39,06	48	53	41,48		0,00		40,08	
Londensingel 56	stedelijk					446_C	7,5			43,30	48	53	46,24		0,00		44,56	
Londensingel 58	stedelijk					447_A	1,5			36,12	48	53	38,30		0,00		37,13	
Londensingel 58	stedelijk					447_B	4,5			38,95	48	53	41,24		0,00		39,87	
Londensingel 58	stedelijk					447_C	7,5			43,30	48	53	46,16		0,00		44,46	
Londensingel 60	stedelijk					448_A	1,5			36,34	48	53	38,69		0,00		37,42	
Londensingel 60	stedelijk					448_B	4,5			39,36	48	53	42,16		0,00		40,66	
Londensingel 60	stedelijk					448_C	7,5			43,78	48	53	46,81		0,00		45,14	
Londensingel 62	stedelijk					449_A	1,5			36,44	48	53	38,52		0,00		37,29	
Londensingel 62	stedelijk					449_B	4,5			39,43	48	53	41,98		0,00		40,57	
Londensingel 62	stedelijk					449_C	7,5			43,80	48	53	46,79		0,00		45,20	
Londensingel 64	stedelijk					450_A	1,5			36,61	48	53	38,64		0,00		37,29	
Londensingel 64	stedelijk					450_B	4,5			39,25	48	53	41,51		0,00		40,06	
Londensingel 64	stedelijk					450_C	7,5			43,92	48	53	46,81		0,00		45,18	
Londensingel 66	stedelijk					451_A	1,5			36,66	48	53	38,53		0,00		37,29	
Londensingel 66	stedelijk					451_B	4,5			39,57	48	53	41,75		0,00		40,44	
Londensingel 66	stedelijk					451_C	7,5			44,41	48	53	46,86		0,00		45,30	
Londensingel 68	stedelijk					452_A	1,5			36,68	48	53	38,82		0,00		37,45	
Londensingel 68	stedelijk					452_B	4,5			39,66	48	53	41,71		0,00		40,30	
Londensingel 68	stedelijk					452_C	7,5			44,11	48	53	46,76		0,00		45,01	
Londensingel 70	stedelijk					453_A	1,5			36,79	48	53	38,79		0,00		37,43	
Londensingel 70	stedelijk					453_B	4,5			39,55	48	53	41,67		0,00		40,17	
Londensingel 70	stedelijk					453_C	7,5			44,44	48	53	46,90		0,00		45,12	
Londensingel 72	stedelijk					454_A	1,5			36,56	48	53	38,54		0,00		37,20	
Londensingel 72	stedelijk					454_B	4,5			39,35	48	53	41,44		0,00		39,96	
Londensingel 72	stedelijk					454_C	7,5			43,95	48	53	46,44		0,00		44,68	
Londensingel 74	stedelijk					455_A	1,5			36,48	48	53	38,47		0,00		37,11	
Londensingel 74	stedelijk					455_B	4,5			39,08	48	53	41,23		0,00		39,77	
Londensingel 74	stedelijk					455_C	7,5			43,34	48	53	45,79		0,00		44,18	
Londensingel 76	stedelijk					456_A	1,5			36,61	48	53	38,53		0,00		37,21	
Londensingel 76	stedelijk					456_B	4,5			39,19	48	53	41,39		0,00		39,96	
Londensingel 76	stedelijk					456_C	7,5			43,53	48	53	46,01		0,00		44,45	
Londensingel 78	stedelijk					457_A	1,5			37,09	48	53	39,01		0,00		37,67	
Londensingel 78	stedelijk					457_B	4,5			39,74	48	53	41,84		0,00		40,39	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Londensingel 78	stedelijk					457_C	7,5			44,61	48	53	46,96		0,00		45,34	
Londensingel 80	stedelijk					458_A	1,5			37,33	48	53	39,46		0,00		38,05	
Londensingel 80	stedelijk					458_B	4,5			40,09	48	53	42,22		0,00		40,70	
Londensingel 80	stedelijk					458_C	7,5			45,29	48	53	47,43		0,00		45,68	
Londensingel 82	stedelijk					459_A	1,5			37,52	48	53	39,63		0,00		38,20	
Londensingel 82	stedelijk					459_B	4,5			40,22	48	53	42,41		0,00		40,82	
Londensingel 82	stedelijk					459_C	7,5			45,41	48	53	47,85		0,00		45,90	
Londensingel 84	stedelijk					460_A	1,5			37,65	48	53	39,59		0,00		38,22	
Londensingel 84	stedelijk					460_B	4,5			40,47	48	53	42,32		0,00		40,80	
Londensingel 84	stedelijk					460_C	7,5			45,11	48	53	47,33		0,00		45,46	
Londensingel 86	stedelijk					461_A	1,5			37,58	48	53	39,48		0,00		38,16	
Londensingel 86	stedelijk					461_B	4,5			40,44	48	53	42,40		0,00		40,98	
Londensingel 86	stedelijk					461_C	7,5			44,89	48	53	46,73		0,00		45,24	
Londensingel 88	stedelijk					462_A	1,5			38,29	48	53	40,25		0,00		38,90	
Londensingel 88	stedelijk					462_B	4,5			41,17	48	53	43,28		0,00		41,78	
Londensingel 88	stedelijk					462_C	7,5			46,94	48	53	49,61		1,61	x	47,71	
Londensingel 90	stedelijk					463_A	1,5			38,17	48	53	40,35		0,00		38,99	
Londensingel 90	stedelijk					463_B	4,5			41,19	48	53	43,32		0,00		41,80	
Londensingel 90	stedelijk					463_C	7,5			46,98	48	53	49,71		1,71	x	47,77	
Londensingel 92	stedelijk					464_A	1,5			38,35	48	53	40,40		0,00		39,17	
Londensingel 92	stedelijk					464_B	4,5			41,41	48	53	43,49		0,00		42,09	
Londensingel 92	stedelijk					464_C	7,5			47,10	48	53	49,83		1,83	x	48,01	
Londensingel 94	stedelijk					465_A	1,5			38,17	48	53	40,12		0,00		38,95	
Londensingel 94	stedelijk					465_B	4,5			41,17	48	53	43,39		0,00		42,05	
Londensingel 94	stedelijk					465_C	7,5			46,81	48	53	49,54		1,54	x	47,79	
Londensingel 96	stedelijk					466_A	1,5			40,12	48	53	42,19		0,00		40,94	
Londensingel 96	stedelijk					466_B	4,5			42,71	48	53	44,88		0,00		43,57	
Londensingel 96	stedelijk					466_C	7,5			47,15	48	53	49,72		1,72	x	48,08	
Londensingel 98	stedelijk					467_A	1,5			41,67	48	53	44,28		0,00		42,89	
Londensingel 98	stedelijk					467_B	4,5			43,87	48	53	46,51		0,00		45,17	
Londensingel 98	stedelijk					467_C	7,5			46,74	48	53	49,50		1,50	x	47,81	
Londensingel 100	stedelijk					468_A	1,5			42,43	48	53	45,06		0,00		43,42	
Londensingel 100	stedelijk					468_B	4,5			44,51	48	53	47,15		0,00		45,64	
Londensingel 100	stedelijk					468_C	7,5			46,74	48	53	49,56		1,56	x	47,78	
Londensingel 102	stedelijk					469_A	1,5			42,97	48	53	45,37		0,00		43,63	
Londensingel 102	stedelijk					469_B	4,5			45,10	48	53	47,65		0,00		46,04	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Londensingel 102	stedelijk					469_C	7,5			47,05	48	53	49,85		1,85	x	48,03	
Londensingel 104	stedelijk					470_A	1,5			42,87	48	53	45,61		0,00		43,66	
Londensingel 104	stedelijk					470_B	4,5			45,28	48	53	48,03		0,03		46,33	
Londensingel 104	stedelijk					470_C	7,5			47,27	48	53	50,04		2,04	x	48,24	
Londensingel 106	stedelijk					471_A	1,5			42,68	48	53	45,45		0,00		43,47	
Londensingel 106	stedelijk					471_B	4,5			45,30	48	53	48,03		0,03		46,30	
Londensingel 106	stedelijk					471_C	7,5			47,07	48	53	50,00		2,00	x	48,14	
van Wateringse Velc	stedelijk					472_A	4,5			45,62	48	53	48,21		0,21		46,06	
van Wateringse Velc	stedelijk					473_A	4,5			45,19	48	53	47,89		0,00		45,78	
van Wateringse Velc	stedelijk					474_A	1,5			36,15	48	53	38,04		0,00		37,04	
van Wateringse Velc	stedelijk					475_A	1,5			35,69	48	53	37,33		0,00		36,27	
van Wateringse Velc	stedelijk					475_B	4,5			39,52	48	53	41,26		0,00		39,84	
van Wateringse Velc	stedelijk					475_C	7,5			41,93	48	53	44,07		0,00		42,68	
van Wateringse Velc	stedelijk					476_A	1,5			35,41	48	53	36,92		0,00		36,03	
van Wateringse Velc	stedelijk					476_B	4,5			38,63	48	53	40,42		0,00		39,36	
van Wateringse Velc	stedelijk					476_C	7,5			43,06	48	53	45,19		0,00		43,63	
van Wateringse Velc	stedelijk					477_A	1,5			35,14	48	53	36,72		0,00		35,79	
van Wateringse Velc	stedelijk					477_B	4,5			38,60	48	53	40,23		0,00		39,09	
van Wateringse Velc	stedelijk					477_C	7,5			43,56	48	53	45,81		0,00		44,16	
van Wateringse Velc	stedelijk					478_A	1,5			35,23	48	53	36,68		0,00		35,75	
van Wateringse Velc	stedelijk					478_B	4,5			38,62	48	53	40,29		0,00		39,08	
van Wateringse Velc	stedelijk					478_C	7,5			43,74	48	53	46,04		0,00		44,37	
Madridweg 65	stedelijk					479_A	1,5			34,63	48	53	36,48		0,00		35,33	
Madridweg 65	stedelijk					479_B	4,5			37,49	48	53	39,40		0,00		38,05	
Madridweg 63	stedelijk					480_A	1,5			33,60	48	53	35,38		0,00		34,25	
Madridweg 63	stedelijk					480_B	4,5			36,94	48	53	38,86		0,00		37,56	
Madridweg 61	stedelijk					481_A	1,5			34,67	48	53	36,43		0,00		35,29	
Madridweg 61	stedelijk					481_B	4,5			37,54	48	53	39,47		0,00		38,12	
Madridweg 59	stedelijk					482_A	1,5			35,28	48	53	36,75		0,00		35,76	
Madridweg 59	stedelijk					482_B	4,5			38,66	48	53	40,23		0,00		39,10	
Madridweg 57	stedelijk					483_A	1,5			35,80	48	53	37,74		0,00		36,59	
Madridweg 57	stedelijk					483_B	4,5			39,55	48	53	41,69		0,00		40,37	
Madridweg 55	stedelijk					484_A	1,5			36,42	48	53	38,50		0,00		37,36	
Madridweg 55	stedelijk					484_B	4,5			39,75	48	53	41,93		0,00		40,44	
Madridweg 53	stedelijk					485_A	1,5			36,27	48	53	38,06		0,00		37,09	
Madridweg 53	stedelijk					485_B	4,5			40,10	48	53	42,37		0,00		41,04	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Madridweg 51	stedelijk					486_A	1,5			35,75	48	53	37,40		0,00		36,47	
Madridweg 51	stedelijk					486_B	4,5			37,33	48	53	38,81		0,00		37,71	
Madridweg 49	stedelijk					487_A	1,5			35,15	48	53	36,89		0,00		35,86	
Madridweg 49	stedelijk					487_B	4,5			36,29	48	53	38,31		0,00		37,02	
Madridweg 47	stedelijk					488_A	1,5			35,18	48	53	36,68		0,00		35,58	
Madridweg 47	stedelijk					488_B	4,5			36,41	48	53	38,38		0,00		37,13	
Madridweg 45	stedelijk					489_A	1,5			34,82	48	53	36,46		0,00		35,38	
Madridweg 45	stedelijk					489_B	4,5			36,35	48	53	38,37		0,00		37,12	
Madridweg 43	stedelijk					490_A	1,5			34,58	48	53	36,12		0,00		35,02	
Madridweg 43	stedelijk					490_B	4,5			36,42	48	53	38,31		0,00		37,09	
Moskousingel 42	stedelijk					491_A	1,5			43,02	48	53	45,90		0,00		44,04	
Moskousingel 42	stedelijk					491_B	4,5			45,44	48	53	47,85		0,00		46,12	
van Wateringse Velc	stedelijk					492_A	1,5			40,21	48	53	46,09		0,00		44,26	
van Wateringse Velc	stedelijk					492_B	4,5			43,00	48	53	48,15		0,15		46,40	
van Wateringse Velc	stedelijk					493_A	1,5			40,39	48	53	46,09		0,00		44,22	
van Wateringse Velc	stedelijk					493_B	4,5			43,26	48	53	48,18		0,18		46,39	
van Wateringse Velc	stedelijk					494_A	1,5			40,50	48	53	46,34		0,00		44,50	
van Wateringse Velc	stedelijk					494_B	4,5			43,42	48	53	48,61		0,61		46,82	
van Wateringse Velc	stedelijk					495_A	1,5			40,73	48	53	46,40		0,00		44,57	
van Wateringse Velc	stedelijk					495_B	4,5			43,87	48	53	48,72		0,72		46,97	
van Wateringse Velc	stedelijk					496_A	1,5			40,18	48	53	46,17		0,00		44,22	
van Wateringse Velc	stedelijk					496_B	4,5			42,74	48	53	48,13		0,13		46,27	
van Wateringse Velc	stedelijk					497_A	1,5			40,51	48	53	46,36		0,00		44,42	
van Wateringse Velc	stedelijk					497_B	4,5			43,15	48	53	48,56		0,56		46,68	
van Wateringse Velc	stedelijk					498_A	1,5			40,29	48	53	46,14		0,00		44,15	
van Wateringse Velc	stedelijk					498_B	4,5			42,69	48	53	48,14		0,14		46,25	
van Wateringse Velc	stedelijk					499_A	1,5			41,11	48	53	47,07		0,00		45,06	
van Wateringse Velc	stedelijk					499_B	4,5			43,04	48	53	48,60		0,60		46,74	
van Wateringse Velc	stedelijk					500_A	1,5			41,44	48	53	47,68		0,00		45,73	
van Wateringse Velc	stedelijk					500_B	4,5			43,38	48	53	49,15		1,15		47,38	
van Wateringse Velc	stedelijk					501_A	1,5			41,40	48	53	47,56		0,00		45,60	
van Wateringse Velc	stedelijk					501_B	4,5			43,33	48	53	49,02		1,02		47,26	
van Wateringse Velc	stedelijk					502_A	1,5			41,52	48	53	47,66		0,00		45,67	
van Wateringse Velc	stedelijk					502_B	4,5			43,47	48	53	49,21		1,21		47,44	
van Wateringse Velc	stedelijk					503_A	1,5			41,01	48	53	47,44		0,00		45,48	
van Wateringse Velc	stedelijk					503_B	4,5			43,23	48	53	49,11		1,11		47,35	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Kikkerbeetlaan 49	stedelijk					504_A	1,5			41,11	48	53	47,56		0,00		45,58	
Kikkerbeetlaan 49	stedelijk					504_B	4,5			43,11	48	53	49,04		1,04		47,29	
Kikkerbeetlaan 44	stedelijk					505_A	1,5			40,05	48	53	46,10		0,00		43,95	
Kikkerbeetlaan 44	stedelijk					505_B	4,5			43,44	48	53	48,93		0,93		47,10	
van Wateringse Velc	stedelijk					506_A	1,5			40,51	48	53	46,06		0,00		43,84	
van Wateringse Velc	stedelijk					506_B	4,5			43,07	48	53	48,54		0,54		46,53	
van Wateringse Velc	stedelijk					507_A	1,5			40,18	48	53	46,11		0,00		43,87	
van Wateringse Velc	stedelijk					507_B	4,5			42,75	48	53	48,49		0,49		46,44	
van Wateringse Velc	stedelijk					508_A	1,5			40,98	48	53	46,70		0,00		44,55	
van Wateringse Velc	stedelijk					508_B	4,5			43,55	48	53	48,87		0,87		46,80	
van Wateringse Velc	stedelijk					509_A	1,5			40,91	48	53	46,42		0,00		44,25	
van Wateringse Velc	stedelijk					509_B	4,5			43,09	48	53	48,27		0,27		46,18	
van Wateringse Velc	stedelijk					510_A	1,5			41,50	48	53	46,92		0,00		44,74	
van Wateringse Velc	stedelijk					510_B	4,5			43,57	48	53	48,75		0,75		46,62	
van Wateringse Velc	stedelijk					511_A	1,5			41,36	48	53	46,71		0,00		44,56	
van Wateringse Velc	stedelijk					511_B	4,5			43,38	48	53	48,71		0,71		46,55	
van Wateringse Velc	stedelijk					512_A	1,5			41,77	48	53	46,39		0,00		44,08	
van Wateringse Velc	stedelijk					512_B	4,5			43,91	48	53	48,73		0,73		46,48	
van Wateringse Velc	stedelijk					513_A	1,5			37,26	48	53	42,20		0,00		40,79	
van Wateringse Velc	stedelijk					513_B	4,5			41,06	48	53	46,08		0,00		44,16	
van Wateringse Velc	stedelijk					513_C	7,5			44,34	48	53	49,45		1,45		47,33	
Waterkersvijver 4	stedelijk					514_A	1,5			35,72	48	53	40,98		0,00		39,44	
Waterkersvijver 4	stedelijk					514_B	4,5			39,90	48	53	45,64		0,00		43,66	
Waterkersvijver 4	stedelijk					514_C	7,5			43,39	48	53	49,09		1,09		47,07	
Waterkersvijver 3	stedelijk					515_A	1,5			37,51	48	53	44,14		0,00		42,22	
Waterkersvijver 3	stedelijk					515_B	4,5			41,24	48	53	47,41		0,00		45,51	
Waterkersvijver 3	stedelijk					515_C	7,5			44,89	48	53	51,10		3,10	x	49,15	49
van Wateringse Velc	stedelijk					516_A	1,5			34,98	48	53	40,58		0,00		39,06	
van Wateringse Velc	stedelijk					516_B	4,5			38,80	48	53	45,10		0,00		43,13	
van Wateringse Velc	stedelijk					516_C	7,5			42,39	48	53	48,73		0,73		46,70	
Waterkersvijver 6	stedelijk					517_A	1,5			36,48	48	53	41,59		0,00		39,90	
Waterkersvijver 6	stedelijk					517_B	4,5			40,94	48	53	46,03		0,00		43,92	
Waterkersvijver 6	stedelijk					517_C	7,5			45,07	48	53	50,27		2,27	x	48,06	
Waterkersvijver 8	stedelijk					518_A	1,5			35,65	48	53	40,63		0,00		39,06	
Waterkersvijver 8	stedelijk					518_B	4,5			39,86	48	53	44,60		0,00		42,79	
Waterkersvijver 8	stedelijk					518_C	7,5			44,04	48	53	49,92		1,92	x	47,73	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Wielspinstraat 1	stedelijk					519_A	1,5			35,48	48	53	39,75		0,00		38,52	
Wielspinstraat 1	stedelijk					519_B	4,5			39,67	48	53	44,15		0,00		42,29	
Wielspinstraat 3	stedelijk					520_A	1,5			33,22	48	53	37,74		0,00		36,61	
Wielspinstraat 3	stedelijk					520_B	4,5			38,30	48	53	42,83		0,00		41,43	
Wielspinstraat 5	stedelijk					521_A	1,5			35,11	48	53	39,64		0,00		38,37	
Wielspinstraat 5	stedelijk					521_B	4,5			40,11	48	53	44,97		0,00		43,24	
Wielspinstraat 7	stedelijk					522_A	1,5			36,15	48	53	40,86		0,00		39,44	
Wielspinstraat 7	stedelijk					522_B	4,5			40,86	48	53	46,51		0,00		44,54	
Wielspinstraat 9	stedelijk					523_A	1,5			37,01	48	53	41,74		0,00		40,18	
Wielspinstraat 9	stedelijk					523_B	4,5			40,96	48	53	46,85		0,00		44,76	
Wielspinstraat 11	stedelijk					524_A	1,5			37,81	48	53	43,28		0,00		41,42	
Wielspinstraat 11	stedelijk					524_B	4,5			41,73	48	53	47,70		0,00		45,48	
Wielspinstraat 11	stedelijk					524_C	7,5			44,01	48	53	49,53		1,53	x	47,38	
Wielspinstraat 13	stedelijk					525_A	1,5			36,07	48	53	40,54		0,00		39,08	
Wielspinstraat 13	stedelijk					525_B	4,5			40,26	48	53	45,28		0,00		43,31	
Wielspinstraat 13	stedelijk					525_C	7,5			42,46	48	53	47,06		0,00		45,06	
Wielspinstraat 2	stedelijk					526_A	1,5			34,75	48	53	39,31		0,00		38,06	
Wielspinstraat 2	stedelijk					526_B	4,5			39,85	48	53	44,86		0,00		43,02	
Wielspinstraat 4	stedelijk					527_A	1,5			34,68	48	53	39,19		0,00		37,95	
Wielspinstraat 4	stedelijk					527_B	4,5			39,07	48	53	44,13		0,00		42,50	
Wielspinstraat 6	stedelijk					528_A	1,5			34,07	48	53	38,64		0,00		37,45	
Wielspinstraat 6	stedelijk					528_B	4,5			38,38	48	53	43,21		0,00		41,90	
Wielspinstraat 8	stedelijk					529_A	1,5			33,80	48	53	38,22		0,00		37,08	
Wielspinstraat 8	stedelijk					529_B	4,5			37,96	48	53	42,52		0,00		41,25	
Wielspinstraat 10	stedelijk					530_A	1,5			33,48	48	53	37,92		0,00		36,69	
Wielspinstraat 10	stedelijk					530_B	4,5			37,11	48	53	41,78		0,00		40,39	
Wielspinstraat 12	stedelijk					531_A	1,5			32,68	48	53	36,86		0,00		35,69	
Wielspinstraat 12	stedelijk					531_B	4,5			35,75	48	53	40,30		0,00		39,19	
Wielspinstraat 12	stedelijk					531_C	7,5			40,16	48	53	45,00		0,00		43,47	
Wielspinstraat 14	stedelijk					532_A	1,5			33,45	48	53	37,76		0,00		36,64	
Wielspinstraat 14	stedelijk					532_B	4,5			37,47	48	53	42,07		0,00		41,04	
Wielspinstraat 16	stedelijk					533_A	1,5			35,66	48	53	40,56		0,00		39,21	
Wielspinstraat 16	stedelijk					533_B	4,5			39,29	48	53	44,31		0,00		42,95	
Wielspinstraat 18	stedelijk					534_A	1,5			36,63	48	53	42,41		0,00		40,88	
Wielspinstraat 18	stedelijk					534_B	4,5			39,94	48	53	45,19		0,00		43,68	
Wielspinstraat 20	stedelijk					535_A	1,5			37,28	48	53	43,06		0,00		41,14	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Wielspinstraat 20	stedelijk					535_B	4,5			40,08	48	53	45,60		0,00		43,73	
Wielspinstraat 20	stedelijk					535_C	7,5			43,99	48	53	49,26		1,26		47,23	
Waterkersvijver 10	stedelijk					536_A	1,5			35,17	48	53	39,75		0,00		38,35	
Waterkersvijver 10	stedelijk					536_B	4,5			39,51	48	53	43,92		0,00		42,08	
Waterkersvijver 10	stedelijk					536_C	7,5			44,43	48	53	49,71		1,71	x	47,52	
Waterkersvijver 12	stedelijk					537_A	1,5			34,23	48	53	39,27		0,00		37,90	
Waterkersvijver 12	stedelijk					537_B	4,5			37,83	48	53	43,15		0,00		41,54	
Waterkersvijver 12	stedelijk					537_C	7,5			43,80	48	53	49,62		1,62	x	47,41	
Waterkersvijver 14	stedelijk					538_A	1,5			33,39	48	53	38,33		0,00		36,99	
Waterkersvijver 14	stedelijk					538_B	4,5			36,40	48	53	41,47		0,00		39,89	
Waterkersvijver 14	stedelijk					538_C	7,5			43,24	48	53	48,70		0,70		46,52	
Vuurjuffersingel 33	stedelijk					539_A	1,5			35,73	48	53	40,91		0,00		39,47	
Vuurjuffersingel 33	stedelijk					539_B	4,5			38,01	48	53	43,20		0,00		41,61	
Vuurjuffersingel 33	stedelijk					539_C	7,5			43,59	48	53	49,06		1,06		46,95	
Vuurjuffersingel 31	stedelijk					540_A	1,5			35,38	48	53	41,11		0,00		39,38	
Vuurjuffersingel 31	stedelijk					540_B	4,5			37,46	48	53	42,66		0,00		40,88	
Vuurjuffersingel 31	stedelijk					540_C	7,5			41,85	48	53	47,35		0,00		45,08	
Vuurjuffersingel 29	stedelijk					541_A	1,5			31,38	48	53	35,53		0,00		35,23	
Vuurjuffersingel 29	stedelijk					541_B	4,5			32,59	48	53	36,81		0,00		36,39	
Vuurjuffersingel 29	stedelijk					541_C	7,5			36,79	48	53	41,51		0,00		40,33	
Vuurjuffersingel 25	stedelijk					542_A	1,5			32,61	48	53	37,59		0,00		36,43	
Vuurjuffersingel 25	stedelijk					542_B	4,5			36,06	48	53	41,30		0,00		39,72	
Vuurjuffersingel 25	stedelijk					542_C	7,5			41,67	48	53	47,29		0,00		45,23	
Kikkerbeetlaan 38	stedelijk					543_A	1,5			34,07	48	53	38,67		0,00		37,42	
Kikkerbeetlaan 38	stedelijk					543_B	4,5			38,77	48	53	43,26		0,00		41,61	
Lisdoddestraat 33	stedelijk					544_A	1,5			33,84	48	53	38,56		0,00		37,29	
Lisdoddestraat 33	stedelijk					544_B	4,5			39,13	48	53	43,93		0,00		42,07	
Lisdoddestraat 33	stedelijk					544_C	7,5			42,90	48	53	47,95		0,00		45,98	
Lisdoddestraat 35	stedelijk					545_A	1,5			34,61	48	53	39,43		0,00		38,14	
Lisdoddestraat 35	stedelijk					545_B	4,5			40,04	48	53	44,99		0,00		43,18	
Lisdoddestraat 35	stedelijk					545_C	7,5			43,10	48	53	47,96		0,00		45,93	
Lisdoddestraat 37	stedelijk					546_A	1,5			34,75	48	53	39,23		0,00		37,93	
Lisdoddestraat 37	stedelijk					546_B	4,5			40,24	48	53	45,18		0,00		43,30	
Lisdoddestraat 37	stedelijk					546_C	7,5			42,48	48	53	46,50		0,00		44,71	
Lisdoddestraat 43	stedelijk					547_A	1,5			34,75	48	53	39,50		0,00		38,35	
Lisdoddestraat 43	stedelijk					547_B	4,5			39,79	48	53	44,95		0,00		43,38	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Lisdoddestraat 43	stedelijk					547_C	7,5			43,25	48	53	48,65		0,65		46,55	
Lisdoddestraat 45	stedelijk					548_A	1,5			34,49	48	53	39,09		0,00		38,00	
Lisdoddestraat 45	stedelijk					548_B	4,5			39,22	48	53	44,17		0,00		42,68	
Lisdoddestraat 45	stedelijk					548_C	7,5			43,01	48	53	47,86		0,00		45,74	
Lisdoddestraat 47	stedelijk					549_A	1,5			33,88	48	53	38,48		0,00		37,41	
Lisdoddestraat 47	stedelijk					549_B	4,5			38,35	48	53	43,29		0,00		41,86	
Lisdoddestraat 47	stedelijk					549_C	7,5			41,59	48	53	46,30		0,00		44,44	
Lisdoddestraat 65	stedelijk					550_A	1,5			33,05	48	53	37,92		0,00		36,80	
Lisdoddestraat 65	stedelijk					550_B	4,5			38,15	48	53	43,84		0,00		42,41	
Lisdoddestraat 65	stedelijk					550_C	7,5			41,84	48	53	47,52		0,00		45,68	
Lisdoddestraat 69	stedelijk					551_A	1,5			32,70	48	53	36,96		0,00		35,74	
Lisdoddestraat 69	stedelijk					551_B	4,5			37,14	48	53	41,69		0,00		40,20	
Lisdoddestraat 69	stedelijk					551_C	7,5			41,88	48	53	46,66		0,00		44,56	
Lisdoddestraat 42	stedelijk					552_A	1,5			30,00	48	53	34,70		0,00		33,77	
Lisdoddestraat 42	stedelijk					552_B	4,5			34,01	48	53	38,82		0,00		37,72	
Lisdoddestraat 42	stedelijk					552_C	7,5			40,60	48	53	46,02		0,00		44,41	
Lisdoddestraat 52	stedelijk					553_A	1,5			32,67	48	53	37,30		0,00		36,18	
Lisdoddestraat 52	stedelijk					553_B	4,5			37,71	48	53	42,57		0,00		41,01	
Lisdoddestraat 52	stedelijk					553_C	7,5			44,34	48	53	49,72		1,72	x	47,54	
Lisdoddestraat 54	stedelijk					554_A	1,5			32,27	48	53	37,01		0,00		35,94	
Lisdoddestraat 54	stedelijk					554_B	4,5			37,11	48	53	42,23		0,00		40,76	
Lisdoddestraat 54	stedelijk					554_C	7,5			43,72	48	53	49,23		1,23		47,21	
Lisdoddestraat 56	stedelijk					555_A	1,5			32,30	48	53	36,97		0,00		35,86	
Lisdoddestraat 56	stedelijk					555_B	4,5			36,94	48	53	41,86		0,00		40,38	
Lisdoddestraat 56	stedelijk					555_C	7,5			43,49	48	53	48,75		0,75		46,66	
Lisdoddestraat 58	stedelijk					556_A	1,5			32,07	48	53	36,61		0,00		35,52	
Lisdoddestraat 58	stedelijk					556_B	4,5			36,46	48	53	41,27		0,00		39,80	
Lisdoddestraat 58	stedelijk					556_C	7,5			42,36	48	53	47,50		0,00		45,41	
Lisdoddestraat 68	stedelijk					557_A	1,5			32,12	48	53	37,07		0,00		35,60	
Lisdoddestraat 68	stedelijk					557_B	4,5			36,21	48	53	42,03		0,00		39,95	
Lisdoddestraat 68	stedelijk					557_C	7,5			41,56	48	53	47,07		0,00		45,00	
Lisdoddestraat 70	stedelijk					558_A	1,5			32,36	48	53	37,70		0,00		36,40	
Lisdoddestraat 70	stedelijk					558_B	4,5			35,86	48	53	41,10		0,00		39,59	
Lisdoddestraat 70	stedelijk					558_C	7,5			41,63	48	53	47,74		0,00		45,60	
Lisdoddestraat 39	stedelijk					559_A	1,5			34,36	48	53	39,04		0,00		37,84	
Lisdoddestraat 39	stedelijk					559_B	4,5			39,82	48	53	44,88		0,00		43,15	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Lisdoddestraat 41	stedelijk					560_A	1,5			34,31	48	53	39,04		0,00		37,88	
Lisdoddestraat 41	stedelijk					560_B	4,5			39,52	48	53	44,68		0,00		43,03	
Lisdoddestraat 49	stedelijk					561_A	1,5			34,04	48	53	38,70		0,00		37,64	
Lisdoddestraat 49	stedelijk					561_B	4,5			38,22	48	53	43,17		0,00		41,83	
Lisdoddestraat 51	stedelijk					562_A	1,5			35,10	48	53	39,80		0,00		38,59	
Lisdoddestraat 51	stedelijk					562_B	4,5			39,31	48	53	44,98		0,00		43,30	
Lisdoddestraat 53	stedelijk					563_A	1,5			34,86	48	53	39,74		0,00		38,52	
Lisdoddestraat 53	stedelijk					563_B	4,5			39,54	48	53	45,21		0,00		43,46	
Lisdoddestraat 55	stedelijk					564_A	1,5			34,10	48	53	38,68		0,00		37,51	
Lisdoddestraat 55	stedelijk					564_B	4,5			38,78	48	53	43,61		0,00		42,23	
Lisdoddestraat 57	stedelijk					565_A	1,5			33,70	48	53	38,51		0,00		37,35	
Lisdoddestraat 57	stedelijk					565_B	4,5			37,96	48	53	43,14		0,00		41,80	
Lisdoddestraat 59	stedelijk					566_A	1,5			34,48	48	53	39,44		0,00		38,20	
Lisdoddestraat 59	stedelijk					566_B	4,5			38,50	48	53	43,82		0,00		42,31	
Lisdoddestraat 61	stedelijk					567_A	1,5			34,57	48	53	39,37		0,00		38,09	
Lisdoddestraat 61	stedelijk					567_B	4,5			39,31	48	53	43,98		0,00		42,37	
Lisdoddestraat 63	stedelijk					568_A	1,5			33,44	48	53	38,22		0,00		37,07	
Lisdoddestraat 63	stedelijk					568_B	4,5			38,18	48	53	43,28		0,00		41,87	
Lisdoddestraat 67	stedelijk					569_A	1,5			33,27	48	53	37,77		0,00		36,65	
Lisdoddestraat 67	stedelijk					569_B	4,5			38,27	48	53	42,98		0,00		41,48	
Lisdoddestraat 40	stedelijk					570_A	1,5			30,58	48	53	35,09		0,00		33,99	
Lisdoddestraat 40	stedelijk					570_B	4,5			35,20	48	53	39,75		0,00		38,31	
Lisdoddestraat 44	stedelijk					571_A	1,5			30,96	48	53	35,46		0,00		34,52	
Lisdoddestraat 44	stedelijk					571_B	4,5			35,23	48	53	40,04		0,00		38,81	
Lisdoddestraat 46	stedelijk					572_A	1,5			30,78	48	53	35,16		0,00		34,21	
Lisdoddestraat 46	stedelijk					572_B	4,5			35,36	48	53	40,06		0,00		38,79	
Lisdoddestraat 48	stedelijk					573_A	1,5			31,20	48	53	35,64		0,00		34,59	
Lisdoddestraat 48	stedelijk					573_B	4,5			35,77	48	53	40,42		0,00		39,06	
Lisdoddestraat 48	stedelijk					573_C	7,5			42,58	48	53	47,71		0,00		45,78	
Lisdoddestraat 50	stedelijk					574_A	1,5			32,04	48	53	36,46		0,00		35,38	
Lisdoddestraat 50	stedelijk					574_B	4,5			37,02	48	53	41,65		0,00		40,10	
Lisdoddestraat 60	stedelijk					575_A	1,5			31,87	48	53	36,67		0,00		35,60	
Lisdoddestraat 60	stedelijk					575_B	4,5			36,32	48	53	41,36		0,00		39,90	
Lisdoddestraat 62	stedelijk					576_A	1,5			31,19	48	53	36,21		0,00		35,19	
Lisdoddestraat 62	stedelijk					576_B	4,5			35,58	48	53	40,89		0,00		39,52	
Lisdoddestraat 64	stedelijk					577_A	1,5			31,36	48	53	36,19		0,00		35,26	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Lisdoddestraat 64	stedelijk					577_B	4,5			36,40	48	53	41,26		0,00		40,11	
Lisdoddestraat 66	stedelijk					578_A	1,5			31,18	48	53	35,85		0,00		34,94	
Lisdoddestraat 66	stedelijk					578_B	4,5			35,30	48	53	40,26		0,00		39,27	
Kikkerbeetlaan 37	stedelijk					580_A	1,5			36,59	48	53	41,97		0,00		40,68	
Kikkerbeetlaan 37	stedelijk					580_B	4,5			40,09	48	53	45,86		0,00		44,28	
Kikkerbeetlaan 39	stedelijk					581_A	1,5			36,32	48	53	41,72		0,00		40,45	
Kikkerbeetlaan 39	stedelijk					581_B	4,5			39,79	48	53	45,46		0,00		43,91	
Kikkerbeetlaan 41	stedelijk					582_A	1,5			36,72	48	53	41,97		0,00		40,71	
Kikkerbeetlaan 41	stedelijk					582_B	4,5			40,80	48	53	46,54		0,00		44,80	
Kikkerbeetlaan 43	stedelijk					583_A	1,5			36,39	48	53	41,60		0,00		40,33	
Kikkerbeetlaan 43	stedelijk					583_B	4,5			40,55	48	53	46,36		0,00		44,57	
Kikkerbeetlaan 45	stedelijk					584_A	1,5			36,24	48	53	41,26		0,00		40,03	
Kikkerbeetlaan 45	stedelijk					584_B	4,5			40,47	48	53	46,15		0,00		44,40	
Kikkerbeetlaan 47	stedelijk					585_A	1,5			36,15	48	53	41,06		0,00		39,89	
Kikkerbeetlaan 47	stedelijk					585_B	4,5			40,45	48	53	45,86		0,00		44,29	
Kikkerbeetlaan 35	stedelijk					586_A	1,5			33,99	48	53	38,63		0,00		37,42	
Kikkerbeetlaan 35	stedelijk					586_B	4,5			37,81	48	53	42,53		0,00		41,00	
Lisdoddestraat 27	stedelijk					587_A	1,5			33,70	48	53	38,46		0,00		37,22	
Lisdoddestraat 27	stedelijk					587_B	4,5			38,34	48	53	43,78		0,00		42,02	
Lisdoddestraat 25	stedelijk					588_A	1,5			33,37	48	53	38,23		0,00		37,13	
Lisdoddestraat 25	stedelijk					588_B	4,5			37,98	48	53	43,34		0,00		41,73	
Lisdoddestraat 23	stedelijk					589_A	1,5			33,17	48	53	38,13		0,00		37,03	
Lisdoddestraat 23	stedelijk					589_B	4,5			37,91	48	53	43,34		0,00		41,75	
Lisdoddestraat 21	stedelijk					590_A	1,5			34,59	48	53	39,23		0,00		38,09	
Lisdoddestraat 21	stedelijk					590_B	4,5			39,25	48	53	44,44		0,00		42,68	
Lisdoddestraat 19	stedelijk					591_A	1,5			34,15	48	53	38,93		0,00		37,75	
Lisdoddestraat 19	stedelijk					591_B	4,5			39,31	48	53	44,89		0,00		43,10	
Lisdoddestraat 17	stedelijk					592_A	1,5			35,58	48	53	40,34		0,00		39,19	
Lisdoddestraat 17	stedelijk					592_B	4,5			41,07	48	53	46,28		0,00		44,56	
Lisdoddestraat 15	stedelijk					593_A	1,5			35,45	48	53	40,06		0,00		38,84	
Lisdoddestraat 15	stedelijk					593_B	4,5			42,05	48	53	47,08		0,00		45,23	
Lisdoddestraat 13	stedelijk					594_A	1,5			36,62	48	53	41,26		0,00		40,05	
Lisdoddestraat 13	stedelijk					594_B	4,5			42,49	48	53	47,56		0,00		45,71	
Lisdoddestraat 11	stedelijk					595_A	1,5			36,65	48	53	41,25		0,00		39,89	
Lisdoddestraat 11	stedelijk					595_B	4,5			43,08	48	53	48,20		0,20		46,28	
Lisdoddestraat 9	stedelijk					596_A	1,5			36,88	48	53	41,53		0,00		40,32	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Lisdoddestraat 9	stedelijk					596_B	4,5			42,68	48	53	47,86		0,00		46,01	
Waterkersvijver 5	stedelijk					597_A	1,5			36,82	48	53	42,09		0,00		40,61	
Waterkersvijver 5	stedelijk					597_B	4,5			40,61	48	53	45,64		0,00		43,75	
Waterkersvijver 5	stedelijk					597_C	7,5			45,27	48	53	50,52		2,52	x	48,25	
Waterkersvijver 7	stedelijk					598_A	1,5			35,73	48	53	41,13		0,00		39,79	
Waterkersvijver 7	stedelijk					598_B	4,5			38,17	48	53	43,51		0,00		42,04	
Waterkersvijver 7	stedelijk					598_C	7,5			43,32	48	53	48,76		0,76		46,95	
Waterkersvijver 9	stedelijk					599_A	1,5			39,14	48	53	46,01		0,00		43,78	
Waterkersvijver 9	stedelijk					599_B	4,5			40,64	48	53	47,04		0,00		44,90	
Waterkersvijver 9	stedelijk					599_C	7,5			45,47	48	53	50,95		2,95	x	48,61	49
Waterkersvijver 11	stedelijk					600_A	1,5			34,94	48	53	39,75		0,00		38,55	
Waterkersvijver 11	stedelijk					600_B	4,5			39,27	48	53	44,37		0,00		43,13	
Waterkersvijver 11	stedelijk					600_C	7,5			43,79	48	53	48,66		0,66		47,01	
Waterkersvijver 13	stedelijk					601_A	1,5			35,97	48	53	41,59		0,00		39,90	
Waterkersvijver 13	stedelijk					601_B	4,5			38,84	48	53	44,33		0,00		42,58	
Waterkersvijver 13	stedelijk					601_C	7,5			44,77	48	53	49,34		1,34		47,20	
Waterkersvijver 15	stedelijk					602_A	1,5			32,59	48	53	37,14		0,00		35,78	
Waterkersvijver 15	stedelijk					602_B	4,5			35,91	48	53	40,59		0,00		39,02	
Waterkersvijver 15	stedelijk					602_C	7,5			42,61	48	53	46,67		0,00		44,66	
van Wateringse Velc	stedelijk					603_A	1,5			39,15	48	53	44,17		0,00		42,21	
van Wateringse Velc	stedelijk					603_B	4,5			40,24	48	53	45,60		0,00		43,68	
van Wateringse Velc	stedelijk					603_C	7,5			42,50	48	53	48,11		0,11		46,14	
van Wateringse Velc	stedelijk					604_A	1,5			42,98	48	53	47,79		0,00		45,88	
van Wateringse Velc	stedelijk					604_B	4,5			43,54	48	53	48,54		0,54		46,75	
van Wateringse Velc	stedelijk					604_C	7,5			44,65	48	53	49,67		1,67	x	47,86	
van Wateringse Velc	stedelijk					605_A	1,5			44,58	48	53	49,46		1,46		47,45	
van Wateringse Velc	stedelijk					605_B	4,5			44,81	48	53	49,70		1,70	x	47,82	
van Wateringse Velc	stedelijk					605_C	7,5			45,47	48	53	50,48		2,48	x	48,60	49
van Wateringse Velc	stedelijk					606_A	1,5			44,10	48	53	48,96		0,96		46,86	
van Wateringse Velc	stedelijk					606_B	4,5			44,28	48	53	49,15		1,15		47,16	
van Wateringse Velc	stedelijk					606_C	7,5			44,95	48	53	49,87		1,87	x	47,90	
van Wateringse Velc	stedelijk					607_A	1,5			44,19	48	53	49,52		1,52	x	47,45	
van Wateringse Velc	stedelijk					607_B	4,5			44,35	48	53	49,69		1,69	x	47,71	
van Wateringse Velc	stedelijk					607_C	7,5			44,95	48	53	50,18		2,18	x	48,23	
van Wateringse Velc	stedelijk					608_A	1,5			44,24	48	53	49,13		1,13		46,83	
van Wateringse Velc	stedelijk					608_B	4,5			44,37	48	53	49,30		1,30		47,08	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
van Wateringse Velc	stedelijk					608_C	7,5			44,75	48	53	49,91		1,91	x	47,76	
van Wateringse Velc	stedelijk					609_A	1,5			44,54	48	53	49,48		1,48		47,23	
van Wateringse Velc	stedelijk					609_B	4,5			44,68	48	53	49,61		1,61	x	47,42	
van Wateringse Velc	stedelijk					609_C	7,5			45,21	48	53	50,11		2,11	x	47,98	
van Wateringse Velc	stedelijk					610_A	1,5			44,22	48	53	48,74		0,74		46,44	
van Wateringse Velc	stedelijk					610_B	4,5			44,49	48	53	49,05		1,05		46,82	
van Wateringse Velc	stedelijk					610_C	7,5			45,04	48	53	49,64		1,64	x	47,47	
van Wateringse Velc	stedelijk					611_A	1,5			44,90	48	53	49,26		1,26		46,97	
van Wateringse Velc	stedelijk					611_B	4,5			45,15	48	53	49,56		1,56	x	47,35	
van Wateringse Velc	stedelijk					611_C	7,5			45,43	48	53	50,09		2,09	x	47,95	
van Wateringse Velc	stedelijk					612_A	1,5			45,34	48	53	50,07		2,07	x	47,74	
van Wateringse Velc	stedelijk					612_B	4,5			45,60	48	53	50,34		2,34	x	48,09	
van Wateringse Velc	stedelijk					612_C	7,5			45,90	48	53	50,80		2,80	x	48,63	49
van Wateringse Velc	stedelijk					613_A	1,5			45,47	48	53	49,97		1,97	x	47,61	
van Wateringse Velc	stedelijk					613_B	4,5			45,71	48	53	50,25		2,25	x	47,97	
van Wateringse Velc	stedelijk					613_C	7,5			46,01	48	53	50,78		2,78	x	48,56	49
van Wateringse Velc	stedelijk					614_A	1,5			45,62	48	53	49,86		1,86	x	47,35	
van Wateringse Velc	stedelijk					614_B	4,5			45,86	48	53	50,13		2,13	x	47,69	
van Wateringse Velc	stedelijk					614_C	7,5			46,17	48	53	50,74		2,74	x	48,39	
van Wateringse Velc	stedelijk					615_A	1,5			45,74	48	53	50,17		2,17	x	47,63	
van Wateringse Velc	stedelijk					615_B	4,5			46,03	48	53	50,44		2,44	x	48,00	
van Wateringse Velc	stedelijk					615_C	7,5			46,41	48	53	51,16		3,16	x	48,78	49
van Wateringse Velc	stedelijk					616_A	1,5			46,16	48	53	50,51		2,51	x	47,96	
van Wateringse Velc	stedelijk					616_B	4,5			46,42	48	53	50,79		2,79	x	48,33	
van Wateringse Velc	stedelijk					616_C	7,5			46,85	48	53	51,74		3,74	x	49,33	49
van Wateringse Velc	stedelijk					617_A	1,5			46,49	48	53	51,04		3,04	x	48,47	
van Wateringse Velc	stedelijk					617_B	4,5			46,82	48	53	51,37		3,37	x	48,89	49
van Wateringse Velc	stedelijk					617_C	7,5			47,38	48	53	52,52		4,52	x	50,09	50
Waterbiesweg 45	stedelijk					618_A	1,5			48,51	49	54	52,83		5,32	x	51,44	51
Waterbiesweg 45	stedelijk					618_B	4,5			48,87	49	54	53,13		5,26	x	51,85	52
Waterbiesweg 45	stedelijk					618_C	7,5			49,15	49	54	52,72		5,57	x	52,46	52
Waterbiesweg 45	stedelijk					618a_A	1,5			47,64	48	53	52,49		4,49	x	49,90	50
Waterbiesweg 45	stedelijk					618a_B	4,5			47,99	48	53	52,79		4,79	x	50,29	50
Waterbiesweg 45	stedelijk					618a_C	7,5			48,39	48	53	52,67		5,28	x	51,22	51
Waterbiesweg 43	stedelijk					619_A	1,5			48,74	49	54	52,75		5,01	x	51,37	51
Waterbiesweg 43	stedelijk					619_B	4,5			49,06	49	54	53,10		5,04	x	51,81	52

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Waterbiesweg 43	stedelijk					619_C	7,5			49,32	49	54	52,68		5,36	x	52,42	52
Waterbiesweg 41	stedelijk					620_A	1,5			48,71	49	54	52,78		5,07	x	51,44	51
Waterbiesweg 41	stedelijk					620_B	4,5			48,93	49	54	53,11		5,18	x	51,85	52
Waterbiesweg 41	stedelijk					620_C	7,5			49,15	49	54	52,72		5,57	x	52,45	52
Waterbiesweg 39	stedelijk					621_A	1,5			49,05	49	54	53,06		5,01	x	51,74	52
Waterbiesweg 39	stedelijk					621_B	4,5			49,08	49	54	53,15		5,07	x	51,90	52
Waterbiesweg 39	stedelijk					621_C	7,5			49,29	49	54	52,79		5,50	x	52,51	53
Waterbiesweg 37	stedelijk					622_A	1,5			48,82	49	54	52,90		5,08	x	51,61	52
Waterbiesweg 37	stedelijk					622_B	4,5			48,97	49	54	53,13		5,16	x	51,94	52
Waterbiesweg 37	stedelijk					622_C	7,5			49,22	49	54	52,73		5,51	x	52,44	52
Waterbiesweg 37	stedelijk					622a_A	1,5			47,84	48	53	52,13		4,13	x	49,57	50
Waterbiesweg 37	stedelijk					622a_B	4,5			47,96	48	53	52,58		4,58	x	50,13	50
Waterbiesweg 37	stedelijk					622a_C	7,5			48,47	48	53	52,75		5,28	x	51,24	51
Waterbiesweg 35	stedelijk					623_A	1,5			48,74	49	54	52,74		5,00	x	51,45	51
Waterbiesweg 35	stedelijk					623_B	4,5			48,93	49	54	53,03		5,10	x	51,83	52
Waterbiesweg 35	stedelijk					623_C	7,5			49,18	49	54	52,62		5,44	x	52,32	52
Waterbiesweg 33	stedelijk					624_A	1,5			48,74	49	54	52,56		4,82	x	51,31	51
Waterbiesweg 33	stedelijk					624_B	4,5			48,89	49	54	52,94		5,05	x	51,74	52
Waterbiesweg 33	stedelijk					624_C	7,5			49,11	49	54	53,46		5,35	x	52,16	52
Waterbiesweg 31	stedelijk					625_A	1,5			48,73	49	54	52,67		4,94	x	51,43	51
Waterbiesweg 31	stedelijk					625_B	4,5			48,88	49	54	53,04		5,16	x	51,85	52
Waterbiesweg 31	stedelijk					625_C	7,5			49,08	49	54	52,51		5,43	x	52,23	52
Kalmoesplantsoen 3	stedelijk					626_A	1,5			41,09	48	53	46,63		0,00		44,72	
Kalmoesplantsoen 3	stedelijk					626_B	4,5			42,29	48	53	47,63		0,00		45,77	
Kalmoesplantsoen 3	stedelijk					626_C	7,5			45,97	48	53	51,25		3,25	x	49,03	49
Kalmoesplantsoen 5	stedelijk					627_A	1,5			40,39	48	53	46,18		0,00		44,51	
Kalmoesplantsoen 5	stedelijk					627_B	4,5			41,63	48	53	47,13		0,00		45,44	
Kalmoesplantsoen 5	stedelijk					627_C	7,5			45,15	48	53	50,56		2,56	x	48,44	
Kalmoesplantsoen 7	stedelijk					628_A	1,5			33,05	48	53	38,33		0,00		36,97	
Kalmoesplantsoen 7	stedelijk					628_B	4,5			37,27	48	53	42,46		0,00		40,90	
Kalmoesplantsoen 7	stedelijk					628_C	7,5			44,05	48	53	49,04		1,04		47,13	
Kalmoesplantsoen 9	stedelijk					629_A	1,5			37,94	48	53	43,47		0,00		41,31	
Kalmoesplantsoen 9	stedelijk					629_B	4,5			39,61	48	53	45,75		0,00		43,45	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					630_A	1,5			37,33	48	53	42,38		0,00		40,43	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					630_B	4,5			39,67	48	53	45,71		0,00		43,42	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					631_A	1,5			38,11	48	53	41,78		0,00		40,01	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					631_B	4,5			39,61	48	53	45,62		0,00		43,32	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					631_C	7,5			44,09	48	53	48,92		0,92		46,51	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					632_A	1,5			38,85	48	53	42,67		0,00		40,74	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					632_B	4,5			40,41	48	53	46,55		0,00		44,14	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					632_C	7,5			44,11	48	53	48,96		0,96		46,57	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					633_A	1,5			38,52	48	53	43,86		0,00		41,86	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					633_B	4,5			41,23	48	53	47,38		0,00		44,96	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					633_C	7,5			44,44	48	53	49,34		1,34		46,99	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					634_A	1,5			38,77	48	53	44,28		0,00		42,23	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					634_B	4,5			41,36	48	53	47,37		0,00		44,98	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					634_C	7,5			43,99	48	53	49,18		1,18		46,89	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					635_A	1,5			39,50	48	53	45,01		0,00		42,85	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					635_B	4,5			42,38	48	53	47,59		0,00		45,19	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					635_C	7,5			44,43	48	53	49,36		1,36		47,04	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					636_A	1,5			40,74	48	53	45,74		0,00		43,53	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					636_B	4,5			43,36	48	53	48,19		0,19		45,77	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					636_C	7,5			45,05	48	53	49,85		1,85	x	47,50	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					637_A	1,5			41,18	48	53	45,21		0,00		43,07	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					637_B	4,5			44,13	48	53	48,03		0,03		45,65	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					637_C	7,5			45,51	48	53	49,89		1,89	x	47,54	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					638_A	1,5			42,86	48	53	46,64		0,00		44,21	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					638_B	4,5			44,56	48	53	48,07		0,07		45,55	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					638_C	7,5			46,07	48	53	50,69		2,69	x	48,09	
Kalmoesplantsoen 4	stedelijk					639_A	1,5			40,81	48	53	47,42		0,00		45,09	
Kalmoesplantsoen 4	stedelijk					639_B	4,5			41,91	48	53	48,16		0,16		46,00	
Kalmoesplantsoen 4	stedelijk					639_C	7,5			45,49	48	53	50,57		2,57	x	48,32	
Kalmoesplantsoen 6	stedelijk					640_A	1,5			39,90	48	53	46,46		0,00		44,04	
Kalmoesplantsoen 6	stedelijk					640_B	4,5			41,03	48	53	47,24		0,00		44,95	
Kalmoesplantsoen 6	stedelijk					640_C	7,5			44,66	48	53	49,80		1,80	x	47,34	
Kalmoesplantsoen 8	stedelijk					641_A	1,5			41,86	48	53	47,44		0,00		45,08	
Kalmoesplantsoen 8	stedelijk					641_B	4,5			42,44	48	53	47,95		0,00		45,67	
Kalmoesplantsoen 8	stedelijk					641_C	7,5			44,79	48	53	49,99		1,99	x	47,60	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					642_A	1,5			41,52	48	53	46,84		0,00		44,44	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					642_B	4,5			41,95	48	53	47,42		0,00		45,09	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					642_C	7,5			43,41	48	53	49,48		1,48		47,06	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					643_A	1,5			41,56	48	53	46,99		0,00		44,59	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					643_B	4,5			41,97	48	53	47,61		0,00		45,27	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					643_C	7,5			43,19	48	53	49,56		1,56	x	47,14	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					644_A	1,5			42,36	48	53	47,51		0,00		45,09	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					644_B	4,5			42,75	48	53	48,03		0,03		45,67	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					644_C	7,5			43,99	48	53	49,71		1,71	x	47,33	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					645_A	1,5			42,91	48	53	47,82		0,00		45,39	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					645_B	4,5			43,27	48	53	48,27		0,27		45,91	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					645_C	7,5			44,32	48	53	49,54		1,54	x	47,18	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					646_A	1,5			43,90	48	53	48,64		0,64		46,14	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					646_B	4,5			43,98	48	53	48,87		0,87		46,49	
Kalmoesplantsoen 1	stedelijk					646_C	7,5			44,93	48	53	49,94		1,94	x	47,60	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					647_A	1,5			44,26	48	53	48,93		0,93		46,38	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					647_B	4,5			44,38	48	53	49,18		1,18		46,79	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					647_C	7,5			45,27	48	53	50,16		2,16	x	47,81	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					648_A	1,5			45,11	48	53	49,65		1,65	x	47,05	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					648_B	4,5			45,24	48	53	49,86		1,86	x	47,42	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					648_C	7,5			45,85	48	53	50,78		2,78	x	48,35	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					649_A	1,5			45,69	48	53	50,16		2,16	x	47,54	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					649_B	4,5			45,84	48	53	50,34		2,34	x	47,86	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					649_C	7,5			46,33	48	53	50,99		2,99	x	48,64	49
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					650_A	1,5			46,57	48	53	51,20		3,20	x	48,61	49
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					650_B	4,5			46,69	48	53	51,42		3,42	x	48,89	49
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					651_A	1,5			46,70	48	53	50,68		2,68	x	48,16	
Kalmoesplantsoen 2	stedelijk					651_B	4,5			46,94	48	53	51,03		3,03	x	48,69	49
Waterbiesweg 3	stedelijk					652_A	1,5			36,85	48	53	44,26		0,00		41,89	
Waterbiesweg 3	stedelijk					652_B	4,5			38,82	48	53	45,97		0,00		43,66	
Waterbiesweg 3	stedelijk					652_C	7,5			43,32	48	53	50,16		2,16	x	47,70	
Waterbiesweg 5	stedelijk					653_A	1,5			36,33	48	53	44,46		0,00		42,07	
Waterbiesweg 5	stedelijk					653_B	4,5			38,48	48	53	46,15		0,00		43,83	
Waterbiesweg 5	stedelijk					653_C	7,5			42,92	48	53	49,88		1,88	x	47,61	
Waterbiesweg 7	stedelijk					654_A	1,5			36,26	48	53	44,05		0,00		41,84	
Waterbiesweg 7	stedelijk					654_B	4,5			38,15	48	53	45,44		0,00		43,44	
Waterbiesweg 7	stedelijk					654_C	7,5			43,00	48	53	49,68		1,68	x	47,47	
Waterbiesweg 9	stedelijk					655_A	1,5			36,81	48	53	44,28		0,00		42,07	
Waterbiesweg 9	stedelijk					655_B	4,5			38,70	48	53	45,40		0,00		43,25	
Waterbiesweg 9	stedelijk					655_C	7,5			43,68	48	53	50,06		2,06	x	47,64	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Waterbiesweg 11	stedelijk					656_A	1,5			37,97	48	53	44,83		0,00		42,65	
Waterbiesweg 11	stedelijk					656_B	4,5			40,08	48	53	46,54		0,00		44,41	
Waterbiesweg 11	stedelijk					656_C	7,5			44,18	48	53	50,25		2,25	x	48,02	
Waterbiesweg 13	stedelijk					657_A	1,5			37,89	48	53	44,05		0,00		41,83	
Waterbiesweg 13	stedelijk					657_B	4,5			39,31	48	53	45,69		0,00		43,56	
Waterbiesweg 13	stedelijk					657_C	7,5			43,46	48	53	49,48		1,48		47,31	
Waterbiesweg 15	stedelijk					658_A	1,5			38,58	48	53	44,63		0,00		42,50	
Waterbiesweg 15	stedelijk					658_B	4,5			40,19	48	53	46,16		0,00		44,12	
Waterbiesweg 15	stedelijk					658_C	7,5			43,63	48	53	49,26		1,26		47,09	
Waterbiesweg 17	stedelijk					659_A	1,5			38,94	48	53	45,06		0,00		42,87	
Waterbiesweg 17	stedelijk					659_B	4,5			40,62	48	53	46,75		0,00		44,65	
Waterbiesweg 17	stedelijk					659_C	7,5			43,99	48	53	49,69		1,69	x	47,30	
Waterbiesweg 19	stedelijk					660_A	1,5			39,54	48	53	44,91		0,00		42,74	
Waterbiesweg 19	stedelijk					660_B	4,5			41,56	48	53	46,81		0,00		44,75	
Waterbiesweg 19	stedelijk					660_C	7,5			44,72	48	53	49,86		1,86	x	47,52	
Waterbiesweg 21	stedelijk					661_A	1,5			40,09	48	53	45,23		0,00		43,06	
Waterbiesweg 21	stedelijk					661_B	4,5			42,18	48	53	46,99		0,00		44,88	
Waterbiesweg 21	stedelijk					661_C	7,5			45,25	48	53	50,31		2,31	x	47,98	
Waterbiesweg 23	stedelijk					662_A	1,5			41,21	48	53	45,35		0,00		43,29	
Waterbiesweg 23	stedelijk					662_B	4,5			43,01	48	53	47,20		0,00		45,14	
Waterbiesweg 23	stedelijk					662_C	7,5			45,85	48	53	50,71		2,71	x	48,46	
Waterbiesweg 25	stedelijk					663_A	1,5			41,45	48	53	44,92		0,00		42,86	
Waterbiesweg 25	stedelijk					663_B	4,5			43,46	48	53	47,04		0,00		44,97	
Waterbiesweg 25	stedelijk					663_C	7,5			46,08	48	53	50,93		2,93	x	48,48	
Waterbiesweg 27	stedelijk					664_A	1,5			42,03	48	53	45,28		0,00		42,97	
Waterbiesweg 27	stedelijk					664_B	4,5			43,19	48	53	46,73		0,00		44,46	
Waterbiesweg 27	stedelijk					664_C	7,5			45,69	48	53	50,52		2,52	x	48,01	
Waterbiesweg 29	stedelijk					665_A	1,5			41,33	48	53	45,35		0,00		43,02	
Waterbiesweg 29	stedelijk					665_B	4,5			42,14	48	53	46,67		0,00		44,31	
Waterbiesweg 29	stedelijk					665_C	7,5			45,25	48	53	50,61		2,61	x	48,07	
Waterbiesweg 32	stedelijk					666_A	1,5			31,19	48	53	36,22		0,00		34,81	
Waterbiesweg 32	stedelijk					666_B	4,5			34,15	48	53	39,63		0,00		37,99	
Waterbiesweg 32	stedelijk					666_C	7,5			38,73	48	53	46,28		0,00		43,94	
Waterbiesweg 34	stedelijk					667_A	1,5			36,92	48	53	44,50		0,00		42,21	
Waterbiesweg 34	stedelijk					667_B	4,5			37,89	48	53	45,07		0,00		42,86	
Waterbiesweg 34	stedelijk					667_C	7,5			40,16	48	53	48,00		0,00		45,59	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Waterbiesweg 36	stedelijk					668_A	1,5			39,37	48	53	46,66		0,00		44,28	
Waterbiesweg 36	stedelijk					668_B	4,5			40,10	48	53	47,08		0,00		44,78	
Waterbiesweg 36	stedelijk					668_C	7,5			42,56	48	53	49,79		1,79	x	47,37	
Waterbiesweg 38	stedelijk					669_A	1,5			39,29	48	53	46,72		0,00		44,42	
Waterbiesweg 38	stedelijk					669_B	4,5			40,04	48	53	47,23		0,00		44,98	
Waterbiesweg 38	stedelijk					669_C	7,5			42,62	48	53	49,68		1,68	x	47,30	
Waterbiesweg 40	stedelijk					670_A	1,5			40,20	48	53	47,72		0,00		45,31	
Waterbiesweg 40	stedelijk					670_B	4,5			40,81	48	53	48,08		0,08		45,74	
Waterbiesweg 40	stedelijk					670_C	7,5			43,29	48	53	50,26		2,26	x	47,84	
Waterbiesweg 42	stedelijk					671_A	1,5			39,81	48	53	47,42		0,00		45,01	
Waterbiesweg 42	stedelijk					671_B	4,5			40,68	48	53	47,89		0,00		45,55	
Waterbiesweg 42	stedelijk					671_C	7,5			43,74	48	53	50,03		2,03	x	47,73	
Waterbiesweg 44	stedelijk					672_A	1,5			41,09	48	53	48,05		0,05		45,63	
Waterbiesweg 44	stedelijk					672_B	4,5			41,80	48	53	48,50		0,50		46,17	
Waterbiesweg 44	stedelijk					672_C	7,5			44,90	48	53	50,74		2,74	x	48,42	
Waterbiesweg 46	stedelijk					673_A	1,5			38,62	48	53	43,05		0,00		41,02	
Waterbiesweg 46	stedelijk					673_B	4,5			39,85	48	53	44,17		0,00		42,26	
Waterbiesweg 46	stedelijk					673_C	7,5			43,74	48	53	48,40		0,40		46,34	
Waterbiesweg 48	stedelijk					674_A	1,5			40,88	48	53	46,84		0,00		44,47	
Waterbiesweg 48	stedelijk					674_B	4,5			41,63	48	53	47,42		0,00		45,20	
Waterbiesweg 48	stedelijk					674_C	7,5			44,57	48	53	49,77		1,77	x	47,56	
Waterbiesweg 50	stedelijk					675_A	1,5			39,81	48	53	43,32		0,00		41,30	
Waterbiesweg 50	stedelijk					675_B	4,5			40,88	48	53	44,45		0,00		42,59	
Waterbiesweg 50	stedelijk					675_C	7,5			43,89	48	53	48,43		0,43		46,43	
Waterbiesweg 52	stedelijk					676_A	1,5			42,40	48	53	48,09		0,09		45,68	
Waterbiesweg 52	stedelijk					676_B	4,5			43,08	48	53	48,60		0,60		46,29	
Waterbiesweg 52	stedelijk					676_C	7,5			44,57	48	53	49,97		1,97	x	47,64	
Waterbiesweg 54	stedelijk					677_A	1,5			42,10	48	53	45,10		0,00		42,76	
Waterbiesweg 54	stedelijk					677_B	4,5			42,85	48	53	46,09		0,00		43,89	
Waterbiesweg 54	stedelijk					677_C	7,5			44,45	48	53	48,36		0,36		46,06	
Waterbiesweg 56	stedelijk					678_A	1,5			44,69	48	53	49,94		1,94	x	47,41	
Waterbiesweg 56	stedelijk					678_B	4,5			44,96	48	53	50,15		2,15	x	47,66	
Waterbiesweg 56	stedelijk					678_C	7,5			45,97	48	53	50,90		2,90	x	48,45	
Waterbiesweg 58	stedelijk					679_A	1,5			46,17	48	53	51,11		3,11	x	48,63	49
Waterbiesweg 58	stedelijk					679_B	4,5			46,36	48	53	51,35		3,35	x	48,90	49
Waterbiesweg 58	stedelijk					679_C	7,5			46,94	48	53	52,04		4,04	x	49,59	50

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Waterbiesweg 60	stedelijk					680_A	1,5			47,47	48	53	52,87		4,87	x	50,38	50
Waterbiesweg 60	stedelijk					680_B	4,5			47,54	48	53	52,97		4,97	x	50,50	50
Waterbiesweg 60	stedelijk					680_C	7,5			47,86	48	53	53,32		5,32	x	50,88	51
Waterbiesweg 62	stedelijk					681_A	1,5			47,89	48	53	52,72		4,72	x	50,33	50
Waterbiesweg 62	stedelijk					681_B	4,5			47,94	48	53	52,92		4,92	x	50,54	51
Waterbiesweg 62	stedelijk					681_C	7,5			48,36	48	53	52,53		5,17	x	51,10	51
Waterbiesweg 64	stedelijk					682_A	1,5			48,38	48	53	53,43		5,05	x	50,98	51
Waterbiesweg 64	stedelijk					682_B	4,5			48,57	49	54	52,88		5,31	x	51,43	51
Waterbiesweg 64	stedelijk					682_C	7,5			48,98	49	54	52,66		5,68	x	52,12	52
Waterbiesweg 66	stedelijk					683_A	1,5			48,70	49	54	52,64		4,94	x	51,38	51
Waterbiesweg 66	stedelijk					683_B	4,5			48,86	49	54	53,03		5,17	x	51,81	52
Waterbiesweg 66	stedelijk					683_C	7,5			48,94	49	54	53,35		5,41	x	52,06	52
Waterbiesweg 66	stedelijk					683a_A	1,5			48,26	48	53	53,09		4,83	x	50,64	51
Waterbiesweg 66	stedelijk					683a_B	4,5			48,49	48	53	52,61		5,12	x	51,19	51
Waterbiesweg 66	stedelijk					683a_C	7,5			48,87	49	54	53,25		5,38	x	51,82	52
Waterbiesweg 8	stedelijk					684_A	1,5			37,12	48	53	44,14		0,00		42,09	
Zwethkade Zuid 41a	buitenstedelijk					685_A	1,5			42,49	48	53	44,79		0,00		43,81	
Zwethkade Zuid 41a	buitenstedelijk					685_B	4,5			44,60	48	53	46,79		0,00		45,77	
Noordhoornseweg 4	buitenstedelijk					686_A	1,5			50,20	50	55	57,26		7,06	x	53,23	53
Noordhoornseweg 4	buitenstedelijk					686_B	4,5			52,54	53	58	58,75		6,21	x	56,87	57
Noordhoornseweg 4	buitenstedelijk					687_A	1,5			49,23	49	54	52,93		5,70	x	53,10	53
Noordhoornseweg 4	buitenstedelijk					687_B	4,5			50,46	50	55	56,17		5,71	x	53,49	53
Noordhoornseweg 3	buitenstedelijk					688_A	1,5			43,54	48	53	48,51		0,51		47,68	
Noordhoornseweg 3	buitenstedelijk					688_B	4,5			46,15	48	53	51,39		3,39	x	50,17	50
oordhoornseweg 38	buitenstedelijk					689_A	1,5			41,93	48	53	47,60		0,00		46,24	
oordhoornseweg 38	buitenstedelijk					689_B	4,5			43,30	48	53	48,98		0,98		47,68	
Molenwetering 4	buitenstedelijk					690_A	1,5			42,30	48	53	47,36		0,00		46,46	
Molenwetering 4	buitenstedelijk					690_B	4,5			43,13	48	53	48,10		0,10		47,28	
Ko van Dijkplein 58	stedelijk					691_A	1,5			40,71	48	53	42,98		0,00		41,28	
Ko van Dijkplein 58	stedelijk					691_B	4,5			44,84	48	53	47,57		0,00		45,42	
Ko van Dijkplein 58	stedelijk					691_C	7,5			46,80	48	53	49,50		1,50	x	47,15	
Ko van Dijkplein 56	stedelijk					692_A	1,5			36,95	48	53	38,83		0,00		37,58	
Ko van Dijkplein 56	stedelijk					692_B	4,5			37,05	48	53	39,06		0,00		38,00	
Ko van Dijkplein 56	stedelijk					692_C	7,5			39,63	48	53	41,94		0,00		40,41	
Waterbiesweg 12	stedelijk					693_A	4,5			31,99	48	53	37,88		0,00		36,47	
Waterbiesweg 10	stedelijk					694_A	1,5			35,90	48	53	41,06		0,00		40,38	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Waterbiesweg 14	stedelijk					695_A	4,5			38,02	48	53	44,77		0,00		42,76	
Waterbiesweg 16	stedelijk					696_A	7,5			35,77	48	53	42,53		0,00		40,59	
Waterbiesweg 18	stedelijk					697_A	7,5			40,55	48	53	47,87		0,00		45,73	
Waterbiesweg 20	stedelijk					698_A	10,5			38,45	48	53	45,97		0,00		43,56	
Waterbiesweg 22	stedelijk					699_A	10,5			44,60	48	53	50,65		2,65	x	48,35	
Waterbiesweg 24	stedelijk					700_A	13,5			38,71	48	53	46,50		0,00		44,02	
Waterbiesweg 26	stedelijk					701_A	13,5			45,18	48	53	51,17		3,17	x	48,92	49
Waterbiesweg 28	stedelijk					702_A	16,5			39,02	48	53	46,65		0,00		44,06	
Waterbiesweg 30	stedelijk					703_A	16,5			45,50	48	53	51,33		3,33	x	49,07	49
van Wateringse Velc	stedelijk					704_A	4,5			40,04	48	53	42,08		0,00		40,90	
van Wateringse Velc	stedelijk					704_B	7,5			43,00	48	53	45,24		0,00		43,84	
van Wateringse Velc	stedelijk					705_A	7,5			45,82	48	53	48,48		0,48		46,44	
van Wateringse Velc	stedelijk					706_A	7,5			45,17	48	53	47,87		0,00		46,03	
van Wateringse Velc	stedelijk					707_A	10,5			45,49	48	53	48,08		0,08		45,90	
van Wateringse Velc	stedelijk					708_A	10,5			45,23	48	53	47,96		0,00		45,97	
Middenzwet 26	buitenstedelijk					709_A	1,5			37,88	48	53	39,86		0,00		38,69	
Middenzwet 26	buitenstedelijk					709_B	4,5			49,53	50	55	51,48		1,95	x	50,17	
Middenzwet 25	buitenstedelijk					710_A	1,5			45,87	48	53	48,43		0,43		46,45	
Middenzwet 25	buitenstedelijk					710_B	4,5			47,19	48	53	49,86		1,86	x	48,02	
Middenzwet 25	buitenstedelijk					711_A	1,5			42,77	48	53	44,64		0,00		42,85	
Middenzwet 25	buitenstedelijk					711_B	4,5			45,29	48	53	47,47		0,00		45,81	
Middenzwet 28	buitenstedelijk					712_A	1,5			45,60	48	53	47,10		0,00		45,82	
Middenzwet 28	buitenstedelijk					712_B	4,5			47,11	48	53	49,04		1,04		47,82	
Middenzwet 30	buitenstedelijk					713_A	1,5			40,22	48	53	41,85		0,00		40,85	
Middenzwet 30	buitenstedelijk					713_B	4,5			42,74	48	53	44,73		0,00		43,60	
Middenzwet 32	buitenstedelijk					714_A	1,5			41,33	48	53	42,94		0,00		42,00	
Middenzwet 32	buitenstedelijk					714_B	4,5			43,72	48	53	45,27		0,00		44,56	
Middenzwet 29	buitenstedelijk					715_A	1,5			40,36	48	53	42,74		0,00		40,88	
Middenzwet 29	buitenstedelijk					715_B	4,5			43,79	48	53	46,38		0,00		44,75	
Middenzwet 31	buitenstedelijk					716_A	1,5			39,76	48	53	41,25		0,00		39,76	
Middenzwet 36	buitenstedelijk					717_A	1,5			37,77	48	53	39,36		0,00		38,31	
Middenzwet 36	buitenstedelijk					717_B	4,5			42,10	48	53	43,84		0,00		42,79	
Middenzwet 34	buitenstedelijk					718_A	1,5			39,48	48	53	41,01		0,00		40,11	
Middenzwet 34	buitenstedelijk					718_B	4,5			42,63	48	53	44,53		0,00		43,47	
Middenzwet 33	buitenstedelijk					720_A	1,5			39,27	48	53	41,08		0,00		39,39	
Middenzwet 33	buitenstedelijk					720_B	4,5			43,17	48	53	45,56		0,00		43,91	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
van Wateringse Velc	stedelijk					721_A	4,5			38,89	48	53	40,45		0,00		38,99	
van Wateringse Velc	stedelijk					721_B	7,5			44,04	48	53	45,40		0,00		43,67	
Kikkerbeetlaan 36	stedelijk					722_A	1,5			30,07	48	53	34,39		0,00		33,41	
Kikkerbeetlaan 36	stedelijk					722_B	4,5			34,00	48	53	38,53		0,00		37,32	
Kikkerbeetlaan 36	stedelijk					722_C	7,5			39,04	48	53	44,65		0,00		42,70	
Kikkerbeetlaan 27	stedelijk					723_A	1,5			32,78	48	53	37,72		0,00		36,70	
Kikkerbeetlaan 27	stedelijk					723_B	4,5			37,25	48	53	42,56		0,00		41,19	
Lisdoddestraat 7	stedelijk					724_A	1,5			36,18	48	53	40,82		0,00		39,52	
Lisdoddestraat 7	stedelijk					724_B	4,5			42,38	48	53	47,73		0,00		45,89	
Madridweg 35	stedelijk					726_A	1,5			34,92	48	53	36,80		0,00		35,57	
Madridweg 35	stedelijk					726_B	4,5			36,78	48	53	38,72		0,00		37,42	
Madridweg 33	stedelijk					727_A	1,5			34,99	48	53	37,08		0,00		35,84	
Madridweg 33	stedelijk					727_B	4,5			36,92	48	53	38,96		0,00		37,63	
Madridweg 31	stedelijk					728_A	1,5			34,87	48	53	36,88		0,00		35,67	
Madridweg 31	stedelijk					728_B	4,5			36,99	48	53	38,92		0,00		37,60	
Madridweg 29	stedelijk					729_A	1,5			34,80	48	53	36,98		0,00		35,77	
Madridweg 29	stedelijk					729_B	4,5			37,05	48	53	39,20		0,00		37,86	
Madridweg 27	stedelijk					730_A	1,5			34,84	48	53	36,95		0,00		35,76	
Madridweg 27	stedelijk					730_B	4,5			37,11	48	53	39,22		0,00		37,89	
Londensingel 52	stedelijk					731_A	1,5			36,12	48	53	38,39		0,00		37,12	
Londensingel 52	stedelijk					731_B	4,5			39,33	48	53	42,08		0,00		40,50	
Londensingel 52	stedelijk					731_C	7,5			43,90	48	53	47,30		0,00		45,49	
Londensingel 50	stedelijk					732_A	1,5			36,06	48	53	38,29		0,00		37,04	
Londensingel 50	stedelijk					732_B	4,5			39,02	48	53	41,76		0,00		40,23	
Londensingel 50	stedelijk					732_C	7,5			43,71	48	53	47,04		0,00		45,27	
Londensingel 48	stedelijk					733_A	1,5			35,93	48	53	38,02		0,00		36,81	
Londensingel 48	stedelijk					733_B	4,5			38,88	48	53	41,23		0,00		39,83	
Londensingel 48	stedelijk					733_C	7,5			43,44	48	53	46,52		0,00		44,81	
Londensingel 46	stedelijk					734_A	1,5			36,09	48	53	38,16		0,00		36,94	
Londensingel 46	stedelijk					734_B	4,5			39,05	48	53	41,33		0,00		39,93	
Londensingel 46	stedelijk					734_C	7,5			43,46	48	53	46,65		0,00		44,89	
Londensingel 44	stedelijk					735_A	1,5			36,01	48	53	38,04		0,00		36,84	
Londensingel 44	stedelijk					735_B	4,5			39,04	48	53	41,34		0,00		39,92	
Londensingel 44	stedelijk					735_C	7,5			43,35	48	53	46,57		0,00		44,82	
Londensingel 42	stedelijk					736_A	1,5			36,15	48	53	38,30		0,00		37,08	
Londensingel 42	stedelijk					736_B	4,5			39,24	48	53	41,65		0,00		40,19	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Londensingel 42	stedelijk					736_C	7,5			43,64	48	53	46,88		0,00		45,04	
Londensingel 40	stedelijk					737_A	1,5			36,29	48	53	38,33		0,00		37,08	
Londensingel 40	stedelijk					737_B	4,5			39,57	48	53	41,84		0,00		40,43	
Londensingel 40	stedelijk					737_C	7,5			43,66	48	53	46,83		0,00		44,97	
Londensingel 38	stedelijk					738_A	1,5			36,57	48	53	38,66		0,00		37,39	
Londensingel 38	stedelijk					738_B	4,5			40,03	48	53	42,70		0,00		41,22	
Londensingel 38	stedelijk					738_C	7,5			44,09	48	53	47,37		0,00		45,43	
Vim Sonneveldplein	stedelijk					739_A	1,5			34,45	48	53	36,18		0,00		35,07	
Vim Sonneveldplein	stedelijk					739_B	4,5			37,30	48	53	39,20		0,00		37,88	
Vim Sonneveldplein	stedelijk					739_C	7,5			41,04	48	53	43,63		0,00		41,86	
Vim Sonneveldplein :	stedelijk					740_A	1,5			35,39	48	53	37,23		0,00		36,16	
Vim Sonneveldplein :	stedelijk					740_B	4,5			39,41	48	53	41,65		0,00		40,20	
Vim Sonneveldplein :	stedelijk					740_C	7,5			43,23	48	53	45,96		0,00		44,09	
Vim Sonneveldplein :	stedelijk					741_A	1,5			34,59	48	53	36,42		0,00		35,36	
Vim Sonneveldplein :	stedelijk					741_B	4,5			37,44	48	53	39,56		0,00		38,20	
Vim Sonneveldplein :	stedelijk					741_C	7,5			41,76	48	53	44,80		0,00		42,87	
Vim Sonneveldplein :	stedelijk					742_A	1,5			34,67	48	53	36,49		0,00		35,42	
Vim Sonneveldplein :	stedelijk					742_B	4,5			37,64	48	53	39,93		0,00		38,54	
Vim Sonneveldplein :	stedelijk					742_C	7,5			42,16	48	53	45,23		0,00		43,29	
Vim Sonneveldplein :	stedelijk					743_A	1,5			34,75	48	53	36,73		0,00		35,62	
Vim Sonneveldplein :	stedelijk					743_B	4,5			37,99	48	53	40,31		0,00		38,94	
Vim Sonneveldplein :	stedelijk					743_C	7,5			42,23	48	53	45,32		0,00		43,39	
Vim Sonneveldplein :	stedelijk					744_A	1,5			34,66	48	53	36,55		0,00		35,46	
Vim Sonneveldplein :	stedelijk					744_B	4,5			37,68	48	53	40,03		0,00		38,64	
Vim Sonneveldplein :	stedelijk					744_C	7,5			42,17	48	53	45,20		0,00		43,28	
Vim Sonneveldplein 2	stedelijk					745_A	1,5			34,80	48	53	36,52		0,00		35,41	
Vim Sonneveldplein 2	stedelijk					745_B	4,5			37,74	48	53	39,82		0,00		38,45	
Vim Sonneveldplein 2	stedelijk					745_C	7,5			42,07	48	53	44,93		0,00		43,03	
Vim Sonneveldplein	stedelijk					746_A	1,5			35,19	48	53	36,95		0,00		35,85	
Vim Sonneveldplein	stedelijk					746_B	4,5			37,77	48	53	39,99		0,00		38,63	
Vim Sonneveldplein	stedelijk					746_C	7,5			42,60	48	53	44,99		0,00		43,12	
Vim Sonneveldplein	stedelijk					747_A	1,5			35,00	48	53	36,81		0,00		35,70	
Vim Sonneveldplein	stedelijk					747_B	4,5			37,67	48	53	39,93		0,00		38,52	
Vim Sonneveldplein	stedelijk					747_C	7,5			42,49	48	53	44,97		0,00		43,07	
Vim Sonneveldplein	stedelijk					748_A	1,5			34,78	48	53	36,89		0,00		35,69	
Vim Sonneveldplein	stedelijk					748_B	4,5			37,66	48	53	40,13		0,00		38,65	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Vim Sonneveldplein	stedelijk					748_C	7,5			42,49	48	53	45,17		0,00		43,21	
Vim Sonneveldplein	stedelijk					749_A	1,5			34,87	48	53	37,08		0,00		35,89	
Vim Sonneveldplein	stedelijk					749_B	4,5			37,66	48	53	40,12		0,00		38,67	
Vim Sonneveldplein	stedelijk					749_C	7,5			41,88	48	53	44,51		0,00		42,67	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					750_A	1,5			35,52	48	53	37,61		0,00		36,40	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					750_B	4,5			37,97	48	53	40,36		0,00		38,92	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					750_C	7,5			41,93	48	53	44,82		0,00		42,99	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					751_A	1,5			34,64	48	53	36,55		0,00		35,52	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					751_B	4,5			37,02	48	53	39,31		0,00		37,86	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					751_C	7,5			41,09	48	53	43,92		0,00		42,13	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					752_A	1,5			33,97	48	53	35,94		0,00		34,90	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					752_B	4,5			36,31	48	53	38,43		0,00		37,09	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					752_C	7,5			40,75	48	53	43,75		0,00		41,87	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					753_A	1,5			36,41	48	53	38,38		0,00		37,23	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					753_B	4,5			39,20	48	53	41,40		0,00		39,90	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					753_C	7,5			44,37	48	53	47,05		0,00		45,14	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					754_A	1,5			36,75	48	53	38,61		0,00		37,46	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					754_B	4,5			39,42	48	53	41,72		0,00		40,22	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					754_C	7,5			44,76	48	53	47,48		0,00		45,53	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					755_A	1,5			36,29	48	53	38,19		0,00		37,04	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					755_B	4,5			39,17	48	53	41,42		0,00		39,91	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					755_C	7,5			44,64	48	53	47,13		0,00		45,24	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					756_A	1,5			36,38	48	53	38,31		0,00		37,21	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					756_B	4,5			39,24	48	53	41,55		0,00		40,09	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					756_C	7,5			44,51	48	53	47,01		0,00		45,15	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					757_A	1,5			35,27	48	53	37,40		0,00		36,28	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					757_B	4,5			37,92	48	53	40,56		0,00		39,07	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					757_C	7,5			42,34	48	53	45,61		0,00		43,64	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					758_A	1,5			35,43	48	53	37,53		0,00		36,37	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					758_B	4,5			37,83	48	53	40,50		0,00		39,02	
'im Sonneveldplein :	stedelijk					758_C	7,5			41,97	48	53	45,15		0,00		43,23	
Vuurjuffersingel 27	stedelijk					759_A	1,5			30,53	48	53	35,45		0,00		34,31	
Vuurjuffersingel 27	stedelijk					759_B	4,5			34,01	48	53	39,02		0,00		37,69	
Vuurjuffersingel 27	stedelijk					759_C	7,5			39,25	48	53	44,71		0,00		42,71	
Kikkerbeetlaan 34	stedelijk					760_A	1,5			30,37	48	53	34,60		0,00		33,75	
Kikkerbeetlaan 34	stedelijk					760_B	4,5			34,49	48	53	39,04		0,00		37,98	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Kikkerbeetlaan 34	stedelijk					760_C	7,5			37,70	48	53	41,99		0,00		40,23	
Kikkerbeetlaan 32	stedelijk					761_A	1,5			31,38	48	53	35,70		0,00		34,85	
Kikkerbeetlaan 32	stedelijk					761_B	4,5			35,12	48	53	39,87		0,00		38,74	
Kikkerbeetlaan 32	stedelijk					761_C	7,5			38,30	48	53	42,58		0,00		40,97	
Kikkerbeetlaan 30	stedelijk					762_A	1,5			31,07	48	53	35,47		0,00		34,58	
Kikkerbeetlaan 30	stedelijk					762_B	4,5			35,06	48	53	39,82		0,00		38,65	
Kikkerbeetlaan 30	stedelijk					762_C	7,5			38,57	48	53	43,16		0,00		41,34	
Oeverbiesstraat 3	stedelijk					763_A	1,5			31,65	48	53	36,29		0,00		35,30	
Oeverbiesstraat 3	stedelijk					763_B	4,5			35,76	48	53	40,66		0,00		39,27	
Oeverbiesstraat 5	stedelijk					764_A	1,5			30,64	48	53	35,05		0,00		34,15	
Oeverbiesstraat 5	stedelijk					764_B	4,5			33,94	48	53	38,59		0,00		37,35	
Oeverbiesstraat 7	stedelijk					765_A	1,5			31,03	48	53	35,62		0,00		34,68	
Oeverbiesstraat 7	stedelijk					765_B	4,5			33,78	48	53	38,43		0,00		37,28	
Oeverbiesstraat 9	stedelijk					766_A	1,5			31,19	48	53	35,75		0,00		34,75	
Oeverbiesstraat 9	stedelijk					766_B	4,5			34,56	48	53	39,24		0,00		37,93	
Oeverbiesstraat 11	stedelijk					767_A	1,5			31,16	48	53	35,88		0,00		34,89	
Oeverbiesstraat 11	stedelijk					767_B	4,5			34,58	48	53	39,47		0,00		38,20	
Oeverbiesstraat 13	stedelijk					768_A	1,5			31,88	48	53	36,33		0,00		35,41	
Oeverbiesstraat 13	stedelijk					768_B	4,5			36,06	48	53	40,76		0,00		39,47	
Oeverbiesstraat 15	stedelijk					769_A	1,5			31,54	48	53	36,22		0,00		35,28	
Oeverbiesstraat 15	stedelijk					769_B	4,5			35,63	48	53	40,48		0,00		39,30	
Oeverbiesstraat 17	stedelijk					770_A	1,5			31,99	48	53	36,56		0,00		35,56	
Oeverbiesstraat 17	stedelijk					770_B	4,5			35,75	48	53	40,62		0,00		39,26	
Oeverbiesstraat 19	stedelijk					771_A	1,5			32,19	48	53	36,69		0,00		35,71	
Oeverbiesstraat 19	stedelijk					771_B	4,5			35,38	48	53	40,13		0,00		38,90	
Oeverbiesstraat 21	stedelijk					772_A	1,5			32,78	48	53	37,47		0,00		36,35	
Oeverbiesstraat 21	stedelijk					772_B	4,5			35,94	48	53	40,57		0,00		39,16	
Lisdoddestraat 5	stedelijk					773_A	1,5			36,82	48	53	41,29		0,00		40,16	
Lisdoddestraat 5	stedelijk					773_B	4,5			42,04	48	53	47,22		0,00		45,46	
Lisdoddestraat 3	stedelijk					774_A	1,5			37,40	48	53	41,93		0,00		40,74	
Lisdoddestraat 3	stedelijk					774_B	4,5			42,21	48	53	47,39		0,00		45,65	
Lisdoddestraat 5	stedelijk					775_A	1,5			38,20	48	53	43,29		0,00		41,88	
Lisdoddestraat 5	stedelijk					775_B	4,5			42,51	48	53	47,78		0,00		46,02	
Moskousingel 45	stedelijk					776_A	1,5			39,51	48	53	43,19		0,00		40,93	
Moskousingel 45	stedelijk					776_B	4,5			41,42	48	53	44,75		0,00		42,82	
Moskousingel 45	stedelijk					776_C	7,5			42,03	48	53	45,35		0,00		43,49	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Moskousingel 43	stedelijk					777_A	1,5			38,90	48	53	42,28		0,00		40,05	
Moskousingel 43	stedelijk					777_B	4,5			42,24	48	53	45,36		0,00		43,40	
Moskousingel 43	stedelijk					777_C	7,5			43,09	48	53	46,37		0,00		44,43	
Moskousingel 41	stedelijk					778_A	1,5			38,01	48	53	40,70		0,00		38,66	
Moskousingel 41	stedelijk					778_B	4,5			42,77	48	53	45,64		0,00		43,79	
Moskousingel 41	stedelijk					778_C	7,5			43,51	48	53	46,74		0,00		44,85	
Moskousingel 39	stedelijk					779_A	1,5			37,03	48	53	39,03		0,00		37,58	
Moskousingel 39	stedelijk					779_B	4,5			42,80	48	53	45,67		0,00		43,86	
Moskousingel 39	stedelijk					779_C	7,5			43,48	48	53	46,74		0,00		44,85	
Moskousingel 37	stedelijk					780_A	1,5			37,52	48	53	39,25		0,00		37,94	
Moskousingel 37	stedelijk					780_B	4,5			43,08	48	53	45,75		0,00		43,97	
Moskousingel 37	stedelijk					780_C	7,5			43,62	48	53	46,62		0,00		44,77	
Moskousingel 35	stedelijk					781_A	1,5			37,46	48	53	39,32		0,00		38,06	
Moskousingel 35	stedelijk					781_B	4,5			42,79	48	53	45,62		0,00		43,73	
Moskousingel 35	stedelijk					781_C	7,5			43,32	48	53	46,35		0,00		44,41	
Moskousingel 33	stedelijk					782_A	1,5			38,31	48	53	40,21		0,00		38,93	
Moskousingel 33	stedelijk					782_B	4,5			42,97	48	53	45,78		0,00		43,88	
Moskousingel 33	stedelijk					782_C	7,5			43,41	48	53	46,40		0,00		44,46	
Moskousingel 31	stedelijk					783_A	1,5			38,70	48	53	41,05		0,00		39,58	
Moskousingel 31	stedelijk					783_B	4,5			42,94	48	53	45,84		0,00		43,90	
Moskousingel 31	stedelijk					783_C	7,5			43,33	48	53	46,36		0,00		44,41	
uido van Dethstraat	stedelijk					784_A	1,5			42,93	48	53	47,14		0,00		45,24	
uido van Dethstraat	stedelijk					784_B	4,5			43,68	48	53	48,13		0,13		46,31	
uido van Dethstraat	stedelijk					784_C	7,5			45,59	48	53	50,90		2,90	x	48,92	49
uido van Dethstraat	stedelijk					784_D	10,5			45,86	48	53	51,22		3,22	x	49,01	49
uido van Dethstraat	stedelijk					784_E	13,5			45,86	48	53	51,25		3,25	x	49,04	49
uido van Dethstraat	stedelijk					784_F	16,5			45,91	48	53	51,29		3,29	x	49,05	49

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Zwethkade Zuid 54	buitenstedelijk					037_A	1,5			43,72	48	53	44,83		0,00		44,46	
Zwethkade Zuid 56	buitenstedelijk					038_A	1,5			40,48	48	53	41,71		0,00		41,25	
Zwethkade Zuid 56	buitenstedelijk					038_B	4,5			45,69	48	53	46,78		0,00		46,36	
Zwethkade Zuid 58	buitenstedelijk					039_A	1,5			42,69	48	53	43,30		0,00		43,04	
Zwethkade Zuid 58	buitenstedelijk					039_B	4,5			45,55	48	53	46,41		0,00		45,84	
Zwethkade Zuid 52	buitenstedelijk					040_A	1,5			49,11	49	54	49,88		0,77		49,53	
Zwethkade Zuid 50	buitenstedelijk					041_A	1,5			43,43	48	53	45,62		0,00		43,99	
Zwethkade Zuid 50	buitenstedelijk					041_B	4,5			46,58	48	53	47,93		0,00		46,97	
Zwethkade Zuid 48	buitenstedelijk					042_A	1,5			45,77	48	53	46,56		0,00		46,29	
Zwethkade Zuid 48	buitenstedelijk					042_B	4,5			47,09	48	53	48,42		0,42		47,67	
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk					166_Zwet_	1,5			36,00	48	53	36,40		0,00		36,40	
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk					166_Zwet_	4,5			42,94	48	53	43,21		0,00		43,21	
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk					167_Zwet_	1,5			40,42	48	53	41,01		0,00		40,94	
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk					167_Zwet_	4,5			44,18	48	53	45,31		0,00		44,83	
Zwethkade Zuid 47	buitenstedelijk					068_A	1,5			48,71	49	54	50,01		1,30		49,30	
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk					168_Zwet_	1,5			36,80	48	53	37,23		0,00		37,23	
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk					168_Zwet_	4,5			43,43	48	53	43,15		0,00		43,15	
Zwethkade Zuid 49	buitenstedelijk					069_A	1,5			47,27	48	53	48,05		0,05		47,90	
Zwethkade Zuid 49	buitenstedelijk					069_B	4,5			47,71	48	53	48,39		0,39		48,25	
Zwethkade Zuid 51	buitenstedelijk					070_A	1,5			49,82	50	55	51,17		1,35		50,46	
Zwethkade Zuid 53	buitenstedelijk					071_A	1,5			49,91	50	55	51,19		1,28		50,44	
Zwethkade Zuid 53	buitenstedelijk					071_B	4,5			50,36	50	55	51,63		1,27		50,88	
Zwethkade Zuid 55	buitenstedelijk					072_A	1,5			50,52	51	56	51,74		1,22		50,98	
Zwethkade Zuid 55	buitenstedelijk					072_B	4,5			50,87	51	56	52,07		1,20		51,28	
Zwethkade Noord 4	buitenstedelijk					073_A	1,5			49,57	50	55	50,60		1,03		50,21	
Zwethkade Noord 4	buitenstedelijk					073_B	4,5			52,41	52	57	52,74		1,33		52,97	
Zwethkade Noord 3	buitenstedelijk					076_A	1,5			52,98	53	58	52,97		1,99	x	53,49	
Zwethkade Noord 3	buitenstedelijk					076_B	4,5			52,51	53	58	56,57		2,06	x	53,00	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Zwethkade Noord 1	buitenstedelijk		58,84			001_A	1,5			48,88	49	54	63,41		14,53	x	52,13	52		001_A	
Zwethkade Noord 1	buitenstedelijk		58,84			001_B	4,5			51,67	52	57	65,54		13,87	x	52,90	53		001_B	
Zwethkade Noord 1	buitenstedelijk		58,92			001a_A	1,5			53,63	54	59	61,61		7,98	x	52,35			001a_A	
Zwethkade Noord 1	buitenstedelijk		58,92			001a_B	4,5			55,38	55	60	64,91		9,53	x	56,34	56		001a_B	
Zwethkade Zuid 1	buitenstedelijk		54,91			002_A	1,5			48,10	48	53	57,80		9,70	x	50,31	50		002_A	
Zwethkade Zuid 1	buitenstedelijk		54,90			002_B	4,5			49,13	49	54	58,81		9,68	x	52,42	52		002_B	
Zwethkade Zuid 1	buitenstedelijk		54,90			002_C	7,5			49,36	49	54	59,68		10,32	x	52,70	53		002_C	
Zwethkade Zuid 1	buitenstedelijk		54,94			002a_A	1,5			48,32	48	53	57,18		8,86	x	50,00	50		002a_A	
Zwethkade Zuid 1	buitenstedelijk		54,94			002a_B	4,5			50,44	50	55	58,78		8,34	x	53,19	53		002a_B	
Zwethkade Zuid 1	buitenstedelijk		54,94			002a_C	7,5			50,85	51	56	59,25		8,40	x	52,99	53		002a_C	
Lotsweg 16	buitenstedelijk					003_A	1,5			48,62	49	54	58,42		9,80	x	50,66	51		003_A	
Lotsweg 16	buitenstedelijk					003_B	4,5			51,98	52	57	59,99		8,01	x	53,36	53		003_B	
Lotsweg 16	buitenstedelijk					003a_A	1,5			50,82	51	56	59,17		8,35	x	52,68	53		003a_A	
Lotsweg 16	buitenstedelijk					003a_B	4,5			52,95	53	58	61,02		8,07	x	52,96			003a_B	
Lotsweg 10	buitenstedelijk					004_A	1,5			46,14	48	53	53,01		7,01	x	51,14	51		004_A	
Lotsweg 10	buitenstedelijk					004_B	4,5			47,98	48	53	57,05		9,05	x	53,36	53		004_B	
Lotsweg 10	buitenstedelijk					005_A	1,5			45,94	48	53	53,46		6,46	x	51,16	51		005_A	
Lotsweg 10	buitenstedelijk					005_B	4,5			48,08	48	53	56,98		8,90	x	52,67	53		005_B	
Lotsweg 8	buitenstedelijk					006_A	1,5			42,38	48	53	51,41		3,41	x	48,49			006_A	
Lotsweg 8	buitenstedelijk					007_A	1,5			43,79	48	53	51,73		3,73	x	49,32	49		007_A	
Zwethkade Zuid 2	buitenstedelijk		52,88			009_A	1,5			44,65	48	53	55,68		7,68	x	49,52	50		009_A	
Zwethkade Zuid 2	buitenstedelijk		52,87			009_B	4,5			46,73	48	53	57,36		9,36	x	51,90	52		009_B	
Zwethkade Zuid 2	buitenstedelijk					009a_A	1,5			44,50	48	53	53,37		7,37	x	49,08	49		009a_A	
Zwethkade Zuid 2	buitenstedelijk					009a_B	4,5			46,70	48	53	57,03		9,03	x	51,30	51		009a_B	
Zwethkade Zuid 3	buitenstedelijk		50,86			010_A	1,5			44,50	48	53	55,97		7,97	x	49,99	50		010_A	
Zwethkade Zuid 3	buitenstedelijk		50,86			010_B	4,5			46,07	48	53	57,03		9,03	x	51,89	52		010_B	
Zwethkade Zuid 3	buitenstedelijk					010a_A	1,5			43,06	48	53	52,95		6,95	x	48,29			010a_A	
Zwethkade Zuid 3	buitenstedelijk					010a_B	4,5			45,12	48	53	56,08		8,08	x	50,39	50		010a_B	
Zwethkade Zuid 3a	buitenstedelijk		50,87			011_A	1,5			47,45	48	53	55,57		7,57	x	50,34	50		011_A	
Zwethkade Zuid 3a	buitenstedelijk		50,86			011_B	4,5			49,23	49	54	56,75		7,52	x	52,23	52		011_B	
Zwethkade Zuid 3b	buitenstedelijk		50,86			012_A	1,5			46,69	48	53	53,31		6,31	x	50,26	50		012_A	
Zwethkade Zuid 3b	buitenstedelijk		50,85			012_B	4,5			49,41	49	54	56,13		6,72	x	52,65	53		012_B	
Zwethkade Zuid 5	buitenstedelijk					013_A	1,5			44,90	48	53	52,23		4,23	x	47,97			013_A	
Zwethkade Zuid 5	buitenstedelijk					013_B	4,5			48,43	48	53	53,14		6,71	x	51,36	51		013_B	
Zwethkade Zuid 4	buitenstedelijk					014_A	1,5			47,28	48	53	53,31		7,31	x	50,49	50		014_A	
Zwethkade Zuid 4	buitenstedelijk					014_B	4,5			49,42	49	54	56,87		7,45	x	52,71	53		014_B	
Zwethkade Zuid 8	buitenstedelijk					015_A	1,5			44,42	48	53	52,57		4,57	x	48,14			015_A	
Zwethkade Zuid 8	buitenstedelijk					015_B	4,5			48,08	48	53	55,80		7,72	x	51,76	52		015_B	
Zwethkade Zuid 7	buitenstedelijk					016_A	1,5			41,77	48	53	48,13		0,13		43,87			016_A	
Zwethkade Zuid 9	buitenstedelijk					017_A	1,5			46,46	48	53	53,00		7,00	x	50,14	50		017_A	
Zwethkade Zuid 9	buitenstedelijk					017_B	4,5			49,05	49	54	56,70		7,65	x	52,46	52		017_B	
Zwethkade Zuid 10	buitenstedelijk					018_A	1,5			46,87	48	53	53,14		7,14	x	50,38	50		018_A	
Zwethkade Zuid 10	buitenstedelijk					018_B	4,5			49,24	49	54	56,94		7,70	x	52,89	53		018_B	
Zwethkade Zuid 13	buitenstedelijk					019_A	1,5			47,92	48	53	55,91		7,91	x	51,36	51		019_A	
Zwethkade Zuid 13	buitenstedelijk					019_B	4,5			49,53	50	55	57,02		7,49	x	53,02	53		019_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Zwethkade Zuid 12	buitenstedelijk					020_A	1,5			43,23	48	53	49,50		1,50	x	45,47			020_A	
Zwethkade Zuid 12	buitenstedelijk					020_B	4,5			47,03	48	53	52,94		4,94	x	49,27	49		020_B	
Zwethkade Zuid 11	buitenstedelijk					021_A	1,5			40,45	48	53	45,73		0,00		42,79			021_A	
Zwethkade Zuid 11	buitenstedelijk					021_B	4,5			44,91	48	53	52,01		4,01	x	48,02			021_B	
Zwethkade Zuid 14	buitenstedelijk					022_A	1,5			47,87	48	53	55,84		7,84	x	51,32	51		022_A	
Zwethkade Zuid 14	buitenstedelijk					022_B	4,5			49,55	50	55	56,93		7,38	x	52,97	53		022_B	
Zwethkade Zuid 15	buitenstedelijk					023_A	1,5			47,60	48	53	55,62		7,62	x	51,03	51		023_A	
Zwethkade Zuid 15	buitenstedelijk					023_B	4,5			49,45	49	54	56,85		7,40	x	52,88	53		023_B	
Zwethkade Zuid 16	buitenstedelijk					024_A	1,5			46,63	48	53	53,00		6,00	x	49,78	50		024_A	
Zwethkade Zuid 16	buitenstedelijk					024_B	4,5			49,70	50	55	56,03		6,33	x	52,65	53		024_B	
Zwethkade Zuid 11a	buitenstedelijk					025_A	1,5			42,29	48	53	48,24		0,24		44,33			025_A	
Zwethkade Zuid 11a	buitenstedelijk					025_B	4,5			46,31	48	53	52,06		4,06	x	48,54	49		025_B	
Veenakkerweg 14	buitenstedelijk					026_A	1,5			39,50	48	53	44,91		0,00		41,61			026_A	
Veenakkerweg 14	buitenstedelijk					026_B	4,5			45,34	48	53	50,42		2,42	x	47,42			026_B	
Veenakkerweg 14	buitenstedelijk					026_C	7,5			47,59	48	53	53,41		5,41	x	50,47	50		026_C	
Zwethkade Zuid 17	buitenstedelijk					027_A	1,5			44,03	48	53	52,16		4,16	x	47,38			027_A	
Zwethkade Zuid 17	buitenstedelijk					027_B	4,5			47,76	48	53	52,98		6,98	x	51,00	51		027_B	
Zwethkade Zuid 19	buitenstedelijk					028_A	1,5			46,07	48	53	53,35		5,35	x	49,55	50		028_A	
Zwethkade Zuid 19	buitenstedelijk					028_B	4,5			48,58	49	54	53,07		6,49	x	51,67	52		028_B	
Zwethkade Zuid 20	buitenstedelijk					029_A	1,5			47,15	48	53	52,90		5,90	x	50,19	50		029_A	
Veenakkerweg 22	buitenstedelijk					030_A	1,5			34,73	48	53	36,49		0,00		35,69			030_A	
Veenakkerweg 22	buitenstedelijk					030_B	4,5			40,65	48	53	43,34		0,00		41,96			030_B	
Veenakkerweg 15	buitenstedelijk					031_A	1,5			38,33	48	53	41,53		0,00		39,62			031_A	
Veenakkerweg 15	buitenstedelijk					031_B	4,5			43,19	48	53	48,02		0,02		45,13			031_B	
Veenakkerweg 11a	buitenstedelijk					032_A	1,5			30,50	48	53	32,19		0,00		31,64			032_A	
Veenakkerweg 11a	buitenstedelijk					032_B	4,5			40,30	48	53	43,18		0,00		41,86			032_B	
Zwethkade Zuid 42	buitenstedelijk					033_A	1,5			33,86	48	53	36,26		0,00		35,36			033_A	
Zwethkade Zuid 42	buitenstedelijk					033_B	4,5			41,07	48	53	45,23		0,00		43,25			033_B	
Middenzwet 5	buitenstedelijk					034_A	1,5			41,03	48	53	42,76		0,00		41,77			034_A	
Middenzwet 5	buitenstedelijk					034_B	4,5			43,90	48	53	46,50		0,00		45,40			034_B	
Zwethkade Zuid 54a	buitenstedelijk					036_A	1,5			35,98	48	53	39,93		0,00		37,92			036_A	
Zwethkade Zuid 54a	buitenstedelijk					036_B	4,5			41,53	48	53	44,43		0,00		42,88			036_B	
Zwethkade Zuid 54	buitenstedelijk					037_A	1,5			41,05	48	53	43,50		0,00		41,73			037_A	
Zwethkade Zuid 56	buitenstedelijk					038_A	1,5			37,20	48	53	40,33		0,00		38,27			038_A	
Zwethkade Zuid 56	buitenstedelijk					038_B	4,5			43,30	48	53	45,81		0,00		44,02			038_B	
Zwethkade Zuid 58	buitenstedelijk					039_A	1,5			38,94	48	53	40,03		0,00		38,95			039_A	
Zwethkade Zuid 58	buitenstedelijk					039_B	4,5			41,55	48	53	44,43		0,00		42,72			039_B	
Zwethkade Zuid 52	buitenstedelijk					040_A	1,5			45,41	48	53	46,34		0,00		44,71			040_A	
Zwethkade Zuid 50	buitenstedelijk					041_A	1,5			42,38	48	53	46,25		0,00		43,83			041_A	
Zwethkade Zuid 50	buitenstedelijk					041_B	4,5			45,55	48	53	49,40		1,40		47,14			041_B	
Zwethkade Zuid 48	buitenstedelijk					042_A	1,5			45,10	48	53	49,15		1,15		47,18			042_A	
Zwethkade Zuid 48	buitenstedelijk					042_B	4,5			47,39	48	53	51,86		3,86	x	49,77	50		042_B	
Zwethkade Zuid 46b	buitenstedelijk					043_A	1,5			46,33	48	53	53,20		5,20	x	50,67	51		043_A	
Zwethkade Zuid 46b	buitenstedelijk					043_B	4,5			47,40	48	53	53,07		6,07	x	51,77	52		043_B	
Zwethkade Zuid 46	buitenstedelijk					044_A	1,5			49,27	49	54	53,49		4,22	x	50,58	51		044_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Zwethkade Zuid 46	buitenstedelijk					044_B	4,5			51,12	51	56	52,94		3,82	x	52,62	53		044_B	
Zwethkade Zuid 40	buitenstedelijk					045_A	1,5			50,67	51	56	52,91		4,24	x	52,01	52		045_A	
Zwethkade Zuid 40	buitenstedelijk					045_B	4,5			51,48	51	56	53,46		3,98	x	53,07	53		045_B	
Zwethkade Zuid 39a	buitenstedelijk					046_A	1,5			41,62	48	53	47,88		0,00		43,40			046_A	
Zwethkade Zuid 39a	buitenstedelijk					046_B	4,5			47,01	48	53	51,36		3,36	x	48,37			046_B	
Zwethkade Zuid 38a	buitenstedelijk					047_A	1,5			50,37	50	55	52,91		4,54	x	51,77	52		047_A	
Zwethkade Zuid 38a	buitenstedelijk					047_B	4,5			51,54	52	57	55,67		4,13	x	53,11	53		047_B	
Zwethkade Zuid 38a	buitenstedelijk					047_C	7,5			51,72	52	57	55,88		4,16	x	52,55	53		047_C	
Zwethkade Zuid 38	buitenstedelijk					048_A	1,5			50,36	50	55	52,78		4,42	x	51,79	52		048_A	
Zwethkade Zuid 38	buitenstedelijk					048_B	4,5			51,33	51	56	55,60		4,27	x	52,97	53		048_B	
Zwethkade Zuid 36a	buitenstedelijk					049_A	1,5			49,76	50	55	52,93		5,17	x	51,27	51		049_A	
Zwethkade Zuid 36a	buitenstedelijk					049_B	4,5			51,55	52	57	56,09		4,54	x	53,13	53		049_B	
Zwethkade Zuid 34	buitenstedelijk					050_A	1,5			43,53	48	53	48,74		0,74		45,57			050_A	
Zwethkade Zuid 34	buitenstedelijk					050_B	4,5			47,40	48	53	53,40		5,40	x	49,61	50		050_B	
Zwethkade Zuid 35	buitenstedelijk					051_A	1,5			48,49	48	53	53,47		5,98	x	50,39	50		051_A	
Zwethkade Zuid 35	buitenstedelijk					051_B	4,5			50,87	51	56	56,04		5,17	x	52,81	53		051_B	
Zwethkade Zuid 31	buitenstedelijk					052_A	1,5			43,30	48	53	47,59		0,00		44,74			052_A	
Zwethkade Zuid 31	buitenstedelijk					052_B	4,5			47,42	48	53	53,09		5,09	x	49,11	49		052_B	
Zwethkade Zuid 32	buitenstedelijk					053_A	1,5			43,29	48	53	46,87		0,00		44,59			053_A	
Zwethkade Zuid 32	buitenstedelijk					053_B	4,5			47,81	48	53	52,69		4,69	x	49,47	49		053_B	
Zwethkade Zuid 30a	buitenstedelijk					054_A	1,5			47,85	48	53	53,45		6,45	x	50,14	50		054_A	
Zwethkade Zuid 30	buitenstedelijk					055_A	1,5			47,47	48	53	53,25		6,25	x	50,29	50		055_A	
Zwethkade Zuid 29	buitenstedelijk					056_A	1,5			43,88	48	53	48,98		0,98		45,65			056_A	
Zwethkade Zuid 29	buitenstedelijk					056_B	4,5			48,00	48	53	52,80		4,80	x	49,92	50		056_B	
Zwethkade Zuid 28a	buitenstedelijk					057_A	1,5			46,44	48	53	52,37		4,37	x	49,22	49		057_A	
Zwethkade Zuid 28a	buitenstedelijk					057_B	4,5			49,83	50	55	55,51		5,68	x	52,74	53		057_B	
Zwethkade Zuid 28a	buitenstedelijk					057_C	7,5			49,70	50	55	55,60		5,90	x	52,57	53		057_C	
Zwethkade Zuid 25	buitenstedelijk					058_A	1,5			46,40	48	53	51,14		3,14	x	48,53	49		058_A	
Zwethkade Zuid 25	buitenstedelijk					058_B	4,5			49,62	50	55	53,07		5,45	x	52,11	52		058_B	
Zwethkade Zuid 23	buitenstedelijk					059_A	1,5			39,33	48	53	43,64		0,00		40,71			059_A	
Zwethkade Zuid 23	buitenstedelijk					059_B	4,5			47,10	48	53	51,52		3,52	x	48,86	49		059_B	
Zwethkade Zuid 21	buitenstedelijk					060_A	1,5			37,97	48	53	40,72		0,00		39,43			060_A	
Zwethkade Zuid 21	buitenstedelijk					060_B	4,5			46,87	48	53	52,21		4,21	x	49,04	49		060_B	
Veenakkerweg 19	buitenstedelijk					061_A	1,5			41,79	48	53	46,27		0,00		43,48			061_A	
Veenakkerweg 19	buitenstedelijk					061_B	4,5			45,88	48	53	52,37		4,37	x	48,89	49		061_B	
Zwethkade Noord 1a	buitenstedelijk					062_A	1,5			49,83	50	55	57,22		7,39	x	53,31	53		062_A	
Zwethkade Noord 1a	buitenstedelijk					062_B	4,5			51,25	51	56	58,20		6,95	x	52,71	53		062_B	
Dorpskade 77	buitenstedelijk		50,82			063_A	1,5			47,70	48	53	57,36		9,36	x	52,49	52		063_A	
Dorpskade 77	buitenstedelijk		50,83			063_B	4,5			49,65	50	55	58,36		8,71	x	53,22	53		063_B	
Dorpskade 77	buitenstedelijk		50,83			064_A	1,5			51,91	52	57	59,12		7,21	x	53,20	53		064_A	
Dorpskade 77	buitenstedelijk		50,83			064_B	4,5			53,07	53	58	59,78		6,71	x	56,34	56		064_B	
Dorpskade 75	buitenstedelijk		56,84			065_A	1,5			52,25	52	57	59,64		7,39	x	55,74	56		065_A	
Dorpskade 75	buitenstedelijk		56,84			065_B	4,5			52,93	53	58	60,66		6,73	x	57,33	57		065_B	
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk		53,84			066_Zwet_A	1,5			45,12	48	53	53,28		5,28	x	50,88	51		066_Zwet_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk		53,83			066_Zwet_	4,5			47,73	48	53	52,93		6,93	x	52,51	53		066_Zwet_B	
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk		53,83			067_Zwet_	1,5			34,91	48	53	39,70		0,00		39,29			067_Zwet_A	
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk		53,83			067_Zwet_	4,5			39,85	48	53	45,42		0,00		44,72			067_Zwet_B	
Zwethkade Zuid 47	buitenstedelijk					068_A	1,5			45,74	48	53	52,94		4,94	x	50,51	51		068_A	
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk					068_Zwet_	1,5			46,20	48	53	53,37		6,37	x	52,44	52		068_Zwet_A	
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk					068_Zwet_	4,5			47,88	48	53	53,22		7,22	x	52,82	53		068_Zwet_B	
Zwethkade Zuid 49	buitenstedelijk					069_A	1,5			44,98	48	53	51,82		3,82	x	49,71	50		069_A	
Zwethkade Zuid 49	buitenstedelijk					069_B	4,5			45,78	48	53	52,38		4,38	x	50,51	51		069_B	
Zwethkade Zuid 51	buitenstedelijk					070_A	1,5			44,67	48	53	51,41		3,41	x	49,20	49		070_A	
Zwethkade Zuid 53	buitenstedelijk					071_A	1,5			44,80	48	53	51,06		3,06	x	48,89	49		071_A	
Zwethkade Zuid 53	buitenstedelijk					071_B	4,5			45,50	48	53	51,56		3,56	x	49,58	50		071_B	
Zwethkade Zuid 55	buitenstedelijk					072_A	1,5			44,13	48	53	49,73		1,73	x	47,65			072_A	
Zwethkade Zuid 55	buitenstedelijk					072_B	4,5			44,89	48	53	50,31		2,31	x	48,45			072_B	
Zwethkade Noord 4	buitenstedelijk		50,63			073_A	1,5			43,33	48	53	48,04		0,04		46,03			073_A	
Zwethkade Noord 4	buitenstedelijk		50,62			073_B	4,5			45,28	48	53	49,64		1,64	x	47,99			073_B	
aan van Wateringse Veld 152	stedelijk					074_A	4,5			40,57	48	53	46,03		0,00		43,73			074_A	
aan van Wateringse Veld 152	stedelijk					074_B	7,5			42,63	48	53	48,20		0,20		45,94			074_B	
aan van Wateringse Veld 152	stedelijk					074_C	10,5			42,78	48	53	48,20		0,20		45,82			074_C	
Zwethkade Noord 3	buitenstedelijk		54,52			076_A	1,5			43,93	48	53	47,28		0,00		45,96			076_A	
Zwethkade Noord 3	buitenstedelijk		54,55			076_B	4,5			45,64	48	53	49,78		1,78	x	48,29			076_B	
Middenzwet 6	buitenstedelijk					083_A	1,5			44,36	48	53	48,33		0,33		46,59			083_A	
Middenzwet 8	buitenstedelijk					084_A	1,5			41,58	48	53	45,02		0,00		43,52			084_A	
Middenzwet 8	buitenstedelijk					084_B	4,5			45,64	48	53	49,08		1,08		47,54			084_B	
Middenzwet 11	buitenstedelijk					085_A	1,5			41,58	48	53	45,65		0,00		43,21			085_A	
Middenzwet 11	buitenstedelijk					085_B	4,5			44,49	48	53	48,20		0,20		46,19			085_B	
Middenzwet 21	buitenstedelijk					086_A	1,5			48,21	48	53	53,20		4,99	x	50,32	50		086_A	
Middenzwet 21	buitenstedelijk					086_B	4,5			55,91	56	61	61,08		5,17	x	58,32	58		086_B	
Middenzwet 22	buitenstedelijk					087_A	1,5			40,11	48	53	43,19		0,00		41,59			087_A	
Middenzwet 22	buitenstedelijk					087_B	4,5			46,78	48	53	50,38		2,38	x	48,72	49		087_B	
Middenzwet 24	buitenstedelijk					088_A	1,5			52,74	53	58	56,92		2,18	x	55,56	56		088_A	
Middenzwet 24	buitenstedelijk					088_B	4,5			55,50	56	61	58,39		2,89	x	56,64	57		088_B	
Middenweg 18	buitenstedelijk					089_A	1,5			47,97	48	53	51,82		3,82	x	49,63	50		089_A	
Middenweg 18	buitenstedelijk					089_B	4,5			48,30	48	53	51,94		3,64	x	49,90	50		089_B	
Middenweg 16a	buitenstedelijk					090_A	1,5			45,43	48	53	48,52		0,52		46,94			090_A	
Middenweg 16a	buitenstedelijk					090_B	4,5			46,43	48	53	49,22		1,22		47,74			090_B	
Middenweg 14	buitenstedelijk					091_A	1,5			43,61	48	53	46,16		0,00		44,78			091_A	
Middenweg 12	buitenstedelijk					092_A	1,5			41,24	48	53	43,05		0,00		42,18			092_A	
Middenweg 12	buitenstedelijk					092_B	4,5			43,61	48	53	45,72		0,00		44,63			092_B	
Middenweg 13	buitenstedelijk					093_A	1,5			41,55	48	53	44,45		0,00		43,09			093_A	
Middenweg 13	buitenstedelijk					093_B	4,5			44,02	48	53	48,28		0,28		46,41			093_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Middenweg 11b	buitenstedelijk					094_A	1,5			43,08	48	53	45,52		0,00		44,57			094_A	
Middenweg 11b	buitenstedelijk					094_B	4,5			44,65	48	53	47,50		0,00		46,35			094_B	
Middenweg 11a	buitenstedelijk					095_A	1,5			40,65	48	53	43,09		0,00		41,94			095_A	
Middenweg 11a	buitenstedelijk					095_B	4,5			42,91	48	53	45,53		0,00		44,29			095_B	
Middenweg 11	buitenstedelijk					096_A	1,5			42,27	48	53	44,91		0,00		43,70			096_A	
Middenweg 9	buitenstedelijk					097_A	1,5			39,09	48	53	41,31		0,00		40,32			097_A	
Middenweg 9	buitenstedelijk					097_B	4,5			41,61	48	53	44,02		0,00		43,05			097_B	
Middenweg 7	buitenstedelijk					098_A	1,5			38,91	48	53	40,96		0,00		40,01			098_A	
Middenweg 7	buitenstedelijk					098_B	4,5			41,38	48	53	43,68		0,00		42,60			098_B	
Naaldwijkseweg 2	buitenstedelijk					099_A	1,5			39,99	48	53	42,53		0,00		41,32			099_A	
Naaldwijkseweg 2	buitenstedelijk					099_B	4,5			42,01	48	53	44,51		0,00		43,25			099_B	
Osloweg 26	stedelijk					100_A	1,5			41,18	48	53	43,10		0,00		40,16			100_A	
Osloweg 26	stedelijk					100_B	4,5			41,96	48	53	43,85		0,00		41,19			100_B	
Osloweg 26	stedelijk					100_C	7,5			43,79	48	53	45,93		0,00		43,46			100_C	
aan van Wateringse Veld 151	stedelijk					101_A	1,5			38,18	48	53	43,19		0,00		40,22			101_A	
aan van Wateringse Veld 151	stedelijk					101_B	4,5			39,00	48	53	44,00		0,00		41,31			101_B	
aan van Wateringse Veld 151	stedelijk					101_C	7,5			41,09	48	53	46,30		0,00		43,81			101_C	
aan van Wateringse Veld 151	stedelijk					102_A	1,5			38,59	48	53	43,69		0,00		40,40			102_A	
aan van Wateringse Veld 151	stedelijk					102_B	4,5			39,23	48	53	44,39		0,00		41,41			102_B	
aan van Wateringse Veld 151	stedelijk					102_C	7,5			40,33	48	53	45,88		0,00		43,20			102_C	
aan van Wateringse Veld 151	stedelijk					103_A	1,5			38,41	48	53	43,50		0,00		40,65			103_A	
aan van Wateringse Veld 151	stedelijk					103_B	4,5			39,37	48	53	44,64		0,00		42,25			103_B	
aan van Wateringse Veld 151	stedelijk					103_C	7,5			40,83	48	53	46,25		0,00		44,00			103_C	
aan van Wateringse Veld 151	stedelijk					104_A	1,5			38,52	48	53	43,73		0,00		40,88			104_A	
aan van Wateringse Veld 151	stedelijk					104_B	4,5			39,80	48	53	45,25		0,00		42,95			104_B	
aan van Wateringse Veld 151	stedelijk					104_C	7,5			41,13	48	53	46,73		0,00		44,47			104_C	
aan van Wateringse Veld 152	stedelijk					105_A	1,5			38,60	48	53	43,68		0,00		40,86			105_A	
aan van Wateringse Veld 152	stedelijk					105_B	4,5			39,90	48	53	45,17		0,00		42,90			105_B	
aan van Wateringse Veld 152	stedelijk					105_C	7,5			41,11	48	53	46,49		0,00		44,27			105_C	
aan van Wateringse Veld 156	stedelijk					106_A	1,5			35,73	48	53	37,16		0,00		36,08			106_A	
aan van Wateringse Veld 156	stedelijk					106_B	4,5			39,13	48	53	40,85		0,00		39,50			106_B	
aan van Wateringse Veld 156	stedelijk					106_C	7,5			44,49	48	53	46,51		0,00		44,43			106_C	
aan van Wateringse Veld 156	stedelijk					107_A	1,5			35,65	48	53	37,23		0,00		36,03			107_A	
aan van Wateringse Veld 156	stedelijk					107_B	4,5			39,11	48	53	40,97		0,00		39,53			107_B	
aan van Wateringse Veld 156	stedelijk					107_C	7,5			44,80	48	53	46,81		0,00		44,67			107_C	
Madridweg 67	stedelijk					108_A	1,5			34,51	48	53	36,29		0,00		35,13			108_A	
Madridweg 67	stedelijk					108_B	4,5			38,54	48	53	40,70		0,00		39,26			108_B	
Madridweg 41	stedelijk					109_A	1,5			34,66	48	53	36,26		0,00		35,16			109_A	
Madridweg 41	stedelijk					109_B	4,5			36,29	48	53	38,16		0,00		36,99			109_B	
Madridweg 39	stedelijk					110_A	1,5			34,61	48	53	36,36		0,00		35,31			110_A	
Madridweg 39	stedelijk					110_B	4,5			36,46	48	53	38,38		0,00		37,21			110_B	
Madridweg 37	stedelijk					111_A	1,5			34,69	48	53	36,62		0,00		35,53			111_A	
Madridweg 37	stedelijk					111_B	4,5			36,65	48	53	38,87		0,00		37,64			111_B	
Wim Sonneveldplein 65	stedelijk					115_A	1,5			33,24	48	53	34,82		0,00		34,04			115_A	
Wim Sonneveldplein 65	stedelijk					115_B	4,5			33,58	48	53	35,13		0,00		34,38			115_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Wim Sonneveldplein 65	stedelijk					115_C	7,5			37,08	48	53	38,57		0,00		37,48			115_C	
Henri ter Hallstraat 44	stedelijk					116_A	1,5			39,22	48	53	40,46		0,00		38,79			116_A	
Henri ter Hallstraat 44	stedelijk					116_B	4,5			40,29	48	53	42,24		0,00		40,27			116_B	
Henri ter Hallstraat 44	stedelijk					116_C	7,5			41,30	48	53	43,16		0,00		41,29			116_C	
Henri ter Hallstraat 46	stedelijk					117_A	1,5			40,77	48	53	42,51		0,00		40,81			117_A	
Henri ter Hallstraat 46	stedelijk					117_B	4,5			41,58	48	53	43,56		0,00		41,78			117_B	
Henri ter Hallstraat 46	stedelijk					117_C	7,5			42,38	48	53	44,18		0,00		42,51			117_C	
Henri ter Hallstraat 48	stedelijk					118_A	1,5			40,56	48	53	42,41		0,00		40,71			118_A	
Henri ter Hallstraat 48	stedelijk					118_B	4,5			41,72	48	53	43,81		0,00		42,03			118_B	
Henri ter Hallstraat 48	stedelijk					118_C	7,5			42,42	48	53	44,52		0,00		42,74			118_C	
Henri ter Hallstraat 50	stedelijk					119_A	1,5			39,81	48	53	41,84		0,00		40,03			119_A	
Henri ter Hallstraat 50	stedelijk					119_B	4,5			41,33	48	53	43,52		0,00		41,59			119_B	
Henri ter Hallstraat 50	stedelijk					119_C	7,5			42,25	48	53	44,43		0,00		42,45			119_C	
Henri ter Hallstraat 52	stedelijk					120_A	1,5			40,02	48	53	42,42		0,00		40,49			120_A	
Henri ter Hallstraat 52	stedelijk					120_B	4,5			41,51	48	53	43,78		0,00		41,90			120_B	
Henri ter Hallstraat 52	stedelijk					120_C	7,5			42,42	48	53	44,71		0,00		42,74			120_C	
Henri ter Hallstraat 54	stedelijk					121_A	1,5			39,73	48	53	42,25		0,00		40,25			121_A	
Henri ter Hallstraat 54	stedelijk					121_B	4,5			41,44	48	53	43,78		0,00		41,87			121_B	
Henri ter Hallstraat 54	stedelijk					121_C	7,5			42,44	48	53	44,75		0,00		42,77			121_C	
Henri ter Hallstraat 56	stedelijk					122_A	1,5			39,82	48	53	41,75		0,00		39,87			122_A	
Henri ter Hallstraat 56	stedelijk					122_B	4,5			41,52	48	53	43,36		0,00		41,53			122_B	
Henri ter Hallstraat 56	stedelijk					122_C	7,5			42,55	48	53	44,42		0,00		42,51			122_C	
Henri ter Hallstraat 58	stedelijk					123_A	1,5			39,23	48	53	41,32		0,00		39,31			123_A	
Henri ter Hallstraat 58	stedelijk					123_B	4,5			41,39	48	53	43,33		0,00		41,41			123_B	
Henri ter Hallstraat 58	stedelijk					123_C	7,5			42,37	48	53	44,50		0,00		42,51			123_C	
Henri ter Hallstraat 60	stedelijk					124_A	1,5			38,37	48	53	40,97		0,00		38,99			124_A	
Henri ter Hallstraat 60	stedelijk					124_B	4,5			40,96	48	53	43,44		0,00		41,65			124_B	
Henri ter Hallstraat 60	stedelijk					124_C	7,5			41,86	48	53	44,50		0,00		42,61			124_C	
Henri ter Hallstraat 62	stedelijk					125_A	1,5			38,15	48	53	40,78		0,00		38,72			125_A	
Henri ter Hallstraat 62	stedelijk					125_B	4,5			40,84	48	53	43,39		0,00		41,53			125_B	
Henri ter Hallstraat 62	stedelijk					125_C	7,5			41,79	48	53	44,57		0,00		42,59			125_C	
Henri ter Hallstraat 64	stedelijk					126_A	1,5			37,50	48	53	39,86		0,00		37,92			126_A	
Henri ter Hallstraat 64	stedelijk					126_B	4,5			40,83	48	53	42,95		0,00		41,24			126_B	
Henri ter Hallstraat 64	stedelijk					126_C	7,5			41,98	48	53	44,26		0,00		42,45			126_C	
Henri ter Hallstraat 66	stedelijk					127_A	1,5			37,96	48	53	40,05		0,00		37,97			127_A	
Henri ter Hallstraat 66	stedelijk					127_B	4,5			41,26	48	53	43,26		0,00		41,41			127_B	
Henri ter Hallstraat 66	stedelijk					127_C	7,5			42,25	48	53	44,52		0,00		42,62			127_C	
Henri ter Hallstraat 68	stedelijk					128_A	1,5			37,83	48	53	39,80		0,00		37,74			128_A	
Henri ter Hallstraat 68	stedelijk					128_B	4,5			41,20	48	53	43,25		0,00		41,35			128_B	
Henri ter Hallstraat 68	stedelijk					128_C	7,5			42,22	48	53	44,59		0,00		42,64			128_C	
Henri ter Hallstraat 70	stedelijk					129_A	1,5			36,53	48	53	39,02		0,00		37,14			129_A	
Henri ter Hallstraat 70	stedelijk					129_B	4,5			40,52	48	53	43,29		0,00		41,43			129_B	
Henri ter Hallstraat 70	stedelijk					129_C	7,5			41,85	48	53	44,64		0,00		42,84			129_C	
Wim Sonneveldplein 67	stedelijk					130_A	1,5			32,89	48	53	34,63		0,00		33,88			130_A	
Wim Sonneveldplein 67	stedelijk					130_B	4,5			34,87	48	53	36,61		0,00		35,79			130_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar vooraf gaand in dB(A)	1 jaar vooraf gaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Wim Sonneveldplein 67	stedelijk					130_C	7,5			37,64	48	53	39,45		0,00		38,37			130_C	
Wim Sonneveldplein 69	stedelijk					131_A	1,5			34,71	48	53	36,97		0,00		35,91			131_A	
Wim Sonneveldplein 69	stedelijk					131_B	4,5			38,36	48	53	40,50		0,00		39,00			131_B	
Wim Sonneveldplein 69	stedelijk					131_C	7,5			41,59	48	53	43,89		0,00		42,06			131_C	
Wim Sonneveldplein 71	stedelijk					132_A	1,5			36,90	48	53	38,48		0,00		37,36			132_A	
Wim Sonneveldplein 71	stedelijk					132_B	4,5			39,68	48	53	41,68		0,00		40,04			132_B	
Wim Sonneveldplein 71	stedelijk					132_C	7,5			42,72	48	53	44,77		0,00		42,83			132_C	
Wim Sonneveldplein 73	stedelijk					133_A	1,5			35,36	48	53	37,52		0,00		36,31			133_A	
Wim Sonneveldplein 73	stedelijk					133_B	4,5			38,80	48	53	41,19		0,00		39,44			133_B	
Wim Sonneveldplein 73	stedelijk					133_C	7,5			41,67	48	53	44,32		0,00		42,30			133_C	
Wim Sonneveldplein 70	stedelijk					134_A	1,5			35,83	48	53	37,93		0,00		36,74			134_A	
Wim Sonneveldplein 70	stedelijk					134_B	4,5			37,08	48	53	39,70		0,00		38,41			134_B	
Wim Sonneveldplein 70	stedelijk					134_C	7,5			39,29	48	53	42,27		0,00		40,67			134_C	
Wim Sonneveldplein 68	stedelijk					135_A	1,5			35,74	48	53	38,62		0,00		37,06			135_A	
Wim Sonneveldplein 68	stedelijk					135_B	4,5			41,61	48	53	43,80		0,00		41,78			135_B	
Wim Sonneveldplein 68	stedelijk					135_C	7,5			42,83	48	53	45,30		0,00		43,14			135_C	
Wim Sonneveldplein 66	stedelijk					136_A	1,5			37,09	48	53	39,94		0,00		38,34			136_A	
Wim Sonneveldplein 66	stedelijk					136_B	4,5			42,62	48	53	44,98		0,00		43,03			136_B	
Wim Sonneveldplein 66	stedelijk					136_C	7,5			44,42	48	53	46,62		0,00		44,55			136_C	
Wim Sonneveldplein 64	stedelijk					137_A	1,5			38,22	48	53	41,64		0,00		39,48			137_A	
Wim Sonneveldplein 64	stedelijk					137_B	4,5			42,91	48	53	45,46		0,00		43,42			137_B	
Wim Sonneveldplein 64	stedelijk					137_C	7,5			45,04	48	53	47,59		0,00		45,40			137_C	
Wim Sonneveldplein 62	stedelijk					138_A	1,5			37,45	48	53	40,08		0,00		38,25			138_A	
Wim Sonneveldplein 62	stedelijk					138_B	4,5			42,06	48	53	44,65		0,00		42,79			138_B	
Wim Sonneveldplein 62	stedelijk					138_C	7,5			44,71	48	53	47,07		0,00		44,98			138_C	
Wim Sonneveldplein 60	stedelijk					139_A	1,5			36,46	48	53	39,82		0,00		38,02			139_A	
Wim Sonneveldplein 60	stedelijk					139_B	4,5			41,67	48	53	44,69		0,00		42,88			139_B	
Wim Sonneveldplein 60	stedelijk					139_C	7,5			44,82	48	53	47,62		0,00		45,38			139_C	
Wim Sonneveldplein 58	stedelijk					140_A	1,5			38,26	48	53	40,67		0,00		39,02			140_A	
Wim Sonneveldplein 58	stedelijk					140_B	4,5			42,37	48	53	44,70		0,00		42,83			140_B	
Wim Sonneveldplein 58	stedelijk					140_C	7,5			45,78	48	53	48,18		0,18		45,87			140_C	
Wim Sonneveldplein 56	stedelijk					141_A	1,5			38,83	48	53	41,53		0,00		39,72			141_A	
Wim Sonneveldplein 56	stedelijk					141_B	4,5			42,36	48	53	45,01		0,00		42,89			141_B	
Wim Sonneveldplein 56	stedelijk					141_C	7,5			45,80	48	53	48,50		0,50		46,07			141_C	
Wim Sonneveldplein 54	stedelijk					142_A	1,5			37,15	48	53	39,93		0,00		38,34			142_A	
Wim Sonneveldplein 54	stedelijk					142_B	4,5			41,34	48	53	44,17		0,00		41,98			142_B	
Wim Sonneveldplein 54	stedelijk					142_C	7,5			44,12	48	53	47,25		0,00		44,94			142_C	
Wim Sonneveldplein 52	stedelijk					143_A	1,5			37,00	48	53	39,45		0,00		38,03			143_A	
Wim Sonneveldplein 52	stedelijk					143_B	4,5			41,55	48	53	44,66		0,00		42,43			143_B	
Wim Sonneveldplein 52	stedelijk					143_C	7,5			44,32	48	53	47,82		0,00		45,46			143_C	
Wim Sonneveldplein 50	stedelijk					144_A	1,5			37,71	48	53	39,43		0,00		38,33			144_A	
Wim Sonneveldplein 50	stedelijk					144_B	4,5			40,64	48	53	42,54		0,00		41,06			144_B	
Wim Sonneveldplein 50	stedelijk					144_C	7,5			45,04	48	53	47,67		0,00		45,58			144_C	
Wim Sonneveldplein 48	stedelijk					145_A	1,5			36,69	48	53	38,74		0,00		37,63			145_A	
Wim Sonneveldplein 48	stedelijk					145_B	4,5			39,00	48	53	41,46		0,00		40,01			145_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Wim Sonneveldplein 48	stedelijk					145_C	7,5			43,22	48	53	46,60		0,00		44,44			145_C	
Wim Sonneveldplein 46	stedelijk					146_A	1,5			36,21	48	53	38,37		0,00		37,23			146_A	
Wim Sonneveldplein 46	stedelijk					146_B	4,5			38,42	48	53	40,99		0,00		39,50			146_B	
Wim Sonneveldplein 46	stedelijk					146_C	7,5			42,35	48	53	45,74		0,00		43,58			146_C	
Wim Sonneveldplein 44	stedelijk					147_A	1,5			35,36	48	53	37,52		0,00		36,47			147_A	
Wim Sonneveldplein 44	stedelijk					147_B	4,5			37,56	48	53	40,16		0,00		38,68			147_B	
Wim Sonneveldplein 44	stedelijk					147_C	7,5			41,95	48	53	45,37		0,00		43,25			147_C	
Wim Sonneveldplein 42	stedelijk					148_A	1,5			35,05	48	53	37,38		0,00		36,29			148_A	
Wim Sonneveldplein 42	stedelijk					148_B	4,5			37,31	48	53	39,87		0,00		38,43			148_B	
Wim Sonneveldplein 42	stedelijk					148_C	7,5			41,87	48	53	45,00		0,00		43,02			148_C	
Guide de Moorstraat 4	stedelijk					149_A	1,5			37,31	48	53	41,35		0,00		38,70			149_A	
Guide de Moorstraat 4	stedelijk					149_B	4,5			40,53	48	53	44,31		0,00		41,76			149_B	
Guide de Moorstraat 4	stedelijk					149_C	7,5			42,81	48	53	46,52		0,00		43,85			149_C	
Guide de Moorstraat 6	stedelijk					150_A	1,5			37,42	48	53	41,00		0,00		38,48			150_A	
Guide de Moorstraat 6	stedelijk					150_B	4,5			40,87	48	53	44,35		0,00		41,85			150_B	
Guide de Moorstraat 6	stedelijk					150_C	7,5			43,23	48	53	46,75		0,00		44,04			150_C	
Guide de Moorstraat 8	stedelijk					151_A	1,5			37,55	48	53	41,54		0,00		38,94			151_A	
Guide de Moorstraat 8	stedelijk					151_B	4,5			41,03	48	53	44,76		0,00		42,21			151_B	
Guide de Moorstraat 8	stedelijk					151_C	7,5			43,38	48	53	47,00		0,00		44,30			151_C	
Guide de Moorstraat 10	stedelijk					152_A	1,5			37,11	48	53	40,79		0,00		38,25			152_A	
Guide de Moorstraat 10	stedelijk					152_B	4,5			40,40	48	53	43,65		0,00		41,22			152_B	
Guide de Moorstraat 10	stedelijk					152_C	7,5			42,99	48	53	46,58		0,00		43,88			152_C	
Guide de Moorstraat 12	stedelijk					153_A	1,5			36,53	48	53	40,29		0,00		37,71			153_A	
Guide de Moorstraat 12	stedelijk					153_B	4,5			39,04	48	53	42,42		0,00		40,02			153_B	
Guide de Moorstraat 12	stedelijk					153_C	7,5			42,60	48	53	46,11		0,00		43,52			153_C	
Guide de Moorstraat 14	stedelijk					154_A	1,5			36,58	48	53	40,15		0,00		37,63			154_A	
Guide de Moorstraat 14	stedelijk					154_B	4,5			39,29	48	53	42,43		0,00		40,05			154_B	
Guide de Moorstraat 14	stedelijk					154_C	7,5			42,78	48	53	46,10		0,00		43,60			154_C	
Guide de Moorstraat 16	stedelijk					155_A	1,5			36,33	48	53	40,07		0,00		37,51			155_A	
Guide de Moorstraat 16	stedelijk					155_B	4,5			39,05	48	53	42,20		0,00		39,85			155_B	
Guide de Moorstraat 16	stedelijk					155_C	7,5			42,25	48	53	45,79		0,00		43,25			155_C	
Guide de Moorstraat 18	stedelijk					156_A	1,5			36,56	48	53	40,24		0,00		37,63			156_A	
Guide de Moorstraat 18	stedelijk					156_B	4,5			39,10	48	53	42,33		0,00		39,94			156_B	
Guide de Moorstraat 18	stedelijk					156_C	7,5			42,37	48	53	45,76		0,00		43,35			156_C	
Guide de Moorstraat 20	stedelijk					157_A	1,5			36,64	48	53	40,34		0,00		37,75			157_A	
Guide de Moorstraat 20	stedelijk					157_B	4,5			39,08	48	53	42,41		0,00		39,97			157_B	
Guide de Moorstraat 20	stedelijk					157_C	7,5			42,24	48	53	45,69		0,00		43,23			157_C	
Guide de Moorstraat 22	stedelijk					158_A	1,5			36,54	48	53	40,28		0,00		37,68			158_A	
Guide de Moorstraat 22	stedelijk					158_B	4,5			39,18	48	53	42,52		0,00		40,08			158_B	
Guide de Moorstraat 22	stedelijk					158_C	7,5			42,22	48	53	45,81		0,00		43,30			158_C	
Guide de Moorstraat 24	stedelijk					159_A	1,5			36,90	48	53	40,47		0,00		37,97			159_A	
Guide de Moorstraat 24	stedelijk					159_B	4,5			39,55	48	53	42,83		0,00		40,44			159_B	
Guide de Moorstraat 24	stedelijk					159_C	7,5			42,59	48	53	46,14		0,00		43,65			159_C	
Guide de Moorstraat 26	stedelijk					160_A	1,5			36,81	48	53	40,26		0,00		37,77			160_A	
Guide de Moorstraat 26	stedelijk					160_B	4,5			39,47	48	53	42,72		0,00		40,33			160_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Guide de Moorstraat 26	stedelijk					160_C	7,5			42,49	48	53	45,93		0,00		43,48			160_C	
Guide de Moorstraat 28	stedelijk					161_A	1,5			37,02	48	53	40,22		0,00		37,89			161_A	
Guide de Moorstraat 28	stedelijk					161_B	4,5			39,68	48	53	42,99		0,00		40,61			161_B	
Guide de Moorstraat 28	stedelijk					161_C	7,5			42,98	48	53	46,31		0,00		43,83			161_C	
Guide de Moorstraat 30	stedelijk					162_A	1,5			37,06	48	53	40,12		0,00		37,94			162_A	
Guide de Moorstraat 30	stedelijk					162_B	4,5			39,68	48	53	42,94		0,00		40,61			162_B	
Guide de Moorstraat 30	stedelijk					162_C	7,5			43,12	48	53	46,43		0,00		43,93			162_C	
Guide de Moorstraat 32	stedelijk					163_A	1,5			37,12	48	53	40,09		0,00		37,85			163_A	
Guide de Moorstraat 32	stedelijk					163_B	4,5			39,73	48	53	42,85		0,00		40,53			163_B	
Guide de Moorstraat 32	stedelijk					163_C	7,5			43,13	48	53	46,25		0,00		43,83			163_C	
Guide de Moorstraat 34	stedelijk					164_A	1,5			37,52	48	53	40,05		0,00		37,84			164_A	
Guide de Moorstraat 34	stedelijk					164_B	4,5			40,13	48	53	43,10		0,00		40,95			164_B	
Guide de Moorstraat 34	stedelijk					164_C	7,5			43,16	48	53	46,23		0,00		43,87			164_C	
Guide de Moorstraat 36	stedelijk					165_A	1,5			37,97	48	53	40,18		0,00		38,05			165_A	
Guide de Moorstraat 36	stedelijk					165_B	4,5			40,98	48	53	43,79		0,00		41,74			165_B	
Guide de Moorstraat 36	stedelijk					165_C	7,5			43,96	48	53	47,05		0,00		44,59			165_C	
Guide de Moorstraat 38	stedelijk					166_A	1,5			38,08	48	53	40,39		0,00		38,28			166_A	
Guide de Moorstraat 38	stedelijk					166_B	4,5			41,11	48	53	43,97		0,00		41,79			166_B	
Guide de Moorstraat 38	stedelijk					166_C	7,5			43,74	48	53	46,81		0,00		44,27			166_C	
Guide de Moorstraat 40	stedelijk					167_A	1,5			38,96	48	53	40,63		0,00		38,67			167_A	
Guide de Moorstraat 40	stedelijk					167_B	4,5			42,43	48	53	44,74		0,00		42,65			167_B	
Guide de Moorstraat 40	stedelijk					167_C	7,5			44,88	48	53	47,61		0,00		45,10			167_C	
Guide de Moorstraat 42	stedelijk					168_A	1,5			39,40	48	53	41,93		0,00		39,62			168_A	
Guide de Moorstraat 42	stedelijk					168_B	4,5			42,44	48	53	45,34		0,00		43,03			168_B	
Guide de Moorstraat 42	stedelijk					168_C	7,5			44,62	48	53	47,69		0,00		45,15			168_C	
Guide de Moorstraat 44	stedelijk					169_A	1,5			39,86	48	53	42,37		0,00		40,01			169_A	
Guide de Moorstraat 44	stedelijk					169_B	4,5			42,59	48	53	45,65		0,00		43,38			169_B	
Guide de Moorstraat 44	stedelijk					169_C	7,5			45,19	48	53	48,26		0,26		45,69			169_C	
Guide de Moorstraat 46	stedelijk					170_A	1,5			40,20	48	53	42,26		0,00		39,99			170_A	
Guide de Moorstraat 46	stedelijk					170_B	4,5			43,13	48	53	45,85		0,00		43,48			170_B	
Guide de Moorstraat 46	stedelijk					170_C	7,5			45,39	48	53	48,51		0,51		45,88			170_C	
Guide de Moorstraat 48	stedelijk					171_A	1,5			41,05	48	53	42,62		0,00		40,16			171_A	
Guide de Moorstraat 48	stedelijk					171_B	4,5			43,72	48	53	46,44		0,00		43,96			171_B	
Guide de Moorstraat 48	stedelijk					171_C	7,5			45,98	48	53	49,05		1,05		46,45			171_C	
Guide de Moorstraat 50	stedelijk					172_A	1,5			40,55	48	53	42,24		0,00		39,90			172_A	
Guide de Moorstraat 50	stedelijk					172_B	4,5			43,15	48	53	45,75		0,00		43,27			172_B	
Guide de Moorstraat 50	stedelijk					172_C	7,5			45,42	48	53	48,23		0,23		45,69			172_C	
Guide de Moorstraat 52	stedelijk					173_A	1,5			41,46	48	53	43,43		0,00		40,91			173_A	
Guide de Moorstraat 52	stedelijk					173_B	4,5			43,79	48	53	46,70		0,00		44,14			173_B	
Guide de Moorstraat 52	stedelijk					173_C	7,5			45,85	48	53	48,77		0,77		46,18			173_C	
Guide de Moorstraat 54	stedelijk					174_A	1,5			40,48	48	53	42,02		0,00		39,74			174_A	
Guide de Moorstraat 54	stedelijk					174_B	4,5			43,08	48	53	46,20		0,00		43,65			174_B	
Guide de Moorstraat 54	stedelijk					174_C	7,5			45,14	48	53	48,57		0,57		45,96			174_C	
Guide de Moorstraat 56	stedelijk					175_A	1,5			40,30	48	53	42,17		0,00		39,88			175_A	
Guide de Moorstraat 56	stedelijk					175_B	4,5			42,95	48	53	46,30		0,00		43,76			175_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Guide de Moorstraat 56	stedelijk					175_C	7,5			45,13	48	53	48,61		0,61		46,01			175_C	
Guide de Moorstraat 58	stedelijk					176_A	1,5			40,19	48	53	42,15		0,00		39,89			176_A	
Guide de Moorstraat 58	stedelijk					176_B	4,5			42,62	48	53	46,00		0,00		43,48			176_B	
Guide de Moorstraat 58	stedelijk					176_C	7,5			44,86	48	53	48,14		0,14		45,58			176_C	
Guide de Moorstraat 60	stedelijk					177_A	1,5			39,93	48	53	42,41		0,00		40,11			177_A	
Guide de Moorstraat 60	stedelijk					177_B	4,5			42,55	48	53	46,13		0,00		43,60			177_B	
Guide de Moorstraat 60	stedelijk					177_C	7,5			44,98	48	53	48,52		0,52		45,93			177_C	
Guide de Moorstraat 62	stedelijk					178_A	1,5			39,83	48	53	40,72		0,00		38,85			178_A	
Guide de Moorstraat 62	stedelijk					178_B	4,5			42,70	48	53	45,74		0,00		43,26			178_B	
Guide de Moorstraat 62	stedelijk					178_C	7,5			45,33	48	53	48,59		0,59		45,99			178_C	
Guide de Moorstraat 64	stedelijk					179_A	1,5			38,38	48	53	40,49		0,00		38,75			179_A	
Guide de Moorstraat 64	stedelijk					179_B	4,5			41,79	48	53	45,11		0,00		42,75			179_B	
Guide de Moorstraat 64	stedelijk					179_C	7,5			45,36	48	53	48,45		0,45		45,92			179_C	
Guide de Moorstraat 66	stedelijk					180_A	1,5			38,82	48	53	40,41		0,00		38,69			180_A	
Guide de Moorstraat 66	stedelijk					180_B	4,5			41,98	48	53	45,22		0,00		42,87			180_B	
Guide de Moorstraat 66	stedelijk					180_C	7,5			45,54	48	53	48,68		0,68		46,14			180_C	
Guide de Moorstraat 68	stedelijk					181_A	1,5			38,11	48	53	40,13		0,00		38,50			181_A	
Guide de Moorstraat 68	stedelijk					181_B	4,5			41,01	48	53	44,39		0,00		42,20			181_B	
Guide de Moorstraat 68	stedelijk					181_C	7,5			45,09	48	53	48,59		0,59		46,06			181_C	
Eduard Verkadelaan 35	stedelijk					182_A	1,5			33,87	48	53	36,28		0,00		35,00			182_A	
Eduard Verkadelaan 35	stedelijk					182_B	4,5			36,32	48	53	38,85		0,00		37,45			182_B	
Eduard Verkadelaan 35	stedelijk					182_C	7,5			40,75	48	53	43,85		0,00		41,81			182_C	
Eduard Verkadelaan 37	stedelijk					183_A	1,5			35,55	48	53	37,94		0,00		36,61			183_A	
Eduard Verkadelaan 37	stedelijk					183_B	4,5			37,58	48	53	40,23		0,00		38,60			183_B	
Eduard Verkadelaan 37	stedelijk					183_C	7,5			41,29	48	53	44,87		0,00		42,53			183_C	
Eduard Verkadelaan 39	stedelijk					184_A	1,5			35,69	48	53	38,13		0,00		36,79			184_A	
Eduard Verkadelaan 39	stedelijk					184_B	4,5			37,57	48	53	40,28		0,00		38,66			184_B	
Eduard Verkadelaan 39	stedelijk					184_C	7,5			41,12	48	53	44,71		0,00		42,39			184_C	
Eduard Verkadelaan 41	stedelijk					185_A	1,5			35,98	48	53	38,34		0,00		36,98			185_A	
Eduard Verkadelaan 41	stedelijk					185_B	4,5			37,76	48	53	40,43		0,00		38,79			185_B	
Eduard Verkadelaan 41	stedelijk					185_C	7,5			41,37	48	53	44,79		0,00		42,48			185_C	
Eduard Verkadelaan 43	stedelijk					186_A	1,5			35,98	48	53	38,35		0,00		36,98			186_A	
Eduard Verkadelaan 43	stedelijk					186_B	4,5			37,73	48	53	40,37		0,00		38,77			186_B	
Eduard Verkadelaan 43	stedelijk					186_C	7,5			41,33	48	53	44,74		0,00		42,44			186_C	
Eduard Verkadelaan 45	stedelijk					187_A	1,5			36,18	48	53	38,43		0,00		37,08			187_A	
Eduard Verkadelaan 45	stedelijk					187_B	4,5			37,60	48	53	40,26		0,00		38,68			187_B	
Eduard Verkadelaan 45	stedelijk					187_C	7,5			41,15	48	53	44,67		0,00		42,36			187_C	
Eduard Verkadelaan 47	stedelijk					188_A	1,5			36,19	48	53	38,44		0,00		37,09			188_A	
Eduard Verkadelaan 47	stedelijk					188_B	4,5			37,61	48	53	40,16		0,00		38,58			188_B	
Eduard Verkadelaan 47	stedelijk					188_C	7,5			41,22	48	53	44,53		0,00		42,23			188_C	
Eduard Verkadelaan 49	stedelijk					189_A	1,5			36,24	48	53	38,53		0,00		37,17			189_A	
Eduard Verkadelaan 49	stedelijk					189_B	4,5			37,48	48	53	39,96		0,00		38,41			189_B	
Eduard Verkadelaan 49	stedelijk					189_C	7,5			41,04	48	53	44,38		0,00		42,02			189_C	
Eduard Verkadelaan 51	stedelijk					190_A	1,5			36,27	48	53	38,50		0,00		37,09			190_A	
Eduard Verkadelaan 51	stedelijk					190_B	4,5			37,60	48	53	40,14		0,00		38,49			190_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Eduard Verkadelaan 51	stedelijk					190_C	7,5			41,19	48	53	44,53		0,00		42,17			190_C	
Eduard Verkadelaan 53	stedelijk					191_A	1,5			36,60	48	53	38,81		0,00		37,40			191_A	
Eduard Verkadelaan 53	stedelijk					191_B	4,5			37,62	48	53	40,14		0,00		38,54			191_B	
Eduard Verkadelaan 53	stedelijk					191_C	7,5			41,10	48	53	44,52		0,00		42,15			191_C	
Eduard Verkadelaan 55	stedelijk					192_A	1,5			36,71	48	53	39,06		0,00		37,63			192_A	
Eduard Verkadelaan 55	stedelijk					192_B	4,5			37,88	48	53	40,73		0,00		38,99			192_B	
Eduard Verkadelaan 55	stedelijk					192_C	7,5			41,28	48	53	44,95		0,00		42,52			192_C	
Eduard Verkadelaan 57	stedelijk					193_A	1,5			37,05	48	53	39,58		0,00		38,14			193_A	
Eduard Verkadelaan 57	stedelijk					193_B	4,5			38,14	48	53	40,88		0,00		39,20			193_B	
Eduard Verkadelaan 57	stedelijk					193_C	7,5			41,51	48	53	45,13		0,00		42,75			193_C	
Eduard Verkadelaan 59	stedelijk					194_A	1,5			37,05	48	53	39,57		0,00		38,08			194_A	
Eduard Verkadelaan 59	stedelijk					194_B	4,5			38,21	48	53	40,85		0,00		39,15			194_B	
Eduard Verkadelaan 59	stedelijk					194_C	7,5			41,70	48	53	45,14		0,00		42,73			194_C	
Eduard Verkadelaan 61	stedelijk					195_A	1,5			37,19	48	53	39,72		0,00		38,25			195_A	
Eduard Verkadelaan 61	stedelijk					195_B	4,5			38,17	48	53	41,09		0,00		39,31			195_B	
Eduard Verkadelaan 61	stedelijk					195_C	7,5			41,35	48	53	44,98		0,00		42,66			195_C	
Eduard Verkadelaan 63	stedelijk					196_A	1,5			37,23	48	53	39,72		0,00		38,25			196_A	
Eduard Verkadelaan 63	stedelijk					196_B	4,5			38,36	48	53	40,96		0,00		39,35			196_B	
Eduard Verkadelaan 63	stedelijk					196_C	7,5			41,56	48	53	45,01		0,00		42,71			196_C	
Eduard Verkadelaan 65	stedelijk					197_A	1,5			37,28	48	53	39,71		0,00		38,24			197_A	
Eduard Verkadelaan 65	stedelijk					197_B	4,5			38,48	48	53	41,08		0,00		39,40			197_B	
Eduard Verkadelaan 65	stedelijk					197_C	7,5			41,65	48	53	45,05		0,00		42,75			197_C	
Eduard Verkadelaan 67	stedelijk					198_A	1,5			37,45	48	53	39,68		0,00		38,23			198_A	
Eduard Verkadelaan 67	stedelijk					198_B	4,5			38,79	48	53	41,06		0,00		39,51			198_B	
Eduard Verkadelaan 67	stedelijk					198_C	7,5			42,17	48	53	45,21		0,00		42,97			198_C	
Eduard Verkadelaan 69	stedelijk					199_A	1,5			37,26	48	53	39,65		0,00		38,12			199_A	
Eduard Verkadelaan 69	stedelijk					199_B	4,5			39,17	48	53	41,58		0,00		39,83			199_B	
Eduard Verkadelaan 69	stedelijk					199_C	7,5			42,49	48	53	45,60		0,00		43,32			199_C	
Eduard Verkadelaan 71	stedelijk					200_A	1,5			37,36	48	53	39,63		0,00		38,22			200_A	
Eduard Verkadelaan 71	stedelijk					200_B	4,5			39,37	48	53	41,75		0,00		40,15			200_B	
Eduard Verkadelaan 71	stedelijk					200_C	7,5			43,02	48	53	46,09		0,00		43,86			200_C	
Eduard Verkadelaan 73	stedelijk					201_A	1,5			37,27	48	53	39,57		0,00		38,16			201_A	
Eduard Verkadelaan 73	stedelijk					201_B	4,5			38,97	48	53	41,16		0,00		39,71			201_B	
Eduard Verkadelaan 73	stedelijk					201_C	7,5			42,70	48	53	45,49		0,00		43,37			201_C	
Eduard Verkadelaan 75	stedelijk					202_A	1,5			37,61	48	53	40,04		0,00		38,53			202_A	
Eduard Verkadelaan 75	stedelijk					202_B	4,5			40,12	48	53	42,77		0,00		40,87			202_B	
Eduard Verkadelaan 75	stedelijk					202_C	7,5			43,39	48	53	46,63		0,00		44,37			202_C	
Eduard Verkadelaan 77	stedelijk					203_A	1,5			36,02	48	53	38,53		0,00		37,03			203_A	
Eduard Verkadelaan 77	stedelijk					203_B	4,5			38,91	48	53	42,29		0,00		40,14			203_B	
Eduard Verkadelaan 77	stedelijk					203_C	7,5			43,03	48	53	46,21		0,00		44,03			203_C	
Ko van Dijkplein 41	stedelijk					204_A	1,5			35,64	48	53	37,95		0,00		36,57			204_A	
Ko van Dijkplein 41	stedelijk					204_B	4,5			38,89	48	53	41,27		0,00		39,75			204_B	
Ko van Dijkplein 41	stedelijk					204_C	7,5			44,08	48	53	46,66		0,00		44,61			204_C	
Ko van Dijkplein 43	stedelijk					205_A	1,5			35,25	48	53	37,39		0,00		36,07			205_A	
Ko van Dijkplein 43	stedelijk					205_B	4,5			38,55	48	53	40,86		0,00		39,37			205_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Ko van Dijkplein 43	stedelijk					205_C	7,5			43,67	48	53	46,40		0,00		44,31			205_C	
Ko van Dijkplein 45	stedelijk					206_A	1,5			36,22	48	53	38,27		0,00		36,84			206_A	
Ko van Dijkplein 45	stedelijk					206_B	4,5			37,50	48	53	39,85		0,00		38,18			206_B	
Ko van Dijkplein 45	stedelijk					206_C	7,5			41,32	48	53	44,52		0,00		42,40			206_C	
Ko van Dijkplein 47	stedelijk					207_A	1,5			36,80	48	53	38,90		0,00		37,44			207_A	
Ko van Dijkplein 47	stedelijk					207_B	4,5			38,31	48	53	40,92		0,00		39,14			207_B	
Ko van Dijkplein 47	stedelijk					207_C	7,5			42,89	48	53	45,94		0,00		43,69			207_C	
Ko van Dijkplein 49	stedelijk					208_A	1,5			37,44	48	53	39,67		0,00		38,11			208_A	
Ko van Dijkplein 49	stedelijk					208_B	4,5			39,50	48	53	42,04		0,00		40,06			208_B	
Ko van Dijkplein 49	stedelijk					208_C	7,5			42,92	48	53	46,61		0,00		44,13			208_C	
Ko van Dijkplein 51	stedelijk					209_A	1,5			37,99	48	53	40,33		0,00		38,47			209_A	
Ko van Dijkplein 51	stedelijk					209_B	4,5			39,46	48	53	41,40		0,00		39,76			209_B	
Ko van Dijkplein 51	stedelijk					209_C	7,5			42,23	48	53	45,60		0,00		43,34			209_C	
Ko van Dijkplein 53	stedelijk					210_A	1,5			39,14	48	53	42,03		0,00		39,82			210_A	
Ko van Dijkplein 53	stedelijk					210_B	4,5			41,54	48	53	44,82		0,00		42,70			210_B	
Ko van Dijkplein 53	stedelijk					210_C	7,5			43,48	48	53	47,31		0,00		44,92			210_C	
Ko van Dijkplein 54	stedelijk					211_A	1,5			38,42	48	53	41,06		0,00		39,26			211_A	
Ko van Dijkplein 54	stedelijk					211_B	4,5			42,60	48	53	46,39		0,00		43,79			211_B	
Ko van Dijkplein 54	stedelijk					211_C	7,5			45,01	48	53	48,87		0,87		46,14			211_C	
Ko van Dijkplein 52	stedelijk					212_A	1,5			38,68	48	53	41,40		0,00		39,31			212_A	
Ko van Dijkplein 52	stedelijk					212_B	4,5			42,57	48	53	46,13		0,00		43,52			212_B	
Ko van Dijkplein 52	stedelijk					212_C	7,5			44,87	48	53	48,37		0,37		45,82			212_C	
Ko van Dijkplein 50	stedelijk					213_A	1,5			41,02	48	53	43,45		0,00		41,47			213_A	
Ko van Dijkplein 50	stedelijk					213_B	4,5			45,59	48	53	48,03		0,03		45,86			213_B	
Ko van Dijkplein 50	stedelijk					213_C	7,5			48,05	48	53	50,67		2,62	x	48,15			213_C	
Ko van Dijkplein 48	stedelijk					214_A	1,5			42,12	48	53	44,30		0,00		42,34			214_A	
Ko van Dijkplein 48	stedelijk					214_B	4,5			46,01	48	53	48,23		0,23		46,26			214_B	
Ko van Dijkplein 48	stedelijk					214_C	7,5			49,35	49	54	51,57		2,22	x	49,19			214_C	
Ko van Dijkplein 46	stedelijk					215_A	1,5			41,51	48	53	43,82		0,00		41,85			215_A	
Ko van Dijkplein 46	stedelijk					215_B	4,5			46,24	48	53	48,28		0,28		46,18			215_B	
Ko van Dijkplein 46	stedelijk					215_C	7,5			48,98	49	54	51,20		2,22	x	48,76			215_C	
Ko van Dijkplein 44	stedelijk					216_A	1,5			42,33	48	53	44,38		0,00		42,35			216_A	
Ko van Dijkplein 44	stedelijk					216_B	4,5			46,37	48	53	48,21		0,21		46,15			216_B	
Ko van Dijkplein 44	stedelijk					216_C	7,5			48,86	49	54	51,04		2,18	x	48,65			216_C	
Ko van Dijkplein 42	stedelijk					217_A	1,5			38,32	48	53	40,95		0,00		39,17			217_A	
Ko van Dijkplein 42	stedelijk					217_B	4,5			41,48	48	53	43,81		0,00		41,99			217_B	
Ko van Dijkplein 42	stedelijk					217_C	7,5			45,75	48	53	48,39		0,39		46,25			217_C	
Eduard Verkadelaan 83	stedelijk					218_A	1,5			42,39	48	53	44,24		0,00		42,51			218_A	
Eduard Verkadelaan 83	stedelijk					218_B	4,5			47,04	48	53	49,19		1,19		47,15			218_B	
Eduard Verkadelaan 83	stedelijk					218_C	7,5			48,83	49	54	51,34		2,51	x	48,98			218_C	
Eduard Verkadelaan 85	stedelijk					219_A	1,5			42,91	48	53	44,54		0,00		42,65			219_A	
Eduard Verkadelaan 85	stedelijk					219_B	4,5			47,81	48	53	49,79		1,79	x	47,49			219_B	
Eduard Verkadelaan 85	stedelijk					219_C	7,5			48,56	49	54	51,00		2,44	x	48,65			219_C	
Eduard Verkadelaan 76	stedelijk					220_A	1,5			41,69	48	53	44,99		0,00		42,63			220_A	
Eduard Verkadelaan 76	stedelijk					220_B	4,5			44,59	48	53	47,76		0,00		45,24			220_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar vooraf gaand in dB(A)	1 jaar vooraf gaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Eduard Verkadelaan 76	stedelijk					220_C	7,5			47,17	48	53	50,28		2,28	x	47,78			220_C	
Eduard Verkadelaan 78	stedelijk					221_A	1,5			38,56	48	53	41,48		0,00		39,62			221_A	
Eduard Verkadelaan 78	stedelijk					221_B	4,5			41,52	48	53	44,56		0,00		42,37			221_B	
Eduard Verkadelaan 78	stedelijk					221_C	7,5			45,41	48	53	48,59		0,59		46,19			221_C	
Eduard Verkadelaan 80	stedelijk					222_A	1,5			38,82	48	53	41,44		0,00		39,74			222_A	
Eduard Verkadelaan 80	stedelijk					222_B	4,5			41,86	48	53	44,67		0,00		42,64			222_B	
Eduard Verkadelaan 80	stedelijk					222_C	7,5			45,36	48	53	48,55		0,55		46,24			222_C	
Eduard Verkadelaan 82	stedelijk					223_A	1,5			42,35	48	53	44,48		0,00		42,13			223_A	
Eduard Verkadelaan 82	stedelijk					223_B	4,5			45,70	48	53	48,17		0,17		45,77			223_B	
Eduard Verkadelaan 82	stedelijk					223_C	7,5			46,71	48	53	49,22		1,22		46,92			223_C	
Eduard Verkadelaan 84	stedelijk					224_A	1,5			40,13	48	53	42,75		0,00		40,83			224_A	
Eduard Verkadelaan 84	stedelijk					224_B	4,5			45,42	48	53	48,32		0,32		45,84			224_B	
Eduard Verkadelaan 84	stedelijk					224_C	7,5			46,49	48	53	49,19		1,19		46,83			224_C	
Eduard Verkadelaan 86	stedelijk					225_A	1,5			40,82	48	53	43,79		0,00		41,53			225_A	
Eduard Verkadelaan 86	stedelijk					225_B	4,5			44,31	48	53	47,74		0,00		45,33			225_B	
Eduard Verkadelaan 86	stedelijk					225_C	7,5			46,34	48	53	49,17		1,17		46,86			225_C	
Eduard Verkadelaan 88	stedelijk					226_A	1,5			40,73	48	53	43,41		0,00		41,38			226_A	
Eduard Verkadelaan 88	stedelijk					226_B	4,5			44,42	48	53	47,44		0,00		45,11			226_B	
Eduard Verkadelaan 88	stedelijk					226_C	7,5			46,52	48	53	49,24		1,24		46,92			226_C	
Eduard Verkadelaan 90	stedelijk					227_A	1,5			40,14	48	53	42,87		0,00		40,98			227_A	
Eduard Verkadelaan 90	stedelijk					227_B	4,5			43,81	48	53	46,92		0,00		44,66			227_B	
Eduard Verkadelaan 90	stedelijk					227_C	7,5			46,10	48	53	49,12		1,12		46,82			227_C	
Ko van Dijkplein 40	stedelijk					228_A	1,5			40,32	48	53	42,85		0,00		40,88			228_A	
Ko van Dijkplein 40	stedelijk					228_B	4,5			43,05	48	53	45,42		0,00		43,47			228_B	
Ko van Dijkplein 40	stedelijk					228_C	7,5			47,82	48	53	50,35		2,35	x	48,03			228_C	
Ko van Dijkplein 38	stedelijk					229_A	1,5			37,15	48	53	39,98		0,00		38,01			229_A	
Ko van Dijkplein 38	stedelijk					229_B	4,5			39,52	48	53	42,61		0,00		40,35			229_B	
Ko van Dijkplein 38	stedelijk					229_C	7,5			44,43	48	53	46,73		0,00		44,69			229_C	
Ko van Dijkplein 36	stedelijk					230_A	1,5			37,84	48	53	39,97		0,00		38,63			230_A	
Ko van Dijkplein 36	stedelijk					230_B	4,5			40,39	48	53	42,55		0,00		41,05			230_B	
Ko van Dijkplein 36	stedelijk					230_C	7,5			45,52	48	53	47,69		0,00		45,87			230_C	
Ko van Dijkplein 34	stedelijk					231_A	1,5			38,02	48	53	39,89		0,00		38,54			231_A	
Ko van Dijkplein 34	stedelijk					231_B	4,5			40,54	48	53	42,77		0,00		41,06			231_B	
Ko van Dijkplein 34	stedelijk					231_C	7,5			45,33	48	53	47,46		0,00		45,50			231_C	
Ko van Dijkplein 32	stedelijk					232_A	1,5			38,12	48	53	39,93		0,00		38,57			232_A	
Ko van Dijkplein 32	stedelijk					232_B	4,5			40,50	48	53	42,45		0,00		40,84			232_B	
Ko van Dijkplein 32	stedelijk					232_C	7,5			44,74	48	53	46,96		0,00		45,04			232_C	
Ko van Dijkplein 30	stedelijk					233_A	1,5			38,04	48	53	39,89		0,00		38,52			233_A	
Ko van Dijkplein 30	stedelijk					233_B	4,5			40,54	48	53	42,70		0,00		41,08			233_B	
Ko van Dijkplein 30	stedelijk					233_C	7,5			44,67	48	53	47,18		0,00		45,29			233_C	
Ko van Dijkplein 28	stedelijk					234_A	1,5			35,87	48	53	38,19		0,00		36,86			234_A	
Ko van Dijkplein 28	stedelijk					234_B	4,5			37,95	48	53	40,57		0,00		39,11			234_B	
Ko van Dijkplein 28	stedelijk					234_C	7,5			42,86	48	53	45,57		0,00		43,69			234_C	
Ko van Dijkplein 39	stedelijk					235_A	1,5			36,36	48	53	38,77		0,00		37,27			235_A	
Ko van Dijkplein 39	stedelijk					235_B	4,5			39,52	48	53	42,48		0,00		40,71			235_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar vooraf gaand in dB(A)	1 jaar vooraf gaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Ko van Dijkplein 39	stedelijk					235_C	7,5			44,72	48	53	47,59		0,00		45,23			235_C	
Ko van Dijkplein 37	stedelijk					236_A	1,5			37,05	48	53	39,18		0,00		37,67			236_A	
Ko van Dijkplein 37	stedelijk					236_B	4,5			41,00	48	53	43,39		0,00		41,75			236_B	
Ko van Dijkplein 37	stedelijk					236_C	7,5			45,53	48	53	48,11		0,11		45,71			236_C	
Ko van Dijkplein 35	stedelijk					237_A	1,5			36,65	48	53	38,83		0,00		37,39			237_A	
Ko van Dijkplein 35	stedelijk					237_B	4,5			39,91	48	53	42,81		0,00		41,11			237_B	
Ko van Dijkplein 35	stedelijk					237_C	7,5			44,81	48	53	47,64		0,00		45,42			237_C	
Ko van Dijkplein 33	stedelijk					238_A	1,5			36,20	48	53	38,41		0,00		36,97			238_A	
Ko van Dijkplein 33	stedelijk					238_B	4,5			39,44	48	53	41,86		0,00		40,23			238_B	
Ko van Dijkplein 33	stedelijk					238_C	7,5			44,43	48	53	47,20		0,00		45,04			238_C	
Ko van Dijkplein 31	stedelijk					239_A	1,5			36,20	48	53	38,46		0,00		37,06			239_A	
Ko van Dijkplein 31	stedelijk					239_B	4,5			39,47	48	53	41,89		0,00		40,27			239_B	
Ko van Dijkplein 31	stedelijk					239_C	7,5			44,68	48	53	47,41		0,00		45,20			239_C	
Ko van Dijkplein 29	stedelijk					240_A	1,5			36,64	48	53	38,54		0,00		37,14			240_A	
Ko van Dijkplein 29	stedelijk					240_B	4,5			39,86	48	53	41,99		0,00		40,40			240_B	
Ko van Dijkplein 29	stedelijk					240_C	7,5			44,89	48	53	47,31		0,00		45,17			240_C	
Ko van Dijkplein 27	stedelijk					241_A	1,5			35,90	48	53	38,20		0,00		36,78			241_A	
Ko van Dijkplein 27	stedelijk					241_B	4,5			39,08	48	53	41,64		0,00		40,03			241_B	
Ko van Dijkplein 27	stedelijk					241_C	7,5			43,59	48	53	46,82		0,00		44,62			241_C	
Eduard Verkadelaan 36	stedelijk					242_A	1,5			34,60	48	53	37,05		0,00		35,75			242_A	
Eduard Verkadelaan 36	stedelijk					242_B	4,5			37,09	48	53	39,75		0,00		38,25			242_B	
Eduard Verkadelaan 38	stedelijk					243_A	1,5			34,38	48	53	36,82		0,00		35,48			243_A	
Eduard Verkadelaan 38	stedelijk					243_B	4,5			37,06	48	53	39,71		0,00		38,19			243_B	
Eduard Verkadelaan 40	stedelijk					244_A	1,5			34,29	48	53	36,81		0,00		35,47			244_A	
Eduard Verkadelaan 40	stedelijk					244_B	4,5			37,04	48	53	39,74		0,00		38,22			244_B	
Eduard Verkadelaan 42	stedelijk					245_A	1,5			34,13	48	53	36,53		0,00		35,20			245_A	
Eduard Verkadelaan 42	stedelijk					245_B	4,5			36,93	48	53	39,51		0,00		38,02			245_B	
Eduard Verkadelaan 44	stedelijk					246_A	1,5			34,12	48	53	36,60		0,00		35,27			246_A	
Eduard Verkadelaan 44	stedelijk					246_B	4,5			36,90	48	53	39,52		0,00		38,04			246_B	
Eduard Verkadelaan 46	stedelijk					247_A	1,5			34,36	48	53	36,75		0,00		35,46			247_A	
Eduard Verkadelaan 46	stedelijk					247_B	4,5			37,10	48	53	39,76		0,00		38,29			247_B	
Eduard Verkadelaan 48	stedelijk					248_A	1,5			34,32	48	53	37,51		0,00		35,92			248_A	
Eduard Verkadelaan 48	stedelijk					248_B	4,5			36,98	48	53	39,96		0,00		38,37			248_B	
Eduard Verkadelaan 50	stedelijk					249_A	1,5			34,35	48	53	37,50		0,00		35,90			249_A	
Eduard Verkadelaan 50	stedelijk					249_B	4,5			37,05	48	53	39,97		0,00		38,37			249_B	
Eduard Verkadelaan 52	stedelijk					250_A	1,5			34,24	48	53	36,57		0,00		35,30			250_A	
Eduard Verkadelaan 52	stedelijk					250_B	4,5			36,98	48	53	39,45		0,00		38,03			250_B	
Eduard Verkadelaan 54	stedelijk					251_A	1,5			34,83	48	53	37,10		0,00		35,79			251_A	
Eduard Verkadelaan 54	stedelijk					251_B	4,5			37,62	48	53	39,87		0,00		38,44			251_B	
Eduard Verkadelaan 56	stedelijk					252_A	1,5			35,59	48	53	37,69		0,00		36,42			252_A	
Eduard Verkadelaan 56	stedelijk					252_B	4,5			38,65	48	53	40,71		0,00		39,31			252_B	
Eduard Verkadelaan 58	stedelijk					253_A	1,5			35,56	48	53	37,52		0,00		36,25			253_A	
Eduard Verkadelaan 58	stedelijk					253_B	4,5			38,63	48	53	40,61		0,00		39,22			253_B	
Eduard Verkadelaan 60	stedelijk					254_A	1,5			36,36	48	53	38,20		0,00		36,93			254_A	
Eduard Verkadelaan 60	stedelijk					254_B	4,5			39,49	48	53	41,32		0,00		39,89			254_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Eduard Verkadelaan 62	stedelijk					255_A	1,5			36,28	48	53	38,10		0,00		36,83			255_A	
Eduard Verkadelaan 62	stedelijk					255_B	4,5			39,39	48	53	41,25		0,00		39,82			255_B	
Eduard Verkadelaan 64	stedelijk					256_A	1,5			36,18	48	53	38,22		0,00		36,92			256_A	
Eduard Verkadelaan 64	stedelijk					256_B	4,5			39,27	48	53	41,45		0,00		39,98			256_B	
Eduard Verkadelaan 66	stedelijk					257_A	1,5			36,13	48	53	38,10		0,00		36,81			257_A	
Eduard Verkadelaan 66	stedelijk					257_B	4,5			39,21	48	53	41,42		0,00		39,92			257_B	
Eduard Verkadelaan 68	stedelijk					258_A	1,5			36,34	48	53	38,35		0,00		37,04			258_A	
Eduard Verkadelaan 68	stedelijk					258_B	4,5			39,28	48	53	41,57		0,00		40,05			258_B	
Eduard Verkadelaan 70	stedelijk					259_A	1,5			36,33	48	53	38,36		0,00		37,05			259_A	
Eduard Verkadelaan 70	stedelijk					259_B	4,5			39,46	48	53	41,94		0,00		40,35			259_B	
Wim Sonneveldplein 40	stedelijk					260_A	1,5			35,31	48	53	37,66		0,00		36,51			260_A	
Wim Sonneveldplein 40	stedelijk					260_B	4,5			38,16	48	53	40,73		0,00		39,28			260_B	
Wim Sonneveldplein 40	stedelijk					260_C	7,5			44,30	48	53	47,36		0,00		45,02			260_C	
Wim Sonneveldplein 38	stedelijk					261_A	1,5			36,93	48	53	39,06		0,00		37,79			261_A	
Wim Sonneveldplein 38	stedelijk					261_B	4,5			40,15	48	53	42,42		0,00		40,80			261_B	
Wim Sonneveldplein 38	stedelijk					261_C	7,5			45,25	48	53	48,00		0,00		45,53			261_C	
Wim Sonneveldplein 36	stedelijk					262_A	1,5			37,56	48	53	39,41		0,00		38,13			262_A	
Wim Sonneveldplein 36	stedelijk					262_B	4,5			40,48	48	53	42,61		0,00		41,02			262_B	
Wim Sonneveldplein 36	stedelijk					262_C	7,5			45,46	48	53	48,08		0,08		45,57			262_C	
Wim Sonneveldplein 34	stedelijk					263_A	1,5			37,16	48	53	39,10		0,00		37,85			263_A	
Wim Sonneveldplein 34	stedelijk					263_B	4,5			40,04	48	53	42,22		0,00		40,65			263_B	
Wim Sonneveldplein 34	stedelijk					263_C	7,5			45,00	48	53	47,53		0,00		45,04			263_C	
Wim Sonneveldplein 32	stedelijk					264_A	1,5			36,55	48	53	38,70		0,00		37,47			264_A	
Wim Sonneveldplein 32	stedelijk					264_B	4,5			39,13	48	53	41,76		0,00		40,14			264_B	
Wim Sonneveldplein 32	stedelijk					264_C	7,5			43,52	48	53	46,86		0,00		44,43			264_C	
Wim Sonneveldplein 30	stedelijk					265_A	1,5			34,55	48	53	37,10		0,00		35,77			265_A	
Wim Sonneveldplein 30	stedelijk					265_B	4,5			37,30	48	53	40,27		0,00		38,57			265_B	
Wim Sonneveldplein 30	stedelijk					265_C	7,5			42,20	48	53	45,88		0,00		43,52			265_C	
Wim Sonneveldplein 28	stedelijk					266_A	1,5			35,00	48	53	37,45		0,00		36,31			266_A	
Wim Sonneveldplein 28	stedelijk					266_B	4,5			37,80	48	53	40,57		0,00		39,05			266_B	
Wim Sonneveldplein 28	stedelijk					266_C	7,5			42,46	48	53	45,97		0,00		43,85			266_C	
Paul Steenbergenlaan 37	stedelijk					270_A	1,5			36,74	48	53	39,10		0,00		37,73			270_A	
Paul Steenbergenlaan 37	stedelijk					270_B	4,5			38,57	48	53	41,29		0,00		39,64			270_B	
Paul Steenbergenlaan 37	stedelijk					270_C	7,5			42,98	48	53	46,40		0,00		43,97			270_C	
Paul Steenbergenlaan 39	stedelijk					271_A	1,5			34,52	48	53	36,80		0,00		35,56			271_A	
Paul Steenbergenlaan 39	stedelijk					271_B	4,5			36,89	48	53	39,32		0,00		37,91			271_B	
Paul Steenbergenlaan 39	stedelijk					271_C	7,5			41,49	48	53	44,68		0,00		42,66			271_C	
Paul Steenbergenlaan 41	stedelijk					272_A	1,5			36,81	48	53	39,10		0,00		37,79			272_A	
Paul Steenbergenlaan 41	stedelijk					272_B	4,5			38,76	48	53	41,35		0,00		39,76			272_B	
Paul Steenbergenlaan 41	stedelijk					272_C	7,5			42,93	48	53	46,15		0,00		43,78			272_C	
Paul Steenbergenlaan 43	stedelijk					273_A	1,5			36,18	48	53	38,48		0,00		37,21			273_A	
Paul Steenbergenlaan 43	stedelijk					273_B	4,5			38,27	48	53	40,82		0,00		39,30			273_B	
Paul Steenbergenlaan 43	stedelijk					273_C	7,5			42,42	48	53	45,74		0,00		43,58			273_C	
Paul Steenbergenlaan 45	stedelijk					274_A	1,5			36,40	48	53	38,71		0,00		37,39			274_A	
Paul Steenbergenlaan 45	stedelijk					274_B	4,5			38,52	48	53	41,05		0,00		39,45			274_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Paul Steenbergenlaan 45	stedelijk					274_C	7,5			43,30	48	53	46,35		0,00		44,09			274_C	
Paul Steenbergenlaan 47	stedelijk					275_A	1,5			35,91	48	53	38,15		0,00		36,81			275_A	
Paul Steenbergenlaan 47	stedelijk					275_B	4,5			37,90	48	53	40,32		0,00		38,76			275_B	
Paul Steenbergenlaan 47	stedelijk					275_C	7,5			42,99	48	53	46,01		0,00		43,77			275_C	
Albert van Dalsumstraat 5	stedelijk					276_A	1,5			36,20	48	53	38,44		0,00		37,22			276_A	
Albert van Dalsumstraat 5	stedelijk					276_B	4,5			38,91	48	53	41,54		0,00		39,95			276_B	
Albert van Dalsumstraat 5	stedelijk					276_C	7,5			43,97	48	53	47,08		0,00		44,84			276_C	
Albert van Dalsumstraat 6	stedelijk					277_A	1,5			37,25	48	53	39,44		0,00		38,08			277_A	
Albert van Dalsumstraat 6	stedelijk					277_B	4,5			39,16	48	53	41,58		0,00		40,00			277_B	
Albert van Dalsumstraat 6	stedelijk					277_C	7,5			44,00	48	53	46,63		0,00		44,47			277_C	
Paul Steenbergenlaan 53	stedelijk					278_A	1,5			37,48	48	53	39,61		0,00		38,23			278_A	
Paul Steenbergenlaan 53	stedelijk					278_B	4,5			39,24	48	53	41,59		0,00		40,01			278_B	
Paul Steenbergenlaan 53	stedelijk					278_C	7,5			44,34	48	53	46,82		0,00		44,60			278_C	
Paul Steenbergenlaan 55	stedelijk					279_A	1,5			36,88	48	53	39,13		0,00		37,72			279_A	
Paul Steenbergenlaan 55	stedelijk					279_B	4,5			38,49	48	53	40,83		0,00		39,23			279_B	
Paul Steenbergenlaan 55	stedelijk					279_C	7,5			43,63	48	53	46,43		0,00		44,14			279_C	
Paul Steenbergenlaan 57	stedelijk					280_A	1,5			37,64	48	53	39,74		0,00		38,41			280_A	
Paul Steenbergenlaan 57	stedelijk					280_B	4,5			39,42	48	53	41,87		0,00		40,33			280_B	
Paul Steenbergenlaan 57	stedelijk					280_C	7,5			44,18	48	53	47,05		0,00		44,86			280_C	
Paul Steenbergenlaan 59	stedelijk					281_A	1,5			36,27	48	53	38,42		0,00		37,14			281_A	
Paul Steenbergenlaan 59	stedelijk					281_B	4,5			38,76	48	53	41,19		0,00		39,73			281_B	
Paul Steenbergenlaan 59	stedelijk					281_C	7,5			43,46	48	53	46,17		0,00		44,22			281_C	
Paul Steenbergenlaan 61	stedelijk					282_A	1,5			36,35	48	53	38,38		0,00		37,07			282_A	
Paul Steenbergenlaan 61	stedelijk					282_B	4,5			38,07	48	53	40,44		0,00		39,01			282_B	
Paul Steenbergenlaan 61	stedelijk					282_C	7,5			42,80	48	53	45,39		0,00		43,49			282_C	
Paul Steenbergenlaan 63	stedelijk					283_A	1,5			36,88	48	53	38,94		0,00		37,66			283_A	
Paul Steenbergenlaan 63	stedelijk					283_B	4,5			38,59	48	53	40,85		0,00		39,43			283_B	
Paul Steenbergenlaan 63	stedelijk					283_C	7,5			43,37	48	53	45,86		0,00		43,89			283_C	
Paul Steenbergenlaan 69	stedelijk					284_A	1,5			42,55	48	53	43,98		0,00		41,90			284_A	
Paul Steenbergenlaan 69	stedelijk					284_B	4,5			44,36	48	53	45,74		0,00		43,64			284_B	
Paul Steenbergenlaan 69	stedelijk					284_C	7,5			46,88	48	53	49,16		1,16		46,94			284_C	
Paul Steenbergenlaan 71	stedelijk					285_A	1,5			37,95	48	53	39,94		0,00		38,69			285_A	
Paul Steenbergenlaan 71	stedelijk					285_B	4,5			40,30	48	53	42,53		0,00		41,10			285_B	
Paul Steenbergenlaan 71	stedelijk					285_C	7,5			45,66	48	53	48,17		0,17		46,31			285_C	
Paul Steenbergenlaan 73	stedelijk					286_A	1,5			38,26	48	53	40,28		0,00		38,99			286_A	
Paul Steenbergenlaan 73	stedelijk					286_B	4,5			40,81	48	53	42,80		0,00		41,33			286_B	
Paul Steenbergenlaan 73	stedelijk					286_C	7,5			45,90	48	53	48,32		0,32		46,39			286_C	
Paul Steenbergenlaan 75	stedelijk					287_A	1,5			37,48	48	53	39,72		0,00		38,35			287_A	
Paul Steenbergenlaan 75	stedelijk					287_B	4,5			40,12	48	53	42,43		0,00		40,93			287_B	
Paul Steenbergenlaan 75	stedelijk					287_C	7,5			44,74	48	53	47,58		0,00		45,66			287_C	
Paul Steenbergenlaan 77	stedelijk					288_A	1,5			38,42	48	53	40,54		0,00		39,23			288_A	
Paul Steenbergenlaan 77	stedelijk					288_B	4,5			40,81	48	53	43,12		0,00		41,67			288_B	
Paul Steenbergenlaan 77	stedelijk					288_C	7,5			45,94	48	53	48,54		0,54		46,51			288_C	
Paul Steenbergenlaan 79	stedelijk					289_A	1,5			38,62	48	53	40,72		0,00		39,43			289_A	
Paul Steenbergenlaan 79	stedelijk					289_B	4,5			41,07	48	53	43,65		0,00		41,96			289_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Paul Steenbergenlaan 79	stedelijk					289_C	7,5			46,04	48	53	48,63		0,63		46,57			289_C	
Paul Steenbergenlaan 81	stedelijk					290_A	1,5			39,01	48	53	40,96		0,00		39,63			290_A	
Paul Steenbergenlaan 81	stedelijk					290_B	4,5			41,40	48	53	43,89		0,00		42,05			290_B	
Paul Steenbergenlaan 81	stedelijk					290_C	7,5			46,03	48	53	48,60		0,60		46,44			290_C	
Paul Steenbergenlaan 83	stedelijk					291_A	1,5			39,87	48	53	42,22		0,00		40,75			291_A	
Paul Steenbergenlaan 83	stedelijk					291_B	4,5			41,64	48	53	44,51		0,00		42,62			291_B	
Paul Steenbergenlaan 83	stedelijk					291_C	7,5			45,79	48	53	48,50		0,50		46,37			291_C	
Paul Steenbergenlaan 85	stedelijk					292_A	1,5			40,17	48	53	42,37		0,00		40,83			292_A	
Paul Steenbergenlaan 85	stedelijk					292_B	4,5			42,05	48	53	44,68		0,00		42,83			292_B	
Paul Steenbergenlaan 85	stedelijk					292_C	7,5			45,91	48	53	48,60		0,60		46,49			292_C	
Paul Steenbergenlaan 87	stedelijk					293_A	1,5			40,70	48	53	42,76		0,00		41,28			293_A	
Paul Steenbergenlaan 87	stedelijk					293_B	4,5			43,35	48	53	45,60		0,00		43,73			293_B	
Paul Steenbergenlaan 87	stedelijk					293_C	7,5			46,99	48	53	49,39		1,39		47,15			293_C	
Paul Steenbergenlaan 89	stedelijk					294_A	1,5			39,80	48	53	42,11		0,00		40,53			294_A	
Paul Steenbergenlaan 89	stedelijk					294_B	4,5			43,15	48	53	45,78		0,00		43,73			294_B	
Paul Steenbergenlaan 89	stedelijk					294_C	7,5			45,23	48	53	48,31		0,31		46,18			294_C	
Paul Steenbergenlaan 91	stedelijk					295_A	1,5			40,65	48	53	43,15		0,00		41,46			295_A	
Paul Steenbergenlaan 91	stedelijk					295_B	4,5			43,64	48	53	45,97		0,00		44,20			295_B	
Paul Steenbergenlaan 91	stedelijk					295_C	7,5			46,95	48	53	49,56		1,56	x	47,45			295_C	
Paul Steenbergenlaan 93	stedelijk					296_A	1,5			40,14	48	53	41,99		0,00		40,62			296_A	
Paul Steenbergenlaan 93	stedelijk					296_B	4,5			43,49	48	53	45,33		0,00		43,70			296_B	
Paul Steenbergenlaan 93	stedelijk					296_C	7,5			46,39	48	53	48,28		0,28		46,41			296_C	
Paul Steenbergenlaan 95	stedelijk					297_A	1,5			40,19	48	53	42,15		0,00		40,63			297_A	
Paul Steenbergenlaan 95	stedelijk					297_B	4,5			45,26	48	53	47,02		0,00		45,18			297_B	
Paul Steenbergenlaan 95	stedelijk					297_C	7,5			47,92	48	53	50,03		2,03	x	47,88			297_C	
Paul Steenbergenlaan 97	stedelijk					298_A	1,5			42,12	48	53	43,58		0,00		41,74			298_A	
Paul Steenbergenlaan 97	stedelijk					298_B	4,5			45,59	48	53	47,30		0,00		45,23			298_B	
Paul Steenbergenlaan 97	stedelijk					298_C	7,5			47,41	48	53	49,53		1,53	x	47,37			298_C	
Paul Steenbergenlaan 99	stedelijk					299_A	1,5			40,29	48	53	42,25		0,00		40,85			299_A	
Paul Steenbergenlaan 99	stedelijk					299_B	4,5			46,01	48	53	47,94		0,00		45,77			299_B	
Paul Steenbergenlaan 99	stedelijk					299_C	7,5			48,28	48	53	50,68		2,40	x	48,42			299_C	
Paul Steenbergenlaan 101	stedelijk					300_A	1,5			41,66	48	53	43,51		0,00		41,74			300_A	
Paul Steenbergenlaan 101	stedelijk					300_B	4,5			45,60	48	53	47,66		0,00		45,52			300_B	
Paul Steenbergenlaan 101	stedelijk					300_C	7,5			47,97	48	53	50,37		2,37	x	48,17			300_C	
Paul Steenbergenlaan 60	stedelijk					301_A	1,5			38,94	48	53	40,89		0,00		39,65			301_A	
Paul Steenbergenlaan 60	stedelijk					301_B	4,5			41,66	48	53	43,54		0,00		42,07			301_B	
Paul Steenbergenlaan 60	stedelijk					301_C	7,5			46,29	48	53	48,14		0,14		46,11			301_C	
Paul Steenbergenlaan 62	stedelijk					302_A	1,5			37,17	48	53	39,35		0,00		38,02			302_A	
Paul Steenbergenlaan 62	stedelijk					302_B	4,5			40,33	48	53	42,67		0,00		41,17			302_B	
Paul Steenbergenlaan 62	stedelijk					302_C	7,5			44,78	48	53	47,37		0,00		45,62			302_C	
Paul Steenbergenlaan 64	stedelijk					303_A	1,5			37,26	48	53	39,48		0,00		38,07			303_A	
Paul Steenbergenlaan 64	stedelijk					303_B	4,5			40,41	48	53	42,82		0,00		41,21			303_B	
Paul Steenbergenlaan 64	stedelijk					303_C	7,5			44,93	48	53	47,68		0,00		45,56			303_C	
Paul Steenbergenlaan 66	stedelijk					304_A	1,5			37,22	48	53	39,51		0,00		38,13			304_A	
Paul Steenbergenlaan 66	stedelijk					304_B	4,5			40,33	48	53	42,80		0,00		41,22			304_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Paul Steenbergenlaan 66	stedelijk					304_C	7,5			44,57	48	53	47,38		0,00		45,34			304_C	
Paul Steenbergenlaan 68	stedelijk					305_A	1,5			37,14	48	53	39,34		0,00		37,99			305_A	
Paul Steenbergenlaan 68	stedelijk					305_B	4,5			40,23	48	53	42,71		0,00		41,15			305_B	
Paul Steenbergenlaan 68	stedelijk					305_C	7,5			44,59	48	53	47,31		0,00		45,28			305_C	
Paul Steenbergenlaan 70	stedelijk					306_A	1,5			37,19	48	53	39,49		0,00		38,12			306_A	
Paul Steenbergenlaan 70	stedelijk					306_B	4,5			40,51	48	53	43,18		0,00		41,49			306_B	
Paul Steenbergenlaan 70	stedelijk					306_C	7,5			44,69	48	53	47,47		0,00		45,43			306_C	
Paul Steenbergenlaan 72	stedelijk					307_A	1,5			37,13	48	53	39,24		0,00		37,90			307_A	
Paul Steenbergenlaan 72	stedelijk					307_B	4,5			40,43	48	53	42,91		0,00		41,26			307_B	
Paul Steenbergenlaan 72	stedelijk					307_C	7,5			44,70	48	53	47,24		0,00		45,24			307_C	
Paul Steenbergenlaan 74	stedelijk					308_A	1,5			37,19	48	53	39,35		0,00		38,08			308_A	
Paul Steenbergenlaan 74	stedelijk					308_B	4,5			40,68	48	53	43,03		0,00		41,40			308_B	
Paul Steenbergenlaan 74	stedelijk					308_C	7,5			44,89	48	53	47,32		0,00		45,30			308_C	
Paul Steenbergenlaan 76	stedelijk					309_A	1,5			37,33	48	53	39,54		0,00		38,30			309_A	
Paul Steenbergenlaan 76	stedelijk					309_B	4,5			40,89	48	53	43,15		0,00		41,55			309_B	
Paul Steenbergenlaan 76	stedelijk					309_C	7,5			45,07	48	53	47,45		0,00		45,45			309_C	
Paul Steenbergenlaan 78	stedelijk					310_A	1,5			37,50	48	53	39,65		0,00		38,39			310_A	
Paul Steenbergenlaan 78	stedelijk					310_B	4,5			41,09	48	53	43,14		0,00		41,63			310_B	
Paul Steenbergenlaan 78	stedelijk					310_C	7,5			45,45	48	53	47,76		0,00		45,76			310_C	
Paul Steenbergenlaan 80	stedelijk					311_A	1,5			37,92	48	53	39,81		0,00		38,57			311_A	
Paul Steenbergenlaan 80	stedelijk					311_B	4,5			41,20	48	53	43,27		0,00		41,78			311_B	
Paul Steenbergenlaan 80	stedelijk					311_C	7,5			46,03	48	53	48,12		0,12		46,28			311_C	
Paul Steenbergenlaan 82	stedelijk					312_A	1,5			38,25	48	53	40,24		0,00		38,94			312_A	
Paul Steenbergenlaan 82	stedelijk					312_B	4,5			41,65	48	53	43,76		0,00		42,22			312_B	
Paul Steenbergenlaan 82	stedelijk					312_C	7,5			46,30	48	53	48,47		0,47		46,55			312_C	
Paul Steenbergenlaan 84	stedelijk					313_A	1,5			38,19	48	53	40,33		0,00		39,08			313_A	
Paul Steenbergenlaan 84	stedelijk					313_B	4,5			41,65	48	53	43,79		0,00		42,33			313_B	
Paul Steenbergenlaan 84	stedelijk					313_C	7,5			46,42	48	53	48,78		0,78		46,79			313_C	
Paul Steenbergenlaan 86	stedelijk					314_A	1,5			38,20	48	53	40,24		0,00		39,03			314_A	
Paul Steenbergenlaan 86	stedelijk					314_B	4,5			41,54	48	53	43,69		0,00		42,26			314_B	
Paul Steenbergenlaan 86	stedelijk					314_C	7,5			46,26	48	53	48,69		0,69		46,68			314_C	
Paul Steenbergenlaan 88	stedelijk					315_A	1,5			37,42	48	53	39,67		0,00		38,34			315_A	
Paul Steenbergenlaan 88	stedelijk					315_B	4,5			40,78	48	53	43,29		0,00		41,80			315_B	
Paul Steenbergenlaan 88	stedelijk					315_C	7,5			45,20	48	53	47,98		0,00		45,94			315_C	
Paul Steenbergenlaan 90	stedelijk					316_A	1,5			38,01	48	53	40,14		0,00		38,84			316_A	
Paul Steenbergenlaan 90	stedelijk					316_B	4,5			41,39	48	53	43,66		0,00		42,20			316_B	
Paul Steenbergenlaan 90	stedelijk					316_C	7,5			46,14	48	53	48,54		0,54		46,54			316_C	
Paul Steenbergenlaan 92	stedelijk					317_A	1,5			38,17	48	53	40,28		0,00		38,96			317_A	
Paul Steenbergenlaan 92	stedelijk					317_B	4,5			41,36	48	53	43,77		0,00		42,31			317_B	
Paul Steenbergenlaan 92	stedelijk					317_C	7,5			46,07	48	53	48,36		0,36		46,46			317_C	
Wim Kanplein 11	stedelijk					318_A	1,5			38,62	48	53	40,46		0,00		39,13			318_A	
Wim Kanplein 11	stedelijk					318_B	4,5			43,70	48	53	46,02		0,00		44,01			318_B	
Wim Kanplein 11	stedelijk					318_C	7,5			46,06	48	53	48,69		0,69		46,42			318_C	
Wim Kanplein 13	stedelijk					319_A	1,5			38,42	48	53	40,42		0,00		39,10			319_A	
Wim Kanplein 13	stedelijk					319_B	4,5			43,57	48	53	46,12		0,00		44,14			319_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Wim Kanplein 13	stedelijk					319_C	7,5			46,01	48	53	48,65		0,65		46,39			319_C	
Wim Kanplein 15	stedelijk					320_A	1,5			38,84	48	53	41,13		0,00		39,58			320_A	
Wim Kanplein 15	stedelijk					320_B	4,5			43,38	48	53	46,20		0,00		44,28			320_B	
Wim Kanplein 15	stedelijk					320_C	7,5			45,80	48	53	48,54		0,54		46,21			320_C	
Wim Kanplein 17	stedelijk					321_A	1,5			38,45	48	53	40,97		0,00		39,20			321_A	
Wim Kanplein 17	stedelijk					321_B	4,5			42,61	48	53	45,70		0,00		43,75			321_B	
Wim Kanplein 17	stedelijk					321_C	7,5			45,07	48	53	47,81		0,00		45,59			321_C	
Wim Kanplein 19	stedelijk					322_A	1,5			38,68	48	53	41,12		0,00		39,42			322_A	
Wim Kanplein 19	stedelijk					322_B	4,5			42,63	48	53	45,44		0,00		43,40			322_B	
Wim Kanplein 19	stedelijk					322_C	7,5			45,63	48	53	48,32		0,32		46,07			322_C	
Wim Kanplein 21	stedelijk					323_A	1,5			38,93	48	53	41,41		0,00		39,73			323_A	
Wim Kanplein 21	stedelijk					323_B	4,5			42,34	48	53	45,55		0,00		43,62			323_B	
Wim Kanplein 21	stedelijk					323_C	7,5			45,72	48	53	48,64		0,64		46,44			323_C	
Wim Kanplein 23	stedelijk					324_A	1,5			38,28	48	53	40,98		0,00		39,19			324_A	
Wim Kanplein 23	stedelijk					324_B	4,5			41,40	48	53	44,64		0,00		42,72			324_B	
Wim Kanplein 23	stedelijk					324_C	7,5			45,34	48	53	48,20		0,20		45,86			324_C	
Wim Kanplein 25	stedelijk					325_A	1,5			38,71	48	53	40,92		0,00		39,61			325_A	
Wim Kanplein 25	stedelijk					325_B	4,5			41,95	48	53	44,43		0,00		42,97			325_B	
Wim Kanplein 25	stedelijk					325_C	7,5			46,49	48	53	48,89		0,89		47,02			325_C	
Wim Kanplein 12	stedelijk					326_A	1,5			37,53	48	53	39,81		0,00		38,50			326_A	
Wim Kanplein 12	stedelijk					326_B	4,5			40,01	48	53	42,63		0,00		41,23			326_B	
Wim Kanplein 12	stedelijk					326_C	7,5			43,94	48	53	47,03		0,00		45,28			326_C	
Wim Kanplein 14	stedelijk					327_A	1,5			37,78	48	53	40,71		0,00		39,24			327_A	
Wim Kanplein 14	stedelijk					327_B	4,5			40,33	48	53	43,49		0,00		41,93			327_B	
Wim Kanplein 14	stedelijk					327_C	7,5			44,46	48	53	47,56		0,00		45,85			327_C	
Wim Kanplein 16	stedelijk					328_A	1,5			37,12	48	53	39,50		0,00		38,16			328_A	
Wim Kanplein 16	stedelijk					328_B	4,5			39,64	48	53	42,32		0,00		40,89			328_B	
Wim Kanplein 16	stedelijk					328_C	7,5			43,09	48	53	46,37		0,00		44,75			328_C	
Wim Kanplein 18	stedelijk					329_A	1,5			36,49	48	53	38,71		0,00		37,26			329_A	
Wim Kanplein 18	stedelijk					329_B	4,5			39,16	48	53	41,77		0,00		40,25			329_B	
Wim Kanplein 18	stedelijk					329_C	7,5			42,58	48	53	45,53		0,00		43,76			329_C	
Wim Kanplein 20	stedelijk					330_A	1,5			37,07	48	53	39,40		0,00		38,10			330_A	
Wim Kanplein 20	stedelijk					330_B	4,5			39,90	48	53	42,54		0,00		41,15			330_B	
Wim Kanplein 20	stedelijk					330_C	7,5			43,88	48	53	46,75		0,00		45,19			330_C	
Wim Kanplein 22	stedelijk					331_A	1,5			36,05	48	53	38,30		0,00		36,93			331_A	
Wim Kanplein 22	stedelijk					331_B	4,5			39,01	48	53	41,63		0,00		40,25			331_B	
Wim Kanplein 22	stedelijk					331_C	7,5			42,37	48	53	45,04		0,00		43,42			331_C	
Wim Kanplein 24	stedelijk					332_A	1,5			36,27	48	53	38,19		0,00		36,78			332_A	
Wim Kanplein 24	stedelijk					332_B	4,5			39,19	48	53	41,53		0,00		40,10			332_B	
Wim Kanplein 24	stedelijk					332_C	7,5			42,86	48	53	45,04		0,00		43,37			332_C	
Wim Kanplein 26	stedelijk					333_A	1,5			38,24	48	53	40,31		0,00		38,78			333_A	
Wim Kanplein 26	stedelijk					333_B	4,5			41,46	48	53	43,94		0,00		42,29			333_B	
Wim Kanplein 26	stedelijk					333_C	7,5			46,42	48	53	48,79		0,79		46,61			333_C	
Paul Steenbergenlaan 98	stedelijk					334_A	1,5			41,83	48	53	44,05		0,00		42,26			334_A	
Paul Steenbergenlaan 98	stedelijk					334_B	4,5			44,67	48	53	46,89		0,00		45,16			334_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Paul Steenbergenlaan 98	stedelijk					334_C	7,5			47,76	48	53	50,17		2,17	x	47,66			334_C	
Paul Steenbergenlaan 100	stedelijk					335_A	1,5			42,37	48	53	44,98		0,00		42,63			335_A	
Paul Steenbergenlaan 100	stedelijk					335_B	4,5			45,09	48	53	47,68		0,00		45,47			335_B	
Paul Steenbergenlaan 100	stedelijk					335_C	7,5			47,64	48	53	50,42		2,42	x	47,69			335_C	
Paul Steenbergenlaan 102	stedelijk					336_A	1,5			42,95	48	53	45,33		0,00		42,82			336_A	
Paul Steenbergenlaan 102	stedelijk					336_B	4,5			45,80	48	53	48,08		0,08		45,62			336_B	
Paul Steenbergenlaan 102	stedelijk					336_C	7,5			47,88	48	53	50,61		2,61	x	47,68			336_C	
Paul Steenbergenlaan 104	stedelijk					337_A	1,5			43,40	48	53	45,86		0,00		42,84			337_A	
Paul Steenbergenlaan 104	stedelijk					337_B	4,5			46,33	48	53	48,70		0,70		45,74			337_B	
Paul Steenbergenlaan 104	stedelijk					337_C	7,5			48,06	48	53	50,84		2,78	x	47,77			337_C	
Paul Steenbergenlaan 106	stedelijk					338_A	1,5			44,05	48	53	46,06		0,00		42,39			338_A	
Paul Steenbergenlaan 106	stedelijk					338_B	4,5			47,04	48	53	49,19		1,19		45,74			338_B	
Paul Steenbergenlaan 106	stedelijk					338_C	7,5			48,42	48	53	51,00		2,58	x	47,81			338_C	
Paul Steenbergenlaan 108	stedelijk					339_A	1,5			44,13	48	53	46,26		0,00		42,23			339_A	
Paul Steenbergenlaan 108	stedelijk					339_B	4,5			47,34	48	53	49,51		1,51	x	45,66			339_B	
Paul Steenbergenlaan 108	stedelijk					339_C	7,5			48,39	48	53	51,07		2,68	x	47,72			339_C	
Paul Steenbergenlaan 110	stedelijk					340_A	1,5			40,76	48	53	45,76		0,00		41,26			340_A	
Paul Steenbergenlaan 110	stedelijk					340_B	4,5			44,17	48	53	49,53		1,53	x	45,47			340_B	
Paul Steenbergenlaan 110	stedelijk					340_C	7,5			45,10	48	53	51,06		3,06	x	47,51			340_C	
Paul Steenbergenlaan 112	stedelijk					341_A	1,5			40,74	48	53	45,69		0,00		41,57			341_A	
Paul Steenbergenlaan 112	stedelijk					341_B	4,5			44,13	48	53	49,52		1,52	x	45,56			341_B	
Paul Steenbergenlaan 112	stedelijk					341_C	7,5			45,27	48	53	51,15		3,15	x	47,69			341_C	
Paul Steenbergenlaan 114	stedelijk					342_A	1,5			41,59	48	53	46,30		0,00		41,82			342_A	
Paul Steenbergenlaan 114	stedelijk					342_B	4,5			44,53	48	53	49,62		1,62	x	45,48			342_B	
Paul Steenbergenlaan 114	stedelijk					342_C	7,5			45,56	48	53	51,26		3,26	x	47,60			342_C	
Fie Carelsenlaan 83	stedelijk					343_A	1,5			36,71	48	53	38,84		0,00		37,67			343_A	
Fie Carelsenlaan 83	stedelijk					343_B	4,5			39,17	48	53	41,66		0,00		40,41			343_B	
Fie Carelsenlaan 83	stedelijk					343_C	7,5			44,44	48	53	47,06		0,00		45,22			343_C	
Fie Carelsenlaan 85	stedelijk					344_A	1,5			35,61	48	53	37,70		0,00		36,39			344_A	
Fie Carelsenlaan 85	stedelijk					344_B	4,5			38,44	48	53	40,45		0,00		39,05			344_B	
Fie Carelsenlaan 85	stedelijk					344_C	7,5			42,80	48	53	45,08		0,00		43,33			344_C	
Fie Carelsenlaan 87	stedelijk					345_A	1,5			36,13	48	53	37,97		0,00		36,86			345_A	
Fie Carelsenlaan 87	stedelijk					345_B	4,5			38,69	48	53	40,59		0,00		39,31			345_B	
Fie Carelsenlaan 87	stedelijk					345_C	7,5			43,33	48	53	45,67		0,00		44,06			345_C	
Fie Carelsenlaan 89	stedelijk					346_A	1,5			35,97	48	53	37,52		0,00		36,35			346_A	
Fie Carelsenlaan 89	stedelijk					346_B	4,5			39,00	48	53	40,63		0,00		39,32			346_B	
Fie Carelsenlaan 89	stedelijk					346_C	7,5			43,49	48	53	45,86		0,00		44,10			346_C	
Fie Carelsenlaan 91	stedelijk					347_A	1,5			35,79	48	53	37,45		0,00		36,37			347_A	
Fie Carelsenlaan 91	stedelijk					347_B	4,5			38,39	48	53	40,02		0,00		38,76			347_B	
Fie Carelsenlaan 91	stedelijk					347_C	7,5			43,23	48	53	45,36		0,00		43,65			347_C	
Fie Carelsenlaan 93	stedelijk					348_A	1,5			35,62	48	53	37,37		0,00		36,22			348_A	
Fie Carelsenlaan 93	stedelijk					348_B	4,5			38,64	48	53	40,38		0,00		39,12			348_B	
Fie Carelsenlaan 93	stedelijk					348_C	7,5			43,56	48	53	45,70		0,00		43,94			348_C	
Fie Carelsenlaan 95	stedelijk					349_A	1,5			32,67	48	53	37,25		0,00		36,15			349_A	
Fie Carelsenlaan 95	stedelijk					349_B	4,5			35,58	48	53	40,18		0,00		38,93			349_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar vooraf gaand in dB(A)	1 jaar vooraf gaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Fie Carelsenlaan 95	stedelijk					349_C	7,5			40,43	48	53	45,57		0,00		43,82		349_C	
Fie Carelsenlaan 97	stedelijk					350_A	1,5			36,17	48	53	41,28		0,00		38,94		350_A	
Fie Carelsenlaan 97	stedelijk					350_B	4,5			40,87	48	53	46,22		0,00		43,38		350_B	
Fie Carelsenlaan 97	stedelijk					350_C	7,5			42,87	48	53	48,19		0,19		45,69		350_C	
Fie Carelsenlaan 51	stedelijk					351_A	1,5			36,32	48	53	38,39		0,00		37,19		351_A	
Fie Carelsenlaan 51	stedelijk					351_B	4,5			39,47	48	53	41,60		0,00		40,21		351_B	
Fie Carelsenlaan 51	stedelijk					351_C	7,5			44,74	48	53	46,80		0,00		45,08		351_C	
Fie Carelsenlaan 53	stedelijk					352_A	1,5			36,54	48	53	38,36		0,00		37,28		352_A	
Fie Carelsenlaan 53	stedelijk					352_B	4,5			39,43	48	53	41,40		0,00		40,13		352_B	
Fie Carelsenlaan 53	stedelijk					352_C	7,5			44,28	48	53	46,29		0,00		44,60		352_C	
Fie Carelsenlaan 55	stedelijk					353_A	1,5			37,00	48	53	38,88		0,00		37,71		353_A	
Fie Carelsenlaan 55	stedelijk					353_B	4,5			39,51	48	53	41,48		0,00		40,13		353_B	
Fie Carelsenlaan 55	stedelijk					353_C	7,5			44,34	48	53	46,56		0,00		44,84		353_C	
Fie Carelsenlaan 57	stedelijk					354_A	1,5			36,91	48	53	38,76		0,00		37,59		354_A	
Fie Carelsenlaan 57	stedelijk					354_B	4,5			39,46	48	53	41,35		0,00		40,00		354_B	
Fie Carelsenlaan 57	stedelijk					354_C	7,5			44,46	48	53	46,42		0,00		44,75		354_C	
Fie Carelsenlaan 59	stedelijk					355_A	1,5			37,25	48	53	39,11		0,00		38,00		355_A	
Fie Carelsenlaan 59	stedelijk					355_B	4,5			39,58	48	53	41,71		0,00		40,38		355_B	
Fie Carelsenlaan 59	stedelijk					355_C	7,5			44,79	48	53	47,08		0,00		45,35		355_C	
Fie Carelsenlaan 61	stedelijk					356_A	1,5			36,90	48	53	38,61		0,00		37,47		356_A	
Fie Carelsenlaan 61	stedelijk					356_B	4,5			38,90	48	53	40,94		0,00		39,59		356_B	
Fie Carelsenlaan 61	stedelijk					356_C	7,5			44,25	48	53	46,44		0,00		44,64		356_C	
Fie Carelsenlaan 63	stedelijk					357_A	1,5			37,41	48	53	39,27		0,00		38,19		357_A	
Fie Carelsenlaan 63	stedelijk					357_B	4,5			39,42	48	53	41,56		0,00		40,25		357_B	
Fie Carelsenlaan 63	stedelijk					357_C	7,5			44,67	48	53	47,01		0,00		45,32		357_C	
Fie Carelsenlaan 65	stedelijk					358_A	1,5			37,41	48	53	39,24		0,00		38,27		358_A	
Fie Carelsenlaan 65	stedelijk					358_B	4,5			39,19	48	53	41,28		0,00		40,00		358_B	
Fie Carelsenlaan 65	stedelijk					358_C	7,5			44,63	48	53	46,84		0,00		45,17		358_C	
Fie Carelsenlaan 67	stedelijk					359_A	1,5			36,85	48	53	38,79		0,00		37,68		359_A	
Fie Carelsenlaan 67	stedelijk					359_B	4,5			39,19	48	53	41,28		0,00		39,94		359_B	
Fie Carelsenlaan 67	stedelijk					359_C	7,5			44,19	48	53	46,60		0,00		44,75		359_C	
Fie Carelsenlaan 69	stedelijk					360_A	1,5			36,35	48	53	38,09		0,00		37,06		360_A	
Fie Carelsenlaan 69	stedelijk					360_B	4,5			38,50	48	53	40,39		0,00		39,10		360_B	
Fie Carelsenlaan 69	stedelijk					360_C	7,5			43,40	48	53	45,48		0,00		43,81		360_C	
Fie Carelsenlaan 71	stedelijk					361_A	1,5			36,45	48	53	38,08		0,00		37,02		361_A	
Fie Carelsenlaan 71	stedelijk					361_B	4,5			39,30	48	53	41,15		0,00		39,88		361_B	
Fie Carelsenlaan 71	stedelijk					361_C	7,5			44,34	48	53	46,37		0,00		44,69		361_C	
Fie Carelsenlaan 73	stedelijk					362_A	1,5			36,48	48	53	38,36		0,00		37,24		362_A	
Fie Carelsenlaan 73	stedelijk					362_B	4,5			38,65	48	53	40,65		0,00		39,33		362_B	
Fie Carelsenlaan 73	stedelijk					362_C	7,5			43,28	48	53	45,82		0,00		44,03		362_C	
Fie Carelsenlaan 75	stedelijk					363_A	1,5			37,13	48	53	38,96		0,00		37,87		363_A	
Fie Carelsenlaan 75	stedelijk					363_B	4,5			39,39	48	53	41,49		0,00		40,16		363_B	
Fie Carelsenlaan 75	stedelijk					363_C	7,5			44,33	48	53	46,95		0,00		45,06		363_C	
Fie Carelsenlaan 77	stedelijk					364_A	1,5			35,96	48	53	37,89		0,00		36,67		364_A	
Fie Carelsenlaan 77	stedelijk					364_B	4,5			38,84	48	53	40,97		0,00		39,65		364_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar vooraf gaand in dB(A)	1 jaar vooraf gaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Fie Carelsenlaan 77	stedelijk					364_C	7,5			43,23	48	53	45,88		0,00		44,14			364_C	
Ko van Dijkplein 25	stedelijk					365_A	1,5			36,13	48	53	38,16		0,00		36,76			365_A	
Ko van Dijkplein 25	stedelijk					365_B	4,5			39,10	48	53	41,48		0,00		39,90			365_B	
Ko van Dijkplein 25	stedelijk					365_C	7,5			44,27	48	53	46,93		0,00		44,69			365_C	
Ko van Dijkplein 23	stedelijk					366_A	1,5			36,50	48	53	38,55		0,00		37,15			366_A	
Ko van Dijkplein 23	stedelijk					366_B	4,5			39,48	48	53	41,87		0,00		40,28			366_B	
Ko van Dijkplein 23	stedelijk					366_C	7,5			44,59	48	53	47,38		0,00		45,18			366_C	
Ko van Dijkplein 21	stedelijk					367_A	1,5			35,78	48	53	37,90		0,00		36,45			367_A	
Ko van Dijkplein 21	stedelijk					367_B	4,5			38,80	48	53	41,12		0,00		39,50			367_B	
Ko van Dijkplein 21	stedelijk					367_C	7,5			43,04	48	53	45,96		0,00		43,56			367_C	
Ko van Dijkplein 19	stedelijk					368_A	1,5			35,69	48	53	37,83		0,00		36,40			368_A	
Ko van Dijkplein 19	stedelijk					368_B	4,5			38,53	48	53	40,91		0,00		39,33			368_B	
Ko van Dijkplein 19	stedelijk					368_C	7,5			42,47	48	53	45,57		0,00		43,22			368_C	
Ko van Dijkplein 17	stedelijk					369_A	1,5			35,66	48	53	37,92		0,00		36,50			369_A	
Ko van Dijkplein 17	stedelijk					369_B	4,5			38,43	48	53	40,87		0,00		39,33			369_B	
Ko van Dijkplein 17	stedelijk					369_C	7,5			42,37	48	53	45,40		0,00		43,16			369_C	
Ko van Dijkplein 15	stedelijk					370_A	1,5			35,84	48	53	38,07		0,00		36,67			370_A	
Ko van Dijkplein 15	stedelijk					370_B	4,5			38,65	48	53	40,98		0,00		39,50			370_B	
Ko van Dijkplein 15	stedelijk					370_C	7,5			42,56	48	53	45,21		0,00		43,19			370_C	
Ko van Dijkplein 13	stedelijk					371_A	1,5			36,10	48	53	38,25		0,00		36,90			371_A	
Ko van Dijkplein 13	stedelijk					371_B	4,5			38,90	48	53	41,18		0,00		39,80			371_B	
Ko van Dijkplein 13	stedelijk					371_C	7,5			42,53	48	53	45,09		0,00		43,24			371_C	
Ko van Dijkplein 11	stedelijk					372_A	1,5			36,42	48	53	38,64		0,00		37,41			372_A	
Ko van Dijkplein 11	stedelijk					372_B	4,5			39,02	48	53	41,43		0,00		40,04			372_B	
Ko van Dijkplein 11	stedelijk					372_C	7,5			42,70	48	53	45,26		0,00		43,39			372_C	
Ko van Dijkplein 26	stedelijk					373_A	1,5			36,97	48	53	39,22		0,00		37,95			373_A	
Ko van Dijkplein 26	stedelijk					373_B	4,5			40,09	48	53	42,60		0,00		41,14			373_B	
Ko van Dijkplein 26	stedelijk					373_C	7,5			45,07	48	53	47,84		0,00		45,91			373_C	
Ko van Dijkplein 24	stedelijk					374_A	1,5			35,84	48	53	37,68		0,00		36,35			374_A	
Ko van Dijkplein 24	stedelijk					374_B	4,5			37,42	48	53	39,23		0,00		37,87			374_B	
Ko van Dijkplein 24	stedelijk					374_C	7,5			42,84	48	53	44,82		0,00		43,09			374_C	
Ko van Dijkplein 22	stedelijk					375_A	1,5			36,56	48	53	38,45		0,00		37,24			375_A	
Ko van Dijkplein 22	stedelijk					375_B	4,5			38,11	48	53	39,95		0,00		38,59			375_B	
Ko van Dijkplein 22	stedelijk					375_C	7,5			43,35	48	53	45,09		0,00		43,57			375_C	
Ko van Dijkplein 20	stedelijk					376_A	1,5			36,30	48	53	38,37		0,00		37,13			376_A	
Ko van Dijkplein 20	stedelijk					376_B	4,5			38,22	48	53	40,32		0,00		38,95			376_B	
Ko van Dijkplein 20	stedelijk					376_C	7,5			43,35	48	53	45,61		0,00		44,03			376_C	
Ko van Dijkplein 18	stedelijk					377_A	1,5			35,31	48	53	37,33		0,00		36,17			377_A	
Ko van Dijkplein 18	stedelijk					377_B	4,5			36,84	48	53	39,01		0,00		37,69			377_B	
Ko van Dijkplein 18	stedelijk					377_C	7,5			41,70	48	53	43,91		0,00		42,28			377_C	
Ko van Dijkplein 16	stedelijk					378_A	1,5			37,09	48	53	39,17		0,00		37,93			378_A	
Ko van Dijkplein 16	stedelijk					378_B	4,5			38,34	48	53	40,56		0,00		39,16			378_B	
Ko van Dijkplein 16	stedelijk					378_C	7,5			42,36	48	53	44,75		0,00		43,06			378_C	
Ko van Dijkplein 14	stedelijk					379_A	1,5			34,78	48	53	36,75		0,00		35,55			379_A	
Ko van Dijkplein 14	stedelijk					379_B	4,5			37,34	48	53	39,40		0,00		38,13			379_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Ko van Dijkplein 14	stedelijk					379_C	7,5			43,06	48	53	45,49		0,00		43,74			379_C	
Ko van Dijkplein 12	stedelijk					380_A	1,5			35,79	48	53	38,01		0,00		36,68			380_A	
Ko van Dijkplein 12	stedelijk					380_B	4,5			37,16	48	53	39,52		0,00		38,13			380_B	
Ko van Dijkplein 12	stedelijk					380_C	7,5			41,43	48	53	43,99		0,00		42,11			380_C	
Paul Steenbergenlaan 28	stedelijk					381_A	1,5			36,46	48	53	38,75		0,00		37,35			381_A	
Paul Steenbergenlaan 28	stedelijk					381_B	4,5			38,51	48	53	41,48		0,00		39,54			381_B	
Paul Steenbergenlaan 28	stedelijk					381_C	7,5			42,29	48	53	45,69		0,00		43,18			381_C	
Paul Steenbergenlaan 30	stedelijk					382_A	1,5			36,14	48	53	38,40		0,00		37,01			382_A	
Paul Steenbergenlaan 30	stedelijk					382_B	4,5			38,50	48	53	41,37		0,00		39,52			382_B	
Paul Steenbergenlaan 30	stedelijk					382_C	7,5			42,51	48	53	45,66		0,00		43,27			382_C	
Paul Steenbergenlaan 32	stedelijk					383_A	1,5			36,22	48	53	38,46		0,00		37,07			383_A	
Paul Steenbergenlaan 32	stedelijk					383_B	4,5			38,53	48	53	41,20		0,00		39,42			383_B	
Paul Steenbergenlaan 32	stedelijk					383_C	7,5			42,57	48	53	45,78		0,00		43,32			383_C	
Paul Steenbergenlaan 34	stedelijk					384_A	1,5			36,27	48	53	38,54		0,00		37,11			384_A	
Paul Steenbergenlaan 34	stedelijk					384_B	4,5			39,10	48	53	41,55		0,00		39,78			384_B	
Paul Steenbergenlaan 34	stedelijk					384_C	7,5			43,49	48	53	46,24		0,00		43,71			384_C	
Paul Steenbergenlaan 36	stedelijk					385_A	1,5			36,60	48	53	38,69		0,00		37,26			385_A	
Paul Steenbergenlaan 36	stedelijk					385_B	4,5			39,58	48	53	41,95		0,00		40,17			385_B	
Paul Steenbergenlaan 36	stedelijk					385_C	7,5			44,64	48	53	46,94		0,00		44,32			385_C	
Paul Steenbergenlaan 38	stedelijk					386_A	1,5			36,69	48	53	38,79		0,00		37,43			386_A	
Paul Steenbergenlaan 38	stedelijk					386_B	4,5			39,69	48	53	41,84		0,00		40,21			386_B	
Paul Steenbergenlaan 38	stedelijk					386_C	7,5			44,49	48	53	47,42		0,00		44,86			386_C	
Paul Steenbergenlaan 40	stedelijk					387_A	1,5			36,53	48	53	38,53		0,00		37,23			387_A	
Paul Steenbergenlaan 40	stedelijk					387_B	4,5			39,37	48	53	41,42		0,00		39,88			387_B	
Paul Steenbergenlaan 40	stedelijk					387_C	7,5			44,25	48	53	46,98		0,00		44,48			387_C	
Paul Steenbergenlaan 42	stedelijk					388_A	1,5			37,20	48	53	38,85		0,00		37,57			388_A	
Paul Steenbergenlaan 42	stedelijk					388_B	4,5			40,26	48	53	42,07		0,00		40,55			388_B	
Paul Steenbergenlaan 42	stedelijk					388_C	7,5			45,52	48	53	47,71		0,00		45,30			388_C	
Paul Steenbergenlaan 44	stedelijk					389_A	1,5			37,01	48	53	38,97		0,00		37,69			389_A	
Paul Steenbergenlaan 44	stedelijk					389_B	4,5			40,07	48	53	42,20		0,00		40,69			389_B	
Paul Steenbergenlaan 44	stedelijk					389_C	7,5			45,25	48	53	47,74		0,00		45,40			389_C	
Paul Steenbergenlaan 46	stedelijk					390_A	1,5			37,06	48	53	39,11		0,00		37,81			390_A	
Paul Steenbergenlaan 46	stedelijk					390_B	4,5			40,08	48	53	42,28		0,00		40,76			390_B	
Paul Steenbergenlaan 46	stedelijk					390_C	7,5			45,28	48	53	47,77		0,00		45,42			390_C	
Paul Steenbergenlaan 48	stedelijk					391_A	1,5			36,78	48	53	38,90		0,00		37,60			391_A	
Paul Steenbergenlaan 48	stedelijk					391_B	4,5			39,66	48	53	41,94		0,00		40,44			391_B	
Paul Steenbergenlaan 48	stedelijk					391_C	7,5			44,97	48	53	47,55		0,00		45,22			391_C	
Paul Steenbergenlaan 50	stedelijk					392_A	1,5			36,62	48	53	38,56		0,00		37,32			392_A	
Paul Steenbergenlaan 50	stedelijk					392_B	4,5			39,51	48	53	41,66		0,00		40,20			392_B	
Paul Steenbergenlaan 50	stedelijk					392_C	7,5			44,91	48	53	47,39		0,00		45,11			392_C	
Paul Steenbergenlaan 52	stedelijk					393_A	1,5			36,74	48	53	38,52		0,00		37,30			393_A	
Paul Steenbergenlaan 52	stedelijk					393_B	4,5			39,56	48	53	41,63		0,00		40,17			393_B	
Paul Steenbergenlaan 52	stedelijk					393_C	7,5			44,99	48	53	47,50		0,00		45,20			393_C	
Paul Steenbergenlaan 54	stedelijk					394_A	1,5			36,94	48	53	38,89		0,00		37,62			394_A	
Paul Steenbergenlaan 54	stedelijk					394_B	4,5			39,83	48	53	42,26		0,00		40,68			394_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar vooraf gaand in dB(A)	1 jaar vooraf gaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Paul Steenbergenlaan 54	stedelijk					394_C	7,5			45,51	48	53	48,00		0,00		45,60			394_C	
Fie Carelsenlaan 27	stedelijk					395_A	1,5			36,08	48	53	38,24		0,00		36,95			395_A	
Fie Carelsenlaan 27	stedelijk					395_B	4,5			38,32	48	53	40,56		0,00		39,04			395_B	
Fie Carelsenlaan 27	stedelijk					395_C	7,5			42,98	48	53	45,87		0,00		43,45			395_C	
Fie Carelsenlaan 29	stedelijk					396_A	1,5			35,86	48	53	38,06		0,00		36,77			396_A	
Fie Carelsenlaan 29	stedelijk					396_B	4,5			38,17	48	53	40,51		0,00		39,00			396_B	
Fie Carelsenlaan 29	stedelijk					396_C	7,5			42,70	48	53	45,57		0,00		43,15			396_C	
Fie Carelsenlaan 31	stedelijk					397_A	1,5			35,75	48	53	37,91		0,00		36,65			397_A	
Fie Carelsenlaan 31	stedelijk					397_B	4,5			38,15	48	53	40,43		0,00		38,95			397_B	
Fie Carelsenlaan 31	stedelijk					397_C	7,5			42,68	48	53	45,47		0,00		43,16			397_C	
Fie Carelsenlaan 33	stedelijk					398_A	1,5			35,60	48	53	37,60		0,00		36,36			398_A	
Fie Carelsenlaan 33	stedelijk					398_B	4,5			38,06	48	53	40,04		0,00		38,62			398_B	
Fie Carelsenlaan 33	stedelijk					398_C	7,5			42,50	48	53	45,00		0,00		42,88			398_C	
Fie Carelsenlaan 35	stedelijk					399_A	1,5			35,38	48	53	37,52		0,00		36,26			399_A	
Fie Carelsenlaan 35	stedelijk					399_B	4,5			37,31	48	53	39,65		0,00		38,24			399_B	
Fie Carelsenlaan 35	stedelijk					399_C	7,5			41,75	48	53	44,76		0,00		42,67			399_C	
Fie Carelsenlaan 37	stedelijk					400_A	1,5			36,02	48	53	38,06		0,00		36,85			400_A	
Fie Carelsenlaan 37	stedelijk					400_B	4,5			38,16	48	53	40,26		0,00		38,93			400_B	
Fie Carelsenlaan 37	stedelijk					400_C	7,5			43,43	48	53	46,01		0,00		43,98			400_C	
Fie Carelsenlaan 39	stedelijk					401_A	1,5			35,99	48	53	38,03		0,00		36,82			401_A	
Fie Carelsenlaan 39	stedelijk					401_B	4,5			38,51	48	53	40,68		0,00		39,33			401_B	
Fie Carelsenlaan 39	stedelijk					401_C	7,5			43,62	48	53	45,97		0,00		44,14			401_C	
Fie Carelsenlaan 41	stedelijk					402_A	1,5			36,28	48	53	38,35		0,00		37,10			402_A	
Fie Carelsenlaan 41	stedelijk					402_B	4,5			38,59	48	53	40,77		0,00		39,39			402_B	
Fie Carelsenlaan 41	stedelijk					402_C	7,5			43,82	48	53	46,28		0,00		44,32			402_C	
Fie Carelsenlaan 43	stedelijk					403_A	1,5			36,25	48	53	38,27		0,00		37,03			403_A	
Fie Carelsenlaan 43	stedelijk					403_B	4,5			38,18	48	53	40,23		0,00		38,91			403_B	
Fie Carelsenlaan 43	stedelijk					403_C	7,5			43,28	48	53	45,56		0,00		43,78			403_C	
Fie Carelsenlaan 45	stedelijk					404_A	1,5			36,02	48	53	38,50		0,00		37,13			404_A	
Fie Carelsenlaan 45	stedelijk					404_B	4,5			37,47	48	53	40,26		0,00		38,80			404_B	
Fie Carelsenlaan 45	stedelijk					404_C	7,5			42,21	48	53	45,62		0,00		43,56			404_C	
Fie Carelsenlaan 70	stedelijk					405_A	1,5			34,94	48	53	36,88		0,00		35,69			405_A	
Fie Carelsenlaan 70	stedelijk					405_B	4,5			37,81	48	53	40,01		0,00		38,66			405_B	
Fie Carelsenlaan 70	stedelijk					405_C	7,5			42,11	48	53	44,85		0,00		42,77			405_C	
Fie Carelsenlaan 72	stedelijk					406_A	1,5			34,51	48	53	36,65		0,00		35,49			406_A	
Fie Carelsenlaan 72	stedelijk					406_B	4,5			37,42	48	53	39,70		0,00		38,35			406_B	
Fie Carelsenlaan 72	stedelijk					406_C	7,5			41,61	48	53	44,62		0,00		42,77			406_C	
Fie Carelsenlaan 74	stedelijk					407_A	1,5			34,38	48	53	36,52		0,00		35,36			407_A	
Fie Carelsenlaan 74	stedelijk					407_B	4,5			37,28	48	53	39,56		0,00		38,19			407_B	
Fie Carelsenlaan 74	stedelijk					407_C	7,5			41,75	48	53	44,63		0,00		42,75			407_C	
Fie Carelsenlaan 76	stedelijk					408_A	1,5			34,64	48	53	36,79		0,00		35,67			408_A	
Fie Carelsenlaan 76	stedelijk					408_B	4,5			37,34	48	53	39,79		0,00		38,38			408_B	
Fie Carelsenlaan 76	stedelijk					408_C	7,5			42,08	48	53	45,14		0,00		43,20			408_C	
Fie Carelsenlaan 78	stedelijk					409_A	1,5			36,05	48	53	38,06		0,00		36,88			409_A	
Fie Carelsenlaan 78	stedelijk					409_B	4,5			39,86	48	53	42,42		0,00		40,87			409_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Fie Carelsenlaan 78	stedelijk					409_C	7,5			43,09	48	53	45,91		0,00		43,95			409_C	
Fie Carelsenlaan 80	stedelijk					410_A	1,5			34,76	48	53	36,75		0,00		35,61			410_A	
Fie Carelsenlaan 80	stedelijk					410_B	4,5			38,68	48	53	41,03		0,00		39,53			410_B	
Fie Carelsenlaan 80	stedelijk					410_C	7,5			41,86	48	53	44,44		0,00		42,74			410_C	
Fie Carelsenlaan 82	stedelijk					411_A	1,5			35,75	48	53	37,67		0,00		36,48			411_A	
Fie Carelsenlaan 82	stedelijk					411_B	4,5			38,25	48	53	40,61		0,00		39,28			411_B	
Fie Carelsenlaan 82	stedelijk					411_C	7,5			41,93	48	53	44,73		0,00		42,74			411_C	
Fie Carelsenlaan 84	stedelijk					412_A	1,5			35,83	48	53	37,75		0,00		36,64			412_A	
Fie Carelsenlaan 84	stedelijk					412_B	4,5			38,50	48	53	40,65		0,00		39,31			412_B	
Fie Carelsenlaan 84	stedelijk					412_C	7,5			43,57	48	53	46,25		0,00		44,26			412_C	
Ko van Dijkstraat 1	stedelijk					413_A	1,5			37,07	48	53	39,19		0,00		38,01			413_A	
Ko van Dijkstraat 1	stedelijk					413_B	4,5			40,70	48	53	42,95		0,00		41,16			413_B	
Ko van Dijkstraat 1	stedelijk					413_C	7,5			43,12	48	53	45,49		0,00		43,47			413_C	
Ko van Dijkstraat 3	stedelijk					414_A	1,5			36,84	48	53	39,05		0,00		37,89			414_A	
Ko van Dijkstraat 3	stedelijk					414_B	4,5			40,40	48	53	42,76		0,00		41,13			414_B	
Ko van Dijkstraat 3	stedelijk					414_C	7,5			42,60	48	53	45,17		0,00		43,30			414_C	
Ko van Dijkstraat 5	stedelijk					415_A	1,5			36,75	48	53	38,90		0,00		37,73			415_A	
Ko van Dijkstraat 5	stedelijk					415_B	4,5			40,12	48	53	42,40		0,00		40,62			415_B	
Ko van Dijkstraat 5	stedelijk					415_C	7,5			42,37	48	53	44,92		0,00		42,87			415_C	
Ko van Dijkstraat 7	stedelijk					416_A	1,5			36,78	48	53	38,94		0,00		37,73			416_A	
Ko van Dijkstraat 7	stedelijk					416_B	4,5			40,43	48	53	42,89		0,00		41,13			416_B	
Ko van Dijkstraat 7	stedelijk					416_C	7,5			43,06	48	53	45,56		0,00		43,42			416_C	
Ko van Dijkstraat 9	stedelijk					417_A	1,5			36,82	48	53	38,95		0,00		37,82			417_A	
Ko van Dijkstraat 9	stedelijk					417_B	4,5			40,00	48	53	42,26		0,00		40,68			417_B	
Ko van Dijkstraat 9	stedelijk					417_C	7,5			43,75	48	53	46,11		0,00		44,30			417_C	
Ko van Dijkstraat 2	stedelijk					418_A	1,5			36,84	48	53	38,59		0,00		37,44			418_A	
Ko van Dijkstraat 2	stedelijk					418_B	4,5			39,87	48	53	41,76		0,00		40,51			418_B	
Ko van Dijkstraat 2	stedelijk					418_C	7,5			42,48	48	53	44,70		0,00		42,95			418_C	
Ko van Dijkstraat 4	stedelijk					419_A	1,5			37,67	48	53	39,46		0,00		38,28			419_A	
Ko van Dijkstraat 4	stedelijk					419_B	4,5			40,53	48	53	42,80		0,00		41,29			419_B	
Ko van Dijkstraat 4	stedelijk					419_C	7,5			43,51	48	53	45,94		0,00		44,11			419_C	
Ko van Dijkstraat 6	stedelijk					420_A	1,5			37,80	48	53	39,66		0,00		38,51			420_A	
Ko van Dijkstraat 6	stedelijk					420_B	4,5			41,65	48	53	44,32		0,00		42,41			420_B	
Ko van Dijkstraat 6	stedelijk					420_C	7,5			44,31	48	53	46,94		0,00		44,76			420_C	
Ko van Dijkstraat 8	stedelijk					421_A	1,5			36,77	48	53	38,57		0,00		37,32			421_A	
Ko van Dijkstraat 8	stedelijk					421_B	4,5			39,67	48	53	41,76		0,00		40,17			421_B	
Ko van Dijkstraat 8	stedelijk					421_C	7,5			43,68	48	53	46,21		0,00		44,20			421_C	
Ko van Dijkstraat 10	stedelijk					422_A	1,5			37,04	48	53	38,88		0,00		37,70			422_A	
Ko van Dijkstraat 10	stedelijk					422_B	4,5			39,48	48	53	41,33		0,00		39,77			422_B	
Ko van Dijkstraat 10	stedelijk					422_C	7,5			43,25	48	53	45,70		0,00		43,76			422_C	
Fie Carelsenlaan 90	stedelijk					423_A	1,5			36,32	48	53	38,28		0,00		37,06			423_A	
Fie Carelsenlaan 90	stedelijk					423_B	4,5			39,42	48	53	41,49		0,00		40,08			423_B	
Fie Carelsenlaan 90	stedelijk					423_C	7,5			43,99	48	53	46,23		0,00		44,51			423_C	
Fie Carelsenlaan 92	stedelijk					424_A	1,5			36,51	48	53	38,58		0,00		37,35			424_A	
Fie Carelsenlaan 92	stedelijk					424_B	4,5			40,24	48	53	42,50		0,00		40,83			424_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Fie Carelsenlaan 92	stedelijk					424_C	7,5			43,66	48	53	46,34		0,00		44,40			424_C	
Fie Carelsenlaan 94	stedelijk					425_A	1,5			38,78	48	53	41,35		0,00		38,14			425_A	
Fie Carelsenlaan 94	stedelijk					425_B	4,5			41,31	48	53	43,92		0,00		41,38			425_B	
Fie Carelsenlaan 94	stedelijk					425_C	7,5			43,32	48	53	46,25		0,00		43,93			425_C	
Fie Carelsenlaan 96	stedelijk					426_A	1,5			36,60	48	53	38,65		0,00		37,34			426_A	
Fie Carelsenlaan 96	stedelijk					426_B	4,5			41,02	48	53	43,34		0,00		40,49			426_B	
Fie Carelsenlaan 96	stedelijk					426_C	7,5			42,97	48	53	45,41		0,00		42,97			426_C	
Fie Carelsenlaan 98	stedelijk					427_A	1,5			37,64	48	53	39,44		0,00		38,14			427_A	
Fie Carelsenlaan 98	stedelijk					427_B	4,5			42,36	48	53	44,61		0,00		41,56			427_B	
Fie Carelsenlaan 98	stedelijk					427_C	7,5			44,84	48	53	47,79		0,00		45,04			427_C	
Fie Carelsenlaan 100	stedelijk					428_A	1,5			37,01	48	53	38,61		0,00		37,37			428_A	
Fie Carelsenlaan 100	stedelijk					428_B	4,5			40,41	48	53	42,18		0,00		39,72			428_B	
Fie Carelsenlaan 100	stedelijk					428_C	7,5			43,67	48	53	46,26		0,00		43,97			428_C	
Fie Carelsenlaan 102	stedelijk					429_A	1,5			34,93	48	53	36,85		0,00		35,73			429_A	
Fie Carelsenlaan 102	stedelijk					429_B	4,5			36,91	48	53	38,94		0,00		37,62			429_B	
Fie Carelsenlaan 102	stedelijk					429_C	7,5			41,67	48	53	44,23		0,00		42,38			429_C	
Fie Carelsenlaan 104	stedelijk					430_A	1,5			36,98	48	53	39,05		0,00		37,88			430_A	
Fie Carelsenlaan 104	stedelijk					430_B	4,5			40,11	48	53	42,31		0,00		40,95			430_B	
Fie Carelsenlaan 104	stedelijk					430_C	7,5			45,46	48	53	47,92		0,00		46,14			430_C	
Wim Kanstraat 1	stedelijk					431_A	1,5			39,68	48	53	41,75		0,00		38,16			431_A	
Wim Kanstraat 1	stedelijk					431_B	4,5			41,88	48	53	43,89		0,00		40,64			431_B	
Wim Kanstraat 1	stedelijk					431_C	7,5			43,93	48	53	46,66		0,00		43,89			431_C	
Wim Kanstraat 3	stedelijk					432_A	1,5			37,33	48	53	39,05		0,00		37,79			432_A	
Wim Kanstraat 3	stedelijk					432_B	4,5			41,11	48	53	43,49		0,00		41,58			432_B	
Wim Kanstraat 3	stedelijk					432_C	7,5			43,86	48	53	46,72		0,00		44,44			432_C	
Wim Kanstraat 5	stedelijk					433_A	1,5			37,29	48	53	39,05		0,00		37,78			433_A	
Wim Kanstraat 5	stedelijk					433_B	4,5			41,70	48	53	43,89		0,00		41,73			433_B	
Wim Kanstraat 5	stedelijk					433_C	7,5			43,97	48	53	46,66		0,00		44,28			433_C	
Wim Kanstraat 7	stedelijk					434_A	1,5			37,21	48	53	38,63		0,00		37,12			434_A	
Wim Kanstraat 7	stedelijk					434_B	4,5			41,05	48	53	42,81		0,00		40,17			434_B	
Wim Kanstraat 7	stedelijk					434_C	7,5			43,27	48	53	45,82		0,00		43,15			434_C	
Wim Kanstraat 9	stedelijk					435_A	1,5			38,51	48	53	40,09		0,00		38,86			435_A	
Wim Kanstraat 9	stedelijk					435_B	4,5			41,21	48	53	43,05		0,00		41,62			435_B	
Wim Kanstraat 9	stedelijk					435_C	7,5			46,58	48	53	48,91		0,91		46,89			435_C	
Wim Kanstraat 2	stedelijk					436_A	1,5			39,14	48	53	41,41		0,00		38,46			436_A	
Wim Kanstraat 2	stedelijk					436_B	4,5			42,00	48	53	43,76		0,00		40,57			436_B	
Wim Kanstraat 2	stedelijk					436_C	7,5			45,24	48	53	47,74		0,00		44,54			436_C	
Wim Kanstraat 4	stedelijk					437_A	1,5			38,34	48	53	39,57		0,00		37,87			437_A	
Wim Kanstraat 4	stedelijk					437_B	4,5			40,43	48	53	41,89		0,00		39,89			437_B	
Wim Kanstraat 4	stedelijk					437_C	7,5			43,67	48	53	45,95		0,00		43,32			437_C	
Wim Kanstraat 6	stedelijk					438_A	1,5			35,09	48	53	36,99		0,00		35,91			438_A	
Wim Kanstraat 6	stedelijk					438_B	4,5			37,57	48	53	39,20		0,00		37,98			438_B	
Wim Kanstraat 6	stedelijk					438_C	7,5			41,96	48	53	44,61		0,00		42,38			438_C	
Wim Kanstraat 8	stedelijk					439_A	1,5			33,30	48	53	35,62		0,00		34,54			439_A	
Wim Kanstraat 8	stedelijk					439_B	4,5			35,83	48	53	38,23		0,00		36,98			439_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Wim Kanstraat 8	stedelijk					439_C	7,5			40,81	48	53	43,60		0,00		41,71			439_C	
Wim Kanstraat 10	stedelijk					440_A	1,5			38,50	48	53	40,51		0,00		39,23			440_A	
Wim Kanstraat 10	stedelijk					440_B	4,5			42,83	48	53	45,33		0,00		43,55			440_B	
Wim Kanstraat 10	stedelijk					440_C	7,5			46,19	48	53	48,84		0,84		46,56			440_C	
Guido van Dethstraat 7	stedelijk					441_A	1,5			36,87	48	53	39,21		0,00		36,83			441_A	
Guido van Dethstraat 7	stedelijk					441_B	4,5			40,05	48	53	42,04		0,00		39,88			441_B	
Guido van Dethstraat 7	stedelijk					441_C	7,5			43,60	48	53	45,69		0,00		44,05			441_C	
Guido van Dethstraat 5	stedelijk					442_A	1,5			37,49	48	53	39,55		0,00		38,43			442_A	
Guido van Dethstraat 5	stedelijk					442_B	4,5			41,79	48	53	44,49		0,00		42,81			442_B	
Guido van Dethstraat 5	stedelijk					442_C	7,5			45,25	48	53	47,95		0,00		46,16			442_C	
Guido van Dethstraat 3	stedelijk					443_A	1,5			38,25	48	53	40,28		0,00		39,05			443_A	
Guido van Dethstraat 3	stedelijk					443_B	4,5			42,40	48	53	45,02		0,00		43,31			443_B	
Guido van Dethstraat 3	stedelijk					443_C	7,5			45,08	48	53	47,78		0,00		45,78			443_C	
Guido van Dethstraat 1	stedelijk					444_A	1,5			37,09	48	53	39,06		0,00		37,83			444_A	
Guido van Dethstraat 1	stedelijk					444_B	4,5			39,88	48	53	42,12		0,00		40,73			444_B	
Guido van Dethstraat 1	stedelijk					444_C	7,5			44,11	48	53	47,06		0,00		44,94			444_C	
Londensingel 54	stedelijk					445_A	1,5			36,09	48	53	38,27		0,00		37,00			445_A	
Londensingel 54	stedelijk					445_B	4,5			39,26	48	53	42,09		0,00		40,51			445_B	
Londensingel 54	stedelijk					445_C	7,5			43,80	48	53	47,10		0,00		44,81			445_C	
Londensingel 56	stedelijk					446_A	1,5			36,02	48	53	38,03		0,00		36,81			446_A	
Londensingel 56	stedelijk					446_B	4,5			39,06	48	53	41,48		0,00		40,07			446_B	
Londensingel 56	stedelijk					446_C	7,5			43,30	48	53	46,24		0,00		44,16			446_C	
Londensingel 58	stedelijk					447_A	1,5			36,12	48	53	38,30		0,00		37,13			447_A	
Londensingel 58	stedelijk					447_B	4,5			38,95	48	53	41,24		0,00		39,87			447_B	
Londensingel 58	stedelijk					447_C	7,5			43,30	48	53	46,16		0,00		44,12			447_C	
Londensingel 60	stedelijk					448_A	1,5			36,34	48	53	38,69		0,00		37,42			448_A	
Londensingel 60	stedelijk					448_B	4,5			39,36	48	53	42,16		0,00		40,66			448_B	
Londensingel 60	stedelijk					448_C	7,5			43,78	48	53	46,81		0,00		44,80			448_C	
Londensingel 62	stedelijk					449_A	1,5			36,44	48	53	38,52		0,00		37,29			449_A	
Londensingel 62	stedelijk					449_B	4,5			39,43	48	53	41,98		0,00		40,57			449_B	
Londensingel 62	stedelijk					449_C	7,5			43,80	48	53	46,79		0,00		44,83			449_C	
Londensingel 64	stedelijk					450_A	1,5			36,61	48	53	38,64		0,00		37,15			450_A	
Londensingel 64	stedelijk					450_B	4,5			39,25	48	53	41,51		0,00		39,94			450_B	
Londensingel 64	stedelijk					450_C	7,5			43,92	48	53	46,81		0,00		44,79			450_C	
Londensingel 66	stedelijk					451_A	1,5			36,66	48	53	38,53		0,00		37,29			451_A	
Londensingel 66	stedelijk					451_B	4,5			39,57	48	53	41,75		0,00		40,44			451_B	
Londensingel 66	stedelijk					451_C	7,5			44,41	48	53	46,86		0,00		45,00			451_C	
Londensingel 68	stedelijk					452_A	1,5			36,68	48	53	38,82		0,00		37,45			452_A	
Londensingel 68	stedelijk					452_B	4,5			39,66	48	53	41,71		0,00		40,29			452_B	
Londensingel 68	stedelijk					452_C	7,5			44,11	48	53	46,76		0,00		44,60			452_C	
Londensingel 70	stedelijk					453_A	1,5			36,79	48	53	38,79		0,00		37,43			453_A	
Londensingel 70	stedelijk					453_B	4,5			39,55	48	53	41,67		0,00		40,15			453_B	
Londensingel 70	stedelijk					453_C	7,5			44,44	48	53	46,90		0,00		44,71			453_C	
Londensingel 72	stedelijk					454_A	1,5			36,56	48	53	38,54		0,00		37,20			454_A	
Londensingel 72	stedelijk					454_B	4,5			39,35	48	53	41,44		0,00		39,95			454_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Londensingel 72	stedelijk					454_C	7,5			43,95	48	53	46,44		0,00		44,35			454_C	
Londensingel 74	stedelijk					455_A	1,5			36,48	48	53	38,47		0,00		37,11			455_A	
Londensingel 74	stedelijk					455_B	4,5			39,08	48	53	41,23		0,00		39,78			455_B	
Londensingel 74	stedelijk					455_C	7,5			43,34	48	53	45,79		0,00		43,88			455_C	
Londensingel 76	stedelijk					456_A	1,5			36,61	48	53	38,53		0,00		37,21			456_A	
Londensingel 76	stedelijk					456_B	4,5			39,19	48	53	41,39		0,00		39,97			456_B	
Londensingel 76	stedelijk					456_C	7,5			43,53	48	53	46,01		0,00		44,19			456_C	
Londensingel 78	stedelijk					457_A	1,5			37,09	48	53	39,01		0,00		37,67			457_A	
Londensingel 78	stedelijk					457_B	4,5			39,74	48	53	41,84		0,00		40,39			457_B	
Londensingel 78	stedelijk					457_C	7,5			44,61	48	53	46,96		0,00		45,00			457_C	
Londensingel 80	stedelijk					458_A	1,5			37,33	48	53	39,46		0,00		38,06			458_A	
Londensingel 80	stedelijk					458_B	4,5			40,09	48	53	42,22		0,00		40,68			458_B	
Londensingel 80	stedelijk					458_C	7,5			45,29	48	53	47,43		0,00		45,18			458_C	
Londensingel 82	stedelijk					459_A	1,5			37,52	48	53	39,63		0,00		38,21			459_A	
Londensingel 82	stedelijk					459_B	4,5			40,22	48	53	42,41		0,00		40,78			459_B	
Londensingel 82	stedelijk					459_C	7,5			45,41	48	53	47,85		0,00		45,28			459_C	
Londensingel 84	stedelijk					460_A	1,5			37,65	48	53	39,59		0,00		38,23			460_A	
Londensingel 84	stedelijk					460_B	4,5			40,47	48	53	42,32		0,00		40,78			460_B	
Londensingel 84	stedelijk					460_C	7,5			45,11	48	53	47,33		0,00		44,96			460_C	
Londensingel 86	stedelijk					461_A	1,5			37,58	48	53	39,48		0,00		38,17			461_A	
Londensingel 86	stedelijk					461_B	4,5			40,44	48	53	42,40		0,00		40,89			461_B	
Londensingel 86	stedelijk					461_C	7,5			44,89	48	53	46,73		0,00		45,03			461_C	
Londensingel 88	stedelijk					462_A	1,5			38,29	48	53	40,25		0,00		38,91			462_A	
Londensingel 88	stedelijk					462_B	4,5			41,17	48	53	43,28		0,00		41,71			462_B	
Londensingel 88	stedelijk					462_C	7,5			46,94	48	53	49,61		1,61	x	46,86			462_C	
Londensingel 90	stedelijk					463_A	1,5			38,17	48	53	40,35		0,00		38,87			463_A	
Londensingel 90	stedelijk					463_B	4,5			41,19	48	53	43,32		0,00		41,62			463_B	
Londensingel 90	stedelijk					463_C	7,5			46,98	48	53	49,71		1,71	x	46,84			463_C	
Londensingel 92	stedelijk					464_A	1,5			38,35	48	53	40,40		0,00		39,14			464_A	
Londensingel 92	stedelijk					464_B	4,5			41,41	48	53	43,49		0,00		41,99			464_B	
Londensingel 92	stedelijk					464_C	7,5			47,10	48	53	49,83		1,83	x	47,22			464_C	
Londensingel 94	stedelijk					465_A	1,5			38,17	48	53	40,12		0,00		38,95			465_A	
Londensingel 94	stedelijk					465_B	4,5			41,17	48	53	43,39		0,00		41,99			465_B	
Londensingel 94	stedelijk					465_C	7,5			46,81	48	53	49,54		1,54	x	47,19			465_C	
Londensingel 96	stedelijk					466_A	1,5			40,12	48	53	42,19		0,00		40,81			466_A	
Londensingel 96	stedelijk					466_B	4,5			42,71	48	53	44,88		0,00		43,39			466_B	
Londensingel 96	stedelijk					466_C	7,5			47,15	48	53	49,72		1,72	x	47,61			466_C	
Londensingel 98	stedelijk					467_A	1,5			41,67	48	53	44,28		0,00		41,97			467_A	
Londensingel 98	stedelijk					467_B	4,5			43,87	48	53	46,51		0,00		44,36			467_B	
Londensingel 98	stedelijk					467_C	7,5			46,74	48	53	49,50		1,50	x	47,10			467_C	
Londensingel 100	stedelijk					468_A	1,5			42,43	48	53	45,06		0,00		42,36			468_A	
Londensingel 100	stedelijk					468_B	4,5			44,51	48	53	47,15		0,00		44,63			468_B	
Londensingel 100	stedelijk					468_C	7,5			46,74	48	53	49,56		1,56	x	46,66			468_C	
Londensingel 102	stedelijk					469_A	1,5			42,97	48	53	45,37		0,00		42,32			469_A	
Londensingel 102	stedelijk					469_B	4,5			45,10	48	53	47,65		0,00		44,77			469_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Londensingel 102	stedelijk					469_C	7,5			47,05	48	53	49,85		1,85	x	46,79			469_C	
Londensingel 104	stedelijk					470_A	1,5			42,87	48	53	45,61		0,00		41,91			470_A	
Londensingel 104	stedelijk					470_B	4,5			45,28	48	53	48,03		0,03		44,81			470_B	
Londensingel 104	stedelijk					470_C	7,5			47,27	48	53	50,04		2,04	x	47,05			470_C	
Londensingel 106	stedelijk					471_A	1,5			42,68	48	53	45,45		0,00		41,75			471_A	
Londensingel 106	stedelijk					471_B	4,5			45,30	48	53	48,03		0,03		44,75			471_B	
Londensingel 106	stedelijk					471_C	7,5			47,07	48	53	50,00		2,00	x	46,97			471_C	
aan van Wateringse Veld 158	stedelijk					472_A	4,5			45,62	48	53	48,21		0,21		43,29			472_A	
aan van Wateringse Veld 158	stedelijk					473_A	4,5			45,19	48	53	47,89		0,00		43,11			473_A	
aan van Wateringse Veld 157	stedelijk					474_A	1,5			36,15	48	53	38,04		0,00		37,04			474_A	
aan van Wateringse Veld 157	stedelijk					475_A	1,5			35,69	48	53	37,33		0,00		36,27			475_A	
aan van Wateringse Veld 157	stedelijk					475_B	4,5			39,52	48	53	41,26		0,00		39,39			475_B	
aan van Wateringse Veld 157	stedelijk					475_C	7,5			41,93	48	53	44,07		0,00		42,33			475_C	
aan van Wateringse Veld 157	stedelijk					476_A	1,5			35,41	48	53	36,92		0,00		36,02			476_A	
aan van Wateringse Veld 157	stedelijk					476_B	4,5			38,63	48	53	40,42		0,00		39,34			476_B	
aan van Wateringse Veld 157	stedelijk					476_C	7,5			43,06	48	53	45,19		0,00		43,28			476_C	
aan van Wateringse Veld 157	stedelijk					477_A	1,5			35,14	48	53	36,72		0,00		35,78			477_A	
aan van Wateringse Veld 157	stedelijk					477_B	4,5			38,60	48	53	40,23		0,00		39,07			477_B	
aan van Wateringse Veld 157	stedelijk					477_C	7,5			43,56	48	53	45,81		0,00		43,73			477_C	
aan van Wateringse Veld 156	stedelijk					478_A	1,5			35,23	48	53	36,68		0,00		35,75			478_A	
aan van Wateringse Veld 156	stedelijk					478_B	4,5			38,62	48	53	40,29		0,00		39,06			478_B	
aan van Wateringse Veld 156	stedelijk					478_C	7,5			43,74	48	53	46,04		0,00		43,97			478_C	
Madridweg 65	stedelijk					479_A	1,5			34,63	48	53	36,48		0,00		35,33			479_A	
Madridweg 65	stedelijk					479_B	4,5			37,49	48	53	39,40		0,00		38,05			479_B	
Madridweg 63	stedelijk					480_A	1,5			33,60	48	53	35,38		0,00		34,25			480_A	
Madridweg 63	stedelijk					480_B	4,5			36,94	48	53	38,86		0,00		37,56			480_B	
Madridweg 61	stedelijk					481_A	1,5			34,67	48	53	36,43		0,00		35,29			481_A	
Madridweg 61	stedelijk					481_B	4,5			37,54	48	53	39,47		0,00		38,12			481_B	
Madridweg 59	stedelijk					482_A	1,5			35,28	48	53	36,75		0,00		35,76			482_A	
Madridweg 59	stedelijk					482_B	4,5			38,66	48	53	40,23		0,00		39,10			482_B	
Madridweg 57	stedelijk					483_A	1,5			35,80	48	53	37,74		0,00		36,59			483_A	
Madridweg 57	stedelijk					483_B	4,5			39,55	48	53	41,69		0,00		40,35			483_B	
Madridweg 55	stedelijk					484_A	1,5			36,42	48	53	38,50		0,00		37,18			484_A	
Madridweg 55	stedelijk					484_B	4,5			39,75	48	53	41,93		0,00		39,90			484_B	
Madridweg 53	stedelijk					485_A	1,5			36,27	48	53	38,06		0,00		37,08			485_A	
Madridweg 53	stedelijk					485_B	4,5			40,10	48	53	42,37		0,00		40,75			485_B	
Madridweg 51	stedelijk					486_A	1,5			35,75	48	53	37,40		0,00		36,47			486_A	
Madridweg 51	stedelijk					486_B	4,5			37,33	48	53	38,81		0,00		37,71			486_B	
Madridweg 49	stedelijk					487_A	1,5			35,15	48	53	36,89		0,00		35,85			487_A	
Madridweg 49	stedelijk					487_B	4,5			36,29	48	53	38,31		0,00		37,01			487_B	
Madridweg 47	stedelijk					488_A	1,5			35,18	48	53	36,68		0,00		35,58			488_A	
Madridweg 47	stedelijk					488_B	4,5			36,41	48	53	38,38		0,00		37,13			488_B	
Madridweg 45	stedelijk					489_A	1,5			34,82	48	53	36,46		0,00		35,38			489_A	
Madridweg 45	stedelijk					489_B	4,5			36,35	48	53	38,37		0,00		37,11			489_B	
Madridweg 43	stedelijk					490_A	1,5			34,58	48	53	36,12		0,00		35,02			490_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar vooraf gaand in dB(A)	1 jaar vooraf gaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Madridweg 43	stedelijk					490_B	4,5			36,42	48	53	38,31		0,00		37,09			490_B	
Moskousingel 42	stedelijk					491_A	1,5			43,02	48	53	45,90		0,00		41,66			491_A	
Moskousingel 42	stedelijk					491_B	4,5			45,44	48	53	47,85		0,00		44,31			491_B	
aan van Wateringse Veld 154	stedelijk					492_A	1,5			40,21	48	53	46,09		0,00		41,99			492_A	
aan van Wateringse Veld 154	stedelijk					492_B	4,5			43,00	48	53	48,15		0,15		44,61			492_B	
aan van Wateringse Veld 154	stedelijk					493_A	1,5			40,39	48	53	46,09		0,00		41,89			493_A	
aan van Wateringse Veld 154	stedelijk					493_B	4,5			43,26	48	53	48,18		0,18		44,57			493_B	
aan van Wateringse Veld 155	stedelijk					494_A	1,5			40,50	48	53	46,34		0,00		42,27			494_A	
aan van Wateringse Veld 155	stedelijk					494_B	4,5			43,42	48	53	48,61		0,61		45,20			494_B	
aan van Wateringse Veld 155	stedelijk					495_A	1,5			40,73	48	53	46,40		0,00		42,44			495_A	
aan van Wateringse Veld 155	stedelijk					495_B	4,5			43,87	48	53	48,72		0,72		45,44			495_B	
aan van Wateringse Veld 155	stedelijk					496_A	1,5			40,18	48	53	46,17		0,00		41,67			496_A	
aan van Wateringse Veld 155	stedelijk					496_B	4,5			42,74	48	53	48,13		0,13		44,36			496_B	
aan van Wateringse Veld 155	stedelijk					497_A	1,5			40,51	48	53	46,36		0,00		41,91			497_A	
aan van Wateringse Veld 155	stedelijk					497_B	4,5			43,15	48	53	48,56		0,56		44,85			497_B	
aan van Wateringse Veld 155	stedelijk					498_A	1,5			40,29	48	53	46,14		0,00		41,42			498_A	
aan van Wateringse Veld 155	stedelijk					498_B	4,5			42,69	48	53	48,14		0,14		44,15			498_B	
aan van Wateringse Veld 156	stedelijk					499_A	1,5			41,11	48	53	47,07		0,00		42,40			499_A	
aan van Wateringse Veld 156	stedelijk					499_B	4,5			43,04	48	53	48,60		0,60		44,56			499_B	
aan van Wateringse Veld 156	stedelijk					500_A	1,5			41,44	48	53	47,68		0,00		43,43			500_A	
aan van Wateringse Veld 156	stedelijk					500_B	4,5			43,38	48	53	49,15		1,15		45,46			500_B	
aan van Wateringse Veld 156	stedelijk					501_A	1,5			41,40	48	53	47,56		0,00		43,14			501_A	
aan van Wateringse Veld 156	stedelijk					501_B	4,5			43,33	48	53	49,02		1,02		45,24			501_B	
aan van Wateringse Veld 156	stedelijk					502_A	1,5			41,52	48	53	47,66		0,00		43,20			502_A	
aan van Wateringse Veld 156	stedelijk					502_B	4,5			43,47	48	53	49,21		1,21		45,44			502_B	
aan van Wateringse Veld 156	stedelijk					503_A	1,5			41,01	48	53	47,44		0,00		43,08			503_A	
aan van Wateringse Veld 156	stedelijk					503_B	4,5			43,23	48	53	49,11		1,11		45,34			503_B	
Kikkerbeetlaan 49	stedelijk					504_A	1,5			41,11	48	53	47,56		0,00		43,22			504_A	
Kikkerbeetlaan 49	stedelijk					504_B	4,5			43,11	48	53	49,04		1,04		45,22			504_B	
Kikkerbeetlaan 44	stedelijk					505_A	1,5			40,05	48	53	46,10		0,00		41,20			505_A	
Kikkerbeetlaan 44	stedelijk					505_B	4,5			43,44	48	53	48,93		0,93		45,13			505_B	
aan van Wateringse Veld 157	stedelijk					506_A	1,5			40,51	48	53	46,06		0,00		40,75			506_A	
aan van Wateringse Veld 157	stedelijk					506_B	4,5			43,07	48	53	48,54		0,54		44,28			506_B	
aan van Wateringse Veld 157	stedelijk					507_A	1,5			40,18	48	53	46,11		0,00		40,63			507_A	
aan van Wateringse Veld 157	stedelijk					507_B	4,5			42,75	48	53	48,49		0,49		44,15			507_B	
aan van Wateringse Veld 157	stedelijk					508_A	1,5			40,98	48	53	46,70		0,00		41,33			508_A	
aan van Wateringse Veld 157	stedelijk					508_B	4,5			43,55	48	53	48,87		0,87		44,63			508_B	
aan van Wateringse Veld 158	stedelijk					509_A	1,5			40,91	48	53	46,42		0,00		40,85			509_A	
aan van Wateringse Veld 158	stedelijk					509_B	4,5			43,09	48	53	48,27		0,27		43,61			509_B	
aan van Wateringse Veld 158	stedelijk					510_A	1,5			41,50	48	53	46,92		0,00		41,38			510_A	
aan van Wateringse Veld 158	stedelijk					510_B	4,5			43,57	48	53	48,75		0,75		44,24			510_B	
aan van Wateringse Veld 158	stedelijk					511_A	1,5			41,36	48	53	46,71		0,00		41,32			511_A	
aan van Wateringse Veld 158	stedelijk					511_B	4,5			43,38	48	53	48,71		0,71		44,35			511_B	
aan van Wateringse Veld 158	stedelijk					512_A	1,5			41,77	48	53	46,39		0,00		41,57			512_A	
aan van Wateringse Veld 158	stedelijk					512_B	4,5			43,91	48	53	48,73		0,73		44,53			512_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar vooraf gaand in dB(A)	1 jaar vooraf gaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
aan van Wateringse Veld 158	stedelijk					513_A	1,5			37,26	48	53	42,20		0,00		40,67			513_A	
aan van Wateringse Veld 158	stedelijk					513_B	4,5			41,06	48	53	46,08		0,00		43,72			513_B	
aan van Wateringse Veld 158	stedelijk					513_C	7,5			44,34	48	53	49,45		1,45		46,86			513_C	
Waterkersvijver 4	stedelijk					514_A	1,5			35,72	48	53	40,98		0,00		39,45			514_A	
Waterkersvijver 4	stedelijk					514_B	4,5			39,90	48	53	45,64		0,00		43,53			514_B	
Waterkersvijver 4	stedelijk					514_C	7,5			43,39	48	53	49,09		1,09		46,91			514_C	
Waterkersvijver 3	stedelijk					515_A	1,5			37,51	48	53	44,14		0,00		40,20			515_A	
Waterkersvijver 3	stedelijk					515_B	4,5			41,24	48	53	47,41		0,00		44,07			515_B	
Waterkersvijver 3	stedelijk					515_C	7,5			44,89	48	53	51,10		3,10	x	47,76			515_C	
aan van Wateringse Veld 159	stedelijk					516_A	1,5			34,98	48	53	40,58		0,00		39,05			516_A	
aan van Wateringse Veld 159	stedelijk					516_B	4,5			38,80	48	53	45,10		0,00		42,65			516_B	
aan van Wateringse Veld 159	stedelijk					516_C	7,5			42,39	48	53	48,73		0,73		46,29			516_C	
Waterkersvijver 6	stedelijk					517_A	1,5			36,48	48	53	41,59		0,00		39,77			517_A	
Waterkersvijver 6	stedelijk					517_B	4,5			40,94	48	53	46,03		0,00		43,40			517_B	
Waterkersvijver 6	stedelijk					517_C	7,5			45,07	48	53	50,27		2,27	x	47,01			517_C	
Waterkersvijver 8	stedelijk					518_A	1,5			35,65	48	53	40,63		0,00		39,04			518_A	
Waterkersvijver 8	stedelijk					518_B	4,5			39,86	48	53	44,60		0,00		42,69			518_B	
Waterkersvijver 8	stedelijk					518_C	7,5			44,04	48	53	49,92		1,92	x	46,69			518_C	
Wielspinstraat 1	stedelijk					519_A	1,5			35,48	48	53	39,75		0,00		38,46			519_A	
Wielspinstraat 1	stedelijk					519_B	4,5			39,67	48	53	44,15		0,00		41,45			519_B	
Wielspinstraat 3	stedelijk					520_A	1,5			33,22	48	53	37,74		0,00		36,62			520_A	
Wielspinstraat 3	stedelijk					520_B	4,5			38,30	48	53	42,83		0,00		41,39			520_B	
Wielspinstraat 5	stedelijk					521_A	1,5			35,11	48	53	39,64		0,00		38,32			521_A	
Wielspinstraat 5	stedelijk					521_B	4,5			40,11	48	53	44,97		0,00		42,36			521_B	
Wielspinstraat 7	stedelijk					522_A	1,5			36,15	48	53	40,86		0,00		38,93			522_A	
Wielspinstraat 7	stedelijk					522_B	4,5			40,86	48	53	46,51		0,00		42,39			522_B	
Wielspinstraat 9	stedelijk					523_A	1,5			37,01	48	53	41,74		0,00		39,51			523_A	
Wielspinstraat 9	stedelijk					523_B	4,5			40,96	48	53	46,85		0,00		42,17			523_B	
Wielspinstraat 11	stedelijk					524_A	1,5			37,81	48	53	43,28		0,00		40,21			524_A	
Wielspinstraat 11	stedelijk					524_B	4,5			41,73	48	53	47,70		0,00		43,34			524_B	
Wielspinstraat 11	stedelijk					524_C	7,5			44,01	48	53	49,53		1,53	x	45,88			524_C	
Wielspinstraat 13	stedelijk					525_A	1,5			36,07	48	53	40,54		0,00		38,71			525_A	
Wielspinstraat 13	stedelijk					525_B	4,5			40,26	48	53	45,28		0,00		41,72			525_B	
Wielspinstraat 13	stedelijk					525_C	7,5			42,46	48	53	47,06		0,00		44,52			525_C	
Wielspinstraat 2	stedelijk					526_A	1,5			34,75	48	53	39,31		0,00		37,98			526_A	
Wielspinstraat 2	stedelijk					526_B	4,5			39,85	48	53	44,86		0,00		41,77			526_B	
Wielspinstraat 4	stedelijk					527_A	1,5			34,68	48	53	39,19		0,00		37,92			527_A	
Wielspinstraat 4	stedelijk					527_B	4,5			39,07	48	53	44,13		0,00		41,55			527_B	
Wielspinstraat 6	stedelijk					528_A	1,5			34,07	48	53	38,64		0,00		37,44			528_A	
Wielspinstraat 6	stedelijk					528_B	4,5			38,38	48	53	43,21		0,00		41,63			528_B	
Wielspinstraat 8	stedelijk					529_A	1,5			33,80	48	53	38,22		0,00		37,05			529_A	
Wielspinstraat 8	stedelijk					529_B	4,5			37,96	48	53	42,52		0,00		41,21			529_B	
Wielspinstraat 10	stedelijk					530_A	1,5			33,48	48	53	37,92		0,00		36,65			530_A	
Wielspinstraat 10	stedelijk					530_B	4,5			37,11	48	53	41,78		0,00		40,32			530_B	
Wielspinstraat 12	stedelijk					531_A	1,5			32,68	48	53	36,86		0,00		35,65			531_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar vooraf gaand in dB(A)	1 jaar vooraf gaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Wielspinstraat 12	stedelijk					531_B	4,5		35,75	48	53	40,30		0,00		39,13			531_B	
Wielspinstraat 12	stedelijk					531_C	7,5		40,16	48	53	45,00		0,00		43,09			531_C	
Wielspinstraat 14	stedelijk					532_A	1,5		33,45	48	53	37,76		0,00		36,62			532_A	
Wielspinstraat 14	stedelijk					532_B	4,5		37,47	48	53	42,07		0,00		40,93			532_B	
Wielspinstraat 16	stedelijk					533_A	1,5		35,66	48	53	40,56		0,00		37,91			533_A	
Wielspinstraat 16	stedelijk					533_B	4,5		39,29	48	53	44,31		0,00		42,16			533_B	
Wielspinstraat 18	stedelijk					534_A	1,5		36,63	48	53	42,41		0,00		38,23			534_A	
Wielspinstraat 18	stedelijk					534_B	4,5		39,94	48	53	45,19		0,00		41,97			534_B	
Wielspinstraat 20	stedelijk					535_A	1,5		37,28	48	53	43,06		0,00		38,07			535_A	
Wielspinstraat 20	stedelijk					535_B	4,5		40,08	48	53	45,60		0,00		41,29			535_B	
Wielspinstraat 20	stedelijk					535_C	7,5		43,99	48	53	49,26		1,26		44,91			535_C	
Waterkersvijver 10	stedelijk					536_A	1,5		35,17	48	53	39,75		0,00		38,25			536_A	
Waterkersvijver 10	stedelijk					536_B	4,5		39,51	48	53	43,92		0,00		41,24			536_B	
Waterkersvijver 10	stedelijk					536_C	7,5		44,43	48	53	49,71		1,71	x	45,83			536_C	
Waterkersvijver 12	stedelijk					537_A	1,5		34,23	48	53	39,27		0,00		37,90			537_A	
Waterkersvijver 12	stedelijk					537_B	4,5		37,83	48	53	43,15		0,00		41,31			537_B	
Waterkersvijver 12	stedelijk					537_C	7,5		43,80	48	53	49,62		1,62	x	45,88			537_C	
Waterkersvijver 14	stedelijk					538_A	1,5		33,39	48	53	38,33		0,00		36,99			538_A	
Waterkersvijver 14	stedelijk					538_B	4,5		36,40	48	53	41,47		0,00		39,79			538_B	
Waterkersvijver 14	stedelijk					538_C	7,5		43,24	48	53	48,70		0,70		44,81			538_C	
Vuurjuffersingel 33	stedelijk					539_A	1,5		35,73	48	53	40,91		0,00		38,75			539_A	
Vuurjuffersingel 33	stedelijk					539_B	4,5		38,01	48	53	43,20		0,00		41,10			539_B	
Vuurjuffersingel 33	stedelijk					539_C	7,5		43,59	48	53	49,06		1,06		45,27			539_C	
Vuurjuffersingel 31	stedelijk					540_A	1,5		35,38	48	53	41,11		0,00		35,56			540_A	
Vuurjuffersingel 31	stedelijk					540_B	4,5		37,46	48	53	42,66		0,00		37,90			540_B	
Vuurjuffersingel 31	stedelijk					540_C	7,5		41,85	48	53	47,35		0,00		41,42			540_C	
Vuurjuffersingel 29	stedelijk					541_A	1,5		31,38	48	53	35,53		0,00		35,23			541_A	
Vuurjuffersingel 29	stedelijk					541_B	4,5		32,59	48	53	36,81		0,00		36,38			541_B	
Vuurjuffersingel 29	stedelijk					541_C	7,5		36,79	48	53	41,51		0,00		40,14			541_C	
Vuurjuffersingel 25	stedelijk					542_A	1,5		32,61	48	53	37,59		0,00		36,43			542_A	
Vuurjuffersingel 25	stedelijk					542_B	4,5		36,06	48	53	41,30		0,00		39,51			542_B	
Vuurjuffersingel 25	stedelijk					542_C	7,5		41,67	48	53	47,29		0,00		44,33			542_C	
Kikkerbeetlaan 38	stedelijk					543_A	1,5		34,07	48	53	38,67		0,00		37,33			543_A	
Kikkerbeetlaan 38	stedelijk					543_B	4,5		38,77	48	53	43,26		0,00		41,10			543_B	
Lisdoddestraat 33	stedelijk					544_A	1,5		33,84	48	53	38,56		0,00		37,24			544_A	
Lisdoddestraat 33	stedelijk					544_B	4,5		39,13	48	53	43,93		0,00		41,12			544_B	
Lisdoddestraat 33	stedelijk					544_C	7,5		42,90	48	53	47,95		0,00		44,48			544_C	
Lisdoddestraat 35	stedelijk					545_A	1,5		34,61	48	53	39,43		0,00		38,10			545_A	
Lisdoddestraat 35	stedelijk					545_B	4,5		40,04	48	53	44,99		0,00		41,92			545_B	
Lisdoddestraat 35	stedelijk					545_C	7,5		43,10	48	53	47,96		0,00		44,67			545_C	
Lisdoddestraat 37	stedelijk					546_A	1,5		34,75	48	53	39,23		0,00		37,77			546_A	
Lisdoddestraat 37	stedelijk					546_B	4,5		40,24	48	53	45,18		0,00		41,88			546_B	
Lisdoddestraat 37	stedelijk					546_C	7,5		42,48	48	53	46,50		0,00		43,98			546_C	
Lisdoddestraat 43	stedelijk					547_A	1,5		34,75	48	53	39,50		0,00		38,36			547_A	
Lisdoddestraat 43	stedelijk					547_B	4,5		39,79	48	53	44,95		0,00		42,58			547_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar vooraf gaand in dB(A)	1 jaar vooraf gaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Lisdoddestraat 43	stedelijk					547_C	7,5			43,25	48	53	48,65		0,65		45,18			547_C	
Lisdoddestraat 45	stedelijk					548_A	1,5			34,49	48	53	39,09		0,00		38,00			548_A	
Lisdoddestraat 45	stedelijk					548_B	4,5			39,22	48	53	44,17		0,00		42,20			548_B	
Lisdoddestraat 45	stedelijk					548_C	7,5			43,01	48	53	47,86		0,00		44,39			548_C	
Lisdoddestraat 47	stedelijk					549_A	1,5			33,88	48	53	38,48		0,00		37,42			549_A	
Lisdoddestraat 47	stedelijk					549_B	4,5			38,35	48	53	43,29		0,00		41,35			549_B	
Lisdoddestraat 47	stedelijk					549_C	7,5			41,59	48	53	46,30		0,00		43,72			549_C	
Lisdoddestraat 65	stedelijk					550_A	1,5			33,05	48	53	37,92		0,00		36,79			550_A	
Lisdoddestraat 65	stedelijk					550_B	4,5			38,15	48	53	43,84		0,00		41,13			550_B	
Lisdoddestraat 65	stedelijk					550_C	7,5			41,84	48	53	47,52		0,00		44,03			550_C	
Lisdoddestraat 69	stedelijk					551_A	1,5			32,70	48	53	36,96		0,00		35,58			551_A	
Lisdoddestraat 69	stedelijk					551_B	4,5			37,14	48	53	41,69		0,00		39,55			551_B	
Lisdoddestraat 69	stedelijk					551_C	7,5			41,88	48	53	46,66		0,00		42,80			551_C	
Lisdoddestraat 42	stedelijk					552_A	1,5			30,00	48	53	34,70		0,00		33,78			552_A	
Lisdoddestraat 42	stedelijk					552_B	4,5			34,01	48	53	38,82		0,00		37,68			552_B	
Lisdoddestraat 42	stedelijk					552_C	7,5			40,60	48	53	46,02		0,00		43,27			552_C	
Lisdoddestraat 52	stedelijk					553_A	1,5			32,67	48	53	37,30		0,00		36,18			553_A	
Lisdoddestraat 52	stedelijk					553_B	4,5			37,71	48	53	42,57		0,00		40,85			553_B	
Lisdoddestraat 52	stedelijk					553_C	7,5			44,34	48	53	49,72		1,72	x	45,73			553_C	
Lisdoddestraat 54	stedelijk					554_A	1,5			32,27	48	53	37,01		0,00		35,94			554_A	
Lisdoddestraat 54	stedelijk					554_B	4,5			37,11	48	53	42,23		0,00		40,68			554_B	
Lisdoddestraat 54	stedelijk					554_C	7,5			43,72	48	53	49,23		1,23		45,80			554_C	
Lisdoddestraat 56	stedelijk					555_A	1,5			32,30	48	53	36,97		0,00		35,86			555_A	
Lisdoddestraat 56	stedelijk					555_B	4,5			36,94	48	53	41,86		0,00		40,33			555_B	
Lisdoddestraat 56	stedelijk					555_C	7,5			43,49	48	53	48,75		0,75		45,48			555_C	
Lisdoddestraat 58	stedelijk					556_A	1,5			32,07	48	53	36,61		0,00		35,52			556_A	
Lisdoddestraat 58	stedelijk					556_B	4,5			36,46	48	53	41,27		0,00		39,71			556_B	
Lisdoddestraat 58	stedelijk					556_C	7,5			42,36	48	53	47,50		0,00		44,59			556_C	
Lisdoddestraat 68	stedelijk					557_A	1,5			32,12	48	53	37,07		0,00		35,44			557_A	
Lisdoddestraat 68	stedelijk					557_B	4,5			36,21	48	53	42,03		0,00		39,16			557_B	
Lisdoddestraat 68	stedelijk					557_C	7,5			41,56	48	53	47,07		0,00		43,34			557_C	
Lisdoddestraat 70	stedelijk					558_A	1,5			32,36	48	53	37,70		0,00		35,78			558_A	
Lisdoddestraat 70	stedelijk					558_B	4,5			35,86	48	53	41,10		0,00		38,91			558_B	
Lisdoddestraat 70	stedelijk					558_C	7,5			41,63	48	53	47,74		0,00		42,81			558_C	
Lisdoddestraat 39	stedelijk					559_A	1,5			34,36	48	53	39,04		0,00		37,75			559_A	
Lisdoddestraat 39	stedelijk					559_B	4,5			39,82	48	53	44,88		0,00		41,90			559_B	
Lisdoddestraat 41	stedelijk					560_A	1,5			34,31	48	53	39,04		0,00		37,84			560_A	
Lisdoddestraat 41	stedelijk					560_B	4,5			39,52	48	53	44,68		0,00		42,12			560_B	
Lisdoddestraat 49	stedelijk					561_A	1,5			34,04	48	53	38,70		0,00		37,64			561_A	
Lisdoddestraat 49	stedelijk					561_B	4,5			38,22	48	53	43,17		0,00		41,47			561_B	
Lisdoddestraat 51	stedelijk					562_A	1,5			35,10	48	53	39,80		0,00		38,38			562_A	
Lisdoddestraat 51	stedelijk					562_B	4,5			39,31	48	53	44,98		0,00		41,80			562_B	
Lisdoddestraat 53	stedelijk					563_A	1,5			34,86	48	53	39,74		0,00		38,38			563_A	
Lisdoddestraat 53	stedelijk					563_B	4,5			39,54	48	53	45,21		0,00		42,15			563_B	
Lisdoddestraat 55	stedelijk					564_A	1,5			34,10	48	53	38,68		0,00		37,46			564_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Lisdoddestraat 55	stedelijk					564_B	4,5		38,78	48	53	43,61		0,00		41,73			564_B	
Lisdoddestraat 57	stedelijk					565_A	1,5		33,70	48	53	38,51		0,00		37,36			565_A	
Lisdoddestraat 57	stedelijk					565_B	4,5		37,96	48	53	43,14		0,00		41,37			565_B	
Lisdoddestraat 59	stedelijk					566_A	1,5		34,48	48	53	39,44		0,00		38,18			566_A	
Lisdoddestraat 59	stedelijk					566_B	4,5		38,50	48	53	43,82		0,00		41,79			566_B	
Lisdoddestraat 61	stedelijk					567_A	1,5		34,57	48	53	39,37		0,00		37,99			567_A	
Lisdoddestraat 61	stedelijk					567_B	4,5		39,31	48	53	43,98		0,00		41,67			567_B	
Lisdoddestraat 63	stedelijk					568_A	1,5		33,44	48	53	38,22		0,00		37,05			568_A	
Lisdoddestraat 63	stedelijk					568_B	4,5		38,18	48	53	43,28		0,00		41,39			568_B	
Lisdoddestraat 67	stedelijk					569_A	1,5		33,27	48	53	37,77		0,00		36,58			569_A	
Lisdoddestraat 67	stedelijk					569_B	4,5		38,27	48	53	42,98		0,00		40,80			569_B	
Lisdoddestraat 40	stedelijk					570_A	1,5		30,58	48	53	35,09		0,00		33,99			570_A	
Lisdoddestraat 40	stedelijk					570_B	4,5		35,20	48	53	39,75		0,00		38,27			570_B	
Lisdoddestraat 44	stedelijk					571_A	1,5		30,96	48	53	35,46		0,00		34,52			571_A	
Lisdoddestraat 44	stedelijk					571_B	4,5		35,23	48	53	40,04		0,00		38,64			571_B	
Lisdoddestraat 46	stedelijk					572_A	1,5		30,78	48	53	35,16		0,00		34,22			572_A	
Lisdoddestraat 46	stedelijk					572_B	4,5		35,36	48	53	40,06		0,00		38,70			572_B	
Lisdoddestraat 48	stedelijk					573_A	1,5		31,20	48	53	35,64		0,00		34,59			573_A	
Lisdoddestraat 48	stedelijk					573_B	4,5		35,77	48	53	40,42		0,00		38,96			573_B	
Lisdoddestraat 48	stedelijk					573_C	7,5		42,58	48	53	47,71		0,00		43,94			573_C	
Lisdoddestraat 50	stedelijk					574_A	1,5		32,04	48	53	36,46		0,00		35,38			574_A	
Lisdoddestraat 50	stedelijk					574_B	4,5		37,02	48	53	41,65		0,00		40,00			574_B	
Lisdoddestraat 60	stedelijk					575_A	1,5		31,87	48	53	36,67		0,00		35,60			575_A	
Lisdoddestraat 60	stedelijk					575_B	4,5		36,32	48	53	41,36		0,00		39,84			575_B	
Lisdoddestraat 62	stedelijk					576_A	1,5		31,19	48	53	36,21		0,00		35,19			576_A	
Lisdoddestraat 62	stedelijk					576_B	4,5		35,58	48	53	40,89		0,00		39,52			576_B	
Lisdoddestraat 64	stedelijk					577_A	1,5		31,36	48	53	36,19		0,00		35,26			577_A	
Lisdoddestraat 64	stedelijk					577_B	4,5		36,40	48	53	41,26		0,00		40,09			577_B	
Lisdoddestraat 66	stedelijk					578_A	1,5		31,18	48	53	35,85		0,00		34,94			578_A	
Lisdoddestraat 66	stedelijk					578_B	4,5		35,30	48	53	40,26		0,00		39,23			578_B	
Kikkerbeetlaan 37	stedelijk					580_A	1,5		36,59	48	53	41,97		0,00		40,65			580_A	
Kikkerbeetlaan 37	stedelijk					580_B	4,5		40,09	48	53	45,86		0,00		43,90			580_B	
Kikkerbeetlaan 39	stedelijk					581_A	1,5		36,32	48	53	41,72		0,00		40,41			581_A	
Kikkerbeetlaan 39	stedelijk					581_B	4,5		39,79	48	53	45,46		0,00		43,59			581_B	
Kikkerbeetlaan 41	stedelijk					582_A	1,5		36,72	48	53	41,97		0,00		40,66			582_A	
Kikkerbeetlaan 41	stedelijk					582_B	4,5		40,80	48	53	46,54		0,00		43,81			582_B	
Kikkerbeetlaan 43	stedelijk					583_A	1,5		36,39	48	53	41,60		0,00		40,30			583_A	
Kikkerbeetlaan 43	stedelijk					583_B	4,5		40,55	48	53	46,36		0,00		43,38			583_B	
Kikkerbeetlaan 45	stedelijk					584_A	1,5		36,24	48	53	41,26		0,00		40,02			584_A	
Kikkerbeetlaan 45	stedelijk					584_B	4,5		40,47	48	53	46,15		0,00		43,27			584_B	
Kikkerbeetlaan 47	stedelijk					585_A	1,5		36,15	48	53	41,06		0,00		39,86			585_A	
Kikkerbeetlaan 47	stedelijk					585_B	4,5		40,45	48	53	45,86		0,00		43,59			585_B	
Kikkerbeetlaan 35	stedelijk					586_A	1,5		33,99	48	53	38,63		0,00		37,39			586_A	
Kikkerbeetlaan 35	stedelijk					586_B	4,5		37,81	48	53	42,53		0,00		40,49			586_B	
Lisdoddestraat 27	stedelijk					587_A	1,5		33,70	48	53	38,46		0,00		37,19			587_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Lisdoddestraat 27	stedelijk					587_B	4,5			38,34	48	53	43,78		0,00		40,66			587_B	
Lisdoddestraat 25	stedelijk					588_A	1,5			33,37	48	53	38,23		0,00		37,12			588_A	
Lisdoddestraat 25	stedelijk					588_B	4,5			37,98	48	53	43,34		0,00		41,43			588_B	
Lisdoddestraat 23	stedelijk					589_A	1,5			33,17	48	53	38,13		0,00		37,03			589_A	
Lisdoddestraat 23	stedelijk					589_B	4,5			37,91	48	53	43,34		0,00		41,54			589_B	
Lisdoddestraat 21	stedelijk					590_A	1,5			34,59	48	53	39,23		0,00		38,10			590_A	
Lisdoddestraat 21	stedelijk					590_B	4,5			39,25	48	53	44,44		0,00		42,44			590_B	
Lisdoddestraat 19	stedelijk					591_A	1,5			34,15	48	53	38,93		0,00		37,76			591_A	
Lisdoddestraat 19	stedelijk					591_B	4,5			39,31	48	53	44,89		0,00		42,77			591_B	
Lisdoddestraat 17	stedelijk					592_A	1,5			35,58	48	53	40,34		0,00		39,19			592_A	
Lisdoddestraat 17	stedelijk					592_B	4,5			41,07	48	53	46,28		0,00		44,13			592_B	
Lisdoddestraat 15	stedelijk					593_A	1,5			35,45	48	53	40,06		0,00		38,81			593_A	
Lisdoddestraat 15	stedelijk					593_B	4,5			42,05	48	53	47,08		0,00		44,36			593_B	
Lisdoddestraat 13	stedelijk					594_A	1,5			36,62	48	53	41,26		0,00		39,95			594_A	
Lisdoddestraat 13	stedelijk					594_B	4,5			42,49	48	53	47,56		0,00		44,69			594_B	
Lisdoddestraat 11	stedelijk					595_A	1,5			36,65	48	53	41,25		0,00		39,74			595_A	
Lisdoddestraat 11	stedelijk					595_B	4,5			43,08	48	53	48,20		0,20		45,11			595_B	
Lisdoddestraat 9	stedelijk					596_A	1,5			36,88	48	53	41,53		0,00		40,22			596_A	
Lisdoddestraat 9	stedelijk					596_B	4,5			42,68	48	53	47,86		0,00		44,64			596_B	
Waterkersvijver 5	stedelijk					597_A	1,5			36,82	48	53	42,09		0,00		39,32			597_A	
Waterkersvijver 5	stedelijk					597_B	4,5			40,61	48	53	45,64		0,00		42,11			597_B	
Waterkersvijver 5	stedelijk					597_C	7,5			45,27	48	53	50,52		2,52	x	46,19			597_C	
Waterkersvijver 7	stedelijk					598_A	1,5			35,73	48	53	41,13		0,00		38,75			598_A	
Waterkersvijver 7	stedelijk					598_B	4,5			38,17	48	53	43,51		0,00		41,43			598_B	
Waterkersvijver 7	stedelijk					598_C	7,5			43,32	48	53	48,76		0,76		46,23			598_C	
Waterkersvijver 9	stedelijk					599_A	1,5			39,14	48	53	46,01		0,00		39,61			599_A	
Waterkersvijver 9	stedelijk					599_B	4,5			40,64	48	53	47,04		0,00		41,79			599_B	
Waterkersvijver 9	stedelijk					599_C	7,5			45,47	48	53	50,95		2,95	x	45,67			599_C	
Waterkersvijver 11	stedelijk					600_A	1,5			34,94	48	53	39,75		0,00		38,47			600_A	
Waterkersvijver 11	stedelijk					600_B	4,5			39,27	48	53	44,37		0,00		41,75			600_B	
Waterkersvijver 11	stedelijk					600_C	7,5			43,79	48	53	48,66		0,66		46,01			600_C	
Waterkersvijver 13	stedelijk					601_A	1,5			35,97	48	53	41,59		0,00		38,34			601_A	
Waterkersvijver 13	stedelijk					601_B	4,5			38,84	48	53	44,33		0,00		41,18			601_B	
Waterkersvijver 13	stedelijk					601_C	7,5			44,77	48	53	49,34		1,34		44,71			601_C	
Waterkersvijver 15	stedelijk					602_A	1,5			32,59	48	53	37,14		0,00		35,79			602_A	
Waterkersvijver 15	stedelijk					602_B	4,5			35,91	48	53	40,59		0,00		38,93			602_B	
Waterkersvijver 15	stedelijk					602_C	7,5			42,61	48	53	46,67		0,00		43,84			602_C	
aan van Wateringse Veld 15	stedelijk					603_A	1,5			39,15	48	53	44,17		0,00		40,50			603_A	
aan van Wateringse Veld 15	stedelijk					603_B	4,5			40,24	48	53	45,60		0,00		42,44			603_B	
aan van Wateringse Veld 15	stedelijk					603_C	7,5			42,50	48	53	48,11		0,11		45,33			603_C	
aan van Wateringse Veld 15	stedelijk					604_A	1,5			42,98	48	53	47,79		0,00		43,28			604_A	
aan van Wateringse Veld 15	stedelijk					604_B	4,5			43,54	48	53	48,54		0,54		44,78			604_B	
aan van Wateringse Veld 15	stedelijk					604_C	7,5			44,65	48	53	49,67		1,67	x	46,48			604_C	
aan van Wateringse Veld 15	stedelijk					605_A	1,5			44,58	48	53	49,46		1,46		43,86			605_A	
aan van Wateringse Veld 15	stedelijk					605_B	4,5			44,81	48	53	49,70		1,70	x	44,99			605_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
aan van Wateringse Veld 159	stedelijk					605_C	7,5			45,47	48	53	50,48		2,48	x	46,52			605_C	
aan van Wateringse Veld 159	stedelijk					606_A	1,5			44,10	48	53	48,96		0,96		43,02			606_A	
aan van Wateringse Veld 159	stedelijk					606_B	4,5			44,28	48	53	49,15		1,15		44,11			606_B	
aan van Wateringse Veld 159	stedelijk					606_C	7,5			44,95	48	53	49,87		1,87	x	45,59			606_C	
aan van Wateringse Veld 160	stedelijk					607_A	1,5			44,19	48	53	49,52		1,52	x	43,65			607_A	
aan van Wateringse Veld 160	stedelijk					607_B	4,5			44,35	48	53	49,69		1,69	x	44,73			607_B	
aan van Wateringse Veld 160	stedelijk					607_C	7,5			44,95	48	53	50,18		2,18	x	45,87			607_C	
aan van Wateringse Veld 160	stedelijk					608_A	1,5			44,24	48	53	49,13		1,13		42,87			608_A	
aan van Wateringse Veld 160	stedelijk					608_B	4,5			44,37	48	53	49,30		1,30		43,78			608_B	
aan van Wateringse Veld 160	stedelijk					608_C	7,5			44,75	48	53	49,91		1,91	x	45,17			608_C	
aan van Wateringse Veld 160	stedelijk					609_A	1,5			44,54	48	53	49,48		1,48		43,42			609_A	
aan van Wateringse Veld 160	stedelijk					609_B	4,5			44,68	48	53	49,61		1,61	x	44,19			609_B	
aan van Wateringse Veld 160	stedelijk					609_C	7,5			45,21	48	53	50,11		2,11	x	45,39			609_C	
aan van Wateringse Veld 160	stedelijk					610_A	1,5			44,22	48	53	48,74		0,74		41,95			610_A	
aan van Wateringse Veld 160	stedelijk					610_B	4,5			44,49	48	53	49,05		1,05		42,92			610_B	
aan van Wateringse Veld 160	stedelijk					610_C	7,5			45,04	48	53	49,64		1,64	x	44,41			610_C	
aan van Wateringse Veld 160	stedelijk					611_A	1,5			44,90	48	53	49,26		1,26		42,73			611_A	
aan van Wateringse Veld 160	stedelijk					611_B	4,5			45,15	48	53	49,56		1,56	x	43,69			611_B	
aan van Wateringse Veld 160	stedelijk					611_C	7,5			45,43	48	53	50,09		2,09	x	45,02			611_C	
aan van Wateringse Veld 161	stedelijk					612_A	1,5			45,34	48	53	50,07		2,07	x	43,56			612_A	
aan van Wateringse Veld 161	stedelijk					612_B	4,5			45,60	48	53	50,34		2,34	x	44,54			612_B	
aan van Wateringse Veld 161	stedelijk					612_C	7,5			45,90	48	53	50,80		2,80	x	45,78			612_C	
aan van Wateringse Veld 161	stedelijk					613_A	1,5			45,47	48	53	49,97		1,97	x	43,18			613_A	
aan van Wateringse Veld 161	stedelijk					613_B	4,5			45,71	48	53	50,25		2,25	x	44,12			613_B	
aan van Wateringse Veld 161	stedelijk					613_C	7,5			46,01	48	53	50,78		2,78	x	45,51			613_C	
aan van Wateringse Veld 161	stedelijk					614_A	1,5			45,62	48	53	49,86		1,86	x	41,89			614_A	
aan van Wateringse Veld 161	stedelijk					614_B	4,5			45,86	48	53	50,13		2,13	x	42,91			614_B	
aan van Wateringse Veld 161	stedelijk					614_C	7,5			46,17	48	53	50,74		2,74	x	44,80			614_C	
aan van Wateringse Veld 161	stedelijk					615_A	1,5			45,74	48	53	50,17		2,17	x	42,23			615_A	
aan van Wateringse Veld 161	stedelijk					615_B	4,5			46,03	48	53	50,44		2,44	x	43,30			615_B	
aan van Wateringse Veld 161	stedelijk					615_C	7,5			46,41	48	53	51,16		3,16	x	45,37			615_C	
aan van Wateringse Veld 161	stedelijk					616_A	1,5			46,16	48	53	50,51		2,51	x	42,44			616_A	
aan van Wateringse Veld 161	stedelijk					616_B	4,5			46,42	48	53	50,79		2,79	x	43,57			616_B	
aan van Wateringse Veld 161	stedelijk					616_C	7,5			46,85	48	53	51,74		3,74	x	46,13			616_C	
aan van Wateringse Veld 162	stedelijk					617_A	1,5			46,49	48	53	51,04		3,04	x	42,95			617_A	
aan van Wateringse Veld 162	stedelijk					617_B	4,5			46,82	48	53	51,37		3,37	x	44,21			617_B	
aan van Wateringse Veld 162	stedelijk					617_C	7,5			47,38	48	53	52,52		4,52	x	47,14			617_C	
Waterbiesweg 45	stedelijk					618_A	1,5			48,51	49	54	52,83		5,32	x	46,56			618_A	
Waterbiesweg 45	stedelijk					618_B	4,5			48,87	49	54	53,13		5,26	x	47,68			618_B	
Waterbiesweg 45	stedelijk					618_C	7,5			49,15	49	54	52,72		5,57	x	49,38			618_C	
Waterbiesweg 45	stedelijk					618a_A	1,5			47,64	48	53	52,49		4,49	x	43,88			618a_A	
Waterbiesweg 45	stedelijk					618a_B	4,5			47,99	48	53	52,79		4,79	x	45,12			618a_B	
Waterbiesweg 45	stedelijk					618a_C	7,5			48,39	48	53	52,67		5,28	x	47,71			618a_C	
Waterbiesweg 43	stedelijk					619_A	1,5			48,74	49	54	52,75		5,01	x	46,59			619_A	
Waterbiesweg 43	stedelijk					619_B	4,5			49,06	49	54	53,10		5,04	x	47,70			619_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Waterbiesweg 43	stedelijk					619_C	7,5			49,32	49	54	52,68		5,36	x	49,36			619_C	
Waterbiesweg 41	stedelijk					620_A	1,5			48,71	49	54	52,78		5,07	x	46,82			620_A	
Waterbiesweg 41	stedelijk					620_B	4,5			48,93	49	54	53,11		5,18	x	47,73			620_B	
Waterbiesweg 41	stedelijk					620_C	7,5			49,15	49	54	52,72		5,57	x	49,38			620_C	
Waterbiesweg 39	stedelijk					621_A	1,5			49,05	49	54	53,06		5,01	x	47,55			621_A	
Waterbiesweg 39	stedelijk					621_B	4,5			49,08	49	54	53,15		5,07	x	47,80			621_B	
Waterbiesweg 39	stedelijk					621_C	7,5			49,29	49	54	52,79		5,50	x	49,46			621_C	
Waterbiesweg 37	stedelijk					622_A	1,5			48,82	49	54	52,90		5,08	x	46,92			622_A	
Waterbiesweg 37	stedelijk					622_B	4,5			48,97	49	54	53,13		5,16	x	47,94			622_B	
Waterbiesweg 37	stedelijk					622_C	7,5			49,22	49	54	52,73		5,51	x	49,33			622_C	
Waterbiesweg 37	stedelijk					622a_A	1,5			47,84	48	53	52,13		4,13	x	44,87			622a_A	
Waterbiesweg 37	stedelijk					622a_B	4,5			47,96	48	53	52,58		4,58	x	46,14			622a_B	
Waterbiesweg 37	stedelijk					622a_C	7,5			48,47	48	53	52,75		5,28	x	48,33			622a_C	
Waterbiesweg 35	stedelijk					623_A	1,5			48,74	49	54	52,74		5,00	x	46,87			623_A	
Waterbiesweg 35	stedelijk					623_B	4,5			48,93	49	54	53,03		5,10	x	47,91			623_B	
Waterbiesweg 35	stedelijk					623_C	7,5			49,18	49	54	52,62		5,44	x	49,25			623_C	
Waterbiesweg 33	stedelijk					624_A	1,5			48,74	49	54	52,56		4,82	x	46,77			624_A	
Waterbiesweg 33	stedelijk					624_B	4,5			48,89	49	54	52,94		5,05	x	47,90			624_B	
Waterbiesweg 33	stedelijk					624_C	7,5			49,11	49	54	53,46		5,35	x	49,07			624_C	
Waterbiesweg 31	stedelijk					625_A	1,5			48,73	49	54	52,67		4,94	x	46,82			625_A	
Waterbiesweg 31	stedelijk					625_B	4,5			48,88	49	54	53,04		5,16	x	47,95			625_B	
Waterbiesweg 31	stedelijk					625_C	7,5			49,08	49	54	52,51		5,43	x	49,05			625_C	
Kalmoesplantsoen 3	stedelijk					626_A	1,5			41,09	48	53	46,63		0,00		41,48			626_A	
Kalmoesplantsoen 3	stedelijk					626_B	4,5			42,29	48	53	47,63		0,00		43,34			626_B	
Kalmoesplantsoen 3	stedelijk					626_C	7,5			45,97	48	53	51,25		3,25	x	46,52			626_C	
Kalmoesplantsoen 5	stedelijk					627_A	1,5			40,39	48	53	46,18		0,00		41,60			627_A	
Kalmoesplantsoen 5	stedelijk					627_B	4,5			41,63	48	53	47,13		0,00		43,47			627_B	
Kalmoesplantsoen 5	stedelijk					627_C	7,5			45,15	48	53	50,56		2,56	x	46,42			627_C	
Kalmoesplantsoen 7	stedelijk					628_A	1,5			33,05	48	53	38,33		0,00		36,97			628_A	
Kalmoesplantsoen 7	stedelijk					628_B	4,5			37,27	48	53	42,46		0,00		40,85			628_B	
Kalmoesplantsoen 7	stedelijk					628_C	7,5			44,05	48	53	49,04		1,04		46,34			628_C	
Kalmoesplantsoen 9	stedelijk					629_A	1,5			37,94	48	53	43,47		0,00		38,96			629_A	
Kalmoesplantsoen 9	stedelijk					629_B	4,5			39,61	48	53	45,75		0,00		40,30			629_B	
Kalmoesplantsoen 11	stedelijk					630_A	1,5			37,33	48	53	42,38		0,00		39,03			630_A	
Kalmoesplantsoen 11	stedelijk					630_B	4,5			39,67	48	53	45,71		0,00		40,37			630_B	
Kalmoesplantsoen 13	stedelijk					631_A	1,5			38,11	48	53	41,78		0,00		39,05			631_A	
Kalmoesplantsoen 13	stedelijk					631_B	4,5			39,61	48	53	45,62		0,00		40,04			631_B	
Kalmoesplantsoen 13	stedelijk					631_C	7,5			44,09	48	53	48,92		0,92		43,25			631_C	
Kalmoesplantsoen 15	stedelijk					632_A	1,5			38,85	48	53	42,67		0,00		39,45			632_A	
Kalmoesplantsoen 15	stedelijk					632_B	4,5			40,41	48	53	46,55		0,00		40,22			632_B	
Kalmoesplantsoen 15	stedelijk					632_C	7,5			44,11	48	53	48,96		0,96		43,14			632_C	
Kalmoesplantsoen 17	stedelijk					633_A	1,5			38,52	48	53	43,86		0,00		40,27			633_A	
Kalmoesplantsoen 17	stedelijk					633_B	4,5			41,23	48	53	47,38		0,00		40,77			633_B	
Kalmoesplantsoen 17	stedelijk					633_C	7,5			44,44	48	53	49,34		1,34		43,58			633_C	
Kalmoesplantsoen 19	stedelijk					634_A	1,5			38,77	48	53	44,28		0,00		40,37			634_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Kalmoesplantsoen 19	stedelijk					634_B	4,5			41,36	48	53	47,37		0,00		40,81		634_B	
Kalmoesplantsoen 19	stedelijk					634_C	7,5			43,99	48	53	49,18		1,18		43,65		634_C	
Kalmoesplantsoen 21	stedelijk					635_A	1,5			39,50	48	53	45,01		0,00		40,35		635_A	
Kalmoesplantsoen 21	stedelijk					635_B	4,5			42,38	48	53	47,59		0,00		40,72		635_B	
Kalmoesplantsoen 21	stedelijk					635_C	7,5			44,43	48	53	49,36		1,36		43,71		635_C	
Kalmoesplantsoen 23	stedelijk					636_A	1,5			40,74	48	53	45,74		0,00		40,80		636_A	
Kalmoesplantsoen 23	stedelijk					636_B	4,5			43,36	48	53	48,19		0,19		41,29		636_B	
Kalmoesplantsoen 23	stedelijk					636_C	7,5			45,05	48	53	49,85		1,85	x	44,22		636_C	
Kalmoesplantsoen 25	stedelijk					637_A	1,5			41,18	48	53	45,21		0,00		40,77		637_A	
Kalmoesplantsoen 25	stedelijk					637_B	4,5			44,13	48	53	48,03		0,03		42,11		637_B	
Kalmoesplantsoen 25	stedelijk					637_C	7,5			45,51	48	53	49,89		1,89	x	45,15		637_C	
Kalmoesplantsoen 27	stedelijk					638_A	1,5			42,86	48	53	46,64		0,00		40,48		638_A	
Kalmoesplantsoen 27	stedelijk					638_B	4,5			44,56	48	53	48,07		0,07		42,21		638_B	
Kalmoesplantsoen 27	stedelijk					638_C	7,5			46,07	48	53	50,69		2,69	x	46,28		638_C	
Kalmoesplantsoen 4	stedelijk					639_A	1,5			40,81	48	53	47,42		0,00		41,18		639_A	
Kalmoesplantsoen 4	stedelijk					639_B	4,5			41,91	48	53	48,16		0,16		42,82		639_B	
Kalmoesplantsoen 4	stedelijk					639_C	7,5			45,49	48	53	50,57		2,57	x	45,47		639_C	
Kalmoesplantsoen 6	stedelijk					640_A	1,5			39,90	48	53	46,46		0,00		38,82		640_A	
Kalmoesplantsoen 6	stedelijk					640_B	4,5			41,03	48	53	47,24		0,00		40,97		640_B	
Kalmoesplantsoen 6	stedelijk					640_C	7,5			44,66	48	53	49,80		1,80	x	44,00		640_C	
Kalmoesplantsoen 8	stedelijk					641_A	1,5			41,86	48	53	47,44		0,00		39,11		641_A	
Kalmoesplantsoen 8	stedelijk					641_B	4,5			42,44	48	53	47,95		0,00		41,05		641_B	
Kalmoesplantsoen 8	stedelijk					641_C	7,5			44,79	48	53	49,99		1,99	x	44,16		641_C	
Kalmoesplantsoen 10	stedelijk					642_A	1,5			41,52	48	53	46,84		0,00		38,37		642_A	
Kalmoesplantsoen 10	stedelijk					642_B	4,5			41,95	48	53	47,42		0,00		40,40		642_B	
Kalmoesplantsoen 10	stedelijk					642_C	7,5			43,41	48	53	49,48		1,48		43,98		642_C	
Kalmoesplantsoen 12	stedelijk					643_A	1,5			41,56	48	53	46,99		0,00		38,45		643_A	
Kalmoesplantsoen 12	stedelijk					643_B	4,5			41,97	48	53	47,61		0,00		40,54		643_B	
Kalmoesplantsoen 12	stedelijk					643_C	7,5			43,19	48	53	49,56		1,56	x	44,25		643_C	
Kalmoesplantsoen 14	stedelijk					644_A	1,5			42,36	48	53	47,51		0,00		39,05		644_A	
Kalmoesplantsoen 14	stedelijk					644_B	4,5			42,75	48	53	48,03		0,03		40,78		644_B	
Kalmoesplantsoen 14	stedelijk					644_C	7,5			43,99	48	53	49,71		1,71	x	44,25		644_C	
Kalmoesplantsoen 16	stedelijk					645_A	1,5			42,91	48	53	47,82		0,00		39,47		645_A	
Kalmoesplantsoen 16	stedelijk					645_B	4,5			43,27	48	53	48,27		0,27		40,97		645_B	
Kalmoesplantsoen 16	stedelijk					645_C	7,5			44,32	48	53	49,54		1,54	x	43,73		645_C	
Kalmoesplantsoen 18	stedelijk					646_A	1,5			43,90	48	53	48,64		0,64		40,41		646_A	
Kalmoesplantsoen 18	stedelijk					646_B	4,5			43,98	48	53	48,87		0,87		41,71		646_B	
Kalmoesplantsoen 18	stedelijk					646_C	7,5			44,93	48	53	49,94		1,94	x	44,21		646_C	
Kalmoesplantsoen 20	stedelijk					647_A	1,5			44,26	48	53	48,93		0,93		40,55		647_A	
Kalmoesplantsoen 20	stedelijk					647_B	4,5			44,38	48	53	49,18		1,18		42,08		647_B	
Kalmoesplantsoen 20	stedelijk					647_C	7,5			45,27	48	53	50,16		2,16	x	44,45		647_C	
Kalmoesplantsoen 22	stedelijk					648_A	1,5			45,11	48	53	49,65		1,65	x	41,18		648_A	
Kalmoesplantsoen 22	stedelijk					648_B	4,5			45,24	48	53	49,86		1,86	x	42,65		648_B	
Kalmoesplantsoen 22	stedelijk					648_C	7,5			45,85	48	53	50,78		2,78	x	45,03		648_C	
Kalmoesplantsoen 24	stedelijk					649_A	1,5			45,69	48	53	50,16		2,16	x	41,57		649_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Kalmoesplantsoen 24	stedelijk					649_B	4,5			45,84	48	53	50,34		2,34	x	42,97			649_B	
Kalmoesplantsoen 24	stedelijk					649_C	7,5			46,33	48	53	50,99		2,99	x	45,08			649_C	
Kalmoesplantsoen 26	stedelijk					650_A	1,5			46,57	48	53	51,20		3,20	x	42,97			650_A	
Kalmoesplantsoen 26	stedelijk					650_B	4,5			46,69	48	53	51,42		3,42	x	44,08			650_B	
Kalmoesplantsoen 28	stedelijk					651_A	1,5			46,70	48	53	50,68		2,68	x	43,51			651_A	
Kalmoesplantsoen 28	stedelijk					651_B	4,5			46,94	48	53	51,03		3,03	x	44,91			651_B	
Waterbiesweg 3	stedelijk					652_A	1,5			36,85	48	53	44,26		0,00		38,59			652_A	
Waterbiesweg 3	stedelijk					652_B	4,5			38,82	48	53	45,97		0,00		40,74			652_B	
Waterbiesweg 3	stedelijk					652_C	7,5			43,32	48	53	50,16		2,16	x	44,21			652_C	
Waterbiesweg 5	stedelijk					653_A	1,5			36,33	48	53	44,46		0,00		38,81			653_A	
Waterbiesweg 5	stedelijk					653_B	4,5			38,48	48	53	46,15		0,00		40,79			653_B	
Waterbiesweg 5	stedelijk					653_C	7,5			42,92	48	53	49,88		1,88	x	44,57			653_C	
Waterbiesweg 7	stedelijk					654_A	1,5			36,26	48	53	44,05		0,00		38,85			654_A	
Waterbiesweg 7	stedelijk					654_B	4,5			38,15	48	53	45,44		0,00		41,10			654_B	
Waterbiesweg 7	stedelijk					654_C	7,5			43,00	48	53	49,68		1,68	x	44,79			654_C	
Waterbiesweg 9	stedelijk					655_A	1,5			36,81	48	53	44,28		0,00		39,09			655_A	
Waterbiesweg 9	stedelijk					655_B	4,5			38,70	48	53	45,40		0,00		40,67			655_B	
Waterbiesweg 9	stedelijk					655_C	7,5			43,68	48	53	50,06		2,06	x	44,11			655_C	
Waterbiesweg 11	stedelijk					656_A	1,5			37,97	48	53	44,83		0,00		39,42			656_A	
Waterbiesweg 11	stedelijk					656_B	4,5			40,08	48	53	46,54		0,00		40,87			656_B	
Waterbiesweg 11	stedelijk					656_C	7,5			44,18	48	53	50,25		2,25	x	44,56			656_C	
Waterbiesweg 13	stedelijk					657_A	1,5			37,89	48	53	44,05		0,00		39,07			657_A	
Waterbiesweg 13	stedelijk					657_B	4,5			39,31	48	53	45,69		0,00		41,11			657_B	
Waterbiesweg 13	stedelijk					657_C	7,5			43,46	48	53	49,48		1,48		44,46			657_C	
Waterbiesweg 15	stedelijk					658_A	1,5			38,58	48	53	44,63		0,00		39,15			658_A	
Waterbiesweg 15	stedelijk					658_B	4,5			40,19	48	53	46,16		0,00		41,49			658_B	
Waterbiesweg 15	stedelijk					658_C	7,5			43,63	48	53	49,26		1,26		44,01			658_C	
Waterbiesweg 17	stedelijk					659_A	1,5			38,94	48	53	45,06		0,00		39,38			659_A	
Waterbiesweg 17	stedelijk					659_B	4,5			40,62	48	53	46,75		0,00		41,80			659_B	
Waterbiesweg 17	stedelijk					659_C	7,5			43,99	48	53	49,69		1,69	x	44,25			659_C	
Waterbiesweg 19	stedelijk					660_A	1,5			39,54	48	53	44,91		0,00		39,19			660_A	
Waterbiesweg 19	stedelijk					660_B	4,5			41,56	48	53	46,81		0,00		41,95			660_B	
Waterbiesweg 19	stedelijk					660_C	7,5			44,72	48	53	49,86		1,86	x	44,45			660_C	
Waterbiesweg 21	stedelijk					661_A	1,5			40,09	48	53	45,23		0,00		39,55			661_A	
Waterbiesweg 21	stedelijk					661_B	4,5			42,18	48	53	46,99		0,00		41,97			661_B	
Waterbiesweg 21	stedelijk					661_C	7,5			45,25	48	53	50,31		2,31	x	45,54			661_C	
Waterbiesweg 23	stedelijk					662_A	1,5			41,21	48	53	45,35		0,00		40,23			662_A	
Waterbiesweg 23	stedelijk					662_B	4,5			43,01	48	53	47,20		0,00		42,53			662_B	
Waterbiesweg 23	stedelijk					662_C	7,5			45,85	48	53	50,71		2,71	x	46,60			662_C	
Waterbiesweg 25	stedelijk					663_A	1,5			41,45	48	53	44,92		0,00		40,05			663_A	
Waterbiesweg 25	stedelijk					663_B	4,5			43,46	48	53	47,04		0,00		42,58			663_B	
Waterbiesweg 25	stedelijk					663_C	7,5			46,08	48	53	50,93		2,93	x	47,08			663_C	
Waterbiesweg 27	stedelijk					664_A	1,5			42,03	48	53	45,28		0,00		39,56			664_A	
Waterbiesweg 27	stedelijk					664_B	4,5			43,19	48	53	46,73		0,00		41,81			664_B	
Waterbiesweg 27	stedelijk					664_C	7,5			45,69	48	53	50,52		2,52	x	46,42			664_C	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Waterbiesweg 29	stedelijk					665_A	1,5			41,33	48	53	45,35		0,00		40,76			665_A	
Waterbiesweg 29	stedelijk					665_B	4,5			42,14	48	53	46,67		0,00		42,68			665_B	
Waterbiesweg 29	stedelijk					665_C	7,5			45,25	48	53	50,61		2,61	x	46,94			665_C	
Waterbiesweg 32	stedelijk					666_A	1,5			31,19	48	53	36,22		0,00		34,82			666_A	
Waterbiesweg 32	stedelijk					666_B	4,5			34,15	48	53	39,63		0,00		37,84			666_B	
Waterbiesweg 32	stedelijk					666_C	7,5			38,73	48	53	46,28		0,00		42,53			666_C	
Waterbiesweg 34	stedelijk					667_A	1,5			36,92	48	53	44,50		0,00		37,11			667_A	
Waterbiesweg 34	stedelijk					667_B	4,5			37,89	48	53	45,07		0,00		39,12			667_B	
Waterbiesweg 34	stedelijk					667_C	7,5			40,16	48	53	48,00		0,00		42,67			667_C	
Waterbiesweg 36	stedelijk					668_A	1,5			39,37	48	53	46,66		0,00		38,34			668_A	
Waterbiesweg 36	stedelijk					668_B	4,5			40,10	48	53	47,08		0,00		40,14			668_B	
Waterbiesweg 36	stedelijk					668_C	7,5			42,56	48	53	49,79		1,79	x	43,16			668_C	
Waterbiesweg 38	stedelijk					669_A	1,5			39,29	48	53	46,72		0,00		38,47			669_A	
Waterbiesweg 38	stedelijk					669_B	4,5			40,04	48	53	47,23		0,00		40,29			669_B	
Waterbiesweg 38	stedelijk					669_C	7,5			42,62	48	53	49,68		1,68	x	43,02			669_C	
Waterbiesweg 40	stedelijk					670_A	1,5			40,20	48	53	47,72		0,00		38,72			670_A	
Waterbiesweg 40	stedelijk					670_B	4,5			40,81	48	53	48,08		0,08		40,57			670_B	
Waterbiesweg 40	stedelijk					670_C	7,5			43,29	48	53	50,26		2,26	x	43,50			670_C	
Waterbiesweg 42	stedelijk					671_A	1,5			39,81	48	53	47,42		0,00		39,19			671_A	
Waterbiesweg 42	stedelijk					671_B	4,5			40,68	48	53	47,89		0,00		41,07			671_B	
Waterbiesweg 42	stedelijk					671_C	7,5			43,74	48	53	50,03		2,03	x	44,01			671_C	
Waterbiesweg 44	stedelijk					672_A	1,5			41,09	48	53	48,05		0,05		39,60			672_A	
Waterbiesweg 44	stedelijk					672_B	4,5			41,80	48	53	48,50		0,50		41,55			672_B	
Waterbiesweg 44	stedelijk					672_C	7,5			44,90	48	53	50,74		2,74	x	44,64			672_C	
Waterbiesweg 46	stedelijk					673_A	1,5			38,62	48	53	43,05		0,00		36,84			673_A	
Waterbiesweg 46	stedelijk					673_B	4,5			39,85	48	53	44,17		0,00		39,59			673_B	
Waterbiesweg 46	stedelijk					673_C	7,5			43,74	48	53	48,40		0,40		44,19			673_C	
Waterbiesweg 48	stedelijk					674_A	1,5			40,88	48	53	46,84		0,00		38,37			674_A	
Waterbiesweg 48	stedelijk					674_B	4,5			41,63	48	53	47,42		0,00		40,80			674_B	
Waterbiesweg 48	stedelijk					674_C	7,5			44,57	48	53	49,77		1,77	x	44,30			674_C	
Waterbiesweg 50	stedelijk					675_A	1,5			39,81	48	53	43,32		0,00		37,10			675_A	
Waterbiesweg 50	stedelijk					675_B	4,5			40,88	48	53	44,45		0,00		39,78			675_B	
Waterbiesweg 50	stedelijk					675_C	7,5			43,89	48	53	48,43		0,43		43,97			675_C	
Waterbiesweg 52	stedelijk					676_A	1,5			42,40	48	53	48,09		0,09		39,04			676_A	
Waterbiesweg 52	stedelijk					676_B	4,5			43,08	48	53	48,60		0,60		40,86			676_B	
Waterbiesweg 52	stedelijk					676_C	7,5			44,57	48	53	49,97		1,97	x	43,61			676_C	
Waterbiesweg 54	stedelijk					677_A	1,5			42,10	48	53	45,10		0,00		36,99			677_A	
Waterbiesweg 54	stedelijk					677_B	4,5			42,85	48	53	46,09		0,00		39,39			677_B	
Waterbiesweg 54	stedelijk					677_C	7,5			44,45	48	53	48,36		0,36		43,12			677_C	
Waterbiesweg 56	stedelijk					678_A	1,5			44,69	48	53	49,94		1,94	x	39,79			678_A	
Waterbiesweg 56	stedelijk					678_B	4,5			44,96	48	53	50,15		2,15	x	41,23			678_B	
Waterbiesweg 56	stedelijk					678_C	7,5			45,97	48	53	50,90		2,90	x	43,79			678_C	
Waterbiesweg 58	stedelijk					679_A	1,5			46,17	48	53	51,11		3,11	x	41,37			679_A	
Waterbiesweg 58	stedelijk					679_B	4,5			46,36	48	53	51,35		3,35	x	42,81			679_B	
Waterbiesweg 58	stedelijk					679_C	7,5			46,94	48	53	52,04		4,04	x	45,09			679_C	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Waterbiesweg 60	stedelijk					680_A	1,5			47,47	48	53	52,87		4,87	x	43,22			680_A	
Waterbiesweg 60	stedelijk					680_B	4,5			47,54	48	53	52,97		4,97	x	44,26			680_B	
Waterbiesweg 60	stedelijk					680_C	7,5			47,86	48	53	53,32		5,32	x	45,86			680_C	
Waterbiesweg 62	stedelijk					681_A	1,5			47,89	48	53	52,72		4,72	x	44,46			681_A	
Waterbiesweg 62	stedelijk					681_B	4,5			47,94	48	53	52,92		4,92	x	45,51			681_B	
Waterbiesweg 62	stedelijk					681_C	7,5			48,36	48	53	52,53		5,17	x	47,14			681_C	
Waterbiesweg 64	stedelijk					682_A	1,5			48,38	48	53	53,43		5,05	x	45,01			682_A	
Waterbiesweg 64	stedelijk					682_B	4,5			48,57	49	54	52,88		5,31	x	46,77			682_B	
Waterbiesweg 64	stedelijk					682_C	7,5			48,98	49	54	52,66		5,68	x	48,57			682_C	
Waterbiesweg 66	stedelijk					683_A	1,5			48,70	49	54	52,64		4,94	x	46,96			683_A	
Waterbiesweg 66	stedelijk					683_B	4,5			48,86	49	54	53,03		5,17	x	48,04			683_B	
Waterbiesweg 66	stedelijk					683_C	7,5			48,94	49	54	53,35		5,41	x	48,85			683_C	
Waterbiesweg 66	stedelijk					683a_A	1,5			48,26	48	53	53,09		4,83	x	45,11			683a_A	
Waterbiesweg 66	stedelijk					683a_B	4,5			48,49	48	53	52,61		5,12	x	46,72			683a_B	
Waterbiesweg 66	stedelijk					683a_C	7,5			48,87	49	54	53,25		5,38	x	48,37			683a_C	
Waterbiesweg 8	stedelijk					684_A	1,5			37,12	48	53	44,14		0,00		36,78			684_A	
Zwethkade Zuid 41a	buitenstedelijk					685_A	1,5			42,49	48	53	44,79		0,00		43,01			685_A	
Zwethkade Zuid 41a	buitenstedelijk					685_B	4,5			44,60	48	53	46,79		0,00		45,38			685_B	
Noordhoornseweg 43	buitenstedelijk					686_A	1,5			50,20	50	55	57,26		7,06	x	51,07	51		686_A	
Noordhoornseweg 43	buitenstedelijk					686_B	4,5			52,54	53	58	58,75		6,21	x	53,15			686_B	
Noordhoornseweg 42	buitenstedelijk					687_A	1,5			49,23	49	54	52,93		5,70	x	49,82	50		687_A	
Noordhoornseweg 42	buitenstedelijk					687_B	4,5			50,46	50	55	56,17		5,71	x	51,59	52		687_B	
Noordhoornseweg 39	buitenstedelijk					688_A	1,5			43,54	48	53	48,51		0,51		46,14			688_A	
Noordhoornseweg 39	buitenstedelijk					688_B	4,5			46,15	48	53	51,39		3,39	x	48,56	49		688_B	
Noordhoornseweg 38a	buitenstedelijk					689_A	1,5			41,93	48	53	47,60		0,00		44,81			689_A	
Noordhoornseweg 38a	buitenstedelijk					689_B	4,5			43,30	48	53	48,98		0,98		46,03			689_B	
Molenwetering 4	buitenstedelijk					690_A	1,5			42,30	48	53	47,36		0,00		45,13			690_A	
Molenwetering 4	buitenstedelijk					690_B	4,5			43,13	48	53	48,10		0,10		45,97			690_B	
Ko van Dijkplein 58	stedelijk					691_A	1,5			40,71	48	53	42,98		0,00		41,25			691_A	
Ko van Dijkplein 58	stedelijk					691_B	4,5			44,84	48	53	47,57		0,00		45,24			691_B	
Ko van Dijkplein 58	stedelijk					691_C	7,5			46,80	48	53	49,50		1,50	x	46,95			691_C	
Ko van Dijkplein 56	stedelijk					692_A	1,5			36,95	48	53	38,83		0,00		37,58			692_A	
Ko van Dijkplein 56	stedelijk					692_B	4,5			37,05	48	53	39,06		0,00		38,01			692_B	
Ko van Dijkplein 56	stedelijk					692_C	7,5			39,63	48	53	41,94		0,00		40,37			692_C	
Waterbiesweg 12	stedelijk					693_A	4,5			31,99	48	53	37,88		0,00		36,43			693_A	
Waterbiesweg 10	stedelijk					694_A	1,5			35,90	48	53	41,06		0,00		39,66			694_A	
Waterbiesweg 14	stedelijk					695_A	4,5			38,02	48	53	44,77		0,00		38,82			695_A	
Waterbiesweg 16	stedelijk					696_A	7,5			35,77	48	53	42,53		0,00		40,59			696_A	
Waterbiesweg 18	stedelijk					697_A	7,5			40,55	48	53	47,87		0,00		42,59			697_A	
Waterbiesweg 20	stedelijk					698_A	10,5			38,45	48	53	45,97		0,00		43,55			698_A	
Waterbiesweg 22	stedelijk					699_A	10,5			44,60	48	53	50,65		2,65	x	45,99			699_A	
Waterbiesweg 24	stedelijk					700_A	13,5			38,71	48	53	46,50		0,00		44,01			700_A	
Waterbiesweg 26	stedelijk					701_A	13,5			45,18	48	53	51,17		3,17	x	46,82			701_A	
Waterbiesweg 28	stedelijk					702_A	16,5			39,02	48	53	46,65		0,00		44,06			702_A	
Waterbiesweg 30	stedelijk					703_A	16,5			45,50	48	53	51,33		3,33	x	47,07			703_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
aan van Wateringse Veld 158	stedelijk					704_A	4,5			40,04	48	53	42,08		0,00		40,73			704_A	
aan van Wateringse Veld 158	stedelijk					704_B	7,5			43,00	48	53	45,24		0,00		43,13			704_B	
aan van Wateringse Veld 158	stedelijk					705_A	7,5			45,82	48	53	48,48		0,48		44,85			705_A	
aan van Wateringse Veld 158	stedelijk					706_A	7,5			45,17	48	53	47,87		0,00		44,80			706_A	
aan van Wateringse Veld 159	stedelijk					707_A	10,5			45,49	48	53	48,08		0,08		44,43			707_A	
aan van Wateringse Veld 159	stedelijk					708_A	10,5			45,23	48	53	47,96		0,00		44,81			708_A	
Middenzwet 26	buitenstedelijk					709_A	1,5			37,88	48	53	39,86		0,00		38,70			709_A	
Middenzwet 26	buitenstedelijk					709_B	4,5			49,53	50	55	51,48		1,95	x	50,17			709_B	
Middenzwet 25	buitenstedelijk					710_A	1,5			45,87	48	53	48,43		0,43		46,51			710_A	
Middenzwet 25	buitenstedelijk					710_B	4,5			47,19	48	53	49,86		1,86	x	48,08			710_B	
Middenzwet 25	buitenstedelijk					711_A	1,5			42,77	48	53	44,64		0,00		42,85			711_A	
Middenzwet 25	buitenstedelijk					711_B	4,5			45,29	48	53	47,47		0,00		45,79			711_B	
Middenzwet 28	buitenstedelijk					712_A	1,5			45,60	48	53	47,10		0,00		45,84			712_A	
Middenzwet 28	buitenstedelijk					712_B	4,5			47,11	48	53	49,04		1,04		47,82			712_B	
Middenzwet 30	buitenstedelijk					713_A	1,5			40,22	48	53	41,85		0,00		40,87			713_A	
Middenzwet 30	buitenstedelijk					713_B	4,5			42,74	48	53	44,73		0,00		43,61			713_B	
Middenzwet 32	buitenstedelijk					714_A	1,5			41,33	48	53	42,94		0,00		42,04			714_A	
Middenzwet 32	buitenstedelijk					714_B	4,5			43,72	48	53	45,27		0,00		44,60			714_B	
Middenzwet 29	buitenstedelijk					715_A	1,5			40,36	48	53	42,74		0,00		40,88			715_A	
Middenzwet 29	buitenstedelijk					715_B	4,5			43,79	48	53	46,38		0,00		44,71			715_B	
Middenzwet 31	buitenstedelijk					716_A	1,5			39,76	48	53	41,25		0,00		39,79			716_A	
Middenzwet 36	buitenstedelijk					717_A	1,5			37,77	48	53	39,36		0,00		38,29			717_A	
Middenzwet 36	buitenstedelijk					717_B	4,5			42,10	48	53	43,84		0,00		42,76			717_B	
Middenzwet 34	buitenstedelijk					718_A	1,5			39,48	48	53	41,01		0,00		40,13			718_A	
Middenzwet 34	buitenstedelijk					718_B	4,5			42,63	48	53	44,53		0,00		43,49			718_B	
Middenzwet 33	buitenstedelijk					720_A	1,5			39,27	48	53	41,08		0,00		39,38			720_A	
Middenzwet 33	buitenstedelijk					720_B	4,5			43,17	48	53	45,56		0,00		43,84			720_B	
aan van Wateringse Veld 144	stedelijk					721_A	4,5			38,89	48	53	40,45		0,00		38,97			721_A	
aan van Wateringse Veld 144	stedelijk					721_B	7,5			44,04	48	53	45,40		0,00		43,42			721_B	
Kikkerbeetlaan 36	stedelijk					722_A	1,5			30,07	48	53	34,39		0,00		33,41			722_A	
Kikkerbeetlaan 36	stedelijk					722_B	4,5			34,00	48	53	38,53		0,00		37,18			722_B	
Kikkerbeetlaan 36	stedelijk					722_C	7,5			39,04	48	53	44,65		0,00		41,08			722_C	
Kikkerbeetlaan 27	stedelijk					723_A	1,5			32,78	48	53	37,72		0,00		36,70			723_A	
Kikkerbeetlaan 27	stedelijk					723_B	4,5			37,25	48	53	42,56		0,00		41,00			723_B	
Lisdoddestraat 7	stedelijk					724_A	1,5			36,18	48	53	40,82		0,00		39,41			724_A	
Lisdoddestraat 7	stedelijk					724_B	4,5			42,38	48	53	47,73		0,00		44,35			724_B	
Madridweg 35	stedelijk					726_A	1,5			34,92	48	53	36,80		0,00		35,57			726_A	
Madridweg 35	stedelijk					726_B	4,5			36,78	48	53	38,72		0,00		37,43			726_B	
Madridweg 33	stedelijk					727_A	1,5			34,99	48	53	37,08		0,00		35,83			727_A	
Madridweg 33	stedelijk					727_B	4,5			36,92	48	53	38,96		0,00		37,64			727_B	
Madridweg 31	stedelijk					728_A	1,5			34,87	48	53	36,88		0,00		35,68			728_A	
Madridweg 31	stedelijk					728_B	4,5			36,99	48	53	38,92		0,00		37,61			728_B	
Madridweg 29	stedelijk					729_A	1,5			34,80	48	53	36,98		0,00		35,77			729_A	
Madridweg 29	stedelijk					729_B	4,5			37,05	48	53	39,20		0,00		37,86			729_B	
Madridweg 27	stedelijk					730_A	1,5			34,84	48	53	36,95		0,00		35,76			730_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Madridweg 27	stedelijk					730_B	4,5			37,11	48	53	39,22		0,00		37,89			730_B	
Londensingel 52	stedelijk					731_A	1,5			36,12	48	53	38,39		0,00		37,12			731_A	
Londensingel 52	stedelijk					731_B	4,5			39,33	48	53	42,08		0,00		40,49			731_B	
Londensingel 52	stedelijk					731_C	7,5			43,90	48	53	47,30		0,00		45,10			731_C	
Londensingel 50	stedelijk					732_A	1,5			36,06	48	53	38,29		0,00		37,04			732_A	
Londensingel 50	stedelijk					732_B	4,5			39,02	48	53	41,76		0,00		40,22			732_B	
Londensingel 50	stedelijk					732_C	7,5			43,71	48	53	47,04		0,00		44,89			732_C	
Londensingel 48	stedelijk					733_A	1,5			35,93	48	53	38,02		0,00		36,82			733_A	
Londensingel 48	stedelijk					733_B	4,5			38,88	48	53	41,23		0,00		39,82			733_B	
Londensingel 48	stedelijk					733_C	7,5			43,44	48	53	46,52		0,00		44,36			733_C	
Londensingel 46	stedelijk					734_A	1,5			36,09	48	53	38,16		0,00		36,94			734_A	
Londensingel 46	stedelijk					734_B	4,5			39,05	48	53	41,33		0,00		39,90			734_B	
Londensingel 46	stedelijk					734_C	7,5			43,46	48	53	46,65		0,00		44,40			734_C	
Londensingel 44	stedelijk					735_A	1,5			36,01	48	53	38,04		0,00		36,84			735_A	
Londensingel 44	stedelijk					735_B	4,5			39,04	48	53	41,34		0,00		39,89			735_B	
Londensingel 44	stedelijk					735_C	7,5			43,35	48	53	46,57		0,00		44,37			735_C	
Londensingel 42	stedelijk					736_A	1,5			36,15	48	53	38,30		0,00		37,08			736_A	
Londensingel 42	stedelijk					736_B	4,5			39,24	48	53	41,65		0,00		40,17			736_B	
Londensingel 42	stedelijk					736_C	7,5			43,64	48	53	46,88		0,00		44,61			736_C	
Londensingel 40	stedelijk					737_A	1,5			36,29	48	53	38,33		0,00		37,08			737_A	
Londensingel 40	stedelijk					737_B	4,5			39,57	48	53	41,84		0,00		40,38			737_B	
Londensingel 40	stedelijk					737_C	7,5			43,66	48	53	46,83		0,00		44,52			737_C	
Londensingel 38	stedelijk					738_A	1,5			36,57	48	53	38,66		0,00		37,39			738_A	
Londensingel 38	stedelijk					738_B	4,5			40,03	48	53	42,70		0,00		41,12			738_B	
Londensingel 38	stedelijk					738_C	7,5			44,09	48	53	47,37		0,00		44,98			738_C	
Wim Sonneveldplein 9	stedelijk					739_A	1,5			34,45	48	53	36,18		0,00		35,07			739_A	
Wim Sonneveldplein 9	stedelijk					739_B	4,5			37,30	48	53	39,20		0,00		37,87			739_B	
Wim Sonneveldplein 9	stedelijk					739_C	7,5			41,04	48	53	43,63		0,00		41,73			739_C	
Wim Sonneveldplein 11	stedelijk					740_A	1,5			35,39	48	53	37,23		0,00		36,16			740_A	
Wim Sonneveldplein 11	stedelijk					740_B	4,5			39,41	48	53	41,65		0,00		40,19			740_B	
Wim Sonneveldplein 11	stedelijk					740_C	7,5			43,23	48	53	45,96		0,00		43,97			740_C	
Wim Sonneveldplein 13	stedelijk					741_A	1,5			34,59	48	53	36,42		0,00		35,35			741_A	
Wim Sonneveldplein 13	stedelijk					741_B	4,5			37,44	48	53	39,56		0,00		38,19			741_B	
Wim Sonneveldplein 13	stedelijk					741_C	7,5			41,76	48	53	44,80		0,00		42,78			741_C	
Wim Sonneveldplein 15	stedelijk					742_A	1,5			34,67	48	53	36,49		0,00		35,43			742_A	
Wim Sonneveldplein 15	stedelijk					742_B	4,5			37,64	48	53	39,93		0,00		38,54			742_B	
Wim Sonneveldplein 15	stedelijk					742_C	7,5			42,16	48	53	45,23		0,00		43,21			742_C	
Wim Sonneveldplein 17	stedelijk					743_A	1,5			34,75	48	53	36,73		0,00		35,61			743_A	
Wim Sonneveldplein 17	stedelijk					743_B	4,5			37,99	48	53	40,31		0,00		38,93			743_B	
Wim Sonneveldplein 17	stedelijk					743_C	7,5			42,23	48	53	45,32		0,00		43,28			743_C	
Wim Sonneveldplein 19	stedelijk					744_A	1,5			34,66	48	53	36,55		0,00		35,50			744_A	
Wim Sonneveldplein 19	stedelijk					744_B	4,5			37,68	48	53	40,03		0,00		38,69			744_B	
Wim Sonneveldplein 19	stedelijk					744_C	7,5			42,17	48	53	45,20		0,00		43,24			744_C	
Wim Sonneveldplein 21	stedelijk					745_A	1,5			34,80	48	53	36,52		0,00		35,39			745_A	
Wim Sonneveldplein 21	stedelijk					745_B	4,5			37,74	48	53	39,82		0,00		38,43			745_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Wim Sonneveldplein 21	stedelijk					745_C	7,5			42,07	48	53	44,93		0,00		42,89			745_C	
Wim Sonneveldplein 2	stedelijk					746_A	1,5			35,19	48	53	36,95		0,00		35,85			746_A	
Wim Sonneveldplein 2	stedelijk					746_B	4,5			37,77	48	53	39,99		0,00		38,64			746_B	
Wim Sonneveldplein 2	stedelijk					746_C	7,5			42,60	48	53	44,99		0,00		43,04			746_C	
Wim Sonneveldplein 4	stedelijk					747_A	1,5			35,00	48	53	36,81		0,00		35,70			747_A	
Wim Sonneveldplein 4	stedelijk					747_B	4,5			37,67	48	53	39,93		0,00		38,52			747_B	
Wim Sonneveldplein 4	stedelijk					747_C	7,5			42,49	48	53	44,97		0,00		42,99			747_C	
Wim Sonneveldplein 6	stedelijk					748_A	1,5			34,78	48	53	36,89		0,00		35,69			748_A	
Wim Sonneveldplein 6	stedelijk					748_B	4,5			37,66	48	53	40,13		0,00		38,64			748_B	
Wim Sonneveldplein 6	stedelijk					748_C	7,5			42,49	48	53	45,17		0,00		43,15			748_C	
Wim Sonneveldplein 8	stedelijk					749_A	1,5			34,87	48	53	37,08		0,00		35,89			749_A	
Wim Sonneveldplein 8	stedelijk					749_B	4,5			37,66	48	53	40,12		0,00		38,67			749_B	
Wim Sonneveldplein 8	stedelijk					749_C	7,5			41,88	48	53	44,51		0,00		42,65			749_C	
Wim Sonneveldplein 10	stedelijk					750_A	1,5			35,52	48	53	37,61		0,00		36,40			750_A	
Wim Sonneveldplein 10	stedelijk					750_B	4,5			37,97	48	53	40,36		0,00		38,92			750_B	
Wim Sonneveldplein 10	stedelijk					750_C	7,5			41,93	48	53	44,82		0,00		42,84			750_C	
Wim Sonneveldplein 12	stedelijk					751_A	1,5			34,64	48	53	36,55		0,00		35,50			751_A	
Wim Sonneveldplein 12	stedelijk					751_B	4,5			37,02	48	53	39,31		0,00		37,85			751_B	
Wim Sonneveldplein 12	stedelijk					751_C	7,5			41,09	48	53	43,92		0,00		42,14			751_C	
Wim Sonneveldplein 14	stedelijk					752_A	1,5			33,97	48	53	35,94		0,00		34,90			752_A	
Wim Sonneveldplein 14	stedelijk					752_B	4,5			36,31	48	53	38,43		0,00		37,09			752_B	
Wim Sonneveldplein 14	stedelijk					752_C	7,5			40,75	48	53	43,75		0,00		41,71			752_C	
Wim Sonneveldplein 16	stedelijk					753_A	1,5			36,41	48	53	38,38		0,00		37,24			753_A	
Wim Sonneveldplein 16	stedelijk					753_B	4,5			39,20	48	53	41,40		0,00		39,88			753_B	
Wim Sonneveldplein 16	stedelijk					753_C	7,5			44,37	48	53	47,05		0,00		44,80			753_C	
Wim Sonneveldplein 18	stedelijk					754_A	1,5			36,75	48	53	38,61		0,00		37,46			754_A	
Wim Sonneveldplein 18	stedelijk					754_B	4,5			39,42	48	53	41,72		0,00		40,20			754_B	
Wim Sonneveldplein 18	stedelijk					754_C	7,5			44,76	48	53	47,48		0,00		45,21			754_C	
Wim Sonneveldplein 20	stedelijk					755_A	1,5			36,29	48	53	38,19		0,00		37,04			755_A	
Wim Sonneveldplein 20	stedelijk					755_B	4,5			39,17	48	53	41,42		0,00		39,90			755_B	
Wim Sonneveldplein 20	stedelijk					755_C	7,5			44,64	48	53	47,13		0,00		44,92			755_C	
Wim Sonneveldplein 22	stedelijk					756_A	1,5			36,38	48	53	38,31		0,00		37,22			756_A	
Wim Sonneveldplein 22	stedelijk					756_B	4,5			39,24	48	53	41,55		0,00		40,10			756_B	
Wim Sonneveldplein 22	stedelijk					756_C	7,5			44,51	48	53	47,01		0,00		44,95			756_C	
Wim Sonneveldplein 24	stedelijk					757_A	1,5			35,27	48	53	37,40		0,00		36,30			757_A	
Wim Sonneveldplein 24	stedelijk					757_B	4,5			37,92	48	53	40,56		0,00		39,08			757_B	
Wim Sonneveldplein 24	stedelijk					757_C	7,5			42,34	48	53	45,61		0,00		43,64			757_C	
Wim Sonneveldplein 26	stedelijk					758_A	1,5			35,43	48	53	37,53		0,00		36,37			758_A	
Wim Sonneveldplein 26	stedelijk					758_B	4,5			37,83	48	53	40,50		0,00		39,01			758_B	
Wim Sonneveldplein 26	stedelijk					758_C	7,5			41,97	48	53	45,15		0,00		43,09			758_C	
Vuurjuffersingel 27	stedelijk					759_A	1,5			30,53	48	53	35,45		0,00		34,32			759_A	
Vuurjuffersingel 27	stedelijk					759_B	4,5			34,01	48	53	39,02		0,00		37,55			759_B	
Vuurjuffersingel 27	stedelijk					759_C	7,5			39,25	48	53	44,71		0,00		42,22			759_C	
Kikkerbeetlaan 34	stedelijk					760_A	1,5			30,37	48	53	34,60		0,00		33,72			760_A	
Kikkerbeetlaan 34	stedelijk					760_B	4,5			34,49	48	53	39,04		0,00		37,14			760_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Kikkerbeetlaan 34	stedelijk					760_C	7,5			37,70	48	53	41,99		0,00		39,19			760_C	
Kikkerbeetlaan 32	stedelijk					761_A	1,5			31,38	48	53	35,70		0,00		34,85			761_A	
Kikkerbeetlaan 32	stedelijk					761_B	4,5			35,12	48	53	39,87		0,00		38,00			761_B	
Kikkerbeetlaan 32	stedelijk					761_C	7,5			38,30	48	53	42,58		0,00		40,04			761_C	
Kikkerbeetlaan 30	stedelijk					762_A	1,5			31,07	48	53	35,47		0,00		34,57			762_A	
Kikkerbeetlaan 30	stedelijk					762_B	4,5			35,06	48	53	39,82		0,00		37,98			762_B	
Kikkerbeetlaan 30	stedelijk					762_C	7,5			38,57	48	53	43,16		0,00		39,93			762_C	
Oeverbiesstraat 3	stedelijk					763_A	1,5			31,65	48	53	36,29		0,00		35,31			763_A	
Oeverbiesstraat 3	stedelijk					763_B	4,5			35,76	48	53	40,66		0,00		39,09			763_B	
Oeverbiesstraat 5	stedelijk					764_A	1,5			30,64	48	53	35,05		0,00		34,16			764_A	
Oeverbiesstraat 5	stedelijk					764_B	4,5			33,94	48	53	38,59		0,00		37,31			764_B	
Oeverbiesstraat 7	stedelijk					765_A	1,5			31,03	48	53	35,62		0,00		34,68			765_A	
Oeverbiesstraat 7	stedelijk					765_B	4,5			33,78	48	53	38,43		0,00		37,29			765_B	
Oeverbiesstraat 9	stedelijk					766_A	1,5			31,19	48	53	35,75		0,00		34,76			766_A	
Oeverbiesstraat 9	stedelijk					766_B	4,5			34,56	48	53	39,24		0,00		37,85			766_B	
Oeverbiesstraat 11	stedelijk					767_A	1,5			31,16	48	53	35,88		0,00		34,91			767_A	
Oeverbiesstraat 11	stedelijk					767_B	4,5			34,58	48	53	39,47		0,00		38,02			767_B	
Oeverbiesstraat 13	stedelijk					768_A	1,5			31,88	48	53	36,33		0,00		35,43			768_A	
Oeverbiesstraat 13	stedelijk					768_B	4,5			36,06	48	53	40,76		0,00		39,32			768_B	
Oeverbiesstraat 15	stedelijk					769_A	1,5			31,54	48	53	36,22		0,00		35,28			769_A	
Oeverbiesstraat 15	stedelijk					769_B	4,5			35,63	48	53	40,48		0,00		39,23			769_B	
Oeverbiesstraat 17	stedelijk					770_A	1,5			31,99	48	53	36,56		0,00		35,57			770_A	
Oeverbiesstraat 17	stedelijk					770_B	4,5			35,75	48	53	40,62		0,00		39,05			770_B	
Oeverbiesstraat 19	stedelijk					771_A	1,5			32,19	48	53	36,69		0,00		35,72			771_A	
Oeverbiesstraat 19	stedelijk					771_B	4,5			35,38	48	53	40,13		0,00		38,84			771_B	
Oeverbiesstraat 21	stedelijk					772_A	1,5			32,78	48	53	37,47		0,00		36,36			772_A	
Oeverbiesstraat 21	stedelijk					772_B	4,5			35,94	48	53	40,57		0,00		39,11			772_B	
Lisdoddestraat 5	stedelijk					773_A	1,5			36,82	48	53	41,29		0,00		40,09			773_A	
Lisdoddestraat 5	stedelijk					773_B	4,5			42,04	48	53	47,22		0,00		43,92			773_B	
Lisdoddestraat 3	stedelijk					774_A	1,5			37,40	48	53	41,93		0,00		40,31			774_A	
Lisdoddestraat 3	stedelijk					774_B	4,5			42,21	48	53	47,39		0,00		44,17			774_B	
Lisdoddestraat 5	stedelijk					775_A	1,5			38,20	48	53	43,29		0,00		40,63			775_A	
Lisdoddestraat 5	stedelijk					775_B	4,5			42,51	48	53	47,78		0,00		44,36			775_B	
Moskousingel 45	stedelijk					776_A	1,5			39,51	48	53	43,19		0,00		35,97			776_A	
Moskousingel 45	stedelijk					776_B	4,5			41,42	48	53	44,75		0,00		39,37			776_B	
Moskousingel 45	stedelijk					776_C	7,5			42,03	48	53	45,35		0,00		40,62			776_C	
Moskousingel 43	stedelijk					777_A	1,5			38,90	48	53	42,28		0,00		36,85			777_A	
Moskousingel 43	stedelijk					777_B	4,5			42,24	48	53	45,36		0,00		41,12			777_B	
Moskousingel 43	stedelijk					777_C	7,5			43,09	48	53	46,37		0,00		42,34			777_C	
Moskousingel 41	stedelijk					778_A	1,5			38,01	48	53	40,70		0,00		37,03			778_A	
Moskousingel 41	stedelijk					778_B	4,5			42,77	48	53	45,64		0,00		42,05			778_B	
Moskousingel 41	stedelijk					778_C	7,5			43,51	48	53	46,74		0,00		43,06			778_C	
Moskousingel 39	stedelijk					779_A	1,5			37,03	48	53	39,03		0,00		37,27			779_A	
Moskousingel 39	stedelijk					779_B	4,5			42,80	48	53	45,67		0,00		42,26			779_B	
Moskousingel 39	stedelijk					779_C	7,5			43,48	48	53	46,74		0,00		43,08			779_C	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Moskousingel 37	stedelijk					780_A	1,5			37,52	48	53	39,25		0,00		37,79			780_A	
Moskousingel 37	stedelijk					780_B	4,5			43,08	48	53	45,75		0,00		42,37			780_B	
Moskousingel 37	stedelijk					780_C	7,5			43,62	48	53	46,62		0,00		43,07			780_C	
Moskousingel 35	stedelijk					781_A	1,5			37,46	48	53	39,32		0,00		37,88			781_A	
Moskousingel 35	stedelijk					781_B	4,5			42,79	48	53	45,62		0,00		41,82			781_B	
Moskousingel 35	stedelijk					781_C	7,5			43,32	48	53	46,35		0,00		42,50			781_C	
Moskousingel 33	stedelijk					782_A	1,5			38,31	48	53	40,21		0,00		38,65			782_A	
Moskousingel 33	stedelijk					782_B	4,5			42,97	48	53	45,78		0,00		41,87			782_B	
Moskousingel 33	stedelijk					782_C	7,5			43,41	48	53	46,40		0,00		42,51			782_C	
Moskousingel 31	stedelijk					783_A	1,5			38,70	48	53	41,05		0,00		38,95			783_A	
Moskousingel 31	stedelijk					783_B	4,5			42,94	48	53	45,84		0,00		41,74			783_B	
Moskousingel 31	stedelijk					783_C	7,5			43,33	48	53	46,36		0,00		42,35			783_C	
Guido van Dethstraat 30	stedelijk					784_A	1,5			42,93	48	53	47,14		0,00		43,59			784_A	
Guido van Dethstraat 30	stedelijk					784_B	4,5			43,68	48	53	48,13		0,13		44,99			784_B	
Guido van Dethstraat 30	stedelijk					784_C	7,5			45,59	48	53	50,90		2,90	x	47,24			784_C	
Guido van Dethstraat 30	stedelijk					784_D	10,5			45,86	48	53	51,22		3,22	x	47,24			784_D	
Guido van Dethstraat 30	stedelijk					784_E	13,5			45,86	48	53	51,25		3,25	x	47,40			784_E	
Guido van Dethstraat 30	stedelijk					784_F	16,5			45,91	48	53	51,29		3,29	x	47,59			784_F	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Zwethkade Noord 1	buitenstedelijk		58,84			001_A	1,5			48,88	49	54	63,41		14,53	x	51,27	51	54	001_A	
Zwethkade Noord 1	buitenstedelijk		58,84			001_B	4,5			51,67	52	57	65,54		13,87	x	53,30	53	57	001_B	
Zwethkade Noord 1	buitenstedelijk		58,92			001a_A	1,5			53,63	54	59	61,61		7,98	x	52,35			001a_A	
Zwethkade Noord 1	buitenstedelijk		58,92			001a_B	4,5			55,38	55	60	64,91		9,53	x	56,33	56	60	001a_B	
Zwethkade Zuid 1	buitenstedelijk		54,91			002_A	1,5			48,10	48	53	57,80		9,70	x	49,11	49	52	002_A	
Zwethkade Zuid 1	buitenstedelijk		54,90			002_B	4,5			49,13	49	54	58,81		9,68	x	51,35	51	55	002_B	
Zwethkade Zuid 1	buitenstedelijk		54,90			002_C	7,5			49,36	49	54	59,68		10,32	x	52,83	53	56	002_C	
Zwethkade Zuid 1	buitenstedelijk		54,94			002a_A	1,5			48,32	48	53	57,18		8,86	x	50,00	50	54	002a_A	
Zwethkade Zuid 1	buitenstedelijk		54,94			002a_B	4,5			50,44	50	55	58,78		8,34	x	53,19	53	58	002a_B	
Zwethkade Zuid 1	buitenstedelijk		54,94			002a_C	7,5			50,85	51	56	59,25		8,40	x	52,97	53	59	002a_C	
Lotsweg 16	buitenstedelijk					003_A	1,5			48,62	49	54	58,42		9,80	x	49,37			003_A	
Lotsweg 16	buitenstedelijk					003_B	4,5			51,98	52	57	59,99		8,01	x	52,75	53	56	003_B	
Lotsweg 16	buitenstedelijk					003a_A	1,5			50,82	51	56	59,17		8,35	x	52,51	53	56	003a_A	
Lotsweg 16	buitenstedelijk					003a_B	4,5			52,95	53	58	61,02		8,07	x	52,88			003a_B	
Lotsweg 10	buitenstedelijk					004_A	1,5			46,14	48	53	53,01		7,01	x	50,78	51	56	004_A	
Lotsweg 10	buitenstedelijk					004_B	4,5			47,98	48	53	57,05		9,05	x	53,06	53	58	004_B	
Lotsweg 10	buitenstedelijk					005_A	1,5			45,94	48	53	53,46		6,46	x	51,11	51	58	005_A	
Lotsweg 10	buitenstedelijk					005_B	4,5			48,08	48	53	56,98		8,90	x	52,60	53	60	005_B	
Lotsweg 8	buitenstedelijk					006_A	1,5			42,38	48	53	51,41		3,41	x	48,38			006_A	
Lotsweg 8	buitenstedelijk					007_A	1,5			43,79	48	53	51,73		3,73	x	49,20	49	55	007_A	
Zwethkade Zuid 2	buitenstedelijk		52,88			009_A	1,5			44,65	48	53	55,68		7,68	x	47,19			009_A	
Zwethkade Zuid 2	buitenstedelijk		52,87			009_B	4,5			46,73	48	53	57,36		9,36	x	49,92	50	53	009_B	
Zwethkade Zuid 2	buitenstedelijk					009a_A	1,5			44,50	48	53	53,37		7,37	x	48,57	49	53	009a_A	
Zwethkade Zuid 2	buitenstedelijk					009a_B	4,5			46,70	48	53	57,03		9,03	x	50,86	51	56	009a_B	
Zwethkade Zuid 3	buitenstedelijk		50,86			010_A	1,5			44,50	48	53	55,97		7,97	x	47,30			010_A	
Zwethkade Zuid 3	buitenstedelijk		50,86			010_B	4,5			46,07	48	53	57,03		9,03	x	49,54	50	53	010_B	
Zwethkade Zuid 3	buitenstedelijk					010a_A	1,5			43,06	48	53	52,95		6,95	x	47,40			010a_A	
Zwethkade Zuid 3	buitenstedelijk					010a_B	4,5			45,12	48	53	56,08		8,08	x	49,58	50	55	010a_B	
Zwethkade Zuid 3a	buitenstedelijk		50,87			011_A	1,5			47,45	48	53	55,57		7,57	x	47,51			011_A	
Zwethkade Zuid 3a	buitenstedelijk		50,86			011_B	4,5			49,23	49	54	56,75		7,52	x	49,84	50	53	011_B	
Zwethkade Zuid 3b	buitenstedelijk		50,86			012_A	1,5			46,69	48	53	53,31		6,31	x	47,43			012_A	
Zwethkade Zuid 3b	buitenstedelijk		50,85			012_B	4,5			49,41	49	54	56,13		6,72	x	50,27	50	54	012_B	
Zwethkade Zuid 5	buitenstedelijk					013_A	1,5			44,90	48	53	52,23		4,23	x	45,96			013_A	
Zwethkade Zuid 5	buitenstedelijk					013_B	4,5			48,43	48	53	53,14		6,71	x	49,60	50	53	013_B	
Zwethkade Zuid 4	buitenstedelijk					014_A	1,5			47,28	48	53	53,31		7,31	x	47,52			014_A	
Zwethkade Zuid 4	buitenstedelijk					014_B	4,5			49,42	49	54	56,87		7,45	x	50,04	50	53	014_B	
Zwethkade Zuid 8	buitenstedelijk					015_A	1,5			44,42	48	53	52,57		4,57	x	44,72			015_A	
Zwethkade Zuid 8	buitenstedelijk					015_B	4,5			48,08	48	53	55,80		7,72	x	48,53	49	52	015_B	
Zwethkade Zuid 7	buitenstedelijk					016_A	1,5			41,77	48	53	48,13		0,13		42,57			016_A	
Zwethkade Zuid 9	buitenstedelijk					017_A	1,5			46,46	48	53	53,00		7,00	x	46,83			017_A	
Zwethkade Zuid 9	buitenstedelijk					017_B	4,5			49,05	49	54	56,70		7,65	x	49,43			017_B	
Zwethkade Zuid 10	buitenstedelijk					018_A	1,5			46,87	48	53	53,14		7,14	x	47,06			018_A	
Zwethkade Zuid 10	buitenstedelijk					018_B	4,5			49,24	49	54	56,94		7,70	x	49,76	50	53	018_B	
Zwethkade Zuid 13	buitenstedelijk					019_A	1,5			47,92	48	53	55,91		7,91	x	47,99			019_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Zwethkade Zuid 13	buitenstedelijk					019_B	4,5			49,53	50	55	57,02		7,49	x	50,00			019_B	
Zwethkade Zuid 12	buitenstedelijk					020_A	1,5			43,23	48	53	49,50		1,50	x	43,56			020_A	
Zwethkade Zuid 12	buitenstedelijk					020_B	4,5			47,03	48	53	52,94		4,94	x	47,49			020_B	
Zwethkade Zuid 11	buitenstedelijk					021_A	1,5			40,45	48	53	45,73		0,00		40,95			021_A	
Zwethkade Zuid 11	buitenstedelijk					021_B	4,5			44,91	48	53	52,01		4,01	x	46,04			021_B	
Zwethkade Zuid 14	buitenstedelijk					022_A	1,5			47,87	48	53	55,84		7,84	x	47,97			022_A	
Zwethkade Zuid 14	buitenstedelijk					022_B	4,5			49,55	50	55	56,93		7,38	x	49,93			022_B	
Zwethkade Zuid 15	buitenstedelijk					023_A	1,5			47,60	48	53	55,62		7,62	x	47,73			023_A	
Zwethkade Zuid 15	buitenstedelijk					023_B	4,5			49,45	49	54	56,85		7,40	x	49,94	50	54	023_B	
Zwethkade Zuid 16	buitenstedelijk					024_A	1,5			46,63	48	53	53,00		6,00	x	46,65			024_A	
Zwethkade Zuid 16	buitenstedelijk					024_B	4,5			49,70	50	55	56,03		6,33	x	50,28			024_B	
Zwethkade Zuid 11a	buitenstedelijk					025_A	1,5			42,29	48	53	48,24		0,24		43,16			025_A	
Zwethkade Zuid 11a	buitenstedelijk					025_B	4,5			46,31	48	53	52,06		4,06	x	47,27			025_B	
Veenakkerweg 14	buitenstedelijk					026_A	1,5			39,50	48	53	44,91		0,00		40,38			026_A	
Veenakkerweg 14	buitenstedelijk					026_B	4,5			45,34	48	53	50,42		2,42	x	46,33			026_B	
Veenakkerweg 14	buitenstedelijk					026_C	7,5			47,59	48	53	53,41		5,41	x	48,39			026_C	
Zwethkade Zuid 17	buitenstedelijk					027_A	1,5			44,03	48	53	52,16		4,16	x	44,52			027_A	
Zwethkade Zuid 17	buitenstedelijk					027_B	4,5			47,76	48	53	52,98		6,98	x	48,58	49	53	027_B	
Zwethkade Zuid 19	buitenstedelijk					028_A	1,5			46,07	48	53	53,35		5,35	x	46,95			028_A	
Zwethkade Zuid 19	buitenstedelijk					028_B	4,5			48,58	49	54	53,07		6,49	x	49,50	50	55	028_B	
Zwethkade Zuid 20	buitenstedelijk					029_A	1,5			47,15	48	53	52,90		5,90	x	47,37			029_A	
Veenakkerweg 22	buitenstedelijk					030_A	1,5			34,73	48	53	36,49		0,00		35,69			030_A	
Veenakkerweg 22	buitenstedelijk					030_B	4,5			40,65	48	53	43,34		0,00		42,00			030_B	
Veenakkerweg 15	buitenstedelijk					031_A	1,5			38,33	48	53	41,53		0,00		39,51			031_A	
Veenakkerweg 15	buitenstedelijk					031_B	4,5			43,19	48	53	48,02		0,02		44,33			031_B	
Veenakkerweg 11a	buitenstedelijk					032_A	1,5			30,50	48	53	32,19		0,00		31,64			032_A	
Veenakkerweg 11a	buitenstedelijk					032_B	4,5			40,30	48	53	43,18		0,00		41,82			032_B	
Zwethkade Zuid 42	buitenstedelijk					033_A	1,5			33,86	48	53	36,26		0,00		35,36			033_A	
Zwethkade Zuid 42	buitenstedelijk					033_B	4,5			41,07	48	53	45,23		0,00		42,81			033_B	
Middenzwet 5	buitenstedelijk					034_A	1,5			41,03	48	53	42,76		0,00		41,72			034_A	
Middenzwet 5	buitenstedelijk					034_B	4,5			43,90	48	53	46,50		0,00		45,25			034_B	
Zwethkade Zuid 54a	buitenstedelijk					036_A	1,5			35,98	48	53	39,93		0,00		37,71			036_A	
Zwethkade Zuid 54a	buitenstedelijk					036_B	4,5			41,53	48	53	44,43		0,00		42,49			036_B	
Zwethkade Zuid 54	buitenstedelijk					037_A	1,5			41,05	48	53	43,50		0,00		40,17			037_A	
Zwethkade Zuid 56	buitenstedelijk					038_A	1,5			37,20	48	53	40,33		0,00		37,82			038_A	
Zwethkade Zuid 56	buitenstedelijk					038_B	4,5			43,30	48	53	45,81		0,00		43,62			038_B	
Zwethkade Zuid 58	buitenstedelijk					039_A	1,5			38,94	48	53	40,03		0,00		38,56			039_A	
Zwethkade Zuid 58	buitenstedelijk					039_B	4,5			41,55	48	53	44,43		0,00		42,04			039_B	
Zwethkade Zuid 52	buitenstedelijk					040_A	1,5			45,41	48	53	46,34		0,00		44,34			040_A	
Zwethkade Zuid 50	buitenstedelijk					041_A	1,5			42,38	48	53	46,25		0,00		42,16			041_A	
Zwethkade Zuid 50	buitenstedelijk					041_B	4,5			45,55	48	53	49,40		1,40		45,39			041_B	
Zwethkade Zuid 48	buitenstedelijk					042_A	1,5			45,10	48	53	49,15		1,15		45,49			042_A	
Zwethkade Zuid 48	buitenstedelijk					042_B	4,5			47,39	48	53	51,86		3,86	x	47,82			042_B	
Zwethkade Zuid 46b	buitenstedelijk					043_A	1,5			46,33	48	53	53,20		5,20	x	47,23			043_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Zwethkade Zuid 46b	buitenstedelijk					043_B	4,5			47,40	48	53	53,07		6,07	x	49,05	49	54	043_B	
Zwethkade Zuid 46	buitenstedelijk					044_A	1,5			49,27	49	54	53,49		4,22	x	47,75			044_A	
Zwethkade Zuid 46	buitenstedelijk					044_B	4,5			51,12	51	56	52,94		3,82	x	50,18			044_B	
Zwethkade Zuid 40	buitenstedelijk					045_A	1,5			50,67	51	56	52,91		4,24	x	49,38			045_A	
Zwethkade Zuid 40	buitenstedelijk					045_B	4,5			51,48	51	56	53,46		3,98	x	50,71			045_B	
Zwethkade Zuid 39a	buitenstedelijk					046_A	1,5			41,62	48	53	47,88		0,00		41,59			046_A	
Zwethkade Zuid 39a	buitenstedelijk					046_B	4,5			47,01	48	53	51,36		3,36	x	46,77			046_B	
Zwethkade Zuid 38a	buitenstedelijk					047_A	1,5			50,37	50	55	52,91		4,54	x	49,33			047_A	
Zwethkade Zuid 38a	buitenstedelijk					047_B	4,5			51,54	52	57	55,67		4,13	x	50,89			047_B	
Zwethkade Zuid 38a	buitenstedelijk					047_C	7,5			51,72	52	57	55,88		4,16	x	51,51			047_C	
Zwethkade Zuid 38	buitenstedelijk					048_A	1,5			50,36	50	55	52,78		4,42	x	49,53			048_A	
Zwethkade Zuid 38	buitenstedelijk					048_B	4,5			51,33	51	56	55,60		4,27	x	50,80			048_B	
Zwethkade Zuid 36a	buitenstedelijk					049_A	1,5			49,76	50	55	52,93		5,17	x	48,78			049_A	
Zwethkade Zuid 36a	buitenstedelijk					049_B	4,5			51,55	52	57	56,09		4,54	x	50,86			049_B	
Zwethkade Zuid 34	buitenstedelijk					050_A	1,5			43,53	48	53	48,74		0,74		44,33			050_A	
Zwethkade Zuid 34	buitenstedelijk					050_B	4,5			47,40	48	53	53,40		5,40	x	48,04			050_B	
Zwethkade Zuid 35	buitenstedelijk					051_A	1,5			48,49	48	53	53,47		5,98	x	47,97			051_A	
Zwethkade Zuid 35	buitenstedelijk					051_B	4,5			50,87	51	56	56,04		5,17	x	50,60			051_B	
Zwethkade Zuid 31	buitenstedelijk					052_A	1,5			43,30	48	53	47,59		0,00		42,95			052_A	
Zwethkade Zuid 31	buitenstedelijk					052_B	4,5			47,42	48	53	53,09		5,09	x	47,32			052_B	
Zwethkade Zuid 32	buitenstedelijk					053_A	1,5			43,29	48	53	46,87		0,00		43,10			053_A	
Zwethkade Zuid 32	buitenstedelijk					053_B	4,5			47,81	48	53	52,69		4,69	x	48,10			053_B	
Zwethkade Zuid 30a	buitenstedelijk					054_A	1,5			47,85	48	53	53,45		6,45	x	47,74			054_A	
Zwethkade Zuid 30	buitenstedelijk					055_A	1,5			47,47	48	53	53,25		6,25	x	47,67			055_A	
Zwethkade Zuid 29	buitenstedelijk					056_A	1,5			43,88	48	53	48,98		0,98		44,00			056_A	
Zwethkade Zuid 29	buitenstedelijk					056_B	4,5			48,00	48	53	52,80		4,80	x	48,02			056_B	
Zwethkade Zuid 28a	buitenstedelijk					057_A	1,5			46,44	48	53	52,37		4,37	x	46,84			057_A	
Zwethkade Zuid 28a	buitenstedelijk					057_B	4,5			49,83	50	55	55,51		5,68	x	50,33			057_B	
Zwethkade Zuid 28a	buitenstedelijk					057_C	7,5			49,70	50	55	55,60		5,90	x	50,60	51	58	057_C	
Zwethkade Zuid 25	buitenstedelijk					058_A	1,5			46,40	48	53	51,14		3,14	x	46,27			058_A	
Zwethkade Zuid 25	buitenstedelijk					058_B	4,5			49,62	50	55	53,07		5,45	x	49,82			058_B	
Zwethkade Zuid 23	buitenstedelijk					059_A	1,5			39,33	48	53	43,64		0,00		40,27			059_A	
Zwethkade Zuid 23	buitenstedelijk					059_B	4,5			47,10	48	53	51,52		3,52	x	47,24			059_B	
Zwethkade Zuid 21	buitenstedelijk					060_A	1,5			37,97	48	53	40,72		0,00		39,35			060_A	
Zwethkade Zuid 21	buitenstedelijk					060_B	4,5			46,87	48	53	52,21		4,21	x	47,30			060_B	
Veenakkerweg 19	buitenstedelijk					061_A	1,5			41,79	48	53	46,27		0,00		41,70			061_A	
Veenakkerweg 19	buitenstedelijk					061_B	4,5			45,88	48	53	52,37		4,37	x	46,79			061_B	
Zwethkade Noord 1a	buitenstedelijk					062_A	1,5			49,83	50	55	57,22		7,39	x	50,45			062_A	
Zwethkade Noord 1a	buitenstedelijk					062_B	4,5			51,25	51	56	58,20		6,95	x	52,23	52	57	062_B	
Dorpskade 77	buitenstedelijk		50,82			063_A	1,5			47,70	48	53	57,36		9,36	x	47,07			063_A	
Dorpskade 77	buitenstedelijk		50,83			063_B	4,5			49,65	50	55	58,36		8,71	x	49,65			063_B	
Dorpskade 77	buitenstedelijk		50,83			064_A	1,5			51,91	52	57	59,12		7,21	x	51,38			064_A	
Dorpskade 77	buitenstedelijk		50,83			064_B	4,5			53,07	53	58	59,78		6,71	x	53,37			064_B	
Dorpskade 75	buitenstedelijk		56,84			065_A	1,5			52,25	52	57	59,64		7,39	x	51,92			065_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Dorpskade 75	buitenstedelijk		56,84			065_B	4,5			52,93	53	58	60,66		6,73	x	53,42			065_B	
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk		53,84			066_Zwet_A	1,5			45,12	48	53	53,28		5,28	x	47,72			066_Zwet_A	
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk		53,83			066_Zwet_B	4,5			47,73	48	53	52,93		6,93	x	51,00	51	54	066_Zwet_B	
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk		53,83			067_Zwet_A	1,5			34,91	48	53	39,70		0,00		37,65			067_Zwet_A	
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk		53,83			067_Zwet_B	4,5			39,85	48	53	45,42		0,00		43,89			067_Zwet_B	
Zwethkade Zuid 47	buitenstedelijk					068_A	1,5			45,74	48	53	52,94		4,94	x	47,93			068_A	
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk					068_Zwet_A	1,5			46,20	48	53	53,37		6,37	x	48,49			068_Zwet_A	
Zwethkade Noord 2	buitenstedelijk					068_Zwet_B	4,5			47,88	48	53	53,22		7,22	x	50,92	51	54	068_Zwet_B	
Zwethkade Zuid 49	buitenstedelijk					069_A	1,5			44,98	48	53	51,82		3,82	x	47,23			069_A	
Zwethkade Zuid 49	buitenstedelijk					069_B	4,5			45,78	48	53	52,38		4,38	x	48,31			069_B	
Zwethkade Zuid 51	buitenstedelijk					070_A	1,5			44,67	48	53	51,41		3,41	x	47,25			070_A	
Zwethkade Zuid 53	buitenstedelijk					071_A	1,5			44,80	48	53	51,06		3,06	x	47,08			071_A	
Zwethkade Zuid 53	buitenstedelijk					071_B	4,5			45,50	48	53	51,56		3,56	x	48,08			071_B	
Zwethkade Zuid 55	buitenstedelijk					072_A	1,5			44,13	48	53	49,73		1,73	x	46,07			072_A	
Zwethkade Zuid 55	buitenstedelijk					072_B	4,5			44,89	48	53	50,31		2,31	x	47,25			072_B	
Zwethkade Noord 4	buitenstedelijk		50,63			073_A	1,5			43,33	48	53	48,04		0,04		45,17			073_A	
Zwethkade Noord 4	buitenstedelijk		50,62			073_B	4,5			45,28	48	53	49,64		1,64	x	47,31			073_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					074_A	4,5			40,57	48	53	46,03		0,00		43,68			074_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					074_B	7,5			42,63	48	53	48,20		0,20		45,85			074_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					074_C	10,5			42,78	48	53	48,20		0,20		45,72			074_C	
Zwethkade Noord 3	buitenstedelijk		54,52			076_A	1,5			43,93	48	53	47,28		0,00		44,67			076_A	
Zwethkade Noord 3	buitenstedelijk		54,55			076_B	4,5			45,64	48	53	49,78		1,78	x	47,35			076_B	
Middenzwet 6	buitenstedelijk					083_A	1,5			44,36	48	53	48,33		0,33		46,59			083_A	
Middenzwet 8	buitenstedelijk					084_A	1,5			41,58	48	53	45,02		0,00		43,49			084_A	
Middenzwet 8	buitenstedelijk					084_B	4,5			45,64	48	53	49,08		1,08		47,49			084_B	
Middenzwet 11	buitenstedelijk					085_A	1,5			41,58	48	53	45,65		0,00		43,20			085_A	
Middenzwet 11	buitenstedelijk					085_B	4,5			44,49	48	53	48,20		0,20		46,12			085_B	
Middenzwet 21	buitenstedelijk					086_A	1,5			48,21	48	53	53,20		4,99	x	50,32	50	53	086_A	
Middenzwet 21	buitenstedelijk					086_B	4,5			55,91	56	61	61,08		5,17	x	58,31	58	61	086_B	
Middenzwet 22	buitenstedelijk					087_A	1,5			40,11	48	53	43,19		0,00		41,58			087_A	
Middenzwet 22	buitenstedelijk					087_B	4,5			46,78	48	53	50,38		2,38	x	48,71	49	52	087_B	
Middenzwet 24	buitenstedelijk					088_A	1,5			52,74	53	58	56,92		2,18	x	55,53	56	58	088_A	
Middenzwet 24	buitenstedelijk					088_B	4,5			55,50	56	61	58,39		2,89	x	56,63	57	59	088_B	
Middenweg 18	buitenstedelijk					089_A	1,5			47,97	48	53	51,82		3,82	x	49,65	50	52	089_A	
Middenweg 18	buitenstedelijk					089_B	4,5			48,30	48	53	51,94		3,64	x	49,92	50	53	089_B	
Middenweg 16a	buitenstedelijk					090_A	1,5			45,43	48	53	48,52		0,52		46,94			090_A	
Middenweg 16a	buitenstedelijk					090_B	4,5			46,43	48	53	49,22		1,22		47,72			090_B	
Middenweg 14	buitenstedelijk					091_A	1,5			43,61	48	53	46,16		0,00		44,79			091_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Middenweg 12	buitenstedelijk					092_A	1,5			41,24	48	53	43,05		0,00		42,14			092_A	
Middenweg 12	buitenstedelijk					092_B	4,5			43,61	48	53	45,72		0,00		44,61			092_B	
Middenweg 13	buitenstedelijk					093_A	1,5			41,55	48	53	44,45		0,00		43,11			093_A	
Middenweg 13	buitenstedelijk					093_B	4,5			44,02	48	53	48,28		0,28		46,46			093_B	
Middenweg 11b	buitenstedelijk					094_A	1,5			43,08	48	53	45,52		0,00		44,54			094_A	
Middenweg 11b	buitenstedelijk					094_B	4,5			44,65	48	53	47,50		0,00		46,31			094_B	
Middenweg 11a	buitenstedelijk					095_A	1,5			40,65	48	53	43,09		0,00		41,95			095_A	
Middenweg 11a	buitenstedelijk					095_B	4,5			42,91	48	53	45,53		0,00		44,31			095_B	
Middenweg 11	buitenstedelijk					096_A	1,5			42,27	48	53	44,91		0,00		43,66			096_A	
Middenweg 9	buitenstedelijk					097_A	1,5			39,09	48	53	41,31		0,00		40,32			097_A	
Middenweg 9	buitenstedelijk					097_B	4,5			41,61	48	53	44,02		0,00		43,03			097_B	
Middenweg 7	buitenstedelijk					098_A	1,5			38,91	48	53	40,96		0,00		40,01			098_A	
Middenweg 7	buitenstedelijk					098_B	4,5			41,38	48	53	43,68		0,00		42,58			098_B	
Naaldwijkseweg 2	buitenstedelijk					099_A	1,5			39,99	48	53	42,53		0,00		41,35			099_A	
Naaldwijkseweg 2	buitenstedelijk					099_B	4,5			42,01	48	53	44,51		0,00		43,30			099_B	
Osloweg 26	stedelijk					100_A	1,5			41,18	48	53	43,10		0,00		40,15			100_A	
Osloweg 26	stedelijk					100_B	4,5			41,96	48	53	43,85		0,00		41,13			100_B	
Osloweg 26	stedelijk					100_C	7,5			43,79	48	53	45,93		0,00		43,40			100_C	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					101_A	1,5			38,18	48	53	43,19		0,00		40,21			101_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					101_B	4,5			39,00	48	53	44,00		0,00		41,25			101_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					101_C	7,5			41,09	48	53	46,30		0,00		43,75			101_C	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					102_A	1,5			38,59	48	53	43,69		0,00		40,39			102_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					102_B	4,5			39,23	48	53	44,39		0,00		41,35			102_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					102_C	7,5			40,33	48	53	45,88		0,00		43,09			102_C	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					103_A	1,5			38,41	48	53	43,50		0,00		40,64			103_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					103_B	4,5			39,37	48	53	44,64		0,00		42,18			103_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					103_C	7,5			40,83	48	53	46,25		0,00		43,89			103_C	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					104_A	1,5			38,52	48	53	43,73		0,00		40,88			104_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					104_B	4,5			39,80	48	53	45,25		0,00		42,88			104_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					104_C	7,5			41,13	48	53	46,73		0,00		44,38			104_C	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					105_A	1,5			38,60	48	53	43,68		0,00		40,86			105_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					105_B	4,5			39,90	48	53	45,17		0,00		42,84			105_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					105_C	7,5			41,11	48	53	46,49		0,00		44,18			105_C	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					106_A	1,5			35,73	48	53	37,16		0,00		36,08			106_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					106_B	4,5			39,13	48	53	40,85		0,00		39,52			106_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					106_C	7,5			44,49	48	53	46,51		0,00		44,40			106_C	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					107_A	1,5			35,65	48	53	37,23		0,00		36,03			107_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					107_B	4,5			39,11	48	53	40,97		0,00		39,55			107_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					107_C	7,5			44,80	48	53	46,81		0,00		44,64			107_C	
Madridweg 67	stedelijk					108_A	1,5			34,51	48	53	36,29		0,00		35,13			108_A	
Madridweg 67	stedelijk					108_B	4,5			38,54	48	53	40,70		0,00		39,28			108_B	
Madridweg 41	stedelijk					109_A	1,5			34,66	48	53	36,26		0,00		35,16			109_A	
Madridweg 41	stedelijk					109_B	4,5			36,29	48	53	38,16		0,00		37,00			109_B	
Madridweg 39	stedelijk					110_A	1,5			34,61	48	53	36,36		0,00		35,31			110_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Madridweg 39	stedelijk					110_B	4,5			36,46	48	53	38,38		0,00		37,22			110_B	
Madridweg 37	stedelijk					111_A	1,5			34,69	48	53	36,62		0,00		35,52			111_A	
Madridweg 37	stedelijk					111_B	4,5			36,65	48	53	38,87		0,00		37,64			111_B	
Wim Sonneveldplein 65	stedelijk					115_A	1,5			33,24	48	53	34,82		0,00		34,05			115_A	
Wim Sonneveldplein 65	stedelijk					115_B	4,5			33,58	48	53	35,13		0,00		34,39			115_B	
Wim Sonneveldplein 65	stedelijk					115_C	7,5			37,08	48	53	38,57		0,00		37,48			115_C	
Henri ter Hallstraat 44	stedelijk					116_A	1,5			39,22	48	53	40,46		0,00		38,80			116_A	
Henri ter Hallstraat 44	stedelijk					116_B	4,5			40,29	48	53	42,24		0,00		40,28			116_B	
Henri ter Hallstraat 44	stedelijk					116_C	7,5			41,30	48	53	43,16		0,00		41,31			116_C	
Henri ter Hallstraat 46	stedelijk					117_A	1,5			40,77	48	53	42,51		0,00		40,80			117_A	
Henri ter Hallstraat 46	stedelijk					117_B	4,5			41,58	48	53	43,56		0,00		41,73			117_B	
Henri ter Hallstraat 46	stedelijk					117_C	7,5			42,38	48	53	44,18		0,00		42,45			117_C	
Henri ter Hallstraat 48	stedelijk					118_A	1,5			40,56	48	53	42,41		0,00		40,71			118_A	
Henri ter Hallstraat 48	stedelijk					118_B	4,5			41,72	48	53	43,81		0,00		41,99			118_B	
Henri ter Hallstraat 48	stedelijk					118_C	7,5			42,42	48	53	44,52		0,00		42,71			118_C	
Henri ter Hallstraat 50	stedelijk					119_A	1,5			39,81	48	53	41,84		0,00		40,01			119_A	
Henri ter Hallstraat 50	stedelijk					119_B	4,5			41,33	48	53	43,52		0,00		41,61			119_B	
Henri ter Hallstraat 50	stedelijk					119_C	7,5			42,25	48	53	44,43		0,00		42,43			119_C	
Henri ter Hallstraat 52	stedelijk					120_A	1,5			40,02	48	53	42,42		0,00		40,42			120_A	
Henri ter Hallstraat 52	stedelijk					120_B	4,5			41,51	48	53	43,78		0,00		41,82			120_B	
Henri ter Hallstraat 52	stedelijk					120_C	7,5			42,42	48	53	44,71		0,00		42,58			120_C	
Henri ter Hallstraat 54	stedelijk					121_A	1,5			39,73	48	53	42,25		0,00		40,18			121_A	
Henri ter Hallstraat 54	stedelijk					121_B	4,5			41,44	48	53	43,78		0,00		41,77			121_B	
Henri ter Hallstraat 54	stedelijk					121_C	7,5			42,44	48	53	44,75		0,00		42,56			121_C	
Henri ter Hallstraat 56	stedelijk					122_A	1,5			39,82	48	53	41,75		0,00		39,82			122_A	
Henri ter Hallstraat 56	stedelijk					122_B	4,5			41,52	48	53	43,36		0,00		41,41			122_B	
Henri ter Hallstraat 56	stedelijk					122_C	7,5			42,55	48	53	44,42		0,00		42,26			122_C	
Henri ter Hallstraat 58	stedelijk					123_A	1,5			39,23	48	53	41,32		0,00		39,28			123_A	
Henri ter Hallstraat 58	stedelijk					123_B	4,5			41,39	48	53	43,33		0,00		41,35			123_B	
Henri ter Hallstraat 58	stedelijk					123_C	7,5			42,37	48	53	44,50		0,00		42,32			123_C	
Henri ter Hallstraat 60	stedelijk					124_A	1,5			38,37	48	53	40,97		0,00		38,96			124_A	
Henri ter Hallstraat 60	stedelijk					124_B	4,5			40,96	48	53	43,44		0,00		41,58			124_B	
Henri ter Hallstraat 60	stedelijk					124_C	7,5			41,86	48	53	44,50		0,00		42,44			124_C	
Henri ter Hallstraat 62	stedelijk					125_A	1,5			38,15	48	53	40,78		0,00		38,69			125_A	
Henri ter Hallstraat 62	stedelijk					125_B	4,5			40,84	48	53	43,39		0,00		41,47			125_B	
Henri ter Hallstraat 62	stedelijk					125_C	7,5			41,79	48	53	44,57		0,00		42,39			125_C	
Henri ter Hallstraat 64	stedelijk					126_A	1,5			37,50	48	53	39,86		0,00		37,87			126_A	
Henri ter Hallstraat 64	stedelijk					126_B	4,5			40,83	48	53	42,95		0,00		41,17			126_B	
Henri ter Hallstraat 64	stedelijk					126_C	7,5			41,98	48	53	44,26		0,00		42,23			126_C	
Henri ter Hallstraat 66	stedelijk					127_A	1,5			37,96	48	53	40,05		0,00		37,92			127_A	
Henri ter Hallstraat 66	stedelijk					127_B	4,5			41,26	48	53	43,26		0,00		41,34			127_B	
Henri ter Hallstraat 66	stedelijk					127_C	7,5			42,25	48	53	44,52		0,00		42,41			127_C	
Henri ter Hallstraat 68	stedelijk					128_A	1,5			37,83	48	53	39,80		0,00		37,69			128_A	
Henri ter Hallstraat 68	stedelijk					128_B	4,5			41,20	48	53	43,25		0,00		41,28			128_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Henri ter Hallstraat 68	stedelijk					128_C	7,5			42,22	48	53	44,59		0,00		42,40			128_C	
Henri ter Hallstraat 70	stedelijk					129_A	1,5			36,53	48	53	39,02		0,00		37,08			129_A	
Henri ter Hallstraat 70	stedelijk					129_B	4,5			40,52	48	53	43,29		0,00		41,34			129_B	
Henri ter Hallstraat 70	stedelijk					129_C	7,5			41,85	48	53	44,64		0,00		42,65			129_C	
Wim Sonneveldplein 67	stedelijk					130_A	1,5			32,89	48	53	34,63		0,00		33,90			130_A	
Wim Sonneveldplein 67	stedelijk					130_B	4,5			34,87	48	53	36,61		0,00		35,79			130_B	
Wim Sonneveldplein 67	stedelijk					130_C	7,5			37,64	48	53	39,45		0,00		38,39			130_C	
Wim Sonneveldplein 69	stedelijk					131_A	1,5			34,71	48	53	36,97		0,00		35,90			131_A	
Wim Sonneveldplein 69	stedelijk					131_B	4,5			38,36	48	53	40,50		0,00		39,00			131_B	
Wim Sonneveldplein 69	stedelijk					131_C	7,5			41,59	48	53	43,89		0,00		42,03			131_C	
Wim Sonneveldplein 71	stedelijk					132_A	1,5			36,90	48	53	38,48		0,00		37,32			132_A	
Wim Sonneveldplein 71	stedelijk					132_B	4,5			39,68	48	53	41,68		0,00		39,89			132_B	
Wim Sonneveldplein 71	stedelijk					132_C	7,5			42,72	48	53	44,77		0,00		42,66			132_C	
Wim Sonneveldplein 73	stedelijk					133_A	1,5			35,36	48	53	37,52		0,00		36,22			133_A	
Wim Sonneveldplein 73	stedelijk					133_B	4,5			38,80	48	53	41,19		0,00		39,26			133_B	
Wim Sonneveldplein 73	stedelijk					133_C	7,5			41,67	48	53	44,32		0,00		42,11			133_C	
Wim Sonneveldplein 70	stedelijk					134_A	1,5			35,83	48	53	37,93		0,00		36,70			134_A	
Wim Sonneveldplein 70	stedelijk					134_B	4,5			37,08	48	53	39,70		0,00		38,23			134_B	
Wim Sonneveldplein 70	stedelijk					134_C	7,5			39,29	48	53	42,27		0,00		40,36			134_C	
Wim Sonneveldplein 68	stedelijk					135_A	1,5			35,74	48	53	38,62		0,00		36,97			135_A	
Wim Sonneveldplein 68	stedelijk					135_B	4,5			41,61	48	53	43,80		0,00		41,62			135_B	
Wim Sonneveldplein 68	stedelijk					135_C	7,5			42,83	48	53	45,30		0,00		42,92			135_C	
Wim Sonneveldplein 66	stedelijk					136_A	1,5			37,09	48	53	39,94		0,00		38,29			136_A	
Wim Sonneveldplein 66	stedelijk					136_B	4,5			42,62	48	53	44,98		0,00		42,92			136_B	
Wim Sonneveldplein 66	stedelijk					136_C	7,5			44,42	48	53	46,62		0,00		44,44			136_C	
Wim Sonneveldplein 64	stedelijk					137_A	1,5			38,22	48	53	41,64		0,00		39,43			137_A	
Wim Sonneveldplein 64	stedelijk					137_B	4,5			42,91	48	53	45,46		0,00		43,34			137_B	
Wim Sonneveldplein 64	stedelijk					137_C	7,5			45,04	48	53	47,59		0,00		45,28			137_C	
Wim Sonneveldplein 62	stedelijk					138_A	1,5			37,45	48	53	40,08		0,00		38,18			138_A	
Wim Sonneveldplein 62	stedelijk					138_B	4,5			42,06	48	53	44,65		0,00		42,71			138_B	
Wim Sonneveldplein 62	stedelijk					138_C	7,5			44,71	48	53	47,07		0,00		44,86			138_C	
Wim Sonneveldplein 60	stedelijk					139_A	1,5			36,46	48	53	39,82		0,00		37,96			139_A	
Wim Sonneveldplein 60	stedelijk					139_B	4,5			41,67	48	53	44,69		0,00		42,81			139_B	
Wim Sonneveldplein 60	stedelijk					139_C	7,5			44,82	48	53	47,62		0,00		45,28			139_C	
Wim Sonneveldplein 58	stedelijk					140_A	1,5			38,26	48	53	40,67		0,00		39,01			140_A	
Wim Sonneveldplein 58	stedelijk					140_B	4,5			42,37	48	53	44,70		0,00		42,76			140_B	
Wim Sonneveldplein 58	stedelijk					140_C	7,5			45,78	48	53	48,18		0,18		45,77			140_C	
Wim Sonneveldplein 56	stedelijk					141_A	1,5			38,83	48	53	41,53		0,00		39,70			141_A	
Wim Sonneveldplein 56	stedelijk					141_B	4,5			42,36	48	53	45,01		0,00		42,84			141_B	
Wim Sonneveldplein 56	stedelijk					141_C	7,5			45,80	48	53	48,50		0,50		45,98			141_C	
Wim Sonneveldplein 54	stedelijk					142_A	1,5			37,15	48	53	39,93		0,00		38,35			142_A	
Wim Sonneveldplein 54	stedelijk					142_B	4,5			41,34	48	53	44,17		0,00		41,92			142_B	
Wim Sonneveldplein 54	stedelijk					142_C	7,5			44,12	48	53	47,25		0,00		44,85			142_C	
Wim Sonneveldplein 52	stedelijk					143_A	1,5			37,00	48	53	39,45		0,00		38,01			143_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Wim Sonneveldplein 52	stedelijk					143_B	4,5			41,55	48	53	44,66		0,00		42,37			143_B	
Wim Sonneveldplein 52	stedelijk					143_C	7,5			44,32	48	53	47,82		0,00		45,43			143_C	
Wim Sonneveldplein 50	stedelijk					144_A	1,5			37,71	48	53	39,43		0,00		38,33			144_A	
Wim Sonneveldplein 50	stedelijk					144_B	4,5			40,64	48	53	42,54		0,00		41,06			144_B	
Wim Sonneveldplein 50	stedelijk					144_C	7,5			45,04	48	53	47,67		0,00		45,58			144_C	
Wim Sonneveldplein 48	stedelijk					145_A	1,5			36,69	48	53	38,74		0,00		37,63			145_A	
Wim Sonneveldplein 48	stedelijk					145_B	4,5			39,00	48	53	41,46		0,00		40,00			145_B	
Wim Sonneveldplein 48	stedelijk					145_C	7,5			43,22	48	53	46,60		0,00		44,42			145_C	
Wim Sonneveldplein 46	stedelijk					146_A	1,5			36,21	48	53	38,37		0,00		37,23			146_A	
Wim Sonneveldplein 46	stedelijk					146_B	4,5			38,42	48	53	40,99		0,00		39,49			146_B	
Wim Sonneveldplein 46	stedelijk					146_C	7,5			42,35	48	53	45,74		0,00		43,53			146_C	
Wim Sonneveldplein 44	stedelijk					147_A	1,5			35,36	48	53	37,52		0,00		36,47			147_A	
Wim Sonneveldplein 44	stedelijk					147_B	4,5			37,56	48	53	40,16		0,00		38,67			147_B	
Wim Sonneveldplein 44	stedelijk					147_C	7,5			41,95	48	53	45,37		0,00		43,14			147_C	
Wim Sonneveldplein 42	stedelijk					148_A	1,5			35,05	48	53	37,38		0,00		36,30			148_A	
Wim Sonneveldplein 42	stedelijk					148_B	4,5			37,31	48	53	39,87		0,00		38,44			148_B	
Wim Sonneveldplein 42	stedelijk					148_C	7,5			41,87	48	53	45,00		0,00		43,02			148_C	
Guide de Moorstraat 4	stedelijk					149_A	1,5			37,31	48	53	41,35		0,00		38,60			149_A	
Guide de Moorstraat 4	stedelijk					149_B	4,5			40,53	48	53	44,31		0,00		41,64			149_B	
Guide de Moorstraat 4	stedelijk					149_C	7,5			42,81	48	53	46,52		0,00		43,67			149_C	
Guide de Moorstraat 6	stedelijk					150_A	1,5			37,42	48	53	41,00		0,00		38,39			150_A	
Guide de Moorstraat 6	stedelijk					150_B	4,5			40,87	48	53	44,35		0,00		41,75			150_B	
Guide de Moorstraat 6	stedelijk					150_C	7,5			43,23	48	53	46,75		0,00		43,87			150_C	
Guide de Moorstraat 8	stedelijk					151_A	1,5			37,55	48	53	41,54		0,00		38,86			151_A	
Guide de Moorstraat 8	stedelijk					151_B	4,5			41,03	48	53	44,76		0,00		42,12			151_B	
Guide de Moorstraat 8	stedelijk					151_C	7,5			43,38	48	53	47,00		0,00		44,14			151_C	
Guide de Moorstraat 10	stedelijk					152_A	1,5			37,11	48	53	40,79		0,00		38,16			152_A	
Guide de Moorstraat 10	stedelijk					152_B	4,5			40,40	48	53	43,65		0,00		41,12			152_B	
Guide de Moorstraat 10	stedelijk					152_C	7,5			42,99	48	53	46,58		0,00		43,72			152_C	
Guide de Moorstraat 12	stedelijk					153_A	1,5			36,53	48	53	40,29		0,00		37,59			153_A	
Guide de Moorstraat 12	stedelijk					153_B	4,5			39,04	48	53	42,42		0,00		39,93			153_B	
Guide de Moorstraat 12	stedelijk					153_C	7,5			42,60	48	53	46,11		0,00		43,35			153_C	
Guide de Moorstraat 14	stedelijk					154_A	1,5			36,58	48	53	40,15		0,00		37,48			154_A	
Guide de Moorstraat 14	stedelijk					154_B	4,5			39,29	48	53	42,43		0,00		39,95			154_B	
Guide de Moorstraat 14	stedelijk					154_C	7,5			42,78	48	53	46,10		0,00		43,40			154_C	
Guide de Moorstraat 16	stedelijk					155_A	1,5			36,33	48	53	40,07		0,00		37,36			155_A	
Guide de Moorstraat 16	stedelijk					155_B	4,5			39,05	48	53	42,20		0,00		39,74			155_B	
Guide de Moorstraat 16	stedelijk					155_C	7,5			42,25	48	53	45,79		0,00		43,09			155_C	
Guide de Moorstraat 18	stedelijk					156_A	1,5			36,56	48	53	40,24		0,00		37,48			156_A	
Guide de Moorstraat 18	stedelijk					156_B	4,5			39,10	48	53	42,33		0,00		39,83			156_B	
Guide de Moorstraat 18	stedelijk					156_C	7,5			42,37	48	53	45,76		0,00		43,19			156_C	
Guide de Moorstraat 20	stedelijk					157_A	1,5			36,64	48	53	40,34		0,00		37,54			157_A	
Guide de Moorstraat 20	stedelijk					157_B	4,5			39,08	48	53	42,41		0,00		39,78			157_B	
Guide de Moorstraat 20	stedelijk					157_C	7,5			42,24	48	53	45,69		0,00		43,05			157_C	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Guide de Moorstraat 22	stedelijk					158_A	1,5			36,54	48	53	40,28		0,00		37,48			158_A	
Guide de Moorstraat 22	stedelijk					158_B	4,5			39,18	48	53	42,52		0,00		39,90			158_B	
Guide de Moorstraat 22	stedelijk					158_C	7,5			42,22	48	53	45,81		0,00		43,10			158_C	
Guide de Moorstraat 24	stedelijk					159_A	1,5			36,90	48	53	40,47		0,00		37,80			159_A	
Guide de Moorstraat 24	stedelijk					159_B	4,5			39,55	48	53	42,83		0,00		40,31			159_B	
Guide de Moorstraat 24	stedelijk					159_C	7,5			42,59	48	53	46,14		0,00		43,44			159_C	
Guide de Moorstraat 26	stedelijk					160_A	1,5			36,81	48	53	40,26		0,00		37,59			160_A	
Guide de Moorstraat 26	stedelijk					160_B	4,5			39,47	48	53	42,72		0,00		40,18			160_B	
Guide de Moorstraat 26	stedelijk					160_C	7,5			42,49	48	53	45,93		0,00		43,25			160_C	
Guide de Moorstraat 28	stedelijk					161_A	1,5			37,02	48	53	40,22		0,00		37,77			161_A	
Guide de Moorstraat 28	stedelijk					161_B	4,5			39,68	48	53	42,99		0,00		40,43			161_B	
Guide de Moorstraat 28	stedelijk					161_C	7,5			42,98	48	53	46,31		0,00		43,61			161_C	
Guide de Moorstraat 30	stedelijk					162_A	1,5			37,06	48	53	40,12		0,00		37,84			162_A	
Guide de Moorstraat 30	stedelijk					162_B	4,5			39,68	48	53	42,94		0,00		40,47			162_B	
Guide de Moorstraat 30	stedelijk					162_C	7,5			43,12	48	53	46,43		0,00		43,74			162_C	
Guide de Moorstraat 32	stedelijk					163_A	1,5			37,12	48	53	40,09		0,00		37,77			163_A	
Guide de Moorstraat 32	stedelijk					163_B	4,5			39,73	48	53	42,85		0,00		40,38			163_B	
Guide de Moorstraat 32	stedelijk					163_C	7,5			43,13	48	53	46,25		0,00		43,65			163_C	
Guide de Moorstraat 34	stedelijk					164_A	1,5			37,52	48	53	40,05		0,00		37,76			164_A	
Guide de Moorstraat 34	stedelijk					164_B	4,5			40,13	48	53	43,10		0,00		40,80			164_B	
Guide de Moorstraat 34	stedelijk					164_C	7,5			43,16	48	53	46,23		0,00		43,69			164_C	
Guide de Moorstraat 36	stedelijk					165_A	1,5			37,97	48	53	40,18		0,00		37,96			165_A	
Guide de Moorstraat 36	stedelijk					165_B	4,5			40,98	48	53	43,79		0,00		41,60			165_B	
Guide de Moorstraat 36	stedelijk					165_C	7,5			43,96	48	53	47,05		0,00		44,44			165_C	
Guide de Moorstraat 38	stedelijk					166_A	1,5			38,08	48	53	40,39		0,00		38,18			166_A	
Guide de Moorstraat 38	stedelijk					166_B	4,5			41,11	48	53	43,97		0,00		41,55			166_B	
Guide de Moorstraat 38	stedelijk					166_C	7,5			43,74	48	53	46,81		0,00		44,05			166_C	
Guide de Moorstraat 40	stedelijk					167_A	1,5			38,96	48	53	40,63		0,00		38,59			167_A	
Guide de Moorstraat 40	stedelijk					167_B	4,5			42,43	48	53	44,74		0,00		42,43			167_B	
Guide de Moorstraat 40	stedelijk					167_C	7,5			44,88	48	53	47,61		0,00		44,88			167_C	
Guide de Moorstraat 42	stedelijk					168_A	1,5			39,40	48	53	41,93		0,00		39,55			168_A	
Guide de Moorstraat 42	stedelijk					168_B	4,5			42,44	48	53	45,34		0,00		42,85			168_B	
Guide de Moorstraat 42	stedelijk					168_C	7,5			44,62	48	53	47,69		0,00		44,96			168_C	
Guide de Moorstraat 44	stedelijk					169_A	1,5			39,86	48	53	42,37		0,00		39,95			169_A	
Guide de Moorstraat 44	stedelijk					169_B	4,5			42,59	48	53	45,65		0,00		43,24			169_B	
Guide de Moorstraat 44	stedelijk					169_C	7,5			45,19	48	53	48,26		0,26		45,52			169_C	
Guide de Moorstraat 46	stedelijk					170_A	1,5			40,20	48	53	42,26		0,00		39,93			170_A	
Guide de Moorstraat 46	stedelijk					170_B	4,5			43,13	48	53	45,85		0,00		43,30			170_B	
Guide de Moorstraat 46	stedelijk					170_C	7,5			45,39	48	53	48,51		0,51		45,69			170_C	
Guide de Moorstraat 48	stedelijk					171_A	1,5			41,05	48	53	42,62		0,00		40,00			171_A	
Guide de Moorstraat 48	stedelijk					171_B	4,5			43,72	48	53	46,44		0,00		43,79			171_B	
Guide de Moorstraat 48	stedelijk					171_C	7,5			45,98	48	53	49,05		1,05		46,28			171_C	
Guide de Moorstraat 50	stedelijk					172_A	1,5			40,55	48	53	42,24		0,00		39,74			172_A	
Guide de Moorstraat 50	stedelijk					172_B	4,5			43,15	48	53	45,75		0,00		43,06			172_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Guide de Moorstraat 5(	stedelijk					172_C	7,5			45,42	48	53	48,23		0,23		45,49			172_C	
Guide de Moorstraat 5	stedelijk					173_A	1,5			41,46	48	53	43,43		0,00		40,75			173_A	
Guide de Moorstraat 5	stedelijk					173_B	4,5			43,79	48	53	46,70		0,00		43,96			173_B	
Guide de Moorstraat 5	stedelijk					173_C	7,5			45,85	48	53	48,77		0,77		46,00			173_C	
Guide de Moorstraat 5	stedelijk					174_A	1,5			40,48	48	53	42,02		0,00		39,63			174_A	
Guide de Moorstraat 5	stedelijk					174_B	4,5			43,08	48	53	46,20		0,00		43,45			174_B	
Guide de Moorstraat 5	stedelijk					174_C	7,5			45,14	48	53	48,57		0,57		45,75			174_C	
Guide de Moorstraat 5(	stedelijk					175_A	1,5			40,30	48	53	42,17		0,00		39,81			175_A	
Guide de Moorstraat 5(	stedelijk					175_B	4,5			42,95	48	53	46,30		0,00		43,56			175_B	
Guide de Moorstraat 5(	stedelijk					175_C	7,5			45,13	48	53	48,61		0,61		45,83			175_C	
Guide de Moorstraat 5	stedelijk					176_A	1,5			40,19	48	53	42,15		0,00		39,81			176_A	
Guide de Moorstraat 5	stedelijk					176_B	4,5			42,62	48	53	46,00		0,00		43,27			176_B	
Guide de Moorstraat 5	stedelijk					176_C	7,5			44,86	48	53	48,14		0,14		45,38			176_C	
Guide de Moorstraat 6(	stedelijk					177_A	1,5			39,93	48	53	42,41		0,00		40,03			177_A	
Guide de Moorstraat 6(	stedelijk					177_B	4,5			42,55	48	53	46,13		0,00		43,42			177_B	
Guide de Moorstraat 6(	stedelijk					177_C	7,5			44,98	48	53	48,52		0,52		45,75			177_C	
Guide de Moorstraat 6	stedelijk					178_A	1,5			39,83	48	53	40,72		0,00		38,85			178_A	
Guide de Moorstraat 6	stedelijk					178_B	4,5			42,70	48	53	45,74		0,00		43,07			178_B	
Guide de Moorstraat 6	stedelijk					178_C	7,5			45,33	48	53	48,59		0,59		45,82			178_C	
Guide de Moorstraat 6	stedelijk					179_A	1,5			38,38	48	53	40,49		0,00		38,75			179_A	
Guide de Moorstraat 6	stedelijk					179_B	4,5			41,79	48	53	45,11		0,00		42,53			179_B	
Guide de Moorstraat 6	stedelijk					179_C	7,5			45,36	48	53	48,45		0,45		45,72			179_C	
Guide de Moorstraat 6(	stedelijk					180_A	1,5			38,82	48	53	40,41		0,00		38,69			180_A	
Guide de Moorstraat 6(	stedelijk					180_B	4,5			41,98	48	53	45,22		0,00		42,67			180_B	
Guide de Moorstraat 6(	stedelijk					180_C	7,5			45,54	48	53	48,68		0,68		45,96			180_C	
Guide de Moorstraat 6	stedelijk					181_A	1,5			38,11	48	53	40,13		0,00		38,57			181_A	
Guide de Moorstraat 6	stedelijk					181_B	4,5			41,01	48	53	44,39		0,00		42,06			181_B	
Guide de Moorstraat 6	stedelijk					181_C	7,5			45,09	48	53	48,59		0,59		46,02			181_C	
Eduard Verkadelaan 35	stedelijk					182_A	1,5			33,87	48	53	36,28		0,00		35,01			182_A	
Eduard Verkadelaan 35	stedelijk					182_B	4,5			36,32	48	53	38,85		0,00		37,46			182_B	
Eduard Verkadelaan 35	stedelijk					182_C	7,5			40,75	48	53	43,85		0,00		41,82			182_C	
Eduard Verkadelaan 37	stedelijk					183_A	1,5			35,55	48	53	37,94		0,00		36,61			183_A	
Eduard Verkadelaan 37	stedelijk					183_B	4,5			37,58	48	53	40,23		0,00		38,59			183_B	
Eduard Verkadelaan 37	stedelijk					183_C	7,5			41,29	48	53	44,87		0,00		42,46			183_C	
Eduard Verkadelaan 39	stedelijk					184_A	1,5			35,69	48	53	38,13		0,00		36,80			184_A	
Eduard Verkadelaan 39	stedelijk					184_B	4,5			37,57	48	53	40,28		0,00		38,66			184_B	
Eduard Verkadelaan 39	stedelijk					184_C	7,5			41,12	48	53	44,71		0,00		42,32			184_C	
Eduard Verkadelaan 41	stedelijk					185_A	1,5			35,98	48	53	38,34		0,00		36,98			185_A	
Eduard Verkadelaan 41	stedelijk					185_B	4,5			37,76	48	53	40,43		0,00		38,79			185_B	
Eduard Verkadelaan 41	stedelijk					185_C	7,5			41,37	48	53	44,79		0,00		42,39			185_C	
Eduard Verkadelaan 43	stedelijk					186_A	1,5			35,98	48	53	38,35		0,00		36,98			186_A	
Eduard Verkadelaan 43	stedelijk					186_B	4,5			37,73	48	53	40,37		0,00		38,76			186_B	
Eduard Verkadelaan 43	stedelijk					186_C	7,5			41,33	48	53	44,74		0,00		42,36			186_C	
Eduard Verkadelaan 45	stedelijk					187_A	1,5			36,18	48	53	38,43		0,00		37,08			187_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Eduard Verkadelaan 45	stedelijk					187_B	4,5			37,60	48	53	40,26		0,00		38,68			187_B	
Eduard Verkadelaan 45	stedelijk					187_C	7,5			41,15	48	53	44,67		0,00		42,29			187_C	
Eduard Verkadelaan 47	stedelijk					188_A	1,5			36,19	48	53	38,44		0,00		37,08			188_A	
Eduard Verkadelaan 47	stedelijk					188_B	4,5			37,61	48	53	40,16		0,00		38,58			188_B	
Eduard Verkadelaan 47	stedelijk					188_C	7,5			41,22	48	53	44,53		0,00		42,16			188_C	
Eduard Verkadelaan 49	stedelijk					189_A	1,5			36,24	48	53	38,53		0,00		37,16			189_A	
Eduard Verkadelaan 49	stedelijk					189_B	4,5			37,48	48	53	39,96		0,00		38,39			189_B	
Eduard Verkadelaan 49	stedelijk					189_C	7,5			41,04	48	53	44,38		0,00		41,94			189_C	
Eduard Verkadelaan 51	stedelijk					190_A	1,5			36,27	48	53	38,50		0,00		37,10			190_A	
Eduard Verkadelaan 51	stedelijk					190_B	4,5			37,60	48	53	40,14		0,00		38,49			190_B	
Eduard Verkadelaan 51	stedelijk					190_C	7,5			41,19	48	53	44,53		0,00		42,12			190_C	
Eduard Verkadelaan 53	stedelijk					191_A	1,5			36,60	48	53	38,81		0,00		37,40			191_A	
Eduard Verkadelaan 53	stedelijk					191_B	4,5			37,62	48	53	40,14		0,00		38,54			191_B	
Eduard Verkadelaan 53	stedelijk					191_C	7,5			41,10	48	53	44,52		0,00		42,09			191_C	
Eduard Verkadelaan 55	stedelijk					192_A	1,5			36,71	48	53	39,06		0,00		37,63			192_A	
Eduard Verkadelaan 55	stedelijk					192_B	4,5			37,88	48	53	40,73		0,00		38,99			192_B	
Eduard Verkadelaan 55	stedelijk					192_C	7,5			41,28	48	53	44,95		0,00		42,46			192_C	
Eduard Verkadelaan 57	stedelijk					193_A	1,5			37,05	48	53	39,58		0,00		38,14			193_A	
Eduard Verkadelaan 57	stedelijk					193_B	4,5			38,14	48	53	40,88		0,00		39,20			193_B	
Eduard Verkadelaan 57	stedelijk					193_C	7,5			41,51	48	53	45,13		0,00		42,68			193_C	
Eduard Verkadelaan 59	stedelijk					194_A	1,5			37,05	48	53	39,57		0,00		38,08			194_A	
Eduard Verkadelaan 59	stedelijk					194_B	4,5			38,21	48	53	40,85		0,00		39,14			194_B	
Eduard Verkadelaan 59	stedelijk					194_C	7,5			41,70	48	53	45,14		0,00		42,67			194_C	
Eduard Verkadelaan 61	stedelijk					195_A	1,5			37,19	48	53	39,72		0,00		38,25			195_A	
Eduard Verkadelaan 61	stedelijk					195_B	4,5			38,17	48	53	41,09		0,00		39,26			195_B	
Eduard Verkadelaan 61	stedelijk					195_C	7,5			41,35	48	53	44,98		0,00		42,58			195_C	
Eduard Verkadelaan 63	stedelijk					196_A	1,5			37,23	48	53	39,72		0,00		38,24			196_A	
Eduard Verkadelaan 63	stedelijk					196_B	4,5			38,36	48	53	40,96		0,00		39,33			196_B	
Eduard Verkadelaan 63	stedelijk					196_C	7,5			41,56	48	53	45,01		0,00		42,63			196_C	
Eduard Verkadelaan 65	stedelijk					197_A	1,5			37,28	48	53	39,71		0,00		38,24			197_A	
Eduard Verkadelaan 65	stedelijk					197_B	4,5			38,48	48	53	41,08		0,00		39,37			197_B	
Eduard Verkadelaan 65	stedelijk					197_C	7,5			41,65	48	53	45,05		0,00		42,69			197_C	
Eduard Verkadelaan 67	stedelijk					198_A	1,5			37,45	48	53	39,68		0,00		38,23			198_A	
Eduard Verkadelaan 67	stedelijk					198_B	4,5			38,79	48	53	41,06		0,00		39,49			198_B	
Eduard Verkadelaan 67	stedelijk					198_C	7,5			42,17	48	53	45,21		0,00		42,90			198_C	
Eduard Verkadelaan 69	stedelijk					199_A	1,5			37,26	48	53	39,65		0,00		38,09			199_A	
Eduard Verkadelaan 69	stedelijk					199_B	4,5			39,17	48	53	41,58		0,00		39,79			199_B	
Eduard Verkadelaan 69	stedelijk					199_C	7,5			42,49	48	53	45,60		0,00		43,25			199_C	
Eduard Verkadelaan 71	stedelijk					200_A	1,5			37,36	48	53	39,63		0,00		38,22			200_A	
Eduard Verkadelaan 71	stedelijk					200_B	4,5			39,37	48	53	41,75		0,00		40,13			200_B	
Eduard Verkadelaan 71	stedelijk					200_C	7,5			43,02	48	53	46,09		0,00		43,80			200_C	
Eduard Verkadelaan 73	stedelijk					201_A	1,5			37,27	48	53	39,57		0,00		38,16			201_A	
Eduard Verkadelaan 73	stedelijk					201_B	4,5			38,97	48	53	41,16		0,00		39,69			201_B	
Eduard Verkadelaan 73	stedelijk					201_C	7,5			42,70	48	53	45,49		0,00		43,28			201_C	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Eduard Verkadelaan 75	stedelijk					202_A	1,5			37,61	48	53	40,04		0,00		38,51			202_A	
Eduard Verkadelaan 75	stedelijk					202_B	4,5			40,12	48	53	42,77		0,00		40,82			202_B	
Eduard Verkadelaan 75	stedelijk					202_C	7,5			43,39	48	53	46,63		0,00		44,28			202_C	
Eduard Verkadelaan 77	stedelijk					203_A	1,5			36,02	48	53	38,53		0,00		37,05			203_A	
Eduard Verkadelaan 77	stedelijk					203_B	4,5			38,91	48	53	42,29		0,00		39,99			203_B	
Eduard Verkadelaan 77	stedelijk					203_C	7,5			43,03	48	53	46,21		0,00		43,88			203_C	
Ko van Dijkplein 41	stedelijk					204_A	1,5			35,64	48	53	37,95		0,00		36,58			204_A	
Ko van Dijkplein 41	stedelijk					204_B	4,5			38,89	48	53	41,27		0,00		39,76			204_B	
Ko van Dijkplein 41	stedelijk					204_C	7,5			44,08	48	53	46,66		0,00		44,60			204_C	
Ko van Dijkplein 43	stedelijk					205_A	1,5			35,25	48	53	37,39		0,00		36,07			205_A	
Ko van Dijkplein 43	stedelijk					205_B	4,5			38,55	48	53	40,86		0,00		39,37			205_B	
Ko van Dijkplein 43	stedelijk					205_C	7,5			43,67	48	53	46,40		0,00		44,30			205_C	
Ko van Dijkplein 45	stedelijk					206_A	1,5			36,22	48	53	38,27		0,00		36,83			206_A	
Ko van Dijkplein 45	stedelijk					206_B	4,5			37,50	48	53	39,85		0,00		37,99			206_B	
Ko van Dijkplein 45	stedelijk					206_C	7,5			41,32	48	53	44,52		0,00		42,32			206_C	
Ko van Dijkplein 47	stedelijk					207_A	1,5			36,80	48	53	38,90		0,00		37,44			207_A	
Ko van Dijkplein 47	stedelijk					207_B	4,5			38,31	48	53	40,92		0,00		38,81			207_B	
Ko van Dijkplein 47	stedelijk					207_C	7,5			42,89	48	53	45,94		0,00		43,51			207_C	
Ko van Dijkplein 49	stedelijk					208_A	1,5			37,44	48	53	39,67		0,00		38,12			208_A	
Ko van Dijkplein 49	stedelijk					208_B	4,5			39,50	48	53	42,04		0,00		39,82			208_B	
Ko van Dijkplein 49	stedelijk					208_C	7,5			42,92	48	53	46,61		0,00		43,99			208_C	
Ko van Dijkplein 51	stedelijk					209_A	1,5			37,99	48	53	40,33		0,00		38,47			209_A	
Ko van Dijkplein 51	stedelijk					209_B	4,5			39,46	48	53	41,40		0,00		39,77			209_B	
Ko van Dijkplein 51	stedelijk					209_C	7,5			42,23	48	53	45,60		0,00		43,29			209_C	
Ko van Dijkplein 53	stedelijk					210_A	1,5			39,14	48	53	42,03		0,00		39,81			210_A	
Ko van Dijkplein 53	stedelijk					210_B	4,5			41,54	48	53	44,82		0,00		42,67			210_B	
Ko van Dijkplein 53	stedelijk					210_C	7,5			43,48	48	53	47,31		0,00		44,84			210_C	
Ko van Dijkplein 54	stedelijk					211_A	1,5			38,42	48	53	41,06		0,00		39,15			211_A	
Ko van Dijkplein 54	stedelijk					211_B	4,5			42,60	48	53	46,39		0,00		43,60			211_B	
Ko van Dijkplein 54	stedelijk					211_C	7,5			45,01	48	53	48,87		0,87		46,00			211_C	
Ko van Dijkplein 52	stedelijk					212_A	1,5			38,68	48	53	41,40		0,00		39,22			212_A	
Ko van Dijkplein 52	stedelijk					212_B	4,5			42,57	48	53	46,13		0,00		43,36			212_B	
Ko van Dijkplein 52	stedelijk					212_C	7,5			44,87	48	53	48,37		0,37		45,69			212_C	
Ko van Dijkplein 50	stedelijk					213_A	1,5			41,02	48	53	43,45		0,00		41,33			213_A	
Ko van Dijkplein 50	stedelijk					213_B	4,5			45,59	48	53	48,03		0,03		45,76			213_B	
Ko van Dijkplein 50	stedelijk					213_C	7,5			48,05	48	53	50,67		2,62	x	48,08			213_C	
Ko van Dijkplein 48	stedelijk					214_A	1,5			42,12	48	53	44,30		0,00		42,30			214_A	
Ko van Dijkplein 48	stedelijk					214_B	4,5			46,01	48	53	48,23		0,23		46,22			214_B	
Ko van Dijkplein 48	stedelijk					214_C	7,5			49,35	49	54	51,57		2,22	x	49,18			214_C	
Ko van Dijkplein 46	stedelijk					215_A	1,5			41,51	48	53	43,82		0,00		41,88			215_A	
Ko van Dijkplein 46	stedelijk					215_B	4,5			46,24	48	53	48,28		0,28		46,30			215_B	
Ko van Dijkplein 46	stedelijk					215_C	7,5			48,98	49	54	51,20		2,22	x	48,83			215_C	
Ko van Dijkplein 44	stedelijk					216_A	1,5			42,33	48	53	44,38		0,00		42,37			216_A	
Ko van Dijkplein 44	stedelijk					216_B	4,5			46,37	48	53	48,21		0,21		46,16			216_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Ko van Dijkplein 44	stedelijk					216_C	7,5			48,86	49	54	51,04		2,18	x	48,65			216_C	
Ko van Dijkplein 42	stedelijk					217_A	1,5			38,32	48	53	40,95		0,00		39,18			217_A	
Ko van Dijkplein 42	stedelijk					217_B	4,5			41,48	48	53	43,81		0,00		41,91			217_B	
Ko van Dijkplein 42	stedelijk					217_C	7,5			45,75	48	53	48,39		0,39		46,16			217_C	
Eduard Verkadelaan 83	stedelijk					218_A	1,5			42,39	48	53	44,24		0,00		42,51			218_A	
Eduard Verkadelaan 83	stedelijk					218_B	4,5			47,04	48	53	49,19		1,19		47,14			218_B	
Eduard Verkadelaan 83	stedelijk					218_C	7,5			48,83	49	54	51,34		2,51	x	48,96			218_C	
Eduard Verkadelaan 85	stedelijk					219_A	1,5			42,91	48	53	44,54		0,00		42,65			219_A	
Eduard Verkadelaan 85	stedelijk					219_B	4,5			47,81	48	53	49,79		1,79	x	47,48			219_B	
Eduard Verkadelaan 85	stedelijk					219_C	7,5			48,56	49	54	51,00		2,44	x	48,64			219_C	
Eduard Verkadelaan 76	stedelijk					220_A	1,5			41,69	48	53	44,99		0,00		42,60			220_A	
Eduard Verkadelaan 76	stedelijk					220_B	4,5			44,59	48	53	47,76		0,00		45,20			220_B	
Eduard Verkadelaan 76	stedelijk					220_C	7,5			47,17	48	53	50,28		2,28	x	47,76			220_C	
Eduard Verkadelaan 78	stedelijk					221_A	1,5			38,56	48	53	41,48		0,00		39,58			221_A	
Eduard Verkadelaan 78	stedelijk					221_B	4,5			41,52	48	53	44,56		0,00		42,29			221_B	
Eduard Verkadelaan 78	stedelijk					221_C	7,5			45,41	48	53	48,59		0,59		46,16			221_C	
Eduard Verkadelaan 80	stedelijk					222_A	1,5			38,82	48	53	41,44		0,00		39,69			222_A	
Eduard Verkadelaan 80	stedelijk					222_B	4,5			41,86	48	53	44,67		0,00		42,57			222_B	
Eduard Verkadelaan 80	stedelijk					222_C	7,5			45,36	48	53	48,55		0,55		46,20			222_C	
Eduard Verkadelaan 82	stedelijk					223_A	1,5			42,35	48	53	44,48		0,00		42,10			223_A	
Eduard Verkadelaan 82	stedelijk					223_B	4,5			45,70	48	53	48,17		0,17		45,72			223_B	
Eduard Verkadelaan 82	stedelijk					223_C	7,5			46,71	48	53	49,22		1,22		46,88			223_C	
Eduard Verkadelaan 84	stedelijk					224_A	1,5			40,13	48	53	42,75		0,00		40,80			224_A	
Eduard Verkadelaan 84	stedelijk					224_B	4,5			45,42	48	53	48,32		0,32		45,80			224_B	
Eduard Verkadelaan 84	stedelijk					224_C	7,5			46,49	48	53	49,19		1,19		46,79			224_C	
Eduard Verkadelaan 86	stedelijk					225_A	1,5			40,82	48	53	43,79		0,00		41,50			225_A	
Eduard Verkadelaan 86	stedelijk					225_B	4,5			44,31	48	53	47,74		0,00		45,28			225_B	
Eduard Verkadelaan 86	stedelijk					225_C	7,5			46,34	48	53	49,17		1,17		46,83			225_C	
Eduard Verkadelaan 88	stedelijk					226_A	1,5			40,73	48	53	43,41		0,00		41,33			226_A	
Eduard Verkadelaan 88	stedelijk					226_B	4,5			44,42	48	53	47,44		0,00		45,02			226_B	
Eduard Verkadelaan 88	stedelijk					226_C	7,5			46,52	48	53	49,24		1,24		46,86			226_C	
Eduard Verkadelaan 90	stedelijk					227_A	1,5			40,14	48	53	42,87		0,00		40,91			227_A	
Eduard Verkadelaan 90	stedelijk					227_B	4,5			43,81	48	53	46,92		0,00		44,55			227_B	
Eduard Verkadelaan 90	stedelijk					227_C	7,5			46,10	48	53	49,12		1,12		46,76			227_C	
Ko van Dijkplein 40	stedelijk					228_A	1,5			40,32	48	53	42,85		0,00		40,88			228_A	
Ko van Dijkplein 40	stedelijk					228_B	4,5			43,05	48	53	45,42		0,00		43,47			228_B	
Ko van Dijkplein 40	stedelijk					228_C	7,5			47,82	48	53	50,35		2,35	x	48,01			228_C	
Ko van Dijkplein 38	stedelijk					229_A	1,5			37,15	48	53	39,98		0,00		37,92			229_A	
Ko van Dijkplein 38	stedelijk					229_B	4,5			39,52	48	53	42,61		0,00		40,25			229_B	
Ko van Dijkplein 38	stedelijk					229_C	7,5			44,43	48	53	46,73		0,00		44,64			229_C	
Ko van Dijkplein 36	stedelijk					230_A	1,5			37,84	48	53	39,97		0,00		38,63			230_A	
Ko van Dijkplein 36	stedelijk					230_B	4,5			40,39	48	53	42,55		0,00		41,06			230_B	
Ko van Dijkplein 36	stedelijk					230_C	7,5			45,52	48	53	47,69		0,00		45,86			230_C	
Ko van Dijkplein 34	stedelijk					231_A	1,5			38,02	48	53	39,89		0,00		38,55			231_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Ko van Dijkplein 34	stedelijk					231_B	4,5			40,54	48	53	42,77		0,00		41,09			231_B	
Ko van Dijkplein 34	stedelijk					231_C	7,5			45,33	48	53	47,46		0,00		45,50			231_C	
Ko van Dijkplein 32	stedelijk					232_A	1,5			38,12	48	53	39,93		0,00		38,57			232_A	
Ko van Dijkplein 32	stedelijk					232_B	4,5			40,50	48	53	42,45		0,00		40,85			232_B	
Ko van Dijkplein 32	stedelijk					232_C	7,5			44,74	48	53	46,96		0,00		45,02			232_C	
Ko van Dijkplein 30	stedelijk					233_A	1,5			38,04	48	53	39,89		0,00		38,53			233_A	
Ko van Dijkplein 30	stedelijk					233_B	4,5			40,54	48	53	42,70		0,00		41,08			233_B	
Ko van Dijkplein 30	stedelijk					233_C	7,5			44,67	48	53	47,18		0,00		45,27			233_C	
Ko van Dijkplein 28	stedelijk					234_A	1,5			35,87	48	53	38,19		0,00		36,86			234_A	
Ko van Dijkplein 28	stedelijk					234_B	4,5			37,95	48	53	40,57		0,00		39,11			234_B	
Ko van Dijkplein 28	stedelijk					234_C	7,5			42,86	48	53	45,57		0,00		43,67			234_C	
Ko van Dijkplein 39	stedelijk					235_A	1,5			36,36	48	53	38,77		0,00		37,26			235_A	
Ko van Dijkplein 39	stedelijk					235_B	4,5			39,52	48	53	42,48		0,00		40,71			235_B	
Ko van Dijkplein 39	stedelijk					235_C	7,5			44,72	48	53	47,59		0,00		45,15			235_C	
Ko van Dijkplein 37	stedelijk					236_A	1,5			37,05	48	53	39,18		0,00		37,68			236_A	
Ko van Dijkplein 37	stedelijk					236_B	4,5			41,00	48	53	43,39		0,00		41,76			236_B	
Ko van Dijkplein 37	stedelijk					236_C	7,5			45,53	48	53	48,11		0,11		45,64			236_C	
Ko van Dijkplein 35	stedelijk					237_A	1,5			36,65	48	53	38,83		0,00		37,39			237_A	
Ko van Dijkplein 35	stedelijk					237_B	4,5			39,91	48	53	42,81		0,00		41,11			237_B	
Ko van Dijkplein 35	stedelijk					237_C	7,5			44,81	48	53	47,64		0,00		45,33			237_C	
Ko van Dijkplein 33	stedelijk					238_A	1,5			36,20	48	53	38,41		0,00		36,97			238_A	
Ko van Dijkplein 33	stedelijk					238_B	4,5			39,44	48	53	41,86		0,00		40,24			238_B	
Ko van Dijkplein 33	stedelijk					238_C	7,5			44,43	48	53	47,20		0,00		44,94			238_C	
Ko van Dijkplein 31	stedelijk					239_A	1,5			36,20	48	53	38,46		0,00		37,05			239_A	
Ko van Dijkplein 31	stedelijk					239_B	4,5			39,47	48	53	41,89		0,00		40,29			239_B	
Ko van Dijkplein 31	stedelijk					239_C	7,5			44,68	48	53	47,41		0,00		45,08			239_C	
Ko van Dijkplein 29	stedelijk					240_A	1,5			36,64	48	53	38,54		0,00		37,15			240_A	
Ko van Dijkplein 29	stedelijk					240_B	4,5			39,86	48	53	41,99		0,00		40,41			240_B	
Ko van Dijkplein 29	stedelijk					240_C	7,5			44,89	48	53	47,31		0,00		45,05			240_C	
Ko van Dijkplein 27	stedelijk					241_A	1,5			35,90	48	53	38,20		0,00		36,78			241_A	
Ko van Dijkplein 27	stedelijk					241_B	4,5			39,08	48	53	41,64		0,00		40,04			241_B	
Ko van Dijkplein 27	stedelijk					241_C	7,5			43,59	48	53	46,82		0,00		44,50			241_C	
Eduard Verkadelaan 36	stedelijk					242_A	1,5			34,60	48	53	37,05		0,00		35,76			242_A	
Eduard Verkadelaan 36	stedelijk					242_B	4,5			37,09	48	53	39,75		0,00		38,26			242_B	
Eduard Verkadelaan 38	stedelijk					243_A	1,5			34,38	48	53	36,82		0,00		35,48			243_A	
Eduard Verkadelaan 38	stedelijk					243_B	4,5			37,06	48	53	39,71		0,00		38,18			243_B	
Eduard Verkadelaan 40	stedelijk					244_A	1,5			34,29	48	53	36,81		0,00		35,47			244_A	
Eduard Verkadelaan 40	stedelijk					244_B	4,5			37,04	48	53	39,74		0,00		38,22			244_B	
Eduard Verkadelaan 42	stedelijk					245_A	1,5			34,13	48	53	36,53		0,00		35,20			245_A	
Eduard Verkadelaan 42	stedelijk					245_B	4,5			36,93	48	53	39,51		0,00		38,02			245_B	
Eduard Verkadelaan 44	stedelijk					246_A	1,5			34,12	48	53	36,60		0,00		35,28			246_A	
Eduard Verkadelaan 44	stedelijk					246_B	4,5			36,90	48	53	39,52		0,00		38,04			246_B	
Eduard Verkadelaan 46	stedelijk					247_A	1,5			34,36	48	53	36,75		0,00		35,46			247_A	
Eduard Verkadelaan 46	stedelijk					247_B	4,5			37,10	48	53	39,76		0,00		38,29			247_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Eduard Verkadelaan 48	stedelijk					248_A	1,5			34,32	48	53	37,51		0,00		35,92			248_A	
Eduard Verkadelaan 48	stedelijk					248_B	4,5			36,98	48	53	39,96		0,00		38,38			248_B	
Eduard Verkadelaan 50	stedelijk					249_A	1,5			34,35	48	53	37,50		0,00		35,90			249_A	
Eduard Verkadelaan 50	stedelijk					249_B	4,5			37,05	48	53	39,97		0,00		38,37			249_B	
Eduard Verkadelaan 52	stedelijk					250_A	1,5			34,24	48	53	36,57		0,00		35,29			250_A	
Eduard Verkadelaan 52	stedelijk					250_B	4,5			36,98	48	53	39,45		0,00		38,02			250_B	
Eduard Verkadelaan 54	stedelijk					251_A	1,5			34,83	48	53	37,10		0,00		35,79			251_A	
Eduard Verkadelaan 54	stedelijk					251_B	4,5			37,62	48	53	39,87		0,00		38,44			251_B	
Eduard Verkadelaan 56	stedelijk					252_A	1,5			35,59	48	53	37,69		0,00		36,42			252_A	
Eduard Verkadelaan 56	stedelijk					252_B	4,5			38,65	48	53	40,71		0,00		39,32			252_B	
Eduard Verkadelaan 58	stedelijk					253_A	1,5			35,56	48	53	37,52		0,00		36,25			253_A	
Eduard Verkadelaan 58	stedelijk					253_B	4,5			38,63	48	53	40,61		0,00		39,22			253_B	
Eduard Verkadelaan 60	stedelijk					254_A	1,5			36,36	48	53	38,20		0,00		36,93			254_A	
Eduard Verkadelaan 60	stedelijk					254_B	4,5			39,49	48	53	41,32		0,00		39,89			254_B	
Eduard Verkadelaan 62	stedelijk					255_A	1,5			36,28	48	53	38,10		0,00		36,83			255_A	
Eduard Verkadelaan 62	stedelijk					255_B	4,5			39,39	48	53	41,25		0,00		39,81			255_B	
Eduard Verkadelaan 64	stedelijk					256_A	1,5			36,18	48	53	38,22		0,00		36,92			256_A	
Eduard Verkadelaan 64	stedelijk					256_B	4,5			39,27	48	53	41,45		0,00		39,98			256_B	
Eduard Verkadelaan 66	stedelijk					257_A	1,5			36,13	48	53	38,10		0,00		36,80			257_A	
Eduard Verkadelaan 66	stedelijk					257_B	4,5			39,21	48	53	41,42		0,00		39,89			257_B	
Eduard Verkadelaan 68	stedelijk					258_A	1,5			36,34	48	53	38,35		0,00		37,04			258_A	
Eduard Verkadelaan 68	stedelijk					258_B	4,5			39,28	48	53	41,57		0,00		40,07			258_B	
Eduard Verkadelaan 70	stedelijk					259_A	1,5			36,33	48	53	38,36		0,00		37,04			259_A	
Eduard Verkadelaan 70	stedelijk					259_B	4,5			39,46	48	53	41,94		0,00		40,35			259_B	
Wim Sonneveldplein 40	stedelijk					260_A	1,5			35,31	48	53	37,66		0,00		36,51			260_A	
Wim Sonneveldplein 40	stedelijk					260_B	4,5			38,16	48	53	40,73		0,00		39,30			260_B	
Wim Sonneveldplein 40	stedelijk					260_C	7,5			44,30	48	53	47,36		0,00		44,97			260_C	
Wim Sonneveldplein 38	stedelijk					261_A	1,5			36,93	48	53	39,06		0,00		37,78			261_A	
Wim Sonneveldplein 38	stedelijk					261_B	4,5			40,15	48	53	42,42		0,00		40,80			261_B	
Wim Sonneveldplein 38	stedelijk					261_C	7,5			45,25	48	53	48,00		0,00		45,46			261_C	
Wim Sonneveldplein 36	stedelijk					262_A	1,5			37,56	48	53	39,41		0,00		38,13			262_A	
Wim Sonneveldplein 36	stedelijk					262_B	4,5			40,48	48	53	42,61		0,00		41,02			262_B	
Wim Sonneveldplein 36	stedelijk					262_C	7,5			45,46	48	53	48,08		0,08		45,50			262_C	
Wim Sonneveldplein 34	stedelijk					263_A	1,5			37,16	48	53	39,10		0,00		37,84			263_A	
Wim Sonneveldplein 34	stedelijk					263_B	4,5			40,04	48	53	42,22		0,00		40,63			263_B	
Wim Sonneveldplein 34	stedelijk					263_C	7,5			45,00	48	53	47,53		0,00		44,93			263_C	
Wim Sonneveldplein 32	stedelijk					264_A	1,5			36,55	48	53	38,70		0,00		37,48			264_A	
Wim Sonneveldplein 32	stedelijk					264_B	4,5			39,13	48	53	41,76		0,00		40,12			264_B	
Wim Sonneveldplein 32	stedelijk					264_C	7,5			43,52	48	53	46,86		0,00		44,29			264_C	
Wim Sonneveldplein 30	stedelijk					265_A	1,5			34,55	48	53	37,10		0,00		35,78			265_A	
Wim Sonneveldplein 30	stedelijk					265_B	4,5			37,30	48	53	40,27		0,00		38,51			265_B	
Wim Sonneveldplein 30	stedelijk					265_C	7,5			42,20	48	53	45,88		0,00		43,33			265_C	
Wim Sonneveldplein 28	stedelijk					266_A	1,5			35,00	48	53	37,45		0,00		36,31			266_A	
Wim Sonneveldplein 28	stedelijk					266_B	4,5			37,80	48	53	40,57		0,00		39,07			266_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Wim Sonneveldplein 28	stedelijk					266_C	7,5			42,46	48	53	45,97		0,00		43,77			266_C	
aul Steenbergenlaan 3	stedelijk					270_A	1,5			36,74	48	53	39,10		0,00		37,73			270_A	
aul Steenbergenlaan 3	stedelijk					270_B	4,5			38,57	48	53	41,29		0,00		39,62			270_B	
aul Steenbergenlaan 3	stedelijk					270_C	7,5			42,98	48	53	46,40		0,00		43,78			270_C	
aul Steenbergenlaan 3	stedelijk					271_A	1,5			34,52	48	53	36,80		0,00		35,56			271_A	
aul Steenbergenlaan 3	stedelijk					271_B	4,5			36,89	48	53	39,32		0,00		37,92			271_B	
aul Steenbergenlaan 3	stedelijk					271_C	7,5			41,49	48	53	44,68		0,00		42,58			271_C	
aul Steenbergenlaan 4	stedelijk					272_A	1,5			36,81	48	53	39,10		0,00		37,80			272_A	
aul Steenbergenlaan 4	stedelijk					272_B	4,5			38,76	48	53	41,35		0,00		39,75			272_B	
aul Steenbergenlaan 4	stedelijk					272_C	7,5			42,93	48	53	46,15		0,00		43,59			272_C	
aul Steenbergenlaan 4	stedelijk					273_A	1,5			36,18	48	53	38,48		0,00		37,22			273_A	
aul Steenbergenlaan 4	stedelijk					273_B	4,5			38,27	48	53	40,82		0,00		39,28			273_B	
aul Steenbergenlaan 4	stedelijk					273_C	7,5			42,42	48	53	45,74		0,00		43,37			273_C	
aul Steenbergenlaan 4	stedelijk					274_A	1,5			36,40	48	53	38,71		0,00		37,41			274_A	
aul Steenbergenlaan 4	stedelijk					274_B	4,5			38,52	48	53	41,05		0,00		39,44			274_B	
aul Steenbergenlaan 4	stedelijk					274_C	7,5			43,30	48	53	46,35		0,00		43,92			274_C	
aul Steenbergenlaan 4	stedelijk					275_A	1,5			35,91	48	53	38,15		0,00		36,81			275_A	
aul Steenbergenlaan 4	stedelijk					275_B	4,5			37,90	48	53	40,32		0,00		38,79			275_B	
aul Steenbergenlaan 4	stedelijk					275_C	7,5			42,99	48	53	46,01		0,00		43,62			275_C	
lbert van Dalsumstraat	stedelijk					276_A	1,5			36,20	48	53	38,44		0,00		37,23			276_A	
lbert van Dalsumstraat	stedelijk					276_B	4,5			38,91	48	53	41,54		0,00		39,94			276_B	
lbert van Dalsumstraat	stedelijk					276_C	7,5			43,97	48	53	47,08		0,00		44,70			276_C	
lbert van Dalsumstraat	stedelijk					277_A	1,5			37,25	48	53	39,44		0,00		38,09			277_A	
lbert van Dalsumstraat	stedelijk					277_B	4,5			39,16	48	53	41,58		0,00		40,01			277_B	
lbert van Dalsumstraat	stedelijk					277_C	7,5			44,00	48	53	46,63		0,00		44,32			277_C	
aul Steenbergenlaan 5	stedelijk					278_A	1,5			37,48	48	53	39,61		0,00		38,23			278_A	
aul Steenbergenlaan 5	stedelijk					278_B	4,5			39,24	48	53	41,59		0,00		40,01			278_B	
aul Steenbergenlaan 5	stedelijk					278_C	7,5			44,34	48	53	46,82		0,00		44,47			278_C	
aul Steenbergenlaan 5	stedelijk					279_A	1,5			36,88	48	53	39,13		0,00		37,72			279_A	
aul Steenbergenlaan 5	stedelijk					279_B	4,5			38,49	48	53	40,83		0,00		39,24			279_B	
aul Steenbergenlaan 5	stedelijk					279_C	7,5			43,63	48	53	46,43		0,00		44,01			279_C	
aul Steenbergenlaan 5	stedelijk					280_A	1,5			37,64	48	53	39,74		0,00		38,41			280_A	
aul Steenbergenlaan 5	stedelijk					280_B	4,5			39,42	48	53	41,87		0,00		40,34			280_B	
aul Steenbergenlaan 5	stedelijk					280_C	7,5			44,18	48	53	47,05		0,00		44,75			280_C	
aul Steenbergenlaan 5	stedelijk					281_A	1,5			36,27	48	53	38,42		0,00		37,14			281_A	
aul Steenbergenlaan 5	stedelijk					281_B	4,5			38,76	48	53	41,19		0,00		39,74			281_B	
aul Steenbergenlaan 5	stedelijk					281_C	7,5			43,46	48	53	46,17		0,00		44,13			281_C	
aul Steenbergenlaan 6	stedelijk					282_A	1,5			36,35	48	53	38,38		0,00		37,06			282_A	
aul Steenbergenlaan 6	stedelijk					282_B	4,5			38,07	48	53	40,44		0,00		39,01			282_B	
aul Steenbergenlaan 6	stedelijk					282_C	7,5			42,80	48	53	45,39		0,00		43,43			282_C	
aul Steenbergenlaan 6	stedelijk					283_A	1,5			36,88	48	53	38,94		0,00		37,66			283_A	
aul Steenbergenlaan 6	stedelijk					283_B	4,5			38,59	48	53	40,85		0,00		39,42			283_B	
aul Steenbergenlaan 6	stedelijk					283_C	7,5			43,37	48	53	45,86		0,00		43,83			283_C	
aul Steenbergenlaan 6	stedelijk					284_A	1,5			42,55	48	53	43,98		0,00		41,90			284_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
aul Steenbergenlaan 6	stedelijk					284_B	4,5			44,36	48	53	45,74		0,00		43,64			284_B	
aul Steenbergenlaan 6	stedelijk					284_C	7,5			46,88	48	53	49,16		1,16		46,93			284_C	
aul Steenbergenlaan 7	stedelijk					285_A	1,5			37,95	48	53	39,94		0,00		38,69			285_A	
aul Steenbergenlaan 7	stedelijk					285_B	4,5			40,30	48	53	42,53		0,00		41,10			285_B	
aul Steenbergenlaan 7	stedelijk					285_C	7,5			45,66	48	53	48,17		0,17		46,30			285_C	
aul Steenbergenlaan 7	stedelijk					286_A	1,5			38,26	48	53	40,28		0,00		38,99			286_A	
aul Steenbergenlaan 7	stedelijk					286_B	4,5			40,81	48	53	42,80		0,00		41,34			286_B	
aul Steenbergenlaan 7	stedelijk					286_C	7,5			45,90	48	53	48,32		0,32		46,39			286_C	
aul Steenbergenlaan 7	stedelijk					287_A	1,5			37,48	48	53	39,72		0,00		38,34			287_A	
aul Steenbergenlaan 7	stedelijk					287_B	4,5			40,12	48	53	42,43		0,00		40,92			287_B	
aul Steenbergenlaan 7	stedelijk					287_C	7,5			44,74	48	53	47,58		0,00		45,64			287_C	
aul Steenbergenlaan 7	stedelijk					288_A	1,5			38,42	48	53	40,54		0,00		39,23			288_A	
aul Steenbergenlaan 7	stedelijk					288_B	4,5			40,81	48	53	43,12		0,00		41,67			288_B	
aul Steenbergenlaan 7	stedelijk					288_C	7,5			45,94	48	53	48,54		0,54		46,50			288_C	
aul Steenbergenlaan 7	stedelijk					289_A	1,5			38,62	48	53	40,72		0,00		39,40			289_A	
aul Steenbergenlaan 7	stedelijk					289_B	4,5			41,07	48	53	43,65		0,00		41,90			289_B	
aul Steenbergenlaan 7	stedelijk					289_C	7,5			46,04	48	53	48,63		0,63		46,54			289_C	
aul Steenbergenlaan 8	stedelijk					290_A	1,5			39,01	48	53	40,96		0,00		39,62			290_A	
aul Steenbergenlaan 8	stedelijk					290_B	4,5			41,40	48	53	43,89		0,00		41,81			290_B	
aul Steenbergenlaan 8	stedelijk					290_C	7,5			46,03	48	53	48,60		0,60		46,33			290_C	
aul Steenbergenlaan 8	stedelijk					291_A	1,5			39,87	48	53	42,22		0,00		40,63			291_A	
aul Steenbergenlaan 8	stedelijk					291_B	4,5			41,64	48	53	44,51		0,00		42,43			291_B	
aul Steenbergenlaan 8	stedelijk					291_C	7,5			45,79	48	53	48,50		0,50		46,27			291_C	
aul Steenbergenlaan 8	stedelijk					292_A	1,5			40,17	48	53	42,37		0,00		40,81			292_A	
aul Steenbergenlaan 8	stedelijk					292_B	4,5			42,05	48	53	44,68		0,00		42,59			292_B	
aul Steenbergenlaan 8	stedelijk					292_C	7,5			45,91	48	53	48,60		0,60		46,37			292_C	
aul Steenbergenlaan 8	stedelijk					293_A	1,5			40,70	48	53	42,76		0,00		41,19			293_A	
aul Steenbergenlaan 8	stedelijk					293_B	4,5			43,35	48	53	45,60		0,00		43,55			293_B	
aul Steenbergenlaan 8	stedelijk					293_C	7,5			46,99	48	53	49,39		1,39		47,05			293_C	
aul Steenbergenlaan 8	stedelijk					294_A	1,5			39,80	48	53	42,11		0,00		40,49			294_A	
aul Steenbergenlaan 8	stedelijk					294_B	4,5			43,15	48	53	45,78		0,00		43,53			294_B	
aul Steenbergenlaan 8	stedelijk					294_C	7,5			45,23	48	53	48,31		0,31		46,05			294_C	
aul Steenbergenlaan 9	stedelijk					295_A	1,5			40,65	48	53	43,15		0,00		41,39			295_A	
aul Steenbergenlaan 9	stedelijk					295_B	4,5			43,64	48	53	45,97		0,00		44,04			295_B	
aul Steenbergenlaan 9	stedelijk					295_C	7,5			46,95	48	53	49,56		1,56	x	47,36			295_C	
aul Steenbergenlaan 9	stedelijk					296_A	1,5			40,14	48	53	41,99		0,00		40,58			296_A	
aul Steenbergenlaan 9	stedelijk					296_B	4,5			43,49	48	53	45,33		0,00		43,54			296_B	
aul Steenbergenlaan 9	stedelijk					296_C	7,5			46,39	48	53	48,28		0,28		46,31			296_C	
aul Steenbergenlaan 9	stedelijk					297_A	1,5			40,19	48	53	42,15		0,00		40,59			297_A	
aul Steenbergenlaan 9	stedelijk					297_B	4,5			45,26	48	53	47,02		0,00		45,09			297_B	
aul Steenbergenlaan 9	stedelijk					297_C	7,5			47,92	48	53	50,03		2,03	x	47,82			297_C	
aul Steenbergenlaan 9	stedelijk					298_A	1,5			42,12	48	53	43,58		0,00		41,72			298_A	
aul Steenbergenlaan 9	stedelijk					298_B	4,5			45,59	48	53	47,30		0,00		45,20			298_B	
aul Steenbergenlaan 9	stedelijk					298_C	7,5			47,41	48	53	49,53		1,53	x	47,34			298_C	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
aul Steenbergenlaan 9	stedelijk					299_A	1,5			40,29	48	53	42,25		0,00		40,84			299_A	
aul Steenbergenlaan 9	stedelijk					299_B	4,5			46,01	48	53	47,94		0,00		45,77			299_B	
aul Steenbergenlaan 9	stedelijk					299_C	7,5			48,28	48	53	50,68		2,40	x	48,41			299_C	
aul Steenbergenlaan 10	stedelijk					300_A	1,5			41,66	48	53	43,51		0,00		41,74			300_A	
aul Steenbergenlaan 10	stedelijk					300_B	4,5			45,60	48	53	47,66		0,00		45,52			300_B	
aul Steenbergenlaan 10	stedelijk					300_C	7,5			47,97	48	53	50,37		2,37	x	48,17			300_C	
aul Steenbergenlaan 6	stedelijk					301_A	1,5			38,94	48	53	40,89		0,00		39,64			301_A	
aul Steenbergenlaan 6	stedelijk					301_B	4,5			41,66	48	53	43,54		0,00		42,06			301_B	
aul Steenbergenlaan 6	stedelijk					301_C	7,5			46,29	48	53	48,14		0,14		46,10			301_C	
aul Steenbergenlaan 6	stedelijk					302_A	1,5			37,17	48	53	39,35		0,00		38,02			302_A	
aul Steenbergenlaan 6	stedelijk					302_B	4,5			40,33	48	53	42,67		0,00		41,17			302_B	
aul Steenbergenlaan 6	stedelijk					302_C	7,5			44,78	48	53	47,37		0,00		45,62			302_C	
aul Steenbergenlaan 6	stedelijk					303_A	1,5			37,26	48	53	39,48		0,00		38,07			303_A	
aul Steenbergenlaan 6	stedelijk					303_B	4,5			40,41	48	53	42,82		0,00		41,21			303_B	
aul Steenbergenlaan 6	stedelijk					303_C	7,5			44,93	48	53	47,68		0,00		45,55			303_C	
aul Steenbergenlaan 6	stedelijk					304_A	1,5			37,22	48	53	39,51		0,00		38,12			304_A	
aul Steenbergenlaan 6	stedelijk					304_B	4,5			40,33	48	53	42,80		0,00		41,22			304_B	
aul Steenbergenlaan 6	stedelijk					304_C	7,5			44,57	48	53	47,38		0,00		45,33			304_C	
aul Steenbergenlaan 6	stedelijk					305_A	1,5			37,14	48	53	39,34		0,00		37,99			305_A	
aul Steenbergenlaan 6	stedelijk					305_B	4,5			40,23	48	53	42,71		0,00		41,15			305_B	
aul Steenbergenlaan 6	stedelijk					305_C	7,5			44,59	48	53	47,31		0,00		45,27			305_C	
aul Steenbergenlaan 7	stedelijk					306_A	1,5			37,19	48	53	39,49		0,00		38,11			306_A	
aul Steenbergenlaan 7	stedelijk					306_B	4,5			40,51	48	53	43,18		0,00		41,49			306_B	
aul Steenbergenlaan 7	stedelijk					306_C	7,5			44,69	48	53	47,47		0,00		45,42			306_C	
aul Steenbergenlaan 7	stedelijk					307_A	1,5			37,13	48	53	39,24		0,00		37,89			307_A	
aul Steenbergenlaan 7	stedelijk					307_B	4,5			40,43	48	53	42,91		0,00		41,26			307_B	
aul Steenbergenlaan 7	stedelijk					307_C	7,5			44,70	48	53	47,24		0,00		45,23			307_C	
aul Steenbergenlaan 7	stedelijk					308_A	1,5			37,19	48	53	39,35		0,00		38,07			308_A	
aul Steenbergenlaan 7	stedelijk					308_B	4,5			40,68	48	53	43,03		0,00		41,41			308_B	
aul Steenbergenlaan 7	stedelijk					308_C	7,5			44,89	48	53	47,32		0,00		45,30			308_C	
aul Steenbergenlaan 7	stedelijk					309_A	1,5			37,33	48	53	39,54		0,00		38,30			309_A	
aul Steenbergenlaan 7	stedelijk					309_B	4,5			40,89	48	53	43,15		0,00		41,55			309_B	
aul Steenbergenlaan 7	stedelijk					309_C	7,5			45,07	48	53	47,45		0,00		45,44			309_C	
aul Steenbergenlaan 7	stedelijk					310_A	1,5			37,50	48	53	39,65		0,00		38,39			310_A	
aul Steenbergenlaan 7	stedelijk					310_B	4,5			41,09	48	53	43,14		0,00		41,63			310_B	
aul Steenbergenlaan 7	stedelijk					310_C	7,5			45,45	48	53	47,76		0,00		45,75			310_C	
aul Steenbergenlaan 8	stedelijk					311_A	1,5			37,92	48	53	39,81		0,00		38,57			311_A	
aul Steenbergenlaan 8	stedelijk					311_B	4,5			41,20	48	53	43,27		0,00		41,79			311_B	
aul Steenbergenlaan 8	stedelijk					311_C	7,5			46,03	48	53	48,12		0,12		46,27			311_C	
aul Steenbergenlaan 8	stedelijk					312_A	1,5			38,25	48	53	40,24		0,00		38,94			312_A	
aul Steenbergenlaan 8	stedelijk					312_B	4,5			41,65	48	53	43,76		0,00		42,22			312_B	
aul Steenbergenlaan 8	stedelijk					312_C	7,5			46,30	48	53	48,47		0,47		46,54			312_C	
aul Steenbergenlaan 8	stedelijk					313_A	1,5			38,19	48	53	40,33		0,00		39,08			313_A	
aul Steenbergenlaan 8	stedelijk					313_B	4,5			41,65	48	53	43,79		0,00		42,34			313_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
aul Steenbergenlaan 8	stedelijk					313_C	7,5			46,42	48	53	48,78		0,78		46,79			313_C	
aul Steenbergenlaan 8	stedelijk					314_A	1,5			38,20	48	53	40,24		0,00		39,03			314_A	
aul Steenbergenlaan 8	stedelijk					314_B	4,5			41,54	48	53	43,69		0,00		42,27			314_B	
aul Steenbergenlaan 8	stedelijk					314_C	7,5			46,26	48	53	48,69		0,69		46,67			314_C	
aul Steenbergenlaan 8	stedelijk					315_A	1,5			37,42	48	53	39,67		0,00		38,34			315_A	
aul Steenbergenlaan 8	stedelijk					315_B	4,5			40,78	48	53	43,29		0,00		41,81			315_B	
aul Steenbergenlaan 8	stedelijk					315_C	7,5			45,20	48	53	47,98		0,00		45,93			315_C	
aul Steenbergenlaan 9	stedelijk					316_A	1,5			38,01	48	53	40,14		0,00		38,84			316_A	
aul Steenbergenlaan 9	stedelijk					316_B	4,5			41,39	48	53	43,66		0,00		42,20			316_B	
aul Steenbergenlaan 9	stedelijk					316_C	7,5			46,14	48	53	48,54		0,54		46,51			316_C	
aul Steenbergenlaan 9	stedelijk					317_A	1,5			38,17	48	53	40,28		0,00		38,95			317_A	
aul Steenbergenlaan 9	stedelijk					317_B	4,5			41,36	48	53	43,77		0,00		42,31			317_B	
aul Steenbergenlaan 9	stedelijk					317_C	7,5			46,07	48	53	48,36		0,36		46,42			317_C	
Wim Kanplein 11	stedelijk					318_A	1,5			38,62	48	53	40,46		0,00		39,13			318_A	
Wim Kanplein 11	stedelijk					318_B	4,5			43,70	48	53	46,02		0,00		44,00			318_B	
Wim Kanplein 11	stedelijk					318_C	7,5			46,06	48	53	48,69		0,69		46,35			318_C	
Wim Kanplein 13	stedelijk					319_A	1,5			38,42	48	53	40,42		0,00		39,10			319_A	
Wim Kanplein 13	stedelijk					319_B	4,5			43,57	48	53	46,12		0,00		44,13			319_B	
Wim Kanplein 13	stedelijk					319_C	7,5			46,01	48	53	48,65		0,65		46,33			319_C	
Wim Kanplein 15	stedelijk					320_A	1,5			38,84	48	53	41,13		0,00		39,58			320_A	
Wim Kanplein 15	stedelijk					320_B	4,5			43,38	48	53	46,20		0,00		44,28			320_B	
Wim Kanplein 15	stedelijk					320_C	7,5			45,80	48	53	48,54		0,54		46,15			320_C	
Wim Kanplein 17	stedelijk					321_A	1,5			38,45	48	53	40,97		0,00		39,19			321_A	
Wim Kanplein 17	stedelijk					321_B	4,5			42,61	48	53	45,70		0,00		43,74			321_B	
Wim Kanplein 17	stedelijk					321_C	7,5			45,07	48	53	47,81		0,00		45,52			321_C	
Wim Kanplein 19	stedelijk					322_A	1,5			38,68	48	53	41,12		0,00		39,42			322_A	
Wim Kanplein 19	stedelijk					322_B	4,5			42,63	48	53	45,44		0,00		43,40			322_B	
Wim Kanplein 19	stedelijk					322_C	7,5			45,63	48	53	48,32		0,32		46,02			322_C	
Wim Kanplein 21	stedelijk					323_A	1,5			38,93	48	53	41,41		0,00		39,73			323_A	
Wim Kanplein 21	stedelijk					323_B	4,5			42,34	48	53	45,55		0,00		43,62			323_B	
Wim Kanplein 21	stedelijk					323_C	7,5			45,72	48	53	48,64		0,64		46,40			323_C	
Wim Kanplein 23	stedelijk					324_A	1,5			38,28	48	53	40,98		0,00		39,19			324_A	
Wim Kanplein 23	stedelijk					324_B	4,5			41,40	48	53	44,64		0,00		42,72			324_B	
Wim Kanplein 23	stedelijk					324_C	7,5			45,34	48	53	48,20		0,20		45,83			324_C	
Wim Kanplein 25	stedelijk					325_A	1,5			38,71	48	53	40,92		0,00		39,61			325_A	
Wim Kanplein 25	stedelijk					325_B	4,5			41,95	48	53	44,43		0,00		42,96			325_B	
Wim Kanplein 25	stedelijk					325_C	7,5			46,49	48	53	48,89		0,89		46,99			325_C	
Wim Kanplein 12	stedelijk					326_A	1,5			37,53	48	53	39,81		0,00		38,50			326_A	
Wim Kanplein 12	stedelijk					326_B	4,5			40,01	48	53	42,63		0,00		41,20			326_B	
Wim Kanplein 12	stedelijk					326_C	7,5			43,94	48	53	47,03		0,00		45,16			326_C	
Wim Kanplein 14	stedelijk					327_A	1,5			37,78	48	53	40,71		0,00		39,24			327_A	
Wim Kanplein 14	stedelijk					327_B	4,5			40,33	48	53	43,49		0,00		41,92			327_B	
Wim Kanplein 14	stedelijk					327_C	7,5			44,46	48	53	47,56		0,00		45,74			327_C	
Wim Kanplein 16	stedelijk					328_A	1,5			37,12	48	53	39,50		0,00		38,16			328_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Wim Kanplein 16	stedelijk					328_B	4,5			39,64	48	53	42,32		0,00		40,87			328_B	
Wim Kanplein 16	stedelijk					328_C	7,5			43,09	48	53	46,37		0,00		44,63			328_C	
Wim Kanplein 18	stedelijk					329_A	1,5			36,49	48	53	38,71		0,00		37,25			329_A	
Wim Kanplein 18	stedelijk					329_B	4,5			39,16	48	53	41,77		0,00		40,22			329_B	
Wim Kanplein 18	stedelijk					329_C	7,5			42,58	48	53	45,53		0,00		43,63			329_C	
Wim Kanplein 20	stedelijk					330_A	1,5			37,07	48	53	39,40		0,00		38,09			330_A	
Wim Kanplein 20	stedelijk					330_B	4,5			39,90	48	53	42,54		0,00		41,13			330_B	
Wim Kanplein 20	stedelijk					330_C	7,5			43,88	48	53	46,75		0,00		45,11			330_C	
Wim Kanplein 22	stedelijk					331_A	1,5			36,05	48	53	38,30		0,00		36,92			331_A	
Wim Kanplein 22	stedelijk					331_B	4,5			39,01	48	53	41,63		0,00		40,22			331_B	
Wim Kanplein 22	stedelijk					331_C	7,5			42,37	48	53	45,04		0,00		43,31			331_C	
Wim Kanplein 24	stedelijk					332_A	1,5			36,27	48	53	38,19		0,00		36,78			332_A	
Wim Kanplein 24	stedelijk					332_B	4,5			39,19	48	53	41,53		0,00		40,08			332_B	
Wim Kanplein 24	stedelijk					332_C	7,5			42,86	48	53	45,04		0,00		43,28			332_C	
Wim Kanplein 26	stedelijk					333_A	1,5			38,24	48	53	40,31		0,00		38,76			333_A	
Wim Kanplein 26	stedelijk					333_B	4,5			41,46	48	53	43,94		0,00		42,25			333_B	
Wim Kanplein 26	stedelijk					333_C	7,5			46,42	48	53	48,79		0,79		46,56			333_C	
aul Steenbergenlaan 9	stedelijk					334_A	1,5			41,83	48	53	44,05		0,00		42,26			334_A	
aul Steenbergenlaan 9	stedelijk					334_B	4,5			44,67	48	53	46,89		0,00		45,15			334_B	
aul Steenbergenlaan 9	stedelijk					334_C	7,5			47,76	48	53	50,17		2,17	x	47,60			334_C	
aul Steenbergenlaan 10	stedelijk					335_A	1,5			42,37	48	53	44,98		0,00		42,63			335_A	
aul Steenbergenlaan 10	stedelijk					335_B	4,5			45,09	48	53	47,68		0,00		45,47			335_B	
aul Steenbergenlaan 10	stedelijk					335_C	7,5			47,64	48	53	50,42		2,42	x	47,63			335_C	
aul Steenbergenlaan 10	stedelijk					336_A	1,5			42,95	48	53	45,33		0,00		42,82			336_A	
aul Steenbergenlaan 10	stedelijk					336_B	4,5			45,80	48	53	48,08		0,08		45,61			336_B	
aul Steenbergenlaan 10	stedelijk					336_C	7,5			47,88	48	53	50,61		2,61	x	47,62			336_C	
aul Steenbergenlaan 10	stedelijk					337_A	1,5			43,40	48	53	45,86		0,00		42,83			337_A	
aul Steenbergenlaan 10	stedelijk					337_B	4,5			46,33	48	53	48,70		0,70		45,74			337_B	
aul Steenbergenlaan 10	stedelijk					337_C	7,5			48,06	48	53	50,84		2,78	x	47,70			337_C	
aul Steenbergenlaan 10	stedelijk					338_A	1,5			44,05	48	53	46,06		0,00		42,38			338_A	
aul Steenbergenlaan 10	stedelijk					338_B	4,5			47,04	48	53	49,19		1,19		45,73			338_B	
aul Steenbergenlaan 10	stedelijk					338_C	7,5			48,42	48	53	51,00		2,58	x	47,74			338_C	
aul Steenbergenlaan 10	stedelijk					339_A	1,5			44,13	48	53	46,26		0,00		42,23			339_A	
aul Steenbergenlaan 10	stedelijk					339_B	4,5			47,34	48	53	49,51		1,51	x	45,64			339_B	
aul Steenbergenlaan 10	stedelijk					339_C	7,5			48,39	48	53	51,07		2,68	x	47,65			339_C	
aul Steenbergenlaan 11	stedelijk					340_A	1,5			40,76	48	53	45,76		0,00		41,26			340_A	
aul Steenbergenlaan 11	stedelijk					340_B	4,5			44,17	48	53	49,53		1,53	x	45,46			340_B	
aul Steenbergenlaan 11	stedelijk					340_C	7,5			45,10	48	53	51,06		3,06	x	47,44			340_C	
aul Steenbergenlaan 11	stedelijk					341_A	1,5			40,74	48	53	45,69		0,00		41,56			341_A	
aul Steenbergenlaan 11	stedelijk					341_B	4,5			44,13	48	53	49,52		1,52	x	45,56			341_B	
aul Steenbergenlaan 11	stedelijk					341_C	7,5			45,27	48	53	51,15		3,15	x	47,63			341_C	
aul Steenbergenlaan 11	stedelijk					342_A	1,5			41,59	48	53	46,30		0,00		41,82			342_A	
aul Steenbergenlaan 11	stedelijk					342_B	4,5			44,53	48	53	49,62		1,62	x	45,48			342_B	
aul Steenbergenlaan 11	stedelijk					342_C	7,5			45,56	48	53	51,26		3,26	x	47,55			342_C	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Fie Carelsenlaan 83	stedelijk					343_A	1,5			36,71	48	53	38,84		0,00		37,67			343_A	
Fie Carelsenlaan 83	stedelijk					343_B	4,5			39,17	48	53	41,66		0,00		40,38			343_B	
Fie Carelsenlaan 83	stedelijk					343_C	7,5			44,44	48	53	47,06		0,00		45,13			343_C	
Fie Carelsenlaan 85	stedelijk					344_A	1,5			35,61	48	53	37,70		0,00		36,40			344_A	
Fie Carelsenlaan 85	stedelijk					344_B	4,5			38,44	48	53	40,45		0,00		39,06			344_B	
Fie Carelsenlaan 85	stedelijk					344_C	7,5			42,80	48	53	45,08		0,00		43,25			344_C	
Fie Carelsenlaan 87	stedelijk					345_A	1,5			36,13	48	53	37,97		0,00		36,86			345_A	
Fie Carelsenlaan 87	stedelijk					345_B	4,5			38,69	48	53	40,59		0,00		39,32			345_B	
Fie Carelsenlaan 87	stedelijk					345_C	7,5			43,33	48	53	45,67		0,00		44,02			345_C	
Fie Carelsenlaan 89	stedelijk					346_A	1,5			35,97	48	53	37,52		0,00		36,35			346_A	
Fie Carelsenlaan 89	stedelijk					346_B	4,5			39,00	48	53	40,63		0,00		39,32			346_B	
Fie Carelsenlaan 89	stedelijk					346_C	7,5			43,49	48	53	45,86		0,00		44,09			346_C	
Fie Carelsenlaan 91	stedelijk					347_A	1,5			35,79	48	53	37,45		0,00		36,37			347_A	
Fie Carelsenlaan 91	stedelijk					347_B	4,5			38,39	48	53	40,02		0,00		38,77			347_B	
Fie Carelsenlaan 91	stedelijk					347_C	7,5			43,23	48	53	45,36		0,00		43,63			347_C	
Fie Carelsenlaan 93	stedelijk					348_A	1,5			35,62	48	53	37,37		0,00		36,22			348_A	
Fie Carelsenlaan 93	stedelijk					348_B	4,5			38,64	48	53	40,38		0,00		39,12			348_B	
Fie Carelsenlaan 93	stedelijk					348_C	7,5			43,56	48	53	45,70		0,00		43,93			348_C	
Fie Carelsenlaan 95	stedelijk					349_A	1,5			32,67	48	53	37,25		0,00		36,15			349_A	
Fie Carelsenlaan 95	stedelijk					349_B	4,5			35,58	48	53	40,18		0,00		38,94			349_B	
Fie Carelsenlaan 95	stedelijk					349_C	7,5			40,43	48	53	45,57		0,00		43,81			349_C	
Fie Carelsenlaan 97	stedelijk					350_A	1,5			36,17	48	53	41,28		0,00		38,94			350_A	
Fie Carelsenlaan 97	stedelijk					350_B	4,5			40,87	48	53	46,22		0,00		43,38			350_B	
Fie Carelsenlaan 97	stedelijk					350_C	7,5			42,87	48	53	48,19		0,19		45,68			350_C	
Fie Carelsenlaan 51	stedelijk					351_A	1,5			36,32	48	53	38,39		0,00		37,18			351_A	
Fie Carelsenlaan 51	stedelijk					351_B	4,5			39,47	48	53	41,60		0,00		40,22			351_B	
Fie Carelsenlaan 51	stedelijk					351_C	7,5			44,74	48	53	46,80		0,00		45,07			351_C	
Fie Carelsenlaan 53	stedelijk					352_A	1,5			36,54	48	53	38,36		0,00		37,27			352_A	
Fie Carelsenlaan 53	stedelijk					352_B	4,5			39,43	48	53	41,40		0,00		40,13			352_B	
Fie Carelsenlaan 53	stedelijk					352_C	7,5			44,28	48	53	46,29		0,00		44,59			352_C	
Fie Carelsenlaan 55	stedelijk					353_A	1,5			37,00	48	53	38,88		0,00		37,72			353_A	
Fie Carelsenlaan 55	stedelijk					353_B	4,5			39,51	48	53	41,48		0,00		40,13			353_B	
Fie Carelsenlaan 55	stedelijk					353_C	7,5			44,34	48	53	46,56		0,00		44,83			353_C	
Fie Carelsenlaan 57	stedelijk					354_A	1,5			36,91	48	53	38,76		0,00		37,59			354_A	
Fie Carelsenlaan 57	stedelijk					354_B	4,5			39,46	48	53	41,35		0,00		40,00			354_B	
Fie Carelsenlaan 57	stedelijk					354_C	7,5			44,46	48	53	46,42		0,00		44,74			354_C	
Fie Carelsenlaan 59	stedelijk					355_A	1,5			37,25	48	53	39,11		0,00		38,00			355_A	
Fie Carelsenlaan 59	stedelijk					355_B	4,5			39,58	48	53	41,71		0,00		40,38			355_B	
Fie Carelsenlaan 59	stedelijk					355_C	7,5			44,79	48	53	47,08		0,00		45,34			355_C	
Fie Carelsenlaan 61	stedelijk					356_A	1,5			36,90	48	53	38,61		0,00		37,48			356_A	
Fie Carelsenlaan 61	stedelijk					356_B	4,5			38,90	48	53	40,94		0,00		39,59			356_B	
Fie Carelsenlaan 61	stedelijk					356_C	7,5			44,25	48	53	46,44		0,00		44,63			356_C	
Fie Carelsenlaan 63	stedelijk					357_A	1,5			37,41	48	53	39,27		0,00		38,19			357_A	
Fie Carelsenlaan 63	stedelijk					357_B	4,5			39,42	48	53	41,56		0,00		40,25			357_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Fie Carelsenlaan 63	stedelijk					357_C	7,5			44,67	48	53	47,01		0,00		45,31			357_C	
Fie Carelsenlaan 65	stedelijk					358_A	1,5			37,41	48	53	39,24		0,00		38,27			358_A	
Fie Carelsenlaan 65	stedelijk					358_B	4,5			39,19	48	53	41,28		0,00		40,01			358_B	
Fie Carelsenlaan 65	stedelijk					358_C	7,5			44,63	48	53	46,84		0,00		45,16			358_C	
Fie Carelsenlaan 67	stedelijk					359_A	1,5			36,85	48	53	38,79		0,00		37,69			359_A	
Fie Carelsenlaan 67	stedelijk					359_B	4,5			39,19	48	53	41,28		0,00		39,94			359_B	
Fie Carelsenlaan 67	stedelijk					359_C	7,5			44,19	48	53	46,60		0,00		44,74			359_C	
Fie Carelsenlaan 69	stedelijk					360_A	1,5			36,35	48	53	38,09		0,00		37,06			360_A	
Fie Carelsenlaan 69	stedelijk					360_B	4,5			38,50	48	53	40,39		0,00		39,10			360_B	
Fie Carelsenlaan 69	stedelijk					360_C	7,5			43,40	48	53	45,48		0,00		43,79			360_C	
Fie Carelsenlaan 71	stedelijk					361_A	1,5			36,45	48	53	38,08		0,00		37,02			361_A	
Fie Carelsenlaan 71	stedelijk					361_B	4,5			39,30	48	53	41,15		0,00		39,88			361_B	
Fie Carelsenlaan 71	stedelijk					361_C	7,5			44,34	48	53	46,37		0,00		44,68			361_C	
Fie Carelsenlaan 73	stedelijk					362_A	1,5			36,48	48	53	38,36		0,00		37,24			362_A	
Fie Carelsenlaan 73	stedelijk					362_B	4,5			38,65	48	53	40,65		0,00		39,33			362_B	
Fie Carelsenlaan 73	stedelijk					362_C	7,5			43,28	48	53	45,82		0,00		44,01			362_C	
Fie Carelsenlaan 75	stedelijk					363_A	1,5			37,13	48	53	38,96		0,00		37,87			363_A	
Fie Carelsenlaan 75	stedelijk					363_B	4,5			39,39	48	53	41,49		0,00		40,16			363_B	
Fie Carelsenlaan 75	stedelijk					363_C	7,5			44,33	48	53	46,95		0,00		45,05			363_C	
Fie Carelsenlaan 77	stedelijk					364_A	1,5			35,96	48	53	37,89		0,00		36,68			364_A	
Fie Carelsenlaan 77	stedelijk					364_B	4,5			38,84	48	53	40,97		0,00		39,63			364_B	
Fie Carelsenlaan 77	stedelijk					364_C	7,5			43,23	48	53	45,88		0,00		44,10			364_C	
Ko van Dijkplein 25	stedelijk					365_A	1,5			36,13	48	53	38,16		0,00		36,77			365_A	
Ko van Dijkplein 25	stedelijk					365_B	4,5			39,10	48	53	41,48		0,00		39,91			365_B	
Ko van Dijkplein 25	stedelijk					365_C	7,5			44,27	48	53	46,93		0,00		44,57			365_C	
Ko van Dijkplein 23	stedelijk					366_A	1,5			36,50	48	53	38,55		0,00		37,15			366_A	
Ko van Dijkplein 23	stedelijk					366_B	4,5			39,48	48	53	41,87		0,00		40,29			366_B	
Ko van Dijkplein 23	stedelijk					366_C	7,5			44,59	48	53	47,38		0,00		45,10			366_C	
Ko van Dijkplein 21	stedelijk					367_A	1,5			35,78	48	53	37,90		0,00		36,45			367_A	
Ko van Dijkplein 21	stedelijk					367_B	4,5			38,80	48	53	41,12		0,00		39,50			367_B	
Ko van Dijkplein 21	stedelijk					367_C	7,5			43,04	48	53	45,96		0,00		43,44			367_C	
Ko van Dijkplein 19	stedelijk					368_A	1,5			35,69	48	53	37,83		0,00		36,40			368_A	
Ko van Dijkplein 19	stedelijk					368_B	4,5			38,53	48	53	40,91		0,00		39,34			368_B	
Ko van Dijkplein 19	stedelijk					368_C	7,5			42,47	48	53	45,57		0,00		43,08			368_C	
Ko van Dijkplein 17	stedelijk					369_A	1,5			35,66	48	53	37,92		0,00		36,50			369_A	
Ko van Dijkplein 17	stedelijk					369_B	4,5			38,43	48	53	40,87		0,00		39,32			369_B	
Ko van Dijkplein 17	stedelijk					369_C	7,5			42,37	48	53	45,40		0,00		43,03			369_C	
Ko van Dijkplein 15	stedelijk					370_A	1,5			35,84	48	53	38,07		0,00		36,66			370_A	
Ko van Dijkplein 15	stedelijk					370_B	4,5			38,65	48	53	40,98		0,00		39,47			370_B	
Ko van Dijkplein 15	stedelijk					370_C	7,5			42,56	48	53	45,21		0,00		43,08			370_C	
Ko van Dijkplein 13	stedelijk					371_A	1,5			36,10	48	53	38,25		0,00		36,90			371_A	
Ko van Dijkplein 13	stedelijk					371_B	4,5			38,90	48	53	41,18		0,00		39,79			371_B	
Ko van Dijkplein 13	stedelijk					371_C	7,5			42,53	48	53	45,09		0,00		43,14			371_C	
Ko van Dijkplein 11	stedelijk					372_A	1,5			36,42	48	53	38,64		0,00		37,41			372_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Ko van Dijkplein 11	stedelijk					372_B	4,5			39,02	48	53	41,43		0,00		40,04			372_B	
Ko van Dijkplein 11	stedelijk					372_C	7,5			42,70	48	53	45,26		0,00		43,30			372_C	
Ko van Dijkplein 26	stedelijk					373_A	1,5			36,97	48	53	39,22		0,00		37,95			373_A	
Ko van Dijkplein 26	stedelijk					373_B	4,5			40,09	48	53	42,60		0,00		41,15			373_B	
Ko van Dijkplein 26	stedelijk					373_C	7,5			45,07	48	53	47,84		0,00		45,90			373_C	
Ko van Dijkplein 24	stedelijk					374_A	1,5			35,84	48	53	37,68		0,00		36,35			374_A	
Ko van Dijkplein 24	stedelijk					374_B	4,5			37,42	48	53	39,23		0,00		37,89			374_B	
Ko van Dijkplein 24	stedelijk					374_C	7,5			42,84	48	53	44,82		0,00		43,10			374_C	
Ko van Dijkplein 22	stedelijk					375_A	1,5			36,56	48	53	38,45		0,00		37,23			375_A	
Ko van Dijkplein 22	stedelijk					375_B	4,5			38,11	48	53	39,95		0,00		38,60			375_B	
Ko van Dijkplein 22	stedelijk					375_C	7,5			43,35	48	53	45,09		0,00		43,53			375_C	
Ko van Dijkplein 20	stedelijk					376_A	1,5			36,30	48	53	38,37		0,00		37,14			376_A	
Ko van Dijkplein 20	stedelijk					376_B	4,5			38,22	48	53	40,32		0,00		38,97			376_B	
Ko van Dijkplein 20	stedelijk					376_C	7,5			43,35	48	53	45,61		0,00		44,01			376_C	
Ko van Dijkplein 18	stedelijk					377_A	1,5			35,31	48	53	37,33		0,00		36,16			377_A	
Ko van Dijkplein 18	stedelijk					377_B	4,5			36,84	48	53	39,01		0,00		37,69			377_B	
Ko van Dijkplein 18	stedelijk					377_C	7,5			41,70	48	53	43,91		0,00		42,25			377_C	
Ko van Dijkplein 16	stedelijk					378_A	1,5			37,09	48	53	39,17		0,00		37,93			378_A	
Ko van Dijkplein 16	stedelijk					378_B	4,5			38,34	48	53	40,56		0,00		39,17			378_B	
Ko van Dijkplein 16	stedelijk					378_C	7,5			42,36	48	53	44,75		0,00		43,05			378_C	
Ko van Dijkplein 14	stedelijk					379_A	1,5			34,78	48	53	36,75		0,00		35,55			379_A	
Ko van Dijkplein 14	stedelijk					379_B	4,5			37,34	48	53	39,40		0,00		38,13			379_B	
Ko van Dijkplein 14	stedelijk					379_C	7,5			43,06	48	53	45,49		0,00		43,71			379_C	
Ko van Dijkplein 12	stedelijk					380_A	1,5			35,79	48	53	38,01		0,00		36,68			380_A	
Ko van Dijkplein 12	stedelijk					380_B	4,5			37,16	48	53	39,52		0,00		38,15			380_B	
Ko van Dijkplein 12	stedelijk					380_C	7,5			41,43	48	53	43,99		0,00		42,06			380_C	
aul Steenbergenlaan 2	stedelijk					381_A	1,5			36,46	48	53	38,75		0,00		37,34			381_A	
aul Steenbergenlaan 2	stedelijk					381_B	4,5			38,51	48	53	41,48		0,00		39,53			381_B	
aul Steenbergenlaan 2	stedelijk					381_C	7,5			42,29	48	53	45,69		0,00		43,05			381_C	
aul Steenbergenlaan 3	stedelijk					382_A	1,5			36,14	48	53	38,40		0,00		37,01			382_A	
aul Steenbergenlaan 3	stedelijk					382_B	4,5			38,50	48	53	41,37		0,00		39,52			382_B	
aul Steenbergenlaan 3	stedelijk					382_C	7,5			42,51	48	53	45,66		0,00		43,19			382_C	
aul Steenbergenlaan 3	stedelijk					383_A	1,5			36,22	48	53	38,46		0,00		37,06			383_A	
aul Steenbergenlaan 3	stedelijk					383_B	4,5			38,53	48	53	41,20		0,00		39,42			383_B	
aul Steenbergenlaan 3	stedelijk					383_C	7,5			42,57	48	53	45,78		0,00		43,22			383_C	
aul Steenbergenlaan 3	stedelijk					384_A	1,5			36,27	48	53	38,54		0,00		37,11			384_A	
aul Steenbergenlaan 3	stedelijk					384_B	4,5			39,10	48	53	41,55		0,00		39,78			384_B	
aul Steenbergenlaan 3	stedelijk					384_C	7,5			43,49	48	53	46,24		0,00		43,62			384_C	
aul Steenbergenlaan 3	stedelijk					385_A	1,5			36,60	48	53	38,69		0,00		37,26			385_A	
aul Steenbergenlaan 3	stedelijk					385_B	4,5			39,58	48	53	41,95		0,00		40,18			385_B	
aul Steenbergenlaan 3	stedelijk					385_C	7,5			44,64	48	53	46,94		0,00		44,26			385_C	
aul Steenbergenlaan 3	stedelijk					386_A	1,5			36,69	48	53	38,79		0,00		37,43			386_A	
aul Steenbergenlaan 3	stedelijk					386_B	4,5			39,69	48	53	41,84		0,00		40,22			386_B	
aul Steenbergenlaan 3	stedelijk					386_C	7,5			44,49	48	53	47,42		0,00		44,82			386_C	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
aul Steenbergenlaan 4	stedelijk					387_A	1,5			36,53	48	53	38,53		0,00		37,23			387_A	
aul Steenbergenlaan 4	stedelijk					387_B	4,5			39,37	48	53	41,42		0,00		39,88			387_B	
aul Steenbergenlaan 4	stedelijk					387_C	7,5			44,25	48	53	46,98		0,00		44,43			387_C	
aul Steenbergenlaan 4	stedelijk					388_A	1,5			37,20	48	53	38,85		0,00		37,58			388_A	
aul Steenbergenlaan 4	stedelijk					388_B	4,5			40,26	48	53	42,07		0,00		40,55			388_B	
aul Steenbergenlaan 4	stedelijk					388_C	7,5			45,52	48	53	47,71		0,00		45,26			388_C	
aul Steenbergenlaan 4	stedelijk					389_A	1,5			37,01	48	53	38,97		0,00		37,69			389_A	
aul Steenbergenlaan 4	stedelijk					389_B	4,5			40,07	48	53	42,20		0,00		40,69			389_B	
aul Steenbergenlaan 4	stedelijk					389_C	7,5			45,25	48	53	47,74		0,00		45,36			389_C	
aul Steenbergenlaan 4	stedelijk					390_A	1,5			37,06	48	53	39,11		0,00		37,80			390_A	
aul Steenbergenlaan 4	stedelijk					390_B	4,5			40,08	48	53	42,28		0,00		40,76			390_B	
aul Steenbergenlaan 4	stedelijk					390_C	7,5			45,28	48	53	47,77		0,00		45,37			390_C	
aul Steenbergenlaan 4	stedelijk					391_A	1,5			36,78	48	53	38,90		0,00		37,61			391_A	
aul Steenbergenlaan 4	stedelijk					391_B	4,5			39,66	48	53	41,94		0,00		40,44			391_B	
aul Steenbergenlaan 4	stedelijk					391_C	7,5			44,97	48	53	47,55		0,00		45,14			391_C	
aul Steenbergenlaan 5	stedelijk					392_A	1,5			36,62	48	53	38,56		0,00		37,31			392_A	
aul Steenbergenlaan 5	stedelijk					392_B	4,5			39,51	48	53	41,66		0,00		40,19			392_B	
aul Steenbergenlaan 5	stedelijk					392_C	7,5			44,91	48	53	47,39		0,00		45,06			392_C	
aul Steenbergenlaan 5	stedelijk					393_A	1,5			36,74	48	53	38,52		0,00		37,30			393_A	
aul Steenbergenlaan 5	stedelijk					393_B	4,5			39,56	48	53	41,63		0,00		40,17			393_B	
aul Steenbergenlaan 5	stedelijk					393_C	7,5			44,99	48	53	47,50		0,00		45,16			393_C	
aul Steenbergenlaan 5	stedelijk					394_A	1,5			36,94	48	53	38,89		0,00		37,62			394_A	
aul Steenbergenlaan 5	stedelijk					394_B	4,5			39,83	48	53	42,26		0,00		40,68			394_B	
aul Steenbergenlaan 5	stedelijk					394_C	7,5			45,51	48	53	48,00		0,00		45,57			394_C	
Fie Carelsenlaan 27	stedelijk					395_A	1,5			36,08	48	53	38,24		0,00		36,96			395_A	
Fie Carelsenlaan 27	stedelijk					395_B	4,5			38,32	48	53	40,56		0,00		39,05			395_B	
Fie Carelsenlaan 27	stedelijk					395_C	7,5			42,98	48	53	45,87		0,00		43,39			395_C	
Fie Carelsenlaan 29	stedelijk					396_A	1,5			35,86	48	53	38,06		0,00		36,78			396_A	
Fie Carelsenlaan 29	stedelijk					396_B	4,5			38,17	48	53	40,51		0,00		39,01			396_B	
Fie Carelsenlaan 29	stedelijk					396_C	7,5			42,70	48	53	45,57		0,00		43,09			396_C	
Fie Carelsenlaan 31	stedelijk					397_A	1,5			35,75	48	53	37,91		0,00		36,65			397_A	
Fie Carelsenlaan 31	stedelijk					397_B	4,5			38,15	48	53	40,43		0,00		38,95			397_B	
Fie Carelsenlaan 31	stedelijk					397_C	7,5			42,68	48	53	45,47		0,00		43,10			397_C	
Fie Carelsenlaan 33	stedelijk					398_A	1,5			35,60	48	53	37,60		0,00		36,36			398_A	
Fie Carelsenlaan 33	stedelijk					398_B	4,5			38,06	48	53	40,04		0,00		38,62			398_B	
Fie Carelsenlaan 33	stedelijk					398_C	7,5			42,50	48	53	45,00		0,00		42,83			398_C	
Fie Carelsenlaan 35	stedelijk					399_A	1,5			35,38	48	53	37,52		0,00		36,26			399_A	
Fie Carelsenlaan 35	stedelijk					399_B	4,5			37,31	48	53	39,65		0,00		38,23			399_B	
Fie Carelsenlaan 35	stedelijk					399_C	7,5			41,75	48	53	44,76		0,00		42,61			399_C	
Fie Carelsenlaan 37	stedelijk					400_A	1,5			36,02	48	53	38,06		0,00		36,85			400_A	
Fie Carelsenlaan 37	stedelijk					400_B	4,5			38,16	48	53	40,26		0,00		38,92			400_B	
Fie Carelsenlaan 37	stedelijk					400_C	7,5			43,43	48	53	46,01		0,00		43,94			400_C	
Fie Carelsenlaan 39	stedelijk					401_A	1,5			35,99	48	53	38,03		0,00		36,84			401_A	
Fie Carelsenlaan 39	stedelijk					401_B	4,5			38,51	48	53	40,68		0,00		39,27			401_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Fie Carelsenlaan 39	stedelijk					401_C	7,5			43,62	48	53	45,97		0,00		44,03			401_C	
Fie Carelsenlaan 41	stedelijk					402_A	1,5			36,28	48	53	38,35		0,00		37,13			402_A	
Fie Carelsenlaan 41	stedelijk					402_B	4,5			38,59	48	53	40,77		0,00		39,32			402_B	
Fie Carelsenlaan 41	stedelijk					402_C	7,5			43,82	48	53	46,28		0,00		44,22			402_C	
Fie Carelsenlaan 43	stedelijk					403_A	1,5			36,25	48	53	38,27		0,00		37,04			403_A	
Fie Carelsenlaan 43	stedelijk					403_B	4,5			38,18	48	53	40,23		0,00		38,93			403_B	
Fie Carelsenlaan 43	stedelijk					403_C	7,5			43,28	48	53	45,56		0,00		43,74			403_C	
Fie Carelsenlaan 45	stedelijk					404_A	1,5			36,02	48	53	38,50		0,00		37,14			404_A	
Fie Carelsenlaan 45	stedelijk					404_B	4,5			37,47	48	53	40,26		0,00		38,81			404_B	
Fie Carelsenlaan 45	stedelijk					404_C	7,5			42,21	48	53	45,62		0,00		43,51			404_C	
Fie Carelsenlaan 70	stedelijk					405_A	1,5			34,94	48	53	36,88		0,00		35,69			405_A	
Fie Carelsenlaan 70	stedelijk					405_B	4,5			37,81	48	53	40,01		0,00		38,66			405_B	
Fie Carelsenlaan 70	stedelijk					405_C	7,5			42,11	48	53	44,85		0,00		42,70			405_C	
Fie Carelsenlaan 72	stedelijk					406_A	1,5			34,51	48	53	36,65		0,00		35,49			406_A	
Fie Carelsenlaan 72	stedelijk					406_B	4,5			37,42	48	53	39,70		0,00		38,37			406_B	
Fie Carelsenlaan 72	stedelijk					406_C	7,5			41,61	48	53	44,62		0,00		42,67			406_C	
Fie Carelsenlaan 74	stedelijk					407_A	1,5			34,38	48	53	36,52		0,00		35,36			407_A	
Fie Carelsenlaan 74	stedelijk					407_B	4,5			37,28	48	53	39,56		0,00		38,20			407_B	
Fie Carelsenlaan 74	stedelijk					407_C	7,5			41,75	48	53	44,63		0,00		42,71			407_C	
Fie Carelsenlaan 76	stedelijk					408_A	1,5			34,64	48	53	36,79		0,00		35,67			408_A	
Fie Carelsenlaan 76	stedelijk					408_B	4,5			37,34	48	53	39,79		0,00		38,39			408_B	
Fie Carelsenlaan 76	stedelijk					408_C	7,5			42,08	48	53	45,14		0,00		43,17			408_C	
Fie Carelsenlaan 78	stedelijk					409_A	1,5			36,05	48	53	38,06		0,00		36,89			409_A	
Fie Carelsenlaan 78	stedelijk					409_B	4,5			39,86	48	53	42,42		0,00		40,88			409_B	
Fie Carelsenlaan 78	stedelijk					409_C	7,5			43,09	48	53	45,91		0,00		43,86			409_C	
Fie Carelsenlaan 80	stedelijk					410_A	1,5			34,76	48	53	36,75		0,00		35,61			410_A	
Fie Carelsenlaan 80	stedelijk					410_B	4,5			38,68	48	53	41,03		0,00		39,52			410_B	
Fie Carelsenlaan 80	stedelijk					410_C	7,5			41,86	48	53	44,44		0,00		42,62			410_C	
Fie Carelsenlaan 82	stedelijk					411_A	1,5			35,75	48	53	37,67		0,00		36,49			411_A	
Fie Carelsenlaan 82	stedelijk					411_B	4,5			38,25	48	53	40,61		0,00		39,28			411_B	
Fie Carelsenlaan 82	stedelijk					411_C	7,5			41,93	48	53	44,73		0,00		42,61			411_C	
Fie Carelsenlaan 84	stedelijk					412_A	1,5			35,83	48	53	37,75		0,00		36,64			412_A	
Fie Carelsenlaan 84	stedelijk					412_B	4,5			38,50	48	53	40,65		0,00		39,32			412_B	
Fie Carelsenlaan 84	stedelijk					412_C	7,5			43,57	48	53	46,25		0,00		44,21			412_C	
Ko van Dijkstraat 1	stedelijk					413_A	1,5			37,07	48	53	39,19		0,00		38,01			413_A	
Ko van Dijkstraat 1	stedelijk					413_B	4,5			40,70	48	53	42,95		0,00		41,15			413_B	
Ko van Dijkstraat 1	stedelijk					413_C	7,5			43,12	48	53	45,49		0,00		43,33			413_C	
Ko van Dijkstraat 3	stedelijk					414_A	1,5			36,84	48	53	39,05		0,00		37,90			414_A	
Ko van Dijkstraat 3	stedelijk					414_B	4,5			40,40	48	53	42,76		0,00		41,12			414_B	
Ko van Dijkstraat 3	stedelijk					414_C	7,5			42,60	48	53	45,17		0,00		43,18			414_C	
Ko van Dijkstraat 5	stedelijk					415_A	1,5			36,75	48	53	38,90		0,00		37,72			415_A	
Ko van Dijkstraat 5	stedelijk					415_B	4,5			40,12	48	53	42,40		0,00		40,60			415_B	
Ko van Dijkstraat 5	stedelijk					415_C	7,5			42,37	48	53	44,92		0,00		42,74			415_C	
Ko van Dijkstraat 7	stedelijk					416_A	1,5			36,78	48	53	38,94		0,00		37,72			416_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Ko van Dijkstraat 7	stedelijk					416_B	4,5			40,43	48	53	42,89		0,00		41,12			416_B	
Ko van Dijkstraat 7	stedelijk					416_C	7,5			43,06	48	53	45,56		0,00		43,33			416_C	
Ko van Dijkstraat 9	stedelijk					417_A	1,5			36,82	48	53	38,95		0,00		37,80			417_A	
Ko van Dijkstraat 9	stedelijk					417_B	4,5			40,00	48	53	42,26		0,00		40,67			417_B	
Ko van Dijkstraat 9	stedelijk					417_C	7,5			43,75	48	53	46,11		0,00		44,24			417_C	
Ko van Dijkstraat 2	stedelijk					418_A	1,5			36,84	48	53	38,59		0,00		37,44			418_A	
Ko van Dijkstraat 2	stedelijk					418_B	4,5			39,87	48	53	41,76		0,00		40,51			418_B	
Ko van Dijkstraat 2	stedelijk					418_C	7,5			42,48	48	53	44,70		0,00		42,82			418_C	
Ko van Dijkstraat 4	stedelijk					419_A	1,5			37,67	48	53	39,46		0,00		38,28			419_A	
Ko van Dijkstraat 4	stedelijk					419_B	4,5			40,53	48	53	42,80		0,00		41,30			419_B	
Ko van Dijkstraat 4	stedelijk					419_C	7,5			43,51	48	53	45,94		0,00		44,03			419_C	
Ko van Dijkstraat 6	stedelijk					420_A	1,5			37,80	48	53	39,66		0,00		38,52			420_A	
Ko van Dijkstraat 6	stedelijk					420_B	4,5			41,65	48	53	44,32		0,00		42,42			420_B	
Ko van Dijkstraat 6	stedelijk					420_C	7,5			44,31	48	53	46,94		0,00		44,70			420_C	
Ko van Dijkstraat 8	stedelijk					421_A	1,5			36,77	48	53	38,57		0,00		37,33			421_A	
Ko van Dijkstraat 8	stedelijk					421_B	4,5			39,67	48	53	41,76		0,00		40,18			421_B	
Ko van Dijkstraat 8	stedelijk					421_C	7,5			43,68	48	53	46,21		0,00		44,15			421_C	
Ko van Dijkstraat 10	stedelijk					422_A	1,5			37,04	48	53	38,88		0,00		37,71			422_A	
Ko van Dijkstraat 10	stedelijk					422_B	4,5			39,48	48	53	41,33		0,00		39,77			422_B	
Ko van Dijkstraat 10	stedelijk					422_C	7,5			43,25	48	53	45,70		0,00		43,69			422_C	
Fie Carelsenlaan 90	stedelijk					423_A	1,5			36,32	48	53	38,28		0,00		37,06			423_A	
Fie Carelsenlaan 90	stedelijk					423_B	4,5			39,42	48	53	41,49		0,00		40,09			423_B	
Fie Carelsenlaan 90	stedelijk					423_C	7,5			43,99	48	53	46,23		0,00		44,49			423_C	
Fie Carelsenlaan 92	stedelijk					424_A	1,5			36,51	48	53	38,58		0,00		37,35			424_A	
Fie Carelsenlaan 92	stedelijk					424_B	4,5			40,24	48	53	42,50		0,00		40,83			424_B	
Fie Carelsenlaan 92	stedelijk					424_C	7,5			43,66	48	53	46,34		0,00		44,36			424_C	
Fie Carelsenlaan 94	stedelijk					425_A	1,5			38,78	48	53	41,35		0,00		38,14			425_A	
Fie Carelsenlaan 94	stedelijk					425_B	4,5			41,31	48	53	43,92		0,00		41,38			425_B	
Fie Carelsenlaan 94	stedelijk					425_C	7,5			43,32	48	53	46,25		0,00		43,85			425_C	
Fie Carelsenlaan 96	stedelijk					426_A	1,5			36,60	48	53	38,65		0,00		37,34			426_A	
Fie Carelsenlaan 96	stedelijk					426_B	4,5			41,02	48	53	43,34		0,00		40,50			426_B	
Fie Carelsenlaan 96	stedelijk					426_C	7,5			42,97	48	53	45,41		0,00		42,82			426_C	
Fie Carelsenlaan 98	stedelijk					427_A	1,5			37,64	48	53	39,44		0,00		38,14			427_A	
Fie Carelsenlaan 98	stedelijk					427_B	4,5			42,36	48	53	44,61		0,00		41,55			427_B	
Fie Carelsenlaan 98	stedelijk					427_C	7,5			44,84	48	53	47,79		0,00		44,98			427_C	
Fie Carelsenlaan 100	stedelijk					428_A	1,5			37,01	48	53	38,61		0,00		37,37			428_A	
Fie Carelsenlaan 100	stedelijk					428_B	4,5			40,41	48	53	42,18		0,00		39,73			428_B	
Fie Carelsenlaan 100	stedelijk					428_C	7,5			43,67	48	53	46,26		0,00		43,90			428_C	
Fie Carelsenlaan 102	stedelijk					429_A	1,5			34,93	48	53	36,85		0,00		35,72			429_A	
Fie Carelsenlaan 102	stedelijk					429_B	4,5			36,91	48	53	38,94		0,00		37,62			429_B	
Fie Carelsenlaan 102	stedelijk					429_C	7,5			41,67	48	53	44,23		0,00		42,38			429_C	
Fie Carelsenlaan 104	stedelijk					430_A	1,5			36,98	48	53	39,05		0,00		37,88			430_A	
Fie Carelsenlaan 104	stedelijk					430_B	4,5			40,11	48	53	42,31		0,00		40,95			430_B	
Fie Carelsenlaan 104	stedelijk					430_C	7,5			45,46	48	53	47,92		0,00		46,13			430_C	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Wim Kanstraat 1	stedelijk					431_A	1,5			39,68	48	53	41,75		0,00		38,16			431_A	
Wim Kanstraat 1	stedelijk					431_B	4,5			41,88	48	53	43,89		0,00		40,58			431_B	
Wim Kanstraat 1	stedelijk					431_C	7,5			43,93	48	53	46,66		0,00		43,84			431_C	
Wim Kanstraat 3	stedelijk					432_A	1,5			37,33	48	53	39,05		0,00		37,79			432_A	
Wim Kanstraat 3	stedelijk					432_B	4,5			41,11	48	53	43,49		0,00		41,53			432_B	
Wim Kanstraat 3	stedelijk					432_C	7,5			43,86	48	53	46,72		0,00		44,39			432_C	
Wim Kanstraat 5	stedelijk					433_A	1,5			37,29	48	53	39,05		0,00		37,77			433_A	
Wim Kanstraat 5	stedelijk					433_B	4,5			41,70	48	53	43,89		0,00		41,69			433_B	
Wim Kanstraat 5	stedelijk					433_C	7,5			43,97	48	53	46,66		0,00		44,24			433_C	
Wim Kanstraat 7	stedelijk					434_A	1,5			37,21	48	53	38,63		0,00		37,12			434_A	
Wim Kanstraat 7	stedelijk					434_B	4,5			41,05	48	53	42,81		0,00		40,13			434_B	
Wim Kanstraat 7	stedelijk					434_C	7,5			43,27	48	53	45,82		0,00		43,09			434_C	
Wim Kanstraat 9	stedelijk					435_A	1,5			38,51	48	53	40,09		0,00		38,86			435_A	
Wim Kanstraat 9	stedelijk					435_B	4,5			41,21	48	53	43,05		0,00		41,58			435_B	
Wim Kanstraat 9	stedelijk					435_C	7,5			46,58	48	53	48,91		0,91		46,86			435_C	
Wim Kanstraat 2	stedelijk					436_A	1,5			39,14	48	53	41,41		0,00		38,40			436_A	
Wim Kanstraat 2	stedelijk					436_B	4,5			42,00	48	53	43,76		0,00		40,52			436_B	
Wim Kanstraat 2	stedelijk					436_C	7,5			45,24	48	53	47,74		0,00		44,50			436_C	
Wim Kanstraat 4	stedelijk					437_A	1,5			38,34	48	53	39,57		0,00		37,80			437_A	
Wim Kanstraat 4	stedelijk					437_B	4,5			40,43	48	53	41,89		0,00		39,81			437_B	
Wim Kanstraat 4	stedelijk					437_C	7,5			43,67	48	53	45,95		0,00		43,29			437_C	
Wim Kanstraat 6	stedelijk					438_A	1,5			35,09	48	53	36,99		0,00		35,91			438_A	
Wim Kanstraat 6	stedelijk					438_B	4,5			37,57	48	53	39,20		0,00		37,98			438_B	
Wim Kanstraat 6	stedelijk					438_C	7,5			41,96	48	53	44,61		0,00		42,37			438_C	
Wim Kanstraat 8	stedelijk					439_A	1,5			33,30	48	53	35,62		0,00		34,54			439_A	
Wim Kanstraat 8	stedelijk					439_B	4,5			35,83	48	53	38,23		0,00		36,98			439_B	
Wim Kanstraat 8	stedelijk					439_C	7,5			40,81	48	53	43,60		0,00		41,70			439_C	
Wim Kanstraat 10	stedelijk					440_A	1,5			38,50	48	53	40,51		0,00		39,23			440_A	
Wim Kanstraat 10	stedelijk					440_B	4,5			42,83	48	53	45,33		0,00		43,55			440_B	
Wim Kanstraat 10	stedelijk					440_C	7,5			46,19	48	53	48,84		0,84		46,53			440_C	
Guido van Dethstraat 7	stedelijk					441_A	1,5			36,87	48	53	39,21		0,00		36,83			441_A	
Guido van Dethstraat 7	stedelijk					441_B	4,5			40,05	48	53	42,04		0,00		39,89			441_B	
Guido van Dethstraat 7	stedelijk					441_C	7,5			43,60	48	53	45,69		0,00		44,03			441_C	
Guido van Dethstraat 5	stedelijk					442_A	1,5			37,49	48	53	39,55		0,00		38,43			442_A	
Guido van Dethstraat 5	stedelijk					442_B	4,5			41,79	48	53	44,49		0,00		42,81			442_B	
Guido van Dethstraat 5	stedelijk					442_C	7,5			45,25	48	53	47,95		0,00		46,14			442_C	
Guido van Dethstraat 3	stedelijk					443_A	1,5			38,25	48	53	40,28		0,00		39,04			443_A	
Guido van Dethstraat 3	stedelijk					443_B	4,5			42,40	48	53	45,02		0,00		43,31			443_B	
Guido van Dethstraat 3	stedelijk					443_C	7,5			45,08	48	53	47,78		0,00		45,74			443_C	
Guido van Dethstraat 1	stedelijk					444_A	1,5			37,09	48	53	39,06		0,00		37,83			444_A	
Guido van Dethstraat 1	stedelijk					444_B	4,5			39,88	48	53	42,12		0,00		40,73			444_B	
Guido van Dethstraat 1	stedelijk					444_C	7,5			44,11	48	53	47,06		0,00		44,82			444_C	
Londensingel 54	stedelijk					445_A	1,5			36,09	48	53	38,27		0,00		36,99			445_A	
Londensingel 54	stedelijk					445_B	4,5			39,26	48	53	42,09		0,00		40,50			445_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Londensingel 54	stedelijk					445_C	7,5			43,80	48	53	47,10		0,00		44,71			445_C	
Londensingel 56	stedelijk					446_A	1,5			36,02	48	53	38,03		0,00		36,81			446_A	
Londensingel 56	stedelijk					446_B	4,5			39,06	48	53	41,48		0,00		40,04			446_B	
Londensingel 56	stedelijk					446_C	7,5			43,30	48	53	46,24		0,00		44,07			446_C	
Londensingel 58	stedelijk					447_A	1,5			36,12	48	53	38,30		0,00		37,13			447_A	
Londensingel 58	stedelijk					447_B	4,5			38,95	48	53	41,24		0,00		39,86			447_B	
Londensingel 58	stedelijk					447_C	7,5			43,30	48	53	46,16		0,00		44,03			447_C	
Londensingel 60	stedelijk					448_A	1,5			36,34	48	53	38,69		0,00		37,42			448_A	
Londensingel 60	stedelijk					448_B	4,5			39,36	48	53	42,16		0,00		40,67			448_B	
Londensingel 60	stedelijk					448_C	7,5			43,78	48	53	46,81		0,00		44,72			448_C	
Londensingel 62	stedelijk					449_A	1,5			36,44	48	53	38,52		0,00		37,29			449_A	
Londensingel 62	stedelijk					449_B	4,5			39,43	48	53	41,98		0,00		40,57			449_B	
Londensingel 62	stedelijk					449_C	7,5			43,80	48	53	46,79		0,00		44,75			449_C	
Londensingel 64	stedelijk					450_A	1,5			36,61	48	53	38,64		0,00		37,16			450_A	
Londensingel 64	stedelijk					450_B	4,5			39,25	48	53	41,51		0,00		39,95			450_B	
Londensingel 64	stedelijk					450_C	7,5			43,92	48	53	46,81		0,00		44,74			450_C	
Londensingel 66	stedelijk					451_A	1,5			36,66	48	53	38,53		0,00		37,29			451_A	
Londensingel 66	stedelijk					451_B	4,5			39,57	48	53	41,75		0,00		40,45			451_B	
Londensingel 66	stedelijk					451_C	7,5			44,41	48	53	46,86		0,00		44,94			451_C	
Londensingel 68	stedelijk					452_A	1,5			36,68	48	53	38,82		0,00		37,46			452_A	
Londensingel 68	stedelijk					452_B	4,5			39,66	48	53	41,71		0,00		40,30			452_B	
Londensingel 68	stedelijk					452_C	7,5			44,11	48	53	46,76		0,00		44,50			452_C	
Londensingel 70	stedelijk					453_A	1,5			36,79	48	53	38,79		0,00		37,44			453_A	
Londensingel 70	stedelijk					453_B	4,5			39,55	48	53	41,67		0,00		40,17			453_B	
Londensingel 70	stedelijk					453_C	7,5			44,44	48	53	46,90		0,00		44,62			453_C	
Londensingel 72	stedelijk					454_A	1,5			36,56	48	53	38,54		0,00		37,21			454_A	
Londensingel 72	stedelijk					454_B	4,5			39,35	48	53	41,44		0,00		39,97			454_B	
Londensingel 72	stedelijk					454_C	7,5			43,95	48	53	46,44		0,00		44,28			454_C	
Londensingel 74	stedelijk					455_A	1,5			36,48	48	53	38,47		0,00		37,12			455_A	
Londensingel 74	stedelijk					455_B	4,5			39,08	48	53	41,23		0,00		39,77			455_B	
Londensingel 74	stedelijk					455_C	7,5			43,34	48	53	45,79		0,00		43,81			455_C	
Londensingel 76	stedelijk					456_A	1,5			36,61	48	53	38,53		0,00		37,22			456_A	
Londensingel 76	stedelijk					456_B	4,5			39,19	48	53	41,39		0,00		39,96			456_B	
Londensingel 76	stedelijk					456_C	7,5			43,53	48	53	46,01		0,00		44,10			456_C	
Londensingel 78	stedelijk					457_A	1,5			37,09	48	53	39,01		0,00		37,68			457_A	
Londensingel 78	stedelijk					457_B	4,5			39,74	48	53	41,84		0,00		40,38			457_B	
Londensingel 78	stedelijk					457_C	7,5			44,61	48	53	46,96		0,00		44,91			457_C	
Londensingel 80	stedelijk					458_A	1,5			37,33	48	53	39,46		0,00		38,06			458_A	
Londensingel 80	stedelijk					458_B	4,5			40,09	48	53	42,22		0,00		40,67			458_B	
Londensingel 80	stedelijk					458_C	7,5			45,29	48	53	47,43		0,00		45,07			458_C	
Londensingel 82	stedelijk					459_A	1,5			37,52	48	53	39,63		0,00		38,21			459_A	
Londensingel 82	stedelijk					459_B	4,5			40,22	48	53	42,41		0,00		40,77			459_B	
Londensingel 82	stedelijk					459_C	7,5			45,41	48	53	47,85		0,00		45,17			459_C	
Londensingel 84	stedelijk					460_A	1,5			37,65	48	53	39,59		0,00		38,23			460_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Londensingel 84	stedelijk					460_B	4,5			40,47	48	53	42,32		0,00		40,75			460_B	
Londensingel 84	stedelijk					460_C	7,5			45,11	48	53	47,33		0,00		44,86			460_C	
Londensingel 86	stedelijk					461_A	1,5			37,58	48	53	39,48		0,00		38,15			461_A	
Londensingel 86	stedelijk					461_B	4,5			40,44	48	53	42,40		0,00		40,83			461_B	
Londensingel 86	stedelijk					461_C	7,5			44,89	48	53	46,73		0,00		44,97			461_C	
Londensingel 88	stedelijk					462_A	1,5			38,29	48	53	40,25		0,00		38,91			462_A	
Londensingel 88	stedelijk					462_B	4,5			41,17	48	53	43,28		0,00		41,69			462_B	
Londensingel 88	stedelijk					462_C	7,5			46,94	48	53	49,61		1,61	x	46,79			462_C	
Londensingel 90	stedelijk					463_A	1,5			38,17	48	53	40,35		0,00		38,83			463_A	
Londensingel 90	stedelijk					463_B	4,5			41,19	48	53	43,32		0,00		41,57			463_B	
Londensingel 90	stedelijk					463_C	7,5			46,98	48	53	49,71		1,71	x	46,79			463_C	
Londensingel 92	stedelijk					464_A	1,5			38,35	48	53	40,40		0,00		39,13			464_A	
Londensingel 92	stedelijk					464_B	4,5			41,41	48	53	43,49		0,00		41,97			464_B	
Londensingel 92	stedelijk					464_C	7,5			47,10	48	53	49,83		1,83	x	47,19			464_C	
Londensingel 94	stedelijk					465_A	1,5			38,17	48	53	40,12		0,00		38,94			465_A	
Londensingel 94	stedelijk					465_B	4,5			41,17	48	53	43,39		0,00		41,97			465_B	
Londensingel 94	stedelijk					465_C	7,5			46,81	48	53	49,54		1,54	x	47,14			465_C	
Londensingel 96	stedelijk					466_A	1,5			40,12	48	53	42,19		0,00		40,81			466_A	
Londensingel 96	stedelijk					466_B	4,5			42,71	48	53	44,88		0,00		43,39			466_B	
Londensingel 96	stedelijk					466_C	7,5			47,15	48	53	49,72		1,72	x	47,56			466_C	
Londensingel 98	stedelijk					467_A	1,5			41,67	48	53	44,28		0,00		41,97			467_A	
Londensingel 98	stedelijk					467_B	4,5			43,87	48	53	46,51		0,00		44,35			467_B	
Londensingel 98	stedelijk					467_C	7,5			46,74	48	53	49,50		1,50	x	47,04			467_C	
Londensingel 100	stedelijk					468_A	1,5			42,43	48	53	45,06		0,00		42,36			468_A	
Londensingel 100	stedelijk					468_B	4,5			44,51	48	53	47,15		0,00		44,63			468_B	
Londensingel 100	stedelijk					468_C	7,5			46,74	48	53	49,56		1,56	x	46,58			468_C	
Londensingel 102	stedelijk					469_A	1,5			42,97	48	53	45,37		0,00		42,32			469_A	
Londensingel 102	stedelijk					469_B	4,5			45,10	48	53	47,65		0,00		44,77			469_B	
Londensingel 102	stedelijk					469_C	7,5			47,05	48	53	49,85		1,85	x	46,72			469_C	
Londensingel 104	stedelijk					470_A	1,5			42,87	48	53	45,61		0,00		41,91			470_A	
Londensingel 104	stedelijk					470_B	4,5			45,28	48	53	48,03		0,03		44,81			470_B	
Londensingel 104	stedelijk					470_C	7,5			47,27	48	53	50,04		2,04	x	47,00			470_C	
Londensingel 106	stedelijk					471_A	1,5			42,68	48	53	45,45		0,00		41,75			471_A	
Londensingel 106	stedelijk					471_B	4,5			45,30	48	53	48,03		0,03		44,74			471_B	
Londensingel 106	stedelijk					471_C	7,5			47,07	48	53	50,00		2,00	x	46,91			471_C	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					472_A	4,5			45,62	48	53	48,21		0,21		43,28			472_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					473_A	4,5			45,19	48	53	47,89		0,00		43,10			473_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					474_A	1,5			36,15	48	53	38,04		0,00		37,04			474_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					475_A	1,5			35,69	48	53	37,33		0,00		36,27			475_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					475_B	4,5			39,52	48	53	41,26		0,00		39,38			475_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					475_C	7,5			41,93	48	53	44,07		0,00		42,32			475_C	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					476_A	1,5			35,41	48	53	36,92		0,00		36,03			476_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					476_B	4,5			38,63	48	53	40,42		0,00		39,34			476_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					476_C	7,5			43,06	48	53	45,19		0,00		43,27			476_C	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
van Wateringse Veld 1	stedelijk					477_A	1,5			35,14	48	53	36,72		0,00		35,79			477_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					477_B	4,5			38,60	48	53	40,23		0,00		39,08			477_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					477_C	7,5			43,56	48	53	45,81		0,00		43,71			477_C	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					478_A	1,5			35,23	48	53	36,68		0,00		35,75			478_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					478_B	4,5			38,62	48	53	40,29		0,00		39,06			478_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					478_C	7,5			43,74	48	53	46,04		0,00		43,95			478_C	
Madridweg 65	stedelijk					479_A	1,5			34,63	48	53	36,48		0,00		35,33			479_A	
Madridweg 65	stedelijk					479_B	4,5			37,49	48	53	39,40		0,00		38,05			479_B	
Madridweg 63	stedelijk					480_A	1,5			33,60	48	53	35,38		0,00		34,25			480_A	
Madridweg 63	stedelijk					480_B	4,5			36,94	48	53	38,86		0,00		37,56			480_B	
Madridweg 61	stedelijk					481_A	1,5			34,67	48	53	36,43		0,00		35,29			481_A	
Madridweg 61	stedelijk					481_B	4,5			37,54	48	53	39,47		0,00		38,12			481_B	
Madridweg 59	stedelijk					482_A	1,5			35,28	48	53	36,75		0,00		35,76			482_A	
Madridweg 59	stedelijk					482_B	4,5			38,66	48	53	40,23		0,00		39,11			482_B	
Madridweg 57	stedelijk					483_A	1,5			35,80	48	53	37,74		0,00		36,60			483_A	
Madridweg 57	stedelijk					483_B	4,5			39,55	48	53	41,69		0,00		40,36			483_B	
Madridweg 55	stedelijk					484_A	1,5			36,42	48	53	38,50		0,00		37,12			484_A	
Madridweg 55	stedelijk					484_B	4,5			39,75	48	53	41,93		0,00		39,87			484_B	
Madridweg 53	stedelijk					485_A	1,5			36,27	48	53	38,06		0,00		37,09			485_A	
Madridweg 53	stedelijk					485_B	4,5			40,10	48	53	42,37		0,00		40,75			485_B	
Madridweg 51	stedelijk					486_A	1,5			35,75	48	53	37,40		0,00		36,47			486_A	
Madridweg 51	stedelijk					486_B	4,5			37,33	48	53	38,81		0,00		37,72			486_B	
Madridweg 49	stedelijk					487_A	1,5			35,15	48	53	36,89		0,00		35,86			487_A	
Madridweg 49	stedelijk					487_B	4,5			36,29	48	53	38,31		0,00		37,02			487_B	
Madridweg 47	stedelijk					488_A	1,5			35,18	48	53	36,68		0,00		35,58			488_A	
Madridweg 47	stedelijk					488_B	4,5			36,41	48	53	38,38		0,00		37,13			488_B	
Madridweg 45	stedelijk					489_A	1,5			34,82	48	53	36,46		0,00		35,38			489_A	
Madridweg 45	stedelijk					489_B	4,5			36,35	48	53	38,37		0,00		37,12			489_B	
Madridweg 43	stedelijk					490_A	1,5			34,58	48	53	36,12		0,00		35,02			490_A	
Madridweg 43	stedelijk					490_B	4,5			36,42	48	53	38,31		0,00		37,09			490_B	
Moskousingel 42	stedelijk					491_A	1,5			43,02	48	53	45,90		0,00		41,65			491_A	
Moskousingel 42	stedelijk					491_B	4,5			45,44	48	53	47,85		0,00		44,28			491_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					492_A	1,5			40,21	48	53	46,09		0,00		41,99			492_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					492_B	4,5			43,00	48	53	48,15		0,15		44,58			492_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					493_A	1,5			40,39	48	53	46,09		0,00		41,89			493_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					493_B	4,5			43,26	48	53	48,18		0,18		44,55			493_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					494_A	1,5			40,50	48	53	46,34		0,00		42,25			494_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					494_B	4,5			43,42	48	53	48,61		0,61		45,19			494_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					495_A	1,5			40,73	48	53	46,40		0,00		42,44			495_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					495_B	4,5			43,87	48	53	48,72		0,72		45,44			495_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					496_A	1,5			40,18	48	53	46,17		0,00		41,66			496_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					496_B	4,5			42,74	48	53	48,13		0,13		44,33			496_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					497_A	1,5			40,51	48	53	46,36		0,00		41,91			497_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					497_B	4,5			43,15	48	53	48,56		0,56		44,82			497_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
van Wateringse Veld 1	stedelijk					498_A	1,5			40,29	48	53	46,14		0,00		41,42			498_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					498_B	4,5			42,69	48	53	48,14		0,14		44,13			498_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					499_A	1,5			41,11	48	53	47,07		0,00		42,39			499_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					499_B	4,5			43,04	48	53	48,60		0,60		44,54			499_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					500_A	1,5			41,44	48	53	47,68		0,00		43,43			500_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					500_B	4,5			43,38	48	53	49,15		1,15		45,44			500_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					501_A	1,5			41,40	48	53	47,56		0,00		43,14			501_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					501_B	4,5			43,33	48	53	49,02		1,02		45,22			501_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					502_A	1,5			41,52	48	53	47,66		0,00		43,19			502_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					502_B	4,5			43,47	48	53	49,21		1,21		45,42			502_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					503_A	1,5			41,01	48	53	47,44		0,00		43,07			503_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					503_B	4,5			43,23	48	53	49,11		1,11		45,33			503_B	
Kikkerbeetlaan 49	stedelijk					504_A	1,5			41,11	48	53	47,56		0,00		43,22			504_A	
Kikkerbeetlaan 49	stedelijk					504_B	4,5			43,11	48	53	49,04		1,04		45,20			504_B	
Kikkerbeetlaan 44	stedelijk					505_A	1,5			40,05	48	53	46,10		0,00		41,20			505_A	
Kikkerbeetlaan 44	stedelijk					505_B	4,5			43,44	48	53	48,93		0,93		45,11			505_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					506_A	1,5			40,51	48	53	46,06		0,00		40,75			506_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					506_B	4,5			43,07	48	53	48,54		0,54		44,26			506_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					507_A	1,5			40,18	48	53	46,11		0,00		40,63			507_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					507_B	4,5			42,75	48	53	48,49		0,49		44,12			507_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					508_A	1,5			40,98	48	53	46,70		0,00		41,31			508_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					508_B	4,5			43,55	48	53	48,87		0,87		44,60			508_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					509_A	1,5			40,91	48	53	46,42		0,00		40,88			509_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					509_B	4,5			43,09	48	53	48,27		0,27		43,62			509_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					510_A	1,5			41,50	48	53	46,92		0,00		41,36			510_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					510_B	4,5			43,57	48	53	48,75		0,75		44,20			510_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					511_A	1,5			41,36	48	53	46,71		0,00		41,32			511_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					511_B	4,5			43,38	48	53	48,71		0,71		44,32			511_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					512_A	1,5			41,77	48	53	46,39		0,00		41,55			512_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					512_B	4,5			43,91	48	53	48,73		0,73		44,50			512_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					513_A	1,5			37,26	48	53	42,20		0,00		40,67			513_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					513_B	4,5			41,06	48	53	46,08		0,00		43,69			513_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					513_C	7,5			44,34	48	53	49,45		1,45		46,78			513_C	
Waterkersvijver 4	stedelijk					514_A	1,5			35,72	48	53	40,98		0,00		39,45			514_A	
Waterkersvijver 4	stedelijk					514_B	4,5			39,90	48	53	45,64		0,00		43,53			514_B	
Waterkersvijver 4	stedelijk					514_C	7,5			43,39	48	53	49,09		1,09		46,89			514_C	
Waterkersvijver 3	stedelijk					515_A	1,5			37,51	48	53	44,14		0,00		40,20			515_A	
Waterkersvijver 3	stedelijk					515_B	4,5			41,24	48	53	47,41		0,00		44,08			515_B	
Waterkersvijver 3	stedelijk					515_C	7,5			44,89	48	53	51,10		3,10	x	47,75			515_C	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					516_A	1,5			34,98	48	53	40,58		0,00		39,05			516_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					516_B	4,5			38,80	48	53	45,10		0,00		42,65			516_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					516_C	7,5			42,39	48	53	48,73		0,73		46,20			516_C	
Waterkersvijver 6	stedelijk					517_A	1,5			36,48	48	53	41,59		0,00		39,77			517_A	
Waterkersvijver 6	stedelijk					517_B	4,5			40,94	48	53	46,03		0,00		43,39			517_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Waterkersvijver 6	stedelijk					517_C	7,5			45,07	48	53	50,27		2,27	x	46,98			517_C	
Waterkersvijver 8	stedelijk					518_A	1,5			35,65	48	53	40,63		0,00		39,04			518_A	
Waterkersvijver 8	stedelijk					518_B	4,5			39,86	48	53	44,60		0,00		42,69			518_B	
Waterkersvijver 8	stedelijk					518_C	7,5			44,04	48	53	49,92		1,92	x	46,60			518_C	
Wielspinstraat 1	stedelijk					519_A	1,5			35,48	48	53	39,75		0,00		38,46			519_A	
Wielspinstraat 1	stedelijk					519_B	4,5			39,67	48	53	44,15		0,00		41,44			519_B	
Wielspinstraat 3	stedelijk					520_A	1,5			33,22	48	53	37,74		0,00		36,61			520_A	
Wielspinstraat 3	stedelijk					520_B	4,5			38,30	48	53	42,83		0,00		41,37			520_B	
Wielspinstraat 5	stedelijk					521_A	1,5			35,11	48	53	39,64		0,00		38,32			521_A	
Wielspinstraat 5	stedelijk					521_B	4,5			40,11	48	53	44,97		0,00		42,36			521_B	
Wielspinstraat 7	stedelijk					522_A	1,5			36,15	48	53	40,86		0,00		38,93			522_A	
Wielspinstraat 7	stedelijk					522_B	4,5			40,86	48	53	46,51		0,00		42,39			522_B	
Wielspinstraat 9	stedelijk					523_A	1,5			37,01	48	53	41,74		0,00		39,51			523_A	
Wielspinstraat 9	stedelijk					523_B	4,5			40,96	48	53	46,85		0,00		42,17			523_B	
Wielspinstraat 11	stedelijk					524_A	1,5			37,81	48	53	43,28		0,00		40,21			524_A	
Wielspinstraat 11	stedelijk					524_B	4,5			41,73	48	53	47,70		0,00		43,34			524_B	
Wielspinstraat 11	stedelijk					524_C	7,5			44,01	48	53	49,53		1,53	x	45,86			524_C	
Wielspinstraat 13	stedelijk					525_A	1,5			36,07	48	53	40,54		0,00		38,70			525_A	
Wielspinstraat 13	stedelijk					525_B	4,5			40,26	48	53	45,28		0,00		41,71			525_B	
Wielspinstraat 13	stedelijk					525_C	7,5			42,46	48	53	47,06		0,00		44,51			525_C	
Wielspinstraat 2	stedelijk					526_A	1,5			34,75	48	53	39,31		0,00		37,98			526_A	
Wielspinstraat 2	stedelijk					526_B	4,5			39,85	48	53	44,86		0,00		41,75			526_B	
Wielspinstraat 4	stedelijk					527_A	1,5			34,68	48	53	39,19		0,00		37,92			527_A	
Wielspinstraat 4	stedelijk					527_B	4,5			39,07	48	53	44,13		0,00		41,54			527_B	
Wielspinstraat 6	stedelijk					528_A	1,5			34,07	48	53	38,64		0,00		37,44			528_A	
Wielspinstraat 6	stedelijk					528_B	4,5			38,38	48	53	43,21		0,00		41,63			528_B	
Wielspinstraat 8	stedelijk					529_A	1,5			33,80	48	53	38,22		0,00		37,05			529_A	
Wielspinstraat 8	stedelijk					529_B	4,5			37,96	48	53	42,52		0,00		41,21			529_B	
Wielspinstraat 10	stedelijk					530_A	1,5			33,48	48	53	37,92		0,00		36,65			530_A	
Wielspinstraat 10	stedelijk					530_B	4,5			37,11	48	53	41,78		0,00		40,32			530_B	
Wielspinstraat 12	stedelijk					531_A	1,5			32,68	48	53	36,86		0,00		35,66			531_A	
Wielspinstraat 12	stedelijk					531_B	4,5			35,75	48	53	40,30		0,00		39,13			531_B	
Wielspinstraat 12	stedelijk					531_C	7,5			40,16	48	53	45,00		0,00		43,07			531_C	
Wielspinstraat 14	stedelijk					532_A	1,5			33,45	48	53	37,76		0,00		36,61			532_A	
Wielspinstraat 14	stedelijk					532_B	4,5			37,47	48	53	42,07		0,00		40,93			532_B	
Wielspinstraat 16	stedelijk					533_A	1,5			35,66	48	53	40,56		0,00		37,92			533_A	
Wielspinstraat 16	stedelijk					533_B	4,5			39,29	48	53	44,31		0,00		42,16			533_B	
Wielspinstraat 18	stedelijk					534_A	1,5			36,63	48	53	42,41		0,00		38,23			534_A	
Wielspinstraat 18	stedelijk					534_B	4,5			39,94	48	53	45,19		0,00		41,97			534_B	
Wielspinstraat 20	stedelijk					535_A	1,5			37,28	48	53	43,06		0,00		38,07			535_A	
Wielspinstraat 20	stedelijk					535_B	4,5			40,08	48	53	45,60		0,00		41,28			535_B	
Wielspinstraat 20	stedelijk					535_C	7,5			43,99	48	53	49,26		1,26		44,82			535_C	
Waterkersvijver 10	stedelijk					536_A	1,5			35,17	48	53	39,75		0,00		38,25			536_A	
Waterkersvijver 10	stedelijk					536_B	4,5			39,51	48	53	43,92		0,00		41,20			536_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Waterkersvijver 10	stedelijk					536_C	7,5			44,43	48	53	49,71		1,71	x	45,71			536_C	
Waterkersvijver 12	stedelijk					537_A	1,5			34,23	48	53	39,27		0,00		37,90			537_A	
Waterkersvijver 12	stedelijk					537_B	4,5			37,83	48	53	43,15		0,00		41,29			537_B	
Waterkersvijver 12	stedelijk					537_C	7,5			43,80	48	53	49,62		1,62	x	45,78			537_C	
Waterkersvijver 14	stedelijk					538_A	1,5			33,39	48	53	38,33		0,00		36,99			538_A	
Waterkersvijver 14	stedelijk					538_B	4,5			36,40	48	53	41,47		0,00		39,79			538_B	
Waterkersvijver 14	stedelijk					538_C	7,5			43,24	48	53	48,70		0,70		44,65			538_C	
Vuurjuffersingel 33	stedelijk					539_A	1,5			35,73	48	53	40,91		0,00		38,76			539_A	
Vuurjuffersingel 33	stedelijk					539_B	4,5			38,01	48	53	43,20		0,00		41,10			539_B	
Vuurjuffersingel 33	stedelijk					539_C	7,5			43,59	48	53	49,06		1,06		45,14			539_C	
Vuurjuffersingel 31	stedelijk					540_A	1,5			35,38	48	53	41,11		0,00		35,56			540_A	
Vuurjuffersingel 31	stedelijk					540_B	4,5			37,46	48	53	42,66		0,00		37,86			540_B	
Vuurjuffersingel 31	stedelijk					540_C	7,5			41,85	48	53	47,35		0,00		41,28			540_C	
Vuurjuffersingel 29	stedelijk					541_A	1,5			31,38	48	53	35,53		0,00		35,23			541_A	
Vuurjuffersingel 29	stedelijk					541_B	4,5			32,59	48	53	36,81		0,00		36,38			541_B	
Vuurjuffersingel 29	stedelijk					541_C	7,5			36,79	48	53	41,51		0,00		40,15			541_C	
Vuurjuffersingel 25	stedelijk					542_A	1,5			32,61	48	53	37,59		0,00		36,42			542_A	
Vuurjuffersingel 25	stedelijk					542_B	4,5			36,06	48	53	41,30		0,00		39,50			542_B	
Vuurjuffersingel 25	stedelijk					542_C	7,5			41,67	48	53	47,29		0,00		44,30			542_C	
Kikkerbeetlaan 38	stedelijk					543_A	1,5			34,07	48	53	38,67		0,00		37,33			543_A	
Kikkerbeetlaan 38	stedelijk					543_B	4,5			38,77	48	53	43,26		0,00		41,09			543_B	
Lisdoddestraat 33	stedelijk					544_A	1,5			33,84	48	53	38,56		0,00		37,24			544_A	
Lisdoddestraat 33	stedelijk					544_B	4,5			39,13	48	53	43,93		0,00		41,11			544_B	
Lisdoddestraat 33	stedelijk					544_C	7,5			42,90	48	53	47,95		0,00		44,39			544_C	
Lisdoddestraat 35	stedelijk					545_A	1,5			34,61	48	53	39,43		0,00		38,10			545_A	
Lisdoddestraat 35	stedelijk					545_B	4,5			40,04	48	53	44,99		0,00		41,92			545_B	
Lisdoddestraat 35	stedelijk					545_C	7,5			43,10	48	53	47,96		0,00		44,54			545_C	
Lisdoddestraat 37	stedelijk					546_A	1,5			34,75	48	53	39,23		0,00		37,77			546_A	
Lisdoddestraat 37	stedelijk					546_B	4,5			40,24	48	53	45,18		0,00		41,88			546_B	
Lisdoddestraat 37	stedelijk					546_C	7,5			42,48	48	53	46,50		0,00		43,85			546_C	
Lisdoddestraat 43	stedelijk					547_A	1,5			34,75	48	53	39,50		0,00		38,36			547_A	
Lisdoddestraat 43	stedelijk					547_B	4,5			39,79	48	53	44,95		0,00		42,58			547_B	
Lisdoddestraat 43	stedelijk					547_C	7,5			43,25	48	53	48,65		0,65		45,13			547_C	
Lisdoddestraat 45	stedelijk					548_A	1,5			34,49	48	53	39,09		0,00		38,00			548_A	
Lisdoddestraat 45	stedelijk					548_B	4,5			39,22	48	53	44,17		0,00		42,19			548_B	
Lisdoddestraat 45	stedelijk					548_C	7,5			43,01	48	53	47,86		0,00		44,36			548_C	
Lisdoddestraat 47	stedelijk					549_A	1,5			33,88	48	53	38,48		0,00		37,41			549_A	
Lisdoddestraat 47	stedelijk					549_B	4,5			38,35	48	53	43,29		0,00		41,35			549_B	
Lisdoddestraat 47	stedelijk					549_C	7,5			41,59	48	53	46,30		0,00		43,59			549_C	
Lisdoddestraat 65	stedelijk					550_A	1,5			33,05	48	53	37,92		0,00		36,79			550_A	
Lisdoddestraat 65	stedelijk					550_B	4,5			38,15	48	53	43,84		0,00		41,12			550_B	
Lisdoddestraat 65	stedelijk					550_C	7,5			41,84	48	53	47,52		0,00		44,02			550_C	
Lisdoddestraat 69	stedelijk					551_A	1,5			32,70	48	53	36,96		0,00		35,58			551_A	
Lisdoddestraat 69	stedelijk					551_B	4,5			37,14	48	53	41,69		0,00		39,54			551_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Lisdoddestraat 69	stedelijk					551_C	7,5			41,88	48	53	46,66		0,00		42,77			551_C	
Lisdoddestraat 42	stedelijk					552_A	1,5			30,00	48	53	34,70		0,00		33,77			552_A	
Lisdoddestraat 42	stedelijk					552_B	4,5			34,01	48	53	38,82		0,00		37,68			552_B	
Lisdoddestraat 42	stedelijk					552_C	7,5			40,60	48	53	46,02		0,00		43,27			552_C	
Lisdoddestraat 52	stedelijk					553_A	1,5			32,67	48	53	37,30		0,00		36,18			553_A	
Lisdoddestraat 52	stedelijk					553_B	4,5			37,71	48	53	42,57		0,00		40,84			553_B	
Lisdoddestraat 52	stedelijk					553_C	7,5			44,34	48	53	49,72		1,72	x	45,66			553_C	
Lisdoddestraat 54	stedelijk					554_A	1,5			32,27	48	53	37,01		0,00		35,95			554_A	
Lisdoddestraat 54	stedelijk					554_B	4,5			37,11	48	53	42,23		0,00		40,68			554_B	
Lisdoddestraat 54	stedelijk					554_C	7,5			43,72	48	53	49,23		1,23		45,71			554_C	
Lisdoddestraat 56	stedelijk					555_A	1,5			32,30	48	53	36,97		0,00		35,86			555_A	
Lisdoddestraat 56	stedelijk					555_B	4,5			36,94	48	53	41,86		0,00		40,33			555_B	
Lisdoddestraat 56	stedelijk					555_C	7,5			43,49	48	53	48,75		0,75		45,38			555_C	
Lisdoddestraat 58	stedelijk					556_A	1,5			32,07	48	53	36,61		0,00		35,52			556_A	
Lisdoddestraat 58	stedelijk					556_B	4,5			36,46	48	53	41,27		0,00		39,70			556_B	
Lisdoddestraat 58	stedelijk					556_C	7,5			42,36	48	53	47,50		0,00		44,46			556_C	
Lisdoddestraat 68	stedelijk					557_A	1,5			32,12	48	53	37,07		0,00		35,43			557_A	
Lisdoddestraat 68	stedelijk					557_B	4,5			36,21	48	53	42,03		0,00		39,16			557_B	
Lisdoddestraat 68	stedelijk					557_C	7,5			41,56	48	53	47,07		0,00		43,32			557_C	
Lisdoddestraat 70	stedelijk					558_A	1,5			32,36	48	53	37,70		0,00		35,78			558_A	
Lisdoddestraat 70	stedelijk					558_B	4,5			35,86	48	53	41,10		0,00		38,86			558_B	
Lisdoddestraat 70	stedelijk					558_C	7,5			41,63	48	53	47,74		0,00		42,65			558_C	
Lisdoddestraat 39	stedelijk					559_A	1,5			34,36	48	53	39,04		0,00		37,74			559_A	
Lisdoddestraat 39	stedelijk					559_B	4,5			39,82	48	53	44,88		0,00		41,90			559_B	
Lisdoddestraat 41	stedelijk					560_A	1,5			34,31	48	53	39,04		0,00		37,84			560_A	
Lisdoddestraat 41	stedelijk					560_B	4,5			39,52	48	53	44,68		0,00		42,13			560_B	
Lisdoddestraat 49	stedelijk					561_A	1,5			34,04	48	53	38,70		0,00		37,64			561_A	
Lisdoddestraat 49	stedelijk					561_B	4,5			38,22	48	53	43,17		0,00		41,46			561_B	
Lisdoddestraat 51	stedelijk					562_A	1,5			35,10	48	53	39,80		0,00		38,37			562_A	
Lisdoddestraat 51	stedelijk					562_B	4,5			39,31	48	53	44,98		0,00		41,81			562_B	
Lisdoddestraat 53	stedelijk					563_A	1,5			34,86	48	53	39,74		0,00		38,37			563_A	
Lisdoddestraat 53	stedelijk					563_B	4,5			39,54	48	53	45,21		0,00		42,10			563_B	
Lisdoddestraat 55	stedelijk					564_A	1,5			34,10	48	53	38,68		0,00		37,46			564_A	
Lisdoddestraat 55	stedelijk					564_B	4,5			38,78	48	53	43,61		0,00		41,72			564_B	
Lisdoddestraat 57	stedelijk					565_A	1,5			33,70	48	53	38,51		0,00		37,36			565_A	
Lisdoddestraat 57	stedelijk					565_B	4,5			37,96	48	53	43,14		0,00		41,35			565_B	
Lisdoddestraat 59	stedelijk					566_A	1,5			34,48	48	53	39,44		0,00		38,18			566_A	
Lisdoddestraat 59	stedelijk					566_B	4,5			38,50	48	53	43,82		0,00		41,77			566_B	
Lisdoddestraat 61	stedelijk					567_A	1,5			34,57	48	53	39,37		0,00		37,99			567_A	
Lisdoddestraat 61	stedelijk					567_B	4,5			39,31	48	53	43,98		0,00		41,67			567_B	
Lisdoddestraat 63	stedelijk					568_A	1,5			33,44	48	53	38,22		0,00		37,05			568_A	
Lisdoddestraat 63	stedelijk					568_B	4,5			38,18	48	53	43,28		0,00		41,39			568_B	
Lisdoddestraat 67	stedelijk					569_A	1,5			33,27	48	53	37,77		0,00		36,57			569_A	
Lisdoddestraat 67	stedelijk					569_B	4,5			38,27	48	53	42,98		0,00		40,79			569_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Lisdoddestraat 40	stedelijk					570_A	1,5			30,58	48	53	35,09		0,00		34,01			570_A	
Lisdoddestraat 40	stedelijk					570_B	4,5			35,20	48	53	39,75		0,00		38,30			570_B	
Lisdoddestraat 44	stedelijk					571_A	1,5			30,96	48	53	35,46		0,00		34,52			571_A	
Lisdoddestraat 44	stedelijk					571_B	4,5			35,23	48	53	40,04		0,00		38,64			571_B	
Lisdoddestraat 46	stedelijk					572_A	1,5			30,78	48	53	35,16		0,00		34,21			572_A	
Lisdoddestraat 46	stedelijk					572_B	4,5			35,36	48	53	40,06		0,00		38,69			572_B	
Lisdoddestraat 48	stedelijk					573_A	1,5			31,20	48	53	35,64		0,00		34,59			573_A	
Lisdoddestraat 48	stedelijk					573_B	4,5			35,77	48	53	40,42		0,00		38,97			573_B	
Lisdoddestraat 48	stedelijk					573_C	7,5			42,58	48	53	47,71		0,00		43,79			573_C	
Lisdoddestraat 50	stedelijk					574_A	1,5			32,04	48	53	36,46		0,00		35,38			574_A	
Lisdoddestraat 50	stedelijk					574_B	4,5			37,02	48	53	41,65		0,00		39,99			574_B	
Lisdoddestraat 60	stedelijk					575_A	1,5			31,87	48	53	36,67		0,00		35,60			575_A	
Lisdoddestraat 60	stedelijk					575_B	4,5			36,32	48	53	41,36		0,00		39,84			575_B	
Lisdoddestraat 62	stedelijk					576_A	1,5			31,19	48	53	36,21		0,00		35,19			576_A	
Lisdoddestraat 62	stedelijk					576_B	4,5			35,58	48	53	40,89		0,00		39,52			576_B	
Lisdoddestraat 64	stedelijk					577_A	1,5			31,36	48	53	36,19		0,00		35,26			577_A	
Lisdoddestraat 64	stedelijk					577_B	4,5			36,40	48	53	41,26		0,00		40,09			577_B	
Lisdoddestraat 66	stedelijk					578_A	1,5			31,18	48	53	35,85		0,00		34,94			578_A	
Lisdoddestraat 66	stedelijk					578_B	4,5			35,30	48	53	40,26		0,00		39,23			578_B	
Kikkerbeetlaan 37	stedelijk					580_A	1,5			36,59	48	53	41,97		0,00		40,66			580_A	
Kikkerbeetlaan 37	stedelijk					580_B	4,5			40,09	48	53	45,86		0,00		43,87			580_B	
Kikkerbeetlaan 39	stedelijk					581_A	1,5			36,32	48	53	41,72		0,00		40,42			581_A	
Kikkerbeetlaan 39	stedelijk					581_B	4,5			39,79	48	53	45,46		0,00		43,55			581_B	
Kikkerbeetlaan 41	stedelijk					582_A	1,5			36,72	48	53	41,97		0,00		40,66			582_A	
Kikkerbeetlaan 41	stedelijk					582_B	4,5			40,80	48	53	46,54		0,00		43,78			582_B	
Kikkerbeetlaan 43	stedelijk					583_A	1,5			36,39	48	53	41,60		0,00		40,30			583_A	
Kikkerbeetlaan 43	stedelijk					583_B	4,5			40,55	48	53	46,36		0,00		43,35			583_B	
Kikkerbeetlaan 45	stedelijk					584_A	1,5			36,24	48	53	41,26		0,00		40,02			584_A	
Kikkerbeetlaan 45	stedelijk					584_B	4,5			40,47	48	53	46,15		0,00		43,24			584_B	
Kikkerbeetlaan 47	stedelijk					585_A	1,5			36,15	48	53	41,06		0,00		39,86			585_A	
Kikkerbeetlaan 47	stedelijk					585_B	4,5			40,45	48	53	45,86		0,00		43,57			585_B	
Kikkerbeetlaan 35	stedelijk					586_A	1,5			33,99	48	53	38,63		0,00		37,40			586_A	
Kikkerbeetlaan 35	stedelijk					586_B	4,5			37,81	48	53	42,53		0,00		40,43			586_B	
Lisdoddestraat 27	stedelijk					587_A	1,5			33,70	48	53	38,46		0,00		37,18			587_A	
Lisdoddestraat 27	stedelijk					587_B	4,5			38,34	48	53	43,78		0,00		40,65			587_B	
Lisdoddestraat 25	stedelijk					588_A	1,5			33,37	48	53	38,23		0,00		37,12			588_A	
Lisdoddestraat 25	stedelijk					588_B	4,5			37,98	48	53	43,34		0,00		41,43			588_B	
Lisdoddestraat 23	stedelijk					589_A	1,5			33,17	48	53	38,13		0,00		37,02			589_A	
Lisdoddestraat 23	stedelijk					589_B	4,5			37,91	48	53	43,34		0,00		41,51			589_B	
Lisdoddestraat 21	stedelijk					590_A	1,5			34,59	48	53	39,23		0,00		38,10			590_A	
Lisdoddestraat 21	stedelijk					590_B	4,5			39,25	48	53	44,44		0,00		42,41			590_B	
Lisdoddestraat 19	stedelijk					591_A	1,5			34,15	48	53	38,93		0,00		37,77			591_A	
Lisdoddestraat 19	stedelijk					591_B	4,5			39,31	48	53	44,89		0,00		42,73			591_B	
Lisdoddestraat 17	stedelijk					592_A	1,5			35,58	48	53	40,34		0,00		39,19			592_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Lisdoddestraat 17	stedelijk					592_B	4,5			41,07	48	53	46,28		0,00		44,11			592_B	
Lisdoddestraat 15	stedelijk					593_A	1,5			35,45	48	53	40,06		0,00		38,82			593_A	
Lisdoddestraat 15	stedelijk					593_B	4,5			42,05	48	53	47,08		0,00		44,34			593_B	
Lisdoddestraat 13	stedelijk					594_A	1,5			36,62	48	53	41,26		0,00		39,95			594_A	
Lisdoddestraat 13	stedelijk					594_B	4,5			42,49	48	53	47,56		0,00		44,68			594_B	
Lisdoddestraat 11	stedelijk					595_A	1,5			36,65	48	53	41,25		0,00		39,74			595_A	
Lisdoddestraat 11	stedelijk					595_B	4,5			43,08	48	53	48,20		0,20		45,10			595_B	
Lisdoddestraat 9	stedelijk					596_A	1,5			36,88	48	53	41,53		0,00		40,22			596_A	
Lisdoddestraat 9	stedelijk					596_B	4,5			42,68	48	53	47,86		0,00		44,62			596_B	
Waterkersvijver 5	stedelijk					597_A	1,5			36,82	48	53	42,09		0,00		39,32			597_A	
Waterkersvijver 5	stedelijk					597_B	4,5			40,61	48	53	45,64		0,00		42,09			597_B	
Waterkersvijver 5	stedelijk					597_C	7,5			45,27	48	53	50,52		2,52	x	46,11			597_C	
Waterkersvijver 7	stedelijk					598_A	1,5			35,73	48	53	41,13		0,00		38,75			598_A	
Waterkersvijver 7	stedelijk					598_B	4,5			38,17	48	53	43,51		0,00		41,43			598_B	
Waterkersvijver 7	stedelijk					598_C	7,5			43,32	48	53	48,76		0,76		46,16			598_C	
Waterkersvijver 9	stedelijk					599_A	1,5			39,14	48	53	46,01		0,00		39,57			599_A	
Waterkersvijver 9	stedelijk					599_B	4,5			40,64	48	53	47,04		0,00		41,73			599_B	
Waterkersvijver 9	stedelijk					599_C	7,5			45,47	48	53	50,95		2,95	x	45,53			599_C	
Waterkersvijver 11	stedelijk					600_A	1,5			34,94	48	53	39,75		0,00		38,47			600_A	
Waterkersvijver 11	stedelijk					600_B	4,5			39,27	48	53	44,37		0,00		41,75			600_B	
Waterkersvijver 11	stedelijk					600_C	7,5			43,79	48	53	48,66		0,66		46,01			600_C	
Waterkersvijver 13	stedelijk					601_A	1,5			35,97	48	53	41,59		0,00		38,34			601_A	
Waterkersvijver 13	stedelijk					601_B	4,5			38,84	48	53	44,33		0,00		41,17			601_B	
Waterkersvijver 13	stedelijk					601_C	7,5			44,77	48	53	49,34		1,34		44,64			601_C	
Waterkersvijver 15	stedelijk					602_A	1,5			32,59	48	53	37,14		0,00		35,79			602_A	
Waterkersvijver 15	stedelijk					602_B	4,5			35,91	48	53	40,59		0,00		38,93			602_B	
Waterkersvijver 15	stedelijk					602_C	7,5			42,61	48	53	46,67		0,00		43,76			602_C	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					603_A	1,5			39,15	48	53	44,17		0,00		40,49			603_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					603_B	4,5			40,24	48	53	45,60		0,00		42,43			603_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					603_C	7,5			42,50	48	53	48,11		0,11		45,20			603_C	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					604_A	1,5			42,98	48	53	47,79		0,00		43,28			604_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					604_B	4,5			43,54	48	53	48,54		0,54		44,76			604_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					604_C	7,5			44,65	48	53	49,67		1,67	x	46,38			604_C	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					605_A	1,5			44,58	48	53	49,46		1,46		43,85			605_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					605_B	4,5			44,81	48	53	49,70		1,70	x	44,97			605_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					605_C	7,5			45,47	48	53	50,48		2,48	x	46,42			605_C	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					606_A	1,5			44,10	48	53	48,96		0,96		43,02			606_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					606_B	4,5			44,28	48	53	49,15		1,15		44,09			606_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					606_C	7,5			44,95	48	53	49,87		1,87	x	45,48			606_C	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					607_A	1,5			44,19	48	53	49,52		1,52	x	43,65			607_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					607_B	4,5			44,35	48	53	49,69		1,69	x	44,70			607_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					607_C	7,5			44,95	48	53	50,18		2,18	x	45,76			607_C	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					608_A	1,5			44,24	48	53	49,13		1,13		42,86			608_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					608_B	4,5			44,37	48	53	49,30		1,30		43,73			608_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
van Wateringse Veld 1	stedelijk					608_C	7,5			44,75	48	53	49,91		1,91	x	45,00			608_C	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					609_A	1,5			44,54	48	53	49,48		1,48		43,41			609_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					609_B	4,5			44,68	48	53	49,61		1,61	x	44,15			609_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					609_C	7,5			45,21	48	53	50,11		2,11	x	45,23			609_C	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					610_A	1,5			44,22	48	53	48,74		0,74		41,93			610_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					610_B	4,5			44,49	48	53	49,05		1,05		42,87			610_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					610_C	7,5			45,04	48	53	49,64		1,64	x	44,22			610_C	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					611_A	1,5			44,90	48	53	49,26		1,26		42,71			611_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					611_B	4,5			45,15	48	53	49,56		1,56	x	43,64			611_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					611_C	7,5			45,43	48	53	50,09		2,09	x	44,84			611_C	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					612_A	1,5			45,34	48	53	50,07		2,07	x	43,54			612_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					612_B	4,5			45,60	48	53	50,34		2,34	x	44,49			612_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					612_C	7,5			45,90	48	53	50,80		2,80	x	45,62			612_C	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					613_A	1,5			45,47	48	53	49,97		1,97	x	43,16			613_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					613_B	4,5			45,71	48	53	50,25		2,25	x	44,08			613_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					613_C	7,5			46,01	48	53	50,78		2,78	x	45,35			613_C	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					614_A	1,5			45,62	48	53	49,86		1,86	x	41,85			614_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					614_B	4,5			45,86	48	53	50,13		2,13	x	42,85			614_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					614_C	7,5			46,17	48	53	50,74		2,74	x	44,57			614_C	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					615_A	1,5			45,74	48	53	50,17		2,17	x	42,21			615_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					615_B	4,5			46,03	48	53	50,44		2,44	x	43,25			615_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					615_C	7,5			46,41	48	53	51,16		3,16	x	45,16			615_C	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					616_A	1,5			46,16	48	53	50,51		2,51	x	42,41			616_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					616_B	4,5			46,42	48	53	50,79		2,79	x	43,52			616_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					616_C	7,5			46,85	48	53	51,74		3,74	x	45,96			616_C	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					617_A	1,5			46,49	48	53	51,04		3,04	x	42,93			617_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					617_B	4,5			46,82	48	53	51,37		3,37	x	44,17			617_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					617_C	7,5			47,38	48	53	52,52		4,52	x	47,03			617_C	
Waterbiesweg 45	stedelijk					618_A	1,5			48,51	49	54	52,83		5,32	x	46,54			618_A	
Waterbiesweg 45	stedelijk					618_B	4,5			48,87	49	54	53,13		5,26	x	47,61			618_B	
Waterbiesweg 45	stedelijk					618_C	7,5			49,15	49	54	52,72		5,57	x	49,27			618_C	
Waterbiesweg 45	stedelijk					618a_A	1,5			47,64	48	53	52,49		4,49	x	43,85			618a_A	
Waterbiesweg 45	stedelijk					618a_B	4,5			47,99	48	53	52,79		4,79	x	45,03			618a_B	
Waterbiesweg 45	stedelijk					618a_C	7,5			48,39	48	53	52,67		5,28	x	47,57			618a_C	
Waterbiesweg 43	stedelijk					619_A	1,5			48,74	49	54	52,75		5,01	x	46,57			619_A	
Waterbiesweg 43	stedelijk					619_B	4,5			49,06	49	54	53,10		5,04	x	47,62			619_B	
Waterbiesweg 43	stedelijk					619_C	7,5			49,32	49	54	52,68		5,36	x	49,26			619_C	
Waterbiesweg 41	stedelijk					620_A	1,5			48,71	49	54	52,78		5,07	x	46,78			620_A	
Waterbiesweg 41	stedelijk					620_B	4,5			48,93	49	54	53,11		5,18	x	47,61			620_B	
Waterbiesweg 41	stedelijk					620_C	7,5			49,15	49	54	52,72		5,57	x	49,27			620_C	
Waterbiesweg 39	stedelijk					621_A	1,5			49,05	49	54	53,06		5,01	x	47,52			621_A	
Waterbiesweg 39	stedelijk					621_B	4,5			49,08	49	54	53,15		5,07	x	47,67			621_B	
Waterbiesweg 39	stedelijk					621_C	7,5			49,29	49	54	52,79		5,50	x	49,34			621_C	
Waterbiesweg 37	stedelijk					622_A	1,5			48,82	49	54	52,90		5,08	x	46,87			622_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Waterbiesweg 37	stedelijk					622_B	4,5			48,97	49	54	53,13		5,16	x	47,79			622_B	
Waterbiesweg 37	stedelijk					622_C	7,5			49,22	49	54	52,73		5,51	x	49,20			622_C	
Waterbiesweg 37	stedelijk					622a_A	1,5			47,84	48	53	52,13		4,13	x	44,75			622a_A	
Waterbiesweg 37	stedelijk					622a_B	4,5			47,96	48	53	52,58		4,58	x	45,88			622a_B	
Waterbiesweg 37	stedelijk					622a_C	7,5			48,47	48	53	52,75		5,28	x	48,16			622a_C	
Waterbiesweg 35	stedelijk					623_A	1,5			48,74	49	54	52,74		5,00	x	46,80			623_A	
Waterbiesweg 35	stedelijk					623_B	4,5			48,93	49	54	53,03		5,10	x	47,75			623_B	
Waterbiesweg 35	stedelijk					623_C	7,5			49,18	49	54	52,62		5,44	x	49,12			623_C	
Waterbiesweg 33	stedelijk					624_A	1,5			48,74	49	54	52,56		4,82	x	46,70			624_A	
Waterbiesweg 33	stedelijk					624_B	4,5			48,89	49	54	52,94		5,05	x	47,73			624_B	
Waterbiesweg 33	stedelijk					624_C	7,5			49,11	49	54	53,46		5,35	x	48,93			624_C	
Waterbiesweg 31	stedelijk					625_A	1,5			48,73	49	54	52,67		4,94	x	46,75			625_A	
Waterbiesweg 31	stedelijk					625_B	4,5			48,88	49	54	53,04		5,16	x	47,77			625_B	
Waterbiesweg 31	stedelijk					625_C	7,5			49,08	49	54	52,51		5,43	x	48,91			625_C	
Kalmoesplantsoen 3	stedelijk					626_A	1,5			41,09	48	53	46,63		0,00		41,48			626_A	
Kalmoesplantsoen 3	stedelijk					626_B	4,5			42,29	48	53	47,63		0,00		43,34			626_B	
Kalmoesplantsoen 3	stedelijk					626_C	7,5			45,97	48	53	51,25		3,25	x	46,46			626_C	
Kalmoesplantsoen 5	stedelijk					627_A	1,5			40,39	48	53	46,18		0,00		41,60			627_A	
Kalmoesplantsoen 5	stedelijk					627_B	4,5			41,63	48	53	47,13		0,00		43,47			627_B	
Kalmoesplantsoen 5	stedelijk					627_C	7,5			45,15	48	53	50,56		2,56	x	46,36			627_C	
Kalmoesplantsoen 7	stedelijk					628_A	1,5			33,05	48	53	38,33		0,00		36,97			628_A	
Kalmoesplantsoen 7	stedelijk					628_B	4,5			37,27	48	53	42,46		0,00		40,84			628_B	
Kalmoesplantsoen 7	stedelijk					628_C	7,5			44,05	48	53	49,04		1,04		46,28			628_C	
Kalmoesplantsoen 9	stedelijk					629_A	1,5			37,94	48	53	43,47		0,00		38,96			629_A	
Kalmoesplantsoen 9	stedelijk					629_B	4,5			39,61	48	53	45,75		0,00		40,30			629_B	
Kalmoesplantsoen 11	stedelijk					630_A	1,5			37,33	48	53	42,38		0,00		39,03			630_A	
Kalmoesplantsoen 11	stedelijk					630_B	4,5			39,67	48	53	45,71		0,00		40,36			630_B	
Kalmoesplantsoen 13	stedelijk					631_A	1,5			38,11	48	53	41,78		0,00		39,05			631_A	
Kalmoesplantsoen 13	stedelijk					631_B	4,5			39,61	48	53	45,62		0,00		40,04			631_B	
Kalmoesplantsoen 13	stedelijk					631_C	7,5			44,09	48	53	48,92		0,92		43,18			631_C	
Kalmoesplantsoen 15	stedelijk					632_A	1,5			38,85	48	53	42,67		0,00		39,45			632_A	
Kalmoesplantsoen 15	stedelijk					632_B	4,5			40,41	48	53	46,55		0,00		40,18			632_B	
Kalmoesplantsoen 15	stedelijk					632_C	7,5			44,11	48	53	48,96		0,96		43,05			632_C	
Kalmoesplantsoen 17	stedelijk					633_A	1,5			38,52	48	53	43,86		0,00		40,26			633_A	
Kalmoesplantsoen 17	stedelijk					633_B	4,5			41,23	48	53	47,38		0,00		40,71			633_B	
Kalmoesplantsoen 17	stedelijk					633_C	7,5			44,44	48	53	49,34		1,34		43,50			633_C	
Kalmoesplantsoen 19	stedelijk					634_A	1,5			38,77	48	53	44,28		0,00		40,36			634_A	
Kalmoesplantsoen 19	stedelijk					634_B	4,5			41,36	48	53	47,37		0,00		40,75			634_B	
Kalmoesplantsoen 19	stedelijk					634_C	7,5			43,99	48	53	49,18		1,18		43,55			634_C	
Kalmoesplantsoen 21	stedelijk					635_A	1,5			39,50	48	53	45,01		0,00		40,34			635_A	
Kalmoesplantsoen 21	stedelijk					635_B	4,5			42,38	48	53	47,59		0,00		40,60			635_B	
Kalmoesplantsoen 21	stedelijk					635_C	7,5			44,43	48	53	49,36		1,36		43,56			635_C	
Kalmoesplantsoen 23	stedelijk					636_A	1,5			40,74	48	53	45,74		0,00		40,79			636_A	
Kalmoesplantsoen 23	stedelijk					636_B	4,5			43,36	48	53	48,19		0,19		41,17			636_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Kalmoesplantsoen 23	stedelijk					636_C	7,5			45,05	48	53	49,85		1,85	x	44,03			636_C	
Kalmoesplantsoen 25	stedelijk					637_A	1,5			41,18	48	53	45,21		0,00		40,76			637_A	
Kalmoesplantsoen 25	stedelijk					637_B	4,5			44,13	48	53	48,03		0,03		42,05			637_B	
Kalmoesplantsoen 25	stedelijk					637_C	7,5			45,51	48	53	49,89		1,89	x	45,08			637_C	
Kalmoesplantsoen 27	stedelijk					638_A	1,5			42,86	48	53	46,64		0,00		40,47			638_A	
Kalmoesplantsoen 27	stedelijk					638_B	4,5			44,56	48	53	48,07		0,07		42,16			638_B	
Kalmoesplantsoen 27	stedelijk					638_C	7,5			46,07	48	53	50,69		2,69	x	46,25			638_C	
Kalmoesplantsoen 4	stedelijk					639_A	1,5			40,81	48	53	47,42		0,00		41,15			639_A	
Kalmoesplantsoen 4	stedelijk					639_B	4,5			41,91	48	53	48,16		0,16		42,78			639_B	
Kalmoesplantsoen 4	stedelijk					639_C	7,5			45,49	48	53	50,57		2,57	x	45,31			639_C	
Kalmoesplantsoen 6	stedelijk					640_A	1,5			39,90	48	53	46,46		0,00		38,72			640_A	
Kalmoesplantsoen 6	stedelijk					640_B	4,5			41,03	48	53	47,24		0,00		40,84			640_B	
Kalmoesplantsoen 6	stedelijk					640_C	7,5			44,66	48	53	49,80		1,80	x	43,71			640_C	
Kalmoesplantsoen 8	stedelijk					641_A	1,5			41,86	48	53	47,44		0,00		39,01			641_A	
Kalmoesplantsoen 8	stedelijk					641_B	4,5			42,44	48	53	47,95		0,00		40,95			641_B	
Kalmoesplantsoen 8	stedelijk					641_C	7,5			44,79	48	53	49,99		1,99	x	43,91			641_C	
Kalmoesplantsoen 10	stedelijk					642_A	1,5			41,52	48	53	46,84		0,00		38,27			642_A	
Kalmoesplantsoen 10	stedelijk					642_B	4,5			41,95	48	53	47,42		0,00		40,26			642_B	
Kalmoesplantsoen 10	stedelijk					642_C	7,5			43,41	48	53	49,48		1,48		43,75			642_C	
Kalmoesplantsoen 12	stedelijk					643_A	1,5			41,56	48	53	46,99		0,00		38,33			643_A	
Kalmoesplantsoen 12	stedelijk					643_B	4,5			41,97	48	53	47,61		0,00		40,36			643_B	
Kalmoesplantsoen 12	stedelijk					643_C	7,5			43,19	48	53	49,56		1,56	x	44,03			643_C	
Kalmoesplantsoen 14	stedelijk					644_A	1,5			42,36	48	53	47,51		0,00		38,95			644_A	
Kalmoesplantsoen 14	stedelijk					644_B	4,5			42,75	48	53	48,03		0,03		40,60			644_B	
Kalmoesplantsoen 14	stedelijk					644_C	7,5			43,99	48	53	49,71		1,71	x	44,02			644_C	
Kalmoesplantsoen 16	stedelijk					645_A	1,5			42,91	48	53	47,82		0,00		39,38			645_A	
Kalmoesplantsoen 16	stedelijk					645_B	4,5			43,27	48	53	48,27		0,27		40,80			645_B	
Kalmoesplantsoen 16	stedelijk					645_C	7,5			44,32	48	53	49,54		1,54	x	43,48			645_C	
Kalmoesplantsoen 18	stedelijk					646_A	1,5			43,90	48	53	48,64		0,64		40,34			646_A	
Kalmoesplantsoen 18	stedelijk					646_B	4,5			43,98	48	53	48,87		0,87		41,56			646_B	
Kalmoesplantsoen 18	stedelijk					646_C	7,5			44,93	48	53	49,94		1,94	x	43,97			646_C	
Kalmoesplantsoen 20	stedelijk					647_A	1,5			44,26	48	53	48,93		0,93		40,48			647_A	
Kalmoesplantsoen 20	stedelijk					647_B	4,5			44,38	48	53	49,18		1,18		41,94			647_B	
Kalmoesplantsoen 20	stedelijk					647_C	7,5			45,27	48	53	50,16		2,16	x	44,21			647_C	
Kalmoesplantsoen 22	stedelijk					648_A	1,5			45,11	48	53	49,65		1,65	x	41,08			648_A	
Kalmoesplantsoen 22	stedelijk					648_B	4,5			45,24	48	53	49,86		1,86	x	42,48			648_B	
Kalmoesplantsoen 22	stedelijk					648_C	7,5			45,85	48	53	50,78		2,78	x	44,84			648_C	
Kalmoesplantsoen 24	stedelijk					649_A	1,5			45,69	48	53	50,16		2,16	x	41,47			649_A	
Kalmoesplantsoen 24	stedelijk					649_B	4,5			45,84	48	53	50,34		2,34	x	42,76			649_B	
Kalmoesplantsoen 24	stedelijk					649_C	7,5			46,33	48	53	50,99		2,99	x	44,87			649_C	
Kalmoesplantsoen 26	stedelijk					650_A	1,5			46,57	48	53	51,20		3,20	x	42,86			650_A	
Kalmoesplantsoen 26	stedelijk					650_B	4,5			46,69	48	53	51,42		3,42	x	43,78			650_B	
Kalmoesplantsoen 28	stedelijk					651_A	1,5			46,70	48	53	50,68		2,68	x	43,41			651_A	
Kalmoesplantsoen 28	stedelijk					651_B	4,5			46,94	48	53	51,03		3,03	x	44,66			651_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Waterbiesweg 3	stedelijk					652_A	1,5			36,85	48	53	44,26		0,00		38,49			652_A	
Waterbiesweg 3	stedelijk					652_B	4,5			38,82	48	53	45,97		0,00		40,67			652_B	
Waterbiesweg 3	stedelijk					652_C	7,5			43,32	48	53	50,16		2,16	x	44,09			652_C	
Waterbiesweg 5	stedelijk					653_A	1,5			36,33	48	53	44,46		0,00		38,71			653_A	
Waterbiesweg 5	stedelijk					653_B	4,5			38,48	48	53	46,15		0,00		40,72			653_B	
Waterbiesweg 5	stedelijk					653_C	7,5			42,92	48	53	49,88		1,88	x	44,45			653_C	
Waterbiesweg 7	stedelijk					654_A	1,5			36,26	48	53	44,05		0,00		38,75			654_A	
Waterbiesweg 7	stedelijk					654_B	4,5			38,15	48	53	45,44		0,00		41,04			654_B	
Waterbiesweg 7	stedelijk					654_C	7,5			43,00	48	53	49,68		1,68	x	44,68			654_C	
Waterbiesweg 9	stedelijk					655_A	1,5			36,81	48	53	44,28		0,00		39,00			655_A	
Waterbiesweg 9	stedelijk					655_B	4,5			38,70	48	53	45,40		0,00		40,61			655_B	
Waterbiesweg 9	stedelijk					655_C	7,5			43,68	48	53	50,06		2,06	x	43,98			655_C	
Waterbiesweg 11	stedelijk					656_A	1,5			37,97	48	53	44,83		0,00		39,33			656_A	
Waterbiesweg 11	stedelijk					656_B	4,5			40,08	48	53	46,54		0,00		40,75			656_B	
Waterbiesweg 11	stedelijk					656_C	7,5			44,18	48	53	50,25		2,25	x	44,44			656_C	
Waterbiesweg 13	stedelijk					657_A	1,5			37,89	48	53	44,05		0,00		39,01			657_A	
Waterbiesweg 13	stedelijk					657_B	4,5			39,31	48	53	45,69		0,00		41,02			657_B	
Waterbiesweg 13	stedelijk					657_C	7,5			43,46	48	53	49,48		1,48		44,34			657_C	
Waterbiesweg 15	stedelijk					658_A	1,5			38,58	48	53	44,63		0,00		39,08			658_A	
Waterbiesweg 15	stedelijk					658_B	4,5			40,19	48	53	46,16		0,00		41,37			658_B	
Waterbiesweg 15	stedelijk					658_C	7,5			43,63	48	53	49,26		1,26		43,88			658_C	
Waterbiesweg 17	stedelijk					659_A	1,5			38,94	48	53	45,06		0,00		39,31			659_A	
Waterbiesweg 17	stedelijk					659_B	4,5			40,62	48	53	46,75		0,00		41,68			659_B	
Waterbiesweg 17	stedelijk					659_C	7,5			43,99	48	53	49,69		1,69	x	44,12			659_C	
Waterbiesweg 19	stedelijk					660_A	1,5			39,54	48	53	44,91		0,00		39,17			660_A	
Waterbiesweg 19	stedelijk					660_B	4,5			41,56	48	53	46,81		0,00		41,85			660_B	
Waterbiesweg 19	stedelijk					660_C	7,5			44,72	48	53	49,86		1,86	x	44,26			660_C	
Waterbiesweg 21	stedelijk					661_A	1,5			40,09	48	53	45,23		0,00		39,53			661_A	
Waterbiesweg 21	stedelijk					661_B	4,5			42,18	48	53	46,99		0,00		41,87			661_B	
Waterbiesweg 21	stedelijk					661_C	7,5			45,25	48	53	50,31		2,31	x	45,33			661_C	
Waterbiesweg 23	stedelijk					662_A	1,5			41,21	48	53	45,35		0,00		40,20			662_A	
Waterbiesweg 23	stedelijk					662_B	4,5			43,01	48	53	47,20		0,00		42,48			662_B	
Waterbiesweg 23	stedelijk					662_C	7,5			45,85	48	53	50,71		2,71	x	46,48			662_C	
Waterbiesweg 25	stedelijk					663_A	1,5			41,45	48	53	44,92		0,00		40,03			663_A	
Waterbiesweg 25	stedelijk					663_B	4,5			43,46	48	53	47,04		0,00		42,52			663_B	
Waterbiesweg 25	stedelijk					663_C	7,5			46,08	48	53	50,93		2,93	x	47,02			663_C	
Waterbiesweg 27	stedelijk					664_A	1,5			42,03	48	53	45,28		0,00		39,56			664_A	
Waterbiesweg 27	stedelijk					664_B	4,5			43,19	48	53	46,73		0,00		41,76			664_B	
Waterbiesweg 27	stedelijk					664_C	7,5			45,69	48	53	50,52		2,52	x	46,38			664_C	
Waterbiesweg 29	stedelijk					665_A	1,5			41,33	48	53	45,35		0,00		40,73			665_A	
Waterbiesweg 29	stedelijk					665_B	4,5			42,14	48	53	46,67		0,00		42,53			665_B	
Waterbiesweg 29	stedelijk					665_C	7,5			45,25	48	53	50,61		2,61	x	46,87			665_C	
Waterbiesweg 32	stedelijk					666_A	1,5			31,19	48	53	36,22		0,00		34,81			666_A	
Waterbiesweg 32	stedelijk					666_B	4,5			34,15	48	53	39,63		0,00		37,84			666_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Waterbiesweg 32	stedelijk					666_C	7,5			38,73	48	53	46,28		0,00		42,48			666_C	
Waterbiesweg 34	stedelijk					667_A	1,5			36,92	48	53	44,50		0,00		36,95			667_A	
Waterbiesweg 34	stedelijk					667_B	4,5			37,89	48	53	45,07		0,00		39,02			667_B	
Waterbiesweg 34	stedelijk					667_C	7,5			40,16	48	53	48,00		0,00		42,52			667_C	
Waterbiesweg 36	stedelijk					668_A	1,5			39,37	48	53	46,66		0,00		38,23			668_A	
Waterbiesweg 36	stedelijk					668_B	4,5			40,10	48	53	47,08		0,00		40,07			668_B	
Waterbiesweg 36	stedelijk					668_C	7,5			42,56	48	53	49,79		1,79	x	43,01			668_C	
Waterbiesweg 38	stedelijk					669_A	1,5			39,29	48	53	46,72		0,00		38,35			669_A	
Waterbiesweg 38	stedelijk					669_B	4,5			40,04	48	53	47,23		0,00		40,17			669_B	
Waterbiesweg 38	stedelijk					669_C	7,5			42,62	48	53	49,68		1,68	x	42,88			669_C	
Waterbiesweg 40	stedelijk					670_A	1,5			40,20	48	53	47,72		0,00		38,59			670_A	
Waterbiesweg 40	stedelijk					670_B	4,5			40,81	48	53	48,08		0,08		40,41			670_B	
Waterbiesweg 40	stedelijk					670_C	7,5			43,29	48	53	50,26		2,26	x	43,35			670_C	
Waterbiesweg 42	stedelijk					671_A	1,5			39,81	48	53	47,42		0,00		39,07			671_A	
Waterbiesweg 42	stedelijk					671_B	4,5			40,68	48	53	47,89		0,00		40,94			671_B	
Waterbiesweg 42	stedelijk					671_C	7,5			43,74	48	53	50,03		2,03	x	43,88			671_C	
Waterbiesweg 44	stedelijk					672_A	1,5			41,09	48	53	48,05		0,05		39,44			672_A	
Waterbiesweg 44	stedelijk					672_B	4,5			41,80	48	53	48,50		0,50		41,34			672_B	
Waterbiesweg 44	stedelijk					672_C	7,5			44,90	48	53	50,74		2,74	x	44,48			672_C	
Waterbiesweg 46	stedelijk					673_A	1,5			38,62	48	53	43,05		0,00		36,80			673_A	
Waterbiesweg 46	stedelijk					673_B	4,5			39,85	48	53	44,17		0,00		39,55			673_B	
Waterbiesweg 46	stedelijk					673_C	7,5			43,74	48	53	48,40		0,40		44,11			673_C	
Waterbiesweg 48	stedelijk					674_A	1,5			40,88	48	53	46,84		0,00		38,13			674_A	
Waterbiesweg 48	stedelijk					674_B	4,5			41,63	48	53	47,42		0,00		40,56			674_B	
Waterbiesweg 48	stedelijk					674_C	7,5			44,57	48	53	49,77		1,77	x	44,14			674_C	
Waterbiesweg 50	stedelijk					675_A	1,5			39,81	48	53	43,32		0,00		37,10			675_A	
Waterbiesweg 50	stedelijk					675_B	4,5			40,88	48	53	44,45		0,00		39,75			675_B	
Waterbiesweg 50	stedelijk					675_C	7,5			43,89	48	53	48,43		0,43		43,91			675_C	
Waterbiesweg 52	stedelijk					676_A	1,5			42,40	48	53	48,09		0,09		38,79			676_A	
Waterbiesweg 52	stedelijk					676_B	4,5			43,08	48	53	48,60		0,60		40,57			676_B	
Waterbiesweg 52	stedelijk					676_C	7,5			44,57	48	53	49,97		1,97	x	43,38			676_C	
Waterbiesweg 54	stedelijk					677_A	1,5			42,10	48	53	45,10		0,00		36,98			677_A	
Waterbiesweg 54	stedelijk					677_B	4,5			42,85	48	53	46,09		0,00		39,32			677_B	
Waterbiesweg 54	stedelijk					677_C	7,5			44,45	48	53	48,36		0,36		42,98			677_C	
Waterbiesweg 56	stedelijk					678_A	1,5			44,69	48	53	49,94		1,94	x	39,55			678_A	
Waterbiesweg 56	stedelijk					678_B	4,5			44,96	48	53	50,15		2,15	x	40,92			678_B	
Waterbiesweg 56	stedelijk					678_C	7,5			45,97	48	53	50,90		2,90	x	43,52			678_C	
Waterbiesweg 58	stedelijk					679_A	1,5			46,17	48	53	51,11		3,11	x	41,17			679_A	
Waterbiesweg 58	stedelijk					679_B	4,5			46,36	48	53	51,35		3,35	x	42,43			679_B	
Waterbiesweg 58	stedelijk					679_C	7,5			46,94	48	53	52,04		4,04	x	44,84			679_C	
Waterbiesweg 60	stedelijk					680_A	1,5			47,47	48	53	52,87		4,87	x	43,01			680_A	
Waterbiesweg 60	stedelijk					680_B	4,5			47,54	48	53	52,97		4,97	x	43,87			680_B	
Waterbiesweg 60	stedelijk					680_C	7,5			47,86	48	53	53,32		5,32	x	45,57			680_C	
Waterbiesweg 62	stedelijk					681_A	1,5			47,89	48	53	52,72		4,72	x	44,30			681_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Waterbiesweg 62	stedelijk					681_B	4,5			47,94	48	53	52,92		4,92	x	45,19			681_B	
Waterbiesweg 62	stedelijk					681_C	7,5			48,36	48	53	52,53		5,17	x	46,90			681_C	
Waterbiesweg 64	stedelijk					682_A	1,5			48,38	48	53	53,43		5,05	x	44,92			682_A	
Waterbiesweg 64	stedelijk					682_B	4,5			48,57	49	54	52,88		5,31	x	46,55			682_B	
Waterbiesweg 64	stedelijk					682_C	7,5			48,98	49	54	52,66		5,68	x	48,41			682_C	
Waterbiesweg 66	stedelijk					683_A	1,5			48,70	49	54	52,64		4,94	x	46,90			683_A	
Waterbiesweg 66	stedelijk					683_B	4,5			48,86	49	54	53,03		5,17	x	47,90			683_B	
Waterbiesweg 66	stedelijk					683_C	7,5			48,94	49	54	53,35		5,41	x	48,72			683_C	
Waterbiesweg 66	stedelijk					683a_A	1,5			48,26	48	53	53,09		4,83	x	45,02			683a_A	
Waterbiesweg 66	stedelijk					683a_B	4,5			48,49	48	53	52,61		5,12	x	46,53			683a_B	
Waterbiesweg 66	stedelijk					683a_C	7,5			48,87	49	54	53,25		5,38	x	48,22			683a_C	
Waterbiesweg 8	stedelijk					684_A	1,5			37,12	48	53	44,14		0,00		36,70			684_A	
Zwethkade Zuid 41a	buitenstedelijk					685_A	1,5			42,49	48	53	44,79		0,00		41,16			685_A	
Zwethkade Zuid 41a	buitenstedelijk					685_B	4,5			44,60	48	53	46,79		0,00		43,84			685_B	
Noordhoornseweg 43	buitenstedelijk					686_A	1,5			50,20	50	55	57,26		7,06	x	51,05	51	56	686_A	
Noordhoornseweg 43	buitenstedelijk					686_B	4,5			52,54	53	58	58,75		6,21	x	53,07			686_B	
Noordhoornseweg 42	buitenstedelijk					687_A	1,5			49,23	49	54	52,93		5,70	x	49,75	50	56	687_A	
Noordhoornseweg 42	buitenstedelijk					687_B	4,5			50,46	50	55	56,17		5,71	x	51,51	52	58	687_B	
Noordhoornseweg 39	buitenstedelijk					688_A	1,5			43,54	48	53	48,51		0,51		46,11			688_A	
Noordhoornseweg 39	buitenstedelijk					688_B	4,5			46,15	48	53	51,39		3,39	x	48,51	49	59	688_B	
Noordhoornseweg 38a	buitenstedelijk					689_A	1,5			41,93	48	53	47,60		0,00		44,74			689_A	
Noordhoornseweg 38a	buitenstedelijk					689_B	4,5			43,30	48	53	48,98		0,98		45,94			689_B	
Molenwetering 4	buitenstedelijk					690_A	1,5			42,30	48	53	47,36		0,00		45,11			690_A	
Molenwetering 4	buitenstedelijk					690_B	4,5			43,13	48	53	48,10		0,10		45,94			690_B	
Ko van Dijkplein 58	stedelijk					691_A	1,5			40,71	48	53	42,98		0,00		41,21			691_A	
Ko van Dijkplein 58	stedelijk					691_B	4,5			44,84	48	53	47,57		0,00		45,15			691_B	
Ko van Dijkplein 58	stedelijk					691_C	7,5			46,80	48	53	49,50		1,50	x	46,83			691_C	
Ko van Dijkplein 56	stedelijk					692_A	1,5			36,95	48	53	38,83		0,00		37,58			692_A	
Ko van Dijkplein 56	stedelijk					692_B	4,5			37,05	48	53	39,06		0,00		38,01			692_B	
Ko van Dijkplein 56	stedelijk					692_C	7,5			39,63	48	53	41,94		0,00		40,36			692_C	
Waterbiesweg 12	stedelijk					693_A	4,5			31,99	48	53	37,88		0,00		36,42			693_A	
Waterbiesweg 10	stedelijk					694_A	1,5			35,90	48	53	41,06		0,00		39,66			694_A	
Waterbiesweg 14	stedelijk					695_A	4,5			38,02	48	53	44,77		0,00		38,76			695_A	
Waterbiesweg 16	stedelijk					696_A	7,5			35,77	48	53	42,53		0,00		40,58			696_A	
Waterbiesweg 18	stedelijk					697_A	7,5			40,55	48	53	47,87		0,00		42,43			697_A	
Waterbiesweg 20	stedelijk					698_A	10,5			38,45	48	53	45,97		0,00		43,53			698_A	
Waterbiesweg 22	stedelijk					699_A	10,5			44,60	48	53	50,65		2,65	x	45,82			699_A	
Waterbiesweg 24	stedelijk					700_A	13,5			38,71	48	53	46,50		0,00		43,99			700_A	
Waterbiesweg 26	stedelijk					701_A	13,5			45,18	48	53	51,17		3,17	x	46,68			701_A	
Waterbiesweg 28	stedelijk					702_A	16,5			39,02	48	53	46,65		0,00		44,04			702_A	
Waterbiesweg 30	stedelijk					703_A	16,5			45,50	48	53	51,33		3,33	x	46,93			703_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					704_A	4,5			40,04	48	53	42,08		0,00		40,74			704_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					704_B	7,5			43,00	48	53	45,24		0,00		43,14			704_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					705_A	7,5			45,82	48	53	48,48		0,48		44,74			705_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
van Wateringse Veld 1	stedelijk					706_A	7,5			45,17	48	53	47,87		0,00		44,68			706_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					707_A	10,5			45,49	48	53	48,08		0,08		44,27			707_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					708_A	10,5			45,23	48	53	47,96		0,00		44,67			708_A	
Middenzwet 26	buitenstedelijk					709_A	1,5			37,88	48	53	39,86		0,00		38,69			709_A	
Middenzwet 26	buitenstedelijk					709_B	4,5			49,53	50	55	51,48		1,95	x	50,16			709_B	
Middenzwet 25	buitenstedelijk					710_A	1,5			45,87	48	53	48,43		0,43		46,45			710_A	
Middenzwet 25	buitenstedelijk					710_B	4,5			47,19	48	53	49,86		1,86	x	47,98			710_B	
Middenzwet 25	buitenstedelijk					711_A	1,5			42,77	48	53	44,64		0,00		42,85			711_A	
Middenzwet 25	buitenstedelijk					711_B	4,5			45,29	48	53	47,47		0,00		45,77			711_B	
Middenzwet 28	buitenstedelijk					712_A	1,5			45,60	48	53	47,10		0,00		45,81			712_A	
Middenzwet 28	buitenstedelijk					712_B	4,5			47,11	48	53	49,04		1,04		47,81			712_B	
Middenzwet 30	buitenstedelijk					713_A	1,5			40,22	48	53	41,85		0,00		40,84			713_A	
Middenzwet 30	buitenstedelijk					713_B	4,5			42,74	48	53	44,73		0,00		43,59			713_B	
Middenzwet 32	buitenstedelijk					714_A	1,5			41,33	48	53	42,94		0,00		42,00			714_A	
Middenzwet 32	buitenstedelijk					714_B	4,5			43,72	48	53	45,27		0,00		44,56			714_B	
Middenzwet 29	buitenstedelijk					715_A	1,5			40,36	48	53	42,74		0,00		40,88			715_A	
Middenzwet 29	buitenstedelijk					715_B	4,5			43,79	48	53	46,38		0,00		44,68			715_B	
Middenzwet 31	buitenstedelijk					716_A	1,5			39,76	48	53	41,25		0,00		39,76			716_A	
Middenzwet 36	buitenstedelijk					717_A	1,5			37,77	48	53	39,36		0,00		38,30			717_A	
Middenzwet 36	buitenstedelijk					717_B	4,5			42,10	48	53	43,84		0,00		42,75			717_B	
Middenzwet 34	buitenstedelijk					718_A	1,5			39,48	48	53	41,01		0,00		40,11			718_A	
Middenzwet 34	buitenstedelijk					718_B	4,5			42,63	48	53	44,53		0,00		43,47			718_B	
Middenzwet 33	buitenstedelijk					720_A	1,5			39,27	48	53	41,08		0,00		39,38			720_A	
Middenzwet 33	buitenstedelijk					720_B	4,5			43,17	48	53	45,56		0,00		43,83			720_B	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					721_A	4,5			38,89	48	53	40,45		0,00		38,96			721_A	
van Wateringse Veld 1	stedelijk					721_B	7,5			44,04	48	53	45,40		0,00		43,29			721_B	
Kikkerbeetlaan 36	stedelijk					722_A	1,5			30,07	48	53	34,39		0,00		33,41			722_A	
Kikkerbeetlaan 36	stedelijk					722_B	4,5			34,00	48	53	38,53		0,00		37,18			722_B	
Kikkerbeetlaan 36	stedelijk					722_C	7,5			39,04	48	53	44,65		0,00		41,04			722_C	
Kikkerbeetlaan 27	stedelijk					723_A	1,5			32,78	48	53	37,72		0,00		36,70			723_A	
Kikkerbeetlaan 27	stedelijk					723_B	4,5			37,25	48	53	42,56		0,00		40,98			723_B	
Lisdoddestraat 7	stedelijk					724_A	1,5			36,18	48	53	40,82		0,00		39,41			724_A	
Lisdoddestraat 7	stedelijk					724_B	4,5			42,38	48	53	47,73		0,00		44,34			724_B	
Madridweg 35	stedelijk					726_A	1,5			34,92	48	53	36,80		0,00		35,57			726_A	
Madridweg 35	stedelijk					726_B	4,5			36,78	48	53	38,72		0,00		37,46			726_B	
Madridweg 33	stedelijk					727_A	1,5			34,99	48	53	37,08		0,00		35,85			727_A	
Madridweg 33	stedelijk					727_B	4,5			36,92	48	53	38,96		0,00		37,62			727_B	
Madridweg 31	stedelijk					728_A	1,5			34,87	48	53	36,88		0,00		35,67			728_A	
Madridweg 31	stedelijk					728_B	4,5			36,99	48	53	38,92		0,00		37,62			728_B	
Madridweg 29	stedelijk					729_A	1,5			34,80	48	53	36,98		0,00		35,77			729_A	
Madridweg 29	stedelijk					729_B	4,5			37,05	48	53	39,20		0,00		37,85			729_B	
Madridweg 27	stedelijk					730_A	1,5			34,84	48	53	36,95		0,00		35,76			730_A	
Madridweg 27	stedelijk					730_B	4,5			37,11	48	53	39,22		0,00		37,90			730_B	
Londensingel 52	stedelijk					731_A	1,5			36,12	48	53	38,39		0,00		37,12			731_A	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Londensingel 52	stedelijk					731_B	4,5			39,33	48	53	42,08		0,00		40,49			731_B	
Londensingel 52	stedelijk					731_C	7,5			43,90	48	53	47,30		0,00		45,01			731_C	
Londensingel 50	stedelijk					732_A	1,5			36,06	48	53	38,29		0,00		37,04			732_A	
Londensingel 50	stedelijk					732_B	4,5			39,02	48	53	41,76		0,00		40,22			732_B	
Londensingel 50	stedelijk					732_C	7,5			43,71	48	53	47,04		0,00		44,80			732_C	
Londensingel 48	stedelijk					733_A	1,5			35,93	48	53	38,02		0,00		36,81			733_A	
Londensingel 48	stedelijk					733_B	4,5			38,88	48	53	41,23		0,00		39,82			733_B	
Londensingel 48	stedelijk					733_C	7,5			43,44	48	53	46,52		0,00		44,28			733_C	
Londensingel 46	stedelijk					734_A	1,5			36,09	48	53	38,16		0,00		36,94			734_A	
Londensingel 46	stedelijk					734_B	4,5			39,05	48	53	41,33		0,00		39,91			734_B	
Londensingel 46	stedelijk					734_C	7,5			43,46	48	53	46,65		0,00		44,34			734_C	
Londensingel 44	stedelijk					735_A	1,5			36,01	48	53	38,04		0,00		36,84			735_A	
Londensingel 44	stedelijk					735_B	4,5			39,04	48	53	41,34		0,00		39,89			735_B	
Londensingel 44	stedelijk					735_C	7,5			43,35	48	53	46,57		0,00		44,30			735_C	
Londensingel 42	stedelijk					736_A	1,5			36,15	48	53	38,30		0,00		37,07			736_A	
Londensingel 42	stedelijk					736_B	4,5			39,24	48	53	41,65		0,00		40,16			736_B	
Londensingel 42	stedelijk					736_C	7,5			43,64	48	53	46,88		0,00		44,53			736_C	
Londensingel 40	stedelijk					737_A	1,5			36,29	48	53	38,33		0,00		37,08			737_A	
Londensingel 40	stedelijk					737_B	4,5			39,57	48	53	41,84		0,00		40,38			737_B	
Londensingel 40	stedelijk					737_C	7,5			43,66	48	53	46,83		0,00		44,41			737_C	
Londensingel 38	stedelijk					738_A	1,5			36,57	48	53	38,66		0,00		37,40			738_A	
Londensingel 38	stedelijk					738_B	4,5			40,03	48	53	42,70		0,00		41,11			738_B	
Londensingel 38	stedelijk					738_C	7,5			44,09	48	53	47,37		0,00		44,90			738_C	
Wim Sonneveldplein 9	stedelijk					739_A	1,5			34,45	48	53	36,18		0,00		35,08			739_A	
Wim Sonneveldplein 9	stedelijk					739_B	4,5			37,30	48	53	39,20		0,00		37,87			739_B	
Wim Sonneveldplein 9	stedelijk					739_C	7,5			41,04	48	53	43,63		0,00		41,60			739_C	
Wim Sonneveldplein 11	stedelijk					740_A	1,5			35,39	48	53	37,23		0,00		36,16			740_A	
Wim Sonneveldplein 11	stedelijk					740_B	4,5			39,41	48	53	41,65		0,00		40,19			740_B	
Wim Sonneveldplein 11	stedelijk					740_C	7,5			43,23	48	53	45,96		0,00		43,94			740_C	
Wim Sonneveldplein 13	stedelijk					741_A	1,5			34,59	48	53	36,42		0,00		35,36			741_A	
Wim Sonneveldplein 13	stedelijk					741_B	4,5			37,44	48	53	39,56		0,00		38,21			741_B	
Wim Sonneveldplein 13	stedelijk					741_C	7,5			41,76	48	53	44,80		0,00		42,74			741_C	
Wim Sonneveldplein 15	stedelijk					742_A	1,5			34,67	48	53	36,49		0,00		35,42			742_A	
Wim Sonneveldplein 15	stedelijk					742_B	4,5			37,64	48	53	39,93		0,00		38,55			742_B	
Wim Sonneveldplein 15	stedelijk					742_C	7,5			42,16	48	53	45,23		0,00		43,17			742_C	
Wim Sonneveldplein 17	stedelijk					743_A	1,5			34,75	48	53	36,73		0,00		35,62			743_A	
Wim Sonneveldplein 17	stedelijk					743_B	4,5			37,99	48	53	40,31		0,00		38,95			743_B	
Wim Sonneveldplein 17	stedelijk					743_C	7,5			42,23	48	53	45,32		0,00		43,24			743_C	
Wim Sonneveldplein 19	stedelijk					744_A	1,5			34,66	48	53	36,55		0,00		35,50			744_A	
Wim Sonneveldplein 19	stedelijk					744_B	4,5			37,68	48	53	40,03		0,00		38,71			744_B	
Wim Sonneveldplein 19	stedelijk					744_C	7,5			42,17	48	53	45,20		0,00		43,18			744_C	
Wim Sonneveldplein 21	stedelijk					745_A	1,5			34,80	48	53	36,52		0,00		35,41			745_A	
Wim Sonneveldplein 21	stedelijk					745_B	4,5			37,74	48	53	39,82		0,00		38,47			745_B	
Wim Sonneveldplein 21	stedelijk					745_C	7,5			42,07	48	53	44,93		0,00		42,78			745_C	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Wim Sonneveldplein 2	stedelijk					746_A	1,5			35,19	48	53	36,95		0,00		35,85			746_A	
Wim Sonneveldplein 2	stedelijk					746_B	4,5			37,77	48	53	39,99		0,00		38,64			746_B	
Wim Sonneveldplein 2	stedelijk					746_C	7,5			42,60	48	53	44,99		0,00		42,99			746_C	
Wim Sonneveldplein 4	stedelijk					747_A	1,5			35,00	48	53	36,81		0,00		35,70			747_A	
Wim Sonneveldplein 4	stedelijk					747_B	4,5			37,67	48	53	39,93		0,00		38,54			747_B	
Wim Sonneveldplein 4	stedelijk					747_C	7,5			42,49	48	53	44,97		0,00		42,95			747_C	
Wim Sonneveldplein 6	stedelijk					748_A	1,5			34,78	48	53	36,89		0,00		35,70			748_A	
Wim Sonneveldplein 6	stedelijk					748_B	4,5			37,66	48	53	40,13		0,00		38,66			748_B	
Wim Sonneveldplein 6	stedelijk					748_C	7,5			42,49	48	53	45,17		0,00		43,06			748_C	
Wim Sonneveldplein 8	stedelijk					749_A	1,5			34,87	48	53	37,08		0,00		35,89			749_A	
Wim Sonneveldplein 8	stedelijk					749_B	4,5			37,66	48	53	40,12		0,00		38,67			749_B	
Wim Sonneveldplein 8	stedelijk					749_C	7,5			41,88	48	53	44,51		0,00		42,50			749_C	
Wim Sonneveldplein 10	stedelijk					750_A	1,5			35,52	48	53	37,61		0,00		36,41			750_A	
Wim Sonneveldplein 10	stedelijk					750_B	4,5			37,97	48	53	40,36		0,00		38,92			750_B	
Wim Sonneveldplein 10	stedelijk					750_C	7,5			41,93	48	53	44,82		0,00		42,74			750_C	
Wim Sonneveldplein 12	stedelijk					751_A	1,5			34,64	48	53	36,55		0,00		35,52			751_A	
Wim Sonneveldplein 12	stedelijk					751_B	4,5			37,02	48	53	39,31		0,00		37,85			751_B	
Wim Sonneveldplein 12	stedelijk					751_C	7,5			41,09	48	53	43,92		0,00		42,12			751_C	
Wim Sonneveldplein 14	stedelijk					752_A	1,5			33,97	48	53	35,94		0,00		34,90			752_A	
Wim Sonneveldplein 14	stedelijk					752_B	4,5			36,31	48	53	38,43		0,00		37,09			752_B	
Wim Sonneveldplein 14	stedelijk					752_C	7,5			40,75	48	53	43,75		0,00		41,58			752_C	
Wim Sonneveldplein 16	stedelijk					753_A	1,5			36,41	48	53	38,38		0,00		37,23			753_A	
Wim Sonneveldplein 16	stedelijk					753_B	4,5			39,20	48	53	41,40		0,00		39,89			753_B	
Wim Sonneveldplein 16	stedelijk					753_C	7,5			44,37	48	53	47,05		0,00		44,76			753_C	
Wim Sonneveldplein 18	stedelijk					754_A	1,5			36,75	48	53	38,61		0,00		37,46			754_A	
Wim Sonneveldplein 18	stedelijk					754_B	4,5			39,42	48	53	41,72		0,00		40,21			754_B	
Wim Sonneveldplein 18	stedelijk					754_C	7,5			44,76	48	53	47,48		0,00		45,18			754_C	
Wim Sonneveldplein 20	stedelijk					755_A	1,5			36,29	48	53	38,19		0,00		37,04			755_A	
Wim Sonneveldplein 20	stedelijk					755_B	4,5			39,17	48	53	41,42		0,00		39,90			755_B	
Wim Sonneveldplein 20	stedelijk					755_C	7,5			44,64	48	53	47,13		0,00		44,90			755_C	
Wim Sonneveldplein 22	stedelijk					756_A	1,5			36,38	48	53	38,31		0,00		37,21			756_A	
Wim Sonneveldplein 22	stedelijk					756_B	4,5			39,24	48	53	41,55		0,00		40,09			756_B	
Wim Sonneveldplein 22	stedelijk					756_C	7,5			44,51	48	53	47,01		0,00		44,93			756_C	
Wim Sonneveldplein 24	stedelijk					757_A	1,5			35,27	48	53	37,40		0,00		36,28			757_A	
Wim Sonneveldplein 24	stedelijk					757_B	4,5			37,92	48	53	40,56		0,00		39,07			757_B	
Wim Sonneveldplein 24	stedelijk					757_C	7,5			42,34	48	53	45,61		0,00		43,55			757_C	
Wim Sonneveldplein 26	stedelijk					758_A	1,5			35,43	48	53	37,53		0,00		36,37			758_A	
Wim Sonneveldplein 26	stedelijk					758_B	4,5			37,83	48	53	40,50		0,00		39,01			758_B	
Wim Sonneveldplein 26	stedelijk					758_C	7,5			41,97	48	53	45,15		0,00		42,93			758_C	
Vuurjuffersingel 27	stedelijk					759_A	1,5			30,53	48	53	35,45		0,00		34,31			759_A	
Vuurjuffersingel 27	stedelijk					759_B	4,5			34,01	48	53	39,02		0,00		37,56			759_B	
Vuurjuffersingel 27	stedelijk					759_C	7,5			39,25	48	53	44,71		0,00		42,08			759_C	
Kikkerbeetlaan 34	stedelijk					760_A	1,5			30,37	48	53	34,60		0,00		33,71			760_A	
Kikkerbeetlaan 34	stedelijk					760_B	4,5			34,49	48	53	39,04		0,00		37,11			760_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Kikkerbeetlaan 34	stedelijk					760_C	7,5			37,70	48	53	41,99		0,00		39,03			760_C	
Kikkerbeetlaan 32	stedelijk					761_A	1,5			31,38	48	53	35,70		0,00		34,85			761_A	
Kikkerbeetlaan 32	stedelijk					761_B	4,5			35,12	48	53	39,87		0,00		37,99			761_B	
Kikkerbeetlaan 32	stedelijk					761_C	7,5			38,30	48	53	42,58		0,00		39,90			761_C	
Kikkerbeetlaan 30	stedelijk					762_A	1,5			31,07	48	53	35,47		0,00		34,58			762_A	
Kikkerbeetlaan 30	stedelijk					762_B	4,5			35,06	48	53	39,82		0,00		37,97			762_B	
Kikkerbeetlaan 30	stedelijk					762_C	7,5			38,57	48	53	43,16		0,00		39,79			762_C	
Oeverbiesstraat 3	stedelijk					763_A	1,5			31,65	48	53	36,29		0,00		35,30			763_A	
Oeverbiesstraat 3	stedelijk					763_B	4,5			35,76	48	53	40,66		0,00		39,10			763_B	
Oeverbiesstraat 5	stedelijk					764_A	1,5			30,64	48	53	35,05		0,00		34,15			764_A	
Oeverbiesstraat 5	stedelijk					764_B	4,5			33,94	48	53	38,59		0,00		37,29			764_B	
Oeverbiesstraat 7	stedelijk					765_A	1,5			31,03	48	53	35,62		0,00		34,68			765_A	
Oeverbiesstraat 7	stedelijk					765_B	4,5			33,78	48	53	38,43		0,00		37,29			765_B	
Oeverbiesstraat 9	stedelijk					766_A	1,5			31,19	48	53	35,75		0,00		34,75			766_A	
Oeverbiesstraat 9	stedelijk					766_B	4,5			34,56	48	53	39,24		0,00		37,85			766_B	
Oeverbiesstraat 11	stedelijk					767_A	1,5			31,16	48	53	35,88		0,00		34,89			767_A	
Oeverbiesstraat 11	stedelijk					767_B	4,5			34,58	48	53	39,47		0,00		38,01			767_B	
Oeverbiesstraat 13	stedelijk					768_A	1,5			31,88	48	53	36,33		0,00		35,43			768_A	
Oeverbiesstraat 13	stedelijk					768_B	4,5			36,06	48	53	40,76		0,00		39,32			768_B	
Oeverbiesstraat 15	stedelijk					769_A	1,5			31,54	48	53	36,22		0,00		35,28			769_A	
Oeverbiesstraat 15	stedelijk					769_B	4,5			35,63	48	53	40,48		0,00		39,23			769_B	
Oeverbiesstraat 17	stedelijk					770_A	1,5			31,99	48	53	36,56		0,00		35,57			770_A	
Oeverbiesstraat 17	stedelijk					770_B	4,5			35,75	48	53	40,62		0,00		39,05			770_B	
Oeverbiesstraat 19	stedelijk					771_A	1,5			32,19	48	53	36,69		0,00		35,72			771_A	
Oeverbiesstraat 19	stedelijk					771_B	4,5			35,38	48	53	40,13		0,00		38,84			771_B	
Oeverbiesstraat 21	stedelijk					772_A	1,5			32,78	48	53	37,47		0,00		36,36			772_A	
Oeverbiesstraat 21	stedelijk					772_B	4,5			35,94	48	53	40,57		0,00		39,11			772_B	
Lisdoddestraat 5	stedelijk					773_A	1,5			36,82	48	53	41,29		0,00		40,10			773_A	
Lisdoddestraat 5	stedelijk					773_B	4,5			42,04	48	53	47,22		0,00		43,91			773_B	
Lisdoddestraat 3	stedelijk					774_A	1,5			37,40	48	53	41,93		0,00		40,31			774_A	
Lisdoddestraat 3	stedelijk					774_B	4,5			42,21	48	53	47,39		0,00		44,15			774_B	
Lisdoddestraat 5	stedelijk					775_A	1,5			38,20	48	53	43,29		0,00		40,63			775_A	
Lisdoddestraat 5	stedelijk					775_B	4,5			42,51	48	53	47,78		0,00		44,34			775_B	
Moskousingel 45	stedelijk					776_A	1,5			39,51	48	53	43,19		0,00		35,95			776_A	
Moskousingel 45	stedelijk					776_B	4,5			41,42	48	53	44,75		0,00		39,36			776_B	
Moskousingel 45	stedelijk					776_C	7,5			42,03	48	53	45,35		0,00		40,50			776_C	
Moskousingel 43	stedelijk					777_A	1,5			38,90	48	53	42,28		0,00		36,83			777_A	
Moskousingel 43	stedelijk					777_B	4,5			42,24	48	53	45,36		0,00		41,01			777_B	
Moskousingel 43	stedelijk					777_C	7,5			43,09	48	53	46,37		0,00		42,18			777_C	
Moskousingel 41	stedelijk					778_A	1,5			38,01	48	53	40,70		0,00		37,02			778_A	
Moskousingel 41	stedelijk					778_B	4,5			42,77	48	53	45,64		0,00		41,97			778_B	
Moskousingel 41	stedelijk					778_C	7,5			43,51	48	53	46,74		0,00		42,94			778_C	
Moskousingel 39	stedelijk					779_A	1,5			37,03	48	53	39,03		0,00		37,25			779_A	
Moskousingel 39	stedelijk					779_B	4,5			42,80	48	53	45,67		0,00		42,18			779_B	

© Antea Group

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Cumulatieve geluidbelasting in dB (excl. aftrek art. 110g Wgh)	ID toetspunt3	*
Moskousingel 39	stedelijk					779_C	7,5			43,48	48	53	46,74		0,00		42,96			779_C	
Moskousingel 37	stedelijk					780_A	1,5			37,52	48	53	39,25		0,00		37,76			780_A	
Moskousingel 37	stedelijk					780_B	4,5			43,08	48	53	45,75		0,00		42,29			780_B	
Moskousingel 37	stedelijk					780_C	7,5			43,62	48	53	46,62		0,00		42,95			780_C	
Moskousingel 35	stedelijk					781_A	1,5			37,46	48	53	39,32		0,00		37,85			781_A	
Moskousingel 35	stedelijk					781_B	4,5			42,79	48	53	45,62		0,00		41,74			781_B	
Moskousingel 35	stedelijk					781_C	7,5			43,32	48	53	46,35		0,00		42,37			781_C	
Moskousingel 33	stedelijk					782_A	1,5			38,31	48	53	40,21		0,00		38,62			782_A	
Moskousingel 33	stedelijk					782_B	4,5			42,97	48	53	45,78		0,00		41,78			782_B	
Moskousingel 33	stedelijk					782_C	7,5			43,41	48	53	46,40		0,00		42,36			782_C	
Moskousingel 31	stedelijk					783_A	1,5			38,70	48	53	41,05		0,00		38,88			783_A	
Moskousingel 31	stedelijk					783_B	4,5			42,94	48	53	45,84		0,00		41,65			783_B	
Moskousingel 31	stedelijk					783_C	7,5			43,33	48	53	46,36		0,00		42,22			783_C	
Guido van Dethstraat 3(	stedelijk					784_A	1,5			42,93	48	53	47,14		0,00		43,58			784_A	
Guido van Dethstraat 3(	stedelijk					784_B	4,5			43,68	48	53	48,13		0,13		44,98			784_B	
Guido van Dethstraat 3(	stedelijk					784_C	7,5			45,59	48	53	50,90		2,90	x	47,20			784_C	
Guido van Dethstraat 3(	stedelijk					784_D	10,5			45,86	48	53	51,22		3,22	x	47,13			784_D	
Guido van Dethstraat 3(	stedelijk					784_E	13,5			45,86	48	53	51,25		3,25	x	47,27			784_E	
Guido van Dethstraat 3(	stedelijk					784_F	16,5			45,91	48	53	51,29		3,29	x	47,47			784_F	

© Antea Group

Legenda

Resterende toenames vanwege de N211

- 1 dB
- 2 dB
- 3 dB
- 4 dB
- 5 dB

Overdrachtsmaatregelen

- Bestaande voorziening
- Scherm 2m
- Scherm 3m
- Wal 2m
- Wal aflopend 2-0m + scherm 2m
- Wal 2m + scherm 2m
- Wal 4m

Wegdekverharding

- Dunne deklagen B
- Referentiewegdek

C0	3-7-2020		TA
NR	DATUM	WIJZIGING	GET.

OPDRACHTGEVER
Provincie Zuid-Holland

PROJECTOMSCHRIJVING
Akoestisch onderzoek wijziging (verbreding) N211 Wippolderlaan

KAARTTITEL
Overzicht geoptimaliseerde maatregelen en woningen met hogere grenswaarden

KAARTNUMMER

GIS SPECIALIST
E.C. van der Sanden

SCHAAL
1:8.000

PROJECTLEIDER

FORMAAT
A3

DATUM
3-7-2020

BLAD IN BLADEN
1 van 1

STATUS

WIJZ.NR
C0

www.anteagroup.nl

anteagroup

C:\Data\405082.121 Reconstrcutie N211\GIS\ArcGIS\MXD\200702 GISmap N211 MdHB\GIS\MXD\200626 N211 Wippolderlaan resultaten project def.mxd

Rapport: Resultatentabel
Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Zwethkade Noord 1	1,50	52,63	48,83	44,80	53,66
001_B	Zwethkade Noord 1	4,50	56,01	52,33	48,27	57,10
001a_A	Zwethkade Noord 1	1,50	54,75	51,23	47,30	56,00
001a_B	Zwethkade Noord 1	4,50	58,92	55,48	51,47	60,19
002_A	Zwethkade Zuid 1	1,50	51,33	47,71	43,70	52,48
002_B	Zwethkade Zuid 1	4,50	53,55	49,92	45,88	54,68
002_C	Zwethkade Zuid 1	7,50	54,63	50,99	46,88	55,73
002a_A	Zwethkade Zuid 1	1,50	52,92	49,44	45,54	54,21
002a_B	Zwethkade Zuid 1	4,50	56,67	53,31	49,38	58,02
002a_C	Zwethkade Zuid 1	7,50	57,39	54,09	50,13	58,77
003_A	Lotsweg 16	1,50	51,64	47,99	43,99	52,78
003_B	Lotsweg 16	4,50	54,73	51,11	47,05	55,86
003a_A	Lotsweg 16	1,50	55,00	51,47	47,52	56,24
003a_B	Lotsweg 16	4,50	57,58	54,13	50,13	58,84
004_A	Lotsweg 10	1,50	54,74	51,55	47,63	56,21
004_B	Lotsweg 10	4,50	57,05	53,80	49,88	58,48
005_A	Lotsweg 10	1,50	56,08	52,87	49,06	57,58
005_B	Lotsweg 10	4,50	58,43	55,18	51,32	59,88
006_A	Lotsweg 8	1,50	52,95	49,58	45,83	54,38
007_A	Lotsweg 8	1,50	53,46	50,06	46,31	54,87
009_A	Zwethkade Zuid 2	1,50	49,38	45,78	41,68	50,51
009_B	Zwethkade Zuid 2	4,50	52,10	48,50	44,41	53,23
009a_A	Zwethkade Zuid 2	1,50	51,59	48,21	44,15	52,87
009a_B	Zwethkade Zuid 2	4,50	54,31	50,97	46,99	55,65
010_A	Zwethkade Zuid 3	1,50	49,71	46,12	42,01	50,84
010_B	Zwethkade Zuid 3	4,50	51,89	48,26	44,21	53,02
010a_A	Zwethkade Zuid 3	1,50	50,70	47,30	43,25	51,97
010a_B	Zwethkade Zuid 3	4,50	53,43	50,07	46,14	54,78
011_A	Zwethkade Zuid 3a	1,50	49,84	46,23	42,11	50,95
011_B	Zwethkade Zuid 3a	4,50	52,02	48,36	44,29	53,12
012_A	Zwethkade Zuid 3b	1,50	49,59	45,94	41,83	50,68
012_B	Zwethkade Zuid 3b	4,50	52,50	48,86	44,83	53,63
013_A	Zwethkade Zuid 5	1,50	48,36	44,78	40,74	49,53
013_B	Zwethkade Zuid 5	4,50	51,80	48,19	44,13	52,94
014_A	Zwethkade Zuid 4	1,50	49,88	46,27	42,18	51,00
014_B	Zwethkade Zuid 4	4,50	52,31	48,66	44,62	53,43
015_A	Zwethkade Zuid 8	1,50	47,41	43,77	39,82	48,58
015_B	Zwethkade Zuid 8	4,50	51,05	47,43	43,42	52,20
018_A	Zwethkade Zuid 10	1,50	49,74	46,09	42,04	50,86
018_B	Zwethkade Zuid 10	4,50	52,20	48,50	44,46	53,29
023_A	Zwethkade Zuid 15	1,50	50,72	47,08	43,04	51,85
023_B	Zwethkade Zuid 15	4,50	52,69	48,99	45,00	53,80
024_A	Zwethkade Zuid 16	1,50	50,29	46,65	42,58	51,41
024_B	Zwethkade Zuid 16	4,50	53,27	49,56	45,50	54,35
026_A	Veenakkerweg 14	1,50	43,58	39,95	36,15	44,82
026_B	Veenakkerweg 14	4,50	49,19	45,56	41,69	50,40
026_C	Veenakkerweg 14	7,50	50,78	47,03	43,04	51,86
027_A	Zwethkade Zuid 17	1,50	48,31	44,72	40,70	49,48
027_B	Zwethkade Zuid 17	4,50	51,97	48,38	44,37	53,14
028_A	Zwethkade Zuid 19	1,50	51,81	48,18	43,98	52,87
028_B	Zwethkade Zuid 19	4,50	54,03	50,38	46,19	55,09
043_A	Zwethkade Zuid 46b	1,50	51,39	47,46	43,65	52,44
043_B	Zwethkade Zuid 46b	4,50	52,88	48,94	45,14	53,93
057_A	Zwethkade Zuid 28a	1,50	53,77	50,15	45,73	54,75
057_B	Zwethkade Zuid 28a	4,50	56,56	52,93	48,56	57,55
057_C	Zwethkade Zuid 28a	7,50	56,79	53,17	48,80	57,79
061_A	Veenakkerweg 19	1,50	59,14	55,62	51,01	60,10
061_B	Veenakkerweg 19	4,50	60,26	56,72	52,17	61,23
062_A	Zwethkade Noord 1a	1,50	54,24	50,58	46,28	55,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200709 Cumulatie N211 Plan (2035)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
062_B	Zwethkade Noord 1a	4,50	55,81	52,13	47,88	56,82
066_Zwet_A	Zwethkade Noord 2	1,50	49,90	46,16	42,12	50,97
066_Zwet_B	Zwethkade Noord 2	4,50	53,21	49,41	45,36	54,24
067_Zwet_A	Zwethkade Noord 2	1,50	43,77	39,36	36,28	44,86
067_Zwet_B	Zwethkade Noord 2	4,50	48,06	43,92	40,42	49,12
068_Zwet_A	Zwethkade Noord 2	1,50	50,57	46,82	42,77	51,63
068_Zwet_B	Zwethkade Noord 2	4,50	53,14	49,34	45,29	54,17
086_A	Middenzwet 21	1,50	51,90	48,23	43,91	52,89
086_B	Middenzwet 21	4,50	59,84	56,26	51,78	60,82
087_A	Middenzwet 22	1,50	43,72	39,90	35,89	44,75
087_B	Middenzwet 22	4,50	50,90	47,17	42,97	51,90
088_A	Middenzwet 24	1,50	56,75	53,17	48,74	57,75
088_B	Middenzwet 24	4,50	57,98	54,38	49,98	58,98
089_A	Middenweg 18	1,50	51,27	47,56	43,30	52,26
089_B	Middenweg 18	4,50	51,82	48,05	43,88	52,81
686_A	Noordhoornseweg 43	1,50	55,07	51,78	47,78	56,43
686_B	Noordhoornseweg 43	4,50	57,29	53,96	50,01	58,65
687_A	Noordhoornseweg 42	1,50	54,47	51,33	47,51	56,01
687_B	Noordhoornseweg 42	4,50	56,73	53,59	49,78	58,28
688_A	Noordhoornseweg 39	1,50	54,40	51,63	47,92	56,24
688_B	Noordhoornseweg 39	4,50	57,49	54,87	51,12	59,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Adres	Geluidbelasting toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Reductiepunten
Albert van Dalsumstraat 5	47	0
Albert van Dalsumstraat 6	47	0
Dorpskade 75	61	4400
Dorpskade 79	60	4100
Eduard Verkadelaan 35	44	0
Eduard Verkadelaan 36	40	0
Eduard Verkadelaan 37	45	0
Eduard Verkadelaan 38	40	0
Eduard Verkadelaan 39	45	0
Eduard Verkadelaan 40	40	0
Eduard Verkadelaan 41	45	0
Eduard Verkadelaan 42	40	0
Eduard Verkadelaan 43	45	0
Eduard Verkadelaan 44	40	0
Eduard Verkadelaan 45	45	0
Eduard Verkadelaan 46	40	0
Eduard Verkadelaan 47	45	0
Eduard Verkadelaan 48	40	0
Eduard Verkadelaan 49	45	0
Eduard Verkadelaan 50	40	0
Eduard Verkadelaan 51	45	0
Eduard Verkadelaan 52	40	0
Eduard Verkadelaan 53	45	0
Eduard Verkadelaan 54	40	0
Eduard Verkadelaan 55	45	0
Eduard Verkadelaan 56	41	0
Eduard Verkadelaan 57	45	0
Eduard Verkadelaan 58	41	0
Eduard Verkadelaan 59	45	0
Eduard Verkadelaan 60	41	0
Eduard Verkadelaan 61	45	0
Eduard Verkadelaan 62	41	0
Eduard Verkadelaan 63	45	0
Eduard Verkadelaan 64	42	0
Eduard Verkadelaan 65	45	0
Eduard Verkadelaan 66	41	0
Eduard Verkadelaan 67	45	0
Eduard Verkadelaan 68	42	0
Eduard Verkadelaan 69	46	0
Eduard Verkadelaan 70	42	0
Eduard Verkadelaan 71	46	0
Eduard Verkadelaan 73	46	0
Eduard Verkadelaan 75	47	0
Eduard Verkadelaan 76	50	1300
Eduard Verkadelaan 77	46	0
Eduard Verkadelaan 78	49	1000

Eduard Verkadelaan 80	49	1000
Eduard Verkadelaan 82	49	1000
Eduard Verkadelaan 83	51	1600
Eduard Verkadelaan 84	49	1000
Eduard Verkadelaan 85	51	1600
Eduard Verkadelaan 86	49	1000
Eduard Verkadelaan 88	49	1000
Eduard Verkadelaan 90	49	1000
Fie Carelsenlaan 100	46	0
Fie Carelsenlaan 102	44	0
Fie Carelsenlaan 104	48	0
Fie Carelsenlaan 27	46	0
Fie Carelsenlaan 29	46	0
Fie Carelsenlaan 31	46	0
Fie Carelsenlaan 33	45	0
Fie Carelsenlaan 35	45	0
Fie Carelsenlaan 37	46	0
Fie Carelsenlaan 39	46	0
Fie Carelsenlaan 41	46	0
Fie Carelsenlaan 43	46	0
Fie Carelsenlaan 45	46	0
Fie Carelsenlaan 51	47	0
Fie Carelsenlaan 53	46	0
Fie Carelsenlaan 55	47	0
Fie Carelsenlaan 57	46	0
Fie Carelsenlaan 59	47	0
Fie Carelsenlaan 61	47	0
Fie Carelsenlaan 63	47	0
Fie Carelsenlaan 65	47	0
Fie Carelsenlaan 67	47	0
Fie Carelsenlaan 69	46	0
Fie Carelsenlaan 70	45	0
Fie Carelsenlaan 71	46	0
Fie Carelsenlaan 72	45	0
Fie Carelsenlaan 73	46	0
Fie Carelsenlaan 74	45	0
Fie Carelsenlaan 75	47	0
Fie Carelsenlaan 76	45	0
Fie Carelsenlaan 77	46	0
Fie Carelsenlaan 78	46	0
Fie Carelsenlaan 80	45	0
Fie Carelsenlaan 82	45	0
Fie Carelsenlaan 83	47	0
Fie Carelsenlaan 84	46	0
Fie Carelsenlaan 85	45	0
Fie Carelsenlaan 87	46	0
Fie Carelsenlaan 89	46	0
Fie Carelsenlaan 90	46	0
Fie Carelsenlaan 91	45	0
Fie Carelsenlaan 92	46	0
Fie Carelsenlaan 93	46	0
Fie Carelsenlaan 94	46	0
Fie Carelsenlaan 95	46	0
Fie Carelsenlaan 96	45	0
Fie Carelsenlaan 97	48	0
Fie Carelsenlaan 98	48	0

Guide de Moorstraat 10	47	0
Guide de Moorstraat 12	46	0
Guide de Moorstraat 14	46	0
Guide de Moorstraat 16	46	0
Guide de Moorstraat 18	46	0
Guide de Moorstraat 20	46	0
Guide de Moorstraat 22	46	0
Guide de Moorstraat 24	46	0
Guide de Moorstraat 26	46	0
Guide de Moorstraat 28	47	0
Guide de Moorstraat 30	47	0
Guide de Moorstraat 32	46	0
Guide de Moorstraat 34	46	0
Guide de Moorstraat 36	47	0
Guide de Moorstraat 38	47	0
Guide de Moorstraat 4	47	0
Guide de Moorstraat 40	48	0
Guide de Moorstraat 42	48	0
Guide de Moorstraat 44	48	0
Guide de Moorstraat 46	49	1000
Guide de Moorstraat 48	49	1000
Guide de Moorstraat 50	48	0
Guide de Moorstraat 52	49	1000
Guide de Moorstraat 54	49	1000
Guide de Moorstraat 56	49	1000
Guide de Moorstraat 58	48	0
Guide de Moorstraat 6	47	0
Guide de Moorstraat 60	49	1000
Guide de Moorstraat 62	49	1000
Guide de Moorstraat 64	49	1000
Guide de Moorstraat 66	49	1000
Guide de Moorstraat 68	49	1000
Guide de Moorstraat 8	47	0
Guido van Dethstraat 1	47	0
Guido van Dethstraat 3	48	0
Guido van Dethstraat 30	51	1600
Guido van Dethstraat 5	48	0
Guido van Dethstraat 7	46	0
Henri ter Hallstraat 44	44	0
Henri ter Hallstraat 46	45	0
Henri ter Hallstraat 48	45	0
Henri ter Hallstraat 50	45	0
Henri ter Hallstraat 52	45	0
Henri ter Hallstraat 54	45	0
Henri ter Hallstraat 56	45	0
Henri ter Hallstraat 58	45	0
Henri ter Hallstraat 60	45	0
Henri ter Hallstraat 62	45	0
Henri ter Hallstraat 64	45	0
Henri ter Hallstraat 66	45	0
Henri ter Hallstraat 68	45	0
Henri ter Hallstraat 70	45	0
Kalmoesplantsoen 10	50	1300
Kalmoesplantsoen 11	46	0
Kalmoesplantsoen 12	50	1300
Kalmoesplantsoen 13	49	1000

Kalmoesplantsoen 14	50	1300
Kalmoesplantsoen 15	49	1000
Kalmoesplantsoen 16	50	1300
Kalmoesplantsoen 17	49	1000
Kalmoesplantsoen 18	50	1300
Kalmoesplantsoen 19	49	1000
Kalmoesplantsoen 20	50	1300
Kalmoesplantsoen 21	49	1000
Kalmoesplantsoen 22	51	1600
Kalmoesplantsoen 23	50	1300
Kalmoesplantsoen 24	51	1600
Kalmoesplantsoen 25	50	1300
Kalmoesplantsoen 26	51	1600
Kalmoesplantsoen 27	51	1600
Kalmoesplantsoen 28	51	1600
Kalmoesplantsoen 3	51	1600
Kalmoesplantsoen 4	51	1600
Kalmoesplantsoen 5	51	1600
Kalmoesplantsoen 6	50	1300
Kalmoesplantsoen 7	49	1000
Kalmoesplantsoen 8	50	1300
Kalmoesplantsoen 9	46	0
Kikkerbeetlaan 27	43	0
Kikkerbeetlaan 30	43	0
Kikkerbeetlaan 32	43	0
Kikkerbeetlaan 34	42	0
Kikkerbeetlaan 35	43	0
Kikkerbeetlaan 36	45	0
Kikkerbeetlaan 37	46	0
Kikkerbeetlaan 38	43	0
Kikkerbeetlaan 39	46	0
Kikkerbeetlaan 41	47	0
Kikkerbeetlaan 43	46	0
Kikkerbeetlaan 44	49	1000
Kikkerbeetlaan 45	46	0
Kikkerbeetlaan 47	46	0
Kikkerbeetlaan 49	49	1000
Ko van Dijkplein 11	45	0
Ko van Dijkplein 12	44	0
Ko van Dijkplein 13	45	0
Ko van Dijkplein 14	46	0
Ko van Dijkplein 15	45	0
Ko van Dijkplein 16	45	0
Ko van Dijkplein 17	45	0
Ko van Dijkplein 18	44	0
Ko van Dijkplein 19	46	0
Ko van Dijkplein 20	46	0
Ko van Dijkplein 21	46	0
Ko van Dijkplein 22	45	0
Ko van Dijkplein 23	47	0
Ko van Dijkplein 24	45	0
Ko van Dijkplein 25	47	0
Ko van Dijkplein 26	48	0
Ko van Dijkplein 27	47	0
Ko van Dijkplein 28	46	0
Ko van Dijkplein 29	47	0

Ko van Dijkplein 30	47	0
Ko van Dijkplein 31	47	0
Ko van Dijkplein 32	47	0
Ko van Dijkplein 33	47	0
Ko van Dijkplein 34	47	0
Ko van Dijkplein 35	48	0
Ko van Dijkplein 36	48	0
Ko van Dijkplein 37	48	0
Ko van Dijkplein 38	47	0
Ko van Dijkplein 39	48	0
Ko van Dijkplein 40	50	1300
Ko van Dijkplein 41	47	0
Ko van Dijkplein 42	48	0
Ko van Dijkplein 43	46	0
Ko van Dijkplein 44	51	1600
Ko van Dijkplein 45	45	0
Ko van Dijkplein 46	51	1600
Ko van Dijkplein 47	46	0
Ko van Dijkplein 48	52	1900
Ko van Dijkplein 49	47	0
Ko van Dijkplein 50	51	1600
Ko van Dijkplein 51	46	0
Ko van Dijkplein 52	48	0
Ko van Dijkplein 53	47	0
Ko van Dijkplein 54	49	1000
Ko van Dijkplein 56	42	0
Ko van Dijkplein 58	50	1300
Ko van Dijkstraat 1	46	0
Ko van Dijkstraat 10	46	0
Ko van Dijkstraat 2	45	0
Ko van Dijkstraat 3	45	0
Ko van Dijkstraat 4	46	0
Ko van Dijkstraat 5	45	0
Ko van Dijkstraat 6	47	0
Ko van Dijkstraat 7	46	0
Ko van Dijkstraat 8	46	0
Ko van Dijkstraat 9	46	0
Laan van Wateringse Veld 1443	45	0
Laan van Wateringse Veld 1512	46	0
Laan van Wateringse Veld 1514	46	0
Laan van Wateringse Veld 1516	46	0
Laan van Wateringse Veld 1518	47	0
Laan van Wateringse Veld 1520	47	0
Laan van Wateringse Veld 1528	48	0
Laan van Wateringse Veld 1546	48	0
Laan van Wateringse Veld 1548	48	0
Laan van Wateringse Veld 1550	49	1000
Laan van Wateringse Veld 1552	49	1000
Laan van Wateringse Veld 1554	48	0
Laan van Wateringse Veld 1556	49	1000
Laan van Wateringse Veld 1558	48	0
Laan van Wateringse Veld 1560	49	1000
Laan van Wateringse Veld 1562	49	1000
Laan van Wateringse Veld 1564	49	1000
Laan van Wateringse Veld 1565	47	0
Laan van Wateringse Veld 1566	49	1000

Laan van Wateringse Veld 1567	47	0
Laan van Wateringse Veld 1568	49	1000
Laan van Wateringse Veld 1569	46	0
Laan van Wateringse Veld 1571	46	0
Laan van Wateringse Veld 1573	45	0
Laan van Wateringse Veld 1574	49	1000
Laan van Wateringse Veld 1575	44	0
Laan van Wateringse Veld 1576	49	1000
Laan van Wateringse Veld 1577	38	0
Laan van Wateringse Veld 1578	49	1000
Laan van Wateringse Veld 1580	48	0
Laan van Wateringse Veld 1581	48	0
Laan van Wateringse Veld 1582	49	1000
Laan van Wateringse Veld 1583	48	0
Laan van Wateringse Veld 1584	49	1000
Laan van Wateringse Veld 1585	45	0
Laan van Wateringse Veld 1586	49	1000
Laan van Wateringse Veld 1587	49	1000
Laan van Wateringse Veld 1588	49	1000
Laan van Wateringse Veld 1589	48	0
Laan van Wateringse Veld 1590	49	1000
Laan van Wateringse Veld 1591	48	0
Laan van Wateringse Veld 1592	48	0
Laan van Wateringse Veld 1593	48	0
Laan van Wateringse Veld 1594	50	1300
Laan van Wateringse Veld 1596	51	1600
Laan van Wateringse Veld 1598	50	1300
Laan van Wateringse Veld 1600	50	1300
Laan van Wateringse Veld 1602	50	1300
Laan van Wateringse Veld 1604	50	1300
Laan van Wateringse Veld 1606	50	1300
Laan van Wateringse Veld 1608	50	1300
Laan van Wateringse Veld 1610	51	1600
Laan van Wateringse Veld 1612	51	1600
Laan van Wateringse Veld 1614	51	1600
Laan van Wateringse Veld 1616	51	1600
Laan van Wateringse Veld 1618	52	1900
Laan van Wateringse Veld 1620	53	2100
Lisdoddestraat 11	48	0
Lisdoddestraat 13	48	0
Lisdoddestraat 15	47	0
Lisdoddestraat 17	46	0
Lisdoddestraat 19	45	0
Lisdoddestraat 21	45	0
Lisdoddestraat 23	43	0
Lisdoddestraat 25	43	0
Lisdoddestraat 27	44	0
Lisdoddestraat 3	47	0
Lisdoddestraat 33	48	0
Lisdoddestraat 35	48	0
Lisdoddestraat 37	47	0
Lisdoddestraat 39	45	0
Lisdoddestraat 40	40	0
Lisdoddestraat 41	45	0
Lisdoddestraat 42	46	0
Lisdoddestraat 43	49	1000

Lisdoddestraat 44	40	0
Lisdoddestraat 45	48	0
Lisdoddestraat 46	40	0
Lisdoddestraat 47	46	0
Lisdoddestraat 48	48	0
Lisdoddestraat 49	43	0
Lisdoddestraat 5	48	0
Lisdoddestraat 50	42	0
Lisdoddestraat 51	45	0
Lisdoddestraat 52	50	1300
Lisdoddestraat 53	45	0
Lisdoddestraat 54	49	1000
Lisdoddestraat 55	44	0
Lisdoddestraat 56	49	1000
Lisdoddestraat 57	43	0
Lisdoddestraat 58	48	0
Lisdoddestraat 59	44	0
Lisdoddestraat 60	41	0
Lisdoddestraat 61	44	0
Lisdoddestraat 62	41	0
Lisdoddestraat 63	43	0
Lisdoddestraat 64	41	0
Lisdoddestraat 65	48	0
Lisdoddestraat 66	40	0
Lisdoddestraat 67	43	0
Lisdoddestraat 68	47	0
Lisdoddestraat 69	47	0
Lisdoddestraat 7	48	0
Lisdoddestraat 70	48	0
Lisdoddestraat 9	48	0
Londensingel 100	50	1300
Londensingel 102	50	1300
Londensingel 104	50	1300
Londensingel 106	50	1300
Londensingel 38	47	0
Londensingel 40	47	0
Londensingel 42	47	0
Londensingel 44	47	0
Londensingel 46	47	0
Londensingel 48	47	0
Londensingel 50	47	0
Londensingel 52	47	0
Londensingel 54	47	0
Londensingel 56	46	0
Londensingel 58	46	0
Londensingel 60	47	0
Londensingel 62	47	0
Londensingel 64	47	0
Londensingel 66	47	0
Londensingel 68	47	0
Londensingel 70	47	0
Londensingel 72	47	0
Londensingel 74	46	0
Londensingel 76	46	0
Londensingel 78	47	0
Londensingel 80	48	0

Londensingel 82	48	0
Londensingel 84	47	0
Londensingel 86	47	0
Londensingel 88	50	1300
Londensingel 90	50	1300
Londensingel 92	50	1300
Londensingel 94	50	1300
Londensingel 96	50	1300
Londensingel 98	50	1300
Lotsweg 10	57	3300
Lotsweg 16	61	4400
Lotsweg 8	52	1900
Madridweg 27	39	0
Madridweg 29	39	0
Madridweg 31	39	0
Madridweg 33	39	0
Madridweg 35	39	0
Madridweg 37	39	0
Madridweg 39	38	0
Madridweg 41	38	0
Madridweg 43	38	0
Madridweg 45	38	0
Madridweg 47	38	0
Madridweg 49	38	0
Madridweg 51	39	0
Madridweg 53	42	0
Madridweg 55	42	0
Madridweg 57	42	0
Madridweg 59	40	0
Madridweg 61	39	0
Madridweg 63	39	0
Madridweg 65	39	0
Madridweg 67	41	0
Middenweg 11	46	0
Middenweg 11a	46	0
Middenweg 11b	49	1000
Middenweg 12	47	0
Middenweg 13	49	1000
Middenweg 14	47	0
Middenweg 16a	51	1600
Middenweg 18	53	2100
Middenweg 7	45	0
Middenweg 9	45	0
Middenzwet 11	48	0
Middenzwet 21	61	4400
Middenzwet 22	51	1600
Middenzwet 24	60	4100
Middenzwet 25	51	1600
Middenzwet 26	53	2100
Middenzwet 28	51	1600
Middenzwet 29	47	0
Middenzwet 30	46	0
Middenzwet 31	43	0
Middenzwet 32	47	0
Middenzwet 33	46	0
Middenzwet 34	46	0

Middenzwet 36	45	0
Middenzwet 5	47	0
Middenzwet 6	48	0
Middenzwet 8	49	1000
Molenwetering 4	48	0
Moskousingel 31	46	0
Moskousingel 33	46	0
Moskousingel 35	46	0
Moskousingel 37	47	0
Moskousingel 39	47	0
Moskousingel 41	47	0
Moskousingel 42	48	0
Moskousingel 43	46	0
Moskousingel 45	45	0
Naaldwijkseweg 2	46	0
Noordhoornseweg 38a	49	1000
Noordhoornseweg 39	51	1600
Noordhoornseweg 42	56	3000
Noordhoornseweg 43	59	3900
Oeverbiesstraat 11	40	0
Oeverbiesstraat 13	41	0
Oeverbiesstraat 15	41	0
Oeverbiesstraat 17	41	0
Oeverbiesstraat 19	40	0
Oeverbiesstraat 21	41	0
Oeverbiesstraat 3	41	0
Oeverbiesstraat 5	39	0
Oeverbiesstraat 7	39	0
Oeverbiesstraat 9	39	0
Osloweg 26	46	0
Paul Steenbergenlaan 100	50	1300
Paul Steenbergenlaan 101	50	1300
Paul Steenbergenlaan 102	51	1600
Paul Steenbergenlaan 104	51	1600
Paul Steenbergenlaan 106	51	1600
Paul Steenbergenlaan 108	51	1600
Paul Steenbergenlaan 110	51	1600
Paul Steenbergenlaan 112	51	1600
Paul Steenbergenlaan 114	51	1600
Paul Steenbergenlaan 28	46	0
Paul Steenbergenlaan 30	46	0
Paul Steenbergenlaan 32	46	0
Paul Steenbergenlaan 34	46	0
Paul Steenbergenlaan 36	47	0
Paul Steenbergenlaan 37	46	0
Paul Steenbergenlaan 38	47	0
Paul Steenbergenlaan 39	45	0
Paul Steenbergenlaan 40	47	0
Paul Steenbergenlaan 41	46	0
Paul Steenbergenlaan 42	48	0
Paul Steenbergenlaan 43	46	0
Paul Steenbergenlaan 44	48	0
Paul Steenbergenlaan 45	46	0
Paul Steenbergenlaan 46	48	0
Paul Steenbergenlaan 47	46	0
Paul Steenbergenlaan 48	48	0

Paul Steenbergenlaan 50	47	0
Paul Steenbergenlaan 52	48	0
Paul Steenbergenlaan 53	47	0
Paul Steenbergenlaan 54	48	0
Paul Steenbergenlaan 55	47	0
Paul Steenbergenlaan 57	47	0
Paul Steenbergenlaan 59	46	0
Paul Steenbergenlaan 60	48	0
Paul Steenbergenlaan 61	46	0
Paul Steenbergenlaan 62	47	0
Paul Steenbergenlaan 63	46	0
Paul Steenbergenlaan 64	48	0
Paul Steenbergenlaan 66	47	0
Paul Steenbergenlaan 68	47	0
Paul Steenbergenlaan 69	49	1000
Paul Steenbergenlaan 70	48	0
Paul Steenbergenlaan 71	48	0
Paul Steenbergenlaan 72	47	0
Paul Steenbergenlaan 73	48	0
Paul Steenbergenlaan 74	47	0
Paul Steenbergenlaan 75	48	0
Paul Steenbergenlaan 76	48	0
Paul Steenbergenlaan 77	49	1000
Paul Steenbergenlaan 78	48	0
Paul Steenbergenlaan 79	49	1000
Paul Steenbergenlaan 80	48	0
Paul Steenbergenlaan 81	49	1000
Paul Steenbergenlaan 82	49	1000
Paul Steenbergenlaan 83	49	1000
Paul Steenbergenlaan 84	49	1000
Paul Steenbergenlaan 85	49	1000
Paul Steenbergenlaan 86	49	1000
Paul Steenbergenlaan 87	49	1000
Paul Steenbergenlaan 88	48	0
Paul Steenbergenlaan 89	48	0
Paul Steenbergenlaan 90	49	1000
Paul Steenbergenlaan 91	50	1300
Paul Steenbergenlaan 92	48	0
Paul Steenbergenlaan 93	48	0
Paul Steenbergenlaan 95	50	1300
Paul Steenbergenlaan 97	50	1300
Paul Steenbergenlaan 98	50	1300
Paul Steenbergenlaan 99	51	1600
Veenakkerweg 11a	43	0
Veenakkerweg 14	53	2100
Veenakkerweg 15	48	0
Veenakkerweg 19	52	1900
Veenakkerweg 22	43	0
Vuurjuffersingel 25	47	0
Vuurjuffersingel 27	45	0
Vuurjuffersingel 29	42	0
Vuurjuffersingel 31	47	0
Vuurjuffersingel 33	49	1000
Waterbiesweg 10	41	0
Waterbiesweg 11	50	1300
Waterbiesweg 12	38	0

Waterbiesweg 13	50	1300
Waterbiesweg 14	45	0
Waterbiesweg 15	49	1000
Waterbiesweg 16	43	0
Waterbiesweg 17	50	1300
Waterbiesweg 18	48	0
Waterbiesweg 19	50	1300
Waterbiesweg 20	46	0
Waterbiesweg 21	50	1300
Waterbiesweg 22	51	1600
Waterbiesweg 23	51	1600
Waterbiesweg 24	47	0
Waterbiesweg 25	51	1600
Waterbiesweg 26	51	1600
Waterbiesweg 27	51	1600
Waterbiesweg 28	47	0
Waterbiesweg 29	51	1600
Waterbiesweg 3	50	1300
Waterbiesweg 30	51	1600
Waterbiesweg 31	53	2100
Waterbiesweg 32	46	0
Waterbiesweg 33	53	2100
Waterbiesweg 34	48	0
Waterbiesweg 35	53	2100
Waterbiesweg 36	50	1300
Waterbiesweg 37	53	2100
Waterbiesweg 38	50	1300
Waterbiesweg 39	53	2100
Waterbiesweg 40	50	1300
Waterbiesweg 41	53	2100
Waterbiesweg 42	50	1300
Waterbiesweg 43	53	2100
Waterbiesweg 44	51	1600
Waterbiesweg 45	53	2100
Waterbiesweg 46	48	0
Waterbiesweg 48	50	1300
Waterbiesweg 5	50	1300
Waterbiesweg 50	48	0
Waterbiesweg 52	50	1300
Waterbiesweg 54	48	0
Waterbiesweg 56	51	1600
Waterbiesweg 58	52	1900
Waterbiesweg 60	53	2100
Waterbiesweg 62	53	2100
Waterbiesweg 64	53	2100
Waterbiesweg 66	53	2100
Waterbiesweg 7	50	1300
Waterbiesweg 8	44	0
Waterbiesweg 9	50	1300
Waterkersvijver 10	50	1300
Waterkersvijver 11	49	1000
Waterkersvijver 12	50	1300
Waterkersvijver 13	49	1000
Waterkersvijver 14	49	1000
Waterkersvijver 15	47	0
Waterkersvijver 3	51	1600

Waterkersvijver 4	49	1000
Waterkersvijver 5	51	1600
Waterkersvijver 6	50	1300
Waterkersvijver 7	49	1000
Waterkersvijver 8	50	1300
Waterkersvijver 9	51	1600
Wielspinstraat 1	44	0
Wielspinstraat 10	42	0
Wielspinstraat 11	50	1300
Wielspinstraat 12	45	0
Wielspinstraat 13	47	0
Wielspinstraat 14	42	0
Wielspinstraat 16	44	0
Wielspinstraat 18	45	0
Wielspinstraat 2	45	0
Wielspinstraat 20	49	1000
Wielspinstraat 3	43	0
Wielspinstraat 4	44	0
Wielspinstraat 5	45	0
Wielspinstraat 6	43	0
Wielspinstraat 7	47	0
Wielspinstraat 8	43	0
Wielspinstraat 9	47	0
Wim Kanplein 11	49	1000
Wim Kanplein 12	47	0
Wim Kanplein 13	49	1000
Wim Kanplein 14	48	0
Wim Kanplein 15	49	1000
Wim Kanplein 16	46	0
Wim Kanplein 17	48	0
Wim Kanplein 18	46	0
Wim Kanplein 19	48	0
Wim Kanplein 20	47	0
Wim Kanplein 21	49	1000
Wim Kanplein 22	45	0
Wim Kanplein 23	48	0
Wim Kanplein 24	45	0
Wim Kanplein 25	49	1000
Wim Kanplein 26	49	1000
Wim Kanstraat 1	47	0
Wim Kanstraat 10	49	1000
Wim Kanstraat 2	48	0
Wim Kanstraat 3	47	0
Wim Kanstraat 4	46	0
Wim Kanstraat 5	47	0
Wim Kanstraat 6	45	0
Wim Kanstraat 7	46	0
Wim Kanstraat 8	44	0
Wim Kanstraat 9	49	1000
Wim Sonneveldplein 10	45	0
Wim Sonneveldplein 11	46	0
Wim Sonneveldplein 12	44	0
Wim Sonneveldplein 13	45	0
Wim Sonneveldplein 14	44	0
Wim Sonneveldplein 15	45	0
Wim Sonneveldplein 16	47	0

Wim Sonneveldplein 17	45	0
Wim Sonneveldplein 18	48	0
Wim Sonneveldplein 19	45	0
Wim Sonneveldplein 2	45	0
Wim Sonneveldplein 20	47	0
Wim Sonneveldplein 21	45	0
Wim Sonneveldplein 22	47	0
Wim Sonneveldplein 24	46	0
Wim Sonneveldplein 26	45	0
Wim Sonneveldplein 28	46	0
Wim Sonneveldplein 30	46	0
Wim Sonneveldplein 32	47	0
Wim Sonneveldplein 34	48	0
Wim Sonneveldplein 36	48	0
Wim Sonneveldplein 38	48	0
Wim Sonneveldplein 4	45	0
Wim Sonneveldplein 40	47	0
Wim Sonneveldplein 42	45	0
Wim Sonneveldplein 44	45	0
Wim Sonneveldplein 46	46	0
Wim Sonneveldplein 48	47	0
Wim Sonneveldplein 50	48	0
Wim Sonneveldplein 52	48	0
Wim Sonneveldplein 54	47	0
Wim Sonneveldplein 56	49	1000
Wim Sonneveldplein 58	48	0
Wim Sonneveldplein 6	45	0
Wim Sonneveldplein 60	48	0
Wim Sonneveldplein 62	47	0
Wim Sonneveldplein 64	48	0
Wim Sonneveldplein 65	39	0
Wim Sonneveldplein 66	47	0
Wim Sonneveldplein 67	40	0
Wim Sonneveldplein 68	45	0
Wim Sonneveldplein 69	44	0
Wim Sonneveldplein 70	43	0
Wim Sonneveldplein 71	45	0
Wim Sonneveldplein 73	44	0
Wim Sonneveldplein 8	45	0
Wim Sonneveldplein 9	44	0
Zwethkade Noord 1	66	8300
Zwethkade Noord 1a	58	3600
Zwethkade Noord 2	53	2100
Zwethkade Noord 3	50	1300
Zwethkade Noord 4	50	1300
Zwethkade Zuid 1	60	4100
Zwethkade Zuid 10	57	3300
Zwethkade Zuid 11	52	1900
Zwethkade Zuid 11a	52	1900
Zwethkade Zuid 12	53	2100
Zwethkade Zuid 13	57	3300
Zwethkade Zuid 14	57	3300
Zwethkade Zuid 15	57	3300
Zwethkade Zuid 16	56	3000
Zwethkade Zuid 17	53	2100
Zwethkade Zuid 19	53	2100

Zwethkade Zuid 2	57	3300
Zwethkade Zuid 20	53	2100
Zwethkade Zuid 21	52	1900
Zwethkade Zuid 23	52	1900
Zwethkade Zuid 25	53	2100
Zwethkade Zuid 28a	56	3000
Zwethkade Zuid 29	53	2100
Zwethkade Zuid 3	57	3300
Zwethkade Zuid 30	53	2100
Zwethkade Zuid 30a	53	2100
Zwethkade Zuid 31	53	2100
Zwethkade Zuid 32	53	2100
Zwethkade Zuid 34	53	2100
Zwethkade Zuid 35	56	3000
Zwethkade Zuid 36a	56	3000
Zwethkade Zuid 38	56	3000
Zwethkade Zuid 38a	56	3000
Zwethkade Zuid 39a	51	1600
Zwethkade Zuid 3a	57	3300
Zwethkade Zuid 3b	56	3000
Zwethkade Zuid 4	57	3300
Zwethkade Zuid 40	56	3000
Zwethkade Zuid 41a	47	0
Zwethkade Zuid 42	45	0
Zwethkade Zuid 46	53	2100
Zwethkade Zuid 46b	53	2100
Zwethkade Zuid 47	53	2100
Zwethkade Zuid 48	52	1900
Zwethkade Zuid 49	52	1900
Zwethkade Zuid 5	53	2100
Zwethkade Zuid 50	49	1000
Zwethkade Zuid 51	52	1900
Zwethkade Zuid 52	47	0
Zwethkade Zuid 53	52	1900
Zwethkade Zuid 54	44	0
Zwethkade Zuid 54a	45	0
Zwethkade Zuid 55	50	1300
Zwethkade Zuid 56	46	0
Zwethkade Zuid 58	45	0
Zwethkade Zuid 7	48	0
Zwethkade Zuid 8	56	3000
Zwethkade Zuid 9	57	3300

Adres	Geluidbelasting toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Reductiepunten
Zwethkade Noord 3	57	3300
Zwethkade Noord 4	53	2100
Zwethkade Zuid 48	49	1000
Zwethkade Zuid 49	48	0
Zwethkade Zuid 50	49	1000
Zwethkade Zuid 51	52	1900
Zwethkade Zuid 52	50	1300
Zwethkade Zuid 53	52	1900
Zwethkade Zuid 54	46	0
Zwethkade Zuid 54a	47	0
Zwethkade Zuid 55	53	2100
Zwethkade Zuid 56	49	1000
Zwethkade Zuid 58	50	1300

Bijlage 12 Doelmatigheidscriterium (Kader DMC)

Doelmatigheidscriterium
Het doelmatigheidscriterium (DMC) is bedoeld om op een eenduidige wijze de financiële doelmatigheid van geluidbeperkende maatregelen te onderzoeken. Bij het treffen van geluidmaatregelen wordt met behulp van het doelmatigheidscriterium een afweging van de kosten en de baten gemaakt. Wanneer de kosten van een maatregel hoger zijn dan de baten, is de maatregel niet financieel doelmatig.

Doelmatigheidstoets
Onderzoek naar de financiële doelmatigheid van een *geluidbeperkende maatregel* in een bepaalde situatie. Bij wijziging of vaststelling van een *geluidproductieplafond* wordt getoetst of de voorgestelde maatregelen financieel doelmatig zijn. Hiervoor wordt het *doelmatigheidscriterium* gebruikt. Een maatregel die financieel niet doelmatig is, wordt niet in aanmerking genomen, tenzij de beheerder daarom uitdrukkelijk verzoekt.

Clustering en maatregellengtes
Conform het doelmatigheidscriterium vindt de doelmatigheidsafweging plaats per locatie waarvoor een maatregel moet worden afgewogen. Dit zijn de locaties waar zich de knelpunten bevinden. Wanneer dergelijke knelpunten voldoende in elkaars nabijheid liggen om van één aaneengesloten maatregel voordeel te kunnen hebben, worden deze objecten samengenomen in een "cluster". De doelmatigheidsafweging vindt vervolgens plaats voor dat cluster. Indien van toepassing worden solitair gelegen woningen in onderhavig onderzoek ook als cluster beschouwd.

Clustervorming en maatregellengte: “2D”
Bij het vormen van clusters wordt als algemeen uitgangspunt gehanteerd dat wanneer een minimaal noodzakelijke maatregel, die bedoeld is voor een naastgelegen knelpunt, doorloopt tot ten minste de loodlijn tot aan de weg vanaf 'de voordeur' van een ander knelpunt, dit andere knelpunt tot hetzelfde cluster behoort voor de afweging van die maatregel. Voor de akoestisch minimaal benodigde maatregellengte wordt hierbij in eerste instantie uitgegaan van een maatregellengte die twee maal de loodrechte afstand van het knelpunt tot aan de weg bedraagt (twee keer 1D, afgekort: 2D, waarbij D de loodrechte afstand van het knelpunt tot de weg is). Zodoende worden twee knelpunten in beginsel tot hetzelfde cluster gerekend wanneer hun zogenaamde 1D-zichthoeken elkaar overlappen.

Optimale maatregellengte voor een cluster: “4D”
Vervolgens wordt voor het gehele cluster de akoestisch optimale maatregellengte bepaald door uit te gaan van een maatregellengte die zich vanaf loodlijnen tot aan de weg vanaf de buitenste knelpunten in het cluster uitstrekt tot een lengte van twee maal de loodrechte afstand van de buitenste knelpunt tot aan de weg. Voor de buitenste knelpunten wordt zodoende uitgegaan van een maatregellengte die vier maal de loodrechte afstand tot de weg bedraagt (twee keer 2D, afgekort: 4D, waarbij D de loodrechte afstand van het knelpunt tot de weg is). Alle knelpunten die zich ‘achter’ (in geval van een afschermende maatregel) of ‘aan weerszijden’ (in geval van een bronmaatregel) van deze maatregellengte bevinden, worden vervolgens in de doelmatigheidsafweging van de maatregel betrokken. Het maximaal beschikbare budget aan reductiepunten wordt bepaald door de bijdragen van alle geluidgevoelige objecten gelegen binnen het 4D cluster met een geluidbelasting groter dan 48 dB.

Dit is schematisch weergegeven in bijlagefiguur 2.1.

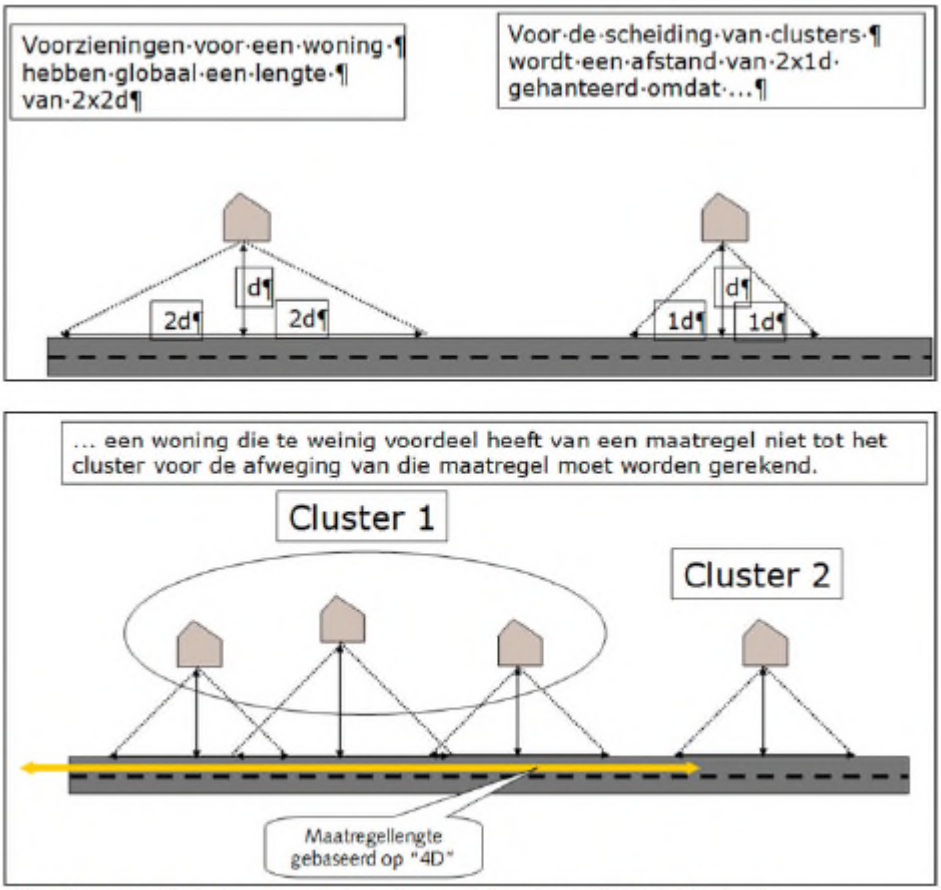

Bijlagefiguur 2.1: Clustering volgens het principe van de "overlappende 1D-zichthoeken"

Maatwerk maatregel
Afhankelijk van de precieze situatie kan het nodig zijn van deze algemene uitgangspunten af te wijken. De optimale maatregellengte kan in veel gevallen (beduidend) kleiner zijn dan "4D". Daarom worden voor veel clusters vaak (ook) kortere maatregellengtes dan 4D op doelmatigheid getoetst.

Eerst bronmaatregel afwegen, indien mogelijk
Per cluster wordt in eerste instantie altijd een bronmaatregel afgewogen (indien mogelijk). Wanneer daarmee nog niet bij alle geluidsgevoelige objecten binnen het cluster aan de grenswaarde kan worden voldaan, is aanvullend op, of in plaats van een bronmaatregel ook naar een afschermingsmaatregel gekeken.

Aanpassing clustering voor overdrachtsmaatregelen
Omdat het effect van afscherming maar aan één zijde van de weg optreedt terwijl een bronmaatregel naar twee zijden van de weg werkt, kan het nodig zijn om voor een (aanvullende) overdrachtsmaatregel een nieuw cluster af te bakenen. Ook wanneer er na het treffen van een doelmatige bronmaatregel nog maar weinig 'probleemgevallen' resteren waarvoor een aanvullende overdrachtsmaatregel moet worden afgewogen kan het noodzakelijk zijn het oorspronkelijke cluster in te perken tot het gebied in de directe omgeving van deze gevallen.

Meerdere maatregelvarianten beoordelen
Voor de verschillende locaties waarvoor maatregelen moeten worden afgewogen, worden meestal meerdere maatregelvarianten onderzocht, aan de hand van een soms wisselende clusterindeling. Soms is het niet nodig om de geluidsbelastingen van elke maatregelvariant gedetailleerd te berekenen. Wanneer bijvoorbeeld op een locatie onvoldoende budget aan reductiepunten beschikbaar is om een minimaal benodigde maatregel voor het behalen van een zinvolle reductie te treffen, is op voorhand duidelijk dat zo'n maatregel niet doelmatig is en hoeven de effecten ervan zonder meer niet berekend te worden.

Wanneer meerdere (combinaties van) maatregelen doelmatig zijn, is de maatregel(-combinatie) die de meeste geluidreductie bewerkstelligt de maatregel die in beginsel wordt geadviseerd. Er kunnen echter andere redenen dan doelmatigheid zijn om uiteindelijk een andere maatregel te adviseren.

Kosten en baten: maatregelpunten en reductiepunten
Om een uniforme kosten-baten afweging van maatregelen mogelijk te maken werkt het doelmatigheidscriterium niet met werkelijke kosten van maatregelen, maar met genormeerde eenheidskosten. Om het doelmatigheidscriterium ongevoeliger te maken voor jaarlijkse prijsschommelingen in de werkelijke maatregelkosten zijn deze normkosten niet in euro's uitgedrukt maar in zogenaamde 'maatregelpunten'. Het 'budget' voor een bepaalde locatie met geluidsgevoelige objecten wordt vervolgens uitgedrukt in "reductiepunten". Reductiepunten worden per geluidsgevoelig object toegekend, en vervolgens tot een beschikbaar 'budget' voor een bepaalde locatie opgeteld voor alle geluidsgevoelige objecten die op die locatie zodanig in elkaars nabijheid liggen dat ze van één aaneengesloten maatregel(combinatie) kunnen profiteren. Bij grotere objecten dan woningen (bijvoorbeeld schoolgebouwen of ziekenhuizen, maar ook geluidsgevoelige terreinen) vindt daarvoor een omrekening plaats naar een overeenkomstig aantal objecten.

Het aantal beschikbare reductiepunten per geluidsgevoelig object is afhankelijk van de toekomstige geluidsbelasting (met project) in een akoestische 'standaardsituatie'. De geluidsbelasting in de akoestische standaard is voor de weg:

- rijksweg: een wegdek van ZOAB en geen afschermende maatregelen;
- niet-rijksweg (in het kader van de Wet geluidhinder): situatie zonder geluidsmaatregelen en het wegdektype dicht asfalt beton. Indien het feitelijk aanwezige wegdek tot een hogere geluidbelasting leidt dan dab, wordt met het aanwezige wegdek gerekend.

Het gaat hierbij om de geluidsbelasting na toepassing van de aftrek op grond van artikel 110g Wgh en afgerond op een geheel getal. Hoe hoger deze geluidsbelasting boven de voorkeursgrenswaarde (48 dB voor wegen) ligt, hoe meer reductiepunten beschikbaar zijn. Boven een toekomstige geluidsbelasting van 63 dB geldt bovendien een toeslag in verband met de geluidsdoelstellingen in de Nota Mobiliteit. Tot en met de voorkeursgrenswaarde is het aantal reductiepunten nul. (Voor projecten in het kader van de Wet milieubeheer geldt een voorkeursgrenswaarde van 50 dB ligt, boven een toekomstige geluidsbelasting van 65 dB geldt een toeslag in verband met de geluidsdoelstellingen in de Nota Mobiliteit).

Provinciaal toetsingskader – onderdeel Cumulatie

Met het oog op ons oordeel over de (on)aanvaardbaarheid van de gecumuleerde geluidsbelasting doorlopen wij een aantal stappen. Deze stappen zijn mede gebaseerd op de toelichting van het reken en meetvoorschrift[1]. Hierin is een handvat gegeven hoe om te gaan met het oordeel over de aanvaardbaarheid van de gecumuleerde geluidbelasting.

1. Wij houden alleen rekening met de gecumuleerde geluidbelasting van een woning wanneer deze 1 tot 6 dB hoger is dan de voor een betrokken weg vast te stellen hogere waarde. Er is namelijk hoe dan ook geen sprake van een relevant gecumuleerd effect als: *[verschil tussen geluidbelasting hogere grenswaarde (excl. Aftrek) en gecumuleerde geluidbelasting (excl. aftrek)]*
   a. de gecumuleerde geluidsbelasting maximaal 1 dB hoger is dan de vast te stellen hogere waarde. De gecumuleerde geluidbelasting wordt in dat geval geheel of in overwegende mate bepaald door de weg waarvoor de hogere waarde wordt vastgesteld. Andere geluidsbronnen dragen nauwelijks bij aan de gecumuleerde geluidbelasting. Van een gecumuleerd effect kan dan ook niet worden gesproken.
   b. de gecumuleerde geluidsbelasting meer dan 6 dB hoger is dan de vast te stellen hogere waarde. De gecumuleerde geluidbelasting wordt in dat geval geheel of vrijwel geheel bepaald door andere bronnen dan de weg waarvoor de hogere waarde wordt vastgesteld.

2. Er is wel sprake van een gecumuleerd effect, maar het treffen van maatregelen is niet zinvol (d.w.z. verlaagt de gecumuleerde geluidbelasting niet of nauwelijks). In het kader van een hogere waarde procedure kunnen alleen maatregelen getroffen worden aan de weg of wegen waarvoor hogere grenswaarden worden vastgesteld. Het heeft naar ons oordeel geen zin te kijken naar maatregelen wanneer de gecumuleerde geluidbelasting van een woning meer dan 4 dB hoger ligt dan de vast te stellen hogere waarde. De bijdrage van de weg in de gecumuleerde geluidbelasting is dan laag. Het verder verlagen van deze bijdrage –door het treffen van maatregelen aan de betreffende weg– zal de gecumuleerde geluidbelasting nauwelijks verminderen.

3. Er is wel sprake van een gecumuleerd effect, maar de gecumuleerde geluidbelasting overschrijdt een bepaald maximum niet: uitgangspunt vormt voor ons de maximaal te verlenen hogere waarde die, ingevolge artikel 83, derde lid, onder b, dan wel artikel 100a, eerste en tweede lid van de Wet geluidhinder, door ons voor de betrokken woningen in verband met de aanleg of reconstructie kan worden vastgesteld. In de maximaal te verlenen hogere waarde is een aftrek van 2 dB toegepast. Deze aftrek wordt in het kader van de beoordeling van de gecumuleerde geluidbelasting echter niet toegepast. Om deze reden achten wij een gecumuleerde geluidbelasting van 60 dB hoe dan ook aanvaardbaar.

4. De gecumuleerde geluidbelasting is hoger dan het onder punt 3 genoemde maximum, maar de toename van de gecumuleerde geluidbelasting is akoestisch niet relevant. Indien de toekomstige gecumuleerde geluidbelasting maximaal 2 dB toeneemt ten opzichte van de huidige gecumuleerde geluidbelasting, leidt de vaststelling van hogere waarden naar ons oordeel niet tot een onaanvaardbare gecumuleerde geluidbelasting. Een toename in de (gecumuleerde) geluidbelasting van minder dan 2 decibel is voor het menselijk gehoor niet of nauwelijks waarneembaar.

[1] toelichting op reken en meetvoorschrift geluid 2012, 12 juni 2012, Stcrt. 11810.

Figuren

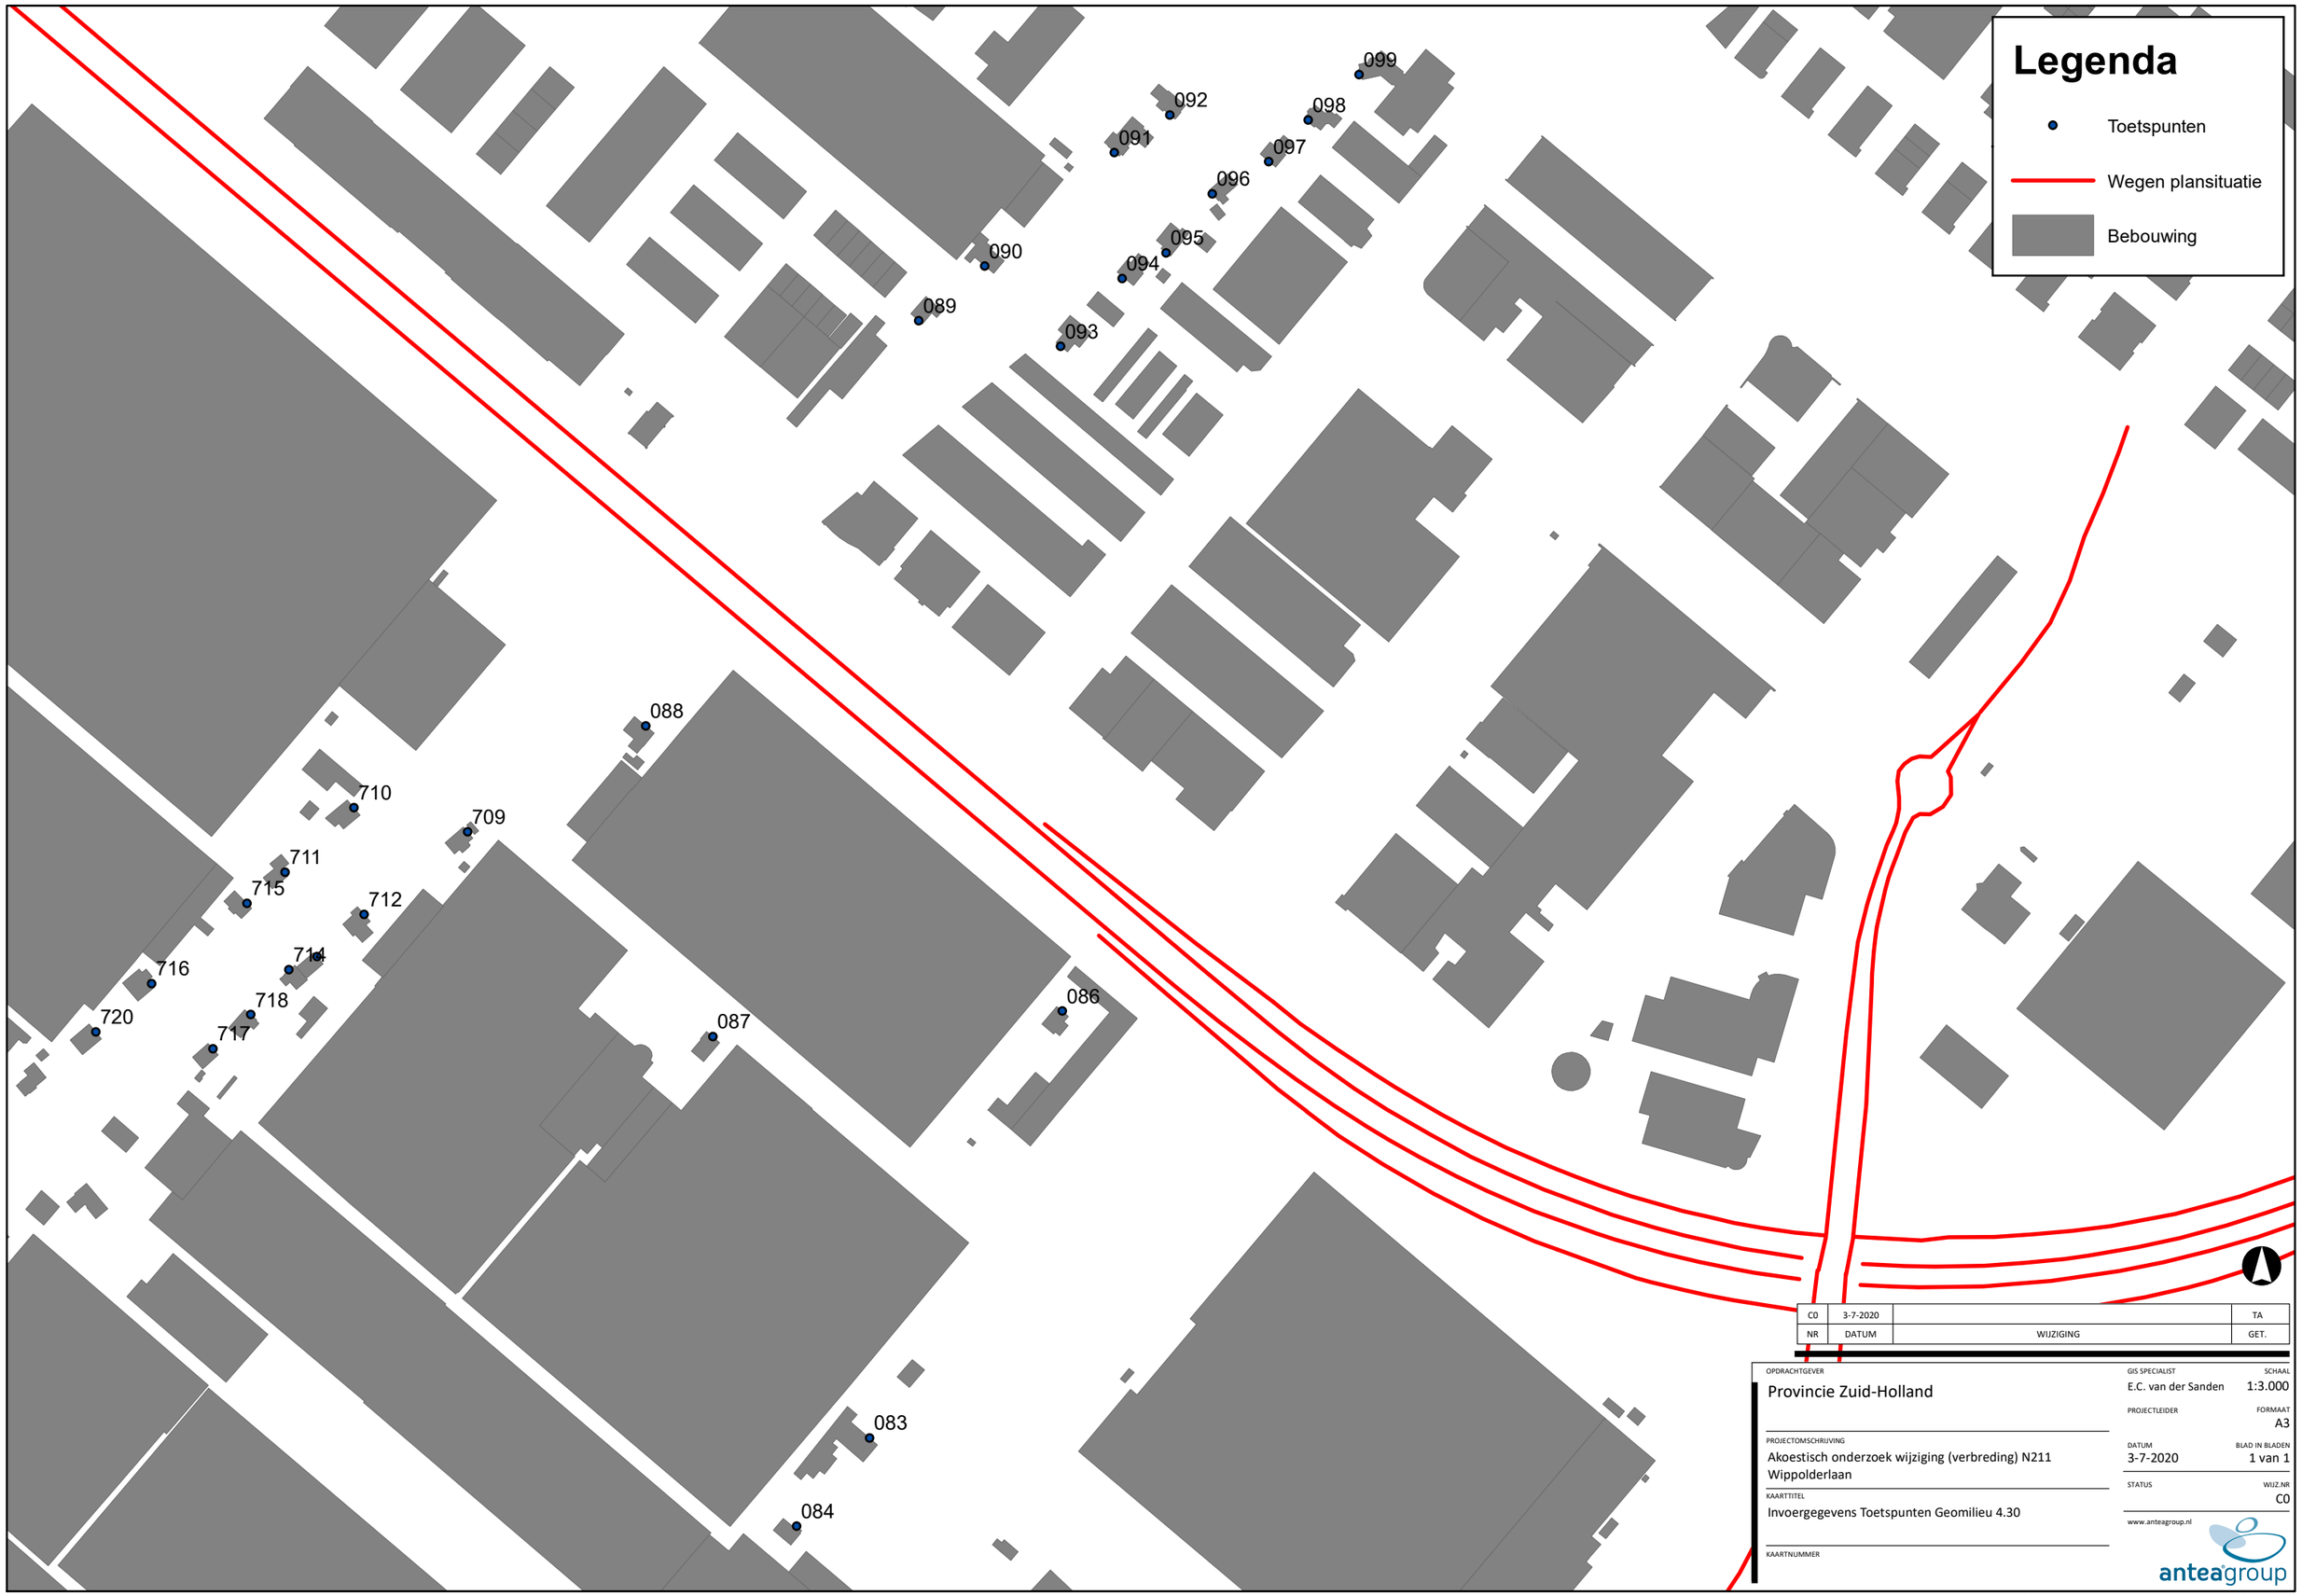

NR	DATUM	WIJZIGING	GET.
C0	3-7-2020		TA

OPDRACHTGEVER
Provincie Zuid-Holland

PROJECTOMSCHRIJVING
Akoestisch onderzoek wijziging (verbreding) N211 Wippolderlaan

KAARTTITEL
Invoergegevens Toetspunten Geomilieu 4.30

KAARTNUMMER

GIS SPECIALIST
E.C. van der Sanden

SCHAAL
1:3.000

PROJECTLEIDER

FORMAAT
A3

DATUM
3-7-2020

BLAD IN BLADEN
1 van 1

STATUS

WIJZ.NR
C0

www.anteagroup.nl

anteagroup

C:\Data\405082.121 Reconstrcutie N211\GIS\ArcGIS\MXD\200703 N211 Bijlagen.mxd

NR	DATUM	WIJZIGING	GET.
C0	3-7-2020		TA

OPDRACHTGEVER
Provincie Zuid-Holland

PROJECTOMSCHRIJVING
Akoestisch onderzoek wijziging (verbreding) N211 Wippolderlaan

KAARTTITEL
Invoergegevens Toetspunten Geomilieu 4.30

KAARTNUMMER

GIS SPECIALIST
E.C. van der Sanden

SCHAAL
1:3.000

PROJECTLEIDER

FORMAAT
A3

DATUM
3-7-2020

BLAD IN BLADEN
1 van 1

STATUS

WIJZ.NR
C0

www.anteagroup.nl

anteagroup

C:\Data\405082.121 Reconstrcutie N211\GIS\ArcGIS\MXD\200703 N211 Bijlagen.mxd

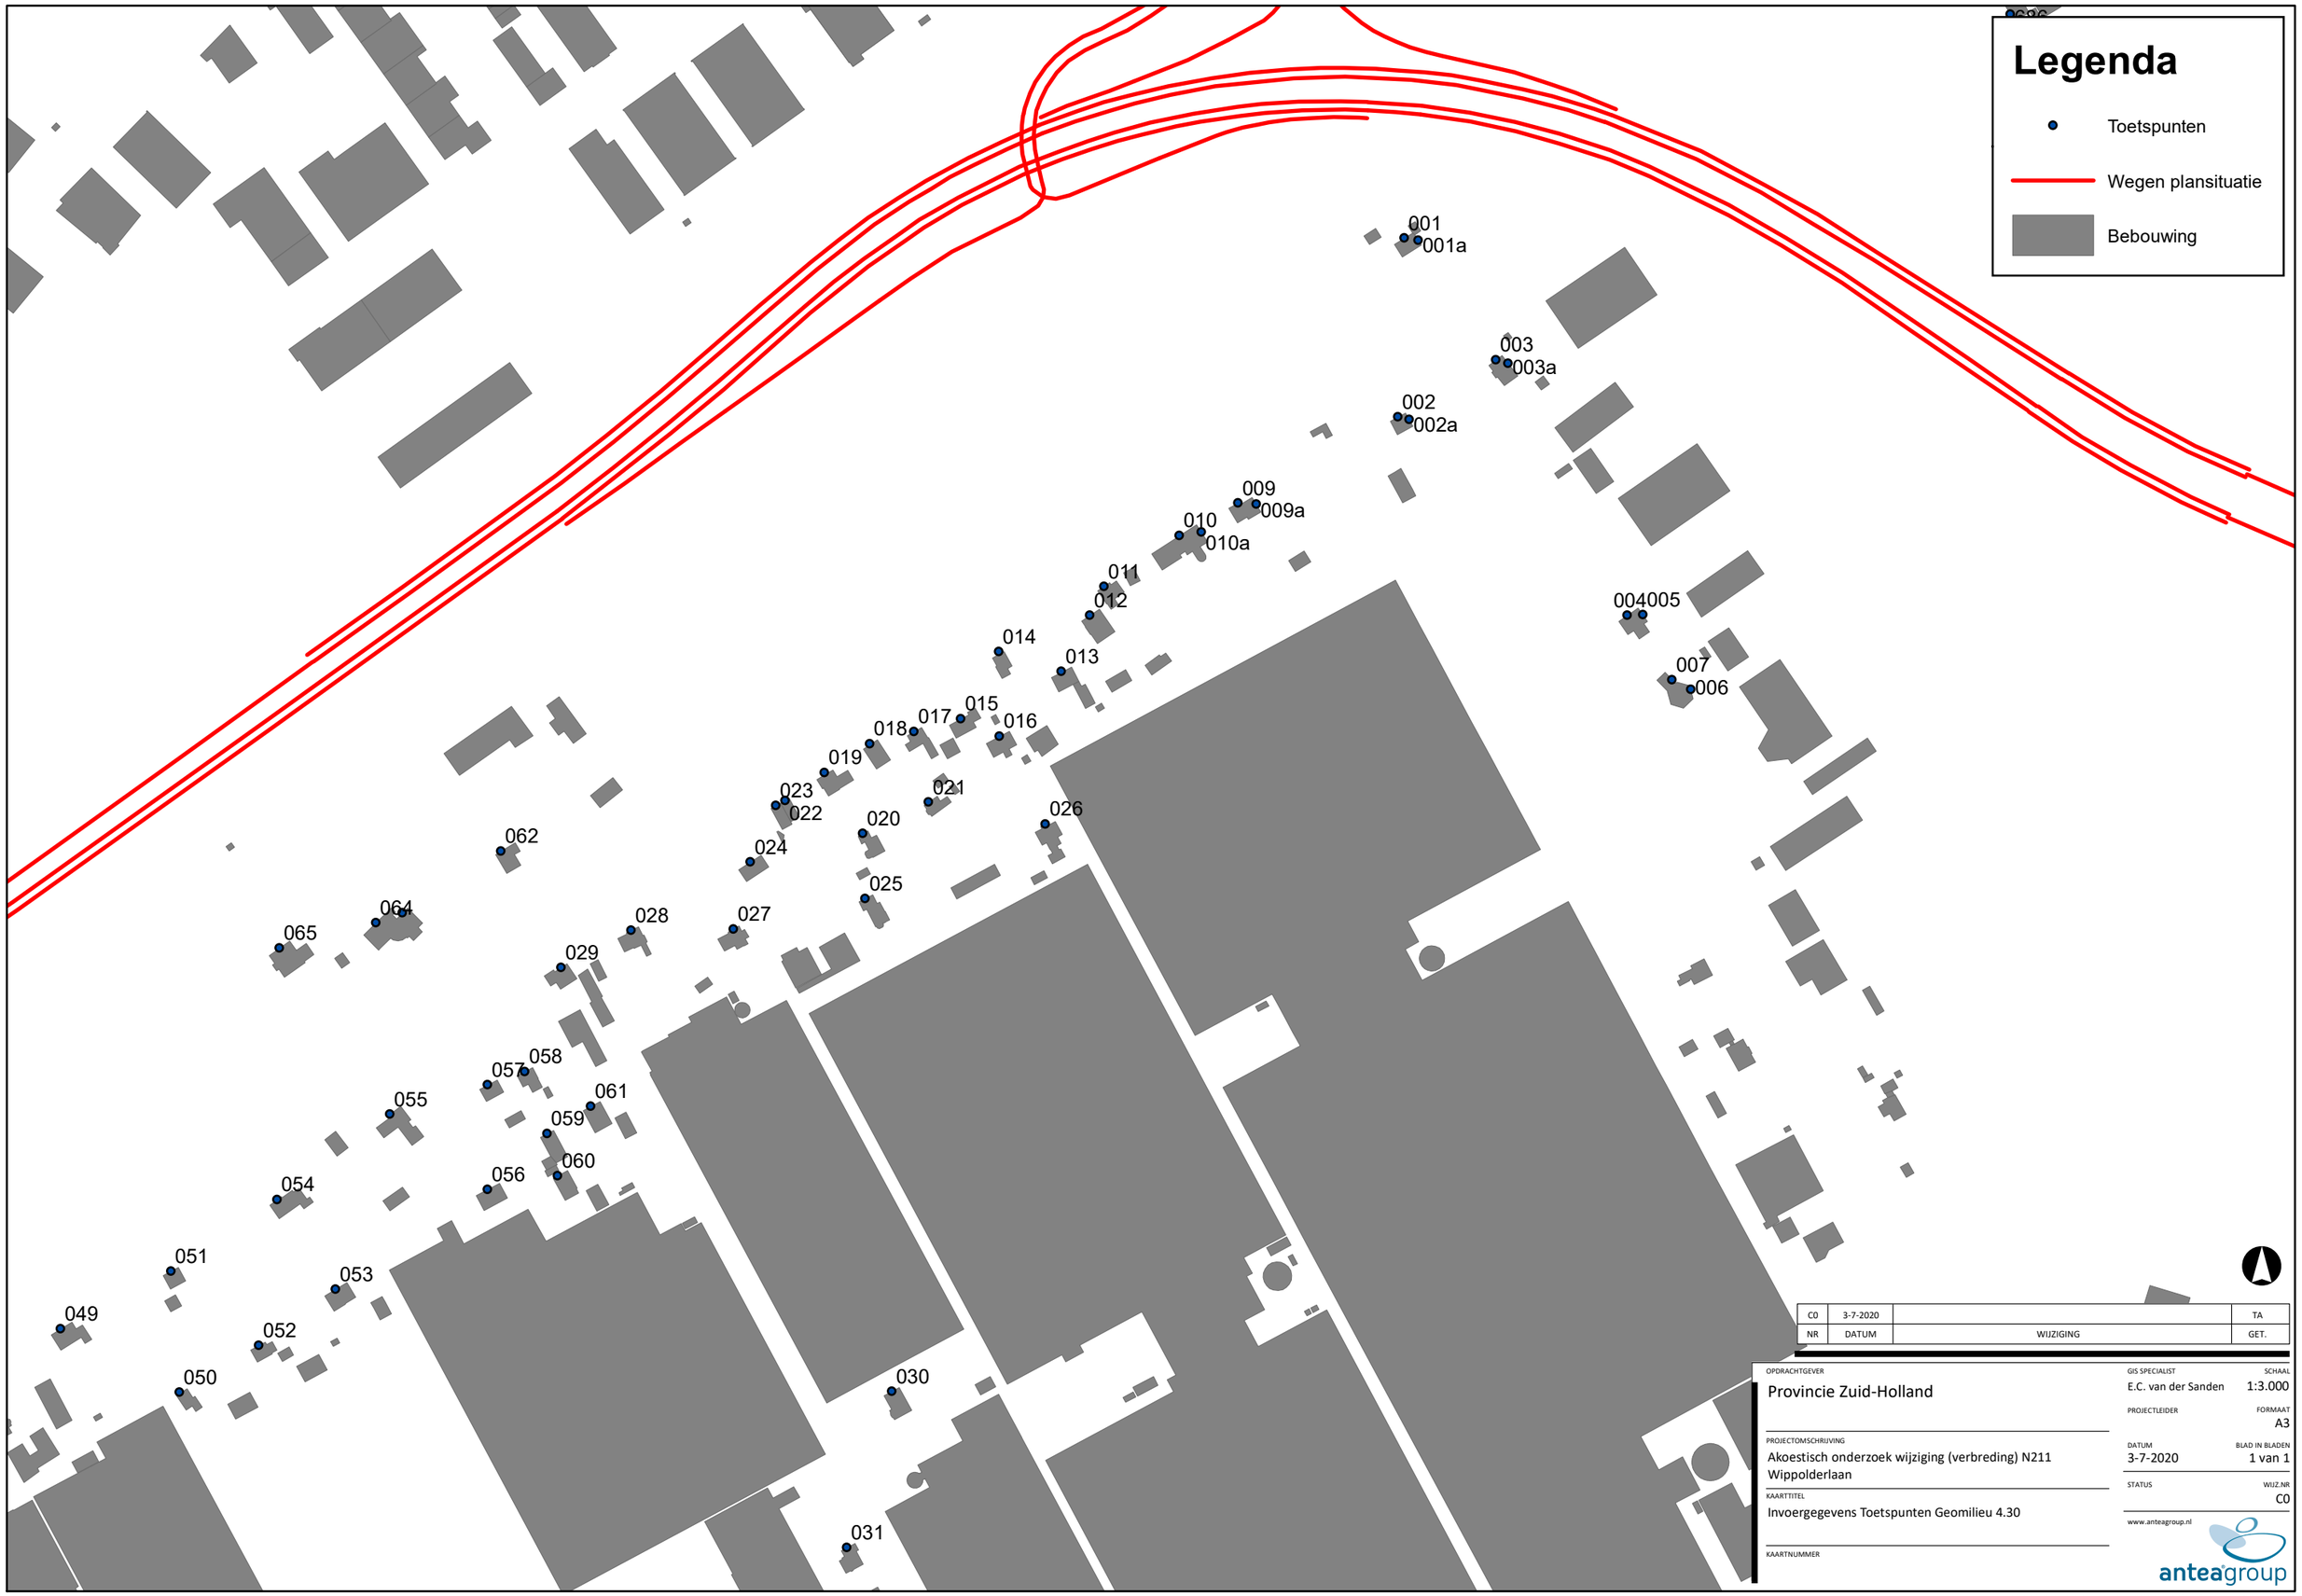

NR	DATUM	WIJZIGING	GET.
C0	3-7-2020		TA

OPDRACHTGEVER
Provincie Zuid-Holland

PROJECTOMSCHRIJVING
Akoestisch onderzoek wijziging (verbreding) N211 Wippolderlaan

KAARTTITEL
Invoergegevens Toetspunten Geomilieu 4.30

KAARTNUMMER

GIS SPECIALIST
E.C. van der Sanden

SCHAAL
1:3.000

PROJECTLEIDER

FORMAAT
A3

DATUM
3-7-2020

BLAD IN BLADEN
1 van 1

STATUS

WIJZ.NR
C0

www.anteagroup.nl

anteagroup

C:\Data\405082.121 Reconstrcutie N211\GIS\ArcGIS\MXD\200703 N211 Bijlagen.mxd

C0	3-7-2020		TA
NR	DATUM	WIJZIGING	GET.

OPDRACHTGEVER
Provincie Zuid-Holland

GIS SPECIALIST
E.C. van der Sanden

SCHAAL
1:1.000

PROJECTLEIDER

FORMAAT
A3

PROJECTOMSCHRIJVING
Akoestisch onderzoek wijziging (verbreding) N211 Wippolderlaan

DATUM
3-7-2020

BLAD IN BLADEN
1 van 1

STATUS

WIJZ.NR
C0

KAARTTITEL
Invoergegevens Toetspunten Geomilieu 4.30

KAARTNUMMER

www.anteagroup.nl

anteagroup

C:\Data\405082.121 Reconstrcutie N211\GIS\ArcGIS\MXD\200703 N211 Bijlagen.mxd

Legenda
Toetspunten
Wegen plansituatie
Bebouwing
409 410 411 412 413 414 415 416 417
418 419 420 421 422 423 424 425 426
427 428 429 430 431 432 433 434 435
436 437 438 439 440 441 442 443
784
326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
318 319 320 321 322 323 324 325
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364
372 371 370 369 368 367 366 365
402 403 404
394
380 379 378 377 376 375 374 373
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317
241 240 239 238 237 236 235
234 233 232 231 230 229 228
284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
220 221 222 223 224 225 226 227
204 205 206 207 208 209 210
217 216 215 214 213 212 211 218 219
179 180 181
692
691
C0 3-7-2020 TA
NR DATUM WIJZIGING GET.
OPDRACHTGEVER
Provincie Zuid-Holland
GIS SPECIALIST
E.C. van der Sanden
SCHAAL
1:1.000
PROJECTLEIDER
FORMAAT
A3
PROJECTOMSCHRIJVING
Akoestisch onderzoek wijziging (verbreding) N211 Wippolderlaan
DATUM
3-7-2020
BLAD IN BLADEN
1 van 1
STATUS
WIJZ.NR
C0
KAARTTITEL
Invoergegevens Toetspunten Geomilieu 4.30
KAARTNUMMER
www.anteagroup.nl
anteagroup
C:\Data\405082.121 Reconstrcutie N211\GIS\ArcGIS\MXD\200703 N211 Bijlagen.mxd

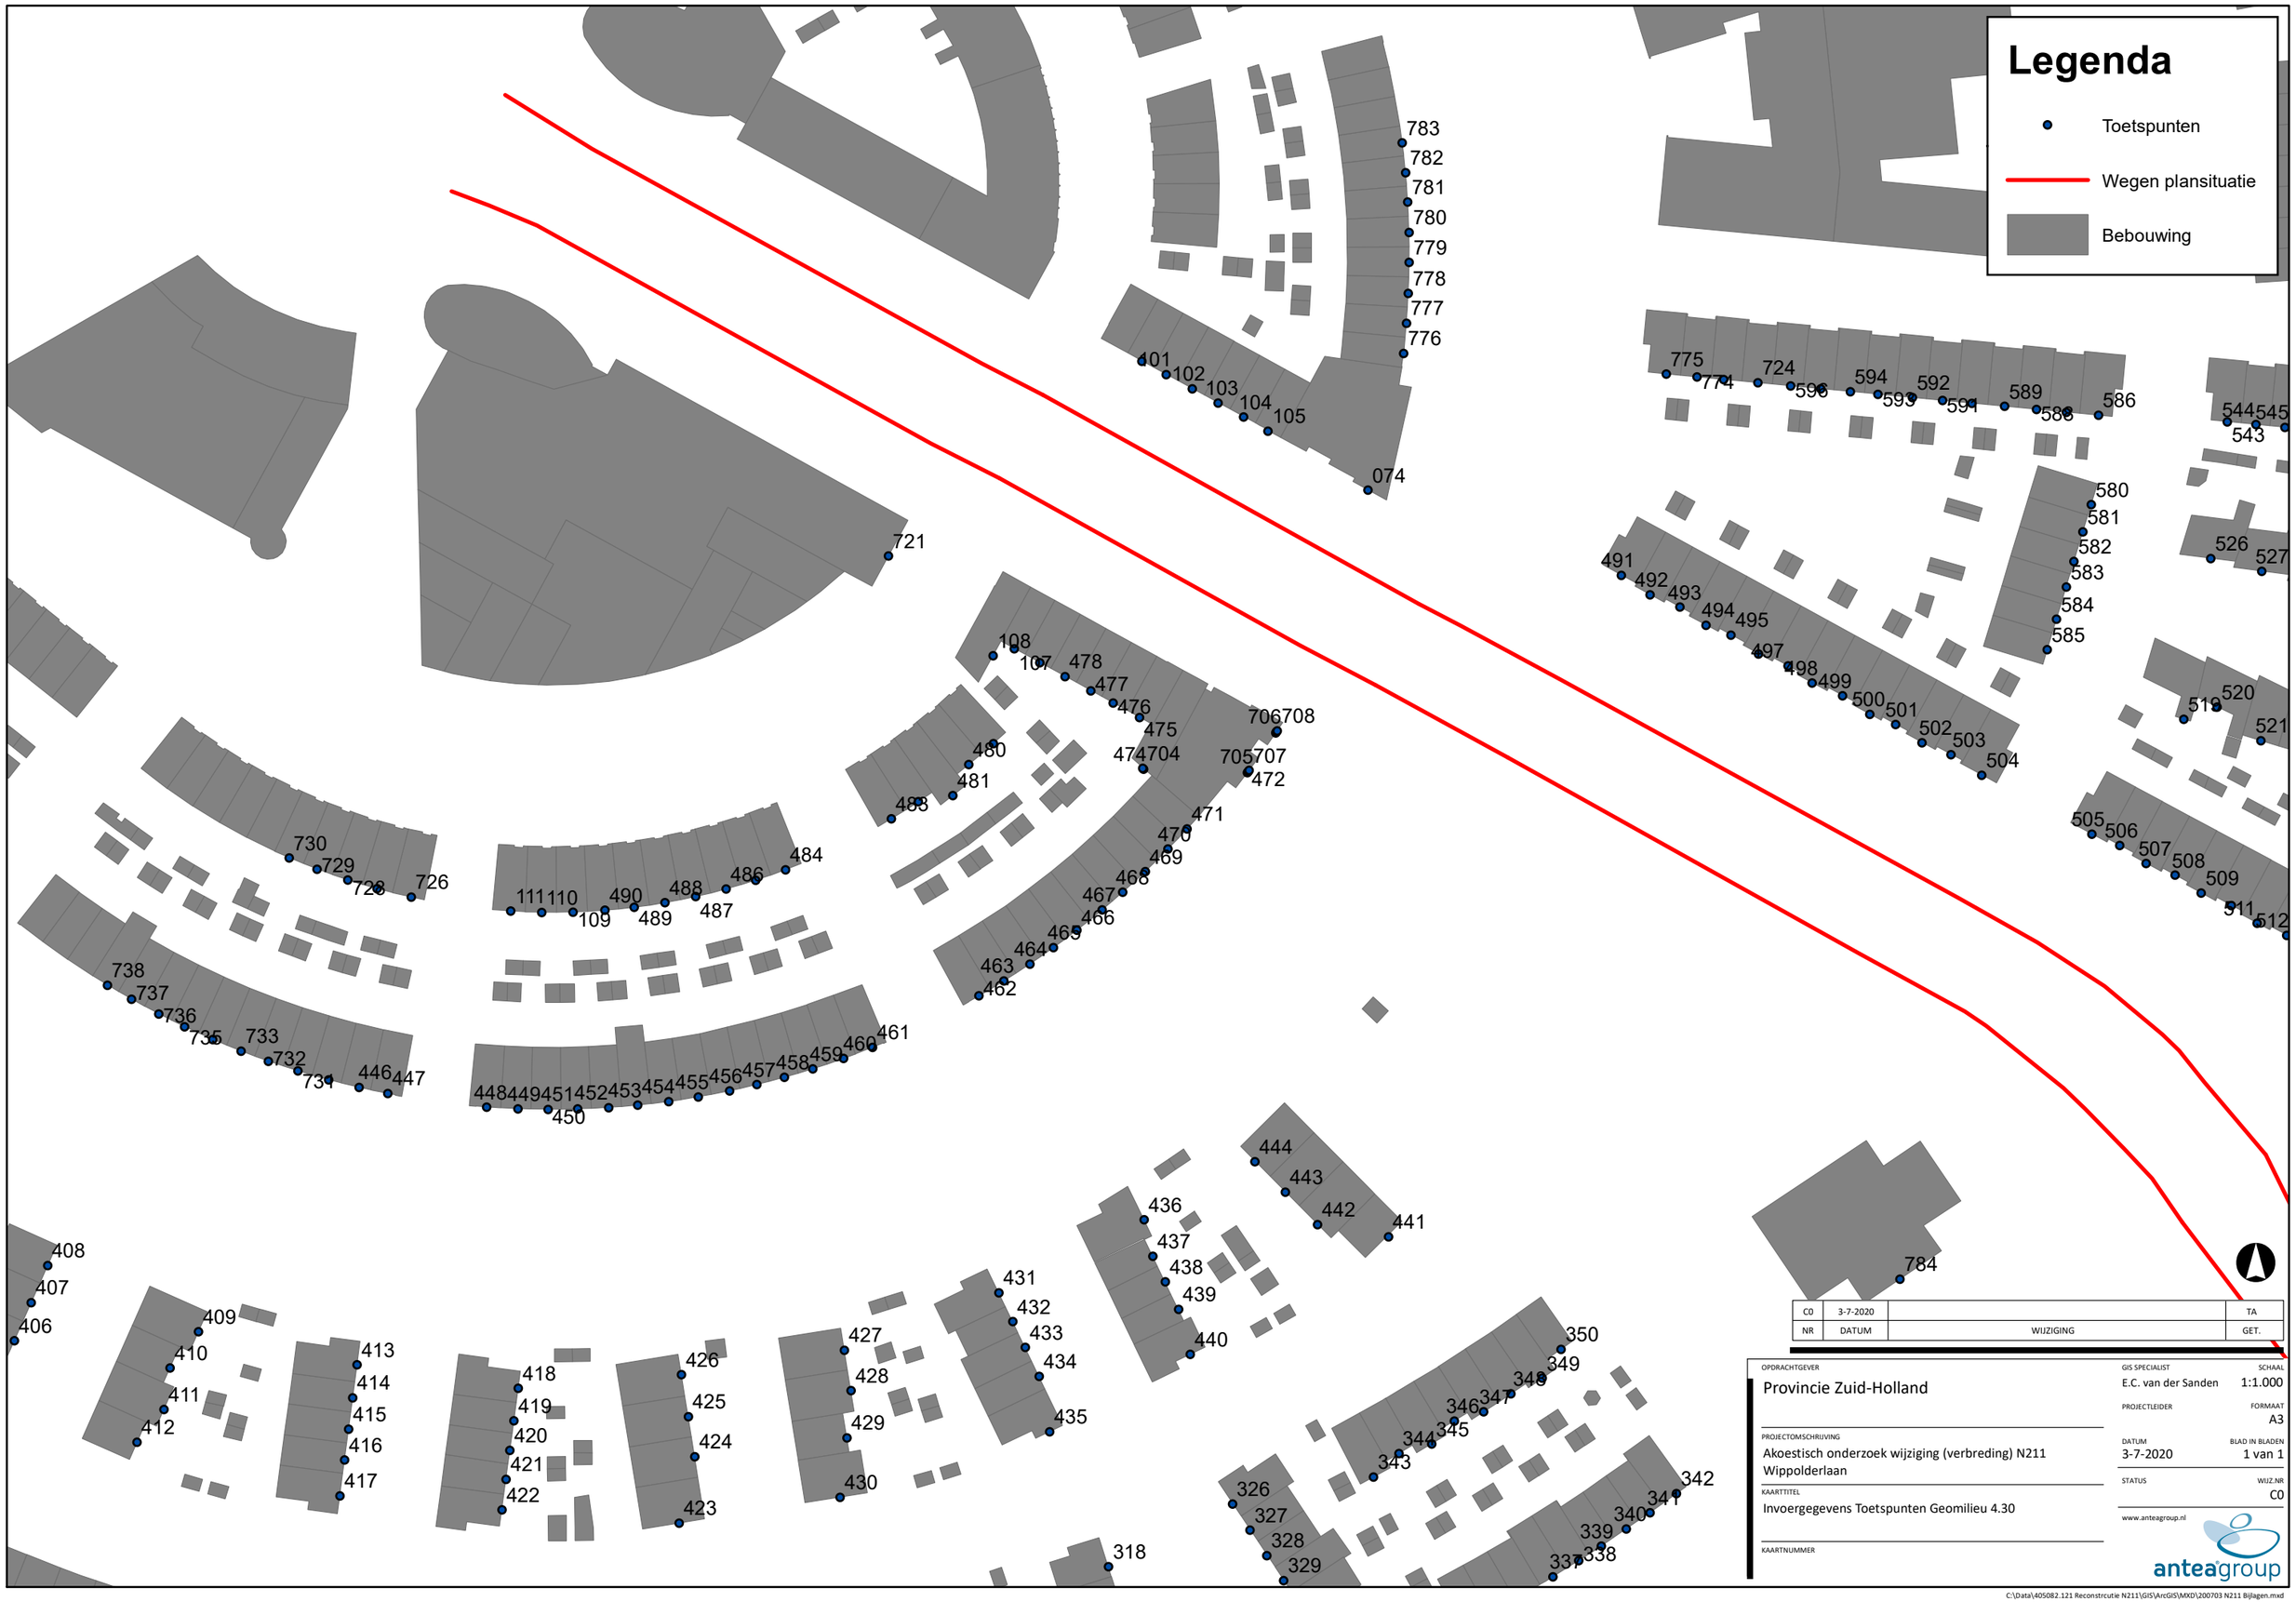

C0	3-7-2020		TA
NR	DATUM	WIJZIGING	GET.

OPDRACHTGEVER
Provincie Zuid-Holland

PROJECTOMSCHRIJVING
Akoestisch onderzoek wijziging (verbreding) N211 Wippolderlaan

KAARTTITEL
Invoergegevens Toetspunten Geomilieu 4.30

KAARTNUMMER

GIS SPECIALIST
E.C. van der Sanden

SCHAAL
1:1.000

PROJECTLEIDER

FORMAAT
A3

DATUM
3-7-2020

BLAD IN BLADEN
1 van 1

STATUS

WIJZ.NR
C0

www.anteagroup.nl

anteagroup

C:\Data\405082.121 Reconstrcutie N211\GIS\ArcGIS\MXD\200703 N211 Bijlagen.mxd

Legenda
Toetspunten
Wegen plansituatie
Bebouwing
723
762
761
760
722
763 764 765 766 767 768 769 770 771 772
542
759
541
540
570 571 572 573 574 552 553 554 555 556 575 576 577 578 557 558
775 774 724 596 594 593 592 591 589 588 586
543 544 545 546 559 560 547 548 549 561 562 563 564 565 566 567 568 550 569 551
539
538
537
536
580 581 582 583 584 585
491 492 493 494 495 497 498 499 500 501 502 503 504
526 527 528 529 530 531 532 533 534 535
519 520 521 522 523 524 525
518
505 506 507 508 509 510 511 512
517
514
513
700 702 698 696
694
701 703 697 699
666 667 668 669 670 671 672 673 674 675
602 601 600 599
652 653 654 655 656 657 658
639 640 641
642 643
644 645
646 647
515 516
597 598
626 627 628
603 604 605 606 607 608 609 610
629 630 631 632
784
350 349 348 347
342 341 340 339 338
C0 3-7-2020 TA
NR DATUM WIJZIGING GET.
OPDRACHTGEVER
Provincie Zuid-Holland
PROJECTOMSCHRIJVING
Akoestisch onderzoek wijziging (verbreding) N211 Wippolderlaan
KAARTTITEL
Invoergegevens Toetspunten Geomilieu 4.30
KAARTNUMMER
GIS SPECIALIST
E.C. van der Sanden
SCHAAL
1:1.000
PROJECTLEIDER
FORMAAT
A3
DATUM
3-7-2020
BLAD IN BLADEN
1 van 1
STATUS
WIJZ.NR
C0
www.anteagroup.nl
anteagroup
C:\Data\405082.121 Reconstrcutie N211\GIS\ArcGIS\MXD\200703 N211 Bijlagen.mxd

NR	DATUM	WIJZIGING	
C0	3-7-2020		TA

OPDRACHTGEVER
Provincie Zuid-Holland

PROJECTOMSCHRIJVING
Akoestisch onderzoek wijziging (verbreding) N211 Wippolderlaan

KAARTTITEL
Invoergegevens Toetspunten Geomilieu 4.30

KAARTNUMMER

GIS SPECIALIST
E.C. van der Sanden

SCHAAL
1:1.000

PROJECTLEIDER

FORMAAT
A3

DATUM
3-7-2020

BLAD IN BLADEN
1 van 1

STATUS

WIJZ.NR
C0

www.anteagroup.nl

anteagroup

C:\Data\405082.121 Reconstrcutie N211\GIS\ArcGIS\MXD\200703 N211 Bijlagen.mxd

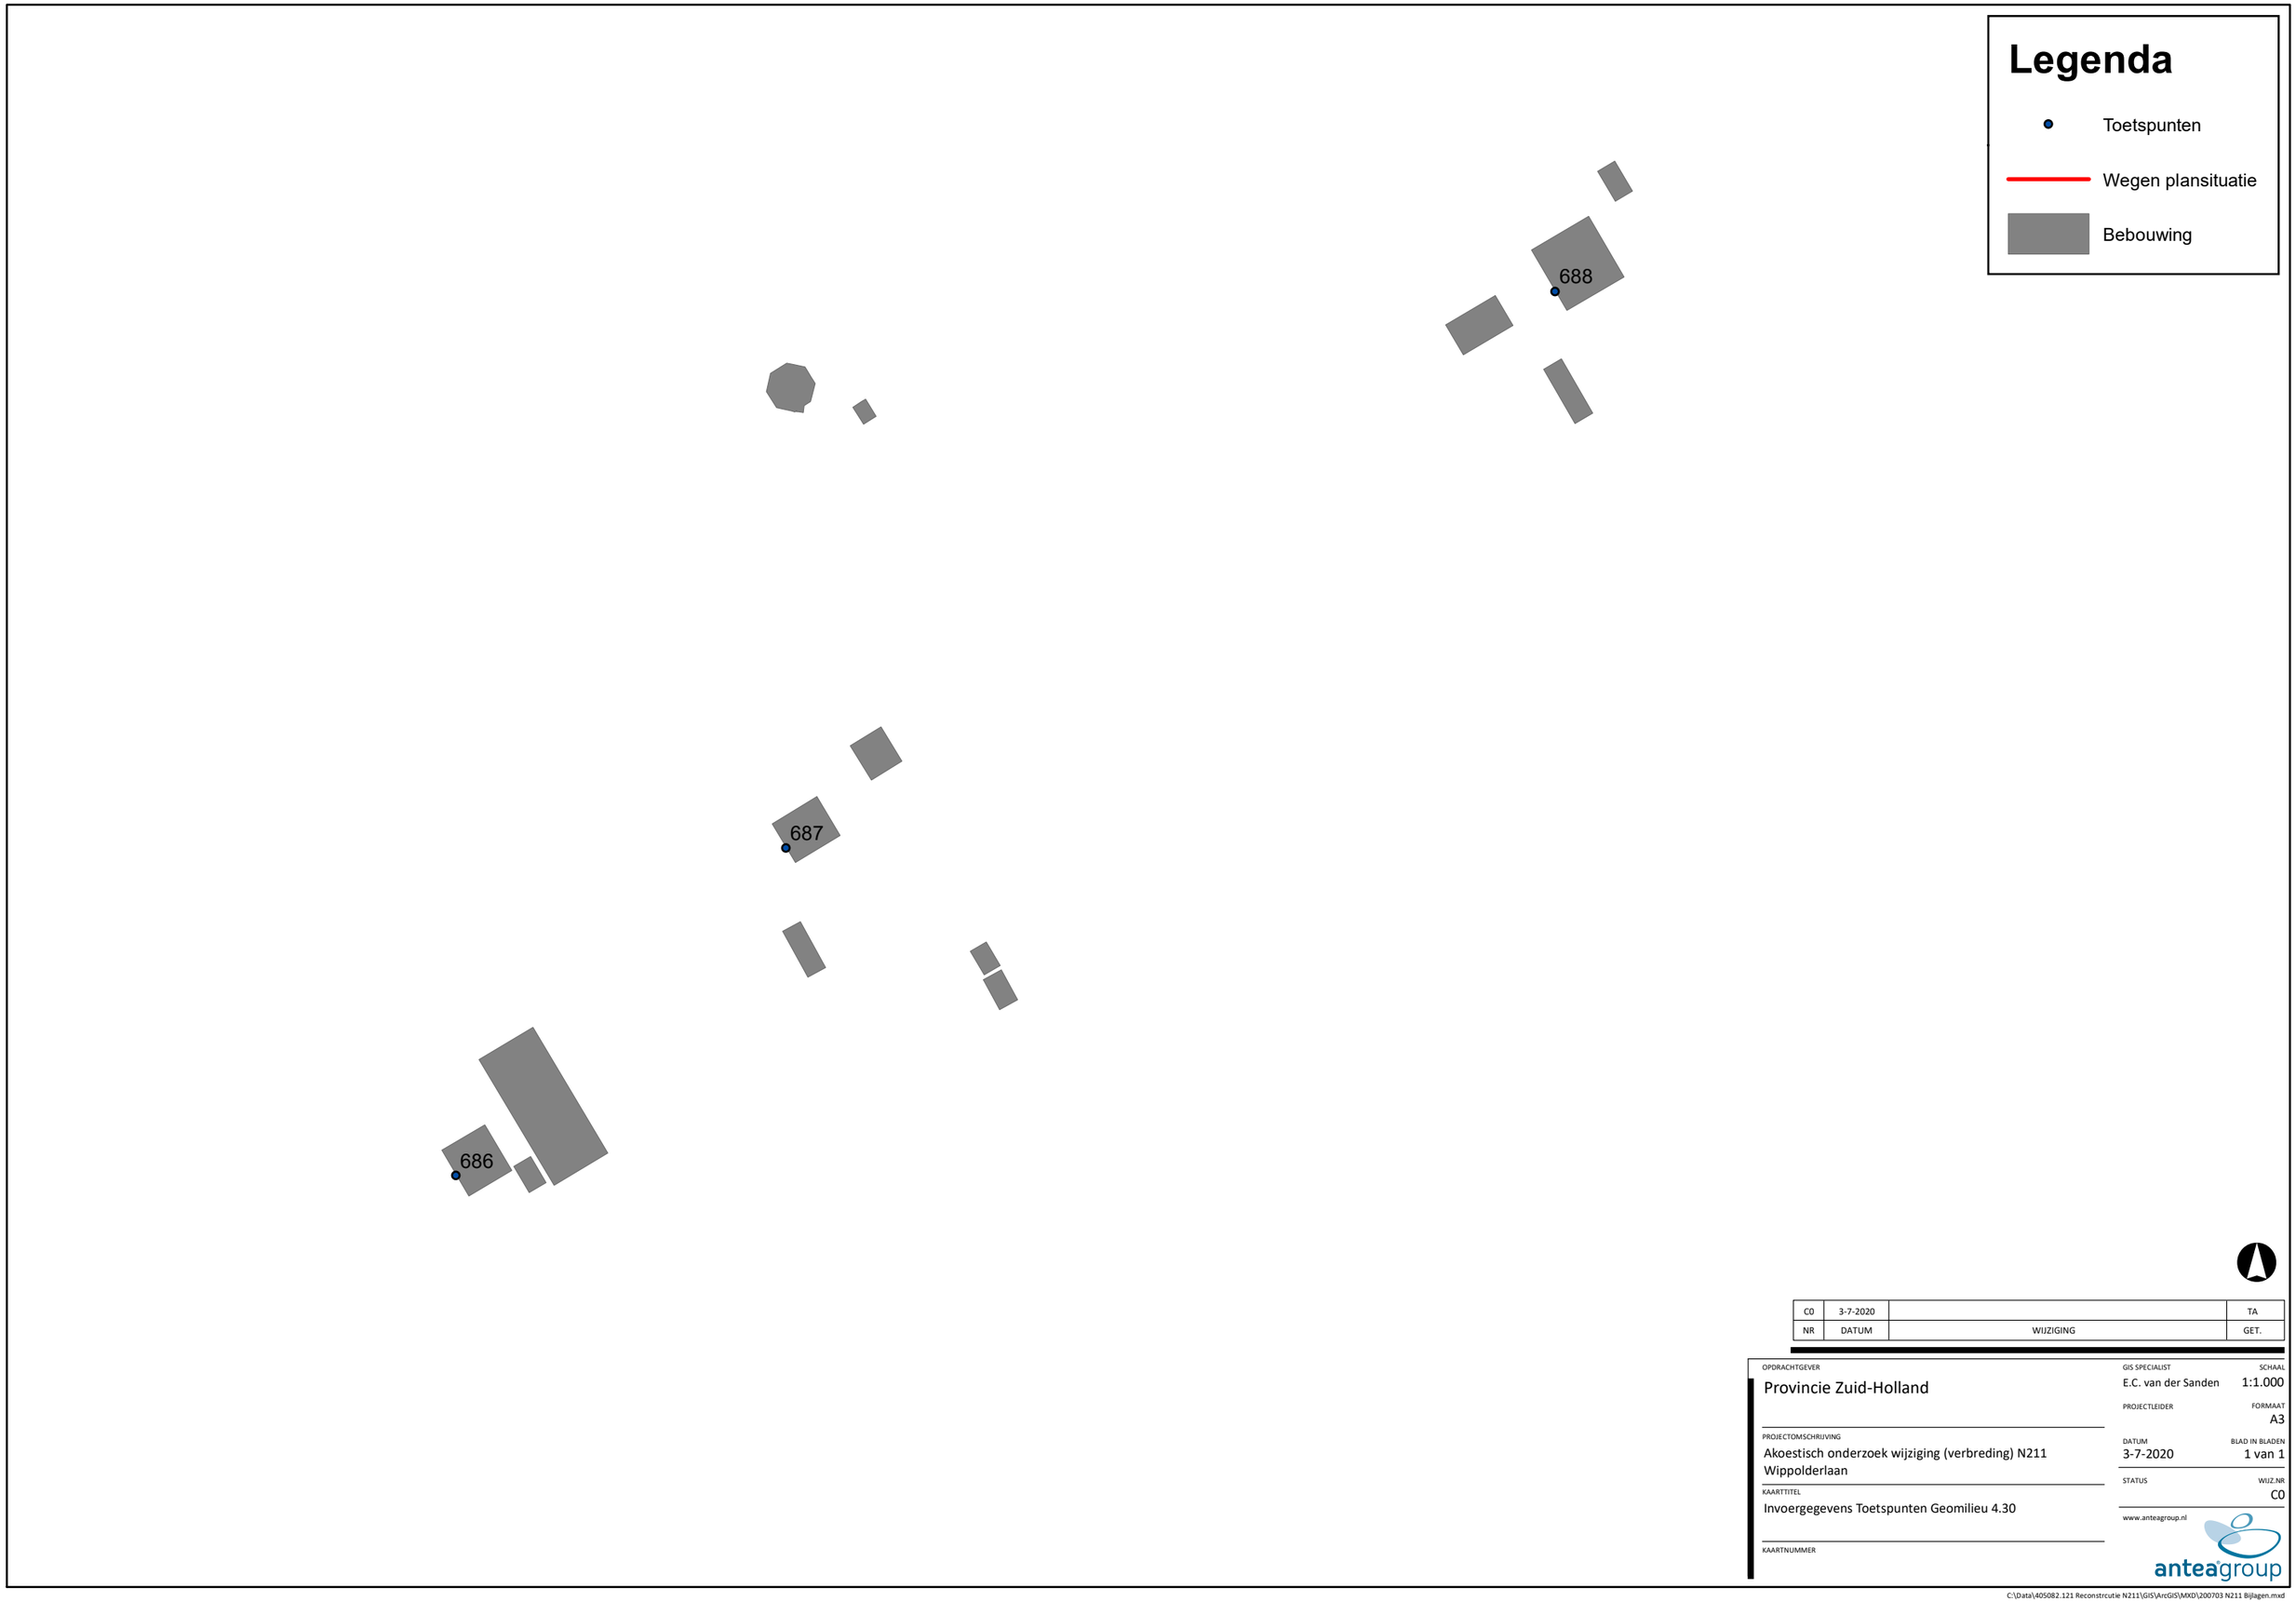

NR	DATUM	WIJZIGING	GET.
C0	3-7-2020		TA

OPDRACHTGEVER
Provincie Zuid-Holland

PROJECTOMSCHRIJVING
Akoestisch onderzoek wijziging (verbreding) N211 Wippolderlaan

KAARTTITEL
Invoergegevens Toetspunten Geomilieu 4.30

KAARTNUMMER

GIS SPECIALIST
E.C. van der Sanden

SCHAAL
1:1.000

PROJECTLEIDER

FORMAAT
A3

DATUM
3-7-2020

BLAD IN BLADEN
1 van 1

STATUS

WIJZ.NR
C0

www.anteagroup.nl

anteagroup

C:\Data\405082.121 Reconstrcutie N211\GIS\ArcGIS\MXD\200703 N211 Bijlagen.mxd

C0	3-7-2020		TA
NR	DATUM	WIJZIGING	GET.

OPDRACHTGEVER
Provincie Zuid-Holland

PROJECTOMSCHRIJVING
Akoestisch onderzoek wijziging (verbreding) N211 Wippolderlaan

KAARTTITEL
Invoergegevens wegen huidige situatie Geomilieu 4.30

KAARTNUMMER

GIS SPECIALIST
E.C. van der Sanden

SCHAAL
1:4.000

PROJECTLEIDER

FORMAAT
A3

DATUM
3-7-2020

BLAD IN BLADEN
1 van 1

STATUS

WIJZ.NR
C0

www.anteagroup.nl

anteagroup

C:\Data\405082.121 Reconstrcutie N211\GIS\ArcGIS\MXD\200703 N211 Bijlagen.mxd

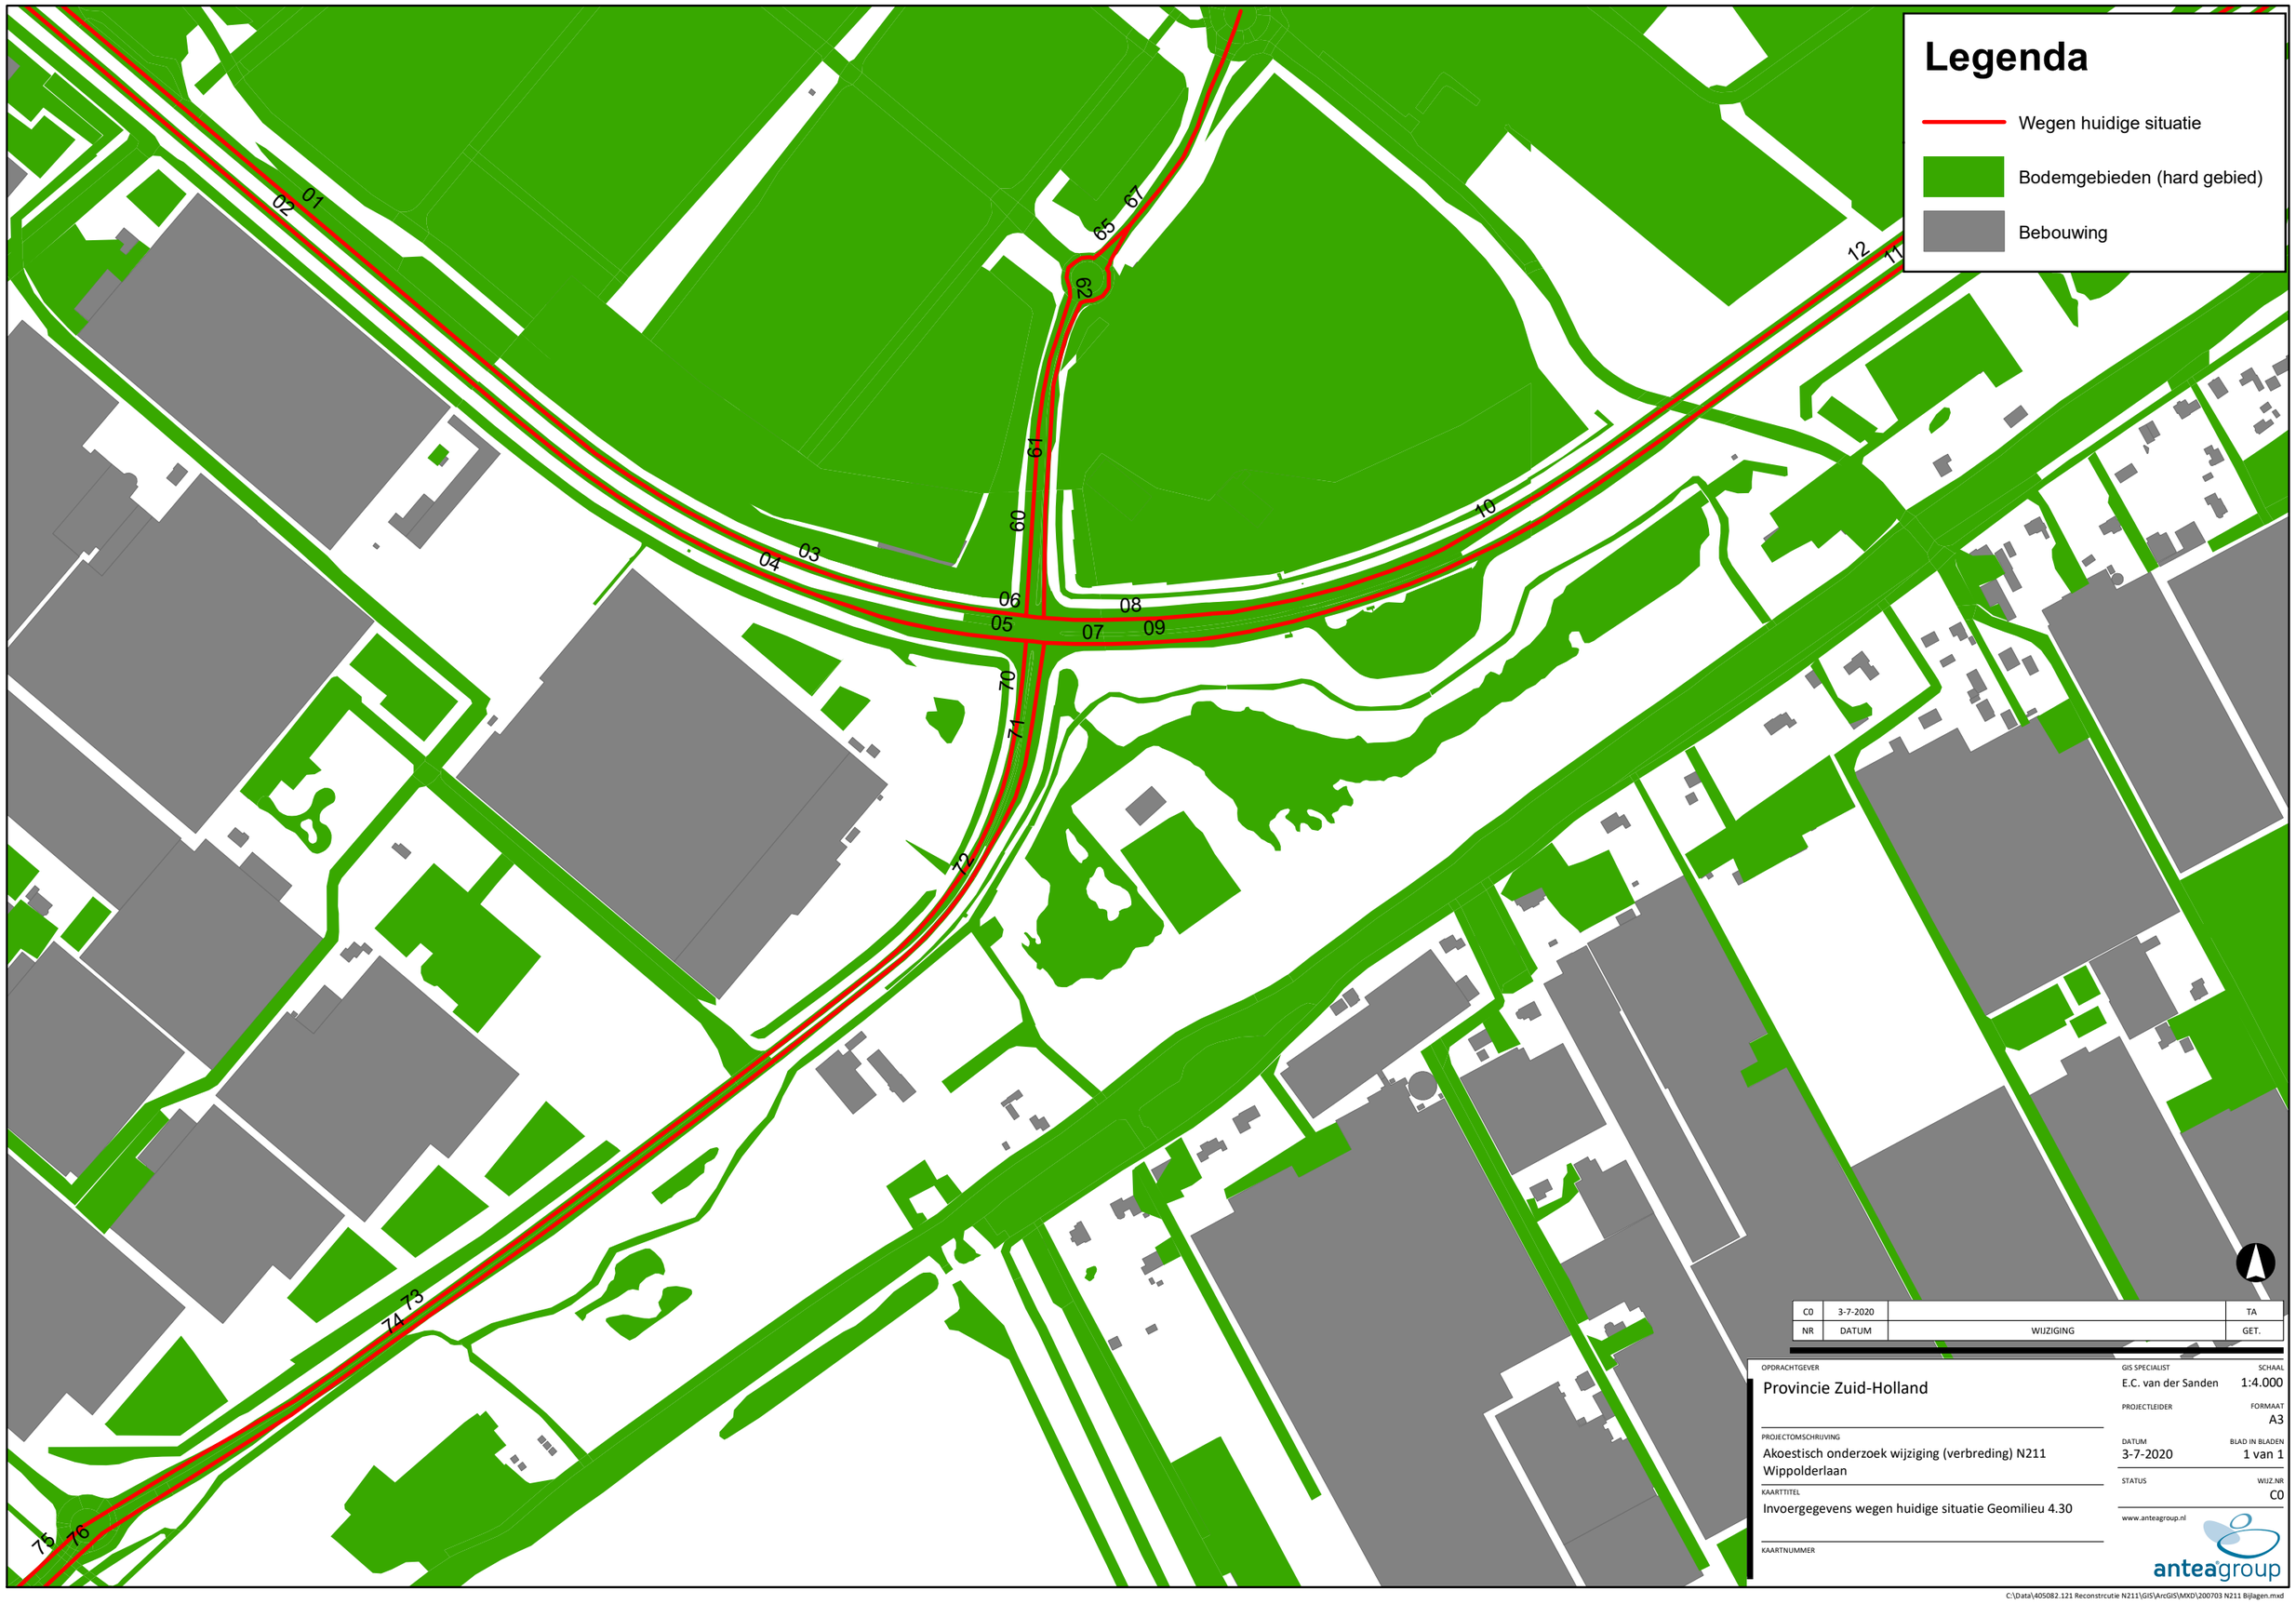

NR	DATUM	WIJZIGING	GET.
C0	3-7-2020		TA

OPDRACHTGEVER
Provincie Zuid-Holland

PROJECTOMSCHRIJVING
Akoestisch onderzoek wijziging (verbreding) N211 Wippolderlaan

KAARTTITEL
Invoergegevens wegen huidige situatie Geomilieu 4.30

KAARTNUMMER

GIS SPECIALIST
E.C. van der Sanden

SCHAAL
1:4.000

PROJECTLEIDER

FORMAAT
A3

DATUM
3-7-2020

BLAD IN BLADEN
1 van 1

STATUS

WIJZ.NR
C0

www.anteagroup.nl

anteagroup

C:\Data\405082.121 Reconstrcutie N211\GIS\ArcGIS\MXD\200703 N211 Bijlagen.mxd

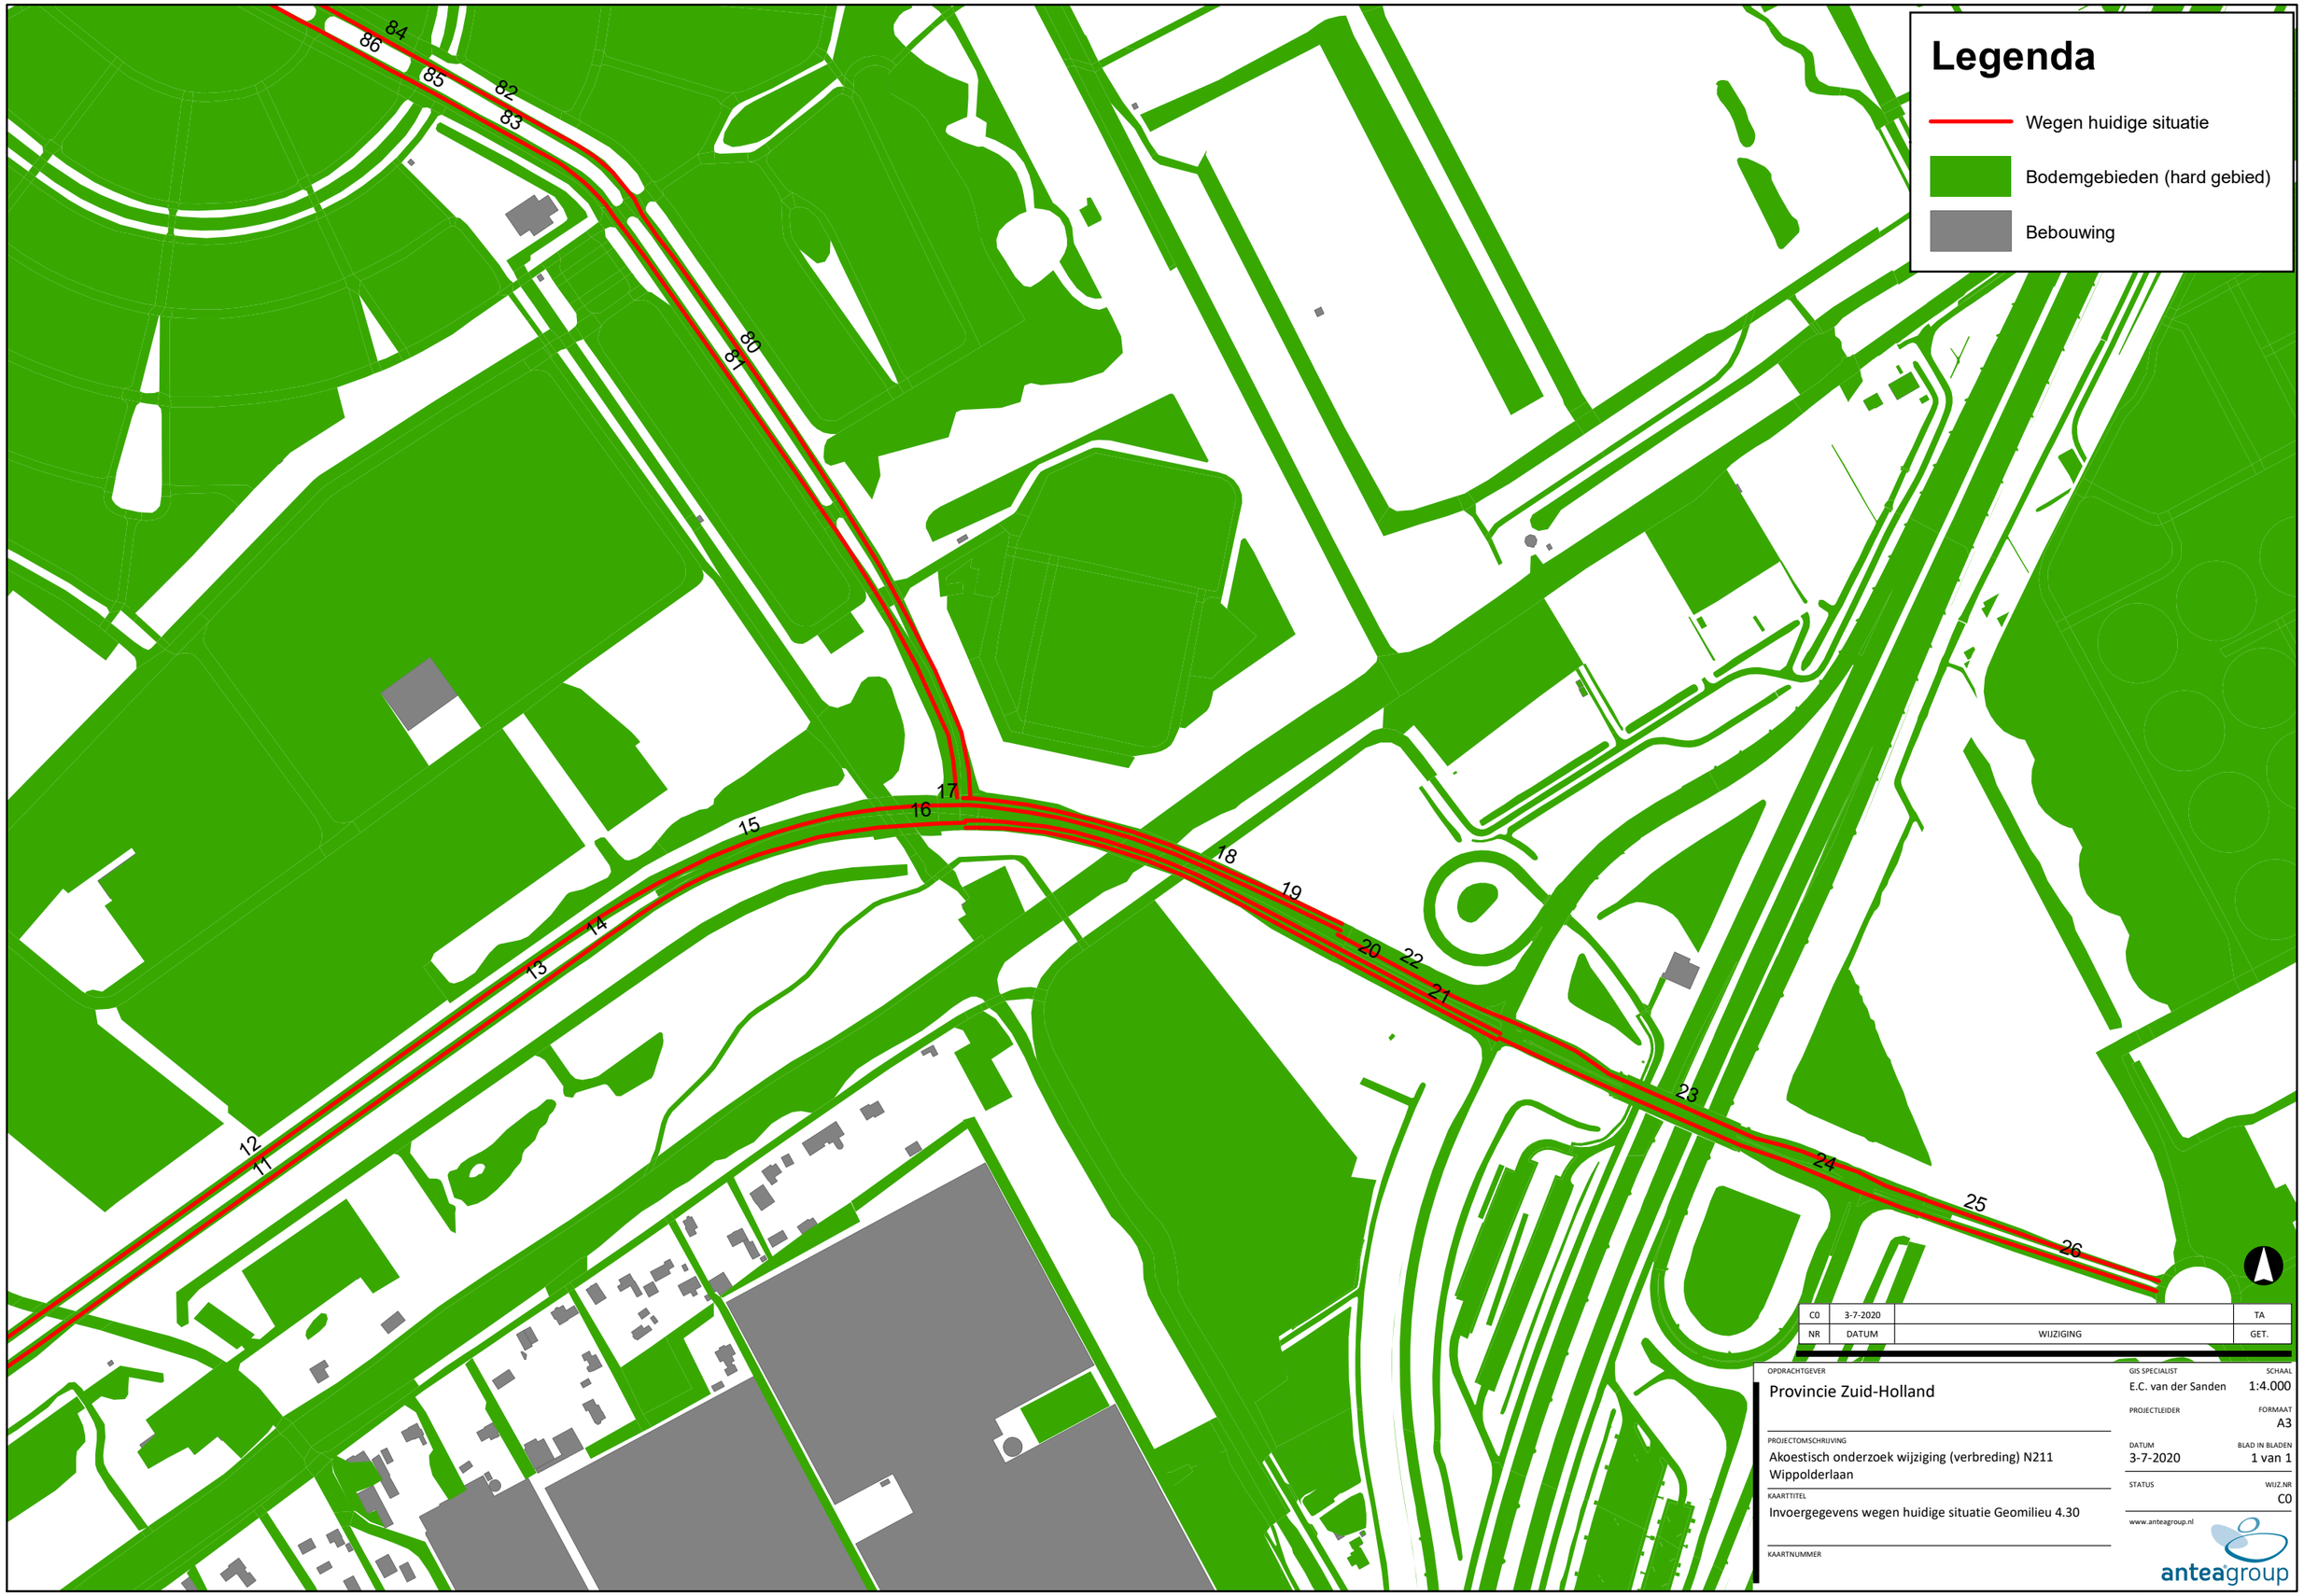

NR	DATUM	WIJZIGING	GET.
C0	3-7-2020		TA

OPDRACHTGEVER
Provincie Zuid-Holland

PROJECTOMSCHRIJVING
Akoestisch onderzoek wijziging (verbreding) N211 Wippolderlaan

KAARTTITEL
Invoergegevens wegen huidige situatie Geomilieu 4.30

KAARTNUMMER

GIS SPECIALIST
E.C. van der Sanden

SCHAAL
1:4.000

PROJECTLEIDER

FORMAAT
A3

DATUM
3-7-2020

BLAD IN BLADEN
1 van 1

STATUS

WIJZ.NR
C0

www.anteagroup.nl

anteagroup

C:\Data\405082.121 Reconstrcutie N211\GIS\ArcGIS\MXD\200703 N211 Bijlagen.mxd

C0	3-7-2020		TA
NR	DATUM	WIJZIGING	GET.

OPDRACHTGEVER
Provincie Zuid-Holland

PROJECTOMSCHRIJVING
Akoestisch onderzoek wijziging (verbreding) N211 Wippolderlaan

KAARTTITEL
Invoergegevens wegen plansituatie Geomilieu 4.30

KAARTNUMMER

GIS SPECIALIST
E.C. van der Sanden

SCHAAL
1:4.000

PROJECTLEIDER

FORMAAT
A3

DATUM
3-7-2020

BLAD IN BLADEN
1 van 1

STATUS

WIJZ.NR
C0

www.anteagroup.nl

anteagroup

C:\Data\405082.121 Reconstrcutie N211\GIS\ArcGIS\MXD\200703 N211 Bijlagen.mxd

Legenda

- Wegen plansituatie
- Bebouwing
- Bodemgebieden (hard gebied)

NR	DATUM	WIJZIGING	GET.
C0	3-7-2020		TA

OPDRACHTGEVER
Provincie Zuid-Holland

PROJECTOMSCHRIJVING
Akoestisch onderzoek wijziging (verbreding) N211 Wippolderlaan

KAARTTITEL
Invoergegevens wegen plansituatie Geomilieu 4.30

KAARTNUMMER

GIS SPECIALIST
E.C. van der Sanden

SCHAAL
1:4.000

PROJECTLEIDER

FORMAAT
A3

DATUM
3-7-2020

BLAD IN BLADEN
1 van 1

STATUS

WIJZ.NR
C0

www.anteagroup.nl

anteagroup

C:\Data\405082.121 Reconstrcutie N211\GIS\ArcGIS\MXD\200703 N211 Bijlagen.mxd

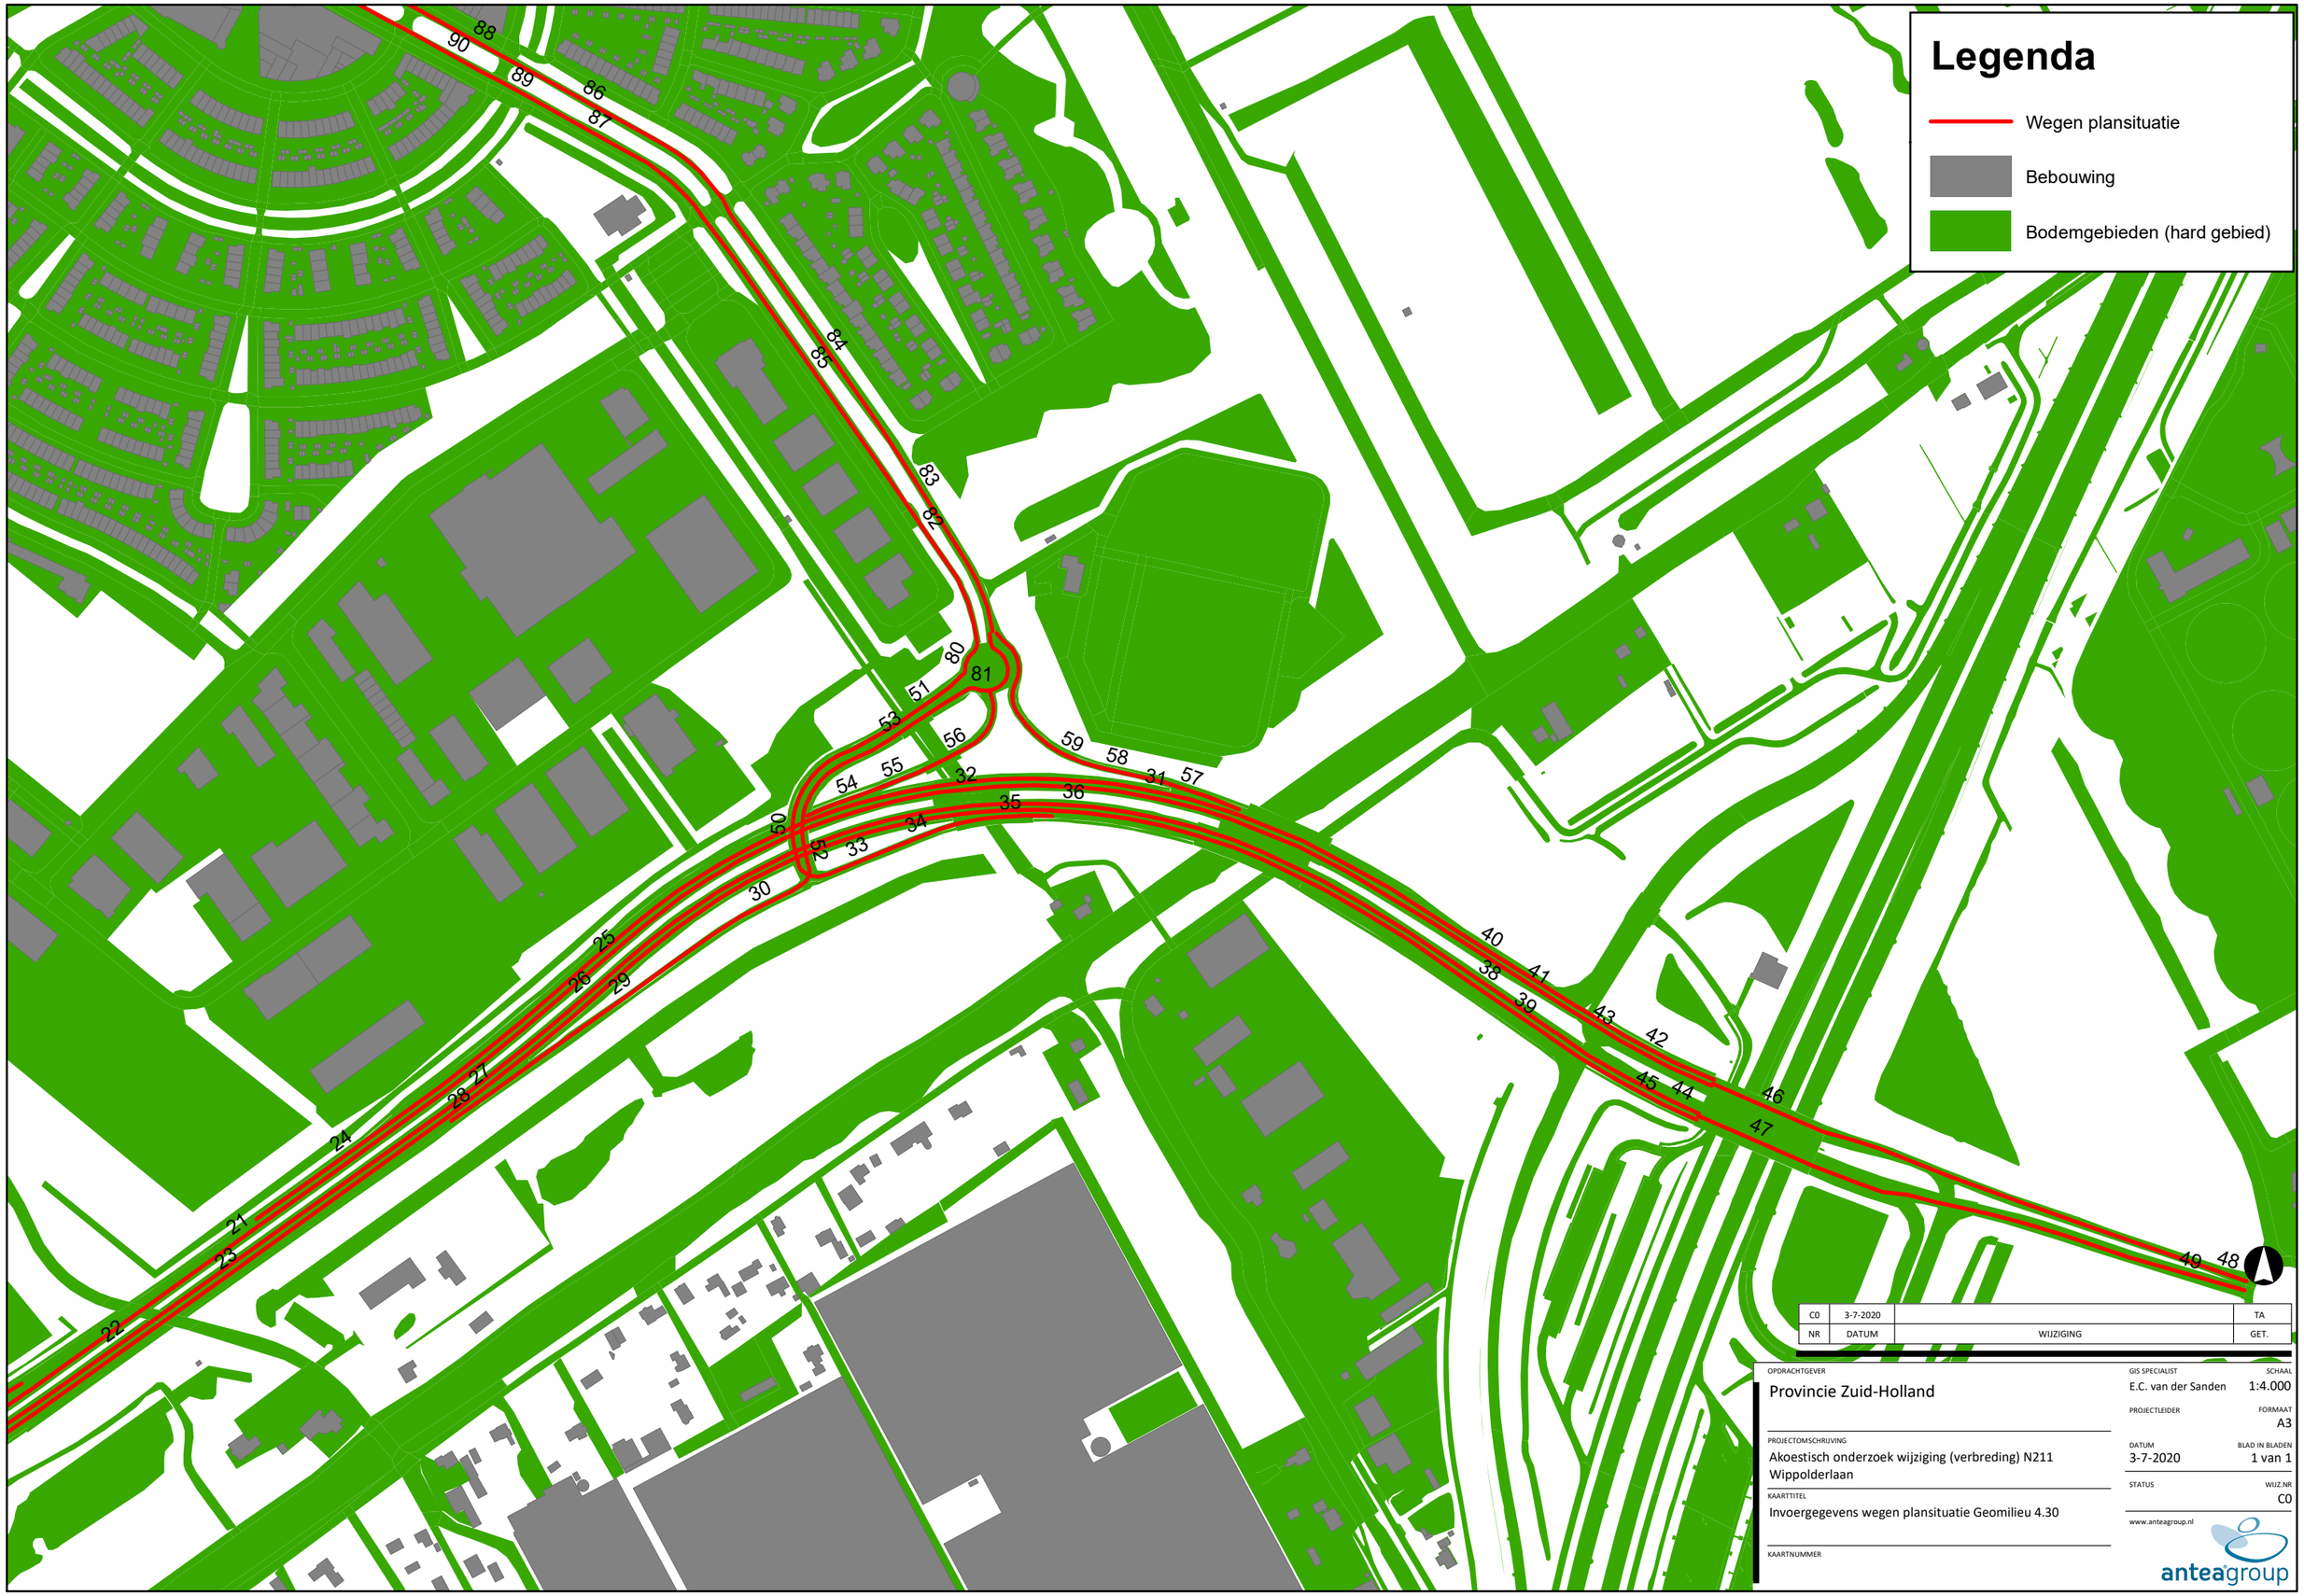

NR	DATUM	WIJZIGING	GET.
C0	3-7-2020		TA

OPDRACHTGEVER
Provincie Zuid-Holland

PROJECTOMSCHRIJVING
Akoestisch onderzoek wijziging (verbreding) N211 Wippolderlaan

KAARTTITEL
Invoergegevens wegen plansituatie Geomilieu 4.30

KAARTNUMMER

GIS SPECIALIST
E.C. van der Sanden

SCHAAL
1:4.000

PROJECTLEIDER

FORMAAT
A3

DATUM
3-7-2020

BLAD IN BLADEN
1 van 1

STATUS

WIJZ.NR
C0

www.anteagroup.nl

anteagroup

C:\Data\405082.121 Reconstrcutie N211\GIS\ArcGIS\MXD\200703 N211 Bijlagen.mxd

Legenda

- Schermen huidig
- Bodemgebieden (hard gebied)
- Bebouwing

NR	DATUM	WIJZIGING	
C0	3-7-2020		TA

OPDRACHTGEVER
Provincie Zuid-Holland

PROJECTOMSCHRIJVING
Akoestisch onderzoek wijziging (verbreding) N211 Wippolderlaan

KAARTTITEL
Invoergegevens Schermen huidige situatie Geomilieu 4.30

KAARTNUMMER

GIS SPECIALIST
E.C. van der Sanden

SCHAAL
1:5.500

PROJECTLEIDER

FORMAAT
A3

DATUM
3-7-2020

BLAD IN BLADEN
1 van 1

STATUS

WIJZ.NR
C0

www.anteagroup.nl

anteagroup

C:\Data\405082.121 Reconstrcutie N211\GIS\ArcGIS\MXD\200703 N211 Bijlagen.mxd

Legenda

- Schermen optimalisatie
- Bebouwing
- Bodemgebieden (hard gebied)

NR	DATUM	WIJZIGING	
C0	3-7-2020		TA

OPDRACHTGEVER
Provincie Zuid-Holland

PROJECTOMSCHRIJVING
Akoestisch onderzoek wijziging (verbreding) N211 Wippolderlaan

KAARTTITEL
Invoergegevens Schermen Optimalisatie Geomilieu 4.30

KAARTNUMMER

GIS SPECIALIST
E.C. van der Sanden

SCHAAL
1:5.500

PROJECTLEIDER

FORMAAT
A3

DATUM
3-7-2020

BLAD IN BLADEN
1 van 1

STATUS

WIJZ.NR
C0

www.anteagroup.nl

anteagroup

C:\Data\405082.121 Reconstrcutie N211\GIS\ArcGIS\MXD\200703 N211 Bijlagen.mxd

Legenda

- Wegen N211 plansituatie
- Geluidzone N211

NR	DATUM	WIJZIGING	
C0	22-6-2020		TA

OPDRACHTGEVER
Provincie Zuid-Holland

PROJECTOMSCHRIJVING
Akoestisch onderzoek wijziging (verbreding) N211 Wippolderlaan

KAARTTITEL
Geluidzone N211 Wippolderlaan

KAARTNUMMER

GIS SPECIALIST
E.C. van der Sanden

SCHAAL
1:7.000

PROJECTLEIDER

FORMAAT
A3

DATUM
22-6-2020

BLAD IN BLADEN
1 van 1

STATUS

WIJZ.NR
C0

www.anteagroup.nl

anteagroup

C:\Data\405082.121 Reconstrcutie N211\GIS\ArcGIS\MXD\200518 N211 Wippolderlaan resultaten project.mxd

Legenda

- Wegen N222 - Wateringveldseweg plansituatie
- Geluidzone N222 - Wateringsveldseweg

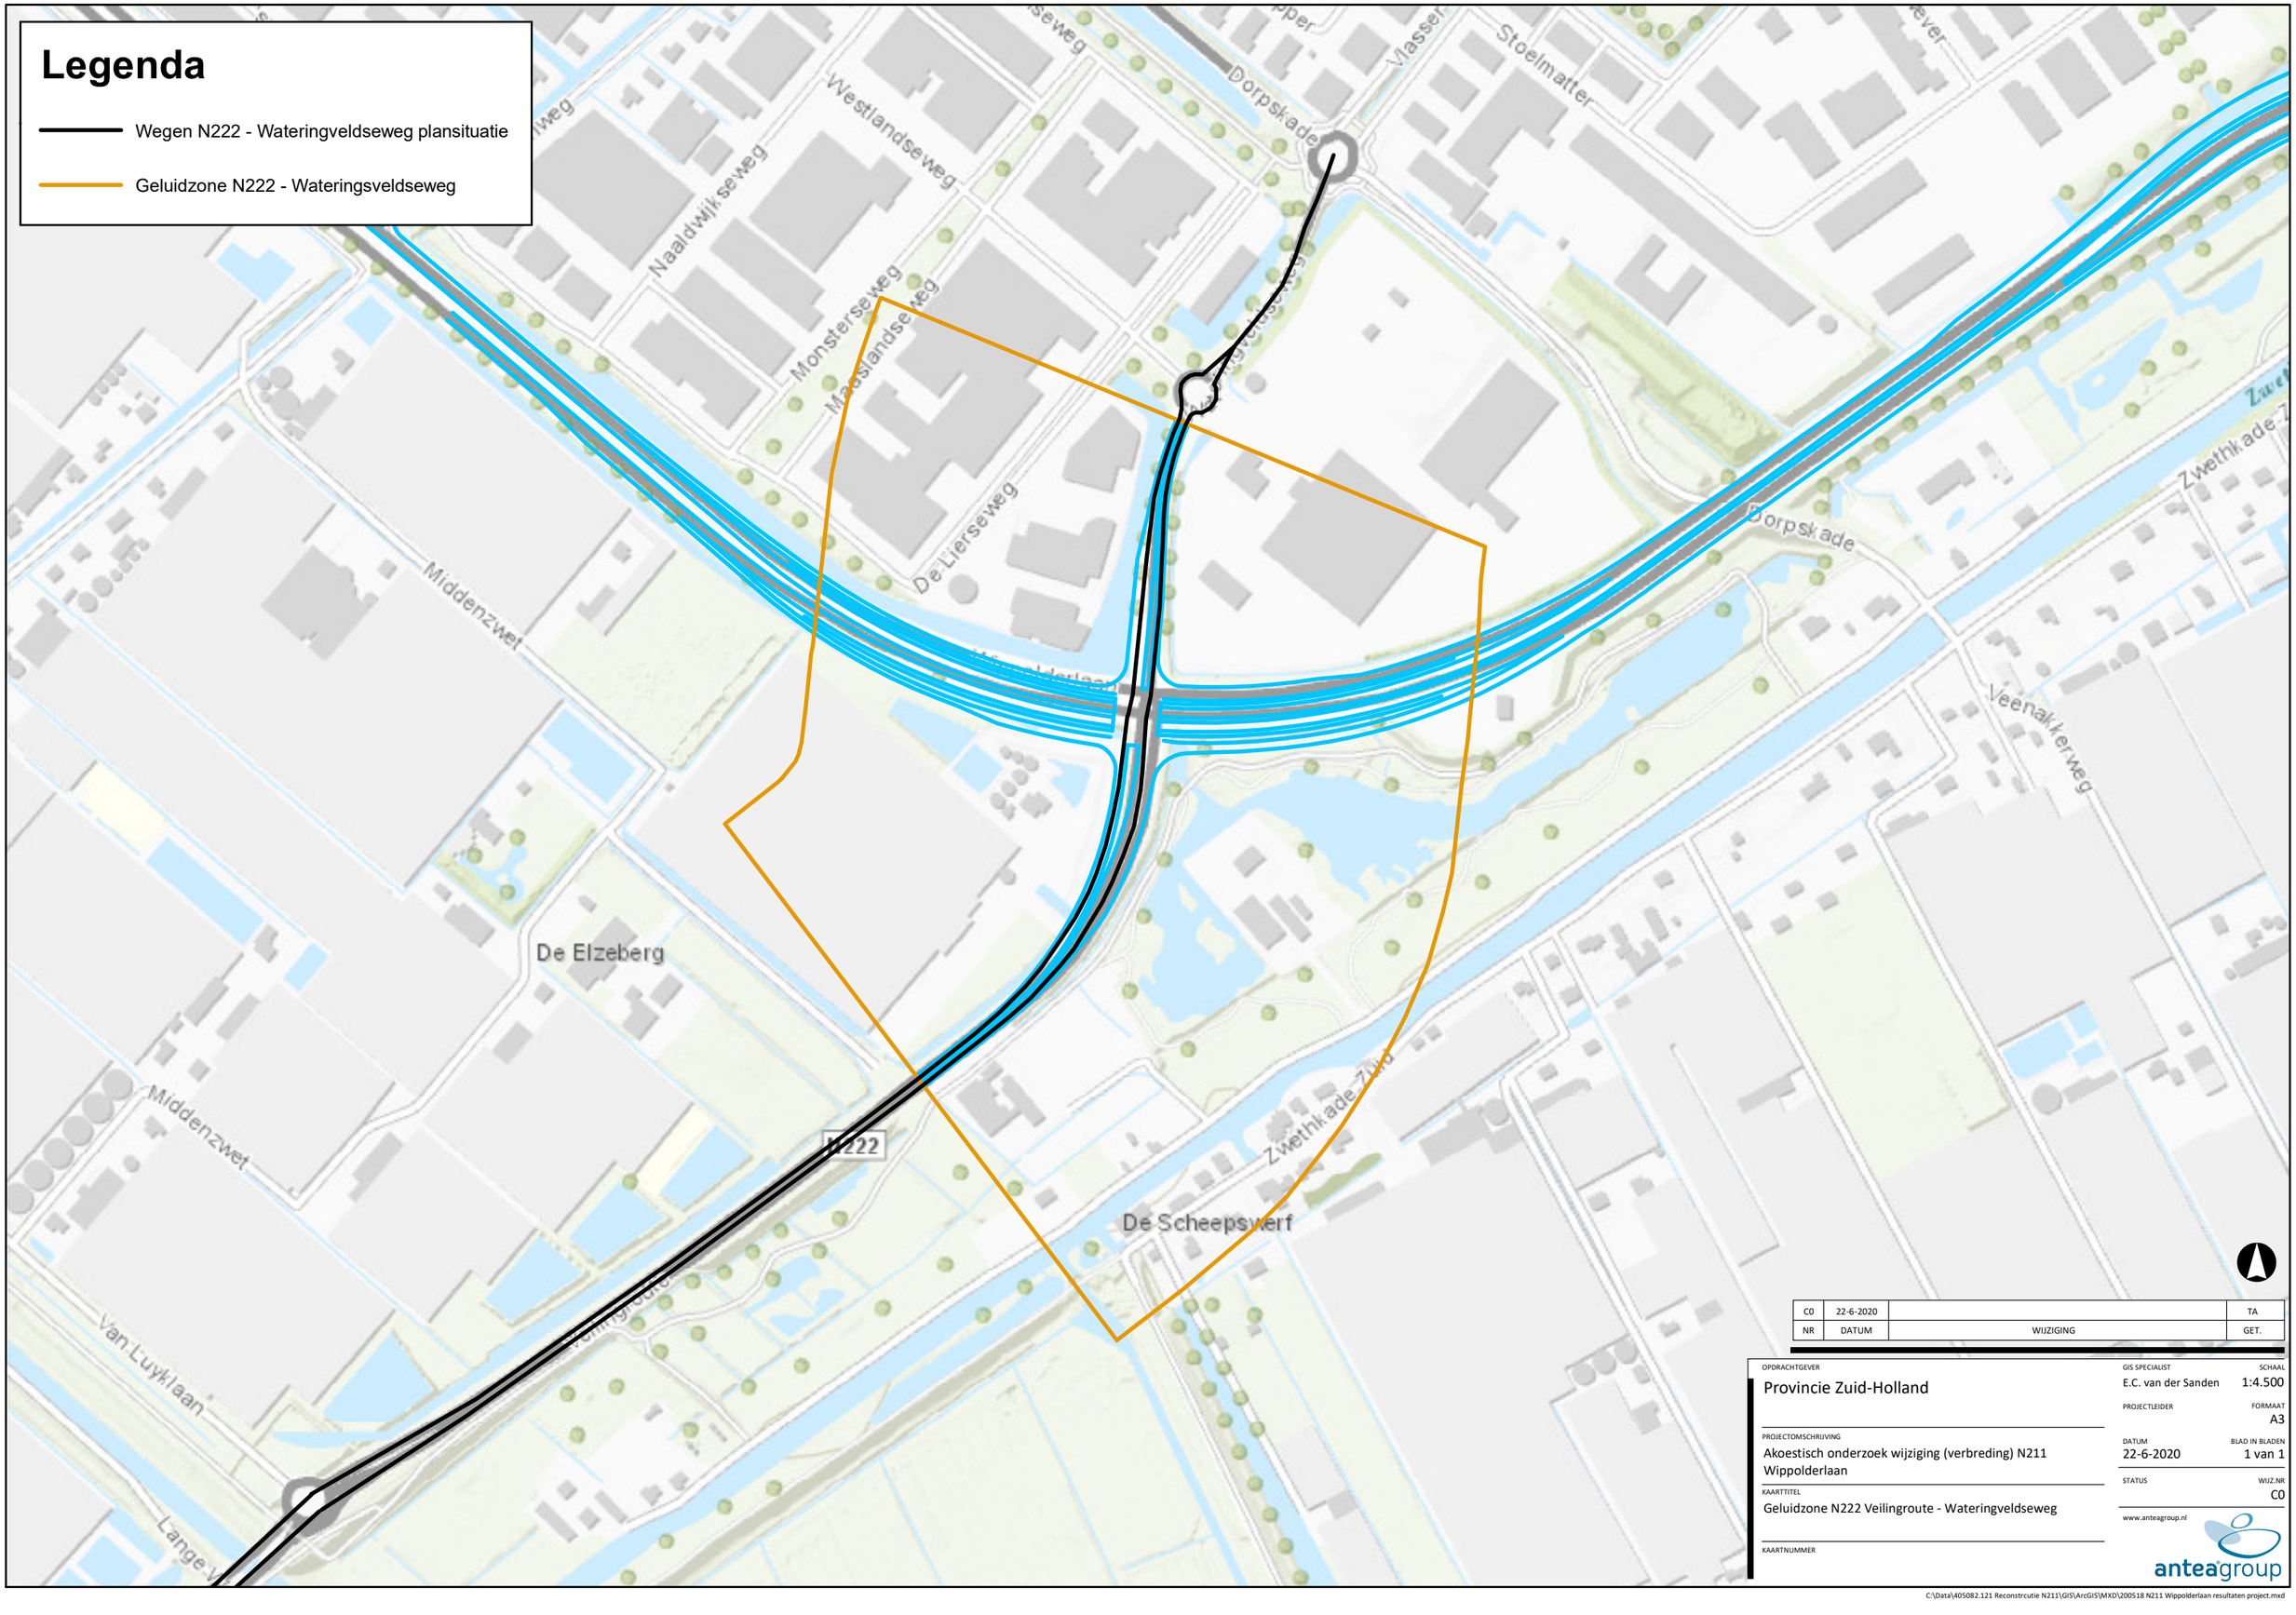

C0	22-6-2020		TA
NR	DATUM	WIJZIGING	GET.

OPDRACHTGEVER
Provincie Zuid-Holland

PROJECTOMSCHRIJVING
Akoestisch onderzoek wijziging (verbreding) N211 Wippolderlaan

KAARTTITEL
Geluidzone N222 Veilingroute - Wateringveldseweg

KAARTNUMMER

GIS SPECIALIST
E.C. van der Sanden

SCHAAL
1:4.500

PROJECTLEIDER

FORMAAT
A3

DATUM
22-6-2020

BLAD IN BLADEN
1 van 1

STATUS

WIJZ.NR
C0

www.anteagroup.nl

anteagroup

C:\Data\405082.121 Reconstrcutie N211\GIS\ArcGIS\MXD\200518 N211 Wippolderlaan resultaten project.mxd

Legenda

- Wegen Laan van Wateringse Veld plansituatie
- Geluidzone Laan van Wateringse Veld

C0	26-6-2020		TA
NR	DATUM	WIJZIGING	GET.

OPDRACHTGEVER
Provincie Zuid-Holland

PROJECTOMSCHRIJVING
Akoestisch onderzoek wijziging (verbreding) N211 Wippolderlaan

KAARTTITEL
Geluidzone Laan van Wateringse Veld

KAARTNUMMER

GIS SPECIALIST
E.C. van der Sanden

SCHAAL
1:4.000

PROJECTLEIDER

FORMAAT
A3

DATUM
26-6-2020

BLAD IN BLADEN
1 van 1

STATUS

WIJZ.NR
C0

www.anteagroup.nl

anteagroup

C:\Data\405082.121 Reconstrcutie N211\GIS\ArcGIS\MXD\200518 N211 Wippolderlaan resultaten project - kopie.mxd

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Beneluxweg 125
4904 SJ OOSTERHOUT
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT
T. (0162) 48 7000
E. nilse.vandersanden@anteagroup.com

www.anteagroup.nl

Copyright © 2020
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.