

Bijlage bij besluit

Z2021-004584-V01


Dakaansluiting brandwerende wand met PROMATECT® -H of -100

60 minuten brandwerend



1.31.60

Ven L

99-CVB-B2142 | 2000-CVB-R02299

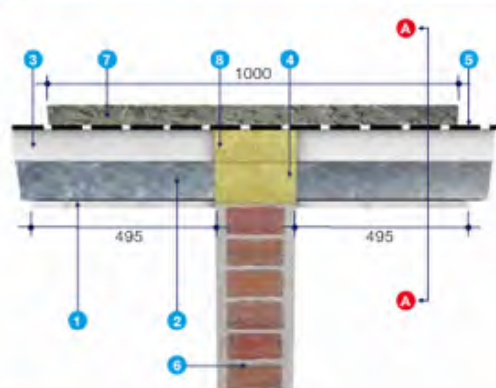

Dwarsdoorsnede 60 min.

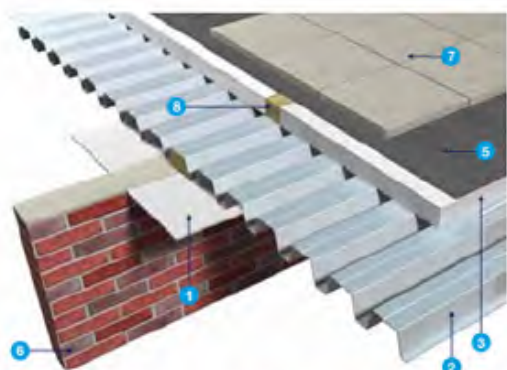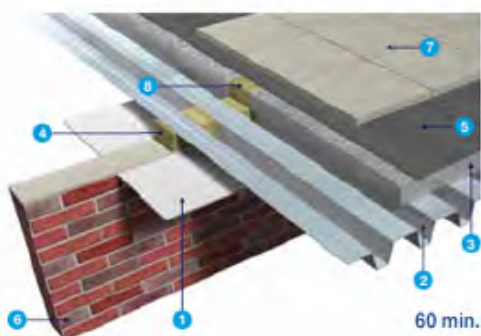

Muur in lengterichting van dak

Technische toelichting:

- 1 PROMATECT® -H dikte 15 mm of PROMATECT® -100, dikte 12 mm, breedte 495 mm voor 60 minuten brandwerendheid.
- 2 Geprofileerde stalen dakplaten.
- 3 Brandbare dakisolatie.
- 4 Cannelurevulling, boven- en onderdaks. Steenwol tenminste 30 kg/m³, vullen over de gehele wanddikte.
- 5 Dakbedekking.
- 6 Wand, brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie 60 minuten.
- 7 Afdekking bestaande uit betontegels, over een breedte van tenminste 1000 mm, bij een brandbare dakbedekking (5).
- 8 Steenwol dakisolatie 150 kg/m³ met een breedte van tenminste 200 mm.

Aanwijzing:

De wdbto-er wordt ook via de buitenlucht beoordeeld. De brandvoortplantingsklasse van het dakoppervlak moet 2 of beter zijn. Het spreekt vanzelf dat ter plaatse van de wandaansluiting geen kunststof schuim, zoals b.v. PS, is toegestaan. De draagconstructie van de wand dient ook 60 minuten brandwerend te zijn.