

alle meten in het werk te controleren  
constructie: gegevens/berekening volgens opgave constructie  
classificatie rekenwerk: zie. Inhoudt rekenwerk te controleren constructie  
veilige classificatie volgens opgave constructie  
rekenwerk: reken werk te controleren: zie. 3.10 art. 3.68 t/m 3.73  
gebruik van de uit- en inbrengde schiedingsconstructies conform  
NEN 5077 en het B02111 afb. 3.4 art. 3.15 t/m 3.16  
inbrengconstructie van samenstellende klas W2 zie. NEN 5087 art.  
NEN 5076  
rekenwerk: zie. opgave inbrengreken  
rekenen en uitvoeren van rekenen met constructies in tegengest.  
niet-ontwerpingsfase: begrippen, afbaken in vastheid, plan  
80-8011 afb. 3.4 art. 3.15 t/m 3.16  
brandveiligheid: noodontwerpconstructie, zie. verschenen  
drinkwater en wateraanvoorzieningen, zie. NEN 1006

**RIOLERING**

afmetingen en werkende riolering: type 1000 3211  
afmeting: aantal en/2 afge: afgevoerd constructie  
afgevoerd: afmeting: type: afgevoerd: afgevoerd

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| af:    | standaard | af: 110 mm |
| h.o.p. | h.o.p.    | af: 100 mm |
| ver:   | ver:      | af: 110 mm |
| d:     | d:        | af: 75 mm  |
| af:    | af:       | af: 75 mm  |
| ver:   | ver:      | af: 75 mm  |
| f:     | f:        | af: 50 mm  |
| ver:   | ver:      | af: 50 mm  |
| af:    | af:       | af: 50 mm  |
| af:    | af:       | af: 50 mm  |
| af:    | af:       | af: 50 mm  |

**BRANDVEILIGHEID**

- brandbeveiliging met een weerstand tegen brandoverslag van ten minste 30 minuten conform NEN16065
- brandbeveiliging met een weerstand tegen brandoverslag van ten minste 60 minuten conform NEN16065
- zelfsluitend

automatische motordeur vlieg NHT2555

[illegible][illegible]









GEMEENTE: **BREDA**

ONDERDEEL: **BESTAANDE TOESTAND**

OPDRACHT 5: 1

|           |              |
|-----------|--------------|
| SCHAL     | = 1:100      |
| GEZEIGEND | = MM/N       |
| DATUM     | = 24.11.2021 |
| FORMAT    | = A3         |

|            |                |             |
|------------|----------------|-------------|
| WERKNUMMER | TEKENINGNUMMER | WIJZ.NUMMER |
| 2013       | BS-01          | 01          |

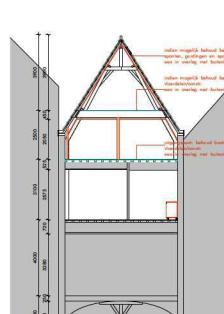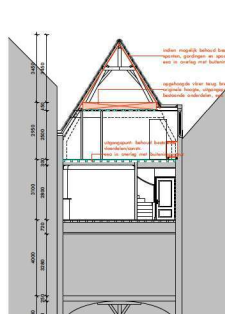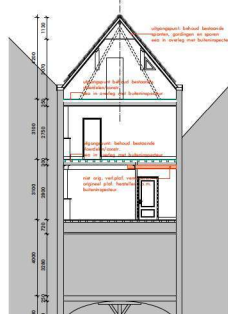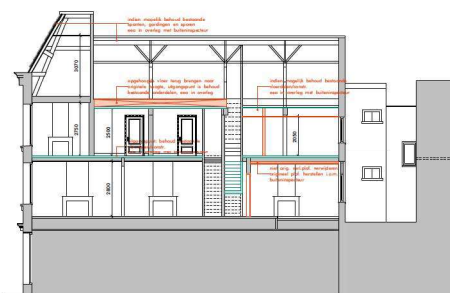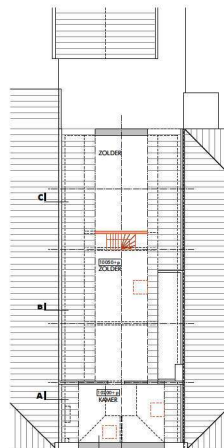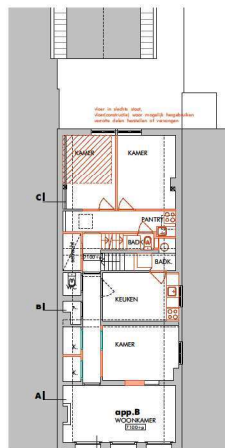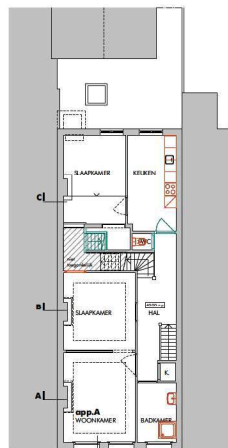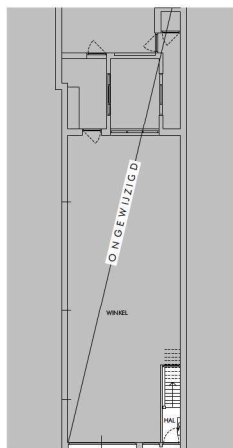

ALCANTARA

 heistend  
 te slopen  
 te handhaven/verhelpen/versterken  
 te laten meten/maken  
 gevraagd hebben  
 herontkoken  
 meten met een 400V ALE met in 32 dB  
 meten met een  
 meten met een

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| nik    | material                             |
| mv.    | mechanische ventilatie               |
| kt     | koelkast                             |
| vk.    | voorkap                              |
| lk.    | links                                |
| gk/h   | gaten bak of katen vlgg. constructie |
| dv.    | dakvenster                           |
| te     | te behoeve (verderende) bestemming   |
| mg.    | moedermeubelen, (ver)bod             |
|        | volledigheidsgift, (ver)bod          |
| int on | intercom, ontgrendelen voordeur      |
|        | meubelen in kleine woonkamer wett.   |

[illegible]

## BLOCKING

**Abbreviations**

|      |                |          |
|------|----------------|----------|
| sl.  | standing       | @ 110 cm |
| hm.  | home/homestead | @ 110 cm |
| wp.  | water/wast     | @ 110 cm |
| d.   | dwelt          | @ 75 cm  |
| wt.  | wandering      | @ 75 cm  |
| k.   | kenned         | @ 50 cm  |
| st.  | stood          | @ 50 cm  |
| sh.  | saw/shook      | @ 50 cm  |
| unf. | unfolding      |          |

BRANDYNE KIMBLE

— brandscheidend met een weerstand tegen brand/corrosie  
— een thermische 30 minuten oortuiging NEN-EN 1363-1

— brandscheidend met een weerstand tegen brand/corrosie  
— een thermische 60 minuten oortuiging NEN-EN 1363-1

— zelfdovend

— niet-ontvlambaar volgens EN 13501-1

## MATERIALS

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| date:                  | Handgebruik bestaande uit pen en             |
| bestrijkt materiaal:   | Schilderen o.a. bestaande<br>o.v. monumenten |
| bestrijkt oppervlakte: | Hout, v.a. schilderswerk, RAL90 10           |
| bestrijkt oppervlakte: | Wolven, Cinnabar, 780/1178, blauw, zwart     |
| bestrijkt oppervlakte: | Hout v.a. schilderswerk, RAL90 10            |
| bestrijkt oppervlakte: | Stijlmodel 1243, RAL7039                     |

**ISOLATEWAARDEN**  
Bij het versnippen van rijk en dikkelapig mosd gestroefd naar een zo hoog mogelijke isolatiewaarde:  
vloer: 8; 3-7 m<sup>2</sup>/W; gew.: 4,7 m<sup>2</sup>/W; dak: 6,3 m<sup>2</sup>/W.

namen: een U-waarde van ten hoogste 2,2W/m<sup>2</sup>K.

**iNeX**architekten

ARCHITECTON AM  
WITTMANRANGHUTTEN  
OP DE THORNEN 285  
82110E, MAASTRICHT  
POSTBUS 1472 6201BA  
T: +31 (0)43 325 86 86  
  
WWW.ARCHITECTON.NL  
WWW.WITTMANRANGHUTTEN.NL

PROJECT: VEEMARKTSTRAAT 33 - BREDA VERVOLMINING

GEMEENTE: BREDa

ONDERDEEL: BESTAANDE TOESTAND  
SLOOPTEKENING

ORCID: 0000-0001-8510-1000

|            |                 |             |
|------------|-----------------|-------------|
| WERKNUMMER | TEKSTINGENUMMER | WISZ NUMMER |
| 2013       | SLP-01          | 01          |