



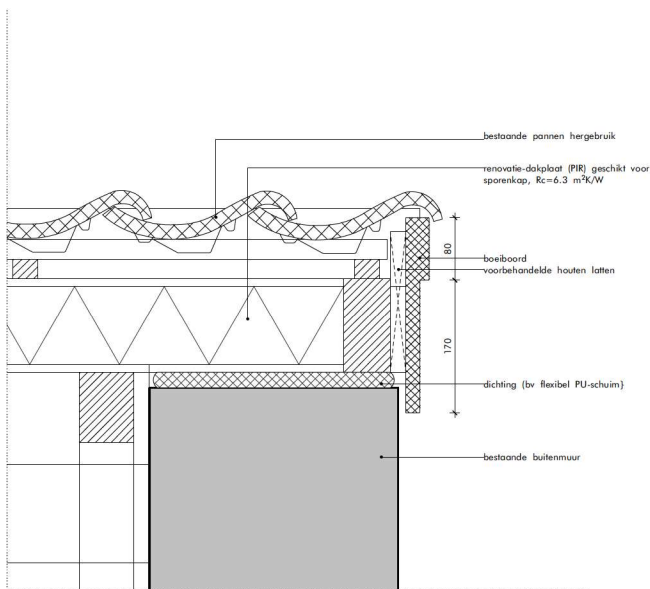

DETAIL 01 / DAKRAND ACHTERGEVEL
1:5



Gemeente Breda

Bijlage bij besluit
Z2021-006770-V01

Ven L


ITEXarchitecten

VEEMARKTSTRAAT 33, BREDA
VERBOUWING

Bouwaanvraag
Details

vijs/datum: 02.02.2021
schaal: 1:5/1:10/1:20

2013 / BA-05

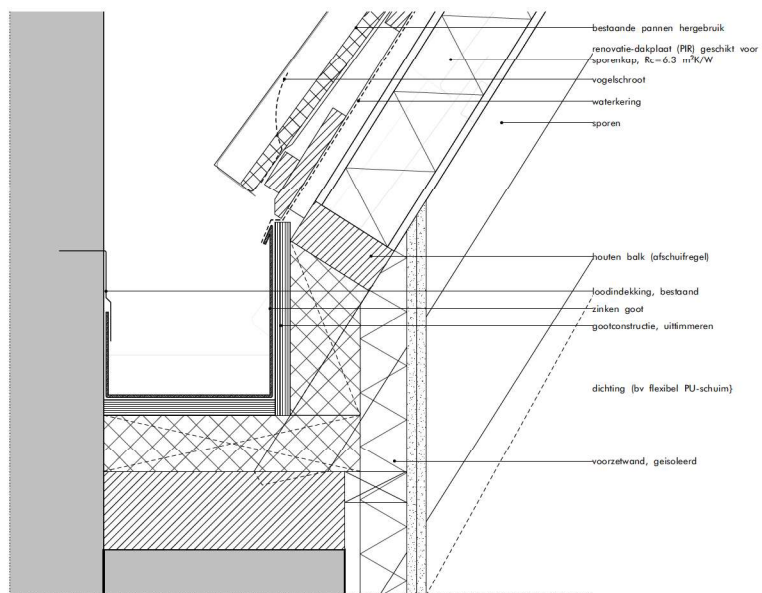

DETAIL 02 / GOOT
1:5


ISOLATIEWAARDES

Bij het vernieuwen van dak en dakkapel wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke isolatiewaarde.

vloer: $R_c=3,7 \text{ m}^2\text{K/W}$; gevel: $4,7 \text{ m}^2\text{K/W}$; dak: $6,3 \text{ m}^2\text{K/W}$.

Omdat het hier een monument betreft kunnen er zich situaties voordoen waarbij deze streefwaarden niet haalbaar blijken, dan is de ondergrens, volgens art. 5.6 lid 2 van het BB, het reeds verkregen niveau.

vloer: $R_c=2,6 \text{ m}^2\text{K/W}$; gevel: $R_c=1,4 \text{ m}^2\text{K/W}$; dak: $R_c=2,1 \text{ m}^2\text{K/W}$
ramen: een U-waarde van ten hoogste $2,2\text{W/m}^2\text{K}$.

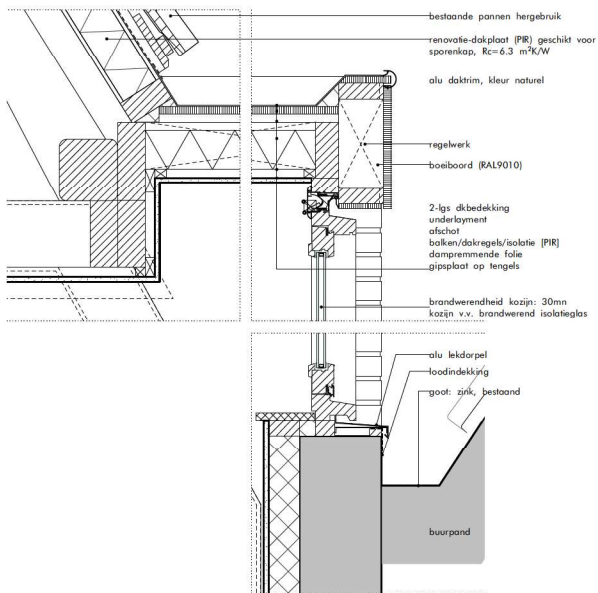





DETAIL 03 / DAKKAPEL
1:10


ISOLATIEWAARDES
 Bij het vernieuwen van dak en dakkapel wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke isolatiewaarde.
 vloer: Rc=3,7 m2.K/W; gevel: 4,7 m2.K/W; dak: 6,3 m2.K/W.
 Omdat het hier een monument betreft kunnen er zich situaties voordoen waarbij deze streefwaarden niet haalbaar blijken, dan is de ondergrens, volgens art. 5.6 lid 2 van het BB, het reëelst verkregen niveau.
 vloer: Rc=2,6 m2.K/W; gevel: Rc=1,4 m2.K/W; dak: Rc=2,1 m2.K/W
 ramen: een U-waarde van ten hoogste 2,2W/m2.K.



foto ramen voorgevel / bestaande toestand


PRINCIPEDETAILS NA-ISOLATIE GEVEL 1:10

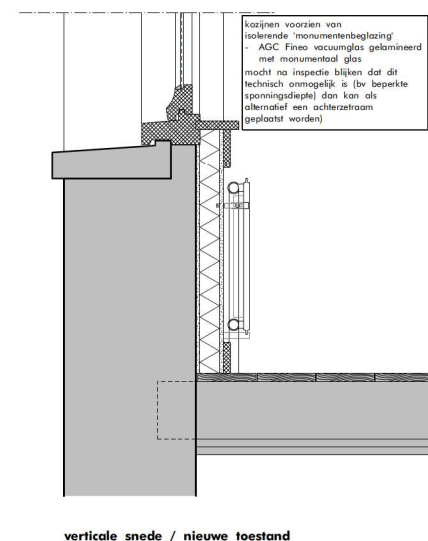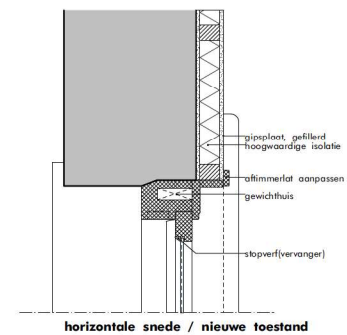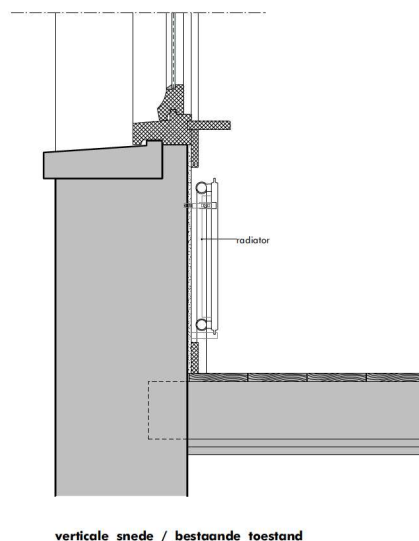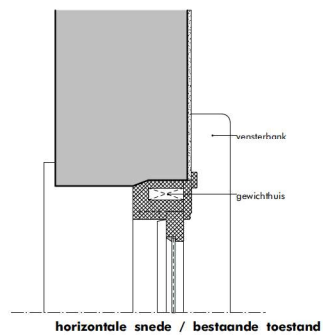

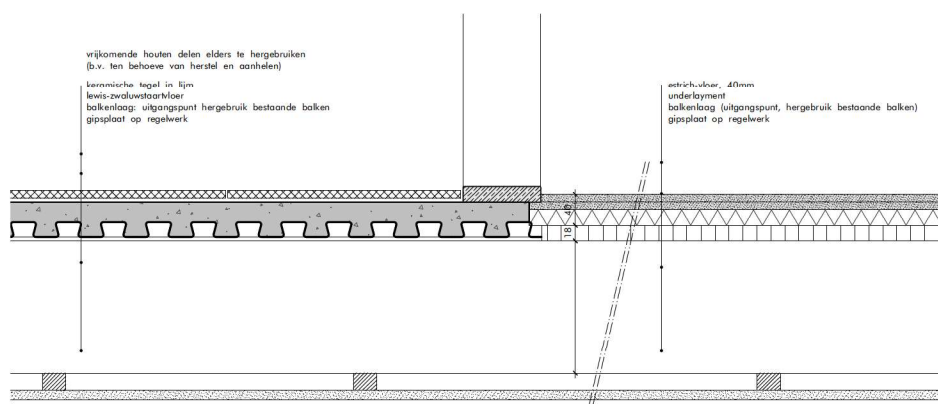


DETAIL BADKAMERVLOER VERDIEPING 3
1:10

AANZICHT 1

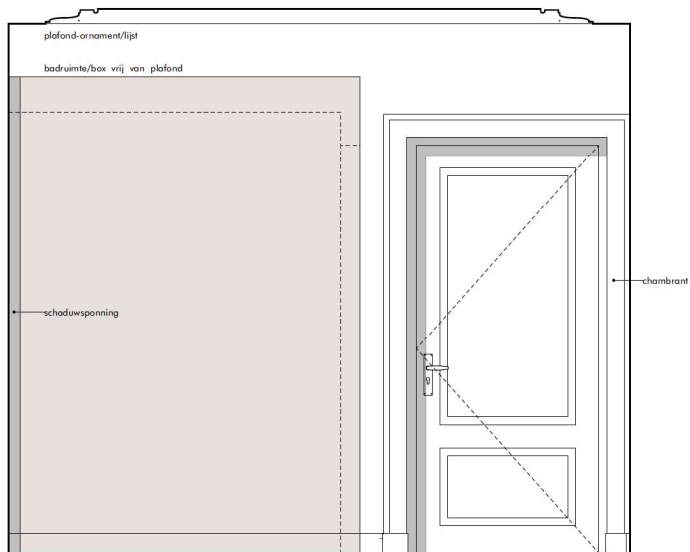

PLATTEGROND

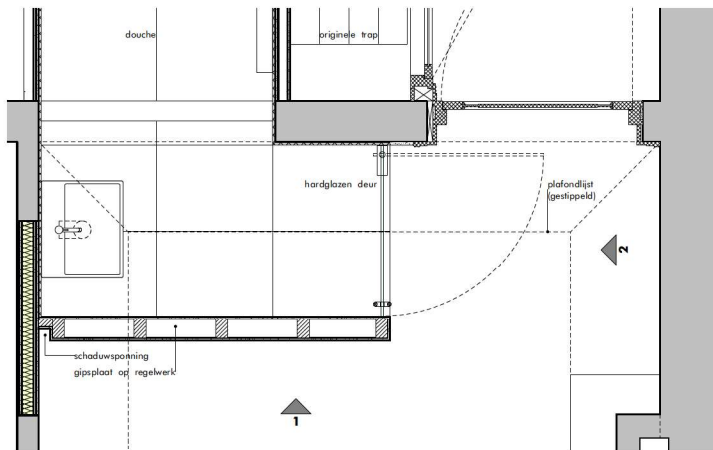


INEXarchitecten

VEEMARKTSTRAAT 33, BREDA
VERBOUWING

Bouwaanvraag
Principe 'Box' badkamer


PRINCIPE 'BOX' BADKAMER
1:20

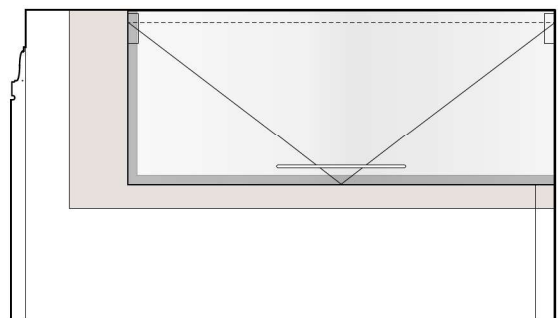


AANZICHT 2

vijs/datum: 02.02.2021
school: 1:20

2013 / BA-05

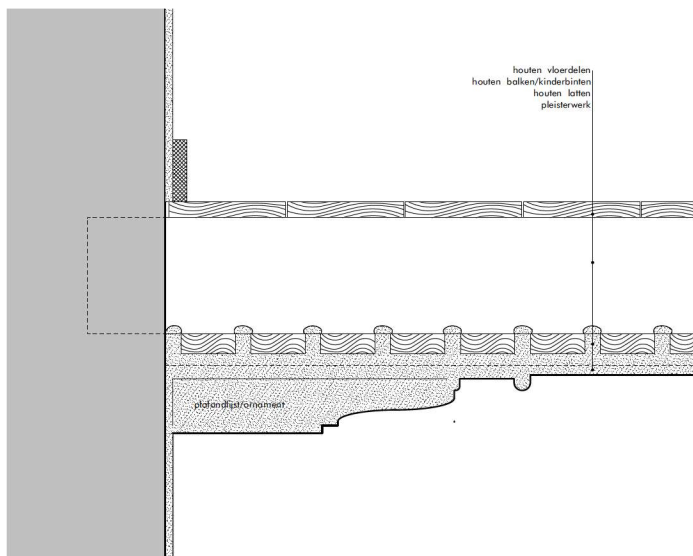


PLAFOND BESTAAND

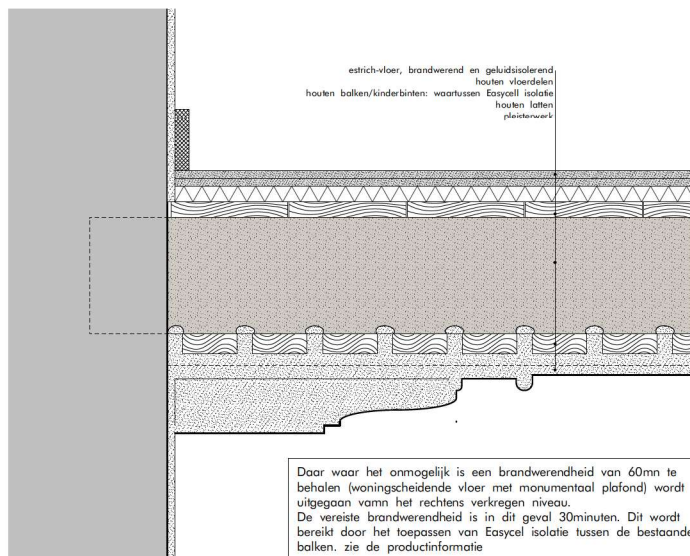

PLAFOND NIEUW

**BRANDWERENDHEID
PLAFOND VERDIEPING 1
1:5**

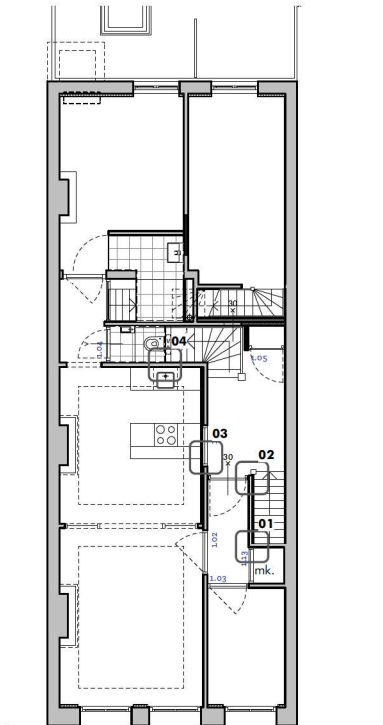

Het betreft hier de uitwerking van een aantal principedetails brandwerendheid. Na sloop wordt duidelijk op welke punten er nog specifieke detailoplossingen aangedragen moeten worden. Na overleg met de bouwinspecteur worden deze verzorgd.

