


Voor de voorgeschreven sprinklercomponenten set dient gedurende de gestelde tijd van brandwerendheid van de brandscheiding (60 minuten) ook de bouwkundige bevestiging en werking van de sprinklerinstallatie voor 60 minuten te worden gewaarborgd.

De installatie kan worden aangesloten op de drinkwatervoorziening of gevoed worden door een watervoorraad met pomp.

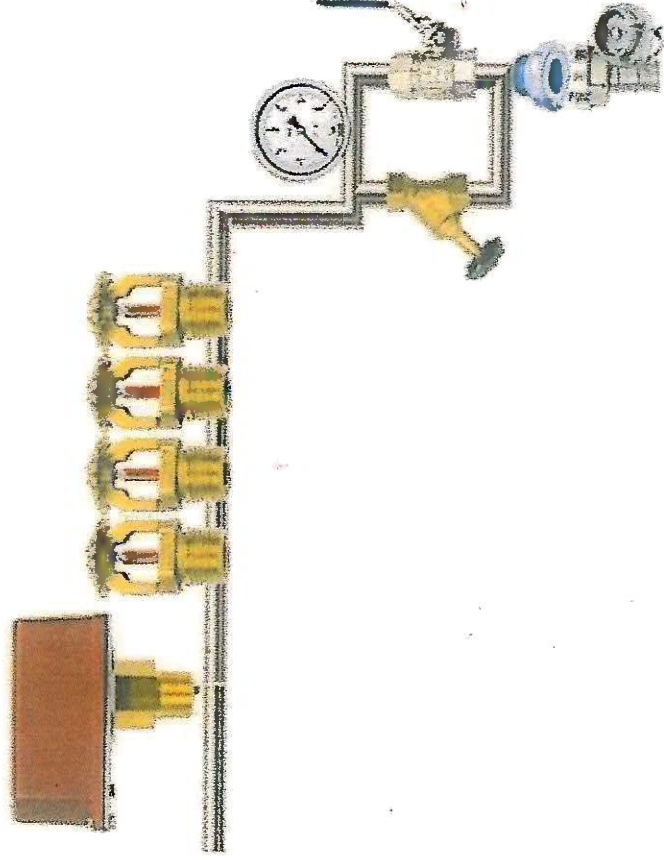

#### **Inhoud componentenset**

De sprinkler componentenset bestaat uit:

4 sprinklers (maximale aantal per installatie)

Stromingsschakelaar (geeft een melding als de installatie in werking treedt)

Testafsluiter

Doorspoelafsluiter

Manometer

Storzkoppeling