


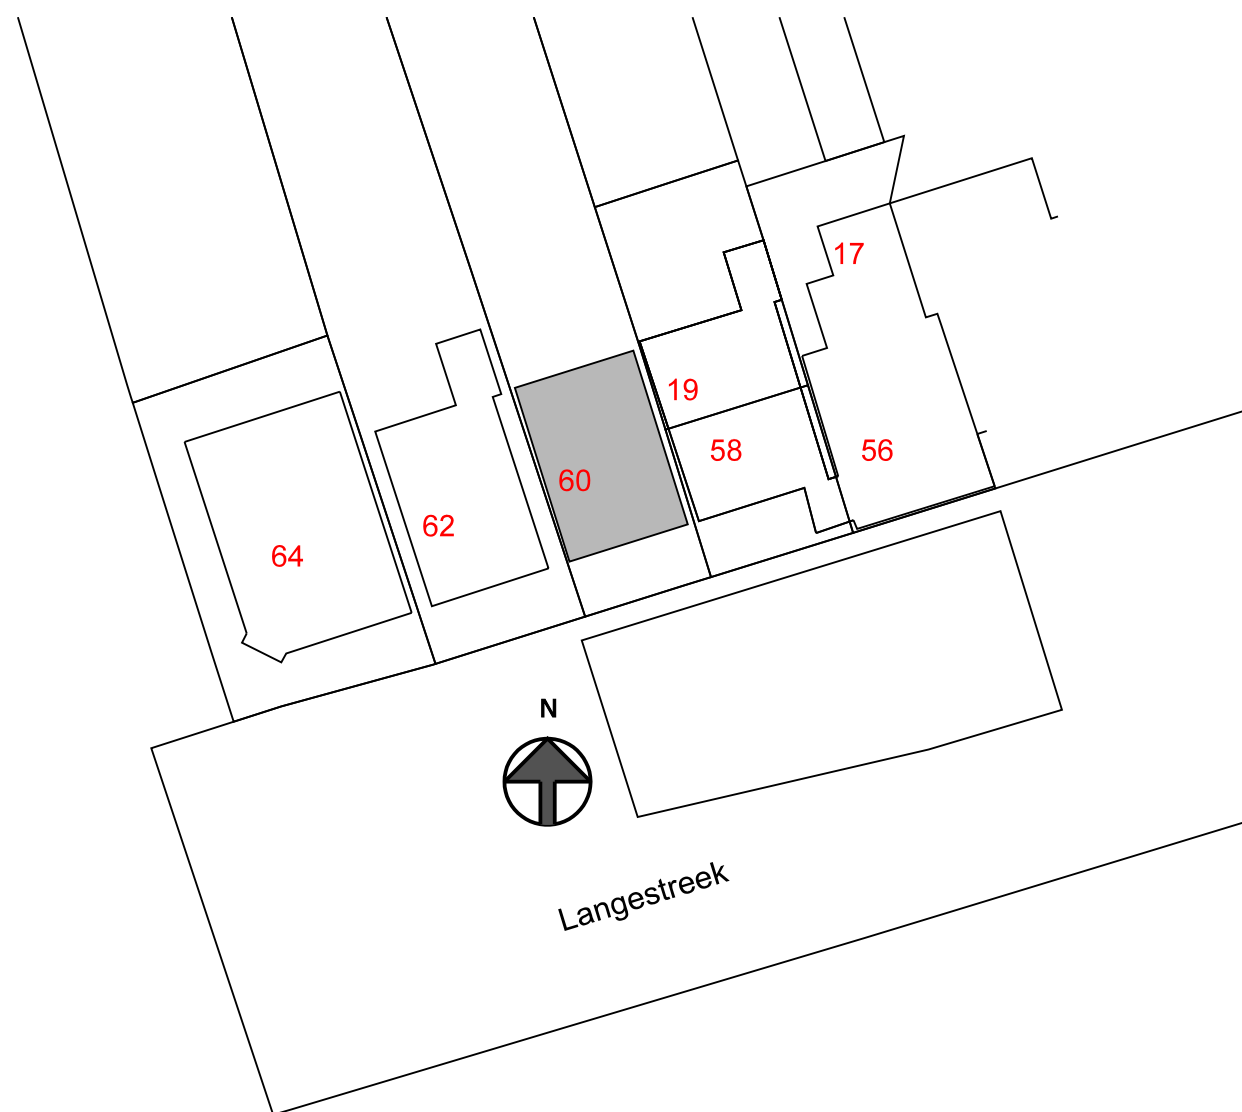


Situatie schaal 1:500

BE-01


Opdrachtgever: Langestreek 60 Schiermonnikoog			BOUWBEDRIJF R. DIJKSTRA SCHIERMONNIKOOG adres : Melle Grietjespad 7 9166 LT Schiermonnikoog telefoon: 0519-531762 e-mail : info@bouwenopschier.nl website : www.bouwenopschier.nl
Betreft: Verduurzamen dak woning aan de Langestreek 60 te Schiermonnikoog			
Onderdeel: Bestektekening			
Get. : B.O.M.	Schaal : 1:100/1:10	Gew. : 04-03-2022	
Tek.nr. : 21-546	Datum : 07-12-2021	Gew. : 21-03-2022	
Werknr.: 0000	Gew. : 10-01-2022	Gew. : -	

Deze tekening is eigendom van Bouwbedrijf R. Dijkstra Schiermonnikoog
Het is verboden om deze te kopiëren en te verstrekken aan derden zonder toestemming

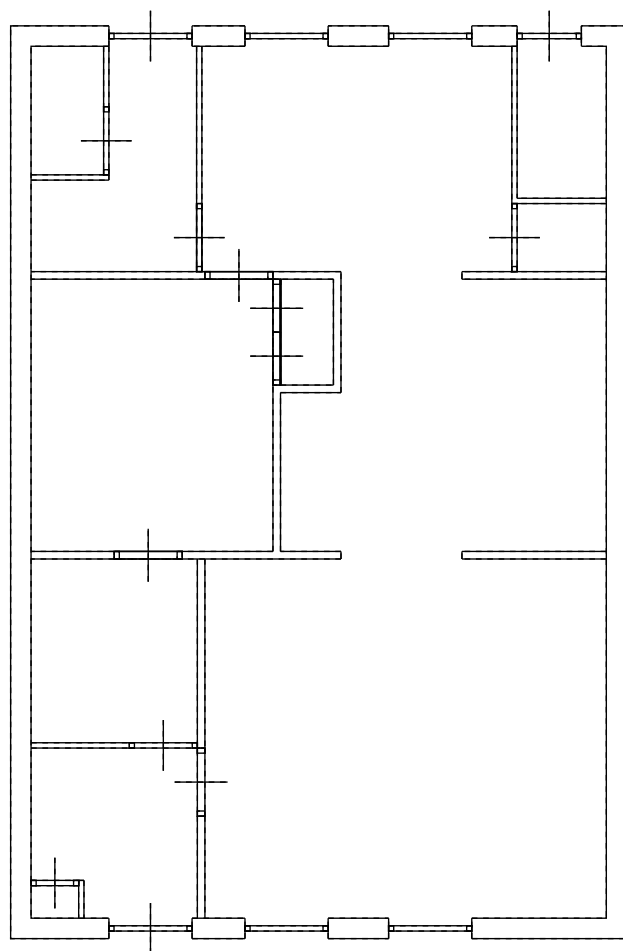

Begane grond

Indeling en materiaalgebruik blijft ongewijzigd

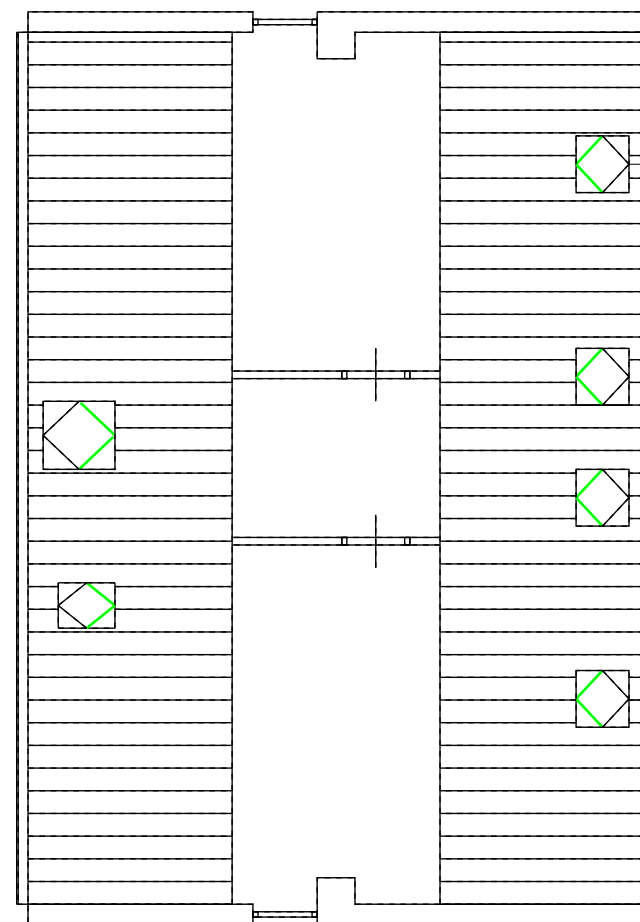

nieuw dakraam toevoegen:
780x980 mm
plaatsing verdiept

nieuw dakraam toevoegen:
780x980 mm
plaatsing verdiept


Verdieping

Indeling en materiaalgebruik blijft ongewijzigd

BE-01
Tek.nr. : 21-546
Datum : 21-03-2022




Voorgevel (bestaand)

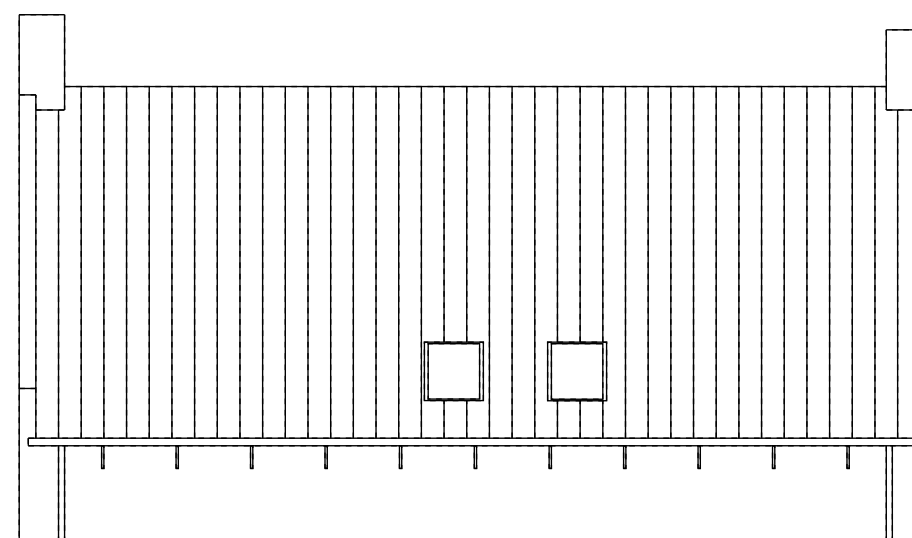

Rechter zijgevel (bestaand)



Achtergevel (bestaand)

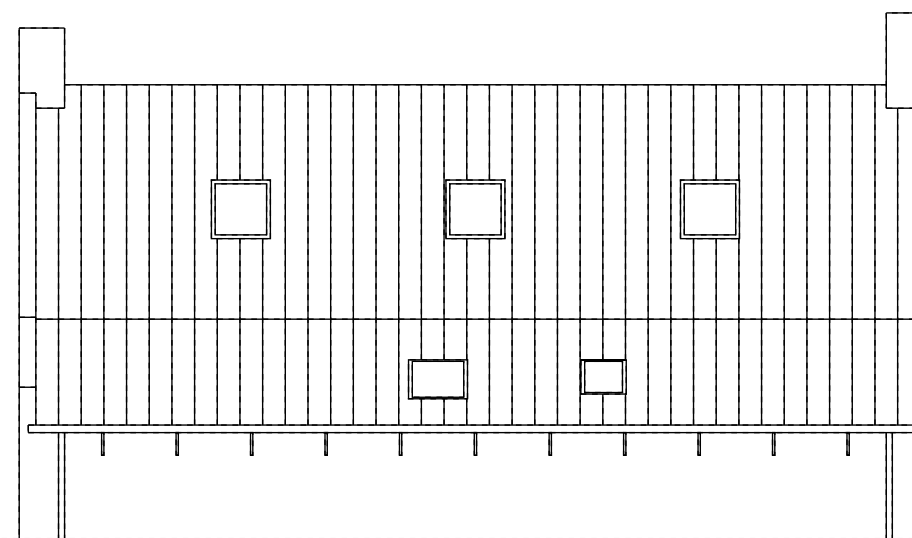


Linker zijgevel (bestaand)

BE-01
Tek.nr. : 21-546
Datum : 21-03-2022




Voorgevel (gewijzigd)

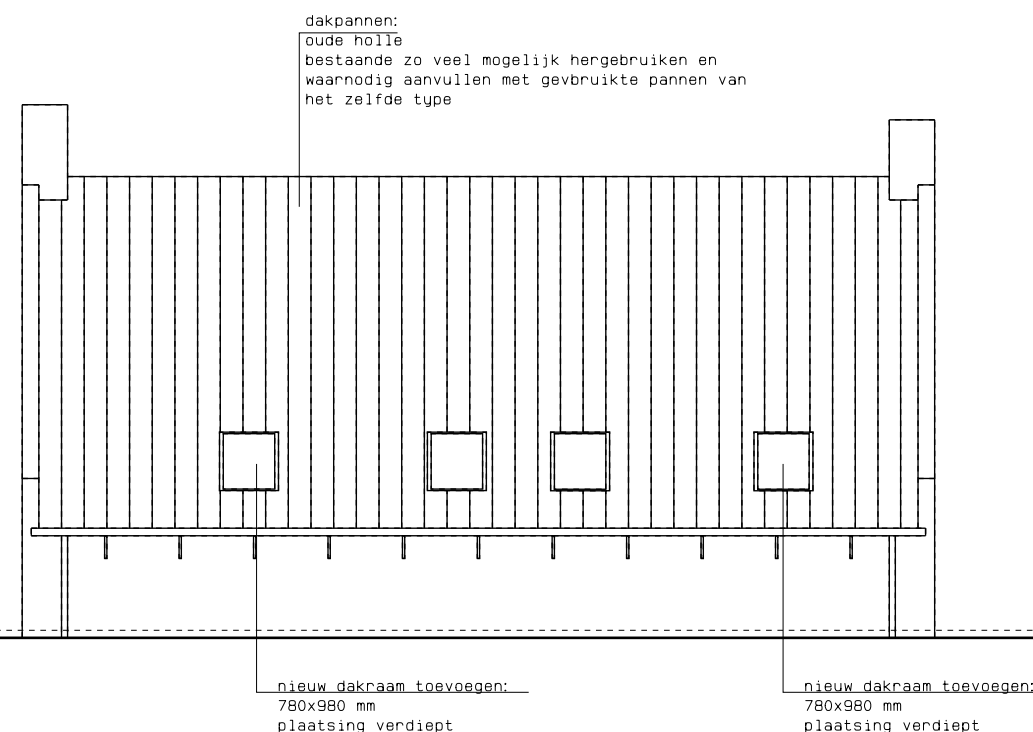

Rechter zijgevel (gewijzigd)




Achtergevel (gewijzigd)

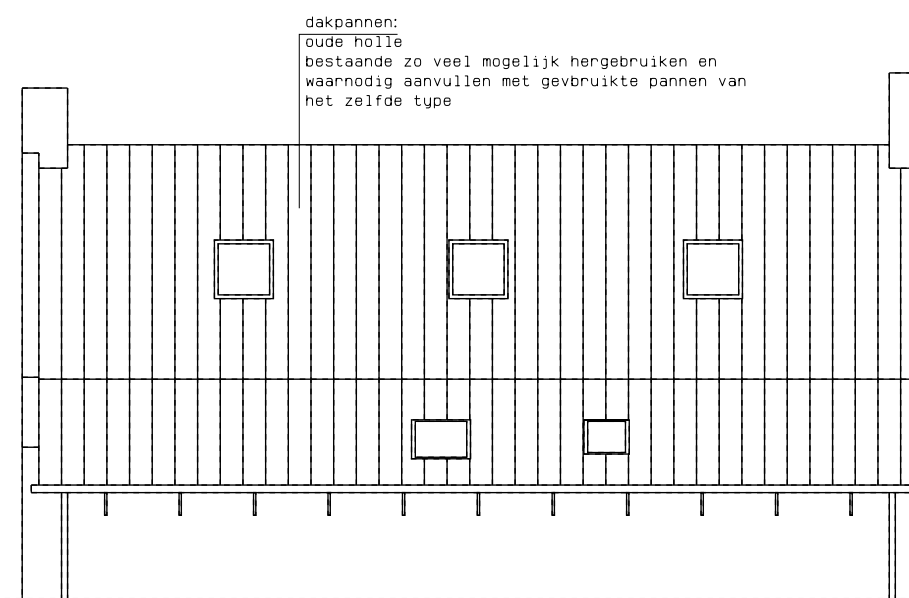


Linker zijgevel (gewijzigd)

BE-01
Tek.nr. : 21-546
Datum : 21-03-2022

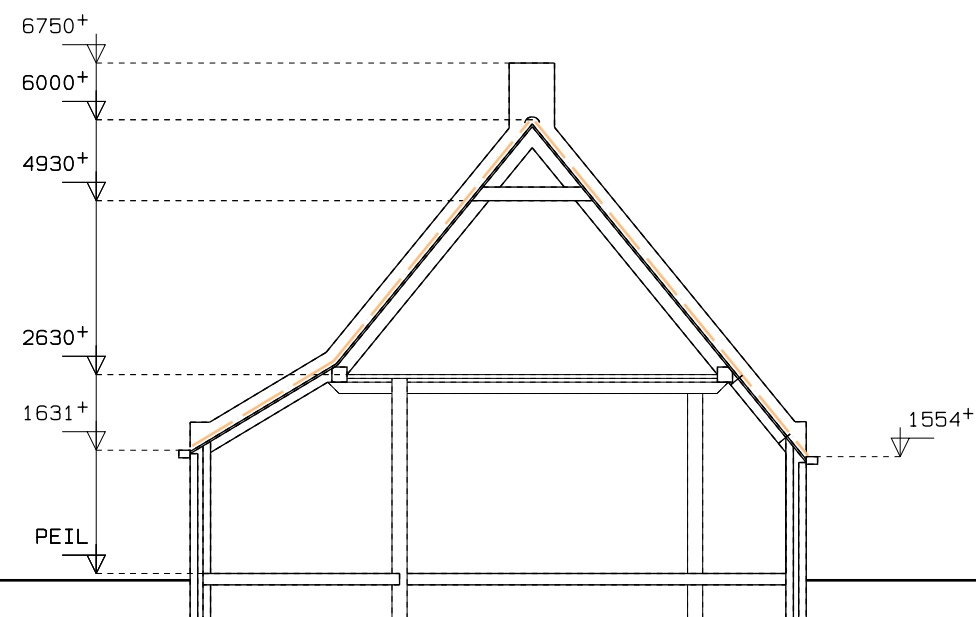

Doorsnede (bestaand)

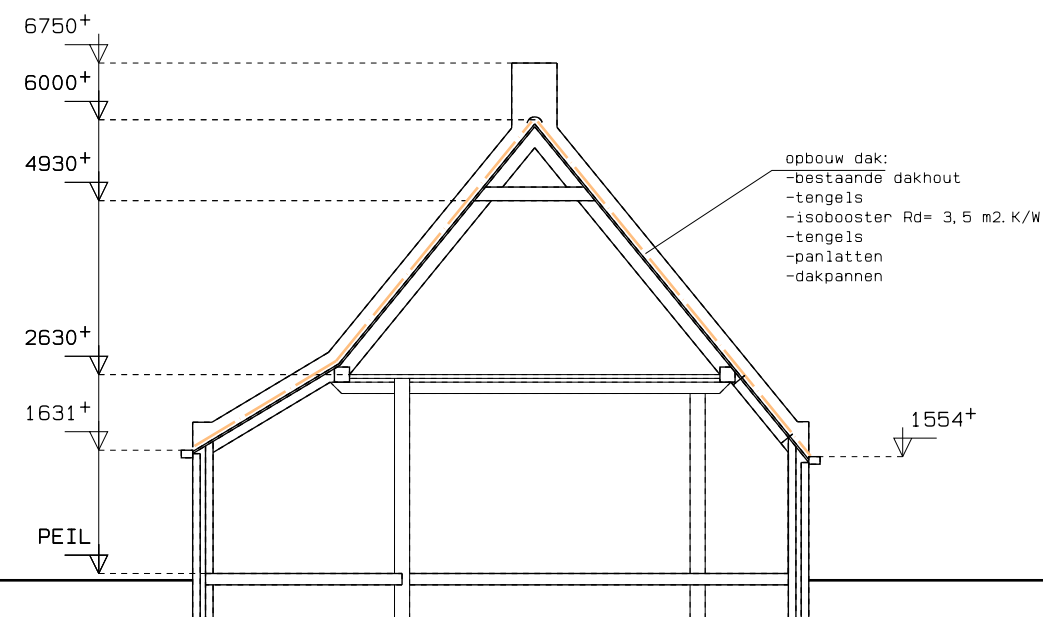

Doorsnede (gewijzigd)

dakbedekking is niet brandgevaarlijk volgens NEN 6063 als bedoeld in art. 2.71 van B.B.

rookproductie en brandvoortplanting volgens NEN-EN 13501-1 en volgens bouwbesluit afdeling 2.9 "beperking van het ontwikkelen van brand en rook"

overige			
- wanden, plafond	s2	klasse D	klasse D
- vloeren, trap, e.d.	s1f1	klasse Df1	-
- deuren, plint, e.d.	s2	klasse D	klasse D

BE-01
Tek.nr. : 21-546
Datum : 21-03-2022

- bestaande kap van buitenaf isoleren
- verwijderen bestaande dakpannen en opslaan
 - verwijderen bestaande panlatten en tengels
 - bestaande dakhout controleren en waar nodig herstellen
 - nieuwe tengels aanbrengen 22x50 mm
 - geïsoleerde meerlaagse folie aanbrengen, isobooster T3, Rd= 3,7 m2.K/W
 - nieuwe tengels aanbrengen 20x50 mm
 - nieuwe panlatten aanbrengen 22x42 mm
 - bestaande dakpannen herleggen eventueel aanvullen met gebruikte pannen

nieuwe zinken bakgoot
in houten bakgoot

bestaande houten gootklossen
waarnodig restaureren

1

- bestaande kap van buitenaf isoleren
- verwijderen bestaande dakpannen en opslaan
 - verwijderen bestaande panlatten en tengels
 - bestaande dakhout controleren en waar nodig herstellen
 - nieuwe tengels aanbrengen 22x50 mm
 - geïsoleerde meerlaagse folie aanbrengen, isobooster T3, Rd= 3,7 m2.K/W
 - nieuwe tengels aanbrengen 20x50 mm
 - nieuwe panlatten aanbrengen 22x42 mm
 - bestaande dakpannen herleggen eventueel aanvullen met gebruikte pannen

nieuwe zinken bakgoot
in houten bakgoot

bestaande houten gootklossen
waarnodig restaureren



3

- bestaande kap van buitenaf isoleren
- verwijderen bestaande dakpannen en opslaan
 - verwijderen bestaande panlatten en tengels
 - bestaande dakhout controleren en waar nodig herstellen
 - nieuwe tengels aanbrengen 22x50 mm
 - geïsoleerde meerlaagse folie aanbrengen, isobooster T3, Rd= 3,7 m2.K/W
 - nieuwe tengels aanbrengen 20x50 mm
 - nieuwe panlatten aanbrengen 22x42 mm
 - bestaande dakpannen herleggen eventueel aanvullen met gebruikte pannen

bestaande beitelting
restaureren

2

BE-01
Tek.nr. : 21-546
Datum : 21-03-2022

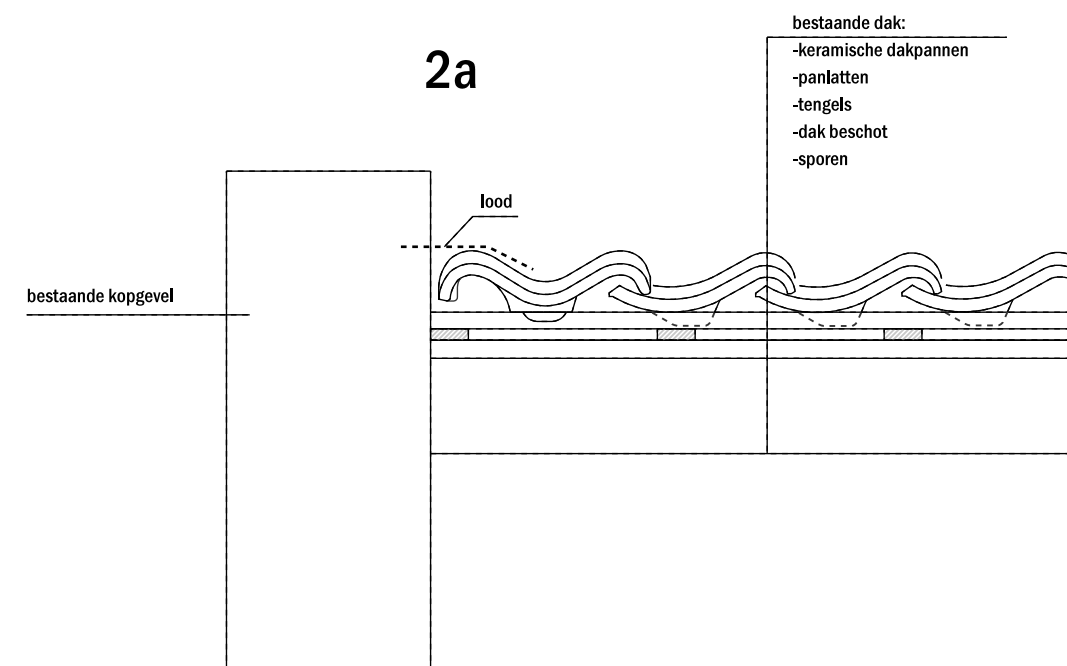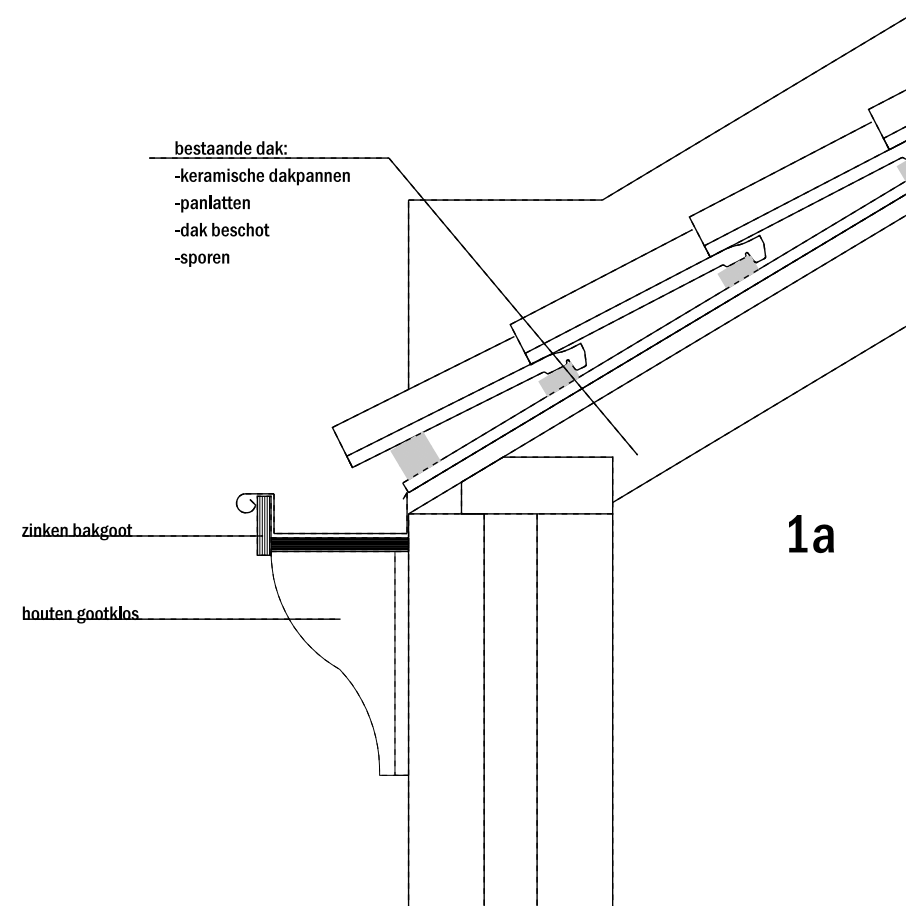

Principe details bestaande goot en topgevel

BE-01
Tek.nr. : 21-546
Datum : 21-03-2022