


De geboorde put dient te voldoen aan de volgende punten:

- de put dient zich binnen maximaal 40 meter vanaf een toegang tot het gebouw te bevinden;
- de put dient uitgevoerd te zijn als bovengronds gesloten;
- voorzien van een rvs-bocht rood van kleur RAL 3020 uitgevoerd met een storzkoppeling;
- de storzkoppeling moet zijn uitgevoerd met een nokafstand van 133 mm en blinddeksel;
- de storzkoppeling moet geborgd zijn tegen losdraaien op de bocht;
- de geplaatste bocht dient minimaal 25 cm boven het maaiveld uit te komen;
- de diameter van de put dient ten minste 200 mm te bedragen;
- de diameter van het boorgat dient ten minste 500 mm te zijn;
- het bronfilter moet zijn omstort met filtergrind tot ten minste 2 meter boven de bovenkant van het filter;
- alle verbindingen van de stijgbuizen moeten verlijmd zijn uitgevoerd;
- de geplaatste bocht die boven het maaiveld uit komt dient beschermt te worden door een beschermbeugel

Bereikbaarheid:

De put dient tot 2 meter benaderbaar te zijn door een brandweervoertuig. Deze bereikbaarheid dient minimaal te voldoen aan de gewichten en maten in de afbeelding.

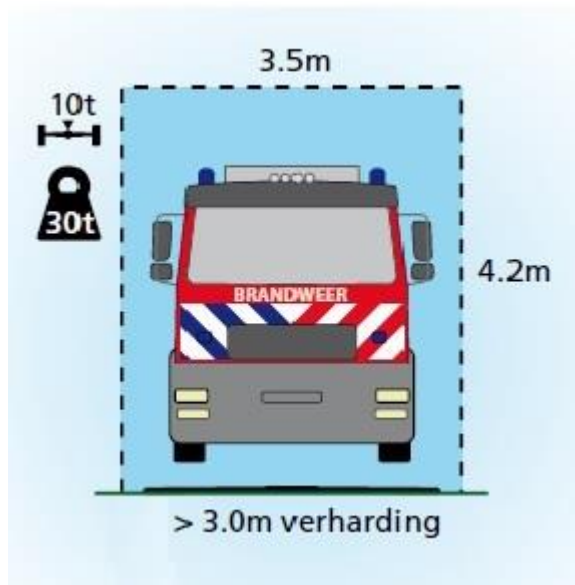

Van de geboorde put moeten de volgende gegevens aan de brandweer beschikbaar worden gesteld:

- een boorstaat;
- een beproevingsgrafiek;
- de standaardcapaciteit bij een afpompings van 2 meter;
- de maximale capaciteit bij een afpompings tot 6 meter beneden het maaiveld;
- de put dient pompschoon te worden opgeleverd;
- de minimale capaciteit van de geboorde put dient 90 m³/uur, gedurende een onafgebroken tijd van 4 uur, te bedragen;
- coördinaten van de locatie.

Voor vragen over de bluswatervoorzieningen kunt u terecht bij