


**From:** [redacted]@waterschaplimburg.nl>  
**Sent:** 13 April 2022 09:58  
**To:** [redacted]  
**Subject:** RE: N12301

Beste [redacted]

Bij mast N12301 dien je minimaal 2.50 meter afstand te houden gemeten vanuit de perceelsgrens. Dan heb je geen vergunning nodig.

Hier geldt hetzelfde met betrekking tot het onttrekken van grondwater en het lozen ervan. De regels heb ik in mijn eerdere mail gestuurd.

Mocht je nog vragen hebben over grondwater en het lozen ervan, gewoon even bellen.

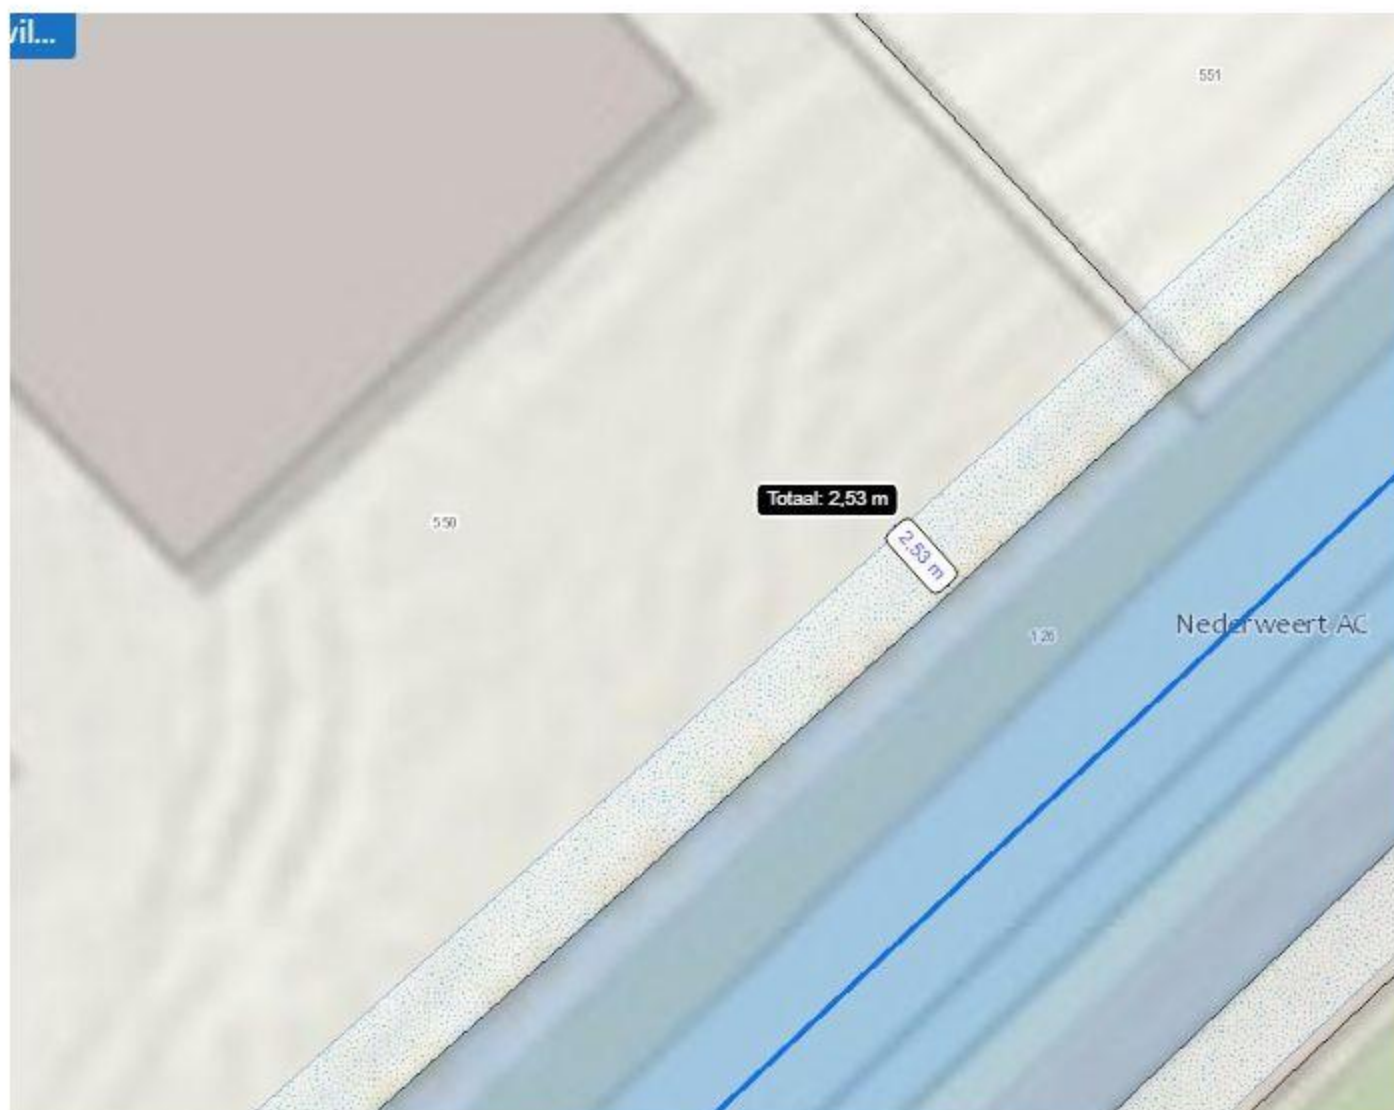

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
Vakspecialist Vergunningverlening

+ [redacted]



 Ja, ik meld me aan voor e-mails op maat

---

**Van:** [redacted]@md7.com [redacted]@md7.com>  
**Verzonden:** dinsdag 12 april 2022 11:45  
**Aan:** [redacted]@waterschaplimburg.nl>  
**Onderwerp:** N12301  
**Urgentie:** Hoog

Beste [redacted]

Namens Vodafone willen wij een antennemast van 39,9 meter gaan plaatsen op perceel nederwert AC 550. Hier ligt echter een slootje naast, hier blijven we wel 5,4 meter van het talud verwijderd. In de bijlage de tekeningen van de locatie.

Ik hoor graag of er hier een waterschapvergunning voor nodig is of dat dit zo afdoende is om te melden?

Alvast bedankt.

---

[redacted]  
Landlord Management Team Lead



Wim Duisenbergplantsoen 51  
6221 SE Maastricht  
Netherlands  
D +31 43 711 22 36  
M [redacted]  
[redacted]@md7.com

---

This message contains confidential information and is intended only for the individual(s) addressed in the message. If you are not the named addressee, you should not disseminate, distribute, or copy this e-mail. If you are not the intended recipient, you are notified that disclosing, distributing, or copying this e-mail is strictly prohibited.