

BESLUIT WATERVERGUNNING

**Voor het onttrekken en lozen van water in de
Groote Molenbeek ten behoeve van een
warmtesysteem, gelegen aan de
Kreuzelweg 21 te Horst**

**Zaaknummer: 2022-Z7394
Datum: 7 september 2022**

Inhoudsopgave

1.	Onderwerp aanvraag.....	3
2.	Conclusie	3
3.	Besluit.....	3
4.	Ondertekening	3
5.	Voorschriften.....	4
5.1	Algemene voorschriften.....	4
5.2	Specifieke voorschriften.....	6
6.	Aanvraag.....	7
6.1.	Samenvatting aanvraag.....	7
6.2.	Locatie	8
6.3.	Vergunningplichtige handelingen	8
6.4.	Zorgplicht	9
6.5.	Andere wet- en regelgeving.....	10
7.	Toetsing.....	10
7.1	Algemeen	10
7.2	Overwegingen	10
7.3	Conclusie toetsing.....	11
8.	Procedure en rechtsbescherming	12
8.1	Procedure.....	12
8.2	Rechtsbescherming.....	12
9.	Mededelingen	13
10.	Bijlagen.....	13

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 11 augustus 2022 een aanvraag ontvangen van V.O.F. Hoeijmakers, Kreuzelweg 13, 5961 NM te Horst om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het onttrekken en lozen van water uit de Groote Molenbeek te Horst ten behoeve van een warmtesysteem gelegen aan de Kreuzelweg 21 te Horst, waarvoor krachtens de Waterwet en/of de Keur Waterschap Limburg 2019 een vergunning is vereist.

2. Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan V.O.F. Hoeijmakers, Kreuzelweg 13, 5961 NM te Horst, voor:
 - het onttrekken van water uit een oppervlaktewater, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 3 van de uitvoeringsregels;
 - het lozen via een lozingsvoorziening in een oppervlaktewater, niet zijnde een bronbeek, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2 van de uitvoeringsregels;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder is de eigenaar/gebruiker van het perceel kadastraal bekend als Gemeente Horst aan de Maas, sectie HOR, nummer 01O51624 en 01O545 (voor situatieschets zie 6.2 Locatie).
2. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 7

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 8

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
6. Onderhoudsplichtige van het onttrekkings- en lozingswerk is de vergunninghouder. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, 1 meter boven- en benedenstrooms van de werken is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Voorschrift 9

Onttrekkings- en lozingswerk met buis onder werkp pad

1. Voordat het onttrekkingswerk en het lozingswerk in de Groote Molenbeek worden aangelegd, moet de zijbeek ter plaatse geheel gereed zijn.
2. Het onttrekkingswerk en het lozingswerk moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

onttrekkingspunt

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	Rond met afsluiter
Lengte duiker	6 meter
Afwerking duiker	Gelijk aan het talud
Inwendige doorsnede duiker	0,80 meter
Locatie	X=201436 en Y=388078
Materiaal	beton

lozingspunt

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	Rond met afsluiter
Lengte duiker	6 meter
Afwerking duiker	Gelijk aan het talud
Inwendige doorsnede duiker	0,80 meter
Locatie	X=201483 en Y=388114
Materiaal	beton

3. Onder het werk/onderhoudspad moet de betonnen buis zodanig aangelegd worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.
4. Zowel het onttrekkings- als het lozingswerk dient te worden voorzien van een afsluiter.
5. De verbindingen tussen de buiselementen moeten waterdicht zijn.
6. Rondom het onttrekkingswerk en het lozingswerk moet erosiebestendige oeverbescherming bestaande uit natuursteen worden aangebracht. De bovenste lagen van het stapelwerk moeten in beton worden vastgezet.

Voorschrift 10

onttrekking

1. De maximale onttrekkingshoeveelheid bedraagt 10% van de beekafvoer.
2. De oevers en eventueel de overliggende oevers en de bodem van het oppervlaktewater moeten ter plaatse van de lozingspunten tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.

6. Aanvraag

6.1. Samenvatting aanvraag

Door V.O.F. Hoeijmakers, Kreuzelweg 13, 5961 NM te Horst is een vergunningaanvraag ingediend voor het onttrekken en weer lozen van water op de Groote Molenbeek. Er wordt maximaal 10% van de afvoer van de Groote Molenbeek ingenomen en via een eigen sloot met een lengte van ca. 30 meter geleid. Hierna wordt het water weer terug geloosd in de Groote Molenbeek. Per saldo wordt er dus geen water onttrokken of toegevoegd aan de Groote Molenbeek.


In de eigen sloot worden ethyleen slangen op de bodem aangebracht waarmee warmte aan het beekwater wordt onttrokken ten behoeve van het verwarmen via een warmtepomp. In deze slangen wordt uitsluitend water rondgepompt zonder toevoeging.

De maximale capaciteit van installatie is 45 kJ/s, waardoor bij een maximale warmtevraag het beekwater met 0,02 °C {45 kJ/s / (4186 kJ/m³.K x 0,600 m³/s)} zal dalen bij een gemiddelde afvoer van de Groote Molenbeek zijnde 0,600 m³/s.

Ten aanzien van de warmteonttrekking is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ingediend. Deze melding is op 17 augustus 2022 bij het waterschap ingeschreven onder nummer 2022-Z7454. In § 3.1.5 van het Activiteitenbesluit zijn in artikel 3.6 de voorwaarden opgenomen waaraan voldaan dient te worden.

6.2. Locatie

Het onttrekkingspunt wordt gerealiseerd op de locatie RD-coördinaten X = 201436 en Y = 388078.
Het lozingspunt wordt gerealiseerd op de locatie RD-coördinaten X = 201483 en Y = 388114.

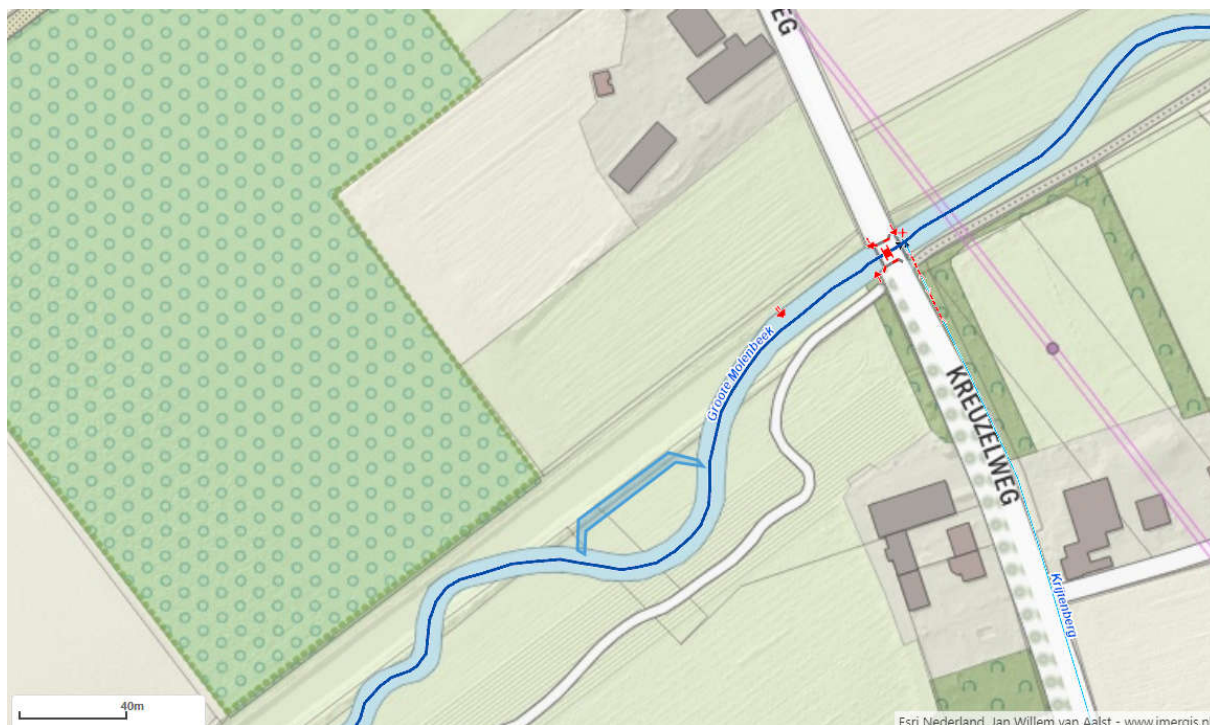

De Groote Molenbeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Horst aan de Maas en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De Groote Molenbeek heeft ter plaatse een meanderzone met een breedte van 10 meter aan weerszijden van de beek. Het oppervlaktewater heeft een agrarische functie en natuurfunctie.

6.3. Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- Lozen van meer dan 100 m³ per uur via een lozingsvoorziening in een primair water;
- Onttrekken van meer dan 100 m³ water per uur uit een oppervlaktewater dat is aangegeven op kaart 2, genaamd 'kaart onttrekken oppervlaktewater'.

6.4. Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt(t)(en) de volgende specifieke zorgplicht(en):

Specifieke zorgplichten

- § 1.1 Lozen in een oppervlaktewater

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. De lozing niet mag leiden tot beschadiging van de oevers, taluds en bodem;
2. Het onderhoud (maaien oevers, taluds, bodem en onderhoudsstrook) mag niet worden belemmerd door de aanwezigheid van een lozingsvoorziening;
3. Na het verwijderen van de lozingsvoorziening de watergang in oorspronkelijke toestand wordt hersteld;
4. Degene die water loost op de bodem zorgt er voor dat afstroming naar een oppervlaktewater wordt vermeden;
5. Degene die het water loost het bestuur zo spoedig mogelijk informeert over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

- § 1.2 Onttrekken van water uit een oppervlaktewater

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. De instroomvoorziening het onderhoud en de doorstroming van het oppervlaktewater niet belemmert;
2. De onttrekking niet mag leiden tot beschadiging van de bodem, oevers of taluds. Uitspoeling van bodem en taluds kan een negatief effect hebben voor de ecologie en de doorstroming belemmeren;
3. Het bij het onttrekken meenemen van levende organismen zoveel mogelijk wordt beperkt;
4. Degene die het water onttrekt informeert het bestuur zo spoedig mogelijk over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

6.5. Andere wet- en regelgeving

Ten aanzien van de kwaliteit van het water zijn in §3.1.5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer algemene eisen opgenomen, waaraan voldaan dient te worden. Door initiatiefnemer is tegelijk met de vergunningaanvraag een melding Activiteitenbesluit ingediend.

De melding Activiteitenbesluit is op 17 augustus 2022 bij het waterschap ingeschreven onder zaaknummer 2022-Z7454.

7. Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Groote Molenbeek heeft een agrarische functie en natuurfunctie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:

1.1 Uitvoeringsregel lozen in een oppervlaktewater.

1.2 Uitvoeringsregel onttrekken uit een oppervlaktewater.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

2. Lozen van meer dan 100 m³ per uur via een lozingsvoorziening in een primair water.

3. Onttrekken van meer dan 100 m³ per uur uit een oppervlaktewater dat is aangegeven op kaart 2, genaamd 'kaart onttrekken uit oppervlaktewater'.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
niet van toepassing.
- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
niet van toepassing.
- stabiliteit taluds;
om de stabiliteit van de taluds rondom het onttrekkingspunt en het lozingspunt te waarborgen zijn voorschriften opgenomen.
- negatief effect op waterkwaliteit;
niet van toepassing, er wordt voldaan aan de voorwaarden uit het Activiteitenbesluit.
- negatief effect op ecologie;
als de installatie op vol vermogen draait zal dit een temperatuurdaling van 0,02 °C tot gevolg hebben in de Groote Molenbeek. Er wordt dus geen negatief effect op de ecologie verwacht.
- negatief effect op grondwaterregime;
niet van toepassing, er wordt geen grondwater onttrokken.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
de werken worden zodanig uitgevoerd, dat deze het doelmatig onderhoud niet belemmeren. Hierover is met onderhoud in het vooroverleg geschakeld.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.
niet van toepassing, de Groote Molenbeek is al heringericht.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 11 augustus 2022 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2022-Z7394.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9. Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Gemeente Horst aan de Maas
Postbus 6005
5960 AA HORST.

10. Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2022-Z7394:

1. Tekening "overzicht", d.d. 17 augustus 2022, tekeningnummer WLDOC-1663486819-306874;
2. Tekening "inlaat", d.d. 17 augustus 2022, tekeningnummer WLDOC-1663486819-306873.