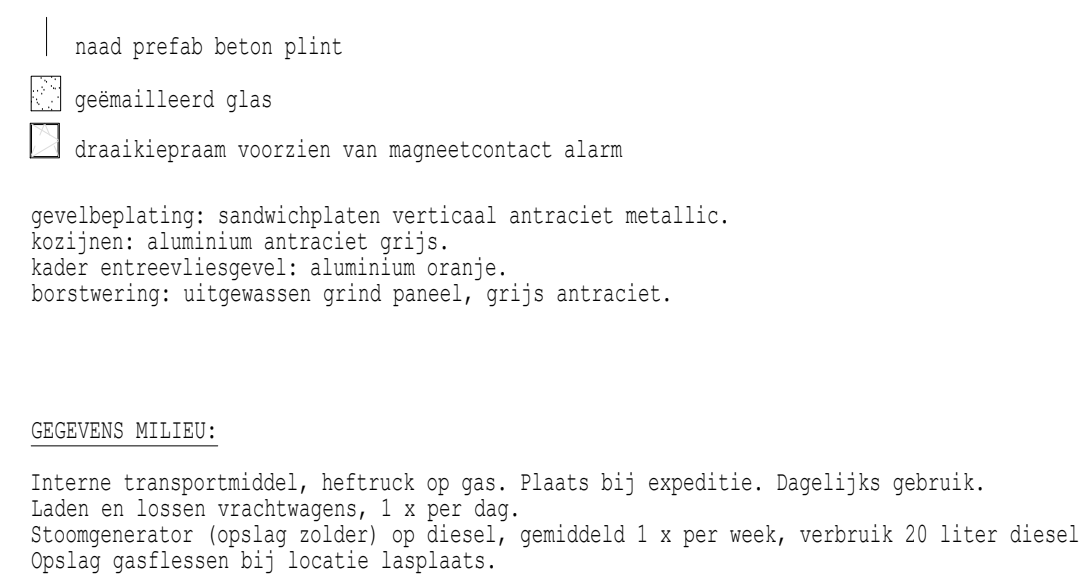


[illegible]

Ontwerp

- deuren- en bodemplaten voor de wand- en vloerlegplaten
- Dintel-systeem (a.g.) dat vermeld is het bouwbesluit art. 5.7.1
- bodemer: wandlegste tot plafond
- leltel: wandlegste tot minimaal 200mm boven overkroeg
- Hoogteverval vloerplaat 1,5 p.p. niet meer dan 20mm

Als gegeven wordt aangegeven: de controle kan op te maken

100 x 200 wandlegste onder en boven materiaal

Mechanische verbinding voor een toelatuut heeft een opstelling van ten minste 7 dm 3/4.

MATERIAALSTAAT

- sandplaatplaat dik 100mm
- metaalplaat wand op vloerwand
- betonnen massamateriaal, schoonkerf
- veiligheidsglas
- houten kozijn
- glasplaat 200x200mm



25/3/2015, 14:00
hmf, v, a.a.g. volgens NEN 1087

De afscheidingsconstructie van de toilet- en badruimten, meet/s op een zijde die grenst aan de ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2078 bepaalde watersluis die gemiddeld niet hoger is dan 0,1 kg/(m²s/2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m²s/2), dit geldt ook voor de porselofs.

Voor de sanitaire ruimten geldt het in het hierboven gestelde voorschrijf ter plaatse van een bad of een douche over een lengte van ten minste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte.

Het spel veldt aan het "bottelkeurmerk veilig wonen"

Het bedr/sgond heeft een veilig voorschrift voor, gao, conform NEN1078.

De drinkwatervoorziening voldoet aan NEN1006.
De warmtevoorziening voldoet aan NEN1006.
De elektro-installatie voldoet aan NEN1010.

Alle traassen zullen voldoen aan het bouwbesluit afd. 2.5 art 2.27 t/m

Y.p.v. alle toegangsdeuren van de woning een schipstap aanbrengen.

Alle buitenkozijnen met Thermoplas starte (dubbelglas met gasvulling)
U=1,1W/m²K, binnenbeglazingssysteem.
Alle beweegbare delen in buitenkozijnen met tochtstrips/ tochtprofielen
en dubbele kierdichting.
Alle ramen voorzien van kierstandmogelijkheid.

Hang- en sluitwerk buitenkozijnen met Polizeurkeurmerk Veilig Wonen, standaard klasse 2.
Deuren, ramen en kozijnen moeten voldoen aan deeling 2.15 art. 2.130 van het bouwbesluit 2012.
Vervulde meubelen onder en boven 100cm2, volgens NEN-eisen, meubelen volgens NEN 2768.
Houten binnenkozijnen met stompe deuren, h=2300mm.

Binnendeuren vrijhouden van vloer/dorpel volgens bouwbesluittoetsing.
Boven alle binnenkozijnen in metselwerk stalen- of prefab betonlatten toepassen die aangegeven op constructietekening.
Installatie ventilatie middels natuurlijke aanvoer en mechanische afvoer volgens voorschriften van de desbetreffende fabrikant, installateur en volgens NEN-eisen.

STAVOX SPANDEVELIJN:

- schuimblusser 6 liter
- nooduitgang voorzien van paniekakkoord
- vluchtrichting
- brandslancharpel 30m1 (beide dekkend)

— zelfsluitende deur
— WBDO 30 min.

Bovenzijde van een voor personen bestemde vloer, trap en hellingbaan binnen het gebouw geldt een rookklasse van s11 en brandklasse die voldoet aan tabel 2.66 bepaald volgens NEN-EN 13501-1

Constructieonderdelen in het gebouw dienen te voldoen aan de brandklasse volgens Bouwbesluit 2012, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1

Verlichtingsinstallatie Kantoorfunctie conform art. 6.1 Bouwbesluit

Noodverlichting ter plaatse van vluchtroute in de bedrijfszhal

zie Brandrapportage 215916 versie 3.

This aerial photograph shows a coastal area with a road and a building. The road is a straight line running horizontally across the middle of the image. To the right of the road, there is a large, light-colored building with a flat roof. The surrounding area is mostly flat and appears to be a mix of land and water.

[illegible]

e 1a2000
e Deurne

uitbreiding bedrijfsruimte Deurne	projectarchitect
	getekend

Leeve Technology BV	formaat
	schaal

ontwerp tekening FASE 3 indiening	datum 01-09-2017
--------------------------------------	------------------

zaleping	biadno.
----------	---------
