

# Groeninpassing conform tekening Maarten Grasveld

**SITUATIE/TERREIN**

	Watergang - nieuw
	Onderhoudzone - nieuw
	Onderhoudzone - nieuw - geen eigendom Intospace
	Watergang - te komen vervallen
	Onderhoudzone - te komen vervallen
	Onderhoudzone - bestaand
	Kadastrale perceelgrenzen
	Erfgens project

- Weergegeven draadtekens op terrein zijn gegenereerd met AutoLisp Online en zijn indicatief  
- Gebruikt voerfijtype: CROW 2012 (N); Trekker Oplegger

Almeling parkeerplaats auto : 2,53x5,0m  
Almeling parkeerplaats laden elektrische auto : 2,53x5,0m  
Almeling parkeerplaats minder volke : 3,5x5,0m  
Almeling parkeerplaats trucks : 20,0x4,0m  
Almeling parkeerplaats trailers : 15,0x4,0m

**TERREINAFSCHEIDING/TERREINTEGANG**

	Metalen spijlen hekwerk, hoogte 2000 mm
	Elektrisch aangedreven schuifpoort in kleur hekwerk
	Slagboom
	Intercom

Tpv voetpaden/ fietspad draaiend deet opnemen in hekwerk. Uivoering, hoogte en kleur als hekwerk

**BRANDVEILIGHEID**

	20 minuten brandwerend		Brandweertegengang vv filtsicht
	30 minuten brandwerend		Neven Brandweertegengang
	60 minuten brandwerend		Filtsicht (brandweertegengang)
	120 minuten brandwerend		Brandmeldcentrale
	Prim. bluswatervoorziening intern, cap. cf. UPD brandadvies		Brandwateerpaneel
	Prim. bluswatervoorziening extern gebouwd put, cap. cf. UPD brandadvies		Sprinkermeldcentrale
	Droge blusleiding NEN 1594		Nevenerpaneel
	Stuurbuis brandweer		Pictogram nooddeur vrijhouden conform NEN 3011
	Opstelplaats blusvoertuig		

Brandveiligheid hoofdconstructie met betrekking tot bezwijken conform opgave constructeur  
Overige brandveiligheids constructie zie rapport: **Rapportage Brandveiligheid met kenmerk: 05367-01-upd-01v0.5 door Acuro, d.d. 18.03.2022 en Uitgangspuntendocument Brandveiligheid met kenmerk: 05367-01-upd-01v0.5 door Acuro, d.d. 18.03.2022**

Alle slagbomen bij een sprinklemelding worden open gestuurd.  
Alle schuifpoorten bij een sprinklemelding worden vrijgegeven.

Gebouw wordt voorzien van een niet automatische brandmeld- en ontvangersinstallatie (type B) zonder directe aansluiting naar de veiligheidsregio conform NEN 230 en NEN 235.  
Voor prestatie eisen zie rapport: **Programma van eisen brandmeldinstallatie met kenmerk: Warehouse 1A 05367-01-upd-01v0.1**


**Warehouse 1B 05367-01-upd-01v0.1**  
**Warehouse 1C 05367-01-upd-01v0.1**  
**Warehouse 1D 05367-01-upd-01v0.1**  
Exacte locatie opstelplaats brandweer in overleg met betreffende instantie

**KADASTRALE GEGEVENS**

Gemeente	:	Echt-Susteren
Kadastrale gemeente	:	Echt
Secitie	:	R
Perceelen	:	7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 587, 753, 755, 797 en 798.

**PARKEERPLAATSEN OVERZICHT**

Type	aantal
Parkeerplaatsen	559

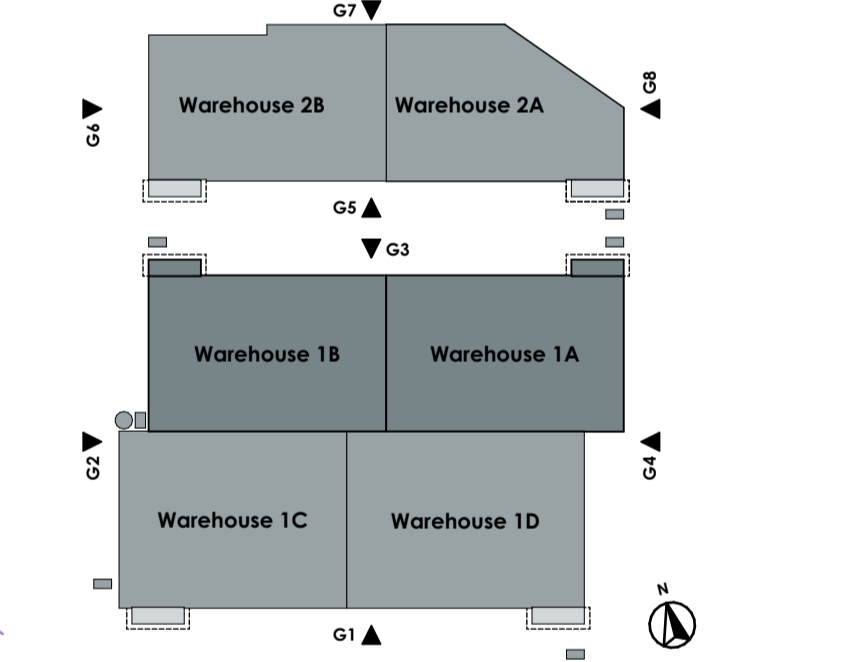

- > Peil = 0 = 27.00 +NAP
- > Alle maten in het werk te controleren
- > Informatie van adviseurs (bijv. brand, geluid en installaties) zijn ter indicatie op tekening Mulderblauw overgenomen. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze stukken zijn de stukken van de betreffende adviseur bindend. De verantwoordelijkheid van de juiste uitvoering van dit advies ligt bij de desbetreffende adviseur.

**ECH01**

ECHT

**SITUATIE**

SITUATIE WATER

<b>DOC NR</b>	<b>STATUS</b>
OV006	DEFINITIEF

<b>DATUM</b>	<b>SCHAAL</b>	<b>PROJECT</b>
22.08.2022	1:1000	3073
<b>REVISIE</b>	<b>FORMAAT</b>	<b>TEKENAAR</b>
	A1	



**we are**  
**> mulderblauw**

