


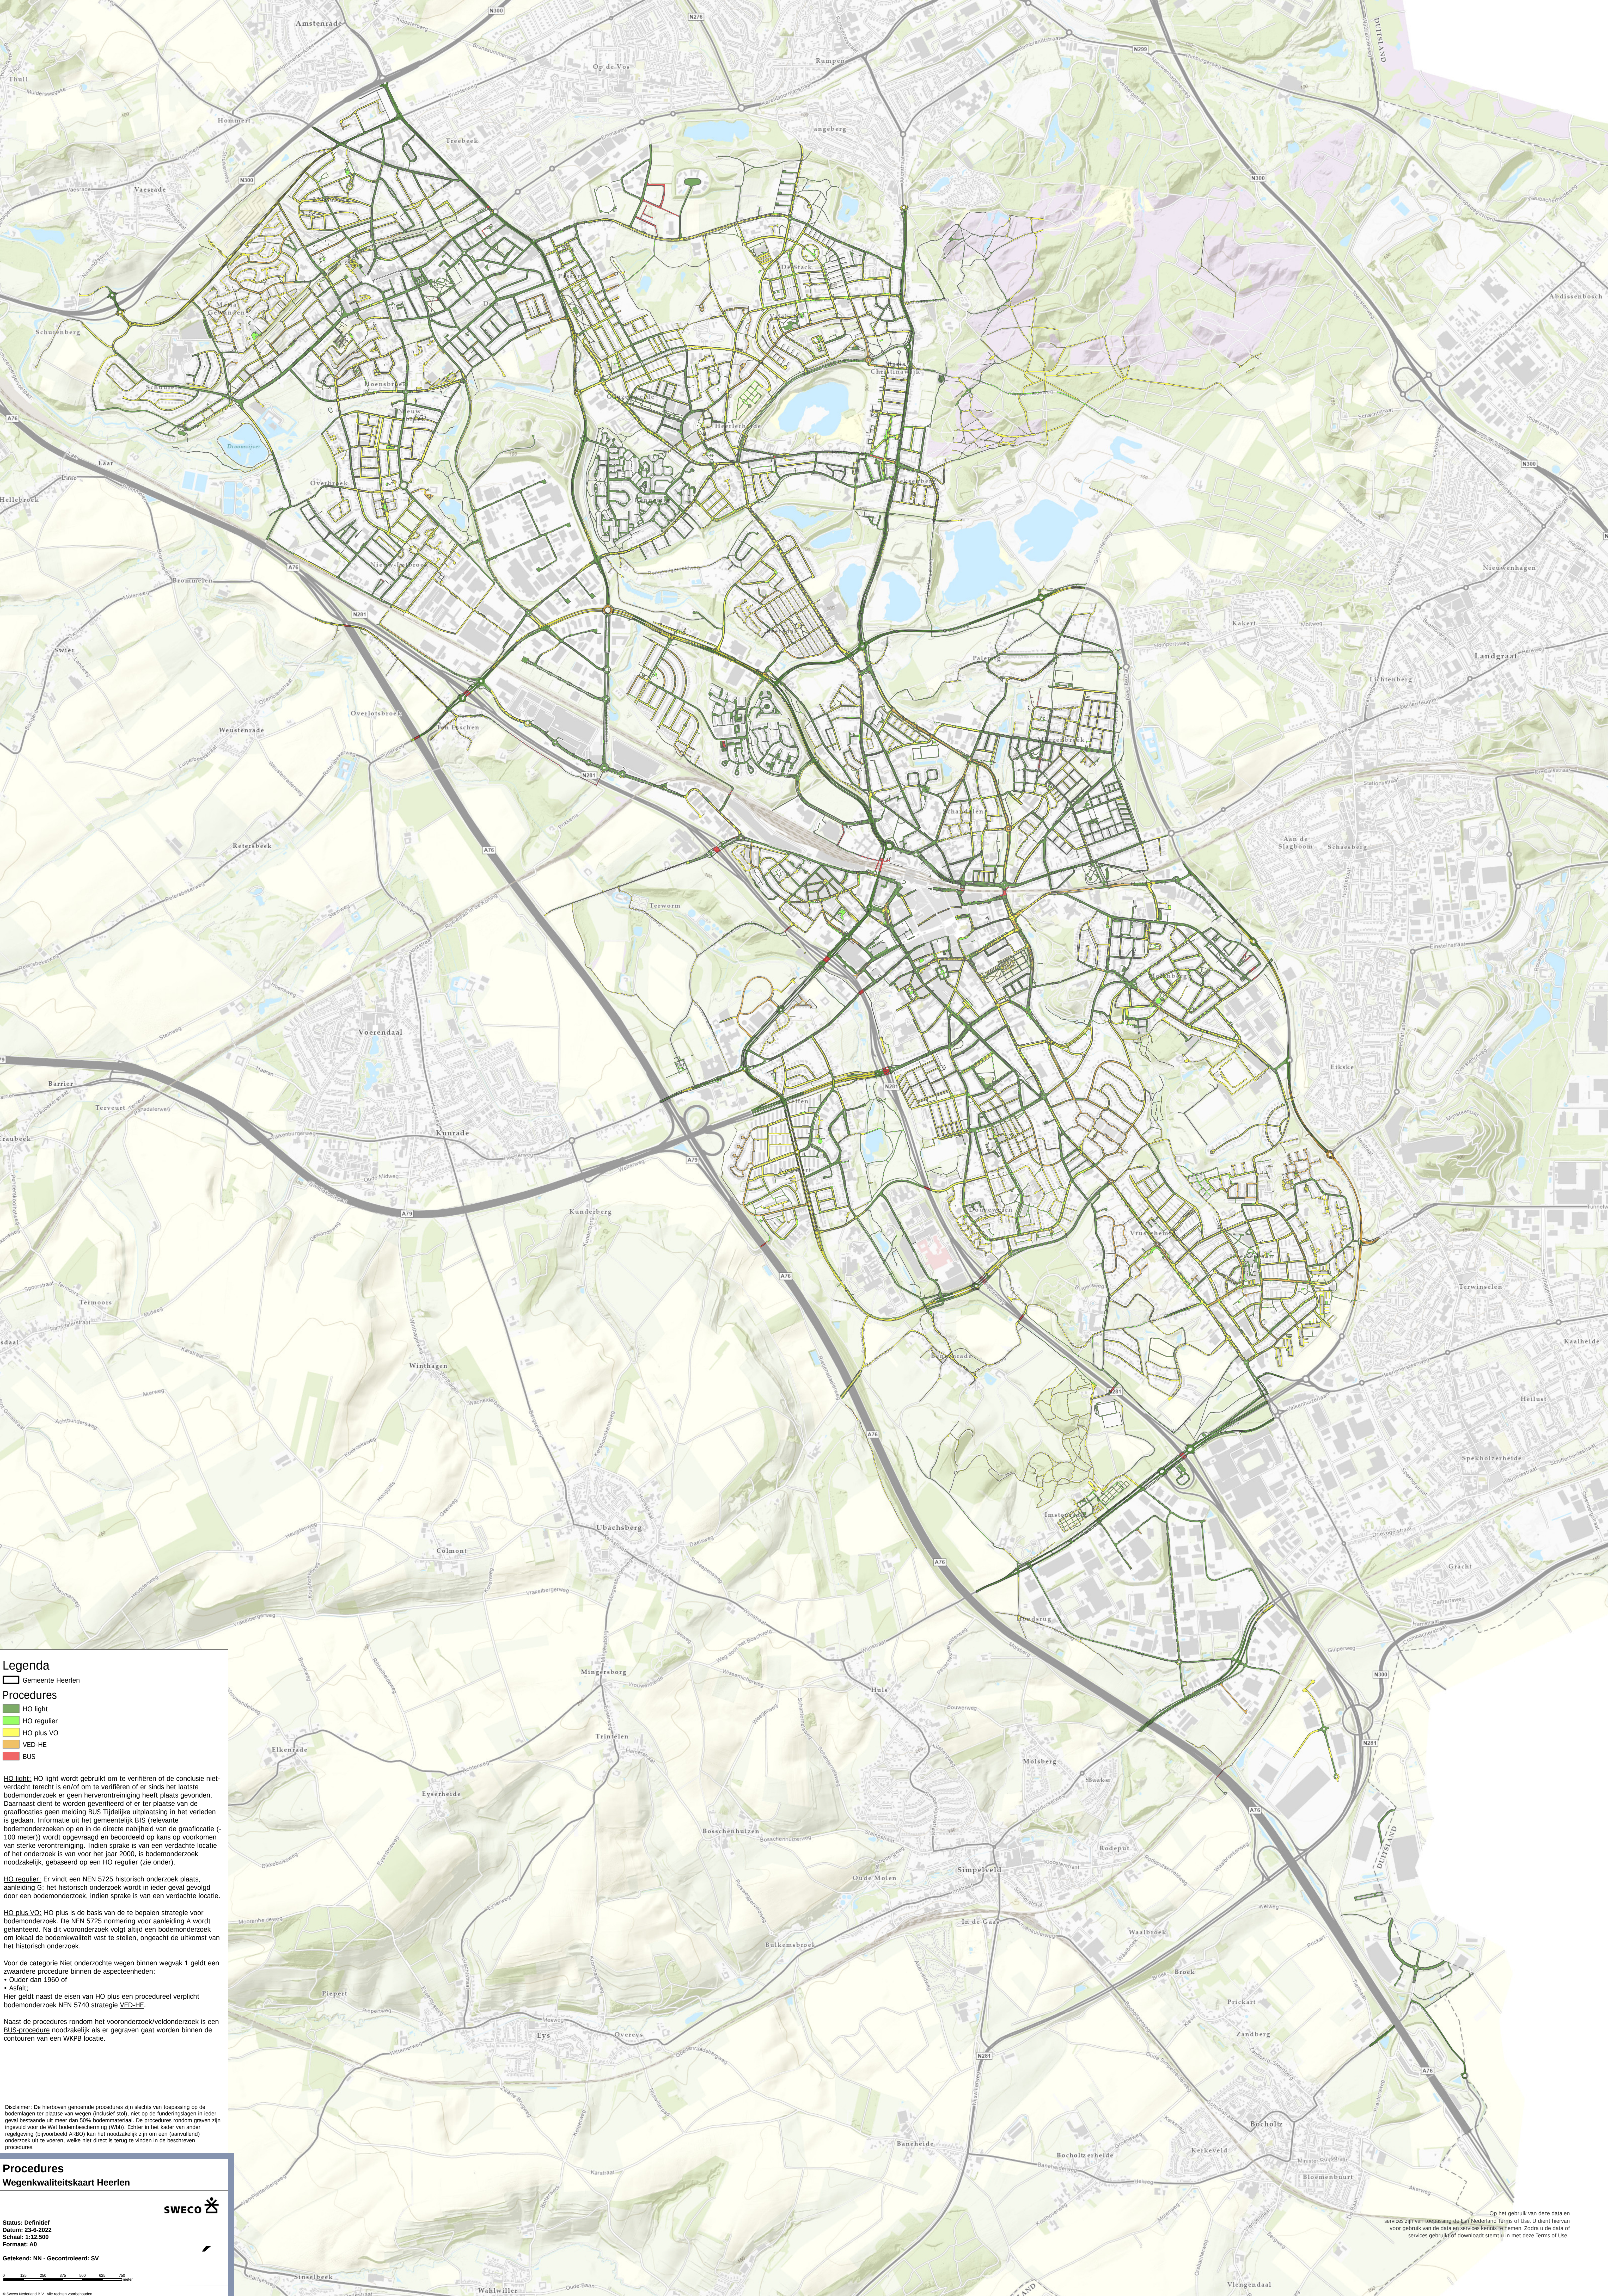

Legenda

Gemeente Heerlen

Procedures

HO light

HO regulier

HO plus VO

VED-HE

BUS

HO light: HO light wordt gebruikt om te verifiëren of de conclusie niet-verdacht terecht is en/of om te verifiëren of er sinds het laatste bodemonderzoek er geen herverontreiniging heeft plaats gevonden. Daarnaast dient te worden geverifieerd of er ter plaatse van de graatlocaties geen nadeling BUS Tijdelijke uitplaatsing in het verleden is gedaan. Informatie uit het gemeentelijk BIS (relevante bodemonderzoeken op en in de directe nabijheid van de graatlocatie (+ 100 meter)) wordt opgevraagd en beoordeeld op kans op voorkomen van sterke verontreiniging. Indien sprake is van een verdachte locatie of het onderzoek is van voor het jaar 2000, is bodemonderzoek noodzakelijk, gebaseerd op een HO regulier (zie onder).

HO regulier: er vindt een NEN 5725 historisch onderzoek plaats, aanleiding G, het historisch onderzoek wordt in ieder geval gevolgd door een bodemonderzoek, indien sprake is van een verdachte locatie.

HO plus VO: HO plus is de basis van de te bepalen strategie voor bodemonderzoek. De NEN 5725 normering voor aanleiding A wordt gehanteerd. Na dit vooronderzoek volgt altijd een bodemonderzoek om lokaal de bodemkwaliteit vast te stellen, ongeacht de uitkomst van het historisch onderzoek.

Voor de categorie Niet onderzocht wegen binnen wegvak 1 geldt een zwaardere procedure binnen de aspecteenheden:

- Ouder dan 1960 of
- Asfalt;

Hier geldt naast de eisen van HO plus een procedureel verplicht bodemonderzoek NEN 5740 strategie VED-HE.

Naast de procedures rondom het vooronderzoek/veldonderzoek is een BUS-procedure noodzakelijk als er gegraven gaat worden binnen de contouren van een WKPS locatie.

Duidelijk: De hierboven genoemde procedures zijn slechts van toepassing op de bodemlagen ter plaatse van wegen (inclusief steg), niet op de bodemlagen in ieder geval bestaande uit meer dan 50% bodemmateriaal. De procedures rondom graven zijn ingepast voor de Niet bodembescherming (NBB). Echter in het kader van ander regelgeving (bijvoorbeeld ARBO) kan het noodzakelijk zijn om een (aanvullend) onderzoek uit te voeren, welke het direct is terug te vinden in de beschreven procedures.

Status: Definitief

Datum: 25-6-2022

Schaal: 1:12.500

Formaat: A0

Getekend: NN - Gecontroleerd: BV

SWECO

Op het gebruik van deze data en services zijn van toepassing de [G.I. \(Nederland\) Terms of Use](#). U dient hiervan voor gebruik van de data en services kennis te nemen. Zie u de data of services gebruikt of downloadt steet u in met deze Terms of Use.

© Sweco Nederland B.V. alle rechten voorbehouden.