

Gemeente Horst aan de Maas

Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst

datum	28 september 2021	behandeld door	[redacted]
uw kenmerk	Wabo-2021-0325	telefoonnummer	[redacted]
ons kenmerk	2021-018539	bijlage(n)	0
onderwerp	Bouwen Zorgcentrum Op den Bergen		

Geachte [redacted]

Op 27 september 2021 hebben wij uw adviesaanvraag ontvangen. Dit advies gaat over Bouwen Zorgcentrum Op den Bergen op de locatie Op den Bergen 6, 5975 NS Sevenum. Dit advies is geregistreerd onder nummer 2021-018539.

Adviesrapport

Het advies heeft betrekking op de volgende objecten en activiteit(en):

- Bouwwerk - Zorgcentrum Op den Bergen (24 uurszorg)

Voorschriften


- Alle brandpreventieve voorzieningen zoals genoemd in het rapport van GBB met kenmerk 21-243 JvH d.d. 02-07-2021 moeten op de plattegrondtekening worden overgenomen zoals;
 - zelfsluitende deuren
 - vluchtrouteaanduidingen
 - brandmeld- ontruimingsalarminstallatie (locatie aangeven)
 - compartimentering horizontaal en verticaal
 - de locaties van brandoverslag duidelijk aangeven tot hoever deze lopen
 - panieksluitingen
- Het advies van GBB betreffende het toepassen van vrijloopdeurdrangers op toegangsdeuren van de kamers overnemen.
- De vluchtrouteaanduidingen zoals in de bijlage van het rapport GBB overnemen.
- Brandweeringang aangeven op tekening

- Naast de openbare weg zijn primaire bluswatervoorzieningen aanwezig. In aanvulling op deze primaire bluswatervoorzieningen, moet in overleg met de brandweer op eigen terrein een aanvullende bluswatervoorziening worden gerealiseerd dit is mede afhankelijk van de locatie van de brandweeringang. Deze bluswatervoorziening kan worden uitgevoerd als een geboorde put met een capaciteit van minimaal 60m³/uur voor een onbepaalde duur. De geboorde put moet bij voorkeur naast de rijstrook worden aangelegd en vrij bereikbaar zijn voor de brandweer. Direct naast deze bluswatervoorziening moet een opstelplaats voor een brandweervoertuig aanwezig zijn. De afstand tussen de inlaat van de pomp en de aansluiting van de bluswatervoorziening mag maximaal 8 meter bedragen. Conform het regionaal bluswater beleid.
- Het vermogen van de techniekruimte aangeven op tekening
- Duidelijk aangeven welke bouwwerken bij de beoordeling van het bouwplan horen.

Conclusie toetsing/analyse: Niet akkoord tekeningen aanpassen conform het advies.

Tot slot

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met [REDACTED] via telefoonnummer [REDACTED]

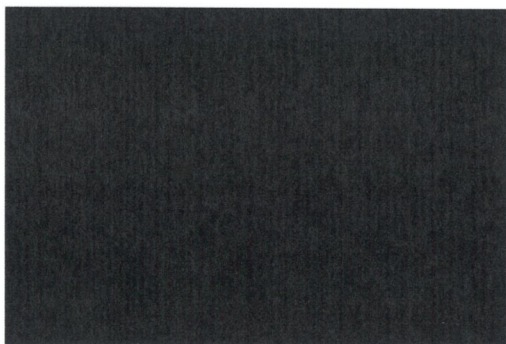

Teamleider / Programmasecretaris