
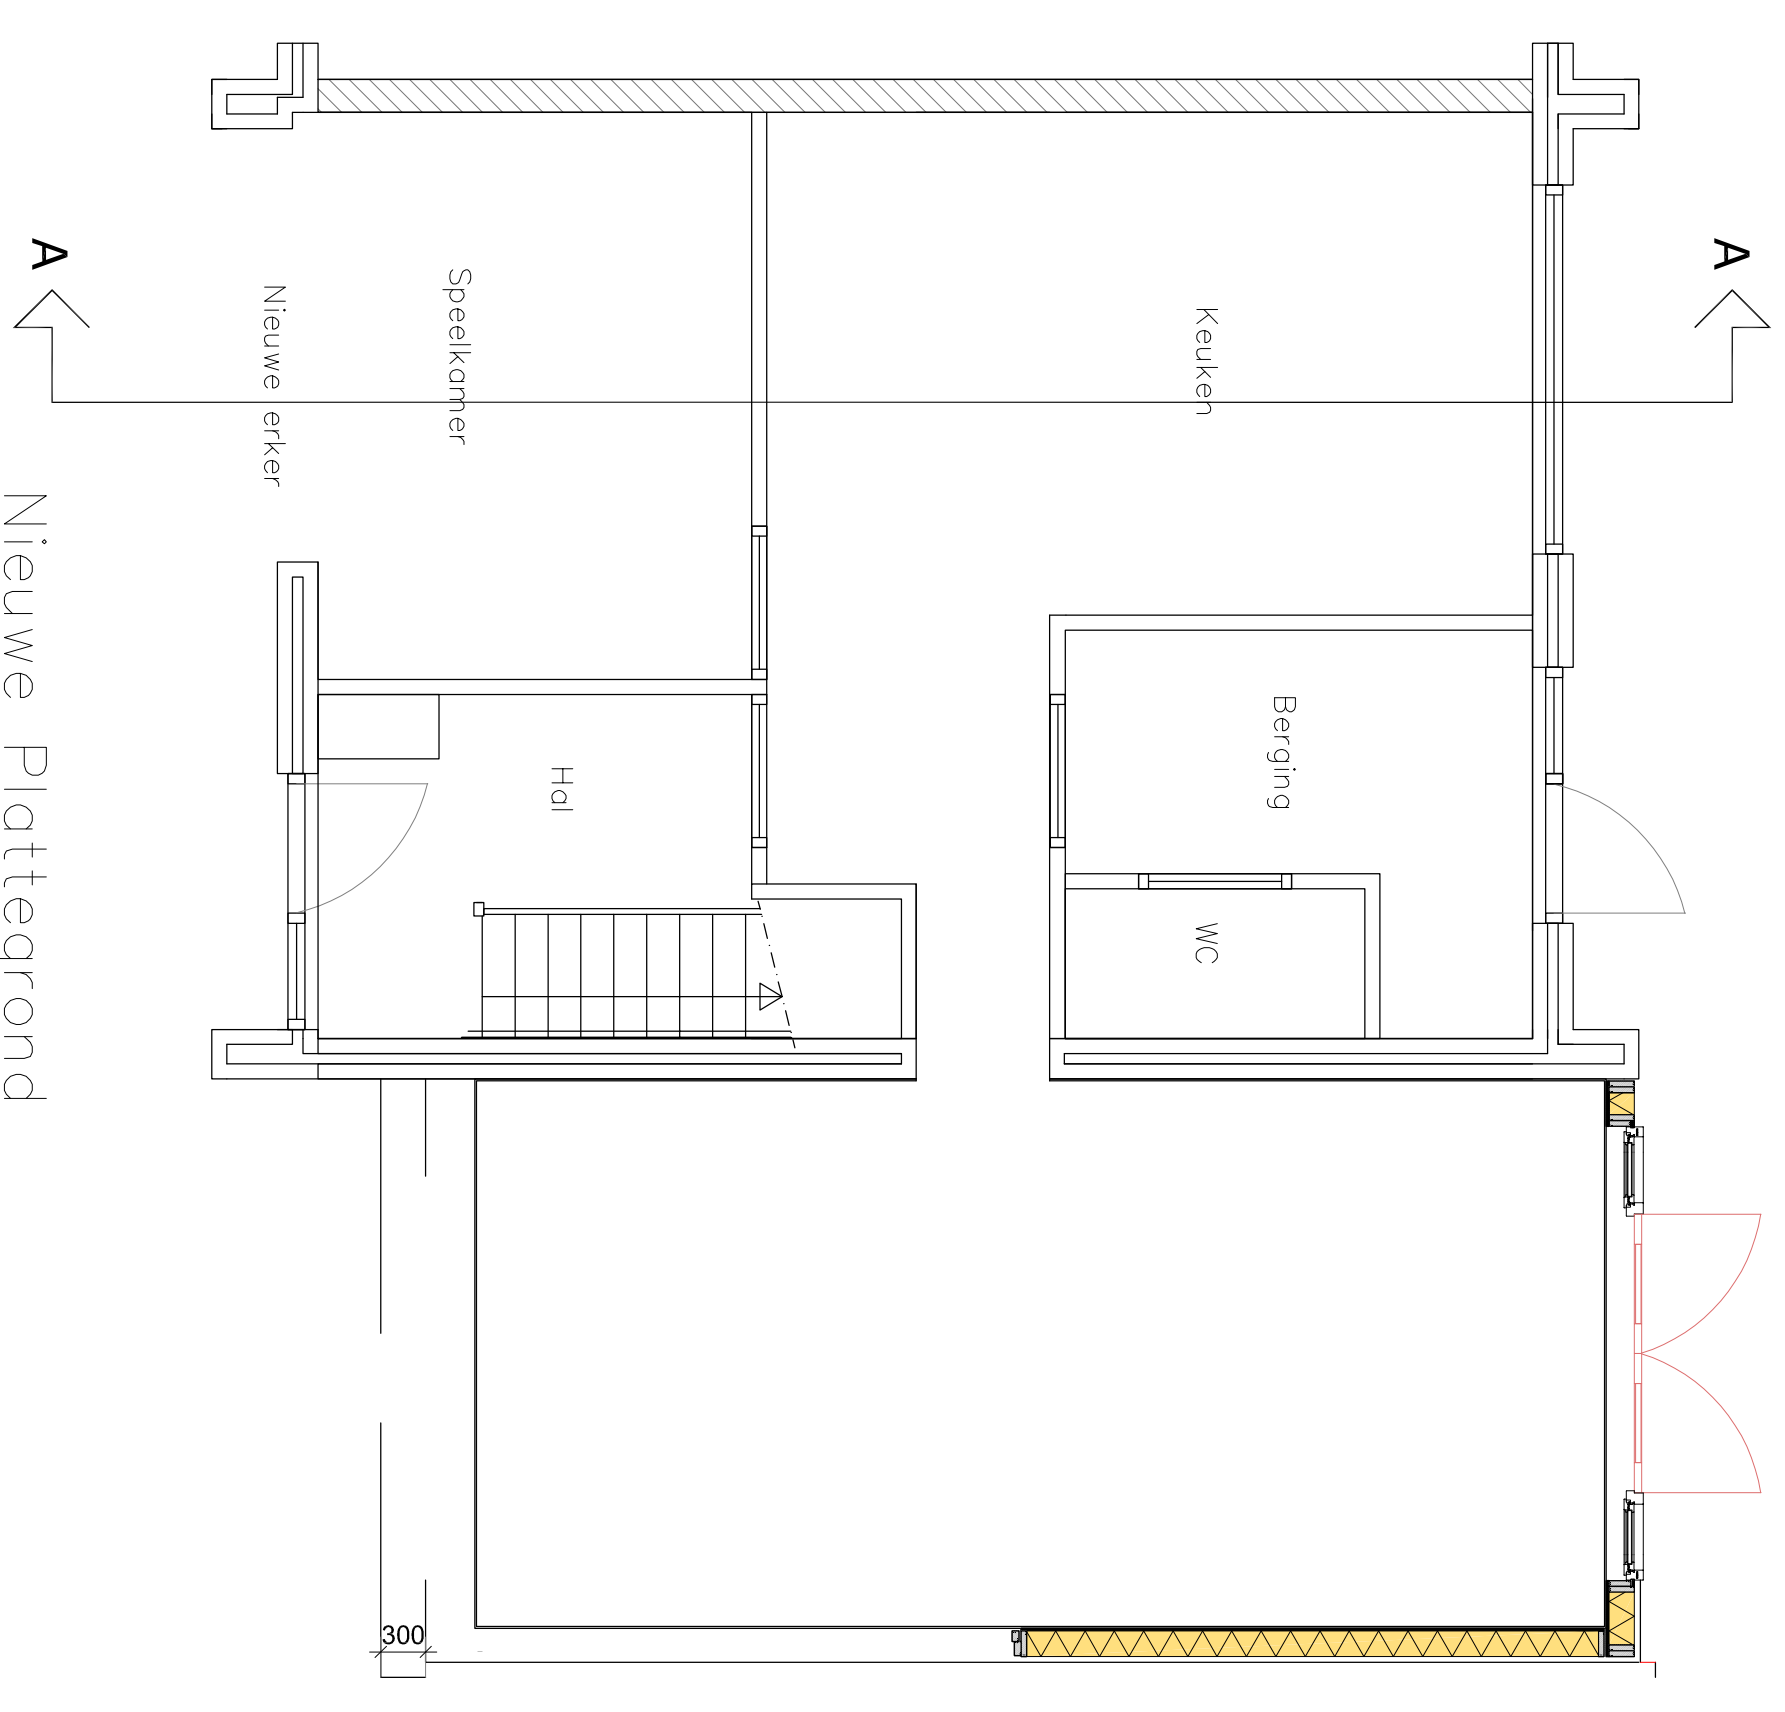


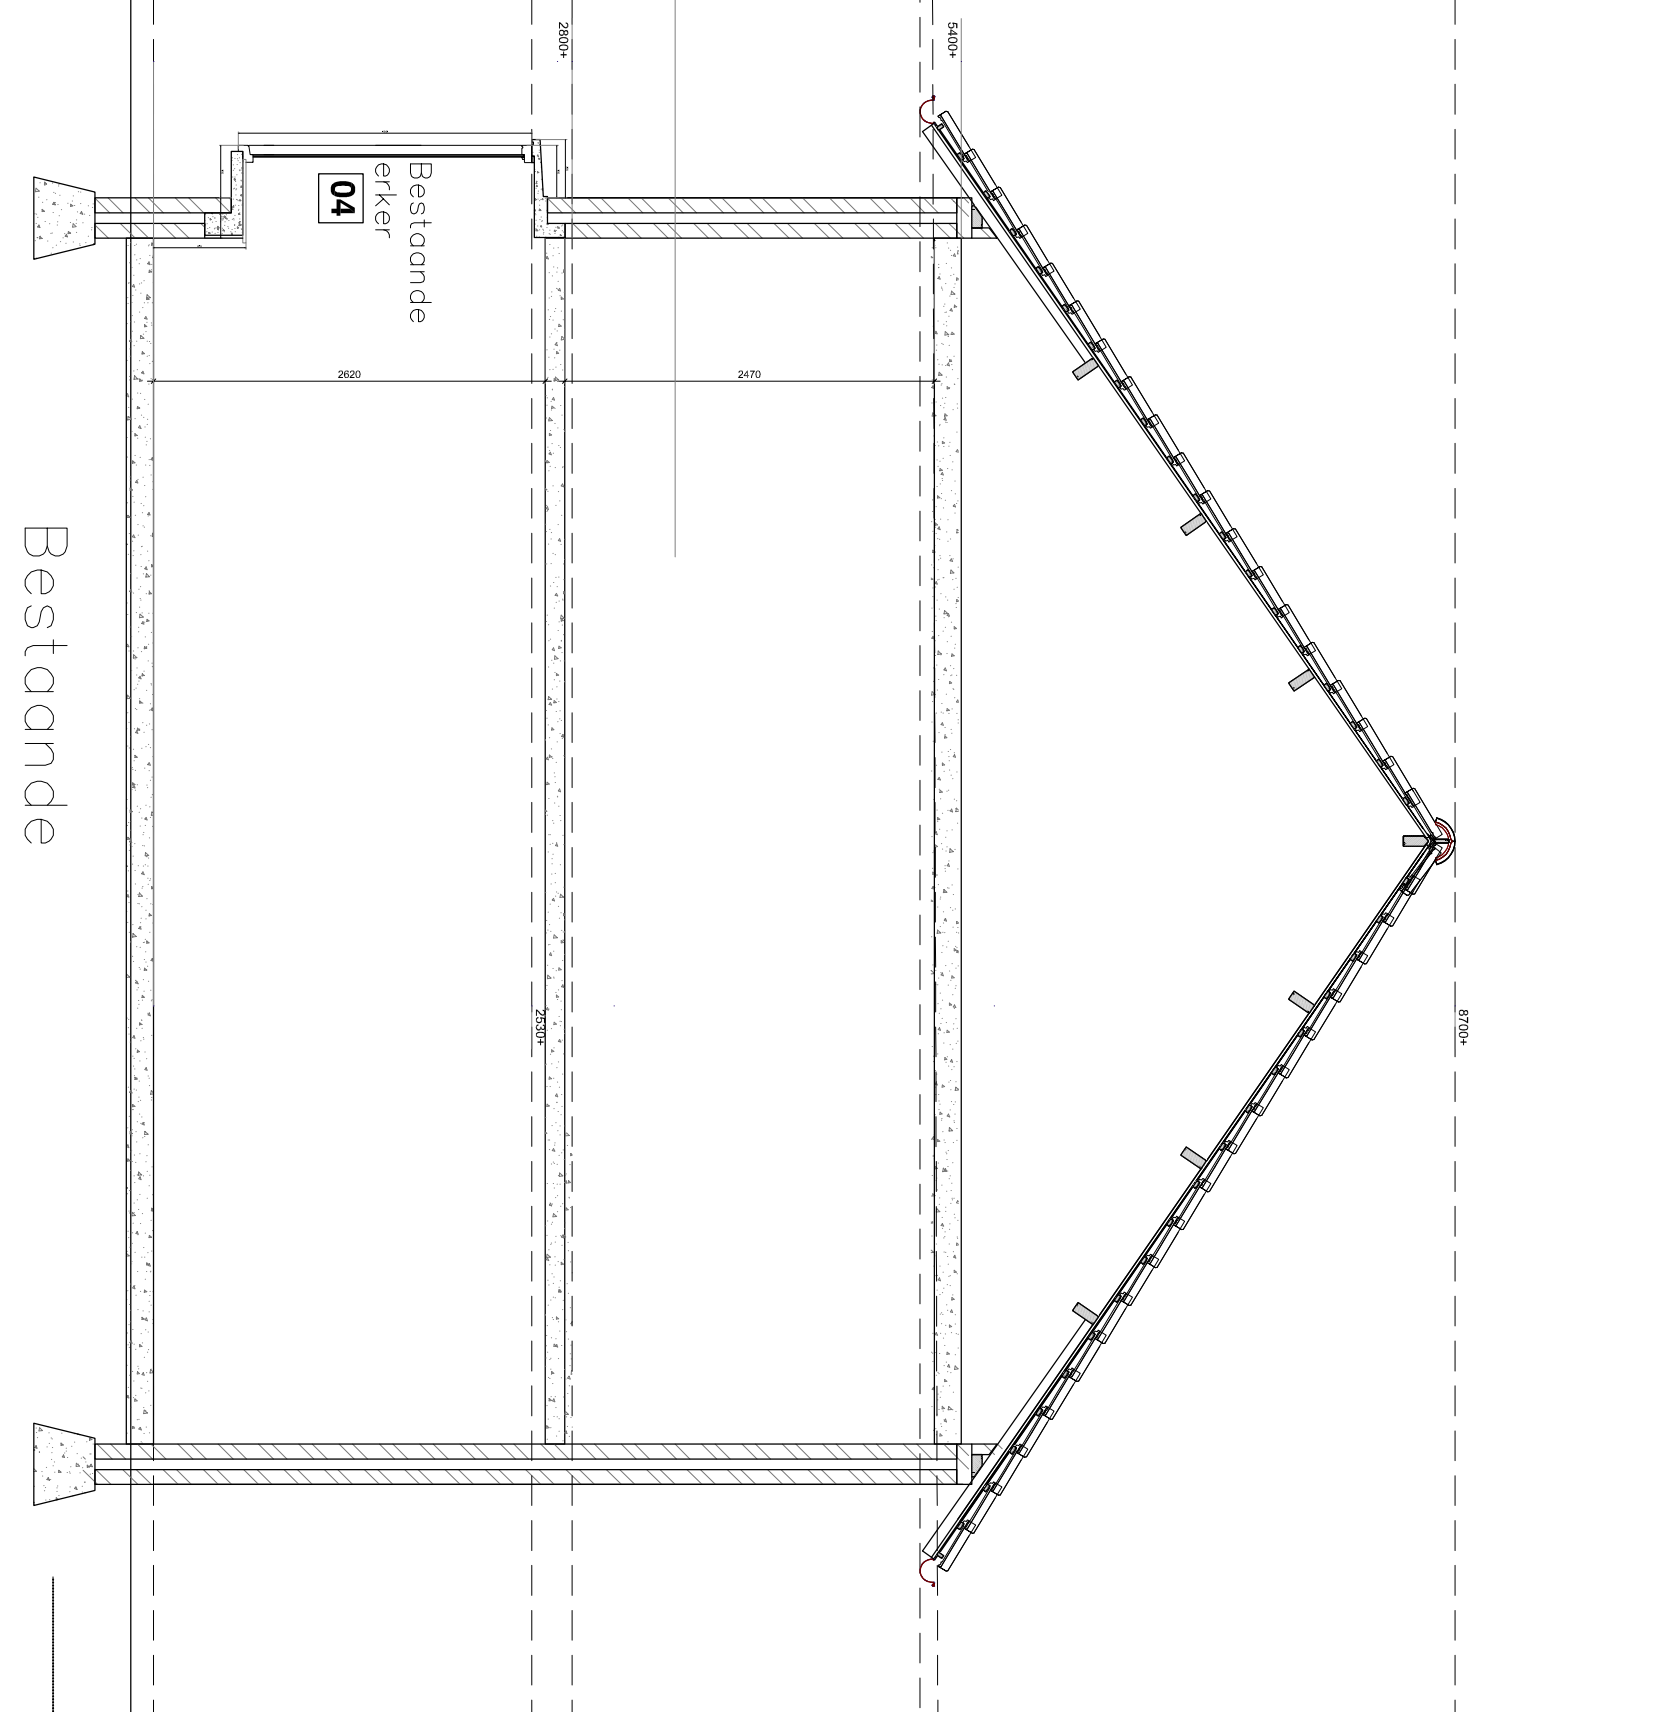

MATERIALEN EN KLEUREN	
Blau	Dispersen of bestend
Intensief dok	EDM
Piet seak	Dormer aluminium
Exter	Dormer
Gesel	Metselwerk of bestend
Kristalwolk	
Edeke	
Beukend	WBP, geschilderd
Beukend	WBP, geschilderd
Zilverwolk	
Kozel(wol, conen, dellen)	Hout, geschilderd
Kozel(wol, conen)	Hout, geschilderd
Wit, of 3001	Dormer g/y/b
Wit, of 3001	g/y/b
Wit, of 3001	
Wit, of 3001	
Wit, of 3001	

```

    graph LR
      A[RENVOL] --> B[Basistoestand metaalwerk]
      B --> C[Wijzigen in onderdeel]
      C --> D[Isolatie]
  
```

MATERIALEN EN KLEUREN

MATEN IN HET WERK INMETEN EN CONTROLEREN

Alle maatvoering in millimeters. Maatvoering in het werk controleren met bestaande elementen en/of belendingen en kadastrale grenzen. Afwijkingen met deze tekening melden aan de directie en aanpassen in overleg met belanghebbenden.

VOOR CONSTRUCTIE ZIE TEKENING
EN BEREKENING CONSTRUCTEUR

Constructie

- Moten in het werk, inlassen en controleren! Afwijken doorgeven om architect
- Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructiedelen in de schiedingscommissie van een niet-baanrechtelijke ruimte die volgens NEN 51007 bereikbaar zijn voor hindruk, hebben een volgens NEN 5036 bepaalde indelbaarheidsklasse die voldoet aan de in de norm genoemde weerstandsklasse
- Minimale vijf deegang in verkeersruimten en binnendeurzijden is minimum 850x2100mm (50%h).

- miniature wige abbeugung in vertikal stromer ei unterschiede kozytel is minimal 850x2300mm (b x h).

- Een te bouwen bouwwerk biedt bescherming tegen geluid van installaties.
- Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.7 van het bouwbesluit voorschrift zijn opgenomen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

- Een vloeërtscheiding als bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, heeft een hoogte van ten minste 1 m, gemeten vanaf de vloer.
- Een afscherming als bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, ter plaatse van een al dan niet beschermde zone heeft een breedte van ten minste 0,95 m.

- Een scheiding als bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, ter plaatse van een dijk of bermwachter van een waterloop, met name een afwateringskanaal, kan worden aangelegd op een afstand van maximaal 0,85 m van de oever van de waterloop.

- Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het binnendingen van rotten en muizen wordt tegengegaan. Een uitwendige scheidingssconstructie heeft geen openingen

- Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het binnendingen van rotten en muizen wordt tegengegaan. Een uitwendige scheidingconstructie heeft geen openingen

- uitmonding van
- een afvoervoorziening voor luchtverversing, en
- een ontl- en beluchting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater.

•• een om- en verandering van een dier voor ziering voor huisdieren, dierlijke en hennelwater.

- **Brandveiligheid**
Een veer, trap of hellingbaan waarover een wuchtroute voert, bezet niet binnen 30 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die wuchtroute niet ligt.

niet binnen 30 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt.

- Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige vuichtrotes dat bij brand een veilige plaats kan worden bereikt.

Thermische Isolation
Produkt aus Mineralwolle.

** Voer minimum $R_c = 2,5 \text{ m}^2/\text{W}$

- isolatiemateriaal renovatie uitwendige scheidingsconstructie conform bouwbesluit :
- voor minimaal $R_c = 2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$

- λ dak minimum $R_c = 2,0 \text{ m}^2\text{K/W}$
- Koëfisiënt, romen en deuren U-worde glas maksimum $2,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Meterkast

- Nuts-beveiligen.
- Een voorziening voor het afnemen van elektriciteit moet voldoen aan de NEN 1010.
- Infiltratie = Hydrologisch neutraal bouwen = Rolering
- Het hemelwater dient op eigen terrein opgenomen en geïnfiltreerd te worden.

- Het hemelwater dient op eigen terrein opgevangen en geïnfiltreerd te worden.

- Infiltratiezone onder oprijt aanleggen. Exacte positie en leidingverloop n.l.b.
- Vuilwaterloot consuluten op gemeentelijk rooi.
- Benoediging compensatie (in m³) = teonome verhard oppervlak (in m²) x gevoeligheidsfactor x 0,06 (in m)

- Benodigde compensatie (in m^3) = toename verhard oppervlak (in m^2) x gevoeligheidsfactor x 0,06 (in m)

- infiltratieproefzing ontgeen conform eisen gemeente;
- controletoer op werkdag
- mogelijkheid tot reinigen, inspectie en onderhoud
- bij max 2mm neerslag per etmaal binnen 2 dagen toegelopen
- bodemwaterstand laag boven GUC

- bij max 2mm neerslag per etmaal binnen 2 dagen leeggelopen
- bodem reacties niet boven CH₄
- mogelijkheid tot reinigen, inspectie en onderhoud
-