




DOORSNEDE A-A

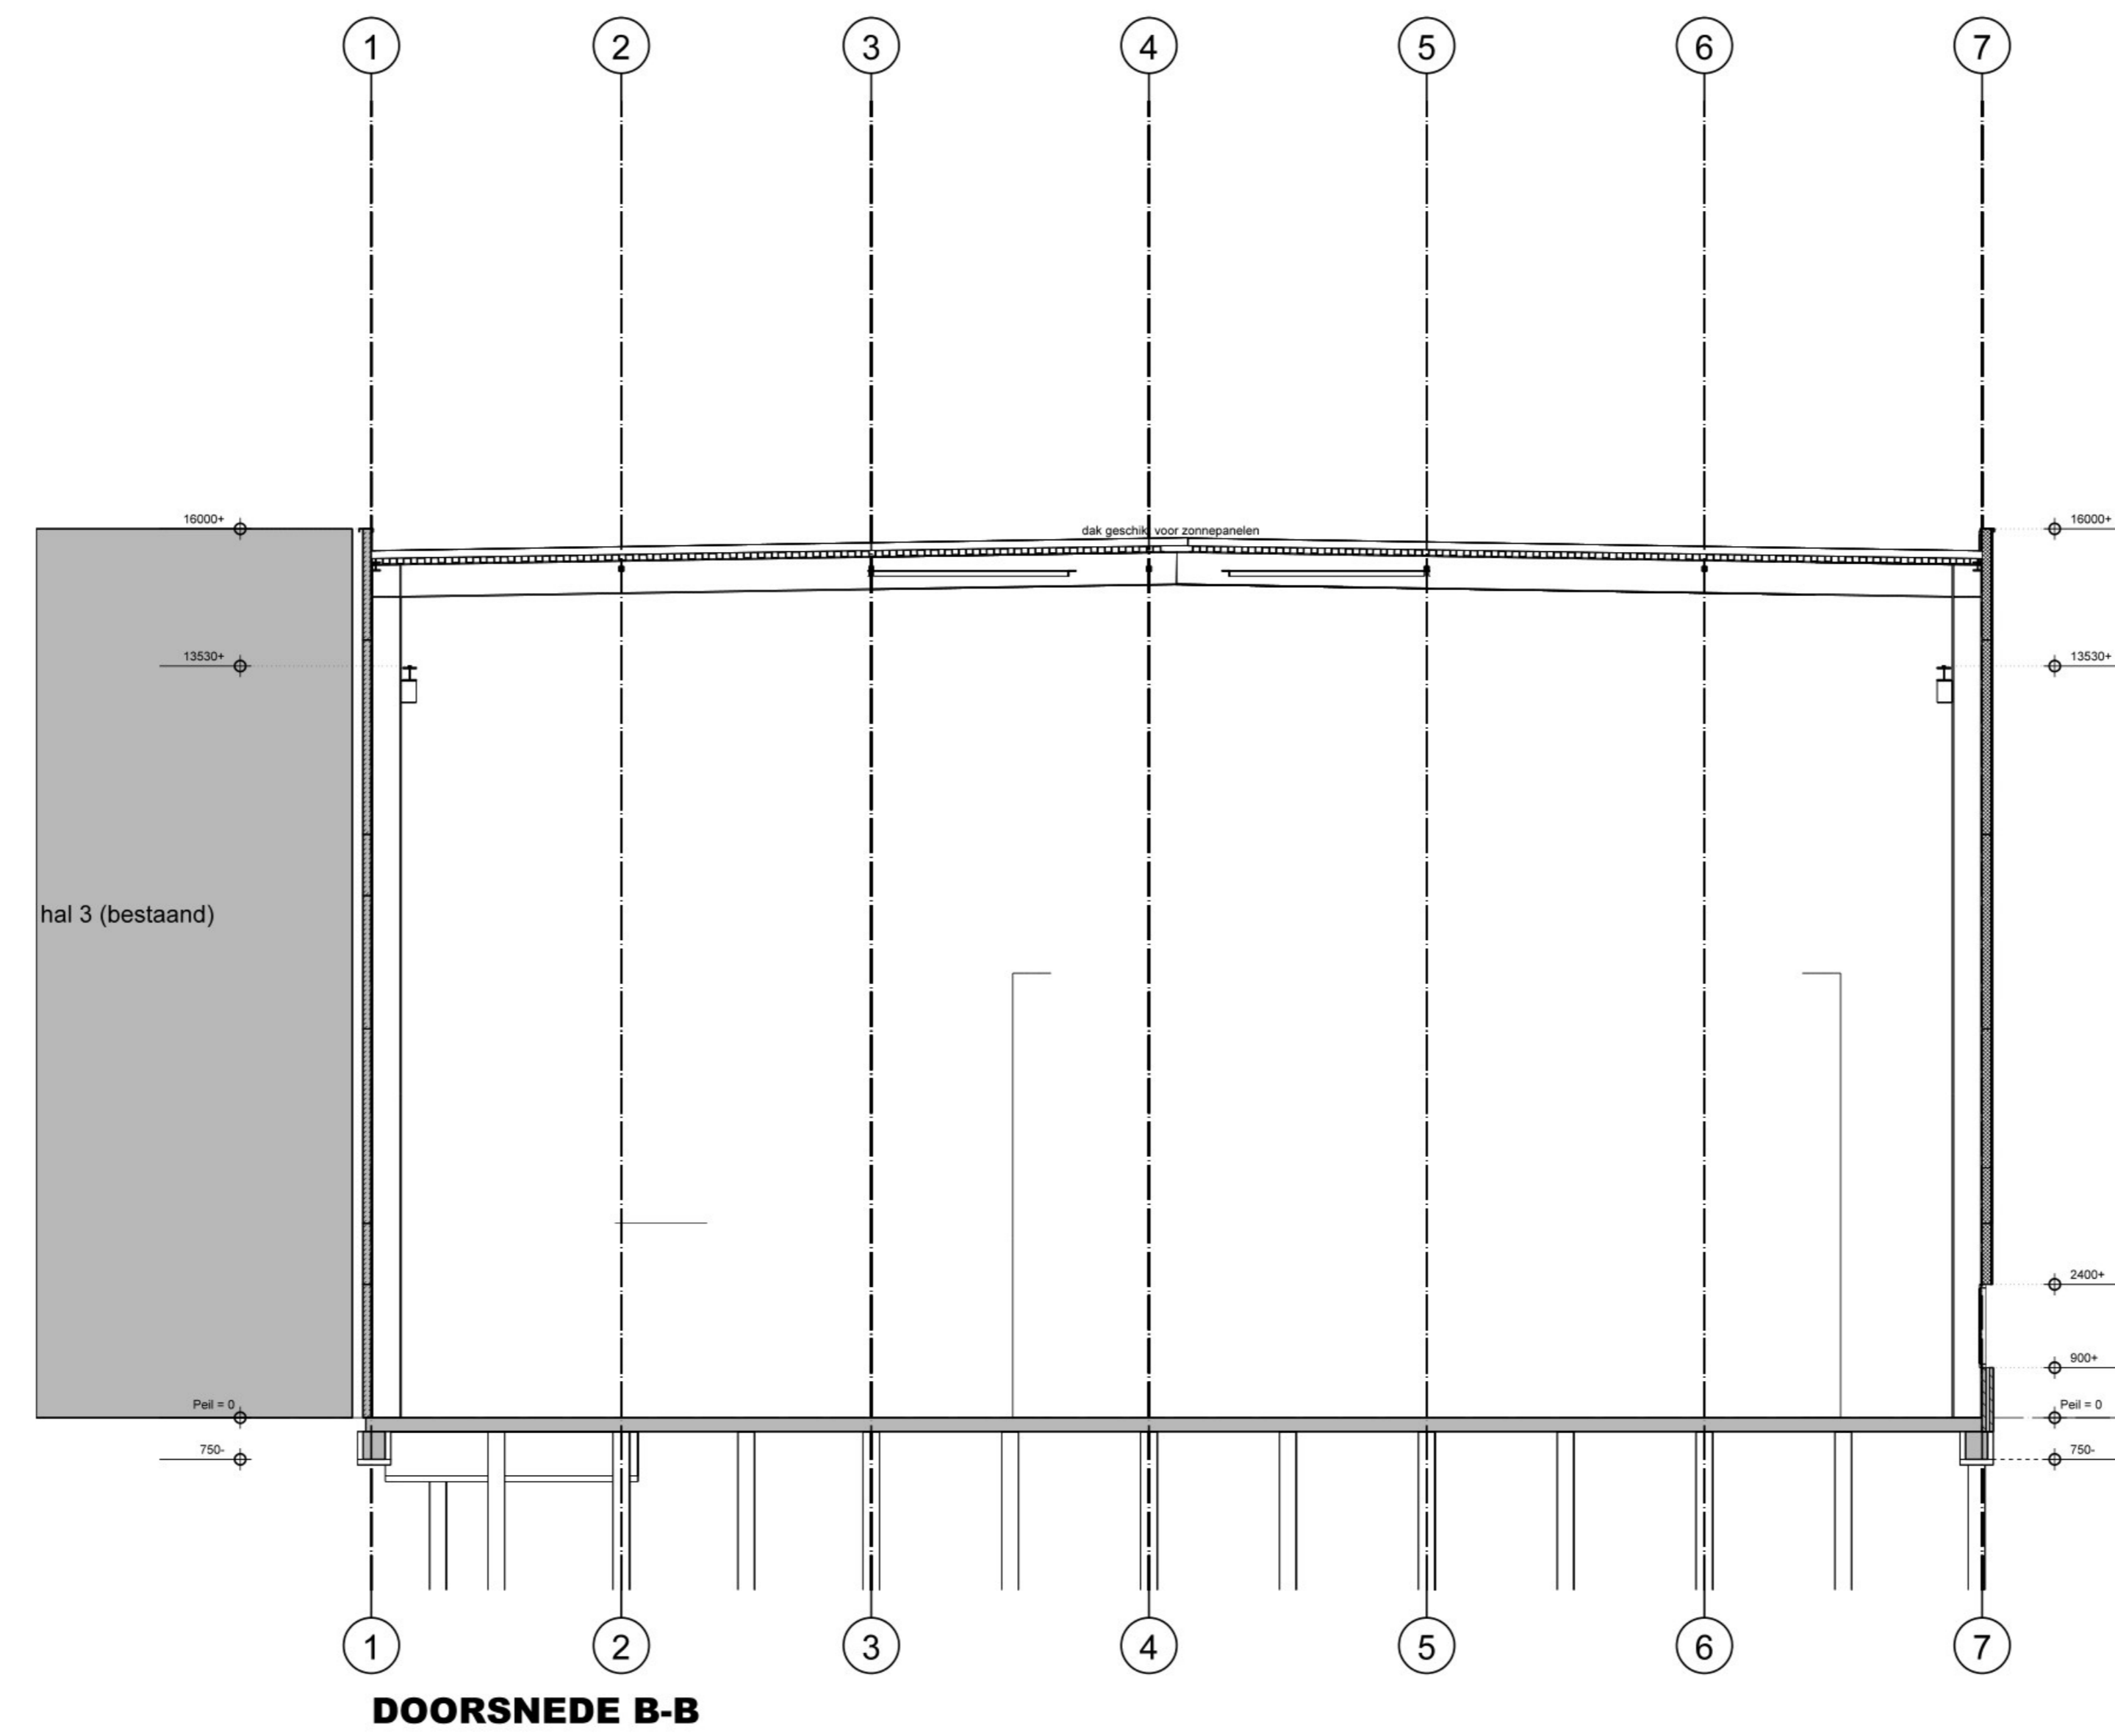


DOORSNEDE B-B

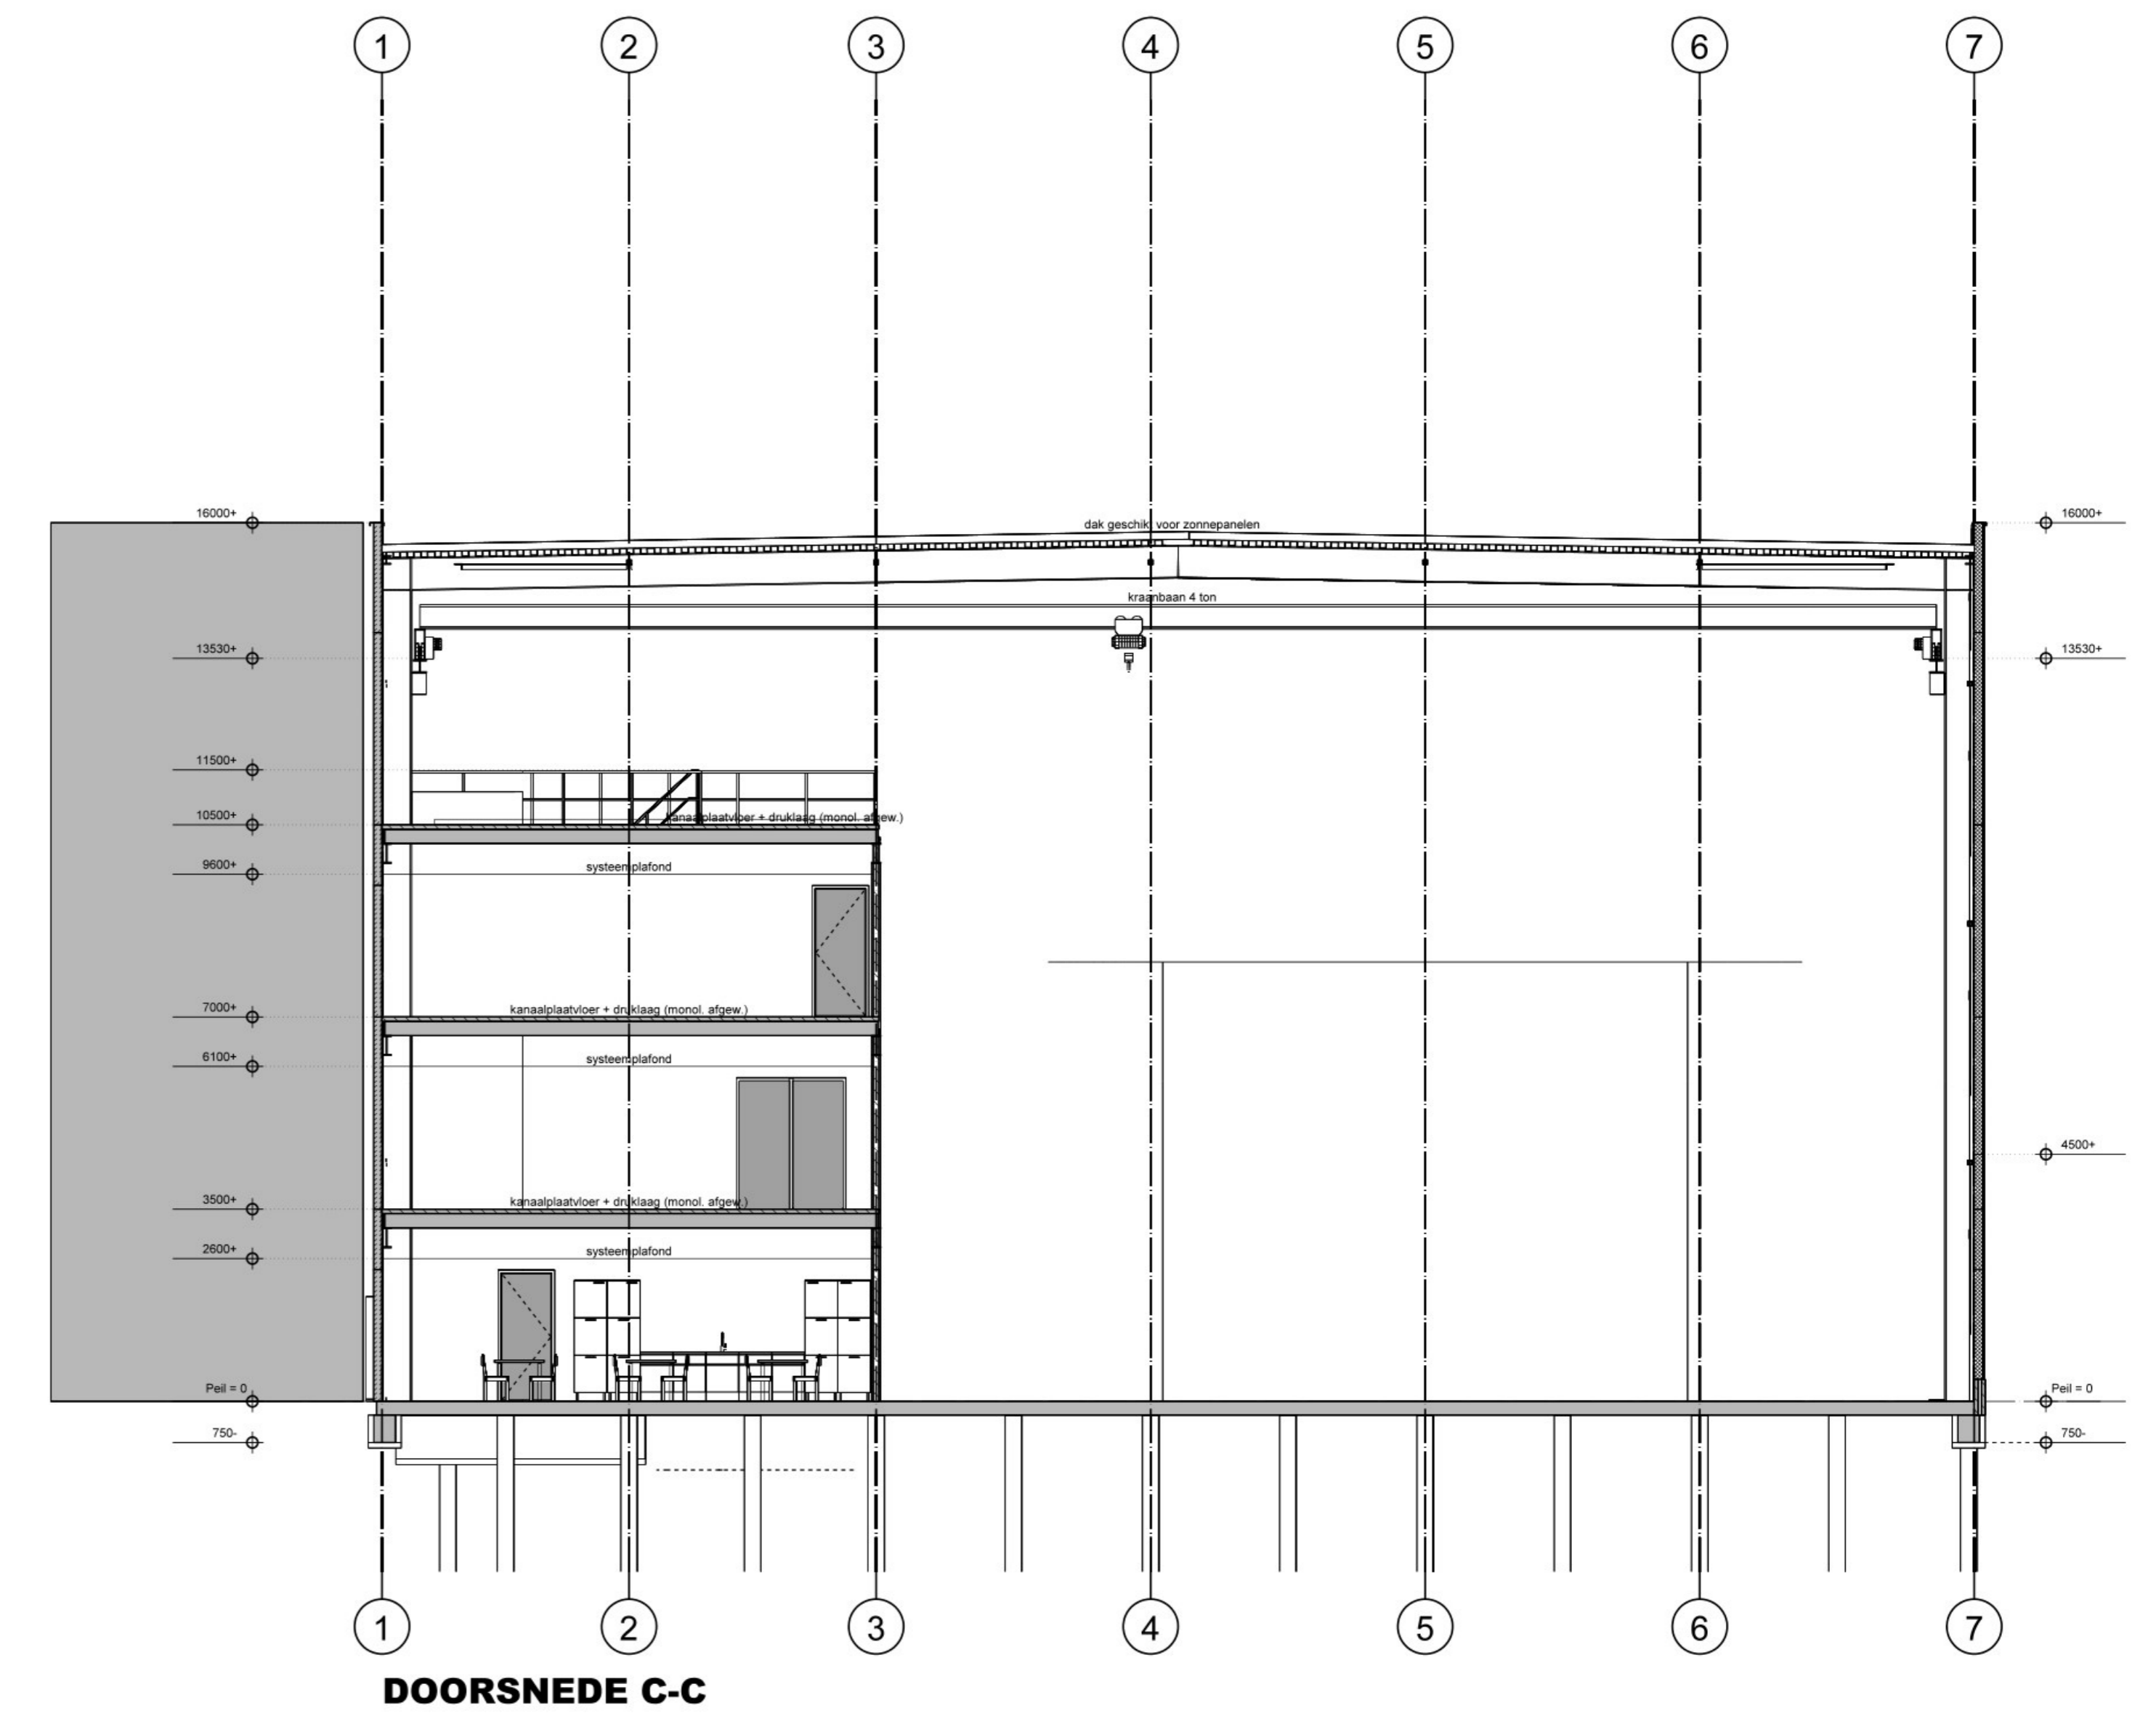

DOORSNEDE C-C

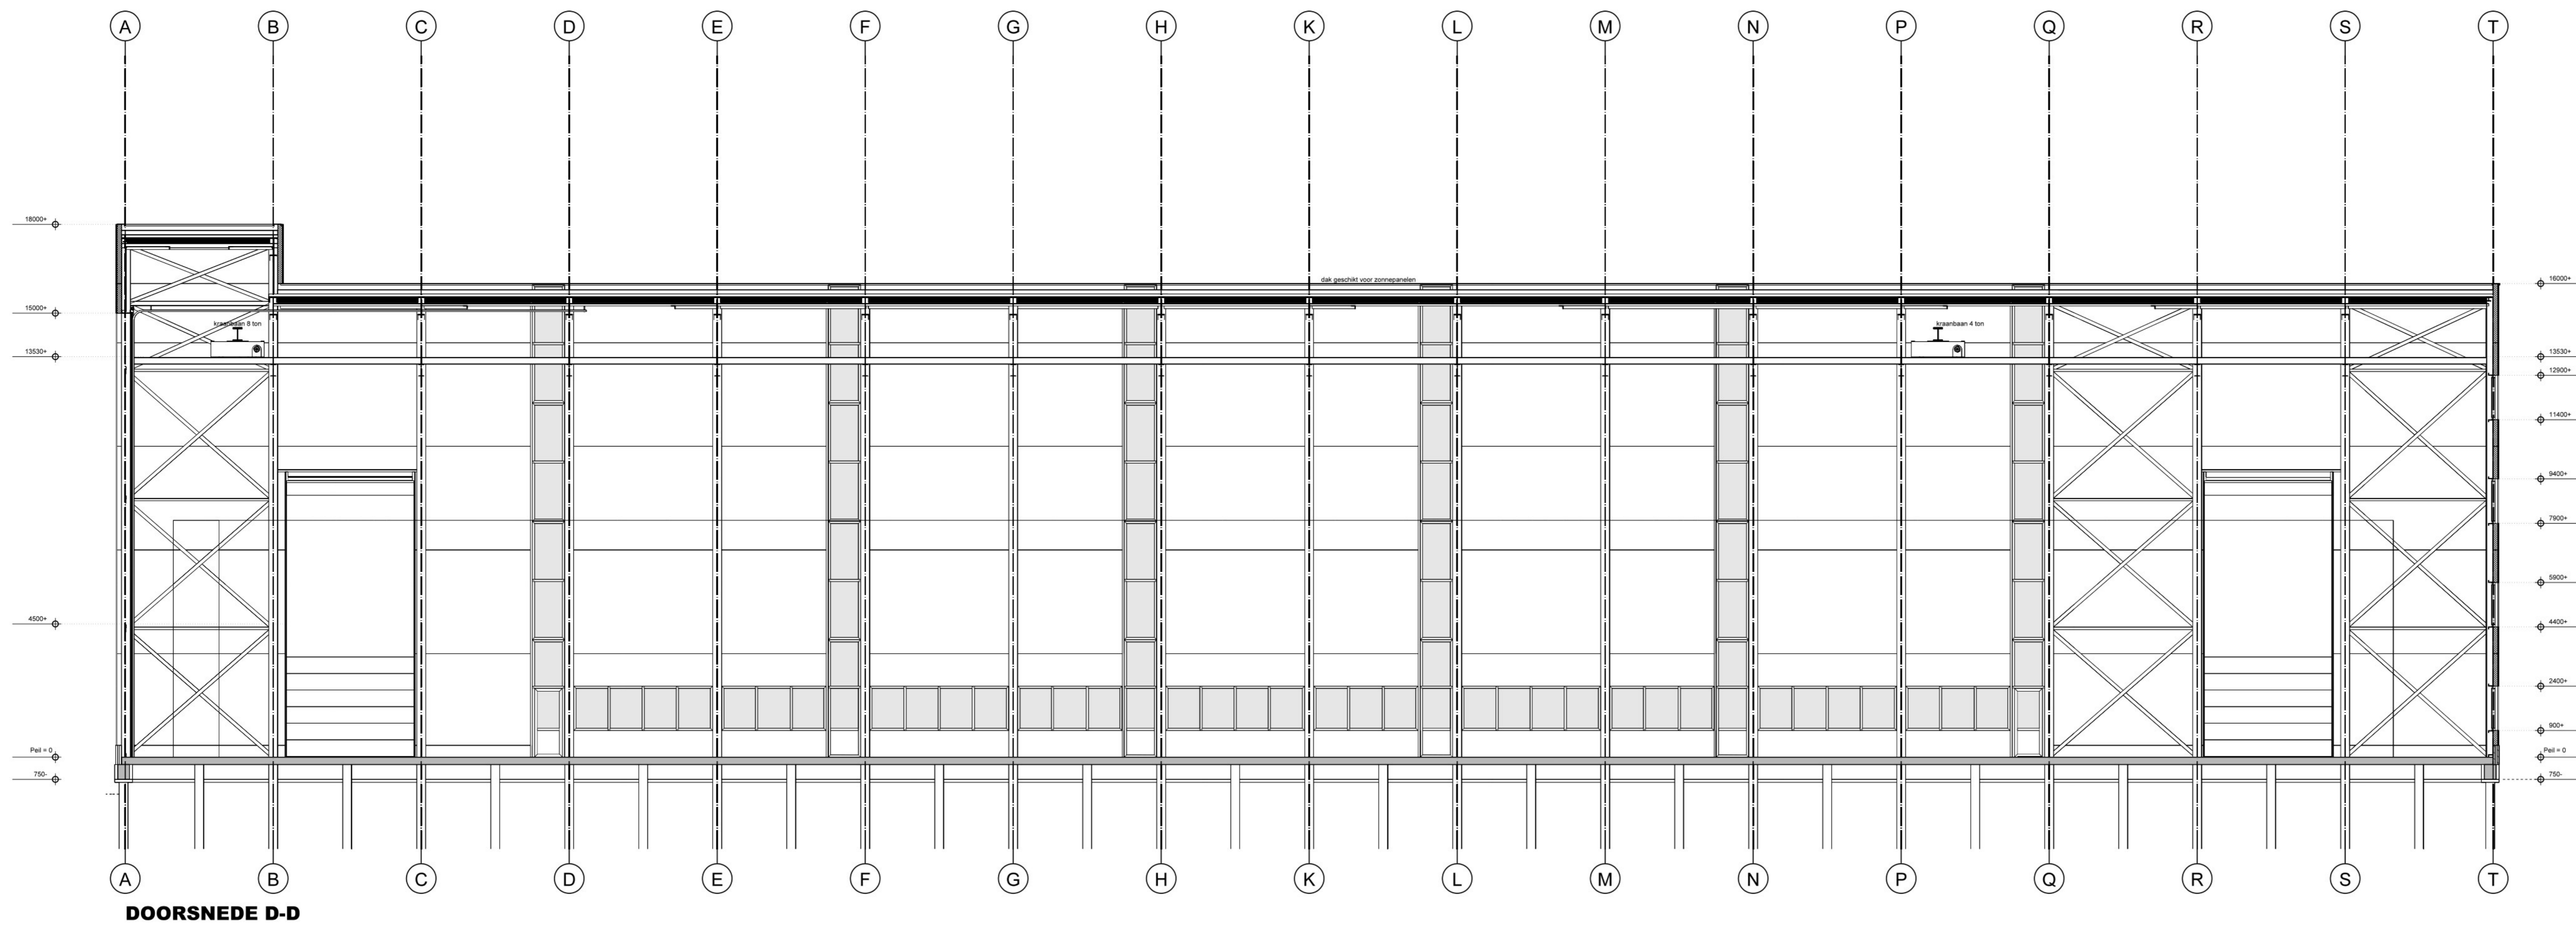

DOORSNEDE D-D

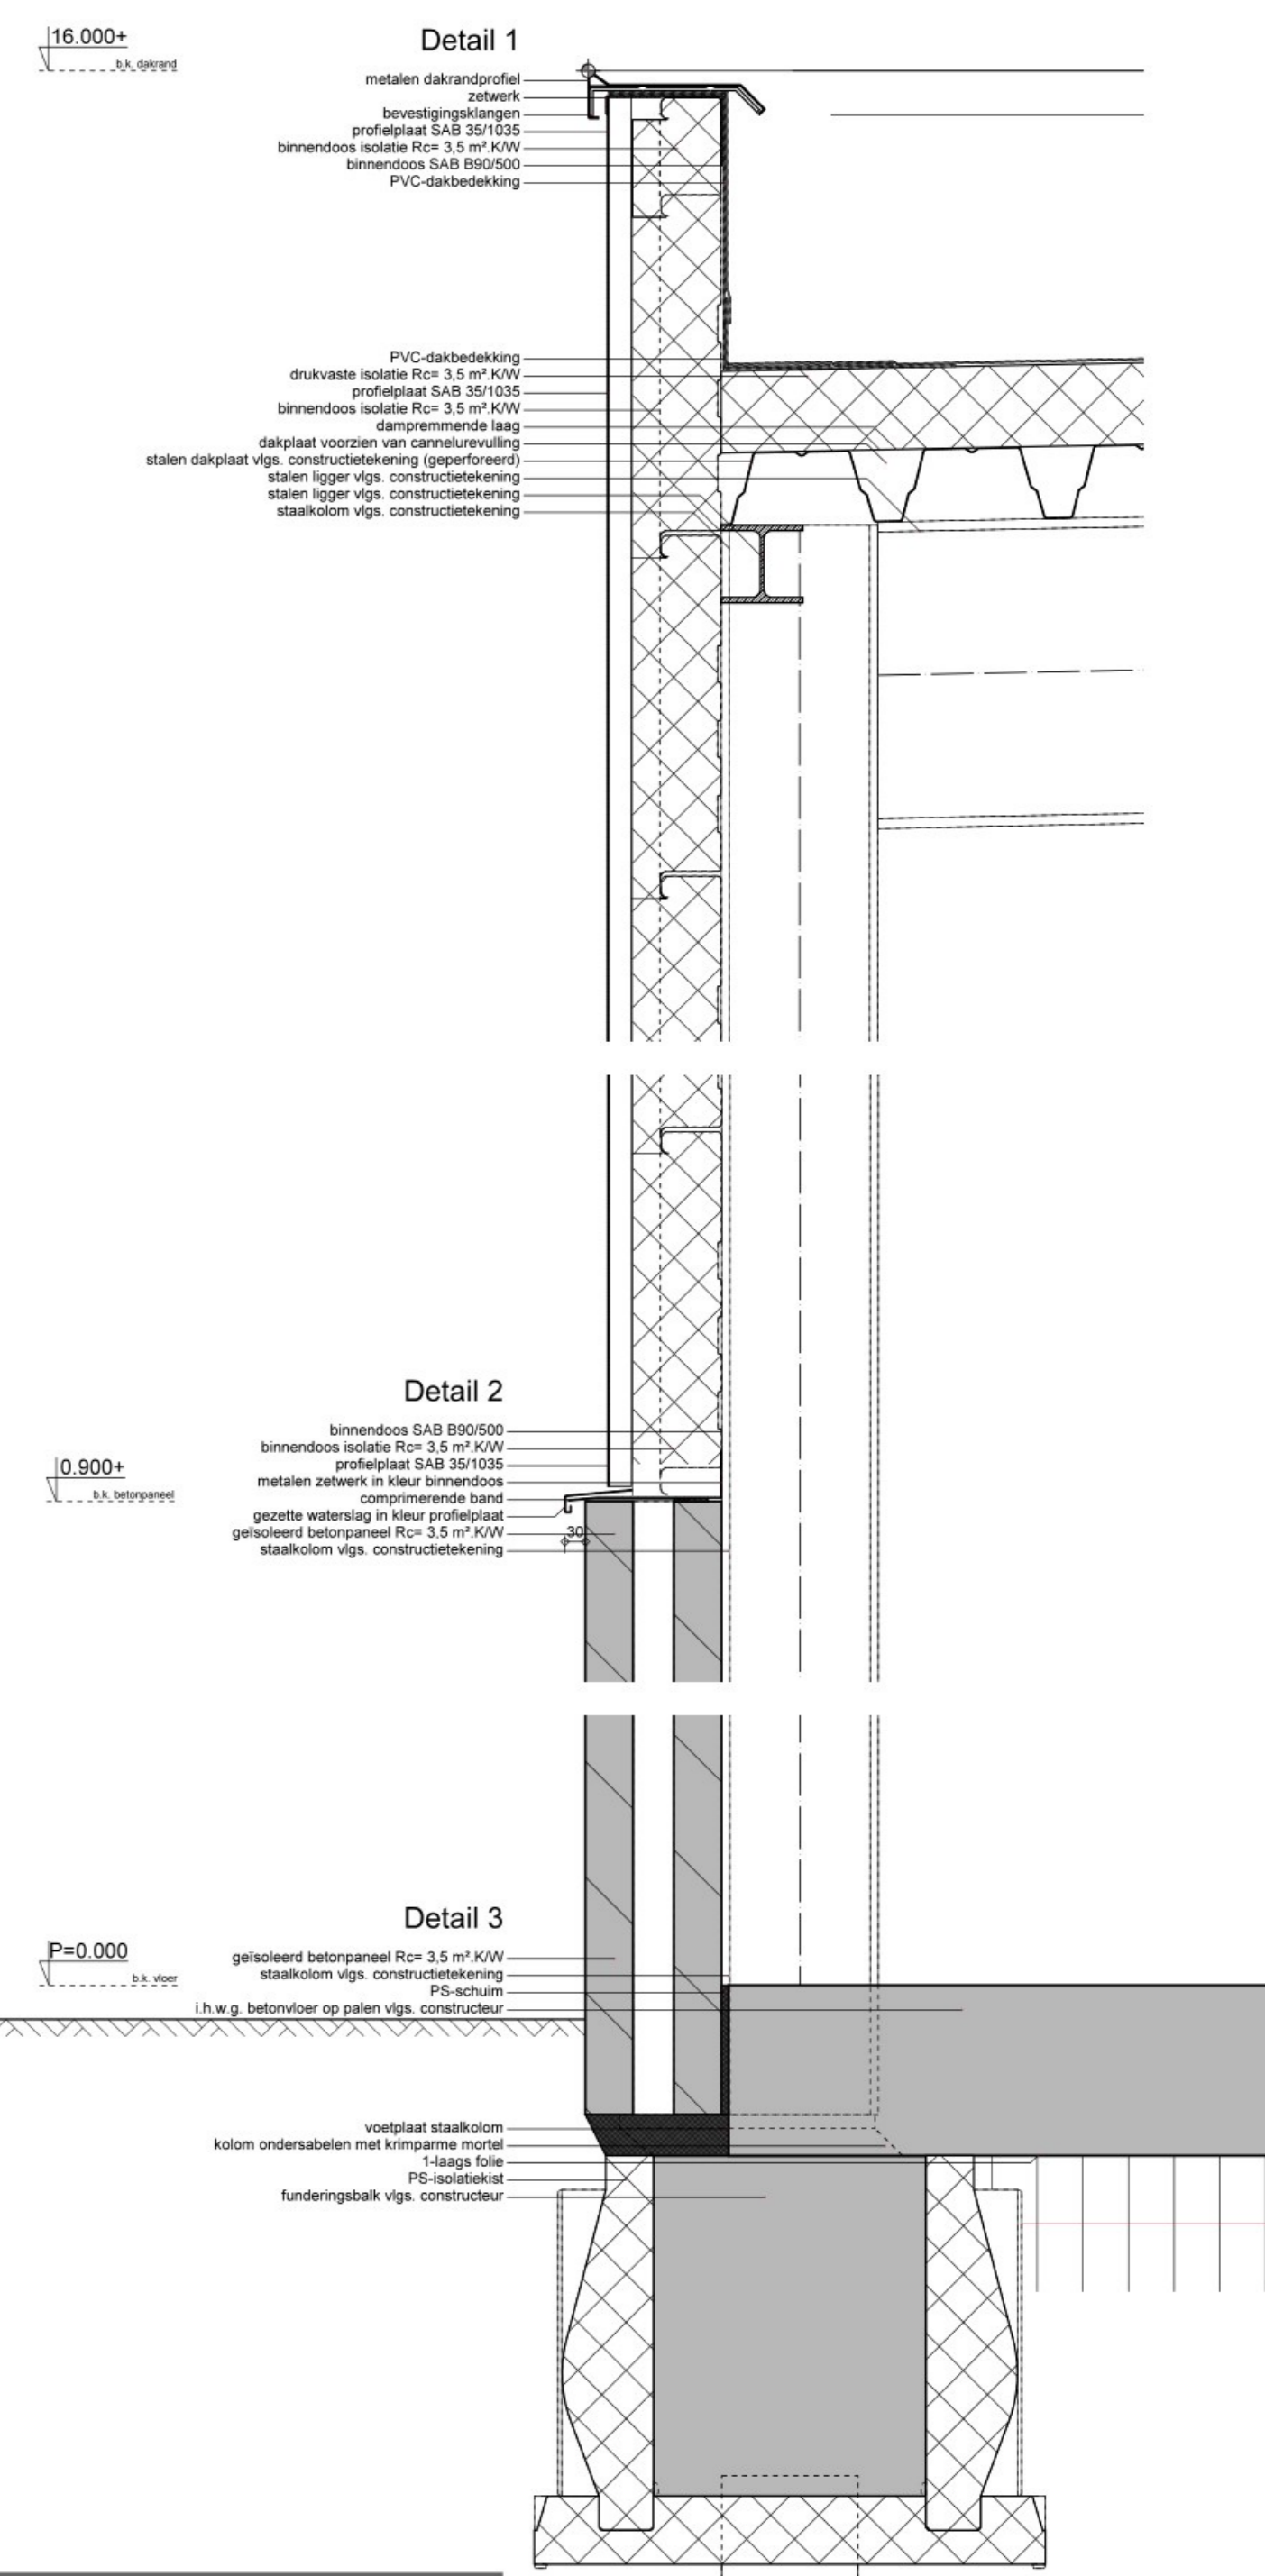

**RENVOOI BRANDVEILIGHEID**

De afbeelding wordt samen met het bestaande gebouw 5 brandcompartimenten C2 30min+ geclassificeerd. Compleetere beschrijving van de brandcompartimenten met een brandveiligheidsduur van 60 minuten. De afbeelding wordt opgesteld op een dubbele onafhankelijke staalconstructie met dakplaat 02 minuten brandveilige staalconstructie. De staalconstructie heeft een brandveiligheidsduur van 60 minuten. De staalconstructie heeft een brandveiligheidsduur van 60 minuten. De staalconstructie heeft een brandveiligheidsduur van 60 minuten.

**MATERIALEN & AFWERKING**

onderdeel	materiaal	opmerkingen
vloer	beton	R <sub>10</sub> = 448 (CIV)
wand	baksteen	1000 mm
dak	pvc	1000 mm
dak	pvc	1000 mm

**VENTILATIEVOORZIEIINGEN NEN 1087**

onderdeel	materiaal	kleur
vloer	beton	grijs
wand	baksteen	rood
dak	pvc	grijs

**KLEUREN & MATERIALEN**

onderdeel	materiaal	kleur
vloer	beton	grijs
wand	baksteen	rood
dak	pvc	grijs

**ISOLATIEVOORZIEIINGEN NEN 1068**

onderdeel	materiaal	R <sub>v</sub> (pF-KV)
vloer	beton	0,05
wand	baksteen	0,18
dak	pvc	0,05