

Bouwbesluit gegevens en toets


Datum: 23-06-2023
wijz. A : 19-07-2023
wijz. B :
wijz. C :
wijz. D :

Opdrachtgever:

Project:

Nieuwbouw woonhuis
Belgerenseweg 15 te Vlierden

- INHOUD:**
- verblijfgebieden en gebruiksoppervlak
 - ruimtestaat
 - daglicht en spuiventilatie

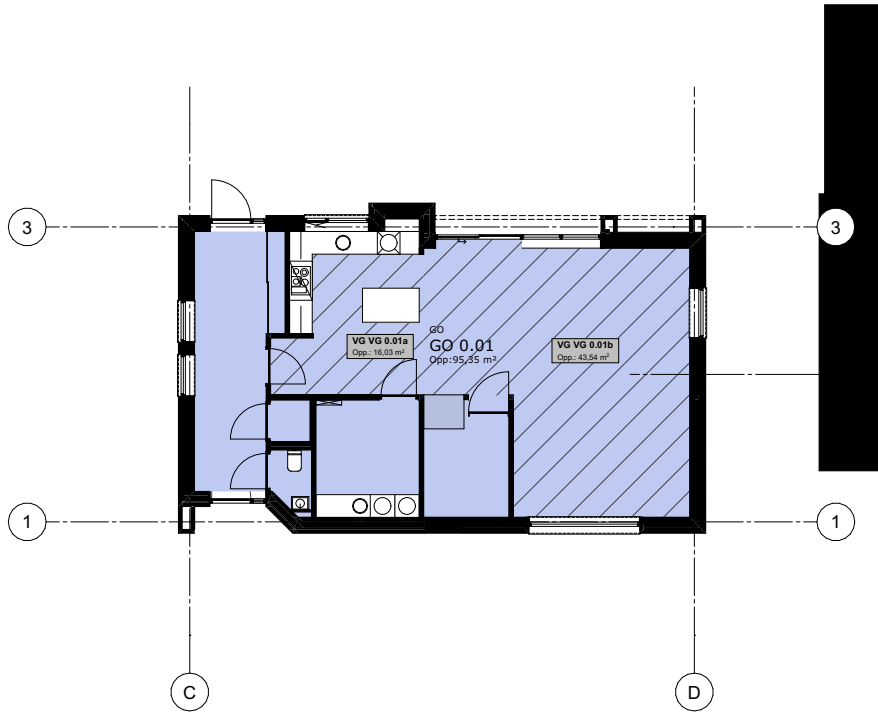


BEGANE GROND

Gebruiksoppervlak Woonfunctie				
Categorie	Verdieping	Nr.	Naam	Getekend opp.
GO Gebruiksoppervlak				
	Begane grond	GO	GO 0.01	95,35
				95,35 m²
	1e verdieping	GO	GO 1.01	88,96
				88,96 m²
	Zolder	GO	GO 2.01	23,95
				23,95 m²
				208,25 m²

VG ≥ 55% GO (128/208)x100%=61%
114 m² ≥ 128 m²


VERHOUDING VG-GO VOLDOET AAN DE EIS
DEZE EIS GELDT NIET VOOR PARTICULIER WONINGBOUW
EN BESTAANDE BOUW

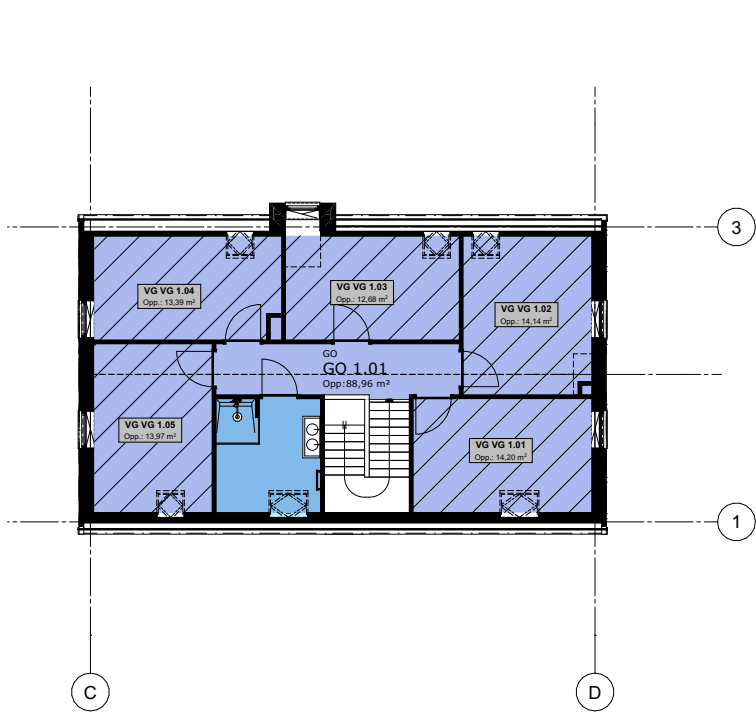


1^E VERDIEPING


W1 Verblijfsgebied m2 per verd				
Verd.	Nr	Naam	Bouwbesluitnaam	Oppervlak
Begane grond				
	VG	VG 0.01a	Verblijfsgebied	16,03
	VG	VG 0.01b	Verblijfsgebied	43,54
1e verdieping				
	VG	VG 1.01	Verblijfsgebied	14,20
	VG	VG 1.02	Verblijfsgebied	14,14
	VG	VG 1.03	Verblijfsgebied	12,68
	VG	VG 1.04	Verblijfsgebied	13,39
	VG	VG 1.05	Verblijfsgebied	13,97
				127,95 m²

ZOLDER

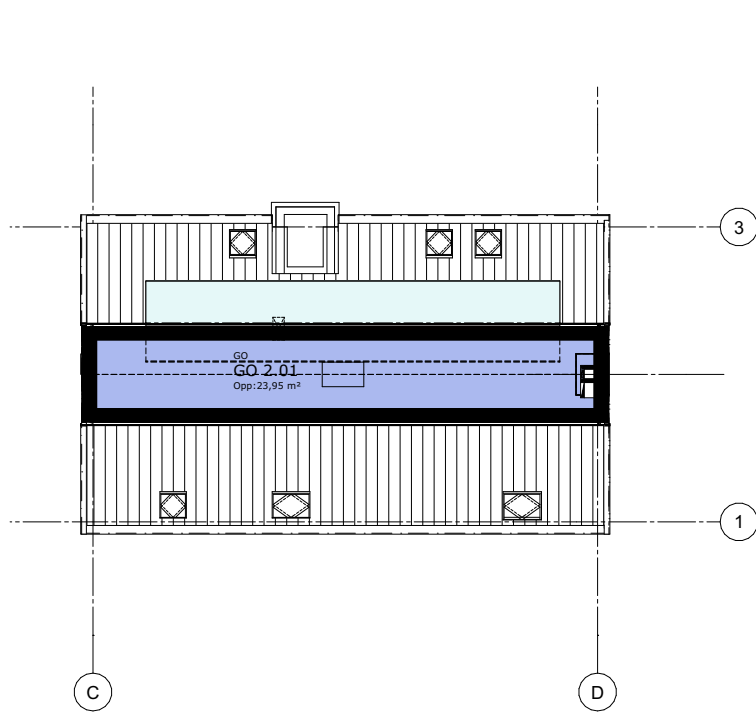


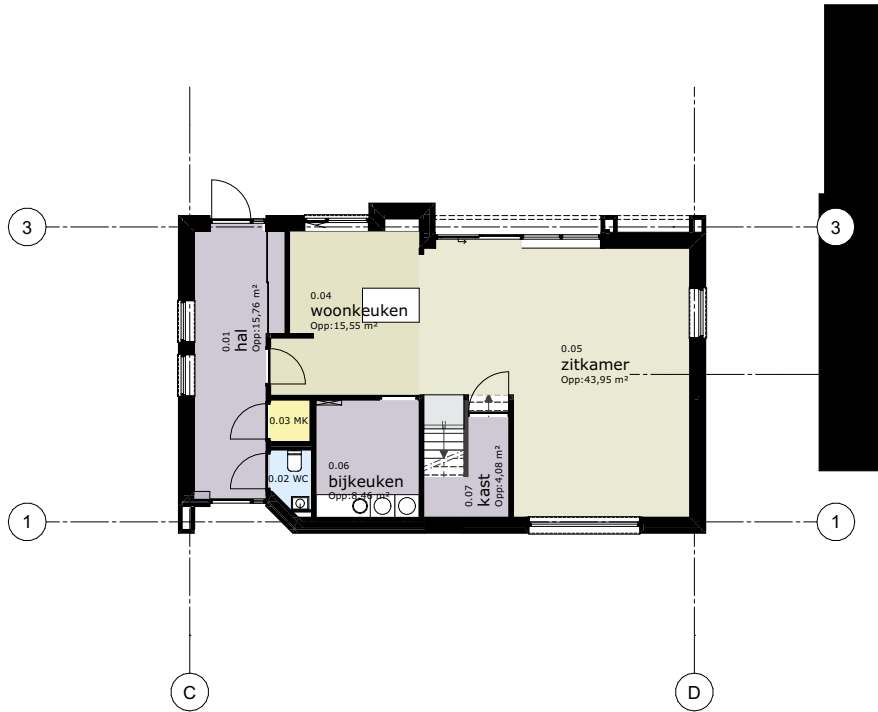

BEGANE GROND

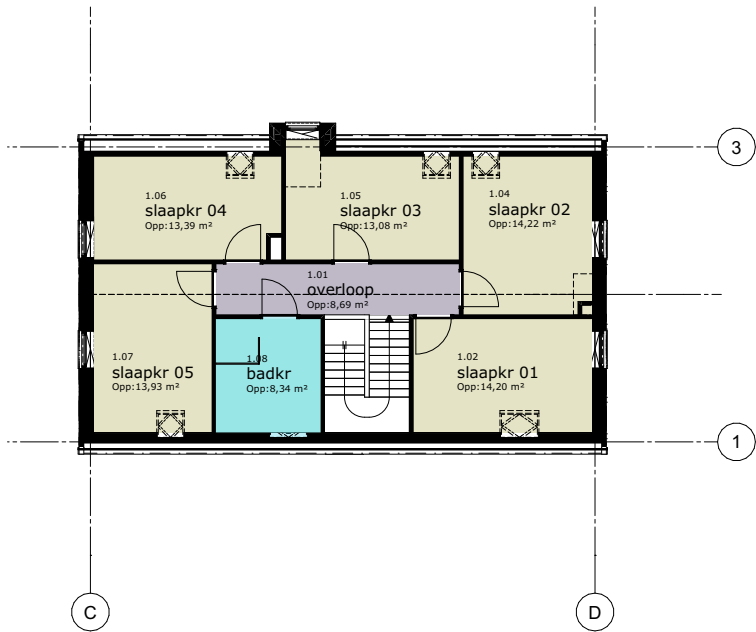

1^E VERDIEPING

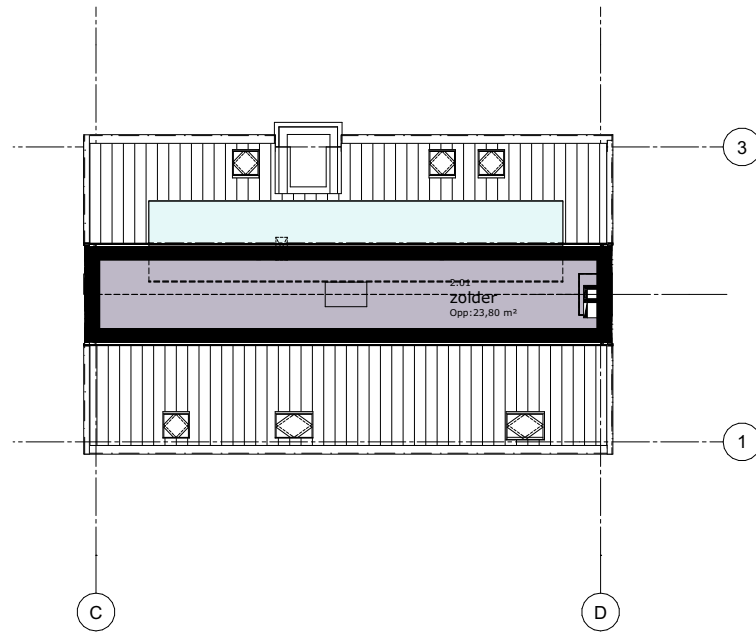

ZOLDER

W1 ruimtestaat m2 per verd				
Verd.	Nr	Naam	Bouwbesluitnaam	Oppervlak
Begane grond				
	0.01	hal	Onbenoemde ruimte	15,76
	0.02	WC	Toiletruimte	1,59
	0.03	MK	Technische ruimte - meterruimte	1,17
	0.04	woonkeuken	Verblijfsruimte	15,55
	0.05	zitkamer	Verblijfsruimte	43,95
	0.06	bijkeuken	Onbenoemde ruimte	8,46
	0.07	kast	Onbenoemde ruimte	4,08
1e verdieping				
	1.01	overloop	Onbenoemde ruimte	8,69
	1.02	slaapkr 01	Verblijfsruimte	14,20
	1.04	slaapkr 02	Verblijfsruimte	14,22
	1.05	slaapkr 03	Verblijfsruimte	13,08
	1.06	slaapkr 04	Verblijfsruimte	13,39
	1.07	slaapkr 05	Verblijfsruimte	13,93
	1.08	badkr	Badruimte	8,34
Zolder				
	2.01	zolder	Onbenoemde ruimte	23,80

Projectnr: 2209-01

ADD-2

Project: Belgerenseweg 15 Vlierden

Versie: 21 juni 2023

Daglichteis woonfunctie:

- _ Verblijfsgebied 10% ban het verblijfsbebied in m2 met een minimum van 0,5 m2
- _ Verblijfsruimte niet kleiner dan 0,5 m2
- _ Indien een verblijfsruimte of gebied is gelegen in een woonfunctie voor particulier eigendom dan mag volstaan worden met een minimaal oppervlak van 0,5 m2

DAGLICHTTOETREDING

DAGLICHTTOETREDING											
Verbl. gebied	m2	Kozijn merk	aantal	Ad	Cb	Cu	Ae	Licht opp.	Totaal	Nodig 10% VG	voldoet aan 10%
VG 0,01 (woonkr-keuken)	59,6	H0.02 H0.03 H0.04 H0,05	1 1 1 1	5,81 2,80 8,91 2,78	0,78 0,78 0,50 0,50	1,00 1,00 1,00 1,00	4,53 2,18 4,46 1,39	4,53 2,18 4,46 1,39			
									12,56	5,96	VOLDOET
VG 1,01 slaapkr	14,2	DR-01 H1,01	1 1	0,82 1,16	0,98 0,55	1,00 1,00	0,80 0,64	0,80 0,64			
									1,44	1,42	VOLDOET
VG 1,02 slaapkr	14,2	H1,01s DR-02	1 1	1,16 0,55	0,78 0,98	1,00 1,00	0,90 0,54	0,90 0,54			
									1,44	1,42	VOLDOET
VG 1,03 slaapkr	12,7	DR-02 H1,02	1 1	0,55 1,08	0,98 0,78	1,00 1,00	0,54 0,84	0,54 0,84			
									1,38	1,27	VOLDOET
VG 1,04 slaapkr	13,4	DR-02 H1,01	1 1	0,55 1,16	0,98 0,78	1,00 1,00	0,54 0,90	0,54 0,90			
									1,44	1,34	VOLDOET
VG 1,05 slaapkr	14,0	H1,01s DR-02	1 1	1,16 0,55	0,78 0,98	1,00 1,00	0,90 0,54	0,90 0,54			
									1,44	1,40	VOLDOET

Projectnr: 2209-01

ADD-2

Project: Belgerenseweg 15 Vlierden

Versie: 20-6-2023

Spuiventilatieeis woonfunctie:

Een verblijfsgebied heeft een spuivoorziening met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van de spuiventilatie van ten minste 6 dm³/s per m² vloeroppervlakte van dat gebied

Een verblijfsruimte heeft een spuivoorziening met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van de spuiventilatie van ten minste 3 dm³/s per m² vloeroppervlakte van die ruimte.

DOORSPUIBAARHEID

DOORSPUIBAARHEID											
ruimte	naam	m²	kozijn	aantal	opp m²	lucht snelheid	aanwezig	aanwezig totaal	Totaal dm³/m²	eis	opm.
VERBLIJFSGEBIEDEN											
VG 0.01	woonkamer keuken	60,3	H0.04 H0.05	1	4,16	0,1	416,0				
				1	0,91	0,1	91,0	507,0			
VG 1.01	slaapkr	14,2	DR02 H1.01	1 1	0,81 1,29	0,4 0,4	324,0 516,0				
								840,0	840,0	85,2	VOLDOET
VG 1.02	slaapkr	14,1	DR01 H1.01	1	0,54	0,4	216,0				
				1	1,29	0,4	516,0	732,0			
VG 1.02	slaapkr	14,1	DR01 H1.01	1 1	0,54 1,29	0,4 0,4	216,0 516,0		732,0	84,6	VOLDOET
VG 1.03	slaapkr	12,7	DR01 H1.02	1	0,54	0,4	216,0				
				1	0,90	0,4	360,0	576,0			
VG 1.03	slaapkr	12,7	DR01 H1.02	1 1	0,54 0,90	0,4 0,4	216,0 360,0		576,0	76,2	VOLDOET
VG 1.04	slaapkr	13,1	DR01 H1.01	1	0,54	0,4	216,0				
				1	1,29	0,4	516,0	732,0			
VG 1.04	slaapkr	13,1	DR01 H1.01	1 1	0,54 1,29	0,4 0,4	216,0 516,0		732,0	78,6	VOLDOET
VG 1.05	slaapkr	13,1	DR01 H1.01	1	0,54	0,4	216,0				
				1	1,29	0,4	516,0	732,0			
VG 1.05	slaapkr	13,1	DR01 H1.01	1 1	0,54 1,29	0,4 0,4	216,0 516,0		732,0	78,6	VOLDOET
VERBLIJFSRUIMTEN											
aangezien de verblijfsgebieden overeenkomen met de verblijfsruimte kan er van uitgegaan worden dat deze voldoen											
VR				1			0,0				
				1			0,0	0,0			
VR				1 1			0,0 0,0		0,0	0,0	VOLDOET