
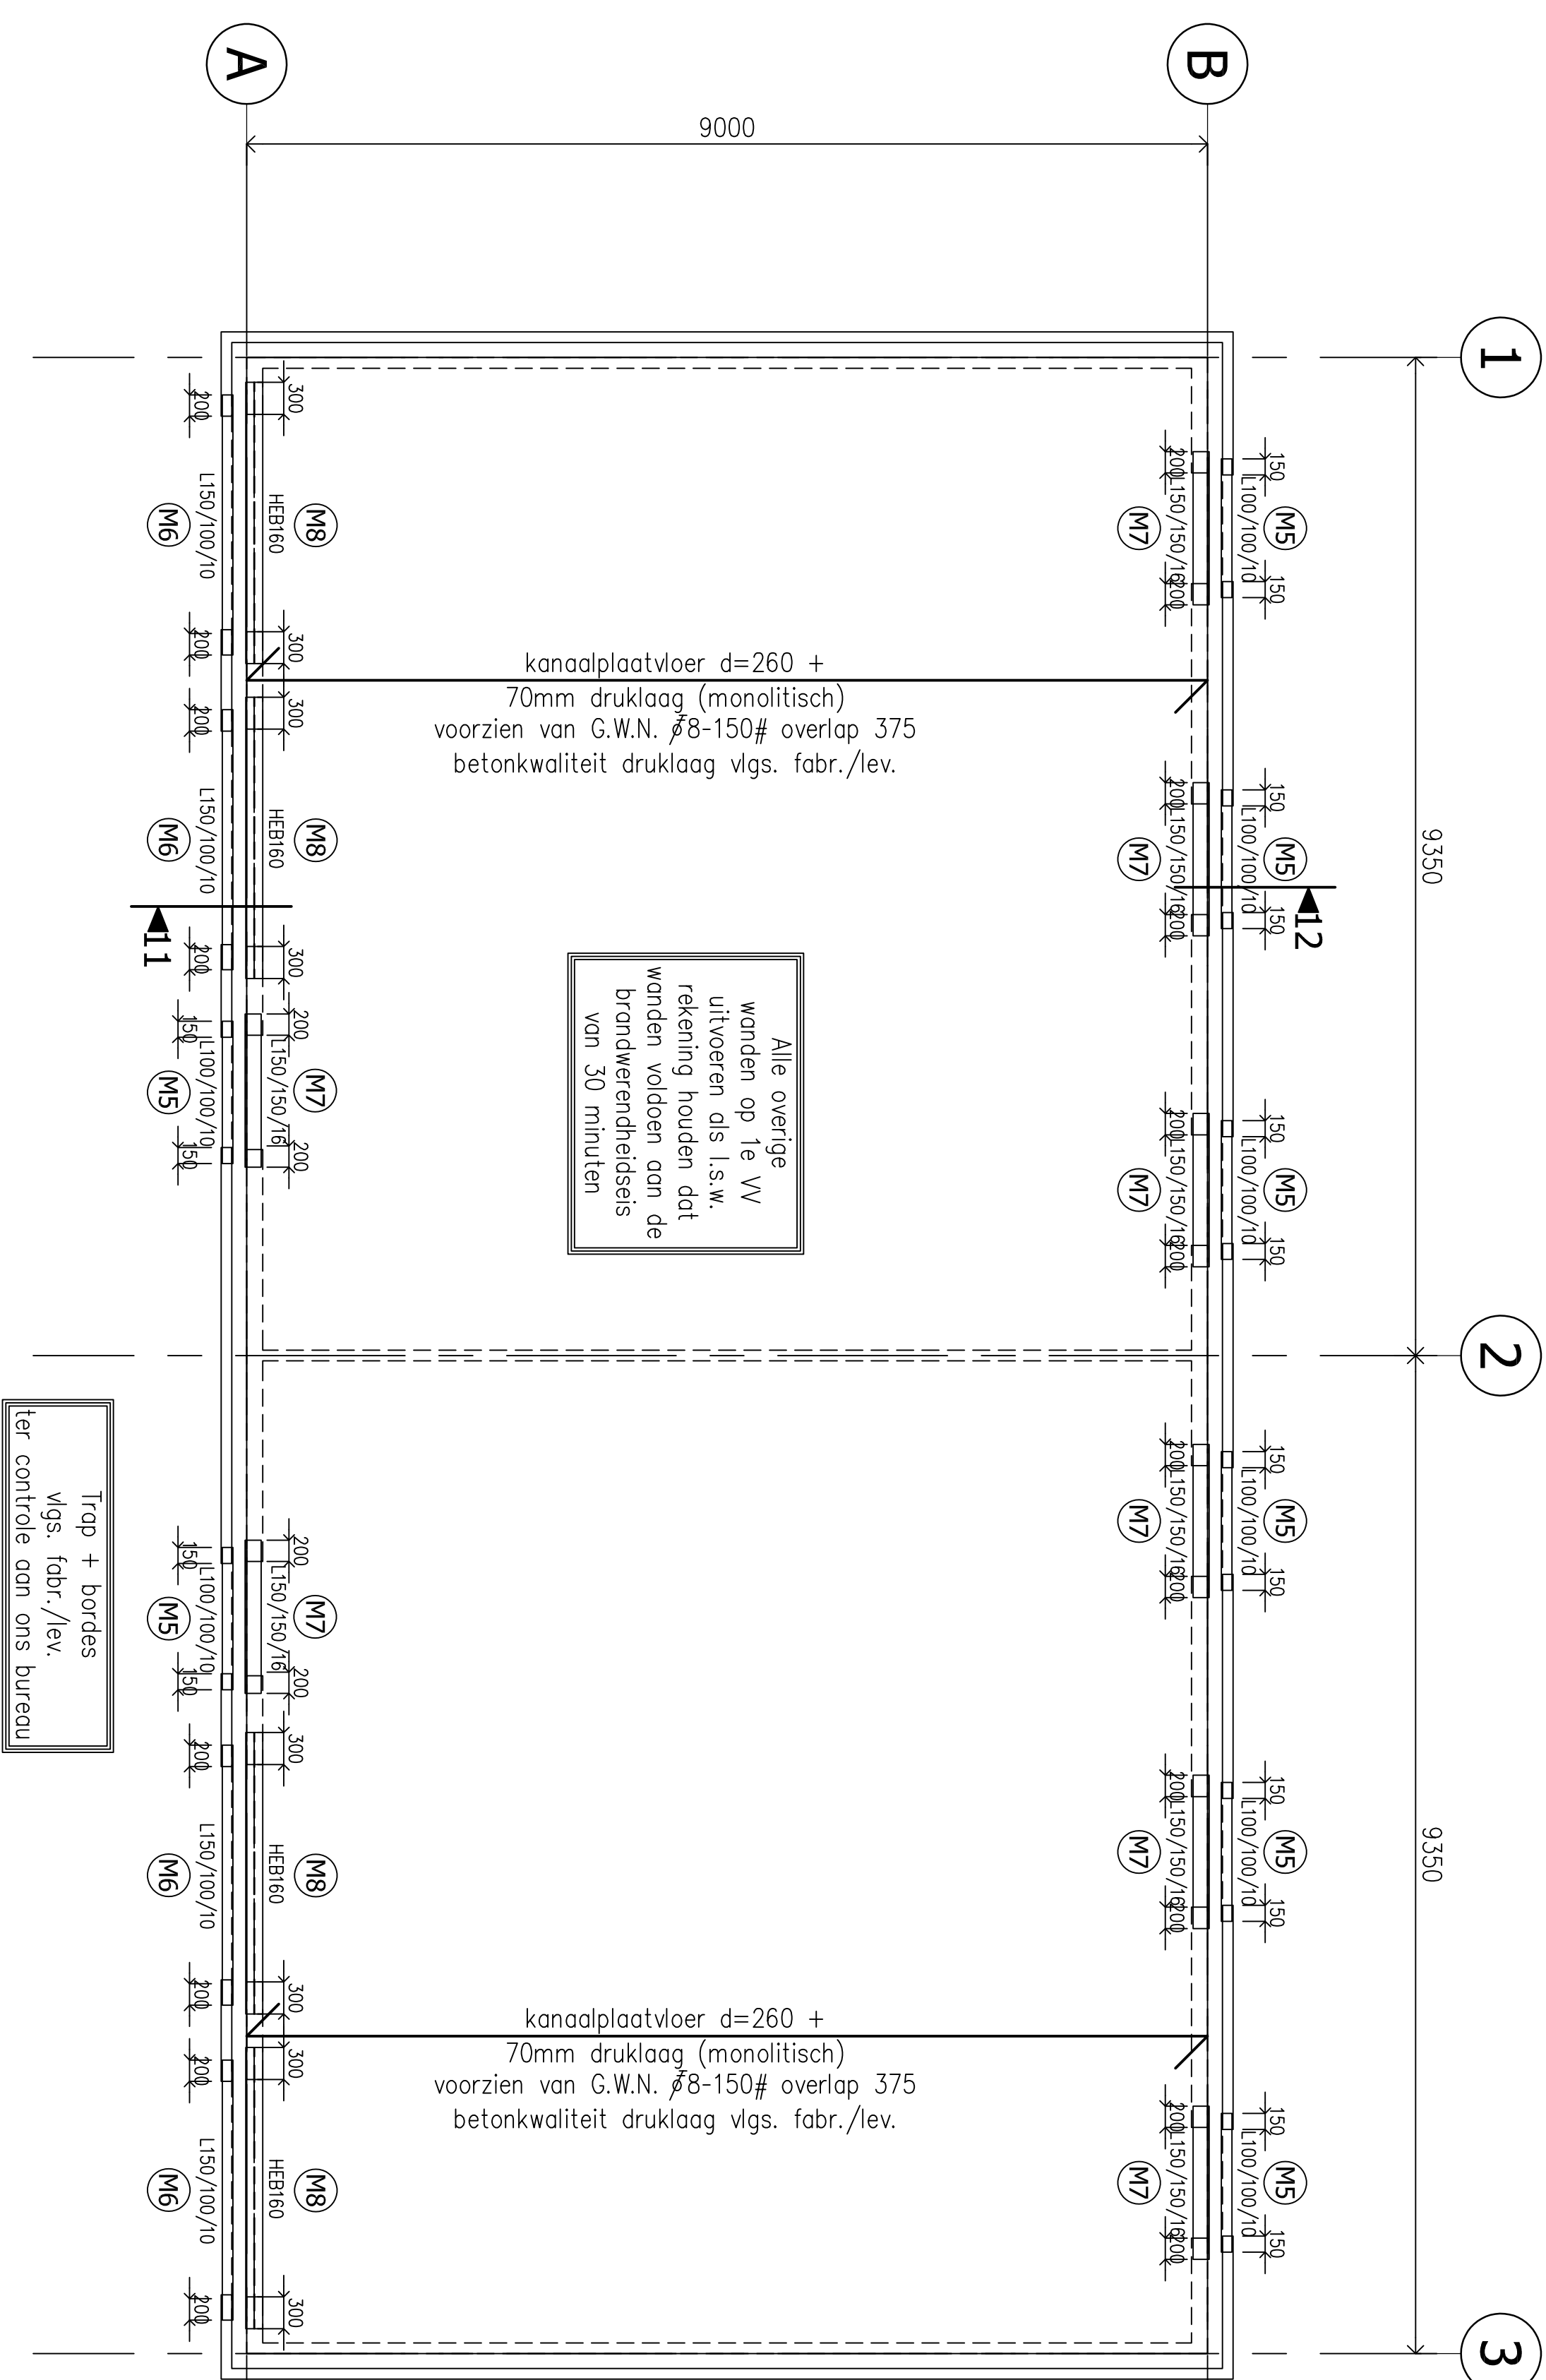


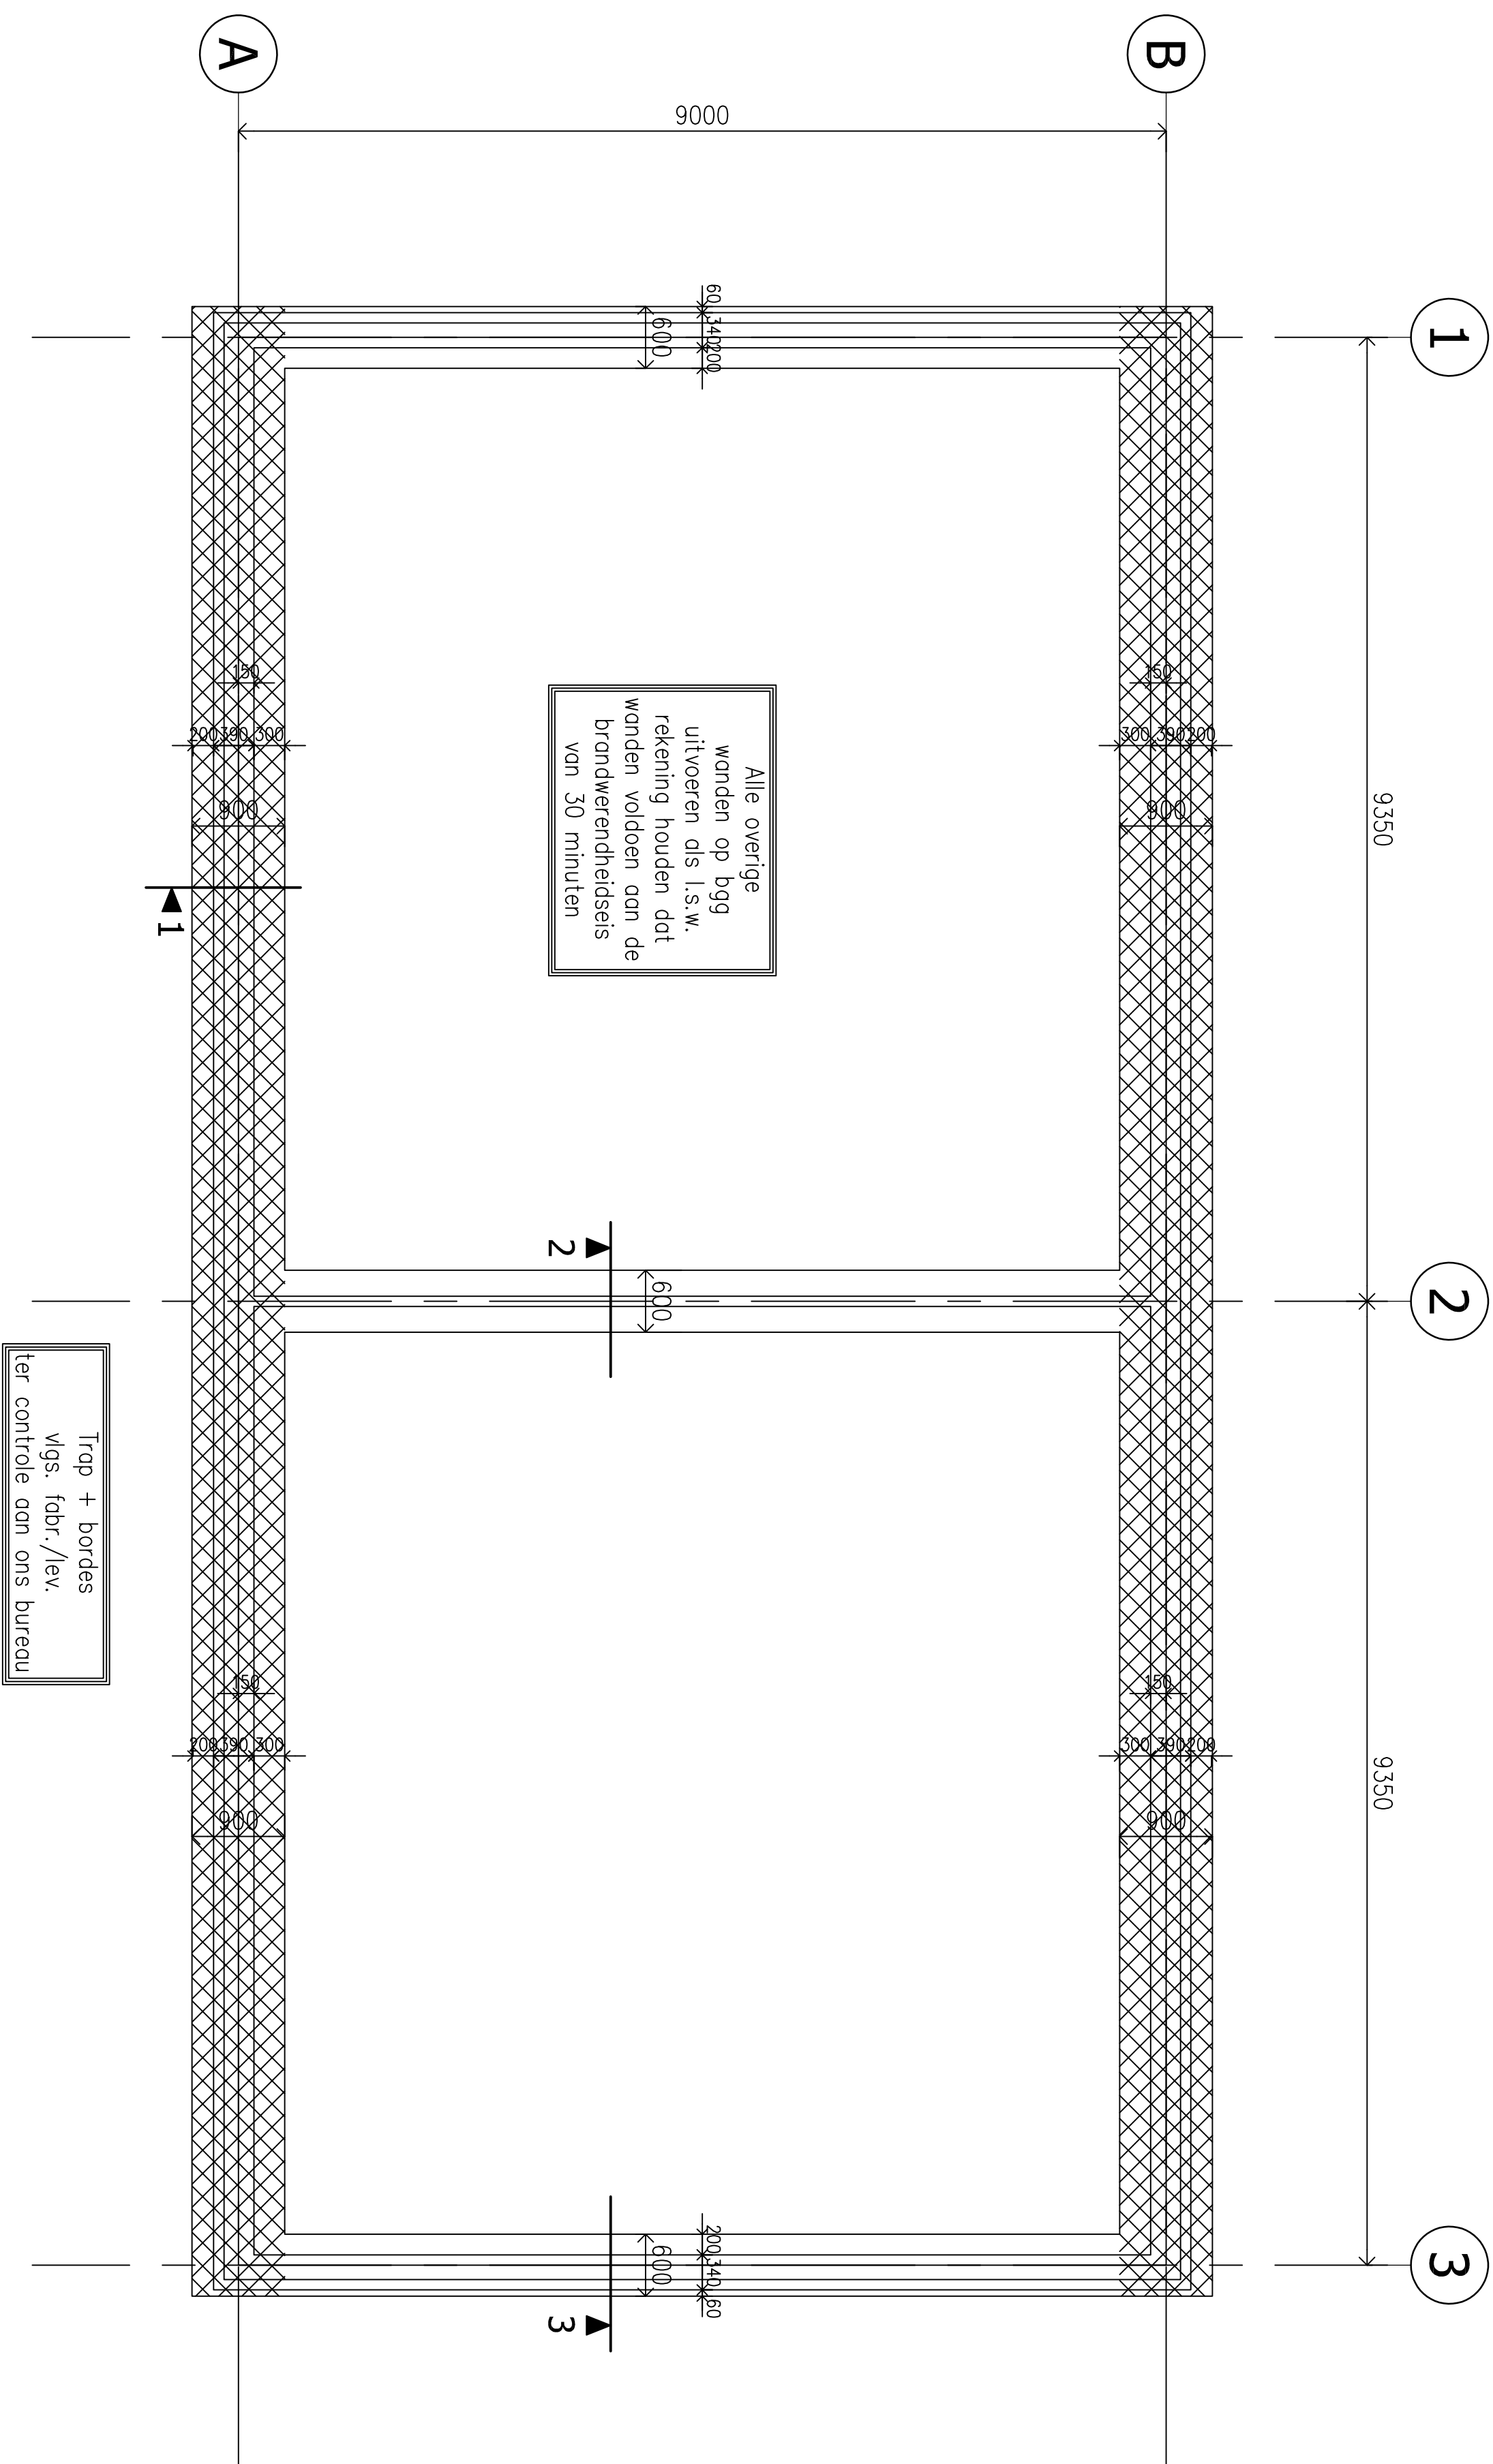

FUNDERING

- Fundering garanderen op vaste grondslag op grondwaterbetering, vorstvrij.
- E.a. in overleg met bouw- en woningbouw en aan de hand van sonderingen.
- Mogelijk grondwaterbetering noodzakelijk, minimaal benodigde ontgravingstijdswaas en uitvoering grondwaterbetering in het werk te begaapn.
- Bij toepassing van grondwaterbetering consensusstand minimaal 5 N/mm².
- Onder getalve fundering bouwafde toepassen.




- Binnenwanden: - mortelkwaliteit M10

- d = 150 Kalksandstein Cs12

- d = 150 Kalkzandsteen Csl2

WAPENING

= onder- en bovenwarpeling # ϕ 8-150, overlap 375mm.

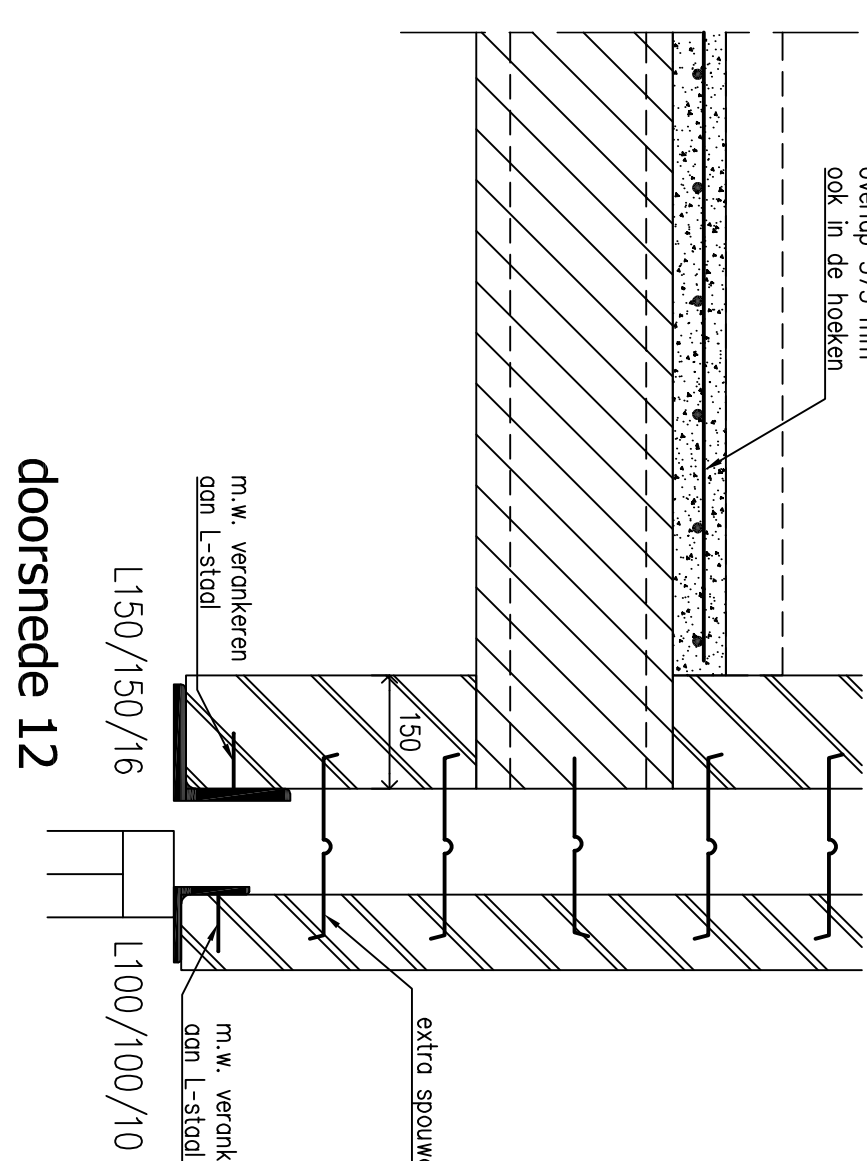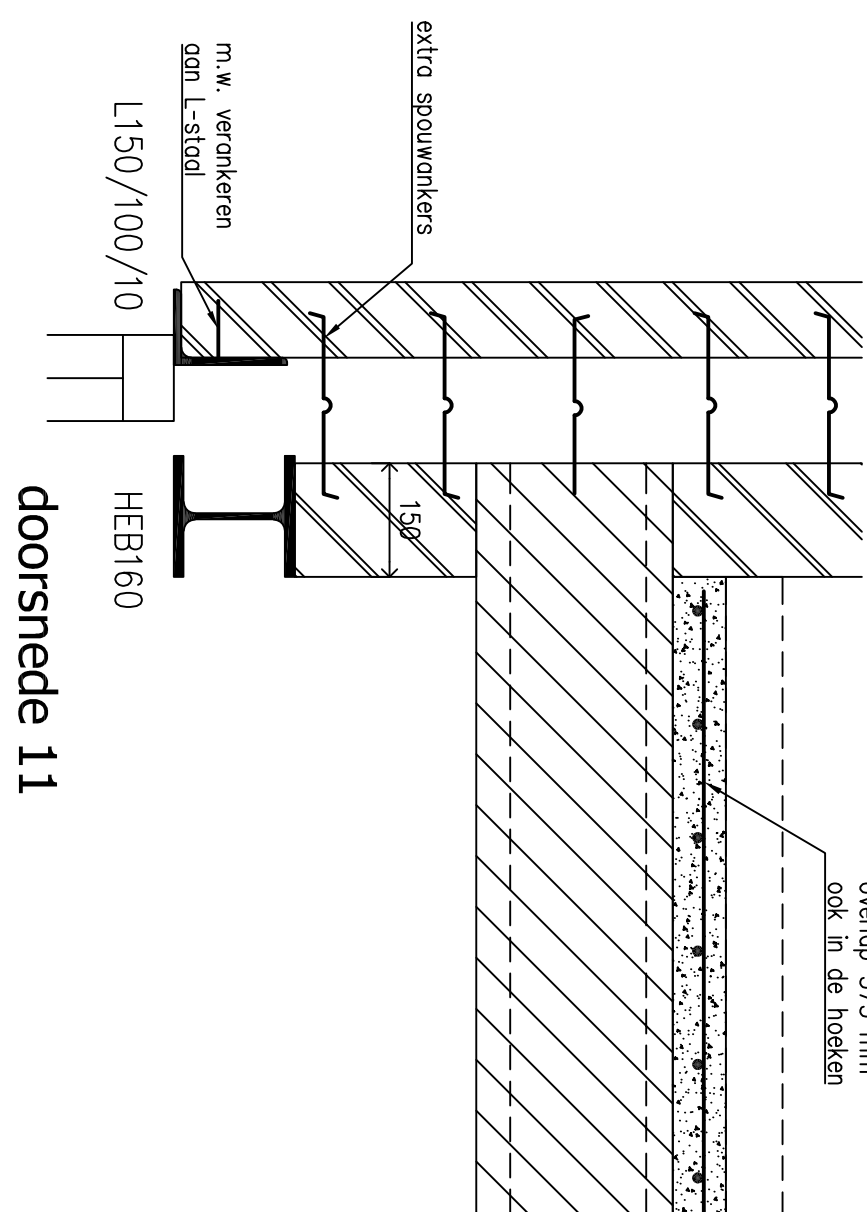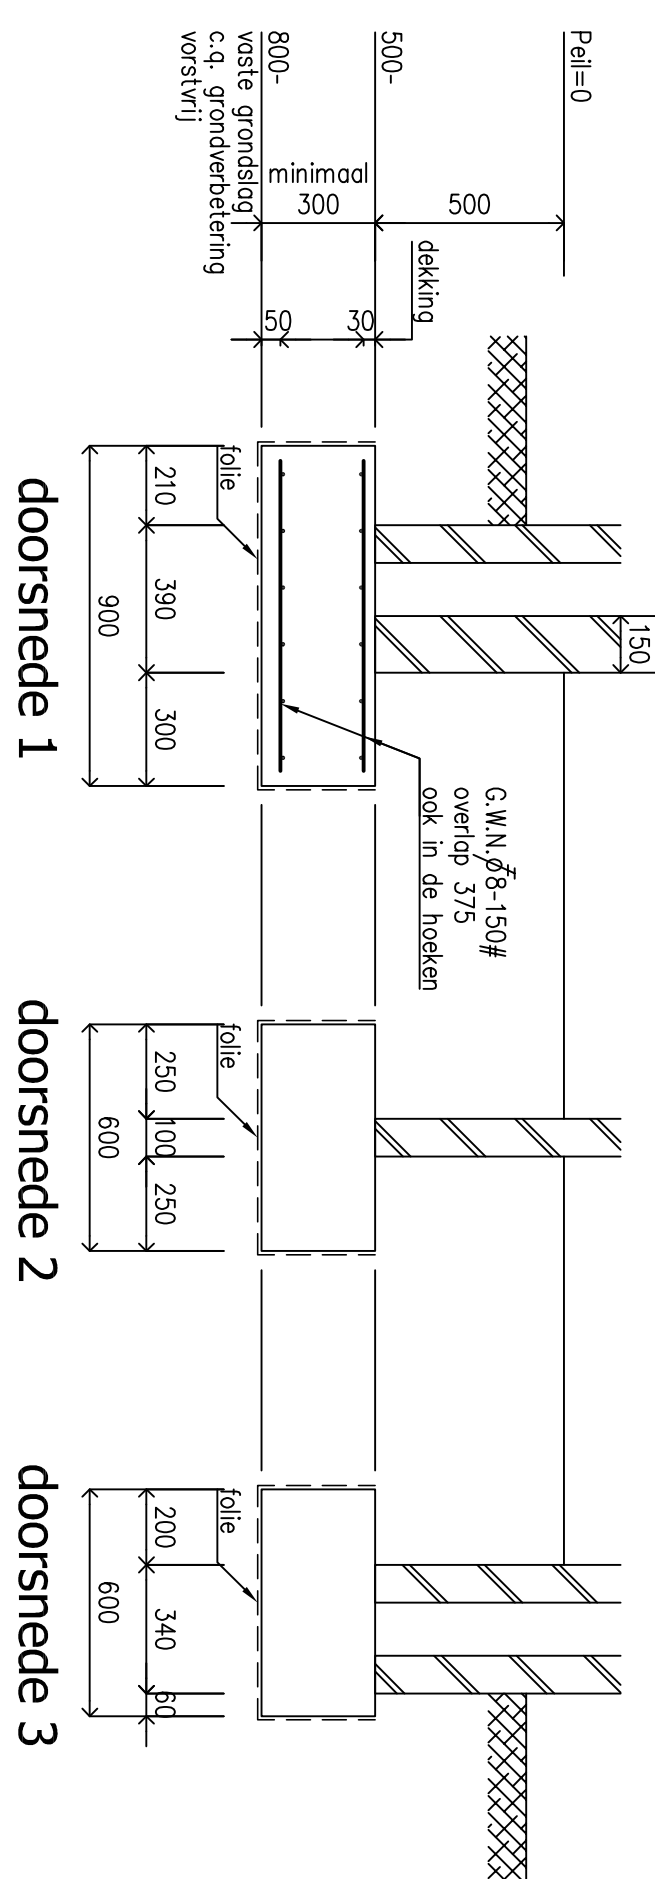

VERDIEPINGSVLOER

VERDIEPINGSVLOER
kornolpplaatvoer d=260 + 70mm druklaag (monolietisch)
worden van G.W.N. 8-150# overlap 375

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Kwaliteitsbeoordeling volgens eisen aan berekening afbakening, ter controle aan een bureau. - Beschikbaarheid van de benodigde gegevens. - Uitbreiden afbakening in overleg met de afbakening van de voerwingsgrenzen/zoek raamveldafbakening. - Tijdens het afbaken van de afbakening de samen hangende afbakening van de voerwingsgrenzen/zoek raamveldafbakening. - Voorbereiding van de afbakening van de voerwingsgrenzen/zoek raamveldafbakening. - Sterktes verwijderen na het afbaken van de voerwingsgrenzen/zoek raamveldafbakening. | <p> Middelklasse:
 Veranderlijke belasting:
 Statische belasting:
 XC1
 1,60 kN/m²
 1,75 kN/m²
 1,20 kN/m² </p> |
|---|---|

Binnenwanden:

- d = 150 Kalkandsteen Gs12

LEGENDA

- X X X X X X X X X X
 - filiaal op vliepblat volgens blad filij - en puntstok op vliepblat
 - rilling 42 lipen munt
 X X X X X X X X X X
 - solen blad 20mm, oplossen (tanz) anders aangewen
 X X X X X X X X X X
 - Perle bekleedt niet vliepblat (tanz) anders aangewen
 X X X X X X X X X X
 - Solen blad niet vliepblat (tanz) anders aangewen
 X X X X X X X X X X
 - Vaststeek stook in vliepblat, volgens vliepblat (tanz) anders aangewen
 X X X X X X X X X X
 - 25

GEGEVENS STAALCONSTRUCTIES:

Stalklengte:	2235R	Stidspice:	wijgens CIR aanwending 24,
Stalkdikte:	(tenzij anders aangegeven)		krumme eentrenggebonden moten.
Bouwkwaliteit:	8,8	(tenzij anders aangegeven)	
Ankerwaaiert:	4,6	(tenzij anders aangegeven)	
Lasverbinding:	zie constructieboekening/detailbeveiliging	Stekelklasse:	Karakteristieke dikste dikte min. C28/35
Beveiliging staal verbod:	Stalen latten (p.v. buiterland thermisch verwerkt).	soort, type en verwerking v.w.s. bijkomst	
Stalen breedte:	200 millimeter opgegeven (tenzij anders aangegeven).		

GEGEVENS METSELWERKCONSTRUCTIES

Genormaliseerde druksterkte conform EUROCODE 6:
Drukkerijta mortal mloomaal: 7.5 N/mm²

CS12; Diatates voll

Hoge druk: CS28; Alle spouwb

Van toepassing: 5.1.2; (tenzij anderszins aangegeven)

CECEVENE PETRONCONIETTI

Betonkwaliteit: C20/25 (tenzij anders aan
BEO

Verankeringslengte:	47x staafdiameter (tenzij anderszins)
Verankering:	KLZ

Basgegevens toepassen (tenzij anders aangegeven)

OPMEDBYTNG

Year/Season	Age Group
2010-2011	18-24
2010-2011	25-34
2010-2011	35-44
2010-2011	45-54
2010-2011	55-64
2010-2011	65-74
2010-2011	75+
2010-2011	80+
2010-2011	85+
2010-2011	90+
2010-2011	95+
2010-2011	100+

Lochtstraat 30

Deze teksting mag
niet worden gebruikt

Tel: +31(0)495 843607
Website: www.veikellimbovics.nl

Mob:	+31(0)6 53838159
------	------------------

Zinkskroglan 36 to Höl

BEIKER: **CONSULACIO**
Friedrich von Schlegel

opdrachtgever:	architect:
Titel: <u>Verduurzaming Huisvesting</u>	Adres: <u>Amsterdam</u>

Zinkskeslaan 26
Kerkstraat

0493-536134	0475-4592
-------------	-----------

	
VERKEENS ADVIES VERKEERS- EN RIJSCHOOL	
status:	Bouwaanvraag
datum:	03-12-2020
afgeleverd:	
afgeleverd door:	
toestel:	M. Verkeens
ontwerp:	1. de Buijn
schakel:	150/20/10
formaat:	A0
werk nr.:	P20-160
blad nr.:	B001