

- Bouwbesluit 2012, aanvulling 2015
- Gemeentelijke bouwverordening
- Gebruiksbesluit brandveilig bouwen 2008
- Hogewandenbesluit, vigerend

- EISEN garantiefonds Woningborg
- Politiekeunmerk Veilig Wonen: gebouw en woning, vwb de binnen- en buitenruimten, indien mogelijk
- NEN 3569:2011 'risicobeoordeling van lichamelijk letsel door brekend en vallend glas'
- NEN 795:2012 'persoonlijke bescherming tegen vallen - Verankeringvoorzieningen'

- Woonfunctie, nieuw boude, de woningen
- Overige gebouwsfunctie, nieuwbouw: de fietsenbergruim, individuele bergruim, inpandige bergruim, de parkeergarage, technische ruimtes
- Kamorfunctie, nieuwbouw, kamior / BOC nummer, bevestiging conform rapportage Bouw
- Bezoekfunctie, nieuwbouw: De Huis, bevestiging conform rapportage


- Alle toeden in geprojecteerd stalen een VBE dragend hebben van minimaal 850/200
- Afscheking raamen overeenkomstig BBA afbeelding 2.3
- Af afwerkingen bij hoogteverval ≥ 1 m hebben een hoogte af afwerking ≥ 80 BBA 2.18
- Tax verden van ondergrond zal worden voldaan om BBA afbeelding 3.6/9;
- In de inwendige scheidingsoverdekking zijn geen openingen toestaan meer dan 10mm
- Tax inbraafverden zal worden voldaan om BBA afbeelding 2.18/6
- koerzen, ramen en deuren voldaan om inbraafverden klasse 4 of EN 506
- Electrovoeroverden overeenkomstig EN 1010

Woonlagen	BING 1
HG-vloer	Rk $\geq 3,5$ m ² /kW
Geïsoleerde vloer boven kelder	Rk $\geq 4,7$ m ² /kW
Dak	Rk $\geq 6,5$ m ² /kW
Tenoren	Rk $\geq 6,5$ m ² /kW
Overige horizontale vlakken gemeenzd aan de buitenruimte	Rk $\geq 6,5$ m ² /kW
Gevelen gevelvallen	Rk $\geq 4,7$ m ² /kW
Schaling <u>vervalm</u> /overvalm	Op verindien inspijding
Schaling <u>vervalm</u> /overvalm	Rk $\geq 2,0$ m ² /kW, min buiten
Vloeren aan fectenbegg	overvalm, gjevst aan vanden
Wanden aan fectenbegg	Rk $\geq 6,0$ m ² /kW
Wandruiften (glas-fenest, nermidd)	Rk $\geq 4,5$ m ² /kW
vloegtes (glas-fenest), gemiddeld	overvalm, gjevst aan vanden
Overige koornien met	U $\geq 1,15$ W/m ² K (HRH + g _{iso})
Vast glas	U $\geq 1,15$ W/m ² K (nietp _{iso} glas)
Glas in drnkende deuren	ripk _{iso} $\geq 1,15$ W/m ² K
Qc ₁₀	HRH + U $\geq 1,15$ W/m ² K
ZTA	0,00 dm ³ /dm ²
Uitgangsstroom	U _{op} onbeteugte gjevst ≥ 0 en α
Brandwond	$\geq 0,15$ g _{iso} dm ³ /dm ²
	U _{op} onbeteugte gjevst ≥ 0 en α

	harmen / in een wagen	gs	gloeiend gloeihamen
	harmen / pinto	gh	gladde
	kalkbodem / onnat	hw	boerwring
	keuken / rookoven	hw	keuker
	keukenkleef element	ld	handwing
	keutige	g	gladde
	schieding /	vd	veepschoudlanger
	tracé / rookend (mt)	gs	shadow los
	tracé / rookend	ld	kleefring
	doorkader / afgekleefd	ld	harbuis / fensier
	doorkader (R)	g	glooiend cune
	BIO B200 (wand)	g	woning / Lantour cune
	BIO B200 (wand)	g	glooiend
	afhefde		
	afhefde		
	de / bwa		
	de / bwa		
	ventilatorcoördiner		
	metraat		
	doorkader		
	wtr = warmtezuigunit		
	afleverer		
	wtr = warmte / deger		

verleend
Behoort bij het besluit van het hoofd
van de afdeling VTH-Omgevingswet
van de gemeente 's-Hertogenbosch
d.d. : oktober 2023
nr. : 079613367540

d.d. : september 2022
nr. : 079613367540

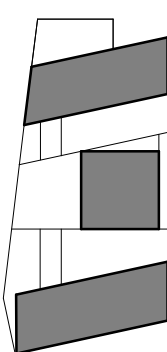

●

DO 100
IKM

opdrachtgever: SDK
project: Voorstel trap
fase: Omgevingsvergunning
status: Definitief
formaat: A0
schaal: 1: 100
datum: 09.12.21
gewijzigd: 09.06.22

Studioninedots
Gedempt Hamerkanaal 111
1021 KP Amsterdam
The Netherlands
T +31(0)20 488 9269

deze techniek is gecombineerd uit de volgende BIM modellen: