
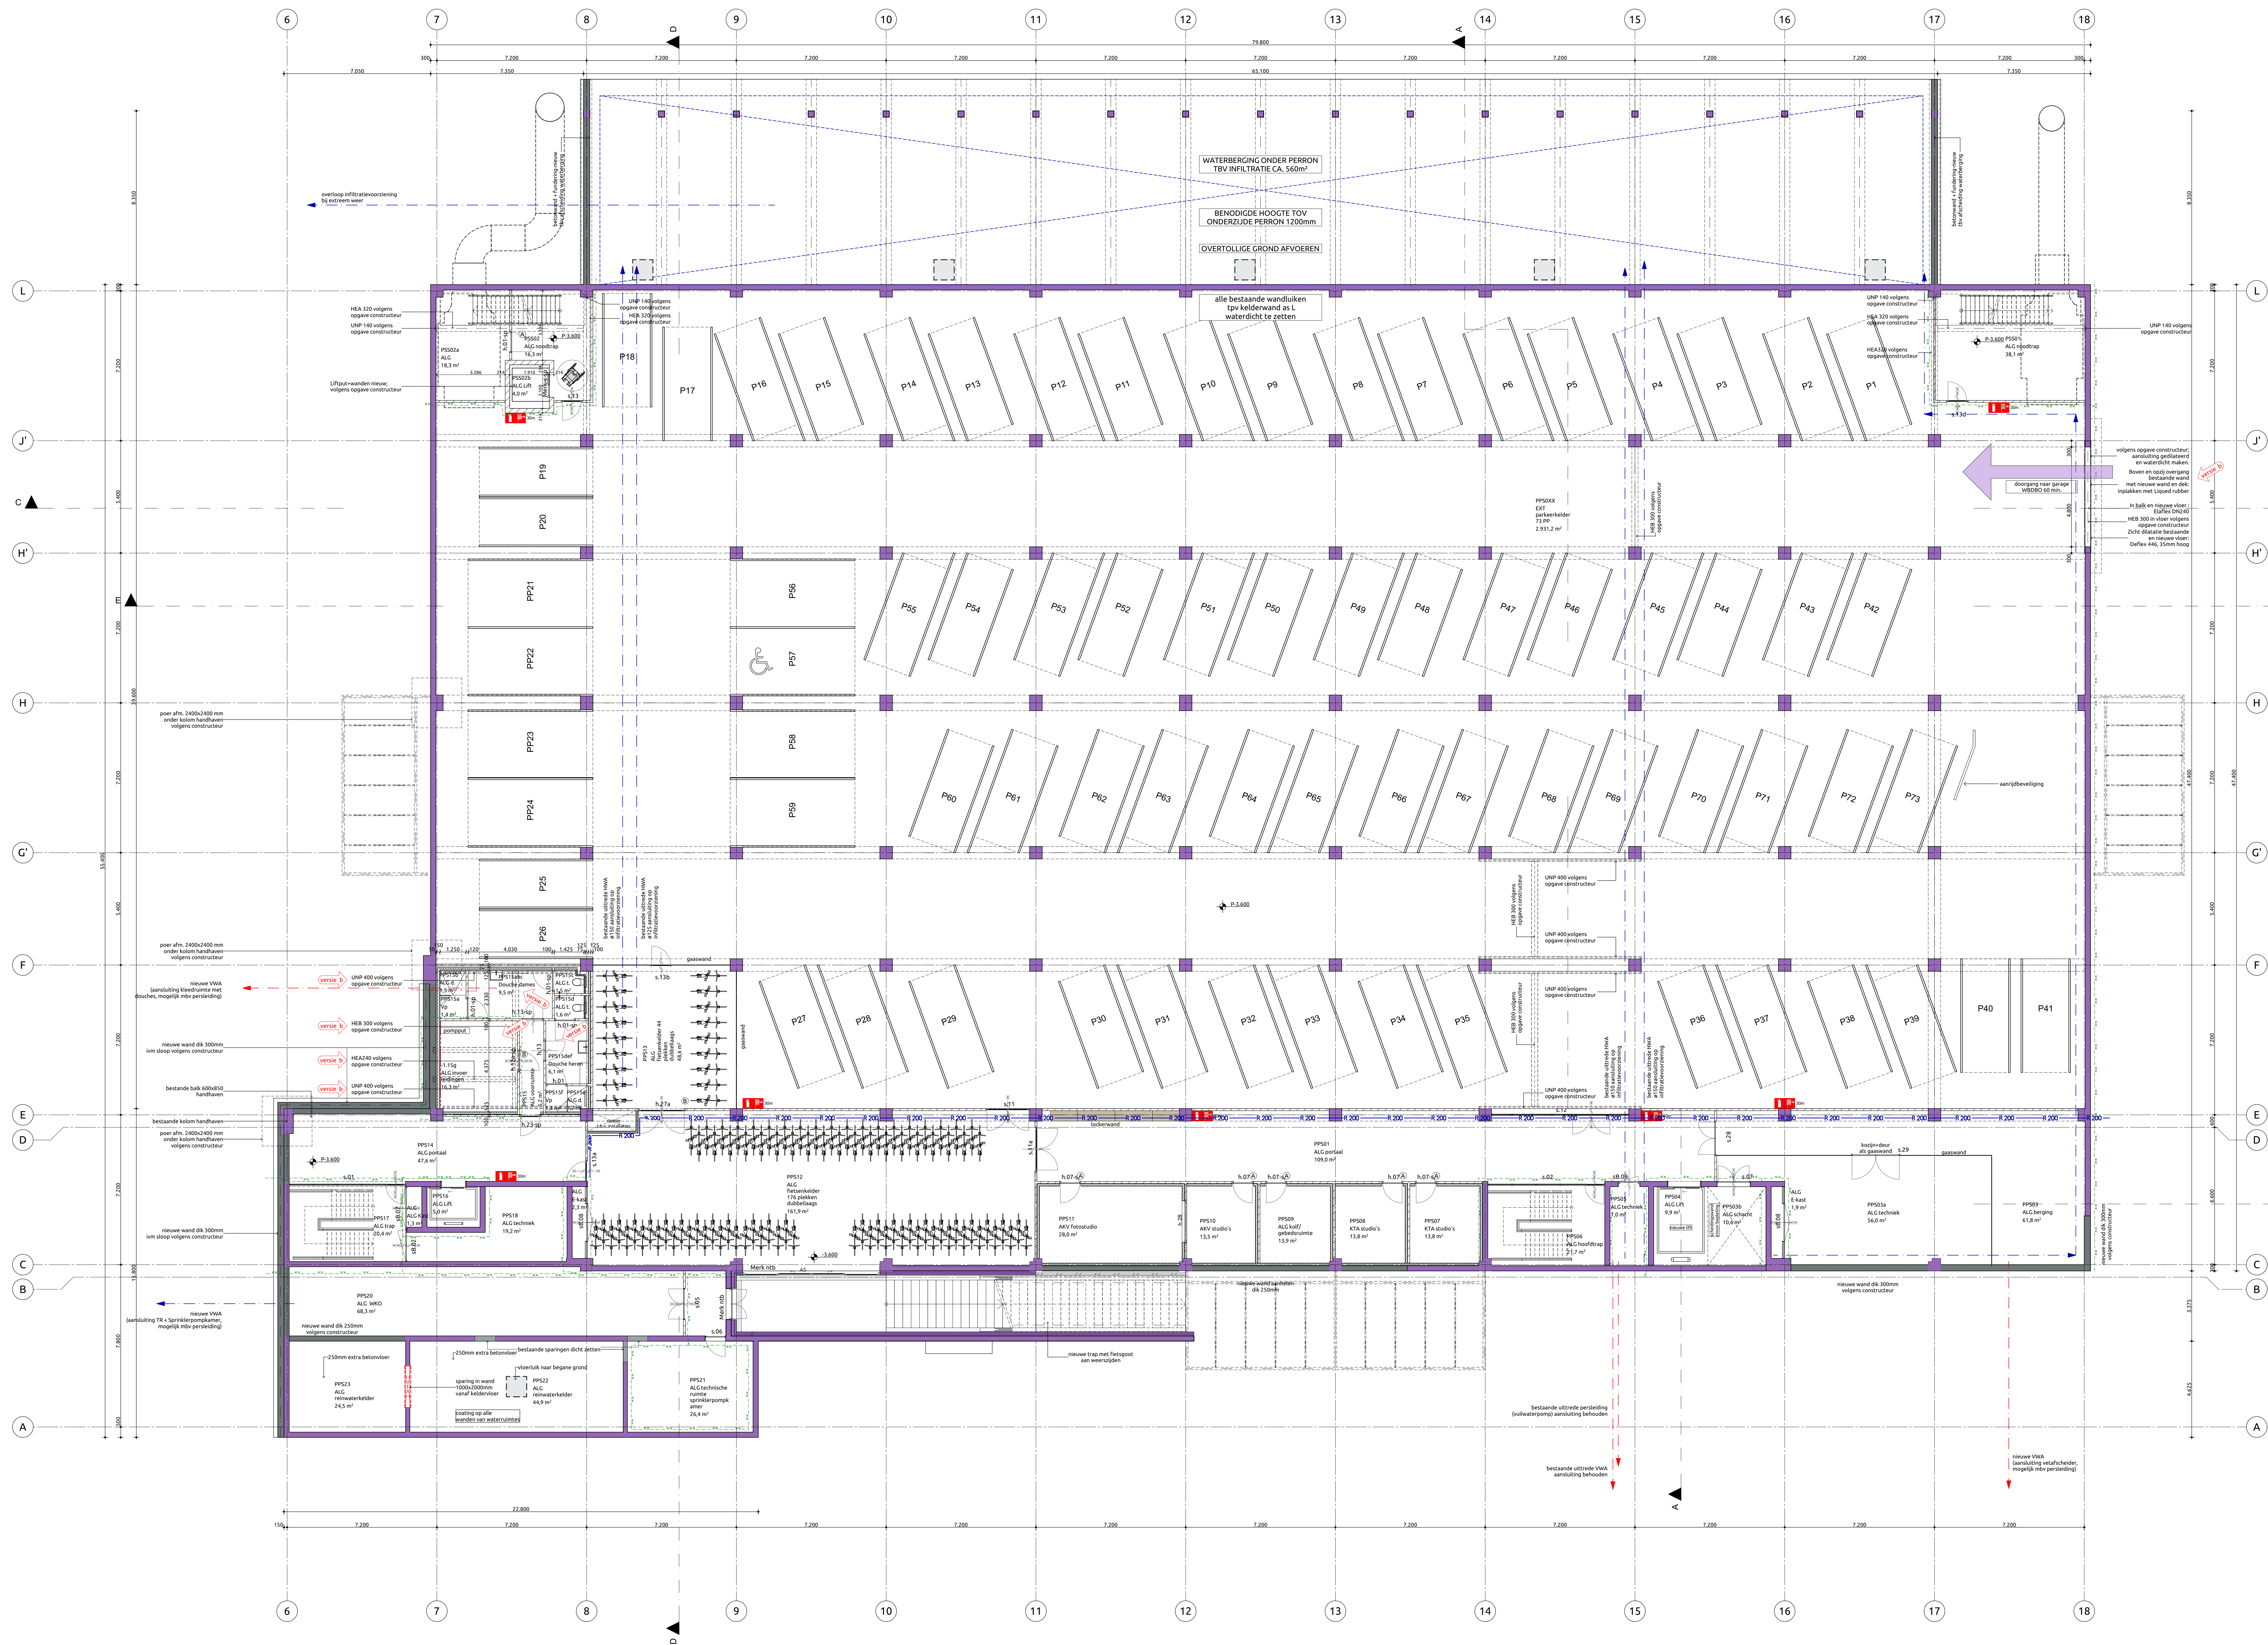









- | | |
|---|--|
|  | bestaand |
|  | isolatie materiaal nieuw |
|  | isolatie nieuw |
|  | beton nieuw |
|  | binnenwanden kalkzandsteen nieuw |
|  | voetwaaier nieuw nieuw Rc2,5 en Rc3-7 |
|  | lichte scheidingswand verschillende diktes nieuw |
|  | glazen systeemwanden nieuw |
|  | gevelcascoets nieuw |
|  | roostervoorl nieuw |
|  | taakstram met beperkte openingshoek
moldels raambegrenzer nieuw |
|  | filigran gevelbekleding nieuw |
|  | nieuwe kozijnen |
|  | bestaande kozijnen |
|  | 30 minuten brandwerend, zelfsluitend |
|  | 30 minuten brandwerend, niet zelfsluitend |
|  | grens 30 minuten brandwerend |
|  | 60 minuten brandwerend, zelfsluitend |
|  | 60 minuten brandwerend, niet zelfsluitend |
|  | grens 60 minuten brandwerend |
|  | R200 rookscheiding |
|  | brandslangafspel max. 30 m |
|  | handblusser |
|  | paniekknop, zonder sleutel te openen deur |
|  | panieknak, zonder sleutel te openen deur |
|  | AS
automatisch schuifdeur, bij spaningsgeval
handmatig te openen |
|  | dakbeveiliging met ankerpunten |
|  | tegelrand dak 50x50cm |
|  | entree |

bestaande trappen:
bestaande balustrade vervangen conform huidige
Bouwbesluit, PVE Avans en ITstandaard 2020

Trappen:
Hoofddrap
- optrede: 180 mm
- aantrede: 240 mm
- min. 2300 mm vrije hoogte boven looplijn
- voorzien van 2 leuningen
- conform huidige Bouwbesluit, PVE Avans en
ITstandaard 2020

Neuddrap
- optrede: 180 mm
- aantrede: 220 mm
Balustrade:
Dimensies en visuele markeringen
trappen conform richtlijnen ITstandaard 2020

minimale doorgang alle binnendeuren $\geq 850 \times 2300$ mm

Brandpreventie

Constructieonderdeel dat grenst aan binnenuit dient te voldoen aan brandklasse B en aan rookklasse s2 bepaald volgens NEN_NEN 13501-1

Voor vloeren en trappen geldt brandklasse Cfl en rookklasse s1fl volgens NEN 13501-1

Constructieonderdelen ter hoogte van gevel voldoen aan brandklasse B volgens NEN 13501-1

Brandwerendheid op bezwaarschrift hoofddraagconstructie inclusief redzaam oprijkleefstrook 60 minuten

Vluchtroede bescherming bv. bezwaarschrift 30 min. brandwerendheid

Toegankelijkheidssector

Verblijfsgebied van de bijeenkomstfunctie en kantoorfunctie zijn 40% toegankelijk middels deuren met een minimale vrije doorgang van 850 x 2300 mm

Glazen balustrades vde en noodtrappenhuis 1100 mm hoog en uitvoers met doorvallende glas

 Riolering vuil water afvoer (VWA)
 bestaand + nieuw

— — — — — Riolering neemt water afvoer (HW) bestaand + nieuw



The diagram shows a horizontal line representing a 1D lattice with two sites, labeled 0 and 1. Site 0 is on the left and site 1 is on the right. A green arrow points from site 0 to site 1, indicating a hopping process. Above site 1, there is a circular inset showing a fermion (represented by a dot) moving from a state labeled ψ to a state labeled ψ' .

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

VERSIE b	OPMERKINGEN zie wijzigingspijlen	
--------------------	-------------------------------------	---

OPDRACHTGEVER

Avans Hogeschool
's Hertogenbosch

PROJECT
Avans EKP
's Hertogenbosch


ONDERWERP
Nieuw
t.t.t.

KEIPEI www.keipei.com

PROJECTNUMMER	GETIEND YK	FI A
21-027	ONTWERP EP/WV/XN	SE 1

TEKENINGNUMMER/VERSIE	DATUM	STATUS
TON.090/b	4-7-2022	d
	PAST	

technisch ontwerp

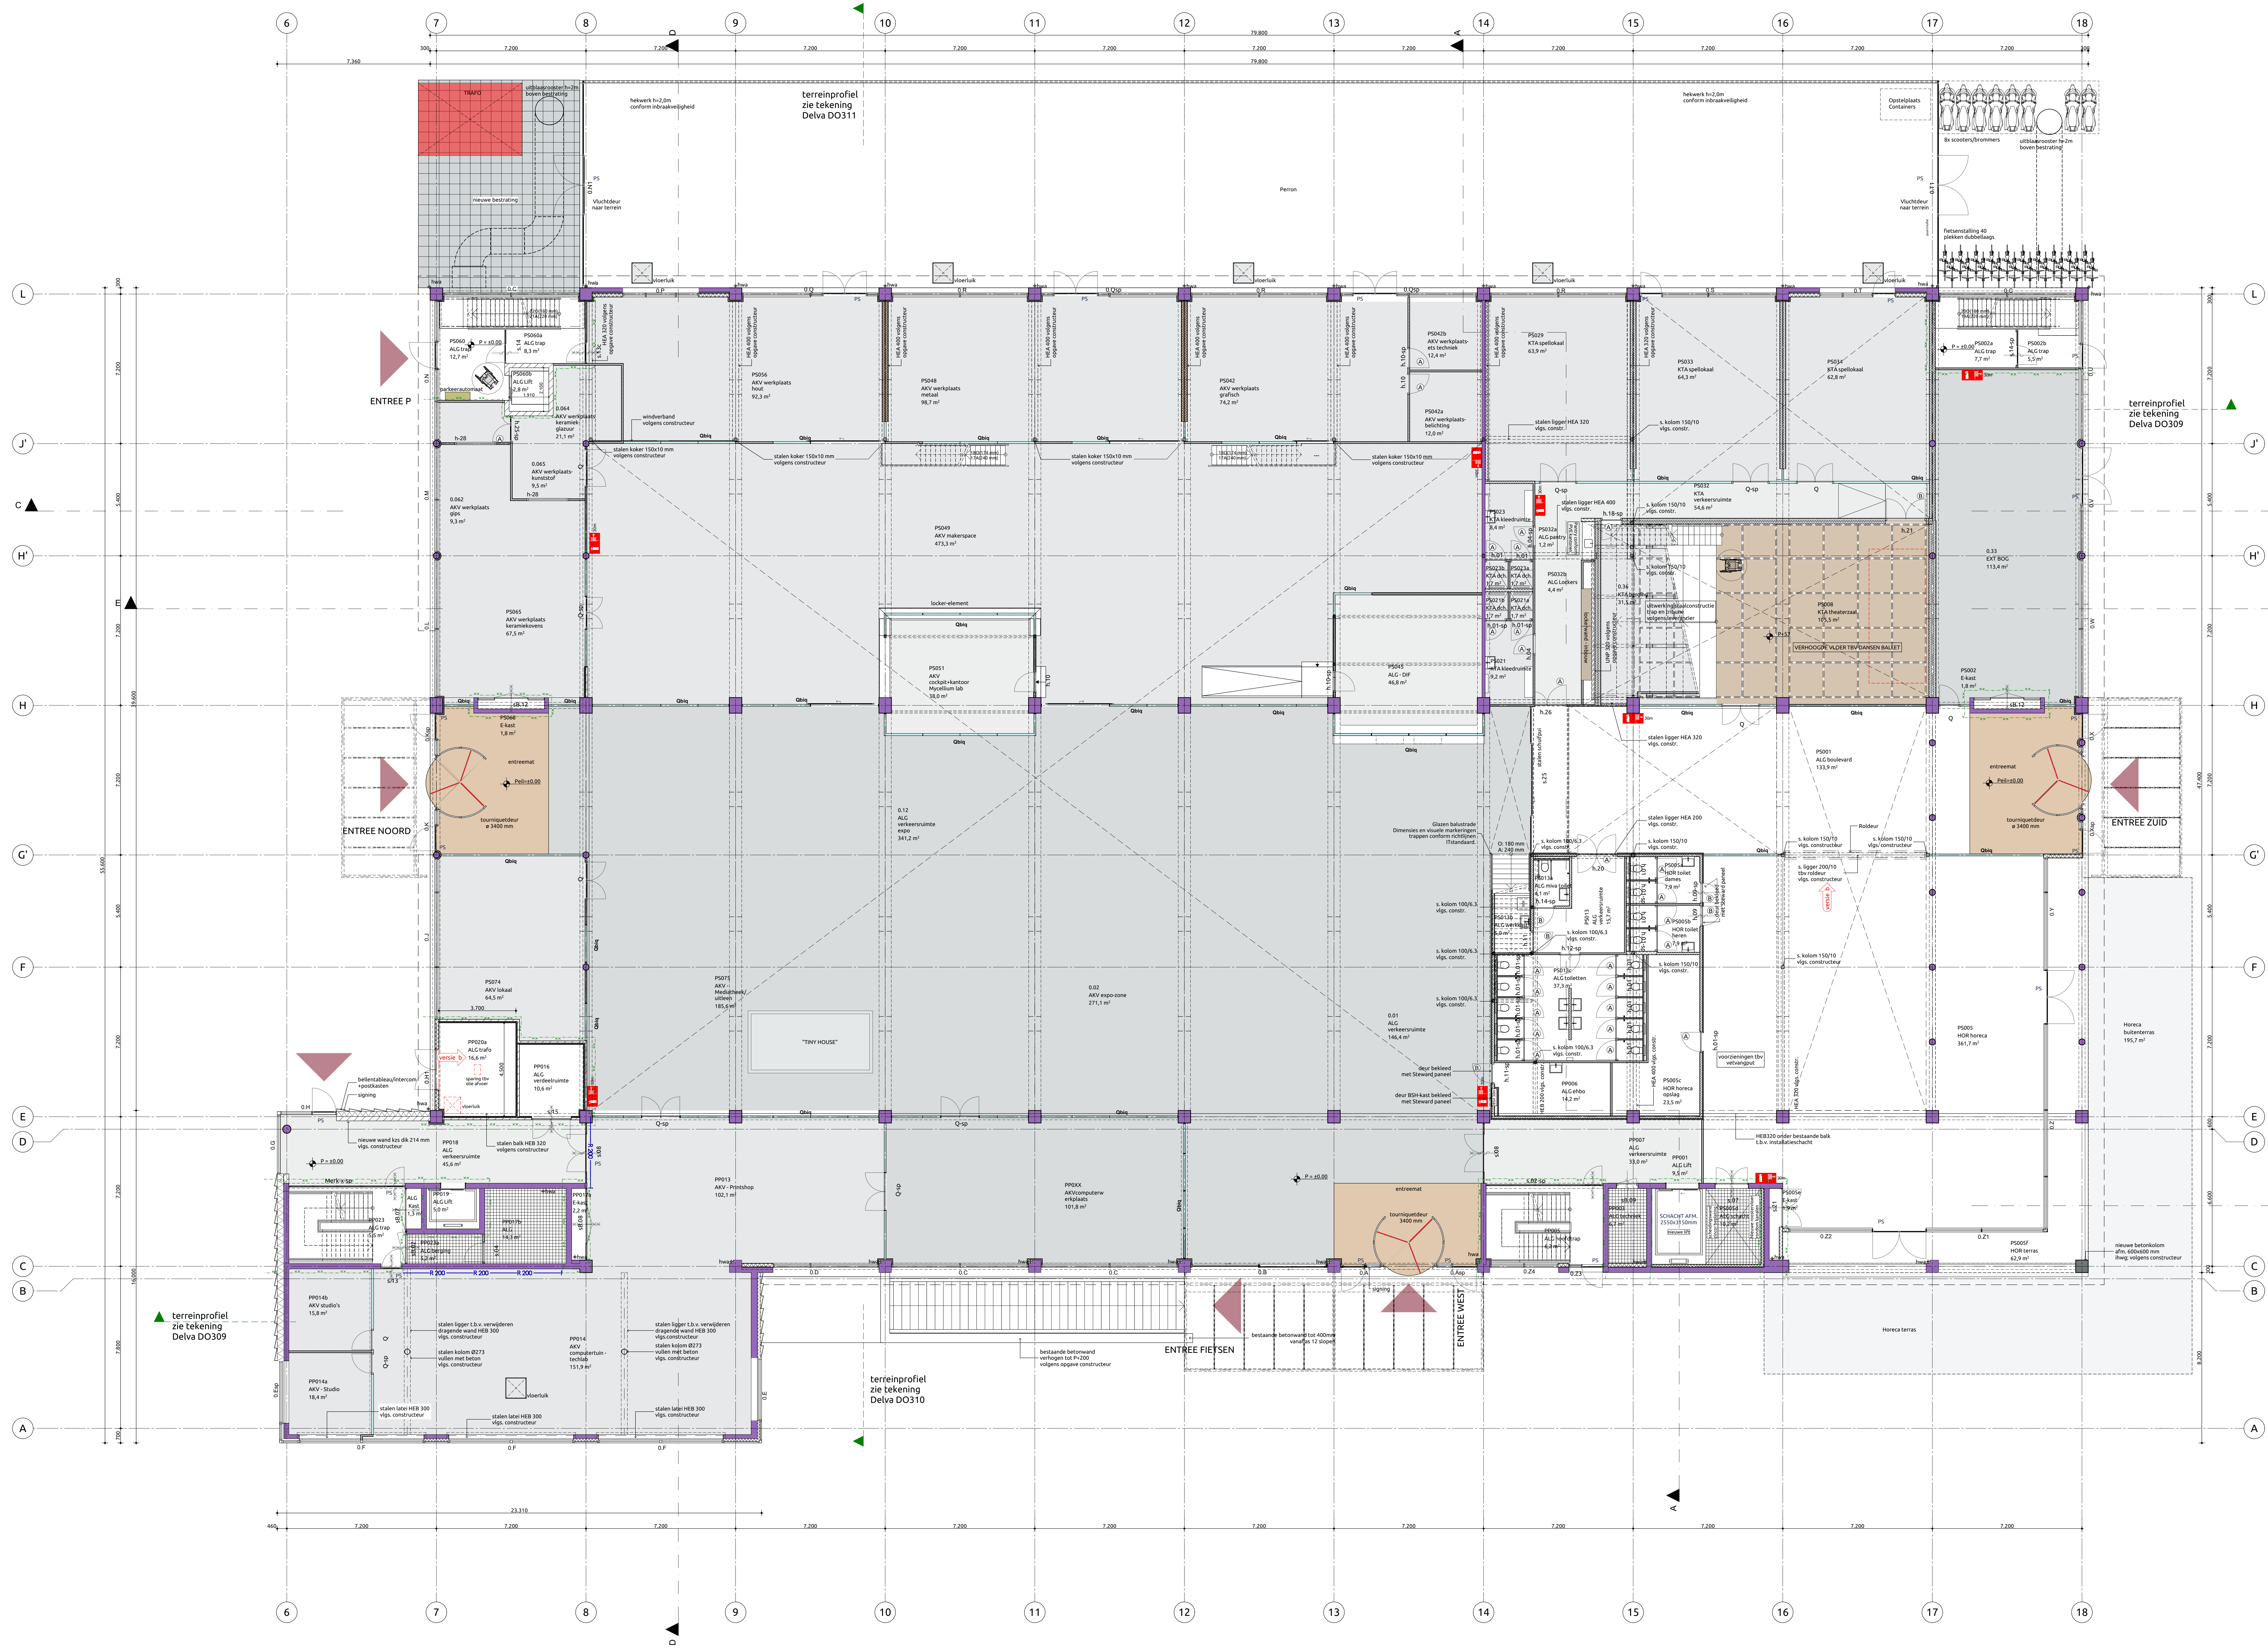

RENVOOI

- bestaand
- isolatie materiaal nieuw
- isolatie nieuw
- beton nieuw
- binnenwanden kalkzandsteen nieuw
- voorzetwand nieuw nieuw Rc2,5 en Rc4,7
- lichte scheidingwand verschillende diktes nieuw
- glazen systeemwand nieuw
- gevelcassettes nieuw
- roosterluiser nieuw
- laatsraam met beperkte openingshoek middels raambegrenzer nieuw
- filigrain gevelbekleding nieuw
- nieuwe kozijnen
- bestaande kozijnen
- 30 minuten brandwerend, zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend, niet zelfsluitend
- grens 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend, zelfsluitend
- 60 minuten brandwerend, niet zelfsluitend
- grens 60 minuten brandwerend
- grens 60 minuten brandwerend
- R200 rookschieding
- brandslanghaspel max. 30 m
- handblusser
- paniekbal, zonder sleutel te openen deur
- paniekbalk, zonder sleutel te openen deur
- AS automatische schuifdeur, bij spanningswegval handmatig te openen
- dakbeveiliging met ankerpunten
- tegelpad dak 50x50cm
- entree

bestaande trappen:
bestaande balustrade vervangen conform huidige
Bouwbesluit, PVE Avans en NEN-standaard 2020

Trappen:
Hoofdttrap
- opbreide: 180 mm
- aanbreide: 240 mm
- min. 2300 mm vrije hoogte boven looplijn
- voorzien van 2 leuningen
- conform huidige Bouwbesluit, PVE Avans en
NEN-standaard 2020

Noordtrap
- opbreide: 180 mm
- aanbreide: 220 mm
Balustrade
Dimensies en visuele markeringen
trappen conform richtlijnen NEN-standaard 2020

minimale doorgang alle binnendeuren ≥ 850 x 2300 mm

Brandpreventie

Constructieonderdeel die grens aan binnenruimte dient te voldoen aan
brandklasse B en aan rookklasse s1 bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Voor vloeren en trappen geldt brandklasse CFI en
rookklasse s1f volgens NEN-EN 13501-1.

Constructieonderdelen ter hoogte van gevel veldvloeren aan
brandklasse B volgens NEN-EN 13501-1.

Brandwerendheid op bezwijken hoofdconstructie indiefreductie
in sminkinstallatie 60 minuten.

Vloerplaatbescherming
Tegelsplaatbescherming
Verfijnsplaat van de vloerplaatbescherming en kantoorfunctie
zijn 40% toegankelijk middels deuren
met een minimale vrije doorgang van 850 x 2300 mm

Glazen balustrades veld en noodtrappen 1100 mm hoog en uitvoeren
met doorvallig glas

ALLE MATEN IN HET WET TE CONTROLLEREN

VERSI
b
OEFENINGEN
zie wijzigingslijsten

ORDEGEGEVE
Avans Hogeschool
's Hertogenbosch

PROJECT
Avans EKP
's Hertogenbosch

ONDERWERP
Nieuw
began grond


PROJECTNUMMER
21-027

TEKENINGNUMMER/VERSIE
ToN.100/b

ONTWERP
YK
ONTWERP
EPW/VKD
SCHAL
1:100
STATUS
definitief

Jan van Polanenlaade 26B
4811 KM Breda
T +31 76 52 393 20
info@riens.nl
www.riens.nl

FAK
bedrijfschap ontwerp

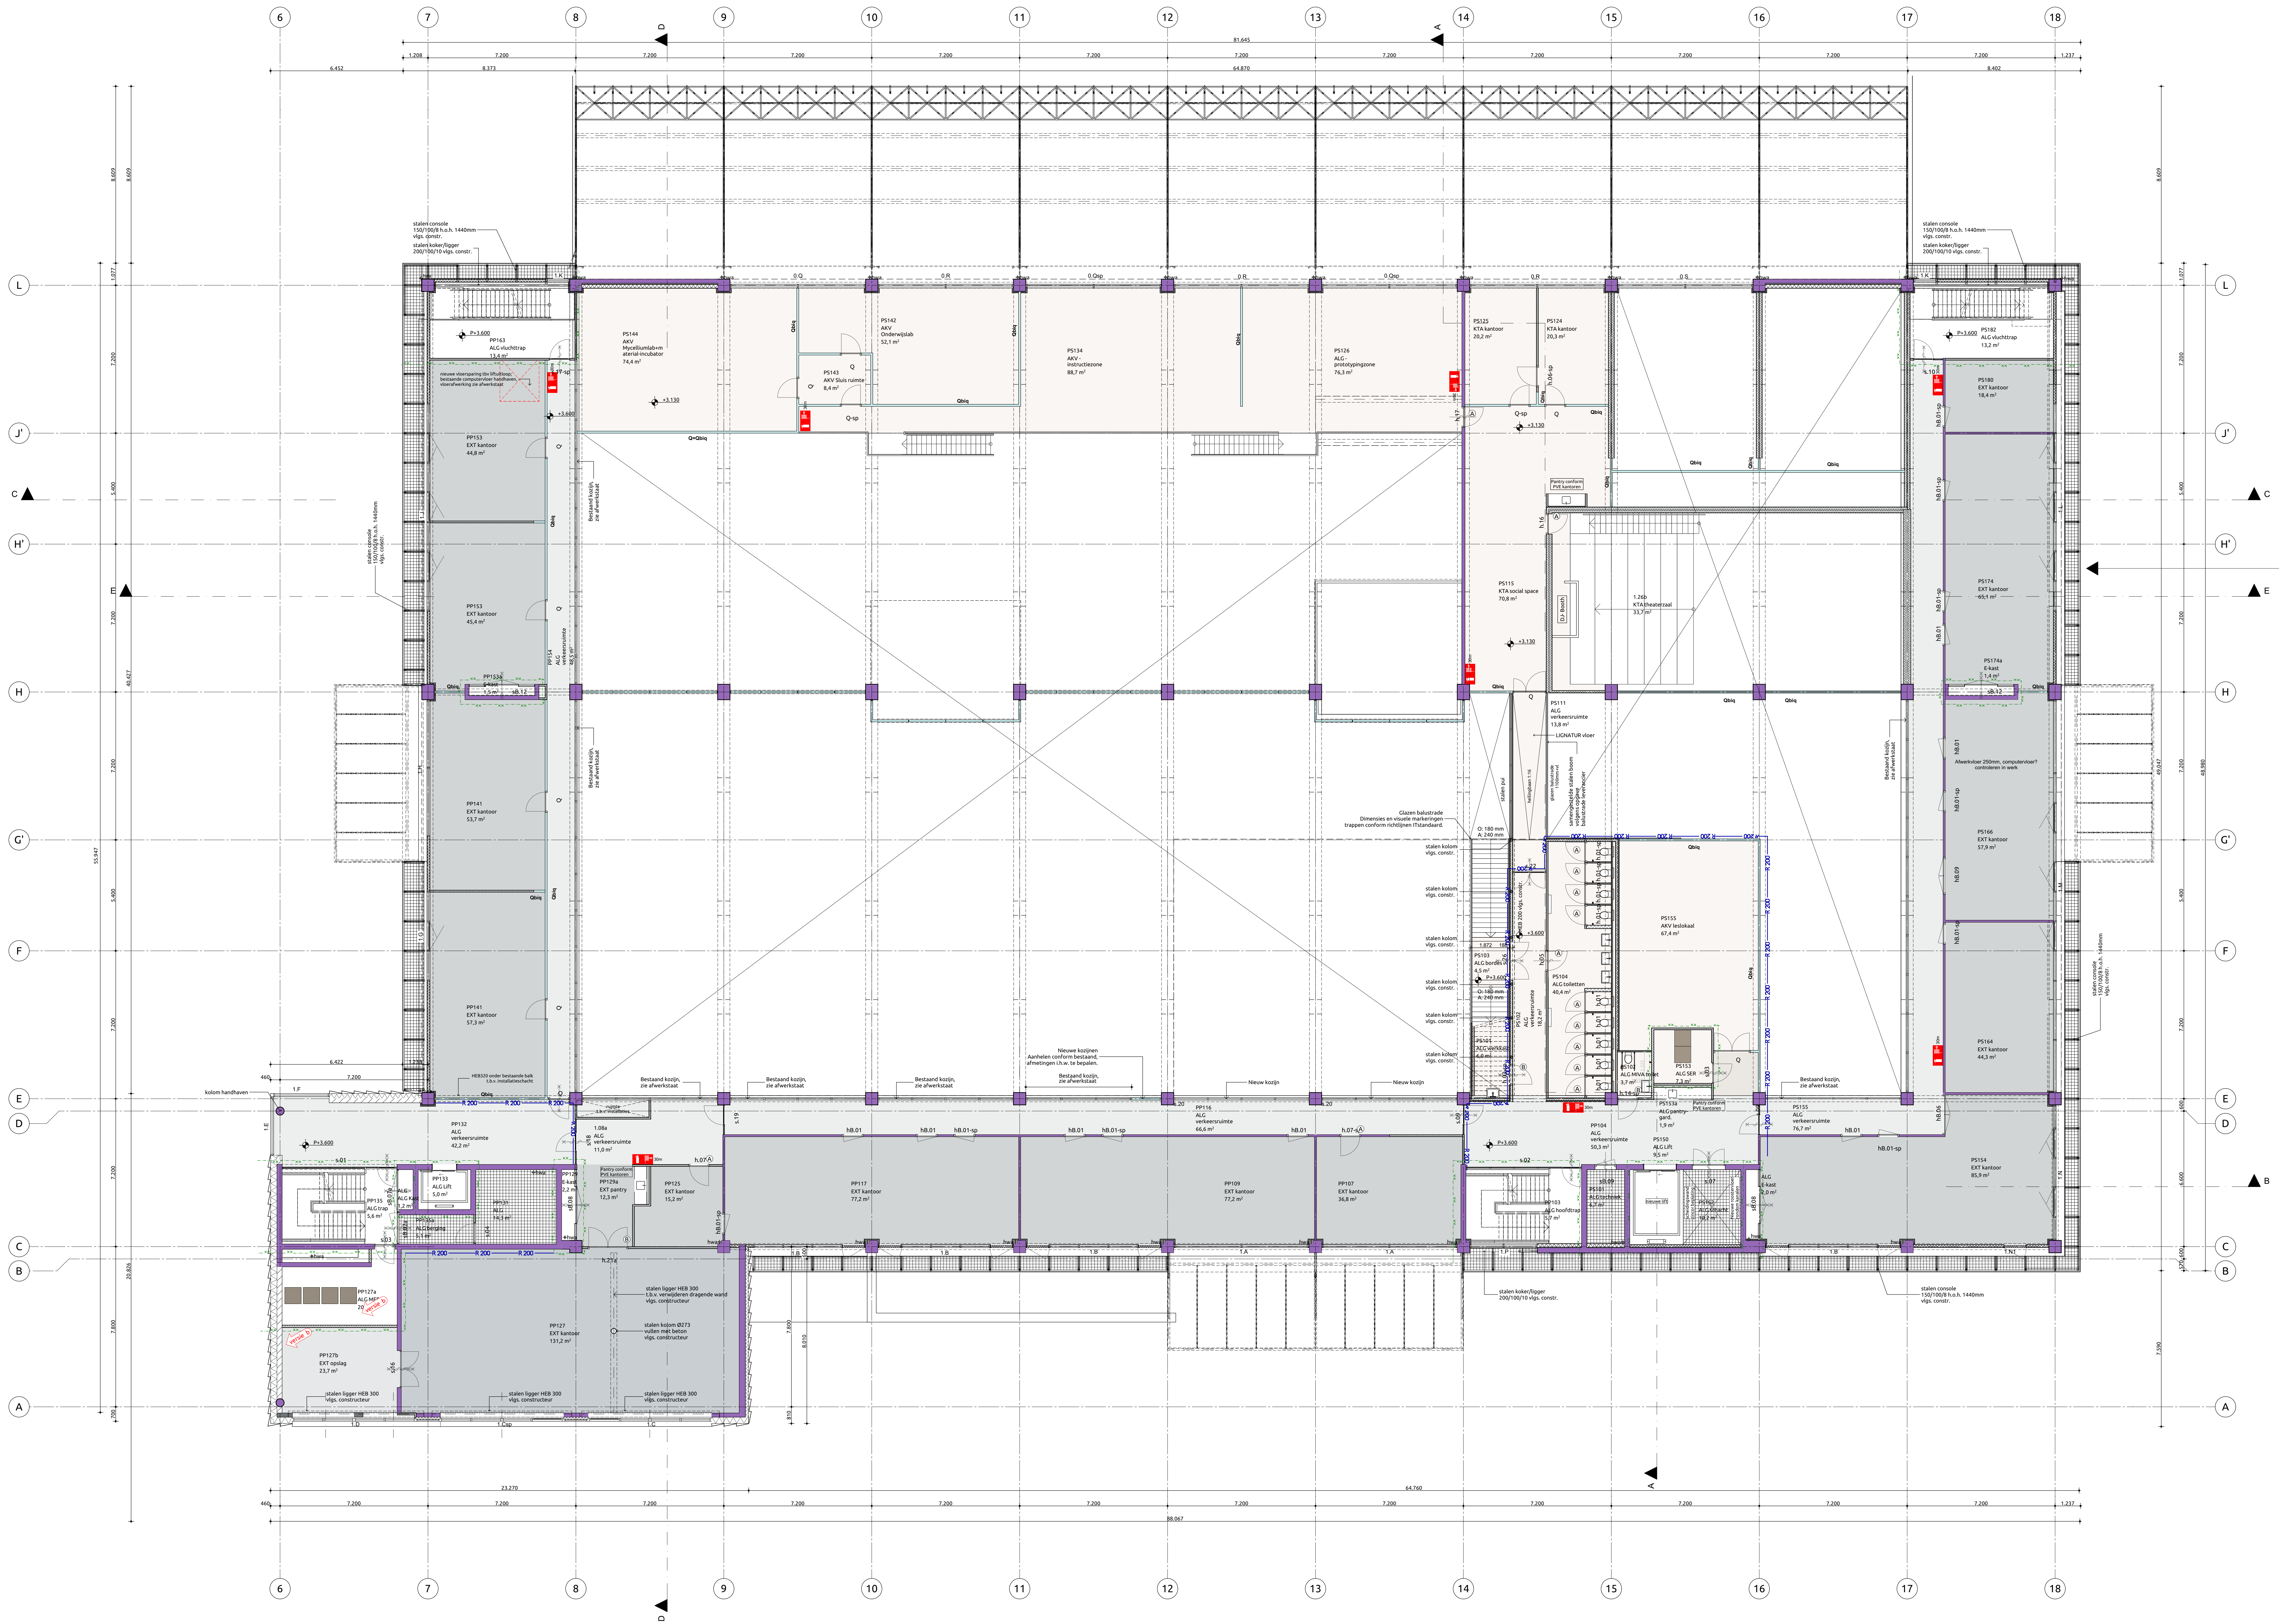

RENVOOI

bestaand

isolatie materiaal nieuw

isolatie nieuw

beton nieuw

binnenwanden kalkzandsteen nieuw

voorzetswand nieuw nieuw Rc2,5 en Rc4,7

lichte scheidingwand verschillende diktes nieuw

glazen systeemwand nieuw

gevelcassettes nieuw

roosterluser nieuw

laatsraam met beperkte openingshoek middels raambegrenzer nieuw

Filigrain gevelbekleding nieuw

nieuwe kozijnen

bestaande kozijnen

30 minuten brandwerend, zelfsluitend

30 minuten brandwerend, niet zelfsluitend

grens 30 minuten brandwerend

60 minuten brandwerend, zelfsluitend

60 minuten brandwerend, niet zelfsluitend

grens 60 minuten brandwerend

R200 rookschieding

brandslanghaspel max. 30 m l

handblusser

PS paniekbeslag, zonder sleutel te openen deur

PB paniekbalk, zonder sleutel te openen deur

AS automatische schuifdeur, bij spaningswegval handmatig te openen

dakbeveiliging met ankerpunten

tegelpad dak 50x50cm

entree

bestaande trappen:
bestaande balustrade vervangen conform huidige
Bouwbesluit, PVE Avans en f1 standaard 2020

Trappen:
Hooftrap
- optrede: 180 mm
- aantrede: 240 mm
- min. 2200 mm vrije hoogte boven looplijn
- voorzien van 2 leuningen
- conform huidige Bouwbesluit, PVE Avans en
f1 standaard 2020
Noodtrap
- optrede: 180 mm
- aantrede: 220 mm
Balustrades
Dimensies en visuele markeringen
trappen conform richtlijnen f1 standaard 2020

minimale doorgang alle binnendeuren ≥ 850 x 2300 mm

Brandpreventie
Constructieonderdeel die grenst aan binnenlucht dient te voldoen aan
brandklasse B en aan rookklasse s2 bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Voor vloeren en trappen geldt brandklasse Cfl en
rookklasse sFl volgens NEN-EN 13501-1.

Brandwerendheid op bewijzen hoofdragconstructie indiefel reductie
inm sprinklerinstallatie 60 minuten.
Vloetroute bescherming ijm bewijzen 30 min. brandwerendheid

Tegelgankelheidssector
Verijfijspbed van de bleekomstfunctie en kantoorfunctie
zijn 40% toegankelijk middels deuren
met een minimale vrie doorgang van 850 x 2300 mm

Glazen balustrades vide en noodtrappenhuis 1100 mm hoog en uitvoeren
met doorvalveilig glas

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLLEREN

VERSI

b

zie wijzigingsspijlen

OPMERKINGEN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

ORDRACHTGEVER
Avans Hogeschool
's Hertogenbosch

PROJECT
Avans EKP
's Hertogenbosch

ONDERWERP
Nieuw
eerste verdieping

PROJECTNUMMER
21-027

TEKENINGNUMMER/VERSIE
ToN.101/b

GETUEND
YK

ONTWERP
EPW/VKD

DATUM
4-7-2022

STATUS
definitief

ONTWERP
AD+


SCHAAL
1:100

STATUS
definitief

FALS
beoordeld ontwerp

ARCHITECTS
R
I
E
N
K
S
FUTUREPROOF

Jan van Polanenlaade 26B
4811 NX Breda
T +31 76 52 393 20
info@riens.nl
www.riens.nl

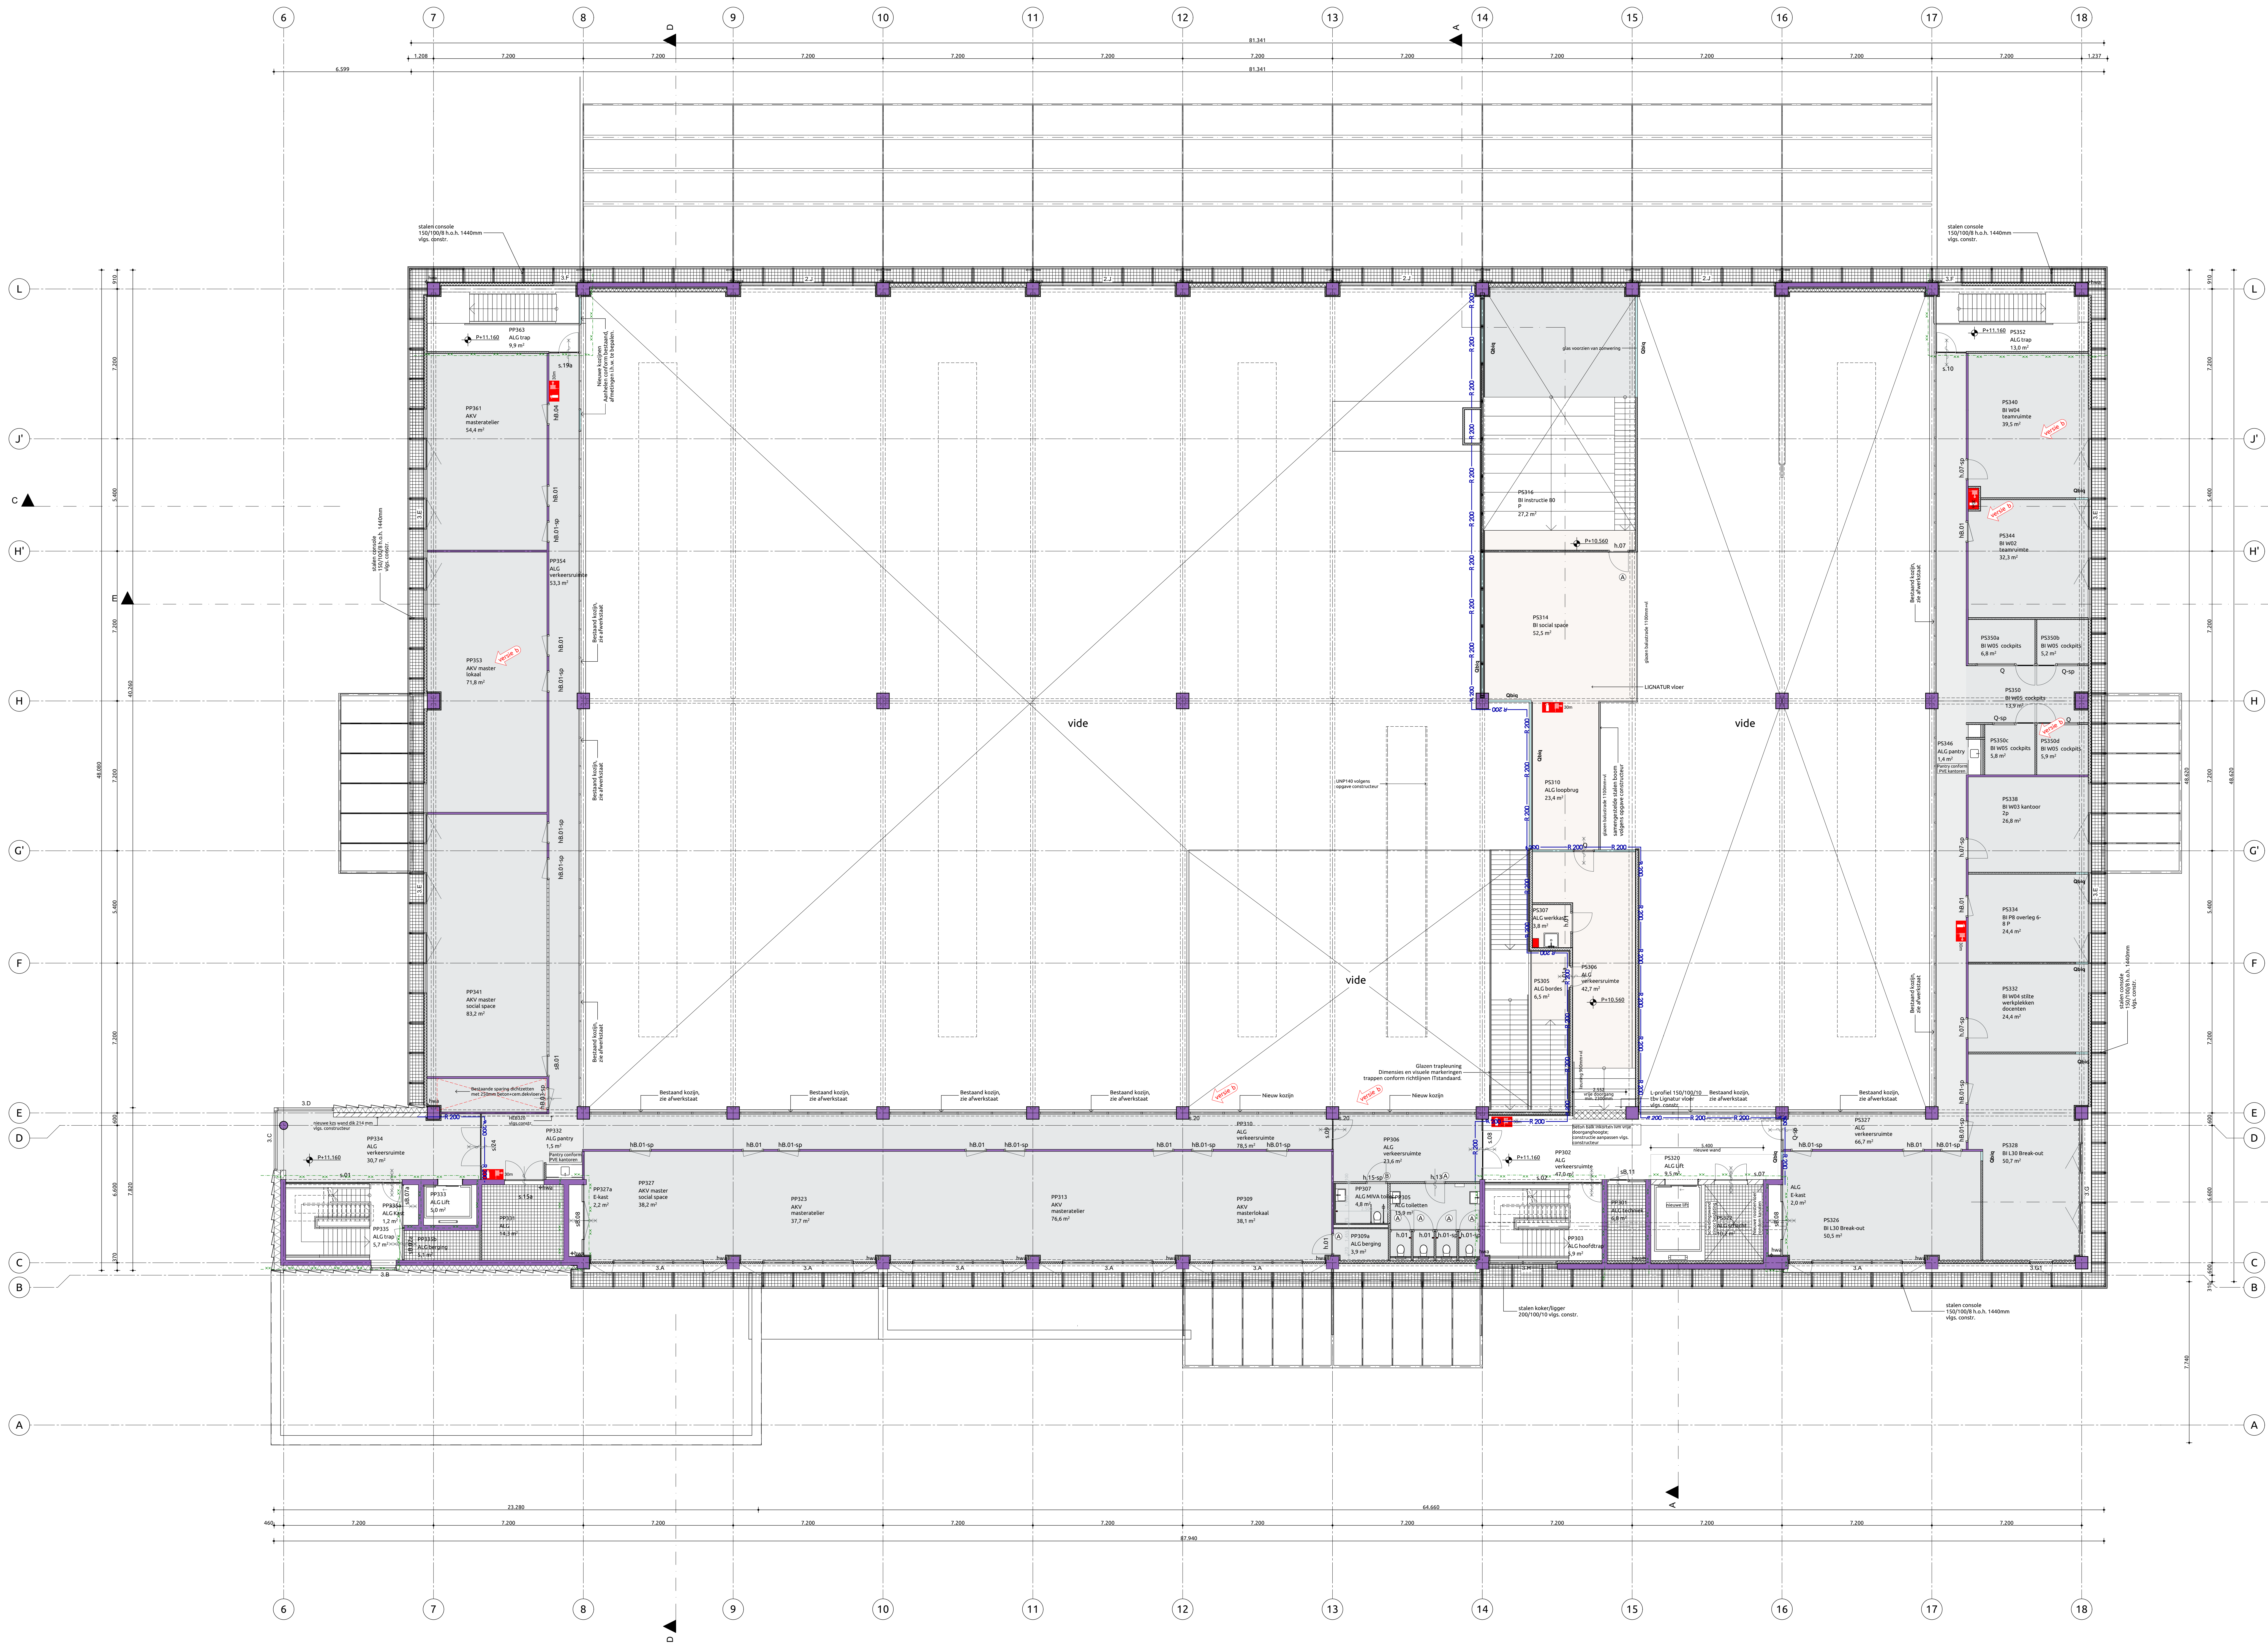

RENVOOI

bestaand

isolatie materiaal nieuw

isolatie nieuw

beton nieuw

binnenwanden kalkzandsteen nieuw

voorzetwand nieuw nieuw Rc2,5 en Rc4,7

lichte scheidingwand verschillende diktes nieuw

glazen systeemwand nieuw

gevelcassettes nieuw

roosterluiser nieuw

laatsraam met beperkte openingshoek middels raambegrenzer nieuw

filigrain gevelbekleding nieuw

nieuwe kozijnen

bestaande kozijnen

30 minuten brandwerend, zelfsluitend

30 minuten brandwerend, niet zelfsluitend

grens 30 minuten brandwerend

60 minuten brandwerend, zelfsluitend

60 minuten brandwerend, niet zelfsluitend

grens 60 minuten brandwerend

R200 rookschieding

brandslanghaspel max. 30 m

handblusser

paniekbeslag, zonder sleutel te openen deur

PB paniekbalk, zonder sleutel te openen deur

AS automatische schuifdeur, bij spaningswegval handmatig te openen

dakbeveiliging met ankerpunten

tegelpad dak 50x50cm

entree

bestaande trappen:
bestaande balustrade vervangen conform huidige Bouwbesluit, PVE Avans en IT-standaard 2020

Trappen:
Hoofdttrap
- opbreide: 180 mm
- aanbrede: 240 mm
- min. 2300 mm wijde hoogte boven looplijn
- voorzien van 2 leuningen
- conform huidige Bouwbesluit, PVE Avans en IT-standaard 2020
Noodtrap
- opbreide: 180 mm
- aanbrede: 220 mm
Balustrade
- Dimensies en visuele markeringen
- trappen conform richtlijnen IT-standaard 2020

minimale doorgang alle binnendeuren ≥ 850 x 2300 mm

Brandpreventie
Constructieonderdeel die grenst aan binnenruimte dient te voldoen aan brandklasse B en aan rookklasse s2 bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
Voor vloeren en trappen geldt brandklasse Cfl en rookklasse s1fl volgens NEN-EN 13501-1.
Constructieonderdelen ter hoogte van gevel voldoen aan brandklasse B volgens NEN-EN 13501-1.
Brandwerendheid op bezwijken hoofddragconstructie indiefel reductie ijm sprinklerinstallatie 60 minuten.
Vluchtroute bescherming ijm bezwijken 30 min. brandwerendheid

Tegevelkijkheidssector
Ventilatiegebied van de bleekkomstfunctie en kantoorfunctie zijn 40% toegankelijk middels deuren met een minimale vide-doorgang van 850 x 2300 mm

Glazen balustrades vide en noodtrappenhuis 1100 mm hoog en uitvoeren met doorveilig glas

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLLEREN

VERSI**b**

ONDERWERP
zie wijzigingsprijzen

OPDRACHTGEVER
Avans Hogeschool
's Hertogenbosch

PROJECT
Avans EKP
's Hertogenbosch

ONDERWERP
Nieuw
derde verdieping

PROJECTNUMMER
21-027

TEKENINGNUMMER/VERSIE
ToN.103/b

ONTWERP
YK

ONTWERP
EP/RV/VD

DATE
4-7-2022

STATUS
definitief

ONTWERP
AD+

SCHAAL
1:100

STATUS
definitief

Jan van Polanenlaade 26B
4811 XM Breda
T +31 (0)52 393 30
info@renks.nl
www.renks.nl

FAK
technisch ontwerp