

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7152887
Aanvraagnaam	Brandveilig gebruik te Wieringerwerf
Uw referentiecode	21-1832
Ingediend op	25-07-2022
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Brandveilig gebruik werknemersverblijf aan de oosterkwelweg te Wieringerwerf
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	overig

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Hollands Kroon
Postadres:	Postbus 8 1760 AA Anna Paulowna
Telefoonnummer:	088-321 50 00
E-mailadres:	vergunningen@hollandskroon.nl
Website:	https://www.hollandskroon.nl/info/contact
Contactpersoon:	Vergunningen
Bereikbaar op:	maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwwerk brandveilig gebruiken

- Brandveilig gebruik

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode 1771MH

Huisnummer 6

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Oosterkwelweg

Plaatsnaam Wieringerwerf

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja

☒ Nee



Brandveilig gebruik

Huisvesting

1 Situaties

Welke vergunningplichtige situatie(s) zijn van toepassing?

- ☒ U verschaft bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 5 personen
- ☐ U verschaft dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar
- ☐ U verschaft dagverblijf aan meer dan 10 personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap

Welke meldingplichtige situatie(s) zijn van toepassing?

- ☐ Het gebouw of het bouwwerk is bedoeld voor het verblijf van meer dan 50 personen
- ☐ Er is sprake van kamergewijze verhuur met 5 of meer wooneenheden
- ☐ Er wordt met behulp van een gelijkwaardige oplossing aan de rechtstreeks werkende voorschriften van het Bouwbesluit 2012 voldaan
- ☒ Geen van bovenstaande situaties

2 Naam

Naam van het bouwwerk

Huisvesting

3 Locatie

Postcode	1771MH
Huisnummer	6
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Oosterkwelweg
Plaatsnaam	Wieringerwerf
Kadastrale aanduiding	L 1013

4 Algemene gegevens

Hoeveel bouwlagen heeft het bouwwerk?	2
Wat is de totale bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m ² ?	363
Wat is de hoogte van de hoogste vloer boven maaiveld in dm?	287
Voor hoeveel personen is het bouwwerk bestemd?	30

5 Aanvang en einde van het gebruik

Op welke datum zal het bouwwerk in gebruik worden genomen? 01-06-2023

Geef eventueel een toelichting op de datum van in gebruikname nog niet nauwkeurig aan te geven

Gaat het om seizoensgebonden gebruik? ☐ Ja ☒ Nee

Is het gebruik tijdelijk? ☐ Ja ☒ Nee

6 Daadwerkelijk gebruik

Voor welk gebruik vraagt u een gebruiksvergunning aan of doet u een gebruiksmelding? logies gebouw

Welk ander gebruik heeft het bouwwerk? kantoor

Voor welke activiteiten wordt het bouwwerk incidenteel gebruikt?

Nr	Activiteit	Aantal keer per jaar	Aantal deelnemers/bezoekers
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
4.	-	-	-
5.	-	-	-
6.	-	-	-

7 Brandmeldinstallaties

Welke brandveiligheidsinstallaties zijn er in het bouwwerk aanwezig? ☒ Brandmeldinstallatie ☐ Andere brandveiligheidsinstallaties ☐ Er zijn geen installaties aanwezig

Heeft de brandmeldinstallatie een automatische doormelding? ☒ Nee ☐ Ja, naar de brandweer ☐ Ja, naar een particuliere alarminstallatie

Welk soort detectie heeft de brandmeldinstallatie? ☐ Niet automatische detectie (alleen handmelders) ☐ Gedeeltelijke detectie (automatische melders in de verkeersruimten en handmelders) ☒ Volledige detectie (automatische melders in het gehele gebouw en handmelders)

8 Algemeen


Ruimte voor aanvullende informatie gehele gebouw wordt voorzien van rookmelders. De nieuwe werkplaats wordt voorzien van een rookmelder en aangesloten op de installatie van de huisvesting en visa versa.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
1832-10_Bouwaanvraag_pdf	1832-10 Bouwaanvraag.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik	25-07-2022	In behandeling
1832-101-Brandveilig_gebruik_pdf	1832-101-Brandveilig gebruik.pdf	Plattegrond brandveilig gebruik	25-07-2022	In behandeling



Bouwaanvraag



bouwbureau
Sjaak Schouten

Burgemeester Pastoor 62
1862 ED Almerehaven
Tel 0226- 582006
Mobiel 06-43811827
info@sjaakschouten.nl
www.sjaakschouten.nl

getuigenis:
01-07-2006
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
tel.no. 10A

betreff: **Werknemersverwijlen te Wieringerwerf**

onderwerp: **Situatie**

in opdracht van: **Statenproef Bobbeveen BV**

Oosterveenweg 6
1771 MH Wieringerwerf



1:1000 A1

werkno. **21-1832**

10A

tel.no. 10A

deze tekening blijft eigendom van bouwbureau Sjaak Schouten en mag niet zonder toestemming worden gereproduceerd

BEPALING KANS OP BRANDOVERSLAG

NIEUWBOUW BEDRIJFSRUIMTE

STELTENPOOL - WIERINGERWERF


Doelstelling memo

De firma Steltenpool gaat op haar terrein enkele gebouwen slopen. Daarvoor in de plaats komt een verblijfsruimte voor arbeidsmigranten en een bedrijfsruimte (werkplaats) van 800 m².

De onderlinge afstand tussen deze twee gebouwen bedraagt 9,5 m over een breedte van 21 m.

In dit memo wordt middels een stralingsberekening de kans op brandoverslag onderzocht tussen deze twee gebouwen.

Tekening

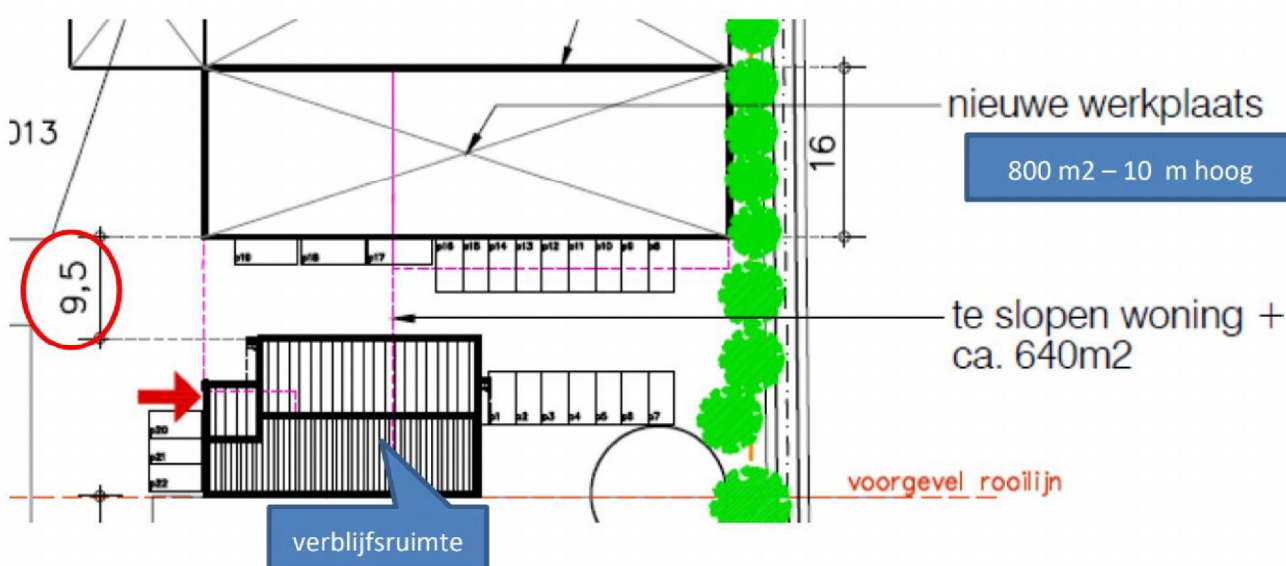

Brandoverslag

Conform de norm treedt er brandoverslag op vanaf 15 kW.

De onderlinge afstand bedraagt 9,5 m (eigen terrein).

Om een snelle indicatie te krijgen of er dan brandoverslag optreedt en omdat op voorhand verondersteld mag worden dat er op 9,5 m geen brandoverslag zal optreden is onderstaande stralingsberekening* bijgevoegd.

Deze laat zien dat bij de gevel van de werkplaats (50 m breedte (worste case) en 10 m hoog bij een oppervlakte van 800 m²) de stralingsintensiteit op 9,5 m - **11,2 kW/m²** bedraagt zodat er conform de norm **geen brandoverslag** optreedt (< 15 kW).

* Een berekening volgens de NEN 6068 geeft (exact) dezelfde waarde.

NEN 6060:2015


berekening afstandsbijdrage, C_a

dGm^R



hoogte gevel NEN 6060-compartiment (h)	10,00	m
breedte gevel NEN 6060-compartiment (b)	50,00	m
afstand tot overliggende gevel (x)	9,50	m
gebruiksoppervlakte NEN 6060-compartiment (A)	800	m ²
maatgevende vuurlast in NEN 6060-compartiment (q_m)	60	min
straling aan de bron (φ_{bron})	45	kW/m ² standaard waarde
gebruiksfunctie	industriefunctie	

berekende vlamhoogte (h_v)	5,00	m
berekende straling op doelgevel (φ_{doel})	11,2	kW/m ²
bijdrage afstand (C_a)	131	min

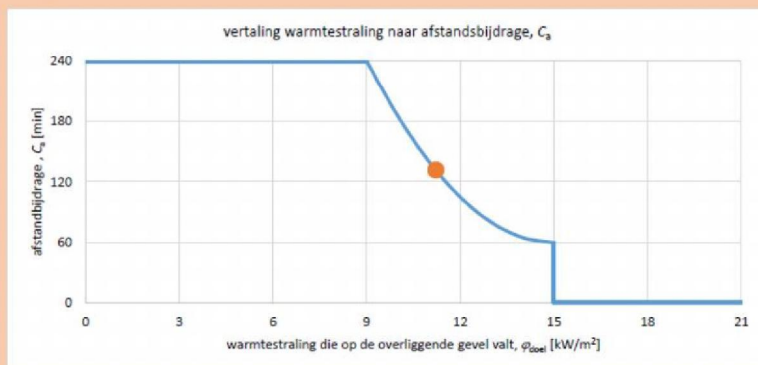

hoogte gevel NEN 6060-compartiment (h)	10,00	m
breedte gevel NEN 6060-compartiment (b)	50,00	m
afstand tot overliggende gevel (x)	9,50	m
gebruiksoppervlakte NEN 6060-compartiment (A)	800	m ²
maatgevende vuurlast in NEN 6060-compartiment (q_m)	60	min
straling aan de bron (φ_{bron})	45	kW/m ²
gebruiksfunctie	industriefunctie	
berekende vlamhoogte (h_v)	5,00	m
berekende straling op doelgevel (φ_{doel})	11,2	kW/m ²
bijdrage afstand (C_a)	131	min

Smits Brandveiligheidsadvies

19 juli 2022

info@smitsbrandveiligheidsadvies.nl

0651 22 67 36

NEN 6060:2015

berekening afstandsbijdrage, C_a



hoogte gevel NEN 6060-compartiment (h)

10,00 m

breedte gevel NEN 6060-compartiment (b)

50,00 m

afstand tot overliggende gevel (x)

9,50 m

gebruiksoppervlakte NEN 6060-compartiment (A)

800 m²

maatgevende vuurlast in NEN 6060-compartiment (q_m)

60 min

straling aan de bron (q_{bron})

45

kW/m²

standaard waarde

gebruiksfunctie

industriefunctie

berekende vlamhoogte (h_v)

5,00 m

berekende straling op doelgevel (q_{doel})

11,2 kW/m²

bijdrage afstand (C_a)

131 min

vertaling warmtestraling naar afstandsbijdrage, C_a

