

Publiceerbare aanvraag/melding watervergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	8187333
Aanvraagnaam	EJ/PD160893/Heulweg 27
Uw referentiecode	-
Ingediend op	09-11-2023
Soort procedure	Onbekend
Projectomschrijving	2x te leggen 0,4 kV 4x150/4x6AL, Plaatsen nieuw station 10409, Te leggen 2x MB Ø110PE , Tracélengte 218Mtr / 2x te leggen 10 kV 3x1x240, Te leggen MB Ø160PE, Plaatsen nieuwe station 10409 , Tracélengte 93Mtr
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Hoogheemraadschap van Delfland
Telefoonnummer:	015-26 08 108
E-mailadres:	loket@hhdelfland.nl
Website:	http://www.hhdelfland.nl
Contactpersoon:	Klantcontactcentrum

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kabels of leidingen aanleggen

- Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken


Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	2288GN
Huisnummer	25
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Heulweg
Plaatsnaam	Rijswijk
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Rijswijk G 3113

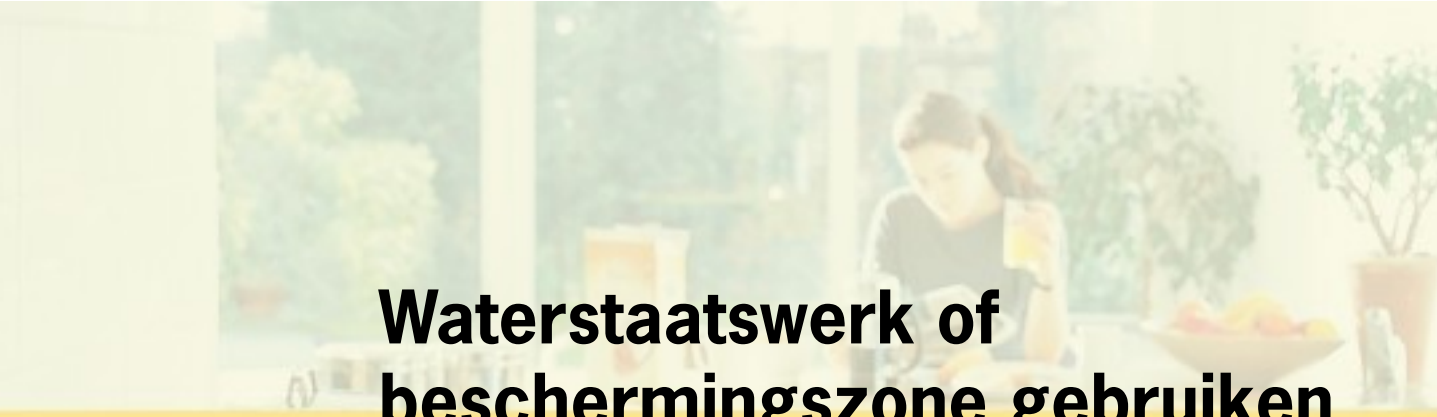

Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Kabels of leidingen aanleggen

1 Waterstaatwerk of beschermingszone gebruiken

Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?

☐ Ja
☒ Nee

Wat is de geplande begindatum van deze activiteit?

02-01-2024

Geef eventueel een toelichting op de begindatum.

-

Wat is de geplande einddatum van deze activiteit?

-

Geef eventueel een toelichting op de einddatum.


-

Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.

2x te leggen 0,4 kV 4x150/4x6AL, Plaatsen nieuw station 10409, Te leggen 2x MB Ø110PE , Tracélengte 218Mtr / 2x te leggen 10 kV 3x1x240, Te leggen MB Ø160PE, Plaatsen nieuwe station 10409 , Tracélengte 93Mtr

Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?

2x te leggen 0,4 kV 4x150/4x6AL, Plaatsen nieuw station 10409, Te leggen 2x MB Ø110PE , Tracélengte 218Mtr / 2x te leggen 10 kV 3x1x240, Te leggen MB Ø160PE, Plaatsen nieuwe station 10409 , Tracélengte 93Mtr

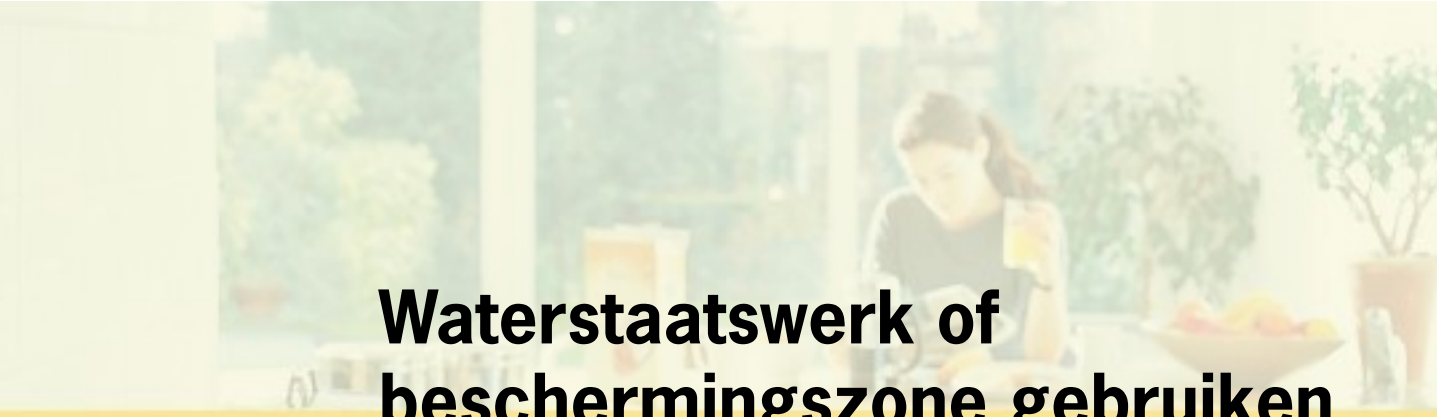

Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Kabels of leidingen aanleggen

1 Kabels of leidingen aanleggen

Welke activiteit(en) wilt u uitvoeren met betrekking tot kabels of leidingen?

- ☒ Aanleggen van kabels of leidingen in of nabij een oppervlaktewaterlichaam
- ☐ Aanleggen van kabels of leidingen in, op of nabij een waterkering
- ☐ Aanleggen van kabels of leidingen in, op of nabij een oppervlaktewaterlichaam en een waterkering

Past u bij de werkzaamheden een horizontaal gestuurde boring toe die een oppervlaktewaterlichaam, waterkering of beschermingszone doorkruist?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Welke kabels of leidingen wilt u aanleggen?

- ☐ Aanleggen van een vloeistofleiding
- ☒ Aanleggen van kabels
- ☐ Aanleggen van een warmtetransportleiding
- ☐ Aanleggen van kabels ten behoeve van telecom/televisie
- ☐ Aanleggen van een drukleiding
- ☐ Anders



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
20231109_Vergunning-aanvraag_Publiek_pdf	20231109_Vergunningaanvraag Publiek.pdf	Situatietekening, kaart of foto Gegevens waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken Gegevens kabels of leidingen aanleggen Anders	09-11-2023	In behandeling
20231109-2023-262_pdf	20231109-2023--262.pdf	Situatietekening, kaart of foto Gegevens waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken Gegevens kabels of leidingen aanleggen Anders	09-11-2023	In behandeling
20231109-2023-263_pdf	20231109-2023--263.pdf	Situatietekening, kaart of foto Gegevens waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken Gegevens kabels of leidingen aanleggen Anders	09-11-2023	In behandeling