AKOESTISCH ONDERZOEK

in het kader van een planologische procedure voor een woningbouwproject aan de Beerendonckerweg te Broekhuizenvorst

Nederland

Roermond
Produktieweg 1g
6045 JC Roermond
T +31 475 420 191
info@m-tech-nederland.nl

België

Brussel
Esplanade 1 bus 16
1020 Brussel
T +32 2 734 02 65
info@m-tech.be

Gent
Wondelgemkaai 159
9000 Gent
T +32 9 216 80 00
info@m-tech.be

Hasselt
Maastrichtersteenweg 210
3500 Hasselt
T +32 11 223 240
info@m-tech.be

Namen
Route de Hannut 55
5004 Namur
T +32 81 226 082
info@m-tech.be

m-tech

www.m-tech-nederland.nl

Akoestisch onderzoek in het kader van een planologische procedure voor een woningbouwproject aan de Beerendonckerweg te Broekhuizenvorst

opdrachtgever : **HVG Real Estate**
Looskade 15 Natalinitoren
6041 LE Roermond

rapportnummer HVG-Be.Br.23.AO.02	**datum** 28 September 2023	
projectleider [redacted]	**auteur** [redacted]	**status** concept

M-tech Nederland BV
Willem II Singel 42
6041 HT ROERMOND
telefoon: +31 (0) 475 420 191
E-mail : info@mtechgroup.nl

Inhoudsopgave

1 Inleiding 1

2 Uitgangspunten 2

2.1 Sportpark, Beerendonckerweg 1c 2
2.2 Thijssen Aannemersbedrijf, Beerendonckerweg 1a 4
2.3 Transportbedrijf/ pallethandel, Beerendonckerweg 2e 5

3 Toetsingskader 7

3.1 VNG publicatie 7
3.2 Vigerende (milieu)vergunningsvoorschriften 9

4 Berekeningssystematiek 11

4.1 objecten 11
4.2 immissiepunten 11
4.3 bronnen 11

5 Resultaten 15

5.1 Sportpark, Beerendonckerweg 1c 15
5.2 Thijssen Aannemersbedrijf, Beerendonckerweg 1a 21
5.3 Bull Pallets, Beerendonckerweg 2e 24
5.4 Gecumuleerde geluidbelastingen 32
5.5 Bijzondere geluiden 35

6 Samenvatting en conclusies 36

6.1 Sportpark, Beerendonckerweg 1c 36
6.2 Thijssen Aannemersbedrijf, Beerendonckerweg 1a 37
6.3 Bull Pallets, Beerendonckerweg 2e 38
6.4 Gecumuleerde geluidbelastingen 39

Bijlage 1, grafische weergaven rekenmodel 41

Bijlage 2, invoergegevens rekenmodel 42

Bijlage 3a, rekenresultaten Activiteitenbesluit- $L_{Ar,LT}$ 43

Bijlage 3b, rekenresultaten ruimtelijke ordening VNG - $L_{Ar,LT}$ 44

Bijlage 4a, rekenresultaten Activiteitenbesluit - L_{Amax} 45

Bijlage 4b, rekenresultaten ruimtelijke ordening VNG - L_{Amax} 46

Bijlage 5, rekenresultaten gecumuleerd 47

Bijlage 6, akkoordverklaringen uitgangspunten bedrijven 48

Bijlage 7, geluidmetingen 49

1 Inleiding

In opdracht van HVG Real Estate te Roermond is door M-tech Nederland een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het woningbouwproject aan de Beerendonckerweg te Broekhuizenvorst.

In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing dient een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd. De geluidbelastingen ten gevolge van de omliggende bedrijven dient berekend te worden ter plaatse van het definitieve schetsplan. Op deze manier kan beoordeeld worden wat het woon- en leefklimaat ter plaatse van het plan is.

De activiteiten vanwege de nabij gelegen bedrijven hebben een bepaalde invloed ter plaatse van de beoogde woonwijk. Middels een rekenmodel zal inzicht gegeven worden in de geluidbelasting vanwege deze bedrijvigheid ter plaatse van de nieuwe woonwijk.
Bij de beoordeling is uitgegaan van het stappenplan conform de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering'.

Daarnaast is bepaald of de nabij gelegen bedrijven (Thijssen Aannemersbedrijf, Bull Pallets en het sportpark) niet belemmerd worden in hun bedrijfsvoering door de realisatie van de nieuwe woningen. De overige bedrijven in de omgeving zijn akoestisch niet relevant, gezien de afstand tot de ontwikkeling.

N.b. uit het eerder verschenen akoestisch onderzoek is reeds geconcludeerd dat Bouwbedrijf Hendrix en Van Leendert Transport niet akoestisch relevant zijn voor de nieuwe woningbouwontwikkeling. Ook worden deze bedrijven niet belemmerd in hun bedrijfsvoering door de realisatie van de nieuwe woningen. Bouwbedrijf Hendrix en Van Leendert Transport worden verder niet meer in onderhavig onderzoek betrokken.

2 Uitgangspunten

De projectlocatie bevindt zich aan de Beerendonckerweg te Broekhuizenvorst. Onderstaande figuur 2.1 geeft de locatie weer.

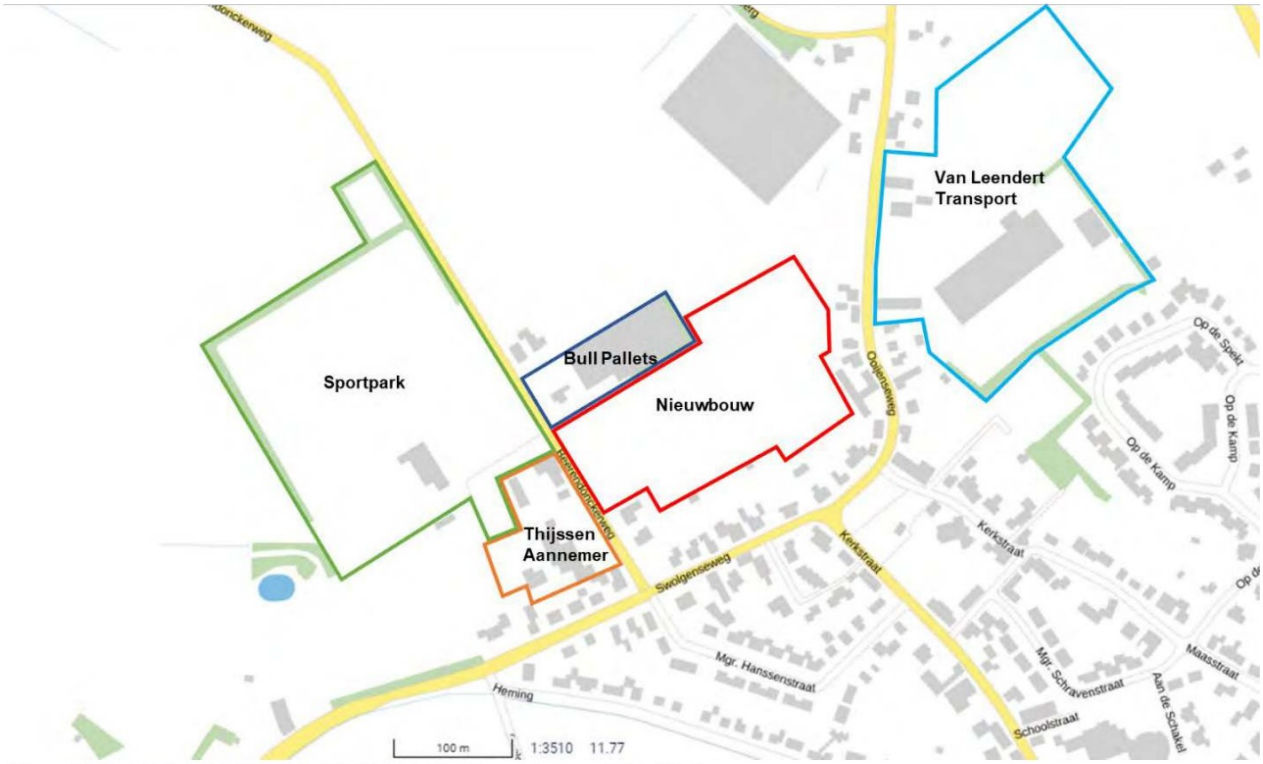

Figuur 2.1: prcjectlocatie met de beoogde nieuwbouw wijk in rood

De beoogde woonwijk is gesitueerd op het perceel tussen de Beerendonckerweg en Ooijenseweg. Een bestemmingsplanwijziging dient het realiseren van de nieuwe woonwijk mogelijk te maken.

2.1 Sportpark, Beerendonckerweg 1c

De uitgangspunten in dit akoestisch onderzoek voor wat betreft het sportpark zijn gebaseerd op een telefonisch contact met de secretaris van de voetbalvereniging en de website van sportvereniging (SVEB). Daarnaast is gebruik gemaakt van ervaringscijfers en literatuurgegevens.

Op het perceel van het sportpark is ten zuidwesten, een parkeervoorziening. De parkeerplaats ten behoeve van de bezoekers van het sportpark is via de Beerendonckerweg bereikbaar. Deze is in dit onderzoek meegenomen.

Het sportpark bestaat uit een kantine, sportvelden en een parkeervoorziening. De kantine met terrassen zijn bij de berekeningen buiten beschouwing gelaten, gezien de afstand (ca. 100 meter) tot de beoogde woningbouwlocatie. Spraak van een omroeper en muziekgeluid zijn uitgesloten.

Het sportpark bekend als ‘t Venneke’ wordt gebruikt door de voetbalvereniging (SVEB). Gedurende dag- en avondperiode vinden hier wedstrijden en trainingen plaats, dit wordt gezien als de ‘piekuren’. Daarnaast is publiek langs het veld meegenomen en alle geluidrelevante activiteiten op of naast het veld zoals spelers, trainers en scheidsrechters. De

berekeningen in dit rapport zijn gebaseerd op de VDI 3770[1] evenals gegevens uit vergelijkbare onderzoeken.

- het bronvermogen van de spelers (2 teams op 1 veld) bedraagt 94 dB(A) verdeeld over het veld, gedurende de gehele speeltijd;
- het bronvermogen van de scheidsrechter (fluitje) bedraagt 98,5 + 3 x log(1+n), met n (toeschouwersaantal) = 100 bij wedstrijden op het hoofdveld tijdens een wedstrijd in de dagperiode, dus 104,5 dB(A) verdeeld over het veld, gedurende 1/30 van de speeltijd (uitgaande van 1 x fluiten per minuut gedurende 2 seconden);
- het bronvermogen van de scheidsrechter (fluitje) bedraagt 98,5 + 3 x log(1+n), met n (toeschouwersaantal) = 50 bij wedstrijden op het hoofdveld tijdens een wedstrijd in de avondperiode, dus 103,6 dB(A) verdeeld over het veld, gedurende 1/30 van de speeltijd (uitgaande van 1 x fluiten per minuut gedurende 2 seconden);
- het bronvermogen van toeschouwers bedraagt 80 + 10 x log(n).

Voor wat betreft de bedrijfstijden is uitgegaan van een maatgevende dag waarbij op het maatgevende veld (dichtst bij de beoogde woningbouwontwikkeling) gedurende de dagperiode 3 wedstrijden en in de avondperiode 1 wedstrijd gespeeld kan worden. Voor de trainingen is op deze maatgevende dag de resterende tijd in de avondperiode als 'training' meegenomen. De trainingen vinden plaats tussen 18.30 – 22.00 uur. Voor de trainingen is meegenomen 0,5 uur in de dagperiode (18.30 – 19.00 uur) en 1,5 uur in de avondperiode (3 uur – 1,5 uur wedstrijd = 1,5 uur). In verband met wedstrijden, is uitgegaan van een publiek van totaal maximaal 100 personen in de dagperiode en 50 personen in de avondperiode, welke gesitueerd zijn verspreid naast het veld, aan de zijde van de kantine.
Voor de volledigheid is, worst-case, rekening gehouden met het feit dat de overige velden ook gelijktijdig met het hoofdveld gebruikt kunnen worden voor trainingen (uit de berekeningen zal blijken dat gezien de afstand van deze velden de invloed van deze overig velden gezien de afstand tot de nieuwe woningen zeer beperkt is). Voor de bedrijfstijden zie tabel 3-b.

Trainingen vinden op doordeweekse dagen plaats van 18:30 – 22:00u.
Wedstrijden vinden met name in het weekend plaats, maar kunnen ook op een doordeweekse dag plaatsvinden (avonduren).

In het akoestisch onderzoek zijn ook personenauto's meegenomen van- en naar het sportpark. Verder is uitgegaan dat 1 vrachtwagen in de dagperiode afval komt ophalen, of goederen ten behoeve van horeca komt afleveren.

In tabel 2-a is het aantal voertuigen weergegeven dat de inrichting bezoekt dan wel verlaat per etmaal. Overige bezoekers zullen met de fiets komen.

tabel 2-a: overzicht voertuigen per etmaal

voertuig	voertuigaantallen		
	dag	avond	nacht
Personenauto bezoekers	400 heen/terug	100 heen/terug	50 heen/terug
vrachtwagens leveranciers/ afval	1 heen/terug	--	--

Het aantal voertuigbewegingen is ingeschat op basis van het formaat van de parkeerplaats en het telefonisch contact met de secretaris.

[1] VDU3770, Emmissionskennwerte von Schallqeullen Sport- und Freizeitanlagen, september 2012

2.2 Thijssen Aannemersbedrijf, Beerendonckerweg 1a

De uitgangspunten in dit akoestisch onderzoek voor wat betreft Thijssen Aannemersbedrijf zijn gebaseerd op een recent bedrijfsbezoek op 4 april 2023 en gesprek met [redacted] (directeur). Daarnaast is gebruik gemaakt van geluidmetingen ter plaatse, ervaringscijfers en literatuurgegevens.

De inrichting betreft een aannemersbedrijf met kantoorruimten voor administratieve werkzaamheden, opslagruimten, werkplaatsen en een buitenterrein voor buitenopslag.
Het buitenterrein wordt gebruikt voor de opslag van bouwmateriaal en materieel (stenen, dakpannen, steigermateriaal, bouwhekken, schaftketen, opslagcontainers, afvalcontainers etc.)

Er is een houtwerkplaats met motafzuiging aanwezig. Hier zijn diverse houtbewerkingsmachines aanwezig, zoals een Vandiktebank, een afkortzaag, een lintzaag etc. Er wordt beperkt gebruik gemaakt van de houtwerkplaats in de dagperiode. De bedrijfstijd in de houtwerkplaats is circa 1 uur in de dagperiode. Als er gewerkt wordt staat de centrale afzuiging aan. Aan het bronvermogen van de centrale afzuiging is op 4 april een geluidmeting verricht (zie ook bijlage 6). Tijdens werkzaamheden kan de roldeur aan de voorzijde open staan. Ter bepaling van het optredende binnenniveau in de houtwerkplaats is op 4 april een geluidmeting verricht (zie ook bijlage 6).

Er is een metaalwerkplaats aan de achterzijde van de grote loods aanwezig. Hier zijn diverse metaalbewerkingsmachines aanwezig, zoals o.a. een slijptol en schaafmachine. Tijdens werkzaamheden zijn de deuren/ramen gesloten. De bedrijfstijd in de metaalwerkplaats is 0,5 uur á 1 uur in de dagperiode. De bouwkundige staat van de metaalwerkplaats is goed te noemen (spouwmuurconstructie en geïsoleerd golfplatendak). Gezien de goede bouwkundige opbouw van het gebouw, de relatief korte bedrijfsduur, de afscherming van de grote loods en de afstand (> 75 meter) tot de beoogde nieuwbouwlocatie is de geluidbijdrage van de metaalwerkplaats verwaarloosbaar en niet afzonderlijk in de modellering meegenomen.

Op het voorterrein (zijde Beerendonckerweg) staan de afvalcontainers opgesteld. Dit zijn een metaalcontainer, houtcontainer, steencontainer en restafvalcontainer. De metaalcontainer wordt 1 keer per jaar opgehaald, de steencontainer 1 keer per maand en de houtcontainer, restafvalcontainer en het oud papier 1 keer per week. Dit vindt plaats tussen 7.00 – 19.00 uur. Dagelijks kan er o.a. steen- en metaalafval in de containers worden gedeponeerd. Uitgangspunt is dat dit ca. 5 keer per dag gebeurt met gebruik van de diesel heftruck (tussen 7.00 – 19.00 uur).
Op het voorterrein (Beerendonckerweg) vóór de loods worden vrachtwagens geladen/gelost (bouwmateriaal zoals hout, pallets etc.). Dit kan plaatsvinden met de eigen dieselheftruck, kooiaap of kraan op de vrachtwagen (0,5 uur per dag). Er is uitgegaan van 3 vrachtwagens op een dag (tussen 7.00 – 19.00 uur).

Op het achterterrein achter de opslagloods worden wapening, bigbags en pallets met bouwmateriaal geladen/ gelost. Dit kan plaatsvinden met de eigen dieselheftruck, kooiaap of kraan op de vrachtwagen. Er is uitgegaan van totaal een bedrijfsduur van gemiddeld 0,5 uur op een dag tussen 7.00 – 19.00 uur. Op het achterterrein worden tevens de schaftketen gestald.
Verder is rekening gehouden met het volgende:

1. Gebruik dieselheftrucks (totaal 2 stuks)
   Voor werkzaamheden met de diesel aangedreven heftrucks op het buitenterrein van de inrichting, is per dag, uitgegaan van een bedrijfsduur van totaal 2,5 uur in de dagperiode.

2. Personenauto's / bedrijfsbussen
   Op het parkeerterrein voor het kantoor komen dagelijks maximaal: 10 auto's in de dagperiode, 2 in de avondperiode en 2 in de nachtperiode.
   Verder komen er, tot op het gehele voor – en achterterrein bedrijfsbussen, dagelijks maximaal: 20 bussen in de dagperiode, 2 in de avondperiode en 2 in de nachtperiode. Bedrijfsbussen worden in de loods gestald of gaan met medewerkers mee naar huis na een werkdag.

3. Vrachtwagens
   Er is rekening gehouden met gemiddeld 6 vrachtwagens (leveranciers, afvalcontainers ophalen etc.) welke het bedrijf bezoeken, per dag.

2.3 Transportbedrijf/ pallethandel, Beerendonckerweg 2e

De uitgangspunten in dit akoestisch onderzoek voor wat betreft Bull Pallets zijn gebaseerd op een recent bedrijfsbezoek op 4 april 2023 en gesprek met [redacted] (directeur). Daarnaast is gebruik gemaakt van geluidmetingen ter plaatse, ervaringscijfers en literatuurgegevens.

Volgens het bestemmingsplan is op deze locatie een transportbedrijf gevestigd (milieucategorie 3.2). De feitelijk situatie is echter anders. Er is nu een inrichting aanwezig, welke zich bezig houdt met handel in en bewerking van pallets en hout. Er zijn op het perceel opslagloodsen, kantoorruimten en een buitenterrein voor buitenopslag.

In alle hallen (voorste, middelste en achterste) vindt opslag plaats van hout en pallets. In de voorste en middelste hal wordt gewerkt met spijkertackers door 6 personen. In de voorste hal wordt gewerkt met handzagen en met een grote tafelzaag. Werk in deze hallen vindt plaats tussen 6.00- en 19.00 uur. Er wordt 1 uur in de nachtperiode gewerkt en 10 uur in de dagperiode. De grote overheaddeur aan de voorzijde kan open staan in de dagperiode.
In de achterste hal vindt voornamelijk opslag plaats van pallets/ hout.
Ter bepaling van het optredende binnenniveau in de hallen is op 4 april een geluidmeting verricht (zie ook bijlage 6).

Tijdens werktijden rijden er 2 elektrische heftrucks rond in de hallen. De Lpg-heftruck is buiten werkzaam.
Er is rekening gehouden met 1 vrachtwagen voor de levering van hout. Deze wordt buiten gelost met de LPG heftruck, nabij de open overheaddeur aan de voorzijde. Het lossen neemt 1,5 uur tijd in beslag (tussen 7.00 – 19.00 uur).
Ter plaatse van de laaddocks komen/ gaan vrachtwagens met opleggers. Er is rekening gehouden met totaal 5 vrachtwagens op een dag, waarvan 3 stuks tussen 7.00 - 19.00 uur, 1 stuk tussen 19.00 – 23.00 uur en 1 stuk tussen 23.00 – 7.00 uur. Deze vrachtwagens worden in de dagperiode geladen/ gelost. Het aankoppelen van de vrachtwagen aan de oplegger kan echter ook plaatsvinden in de avond- of nachtperiode.

Ter plaatse van het voorterrein worden personenauto's van personeel/ bezoekers geparkeerd. Er is rekening gehouden met 6 auto's welke net voor 6.00 uur het terrein op komen en 6 auto's welke rond 19.00 uur vertrekken.
Op het terrein is een LPG opslagtank aanwezig. Er is rekening mee gehouden dat de tank bijgevuld wordt eens per 3 weken (overdag). Dit is akoestisch niet relevant.
Daarnaast is er rekening gehouden met het legen van de restafvalcontainer een keer per week. Plastic wordt afgevoerd en het oud papier wordt opgehaald.
Verder wordt er 5 keer per dag de buiten opgestelde container gevuld met afvalhout middels de LPG-heftruck (10 minuten buiten per keer). Deze afvalhoutcontainer wordt 1 keer per week opgeladen en omgewisseld voor een lege container (tussen 7.00 – 19.00 uur).

Nabij de laaddocks aan de zuidzijde van het perceel is er een pomp aanwezig. Er is vanuit gegaan dat deze pomp 24 uur per dag in werking kan zijn.
Aan het bronvermogen van de pomp is op 4 april een geluidmeting verricht (zie ook bijlage 6).

Bouwkundig gezien is voor de hallen, met uitzondering van de middelste, uitgegaan van:
- Geïsoleerde damwandprofielen (PUR)
- Geïsoleerde stalen dakplaten (PUR)
- Deuren gesloten, behalve de grote overheaddeur linksvoor in voorste (nieuwste) hal; Deze kan open staan tijdens werkzaamheden
- Geen ventilatoren

Bouwkundig gezien is voor de middelste hallen (tussen de voorste en achterste) uitgegaan van:
- Langsgevel tot 2,1 m + maaiveld als gemetselde spouwmuur en vanaf 2,1 m damwandprofielen met tegen de binnenzijde minerale wolisolatie
- Golfplaten met tegen de binnenzijde minerale wolisolatie
- Geen ventilatoren

3 Toetsingskader

3.1 VNG publicatie

De beoordeling van de akoestische activiteiten vindt plaats in het kader van goede ruimtelijke ordening. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'. In onderhavige situatie wordt de beoogde nieuwe woningbouw op relatief korte afstand gesitueerd van bedrijven.

Er is sprake van 'gemengd gebied'. De definitie volgens de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' is als volgt:
"een gemengd gebied is een gebied met matige tot sterke functiemening. Direct naast woningen komen andere functies voor recreatie en bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend." E.e.a. conform uitspraak Raad van State ECLI:NL:RVS:20148:3726.

Het plangebied en omliggende percelen voldoet aan alle aspecten van gemengd gebied. (zie figuur 3.1)

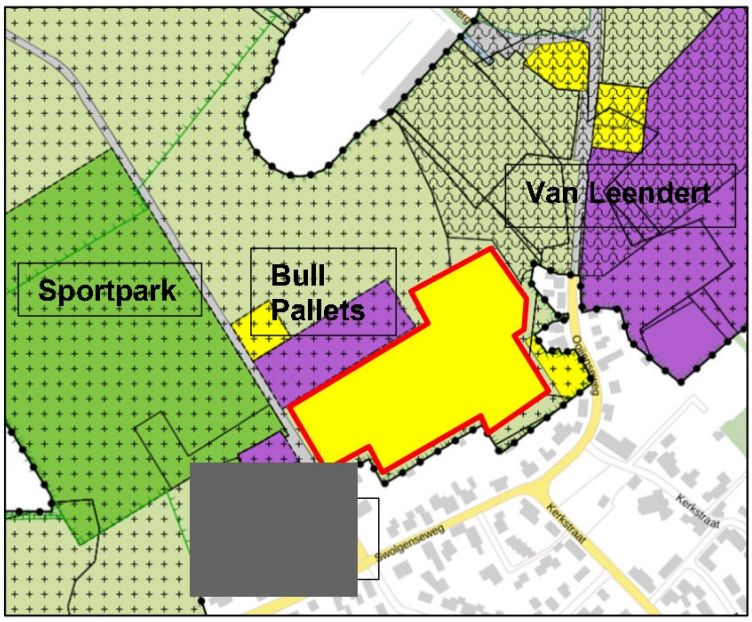

Figuur 3.1: uitsnede ruimtelijke plannen, gebiedsfunctie omliggende percelen.

Een belangrijke bouwsteen voor milieuzonering is de richtafstandenlijst in de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'. Hierin zijn richtafstanden aangegeven ten opzichte van een rustige woonwijk. Er wordt onderscheid gemaakt naar richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar.

Er vallen 4 bedrijven binnen de hinderafstanden tot de ontwikkellocatie voor woningbouw:

Beerendonckerweg 1c, Sportpark 't Venneke
Onderhavige inrichting valt onder de categorie 'sportpark' (voetbalclub). Deze heeft volgens lijst 2 -Activiteiten in de 'VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering' milieucategorie 3.1. De bijbehorende richtafstand voor geluid bedraagt 50 meter (rustige woonwijk, en 30 meter voor gemengd gebied).
De beoogde woonlocatie valt binnen de richtafstand. Er is akoestisch onderzoek nodig naar het akoestisch klimaat in de beoogde woonwijk en ter voorkoming van inperking van het sportpark.

Beerendonckerweg 1a, Thijssen Aannemersbedrijf
Onderhavige inrichting valt onder de categorie 'aannemersbedrijf, met werkplaats: b.o. > 1000 m^2'. Deze heeft volgens lijst 2 -Activiteiten in de 'VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering' milieucategorie 3.1. De bijbehorende richtafstand voor geluid bedraagt 50 meter (rustige woonwijk, en 30 meter voor gemengd gebied).
De beoogde woonlocatie valt binnen de richtafstand. Er is akoestisch onderzoek nodig naar het akoestisch klimaat in de beoogde woonwijk en ter voorkoming van inperking van het aannemersbedrijf.

Beerendonckerweg 2e, Transportbedrijf volgens bestemmingsplan
Onderhavige inrichting valt onder de categorie 'transportbedrijf'. Deze heeft volgens lijst 2 - Activiteiten in de 'VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering' milieucategorie 3.2. De bijbehorende richtafstand voor geluid bedraagt 100 meter (rustige woonwijk, en 50 meter voor gemengd gebied).
De beoogde woonlocatie valt binnen de richtafstand. Er is akoestisch onderzoek nodig naar het akoestisch klimaat in de beoogde woonwijk en ter voorkoming van inperking van het bedrijf.

N.b. uit het eerder verschenen akoestisch onderzoek is reeds geconcludeerd dat Bouwbedrijf Hendrix en Van Leendert Transport niet akoestisch relevant zijn voor de nieuwe woningbouwontwikkeling. Ook worden deze bedrijven niet belemmerd in hun bedrijfsvoering door de realisatie van de nieuwe woningen. Bouwbedrijf Hendrix en Van Leendert Transport worden verder niet meer in onderhavig onderzoek betrokken.

Stappenplan VNG-publicatie
Er is sprake van een buitenplanse afwijking, waarbij het stappenplan van de VNG voor buitenplanse ontheffing wordt gevolgd. Er dient te worden aangetoond dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Er mag bovendien geen afbreuk worden gedaan aan de rechten van de nabij gelegen bedrijfsfuncties.

Stap 1:
Onder stap 1 van het stappenplan van de VNG wordt gekeken of wordt voldaan aan de richtafstand.
Indien de richtafstand voor het aspect geluid niet wordt overschreden, kan verdere toetsing voor het aspect geluid in beginsel achterwegen blijven: buitenplanse inpassing is mogelijk.

Stap 2:
Indien stap 1 niet toereikend is, geldt voor gemengd gebied, ter plaatse van woningen:
- 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- 70 dB(A) maximaal (piekgeluiden);
- 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.

Buitenplanse inpassing is mogelijk.

Stap 3:
Indien stap 2 niet toereikend is, geldt voor gemengd gebied, ter plaatse van woningen:
- 55 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- 70* dB(A) maximaal (piekgeluiden);
- 65 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.
* In gemengd gebied exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer.

Voor Stap 3 is een motivatie vereist en dient cumulatie met andere geluidbronnen meegenomen te worden in de afweging.

Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal inpassing doorgaans niet mogelijk zijn. Indien het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil overgaan dan is de inpassing op basis van Stap 4 mogelijk. In dit geval is een grondig onderzoek, onderbouwen, en motiveren vereist waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken.

Opgemerkt wordt dat, uit jurisprudentie volgt dat een geluidbelasting van 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode voor het maximaal geluidniveau in de regel een voldoende beschermingsniveau biedt en aanvaardbaar wordt geacht.

In dit akoestisch onderzoek zullen, voor het sportpark en de bedrijven Thijssen Aannemersbedrijf en Bull Pallets, de activiteiten worden beschreven en de daadwerkelijke geluidbelasting worden berekend. Er zal dus worden onderzocht of aan bovenomschreven richtwaarden wordt voldaan ter plaatse van de beoogde woningbouwlocatie.

Bij de beoordeling van de belangen van de bestaande bedrijven zijn de "akoestische" milieurechten van het bedrijf in het milieukader (milieuvergunning) leidend. Er moet gezorgd worden voor een aanvaardbaar akoestisch klimaat bij de nieuwe geluidsgevoelige bestemming.
Verder moet gekeken worden naar de (akoestische) mogelijkheden van het bestemmingsplan voor de percelen waarop de bestaande bedrijven zijn gevestigd, zodat deze niet onredelijk worden ingeperkt. De "akoestische milieurechten" van de bestaande bedrijf zijn op basis van o.a. het Activiteitenbesluit.

De controle op en berekening van de in de voorschriften opgenomen geluidsgrenswaarden dient te geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" uitgave 1999.

3.2 Vigerende (milieu)vergunningsvoorschriften

Het sportpark, Thijssen aannemersbedrijf en Bull Pallets (Beerendonckerweg) betreffen inrichtingen / bedrijven, welke vallen onder de werking van het Activiteitenbesluit.
De geluideisen, die gesteld worden aan de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus en de geluidbelastingen als gevolg van piekniveaus op de gevels van nabij gelegen woningen, zijn overeenkomstig voorschrift 2.17a van het Activiteitenbesluit als volgt:

Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het piekniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige vast opgestelde installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, geldt o.a. dat:

A. de niveaus op de in onderstaande tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17a Geluideisen conform Activiteitenbesluit			
	7.00 - 19.00 uur	**19.00 – 23.00 uur**	**23.00 - 7.00 uur**
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van woningen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ in in- of aanpandige woning	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
Piekniveau op de gevel van woningen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
Piekniveau in in- of aanpandige woning	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

B. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus L_{Amax} niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;

Artikel 2.18, lid 1 van het Activiteitenbesluit
Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing:

a. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein;
b. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten;

Artikel 2.18, lid 3 van het Activiteitenbesluit
Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}), bedoeld in artikel 2.17, 2.17a dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van:

a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden;
b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan;

4 Berekeningssystematiek

Ten behoeve van de berekening van de geluidimmissie ter plaatse van de beoogde woonwijk is een rekenmodel opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van het programma “Geomilieu” versie V2023.12. Bijlagen 1 en 2 geven de invoergegevens van het rekenmodel.

4.1 objecten

In het rekenmodel zijn alle relevante objecten en bodemgebieden meegenomen. Voor de omgeving wordt gerekend met een standaard bodemfactor van 0,8 vanwege de afwisselend akoestisch zachte bodemgebieden/ grasveld en harde bodem zoals verhardingen bij bedrijven. Wegen en verhardingen bij bedrijven/ woningen zijn als volledig hard ingevoerd. Het sportveld is gemodelleerd als 1,0 vanwege het gras.

4.2 immissiepunten

De immissiepunten worden gekozen ter plaatse van richtafstanden behorende bij de betreffende bedrijven. De rekenhoogte bedraagt 1,5 meter voor de dagperiode en 5 meter voor de avond- en nachtperiode. Conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening worden eventuele gevelreflecties niet in de berekeningen meegenomen.

4.3 bronnen

4.3.1 geluidmetingen

Meetomstandigheden

Op 4 april 2023 zijn geluidmetingen verricht ter bepaling van binnenniveaus in werkplaatsen en loodsen en bronvermogens van diverse geluidbronnen buiten. De metingen zijn onder meteoraamcondities uitgevoerd.

Meetapparatuur

In tabel 4-a is een overzicht gegeven van de gebruikte meetapparatuur.

tabel 4-a: overzicht meetapparatuur

omschrijving	fabricaat	type	datum laatste kalibratie
Real time analyser	Brüel & Kjaer	2270	16-11-2022
Microfoon	Brüel & Kjaer	4189	16-11-2022
Calibrator	Brüel & Kjaer	4231	16-11-2022

Het meetsysteem is voor en na de metingen geijkt. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Meetresultaten

In bijlage 7 zijn de resultaten van de geluidmetingen en de daaruit volgende berekeningen van de bronvermogen opgenomen. De bronvermogens zijn bepaald aan de hand van de methodes II.2, II.3 en II.7 uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai van 1999.

4.3.2 Overzicht geluidbronnen

Bijlage 1 geeft grafische weergaven van de rekenmodellen. Bijlage 2 geeft de volledige lijsten met invoergegevens.

In onderstaande tabellen is, per bedrijf, naast het bronnummer en de omschrijving, opgenomen wat het gemiddelde en maximale (=piek) bronvermogen is, wat de voertuigaantallen zijn en wat de bedrijfsduur van elke geluidbron is. Er is uitgegaan van een worstcase scenario qua tijden, aantallen en bronniveaus op één dag.

Sportpark, Beerendonckerweg 1c
Tabel 4-b geeft een overzicht van de relevante geluidbronnen zoals die voorkomen in de gemodelleerde bedrijfssituatie voor het sportpark.

tabel 4-b: overzicht geluidbronnen

bron id.	bronomschrijving	bronvermogen [dB(A)]		bedrijfsduur [tijd/aantal]		
		gemiddeld	maximaal	dag	avond	nacht
mobiele bronnen*						
S-P	personenauto bezoekers (aantal)	89	-	400 st	100 st	50 st
S-Vr	vrachtwagens leveranciers/ afval	102	-	1 (2 bew)	-	--
Oppervlaktebronnen**						
S-Pu-01	publiek voetbal (80+10log(n) n=100	100	-	4,5 uur	-	-
S-Pu-02	publiek voetbal (80+10log(n) n=50	97	-	-	1,5 uur	-
S-Spe01	Voetb.speler (wedstrijd/training)	94	-	4,5 uur	3 uur	-
S-Spe02	Voetb.speler(wedstrijd/training)	94	-	4,5 uur	3 uur	-
S-Spe03	Voetb.speler(wedstrijd/training)	94	-	4,5 uur	3 uur	-
S-Train01	Stem trainer (1e veld)	98	-	0,5 uur	1,5 uur	-
S-Train02	Stem trainer (2e veld)	98	-	0,5 uur	1,5 uur	-
S-Train03	Stem trainer (3e veld)	98	-	0,5 uur	1,5 uur	-
S-fluitgem1	Scheidsrechtersfluit gemiddeld (100	104,5	-	9 min.	-	-
S-fluitgem2	Scheidsrechtersfluit gemiddeld (50	103,6	-	-	3 min.	-
LAMAX						
S-p-s01 t/m03	Piek scheidsrechterfluitje	-	118	X	X	-
S-P-01	Piek schreeuwen speler/toeschouwer	-	108	X	X	-
S-p-P	Piek auto wegrijden	-	96	X	X	X
S-p-Vr	Piek vrachtwagen wegrijden	-	108	X	-	-

** In de tabel z.jn het aantal voertuigen weergegeven. De bedr.jfsduur is gebaseerd op routelengte, snelheid, aantal bronnen en aantal bewegingen.*
***bronvermogens conform VDI3770*
X aanduiding welke periode bron actief is.

Thijssen Aannemersbedrijf, Beerendonckerweg 1a
Tabel 4-c geeft een overzicht van de relevante geluidbronnen zoals die voorkomen in de gemodelleerde bedrijfssituatie voor Thijssen Aannemersbedrijf.

tabel 4-c: overzicht geluidbronnen

bron id.	bronomschrijving	bronvermogen [dB(A)]		Bedrijfsduur [tijd/aantal]		
		gemiddeld	maximaal	dag	avond	nacht
mobiele bronnen*						
T-P	Personenauto's	89	-	10 st	2 st	2 st
T-Vr	vrachtwagens	102	-	6 st	-	-
T-B	bedrijfsbussen	92	-	20 st	2 st	2 st

tabel 4-c: overzicht geluidbronnen						
bron id.	bronomschrijving	bronvermogen [dB(A)]		Bedrijfsduur [tijd/aantal]		
		gemiddeld	maximaal	dag	avond	nacht
Puntbronnen						
T-cont1	Wisselen metaal- of houtcontainer	103	-	5 min.	-	-
T-cont2	Wisselen steencontainer	103	-	5 min.	-	-
T-cont3	Wisselen container algemeen	103	-	5 min.	-	-
T-ladlos1	Laden / lossen steigermateriaal	103	-	10 min.	-	-
T-ladlos2	Laden / lossen schaftketen	103	-	10 min.	-	-
T-ladlos3	Laden / lossen algemeen	103	-	10 min.	-	-
T-stofafzu	Stofafzuiging timmermachinale	95	-	1 uur	-	-
T-ladlosV	Laden / lossen voorterrein	103	-	0,5 uur	-	-
Oppervlaktebronnen						
T-heftr	Diesel heftrucks (algemeen)	99	-	2 uur	-	-
Gevelbronnen						
T-opend	Open deur houtmachinale	Lpbin = 88	-	1 uur	--	
LAMAX						
T-p-P	Piek busjes / auto's	-	100	X	X	X
T-p-Vr	Piek vrachtwagens	-	108	X	-	
T-pMet	Piek metaal afval	-	114	X	-	-
T-pcont1-3	Piek wisselen containers	-	114	X	-	-
T-pladlos1-3	Piek laden / lossen divers mat.	-	114	X	-	-

** In de tabel zjn het aantal voertuigen weergegeven. De bedrijfsduur is gebaseerd op routelengte, snelheid, aantal bronnen en aantal bewegingen.*
X aanduiding welke periode bron actief is.

Bull Pallets, Beerendonckerweg 2e

Tabel 4-d geeft een overzicht van de relevante geluidbronnen zoals die voorkomen in de gemodelleerde bedrijfssituatie voor Bull Pallets.

tabel 4-d: overzicht geluidbronnen						
bron id.	Bronomschrijving	bronvermogen [dB(A)]		bedrijfsduur [tijd/aantal]		
		gemiddeld	maximaal	dag	avond	nacht
mobiele bronnen*						
B-Vr1	Vrachtwagens laaddock	102	-	3 st	1 st	1 st
B-Vr2	Vrachtwagens hout lossen / afval ophalen	102	-	3 st	-	-
T-P	Personenauto's	89	-	6 st	6 st	6 st
Puntbronnen						
B-LPG	LPG heftruck	98	-	1,5 uur	-	-
B-houtafv	Afvalhoutcontainer omwisselen	103	-	20 min.	-	-
B-afval	Afvalcontainer legen	103	-	5 min.	-	-
B-pomp	Pomp	70	-	12 uur	4 uur	8 uur
B-aankop	Vrachtwagen; aan- afkoppelen	100		12 min.	4 min.	4 min.
Dakbronnen						
B-dak1	Dak tussenhal tackers	Lpbin = 76	-	10 uur	-	1 uur
B-dak2	Dak tussenhal tackers en tafelzaag	Lpbin = 77	-	10 uur	-	1 uur
Gevelbronnen						
B-gev1-4	Spouwmuur tussenhal tackers	Lpbin = 76	-	10 uur	-	1 uur
B-gev2-3	Metalen gevel tussenhal tackers	Lpbin = 76	-	10 uur	-	1 uur
B-gev5-6-7-8-9	Metalen gevel voorste hal tackers en tafelzaag	Lpbin = 77	-	10 uur	-	1 uur
B-open	Open deur voorste hal tackers en tafelzaag	Lpbin = 77	-	10 uur	-	-
B-gevlad1-2	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Lpbin = 76	-	3 uur	-	-

tabel 4-d: overzicht geluidbronnen						
bron id.	Bronomschrijving	bronvermogen [dB(A)]		bedrijfsduur [tijd/aantal]		
		gemiddeld	maximaal	dag	avond	nacht
LAMAX						
T-p-P1	Piek busjes / auto's	-	Lpbin = 76	X	X	X
T-p-Vr	Piek vrachtwagens	-	108	X	X	X
T-pMet	Piek metaal afval	-	114	X	-	-
B-paankop	B p aan/ afkoppelen vrachtwagen	-	107	X	X	X
B-p-gev1	Piek spouwmuur tussenhal tackers	-	Lpbin = 91	X	-	X
B-p-gev2	Piek metalen gevel tussenhal tackers	-	Lpbin = 91	X	-	X
B-p-dak1	Piek dak tussenhal tackers	-	Lpbin = 91	X	-	X
B-p-open	Piek open deur voorste hal tackers en tafelzaag	-	Lpbin = 92	X	-	-
B-pgevlad1-2	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	-	Lpbin = 91	X	-	-

** In de tabel zjn het aantal voertuigen weergegeven. De bedrjfsduur is gebaseerd op routelengte, snelheid, aantal bronnen en aantal bewegingen.*
X aanduiding welke periode bron actief is.

5 Resultaten

5.1 Sportpark, Beerendonckerweg 1c

5.1.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Toetsing Activiteitenbesluit
Tabel 5-a1 geeft een overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) op de immissiepunten ter plaatse van de gevels van de relevante woningen (Activiteitenbesluit). Bijlage 3a geeft een overzicht van de rekenresultaten.

tabel 5-a1: rekenresultaten LArLT -Sportpark-

id.	omschrijving	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]		
		Dag	Avond	Nacht
02	woning 6	32	34	26
03	woning 6	32	35	27
04	woning 5	32	35	28
05	woning 5	25	28	16
06	woning 4	36	38	31
07	woning 4	36	39	32
08	woning 3	37	39	31
09	woning 3	27	30	21
10	woning 2	41	41	34
11	woning 2	42	42	35
12	woning 1	41	42	35
13	woning 1	34	35	28
14	woning 1	30	32	22
15	woning 2	26	29	13
16	woning 3	25	28	13
17	woning 4	24	27	14
18	woning 5	22	25	12
19	woning 6	37	38	31
20	woning 7	36	38	30
21	woning 7	35	37	29
22	woning 8	34	36	28
23	woning 9	33	35	27
24	woning 10	32	35	26
	Toetswaarde	**50**	**45**	**40**

Voor toetsing aan het Activiteitenbesluit blijft buiten beschouwing:

- Het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein;
- Het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten;
- Het piekgeluid in de dagperiode afkomstig van de voertuigen ten behoeve van laad- en los activiteiten.

De geluidbronnen die getoetst worden aan het Activiteitenbesluit betreffen het geluid afkomstig
van de personenwagen en vrachtwagenbewegingen en het geluid afkomstig van de scheidsrechter. Uit tabel 5-a1 blijkt dat aan de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit het Activiteitenbesluit wordt voldaan. De gewenste woningen vormen ten aanzien van het langtijdgemiddelde geluid geen belemmering voor het naastgelegen sportpark.

Toetsing ruimtelijke ordening (VNG)
Tabel 5-a2 geeft een overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) op de immissiepunten ter plaatse van de gevels van de relevante woningen (VNG, inclusief stemgeluid etc.). Bijlage 3b geeft een overzicht van de rekenresultaten.

tabel 5-a2: rekenresultaten LArLT -Sportpark-

id.	omschrijving	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]		
		Dag	Avond	Nacht
02	woning 6	37	27	12
03	woning 6	38	41	26
04	woning 5	38	42	27
05	woning 5	31	41	28
06	woning 4	41	36	16
07	woning 4	41	44	31
08	woning 3	42	45	32
09	woning 3	33	46	31
10	woning 2	44	37	21
11	woning 2	44	46	34
12	woning 1	44	47	35
13	woning 1	37	47	35
14	woning 1	38	39	28
15	woning 2	35	41	22
16	woning 3	33	39	13
17	woning 4	31	37	13
18	woning 5	30	34	14
19	woning 6	42	31	12
20	woning 7	41	46	31
21	woning 7	40	45	30
22	woning 8	40	44	29
23	woning 9	39	43	28
24	woning 10	39	42	27
T04	tuin wo3	40	41	25
T05	tuin wo2	41	43	24
T06	tuin wo1	41	44	24
	Richtwaarde gemengd	**50**	**45**	**40**

In het kader van toetsing aan een goede ruimtelijke ordeningen worden de geluidbronnen behorende bij stemgeluid, sportactiviteiten en laad- en losactiviteiten wel meegenomen. Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de gewenste woningen moet worden aangesloten bij de beoordelingsmethodiek uit de Handreiking Bedrijven en milieuzonering.

De richtwaarde uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering bedraagt 50 dB(A) etmaalwaarde. Aan deze richtwaarde wordt ter plaatse van 3 woningen (avondperiode) niet voldaan. De richtwaarde wordt met maximaal 2 dB(A) overschreden ter plaatse van de voorgevels van de woningen. De maatgevende bronnen betreffen het stemgeluid van de trainer en spelers en rijdende personenauto's. In paragraaf 5.1.3 worden mogelijke maatregelen beschouwd, om de overschrijdingen terug te brengen of alsnog als acceptabel aan te merken (stap 3).

Er wordt wel voldaan aan stap 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering (55 dB(A) etmaalwaarde).
Omdat niet aan de richtwaarden kan worden voldaan worden maatregelen beschouwd.
Verder zal het geluid van de sportvelden worden gecumuleerd met het geluid van de overige relevante bedrijven van Thijssen Aannemersbedrijf en Bull Pallets.

5.1.2 Maximaal geluidniveau

Toetsing Activiteitenbesluit
In het kader van toetsing aan het Activiteitenbesluit vervallen verschillende piekgeluiden, zie paragraaf 3.2. Piekgeluiden in de dag- en avondperiode afkomstig van het scheidsrechtersfluitje en rijbewegingen van personenauto's in de dag-, avond- en nachtperiode zijn wel relevant. Tabel 5-b1 geeft een overzicht van de berekende maximale geluidniveaus (L_{Amax}) op de immissiepunten ter plaatse van de gevels van de relevante woningen (Activiteitenbesluit). Bijlage 4b geeft een overzicht van de rekenresultaten.

tabel 5-b1: rekenresultaten LAmax -Sportpark-

id.	omschrijving	maximaal geluidniveau (L_{Amax}) [dB(A)]		
		Dag	Avond	Nacht
02	woning 6	66	69	51
03	woning 6	66	70	52
04	woning 5	62	64	45
05	woning 5	65	68	50
06	woning 4	69	72	56
07	woning 4	70	72	56
08	woning 3	71	73	56
09	woning 3	60	63	41
10	woning 2	72	74	60
11	woning 2	74	76	61
12	woning 1	73	75	59
13	woning 1	59	60	51
14	woning 1	67	70	44
15	woning 2	61	64	38
16	woning 3	61	63	36
17	woning 4	58	60	34
18	woning 5	60	61	36
19	woning 6	70	73	55
20	woning 7	70	72	53
21	woning 7	69	72	52
22	woning 8	68	71	51
23	woning 9	67	70	50
24	woning 10	66	69	48
25	woning 11	62	64	35
26	woning 12	62	65	31
27	woning 12	64	68	46
28	woning 13	64	67	45
29	woning 14	63	66	44
30	woning 15	62	66	44
31	woning 16	62	65	44
32	woning 16	59	61	30
	Grenswaarde	**70**	**65**	**60**

Uit tabel 5-b1 blijkt dat aan de grenswaarde van 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode uit het Activiteitenbesluit niet wordt voldaan. De betreffende geluidbronnen betreffen het scheidsrechtersfluitje (dag- en avondperiode) en het wegrijden van personenauto's na 23.00 uur.

Er liggen bestaande woningen op kortere afstand van de sportvelden / uitrit waar auto's rijden, dan de woningen ter plaatse van de nieuwe ontwikkeling.

De gemeente wordt verzocht om maatwerkvoorschriften op te nemen voor het sportpark.

Toetsing ruimtelijke ordening (VNG)

Tabel 5-b2 geeft een overzicht van de berekende maximale geluidniveaus (L_{Amax}) op de immissiepunten ter plaatse van de gevels van de relevante woningen (Toetsing VNG, incl. stemgeluid etc). Bijlage 4b geeft een overzicht van de rekenresultaten.

tabel 5-b2: rekenresultaten LAmax -Sportpark-

id.	omschrijving	maximaal geluidniveau (L_{Amax}) [dB(A)]		
		Dag	Avond	Nacht
02	woning 6	66	69	51
03	woning 6	66	70	52
04	woning 5	62	64	45
05	woning 5	65	68	50
06	woning 4	69	72	56
07	woning 4	70	72	56
08	woning 3	70	73	56
09	woning 3	60	63	41
10	woning 2	72	74	60
11	woning 2	74	76	61
12	woning 1	73	75	59
13	woning 1	62	60	51
14	woning 1	67	70	44
15	woning 2	61	64	38
16	woning 3	61	63	36
17	woning 4	58	60	34
18	woning 5	60	61	36
19	woning 6	71	73	55
20	woning 7	70	72	53
21	woning 7	69	72	52
22	woning 8	68	71	51
23	woning 9	67	70	50
24	woning 10	66	69	48
25	woning 11	62	64	35
26	woning 12	62	65	31
27	woning 12	64	68	46
28	woning 13	64	67	45
29	woning 14	63	66	44
30	woning 15	62	66	44
31	woning 16	62	65	44
32	woning 16	59	61	30
T03	tuin wo4	61	61	39
T04	tuin wo3	64	64	42
T05	tuin wo2	69	69	50
T06	tuin wo1	73	73	51
T07	tuin wo7	69	69	42
T08	tuin wo8	64	64	38
T09	tuin wo9	61	61	37
	Richtwaarde gemengd	**70**	**65**	**60**

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de gewenste woningen moet worden aangesloten bij de beoordelingsmethodiek uit de Handreiking Bedrijven en milieuzonering. De richtwaarde uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering bedraagt 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

Ter plaatse van 3 woningen kan niet aan de richtwaarde van 70 dB(A) in de dagperiode worden voldaan. Daarnaast kan ter plaatse van 13 woningen niet aan de richtwaarde van 65 dB(A) in de avondperiode worden voldaan en ter plaatse van 1 woning niet aan de richtwaarde van 60 dB(A).

Voor 2 woningen in de dagperiode en 14 woningen in de geldt dat eveneens niet wordt voldaan aan stap 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering (70 dB(A), exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer). Voor de nachtperiode wordt wel aan de richtwaarde uit stap 3 voldaan (60 dB(A), exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer). In paragraaf 5.1.3 worden mogelijke maatregelen beschouwd, om de overschrijdingen door piekgeluiden terug te brengen of alsnog als acceptabel aan te merken (stap 4).

5.1.3 Maatregelen

Ten aanzien van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn de maatgevende bronnen het stemgeluid van de trainer en spelers en rijdende personenauto's. Maatregelen aan deze bronnen zijn niet mogelijk zonder dat de bedrijfsvoering van de sportvereniging wordt belemmerd.
De overschrijdingen ten aanzien van de maximale geluidniveaus worden veroorzaakt door het gebruik van het scheidsrechterfluitje.

Bronmaatregelen
De overschrijdingen worden veroorzaakt door excessen (hard fluiten op een scheidsrechtersfluit). In overleg met de vereniging kan een regelement op worden gesteld om deze excessen zo veel als mogelijk te beperken.
Het is te overwegen om enkel fluitjes toe te staan met een gereduceerd maximaal geluidniveau. Op deze wijze kan in ieder geval de overschrijding van stap 3 uit de Handreiking worden weggenomen. Voornoemde maatregel kan worden opgenomen in een regelement dat is opgesteld naar aanleiding van overleg tussen de initiatiefnemer/vereniging. Deze oplossing kan daarmee als organisatorische BBT-maatregelen worden beschouwd. Deze maatregel zal de sportvereniging niet beperken in de bedrijfsvoering.

Overdrachtsmaatregelen
Gezien de ligging van de woningen, waarbij de (beperkte) overschrijding van de richtwaarde plaatsvindt op de voorgevels, is het niet mogelijk om daar een reële afscherming te plaatsen. Deze zou tussen de woningen en de Beerendonckerweg geplaatst moeten worden. Dit is uit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk.

Maatregelen bij de ontvanger
Als laatste maatregel kan een goede gevelwering alsnog zorgen voor een acceptabel woon- en
verblijfklimaat binnen de gewenste woningen. Het Activiteitenbesluit stelt dat een acceptabel woon- en verblijfsklimaat gegarandeerd is wanneer in het kader van piekgeluiden het binnen niveau maximaal 55 dB(A) in de dagperiode en 50 dB(A) in de avondperiode bedraagt. De hoogst benodigde gevelwering, ten aanzien van piekgeluiden, bedraagt dan 74 – 55,0 = 19 dB in de dagperiode en 76 – 50 = 26 dB in de avondperiode.

De benodigde gevelwering in het kader van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (gecumuleerd met de berekende waarden vanuit Thijssen Aannemersbedrijf en Bull Pallets) kan hoger blijken te zijn, zie hoofdstuk 5, tabel 5-i. Voor de uiteindelijke bepaling van de benodigde gevelwering zal per woning bekeken dienen te worden of het gecumuleerde langtijdgemiddelde beoordelingsniveau of het maximale geluidniveau maatgevend is.

Gesteld kan worden dat door de aanvullende gevelwering die noodzakelijk is, een acceptabel woon- en verblijfklimaat heerst binnen de gewenste woningen. Om bovenstaande redenen kan worden gesteld dat de verhoogde geluidniveaus geen knelpunt vormen voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Een acceptabel woon- en verblijfklimaat kan worden gegarandeerd. De gemeente kan via stap 4 van de handreiking de overschrijdingen op de gevel toestaan, er is voldoende aangetoond hoe een acceptabel woon- en verblijfsklimaat geborgd kan worden.

5.2 Thijssen Aannemersbedrijf, Beerendonckerweg 1a

5.2.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Toetsing Activiteitenbesluit/ Toetsing ruimtelijke ordening (VNG)
Tabel 5-c geeft een overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) op de immissiepunten ter plaatse van de gevels van de relevante woningen. Bijlage 3a geeft een overzicht van de rekenresultaten.

tabel 5-c: rekenresultaten LArLT -Thijssen Aannemersbedrijf-

id.	omschrijving	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]		
		Dag	Avond	Nacht
01	woning 6	50	30	27
02	woning 6	51	31	28
03	woning 5	50	30	27
04	woning 5	38	21	18
05	woning 4	48	29	26
06	woning 4	48	29	26
07	woning 3	47	28	25
72		46	26	23
73		46	26	23
81		42	22	19
82		40	22	19
91		38	21	18
92		44	24	21
T01	tuin wo6	47	24	21
T02	tuin wo5	44	22	19
	Richtwaarde gemengd	**50**	**45**	**40**

Activiteitenbesluit
Uit tabel 5-c blijkt dat aan de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit het Activiteitenbesluit niet wordt voldaan.
Er is een overschrijding van 1 dB(A) ter plaatse van 1 woning in de dagperiode. De betreffende geluidbronnen betreffen diverse laad- en losactiviteiten op het voorterrein.

Er liggen bestaande woningen op kortere afstand van Thijssen Aannemersbedrijf, dan de woningen ter plaatse van de nieuwe ontwikkeling.

De gemeente wordt verzocht om maatwerkvoorschriften op te nemen voor Thijssen Aannemersbedrijf.

Toetsing ruimtelijke ordening (VNG)
Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de gewenste woningen moet worden aangesloten bij de beoordelingsmethodiek uit de Handreiking Bedrijven en milieuzonering. De richtwaarde uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering bedraagt 50 dB(A) etmaalwaarde. Ter plaatse van 1 woning kan daar niet aan worden voldaan.

Er wordt wel overal voldaan aan stap 3 (55 dB(A) etmaalwaarde).

In paragraaf 5.2.3 worden mogelijke maatregelen beschouwd, om de overschrijdingen terug te brengen of alsnog als acceptabel aan te merken (stap 3).

5.2.2 Maximaal geluidniveau

Toetsing Activiteitenbesluit
Tabel 5-d1 geeft een overzicht van de berekende maximale geluidniveaus (L_{Amax}) op de immissiepunten ter plaatse van de gevels van de relevante woningen. Bijlage 4a geeft een overzicht van de rekenresultaten.

tabel 5-d1: rekenresultaten LAmax -Thijssen Aannemersbedrijf-				
id.	omschrijving	maximaal geluidniveau (L_{Amax}) [dB(A)]		
		Dag	Avond	Nacht
01	woning 6	64	61	61
02	woning 6	64	62	62
03	woning 5	63	62	62
04	woning 5	54	50	50
05	woning 4	60	59	59
06	woning 4	60	59	59
07	woning 3	60	58	58
72		56	52	52
73		56	49	49
81		55	52	52
82		54	51	51
91		51	54	54
92		56	53	53
	Toetswaarde	**70**	**65**	**60**

Voor toetsing aan het Activiteitenbesluit blijft buiten beschouwing:
- Het piekgeluid in de dagperiode afkomstig van de voertuigen ten behoeve van laad- en los activiteiten.

Uit tabel 5-d1 blijkt dat niet aan de grenswaarde van 60 dB(A) in de nachtperiode wordt voldaan.
Er is een overschrijding van maximaal 2 dB(A) ter plaatse van 2 woningen (voorgevels).
De betreffende geluidbronnen bestaan uit de 4 rijdende personenauto's/ busjes.

Er liggen bestaande woningen op kortere afstand van Thijssen Aannemersbedrijf, dan de woningen ter plaatse van de nieuwe ontwikkeling.

De gemeente wordt verzocht om maatwerkvoorschriften op te nemen voor Thijssen Aannemersbedrijf.

Toetsing ruimtelijke ordening (VNG)
Tabel 5-d2 geeft een overzicht van de berekende maximale geluidniveaus (L_{Amax}) op de immissiepunten ter plaatse van de gevels van de relevante woningen (VNG, incl. pieken laden/lossen). Bijlage 4b geeft een overzicht van de rekenresultaten.

tabel 5-d2: rekenresultaten LAmax -Thijssen Aannemersbedrijf-				
id.	omschrijving	maximaal geluidniveau (L_{Amax}) [dB(A)]		
		Dag	Avond	Nacht
01	woning 6	74	61	61
02	woning 6	75	62	62
03	woning 5	74	62	62
04	woning 5	60	50	50
05	woning 4	70	59	59
06	woning 4	70	59	59
07	woning 3	69	58	58
72		67	52	52
73		67	49	49
81		65	52	52

tabel 5-d2: rekenresultaten LAmax -Thijssen Aannemersbedrijf-				
id.	omschrijving	maximaal geluidniveau (L_{Amax}) [dB(A)]		
		Dag	Avond	Nacht
82		64	51	51
91		62	54	54
92		65	53	53
T04_A	tuin wo3	62	50	50
T05_A	tuin wo2	54	43	43
T06_A	tuin wo1	53	39	39
	Richtwaarde gemengd	**70**	**65**	**60**

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de gewenste woningen moet worden aangesloten bij de beoordelingsmethodiek uit de Handreiking Bedrijven en milieuzonering. De richtwaarde uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering bedraagt 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. Ter plaatse van 2 woningen kan niet aan de richtwaarde van 70 dB(A) in de dagperiode worden voldaan. Daarnaast kan ter plaatse van 2 woningen niet aan de richtwaarde van 60 dB(A) in de nachtperiode worden voldaan.
De geluidbronnen betreffen enkele rijdende personenauto's/ busjes.

Er wordt wel overal voldaan aan stap 3 (70 dB(A) dagperiode, 60 dB(A) nachtperiode, exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer).

In paragraaf 5.2.3 worden mogelijke maatregelen beschouwd, om de overschrijdingen door piekgeluiden terug te brengen of alsnog als acceptabel aan te merken (stap 3).

5.2.3 Maatregelen

De overschrijding ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau worden veroorzaakt door diverse activiteiten (laden en lossen en rijbewegingen van voertuigen) op het voorterrein. De overschrijding bedraagt slechts 1 dB(A) ter plaatse van 1 woning.

De overschrijdingen ten aanzien van de maximale geluidniveaus betreffen 4 rijdende personenauto's/ busjes.

Bronmaatregelen
Ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau zijn bronmaatregelen niet eenvoudig mogelijk. Het betreft niet één, maar diverse bronnen. Ten opzichte van de minimale overschrijding van maximaal 1 dB(A) ter plaatse van 1 woning is dit niet reëel.

De overschrijdingen ten aanzien van de maximale geluidniveaus (pieken) door het wisselen van de containers op het voorterrein en lossen van metaal in de metaalbak (dagperiode) en het rijden van personenauto's / bussen (nachtperiode). Hier zijn bronmaatregelen ook niet eenvoudig, zonder het bedrijf te beperken.

Overdrachtsmaatregelen
Gezien de ligging van de woningen, waarbij de (beperkte) overschrijding van de richtwaarde plaatsvindt op de voorgevels, is het niet mogelijk om daar een reële afscherming te plaatsen. Deze zou tussen de woningen en de Beerendonckerweg geplaatst moeten worden. Dit is uit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk.

Maatregelen bij de ontvanger
Als laatste maatregel kan een goede gevelwering alsnog zorgen voor een acceptabel woon- en
verblijfklimaat binnen de gewenste woningen. Het Activiteitenbesluit stelt dat een acceptabel woon- en verblijfsklimaat gegarandeerd is wanneer in het kader van piekgeluiden het binnen

niveau maximaal 55 dB(A) in de dagperiode en 50 dB(A) in de avondperiode bedraagt. De hoogst benodigde gevelwering bedraagt dan 75 – 55,0 = 20 dB in de dagperiode en 62 – 50 = 17 dB in de nachtperiode. De woningen dienen, gezien de minimale Bouwbesluiteis minimaal te voldoen aan een gevelwering van 20 dB. Dus er wordt per definitie aan de gevelweringeis voldaan.

De benodigde gevelwering in het kader van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (gecumuleerd met de berekende waarden vanuit het Sportpark en Bull Pallets) kan hoger blijken te zijn, zie hoofdstuk 5, tabel 5-i. Voor de uiteindelijke bepaling van de benodigde gevelwering zal per woning bekeken dienen te worden of het gecumuleerde langtijdgemiddelde beoordelingsniveau of het maximale geluidniveau maatgevend is.

Gesteld kan worden dat door de aanvullende gevelwering die noodzakelijk is, een acceptabel woon- en verblijfklimaat heerst binnen de gewenste woningen. Om bovenstaande redenen kan worden gesteld dat de verhoogde geluidniveaus geen knelpunt vormen voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Een acceptabel woon- en verblijfklimaat kan worden gegarandeerd. De gemeente kan via stap 3 van de handreiking de overschrijdingen op de gevel toestaan, er is voldoende aangetoond hoe een acceptabel woon- en verblijfsklimaat geborgd kan worden.

5.3 Bull Pallets, Beerendonckerweg 2e

5.3.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)

Toetsing Activiteitenbesluit/ Toetsing ruimtelijke ordening (VNG)
Tabel 5-e geeft een overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) op de immissiepunten ter plaatse van de gevels van de relevante woningen. Bijlage 3a geeft een overzicht van de rekenresultaten.

tabel 5-e: rekenresultaten LArLT -Bull Pallets-

id.	omschrijving	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]				
		dag	dag incl. strafcorr 5 dB	avond	nacht	nacht incl. strafcorr 5 dB
11	woning 1	36	41	33	30	31
12	woning 1	50	55	44	41	42
13	woning 1	50	55	44	40	41
14	woning 2	49	53	41	38	39
15	woning 3	46	50	35	32	33
16	woning 4	45	49	34	32	32
17	woning 5	42	46	32	29	30
18	woning 6	40	44	31	28	28
19	woning 7	44	48	39	36	37
20	woning 7	54	58	48	44	45
21	woning 8	53	58	49	45	46
22	woning 9	54	58	50	46	47
23	woning 10	53	58	51	47	48
24	woning 11	53	57	51	47	48
25	woning 11	47	51	40	39	39
26	woning 12	49	53	48	44	45
27	woning 12	50	54	48	45	46
28	woning 13	48	52	47	44	45
29	woning 14	46	50	44	42	42
30	woning 15	44	48	43	40	41
31	woning 16	43	47	42	40	40

tabel 5-e: rekenresultaten LArLT -Bull Pallets-						
id.	omschrijving	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]				
		dag	dag incl. strafcorr 5 dB	avond	nacht	nacht incl. strafcorr 5 dB
32	woning 16	36	40	35	33	33
33	woning 16	29	33	28	25	25
34	woning 15	28	32	26	24	24
35	woning 14	30	34	28	26	26
36	woning 13	32	36	29	26	27
37	woning 12	34	38	31	28	28
38	woning 11	36	40	30	28	29
39	woning 10	37	42	32	29	30
40	woning 9	36	41	31	28	29
41	woning 8	37	41	30	27	28
42	woning 7	35	40	28	26	26
T04	tuin wo3	46	51	34	31	32
T05	tuin wo2	49	54	39	36	37
T06	tuin wo1	51	55	43	40	41
	Richtwaarde gemengd	**50**		**45**	**40**	

** Voor de relevante dag- en nachtperiode is rekening gehouden met het intermitterende karakter van de spijkertackers, welke in de hallen worden gebruikt. De strafcorrectie van 5 dB is meegenomen voor de periode waar dit voor geldt (10 uur in de dagperiode en 1 uur in de nachtperiode).*

Activiteitenbesluit
Uit tabel 5-e blijkt dat aan de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit het Activiteitenbesluit niet wordt voldaan.
Er zijn overschrijdingen van maximaal 8 dB(A) ter plaatse van 9 woningen in de dagperiode, overschrijdingen van maximaal 6 dB(A) ter plaatse van 7 woningen in de avondperiode en overschrijdingen van maximaal 8 dB(A) ter plaatse van 10 woningen in de nachtperiode. De betreffende geluidbronnen betreffen diverse laad- en losactiviteiten (vrachtwagen, heftruck).

De gemeente wordt verzocht om maatwerkvoorschriften op te nemen voor Bull pallets.

Toetsing ruimtelijke ordening (VNG)
Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de gewenste woningen moet worden aangesloten bij de beoordelingsmethodiek uit de Handreiking Bedrijven en milieuzonering. De richtwaarde uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering bedraagt 50 dB(A) etmaalwaarde. Ter plaatse van 10 woningen kan daar niet aan worden voldaan.

Voor 5 woningen geldt dat eveneens niet wordt voldaan aan stap 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering (55 dB(A)). In paragraaf 5.3.3 worden mogelijke maatregelen beschouwd, om de overschrijdingen terug te brengen of alsnog als acceptabel aan te merken (stap 4).

5.3.2 Maximaal geluidniveau

Toetsing Activiteitenbesluit
Tabel 5-f1 geeft een overzicht van de berekende maximale geluidniveaus (L_{Amax}) op de relevante immissiepunten ter plaatse van de gevels van de relevante woningen (Activiteitenbesluit). Bijlage 4a geeft een overzicht van de rekenresultaten.

tabel 5-f1: rekenresultaten LAmax -Bull Pallets-				
id.	omschrijving	maximaal geluidniveau (L_{Amax}) [dB(A)]		
		Dag	Avond	Nacht
02	woning 6	49	60	60
03	woning 5	44	62	62
04	woning 5	49	55	55
05	woning 4	50	60	60
06	woning 4	50	64	64
07	woning 3	51	65	65
08	woning 3	56	62	62
09	woning 2	56	63	63
10	woning 2	58	69	69
11	woning 1	63	72	72
12	woning 1	68	72	72
13	woning 1	67	71	71
14	woning 2	65	69	69
15	woning 3	61	66	66
16	woning 4	60	64	64
17	woning 5	56	62	62
18	woning 6	55	60	60
19	woning 7	67	67	67
20	woning 7	69	75	75
21	woning 8	70	74	74
22	woning 9	69	75	75
23	woning 10	70	76	76
24	woning 11	70	75	75
25	woning 11	67	67	67
26	woning 12	66	72	72
27	woning 12	69	73	73
28	woning 13	66	71	71
29	woning 14	63	68	68
30	woning 15	60	67	67
31	woning 16	58	66	66
32	woning 16	51	59	59
33	woning 16	45	52	52
47	woning 27	54	62	62
48	woning 27	53	62	62
49	woning 27	38	45	45
58	woning 20	40	46	46
59	woning 21	38	43	43
60	woning 21	39	49	49
61	woning 21	52	60	60
62	woning 20	54	62	62
	Toetswaarde	**70**	**65**	**60**

Voor toetsing aan het Activiteitenbesluit blijft buiten beschouwing:

- Het piekgeluid in de dagperiode afkomstig van de voertuigen ten behoeve van laad- en los activiteiten.

Uit tabel 5-f1 blijkt dat aan de grenswaarde van 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode uit het Activiteitenbesluit niet wordt voldaan.
Er is een overschrijding van maximaal 12 dB(A) in de avondperiode en 17 dB(A) in de nachtperiode ter plaatse van 16 woningen in de avondperiode en 18 woningen in de nachtperiode.
De betreffende geluidbronnen betreffen de vrachtwagenbewegingen en het aan-, afkoppelen van de oplegger. Het betreft maximaal 1 heen- en terugbeweging in zowel de avond- als nachtperiode. Dit kan plaatsvinden tussen 19.00 uur en 7.00 uur.

De gemeente wordt verzocht om maatwerkvoorschriften op te nemen voor Bull Pallets.

Toetsing ruimtelijke ordening (VNG)
Tabel 5-f2 geeft een overzicht van de berekende maximale geluidniveaus (L_{Amax}) op de immissiepunten ter plaatse van de gevels van de relevante woningen (VNG, incl. pieken laden/lossen). Bijlage 4b geeft een overzicht van de rekenresultaten.

tabel 5-f2: rekenresultaten LAmax -Bull Pallets-

id.	omschrijving	maximaal geluidniveau (L_{Amax}) [dB(A)]		
		Dag	Avond	Nacht
02	woning 6	58	60	60
03	woning 5	59	62	62
04	woning 5	52	55	55
05	woning 4	57	60	60
06	woning 4	62	64	64
07	woning 3	64	65	65
08	woning 3	61	62	62
09	woning 2	63	63	63
10	woning 2	69	69	69
11	woning 1	72	72	72
12	woning 1	72	72	72
13	woning 1	70	71	71
14	woning 2	69	69	69
15	woning 3	64	66	66
16	woning 4	62	64	64
17	woning 5	59	62	62
18	woning 6	58	60	60
19	woning 7	67	67	67
20	woning 7	76	75	75
21	woning 8	75	74	74
22	woning 9	75	75	75
23	woning 10	76	76	76
24	woning 11	75	75	75
25	woning 11	67	67	67
26	woning 12	72	72	72
27	woning 12	73	73	73
28	woning 13	71	71	71
29	woning 14	68	68	68
30	woning 15	66	67	67
31	woning 16	64	66	66
32	woning 16	57	59	59
33	woning 16	49	52	52
47	woning 27	59	62	62
48	woning 27	58	62	62
49	woning 27	42	45	45
58	woning 20	45	46	46
59	woning 21	42	43	43
60	woning 21	47	49	49
61	woning 21	57	60	60
62	woning 20	59	62	62
T03	tuin wo4	62	62	62
T04	tuin wo3	64	64	64
T05	tuin wo2	70	70	70
T06	tuin wo1	71	71	71
T07	tuin wo7	64	64	64
T08	tuin wo8	57	57	57

tabel 5-f2: rekenresultaten LAmax -Bull Pallets-				
id.	omschrijving	maximaal geluidniveau (L_{Amax}) [dB(A)]		
		Dag	Avond	Nacht
T09	tuin wo9	57	57	57
T10	tuin wo10	58	58	58
T11	tuin wo11	62	62	62
T12	tuin wo12	61	61	61
	Richtwaarde	**70**	**65**	**60**

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de gewenste woningen moet worden aangesloten bij de beoordelingsmethodiek uit de Handreiking Bedrijven en milieuzonering. De richtwaarde uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering bedraagt 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.
Er is een overschrijding van maximaal 6 dB(A) in de dagperiode, 10 dB(A) in de avondperiode en 16 dB(A) in de nachtperiode ter plaatse van respectievelijk 8 woningen in de dagperiode, 13 woningen in de avondperiode en 17 woningen in de nachtperiode.
De relevante geluidbronnen betreffen de vrachtwagenbewegingen en het aan-, afkoppelen van de oplegger. Het betreft maximaal 3 heen- en terugbewegingen in de dagperiode en 1 heen- en terugbeweging in zowel de avond- als nachtperiode. De vrachtwagenbewegingen kunnen dus 24 u per dag plaatsvinden.

Er wordt niet voldaan aan stap 3 (70 dB(A) dagperiode, 60 dB(A) nachtperiode, exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer).

In paragraaf 5.3.3 worden mogelijke maatregelen beschouwd, om de overschrijdingen terug te brengen of alsnog als acceptabel aan te merken (stap 4).

5.3.3 Maatregelen

De overschrijdingen ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau worden veroorzaakt door het aan- afkoppelen van de opleggers en het gebruik van de LPG heftruck buiten.

De relevante geluidbronnen ten aanzien van de maximale geluidniveaus (pieken) betreffen de vrachtwagenbewegingen en het aan-, afkoppelen van de oplegger. Het betreft maximaal 3 heen- en terugbewegingen in de dagperiode en 1 heen- en terugbeweging in zowel de avond- als nachtperiode. De vrachtwagenbewegingen / aankoppelen opleggers kunnen dus 24 u per dag plaatsvinden.

Bronmaatregelen

Bronmaatregelen zijn niet eenvoudig mogelijk, zonder het bedrijf te beperken.

Overdrachtsmaatregelen

Gezien de situering van het bedrijf Bull Pallets ten opzichte van de woningen is het plaatsen van een geluidscherm effectief voor het reduceren van de geluidbelastingen op de gevels van de woningen.

Indien een geluidscherm van 4 meter hoogte en een lengte van 40 meter ter plaatse van de noordelijke grens van het plan wordt geplaatst levert dit aanzienlijke geluidreductie op.
Indien verder ter plaatse van de tuinafscheidingen van woning 1 en 2 de 'schuttingen' uitgevoerd worden als absorberend geluidscherm met een hoogte van 1,8 m, levert dit voor de achtergevels en de buitenruimten van deze woningen ook een aanzienlijke geluidreductie op.

De effecten van deze maatregelen zijn doorgerekend voor de relevante woningen.
Tabel 5-g geeft een overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) op de immissiepunten ter plaatse van de gevels van de relevante woningen. Bijlage 3b geeft een overzicht van de rekenresultaten.
Tabel 5-h geeft een overzicht van de berekende maximale geluidniveaus (L_{Amax}) op de immissiepunten ter plaatse van de gevels van de relevante woningen (VNG, incl. pieken laden/lossen). Bijlage 4b geeft een overzicht van de rekenresultaten.

tabel 5-g: rekenresultaten LArLT -Bull Pallets- inclusief schermen

id.	omschrijving	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]				
		dag	dag incl. strafcorr 5 dB	avond	nacht	nacht incl. strafcorr 5 dB
11	woning 1	36	41	32	30	30
12	woning 1	45	50	42	39	40
13	woning 1	47	51	40	37	38
14	woning 2	42	46	38	35	36
15	woning 3	40	44	34	31	32
16	woning 4	40	45	33	30	31
17	woning 5	38	42	31	28	29
18	woning 6	35	40	29	26	27
19	woning 7	37	41	37	34	35
20	woning 7	39	44	42	39	40
21	woning 8	39	43	42	39	40
22	woning 9	39	43	42	39	40
23	woning 10	39	43	43	40	40
24	woning 11	38	43	43	40	40
25	woning 11	35	40	33	32	32
26	woning 12	38	42	38	35	36
27	woning 12	40	44	42	39	39
28	woning 13	44	49	43	41	42
29	woning 14	42	46	40	39	39
30	woning 15	43	47	42	40	40
31	woning 16	42	46	41	39	40
32	woning 16	34	39	32	31	30
33	woning 16	28	33	27	24	25
34	woning 15	28	32	26	24	24
35	woning 14	29	33	27	25	25
36	woning 13	31	35	28	25	26
37	woning 12	32	37	29	26	27
38	woning 11	34	38	28	25	26
39	woning 10	35	39	29	26	27
40	woning 9	35	39	30	26	27
41	woning 8	34	38	28	25	26
42	woning 7	34	38	27	24	24
T04	tuin wo3	41	46	30	27	28
T05	tuin wo2	42	47	32	30	30
T06	tuin wo1	44	49	35	32	33
	Richtwaarde gemengd	**50**		**45**	**40**	

** Voor de relevante dag- en nachtperiode is rekening gehouden met het intermitterende karakter van de spijkertackers, welke in de hallen worden gebruikt. De strafcorrectie van 5 dB is meegenomen voor de periode waar dit voor geldt (10 uur in de dagperiode en 1 uur in de nachtperiode).*

tabel 5-h: rekenresultaten LAmax -Bull Pallets- inclusief schermen				
id.	omschrijving	maximaal geluidniveau (L_{Amax}) [dB(A)]		
		Dag	Avond	Nacht
02	woning 6	57	60	60
03	woning 5	58	61	61
04	woning 5	50	53	53
05	woning 4	50	53	53
06	woning 4	62	64	64
07	woning 3	63	65	65
08	woning 3	58	62	62
09	woning 2	58	63	63
10	woning 2	69	69	69
11	woning 1	71	71	71
12	woning 1	65	71	71
13	woning 1	62	67	67
14	woning 2	58	65	65
15	woning 3	57	62	62
16	woning 4	58	61	61
17	woning 5	55	59	59
18	woning 6	53	56	56
19	woning 7	63	67	67
20	woning 7	65	67	67
21	woning 8	63	67	67
22	woning 9	62	68	68
23	woning 10	60	68	68
24	woning 11	59	68	68
25	woning 11	54	58	58
26	woning 12	57	62	62
27	woning 12	61	67	67
28	woning 13	66	67	67
29	woning 14	62	64	64
30	woning 15	65	67	67
31	woning 16	63	65	65
32	woning 16	52	55	55
33	woning 16	48	50	50
47	woning 27	59	62	62
48	woning 27	55	59	59
49	woning 27	42	45	44
58	woning 20	43	45	45
59	woning 21	38	40	41
60	woning 21	39	42	42
61	woning 21	53	54	54
62	woning 20	49	52	52
T03	tuin wo4	57	57	57
T04	tuin wo3	57	57	57
T05	tuin wo2	60	60	60
T06	tuin wo1	65	65	65
T07	tuin wo7	58	58	58
T08	tuin wo8	55	55	55
T09	tuin wo9	54	54	54
T10	tuin wo10	54	54	54
T11	tuin wo11	53	53	53
T12	tuin wo12	55	55	55
	Richtwaarde gemengd	**70**	**65**	**60**

Maatregelen bij de ontvanger

Als laatste maatregel kan een goede gevelwering verder zorgen voor een acceptabel woon- en verblijfklimaat binnen de gewenste woningen. Het Activiteitenbesluit stelt dat een acceptabel woon- en verblijfsklimaat gegarandeerd is wanneer in het kader van piekgeluiden het binnenniveau maximaal 55 dB(A) in de dagperiode, 50 dB(A) in de avondperiode en 45 dB(A) in de nachtperiode bedraagt.

De hoogst benodigde gevelwering bedraagt dan, na het nemen van maatregelen (plaatsen schermen) 71 – 55,0 = 16 dB in de dagperiode en 71 – 50 = 21 dB in de nachtperiode en 71 – 45 = 26 dB in de nachtperiode.

De benodigde gevelwering in het kader van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (gecumuleerd met de berekende waarden vanuit Thijssen Aannemersbedrijf en het Sportpark) kan hoger blijken te zijn, zie hoofdstuk 5, tabel 5-i. Voor de uiteindelijke bepaling van de benodigde gevelwering zal per woning bekeken dienen te worden of het gecumuleerde langtijdgemiddelde beoordelingsniveau of het maximale geluidniveau maatgevend is.

Gesteld kan worden dat door de aanvullende gevelwering die noodzakelijk is, een acceptabel woon- en verblijfklimaat heerst binnen de gewenste woningen. Om bovenstaande redenen kan worden gesteld dat de verhoogde geluidniveaus geen knelpunt vormen voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Een acceptabel woon- en verblijfklimaat kan worden gegarandeerd. De gemeente kan via stap 4 van de handreiking de overschrijdingen op de gevel toestaan, er is voldoende aangetoond hoe een acceptabel woon- en verblijfsklimaat geborgd kan worden.

5.4 Gecumuleerde geluidbelastingen

Tabel 5-i geeft een overzicht van de gecumuleerde berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) op de immissiepunten ter plaatse van de gevels van de relevante woningen, zonder maatregelen. Bijlage 5 geeft een overzicht van de rekenresultaten.

tabel 5-i: rekenresultaten LArLT -gecumuleerd-

id.	omschrijving	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]				
		dag	dag incl. strafcorr 5 dB	avond	nacht	nacht incl. strafcorr 5 dB
01	woning 6	50	55	32	27	28
02	woning 6	51	55	41	30	31
03	woning 5	50	55	42	31	32
04	woning 5	42	46	41	30	31
05	woning 4	48	53	37	28	29
06	woning 4	49	53	45	32	33
07	woning 3	48	53	45	33	34
08	woning 3	44	49	46	34	35
09	woning 2	46	51	38	29	30
10	woning 2	47	52	47	35	36
11	woning 1	47	52	47	36	37
12	woning 1	51	56	49	42	43
13	woning 1	51	55	45	41	42
14	woning 2	49	54	44	38	39
15	woning 3	46	50	40	32	33
16	woning 4	45	50	39	32	32
17	woning 5	45	49	36	30	30
18	woning 6	43	47	34	28	29
19	woning 7	46	51	46	37	38
20	woning 7	54	58	50	44	45
21	woning 8	54	58	50	45	46
22	woning 9	54	58	51	46	47
23	woning 10	54	58	52	47	48
24	woning 11	53	58	51	47	48
25	woning 11	47	51	42	39	39
26	woning 12	49	53	48	44	45
27	woning 12	50	54	49	46	46
28	woning 13	48	53	48	44	45
29	woning 14	46	50	46	42	42
30	woning 15	44	49	44	40	41
31	woning 16	44	48	43	40	40
32	woning 16	37	42	36	33	33
33	woning 16	37	41	32	25	26
34	woning 15	37	41	33	24	25
35	woning 14	37	42	35	26	26
36	woning 13	38	43	35	27	27
37	woning 12	39	43	36	28	29
38	woning 11	40	44	37	28	29
39	woning 10	41	45	37	29	30
40	woning 9	41	45	38	29	30
41	woning 8	41	45	39	29	30
42	woning 7	41	45	40	29	30

tabel 5-i: rekenresultaten LArLT -gecumuleerd-						
id.	omschrijving	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]				
		dag	dag incl. strafcorr 5 dB	avond	nacht	nacht incl. strafcorr 5 dB
72		46	50	29	24	25
73		46	51	37	28	29
81		43	47	34	23	24
82		41	45	34	24	25
91		39	43	31	19	20
92		44	48	35	23	24

** Voor de relevante dag- en nachtperiode is rekening gehouden met het intermitterende karakter van de spijkertackers, welke in de hallen van Bull pallets worden gebruikt. De strafcorrectie van 5 dB is meegenomen voor de periode waar dit voor geldt (10 uur in de dagperiode en 1 uur in de nachtperiode).*

Uit tabel 5-g blijkt dat in de dagperiode de hoogst optredende gecumuleerde (industrielawaai) geluidniveaus 58 dB(A) bedragen, in de avondperiode 52 dB(A) en in de nachtperiode 48 dB(A).

Tabel 5-h geeft een overzicht van de gecumuleerde berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) op de immissiepunten ter plaatse van de gevels van de relevante woningen, inclusief de maatregelen van de schermen. Bijlage 5 geeft een overzicht van de rekenresultaten.

tabel 5-h: rekenresultaten LArLT -gecumuleerd- inclusief schermen						
id.	omschrijving	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]				
		dag	dag incl. strafcorr 5 dB	avond	nacht	nacht incl. strafcorr 5 dB
01	woning 6	50	55	32	27	28
02	woning 6	51	55	41	30	31
03	woning 5	50	55	42	30	31
04	woning 5	41	46	41	30	31
05	woning 4	48	53	37	27	28
06	woning 4	49	53	44	32	33
07	woning 3	48	53	45	33	34
08	woning 3	43	47	46	33	34
09	woning 2	44	49	37	28	28
10	woning 2	47	52	47	35	36
11	woning 1	47	52	47	36	37
12	woning 1	48	52	48	41	42
13	woning 1	47	52	43	38	39
14	woning 2	43	47	43	35	36
15	woning 3	42	46	40	31	32
16	woning 4	42	46	39	31	31
17	woning 5	43	48	36	28	29
18	woning 6	41	45	34	27	28
19	woning 7	41	46	46	36	37
20	woning 7	43	47	46	40	40
21	woning 8	42	47	46	40	40
22	woning 9	42	46	46	40	41
23	woning 10	41	46	46	40	41
24	woning 11	41	45	45	40	41
25	woning 11	38	42	38	32	32
26	woning 12	40	44	41	36	36
27	woning 12	41	46	44	40	40
28	woning 13	45	49	45	41	42

tabel 5-h: rekenresultaten LArLT -gecumuleerd- inclusief schermen						
id.	omschrijving	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]				
		dag	dag incl. strafcorr 5 dB	avond	nacht	nacht incl. strafcorr 5 dB
29	woning 14	43	47	42	39	39
30	woning 15	43	47	42	39	38
31	woning 16	43	48	43	40	40
32	woning 16	37	42	36	33	33
33	woning 16	36	41	32	25	25
34	woning 15	37	41	33	24	24
35	woning 14	37	42	34	25	25
36	woning 13	38	42	35	26	26
37	woning 12	38	43	36	26	27
38	woning 11	39	44	36	26	27
39	woning 10	40	45	37	27	28
40	woning 9	40	44	38	27	28
41	woning 8	40	44	38	27	28
42	woning 7	39	44	40	28	29
72		46	50	29	23	24
73		46	51	36	28	28
81		43	47	34	22	23
82		41	45	34	22	23
91		39	43	31	19	20
92		44	48	35	23	24

** Voor de relevante dag- en nachtperiode is rekening gehouden met het intermitterende karakter van de spijkertackers, welke in de hallen van Bull Pallets worden gebruikt. De strafcorrectie van 5 dB is meegenomen voor de periode waar dit voor geldt (10 uur in de dagperiode en 1 uur in de nachtperiode).*

Uit tabel 5-h blijkt dat in de dagperiode de hoogst optredende gecumuleerde (industrielawaai) geluidniveaus 55 dB(A) (50 dB(A) zonder strafcorrectie) bedragen, in de avondperiode 48 dB(A) en in de nachtperiode 42 dB(A) (41 dB(A) zonder strafcorrectie).

De hoogst benodigde gevelwering bedraagt dan 55 – 35,0 = 20 dB in de dagperiode, 48 – 30 = 18 dB in de avondperiode en 42 – 25 = 17 dB in de nachtperiode. De betreffende woningen dienen, minimaal te voldoen aan een gevelwering van 20 dB ten gevolge van het gemiddelde gecumuleerde geluid.

Gesteld kan worden dat door het nemen van de maatregelen (schermen en aanvullende gevelwering) die noodzakelijk zijn, een acceptabel woon- en verblijfklimaat heerst binnen de gewenste woningen.

Methode Miedema: objectivering akoestische omgevingskwaliteit

De methode Miedema is een hulpmiddel om een geobjectiveerd oordeel te geven over de kwaliteit van het woon- en leefklimaat, althans voor het aspect geluidhinder.

Het berekenen van de gecumuleerde geluidbelasting is geen simpele optelsom. Industrielawaai heeft bijvoorbeeld een andere dosismaat en hinderlijkheid dan verkeerslawaai. De methode Miedema houdt in dat alle geluidbronsoorten worden omgerekend naar een geluidbelasting door wegverkeer die evenveel hinder veroorzaakt. Daarvoor wordt per bronsoort gebruik gemaakt van de dosis-effectrelatie, aan de hand waarvan het percentage ernstig gehinderden bij een bepaald geluidniveau wordt vastgesteld. Door deze omrekening kunnen de verschillende bronsoorten wel worden opgeteld, met als resultaat een gecumuleerd geluidniveau. Tot zover de kwantitatieve beoordeling.

De kwalitatieve beoordeling gebeurt door de indeling in categorieën, van uitstekend tot zeer slecht. Een gecumuleerd geluidniveau van 51-55 dB heeft het label 'redelijk'. Een geluidniveau van 56-60 dB kwalificeert als 'matig' en 61-65 dB als 'tamelijk slecht'.

Het maximaal optredend gecumuleerd geluidniveau, omgerekend naar wegverkeerslawaai-dosis, bedraagt:

L^*_{IL} (L_{CUM}) = 1,00 L_{IL} + 1,00
58 dB(A) etmaalwaarde = 58 + 1 = L_{CUM} = 59 dB

Geconcludeerd kan worden dat, zonder de maatregelen van de schermen, het woon- en leefklimaat ter plaatse van de nieuw woonwijk voor een gedeelte sprake is van kwaliteit 'matig' en voor het grootste deel van kwaliteit 'redelijk'.

Bij toepassing van de maatregelen (plaatsen schermen)
Het maximaal optredend gecumuleerd geluidniveau, omgerekend naar wegverkeerslawaai-dosis, bedraagt:

Woningen 5 en 6: 55 dB(A) etmaalwaarde = 55 + 1 = L_{CUM} = 56 dB

Maar, gezien zeer waarschijnlijk het intermitterende karakter van het geluid van de tackers van Bull pallets ter plaatse van de voor en linkerzijgevel niet herkenbaar is door de afstand, zou bij woningen 5 en 6 het geluidniveau 51 dB(A) etmaalwaarde zijn = 51 + 1 = L_{CUM} = 52 dB
Er vanuitgaande dat het intermitterende karakter van het geluid van de tackers van Bull pallets wel herkenbaar is bij woningen 1 en 2 is daar het geluidniveau maximaal 52 dB(A)
Woningen 1 en 2: 52 dB(A) etmaalwaarde = 52 + 1 = L_{CUM} = 53 dB

Geconcludeerd kan worden dat, bij toepassing van de maatregelen van de schermen, het woon- en leefklimaat ter plaatse van de nieuw woonwijk voor een gedeelte sprake is van kwaliteit 'redelijk' en voor het grootste deel van kwaliteit 'goed'.

5.5 Bijzondere geluiden

De aard van het materieel en van de activiteiten geeft geen aanleiding om te veronderstellen dat ter plaatse van de beoordelingspunten sprake zal zijn van geluid met een tonaal of impulsachtig karakter, met uitzondering van het geluid van de tackers in de hal van Bull Pallets. Voor de tackers in de hal van Bull Pallets is rekening gehouden met de strafcorrectie van 5 dB.
Ter plaatse van de beoordelingspunten is eveneens geen sprake van herkenbaar muziekgeluid.
De piekniveaus die kunnen optreden zijn zodanig kortstondig en niet veelvuldig aanwezig dat het toepassen van de toeslag K_2 van 5 dB of K_3 tijdens het optreden hiervan niet zal bijdragen tot een verhoging van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bij de beoordelingspunten.

6 Samenvatting en conclusies

In opdracht van HVG Real Estate te Roermond is door M-tech Nederland een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidimmissie ter plaatse van de beoogde woningbouwlocatie aan de Beerendonckerweg te Broekhuizenvorst. Het voornemen is om daar nieuwe woningen te bouwen. De beoogde woonwijk ligt binnen de richtafstanden van de naastgelegen sportvelden en enkele bedrijven. In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing is een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

6.1 Sportpark, Beerendonckerweg 1c

Langtjdgemiddeld beoordelingsniveau
Uit het onderzoek is gebleken dat ter plaatse van de gewenste woningen aan de grenswaarden, langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, uit het Activiteitenbesluit wordt voldaan.

Uit het onderzoek is gebleken dat ter plaatse van 3 woningen niet aan de richtwaarden uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering kan worden voldaan (avondperiode). Er wordt wel voldaan aan stap 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering (55 dB(A) etmaalwaarde).

Bron en overdrachtsmaatregelen zijn onderzocht en zijn niet mogelijk/gewenst. Maatregelen bij de ontvanger zijn daarentegen wel mogelijk. Als laatste maatregel kan een goede gevelwering alsnog zorgen voor een acceptabel woon- en verblijfklimaat binnen de woningen. De berekende waarden van het sportpark zullen worden gecumuleerd met de berekende waarden vanuit Thijssen Aannemersbedrijf en Bull Pallets. Zie hoofdstuk 5.
Op basis van deze gecumuleerde geluidbelasting wordt een uitspraak gedaan over het woon- en leefklimaat ter plaatse van de gewenste woningen en de bijbehorende benodigde gevelwering.
De benodigde geluidwering zal in het bestemmingsplan moeten worden vastgelegd. Door middel van een nader gevelweringsonderzoek kan op een later moment bepaald worden welke voorzieningen exact nodig zijn.
De gemeente kan via stap 3 van de handreiking de overschrijdingen op de gevels toestaan, er is voldoende aangetoond hoe een acceptabel woon- en verblijfsklimaat binnen in de gewenste woningen geborgd kan worden. Daarbij kan de motivatie in paragraaf 5.1.3. als input dienen.

Maximaal geluidniveau
Uit het onderzoek blijkt dat aan de grenswaarde ten aanzien van de maximale geluidniveaus van 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode uit het Activiteitenbesluit niet wordt voldaan. De betreffende geluidbronnen betreffen het scheidsrechtersfluitje en het wegrijden van personenauto's na 23.00 uur.
Er liggen bestaande woningen op kortere afstand van de sportvelden / uitrit waar auto's rijden, dan de woningen ter plaatse van de nieuwe ontwikkeling. De gemeente wordt verzocht om maatwerkvoorschriften op te nemen voor het sportpark. Op die manier wordt geregeld dat het plan niet voor een belemmering van het sportpark kan zorgen.

Uit het onderzoek is gebleken dat ter plaatse van 3 woningen in de dagperiode, 13 woningen in de avondperiode en 1 woning in de nachtperiode niet aan de richtwaarden uit stap 2 van de
Handreiking Bedrijven en milieuzonering kan worden voldaan. Ter plaatse van 2 woningen in de dagperiode en 14 woningen in de avondperiode kan ook niet aan de richtwaarde uit stap 3 van de

Handreiking Bedrijven en milieuzonering worden voldaan. In paragraaf 5.1.3 zijn de maatregelen beschouwd. De initiatiefnemer zal met de vereniging in gesprek gaan om zogenoemde excessen zoveel als mogelijk te voorkomen (organisatorische maatregelen). Uit paragraaf 5.1.3 blijkt verder dat door de benodigde (aanvullende) gevelwering in het kader van
de maximale geluidniveaus voldaan kan worden aan een aanvaardbaar binnenniveau in het kader van piekgeluiden.
De gemeente kan via stap 4 van de handreiking de overschrijdingen op de gevels toestaan, er is voldoende aangetoond hoe een acceptabel woon- en verblijfsklimaat binnen in de gewenste woningen geborgd kan worden. Daarbij kan de motivatie in paragraaf 5.1.3 als input dienen.

6.2 Thijssen Aannemersbedrijf, Beerendonckerweg 1a

Langtjdgemiddeld beoordelingsniveau
Uit het onderzoek blijkt dat aan de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit het activiteitenbesluit wordt voldaan met uitzondering van 1 woning, waar een overschrijding is van 1 dB(A). De gemeente wordt verzocht om maatwerkvoorschriften op te nemen voor Thijssen Aannemersbedrijf.

Uit het onderzoek is gebleken dat ter plaatse van 1 woning niet aan de richtwaarden uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering kan worden voldaan. Bron en overdrachtsmaatregelen zijn onderzocht en zijn niet mogelijk/gewenst. Als laatste maatregel kan een goede gevelwering alsnog zorgen voor een acceptabel woon- en verblijfklimaat binnen de woningen. De berekende waarden van het sportpark zullen worden gecumuleerd met de berekende waarden vanuit het Sportpark en Bull Pallets. Zie hoofdstuk 5.
Op basis van deze gecumuleerde geluidbelasting wordt een uitspraak gedaan over het woon- en leefklimaat ter plaatse van de gewenste woningen en de bijbehorende benodigde gevelwering.
De benodigde geluidwering zal in het bestemmingsplan moeten worden vastgelegd. Door middel van een nader gevelweringsonderzoek kan op een later moment bepaald worden welke voorzieningen exact nodig zijn.

De gemeente kan via stap 3 van de handreiking de overschrijdingen op de gevels toestaan, er is voldoende aangetoond hoe een acceptabel woon- en verblijfsklimaat binnen in de gewenste woningen geborgd kan worden. Daarbij kan de motivatie in paragraaf 5.2.3. als input dienen.

Maximaal geluidniveau
Uit het onderzoek blijkt dat aan de grenswaarde ten aanzien van de maximale geluidniveaus van 60 dB(A) in de nachtperiode uit het Activiteitenbesluit niet wordt voldaan. De betreffende geluidbronnen betreffen 4 rijdende personenauto's/ busjes.
Er liggen bestaande woningen op kortere afstand van Thijssen Aannemersbedrijf, dan de woningen ter plaatse van de nieuwe ontwikkeling. De gemeente wordt verzocht om maatwerkvoorschriften op te nemen voor Thijssen Aannemersbedrijf. Op die manier wordt geregeld dat het plan niet voor een belemmering voor Thijssen Aannemersbedrijf kan zorgen.

Uit het onderzoek is gebleken dat ter plaatse van 2 woningen niet voldaan kan worden aan de richtwaarde van 70 dB(A) in de dagperiode. Daarnaast kan ter plaatse van 2 woningen niet aan de richtwaarde van 60 dB(A) in de nachtperiode worden voldaan. De geluidbronnen betreffen enkele rijdende personenauto's/ busjes.
Er wordt wel overal voldaan aan stap 3 (70 dB(A) dagperiode, 60 dB(A) nachtperiode, exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer). Uit paragraaf 5.1.3 blijkt dat door de

benodigde (aanvullende) gevelwering in het kader van de maximale geluidniveaus voldaan kan worden aan een aanvaardbaar binnen niveau in het kader van piekgeluiden.
De gemeente kan via stap 3 van de handreiking de overschrijdingen op de gevels toestaan, er is voldoende aangetoond hoe een acceptabel woon- en verblijfsklimaat binnen in de gewenste woningen geborgd kan worden. Daarbij kan de motivatie in paragraaf 5.2.3 als input dienen.

6.3 Bull Pallets, Beerendonckerweg 2e

Langtjdgemiddeld beoordelingsniveau
Uit het onderzoek blijkt dat aan de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit het activiteitenbesluit niet overal wordt voldaan. Er zijn overschrijdingen in de dag-, avond- en nachtperiode. De betreffende geluidbronnen betreffen diverse laad- en losactiviteiten (vrachtwagen, heftruck). De gemeente wordt verzocht om maatwerkvoorschriften op te nemen voor Bull pallets.

Uit het onderzoek is gebleken dat ter plaatse van 10 woningen niet aan de richtwaarden uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering kan worden voldaan. Daarnaast kan ter plaatse van 5 woningen niet voldaan worden aan de richtwaarde uit stap 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering.
Bronmaatregelen zijn onderzocht en zijn niet mogelijk/ gewenst. Overdrachtsmaatregelen en maatregelen bij de ontvanger zijn daarentegen wel mogelijk. Een combinatie van verhoogde gevelwering en het plaatsen van schermen is effectief:

- Geluidscherm, hoogte 4 meter lengte 40 meter ter plaatse van de noordelijke grens van het plan;
- Tuinschermen ter plaatse van de tuinafscheidingen ('schuttingen') van woning 1 en 2 met een hoogte van 1,8 meter.

Deze geluidschermen dienen gesloten te worden uitgevoerd, absorberend (bijv. Kokowall) en een minimale massa van 10 kg/m^2 te hebben.
De benodigde locatie en afmetingen van de geluidschermen en geluidwering van de gevels zal in het bestemmingsplan moeten worden vastgelegd. Door middel van een nader gevelweringsonderzoek kan op een later moment bepaald worden welke voorzieningen exact nodig zijn.

De gemeente kan via stap 4 van de handreiking de overschrijdingen op de gevels toestaan, er is voldoende aangetoond hoe een acceptabel woon- en verblijfsklimaat binnen in de gewenste woningen geborgd kan worden. Daarbij kan de motivatie in paragraaf 5.3.3 als input dienen.

Maximaal geluidniveau
Uit het onderzoek blijkt dat aan de grenswaarde ten aanzien van de maximale geluidniveaus van 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode uit het Activiteitenbesluit niet wordt voldaan. De betreffende geluidbronnen betreffen de vrachtwagenbewegingen en het aan-, afkoppelen van de oplegger. Het betreft maximaal 1 heen- en terugbeweging in zowel de avond- als nachtperiode. Deze kan plaatsvinden tussen 19.00 uur en 7.00 uur.
De gemeente wordt verzocht om maatwerkvoorschriften op te nemen voor Bull Pallets. Op die manier wordt geregeld dat het plan niet voor een belemmering voor Bull Pallets kan zorgen.

Uit het onderzoek is gebleken dat niet voldaan kan worden aan de richtwaarden, stap 2, uit de Handreiking Bedrijven en milieuzonering ter plaatse van 8 woningen in de dagperiode, 13 woningen in de avondperiode en 17 woningen in de nachtperiode. De relevante geluidbronnen betreffen de vrachtwagenbewegingen en het aan-, afkoppelen van de oplegger. Het betreft maximaal 3 heen- en terugbewegingen in de dagperiode en 1 heen- en

terugbeweging in zowel de avond- als nachtperiode. De vrachtwagenbewegingen kunnen dus 24 u per dag plaatsvinden.
Er wordt niet voldaan aan stap 3 (70 dB(A) dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) nachtperiode, exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer).

Bronmaatregelen zijn onderzocht en zijn niet mogelijk. Overdrachtsmaatregelen en maatregelen
bij de ontvanger zijn daarentegen wel mogelijk. Een combinatie van verhoogde gevelwering en het plaatsen van schermen is effectief:

- Geluidscherm, hoogte 4 meter lengte 40 meter ter plaatse van de noordelijke grens van het plan;
- Tuinschermen ter plaatse van de tuinafscheidingen ('schuttingen') van woning 1 en 2 met een hoogte van 1,8 meter.

Deze geluidschermen dienen gesloten te worden uitgevoerd, absorberend (bijv. Kokowall) en een minimale massa van 10 kg/m^2 te hebben.
De benodigde locatie en afmetingen van de geluidschermen en geluidwering van de gevels zal in het bestemmingsplan moeten worden vastgelegd. Door middel van een nader gevelweringsonderzoek kan op een later moment bepaald worden welke voorzieningen exact nodig zijn.

Verdere motivatie is:
De hinderlijkheid van de optredende piekgeluiden zal in de praktijk naar verwachting erg meevallen. In de dagperiode vindt de piek maximaal 6 keer plaats en in de nacht- en avondperiode maximaal 2 keer.

De gemeente kan via stap 4 van de handreiking de overschrijdingen op de gevels toestaan, er is voldoende aangetoond hoe een acceptabel woon- en verblijfsklimaat binnen in de gewenste woningen geborgd kan worden. Daarbij kan de motivatie in paragraaf 5.3.3 als input dienen.

6.4 Gecumuleerde geluidbelastingen

Zonder maatregelen (schermen)
Uit het onderzoek blijkt dat in de dagperiode de hoogst optredende gecumuleerde (industrielawaai) geluidniveaus 58 dB(A) bedragen, in de avondperiode 52 dB(A) en in de nachtperiode 48 dB(A).

De methode Miedema is een hulpmiddel om een geobjectiveerd oordeel te geven over de kwaliteit van het woon- en leefklimaat, althans voor het aspect geluidhinder. De kwalitatieve beoordeling gebeurt door de indeling in categorieën, van uitstekend tot zeer slecht. Een gecumuleerd geluidniveau van 51-55 dB heeft het label 'redelijk'. Een geluidniveau van 56-60 dB kwalificeert als 'matig' en 61-65 dB als 'tamelijk slecht'.

Het maximaal optredend gecumuleerd geluidniveau, omgerekend naar wegverkeerslawaai-dosis, bedraagt:
L^*_{IL} (L_{CUM}) = 1,00 L_{IL} + 1,00
58 dB(A) etmaalwaarde = 58 + 1 = L_{CUM} = <u>59 dB</u>

Geconcludeerd kan worden dat, zonder de maatregelen van de schermen, het woon- en leefklimaat ter plaatse van de nieuw woonwijk voor een gedeelte sprake is van kwaliteit 'matig' en voor het grootste deel van kwaliteit 'redelijk'.

Met maatregelen (schermen)

Uit het onderzoek blijkt dat in de dagperiode de hoogst optredende gecumuleerde (industrielawaai) geluidniveaus 55 dB(A) (50 dB(A) zonder strafcorrectie) bedragen, in de avondperiode 48 dB(A) en in de nachtperiode 42 dB(A) (41 dB(A) zonder strafcorrectie).

De hoogst benodigde gevelwering bedraagt dan 55 – 35,0 = 20 dB in de dagperiode, 48 – 30 = 18 dB in de avondperiode en 42 – 25 = 17 dB in de nachtperiode. De betreffende woningen dienen, minimaal te voldoen aan een gevelwering van 20 dB ten gevolge van het gemiddelde gecumuleerde geluid.
Gesteld kan worden dat door het nemen van de maatregelen (schermen en aanvullende gevelwering) die noodzakelijk zijn, een acceptabel woon- en verblijfklimaat heerst binnen de gewenste woningen.

Het middels methode Miedema optredend gecumuleerd geluidniveau, omgerekend naar wegverkeerslawaai-dosis, bedraagt maximaal:
Woningen 5 en 6: 55 dB(A) etmaalwaarde = 55 + 1 = L_{CUM} = 56 dB

Maar, gezien zeer waarschijnlijk het intermitterende karakter van het geluid van de tackers van Bull pallets ter plaatse van de voor en linkerzijgevel niet herkenbaar is door de afstand, zou bij woningen 5 en 6 het geluidniveau 51 dB(A) etmaalwaarde zijn = 51 + 1 = L_{CUM} = 52 dB
Er vanuitgaande dat het intermitterende karakter van het geluid van de tackers van Bull pallets wel herkenbaar is bij woningen 1 en 2 is daar het geluidniveau maximaal 52 dB(A)
Woningen 1 en 2: 52 dB(A) etmaalwaarde = 52 + 1 = L_{CUM} = 53 dB

Geconcludeerd kan worden dat, bij toepassing van de maatregelen van de schermen, het woon- en leefklimaat ter plaatse van de nieuw woonwijk voor een gedeelte sprake is van kwaliteit ‘redelijk’ en voor het grootste deel van kwaliteit ‘goed’.

Bijlage 1, grafische weergaven rekenmodel

Beerendonckerweg

2e

2b

2a

6a

Aandachtspunt banden langs rijbaan staan op perceel i.v.m. krappe doorgang minimale breedte volgens ASVV is 4,80 m

Moeten deze tegels worden doorgezet t/m laatste kavel?

Toegankelijk woning vanaf parkeerplaats

Groenstrook verder doortrekken om parkeren te voorkomen

Groenstrook aanbrengen om parkeren te voorkomen

Groenstrook aanbrengen om parkeren te voorkomen

Groenstrook aanbrengen om parkeren te voorkomen

Toegankelijk woning vanaf parkeerplaats

Moeten deze tegels worden doorgezet t/m laatste kavel?

In het beeldkwaliteitsplan staan hier garages getekend, maar in het aangeleverde ontwerp staan hier parkeerplekken getekend. Wat voor invulling moet hier nu komen?

Toegankelijk woning vanaf parkeerplaats

Moet de halfverharding worden doorgezet t/m laatste kavel?

Aandachtspunt banden langs rijbaan staan op perceel i.v.m. aansluiting op inrichting parkeervakken

Moet dit voetpad hier komen? Geen meerwaarde of is dit voor de bewoners van de bestaande woningen? Mogelijk inrichten als groen

14 PP

13 PP

8 PP

6 PP

7 PP

3 PP

3 PP

2 PP

2 PP

2 PP

16 PP

21 PP

Legenda

- Werkgrens
- Kadastrale grens
- Bestaande situatie
- Materiaalgrens
- Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, kleur: Ardeche rood-bruin, in keperverband
- Aanbrengen 4 strekken betonstraatstenen keiformaat, kleur: Ardeche rood-bruin, t.p.v. parkeervak
- Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, kleur: Anthra zwart, in elleboogverband
- Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm, kleur: grijs, in halfsteensverband
- Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm, kleur: grijs, in halfsteensverband
- Aanbrengen grasbetontegel/grasbetonstenen
- Aanbrengen halfverharding
- Aanbrengen uitstaptegel 300x300x45 mm, kleur: grijs
- Verloop in hoogte bestrating
- Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm
- Aanbrengen geleideband 50/200x250 mm
- Aanbrengen opsluitband 100x200 mm
- Aanbrengen opsluitband 200x250 mm
- Aanbrengen inritverloopband
- Aanbrengen inritperronband
- Aanbrengen hoekblok
- Aanbrengen grasmengsel/groen
- Aanbrengen boom
- Trottoirbreedte komt niet overeen met tegelmaat 300x300 mm

versie	datum	getekend	gecontroleerd	vrijgegeven	omschrijving
1.0	23/08/2023	DE	BJ	HK	Eerste uitgave

Opdrachtgever:
Gemeente Horst a/d Maas

project:
Woningbouwplan de Beerendonck te Broekhuizenvorst

onderdeel:
Bovengrondse situatie

tekeningnummer:
23085-TK-V01

projectnummer: 23085
formaat: A0
fase: VO
schaal: 1:200
status: Concept
blad: 1 van 2

Cleverland
Bezoekadres:
Rijnkade 17
(hal 2) 6activum 1
6545 CC Nijmegen

Postadres:
Postbus 1
6911 BE Lobith/Tolkamer

Bankrekening:
Kamer van Koophandel:
BTW-ID nummer:
www.cleverland.nl

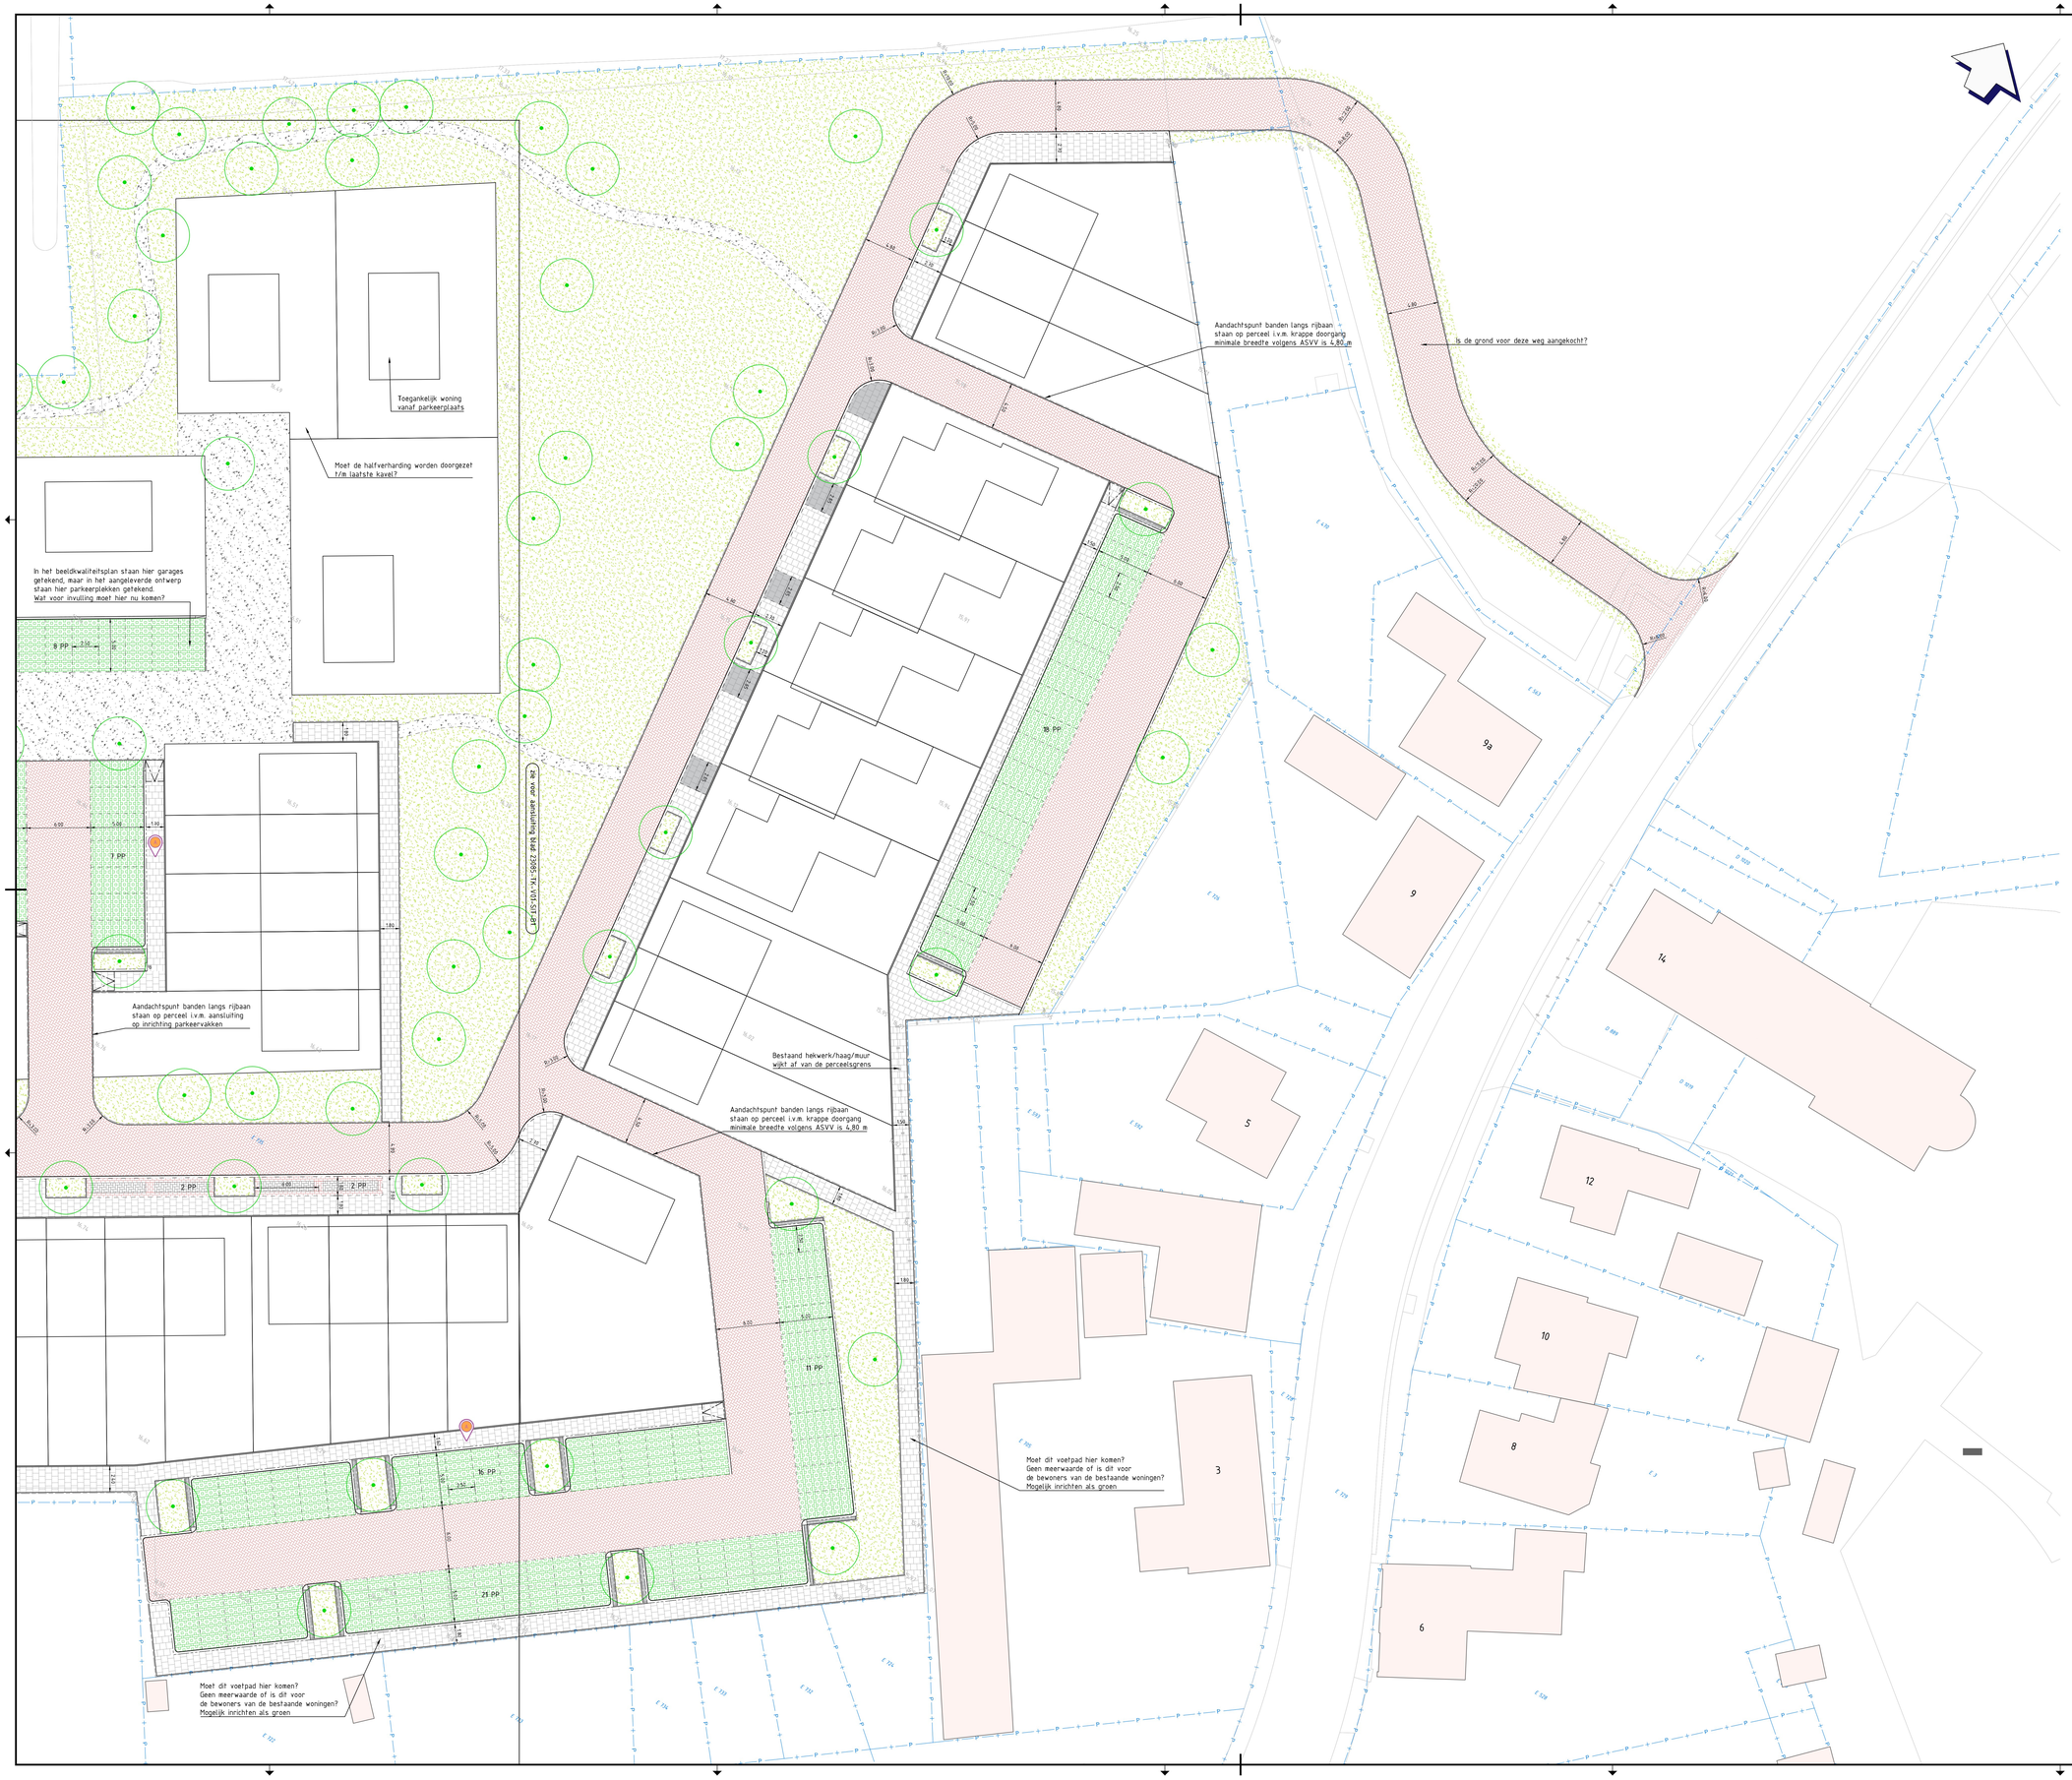

Legenda

- Werkgrens
- Kadastrale grens
- Bestaande situatie
- Materiaalgrens
- Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, kleur: Ardeche rood-bruin, in keperverband
- Aanbrengen 4 strekken betonstraatstenen keiformaat, kleur: Ardeche rood-bruin, t.p.v. parkeervak
- Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, kleur: Anthra zwart, in elleboogverband
- Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm, kleur: grijs, in halfsteensverband
- Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm, kleur: grijs, in halfsteensverband
- Aanbrengen grasbetontegel/grasbetonstenen
- Aanbrengen halfverharding
- Aanbrengen uitstaptegel 300x300x45 mm, kleur: grijs
- Verloop in hoogte bestrating
- Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm
- Aanbrengen geleideband 50/200x250 mm
- Aanbrengen opsluitband 100x200 mm
- Aanbrengen opsluitband 200x250 mm
- Aanbrengen inritverloopband
- Aanbrengen inritperronband
- Aanbrengen hoekblok
- Aanbrengen grasmengsel/groen
- Aanbrengen boom
- Trottoirbreedte komt niet overeen met tegelmaat 300x300 mm

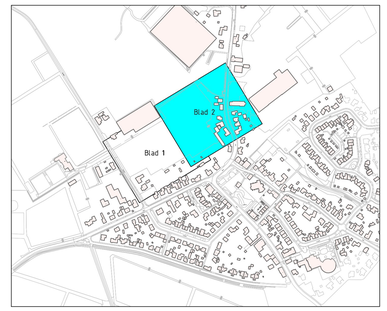

versie	datum	getekend	gecontroleerd	vrijgegeven	omschrijving
1.0	23/08/2023				Eerste uitgave

Opdrachtgever
Gemeente Horst a/d Maas

project
Woningbouwplan de Beerendonck
te Broekhuizenvorst

onderdeel
Bovengrondse situatie

tekeningnummer
23085-TK-V01

projectnummer	formaat
23085	A0
fase	schaal
VO	1:200
status	blad
Concept	2 van 2

Bezoekadres
Provincieweg 1
6040 JS Roermond

Bezoekadres
Kerkgraaf 2
5211 BL 's-Hertogenbosch

Postadres
Postbus 1148
6040 KC Roermond
www.cleverland.nl

Cleverland

HMRI, industrie, [Woningen definitief ontwerp september 2023 - HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: M-Tech Nederland BV - locatie Roermond

Bijlage 1, grafische weergave rekenmodel

HMRI, industrie, [Woningen definitief ontwerp september 2023 - HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: M-Tech Nederland BV - locatie Roermond

Bijlage 1, grafische weergave rekenmodel

HMRI, industrie, [Woningen definitief ontwerp september 2023 - HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: M-Tech Nederland BV - locatie Roermond

Bijlage 1, grafische weergave rekenmodel

HMRI, industrie, [Woningen definitief ontwerp september 2023 - HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: M-Tech Nederland BV - locatie Roermond

Bijlage 1, grafische weergave rekenmodel

HMRI, industrie, [Woningen definitief ontwerp september 2023 - HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: M-Tech Nederland BV - locatie Roermond

Bijlage 1, grafische weergave rekenmodel

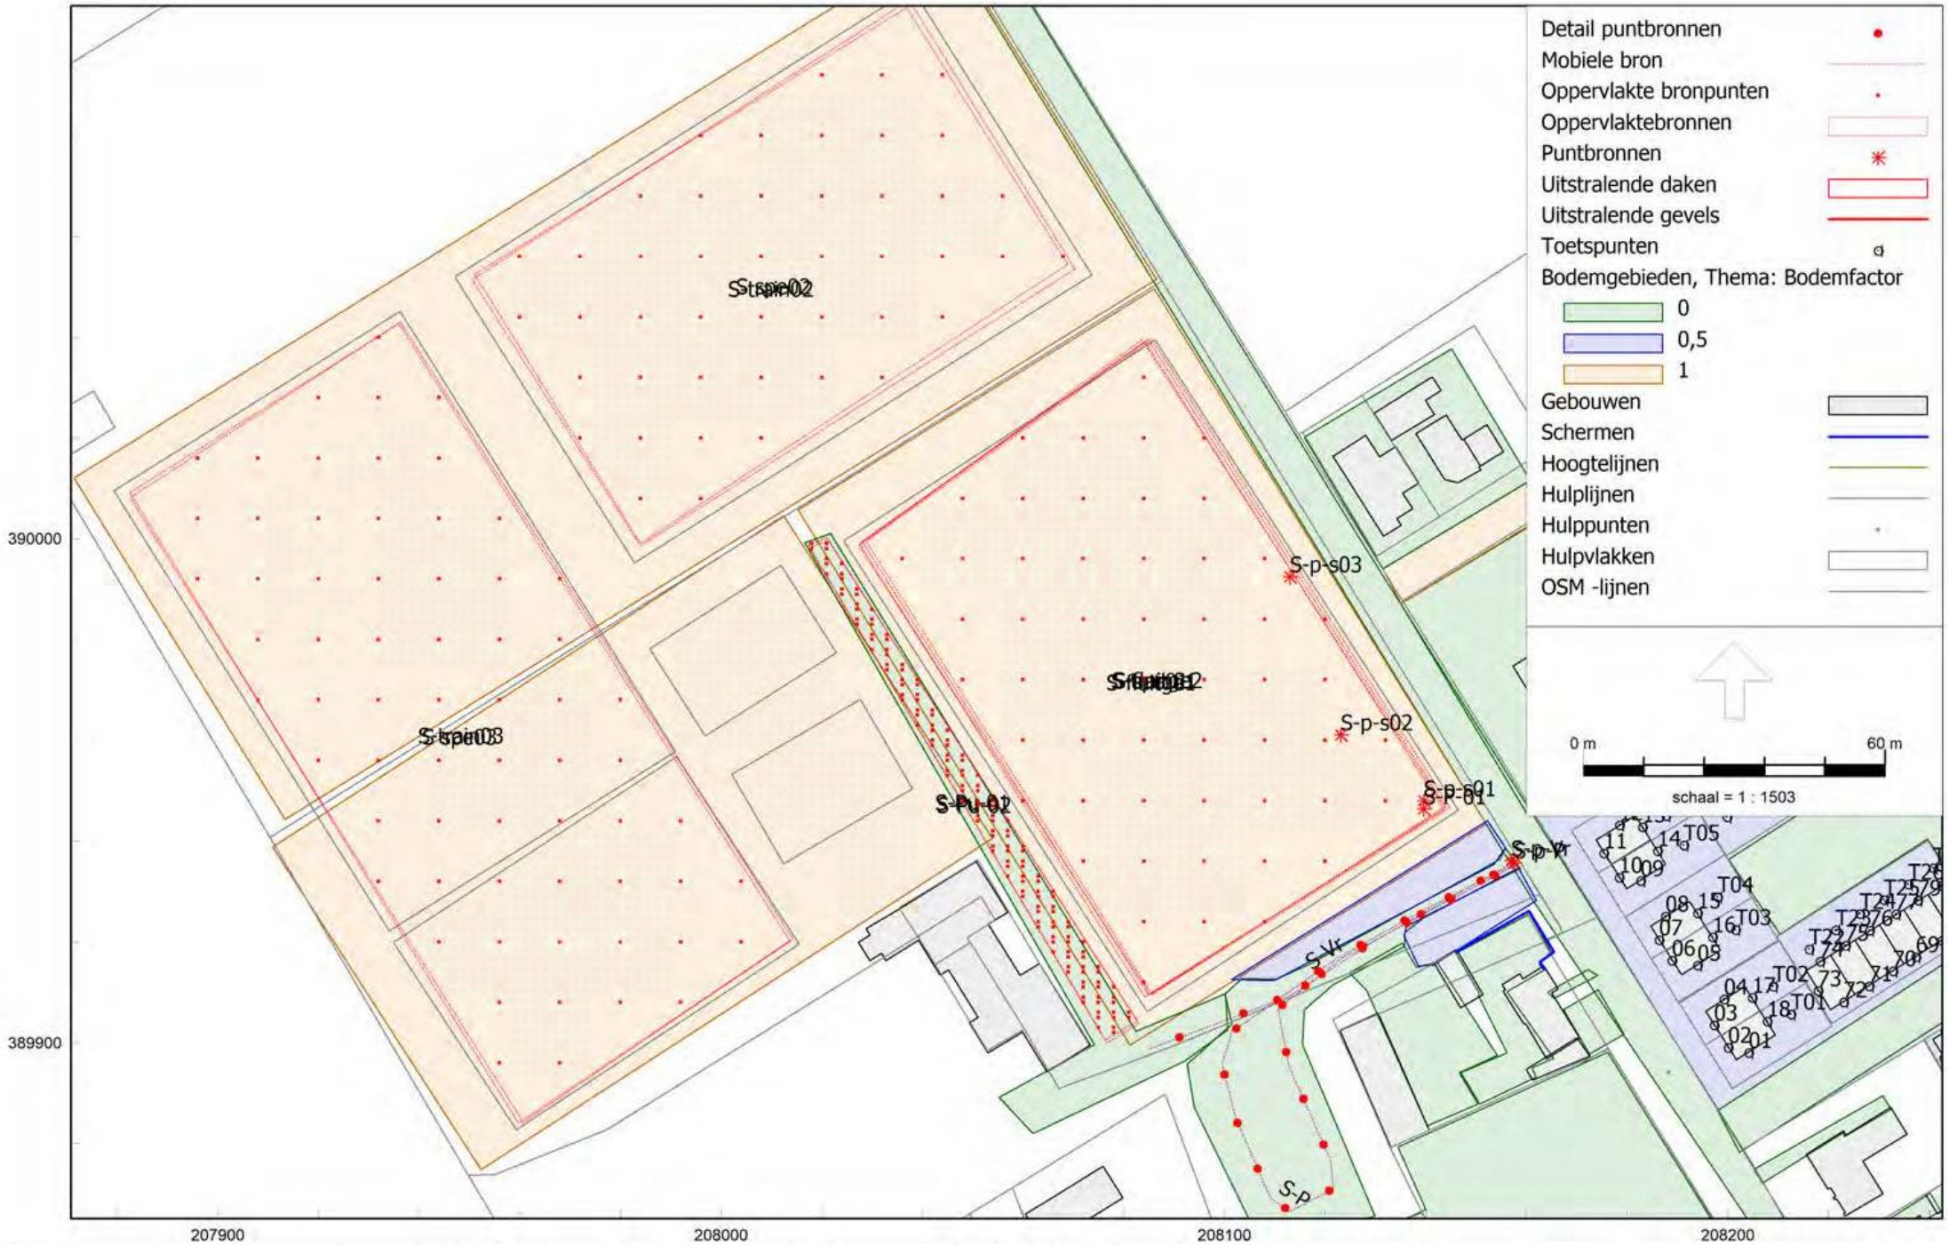

HMRI, industrie, [Woningen definitief ontwerp september 2023 - HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: M-Tech Nederland BV - locatie Roermond

Bijlage 1, grafische weergave rekenmodel

Sportpark

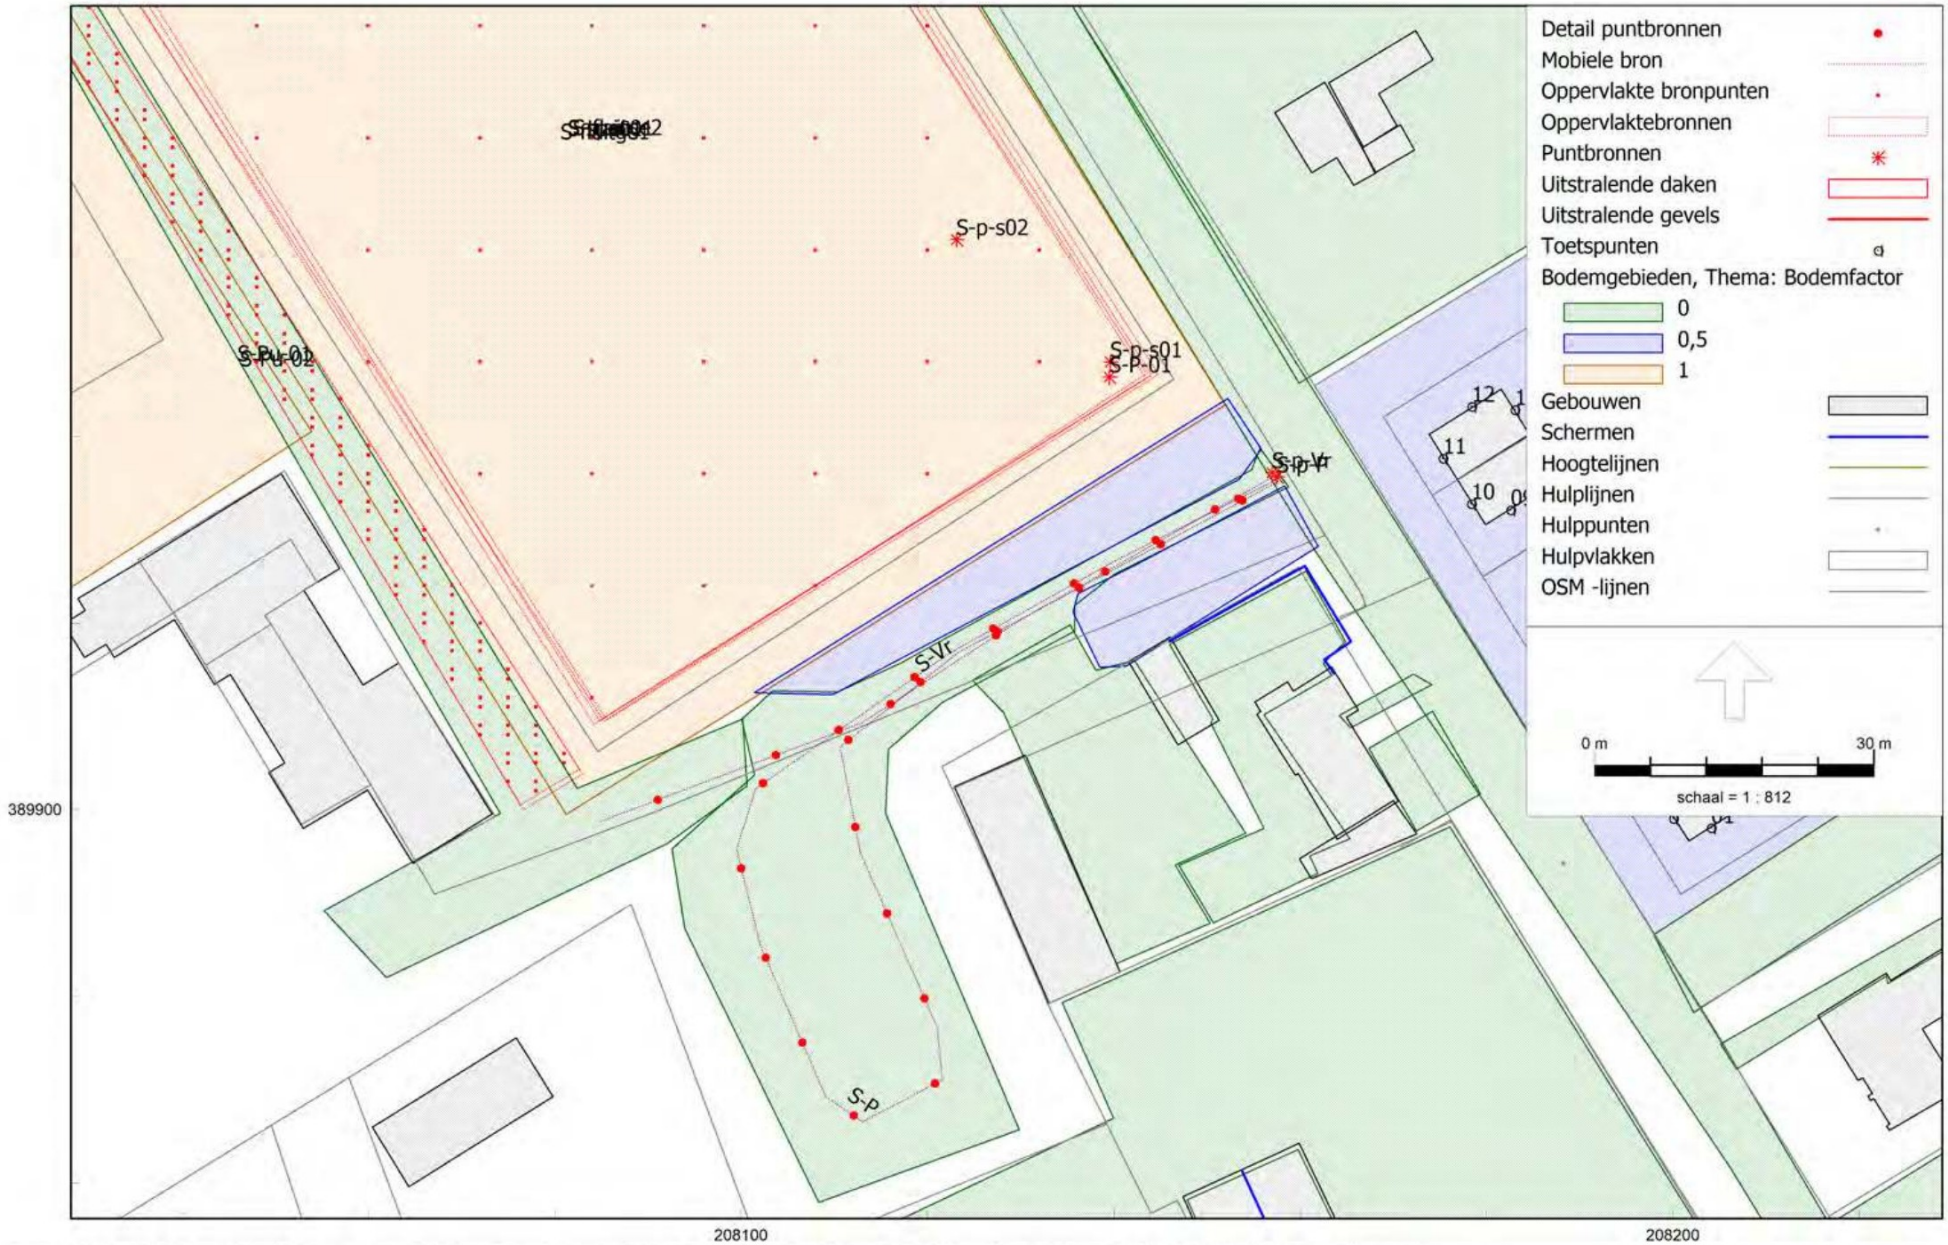

HMRI, industrie, [Woningen definitief ontwerp september 2023 - HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: M-Tech Nederland BV - locatie Roermond

Bijlage 1, grafische weergave rekenmodel

Sportpark

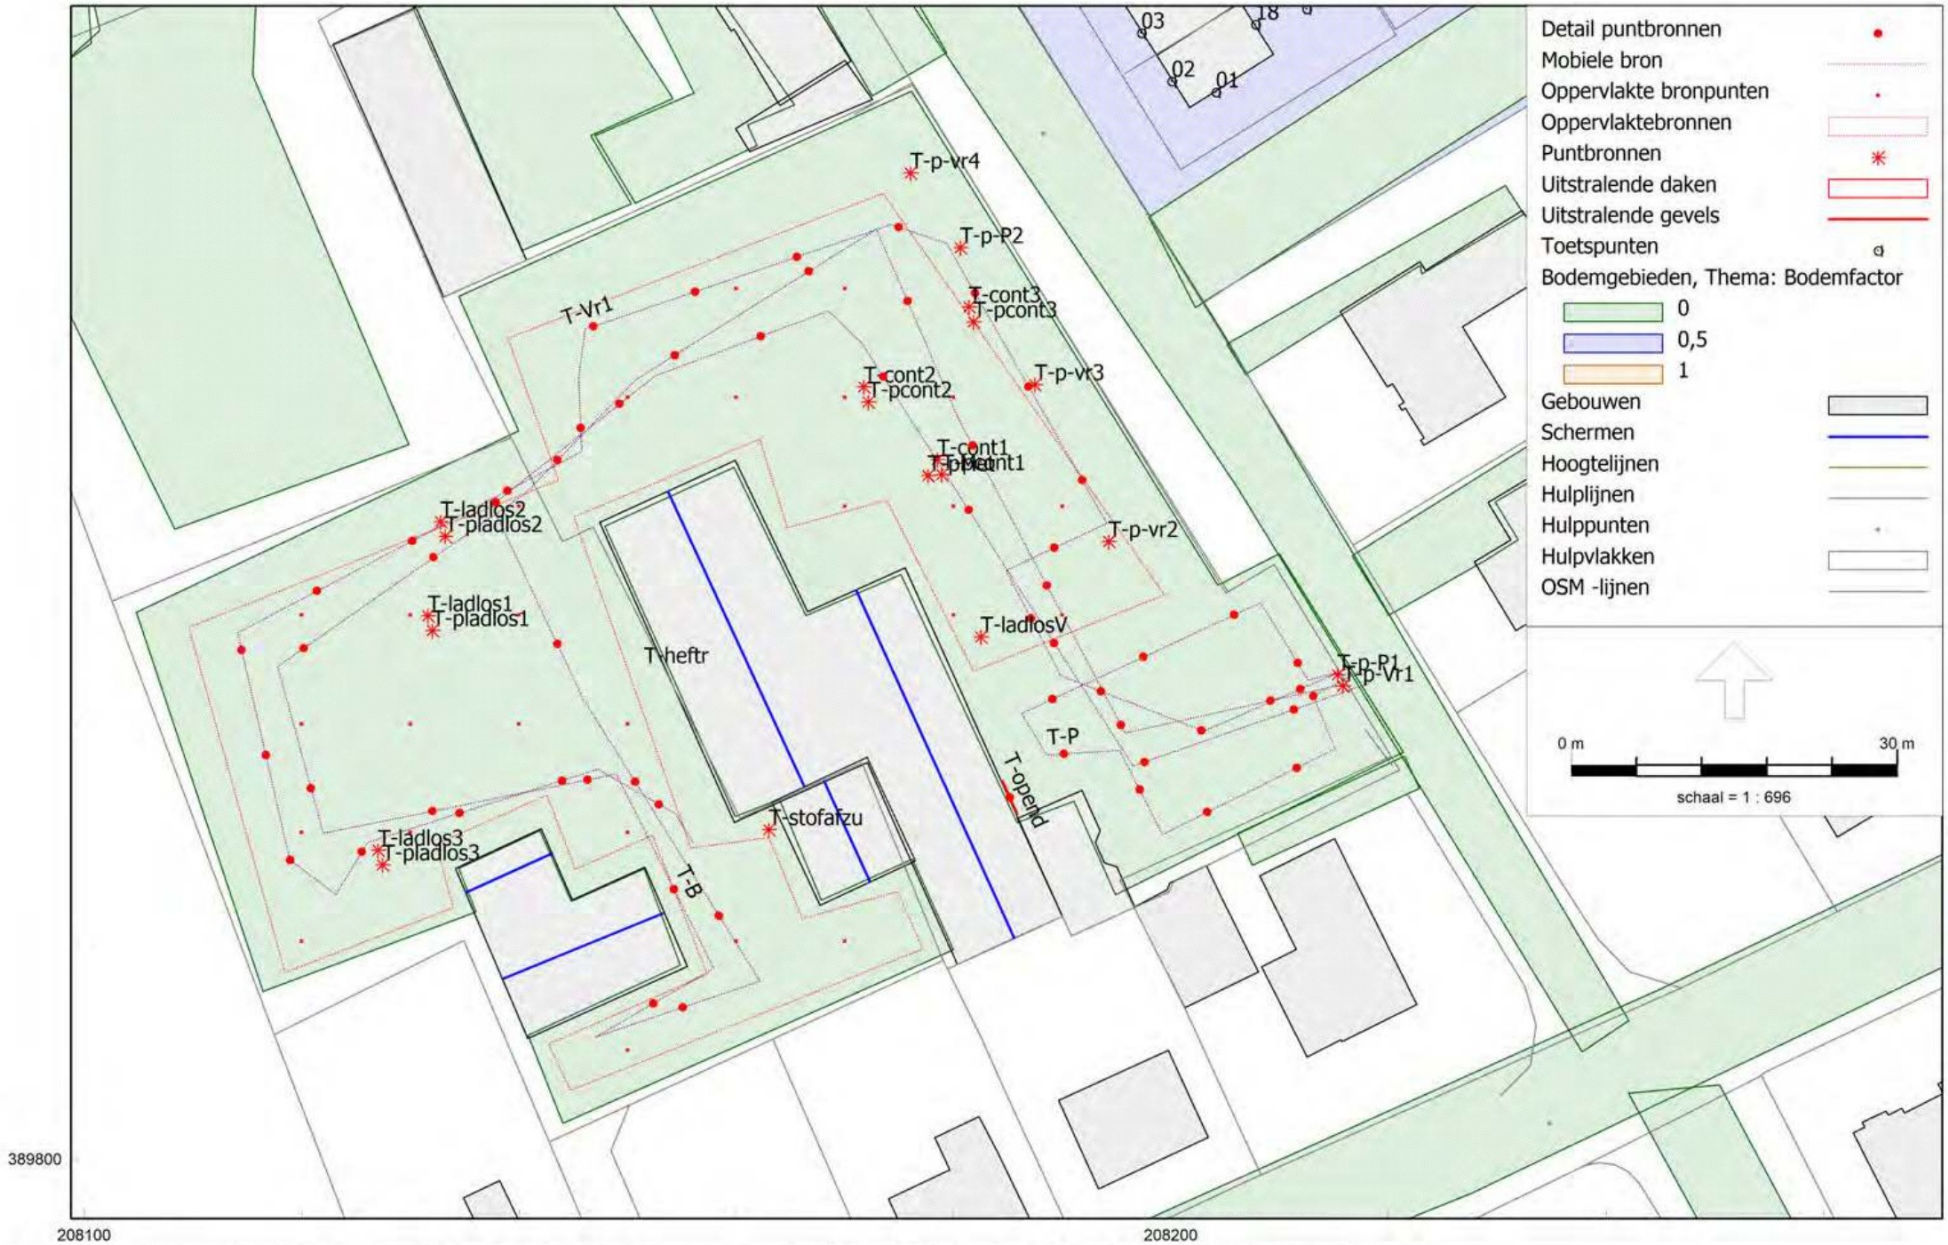

HMRI, industrie, [Woningen definitief ontwerp september 2023 - HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: M-Tech Nederland BV - locatie Roermond

Bijlage 1, grafische weergave rekenmodel

Thijssen Bouwbedrijf

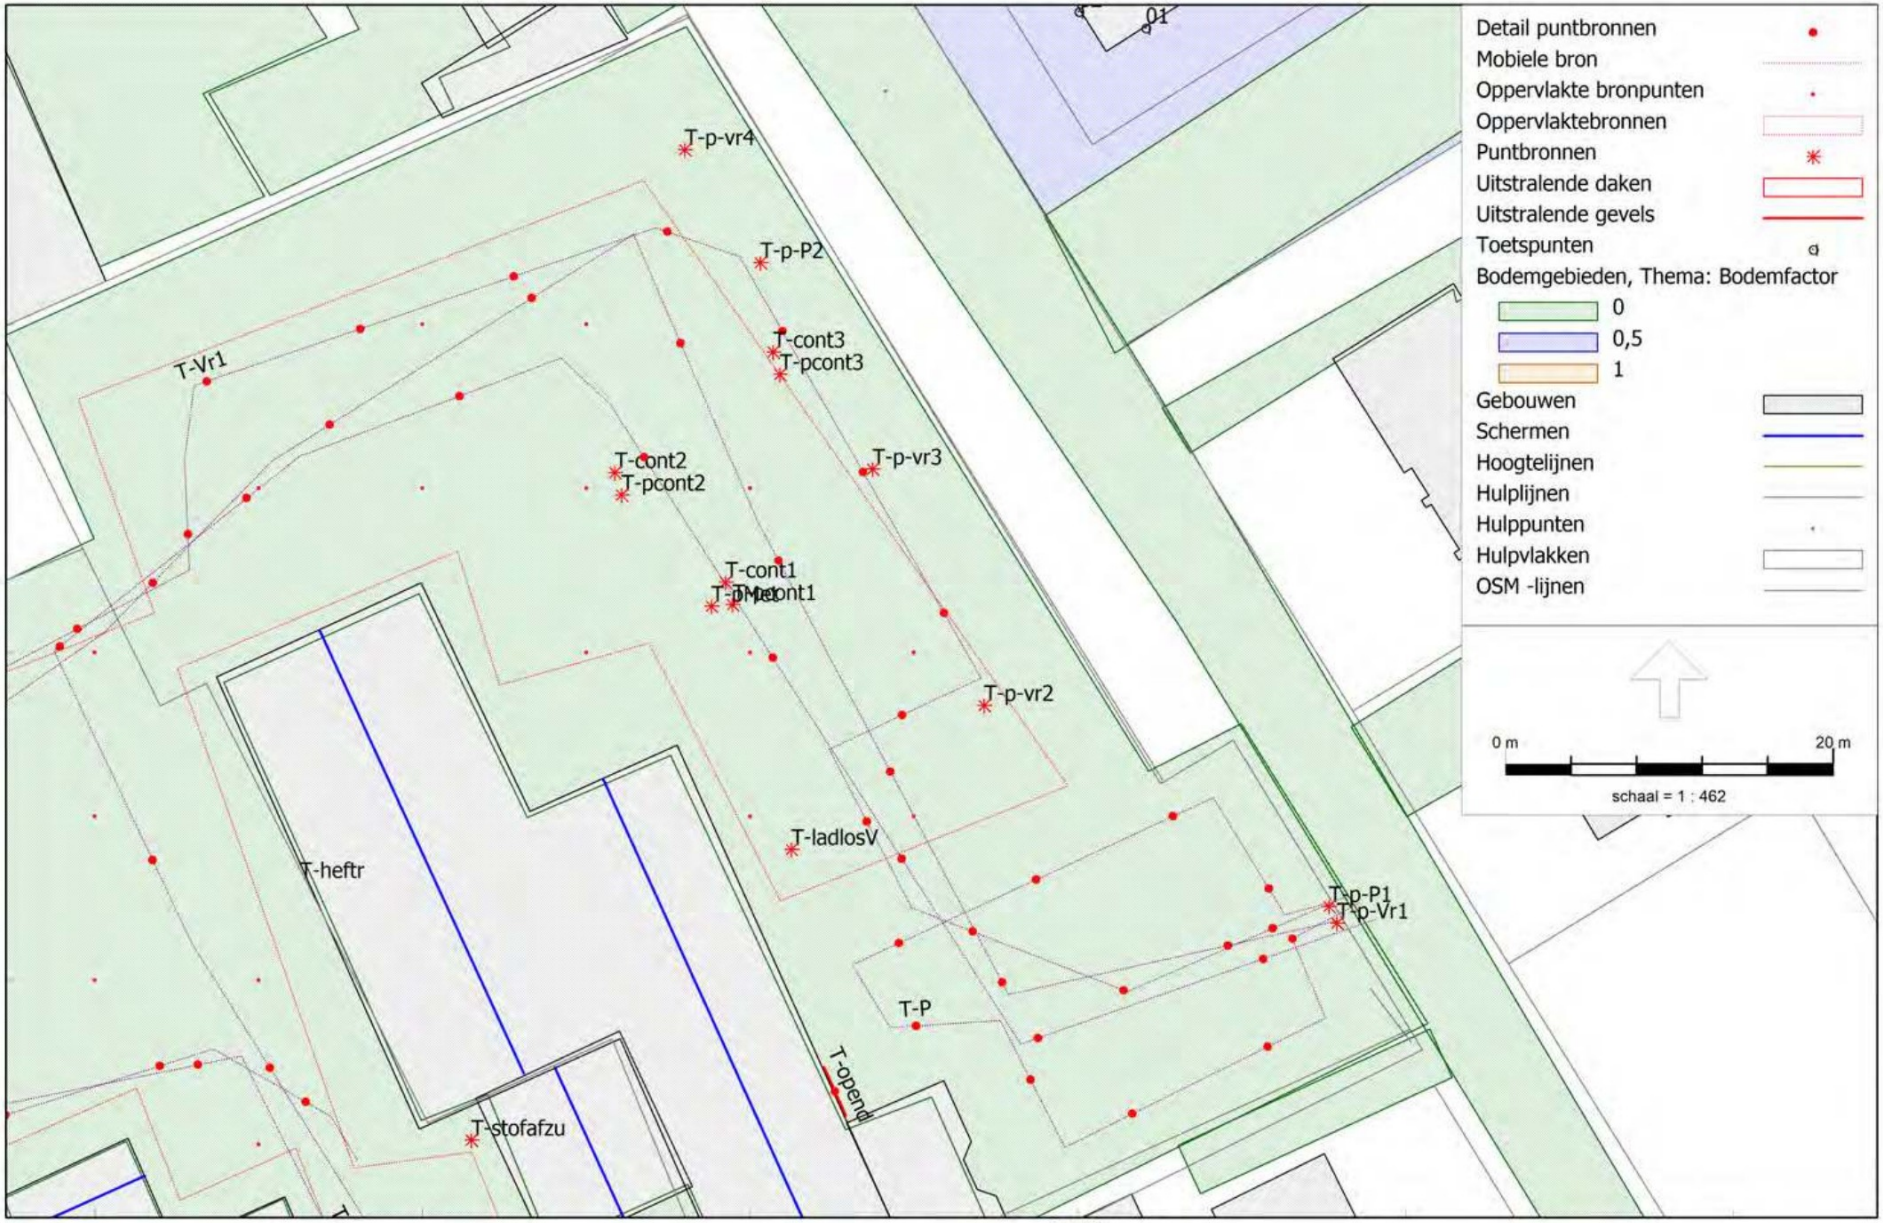

HMRI, industrie, [Woningen definitief ontwerp september 2023 - HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: M-Tech Nederland BV - locatie Roermond

Bijlage 1, grafische weergave rekenmodel

Thijssen Bouwbedrijf

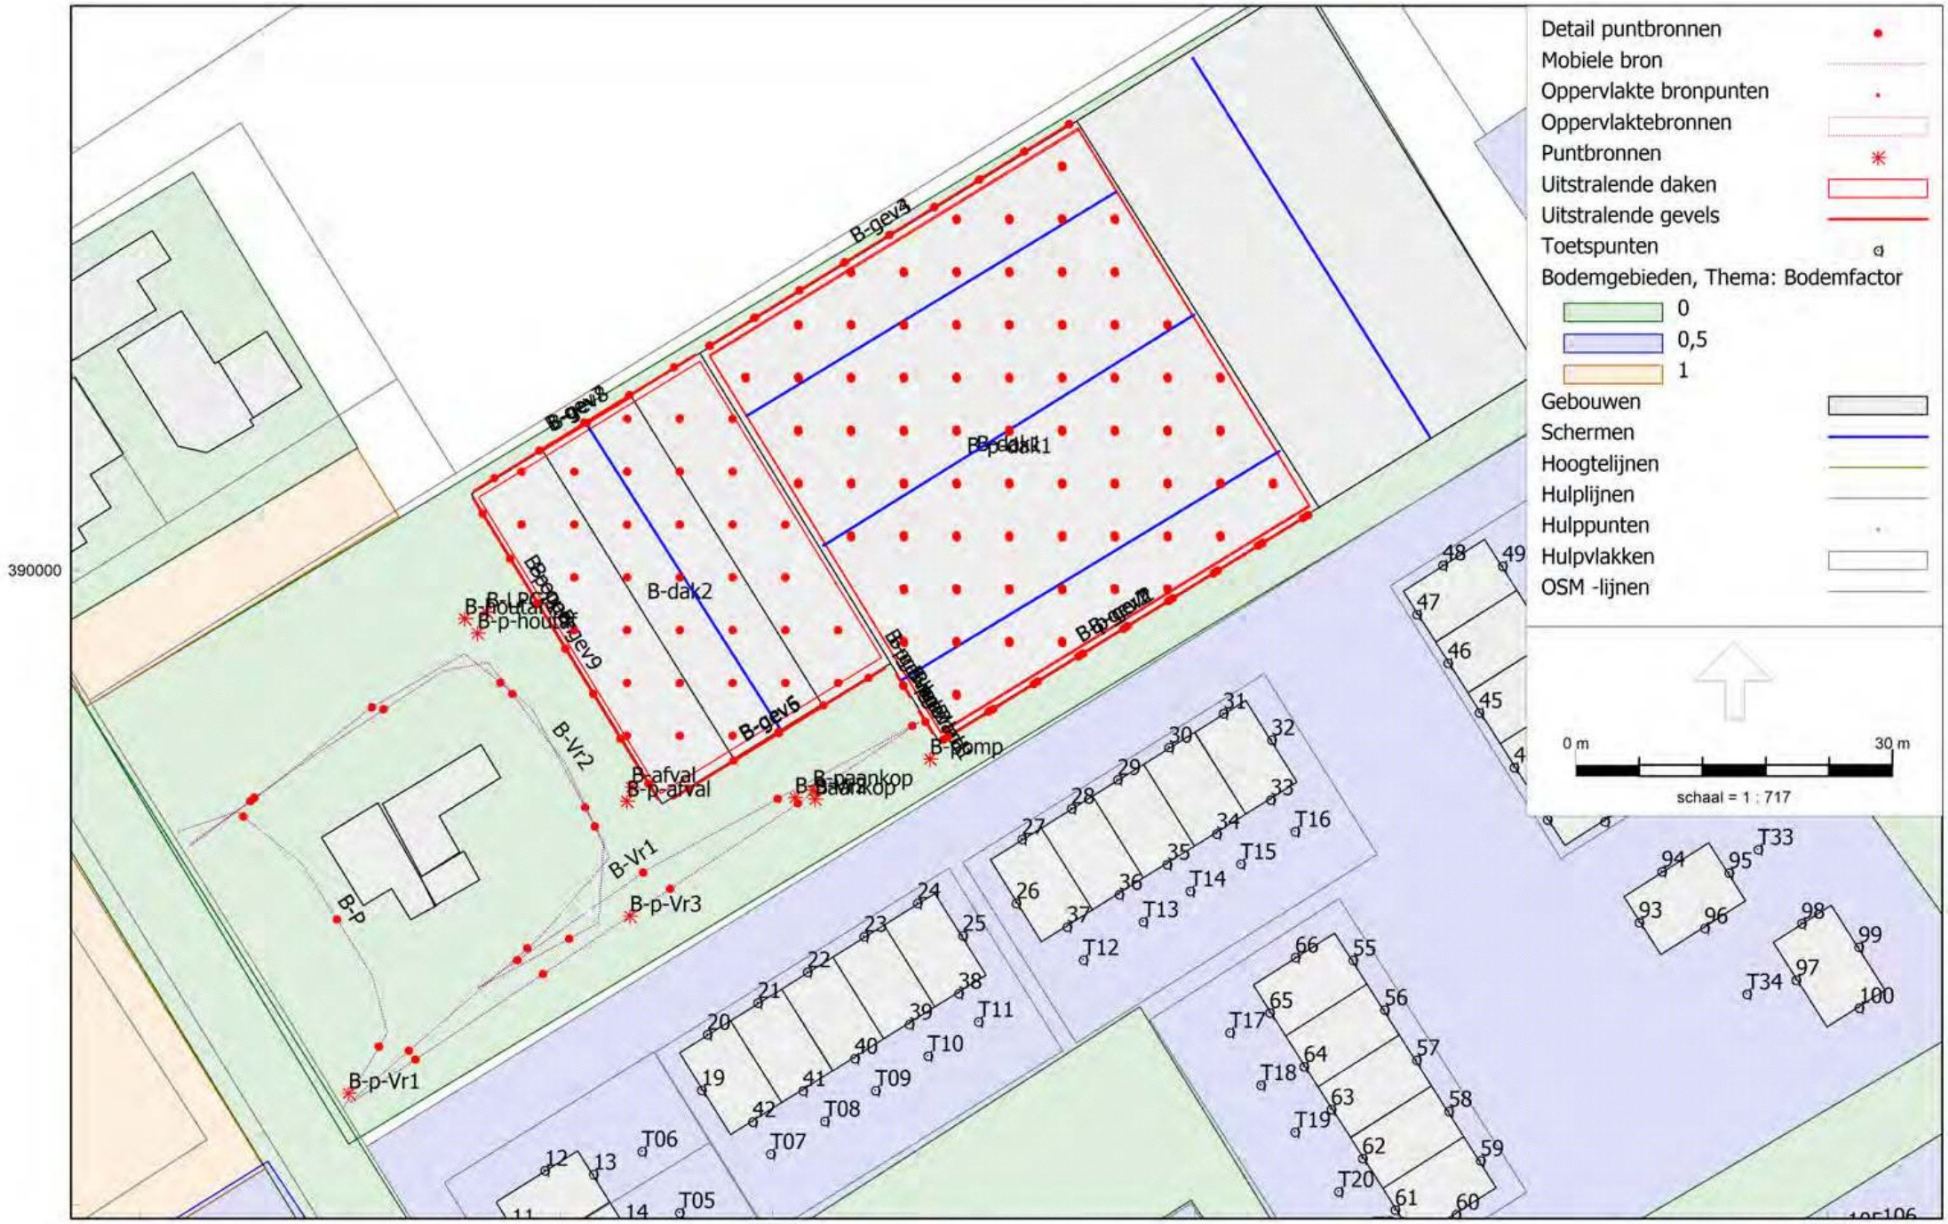

HMRI, industrie, [Woningen definitief ontwerp september 2023 - HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: M-Tech Nederland BV - locatie Roermond

Bijlage 1, grafische weergave rekenmodel

Bull Pallets

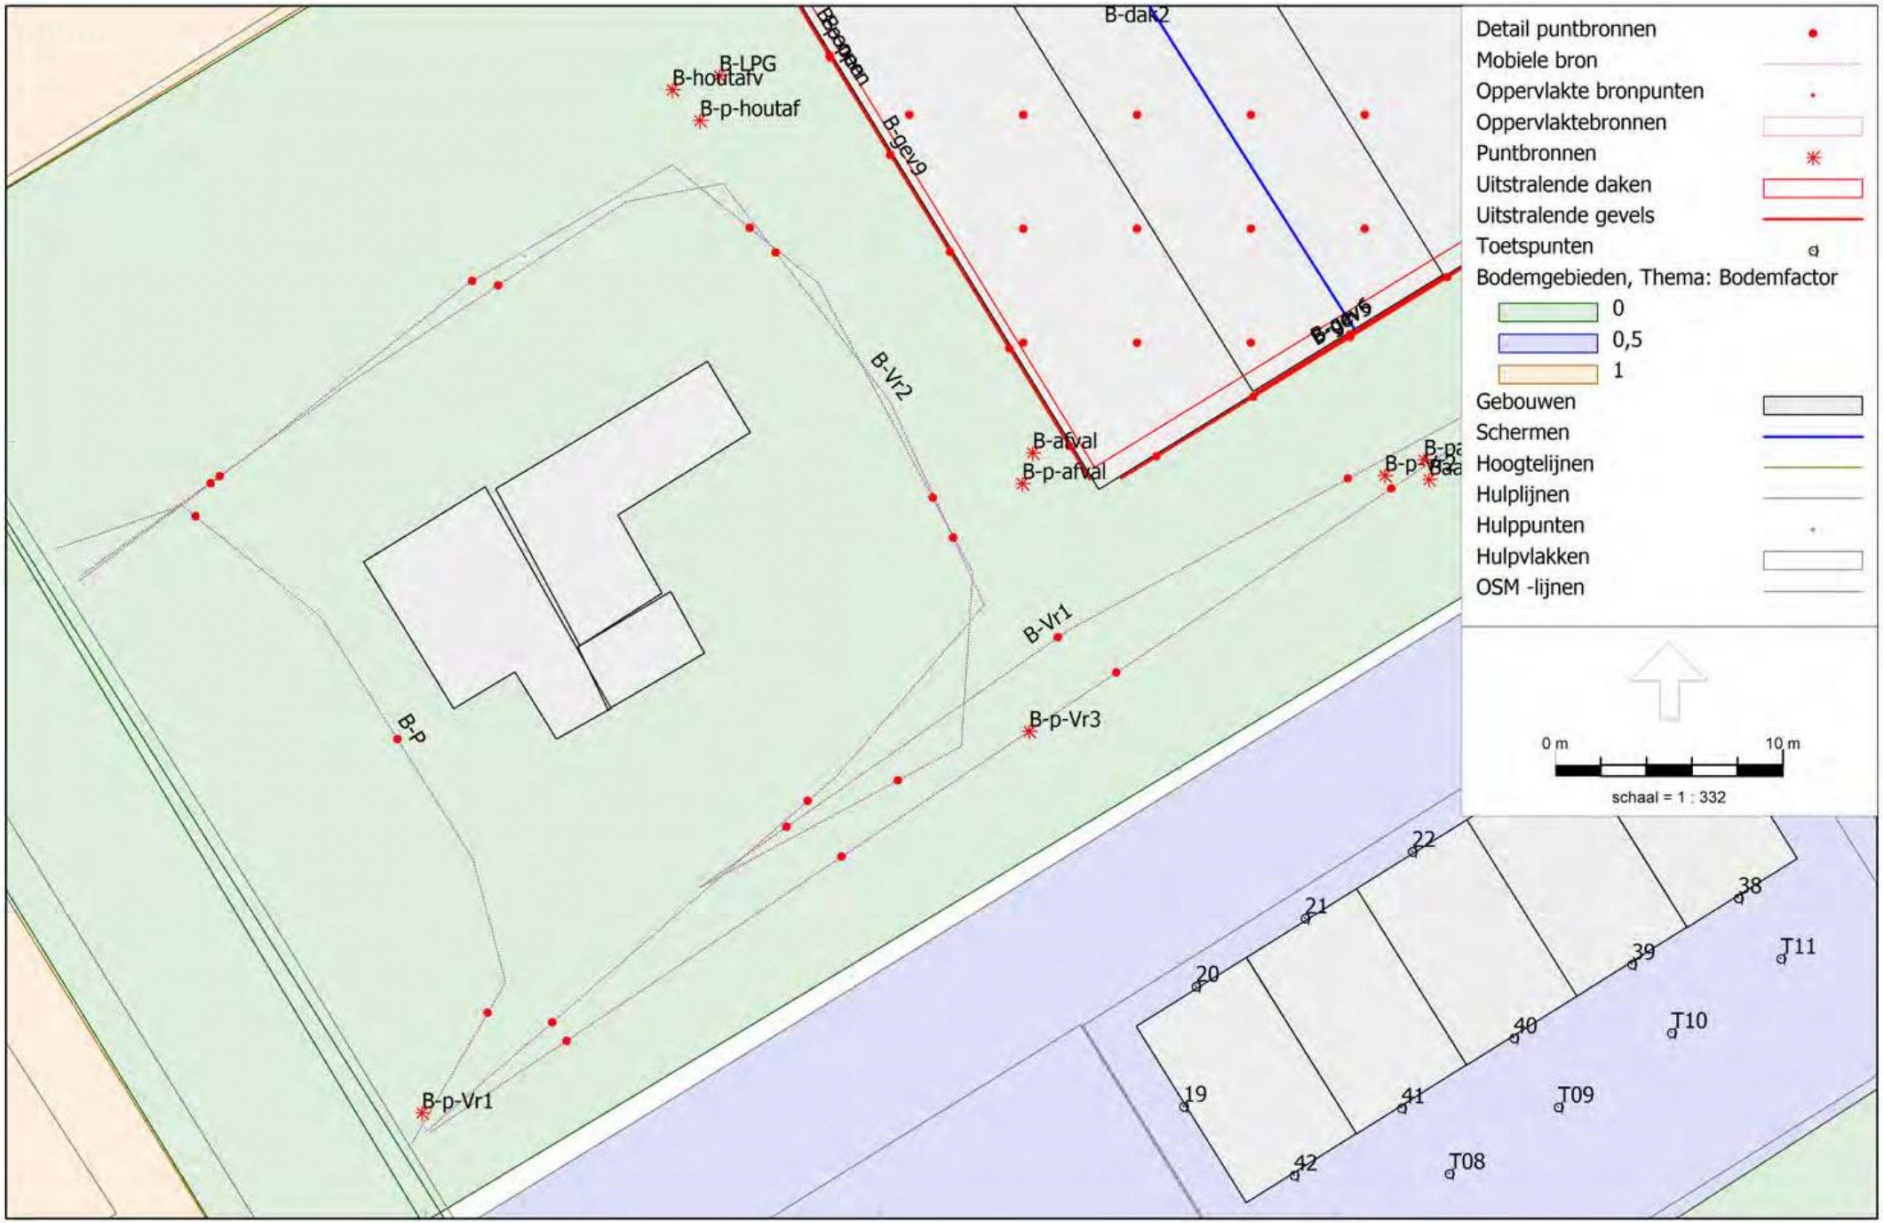

HMRI, industrie, [Woningen definitief ontwerp september 2023 - HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: M-Tech Nederland BV - locatie Roermond

Bijlage 1, grafische weergave rekenmodel

Bull Pallets

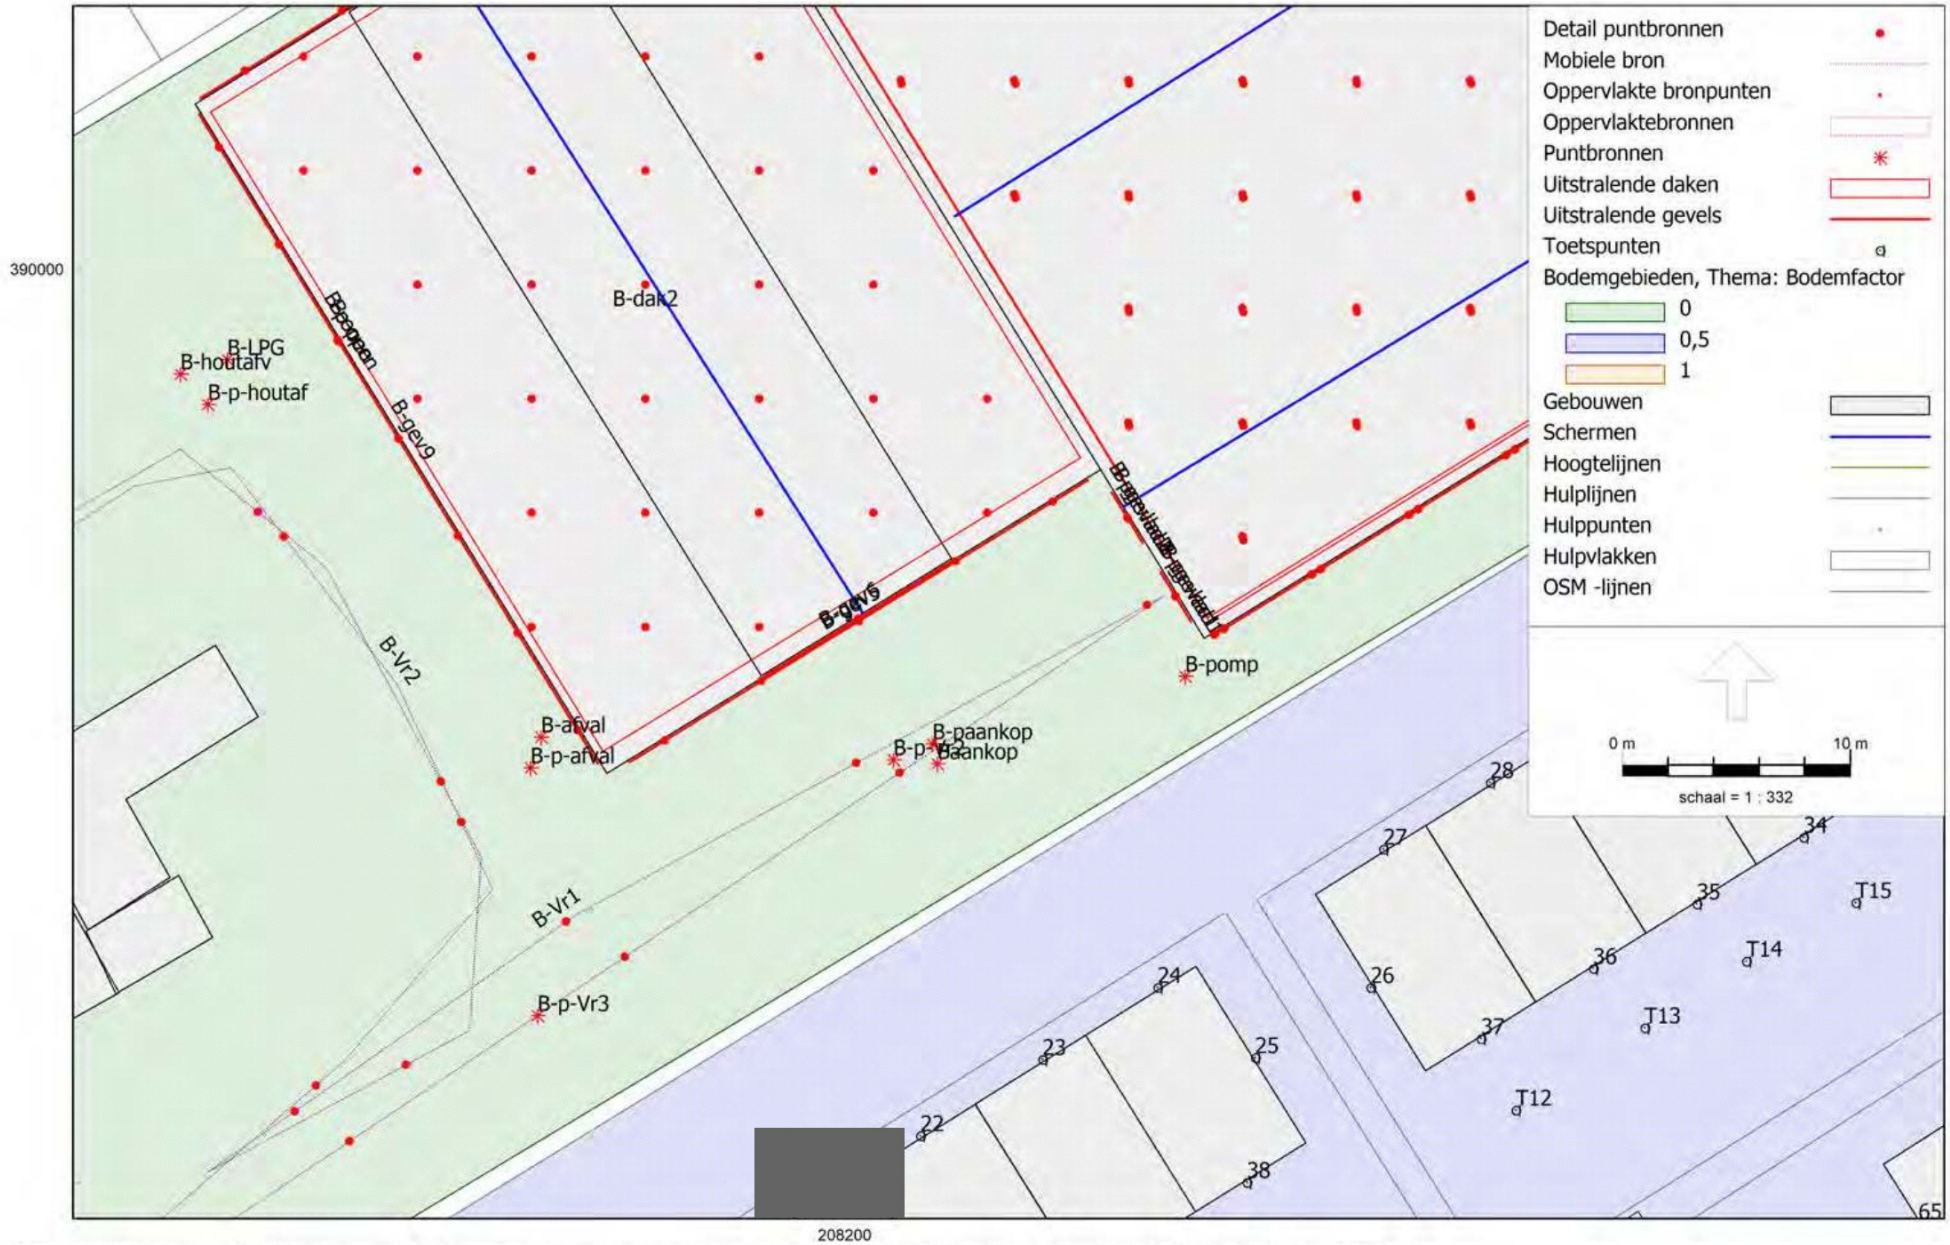

HMRI, industrie, [Woningen definitief ontwerp september 2023 - HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: M-Tech Nederland BV - locatie Roermond

Bijlage 1, grafische weergave rekenmodel

Bull Pallets

HMRI, industrie, [Woningen definitief ontwerp september 2023 - HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: M-Tech Nederland BV - locatie Roermond

Bijlage 1, grafische weergave rekenmodel

Bull Pallets

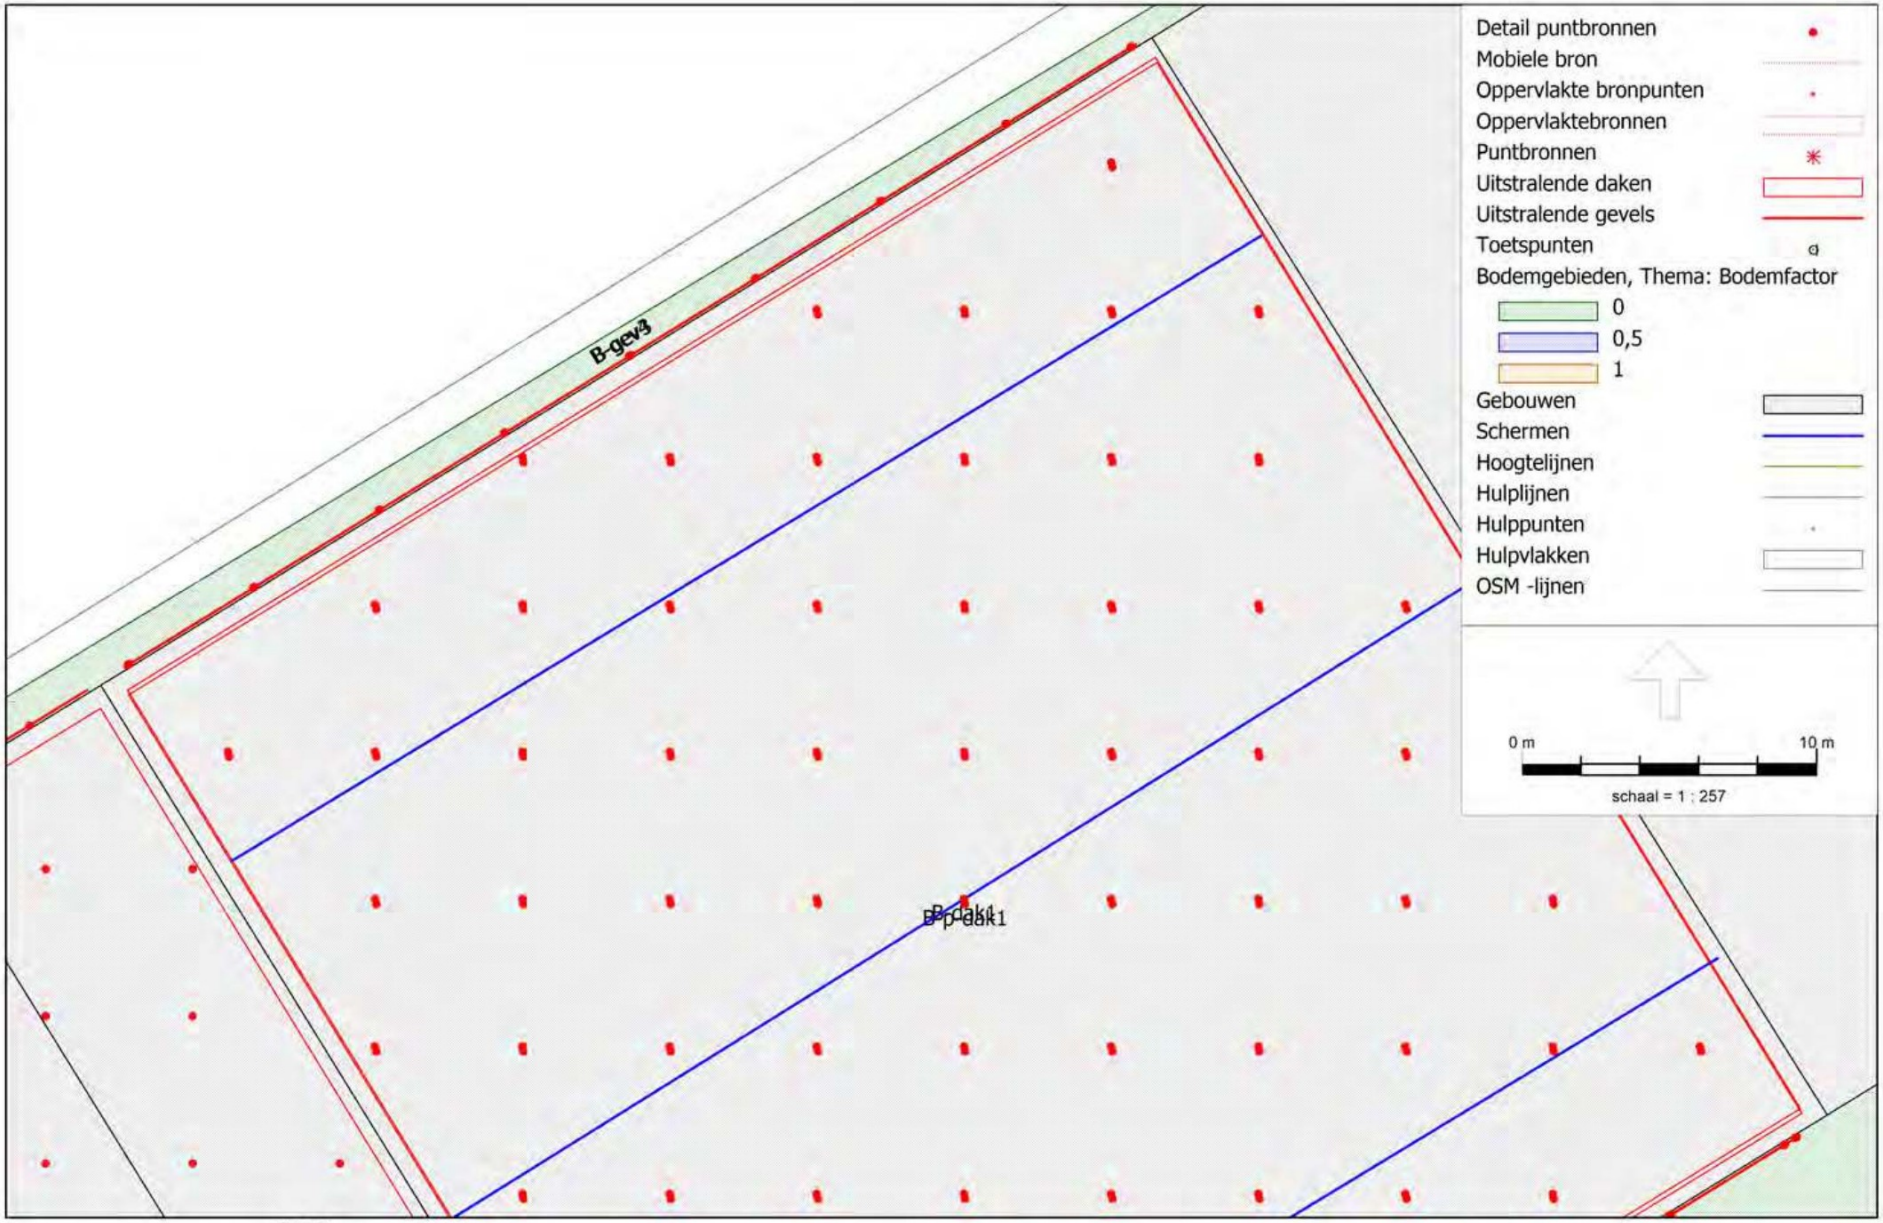

HMRI, industrie, [Woningen definitief ontwerp september 2023 - HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: M-Tech Nederland BV - locatie Roermond

Bijlage 1, grafische weergave rekenmodel

Bull Pallets

HMRI, industrie, [Woningen definitief ontwerp september 2023 - HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: M-Tech Nederland BV - locatie Roermond

Bijlage 1, grafische weergave rekenmodel

Bull Pallets

HMRI, industrie, [Woningen definitief ontwerp september 2023 - Maatregelen- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: M-Tech Nederland BV - locatie Roermond

Bijlage 1, grafische weergave rekenmodel

Bull Pallets -maatregelen schermen-

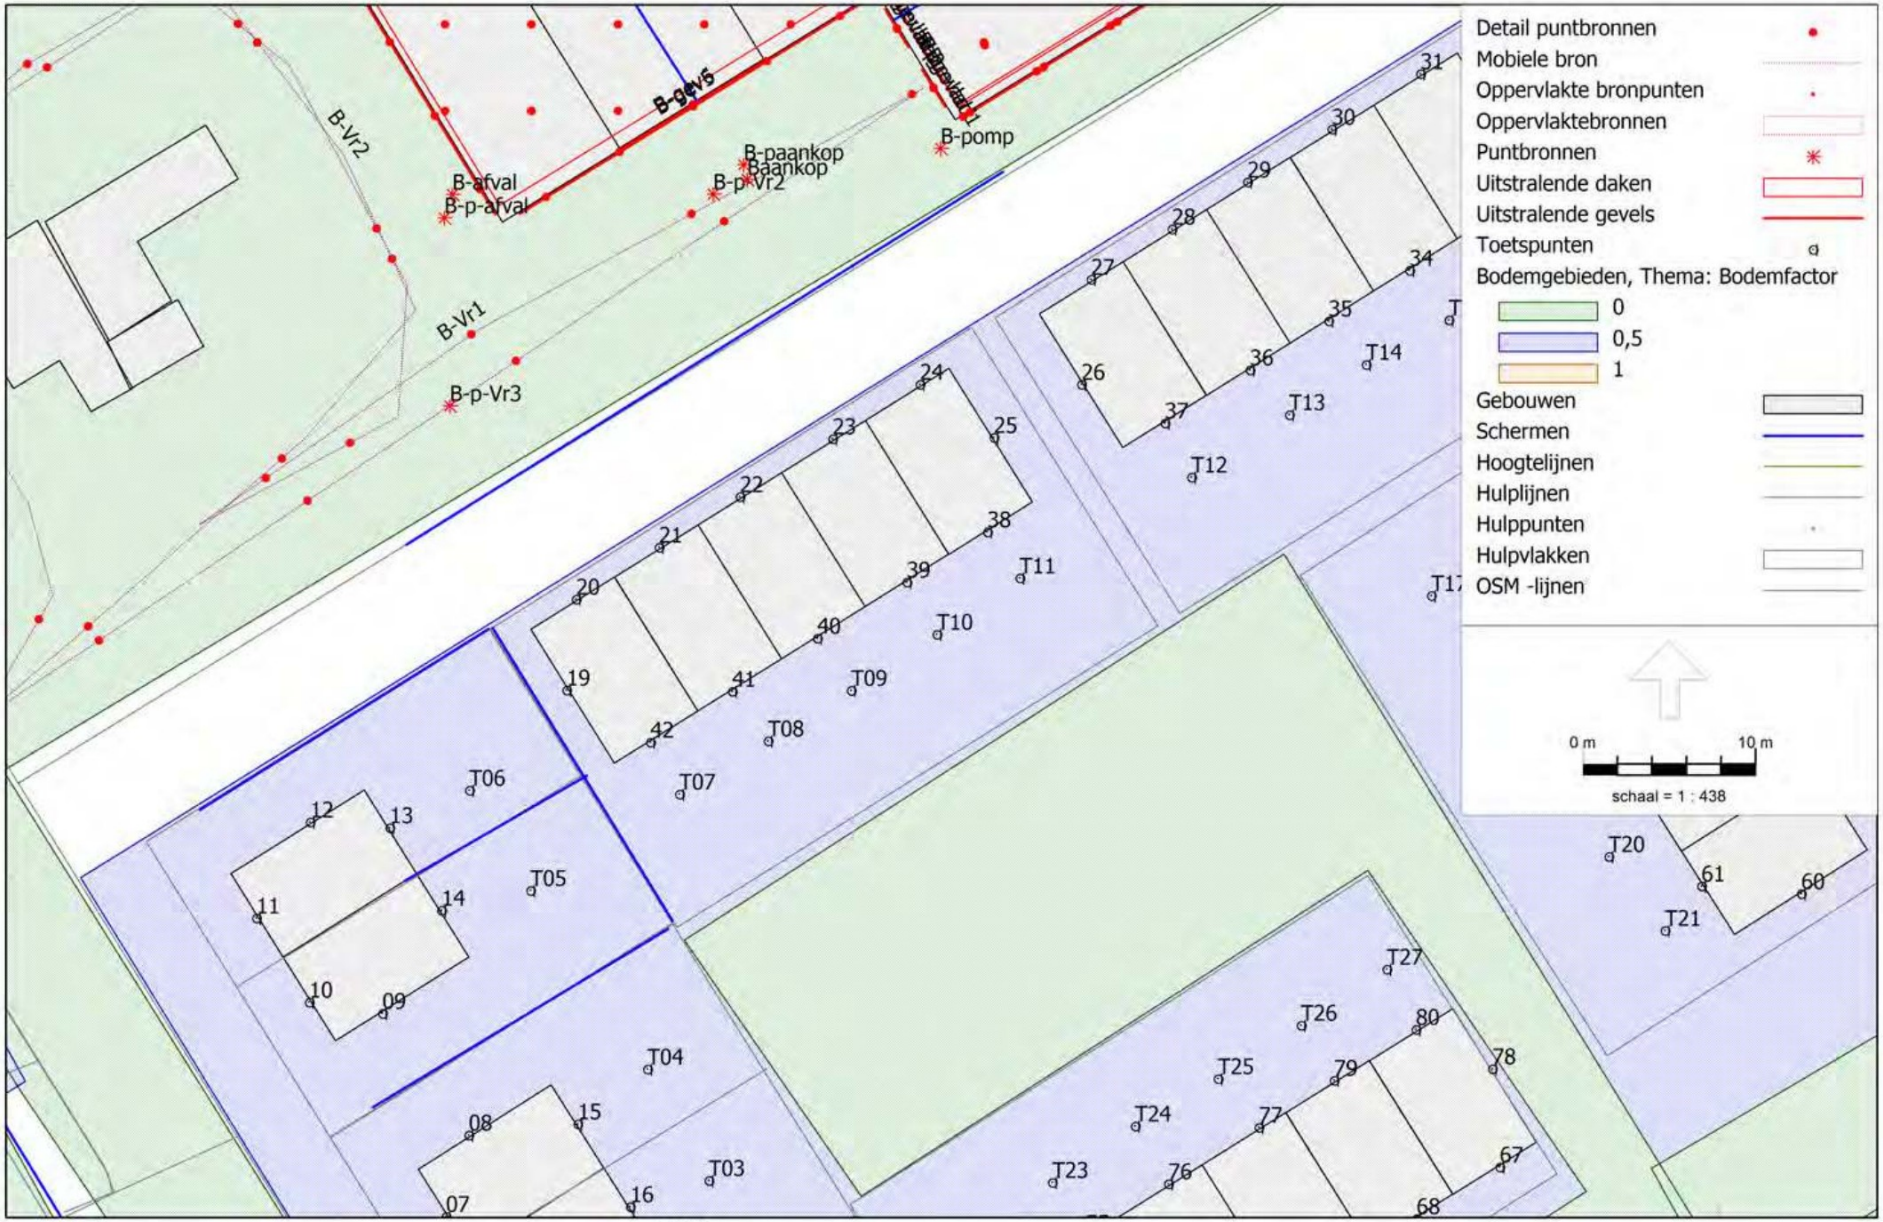

208200

HMRI, industrie, [Woningen definitief ontwerp september 2023 - Maatregelen- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: M-Tech Nederland BV - locatie Roermond

Bijlage 1, grafische weergave rekenmodel

Bull Pallets -maatregelen schermen-

Bijlage 2, invoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023

Model eigenschap	
Omschrijving	HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Verantwoordelijke	[redacted]
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|HMRI, industrie|
Aangemaakt door	[redacted] op 26-3-2023
Laatst ingezien door	[redacted] op 28-9-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	1,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,8
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	woning 6	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
02	woning 6	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
03	woning 5	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
04	woning 5	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
05	woning 4	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
06	woning 4	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
07	woning 3	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
08	woning 3	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
09	woning 2	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
10	woning 2	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
11	woning 1	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
12	woning 1	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
13	woning 1	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
14	woning 2	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
15	woning 3	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
16	woning 4	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
17	woning 5	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
18	woning 6	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
19	woning 7	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
20	woning 7	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
21	woning 8	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
22	woning 9	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
23	woning 10	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
24	woning 11	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
25	woning 11	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
26	woning 12	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
27	woning 12	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
28	woning 13	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
29	woning 14	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
30	woning 15	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
31	woning 16	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
32	woning 16	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
33	woning 16	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
34	woning 15	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
35	woning 14	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
36	woning 13	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
37	woning 12	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
38	woning 11	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
39	woning 10	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
40	woning 9	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
41	woning 8	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
42	woning 7	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
43	woning 31	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
44	woning 30	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
45	woning 29	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
46	woning 28	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
47	woning 27	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
48	woning 27	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
49	woning 27	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
50	woning 28	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
51	woning 29	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
52	woning 30	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
53	woning 31	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
54	woning 31	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
55		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
56		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
57		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
58		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
59		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
60		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
61		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
62		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
63		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
64		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
65		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
66		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
67		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
68		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
69		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
70		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
71		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
72		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
73		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
74		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
75		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
76		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
77		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
78		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
79		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
80		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
81		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
82		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
83		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
84		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
85		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
86		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
87		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
88		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
89		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
90		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
91		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
92		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
93		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
94		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
95		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
96		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
97		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
98		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
99		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
100		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
101		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
102		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
103		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
104		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
105		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
106		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
107		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
108		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
109		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
110		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
111		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
112		0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
T01	tuin wo6	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T02	tuin wo5	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T03	tuin wo4	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T04	tuin wo3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T05	tuin wo2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T06	tuin wo1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T07	tuin wo7	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T08	tuin wo8	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T09	tuin wo9	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T10	tuin wo10	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T11	tuin wo11	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T12	tuin wo12	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T13	tuin wo13	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T14	tuin wo14	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T15	tuin wo15	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T16	tuin wo16	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T17	tuin wo17	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T18	tuin wo18	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T19	tuin wo19	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T20	tuin wo20	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T21	tuin 21	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T22	tuin wo22	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T23	tuin wo23	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T24	tuin wo24	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T25	tuin wo25	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T26	tuin wo26	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T27	tuin wo27	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T28	tuin wo 27	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T29	tuin wo 28	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T30	tuin wo 29	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T31	tuin wo 30	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T32	tuin wo 31	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T33	tuin wo33	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T34	tuin wo34	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
113	woning 31	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
114	woning 31	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
115	woning 31	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
116	woning 31	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
117	woning 32	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
118	woning 32	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
119	woning 32	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
120	woning 32	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
T35	tuin wo31	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T36	tuin wo32	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
001	weg	0,00
002	Beerendonckerweg	0,00
003	weg	0,00
004	weg	0,00
005	weg	0,00
006	verhard	0,00
007	verhard	0,00
008	Voetbalveld	1,00
009	Voetbalveld	1,00
010	Voetbalveld	1,00
011	verhard	0,00
012	'tuin'	1,00
013	verhard	0,00
014	verhard	0,00
015	verhard	0,00
016	verhard	0,00
017	half verhard	0,50
018	half verhard	0,50
019	verhard	0,00
020	verhard	0,00
021	verhard	0,00
022	verhard	0,00
wonen	woongebied	0,50
023	verhard	0,00
024	verhard	0,00
025	verhard	0,00
026	verhard	0,00
200	verhard	0,00
201	verhard	0,00

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 8k
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
201	gebouw bij sportpark	3,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		3,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		3,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		3,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 8k
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
201	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		6,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 8k
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 8k
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 8k
	0,80
	0,80
	0,80

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		4,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
1		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
1a	loodsen Beerendonckerweg 1a	3,50	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
	bijgebouw Beerendonckerweg 1a	3,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
1a	loodsen Beerendonckerweg 1a	3,30	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
2a		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
2b	Beerendonckerweg 2b	6,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
1a	kas	5,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
18-20		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		3,00	0,00	Relatief					0
		4,50	0,00	Relatief					0
14	Ooijenseweg 14	2,80	0,00	Relatief					0
9b		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		5,00	0,00	Relatief					0
9a		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
014		4,50	0,00	Relatief					0
		4,50	0,00	Relatief					0
		3,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		3,00	0,00	Relatief					0
16		7,00	0,00	Relatief					0
013		4,50	0,00	Relatief					0
		4,00	0,00	Relatief					0
5		3,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		5,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
012	loods	3,60	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
11		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1a	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1a	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2a	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2b	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1a	0	0	0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18-20	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9b	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9a	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
014	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
013	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
012	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 8k
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
1	0,80
	0,80
1a	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
1a	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
2a	0,80
	0,80
2b	0,80
	0,80
1a	1,00
	0,80
	0,80
18-20	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
14	0,80
9b	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
9a	0,80
	0,80
	0,80
014	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
16	0,80
013	0,80
	0,80
5	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
012	0,80
	0,80
	0,80
11	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
9		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
12		3,00	0,00	Relatief					0
22		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
		7,00	0,00	Relatief					0
6	Beerendonckerweg 4	5,00	0,00	Relatief					0
4	Beerendonckerweg 4	5,00	0,00	Relatief					0
201	bijgebouw	3,00	0,00	Relatief					0
001	bijgebouw Beerendonckerweg 1b	3,00	0,00	Relatief					0
002	bijgebouw Beerendonckerweg 1b	2,50	0,00	Relatief					0
003		3,00	0,00	Relatief					0
004	loods Bull	4,50	0,00	Relatief					0
005	loods Bull	4,75	0,00	Relatief					0
6	Beerendonckerweg 6	3,00	0,00	Relatief					0
006		3,00	0,00	Relatief					0
007		4,00	0,00	Relatief					0
1a	loodsen Beerendonckerweg 1a	3,60	0,00	Relatief					0
008	loods	5,00	0,00	Relatief					0
009	loods	7,00	0,00	Relatief					0
12		7,00	0,00	Relatief					0
9a		4,50	0,00	Relatief					0
9a		3,00	0,00	Relatief					0
010		6,00	0,00	Relatief					0
5		7,00	0,00	Relatief					0
5		7,00	0,00	Relatief					0
		0,00	0,00	Relatief					0
		0,00	0,00	Relatief					0
033		9,20	0,00	Relatief					0
034		9,20	0,00	Relatief					0
		0,00	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
031		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
032		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
022		9,20	0,00	Relatief					0

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
9	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
201	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
001	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
004	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
005	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
006	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
007	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1a	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
008	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
009	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9a	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9a	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
010	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0	0	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
033	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
034	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
031	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
032	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
022	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 8k
9	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
12	0,80
22	0,80
	0,80
	0,80
6	0,80
4	0,80
201	0,80
001	0,80
002	0,80
003	0,80
004	0,80
005	0,80
6	0,80
006	0,80
007	0,80
1a	0,80
008	0,80
009	0,80
12	0,80
9a	0,80
9a	0,80
010	0,80
5	0,00
5	0,00
	0,80
	0,80
033	0,80
034	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
031	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
032	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
022	0,80

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		9,20	0,00	Relatief					0
011	loods Bull	7,00	0,00	Relatief					0
001		9,20	0,00	Relatief					0
002		9,20	0,00	Relatief					0
003		9,20	0,00	Relatief					0
004		9,20	0,00	Relatief					0
005		9,20	0,00	Relatief					0
006		9,20	0,00	Relatief					0
007		9,20	0,00	Relatief					0
008		9,20	0,00	Relatief					0
009		9,20	0,00	Relatief					0
010		9,20	0,00	Relatief					0
011		9,20	0,00	Relatief					0
026		9,20	0,00	Relatief					0
025		9,20	0,00	Relatief					0
025		9,20	0,00	Relatief					0
024		9,20	0,00	Relatief					0
023		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
012		9,20	0,00	Relatief					0
013		9,20	0,00	Relatief					0
014		9,20	0,00	Relatief					0
015		9,20	0,00	Relatief					0
016		9,20	0,00	Relatief					0
017		9,20	0,00	Relatief					0
018		9,20	0,00	Relatief					0
019		9,20	0,00	Relatief					0
020		9,20	0,00	Relatief					0
021		9,20	0,00	Relatief					0
027		9,20	0,00	Relatief					0
028		9,20	0,00	Relatief					0
029		9,20	0,00	Relatief					0
030		9,20	0,00	Relatief					0
031		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0
		9,20	0,00	Relatief					0

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
011	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
001	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
004	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
005	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
006	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
007	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
008	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
009	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
010	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
011	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
026	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
025	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
025	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
024	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
023	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
012	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
013	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
014	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
015	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
016	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
017	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
018	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
019	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
020	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
021	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
027	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
028	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
029	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
030	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
031	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 8k
	0,80
011	0,80
001	0,80
002	0,80
003	0,80
004	0,80
005	0,80
006	0,80
007	0,80
008	0,80
009	0,80
010	0,80
011	0,80
026	0,80
025	0,80
025	0,80
024	0,80
023	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
012	0,80
013	0,80
014	0,80
015	0,80
016	0,80
017	0,80
018	0,80
019	0,80
020	0,80
021	0,80
027	0,80
028	0,80
029	0,80
030	0,80
031	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250
001	schutting	1,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
n01	nok loods	6,60	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00
n02	nok loods	6,60	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00
n03	nok loods	6,00	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00
n04	nok loods	5,30	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00
n05	nok loods	4,50	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00
n06	nok loods	9,75	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00
n07	nok loods	7,50	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00
n08	nok loods	7,50	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00
n09	nok loods	7,50	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00
n10	nok loods	9,00	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00
n11	nok loods Van Leendert	9,00	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00
wal	aarden wal	--	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00
n12	nok loods Van Leendert	8,50	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00
n12	nok loods Van Leendert	8,00	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500
001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
n01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
001	0,80	0,80	0,80	0,80
n01	0,00	0,00	0,00	0,00
n02	0,00	0,00	0,00	0,00
n03	0,00	0,00	0,00	0,00
n04	0,00	0,00	0,00	0,00
n05	0,00	0,00	0,00	0,00
n06	0,00	0,00	0,00	0,00
n07	0,00	0,00	0,00	0,00
n08	0,00	0,00	0,00	0,00
n09	0,00	0,00	0,00	0,00
n10	0,00	0,00	0,00	0,00
n11	0,00	0,00	0,00	0,00
wal	0,00	0,00	0,00	0,00
n12	0,00	0,00	0,00	0,00
n12	0,00	0,00	0,00	0,00

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Maatregelen- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023

Model eigenschap	
Omschrijving	Maatregelen- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Verantwoordelijke	[redacted]
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|HMRI, industrie|
Aangemaakt door	[redacted] op 26-3-2023
Laatst ingezien door	[redacted] op 28-9-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	1,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,9
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Model: Maatregelen- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125
001	schutting	1,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
n01	nok loods	6,60	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00
n02	nok loods	6,60	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00
n03	nok loods	6,00	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00
n04	nok loods	5,30	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00
n05	nok loods	4,50	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00
n06	nok loods	9,75	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00
n07	nok loods	7,50	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00
n08	nok loods	7,50	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00
n09	nok loods	7,50	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00
n10	nok loods	9,00	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00
n11	nok loods Van Leendert	9,00	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00
wal	aarden wal	--	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00	0,00	0,00
n12	nok loods Van Leendert	8,50	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00
n12	nok loods Van Leendert	8,00	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00
S02	Tuinscherm	1,80	0,00	Relatief	0 dB	0,20	0,20	0,20
Scherm1	tussen Palletbedrijf en woningen	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,20	0,20	0,20
S03	Tuinscherm	1,80	0,00	Relatief	0 dB	0,20	0,20	0,20
S04	Tuinscherm	1,80	0,00	Relatief	0 dB	0,20	0,20	0,20
S09	Tuinscherm	1,80	0,00	Relatief	0 dB	0,20	0,20	0,20

Model: Maatregelen- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125
001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
n01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S02	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Scherm1	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
S03	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
S04	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
S09	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: Maatregelen- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
n01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S02	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Scherm1	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
S03	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
S04	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
S09	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1c
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lw 31	Lw 63
S-P	S personenauto's	208157,83	389935,59	0,75	0,00	Relatief	43,20	63,20
S-Vr	S Vrachtwagen leverancier	208156,77	389935,51	1,20	0,00	Relatief	60,30	74,00

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1c
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
S-P	72,20	77,20	81,20	85,20	83,20	77,20	63,20	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00
S-Vr	80,40	87,80	95,00	97,40	97,00	90,90	85,00	102,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1c
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
S-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	63,20	72,20	77,20	81,20	85,20	83,20
S-Vr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	74,00	80,40	87,80	95,00	97,40	97,00

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1c
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Groep	Gem.snelheid
S-P	77,20	63,20	89,02	400	100	50	Beerendonckerweg 1c	15
S-Vr	90,90	85,00	102,03	2	--	--	Beerendonckerweg 1c	10

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1c
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	LwrM2 31
S spe01	S voetbal spelers	1,60	0,00	Relatief	7509,33	28,24
S-Pu-01	S publiek toeschouwers voetbal 100 pers.	1,60	0,00	Relatief	651,68	44,86
S-train01	S trainer stem	1,60	0,00	Relatief	7540,81	32,23
S-fluitge1	S scheidsrechterfluit gemiddeld (100)	1,60	0,00	Relatief	7540,81	38,83
S-Pu-02	S publiek toeschouwers voetbal 50 pers.	1,60	0,00	Relatief	651,68	41,86
S-fluitge2	S scheidsrechterfluit gemiddeld (50)	1,60	0,00	Relatief	7540,81	37,93
S spe02	S voetbal spelers (2e veld)	1,60	0,00	Relatief	6431,43	28,92
S-train02	S trainer stem (2e veld)	1,60	0,00	Relatief	6206,31	33,07
S spe03	S voetbal spelers (3e veld)	1,60	0,00	Relatief	9346,88	27,29
S-train03	S trainer stem (3e veld)	1,60	0,00	Relatief	9390,63	31,27

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1c
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31
S spe01	37,24	41,24	47,24	52,24	48,24	46,24	39,24	33,24	55,55	67,00
S-Pu-01	53,86	57,86	63,86	68,86	64,86	59,86	55,86	49,86	71,91	73,00
S-train01	41,23	45,23	51,23	56,23	52,23	47,23	43,23	37,23	59,28	71,00
S-fluitge1	47,83	51,83	57,83	62,83	57,83	53,83	49,83	43,83	65,70	77,60
S-Pu-02	50,86	54,86	60,86	65,86	61,86	56,86	52,86	46,86	68,91	70,00
S-fluitge2	46,93	50,93	56,93	61,93	56,93	52,93	48,93	42,93	64,80	76,70
S spe02	37,92	41,92	47,92	52,92	48,92	46,92	39,92	33,92	56,23	67,00
S-train02	42,07	46,07	52,07	57,07	53,07	48,07	44,07	38,07	60,12	71,00
S spe03	36,29	40,29	46,29	51,29	47,29	45,29	38,29	32,29	54,60	67,00
S-train03	40,27	44,27	50,27	55,27	51,27	46,27	42,27	36,27	58,32	71,00

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1c
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)
S spe01	76,00	80,00	86,00	91,00	87,00	85,00	78,00	72,00	94,31	37,497	74,989
S-Pu-01	82,00	86,00	92,00	97,00	93,00	88,00	84,00	78,00	100,05	37,497	--
S-train01	80,00	84,00	90,00	95,00	91,00	86,00	82,00	76,00	98,05	4,169	37,497
S-fluitge1	86,60	90,60	96,60	101,60	96,60	92,60	88,60	82,60	104,47	1,250	--
S-Pu-02	79,00	83,00	89,00	94,00	90,00	85,00	81,00	75,00	97,05	--	37,497
S-fluitge2	85,70	89,70	95,70	100,70	95,70	91,70	87,70	81,70	103,57	--	1,250
S spe02	76,00	80,00	86,00	91,00	87,00	85,00	78,00	72,00	94,31	37,497	74,989
S-train02	80,00	84,00	90,00	95,00	91,00	86,00	82,00	76,00	98,05	4,169	37,497
S spe03	76,00	80,00	86,00	91,00	87,00	85,00	78,00	72,00	94,31	37,497	74,989
S-train03	80,00	84,00	90,00	95,00	91,00	86,00	82,00	76,00	98,05	4,169	37,497

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1c
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
S spe01	--	4,4997	2,9996	--	4,26	1,25	--
S-Pu-01	--	4,4997	--	--	4,26	--	--
S-train01	--	0,5002	1,4999	--	13,80	4,26	--
S-fluitge1	--	0,1500	--	--	19,03	--	--
S-Pu-02	--	--	1,4999	--	--	4,26	--
S-fluitge2	--	--	0,0500	--	--	19,03	--
S spe02	--	4,4997	2,9996	--	4,26	1,25	--
S-train02	--	0,5002	1,4999	--	13,80	4,26	--
S spe03	--	4,4997	2,9996	--	4,26	1,25	--
S-train03	--	0,5002	1,4999	--	13,80	4,26	--

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1c
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	X	Y	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Lwr 63	Lwr 125
S-p-s01	208139,63	389948,00	S piek scheidsrechterfluitje	1,70	0,00	--	104,68
S-P-01	208139,55	389946,40	S piek schreeuwen speler/toeschouwer	1,70	0,00	--	94,00
S-p-P	208157,53	389935,68	S piek auto's rustig wegrijden	0,75	0,00	64,00	73,00
S-p-s02	208123,14	389961,11	S piek scheidsrechterfluitje	1,70	0,00	--	104,68
S-p-s03	208113,02	389992,46	S piek scheidsrechterfluitje	1,70	0,00	--	104,68
S-p-Vr	208157,00	389936,12	S piek vrachtwagen rustig wegrijden	1,20	0,00	76,00	85,00

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1c
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)
S-p-s01	111,38	115,38	109,18	103,68	101,18	--	118,00	199,00	199,00	--	--	--
S-P-01	101,00	105,00	99,00	93,00	91,00	--	107,63	199,00	199,00	--	--	--
S-p-P	81,00	88,00	90,00	91,00	89,00	82,00	96,01	199,00	199,00	199,00	--	--
S-p-s02	111,38	115,38	109,18	103,68	101,18	--	118,00	199,00	199,00	--	--	--
S-p-s03	111,38	115,38	109,18	103,68	101,18	--	118,00	199,00	199,00	--	--	--
S-p-Vr	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	199,00	--	--	--	--

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1c
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
S-p-s01	--	--	--	--	--	--	104,68	111,38	115,38	109,18	103,68	101,18
S-P-01	--	--	--	--	--	--	94,00	101,00	105,00	99,00	93,00	91,00
S-p-P	--	--	--	--	59,00	64,00	73,00	81,00	88,00	90,00	91,00	89,00
S-p-s02	--	--	--	--	--	--	104,68	111,38	115,38	109,18	103,68	101,18
S-p-s03	--	--	--	--	--	--	104,68	111,38	115,38	109,18	103,68	101,18
S-p-Vr	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1c
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
S-p-s01	--	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-P-01	--	107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-p-P	82,00	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-p-s02	--	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-p-s03	--	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-p-Vr	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1c
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Type	Richt.	Hdef.	Hoek
S-p-s01	Normale puntbron	45,00	Relatief	360,00
S-P-01	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
S-p-P	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
S-p-s02	Normale puntbron	45,00	Relatief	360,00
S-p-s03	Normale puntbron	45,00	Relatief	360,00
S-p-Vr	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lw 31	Lw 63	Lw 125
T-P	T-personenauto's	208217,16	389844,73	0,75	0,00	Relatief	43,20	63,20	72,20
T-Vrl	T-vrachtwagens	208216,43	389845,17	1,20	0,00	Relatief	60,30	74,00	80,40
T-B	T- busjes	208218,16	389843,73	0,75	0,00	Relatief	46,00	66,00	75,00

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
T-P	77,20	81,20	85,20	83,20	77,20	63,20	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-Vr1	87,80	95,00	97,40	97,00	90,90	85,00	102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-B	80,00	84,00	88,00	86,00	80,00	66,00	91,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
T-P	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	63,20	72,20	77,20	81,20	85,20	83,20	77,20
T-Vr1	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	74,00	80,40	87,80	95,00	97,40	97,00	90,90
T-B	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	66,00	75,00	80,00	84,00	88,00	86,00	80,00

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 8k	Lwr Totaal	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Groep	Gem.snelheid
T-P	63,20	89,02	10	2	2	Beerendonckerweg 1a	10
T-Vr1	85,00	102,03	12	--	--	Beerendonckerweg 1a	10
T-B	66,00	91,82	20	2	2	Beerendonckerweg 1a	10

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250
T-heftr	T-diesel heftrucks	0,75	0,00	Relatief	2691,58	10,80	50,30	52,80	51,40

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
T-heftr	62,50	55,20	57,30	53,10	38,50	65,18	45,10	84,60	87,10	85,70	96,80

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)
T-heftr	89,50	91,60	87,40	72,80	99,48	16,672	--	--	2,0007	--	--

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
T-heftr	7,78	--	--

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	X	Y	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Lwr 63
T-p-P1	208215,33	389844,52	T piek busjes/ auto's	0,75	0,00	68,00
T-p-Vr1	208215,82	389843,50	T piek vrachtwagens	1,20	0,00	76,00
T-p-vr2	208194,28	389856,77	T piek vrachtwagens	0,75	0,00	76,00
T-p-vr3	208187,48	389871,17	T piek vrachtwagens	0,75	0,00	76,00
T-p-vr4	208176,01	389890,64	T piek vrachtwagens	0,75	0,00	76,00
T-cont1	208178,51	389864,28	Wisselen metaal- of houtcontainer	1,50	0,00	71,00
T-cont2	208171,74	389870,97	Wisselen steencontainer	1,50	0,00	71,00
T-cont3	208181,40	389878,31	Wisselen container algemeen	1,50	0,00	71,00
T-ladlos1	208131,61	389849,94	T Laden lossen steigermateriaal	1,50	0,00	71,00
T-ladlos2	208132,80	389858,58	T Laden lossen schaftketen	1,50	0,00	71,00
T-ladlos3	208127,04	389828,40	T Laden lossen algemeen (stenen etc)	1,50	0,00	71,00
T-stofafzu	208162,98	389830,27	Stofafzuiging	2,30	0,00	74,50
T-ladlosV	208182,51	389847,98	T Laden lossen voor	1,50	0,00	71,00
T-p-P2	208180,63	389883,77	T piek busjes/ auto's	0,75	0,00	68,00
T-pMet	208177,63	389862,81	T piek metaal afval	2,00	0,00	88,70
T-pcont1	208178,92	389862,91	piek wisselen metaal- of houtcontainer	1,50	0,00	82,00
T-pcont2	208172,15	389869,60	piek wisselen steencontainer	1,50	0,00	82,00
T-pcont3	208181,81	389876,95	piek wisselen container algemeen	1,50	0,00	82,00
T-pladlos1	208132,03	389848,57	T piek Laden lossen steigermateriaal	1,50	0,00	82,00
T-pladlos2	208133,21	389857,22	T piek Laden lossen schaftketen	1,50	0,00	82,00
T-pladlos3	208127,45	389827,04	T piek Laden lossen algemeen (stenen etc)	1,50	0,00	82,00

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)
T-p-P1	77,00	85,00	92,00	94,00	95,00	93,00	86,00	100,01	199,00	199,00	199,00	--
T-p-Vr1	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	199,00	--	--	--
T-p-vr2	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	199,00	--	--	--
T-p-vr3	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	199,00	--	--	--
T-p-vr4	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	199,00	--	--	--
T-cont1	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	21,60	--	--	0,0830
T-cont2	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	21,60	--	--	0,0830
T-cont3	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	21,60	--	--	0,0830
T-ladlos1	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	18,56	--	--	0,1672
T-ladlos2	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	18,56	--	--	0,1672
T-ladlos3	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	18,56	--	--	0,1672
T-stofafzu	78,50	93,70	86,10	83,50	79,00	81,40	65,00	95,18	10,79	--	--	1,0004
T-ladlosV	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	13,80	--	--	0,5002
T-p-P2	77,00	85,00	92,00	94,00	95,00	93,00	86,00	100,01	199,00	199,00	199,00	--
T-pMet	98,50	101,30	105,40	106,50	108,80	106,50	97,00	113,54	199,00	--	--	--
T-pcont1	91,00	99,00	106,00	108,00	109,00	107,00	100,00	114,01	199,00	--	--	--
T-pcont2	91,00	99,00	106,00	108,00	109,00	107,00	100,00	114,01	199,00	--	--	--
T-pcont3	91,00	99,00	106,00	108,00	109,00	107,00	100,00	114,01	199,00	--	--	--
T-pladlos1	91,00	99,00	106,00	108,00	109,00	107,00	100,00	114,01	199,00	--	--	--
T-pladlos2	91,00	99,00	106,00	108,00	109,00	107,00	100,00	114,01	199,00	--	--	--
T-pladlos3	91,00	99,00	106,00	108,00	109,00	107,00	100,00	114,01	199,00	--	--	--

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw lk
T-p-P1	--	--	--	--	--	63,00	68,00	77,00	85,00	92,00	94,00
T-p-Vr1	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00
T-p-vr2	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00
T-p-vr3	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00
T-p-vr4	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00
T-cont1	--	--	0,692	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00
T-cont2	--	--	0,692	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00
T-cont3	--	--	0,692	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00
T-ladlos1	--	--	1,393	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00
T-ladlos2	--	--	1,393	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00
T-ladlos3	--	--	1,393	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00
T-stofafzu	--	--	8,337	--	--	56,60	74,50	78,50	93,70	86,10	83,50
T-ladlosV	--	--	4,169	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00
T-p-P2	--	--	--	--	--	63,00	68,00	77,00	85,00	92,00	94,00
T-pMet	--	--	--	--	--	0,00	88,70	98,50	101,30	105,40	106,50
T-pcont1	--	--	--	--	--	77,00	82,00	91,00	99,00	106,00	108,00
T-pcont2	--	--	--	--	--	77,00	82,00	91,00	99,00	106,00	108,00
T-pcont3	--	--	--	--	--	77,00	82,00	91,00	99,00	106,00	108,00
T-pladlos1	--	--	--	--	--	77,00	82,00	91,00	99,00	106,00	108,00
T-pladlos2	--	--	--	--	--	77,00	82,00	91,00	99,00	106,00	108,00
T-pladlos3	--	--	--	--	--	77,00	82,00	91,00	99,00	106,00	108,00

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
T-p-P1	95,00	93,00	86,00	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-p-Vr1	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-p-vr2	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-p-vr3	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-p-vr4	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-cont1	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-cont2	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-cont3	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-ladlos1	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-ladlos2	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-ladlos3	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-stofafzu	79,00	81,40	65,00	95,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-ladlosV	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-p-P2	95,00	93,00	86,00	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-pMet	108,80	106,50	97,00	113,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-pcont1	109,00	107,00	100,00	114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-pcont2	109,00	107,00	100,00	114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-pcont3	109,00	107,00	100,00	114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-pladlos1	109,00	107,00	100,00	114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-pladlos2	109,00	107,00	100,00	114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-pladlos3	109,00	107,00	100,00	114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 4k	Red 8k	Type	Richt.	Hdef.	Hoek
T-p-P1	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-p-Vr1	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-p-vr2	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-p-vr3	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-p-vr4	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-cont1	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-cont2	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-cont3	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-ladlos1	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-ladlos2	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-ladlos3	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-stofafzu	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-ladlosV	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-p-P2	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-pMet	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-pcont1	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-pcont2	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-pcont3	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-pladlos1	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-pladlos2	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-pladlos3	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
Beerendonckerweg 1a	10941	2	14:03, 6 apr 2023	-986	2	T-opend

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
Beerendonckerweg 1a	Open deur houtmachinale	Lijn	208185,84	389831,77	208184,50	389834,71

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH
Beerendonckerweg 1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
Beerendonckerweg 1a	0,00	Relatief	2	3,23	3,23	3,23

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)
Beerendonckerweg 1a	3,23	Ja	3	A	False	8,337	--	--	1,0004

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125
Beerendonckerweg 1a	--	--	10,79	--	--	3,0	5,0	5,0	27,50	51,50	56,90

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63
Beerendonckerweg 1a	79,60	82,80	84,40	76,80	71,90	66,00	87,96	0,00	0,00

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k
Beerendonckerweg 1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal
Beerendonckerweg 1a	24,50	48,50	53,90	76,60	79,80	81,40	73,80	68,90	63,00	84,96

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
Beerendonckerweg 1a	34,36	58,36	63,76	86,46	89,66	91,26	83,66	78,76	72,86	94,82

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31
Beerendonckerweg 1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal
Beerendonckerweg 1a	48,50	53,90	76,60	79,80	81,40	73,80	68,90	63,00	84,96

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Beerendonckerweg 1a	34,36	58,36	63,76	86,46	89,66	91,26	83,66	78,76	72,86	94,82

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.
B-Vr1	B vrachtwagens laaddock	208144,74	389973,85	1,20	0,00	Relatief
B-Vr2	B vrachtwagens hout lossen / afval ophalen	208144,95	389974,16	1,20	0,00	Relatief
B-P	B personenauto's	208143,73	389975,28	0,75	0,00	Relatief

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63
B-Vr1	61,80	77,50	85,30	90,60	96,30	98,30	96,00	89,60	78,90	102,44	0,00	0,00
B-Vr2	61,80	77,50	85,30	90,60	96,30	98,30	96,00	89,60	78,90	102,44	0,00	0,00
B-P	43,20	63,20	72,20	77,20	81,20	85,20	83,20	77,20	63,20	89,02	0,00	0,00

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
B-Vr1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	77,50	85,30	90,60	96,30
B-Vr2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	77,50	85,30	90,60	96,30
B-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	63,20	72,20	77,20	81,20

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Groep
B-Vr1	98,30	96,00	89,60	78,90	102,44	3	1	1	bronnen excl. tackers
B-Vr2	98,30	96,00	89,60	78,90	102,44	3	--	--	bronnen excl. tackers
B-P	85,20	83,20	77,20	63,20	89,02	6	6	6	bronnen excl. tackers

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gem.snelheid
B-Vr1	10
B-Vr2	10
B-P	10

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	X	Y	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Lwr 63	Lwr 125
B-p-Vr1	208159,86	389950,55	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	1,20	0,00	76,00	85,00
B-p-Vr2	208202,15	389978,51	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	1,20	0,00	76,00	85,00
B-p-afval	208186,22	389978,16	B piek afvalcontainer legen	1,50	0,00	78,00	81,90
B-p-houtaf	208172,07	389994,08	B piek houtafvalcontainer	1,50	0,00	78,00	81,90
B-p-Vr3	208186,53	389967,29	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	1,20	0,00	76,00	85,00
B-paankop	208203,86	389979,20	B p aan/ afkoppelen vrachtwagen	1,00	0,00	81,60	91,60
B-LPG	208172,93	389996,05	B LPG heftruck	1,00	0,00	75,70	82,50
B-houtafv	208170,86	389995,42	B afvalhoutcontainer omwisselen	1,50	0,00	73,00	76,90
B-afval	208186,68	389979,51	B afvalcontainer legen	1,50	0,00	73,00	76,90
B-pomp	208214,95	389982,17	B pomp	0,50	0,00	47,90	59,50
Baankop	208204,07	389978,34	vrachtwagens; aan-/afkoppelen	1,00	0,00	72,10	80,00

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)
B-p-Vr1	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	199,00	199,00	199,00	--
B-p-Vr2	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	199,00	199,00	199,00	--
B-p-afval	86,30	95,60	106,30	102,00	94,40	86,20	108,19	199,00	--	--	--
B-p-houtaf	86,30	95,60	106,30	102,00	94,40	86,20	108,19	199,00	--	--	--
B-p-Vr3	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	199,00	199,00	199,00	--
B-paankop	98,10	101,30	101,20	99,80	95,80	89,80	106,90	199,00	199,00	199,00	--
B-LPG	84,40	93,30	93,90	82,70	88,90	80,80	97,90	9,03	--	--	1,5003
B-houtafv	81,30	90,60	101,30	97,00	89,40	81,20	103,19	15,57	--	--	0,3328
B-afval	81,30	90,60	101,30	97,00	89,40	81,20	103,19	21,60	--	--	0,0830
B-pomp	64,00	62,40	64,30	63,30	58,70	46,30	70,34	0,00	0,00	0,00	12,0000
Baankop	83,90	92,10	96,60	94,50	87,30	80,80	100,02	17,78	17,83	22,04	0,2001

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw lk
B-p-Vr1	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00
B-p-Vr2	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00
B-p-afval	--	--	--	--	--	74,20	78,00	81,90	86,30	95,60	106,30
B-p-houtaf	--	--	--	--	--	74,20	78,00	81,90	86,30	95,60	106,30
B-p-Vr3	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00
B-paankop	--	--	--	--	--	69,00	81,60	91,60	98,10	101,30	101,20
B-LPG	--	--	12,503	--	--	68,60	75,70	82,50	84,40	93,30	93,90
B-houtafv	--	--	2,773	--	--	69,20	73,00	76,90	81,30	90,60	101,30
B-afval	--	--	0,692	--	--	69,20	73,00	76,90	81,30	90,60	101,30
B-pomp	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	32,90	47,90	59,50	64,00	62,40	64,30
Baankop	0,0659	0,0500	1,667	1,648	0,625	69,10	72,10	80,00	83,90	92,10	96,60

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
B-p-Vr1	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-p-Vr2	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-p-afval	102,00	94,40	86,20	108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-p-houtaf	102,00	94,40	86,20	108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-p-Vr3	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-paankop	99,80	95,80	89,80	106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-LPG	82,70	88,90	80,80	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-houtafv	97,00	89,40	81,20	103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-afval	97,00	89,40	81,20	103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-pomp	63,30	58,70	46,30	70,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baankop	94,50	87,30	80,80	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 4k	Red 8k	Type	Richt.	Hdef.	Hoek
B-p-Vr1	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
B-p-Vr2	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
B-p-afval	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
B-p-houtaf	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
B-p-Vr3	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
B-paankop	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
B-LPG	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
B-houtafv	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
B-afval	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
B-pomp	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Baankop	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
Beerendonckerweg 2e	10785	1	16:10, 13 apr 2023	-849156	67	B-dak1
Beerendonckerweg 2e	10801	1	16:10, 13 apr 2023	-492	33	B-dak2
Beerendonckerweg 2e	11526	1	14:31, 13 apr 2023	-849345	67	B-p-dak1

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H
Beerendonckerweg 2e	B dak tussenhal tackers	Rechthoek	208215,95	389984,75	0,10	0,10
Beerendonckerweg 2e	B dak voorste hal tackers+zaag	Rechthoek	208210,34	389991,75	0,10	0,10
Beerendonckerweg 2e	B piek dak tussenhal tackers	Rechthoek	208215,99	389984,58	0,10	0,10

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
Beerendonckerweg 2e	4,85	4,75	Relatief aan onderliggend item	4	165,67
Beerendonckerweg 2e	4,60	4,50	Relatief aan onderliggend item	4	114,97
Beerendonckerweg 2e	4,85	4,75	Relatief aan onderliggend item	4	165,67

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)
Beerendonckerweg 2e	1715,31	40,99	41,85	Ja	3	A	False	83,368
Beerendonckerweg 2e	808,84	24,58	32,90	Ja	3	A	False	83,368
Beerendonckerweg 2e	1715,31	40,99	41,85	Ja	3	A	False	--

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31
Beerendonckerweg 2e	--	12,503	10,0042	--	1,0002	0,79	--	9,03	5,0	5,0	17,40
Beerendonckerweg 2e	--	12,503	10,0042	--	1,0002	0,79	--	9,03	5,0	5,0	25,60
Beerendonckerweg 2e	--	--	--	--	--	199,00	--	199,00	5,0	5,0	17,40

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31
Beerendonckerweg 2e	30,90	47,00	53,00	58,90	68,10	72,50	69,30	64,30	75,62	2,00
Beerendonckerweg 2e	39,30	48,40	54,20	62,10	68,50	73,10	71,90	69,40	77,30	8,00
Beerendonckerweg 2e	30,90	47,00	53,00	58,90	68,10	72,50	69,30	64,30	75,62	2,00

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k
Beerendonckerweg 2e	5,00	8,50	13,00	17,40	22,20	25,30	25,30
Beerendonckerweg 2e	15,00	17,00	22,00	30,00	34,00	40,00	40,00
Beerendonckerweg 2e	5,00	8,50	13,00	17,40	22,20	25,30	25,30

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k
Beerendonckerweg 2e	25,30	12,40	22,90	35,50	37,00	38,50	42,90	44,20	41,00	36,00
Beerendonckerweg 2e	25,30	14,60	21,30	28,40	29,20	29,10	31,50	30,10	28,90	41,10
Beerendonckerweg 2e	25,30	12,40	22,90	35,50	37,00	38,50	42,90	44,20	41,00	36,00

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
Beerendonckerweg 2e	48,93	44,74	55,24	67,84	69,34	70,84	75,24	76,54	73,34	68,34
Beerendonckerweg 2e	42,69	43,68	50,38	57,48	58,28	58,18	60,58	59,18	57,98	70,18
Beerendonckerweg 2e	48,93	44,74	55,24	67,84	69,34	70,84	75,24	76,54	73,34	68,34

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Beerendonckerweg 2e	81,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	71,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	81,27	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k
Beerendonckerweg 2e	12,40	22,90	35,50	37,00	38,50	42,90	44,20	41,00	36,00
Beerendonckerweg 2e	14,60	21,30	28,40	29,20	29,10	31,50	30,10	28,90	41,10
Beerendonckerweg 2e	27,40	37,90	50,50	52,00	53,50	57,90	59,20	56,00	51,00

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
Beerendonckerweg 2e	48,93	44,74	55,24	67,84	69,34	70,84	75,24	76,54	73,34	68,34
Beerendonckerweg 2e	42,69	43,68	50,38	57,48	58,28	58,18	60,58	59,18	57,98	70,18
Beerendonckerweg 2e	63,93	59,74	70,24	82,84	84,34	85,84	90,24	91,54	88,34	83,34

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr Totaal
Beerendonckerweg 2e	81,27
Beerendonckerweg 2e	71,77
Beerendonckerweg 2e	96,27

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam
Beerendonckerweg 2e	10775	1	16:10, 13 apr 2023	-849136	10	B-gev1
Beerendonckerweg 2e	10777	1	16:10, 13 apr 2023	-849146	10	B-gev2
Beerendonckerweg 2e	10778	1	16:10, 13 apr 2023	-745	10	B-gev3
Beerendonckerweg 2e	10779	1	16:10, 13 apr 2023	-846519	10	B-gev4
Beerendonckerweg 2e	10780	1	16:10, 13 apr 2023	-717	6	B-gev5
Beerendonckerweg 2e	10781	1	16:10, 13 apr 2023	-213	2	B-gev6
Beerendonckerweg 2e	10782	1	16:10, 13 apr 2023	-221	6	B-gev7
Beerendonckerweg 2e	10783	1	16:10, 13 apr 2023	-227	2	B-gev8
Beerendonckerweg 2e	10784	1	16:10, 13 apr 2023	-243	8	B-gev9
Beerendonckerweg 2e	10797	1	16:10, 13 apr 2023	-470	4	B-open
Beerendonckerweg 2e	11524	1	14:31, 13 apr 2023	-849325	10	B-p-gev1
Beerendonckerweg 2e	11525	1	14:31, 13 apr 2023	-849335	10	B-p-gev2
Beerendonckerweg 2e	11541	1	14:45, 12 apr 2023	-848835	4	B-p-open
Beerendonckerweg 2e	14826	1	15:04, 12 sep 2023	-852565	2	B-gevlad1
Beerendonckerweg 2e	14827	1	15:04, 12 sep 2023	-852569	2	B-gevlad2
Beerendonckerweg 2e	14828	1	15:03, 12 sep 2023	-852571	2	B-pgevlad1
Beerendonckerweg 2e	14829	1	15:04, 12 sep 2023	-852573	2	B-pgevlad2

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
Beerendonckerweg 2e	B Spouwmuur tussenhal tackers	Lijn	208216,49	389984,16	208250,83
Beerendonckerweg 2e	B metalen gevel tussenhal tackers	Lijn	208216,56	389984,20	208250,85
Beerendonckerweg 2e	B metalen gevel tussenhal tackers	Lijn	208193,98	390021,20	208228,29
Beerendonckerweg 2e	B Spouwmuur tussenhal tackers	Lijn	208193,93	390021,17	208228,24
Beerendonckerweg 2e	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Lijn	208190,56	389978,40	208210,67
Beerendonckerweg 2e	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Lijn	208196,50	389982,18	208204,71
Beerendonckerweg 2e	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Lijn	208171,74	390007,52	208192,67
Beerendonckerweg 2e	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Lijn	208178,35	390011,47	208186,56
Beerendonckerweg 2e	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Lijn	208171,67	390006,81	208189,18
Beerendonckerweg 2e	B opendeur voorste hal tackers+zaag	Lijn	208176,71	389998,62	208178,80
Beerendonckerweg 2e	B piek spouwmuur tussenhal tackers	Lijn	208216,22	389983,99	208250,39
Beerendonckerweg 2e	B piek metalen gevel tussenhal tackers	Lijn	208216,16	389983,95	208250,37
Beerendonckerweg 2e	B piek opendeur voorste hal tackers+zaag	Lijn	208176,71	389998,62	208178,80
Beerendonckerweg 2e	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Lijn	208215,16	389984,64	208213,87
Beerendonckerweg 2e	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Lijn	208213,08	389988,02	208211,77
Beerendonckerweg 2e	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	Lijn	208215,20	389984,57	208213,86
Beerendonckerweg 2e	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	Lijn	208213,08	389988,01	208211,72

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH
Beerendonckerweg 2e	390005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	390005,30	2,10	2,10	0,00	0,00	2,10	2,10	2,10
Beerendonckerweg 2e	390042,31	2,10	2,10	0,00	0,00	2,10	2,10	2,10
Beerendonckerweg 2e	390042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	389990,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	389987,23	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50
Beerendonckerweg 2e	390020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	390016,41	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50
Beerendonckerweg 2e	389978,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	389995,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	390005,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	390005,00	2,10	2,10	0,00	0,00	2,10	2,10	2,10
Beerendonckerweg 2e	389995,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	389986,74	1,30	1,30	0,00	0,00	1,30	1,30	1,30
Beerendonckerweg 2e	389990,15	1,30	1,30	0,00	0,00	1,30	1,30	1,30
Beerendonckerweg 2e	389986,75	1,30	1,30	0,00	0,00	1,30	1,30	1,30
Beerendonckerweg 2e	389990,23	1,30	1,30	0,00	0,00	1,30	1,30	1,30

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	40,32	40,32
Beerendonckerweg 2e	2,10	2,10	0,00	Relatief	2	40,27	40,27
Beerendonckerweg 2e	2,10	2,10	0,00	Relatief	2	40,28	40,28
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	40,28	40,28
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	23,61	23,61
Beerendonckerweg 2e	4,50	4,50	0,00	Relatief	2	9,63	9,63
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	24,57	24,57
Beerendonckerweg 2e	4,50	4,50	0,00	Relatief	2	9,58	9,58
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	33,41	33,41
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	3,99	3,99
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	40,13	40,13
Beerendonckerweg 2e	2,10	2,10	0,00	Relatief	2	40,17	40,17
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	3,99	3,99
Beerendonckerweg 2e	1,30	1,30	0,00	Relatief	2	2,46	2,46
Beerendonckerweg 2e	1,30	1,30	0,00	Relatief	2	2,50	2,50
Beerendonckerweg 2e	1,30	1,30	0,00	Relatief	2	2,56	2,56
Beerendonckerweg 2e	1,30	1,30	0,00	Relatief	2	2,60	2,60

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Min.lengte	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)
Beerendonckerweg 2e	40,32	40,32	Ja	3	A	False	83,368	--	12,503
Beerendonckerweg 2e	40,27	40,27	Ja	3	A	False	83,368	--	12,503
Beerendonckerweg 2e	40,28	40,28	Ja	3	A	False	83,368	--	12,503
Beerendonckerweg 2e	40,28	40,28	Ja	3	A	False	83,368	--	12,503
Beerendonckerweg 2e	23,61	23,61	Ja	3	A	False	83,368	--	12,503
Beerendonckerweg 2e	9,63	9,63	Ja	3	A	False	83,368	--	12,503
Beerendonckerweg 2e	24,57	24,57	Ja	3	A	False	83,368	--	12,503
Beerendonckerweg 2e	9,58	9,58	Ja	3	A	False	83,368	--	12,503
Beerendonckerweg 2e	33,41	33,41	Ja	3	A	False	83,368	--	12,503
Beerendonckerweg 2e	3,99	3,99	Ja	3	A	False	83,368	--	--
Beerendonckerweg 2e	40,13	40,13	Ja	3	A	False	--	--	--
Beerendonckerweg 2e	40,17	40,17	Ja	3	A	False	--	--	--
Beerendonckerweg 2e	3,99	3,99	Ja	3	A	False	--	--	--
Beerendonckerweg 2e	2,46	2,46	Ja	3	A	False	25,003	--	--
Beerendonckerweg 2e	2,50	2,50	Ja	3	A	False	25,003	--	--
Beerendonckerweg 2e	2,56	2,56	Ja	3	A	False	--	--	--
Beerendonckerweg 2e	2,60	2,60	Ja	3	A	False	--	--	--

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63
Beerendonckerweg 2e	10,0042	--	1,0002	0,79	--	9,03	2,1	5,0	5,0	17,40	30,90
Beerendonckerweg 2e	10,0042	--	1,0002	0,79	--	9,03	2,7	5,0	5,0	17,40	30,90
Beerendonckerweg 2e	10,0042	--	1,0002	0,79	--	9,03	2,7	5,0	5,0	17,40	30,90
Beerendonckerweg 2e	10,0042	--	1,0002	0,79	--	9,03	2,1	5,0	5,0	17,40	30,90
Beerendonckerweg 2e	10,0042	--	1,0002	0,79	--	9,03	4,5	5,0	5,0	25,60	39,30
Beerendonckerweg 2e	10,0042	--	1,0002	0,79	--	9,03	2,5	5,0	5,0	25,60	39,30
Beerendonckerweg 2e	10,0042	--	1,0002	0,79	--	9,03	4,5	5,0	5,0	25,60	39,30
Beerendonckerweg 2e	10,0042	--	1,0002	0,79	--	9,03	2,5	5,0	5,0	25,60	39,30
Beerendonckerweg 2e	10,0042	--	1,0002	0,79	--	9,03	4,5	5,0	5,0	25,60	39,30
Beerendonckerweg 2e	10,0042	--	--	0,79	--	--	4,5	2,0	2,0	25,60	39,30
Beerendonckerweg 2e	--	--	--	199,00	--	199,00	2,1	5,0	5,0	17,40	30,90
Beerendonckerweg 2e	--	--	--	199,00	--	199,00	2,7	5,0	5,0	17,40	30,90
Beerendonckerweg 2e	--	--	--	199,00	--	--	4,5	2,0	2,0	25,60	39,30
Beerendonckerweg 2e	3,0004	--	--	6,02	--	--	2,5	2,0	2,0	17,40	30,90
Beerendonckerweg 2e	3,0004	--	--	6,02	--	--	2,5	2,0	2,0	17,40	30,90
Beerendonckerweg 2e	--	--	--	199,00	--	--	2,5	2,0	2,0	17,40	30,90
Beerendonckerweg 2e	--	--	--	199,00	--	--	2,5	2,0	2,0	17,40	30,90

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63
Beerendonckerweg 2e	47,00	53,00	58,90	68,10	72,50	69,30	64,30	75,62	29,00	34,00
Beerendonckerweg 2e	47,00	53,00	58,90	68,10	72,50	69,30	64,30	75,62	1,00	6,00
Beerendonckerweg 2e	47,00	53,00	58,90	68,10	72,50	69,30	64,30	75,62	1,00	6,00
Beerendonckerweg 2e	47,00	53,00	58,90	68,10	72,50	69,30	64,30	75,62	29,00	34,00
Beerendonckerweg 2e	48,40	54,20	62,10	68,50	73,10	71,90	69,40	77,30	1,00	6,00
Beerendonckerweg 2e	48,40	54,20	62,10	68,50	73,10	71,90	69,40	77,30	1,00	6,00
Beerendonckerweg 2e	48,40	54,20	62,10	68,50	73,10	71,90	69,40	77,30	1,00	6,00
Beerendonckerweg 2e	48,40	54,20	62,10	68,50	73,10	71,90	69,40	77,30	1,00	6,00
Beerendonckerweg 2e	48,40	54,20	62,10	68,50	73,10	71,90	69,40	77,30	1,00	6,00
Beerendonckerweg 2e	48,40	54,20	62,10	68,50	73,10	71,90	69,40	77,30	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	47,00	53,00	58,90	68,10	72,50	69,30	64,30	75,62	29,00	34,00
Beerendonckerweg 2e	47,00	53,00	58,90	68,10	72,50	69,30	64,30	75,62	1,00	6,00
Beerendonckerweg 2e	48,40	54,20	62,10	68,50	73,10	71,90	69,40	77,30	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	47,00	53,00	58,90	68,10	72,50	69,30	64,30	75,62	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	47,00	53,00	58,90	68,10	72,50	69,30	64,30	75,62	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	47,00	53,00	58,90	68,10	72,50	69,30	64,30	75,62	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	47,00	53,00	58,90	68,10	72,50	69,30	64,30	75,62	0,00	0,00

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k
Beerendonckerweg 2e	39,00	43,00	47,00	52,00	57,00	57,00	57,00
Beerendonckerweg 2e	11,00	17,00	22,00	27,00	23,00	23,00	23,00
Beerendonckerweg 2e	11,00	17,00	22,00	27,00	23,00	23,00	23,00
Beerendonckerweg 2e	39,00	43,00	47,00	52,00	57,00	57,00	57,00
Beerendonckerweg 2e	11,00	17,00	22,00	27,00	23,00	23,00	23,00
Beerendonckerweg 2e	11,00	17,00	22,00	27,00	23,00	23,00	23,00
Beerendonckerweg 2e	11,00	17,00	22,00	27,00	23,00	23,00	23,00
Beerendonckerweg 2e	11,00	17,00	22,00	27,00	23,00	23,00	23,00
Beerendonckerweg 2e	11,00	17,00	22,00	27,00	23,00	23,00	23,00
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	39,00	43,00	47,00	52,00	57,00	57,00	57,00
Beerendonckerweg 2e	11,00	17,00	22,00	27,00	23,00	23,00	23,00
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal
Beerendonckerweg 2e	-14,60	-6,10	5,00	7,00	8,90	13,10	12,50	9,30	4,30	18,17
Beerendonckerweg 2e	13,40	21,90	33,00	33,00	33,90	38,10	46,50	43,30	38,30	49,34
Beerendonckerweg 2e	13,40	21,90	33,00	33,00	33,90	38,10	46,50	43,30	38,30	49,34
Beerendonckerweg 2e	-14,60	-6,10	5,00	7,00	8,90	13,10	12,50	9,30	4,30	18,17
Beerendonckerweg 2e	21,60	30,30	34,40	34,20	37,10	38,50	47,10	45,90	43,40	51,17
Beerendonckerweg 2e	21,60	30,30	34,40	34,20	37,10	38,50	47,10	45,90	43,40	51,17
Beerendonckerweg 2e	21,60	30,30	34,40	34,20	37,10	38,50	47,10	45,90	43,40	51,17
Beerendonckerweg 2e	21,60	30,30	34,40	34,20	37,10	38,50	47,10	45,90	43,40	51,17
Beerendonckerweg 2e	21,60	30,30	34,40	34,20	37,10	38,50	47,10	45,90	43,40	51,17
Beerendonckerweg 2e	22,60	36,30	45,40	51,20	59,10	65,50	70,10	68,90	66,40	74,30
Beerendonckerweg 2e	-14,60	-6,10	5,00	7,00	8,90	13,10	12,50	9,30	4,30	18,17
Beerendonckerweg 2e	13,40	21,90	33,00	33,00	33,90	38,10	46,50	43,30	38,30	49,34
Beerendonckerweg 2e	22,60	36,30	45,40	51,20	59,10	65,50	70,10	68,90	66,40	74,30
Beerendonckerweg 2e	14,40	27,90	44,00	50,00	55,90	65,10	69,50	66,30	61,30	72,62
Beerendonckerweg 2e	14,40	27,90	44,00	50,00	55,90	65,10	69,50	66,30	61,30	72,62
Beerendonckerweg 2e	14,40	27,90	44,00	50,00	55,90	65,10	69,50	66,30	61,30	72,62
Beerendonckerweg 2e	14,40	27,90	44,00	50,00	55,90	65,10	69,50	66,30	61,30	72,62

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
Beerendonckerweg 2e	4,68	13,18	24,28	26,28	28,18	32,38	31,78	28,58	23,58	37,45
Beerendonckerweg 2e	33,76	42,26	53,36	53,36	54,26	58,46	66,86	63,66	58,66	69,70
Beerendonckerweg 2e	33,76	42,26	53,36	53,36	54,26	58,46	66,86	63,66	58,66	69,70
Beerendonckerweg 2e	4,67	13,17	24,27	26,27	28,17	32,37	31,77	28,57	23,57	37,44
Beerendonckerweg 2e	41,86	50,56	54,66	54,46	57,36	58,76	67,36	66,16	63,66	71,43
Beerendonckerweg 2e	35,42	44,12	48,22	48,02	50,92	52,32	60,92	59,72	57,22	64,99
Beerendonckerweg 2e	42,04	50,74	54,84	54,64	57,54	58,94	67,54	66,34	63,84	71,61
Beerendonckerweg 2e	35,40	44,10	48,20	48,00	50,90	52,30	60,90	59,70	57,20	64,97
Beerendonckerweg 2e	43,37	52,07	56,17	55,97	58,87	60,27	68,87	67,67	65,17	72,94
Beerendonckerweg 2e	35,14	48,84	57,94	63,74	71,64	78,04	82,64	81,44	78,94	86,84
Beerendonckerweg 2e	4,66	13,16	24,26	26,26	28,16	32,36	31,76	28,56	23,56	37,43
Beerendonckerweg 2e	33,75	42,25	53,35	53,35	54,25	58,45	66,85	63,65	58,65	69,69
Beerendonckerweg 2e	35,14	48,84	57,94	63,74	71,64	78,04	82,64	81,44	78,94	86,84
Beerendonckerweg 2e	22,29	35,79	51,89	57,89	63,79	72,99	77,39	74,19	69,19	80,51
Beerendonckerweg 2e	22,36	35,86	51,96	57,96	63,86	73,06	77,46	74,26	69,26	80,58
Beerendonckerweg 2e	22,45	35,95	52,05	58,05	63,95	73,15	77,55	74,35	69,35	80,67
Beerendonckerweg 2e	22,52	36,02	52,12	58,12	64,02	73,22	77,62	74,42	69,42	80,74

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,60
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,60
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60
Beerendonckerweg 2e	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,40
Beerendonckerweg 2e	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	28,40
Beerendonckerweg 2e	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	37,60
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
Beerendonckerweg 2e	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	29,40
Beerendonckerweg 2e	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	29,40

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal
Beerendonckerweg 2e	-6,10	5,00	7,00	8,90	13,10	12,50	9,30	4,30	18,17
Beerendonckerweg 2e	21,90	33,00	33,00	33,90	38,10	46,50	43,30	38,30	49,34
Beerendonckerweg 2e	21,90	33,00	33,00	33,90	38,10	46,50	43,30	38,30	49,34
Beerendonckerweg 2e	-6,10	5,00	7,00	8,90	13,10	12,50	9,30	4,30	18,17
Beerendonckerweg 2e	30,30	34,40	34,20	37,10	38,50	47,10	45,90	43,40	51,17
Beerendonckerweg 2e	30,30	34,40	34,20	37,10	38,50	47,10	45,90	43,40	51,17
Beerendonckerweg 2e	30,30	34,40	34,20	37,10	38,50	47,10	45,90	43,40	51,17
Beerendonckerweg 2e	30,30	34,40	34,20	37,10	38,50	47,10	45,90	43,40	51,17
Beerendonckerweg 2e	30,30	34,40	34,20	37,10	38,50	47,10	45,90	43,40	51,17
Beerendonckerweg 2e	36,30	45,40	51,20	59,10	65,50	70,10	68,90	66,40	74,30
Beerendonckerweg 2e	8,90	20,00	22,00	23,90	28,10	27,50	24,30	19,30	33,17
Beerendonckerweg 2e	36,90	48,00	48,00	48,90	53,10	61,50	58,30	53,30	64,34
Beerendonckerweg 2e	51,30	60,40	66,20	74,10	80,50	85,10	83,90	81,40	89,30
Beerendonckerweg 2e	27,90	44,00	50,00	55,90	65,10	69,50	66,30	61,30	72,62
Beerendonckerweg 2e	27,90	44,00	50,00	55,90	65,10	69,50	66,30	61,30	72,62
Beerendonckerweg 2e	42,90	59,00	65,00	70,90	80,10	84,50	81,30	76,30	87,62
Beerendonckerweg 2e	42,90	59,00	65,00	70,90	80,10	84,50	81,30	76,30	87,62

Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Beerendonckerweg 2e	4,68	13,18	24,28	26,28	28,18	32,38	31,78	28,58	23,58	37,45
Beerendonckerweg 2e	33,76	42,26	53,36	53,36	54,26	58,46	66,86	63,66	58,66	69,70
Beerendonckerweg 2e	33,76	42,26	53,36	53,36	54,26	58,46	66,86	63,66	58,66	69,70
Beerendonckerweg 2e	4,67	13,17	24,27	26,27	28,17	32,37	31,77	28,57	23,57	37,44
Beerendonckerweg 2e	41,86	50,56	54,66	54,46	57,36	58,76	67,36	66,16	63,66	71,43
Beerendonckerweg 2e	35,42	44,12	48,22	48,02	50,92	52,32	60,92	59,72	57,22	64,99
Beerendonckerweg 2e	42,04	50,74	54,84	54,64	57,54	58,94	67,54	66,34	63,84	71,61
Beerendonckerweg 2e	35,40	44,10	48,20	48,00	50,90	52,30	60,90	59,70	57,20	64,97
Beerendonckerweg 2e	43,37	52,07	56,17	55,97	58,87	60,27	68,87	67,67	65,17	72,94
Beerendonckerweg 2e	35,14	48,84	57,94	63,74	71,64	78,04	82,64	81,44	78,94	86,84
Beerendonckerweg 2e	19,66	28,16	39,26	41,26	43,16	47,36	46,76	43,56	38,56	52,43
Beerendonckerweg 2e	48,75	57,25	68,35	68,35	69,25	73,45	81,85	78,65	73,65	84,69
Beerendonckerweg 2e	50,14	63,84	72,94	78,74	86,64	93,04	97,64	96,44	93,94	101,84
Beerendonckerweg 2e	22,29	35,79	51,89	57,89	63,79	72,99	77,39	74,19	69,19	80,51
Beerendonckerweg 2e	22,36	35,86	51,96	57,96	63,86	73,06	77,46	74,26	69,26	80,58
Beerendonckerweg 2e	37,45	50,95	67,05	73,05	78,95	88,15	92,55	89,35	84,35	95,67
Beerendonckerweg 2e	37,52	51,02	67,12	73,12	79,02	88,22	92,62	89,42	84,42	95,74

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023

Model eigenschap	
Omschrijving	Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Verantwoordelijke	[redacted]
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|HMRI, industrie|
Aangemaakt door	[redacted] op 26-3-2023
Laatst ingezien door	[redacted] op 28-9-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	1,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,8
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1c
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lw 31	Lw 63
S-P	S personenauto's	208157,83	389935,59	0,75	0,00	Relatief	43,20	63,20
S-Vr	S Vrachtwagen leverancier	208156,77	389935,51	1,20	0,00	Relatief	60,30	74,00

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1c
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
S-P	72,20	77,20	81,20	85,20	83,20	77,20	63,20	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00
S-Vr	80,40	87,80	95,00	97,40	97,00	90,90	85,00	102,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1c
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
S-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	63,20	72,20	77,20	81,20	85,20	83,20
S-Vr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	74,00	80,40	87,80	95,00	97,40	97,00

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1c
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Groep	Gem.snelheid
S-P	77,20	63,20	89,02	400	100	50	Beerendonckerweg 1c	15
S-Vr	90,90	85,00	102,03	2	--	--	Beerendonckerweg 1c	10

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1c
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	LwrM2 31
xS spe01	S voetbal spelers	1,60	0,00	Relatief	7509,33	28,24
xS-Pu-01	S publiek toeschouwers voetbal 100 pers.	1,60	0,00	Relatief	651,68	44,86
xS-train01	S trainer stem	1,60	0,00	Relatief	7540,81	32,23
S-fluitge1	S scheidsrechterfluit gemiddeld (100)	1,60	0,00	Relatief	7540,81	38,83
xS-Pu-02	S publiek toeschouwers voetbal 50 pers.	1,60	0,00	Relatief	651,68	41,86
S-fluitge2	S scheidsrechterfluit gemiddeld (50)	1,60	0,00	Relatief	7540,81	37,93
xS spe02	S voetbal spelers (2e veld)	1,60	0,00	Relatief	6431,43	28,92
S-train02	S trainer stem (2e veld)	1,60	0,00	Relatief	6206,31	33,07
xS spe03	S voetbal spelers (3e veld)	1,60	0,00	Relatief	9346,88	27,29
xS-train03	S trainer stem (3e veld)	1,60	0,00	Relatief	9390,63	31,27

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1c
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31
xS spe01	37,24	41,24	47,24	52,24	48,24	46,24	39,24	33,24	55,55	67,00
xS-Pu-01	53,86	57,86	63,86	68,86	64,86	59,86	55,86	49,86	71,91	73,00
xS-train01	41,23	45,23	51,23	56,23	52,23	47,23	43,23	37,23	59,28	71,00
S-fluitge1	47,83	51,83	57,83	62,83	57,83	53,83	49,83	43,83	65,70	77,60
xS-Pu-02	50,86	54,86	60,86	65,86	61,86	56,86	52,86	46,86	68,91	70,00
S-fluitge2	46,93	50,93	56,93	61,93	56,93	52,93	48,93	42,93	64,80	76,70
xS spe02	37,92	41,92	47,92	52,92	48,92	46,92	39,92	33,92	56,23	67,00
S-train02	42,07	46,07	52,07	57,07	53,07	48,07	44,07	38,07	60,12	71,00
xS spe03	36,29	40,29	46,29	51,29	47,29	45,29	38,29	32,29	54,60	67,00
xS-train03	40,27	44,27	50,27	55,27	51,27	46,27	42,27	36,27	58,32	71,00

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1c
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)
xS spe01	76,00	80,00	86,00	91,00	87,00	85,00	78,00	72,00	94,31	--	--
xS-Pu-01	82,00	86,00	92,00	97,00	93,00	88,00	84,00	78,00	100,05	--	--
xS-train01	80,00	84,00	90,00	95,00	91,00	86,00	82,00	76,00	98,05	--	--
S-fluitge1	86,60	90,60	96,60	101,60	96,60	92,60	88,60	82,60	104,47	1,250	--
xS-Pu-02	79,00	83,00	89,00	94,00	90,00	85,00	81,00	75,00	97,05	--	--
S-fluitge2	85,70	89,70	95,70	100,70	95,70	91,70	87,70	81,70	103,57	--	1,250
xS spe02	76,00	80,00	86,00	91,00	87,00	85,00	78,00	72,00	94,31	--	--
S-train02	80,00	84,00	90,00	95,00	91,00	86,00	82,00	76,00	98,05	4,169	37,497
xS spe03	76,00	80,00	86,00	91,00	87,00	85,00	78,00	72,00	94,31	--	--
xS-train03	80,00	84,00	90,00	95,00	91,00	86,00	82,00	76,00	98,05	--	--

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1c
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
xS spe01	--	--	--	--	--	--	--
xS-Pu-01	--	--	--	--	--	--	--
xS-train01	--	--	--	--	--	--	--
S-fluitge1	--	0,1500	--	--	19,03	--	--
xS-Pu-02	--	--	--	--	--	--	--
S-fluitge2	--	--	0,0500	--	--	19,03	--
xS spe02	--	--	--	--	--	--	--
S-train02	--	0,5002	1,4999	--	13,80	4,26	--
xS spe03	--	--	--	--	--	--	--
xS-train03	--	--	--	--	--	--	--

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1c
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	X	Y	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Lwr 63	Lwr 125
S-p-s01	208139,63	389948,00	S piek scheidsrechterfluitje	1,70	0,00	--	104,68
xS-P-01	208139,55	389946,40	S piek schreeuwen speler/toeschouwer	1,70	0,00	--	94,00
S-p-P	208157,53	389935,68	S piek auto's rustig wegrijden	0,75	0,00	64,00	73,00
S-p-s02	208123,14	389961,11	S piek scheidsrechterfluitje	1,70	0,00	--	104,68
S-p-s03	208113,02	389992,46	S piek scheidsrechterfluitje	1,70	0,00	--	104,68
xS-p-Vr	208157,00	389936,12	S piek vrachtwagen rustig wegrijden	1,20	0,00	76,00	85,00

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1c
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)
S-p-s01	111,38	115,38	109,18	103,68	101,18	--	118,00	199,00	199,00	--	--	--
xS-P-01	101,00	105,00	99,00	93,00	91,00	--	107,63	--	--	--	--	--
S-p-P	81,00	88,00	90,00	91,00	89,00	82,00	96,01	--	199,00	199,00	--	--
S-p-s02	111,38	115,38	109,18	103,68	101,18	--	118,00	199,00	199,00	--	--	--
S-p-s03	111,38	115,38	109,18	103,68	101,18	--	118,00	199,00	199,00	--	--	--
xS-p-Vr	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	--	--	--	--	--

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1c
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
S-p-s01	--	--	--	--	--	--	104,68	111,38	115,38	109,18	103,68	101,18
xS-P-01	--	--	--	--	--	--	94,00	101,00	105,00	99,00	93,00	91,00
S-p-P	--	--	--	--	59,00	64,00	73,00	81,00	88,00	90,00	91,00	89,00
S-p-s02	--	--	--	--	--	--	104,68	111,38	115,38	109,18	103,68	101,18
S-p-s03	--	--	--	--	--	--	104,68	111,38	115,38	109,18	103,68	101,18
xS-p-Vr	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1c
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
S-p-s01	--	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xS-P-01	--	107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-p-P	82,00	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-p-s02	--	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-p-s03	--	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xS-p-Vr	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1c
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Type	Richt.	Hdef.	Hoek
S-p-s01	Normale puntbron	45,00	Relatief	360,00
xS-P-01	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
S-p-P	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
S-p-s02	Normale puntbron	45,00	Relatief	360,00
S-p-s03	Normale puntbron	45,00	Relatief	360,00
xS-p-Vr	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lw 31	Lw 63	Lw 125
T-P	T-personenauto's	208217,16	389844,73	0,75	0,00	Relatief	43,20	63,20	72,20
T-Vrl	T-vrachtwagens	208216,43	389845,17	1,20	0,00	Relatief	60,30	74,00	80,40
T-B	T- busjes	208218,16	389843,73	0,75	0,00	Relatief	46,00	66,00	75,00

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
T-P	77,20	81,20	85,20	83,20	77,20	63,20	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-Vr1	87,80	95,00	97,40	97,00	90,90	85,00	102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-B	80,00	84,00	88,00	86,00	80,00	66,00	91,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
T-P	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	63,20	72,20	77,20	81,20	85,20	83,20	77,20
T-Vr1	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	74,00	80,40	87,80	95,00	97,40	97,00	90,90
T-B	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	66,00	75,00	80,00	84,00	88,00	86,00	80,00

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 8k	Lwr Totaal	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Groep	Gem.snelheid
T-P	63,20	89,02	10	2	2	Beerendonckerweg 1a	10
T-Vr1	85,00	102,03	12	--	--	Beerendonckerweg 1a	10
T-B	66,00	91,82	20	2	2	Beerendonckerweg 1a	10

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250
T-heftr	T-diesel heftrucks	0,75	0,00	Relatief	2691,58	10,80	50,30	52,80	51,40

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
T-heftr	62,50	55,20	57,30	53,10	38,50	65,18	45,10	84,60	87,10	85,70	96,80

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)
T-heftr	89,50	91,60	87,40	72,80	99,48	16,672	--	--	2,0007	--	--

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
T-heftr	7,78	--	--

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	X	Y	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Lwr 63
T-p-P1	208215,33	389844,52	T piek busjes/ auto's	0,75	0,00	68,00
T-p-Vr1	208215,82	389843,50	T piek vrachtwagens	1,20	0,00	76,00
T-p-vr2	208194,28	389856,77	T piek vrachtwagens	0,75	0,00	76,00
T-p-vr3	208187,48	389871,17	T piek vrachtwagens	0,75	0,00	76,00
T-p-vr4	208176,01	389890,64	T piek vrachtwagens	0,75	0,00	76,00
T-cont1	208178,51	389864,28	Wisselen metaal- of houtcontainer	1,50	0,00	71,00
T-cont2	208171,74	389870,97	Wisselen steencontainer	1,50	0,00	71,00
T-cont3	208181,40	389878,31	Wisselen container algemeen	1,50	0,00	71,00
T-ladlos1	208131,61	389849,94	T Laden lossen steigermateriaal	1,50	0,00	71,00
T-ladlos2	208132,80	389858,58	T Laden lossen schaftketen	1,50	0,00	71,00
T-ladlos3	208127,04	389828,40	T Laden lossen algemeen (stenen etc)	1,50	0,00	71,00
T-stofafzu	208162,98	389830,27	Stofafzuiging	2,30	0,00	74,50
T-ladlosV	208182,51	389847,98	T Laden lossen voor	1,50	0,00	71,00
T-p-P2	208180,63	389883,77	T piek busjes/ auto's	0,75	0,00	68,00
T-pMet	208177,63	389862,81	T piek metaal afval	2,00	0,00	88,70
T-pcont1	208178,92	389862,91	piek wisselen metaal- of houtcontainer	1,50	0,00	82,00
T-pcont2	208172,15	389869,60	piek wisselen steencontainer	1,50	0,00	82,00
T-pcont3	208181,81	389876,95	piek wisselen container algemeen	1,50	0,00	82,00
T-pladlos1	208132,03	389848,57	T piek Laden lossen steigermateriaal	1,50	0,00	82,00
T-pladlos2	208133,21	389857,22	T piek Laden lossen schaftketen	1,50	0,00	82,00
T-pladlos3	208127,45	389827,04	T piek Laden lossen algemeen (stenen etc)	1,50	0,00	82,00

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)
T-p-P1	77,00	85,00	92,00	94,00	95,00	93,00	86,00	100,01	--	199,00	199,00	--
T-p-Vr1	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	--	--	--	--
T-p-vr2	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	--	--	--	--
T-p-vr3	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	--	--	--	--
T-p-vr4	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	--	--	--	--
T-cont1	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	21,60	--	--	0,0830
T-cont2	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	21,60	--	--	0,0830
T-cont3	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	21,60	--	--	0,0830
T-ladlos1	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	18,56	--	--	0,1672
T-ladlos2	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	18,56	--	--	0,1672
T-ladlos3	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	18,56	--	--	0,1672
T-stofafzu	78,50	93,70	86,10	83,50	79,00	81,40	65,00	95,18	10,79	--	--	1,0004
T-ladlosV	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	13,80	--	--	0,5002
T-p-P2	77,00	85,00	92,00	94,00	95,00	93,00	86,00	100,01	--	199,00	199,00	--
T-pMet	98,50	101,30	105,40	106,50	108,80	106,50	97,00	113,54	--	--	--	--
T-pcont1	91,00	99,00	106,00	108,00	109,00	107,00	100,00	114,01	--	--	--	--
T-pcont2	91,00	99,00	106,00	108,00	109,00	107,00	100,00	114,01	--	--	--	--
T-pcont3	91,00	99,00	106,00	108,00	109,00	107,00	100,00	114,01	--	--	--	--
T-pladlos1	91,00	99,00	106,00	108,00	109,00	107,00	100,00	114,01	--	--	--	--
T-pladlos2	91,00	99,00	106,00	108,00	109,00	107,00	100,00	114,01	--	--	--	--
T-pladlos3	91,00	99,00	106,00	108,00	109,00	107,00	100,00	114,01	--	--	--	--

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw lk
T-p-P1	--	--	--	--	--	63,00	68,00	77,00	85,00	92,00	94,00
T-p-Vr1	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00
T-p-vr2	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00
T-p-vr3	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00
T-p-vr4	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00
T-cont1	--	--	0,692	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00
T-cont2	--	--	0,692	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00
T-cont3	--	--	0,692	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00
T-ladlos1	--	--	1,393	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00
T-ladlos2	--	--	1,393	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00
T-ladlos3	--	--	1,393	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00
T-stofafzu	--	--	8,337	--	--	56,60	74,50	78,50	93,70	86,10	83,50
T-ladlosV	--	--	4,169	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00
T-p-P2	--	--	--	--	--	63,00	68,00	77,00	85,00	92,00	94,00
T-pMet	--	--	--	--	--	0,00	88,70	98,50	101,30	105,40	106,50
T-pcont1	--	--	--	--	--	77,00	82,00	91,00	99,00	106,00	108,00
T-pcont2	--	--	--	--	--	77,00	82,00	91,00	99,00	106,00	108,00
T-pcont3	--	--	--	--	--	77,00	82,00	91,00	99,00	106,00	108,00
T-pladlos1	--	--	--	--	--	77,00	82,00	91,00	99,00	106,00	108,00
T-pladlos2	--	--	--	--	--	77,00	82,00	91,00	99,00	106,00	108,00
T-pladlos3	--	--	--	--	--	77,00	82,00	91,00	99,00	106,00	108,00

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
T-p-P1	95,00	93,00	86,00	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-p-Vr1	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-p-vr2	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-p-vr3	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-p-vr4	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-cont1	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-cont2	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-cont3	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-ladlos1	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-ladlos2	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-ladlos3	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-stofafzu	79,00	81,40	65,00	95,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-ladlosV	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-p-P2	95,00	93,00	86,00	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-pMet	108,80	106,50	97,00	113,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-pcont1	109,00	107,00	100,00	114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-pcont2	109,00	107,00	100,00	114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-pcont3	109,00	107,00	100,00	114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-pladlos1	109,00	107,00	100,00	114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-pladlos2	109,00	107,00	100,00	114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-pladlos3	109,00	107,00	100,00	114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 4k	Red 8k	Type	Richt.	Hdef.	Hoek
T-p-P1	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-p-Vr1	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-p-vr2	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-p-vr3	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-p-vr4	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-cont1	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-cont2	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-cont3	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-ladlos1	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-ladlos2	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-ladlos3	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-stofafzu	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-ladlosV	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-p-P2	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-pMet	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-pcont1	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-pcont2	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-pcont3	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-pladlos1	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-pladlos2	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
T-pladlos3	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
Beerendonckerweg 1a	10941	2	14:03, 6 apr 2023	-986	2	T-opend

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
Beerendonckerweg 1a	Open deur houtmachinale	Lijn	208185,84	389831,77	208184,50	389834,71

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH
Beerendonckerweg 1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
Beerendonckerweg 1a	0,00	Relatief	2	3,23	3,23	3,23

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)
Beerendonckerweg 1a	3,23	Ja	3	A	False	8,337	--	--	1,0004

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125
Beerendonckerweg 1a	--	--	10,79	--	--	3,0	5,0	5,0	27,50	51,50	56,90

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63
Beerendonckerweg 1a	79,60	82,80	84,40	76,80	71,90	66,00	87,96	0,00	0,00

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k
Beerendonckerweg 1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal
Beerendonckerweg 1a	24,50	48,50	53,90	76,60	79,80	81,40	73,80	68,90	63,00	84,96

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
Beerendonckerweg 1a	34,36	58,36	63,76	86,46	89,66	91,26	83,66	78,76	72,86	94,82

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31
Beerendonckerweg 1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal
Beerendonckerweg 1a	48,50	53,90	76,60	79,80	81,40	73,80	68,90	63,00	84,96

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 1a
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Beerendonckerweg 1a	34,36	58,36	63,76	86,46	89,66	91,26	83,66	78,76	72,86	94,82

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.
B-Vr1	B vrachtwagens laaddock	208144,74	389973,85	1,20	0,00	Relatief
B-Vr2	B vrachtwagens hout lossen / afval ophalen	208144,95	389974,16	1,20	0,00	Relatief
B-P	B personenauto's	208143,73	389975,28	0,75	0,00	Relatief

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63
B-Vr1	61,80	77,50	85,30	90,60	96,30	98,30	96,00	89,60	78,90	102,44	0,00	0,00
B-Vr2	61,80	77,50	85,30	90,60	96,30	98,30	96,00	89,60	78,90	102,44	0,00	0,00
B-P	43,20	63,20	72,20	77,20	81,20	85,20	83,20	77,20	63,20	89,02	0,00	0,00

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
B-Vr1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	77,50	85,30	90,60	96,30
B-Vr2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	77,50	85,30	90,60	96,30
B-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	63,20	72,20	77,20	81,20

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Groep
B-Vr1	98,30	96,00	89,60	78,90	102,44	3	1	1	bronnen excl. tackers
B-Vr2	98,30	96,00	89,60	78,90	102,44	3	--	--	bronnen excl. tackers
B-P	85,20	83,20	77,20	63,20	89,02	6	6	6	bronnen excl. tackers

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gem.snelheid
B-Vr1	10
B-Vr2	10
B-P	10

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	X	Y	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Lwr 63	Lwr 125
B-p-Vr1	208159,86	389950,55	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	1,20	0,00	76,00	85,00
B-p-Vr2	208202,15	389978,51	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	1,20	0,00	76,00	85,00
B-p-afval	208186,22	389978,16	B piek afvalcontainer legen	1,50	0,00	78,00	81,90
B-p-houtaf	208172,07	389994,08	B piek houtafvalcontainer	1,50	0,00	78,00	81,90
B-p-Vr3	208186,53	389967,29	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	1,20	0,00	76,00	85,00
B-paankop	208203,86	389979,20	B p aan/ afkoppelen vrachtwagen	1,00	0,00	81,60	91,60
B-LPG	208172,93	389996,05	B LPG heftruck	1,00	0,00	75,70	82,50
B-houtafv	208170,86	389995,42	B afvalhoutcontainer omwisselen	1,50	0,00	73,00	76,90
B-afval	208186,68	389979,51	B afvalcontainer legen	1,50	0,00	73,00	76,90
B-pomp	208214,95	389982,17	B pomp	0,50	0,00	47,90	59,50
Baankop	208204,07	389978,34	vrachtwagens; aan-/afkoppelen	1,00	0,00	72,10	80,00

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)
B-p-Vr1	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	--	199,00	199,00	--
B-p-Vr2	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	--	199,00	199,00	--
B-p-afval	86,30	95,60	106,30	102,00	94,40	86,20	108,19	--	--	--	--
B-p-houtaf	86,30	95,60	106,30	102,00	94,40	86,20	108,19	--	--	--	--
B-p-Vr3	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	--	199,00	199,00	--
B-paankop	98,10	101,30	101,20	99,80	95,80	89,80	106,90	--	199,00	199,00	--
B-LPG	84,40	93,30	93,90	82,70	88,90	80,80	97,90	9,03	--	--	1,5003
B-houtafv	81,30	90,60	101,30	97,00	89,40	81,20	103,19	15,57	--	--	0,3328
B-afval	81,30	90,60	101,30	97,00	89,40	81,20	103,19	21,60	--	--	0,0830
B-pomp	64,00	62,40	64,30	63,30	58,70	46,30	70,34	0,00	0,00	0,00	12,0000
Baankop	83,90	92,10	96,60	94,50	87,30	80,80	100,02	17,78	17,83	22,04	0,2001

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw lk
B-p-Vr1	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00
B-p-Vr2	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00
B-p-afval	--	--	--	--	--	74,20	78,00	81,90	86,30	95,60	106,30
B-p-houtaf	--	--	--	--	--	74,20	78,00	81,90	86,30	95,60	106,30
B-p-Vr3	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00
B-paankop	--	--	--	--	--	69,00	81,60	91,60	98,10	101,30	101,20
B-LPG	--	--	12,503	--	--	68,60	75,70	82,50	84,40	93,30	93,90
B-houtafv	--	--	2,773	--	--	69,20	73,00	76,90	81,30	90,60	101,30
B-afval	--	--	0,692	--	--	69,20	73,00	76,90	81,30	90,60	101,30
B-pomp	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	32,90	47,90	59,50	64,00	62,40	64,30
Baankop	0,0659	0,0500	1,667	1,648	0,625	69,10	72,10	80,00	83,90	92,10	96,60

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
B-p-Vr1	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-p-Vr2	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-p-afval	102,00	94,40	86,20	108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-p-houtaf	102,00	94,40	86,20	108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-p-Vr3	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-paankop	99,80	95,80	89,80	106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-LPG	82,70	88,90	80,80	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-houtafv	97,00	89,40	81,20	103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-afval	97,00	89,40	81,20	103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-pomp	63,30	58,70	46,30	70,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baankop	94,50	87,30	80,80	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 4k	Red 8k	Type	Richt.	Hdef.	Hoek
B-p-Vr1	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
B-p-Vr2	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
B-p-afval	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
B-p-houtaf	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
B-p-Vr3	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
B-paankop	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
B-LPG	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
B-houtafv	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
B-afval	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
B-pomp	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Baankop	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam
Beerendonckerweg 2e	10785	1	16:10, 13 apr 2023	-849156	67	B-dak1
Beerendonckerweg 2e	10801	1	16:10, 13 apr 2023	-492	33	B-dak2
Beerendonckerweg 2e	11526	1	14:31, 13 apr 2023	-849345	67	B-p-dak1

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H
Beerendonckerweg 2e	B dak tussenhal tackers	Rechthoek	208215,95	389984,75	0,10	0,10
Beerendonckerweg 2e	B dak voorste hal tackers+zaag	Rechthoek	208210,34	389991,75	0,10	0,10
Beerendonckerweg 2e	B piek dak tussenhal tackers	Rechthoek	208215,99	389984,58	0,10	0,10

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
Beerendonckerweg 2e	4,85	4,75	Relatief aan onderliggend item	4	165,67
Beerendonckerweg 2e	4,60	4,50	Relatief aan onderliggend item	4	114,97
Beerendonckerweg 2e	4,85	4,75	Relatief aan onderliggend item	4	165,67

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)
Beerendonckerweg 2e	1715,31	40,99	41,85	Ja	3	A	False	83,368
Beerendonckerweg 2e	808,84	24,58	32,90	Ja	3	A	False	83,368
Beerendonckerweg 2e	1715,31	40,99	41,85	Ja	3	A	False	--

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31
Beerendonckerweg 2e	--	12,503	10,0042	--	1,0002	0,79	--	9,03	5,0	5,0	17,40
Beerendonckerweg 2e	--	12,503	10,0042	--	1,0002	0,79	--	9,03	5,0	5,0	25,60
Beerendonckerweg 2e	--	--	--	--	--	199,00	--	199,00	5,0	5,0	17,40

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31
Beerendonckerweg 2e	30,90	47,00	53,00	58,90	68,10	72,50	69,30	64,30	75,62	2,00
Beerendonckerweg 2e	39,30	48,40	54,20	62,10	68,50	73,10	71,90	69,40	77,30	8,00
Beerendonckerweg 2e	30,90	47,00	53,00	58,90	68,10	72,50	69,30	64,30	75,62	2,00

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k
Beerendonckerweg 2e	5,00	8,50	13,00	17,40	22,20	25,30	25,30
Beerendonckerweg 2e	15,00	17,00	22,00	30,00	34,00	40,00	40,00
Beerendonckerweg 2e	5,00	8,50	13,00	17,40	22,20	25,30	25,30

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k
Beerendonckerweg 2e	25,30	12,40	22,90	35,50	37,00	38,50	42,90	44,20	41,00	36,00
Beerendonckerweg 2e	25,30	14,60	21,30	28,40	29,20	29,10	31,50	30,10	28,90	41,10
Beerendonckerweg 2e	25,30	12,40	22,90	35,50	37,00	38,50	42,90	44,20	41,00	36,00

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
Beerendonckerweg 2e	48,93	44,74	55,24	67,84	69,34	70,84	75,24	76,54	73,34	68,34
Beerendonckerweg 2e	42,69	43,68	50,38	57,48	58,28	58,18	60,58	59,18	57,98	70,18
Beerendonckerweg 2e	48,93	44,74	55,24	67,84	69,34	70,84	75,24	76,54	73,34	68,34

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Beerendonckerweg 2e	81,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	71,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	81,27	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k
Beerendonckerweg 2e	12,40	22,90	35,50	37,00	38,50	42,90	44,20	41,00	36,00
Beerendonckerweg 2e	14,60	21,30	28,40	29,20	29,10	31,50	30,10	28,90	41,10
Beerendonckerweg 2e	27,40	37,90	50,50	52,00	53,50	57,90	59,20	56,00	51,00

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
Beerendonckerweg 2e	48,93	44,74	55,24	67,84	69,34	70,84	75,24	76,54	73,34	68,34
Beerendonckerweg 2e	42,69	43,68	50,38	57,48	58,28	58,18	60,58	59,18	57,98	70,18
Beerendonckerweg 2e	63,93	59,74	70,24	82,84	84,34	85,84	90,24	91,54	88,34	83,34

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr	Totaal
Beerendonckerweg 2e		81,27
Beerendonckerweg 2e		71,77
Beerendonckerweg 2e		96,27

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam
Beerendonckerweg 2e	10775	1	16:10, 13 apr 2023	-849136	10	B-gev1
Beerendonckerweg 2e	10777	1	16:10, 13 apr 2023	-849146	10	B-gev2
Beerendonckerweg 2e	10778	1	16:10, 13 apr 2023	-745	10	B-gev3
Beerendonckerweg 2e	10779	1	16:10, 13 apr 2023	-846519	10	B-gev4
Beerendonckerweg 2e	10780	1	16:10, 13 apr 2023	-717	6	B-gev5
Beerendonckerweg 2e	10781	1	16:10, 13 apr 2023	-213	2	B-gev6
Beerendonckerweg 2e	10782	1	16:10, 13 apr 2023	-221	6	B-gev7
Beerendonckerweg 2e	10783	1	16:10, 13 apr 2023	-227	2	B-gev8
Beerendonckerweg 2e	10784	1	16:10, 13 apr 2023	-243	8	B-gev9
Beerendonckerweg 2e	10797	1	16:10, 13 apr 2023	-470	4	B-open
Beerendonckerweg 2e	11524	1	14:31, 13 apr 2023	-849325	10	B-p-gev1
Beerendonckerweg 2e	11525	1	14:31, 13 apr 2023	-849335	10	B-p-gev2
Beerendonckerweg 2e	11541	1	14:45, 12 apr 2023	-848835	4	B-p-open
Beerendonckerweg 2e	14826	1	15:04, 12 sep 2023	-852565	2	B-gevlad1
Beerendonckerweg 2e	14827	1	15:04, 12 sep 2023	-852569	2	B-gevlad2
Beerendonckerweg 2e	14828	1	15:03, 12 sep 2023	-852571	2	B-pgevlad1
Beerendonckerweg 2e	14829	1	15:04, 12 sep 2023	-852573	2	B-pgevlad2

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
Beerendonckerweg 2e	B Spouwmuur tussenhal tackers	Lijn	208216,49	389984,16	208250,83
Beerendonckerweg 2e	B metalen gevel tussenhal tackers	Lijn	208216,56	389984,20	208250,85
Beerendonckerweg 2e	B metalen gevel tussenhal tackers	Lijn	208193,98	390021,20	208228,29
Beerendonckerweg 2e	B Spouwmuur tussenhal tackers	Lijn	208193,93	390021,17	208228,24
Beerendonckerweg 2e	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Lijn	208190,56	389978,40	208210,67
Beerendonckerweg 2e	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Lijn	208196,50	389982,18	208204,71
Beerendonckerweg 2e	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Lijn	208171,74	390007,52	208192,67
Beerendonckerweg 2e	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Lijn	208178,35	390011,47	208186,56
Beerendonckerweg 2e	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Lijn	208171,67	390006,81	208189,18
Beerendonckerweg 2e	B opendeur voorste hal tackers+zaag	Lijn	208176,71	389998,62	208178,80
Beerendonckerweg 2e	B piek spouwmuur tussenhal tackers	Lijn	208216,22	389983,99	208250,39
Beerendonckerweg 2e	B piek metalen gevel tussenhal tackers	Lijn	208216,16	389983,95	208250,37
Beerendonckerweg 2e	B piek opendeur voorste hal tackers+zaag	Lijn	208176,71	389998,62	208178,80
Beerendonckerweg 2e	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Lijn	208215,16	389984,64	208213,87
Beerendonckerweg 2e	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Lijn	208213,08	389988,02	208211,77
Beerendonckerweg 2e	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	Lijn	208215,20	389984,57	208213,86
Beerendonckerweg 2e	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	Lijn	208213,08	389988,01	208211,72

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH
Beerendonckerweg 2e	390005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	390005,30	2,10	2,10	0,00	0,00	2,10	2,10	2,10
Beerendonckerweg 2e	390042,31	2,10	2,10	0,00	0,00	2,10	2,10	2,10
Beerendonckerweg 2e	390042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	389990,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	389987,23	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50
Beerendonckerweg 2e	390020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	390016,41	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50
Beerendonckerweg 2e	389978,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	389995,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	390005,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	390005,00	2,10	2,10	0,00	0,00	2,10	2,10	2,10
Beerendonckerweg 2e	389995,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	389986,74	1,30	1,30	0,00	0,00	1,30	1,30	1,30
Beerendonckerweg 2e	389990,15	1,30	1,30	0,00	0,00	1,30	1,30	1,30
Beerendonckerweg 2e	389986,75	1,30	1,30	0,00	0,00	1,30	1,30	1,30
Beerendonckerweg 2e	389990,23	1,30	1,30	0,00	0,00	1,30	1,30	1,30

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	40,32	40,32
Beerendonckerweg 2e	2,10	2,10	0,00	Relatief	2	40,27	40,27
Beerendonckerweg 2e	2,10	2,10	0,00	Relatief	2	40,28	40,28
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	40,28	40,28
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	23,61	23,61
Beerendonckerweg 2e	4,50	4,50	0,00	Relatief	2	9,63	9,63
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	24,57	24,57
Beerendonckerweg 2e	4,50	4,50	0,00	Relatief	2	9,58	9,58
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	33,41	33,41
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	3,99	3,99
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	40,13	40,13
Beerendonckerweg 2e	2,10	2,10	0,00	Relatief	2	40,17	40,17
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	3,99	3,99
Beerendonckerweg 2e	1,30	1,30	0,00	Relatief	2	2,46	2,46
Beerendonckerweg 2e	1,30	1,30	0,00	Relatief	2	2,50	2,50
Beerendonckerweg 2e	1,30	1,30	0,00	Relatief	2	2,56	2,56
Beerendonckerweg 2e	1,30	1,30	0,00	Relatief	2	2,60	2,60

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Min.lengte	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)
Beerendonckerweg 2e	40,32	40,32	Ja	3	A	False	83,368	--	12,503
Beerendonckerweg 2e	40,27	40,27	Ja	3	A	False	83,368	--	12,503
Beerendonckerweg 2e	40,28	40,28	Ja	3	A	False	83,368	--	12,503
Beerendonckerweg 2e	40,28	40,28	Ja	3	A	False	83,368	--	12,503
Beerendonckerweg 2e	23,61	23,61	Ja	3	A	False	83,368	--	12,503
Beerendonckerweg 2e	9,63	9,63	Ja	3	A	False	83,368	--	12,503
Beerendonckerweg 2e	24,57	24,57	Ja	3	A	False	83,368	--	12,503
Beerendonckerweg 2e	9,58	9,58	Ja	3	A	False	83,368	--	12,503
Beerendonckerweg 2e	33,41	33,41	Ja	3	A	False	83,368	--	12,503
Beerendonckerweg 2e	3,99	3,99	Ja	3	A	False	83,368	--	--
Beerendonckerweg 2e	40,13	40,13	Ja	3	A	False	--	--	--
Beerendonckerweg 2e	40,17	40,17	Ja	3	A	False	--	--	--
Beerendonckerweg 2e	3,99	3,99	Ja	3	A	False	--	--	--
Beerendonckerweg 2e	2,46	2,46	Ja	3	A	False	25,003	--	--
Beerendonckerweg 2e	2,50	2,50	Ja	3	A	False	25,003	--	--
Beerendonckerweg 2e	2,56	2,56	Ja	3	A	False	--	--	--
Beerendonckerweg 2e	2,60	2,60	Ja	3	A	False	--	--	--

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63
Beerendonckerweg 2e	10,0042	--	1,0002	0,79	--	9,03	2,1	5,0	5,0	17,40	30,90
Beerendonckerweg 2e	10,0042	--	1,0002	0,79	--	9,03	2,7	5,0	5,0	17,40	30,90
Beerendonckerweg 2e	10,0042	--	1,0002	0,79	--	9,03	2,7	5,0	5,0	17,40	30,90
Beerendonckerweg 2e	10,0042	--	1,0002	0,79	--	9,03	2,1	5,0	5,0	17,40	30,90
Beerendonckerweg 2e	10,0042	--	1,0002	0,79	--	9,03	4,5	5,0	5,0	25,60	39,30
Beerendonckerweg 2e	10,0042	--	1,0002	0,79	--	9,03	2,5	5,0	5,0	25,60	39,30
Beerendonckerweg 2e	10,0042	--	1,0002	0,79	--	9,03	4,5	5,0	5,0	25,60	39,30
Beerendonckerweg 2e	10,0042	--	1,0002	0,79	--	9,03	2,5	5,0	5,0	25,60	39,30
Beerendonckerweg 2e	10,0042	--	1,0002	0,79	--	9,03	4,5	5,0	5,0	25,60	39,30
Beerendonckerweg 2e	10,0042	--	--	0,79	--	--	4,5	2,0	2,0	25,60	39,30
Beerendonckerweg 2e	--	--	--	199,00	--	199,00	2,1	5,0	5,0	17,40	30,90
Beerendonckerweg 2e	--	--	--	199,00	--	199,00	2,7	5,0	5,0	17,40	30,90
Beerendonckerweg 2e	--	--	--	199,00	--	--	4,5	2,0	2,0	25,60	39,30
Beerendonckerweg 2e	3,0004	--	--	6,02	--	--	2,5	2,0	2,0	17,40	30,90
Beerendonckerweg 2e	3,0004	--	--	6,02	--	--	2,5	2,0	2,0	17,40	30,90
Beerendonckerweg 2e	--	--	--	199,00	--	--	2,5	2,0	2,0	17,40	30,90
Beerendonckerweg 2e	--	--	--	199,00	--	--	2,5	2,0	2,0	17,40	30,90

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63
Beerendonckerweg 2e	47,00	53,00	58,90	68,10	72,50	69,30	64,30	75,62	29,00	34,00
Beerendonckerweg 2e	47,00	53,00	58,90	68,10	72,50	69,30	64,30	75,62	1,00	6,00
Beerendonckerweg 2e	47,00	53,00	58,90	68,10	72,50	69,30	64,30	75,62	1,00	6,00
Beerendonckerweg 2e	47,00	53,00	58,90	68,10	72,50	69,30	64,30	75,62	29,00	34,00
Beerendonckerweg 2e	48,40	54,20	62,10	68,50	73,10	71,90	69,40	77,30	1,00	6,00
Beerendonckerweg 2e	48,40	54,20	62,10	68,50	73,10	71,90	69,40	77,30	1,00	6,00
Beerendonckerweg 2e	48,40	54,20	62,10	68,50	73,10	71,90	69,40	77,30	1,00	6,00
Beerendonckerweg 2e	48,40	54,20	62,10	68,50	73,10	71,90	69,40	77,30	1,00	6,00
Beerendonckerweg 2e	48,40	54,20	62,10	68,50	73,10	71,90	69,40	77,30	1,00	6,00
Beerendonckerweg 2e	48,40	54,20	62,10	68,50	73,10	71,90	69,40	77,30	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	47,00	53,00	58,90	68,10	72,50	69,30	64,30	75,62	29,00	34,00
Beerendonckerweg 2e	47,00	53,00	58,90	68,10	72,50	69,30	64,30	75,62	1,00	6,00
Beerendonckerweg 2e	48,40	54,20	62,10	68,50	73,10	71,90	69,40	77,30	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	47,00	53,00	58,90	68,10	72,50	69,30	64,30	75,62	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	47,00	53,00	58,90	68,10	72,50	69,30	64,30	75,62	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	47,00	53,00	58,90	68,10	72,50	69,30	64,30	75,62	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	47,00	53,00	58,90	68,10	72,50	69,30	64,30	75,62	0,00	0,00

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k
Beerendonckerweg 2e	39,00	43,00	47,00	52,00	57,00	57,00	57,00
Beerendonckerweg 2e	11,00	17,00	22,00	27,00	23,00	23,00	23,00
Beerendonckerweg 2e	11,00	17,00	22,00	27,00	23,00	23,00	23,00
Beerendonckerweg 2e	39,00	43,00	47,00	52,00	57,00	57,00	57,00
Beerendonckerweg 2e	11,00	17,00	22,00	27,00	23,00	23,00	23,00
Beerendonckerweg 2e	11,00	17,00	22,00	27,00	23,00	23,00	23,00
Beerendonckerweg 2e	11,00	17,00	22,00	27,00	23,00	23,00	23,00
Beerendonckerweg 2e	11,00	17,00	22,00	27,00	23,00	23,00	23,00
Beerendonckerweg 2e	11,00	17,00	22,00	27,00	23,00	23,00	23,00
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	39,00	43,00	47,00	52,00	57,00	57,00	57,00
Beerendonckerweg 2e	11,00	17,00	22,00	27,00	23,00	23,00	23,00
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal
Beerendonckerweg 2e	-14,60	-6,10	5,00	7,00	8,90	13,10	12,50	9,30	4,30	18,17
Beerendonckerweg 2e	13,40	21,90	33,00	33,00	33,90	38,10	46,50	43,30	38,30	49,34
Beerendonckerweg 2e	13,40	21,90	33,00	33,00	33,90	38,10	46,50	43,30	38,30	49,34
Beerendonckerweg 2e	-14,60	-6,10	5,00	7,00	8,90	13,10	12,50	9,30	4,30	18,17
Beerendonckerweg 2e	21,60	30,30	34,40	34,20	37,10	38,50	47,10	45,90	43,40	51,17
Beerendonckerweg 2e	21,60	30,30	34,40	34,20	37,10	38,50	47,10	45,90	43,40	51,17
Beerendonckerweg 2e	21,60	30,30	34,40	34,20	37,10	38,50	47,10	45,90	43,40	51,17
Beerendonckerweg 2e	21,60	30,30	34,40	34,20	37,10	38,50	47,10	45,90	43,40	51,17
Beerendonckerweg 2e	21,60	30,30	34,40	34,20	37,10	38,50	47,10	45,90	43,40	51,17
Beerendonckerweg 2e	22,60	36,30	45,40	51,20	59,10	65,50	70,10	68,90	66,40	74,30
Beerendonckerweg 2e	-14,60	-6,10	5,00	7,00	8,90	13,10	12,50	9,30	4,30	18,17
Beerendonckerweg 2e	13,40	21,90	33,00	33,00	33,90	38,10	46,50	43,30	38,30	49,34
Beerendonckerweg 2e	22,60	36,30	45,40	51,20	59,10	65,50	70,10	68,90	66,40	74,30
Beerendonckerweg 2e	14,40	27,90	44,00	50,00	55,90	65,10	69,50	66,30	61,30	72,62
Beerendonckerweg 2e	14,40	27,90	44,00	50,00	55,90	65,10	69,50	66,30	61,30	72,62
Beerendonckerweg 2e	14,40	27,90	44,00	50,00	55,90	65,10	69,50	66,30	61,30	72,62
Beerendonckerweg 2e	14,40	27,90	44,00	50,00	55,90	65,10	69,50	66,30	61,30	72,62

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
Beerendonckerweg 2e	4,68	13,18	24,28	26,28	28,18	32,38	31,78	28,58	23,58	37,45
Beerendonckerweg 2e	33,76	42,26	53,36	53,36	54,26	58,46	66,86	63,66	58,66	69,70
Beerendonckerweg 2e	33,76	42,26	53,36	53,36	54,26	58,46	66,86	63,66	58,66	69,70
Beerendonckerweg 2e	4,67	13,17	24,27	26,27	28,17	32,37	31,77	28,57	23,57	37,44
Beerendonckerweg 2e	41,86	50,56	54,66	54,46	57,36	58,76	67,36	66,16	63,66	71,43
Beerendonckerweg 2e	35,42	44,12	48,22	48,02	50,92	52,32	60,92	59,72	57,22	64,99
Beerendonckerweg 2e	42,04	50,74	54,84	54,64	57,54	58,94	67,54	66,34	63,84	71,61
Beerendonckerweg 2e	35,40	44,10	48,20	48,00	50,90	52,30	60,90	59,70	57,20	64,97
Beerendonckerweg 2e	43,37	52,07	56,17	55,97	58,87	60,27	68,87	67,67	65,17	72,94
Beerendonckerweg 2e	35,14	48,84	57,94	63,74	71,64	78,04	82,64	81,44	78,94	86,84
Beerendonckerweg 2e	4,66	13,16	24,26	26,26	28,16	32,36	31,76	28,56	23,56	37,43
Beerendonckerweg 2e	33,75	42,25	53,35	53,35	54,25	58,45	66,85	63,65	58,65	69,69
Beerendonckerweg 2e	35,14	48,84	57,94	63,74	71,64	78,04	82,64	81,44	78,94	86,84
Beerendonckerweg 2e	22,29	35,79	51,89	57,89	63,79	72,99	77,39	74,19	69,19	80,51
Beerendonckerweg 2e	22,36	35,86	51,96	57,96	63,86	73,06	77,46	74,26	69,26	80,58
Beerendonckerweg 2e	22,45	35,95	52,05	58,05	63,95	73,15	77,55	74,35	69,35	80,67
Beerendonckerweg 2e	22,52	36,02	52,12	58,12	64,02	73,22	77,62	74,42	69,42	80,74

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,60
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,60
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60
Beerendonckerweg 2e	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,40
Beerendonckerweg 2e	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	28,40
Beerendonckerweg 2e	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	37,60
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
Beerendonckerweg 2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
Beerendonckerweg 2e	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	29,40
Beerendonckerweg 2e	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	29,40

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal
Beerendonckerweg 2e	-6,10	5,00	7,00	8,90	13,10	12,50	9,30	4,30	18,17
Beerendonckerweg 2e	21,90	33,00	33,00	33,90	38,10	46,50	43,30	38,30	49,34
Beerendonckerweg 2e	21,90	33,00	33,00	33,90	38,10	46,50	43,30	38,30	49,34
Beerendonckerweg 2e	-6,10	5,00	7,00	8,90	13,10	12,50	9,30	4,30	18,17
Beerendonckerweg 2e	30,30	34,40	34,20	37,10	38,50	47,10	45,90	43,40	51,17
Beerendonckerweg 2e	30,30	34,40	34,20	37,10	38,50	47,10	45,90	43,40	51,17
Beerendonckerweg 2e	30,30	34,40	34,20	37,10	38,50	47,10	45,90	43,40	51,17
Beerendonckerweg 2e	30,30	34,40	34,20	37,10	38,50	47,10	45,90	43,40	51,17
Beerendonckerweg 2e	30,30	34,40	34,20	37,10	38,50	47,10	45,90	43,40	51,17
Beerendonckerweg 2e	36,30	45,40	51,20	59,10	65,50	70,10	68,90	66,40	74,30
Beerendonckerweg 2e	8,90	20,00	22,00	23,90	28,10	27,50	24,30	19,30	33,17
Beerendonckerweg 2e	36,90	48,00	48,00	48,90	53,10	61,50	58,30	53,30	64,34
Beerendonckerweg 2e	51,30	60,40	66,20	74,10	80,50	85,10	83,90	81,40	89,30
Beerendonckerweg 2e	27,90	44,00	50,00	55,90	65,10	69,50	66,30	61,30	72,62
Beerendonckerweg 2e	27,90	44,00	50,00	55,90	65,10	69,50	66,30	61,30	72,62
Beerendonckerweg 2e	42,90	59,00	65,00	70,90	80,10	84,50	81,30	76,30	87,62
Beerendonckerweg 2e	42,90	59,00	65,00	70,90	80,10	84,50	81,30	76,30	87,62

Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Woningen definitief ontwerp september 2023 - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst -HVG - Beerendonckerweg Broekhuizenvorst
Groep: Beerendonckerweg 2e
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Beerendonckerweg 2e	4,68	13,18	24,28	26,28	28,18	32,38	31,78	28,58	23,58	37,45
Beerendonckerweg 2e	33,76	42,26	53,36	53,36	54,26	58,46	66,86	63,66	58,66	69,70
Beerendonckerweg 2e	33,76	42,26	53,36	53,36	54,26	58,46	66,86	63,66	58,66	69,70
Beerendonckerweg 2e	4,67	13,17	24,27	26,27	28,17	32,37	31,77	28,57	23,57	37,44
Beerendonckerweg 2e	41,86	50,56	54,66	54,46	57,36	58,76	67,36	66,16	63,66	71,43
Beerendonckerweg 2e	35,42	44,12	48,22	48,02	50,92	52,32	60,92	59,72	57,22	64,99
Beerendonckerweg 2e	42,04	50,74	54,84	54,64	57,54	58,94	67,54	66,34	63,84	71,61
Beerendonckerweg 2e	35,40	44,10	48,20	48,00	50,90	52,30	60,90	59,70	57,20	64,97
Beerendonckerweg 2e	43,37	52,07	56,17	55,97	58,87	60,27	68,87	67,67	65,17	72,94
Beerendonckerweg 2e	35,14	48,84	57,94	63,74	71,64	78,04	82,64	81,44	78,94	86,84
Beerendonckerweg 2e	19,66	28,16	39,26	41,26	43,16	47,36	46,76	43,56	38,56	52,43
Beerendonckerweg 2e	48,75	57,25	68,35	68,35	69,25	73,45	81,85	78,65	73,65	84,69
Beerendonckerweg 2e	50,14	63,84	72,94	78,74	86,64	93,04	97,64	96,44	93,94	101,84
Beerendonckerweg 2e	22,29	35,79	51,89	57,89	63,79	72,99	77,39	74,19	69,19	80,51
Beerendonckerweg 2e	22,36	35,86	51,96	57,96	63,86	73,06	77,46	74,26	69,26	80,58
Beerendonckerweg 2e	37,45	50,95	67,05	73,05	78,95	88,15	92,55	89,35	84,35	95,67
Beerendonckerweg 2e	37,52	51,02	67,12	73,12	79,02	88,22	92,62	89,42	84,42	95,74

Bijlage 3a, rekenresultaten Activiteitenbesluit- $L_{Ar,LT}$

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1c
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	woning 6	--	208204,14	389898,07	1,50	22,1	23,8	12,8	28,8	56,9
01_B	woning 6	--	208204,14	389898,07	5,00	20,5	20,4	12,1	25,4	56,0
02_A	woning 6	--	208200,07	389899,07	1,50	31,6	32,5	22,3	37,5	72,0
02_B	woning 6	--	208200,07	389899,07	5,00	34,4	34,3	25,8	39,3	72,5
03_A	woning 5	--	208197,26	389903,51	1,50	32,5	33,0	23,2	38,0	72,7
03_B	woning 5	--	208197,26	389903,51	5,00	35,5	35,1	26,8	40,1	73,2
04_A	woning 5	--	208199,26	389908,71	1,50	32,4	32,1	23,5	37,1	68,8
04_B	woning 5	--	208199,26	389908,71	5,00	35,8	35,0	27,6	40,0	68,5
05_A	woning 4	--	208193,97	389915,41	1,50	25,1	27,4	14,3	32,4	70,7
05_B	woning 4	--	208193,97	389915,41	5,00	26,7	28,5	16,0	33,5	71,5
06_A	woning 4	--	208188,89	389916,34	1,50	35,5	35,1	26,8	40,1	74,8
06_B	woning 4	--	208188,89	389916,34	5,00	39,0	38,2	30,7	43,2	75,3
07_A	woning 3	--	208186,30	389920,41	1,50	36,5	36,0	27,9	41,0	75,5
07_B	woning 3	--	208186,30	389920,41	5,00	39,8	38,9	31,5	43,9	76,0
08_A	woning 3	--	208187,63	389925,12	1,50	37,1	36,4	28,5	41,4	76,0
08_B	woning 3	--	208187,63	389925,12	5,00	39,9	38,8	31,4	43,8	76,6
09_A	woning 2	--	208182,62	389932,16	1,50	27,4	28,4	18,4	33,4	66,1
09_B	woning 2	--	208182,62	389932,16	5,00	29,4	29,9	20,7	34,9	66,7
100_A		--	208302,96	389958,62	1,50	15,8	20,2	0,3	25,2	59,7
100_B		--	208302,96	389958,62	5,00	16,0	20,7	-0,8	25,7	59,4
101_A		--	208270,06	389917,31	1,50	20,4	23,6	9,9	28,6	59,3
101_B		--	208270,06	389917,31	5,00	21,2	24,2	11,0	29,2	59,3
102_A		--	208277,65	389922,09	1,50	21,3	25,3	9,2	30,3	60,7
102_B		--	208277,65	389922,09	5,00	21,7	25,5	10,0	30,5	60,3
103_A		--	208285,94	389927,35	1,50	21,3	23,5	7,9	28,5	63,9
103_B		--	208285,94	389927,35	5,00	21,9	24,1	8,7	29,1	64,0
104_A		--	208294,01	389932,39	1,50	20,7	23,4	9,2	28,4	61,0
104_B		--	208294,01	389932,39	5,00	21,1	24,0	9,8	29,0	60,7
105_A		--	208301,87	389937,33	1,50	21,7	23,1	12,4	28,1	60,3
105_B		--	208301,87	389937,33	5,00	22,2	23,9	12,8	28,9	60,2
106_A		--	208305,10	389937,76	1,50	12,9	13,7	2,1	18,7	55,6
106_B		--	208305,10	389937,76	5,00	13,5	14,2	2,1	19,2	55,3
107_A		--	208307,01	389928,16	1,50	8,9	10,8	-1,1	15,8	48,7
107_B		--	208307,01	389928,16	5,00	7,8	9,9	-2,7	14,9	46,4
108_A		--	208299,17	389923,23	1,50	9,7	13,2	-0,7	18,2	48,0
108_B		--	208299,17	389923,23	5,00	8,4	10,5	-1,9	15,5	47,0
109_A		--	208291,21	389918,25	1,50	12,0	13,3	1,2	18,3	53,6
109_B		--	208291,21	389918,25	5,00	10,3	12,0	-0,7	17,0	52,5
10_A	woning 2	--	208178,38	389932,81	1,50	40,5	39,5	32,5	44,5	77,7
10_B	woning 2	--	208178,38	389932,81	5,00	42,1	41,0	34,0	46,0	78,3
110_A		--	208283,14	389913,13	1,50	14,3	18,7	0,3	23,7	56,3
110_B		--	208283,14	389913,13	5,00	14,0	18,5	-0,1	23,5	55,9
111_A		--	208275,02	389908,02	1,50	11,4	13,5	1,3	18,5	51,7
111_B		--	208275,02	389908,02	5,00	10,4	12,7	0,4	17,7	47,8
112_A		--	208271,08	389909,14	1,50	12,6	15,7	1,8	20,7	51,3
112_B		--	208271,08	389909,14	5,00	12,5	15,6	1,9	20,6	49,7
113_A	woning 31	--	208286,63	390006,93	1,50	19,7	24,0	7,1	29,0	59,6
113_B	woning 31	--	208286,63	390006,93	5,00	21,6	26,7	8,4	31,7	60,2
114_A	woning 31	--	208289,18	390012,35	1,50	20,2	24,6	6,8	29,6	63,3
114_B	woning 31	--	208289,18	390012,35	5,00	22,3	26,6	8,1	31,6	64,6
115_A	woning 31	--	208294,93	390011,95	1,50	13,1	19,2	0,2	24,2	52,5
115_B	woning 31	--	208294,93	390011,95	5,00	13,6	20,4	0,7	25,4	51,6
116_A	woning 31	--	208293,27	390007,01	1,50	16,8	20,2	4,4	25,2	58,0
116_B	woning 31	--	208293,27	390007,01	5,00	17,5	20,8	5,0	25,8	58,2
117_A	woning 32	--	208287,86	390031,91	1,50	20,3	23,6	10,0	28,6	58,9
117_B	woning 32	--	208287,86	390031,91	5,00	23,5	25,5	14,4	30,5	60,2
118_A	woning 32	--	208288,25	390037,83	1,50	17,0	21,7	4,9	26,7	57,0
118_B	woning 32	--	208288,25	390037,83	5,00	19,8	24,0	9,1	29,0	58,2
119_A	woning 32	--	208293,51	390035,51	1,50	16,4	18,6	4,9	23,6	56,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1c
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
119_B	woning 32	--	208293,51	390035,51	5,00	17,3	19,7	5,7	24,7	57,2
11_A	woning 1	--	208175,34	389937,67	1,50	41,7	40,6	33,7	45,6	78,7
11_B	woning 1	--	208175,34	389937,67	5,00	42,9	41,8	34,8	46,8	79,3
120_A	woning 32	--	208293,73	390029,81	1,50	25,4	26,9	17,0	31,9	60,0
120_B	woning 32	--	208293,73	390029,81	5,00	26,0	27,8	17,4	32,8	62,0
12_A	woning 1	--	208178,43	389943,23	1,50	41,0	40,2	32,9	45,2	78,5
12_B	woning 1	--	208178,43	389943,23	5,00	42,8	41,7	34,7	46,7	79,0
13_A	woning 1	--	208183,06	389942,89	1,50	33,5	33,5	25,3	38,5	68,0
13_B	woning 1	--	208183,06	389942,89	5,00	35,7	34,7	27,7	39,7	68,1
14_A	woning 2	--	208186,04	389938,12	1,50	30,2	30,8	20,2	35,8	71,7
14_B	woning 2	--	208186,04	389938,12	5,00	32,3	31,7	22,5	36,7	72,6
15_A	woning 3	--	208193,93	389925,77	1,50	26,1	28,7	10,9	33,7	68,8
15_B	woning 3	--	208193,93	389925,77	5,00	27,4	29,4	13,4	34,4	69,2
16_A	woning 4	--	208196,97	389920,98	1,50	25,2	27,9	11,1	32,9	67,4
16_B	woning 4	--	208196,97	389920,98	5,00	26,2	28,5	13,2	33,5	67,8
17_A	woning 5	--	208204,79	389909,01	1,50	23,6	26,6	11,3	31,6	63,7
17_B	woning 5	--	208204,79	389909,01	5,00	24,5	27,0	14,0	32,0	62,9
18_A	woning 6	--	208207,77	389904,31	1,50	22,4	25,7	10,2	30,7	64,7
18_B	woning 6	--	208207,77	389904,31	5,00	22,2	24,7	12,0	29,7	63,7
19_A	woning 7	--	208193,29	389950,85	1,50	36,6	36,1	27,8	41,1	76,4
19_B	woning 7	--	208193,29	389950,85	5,00	39,2	38,4	30,6	43,4	76,8
20_A	woning 7	--	208193,84	389956,12	1,50	35,9	35,3	27,1	40,3	75,3
20_B	woning 7	--	208193,84	389956,12	5,00	38,4	37,7	29,8	42,7	75,7
21_A	woning 8	--	208198,63	389959,10	1,50	34,8	34,3	26,0	39,3	74,5
21_B	woning 8	--	208198,63	389959,10	5,00	37,3	36,7	28,7	41,7	74,9
22_A	woning 9	--	208203,33	389962,03	1,50	34,0	33,8	25,0	38,8	73,8
22_B	woning 9	--	208203,33	389962,03	5,00	36,4	36,0	27,7	41,0	74,4
23_A	woning 10	--	208208,68	389965,37	1,50	33,2	33,2	24,2	38,2	73,3
23_B	woning 10	--	208208,68	389965,37	5,00	35,4	35,3	26,6	40,3	74,4
24_A	woning 11	--	208213,73	389968,53	1,50	32,5	32,4	23,5	37,4	72,7
24_B	woning 11	--	208213,73	389968,53	5,00	34,6	34,7	25,6	39,7	73,9
25_A	woning 11	--	208218,02	389965,46	1,50	24,3	23,9	12,3	28,9	67,4
25_B	woning 11	--	208218,02	389965,46	5,00	25,8	25,4	14,0	30,4	67,9
26_A	woning 12	--	208223,09	389968,53	1,50	24,9	28,6	10,6	33,6	68,0
26_B	woning 12	--	208223,09	389968,53	5,00	26,5	31,0	11,6	36,0	69,0
27_A	woning 12	--	208223,65	389974,59	1,50	31,1	30,4	22,2	35,4	71,4
27_B	woning 12	--	208223,65	389974,59	5,00	33,0	32,8	24,0	37,8	72,9
28_A	woning 13	--	208228,33	389977,51	1,50	30,5	29,7	21,7	34,7	69,9
28_B	woning 13	--	208228,33	389977,51	5,00	32,3	31,8	23,3	36,8	71,7
29_A	woning 14	--	208232,69	389980,23	1,50	30,0	29,2	21,2	34,2	69,2
29_B	woning 14	--	208232,69	389980,23	5,00	31,6	31,2	22,7	36,2	70,3
30_A	woning 15	--	208237,58	389983,28	1,50	29,6	28,9	21,0	33,9	68,5
30_B	woning 15	--	208237,58	389983,28	5,00	31,1	30,6	22,4	35,6	69,6
31_A	woning 16	--	208242,72	389986,48	1,50	29,9	29,0	21,4	34,0	68,1
31_B	woning 16	--	208242,72	389986,48	5,00	31,2	30,6	22,7	35,6	69,3
32_A	woning 16	--	208247,29	389983,98	1,50	19,7	19,9	8,3	24,9	63,2
32_B	woning 16	--	208247,29	389983,98	5,00	20,9	20,8	9,8	25,8	64,2
33_A	woning 16	--	208247,20	389978,31	1,50	19,5	22,7	8,6	27,7	53,9
33_B	woning 16	--	208247,20	389978,31	5,00	20,3	23,6	9,1	28,6	53,6
34_A	woning 15	--	208242,09	389975,12	1,50	20,9	23,4	9,3	28,4	60,5
34_B	woning 15	--	208242,09	389975,12	5,00	21,8	24,1	10,1	29,1	59,6
35_A	woning 14	--	208237,40	389972,19	1,50	22,1	25,1	10,4	30,1	62,4
35_B	woning 14	--	208237,40	389972,19	5,00	23,1	25,7	11,5	30,7	62,6
36_A	woning 13	--	208232,85	389969,35	1,50	23,0	25,8	11,7	30,8	63,8
36_B	woning 13	--	208232,85	389969,35	5,00	24,0	26,6	13,0	31,6	63,6
37_A	woning 12	--	208227,92	389966,28	1,50	23,8	26,3	12,5	31,3	65,6
37_B	woning 12	--	208227,92	389966,28	5,00	24,9	27,2	13,9	32,2	65,8
38_A	woning 11	--	208217,65	389959,99	1,50	24,5	26,3	14,1	31,3	65,4
38_B	woning 11	--	208217,65	389959,99	5,00	25,6	27,3	15,4	32,3	65,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1c
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
39_A	woning 10	--	208212,98	389957,08	1,50	26,3	27,0	17,1	32,0	63,1
39_B	woning 10	--	208212,98	389957,08	5,00	27,9	28,4	19,0	33,4	62,9
40_A	woning 9	--	208207,80	389953,85	1,50	27,7	27,4	18,8	32,4	63,4
40_B	woning 9	--	208207,80	389953,85	5,00	29,8	29,3	21,1	34,3	63,1
41_A	woning 8	--	208202,88	389950,78	1,50	29,1	28,5	20,1	33,5	64,7
41_B	woning 8	--	208202,88	389950,78	5,00	31,4	30,3	22,8	35,3	64,4
42_A	woning 7	--	208198,15	389947,83	1,50	31,8	31,3	23,2	36,3	68,8
42_B	woning 7	--	208198,15	389947,83	5,00	34,4	33,3	26,1	38,3	67,5
43_A	woning 31	--	208273,41	389976,43	1,50	22,1	24,6	11,6	29,6	62,4
43_B	woning 31	--	208273,41	389976,43	5,00	22,9	25,3	12,5	30,3	62,4
44_A	woning 30	--	208270,27	389981,38	1,50	21,6	24,4	10,8	29,4	61,7
44_B	woning 30	--	208270,27	389981,38	5,00	22,5	25,8	11,5	30,8	62,0
45_A	woning 29	--	208266,96	389986,57	1,50	21,4	24,5	9,3	29,5	63,0
45_B	woning 29	--	208266,96	389986,57	5,00	22,6	26,1	10,4	31,1	63,2
46_A	woning 28	--	208263,99	389991,25	1,50	21,3	24,9	6,0	29,9	62,5
46_B	woning 28	--	208263,99	389991,25	5,00	22,7	26,7	7,2	31,7	62,8
47_A	woning 27	--	208261,05	389995,87	1,50	23,5	26,1	10,9	31,1	65,9
47_B	woning 27	--	208261,05	389995,87	5,00	24,9	27,8	11,9	32,8	67,1
48_A	woning 27	--	208263,50	390000,53	1,50	27,1	26,7	18,5	31,7	66,0
48_B	woning 27	--	208263,50	390000,53	5,00	28,3	28,2	19,4	33,2	67,2
49_A	woning 27	--	208269,18	390000,44	1,50	14,6	18,2	0,1	23,2	55,8
49_B	woning 27	--	208269,18	390000,44	5,00	15,1	18,5	0,2	23,5	54,9
50_A	woning 28	--	208272,33	389995,49	1,50	18,2	21,6	6,9	26,6	58,4
50_B	woning 28	--	208272,33	389995,49	5,00	18,9	22,5	7,6	27,5	57,5
51_A	woning 29	--	208275,43	389990,61	1,50	17,9	22,1	4,9	27,1	56,3
51_B	woning 29	--	208275,43	389990,61	5,00	18,3	22,6	5,6	27,6	55,6
52_A	woning 30	--	208278,36	389986,01	1,50	16,9	21,4	4,4	26,4	58,8
52_B	woning 30	--	208278,36	389986,01	5,00	18,2	23,7	5,1	28,7	58,5
53_A	woning 31	--	208281,29	389981,40	1,50	15,2	20,4	-1,3	25,4	57,7
53_B	woning 31	--	208281,29	389981,40	5,00	16,8	23,4	-1,1	28,4	57,5
54_A	woning 31	--	208278,85	389976,27	1,50	15,9	18,9	5,8	23,9	55,0
54_B	woning 31	--	208278,85	389976,27	5,00	16,5	19,5	6,8	24,5	54,7
55_A		--	208255,00	389963,15	1,50	20,8	23,2	10,3	28,2	60,8
55_B		--	208255,00	389963,15	5,00	21,6	24,6	11,1	29,6	60,0
56_A		--	208257,99	389958,44	1,50	20,2	23,4	9,3	28,4	60,7
56_B		--	208257,99	389958,44	5,00	20,9	24,8	9,8	29,8	60,0
57_A		--	208261,01	389953,68	1,50	17,9	22,5	3,5	27,5	58,5
57_B		--	208261,01	389953,68	5,00	18,3	23,9	3,8	28,9	57,2
58_A		--	208264,09	389948,85	1,50	17,9	21,9	6,8	26,9	57,1
58_B		--	208264,09	389948,85	5,00	18,4	23,5	7,3	28,5	55,4
59_A		--	208267,07	389944,17	1,50	16,6	20,7	4,8	25,7	55,7
59_B		--	208267,07	389944,17	5,00	17,2	22,2	5,2	27,2	55,0
60_A		--	208264,77	389939,08	1,50	17,6	20,6	6,5	25,6	56,7
60_B		--	208264,77	389939,08	5,00	17,9	20,8	7,0	25,8	56,1
61_A		--	208258,99	389939,52	1,50	26,1	27,4	16,4	32,4	65,3
61_B		--	208258,99	389939,52	5,00	26,8	27,9	17,2	32,9	65,0
62_A		--	208255,89	389944,40	1,50	26,6	27,7	17,1	32,7	66,7
62_B		--	208255,89	389944,40	5,00	27,6	28,5	18,3	33,5	67,1
63_A		--	208252,94	389949,02	1,50	27,0	28,0	17,9	33,0	64,8
63_B		--	208252,94	389949,02	5,00	27,9	28,8	19,0	33,8	64,7
64_A		--	208250,36	389953,08	1,50	26,1	27,3	16,5	32,3	64,7
64_B		--	208250,36	389953,08	5,00	27,0	28,2	17,6	33,2	64,6
65_A		--	208247,13	389958,17	1,50	25,5	27,0	14,7	32,0	65,9
65_B		--	208247,13	389958,17	5,00	26,6	27,9	16,3	32,9	66,1
66_A		--	208249,54	389963,42	1,50	24,4	25,3	14,5	30,3	63,8
66_B		--	208249,54	389963,42	5,00	25,4	26,2	15,7	31,2	63,8
67_A		--	208247,32	389923,27	1,50	19,8	21,7	9,2	26,7	60,3
67_B		--	208247,32	389923,27	5,00	19,9	22,0	9,1	27,0	59,8
68_A		--	208242,50	389920,29	1,50	19,8	21,9	9,9	26,9	60,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1c
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
68_B		--	208242,50	389920,29	5,00	17,4	21,3	4,9	26,3	59,3
69_A		--	208237,33	389917,07	1,50	21,3	22,9	11,9	27,9	58,5
69_B		--	208237,33	389917,07	5,00	16,3	19,3	6,5	24,3	53,7
70_A		--	208232,80	389914,24	1,50	21,5	22,7	11,8	27,7	59,1
70_B		--	208232,80	389914,24	5,00	16,6	17,6	7,7	22,6	53,8
71_A		--	208228,08	389911,30	1,50	22,2	23,8	11,6	28,8	61,9
71_B		--	208228,08	389911,30	5,00	16,9	17,7	8,2	22,7	53,2
72_A		--	208222,96	389908,10	1,50	23,5	25,5	12,8	30,5	62,1
72_B		--	208222,96	389908,10	5,00	17,2	18,0	8,3	23,0	53,8
73_A		--	208217,93	389910,36	1,50	27,2	28,9	17,4	33,9	64,8
73_B		--	208217,93	389910,36	5,00	27,9	28,4	19,3	33,4	62,3
74_A		--	208218,29	389916,17	1,50	26,0	29,1	15,2	34,1	66,5
74_B		--	208218,29	389916,17	5,00	27,4	29,9	17,4	34,9	66,5
75_A		--	208223,35	389919,32	1,50	26,4	29,7	15,4	34,7	66,7
75_B		--	208223,35	389919,32	5,00	27,8	30,6	17,3	35,6	67,2
76_A		--	208228,14	389922,31	1,50	27,4	30,1	17,0	35,1	66,6
76_B		--	208228,14	389922,31	5,00	28,8	31,0	18,9	36,0	67,0
77_A		--	208233,36	389925,57	1,50	28,1	29,8	17,9	34,8	67,0
77_B		--	208233,36	389925,57	5,00	29,4	30,7	19,5	35,7	67,3
78_A		--	208246,88	389928,95	1,50	23,9	24,7	14,7	29,7	63,6
78_B		--	208246,88	389928,95	5,00	24,6	25,1	15,5	30,1	63,2
79_A		--	208237,71	389928,28	1,50	28,5	29,5	19,0	34,5	66,0
79_B		--	208237,71	389928,28	5,00	29,8	30,5	20,6	35,5	65,7
80_A		--	208242,46	389931,22	1,50	28,5	29,0	19,0	34,0	67,3
80_B		--	208242,46	389931,22	5,00	29,6	29,9	20,4	34,9	67,5
81_A		--	208243,12	389902,34	1,50	24,3	24,6	15,2	29,6	63,7
81_B		--	208243,12	389902,34	5,00	24,8	25,2	15,7	30,2	64,0
82_A		--	208248,23	389905,53	1,50	23,8	24,4	14,8	29,4	62,8
82_B		--	208248,23	389905,53	5,00	24,4	25,0	15,3	30,0	62,6
83_A		--	208252,90	389908,44	1,50	23,3	24,5	14,2	29,5	61,6
83_B		--	208252,90	389908,44	5,00	23,6	24,8	14,4	29,8	61,3
84_A		--	208257,44	389911,27	1,50	22,4	24,1	13,0	29,1	60,5
84_B		--	208257,44	389911,27	5,00	23,0	24,5	13,8	29,5	60,3
85_A		--	208262,49	389914,36	1,50	21,6	22,7	12,7	27,7	57,5
85_B		--	208262,49	389914,36	5,00	22,3	23,2	13,5	28,2	57,6
86_A		--	208267,51	389911,72	1,50	15,6	17,9	4,3	22,9	56,2
86_B		--	208267,51	389911,72	5,00	15,8	18,2	4,6	23,2	55,6
87_A		--	208267,27	389906,37	1,50	12,4	14,2	2,7	19,2	50,4
87_B		--	208267,27	389906,37	5,00	12,0	13,7	2,7	18,7	49,0
88_A		--	208262,06	389903,17	1,50	13,3	14,5	4,4	19,5	50,4
88_B		--	208262,06	389903,17	5,00	12,6	14,0	3,7	19,0	48,7
89_A		--	208257,50	389900,33	1,50	15,7	17,2	6,5	22,2	51,4
89_B		--	208257,50	389900,33	5,00	15,3	16,0	7,0	21,0	49,8
90_A		--	208252,83	389897,42	1,50	19,0	20,1	10,1	25,1	57,5
90_B		--	208252,83	389897,42	5,00	16,1	16,4	7,8	21,4	50,2
91_A		--	208247,93	389894,36	1,50	21,2	22,0	12,8	27,0	57,9
91_B		--	208247,93	389894,36	5,00	18,4	18,1	9,6	23,1	51,1
92_A		--	208242,90	389896,98	1,50	25,1	26,3	16,1	31,3	62,3
92_B		--	208242,90	389896,98	5,00	25,7	26,8	16,3	31,8	61,9
93_A		--	208282,11	389966,71	1,50	19,8	24,1	6,7	29,1	59,6
93_B		--	208282,11	389966,71	5,00	20,4	24,7	7,3	29,7	60,1
94_A		--	208284,25	389971,53	1,50	20,3	23,0	8,3	28,0	61,1
94_B		--	208284,25	389971,53	5,00	20,9	23,3	9,1	28,3	61,3
95_A		--	208290,62	389971,41	1,50	16,2	18,4	5,8	23,4	54,4
95_B		--	208290,62	389971,41	5,00	16,3	19,2	5,3	24,2	53,7
96_A		--	208288,32	389966,17	1,50	15,5	19,3	4,6	24,3	58,3
96_B		--	208288,32	389966,17	5,00	15,4	19,7	4,1	24,7	57,6
97_A		--	208296,97	389961,25	1,50	19,2	22,0	7,3	27,0	60,2
97_B		--	208296,97	389961,25	5,00	19,9	22,8	8,1	27,8	60,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1c
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
98_A		--	208297,49	389966,63	1,50	19,1	21,5	9,2	26,5	57,8
98_B		--	208297,49	389966,63	5,00	20,0	22,8	10,1	27,8	57,8
99_A		--	208302,92	389964,38	1,50	17,0	21,0	5,3	26,0	56,7
99_B		--	208302,92	389964,38	5,00	18,0	23,1	5,6	28,1	56,6
T01_A	tuin wo6	--	208212,49	389905,72	1,50	27,0	29,3	16,4	34,3	68,1
T02_A	tuin wo5	--	208208,94	389911,20	1,50	28,6	29,9	19,2	34,9	68,4
T03_A	tuin wo4	--	208201,52	389922,48	1,50	28,4	29,8	17,2	34,8	68,2
T04_A	tuin wo3	--	208197,98	389928,93	1,50	34,0	33,7	25,3	38,7	70,4
T05_A	tuin wo2	--	208191,20	389939,25	1,50	34,2	35,0	24,4	40,0	74,8
T06_A	tuin wo1	--	208187,66	389945,06	1,50	34,6	35,6	23,9	40,6	77,5
T07_A	tuin wo7	--	208199,82	389944,83	1,50	33,1	33,2	23,1	38,2	74,4
T08_A	tuin wo8	--	208204,96	389947,91	1,50	30,6	30,3	21,3	35,3	69,3
T09_A	tuin wo9	--	208209,76	389950,82	1,50	28,2	28,6	18,2	33,6	67,3
T10_A	tuin wo10	--	208214,73	389954,08	1,50	26,7	27,8	16,4	32,8	67,2
T11_A	tuin wo11	--	208219,52	389957,34	1,50	26,6	28,7	14,8	33,7	69,1
T12_A	tuin wo12	--	208229,46	389963,16	1,50	25,4	28,3	13,5	33,3	67,0
T13_A	tuin wo13	--	208235,12	389966,76	1,50	24,5	26,8	13,3	31,8	65,5
T14_A	tuin wo14	--	208239,57	389969,67	1,50	24,1	26,1	13,3	31,1	64,8
T15_A	tuin wo15	--	208244,37	389972,24	1,50	24,0	24,9	13,4	29,9	64,6
T16_A	tuin wo16	--	208249,51	389975,33	1,50	23,5	25,3	12,8	30,3	64,7
T17_A	tuin wo17	--	208243,34	389956,31	1,50	27,3	28,7	17,4	33,7	66,1
T18_A	tuin wo18	--	208246,26	389951,34	1,50	28,1	29,1	18,1	34,1	67,4
T19_A	tuin wo19	--	208249,51	389946,88	1,50	28,7	29,5	19,5	34,5	67,2
T20_A	tuin wo20	--	208253,63	389941,23	1,50	28,9	29,7	19,7	34,7	68,5
T21_A	tuin 21	--	208256,88	389936,94	1,50	28,2	29,2	18,6	34,2	68,0
T22_A	tuin wo22	--	208216,10	389918,61	1,50	27,5	30,6	16,8	35,6	68,1
T23_A	tuin wo23	--	208221,41	389922,38	1,50	28,6	31,5	17,9	36,5	69,0
T24_A	tuin wo24	--	208226,21	389925,63	1,50	30,1	32,2	20,2	37,2	69,0
T25_A	tuin wo25	--	208231,00	389928,37	1,50	29,9	31,8	20,0	36,8	68,5
T26_A	tuin wo26	--	208235,80	389931,46	1,50	30,2	31,2	20,6	36,2	68,6
T27_A	tuin wo27	--	208240,77	389934,72	1,50	30,1	30,6	20,7	35,6	68,3
T28_A	tuin wo 27	--	208272,48	390003,09	1,50	18,7	23,8	3,2	28,8	59,2
T29_A	tuin wo 28	--	208275,56	389998,12	1,50	19,7	23,5	7,5	28,5	60,7
T30_A	tuin wo 29	--	208278,30	389992,81	1,50	18,6	22,5	5,2	27,5	58,3
T31_A	tuin wo 30	--	208281,22	389987,50	1,50	17,5	22,1	4,9	27,1	58,7
T32_A	tuin wo 31	--	208284,64	389983,04	1,50	17,0	22,7	0,1	27,7	58,2
T33_A	tuin wo33	--	208293,38	389973,62	1,50	18,1	22,3	5,7	27,3	57,4
T34_A	tuin wo34	--	208292,31	389959,92	1,50	21,9	25,7	10,2	30,7	62,5
T35_A	tuin wo31	--	208284,81	390005,41	1,50	21,7	25,6	9,5	30,6	62,4
T36_A	tuin wo32	--	208287,06	390039,90	1,50	18,1	23,1	5,5	28,1	58,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - woning 1
Groep: Beerendonckerweg 1c
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
11_A	woning 1	--	208175,34	389937,67	1,50	41,7	40,6
S-P	S personenauto's	Beerendonckerweg 1c	208157,83	389935,59	0,75	41,0	39,7
S-fluitge1	S scheidsrechterfluit gemiddeld (100)	Beerendonckerweg 1c	208084,22	390039,15	1,60	30,8	--
S-Vr	S Vrachtwagen leverancier	Beerendonckerweg 1c	208156,77	389935,51	1,20	29,6	--
S-train02	S trainer stem (2e veld)	Beerendonckerweg 1c	208036,85	390105,40	1,60	20,6	30,1
S-p-s01	S piek scheidsrechterfluitje	Beerendonckerweg 1c	208139,63	389948,00	1,70	-125,0	-125,0
S-p-s02	S piek scheidsrechterfluitje	Beerendonckerweg 1c	208123,14	389961,11	1,70	-131,2	-131,2
S-p-s03	S piek scheidsrechterfluitje	Beerendonckerweg 1c	208113,02	389992,46	1,70	-134,1	-134,1
xS-train03	S trainer stem (3e veld)	Beerendonckerweg 1c	207936,32	390043,07	1,60	--	--
xS spe03	S voetbal spelers (3e veld)	Beerendonckerweg 1c	207935,97	390042,72	1,60	--	--
xS spe02	S voetbal spelers (2e veld)	Beerendonckerweg 1c	208037,35	390106,89	1,60	--	--
S-fluitge2	S scheidsrechterfluit gemiddeld (50)	Beerendonckerweg 1c	208085,55	390039,60	1,60	--	30,1
xS-Pu-02	S publiek toeschouwers voetbal 50 pers.	Beerendonckerweg 1c	208021,35	389999,68	1,60	--	--
xS-p-Vr	S piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 1c	208157,00	389936,12	1,20	--	--
S-p-P	S piek auto's rustig wegrijden	Beerendonckerweg 1c	208157,53	389935,68	0,75	--	-138,0
xS-P-01	S piek schreeuwen speler/toeschouwer	Beerendonckerweg 1c	208139,55	389946,40	1,70	--	--
xS-train01	S trainer stem	Beerendonckerweg 1c	208084,81	390039,56	1,60	--	--
xS-Pu-01	S publiek toeschouwers voetbal 100 pers.	Beerendonckerweg 1c	208021,06	390000,20	1,60	--	--
xS spe01	S voetbal spelers	Beerendonckerweg 1c	208083,59	390039,48	1,60	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - woning 1
Groep: Beerendonckerweg 1c
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Nacht	Etmaal	Li
11_A	33,7	45,6	78,7
S-P	33,7	44,7	58,6
S-fluitge1	--	30,8	52,6
S-Vr	--	29,6	66,9
S-train02	--	35,1	38,6
S-p-s01	--	-120,0	74,7
S-p-s02	--	-126,2	70,0
S-p-s03	--	-129,1	67,9
xS-train03	--	--	36,9
xS spe03	--	--	33,4
xS spe02	--	--	35,1
S-fluitge2	--	35,1	51,9
xS-Pu-02	--	--	43,4
xS-p-Vr	--	--	72,9
S-p-P	-138,0	-128,0	61,0
xS-P-01	--	--	64,3
xS-train01	--	--	46,4
xS-Pu-01	--	--	46,4
xS spe01	--	--	42,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - woning 1
Groep: Beerendonckerweg 1c
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
11_B	woning 1	--	208175,34	389937,67	5,00	42,9	41,8
S-P	S personenauto's	Beerendonckerweg 1c	208157,83	389935,59	0,75	42,1	40,8
S-p-P	S piek auto's rustig wegrijden	Beerendonckerweg 1c	208157,53	389935,68	0,75	--	-138,1
xS-train03	S trainer stem (3e veld)	Beerendonckerweg 1c	207936,32	390043,07	1,60	--	--
xS spe03	S voetbal spelers (3e veld)	Beerendonckerweg 1c	207935,97	390042,72	1,60	--	--
S-train02	S trainer stem (2e veld)	Beerendonckerweg 1c	208036,85	390105,40	1,60	21,1	30,7
xS spe02	S voetbal spelers (2e veld)	Beerendonckerweg 1c	208037,35	390106,89	1,60	--	--
S-fluitge2	S scheidsrechterfluit gemiddeld (50)	Beerendonckerweg 1c	208085,55	390039,60	1,60	--	32,7
xS-Pu-02	S publiek toeschouwers voetbal 50 pers.	Beerendonckerweg 1c	208021,35	389999,68	1,60	--	--
xS-p-Vr	S piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 1c	208157,00	389936,12	1,20	--	--
S-Vr	S Vrachtwagen leverancier	Beerendonckerweg 1c	208156,77	389935,51	1,20	30,5	--
S-fluitge1	S scheidsrechterfluit gemiddeld (100)	Beerendonckerweg 1c	208084,22	390039,15	1,60	33,4	--
S-p-s03	S piek scheidsrechterfluitje	Beerendonckerweg 1c	208113,02	389992,46	1,70	-131,8	-131,8
S-p-s02	S piek scheidsrechterfluitje	Beerendonckerweg 1c	208123,14	389961,11	1,70	-128,0	-128,0
xS-P-01	S piek schreeuwen speler/toeschouwer	Beerendonckerweg 1c	208139,55	389946,40	1,70	--	--
S-p-s01	S piek scheidsrechterfluitje	Beerendonckerweg 1c	208139,63	389948,00	1,70	-123,4	-123,4
xS-train01	S trainer stem	Beerendonckerweg 1c	208084,81	390039,56	1,60	--	--
xS-Pu-01	S publiek toeschouwers voetbal 100 pers.	Beerendonckerweg 1c	208021,06	390000,20	1,60	--	--
xS spe01	S voetbal spelers	Beerendonckerweg 1c	208083,59	390039,48	1,60	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - woning 1
Groep: Beerendonckerweg 1c
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Nacht	Etmaal	Li
11_B	34,8	46,8	79,3
S-P	34,8	45,8	58,7
S-p-P	-138,1	-128,1	60,9
xS-train03	--	--	37,3
xS spe03	--	--	33,7
S-train02	--	35,7	38,3
xS spe02	--	--	34,7
S-fluitge2	--	37,7	52,4
xS-Pu-02	--	--	43,8
xS-p-Vr	--	--	72,8
S-Vr	--	30,5	67,1
S-fluitge1	--	33,4	53,2
S-p-s03	--	-126,8	68,1
S-p-s02	--	-123,0	71,0
xS-P-01	--	--	65,2
S-p-s01	--	-118,4	75,6
xS-train01	--	--	46,9
xS-Pu-01	--	--	46,7
xS spe01	--	--	43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1a
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	woning 6	--	208204,14	389898,07	1,50	50,2	27,4	24,4	50,2	80,7
01_B	woning 6	--	208204,14	389898,07	5,00	52,3	30,0	27,0	52,3	80,9
02_A	woning 6	--	208200,07	389899,07	1,50	50,7	28,2	25,2	50,7	81,6
02_B	woning 6	--	208200,07	389899,07	5,00	52,7	30,7	27,7	52,7	81,7
03_A	woning 5	--	208197,26	389903,51	1,50	50,1	27,8	24,8	50,1	81,1
03_B	woning 5	--	208197,26	389903,51	5,00	52,3	30,3	27,3	52,3	81,3
04_A	woning 5	--	208199,26	389908,71	1,50	37,7	18,2	15,2	37,7	69,1
04_B	woning 5	--	208199,26	389908,71	5,00	40,0	20,7	17,7	40,0	69,2
05_A	woning 4	--	208193,97	389915,41	1,50	48,0	26,0	23,0	48,0	78,7
05_B	woning 4	--	208193,97	389915,41	5,00	50,6	28,6	25,6	50,6	79,0
06_A	woning 4	--	208188,89	389916,34	1,50	47,9	26,0	23,0	47,9	78,9
06_B	woning 4	--	208188,89	389916,34	5,00	50,7	28,7	25,7	50,7	79,3
07_A	woning 3	--	208186,30	389920,41	1,50	47,0	24,9	21,9	47,0	78,2
07_B	woning 3	--	208186,30	389920,41	5,00	49,9	28,0	25,0	49,9	78,5
08_A	woning 3	--	208187,63	389925,12	1,50	31,2	14,6	11,6	31,2	63,6
08_B	woning 3	--	208187,63	389925,12	5,00	34,1	16,7	13,7	34,1	63,7
09_A	woning 2	--	208182,62	389932,16	1,50	44,4	21,3	18,3	44,4	75,5
09_B	woning 2	--	208182,62	389932,16	5,00	47,2	24,5	21,5	47,2	75,8
100_A		--	208302,96	389958,62	1,50	36,1	11,4	8,4	36,1	67,9
100_B		--	208302,96	389958,62	5,00	37,0	12,1	9,1	37,0	67,8
101_A		--	208270,06	389917,31	1,50	32,5	11,6	8,5	32,5	65,3
101_B		--	208270,06	389917,31	5,00	33,3	12,1	9,1	33,3	64,3
102_A		--	208277,65	389922,09	1,50	36,1	15,2	12,2	36,1	68,7
102_B		--	208277,65	389922,09	5,00	37,2	16,0	13,0	37,2	68,3
103_A		--	208285,94	389927,35	1,50	36,0	14,7	11,7	36,0	69,1
103_B		--	208285,94	389927,35	5,00	36,9	15,3	12,3	36,9	68,8
104_A		--	208294,01	389932,39	1,50	35,8	14,2	11,1	35,8	68,6
104_B		--	208294,01	389932,39	5,00	36,5	14,7	11,7	36,5	68,3
105_A		--	208301,87	389937,33	1,50	35,4	13,6	10,6	35,4	69,2
105_B		--	208301,87	389937,33	5,00	36,0	14,1	11,1	36,0	68,8
106_A		--	208305,10	389937,76	1,50	32,6	11,6	8,6	32,6	64,5
106_B		--	208305,10	389937,76	5,00	33,2	12,0	9,0	33,2	64,0
107_A		--	208307,01	389928,16	1,50	23,3	2,3	-0,7	23,3	54,0
107_B		--	208307,01	389928,16	5,00	23,1	1,9	-1,1	23,1	50,7
108_A		--	208299,17	389923,23	1,50	24,4	3,4	0,4	24,4	55,5
108_B		--	208299,17	389923,23	5,00	24,1	3,2	0,1	24,1	52,3
109_A		--	208291,21	389918,25	1,50	25,0	4,2	1,2	25,0	56,3
109_B		--	208291,21	389918,25	5,00	25,1	4,3	1,3	25,1	53,3
10_A	woning 2	--	208178,38	389932,81	1,50	44,5	21,5	18,5	44,5	75,8
10_B	woning 2	--	208178,38	389932,81	5,00	47,1	24,1	21,1	47,1	76,0
110_A		--	208283,14	389913,13	1,50	25,9	5,2	2,2	25,9	57,3
110_B		--	208283,14	389913,13	5,00	26,1	5,5	2,5	26,1	54,6
111_A		--	208275,02	389908,02	1,50	34,5	16,0	13,0	34,5	62,1
111_B		--	208275,02	389908,02	5,00	37,0	18,0	15,0	37,0	62,0
112_A		--	208271,08	389909,14	1,50	31,6	14,6	11,6	31,6	62,2
112_B		--	208271,08	389909,14	5,00	33,7	16,6	13,6	33,7	62,1
113_A	woning 31	--	208286,63	390006,93	1,50	27,8	5,3	2,3	27,8	57,8
113_B	woning 31	--	208286,63	390006,93	5,00	26,4	3,8	0,8	26,4	55,1
114_A	woning 31	--	208289,18	390012,35	1,50	25,8	3,1	0,1	25,8	55,9
114_B	woning 31	--	208289,18	390012,35	5,00	21,0	-1,6	-4,6	21,0	50,8
115_A	woning 31	--	208294,93	390011,95	1,50	25,4	3,3	0,3	25,4	55,5
115_B	woning 31	--	208294,93	390011,95	5,00	26,1	3,9	0,9	26,1	55,3
116_A	woning 31	--	208293,27	390007,01	1,50	28,4	6,0	3,0	28,4	58,7
116_B	woning 31	--	208293,27	390007,01	5,00	29,2	6,7	3,7	29,2	58,5
117_A	woning 32	--	208287,86	390031,91	1,50	25,4	2,2	-0,8	25,4	55,6
117_B	woning 32	--	208287,86	390031,91	5,00	26,2	3,2	0,2	26,2	55,9
118_A	woning 32	--	208288,25	390037,83	1,50	18,3	-4,6	-7,6	18,3	48,5
118_B	woning 32	--	208288,25	390037,83	5,00	17,8	-4,6	-7,6	17,8	47,3
119_A	woning 32	--	208293,51	390035,51	1,50	23,4	0,3	-2,8	23,4	53,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1a
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
119_B	woning 32	--	208293,51	390035,51	5,00	24,0	0,8	-2,2	24,0	53,1
11_A	woning 1	--	208175,34	389937,67	1,50	43,7	20,8	17,8	43,7	75,2
11_B	woning 1	--	208175,34	389937,67	5,00	46,3	23,0	20,0	46,3	75,4
120_A	woning 32	--	208293,73	390029,81	1,50	25,3	2,1	-1,0	25,3	55,9
120_B	woning 32	--	208293,73	390029,81	5,00	26,2	3,1	0,1	26,2	55,9
12_A	woning 1	--	208178,43	389943,23	1,50	26,6	4,3	1,3	26,6	57,0
12_B	woning 1	--	208178,43	389943,23	5,00	28,6	6,0	3,0	28,6	57,0
13_A	woning 1	--	208183,06	389942,89	1,50	28,3	5,6	2,6	28,3	58,1
13_B	woning 1	--	208183,06	389942,89	5,00	30,5	7,5	4,5	30,5	58,3
14_A	woning 2	--	208186,04	389938,12	1,50	31,6	7,9	4,9	31,6	60,9
14_B	woning 2	--	208186,04	389938,12	5,00	33,6	10,1	7,1	33,6	60,9
15_A	woning 3	--	208193,93	389925,77	1,50	33,6	12,7	9,7	33,6	63,9
15_B	woning 3	--	208193,93	389925,77	5,00	35,6	14,7	11,7	35,6	63,6
16_A	woning 4	--	208196,97	389920,98	1,50	34,1	14,5	11,5	34,1	63,6
16_B	woning 4	--	208196,97	389920,98	5,00	36,3	16,7	13,7	36,3	63,3
17_A	woning 5	--	208204,79	389909,01	1,50	41,1	18,4	15,4	41,1	70,0
17_B	woning 5	--	208204,79	389909,01	5,00	44,0	21,0	18,0	44,0	70,2
18_A	woning 6	--	208207,77	389904,31	1,50	39,2	16,8	13,8	39,2	73,0
18_B	woning 6	--	208207,77	389904,31	5,00	41,7	19,5	16,5	41,7	73,4
19_A	woning 7	--	208193,29	389950,85	1,50	37,1	13,9	10,9	37,1	65,8
19_B	woning 7	--	208193,29	389950,85	5,00	35,8	14,5	11,5	35,8	63,5
20_A	woning 7	--	208193,84	389956,12	1,50	31,5	10,0	7,0	31,5	65,7
20_B	woning 7	--	208193,84	389956,12	5,00	26,8	4,6	1,5	26,8	54,9
21_A	woning 8	--	208198,63	389959,10	1,50	27,5	5,5	2,5	27,5	57,7
21_B	woning 8	--	208198,63	389959,10	5,00	25,8	4,3	1,2	25,8	54,7
22_A	woning 9	--	208203,33	389962,03	1,50	26,7	4,4	1,3	26,7	57,2
22_B	woning 9	--	208203,33	389962,03	5,00	25,5	3,0	0,0	25,5	54,9
23_A	woning 10	--	208208,68	389965,37	1,50	26,3	4,4	1,3	26,3	56,8
23_B	woning 10	--	208208,68	389965,37	5,00	25,8	3,8	0,8	25,8	54,4
24_A	woning 11	--	208213,73	389968,53	1,50	29,3	6,1	3,1	29,3	59,8
24_B	woning 11	--	208213,73	389968,53	5,00	25,6	3,6	0,6	25,6	54,7
25_A	woning 11	--	208218,02	389965,46	1,50	31,5	8,8	5,8	31,5	64,6
25_B	woning 11	--	208218,02	389965,46	5,00	32,8	10,0	7,0	32,8	64,6
26_A	woning 12	--	208223,09	389968,53	1,50	33,2	12,2	9,2	33,2	64,5
26_B	woning 12	--	208223,09	389968,53	5,00	33,6	12,7	9,7	33,6	63,2
27_A	woning 12	--	208223,65	389974,59	1,50	29,1	7,6	4,6	29,1	60,2
27_B	woning 12	--	208223,65	389974,59	5,00	27,4	5,0	2,0	27,4	57,1
28_A	woning 13	--	208228,33	389977,51	1,50	30,0	7,0	4,0	30,0	60,4
28_B	woning 13	--	208228,33	389977,51	5,00	28,5	5,3	2,3	28,5	57,9
29_A	woning 14	--	208232,69	389980,23	1,50	28,7	6,5	3,5	28,7	58,2
29_B	woning 14	--	208232,69	389980,23	5,00	25,4	2,8	-0,2	25,4	54,7
30_A	woning 15	--	208237,58	389983,28	1,50	27,8	5,8	2,8	27,8	57,9
30_B	woning 15	--	208237,58	389983,28	5,00	23,8	1,4	-1,6	23,8	52,1
31_A	woning 16	--	208242,72	389986,48	1,50	27,2	5,1	2,1	27,2	57,4
31_B	woning 16	--	208242,72	389986,48	5,00	23,1	1,2	-1,8	23,1	51,7
32_A	woning 16	--	208247,29	389983,98	1,50	29,0	7,8	4,7	29,0	60,2
32_B	woning 16	--	208247,29	389983,98	5,00	29,9	8,5	5,5	29,9	59,8
33_A	woning 16	--	208247,20	389978,31	1,50	35,2	13,3	10,3	35,2	66,6
33_B	woning 16	--	208247,20	389978,31	5,00	36,3	14,1	11,1	36,3	66,5
34_A	woning 15	--	208242,09	389975,12	1,50	35,2	14,0	11,0	35,2	66,8
34_B	woning 15	--	208242,09	389975,12	5,00	36,3	14,8	11,8	36,3	66,6
35_A	woning 14	--	208237,40	389972,19	1,50	35,5	14,1	11,1	35,5	67,0
35_B	woning 14	--	208237,40	389972,19	5,00	36,6	15,0	12,0	36,6	66,9
36_A	woning 13	--	208232,85	389969,35	1,50	35,9	14,3	11,3	35,9	66,5
36_B	woning 13	--	208232,85	389969,35	5,00	37,1	15,4	12,4	37,1	66,4
37_A	woning 12	--	208227,92	389966,28	1,50	35,1	14,4	11,4	35,1	66,4
37_B	woning 12	--	208227,92	389966,28	5,00	36,4	15,5	12,5	36,4	66,4
38_A	woning 11	--	208217,65	389959,99	1,50	35,8	14,8	11,8	35,8	68,4
38_B	woning 11	--	208217,65	389959,99	5,00	37,4	16,0	12,9	37,4	68,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1a
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
39_A	woning 10	--	208212,98	389957,08	1,50	36,8	15,4	12,4	36,8	67,8
39_B	woning 10	--	208212,98	389957,08	5,00	38,3	16,7	13,6	38,3	67,9
40_A	woning 9	--	208207,80	389953,85	1,50	35,7	14,5	11,5	35,7	64,9
40_B	woning 9	--	208207,80	389953,85	5,00	37,3	15,8	12,8	37,3	65,0
41_A	woning 8	--	208202,88	389950,78	1,50	35,2	12,3	9,3	35,2	64,0
41_B	woning 8	--	208202,88	389950,78	5,00	36,8	14,1	11,1	36,8	64,1
42_A	woning 7	--	208198,15	389947,83	1,50	34,5	12,8	9,8	34,5	65,2
42_B	woning 7	--	208198,15	389947,83	5,00	36,6	14,6	11,6	36,6	65,4
43_A	woning 31	--	208273,41	389976,43	1,50	30,8	8,5	5,5	30,8	60,0
43_B	woning 31	--	208273,41	389976,43	5,00	31,6	9,0	6,0	31,6	59,7
44_A	woning 30	--	208270,27	389981,38	1,50	29,6	8,4	5,4	29,6	60,8
44_B	woning 30	--	208270,27	389981,38	5,00	30,5	8,8	5,8	30,5	60,6
45_A	woning 29	--	208266,96	389986,57	1,50	33,1	11,2	8,2	33,1	63,8
45_B	woning 29	--	208266,96	389986,57	5,00	33,6	11,6	8,6	33,6	63,0
46_A	woning 28	--	208263,99	389991,25	1,50	32,8	10,7	7,6	32,8	64,8
46_B	woning 28	--	208263,99	389991,25	5,00	32,9	10,8	7,8	32,9	63,9
47_A	woning 27	--	208261,05	389995,87	1,50	31,5	8,1	5,1	31,5	61,6
47_B	woning 27	--	208261,05	389995,87	5,00	31,2	7,7	4,7	31,2	60,3
48_A	woning 27	--	208263,50	390000,53	1,50	26,2	3,3	0,3	26,2	56,9
48_B	woning 27	--	208263,50	390000,53	5,00	21,1	-1,5	-4,5	21,1	52,1
49_A	woning 27	--	208269,18	390000,44	1,50	24,9	2,5	-0,5	24,9	55,7
49_B	woning 27	--	208269,18	390000,44	5,00	24,8	2,6	-0,5	24,8	54,9
50_A	woning 28	--	208272,33	389995,49	1,50	23,9	2,6	-0,4	23,9	54,4
50_B	woning 28	--	208272,33	389995,49	5,00	24,5	3,3	0,2	24,5	54,2
51_A	woning 29	--	208275,43	389990,61	1,50	22,4	0,5	-2,5	22,4	51,7
51_B	woning 29	--	208275,43	389990,61	5,00	23,0	0,9	-2,1	23,0	50,9
52_A	woning 30	--	208278,36	389986,01	1,50	25,3	2,6	-0,4	25,3	54,7
52_B	woning 30	--	208278,36	389986,01	5,00	25,9	3,1	0,1	25,9	54,1
53_A	woning 31	--	208281,29	389981,40	1,50	28,9	3,8	0,8	28,9	57,0
53_B	woning 31	--	208281,29	389981,40	5,00	29,5	4,4	1,4	29,5	56,7
54_A	woning 31	--	208278,85	389976,27	1,50	30,3	7,1	4,1	30,3	60,1
54_B	woning 31	--	208278,85	389976,27	5,00	31,2	7,9	4,9	31,2	60,0
55_A		--	208255,00	389963,15	1,50	23,9	2,8	-0,2	23,9	54,2
55_B		--	208255,00	389963,15	5,00	24,4	3,1	0,1	24,4	53,4
56_A		--	208257,99	389958,44	1,50	26,8	3,9	0,9	26,8	57,0
56_B		--	208257,99	389958,44	5,00	27,3	4,2	1,2	27,3	56,3
57_A		--	208261,01	389953,68	1,50	26,6	4,6	1,6	26,6	58,2
57_B		--	208261,01	389953,68	5,00	27,1	5,1	2,1	27,1	57,4
58_A		--	208264,09	389948,85	1,50	30,9	6,5	3,5	30,9	62,2
58_B		--	208264,09	389948,85	5,00	31,9	7,4	4,4	31,9	61,8
59_A		--	208267,07	389944,17	1,50	31,5	6,9	3,9	31,5	62,8
59_B		--	208267,07	389944,17	5,00	32,5	7,8	4,8	32,5	62,4
60_A		--	208264,77	389939,08	1,50	38,0	15,0	12,0	38,0	68,4
60_B		--	208264,77	389939,08	5,00	39,5	16,1	13,1	39,5	68,3
61_A		--	208258,99	389939,52	1,50	31,5	10,9	7,9	31,5	62,6
61_B		--	208258,99	389939,52	5,00	33,0	12,3	9,3	33,0	62,7
62_A		--	208255,89	389944,40	1,50	32,1	11,4	8,4	32,1	63,1
62_B		--	208255,89	389944,40	5,00	33,3	12,5	9,5	33,3	63,0
63_A		--	208252,94	389949,02	1,50	33,7	11,5	8,5	33,7	64,1
63_B		--	208252,94	389949,02	5,00	34,9	12,4	9,4	34,9	63,9
64_A		--	208250,36	389953,08	1,50	35,3	14,5	11,5	35,3	67,8
64_B		--	208250,36	389953,08	5,00	36,4	15,4	12,4	36,4	67,6
65_A		--	208247,13	389958,17	1,50	36,3	15,1	12,1	36,3	68,9
65_B		--	208247,13	389958,17	5,00	37,4	15,9	12,9	37,4	68,7
66_A		--	208249,54	389963,42	1,50	29,2	8,6	5,6	29,2	58,6
66_B		--	208249,54	389963,42	5,00	29,8	9,1	6,1	29,8	58,0
67_A		--	208247,32	389923,27	1,50	41,6	18,8	15,8	41,6	73,5
67_B		--	208247,32	389923,27	5,00	43,7	20,5	17,5	43,7	73,8
68_A		--	208242,50	389920,29	1,50	42,6	19,4	16,4	42,6	74,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1a
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
68_B		--	208242,50	389920,29	5,00	44,8	21,3	18,3	44,8	74,5
69_A		--	208237,33	389917,07	1,50	43,4	20,3	17,3	43,4	74,7
69_B		--	208237,33	389917,07	5,00	45,8	22,5	19,4	45,8	75,1
70_A		--	208232,80	389914,24	1,50	43,9	21,0	18,0	43,9	74,9
70_B		--	208232,80	389914,24	5,00	46,5	23,3	20,3	46,5	75,2
71_A		--	208228,08	389911,30	1,50	44,6	21,9	18,9	44,6	75,7
71_B		--	208228,08	389911,30	5,00	47,3	24,4	21,4	47,3	76,0
72_A		--	208222,96	389908,10	1,50	45,7	23,1	20,1	45,7	76,6
72_B		--	208222,96	389908,10	5,00	48,5	25,8	22,8	48,5	76,9
73_A		--	208217,93	389910,36	1,50	45,9	23,4	20,4	45,9	75,8
73_B		--	208217,93	389910,36	5,00	48,9	26,2	23,2	48,9	76,2
74_A		--	208218,29	389916,17	1,50	40,9	17,5	14,5	40,9	73,1
74_B		--	208218,29	389916,17	5,00	43,4	20,1	17,1	43,4	73,4
75_A		--	208223,35	389919,32	1,50	38,4	16,4	13,4	38,4	71,1
75_B		--	208223,35	389919,32	5,00	40,9	18,8	15,8	40,9	71,4
76_A		--	208228,14	389922,31	1,50	35,9	13,7	10,7	35,9	67,6
76_B		--	208228,14	389922,31	5,00	38,1	15,8	12,7	38,1	68,2
77_A		--	208233,36	389925,57	1,50	33,9	11,2	8,2	33,9	65,0
77_B		--	208233,36	389925,57	5,00	35,8	13,2	10,2	35,8	64,9
78_A		--	208246,88	389928,95	1,50	27,8	5,3	2,3	27,8	59,3
78_B		--	208246,88	389928,95	5,00	29,1	6,3	3,3	29,1	58,9
79_A		--	208237,71	389928,28	1,50	31,2	10,9	7,9	31,2	61,2
79_B		--	208237,71	389928,28	5,00	32,6	12,9	9,9	32,6	60,8
80_A		--	208242,46	389931,22	1,50	31,1	10,1	7,1	31,1	61,7
80_B		--	208242,46	389931,22	5,00	32,6	11,9	8,9	32,6	61,5
81_A		--	208243,12	389902,34	1,50	42,5	20,4	17,3	42,5	74,9
81_B		--	208243,12	389902,34	5,00	44,9	22,4	19,4	44,9	75,2
82_A		--	208248,23	389905,53	1,50	40,4	19,9	16,9	40,4	74,3
82_B		--	208248,23	389905,53	5,00	42,5	21,7	18,7	42,5	74,6
83_A		--	208252,90	389908,44	1,50	40,1	19,0	16,0	40,1	73,8
83_B		--	208252,90	389908,44	5,00	42,1	20,6	17,6	42,1	74,1
84_A		--	208257,44	389911,27	1,50	39,3	18,2	15,2	39,3	73,0
84_B		--	208257,44	389911,27	5,00	41,1	19,6	16,6	41,1	73,2
85_A		--	208262,49	389914,36	1,50	38,2	17,4	14,4	38,2	72,4
85_B		--	208262,49	389914,36	5,00	39,7	18,7	15,6	39,7	72,5
86_A		--	208267,51	389911,72	1,50	27,6	6,3	3,3	27,6	58,9
86_B		--	208267,51	389911,72	5,00	28,3	7,2	4,2	28,3	58,2
87_A		--	208267,27	389906,37	1,50	34,1	17,1	14,1	34,1	64,5
87_B		--	208267,27	389906,37	5,00	36,6	19,4	16,4	36,6	64,6
88_A		--	208262,06	389903,17	1,50	34,9	17,1	14,1	34,9	66,2
88_B		--	208262,06	389903,17	5,00	37,5	19,6	16,5	37,5	66,5
89_A		--	208257,50	389900,33	1,50	35,9	17,1	14,1	35,9	67,8
89_B		--	208257,50	389900,33	5,00	38,6	19,8	16,8	38,6	68,1
90_A		--	208252,83	389897,42	1,50	36,9	18,1	15,1	36,9	69,7
90_B		--	208252,83	389897,42	5,00	39,7	21,0	18,0	39,7	70,1
91_A		--	208247,93	389894,36	1,50	38,3	18,5	15,4	38,3	71,6
91_B		--	208247,93	389894,36	5,00	41,2	21,4	18,4	41,2	71,9
92_A		--	208242,90	389896,98	1,50	43,5	21,2	18,2	43,5	75,4
92_B		--	208242,90	389896,98	5,00	46,5	23,8	20,8	46,5	75,9
93_A		--	208282,11	389966,71	1,50	28,4	6,3	3,3	28,4	59,5
93_B		--	208282,11	389966,71	5,00	29,4	7,0	4,0	29,4	59,6
94_A		--	208284,25	389971,53	1,50	22,7	1,2	-1,8	22,7	54,0
94_B		--	208284,25	389971,53	5,00	22,8	1,1	-1,9	22,8	53,1
95_A		--	208290,62	389971,41	1,50	25,2	3,0	-0,1	25,2	56,7
95_B		--	208290,62	389971,41	5,00	25,8	3,5	0,5	25,8	56,3
96_A		--	208288,32	389966,17	1,50	30,9	8,8	5,8	30,9	60,7
96_B		--	208288,32	389966,17	5,00	31,9	9,5	6,5	31,9	60,6
97_A		--	208296,97	389961,25	1,50	35,4	11,6	8,5	35,4	66,0
97_B		--	208296,97	389961,25	5,00	36,4	12,4	9,4	36,4	65,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1a
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
98_A		--	208297,49	389966,63	1,50	28,5	6,3	3,3	28,5	58,3
98_B		--	208297,49	389966,63	5,00	29,0	6,8	3,7	29,0	57,9
99_A		--	208302,92	389964,38	1,50	24,0	2,3	-0,7	24,0	60,2
99_B		--	208302,92	389964,38	5,00	24,6	2,9	-0,1	24,6	59,8
T01_A	tuin wo6	--	208212,49	389905,72	1,50	47,1	24,3	21,3	47,1	76,4
T02_A	tuin wo5	--	208208,94	389911,20	1,50	44,4	21,6	18,6	44,4	74,3
T03_A	tuin wo4	--	208201,52	389922,48	1,50	43,0	20,3	17,3	43,0	75,7
T04_A	tuin wo3	--	208197,98	389928,93	1,50	39,8	16,7	13,7	39,8	71,7
T05_A	tuin wo2	--	208191,20	389939,25	1,50	36,0	16,4	13,4	36,0	65,8
T06_A	tuin wo1	--	208187,66	389945,06	1,50	33,3	10,2	7,1	33,3	62,9
T07_A	tuin wo7	--	208199,82	389944,83	1,50	34,7	12,4	9,4	34,7	64,0
T08_A	tuin wo8	--	208204,96	389947,91	1,50	37,0	14,6	11,6	37,0	66,5
T09_A	tuin wo9	--	208209,76	389950,82	1,50	39,1	16,9	13,9	39,1	68,2
T10_A	tuin wo10	--	208214,73	389954,08	1,50	38,3	17,3	14,2	38,3	70,2
T11_A	tuin wo11	--	208219,52	389957,34	1,50	37,2	16,3	13,3	37,2	70,6
T12_A	tuin wo12	--	208229,46	389963,16	1,50	36,2	14,4	11,4	36,2	66,5
T13_A	tuin wo13	--	208235,12	389966,76	1,50	37,2	15,2	12,2	37,2	68,5
T14_A	tuin wo14	--	208239,57	389969,67	1,50	36,9	14,9	11,9	36,9	68,4
T15_A	tuin wo15	--	208244,37	389972,24	1,50	36,7	14,8	11,8	36,7	68,1
T16_A	tuin wo16	--	208249,51	389975,33	1,50	36,4	14,4	11,4	36,4	67,7
T17_A	tuin wo17	--	208243,34	389956,31	1,50	38,8	17,4	14,4	38,8	71,0
T18_A	tuin wo18	--	208246,26	389951,34	1,50	37,8	17,1	14,1	37,8	69,4
T19_A	tuin wo19	--	208249,51	389946,88	1,50	35,7	14,1	11,1	35,7	66,1
T20_A	tuin wo20	--	208253,63	389941,23	1,50	33,6	13,1	10,1	33,6	64,0
T21_A	tuin 21	--	208256,88	389936,94	1,50	34,0	12,6	9,6	34,0	64,6
T22_A	tuin wo22	--	208216,10	389918,61	1,50	42,6	20,4	17,4	42,6	72,9
T23_A	tuin wo23	--	208221,41	389922,38	1,50	39,0	17,0	14,0	39,0	70,4
T24_A	tuin wo24	--	208226,21	389925,63	1,50	36,8	16,1	13,0	36,8	68,0
T25_A	tuin wo25	--	208231,00	389928,37	1,50	35,8	13,3	10,3	35,8	65,6
T26_A	tuin wo26	--	208235,80	389931,46	1,50	35,3	14,0	11,0	35,3	66,0
T27_A	tuin wo27	--	208240,77	389934,72	1,50	35,3	13,0	10,0	35,3	65,6
T28_A	tuin wo 27	--	208272,48	390003,09	1,50	28,1	5,0	2,0	28,1	58,3
T29_A	tuin wo 28	--	208275,56	389998,12	1,50	26,4	4,1	1,1	26,4	56,7
T30_A	tuin wo 29	--	208278,30	389992,81	1,50	24,5	2,7	-0,3	24,5	54,2
T31_A	tuin wo 30	--	208281,22	389987,50	1,50	26,2	3,6	0,6	26,2	55,7
T32_A	tuin wo 31	--	208284,64	389983,04	1,50	29,7	5,2	2,2	29,7	58,4
T33_A	tuin wo33	--	208293,38	389973,62	1,50	25,8	3,5	0,5	25,8	57,3
T34_A	tuin wo34	--	208292,31	389959,92	1,50	37,1	13,2	10,2	37,1	68,0
T35_A	tuin wo31	--	208284,81	390005,41	1,50	29,0	6,4	3,4	29,0	58,7
T36_A	tuin wo32	--	208287,06	390039,90	1,50	25,9	2,9	-0,2	25,9	55,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - woning 6
Groep: Beerendonckerweg 1a
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
02_A	woning 6	--	208200,07	389899,07	1,50	50,7	28,2
T-ladlosV	T Laden lossen voor	Beerendonckerweg 1a	208182,51	389847,98	1,50	44,5	--
T-heftr	T-diesel heftrucks	Beerendonckerweg 1a	208199,38	389851,87	0,75	44,3	--
T-cont3	Wisselen container algemeen	Beerendonckerweg 1a	208181,40	389878,31	1,50	42,4	--
T-Vr1	T-vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208216,43	389845,17	1,20	40,5	--
T-opend	Open deur houtmachinale	Beerendonckerweg 1a	208185,84	389831,77	0,00	39,7	--
T-cont1	Wisselen metaal- of houtcontainer	Beerendonckerweg 1a	208178,51	389864,28	1,50	39,1	--
T-cont2	Wisselen steencontainer	Beerendonckerweg 1a	208171,74	389870,97	1,50	38,5	--
T-ladlos2	T Laden lossen schaftketen	Beerendonckerweg 1a	208132,80	389858,58	1,50	36,0	--
T-ladlos1	T Laden lossen steigermateriaal	Beerendonckerweg 1a	208131,61	389849,94	1,50	33,5	--
T-B	T- busjes	Beerendonckerweg 1a	208218,16	389843,73	0,75	32,9	27,7
T-stofafzu	Stofafzuiging	Beerendonckerweg 1a	208162,98	389830,27	2,30	23,1	--
T-P	T-personenauto's	Beerendonckerweg 1a	208217,16	389844,73	0,75	20,8	18,6
T-ladlos3	T Laden lossen algemeen (stenen etc)	Beerendonckerweg 1a	208127,04	389828,40	1,50	20,7	--
T-pladlos3	T piek Laden lossen algemeen (stenen etc)	Beerendonckerweg 1a	208127,45	389827,04	1,50	--	--
T-pladlos2	T piek Laden lossen schaftketen	Beerendonckerweg 1a	208133,21	389857,22	1,50	--	--
T-pladlos1	T piek Laden lossen steigermateriaal	Beerendonckerweg 1a	208132,03	389848,57	1,50	--	--
T-pcont3	piek wisselen container algemeen	Beerendonckerweg 1a	208181,81	389876,95	1,50	--	--
T-pcont2	piek wisselen steencontainer	Beerendonckerweg 1a	208172,15	389869,60	1,50	--	--
T-pcont1	piek wisselen metaal- of houtcontainer	Beerendonckerweg 1a	208178,92	389862,91	1,50	--	--
T-pMet	T piek metaal afval	Beerendonckerweg 1a	208177,63	389862,81	2,00	--	--
T-p-P2	T piek busjes/ auto's	Beerendonckerweg 1a	208180,63	389883,77	0,75	--	-137,6
T-p-vr4	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208176,01	389890,64	0,75	--	--
T-p-vr3	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208187,48	389871,17	0,75	--	--
T-p-vr2	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208194,28	389856,77	0,75	--	--
T-p-Vr1	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208215,82	389843,50	1,20	--	--
T-p-P1	T piek busjes/ auto's	Beerendonckerweg 1a	208215,33	389844,52	0,75	--	-145,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - woning 6
Groep: Beerendonckerweg 1a
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Nacht	Etmaal	Li
02_A	25,2	50,7	81,6
T-ladlosV	--	44,5	60,5
T-heftr	--	44,3	54,6
T-cont3	--	42,4	64,0
T-Vr1	--	40,5	72,0
T-opend	--	39,7	53,3
T-cont1	--	39,1	62,0
T-cont2	--	38,5	61,3
T-ladlos2	--	36,0	57,6
T-ladlos1	--	33,5	55,3
T-B	24,7	34,7	61,6
T-stofafzu	--	23,1	36,5
T-P	15,6	25,6	55,0
T-ladlos3	--	20,7	42,8
T-pladlos3	--	--	53,6
T-pladlos2	--	--	68,6
T-pladlos1	--	--	66,3
T-pcont3	--	--	74,7
T-pcont2	--	--	72,2
T-pcont1	--	--	72,9
T-pMet	--	--	72,4
T-p-P2	-137,6	-127,6	61,9
T-p-vr4	--	--	69,6
T-p-vr3	--	--	68,0
T-p-vr2	--	--	65,8
T-p-Vr1	--	--	62,7
T-p-P1	-145,6	-135,6	56,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - woning 6
Groep: Beerendonckerweg 1a
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
02_B	woning 6	--	208200,07	389899,07	5,00	52,7	30,7
T-B	T- busjes	Beerendonckerweg 1a	208218,16	389843,73	0,75	35,4	30,2
T-P	T-personenauto's	Beerendonckerweg 1a	208217,16	389844,73	0,75	23,8	21,6
T-p-P2	T piek busjes/ auto's	Beerendonckerweg 1a	208180,63	389883,77	0,75	--	-137,2
T-p-P1	T piek busjes/ auto's	Beerendonckerweg 1a	208215,33	389844,52	0,75	--	-142,5
T-pladlos3	T piek Laden lossen algemeen (stenen etc)	Beerendonckerweg 1a	208127,45	389827,04	1,50	--	--
T-pladlos2	T piek Laden lossen schaftketen	Beerendonckerweg 1a	208133,21	389857,22	1,50	--	--
T-pladlos1	T piek Laden lossen steigermateriaal	Beerendonckerweg 1a	208132,03	389848,57	1,50	--	--
T-pcont3	piek wisselen container algemeen	Beerendonckerweg 1a	208181,81	389876,95	1,50	--	--
T-pcont2	piek wisselen steencontainer	Beerendonckerweg 1a	208172,15	389869,60	1,50	--	--
T-pcont1	piek wisselen metaal- of houtcontainer	Beerendonckerweg 1a	208178,92	389862,91	1,50	--	--
T-pMet	T piek metaal afval	Beerendonckerweg 1a	208177,63	389862,81	2,00	--	--
T-ladlosV	T Laden lossen voor	Beerendonckerweg 1a	208182,51	389847,98	1,50	46,9	--
T-opend	Open deur houtmachinale	Beerendonckerweg 1a	208185,84	389831,77	0,00	42,9	--
T-stofafzu	Stofafzuiging	Beerendonckerweg 1a	208162,98	389830,27	2,30	26,2	--
T-ladlos3	T Laden lossen algemeen (stenen etc)	Beerendonckerweg 1a	208127,04	389828,40	1,50	23,9	--
T-ladlos2	T Laden lossen schaftketen	Beerendonckerweg 1a	208132,80	389858,58	1,50	38,5	--
T-ladlos1	T Laden lossen steigermateriaal	Beerendonckerweg 1a	208131,61	389849,94	1,50	35,8	--
T-cont3	Wisselen container algemeen	Beerendonckerweg 1a	208181,40	389878,31	1,50	42,4	--
T-cont2	Wisselen steencontainer	Beerendonckerweg 1a	208171,74	389870,97	1,50	39,8	--
T-cont1	Wisselen metaal- of houtcontainer	Beerendonckerweg 1a	208178,51	389864,28	1,50	40,6	--
T-p-vr4	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208176,01	389890,64	0,75	--	--
T-p-vr3	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208187,48	389871,17	0,75	--	--
T-p-vr2	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208194,28	389856,77	0,75	--	--
T-p-Vr1	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208215,82	389843,50	1,20	--	--
T-heftr	T-diesel heftrucks	Beerendonckerweg 1a	208199,38	389851,87	0,75	46,9	--
T-Vr1	T-vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208216,43	389845,17	1,20	42,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - woning 6
Groep: Beerendonckerweg 1a
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Nacht	Etmaal	Li
02_B	27,7	52,7	81,7
T-B	27,2	37,2	61,7
T-P	18,6	28,6	55,2
T-p-P2	-137,2	-127,2	61,8
T-p-P1	-142,5	-132,5	56,5
T-pladlos3	--	--	55,2
T-pladlos2	--	--	69,0
T-pladlos1	--	--	66,4
T-pcont3	--	--	74,8
T-pcont2	--	--	72,3
T-pcont1	--	--	73,0
T-pMet	--	--	72,5
T-ladlosV	--	46,9	60,7
T-opend	--	42,9	53,9
T-stofafzu	--	26,2	37,3
T-ladlos3	--	23,9	44,3
T-ladlos2	--	38,5	58,0
T-ladlos1	--	35,8	55,5
T-cont3	--	42,4	64,0
T-cont2	--	39,8	61,4
T-cont1	--	40,6	62,2
T-p-vr4	--	--	69,6
T-p-vr3	--	--	68,0
T-p-vr2	--	--	65,8
T-p-Vr1	--	--	63,0
T-heftr	--	46,9	54,9
T-Vr1	--	42,0	72,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	woning 6	--	208204,14	389898,07	1,50	34,3	20,1	17,1	34,3	60,7
01_B	woning 6	--	208204,14	389898,07	5,00	25,6	18,0	14,7	25,6	53,8
02_A	woning 6	--	208200,07	389899,07	1,50	28,9	22,5	19,4	29,4	63,3
02_B	woning 6	--	208200,07	389899,07	5,00	28,1	23,7	20,7	30,7	63,0
03_A	woning 5	--	208197,26	389903,51	1,50	28,5	22,2	19,1	29,1	63,3
03_B	woning 5	--	208197,26	389903,51	5,00	29,0	23,9	20,8	30,8	63,2
04_A	woning 5	--	208199,26	389908,71	1,50	34,1	27,5	24,2	34,2	63,8
04_B	woning 5	--	208199,26	389908,71	5,00	36,1	29,8	26,5	36,5	63,9
05_A	woning 4	--	208193,97	389915,41	1,50	37,0	23,3	20,4	37,0	64,5
05_B	woning 4	--	208193,97	389915,41	5,00	39,0	25,7	22,9	39,0	64,7
06_A	woning 4	--	208188,89	389916,34	1,50	30,2	23,8	20,7	30,7	65,7
06_B	woning 4	--	208188,89	389916,34	5,00	31,6	26,1	23,0	33,0	65,7
07_A	woning 3	--	208186,30	389920,41	1,50	30,7	23,6	20,6	30,7	66,6
07_B	woning 3	--	208186,30	389920,41	5,00	32,2	25,8	22,8	32,8	66,6
08_A	woning 3	--	208187,63	389925,12	1,50	39,1	31,3	28,2	39,1	69,7
08_B	woning 3	--	208187,63	389925,12	5,00	41,7	33,9	30,8	41,7	70,0
09_A	woning 2	--	208182,62	389932,16	1,50	40,7	28,0	25,5	40,7	69,6
09_B	woning 2	--	208182,62	389932,16	5,00	42,8	29,8	27,4	42,8	69,9
100_A		--	208302,96	389958,62	1,50	21,9	15,8	13,4	23,4	53,8
100_B		--	208302,96	389958,62	5,00	23,3	16,7	14,7	24,7	53,2
101_A		--	208270,06	389917,31	1,50	31,5	29,0	25,2	35,2	62,7
101_B		--	208270,06	389917,31	5,00	33,3	30,8	27,0	37,0	62,7
102_A		--	208277,65	389922,09	1,50	32,9	29,8	26,1	36,1	63,4
102_B		--	208277,65	389922,09	5,00	34,7	31,6	28,0	38,0	63,4
103_A		--	208285,94	389927,35	1,50	27,4	22,3	19,6	29,6	59,7
103_B		--	208285,94	389927,35	5,00	29,5	24,4	21,8	31,8	59,4
104_A		--	208294,01	389932,39	1,50	26,7	21,6	19,3	29,3	58,1
104_B		--	208294,01	389932,39	5,00	28,6	23,1	21,1	31,1	57,8
105_A		--	208301,87	389937,33	1,50	26,0	19,7	18,0	28,0	56,1
105_B		--	208301,87	389937,33	5,00	28,1	20,9	20,0	30,0	55,9
106_A		--	208305,10	389937,76	1,50	18,0	13,2	10,1	20,1	50,2
106_B		--	208305,10	389937,76	5,00	19,1	13,8	11,2	21,2	49,3
107_A		--	208307,01	389928,16	1,50	14,7	10,4	7,3	17,3	46,9
107_B		--	208307,01	389928,16	5,00	15,1	9,8	7,1	17,1	45,2
108_A		--	208299,17	389923,23	1,50	18,9	12,4	9,3	19,3	48,8
108_B		--	208299,17	389923,23	5,00	17,3	11,9	8,8	18,8	46,1
109_A		--	208291,21	389918,25	1,50	20,6	12,7	9,5	20,6	49,1
109_B		--	208291,21	389918,25	5,00	17,6	12,5	9,2	19,2	46,8
10_A	woning 2	--	208178,38	389932,81	1,50	34,4	29,0	26,0	36,0	70,9
10_B	woning 2	--	208178,38	389932,81	5,00	36,2	30,5	27,4	37,4	70,9
110_A		--	208283,14	389913,13	1,50	20,5	13,8	10,6	20,6	51,4
110_B		--	208283,14	389913,13	5,00	21,6	15,0	11,9	21,9	50,8
111_A		--	208275,02	389908,02	1,50	21,6	11,4	9,2	21,6	50,3
111_B		--	208275,02	389908,02	5,00	19,0	12,0	10,1	20,1	47,2
112_A		--	208271,08	389909,14	1,50	29,2	27,1	23,2	33,2	58,1
112_B		--	208271,08	389909,14	5,00	30,2	28,6	24,8	34,8	57,5
113_A	woning 31	--	208286,63	390006,93	1,50	29,8	22,3	22,6	32,6	58,3
113_B	woning 31	--	208286,63	390006,93	5,00	33,5	24,6	26,0	36,0	59,0
114_A	woning 31	--	208289,18	390012,35	1,50	33,0	30,4	27,9	37,9	64,2
114_B	woning 31	--	208289,18	390012,35	5,00	35,7	32,6	30,5	40,5	64,8
115_A	woning 31	--	208294,93	390011,95	1,50	17,0	13,7	11,4	21,4	50,3
115_B	woning 31	--	208294,93	390011,95	5,00	18,4	13,2	12,2	22,2	48,4
116_A	woning 31	--	208293,27	390007,01	1,50	22,3	17,5	15,0	25,0	53,1
116_B	woning 31	--	208293,27	390007,01	5,00	24,1	19,1	16,9	26,9	52,9
117_A	woning 32	--	208287,86	390031,91	1,50	26,0	13,6	15,6	26,0	52,5
117_B	woning 32	--	208287,86	390031,91	5,00	28,8	18,7	19,9	29,9	55,2
118_A	woning 32	--	208288,25	390037,83	1,50	23,3	15,8	14,6	24,6	53,8
118_B	woning 32	--	208288,25	390037,83	5,00	26,3	17,3	17,8	27,8	54,6
119_A	woning 32	--	208293,51	390035,51	1,50	20,7	14,3	13,2	23,2	50,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
119_B	woning 32	--	208293,51	390035,51	5,00	23,1	16,0	15,7	25,7	51,1
11_A	woning 1	--	208175,34	389937,67	1,50	36,5	32,2	29,2	39,2	73,4
11_B	woning 1	--	208175,34	389937,67	5,00	38,0	33,0	30,0	40,0	73,4
120_A	woning 32	--	208293,73	390029,81	1,50	27,0	22,5	21,9	31,9	59,3
120_B	woning 32	--	208293,73	390029,81	5,00	29,2	23,8	23,7	33,7	59,1
12_A	woning 1	--	208178,43	389943,23	1,50	50,3	43,1	39,9	50,3	80,0
12_B	woning 1	--	208178,43	389943,23	5,00	52,4	44,5	41,2	52,4	80,1
13_A	woning 1	--	208183,06	389942,89	1,50	50,4	42,4	39,1	50,4	78,5
13_B	woning 1	--	208183,06	389942,89	5,00	52,5	43,9	40,5	52,5	78,6
14_A	woning 2	--	208186,04	389938,12	1,50	48,8	39,3	36,2	48,8	76,8
14_B	woning 2	--	208186,04	389938,12	5,00	51,1	40,8	37,6	51,1	76,9
15_A	woning 3	--	208193,93	389925,77	1,50	45,5	32,9	30,2	45,5	73,1
15_B	woning 3	--	208193,93	389925,77	5,00	48,1	35,1	32,4	48,1	73,4
16_A	woning 4	--	208196,97	389920,98	1,50	44,7	31,8	28,9	44,7	72,0
16_B	woning 4	--	208196,97	389920,98	5,00	47,2	34,3	31,5	47,2	72,3
17_A	woning 5	--	208204,79	389909,01	1,50	41,8	29,5	26,6	41,8	69,3
17_B	woning 5	--	208204,79	389909,01	5,00	43,6	32,1	29,1	43,6	69,4
18_A	woning 6	--	208207,77	389904,31	1,50	40,0	28,5	25,5	40,0	68,7
18_B	woning 6	--	208207,77	389904,31	5,00	41,5	30,6	27,6	41,5	68,5
19_A	woning 7	--	208193,29	389950,85	1,50	43,5	38,6	35,6	45,6	75,6
19_B	woning 7	--	208193,29	389950,85	5,00	44,8	38,9	35,9	45,9	75,7
20_A	woning 7	--	208193,84	389956,12	1,50	53,6	47,7	44,2	54,2	82,2
20_B	woning 7	--	208193,84	389956,12	5,00	54,7	47,8	44,4	54,7	82,2
21_A	woning 8	--	208198,63	389959,10	1,50	53,4	48,8	45,2	55,2	82,2
21_B	woning 8	--	208198,63	389959,10	5,00	54,3	48,8	45,3	55,3	82,1
22_A	woning 9	--	208203,33	389962,03	1,50	53,6	49,9	46,2	56,2	82,3
22_B	woning 9	--	208203,33	389962,03	5,00	54,6	49,9	46,3	56,3	82,3
23_A	woning 10	--	208208,68	389965,37	1,50	53,4	51,0	47,3	57,3	82,0
23_B	woning 10	--	208208,68	389965,37	5,00	54,0	50,9	47,2	57,2	82,0
24_A	woning 11	--	208213,73	389968,53	1,50	53,0	51,1	47,5	57,5	81,6
24_B	woning 11	--	208213,73	389968,53	5,00	53,3	50,9	47,4	57,4	81,6
25_A	woning 11	--	208218,02	389965,46	1,50	46,8	39,8	38,5	48,5	72,9
25_B	woning 11	--	208218,02	389965,46	5,00	47,0	39,9	38,7	48,7	73,0
26_A	woning 12	--	208223,09	389968,53	1,50	48,7	47,4	44,0	54,0	77,4
26_B	woning 12	--	208223,09	389968,53	5,00	49,6	47,5	44,1	54,1	77,5
27_A	woning 12	--	208223,65	389974,59	1,50	49,5	48,6	45,4	55,4	79,0
27_B	woning 12	--	208223,65	389974,59	5,00	50,2	48,5	45,4	55,4	79,1
28_A	woning 13	--	208228,33	389977,51	1,50	48,0	46,8	43,7	53,7	77,1
28_B	woning 13	--	208228,33	389977,51	5,00	48,6	46,9	43,9	53,9	77,2
29_A	woning 14	--	208232,69	389980,23	1,50	45,5	43,5	40,7	50,7	74,8
29_B	woning 14	--	208232,69	389980,23	5,00	46,9	44,3	41,7	51,7	75,2
30_A	woning 15	--	208237,58	389983,28	1,50	43,6	41,3	38,7	48,7	73,5
30_B	woning 15	--	208237,58	389983,28	5,00	46,0	42,8	40,4	50,4	73,9
31_A	woning 16	--	208242,72	389986,48	1,50	42,6	39,7	37,6	47,6	72,4
31_B	woning 16	--	208242,72	389986,48	5,00	45,5	41,8	39,9	49,9	72,9
32_A	woning 16	--	208247,29	389983,98	1,50	35,8	32,2	30,1	40,1	65,6
32_B	woning 16	--	208247,29	389983,98	5,00	38,3	34,7	32,7	42,7	66,2
33_A	woning 16	--	208247,20	389978,31	1,50	28,9	25,4	22,7	32,7	59,2
33_B	woning 16	--	208247,20	389978,31	5,00	31,1	27,5	24,9	34,9	59,2
34_A	woning 15	--	208242,09	389975,12	1,50	28,0	24,7	22,0	32,0	59,0
34_B	woning 15	--	208242,09	389975,12	5,00	30,2	26,5	24,0	34,0	58,9
35_A	woning 14	--	208237,40	389972,19	1,50	29,5	26,8	24,0	34,0	60,4
35_B	woning 14	--	208237,40	389972,19	5,00	31,4	28,2	25,6	35,6	60,3
36_A	woning 13	--	208232,85	389969,35	1,50	31,7	28,3	25,3	35,3	61,7
36_B	woning 13	--	208232,85	389969,35	5,00	33,6	29,2	26,2	36,2	61,5
37_A	woning 12	--	208227,92	389966,28	1,50	33,7	30,4	27,1	37,1	63,1
37_B	woning 12	--	208227,92	389966,28	5,00	35,3	30,8	27,6	37,6	63,0
38_A	woning 11	--	208217,65	389959,99	1,50	35,7	30,4	27,4	37,4	63,8
38_B	woning 11	--	208217,65	389959,99	5,00	37,0	30,5	27,7	37,7	63,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
39_A	woning 10	--	208212,98	389957,08	1,50	37,3	31,9	28,6	38,6	64,8
39_B	woning 10	--	208212,98	389957,08	5,00	38,3	32,0	28,8	38,8	64,7
40_A	woning 9	--	208207,80	389953,85	1,50	36,5	31,3	28,0	38,0	64,6
40_B	woning 9	--	208207,80	389953,85	5,00	37,5	31,4	28,3	38,3	64,5
41_A	woning 8	--	208202,88	389950,78	1,50	36,5	29,8	26,7	36,7	64,5
41_B	woning 8	--	208202,88	389950,78	5,00	37,8	30,3	27,4	37,8	64,3
42_A	woning 7	--	208198,15	389947,83	1,50	35,4	27,9	24,9	35,4	63,3
42_B	woning 7	--	208198,15	389947,83	5,00	37,0	28,5	25,6	37,0	63,0
43_A	woning 31	--	208273,41	389976,43	1,50	30,8	21,0	22,8	32,8	58,0
43_B	woning 31	--	208273,41	389976,43	5,00	33,3	23,9	25,4	35,4	58,5
44_A	woning 30	--	208270,27	389981,38	1,50	31,8	21,3	23,6	33,6	57,9
44_B	woning 30	--	208270,27	389981,38	5,00	34,3	24,5	26,4	36,4	58,5
45_A	woning 29	--	208266,96	389986,57	1,50	32,9	22,5	25,0	35,0	58,8
45_B	woning 29	--	208266,96	389986,57	5,00	35,9	26,2	28,0	38,0	59,7
46_A	woning 28	--	208263,99	389991,25	1,50	36,0	30,2	29,9	39,9	64,0
46_B	woning 28	--	208263,99	389991,25	5,00	39,1	33,5	33,0	43,0	64,8
47_A	woning 27	--	208261,05	389995,87	1,50	38,5	34,8	32,9	42,9	68,8
47_B	woning 27	--	208261,05	389995,87	5,00	41,6	38,1	36,2	46,2	69,5
48_A	woning 27	--	208263,50	390000,53	1,50	37,9	34,3	32,4	42,4	68,3
48_B	woning 27	--	208263,50	390000,53	5,00	41,2	37,5	35,8	45,8	69,1
49_A	woning 27	--	208269,18	390000,44	1,50	22,6	17,5	16,2	26,2	52,5
49_B	woning 27	--	208269,18	390000,44	5,00	25,9	20,3	19,5	29,5	52,6
50_A	woning 28	--	208272,33	389995,49	1,50	25,6	23,4	20,7	30,7	58,1
50_B	woning 28	--	208272,33	389995,49	5,00	28,0	25,8	23,2	33,2	58,2
51_A	woning 29	--	208275,43	389990,61	1,50	26,3	20,3	19,3	29,3	55,4
51_B	woning 29	--	208275,43	389990,61	5,00	28,9	22,0	21,6	31,6	54,9
52_A	woning 30	--	208278,36	389986,01	1,50	25,4	18,4	18,0	28,0	54,5
52_B	woning 30	--	208278,36	389986,01	5,00	28,0	19,8	20,5	30,5	53,8
53_A	woning 31	--	208281,29	389981,40	1,50	23,3	17,4	16,4	26,4	54,2
53_B	woning 31	--	208281,29	389981,40	5,00	25,9	18,9	18,8	28,8	53,9
54_A	woning 31	--	208278,85	389976,27	1,50	22,0	17,5	14,7	24,7	52,4
54_B	woning 31	--	208278,85	389976,27	5,00	24,0	19,3	16,8	26,8	52,0
55_A		--	208255,00	389963,15	1,50	30,1	23,3	22,7	32,7	58,1
55_B		--	208255,00	389963,15	5,00	32,7	24,7	24,9	34,9	57,3
56_A		--	208257,99	389958,44	1,50	30,2	22,4	22,4	32,4	57,4
56_B		--	208257,99	389958,44	5,00	32,2	23,6	24,2	34,2	56,7
57_A		--	208261,01	389953,68	1,50	29,8	22,2	22,2	32,2	57,0
57_B		--	208261,01	389953,68	5,00	31,6	24,3	24,2	34,2	56,4
58_A		--	208264,09	389948,85	1,50	29,0	20,2	20,9	30,9	55,3
58_B		--	208264,09	389948,85	5,00	30,8	22,0	22,8	32,8	54,8
59_A		--	208267,07	389944,17	1,50	27,5	17,1	18,9	28,9	53,3
59_B		--	208267,07	389944,17	5,00	29,5	19,0	21,0	31,0	52,9
60_A		--	208264,77	389939,08	1,50	27,0	21,9	18,9	28,9	56,4
60_B		--	208264,77	389939,08	5,00	28,6	23,8	20,8	30,8	56,0
61_A		--	208258,99	389939,52	1,50	35,6	33,0	29,4	39,4	66,2
61_B		--	208258,99	389939,52	5,00	38,1	35,8	32,2	42,2	66,3
62_A		--	208255,89	389944,40	1,50	36,5	34,1	30,5	40,5	66,7
62_B		--	208255,89	389944,40	5,00	39,1	37,1	33,5	43,5	67,0
63_A		--	208252,94	389949,02	1,50	34,8	32,3	29,1	39,1	65,6
63_B		--	208252,94	389949,02	5,00	37,4	35,1	31,9	41,9	65,7
64_A		--	208250,36	389953,08	1,50	34,0	30,6	27,3	37,3	63,2
64_B		--	208250,36	389953,08	5,00	36,5	33,2	29,8	39,8	63,4
65_A		--	208247,13	389958,17	1,50	32,3	27,5	25,0	35,0	63,6
65_B		--	208247,13	389958,17	5,00	35,0	30,0	27,6	37,6	63,8
66_A		--	208249,54	389963,42	1,50	32,6	26,9	25,0	35,0	61,3
66_B		--	208249,54	389963,42	5,00	35,2	29,4	27,5	37,5	61,6
67_A		--	208247,32	389923,27	1,50	25,9	18,5	16,2	26,2	55,8
67_B		--	208247,32	389923,27	5,00	27,9	20,6	18,4	28,4	55,4
68_A		--	208242,50	389920,29	1,50	26,1	18,1	15,4	26,1	55,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
68_B		--	208242,50	389920,29	5,00	28,0	20,3	17,7	28,0	55,7
69_A		--	208237,33	389917,07	1,50	27,6	20,0	17,0	27,6	56,3
69_B		--	208237,33	389917,07	5,00	29,5	22,4	19,4	29,5	56,1
70_A		--	208232,80	389914,24	1,50	24,7	18,5	16,1	26,1	55,2
70_B		--	208232,80	389914,24	5,00	26,5	20,1	17,8	27,8	53,6
71_A		--	208228,08	389911,30	1,50	23,4	18,0	15,0	25,0	55,2
71_B		--	208228,08	389911,30	5,00	24,6	18,0	15,1	25,1	52,4
72_A		--	208222,96	389908,10	1,50	26,3	18,3	15,2	26,3	56,2
72_B		--	208222,96	389908,10	5,00	24,7	18,5	15,4	25,4	52,6
73_A		--	208217,93	389910,36	1,50	30,3	26,5	23,5	33,5	65,0
73_B		--	208217,93	389910,36	5,00	32,1	28,8	25,8	35,8	64,8
74_A		--	208218,29	389916,17	1,50	36,6	32,8	29,3	39,3	68,4
74_B		--	208218,29	389916,17	5,00	39,2	35,8	32,2	42,2	68,7
75_A		--	208223,35	389919,32	1,50	36,7	33,0	29,4	39,4	68,2
75_B		--	208223,35	389919,32	5,00	39,2	36,0	32,3	42,3	68,5
76_A		--	208228,14	389922,31	1,50	36,9	32,3	28,9	38,9	67,8
76_B		--	208228,14	389922,31	5,00	39,4	35,4	31,8	41,8	68,1
77_A		--	208233,36	389925,57	1,50	37,9	31,6	28,5	38,5	67,3
77_B		--	208233,36	389925,57	5,00	40,2	34,5	31,5	41,5	67,5
78_A		--	208246,88	389928,95	1,50	30,2	24,8	23,4	33,4	59,8
78_B		--	208246,88	389928,95	5,00	32,4	27,5	26,2	36,2	59,7
79_A		--	208237,71	389928,28	1,50	36,9	29,7	27,4	37,4	66,7
79_B		--	208237,71	389928,28	5,00	39,2	32,8	30,5	40,5	66,9
80_A		--	208242,46	389931,22	1,50	34,9	29,5	27,2	37,2	66,1
80_B		--	208242,46	389931,22	5,00	37,4	32,5	30,2	40,2	66,3
81_A		--	208243,12	389902,34	1,50	27,0	20,1	17,3	27,3	57,4
81_B		--	208243,12	389902,34	5,00	29,1	21,8	19,2	29,2	57,3
82_A		--	208248,23	389905,53	1,50	26,8	22,2	19,0	29,0	58,9
82_B		--	208248,23	389905,53	5,00	28,9	24,2	21,0	31,0	58,9
83_A		--	208252,90	389908,44	1,50	24,3	17,0	14,7	24,7	55,5
83_B		--	208252,90	389908,44	5,00	26,6	19,2	17,1	27,1	55,6
84_A		--	208257,44	389911,27	1,50	26,0	19,4	17,8	27,8	56,9
84_B		--	208257,44	389911,27	5,00	28,2	21,4	19,8	29,8	57,0
85_A		--	208262,49	389914,36	1,50	29,3	25,3	22,0	32,0	59,1
85_B		--	208262,49	389914,36	5,00	31,0	27,0	23,9	33,9	59,0
86_A		--	208267,51	389911,72	1,50	23,4	19,4	16,2	26,2	52,9
86_B		--	208267,51	389911,72	5,00	25,0	20,8	17,9	27,9	52,6
87_A		--	208267,27	389906,37	1,50	18,8	13,5	10,8	20,8	50,1
87_B		--	208267,27	389906,37	5,00	18,9	11,3	8,6	18,9	47,2
88_A		--	208262,06	389903,17	1,50	20,8	11,5	9,4	20,8	49,2
88_B		--	208262,06	389903,17	5,00	19,0	11,8	9,3	19,3	47,2
89_A		--	208257,50	389900,33	1,50	19,0	13,1	9,8	19,8	49,1
89_B		--	208257,50	389900,33	5,00	19,5	12,0	9,2	19,5	47,7
90_A		--	208252,83	389897,42	1,50	19,1	11,6	8,7	19,1	48,5
90_B		--	208252,83	389897,42	5,00	19,9	12,5	9,5	19,9	47,7
91_A		--	208247,93	389894,36	1,50	19,1	11,9	8,9	19,1	48,8
91_B		--	208247,93	389894,36	5,00	20,1	12,5	9,7	20,1	47,8
92_A		--	208242,90	389896,98	1,50	26,3	19,1	16,0	26,3	56,4
92_B		--	208242,90	389896,98	5,00	28,0	20,6	17,6	28,0	56,1
93_A		--	208282,11	389966,71	1,50	30,4	21,3	21,7	31,7	58,2
93_B		--	208282,11	389966,71	5,00	32,7	23,8	24,0	34,0	58,5
94_A		--	208284,25	389971,53	1,50	27,0	20,0	18,1	28,1	56,9
94_B		--	208284,25	389971,53	5,00	29,4	22,4	20,6	30,6	57,3
95_A		--	208290,62	389971,41	1,50	19,3	12,9	11,7	21,7	50,8
95_B		--	208290,62	389971,41	5,00	21,2	14,2	13,5	23,5	50,3
96_A		--	208288,32	389966,17	1,50	22,2	13,8	13,8	23,8	52,4
96_B		--	208288,32	389966,17	5,00	23,9	14,6	15,2	25,2	51,7
97_A		--	208296,97	389961,25	1,50	26,5	19,6	17,2	27,2	56,3
97_B		--	208296,97	389961,25	5,00	28,9	21,3	19,1	29,1	56,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
98_A		--	208297,49	389966,63	1,50	21,9	16,1	14,0	24,0	53,0
98_B		--	208297,49	389966,63	5,00	24,1	17,6	16,0	26,0	52,9
99_A		--	208302,92	389964,38	1,50	21,3	15,2	13,3	23,3	52,1
99_B		--	208302,92	389964,38	5,00	23,2	16,0	14,9	24,9	51,4
T01_A	tuin wo6	--	208212,49	389905,72	1,50	39,1	28,9	25,8	39,1	68,0
T02_A	tuin wo5	--	208208,94	389911,20	1,50	41,1	29,7	26,9	41,1	70,0
T03_A	tuin wo4	--	208201,52	389922,48	1,50	42,0	32,9	29,8	42,0	71,4
T04_A	tuin wo3	--	208197,98	389928,93	1,50	46,3	33,9	31,0	46,3	73,4
T05_A	tuin wo2	--	208191,20	389939,25	1,50	49,3	38,7	35,9	49,3	77,6
T06_A	tuin wo1	--	208187,66	389945,06	1,50	50,8	43,0	39,8	50,8	79,6
T07_A	tuin wo7	--	208199,82	389944,83	1,50	39,4	35,9	32,4	42,4	70,8
T08_A	tuin wo8	--	208204,96	389947,91	1,50	38,7	33,2	29,8	39,8	67,2
T09_A	tuin wo9	--	208209,76	389950,82	1,50	37,7	32,7	29,4	39,4	66,9
T10_A	tuin wo10	--	208214,73	389954,08	1,50	38,3	33,7	30,3	40,3	66,9
T11_A	tuin wo11	--	208219,52	389957,34	1,50	39,4	36,9	33,3	43,3	69,8
T12_A	tuin wo12	--	208229,46	389963,16	1,50	38,1	36,0	32,6	42,6	68,0
T13_A	tuin wo13	--	208235,12	389966,76	1,50	32,7	29,8	26,9	36,9	63,6
T14_A	tuin wo14	--	208239,57	389969,67	1,50	31,8	29,0	26,1	36,1	62,7
T15_A	tuin wo15	--	208244,37	389972,24	1,50	33,1	31,5	28,3	38,3	64,3
T16_A	tuin wo16	--	208249,51	389975,33	1,50	34,3	31,7	28,8	38,8	64,5
T17_A	tuin wo17	--	208243,34	389956,31	1,50	34,5	30,0	27,3	37,3	64,5
T18_A	tuin wo18	--	208246,26	389951,34	1,50	38,8	36,5	32,8	42,8	68,7
T19_A	tuin wo19	--	208249,51	389946,88	1,50	38,0	35,6	31,9	41,9	68,1
T20_A	tuin wo20	--	208253,63	389941,23	1,50	37,8	34,9	31,3	41,3	68,1
T21_A	tuin 21	--	208256,88	389936,94	1,50	38,0	35,8	31,9	41,9	68,1
T22_A	tuin wo22	--	208216,10	389918,61	1,50	38,1	33,0	29,7	39,7	70,0
T23_A	tuin wo23	--	208221,41	389922,38	1,50	38,5	34,0	30,5	40,5	69,8
T24_A	tuin wo24	--	208226,21	389925,63	1,50	39,4	33,6	30,3	40,3	69,5
T25_A	tuin wo25	--	208231,00	389928,37	1,50	39,4	33,0	30,1	40,1	68,7
T26_A	tuin wo26	--	208235,80	389931,46	1,50	39,3	31,7	29,4	39,4	68,8
T27_A	tuin wo27	--	208240,77	389934,72	1,50	36,8	31,4	29,1	39,1	67,5
T28_A	tuin wo 27	--	208272,48	390003,09	1,50	30,8	22,4	23,4	33,4	57,5
T29_A	tuin wo 28	--	208275,56	389998,12	1,50	28,0	24,8	22,7	32,7	59,6
T30_A	tuin wo 29	--	208278,30	389992,81	1,50	26,8	19,5	19,6	29,6	56,4
T31_A	tuin wo 30	--	208281,22	389987,50	1,50	25,0	18,9	18,3	28,3	54,9
T32_A	tuin wo 31	--	208284,64	389983,04	1,50	25,1	18,2	17,1	27,1	54,8
T33_A	tuin wo33	--	208293,38	389973,62	1,50	25,0	19,3	16,7	26,7	55,9
T34_A	tuin wo34	--	208292,31	389959,92	1,50	28,1	21,2	19,0	29,0	58,7
T35_A	tuin wo31	--	208284,81	390005,41	1,50	31,8	23,7	24,3	34,3	59,7
T36_A	tuin wo32	--	208287,06	390039,90	1,50	26,2	13,8	15,6	26,2	52,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_B - woning 11
Groep: Beerendonckerweg 2e
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag
24_B	woning 11	--	208213,73	389968,53	5,00	53,3
Baankop	vrachtwagens; aan-/afkoppelen	bronnen excl. tackers	208204,07	389978,34	1,00	50,1
B-Vr1	B vrachtwagens laaddock	bronnen excl. tackers	208144,74	389973,85	1,20	42,0
B-pomp	B pomp	bronnen excl. tackers	208214,95	389982,17	0,50	37,7
B-gev5	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208190,56	389978,40	0,00	37,6
B-dak1	B dak tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208215,95	389984,75	0,10	34,5
B-gev2	B metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,56	389984,20	2,10	33,3
B-gev6	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208196,50	389982,18	4,50	31,1
B-dak2	B dak voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208210,34	389991,75	0,10	28,5
B-P	B personenauto's	bronnen excl. tackers	208143,73	389975,28	0,75	16,4
B-gev9	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208171,67	390006,81	0,00	24,5
B-gev7	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208171,74	390007,52	0,00	11,7
B-gev3	B metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208193,98	390021,20	2,10	6,7
B-gev8	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208178,35	390011,47	4,50	2,8
B-gev1	B Spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,49	389984,16	0,00	0,8
B-gev4	B Spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208193,93	390021,17	0,00	-25,2
B-p-Vr2	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208202,15	389978,51	1,20	--
B-paankop	B p aan/ afkoppelen vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208203,86	389979,20	1,00	--
B-p-Vr3	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208186,53	389967,29	1,20	--
B-p-Vr1	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208159,86	389950,55	1,20	--
B-p-dak1	B piek dak tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208215,99	389984,58	0,10	-148,7
B-p-gev2	B piek metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,16	389983,95	2,10	-149,8
B-p-gev1	B piek spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,22	389983,99	0,00	-182,3
B-pgevlad2	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208213,08	389988,01	1,30	-134,4
B-pgevlad1	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208215,20	389984,57	1,30	-133,8
B-gevlad2	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208213,08	389988,02	1,30	43,4
B-gevlad1	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208215,16	389984,64	1,30	44,0
B-p-open	B piek opendeur voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208176,71	389998,62	0,00	-144,3
B-p-houtaf	B piek houtafvalcontainer	Beerendonckerweg 2e	208172,07	389994,08	1,50	--
B-p-afval	B piek afvalcontainer legen	Beerendonckerweg 2e	208186,22	389978,16	1,50	--
B-open	B opendeur voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208176,71	389998,62	0,00	38,9
B-afval	B afvalcontainer legen	bronnen excl. tackers	208186,68	389979,51	1,50	35,2
B-houtafv	B afvalhoutcontainer omwisselen	bronnen excl. tackers	208170,86	389995,42	1,50	40,2
B-LPG	B LPG heftruck	bronnen excl. tackers	208172,93	389996,05	1,00	38,5
B-Vr2	B vrachtwagens hout lossen / afval ophalen	bronnen excl. tackers	208144,95	389974,16	1,20	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_B - woning 11
Groep: Beerendonckerweg 2e
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Avond	Nacht	Etmaal	Li
24_B	50,9	47,4	57,4	81,6
Baankop	50,1	45,8	55,8	67,9
B-Vr1	42,0	39,0	49,0	76,4
B-pomp	37,7	37,7	47,7	37,7
B-gev5	--	29,4	39,4	38,4
B-dak1	--	26,3	36,3	35,3
B-gev2	--	25,0	35,0	34,1
B-gev6	--	22,9	32,9	31,9
B-dak2	--	20,3	30,3	29,3
B-P	21,2	18,2	28,2	48,2
B-gev9	--	16,3	26,3	25,3
B-gev7	--	3,4	13,4	12,5
B-gev3	--	-1,6	8,4	7,4
B-gev8	--	-5,4	4,6	3,6
B-gev1	--	-7,4	2,6	1,6
B-gev4	--	-33,4	-23,4	-24,2
B-p-Vr2	-123,7	-123,7	-113,7	75,3
B-paankop	-124,6	-124,6	-114,6	74,4
B-p-Vr3	-129,9	-129,9	-119,9	69,1
B-p-Vr1	-134,2	-134,2	-124,2	64,8
B-p-dak1	--	-148,7	-138,7	50,3
B-p-gev2	--	-149,8	-139,8	49,2
B-p-gev1	--	-182,3	-172,3	16,7
B-pgevlad2	--	--	-134,4	64,6
B-pgevlad1	--	--	-133,8	65,2
B-gevlad2	--	--	43,4	49,4
B-gevlad1	--	--	44,0	50,1
B-p-open	--	--	-144,3	54,7
B-p-houtaf	--	--	--	58,8
B-p-afval	--	--	--	69,3
B-open	--	--	38,9	39,7
B-afval	--	--	35,2	56,8
B-houtafv	--	--	40,2	55,8
B-LPG	--	--	38,5	47,5
B-Vr2	--	--	33,0	67,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_B - woning 11
Groep: Beerendonckerweg 2e
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag
24_B	woning 11	--	208213,73	389968,53	5,00	53,3
Baankop	vrachtwagens; aan-/afkoppelen	bronnen excl. tackers	208204,07	389978,34	1,00	50,1
B-Vr1	B vrachtwagens laaddock	bronnen excl. tackers	208144,74	389973,85	1,20	42,0
B-pomp	B pomp	bronnen excl. tackers	208214,95	389982,17	0,50	37,7
B-gev5	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208190,56	389978,40	0,00	37,6
B-dak1	B dak tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208215,95	389984,75	0,10	34,5
B-gev2	B metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,56	389984,20	2,10	33,3
B-gev6	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208196,50	389982,18	4,50	31,1
B-dak2	B dak voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208210,34	389991,75	0,10	28,5
B-P	B personenauto's	bronnen excl. tackers	208143,73	389975,28	0,75	16,4
B-gev9	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208171,67	390006,81	0,00	24,5
B-gev7	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208171,74	390007,52	0,00	11,7
B-gev3	B metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208193,98	390021,20	2,10	6,7
B-gev8	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208178,35	390011,47	4,50	2,8
B-gev1	B Spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,49	389984,16	0,00	0,8
B-gev4	B Spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208193,93	390021,17	0,00	-25,2
B-p-Vr2	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208202,15	389978,51	1,20	--
B-paankop	B p aan/ afkoppelen vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208203,86	389979,20	1,00	--
B-p-Vr3	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208186,53	389967,29	1,20	--
B-p-Vr1	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208159,86	389950,55	1,20	--
B-p-dak1	B piek dak tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208215,99	389984,58	0,10	-148,7
B-p-gev2	B piek metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,16	389983,95	2,10	-149,8
B-p-gev1	B piek spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,22	389983,99	0,00	-182,3
B-pgevlad2	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208213,08	389988,01	1,30	-134,4
B-pgevlad1	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208215,20	389984,57	1,30	-133,8
B-gevlad2	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208213,08	389988,02	1,30	43,4
B-gevlad1	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208215,16	389984,64	1,30	44,0
B-p-open	B piek opendeur voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208176,71	389998,62	0,00	-144,3
B-p-houtaf	B piek houtafvalcontainer	Beerendonckerweg 2e	208172,07	389994,08	1,50	--
B-p-afval	B piek afvalcontainer legen	Beerendonckerweg 2e	208186,22	389978,16	1,50	--
B-open	B opendeur voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208176,71	389998,62	0,00	38,9
B-afval	B afvalcontainer legen	bronnen excl. tackers	208186,68	389979,51	1,50	35,2
B-houtafv	B afvalhoutcontainer omwisselen	bronnen excl. tackers	208170,86	389995,42	1,50	40,2
B-LPG	B LPG heftruck	bronnen excl. tackers	208172,93	389996,05	1,00	38,5
B-Vr2	B vrachtwagens hout lossen / afval ophalen	bronnen excl. tackers	208144,95	389974,16	1,20	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_B - woning 11
Groep: Beerendonckerweg 2e
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Avond	Nacht	Etmaal	Li
24_B	50,9	47,4	57,4	81,6
Baankop	50,1	45,8	55,8	67,9
B-Vr1	42,0	39,0	49,0	76,4
B-pomp	37,7	37,7	47,7	37,7
B-gev5	--	29,4	39,4	38,4
B-dak1	--	26,3	36,3	35,3
B-gev2	--	25,0	35,0	34,1
B-gev6	--	22,9	32,9	31,9
B-dak2	--	20,3	30,3	29,3
B-P	21,2	18,2	28,2	48,2
B-gev9	--	16,3	26,3	25,3
B-gev7	--	3,4	13,4	12,5
B-gev3	--	-1,6	8,4	7,4
B-gev8	--	-5,4	4,6	3,6
B-gev1	--	-7,4	2,6	1,6
B-gev4	--	-33,4	-23,4	-24,2
B-p-Vr2	-123,7	-123,7	-113,7	75,3
B-paankop	-124,6	-124,6	-114,6	74,4
B-p-Vr3	-129,9	-129,9	-119,9	69,1
B-p-Vr1	-134,2	-134,2	-124,2	64,8
B-p-dak1	--	-148,7	-138,7	50,3
B-p-gev2	--	-149,8	-139,8	49,2
B-p-gev1	--	-182,3	-172,3	16,7
B-pgevlad2	--	--	-134,4	64,6
B-pgevlad1	--	--	-133,8	65,2
B-gevlad2	--	--	43,4	49,4
B-gevlad1	--	--	44,0	50,1
B-p-open	--	--	-144,3	54,7
B-p-houtaf	--	--	--	58,8
B-p-afval	--	--	--	69,3
B-open	--	--	38,9	39,7
B-afval	--	--	35,2	56,8
B-houtafv	--	--	40,2	55,8
B-LPG	--	--	38,5	47,5
B-Vr2	--	--	33,0	67,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: bronnen excl. tackers
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	woning 6	--	208204,14	389898,07	1,50	34,0	20,1	16,8	34,0	57,8
01_B	woning 6	--	208204,14	389898,07	5,00	24,6	18,0	14,4	24,6	50,6
02_A	woning 6	--	208200,07	389899,07	1,50	28,4	22,5	19,1	29,1	58,7
02_B	woning 6	--	208200,07	389899,07	5,00	27,3	23,7	20,4	30,4	58,0
03_A	woning 5	--	208197,26	389903,51	1,50	27,7	22,2	18,9	28,9	57,2
03_B	woning 5	--	208197,26	389903,51	5,00	27,9	23,9	20,5	30,5	56,6
04_A	woning 5	--	208199,26	389908,71	1,50	33,5	27,5	24,0	34,0	61,1
04_B	woning 5	--	208199,26	389908,71	5,00	35,5	29,8	26,3	36,3	61,1
05_A	woning 4	--	208193,97	389915,41	1,50	33,0	23,3	19,8	33,0	60,0
05_B	woning 4	--	208193,97	389915,41	5,00	35,2	25,7	22,2	35,2	60,2
06_A	woning 4	--	208188,89	389916,34	1,50	29,3	23,8	20,5	30,5	59,7
06_B	woning 4	--	208188,89	389916,34	5,00	30,7	26,1	22,8	32,8	59,2
07_A	woning 3	--	208186,30	389920,41	1,50	30,1	23,6	20,5	30,5	60,3
07_B	woning 3	--	208186,30	389920,41	5,00	31,6	25,8	22,6	32,6	60,0
08_A	woning 3	--	208187,63	389925,12	1,50	38,6	31,3	27,9	38,6	66,9
08_B	woning 3	--	208187,63	389925,12	5,00	41,3	33,9	30,5	41,3	67,3
09_A	woning 2	--	208182,62	389932,16	1,50	37,7	28,0	24,9	37,7	65,3
09_B	woning 2	--	208182,62	389932,16	5,00	40,3	29,8	26,7	40,3	65,7
100_A		--	208302,96	389958,62	1,50	20,0	15,8	12,3	22,3	50,0
100_B		--	208302,96	389958,62	5,00	21,0	16,7	13,2	23,2	49,5
101_A		--	208270,06	389917,31	1,50	30,2	29,0	25,0	35,0	58,2
101_B		--	208270,06	389917,31	5,00	31,9	30,8	26,8	36,8	58,2
102_A		--	208277,65	389922,09	1,50	31,3	29,8	25,9	35,9	59,2
102_B		--	208277,65	389922,09	5,00	33,0	31,6	27,7	37,7	59,2
103_A		--	208285,94	389927,35	1,50	26,1	22,3	18,7	28,7	55,8
103_B		--	208285,94	389927,35	5,00	27,9	24,4	20,6	30,6	55,5
104_A		--	208294,01	389932,39	1,50	24,5	21,6	18,0	28,0	54,6
104_B		--	208294,01	389932,39	5,00	25,8	23,1	19,4	29,4	54,4
105_A		--	208301,87	389937,33	1,50	23,4	19,7	16,1	26,1	52,8
105_B		--	208301,87	389937,33	5,00	24,8	20,9	17,3	27,3	52,6
106_A		--	208305,10	389937,76	1,50	16,7	13,2	9,6	19,6	47,4
106_B		--	208305,10	389937,76	5,00	17,3	13,8	10,3	20,3	46,6
107_A		--	208307,01	389928,16	1,50	13,8	10,4	6,7	16,7	43,9
107_B		--	208307,01	389928,16	5,00	13,9	9,8	6,1	16,1	41,9
108_A		--	208299,17	389923,23	1,50	18,1	12,4	8,7	18,7	45,6
108_B		--	208299,17	389923,23	5,00	16,5	11,9	8,1	18,1	42,4
109_A		--	208291,21	389918,25	1,50	20,1	12,7	8,9	20,1	45,2
109_B		--	208291,21	389918,25	5,00	16,9	12,5	8,7	18,7	42,9
10_A	woning 2	--	208178,38	389932,81	1,50	33,9	29,0	25,9	35,9	65,2
10_B	woning 2	--	208178,38	389932,81	5,00	35,7	30,5	27,3	37,3	65,0
110_A		--	208283,14	389913,13	1,50	19,7	13,8	10,3	20,3	48,6
110_B		--	208283,14	389913,13	5,00	20,7	15,0	11,4	21,4	47,9
111_A		--	208275,02	389908,02	1,50	21,0	11,4	8,2	21,0	47,6
111_B		--	208275,02	389908,02	5,00	17,4	12,0	8,6	18,6	44,0
112_A		--	208271,08	389909,14	1,50	28,8	27,1	23,1	33,1	53,0
112_B		--	208271,08	389909,14	5,00	29,6	28,6	24,6	34,6	52,2
113_A	woning 31	--	208286,63	390006,93	1,50	24,1	22,3	19,3	29,3	55,3
113_B	woning 31	--	208286,63	390006,93	5,00	26,4	24,6	21,5	31,5	55,8
114_A	woning 31	--	208289,18	390012,35	1,50	30,8	30,4	27,0	37,0	60,5
114_B	woning 31	--	208289,18	390012,35	5,00	33,0	32,6	29,3	39,3	61,2
115_A	woning 31	--	208294,93	390011,95	1,50	14,8	13,7	10,4	20,4	47,2
115_B	woning 31	--	208294,93	390011,95	5,00	14,6	13,2	10,3	20,3	45,6
116_A	woning 31	--	208293,27	390007,01	1,50	20,5	17,5	14,2	24,2	50,2
116_B	woning 31	--	208293,27	390007,01	5,00	21,8	19,1	15,7	25,7	50,0
117_A	woning 32	--	208287,86	390031,91	1,50	22,3	13,6	11,1	22,3	50,1
117_B	woning 32	--	208287,86	390031,91	5,00	24,3	18,7	15,8	25,8	52,6
118_A	woning 32	--	208288,25	390037,83	1,50	20,5	15,8	12,5	22,5	51,3
118_B	woning 32	--	208288,25	390037,83	5,00	21,9	17,3	14,1	24,1	52,2
119_A	woning 32	--	208293,51	390035,51	1,50	17,9	14,3	11,3	21,3	49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: bronnen excl. tackers
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
119_B	woning 32	--	208293,51	390035,51	5,00	19,0	16,0	12,9	22,9	49,1
11_A	woning 1	--	208175,34	389937,67	1,50	36,0	32,2	29,1	39,1	68,4
11_B	woning 1	--	208175,34	389937,67	5,00	37,5	33,0	29,9	39,9	68,3
120_A	woning 32	--	208293,73	390029,81	1,50	23,3	22,5	20,5	30,5	55,4
120_B	woning 32	--	208293,73	390029,81	5,00	24,6	23,8	21,9	31,9	55,4
12_A	woning 1	--	208178,43	389943,23	1,50	49,0	43,1	39,7	49,7	77,4
12_B	woning 1	--	208178,43	389943,23	5,00	51,3	44,5	41,0	51,3	77,5
13_A	woning 1	--	208183,06	389942,89	1,50	49,3	42,4	38,8	49,3	75,8
13_B	woning 1	--	208183,06	389942,89	5,00	51,5	43,9	40,3	51,5	76,0
14_A	woning 2	--	208186,04	389938,12	1,50	47,7	39,3	35,9	47,7	74,0
14_B	woning 2	--	208186,04	389938,12	5,00	50,3	40,8	37,4	50,3	74,2
15_A	woning 3	--	208193,93	389925,77	1,50	44,4	32,9	29,8	44,4	70,5
15_B	woning 3	--	208193,93	389925,77	5,00	47,1	35,1	32,0	47,1	70,8
16_A	woning 4	--	208196,97	389920,98	1,50	43,6	31,8	28,7	43,6	69,5
16_B	woning 4	--	208196,97	389920,98	5,00	46,2	34,3	31,2	46,2	69,8
17_A	woning 5	--	208204,79	389909,01	1,50	40,3	29,5	26,4	40,3	67,1
17_B	woning 5	--	208204,79	389909,01	5,00	42,1	32,1	28,9	42,1	67,2
18_A	woning 6	--	208207,77	389904,31	1,50	39,4	28,5	25,2	39,4	66,2
18_B	woning 6	--	208207,77	389904,31	5,00	40,8	30,6	27,3	40,8	66,0
19_A	woning 7	--	208193,29	389950,85	1,50	43,1	38,6	35,6	45,6	74,4
19_B	woning 7	--	208193,29	389950,85	5,00	44,5	38,9	35,8	45,8	74,5
20_A	woning 7	--	208193,84	389956,12	1,50	52,4	47,7	44,0	54,0	78,9
20_B	woning 7	--	208193,84	389956,12	5,00	53,5	47,8	44,2	54,2	78,9
21_A	woning 8	--	208198,63	389959,10	1,50	52,0	48,8	45,0	55,0	78,6
21_B	woning 8	--	208198,63	389959,10	5,00	52,9	48,8	45,1	55,1	78,6
22_A	woning 9	--	208203,33	389962,03	1,50	52,9	49,9	46,1	56,1	78,4
22_B	woning 9	--	208203,33	389962,03	5,00	53,8	49,9	46,1	56,1	78,4
23_A	woning 10	--	208208,68	389965,37	1,50	52,4	51,0	47,2	57,2	78,0
23_B	woning 10	--	208208,68	389965,37	5,00	52,8	50,9	47,1	57,1	78,0
24_A	woning 11	--	208213,73	389968,53	1,50	51,4	51,1	47,3	57,3	77,5
24_B	woning 11	--	208213,73	389968,53	5,00	51,7	50,9	47,2	57,2	77,5
25_A	woning 11	--	208218,02	389965,46	1,50	40,2	39,8	38,1	48,1	70,2
25_B	woning 11	--	208218,02	389965,46	5,00	40,5	39,9	38,2	48,2	70,3
26_A	woning 12	--	208223,09	389968,53	1,50	47,8	47,4	43,9	53,9	73,0
26_B	woning 12	--	208223,09	389968,53	5,00	48,6	47,5	43,9	53,9	73,1
27_A	woning 12	--	208223,65	389974,59	1,50	48,7	48,6	45,2	55,2	75,1
27_B	woning 12	--	208223,65	389974,59	5,00	49,1	48,5	45,1	55,1	75,1
28_A	woning 13	--	208228,33	389977,51	1,50	47,0	46,8	43,4	53,4	72,6
28_B	woning 13	--	208228,33	389977,51	5,00	47,2	46,9	43,5	53,5	72,8
29_A	woning 14	--	208232,69	389980,23	1,50	43,6	43,5	40,2	50,2	70,9
29_B	woning 14	--	208232,69	389980,23	5,00	44,6	44,3	41,0	51,0	71,2
30_A	woning 15	--	208237,58	389983,28	1,50	41,5	41,3	38,0	48,0	69,4
30_B	woning 15	--	208237,58	389983,28	5,00	43,1	42,8	39,4	49,4	69,8
31_A	woning 16	--	208242,72	389986,48	1,50	40,0	39,7	36,7	46,7	68,5
31_B	woning 16	--	208242,72	389986,48	5,00	42,1	41,8	38,7	48,7	69,0
32_A	woning 16	--	208247,29	389983,98	1,50	32,4	32,2	28,6	38,6	61,8
32_B	woning 16	--	208247,29	389983,98	5,00	34,9	34,7	31,2	41,2	62,3
33_A	woning 16	--	208247,20	389978,31	1,50	27,0	25,4	22,1	32,1	56,3
33_B	woning 16	--	208247,20	389978,31	5,00	29,2	27,5	24,2	34,2	56,3
34_A	woning 15	--	208242,09	389975,12	1,50	25,9	24,7	21,3	31,3	56,2
34_B	woning 15	--	208242,09	389975,12	5,00	27,8	26,5	23,0	33,0	56,2
35_A	woning 14	--	208237,40	389972,19	1,50	27,7	26,8	23,4	33,4	57,6
35_B	woning 14	--	208237,40	389972,19	5,00	29,2	28,2	24,7	34,7	57,5
36_A	woning 13	--	208232,85	389969,35	1,50	30,9	28,3	24,9	34,9	58,8
36_B	woning 13	--	208232,85	389969,35	5,00	32,7	29,2	25,7	35,7	58,6
37_A	woning 12	--	208227,92	389966,28	1,50	33,1	30,4	26,9	36,9	60,2
37_B	woning 12	--	208227,92	389966,28	5,00	34,7	30,8	27,3	37,3	60,1
38_A	woning 11	--	208217,65	389959,99	1,50	34,1	30,4	27,2	37,2	60,9
38_B	woning 11	--	208217,65	389959,99	5,00	35,7	30,5	27,4	37,4	60,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: bronnen excl. tackers
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
39_A	woning 10	--	208212,98	389957,08	1,50	36,1	31,9	28,4	38,4	61,8
39_B	woning 10	--	208212,98	389957,08	5,00	37,3	32,0	28,5	38,5	61,7
40_A	woning 9	--	208207,80	389953,85	1,50	35,0	31,3	27,8	37,8	61,9
40_B	woning 9	--	208207,80	389953,85	5,00	36,2	31,4	28,0	38,0	61,8
41_A	woning 8	--	208202,88	389950,78	1,50	34,7	29,8	26,5	36,5	62,0
41_B	woning 8	--	208202,88	389950,78	5,00	36,3	30,3	27,1	37,1	61,8
42_A	woning 7	--	208198,15	389947,83	1,50	34,2	27,9	24,6	34,6	61,0
42_B	woning 7	--	208198,15	389947,83	5,00	36,1	28,5	25,2	36,1	60,5
43_A	woning 31	--	208273,41	389976,43	1,50	23,8	21,0	17,6	27,6	54,6
43_B	woning 31	--	208273,41	389976,43	5,00	26,1	23,9	20,5	30,5	54,9
44_A	woning 30	--	208270,27	389981,38	1,50	24,7	21,3	17,9	27,9	54,6
44_B	woning 30	--	208270,27	389981,38	5,00	27,1	24,5	21,1	31,1	55,1
45_A	woning 29	--	208266,96	389986,57	1,50	25,0	22,5	19,6	29,6	55,5
45_B	woning 29	--	208266,96	389986,57	5,00	29,2	26,2	23,1	33,1	56,2
46_A	woning 28	--	208263,99	389991,25	1,50	30,8	30,2	27,8	37,8	60,8
46_B	woning 28	--	208263,99	389991,25	5,00	34,1	33,5	31,2	41,2	61,5
47_A	woning 27	--	208261,05	389995,87	1,50	35,2	34,8	31,6	41,6	65,0
47_B	woning 27	--	208261,05	389995,87	5,00	38,5	38,1	34,9	44,9	65,9
48_A	woning 27	--	208263,50	390000,53	1,50	34,7	34,3	31,1	41,1	64,5
48_B	woning 27	--	208263,50	390000,53	5,00	37,9	37,5	34,4	44,4	65,3
49_A	woning 27	--	208269,18	390000,44	1,50	19,4	17,5	14,6	24,6	49,3
49_B	woning 27	--	208269,18	390000,44	5,00	21,7	20,3	17,4	27,4	49,1
50_A	woning 28	--	208272,33	389995,49	1,50	23,8	23,4	20,0	30,0	54,4
50_B	woning 28	--	208272,33	389995,49	5,00	26,2	25,8	22,4	32,4	54,6
51_A	woning 29	--	208275,43	389990,61	1,50	22,1	20,3	17,0	27,0	52,1
51_B	woning 29	--	208275,43	389990,61	5,00	24,0	22,0	18,6	28,6	51,6
52_A	woning 30	--	208278,36	389986,01	1,50	20,6	18,4	15,0	25,0	51,0
52_B	woning 30	--	208278,36	389986,01	5,00	21,7	19,8	16,4	26,4	50,1
53_A	woning 31	--	208281,29	389981,40	1,50	18,5	17,4	13,9	23,9	51,4
53_B	woning 31	--	208281,29	389981,40	5,00	20,0	18,9	15,5	25,5	51,0
54_A	woning 31	--	208278,85	389976,27	1,50	19,8	17,5	13,6	23,6	48,4
54_B	woning 31	--	208278,85	389976,27	5,00	21,4	19,3	15,4	25,4	47,9
55_A		--	208255,00	389963,15	1,50	25,4	23,3	19,8	29,8	54,8
55_B		--	208255,00	389963,15	5,00	27,7	24,7	21,2	31,2	53,7
56_A		--	208257,99	389958,44	1,50	25,1	22,4	18,8	28,8	54,0
56_B		--	208257,99	389958,44	5,00	26,7	23,6	20,1	30,1	53,2
57_A		--	208261,01	389953,68	1,50	24,5	22,2	18,7	28,7	53,5
57_B		--	208261,01	389953,68	5,00	26,4	24,3	20,8	30,8	52,9
58_A		--	208264,09	389948,85	1,50	23,6	20,2	16,7	26,7	51,3
58_B		--	208264,09	389948,85	5,00	24,8	22,0	18,5	28,5	50,8
59_A		--	208267,07	389944,17	1,50	21,8	17,1	13,5	23,5	49,6
59_B		--	208267,07	389944,17	5,00	23,2	19,0	15,4	25,4	49,1
60_A		--	208264,77	389939,08	1,50	25,7	21,9	18,1	28,1	52,5
60_B		--	208264,77	389939,08	5,00	27,1	23,8	19,9	29,9	52,1
61_A		--	208258,99	389939,52	1,50	34,4	33,0	29,2	39,2	61,5
61_B		--	208258,99	389939,52	5,00	37,0	35,8	32,0	42,0	61,8
62_A		--	208255,89	389944,40	1,50	35,2	34,1	30,3	40,3	61,8
62_B		--	208255,89	389944,40	5,00	38,1	37,1	33,3	43,3	62,0
63_A		--	208252,94	389949,02	1,50	33,8	32,3	28,8	38,8	62,3
63_B		--	208252,94	389949,02	5,00	36,5	35,1	31,7	41,7	62,6
64_A		--	208250,36	389953,08	1,50	32,4	30,6	26,8	36,8	59,9
64_B		--	208250,36	389953,08	5,00	35,1	33,2	29,4	39,4	60,0
65_A		--	208247,13	389958,17	1,50	30,5	27,5	24,4	34,4	60,3
65_B		--	208247,13	389958,17	5,00	33,4	30,0	26,9	36,9	60,5
66_A		--	208249,54	389963,42	1,50	29,9	26,9	23,7	33,7	58,2
66_B		--	208249,54	389963,42	5,00	32,8	29,4	26,1	36,1	58,4
67_A		--	208247,32	389923,27	1,50	24,9	18,5	15,6	25,6	53,2
67_B		--	208247,32	389923,27	5,00	26,7	20,6	17,7	27,7	52,9
68_A		--	208242,50	389920,29	1,50	25,2	18,1	14,9	25,2	53,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: bronnen excl. tackers
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
68_B		--	208242,50	389920,29	5,00	27,0	20,3	17,1	27,1	53,0
69_A		--	208237,33	389917,07	1,50	26,9	20,0	16,7	26,9	53,8
69_B		--	208237,33	389917,07	5,00	28,7	22,4	19,0	29,0	53,5
70_A		--	208232,80	389914,24	1,50	22,0	18,5	15,7	25,7	52,7
70_B		--	208232,80	389914,24	5,00	23,4	20,1	17,2	27,2	50,3
71_A		--	208228,08	389911,30	1,50	21,7	18,0	14,6	24,6	53,5
71_B		--	208228,08	389911,30	5,00	22,6	18,0	14,5	24,5	49,6
72_A		--	208222,96	389908,10	1,50	25,2	18,3	14,9	25,2	54,2
72_B		--	208222,96	389908,10	5,00	23,0	18,5	15,0	25,0	49,7
73_A		--	208217,93	389910,36	1,50	29,8	26,5	23,4	33,4	64,6
73_B		--	208217,93	389910,36	5,00	31,6	28,8	25,7	35,7	64,5
74_A		--	208218,29	389916,17	1,50	35,8	32,8	29,1	39,1	66,3
74_B		--	208218,29	389916,17	5,00	38,4	35,8	32,1	42,1	66,7
75_A		--	208223,35	389919,32	1,50	36,0	33,0	29,2	39,2	65,4
75_B		--	208223,35	389919,32	5,00	38,5	36,0	32,2	42,2	65,7
76_A		--	208228,14	389922,31	1,50	36,1	32,3	28,6	38,6	63,8
76_B		--	208228,14	389922,31	5,00	38,7	35,4	31,6	41,6	64,1
77_A		--	208233,36	389925,57	1,50	35,0	31,6	28,2	38,2	63,7
77_B		--	208233,36	389925,57	5,00	37,6	34,5	31,2	41,2	63,9
78_A		--	208246,88	389928,95	1,50	27,5	24,8	22,9	32,9	57,4
78_B		--	208246,88	389928,95	5,00	29,7	27,5	25,7	35,7	57,3
79_A		--	208237,71	389928,28	1,50	33,0	29,7	27,1	37,1	63,7
79_B		--	208237,71	389928,28	5,00	35,7	32,8	30,2	40,2	63,9
80_A		--	208242,46	389931,22	1,50	32,2	29,5	26,8	36,8	63,2
80_B		--	208242,46	389931,22	5,00	35,0	32,5	29,9	39,9	63,5
81_A		--	208243,12	389902,34	1,50	25,6	20,1	17,0	27,0	55,1
81_B		--	208243,12	389902,34	5,00	27,6	21,8	18,7	28,7	55,2
82_A		--	208248,23	389905,53	1,50	25,7	22,2	18,8	28,8	54,5
82_B		--	208248,23	389905,53	5,00	27,7	24,2	20,7	30,7	54,6
83_A		--	208252,90	389908,44	1,50	23,4	17,0	14,0	24,0	53,6
83_B		--	208252,90	389908,44	5,00	25,5	19,2	16,2	26,2	53,7
84_A		--	208257,44	389911,27	1,50	23,3	19,4	17,2	27,2	55,0
84_B		--	208257,44	389911,27	5,00	25,3	21,4	19,1	29,1	55,0
85_A		--	208262,49	389914,36	1,50	28,6	25,3	21,7	31,7	55,5
85_B		--	208262,49	389914,36	5,00	30,1	27,0	23,4	33,4	55,5
86_A		--	208267,51	389911,72	1,50	22,5	19,4	15,6	25,6	48,9
86_B		--	208267,51	389911,72	5,00	23,7	20,8	17,0	27,0	48,6
87_A		--	208267,27	389906,37	1,50	18,2	13,5	10,4	20,4	47,4
87_B		--	208267,27	389906,37	5,00	18,3	11,3	7,8	18,3	44,2
88_A		--	208262,06	389903,17	1,50	19,6	11,5	8,9	19,6	46,7
88_B		--	208262,06	389903,17	5,00	18,2	11,8	8,8	18,8	44,5
89_A		--	208257,50	389900,33	1,50	18,3	13,1	9,4	19,4	46,2
89_B		--	208257,50	389900,33	5,00	18,6	12,0	8,7	18,7	45,1
90_A		--	208252,83	389897,42	1,50	18,0	11,6	8,3	18,3	46,1
90_B		--	208252,83	389897,42	5,00	18,8	12,5	9,0	19,0	45,1
91_A		--	208247,93	389894,36	1,50	18,1	11,9	8,6	18,6	46,2
91_B		--	208247,93	389894,36	5,00	18,9	12,5	9,2	19,2	45,4
92_A		--	208242,90	389896,98	1,50	25,5	19,1	15,6	25,6	54,4
92_B		--	208242,90	389896,98	5,00	27,1	20,6	17,2	27,2	54,2
93_A		--	208282,11	389966,71	1,50	26,2	21,3	17,9	27,9	54,8
93_B		--	208282,11	389966,71	5,00	28,7	23,8	20,3	30,3	54,9
94_A		--	208284,25	389971,53	1,50	24,7	20,0	16,8	26,8	53,8
94_B		--	208284,25	389971,53	5,00	27,0	22,4	19,2	29,2	54,0
95_A		--	208290,62	389971,41	1,50	16,1	12,9	9,6	19,6	47,9
95_B		--	208290,62	389971,41	5,00	17,1	14,2	10,7	20,7	47,2
96_A		--	208288,32	389966,17	1,50	17,1	13,8	10,7	20,7	48,1
96_B		--	208288,32	389966,17	5,00	18,8	14,6	11,5	21,5	47,3
97_A		--	208296,97	389961,25	1,50	24,6	19,6	16,1	26,1	53,2
97_B		--	208296,97	389961,25	5,00	27,2	21,3	17,8	27,8	53,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: bronnen excl. tackers
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
98_A		--	208297,49	389966,63	1,50	19,7	16,1	12,9	22,9	50,1
98_B		--	208297,49	389966,63	5,00	21,3	17,6	14,4	24,4	49,9
99_A		--	208302,92	389964,38	1,50	18,6	15,2	11,7	21,7	49,1
99_B		--	208302,92	389964,38	5,00	19,8	16,0	12,5	22,5	48,4
T01_A	tuin wo6	--	208212,49	389905,72	1,50	38,8	28,9	25,6	38,8	65,9
T02_A	tuin wo5	--	208208,94	389911,20	1,50	39,6	29,7	26,6	39,6	67,3
T03_A	tuin wo4	--	208201,52	389922,48	1,50	41,3	32,9	29,6	41,3	69,5
T04_A	tuin wo3	--	208197,98	389928,93	1,50	44,4	33,9	30,8	44,4	71,5
T05_A	tuin wo2	--	208191,20	389939,25	1,50	47,6	38,7	35,5	47,6	74,9
T06_A	tuin wo1	--	208187,66	389945,06	1,50	49,7	43,0	39,5	49,7	76,8
T07_A	tuin wo7	--	208199,82	389944,83	1,50	38,3	35,9	32,2	42,2	67,5
T08_A	tuin wo8	--	208204,96	389947,91	1,50	36,5	33,2	29,7	39,7	64,7
T09_A	tuin wo9	--	208209,76	389950,82	1,50	36,4	32,7	29,2	39,2	64,5
T10_A	tuin wo10	--	208214,73	389954,08	1,50	37,3	33,7	30,2	40,2	64,0
T11_A	tuin wo11	--	208219,52	389957,34	1,50	38,5	36,9	33,2	43,2	66,1
T12_A	tuin wo12	--	208229,46	389963,16	1,50	37,4	36,0	32,3	42,3	64,6
T13_A	tuin wo13	--	208235,12	389966,76	1,50	31,9	29,8	26,6	36,6	60,8
T14_A	tuin wo14	--	208239,57	389969,67	1,50	30,5	29,0	25,6	35,6	59,8
T15_A	tuin wo15	--	208244,37	389972,24	1,50	32,0	31,5	27,9	37,9	61,0
T16_A	tuin wo16	--	208249,51	389975,33	1,50	32,6	31,7	28,2	38,2	60,8
T17_A	tuin wo17	--	208243,34	389956,31	1,50	32,4	30,0	26,6	36,6	61,6
T18_A	tuin wo18	--	208246,26	389951,34	1,50	37,3	36,5	32,6	42,6	64,3
T19_A	tuin wo19	--	208249,51	389946,88	1,50	36,7	35,6	31,8	41,8	63,1
T20_A	tuin wo20	--	208253,63	389941,23	1,50	36,3	34,9	31,1	41,1	63,8
T21_A	tuin 21	--	208256,88	389936,94	1,50	36,8	35,8	31,8	41,8	63,3
T22_A	tuin wo22	--	208216,10	389918,61	1,50	36,9	33,0	29,5	39,5	68,2
T23_A	tuin wo23	--	208221,41	389922,38	1,50	37,6	34,0	30,3	40,3	67,5
T24_A	tuin wo24	--	208226,21	389925,63	1,50	38,7	33,6	30,0	40,0	66,2
T25_A	tuin wo25	--	208231,00	389928,37	1,50	36,8	33,0	29,8	39,8	65,5
T26_A	tuin wo26	--	208235,80	389931,46	1,50	35,6	31,7	29,1	39,1	65,5
T27_A	tuin wo27	--	208240,77	389934,72	1,50	34,3	31,4	28,8	38,8	64,8
T28_A	tuin wo 27	--	208272,48	390003,09	1,50	24,4	22,4	19,4	29,4	54,2
T29_A	tuin wo 28	--	208275,56	389998,12	1,50	25,5	24,8	21,7	31,7	56,3
T30_A	tuin wo 29	--	208278,30	389992,81	1,50	22,1	19,5	17,0	27,0	52,9
T31_A	tuin wo 30	--	208281,22	389987,50	1,50	20,0	18,9	15,7	25,7	51,9
T32_A	tuin wo 31	--	208284,64	389983,04	1,50	21,9	18,2	15,1	25,1	52,1
T33_A	tuin wo33	--	208293,38	389973,62	1,50	23,7	19,3	15,8	25,8	52,4
T34_A	tuin wo34	--	208292,31	389959,92	1,50	26,2	21,2	17,8	27,8	55,0
T35_A	tuin wo31	--	208284,81	390005,41	1,50	25,8	23,7	20,6	30,6	56,5
T36_A	tuin wo32	--	208287,06	390039,90	1,50	22,7	13,8	10,5	22,7	49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

DAG														
Naam	Omschrijvi	X	Y	Hoogte	Dag					incl. alles	excl.		totaal incl. 5 dB straf	
					incl. alles	excl.								
01_A	woning 6			1,5	34,3	34				38,51	26,22		38,8	39
02_A	woning 6			1,5	28,9	28,4				33,11	20,62		33,3	33
03_A	woning 5			1,5	28,5	27,7				32,71	19,92		32,9	33
04_A	woning 5			1,5	34,1	33,5				38,31	25,72		38,5	38
05_A	woning 4			1,5	37	33				41,21	25,22		41,3	41
06_A	woning 4			1,5	30,2	29,3				34,41	21,52		34,6	35
07_A	woning 3			1,5	30,7	30,1				34,91	22,32		35,1	35
08_A	woning 3			1,5	39,1	38,6				43,31	30,82		43,5	44
09_A	woning 2			1,5	40,7	37,7				44,91	29,92		45,0	45
10_A	woning 2			1,5	34,4	33,9				38,61	26,12		38,8	39
11_A	woning 1			1,5	36,5	36				40,71	28,22		40,9	41
12_A	woning 1			1,5	50,3	49				54,51	41,22		54,7	55
13_A	woning 1			1,5	50,4	49,3				54,61	41,52		54,8	55
14_A	woning 2			1,5	48,8	47,7				53,01	39,92		53,2	53
15_A	woning 3			1,5	45,5	44,4				49,71	36,62		49,9	50
16_A	woning 4			1,5	44,7	43,6				48,91	35,82		49,1	49
17_A	woning 5			1,5	41,8	40,3				46,01	32,52		46,2	46
18_A	woning 6			1,5	40	39,4				44,21	31,62		44,4	44
19_A	woning 7			1,5	43,5	43,1				47,71	35,32		48,0	48
20_A	woning 7			1,5	53,6	52,4				57,81	44,62		58,0	58
21_A	woning 8			1,5	53,4	52				57,61	44,22		57,8	58
22_A	woning 9			1,5	53,6	52,9				57,81	45,12		58,0	58
23_A	woning 10			1,5	53,4	52,4				57,61	44,62		57,8	58
24_A	woning 11			1,5	53	51,4				57,21	43,62		57,4	57
25_A	woning 11			1,5	46,8	40,2				51,01	32,42		51,1	51
26_A	woning 12			1,5	48,7	47,8				52,91	40,02		53,1	53
27_A	woning 12			1,5	49,5	48,7				53,71	40,92		53,9	54
28_A	woning 13			1,5	48	47				52,21	39,22		52,4	52
29_A	woning 14			1,5	45,5	43,6				49,71	35,82		49,9	50
30_A	woning 15			1,5	43,6	41,5				47,81	33,72		48,0	48
31_A	woning 16			1,5	42,6	40				46,81	32,22		47,0	47

32_A	woning 16	1,5	35,8	32,4				40,01	24,62		40,1	40
33_A	woning 16	1,5	28,9	27				33,11	19,22		33,3	33
34_A	woning 15	1,5	28	25,9				32,21	18,12		32,4	32
35_A	woning 14	1,5	29,5	27,7				33,71	19,92		33,9	34
36_A	woning 13	1,5	31,7	30,9				35,91	23,12		36,1	36
37_A	woning 12	1,5	33,7	33,1				37,91	25,32		38,1	38
38_A	woning 11	1,5	35,7	34,1				39,91	26,32		40,1	40
39_A	woning 10	1,5	37,3	36,1				41,51	28,32		41,7	42
40_A	woning 9	1,5	36,5	35				40,71	27,22		40,9	41
41_A	woning 8	1,5	36,5	34,7				40,71	26,92		40,9	41
42_A	woning 7	1,5	35,4	34,2				39,61	26,42		39,8	40
43_A	woning 31	1,5	30,8	23,8				35,01	16,02		35,1	35
44_A	woning 30	1,5	31,8	24,7				36,01	16,92		36,1	36
45_A	woning 29	1,5	32,9	25				37,11	17,22		37,2	37
46_A	woning 28	1,5	36	30,8				40,21	23,02		40,3	40
47_A	woning 27	1,5	38,5	35,2				42,71	27,42		42,8	43
48_A	woning 27	1,5	37,9	34,7				42,11	26,92		42,2	42
49_A	woning 27	1,5	22,6	19,4				26,81	11,62		26,9	27
50_A	woning 28	1,5	25,6	23,8				29,81	16,02		30,0	30
51_A	woning 29	1,5	26,3	22,1				30,51	14,32		30,6	31
52_A	woning 30	1,5	25,4	20,6				29,61	12,82		29,7	30
53_A	woning 31	1,5	23,3	18,5				27,51	10,72		27,6	28
54_A	woning 31	1,5	22	19,8				26,21	12,02		26,4	26
55_A		1,5	30,1	25,4				34,31	17,62		34,4	34
56_A		1,5	30,2	25,1				34,41	17,32		34,5	34
57_A		1,5	29,8	24,5				34,01	16,72		34,1	34
58_A		1,5	29	23,6				33,21	15,82		33,3	33
59_A		1,5	27,5	21,8				31,71	14,02		31,8	32
60_A		1,5	27	25,7				31,21	17,92		31,4	31
61_A		1,5	35,6	34,4				39,81	26,62		40,0	40
62_A		1,5	36,5	35,2				40,71	27,42		40,9	41
63_A		1,5	34,8	33,8				39,01	26,02		39,2	39
64_A		1,5	34	32,4				38,21	24,62		38,4	38
65_A		1,5	32,3	30,5				36,51	22,72		36,7	37
66_A		1,5	32,6	29,9				36,81	22,12		37,0	37

67_A	1,5	25,9	24,9					30,11	17,12		30,3	30
68_A	1,5	26,1	25,2					30,31	17,42		30,5	31
69_A	1,5	27,6	26,9					31,81	19,12		32,0	32
70_A	1,5	24,7	22					28,91	14,22		29,1	29
71_A	1,5	23,4	21,7					27,61	13,92		27,8	28
72_A	1,5	26,3	25,2					30,51	17,42		30,7	31
73_A	1,5	30,3	29,8					34,51	22,02		34,7	35
74_A	1,5	36,6	35,8					40,81	28,02		41,0	41
75_A	1,5	36,7	36					40,91	28,22		41,1	41
76_A	1,5	36,9	36,1					41,11	28,32		41,3	41
77_A	1,5	37,9	35					42,11	27,22		42,2	42
78_A	1,5	30,2	27,5					34,41	19,72		34,6	35
79_A	1,5	36,9	33					41,11	25,22		41,2	41
80_A	1,5	34,9	32,2					39,11	24,42		39,3	39
81_A	1,5	27	25,6					31,21	17,82		31,4	31
82_A	1,5	26,8	25,7					31,01	17,92		31,2	31
83_A	1,5	24,3	23,4					28,51	15,62		28,7	29
84_A	1,5	26	23,3					30,21	15,52		30,4	30
85_A	1,5	29,3	28,6					33,51	20,82		33,7	34
86_A	1,5	23,4	22,5					27,61	14,72		27,8	28
87_A	1,5	18,8	18,2					23,01	10,42		23,2	23
88_A	1,5	20,8	19,6					25,01	11,82		25,2	25
89_A	1,5	19	18,3					23,21	10,52		23,4	23
90_A	1,5	19,1	18					23,31	10,22		23,5	24
91_A	1,5	19,1	18,1					23,31	10,32		23,5	24
92_A	1,5	26,3	25,5					30,51	17,72		30,7	31
93_A	1,5	30,4	26,2					34,61	18,42		34,7	35
94_A	1,5	27	24,7					31,21	16,92		31,4	31
95_A	1,5	19,3	16,1					23,51	8,32		23,6	24
96_A	1,5	22,2	17,1					26,41	9,32		26,5	27
97_A	1,5	26,5	24,6					30,71	16,82		30,9	31
98_A	1,5	21,9	19,7					26,11	11,92		26,3	26
99_A	1,5	21,3	18,6					25,51	10,82		25,7	26
100_A	1,5	21,9	20					26,11	12,22		26,3	26
101_A	1,5	31,5	30,2					35,71	22,42		35,9	36

102_A		1,5	32,9	31,3				37,11	23,52		37,3	37
103_A		1,5	27,4	26,1				31,61	18,32		31,8	32
104_A		1,5	26,7	24,5				30,91	16,72		31,1	31
105_A		1,5	26	23,4				30,21	15,62		30,4	30
106_A		1,5	18	16,7				22,21	8,92		22,4	22
107_A		1,5	14,7	13,8				18,91	6,02		19,1	19
108_A		1,5	18,9	18,1				23,11	10,32		23,3	23
109_A		1,5	20,6	20,1				24,81	12,32		25,0	25
110_A		1,5	20,5	19,7				24,71	11,92		24,9	25
111_A		1,5	21,6	21				25,81	13,22		26,0	26
112_A		1,5	29,2	28,8				33,41	21,02		33,7	34
T01_A	tuin wo6	1,5	39,1	38,8				43,31	31,02		43,6	44
T02_A	tuin wo5	1,5	41,1	39,6				45,31	31,82		45,5	46
T03_A	tuin wo4	1,5	42	41,3				46,21	33,52		46,4	46
T04_A	tuin wo3	1,5	46,3	44,4				50,51	36,62		50,7	51
T05_A	tuin wo2	1,5	49,3	47,6				53,51	39,82		53,7	54
T06_A	tuin wo1	1,5	50,8	49,7				55,01	41,92		55,2	55
T07_A	tuin wo7	1,5	39,4	38,3				43,61	30,52		43,8	44
T08_A	tuin wo8	1,5	38,7	36,5				42,91	28,72		43,1	43
T09_A	tuin wo9		37,7	36,4								
T10_A	tuin wo10		38,3	37,3								
T11_A	tuin wo11		39,4	38,5								
T12_A	tuin wo12		38,1	37,4								

NACHT

						incl. alles	excl.			incl. alles	excl.		totaal incl. 5 dB straf	
						nacht	nacht			nacht	nacht		nacht	
01_B	woning 6			5		14,7	14,4			10,67	13,82		15,5	16
02_B	woning 6			5		20,7	20,4			16,67	19,82		21,5	22
03_B	woning 5			5		20,8	20,5			16,77	19,92		21,6	22
04_B	woning 5			5		26,5	26,3			22,47	25,72		27,4	27
05_B	woning 4			5		22,9	22,2			18,87	21,62		23,5	23
06_B	woning 4			5		23	22,8			18,97	22,22		23,9	24
07_B	woning 3			5		22,8	22,6			18,77	22,02		23,7	24
08_B	woning 3			5		30,8	30,5			26,77	29,92		31,6	32
09_B	woning 2			5		27,4	26,7			23,37	26,12		28,0	28
10_B	woning 2			5		27,4	27,3			23,37	26,72		28,4	28
11_B	woning 1			5		30	29,9			25,97	29,32		31,0	31
12_B	woning 1			5		41,2	41			37,17	40,42		42,1	42
13_B	woning 1			5		40,5	40,3			36,47	39,72		41,4	41
14_B	woning 2			5		37,6	37,4			33,57	36,82		38,5	38
15_B	woning 3			5		32,4	32			28,37	31,42		33,2	33
16_B	woning 4			5		31,5	31,2			27,47	30,62		32,3	32
17_B	woning 5			5		29,1	28,9			25,07	28,32		30,0	30
18_B	woning 6			5		27,6	27,3			23,57	26,72		28,4	28
19_B	woning 7			5		35,9	35,8			31,87	35,22		36,9	37
20_B	woning 7			5		44,4	44,2			40,37	43,62		45,3	45
21_B	woning 8			5		45,3	45,1			41,27	44,52		46,2	46
22_B	woning 9			5		46,3	46,1			42,27	45,52		47,2	47
23_B	woning 10			5		47,2	47,1			43,17	46,52		48,2	48
24_B	woning 11			5		47,4	47,2			43,37	46,62		48,3	48

25_B	woning 11	5		38,7	38,2			34,67	37,62		39,4		39	
26_B	woning 12	5		44,1	43,9			40,07	43,32		45,0		45	
27_B	woning 12	5		45,4	45,1			41,37	44,52		46,2		46	
28_B	woning 13	5		43,9	43,5			39,87	42,92		44,7		45	
29_B	woning 14	5		41,7	41			37,67	40,42		42,3		42	
30_B	woning 15	5		40,4	39,4			36,37	38,82		40,8		41	
31_B	woning 16	5		39,9	38,7			35,87	38,12		40,1		40	
32_B	woning 16	5		32,7	31,2			28,67	30,62		32,8		33	
33_B	woning 16	5		24,9	24,2			20,87	23,62		25,5		26	
34_B	woning 15	5		24	23			19,97	22,42		24,4		24	
35_B	woning 14	5		25,6	24,7			21,57	24,12		26,0		26	
36_B	woning 13	5		26,2	25,7			22,17	25,12		26,9		27	
37_B	woning 12	5		27,6	27,3			23,57	26,72		28,4		28	
38_B	woning 11	5		27,7	27,4			23,67	26,82		28,5		28	
39_B	woning 10	5		28,8	28,5			24,77	27,92		29,6		30	
40_B	woning 9	5		28,3	28			24,27	27,42		29,1		29	
41_B	woning 8	5		27,4	27,1			23,37	26,52		28,2		28	
42_B	woning 7	5		25,6	25,2			21,57	24,62		26,4		26	
43_B	woning 31	5		25,4	20,5			21,37	19,92		23,7		24	
44_B	woning 30	5		26,4	21,1			22,37	20,52		24,6		25	
45_B	woning 29	5		28	23,1			23,97	22,52		26,3		26	
46_B	woning 28	5		33	31,2			28,97	30,62		32,9		33	
47_B	woning 27	5		36,2	34,9			32,17	34,32		36,4		36	
48_B	woning 27	5		35,8	34,4			31,77	33,82		35,9		36	
49_B	woning 27	5		19,5	17,4			15,47	16,82		19,2		19	
50_B	woning 28	5		23,2	22,4			19,17	21,82		23,7		24	
51_B	woning 29	5		21,6	18,6			17,57	18,02		20,8		21	
52_B	woning 30	5		20,5	16,4			16,47	15,82		19,2		19	
53_B	woning 31	5		18,8	15,5			14,77	14,92		17,9		18	
54_B	woning 31	5		16,8	15,4			12,77	14,82		16,9		17	
55_B		5		24,9	21,2			20,87	20,62		23,8		24	
56_B		5		24,2	20,1			20,17	19,52		22,9		23	
57_B		5		24,2	20,8			20,17	20,22		23,2		23	
58_B		5		22,8	18,5			18,77	17,92		21,4		21	
59_B		5		21	15,4			16,97	14,82		19,0		19	

60_B	5	20,8	19,9			16,77	19,32		21,2		21
61_B	5	32,2	32			28,17	31,42		33,1		33
62_B	5	33,5	33,3			29,47	32,72		34,4		34
63_B	5	31,9	31,7			27,87	31,12		32,8		33
64_B	5	29,8	29,4			25,77	28,82		30,6		31
65_B	5	27,6	26,9			23,57	26,32		28,2		28
66_B	5	27,5	26,1			23,47	25,52		27,6		28
67_B	5	18,4	17,7			14,37	17,12		19,0		19
68_B	5	17,7	17,1			13,67	16,52		18,3		18
69_B	5	19,4	19			15,37	18,42		20,2		20
70_B	5	17,8	17,2			13,77	16,62		18,4		18
71_B	5	15,1	14,5			11,07	13,92		15,7		16
72_B	5	15,4	15			11,37	14,42		16,2		16
73_B	5	25,8	25,7			21,77	25,12		26,8		27
74_B	5	32,2	32,1			28,17	31,52		33,2		33
75_B	5	32,3	32,2			28,27	31,62		33,3		33
76_B	5	31,8	31,6			27,77	31,02		32,7		33
77_B	5	31,5	31,2			27,47	30,62		32,3		32
78_B	5	26,2	25,7			22,17	25,12		26,9		27
79_B	5	30,5	30,2			26,47	29,62		31,3		31
80_B	5	30,2	29,9			26,17	29,32		31,0		31
81_B	5	19,2	18,7			15,17	18,12		19,9		20
82_B	5	21	20,7			16,97	20,12		21,8		22
83_B	5	17,1	16,2			13,07	15,62		17,5		18
84_B	5	19,8	19,1			15,77	18,52		20,4		20
85_B	5	23,9	23,4			19,87	22,82		24,6		25
86_B	5	17,9	17			13,87	16,42		18,3		18
87_B	5	8,6	7,8			4,57	7,22		9,1		10
88_B	5	9,3	8,8			5,27	8,22		10,0		10
89_B	5	9,2	8,7			5,17	8,12		9,9		10
90_B	5	9,5	9			5,47	8,42		10,2		11
91_B	5	9,7	9,2			5,67	8,62		10,4		11
92_B	5	17,6	17,2			13,57	16,62		18,4		18
93_B	5	24	20,3			19,97	19,72		22,9		23
94_B	5	20,6	19,2			16,57	18,62		20,7		21

95_B		5	13,5	10,7			9,47	10,12		12,8		13
96_B		5	15,2	11,5			11,17	10,92		14,1		14
97_B		5	19,1	17,8			15,07	17,22		19,3		19
98_B		5	16	14,4			11,97	13,82		16,0		16
99_B		5	14,9	12,5			10,87	11,92		14,4		15
100_B		5	14,7	13,2			10,67	12,62		14,8		15
101_B		5	27	26,8			22,97	26,22		27,9		28
102_B		5	28	27,7			23,97	27,12		28,8		29
103_B		5	21,8	20,6			17,77	20,02		22,0		22
104_B		5	21,1	19,4			17,07	18,82		21,0		21
105_B		5	20	17,3			15,97	16,72		19,4		19
106_B		5	11,2	10,3			7,17	9,72		11,6		12
107_B		5	7,1	6,1			3,07	5,52		7,5		8
108_B		5	8,8	8,1			4,77	7,52		9,4		10
109_B		5	9,2	8,7			5,17	8,12		9,9		10
110_B		5	11,9	11,4			7,87	10,82		12,6		13
111_B		5	10,1	8,6			6,07	8,02		10,2		11
112_B		5	24,8	24,6			20,77	24,02		25,7		26
113_B	woning 31	5	26	21,5			21,97	20,92		24,5		24
114_B	woning 31	5	30,5	29,3			26,47	28,72		30,7		31
115_B	woning 31	5	12,2	10,3			8,17	9,72		12,0		12
116_B	woning 31	5	16,9	15,7			12,87	15,12		17,1		17
117_B	woning 32	5	19,9	15,8			15,87	15,22		18,6		19
118_B	woning 32	5	17,8	14,1			13,77	13,52		16,7		17
119_B	woning 32	5	15,7	12,9			11,67	12,32		15,0		15
120_B	woning 32	5	23,7	21,9			19,67	21,32		23,6		24
T01_A	tuin wo6		25,8	25,6			21,77	25,02		26,7		27
T02_A	tuin wo5		26,9	26,6			22,87	26,02		27,7		28
T03_A	tuin wo4		29,8	29,6			25,77	29,02		30,7		31
T04_A	tuin wo3		31	30,8			26,97	30,22		31,9		32
T05_A	tuin wo2		35,9	35,5			31,87	34,92		36,7		37
T06_A	tuin wo1		39,8	39,5			35,77	38,92		40,6		41
T07_A	tuin wo7		32,4	32,2			28,37	31,62		33,3		33
T08_A	tuin wo8		29,8	29,7			25,77	29,12		30,8		31
T09_A	tuin wo9		29,4	29,2			25,37	28,62		30,3		30

T10_A	tuin wo10	30,3	30,2	26,27	29,62		31,3		31
T11_A	tuin wo11	33,3	33,2	29,27	32,62		34,3		34
T12_A	tuin wo12	32,6	32,3	28,57	31,72		33,4		33

Bijlage 3b, rekenresultaten ruimtelijke ordening VNG - $L_{Ar,LT}$

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1c
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	woning 6	--	208204,14	389898,07	1,50	27,6	30,0	12,8	35,0	56,9
01_B	woning 6	--	208204,14	389898,07	5,00	24,8	26,7	12,1	31,7	56,0
02_A	woning 6	--	208200,07	389899,07	1,50	36,7	39,4	22,3	44,4	72,0
02_B	woning 6	--	208200,07	389899,07	5,00	38,3	40,7	25,8	45,7	72,5
03_A	woning 5	--	208197,26	389903,51	1,50	37,5	40,1	23,2	45,1	72,7
03_B	woning 5	--	208197,26	389903,51	5,00	39,3	41,5	26,8	46,5	73,2
04_A	woning 5	--	208199,26	389908,71	1,50	37,9	39,6	23,5	44,6	68,8
04_B	woning 5	--	208199,26	389908,71	5,00	39,7	41,0	27,6	46,0	68,5
05_A	woning 4	--	208193,97	389915,41	1,50	31,2	34,8	14,3	39,8	70,7
05_B	woning 4	--	208193,97	389915,41	5,00	32,4	36,1	16,0	41,1	71,5
06_A	woning 4	--	208188,89	389916,34	1,50	40,6	42,2	26,8	47,2	74,8
06_B	woning 4	--	208188,89	389916,34	5,00	42,9	44,3	30,7	49,3	75,3
07_A	woning 3	--	208186,30	389920,41	1,50	41,4	42,8	27,9	47,8	75,5
07_B	woning 3	--	208186,30	389920,41	5,00	43,9	45,0	31,5	50,0	76,0
08_A	woning 3	--	208187,63	389925,12	1,50	42,4	43,8	28,5	48,8	76,0
08_B	woning 3	--	208187,63	389925,12	5,00	44,4	45,7	31,4	50,7	76,6
09_A	woning 2	--	208182,62	389932,16	1,50	33,3	35,2	18,4	40,2	66,1
09_B	woning 2	--	208182,62	389932,16	5,00	34,6	36,6	20,7	41,6	66,7
100_A		--	208302,96	389958,62	1,50	25,6	28,3	0,3	33,3	59,7
100_B		--	208302,96	389958,62	5,00	26,4	29,1	-0,8	34,1	59,4
101_A		--	208270,06	389917,31	1,50	28,8	30,8	9,9	35,8	59,3
101_B		--	208270,06	389917,31	5,00	29,2	31,3	11,0	36,3	59,3
102_A		--	208277,65	389922,09	1,50	29,8	32,5	9,2	37,5	60,7
102_B		--	208277,65	389922,09	5,00	30,0	32,7	10,0	37,7	60,3
103_A		--	208285,94	389927,35	1,50	30,7	33,1	7,9	38,1	63,9
103_B		--	208285,94	389927,35	5,00	31,1	33,6	8,7	38,6	64,0
104_A		--	208294,01	389932,39	1,50	30,1	32,0	9,2	37,0	61,0
104_B		--	208294,01	389932,39	5,00	30,3	32,3	9,8	37,3	60,7
105_A		--	208301,87	389937,33	1,50	30,1	31,2	12,4	36,2	60,3
105_B		--	208301,87	389937,33	5,00	30,6	31,8	12,8	36,8	60,2
106_A		--	208305,10	389937,76	1,50	21,9	24,5	2,1	29,5	55,6
106_B		--	208305,10	389937,76	5,00	23,0	25,4	2,1	30,4	55,3
107_A		--	208307,01	389928,16	1,50	17,1	18,9	-1,1	23,9	48,7
107_B		--	208307,01	389928,16	5,00	16,3	18,1	-2,7	23,1	46,4
108_A		--	208299,17	389923,23	1,50	17,8	19,9	-0,7	24,9	48,0
108_B		--	208299,17	389923,23	5,00	16,7	18,6	-1,9	23,6	47,0
109_A		--	208291,21	389918,25	1,50	20,6	22,5	1,2	27,5	53,6
109_B		--	208291,21	389918,25	5,00	18,9	20,9	-0,7	25,9	52,5
10_A	woning 2	--	208178,38	389932,81	1,50	43,7	44,6	32,5	49,6	77,7
10_B	woning 2	--	208178,38	389932,81	5,00	45,4	46,5	34,0	51,5	78,3
110_A		--	208283,14	389913,13	1,50	22,0	25,5	0,3	30,5	56,3
110_B		--	208283,14	389913,13	5,00	21,6	25,2	-0,1	30,2	55,9
111_A		--	208275,02	389908,02	1,50	19,1	21,1	1,3	26,1	51,7
111_B		--	208275,02	389908,02	5,00	17,9	20,0	0,4	25,0	47,8
112_A		--	208271,08	389909,14	1,50	20,4	22,7	1,8	27,7	51,3
112_B		--	208271,08	389909,14	5,00	20,2	22,6	1,9	27,6	49,7
113_A	woning 31	--	208286,63	390006,93	1,50	29,2	31,4	7,1	36,4	59,6
113_B	woning 31	--	208286,63	390006,93	5,00	30,6	33,3	8,4	38,3	60,2
114_A	woning 31	--	208289,18	390012,35	1,50	30,5	32,3	6,8	37,3	63,3
114_B	woning 31	--	208289,18	390012,35	5,00	32,5	34,5	8,1	39,5	64,6
115_A	woning 31	--	208294,93	390011,95	1,50	21,6	24,3	0,2	29,3	52,5
115_B	woning 31	--	208294,93	390011,95	5,00	22,2	25,2	0,7	30,2	51,6
116_A	woning 31	--	208293,27	390007,01	1,50	25,5	28,1	4,4	33,1	58,0
116_B	woning 31	--	208293,27	390007,01	5,00	26,6	29,2	5,0	34,2	58,2
117_A	woning 32	--	208287,86	390031,91	1,50	27,9	30,3	10,0	35,3	58,9
117_B	woning 32	--	208287,86	390031,91	5,00	29,4	31,6	14,4	36,6	60,2
118_A	woning 32	--	208288,25	390037,83	1,50	25,9	28,2	4,9	33,2	57,0
118_B	woning 32	--	208288,25	390037,83	5,00	27,7	30,1	9,1	35,1	58,2
119_A	woning 32	--	208293,51	390035,51	1,50	25,4	27,5	4,9	32,5	56,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1c
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
119_B	woning 32	--	208293,51	390035,51	5,00	26,4	28,8	5,7	33,8	57,2
11_A	woning 1	--	208175,34	389937,67	1,50	44,4	45,2	33,7	50,2	78,7
11_B	woning 1	--	208175,34	389937,67	5,00	46,0	47,2	34,8	52,2	79,3
120_A	woning 32	--	208293,73	390029,81	1,50	29,8	31,5	17,0	36,5	60,0
120_B	woning 32	--	208293,73	390029,81	5,00	31,0	32,9	17,4	37,9	62,0
12_A	woning 1	--	208178,43	389943,23	1,50	44,0	45,2	32,9	50,2	78,5
12_B	woning 1	--	208178,43	389943,23	5,00	45,8	47,0	34,7	52,0	79,0
13_A	woning 1	--	208183,06	389942,89	1,50	37,1	38,3	25,3	43,3	68,0
13_B	woning 1	--	208183,06	389942,89	5,00	38,7	39,3	27,7	44,3	68,1
14_A	woning 2	--	208186,04	389938,12	1,50	37,6	39,5	20,2	44,5	71,7
14_B	woning 2	--	208186,04	389938,12	5,00	39,1	41,1	22,5	46,1	72,6
15_A	woning 3	--	208193,93	389925,77	1,50	34,7	37,7	10,9	42,7	68,8
15_B	woning 3	--	208193,93	389925,77	5,00	35,4	38,6	13,4	43,6	69,2
16_A	woning 4	--	208196,97	389920,98	1,50	33,3	36,4	11,1	41,4	67,4
16_B	woning 4	--	208196,97	389920,98	5,00	33,9	37,0	13,2	42,0	67,8
17_A	woning 5	--	208204,79	389909,01	1,50	31,3	34,5	11,3	39,5	63,7
17_B	woning 5	--	208204,79	389909,01	5,00	30,9	34,1	14,0	39,1	62,9
18_A	woning 6	--	208207,77	389904,31	1,50	29,7	33,2	10,2	38,2	64,7
18_B	woning 6	--	208207,77	389904,31	5,00	27,9	31,3	12,0	36,3	63,7
19_A	woning 7	--	208193,29	389950,85	1,50	41,8	43,6	27,8	48,6	76,4
19_B	woning 7	--	208193,29	389950,85	5,00	43,7	45,5	30,6	50,5	76,8
20_A	woning 7	--	208193,84	389956,12	1,50	41,1	42,8	27,1	47,8	75,3
20_B	woning 7	--	208193,84	389956,12	5,00	42,9	44,6	29,8	49,6	75,7
21_A	woning 8	--	208198,63	389959,10	1,50	40,4	42,0	26,0	47,0	74,5
21_B	woning 8	--	208198,63	389959,10	5,00	42,1	43,8	28,7	48,8	74,9
22_A	woning 9	--	208203,33	389962,03	1,50	39,8	41,5	25,0	46,5	73,8
22_B	woning 9	--	208203,33	389962,03	5,00	41,5	43,2	27,7	48,2	74,4
23_A	woning 10	--	208208,68	389965,37	1,50	39,1	40,7	24,2	45,7	73,3
23_B	woning 10	--	208208,68	389965,37	5,00	40,7	42,4	26,6	47,4	74,4
24_A	woning 11	--	208213,73	389968,53	1,50	38,6	40,2	23,5	45,2	72,7
24_B	woning 11	--	208213,73	389968,53	5,00	40,1	41,9	25,6	46,9	73,9
25_A	woning 11	--	208218,02	389965,46	1,50	33,2	35,3	12,3	40,3	67,4
25_B	woning 11	--	208218,02	389965,46	5,00	34,1	36,5	14,0	41,5	67,9
26_A	woning 12	--	208223,09	389968,53	1,50	32,9	36,3	10,6	41,3	68,0
26_B	woning 12	--	208223,09	389968,53	5,00	34,2	38,0	11,6	43,0	69,0
27_A	woning 12	--	208223,65	389974,59	1,50	37,5	38,8	22,2	43,8	71,4
27_B	woning 12	--	208223,65	389974,59	5,00	39,0	40,7	24,0	45,7	72,9
28_A	woning 13	--	208228,33	389977,51	1,50	36,9	38,0	21,7	43,0	69,9
28_B	woning 13	--	208228,33	389977,51	5,00	38,4	39,9	23,3	44,9	71,7
29_A	woning 14	--	208232,69	389980,23	1,50	36,5	37,5	21,2	42,5	69,2
29_B	woning 14	--	208232,69	389980,23	5,00	37,9	39,3	22,7	44,3	70,3
30_A	woning 15	--	208237,58	389983,28	1,50	36,0	36,8	21,0	41,8	68,5
30_B	woning 15	--	208237,58	389983,28	5,00	37,2	38,4	22,4	43,4	69,6
31_A	woning 16	--	208242,72	389986,48	1,50	35,7	36,4	21,4	41,4	68,1
31_B	woning 16	--	208242,72	389986,48	5,00	37,0	38,1	22,7	43,1	69,3
32_A	woning 16	--	208247,29	389983,98	1,50	29,3	30,7	8,3	35,7	63,2
32_B	woning 16	--	208247,29	389983,98	5,00	30,2	31,7	9,8	36,7	64,2
33_A	woning 16	--	208247,20	389978,31	1,50	27,3	29,7	8,6	34,7	53,9
33_B	woning 16	--	208247,20	389978,31	5,00	27,8	30,6	9,1	35,6	53,6
34_A	woning 15	--	208242,09	389975,12	1,50	28,7	31,4	9,3	36,4	60,5
34_B	woning 15	--	208242,09	389975,12	5,00	29,3	32,2	10,1	37,2	59,6
35_A	woning 14	--	208237,40	389972,19	1,50	29,9	32,6	10,4	37,6	62,4
35_B	woning 14	--	208237,40	389972,19	5,00	30,5	33,5	11,5	38,5	62,6
36_A	woning 13	--	208232,85	389969,35	1,50	30,8	33,4	11,7	38,4	63,8
36_B	woning 13	--	208232,85	389969,35	5,00	31,3	34,2	13,0	39,2	63,6
37_A	woning 12	--	208227,92	389966,28	1,50	31,7	34,2	12,5	39,2	65,6
37_B	woning 12	--	208227,92	389966,28	5,00	32,2	35,0	13,9	40,0	65,8
38_A	woning 11	--	208217,65	389959,99	1,50	32,9	34,7	14,1	39,7	65,4
38_B	woning 11	--	208217,65	389959,99	5,00	33,5	35,5	15,4	40,5	65,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1c
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
39_A	woning 10	--	208212,98	389957,08	1,50	33,9	35,1	17,1	40,1	63,1
39_B	woning 10	--	208212,98	389957,08	5,00	34,7	35,9	19,0	40,9	62,9
40_A	woning 9	--	208207,80	389953,85	1,50	35,0	35,8	18,8	40,8	63,4
40_B	woning 9	--	208207,80	389953,85	5,00	36,2	36,9	21,1	41,9	63,1
41_A	woning 8	--	208202,88	389950,78	1,50	35,7	36,9	20,1	41,9	64,7
41_B	woning 8	--	208202,88	389950,78	5,00	37,0	38,0	22,8	43,0	64,4
42_A	woning 7	--	208198,15	389947,83	1,50	37,2	38,5	23,2	43,5	68,8
42_B	woning 7	--	208198,15	389947,83	5,00	38,6	39,7	26,1	44,7	67,5
43_A	woning 31	--	208273,41	389976,43	1,50	30,9	32,3	11,6	37,3	62,4
43_B	woning 31	--	208273,41	389976,43	5,00	31,3	33,0	12,5	38,0	62,4
44_A	woning 30	--	208270,27	389981,38	1,50	30,4	32,2	10,8	37,2	61,7
44_B	woning 30	--	208270,27	389981,38	5,00	31,0	33,1	11,5	38,1	62,0
45_A	woning 29	--	208266,96	389986,57	1,50	30,4	32,6	9,3	37,6	63,0
45_B	woning 29	--	208266,96	389986,57	5,00	31,3	33,8	10,4	38,8	63,2
46_A	woning 28	--	208263,99	389991,25	1,50	31,0	33,4	6,0	38,4	62,5
46_B	woning 28	--	208263,99	389991,25	5,00	32,3	35,0	7,2	40,0	62,8
47_A	woning 27	--	208261,05	389995,87	1,50	33,7	35,1	10,9	40,1	65,9
47_B	woning 27	--	208261,05	389995,87	5,00	35,1	36,8	11,9	41,8	67,1
48_A	woning 27	--	208263,50	390000,53	1,50	33,6	34,3	18,5	39,3	66,0
48_B	woning 27	--	208263,50	390000,53	5,00	35,1	36,2	19,4	41,2	67,2
49_A	woning 27	--	208269,18	390000,44	1,50	24,4	27,0	0,1	32,0	55,8
49_B	woning 27	--	208269,18	390000,44	5,00	24,9	27,7	0,2	32,7	54,9
50_A	woning 28	--	208272,33	389995,49	1,50	27,1	29,1	6,9	34,1	58,4
50_B	woning 28	--	208272,33	389995,49	5,00	27,5	29,8	7,6	34,8	57,5
51_A	woning 29	--	208275,43	389990,61	1,50	27,1	29,6	4,9	34,6	56,3
51_B	woning 29	--	208275,43	389990,61	5,00	27,6	30,2	5,6	35,2	55,6
52_A	woning 30	--	208278,36	389986,01	1,50	25,9	28,4	4,4	33,4	58,8
52_B	woning 30	--	208278,36	389986,01	5,00	27,0	29,9	5,1	34,9	58,5
53_A	woning 31	--	208281,29	389981,40	1,50	25,1	27,5	-1,3	32,5	57,7
53_B	woning 31	--	208281,29	389981,40	5,00	26,4	29,3	-1,1	34,3	57,5
54_A	woning 31	--	208278,85	389976,27	1,50	23,4	25,5	5,8	30,5	55,0
54_B	woning 31	--	208278,85	389976,27	5,00	23,5	25,9	6,8	30,9	54,7
55_A		--	208255,00	389963,15	1,50	28,9	31,0	10,3	36,0	60,8
55_B		--	208255,00	389963,15	5,00	29,4	31,7	11,1	36,7	60,0
56_A		--	208257,99	389958,44	1,50	28,6	30,7	9,3	35,7	60,7
56_B		--	208257,99	389958,44	5,00	28,9	31,4	9,8	36,4	60,0
57_A		--	208261,01	389953,68	1,50	26,9	29,8	3,5	34,8	58,5
57_B		--	208261,01	389953,68	5,00	26,8	30,2	3,8	35,2	57,2
58_A		--	208264,09	389948,85	1,50	25,9	28,5	6,8	33,5	57,1
58_B		--	208264,09	389948,85	5,00	25,4	28,6	7,3	33,6	55,4
59_A		--	208267,07	389944,17	1,50	25,7	27,9	4,8	32,9	55,7
59_B		--	208267,07	389944,17	5,00	25,8	28,4	5,2	33,4	55,0
60_A		--	208264,77	389939,08	1,50	26,6	28,6	6,5	33,6	56,7
60_B		--	208264,77	389939,08	5,00	26,6	28,8	7,0	33,8	56,1
61_A		--	208258,99	389939,52	1,50	34,5	35,7	16,4	40,7	65,3
61_B		--	208258,99	389939,52	5,00	34,9	36,0	17,2	41,0	65,0
62_A		--	208255,89	389944,40	1,50	34,6	35,8	17,1	40,8	66,7
62_B		--	208255,89	389944,40	5,00	35,1	36,3	18,3	41,3	67,1
63_A		--	208252,94	389949,02	1,50	34,4	35,4	17,9	40,4	64,8
63_B		--	208252,94	389949,02	5,00	34,9	35,9	19,0	40,9	64,7
64_A		--	208250,36	389953,08	1,50	33,9	35,2	16,5	40,2	64,7
64_B		--	208250,36	389953,08	5,00	34,3	35,8	17,6	40,8	64,6
65_A		--	208247,13	389958,17	1,50	33,8	35,6	14,7	40,6	65,9
65_B		--	208247,13	389958,17	5,00	34,4	36,3	16,3	41,3	66,1
66_A		--	208249,54	389963,42	1,50	32,7	34,1	14,5	39,1	63,8
66_B		--	208249,54	389963,42	5,00	33,4	34,8	15,7	39,8	63,8
67_A		--	208247,32	389923,27	1,50	28,0	30,2	9,2	35,2	60,3
67_B		--	208247,32	389923,27	5,00	27,7	29,9	9,1	34,9	59,8
68_A		--	208242,50	389920,29	1,50	28,0	30,2	9,9	35,2	60,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1c
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
68_B		--	208242,50	389920,29	5,00	24,7	28,0	4,9	33,0	59,3
69_A		--	208237,33	389917,07	1,50	29,5	31,1	11,9	36,1	58,5
69_B		--	208237,33	389917,07	5,00	22,8	25,6	6,5	30,6	53,7
70_A		--	208232,80	389914,24	1,50	30,1	31,6	11,8	36,6	59,1
70_B		--	208232,80	389914,24	5,00	22,9	25,1	7,7	30,1	53,8
71_A		--	208228,08	389911,30	1,50	30,8	32,7	11,6	37,7	61,9
71_B		--	208228,08	389911,30	5,00	23,3	25,3	8,2	30,3	53,2
72_A		--	208222,96	389908,10	1,50	31,6	33,6	12,8	38,6	62,1
72_B		--	208222,96	389908,10	5,00	24,9	26,1	8,3	31,1	53,8
73_A		--	208217,93	389910,36	1,50	34,5	36,3	17,4	41,3	64,8
73_B		--	208217,93	389910,36	5,00	34,1	35,3	19,3	40,3	62,3
74_A		--	208218,29	389916,17	1,50	33,5	35,9	15,2	40,9	66,5
74_B		--	208218,29	389916,17	5,00	34,3	36,6	17,4	41,6	66,5
75_A		--	208223,35	389919,32	1,50	33,8	36,5	15,4	41,5	66,7
75_B		--	208223,35	389919,32	5,00	34,6	37,3	17,3	42,3	67,2
76_A		--	208228,14	389922,31	1,50	34,4	37,0	17,0	42,0	66,6
76_B		--	208228,14	389922,31	5,00	35,2	37,8	18,9	42,8	67,0
77_A		--	208233,36	389925,57	1,50	35,2	37,4	17,9	42,4	67,0
77_B		--	208233,36	389925,57	5,00	36,0	38,3	19,5	43,3	67,3
78_A		--	208246,88	389928,95	1,50	31,1	32,5	14,7	37,5	63,6
78_B		--	208246,88	389928,95	5,00	31,5	32,8	15,5	37,8	63,2
79_A		--	208237,71	389928,28	1,50	35,6	37,4	19,0	42,4	66,0
79_B		--	208237,71	389928,28	5,00	36,3	38,1	20,6	43,1	65,7
80_A		--	208242,46	389931,22	1,50	35,8	37,3	19,0	42,3	67,3
80_B		--	208242,46	389931,22	5,00	36,4	37,9	20,4	42,9	67,5
81_A		--	208243,12	389902,34	1,50	31,9	33,2	15,2	38,2	63,7
81_B		--	208243,12	389902,34	5,00	32,2	33,6	15,7	38,6	64,0
82_A		--	208248,23	389905,53	1,50	31,1	32,6	14,8	37,6	62,8
82_B		--	208248,23	389905,53	5,00	31,4	33,0	15,3	38,0	62,6
83_A		--	208252,90	389908,44	1,50	30,2	32,0	14,2	37,0	61,6
83_B		--	208252,90	389908,44	5,00	30,3	32,3	14,4	37,3	61,3
84_A		--	208257,44	389911,27	1,50	29,5	31,3	13,0	36,3	60,5
84_B		--	208257,44	389911,27	5,00	29,9	31,8	13,8	36,8	60,3
85_A		--	208262,49	389914,36	1,50	28,9	30,3	12,7	35,3	57,5
85_B		--	208262,49	389914,36	5,00	29,5	30,9	13,5	35,9	57,6
86_A		--	208267,51	389911,72	1,50	23,5	26,0	4,3	31,0	56,2
86_B		--	208267,51	389911,72	5,00	23,4	26,1	4,6	31,1	55,6
87_A		--	208267,27	389906,37	1,50	19,8	21,8	2,7	26,8	50,4
87_B		--	208267,27	389906,37	5,00	18,6	20,6	2,7	25,6	49,0
88_A		--	208262,06	389903,17	1,50	19,9	21,5	4,4	26,5	50,4
88_B		--	208262,06	389903,17	5,00	18,9	20,7	3,7	25,7	48,7
89_A		--	208257,50	389900,33	1,50	22,5	24,4	6,5	29,4	51,4
89_B		--	208257,50	389900,33	5,00	20,4	22,4	7,0	27,4	49,8
90_A		--	208252,83	389897,42	1,50	24,9	27,0	10,1	32,0	57,5
90_B		--	208252,83	389897,42	5,00	24,6	26,5	7,8	31,5	50,2
91_A		--	208247,93	389894,36	1,50	26,5	28,4	12,8	33,4	57,9
91_B		--	208247,93	389894,36	5,00	28,9	30,1	9,6	35,1	51,1
92_A		--	208242,90	389896,98	1,50	31,6	33,6	16,1	38,6	62,3
92_B		--	208242,90	389896,98	5,00	32,8	34,7	16,3	39,7	61,9
93_A		--	208282,11	389966,71	1,50	28,6	31,4	6,7	36,4	59,6
93_B		--	208282,11	389966,71	5,00	29,2	32,0	7,3	37,0	60,1
94_A		--	208284,25	389971,53	1,50	29,6	31,6	8,3	36,6	61,1
94_B		--	208284,25	389971,53	5,00	30,2	32,3	9,1	37,3	61,3
95_A		--	208290,62	389971,41	1,50	24,6	26,6	5,8	31,6	54,4
95_B		--	208290,62	389971,41	5,00	24,8	27,4	5,3	32,4	53,7
96_A		--	208288,32	389966,17	1,50	22,7	25,7	4,6	30,7	58,3
96_B		--	208288,32	389966,17	5,00	22,4	25,9	4,1	30,9	57,6
97_A		--	208296,97	389961,25	1,50	28,6	30,7	7,3	35,7	60,2
97_B		--	208296,97	389961,25	5,00	29,1	31,3	8,1	36,3	60,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1c
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
98_A		--	208297,49	389966,63	1,50	27,6	29,1	9,2	34,1	57,8
98_B		--	208297,49	389966,63	5,00	28,1	29,9	10,1	34,9	57,8
99_A		--	208302,92	389964,38	1,50	26,1	28,5	5,3	33,5	56,7
99_B		--	208302,92	389964,38	5,00	27,2	30,0	5,6	35,0	56,6
T01_A	tuin wo6	--	208212,49	389905,72	1,50	33,7	36,5	16,4	41,5	68,1
T02_A	tuin wo5	--	208208,94	389911,20	1,50	35,6	37,4	19,2	42,4	68,4
T03_A	tuin wo4	--	208201,52	389922,48	1,50	36,1	38,5	17,2	43,5	68,2
T04_A	tuin wo3	--	208197,98	389928,93	1,50	39,7	40,8	25,3	45,8	70,4
T05_A	tuin wo2	--	208191,20	389939,25	1,50	40,7	43,1	24,4	48,1	74,8
T06_A	tuin wo1	--	208187,66	389945,06	1,50	41,3	44,1	23,9	49,1	77,5
T07_A	tuin wo7	--	208199,82	389944,83	1,50	40,0	42,1	23,1	47,1	74,4
T08_A	tuin wo8	--	208204,96	389947,91	1,50	37,7	38,9	21,3	43,9	69,3
T09_A	tuin wo9	--	208209,76	389950,82	1,50	36,1	37,4	18,2	42,4	67,3
T10_A	tuin wo10	--	208214,73	389954,08	1,50	35,2	36,7	16,4	41,7	67,2
T11_A	tuin wo11	--	208219,52	389957,34	1,50	35,3	37,5	14,8	42,5	69,1
T12_A	tuin wo12	--	208229,46	389963,16	1,50	33,7	36,1	13,5	41,1	67,0
T13_A	tuin wo13	--	208235,12	389966,76	1,50	32,6	34,9	13,3	39,9	65,5
T14_A	tuin wo14	--	208239,57	389969,67	1,50	32,0	34,1	13,3	39,1	64,8
T15_A	tuin wo15	--	208244,37	389972,24	1,50	32,2	34,0	13,4	39,0	64,6
T16_A	tuin wo16	--	208249,51	389975,33	1,50	31,8	33,7	12,8	38,7	64,7
T17_A	tuin wo17	--	208243,34	389956,31	1,50	35,0	36,7	17,4	41,7	66,1
T18_A	tuin wo18	--	208246,26	389951,34	1,50	35,8	37,4	18,1	42,4	67,4
T19_A	tuin wo19	--	208249,51	389946,88	1,50	36,1	37,2	19,5	42,2	67,2
T20_A	tuin wo20	--	208253,63	389941,23	1,50	36,4	37,6	19,7	42,6	68,5
T21_A	tuin 21	--	208256,88	389936,94	1,50	36,2	37,5	18,6	42,5	68,0
T22_A	tuin wo22	--	208216,10	389918,61	1,50	34,3	37,3	16,8	42,3	68,1
T23_A	tuin wo23	--	208221,41	389922,38	1,50	35,6	38,4	17,9	43,4	69,0
T24_A	tuin wo24	--	208226,21	389925,63	1,50	36,5	39,1	20,2	44,1	69,0
T25_A	tuin wo25	--	208231,00	389928,37	1,50	36,9	39,1	20,0	44,1	68,5
T26_A	tuin wo26	--	208235,80	389931,46	1,50	37,3	39,2	20,6	44,2	68,6
T27_A	tuin wo27	--	208240,77	389934,72	1,50	37,4	38,9	20,7	43,9	68,3
T28_A	tuin wo 27	--	208272,48	390003,09	1,50	28,1	31,0	3,2	36,0	59,2
T29_A	tuin wo 28	--	208275,56	389998,12	1,50	28,9	31,0	7,5	36,0	60,7
T30_A	tuin wo 29	--	208278,30	389992,81	1,50	28,1	30,5	5,2	35,5	58,3
T31_A	tuin wo 30	--	208281,22	389987,50	1,50	26,7	29,0	4,9	34,0	58,7
T32_A	tuin wo 31	--	208284,64	389983,04	1,50	26,5	29,3	0,1	34,3	58,2
T33_A	tuin wo33	--	208293,38	389973,62	1,50	26,7	29,5	5,7	34,5	57,4
T34_A	tuin wo34	--	208292,31	389959,92	1,50	30,4	32,9	10,2	37,9	62,5
T35_A	tuin wo31	--	208284,81	390005,41	1,50	31,0	33,2	9,5	38,2	62,4
T36_A	tuin wo32	--	208287,06	390039,90	1,50	26,8	29,5	5,5	34,5	58,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - woning 1
Groep: Beerendonckerweg 1c
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
11_A	woning 1	--	208175,34	389937,67	1,50	44,4	45,2
S-P	S personenauto's	Beerendonckerweg 1c	208157,83	389935,59	0,75	41,0	39,7
S-Pu-01	S publiek toeschouwers voetbal 100 pers.	Beerendonckerweg 1c	208021,06	390000,20	1,60	38,5	--
S spe01	S voetbal spelers	Beerendonckerweg 1c	208083,59	390039,48	1,60	35,7	38,7
S-fluitge1	S scheidsrechterfluit gemiddeld (100)	Beerendonckerweg 1c	208084,22	390039,15	1,60	30,8	--
S-train01	S trainer stem	Beerendonckerweg 1c	208084,81	390039,56	1,60	29,8	39,4
S-Vr	S Vrachtwagen leverancier	Beerendonckerweg 1c	208156,77	389935,51	1,20	29,6	--
S spe02	S voetbal spelers (2e veld)	Beerendonckerweg 1c	208037,35	390106,89	1,60	26,7	29,7
S spe03	S voetbal spelers (3e veld)	Beerendonckerweg 1c	207935,97	390042,72	1,60	24,8	27,8
S-train02	S trainer stem (2e veld)	Beerendonckerweg 1c	208036,85	390105,40	1,60	20,6	30,1
S-train03	S trainer stem (3e veld)	Beerendonckerweg 1c	207936,32	390043,07	1,60	18,8	28,3
S-p-s01	S piek scheidsrechterfluitje	Beerendonckerweg 1c	208139,63	389948,00	1,70	-125,0	-125,0
S-p-Vr	S piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 1c	208157,00	389936,12	1,20	-126,1	--
S-p-s02	S piek scheidsrechterfluitje	Beerendonckerweg 1c	208123,14	389961,11	1,70	-131,2	-131,2
S-p-s03	S piek scheidsrechterfluitje	Beerendonckerweg 1c	208113,02	389992,46	1,70	-134,1	-134,1
S-P-01	S piek schreeuwen speler/toeschouwer	Beerendonckerweg 1c	208139,55	389946,40	1,70	-135,4	-135,4
S-p-P	S piek auto's rustig wegrijden	Beerendonckerweg 1c	208157,53	389935,68	0,75	-138,0	-138,0
S-fluitge2	S scheidsrechterfluit gemiddeld (50)	Beerendonckerweg 1c	208085,55	390039,60	1,60	--	30,1
S-Pu-02	S publiek toeschouwers voetbal 50 pers.	Beerendonckerweg 1c	208021,35	389999,68	1,60	--	35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - woning 1
Groep: Beerendonckerweg 1c
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Nacht	Etmaal	Li
11_A	33,7	50,2	78,7
S-P	33,7	44,7	58,6
S-Pu-01	--	38,5	46,4
S spe01	--	43,7	42,7
S-fluitge1	--	30,8	52,6
S-train01	--	44,4	46,4
S-Vr	--	29,6	66,9
S spe02	--	34,7	35,1
S spe03	--	32,8	33,4
S-train02	--	35,1	38,6
S-train03	--	33,3	36,9
S-p-s01	--	-120,0	74,7
S-p-Vr	--	-126,1	72,9
S-p-s02	--	-126,2	70,0
S-p-s03	--	-129,1	67,9
S-P-01	--	-130,4	64,3
S-p-P	-138,0	-128,0	61,0
S-fluitge2	--	35,1	51,9
S-Pu-02	--	40,5	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_B - woning 7
Groep: Beerendonckerweg 1c
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
20_B	woning 7	--	208193,84	389956,12	5,00	42,9	44,6
S-P	S personenauto's	Beerendonckerweg 1c	208157,83	389935,59	0,75	37,1	35,8
S-p-P	S piek auto's rustig wegrijden	Beerendonckerweg 1c	208157,53	389935,68	0,75	-145,9	-145,9
S-train03	S trainer stem (3e veld)	Beerendonckerweg 1c	207936,32	390043,07	1,60	19,2	28,7
S spe03	S voetbal spelers (3e veld)	Beerendonckerweg 1c	207935,97	390042,72	1,60	25,1	28,1
S-train02	S trainer stem (2e veld)	Beerendonckerweg 1c	208036,85	390105,40	1,60	20,5	30,0
S spe02	S voetbal spelers (2e veld)	Beerendonckerweg 1c	208037,35	390106,89	1,60	26,5	29,5
S-fluitge2	S scheidsrechterfluit gemiddeld (50)	Beerendonckerweg 1c	208085,55	390039,60	1,60	--	30,4
S-Pu-02	S publiek toeschouwers voetbal 50 pers.	Beerendonckerweg 1c	208021,35	389999,68	1,60	--	35,2
S-p-Vr	S piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 1c	208157,00	389936,12	1,20	-133,9	--
S-Vr	S Vrachtwagen leverancier	Beerendonckerweg 1c	208156,77	389935,51	1,20	25,6	--
S-fluitge1	S scheidsrechterfluit gemiddeld (100)	Beerendonckerweg 1c	208084,22	390039,15	1,60	31,2	--
S-p-s03	S piek scheidsrechterfluitje	Beerendonckerweg 1c	208113,02	389992,46	1,70	-137,8	-137,8
S-p-s02	S piek scheidsrechterfluitje	Beerendonckerweg 1c	208123,14	389961,11	1,70	-129,2	-129,2
S-P-01	S piek schreeuwen speler/toeschouwer	Beerendonckerweg 1c	208139,55	389946,40	1,70	-137,1	-137,1
S-p-s01	S piek scheidsrechterfluitje	Beerendonckerweg 1c	208139,63	389948,00	1,70	-126,6	-126,6
S-train01	S trainer stem	Beerendonckerweg 1c	208084,81	390039,56	1,60	30,2	39,7
S-Pu-01	S publiek toeschouwers voetbal 100 pers.	Beerendonckerweg 1c	208021,06	390000,20	1,60	38,2	--
S spe01	S voetbal spelers	Beerendonckerweg 1c	208083,59	390039,48	1,60	36,0	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_B - woning 7
Groep: Beerendonckerweg 1c
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Nacht	Etmaal	Li
20_B	29,8	49,6	75,7
S-P	29,8	40,8	54,3
S-p-P	-145,9	-135,9	53,1
S-train03	--	33,7	36,6
S spe03	--	33,1	33,0
S-train02	--	35,0	37,6
S spe02	--	34,5	34,1
S-fluitge2	--	35,4	50,6
S-Pu-02	--	40,2	42,1
S-p-Vr	--	-133,9	65,1
S-Vr	--	25,6	62,6
S-fluitge1	--	31,2	51,5
S-p-s03	--	-132,8	62,4
S-p-s02	--	-124,2	70,1
S-P-01	--	-132,1	61,9
S-p-s01	--	-121,6	72,5
S-train01	--	44,7	45,1
S-Pu-01	--	38,2	45,1
S spe01	--	44,0	41,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1a
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	woning 6	--	208204,14	389898,07	1,50	50,2	27,4	24,4	50,2	80,7
01_B	woning 6	--	208204,14	389898,07	5,00	52,3	30,0	27,0	52,3	80,9
02_A	woning 6	--	208200,07	389899,07	1,50	50,7	28,2	25,2	50,7	81,6
02_B	woning 6	--	208200,07	389899,07	5,00	52,7	30,7	27,7	52,7	81,7
03_A	woning 5	--	208197,26	389903,51	1,50	50,1	27,8	24,8	50,1	81,1
03_B	woning 5	--	208197,26	389903,51	5,00	52,3	30,3	27,3	52,3	81,3
04_A	woning 5	--	208199,26	389908,71	1,50	37,7	18,2	15,2	37,7	69,1
04_B	woning 5	--	208199,26	389908,71	5,00	40,0	20,7	17,7	40,0	69,2
05_A	woning 4	--	208193,97	389915,41	1,50	48,0	26,0	23,0	48,0	78,7
05_B	woning 4	--	208193,97	389915,41	5,00	50,6	28,6	25,6	50,6	79,0
06_A	woning 4	--	208188,89	389916,34	1,50	47,9	26,0	23,0	47,9	78,9
06_B	woning 4	--	208188,89	389916,34	5,00	50,7	28,7	25,7	50,7	79,3
07_A	woning 3	--	208186,30	389920,41	1,50	47,0	24,9	21,9	47,0	78,2
07_B	woning 3	--	208186,30	389920,41	5,00	49,9	28,0	25,0	49,9	78,5
08_A	woning 3	--	208187,63	389925,12	1,50	31,2	14,6	11,6	31,2	63,6
08_B	woning 3	--	208187,63	389925,12	5,00	34,1	16,7	13,7	34,1	63,7
09_A	woning 2	--	208182,62	389932,16	1,50	44,4	21,3	18,3	44,4	75,5
09_B	woning 2	--	208182,62	389932,16	5,00	47,2	24,5	21,5	47,2	75,8
100_A		--	208302,96	389958,62	1,50	36,1	11,4	8,4	36,1	67,9
100_B		--	208302,96	389958,62	5,00	37,0	12,1	9,1	37,0	67,8
101_A		--	208270,06	389917,31	1,50	32,5	11,6	8,5	32,5	65,3
101_B		--	208270,06	389917,31	5,00	33,3	12,1	9,1	33,3	64,3
102_A		--	208277,65	389922,09	1,50	36,1	15,2	12,2	36,1	68,7
102_B		--	208277,65	389922,09	5,00	37,2	16,0	13,0	37,2	68,3
103_A		--	208285,94	389927,35	1,50	36,0	14,7	11,7	36,0	69,1
103_B		--	208285,94	389927,35	5,00	36,9	15,3	12,3	36,9	68,8
104_A		--	208294,01	389932,39	1,50	35,8	14,2	11,1	35,8	68,6
104_B		--	208294,01	389932,39	5,00	36,5	14,7	11,7	36,5	68,3
105_A		--	208301,87	389937,33	1,50	35,4	13,6	10,6	35,4	69,2
105_B		--	208301,87	389937,33	5,00	36,0	14,1	11,1	36,0	68,8
106_A		--	208305,10	389937,76	1,50	32,6	11,6	8,6	32,6	64,5
106_B		--	208305,10	389937,76	5,00	33,2	12,0	9,0	33,2	64,0
107_A		--	208307,01	389928,16	1,50	23,3	2,3	-0,7	23,3	54,0
107_B		--	208307,01	389928,16	5,00	23,1	1,9	-1,1	23,1	50,7
108_A		--	208299,17	389923,23	1,50	24,4	3,4	0,4	24,4	55,5
108_B		--	208299,17	389923,23	5,00	24,1	3,2	0,1	24,1	52,3
109_A		--	208291,21	389918,25	1,50	25,0	4,2	1,2	25,0	56,3
109_B		--	208291,21	389918,25	5,00	25,1	4,3	1,3	25,1	53,3
10_A	woning 2	--	208178,38	389932,81	1,50	44,5	21,5	18,5	44,5	75,8
10_B	woning 2	--	208178,38	389932,81	5,00	47,1	24,1	21,1	47,1	76,0
110_A		--	208283,14	389913,13	1,50	25,9	5,2	2,2	25,9	57,3
110_B		--	208283,14	389913,13	5,00	26,1	5,5	2,5	26,1	54,6
111_A		--	208275,02	389908,02	1,50	34,5	16,0	13,0	34,5	62,1
111_B		--	208275,02	389908,02	5,00	37,0	18,0	15,0	37,0	62,0
112_A		--	208271,08	389909,14	1,50	31,6	14,6	11,6	31,6	62,2
112_B		--	208271,08	389909,14	5,00	33,7	16,6	13,6	33,7	62,1
113_A	woning 31	--	208286,63	390006,93	1,50	27,8	5,3	2,3	27,8	57,8
113_B	woning 31	--	208286,63	390006,93	5,00	26,4	3,8	0,8	26,4	55,1
114_A	woning 31	--	208289,18	390012,35	1,50	25,8	3,1	0,1	25,8	55,9
114_B	woning 31	--	208289,18	390012,35	5,00	21,0	-1,6	-4,6	21,0	50,8
115_A	woning 31	--	208294,93	390011,95	1,50	25,4	3,3	0,3	25,4	55,5
115_B	woning 31	--	208294,93	390011,95	5,00	26,1	3,9	0,9	26,1	55,3
116_A	woning 31	--	208293,27	390007,01	1,50	28,4	6,0	3,0	28,4	58,7
116_B	woning 31	--	208293,27	390007,01	5,00	29,2	6,7	3,7	29,2	58,5
117_A	woning 32	--	208287,86	390031,91	1,50	25,4	2,2	-0,8	25,4	55,6
117_B	woning 32	--	208287,86	390031,91	5,00	26,2	3,2	0,2	26,2	55,9
118_A	woning 32	--	208288,25	390037,83	1,50	18,3	-4,6	-7,6	18,3	48,5
118_B	woning 32	--	208288,25	390037,83	5,00	17,8	-4,6	-7,6	17,8	47,3
119_A	woning 32	--	208293,51	390035,51	1,50	23,4	0,3	-2,8	23,4	53,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1a
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
119_B	woning 32	--	208293,51	390035,51	5,00	24,0	0,8	-2,2	24,0	53,1
11_A	woning 1	--	208175,34	389937,67	1,50	43,7	20,8	17,8	43,7	75,2
11_B	woning 1	--	208175,34	389937,67	5,00	46,3	23,0	20,0	46,3	75,4
120_A	woning 32	--	208293,73	390029,81	1,50	25,3	2,1	-1,0	25,3	55,9
120_B	woning 32	--	208293,73	390029,81	5,00	26,2	3,1	0,1	26,2	55,9
12_A	woning 1	--	208178,43	389943,23	1,50	26,6	4,3	1,3	26,6	57,0
12_B	woning 1	--	208178,43	389943,23	5,00	28,6	6,0	3,0	28,6	57,0
13_A	woning 1	--	208183,06	389942,89	1,50	28,3	5,6	2,6	28,3	58,1
13_B	woning 1	--	208183,06	389942,89	5,00	30,5	7,5	4,5	30,5	58,3
14_A	woning 2	--	208186,04	389938,12	1,50	31,6	7,9	4,9	31,6	60,9
14_B	woning 2	--	208186,04	389938,12	5,00	33,6	10,1	7,1	33,6	60,9
15_A	woning 3	--	208193,93	389925,77	1,50	33,6	12,7	9,7	33,6	63,9
15_B	woning 3	--	208193,93	389925,77	5,00	35,6	14,7	11,7	35,6	63,6
16_A	woning 4	--	208196,97	389920,98	1,50	34,1	14,5	11,5	34,1	63,6
16_B	woning 4	--	208196,97	389920,98	5,00	36,3	16,7	13,7	36,3	63,3
17_A	woning 5	--	208204,79	389909,01	1,50	41,1	18,4	15,4	41,1	70,0
17_B	woning 5	--	208204,79	389909,01	5,00	44,0	21,0	18,0	44,0	70,2
18_A	woning 6	--	208207,77	389904,31	1,50	39,2	16,8	13,8	39,2	73,0
18_B	woning 6	--	208207,77	389904,31	5,00	41,7	19,5	16,5	41,7	73,4
19_A	woning 7	--	208193,29	389950,85	1,50	37,1	13,9	10,9	37,1	65,8
19_B	woning 7	--	208193,29	389950,85	5,00	35,8	14,5	11,5	35,8	63,5
20_A	woning 7	--	208193,84	389956,12	1,50	31,5	10,0	7,0	31,5	65,7
20_B	woning 7	--	208193,84	389956,12	5,00	26,8	4,6	1,5	26,8	54,9
21_A	woning 8	--	208198,63	389959,10	1,50	27,5	5,5	2,5	27,5	57,7
21_B	woning 8	--	208198,63	389959,10	5,00	25,8	4,3	1,2	25,8	54,7
22_A	woning 9	--	208203,33	389962,03	1,50	26,7	4,4	1,3	26,7	57,2
22_B	woning 9	--	208203,33	389962,03	5,00	25,5	3,0	0,0	25,5	54,9
23_A	woning 10	--	208208,68	389965,37	1,50	26,3	4,4	1,3	26,3	56,8
23_B	woning 10	--	208208,68	389965,37	5,00	25,8	3,8	0,8	25,8	54,4
24_A	woning 11	--	208213,73	389968,53	1,50	29,3	6,1	3,1	29,3	59,8
24_B	woning 11	--	208213,73	389968,53	5,00	25,6	3,6	0,6	25,6	54,7
25_A	woning 11	--	208218,02	389965,46	1,50	31,5	8,8	5,8	31,5	64,6
25_B	woning 11	--	208218,02	389965,46	5,00	32,8	10,0	7,0	32,8	64,6
26_A	woning 12	--	208223,09	389968,53	1,50	33,2	12,2	9,2	33,2	64,5
26_B	woning 12	--	208223,09	389968,53	5,00	33,6	12,7	9,7	33,6	63,2
27_A	woning 12	--	208223,65	389974,59	1,50	29,1	7,6	4,6	29,1	60,2
27_B	woning 12	--	208223,65	389974,59	5,00	27,4	5,0	2,0	27,4	57,1
28_A	woning 13	--	208228,33	389977,51	1,50	30,0	7,0	4,0	30,0	60,4
28_B	woning 13	--	208228,33	389977,51	5,00	28,5	5,3	2,3	28,5	57,9
29_A	woning 14	--	208232,69	389980,23	1,50	28,7	6,5	3,5	28,7	58,2
29_B	woning 14	--	208232,69	389980,23	5,00	25,4	2,8	-0,2	25,4	54,7
30_A	woning 15	--	208237,58	389983,28	1,50	27,8	5,8	2,8	27,8	57,9
30_B	woning 15	--	208237,58	389983,28	5,00	23,8	1,4	-1,6	23,8	52,1
31_A	woning 16	--	208242,72	389986,48	1,50	27,2	5,1	2,1	27,2	57,4
31_B	woning 16	--	208242,72	389986,48	5,00	23,1	1,2	-1,8	23,1	51,7
32_A	woning 16	--	208247,29	389983,98	1,50	29,0	7,8	4,7	29,0	60,2
32_B	woning 16	--	208247,29	389983,98	5,00	29,9	8,5	5,5	29,9	59,8
33_A	woning 16	--	208247,20	389978,31	1,50	35,2	13,3	10,3	35,2	66,6
33_B	woning 16	--	208247,20	389978,31	5,00	36,3	14,1	11,1	36,3	66,5
34_A	woning 15	--	208242,09	389975,12	1,50	35,2	14,0	11,0	35,2	66,8
34_B	woning 15	--	208242,09	389975,12	5,00	36,3	14,8	11,8	36,3	66,6
35_A	woning 14	--	208237,40	389972,19	1,50	35,5	14,1	11,1	35,5	67,0
35_B	woning 14	--	208237,40	389972,19	5,00	36,6	15,0	12,0	36,6	66,9
36_A	woning 13	--	208232,85	389969,35	1,50	35,9	14,3	11,3	35,9	66,5
36_B	woning 13	--	208232,85	389969,35	5,00	37,1	15,4	12,4	37,1	66,4
37_A	woning 12	--	208227,92	389966,28	1,50	35,1	14,4	11,4	35,1	66,4
37_B	woning 12	--	208227,92	389966,28	5,00	36,4	15,5	12,5	36,4	66,4
38_A	woning 11	--	208217,65	389959,99	1,50	35,8	14,8	11,8	35,8	68,4
38_B	woning 11	--	208217,65	389959,99	5,00	37,4	16,0	12,9	37,4	68,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1a
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
39_A	woning 10	--	208212,98	389957,08	1,50	36,8	15,4	12,4	36,8	67,8
39_B	woning 10	--	208212,98	389957,08	5,00	38,3	16,7	13,6	38,3	67,9
40_A	woning 9	--	208207,80	389953,85	1,50	35,7	14,5	11,5	35,7	64,9
40_B	woning 9	--	208207,80	389953,85	5,00	37,3	15,8	12,8	37,3	65,0
41_A	woning 8	--	208202,88	389950,78	1,50	35,2	12,3	9,3	35,2	64,0
41_B	woning 8	--	208202,88	389950,78	5,00	36,8	14,1	11,1	36,8	64,1
42_A	woning 7	--	208198,15	389947,83	1,50	34,5	12,8	9,8	34,5	65,2
42_B	woning 7	--	208198,15	389947,83	5,00	36,6	14,6	11,6	36,6	65,4
43_A	woning 31	--	208273,41	389976,43	1,50	30,8	8,5	5,5	30,8	60,0
43_B	woning 31	--	208273,41	389976,43	5,00	31,6	9,0	6,0	31,6	59,7
44_A	woning 30	--	208270,27	389981,38	1,50	29,6	8,4	5,4	29,6	60,8
44_B	woning 30	--	208270,27	389981,38	5,00	30,5	8,8	5,8	30,5	60,6
45_A	woning 29	--	208266,96	389986,57	1,50	33,1	11,2	8,2	33,1	63,8
45_B	woning 29	--	208266,96	389986,57	5,00	33,6	11,6	8,6	33,6	63,0
46_A	woning 28	--	208263,99	389991,25	1,50	32,8	10,7	7,6	32,8	64,8
46_B	woning 28	--	208263,99	389991,25	5,00	32,9	10,8	7,8	32,9	63,9
47_A	woning 27	--	208261,05	389995,87	1,50	31,5	8,1	5,1	31,5	61,6
47_B	woning 27	--	208261,05	389995,87	5,00	31,2	7,7	4,7	31,2	60,3
48_A	woning 27	--	208263,50	390000,53	1,50	26,2	3,3	0,3	26,2	56,9
48_B	woning 27	--	208263,50	390000,53	5,00	21,1	-1,5	-4,5	21,1	52,1
49_A	woning 27	--	208269,18	390000,44	1,50	24,9	2,5	-0,5	24,9	55,7
49_B	woning 27	--	208269,18	390000,44	5,00	24,8	2,6	-0,5	24,8	54,9
50_A	woning 28	--	208272,33	389995,49	1,50	23,9	2,6	-0,4	23,9	54,4
50_B	woning 28	--	208272,33	389995,49	5,00	24,5	3,3	0,2	24,5	54,2
51_A	woning 29	--	208275,43	389990,61	1,50	22,4	0,5	-2,5	22,4	51,7
51_B	woning 29	--	208275,43	389990,61	5,00	23,0	0,9	-2,1	23,0	50,9
52_A	woning 30	--	208278,36	389986,01	1,50	25,3	2,6	-0,4	25,3	54,7
52_B	woning 30	--	208278,36	389986,01	5,00	25,9	3,1	0,1	25,9	54,1
53_A	woning 31	--	208281,29	389981,40	1,50	28,9	3,8	0,8	28,9	57,0
53_B	woning 31	--	208281,29	389981,40	5,00	29,5	4,4	1,4	29,5	56,7
54_A	woning 31	--	208278,85	389976,27	1,50	30,3	7,1	4,1	30,3	60,1
54_B	woning 31	--	208278,85	389976,27	5,00	31,2	7,9	4,9	31,2	60,0
55_A		--	208255,00	389963,15	1,50	23,9	2,8	-0,2	23,9	54,2
55_B		--	208255,00	389963,15	5,00	24,4	3,1	0,1	24,4	53,4
56_A		--	208257,99	389958,44	1,50	26,8	3,9	0,9	26,8	57,0
56_B		--	208257,99	389958,44	5,00	27,3	4,2	1,2	27,3	56,3
57_A		--	208261,01	389953,68	1,50	26,6	4,6	1,6	26,6	58,2
57_B		--	208261,01	389953,68	5,00	27,1	5,1	2,1	27,1	57,4
58_A		--	208264,09	389948,85	1,50	30,9	6,5	3,5	30,9	62,2
58_B		--	208264,09	389948,85	5,00	31,9	7,4	4,4	31,9	61,8
59_A		--	208267,07	389944,17	1,50	31,5	6,9	3,9	31,5	62,8
59_B		--	208267,07	389944,17	5,00	32,5	7,8	4,8	32,5	62,4
60_A		--	208264,77	389939,08	1,50	38,0	15,0	12,0	38,0	68,4
60_B		--	208264,77	389939,08	5,00	39,5	16,1	13,1	39,5	68,3
61_A		--	208258,99	389939,52	1,50	31,5	10,9	7,9	31,5	62,6
61_B		--	208258,99	389939,52	5,00	33,0	12,3	9,3	33,0	62,7
62_A		--	208255,89	389944,40	1,50	32,1	11,4	8,4	32,1	63,1
62_B		--	208255,89	389944,40	5,00	33,3	12,5	9,5	33,3	63,0
63_A		--	208252,94	389949,02	1,50	33,7	11,5	8,5	33,7	64,1
63_B		--	208252,94	389949,02	5,00	34,9	12,4	9,4	34,9	63,9
64_A		--	208250,36	389953,08	1,50	35,3	14,5	11,5	35,3	67,8
64_B		--	208250,36	389953,08	5,00	36,4	15,4	12,4	36,4	67,6
65_A		--	208247,13	389958,17	1,50	36,3	15,1	12,1	36,3	68,9
65_B		--	208247,13	389958,17	5,00	37,4	15,9	12,9	37,4	68,7
66_A		--	208249,54	389963,42	1,50	29,2	8,6	5,6	29,2	58,6
66_B		--	208249,54	389963,42	5,00	29,8	9,1	6,1	29,8	58,0
67_A		--	208247,32	389923,27	1,50	41,6	18,8	15,8	41,6	73,5
67_B		--	208247,32	389923,27	5,00	43,7	20,5	17,5	43,7	73,8
68_A		--	208242,50	389920,29	1,50	42,6	19,4	16,4	42,6	74,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1a
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
68_B		--	208242,50	389920,29	5,00	44,8	21,3	18,3	44,8	74,5
69_A		--	208237,33	389917,07	1,50	43,4	20,3	17,3	43,4	74,7
69_B		--	208237,33	389917,07	5,00	45,8	22,5	19,4	45,8	75,1
70_A		--	208232,80	389914,24	1,50	43,9	21,0	18,0	43,9	74,9
70_B		--	208232,80	389914,24	5,00	46,5	23,3	20,3	46,5	75,2
71_A		--	208228,08	389911,30	1,50	44,6	21,9	18,9	44,6	75,7
71_B		--	208228,08	389911,30	5,00	47,3	24,4	21,4	47,3	76,0
72_A		--	208222,96	389908,10	1,50	45,7	23,1	20,1	45,7	76,6
72_B		--	208222,96	389908,10	5,00	48,5	25,8	22,8	48,5	76,9
73_A		--	208217,93	389910,36	1,50	45,9	23,4	20,4	45,9	75,8
73_B		--	208217,93	389910,36	5,00	48,9	26,2	23,2	48,9	76,2
74_A		--	208218,29	389916,17	1,50	40,9	17,5	14,5	40,9	73,1
74_B		--	208218,29	389916,17	5,00	43,4	20,1	17,1	43,4	73,4
75_A		--	208223,35	389919,32	1,50	38,4	16,4	13,4	38,4	71,1
75_B		--	208223,35	389919,32	5,00	40,9	18,8	15,8	40,9	71,4
76_A		--	208228,14	389922,31	1,50	35,9	13,7	10,7	35,9	67,6
76_B		--	208228,14	389922,31	5,00	38,1	15,8	12,7	38,1	68,2
77_A		--	208233,36	389925,57	1,50	33,9	11,2	8,2	33,9	65,0
77_B		--	208233,36	389925,57	5,00	35,8	13,2	10,2	35,8	64,9
78_A		--	208246,88	389928,95	1,50	27,8	5,3	2,3	27,8	59,3
78_B		--	208246,88	389928,95	5,00	29,1	6,3	3,3	29,1	58,9
79_A		--	208237,71	389928,28	1,50	31,2	10,9	7,9	31,2	61,2
79_B		--	208237,71	389928,28	5,00	32,6	12,9	9,9	32,6	60,8
80_A		--	208242,46	389931,22	1,50	31,1	10,1	7,1	31,1	61,7
80_B		--	208242,46	389931,22	5,00	32,6	11,9	8,9	32,6	61,5
81_A		--	208243,12	389902,34	1,50	42,5	20,4	17,3	42,5	74,9
81_B		--	208243,12	389902,34	5,00	44,9	22,4	19,4	44,9	75,2
82_A		--	208248,23	389905,53	1,50	40,4	19,9	16,9	40,4	74,3
82_B		--	208248,23	389905,53	5,00	42,5	21,7	18,7	42,5	74,6
83_A		--	208252,90	389908,44	1,50	40,1	19,0	16,0	40,1	73,8
83_B		--	208252,90	389908,44	5,00	42,1	20,6	17,6	42,1	74,1
84_A		--	208257,44	389911,27	1,50	39,3	18,2	15,2	39,3	73,0
84_B		--	208257,44	389911,27	5,00	41,1	19,6	16,6	41,1	73,2
85_A		--	208262,49	389914,36	1,50	38,2	17,4	14,4	38,2	72,4
85_B		--	208262,49	389914,36	5,00	39,7	18,7	15,6	39,7	72,5
86_A		--	208267,51	389911,72	1,50	27,6	6,3	3,3	27,6	58,9
86_B		--	208267,51	389911,72	5,00	28,3	7,2	4,2	28,3	58,2
87_A		--	208267,27	389906,37	1,50	34,1	17,1	14,1	34,1	64,5
87_B		--	208267,27	389906,37	5,00	36,6	19,4	16,4	36,6	64,6
88_A		--	208262,06	389903,17	1,50	34,9	17,1	14,1	34,9	66,2
88_B		--	208262,06	389903,17	5,00	37,5	19,6	16,5	37,5	66,5
89_A		--	208257,50	389900,33	1,50	35,9	17,1	14,1	35,9	67,8
89_B		--	208257,50	389900,33	5,00	38,6	19,8	16,8	38,6	68,1
90_A		--	208252,83	389897,42	1,50	36,9	18,1	15,1	36,9	69,7
90_B		--	208252,83	389897,42	5,00	39,7	21,0	18,0	39,7	70,1
91_A		--	208247,93	389894,36	1,50	38,3	18,5	15,4	38,3	71,6
91_B		--	208247,93	389894,36	5,00	41,2	21,4	18,4	41,2	71,9
92_A		--	208242,90	389896,98	1,50	43,5	21,2	18,2	43,5	75,4
92_B		--	208242,90	389896,98	5,00	46,5	23,8	20,8	46,5	75,9
93_A		--	208282,11	389966,71	1,50	28,4	6,3	3,3	28,4	59,5
93_B		--	208282,11	389966,71	5,00	29,4	7,0	4,0	29,4	59,6
94_A		--	208284,25	389971,53	1,50	22,7	1,2	-1,8	22,7	54,0
94_B		--	208284,25	389971,53	5,00	22,8	1,1	-1,9	22,8	53,1
95_A		--	208290,62	389971,41	1,50	25,2	3,0	-0,1	25,2	56,7
95_B		--	208290,62	389971,41	5,00	25,8	3,5	0,5	25,8	56,3
96_A		--	208288,32	389966,17	1,50	30,9	8,8	5,8	30,9	60,7
96_B		--	208288,32	389966,17	5,00	31,9	9,5	6,5	31,9	60,6
97_A		--	208296,97	389961,25	1,50	35,4	11,6	8,5	35,4	66,0
97_B		--	208296,97	389961,25	5,00	36,4	12,4	9,4	36,4	65,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1a
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
98_A		--	208297,49	389966,63	1,50	28,5	6,3	3,3	28,5	58,3
98_B		--	208297,49	389966,63	5,00	29,0	6,8	3,7	29,0	57,9
99_A		--	208302,92	389964,38	1,50	24,0	2,3	-0,7	24,0	60,2
99_B		--	208302,92	389964,38	5,00	24,6	2,9	-0,1	24,6	59,8
T01_A	tuin wo6	--	208212,49	389905,72	1,50	47,1	24,3	21,3	47,1	76,4
T02_A	tuin wo5	--	208208,94	389911,20	1,50	44,4	21,6	18,6	44,4	74,3
T03_A	tuin wo4	--	208201,52	389922,48	1,50	43,0	20,3	17,3	43,0	75,7
T04_A	tuin wo3	--	208197,98	389928,93	1,50	39,8	16,7	13,7	39,8	71,7
T05_A	tuin wo2	--	208191,20	389939,25	1,50	36,0	16,4	13,4	36,0	65,8
T06_A	tuin wo1	--	208187,66	389945,06	1,50	33,3	10,2	7,1	33,3	62,9
T07_A	tuin wo7	--	208199,82	389944,83	1,50	34,7	12,4	9,4	34,7	64,0
T08_A	tuin wo8	--	208204,96	389947,91	1,50	37,0	14,6	11,6	37,0	66,5
T09_A	tuin wo9	--	208209,76	389950,82	1,50	39,1	16,9	13,9	39,1	68,2
T10_A	tuin wo10	--	208214,73	389954,08	1,50	38,3	17,3	14,2	38,3	70,2
T11_A	tuin wo11	--	208219,52	389957,34	1,50	37,2	16,3	13,3	37,2	70,6
T12_A	tuin wo12	--	208229,46	389963,16	1,50	36,2	14,4	11,4	36,2	66,5
T13_A	tuin wo13	--	208235,12	389966,76	1,50	37,2	15,2	12,2	37,2	68,5
T14_A	tuin wo14	--	208239,57	389969,67	1,50	36,9	14,9	11,9	36,9	68,4
T15_A	tuin wo15	--	208244,37	389972,24	1,50	36,7	14,8	11,8	36,7	68,1
T16_A	tuin wo16	--	208249,51	389975,33	1,50	36,4	14,4	11,4	36,4	67,7
T17_A	tuin wo17	--	208243,34	389956,31	1,50	38,8	17,4	14,4	38,8	71,0
T18_A	tuin wo18	--	208246,26	389951,34	1,50	37,8	17,1	14,1	37,8	69,4
T19_A	tuin wo19	--	208249,51	389946,88	1,50	35,7	14,1	11,1	35,7	66,1
T20_A	tuin wo20	--	208253,63	389941,23	1,50	33,6	13,1	10,1	33,6	64,0
T21_A	tuin 21	--	208256,88	389936,94	1,50	34,0	12,6	9,6	34,0	64,6
T22_A	tuin wo22	--	208216,10	389918,61	1,50	42,6	20,4	17,4	42,6	72,9
T23_A	tuin wo23	--	208221,41	389922,38	1,50	39,0	17,0	14,0	39,0	70,4
T24_A	tuin wo24	--	208226,21	389925,63	1,50	36,8	16,1	13,0	36,8	68,0
T25_A	tuin wo25	--	208231,00	389928,37	1,50	35,8	13,3	10,3	35,8	65,6
T26_A	tuin wo26	--	208235,80	389931,46	1,50	35,3	14,0	11,0	35,3	66,0
T27_A	tuin wo27	--	208240,77	389934,72	1,50	35,3	13,0	10,0	35,3	65,6
T28_A	tuin wo 27	--	208272,48	390003,09	1,50	28,1	5,0	2,0	28,1	58,3
T29_A	tuin wo 28	--	208275,56	389998,12	1,50	26,4	4,1	1,1	26,4	56,7
T30_A	tuin wo 29	--	208278,30	389992,81	1,50	24,5	2,7	-0,3	24,5	54,2
T31_A	tuin wo 30	--	208281,22	389987,50	1,50	26,2	3,6	0,6	26,2	55,7
T32_A	tuin wo 31	--	208284,64	389983,04	1,50	29,7	5,2	2,2	29,7	58,4
T33_A	tuin wo33	--	208293,38	389973,62	1,50	25,8	3,5	0,5	25,8	57,3
T34_A	tuin wo34	--	208292,31	389959,92	1,50	37,1	13,2	10,2	37,1	68,0
T35_A	tuin wo31	--	208284,81	390005,41	1,50	29,0	6,4	3,4	29,0	58,7
T36_A	tuin wo32	--	208287,06	390039,90	1,50	25,9	2,9	-0,2	25,9	55,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - woning 6
Groep: Beerendonckerweg 1a
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag
02_A	woning 6	--	208200,07	389899,07	1,50	50,7
T-ladlosV	T Laden lossen voor	Beerendonckerweg 1a	208182,51	389847,98	1,50	44,5
T-heftr	T-diesel heftrucks	Beerendonckerweg 1a	208199,38	389851,87	0,75	44,3
T-cont3	Wisselen container algemeen	Beerendonckerweg 1a	208181,40	389878,31	1,50	42,4
T-Vr1	T-vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208216,43	389845,17	1,20	40,5
T-opend	Open deur houtmachinale	Beerendonckerweg 1a	208185,84	389831,77	0,00	39,7
T-cont1	Wisselen metaal- of houtcontainer	Beerendonckerweg 1a	208178,51	389864,28	1,50	39,1
T-cont2	Wisselen steencontainer	Beerendonckerweg 1a	208171,74	389870,97	1,50	38,5
T-ladlos2	T Laden lossen schaftketen	Beerendonckerweg 1a	208132,80	389858,58	1,50	36,0
T-ladlos1	T Laden lossen steigermateriaal	Beerendonckerweg 1a	208131,61	389849,94	1,50	33,5
T-B	T- busjes	Beerendonckerweg 1a	208218,16	389843,73	0,75	32,9
T-stofafzu	Stofafzuiging	Beerendonckerweg 1a	208162,98	389830,27	2,30	23,1
T-P	T-personenauto's	Beerendonckerweg 1a	208217,16	389844,73	0,75	20,8
T-ladlos3	T Laden lossen algemeen (stenen etc)	Beerendonckerweg 1a	208127,04	389828,40	1,50	20,7
T-pcont3	piek wisselen container algemeen	Beerendonckerweg 1a	208181,81	389876,95	1,50	-124,3
T-pMet	T piek metaal afval	Beerendonckerweg 1a	208177,63	389862,81	2,00	-127,5
T-pcont1	piek wisselen metaal- of houtcontainer	Beerendonckerweg 1a	208178,92	389862,91	1,50	-127,5
T-pcont2	piek wisselen steencontainer	Beerendonckerweg 1a	208172,15	389869,60	1,50	-128,1
T-p-vr4	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208176,01	389890,64	0,75	-130,0
T-p-vr3	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208187,48	389871,17	0,75	-132,4
T-pladlos2	T piek Laden lossen schaftketen	Beerendonckerweg 1a	208133,21	389857,22	1,50	-133,5
T-p-vr2	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208194,28	389856,77	0,75	-135,6
T-pladlos1	T piek Laden lossen steigermateriaal	Beerendonckerweg 1a	208132,03	389848,57	1,50	-136,0
T-p-P2	T piek busjes/ auto's	Beerendonckerweg 1a	208180,63	389883,77	0,75	-137,6
T-p-Vr1	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208215,82	389843,50	1,20	-138,9
T-p-P1	T piek busjes/ auto's	Beerendonckerweg 1a	208215,33	389844,52	0,75	-145,6
T-pladlos3	T piek Laden lossen algemeen (stenen etc)	Beerendonckerweg 1a	208127,45	389827,04	1,50	-149,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - woning 6
Groep: Beerendonckerweg 1a
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02_A	28,2	25,2	50,7	81,6
T-ladlosV	--	--	44,5	60,5
T-heftr	--	--	44,3	54,6
T-cont3	--	--	42,4	64,0
T-Vr1	--	--	40,5	72,0
T-opend	--	--	39,7	53,3
T-cont1	--	--	39,1	62,0
T-cont2	--	--	38,5	61,3
T-ladlos2	--	--	36,0	57,6
T-ladlos1	--	--	33,5	55,3
T-B	27,7	24,7	34,7	61,6
T-stofafzu	--	--	23,1	36,5
T-P	18,6	15,6	25,6	55,0
T-ladlos3	--	--	20,7	42,8
T-pcont3	--	--	-124,3	74,7
T-pMet	--	--	-127,5	72,4
T-pcont1	--	--	-127,5	72,9
T-pcont2	--	--	-128,1	72,2
T-p-vr4	--	--	-130,0	69,6
T-p-vr3	--	--	-132,4	68,0
T-pladlos2	--	--	-133,5	68,6
T-p-vr2	--	--	-135,6	65,8
T-pladlos1	--	--	-136,0	66,3
T-p-P2	-137,6	-137,6	-127,6	61,9
T-p-Vr1	--	--	-138,9	62,7
T-p-P1	-145,6	-145,6	-135,6	56,4
T-pladlos3	--	--	-149,0	53,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - woning 6
Groep: Beerendonckerweg 1a
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag
02_B	woning 6	--	208200,07	389899,07	5,00	52,7
T-B	T- busjes	Beerendonckerweg 1a	208218,16	389843,73	0,75	35,4
T-P	T-personenauto's	Beerendonckerweg 1a	208217,16	389844,73	0,75	23,8
T-p-P2	T piek busjes/ auto's	Beerendonckerweg 1a	208180,63	389883,77	0,75	-137,2
T-p-P1	T piek busjes/ auto's	Beerendonckerweg 1a	208215,33	389844,52	0,75	-142,5
T-pladlos3	T piek Laden lossen algemeen (stenen etc)	Beerendonckerweg 1a	208127,45	389827,04	1,50	-145,7
T-pladlos2	T piek Laden lossen schaftketen	Beerendonckerweg 1a	208133,21	389857,22	1,50	-130,9
T-pladlos1	T piek Laden lossen steigermateriaal	Beerendonckerweg 1a	208132,03	389848,57	1,50	-133,8
T-pcont3	piek wisselen container algemeen	Beerendonckerweg 1a	208181,81	389876,95	1,50	-124,2
T-pcont2	piek wisselen steencontainer	Beerendonckerweg 1a	208172,15	389869,60	1,50	-126,8
T-pcont1	piek wisselen metaal- of houtcontainer	Beerendonckerweg 1a	208178,92	389862,91	1,50	-126,0
T-pMet	T piek metaal afval	Beerendonckerweg 1a	208177,63	389862,81	2,00	-126,5
T-ladlosV	T Laden lossen voor	Beerendonckerweg 1a	208182,51	389847,98	1,50	46,9
T-opend	Open deur houtmachinale	Beerendonckerweg 1a	208185,84	389831,77	0,00	42,9
T-stofafzu	Stofafzuiging	Beerendonckerweg 1a	208162,98	389830,27	2,30	26,2
T-ladlos3	T Laden lossen algemeen (stenen etc)	Beerendonckerweg 1a	208127,04	389828,40	1,50	23,9
T-ladlos2	T Laden lossen schaftketen	Beerendonckerweg 1a	208132,80	389858,58	1,50	38,5
T-ladlos1	T Laden lossen steigermateriaal	Beerendonckerweg 1a	208131,61	389849,94	1,50	35,8
T-cont3	Wisselen container algemeen	Beerendonckerweg 1a	208181,40	389878,31	1,50	42,4
T-cont2	Wisselen steencontainer	Beerendonckerweg 1a	208171,74	389870,97	1,50	39,8
T-cont1	Wisselen metaal- of houtcontainer	Beerendonckerweg 1a	208178,51	389864,28	1,50	40,6
T-p-vr4	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208176,01	389890,64	0,75	-129,4
T-p-vr3	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208187,48	389871,17	0,75	-131,0
T-p-vr2	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208194,28	389856,77	0,75	-133,2
T-p-Vr1	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208215,82	389843,50	1,20	-136,0
T-heftr	T-diesel heftrucks	Beerendonckerweg 1a	208199,38	389851,87	0,75	46,9
T-Vr1	T-vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208216,43	389845,17	1,20	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - woning 6
Groep: Beerendonckerweg 1a
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02_B	30,7	27,7	52,7	81,7
T-B	30,2	27,2	37,2	61,7
T-P	21,6	18,6	28,6	55,2
T-p-P2	-137,2	-137,2	-127,2	61,8
T-p-P1	-142,5	-142,5	-132,5	56,5
T-pladlos3	--	--	-145,7	55,2
T-pladlos2	--	--	-130,9	69,0
T-pladlos1	--	--	-133,8	66,4
T-pcont3	--	--	-124,2	74,8
T-pcont2	--	--	-126,8	72,3
T-pcont1	--	--	-126,0	73,0
T-pMet	--	--	-126,5	72,5
T-ladlosV	--	--	46,9	60,7
T-opend	--	--	42,9	53,9
T-stofafzu	--	--	26,2	37,3
T-ladlos3	--	--	23,9	44,3
T-ladlos2	--	--	38,5	58,0
T-ladlos1	--	--	35,8	55,5
T-cont3	--	--	42,4	64,0
T-cont2	--	--	39,8	61,4
T-cont1	--	--	40,6	62,2
T-p-vr4	--	--	-129,4	69,6
T-p-vr3	--	--	-131,0	68,0
T-p-vr2	--	--	-133,2	65,8
T-p-Vr1	--	--	-136,0	63,0
T-heftr	--	--	46,9	54,9
T-Vr1	--	--	42,0	72,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	woning 6	--	208204,14	389898,07	1,50	34,3	20,1	17,1	34,3	60,7
01_B	woning 6	--	208204,14	389898,07	5,00	25,6	18,0	14,7	25,6	53,8
02_A	woning 6	--	208200,07	389899,07	1,50	28,9	22,5	19,4	29,4	63,3
02_B	woning 6	--	208200,07	389899,07	5,00	28,1	23,7	20,7	30,7	63,0
03_A	woning 5	--	208197,26	389903,51	1,50	28,5	22,2	19,1	29,1	63,3
03_B	woning 5	--	208197,26	389903,51	5,00	29,0	23,9	20,8	30,8	63,2
04_A	woning 5	--	208199,26	389908,71	1,50	34,1	27,5	24,2	34,2	63,8
04_B	woning 5	--	208199,26	389908,71	5,00	36,1	29,8	26,5	36,5	63,9
05_A	woning 4	--	208193,97	389915,41	1,50	37,0	23,3	20,4	37,0	64,5
05_B	woning 4	--	208193,97	389915,41	5,00	39,0	25,7	22,9	39,0	64,7
06_A	woning 4	--	208188,89	389916,34	1,50	30,2	23,8	20,7	30,7	65,7
06_B	woning 4	--	208188,89	389916,34	5,00	31,6	26,1	23,0	33,0	65,7
07_A	woning 3	--	208186,30	389920,41	1,50	30,7	23,6	20,6	30,7	66,6
07_B	woning 3	--	208186,30	389920,41	5,00	32,2	25,8	22,8	32,8	66,6
08_A	woning 3	--	208187,63	389925,12	1,50	39,1	31,3	28,2	39,1	69,7
08_B	woning 3	--	208187,63	389925,12	5,00	41,7	33,9	30,8	41,7	70,0
09_A	woning 2	--	208182,62	389932,16	1,50	40,7	28,0	25,5	40,7	69,6
09_B	woning 2	--	208182,62	389932,16	5,00	42,8	29,8	27,4	42,8	69,9
100_A		--	208302,96	389958,62	1,50	21,9	15,8	13,4	23,4	53,8
100_B		--	208302,96	389958,62	5,00	23,3	16,7	14,7	24,7	53,2
101_A		--	208270,06	389917,31	1,50	31,5	29,0	25,2	35,2	62,7
101_B		--	208270,06	389917,31	5,00	33,3	30,8	27,0	37,0	62,7
102_A		--	208277,65	389922,09	1,50	32,9	29,8	26,1	36,1	63,4
102_B		--	208277,65	389922,09	5,00	34,7	31,6	28,0	38,0	63,4
103_A		--	208285,94	389927,35	1,50	27,4	22,3	19,6	29,6	59,7
103_B		--	208285,94	389927,35	5,00	29,5	24,4	21,8	31,8	59,4
104_A		--	208294,01	389932,39	1,50	26,7	21,6	19,3	29,3	58,1
104_B		--	208294,01	389932,39	5,00	28,6	23,1	21,1	31,1	57,8
105_A		--	208301,87	389937,33	1,50	26,0	19,7	18,0	28,0	56,1
105_B		--	208301,87	389937,33	5,00	28,1	20,9	20,0	30,0	55,9
106_A		--	208305,10	389937,76	1,50	18,0	13,2	10,1	20,1	50,2
106_B		--	208305,10	389937,76	5,00	19,1	13,8	11,2	21,2	49,3
107_A		--	208307,01	389928,16	1,50	14,7	10,4	7,3	17,3	46,9
107_B		--	208307,01	389928,16	5,00	15,1	9,8	7,1	17,1	45,2
108_A		--	208299,17	389923,23	1,50	18,9	12,4	9,3	19,3	48,8
108_B		--	208299,17	389923,23	5,00	17,3	11,9	8,8	18,8	46,1
109_A		--	208291,21	389918,25	1,50	20,6	12,7	9,5	20,6	49,1
109_B		--	208291,21	389918,25	5,00	17,6	12,5	9,2	19,2	46,8
10_A	woning 2	--	208178,38	389932,81	1,50	34,4	29,0	26,0	36,0	70,9
10_B	woning 2	--	208178,38	389932,81	5,00	36,2	30,5	27,4	37,4	70,9
110_A		--	208283,14	389913,13	1,50	20,5	13,8	10,6	20,6	51,4
110_B		--	208283,14	389913,13	5,00	21,6	15,0	11,9	21,9	50,8
111_A		--	208275,02	389908,02	1,50	21,6	11,4	9,2	21,6	50,3
111_B		--	208275,02	389908,02	5,00	19,0	12,0	10,1	20,1	47,2
112_A		--	208271,08	389909,14	1,50	29,2	27,1	23,2	33,2	58,1
112_B		--	208271,08	389909,14	5,00	30,2	28,6	24,8	34,8	57,5
113_A	woning 31	--	208286,63	390006,93	1,50	29,8	22,3	22,6	32,6	58,3
113_B	woning 31	--	208286,63	390006,93	5,00	33,5	24,6	26,0	36,0	59,0
114_A	woning 31	--	208289,18	390012,35	1,50	33,0	30,4	27,9	37,9	64,2
114_B	woning 31	--	208289,18	390012,35	5,00	35,7	32,6	30,5	40,5	64,8
115_A	woning 31	--	208294,93	390011,95	1,50	17,0	13,7	11,4	21,4	50,3
115_B	woning 31	--	208294,93	390011,95	5,00	18,4	13,2	12,2	22,2	48,4
116_A	woning 31	--	208293,27	390007,01	1,50	22,3	17,5	15,0	25,0	53,1
116_B	woning 31	--	208293,27	390007,01	5,00	24,1	19,1	16,9	26,9	52,9
117_A	woning 32	--	208287,86	390031,91	1,50	26,0	13,6	15,6	26,0	52,5
117_B	woning 32	--	208287,86	390031,91	5,00	28,8	18,7	19,9	29,9	55,2
118_A	woning 32	--	208288,25	390037,83	1,50	23,3	15,8	14,6	24,6	53,8
118_B	woning 32	--	208288,25	390037,83	5,00	26,3	17,3	17,8	27,8	54,6
119_A	woning 32	--	208293,51	390035,51	1,50	20,7	14,3	13,2	23,2	50,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
119_B	woning 32	--	208293,51	390035,51	5,00	23,1	16,0	15,7	25,7	51,1
11_A	woning 1	--	208175,34	389937,67	1,50	36,5	32,2	29,2	39,2	73,4
11_B	woning 1	--	208175,34	389937,67	5,00	38,0	33,0	30,0	40,0	73,4
120_A	woning 32	--	208293,73	390029,81	1,50	27,0	22,5	21,9	31,9	59,3
120_B	woning 32	--	208293,73	390029,81	5,00	29,2	23,8	23,7	33,7	59,1
12_A	woning 1	--	208178,43	389943,23	1,50	50,3	43,1	39,9	50,3	80,0
12_B	woning 1	--	208178,43	389943,23	5,00	52,4	44,5	41,2	52,4	80,1
13_A	woning 1	--	208183,06	389942,89	1,50	50,4	42,4	39,1	50,4	78,5
13_B	woning 1	--	208183,06	389942,89	5,00	52,5	43,9	40,5	52,5	78,6
14_A	woning 2	--	208186,04	389938,12	1,50	48,8	39,3	36,2	48,8	76,8
14_B	woning 2	--	208186,04	389938,12	5,00	51,1	40,8	37,6	51,1	76,9
15_A	woning 3	--	208193,93	389925,77	1,50	45,5	32,9	30,2	45,5	73,1
15_B	woning 3	--	208193,93	389925,77	5,00	48,1	35,1	32,4	48,1	73,4
16_A	woning 4	--	208196,97	389920,98	1,50	44,7	31,8	28,9	44,7	72,0
16_B	woning 4	--	208196,97	389920,98	5,00	47,2	34,3	31,5	47,2	72,3
17_A	woning 5	--	208204,79	389909,01	1,50	41,8	29,5	26,6	41,8	69,3
17_B	woning 5	--	208204,79	389909,01	5,00	43,6	32,1	29,1	43,6	69,4
18_A	woning 6	--	208207,77	389904,31	1,50	40,0	28,5	25,5	40,0	68,7
18_B	woning 6	--	208207,77	389904,31	5,00	41,5	30,6	27,6	41,5	68,5
19_A	woning 7	--	208193,29	389950,85	1,50	43,5	38,6	35,6	45,6	75,6
19_B	woning 7	--	208193,29	389950,85	5,00	44,8	38,9	35,9	45,9	75,7
20_A	woning 7	--	208193,84	389956,12	1,50	53,6	47,7	44,2	54,2	82,2
20_B	woning 7	--	208193,84	389956,12	5,00	54,7	47,8	44,4	54,7	82,2
21_A	woning 8	--	208198,63	389959,10	1,50	53,4	48,8	45,2	55,2	82,2
21_B	woning 8	--	208198,63	389959,10	5,00	54,3	48,8	45,3	55,3	82,1
22_A	woning 9	--	208203,33	389962,03	1,50	53,6	49,9	46,2	56,2	82,3
22_B	woning 9	--	208203,33	389962,03	5,00	54,6	49,9	46,3	56,3	82,3
23_A	woning 10	--	208208,68	389965,37	1,50	53,4	51,0	47,3	57,3	82,0
23_B	woning 10	--	208208,68	389965,37	5,00	54,0	50,9	47,2	57,2	82,0
24_A	woning 11	--	208213,73	389968,53	1,50	53,0	51,1	47,5	57,5	81,6
24_B	woning 11	--	208213,73	389968,53	5,00	53,3	50,9	47,4	57,4	81,6
25_A	woning 11	--	208218,02	389965,46	1,50	46,8	39,8	38,5	48,5	72,9
25_B	woning 11	--	208218,02	389965,46	5,00	47,0	39,9	38,7	48,7	73,0
26_A	woning 12	--	208223,09	389968,53	1,50	48,7	47,4	44,0	54,0	77,4
26_B	woning 12	--	208223,09	389968,53	5,00	49,6	47,5	44,1	54,1	77,5
27_A	woning 12	--	208223,65	389974,59	1,50	49,5	48,6	45,4	55,4	79,0
27_B	woning 12	--	208223,65	389974,59	5,00	50,2	48,5	45,4	55,4	79,1
28_A	woning 13	--	208228,33	389977,51	1,50	48,0	46,8	43,7	53,7	77,1
28_B	woning 13	--	208228,33	389977,51	5,00	48,6	46,9	43,9	53,9	77,2
29_A	woning 14	--	208232,69	389980,23	1,50	45,5	43,5	40,7	50,7	74,8
29_B	woning 14	--	208232,69	389980,23	5,00	46,9	44,3	41,7	51,7	75,2
30_A	woning 15	--	208237,58	389983,28	1,50	43,6	41,3	38,7	48,7	73,5
30_B	woning 15	--	208237,58	389983,28	5,00	46,0	42,8	40,4	50,4	73,9
31_A	woning 16	--	208242,72	389986,48	1,50	42,6	39,7	37,6	47,6	72,4
31_B	woning 16	--	208242,72	389986,48	5,00	45,5	41,8	39,9	49,9	72,9
32_A	woning 16	--	208247,29	389983,98	1,50	35,8	32,2	30,1	40,1	65,6
32_B	woning 16	--	208247,29	389983,98	5,00	38,3	34,7	32,7	42,7	66,2
33_A	woning 16	--	208247,20	389978,31	1,50	28,9	25,4	22,7	32,7	59,2
33_B	woning 16	--	208247,20	389978,31	5,00	31,1	27,5	24,9	34,9	59,2
34_A	woning 15	--	208242,09	389975,12	1,50	28,0	24,7	22,0	32,0	59,0
34_B	woning 15	--	208242,09	389975,12	5,00	30,2	26,5	24,0	34,0	58,9
35_A	woning 14	--	208237,40	389972,19	1,50	29,5	26,8	24,0	34,0	60,4
35_B	woning 14	--	208237,40	389972,19	5,00	31,4	28,2	25,6	35,6	60,3
36_A	woning 13	--	208232,85	389969,35	1,50	31,7	28,3	25,3	35,3	61,7
36_B	woning 13	--	208232,85	389969,35	5,00	33,6	29,2	26,2	36,2	61,5
37_A	woning 12	--	208227,92	389966,28	1,50	33,7	30,4	27,1	37,1	63,1
37_B	woning 12	--	208227,92	389966,28	5,00	35,3	30,8	27,6	37,6	63,0
38_A	woning 11	--	208217,65	389959,99	1,50	35,7	30,4	27,4	37,4	63,8
38_B	woning 11	--	208217,65	389959,99	5,00	37,0	30,5	27,7	37,7	63,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
39_A	woning 10	--	208212,98	389957,08	1,50	37,3	31,9	28,6	38,6	64,8
39_B	woning 10	--	208212,98	389957,08	5,00	38,3	32,0	28,8	38,8	64,7
40_A	woning 9	--	208207,80	389953,85	1,50	36,5	31,3	28,0	38,0	64,6
40_B	woning 9	--	208207,80	389953,85	5,00	37,5	31,4	28,3	38,3	64,5
41_A	woning 8	--	208202,88	389950,78	1,50	36,5	29,8	26,7	36,7	64,5
41_B	woning 8	--	208202,88	389950,78	5,00	37,8	30,3	27,4	37,8	64,3
42_A	woning 7	--	208198,15	389947,83	1,50	35,4	27,9	24,9	35,4	63,3
42_B	woning 7	--	208198,15	389947,83	5,00	37,0	28,5	25,6	37,0	63,0
43_A	woning 31	--	208273,41	389976,43	1,50	30,8	21,0	22,8	32,8	58,0
43_B	woning 31	--	208273,41	389976,43	5,00	33,3	23,9	25,4	35,4	58,5
44_A	woning 30	--	208270,27	389981,38	1,50	31,8	21,3	23,6	33,6	57,9
44_B	woning 30	--	208270,27	389981,38	5,00	34,3	24,5	26,4	36,4	58,5
45_A	woning 29	--	208266,96	389986,57	1,50	32,9	22,5	25,0	35,0	58,8
45_B	woning 29	--	208266,96	389986,57	5,00	35,9	26,2	28,0	38,0	59,7
46_A	woning 28	--	208263,99	389991,25	1,50	36,0	30,2	29,9	39,9	64,0
46_B	woning 28	--	208263,99	389991,25	5,00	39,1	33,5	33,0	43,0	64,8
47_A	woning 27	--	208261,05	389995,87	1,50	38,5	34,8	32,9	42,9	68,8
47_B	woning 27	--	208261,05	389995,87	5,00	41,6	38,1	36,2	46,2	69,5
48_A	woning 27	--	208263,50	390000,53	1,50	37,9	34,3	32,4	42,4	68,3
48_B	woning 27	--	208263,50	390000,53	5,00	41,2	37,5	35,8	45,8	69,1
49_A	woning 27	--	208269,18	390000,44	1,50	22,6	17,5	16,2	26,2	52,5
49_B	woning 27	--	208269,18	390000,44	5,00	25,9	20,3	19,5	29,5	52,6
50_A	woning 28	--	208272,33	389995,49	1,50	25,6	23,4	20,7	30,7	58,1
50_B	woning 28	--	208272,33	389995,49	5,00	28,0	25,8	23,2	33,2	58,2
51_A	woning 29	--	208275,43	389990,61	1,50	26,3	20,3	19,3	29,3	55,4
51_B	woning 29	--	208275,43	389990,61	5,00	28,9	22,0	21,6	31,6	54,9
52_A	woning 30	--	208278,36	389986,01	1,50	25,4	18,4	18,0	28,0	54,5
52_B	woning 30	--	208278,36	389986,01	5,00	28,0	19,8	20,5	30,5	53,8
53_A	woning 31	--	208281,29	389981,40	1,50	23,3	17,4	16,4	26,4	54,2
53_B	woning 31	--	208281,29	389981,40	5,00	25,9	18,9	18,8	28,8	53,9
54_A	woning 31	--	208278,85	389976,27	1,50	22,0	17,5	14,7	24,7	52,4
54_B	woning 31	--	208278,85	389976,27	5,00	24,0	19,3	16,8	26,8	52,0
55_A		--	208255,00	389963,15	1,50	30,1	23,3	22,7	32,7	58,1
55_B		--	208255,00	389963,15	5,00	32,7	24,7	24,9	34,9	57,3
56_A		--	208257,99	389958,44	1,50	30,2	22,4	22,4	32,4	57,4
56_B		--	208257,99	389958,44	5,00	32,2	23,6	24,2	34,2	56,7
57_A		--	208261,01	389953,68	1,50	29,8	22,2	22,2	32,2	57,0
57_B		--	208261,01	389953,68	5,00	31,6	24,3	24,2	34,2	56,4
58_A		--	208264,09	389948,85	1,50	29,0	20,2	20,9	30,9	55,3
58_B		--	208264,09	389948,85	5,00	30,8	22,0	22,8	32,8	54,8
59_A		--	208267,07	389944,17	1,50	27,5	17,1	18,9	28,9	53,3
59_B		--	208267,07	389944,17	5,00	29,5	19,0	21,0	31,0	52,9
60_A		--	208264,77	389939,08	1,50	27,0	21,9	18,9	28,9	56,4
60_B		--	208264,77	389939,08	5,00	28,6	23,8	20,8	30,8	56,0
61_A		--	208258,99	389939,52	1,50	35,6	33,0	29,4	39,4	66,2
61_B		--	208258,99	389939,52	5,00	38,1	35,8	32,2	42,2	66,3
62_A		--	208255,89	389944,40	1,50	36,5	34,1	30,5	40,5	66,7
62_B		--	208255,89	389944,40	5,00	39,1	37,1	33,5	43,5	67,0
63_A		--	208252,94	389949,02	1,50	34,8	32,3	29,1	39,1	65,6
63_B		--	208252,94	389949,02	5,00	37,4	35,1	31,9	41,9	65,7
64_A		--	208250,36	389953,08	1,50	34,0	30,6	27,3	37,3	63,2
64_B		--	208250,36	389953,08	5,00	36,5	33,2	29,8	39,8	63,4
65_A		--	208247,13	389958,17	1,50	32,3	27,5	25,0	35,0	63,6
65_B		--	208247,13	389958,17	5,00	35,0	30,0	27,6	37,6	63,8
66_A		--	208249,54	389963,42	1,50	32,6	26,9	25,0	35,0	61,3
66_B		--	208249,54	389963,42	5,00	35,2	29,4	27,5	37,5	61,6
67_A		--	208247,32	389923,27	1,50	25,9	18,5	16,2	26,2	55,8
67_B		--	208247,32	389923,27	5,00	27,9	20,6	18,4	28,4	55,4
68_A		--	208242,50	389920,29	1,50	26,1	18,1	15,4	26,1	55,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
68_B		--	208242,50	389920,29	5,00	28,0	20,3	17,7	28,0	55,7
69_A		--	208237,33	389917,07	1,50	27,6	20,0	17,0	27,6	56,3
69_B		--	208237,33	389917,07	5,00	29,5	22,4	19,4	29,5	56,1
70_A		--	208232,80	389914,24	1,50	24,7	18,5	16,1	26,1	55,2
70_B		--	208232,80	389914,24	5,00	26,5	20,1	17,8	27,8	53,6
71_A		--	208228,08	389911,30	1,50	23,4	18,0	15,0	25,0	55,2
71_B		--	208228,08	389911,30	5,00	24,6	18,0	15,1	25,1	52,4
72_A		--	208222,96	389908,10	1,50	26,3	18,3	15,2	26,3	56,2
72_B		--	208222,96	389908,10	5,00	24,7	18,5	15,4	25,4	52,6
73_A		--	208217,93	389910,36	1,50	30,3	26,5	23,5	33,5	65,0
73_B		--	208217,93	389910,36	5,00	32,1	28,8	25,8	35,8	64,8
74_A		--	208218,29	389916,17	1,50	36,6	32,8	29,3	39,3	68,4
74_B		--	208218,29	389916,17	5,00	39,2	35,8	32,2	42,2	68,7
75_A		--	208223,35	389919,32	1,50	36,7	33,0	29,4	39,4	68,2
75_B		--	208223,35	389919,32	5,00	39,2	36,0	32,3	42,3	68,5
76_A		--	208228,14	389922,31	1,50	36,9	32,3	28,9	38,9	67,8
76_B		--	208228,14	389922,31	5,00	39,4	35,4	31,8	41,8	68,1
77_A		--	208233,36	389925,57	1,50	37,9	31,6	28,5	38,5	67,3
77_B		--	208233,36	389925,57	5,00	40,2	34,5	31,5	41,5	67,5
78_A		--	208246,88	389928,95	1,50	30,2	24,8	23,4	33,4	59,8
78_B		--	208246,88	389928,95	5,00	32,4	27,5	26,2	36,2	59,7
79_A		--	208237,71	389928,28	1,50	36,9	29,7	27,4	37,4	66,7
79_B		--	208237,71	389928,28	5,00	39,2	32,8	30,5	40,5	66,9
80_A		--	208242,46	389931,22	1,50	34,9	29,5	27,2	37,2	66,1
80_B		--	208242,46	389931,22	5,00	37,4	32,5	30,2	40,2	66,3
81_A		--	208243,12	389902,34	1,50	27,0	20,1	17,3	27,3	57,4
81_B		--	208243,12	389902,34	5,00	29,1	21,8	19,2	29,2	57,3
82_A		--	208248,23	389905,53	1,50	26,8	22,2	19,0	29,0	58,9
82_B		--	208248,23	389905,53	5,00	28,9	24,2	21,0	31,0	58,9
83_A		--	208252,90	389908,44	1,50	24,3	17,0	14,7	24,7	55,5
83_B		--	208252,90	389908,44	5,00	26,6	19,2	17,1	27,1	55,6
84_A		--	208257,44	389911,27	1,50	26,0	19,4	17,8	27,8	56,9
84_B		--	208257,44	389911,27	5,00	28,2	21,4	19,8	29,8	57,0
85_A		--	208262,49	389914,36	1,50	29,3	25,3	22,0	32,0	59,1
85_B		--	208262,49	389914,36	5,00	31,0	27,0	23,9	33,9	59,0
86_A		--	208267,51	389911,72	1,50	23,4	19,4	16,2	26,2	52,9
86_B		--	208267,51	389911,72	5,00	25,0	20,8	17,9	27,9	52,6
87_A		--	208267,27	389906,37	1,50	18,8	13,5	10,8	20,8	50,1
87_B		--	208267,27	389906,37	5,00	18,9	11,3	8,6	18,9	47,2
88_A		--	208262,06	389903,17	1,50	20,8	11,5	9,4	20,8	49,2
88_B		--	208262,06	389903,17	5,00	19,0	11,8	9,3	19,3	47,2
89_A		--	208257,50	389900,33	1,50	19,0	13,1	9,8	19,8	49,1
89_B		--	208257,50	389900,33	5,00	19,5	12,0	9,2	19,5	47,7
90_A		--	208252,83	389897,42	1,50	19,1	11,6	8,7	19,1	48,5
90_B		--	208252,83	389897,42	5,00	19,9	12,5	9,5	19,9	47,7
91_A		--	208247,93	389894,36	1,50	19,1	11,9	8,9	19,1	48,8
91_B		--	208247,93	389894,36	5,00	20,1	12,5	9,7	20,1	47,8
92_A		--	208242,90	389896,98	1,50	26,3	19,1	16,0	26,3	56,4
92_B		--	208242,90	389896,98	5,00	28,0	20,6	17,6	28,0	56,1
93_A		--	208282,11	389966,71	1,50	30,4	21,3	21,7	31,7	58,2
93_B		--	208282,11	389966,71	5,00	32,7	23,8	24,0	34,0	58,5
94_A		--	208284,25	389971,53	1,50	27,0	20,0	18,1	28,1	56,9
94_B		--	208284,25	389971,53	5,00	29,4	22,4	20,6	30,6	57,3
95_A		--	208290,62	389971,41	1,50	19,3	12,9	11,7	21,7	50,8
95_B		--	208290,62	389971,41	5,00	21,2	14,2	13,5	23,5	50,3
96_A		--	208288,32	389966,17	1,50	22,2	13,8	13,8	23,8	52,4
96_B		--	208288,32	389966,17	5,00	23,9	14,6	15,2	25,2	51,7
97_A		--	208296,97	389961,25	1,50	26,5	19,6	17,2	27,2	56,3
97_B		--	208296,97	389961,25	5,00	28,9	21,3	19,1	29,1	56,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
98_A		--	208297,49	389966,63	1,50	21,9	16,1	14,0	24,0	53,0
98_B		--	208297,49	389966,63	5,00	24,1	17,6	16,0	26,0	52,9
99_A		--	208302,92	389964,38	1,50	21,3	15,2	13,3	23,3	52,1
99_B		--	208302,92	389964,38	5,00	23,2	16,0	14,9	24,9	51,4
T01_A	tuin wo6	--	208212,49	389905,72	1,50	39,1	28,9	25,8	39,1	68,0
T02_A	tuin wo5	--	208208,94	389911,20	1,50	41,1	29,7	26,9	41,1	70,0
T03_A	tuin wo4	--	208201,52	389922,48	1,50	42,0	32,9	29,8	42,0	71,4
T04_A	tuin wo3	--	208197,98	389928,93	1,50	46,3	33,9	31,0	46,3	73,4
T05_A	tuin wo2	--	208191,20	389939,25	1,50	49,3	38,7	35,9	49,3	77,6
T06_A	tuin wo1	--	208187,66	389945,06	1,50	50,8	43,0	39,8	50,8	79,6
T07_A	tuin wo7	--	208199,82	389944,83	1,50	39,4	35,9	32,4	42,4	70,8
T08_A	tuin wo8	--	208204,96	389947,91	1,50	38,7	33,2	29,8	39,8	67,2
T09_A	tuin wo9	--	208209,76	389950,82	1,50	37,7	32,7	29,4	39,4	66,9
T10_A	tuin wo10	--	208214,73	389954,08	1,50	38,3	33,7	30,3	40,3	66,9
T11_A	tuin wo11	--	208219,52	389957,34	1,50	39,4	36,9	33,3	43,3	69,8
T12_A	tuin wo12	--	208229,46	389963,16	1,50	38,1	36,0	32,6	42,6	68,0
T13_A	tuin wo13	--	208235,12	389966,76	1,50	32,7	29,8	26,9	36,9	63,6
T14_A	tuin wo14	--	208239,57	389969,67	1,50	31,8	29,0	26,1	36,1	62,7
T15_A	tuin wo15	--	208244,37	389972,24	1,50	33,1	31,5	28,3	38,3	64,3
T16_A	tuin wo16	--	208249,51	389975,33	1,50	34,3	31,7	28,8	38,8	64,5
T17_A	tuin wo17	--	208243,34	389956,31	1,50	34,5	30,0	27,3	37,3	64,5
T18_A	tuin wo18	--	208246,26	389951,34	1,50	38,8	36,5	32,8	42,8	68,7
T19_A	tuin wo19	--	208249,51	389946,88	1,50	38,0	35,6	31,9	41,9	68,1
T20_A	tuin wo20	--	208253,63	389941,23	1,50	37,8	34,9	31,3	41,3	68,1
T21_A	tuin 21	--	208256,88	389936,94	1,50	38,0	35,8	31,9	41,9	68,1
T22_A	tuin wo22	--	208216,10	389918,61	1,50	38,1	33,0	29,7	39,7	70,0
T23_A	tuin wo23	--	208221,41	389922,38	1,50	38,5	34,0	30,5	40,5	69,8
T24_A	tuin wo24	--	208226,21	389925,63	1,50	39,4	33,6	30,3	40,3	69,5
T25_A	tuin wo25	--	208231,00	389928,37	1,50	39,4	33,0	30,1	40,1	68,7
T26_A	tuin wo26	--	208235,80	389931,46	1,50	39,3	31,7	29,4	39,4	68,8
T27_A	tuin wo27	--	208240,77	389934,72	1,50	36,8	31,4	29,1	39,1	67,5
T28_A	tuin wo 27	--	208272,48	390003,09	1,50	30,8	22,4	23,4	33,4	57,5
T29_A	tuin wo 28	--	208275,56	389998,12	1,50	28,0	24,8	22,7	32,7	59,6
T30_A	tuin wo 29	--	208278,30	389992,81	1,50	26,8	19,5	19,6	29,6	56,4
T31_A	tuin wo 30	--	208281,22	389987,50	1,50	25,0	18,9	18,3	28,3	54,9
T32_A	tuin wo 31	--	208284,64	389983,04	1,50	25,1	18,2	17,1	27,1	54,8
T33_A	tuin wo33	--	208293,38	389973,62	1,50	25,0	19,3	16,7	26,7	55,9
T34_A	tuin wo34	--	208292,31	389959,92	1,50	28,1	21,2	19,0	29,0	58,7
T35_A	tuin wo31	--	208284,81	390005,41	1,50	31,8	23,7	24,3	34,3	59,7
T36_A	tuin wo32	--	208287,06	390039,90	1,50	26,2	13,8	15,6	26,2	52,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_A - woning 9
Groep: Beerendonckerweg 2e
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag
22_A	woning 9	--	208203,33	389962,03	1,50	53,6
B-LPG	B LPG heftruck	bronnen excl. tackers	208172,93	389996,05	1,00	46,4
B-P	B personenauto's	bronnen excl. tackers	208143,73	389975,28	0,75	16,9
B-Vr1	B vrachtwagens laaddock	bronnen excl. tackers	208144,74	389973,85	1,20	42,5
B-Vr2	B vrachtwagens hout lossen / afval ophalen	bronnen excl. tackers	208144,95	389974,16	1,20	34,6
B-afval	B afvalcontainer legen	bronnen excl. tackers	208186,68	389979,51	1,50	44,4
B-dak1	B dak tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208215,95	389984,75	0,10	25,5
B-dak2	B dak voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208210,34	389991,75	0,10	19,7
B-gev1	B Spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,49	389984,16	0,00	-3,9
B-gev2	B metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,56	389984,20	2,10	29,6
B-gev3	B metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208193,98	390021,20	2,10	3,8
B-gev4	B Spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208193,93	390021,17	0,00	-29,9
B-gev5	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208190,56	389978,40	0,00	37,3
B-gev6	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208196,50	389982,18	4,50	31,0
B-gev7	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208171,74	390007,52	0,00	8,8
B-gev8	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208178,35	390011,47	4,50	4,6
B-gev9	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208171,67	390006,81	0,00	23,3
B-gevlad1	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208215,16	389984,64	1,30	40,9
B-gevlad2	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208213,08	389988,02	1,30	40,8
B-houtafv	B afvalhoutcontainer omwisselen	bronnen excl. tackers	208170,86	389995,42	1,50	43,2
B-open	B opendeur voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208176,71	389998,62	0,00	34,3
B-p-Vr1	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208159,86	389950,55	1,20	-134,5
B-p-Vr2	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208202,15	389978,51	1,20	-124,2
B-p-Vr3	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208186,53	389967,29	1,20	-126,0
B-p-afval	B piek afvalcontainer legen	Beerendonckerweg 2e	208186,22	389978,16	1,50	-127,8
B-p-dak1	B piek dak tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208215,99	389984,58	0,10	-157,7
B-p-gev1	B piek spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,22	389983,99	0,00	-187,0
B-p-gev2	B piek metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,16	389983,95	2,10	-153,5
B-p-houtaf	B piek houtafvalcontainer	Beerendonckerweg 2e	208172,07	389994,08	1,50	-132,5
B-p-open	B piek opendeur voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208176,71	389998,62	0,00	-148,9
B-paankop	B p aan/ afkoppelen vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208203,86	389979,20	1,00	-125,8
B-pgevlad1	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208215,20	389984,57	1,30	-137,0
B-pgevlad2	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208213,08	389988,01	1,30	-137,1
B-pomp	B pomp	bronnen excl. tackers	208214,95	389982,17	0,50	33,3
Baankop	vrachtwagens; aan-/afkoppelen	bronnen excl. tackers	208204,07	389978,34	1,00	49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_A - woning 9
Groep: Beerendonckerweg 2e
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Avond	Nacht	Etmaal	Li
22_A	49,9	46,2	56,2	82,3
B-LPG	--	--	46,4	57,7
B-P	21,6	18,6	28,6	51,0
B-Vr1	42,5	39,5	49,5	77,0
B-Vr2	--	--	34,6	69,4
B-afval	--	--	44,4	66,0
B-dak1	--	17,3	27,3	27,9
B-dak2	--	11,5	21,5	22,2
B-gev1	--	-12,2	-2,2	-1,9
B-gev2	--	21,4	31,4	30,5
B-gev3	--	-4,5	5,5	5,9
B-gev4	--	-38,1	-28,1	-25,9
B-gev5	--	29,1	39,1	38,1
B-gev6	--	22,8	32,8	31,8
B-gev7	--	0,5	10,5	11,2
B-gev8	--	-3,6	6,4	5,4
B-gev9	--	15,1	25,1	24,3
B-gevlad1	--	--	40,9	46,9
B-gevlad2	--	--	40,8	46,8
B-houtafv	--	--	43,2	60,6
B-open	--	--	34,3	35,5
B-p-Vr1	-134,5	-134,5	-124,5	66,5
B-p-Vr2	-124,2	-124,2	-114,2	74,8
B-p-Vr3	-126,0	-126,0	-116,0	73,0
B-p-afval	--	--	-127,8	71,2
B-p-dak1	--	-157,7	-147,7	42,9
B-p-gev1	--	-187,0	-177,0	13,2
B-p-gev2	--	-153,5	-143,5	45,6
B-p-houtaf	--	--	-132,5	68,2
B-p-open	--	--	-148,9	50,5
B-paankop	-125,8	-125,8	-115,8	73,2
B-pgevlad1	--	--	-137,0	62,0
B-pgevlad2	--	--	-137,1	62,0
B-pomp	33,3	33,3	43,3	34,0
Baankop	48,9	44,7	54,7	66,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_B - woning 11
Groep: Beerendonckerweg 2e
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag
24_B	woning 11	--	208213,73	389968,53	5,00	53,3
Baankop	vrachtwagens; aan-/afkoppelen	bronnen excl. tackers	208204,07	389978,34	1,00	50,1
B-Vr1	B vrachtwagens laaddock	bronnen excl. tackers	208144,74	389973,85	1,20	42,0
B-pomp	B pomp	bronnen excl. tackers	208214,95	389982,17	0,50	37,7
B-gev5	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208190,56	389978,40	0,00	37,6
B-dak1	B dak tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208215,95	389984,75	0,10	34,5
B-gev2	B metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,56	389984,20	2,10	33,3
B-gev6	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208196,50	389982,18	4,50	31,1
B-dak2	B dak voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208210,34	389991,75	0,10	28,5
B-P	B personenauto's	bronnen excl. tackers	208143,73	389975,28	0,75	16,4
B-gev9	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208171,67	390006,81	0,00	24,5
B-gev7	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208171,74	390007,52	0,00	11,7
B-gev3	B metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208193,98	390021,20	2,10	6,7
B-gev8	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208178,35	390011,47	4,50	2,8
B-gev1	B Spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,49	389984,16	0,00	0,8
B-gev4	B Spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208193,93	390021,17	0,00	-25,2
B-p-Vr2	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208202,15	389978,51	1,20	-123,7
B-paankop	B p aan/ afkoppelen vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208203,86	389979,20	1,00	-124,6
B-p-Vr3	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208186,53	389967,29	1,20	-129,9
B-p-Vr1	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208159,86	389950,55	1,20	-134,2
B-p-dak1	B piek dak tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208215,99	389984,58	0,10	-148,7
B-p-gev2	B piek metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,16	389983,95	2,10	-149,8
B-p-gev1	B piek spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,22	389983,99	0,00	-182,3
B-pgevlad2	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208213,08	389988,01	1,30	-134,4
B-pgevlad1	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208215,20	389984,57	1,30	-133,8
B-gevlad2	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208213,08	389988,02	1,30	43,4
B-gevlad1	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208215,16	389984,64	1,30	44,0
B-p-open	B piek opendeur voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208176,71	389998,62	0,00	-144,3
B-p-houtaf	B piek houtafvalcontainer	Beerendonckerweg 2e	208172,07	389994,08	1,50	-140,2
B-p-afval	B piek afvalcontainer legen	Beerendonckerweg 2e	208186,22	389978,16	1,50	-129,7
B-open	B opendeur voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208176,71	389998,62	0,00	38,9
B-afval	B afvalcontainer legen	bronnen excl. tackers	208186,68	389979,51	1,50	35,2
B-houtafv	B afvalhoutcontainer omwisselen	bronnen excl. tackers	208170,86	389995,42	1,50	40,2
B-LPG	B LPG heftruck	bronnen excl. tackers	208172,93	389996,05	1,00	38,5
B-Vr2	B vrachtwagens hout lossen / afval ophalen	bronnen excl. tackers	208144,95	389974,16	1,20	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 24_B - woning 11
Groep: Beerendonckerweg 2e
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Avond	Nacht	Etmaal	Li
24_B	50,9	47,4	57,4	81,6
Baankop	50,1	45,8	55,8	67,9
B-Vr1	42,0	39,0	49,0	76,4
B-pomp	37,7	37,7	47,7	37,7
B-gev5	--	29,4	39,4	38,4
B-dak1	--	26,3	36,3	35,3
B-gev2	--	25,0	35,0	34,1
B-gev6	--	22,9	32,9	31,9
B-dak2	--	20,3	30,3	29,3
B-P	21,2	18,2	28,2	48,2
B-gev9	--	16,3	26,3	25,3
B-gev7	--	3,4	13,4	12,5
B-gev3	--	-1,6	8,4	7,4
B-gev8	--	-5,4	4,6	3,6
B-gev1	--	-7,4	2,6	1,6
B-gev4	--	-33,4	-23,4	-24,2
B-p-Vr2	-123,7	-123,7	-113,7	75,3
B-paankop	-124,6	-124,6	-114,6	74,4
B-p-Vr3	-129,9	-129,9	-119,9	69,1
B-p-Vr1	-134,2	-134,2	-124,2	64,8
B-p-dak1	--	-148,7	-138,7	50,3
B-p-gev2	--	-149,8	-139,8	49,2
B-p-gev1	--	-182,3	-172,3	16,7
B-pgevlad2	--	--	-134,4	64,6
B-pgevlad1	--	--	-133,8	65,2
B-gevlad2	--	--	43,4	49,4
B-gevlad1	--	--	44,0	50,1
B-p-open	--	--	-144,3	54,7
B-p-houtaf	--	--	-140,2	58,8
B-p-afval	--	--	-129,7	69,3
B-open	--	--	38,9	39,7
B-afval	--	--	35,2	56,8
B-houtafv	--	--	40,2	55,8
B-LPG	--	--	38,5	47,5
B-Vr2	--	--	33,0	67,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

DAG														
Naam	Omschrijvi	X	Y	Hoogte	Dag					incl. alles	excl.		totaal incl. 5 dB straf	
					incl. alles	excl.								
01_A	woning 6			1,5	34,3	34				38,51	26,22		38,8	39
02_A	woning 6			1,5	28,9	28,4				33,11	20,62		33,3	33
03_A	woning 5			1,5	28,5	27,7				32,71	19,92		32,9	33
04_A	woning 5			1,5	34,1	33,5				38,31	25,72		38,5	38
05_A	woning 4			1,5	37	33				41,21	25,22		41,3	41
06_A	woning 4			1,5	30,2	29,3				34,41	21,52		34,6	35
07_A	woning 3			1,5	30,7	30,1				34,91	22,32		35,1	35
08_A	woning 3			1,5	39,1	38,6				43,31	30,82		43,5	44
09_A	woning 2			1,5	40,7	37,7				44,91	29,92		45,0	45
10_A	woning 2			1,5	34,4	33,9				38,61	26,12		38,8	39
11_A	woning 1			1,5	36,5	36				40,71	28,22		40,9	41
12_A	woning 1			1,5	50,3	49				54,51	41,22		54,7	55
13_A	woning 1			1,5	50,4	49,3				54,61	41,52		54,8	55
14_A	woning 2			1,5	48,8	47,7				53,01	39,92		53,2	53
15_A	woning 3			1,5	45,5	44,4				49,71	36,62		49,9	50
16_A	woning 4			1,5	44,7	43,6				48,91	35,82		49,1	49
17_A	woning 5			1,5	41,8	40,3				46,01	32,52		46,2	46
18_A	woning 6			1,5	40	39,4				44,21	31,62		44,4	44
19_A	woning 7			1,5	43,5	43,1				47,71	35,32		48,0	48
20_A	woning 7			1,5	53,6	52,4				57,81	44,62		58,0	58
21_A	woning 8			1,5	53,4	52				57,61	44,22		57,8	58
22_A	woning 9			1,5	53,6	52,9				57,81	45,12		58,0	58
23_A	woning 10			1,5	53,4	52,4				57,61	44,62		57,8	58
24_A	woning 11			1,5	53	51,4				57,21	43,62		57,4	57
25_A	woning 11			1,5	46,8	40,2				51,01	32,42		51,1	51
26_A	woning 12			1,5	48,7	47,8				52,91	40,02		53,1	53
27_A	woning 12			1,5	49,5	48,7				53,71	40,92		53,9	54
28_A	woning 13			1,5	48	47				52,21	39,22		52,4	52
29_A	woning 14			1,5	45,5	43,6				49,71	35,82		49,9	50
30_A	woning 15			1,5	43,6	41,5				47,81	33,72		48,0	48
31_A	woning 16			1,5	42,6	40				46,81	32,22		47,0	47

32_A	woning 16	1,5	35,8	32,4				40,01	24,62		40,1	40
33_A	woning 16	1,5	28,9	27				33,11	19,22		33,3	33
34_A	woning 15	1,5	28	25,9				32,21	18,12		32,4	32
35_A	woning 14	1,5	29,5	27,7				33,71	19,92		33,9	34
36_A	woning 13	1,5	31,7	30,9				35,91	23,12		36,1	36
37_A	woning 12	1,5	33,7	33,1				37,91	25,32		38,1	38
38_A	woning 11	1,5	35,7	34,1				39,91	26,32		40,1	40
39_A	woning 10	1,5	37,3	36,1				41,51	28,32		41,7	42
40_A	woning 9	1,5	36,5	35				40,71	27,22		40,9	41
41_A	woning 8	1,5	36,5	34,7				40,71	26,92		40,9	41
42_A	woning 7	1,5	35,4	34,2				39,61	26,42		39,8	40
43_A	woning 31	1,5	30,8	23,8				35,01	16,02		35,1	35
44_A	woning 30	1,5	31,8	24,7				36,01	16,92		36,1	36
45_A	woning 29	1,5	32,9	25				37,11	17,22		37,2	37
46_A	woning 28	1,5	36	30,8				40,21	23,02		40,3	40
47_A	woning 27	1,5	38,5	35,2				42,71	27,42		42,8	43
48_A	woning 27	1,5	37,9	34,7				42,11	26,92		42,2	42
49_A	woning 27	1,5	22,6	19,4				26,81	11,62		26,9	27
50_A	woning 28	1,5	25,6	23,8				29,81	16,02		30,0	30
51_A	woning 29	1,5	26,3	22,1				30,51	14,32		30,6	31
52_A	woning 30	1,5	25,4	20,6				29,61	12,82		29,7	30
53_A	woning 31	1,5	23,3	18,5				27,51	10,72		27,6	28
54_A	woning 31	1,5	22	19,8				26,21	12,02		26,4	26
55_A		1,5	30,1	25,4				34,31	17,62		34,4	34
56_A		1,5	30,2	25,1				34,41	17,32		34,5	34
57_A		1,5	29,8	24,5				34,01	16,72		34,1	34
58_A		1,5	29	23,6				33,21	15,82		33,3	33
59_A		1,5	27,5	21,8				31,71	14,02		31,8	32
60_A		1,5	27	25,7				31,21	17,92		31,4	31
61_A		1,5	35,6	34,4				39,81	26,62		40,0	40
62_A		1,5	36,5	35,2				40,71	27,42		40,9	41
63_A		1,5	34,8	33,8				39,01	26,02		39,2	39
64_A		1,5	34	32,4				38,21	24,62		38,4	38
65_A		1,5	32,3	30,5				36,51	22,72		36,7	37
66_A		1,5	32,6	29,9				36,81	22,12		37,0	37

67_A	1,5	25,9	24,9					30,11	17,12		30,3	30
68_A	1,5	26,1	25,2					30,31	17,42		30,5	31
69_A	1,5	27,6	26,9					31,81	19,12		32,0	32
70_A	1,5	24,7	22					28,91	14,22		29,1	29
71_A	1,5	23,4	21,7					27,61	13,92		27,8	28
72_A	1,5	26,3	25,2					30,51	17,42		30,7	31
73_A	1,5	30,3	29,8					34,51	22,02		34,7	35
74_A	1,5	36,6	35,8					40,81	28,02		41,0	41
75_A	1,5	36,7	36					40,91	28,22		41,1	41
76_A	1,5	36,9	36,1					41,11	28,32		41,3	41
77_A	1,5	37,9	35					42,11	27,22		42,2	42
78_A	1,5	30,2	27,5					34,41	19,72		34,6	35
79_A	1,5	36,9	33					41,11	25,22		41,2	41
80_A	1,5	34,9	32,2					39,11	24,42		39,3	39
81_A	1,5	27	25,6					31,21	17,82		31,4	31
82_A	1,5	26,8	25,7					31,01	17,92		31,2	31
83_A	1,5	24,3	23,4					28,51	15,62		28,7	29
84_A	1,5	26	23,3					30,21	15,52		30,4	30
85_A	1,5	29,3	28,6					33,51	20,82		33,7	34
86_A	1,5	23,4	22,5					27,61	14,72		27,8	28
87_A	1,5	18,8	18,2					23,01	10,42		23,2	23
88_A	1,5	20,8	19,6					25,01	11,82		25,2	25
89_A	1,5	19	18,3					23,21	10,52		23,4	23
90_A	1,5	19,1	18					23,31	10,22		23,5	24
91_A	1,5	19,1	18,1					23,31	10,32		23,5	24
92_A	1,5	26,3	25,5					30,51	17,72		30,7	31
93_A	1,5	30,4	26,2					34,61	18,42		34,7	35
94_A	1,5	27	24,7					31,21	16,92		31,4	31
95_A	1,5	19,3	16,1					23,51	8,32		23,6	24
96_A	1,5	22,2	17,1					26,41	9,32		26,5	27
97_A	1,5	26,5	24,6					30,71	16,82		30,9	31
98_A	1,5	21,9	19,7					26,11	11,92		26,3	26
99_A	1,5	21,3	18,6					25,51	10,82		25,7	26
100_A	1,5	21,9	20					26,11	12,22		26,3	26
101_A	1,5	31,5	30,2					35,71	22,42		35,9	36

102_A		1,5	32,9	31,3				37,11	23,52		37,3	37
103_A		1,5	27,4	26,1				31,61	18,32		31,8	32
104_A		1,5	26,7	24,5				30,91	16,72		31,1	31
105_A		1,5	26	23,4				30,21	15,62		30,4	30
106_A		1,5	18	16,7				22,21	8,92		22,4	22
107_A		1,5	14,7	13,8				18,91	6,02		19,1	19
108_A		1,5	18,9	18,1				23,11	10,32		23,3	23
109_A		1,5	20,6	20,1				24,81	12,32		25,0	25
110_A		1,5	20,5	19,7				24,71	11,92		24,9	25
111_A		1,5	21,6	21				25,81	13,22		26,0	26
112_A		1,5	29,2	28,8				33,41	21,02		33,7	34
T01_A	tuin wo6	1,5	39,1	38,8				43,31	31,02		43,6	44
T02_A	tuin wo5	1,5	41,1	39,6				45,31	31,82		45,5	46
T03_A	tuin wo4	1,5	42	41,3				46,21	33,52		46,4	46
T04_A	tuin wo3	1,5	46,3	44,4				50,51	36,62		50,7	51
T05_A	tuin wo2	1,5	49,3	47,6				53,51	39,82		53,7	54
T06_A	tuin wo1	1,5	50,8	49,7				55,01	41,92		55,2	55
T07_A	tuin wo7	1,5	39,4	38,3				43,61	30,52		43,8	44
T08_A	tuin wo8	1,5	38,7	36,5				42,91	28,72		43,1	43
T09_A	tuin wo9		37,7	36,4								
T10_A	tuin wo10		38,3	37,3								
T11_A	tuin wo11		39,4	38,5								
T12_A	tuin wo12		38,1	37,4								

NACHT

						incl. alles	excl.			incl. alles	excl.		totaal incl. 5 dB straf	
						nacht	nacht			nacht	nacht		nacht	
01_B	woning 6			5		14,7	14,4			10,67	13,82		15,5	16
02_B	woning 6			5		20,7	20,4			16,67	19,82		21,5	22
03_B	woning 5			5		20,8	20,5			16,77	19,92		21,6	22
04_B	woning 5			5		26,5	26,3			22,47	25,72		27,4	27
05_B	woning 4			5		22,9	22,2			18,87	21,62		23,5	23
06_B	woning 4			5		23	22,8			18,97	22,22		23,9	24
07_B	woning 3			5		22,8	22,6			18,77	22,02		23,7	24
08_B	woning 3			5		30,8	30,5			26,77	29,92		31,6	32
09_B	woning 2			5		27,4	26,7			23,37	26,12		28,0	28
10_B	woning 2			5		27,4	27,3			23,37	26,72		28,4	28
11_B	woning 1			5		30	29,9			25,97	29,32		31,0	31
12_B	woning 1			5		41,2	41			37,17	40,42		42,1	42
13_B	woning 1			5		40,5	40,3			36,47	39,72		41,4	41
14_B	woning 2			5		37,6	37,4			33,57	36,82		38,5	38
15_B	woning 3			5		32,4	32			28,37	31,42		33,2	33
16_B	woning 4			5		31,5	31,2			27,47	30,62		32,3	32
17_B	woning 5			5		29,1	28,9			25,07	28,32		30,0	30
18_B	woning 6			5		27,6	27,3			23,57	26,72		28,4	28
19_B	woning 7			5		35,9	35,8			31,87	35,22		36,9	37
20_B	woning 7			5		44,4	44,2			40,37	43,62		45,3	45
21_B	woning 8			5		45,3	45,1			41,27	44,52		46,2	46
22_B	woning 9			5		46,3	46,1			42,27	45,52		47,2	47
23_B	woning 10			5		47,2	47,1			43,17	46,52		48,2	48
24_B	woning 11			5		47,4	47,2			43,37	46,62		48,3	48

25_B	woning 11	5		38,7	38,2			34,67	37,62		39,4		39	
26_B	woning 12	5		44,1	43,9			40,07	43,32		45,0		45	
27_B	woning 12	5		45,4	45,1			41,37	44,52		46,2		46	
28_B	woning 13	5		43,9	43,5			39,87	42,92		44,7		45	
29_B	woning 14	5		41,7	41			37,67	40,42		42,3		42	
30_B	woning 15	5		40,4	39,4			36,37	38,82		40,8		41	
31_B	woning 16	5		39,9	38,7			35,87	38,12		40,1		40	
32_B	woning 16	5		32,7	31,2			28,67	30,62		32,8		33	
33_B	woning 16	5		24,9	24,2			20,87	23,62		25,5		26	
34_B	woning 15	5		24	23			19,97	22,42		24,4		24	
35_B	woning 14	5		25,6	24,7			21,57	24,12		26,0		26	
36_B	woning 13	5		26,2	25,7			22,17	25,12		26,9		27	
37_B	woning 12	5		27,6	27,3			23,57	26,72		28,4		28	
38_B	woning 11	5		27,7	27,4			23,67	26,82		28,5		28	
39_B	woning 10	5		28,8	28,5			24,77	27,92		29,6		30	
40_B	woning 9	5		28,3	28			24,27	27,42		29,1		29	
41_B	woning 8	5		27,4	27,1			23,37	26,52		28,2		28	
42_B	woning 7	5		25,6	25,2			21,57	24,62		26,4		26	
43_B	woning 31	5		25,4	20,5			21,37	19,92		23,7		24	
44_B	woning 30	5		26,4	21,1			22,37	20,52		24,6		25	
45_B	woning 29	5		28	23,1			23,97	22,52		26,3		26	
46_B	woning 28	5		33	31,2			28,97	30,62		32,9		33	
47_B	woning 27	5		36,2	34,9			32,17	34,32		36,4		36	
48_B	woning 27	5		35,8	34,4			31,77	33,82		35,9		36	
49_B	woning 27	5		19,5	17,4			15,47	16,82		19,2		19	
50_B	woning 28	5		23,2	22,4			19,17	21,82		23,7		24	
51_B	woning 29	5		21,6	18,6			17,57	18,02		20,8		21	
52_B	woning 30	5		20,5	16,4			16,47	15,82		19,2		19	
53_B	woning 31	5		18,8	15,5			14,77	14,92		17,9		18	
54_B	woning 31	5		16,8	15,4			12,77	14,82		16,9		17	
55_B		5		24,9	21,2			20,87	20,62		23,8		24	
56_B		5		24,2	20,1			20,17	19,52		22,9		23	
57_B		5		24,2	20,8			20,17	20,22		23,2		23	
58_B		5		22,8	18,5			18,77	17,92		21,4		21	
59_B		5		21	15,4			16,97	14,82		19,0		19	

60_B	5	20,8	19,9			16,77	19,32		21,2		21
61_B	5	32,2	32			28,17	31,42		33,1		33
62_B	5	33,5	33,3			29,47	32,72		34,4		34
63_B	5	31,9	31,7			27,87	31,12		32,8		33
64_B	5	29,8	29,4			25,77	28,82		30,6		31
65_B	5	27,6	26,9			23,57	26,32		28,2		28
66_B	5	27,5	26,1			23,47	25,52		27,6		28
67_B	5	18,4	17,7			14,37	17,12		19,0		19
68_B	5	17,7	17,1			13,67	16,52		18,3		18
69_B	5	19,4	19			15,37	18,42		20,2		20
70_B	5	17,8	17,2			13,77	16,62		18,4		18
71_B	5	15,1	14,5			11,07	13,92		15,7		16
72_B	5	15,4	15			11,37	14,42		16,2		16
73_B	5	25,8	25,7			21,77	25,12		26,8		27
74_B	5	32,2	32,1			28,17	31,52		33,2		33
75_B	5	32,3	32,2			28,27	31,62		33,3		33
76_B	5	31,8	31,6			27,77	31,02		32,7		33
77_B	5	31,5	31,2			27,47	30,62		32,3		32
78_B	5	26,2	25,7			22,17	25,12		26,9		27
79_B	5	30,5	30,2			26,47	29,62		31,3		31
80_B	5	30,2	29,9			26,17	29,32		31,0		31
81_B	5	19,2	18,7			15,17	18,12		19,9		20
82_B	5	21	20,7			16,97	20,12		21,8		22
83_B	5	17,1	16,2			13,07	15,62		17,5		18
84_B	5	19,8	19,1			15,77	18,52		20,4		20
85_B	5	23,9	23,4			19,87	22,82		24,6		25
86_B	5	17,9	17			13,87	16,42		18,3		18
87_B	5	8,6	7,8			4,57	7,22		9,1		10
88_B	5	9,3	8,8			5,27	8,22		10,0		10
89_B	5	9,2	8,7			5,17	8,12		9,9		10
90_B	5	9,5	9			5,47	8,42		10,2		11
91_B	5	9,7	9,2			5,67	8,62		10,4		11
92_B	5	17,6	17,2			13,57	16,62		18,4		18
93_B	5	24	20,3			19,97	19,72		22,9		23
94_B	5	20,6	19,2			16,57	18,62		20,7		21

95_B		5	13,5	10,7			9,47	10,12		12,8		13
96_B		5	15,2	11,5			11,17	10,92		14,1		14
97_B		5	19,1	17,8			15,07	17,22		19,3		19
98_B		5	16	14,4			11,97	13,82		16,0		16
99_B		5	14,9	12,5			10,87	11,92		14,4		15
100_B		5	14,7	13,2			10,67	12,62		14,8		15
101_B		5	27	26,8			22,97	26,22		27,9		28
102_B		5	28	27,7			23,97	27,12		28,8		29
103_B		5	21,8	20,6			17,77	20,02		22,0		22
104_B		5	21,1	19,4			17,07	18,82		21,0		21
105_B		5	20	17,3			15,97	16,72		19,4		19
106_B		5	11,2	10,3			7,17	9,72		11,6		12
107_B		5	7,1	6,1			3,07	5,52		7,5		8
108_B		5	8,8	8,1			4,77	7,52		9,4		10
109_B		5	9,2	8,7			5,17	8,12		9,9		10
110_B		5	11,9	11,4			7,87	10,82		12,6		13
111_B		5	10,1	8,6			6,07	8,02		10,2		11
112_B		5	24,8	24,6			20,77	24,02		25,7		26
113_B	woning 31	5	26	21,5			21,97	20,92		24,5		24
114_B	woning 31	5	30,5	29,3			26,47	28,72		30,7		31
115_B	woning 31	5	12,2	10,3			8,17	9,72		12,0		12
116_B	woning 31	5	16,9	15,7			12,87	15,12		17,1		17
117_B	woning 32	5	19,9	15,8			15,87	15,22		18,6		19
118_B	woning 32	5	17,8	14,1			13,77	13,52		16,7		17
119_B	woning 32	5	15,7	12,9			11,67	12,32		15,0		15
120_B	woning 32	5	23,7	21,9			19,67	21,32		23,6		24
T01_A	tuin wo6		25,8	25,6			21,77	25,02		26,7		27
T02_A	tuin wo5		26,9	26,6			22,87	26,02		27,7		28
T03_A	tuin wo4		29,8	29,6			25,77	29,02		30,7		31
T04_A	tuin wo3		31	30,8			26,97	30,22		31,9		32
T05_A	tuin wo2		35,9	35,5			31,87	34,92		36,7		37
T06_A	tuin wo1		39,8	39,5			35,77	38,92		40,6		41
T07_A	tuin wo7		32,4	32,2			28,37	31,62		33,3		33
T08_A	tuin wo8		29,8	29,7			25,77	29,12		30,8		31
T09_A	tuin wo9		29,4	29,2			25,37	28,62		30,3		30

T10_A	tuin wo10	30,3	30,2	26,27	29,62		31,3		31
T11_A	tuin wo11	33,3	33,2	29,27	32,62		34,3		34
T12_A	tuin wo12	32,6	32,3	28,57	31,72		33,4		33

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Maatregelen- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023

Model eigenschap	
Omschrijving	Maatregelen- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Verantwoordelijke	astrid.vd.vleuten
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|HMRI, industrie|
Aangemaakt door	astrid.vd.vleuten op 26-3-2023
Laatst ingezien door	astrid.vd.vleuten op 28-9-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	1,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,9
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	woning 6	--	208204,14	389898,07	1,50	29,1	17,3	14,5	29,1	56,5
01_B	woning 6	--	208204,14	389898,07	5,00	24,8	15,7	12,8	24,8	51,5
02_A	woning 6	--	208200,07	389899,07	1,50	25,9	20,4	17,7	27,7	62,6
02_B	woning 6	--	208200,07	389899,07	5,00	27,7	22,6	19,8	29,8	62,6
03_A	woning 5	--	208197,26	389903,51	1,50	26,4	20,1	17,2	27,2	62,7
03_B	woning 5	--	208197,26	389903,51	5,00	28,2	22,1	19,3	29,3	62,7
04_A	woning 5	--	208199,26	389908,71	1,50	32,0	26,7	23,3	33,3	61,7
04_B	woning 5	--	208199,26	389908,71	5,00	35,6	29,1	25,7	35,7	62,2
05_A	woning 4	--	208193,97	389915,41	1,50	34,0	20,2	17,3	34,0	60,0
05_B	woning 4	--	208193,97	389915,41	5,00	38,0	22,9	20,5	38,0	60,7
06_A	woning 4	--	208188,89	389916,34	1,50	28,5	22,1	19,2	29,2	65,2
06_B	woning 4	--	208188,89	389916,34	5,00	31,0	24,4	21,5	31,5	65,2
07_A	woning 3	--	208186,30	389920,41	1,50	29,7	22,5	19,6	29,7	66,2
07_B	woning 3	--	208186,30	389920,41	5,00	31,8	24,8	21,9	31,9	66,3
08_A	woning 3	--	208187,63	389925,12	1,50	35,0	25,8	22,8	35,0	64,9
08_B	woning 3	--	208187,63	389925,12	5,00	39,5	30,6	27,4	39,5	67,0
09_A	woning 2	--	208182,62	389932,16	1,50	37,7	24,1	21,4	37,7	63,9
09_B	woning 2	--	208182,62	389932,16	5,00	41,6	27,0	24,9	41,6	66,8
100_A		--	208302,96	389958,62	1,50	21,1	12,3	11,0	21,1	52,3
100_B		--	208302,96	389958,62	5,00	22,7	13,3	12,7	22,7	51,9
101_A		--	208270,06	389917,31	1,50	27,0	20,9	18,1	28,1	57,2
101_B		--	208270,06	389917,31	5,00	28,8	23,4	20,6	30,6	57,6
102_A		--	208277,65	389922,09	1,50	28,2	20,5	18,1	28,2	57,7
102_B		--	208277,65	389922,09	5,00	30,2	22,9	20,6	30,6	58,1
103_A		--	208285,94	389927,35	1,50	26,4	19,1	17,1	27,1	58,1
103_B		--	208285,94	389927,35	5,00	28,5	20,5	19,1	29,1	57,9
104_A		--	208294,01	389932,39	1,50	25,8	18,8	17,1	27,1	55,8
104_B		--	208294,01	389932,39	5,00	27,8	20,4	19,4	29,4	55,7
105_A		--	208301,87	389937,33	1,50	25,6	18,2	17,0	27,0	54,3
105_B		--	208301,87	389937,33	5,00	27,8	19,2	19,1	29,1	54,2
106_A		--	208305,10	389937,76	1,50	17,8	12,6	9,5	19,5	48,7
106_B		--	208305,10	389937,76	5,00	18,9	13,2	10,5	20,5	48,0
107_A		--	208307,01	389928,16	1,50	13,7	7,2	4,7	14,7	44,1
107_B		--	208307,01	389928,16	5,00	14,4	7,0	5,0	15,0	43,2
108_A		--	208299,17	389923,23	1,50	17,9	8,0	5,7	17,9	46,3
108_B		--	208299,17	389923,23	5,00	16,6	9,1	6,4	16,6	43,8
109_A		--	208291,21	389918,25	1,50	19,6	7,4	5,2	19,6	46,2
109_B		--	208291,21	389918,25	5,00	15,7	6,6	4,5	15,7	43,2
10_A	woning 2	--	208178,38	389932,81	1,50	33,8	28,5	25,5	35,5	70,5
10_B	woning 2	--	208178,38	389932,81	5,00	35,8	30,0	27,0	37,0	70,6
110_A		--	208283,14	389913,13	1,50	19,5	10,3	7,5	19,5	49,3
110_B		--	208283,14	389913,13	5,00	20,6	11,0	8,5	20,6	48,6
111_A		--	208275,02	389908,02	1,50	20,6	7,0	5,9	20,6	47,7
111_B		--	208275,02	389908,02	5,00	17,6	7,2	7,1	17,6	44,3
112_A		--	208271,08	389909,14	1,50	25,2	17,6	14,9	25,2	53,5
112_B		--	208271,08	389909,14	5,00	25,6	19,7	17,1	27,1	53,0
113_A	woning 31	--	208286,63	390006,93	1,50	29,4	21,2	22,0	32,0	57,1
113_B	woning 31	--	208286,63	390006,93	5,00	33,3	23,9	25,7	35,7	58,3
114_A	woning 31	--	208289,18	390012,35	1,50	30,7	25,3	25,0	35,0	60,9
114_B	woning 31	--	208289,18	390012,35	5,00	33,9	28,1	28,0	38,0	62,4
115_A	woning 31	--	208294,93	390011,95	1,50	15,4	9,8	9,1	19,1	48,3
115_B	woning 31	--	208294,93	390011,95	5,00	17,7	11,2	11,2	21,2	47,8
116_A	woning 31	--	208293,27	390007,01	1,50	22,2	17,5	14,9	24,9	52,7
116_B	woning 31	--	208293,27	390007,01	5,00	24,0	19,0	16,7	26,7	52,5
117_A	woning 32	--	208287,86	390031,91	1,50	25,9	14,6	15,7	25,9	52,5
117_B	woning 32	--	208287,86	390031,91	5,00	28,7	18,2	19,6	29,6	55,1
118_A	woning 32	--	208288,25	390037,83	1,50	23,3	15,8	14,6	24,6	53,8
118_B	woning 32	--	208288,25	390037,83	5,00	26,3	17,6	17,9	27,9	54,6
119_A	woning 32	--	208293,51	390035,51	1,50	20,1	11,3	11,9	21,9	50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
119_B	woning 32	--	208293,51	390035,51	5,00	22,6	13,0	14,7	24,7	50,9
11_A	woning 1	--	208175,34	389937,67	1,50	36,3	31,8	28,8	38,8	73,0
11_B	woning 1	--	208175,34	389937,67	5,00	37,8	32,5	29,5	39,5	73,0
120_A	woning 32	--	208293,73	390029,81	1,50	26,5	21,3	21,3	31,3	59,2
120_B	woning 32	--	208293,73	390029,81	5,00	28,8	22,6	23,2	33,2	59,0
12_A	woning 1	--	208178,43	389943,23	1,50	45,3	35,2	32,5	45,3	73,5
12_B	woning 1	--	208178,43	389943,23	5,00	52,0	42,2	39,2	52,0	79,3
13_A	woning 1	--	208183,06	389942,89	1,50	46,7	33,9	31,3	46,7	72,3
13_B	woning 1	--	208183,06	389942,89	5,00	51,7	39,9	37,1	51,7	76,3
14_A	woning 2	--	208186,04	389938,12	1,50	41,5	30,8	28,0	41,5	68,4
14_B	woning 2	--	208186,04	389938,12	5,00	50,3	37,5	34,8	50,3	74,4
15_A	woning 3	--	208193,93	389925,77	1,50	39,8	28,7	25,8	39,8	67,2
15_B	woning 3	--	208193,93	389925,77	5,00	47,1	33,8	31,0	47,1	70,9
16_A	woning 4	--	208196,97	389920,98	1,50	40,3	28,8	25,8	40,3	67,3
16_B	woning 4	--	208196,97	389920,98	5,00	45,8	32,8	30,0	45,8	69,7
17_A	woning 5	--	208204,79	389909,01	1,50	37,7	27,0	24,1	37,7	65,3
17_B	woning 5	--	208204,79	389909,01	5,00	42,3	30,6	27,7	42,3	67,1
18_A	woning 6	--	208207,77	389904,31	1,50	35,2	25,8	22,9	35,2	64,3
18_B	woning 6	--	208207,77	389904,31	5,00	39,7	28,8	25,9	39,7	65,7
19_A	woning 7	--	208193,29	389950,85	1,50	37,0	32,9	29,8	39,8	69,5
19_B	woning 7	--	208193,29	389950,85	5,00	44,3	37,4	34,4	44,4	74,4
20_A	woning 7	--	208193,84	389956,12	1,50	39,4	34,7	31,7	41,7	71,4
20_B	woning 7	--	208193,84	389956,12	5,00	53,0	42,1	39,2	53,0	77,3
21_A	woning 8	--	208198,63	389959,10	1,50	38,5	33,5	30,4	40,4	69,7
21_B	woning 8	--	208198,63	389959,10	5,00	52,2	42,1	39,3	52,2	76,7
22_A	woning 9	--	208203,33	389962,03	1,50	38,7	33,6	30,6	40,6	69,0
22_B	woning 9	--	208203,33	389962,03	5,00	52,0	42,4	39,4	52,0	76,9
23_A	woning 10	--	208208,68	389965,37	1,50	38,6	33,9	30,9	40,9	68,3
23_B	woning 10	--	208208,68	389965,37	5,00	50,4	42,6	39,7	50,4	75,8
24_A	woning 11	--	208213,73	389968,53	1,50	38,3	33,9	31,3	41,3	67,2
24_B	woning 11	--	208213,73	389968,53	5,00	49,3	42,7	39,8	49,8	75,7
25_A	woning 11	--	208218,02	389965,46	1,50	35,4	30,3	28,2	38,2	62,7
25_B	woning 11	--	208218,02	389965,46	5,00	43,1	33,2	32,1	43,1	67,4
26_A	woning 12	--	208223,09	389968,53	1,50	37,6	32,6	30,0	40,0	64,9
26_B	woning 12	--	208223,09	389968,53	5,00	45,5	38,1	35,4	45,5	70,8
27_A	woning 12	--	208223,65	389974,59	1,50	39,6	34,6	33,5	43,5	66,5
27_B	woning 12	--	208223,65	389974,59	5,00	46,5	41,8	39,3	49,3	74,1
28_A	woning 13	--	208228,33	389977,51	1,50	44,3	42,7	40,3	50,3	70,2
28_B	woning 13	--	208228,33	389977,51	5,00	46,4	43,4	41,2	51,2	73,6
29_A	woning 14	--	208232,69	389980,23	1,50	42,0	38,4	37,3	47,3	68,2
29_B	woning 14	--	208232,69	389980,23	5,00	44,9	40,1	38,9	48,9	71,4
30_A	woning 15	--	208237,58	389983,28	1,50	43,0	40,4	37,9	47,9	71,3
30_B	woning 15	--	208237,58	389983,28	5,00	45,6	42,0	39,7	49,7	72,2
31_A	woning 16	--	208242,72	389986,48	1,50	42,1	39,1	37,0	47,0	70,7
31_B	woning 16	--	208242,72	389986,48	5,00	45,1	41,3	39,4	49,4	71,7
32_A	woning 16	--	208247,29	389983,98	1,50	34,3	28,6	28,1	38,1	61,8
32_B	woning 16	--	208247,29	389983,98	5,00	37,0	31,5	30,8	40,8	63,4
33_A	woning 16	--	208247,20	389978,31	1,50	28,4	24,5	21,9	31,9	57,8
33_B	woning 16	--	208247,20	389978,31	5,00	30,6	26,6	24,1	34,1	58,0
34_A	woning 15	--	208242,09	389975,12	1,50	27,6	24,1	21,5	31,5	58,0
34_B	woning 15	--	208242,09	389975,12	5,00	29,9	25,9	23,5	33,5	58,1
35_A	woning 14	--	208237,40	389972,19	1,50	29,0	26,0	23,3	33,3	59,2
35_B	woning 14	--	208237,40	389972,19	5,00	30,9	27,3	24,9	34,9	59,2
36_A	woning 13	--	208232,85	389969,35	1,50	31,0	27,2	24,1	34,1	60,4
36_B	woning 13	--	208232,85	389969,35	5,00	33,1	28,2	25,3	35,3	60,4
37_A	woning 12	--	208227,92	389966,28	1,50	32,3	28,5	25,2	35,2	61,5
37_B	woning 12	--	208227,92	389966,28	5,00	34,5	29,0	25,8	35,8	61,6
38_A	woning 11	--	208217,65	389959,99	1,50	33,9	27,8	24,4	34,4	61,8
38_B	woning 11	--	208217,65	389959,99	5,00	36,0	28,0	24,9	36,0	61,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
39_A	woning 10	--	208212,98	389957,08	1,50	34,8	29,1	25,6	35,6	62,9
39_B	woning 10	--	208212,98	389957,08	5,00	36,8	29,2	26,0	36,8	63,0
40_A	woning 9	--	208207,80	389953,85	1,50	34,6	29,1	25,6	35,6	63,1
40_B	woning 9	--	208207,80	389953,85	5,00	36,3	29,5	26,2	36,3	63,0
41_A	woning 8	--	208202,88	389950,78	1,50	34,0	27,7	24,4	34,4	62,5
41_B	woning 8	--	208202,88	389950,78	5,00	36,8	28,2	25,1	36,8	62,8
42_A	woning 7	--	208198,15	389947,83	1,50	33,9	26,0	23,0	33,9	61,9
42_B	woning 7	--	208198,15	389947,83	5,00	36,4	26,6	23,7	36,4	61,8
43_A	woning 31	--	208273,41	389976,43	1,50	30,6	20,3	22,4	32,4	57,1
43_B	woning 31	--	208273,41	389976,43	5,00	33,1	23,1	25,1	35,1	57,7
44_A	woning 30	--	208270,27	389981,38	1,50	31,6	20,8	23,3	33,3	57,1
44_B	woning 30	--	208270,27	389981,38	5,00	34,2	24,1	26,2	36,2	57,7
45_A	woning 29	--	208266,96	389986,57	1,50	32,7	22,5	24,8	34,8	58,1
45_B	woning 29	--	208266,96	389986,57	5,00	35,8	26,2	27,9	37,9	59,1
46_A	woning 28	--	208263,99	389991,25	1,50	36,9	33,4	31,3	41,3	64,7
46_B	woning 28	--	208263,99	389991,25	5,00	40,2	36,8	34,6	44,6	65,7
47_A	woning 27	--	208261,05	389995,87	1,50	38,1	34,4	32,5	42,5	66,2
47_B	woning 27	--	208261,05	389995,87	5,00	41,4	37,9	35,9	45,9	67,9
48_A	woning 27	--	208263,50	390000,53	1,50	36,2	30,2	30,2	40,2	65,4
48_B	woning 27	--	208263,50	390000,53	5,00	39,8	33,9	33,9	43,9	67,3
49_A	woning 27	--	208269,18	390000,44	1,50	22,0	16,1	15,3	25,3	51,2
49_B	woning 27	--	208269,18	390000,44	5,00	25,4	19,0	18,8	28,8	51,7
50_A	woning 28	--	208272,33	389995,49	1,50	24,1	20,8	18,9	28,9	56,0
50_B	woning 28	--	208272,33	389995,49	5,00	26,6	23,2	21,4	31,4	56,5
51_A	woning 29	--	208275,43	389990,61	1,50	26,1	20,0	19,0	29,0	54,3
51_B	woning 29	--	208275,43	389990,61	5,00	29,0	23,1	22,0	32,0	54,4
52_A	woning 30	--	208278,36	389986,01	1,50	25,0	17,1	17,3	27,3	52,7
52_B	woning 30	--	208278,36	389986,01	5,00	27,7	18,2	19,9	29,9	52,4
53_A	woning 31	--	208281,29	389981,40	1,50	22,8	16,1	15,7	25,7	52,1
53_B	woning 31	--	208281,29	389981,40	5,00	25,6	18,1	18,3	28,3	52,3
54_A	woning 31	--	208278,85	389976,27	1,50	20,7	12,7	11,8	21,8	50,0
54_B	woning 31	--	208278,85	389976,27	5,00	22,7	14,5	14,0	24,0	49,6
55_A		--	208255,00	389963,15	1,50	29,5	20,2	21,4	31,4	56,1
55_B		--	208255,00	389963,15	5,00	32,3	22,6	24,0	34,0	55,7
56_A		--	208257,99	389958,44	1,50	29,6	19,3	21,3	31,3	55,1
56_B		--	208257,99	389958,44	5,00	31,8	22,0	23,6	33,6	55,1
57_A		--	208261,01	389953,68	1,50	29,2	18,2	20,9	30,9	54,9
57_B		--	208261,01	389953,68	5,00	31,0	20,7	22,9	32,9	54,7
58_A		--	208264,09	389948,85	1,50	28,6	17,6	20,0	30,0	53,7
58_B		--	208264,09	389948,85	5,00	30,4	19,8	22,1	32,1	53,6
59_A		--	208267,07	389944,17	1,50	27,2	13,9	18,2	28,2	51,3
59_B		--	208267,07	389944,17	5,00	29,2	16,1	20,4	30,4	51,3
60_A		--	208264,77	389939,08	1,50	25,4	15,5	14,5	25,4	53,0
60_B		--	208264,77	389939,08	5,00	27,0	17,8	16,6	27,0	52,9
61_A		--	208258,99	389939,52	1,50	30,9	23,7	21,0	31,0	61,1
61_B		--	208258,99	389939,52	5,00	33,3	26,7	23,9	33,9	61,4
62_A		--	208255,89	389944,40	1,50	31,0	23,7	21,2	31,2	59,9
62_B		--	208255,89	389944,40	5,00	33,8	27,3	24,6	34,6	60,4
63_A		--	208252,94	389949,02	1,50	31,2	24,5	22,0	32,0	60,0
63_B		--	208252,94	389949,02	5,00	34,3	27,8	25,2	35,2	60,7
64_A		--	208250,36	389953,08	1,50	31,3	24,1	21,9	31,9	59,8
64_B		--	208250,36	389953,08	5,00	34,4	27,3	25,0	35,0	60,8
65_A		--	208247,13	389958,17	1,50	31,3	24,9	22,6	32,6	61,4
65_B		--	208247,13	389958,17	5,00	34,4	28,1	25,7	35,7	62,3
66_A		--	208249,54	389963,42	1,50	32,3	26,0	24,2	34,2	60,5
66_B		--	208249,54	389963,42	5,00	35,0	28,7	26,8	36,8	60,9
67_A		--	208247,32	389923,27	1,50	24,9	14,9	12,6	24,9	53,1
67_B		--	208247,32	389923,27	5,00	26,9	16,9	14,8	26,9	52,8
68_A		--	208242,50	389920,29	1,50	25,1	15,3	12,8	25,1	53,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
68_B		--	208242,50	389920,29	5,00	27,1	17,4	15,1	27,1	53,3
69_A		--	208237,33	389917,07	1,50	25,8	15,8	13,2	25,8	53,8
69_B		--	208237,33	389917,07	5,00	28,5	17,8	15,4	28,5	53,7
70_A		--	208232,80	389914,24	1,50	22,7	15,2	12,7	22,7	52,6
70_B		--	208232,80	389914,24	5,00	24,7	16,7	14,5	24,7	50,5
71_A		--	208228,08	389911,30	1,50	22,1	14,8	12,3	22,3	52,8
71_B		--	208228,08	389911,30	5,00	23,6	15,4	13,0	23,6	50,2
72_A		--	208222,96	389908,10	1,50	25,1	15,2	12,6	25,1	54,1
72_B		--	208222,96	389908,10	5,00	23,4	15,5	12,9	23,4	50,1
73_A		--	208217,93	389910,36	1,50	28,8	23,7	20,8	30,8	63,0
73_B		--	208217,93	389910,36	5,00	31,1	27,1	24,2	34,2	63,7
74_A		--	208218,29	389916,17	1,50	33,2	27,0	24,1	34,1	64,5
74_B		--	208218,29	389916,17	5,00	37,1	30,7	27,8	37,8	66,0
75_A		--	208223,35	389919,32	1,50	33,5	26,6	23,7	33,7	63,8
75_B		--	208223,35	389919,32	5,00	37,2	30,1	27,2	37,2	65,0
76_A		--	208228,14	389922,31	1,50	33,0	25,2	22,8	33,0	62,8
76_B		--	208228,14	389922,31	5,00	36,8	28,7	26,1	36,8	63,8
77_A		--	208233,36	389925,57	1,50	32,6	23,7	21,8	32,6	62,1
77_B		--	208233,36	389925,57	5,00	36,1	28,1	25,6	36,1	63,1
78_A		--	208246,88	389928,95	1,50	28,0	20,2	18,4	28,4	57,0
78_B		--	208246,88	389928,95	5,00	30,6	22,9	21,2	31,2	57,4
79_A		--	208237,71	389928,28	1,50	31,3	23,7	21,1	31,3	61,6
79_B		--	208237,71	389928,28	5,00	35,3	27,2	24,6	35,3	62,6
80_A		--	208242,46	389931,22	1,50	31,3	24,6	21,8	31,8	63,0
80_B		--	208242,46	389931,22	5,00	34,9	28,0	25,2	35,2	63,8
81_A		--	208243,12	389902,34	1,50	25,7	17,4	14,8	25,7	56,1
81_B		--	208243,12	389902,34	5,00	28,0	18,7	16,5	28,0	55,8
82_A		--	208248,23	389905,53	1,50	24,8	18,1	15,1	25,1	57,1
82_B		--	208248,23	389905,53	5,00	26,9	19,4	16,7	26,9	56,7
83_A		--	208252,90	389908,44	1,50	23,4	14,1	12,2	23,4	53,6
83_B		--	208252,90	389908,44	5,00	25,7	16,1	14,6	25,7	53,6
84_A		--	208257,44	389911,27	1,50	24,8	15,6	14,0	24,8	54,3
84_B		--	208257,44	389911,27	5,00	27,1	17,3	16,2	27,1	54,5
85_A		--	208262,49	389914,36	1,50	27,5	19,8	17,4	27,5	55,9
85_B		--	208262,49	389914,36	5,00	29,3	22,4	20,0	30,0	56,4
86_A		--	208267,51	389911,72	1,50	21,7	14,0	12,2	22,2	50,7
86_B		--	208267,51	389911,72	5,00	23,3	15,2	14,2	24,2	50,4
87_A		--	208267,27	389906,37	1,50	17,3	8,4	6,1	17,3	46,4
87_B		--	208267,27	389906,37	5,00	17,8	7,4	5,7	17,8	44,3
88_A		--	208262,06	389903,17	1,50	19,9	6,9	5,2	19,9	46,4
88_B		--	208262,06	389903,17	5,00	17,9	7,6	5,6	17,9	44,5
89_A		--	208257,50	389900,33	1,50	17,4	7,7	5,5	17,4	45,8
89_B		--	208257,50	389900,33	5,00	18,3	8,3	6,2	18,3	45,0
90_A		--	208252,83	389897,42	1,50	17,4	7,4	5,2	17,4	45,9
90_B		--	208252,83	389897,42	5,00	18,4	8,3	6,2	18,4	45,1
91_A		--	208247,93	389894,36	1,50	17,6	8,0	5,6	17,6	46,4
91_B		--	208247,93	389894,36	5,00	18,6	8,8	6,7	18,6	45,4
92_A		--	208242,90	389896,98	1,50	25,8	17,8	14,8	25,8	55,4
92_B		--	208242,90	389896,98	5,00	27,6	19,0	16,2	27,6	55,2
93_A		--	208282,11	389966,71	1,50	30,1	19,5	21,0	31,0	57,1
93_B		--	208282,11	389966,71	5,00	32,4	21,7	23,1	33,1	57,4
94_A		--	208284,25	389971,53	1,50	26,8	19,2	17,4	27,4	56,0
94_B		--	208284,25	389971,53	5,00	29,1	21,4	19,7	29,7	56,4
95_A		--	208290,62	389971,41	1,50	18,7	9,7	10,0	20,0	48,7
95_B		--	208290,62	389971,41	5,00	20,7	11,3	12,2	22,2	48,5
96_A		--	208288,32	389966,17	1,50	21,9	12,3	13,1	23,1	51,1
96_B		--	208288,32	389966,17	5,00	23,6	12,7	14,4	24,4	50,5
97_A		--	208296,97	389961,25	1,50	25,9	16,9	15,3	25,9	55,0
97_B		--	208296,97	389961,25	5,00	28,5	18,2	17,1	28,5	55,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
98_A		--	208297,49	389966,63	1,50	21,6	15,1	13,0	23,0	51,9
98_B		--	208297,49	389966,63	5,00	23,8	16,6	15,1	25,1	51,9
99_A		--	208302,92	389964,38	1,50	20,8	13,6	12,2	22,2	50,8
99_B		--	208302,92	389964,38	5,00	22,9	14,6	14,1	24,1	50,3
T01_A	tuin wo6	--	208212,49	389905,72	1,50	33,9	26,5	23,4	33,9	64,4
T02_A	tuin wo5	--	208208,94	389911,20	1,50	36,3	26,8	24,0	36,3	65,2
T03_A	tuin wo4	--	208201,52	389922,48	1,50	36,9	29,4	26,4	36,9	67,0
T04_A	tuin wo3	--	208197,98	389928,93	1,50	41,2	29,7	26,8	41,2	68,0
T05_A	tuin wo2	--	208191,20	389939,25	1,50	42,3	32,3	29,5	42,3	70,1
T06_A	tuin wo1	--	208187,66	389945,06	1,50	44,2	34,9	32,0	44,2	72,5
T07_A	tuin wo7	--	208199,82	389944,83	1,50	35,2	29,3	26,4	36,4	66,1
T08_A	tuin wo8	--	208204,96	389947,91	1,50	34,4	27,9	24,9	34,9	64,3
T09_A	tuin wo9	--	208209,76	389950,82	1,50	34,8	29,3	26,1	36,1	64,4
T10_A	tuin wo10	--	208214,73	389954,08	1,50	35,4	29,9	26,6	36,6	64,1
T11_A	tuin wo11	--	208219,52	389957,34	1,50	34,8	28,3	25,4	35,4	63,9
T12_A	tuin wo12	--	208229,46	389963,16	1,50	34,8	30,3	27,5	37,5	64,0
T13_A	tuin wo13	--	208235,12	389966,76	1,50	31,8	28,2	25,2	35,2	62,0
T14_A	tuin wo14	--	208239,57	389969,67	1,50	31,0	27,6	24,9	34,9	61,1
T15_A	tuin wo15	--	208244,37	389972,24	1,50	32,6	30,9	27,7	37,7	62,6
T16_A	tuin wo16	--	208249,51	389975,33	1,50	33,9	31,1	28,2	38,2	63,6
T17_A	tuin wo17	--	208243,34	389956,31	1,50	32,6	25,8	23,8	33,8	61,8
T18_A	tuin wo18	--	208246,26	389951,34	1,50	32,7	26,3	23,7	33,7	62,6
T19_A	tuin wo19	--	208249,51	389946,88	1,50	32,8	25,6	23,0	33,0	61,3
T20_A	tuin wo20	--	208253,63	389941,23	1,50	32,8	25,4	22,8	32,8	61,6
T21_A	tuin 21	--	208256,88	389936,94	1,50	32,2	24,7	22,1	32,2	62,3
T22_A	tuin wo22	--	208216,10	389918,61	1,50	35,4	28,7	25,8	35,8	66,4
T23_A	tuin wo23	--	208221,41	389922,38	1,50	35,5	28,2	25,4	35,5	65,7
T24_A	tuin wo24	--	208226,21	389925,63	1,50	35,3	27,1	24,6	35,3	64,7
T25_A	tuin wo25	--	208231,00	389928,37	1,50	35,4	25,7	23,6	35,4	64,7
T26_A	tuin wo26	--	208235,80	389931,46	1,50	34,3	25,7	23,2	34,3	64,4
T27_A	tuin wo27	--	208240,77	389934,72	1,50	33,6	26,6	23,7	33,7	64,5
T28_A	tuin wo 27	--	208272,48	390003,09	1,50	30,3	21,0	22,8	32,8	55,7
T29_A	tuin wo 28	--	208275,56	389998,12	1,50	27,4	23,8	21,9	31,9	57,8
T30_A	tuin wo 29	--	208278,30	389992,81	1,50	27,2	21,7	20,4	30,4	56,0
T31_A	tuin wo 30	--	208281,22	389987,50	1,50	24,7	18,2	17,8	27,8	54,0
T32_A	tuin wo 31	--	208284,64	389983,04	1,50	24,9	17,4	16,6	26,6	53,2
T33_A	tuin wo33	--	208293,38	389973,62	1,50	24,6	18,2	15,9	25,9	55,0
T34_A	tuin wo34	--	208292,31	389959,92	1,50	27,7	19,4	17,7	27,7	58,0
T35_A	tuin wo31	--	208284,81	390005,41	1,50	31,3	22,1	23,6	33,6	58,1
T36_A	tuin wo32	--	208287,06	390039,90	1,50	26,1	13,8	15,5	26,1	53,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: bronnen excl. tackers
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	woning 6	--	208204,14	389898,07	1,50	28,2	17,3	14,0	28,2	54,6
01_B	woning 6	--	208204,14	389898,07	5,00	23,6	15,7	12,2	23,6	49,0
02_A	woning 6	--	208200,07	389899,07	1,50	25,0	20,4	17,3	27,3	57,7
02_B	woning 6	--	208200,07	389899,07	5,00	26,8	22,6	19,4	29,4	57,4
03_A	woning 5	--	208197,26	389903,51	1,50	25,1	20,1	16,8	26,8	56,1
03_B	woning 5	--	208197,26	389903,51	5,00	27,0	22,1	18,9	28,9	55,8
04_A	woning 5	--	208199,26	389908,71	1,50	31,3	26,7	23,1	33,1	59,4
04_B	woning 5	--	208199,26	389908,71	5,00	34,9	29,1	25,5	35,5	59,7
05_A	woning 4	--	208193,97	389915,41	1,50	30,6	20,2	16,8	30,6	56,9
05_B	woning 4	--	208193,97	389915,41	5,00	34,4	22,9	19,5	34,4	57,4
06_A	woning 4	--	208188,89	389916,34	1,50	27,3	22,1	19,0	29,0	58,8
06_B	woning 4	--	208188,89	389916,34	5,00	30,0	24,4	21,2	31,2	58,4
07_A	woning 3	--	208186,30	389920,41	1,50	29,0	22,5	19,4	29,4	59,7
07_B	woning 3	--	208186,30	389920,41	5,00	31,1	24,8	21,7	31,7	59,5
08_A	woning 3	--	208187,63	389925,12	1,50	34,2	25,8	22,4	34,2	61,6
08_B	woning 3	--	208187,63	389925,12	5,00	38,8	30,6	27,1	38,8	63,8
09_A	woning 2	--	208182,62	389932,16	1,50	35,5	24,1	20,9	35,5	60,8
09_B	woning 2	--	208182,62	389932,16	5,00	38,7	27,0	23,9	38,7	62,7
100_A		--	208302,96	389958,62	1,50	18,9	12,3	9,1	19,1	48,3
100_B		--	208302,96	389958,62	5,00	20,0	13,3	10,1	20,1	48,1
101_A		--	208270,06	389917,31	1,50	25,8	20,9	17,2	27,2	54,0
101_B		--	208270,06	389917,31	5,00	27,4	23,4	19,6	29,6	54,3
102_A		--	208277,65	389922,09	1,50	26,9	20,5	16,8	26,9	54,8
102_B		--	208277,65	389922,09	5,00	28,6	22,9	19,1	29,1	55,1
103_A		--	208285,94	389927,35	1,50	25,0	19,1	15,4	25,4	53,8
103_B		--	208285,94	389927,35	5,00	26,5	20,5	16,8	26,8	53,6
104_A		--	208294,01	389932,39	1,50	23,2	18,8	15,1	25,1	51,2
104_B		--	208294,01	389932,39	5,00	24,5	20,4	16,7	26,7	51,2
105_A		--	208301,87	389937,33	1,50	22,8	18,2	14,6	24,6	51,2
105_B		--	208301,87	389937,33	5,00	24,2	19,2	15,6	25,6	51,0
106_A		--	208305,10	389937,76	1,50	16,4	12,6	8,9	18,9	45,5
106_B		--	208305,10	389937,76	5,00	17,0	13,2	9,6	19,6	45,1
107_A		--	208307,01	389928,16	1,50	12,6	7,2	3,6	13,6	41,8
107_B		--	208307,01	389928,16	5,00	13,0	7,0	3,5	13,5	40,5
108_A		--	208299,17	389923,23	1,50	17,1	8,0	4,5	17,1	43,9
108_B		--	208299,17	389923,23	5,00	15,6	9,1	5,3	15,6	40,7
109_A		--	208291,21	389918,25	1,50	19,0	7,4	3,8	19,0	42,9
109_B		--	208291,21	389918,25	5,00	14,9	6,6	3,0	14,9	40,2
10_A	woning 2	--	208178,38	389932,81	1,50	33,3	28,5	25,4	35,4	64,8
10_B	woning 2	--	208178,38	389932,81	5,00	35,2	30,0	26,9	36,9	64,8
110_A		--	208283,14	389913,13	1,50	18,7	10,3	6,8	18,7	47,2
110_B		--	208283,14	389913,13	5,00	19,6	11,0	7,6	19,6	46,4
111_A		--	208275,02	389908,02	1,50	20,0	7,0	4,0	20,0	45,7
111_B		--	208275,02	389908,02	5,00	15,6	7,2	4,1	15,6	42,0
112_A		--	208271,08	389909,14	1,50	24,4	17,6	14,1	24,4	50,2
112_B		--	208271,08	389909,14	5,00	24,4	19,7	16,1	26,1	49,5
113_A	woning 31	--	208286,63	390006,93	1,50	23,2	21,2	18,3	28,3	54,3
113_B	woning 31	--	208286,63	390006,93	5,00	25,9	23,9	20,9	30,9	55,4
114_A	woning 31	--	208289,18	390012,35	1,50	26,3	25,3	23,2	33,2	59,2
114_B	woning 31	--	208289,18	390012,35	5,00	29,0	28,1	26,0	36,0	60,7
115_A	woning 31	--	208294,93	390011,95	1,50	12,1	9,8	7,3	17,3	46,2
115_B	woning 31	--	208294,93	390011,95	5,00	13,2	11,2	8,8	18,8	45,5
116_A	woning 31	--	208293,27	390007,01	1,50	20,5	17,5	14,0	24,0	49,2
116_B	woning 31	--	208293,27	390007,01	5,00	21,7	19,0	15,5	25,5	49,0
117_A	woning 32	--	208287,86	390031,91	1,50	22,4	14,6	11,7	22,4	50,1
117_B	woning 32	--	208287,86	390031,91	5,00	24,2	18,2	15,4	25,4	52,5
118_A	woning 32	--	208288,25	390037,83	1,50	20,5	15,8	12,5	22,5	51,3
118_B	woning 32	--	208288,25	390037,83	5,00	22,0	17,6	14,4	24,4	52,2
119_A	woning 32	--	208293,51	390035,51	1,50	16,8	11,3	9,1	19,1	48,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: bronnen excl. tackers
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
119_B	woning 32	--	208293,51	390035,51	5,00	17,7	13,0	10,8	20,8	49,0
11_A	woning 1	--	208175,34	389937,67	1,50	35,7	31,8	28,7	38,7	68,1
11_B	woning 1	--	208175,34	389937,67	5,00	37,2	32,5	29,4	39,4	68,0
120_A	woning 32	--	208293,73	390029,81	1,50	22,3	21,3	19,8	29,8	55,3
120_B	woning 32	--	208293,73	390029,81	5,00	23,6	22,6	21,3	31,3	55,3
12_A	woning 1	--	208178,43	389943,23	1,50	43,5	35,2	32,0	43,5	71,0
12_B	woning 1	--	208178,43	389943,23	5,00	50,8	42,2	38,9	50,8	76,7
13_A	woning 1	--	208183,06	389942,89	1,50	44,6	33,9	30,8	44,6	70,3
13_B	woning 1	--	208183,06	389942,89	5,00	50,5	39,9	36,6	50,5	74,6
14_A	woning 2	--	208186,04	389938,12	1,50	40,0	30,8	27,6	40,0	66,2
14_B	woning 2	--	208186,04	389938,12	5,00	49,3	37,5	34,3	49,3	72,5
15_A	woning 3	--	208193,93	389925,77	1,50	38,9	28,7	25,6	38,9	65,5
15_B	woning 3	--	208193,93	389925,77	5,00	46,1	33,8	30,7	46,1	69,1
16_A	woning 4	--	208196,97	389920,98	1,50	39,1	28,8	25,6	39,1	65,9
16_B	woning 4	--	208196,97	389920,98	5,00	44,8	32,8	29,6	44,8	68,1
17_A	woning 5	--	208204,79	389909,01	1,50	36,0	27,0	23,8	36,0	63,9
17_B	woning 5	--	208204,79	389909,01	5,00	40,7	30,6	27,5	40,7	65,6
18_A	woning 6	--	208207,77	389904,31	1,50	34,0	25,8	22,6	34,0	63,0
18_B	woning 6	--	208207,77	389904,31	5,00	38,9	28,8	25,6	38,9	64,2
19_A	woning 7	--	208193,29	389950,85	1,50	36,6	32,9	29,8	39,8	68,8
19_B	woning 7	--	208193,29	389950,85	5,00	44,0	37,4	34,3	44,3	73,2
20_A	woning 7	--	208193,84	389956,12	1,50	38,5	34,7	31,4	41,4	68,9
20_B	woning 7	--	208193,84	389956,12	5,00	51,4	42,1	38,4	51,4	74,0
21_A	woning 8	--	208198,63	389959,10	1,50	37,3	33,5	30,0	40,0	66,4
21_B	woning 8	--	208198,63	389959,10	5,00	50,0	42,1	38,4	50,0	73,1
22_A	woning 9	--	208203,33	389962,03	1,50	37,6	33,6	30,1	40,1	65,6
22_B	woning 9	--	208203,33	389962,03	5,00	50,8	42,4	38,7	50,8	72,8
23_A	woning 10	--	208208,68	389965,37	1,50	37,2	33,9	30,3	40,3	64,7
23_B	woning 10	--	208208,68	389965,37	5,00	48,4	42,6	38,9	48,9	71,8
24_A	woning 11	--	208213,73	389968,53	1,50	36,1	33,9	30,4	40,4	62,9
24_B	woning 11	--	208213,73	389968,53	5,00	46,0	42,7	39,0	49,0	71,3
25_A	woning 11	--	208218,02	389965,46	1,50	32,0	30,3	27,1	37,1	59,5
25_B	woning 11	--	208218,02	389965,46	5,00	34,8	33,2	30,3	40,3	63,2
26_A	woning 12	--	208223,09	389968,53	1,50	35,4	32,6	29,3	39,3	62,0
26_B	woning 12	--	208223,09	389968,53	5,00	43,3	38,1	34,6	44,6	67,4
27_A	woning 12	--	208223,65	389974,59	1,50	35,4	34,6	31,7	41,7	63,7
27_B	woning 12	--	208223,65	389974,59	5,00	43,8	41,8	38,0	48,0	69,6
28_A	woning 13	--	208228,33	389977,51	1,50	42,9	42,7	39,9	49,9	65,2
28_B	woning 13	--	208228,33	389977,51	5,00	43,8	43,4	40,4	50,4	68,8
29_A	woning 14	--	208232,69	389980,23	1,50	38,6	38,4	36,2	46,2	64,3
29_B	woning 14	--	208232,69	389980,23	5,00	40,7	40,1	37,5	47,5	67,5
30_A	woning 15	--	208237,58	389983,28	1,50	40,6	40,4	37,0	47,0	65,5
30_B	woning 15	--	208237,58	389983,28	5,00	42,4	42,0	38,5	48,5	67,2
31_A	woning 16	--	208242,72	389986,48	1,50	39,3	39,1	36,0	46,0	66,3
31_B	woning 16	--	208242,72	389986,48	5,00	41,6	41,3	38,1	48,1	67,5
32_A	woning 16	--	208247,29	389983,98	1,50	29,0	28,6	25,6	35,6	59,2
32_B	woning 16	--	208247,29	389983,98	5,00	31,9	31,5	28,5	38,5	60,8
33_A	woning 16	--	208247,20	389978,31	1,50	26,2	24,5	21,1	31,1	55,1
33_B	woning 16	--	208247,20	389978,31	5,00	28,5	26,6	23,2	33,2	55,3
34_A	woning 15	--	208242,09	389975,12	1,50	25,4	24,1	20,7	30,7	54,9
34_B	woning 15	--	208242,09	389975,12	5,00	27,3	25,9	22,4	32,4	55,2
35_A	woning 14	--	208237,40	389972,19	1,50	27,0	26,0	22,6	32,6	56,2
35_B	woning 14	--	208237,40	389972,19	5,00	28,6	27,3	23,9	33,9	56,4
36_A	woning 13	--	208232,85	389969,35	1,50	30,1	27,2	23,7	33,7	57,4
36_B	woning 13	--	208232,85	389969,35	5,00	32,2	28,2	24,7	34,7	57,6
37_A	woning 12	--	208227,92	389966,28	1,50	31,6	28,5	24,9	34,9	58,5
37_B	woning 12	--	208227,92	389966,28	5,00	33,8	29,0	25,4	35,4	58,8
38_A	woning 11	--	208217,65	389959,99	1,50	32,5	27,8	24,1	34,1	59,1
38_B	woning 11	--	208217,65	389959,99	5,00	35,0	28,0	24,4	35,0	59,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: bronnen excl. tackers
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
39_A	woning 10	--	208212,98	389957,08	1,50	33,9	29,1	25,3	35,3	60,1
39_B	woning 10	--	208212,98	389957,08	5,00	36,2	29,2	25,6	36,2	60,3
40_A	woning 9	--	208207,80	389953,85	1,50	33,5	29,1	25,3	35,3	60,3
40_B	woning 9	--	208207,80	389953,85	5,00	35,4	29,5	25,8	35,8	60,5
41_A	woning 8	--	208202,88	389950,78	1,50	32,4	27,7	24,0	34,0	59,7
41_B	woning 8	--	208202,88	389950,78	5,00	35,7	28,2	24,6	35,7	60,0
42_A	woning 7	--	208198,15	389947,83	1,50	32,7	26,0	22,6	32,7	59,5
42_B	woning 7	--	208198,15	389947,83	5,00	35,5	26,6	23,2	35,5	59,0
43_A	woning 31	--	208273,41	389976,43	1,50	23,2	20,3	16,8	26,8	53,4
43_B	woning 31	--	208273,41	389976,43	5,00	25,6	23,1	19,7	29,7	53,8
44_A	woning 30	--	208270,27	389981,38	1,50	24,4	20,8	17,3	27,3	53,5
44_B	woning 30	--	208270,27	389981,38	5,00	26,8	24,1	20,6	30,6	54,1
45_A	woning 29	--	208266,96	389986,57	1,50	24,8	22,5	19,4	29,4	54,5
45_B	woning 29	--	208266,96	389986,57	5,00	29,1	26,2	23,0	33,0	55,4
46_A	woning 28	--	208263,99	389991,25	1,50	33,7	33,4	30,0	40,0	60,6
46_B	woning 28	--	208263,99	389991,25	5,00	37,2	36,8	33,5	43,5	61,6
47_A	woning 27	--	208261,05	389995,87	1,50	34,8	34,4	31,1	41,1	62,8
47_B	woning 27	--	208261,05	389995,87	5,00	38,3	37,9	34,6	44,6	64,7
48_A	woning 27	--	208263,50	390000,53	1,50	31,0	30,2	27,9	37,9	63,0
48_B	woning 27	--	208263,50	390000,53	5,00	34,6	33,9	31,7	41,7	64,8
49_A	woning 27	--	208269,18	390000,44	1,50	18,4	16,1	13,4	23,4	48,1
49_B	woning 27	--	208269,18	390000,44	5,00	20,8	19,0	16,3	26,3	48,5
50_A	woning 28	--	208272,33	389995,49	1,50	21,5	20,8	17,8	27,8	53,4
50_B	woning 28	--	208272,33	389995,49	5,00	23,9	23,2	20,4	30,4	53,9
51_A	woning 29	--	208275,43	389990,61	1,50	21,8	20,0	16,6	26,6	51,1
51_B	woning 29	--	208275,43	389990,61	5,00	24,7	23,1	19,6	29,6	51,3
52_A	woning 30	--	208278,36	389986,01	1,50	19,7	17,1	13,8	23,8	49,3
52_B	woning 30	--	208278,36	389986,01	5,00	20,7	18,2	15,0	25,0	49,3
53_A	woning 31	--	208281,29	389981,40	1,50	17,4	16,1	12,6	22,6	49,3
53_B	woning 31	--	208281,29	389981,40	5,00	19,3	18,1	14,6	24,6	49,3
54_A	woning 31	--	208278,85	389976,27	1,50	17,6	12,7	9,3	19,3	46,3
54_B	woning 31	--	208278,85	389976,27	5,00	19,0	14,5	11,0	21,0	45,8
55_A		--	208255,00	389963,15	1,50	23,7	20,2	16,9	26,9	52,9
55_B		--	208255,00	389963,15	5,00	26,6	22,6	19,2	29,2	52,1
56_A		--	208257,99	389958,44	1,50	23,6	19,3	16,0	26,0	51,9
56_B		--	208257,99	389958,44	5,00	25,9	22,0	18,5	28,5	51,5
57_A		--	208261,01	389953,68	1,50	22,5	18,2	15,1	25,1	51,4
57_B		--	208261,01	389953,68	5,00	24,4	20,7	17,6	27,6	51,0
58_A		--	208264,09	389948,85	1,50	22,5	17,6	14,1	24,1	49,7
58_B		--	208264,09	389948,85	5,00	23,7	19,8	16,4	26,4	49,3
59_A		--	208267,07	389944,17	1,50	20,9	13,9	10,4	20,9	47,9
59_B		--	208267,07	389944,17	5,00	22,3	16,1	12,7	22,7	47,5
60_A		--	208264,77	389939,08	1,50	23,8	15,5	12,1	23,8	50,3
60_B		--	208264,77	389939,08	5,00	25,2	17,8	14,3	25,2	50,1
61_A		--	208258,99	389939,52	1,50	29,7	23,7	20,0	30,0	56,6
61_B		--	208258,99	389939,52	5,00	32,1	26,7	23,0	33,0	57,1
62_A		--	208255,89	389944,40	1,50	29,5	23,7	20,2	30,2	56,8
62_B		--	208255,89	389944,40	5,00	32,4	27,3	23,7	33,7	57,4
63_A		--	208252,94	389949,02	1,50	29,5	24,5	21,0	31,0	57,2
63_B		--	208252,94	389949,02	5,00	32,6	27,8	24,3	34,3	57,7
64_A		--	208250,36	389953,08	1,50	29,2	24,1	20,7	30,7	57,1
64_B		--	208250,36	389953,08	5,00	32,2	27,3	23,9	33,9	57,9
65_A		--	208247,13	389958,17	1,50	29,2	24,9	21,6	31,6	58,1
65_B		--	208247,13	389958,17	5,00	32,6	28,1	24,6	34,6	59,4
66_A		--	208249,54	389963,42	1,50	29,4	26,0	22,6	32,6	57,1
66_B		--	208249,54	389963,42	5,00	32,4	28,7	25,2	35,2	57,6
67_A		--	208247,32	389923,27	1,50	23,9	14,9	11,4	23,9	50,7
67_B		--	208247,32	389923,27	5,00	25,8	16,9	13,4	25,8	50,5
68_A		--	208242,50	389920,29	1,50	24,3	15,3	11,9	24,3	51,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: bronnen excl. tackers
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
68_B		--	208242,50	389920,29	5,00	26,2	17,4	14,0	26,2	51,3
69_A		--	208237,33	389917,07	1,50	25,0	15,8	12,5	25,0	52,0
69_B		--	208237,33	389917,07	5,00	27,9	17,8	14,5	27,9	51,9
70_A		--	208232,80	389914,24	1,50	20,3	15,2	11,8	21,8	50,8
70_B		--	208232,80	389914,24	5,00	21,6	16,7	13,3	23,3	47,8
71_A		--	208228,08	389911,30	1,50	20,2	14,8	11,6	21,6	51,7
71_B		--	208228,08	389911,30	5,00	21,3	15,4	12,0	22,0	48,1
72_A		--	208222,96	389908,10	1,50	23,7	15,2	12,0	23,7	52,4
72_B		--	208222,96	389908,10	5,00	21,4	15,5	12,2	22,2	47,8
73_A		--	208217,93	389910,36	1,50	28,3	23,7	20,6	30,6	62,5
73_B		--	208217,93	389910,36	5,00	30,7	27,1	24,0	34,0	63,4
74_A		--	208218,29	389916,17	1,50	31,9	27,0	23,7	33,7	63,2
74_B		--	208218,29	389916,17	5,00	36,0	30,7	27,4	37,4	64,9
75_A		--	208223,35	389919,32	1,50	32,3	26,6	23,3	33,3	62,4
75_B		--	208223,35	389919,32	5,00	36,1	30,1	26,8	36,8	63,7
76_A		--	208228,14	389922,31	1,50	31,7	25,2	22,0	32,0	61,0
76_B		--	208228,14	389922,31	5,00	35,9	28,7	25,4	35,9	62,1
77_A		--	208233,36	389925,57	1,50	31,3	23,7	20,7	31,3	59,4
77_B		--	208233,36	389925,57	5,00	34,3	28,1	24,8	34,8	60,6
78_A		--	208246,88	389928,95	1,50	25,4	20,2	17,2	27,2	54,1
78_B		--	208246,88	389928,95	5,00	27,4	22,9	20,1	30,1	54,3
79_A		--	208237,71	389928,28	1,50	30,0	23,7	20,4	30,4	59,2
79_B		--	208237,71	389928,28	5,00	33,5	27,2	24,0	34,0	60,3
80_A		--	208242,46	389931,22	1,50	29,8	24,6	21,1	31,1	59,4
80_B		--	208242,46	389931,22	5,00	32,9	28,0	24,6	34,6	60,3
81_A		--	208243,12	389902,34	1,50	24,1	17,4	14,2	24,2	54,1
81_B		--	208243,12	389902,34	5,00	26,5	18,7	15,5	26,5	53,9
82_A		--	208248,23	389905,53	1,50	23,9	18,1	14,6	24,6	52,8
82_B		--	208248,23	389905,53	5,00	25,9	19,4	16,0	26,0	52,9
83_A		--	208252,90	389908,44	1,50	22,5	14,1	11,1	22,5	52,3
83_B		--	208252,90	389908,44	5,00	24,7	16,1	13,1	24,7	52,3
84_A		--	208257,44	389911,27	1,50	21,7	15,6	12,8	22,8	52,1
84_B		--	208257,44	389911,27	5,00	23,8	17,3	14,5	24,5	52,3
85_A		--	208262,49	389914,36	1,50	26,6	19,8	16,6	26,6	53,0
85_B		--	208262,49	389914,36	5,00	28,1	22,4	19,0	29,0	53,4
86_A		--	208267,51	389911,72	1,50	20,4	14,0	10,6	20,6	47,9
86_B		--	208267,51	389911,72	5,00	21,4	15,2	11,9	21,9	47,6
87_A		--	208267,27	389906,37	1,50	16,6	8,4	5,2	16,6	44,8
87_B		--	208267,27	389906,37	5,00	17,2	7,4	4,3	17,2	42,4
88_A		--	208262,06	389903,17	1,50	18,7	6,9	4,0	18,7	44,3
88_B		--	208262,06	389903,17	5,00	16,9	7,6	4,6	16,9	42,6
89_A		--	208257,50	389900,33	1,50	16,7	7,7	4,5	16,7	44,2
89_B		--	208257,50	389900,33	5,00	17,5	8,3	5,2	17,5	43,4
90_A		--	208252,83	389897,42	1,50	16,7	7,4	4,4	16,7	44,5
90_B		--	208252,83	389897,42	5,00	17,6	8,3	5,2	17,6	43,6
91_A		--	208247,93	389894,36	1,50	16,9	8,0	4,9	16,9	44,6
91_B		--	208247,93	389894,36	5,00	17,7	8,8	5,7	17,7	44,0
92_A		--	208242,90	389896,98	1,50	24,8	17,8	14,4	24,8	53,6
92_B		--	208242,90	389896,98	5,00	26,5	19,0	15,6	26,5	53,5
93_A		--	208282,11	389966,71	1,50	25,6	19,5	16,1	26,1	53,7
93_B		--	208282,11	389966,71	5,00	28,0	21,7	18,3	28,3	53,8
94_A		--	208284,25	389971,53	1,50	24,4	19,2	15,8	25,8	52,5
94_B		--	208284,25	389971,53	5,00	26,6	21,4	18,0	28,0	52,7
95_A		--	208290,62	389971,41	1,50	14,6	9,7	6,6	16,6	45,7
95_B		--	208290,62	389971,41	5,00	15,8	11,3	8,0	18,0	45,4
96_A		--	208288,32	389966,17	1,50	16,3	12,3	9,0	19,0	46,6
96_B		--	208288,32	389966,17	5,00	18,1	12,7	9,5	19,5	46,0
97_A		--	208296,97	389961,25	1,50	23,8	16,9	13,5	23,8	51,8
97_B		--	208296,97	389961,25	5,00	26,5	18,2	14,8	26,5	51,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: bronnen excl. tackers
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
98_A		--	208297,49	389966,63	1,50	19,2	15,1	11,6	21,6	48,6
98_B		--	208297,49	389966,63	5,00	20,9	16,6	13,1	23,1	48,5
99_A		--	208302,92	389964,38	1,50	17,8	13,6	10,1	20,1	47,3
99_B		--	208302,92	389964,38	5,00	19,2	14,6	11,1	21,1	46,9
T01_A	tuin wo6	--	208212,49	389905,72	1,50	33,1	26,5	23,1	33,1	63,2
T02_A	tuin wo5	--	208208,94	389911,20	1,50	33,9	26,8	23,6	33,9	63,9
T03_A	tuin wo4	--	208201,52	389922,48	1,50	35,5	29,4	26,2	36,2	66,0
T04_A	tuin wo3	--	208197,98	389928,93	1,50	38,9	29,7	26,6	38,9	66,7
T05_A	tuin wo2	--	208191,20	389939,25	1,50	40,0	32,3	29,1	40,0	68,1
T06_A	tuin wo1	--	208187,66	389945,06	1,50	43,6	34,9	31,7	43,6	70,6
T07_A	tuin wo7	--	208199,82	389944,83	1,50	33,9	29,3	25,9	35,9	63,9
T08_A	tuin wo8	--	208204,96	389947,91	1,50	32,7	27,9	24,5	34,5	62,1
T09_A	tuin wo9	--	208209,76	389950,82	1,50	33,8	29,3	25,7	35,7	62,1
T10_A	tuin wo10	--	208214,73	389954,08	1,50	34,5	29,9	26,3	36,3	61,6
T11_A	tuin wo11	--	208219,52	389957,34	1,50	33,4	28,3	24,9	34,9	61,5
T12_A	tuin wo12	--	208229,46	389963,16	1,50	33,6	30,3	26,9	36,9	61,2
T13_A	tuin wo13	--	208235,12	389966,76	1,50	30,8	28,2	24,8	34,8	59,1
T14_A	tuin wo14	--	208239,57	389969,67	1,50	29,5	27,6	24,3	34,3	58,2
T15_A	tuin wo15	--	208244,37	389972,24	1,50	31,5	30,9	27,4	37,4	59,7
T16_A	tuin wo16	--	208249,51	389975,33	1,50	32,0	31,1	27,5	37,5	59,6
T17_A	tuin wo17	--	208243,34	389956,31	1,50	30,3	25,8	22,5	32,5	59,2
T18_A	tuin wo18	--	208246,26	389951,34	1,50	30,9	26,3	22,8	32,8	59,3
T19_A	tuin wo19	--	208249,51	389946,88	1,50	31,3	25,6	22,1	32,1	58,4
T20_A	tuin wo20	--	208253,63	389941,23	1,50	31,4	25,4	21,7	31,7	58,1
T21_A	tuin 21	--	208256,88	389936,94	1,50	31,0	24,7	21,1	31,1	58,0
T22_A	tuin wo22	--	208216,10	389918,61	1,50	33,9	28,7	25,4	35,4	65,2
T23_A	tuin wo23	--	208221,41	389922,38	1,50	34,2	28,2	24,9	34,9	64,5
T24_A	tuin wo24	--	208226,21	389925,63	1,50	34,1	27,1	23,8	34,1	62,7
T25_A	tuin wo25	--	208231,00	389928,37	1,50	34,3	25,7	22,5	34,3	61,8
T26_A	tuin wo26	--	208235,80	389931,46	1,50	33,1	25,7	22,4	33,1	61,2
T27_A	tuin wo27	--	208240,77	389934,72	1,50	32,1	26,6	23,1	33,1	61,0
T28_A	tuin wo 27	--	208272,48	390003,09	1,50	23,5	21,0	18,3	28,3	53,2
T29_A	tuin wo 28	--	208275,56	389998,12	1,50	24,5	23,8	20,7	30,7	55,2
T30_A	tuin wo 29	--	208278,30	389992,81	1,50	23,4	21,7	18,5	28,5	52,4
T31_A	tuin wo 30	--	208281,22	389987,50	1,50	19,3	18,2	15,0	25,0	51,1
T32_A	tuin wo 31	--	208284,64	389983,04	1,50	21,5	17,4	14,4	24,4	50,4
T33_A	tuin wo33	--	208293,38	389973,62	1,50	23,2	18,2	14,8	24,8	51,5
T34_A	tuin wo34	--	208292,31	389959,92	1,50	25,6	19,4	16,0	26,0	54,0
T35_A	tuin wo31	--	208284,81	390005,41	1,50	24,6	22,1	19,2	29,2	55,3
T36_A	tuin wo32	--	208287,06	390039,90	1,50	22,6	13,8	10,5	22,6	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - woning 1
Groep: Beerendonckerweg 2e
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag
13_A	woning 1	--	208183,06	389942,89	1,50	46,7
B-open	B opendeur voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208176,71	389998,62	0,00	42,0
B-LPG	B LPG heftruck	bronnen excl. tackers	208172,93	389996,05	1,00	40,8
B-houtafv	B afvalhoutcontainer omwisselen	bronnen excl. tackers	208170,86	389995,42	1,50	40,5
B-afval	B afvalcontainer legen	bronnen excl. tackers	208186,68	389979,51	1,50	33,8
B-Vr1	B vrachtwagens laaddock	bronnen excl. tackers	208144,74	389973,85	1,20	33,1
B-Vr2	B vrachtwagens hout lossen / afval ophalen	bronnen excl. tackers	208144,95	389974,16	1,20	29,9
B-gev9	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208171,67	390006,81	0,00	28,2
Baankop	vrachtwagens; aan-/afkoppelen	bronnen excl. tackers	208203,75	389980,37	1,00	25,8
B-gev6	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208196,50	389982,18	4,50	23,2
B-gevlad1	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208215,16	389984,64	1,30	21,4
B-dak1	B dak tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208215,95	389984,75	0,10	20,5
B-gevlad2	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208213,08	389988,02	1,30	20,3
B-gev5	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208190,56	389978,40	0,00	18,1
B-dak2	B dak voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208210,34	389991,75	0,10	16,2
B-pomp	B pomp	bronnen excl. tackers	208214,95	389982,17	0,50	13,7
B-P	B personenauto's	bronnen excl. tackers	208143,73	389975,28	0,75	10,8
B-gev2	B metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,56	389984,20	2,10	9,3
B-gev7	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208171,74	390007,52	0,00	6,9
B-gev8	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208178,35	390011,47	4,50	2,5
B-gev3	B metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208193,98	390021,20	2,10	0,2
B-gev1	B Spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,49	389984,16	0,00	-23,5
B-gev4	B Spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208193,93	390021,17	0,00	-32,5
B-p-houtaf	B piek houtafvalcontainer	Beerendonckerweg 2e	208172,07	389994,08	1,50	-137,7
B-p-Vr3	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208186,53	389967,29	1,20	-137,9
B-p-afval	B piek afvalcontainer legen	Beerendonckerweg 2e	208186,22	389978,16	1,50	-138,5
B-p-open	B piek opendeur voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208176,71	389998,62	0,00	-141,2
B-p-Vr1	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208159,86	389950,55	1,20	-145,0
B-paankop	B p aan/ afkoppelen vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208203,54	389981,23	1,00	-146,9
B-p-Vr2	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208201,78	389979,53	1,20	-147,6
B-pgevlad1	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208215,20	389984,57	1,30	-156,5
B-pgevlad2	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208213,08	389988,01	1,30	-157,5
B-p-dak1	B piek dak tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208215,99	389984,58	0,10	-162,6
B-p-gev2	B piek metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,16	389983,95	2,10	-173,7
B-p-gev1	B piek spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,22	389983,99	0,00	<-->

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - woning 1
Groep: Beerendonckerweg 2e
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Avond	Nacht	Etmaal	Li
13_A	33,9	31,3	46,7	72,3
B-open	--	--	42,0	43,8
B-LPG	--	--	40,8	52,5
B-houtafv	--	--	40,5	58,3
B-afval	--	--	33,8	56,3
B-Vr1	33,1	30,1	40,1	67,9
B-Vr2	--	--	29,9	64,9
B-gev9	--	20,0	30,0	30,2
Baankop	25,8	21,5	31,5	45,7
B-gev6	--	15,0	25,0	24,0
B-gevlad1	--	--	21,4	28,6
B-dak1	--	12,3	22,3	21,9
B-gevlad2	--	--	20,3	27,6
B-gev5	--	9,9	19,9	19,7
B-dak2	--	7,9	17,9	17,2
B-pomp	13,7	13,7	23,7	16,7
B-P	15,6	12,6	22,6	44,1
B-gev2	--	1,0	11,0	11,2
B-gev7	--	-1,4	8,6	9,9
B-gev8	--	-5,8	4,3	3,3
B-gev3	--	-8,0	2,0	3,3
B-gev1	--	-31,8	-21,8	-19,6
B-gev4	--	-40,7	-30,7	-28,1
B-p-houtaf	--	--	-137,7	63,5
B-p-Vr3	-137,9	-137,9	-127,9	61,1
B-p-afval	--	--	-138,5	61,2
B-p-open	--	--	-141,2	58,8
B-p-Vr1	-145,0	-145,0	-135,0	54,0
B-paankop	-146,9	-146,9	-136,9	54,2
B-p-Vr2	-147,6	-147,6	-137,6	53,1
B-pgevlad1	--	--	-156,5	43,7
B-pgevlad2	--	--	-157,5	42,8
B-p-dak1	--	-162,6	-152,6	36,9
B-p-gev2	--	-173,7	-163,7	26,3
B-p-gev1	--	<-->	--	-4,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_B - woning 13
Groep: Beerendonckerweg 2e
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag
28_B	woning 13	--	208228,33	389977,51	5,00	46,4
Baankop	vrachtwagens; aan-/afkoppelen	bronnen excl. tackers	208203,75	389980,37	1,00	42,1
B-pomp	B pomp	bronnen excl. tackers	208214,95	389982,17	0,50	35,9
B-Vr1	B vrachtwagens laaddock	bronnen excl. tackers	208144,74	389973,85	1,20	33,0
B-dak1	B dak tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208215,95	389984,75	0,10	37,7
B-gev2	B metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,56	389984,20	2,10	37,1
B-gev5	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208190,56	389978,40	0,00	32,9
B-gev6	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208196,50	389982,18	4,50	27,9
B-dak2	B dak voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208210,34	389991,75	0,10	27,1
B-gev9	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208171,67	390006,81	0,00	22,1
B-P	B personenauto's	bronnen excl. tackers	208143,73	389975,28	0,75	7,0
B-gev7	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208171,74	390007,52	0,00	9,8
B-gev3	B metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208193,98	390021,20	2,10	8,4
B-gev1	B Spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,49	389984,16	0,00	4,3
B-gev8	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208178,35	390011,47	4,50	2,6
B-gev4	B Spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208193,93	390021,17	0,00	-23,3
B-p-Vr2	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208201,78	389979,53	1,20	-131,9
B-paankop	B p aan/ afkoppelen vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208203,54	389981,23	1,00	-131,9
B-p-Vr3	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208186,53	389967,29	1,20	-135,6
B-p-Vr1	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208159,86	389950,55	1,20	-143,8
B-p-dak1	B piek dak tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208215,99	389984,58	0,10	-145,5
B-p-gev2	B piek metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,16	389983,95	2,10	-146,1
B-p-gev1	B piek spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,22	389983,99	0,00	-178,9
B-pgevlad2	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208213,08	389988,01	1,30	-156,1
B-pgevlad1	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208215,20	389984,57	1,30	-154,6
B-gevlad2	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208213,08	389988,02	1,30	21,8
B-gevlad1	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208215,16	389984,64	1,30	23,2
B-p-open	B piek opendeur voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208176,71	389998,62	0,00	-145,9
B-p-houtaf	B piek houtafvalcontainer	Beerendonckerweg 2e	208172,07	389994,08	1,50	-141,2
B-p-afval	B piek afvalcontainer legen	Beerendonckerweg 2e	208186,22	389978,16	1,50	-138,6
B-open	B opendeur voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208176,71	389998,62	0,00	37,3
B-afval	B afvalcontainer legen	bronnen excl. tackers	208186,68	389979,51	1,50	24,6
B-houtafv	B afvalhoutcontainer omwisselen	bronnen excl. tackers	208170,86	389995,42	1,50	26,0
B-LPG	B LPG heftruck	bronnen excl. tackers	208172,93	389996,05	1,00	27,8
B-Vr2	B vrachtwagens hout lossen / afval ophalen	bronnen excl. tackers	208144,95	389974,16	1,20	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_B - woning 13
Groep: Beerendonckerweg 2e
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Avond	Nacht	Etmaal	Li
28_B	43,4	41,2	51,2	73,6
Baankop	42,0	37,8	47,8	59,9
B-pomp	35,9	35,9	45,9	35,9
B-Vr1	33,0	30,0	40,0	67,4
B-dak1	--	29,4	39,4	38,4
B-gev2	--	28,8	38,8	37,8
B-gev5	--	24,7	34,7	33,7
B-gev6	--	19,7	29,7	28,7
B-dak2	--	18,9	28,9	27,9
B-gev9	--	13,8	23,8	22,8
B-P	11,8	8,8	18,8	39,7
B-gev7	--	1,6	11,6	10,6
B-gev3	--	0,2	10,2	9,2
B-gev1	--	-3,9	6,1	5,1
B-gev8	--	-5,6	4,4	3,4
B-gev4	--	-31,5	-21,5	-22,5
B-p-Vr2	-131,9	-131,9	-121,9	67,1
B-paankop	-131,9	-131,9	-121,9	67,1
B-p-Vr3	-135,6	-135,6	-125,6	63,4
B-p-Vr1	-143,8	-143,8	-133,8	56,0
B-p-dak1	--	-145,5	-135,5	53,5
B-p-gev2	--	-146,1	-136,1	52,9
B-p-gev1	--	-178,9	-168,9	20,1
B-pgevlad2	--	--	-156,1	42,9
B-pgevlad1	--	--	-154,6	44,4
B-gevlad2	--	--	21,8	27,8
B-gevlad1	--	--	23,2	29,3
B-p-open	--	--	-145,9	53,1
B-p-houtaf	--	--	-141,2	57,8
B-p-afval	--	--	-138,6	60,4
B-open	--	--	37,3	38,1
B-afval	--	--	24,6	46,2
B-houtafv	--	--	26,0	41,5
B-LPG	--	--	27,8	36,8
B-Vr2	--	--	25,8	60,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

DAG														
Naam	Omschrijvi	X	Y	Hoogte	Dag					incl. alles	excl.		totaal incl. 5 dB straf	
					incl. alles	excl.								
01_A	woning 6			1,5	29,1	28,2				33,31	20,42		33,5	34
02_A	woning 6			1,5	25,9	25				30,11	17,22		30,3	30
03_A	woning 5			1,5	26,4	25,1				30,61	17,32		30,8	31
04_A	woning 5			1,5	32	31,3				36,21	23,52		36,4	36
05_A	woning 4			1,5	34	30,6				38,21	22,82		38,3	38
06_A	woning 4			1,5	28,5	27,3				32,71	19,52		32,9	33
07_A	woning 3			1,5	29,7	29				33,91	21,22		34,1	34
08_A	woning 3			1,5	35	34,2				39,21	26,42		39,4	39
09_A	woning 2			1,5	37,7	35,5				41,91	27,72		42,1	42
10_A	woning 2			1,5	33,8	33,3				38,01	25,52		38,2	38
11_A	woning 1			1,5	36,3	35,7				40,51	27,92		40,7	41
12_A	woning 1			1,5	45,3	43,5				49,51	35,72		49,7	50
13_A	woning 1			1,5	46,7	44,6				50,91	36,82		51,1	51
14_A	woning 2			1,5	41,5	40				45,71	32,22		45,9	46
15_A	woning 3			1,5	39,8	38,9				44,01	31,12		44,2	44
16_A	woning 4			1,5	40,3	39,1				44,51	31,32		44,7	45
17_A	woning 5			1,5	37,7	36				41,91	28,22		42,1	42
18_A	woning 6			1,5	35,2	34				39,41	26,22		39,6	40
19_A	woning 7			1,5	37	36,6				41,21	28,82		41,5	42
20_A	woning 7			1,5	39,4	38,5				43,61	30,72		43,8	44
21_A	woning 8			1,5	38,5	37,3				42,71	29,52		42,9	43
22_A	woning 9			1,5	38,7	37,6				42,91	29,82		43,1	43
23_A	woning 10			1,5	38,6	37,2				42,81	29,42		43,0	43
24_A	woning 11			1,5	38,3	36,1				42,51	28,32		42,7	43
25_A	woning 11			1,5	35,4	32				39,61	24,22		39,7	40
26_A	woning 12			1,5	37,6	35,4				41,81	27,62		42,0	42
27_A	woning 12			1,5	39,6	35,4				43,81	27,62		43,9	44
28_A	woning 13			1,5	44,3	42,9				48,51	35,12		48,7	49
29_A	woning 14			1,5	42	38,6				46,21	30,82		46,3	46
30_A	woning 15			1,5	43	40,6				47,21	32,82		47,4	47

31_A	woning 16	1,5	42,1	39,3				46,31	31,52		46,5	46
32_A	woning 16	1,5	34,3	29				38,51	21,22		38,6	39
33_A	woning 16	1,5	28,4	26,2				32,61	18,42		32,8	33
34_A	woning 15	1,5	27,6	25,4				31,81	17,62		32,0	32
35_A	woning 14	1,5	29	27				33,21	19,22		33,4	33
36_A	woning 13	1,5	31	30,1				35,21	22,32		35,4	35
37_A	woning 12	1,5	32,3	31,6				36,51	23,82		36,7	37
38_A	woning 11	1,5	33,9	32,5				38,11	24,72		38,3	38
39_A	woning 10	1,5	34,8	33,9				39,01	26,12		39,2	39
40_A	woning 9	1,5	34,6	33,5				38,81	25,72		39,0	39
41_A	woning 8	1,5	34	32,4				38,21	24,62		38,4	38
42_A	woning 7	1,5	33,9	32,7				38,11	24,92		38,3	38
43_A	woning 31	1,5	30,6	23,2				34,81	15,42		34,9	35
44_A	woning 30	1,5	31,6	24,4				35,81	16,62		35,9	36
45_A	woning 29	1,5	32,7	24,8				36,91	17,02		37,0	37
46_A	woning 28	1,5	36,9	33,7				41,11	25,92		41,2	41
47_A	woning 27	1,5	38,1	34,8				42,31	27,02		42,4	42
48_A	woning 27	1,5	36,2	31				40,41	23,22		40,5	40
49_A	woning 27	1,5	22	18,4				26,21	10,62		26,3	26
50_A	woning 28	1,5	24,1	21,5				28,31	13,72		28,5	28
51_A	woning 29	1,5	26,1	21,8				30,31	14,02		30,4	30
52_A	woning 30	1,5	25	19,7				29,21	11,92		29,3	29
53_A	woning 31	1,5	22,8	17,4				27,01	9,62		27,1	27
54_A	woning 31	1,5	20,7	17,6				24,91	9,82		25,0	25
55_A		1,5	29,5	23,7				33,71	15,92		33,8	34
56_A		1,5	29,6	23,6				33,81	15,82		33,9	34
57_A		1,5	29,2	22,5				33,41	14,72		33,5	33
58_A		1,5	28,6	22,5				32,81	14,72		32,9	33
59_A		1,5	27,2	20,9				31,41	13,12		31,5	31
60_A		1,5	25,4	23,8				29,61	16,02		29,8	30
61_A		1,5	30,9	29,7				35,11	21,92		35,3	35
62_A		1,5	31	29,5				35,21	21,72		35,4	35
63_A		1,5	31,2	29,5				35,41	21,72		35,6	36

64_A	1,5	31,3	29,2				35,51	21,42		35,7		36
65_A	1,5	31,3	29,2				35,51	21,42		35,7		36
66_A	1,5	32,3	29,4				36,51	21,62		36,6		37
67_A	1,5	24,9	23,9				29,11	16,12		29,3		29
68_A	1,5	25,1	24,3				29,31	16,52		29,5		30
69_A	1,5	25,8	25				30,01	17,22		30,2		30
70_A	1,5	22,7	20,3				26,91	12,52		27,1		27
71_A	1,5	22,1	20,2				26,31	12,42		26,5		26
72_A	1,5	25,1	23,7				29,31	15,92		29,5		30
73_A	1,5	28,8	28,3				33,01	20,52		33,2		33
74_A	1,5	33,2	31,9				37,41	24,12		37,6		38
75_A	1,5	33,5	32,3				37,71	24,52		37,9		38
76_A	1,5	33	31,7				37,21	23,92		37,4		37
77_A	1,5	32,6	31,3				36,81	23,52		37,0		37
78_A	1,5	28	25,4				32,21	17,62		32,4		32
79_A	1,5	31,3	30				35,51	22,22		35,7		36
80_A	1,5	31,3	29,8				35,51	22,02		35,7		36
81_A	1,5	25,7	24,1				29,91	16,32		30,1		30
82_A	1,5	24,8	23,9				29,01	16,12		29,2		29
83_A	1,5	23,4	22,5				27,61	14,72		27,8		28
84_A	1,5	24,8	21,7				29,01	13,92		29,1		29
85_A	1,5	27,5	26,6				31,71	18,82		31,9		32
86_A	1,5	21,7	20,4				25,91	12,62		26,1		26
87_A	1,5	17,3	16,6				21,51	8,82		21,7		22
88_A	1,5	19,9	18,7				24,11	10,92		24,3		24
89_A	1,5	17,4	16,7				21,61	8,92		21,8		22
90_A	1,5	17,4	16,7				21,61	8,92		21,8		22
91_A	1,5	17,6	16,9				21,81	9,12		22,0		22
92_A	1,5	25,8	24,8				30,01	17,02		30,2		30
93_A	1,5	30,1	25,6				34,31	17,82		34,4		34
94_A	1,5	26,8	24,4				31,01	16,62		31,2		31
95_A	1,5	18,7	14,6				22,91	6,82		23,0		23
96_A	1,5	21,9	16,3				26,11	8,52		26,2		26

97_A		1,5	25,9	23,8				30,11	16,02		30,3	30
98_A		1,5	21,6	19,2				25,81	11,42		26,0	26
99_A		1,5	20,8	17,8				25,01	10,02		25,1	25
100_A		1,5	21,1	18,9				25,31	11,12		25,5	26
101_A		1,5	27	25,8				31,21	18,02		31,4	31
102_A		1,5	28,2	26,9				32,41	19,12		32,6	33
103_A		1,5	26,4	25				30,61	17,22		30,8	31
104_A		1,5	25,8	23,2				30,01	15,42		30,2	30
105_A		1,5	25,6	22,8				29,81	15,02		30,0	30
106_A		1,5	17,8	16,4				22,01	8,62		22,2	22
107_A		1,5	13,7	12,6				17,91	4,82		18,1	18
108_A		1,5	17,9	17,1				22,11	9,32		22,3	22
109_A		1,5	19,6	19				23,81	11,22		24,0	24
110_A		1,5	19,5	18,7				23,71	10,92		23,9	24
111_A		1,5	20,6	20				24,81	12,22		25,0	25
112_A		1,5	25,2	24,4				29,41	16,62		29,6	30
T01_A	tuin wo6	1,5	33,9	33,1				38,11	25,32		38,3	38
T02_A	tuin wo5	1,5	36,3	33,9				40,51	26,12		40,7	41
T03_A	tuin wo4	1,5	36,9	35,5				41,11	27,72		41,3	41
T04_A	tuin wo3	1,5	41,2	38,9				45,41	31,12		45,6	46
T05_A	tuin wo2	1,5	42,3	40				46,51	32,22		46,7	47
T06_A	tuin wo1	1,5	44,2	43,6				48,41	35,82		48,6	49
T07_A	tuin wo7	1,5	35,2	33,9				39,41	26,12		39,6	40
T08_A	tuin wo8	1,5	34,4	32,7				38,61	24,92		38,8	39
T09_A	tuin wo9	1,5	34,8	33,8				39,01	26,02		39,2	39
T10_A	tuin wo10	1,5	35,4	34,5				39,61	26,72		39,8	40
T11_A	tuin wo11	1,5	34,8	33,4				39,01	25,62		39,2	39
T12_A	tuin wo12	1,5	34,8	33,6				39,01	25,82		39,2	39

NACHT

						incl. alles	excl.			incl. alles	excl.		totaal incl. 5 dB straf	
						nacht	nacht			nacht	nacht		nacht	
01_B	woning 6			5		12,8	12,2			8,77	11,62		13,4	14
02_B	woning 6			5		19,8	19,4			15,77	18,82		20,6	21
03_B	woning 5			5		19,3	18,9			15,27	18,32		20,1	20
04_B	woning 5			5		25,7	25,5			21,67	24,92		26,6	27
05_B	woning 4			5		20,5	19,5			16,47	18,92		20,9	21
06_B	woning 4			5		21,5	21,2			17,47	20,62		22,3	22
07_B	woning 3			5		21,9	21,7			17,87	21,12		22,8	23
08_B	woning 3			5		27,4	27,1			23,37	26,52		28,2	28
09_B	woning 2			5		24,9	23,9			20,87	23,32		25,3	25
10_B	woning 2			5		27	26,9			22,97	26,32		28,0	28
11_B	woning 1			5		29,5	29,4			25,47	28,82		30,5	30
12_B	woning 1			5		39,2	38,9			35,17	38,32		40,0	40
13_B	woning 1			5		37,1	36,6			33,07	36,02		37,8	38
14_B	woning 2			5		34,8	34,3			30,77	33,72		35,5	36
15_B	woning 3			5		31	30,7			26,97	30,12		31,8	32
16_B	woning 4			5		30	29,6			25,97	29,02		30,8	31
17_B	woning 5			5		27,7	27,5			23,67	26,92		28,6	29
18_B	woning 6			5		25,9	25,6			21,87	25,02		26,7	27

19_B	woning 7	5		34,4	34,3			30,37	33,72		35,4	35
20_B	woning 7	5		39,2	38,4			35,17	37,82		39,7	40
21_B	woning 8	5		39,3	38,4			35,27	37,82		39,7	40
22_B	woning 9	5		39,4	38,7			35,37	38,12		40,0	40
23_B	woning 10	5		39,7	38,9			35,67	38,32		40,2	40
24_B	woning 11	5		39,8	39			35,77	38,42		40,3	40
25_B	woning 11	5		32,1	30,3			28,07	29,72		32,0	32
26_B	woning 12	5		35,4	34,6			31,37	34,02		35,9	36
27_B	woning 12	5		39,3	38			35,27	37,42		39,5	39
28_B	woning 13	5		41,2	40,4			37,17	39,82		41,7	42
29_B	woning 14	5		38,9	37,5			34,87	36,92		39,0	39
30_B	woning 15	5		39,7	38,5			35,67	37,92		39,9	40
31_B	woning 16	5		39,4	38,1			35,37	37,52		39,6	40
32_B	woning 16	5		30,8	28,5			26,77	27,92		30,4	30
33_B	woning 16	5		24,1	23,2			20,07	22,62		24,5	25
34_B	woning 15	5		23,5	22,4			19,47	21,82		23,8	24
35_B	woning 14	5		24,9	23,9			20,87	23,32		25,3	25
36_B	woning 13	5		25,3	24,7			21,27	24,12		25,9	26
37_B	woning 12	5		25,8	25,4			21,77	24,82		26,6	27
38_B	woning 11	5		24,9	24,4			20,87	23,82		25,6	26
39_B	woning 10	5		26	25,6			21,97	25,02		26,8	27
40_B	woning 9	5		26,2	25,8			22,17	25,22		27,0	27
41_B	woning 8	5		25,1	24,6			21,07	24,02		25,8	26
42_B	woning 7	5		23,7	23,2			19,67	22,62		24,4	24
43_B	woning 31	5		25,1	19,7			21,07	19,12		23,2	23
44_B	woning 30	5		26,2	20,6			22,17	20,02		24,2	24
45_B	woning 29	5		27,9	23			23,87	22,42		26,2	26
46_B	woning 28	5		34,6	33,5			30,57	32,92		34,9	35
47_B	woning 27	5		35,9	34,6			31,87	34,02		36,1	36
48_B	woning 27	5		33,9	31,7			29,87	31,12		33,6	34
49_B	woning 27	5		18,8	16,3			14,77	15,72		18,3	18
50_B	woning 28	5		21,4	20,4			17,37	19,82		21,8	22
51_B	woning 29	5		22	19,6			17,97	19,02		21,5	22
52_B	woning 30	5		19,9	15			15,87	14,42		18,2	18
53_B	woning 31	5		18,3	14,6			14,27	14,02		17,2	17

54_B	woning 31	5	14	11			9,97	10,42		13,2		13
55_B		5	24	19,2			19,97	18,62		22,4		22
56_B		5	23,6	18,5			19,57	17,92		21,8		22
57_B		5	22,9	17,6			18,87	17,02		21,1		21
58_B		5	22,1	16,4			18,07	15,82		20,1		20
59_B		5	20,4	12,7			16,37	12,12		17,8		18
60_B		5	16,6	14,3			12,57	13,72		16,2		16
61_B		5	23,9	23			19,87	22,42		24,3		24
62_B		5	24,6	23,7			20,57	23,12		25,0		25
63_B		5	25,2	24,3			21,17	23,72		25,6		26
64_B		5	25	23,9			20,97	23,32		25,3		25
65_B		5	25,7	24,6			21,67	24,02		26,0		26
66_B		5	26,8	25,2			22,77	24,62		26,8		27
67_B		5	14,8	13,4			10,77	12,82		14,9		15
68_B		5	15,1	14			11,07	13,42		15,4		16
69_B		5	15,4	14,5			11,37	13,92		15,8		16
70_B		5	14,5	13,3			10,47	12,72		14,7		15
71_B		5	13	12			8,97	11,42		13,4		14
72_B		5	12,9	12,2			8,87	11,62		13,5		14
73_B		5	24,2	24			20,17	23,42		25,1		25
74_B		5	27,8	27,4			23,77	26,82		28,6		29
75_B		5	27,2	26,8			23,17	26,22		28,0		28
76_B		5	26,1	25,4			22,07	24,82		26,7		27
77_B		5	25,6	24,8			21,57	24,22		26,1		26
78_B		5	21,2	20,1			17,17	19,52		21,5		22
79_B		5	24,6	24			20,57	23,42		25,2		25
80_B		5	25,2	24,6			21,17	24,02		25,8		26
81_B		5	16,5	15,5			12,47	14,92		16,9		17
82_B		5	16,7	16			12,67	15,42		17,3		17
83_B		5	14,6	13,1			10,57	12,52		14,7		15
84_B		5	16,2	14,5			12,17	13,92		16,1		16
85_B		5	20	19			15,97	18,42		20,4		20
86_B		5	14,2	11,9			10,17	11,32		13,8		14
87_B		5	5,7	4,3			1,67	3,72		5,8		7
88_B		5	5,6	4,6			1,57	4,02		6,0		7

89_B		5	6,2	5,2			2,17	4,62		6,6	7
90_B		5	6,2	5,2			2,17	4,62		6,6	7
91_B		5	6,7	5,7			2,67	5,12		7,1	8
92_B		5	16,2	15,6			12,17	15,02		16,8	17
93_B		5	23,1	18,3			19,07	17,72		21,5	21
94_B		5	19,7	18			15,67	17,42		19,6	20
95_B		5	12,2	8			8,17	7,42		10,8	11
96_B		5	14,4	9,5			10,37	8,92		12,7	13
97_B		5	17,1	14,8			13,07	14,22		16,7	17
98_B		5	15,1	13,1			11,07	12,52		14,9	15
99_B		5	14,1	11,1			10,07	10,52		13,3	14
100_B		5	12,7	10,1			8,67	9,52		12,1	12
101_B		5	20,6	19,6			16,57	19,02		21,0	21
102_B		5	20,6	19,1			16,57	18,52		20,7	21
103_B		5	19,1	16,8			15,07	16,22		18,7	19
104_B		5	19,4	16,7			15,37	16,12		18,8	19
105_B		5	19,1	15,6			15,07	15,02		18,1	18
106_B		5	10,5	9,6			6,47	9,02		10,9	11
107_B		5	5	3,5			0,97	2,92		5,1	6
108_B		5	6,4	5,3			2,37	4,72		6,7	8
109_B		5	4,5	3			0,47	2,42		4,6	6
110_B		5	8,5	7,6			4,47	7,02		8,9	9
111_B		5	7,1	4,1			3,07	3,52		6,3	7
112_B		5	17,1	16,1			13,07	15,52		17,5	18
113_B	woning 31	5	25,7	20,9			21,67	20,32		24,1	24
114_B	woning 31	5	28	26			23,97	25,42		27,8	28
115_B	woning 31	5	11,2	8,8			7,17	8,22		10,7	11
116_B	woning 31	5	16,7	15,5			12,67	14,92		16,9	17
117_B	woning 32	5	19,6	15,4			15,57	14,82		18,2	18
118_B	woning 32	5	17,9	14,4			13,87	13,82		16,9	17
119_B	woning 32	5	14,7	10,8			10,67	10,22		13,5	14
120_B	woning 32	5	23,2	21,3			19,17	20,72		23,0	23
T04_A	tuin wo3	1,5	26,8	26,6			22,77	26,02		27,7	28
T05_A	tuin wo2	1,5	29,5	29,1			25,47	28,52		30,3	30
T06_A	tuin wo1	1,5	32	31,7			27,97	31,12		32,8	33

Bijlage 4a, rekenresultaten Activiteitenbesluit - L_{Amax}

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1c

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	woning 6	--	208204,14	389898,07	1,50	49,1	49,1	30,4
01_B	woning 6	--	208204,14	389898,07	5,00	51,4	51,4	32,0
02_A	woning 6	--	208200,07	389899,07	1,50	65,7	65,7	48,0
02_B	woning 6	--	208200,07	389899,07	5,00	68,7	68,7	51,3
03_A	woning 5	--	208197,26	389903,51	1,50	66,5	66,5	49,1
03_B	woning 5	--	208197,26	389903,51	5,00	69,5	69,5	52,2
04_A	woning 5	--	208199,26	389908,71	1,50	62,0	62,0	42,6
04_B	woning 5	--	208199,26	389908,71	5,00	64,2	64,2	45,0
05_A	woning 4	--	208193,97	389915,41	1,50	64,8	64,8	47,6
05_B	woning 4	--	208193,97	389915,41	5,00	68,3	68,3	50,2
06_A	woning 4	--	208188,89	389916,34	1,50	68,9	68,9	53,5
06_B	woning 4	--	208188,89	389916,34	5,00	71,7	71,7	55,7
07_A	woning 3	--	208186,30	389920,41	1,50	69,7	69,7	54,9
07_B	woning 3	--	208186,30	389920,41	5,00	72,3	72,3	56,5
08_A	woning 3	--	208187,63	389925,12	1,50	70,5	70,5	54,3
08_B	woning 3	--	208187,63	389925,12	5,00	73,2	73,2	55,8
09_A	woning 2	--	208182,62	389932,16	1,50	60,1	60,1	40,7
09_B	woning 2	--	208182,62	389932,16	5,00	63,0	63,0	41,1
100_A		--	208302,96	389958,62	1,50	52,5	52,5	15,4
100_B		--	208302,96	389958,62	5,00	53,0	53,0	14,3
101_A		--	208270,06	389917,31	1,50	51,6	51,6	27,7
101_B		--	208270,06	389917,31	5,00	52,7	52,7	29,0
102_A		--	208277,65	389922,09	1,50	53,7	53,7	26,6
102_B		--	208277,65	389922,09	5,00	54,4	54,4	26,9
103_A		--	208285,94	389927,35	1,50	57,6	57,6	25,4
103_B		--	208285,94	389927,35	5,00	59,2	59,2	26,1
104_A		--	208294,01	389932,39	1,50	55,1	55,1	25,4
104_B		--	208294,01	389932,39	5,00	55,9	55,9	26,0
105_A		--	208301,87	389937,33	1,50	52,3	52,3	30,1
105_B		--	208301,87	389937,33	5,00	53,1	53,1	30,5
106_A		--	208305,10	389937,76	1,50	48,9	48,9	20,8
106_B		--	208305,10	389937,76	5,00	49,7	49,7	21,0
107_A		--	208307,01	389928,16	1,50	41,1	41,1	15,2
107_B		--	208307,01	389928,16	5,00	38,5	38,5	15,3
108_A		--	208299,17	389923,23	1,50	38,7	38,7	16,1
108_B		--	208299,17	389923,23	5,00	39,0	39,0	15,9
109_A		--	208291,21	389918,25	1,50	45,8	45,8	21,2
109_B		--	208291,21	389918,25	5,00	46,0	46,0	16,8
10_A	woning 2	--	208178,38	389932,81	1,50	72,4	72,4	59,6
10_B	woning 2	--	208178,38	389932,81	5,00	74,5	74,5	59,5
110_A		--	208283,14	389913,13	1,50	47,5	47,5	18,2
110_B		--	208283,14	389913,13	5,00	48,1	48,1	18,1
111_A		--	208275,02	389908,02	1,50	44,6	44,6	23,7
111_B		--	208275,02	389908,02	5,00	40,5	40,5	22,2
112_A		--	208271,08	389909,14	1,50	43,4	43,4	22,5
112_B		--	208271,08	389909,14	5,00	42,2	42,2	23,0
113_A	woning 31	--	208286,63	390006,93	1,50	51,8	51,8	26,0
113_B	woning 31	--	208286,63	390006,93	5,00	52,8	52,8	27,4
114_A	woning 31	--	208289,18	390012,35	1,50	58,3	58,3	25,9
114_B	woning 31	--	208289,18	390012,35	5,00	60,5	60,5	27,5
115_A	woning 31	--	208294,93	390011,95	1,50	45,4	45,4	19,8
115_B	woning 31	--	208294,93	390011,95	5,00	46,9	46,9	20,2
116_A	woning 31	--	208293,27	390007,01	1,50	50,5	50,5	20,4
116_B	woning 31	--	208293,27	390007,01	5,00	51,5	51,5	20,6
117_A	woning 32	--	208287,86	390031,91	1,50	50,5	50,5	29,0
117_B	woning 32	--	208287,86	390031,91	5,00	53,2	53,2	34,5
118_A	woning 32	--	208288,25	390037,83	1,50	48,6	48,6	20,9
118_B	woning 32	--	208288,25	390037,83	5,00	51,5	51,5	23,5
119_A	woning 32	--	208293,51	390035,51	1,50	49,0	49,0	23,7
119_B	woning 32	--	208293,51	390035,51	5,00	51,0	51,0	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1c

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	woning 1	--	208175,34	389937,67	1,50	74,0	74,0	61,0
11_B	woning 1	--	208175,34	389937,67	5,00	75,6	75,6	60,9
120_A	woning 32	--	208293,73	390029,81	1,50	49,6	49,6	36,4
120_B	woning 32	--	208293,73	390029,81	5,00	56,1	56,1	36,6
12_A	woning 1	--	208178,43	389943,23	1,50	73,3	73,3	59,4
12_B	woning 1	--	208178,43	389943,23	5,00	75,1	75,1	59,4
13_A	woning 1	--	208183,06	389942,89	1,50	58,9	58,9	49,6
13_B	woning 1	--	208183,06	389942,89	5,00	60,3	60,3	50,7
14_A	woning 2	--	208186,04	389938,12	1,50	67,3	67,3	43,3
14_B	woning 2	--	208186,04	389938,12	5,00	70,0	70,0	44,4
15_A	woning 3	--	208193,93	389925,77	1,50	61,3	61,3	36,0
15_B	woning 3	--	208193,93	389925,77	5,00	63,7	63,7	38,2
16_A	woning 4	--	208196,97	389920,98	1,50	60,8	60,8	34,2
16_B	woning 4	--	208196,97	389920,98	5,00	63,4	63,4	36,5
17_A	woning 5	--	208204,79	389909,01	1,50	58,4	58,4	32,6
17_B	woning 5	--	208204,79	389909,01	5,00	59,5	59,5	33,7
18_A	woning 6	--	208207,77	389904,31	1,50	59,8	59,8	33,8
18_B	woning 6	--	208207,77	389904,31	5,00	60,8	60,8	35,6
19_A	woning 7	--	208193,29	389950,85	1,50	70,5	70,5	52,9
19_B	woning 7	--	208193,29	389950,85	5,00	73,1	73,1	55,2
20_A	woning 7	--	208193,84	389956,12	1,50	69,9	69,9	50,7
20_B	woning 7	--	208193,84	389956,12	5,00	72,5	72,5	53,1
21_A	woning 8	--	208198,63	389959,10	1,50	68,8	68,8	49,1
21_B	woning 8	--	208198,63	389959,10	5,00	71,7	71,7	51,9
22_A	woning 9	--	208203,33	389962,03	1,50	67,7	67,7	47,6
22_B	woning 9	--	208203,33	389962,03	5,00	71,1	71,1	50,8
23_A	woning 10	--	208208,68	389965,37	1,50	66,7	66,7	46,3
23_B	woning 10	--	208208,68	389965,37	5,00	70,1	70,1	49,6
24_A	woning 11	--	208213,73	389968,53	1,50	65,8	65,8	45,2
24_B	woning 11	--	208213,73	389968,53	5,00	69,2	69,2	48,2
25_A	woning 11	--	208218,02	389965,46	1,50	61,6	61,6	32,5
25_B	woning 11	--	208218,02	389965,46	5,00	64,3	64,3	35,3
26_A	woning 12	--	208223,09	389968,53	1,50	62,1	62,1	30,5
26_B	woning 12	--	208223,09	389968,53	5,00	65,3	65,3	31,4
27_A	woning 12	--	208223,65	389974,59	1,50	64,3	64,3	43,6
27_B	woning 12	--	208223,65	389974,59	5,00	67,7	67,7	46,0
28_A	woning 13	--	208228,33	389977,51	1,50	63,6	63,6	42,9
28_B	woning 13	--	208228,33	389977,51	5,00	67,0	67,0	45,1
29_A	woning 14	--	208232,69	389980,23	1,50	63,0	63,0	42,3
29_B	woning 14	--	208232,69	389980,23	5,00	66,3	66,3	44,3
30_A	woning 15	--	208237,58	389983,28	1,50	62,4	62,4	41,7
30_B	woning 15	--	208237,58	389983,28	5,00	65,6	65,6	43,5
31_A	woning 16	--	208242,72	389986,48	1,50	61,9	61,9	42,5
31_B	woning 16	--	208242,72	389986,48	5,00	65,0	65,0	44,0
32_A	woning 16	--	208247,29	389983,98	1,50	58,6	58,6	27,6
32_B	woning 16	--	208247,29	389983,98	5,00	61,3	61,3	29,8
33_A	woning 16	--	208247,20	389978,31	1,50	46,6	46,6	25,4
33_B	woning 16	--	208247,20	389978,31	5,00	48,4	48,4	26,2
34_A	woning 15	--	208242,09	389975,12	1,50	53,9	53,9	26,7
34_B	woning 15	--	208242,09	389975,12	5,00	53,3	53,3	27,9
35_A	woning 14	--	208237,40	389972,19	1,50	54,3	54,3	28,2
35_B	woning 14	--	208237,40	389972,19	5,00	55,8	55,8	29,7
36_A	woning 13	--	208232,85	389969,35	1,50	55,8	55,8	29,5
36_B	woning 13	--	208232,85	389969,35	5,00	57,1	57,1	31,2
37_A	woning 12	--	208227,92	389966,28	1,50	57,9	57,9	30,5
37_B	woning 12	--	208227,92	389966,28	5,00	59,9	59,9	32,6
38_A	woning 11	--	208217,65	389959,99	1,50	57,3	57,3	31,6
38_B	woning 11	--	208217,65	389959,99	5,00	59,6	59,6	32,5
39_A	woning 10	--	208212,98	389957,08	1,50	55,1	55,1	33,5
39_B	woning 10	--	208212,98	389957,08	5,00	56,3	56,3	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1c

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_A	woning 9	--	208207,80	389953,85	1,50	55,7	55,7	34,4
40_B	woning 9	--	208207,80	389953,85	5,00	57,1	57,1	36,2
41_A	woning 8	--	208202,88	389950,78	1,50	57,6	57,6	37,1
41_B	woning 8	--	208202,88	389950,78	5,00	60,3	60,3	39,1
42_A	woning 7	--	208198,15	389947,83	1,50	63,1	63,1	41,6
42_B	woning 7	--	208198,15	389947,83	5,00	64,0	64,0	43,6
43_A	woning 31	--	208273,41	389976,43	1,50	55,3	55,3	30,2
43_B	woning 31	--	208273,41	389976,43	5,00	56,6	56,6	31,2
44_A	woning 30	--	208270,27	389981,38	1,50	53,8	53,8	27,9
44_B	woning 30	--	208270,27	389981,38	5,00	55,3	55,3	29,0
45_A	woning 29	--	208266,96	389986,57	1,50	55,5	55,5	26,4
45_B	woning 29	--	208266,96	389986,57	5,00	57,1	57,1	27,4
46_A	woning 28	--	208263,99	389991,25	1,50	54,5	54,5	24,4
46_B	woning 28	--	208263,99	389991,25	5,00	55,6	55,6	26,1
47_A	woning 27	--	208261,05	389995,87	1,50	60,3	60,3	33,1
47_B	woning 27	--	208261,05	389995,87	5,00	62,9	62,9	39,7
48_A	woning 27	--	208263,50	390000,53	1,50	60,1	60,1	38,8
48_B	woning 27	--	208263,50	390000,53	5,00	62,6	62,6	39,9
49_A	woning 27	--	208269,18	390000,44	1,50	49,3	49,3	19,6
49_B	woning 27	--	208269,18	390000,44	5,00	49,9	49,9	19,5
50_A	woning 28	--	208272,33	389995,49	1,50	53,2	53,2	26,5
50_B	woning 28	--	208272,33	389995,49	5,00	53,7	53,7	27,0
51_A	woning 29	--	208275,43	389990,61	1,50	48,6	48,6	23,4
51_B	woning 29	--	208275,43	389990,61	5,00	50,1	50,1	23,8
52_A	woning 30	--	208278,36	389986,01	1,50	51,6	51,6	23,1
52_B	woning 30	--	208278,36	389986,01	5,00	52,1	52,1	23,4
53_A	woning 31	--	208281,29	389981,40	1,50	52,6	52,6	19,2
53_B	woning 31	--	208281,29	389981,40	5,00	53,6	53,6	19,2
54_A	woning 31	--	208278,85	389976,27	1,50	49,3	49,3	25,8
54_B	woning 31	--	208278,85	389976,27	5,00	50,5	50,5	26,5
55_A		--	208255,00	389963,15	1,50	52,9	52,9	26,2
55_B		--	208255,00	389963,15	5,00	53,5	53,5	27,4
56_A		--	208257,99	389958,44	1,50	52,7	52,7	28,3
56_B		--	208257,99	389958,44	5,00	53,2	53,2	29,4
57_A		--	208261,01	389953,68	1,50	52,0	52,0	21,3
57_B		--	208261,01	389953,68	5,00	52,2	52,2	21,4
58_A		--	208264,09	389948,85	1,50	50,5	50,5	23,0
58_B		--	208264,09	389948,85	5,00	50,0	50,0	22,3
59_A		--	208267,07	389944,17	1,50	50,1	50,1	22,7
59_B		--	208267,07	389944,17	5,00	51,3	51,3	22,3
60_A		--	208264,77	389939,08	1,50	48,9	48,9	27,1
60_B		--	208264,77	389939,08	5,00	49,8	49,8	28,9
61_A		--	208258,99	389939,52	1,50	58,8	58,8	32,3
61_B		--	208258,99	389939,52	5,00	60,0	60,0	33,1
62_A		--	208255,89	389944,40	1,50	60,9	60,9	32,0
62_B		--	208255,89	389944,40	5,00	63,1	63,1	33,2
63_A		--	208252,94	389949,02	1,50	57,2	57,2	32,5
63_B		--	208252,94	389949,02	5,00	58,6	58,6	33,7
64_A		--	208250,36	389953,08	1,50	57,1	57,1	32,6
64_B		--	208250,36	389953,08	5,00	58,6	58,6	33,8
65_A		--	208247,13	389958,17	1,50	58,6	58,6	31,9
65_B		--	208247,13	389958,17	5,00	60,6	60,6	33,5
66_A		--	208249,54	389963,42	1,50	56,0	56,0	31,4
66_B		--	208249,54	389963,42	5,00	57,6	57,6	32,4
67_A		--	208247,32	389923,27	1,50	53,0	53,0	27,8
67_B		--	208247,32	389923,27	5,00	54,4	54,4	29,0
68_A		--	208242,50	389920,29	1,50	51,8	51,8	30,1
68_B		--	208242,50	389920,29	5,00	52,4	52,4	29,5
69_A		--	208237,33	389917,07	1,50	50,7	50,7	30,6
69_B		--	208237,33	389917,07	5,00	48,5	48,5	27,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1c

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
70_A		--	208232,80	389914,24	1,50	51,0	51,0	29,5
70_B		--	208232,80	389914,24	5,00	48,0	48,0	29,6
71_A		--	208228,08	389911,30	1,50	55,0	55,0	31,6
71_B		--	208228,08	389911,30	5,00	46,4	46,4	28,3
72_A		--	208222,96	389908,10	1,50	54,5	54,5	32,6
72_B		--	208222,96	389908,10	5,00	49,0	49,0	29,7
73_A		--	208217,93	389910,36	1,50	56,2	56,2	37,1
73_B		--	208217,93	389910,36	5,00	56,2	56,2	37,5
74_A		--	208218,29	389916,17	1,50	59,9	59,9	34,4
74_B		--	208218,29	389916,17	5,00	62,0	62,0	37,2
75_A		--	208223,35	389919,32	1,50	60,1	60,1	38,4
75_B		--	208223,35	389919,32	5,00	62,2	62,2	41,0
76_A		--	208228,14	389922,31	1,50	59,8	59,8	38,1
76_B		--	208228,14	389922,31	5,00	61,8	61,8	40,6
77_A		--	208233,36	389925,57	1,50	59,7	59,7	34,4
77_B		--	208233,36	389925,57	5,00	61,7	61,7	36,6
78_A		--	208246,88	389928,95	1,50	56,7	56,7	30,0
78_B		--	208246,88	389928,95	5,00	57,8	57,8	31,1
79_A		--	208237,71	389928,28	1,50	58,7	58,7	35,2
79_B		--	208237,71	389928,28	5,00	60,0	60,0	36,9
80_A		--	208242,46	389931,22	1,50	60,7	60,7	34,8
80_B		--	208242,46	389931,22	5,00	62,6	62,6	36,3
81_A		--	208243,12	389902,34	1,50	57,9	57,9	32,6
81_B		--	208243,12	389902,34	5,00	60,0	60,0	33,1
82_A		--	208248,23	389905,53	1,50	56,3	56,3	34,5
82_B		--	208248,23	389905,53	5,00	57,6	57,6	34,9
83_A		--	208252,90	389908,44	1,50	54,2	54,2	34,1
83_B		--	208252,90	389908,44	5,00	55,2	55,2	34,4
84_A		--	208257,44	389911,27	1,50	52,9	52,9	31,5
84_B		--	208257,44	389911,27	5,00	53,6	53,6	32,4
85_A		--	208262,49	389914,36	1,50	49,0	49,0	31,0
85_B		--	208262,49	389914,36	5,00	50,5	50,5	31,2
86_A		--	208267,51	389911,72	1,50	47,2	47,2	25,9
86_B		--	208267,51	389911,72	5,00	47,9	47,9	26,5
87_A		--	208267,27	389906,37	1,50	41,5	41,5	22,5
87_B		--	208267,27	389906,37	5,00	41,5	41,5	22,9
88_A		--	208262,06	389903,17	1,50	41,8	41,8	23,7
88_B		--	208262,06	389903,17	5,00	41,4	41,4	22,8
89_A		--	208257,50	389900,33	1,50	42,5	42,5	22,9
89_B		--	208257,50	389900,33	5,00	42,4	42,4	25,2
90_A		--	208252,83	389897,42	1,50	50,5	50,5	30,1
90_B		--	208252,83	389897,42	5,00	42,5	42,5	25,2
91_A		--	208247,93	389894,36	1,50	51,5	51,5	30,6
91_B		--	208247,93	389894,36	5,00	42,4	42,4	26,4
92_A		--	208242,90	389896,98	1,50	54,5	54,5	32,6
92_B		--	208242,90	389896,98	5,00	56,2	56,2	33,3
93_A		--	208282,11	389966,71	1,50	51,6	51,6	22,5
93_B		--	208282,11	389966,71	5,00	52,9	52,9	23,2
94_A		--	208284,25	389971,53	1,50	52,7	52,7	24,3
94_B		--	208284,25	389971,53	5,00	53,7	53,7	25,0
95_A		--	208290,62	389971,41	1,50	48,5	48,5	20,9
95_B		--	208290,62	389971,41	5,00	49,3	49,3	21,3
96_A		--	208288,32	389966,17	1,50	52,8	52,8	24,4
96_B		--	208288,32	389966,17	5,00	53,2	53,2	24,2
97_A		--	208296,97	389961,25	1,50	52,4	52,4	24,3
97_B		--	208296,97	389961,25	5,00	53,3	53,3	24,6
98_A		--	208297,49	389966,63	1,50	49,6	49,6	24,0
98_B		--	208297,49	389966,63	5,00	50,5	50,5	24,4
99_A		--	208302,92	389964,38	1,50	48,8	48,8	21,8
99_B		--	208302,92	389964,38	5,00	49,7	49,7	21,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1c

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_A	tuin wo6	--	208212,49	389905,72	1,50	60,6	60,6	41,5
T02_A	tuin wo5	--	208208,94	389911,20	1,50	60,4	60,4	42,4
T03_A	tuin wo4	--	208201,52	389922,48	1,50	60,6	60,6	38,9
T04_A	tuin wo3	--	208197,98	389928,93	1,50	63,5	63,5	42,3
T05_A	tuin wo2	--	208191,20	389939,25	1,50	69,3	69,3	50,1
T06_A	tuin wo1	--	208187,66	389945,06	1,50	73,2	73,2	50,7
T07_A	tuin wo7	--	208199,82	389944,83	1,50	69,3	69,3	42,3
T08_A	tuin wo8	--	208204,96	389947,91	1,50	64,1	64,1	38,5
T09_A	tuin wo9	--	208209,76	389950,82	1,50	61,3	61,3	37,2
T10_A	tuin wo10	--	208214,73	389954,08	1,50	60,7	60,7	35,3
T11_A	tuin wo11	--	208219,52	389957,34	1,50	61,5	61,5	34,6
T12_A	tuin wo12	--	208229,46	389963,16	1,50	59,2	59,2	34,2
T13_A	tuin wo13	--	208235,12	389966,76	1,50	57,8	57,8	31,3
T14_A	tuin wo14	--	208239,57	389969,67	1,50	57,8	57,8	31,0
T15_A	tuin wo15	--	208244,37	389972,24	1,50	56,9	56,9	31,5
T16_A	tuin wo16	--	208249,51	389975,33	1,50	56,2	56,2	30,7
T17_A	tuin wo17	--	208243,34	389956,31	1,50	57,8	57,8	34,2
T18_A	tuin wo18	--	208246,26	389951,34	1,50	59,7	59,7	33,2
T19_A	tuin wo19	--	208249,51	389946,88	1,50	60,1	60,1	34,8
T20_A	tuin wo20	--	208253,63	389941,23	1,50	62,7	62,7	34,5
T21_A	tuin 21	--	208256,88	389936,94	1,50	61,6	61,6	34,7
T22_A	tuin wo22	--	208216,10	389918,61	1,50	60,3	60,3	36,2
T23_A	tuin wo23	--	208221,41	389922,38	1,50	62,8	62,8	41,2
T24_A	tuin wo24	--	208226,21	389925,63	1,50	62,6	62,6	40,2
T25_A	tuin wo25	--	208231,00	389928,37	1,50	61,0	61,0	36,9
T26_A	tuin wo26	--	208235,80	389931,46	1,50	61,9	61,9	36,2
T27_A	tuin wo27	--	208240,77	389934,72	1,50	60,9	60,9	35,6
T28_A	tuin wo 27	--	208272,48	390003,09	1,50	51,7	51,7	22,0
T29_A	tuin wo 28	--	208275,56	389998,12	1,50	54,3	54,3	27,3
T30_A	tuin wo 29	--	208278,30	389992,81	1,50	50,5	50,5	23,5
T31_A	tuin wo 30	--	208281,22	389987,50	1,50	52,5	52,5	24,4
T32_A	tuin wo 31	--	208284,64	389983,04	1,50	52,5	52,5	22,9
T33_A	tuin wo33	--	208293,38	389973,62	1,50	49,2	49,2	21,6
T34_A	tuin wo34	--	208292,31	389959,92	1,50	55,6	55,6	26,2
T35_A	tuin wo31	--	208284,81	390005,41	1,50	55,4	55,4	28,5
T36_A	tuin wo32	--	208287,06	390039,90	1,50	50,9	50,9	23,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_A - woning 1
Groep: Beerendonckerweg 1c

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
11_A	woning 1	--	208175,34	389937,67	1,50	74,0	74,0
S-p-s01	S piek scheidsrechterfluitje	Beerendonckerweg 1c	208139,63	389948,00	1,70	74,0	74,0
S-p-s02	S piek scheidsrechterfluitje	Beerendonckerweg 1c	208123,14	389961,11	1,70	67,8	67,8
S-p-s03	S piek scheidsrechterfluitje	Beerendonckerweg 1c	208113,02	389992,46	1,70	64,9	64,9
S-Vr	S Vrachtwagen leverancier	Beerendonckerweg 1c	208156,77	389935,51	1,20	64,2	--
S-P	S personenauto's	Beerendonckerweg 1c	208157,83	389935,59	0,75	52,3	52,3
S-fluitge1	S scheidsrechterfluit gemiddeld (100)	Beerendonckerweg 1c	208084,22	390039,15	1,60	49,8	--
S-train02	S trainer stem (2e veld)	Beerendonckerweg 1c	208036,85	390105,40	1,60	34,4	34,4
xS-train03	S trainer stem (3e veld)	Beerendonckerweg 1c	207936,32	390043,07	1,60	--	--
xS spe03	S voetbal spelers (3e veld)	Beerendonckerweg 1c	207935,97	390042,72	1,60	--	--
xS spe02	S voetbal spelers (2e veld)	Beerendonckerweg 1c	208037,35	390106,89	1,60	--	--
S-fluitge2	S scheidsrechterfluit gemiddeld (50)	Beerendonckerweg 1c	208085,55	390039,60	1,60	--	49,1
xS-Pu-02	S publiek toeschouwers voetbal 50 pers.	Beerendonckerweg 1c	208021,35	389999,68	1,60	--	--
xS-p-Vr	S piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 1c	208157,00	389936,12	1,20	--	--
S-p-P	S piek auto's rustig wegrijden	Beerendonckerweg 1c	208157,53	389935,68	0,75	--	61,0
xS-P-01	S piek schreeuwen speler/toeschouwer	Beerendonckerweg 1c	208139,55	389946,40	1,70	--	--
xS-train01	S trainer stem	Beerendonckerweg 1c	208084,81	390039,56	1,60	--	--
xS-Pu-01	S publiek toeschouwers voetbal 100 pers.	Beerendonckerweg 1c	208021,06	390000,20	1,60	--	--
xS spe01	S voetbal spelers	Beerendonckerweg 1c	208083,59	390039,48	1,60	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	74,0	74,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_A - woning 1
Groep: Beerendonckerweg 1c

Naam Bron	Nacht
11_A	61,0
S-p-s01	--
S-p-s02	--
S-p-s03	--
S-Vr	--
S-P	52,3
S-fluitge1	--
S-train02	--
xS-train03	--
xS spe03	--
xS spe02	--
S-fluitge2	--
xS-Pu-02	--
xS-p-Vr	--
S-p-P	61,0
xS-P-01	--
xS-train01	--
xS-Pu-01	--
xS spe01	--
LAmax	71,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_B - woning 1
Groep: Beerendonckerweg 1c

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
11_B	woning 1	--	208175,34	389937,67	5,00	75,6	75,6
S-p-s01	S piek scheidsrechterfluitje	Beerendonckerweg 1c	208139,63	389948,00	1,70	75,6	75,6
S-p-s02	S piek scheidsrechterfluitje	Beerendonckerweg 1c	208123,14	389961,11	1,70	71,0	71,0
S-p-s03	S piek scheidsrechterfluitje	Beerendonckerweg 1c	208113,02	389992,46	1,70	67,2	67,2
S-p-P	S piek auto's rustig wegrijden	Beerendonckerweg 1c	208157,53	389935,68	0,75	--	60,9
S-P	S personenauto's	Beerendonckerweg 1c	208157,83	389935,59	0,75	52,2	52,2
S-fluitge2	S scheidsrechterfluit gemiddeld (50)	Beerendonckerweg 1c	208085,55	390039,60	1,60	--	51,7
S-train02	S trainer stem (2e veld)	Beerendonckerweg 1c	208036,85	390105,40	1,60	34,9	34,9
xS-train03	S trainer stem (3e veld)	Beerendonckerweg 1c	207936,32	390043,07	1,60	--	--
xS spe03	S voetbal spelers (3e veld)	Beerendonckerweg 1c	207935,97	390042,72	1,60	--	--
xS spe02	S voetbal spelers (2e veld)	Beerendonckerweg 1c	208037,35	390106,89	1,60	--	--
xS-Pu-02	S publiek toeschouwers voetbal 50 pers.	Beerendonckerweg 1c	208021,35	389999,68	1,60	--	--
xS-p-Vr	S piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 1c	208157,00	389936,12	1,20	--	--
S-Vr	S Vrachtwagen leverancier	Beerendonckerweg 1c	208156,77	389935,51	1,20	64,2	--
S-fluitge1	S scheidsrechterfluit gemiddeld (100)	Beerendonckerweg 1c	208084,22	390039,15	1,60	52,4	--
xS-P-01	S piek schreeuwen speler/toeschouwer	Beerendonckerweg 1c	208139,55	389946,40	1,70	--	--
xS-train01	S trainer stem	Beerendonckerweg 1c	208084,81	390039,56	1,60	--	--
xS-Pu-01	S publiek toeschouwers voetbal 100 pers.	Beerendonckerweg 1c	208021,06	390000,20	1,60	--	--
xS spe01	S voetbal spelers	Beerendonckerweg 1c	208083,59	390039,48	1,60	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	75,6	75,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_B - woning 1
Groep: Beerendonckerweg 1c

Naam Bron	Nacht
11_B	60,9
S-p-s01	--
S-p-s02	--
S-p-s03	--
S-p-P	60,9
S-P	52,2
S-fluitge2	--
S-train02	--
xS-train03	--
xS spe03	--
xS spe02	--
xS-Pu-02	--
xS-p-Vr	--
S-Vr	--
S-fluitge1	--
xS-P-01	--
xS-train01	--
xS-Pu-01	--
xS spe01	--
LAmax	71,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1a

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	woning 6	--	208204,14	389898,07	1,50	63,7	60,2	60,2
01_B	woning 6	--	208204,14	389898,07	5,00	63,9	61,2	61,2
02_A	woning 6	--	208200,07	389899,07	1,50	64,0	61,4	61,4
02_B	woning 6	--	208200,07	389899,07	5,00	64,0	61,8	61,8
03_A	woning 5	--	208197,26	389903,51	1,50	63,4	60,9	60,9
03_B	woning 5	--	208197,26	389903,51	5,00	63,5	61,5	61,5
04_A	woning 5	--	208199,26	389908,71	1,50	53,7	47,4	47,4
04_B	woning 5	--	208199,26	389908,71	5,00	56,7	50,2	50,2
05_A	woning 4	--	208193,97	389915,41	1,50	59,6	57,2	57,2
05_B	woning 4	--	208193,97	389915,41	5,00	60,9	59,0	59,0
06_A	woning 4	--	208188,89	389916,34	1,50	60,3	57,5	57,5
06_B	woning 4	--	208188,89	389916,34	5,00	61,4	59,3	59,3
07_A	woning 3	--	208186,30	389920,41	1,50	59,5	56,3	56,3
07_B	woning 3	--	208186,30	389920,41	5,00	60,9	58,3	58,3
08_A	woning 3	--	208187,63	389925,12	1,50	49,6	41,8	41,8
08_B	woning 3	--	208187,63	389925,12	5,00	52,6	43,2	43,2
09_A	woning 2	--	208182,62	389932,16	1,50	56,4	53,0	53,0
09_B	woning 2	--	208182,62	389932,16	5,00	58,8	55,8	55,8
100_A		--	208302,96	389958,62	1,50	46,4	35,6	35,6
100_B		--	208302,96	389958,62	5,00	47,3	36,3	36,3
101_A		--	208270,06	389917,31	1,50	43,3	40,1	40,1
101_B		--	208270,06	389917,31	5,00	44,7	41,4	41,4
102_A		--	208277,65	389922,09	1,50	48,5	45,0	45,0
102_B		--	208277,65	389922,09	5,00	50,2	46,2	46,2
103_A		--	208285,94	389927,35	1,50	47,4	44,1	44,1
103_B		--	208285,94	389927,35	5,00	48,9	45,1	45,1
104_A		--	208294,01	389932,39	1,50	48,8	43,3	43,3
104_B		--	208294,01	389932,39	5,00	49,6	44,1	44,1
105_A		--	208301,87	389937,33	1,50	48,8	42,6	42,6
105_B		--	208301,87	389937,33	5,00	49,8	43,3	43,3
106_A		--	208305,10	389937,76	1,50	44,5	40,9	40,9
106_B		--	208305,10	389937,76	5,00	45,5	41,3	41,3
107_A		--	208307,01	389928,16	1,50	33,7	30,5	30,5
107_B		--	208307,01	389928,16	5,00	33,4	29,5	29,5
108_A		--	208299,17	389923,23	1,50	34,0	31,3	31,3
108_B		--	208299,17	389923,23	5,00	34,3	30,9	30,9
109_A		--	208291,21	389918,25	1,50	34,2	31,5	31,5
109_B		--	208291,21	389918,25	5,00	35,6	30,6	30,6
10_A	woning 2	--	208178,38	389932,81	1,50	56,9	52,7	52,7
10_B	woning 2	--	208178,38	389932,81	5,00	59,2	55,6	55,6
110_A		--	208283,14	389913,13	1,50	35,3	32,2	32,2
110_B		--	208283,14	389913,13	5,00	36,7	33,4	33,4
111_A		--	208275,02	389908,02	1,50	51,2	42,8	42,8
111_B		--	208275,02	389908,02	5,00	53,8	44,9	44,9
112_A		--	208271,08	389909,14	1,50	48,8	47,4	47,4
112_B		--	208271,08	389909,14	5,00	51,4	49,8	49,8
113_A	woning 31	--	208286,63	390006,93	1,50	35,6	30,6	30,6
113_B	woning 31	--	208286,63	390006,93	5,00	35,3	26,2	26,2
114_A	woning 31	--	208289,18	390012,35	1,50	33,1	29,4	29,4
114_B	woning 31	--	208289,18	390012,35	5,00	31,8	22,1	22,1
115_A	woning 31	--	208294,93	390011,95	1,50	34,2	24,8	24,8
115_B	woning 31	--	208294,93	390011,95	5,00	34,7	25,5	25,5
116_A	woning 31	--	208293,27	390007,01	1,50	36,4	28,4	28,4
116_B	woning 31	--	208293,27	390007,01	5,00	37,2	29,2	29,2
117_A	woning 32	--	208287,86	390031,91	1,50	36,0	29,1	29,1
117_B	woning 32	--	208287,86	390031,91	5,00	36,4	29,4	29,4
118_A	woning 32	--	208288,25	390037,83	1,50	26,7	24,0	24,0
118_B	woning 32	--	208288,25	390037,83	5,00	25,3	24,0	24,0
119_A	woning 32	--	208293,51	390035,51	1,50	34,6	23,7	23,7
119_B	woning 32	--	208293,51	390035,51	5,00	34,8	24,2	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1a

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	woning 1	--	208175,34	389937,67	1,50	56,2	51,9	51,9
11_B	woning 1	--	208175,34	389937,67	5,00	58,7	55,0	55,0
120_A	woning 32	--	208293,73	390029,81	1,50	35,1	27,6	27,6
120_B	woning 32	--	208293,73	390029,81	5,00	35,6	28,1	28,1
12_A	woning 1	--	208178,43	389943,23	1,50	38,1	34,1	34,1
12_B	woning 1	--	208178,43	389943,23	5,00	40,7	36,7	36,7
13_A	woning 1	--	208183,06	389942,89	1,50	37,2	33,5	33,5
13_B	woning 1	--	208183,06	389942,89	5,00	40,2	36,6	36,6
14_A	woning 2	--	208186,04	389938,12	1,50	44,1	36,7	36,7
14_B	woning 2	--	208186,04	389938,12	5,00	47,1	39,7	39,7
15_A	woning 3	--	208193,93	389925,77	1,50	44,6	40,1	40,1
15_B	woning 3	--	208193,93	389925,77	5,00	46,4	42,2	42,2
16_A	woning 4	--	208196,97	389920,98	1,50	47,9	40,9	40,9
16_B	woning 4	--	208196,97	389920,98	5,00	50,3	43,0	43,0
17_A	woning 5	--	208204,79	389909,01	1,50	52,8	44,6	44,6
17_B	woning 5	--	208204,79	389909,01	5,00	55,0	46,3	46,3
18_A	woning 6	--	208207,77	389904,31	1,50	53,4	43,8	43,8
18_B	woning 6	--	208207,77	389904,31	5,00	55,3	45,7	45,7
19_A	woning 7	--	208193,29	389950,85	1,50	47,6	44,8	44,8
19_B	woning 7	--	208193,29	389950,85	5,00	48,5	39,2	39,2
20_A	woning 7	--	208193,84	389956,12	1,50	47,7	37,0	37,0
20_B	woning 7	--	208193,84	389956,12	5,00	38,5	32,2	32,2
21_A	woning 8	--	208198,63	389959,10	1,50	37,8	32,4	32,4
21_B	woning 8	--	208198,63	389959,10	5,00	38,3	31,5	31,5
22_A	woning 9	--	208203,33	389962,03	1,50	36,1	30,9	30,9
22_B	woning 9	--	208203,33	389962,03	5,00	33,7	30,9	30,9
23_A	woning 10	--	208208,68	389965,37	1,50	34,0	30,6	30,6
23_B	woning 10	--	208208,68	389965,37	5,00	34,3	32,1	32,1
24_A	woning 11	--	208213,73	389968,53	1,50	40,7	36,3	36,3
24_B	woning 11	--	208213,73	389968,53	5,00	36,0	32,2	32,2
25_A	woning 11	--	208218,02	389965,46	1,50	47,3	44,5	44,5
25_B	woning 11	--	208218,02	389965,46	5,00	49,2	46,2	46,2
26_A	woning 12	--	208223,09	389968,53	1,50	45,7	39,0	39,0
26_B	woning 12	--	208223,09	389968,53	5,00	46,8	37,0	37,0
27_A	woning 12	--	208223,65	389974,59	1,50	39,1	35,3	35,3
27_B	woning 12	--	208223,65	389974,59	5,00	37,4	34,7	34,7
28_A	woning 13	--	208228,33	389977,51	1,50	41,4	34,3	34,3
28_B	woning 13	--	208228,33	389977,51	5,00	41,7	34,5	34,5
29_A	woning 14	--	208232,69	389980,23	1,50	37,8	31,9	31,9
29_B	woning 14	--	208232,69	389980,23	5,00	37,6	33,9	33,9
30_A	woning 15	--	208237,58	389983,28	1,50	37,6	31,7	31,7
30_B	woning 15	--	208237,58	389983,28	5,00	32,8	30,9	30,9
31_A	woning 16	--	208242,72	389986,48	1,50	35,4	30,5	30,5
31_B	woning 16	--	208242,72	389986,48	5,00	34,6	28,7	28,7
32_A	woning 16	--	208247,29	389983,98	1,50	42,7	32,3	32,3
32_B	woning 16	--	208247,29	389983,98	5,00	43,8	33,2	33,2
33_A	woning 16	--	208247,20	389978,31	1,50	47,9	39,5	39,5
33_B	woning 16	--	208247,20	389978,31	5,00	49,2	40,4	40,4
34_A	woning 15	--	208242,09	389975,12	1,50	47,3	40,9	40,9
34_B	woning 15	--	208242,09	389975,12	5,00	48,7	42,0	42,0
35_A	woning 14	--	208237,40	389972,19	1,50	47,5	44,9	44,9
35_B	woning 14	--	208237,40	389972,19	5,00	49,1	46,3	46,3
36_A	woning 13	--	208232,85	389969,35	1,50	47,4	45,3	45,3
36_B	woning 13	--	208232,85	389969,35	5,00	48,9	46,7	46,7
37_A	woning 12	--	208227,92	389966,28	1,50	47,8	45,8	45,8
37_B	woning 12	--	208227,92	389966,28	5,00	49,5	47,4	47,4
38_A	woning 11	--	208217,65	389959,99	1,50	49,5	40,5	40,5
38_B	woning 11	--	208217,65	389959,99	5,00	51,8	42,3	42,3
39_A	woning 10	--	208212,98	389957,08	1,50	48,7	44,1	44,1
39_B	woning 10	--	208212,98	389957,08	5,00	50,8	45,3	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1a

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_A	woning 9	--	208207,80	389953,85	1,50	46,8	44,5	44,5
40_B	woning 9	--	208207,80	389953,85	5,00	48,4	45,7	45,7
41_A	woning 8	--	208202,88	389950,78	1,50	43,4	39,6	39,6
41_B	woning 8	--	208202,88	389950,78	5,00	45,3	40,6	40,6
42_A	woning 7	--	208198,15	389947,83	1,50	46,8	36,6	36,6
42_B	woning 7	--	208198,15	389947,83	5,00	48,6	39,1	39,1
43_A	woning 31	--	208273,41	389976,43	1,50	40,2	30,0	30,0
43_B	woning 31	--	208273,41	389976,43	5,00	40,8	31,2	31,2
44_A	woning 30	--	208270,27	389981,38	1,50	39,6	36,9	36,9
44_B	woning 30	--	208270,27	389981,38	5,00	40,4	37,4	37,4
45_A	woning 29	--	208266,96	389986,57	1,50	44,7	34,3	34,3
45_B	woning 29	--	208266,96	389986,57	5,00	45,7	35,2	35,2
46_A	woning 28	--	208263,99	389991,25	1,50	44,7	34,9	34,9
46_B	woning 28	--	208263,99	389991,25	5,00	45,6	35,0	35,0
47_A	woning 27	--	208261,05	389995,87	1,50	39,7	34,5	34,5
47_B	woning 27	--	208261,05	389995,87	5,00	39,9	33,9	33,9
48_A	woning 27	--	208263,50	390000,53	1,50	33,7	30,6	30,6
48_B	woning 27	--	208263,50	390000,53	5,00	32,6	24,8	24,8
49_A	woning 27	--	208269,18	390000,44	1,50	34,5	25,9	25,9
49_B	woning 27	--	208269,18	390000,44	5,00	34,6	26,3	26,3
50_A	woning 28	--	208272,33	389995,49	1,50	34,2	27,4	27,4
50_B	woning 28	--	208272,33	389995,49	5,00	35,0	28,1	28,1
51_A	woning 29	--	208275,43	389990,61	1,50	32,2	27,0	27,0
51_B	woning 29	--	208275,43	389990,61	5,00	33,0	27,3	27,3
52_A	woning 30	--	208278,36	389986,01	1,50	35,8	28,7	28,7
52_B	woning 30	--	208278,36	389986,01	5,00	36,3	29,4	29,4
53_A	woning 31	--	208281,29	389981,40	1,50	39,7	29,0	29,0
53_B	woning 31	--	208281,29	389981,40	5,00	40,5	29,7	29,7
54_A	woning 31	--	208278,85	389976,27	1,50	40,0	33,2	33,2
54_B	woning 31	--	208278,85	389976,27	5,00	40,8	33,9	33,9
55_A		--	208255,00	389963,15	1,50	34,6	29,5	29,5
55_B		--	208255,00	389963,15	5,00	35,4	30,1	30,1
56_A		--	208257,99	389958,44	1,50	34,9	30,0	30,0
56_B		--	208257,99	389958,44	5,00	35,4	30,7	30,7
57_A		--	208261,01	389953,68	1,50	41,1	29,9	29,9
57_B		--	208261,01	389953,68	5,00	42,0	30,6	30,6
58_A		--	208264,09	389948,85	1,50	42,1	31,2	31,2
58_B		--	208264,09	389948,85	5,00	43,2	32,2	32,2
59_A		--	208267,07	389944,17	1,50	42,3	31,4	31,4
59_B		--	208267,07	389944,17	5,00	43,4	32,4	32,4
60_A		--	208264,77	389939,08	1,50	49,2	41,6	41,6
60_B		--	208264,77	389939,08	5,00	50,5	42,5	42,5
61_A		--	208258,99	389939,52	1,50	46,0	43,8	43,8
61_B		--	208258,99	389939,52	5,00	47,6	45,2	45,2
62_A		--	208255,89	389944,40	1,50	45,8	35,1	35,1
62_B		--	208255,89	389944,40	5,00	47,3	36,5	36,5
63_A		--	208252,94	389949,02	1,50	46,4	39,1	39,1
63_B		--	208252,94	389949,02	5,00	48,0	40,6	40,6
64_A		--	208250,36	389953,08	1,50	47,2	37,1	37,1
64_B		--	208250,36	389953,08	5,00	48,8	38,5	38,5
65_A		--	208247,13	389958,17	1,50	47,7	38,4	38,4
65_B		--	208247,13	389958,17	5,00	49,3	39,8	39,8
66_A		--	208249,54	389963,42	1,50	43,3	33,1	33,1
66_B		--	208249,54	389963,42	5,00	44,3	33,9	33,9
67_A		--	208247,32	389923,27	1,50	52,9	46,6	46,6
67_B		--	208247,32	389923,27	5,00	55,4	48,7	48,7
68_A		--	208242,50	389920,29	1,50	54,4	47,3	47,3
68_B		--	208242,50	389920,29	5,00	57,1	49,6	49,6
69_A		--	208237,33	389917,07	1,50	54,6	48,1	48,1
69_B		--	208237,33	389917,07	5,00	57,6	50,9	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1a

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
70_A		--	208232,80	389914,24	1,50	54,4	49,9	49,9
70_B		--	208232,80	389914,24	5,00	57,5	52,9	52,9
71_A		--	208228,08	389911,30	1,50	54,7	51,0	51,0
71_B		--	208228,08	389911,30	5,00	57,5	54,0	54,0
72_A		--	208222,96	389908,10	1,50	56,0	49,6	49,6
72_B		--	208222,96	389908,10	5,00	58,4	52,3	52,3
73_A		--	208217,93	389910,36	1,50	56,5	46,9	46,9
73_B		--	208217,93	389910,36	5,00	59,2	49,3	49,3
74_A		--	208218,29	389916,17	1,50	53,9	51,0	51,0
74_B		--	208218,29	389916,17	5,00	56,5	53,9	53,9
75_A		--	208223,35	389919,32	1,50	53,7	46,8	46,8
75_B		--	208223,35	389919,32	5,00	56,9	49,7	49,7
76_A		--	208228,14	389922,31	1,50	52,8	38,4	38,4
76_B		--	208228,14	389922,31	5,00	56,0	41,3	41,3
77_A		--	208233,36	389925,57	1,50	48,7	36,2	36,2
77_B		--	208233,36	389925,57	5,00	51,3	38,5	38,5
78_A		--	208246,88	389928,95	1,50	37,6	34,3	34,3
78_B		--	208246,88	389928,95	5,00	39,9	36,1	36,1
79_A		--	208237,71	389928,28	1,50	45,3	37,0	37,0
79_B		--	208237,71	389928,28	5,00	48,7	38,3	38,3
80_A		--	208242,46	389931,22	1,50	45,4	41,2	41,2
80_B		--	208242,46	389931,22	5,00	48,4	42,5	42,5
81_A		--	208243,12	389902,34	1,50	55,2	49,6	49,6
81_B		--	208243,12	389902,34	5,00	58,2	52,5	52,5
82_A		--	208248,23	389905,53	1,50	54,3	48,7	48,7
82_B		--	208248,23	389905,53	5,00	57,1	51,3	51,3
83_A		--	208252,90	389908,44	1,50	53,5	48,2	48,2
83_B		--	208252,90	389908,44	5,00	56,0	50,4	50,4
84_A		--	208257,44	389911,27	1,50	51,0	47,5	47,5
84_B		--	208257,44	389911,27	5,00	53,4	49,5	49,5
85_A		--	208262,49	389914,36	1,50	50,4	46,8	46,8
85_B		--	208262,49	389914,36	5,00	52,6	48,6	48,6
86_A		--	208267,51	389911,72	1,50	37,0	32,5	32,5
86_B		--	208267,51	389911,72	5,00	37,8	34,4	34,4
87_A		--	208267,27	389906,37	1,50	51,4	48,7	48,7
87_B		--	208267,27	389906,37	5,00	54,2	51,3	51,3
88_A		--	208262,06	389903,17	1,50	51,7	48,5	48,5
88_B		--	208262,06	389903,17	5,00	54,7	51,4	51,4
89_A		--	208257,50	389900,33	1,50	51,0	49,3	49,3
89_B		--	208257,50	389900,33	5,00	54,1	52,5	52,5
90_A		--	208252,83	389897,42	1,50	51,5	50,0	50,0
90_B		--	208252,83	389897,42	5,00	54,9	53,4	53,4
91_A		--	208247,93	389894,36	1,50	51,1	50,7	50,7
91_B		--	208247,93	389894,36	5,00	53,7	54,3	54,3
92_A		--	208242,90	389896,98	1,50	56,1	49,8	49,8
92_B		--	208242,90	389896,98	5,00	59,2	52,9	52,9
93_A		--	208282,11	389966,71	1,50	37,0	34,0	34,0
93_B		--	208282,11	389966,71	5,00	38,6	34,2	34,2
94_A		--	208284,25	389971,53	1,50	35,3	26,8	26,8
94_B		--	208284,25	389971,53	5,00	36,2	27,2	27,2
95_A		--	208290,62	389971,41	1,50	34,7	28,7	28,7
95_B		--	208290,62	389971,41	5,00	35,3	29,4	29,4
96_A		--	208288,32	389966,17	1,50	39,5	34,1	34,1
96_B		--	208288,32	389966,17	5,00	40,3	34,9	34,9
97_A		--	208296,97	389961,25	1,50	46,5	39,2	39,2
97_B		--	208296,97	389961,25	5,00	47,4	40,2	40,2
98_A		--	208297,49	389966,63	1,50	37,3	32,7	32,7
98_B		--	208297,49	389966,63	5,00	37,7	33,3	33,3
99_A		--	208302,92	389964,38	1,50	37,2	29,9	29,9
99_B		--	208302,92	389964,38	5,00	37,6	30,5	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1a

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_A	tuin wo6	--	208212,49	389905,72	1,50	57,6	51,6	51,6
T02_A	tuin wo5	--	208208,94	389911,20	1,50	55,7	49,5	49,5
T03_A	tuin wo4	--	208201,52	389922,48	1,50	56,9	54,2	54,2
T04_A	tuin wo3	--	208197,98	389928,93	1,50	52,7	49,7	49,7
T05_A	tuin wo2	--	208191,20	389939,25	1,50	50,7	43,0	43,0
T06_A	tuin wo1	--	208187,66	389945,06	1,50	41,8	39,4	39,4
T07_A	tuin wo7	--	208199,82	389944,83	1,50	44,8	36,4	36,4
T08_A	tuin wo8	--	208204,96	389947,91	1,50	46,0	45,6	45,6
T09_A	tuin wo9	--	208209,76	389950,82	1,50	49,8	47,1	47,1
T10_A	tuin wo10	--	208214,73	389954,08	1,50	50,6	46,7	46,7
T11_A	tuin wo11	--	208219,52	389957,34	1,50	50,6	47,3	47,3
T12_A	tuin wo12	--	208229,46	389963,16	1,50	48,0	46,0	46,0
T13_A	tuin wo13	--	208235,12	389966,76	1,50	49,9	47,8	47,8
T14_A	tuin wo14	--	208239,57	389969,67	1,50	48,0	45,5	45,5
T15_A	tuin wo15	--	208244,37	389972,24	1,50	48,2	44,6	44,6
T16_A	tuin wo16	--	208249,51	389975,33	1,50	48,9	43,8	43,8
T17_A	tuin wo17	--	208243,34	389956,31	1,50	49,7	39,5	39,5
T18_A	tuin wo18	--	208246,26	389951,34	1,50	49,8	39,6	39,6
T19_A	tuin wo19	--	208249,51	389946,88	1,50	48,9	41,7	41,7
T20_A	tuin wo20	--	208253,63	389941,23	1,50	44,4	37,4	37,4
T21_A	tuin 21	--	208256,88	389936,94	1,50	46,3	44,3	44,3
T22_A	tuin wo22	--	208216,10	389918,61	1,50	53,6	52,3	52,3
T23_A	tuin wo23	--	208221,41	389922,38	1,50	53,7	45,3	45,3
T24_A	tuin wo24	--	208226,21	389925,63	1,50	49,9	43,4	43,4
T25_A	tuin wo25	--	208231,00	389928,37	1,50	49,5	41,4	41,4
T26_A	tuin wo26	--	208235,80	389931,46	1,50	49,2	40,3	40,3
T27_A	tuin wo27	--	208240,77	389934,72	1,50	48,9	41,4	41,4
T28_A	tuin wo 27	--	208272,48	390003,09	1,50	36,3	30,8	30,8
T29_A	tuin wo 28	--	208275,56	389998,12	1,50	35,2	27,5	27,5
T30_A	tuin wo 29	--	208278,30	389992,81	1,50	32,4	28,2	28,2
T31_A	tuin wo 30	--	208281,22	389987,50	1,50	35,7	29,0	29,0
T32_A	tuin wo 31	--	208284,64	389983,04	1,50	40,1	29,5	29,5
T33_A	tuin wo33	--	208293,38	389973,62	1,50	35,7	29,5	29,5
T34_A	tuin wo34	--	208292,31	389959,92	1,50	48,3	39,9	39,9
T35_A	tuin wo31	--	208284,81	390005,41	1,50	37,2	30,7	30,7
T36_A	tuin wo32	--	208287,06	390039,90	1,50	33,7	30,5	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - woning 6
Groep: Beerendonckerweg 1a

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
02_A	woning 6	--	208200,07	389899,07	1,50	64,0	61,4
T-cont3	Wisselen container algemeen	Beerendonckerweg 1a	208181,40	389878,31	1,50	64,0	--
T-Vr1	T-vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208216,43	389845,17	1,20	63,3	--
T-cont1	Wisselen metaal- of houtcontainer	Beerendonckerweg 1a	208178,51	389864,28	1,50	60,7	--
T-cont2	Wisselen steencontainer	Beerendonckerweg 1a	208171,74	389870,97	1,50	60,1	--
T-ladlosV	T Laden lossen voor	Beerendonckerweg 1a	208182,51	389847,98	1,50	58,3	--
T-ladlos2	T Laden lossen schaftketen	Beerendonckerweg 1a	208132,80	389858,58	1,50	54,6	--
T-ladlos1	T Laden lossen steigermateriaal	Beerendonckerweg 1a	208131,61	389849,94	1,50	52,1	--
T-heftr	T-diesel heftrucks	Beerendonckerweg 1a	208199,38	389851,87	0,75	52,1	--
T-opend	Open deur houtmachinale	Beerendonckerweg 1a	208185,84	389831,77	0,00	50,5	--
T-B	T- busjes	Beerendonckerweg 1a	208218,16	389843,73	0,75	50,4	50,4
T-P	T-personenauto's	Beerendonckerweg 1a	208217,16	389844,73	0,75	43,8	43,8
T-ladlos3	T Laden lossen algemeen (stenen etc)	Beerendonckerweg 1a	208127,04	389828,40	1,50	39,3	--
T-stofafzu	Stofafzuiging	Beerendonckerweg 1a	208162,98	389830,27	2,30	33,9	--
T-pladlos3	T piek Laden lossen algemeen (stenen etc)	Beerendonckerweg 1a	208127,45	389827,04	1,50	--	--
T-pladlos2	T piek Laden lossen schaftketen	Beerendonckerweg 1a	208133,21	389857,22	1,50	--	--
T-pladlos1	T piek Laden lossen steigermateriaal	Beerendonckerweg 1a	208132,03	389848,57	1,50	--	--
T-pcont3	piek wisselen container algemeen	Beerendonckerweg 1a	208181,81	389876,95	1,50	--	--
T-pcont2	piek wisselen steencontainer	Beerendonckerweg 1a	208172,15	389869,60	1,50	--	--
T-pcont1	piek wisselen metaal- of houtcontainer	Beerendonckerweg 1a	208178,92	389862,91	1,50	--	--
T-pMet	T piek metaal afval	Beerendonckerweg 1a	208177,63	389862,81	2,00	--	--
T-p-P2	T piek busjes/ auto's	Beerendonckerweg 1a	208180,63	389883,77	0,75	--	61,4
T-p-vr4	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208176,01	389890,64	0,75	--	--
T-p-vr3	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208187,48	389871,17	0,75	--	--
T-p-vr2	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208194,28	389856,77	0,75	--	--
T-p-Vr1	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208215,82	389843,50	1,20	--	--
T-p-P1	T piek busjes/ auto's	Beerendonckerweg 1a	208215,33	389844,52	0,75	--	53,4
LAmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	65,7	65,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - woning 6
Groep: Beerendonckerweg 1a

Naam Bron	Nacht
02_A	61,4
T-cont3	--
T-Vr1	--
T-cont1	--
T-cont2	--
T-ladlosV	--
T-ladlos2	--
T-ladlos1	--
T-heftr	--
T-opend	--
T-B	50,4
T-P	43,8
T-ladlos3	--
T-stofafzu	--
T-pladlos3	--
T-pladlos2	--
T-pladlos1	--
T-pcont3	--
T-pcont2	--
T-pcont1	--
T-pMet	--
T-p-P2	61,4
T-p-vr4	--
T-p-vr3	--
T-p-vr2	--
T-p-Vr1	--
T-p-P1	53,4
LAmax	61,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - woning 6
Groep: Beerendonckerweg 1a

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
02_B	woning 6	--	208200,07	389899,07	5,00	64,0	61,8
T-p-P2	T piek busjes/ auto's	Beerendonckerweg 1a	208180,63	389883,77	0,75	--	61,8
T-p-P1	T piek busjes/ auto's	Beerendonckerweg 1a	208215,33	389844,52	0,75	--	56,5
T-B	T- busjes	Beerendonckerweg 1a	208218,16	389843,73	0,75	51,9	51,9
T-P	T-personenauto's	Beerendonckerweg 1a	208217,16	389844,73	0,75	46,8	46,8
T-pladlos3	T piek Laden lossen algemeen (stenen etc)	Beerendonckerweg 1a	208127,45	389827,04	1,50	--	--
T-pladlos2	T piek Laden lossen schaftketen	Beerendonckerweg 1a	208133,21	389857,22	1,50	--	--
T-pladlos1	T piek Laden lossen steigermateriaal	Beerendonckerweg 1a	208132,03	389848,57	1,50	--	--
T-pcont3	piek wisselen container algemeen	Beerendonckerweg 1a	208181,81	389876,95	1,50	--	--
T-pcont2	piek wisselen steencontainer	Beerendonckerweg 1a	208172,15	389869,60	1,50	--	--
T-pcont1	piek wisselen metaal- of houtcontainer	Beerendonckerweg 1a	208178,92	389862,91	1,50	--	--
T-pMet	T piek metaal afval	Beerendonckerweg 1a	208177,63	389862,81	2,00	--	--
T-ladlosV	T Laden lossen voor	Beerendonckerweg 1a	208182,51	389847,98	1,50	60,7	--
T-opend	Open deur houtmachinale	Beerendonckerweg 1a	208185,84	389831,77	0,00	53,7	--
T-stofafzu	Stofafzuiging	Beerendonckerweg 1a	208162,98	389830,27	2,30	37,0	--
T-ladlos3	T Laden lossen algemeen (stenen etc)	Beerendonckerweg 1a	208127,04	389828,40	1,50	42,5	--
T-ladlos2	T Laden lossen schaftketen	Beerendonckerweg 1a	208132,80	389858,58	1,50	57,1	--
T-ladlos1	T Laden lossen steigermateriaal	Beerendonckerweg 1a	208131,61	389849,94	1,50	54,3	--
T-cont3	Wisselen container algemeen	Beerendonckerweg 1a	208181,40	389878,31	1,50	64,0	--
T-cont2	Wisselen steencontainer	Beerendonckerweg 1a	208171,74	389870,97	1,50	61,4	--
T-cont1	Wisselen metaal- of houtcontainer	Beerendonckerweg 1a	208178,51	389864,28	1,50	62,2	--
T-p-vr4	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208176,01	389890,64	0,75	--	--
T-p-vr3	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208187,48	389871,17	0,75	--	--
T-p-vr2	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208194,28	389856,77	0,75	--	--
T-p-Vr1	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208215,82	389843,50	1,20	--	--
T-heftr	T-diesel heftrucks	Beerendonckerweg 1a	208199,38	389851,87	0,75	54,7	--
T-Vr1	T-vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208216,43	389845,17	1,20	63,4	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	68,7	68,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - woning 6
Groep: Beerendonckerweg 1a

Naam Bron	Nacht
02_B	61,8
T-p-P2	61,8
T-p-P1	56,5
T-B	51,9
T-P	46,8
T-pladlos3	--
T-pladlos2	--
T-pladlos1	--
T-pcont3	--
T-pcont2	--
T-pcont1	--
T-pMet	--
T-ladlosV	--
T-opend	--
T-stofafzu	--
T-ladlos3	--
T-ladlos2	--
T-ladlos1	--
T-cont3	--
T-cont2	--
T-cont1	--
T-p-vr4	--
T-p-vr3	--
T-p-vr2	--
T-p-Vr1	--
T-heftr	--
T-Vr1	--
LAmax	61,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	woning 6	--	208204,14	389898,07	1,50	45,7	48,1	48,1
01_B	woning 6	--	208204,14	389898,07	5,00	40,1	43,8	43,8
02_A	woning 6	--	208200,07	389899,07	1,50	49,0	57,5	57,5
02_B	woning 6	--	208200,07	389899,07	5,00	51,6	60,5	60,5
03_A	woning 5	--	208197,26	389903,51	1,50	44,2	58,5	58,5
03_B	woning 5	--	208197,26	389903,51	5,00	46,7	61,5	61,5
04_A	woning 5	--	208199,26	389908,71	1,50	48,7	52,3	52,3
04_B	woning 5	--	208199,26	389908,71	5,00	51,3	54,6	54,6
05_A	woning 4	--	208193,97	389915,41	1,50	50,4	57,0	57,0
05_B	woning 4	--	208193,97	389915,41	5,00	53,3	59,7	59,7
06_A	woning 4	--	208188,89	389916,34	1,50	50,2	62,0	62,0
06_B	woning 4	--	208188,89	389916,34	5,00	51,0	64,2	64,2
07_A	woning 3	--	208186,30	389920,41	1,50	51,2	63,5	63,5
07_B	woning 3	--	208186,30	389920,41	5,00	52,3	65,3	65,3
08_A	woning 3	--	208187,63	389925,12	1,50	56,5	60,6	60,6
08_B	woning 3	--	208187,63	389925,12	5,00	58,8	62,3	62,3
09_A	woning 2	--	208182,62	389932,16	1,50	55,9	62,7	62,7
09_B	woning 2	--	208182,62	389932,16	5,00	57,1	63,3	63,3
100_A		--	208302,96	389958,62	1,50	35,7	43,4	43,4
100_B		--	208302,96	389958,62	5,00	36,6	43,8	43,8
101_A		--	208270,06	389917,31	1,50	48,1	53,4	53,4
101_B		--	208270,06	389917,31	5,00	50,2	55,4	55,4
102_A		--	208277,65	389922,09	1,50	48,4	53,8	53,8
102_B		--	208277,65	389922,09	5,00	50,4	55,6	55,6
103_A		--	208285,94	389927,35	1,50	45,1	50,9	50,9
103_B		--	208285,94	389927,35	5,00	46,5	51,8	51,8
104_A		--	208294,01	389932,39	1,50	44,9	46,8	46,8
104_B		--	208294,01	389932,39	5,00	46,4	47,6	47,6
105_A		--	208301,87	389937,33	1,50	40,3	44,9	44,9
105_B		--	208301,87	389937,33	5,00	41,5	46,1	46,1
106_A		--	208305,10	389937,76	1,50	33,8	37,2	37,2
106_B		--	208305,10	389937,76	5,00	34,4	37,9	37,9
107_A		--	208307,01	389928,16	1,50	31,3	35,9	35,9
107_B		--	208307,01	389928,16	5,00	30,7	35,8	35,8
108_A		--	208299,17	389923,23	1,50	31,9	36,4	36,4
108_B		--	208299,17	389923,23	5,00	31,3	36,2	36,2
109_A		--	208291,21	389918,25	1,50	31,3	37,0	37,0
109_B		--	208291,21	389918,25	5,00	30,9	36,9	36,9
10_A	woning 2	--	208178,38	389932,81	1,50	58,4	69,3	69,3
10_B	woning 2	--	208178,38	389932,81	5,00	58,9	69,4	69,4
110_A		--	208283,14	389913,13	1,50	34,6	39,1	39,1
110_B		--	208283,14	389913,13	5,00	35,2	40,5	40,5
111_A		--	208275,02	389908,02	1,50	34,4	35,7	35,7
111_B		--	208275,02	389908,02	5,00	32,7	36,7	36,7
112_A		--	208271,08	389909,14	1,50	44,8	51,4	51,4
112_B		--	208271,08	389909,14	5,00	46,3	53,1	53,1
113_A	woning 31	--	208286,63	390006,93	1,50	41,5	46,6	46,6
113_B	woning 31	--	208286,63	390006,93	5,00	46,9	48,9	48,9
114_A	woning 31	--	208289,18	390012,35	1,50	49,1	54,6	54,6
114_B	woning 31	--	208289,18	390012,35	5,00	51,6	56,9	56,9
115_A	woning 31	--	208294,93	390011,95	1,50	33,6	39,4	39,4
115_B	woning 31	--	208294,93	390011,95	5,00	32,8	38,9	38,9
116_A	woning 31	--	208293,27	390007,01	1,50	36,2	41,8	41,8
116_B	woning 31	--	208293,27	390007,01	5,00	37,7	43,5	43,5
117_A	woning 32	--	208287,86	390031,91	1,50	34,8	38,1	38,1
117_B	woning 32	--	208287,86	390031,91	5,00	40,1	42,8	42,8
118_A	woning 32	--	208288,25	390037,83	1,50	36,3	39,8	39,8
118_B	woning 32	--	208288,25	390037,83	5,00	39,3	42,4	42,4
119_A	woning 32	--	208293,51	390035,51	1,50	34,2	38,1	38,1
119_B	woning 32	--	208293,51	390035,51	5,00	35,9	39,6	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	woning 1	--	208175,34	389937,67	1,50	62,6	71,6	71,6
11_B	woning 1	--	208175,34	389937,67	5,00	62,3	71,6	71,6
120_A	woning 32	--	208293,73	390029,81	1,50	45,9	50,9	50,9
120_B	woning 32	--	208293,73	390029,81	5,00	46,5	51,6	51,6
12_A	woning 1	--	208178,43	389943,23	1,50	68,0	71,7	71,7
12_B	woning 1	--	208178,43	389943,23	5,00	67,9	71,7	71,7
13_A	woning 1	--	208183,06	389942,89	1,50	67,1	70,5	70,5
13_B	woning 1	--	208183,06	389942,89	5,00	67,1	70,6	70,6
14_A	woning 2	--	208186,04	389938,12	1,50	65,1	68,6	68,6
14_B	woning 2	--	208186,04	389938,12	5,00	65,1	69,1	69,1
15_A	woning 3	--	208193,93	389925,77	1,50	61,0	64,1	64,1
15_B	woning 3	--	208193,93	389925,77	5,00	62,9	66,1	66,1
16_A	woning 4	--	208196,97	389920,98	1,50	59,6	61,7	61,7
16_B	woning 4	--	208196,97	389920,98	5,00	61,9	64,1	64,1
17_A	woning 5	--	208204,79	389909,01	1,50	56,5	58,7	58,7
17_B	woning 5	--	208204,79	389909,01	5,00	59,4	61,7	61,7
18_A	woning 6	--	208207,77	389904,31	1,50	54,8	57,7	57,7
18_B	woning 6	--	208207,77	389904,31	5,00	57,3	60,5	60,5
19_A	woning 7	--	208193,29	389950,85	1,50	67,2	67,2	67,2
19_B	woning 7	--	208193,29	389950,85	5,00	67,2	67,2	67,2
20_A	woning 7	--	208193,84	389956,12	1,50	69,3	75,5	75,5
20_B	woning 7	--	208193,84	389956,12	5,00	69,2	75,2	75,2
21_A	woning 8	--	208198,63	389959,10	1,50	69,7	74,7	74,7
21_B	woning 8	--	208198,63	389959,10	5,00	69,5	74,5	74,5
22_A	woning 9	--	208203,33	389962,03	1,50	69,4	74,8	74,8
22_B	woning 9	--	208203,33	389962,03	5,00	69,4	74,7	74,7
23_A	woning 10	--	208208,68	389965,37	1,50	70,4	75,7	75,7
23_B	woning 10	--	208208,68	389965,37	5,00	70,3	75,6	75,6
24_A	woning 11	--	208213,73	389968,53	1,50	70,4	75,4	75,4
24_B	woning 11	--	208213,73	389968,53	5,00	70,4	75,3	75,3
25_A	woning 11	--	208218,02	389965,46	1,50	67,4	67,4	67,4
25_B	woning 11	--	208218,02	389965,46	5,00	67,4	67,4	67,4
26_A	woning 12	--	208223,09	389968,53	1,50	66,4	72,0	72,0
26_B	woning 12	--	208223,09	389968,53	5,00	66,5	72,0	72,0
27_A	woning 12	--	208223,65	389974,59	1,50	69,1	72,7	72,7
27_B	woning 12	--	208223,65	389974,59	5,00	69,0	72,7	72,7
28_A	woning 13	--	208228,33	389977,51	1,50	65,7	71,3	71,3
28_B	woning 13	--	208228,33	389977,51	5,00	65,8	71,3	71,3
29_A	woning 14	--	208232,69	389980,23	1,50	63,4	67,6	67,6
29_B	woning 14	--	208232,69	389980,23	5,00	64,3	68,4	68,4
30_A	woning 15	--	208237,58	389983,28	1,50	60,0	65,5	65,5
30_B	woning 15	--	208237,58	389983,28	5,00	61,5	67,0	67,0
31_A	woning 16	--	208242,72	389986,48	1,50	58,2	63,7	63,7
31_B	woning 16	--	208242,72	389986,48	5,00	60,2	65,7	65,7
32_A	woning 16	--	208247,29	389983,98	1,50	51,0	56,5	56,5
32_B	woning 16	--	208247,29	389983,98	5,00	53,7	59,1	59,1
33_A	woning 16	--	208247,20	389978,31	1,50	45,0	49,4	49,4
33_B	woning 16	--	208247,20	389978,31	5,00	46,9	51,6	51,6
34_A	woning 15	--	208242,09	389975,12	1,50	45,5	48,7	48,7
34_B	woning 15	--	208242,09	389975,12	5,00	47,6	50,3	50,3
35_A	woning 14	--	208237,40	389972,19	1,50	46,0	50,7	50,7
35_B	woning 14	--	208237,40	389972,19	5,00	48,2	52,0	52,0
36_A	woning 13	--	208232,85	389969,35	1,50	47,3	52,1	52,1
36_B	woning 13	--	208232,85	389969,35	5,00	49,1	52,9	52,9
37_A	woning 12	--	208227,92	389966,28	1,50	50,0	54,4	54,4
37_B	woning 12	--	208227,92	389966,28	5,00	50,2	54,7	54,7
38_A	woning 11	--	208217,65	389959,99	1,50	52,8	54,9	54,9
38_B	woning 11	--	208217,65	389959,99	5,00	52,8	54,7	54,7
39_A	woning 10	--	208212,98	389957,08	1,50	52,7	55,1	55,1
39_B	woning 10	--	208212,98	389957,08	5,00	52,9	54,8	54,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_A	woning 9	--	208207,80	389953,85	1,50	51,7	54,7	54,7
40_B	woning 9	--	208207,80	389953,85	5,00	52,5	54,5	54,5
41_A	woning 8	--	208202,88	389950,78	1,50	52,5	54,4	54,4
41_B	woning 8	--	208202,88	389950,78	5,00	52,3	54,3	54,3
42_A	woning 7	--	208198,15	389947,83	1,50	52,7	52,7	52,7
42_B	woning 7	--	208198,15	389947,83	5,00	52,4	52,4	52,4
43_A	woning 31	--	208273,41	389976,43	1,50	43,9	45,6	45,6
43_B	woning 31	--	208273,41	389976,43	5,00	45,1	48,7	48,7
44_A	woning 30	--	208270,27	389981,38	1,50	45,1	45,8	45,8
44_B	woning 30	--	208270,27	389981,38	5,00	46,0	49,1	49,1
45_A	woning 29	--	208266,96	389986,57	1,50	46,6	46,5	46,6
45_B	woning 29	--	208266,96	389986,57	5,00	47,7	50,4	50,4
46_A	woning 28	--	208263,99	389991,25	1,50	49,6	53,6	53,6
46_B	woning 28	--	208263,99	389991,25	5,00	52,1	56,7	56,7
47_A	woning 27	--	208261,05	389995,87	1,50	53,5	59,0	59,0
47_B	woning 27	--	208261,05	389995,87	5,00	56,9	62,3	62,3
48_A	woning 27	--	208263,50	390000,53	1,50	52,9	58,4	58,4
48_B	woning 27	--	208263,50	390000,53	5,00	56,2	61,5	61,5
49_A	woning 27	--	208269,18	390000,44	1,50	37,5	41,8	41,8
49_B	woning 27	--	208269,18	390000,44	5,00	40,3	44,7	44,7
50_A	woning 28	--	208272,33	389995,49	1,50	43,1	48,2	48,2
50_B	woning 28	--	208272,33	389995,49	5,00	45,6	50,6	50,6
51_A	woning 29	--	208275,43	389990,61	1,50	40,0	44,4	44,4
51_B	woning 29	--	208275,43	389990,61	5,00	41,9	46,3	46,3
52_A	woning 30	--	208278,36	389986,01	1,50	38,1	43,5	43,5
52_B	woning 30	--	208278,36	389986,01	5,00	41,0	45,0	45,0
53_A	woning 31	--	208281,29	389981,40	1,50	37,7	42,4	42,4
53_B	woning 31	--	208281,29	389981,40	5,00	39,5	43,7	43,7
54_A	woning 31	--	208278,85	389976,27	1,50	37,4	41,9	41,9
54_B	woning 31	--	208278,85	389976,27	5,00	39,6	43,8	43,8
55_A		--	208255,00	389963,15	1,50	42,7	47,2	47,2
55_B		--	208255,00	389963,15	5,00	44,3	49,0	49,0
56_A		--	208257,99	389958,44	1,50	41,8	46,4	46,4
56_B		--	208257,99	389958,44	5,00	43,8	48,4	48,4
57_A		--	208261,01	389953,68	1,50	41,8	46,8	46,8
57_B		--	208261,01	389953,68	5,00	43,9	48,1	48,1
58_A		--	208264,09	389948,85	1,50	39,7	45,3	45,3
58_B		--	208264,09	389948,85	5,00	42,5	46,4	46,4
59_A		--	208267,07	389944,17	1,50	38,5	42,4	42,4
59_B		--	208267,07	389944,17	5,00	41,2	43,3	43,3
60_A		--	208264,77	389939,08	1,50	39,4	47,3	47,3
60_B		--	208264,77	389939,08	5,00	41,5	49,2	49,2
61_A		--	208258,99	389939,52	1,50	52,2	56,9	56,9
61_B		--	208258,99	389939,52	5,00	55,1	59,8	59,8
62_A		--	208255,89	389944,40	1,50	53,7	59,3	59,3
62_B		--	208255,89	389944,40	5,00	56,9	62,2	62,2
63_A		--	208252,94	389949,02	1,50	54,4	57,2	57,2
63_B		--	208252,94	389949,02	5,00	57,4	59,9	59,9
64_A		--	208250,36	389953,08	1,50	49,5	54,4	54,4
64_B		--	208250,36	389953,08	5,00	52,0	57,2	57,2
65_A		--	208247,13	389958,17	1,50	48,6	51,9	51,9
65_B		--	208247,13	389958,17	5,00	50,6	53,9	53,9
66_A		--	208249,54	389963,42	1,50	46,0	51,4	51,4
66_B		--	208249,54	389963,42	5,00	48,8	53,9	53,9
67_A		--	208247,32	389923,27	1,50	41,8	43,4	43,4
67_B		--	208247,32	389923,27	5,00	44,0	45,6	45,6
68_A		--	208242,50	389920,29	1,50	39,0	43,3	43,3
68_B		--	208242,50	389920,29	5,00	41,6	46,0	46,0
69_A		--	208237,33	389917,07	1,50	40,9	43,6	43,6
69_B		--	208237,33	389917,07	5,00	42,7	45,7	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
70_A		--	208232,80	389914,24	1,50	41,8	43,1	43,1
70_B		--	208232,80	389914,24	5,00	43,0	44,5	44,5
71_A		--	208228,08	389911,30	1,50	43,8	43,8	43,8
71_B		--	208228,08	389911,30	5,00	38,8	43,5	43,5
72_A		--	208222,96	389908,10	1,50	43,6	43,6	43,6
72_B		--	208222,96	389908,10	5,00	38,9	43,9	43,9
73_A		--	208217,93	389910,36	1,50	54,2	54,2	54,2
73_B		--	208217,93	389910,36	5,00	56,6	56,6	56,6
74_A		--	208218,29	389916,17	1,50	56,0	56,6	56,6
74_B		--	208218,29	389916,17	5,00	59,2	59,6	59,6
75_A		--	208223,35	389919,32	1,50	52,8	57,2	57,2
75_B		--	208223,35	389919,32	5,00	56,0	60,2	60,2
76_A		--	208228,14	389922,31	1,50	51,3	57,0	57,0
76_B		--	208228,14	389922,31	5,00	54,2	60,1	60,1
77_A		--	208233,36	389925,57	1,50	53,4	55,5	55,5
77_B		--	208233,36	389925,57	5,00	56,5	58,5	58,5
78_A		--	208246,88	389928,95	1,50	51,2	51,2	51,2
78_B		--	208246,88	389928,95	5,00	53,9	53,9	53,9
79_A		--	208237,71	389928,28	1,50	54,9	55,2	55,2
79_B		--	208237,71	389928,28	5,00	58,2	58,2	58,2
80_A		--	208242,46	389931,22	1,50	55,0	55,0	55,0
80_B		--	208242,46	389931,22	5,00	58,2	58,2	58,2
81_A		--	208243,12	389902,34	1,50	42,7	44,4	44,4
81_B		--	208243,12	389902,34	5,00	44,6	45,5	45,5
82_A		--	208248,23	389905,53	1,50	42,4	49,8	49,8
82_B		--	208248,23	389905,53	5,00	44,3	51,1	51,1
83_A		--	208252,90	389908,44	1,50	40,7	42,8	42,8
83_B		--	208252,90	389908,44	5,00	42,2	44,7	44,7
84_A		--	208257,44	389911,27	1,50	47,4	47,4	47,4
84_B		--	208257,44	389911,27	5,00	49,3	49,3	49,3
85_A		--	208262,49	389914,36	1,50	45,2	50,0	50,0
85_B		--	208262,49	389914,36	5,00	47,0	51,8	51,8
86_A		--	208267,51	389911,72	1,50	36,7	44,8	44,8
86_B		--	208267,51	389911,72	5,00	38,1	46,1	46,1
87_A		--	208267,27	389906,37	1,50	36,8	38,6	38,6
87_B		--	208267,27	389906,37	5,00	30,9	35,0	35,0
88_A		--	208262,06	389903,17	1,50	34,8	34,8	34,8
88_B		--	208262,06	389903,17	5,00	32,0	34,9	34,9
89_A		--	208257,50	389900,33	1,50	32,2	36,9	36,9
89_B		--	208257,50	389900,33	5,00	32,9	36,0	36,0
90_A		--	208252,83	389897,42	1,50	33,0	34,8	34,8
90_B		--	208252,83	389897,42	5,00	33,2	36,0	36,0
91_A		--	208247,93	389894,36	1,50	33,2	35,7	35,7
91_B		--	208247,93	389894,36	5,00	34,3	36,0	36,0
92_A		--	208242,90	389896,98	1,50	42,2	42,9	42,9
92_B		--	208242,90	389896,98	5,00	44,2	44,5	44,5
93_A		--	208282,11	389966,71	1,50	41,9	45,9	45,9
93_B		--	208282,11	389966,71	5,00	44,2	48,4	48,4
94_A		--	208284,25	389971,53	1,50	40,8	44,1	44,1
94_B		--	208284,25	389971,53	5,00	43,2	46,7	46,7
95_A		--	208290,62	389971,41	1,50	35,2	39,0	39,0
95_B		--	208290,62	389971,41	5,00	36,2	40,1	40,1
96_A		--	208288,32	389966,17	1,50	34,3	42,2	42,2
96_B		--	208288,32	389966,17	5,00	35,3	42,8	42,8
97_A		--	208296,97	389961,25	1,50	40,1	43,1	43,1
97_B		--	208296,97	389961,25	5,00	41,2	44,0	44,0
98_A		--	208297,49	389966,63	1,50	36,0	40,1	40,1
98_B		--	208297,49	389966,63	5,00	37,8	41,7	41,7
99_A		--	208302,92	389964,38	1,50	34,9	39,0	39,0
99_B		--	208302,92	389964,38	5,00	35,9	39,9	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_A	tuin wo6	--	208212,49	389905,72	1,50	54,2	54,2	54,2
T02_A	tuin wo5	--	208208,94	389911,20	1,50	56,4	58,8	58,8
T03_A	tuin wo4	--	208201,52	389922,48	1,50	59,5	61,9	61,9
T04_A	tuin wo3	--	208197,98	389928,93	1,50	61,6	63,8	63,8
T05_A	tuin wo2	--	208191,20	389939,25	1,50	65,4	70,1	70,1
T06_A	tuin wo1	--	208187,66	389945,06	1,50	66,6	70,7	70,7
T07_A	tuin wo7	--	208199,82	389944,83	1,50	60,2	63,7	63,7
T08_A	tuin wo8	--	208204,96	389947,91	1,50	54,1	57,2	57,2
T09_A	tuin wo9	--	208209,76	389950,82	1,50	53,1	56,6	56,6
T10_A	tuin wo10	--	208214,73	389954,08	1,50	53,0	57,8	57,8
T11_A	tuin wo11	--	208219,52	389957,34	1,50	57,2	61,6	61,6
T12_A	tuin wo12	--	208229,46	389963,16	1,50	56,7	60,7	60,7
T13_A	tuin wo13	--	208235,12	389966,76	1,50	49,4	54,1	54,1
T14_A	tuin wo14	--	208239,57	389969,67	1,50	48,2	53,3	53,3
T15_A	tuin wo15	--	208244,37	389972,24	1,50	50,6	55,9	55,9
T16_A	tuin wo16	--	208249,51	389975,33	1,50	51,1	56,3	56,3
T17_A	tuin wo17	--	208243,34	389956,31	1,50	51,3	54,6	54,6
T18_A	tuin wo18	--	208246,26	389951,34	1,50	56,0	61,5	61,5
T19_A	tuin wo19	--	208249,51	389946,88	1,50	54,6	60,9	60,9
T20_A	tuin wo20	--	208253,63	389941,23	1,50	55,1	59,7	59,7
T21_A	tuin 21	--	208256,88	389936,94	1,50	53,9	59,4	59,4
T22_A	tuin wo22	--	208216,10	389918,61	1,50	57,7	57,7	57,7
T23_A	tuin wo23	--	208221,41	389922,38	1,50	55,5	58,1	58,1
T24_A	tuin wo24	--	208226,21	389925,63	1,50	54,0	58,0	58,0
T25_A	tuin wo25	--	208231,00	389928,37	1,50	55,6	56,6	56,6
T26_A	tuin wo26	--	208235,80	389931,46	1,50	56,9	56,9	56,9
T27_A	tuin wo27	--	208240,77	389934,72	1,50	57,0	57,0	57,0
T28_A	tuin wo 27	--	208272,48	390003,09	1,50	44,0	47,0	47,0
T29_A	tuin wo 28	--	208275,56	389998,12	1,50	44,9	49,6	49,6
T30_A	tuin wo 29	--	208278,30	389992,81	1,50	41,0	46,1	46,1
T31_A	tuin wo 30	--	208281,22	389987,50	1,50	38,8	43,4	43,4
T32_A	tuin wo 31	--	208284,64	389983,04	1,50	38,9	43,5	43,5
T33_A	tuin wo33	--	208293,38	389973,62	1,50	39,9	44,2	44,2
T34_A	tuin wo34	--	208292,31	389959,92	1,50	41,0	48,2	48,2
T35_A	tuin wo31	--	208284,81	390005,41	1,50	43,7	48,3	48,3
T36_A	tuin wo32	--	208287,06	390039,90	1,50	35,8	37,5	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 24_A - woning 11
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag
24_A	woning 11	--	208213,73	389968,53	1,50	70,4
B-Vr1	B vrachtwagens laaddock	bronnen excl. tackers	208144,74	389973,85	1,20	70,4
Baankop	vrachtwagens; aan-/afkoppelen	bronnen excl. tackers	208204,07	389978,34	1,00	68,1
B-pgevlad1	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208215,20	389984,57	1,30	65,3
B-pgevlad2	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208213,08	389988,01	1,30	64,6
B-Vr2	B vrachtwagens hout lossen / afval ophalen	bronnen excl. tackers	208144,95	389974,16	1,20	61,9
B-afval	B afvalcontainer legen	bronnen excl. tackers	208186,68	389979,51	1,50	56,8
B-p-open	B piek opendeur voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208176,71	389998,62	0,00	51,5
B-gevlad1	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208215,16	389984,64	1,30	50,1
B-gevlad2	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208213,08	389988,02	1,30	49,5
B-p-gev2	B piek metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,16	389983,95	2,10	49,2
B-houtafv	B afvalhoutcontainer omwisselen	bronnen excl. tackers	208170,86	389995,42	1,50	47,2
B-P	B personenauto's	bronnen excl. tackers	208143,73	389975,28	0,75	44,0
B-LPG	B LPG heftruck	bronnen excl. tackers	208172,93	389996,05	1,00	42,0
B-p-dak1	B piek dak tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208215,99	389984,58	0,10	40,8
B-gev5	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208190,56	389978,40	0,00	38,4
B-pomp	B pomp	bronnen excl. tackers	208214,95	389982,17	0,50	37,9
B-open	B opendeur voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208176,71	389998,62	0,00	36,5
B-gev2	B metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,56	389984,20	2,10	34,0
B-gev6	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208196,50	389982,18	4,50	31,7
B-dak1	B dak tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208215,95	389984,75	0,10	25,7
B-gev9	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208171,67	390006,81	0,00	22,3
B-dak2	B dak voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208210,34	389991,75	0,10	21,3
B-p-gev1	B piek spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,22	389983,99	0,00	16,4
B-gev7	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208171,74	390007,52	0,00	10,4
B-gev3	B metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208193,98	390021,20	2,10	6,2
B-gev8	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208178,35	390011,47	4,50	5,2
B-gev1	B Spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,49	389984,16	0,00	1,2
B-gev4	B Spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208193,93	390021,17	0,00	-27,6
B-paankop	B p aan/ afkoppelen vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208203,86	389979,20	1,00	--
B-p-Vr3	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208186,53	389967,29	1,20	--
B-p-houtaf	B piek houtafvalcontainer	Beerendonckerweg 2e	208172,07	389994,08	1,50	--
B-p-afval	B piek afvalcontainer legen	Beerendonckerweg 2e	208186,22	389978,16	1,50	--
B-p-Vr2	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208202,15	389978,51	1,20	--
B-p-Vr1	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208159,86	389950,55	1,20	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	70,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 24_A - woning 11
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Bron	Avond	Nacht
24_A	75,4	75,4
B-Vr1	70,4	70,4
Baankop	68,1	68,1
B-pgevlad1	--	--
B-pgevlad2	--	--
B-Vr2	--	--
B-afval	--	--
B-p-open	--	--
B-gevlad1	--	--
B-gevlad2	--	--
B-p-gev2	--	49,2
B-houtafv	--	--
B-P	44,0	44,0
B-LPG	--	--
B-p-dak1	--	40,8
B-gev5	--	38,4
B-pomp	37,9	37,9
B-open	--	--
B-gev2	--	34,0
B-gev6	--	31,7
B-dak1	--	25,7
B-gev9	--	22,3
B-dak2	--	21,3
B-p-gev1	--	16,4
B-gev7	--	10,4
B-gev3	--	6,2
B-gev8	--	5,2
B-gev1	--	1,2
B-gev4	--	-27,6
B-paankop	74,5	74,5
B-p-Vr3	69,0	69,0
B-p-houtaf	--	--
B-p-afval	--	--
B-p-Vr2	75,4	75,4
B-p-Vr1	61,9	61,9
LAmax	75,4	75,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 23_B - woning 10
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag
23_B	woning 10	--	208208,68	389965,37	5,00	70,3
B-p-Vr2	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208202,15	389978,51	1,20	--
B-paankop	B p aan/ afkoppelen vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208203,86	389979,20	1,00	--
B-p-Vr3	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208186,53	389967,29	1,20	--
B-Vr1	B vrachtwagens laaddock	bronnen excl. tackers	208144,74	389973,85	1,20	70,3
Baankop	vrachtwagens; aan-/afkoppelen	bronnen excl. tackers	208204,07	389978,34	1,00	67,9
B-p-Vr1	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208159,86	389950,55	1,20	--
B-p-dak1	B piek dak tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208215,99	389984,58	0,10	49,8
B-P	B personenauto's	bronnen excl. tackers	208143,73	389975,28	0,75	47,9
B-p-gev2	B piek metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,16	389983,95	2,10	47,4
B-gev5	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208190,56	389978,40	0,00	38,5
B-pomp	B pomp	bronnen excl. tackers	208214,95	389982,17	0,50	35,8
B-dak1	B dak tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208215,95	389984,75	0,10	34,8
B-gev2	B metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,56	389984,20	2,10	32,3
B-gev6	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208196,50	389982,18	4,50	31,8
B-dak2	B dak voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208210,34	389991,75	0,10	29,3
B-gev9	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208171,67	390006,81	0,00	26,2
B-p-gev1	B piek spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,22	389983,99	0,00	14,9
B-gev7	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208171,74	390007,52	0,00	12,6
B-gev3	B metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208193,98	390021,20	2,10	7,0
B-gev8	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208178,35	390011,47	4,50	3,6
B-gev1	B Spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,49	389984,16	0,00	-0,2
B-gev4	B Spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208193,93	390021,17	0,00	-25,1
B-pgevlad2	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208213,08	389988,01	1,30	63,4
B-pgevlad1	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208215,20	389984,57	1,30	63,7
B-gevlad2	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208213,08	389988,02	1,30	48,2
B-gevlad1	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208215,16	389984,64	1,30	48,5
B-p-open	B piek opendeur voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208176,71	389998,62	0,00	55,5
B-p-houtaf	B piek houtafvalcontainer	Beerendonckerweg 2e	208172,07	389994,08	1,50	--
B-p-afval	B piek afvalcontainer legen	Beerendonckerweg 2e	208186,22	389978,16	1,50	--
B-open	B opendeur voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208176,71	389998,62	0,00	40,5
B-afval	B afvalcontainer legen	bronnen excl. tackers	208186,68	389979,51	1,50	65,2
B-houtafv	B afvalhoutcontainer omwisselen	bronnen excl. tackers	208170,86	389995,42	1,50	56,1
B-LPG	B LPG heftruck	bronnen excl. tackers	208172,93	389996,05	1,00	54,1
B-Vr2	B vrachtwagens hout lossen / afval ophalen	bronnen excl. tackers	208144,95	389974,16	1,20	63,9
LAmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	70,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 23_B - woning 10
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Bron	Avond	Nacht
23_B	75,6	75,6
B-p-Vr2	75,6	75,6
B-paankop	74,3	74,3
B-p-Vr3	70,9	70,9
B-Vr1	70,3	70,3
Baankop	67,9	67,9
B-p-Vr1	63,4	63,4
B-p-dak1	--	49,8
B-P	47,9	47,9
B-p-gev2	--	47,4
B-gev5	--	38,5
B-pomp	35,8	35,8
B-dak1	--	34,8
B-gev2	--	32,3
B-gev6	--	31,8
B-dak2	--	29,3
B-gev9	--	26,2
B-p-gev1	--	14,9
B-gev7	--	12,6
B-gev3	--	7,0
B-gev8	--	3,6
B-gev1	--	-0,2
B-gev4	--	-25,1
B-pgevlad2	--	--
B-pgevlad1	--	--
B-gevlad2	--	--
B-gevlad1	--	--
B-p-open	--	--
B-p-houtaf	--	--
B-p-afval	--	--
B-open	--	--
B-afval	--	--
B-houtafv	--	--
B-LPG	--	--
B-Vr2	--	--
LAmax	75,6	75,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4b, rekenresultaten ruimtelijke ordening VNG - L_{Amax}

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1c

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	woning 6	--	208204,14	389898,07	1,50	49,1	49,1	30,4
01_B	woning 6	--	208204,14	389898,07	5,00	51,4	51,4	32,0
02_A	woning 6	--	208200,07	389899,07	1,50	65,7	65,7	48,0
02_B	woning 6	--	208200,07	389899,07	5,00	68,7	68,7	51,3
03_A	woning 5	--	208197,26	389903,51	1,50	66,5	66,5	49,1
03_B	woning 5	--	208197,26	389903,51	5,00	69,5	69,5	52,2
04_A	woning 5	--	208199,26	389908,71	1,50	62,0	62,0	42,6
04_B	woning 5	--	208199,26	389908,71	5,00	64,2	64,2	45,0
05_A	woning 4	--	208193,97	389915,41	1,50	64,8	64,8	47,6
05_B	woning 4	--	208193,97	389915,41	5,00	68,3	68,3	50,2
06_A	woning 4	--	208188,89	389916,34	1,50	68,9	68,9	53,5
06_B	woning 4	--	208188,89	389916,34	5,00	71,7	71,7	55,7
07_A	woning 3	--	208186,30	389920,41	1,50	69,7	69,7	54,9
07_B	woning 3	--	208186,30	389920,41	5,00	72,3	72,3	56,5
08_A	woning 3	--	208187,63	389925,12	1,50	70,5	70,5	54,3
08_B	woning 3	--	208187,63	389925,12	5,00	73,2	73,2	55,8
09_A	woning 2	--	208182,62	389932,16	1,50	60,1	60,1	40,7
09_B	woning 2	--	208182,62	389932,16	5,00	63,0	63,0	41,1
100_A		--	208302,96	389958,62	1,50	52,5	52,5	15,4
100_B		--	208302,96	389958,62	5,00	53,0	53,0	14,3
101_A		--	208270,06	389917,31	1,50	51,6	51,6	27,7
101_B		--	208270,06	389917,31	5,00	52,7	52,7	29,0
102_A		--	208277,65	389922,09	1,50	53,7	53,7	26,6
102_B		--	208277,65	389922,09	5,00	54,4	54,4	26,9
103_A		--	208285,94	389927,35	1,50	57,6	57,6	25,4
103_B		--	208285,94	389927,35	5,00	59,2	59,2	26,1
104_A		--	208294,01	389932,39	1,50	55,1	55,1	25,4
104_B		--	208294,01	389932,39	5,00	55,9	55,9	26,0
105_A		--	208301,87	389937,33	1,50	52,3	52,3	30,1
105_B		--	208301,87	389937,33	5,00	53,1	53,1	30,5
106_A		--	208305,10	389937,76	1,50	48,9	48,9	20,8
106_B		--	208305,10	389937,76	5,00	49,7	49,7	21,0
107_A		--	208307,01	389928,16	1,50	41,1	41,1	15,2
107_B		--	208307,01	389928,16	5,00	38,5	38,5	15,3
108_A		--	208299,17	389923,23	1,50	38,7	38,7	16,1
108_B		--	208299,17	389923,23	5,00	39,0	39,0	15,9
109_A		--	208291,21	389918,25	1,50	45,8	45,8	21,2
109_B		--	208291,21	389918,25	5,00	46,0	46,0	16,8
10_A	woning 2	--	208178,38	389932,81	1,50	72,4	72,4	59,6
10_B	woning 2	--	208178,38	389932,81	5,00	74,5	74,5	59,5
110_A		--	208283,14	389913,13	1,50	47,5	47,5	18,2
110_B		--	208283,14	389913,13	5,00	48,1	48,1	18,1
111_A		--	208275,02	389908,02	1,50	44,6	44,6	23,7
111_B		--	208275,02	389908,02	5,00	40,5	40,5	22,2
112_A		--	208271,08	389909,14	1,50	43,4	43,4	22,5
112_B		--	208271,08	389909,14	5,00	42,2	42,2	23,0
113_A	woning 31	--	208286,63	390006,93	1,50	51,8	51,8	26,0
113_B	woning 31	--	208286,63	390006,93	5,00	52,8	52,8	27,4
114_A	woning 31	--	208289,18	390012,35	1,50	58,3	58,3	25,9
114_B	woning 31	--	208289,18	390012,35	5,00	60,5	60,5	27,5
115_A	woning 31	--	208294,93	390011,95	1,50	45,4	45,4	19,8
115_B	woning 31	--	208294,93	390011,95	5,00	46,9	46,9	20,2
116_A	woning 31	--	208293,27	390007,01	1,50	50,5	50,5	20,4
116_B	woning 31	--	208293,27	390007,01	5,00	51,5	51,5	20,6
117_A	woning 32	--	208287,86	390031,91	1,50	50,5	50,5	29,0
117_B	woning 32	--	208287,86	390031,91	5,00	53,2	53,2	34,5
118_A	woning 32	--	208288,25	390037,83	1,50	48,6	48,6	20,9
118_B	woning 32	--	208288,25	390037,83	5,00	51,5	51,5	23,5
119_A	woning 32	--	208293,51	390035,51	1,50	49,0	49,0	23,7
119_B	woning 32	--	208293,51	390035,51	5,00	51,0	51,0	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1c

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	woning 1	--	208175,34	389937,67	1,50	74,0	74,0	61,0
11_B	woning 1	--	208175,34	389937,67	5,00	75,6	75,6	60,9
120_A	woning 32	--	208293,73	390029,81	1,50	49,6	49,6	36,4
120_B	woning 32	--	208293,73	390029,81	5,00	56,1	56,1	36,6
12_A	woning 1	--	208178,43	389943,23	1,50	73,3	73,3	59,4
12_B	woning 1	--	208178,43	389943,23	5,00	75,1	75,1	59,4
13_A	woning 1	--	208183,06	389942,89	1,50	58,9	58,9	49,6
13_B	woning 1	--	208183,06	389942,89	5,00	60,3	60,3	50,7
14_A	woning 2	--	208186,04	389938,12	1,50	67,3	67,3	43,3
14_B	woning 2	--	208186,04	389938,12	5,00	70,0	70,0	44,4
15_A	woning 3	--	208193,93	389925,77	1,50	61,3	61,3	36,0
15_B	woning 3	--	208193,93	389925,77	5,00	63,7	63,7	38,2
16_A	woning 4	--	208196,97	389920,98	1,50	60,8	60,8	34,2
16_B	woning 4	--	208196,97	389920,98	5,00	63,4	63,4	36,5
17_A	woning 5	--	208204,79	389909,01	1,50	58,4	58,4	32,6
17_B	woning 5	--	208204,79	389909,01	5,00	59,5	59,5	33,7
18_A	woning 6	--	208207,77	389904,31	1,50	59,8	59,8	33,8
18_B	woning 6	--	208207,77	389904,31	5,00	60,8	60,8	35,6
19_A	woning 7	--	208193,29	389950,85	1,50	70,5	70,5	52,9
19_B	woning 7	--	208193,29	389950,85	5,00	73,1	73,1	55,2
20_A	woning 7	--	208193,84	389956,12	1,50	69,9	69,9	50,7
20_B	woning 7	--	208193,84	389956,12	5,00	72,5	72,5	53,1
21_A	woning 8	--	208198,63	389959,10	1,50	68,8	68,8	49,1
21_B	woning 8	--	208198,63	389959,10	5,00	71,7	71,7	51,9
22_A	woning 9	--	208203,33	389962,03	1,50	67,7	67,7	47,6
22_B	woning 9	--	208203,33	389962,03	5,00	71,1	71,1	50,8
23_A	woning 10	--	208208,68	389965,37	1,50	66,7	66,7	46,3
23_B	woning 10	--	208208,68	389965,37	5,00	70,1	70,1	49,6
24_A	woning 11	--	208213,73	389968,53	1,50	65,8	65,8	45,2
24_B	woning 11	--	208213,73	389968,53	5,00	69,2	69,2	48,2
25_A	woning 11	--	208218,02	389965,46	1,50	61,6	61,6	32,5
25_B	woning 11	--	208218,02	389965,46	5,00	64,3	64,3	35,3
26_A	woning 12	--	208223,09	389968,53	1,50	62,1	62,1	30,5
26_B	woning 12	--	208223,09	389968,53	5,00	65,3	65,3	31,4
27_A	woning 12	--	208223,65	389974,59	1,50	64,3	64,3	43,6
27_B	woning 12	--	208223,65	389974,59	5,00	67,7	67,7	46,0
28_A	woning 13	--	208228,33	389977,51	1,50	63,6	63,6	42,9
28_B	woning 13	--	208228,33	389977,51	5,00	67,0	67,0	45,1
29_A	woning 14	--	208232,69	389980,23	1,50	63,0	63,0	42,3
29_B	woning 14	--	208232,69	389980,23	5,00	66,3	66,3	44,3
30_A	woning 15	--	208237,58	389983,28	1,50	62,4	62,4	41,7
30_B	woning 15	--	208237,58	389983,28	5,00	65,6	65,6	43,5
31_A	woning 16	--	208242,72	389986,48	1,50	61,9	61,9	42,5
31_B	woning 16	--	208242,72	389986,48	5,00	65,0	65,0	44,0
32_A	woning 16	--	208247,29	389983,98	1,50	58,6	58,6	27,6
32_B	woning 16	--	208247,29	389983,98	5,00	61,3	61,3	29,8
33_A	woning 16	--	208247,20	389978,31	1,50	46,6	46,6	25,4
33_B	woning 16	--	208247,20	389978,31	5,00	48,4	48,4	26,2
34_A	woning 15	--	208242,09	389975,12	1,50	53,9	53,9	26,7
34_B	woning 15	--	208242,09	389975,12	5,00	53,3	53,3	27,9
35_A	woning 14	--	208237,40	389972,19	1,50	54,3	54,3	28,2
35_B	woning 14	--	208237,40	389972,19	5,00	55,8	55,8	29,7
36_A	woning 13	--	208232,85	389969,35	1,50	55,8	55,8	29,5
36_B	woning 13	--	208232,85	389969,35	5,00	57,1	57,1	31,2
37_A	woning 12	--	208227,92	389966,28	1,50	57,9	57,9	30,5
37_B	woning 12	--	208227,92	389966,28	5,00	59,9	59,9	32,6
38_A	woning 11	--	208217,65	389959,99	1,50	57,3	57,3	31,6
38_B	woning 11	--	208217,65	389959,99	5,00	59,6	59,6	32,5
39_A	woning 10	--	208212,98	389957,08	1,50	55,1	55,1	33,5
39_B	woning 10	--	208212,98	389957,08	5,00	56,3	56,3	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1c

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_A	woning 9	--	208207,80	389953,85	1,50	55,7	55,7	34,4
40_B	woning 9	--	208207,80	389953,85	5,00	57,1	57,1	36,2
41_A	woning 8	--	208202,88	389950,78	1,50	57,6	57,6	37,1
41_B	woning 8	--	208202,88	389950,78	5,00	60,3	60,3	39,1
42_A	woning 7	--	208198,15	389947,83	1,50	63,1	63,1	41,6
42_B	woning 7	--	208198,15	389947,83	5,00	64,0	64,0	43,6
43_A	woning 31	--	208273,41	389976,43	1,50	55,3	55,3	30,2
43_B	woning 31	--	208273,41	389976,43	5,00	56,6	56,6	31,2
44_A	woning 30	--	208270,27	389981,38	1,50	53,8	53,8	27,9
44_B	woning 30	--	208270,27	389981,38	5,00	55,3	55,3	29,0
45_A	woning 29	--	208266,96	389986,57	1,50	55,5	55,5	26,4
45_B	woning 29	--	208266,96	389986,57	5,00	57,1	57,1	27,4
46_A	woning 28	--	208263,99	389991,25	1,50	54,5	54,5	24,4
46_B	woning 28	--	208263,99	389991,25	5,00	55,6	55,6	26,1
47_A	woning 27	--	208261,05	389995,87	1,50	60,3	60,3	33,1
47_B	woning 27	--	208261,05	389995,87	5,00	62,9	62,9	39,7
48_A	woning 27	--	208263,50	390000,53	1,50	60,1	60,1	38,8
48_B	woning 27	--	208263,50	390000,53	5,00	62,6	62,6	39,9
49_A	woning 27	--	208269,18	390000,44	1,50	49,3	49,3	19,6
49_B	woning 27	--	208269,18	390000,44	5,00	49,9	49,9	19,5
50_A	woning 28	--	208272,33	389995,49	1,50	53,2	53,2	26,5
50_B	woning 28	--	208272,33	389995,49	5,00	53,7	53,7	27,0
51_A	woning 29	--	208275,43	389990,61	1,50	48,6	48,6	23,4
51_B	woning 29	--	208275,43	389990,61	5,00	50,1	50,1	23,8
52_A	woning 30	--	208278,36	389986,01	1,50	51,6	51,6	23,1
52_B	woning 30	--	208278,36	389986,01	5,00	52,1	52,1	23,4
53_A	woning 31	--	208281,29	389981,40	1,50	52,6	52,6	19,2
53_B	woning 31	--	208281,29	389981,40	5,00	53,6	53,6	19,2
54_A	woning 31	--	208278,85	389976,27	1,50	49,3	49,3	25,8
54_B	woning 31	--	208278,85	389976,27	5,00	50,5	50,5	26,5
55_A		--	208255,00	389963,15	1,50	52,9	52,9	26,2
55_B		--	208255,00	389963,15	5,00	53,5	53,5	27,4
56_A		--	208257,99	389958,44	1,50	52,7	52,7	28,3
56_B		--	208257,99	389958,44	5,00	53,2	53,2	29,4
57_A		--	208261,01	389953,68	1,50	52,0	52,0	21,3
57_B		--	208261,01	389953,68	5,00	52,2	52,2	21,4
58_A		--	208264,09	389948,85	1,50	50,5	50,5	23,0
58_B		--	208264,09	389948,85	5,00	50,0	50,0	22,3
59_A		--	208267,07	389944,17	1,50	50,1	50,1	22,7
59_B		--	208267,07	389944,17	5,00	51,3	51,3	22,3
60_A		--	208264,77	389939,08	1,50	48,9	48,9	27,1
60_B		--	208264,77	389939,08	5,00	49,8	49,8	28,9
61_A		--	208258,99	389939,52	1,50	58,8	58,8	32,3
61_B		--	208258,99	389939,52	5,00	60,0	60,0	33,1
62_A		--	208255,89	389944,40	1,50	60,9	60,9	32,0
62_B		--	208255,89	389944,40	5,00	63,1	63,1	33,2
63_A		--	208252,94	389949,02	1,50	57,2	57,2	32,5
63_B		--	208252,94	389949,02	5,00	58,6	58,6	33,7
64_A		--	208250,36	389953,08	1,50	57,1	57,1	32,6
64_B		--	208250,36	389953,08	5,00	58,6	58,6	33,8
65_A		--	208247,13	389958,17	1,50	58,6	58,6	31,9
65_B		--	208247,13	389958,17	5,00	60,6	60,6	33,5
66_A		--	208249,54	389963,42	1,50	56,0	56,0	31,4
66_B		--	208249,54	389963,42	5,00	57,6	57,6	32,4
67_A		--	208247,32	389923,27	1,50	53,0	53,0	27,8
67_B		--	208247,32	389923,27	5,00	54,4	54,4	29,0
68_A		--	208242,50	389920,29	1,50	51,8	51,8	30,1
68_B		--	208242,50	389920,29	5,00	52,4	52,4	29,5
69_A		--	208237,33	389917,07	1,50	50,7	50,7	30,6
69_B		--	208237,33	389917,07	5,00	48,5	48,5	27,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1c

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
70_A		--	208232,80	389914,24	1,50	51,0	51,0	29,5
70_B		--	208232,80	389914,24	5,00	48,0	48,0	29,6
71_A		--	208228,08	389911,30	1,50	55,0	55,0	31,6
71_B		--	208228,08	389911,30	5,00	46,4	46,4	28,3
72_A		--	208222,96	389908,10	1,50	54,5	54,5	32,6
72_B		--	208222,96	389908,10	5,00	49,0	49,0	29,7
73_A		--	208217,93	389910,36	1,50	56,2	56,2	37,1
73_B		--	208217,93	389910,36	5,00	56,2	56,2	37,5
74_A		--	208218,29	389916,17	1,50	59,9	59,9	34,4
74_B		--	208218,29	389916,17	5,00	62,0	62,0	37,2
75_A		--	208223,35	389919,32	1,50	60,1	60,1	38,4
75_B		--	208223,35	389919,32	5,00	62,2	62,2	41,0
76_A		--	208228,14	389922,31	1,50	59,8	59,8	38,1
76_B		--	208228,14	389922,31	5,00	61,8	61,8	40,6
77_A		--	208233,36	389925,57	1,50	59,7	59,7	34,4
77_B		--	208233,36	389925,57	5,00	61,7	61,7	36,6
78_A		--	208246,88	389928,95	1,50	56,7	56,7	30,0
78_B		--	208246,88	389928,95	5,00	57,8	57,8	31,1
79_A		--	208237,71	389928,28	1,50	58,7	58,7	35,2
79_B		--	208237,71	389928,28	5,00	60,0	60,0	36,9
80_A		--	208242,46	389931,22	1,50	60,7	60,7	34,8
80_B		--	208242,46	389931,22	5,00	62,6	62,6	36,3
81_A		--	208243,12	389902,34	1,50	57,9	57,9	32,6
81_B		--	208243,12	389902,34	5,00	60,0	60,0	33,1
82_A		--	208248,23	389905,53	1,50	56,3	56,3	34,5
82_B		--	208248,23	389905,53	5,00	57,6	57,6	34,9
83_A		--	208252,90	389908,44	1,50	54,2	54,2	34,1
83_B		--	208252,90	389908,44	5,00	55,2	55,2	34,4
84_A		--	208257,44	389911,27	1,50	52,9	52,9	31,5
84_B		--	208257,44	389911,27	5,00	53,6	53,6	32,4
85_A		--	208262,49	389914,36	1,50	49,0	49,0	31,0
85_B		--	208262,49	389914,36	5,00	50,5	50,5	31,2
86_A		--	208267,51	389911,72	1,50	47,2	47,2	25,9
86_B		--	208267,51	389911,72	5,00	47,9	47,9	26,5
87_A		--	208267,27	389906,37	1,50	41,5	41,5	22,5
87_B		--	208267,27	389906,37	5,00	41,5	41,5	22,9
88_A		--	208262,06	389903,17	1,50	41,8	41,8	23,7
88_B		--	208262,06	389903,17	5,00	41,4	41,4	22,8
89_A		--	208257,50	389900,33	1,50	42,5	42,5	22,9
89_B		--	208257,50	389900,33	5,00	42,4	42,4	25,2
90_A		--	208252,83	389897,42	1,50	50,5	50,5	30,1
90_B		--	208252,83	389897,42	5,00	42,5	42,5	25,2
91_A		--	208247,93	389894,36	1,50	51,5	51,5	30,6
91_B		--	208247,93	389894,36	5,00	42,4	42,4	26,4
92_A		--	208242,90	389896,98	1,50	54,5	54,5	32,6
92_B		--	208242,90	389896,98	5,00	56,2	56,2	33,3
93_A		--	208282,11	389966,71	1,50	51,6	51,6	22,5
93_B		--	208282,11	389966,71	5,00	52,9	52,9	23,2
94_A		--	208284,25	389971,53	1,50	52,7	52,7	24,3
94_B		--	208284,25	389971,53	5,00	53,7	53,7	25,0
95_A		--	208290,62	389971,41	1,50	48,5	48,5	20,9
95_B		--	208290,62	389971,41	5,00	49,3	49,3	21,3
96_A		--	208288,32	389966,17	1,50	52,8	52,8	24,4
96_B		--	208288,32	389966,17	5,00	53,2	53,2	24,2
97_A		--	208296,97	389961,25	1,50	52,4	52,4	24,3
97_B		--	208296,97	389961,25	5,00	53,3	53,3	24,6
98_A		--	208297,49	389966,63	1,50	49,6	49,6	24,0
98_B		--	208297,49	389966,63	5,00	50,5	50,5	24,4
99_A		--	208302,92	389964,38	1,50	48,8	48,8	21,8
99_B		--	208302,92	389964,38	5,00	49,7	49,7	21,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1c

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_A	tuin wo6	--	208212,49	389905,72	1,50	60,6	60,6	41,5
T02_A	tuin wo5	--	208208,94	389911,20	1,50	60,4	60,4	42,4
T03_A	tuin wo4	--	208201,52	389922,48	1,50	60,6	60,6	38,9
T04_A	tuin wo3	--	208197,98	389928,93	1,50	63,5	63,5	42,3
T05_A	tuin wo2	--	208191,20	389939,25	1,50	69,3	69,3	50,1
T06_A	tuin wo1	--	208187,66	389945,06	1,50	73,2	73,2	50,7
T07_A	tuin wo7	--	208199,82	389944,83	1,50	69,3	69,3	42,3
T08_A	tuin wo8	--	208204,96	389947,91	1,50	64,1	64,1	38,5
T09_A	tuin wo9	--	208209,76	389950,82	1,50	61,3	61,3	37,2
T10_A	tuin wo10	--	208214,73	389954,08	1,50	60,7	60,7	35,3
T11_A	tuin wo11	--	208219,52	389957,34	1,50	61,5	61,5	34,6
T12_A	tuin wo12	--	208229,46	389963,16	1,50	59,2	59,2	34,2
T13_A	tuin wo13	--	208235,12	389966,76	1,50	57,8	57,8	31,3
T14_A	tuin wo14	--	208239,57	389969,67	1,50	57,8	57,8	31,0
T15_A	tuin wo15	--	208244,37	389972,24	1,50	56,9	56,9	31,5
T16_A	tuin wo16	--	208249,51	389975,33	1,50	56,2	56,2	30,7
T17_A	tuin wo17	--	208243,34	389956,31	1,50	57,8	57,8	34,2
T18_A	tuin wo18	--	208246,26	389951,34	1,50	59,7	59,7	33,2
T19_A	tuin wo19	--	208249,51	389946,88	1,50	60,1	60,1	34,8
T20_A	tuin wo20	--	208253,63	389941,23	1,50	62,7	62,7	34,5
T21_A	tuin 21	--	208256,88	389936,94	1,50	61,6	61,6	34,7
T22_A	tuin wo22	--	208216,10	389918,61	1,50	60,3	60,3	36,2
T23_A	tuin wo23	--	208221,41	389922,38	1,50	62,8	62,8	41,2
T24_A	tuin wo24	--	208226,21	389925,63	1,50	62,6	62,6	40,2
T25_A	tuin wo25	--	208231,00	389928,37	1,50	61,0	61,0	36,9
T26_A	tuin wo26	--	208235,80	389931,46	1,50	61,9	61,9	36,2
T27_A	tuin wo27	--	208240,77	389934,72	1,50	60,9	60,9	35,6
T28_A	tuin wo 27	--	208272,48	390003,09	1,50	51,7	51,7	22,0
T29_A	tuin wo 28	--	208275,56	389998,12	1,50	54,3	54,3	27,3
T30_A	tuin wo 29	--	208278,30	389992,81	1,50	50,5	50,5	23,5
T31_A	tuin wo 30	--	208281,22	389987,50	1,50	52,5	52,5	24,4
T32_A	tuin wo 31	--	208284,64	389983,04	1,50	52,5	52,5	22,9
T33_A	tuin wo33	--	208293,38	389973,62	1,50	49,2	49,2	21,6
T34_A	tuin wo34	--	208292,31	389959,92	1,50	55,6	55,6	26,2
T35_A	tuin wo31	--	208284,81	390005,41	1,50	55,4	55,4	28,5
T36_A	tuin wo32	--	208287,06	390039,90	1,50	50,9	50,9	23,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_A - woning 1
Groep: Beerendonckerweg 1c

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
11_A	woning 1	--	208175,34	389937,67	1,50	74,0	74,0
S-p-s01	S piek scheidsrechterfluitje	Beerendonckerweg 1c	208139,63	389948,00	1,70	74,0	74,0
S-p-s02	S piek scheidsrechterfluitje	Beerendonckerweg 1c	208123,14	389961,11	1,70	67,8	67,8
S-p-s03	S piek scheidsrechterfluitje	Beerendonckerweg 1c	208113,02	389992,46	1,70	64,9	64,9
S-Vr	S Vrachtwagen leverancier	Beerendonckerweg 1c	208156,77	389935,51	1,20	64,2	--
S-P	S personenauto's	Beerendonckerweg 1c	208157,83	389935,59	0,75	52,3	52,3
S-fluitge1	S scheidsrechterfluit gemiddeld (100)	Beerendonckerweg 1c	208084,22	390039,15	1,60	49,8	--
S-train02	S trainer stem (2e veld)	Beerendonckerweg 1c	208036,85	390105,40	1,60	34,4	34,4
xS-train03	S trainer stem (3e veld)	Beerendonckerweg 1c	207936,32	390043,07	1,60	--	--
xS spe03	S voetbal spelers (3e veld)	Beerendonckerweg 1c	207935,97	390042,72	1,60	--	--
xS spe02	S voetbal spelers (2e veld)	Beerendonckerweg 1c	208037,35	390106,89	1,60	--	--
S-fluitge2	S scheidsrechterfluit gemiddeld (50)	Beerendonckerweg 1c	208085,55	390039,60	1,60	--	49,1
xS-Pu-02	S publiek toeschouwers voetbal 50 pers.	Beerendonckerweg 1c	208021,35	389999,68	1,60	--	--
xS-p-Vr	S piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 1c	208157,00	389936,12	1,20	--	--
S-p-P	S piek auto's rustig wegrijden	Beerendonckerweg 1c	208157,53	389935,68	0,75	--	61,0
xS-P-01	S piek schreeuwen speler/toeschouwer	Beerendonckerweg 1c	208139,55	389946,40	1,70	--	--
xS-train01	S trainer stem	Beerendonckerweg 1c	208084,81	390039,56	1,60	--	--
xS-Pu-01	S publiek toeschouwers voetbal 100 pers.	Beerendonckerweg 1c	208021,06	390000,20	1,60	--	--
xS spe01	S voetbal spelers	Beerendonckerweg 1c	208083,59	390039,48	1,60	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	74,0	74,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_A - woning 1
Groep: Beerendonckerweg 1c

Naam Bron	Nacht
11_A	61,0
S-p-s01	--
S-p-s02	--
S-p-s03	--
S-Vr	--
S-P	52,3
S-fluitge1	--
S-train02	--
xS-train03	--
xS spe03	--
xS spe02	--
S-fluitge2	--
xS-Pu-02	--
xS-p-Vr	--
S-p-P	61,0
xS-P-01	--
xS-train01	--
xS-Pu-01	--
xS spe01	--
LAmax	71,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_B - woning 1
Groep: Beerendonckerweg 1c

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
11_B	woning 1	--	208175,34	389937,67	5,00	75,6	75,6
S-p-s01	S piek scheidsrechterfluitje	Beerendonckerweg 1c	208139,63	389948,00	1,70	75,6	75,6
S-p-s02	S piek scheidsrechterfluitje	Beerendonckerweg 1c	208123,14	389961,11	1,70	71,0	71,0
S-p-s03	S piek scheidsrechterfluitje	Beerendonckerweg 1c	208113,02	389992,46	1,70	67,2	67,2
S-p-P	S piek auto's rustig wegrijden	Beerendonckerweg 1c	208157,53	389935,68	0,75	--	60,9
S-P	S personenauto's	Beerendonckerweg 1c	208157,83	389935,59	0,75	52,2	52,2
S-fluitge2	S scheidsrechterfluit gemiddeld (50)	Beerendonckerweg 1c	208085,55	390039,60	1,60	--	51,7
S-train02	S trainer stem (2e veld)	Beerendonckerweg 1c	208036,85	390105,40	1,60	34,9	34,9
xS-train03	S trainer stem (3e veld)	Beerendonckerweg 1c	207936,32	390043,07	1,60	--	--
xS spe03	S voetbal spelers (3e veld)	Beerendonckerweg 1c	207935,97	390042,72	1,60	--	--
xS spe02	S voetbal spelers (2e veld)	Beerendonckerweg 1c	208037,35	390106,89	1,60	--	--
xS-Pu-02	S publiek toeschouwers voetbal 50 pers.	Beerendonckerweg 1c	208021,35	389999,68	1,60	--	--
xS-p-Vr	S piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 1c	208157,00	389936,12	1,20	--	--
S-Vr	S Vrachtwagen leverancier	Beerendonckerweg 1c	208156,77	389935,51	1,20	64,2	--
S-fluitge1	S scheidsrechterfluit gemiddeld (100)	Beerendonckerweg 1c	208084,22	390039,15	1,60	52,4	--
xS-P-01	S piek schreeuwen speler/toeschouwer	Beerendonckerweg 1c	208139,55	389946,40	1,70	--	--
xS-train01	S trainer stem	Beerendonckerweg 1c	208084,81	390039,56	1,60	--	--
xS-Pu-01	S publiek toeschouwers voetbal 100 pers.	Beerendonckerweg 1c	208021,06	390000,20	1,60	--	--
xS spe01	S voetbal spelers	Beerendonckerweg 1c	208083,59	390039,48	1,60	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	75,6	75,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_B - woning 1
Groep: Beerendonckerweg 1c

Naam Bron	Nacht
11_B	60,9
S-p-s01	--
S-p-s02	--
S-p-s03	--
S-p-P	60,9
S-P	52,2
S-fluitge2	--
S-train02	--
xS-train03	--
xS spe03	--
xS spe02	--
xS-Pu-02	--
xS-p-Vr	--
S-Vr	--
S-fluitge1	--
xS-P-01	--
xS-train01	--
xS-Pu-01	--
xS spe01	--
LAmax	71,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1a

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	woning 6	--	208204,14	389898,07	1,50	63,7	60,2	60,2
01_B	woning 6	--	208204,14	389898,07	5,00	63,9	61,2	61,2
02_A	woning 6	--	208200,07	389899,07	1,50	64,0	61,4	61,4
02_B	woning 6	--	208200,07	389899,07	5,00	64,0	61,8	61,8
03_A	woning 5	--	208197,26	389903,51	1,50	63,4	60,9	60,9
03_B	woning 5	--	208197,26	389903,51	5,00	63,5	61,5	61,5
04_A	woning 5	--	208199,26	389908,71	1,50	53,7	47,4	47,4
04_B	woning 5	--	208199,26	389908,71	5,00	56,7	50,2	50,2
05_A	woning 4	--	208193,97	389915,41	1,50	59,6	57,2	57,2
05_B	woning 4	--	208193,97	389915,41	5,00	60,9	59,0	59,0
06_A	woning 4	--	208188,89	389916,34	1,50	60,3	57,5	57,5
06_B	woning 4	--	208188,89	389916,34	5,00	61,4	59,3	59,3
07_A	woning 3	--	208186,30	389920,41	1,50	59,5	56,3	56,3
07_B	woning 3	--	208186,30	389920,41	5,00	60,9	58,3	58,3
08_A	woning 3	--	208187,63	389925,12	1,50	49,6	41,8	41,8
08_B	woning 3	--	208187,63	389925,12	5,00	52,6	43,2	43,2
09_A	woning 2	--	208182,62	389932,16	1,50	56,4	53,0	53,0
09_B	woning 2	--	208182,62	389932,16	5,00	58,8	55,8	55,8
100_A		--	208302,96	389958,62	1,50	46,4	35,6	35,6
100_B		--	208302,96	389958,62	5,00	47,3	36,3	36,3
101_A		--	208270,06	389917,31	1,50	43,3	40,1	40,1
101_B		--	208270,06	389917,31	5,00	44,7	41,4	41,4
102_A		--	208277,65	389922,09	1,50	48,5	45,0	45,0
102_B		--	208277,65	389922,09	5,00	50,2	46,2	46,2
103_A		--	208285,94	389927,35	1,50	47,4	44,1	44,1
103_B		--	208285,94	389927,35	5,00	48,9	45,1	45,1
104_A		--	208294,01	389932,39	1,50	48,8	43,3	43,3
104_B		--	208294,01	389932,39	5,00	49,6	44,1	44,1
105_A		--	208301,87	389937,33	1,50	48,8	42,6	42,6
105_B		--	208301,87	389937,33	5,00	49,8	43,3	43,3
106_A		--	208305,10	389937,76	1,50	44,5	40,9	40,9
106_B		--	208305,10	389937,76	5,00	45,5	41,3	41,3
107_A		--	208307,01	389928,16	1,50	33,7	30,5	30,5
107_B		--	208307,01	389928,16	5,00	33,4	29,5	29,5
108_A		--	208299,17	389923,23	1,50	34,0	31,3	31,3
108_B		--	208299,17	389923,23	5,00	34,3	30,9	30,9
109_A		--	208291,21	389918,25	1,50	34,2	31,5	31,5
109_B		--	208291,21	389918,25	5,00	35,6	30,6	30,6
10_A	woning 2	--	208178,38	389932,81	1,50	56,9	52,7	52,7
10_B	woning 2	--	208178,38	389932,81	5,00	59,2	55,6	55,6
110_A		--	208283,14	389913,13	1,50	35,3	32,2	32,2
110_B		--	208283,14	389913,13	5,00	36,7	33,4	33,4
111_A		--	208275,02	389908,02	1,50	51,2	42,8	42,8
111_B		--	208275,02	389908,02	5,00	53,8	44,9	44,9
112_A		--	208271,08	389909,14	1,50	48,8	47,4	47,4
112_B		--	208271,08	389909,14	5,00	51,4	49,8	49,8
113_A	woning 31	--	208286,63	390006,93	1,50	35,6	30,6	30,6
113_B	woning 31	--	208286,63	390006,93	5,00	35,3	26,2	26,2
114_A	woning 31	--	208289,18	390012,35	1,50	33,1	29,4	29,4
114_B	woning 31	--	208289,18	390012,35	5,00	31,8	22,1	22,1
115_A	woning 31	--	208294,93	390011,95	1,50	34,2	24,8	24,8
115_B	woning 31	--	208294,93	390011,95	5,00	34,7	25,5	25,5
116_A	woning 31	--	208293,27	390007,01	1,50	36,4	28,4	28,4
116_B	woning 31	--	208293,27	390007,01	5,00	37,2	29,2	29,2
117_A	woning 32	--	208287,86	390031,91	1,50	36,0	29,1	29,1
117_B	woning 32	--	208287,86	390031,91	5,00	36,4	29,4	29,4
118_A	woning 32	--	208288,25	390037,83	1,50	26,7	24,0	24,0
118_B	woning 32	--	208288,25	390037,83	5,00	25,3	24,0	24,0
119_A	woning 32	--	208293,51	390035,51	1,50	34,6	23,7	23,7
119_B	woning 32	--	208293,51	390035,51	5,00	34,8	24,2	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1a

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	woning 1	--	208175,34	389937,67	1,50	56,2	51,9	51,9
11_B	woning 1	--	208175,34	389937,67	5,00	58,7	55,0	55,0
120_A	woning 32	--	208293,73	390029,81	1,50	35,1	27,6	27,6
120_B	woning 32	--	208293,73	390029,81	5,00	35,6	28,1	28,1
12_A	woning 1	--	208178,43	389943,23	1,50	38,1	34,1	34,1
12_B	woning 1	--	208178,43	389943,23	5,00	40,7	36,7	36,7
13_A	woning 1	--	208183,06	389942,89	1,50	37,2	33,5	33,5
13_B	woning 1	--	208183,06	389942,89	5,00	40,2	36,6	36,6
14_A	woning 2	--	208186,04	389938,12	1,50	44,1	36,7	36,7
14_B	woning 2	--	208186,04	389938,12	5,00	47,1	39,7	39,7
15_A	woning 3	--	208193,93	389925,77	1,50	44,6	40,1	40,1
15_B	woning 3	--	208193,93	389925,77	5,00	46,4	42,2	42,2
16_A	woning 4	--	208196,97	389920,98	1,50	47,9	40,9	40,9
16_B	woning 4	--	208196,97	389920,98	5,00	50,3	43,0	43,0
17_A	woning 5	--	208204,79	389909,01	1,50	52,8	44,6	44,6
17_B	woning 5	--	208204,79	389909,01	5,00	55,0	46,3	46,3
18_A	woning 6	--	208207,77	389904,31	1,50	53,4	43,8	43,8
18_B	woning 6	--	208207,77	389904,31	5,00	55,3	45,7	45,7
19_A	woning 7	--	208193,29	389950,85	1,50	47,6	44,8	44,8
19_B	woning 7	--	208193,29	389950,85	5,00	48,5	39,2	39,2
20_A	woning 7	--	208193,84	389956,12	1,50	47,7	37,0	37,0
20_B	woning 7	--	208193,84	389956,12	5,00	38,5	32,2	32,2
21_A	woning 8	--	208198,63	389959,10	1,50	37,8	32,4	32,4
21_B	woning 8	--	208198,63	389959,10	5,00	38,3	31,5	31,5
22_A	woning 9	--	208203,33	389962,03	1,50	36,1	30,9	30,9
22_B	woning 9	--	208203,33	389962,03	5,00	33,7	30,9	30,9
23_A	woning 10	--	208208,68	389965,37	1,50	34,0	30,6	30,6
23_B	woning 10	--	208208,68	389965,37	5,00	34,3	32,1	32,1
24_A	woning 11	--	208213,73	389968,53	1,50	40,7	36,3	36,3
24_B	woning 11	--	208213,73	389968,53	5,00	36,0	32,2	32,2
25_A	woning 11	--	208218,02	389965,46	1,50	47,3	44,5	44,5
25_B	woning 11	--	208218,02	389965,46	5,00	49,2	46,2	46,2
26_A	woning 12	--	208223,09	389968,53	1,50	45,7	39,0	39,0
26_B	woning 12	--	208223,09	389968,53	5,00	46,8	37,0	37,0
27_A	woning 12	--	208223,65	389974,59	1,50	39,1	35,3	35,3
27_B	woning 12	--	208223,65	389974,59	5,00	37,4	34,7	34,7
28_A	woning 13	--	208228,33	389977,51	1,50	41,4	34,3	34,3
28_B	woning 13	--	208228,33	389977,51	5,00	41,7	34,5	34,5
29_A	woning 14	--	208232,69	389980,23	1,50	37,8	31,9	31,9
29_B	woning 14	--	208232,69	389980,23	5,00	37,6	33,9	33,9
30_A	woning 15	--	208237,58	389983,28	1,50	37,6	31,7	31,7
30_B	woning 15	--	208237,58	389983,28	5,00	32,8	30,9	30,9
31_A	woning 16	--	208242,72	389986,48	1,50	35,4	30,5	30,5
31_B	woning 16	--	208242,72	389986,48	5,00	34,6	28,7	28,7
32_A	woning 16	--	208247,29	389983,98	1,50	42,7	32,3	32,3
32_B	woning 16	--	208247,29	389983,98	5,00	43,8	33,2	33,2
33_A	woning 16	--	208247,20	389978,31	1,50	47,9	39,5	39,5
33_B	woning 16	--	208247,20	389978,31	5,00	49,2	40,4	40,4
34_A	woning 15	--	208242,09	389975,12	1,50	47,3	40,9	40,9
34_B	woning 15	--	208242,09	389975,12	5,00	48,7	42,0	42,0
35_A	woning 14	--	208237,40	389972,19	1,50	47,5	44,9	44,9
35_B	woning 14	--	208237,40	389972,19	5,00	49,1	46,3	46,3
36_A	woning 13	--	208232,85	389969,35	1,50	47,4	45,3	45,3
36_B	woning 13	--	208232,85	389969,35	5,00	48,9	46,7	46,7
37_A	woning 12	--	208227,92	389966,28	1,50	47,8	45,8	45,8
37_B	woning 12	--	208227,92	389966,28	5,00	49,5	47,4	47,4
38_A	woning 11	--	208217,65	389959,99	1,50	49,5	40,5	40,5
38_B	woning 11	--	208217,65	389959,99	5,00	51,8	42,3	42,3
39_A	woning 10	--	208212,98	389957,08	1,50	48,7	44,1	44,1
39_B	woning 10	--	208212,98	389957,08	5,00	50,8	45,3	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1a

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_A	woning 9	--	208207,80	389953,85	1,50	46,8	44,5	44,5
40_B	woning 9	--	208207,80	389953,85	5,00	48,4	45,7	45,7
41_A	woning 8	--	208202,88	389950,78	1,50	43,4	39,6	39,6
41_B	woning 8	--	208202,88	389950,78	5,00	45,3	40,6	40,6
42_A	woning 7	--	208198,15	389947,83	1,50	46,8	36,6	36,6
42_B	woning 7	--	208198,15	389947,83	5,00	48,6	39,1	39,1
43_A	woning 31	--	208273,41	389976,43	1,50	40,2	30,0	30,0
43_B	woning 31	--	208273,41	389976,43	5,00	40,8	31,2	31,2
44_A	woning 30	--	208270,27	389981,38	1,50	39,6	36,9	36,9
44_B	woning 30	--	208270,27	389981,38	5,00	40,4	37,4	37,4
45_A	woning 29	--	208266,96	389986,57	1,50	44,7	34,3	34,3
45_B	woning 29	--	208266,96	389986,57	5,00	45,7	35,2	35,2
46_A	woning 28	--	208263,99	389991,25	1,50	44,7	34,9	34,9
46_B	woning 28	--	208263,99	389991,25	5,00	45,6	35,0	35,0
47_A	woning 27	--	208261,05	389995,87	1,50	39,7	34,5	34,5
47_B	woning 27	--	208261,05	389995,87	5,00	39,9	33,9	33,9
48_A	woning 27	--	208263,50	390000,53	1,50	33,7	30,6	30,6
48_B	woning 27	--	208263,50	390000,53	5,00	32,6	24,8	24,8
49_A	woning 27	--	208269,18	390000,44	1,50	34,5	25,9	25,9
49_B	woning 27	--	208269,18	390000,44	5,00	34,6	26,3	26,3
50_A	woning 28	--	208272,33	389995,49	1,50	34,2	27,4	27,4
50_B	woning 28	--	208272,33	389995,49	5,00	35,0	28,1	28,1
51_A	woning 29	--	208275,43	389990,61	1,50	32,2	27,0	27,0
51_B	woning 29	--	208275,43	389990,61	5,00	33,0	27,3	27,3
52_A	woning 30	--	208278,36	389986,01	1,50	35,8	28,7	28,7
52_B	woning 30	--	208278,36	389986,01	5,00	36,3	29,4	29,4
53_A	woning 31	--	208281,29	389981,40	1,50	39,7	29,0	29,0
53_B	woning 31	--	208281,29	389981,40	5,00	40,5	29,7	29,7
54_A	woning 31	--	208278,85	389976,27	1,50	40,0	33,2	33,2
54_B	woning 31	--	208278,85	389976,27	5,00	40,8	33,9	33,9
55_A		--	208255,00	389963,15	1,50	34,6	29,5	29,5
55_B		--	208255,00	389963,15	5,00	35,4	30,1	30,1
56_A		--	208257,99	389958,44	1,50	34,9	30,0	30,0
56_B		--	208257,99	389958,44	5,00	35,4	30,7	30,7
57_A		--	208261,01	389953,68	1,50	41,1	29,9	29,9
57_B		--	208261,01	389953,68	5,00	42,0	30,6	30,6
58_A		--	208264,09	389948,85	1,50	42,1	31,2	31,2
58_B		--	208264,09	389948,85	5,00	43,2	32,2	32,2
59_A		--	208267,07	389944,17	1,50	42,3	31,4	31,4
59_B		--	208267,07	389944,17	5,00	43,4	32,4	32,4
60_A		--	208264,77	389939,08	1,50	49,2	41,6	41,6
60_B		--	208264,77	389939,08	5,00	50,5	42,5	42,5
61_A		--	208258,99	389939,52	1,50	46,0	43,8	43,8
61_B		--	208258,99	389939,52	5,00	47,6	45,2	45,2
62_A		--	208255,89	389944,40	1,50	45,8	35,1	35,1
62_B		--	208255,89	389944,40	5,00	47,3	36,5	36,5
63_A		--	208252,94	389949,02	1,50	46,4	39,1	39,1
63_B		--	208252,94	389949,02	5,00	48,0	40,6	40,6
64_A		--	208250,36	389953,08	1,50	47,2	37,1	37,1
64_B		--	208250,36	389953,08	5,00	48,8	38,5	38,5
65_A		--	208247,13	389958,17	1,50	47,7	38,4	38,4
65_B		--	208247,13	389958,17	5,00	49,3	39,8	39,8
66_A		--	208249,54	389963,42	1,50	43,3	33,1	33,1
66_B		--	208249,54	389963,42	5,00	44,3	33,9	33,9
67_A		--	208247,32	389923,27	1,50	52,9	46,6	46,6
67_B		--	208247,32	389923,27	5,00	55,4	48,7	48,7
68_A		--	208242,50	389920,29	1,50	54,4	47,3	47,3
68_B		--	208242,50	389920,29	5,00	57,1	49,6	49,6
69_A		--	208237,33	389917,07	1,50	54,6	48,1	48,1
69_B		--	208237,33	389917,07	5,00	57,6	50,9	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1a

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
70_A		--	208232,80	389914,24	1,50	54,4	49,9	49,9
70_B		--	208232,80	389914,24	5,00	57,5	52,9	52,9
71_A		--	208228,08	389911,30	1,50	54,7	51,0	51,0
71_B		--	208228,08	389911,30	5,00	57,5	54,0	54,0
72_A		--	208222,96	389908,10	1,50	56,0	49,6	49,6
72_B		--	208222,96	389908,10	5,00	58,4	52,3	52,3
73_A		--	208217,93	389910,36	1,50	56,5	46,9	46,9
73_B		--	208217,93	389910,36	5,00	59,2	49,3	49,3
74_A		--	208218,29	389916,17	1,50	53,9	51,0	51,0
74_B		--	208218,29	389916,17	5,00	56,5	53,9	53,9
75_A		--	208223,35	389919,32	1,50	53,7	46,8	46,8
75_B		--	208223,35	389919,32	5,00	56,9	49,7	49,7
76_A		--	208228,14	389922,31	1,50	52,8	38,4	38,4
76_B		--	208228,14	389922,31	5,00	56,0	41,3	41,3
77_A		--	208233,36	389925,57	1,50	48,7	36,2	36,2
77_B		--	208233,36	389925,57	5,00	51,3	38,5	38,5
78_A		--	208246,88	389928,95	1,50	37,6	34,3	34,3
78_B		--	208246,88	389928,95	5,00	39,9	36,1	36,1
79_A		--	208237,71	389928,28	1,50	45,3	37,0	37,0
79_B		--	208237,71	389928,28	5,00	48,7	38,3	38,3
80_A		--	208242,46	389931,22	1,50	45,4	41,2	41,2
80_B		--	208242,46	389931,22	5,00	48,4	42,5	42,5
81_A		--	208243,12	389902,34	1,50	55,2	49,6	49,6
81_B		--	208243,12	389902,34	5,00	58,2	52,5	52,5
82_A		--	208248,23	389905,53	1,50	54,3	48,7	48,7
82_B		--	208248,23	389905,53	5,00	57,1	51,3	51,3
83_A		--	208252,90	389908,44	1,50	53,5	48,2	48,2
83_B		--	208252,90	389908,44	5,00	56,0	50,4	50,4
84_A		--	208257,44	389911,27	1,50	51,0	47,5	47,5
84_B		--	208257,44	389911,27	5,00	53,4	49,5	49,5
85_A		--	208262,49	389914,36	1,50	50,4	46,8	46,8
85_B		--	208262,49	389914,36	5,00	52,6	48,6	48,6
86_A		--	208267,51	389911,72	1,50	37,0	32,5	32,5
86_B		--	208267,51	389911,72	5,00	37,8	34,4	34,4
87_A		--	208267,27	389906,37	1,50	51,4	48,7	48,7
87_B		--	208267,27	389906,37	5,00	54,2	51,3	51,3
88_A		--	208262,06	389903,17	1,50	51,7	48,5	48,5
88_B		--	208262,06	389903,17	5,00	54,7	51,4	51,4
89_A		--	208257,50	389900,33	1,50	51,0	49,3	49,3
89_B		--	208257,50	389900,33	5,00	54,1	52,5	52,5
90_A		--	208252,83	389897,42	1,50	51,5	50,0	50,0
90_B		--	208252,83	389897,42	5,00	54,9	53,4	53,4
91_A		--	208247,93	389894,36	1,50	51,1	50,7	50,7
91_B		--	208247,93	389894,36	5,00	53,7	54,3	54,3
92_A		--	208242,90	389896,98	1,50	56,1	49,8	49,8
92_B		--	208242,90	389896,98	5,00	59,2	52,9	52,9
93_A		--	208282,11	389966,71	1,50	37,0	34,0	34,0
93_B		--	208282,11	389966,71	5,00	38,6	34,2	34,2
94_A		--	208284,25	389971,53	1,50	35,3	26,8	26,8
94_B		--	208284,25	389971,53	5,00	36,2	27,2	27,2
95_A		--	208290,62	389971,41	1,50	34,7	28,7	28,7
95_B		--	208290,62	389971,41	5,00	35,3	29,4	29,4
96_A		--	208288,32	389966,17	1,50	39,5	34,1	34,1
96_B		--	208288,32	389966,17	5,00	40,3	34,9	34,9
97_A		--	208296,97	389961,25	1,50	46,5	39,2	39,2
97_B		--	208296,97	389961,25	5,00	47,4	40,2	40,2
98_A		--	208297,49	389966,63	1,50	37,3	32,7	32,7
98_B		--	208297,49	389966,63	5,00	37,7	33,3	33,3
99_A		--	208302,92	389964,38	1,50	37,2	29,9	29,9
99_B		--	208302,92	389964,38	5,00	37,6	30,5	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1a

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_A	tuin wo6	--	208212,49	389905,72	1,50	57,6	51,6	51,6
T02_A	tuin wo5	--	208208,94	389911,20	1,50	55,7	49,5	49,5
T03_A	tuin wo4	--	208201,52	389922,48	1,50	56,9	54,2	54,2
T04_A	tuin wo3	--	208197,98	389928,93	1,50	52,7	49,7	49,7
T05_A	tuin wo2	--	208191,20	389939,25	1,50	50,7	43,0	43,0
T06_A	tuin wo1	--	208187,66	389945,06	1,50	41,8	39,4	39,4
T07_A	tuin wo7	--	208199,82	389944,83	1,50	44,8	36,4	36,4
T08_A	tuin wo8	--	208204,96	389947,91	1,50	46,0	45,6	45,6
T09_A	tuin wo9	--	208209,76	389950,82	1,50	49,8	47,1	47,1
T10_A	tuin wo10	--	208214,73	389954,08	1,50	50,6	46,7	46,7
T11_A	tuin wo11	--	208219,52	389957,34	1,50	50,6	47,3	47,3
T12_A	tuin wo12	--	208229,46	389963,16	1,50	48,0	46,0	46,0
T13_A	tuin wo13	--	208235,12	389966,76	1,50	49,9	47,8	47,8
T14_A	tuin wo14	--	208239,57	389969,67	1,50	48,0	45,5	45,5
T15_A	tuin wo15	--	208244,37	389972,24	1,50	48,2	44,6	44,6
T16_A	tuin wo16	--	208249,51	389975,33	1,50	48,9	43,8	43,8
T17_A	tuin wo17	--	208243,34	389956,31	1,50	49,7	39,5	39,5
T18_A	tuin wo18	--	208246,26	389951,34	1,50	49,8	39,6	39,6
T19_A	tuin wo19	--	208249,51	389946,88	1,50	48,9	41,7	41,7
T20_A	tuin wo20	--	208253,63	389941,23	1,50	44,4	37,4	37,4
T21_A	tuin 21	--	208256,88	389936,94	1,50	46,3	44,3	44,3
T22_A	tuin wo22	--	208216,10	389918,61	1,50	53,6	52,3	52,3
T23_A	tuin wo23	--	208221,41	389922,38	1,50	53,7	45,3	45,3
T24_A	tuin wo24	--	208226,21	389925,63	1,50	49,9	43,4	43,4
T25_A	tuin wo25	--	208231,00	389928,37	1,50	49,5	41,4	41,4
T26_A	tuin wo26	--	208235,80	389931,46	1,50	49,2	40,3	40,3
T27_A	tuin wo27	--	208240,77	389934,72	1,50	48,9	41,4	41,4
T28_A	tuin wo 27	--	208272,48	390003,09	1,50	36,3	30,8	30,8
T29_A	tuin wo 28	--	208275,56	389998,12	1,50	35,2	27,5	27,5
T30_A	tuin wo 29	--	208278,30	389992,81	1,50	32,4	28,2	28,2
T31_A	tuin wo 30	--	208281,22	389987,50	1,50	35,7	29,0	29,0
T32_A	tuin wo 31	--	208284,64	389983,04	1,50	40,1	29,5	29,5
T33_A	tuin wo33	--	208293,38	389973,62	1,50	35,7	29,5	29,5
T34_A	tuin wo34	--	208292,31	389959,92	1,50	48,3	39,9	39,9
T35_A	tuin wo31	--	208284,81	390005,41	1,50	37,2	30,7	30,7
T36_A	tuin wo32	--	208287,06	390039,90	1,50	33,7	30,5	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - woning 6
Groep: Beerendonckerweg 1a

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
02_A	woning 6	--	208200,07	389899,07	1,50	64,0	61,4
T-cont3	Wisselen container algemeen	Beerendonckerweg 1a	208181,40	389878,31	1,50	64,0	--
T-Vr1	T-vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208216,43	389845,17	1,20	63,3	--
T-cont1	Wisselen metaal- of houtcontainer	Beerendonckerweg 1a	208178,51	389864,28	1,50	60,7	--
T-cont2	Wisselen steencontainer	Beerendonckerweg 1a	208171,74	389870,97	1,50	60,1	--
T-ladlosV	T Laden lossen voor	Beerendonckerweg 1a	208182,51	389847,98	1,50	58,3	--
T-ladlos2	T Laden lossen schaftketen	Beerendonckerweg 1a	208132,80	389858,58	1,50	54,6	--
T-ladlos1	T Laden lossen steigermateriaal	Beerendonckerweg 1a	208131,61	389849,94	1,50	52,1	--
T-heftr	T-diesel heftrucks	Beerendonckerweg 1a	208199,38	389851,87	0,75	52,1	--
T-opend	Open deur houtmachinale	Beerendonckerweg 1a	208185,84	389831,77	0,00	50,5	--
T-B	T- busjes	Beerendonckerweg 1a	208218,16	389843,73	0,75	50,4	50,4
T-P	T-personenauto's	Beerendonckerweg 1a	208217,16	389844,73	0,75	43,8	43,8
T-ladlos3	T Laden lossen algemeen (stenen etc)	Beerendonckerweg 1a	208127,04	389828,40	1,50	39,3	--
T-stofafzu	Stofafzuiging	Beerendonckerweg 1a	208162,98	389830,27	2,30	33,9	--
T-pladlos3	T piek Laden lossen algemeen (stenen etc)	Beerendonckerweg 1a	208127,45	389827,04	1,50	--	--
T-pladlos2	T piek Laden lossen schaftketen	Beerendonckerweg 1a	208133,21	389857,22	1,50	--	--
T-pladlos1	T piek Laden lossen steigermateriaal	Beerendonckerweg 1a	208132,03	389848,57	1,50	--	--
T-pcont3	piek wisselen container algemeen	Beerendonckerweg 1a	208181,81	389876,95	1,50	--	--
T-pcont2	piek wisselen steencontainer	Beerendonckerweg 1a	208172,15	389869,60	1,50	--	--
T-pcont1	piek wisselen metaal- of houtcontainer	Beerendonckerweg 1a	208178,92	389862,91	1,50	--	--
T-pMet	T piek metaal afval	Beerendonckerweg 1a	208177,63	389862,81	2,00	--	--
T-p-P2	T piek busjes/ auto's	Beerendonckerweg 1a	208180,63	389883,77	0,75	--	61,4
T-p-vr4	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208176,01	389890,64	0,75	--	--
T-p-vr3	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208187,48	389871,17	0,75	--	--
T-p-vr2	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208194,28	389856,77	0,75	--	--
T-p-Vr1	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208215,82	389843,50	1,20	--	--
T-p-P1	T piek busjes/ auto's	Beerendonckerweg 1a	208215,33	389844,52	0,75	--	53,4
LAmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	65,7	65,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - woning 6
Groep: Beerendonckerweg 1a

Naam Bron	Nacht
02_A	61,4
T-cont3	--
T-Vr1	--
T-cont1	--
T-cont2	--
T-ladlosV	--
T-ladlos2	--
T-ladlos1	--
T-heftr	--
T-opend	--
T-B	50,4
T-P	43,8
T-ladlos3	--
T-stofafzu	--
T-pladlos3	--
T-pladlos2	--
T-pladlos1	--
T-pcont3	--
T-pcont2	--
T-pcont1	--
T-pMet	--
T-p-P2	61,4
T-p-vr4	--
T-p-vr3	--
T-p-vr2	--
T-p-Vr1	--
T-p-P1	53,4
LAmax	61,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - woning 6
Groep: Beerendonckerweg 1a

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
02_B	woning 6	--	208200,07	389899,07	5,00	64,0	61,8
T-p-P2	T piek busjes/ auto's	Beerendonckerweg 1a	208180,63	389883,77	0,75	--	61,8
T-p-P1	T piek busjes/ auto's	Beerendonckerweg 1a	208215,33	389844,52	0,75	--	56,5
T-B	T- busjes	Beerendonckerweg 1a	208218,16	389843,73	0,75	51,9	51,9
T-P	T-personenauto's	Beerendonckerweg 1a	208217,16	389844,73	0,75	46,8	46,8
T-pladlos3	T piek Laden lossen algemeen (stenen etc)	Beerendonckerweg 1a	208127,45	389827,04	1,50	--	--
T-pladlos2	T piek Laden lossen schaftketen	Beerendonckerweg 1a	208133,21	389857,22	1,50	--	--
T-pladlos1	T piek Laden lossen steigermateriaal	Beerendonckerweg 1a	208132,03	389848,57	1,50	--	--
T-pcont3	piek wisselen container algemeen	Beerendonckerweg 1a	208181,81	389876,95	1,50	--	--
T-pcont2	piek wisselen steencontainer	Beerendonckerweg 1a	208172,15	389869,60	1,50	--	--
T-pcont1	piek wisselen metaal- of houtcontainer	Beerendonckerweg 1a	208178,92	389862,91	1,50	--	--
T-pMet	T piek metaal afval	Beerendonckerweg 1a	208177,63	389862,81	2,00	--	--
T-ladlosV	T Laden lossen voor	Beerendonckerweg 1a	208182,51	389847,98	1,50	60,7	--
T-opend	Open deur houtmachinale	Beerendonckerweg 1a	208185,84	389831,77	0,00	53,7	--
T-stofafzu	Stofafzuiging	Beerendonckerweg 1a	208162,98	389830,27	2,30	37,0	--
T-ladlos3	T Laden lossen algemeen (stenen etc)	Beerendonckerweg 1a	208127,04	389828,40	1,50	42,5	--
T-ladlos2	T Laden lossen schaftketen	Beerendonckerweg 1a	208132,80	389858,58	1,50	57,1	--
T-ladlos1	T Laden lossen steigermateriaal	Beerendonckerweg 1a	208131,61	389849,94	1,50	54,3	--
T-cont3	Wisselen container algemeen	Beerendonckerweg 1a	208181,40	389878,31	1,50	64,0	--
T-cont2	Wisselen steencontainer	Beerendonckerweg 1a	208171,74	389870,97	1,50	61,4	--
T-cont1	Wisselen metaal- of houtcontainer	Beerendonckerweg 1a	208178,51	389864,28	1,50	62,2	--
T-p-vr4	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208176,01	389890,64	0,75	--	--
T-p-vr3	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208187,48	389871,17	0,75	--	--
T-p-vr2	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208194,28	389856,77	0,75	--	--
T-p-Vr1	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208215,82	389843,50	1,20	--	--
T-heftr	T-diesel heftrucks	Beerendonckerweg 1a	208199,38	389851,87	0,75	54,7	--
T-Vr1	T-vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208216,43	389845,17	1,20	63,4	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	68,7	68,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - woning 6
Groep: Beerendonckerweg 1a

Naam Bron	Nacht
02_B	61,8
T-p-P2	61,8
T-p-P1	56,5
T-B	51,9
T-P	46,8
T-pladlos3	--
T-pladlos2	--
T-pladlos1	--
T-pcont3	--
T-pcont2	--
T-pcont1	--
T-pMet	--
T-ladlosV	--
T-opend	--
T-stofafzu	--
T-ladlos3	--
T-ladlos2	--
T-ladlos1	--
T-cont3	--
T-cont2	--
T-cont1	--
T-p-vr4	--
T-p-vr3	--
T-p-vr2	--
T-p-Vr1	--
T-heftr	--
T-Vr1	--
LAmax	61,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	woning 6	--	208204,14	389898,07	1,50	45,7	48,1	48,1
01_B	woning 6	--	208204,14	389898,07	5,00	40,1	43,8	43,8
02_A	woning 6	--	208200,07	389899,07	1,50	49,0	57,5	57,5
02_B	woning 6	--	208200,07	389899,07	5,00	51,6	60,5	60,5
03_A	woning 5	--	208197,26	389903,51	1,50	44,2	58,5	58,5
03_B	woning 5	--	208197,26	389903,51	5,00	46,7	61,5	61,5
04_A	woning 5	--	208199,26	389908,71	1,50	48,7	52,3	52,3
04_B	woning 5	--	208199,26	389908,71	5,00	51,3	54,6	54,6
05_A	woning 4	--	208193,97	389915,41	1,50	50,4	57,0	57,0
05_B	woning 4	--	208193,97	389915,41	5,00	53,3	59,7	59,7
06_A	woning 4	--	208188,89	389916,34	1,50	50,2	62,0	62,0
06_B	woning 4	--	208188,89	389916,34	5,00	51,0	64,2	64,2
07_A	woning 3	--	208186,30	389920,41	1,50	51,2	63,5	63,5
07_B	woning 3	--	208186,30	389920,41	5,00	52,3	65,3	65,3
08_A	woning 3	--	208187,63	389925,12	1,50	56,5	60,6	60,6
08_B	woning 3	--	208187,63	389925,12	5,00	58,8	62,3	62,3
09_A	woning 2	--	208182,62	389932,16	1,50	55,9	62,7	62,7
09_B	woning 2	--	208182,62	389932,16	5,00	57,1	63,3	63,3
100_A		--	208302,96	389958,62	1,50	35,7	43,4	43,4
100_B		--	208302,96	389958,62	5,00	36,6	43,8	43,8
101_A		--	208270,06	389917,31	1,50	48,1	53,4	53,4
101_B		--	208270,06	389917,31	5,00	50,2	55,4	55,4
102_A		--	208277,65	389922,09	1,50	48,4	53,8	53,8
102_B		--	208277,65	389922,09	5,00	50,4	55,6	55,6
103_A		--	208285,94	389927,35	1,50	45,1	50,9	50,9
103_B		--	208285,94	389927,35	5,00	46,5	51,8	51,8
104_A		--	208294,01	389932,39	1,50	44,9	46,8	46,8
104_B		--	208294,01	389932,39	5,00	46,4	47,6	47,6
105_A		--	208301,87	389937,33	1,50	40,3	44,9	44,9
105_B		--	208301,87	389937,33	5,00	41,5	46,1	46,1
106_A		--	208305,10	389937,76	1,50	33,8	37,2	37,2
106_B		--	208305,10	389937,76	5,00	34,4	37,9	37,9
107_A		--	208307,01	389928,16	1,50	31,3	35,9	35,9
107_B		--	208307,01	389928,16	5,00	30,7	35,8	35,8
108_A		--	208299,17	389923,23	1,50	31,9	36,4	36,4
108_B		--	208299,17	389923,23	5,00	31,3	36,2	36,2
109_A		--	208291,21	389918,25	1,50	31,3	37,0	37,0
109_B		--	208291,21	389918,25	5,00	30,9	36,9	36,9
10_A	woning 2	--	208178,38	389932,81	1,50	58,4	69,3	69,3
10_B	woning 2	--	208178,38	389932,81	5,00	58,9	69,4	69,4
110_A		--	208283,14	389913,13	1,50	34,6	39,1	39,1
110_B		--	208283,14	389913,13	5,00	35,2	40,5	40,5
111_A		--	208275,02	389908,02	1,50	34,4	35,7	35,7
111_B		--	208275,02	389908,02	5,00	32,7	36,7	36,7
112_A		--	208271,08	389909,14	1,50	44,8	51,4	51,4
112_B		--	208271,08	389909,14	5,00	46,3	53,1	53,1
113_A	woning 31	--	208286,63	390006,93	1,50	41,5	46,6	46,6
113_B	woning 31	--	208286,63	390006,93	5,00	46,9	48,9	48,9
114_A	woning 31	--	208289,18	390012,35	1,50	49,1	54,6	54,6
114_B	woning 31	--	208289,18	390012,35	5,00	51,6	56,9	56,9
115_A	woning 31	--	208294,93	390011,95	1,50	33,6	39,4	39,4
115_B	woning 31	--	208294,93	390011,95	5,00	32,8	38,9	38,9
116_A	woning 31	--	208293,27	390007,01	1,50	36,2	41,8	41,8
116_B	woning 31	--	208293,27	390007,01	5,00	37,7	43,5	43,5
117_A	woning 32	--	208287,86	390031,91	1,50	34,8	38,1	38,1
117_B	woning 32	--	208287,86	390031,91	5,00	40,1	42,8	42,8
118_A	woning 32	--	208288,25	390037,83	1,50	36,3	39,8	39,8
118_B	woning 32	--	208288,25	390037,83	5,00	39,3	42,4	42,4
119_A	woning 32	--	208293,51	390035,51	1,50	34,2	38,1	38,1
119_B	woning 32	--	208293,51	390035,51	5,00	35,9	39,6	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	woning 1	--	208175,34	389937,67	1,50	62,6	71,6	71,6
11_B	woning 1	--	208175,34	389937,67	5,00	62,3	71,6	71,6
120_A	woning 32	--	208293,73	390029,81	1,50	45,9	50,9	50,9
120_B	woning 32	--	208293,73	390029,81	5,00	46,5	51,6	51,6
12_A	woning 1	--	208178,43	389943,23	1,50	68,0	71,7	71,7
12_B	woning 1	--	208178,43	389943,23	5,00	67,9	71,7	71,7
13_A	woning 1	--	208183,06	389942,89	1,50	67,1	70,5	70,5
13_B	woning 1	--	208183,06	389942,89	5,00	67,1	70,6	70,6
14_A	woning 2	--	208186,04	389938,12	1,50	65,1	68,6	68,6
14_B	woning 2	--	208186,04	389938,12	5,00	65,1	69,1	69,1
15_A	woning 3	--	208193,93	389925,77	1,50	61,0	64,1	64,1
15_B	woning 3	--	208193,93	389925,77	5,00	62,9	66,1	66,1
16_A	woning 4	--	208196,97	389920,98	1,50	59,6	61,7	61,7
16_B	woning 4	--	208196,97	389920,98	5,00	61,9	64,1	64,1
17_A	woning 5	--	208204,79	389909,01	1,50	56,5	58,7	58,7
17_B	woning 5	--	208204,79	389909,01	5,00	59,4	61,7	61,7
18_A	woning 6	--	208207,77	389904,31	1,50	54,8	57,7	57,7
18_B	woning 6	--	208207,77	389904,31	5,00	57,3	60,5	60,5
19_A	woning 7	--	208193,29	389950,85	1,50	67,2	67,2	67,2
19_B	woning 7	--	208193,29	389950,85	5,00	67,2	67,2	67,2
20_A	woning 7	--	208193,84	389956,12	1,50	69,3	75,5	75,5
20_B	woning 7	--	208193,84	389956,12	5,00	69,2	75,2	75,2
21_A	woning 8	--	208198,63	389959,10	1,50	69,7	74,7	74,7
21_B	woning 8	--	208198,63	389959,10	5,00	69,5	74,5	74,5
22_A	woning 9	--	208203,33	389962,03	1,50	69,4	74,8	74,8
22_B	woning 9	--	208203,33	389962,03	5,00	69,4	74,7	74,7
23_A	woning 10	--	208208,68	389965,37	1,50	70,4	75,7	75,7
23_B	woning 10	--	208208,68	389965,37	5,00	70,3	75,6	75,6
24_A	woning 11	--	208213,73	389968,53	1,50	70,4	75,4	75,4
24_B	woning 11	--	208213,73	389968,53	5,00	70,4	75,3	75,3
25_A	woning 11	--	208218,02	389965,46	1,50	67,4	67,4	67,4
25_B	woning 11	--	208218,02	389965,46	5,00	67,4	67,4	67,4
26_A	woning 12	--	208223,09	389968,53	1,50	66,4	72,0	72,0
26_B	woning 12	--	208223,09	389968,53	5,00	66,5	72,0	72,0
27_A	woning 12	--	208223,65	389974,59	1,50	69,1	72,7	72,7
27_B	woning 12	--	208223,65	389974,59	5,00	69,0	72,7	72,7
28_A	woning 13	--	208228,33	389977,51	1,50	65,7	71,3	71,3
28_B	woning 13	--	208228,33	389977,51	5,00	65,8	71,3	71,3
29_A	woning 14	--	208232,69	389980,23	1,50	63,4	67,6	67,6
29_B	woning 14	--	208232,69	389980,23	5,00	64,3	68,4	68,4
30_A	woning 15	--	208237,58	389983,28	1,50	60,0	65,5	65,5
30_B	woning 15	--	208237,58	389983,28	5,00	61,5	67,0	67,0
31_A	woning 16	--	208242,72	389986,48	1,50	58,2	63,7	63,7
31_B	woning 16	--	208242,72	389986,48	5,00	60,2	65,7	65,7
32_A	woning 16	--	208247,29	389983,98	1,50	51,0	56,5	56,5
32_B	woning 16	--	208247,29	389983,98	5,00	53,7	59,1	59,1
33_A	woning 16	--	208247,20	389978,31	1,50	45,0	49,4	49,4
33_B	woning 16	--	208247,20	389978,31	5,00	46,9	51,6	51,6
34_A	woning 15	--	208242,09	389975,12	1,50	45,5	48,7	48,7
34_B	woning 15	--	208242,09	389975,12	5,00	47,6	50,3	50,3
35_A	woning 14	--	208237,40	389972,19	1,50	46,0	50,7	50,7
35_B	woning 14	--	208237,40	389972,19	5,00	48,2	52,0	52,0
36_A	woning 13	--	208232,85	389969,35	1,50	47,3	52,1	52,1
36_B	woning 13	--	208232,85	389969,35	5,00	49,1	52,9	52,9
37_A	woning 12	--	208227,92	389966,28	1,50	50,0	54,4	54,4
37_B	woning 12	--	208227,92	389966,28	5,00	50,2	54,7	54,7
38_A	woning 11	--	208217,65	389959,99	1,50	52,8	54,9	54,9
38_B	woning 11	--	208217,65	389959,99	5,00	52,8	54,7	54,7
39_A	woning 10	--	208212,98	389957,08	1,50	52,7	55,1	55,1
39_B	woning 10	--	208212,98	389957,08	5,00	52,9	54,8	54,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_A	woning 9	--	208207,80	389953,85	1,50	51,7	54,7	54,7
40_B	woning 9	--	208207,80	389953,85	5,00	52,5	54,5	54,5
41_A	woning 8	--	208202,88	389950,78	1,50	52,5	54,4	54,4
41_B	woning 8	--	208202,88	389950,78	5,00	52,3	54,3	54,3
42_A	woning 7	--	208198,15	389947,83	1,50	52,7	52,7	52,7
42_B	woning 7	--	208198,15	389947,83	5,00	52,4	52,4	52,4
43_A	woning 31	--	208273,41	389976,43	1,50	43,9	45,6	45,6
43_B	woning 31	--	208273,41	389976,43	5,00	45,1	48,7	48,7
44_A	woning 30	--	208270,27	389981,38	1,50	45,1	45,8	45,8
44_B	woning 30	--	208270,27	389981,38	5,00	46,0	49,1	49,1
45_A	woning 29	--	208266,96	389986,57	1,50	46,6	46,5	46,6
45_B	woning 29	--	208266,96	389986,57	5,00	47,7	50,4	50,4
46_A	woning 28	--	208263,99	389991,25	1,50	49,6	53,6	53,6
46_B	woning 28	--	208263,99	389991,25	5,00	52,1	56,7	56,7
47_A	woning 27	--	208261,05	389995,87	1,50	53,5	59,0	59,0
47_B	woning 27	--	208261,05	389995,87	5,00	56,9	62,3	62,3
48_A	woning 27	--	208263,50	390000,53	1,50	52,9	58,4	58,4
48_B	woning 27	--	208263,50	390000,53	5,00	56,2	61,5	61,5
49_A	woning 27	--	208269,18	390000,44	1,50	37,5	41,8	41,8
49_B	woning 27	--	208269,18	390000,44	5,00	40,3	44,7	44,7
50_A	woning 28	--	208272,33	389995,49	1,50	43,1	48,2	48,2
50_B	woning 28	--	208272,33	389995,49	5,00	45,6	50,6	50,6
51_A	woning 29	--	208275,43	389990,61	1,50	40,0	44,4	44,4
51_B	woning 29	--	208275,43	389990,61	5,00	41,9	46,3	46,3
52_A	woning 30	--	208278,36	389986,01	1,50	38,1	43,5	43,5
52_B	woning 30	--	208278,36	389986,01	5,00	41,0	45,0	45,0
53_A	woning 31	--	208281,29	389981,40	1,50	37,7	42,4	42,4
53_B	woning 31	--	208281,29	389981,40	5,00	39,5	43,7	43,7
54_A	woning 31	--	208278,85	389976,27	1,50	37,4	41,9	41,9
54_B	woning 31	--	208278,85	389976,27	5,00	39,6	43,8	43,8
55_A		--	208255,00	389963,15	1,50	42,7	47,2	47,2
55_B		--	208255,00	389963,15	5,00	44,3	49,0	49,0
56_A		--	208257,99	389958,44	1,50	41,8	46,4	46,4
56_B		--	208257,99	389958,44	5,00	43,8	48,4	48,4
57_A		--	208261,01	389953,68	1,50	41,8	46,8	46,8
57_B		--	208261,01	389953,68	5,00	43,9	48,1	48,1
58_A		--	208264,09	389948,85	1,50	39,7	45,3	45,3
58_B		--	208264,09	389948,85	5,00	42,5	46,4	46,4
59_A		--	208267,07	389944,17	1,50	38,5	42,4	42,4
59_B		--	208267,07	389944,17	5,00	41,2	43,3	43,3
60_A		--	208264,77	389939,08	1,50	39,4	47,3	47,3
60_B		--	208264,77	389939,08	5,00	41,5	49,2	49,2
61_A		--	208258,99	389939,52	1,50	52,2	56,9	56,9
61_B		--	208258,99	389939,52	5,00	55,1	59,8	59,8
62_A		--	208255,89	389944,40	1,50	53,7	59,3	59,3
62_B		--	208255,89	389944,40	5,00	56,9	62,2	62,2
63_A		--	208252,94	389949,02	1,50	54,4	57,2	57,2
63_B		--	208252,94	389949,02	5,00	57,4	59,9	59,9
64_A		--	208250,36	389953,08	1,50	49,5	54,4	54,4
64_B		--	208250,36	389953,08	5,00	52,0	57,2	57,2
65_A		--	208247,13	389958,17	1,50	48,6	51,9	51,9
65_B		--	208247,13	389958,17	5,00	50,6	53,9	53,9
66_A		--	208249,54	389963,42	1,50	46,0	51,4	51,4
66_B		--	208249,54	389963,42	5,00	48,8	53,9	53,9
67_A		--	208247,32	389923,27	1,50	41,8	43,4	43,4
67_B		--	208247,32	389923,27	5,00	44,0	45,6	45,6
68_A		--	208242,50	389920,29	1,50	39,0	43,3	43,3
68_B		--	208242,50	389920,29	5,00	41,6	46,0	46,0
69_A		--	208237,33	389917,07	1,50	40,9	43,6	43,6
69_B		--	208237,33	389917,07	5,00	42,7	45,7	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
70_A		--	208232,80	389914,24	1,50	41,8	43,1	43,1
70_B		--	208232,80	389914,24	5,00	43,0	44,5	44,5
71_A		--	208228,08	389911,30	1,50	43,8	43,8	43,8
71_B		--	208228,08	389911,30	5,00	38,8	43,5	43,5
72_A		--	208222,96	389908,10	1,50	43,6	43,6	43,6
72_B		--	208222,96	389908,10	5,00	38,9	43,9	43,9
73_A		--	208217,93	389910,36	1,50	54,2	54,2	54,2
73_B		--	208217,93	389910,36	5,00	56,6	56,6	56,6
74_A		--	208218,29	389916,17	1,50	56,0	56,6	56,6
74_B		--	208218,29	389916,17	5,00	59,2	59,6	59,6
75_A		--	208223,35	389919,32	1,50	52,8	57,2	57,2
75_B		--	208223,35	389919,32	5,00	56,0	60,2	60,2
76_A		--	208228,14	389922,31	1,50	51,3	57,0	57,0
76_B		--	208228,14	389922,31	5,00	54,2	60,1	60,1
77_A		--	208233,36	389925,57	1,50	53,4	55,5	55,5
77_B		--	208233,36	389925,57	5,00	56,5	58,5	58,5
78_A		--	208246,88	389928,95	1,50	51,2	51,2	51,2
78_B		--	208246,88	389928,95	5,00	53,9	53,9	53,9
79_A		--	208237,71	389928,28	1,50	54,9	55,2	55,2
79_B		--	208237,71	389928,28	5,00	58,2	58,2	58,2
80_A		--	208242,46	389931,22	1,50	55,0	55,0	55,0
80_B		--	208242,46	389931,22	5,00	58,2	58,2	58,2
81_A		--	208243,12	389902,34	1,50	42,7	44,4	44,4
81_B		--	208243,12	389902,34	5,00	44,6	45,5	45,5
82_A		--	208248,23	389905,53	1,50	42,4	49,8	49,8
82_B		--	208248,23	389905,53	5,00	44,3	51,1	51,1
83_A		--	208252,90	389908,44	1,50	40,7	42,8	42,8
83_B		--	208252,90	389908,44	5,00	42,2	44,7	44,7
84_A		--	208257,44	389911,27	1,50	47,4	47,4	47,4
84_B		--	208257,44	389911,27	5,00	49,3	49,3	49,3
85_A		--	208262,49	389914,36	1,50	45,2	50,0	50,0
85_B		--	208262,49	389914,36	5,00	47,0	51,8	51,8
86_A		--	208267,51	389911,72	1,50	36,7	44,8	44,8
86_B		--	208267,51	389911,72	5,00	38,1	46,1	46,1
87_A		--	208267,27	389906,37	1,50	36,8	38,6	38,6
87_B		--	208267,27	389906,37	5,00	30,9	35,0	35,0
88_A		--	208262,06	389903,17	1,50	34,8	34,8	34,8
88_B		--	208262,06	389903,17	5,00	32,0	34,9	34,9
89_A		--	208257,50	389900,33	1,50	32,2	36,9	36,9
89_B		--	208257,50	389900,33	5,00	32,9	36,0	36,0
90_A		--	208252,83	389897,42	1,50	33,0	34,8	34,8
90_B		--	208252,83	389897,42	5,00	33,2	36,0	36,0
91_A		--	208247,93	389894,36	1,50	33,2	35,7	35,7
91_B		--	208247,93	389894,36	5,00	34,3	36,0	36,0
92_A		--	208242,90	389896,98	1,50	42,2	42,9	42,9
92_B		--	208242,90	389896,98	5,00	44,2	44,5	44,5
93_A		--	208282,11	389966,71	1,50	41,9	45,9	45,9
93_B		--	208282,11	389966,71	5,00	44,2	48,4	48,4
94_A		--	208284,25	389971,53	1,50	40,8	44,1	44,1
94_B		--	208284,25	389971,53	5,00	43,2	46,7	46,7
95_A		--	208290,62	389971,41	1,50	35,2	39,0	39,0
95_B		--	208290,62	389971,41	5,00	36,2	40,1	40,1
96_A		--	208288,32	389966,17	1,50	34,3	42,2	42,2
96_B		--	208288,32	389966,17	5,00	35,3	42,8	42,8
97_A		--	208296,97	389961,25	1,50	40,1	43,1	43,1
97_B		--	208296,97	389961,25	5,00	41,2	44,0	44,0
98_A		--	208297,49	389966,63	1,50	36,0	40,1	40,1
98_B		--	208297,49	389966,63	5,00	37,8	41,7	41,7
99_A		--	208302,92	389964,38	1,50	34,9	39,0	39,0
99_B		--	208302,92	389964,38	5,00	35,9	39,9	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_A	tuin wo6	--	208212,49	389905,72	1,50	54,2	54,2	54,2
T02_A	tuin wo5	--	208208,94	389911,20	1,50	56,4	58,8	58,8
T03_A	tuin wo4	--	208201,52	389922,48	1,50	59,5	61,9	61,9
T04_A	tuin wo3	--	208197,98	389928,93	1,50	61,6	63,8	63,8
T05_A	tuin wo2	--	208191,20	389939,25	1,50	65,4	70,1	70,1
T06_A	tuin wo1	--	208187,66	389945,06	1,50	66,6	70,7	70,7
T07_A	tuin wo7	--	208199,82	389944,83	1,50	60,2	63,7	63,7
T08_A	tuin wo8	--	208204,96	389947,91	1,50	54,1	57,2	57,2
T09_A	tuin wo9	--	208209,76	389950,82	1,50	53,1	56,6	56,6
T10_A	tuin wo10	--	208214,73	389954,08	1,50	53,0	57,8	57,8
T11_A	tuin wo11	--	208219,52	389957,34	1,50	57,2	61,6	61,6
T12_A	tuin wo12	--	208229,46	389963,16	1,50	56,7	60,7	60,7
T13_A	tuin wo13	--	208235,12	389966,76	1,50	49,4	54,1	54,1
T14_A	tuin wo14	--	208239,57	389969,67	1,50	48,2	53,3	53,3
T15_A	tuin wo15	--	208244,37	389972,24	1,50	50,6	55,9	55,9
T16_A	tuin wo16	--	208249,51	389975,33	1,50	51,1	56,3	56,3
T17_A	tuin wo17	--	208243,34	389956,31	1,50	51,3	54,6	54,6
T18_A	tuin wo18	--	208246,26	389951,34	1,50	56,0	61,5	61,5
T19_A	tuin wo19	--	208249,51	389946,88	1,50	54,6	60,9	60,9
T20_A	tuin wo20	--	208253,63	389941,23	1,50	55,1	59,7	59,7
T21_A	tuin 21	--	208256,88	389936,94	1,50	53,9	59,4	59,4
T22_A	tuin wo22	--	208216,10	389918,61	1,50	57,7	57,7	57,7
T23_A	tuin wo23	--	208221,41	389922,38	1,50	55,5	58,1	58,1
T24_A	tuin wo24	--	208226,21	389925,63	1,50	54,0	58,0	58,0
T25_A	tuin wo25	--	208231,00	389928,37	1,50	55,6	56,6	56,6
T26_A	tuin wo26	--	208235,80	389931,46	1,50	56,9	56,9	56,9
T27_A	tuin wo27	--	208240,77	389934,72	1,50	57,0	57,0	57,0
T28_A	tuin wo 27	--	208272,48	390003,09	1,50	44,0	47,0	47,0
T29_A	tuin wo 28	--	208275,56	389998,12	1,50	44,9	49,6	49,6
T30_A	tuin wo 29	--	208278,30	389992,81	1,50	41,0	46,1	46,1
T31_A	tuin wo 30	--	208281,22	389987,50	1,50	38,8	43,4	43,4
T32_A	tuin wo 31	--	208284,64	389983,04	1,50	38,9	43,5	43,5
T33_A	tuin wo33	--	208293,38	389973,62	1,50	39,9	44,2	44,2
T34_A	tuin wo34	--	208292,31	389959,92	1,50	41,0	48,2	48,2
T35_A	tuin wo31	--	208284,81	390005,41	1,50	43,7	48,3	48,3
T36_A	tuin wo32	--	208287,06	390039,90	1,50	35,8	37,5	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 24_A - woning 11
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag
24_A	woning 11	--	208213,73	389968,53	1,50	70,4
B-Vr1	B vrachtwagens laaddock	bronnen excl. tackers	208144,74	389973,85	1,20	70,4
Baankop	vrachtwagens; aan-/afkoppelen	bronnen excl. tackers	208204,07	389978,34	1,00	68,1
B-pgevlad1	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208215,20	389984,57	1,30	65,3
B-pgevlad2	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208213,08	389988,01	1,30	64,6
B-Vr2	B vrachtwagens hout lossen / afval ophalen	bronnen excl. tackers	208144,95	389974,16	1,20	61,9
B-afval	B afvalcontainer legen	bronnen excl. tackers	208186,68	389979,51	1,50	56,8
B-p-open	B piek opendeur voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208176,71	389998,62	0,00	51,5
B-gevlad1	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208215,16	389984,64	1,30	50,1
B-gevlad2	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208213,08	389988,02	1,30	49,5
B-p-gev2	B piek metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,16	389983,95	2,10	49,2
B-houtafv	B afvalhoutcontainer omwisselen	bronnen excl. tackers	208170,86	389995,42	1,50	47,2
B-P	B personenauto's	bronnen excl. tackers	208143,73	389975,28	0,75	44,0
B-LPG	B LPG heftruck	bronnen excl. tackers	208172,93	389996,05	1,00	42,0
B-p-dak1	B piek dak tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208215,99	389984,58	0,10	40,8
B-gev5	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208190,56	389978,40	0,00	38,4
B-pomp	B pomp	bronnen excl. tackers	208214,95	389982,17	0,50	37,9
B-open	B opendeur voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208176,71	389998,62	0,00	36,5
B-gev2	B metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,56	389984,20	2,10	34,0
B-gev6	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208196,50	389982,18	4,50	31,7
B-dak1	B dak tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208215,95	389984,75	0,10	25,7
B-gev9	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208171,67	390006,81	0,00	22,3
B-dak2	B dak voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208210,34	389991,75	0,10	21,3
B-p-gev1	B piek spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,22	389983,99	0,00	16,4
B-gev7	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208171,74	390007,52	0,00	10,4
B-gev3	B metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208193,98	390021,20	2,10	6,2
B-gev8	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208178,35	390011,47	4,50	5,2
B-gev1	B Spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,49	389984,16	0,00	1,2
B-gev4	B Spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208193,93	390021,17	0,00	-27,6
B-paankop	B p aan/ afkoppelen vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208203,86	389979,20	1,00	--
B-p-Vr3	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208186,53	389967,29	1,20	--
B-p-houtaf	B piek houtafvalcontainer	Beerendonckerweg 2e	208172,07	389994,08	1,50	--
B-p-afval	B piek afvalcontainer legen	Beerendonckerweg 2e	208186,22	389978,16	1,50	--
B-p-Vr2	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208202,15	389978,51	1,20	--
B-p-Vr1	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208159,86	389950,55	1,20	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	70,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 24_A - woning 11
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Bron	Avond	Nacht
24_A	75,4	75,4
B-Vr1	70,4	70,4
Baankop	68,1	68,1
B-pgevlad1	--	--
B-pgevlad2	--	--
B-Vr2	--	--
B-afval	--	--
B-p-open	--	--
B-gevlad1	--	--
B-gevlad2	--	--
B-p-gev2	--	49,2
B-houtafv	--	--
B-P	44,0	44,0
B-LPG	--	--
B-p-dak1	--	40,8
B-gev5	--	38,4
B-pomp	37,9	37,9
B-open	--	--
B-gev2	--	34,0
B-gev6	--	31,7
B-dak1	--	25,7
B-gev9	--	22,3
B-dak2	--	21,3
B-p-gev1	--	16,4
B-gev7	--	10,4
B-gev3	--	6,2
B-gev8	--	5,2
B-gev1	--	1,2
B-gev4	--	-27,6
B-paankop	74,5	74,5
B-p-Vr3	69,0	69,0
B-p-houtaf	--	--
B-p-afval	--	--
B-p-Vr2	75,4	75,4
B-p-Vr1	61,9	61,9
LAmax	75,4	75,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 23_B - woning 10
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag
23_B	woning 10	--	208208,68	389965,37	5,00	70,3
B-p-Vr2	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208202,15	389978,51	1,20	--
B-paankop	B p aan/ afkoppelen vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208203,86	389979,20	1,00	--
B-p-Vr3	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208186,53	389967,29	1,20	--
B-Vr1	B vrachtwagens laaddock	bronnen excl. tackers	208144,74	389973,85	1,20	70,3
Baankop	vrachtwagens; aan-/afkoppelen	bronnen excl. tackers	208204,07	389978,34	1,00	67,9
B-p-Vr1	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208159,86	389950,55	1,20	--
B-p-dak1	B piek dak tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208215,99	389984,58	0,10	49,8
B-P	B personenauto's	bronnen excl. tackers	208143,73	389975,28	0,75	47,9
B-p-gev2	B piek metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,16	389983,95	2,10	47,4
B-gev5	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208190,56	389978,40	0,00	38,5
B-pomp	B pomp	bronnen excl. tackers	208214,95	389982,17	0,50	35,8
B-dak1	B dak tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208215,95	389984,75	0,10	34,8
B-gev2	B metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,56	389984,20	2,10	32,3
B-gev6	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208196,50	389982,18	4,50	31,8
B-dak2	B dak voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208210,34	389991,75	0,10	29,3
B-gev9	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208171,67	390006,81	0,00	26,2
B-p-gev1	B piek spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,22	389983,99	0,00	14,9
B-gev7	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208171,74	390007,52	0,00	12,6
B-gev3	B metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208193,98	390021,20	2,10	7,0
B-gev8	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208178,35	390011,47	4,50	3,6
B-gev1	B Spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,49	389984,16	0,00	-0,2
B-gev4	B Spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208193,93	390021,17	0,00	-25,1
B-pgevlad2	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208213,08	389988,01	1,30	63,4
B-pgevlad1	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208215,20	389984,57	1,30	63,7
B-gevlad2	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208213,08	389988,02	1,30	48,2
B-gevlad1	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208215,16	389984,64	1,30	48,5
B-p-open	B piek opendeur voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208176,71	389998,62	0,00	55,5
B-p-houtaf	B piek houtafvalcontainer	Beerendonckerweg 2e	208172,07	389994,08	1,50	--
B-p-afval	B piek afvalcontainer legen	Beerendonckerweg 2e	208186,22	389978,16	1,50	--
B-open	B opendeur voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208176,71	389998,62	0,00	40,5
B-afval	B afvalcontainer legen	bronnen excl. tackers	208186,68	389979,51	1,50	65,2
B-houtafv	B afvalhoutcontainer omwisselen	bronnen excl. tackers	208170,86	389995,42	1,50	56,1
B-LPG	B LPG heftruck	bronnen excl. tackers	208172,93	389996,05	1,00	54,1
B-Vr2	B vrachtwagens hout lossen / afval ophalen	bronnen excl. tackers	208144,95	389974,16	1,20	63,9
LAmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	70,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Activiteitenbesluit- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 23_B - woning 10
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Bron	Avond	Nacht
23_B	75,6	75,6
B-p-Vr2	75,6	75,6
B-paankop	74,3	74,3
B-p-Vr3	70,9	70,9
B-Vr1	70,3	70,3
Baankop	67,9	67,9
B-p-Vr1	63,4	63,4
B-p-dak1	--	49,8
B-P	47,9	47,9
B-p-gev2	--	47,4
B-gev5	--	38,5
B-pomp	35,8	35,8
B-dak1	--	34,8
B-gev2	--	32,3
B-gev6	--	31,8
B-dak2	--	29,3
B-gev9	--	26,2
B-p-gev1	--	14,9
B-gev7	--	12,6
B-gev3	--	7,0
B-gev8	--	3,6
B-gev1	--	-0,2
B-gev4	--	-25,1
B-pgevlad2	--	--
B-pgevlad1	--	--
B-gevlad2	--	--
B-gevlad1	--	--
B-p-open	--	--
B-p-houtaf	--	--
B-p-afval	--	--
B-open	--	--
B-afval	--	--
B-houtafv	--	--
B-LPG	--	--
B-Vr2	--	--
LAmax	75,6	75,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1c

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	woning 6	--	208204,14	389898,07	1,50	49,1	49,1	30,4
01_B	woning 6	--	208204,14	389898,07	5,00	51,4	51,4	32,0
02_A	woning 6	--	208200,07	389899,07	1,50	65,7	65,7	48,0
02_B	woning 6	--	208200,07	389899,07	5,00	68,7	68,7	51,3
03_A	woning 5	--	208197,26	389903,51	1,50	66,5	66,5	49,1
03_B	woning 5	--	208197,26	389903,51	5,00	69,5	69,5	52,2
04_A	woning 5	--	208199,26	389908,71	1,50	62,0	62,0	42,6
04_B	woning 5	--	208199,26	389908,71	5,00	64,2	64,2	45,0
05_A	woning 4	--	208193,97	389915,41	1,50	64,8	64,8	47,6
05_B	woning 4	--	208193,97	389915,41	5,00	68,3	68,3	50,2
06_A	woning 4	--	208188,89	389916,34	1,50	68,9	68,9	53,5
06_B	woning 4	--	208188,89	389916,34	5,00	71,7	71,7	55,7
07_A	woning 3	--	208186,30	389920,41	1,50	69,7	69,7	54,9
07_B	woning 3	--	208186,30	389920,41	5,00	72,3	72,3	56,5
08_A	woning 3	--	208187,63	389925,12	1,50	70,5	70,5	54,3
08_B	woning 3	--	208187,63	389925,12	5,00	73,2	73,2	55,8
09_A	woning 2	--	208182,62	389932,16	1,50	60,1	60,1	40,7
09_B	woning 2	--	208182,62	389932,16	5,00	63,0	63,0	41,1
100_A		--	208302,96	389958,62	1,50	52,5	52,5	15,4
100_B		--	208302,96	389958,62	5,00	53,0	53,0	14,3
101_A		--	208270,06	389917,31	1,50	51,6	51,6	27,7
101_B		--	208270,06	389917,31	5,00	52,7	52,7	29,0
102_A		--	208277,65	389922,09	1,50	53,7	53,7	26,6
102_B		--	208277,65	389922,09	5,00	54,4	54,4	26,9
103_A		--	208285,94	389927,35	1,50	57,6	57,6	25,4
103_B		--	208285,94	389927,35	5,00	59,2	59,2	26,1
104_A		--	208294,01	389932,39	1,50	55,1	55,1	25,4
104_B		--	208294,01	389932,39	5,00	55,9	55,9	26,0
105_A		--	208301,87	389937,33	1,50	52,3	52,3	30,1
105_B		--	208301,87	389937,33	5,00	53,1	53,1	30,5
106_A		--	208305,10	389937,76	1,50	48,9	48,9	20,8
106_B		--	208305,10	389937,76	5,00	49,7	49,7	21,0
107_A		--	208307,01	389928,16	1,50	41,1	41,1	15,2
107_B		--	208307,01	389928,16	5,00	38,5	38,5	15,3
108_A		--	208299,17	389923,23	1,50	38,7	38,7	16,1
108_B		--	208299,17	389923,23	5,00	39,0	39,0	15,9
109_A		--	208291,21	389918,25	1,50	45,8	45,8	21,2
109_B		--	208291,21	389918,25	5,00	46,0	46,0	16,8
10_A	woning 2	--	208178,38	389932,81	1,50	72,4	72,4	59,6
10_B	woning 2	--	208178,38	389932,81	5,00	74,5	74,5	59,5
110_A		--	208283,14	389913,13	1,50	47,5	47,5	18,2
110_B		--	208283,14	389913,13	5,00	48,1	48,1	18,1
111_A		--	208275,02	389908,02	1,50	44,6	44,6	23,7
111_B		--	208275,02	389908,02	5,00	40,5	40,5	22,2
112_A		--	208271,08	389909,14	1,50	43,4	43,4	22,5
112_B		--	208271,08	389909,14	5,00	42,2	42,2	23,0
113_A	woning 31	--	208286,63	390006,93	1,50	51,8	51,8	26,0
113_B	woning 31	--	208286,63	390006,93	5,00	52,8	52,8	27,4
114_A	woning 31	--	208289,18	390012,35	1,50	58,3	58,3	25,9
114_B	woning 31	--	208289,18	390012,35	5,00	60,5	60,5	27,5
115_A	woning 31	--	208294,93	390011,95	1,50	45,4	45,4	19,8
115_B	woning 31	--	208294,93	390011,95	5,00	46,9	46,9	20,2
116_A	woning 31	--	208293,27	390007,01	1,50	50,5	50,5	20,4
116_B	woning 31	--	208293,27	390007,01	5,00	51,5	51,5	20,6
117_A	woning 32	--	208287,86	390031,91	1,50	50,5	50,5	29,0
117_B	woning 32	--	208287,86	390031,91	5,00	53,2	53,2	34,5
118_A	woning 32	--	208288,25	390037,83	1,50	48,6	48,6	20,9
118_B	woning 32	--	208288,25	390037,83	5,00	51,5	51,5	23,5
119_A	woning 32	--	208293,51	390035,51	1,50	49,0	49,0	23,7
119_B	woning 32	--	208293,51	390035,51	5,00	51,0	51,0	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1c

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	woning 1	--	208175,34	389937,67	1,50	74,0	74,0	61,0
11_B	woning 1	--	208175,34	389937,67	5,00	75,6	75,6	60,9
120_A	woning 32	--	208293,73	390029,81	1,50	49,6	49,6	36,4
120_B	woning 32	--	208293,73	390029,81	5,00	56,1	56,1	36,6
12_A	woning 1	--	208178,43	389943,23	1,50	73,3	73,3	59,4
12_B	woning 1	--	208178,43	389943,23	5,00	75,1	75,1	59,4
13_A	woning 1	--	208183,06	389942,89	1,50	62,4	58,9	49,6
13_B	woning 1	--	208183,06	389942,89	5,00	62,7	60,3	50,7
14_A	woning 2	--	208186,04	389938,12	1,50	67,3	67,3	43,3
14_B	woning 2	--	208186,04	389938,12	5,00	70,0	70,0	44,4
15_A	woning 3	--	208193,93	389925,77	1,50	61,3	61,3	36,0
15_B	woning 3	--	208193,93	389925,77	5,00	63,7	63,7	38,2
16_A	woning 4	--	208196,97	389920,98	1,50	60,8	60,8	34,2
16_B	woning 4	--	208196,97	389920,98	5,00	63,4	63,4	36,5
17_A	woning 5	--	208204,79	389909,01	1,50	58,4	58,4	32,6
17_B	woning 5	--	208204,79	389909,01	5,00	59,5	59,5	33,7
18_A	woning 6	--	208207,77	389904,31	1,50	59,8	59,8	33,8
18_B	woning 6	--	208207,77	389904,31	5,00	60,8	60,8	35,6
19_A	woning 7	--	208193,29	389950,85	1,50	70,5	70,5	52,9
19_B	woning 7	--	208193,29	389950,85	5,00	73,1	73,1	55,2
20_A	woning 7	--	208193,84	389956,12	1,50	69,9	69,9	50,7
20_B	woning 7	--	208193,84	389956,12	5,00	72,5	72,5	53,1
21_A	woning 8	--	208198,63	389959,10	1,50	68,8	68,8	49,1
21_B	woning 8	--	208198,63	389959,10	5,00	71,7	71,7	51,9
22_A	woning 9	--	208203,33	389962,03	1,50	67,7	67,7	47,6
22_B	woning 9	--	208203,33	389962,03	5,00	71,1	71,1	50,8
23_A	woning 10	--	208208,68	389965,37	1,50	66,7	66,7	46,3
23_B	woning 10	--	208208,68	389965,37	5,00	70,1	70,1	49,6
24_A	woning 11	--	208213,73	389968,53	1,50	65,8	65,8	45,2
24_B	woning 11	--	208213,73	389968,53	5,00	69,2	69,2	48,2
25_A	woning 11	--	208218,02	389965,46	1,50	61,6	61,6	32,5
25_B	woning 11	--	208218,02	389965,46	5,00	64,3	64,3	35,3
26_A	woning 12	--	208223,09	389968,53	1,50	62,1	62,1	30,5
26_B	woning 12	--	208223,09	389968,53	5,00	65,3	65,3	31,4
27_A	woning 12	--	208223,65	389974,59	1,50	64,3	64,3	43,6
27_B	woning 12	--	208223,65	389974,59	5,00	67,7	67,7	46,0
28_A	woning 13	--	208228,33	389977,51	1,50	63,6	63,6	42,9
28_B	woning 13	--	208228,33	389977,51	5,00	67,0	67,0	45,1
29_A	woning 14	--	208232,69	389980,23	1,50	63,0	63,0	42,3
29_B	woning 14	--	208232,69	389980,23	5,00	66,3	66,3	44,3
30_A	woning 15	--	208237,58	389983,28	1,50	62,4	62,4	41,7
30_B	woning 15	--	208237,58	389983,28	5,00	65,6	65,6	43,5
31_A	woning 16	--	208242,72	389986,48	1,50	61,9	61,9	42,5
31_B	woning 16	--	208242,72	389986,48	5,00	65,0	65,0	44,0
32_A	woning 16	--	208247,29	389983,98	1,50	58,6	58,6	27,6
32_B	woning 16	--	208247,29	389983,98	5,00	61,3	61,3	29,8
33_A	woning 16	--	208247,20	389978,31	1,50	46,6	46,6	25,4
33_B	woning 16	--	208247,20	389978,31	5,00	48,4	48,4	26,2
34_A	woning 15	--	208242,09	389975,12	1,50	53,9	53,9	26,7
34_B	woning 15	--	208242,09	389975,12	5,00	53,3	53,3	27,9
35_A	woning 14	--	208237,40	389972,19	1,50	54,3	54,3	28,2
35_B	woning 14	--	208237,40	389972,19	5,00	55,8	55,8	29,7
36_A	woning 13	--	208232,85	389969,35	1,50	55,8	55,8	29,5
36_B	woning 13	--	208232,85	389969,35	5,00	57,1	57,1	31,2
37_A	woning 12	--	208227,92	389966,28	1,50	57,9	57,9	30,5
37_B	woning 12	--	208227,92	389966,28	5,00	59,9	59,9	32,6
38_A	woning 11	--	208217,65	389959,99	1,50	57,3	57,3	31,6
38_B	woning 11	--	208217,65	389959,99	5,00	59,6	59,6	32,5
39_A	woning 10	--	208212,98	389957,08	1,50	55,1	55,1	33,5
39_B	woning 10	--	208212,98	389957,08	5,00	56,3	56,3	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1c

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_A	woning 9	--	208207,80	389953,85	1,50	55,7	55,7	34,4
40_B	woning 9	--	208207,80	389953,85	5,00	57,1	57,1	36,2
41_A	woning 8	--	208202,88	389950,78	1,50	57,6	57,6	37,1
41_B	woning 8	--	208202,88	389950,78	5,00	60,3	60,3	39,1
42_A	woning 7	--	208198,15	389947,83	1,50	63,1	63,1	41,6
42_B	woning 7	--	208198,15	389947,83	5,00	64,0	64,0	43,6
43_A	woning 31	--	208273,41	389976,43	1,50	55,3	55,3	30,2
43_B	woning 31	--	208273,41	389976,43	5,00	56,6	56,6	31,2
44_A	woning 30	--	208270,27	389981,38	1,50	53,8	53,8	27,9
44_B	woning 30	--	208270,27	389981,38	5,00	55,3	55,3	29,0
45_A	woning 29	--	208266,96	389986,57	1,50	55,5	55,5	26,4
45_B	woning 29	--	208266,96	389986,57	5,00	57,1	57,1	27,4
46_A	woning 28	--	208263,99	389991,25	1,50	54,5	54,5	24,4
46_B	woning 28	--	208263,99	389991,25	5,00	55,6	55,6	26,1
47_A	woning 27	--	208261,05	389995,87	1,50	60,3	60,3	33,1
47_B	woning 27	--	208261,05	389995,87	5,00	62,9	62,9	39,7
48_A	woning 27	--	208263,50	390000,53	1,50	60,1	60,1	38,8
48_B	woning 27	--	208263,50	390000,53	5,00	62,6	62,6	39,9
49_A	woning 27	--	208269,18	390000,44	1,50	49,3	49,3	19,6
49_B	woning 27	--	208269,18	390000,44	5,00	49,9	49,9	19,5
50_A	woning 28	--	208272,33	389995,49	1,50	53,2	53,2	26,5
50_B	woning 28	--	208272,33	389995,49	5,00	53,7	53,7	27,0
51_A	woning 29	--	208275,43	389990,61	1,50	48,6	48,6	23,4
51_B	woning 29	--	208275,43	389990,61	5,00	50,1	50,1	23,8
52_A	woning 30	--	208278,36	389986,01	1,50	51,6	51,6	23,1
52_B	woning 30	--	208278,36	389986,01	5,00	52,1	52,1	23,4
53_A	woning 31	--	208281,29	389981,40	1,50	52,6	52,6	19,2
53_B	woning 31	--	208281,29	389981,40	5,00	53,6	53,6	19,2
54_A	woning 31	--	208278,85	389976,27	1,50	49,3	49,3	25,8
54_B	woning 31	--	208278,85	389976,27	5,00	50,5	50,5	26,5
55_A		--	208255,00	389963,15	1,50	52,9	52,9	26,2
55_B		--	208255,00	389963,15	5,00	53,5	53,5	27,4
56_A		--	208257,99	389958,44	1,50	52,7	52,7	28,3
56_B		--	208257,99	389958,44	5,00	53,2	53,2	29,4
57_A		--	208261,01	389953,68	1,50	52,0	52,0	21,3
57_B		--	208261,01	389953,68	5,00	52,2	52,2	21,4
58_A		--	208264,09	389948,85	1,50	50,5	50,5	23,0
58_B		--	208264,09	389948,85	5,00	50,0	50,0	22,3
59_A		--	208267,07	389944,17	1,50	50,1	50,1	22,7
59_B		--	208267,07	389944,17	5,00	51,3	51,3	22,3
60_A		--	208264,77	389939,08	1,50	48,9	48,9	27,1
60_B		--	208264,77	389939,08	5,00	49,8	49,8	28,9
61_A		--	208258,99	389939,52	1,50	58,8	58,8	32,3
61_B		--	208258,99	389939,52	5,00	60,0	60,0	33,1
62_A		--	208255,89	389944,40	1,50	60,9	60,9	32,0
62_B		--	208255,89	389944,40	5,00	63,1	63,1	33,2
63_A		--	208252,94	389949,02	1,50	57,2	57,2	32,5
63_B		--	208252,94	389949,02	5,00	58,6	58,6	33,7
64_A		--	208250,36	389953,08	1,50	57,1	57,1	32,6
64_B		--	208250,36	389953,08	5,00	58,6	58,6	33,8
65_A		--	208247,13	389958,17	1,50	58,6	58,6	31,9
65_B		--	208247,13	389958,17	5,00	60,6	60,6	33,5
66_A		--	208249,54	389963,42	1,50	56,0	56,0	31,4
66_B		--	208249,54	389963,42	5,00	57,6	57,6	32,4
67_A		--	208247,32	389923,27	1,50	53,0	53,0	27,8
67_B		--	208247,32	389923,27	5,00	54,4	54,4	29,0
68_A		--	208242,50	389920,29	1,50	51,8	51,8	30,1
68_B		--	208242,50	389920,29	5,00	52,4	52,4	29,5
69_A		--	208237,33	389917,07	1,50	50,7	50,7	30,6
69_B		--	208237,33	389917,07	5,00	48,5	48,5	27,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1c

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
70_A		--	208232,80	389914,24	1,50	51,0	51,0	29,5
70_B		--	208232,80	389914,24	5,00	48,0	48,0	29,6
71_A		--	208228,08	389911,30	1,50	55,0	55,0	31,6
71_B		--	208228,08	389911,30	5,00	46,4	46,4	28,3
72_A		--	208222,96	389908,10	1,50	54,5	54,5	32,6
72_B		--	208222,96	389908,10	5,00	49,0	49,0	29,7
73_A		--	208217,93	389910,36	1,50	56,2	56,2	37,1
73_B		--	208217,93	389910,36	5,00	56,2	56,2	37,5
74_A		--	208218,29	389916,17	1,50	59,9	59,9	34,4
74_B		--	208218,29	389916,17	5,00	62,0	62,0	37,2
75_A		--	208223,35	389919,32	1,50	60,1	60,1	38,4
75_B		--	208223,35	389919,32	5,00	62,2	62,2	41,0
76_A		--	208228,14	389922,31	1,50	59,8	59,8	38,1
76_B		--	208228,14	389922,31	5,00	61,8	61,8	40,6
77_A		--	208233,36	389925,57	1,50	59,7	59,7	34,4
77_B		--	208233,36	389925,57	5,00	61,7	61,7	36,6
78_A		--	208246,88	389928,95	1,50	56,7	56,7	30,0
78_B		--	208246,88	389928,95	5,00	57,8	57,8	31,1
79_A		--	208237,71	389928,28	1,50	58,7	58,7	35,2
79_B		--	208237,71	389928,28	5,00	60,0	60,0	36,9
80_A		--	208242,46	389931,22	1,50	60,7	60,7	34,8
80_B		--	208242,46	389931,22	5,00	62,6	62,6	36,3
81_A		--	208243,12	389902,34	1,50	57,9	57,9	32,6
81_B		--	208243,12	389902,34	5,00	60,0	60,0	33,1
82_A		--	208248,23	389905,53	1,50	56,3	56,3	34,5
82_B		--	208248,23	389905,53	5,00	57,6	57,6	34,9
83_A		--	208252,90	389908,44	1,50	54,2	54,2	34,1
83_B		--	208252,90	389908,44	5,00	55,2	55,2	34,4
84_A		--	208257,44	389911,27	1,50	52,9	52,9	31,5
84_B		--	208257,44	389911,27	5,00	53,6	53,6	32,4
85_A		--	208262,49	389914,36	1,50	49,0	49,0	31,0
85_B		--	208262,49	389914,36	5,00	50,5	50,5	31,2
86_A		--	208267,51	389911,72	1,50	47,2	47,2	25,9
86_B		--	208267,51	389911,72	5,00	47,9	47,9	26,5
87_A		--	208267,27	389906,37	1,50	41,5	41,5	22,5
87_B		--	208267,27	389906,37	5,00	41,5	41,5	22,9
88_A		--	208262,06	389903,17	1,50	41,8	41,8	23,7
88_B		--	208262,06	389903,17	5,00	41,4	41,4	22,8
89_A		--	208257,50	389900,33	1,50	42,5	42,5	22,9
89_B		--	208257,50	389900,33	5,00	42,4	42,4	25,2
90_A		--	208252,83	389897,42	1,50	50,5	50,5	30,1
90_B		--	208252,83	389897,42	5,00	42,5	42,5	25,2
91_A		--	208247,93	389894,36	1,50	51,5	51,5	30,6
91_B		--	208247,93	389894,36	5,00	42,4	42,4	26,4
92_A		--	208242,90	389896,98	1,50	54,5	54,5	32,6
92_B		--	208242,90	389896,98	5,00	56,2	56,2	33,3
93_A		--	208282,11	389966,71	1,50	51,6	51,6	22,5
93_B		--	208282,11	389966,71	5,00	52,9	52,9	23,2
94_A		--	208284,25	389971,53	1,50	52,7	52,7	24,3
94_B		--	208284,25	389971,53	5,00	53,7	53,7	25,0
95_A		--	208290,62	389971,41	1,50	48,5	48,5	20,9
95_B		--	208290,62	389971,41	5,00	49,3	49,3	21,3
96_A		--	208288,32	389966,17	1,50	52,8	52,8	24,4
96_B		--	208288,32	389966,17	5,00	53,2	53,2	24,2
97_A		--	208296,97	389961,25	1,50	52,4	52,4	24,3
97_B		--	208296,97	389961,25	5,00	53,3	53,3	24,6
98_A		--	208297,49	389966,63	1,50	49,6	49,6	24,0
98_B		--	208297,49	389966,63	5,00	50,5	50,5	24,4
99_A		--	208302,92	389964,38	1,50	48,8	48,8	21,8
99_B		--	208302,92	389964,38	5,00	49,7	49,7	21,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1c

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_A	tuin wo6	--	208212,49	389905,72	1,50	60,6	60,6	41,5
T02_A	tuin wo5	--	208208,94	389911,20	1,50	60,4	60,4	42,4
T03_A	tuin wo4	--	208201,52	389922,48	1,50	60,6	60,6	38,9
T04_A	tuin wo3	--	208197,98	389928,93	1,50	63,5	63,5	42,3
T05_A	tuin wo2	--	208191,20	389939,25	1,50	69,3	69,3	50,1
T06_A	tuin wo1	--	208187,66	389945,06	1,50	73,2	73,2	50,7
T07_A	tuin wo7	--	208199,82	389944,83	1,50	69,3	69,3	42,3
T08_A	tuin wo8	--	208204,96	389947,91	1,50	64,1	64,1	38,5
T09_A	tuin wo9	--	208209,76	389950,82	1,50	61,3	61,3	37,2
T10_A	tuin wo10	--	208214,73	389954,08	1,50	60,7	60,7	35,3
T11_A	tuin wo11	--	208219,52	389957,34	1,50	61,5	61,5	34,6
T12_A	tuin wo12	--	208229,46	389963,16	1,50	59,2	59,2	34,2
T13_A	tuin wo13	--	208235,12	389966,76	1,50	57,8	57,8	31,3
T14_A	tuin wo14	--	208239,57	389969,67	1,50	57,8	57,8	31,0
T15_A	tuin wo15	--	208244,37	389972,24	1,50	56,9	56,9	31,5
T16_A	tuin wo16	--	208249,51	389975,33	1,50	56,2	56,2	30,7
T17_A	tuin wo17	--	208243,34	389956,31	1,50	57,8	57,8	34,2
T18_A	tuin wo18	--	208246,26	389951,34	1,50	59,7	59,7	33,2
T19_A	tuin wo19	--	208249,51	389946,88	1,50	60,1	60,1	34,8
T20_A	tuin wo20	--	208253,63	389941,23	1,50	62,7	62,7	34,5
T21_A	tuin 21	--	208256,88	389936,94	1,50	61,6	61,6	34,7
T22_A	tuin wo22	--	208216,10	389918,61	1,50	60,3	60,3	36,2
T23_A	tuin wo23	--	208221,41	389922,38	1,50	62,8	62,8	41,2
T24_A	tuin wo24	--	208226,21	389925,63	1,50	62,6	62,6	40,2
T25_A	tuin wo25	--	208231,00	389928,37	1,50	61,0	61,0	36,9
T26_A	tuin wo26	--	208235,80	389931,46	1,50	61,9	61,9	36,2
T27_A	tuin wo27	--	208240,77	389934,72	1,50	60,9	60,9	35,6
T28_A	tuin wo 27	--	208272,48	390003,09	1,50	51,7	51,7	22,0
T29_A	tuin wo 28	--	208275,56	389998,12	1,50	54,3	54,3	27,3
T30_A	tuin wo 29	--	208278,30	389992,81	1,50	50,5	50,5	23,5
T31_A	tuin wo 30	--	208281,22	389987,50	1,50	52,5	52,5	24,4
T32_A	tuin wo 31	--	208284,64	389983,04	1,50	52,5	52,5	22,9
T33_A	tuin wo33	--	208293,38	389973,62	1,50	49,2	49,2	21,6
T34_A	tuin wo34	--	208292,31	389959,92	1,50	55,6	55,6	26,2
T35_A	tuin wo31	--	208284,81	390005,41	1,50	55,4	55,4	28,5
T36_A	tuin wo32	--	208287,06	390039,90	1,50	50,9	50,9	23,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_A - woning 1
Groep: Beerendonckerweg 1c

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
11_A	woning 1	--	208175,34	389937,67	1,50	74,0	74,0
S-p-s01	S piek scheidsrechterfluitje	Beerendonckerweg 1c	208139,63	389948,00	1,70	74,0	74,0
S-p-Vr	S piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 1c	208157,00	389936,12	1,20	72,9	--
S-p-s02	S piek scheidsrechterfluitje	Beerendonckerweg 1c	208123,14	389961,11	1,70	67,8	67,8
S-p-s03	S piek scheidsrechterfluitje	Beerendonckerweg 1c	208113,02	389992,46	1,70	64,9	64,9
S-Vr	S Vrachtwagen leverancier	Beerendonckerweg 1c	208156,77	389935,51	1,20	64,2	--
S-P-01	S piek schreeuwen speler/toeschouwer	Beerendonckerweg 1c	208139,55	389946,40	1,70	63,6	63,6
S-p-P	S piek auto's rustig wegrijden	Beerendonckerweg 1c	208157,53	389935,68	0,75	61,0	61,0
S-P	S personenauto's	Beerendonckerweg 1c	208157,83	389935,59	0,75	52,3	52,3
S-fluitge1	S scheidsrechterfluit gemiddeld (100)	Beerendonckerweg 1c	208084,22	390039,15	1,60	49,8	--
S-train01	S trainer stem	Beerendonckerweg 1c	208084,81	390039,56	1,60	43,6	43,6
S-Pu-01	S publiek toeschouwers voetbal 100 pers.	Beerendonckerweg 1c	208021,06	390000,20	1,60	42,7	--
S spe01	S voetbal spelers	Beerendonckerweg 1c	208083,59	390039,48	1,60	40,0	40,0
S-train02	S trainer stem (2e veld)	Beerendonckerweg 1c	208036,85	390105,40	1,60	34,4	34,4
S-train03	S trainer stem (3e veld)	Beerendonckerweg 1c	207936,32	390043,07	1,60	32,6	32,6
S spe02	S voetbal spelers (2e veld)	Beerendonckerweg 1c	208037,35	390106,89	1,60	30,9	30,9
S spe03	S voetbal spelers (3e veld)	Beerendonckerweg 1c	207935,97	390042,72	1,60	29,1	29,1
S-fluitge2	S scheidsrechterfluit gemiddeld (50)	Beerendonckerweg 1c	208085,55	390039,60	1,60	--	49,1
S-Pu-02	S publiek toeschouwers voetbal 50 pers.	Beerendonckerweg 1c	208021,35	389999,68	1,60	--	39,8
LAmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	74,0	74,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_A - woning 1
Groep: Beerendonckerweg 1c

Naam Bron	Nacht
11_A	61,0
S-p-s01	--
S-p-Vr	--
S-p-s02	--
S-p-s03	--
S-Vr	--
S-P-01	--
S-p-P	61,0
S-P	52,3
S-fluitge1	--
S-train01	--
S-Pu-01	--
S spe01	--
S-train02	--
S-train03	--
S spe02	--
S spe03	--
S-fluitge2	--
S-Pu-02	--
LAmax	71,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_B - woning 1
Groep: Beerendonckerweg 1c

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
11_B	woning 1	--	208175,34	389937,67	5,00	75,6	75,6
S-p-P	S piek auto's rustig wegrijden	Beerendonckerweg 1c	208157,53	389935,68	0,75	60,9	60,9
S-P	S personenauto's	Beerendonckerweg 1c	208157,83	389935,59	0,75	52,2	52,2
S-train03	S trainer stem (3e veld)	Beerendonckerweg 1c	207936,32	390043,07	1,60	33,8	33,8
S spe03	S voetbal spelers (3e veld)	Beerendonckerweg 1c	207935,97	390042,72	1,60	30,2	30,2
S-train02	S trainer stem (2e veld)	Beerendonckerweg 1c	208036,85	390105,40	1,60	34,9	34,9
S spe02	S voetbal spelers (2e veld)	Beerendonckerweg 1c	208037,35	390106,89	1,60	31,4	31,4
S-fluitge2	S scheidsrechterfluit gemiddeld (50)	Beerendonckerweg 1c	208085,55	390039,60	1,60	--	51,7
S-Pu-02	S publiek toeschouwers voetbal 50 pers.	Beerendonckerweg 1c	208021,35	389999,68	1,60	--	41,7
S-p-Vr	S piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 1c	208157,00	389936,12	1,20	72,8	--
S-Vr	S Vrachtwagen leverancier	Beerendonckerweg 1c	208156,77	389935,51	1,20	64,2	--
S-fluitge1	S scheidsrechterfluit gemiddeld (100)	Beerendonckerweg 1c	208084,22	390039,15	1,60	52,4	--
S-p-s03	S piek scheidsrechterfluitje	Beerendonckerweg 1c	208113,02	389992,46	1,70	67,2	67,2
S-p-s02	S piek scheidsrechterfluitje	Beerendonckerweg 1c	208123,14	389961,11	1,70	71,0	71,0
S-P-01	S piek schreeuwen speler/toeschouwer	Beerendonckerweg 1c	208139,55	389946,40	1,70	65,2	65,2
S-p-s01	S piek scheidsrechterfluitje	Beerendonckerweg 1c	208139,63	389948,00	1,70	75,6	75,6
S-train01	S trainer stem	Beerendonckerweg 1c	208084,81	390039,56	1,60	46,2	46,2
S-Pu-01	S publiek toeschouwers voetbal 100 pers.	Beerendonckerweg 1c	208021,06	390000,20	1,60	44,6	--
S spe01	S voetbal spelers	Beerendonckerweg 1c	208083,59	390039,48	1,60	42,4	42,4
LAmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	75,6	75,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_B - woning 1
Groep: Beerendonckerweg 1c

Naam Bron	Nacht
11_B	60,9
S-p-P	60,9
S-P	52,2
S-train03	--
S spe03	--
S-train02	--
S spe02	--
S-fluitge2	--
S-Pu-02	--
S-p-Vr	--
S-Vr	--
S-fluitge1	--
S-p-s03	--
S-p-s02	--
S-P-01	--
S-p-s01	--
S-train01	--
S-Pu-01	--
S spe01	--
LAmax	71,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1a

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	woning 6	--	208204,14	389898,07	1,50	73,9	60,2	60,2
01_B	woning 6	--	208204,14	389898,07	5,00	74,1	61,2	61,2
02_A	woning 6	--	208200,07	389899,07	1,50	74,7	61,4	61,4
02_B	woning 6	--	208200,07	389899,07	5,00	74,8	61,8	61,8
03_A	woning 5	--	208197,26	389903,51	1,50	74,0	60,9	60,9
03_B	woning 5	--	208197,26	389903,51	5,00	74,2	61,5	61,5
04_A	woning 5	--	208199,26	389908,71	1,50	60,3	47,4	47,4
04_B	woning 5	--	208199,26	389908,71	5,00	61,4	50,2	50,2
05_A	woning 4	--	208193,97	389915,41	1,50	70,3	57,2	57,2
05_B	woning 4	--	208193,97	389915,41	5,00	71,7	59,0	59,0
06_A	woning 4	--	208188,89	389916,34	1,50	70,4	57,5	57,5
06_B	woning 4	--	208188,89	389916,34	5,00	71,8	59,3	59,3
07_A	woning 3	--	208186,30	389920,41	1,50	69,3	56,3	56,3
07_B	woning 3	--	208186,30	389920,41	5,00	71,0	58,3	58,3
08_A	woning 3	--	208187,63	389925,12	1,50	54,7	41,8	41,8
08_B	woning 3	--	208187,63	389925,12	5,00	57,2	43,2	43,2
09_A	woning 2	--	208182,62	389932,16	1,50	66,4	53,0	53,0
09_B	woning 2	--	208182,62	389932,16	5,00	68,9	55,8	55,8
100_A		--	208302,96	389958,62	1,50	57,4	35,6	35,6
100_B		--	208302,96	389958,62	5,00	58,2	36,3	36,3
101_A		--	208270,06	389917,31	1,50	56,0	40,1	40,1
101_B		--	208270,06	389917,31	5,00	55,4	41,4	41,4
102_A		--	208277,65	389922,09	1,50	59,2	45,0	45,0
102_B		--	208277,65	389922,09	5,00	60,9	46,2	46,2
103_A		--	208285,94	389927,35	1,50	58,3	44,1	44,1
103_B		--	208285,94	389927,35	5,00	59,8	45,1	45,1
104_A		--	208294,01	389932,39	1,50	57,6	43,3	43,3
104_B		--	208294,01	389932,39	5,00	58,9	44,1	44,1
105_A		--	208301,87	389937,33	1,50	58,2	42,6	42,6
105_B		--	208301,87	389937,33	5,00	59,1	43,3	43,3
106_A		--	208305,10	389937,76	1,50	55,4	40,9	40,9
106_B		--	208305,10	389937,76	5,00	56,4	41,3	41,3
107_A		--	208307,01	389928,16	1,50	43,7	30,5	30,5
107_B		--	208307,01	389928,16	5,00	39,1	29,5	29,5
108_A		--	208299,17	389923,23	1,50	44,9	31,3	31,3
108_B		--	208299,17	389923,23	5,00	41,0	30,9	30,9
109_A		--	208291,21	389918,25	1,50	45,6	31,5	31,5
109_B		--	208291,21	389918,25	5,00	42,5	30,6	30,6
10_A	woning 2	--	208178,38	389932,81	1,50	66,7	52,7	52,7
10_B	woning 2	--	208178,38	389932,81	5,00	69,2	55,6	55,6
110_A		--	208283,14	389913,13	1,50	46,2	32,2	32,2
110_B		--	208283,14	389913,13	5,00	44,7	33,4	33,4
111_A		--	208275,02	389908,02	1,50	51,2	42,8	42,8
111_B		--	208275,02	389908,02	5,00	53,8	44,9	44,9
112_A		--	208271,08	389909,14	1,50	49,5	47,4	47,4
112_B		--	208271,08	389909,14	5,00	52,0	49,8	49,8
113_A	woning 31	--	208286,63	390006,93	1,50	45,6	30,6	30,6
113_B	woning 31	--	208286,63	390006,93	5,00	44,1	26,2	26,2
114_A	woning 31	--	208289,18	390012,35	1,50	43,6	29,4	29,4
114_B	woning 31	--	208289,18	390012,35	5,00	41,3	22,1	22,1
115_A	woning 31	--	208294,93	390011,95	1,50	43,9	24,8	24,8
115_B	woning 31	--	208294,93	390011,95	5,00	44,6	25,5	25,5
116_A	woning 31	--	208293,27	390007,01	1,50	47,2	28,4	28,4
116_B	woning 31	--	208293,27	390007,01	5,00	47,8	29,2	29,2
117_A	woning 32	--	208287,86	390031,91	1,50	44,3	29,1	29,1
117_B	woning 32	--	208287,86	390031,91	5,00	45,0	29,4	29,4
118_A	woning 32	--	208288,25	390037,83	1,50	35,3	24,0	24,0
118_B	woning 32	--	208288,25	390037,83	5,00	35,3	24,0	24,0
119_A	woning 32	--	208293,51	390035,51	1,50	39,3	23,7	23,7
119_B	woning 32	--	208293,51	390035,51	5,00	39,6	24,2	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1a

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	woning 1	--	208175,34	389937,67	1,50	65,8	51,9	51,9
11_B	woning 1	--	208175,34	389937,67	5,00	68,6	55,0	55,0
120_A	woning 32	--	208293,73	390029,81	1,50	44,8	27,6	27,6
120_B	woning 32	--	208293,73	390029,81	5,00	45,4	28,1	28,1
12_A	woning 1	--	208178,43	389943,23	1,50	46,7	34,1	34,1
12_B	woning 1	--	208178,43	389943,23	5,00	49,3	36,7	36,7
13_A	woning 1	--	208183,06	389942,89	1,50	47,3	33,5	33,5
13_B	woning 1	--	208183,06	389942,89	5,00	50,2	36,6	36,6
14_A	woning 2	--	208186,04	389938,12	1,50	50,2	36,7	36,7
14_B	woning 2	--	208186,04	389938,12	5,00	53,0	39,7	39,7
15_A	woning 3	--	208193,93	389925,77	1,50	53,3	40,1	40,1
15_B	woning 3	--	208193,93	389925,77	5,00	54,8	42,2	42,2
16_A	woning 4	--	208196,97	389920,98	1,50	51,2	40,9	40,9
16_B	woning 4	--	208196,97	389920,98	5,00	53,0	43,0	43,0
17_A	woning 5	--	208204,79	389909,01	1,50	59,7	44,6	44,6
17_B	woning 5	--	208204,79	389909,01	5,00	62,1	46,3	46,3
18_A	woning 6	--	208207,77	389904,31	1,50	65,9	43,8	43,8
18_B	woning 6	--	208207,77	389904,31	5,00	67,3	45,7	45,7
19_A	woning 7	--	208193,29	389950,85	1,50	58,4	44,8	44,8
19_B	woning 7	--	208193,29	389950,85	5,00	55,9	39,2	39,2
20_A	woning 7	--	208193,84	389956,12	1,50	57,8	37,0	37,0
20_B	woning 7	--	208193,84	389956,12	5,00	44,6	32,2	32,2
21_A	woning 8	--	208198,63	389959,10	1,50	45,9	32,4	32,4
21_B	woning 8	--	208198,63	389959,10	5,00	44,8	31,5	31,5
22_A	woning 9	--	208203,33	389962,03	1,50	45,1	30,9	30,9
22_B	woning 9	--	208203,33	389962,03	5,00	45,3	30,9	30,9
23_A	woning 10	--	208208,68	389965,37	1,50	44,4	30,6	30,6
23_B	woning 10	--	208208,68	389965,37	5,00	44,4	32,1	32,1
24_A	woning 11	--	208213,73	389968,53	1,50	52,0	36,3	36,3
24_B	woning 11	--	208213,73	389968,53	5,00	46,8	32,2	32,2
25_A	woning 11	--	208218,02	389965,46	1,50	57,4	44,5	44,5
25_B	woning 11	--	208218,02	389965,46	5,00	59,1	46,2	46,2
26_A	woning 12	--	208223,09	389968,53	1,50	55,4	39,0	39,0
26_B	woning 12	--	208223,09	389968,53	5,00	56,2	37,0	37,0
27_A	woning 12	--	208223,65	389974,59	1,50	50,5	35,3	35,3
27_B	woning 12	--	208223,65	389974,59	5,00	48,2	34,7	34,7
28_A	woning 13	--	208228,33	389977,51	1,50	49,7	34,3	34,3
28_B	woning 13	--	208228,33	389977,51	5,00	50,1	34,5	34,5
29_A	woning 14	--	208232,69	389980,23	1,50	47,9	31,9	31,9
29_B	woning 14	--	208232,69	389980,23	5,00	48,2	33,9	33,9
30_A	woning 15	--	208237,58	389983,28	1,50	44,8	31,7	31,7
30_B	woning 15	--	208237,58	389983,28	5,00	43,7	30,9	30,9
31_A	woning 16	--	208242,72	389986,48	1,50	44,0	30,5	30,5
31_B	woning 16	--	208242,72	389986,48	5,00	41,0	28,7	28,7
32_A	woning 16	--	208247,29	389983,98	1,50	48,6	32,3	32,3
32_B	woning 16	--	208247,29	389983,98	5,00	49,5	33,2	33,2
33_A	woning 16	--	208247,20	389978,31	1,50	55,6	39,5	39,5
33_B	woning 16	--	208247,20	389978,31	5,00	56,6	40,4	40,4
34_A	woning 15	--	208242,09	389975,12	1,50	56,0	40,9	40,9
34_B	woning 15	--	208242,09	389975,12	5,00	57,1	42,0	42,0
35_A	woning 14	--	208237,40	389972,19	1,50	58,0	44,9	44,9
35_B	woning 14	--	208237,40	389972,19	5,00	59,3	46,3	46,3
36_A	woning 13	--	208232,85	389969,35	1,50	58,3	45,3	45,3
36_B	woning 13	--	208232,85	389969,35	5,00	59,8	46,7	46,7
37_A	woning 12	--	208227,92	389966,28	1,50	58,7	45,8	45,8
37_B	woning 12	--	208227,92	389966,28	5,00	60,4	47,4	47,4
38_A	woning 11	--	208217,65	389959,99	1,50	60,4	40,5	40,5
38_B	woning 11	--	208217,65	389959,99	5,00	62,7	42,3	42,3
39_A	woning 10	--	208212,98	389957,08	1,50	59,6	44,1	44,1
39_B	woning 10	--	208212,98	389957,08	5,00	61,7	45,3	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1a

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_A	woning 9	--	208207,80	389953,85	1,50	52,4	44,5	44,5
40_B	woning 9	--	208207,80	389953,85	5,00	53,8	45,7	45,7
41_A	woning 8	--	208202,88	389950,78	1,50	51,3	39,6	39,6
41_B	woning 8	--	208202,88	389950,78	5,00	53,3	40,6	40,6
42_A	woning 7	--	208198,15	389947,83	1,50	57,1	36,6	36,6
42_B	woning 7	--	208198,15	389947,83	5,00	58,2	39,1	39,1
43_A	woning 31	--	208273,41	389976,43	1,50	49,0	30,0	30,0
43_B	woning 31	--	208273,41	389976,43	5,00	49,3	31,2	31,2
44_A	woning 30	--	208270,27	389981,38	1,50	49,1	36,9	36,9
44_B	woning 30	--	208270,27	389981,38	5,00	50,0	37,4	37,4
45_A	woning 29	--	208266,96	389986,57	1,50	53,8	34,3	34,3
45_B	woning 29	--	208266,96	389986,57	5,00	54,3	35,2	35,2
46_A	woning 28	--	208263,99	389991,25	1,50	54,2	34,9	34,9
46_B	woning 28	--	208263,99	389991,25	5,00	54,8	35,0	35,0
47_A	woning 27	--	208261,05	389995,87	1,50	50,4	34,5	34,5
47_B	woning 27	--	208261,05	389995,87	5,00	50,6	33,9	33,9
48_A	woning 27	--	208263,50	390000,53	1,50	43,7	30,6	30,6
48_B	woning 27	--	208263,50	390000,53	5,00	41,6	24,8	24,8
49_A	woning 27	--	208269,18	390000,44	1,50	43,7	25,9	25,9
49_B	woning 27	--	208269,18	390000,44	5,00	43,9	26,3	26,3
50_A	woning 28	--	208272,33	389995,49	1,50	43,6	27,4	27,4
50_B	woning 28	--	208272,33	389995,49	5,00	44,6	28,1	28,1
51_A	woning 29	--	208275,43	389990,61	1,50	37,7	27,0	27,0
51_B	woning 29	--	208275,43	389990,61	5,00	37,9	27,3	27,3
52_A	woning 30	--	208278,36	389986,01	1,50	41,7	28,7	28,7
52_B	woning 30	--	208278,36	389986,01	5,00	42,2	29,4	29,4
53_A	woning 31	--	208281,29	389981,40	1,50	44,7	29,0	29,0
53_B	woning 31	--	208281,29	389981,40	5,00	45,3	29,7	29,7
54_A	woning 31	--	208278,85	389976,27	1,50	46,9	33,2	33,2
54_B	woning 31	--	208278,85	389976,27	5,00	48,0	33,9	33,9
55_A		--	208255,00	389963,15	1,50	41,2	29,5	29,5
55_B		--	208255,00	389963,15	5,00	41,5	30,1	30,1
56_A		--	208257,99	389958,44	1,50	44,9	30,0	30,0
56_B		--	208257,99	389958,44	5,00	45,9	30,7	30,7
57_A		--	208261,01	389953,68	1,50	46,8	29,9	29,9
57_B		--	208261,01	389953,68	5,00	47,6	30,6	30,6
58_A		--	208264,09	389948,85	1,50	53,1	31,2	31,2
58_B		--	208264,09	389948,85	5,00	54,2	32,2	32,2
59_A		--	208267,07	389944,17	1,50	53,2	31,4	31,4
59_B		--	208267,07	389944,17	5,00	54,3	32,4	32,4
60_A		--	208264,77	389939,08	1,50	59,2	41,6	41,6
60_B		--	208264,77	389939,08	5,00	60,8	42,5	42,5
61_A		--	208258,99	389939,52	1,50	54,5	43,8	43,8
61_B		--	208258,99	389939,52	5,00	56,2	45,2	45,2
62_A		--	208255,89	389944,40	1,50	50,8	35,1	35,1
62_B		--	208255,89	389944,40	5,00	51,4	36,5	36,5
63_A		--	208252,94	389949,02	1,50	52,6	39,1	39,1
63_B		--	208252,94	389949,02	5,00	53,4	40,6	40,6
64_A		--	208250,36	389953,08	1,50	57,2	37,1	37,1
64_B		--	208250,36	389953,08	5,00	58,6	38,5	38,5
65_A		--	208247,13	389958,17	1,50	57,5	38,4	38,4
65_B		--	208247,13	389958,17	5,00	59,3	39,8	39,8
66_A		--	208249,54	389963,42	1,50	47,2	33,1	33,1
66_B		--	208249,54	389963,42	5,00	47,6	33,9	33,9
67_A		--	208247,32	389923,27	1,50	63,8	46,6	46,6
67_B		--	208247,32	389923,27	5,00	66,4	48,7	48,7
68_A		--	208242,50	389920,29	1,50	64,9	47,3	47,3
68_B		--	208242,50	389920,29	5,00	67,6	49,6	49,6
69_A		--	208237,33	389917,07	1,50	65,5	48,1	48,1
69_B		--	208237,33	389917,07	5,00	68,4	50,9	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1a

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
70_A		--	208232,80	389914,24	1,50	64,5	49,9	49,9
70_B		--	208232,80	389914,24	5,00	67,4	52,9	52,9
71_A		--	208228,08	389911,30	1,50	65,6	51,0	51,0
71_B		--	208228,08	389911,30	5,00	68,3	54,0	54,0
72_A		--	208222,96	389908,10	1,50	66,9	49,6	49,6
72_B		--	208222,96	389908,10	5,00	69,3	52,3	52,3
73_A		--	208217,93	389910,36	1,50	66,9	46,9	46,9
73_B		--	208217,93	389910,36	5,00	69,8	49,3	49,3
74_A		--	208218,29	389916,17	1,50	65,6	51,0	51,0
74_B		--	208218,29	389916,17	5,00	68,1	53,9	53,9
75_A		--	208223,35	389919,32	1,50	63,4	46,8	46,8
75_B		--	208223,35	389919,32	5,00	66,3	49,7	49,7
76_A		--	208228,14	389922,31	1,50	59,1	38,4	38,4
76_B		--	208228,14	389922,31	5,00	62,0	41,3	41,3
77_A		--	208233,36	389925,57	1,50	58,1	36,2	36,2
77_B		--	208233,36	389925,57	5,00	60,8	38,5	38,5
78_A		--	208246,88	389928,95	1,50	49,9	34,3	34,3
78_B		--	208246,88	389928,95	5,00	51,4	36,1	36,1
79_A		--	208237,71	389928,28	1,50	49,2	37,0	37,0
79_B		--	208237,71	389928,28	5,00	50,9	38,3	38,3
80_A		--	208242,46	389931,22	1,50	49,1	41,2	41,2
80_B		--	208242,46	389931,22	5,00	50,5	42,5	42,5
81_A		--	208243,12	389902,34	1,50	64,5	49,6	49,6
81_B		--	208243,12	389902,34	5,00	67,4	52,5	52,5
82_A		--	208248,23	389905,53	1,50	63,6	48,7	48,7
82_B		--	208248,23	389905,53	5,00	66,2	51,3	51,3
83_A		--	208252,90	389908,44	1,50	62,9	48,2	48,2
83_B		--	208252,90	389908,44	5,00	65,2	50,4	50,4
84_A		--	208257,44	389911,27	1,50	62,5	47,5	47,5
84_B		--	208257,44	389911,27	5,00	64,5	49,5	49,5
85_A		--	208262,49	389914,36	1,50	61,9	46,8	46,8
85_B		--	208262,49	389914,36	5,00	63,8	48,6	48,6
86_A		--	208267,51	389911,72	1,50	48,2	32,5	32,5
86_B		--	208267,51	389911,72	5,00	49,3	34,4	34,4
87_A		--	208267,27	389906,37	1,50	52,1	48,7	48,7
87_B		--	208267,27	389906,37	5,00	54,9	51,3	51,3
88_A		--	208262,06	389903,17	1,50	56,1	48,5	48,5
88_B		--	208262,06	389903,17	5,00	59,2	51,4	51,4
89_A		--	208257,50	389900,33	1,50	56,9	49,3	49,3
89_B		--	208257,50	389900,33	5,00	60,1	52,5	52,5
90_A		--	208252,83	389897,42	1,50	60,9	50,0	50,0
90_B		--	208252,83	389897,42	5,00	63,3	53,4	53,4
91_A		--	208247,93	389894,36	1,50	62,5	50,7	50,7
91_B		--	208247,93	389894,36	5,00	65,1	54,3	54,3
92_A		--	208242,90	389896,98	1,50	65,2	49,8	49,8
92_B		--	208242,90	389896,98	5,00	68,2	52,9	52,9
93_A		--	208282,11	389966,71	1,50	48,1	34,0	34,0
93_B		--	208282,11	389966,71	5,00	49,6	34,2	34,2
94_A		--	208284,25	389971,53	1,50	40,3	26,8	26,8
94_B		--	208284,25	389971,53	5,00	40,7	27,2	27,2
95_A		--	208290,62	389971,41	1,50	45,3	28,7	28,7
95_B		--	208290,62	389971,41	5,00	46,1	29,4	29,4
96_A		--	208288,32	389966,17	1,50	48,9	34,1	34,1
96_B		--	208288,32	389966,17	5,00	50,1	34,9	34,9
97_A		--	208296,97	389961,25	1,50	56,4	39,2	39,2
97_B		--	208296,97	389961,25	5,00	57,3	40,2	40,2
98_A		--	208297,49	389966,63	1,50	48,4	32,7	32,7
98_B		--	208297,49	389966,63	5,00	48,9	33,3	33,3
99_A		--	208302,92	389964,38	1,50	51,8	29,9	29,9
99_B		--	208302,92	389964,38	5,00	52,4	30,5	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 1a

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_A	tuin wo6	--	208212,49	389905,72	1,50	67,0	51,6	51,6
T02_A	tuin wo5	--	208208,94	389911,20	1,50	66,5	49,5	49,5
T03_A	tuin wo4	--	208201,52	389922,48	1,50	67,7	54,2	54,2
T04_A	tuin wo3	--	208197,98	389928,93	1,50	62,3	49,7	49,7
T05_A	tuin wo2	--	208191,20	389939,25	1,50	53,7	43,0	43,0
T06_A	tuin wo1	--	208187,66	389945,06	1,50	53,0	39,4	39,4
T07_A	tuin wo7	--	208199,82	389944,83	1,50	51,2	36,4	36,4
T08_A	tuin wo8	--	208204,96	389947,91	1,50	53,9	45,6	45,6
T09_A	tuin wo9	--	208209,76	389950,82	1,50	57,0	47,1	47,1
T10_A	tuin wo10	--	208214,73	389954,08	1,50	61,5	46,7	46,7
T11_A	tuin wo11	--	208219,52	389957,34	1,50	61,7	47,3	47,3
T12_A	tuin wo12	--	208229,46	389963,16	1,50	58,9	46,0	46,0
T13_A	tuin wo13	--	208235,12	389966,76	1,50	58,9	47,8	47,8
T14_A	tuin wo14	--	208239,57	389969,67	1,50	58,0	45,5	45,5
T15_A	tuin wo15	--	208244,37	389972,24	1,50	57,2	44,6	44,6
T16_A	tuin wo16	--	208249,51	389975,33	1,50	56,0	43,8	43,8
T17_A	tuin wo17	--	208243,34	389956,31	1,50	59,0	39,5	39,5
T18_A	tuin wo18	--	208246,26	389951,34	1,50	59,4	39,6	39,6
T19_A	tuin wo19	--	208249,51	389946,88	1,50	54,4	41,7	41,7
T20_A	tuin wo20	--	208253,63	389941,23	1,50	52,9	37,4	37,4
T21_A	tuin 21	--	208256,88	389936,94	1,50	54,5	44,3	44,3
T22_A	tuin wo22	--	208216,10	389918,61	1,50	63,4	52,3	52,3
T23_A	tuin wo23	--	208221,41	389922,38	1,50	60,2	45,3	45,3
T24_A	tuin wo24	--	208226,21	389925,63	1,50	59,7	43,4	43,4
T25_A	tuin wo25	--	208231,00	389928,37	1,50	54,4	41,4	41,4
T26_A	tuin wo26	--	208235,80	389931,46	1,50	54,1	40,3	40,3
T27_A	tuin wo27	--	208240,77	389934,72	1,50	53,5	41,4	41,4
T28_A	tuin wo 27	--	208272,48	390003,09	1,50	45,6	30,8	30,8
T29_A	tuin wo 28	--	208275,56	389998,12	1,50	45,3	27,5	27,5
T30_A	tuin wo 29	--	208278,30	389992,81	1,50	40,4	28,2	28,2
T31_A	tuin wo 30	--	208281,22	389987,50	1,50	42,6	29,0	29,0
T32_A	tuin wo 31	--	208284,64	389983,04	1,50	45,0	29,5	29,5
T33_A	tuin wo33	--	208293,38	389973,62	1,50	46,4	29,5	29,5
T34_A	tuin wo34	--	208292,31	389959,92	1,50	58,4	39,9	39,9
T35_A	tuin wo31	--	208284,81	390005,41	1,50	47,1	30,7	30,7
T36_A	tuin wo32	--	208287,06	390039,90	1,50	43,4	30,5	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - woning 6
Groep: Beerendonckerweg 1a

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
02_A	woning 6	--	208200,07	389899,07	1,50	74,7	61,4
T-pcont3	piek wisselen container algemeen	Beerendonckerweg 1a	208181,81	389876,95	1,50	74,7	--
T-pMet	T piek metaal afval	Beerendonckerweg 1a	208177,63	389862,81	2,00	71,5	--
T-pcont1	piek wisselen metaal- of houtcontainer	Beerendonckerweg 1a	208178,92	389862,91	1,50	71,5	--
T-pcont2	piek wisselen steencontainer	Beerendonckerweg 1a	208172,15	389869,60	1,50	70,9	--
T-p-vr4	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208176,01	389890,64	0,75	69,0	--
T-p-vr3	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208187,48	389871,17	0,75	66,6	--
T-pladlos2	T piek Laden lossen schaftketen	Beerendonckerweg 1a	208133,21	389857,22	1,50	65,5	--
T-cont3	Wisselen container algemeen	Beerendonckerweg 1a	208181,40	389878,31	1,50	64,0	--
T-p-vr2	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208194,28	389856,77	0,75	63,4	--
T-Vr1	T-vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208216,43	389845,17	1,20	63,3	--
T-pladlos1	T piek Laden lossen steigermateriaal	Beerendonckerweg 1a	208132,03	389848,57	1,50	63,0	--
T-p-P2	T piek busjes/ auto's	Beerendonckerweg 1a	208180,63	389883,77	0,75	61,4	61,4
T-cont1	Wisselen metaal- of houtcontainer	Beerendonckerweg 1a	208178,51	389864,28	1,50	60,7	--
T-cont2	Wisselen steencontainer	Beerendonckerweg 1a	208171,74	389870,97	1,50	60,1	--
T-p-Vr1	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208215,82	389843,50	1,20	60,1	--
T-ladlosV	T Laden lossen voor	Beerendonckerweg 1a	208182,51	389847,98	1,50	58,3	--
T-ladlos2	T Laden lossen schaftketen	Beerendonckerweg 1a	208132,80	389858,58	1,50	54,6	--
T-p-P1	T piek busjes/ auto's	Beerendonckerweg 1a	208215,33	389844,52	0,75	53,4	53,4
T-ladlos1	T Laden lossen steigermateriaal	Beerendonckerweg 1a	208131,61	389849,94	1,50	52,1	--
T-heftr	T-diesel heftrucks	Beerendonckerweg 1a	208199,38	389851,87	0,75	52,1	--
T-opend	Open deur houtmachinale	Beerendonckerweg 1a	208185,84	389831,77	0,00	50,5	--
T-B	T- busjes	Beerendonckerweg 1a	208218,16	389843,73	0,75	50,4	50,4
T-pladlos3	T piek Laden lossen algemeen (stenen etc)	Beerendonckerweg 1a	208127,45	389827,04	1,50	50,0	--
T-P	T-personenauto's	Beerendonckerweg 1a	208217,16	389844,73	0,75	43,8	43,8
T-ladlos3	T Laden lossen algemeen (stenen etc)	Beerendonckerweg 1a	208127,04	389828,40	1,50	39,3	--
T-stofafzu	Stofafzuiging	Beerendonckerweg 1a	208162,98	389830,27	2,30	33,9	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	74,7	65,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - woning 6
Groep: Beerendonckerweg 1a

Naam Bron	Nacht
02_A	61,4
T-pcont3	--
T-pMet	--
T-pcont1	--
T-pcont2	--
T-p-vr4	--
T-p-vr3	--
T-pladlos2	--
T-cont3	--
T-p-vr2	--
T-Vr1	--
T-pladlos1	--
T-p-P2	61,4
T-cont1	--
T-cont2	--
T-p-Vr1	--
T-ladlosV	--
T-ladlos2	--
T-p-P1	53,4
T-ladlos1	--
T-heftr	--
T-opend	--
T-B	50,4
T-pladlos3	--
T-P	43,8
T-ladlos3	--
T-stofafzu	--
LAmax	61,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - woning 6
Groep: Beerendonckerweg 1a

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
02_B	woning 6	--	208200,07	389899,07	5,00	74,8	61,8
T-p-P2	T piek busjes/ auto's	Beerendonckerweg 1a	208180,63	389883,77	0,75	61,8	61,8
T-p-P1	T piek busjes/ auto's	Beerendonckerweg 1a	208215,33	389844,52	0,75	56,5	56,5
T-B	T- busjes	Beerendonckerweg 1a	208218,16	389843,73	0,75	51,9	51,9
T-P	T-personenauto's	Beerendonckerweg 1a	208217,16	389844,73	0,75	46,8	46,8
T-pladlos3	T piek Laden lossen algemeen (stenen etc)	Beerendonckerweg 1a	208127,45	389827,04	1,50	53,3	--
T-pladlos2	T piek Laden lossen schaftketen	Beerendonckerweg 1a	208133,21	389857,22	1,50	68,1	--
T-pladlos1	T piek Laden lossen steigermateriaal	Beerendonckerweg 1a	208132,03	389848,57	1,50	65,3	--
T-pcont3	piek wisselen container algemeen	Beerendonckerweg 1a	208181,81	389876,95	1,50	74,8	--
T-pcont2	piek wisselen steencontainer	Beerendonckerweg 1a	208172,15	389869,60	1,50	72,3	--
T-pcont1	piek wisselen metaal- of houtcontainer	Beerendonckerweg 1a	208178,92	389862,91	1,50	73,0	--
T-pMet	T piek metaal afval	Beerendonckerweg 1a	208177,63	389862,81	2,00	72,5	--
T-ladlosV	T Laden lossen voor	Beerendonckerweg 1a	208182,51	389847,98	1,50	60,7	--
T-opend	Open deur houtmachinale	Beerendonckerweg 1a	208185,84	389831,77	0,00	53,7	--
T-stofafzu	Stofafzuiging	Beerendonckerweg 1a	208162,98	389830,27	2,30	37,0	--
T-ladlos3	T Laden lossen algemeen (stenen etc)	Beerendonckerweg 1a	208127,04	389828,40	1,50	42,5	--
T-ladlos2	T Laden lossen schaftketen	Beerendonckerweg 1a	208132,80	389858,58	1,50	57,1	--
T-ladlos1	T Laden lossen steigermateriaal	Beerendonckerweg 1a	208131,61	389849,94	1,50	54,3	--
T-cont3	Wisselen container algemeen	Beerendonckerweg 1a	208181,40	389878,31	1,50	64,0	--
T-cont2	Wisselen steencontainer	Beerendonckerweg 1a	208171,74	389870,97	1,50	61,4	--
T-cont1	Wisselen metaal- of houtcontainer	Beerendonckerweg 1a	208178,51	389864,28	1,50	62,2	--
T-p-vr4	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208176,01	389890,64	0,75	69,6	--
T-p-vr3	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208187,48	389871,17	0,75	68,0	--
T-p-vr2	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208194,28	389856,77	0,75	65,8	--
T-p-Vr1	T piek vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208215,82	389843,50	1,20	63,0	--
T-heftr	T-diesel heftrucks	Beerendonckerweg 1a	208199,38	389851,87	0,75	54,7	--
T-Vr1	T-vrachtwagens	Beerendonckerweg 1a	208216,43	389845,17	1,20	63,4	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	74,8	68,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - woning 6
Groep: Beerendonckerweg 1a

Naam Bron	Nacht
02_B	61,8
T-p-P2	61,8
T-p-P1	56,5
T-B	51,9
T-P	46,8
T-pladlos3	--
T-pladlos2	--
T-pladlos1	--
T-pcont3	--
T-pcont2	--
T-pcont1	--
T-pMet	--
T-ladlosV	--
T-opend	--
T-stofafzu	--
T-ladlos3	--
T-ladlos2	--
T-ladlos1	--
T-cont3	--
T-cont2	--
T-cont1	--
T-p-vr4	--
T-p-vr3	--
T-p-vr2	--
T-p-Vr1	--
T-heftr	--
T-Vr1	--
LAmax	61,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	woning 6	--	208204,14	389898,07	1,50	50,8	48,1	48,1
01_B	woning 6	--	208204,14	389898,07	5,00	43,8	43,8	43,8
02_A	woning 6	--	208200,07	389899,07	1,50	57,5	57,5	57,5
02_B	woning 6	--	208200,07	389899,07	5,00	60,5	60,5	60,5
03_A	woning 5	--	208197,26	389903,51	1,50	58,5	58,5	58,5
03_B	woning 5	--	208197,26	389903,51	5,00	61,5	61,5	61,5
04_A	woning 5	--	208199,26	389908,71	1,50	52,3	52,3	52,3
04_B	woning 5	--	208199,26	389908,71	5,00	54,6	54,6	54,6
05_A	woning 4	--	208193,97	389915,41	1,50	57,0	57,0	57,0
05_B	woning 4	--	208193,97	389915,41	5,00	59,7	59,7	59,7
06_A	woning 4	--	208188,89	389916,34	1,50	62,0	62,0	62,0
06_B	woning 4	--	208188,89	389916,34	5,00	64,2	64,2	64,2
07_A	woning 3	--	208186,30	389920,41	1,50	63,5	63,5	63,5
07_B	woning 3	--	208186,30	389920,41	5,00	65,3	65,3	65,3
08_A	woning 3	--	208187,63	389925,12	1,50	60,6	60,6	60,6
08_B	woning 3	--	208187,63	389925,12	5,00	62,3	62,3	62,3
09_A	woning 2	--	208182,62	389932,16	1,50	62,7	62,7	62,7
09_B	woning 2	--	208182,62	389932,16	5,00	63,3	63,3	63,3
100_A		--	208302,96	389958,62	1,50	43,4	43,4	43,4
100_B		--	208302,96	389958,62	5,00	43,8	43,8	43,8
101_A		--	208270,06	389917,31	1,50	53,4	53,4	53,4
101_B		--	208270,06	389917,31	5,00	55,4	55,4	55,4
102_A		--	208277,65	389922,09	1,50	53,8	53,8	53,8
102_B		--	208277,65	389922,09	5,00	55,6	55,6	55,6
103_A		--	208285,94	389927,35	1,50	50,9	50,9	50,9
103_B		--	208285,94	389927,35	5,00	51,8	51,8	51,8
104_A		--	208294,01	389932,39	1,50	46,8	46,8	46,8
104_B		--	208294,01	389932,39	5,00	47,6	47,6	47,6
105_A		--	208301,87	389937,33	1,50	44,9	44,9	44,9
105_B		--	208301,87	389937,33	5,00	46,1	46,1	46,1
106_A		--	208305,10	389937,76	1,50	37,2	37,2	37,2
106_B		--	208305,10	389937,76	5,00	37,9	37,9	37,9
107_A		--	208307,01	389928,16	1,50	35,9	35,9	35,9
107_B		--	208307,01	389928,16	5,00	35,8	35,8	35,8
108_A		--	208299,17	389923,23	1,50	36,4	36,4	36,4
108_B		--	208299,17	389923,23	5,00	36,2	36,2	36,2
109_A		--	208291,21	389918,25	1,50	37,0	37,0	37,0
109_B		--	208291,21	389918,25	5,00	36,9	36,9	36,9
10_A	woning 2	--	208178,38	389932,81	1,50	69,3	69,3	69,3
10_B	woning 2	--	208178,38	389932,81	5,00	69,4	69,4	69,4
110_A		--	208283,14	389913,13	1,50	39,1	39,1	39,1
110_B		--	208283,14	389913,13	5,00	40,5	40,5	40,5
111_A		--	208275,02	389908,02	1,50	37,9	35,7	35,7
111_B		--	208275,02	389908,02	5,00	36,7	36,7	36,7
112_A		--	208271,08	389909,14	1,50	51,4	51,4	51,4
112_B		--	208271,08	389909,14	5,00	53,1	53,1	53,1
113_A	woning 31	--	208286,63	390006,93	1,50	46,6	46,6	46,6
113_B	woning 31	--	208286,63	390006,93	5,00	48,9	48,9	48,9
114_A	woning 31	--	208289,18	390012,35	1,50	54,6	54,6	54,6
114_B	woning 31	--	208289,18	390012,35	5,00	56,9	56,9	56,9
115_A	woning 31	--	208294,93	390011,95	1,50	39,4	39,4	39,4
115_B	woning 31	--	208294,93	390011,95	5,00	38,9	38,9	38,9
116_A	woning 31	--	208293,27	390007,01	1,50	41,8	41,8	41,8
116_B	woning 31	--	208293,27	390007,01	5,00	43,5	43,5	43,5
117_A	woning 32	--	208287,86	390031,91	1,50	38,8	38,1	38,1
117_B	woning 32	--	208287,86	390031,91	5,00	42,8	42,8	42,8
118_A	woning 32	--	208288,25	390037,83	1,50	39,8	39,8	39,8
118_B	woning 32	--	208288,25	390037,83	5,00	42,4	42,4	42,4
119_A	woning 32	--	208293,51	390035,51	1,50	38,1	38,1	38,1
119_B	woning 32	--	208293,51	390035,51	5,00	39,6	39,6	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	woning 1	--	208175,34	389937,67	1,50	71,6	71,6	71,6
11_B	woning 1	--	208175,34	389937,67	5,00	71,6	71,6	71,6
120_A	woning 32	--	208293,73	390029,81	1,50	50,9	50,9	50,9
120_B	woning 32	--	208293,73	390029,81	5,00	51,6	51,6	51,6
12_A	woning 1	--	208178,43	389943,23	1,50	71,7	71,7	71,7
12_B	woning 1	--	208178,43	389943,23	5,00	71,7	71,7	71,7
13_A	woning 1	--	208183,06	389942,89	1,50	70,5	70,5	70,5
13_B	woning 1	--	208183,06	389942,89	5,00	70,6	70,6	70,6
14_A	woning 2	--	208186,04	389938,12	1,50	68,6	68,6	68,6
14_B	woning 2	--	208186,04	389938,12	5,00	69,1	69,1	69,1
15_A	woning 3	--	208193,93	389925,77	1,50	64,1	64,1	64,1
15_B	woning 3	--	208193,93	389925,77	5,00	66,1	66,1	66,1
16_A	woning 4	--	208196,97	389920,98	1,50	61,7	61,7	61,7
16_B	woning 4	--	208196,97	389920,98	5,00	64,1	64,1	64,1
17_A	woning 5	--	208204,79	389909,01	1,50	58,7	58,7	58,7
17_B	woning 5	--	208204,79	389909,01	5,00	61,7	61,7	61,7
18_A	woning 6	--	208207,77	389904,31	1,50	57,7	57,7	57,7
18_B	woning 6	--	208207,77	389904,31	5,00	60,5	60,5	60,5
19_A	woning 7	--	208193,29	389950,85	1,50	67,2	67,2	67,2
19_B	woning 7	--	208193,29	389950,85	5,00	67,2	67,2	67,2
20_A	woning 7	--	208193,84	389956,12	1,50	75,5	75,5	75,5
20_B	woning 7	--	208193,84	389956,12	5,00	75,2	75,2	75,2
21_A	woning 8	--	208198,63	389959,10	1,50	74,7	74,7	74,7
21_B	woning 8	--	208198,63	389959,10	5,00	74,5	74,5	74,5
22_A	woning 9	--	208203,33	389962,03	1,50	74,8	74,8	74,8
22_B	woning 9	--	208203,33	389962,03	5,00	74,7	74,7	74,7
23_A	woning 10	--	208208,68	389965,37	1,50	75,7	75,7	75,7
23_B	woning 10	--	208208,68	389965,37	5,00	75,6	75,6	75,6
24_A	woning 11	--	208213,73	389968,53	1,50	75,4	75,4	75,4
24_B	woning 11	--	208213,73	389968,53	5,00	75,3	75,3	75,3
25_A	woning 11	--	208218,02	389965,46	1,50	67,4	67,4	67,4
25_B	woning 11	--	208218,02	389965,46	5,00	67,4	67,4	67,4
26_A	woning 12	--	208223,09	389968,53	1,50	72,0	72,0	72,0
26_B	woning 12	--	208223,09	389968,53	5,00	72,0	72,0	72,0
27_A	woning 12	--	208223,65	389974,59	1,50	72,7	72,7	72,7
27_B	woning 12	--	208223,65	389974,59	5,00	72,7	72,7	72,7
28_A	woning 13	--	208228,33	389977,51	1,50	71,3	71,3	71,3
28_B	woning 13	--	208228,33	389977,51	5,00	71,3	71,3	71,3
29_A	woning 14	--	208232,69	389980,23	1,50	67,6	67,6	67,6
29_B	woning 14	--	208232,69	389980,23	5,00	68,4	68,4	68,4
30_A	woning 15	--	208237,58	389983,28	1,50	65,5	65,5	65,5
30_B	woning 15	--	208237,58	389983,28	5,00	67,0	67,0	67,0
31_A	woning 16	--	208242,72	389986,48	1,50	63,7	63,7	63,7
31_B	woning 16	--	208242,72	389986,48	5,00	65,7	65,7	65,7
32_A	woning 16	--	208247,29	389983,98	1,50	56,5	56,5	56,5
32_B	woning 16	--	208247,29	389983,98	5,00	59,1	59,1	59,1
33_A	woning 16	--	208247,20	389978,31	1,50	49,4	49,4	49,4
33_B	woning 16	--	208247,20	389978,31	5,00	51,6	51,6	51,6
34_A	woning 15	--	208242,09	389975,12	1,50	48,7	48,7	48,7
34_B	woning 15	--	208242,09	389975,12	5,00	50,3	50,3	50,3
35_A	woning 14	--	208237,40	389972,19	1,50	50,7	50,7	50,7
35_B	woning 14	--	208237,40	389972,19	5,00	52,0	52,0	52,0
36_A	woning 13	--	208232,85	389969,35	1,50	52,1	52,1	52,1
36_B	woning 13	--	208232,85	389969,35	5,00	52,9	52,9	52,9
37_A	woning 12	--	208227,92	389966,28	1,50	54,4	54,4	54,4
37_B	woning 12	--	208227,92	389966,28	5,00	54,7	54,7	54,7
38_A	woning 11	--	208217,65	389959,99	1,50	54,9	54,9	54,9
38_B	woning 11	--	208217,65	389959,99	5,00	54,7	54,7	54,7
39_A	woning 10	--	208212,98	389957,08	1,50	55,1	55,1	55,1
39_B	woning 10	--	208212,98	389957,08	5,00	54,8	54,8	54,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_A	woning 9	--	208207,80	389953,85	1,50	54,7	54,7	54,7
40_B	woning 9	--	208207,80	389953,85	5,00	54,5	54,5	54,5
41_A	woning 8	--	208202,88	389950,78	1,50	54,4	54,4	54,4
41_B	woning 8	--	208202,88	389950,78	5,00	54,3	54,3	54,3
42_A	woning 7	--	208198,15	389947,83	1,50	52,7	52,7	52,7
42_B	woning 7	--	208198,15	389947,83	5,00	52,4	52,4	52,4
43_A	woning 31	--	208273,41	389976,43	1,50	45,6	45,6	45,6
43_B	woning 31	--	208273,41	389976,43	5,00	48,7	48,7	48,7
44_A	woning 30	--	208270,27	389981,38	1,50	45,8	45,8	45,8
44_B	woning 30	--	208270,27	389981,38	5,00	49,1	49,1	49,1
45_A	woning 29	--	208266,96	389986,57	1,50	46,6	46,5	46,6
45_B	woning 29	--	208266,96	389986,57	5,00	50,4	50,4	50,4
46_A	woning 28	--	208263,99	389991,25	1,50	53,6	53,6	53,6
46_B	woning 28	--	208263,99	389991,25	5,00	56,7	56,7	56,7
47_A	woning 27	--	208261,05	389995,87	1,50	59,0	59,0	59,0
47_B	woning 27	--	208261,05	389995,87	5,00	62,3	62,3	62,3
48_A	woning 27	--	208263,50	390000,53	1,50	58,4	58,4	58,4
48_B	woning 27	--	208263,50	390000,53	5,00	61,5	61,5	61,5
49_A	woning 27	--	208269,18	390000,44	1,50	41,8	41,8	41,8
49_B	woning 27	--	208269,18	390000,44	5,00	44,7	44,7	44,7
50_A	woning 28	--	208272,33	389995,49	1,50	48,2	48,2	48,2
50_B	woning 28	--	208272,33	389995,49	5,00	50,6	50,6	50,6
51_A	woning 29	--	208275,43	389990,61	1,50	44,4	44,4	44,4
51_B	woning 29	--	208275,43	389990,61	5,00	46,3	46,3	46,3
52_A	woning 30	--	208278,36	389986,01	1,50	43,5	43,5	43,5
52_B	woning 30	--	208278,36	389986,01	5,00	45,0	45,0	45,0
53_A	woning 31	--	208281,29	389981,40	1,50	42,4	42,4	42,4
53_B	woning 31	--	208281,29	389981,40	5,00	43,7	43,7	43,7
54_A	woning 31	--	208278,85	389976,27	1,50	41,9	41,9	41,9
54_B	woning 31	--	208278,85	389976,27	5,00	43,8	43,8	43,8
55_A		--	208255,00	389963,15	1,50	47,2	47,2	47,2
55_B		--	208255,00	389963,15	5,00	49,0	49,0	49,0
56_A		--	208257,99	389958,44	1,50	46,4	46,4	46,4
56_B		--	208257,99	389958,44	5,00	48,4	48,4	48,4
57_A		--	208261,01	389953,68	1,50	46,8	46,8	46,8
57_B		--	208261,01	389953,68	5,00	48,1	48,1	48,1
58_A		--	208264,09	389948,85	1,50	45,3	45,3	45,3
58_B		--	208264,09	389948,85	5,00	46,4	46,4	46,4
59_A		--	208267,07	389944,17	1,50	42,4	42,4	42,4
59_B		--	208267,07	389944,17	5,00	43,3	43,3	43,3
60_A		--	208264,77	389939,08	1,50	47,3	47,3	47,3
60_B		--	208264,77	389939,08	5,00	49,2	49,2	49,2
61_A		--	208258,99	389939,52	1,50	56,9	56,9	56,9
61_B		--	208258,99	389939,52	5,00	59,8	59,8	59,8
62_A		--	208255,89	389944,40	1,50	59,3	59,3	59,3
62_B		--	208255,89	389944,40	5,00	62,2	62,2	62,2
63_A		--	208252,94	389949,02	1,50	57,2	57,2	57,2
63_B		--	208252,94	389949,02	5,00	59,9	59,9	59,9
64_A		--	208250,36	389953,08	1,50	54,4	54,4	54,4
64_B		--	208250,36	389953,08	5,00	57,2	57,2	57,2
65_A		--	208247,13	389958,17	1,50	52,3	51,9	51,9
65_B		--	208247,13	389958,17	5,00	55,2	53,9	53,9
66_A		--	208249,54	389963,42	1,50	51,4	51,4	51,4
66_B		--	208249,54	389963,42	5,00	53,9	53,9	53,9
67_A		--	208247,32	389923,27	1,50	43,4	43,4	43,4
67_B		--	208247,32	389923,27	5,00	45,6	45,6	45,6
68_A		--	208242,50	389920,29	1,50	43,3	43,3	43,3
68_B		--	208242,50	389920,29	5,00	46,0	46,0	46,0
69_A		--	208237,33	389917,07	1,50	43,6	43,6	43,6
69_B		--	208237,33	389917,07	5,00	45,7	45,7	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
70_A		--	208232,80	389914,24	1,50	43,1	43,1	43,1
70_B		--	208232,80	389914,24	5,00	44,5	44,5	44,5
71_A		--	208228,08	389911,30	1,50	43,8	43,8	43,8
71_B		--	208228,08	389911,30	5,00	43,5	43,5	43,5
72_A		--	208222,96	389908,10	1,50	43,6	43,6	43,6
72_B		--	208222,96	389908,10	5,00	43,9	43,9	43,9
73_A		--	208217,93	389910,36	1,50	54,2	54,2	54,2
73_B		--	208217,93	389910,36	5,00	56,6	56,6	56,6
74_A		--	208218,29	389916,17	1,50	56,6	56,6	56,6
74_B		--	208218,29	389916,17	5,00	59,6	59,6	59,6
75_A		--	208223,35	389919,32	1,50	57,2	57,2	57,2
75_B		--	208223,35	389919,32	5,00	60,2	60,2	60,2
76_A		--	208228,14	389922,31	1,50	57,0	57,0	57,0
76_B		--	208228,14	389922,31	5,00	60,1	60,1	60,1
77_A		--	208233,36	389925,57	1,50	55,5	55,5	55,5
77_B		--	208233,36	389925,57	5,00	58,5	58,5	58,5
78_A		--	208246,88	389928,95	1,50	51,2	51,2	51,2
78_B		--	208246,88	389928,95	5,00	53,9	53,9	53,9
79_A		--	208237,71	389928,28	1,50	55,2	55,2	55,2
79_B		--	208237,71	389928,28	5,00	58,2	58,2	58,2
80_A		--	208242,46	389931,22	1,50	55,0	55,0	55,0
80_B		--	208242,46	389931,22	5,00	58,2	58,2	58,2
81_A		--	208243,12	389902,34	1,50	44,4	44,4	44,4
81_B		--	208243,12	389902,34	5,00	45,5	45,5	45,5
82_A		--	208248,23	389905,53	1,50	49,8	49,8	49,8
82_B		--	208248,23	389905,53	5,00	51,1	51,1	51,1
83_A		--	208252,90	389908,44	1,50	42,8	42,8	42,8
83_B		--	208252,90	389908,44	5,00	44,7	44,7	44,7
84_A		--	208257,44	389911,27	1,50	47,4	47,4	47,4
84_B		--	208257,44	389911,27	5,00	49,3	49,3	49,3
85_A		--	208262,49	389914,36	1,50	50,0	50,0	50,0
85_B		--	208262,49	389914,36	5,00	51,8	51,8	51,8
86_A		--	208267,51	389911,72	1,50	44,8	44,8	44,8
86_B		--	208267,51	389911,72	5,00	46,1	46,1	46,1
87_A		--	208267,27	389906,37	1,50	38,6	38,6	38,6
87_B		--	208267,27	389906,37	5,00	37,2	35,0	35,0
88_A		--	208262,06	389903,17	1,50	35,4	34,8	34,8
88_B		--	208262,06	389903,17	5,00	35,3	34,9	34,9
89_A		--	208257,50	389900,33	1,50	36,9	36,9	36,9
89_B		--	208257,50	389900,33	5,00	36,0	36,0	36,0
90_A		--	208252,83	389897,42	1,50	34,8	34,8	34,8
90_B		--	208252,83	389897,42	5,00	36,0	36,0	36,0
91_A		--	208247,93	389894,36	1,50	35,7	35,7	35,7
91_B		--	208247,93	389894,36	5,00	36,0	36,0	36,0
92_A		--	208242,90	389896,98	1,50	42,9	42,9	42,9
92_B		--	208242,90	389896,98	5,00	44,5	44,5	44,5
93_A		--	208282,11	389966,71	1,50	45,9	45,9	45,9
93_B		--	208282,11	389966,71	5,00	48,4	48,4	48,4
94_A		--	208284,25	389971,53	1,50	44,1	44,1	44,1
94_B		--	208284,25	389971,53	5,00	46,7	46,7	46,7
95_A		--	208290,62	389971,41	1,50	39,0	39,0	39,0
95_B		--	208290,62	389971,41	5,00	40,1	40,1	40,1
96_A		--	208288,32	389966,17	1,50	42,2	42,2	42,2
96_B		--	208288,32	389966,17	5,00	42,8	42,8	42,8
97_A		--	208296,97	389961,25	1,50	43,1	43,1	43,1
97_B		--	208296,97	389961,25	5,00	44,0	44,0	44,0
98_A		--	208297,49	389966,63	1,50	40,1	40,1	40,1
98_B		--	208297,49	389966,63	5,00	41,7	41,7	41,7
99_A		--	208302,92	389964,38	1,50	39,0	39,0	39,0
99_B		--	208302,92	389964,38	5,00	39,9	39,9	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_A	tuin wo6	--	208212,49	389905,72	1,50	55,2	54,2	54,2
T02_A	tuin wo5	--	208208,94	389911,20	1,50	59,0	58,8	58,8
T03_A	tuin wo4	--	208201,52	389922,48	1,50	61,9	61,9	61,9
T04_A	tuin wo3	--	208197,98	389928,93	1,50	63,8	63,8	63,8
T05_A	tuin wo2	--	208191,20	389939,25	1,50	70,1	70,1	70,1
T06_A	tuin wo1	--	208187,66	389945,06	1,50	70,7	70,7	70,7
T07_A	tuin wo7	--	208199,82	389944,83	1,50	63,7	63,7	63,7
T08_A	tuin wo8	--	208204,96	389947,91	1,50	57,2	57,2	57,2
T09_A	tuin wo9	--	208209,76	389950,82	1,50	56,6	56,6	56,6
T10_A	tuin wo10	--	208214,73	389954,08	1,50	57,8	57,8	57,8
T11_A	tuin wo11	--	208219,52	389957,34	1,50	62,4	61,6	61,6
T12_A	tuin wo12	--	208229,46	389963,16	1,50	60,7	60,7	60,7
T13_A	tuin wo13	--	208235,12	389966,76	1,50	54,1	54,1	54,1
T14_A	tuin wo14	--	208239,57	389969,67	1,50	53,3	53,3	53,3
T15_A	tuin wo15	--	208244,37	389972,24	1,50	55,9	55,9	55,9
T16_A	tuin wo16	--	208249,51	389975,33	1,50	56,3	56,3	56,3
T17_A	tuin wo17	--	208243,34	389956,31	1,50	54,6	54,6	54,6
T18_A	tuin wo18	--	208246,26	389951,34	1,50	61,5	61,5	61,5
T19_A	tuin wo19	--	208249,51	389946,88	1,50	60,9	60,9	60,9
T20_A	tuin wo20	--	208253,63	389941,23	1,50	59,7	59,7	59,7
T21_A	tuin 21	--	208256,88	389936,94	1,50	59,4	59,4	59,4
T22_A	tuin wo22	--	208216,10	389918,61	1,50	58,8	57,7	57,7
T23_A	tuin wo23	--	208221,41	389922,38	1,50	58,1	58,1	58,1
T24_A	tuin wo24	--	208226,21	389925,63	1,50	58,0	58,0	58,0
T25_A	tuin wo25	--	208231,00	389928,37	1,50	56,6	56,6	56,6
T26_A	tuin wo26	--	208235,80	389931,46	1,50	56,9	56,9	56,9
T27_A	tuin wo27	--	208240,77	389934,72	1,50	57,0	57,0	57,0
T28_A	tuin wo 27	--	208272,48	390003,09	1,50	47,0	47,0	47,0
T29_A	tuin wo 28	--	208275,56	389998,12	1,50	49,6	49,6	49,6
T30_A	tuin wo 29	--	208278,30	389992,81	1,50	46,1	46,1	46,1
T31_A	tuin wo 30	--	208281,22	389987,50	1,50	43,4	43,4	43,4
T32_A	tuin wo 31	--	208284,64	389983,04	1,50	43,5	43,5	43,5
T33_A	tuin wo33	--	208293,38	389973,62	1,50	44,2	44,2	44,2
T34_A	tuin wo34	--	208292,31	389959,92	1,50	48,2	48,2	48,2
T35_A	tuin wo31	--	208284,81	390005,41	1,50	48,3	48,3	48,3
T36_A	tuin wo32	--	208287,06	390039,90	1,50	39,4	37,5	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 23_A - woning 10
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag
23_A	woning 10	--	208208,68	389965,37	1,50	75,7
B-p-Vr2	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208202,15	389978,51	1,20	75,7
B-paankop	B p aan/ afkoppelen vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208203,86	389979,20	1,00	74,4
B-p-Vr3	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208186,53	389967,29	1,20	70,9
B-Vr1	B vrachtwagens laaddock	bronnen excl. tackers	208144,74	389973,85	1,20	70,4
B-p-afval	B piek afvalcontainer legen	Beerendonckerweg 2e	208186,22	389978,16	1,50	70,4
Baankop	vrachtwagens; aan-/afkoppelen	bronnen excl. tackers	208204,07	389978,34	1,00	68,1
B-afval	B afvalcontainer legen	bronnen excl. tackers	208186,68	389979,51	1,50	65,3
B-Vr2	B vrachtwagens hout lossen / afval ophalen	bronnen excl. tackers	208144,95	389974,16	1,20	63,7
B-pgevlad1	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208215,20	389984,57	1,30	63,7
B-pgevlad2	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208213,08	389988,01	1,30	63,4
B-p-Vr1	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208159,86	389950,55	1,20	60,8
B-p-houtaf	B piek houtafvalcontainer	Beerendonckerweg 2e	208172,07	389994,08	1,50	54,2
B-LPG	B LPG heftruck	bronnen excl. tackers	208172,93	389996,05	1,00	51,1
B-p-open	B piek opendeur voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208176,71	389998,62	0,00	50,7
B-houtafv	B afvalhoutcontainer omwisselen	bronnen excl. tackers	208170,86	389995,42	1,50	49,9
B-gevlad1	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208215,16	389984,64	1,30	48,5
B-gevlad2	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208213,08	389988,02	1,30	48,2
B-p-gev2	B piek metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,16	389983,95	2,10	47,3
B-P	B personenauto's	bronnen excl. tackers	208143,73	389975,28	0,75	45,1
B-p-dak1	B piek dak tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208215,99	389984,58	0,10	41,0
B-gev5	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208190,56	389978,40	0,00	38,6
B-pomp	B pomp	bronnen excl. tackers	208214,95	389982,17	0,50	35,9
B-open	B opendeur voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208176,71	389998,62	0,00	35,7
B-gev2	B metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,56	389984,20	2,10	32,2
B-gev6	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208196,50	389982,18	4,50	31,6
B-dak1	B dak tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208215,95	389984,75	0,10	26,2
B-gev9	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208171,67	390006,81	0,00	23,6
B-dak2	B dak voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208210,34	389991,75	0,10	20,7
B-p-gev1	B piek spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,22	389983,99	0,00	14,2
B-gev7	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208171,74	390007,52	0,00	10,0
B-gev3	B metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208193,98	390021,20	2,10	5,5
B-gev8	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208178,35	390011,47	4,50	5,3
B-gev1	B Spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,49	389984,16	0,00	-0,9
B-gev4	B Spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208193,93	390021,17	0,00	-28,3
LAmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	75,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 23_A - woning 10
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Bron	Avond	Nacht
23_A	75,7	75,7
B-p-Vr2	75,7	75,7
B-paankop	74,4	74,4
B-p-Vr3	70,9	70,9
B-Vr1	70,4	70,4
B-p-afval	--	--
Baankop	68,1	68,1
B-afval	--	--
B-Vr2	--	--
B-pgevlad1	--	--
B-pgevlad2	--	--
B-p-Vr1	60,8	60,8
B-p-houtaf	--	--
B-LPG	--	--
B-p-open	--	--
B-houtafv	--	--
B-gevlad1	--	--
B-gevlad2	--	--
B-p-gev2	--	47,3
B-P	45,1	45,1
B-p-dak1	--	41,0
B-gev5	--	38,6
B-pomp	35,9	35,9
B-open	--	--
B-gev2	--	32,2
B-gev6	--	31,6
B-dak1	--	26,2
B-gev9	--	23,6
B-dak2	--	20,7
B-p-gev1	--	14,2
B-gev7	--	10,0
B-gev3	--	5,5
B-gev8	--	5,3
B-gev1	--	-0,9
B-gev4	--	-28,3
LAmax	75,7	75,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 23_B - woning 10
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag
23_B	woning 10	--	208208,68	389965,37	5,00	75,6
B-p-Vr2	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208202,15	389978,51	1,20	75,6
B-paankop	B p aan/ afkoppelen vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208203,86	389979,20	1,00	74,3
B-p-Vr3	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208186,53	389967,29	1,20	70,9
B-Vr1	B vrachtwagens laaddock	bronnen excl. tackers	208144,74	389973,85	1,20	70,3
Baankop	vrachtwagens; aan-/afkoppelen	bronnen excl. tackers	208204,07	389978,34	1,00	67,9
B-p-Vr1	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208159,86	389950,55	1,20	63,4
B-p-dak1	B piek dak tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208215,99	389984,58	0,10	49,8
B-P	B personenauto's	bronnen excl. tackers	208143,73	389975,28	0,75	47,9
B-p-gev2	B piek metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,16	389983,95	2,10	47,4
B-gev5	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208190,56	389978,40	0,00	38,5
B-pomp	B pomp	bronnen excl. tackers	208214,95	389982,17	0,50	35,8
B-dak1	B dak tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208215,95	389984,75	0,10	34,8
B-gev2	B metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,56	389984,20	2,10	32,3
B-gev6	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208196,50	389982,18	4,50	31,8
B-dak2	B dak voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208210,34	389991,75	0,10	29,3
B-gev9	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208171,67	390006,81	0,00	26,2
B-p-gev1	B piek spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,22	389983,99	0,00	14,9
B-gev7	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208171,74	390007,52	0,00	12,6
B-gev3	B metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208193,98	390021,20	2,10	7,0
B-gev8	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208178,35	390011,47	4,50	3,6
B-gev1	B Spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,49	389984,16	0,00	-0,2
B-gev4	B Spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208193,93	390021,17	0,00	-25,1
B-pgevlad2	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208213,08	389988,01	1,30	63,4
B-pgevlad1	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208215,20	389984,57	1,30	63,7
B-gevlad2	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208213,08	389988,02	1,30	48,2
B-gevlad1	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208215,16	389984,64	1,30	48,5
B-p-open	B piek opendeur voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208176,71	389998,62	0,00	55,5
B-p-houtaf	B piek houtafvalcontainer	Beerendonckerweg 2e	208172,07	389994,08	1,50	59,4
B-p-afval	B piek afvalcontainer legen	Beerendonckerweg 2e	208186,22	389978,16	1,50	70,3
B-open	B opendeur voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208176,71	389998,62	0,00	40,5
B-afval	B afvalcontainer legen	bronnen excl. tackers	208186,68	389979,51	1,50	65,2
B-houtafv	B afvalhoutcontainer omwisselen	bronnen excl. tackers	208170,86	389995,42	1,50	56,1
B-LPG	B LPG heftruck	bronnen excl. tackers	208172,93	389996,05	1,00	54,1
B-Vr2	B vrachtwagens hout lossen / afval ophalen	bronnen excl. tackers	208144,95	389974,16	1,20	63,9
LAmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	75,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 23_B - woning 10
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Bron	Avond	Nacht
23_B	75,6	75,6
B-p-Vr2	75,6	75,6
B-paankop	74,3	74,3
B-p-Vr3	70,9	70,9
B-Vr1	70,3	70,3
Baankop	67,9	67,9
B-p-Vr1	63,4	63,4
B-p-dak1	--	49,8
B-P	47,9	47,9
B-p-gev2	--	47,4
B-gev5	--	38,5
B-pomp	35,8	35,8
B-dak1	--	34,8
B-gev2	--	32,3
B-gev6	--	31,8
B-dak2	--	29,3
B-gev9	--	26,2
B-p-gev1	--	14,9
B-gev7	--	12,6
B-gev3	--	7,0
B-gev8	--	3,6
B-gev1	--	-0,2
B-gev4	--	-25,1
B-pgevlad2	--	--
B-pgevlad1	--	--
B-gevlad2	--	--
B-gevlad1	--	--
B-p-open	--	--
B-p-houtaf	--	--
B-p-afval	--	--
B-open	--	--
B-afval	--	--
B-houtafv	--	--
B-LPG	--	--
B-Vr2	--	--
LAmax	75,6	75,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	woning 6	--	208204,14	389898,07	1,50	44,1	43,5	43,5
01_B	woning 6	--	208204,14	389898,07	5,00	40,3	40,3	40,3
02_A	woning 6	--	208200,07	389899,07	1,50	57,4	57,4	57,4
02_B	woning 6	--	208200,07	389899,07	5,00	60,3	60,3	60,3
03_A	woning 5	--	208197,26	389903,51	1,50	58,3	58,3	58,3
03_B	woning 5	--	208197,26	389903,51	5,00	61,3	61,3	61,3
04_A	woning 5	--	208199,26	389908,71	1,50	50,4	50,4	50,4
04_B	woning 5	--	208199,26	389908,71	5,00	53,0	53,0	53,0
05_A	woning 4	--	208193,97	389915,41	1,50	50,3	50,3	50,3
05_B	woning 4	--	208193,97	389915,41	5,00	52,5	52,5	52,5
06_A	woning 4	--	208188,89	389916,34	1,50	61,8	61,8	61,8
06_B	woning 4	--	208188,89	389916,34	5,00	64,0	64,0	64,0
07_A	woning 3	--	208186,30	389920,41	1,50	63,3	63,3	63,3
07_B	woning 3	--	208186,30	389920,41	5,00	65,1	65,1	65,1
08_A	woning 3	--	208187,63	389925,12	1,50	58,2	58,2	58,2
08_B	woning 3	--	208187,63	389925,12	5,00	62,0	62,0	62,0
09_A	woning 2	--	208182,62	389932,16	1,50	57,6	57,6	57,6
09_B	woning 2	--	208182,62	389932,16	5,00	63,1	63,1	63,1
100_A		--	208302,96	389958,62	1,50	43,3	43,3	43,3
100_B		--	208302,96	389958,62	5,00	43,6	43,6	43,6
101_A		--	208270,06	389917,31	1,50	45,5	45,5	45,5
101_B		--	208270,06	389917,31	5,00	48,1	48,1	48,1
102_A		--	208277,65	389922,09	1,50	44,9	44,9	44,9
102_B		--	208277,65	389922,09	5,00	47,7	47,7	47,7
103_A		--	208285,94	389927,35	1,50	50,4	50,4	50,4
103_B		--	208285,94	389927,35	5,00	51,4	51,4	51,4
104_A		--	208294,01	389932,39	1,50	46,7	46,7	46,7
104_B		--	208294,01	389932,39	5,00	47,1	47,1	47,1
105_A		--	208301,87	389937,33	1,50	42,9	42,9	42,9
105_B		--	208301,87	389937,33	5,00	43,9	43,9	43,9
106_A		--	208305,10	389937,76	1,50	37,2	37,2	37,2
106_B		--	208305,10	389937,76	5,00	37,8	37,8	37,8
107_A		--	208307,01	389928,16	1,50	31,9	31,9	31,9
107_B		--	208307,01	389928,16	5,00	32,6	32,6	32,6
108_A		--	208299,17	389923,23	1,50	32,6	32,6	32,6
108_B		--	208299,17	389923,23	5,00	32,8	32,8	32,8
109_A		--	208291,21	389918,25	1,50	33,9	33,9	33,9
109_B		--	208291,21	389918,25	5,00	34,2	34,2	34,2
10_A	woning 2	--	208178,38	389932,81	1,50	69,0	69,0	69,0
10_B	woning 2	--	208178,38	389932,81	5,00	69,1	69,1	69,1
110_A		--	208283,14	389913,13	1,50	35,2	35,2	35,2
110_B		--	208283,14	389913,13	5,00	35,8	35,0	35,0
111_A		--	208275,02	389908,02	1,50	36,5	31,0	31,0
111_B		--	208275,02	389908,02	5,00	33,2	30,7	30,7
112_A		--	208271,08	389909,14	1,50	42,9	42,9	42,9
112_B		--	208271,08	389909,14	5,00	45,4	45,4	45,4
113_A	woning 31	--	208286,63	390006,93	1,50	44,2	44,2	44,2
113_B	woning 31	--	208286,63	390006,93	5,00	47,2	47,2	47,2
114_A	woning 31	--	208289,18	390012,35	1,50	48,7	48,7	48,7
114_B	woning 31	--	208289,18	390012,35	5,00	51,4	51,4	51,4
115_A	woning 31	--	208294,93	390011,95	1,50	37,6	37,6	37,6
115_B	woning 31	--	208294,93	390011,95	5,00	38,7	38,7	38,7
116_A	woning 31	--	208293,27	390007,01	1,50	42,4	42,4	42,4
116_B	woning 31	--	208293,27	390007,01	5,00	44,0	44,0	44,0
117_A	woning 32	--	208287,86	390031,91	1,50	38,7	38,1	38,1
117_B	woning 32	--	208287,86	390031,91	5,00	42,8	42,8	42,8
118_A	woning 32	--	208288,25	390037,83	1,50	39,8	39,8	39,8
118_B	woning 32	--	208288,25	390037,83	5,00	42,4	42,4	42,4
119_A	woning 32	--	208293,51	390035,51	1,50	37,8	37,8	37,8
119_B	woning 32	--	208293,51	390035,51	5,00	39,5	39,5	39,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	woning 1	--	208175,34	389937,67	1,50	71,2	71,2	71,2
11_B	woning 1	--	208175,34	389937,67	5,00	71,2	71,2	71,2
120_A	woning 32	--	208293,73	390029,81	1,50	50,9	50,9	50,9
120_B	woning 32	--	208293,73	390029,81	5,00	51,6	51,6	51,6
12_A	woning 1	--	208178,43	389943,23	1,50	65,0	65,0	65,0
12_B	woning 1	--	208178,43	389943,23	5,00	71,3	71,3	71,3
13_A	woning 1	--	208183,06	389942,89	1,50	61,6	61,6	61,6
13_B	woning 1	--	208183,06	389942,89	5,00	66,7	66,7	66,7
14_A	woning 2	--	208186,04	389938,12	1,50	57,9	57,9	57,9
14_B	woning 2	--	208186,04	389938,12	5,00	65,5	64,7	64,7
15_A	woning 3	--	208193,93	389925,77	1,50	56,8	56,8	56,8
15_B	woning 3	--	208193,93	389925,77	5,00	63,1	62,5	62,5
16_A	woning 4	--	208196,97	389920,98	1,50	57,5	57,5	57,5
16_B	woning 4	--	208196,97	389920,98	5,00	62,1	61,4	61,4
17_A	woning 5	--	208204,79	389909,01	1,50	54,8	54,8	54,8
17_B	woning 5	--	208204,79	389909,01	5,00	58,8	58,8	58,8
18_A	woning 6	--	208207,77	389904,31	1,50	53,3	52,7	52,7
18_B	woning 6	--	208207,77	389904,31	5,00	56,7	56,1	56,1
19_A	woning 7	--	208193,29	389950,85	1,50	63,0	62,8	62,8
19_B	woning 7	--	208193,29	389950,85	5,00	66,7	66,7	66,7
20_A	woning 7	--	208193,84	389956,12	1,50	65,3	65,3	65,3
20_B	woning 7	--	208193,84	389956,12	5,00	68,1	66,8	66,8
21_A	woning 8	--	208198,63	389959,10	1,50	63,2	63,2	63,2
21_B	woning 8	--	208198,63	389959,10	5,00	67,7	67,4	67,4
22_A	woning 9	--	208203,33	389962,03	1,50	61,8	61,8	61,8
22_B	woning 9	--	208203,33	389962,03	5,00	68,0	67,9	67,9
23_A	woning 10	--	208208,68	389965,37	1,50	60,2	60,2	60,2
23_B	woning 10	--	208208,68	389965,37	5,00	68,2	68,2	68,2
24_A	woning 11	--	208213,73	389968,53	1,50	59,0	59,0	59,0
24_B	woning 11	--	208213,73	389968,53	5,00	68,1	68,1	68,1
25_A	woning 11	--	208218,02	389965,46	1,50	54,0	54,0	54,0
25_B	woning 11	--	208218,02	389965,46	5,00	60,4	58,1	58,1
26_A	woning 12	--	208223,09	389968,53	1,50	56,9	56,9	56,9
26_B	woning 12	--	208223,09	389968,53	5,00	62,5	62,5	62,5
27_A	woning 12	--	208223,65	389974,59	1,50	60,6	60,6	60,6
27_B	woning 12	--	208223,65	389974,59	5,00	67,2	67,2	67,2
28_A	woning 13	--	208228,33	389977,51	1,50	66,3	66,3	66,3
28_B	woning 13	--	208228,33	389977,51	5,00	67,1	67,1	67,1
29_A	woning 14	--	208232,69	389980,23	1,50	62,3	62,3	62,3
29_B	woning 14	--	208232,69	389980,23	5,00	64,2	64,2	64,2
30_A	woning 15	--	208237,58	389983,28	1,50	65,0	65,0	65,0
30_B	woning 15	--	208237,58	389983,28	5,00	66,6	66,6	66,6
31_A	woning 16	--	208242,72	389986,48	1,50	63,2	63,2	63,2
31_B	woning 16	--	208242,72	389986,48	5,00	65,3	65,3	65,3
32_A	woning 16	--	208247,29	389983,98	1,50	52,4	52,4	52,4
32_B	woning 16	--	208247,29	389983,98	5,00	55,0	55,0	55,0
33_A	woning 16	--	208247,20	389978,31	1,50	48,2	48,2	48,2
33_B	woning 16	--	208247,20	389978,31	5,00	50,3	50,3	50,3
34_A	woning 15	--	208242,09	389975,12	1,50	48,2	48,2	48,2
34_B	woning 15	--	208242,09	389975,12	5,00	49,8	49,8	49,8
35_A	woning 14	--	208237,40	389972,19	1,50	50,0	50,0	50,0
35_B	woning 14	--	208237,40	389972,19	5,00	51,2	51,2	51,2
36_A	woning 13	--	208232,85	389969,35	1,50	51,2	51,2	51,2
36_B	woning 13	--	208232,85	389969,35	5,00	52,0	52,0	52,0
37_A	woning 12	--	208227,92	389966,28	1,50	53,1	53,1	53,1
37_B	woning 12	--	208227,92	389966,28	5,00	53,5	53,5	53,5
38_A	woning 11	--	208217,65	389959,99	1,50	51,8	51,8	51,8
38_B	woning 11	--	208217,65	389959,99	5,00	51,6	51,6	51,6
39_A	woning 10	--	208212,98	389957,08	1,50	53,4	53,4	53,4
39_B	woning 10	--	208212,98	389957,08	5,00	53,2	53,2	53,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_A	woning 9	--	208207,80	389953,85	1,50	53,7	53,7	53,7
40_B	woning 9	--	208207,80	389953,85	5,00	53,5	53,5	53,5
41_A	woning 8	--	208202,88	389950,78	1,50	53,7	53,7	53,7
41_B	woning 8	--	208202,88	389950,78	5,00	53,3	53,3	53,3
42_A	woning 7	--	208198,15	389947,83	1,50	50,9	50,9	50,9
42_B	woning 7	--	208198,15	389947,83	5,00	51,9	51,9	51,9
43_A	woning 31	--	208273,41	389976,43	1,50	44,9	44,9	44,9
43_B	woning 31	--	208273,41	389976,43	5,00	48,0	48,0	48,0
44_A	woning 30	--	208270,27	389981,38	1,50	45,3	45,3	45,3
44_B	woning 30	--	208270,27	389981,38	5,00	48,6	48,6	48,6
45_A	woning 29	--	208266,96	389986,57	1,50	46,9	46,9	46,9
45_B	woning 29	--	208266,96	389986,57	5,00	50,7	50,7	50,7
46_A	woning 28	--	208263,99	389991,25	1,50	56,7	56,7	56,7
46_B	woning 28	--	208263,99	389991,25	5,00	60,5	60,5	60,5
47_A	woning 27	--	208261,05	389995,87	1,50	58,6	58,6	58,6
47_B	woning 27	--	208261,05	389995,87	5,00	62,0	62,0	62,0
48_A	woning 27	--	208263,50	390000,53	1,50	55,2	55,2	55,2
48_B	woning 27	--	208263,50	390000,53	5,00	58,6	58,6	58,6
49_A	woning 27	--	208269,18	390000,44	1,50	41,7	41,7	41,7
49_B	woning 27	--	208269,18	390000,44	5,00	44,5	44,5	44,5
50_A	woning 28	--	208272,33	389995,49	1,50	44,7	44,7	44,7
50_B	woning 28	--	208272,33	389995,49	5,00	47,0	47,0	47,0
51_A	woning 29	--	208275,43	389990,61	1,50	44,0	44,0	44,0
51_B	woning 29	--	208275,43	389990,61	5,00	45,9	45,9	45,9
52_A	woning 30	--	208278,36	389986,01	1,50	41,8	41,8	41,8
52_B	woning 30	--	208278,36	389986,01	5,00	42,9	42,9	42,9
53_A	woning 31	--	208281,29	389981,40	1,50	41,0	41,0	41,0
53_B	woning 31	--	208281,29	389981,40	5,00	43,3	43,3	43,3
54_A	woning 31	--	208278,85	389976,27	1,50	39,1	39,1	39,1
54_B	woning 31	--	208278,85	389976,27	5,00	40,0	40,0	40,0
55_A		--	208255,00	389963,15	1,50	44,9	44,9	44,9
55_B		--	208255,00	389963,15	5,00	47,5	47,5	47,5
56_A		--	208257,99	389958,44	1,50	43,7	43,7	43,7
56_B		--	208257,99	389958,44	5,00	46,5	46,5	46,5
57_A		--	208261,01	389953,68	1,50	43,6	43,6	43,6
57_B		--	208261,01	389953,68	5,00	46,3	46,3	46,3
58_A		--	208264,09	389948,85	1,50	42,7	42,7	42,7
58_B		--	208264,09	389948,85	5,00	45,3	45,3	45,3
59_A		--	208267,07	389944,17	1,50	38,4	38,1	38,4
59_B		--	208267,07	389944,17	5,00	41,1	40,4	41,1
60_A		--	208264,77	389939,08	1,50	39,3	39,3	39,3
60_B		--	208264,77	389939,08	5,00	41,7	41,7	41,7
61_A		--	208258,99	389939,52	1,50	52,9	52,9	52,9
61_B		--	208258,99	389939,52	5,00	54,5	54,5	54,5
62_A		--	208255,89	389944,40	1,50	48,6	48,6	48,6
62_B		--	208255,89	389944,40	5,00	51,7	51,7	51,7
63_A		--	208252,94	389949,02	1,50	48,4	48,4	48,4
63_B		--	208252,94	389949,02	5,00	51,9	51,9	51,9
64_A		--	208250,36	389953,08	1,50	48,0	48,0	48,0
64_B		--	208250,36	389953,08	5,00	51,5	51,5	51,5
65_A		--	208247,13	389958,17	1,50	51,2	51,2	51,2
65_B		--	208247,13	389958,17	5,00	53,3	53,3	53,3
66_A		--	208249,54	389963,42	1,50	50,9	50,9	50,9
66_B		--	208249,54	389963,42	5,00	53,6	53,6	53,6
67_A		--	208247,32	389923,27	1,50	39,0	38,8	38,8
67_B		--	208247,32	389923,27	5,00	40,8	40,0	40,0
68_A		--	208242,50	389920,29	1,50	39,4	38,5	38,5
68_B		--	208242,50	389920,29	5,00	41,6	41,5	41,5
69_A		--	208237,33	389917,07	1,50	40,6	40,3	40,3
69_B		--	208237,33	389917,07	5,00	42,5	42,4	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
70_A		--	208232,80	389914,24	1,50	41,4	38,4	38,4
70_B		--	208232,80	389914,24	5,00	40,5	40,5	40,5
71_A		--	208228,08	389911,30	1,50	42,2	42,2	42,2
71_B		--	208228,08	389911,30	5,00	38,6	38,6	38,6
72_A		--	208222,96	389908,10	1,50	41,0	41,0	41,0
72_B		--	208222,96	389908,10	5,00	39,1	39,1	39,1
73_A		--	208217,93	389910,36	1,50	52,5	51,7	51,7
73_B		--	208217,93	389910,36	5,00	55,8	55,8	55,8
74_A		--	208218,29	389916,17	1,50	52,5	52,5	52,5
74_B		--	208218,29	389916,17	5,00	58,3	58,3	58,3
75_A		--	208223,35	389919,32	1,50	51,2	50,7	50,7
75_B		--	208223,35	389919,32	5,00	55,3	55,3	55,3
76_A		--	208228,14	389922,31	1,50	49,4	48,7	48,7
76_B		--	208228,14	389922,31	5,00	53,4	53,4	53,4
77_A		--	208233,36	389925,57	1,50	51,6	49,0	49,0
77_B		--	208233,36	389925,57	5,00	54,7	53,2	53,2
78_A		--	208246,88	389928,95	1,50	44,7	44,7	44,7
78_B		--	208246,88	389928,95	5,00	48,2	48,2	48,2
79_A		--	208237,71	389928,28	1,50	49,5	49,5	49,5
79_B		--	208237,71	389928,28	5,00	52,5	52,5	52,5
80_A		--	208242,46	389931,22	1,50	54,1	54,1	54,1
80_B		--	208242,46	389931,22	5,00	56,6	56,6	56,6
81_A		--	208243,12	389902,34	1,50	44,3	44,3	44,3
81_B		--	208243,12	389902,34	5,00	45,4	45,4	45,4
82_A		--	208248,23	389905,53	1,50	49,4	49,4	49,4
82_B		--	208248,23	389905,53	5,00	50,6	50,6	50,6
83_A		--	208252,90	389908,44	1,50	40,6	40,6	40,6
83_B		--	208252,90	389908,44	5,00	42,1	42,1	42,1
84_A		--	208257,44	389911,27	1,50	41,2	41,2	41,2
84_B		--	208257,44	389911,27	5,00	42,7	42,6	42,6
85_A		--	208262,49	389914,36	1,50	43,8	43,8	43,8
85_B		--	208262,49	389914,36	5,00	46,6	46,6	46,6
86_A		--	208267,51	389911,72	1,50	38,8	38,8	38,8
86_B		--	208267,51	389911,72	5,00	39,8	39,8	39,8
87_A		--	208267,27	389906,37	1,50	32,5	31,9	31,9
87_B		--	208267,27	389906,37	5,00	33,4	30,6	30,6
88_A		--	208262,06	389903,17	1,50	35,2	30,4	30,4
88_B		--	208262,06	389903,17	5,00	33,5	30,9	30,9
89_A		--	208257,50	389900,33	1,50	32,7	31,2	31,2
89_B		--	208257,50	389900,33	5,00	33,6	31,8	31,8
90_A		--	208252,83	389897,42	1,50	32,9	32,9	32,9
90_B		--	208252,83	389897,42	5,00	33,7	32,5	32,5
91_A		--	208247,93	389894,36	1,50	33,1	33,1	33,1
91_B		--	208247,93	389894,36	5,00	34,1	34,1	34,1
92_A		--	208242,90	389896,98	1,50	42,1	42,1	42,1
92_B		--	208242,90	389896,98	5,00	44,0	44,0	44,0
93_A		--	208282,11	389966,71	1,50	44,9	44,9	44,9
93_B		--	208282,11	389966,71	5,00	47,1	47,1	47,1
94_A		--	208284,25	389971,53	1,50	43,8	43,8	43,8
94_B		--	208284,25	389971,53	5,00	45,9	45,9	45,9
95_A		--	208290,62	389971,41	1,50	36,0	36,0	36,0
95_B		--	208290,62	389971,41	5,00	36,8	36,8	36,8
96_A		--	208288,32	389966,17	1,50	42,1	42,1	42,1
96_B		--	208288,32	389966,17	5,00	42,6	42,6	42,6
97_A		--	208296,97	389961,25	1,50	41,3	41,3	41,3
97_B		--	208296,97	389961,25	5,00	43,6	42,9	42,9
98_A		--	208297,49	389966,63	1,50	40,4	40,4	40,4
98_B		--	208297,49	389966,63	5,00	42,0	42,0	42,0
99_A		--	208302,92	389964,38	1,50	38,2	38,2	38,2
99_B		--	208302,92	389964,38	5,00	39,4	39,4	39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_A	tuin wo6	--	208212,49	389905,72	1,50	52,6	52,6	52,6
T02_A	tuin wo5	--	208208,94	389911,20	1,50	53,4	53,4	53,4
T03_A	tuin wo4	--	208201,52	389922,48	1,50	57,2	57,1	57,1
T04_A	tuin wo3	--	208197,98	389928,93	1,50	57,1	57,1	57,1
T05_A	tuin wo2	--	208191,20	389939,25	1,50	60,4	60,4	60,4
T06_A	tuin wo1	--	208187,66	389945,06	1,50	64,7	64,7	64,7
T07_A	tuin wo7	--	208199,82	389944,83	1,50	58,4	58,4	58,4
T08_A	tuin wo8	--	208204,96	389947,91	1,50	54,6	54,6	54,6
T09_A	tuin wo9	--	208209,76	389950,82	1,50	53,6	53,6	53,6
T10_A	tuin wo10	--	208214,73	389954,08	1,50	53,8	53,8	53,8
T11_A	tuin wo11	--	208219,52	389957,34	1,50	53,3	53,3	53,3
T12_A	tuin wo12	--	208229,46	389963,16	1,50	54,6	54,6	54,6
T13_A	tuin wo13	--	208235,12	389966,76	1,50	52,3	52,3	52,3
T14_A	tuin wo14	--	208239,57	389969,67	1,50	51,1	51,1	51,1
T15_A	tuin wo15	--	208244,37	389972,24	1,50	55,4	55,4	55,4
T16_A	tuin wo16	--	208249,51	389975,33	1,50	55,7	55,7	55,7
T17_A	tuin wo17	--	208243,34	389956,31	1,50	49,6	49,6	49,6
T18_A	tuin wo18	--	208246,26	389951,34	1,50	52,3	52,3	52,3
T19_A	tuin wo19	--	208249,51	389946,88	1,50	49,8	49,8	49,8
T20_A	tuin wo20	--	208253,63	389941,23	1,50	50,4	50,4	50,4
T21_A	tuin 21	--	208256,88	389936,94	1,50	54,1	54,1	54,1
T22_A	tuin wo22	--	208216,10	389918,61	1,50	54,3	54,3	54,3
T23_A	tuin wo23	--	208221,41	389922,38	1,50	53,7	53,2	53,2
T24_A	tuin wo24	--	208226,21	389925,63	1,50	52,0	51,0	51,0
T25_A	tuin wo25	--	208231,00	389928,37	1,50	55,8	51,3	51,3
T26_A	tuin wo26	--	208235,80	389931,46	1,50	55,3	55,3	55,3
T27_A	tuin wo27	--	208240,77	389934,72	1,50	55,7	55,7	55,7
T28_A	tuin wo 27	--	208272,48	390003,09	1,50	44,2	44,2	44,2
T29_A	tuin wo 28	--	208275,56	389998,12	1,50	46,9	46,9	46,9
T30_A	tuin wo 29	--	208278,30	389992,81	1,50	46,2	46,2	46,2
T31_A	tuin wo 30	--	208281,22	389987,50	1,50	42,1	42,1	42,1
T32_A	tuin wo 31	--	208284,64	389983,04	1,50	41,2	41,2	41,2
T33_A	tuin wo33	--	208293,38	389973,62	1,50	43,3	43,3	43,3
T34_A	tuin wo34	--	208292,31	389959,92	1,50	47,8	47,8	47,8
T35_A	tuin wo31	--	208284,81	390005,41	1,50	45,2	45,2	45,2
T36_A	tuin wo32	--	208287,06	390039,90	1,50	39,4	37,7	37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - woning 2
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag
10_A	woning 2	--	208178,38	389932,81	1,50	69,0
B-p-Vr1	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208159,86	389950,55	1,20	69,0
B-Vr2	B vrachtwagens hout lossen / afval ophalen	bronnen excl. tackers	208144,95	389974,16	1,20	58,2
B-Vr1	B vrachtwagens laaddock	bronnen excl. tackers	208144,74	389973,85	1,20	58,0
B-P	B personenauto's	bronnen excl. tackers	208143,73	389975,28	0,75	48,5
B-p-Vr3	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208186,53	389967,29	1,20	47,4
B-p-houtaf	B piek houtafvalcontainer	Beerendonckerweg 2e	208172,07	389994,08	1,50	47,3
B-p-afval	B piek afvalcontainer legen	Beerendonckerweg 2e	208186,22	389978,16	1,50	44,7
B-p-Vr2	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208201,78	389979,53	1,20	42,8
B-houtafv	B afvalhoutcontainer omwisselen	bronnen excl. tackers	208170,86	389995,42	1,50	42,5
B-paankop	B p aan/ afkoppelen vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208203,54	389981,23	1,00	41,2
B-afval	B afvalcontainer legen	bronnen excl. tackers	208186,68	389979,51	1,50	41,2
B-p-open	B piek opendeur voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208176,71	389998,62	0,00	39,1
B-LPG	B LPG heftruck	bronnen excl. tackers	208172,93	389996,05	1,00	36,8
Baankop	vrachtwagens; aan-/afkoppelen	bronnen excl. tackers	208203,75	389980,37	1,00	34,5
B-pgevlad1	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208215,20	389984,57	1,30	32,6
B-pgevlad2	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208213,08	389988,01	1,30	32,1
B-open	B opendeur voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208176,71	389998,62	0,00	24,1
B-p-dak1	B piek dak tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208215,99	389984,58	0,10	23,2
B-p-gev2	B piek metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,16	389983,95	2,10	17,4
B-gevlad1	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208215,16	389984,64	1,30	17,4
B-gevlad2	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208213,08	389988,02	1,30	17,0
B-gev9	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208171,67	390006,81	0,00	11,8
B-gev5	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208190,56	389978,40	0,00	9,6
B-dak1	B dak tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208215,95	389984,75	0,10	8,2
B-dak2	B dak voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208210,34	389991,75	0,10	6,1
B-gev6	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208196,50	389982,18	4,50	4,9
B-pomp	B pomp	bronnen excl. tackers	208214,95	389982,17	0,50	3,8
B-gev2	B metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,56	389984,20	2,10	2,3
B-gev7	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208171,74	390007,52	0,00	-3,9
B-gev8	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208178,35	390011,47	4,50	-7,8
B-gev3	B metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208193,98	390021,20	2,10	-12,4
B-p-gev1	B piek spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,22	389983,99	0,00	-17,4
B-gev1	B Spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,49	389984,16	0,00	-32,4
B-gev4	B Spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208193,93	390021,17	0,00	-44,4
LAmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	72,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - woning 2
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Bron	Avond	Nacht
10_A	69,0	69,0
B-p-Vr1	69,0	69,0
B-Vr2	--	--
B-Vr1	58,0	58,0
B-P	48,5	48,5
B-p-Vr3	47,4	47,4
B-p-houtaf	--	--
B-p-afval	--	--
B-p-Vr2	42,8	42,8
B-houtafv	--	--
B-paankop	41,2	41,2
B-afval	--	--
B-p-open	--	--
B-LPG	--	--
Baankop	34,5	34,5
B-pgevlad1	--	--
B-pgevlad2	--	--
B-open	--	--
B-p-dak1	--	23,2
B-p-gev2	--	17,4
B-gevlad1	--	--
B-gevlad2	--	--
B-gev9	--	11,8
B-gev5	--	9,6
B-dak1	--	8,2
B-dak2	--	6,1
B-gev6	--	4,9
B-pomp	3,8	3,8
B-gev2	--	2,3
B-gev7	--	-3,9
B-gev8	--	-7,8
B-gev3	--	-12,4
B-p-gev1	--	-17,4
B-gev1	--	-32,4
B-gev4	--	-44,4
LAmax	72,4	69,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_B - woning 1
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag
12_B	woning 1	--	208178,43	389943,23	5,00	71,3
B-p-Vr1	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208159,86	389950,55	1,20	71,3
B-p-Vr3	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208186,53	389967,29	1,20	70,1
B-Vr1	B vrachtwagens laaddock	bronnen excl. tackers	208144,74	389973,85	1,20	67,5
B-p-Vr2	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	Beerendonckerweg 2e	208201,78	389979,53	1,20	63,4
B-paankop	B p aan/ afkoppelen vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208203,54	389981,23	1,00	61,8
Baankop	vrachtwagens; aan-/afkoppelen	bronnen excl. tackers	208203,75	389980,37	1,00	55,1
B-P	B personenauto's	bronnen excl. tackers	208143,73	389975,28	0,75	52,4
B-p-dak1	B piek dak tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208215,99	389984,58	0,10	44,9
B-p-gev2	B piek metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,16	389983,95	2,10	39,3
B-gev9	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208171,67	390006,81	0,00	32,2
B-gev5	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208190,56	389978,40	0,00	31,7
B-dak1	B dak tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208215,95	389984,75	0,10	29,8
B-dak2	B dak voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208210,34	389991,75	0,10	26,0
B-gev2	B metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,56	389984,20	2,10	24,2
B-gev6	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208196,50	389982,18	4,50	24,0
B-pomp	B pomp	bronnen excl. tackers	208214,95	389982,17	0,50	23,7
B-gev7	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208171,74	390007,52	0,00	10,2
B-gev8	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208178,35	390011,47	4,50	3,7
B-p-gev1	B piek spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,22	389983,99	0,00	2,9
B-gev3	B metalen gevel tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208193,98	390021,20	2,10	2,8
B-gev1	B Spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208216,49	389984,16	0,00	-12,1
B-gev4	B Spouwmuur tussenhal tackers	Beerendonckerweg 2e	208193,93	390021,17	0,00	-30,1
B-pgevlad2	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208213,08	389988,01	1,30	55,6
B-pgevlad1	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208215,20	389984,57	1,30	55,3
B-gevlad2	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208213,08	389988,02	1,30	40,4
B-gevlad1	B gevel heftruck laden vrachtwagen	Beerendonckerweg 2e	208215,16	389984,64	1,30	40,2
B-p-open	B piek opendeur voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208176,71	389998,62	0,00	60,1
B-p-houtaf	B piek houtafvalcontainer	Beerendonckerweg 2e	208172,07	389994,08	1,50	65,2
B-p-afval	B piek afvalcontainer legen	Beerendonckerweg 2e	208186,22	389978,16	1,50	67,2
B-open	B opendeur voorste hal tackers+zaag	Beerendonckerweg 2e	208176,71	389998,62	0,00	45,1
B-afval	B afvalcontainer legen	bronnen excl. tackers	208186,68	389979,51	1,50	64,1
B-houtafv	B afvalhoutcontainer omwisselen	bronnen excl. tackers	208170,86	389995,42	1,50	59,4
B-LPG	B LPG heftruck	bronnen excl. tackers	208172,93	389996,05	1,00	56,6
B-Vr2	B vrachtwagens hout lossen / afval ophalen	bronnen excl. tackers	208144,95	389974,16	1,20	67,0
LAmax	(hoofdgroep)	--	0,00	0,00	0,00	74,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen- HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_B - woning 1
Groep: Beerendonckerweg 2e

Naam Bron	Avond	Nacht
12_B	71,3	71,3
B-p-Vr1	71,3	71,3
B-p-Vr3	70,1	70,1
B-Vr1	67,5	67,5
B-p-Vr2	63,4	63,4
B-paankop	61,8	61,8
Baankop	55,1	55,1
B-P	52,4	52,4
B-p-dak1	--	44,9
B-p-gev2	--	39,3
B-gev9	--	32,2
B-gev5	--	31,7
B-dak1	--	29,8
B-dak2	--	26,0
B-gev2	--	24,2
B-gev6	--	24,0
B-pomp	23,7	23,7
B-gev7	--	10,2
B-gev8	--	3,7
B-p-gev1	--	2,9
B-gev3	--	2,8
B-gev1	--	-12,1
B-gev4	--	-30,1
B-pgevlad2	--	--
B-pgevlad1	--	--
B-gevlad2	--	--
B-gevlad1	--	--
B-p-open	--	--
B-p-houtaf	--	--
B-p-afval	--	--
B-open	--	--
B-afval	--	--
B-houtafv	--	--
B-LPG	--	--
B-Vr2	--	--
LAmax	74,7	71,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5, rekenresultaten gecumuleerd

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023

Model eigenschap	
Omschrijving	Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Verantwoordelijke	[redacted]
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|HMRI, industrie|
Aangemaakt door	[redacted] op 26-3-2023
Laatst ingezien door	[redacted] op 28-9-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	1,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,8
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	woning 6	--	208204,14	389898,07	1,50	50,3	32,2	25,4	50,3	80,8
01_B	woning 6	--	208204,14	389898,07	5,00	52,3	31,9	27,4	52,3	80,9
02_A	woning 6	--	208200,07	389899,07	1,50	50,9	39,8	27,7	50,9	82,1
02_B	woning 6	--	208200,07	389899,07	5,00	52,9	41,2	30,4	52,9	82,2
03_A	woning 5	--	208197,26	389903,51	1,50	50,4	40,4	27,7	50,4	81,8
03_B	woning 5	--	208197,26	389903,51	5,00	52,5	41,9	30,6	52,5	82,0
04_A	woning 5	--	208199,26	389908,71	1,50	41,6	39,9	27,1	44,9	72,6
04_B	woning 5	--	208199,26	389908,71	5,00	43,7	41,4	30,3	46,4	72,5
05_A	woning 4	--	208193,97	389915,41	1,50	48,4	35,6	25,3	48,4	79,5
05_B	woning 4	--	208193,97	389915,41	5,00	51,0	37,2	27,8	51,0	79,8
06_A	woning 4	--	208188,89	389916,34	1,50	48,7	42,3	29,0	48,7	80,5
06_B	woning 4	--	208188,89	389916,34	5,00	51,4	44,5	32,4	51,4	80,9
07_A	woning 3	--	208186,30	389920,41	1,50	48,1	42,9	29,5	48,1	80,2
07_B	woning 3	--	208186,30	389920,41	5,00	50,9	45,1	32,8	50,9	80,6
08_A	woning 3	--	208187,63	389925,12	1,50	44,3	44,0	31,4	49,0	77,1
08_B	woning 3	--	208187,63	389925,12	5,00	46,5	46,0	34,2	51,0	77,6
09_A	woning 2	--	208182,62	389932,16	1,50	46,2	36,1	26,9	46,2	76,8
09_B	woning 2	--	208182,62	389932,16	5,00	48,8	37,6	29,1	48,8	77,2
100_A		--	208302,96	389958,62	1,50	36,6	28,6	14,7	36,6	68,7
100_B		--	208302,96	389958,62	5,00	37,5	29,4	15,8	37,5	68,5
101_A		--	208270,06	389917,31	1,50	36,0	33,0	25,4	38,0	67,9
101_B		--	208270,06	389917,31	5,00	37,1	34,1	27,2	39,1	67,3
102_A		--	208277,65	389922,09	1,50	38,5	34,4	26,4	39,4	70,3
102_B		--	208277,65	389922,09	5,00	39,6	35,2	28,2	40,2	70,0
103_A		--	208285,94	389927,35	1,50	37,6	33,5	20,5	38,5	70,6
103_B		--	208285,94	389927,35	5,00	38,5	34,1	22,5	39,1	70,4
104_A		--	208294,01	389932,39	1,50	37,2	32,4	20,2	37,4	69,6
104_B		--	208294,01	389932,39	5,00	38,0	32,9	21,9	38,0	69,3
105_A		--	208301,87	389937,33	1,50	36,9	31,5	19,6	36,9	69,9
105_B		--	208301,87	389937,33	5,00	37,6	32,2	21,2	37,6	69,6
106_A		--	208305,10	389937,76	1,50	33,1	25,0	12,8	33,1	65,1
106_B		--	208305,10	389937,76	5,00	33,7	25,9	13,6	33,7	64,7
107_A		--	208307,01	389928,16	1,50	24,7	19,5	8,4	24,7	55,7
107_B		--	208307,01	389928,16	5,00	24,5	18,8	8,1	24,5	52,9
108_A		--	208299,17	389923,23	1,50	26,1	20,7	10,2	26,1	56,9
108_B		--	208299,17	389923,23	5,00	25,6	19,5	9,7	25,6	54,2
109_A		--	208291,21	389918,25	1,50	27,4	23,0	10,6	28,0	58,7
109_B		--	208291,21	389918,25	5,00	26,6	21,6	10,2	26,6	56,4
10_A	woning 2	--	208178,38	389932,81	1,50	47,3	44,7	33,5	49,7	80,3
10_B	woning 2	--	208178,38	389932,81	5,00	49,6	46,7	35,0	51,7	80,8
110_A		--	208283,14	389913,13	1,50	28,2	25,8	11,6	30,8	60,4
110_B		--	208283,14	389913,13	5,00	28,5	25,6	12,6	30,6	59,0
111_A		--	208275,02	389908,02	1,50	34,9	22,6	14,7	34,9	62,8
111_B		--	208275,02	389908,02	5,00	37,2	22,5	16,3	37,2	62,3
112_A		--	208271,08	389909,14	1,50	33,7	28,6	23,5	33,7	63,9
112_B		--	208271,08	389909,14	5,00	35,4	29,8	25,1	35,4	63,5
113_A	woning 31	--	208286,63	390006,93	1,50	33,8	31,9	22,8	36,9	63,4
113_B	woning 31	--	208286,63	390006,93	5,00	35,8	33,9	26,1	38,9	63,3
114_A	woning 31	--	208289,18	390012,35	1,50	35,4	34,4	28,0	39,4	67,1
114_B	woning 31	--	208289,18	390012,35	5,00	37,5	36,7	30,5	41,7	67,8
115_A	woning 31	--	208294,93	390011,95	1,50	27,3	24,7	12,0	29,7	58,1
115_B	woning 31	--	208294,93	390011,95	5,00	28,1	25,5	12,8	30,5	57,4
116_A	woning 31	--	208293,27	390007,01	1,50	30,9	28,5	15,6	33,5	62,0
116_B	woning 31	--	208293,27	390007,01	5,00	31,9	29,6	17,3	34,6	61,9
117_A	woning 32	--	208287,86	390031,91	1,50	31,4	30,4	16,7	35,4	61,2
117_B	woning 32	--	208287,86	390031,91	5,00	33,1	31,8	21,0	36,8	62,5
118_A	woning 32	--	208288,25	390037,83	1,50	28,3	28,4	15,1	33,4	59,1
118_B	woning 32	--	208288,25	390037,83	5,00	30,3	30,3	18,4	35,3	60,0
119_A	woning 32	--	208293,51	390035,51	1,50	28,3	27,8	13,9	32,8	59,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
119_B	woning 32	--	208293,51	390035,51	5,00	29,5	29,0	16,2	34,0	59,3
11_A	woning 1	--	208175,34	389937,67	1,50	47,4	45,5	35,1	50,5	81,1
11_B	woning 1	--	208175,34	389937,67	5,00	49,5	47,3	36,1	52,3	81,5
120_A	woning 32	--	208293,73	390029,81	1,50	32,5	32,0	23,1	37,0	63,5
120_B	woning 32	--	208293,73	390029,81	5,00	34,0	33,4	24,6	38,4	64,5
12_A	woning 1	--	208178,43	389943,23	1,50	51,2	47,3	40,7	52,3	82,3
12_B	woning 1	--	208178,43	389943,23	5,00	53,2	48,9	42,1	53,9	82,6
13_A	woning 1	--	208183,06	389942,89	1,50	50,6	43,8	39,3	50,6	78,9
13_B	woning 1	--	208183,06	389942,89	5,00	52,7	45,2	40,8	52,7	79,1
14_A	woning 2	--	208186,04	389938,12	1,50	49,2	42,4	36,3	49,2	78,0
14_B	woning 2	--	208186,04	389938,12	5,00	51,5	44,0	37,8	51,5	78,4
15_A	woning 3	--	208193,93	389925,77	1,50	46,1	39,0	30,2	46,1	74,9
15_B	woning 3	--	208193,93	389925,77	5,00	48,5	40,2	32,5	48,5	75,1
16_A	woning 4	--	208196,97	389920,98	1,50	45,3	37,7	29,1	45,3	73,8
16_B	woning 4	--	208196,97	389920,98	5,00	47,7	38,9	31,6	47,7	74,0
17_A	woning 5	--	208204,79	389909,01	1,50	44,7	35,8	27,0	44,7	73,2
17_B	woning 5	--	208204,79	389909,01	5,00	46,9	36,4	29,6	46,9	73,2
18_A	woning 6	--	208207,77	389904,31	1,50	42,9	34,5	25,9	42,9	74,8
18_B	woning 6	--	208207,77	389904,31	5,00	44,7	34,1	28,0	44,7	74,9
19_A	woning 7	--	208193,29	389950,85	1,50	46,3	44,8	36,3	49,8	79,2
19_B	woning 7	--	208193,29	389950,85	5,00	47,6	46,4	37,0	51,4	79,4
20_A	woning 7	--	208193,84	389956,12	1,50	53,9	48,9	44,3	54,3	83,1
20_B	woning 7	--	208193,84	389956,12	5,00	55,0	49,5	44,5	55,0	83,1
21_A	woning 8	--	208198,63	389959,10	1,50	53,7	49,6	45,2	55,2	82,9
21_B	woning 8	--	208198,63	389959,10	5,00	54,5	50,0	45,4	55,4	82,9
22_A	woning 9	--	208203,33	389962,03	1,50	53,8	50,5	46,3	56,3	82,9
22_B	woning 9	--	208203,33	389962,03	5,00	54,8	50,7	46,3	56,3	82,9
23_A	woning 10	--	208208,68	389965,37	1,50	53,6	51,4	47,3	57,3	82,6
23_B	woning 10	--	208208,68	389965,37	5,00	54,2	51,5	47,3	57,3	82,7
24_A	woning 11	--	208213,73	389968,53	1,50	53,1	51,4	47,5	57,5	82,2
24_B	woning 11	--	208213,73	389968,53	5,00	53,5	51,4	47,4	57,4	82,3
25_A	woning 11	--	208218,02	389965,46	1,50	47,1	41,1	38,5	48,5	74,4
25_B	woning 11	--	208218,02	389965,46	5,00	47,3	41,6	38,7	48,7	74,6
26_A	woning 12	--	208223,09	389968,53	1,50	49,0	47,8	44,0	54,0	78,0
26_B	woning 12	--	208223,09	389968,53	5,00	49,8	47,9	44,1	54,1	78,2
27_A	woning 12	--	208223,65	389974,59	1,50	49,8	49,0	45,4	55,4	79,7
27_B	woning 12	--	208223,65	389974,59	5,00	50,5	49,2	45,5	55,5	80,1
28_A	woning 13	--	208228,33	389977,51	1,50	48,4	47,4	43,7	53,7	77,9
28_B	woning 13	--	208228,33	389977,51	5,00	49,1	47,7	43,9	53,9	78,4
29_A	woning 14	--	208232,69	389980,23	1,50	46,1	44,4	40,8	50,8	76,0
29_B	woning 14	--	208232,69	389980,23	5,00	47,5	45,5	41,8	51,8	76,4
30_A	woning 15	--	208237,58	389983,28	1,50	44,4	42,6	38,8	48,8	74,8
30_B	woning 15	--	208237,58	389983,28	5,00	46,6	44,1	40,5	50,5	75,3
31_A	woning 16	--	208242,72	389986,48	1,50	43,5	41,4	37,7	47,7	73,9
31_B	woning 16	--	208242,72	389986,48	5,00	46,1	43,3	39,9	49,9	74,5
32_A	woning 16	--	208247,29	389983,98	1,50	37,3	34,5	30,2	40,2	68,3
32_B	woning 16	--	208247,29	389983,98	5,00	39,4	36,5	32,7	42,7	68,9
33_A	woning 16	--	208247,20	389978,31	1,50	36,7	31,2	23,1	36,7	67,5
33_B	woning 16	--	208247,20	389978,31	5,00	37,9	32,4	25,2	37,9	67,5
34_A	woning 15	--	208242,09	389975,12	1,50	36,7	32,3	22,6	37,3	68,3
34_B	woning 15	--	208242,09	389975,12	5,00	37,9	33,3	24,4	38,3	68,0
35_A	woning 14	--	208237,40	389972,19	1,50	37,3	33,7	24,4	38,7	68,9
35_B	woning 14	--	208237,40	389972,19	5,00	38,5	34,6	25,9	39,6	68,9
36_A	woning 13	--	208232,85	389969,35	1,50	38,2	34,6	25,6	39,6	69,2
36_B	woning 13	--	208232,85	389969,35	5,00	39,4	35,4	26,6	40,4	69,1
37_A	woning 12	--	208227,92	389966,28	1,50	38,5	35,7	27,3	40,7	70,0
37_B	woning 12	--	208227,92	389966,28	5,00	39,7	36,4	27,9	41,4	70,1
38_A	woning 11	--	208217,65	389959,99	1,50	39,8	36,1	27,7	41,1	71,1
38_B	woning 11	--	208217,65	389959,99	5,00	41,0	36,7	28,0	41,7	71,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
39_A	woning 10	--	208212,98	389957,08	1,50	41,0	36,8	29,0	41,8	70,4
39_B	woning 10	--	208212,98	389957,08	5,00	42,2	37,4	29,3	42,4	70,5
40_A	woning 9	--	208207,80	389953,85	1,50	40,6	37,2	28,6	42,2	69,1
40_B	woning 9	--	208207,80	389953,85	5,00	41,8	38,0	29,2	43,0	69,0
41_A	woning 8	--	208202,88	389950,78	1,50	40,6	37,7	27,7	42,7	69,2
41_B	woning 8	--	208202,88	389950,78	5,00	42,0	38,7	28,7	43,7	69,0
42_A	woning 7	--	208198,15	389947,83	1,50	40,6	38,9	27,2	43,9	71,1
42_B	woning 7	--	208198,15	389947,83	5,00	42,3	40,0	28,9	45,0	70,5
43_A	woning 31	--	208273,41	389976,43	1,50	35,6	32,7	23,2	37,7	65,3
43_B	woning 31	--	208273,41	389976,43	5,00	36,9	33,5	25,7	38,5	65,3
44_A	woning 30	--	208270,27	389981,38	1,50	35,5	32,5	23,9	37,5	65,2
44_B	woning 30	--	208270,27	389981,38	5,00	37,1	33,7	26,6	38,7	65,3
45_A	woning 29	--	208266,96	389986,57	1,50	37,1	33,1	25,2	38,1	67,1
45_B	woning 29	--	208266,96	389986,57	5,00	38,8	34,5	28,2	39,5	67,0
46_A	woning 28	--	208263,99	389991,25	1,50	38,5	35,1	29,9	40,1	68,7
46_B	woning 28	--	208263,99	389991,25	5,00	40,7	37,3	33,0	43,0	68,7
47_A	woning 27	--	208261,05	389995,87	1,50	40,3	38,0	33,0	43,0	71,1
47_B	woning 27	--	208261,05	389995,87	5,00	42,8	40,5	36,2	46,2	71,8
48_A	woning 27	--	208263,50	390000,53	1,50	39,5	37,3	32,6	42,6	70,5
48_B	woning 27	--	208263,50	390000,53	5,00	42,2	39,9	35,9	45,9	71,3
49_A	woning 27	--	208269,18	390000,44	1,50	28,9	27,5	16,4	32,5	59,7
49_B	woning 27	--	208269,18	390000,44	5,00	30,0	28,5	19,6	33,5	59,0
50_A	woning 28	--	208272,33	389995,49	1,50	30,5	30,1	20,9	35,1	62,1
50_B	woning 28	--	208272,33	389995,49	5,00	31,7	31,3	23,3	36,3	61,7
51_A	woning 29	--	208275,43	389990,61	1,50	30,5	30,1	19,4	35,1	59,7
51_B	woning 29	--	208275,43	389990,61	5,00	31,9	30,8	21,7	35,8	59,0
52_A	woning 30	--	208278,36	389986,01	1,50	30,3	28,9	18,2	33,9	61,3
52_B	woning 30	--	208278,36	389986,01	5,00	31,8	30,3	20,6	35,3	60,8
53_A	woning 31	--	208281,29	389981,40	1,50	31,2	27,9	16,6	32,9	61,3
53_B	woning 31	--	208281,29	389981,40	5,00	32,4	29,7	18,9	34,7	61,1
54_A	woning 31	--	208278,85	389976,27	1,50	31,6	26,2	15,6	31,6	61,8
54_B	woning 31	--	208278,85	389976,27	5,00	32,5	26,8	17,5	32,5	61,6
55_A		--	208255,00	389963,15	1,50	33,1	31,7	23,0	36,7	63,3
55_B		--	208255,00	389963,15	5,00	34,8	32,5	25,1	37,5	62,5
56_A		--	208257,99	389958,44	1,50	33,5	31,3	22,6	36,3	63,5
56_B		--	208257,99	389958,44	5,00	34,7	32,1	24,4	37,1	62,8
57_A		--	208261,01	389953,68	1,50	32,8	30,5	22,3	35,5	62,7
57_B		--	208261,01	389953,68	5,00	33,9	31,2	24,2	36,2	61,8
58_A		--	208264,09	389948,85	1,50	33,9	29,1	21,1	34,1	64,0
58_B		--	208264,09	389948,85	5,00	34,9	29,5	23,0	34,9	63,3
59_A		--	208267,07	389944,17	1,50	33,7	28,2	19,2	33,7	64,0
59_B		--	208267,07	389944,17	5,00	34,9	28,9	21,3	34,9	63,6
60_A		--	208264,77	389939,08	1,50	38,6	29,6	19,9	38,6	69,0
60_B		--	208264,77	389939,08	5,00	40,0	30,1	21,6	40,0	68,8
61_A		--	208258,99	389939,52	1,50	39,0	37,6	29,6	42,6	69,7
61_B		--	208258,99	389939,52	5,00	40,6	38,9	32,3	43,9	69,7
62_A		--	208255,89	389944,40	1,50	39,5	38,0	30,7	43,0	70,6
62_B		--	208255,89	389944,40	5,00	41,3	39,7	33,6	44,7	70,8
63_A		--	208252,94	389949,02	1,50	39,1	37,2	29,4	42,2	69,6
63_B		--	208252,94	389949,02	5,00	40,7	38,6	32,2	43,6	69,6
64_A		--	208250,36	389953,08	1,50	39,2	36,6	27,7	41,6	70,5
64_B		--	208250,36	389953,08	5,00	40,6	37,7	30,2	42,7	70,3
65_A		--	208247,13	389958,17	1,50	39,2	36,3	25,5	41,3	71,4
65_B		--	208247,13	389958,17	5,00	40,6	37,2	28,0	42,2	71,4
66_A		--	208249,54	389963,42	1,50	36,6	34,9	25,5	39,9	66,5
66_B		--	208249,54	389963,42	5,00	38,1	35,9	27,8	40,9	66,5
67_A		--	208247,32	389923,27	1,50	41,9	30,7	19,4	41,9	73,7
67_B		--	208247,32	389923,27	5,00	43,9	30,8	21,2	43,9	74,0
68_A		--	208242,50	389920,29	1,50	42,8	30,8	19,4	42,8	74,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
68_B		--	208242,50	389920,29	5,00	45,0	29,4	21,1	45,0	74,7
69_A		--	208237,33	389917,07	1,50	43,6	31,8	20,8	43,6	74,9
69_B		--	208237,33	389917,07	5,00	45,9	28,5	22,5	45,9	75,2
70_A		--	208232,80	389914,24	1,50	44,1	32,2	20,8	44,1	75,0
70_B		--	208232,80	389914,24	5,00	46,6	28,1	22,4	46,6	75,3
71_A		--	208228,08	389911,30	1,50	44,8	33,2	20,9	44,8	75,9
71_B		--	208228,08	389911,30	5,00	47,4	28,3	22,5	47,4	76,0
72_A		--	208222,96	389908,10	1,50	45,9	34,1	21,9	45,9	76,8
72_B		--	208222,96	389908,10	5,00	48,5	29,3	23,7	48,5	76,9
73_A		--	208217,93	389910,36	1,50	46,3	37,0	25,9	46,3	76,5
73_B		--	208217,93	389910,36	5,00	49,1	36,6	28,3	49,1	76,6
74_A		--	208218,29	389916,17	1,50	42,8	37,7	29,6	42,8	75,0
74_B		--	208218,29	389916,17	5,00	45,2	39,3	32,5	45,2	75,3
75_A		--	208223,35	389919,32	1,50	41,5	38,1	29,6	43,1	73,8
75_B		--	208223,35	389919,32	5,00	43,7	39,7	32,6	44,7	74,2
76_A		--	208228,14	389922,31	1,50	40,7	38,3	29,2	43,3	72,2
76_B		--	208228,14	389922,31	5,00	42,7	39,8	32,1	44,8	72,6
77_A		--	208233,36	389925,57	1,50	40,7	38,4	28,9	43,4	71,3
77_B		--	208233,36	389925,57	5,00	42,6	39,8	31,8	44,8	71,5
78_A		--	208246,88	389928,95	1,50	34,7	33,2	24,0	38,2	66,1
78_B		--	208246,88	389928,95	5,00	36,0	33,9	26,6	38,9	65,8
79_A		--	208237,71	389928,28	1,50	39,9	38,1	28,0	43,1	70,0
79_B		--	208237,71	389928,28	5,00	41,6	39,2	30,9	44,2	69,9
80_A		--	208242,46	389931,22	1,50	39,1	38,0	27,9	43,0	70,4
80_B		--	208242,46	389931,22	5,00	40,7	39,0	30,7	44,0	70,5
81_A		--	208243,12	389902,34	1,50	42,9	33,6	21,5	42,9	75,3
81_B		--	208243,12	389902,34	5,00	45,2	34,2	23,2	45,2	75,6
82_A		--	208248,23	389905,53	1,50	41,0	33,2	22,0	41,0	74,7
82_B		--	208248,23	389905,53	5,00	43,0	33,8	23,7	43,0	74,9
83_A		--	208252,90	389908,44	1,50	40,6	32,3	19,8	40,6	74,1
83_B		--	208252,90	389908,44	5,00	42,5	32,7	21,3	42,5	74,3
84_A		--	208257,44	389911,27	1,50	39,9	31,8	20,5	39,9	73,3
84_B		--	208257,44	389911,27	5,00	41,7	32,4	22,2	41,7	73,5
85_A		--	208262,49	389914,36	1,50	39,1	31,7	23,1	39,1	72,7
85_B		--	208262,49	389914,36	5,00	40,6	32,6	24,8	40,6	72,9
86_A		--	208267,51	389911,72	1,50	30,1	26,9	16,7	31,9	61,4
86_B		--	208267,51	389911,72	5,00	30,8	27,3	18,3	32,3	60,8
87_A		--	208267,27	389906,37	1,50	34,4	23,5	16,0	34,4	64,8
87_B		--	208267,27	389906,37	5,00	36,7	23,3	17,2	36,7	64,8
88_A		--	208262,06	389903,17	1,50	35,2	23,1	15,7	35,2	66,4
88_B		--	208262,06	389903,17	5,00	37,6	23,5	17,5	37,6	66,6
89_A		--	208257,50	389900,33	1,50	36,2	25,4	16,0	36,2	68,0
89_B		--	208257,50	389900,33	5,00	38,7	24,6	17,9	38,7	68,2
90_A		--	208252,83	389897,42	1,50	37,3	27,7	17,0	37,3	70,0
90_B		--	208252,83	389897,42	5,00	39,9	27,7	18,9	39,9	70,1
91_A		--	208247,93	389894,36	1,50	38,6	28,9	17,9	38,6	71,8
91_B		--	208247,93	389894,36	5,00	41,4	30,7	19,4	41,4	72,0
92_A		--	208242,90	389896,98	1,50	43,9	34,0	21,6	43,9	75,7
92_B		--	208242,90	389896,98	5,00	46,7	35,2	23,4	46,7	76,2
93_A		--	208282,11	389966,71	1,50	34,0	31,8	21,9	36,8	63,9
93_B		--	208282,11	389966,71	5,00	35,5	32,6	24,1	37,6	64,2
94_A		--	208284,25	389971,53	1,50	32,0	31,9	18,6	36,9	63,1
94_B		--	208284,25	389971,53	5,00	33,2	32,7	20,9	37,7	63,2
95_A		--	208290,62	389971,41	1,50	28,5	26,8	12,9	31,8	59,4
95_B		--	208290,62	389971,41	5,00	29,1	27,6	14,3	32,6	58,9
96_A		--	208288,32	389966,17	1,50	32,0	26,1	14,9	32,0	63,1
96_B		--	208288,32	389966,17	5,00	32,9	26,3	16,0	32,9	62,7
97_A		--	208296,97	389961,25	1,50	36,7	31,1	18,1	36,7	67,4
97_B		--	208296,97	389961,25	5,00	37,8	31,8	19,9	37,8	67,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
98_A		--	208297,49	389966,63	1,50	31,6	29,4	15,5	34,4	61,7
98_B		--	208297,49	389966,63	5,00	32,3	30,2	17,2	35,2	61,5
99_A		--	208302,92	389964,38	1,50	29,0	28,7	14,1	33,7	62,3
99_B		--	208302,92	389964,38	5,00	30,1	30,1	15,5	35,1	61,9
T01_A	tuin wo6	--	208212,49	389905,72	1,50	47,9	37,4	27,5	47,9	77,5
T02_A	tuin wo5	--	208208,94	389911,20	1,50	46,5	38,2	28,1	46,5	76,4
T03_A	tuin wo4	--	208201,52	389922,48	1,50	46,0	39,6	30,2	46,0	77,6
T04_A	tuin wo3	--	208197,98	389928,93	1,50	47,8	41,6	32,1	47,8	76,8
T05_A	tuin wo2	--	208191,20	389939,25	1,50	50,0	44,4	36,2	50,0	79,6
T06_A	tuin wo1	--	208187,66	389945,06	1,50	51,3	46,6	39,9	51,6	81,7
T07_A	tuin wo7	--	208199,82	389944,83	1,50	43,4	43,0	32,9	48,0	76,2
T08_A	tuin wo8	--	208204,96	389947,91	1,50	42,6	40,0	30,5	45,0	72,6
T09_A	tuin wo9	--	208209,76	389950,82	1,50	42,6	38,7	29,8	43,7	72,3
T10_A	tuin wo10	--	208214,73	389954,08	1,50	42,3	38,5	30,6	43,5	73,2
T11_A	tuin wo11	--	208219,52	389957,34	1,50	42,4	40,2	33,4	45,2	74,7
T12_A	tuin wo12	--	208229,46	389963,16	1,50	41,1	39,1	32,7	44,1	72,0
T13_A	tuin wo13	--	208235,12	389966,76	1,50	39,5	36,1	27,3	41,1	71,1
T14_A	tuin wo14	--	208239,57	389969,67	1,50	39,0	35,3	26,5	40,3	70,7
T15_A	tuin wo15	--	208244,37	389972,24	1,50	39,2	36,0	28,5	41,0	70,8
T16_A	tuin wo16	--	208249,51	389975,33	1,50	39,3	35,8	29,0	40,8	70,7
T17_A	tuin wo17	--	208243,34	389956,31	1,50	41,3	37,6	27,9	42,6	72,9
T18_A	tuin wo18	--	208246,26	389951,34	1,50	42,4	40,0	33,0	45,0	73,4
T19_A	tuin wo19	--	208249,51	389946,88	1,50	41,5	39,5	32,2	44,5	72,0
T20_A	tuin wo20	--	208253,63	389941,23	1,50	41,0	39,5	31,6	44,5	72,0
T21_A	tuin 21	--	208256,88	389936,94	1,50	41,1	39,8	32,2	44,8	72,0
T22_A	tuin wo22	--	208216,10	389918,61	1,50	44,4	38,7	30,2	44,4	75,5
T23_A	tuin wo23	--	208221,41	389922,38	1,50	42,7	39,7	30,8	44,7	74,5
T24_A	tuin wo24	--	208226,21	389925,63	1,50	42,5	40,2	30,8	45,2	73,7
T25_A	tuin wo25	--	208231,00	389928,37	1,50	42,4	40,1	30,6	45,1	72,6
T26_A	tuin wo26	--	208235,80	389931,46	1,50	42,3	39,9	30,0	44,9	72,8
T27_A	tuin wo27	--	208240,77	389934,72	1,50	41,4	39,6	29,8	44,6	72,1
T28_A	tuin wo 27	--	208272,48	390003,09	1,50	33,9	31,6	23,5	36,6	63,2
T29_A	tuin wo 28	--	208275,56	389998,12	1,50	32,7	32,0	22,9	37,0	64,1
T30_A	tuin wo 29	--	208278,30	389992,81	1,50	31,5	30,9	19,8	35,9	61,4
T31_A	tuin wo 30	--	208281,22	389987,50	1,50	30,8	29,4	18,6	34,4	61,6
T32_A	tuin wo 31	--	208284,64	389983,04	1,50	32,3	29,7	17,3	34,7	62,2
T33_A	tuin wo33	--	208293,38	389973,62	1,50	30,6	29,9	17,2	34,9	61,7
T34_A	tuin wo34	--	208292,31	389959,92	1,50	38,4	33,2	20,0	38,4	69,4
T35_A	tuin wo31	--	208284,81	390005,41	1,50	35,5	33,7	24,5	38,7	65,3
T36_A	tuin wo32	--	208287,06	390039,90	1,50	31,1	29,6	16,1	34,6	60,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: bronnen excl tackers
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	woning 6	--	208204,14	389898,07	1,50	50,3	32,2	25,3	50,3	80,8
01_B	woning 6	--	208204,14	389898,07	5,00	52,3	31,9	27,4	52,3	80,9
02_A	woning 6	--	208200,07	389899,07	1,50	50,8	39,8	27,7	50,8	82,1
02_B	woning 6	--	208200,07	389899,07	5,00	52,9	41,2	30,4	52,9	82,2
03_A	woning 5	--	208197,26	389903,51	1,50	50,4	40,4	27,7	50,4	81,8
03_B	woning 5	--	208197,26	389903,51	5,00	52,5	41,9	30,5	52,5	82,0
04_A	woning 5	--	208199,26	389908,71	1,50	41,5	39,9	27,0	44,9	72,6
04_B	woning 5	--	208199,26	389908,71	5,00	43,6	41,4	30,2	46,4	72,5
05_A	woning 4	--	208193,97	389915,41	1,50	48,2	35,6	25,1	48,2	79,5
05_B	woning 4	--	208193,97	389915,41	5,00	50,8	37,2	27,6	50,8	79,8
06_A	woning 4	--	208188,89	389916,34	1,50	48,7	42,3	29,0	48,7	80,5
06_B	woning 4	--	208188,89	389916,34	5,00	51,4	44,5	32,4	51,4	80,9
07_A	woning 3	--	208186,30	389920,41	1,50	48,1	42,9	29,5	48,1	80,2
07_B	woning 3	--	208186,30	389920,41	5,00	50,9	45,1	32,8	50,9	80,6
08_A	woning 3	--	208187,63	389925,12	1,50	44,2	44,0	31,3	49,0	77,1
08_B	woning 3	--	208187,63	389925,12	5,00	46,4	46,0	34,0	51,0	77,6
09_A	woning 2	--	208182,62	389932,16	1,50	45,5	36,1	26,5	45,5	76,8
09_B	woning 2	--	208182,62	389932,16	5,00	48,2	37,6	28,6	48,2	77,2
100_A		--	208302,96	389958,62	1,50	36,6	28,6	14,0	36,6	68,7
100_B		--	208302,96	389958,62	5,00	37,4	29,4	14,7	37,4	68,5
101_A		--	208270,06	389917,31	1,50	35,6	33,0	25,2	38,0	67,8
101_B		--	208270,06	389917,31	5,00	36,6	34,1	27,0	39,1	67,3
102_A		--	208277,65	389922,09	1,50	38,1	34,4	26,2	39,4	70,3
102_B		--	208277,65	389922,09	5,00	39,1	35,2	27,9	40,2	69,9
103_A		--	208285,94	389927,35	1,50	37,5	33,5	19,7	38,5	70,6
103_B		--	208285,94	389927,35	5,00	38,3	34,1	21,5	39,1	70,4
104_A		--	208294,01	389932,39	1,50	37,1	32,4	19,3	37,4	69,6
104_B		--	208294,01	389932,39	5,00	37,7	32,9	20,5	37,9	69,3
105_A		--	208301,87	389937,33	1,50	36,7	31,5	18,5	36,7	69,9
105_B		--	208301,87	389937,33	5,00	37,4	32,2	19,3	37,4	69,6
106_A		--	208305,10	389937,76	1,50	33,1	25,0	12,6	33,1	65,1
106_B		--	208305,10	389937,76	5,00	33,7	25,9	13,1	33,7	64,7
107_A		--	208307,01	389928,16	1,50	24,6	19,5	8,0	24,6	55,7
107_B		--	208307,01	389928,16	5,00	24,4	18,8	7,3	24,4	52,9
108_A		--	208299,17	389923,23	1,50	26,0	20,7	9,7	26,0	56,9
108_B		--	208299,17	389923,23	5,00	25,4	19,5	9,1	25,4	54,2
109_A		--	208291,21	389918,25	1,50	27,3	23,0	10,2	28,0	58,7
109_B		--	208291,21	389918,25	5,00	26,6	21,6	9,8	26,6	56,4
10_A	woning 2	--	208178,38	389932,81	1,50	47,3	44,7	33,5	49,7	80,3
10_B	woning 2	--	208178,38	389932,81	5,00	49,5	46,7	35,0	51,7	80,8
110_A		--	208283,14	389913,13	1,50	28,1	25,8	11,3	30,8	60,4
110_B		--	208283,14	389913,13	5,00	28,3	25,6	12,2	30,6	59,0
111_A		--	208275,02	389908,02	1,50	34,8	22,6	14,5	34,8	62,8
111_B		--	208275,02	389908,02	5,00	37,1	22,5	16,0	37,1	62,3
112_A		--	208271,08	389909,14	1,50	33,6	28,6	23,4	33,6	63,9
112_B		--	208271,08	389909,14	5,00	35,3	29,8	24,9	35,3	63,5
113_A	woning 31	--	208286,63	390006,93	1,50	32,2	31,9	19,6	36,9	63,4
113_B	woning 31	--	208286,63	390006,93	5,00	33,0	33,9	21,8	38,9	63,2
114_A	woning 31	--	208289,18	390012,35	1,50	34,3	34,4	27,1	39,4	67,1
114_B	woning 31	--	208289,18	390012,35	5,00	35,9	36,7	29,4	41,7	67,7
115_A	woning 31	--	208294,93	390011,95	1,50	27,2	24,7	11,2	29,7	58,1
115_B	woning 31	--	208294,93	390011,95	5,00	27,8	25,5	11,1	30,5	57,4
116_A	woning 31	--	208293,27	390007,01	1,50	30,7	28,5	14,9	33,5	62,0
116_B	woning 31	--	208293,27	390007,01	5,00	31,6	29,6	16,3	34,6	61,9
117_A	woning 32	--	208287,86	390031,91	1,50	30,6	30,4	13,8	35,4	61,2
117_B	woning 32	--	208287,86	390031,91	5,00	31,9	31,8	18,2	36,8	62,4
118_A	woning 32	--	208288,25	390037,83	1,50	27,6	28,4	13,3	33,4	59,1
118_B	woning 32	--	208288,25	390037,83	5,00	29,1	30,3	15,3	35,3	59,9
119_A	woning 32	--	208293,51	390035,51	1,50	28,0	27,8	12,3	32,8	59,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: bronnen excl tackers
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
119_B	woning 32	--	208293,51	390035,51	5,00	28,9	29,0	13,8	34,0	59,3
11_A	woning 1	--	208175,34	389937,67	1,50	47,4	45,5	35,1	50,5	81,1
11_B	woning 1	--	208175,34	389937,67	5,00	49,4	47,3	36,1	52,3	81,5
120_A	woning 32	--	208293,73	390029,81	1,50	31,8	32,0	22,2	37,0	63,5
120_B	woning 32	--	208293,73	390029,81	5,00	32,9	33,4	23,3	38,4	64,4
12_A	woning 1	--	208178,43	389943,23	1,50	50,2	47,3	40,5	52,3	82,3
12_B	woning 1	--	208178,43	389943,23	5,00	52,4	48,9	41,9	53,9	82,5
13_A	woning 1	--	208183,06	389942,89	1,50	49,5	43,8	39,0	49,5	78,8
13_B	woning 1	--	208183,06	389942,89	5,00	51,7	45,2	40,5	51,7	79,0
14_A	woning 2	--	208186,04	389938,12	1,50	48,2	42,4	36,0	48,2	78,0
14_B	woning 2	--	208186,04	389938,12	5,00	50,7	44,0	37,5	50,7	78,3
15_A	woning 3	--	208193,93	389925,77	1,50	45,1	39,0	29,9	45,1	74,8
15_B	woning 3	--	208193,93	389925,77	5,00	47,7	40,2	32,1	47,7	75,0
16_A	woning 4	--	208196,97	389920,98	1,50	44,4	37,7	28,8	44,4	73,7
16_B	woning 4	--	208196,97	389920,98	5,00	46,8	38,9	31,3	46,8	73,9
17_A	woning 5	--	208204,79	389909,01	1,50	44,0	35,8	26,8	44,0	73,1
17_B	woning 5	--	208204,79	389909,01	5,00	46,3	36,4	29,4	46,3	73,2
18_A	woning 6	--	208207,77	389904,31	1,50	42,5	34,5	25,7	42,5	74,8
18_B	woning 6	--	208207,77	389904,31	5,00	44,4	34,1	27,8	44,4	74,9
19_A	woning 7	--	208193,29	389950,85	1,50	46,1	44,8	36,3	49,8	79,2
19_B	woning 7	--	208193,29	389950,85	5,00	47,4	46,4	37,0	51,4	79,4
20_A	woning 7	--	208193,84	389956,12	1,50	52,7	48,9	44,1	54,1	83,0
20_B	woning 7	--	208193,84	389956,12	5,00	53,9	49,5	44,3	54,5	83,0
21_A	woning 8	--	208198,63	389959,10	1,50	52,3	49,6	45,0	55,0	82,8
21_B	woning 8	--	208198,63	389959,10	5,00	53,2	50,0	45,2	55,2	82,8
22_A	woning 9	--	208203,33	389962,03	1,50	53,1	50,5	46,1	56,1	82,8
22_B	woning 9	--	208203,33	389962,03	5,00	54,0	50,7	46,2	56,2	82,8
23_A	woning 10	--	208208,68	389965,37	1,50	52,6	51,4	47,2	57,2	82,4
23_B	woning 10	--	208208,68	389965,37	5,00	53,1	51,5	47,1	57,1	82,6
24_A	woning 11	--	208213,73	389968,53	1,50	51,6	51,4	47,4	57,4	82,0
24_B	woning 11	--	208213,73	389968,53	5,00	52,0	51,4	47,2	57,2	82,1
25_A	woning 11	--	208218,02	389965,46	1,50	41,4	41,1	38,1	48,1	73,6
25_B	woning 11	--	208218,02	389965,46	5,00	42,0	41,6	38,2	48,2	73,9
26_A	woning 12	--	208223,09	389968,53	1,50	48,1	47,8	43,9	53,9	78,0
26_B	woning 12	--	208223,09	389968,53	5,00	48,9	47,9	43,9	53,9	78,1
27_A	woning 12	--	208223,65	389974,59	1,50	49,1	49,0	45,2	55,2	79,7
27_B	woning 12	--	208223,65	389974,59	5,00	49,6	49,2	45,2	55,2	80,0
28_A	woning 13	--	208228,33	389977,51	1,50	47,5	47,4	43,4	53,4	77,9
28_B	woning 13	--	208228,33	389977,51	5,00	47,7	47,7	43,5	53,5	78,3
29_A	woning 14	--	208232,69	389980,23	1,50	44,5	44,4	40,3	50,3	75,9
29_B	woning 14	--	208232,69	389980,23	5,00	45,5	45,5	41,0	51,0	76,3
30_A	woning 15	--	208237,58	389983,28	1,50	42,7	42,6	38,0	48,0	74,7
30_B	woning 15	--	208237,58	389983,28	5,00	44,1	44,1	39,5	49,5	75,2
31_A	woning 16	--	208242,72	389986,48	1,50	41,5	41,4	36,8	46,8	73,8
31_B	woning 16	--	208242,72	389986,48	5,00	43,3	43,3	38,8	48,8	74,4
32_A	woning 16	--	208247,29	389983,98	1,50	35,3	34,5	28,7	39,5	68,3
32_B	woning 16	--	208247,29	389983,98	5,00	37,1	36,5	31,2	41,5	68,8
33_A	woning 16	--	208247,20	389978,31	1,50	36,4	31,2	22,6	36,4	67,5
33_B	woning 16	--	208247,20	389978,31	5,00	37,6	32,4	24,5	37,6	67,4
34_A	woning 15	--	208242,09	389975,12	1,50	36,5	32,3	21,9	37,3	68,3
34_B	woning 15	--	208242,09	389975,12	5,00	37,6	33,3	23,5	38,3	68,0
35_A	woning 14	--	208237,40	389972,19	1,50	37,1	33,7	23,8	38,7	68,9
35_B	woning 14	--	208237,40	389972,19	5,00	38,1	34,6	25,1	39,6	68,9
36_A	woning 13	--	208232,85	389969,35	1,50	38,0	34,6	25,3	39,6	69,2
36_B	woning 13	--	208232,85	389969,35	5,00	39,2	35,4	26,2	40,4	69,1
37_A	woning 12	--	208227,92	389966,28	1,50	38,3	35,7	27,1	40,7	70,0
37_B	woning 12	--	208227,92	389966,28	5,00	39,5	36,4	27,6	41,4	70,1
38_A	woning 11	--	208217,65	389959,99	1,50	39,2	36,1	27,5	41,1	71,0
38_B	woning 11	--	208217,65	389959,99	5,00	40,6	36,7	27,8	41,7	71,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: bronnen excl tackers
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
39_A	woning 10	--	208212,98	389957,08	1,50	40,5	36,8	28,8	41,8	70,4
39_B	woning 10	--	208212,98	389957,08	5,00	41,8	37,4	29,1	42,4	70,4
40_A	woning 9	--	208207,80	389953,85	1,50	40,0	37,2	28,4	42,2	69,0
40_B	woning 9	--	208207,80	389953,85	5,00	41,4	38,0	29,0	43,0	69,0
41_A	woning 8	--	208202,88	389950,78	1,50	40,0	37,7	27,5	42,7	69,1
41_B	woning 8	--	208202,88	389950,78	5,00	41,5	38,7	28,5	43,7	69,0
42_A	woning 7	--	208198,15	389947,83	1,50	40,3	38,9	27,1	43,9	71,1
42_B	woning 7	--	208198,15	389947,83	5,00	42,0	40,0	28,7	45,0	70,4
43_A	woning 31	--	208273,41	389976,43	1,50	34,3	32,7	18,8	37,7	65,2
43_B	woning 31	--	208273,41	389976,43	5,00	35,1	33,5	21,2	38,5	65,2
44_A	woning 30	--	208270,27	389981,38	1,50	33,6	32,5	18,9	37,5	65,1
44_B	woning 30	--	208270,27	389981,38	5,00	34,6	33,7	21,6	38,7	65,2
45_A	woning 29	--	208266,96	389986,57	1,50	35,4	33,1	20,3	38,1	67,1
45_B	woning 29	--	208266,96	389986,57	5,00	36,5	34,5	23,5	39,5	66,9
46_A	woning 28	--	208263,99	389991,25	1,50	36,4	35,1	27,9	40,1	68,6
46_B	woning 28	--	208263,99	389991,25	5,00	38,0	37,3	31,2	42,3	68,6
47_A	woning 27	--	208261,05	389995,87	1,50	38,5	38,0	31,6	43,0	71,0
47_B	woning 27	--	208261,05	389995,87	5,00	40,6	40,5	34,9	45,5	71,7
48_A	woning 27	--	208263,50	390000,53	1,50	37,5	37,3	31,3	42,3	70,5
48_B	woning 27	--	208263,50	390000,53	5,00	39,8	39,9	34,5	44,9	71,2
49_A	woning 27	--	208269,18	390000,44	1,50	28,3	27,5	14,9	32,5	59,7
49_B	woning 27	--	208269,18	390000,44	5,00	28,8	28,5	17,6	33,5	59,0
50_A	woning 28	--	208272,33	389995,49	1,50	30,0	30,1	20,2	35,1	62,1
50_B	woning 28	--	208272,33	389995,49	5,00	31,0	31,3	22,6	36,3	61,7
51_A	woning 29	--	208275,43	389990,61	1,50	29,3	30,1	17,3	35,1	59,6
51_B	woning 29	--	208275,43	389990,61	5,00	30,1	30,8	18,9	35,8	58,9
52_A	woning 30	--	208278,36	389986,01	1,50	29,2	28,9	15,5	33,9	61,2
52_B	woning 30	--	208278,36	389986,01	5,00	30,2	30,3	16,8	35,3	60,7
53_A	woning 31	--	208281,29	389981,40	1,50	30,7	27,9	14,2	32,9	61,3
53_B	woning 31	--	208281,29	389981,40	5,00	31,6	29,7	15,7	34,7	61,0
54_A	woning 31	--	208278,85	389976,27	1,50	31,4	26,2	14,7	31,4	61,8
54_B	woning 31	--	208278,85	389976,27	5,00	32,2	26,8	16,3	32,2	61,6
55_A		--	208255,00	389963,15	1,50	31,3	31,7	20,3	36,7	63,2
55_B		--	208255,00	389963,15	5,00	32,4	32,5	21,6	37,5	62,4
56_A		--	208257,99	389958,44	1,50	31,8	31,3	19,3	36,3	63,4
56_B		--	208257,99	389958,44	5,00	32,5	32,1	20,6	37,1	62,7
57_A		--	208261,01	389953,68	1,50	30,9	30,5	18,9	35,5	62,6
57_B		--	208261,01	389953,68	5,00	31,5	31,2	20,9	36,2	61,7
58_A		--	208264,09	389948,85	1,50	32,7	29,1	17,3	34,1	63,9
58_B		--	208264,09	389948,85	5,00	33,4	29,5	19,0	34,5	63,3
59_A		--	208267,07	389944,17	1,50	32,9	28,2	14,4	33,2	63,9
59_B		--	208267,07	389944,17	5,00	33,7	28,9	16,1	33,9	63,5
60_A		--	208264,77	389939,08	1,50	38,6	29,6	19,3	38,6	69,0
60_B		--	208264,77	389939,08	5,00	39,9	30,1	20,9	39,9	68,8
61_A		--	208258,99	389939,52	1,50	38,4	37,6	29,4	42,6	69,6
61_B		--	208258,99	389939,52	5,00	40,0	38,9	32,2	43,9	69,6
62_A		--	208255,89	389944,40	1,50	39,0	38,0	30,5	43,0	70,5
62_B		--	208255,89	389944,40	5,00	40,7	39,7	33,5	44,7	70,8
63_A		--	208252,94	389949,02	1,50	38,8	37,2	29,2	42,2	69,6
63_B		--	208252,94	389949,02	5,00	40,3	38,6	32,0	43,6	69,6
64_A		--	208250,36	389953,08	1,50	38,8	36,6	27,3	41,6	70,4
64_B		--	208250,36	389953,08	5,00	40,1	37,7	29,8	42,7	70,3
65_A		--	208247,13	389958,17	1,50	38,9	36,3	25,0	41,3	71,4
65_B		--	208247,13	389958,17	5,00	40,2	37,2	27,4	42,2	71,4
66_A		--	208249,54	389963,42	1,50	35,7	34,9	24,3	39,9	66,5
66_B		--	208249,54	389963,42	5,00	37,0	35,9	26,5	40,9	66,4
67_A		--	208247,32	389923,27	1,50	41,9	30,7	19,2	41,9	73,7
67_B		--	208247,32	389923,27	5,00	43,9	30,8	20,9	43,9	74,0
68_A		--	208242,50	389920,29	1,50	42,8	30,8	19,3	42,8	74,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: bronnen excl tackers
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
68_B		--	208242,50	389920,29	5,00	45,0	29,4	20,9	45,0	74,7
69_A		--	208237,33	389917,07	1,50	43,6	31,8	20,7	43,6	74,9
69_B		--	208237,33	389917,07	5,00	45,9	28,5	22,4	45,9	75,2
70_A		--	208232,80	389914,24	1,50	44,1	32,2	20,6	44,1	75,0
70_B		--	208232,80	389914,24	5,00	46,5	28,1	22,2	46,5	75,3
71_A		--	208228,08	389911,30	1,50	44,8	33,2	20,8	44,8	75,9
71_B		--	208228,08	389911,30	5,00	47,4	28,3	22,4	47,4	76,0
72_A		--	208222,96	389908,10	1,50	45,9	34,1	21,8	45,9	76,8
72_B		--	208222,96	389908,10	5,00	48,5	29,3	23,6	48,5	76,9
73_A		--	208217,93	389910,36	1,50	46,3	37,0	25,8	46,3	76,5
73_B		--	208217,93	389910,36	5,00	49,1	36,6	28,2	49,1	76,6
74_A		--	208218,29	389916,17	1,50	42,6	37,7	29,4	42,7	75,0
74_B		--	208218,29	389916,17	5,00	45,0	39,3	32,3	45,0	75,3
75_A		--	208223,35	389919,32	1,50	41,2	38,1	29,5	43,1	73,8
75_B		--	208223,35	389919,32	5,00	43,5	39,7	32,4	44,7	74,2
76_A		--	208228,14	389922,31	1,50	40,3	38,3	28,9	43,3	72,1
76_B		--	208228,14	389922,31	5,00	42,3	39,8	31,9	44,8	72,6
77_A		--	208233,36	389925,57	1,50	39,5	38,4	28,6	43,4	71,1
77_B		--	208233,36	389925,57	5,00	41,3	39,8	31,5	44,8	71,3
78_A		--	208246,88	389928,95	1,50	33,9	33,2	23,6	38,2	66,1
78_B		--	208246,88	389928,95	5,00	35,0	33,9	26,1	38,9	65,7
79_A		--	208237,71	389928,28	1,50	38,4	38,1	27,8	43,1	69,7
79_B		--	208237,71	389928,28	5,00	39,9	39,2	30,7	44,2	69,7
80_A		--	208242,46	389931,22	1,50	38,3	38,0	27,5	43,0	70,3
80_B		--	208242,46	389931,22	5,00	39,7	39,0	30,4	44,0	70,4
81_A		--	208243,12	389902,34	1,50	42,9	33,6	21,4	42,9	75,3
81_B		--	208243,12	389902,34	5,00	45,2	34,2	23,0	45,2	75,6
82_A		--	208248,23	389905,53	1,50	41,0	33,2	21,9	41,0	74,7
82_B		--	208248,23	389905,53	5,00	43,0	33,8	23,5	43,0	74,9
83_A		--	208252,90	389908,44	1,50	40,6	32,3	19,6	40,6	74,1
83_B		--	208252,90	389908,44	5,00	42,4	32,7	21,0	42,4	74,3
84_A		--	208257,44	389911,27	1,50	39,8	31,8	20,3	39,8	73,3
84_B		--	208257,44	389911,27	5,00	41,6	32,4	21,8	41,6	73,5
85_A		--	208262,49	389914,36	1,50	39,1	31,7	22,9	39,1	72,7
85_B		--	208262,49	389914,36	5,00	40,5	32,6	24,4	40,5	72,9
86_A		--	208267,51	389911,72	1,50	29,9	26,9	16,2	31,9	61,4
86_B		--	208267,51	389911,72	5,00	30,5	27,3	17,5	32,3	60,8
87_A		--	208267,27	389906,37	1,50	34,3	23,5	15,9	34,3	64,8
87_B		--	208267,27	389906,37	5,00	36,7	23,3	17,1	36,7	64,8
88_A		--	208262,06	389903,17	1,50	35,2	23,1	15,6	35,2	66,4
88_B		--	208262,06	389903,17	5,00	37,6	23,5	17,4	37,6	66,6
89_A		--	208257,50	389900,33	1,50	36,2	25,4	15,9	36,2	68,0
89_B		--	208257,50	389900,33	5,00	38,7	24,6	17,8	38,7	68,2
90_A		--	208252,83	389897,42	1,50	37,3	27,7	16,9	37,3	70,0
90_B		--	208252,83	389897,42	5,00	39,9	27,7	18,8	39,9	70,1
91_A		--	208247,93	389894,36	1,50	38,6	28,9	17,9	38,6	71,8
91_B		--	208247,93	389894,36	5,00	41,4	30,7	19,3	41,4	72,0
92_A		--	208242,90	389896,98	1,50	43,9	34,0	21,6	43,9	75,7
92_B		--	208242,90	389896,98	5,00	46,7	35,2	23,3	46,7	76,2
93_A		--	208282,11	389966,71	1,50	32,7	31,8	18,4	36,8	63,9
93_B		--	208282,11	389966,71	5,00	33,9	32,6	20,7	37,6	64,1
94_A		--	208284,25	389971,53	1,50	31,4	31,9	17,4	36,9	63,0
94_B		--	208284,25	389971,53	5,00	32,4	32,7	19,6	37,7	63,2
95_A		--	208290,62	389971,41	1,50	28,2	26,8	11,4	31,8	59,3
95_B		--	208290,62	389971,41	5,00	28,7	27,6	12,1	32,6	58,9
96_A		--	208288,32	389966,17	1,50	31,7	26,1	12,6	31,7	63,1
96_B		--	208288,32	389966,17	5,00	32,6	26,3	13,3	32,6	62,7
97_A		--	208296,97	389961,25	1,50	36,5	31,1	17,3	36,5	67,4
97_B		--	208296,97	389961,25	5,00	37,6	31,8	18,8	37,6	67,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: bronnen excl tackers
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
98_A		--	208297,49	389966,63	1,50	31,4	29,4	14,8	34,4	61,7
98_B		--	208297,49	389966,63	5,00	32,0	30,2	16,0	35,2	61,5
99_A		--	208302,92	389964,38	1,50	28,6	28,7	12,8	33,7	62,2
99_B		--	208302,92	389964,38	5,00	29,6	30,1	13,5	35,1	61,9
T01_A	tuin wo6	--	208212,49	389905,72	1,50	47,9	37,4	27,3	47,9	77,5
T02_A	tuin wo5	--	208208,94	389911,20	1,50	46,1	38,2	27,9	46,1	76,4
T03_A	tuin wo4	--	208201,52	389922,48	1,50	45,7	39,6	30,1	45,7	77,6
T04_A	tuin wo3	--	208197,98	389928,93	1,50	46,6	41,6	32,0	46,6	76,7
T05_A	tuin wo2	--	208191,20	389939,25	1,50	48,7	44,4	35,9	49,4	79,5
T06_A	tuin wo1	--	208187,66	389945,06	1,50	50,4	46,6	39,6	51,6	81,7
T07_A	tuin wo7	--	208199,82	389944,83	1,50	42,9	43,0	32,7	48,0	76,2
T08_A	tuin wo8	--	208204,96	389947,91	1,50	41,9	40,0	30,3	45,0	72,5
T09_A	tuin wo9	--	208209,76	389950,82	1,50	42,2	38,7	29,7	43,7	72,3
T10_A	tuin wo10	--	208214,73	389954,08	1,50	41,9	38,5	30,5	43,5	73,1
T11_A	tuin wo11	--	208219,52	389957,34	1,50	42,0	40,2	33,3	45,2	74,6
T12_A	tuin wo12	--	208229,46	389963,16	1,50	40,8	39,1	32,4	44,1	72,0
T13_A	tuin wo13	--	208235,12	389966,76	1,50	39,4	36,1	27,0	41,1	71,1
T14_A	tuin wo14	--	208239,57	389969,67	1,50	38,8	35,3	26,0	40,3	70,7
T15_A	tuin wo15	--	208244,37	389972,24	1,50	39,0	36,0	28,2	41,0	70,8
T16_A	tuin wo16	--	208249,51	389975,33	1,50	38,9	35,8	28,4	40,8	70,7
T17_A	tuin wo17	--	208243,34	389956,31	1,50	41,0	37,6	27,3	42,6	72,8
T18_A	tuin wo18	--	208246,26	389951,34	1,50	41,8	40,0	32,8	45,0	73,3
T19_A	tuin wo19	--	208249,51	389946,88	1,50	41,0	39,5	32,1	44,5	71,9
T20_A	tuin wo20	--	208253,63	389941,23	1,50	40,4	39,5	31,4	44,5	72,0
T21_A	tuin 21	--	208256,88	389936,94	1,50	40,6	39,8	32,0	44,8	71,9
T22_A	tuin wo22	--	208216,10	389918,61	1,50	44,1	38,7	30,0	44,1	75,5
T23_A	tuin wo23	--	208221,41	389922,38	1,50	42,4	39,7	30,6	44,7	74,5
T24_A	tuin wo24	--	208226,21	389925,63	1,50	42,2	40,2	30,5	45,2	73,6
T25_A	tuin wo25	--	208231,00	389928,37	1,50	41,3	40,1	30,3	45,1	72,4
T26_A	tuin wo26	--	208235,80	389931,46	1,50	40,9	39,9	29,7	44,9	72,6
T27_A	tuin wo27	--	208240,77	389934,72	1,50	40,6	39,6	29,4	44,6	72,0
T28_A	tuin wo 27	--	208272,48	390003,09	1,50	31,9	31,6	19,6	36,6	63,1
T29_A	tuin wo 28	--	208275,56	389998,12	1,50	32,0	32,0	21,9	37,0	64,1
T30_A	tuin wo 29	--	208278,30	389992,81	1,50	30,4	30,9	17,4	35,9	61,3
T31_A	tuin wo 30	--	208281,22	389987,50	1,50	29,9	29,4	16,2	34,4	61,5
T32_A	tuin wo 31	--	208284,64	389983,04	1,50	31,9	29,7	15,5	34,7	62,1
T33_A	tuin wo33	--	208293,38	389973,62	1,50	30,3	29,9	16,4	34,9	61,7
T34_A	tuin wo34	--	208292,31	389959,92	1,50	38,3	33,2	19,1	38,3	69,4
T35_A	tuin wo31	--	208284,81	390005,41	1,50	33,8	33,7	21,0	38,7	65,2
T36_A	tuin wo32	--	208287,06	390039,90	1,50	30,2	29,6	12,0	34,6	60,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

DAG														
Naam	Omschrijvi	X	Y	Hoogte	Dag					incl. alles	excl.		totaal incl. 5 dB straf	
					incl. alles	excl.								
01_A	woning 6	208204,14	389898,1	1,5	50,3	50,3				54,51	42,52		54,8	55
02_A	woning 6	208200,07	389899,1	1,5	50,9	50,8				55,11	43,02		55,4	55
03_A	woning 5	208197,26	389903,5	1,5	50,4	50,4				54,61	42,62		54,9	55
04_A	woning 5	208199,26	389908,7	1,5	41,6	41,5				45,81	33,72		46,1	46
05_A	woning 4	208193,97	389915,4	1,5	48,4	48,2				52,61	40,42		52,9	53
06_A	woning 4	208188,89	389916,3	1,5	48,7	48,7				52,91	40,92		53,2	53
07_A	woning 3	208186,3	389920,4	1,5	48,1	48,1				52,31	40,32		52,6	53
08_A	woning 3	208187,63	389925,1	1,5	44,3	44,2				48,51	36,42		48,8	49
09_A	woning 2	208182,62	389932,2	1,5	46,2	45,5				50,41	37,72		50,6	51
10_A	woning 2	208178,38	389932,8	1,5	47,3	47,3				51,51	39,52		51,8	52
11_A	woning 1	208175,34	389937,7	1,5	47,4	47,4				51,61	39,62		51,9	52
12_A	woning 1	208178,43	389943,2	1,5	51,2	50,2				55,41	42,42		55,6	56
13_A	woning 1	208183,06	389942,9	1,5	50,6	49,5				54,81	41,72		55,0	55
14_A	woning 2	208186,04	389938,1	1,5	49,2	48,2				53,41	40,42		53,6	54
15_A	woning 3	208193,93	389925,8	1,5	46,1	45,1				50,31	37,32		50,5	50
16_A	woning 4	208196,97	389921	1,5	45,3	44,4				49,51	36,62		49,7	50
17_A	woning 5	208204,79	389909	1,5	44,7	44				48,91	36,22		49,1	49
18_A	woning 6	208207,77	389904,3	1,5	42,9	42,5				47,11	34,72		47,4	47
19_A	woning 7	208193,29	389950,9	1,5	46,3	46,1				50,51	38,32		50,8	51
20_A	woning 7	208193,84	389956,1	1,5	53,9	52,7				58,11	44,92		58,3	58
21_A	woning 8	208198,63	389959,1	1,5	53,7	52,3				57,91	44,52		58,1	58
22_A	woning 9	208203,33	389962	1,5	53,8	53,1				58,01	45,32		58,2	58
23_A	woning 10	208208,68	389965,4	1,5	53,6	52,6				57,81	44,82		58,0	58
24_A	woning 11	208213,73	389968,5	1,5	53,1	51,6				57,31	43,82		57,5	58
25_A	woning 11	208218,02	389965,5	1,5	47,1	41,4				51,31	33,62		51,4	51
26_A	woning 12	208223,09	389968,5	1,5	49	48,1				53,21	40,32		53,4	53
27_A	woning 12	208223,65	389974,6	1,5	49,8	49,1				54,01	41,32		54,2	54
28_A	woning 13	208228,33	389977,5	1,5	48,4	47,5				52,61	39,72		52,8	53
29_A	woning 14	208232,69	389980,2	1,5	46,1	44,5				50,31	36,72		50,5	50
30_A	woning 15	208237,58	389983,3	1,5	44,4	42,7				48,61	34,92		48,8	49
31_A	woning 16	208242,72	389986,5	1,5	43,5	41,5				47,71	33,72		47,9	48
32_A	woning 16	208247,29	389984	1,5	37,3	35,3				41,51	27,52		41,7	42

33_A	woning 16	208247,2	389978,3	1,5	36,7	36,4				40,91	28,62		41,2	41
34_A	woning 15	208242,09	389975,1	1,5	36,7	36,5				40,91	28,72		41,2	41
35_A	woning 14	208237,4	389972,2	1,5	37,3	37,1				41,51	29,32		41,8	42
36_A	woning 13	208232,85	389969,4	1,5	38,2	38				42,41	30,22		42,7	43
37_A	woning 12	208227,92	389966,3	1,5	38,5	38,3				42,71	30,52		43,0	43
38_A	woning 11	208217,65	389960	1,5	39,8	39,2				44,01	31,42		44,2	44
39_A	woning 10	208212,98	389957,1	1,5	41	40,5				45,21	32,72		45,4	45
40_A	woning 9	208207,8	389953,9	1,5	40,6	40				44,81	32,22		45,0	45
41_A	woning 8	208202,88	389950,8	1,5	40,6	40				44,81	32,22		45,0	45
42_A	woning 7	208198,15	389947,8	1,5	40,6	40,3				44,81	32,52		45,1	45
43_A	woning 31	208273,41	389976,4	1,5	35,6	34,3				39,81	26,52		40,0	40
44_A	woning 30	208270,27	389981,4	1,5	35,5	33,6				39,71	25,82		39,9	40
45_A	woning 29	208266,96	389986,6	1,5	37,1	35,4				41,31	27,62		41,5	42
46_A	woning 28	208263,99	389991,3	1,5	38,5	36,4				42,71	28,62		42,9	43
47_A	woning 27	208261,05	389995,9	1,5	40,3	38,5				44,51	30,72		44,7	45
48_A	woning 27	208263,5	390000,5	1,5	39,5	37,5				43,71	29,72		43,9	44
49_A	woning 27	208269,18	390000,4	1,5	28,9	28,3				33,11	20,52		33,3	33
50_A	woning 28	208272,33	389995,5	1,5	30,5	30				34,71	22,22		34,9	35
51_A	woning 29	208275,43	389990,6	1,5	30,5	29,3				34,71	21,52		34,9	35
52_A	woning 30	208278,36	389986	1,5	30,3	29,2				34,51	21,42		34,7	35
53_A	woning 31	208281,29	389981,4	1,5	31,2	30,7				35,41	22,92		35,6	36
54_A	woning 31	208278,85	389976,3	1,5	31,6	31,4				35,81	23,62		36,1	36
55_A		208255	389963,2	1,5	33,1	31,3				37,31	23,52		37,5	38
56_A		208257,99	389958,4	1,5	33,5	31,8				37,71	24,02		37,9	38
57_A		208261,01	389953,7	1,5	32,8	30,9				37,01	23,12		37,2	37
58_A		208264,09	389948,9	1,5	33,9	32,7				38,11	24,92		38,3	38
59_A		208267,07	389944,2	1,5	33,7	32,9				37,91	25,12		38,1	38
60_A		208264,77	389939,1	1,5	38,6	38,6				42,81	30,82		43,1	43
61_A		208258,99	389939,5	1,5	39	38,4				43,21	30,62		43,4	43
62_A		208255,89	389944,4	1,5	39,5	39				43,71	31,22		43,9	44
63_A		208252,94	389949	1,5	39,1	38,8				43,31	31,02		43,6	44
64_A		208250,36	389953,1	1,5	39,2	38,8				43,41	31,02		43,7	44
65_A		208247,13	389958,2	1,5	39,2	38,9				43,41	31,12		43,7	44
66_A		208249,54	389963,4	1,5	36,6	35,7				40,81	27,92		41,0	41
67_A		208247,32	389923,3	1,5	41,9	41,9				46,11	34,12		46,4	46

68_A	208242,5	389920,3	1,5	42,8	42,8				47,01	35,02		47,3	47
69_A	208237,33	389917,1	1,5	43,6	43,6				47,81	35,82		48,1	48
70_A	208232,8	389914,2	1,5	44,1	44,1				48,31	36,32		48,6	49
71_A	208228,08	389911,3	1,5	44,8	44,8				49,01	37,02		49,3	49
72_A	208222,96	389908,1	1,5	45,9	45,9				50,11	38,12		50,4	50
73_A	208217,93	389910,4	1,5	46,3	46,3				50,51	38,52		50,8	51
74_A	208218,29	389916,2	1,5	42,8	42,6				47,01	34,82		47,3	47
75_A	208223,35	389919,3	1,5	41,5	41,2				45,71	33,42		46,0	46
76_A	208228,14	389922,3	1,5	40,7	40,3				44,91	32,52		45,2	45
77_A	208233,36	389925,6	1,5	40,7	39,5				44,91	31,72		45,1	45
78_A	208246,88	389929	1,5	34,7	33,9				38,91	26,12		39,1	39
79_A	208237,71	389928,3	1,5	39,9	38,4				44,11	30,62		44,3	44
80_A	208242,46	389931,2	1,5	39,1	38,3				43,31	30,52		43,5	44
81_A	208243,12	389902,3	1,5	42,9	42,9				47,11	35,12		47,4	47
82_A	208248,23	389905,5	1,5	41	41				45,21	33,22		45,5	46
83_A	208252,9	389908,4	1,5	40,6	40,6				44,81	32,82		45,1	45
84_A	208257,44	389911,3	1,5	39,9	39,8				44,11	32,02		44,4	44
85_A	208262,49	389914,4	1,5	39,1	39,1				43,31	31,32		43,6	44
86_A	208267,51	389911,7	1,5	30,1	29,9				34,31	22,12		34,6	35
87_A	208267,27	389906,4	1,5	34,4	34,3				38,61	26,52		38,9	39
88_A	208262,06	389903,2	1,5	35,2	35,2				39,41	27,42		39,7	40
89_A	208257,5	389900,3	1,5	36,2	36,2				40,41	28,42		40,7	41
90_A	208252,83	389897,4	1,5	37,3	37,3				41,51	29,52		41,8	42
91_A	208247,93	389894,4	1,5	38,6	38,6				42,81	30,82		43,1	43
92_A	208242,9	389897	1,5	43,9	43,9				48,11	36,12		48,4	48
93_A	208282,11	389966,7	1,5	34	32,7				38,21	24,92		38,4	38
94_A	208284,25	389971,5	1,5	32	31,4				36,21	23,62		36,4	36
95_A	208290,62	389971,4	1,5	28,5	28,2				32,71	20,42		33,0	33
96_A	208288,32	389966,2	1,5	32	31,7				36,21	23,92		36,5	36
97_A	208296,97	389961,3	1,5	36,7	36,5				40,91	28,72		41,2	41
98_A	208297,49	389966,6	1,5	31,6	31,4				35,81	23,62		36,1	36
99_A	208302,92	389964,4	1,5	29	28,6				33,21	20,82		33,5	34
100_A	208302,96	389958,6	1,5	36,6	36,6				40,81	28,82		41,1	41
101_A	208270,06	389917,3	1,5	36	35,6				40,21	27,82		40,5	40
102_A	208277,65	389922,1	1,5	38,5	38,1				42,71	30,32		43,0	43

103_A		208285,94	389927,4	1,5	37,6	37,5				41,81	29,72		42,1	42
104_A		208294,01	389932,4	1,5	37,2	37,1				41,41	29,32		41,7	42
105_A		208301,87	389937,3	1,5	36,9	36,7				41,11	28,92		41,4	41
106_A		208305,1	389937,8	1,5	33,1	33,1				37,31	25,32		37,6	38
107_A		208307,01	389928,2	1,5	24,7	24,6				28,91	16,82		29,2	29
108_A		208299,17	389923,2	1,5	26,1	26				30,31	18,22		30,6	31
109_A		208291,21	389918,3	1,5	27,4	27,3				31,61	19,52		31,9	32
110_A		208283,14	389913,1	1,5	28,2	28,1				32,41	20,32		32,7	33
111_A		208275,02	389908	1,5	34,9	34,8				39,11	27,02		39,4	39
112_A		208271,08	389909,1	1,5	33,7	33,6				37,91	25,82		38,2	38
113_A	woning 31			1,5	47,9	47,9				52,11	40,12		52,4	52
114_A	woning 31			1,5	46,5	46,1				50,71	38,32		51,0	51
115_A	woning 31			1,5	46	45,7				50,21	37,92		50,5	50
116_A	woning 31			1,5	47,8	46,6				52,01	38,82		52,2	52
117_A	woning 32			1,5	50	48,7				54,21	40,92		54,4	54
118_A	woning 32			1,5	51,3	50,4				55,51	42,62		55,7	56
119_A	woning 32			1,5	43,4	42,9				47,61	35,12		47,8	48
120_A	woning 32			1,5	42,6	41,9				46,81	34,12		47,0	47
					42,6	42,2								
					42,3	41,9								
					42,4	42								
					41,1	40,8								

NACHT

						incl. alles	excl.			incl. alles	excl.		totaal incl. 5 dB straf	
						nacht	nacht			nacht	nacht		nacht	
01_B	woning 6			5		27,4	27,4			23,37	26,82		28,4	28
02_B	woning 6			5		30,4	30,4			26,37	29,82		31,4	31
03_B	woning 5			5		30,6	30,5			26,57	29,92		31,6	32
04_B	woning 5			5		30,3	30,2			26,27	29,62		31,3	31
05_B	woning 4			5		27,8	27,6			23,77	27,02		28,7	29
06_B	woning 4			5		32,4	32,4			28,37	31,82		33,4	33
07_B	woning 3			5		32,8	32,8			28,77	32,22		33,8	34
08_B	woning 3			5		34,2	34			30,17	33,42		35,1	35
09_B	woning 2			5		29,1	28,6			25,07	28,02		29,8	30
10_B	woning 2			5		35	35			30,97	34,42		36,0	36
11_B	woning 1			5		36,1	36,1			32,07	35,52		37,1	37
12_B	woning 1			5		42,1	41,9			38,07	41,32		43,0	43
13_B	woning 1			5		40,8	40,5			36,77	39,92		41,6	42
14_B	woning 2			5		37,8	37,5			33,77	36,92		38,6	39
15_B	woning 3			5		32,5	32,1			28,47	31,52		33,3	33
16_B	woning 4			5		31,6	31,3			27,57	30,72		32,4	32
17_B	woning 5			5		29,6	29,4			25,57	28,82		30,5	30
18_B	woning 6			5		28	27,8			23,97	27,22		28,9	29
19_B	woning 7			5		37	37			32,97	36,42		38,0	38
20_B	woning 7			5		44,5	44,3			40,47	43,72		45,4	45
21_B	woning 8			5		45,4	45,2			41,37	44,62		46,3	46
22_B	woning 9			5		46,3	46,2			42,27	45,62		47,3	47
23_B	woning 10			5		47,3	47,1			43,27	46,52		48,2	48
24_B	woning 11			5		47,4	47,2			43,37	46,62		48,3	48
25_B	woning 11			5		38,7	38,2			34,67	37,62		39,4	39

26_B	woning 12	5		44,1	43,9			40,07	43,32		45,0		45
27_B	woning 12	5		45,5	45,2			41,47	44,62		46,3		46
28_B	woning 13	5		43,9	43,5			39,87	42,92		44,7		45
29_B	woning 14	5		41,8	41			37,77	40,42		42,3		42
30_B	woning 15	5		40,5	39,5			36,47	38,92		40,9		41
31_B	woning 16	5		39,9	38,8			35,87	38,22		40,2		40
32_B	woning 16	5		32,7	31,2			28,67	30,62		32,8		33
33_B	woning 16	5		25,2	24,5			21,17	23,92		25,8		26
34_B	woning 15	5		24,4	23,5			20,37	22,92		24,8		25
35_B	woning 14	5		25,9	25,1			21,87	24,52		26,4		26
36_B	woning 13	5		26,6	26,2			22,57	25,62		27,4		27
37_B	woning 12	5		27,9	27,6			23,87	27,02		28,7		29
38_B	woning 11	5		28	27,8			23,97	27,22		28,9		29
39_B	woning 10	5		29,3	29,1			25,27	28,52		30,2		30
40_B	woning 9	5		29,2	29			25,17	28,42		30,1		30
41_B	woning 8	5		28,7	28,5			24,67	27,92		29,6		30
42_B	woning 7	5		28,9	28,7			24,87	28,12		29,8		30
43_B	woning 31	5		25,7	21,2			21,67	20,62		24,2		24
44_B	woning 30	5		26,6	21,6			22,57	21,02		24,9		25
45_B	woning 29	5		28,2	23,5			24,17	22,92		26,6		27
46_B	woning 28	5		33	31,2			28,97	30,62		32,9		33
47_B	woning 27	5		36,2	34,9			32,17	34,32		36,4		36
48_B	woning 27	5		35,9	34,5			31,87	33,92		36,0		36
49_B	woning 27	5		19,6	17,6			15,57	17,02		19,4		19
50_B	woning 28	5		23,3	22,6			19,27	22,02		23,9		24
51_B	woning 29	5		21,7	18,9			17,67	18,32		21,0		21
52_B	woning 30	5		20,6	16,8			16,57	16,22		19,4		19
53_B	woning 31	5		18,9	15,7			14,87	15,12		18,0		18
54_B	woning 31	5		17,5	16,3			13,47	15,72		17,7		18
55_B		5		25,1	21,6			21,07	21,02		24,1		24
56_B		5		24,4	20,6			20,37	20,02		23,2		23
57_B		5		24,2	20,9			20,17	20,32		23,3		23
58_B		5		23	19			18,97	18,42		21,7		22
59_B		5		21,3	16,1			17,27	15,52		19,5		20
60_B		5		21,6	20,9			17,57	20,32		22,2		22

61_B	5	32,3	32,2			28,27	31,62		33,3		33
62_B	5	33,6	33,5			29,57	32,92		34,6		35
63_B	5	32,2	32			28,17	31,42		33,1		33
64_B	5	30,2	29,8			26,17	29,22		31,0		31
65_B	5	28	27,4			23,97	26,82		28,6		29
66_B	5	27,8	26,5			23,77	25,92		28,0		28
67_B	5	21,2	20,9			17,17	20,32		22,0		22
68_B	5	21,1	20,9			17,07	20,32		22,0		22
69_B	5	22,5	22,4			18,47	21,82		23,5		24
70_B	5	22,4	22,2			18,37	21,62		23,3		23
71_B	5	22,5	22,4			18,47	21,82		23,5		23
72_B	5	23,7	23,6			19,67	23,02		24,7		25
73_B	5	28,3	28,2			24,27	27,62		29,3		29
74_B	5	32,5	32,3			28,47	31,72		33,4		33
75_B	5	32,6	32,4			28,57	31,82		33,5		34
76_B	5	32,1	31,9			28,07	31,32		33,0		33
77_B	5	31,8	31,5			27,77	30,92		32,6		33
78_B	5	26,6	26,1			22,57	25,52		27,3		27
79_B	5	30,9	30,7			26,87	30,12		31,8		32
80_B	5	30,7	30,4			26,67	29,82		31,5		32
81_B	5	23,2	23			19,17	22,42		24,1		24
82_B	5	23,7	23,5			19,67	22,92		24,6		25
83_B	5	21,3	21			17,27	20,42		22,1		22
84_B	5	22,2	21,8			18,17	21,22		23,0		23
85_B	5	24,8	24,4			20,77	23,82		25,6		26
86_B	5	18,3	17,5			14,27	16,92		18,8		19
87_B	5	17,2	17,1			13,17	16,52		18,2		18
88_B	5	17,5	17,4			13,47	16,82		18,5		18
89_B	5	17,9	17,8			13,87	17,22		18,9		19
90_B	5	18,9	18,8			14,87	18,22		19,9		20
91_B	5	19,4	19,3			15,37	18,72		20,4		20
92_B	5	23,4	23,3			19,37	22,72		24,4		24
93_B	5	24,1	20,7			20,07	20,12		23,1		23
94_B	5	20,9	19,6			16,87	19,02		21,1		21
95_B	5	14,3	12,1			10,27	11,52		14,0		14

96_B		5	16	13,3			11,97	12,72		15,4		15
97_B		5	19,9	18,8			15,87	18,22		20,2		20
98_B		5	17,2	16			13,17	15,42		17,4		18
99_B		5	15,5	13,5			11,47	12,92		15,3		15
100_B		5	15,8	14,7			11,77	14,12		16,1		16
101_B		5	27,2	27			23,17	26,42		28,1		28
102_B		5	28,2	27,9			24,17	27,32		29,0		29
103_B		5	22,5	21,5			18,47	20,92		22,9		23
104_B		5	21,9	20,5			17,87	19,92		22,0		22
105_B		5	21,2	19,3			17,17	18,72		21,0		21
106_B		5	13,6	13,1			9,57	12,52		14,3		14
107_B		5	8,1	7,3			4,07	6,72		8,6		9
108_B		5	9,7	9,1			5,67	8,52		10,3		11
109_B		5	10,2	9,8			6,17	9,22		11,0		11
110_B		5	12,6	12,2			8,57	11,62		13,4		14
111_B		5	16,3	16			12,27	15,42		17,1		17
112_B		5	25,1	24,9			21,07	24,32		26,0		26
113_B	woning 31	5	26,1	21,8			22,07	21,22		24,7		25
114_B	woning 31	5	30,5	29,4			26,47	28,82		30,8		31
115_B	woning 31	5	12,8	11,1			8,77	10,52		12,7		13
116_B	woning 31	5	17,3	16,3			13,27	15,72		17,7		18
117_B	woning 32	5	21	18,2			16,97	17,62		20,3		20
118_B	woning 32	5	18,4	15,3			14,37	14,72		17,6		18
119_B	woning 32	5	16,2	13,8			12,17	13,22		15,7		16
120_B	woning 32	5	24,6	23,3			20,57	22,72		24,8		25

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_A - woning 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag
20_A	woning 7	--	208193,84	389956,12	1,50	53,9
B-LPG	B LPG heftruck	bronnen excl tackers	208172,93	389996,05	1,00	46,6
Baankop	vrachtwagens; aan-/afkoppelen	bronnen excl tackers	208204,07	389978,34	1,00	45,9
B-houtafv	B afvalhoutcontainer omwisselen	bronnen excl tackers	208170,86	389995,42	1,50	45,7
B-open	B opendeur voorste hal tackers+zaag	--	208176,71	389998,62	0,00	45,2
B-afval	B afvalcontainer legen	bronnen excl tackers	208186,68	389979,51	1,50	44,2
B-Vr1	B vrachtwagens laaddock	bronnen excl tackers	208144,74	389973,85	1,20	42,9
B-gevlad2	B gevel heftruck laden vrachtwagen	--	208213,08	389988,02	1,30	38,4
B-gevlad1	B gevel heftruck laden vrachtwagen	--	208215,16	389984,64	1,30	38,3
S-Pu-01	S publiek toeschouwers voetbal 100 pers.	bronnen excl tackers	208021,06	390000,20	1,60	37,1
B-Vr2	B vrachtwagens hout lossen / afval ophalen	bronnen excl tackers	208144,95	389974,16	1,20	36,9
B-gev5	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208190,56	389978,40	0,00	35,5
S-P	S personenauto's	bronnen excl tackers	208157,83	389935,59	0,75	34,4
B-gev9	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208171,67	390006,81	0,00	34,2
S spe01	S voetbal spelers	bronnen excl tackers	208083,59	390039,48	1,60	34,1
S-fluitge1	S scheidsrechterfluit gemiddeld (100)	bronnen excl tackers	208084,22	390039,15	1,60	29,3
B-pomp	B pomp	bronnen excl tackers	208214,95	389982,17	0,50	29,2
B-gev6	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208196,50	389982,18	4,50	28,8
S-train01	S trainer stem	bronnen excl tackers	208084,81	390039,56	1,60	28,3
B-gev2	B metalen gevel tussenhal tackers	--	208216,56	389984,20	2,10	27,0
B-dak1	B dak tussenhal tackers	--	208215,95	389984,75	0,10	26,2
T-heftr	T-diesel heftrucks	bronnen excl tackers	208199,38	389851,87	0,75	26,1
T-cont2	Wisselen steencontainer	bronnen excl tackers	208171,74	389870,97	1,50	25,1
T-cont1	Wisselen metaal- of houtcontainer	bronnen excl tackers	208178,51	389864,28	1,50	25,1
S spe03	S voetbal spelers (3e veld)	bronnen excl tackers	207935,97	390042,72	1,60	25,0
S spe02	S voetbal spelers (2e veld)	bronnen excl tackers	208037,35	390106,89	1,60	24,0
S-Vr	S Vrachtwagen leverancier	bronnen excl tackers	208156,77	389935,51	1,20	23,0
T-ladlosV	T Laden lossen voor	bronnen excl tackers	208182,51	389847,98	1,50	20,2
T-Vr1	T-vrachtwagens	bronnen excl tackers	208216,43	389845,17	1,20	19,8
S-train03	S trainer stem (3e veld)	bronnen excl tackers	207936,32	390043,07	1,60	19,0
B-dak2	B dak voorste hal tackers+zaag	--	208210,34	389991,75	0,10	18,7
B-P	B personenauto's	bronnen excl tackers	208143,73	389975,28	0,75	18,3
S-train02	S trainer stem (2e veld)	bronnen excl tackers	208036,85	390105,40	1,60	18,2
T-opend	Open deur houtmachinale	bronnen excl tackers	208185,84	389831,77	0,00	16,6
T-B	T- busjes	bronnen excl tackers	208218,16	389843,73	0,75	15,1
T-cont3	Wisselen container algemeen	bronnen excl tackers	208181,40	389878,31	1,50	14,2
T-ladlos3	T Laden lossen algemeen (stenen etc)	bronnen excl tackers	208127,04	389828,40	1,50	13,2
T-ladlos1	T Laden lossen steigermateriaal	bronnen excl tackers	208131,61	389849,94	1,50	12,1
T-stofafzu	Stofafzuiging	bronnen excl tackers	208162,98	389830,27	2,30	10,7
T-ladlos2	T Laden lossen schaftketen	bronnen excl tackers	208132,80	389858,58	1,50	9,9
B-gev7	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208171,74	390007,52	0,00	8,1
B-gev3	B metalen gevel tussenhal tackers	--	208193,98	390021,20	2,10	2,5
B-gev8	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208178,35	390011,47	4,50	2,2
T-P	T-personenauto's	bronnen excl tackers	208217,16	389844,73	0,75	-3,0
B-gev1	B Spouwmuur tussenhal tackers	--	208216,49	389984,16	0,00	-7,3
B-gev4	B Spouwmuur tussenhal tackers	--	208193,93	390021,17	0,00	-30,8
B-p-Vr3	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208186,53	389967,29	1,20	-123,5
B-p-Vr2	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208202,15	389978,51	1,20	-127,1
B-p-afval	B piek afvalcontainer legen	bronnen excl tackers	208186,22	389978,16	1,50	-127,8
B-paankop	B p aan/ afkoppelen vrachtwagen	bronnen excl tackers	208203,86	389979,20	1,00	-128,8
S-p-s01	S piek scheidsrechterfluitje	bronnen excl tackers	208139,63	389948,00	1,70	-129,1
S-p-s02	S piek scheidsrechterfluitje	bronnen excl tackers	208123,14	389961,11	1,70	-131,9
B-p-houtaf	B piek houtafvalcontainer	bronnen excl tackers	208172,07	389994,08	1,50	-132,3
B-p-Vr1	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208159,86	389950,55	1,20	-132,9
S-p-Vr	S piek vrachtwagen rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208157,00	389936,12	1,20	-135,9
B-p-open	B piek opendeur voorste hal tackers+zaag	--	208176,71	389998,62	0,00	-138,0
B-pgevlad2	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	--	208213,08	389988,01	1,30	-139,5
B-pgevlad1	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	--	208215,20	389984,57	1,30	-139,5
S-P-01	S piek schreeuwen speler/toeschouwer	bronnen excl tackers	208139,55	389946,40	1,70	-139,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_A - woning 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Avond	Nacht	Etmaal	Li
20_A	48,9	44,3	54,3	83,1
B-LPG	--	--	46,6	57,9
Baankop	45,8	41,6	51,6	63,7
B-houtafv	--	--	45,7	63,0
B-open	--	--	45,2	47,1
B-afval	--	--	44,2	65,8
B-Vr1	42,9	39,9	49,9	77,4
B-gevlad2	--	--	38,4	44,4
B-gevlad1	--	--	38,3	44,3
S-Pu-01	--	--	37,1	45,3
B-Vr2	--	--	36,9	71,4
B-gev5	--	27,3	37,3	36,3
S-P	33,1	27,1	38,1	54,1
B-gev9	--	25,9	35,9	35,2
S spe01	37,1	--	42,1	41,6
S-fluitge1	--	--	29,3	51,6
B-pomp	29,2	29,2	39,2	31,3
B-gev6	--	20,6	30,6	29,6
S-train01	37,8	--	42,8	45,3
B-gev2	--	18,7	28,7	28,1
B-dak1	--	18,0	28,0	27,8
T-heftr	--	--	26,1	37,7
T-cont2	--	--	25,1	50,0
T-cont1	--	--	25,1	50,1
S spe03	28,0	--	33,0	33,6
S spe02	27,0	--	32,0	32,5
S-Vr	--	--	23,0	62,3
T-ladlosV	--	--	20,2	37,6
T-Vr1	--	--	19,8	53,2
S-train03	28,6	--	33,6	37,2
B-dak2	--	10,4	20,4	21,1
B-P	23,1	20,1	30,1	51,7
S-train02	27,7	--	32,7	36,2
T-opend	--	--	16,6	31,2
T-B	9,9	6,9	16,9	45,0
T-cont3	--	--	14,2	38,9
T-ladlos3	--	--	13,2	35,7
T-ladlos1	--	--	12,1	34,5
T-stofafzu	--	--	10,7	25,0
T-ladlos2	--	--	9,9	32,2
B-gev7	--	-0,1	9,9	10,7
B-gev3	--	-5,7	4,3	5,0
B-gev8	--	-6,0	4,0	3,0
T-P	-5,2	-8,2	1,8	32,2
B-gev1	--	-15,6	-5,6	-4,3
B-gev4	--	-39,1	-29,1	-26,7
B-p-Vr3	-123,5	-123,5	-113,5	75,5
B-p-Vr2	-127,1	-127,1	-117,1	72,0
B-p-afval	--	--	-127,8	71,2
B-paankop	-128,8	-128,8	-118,8	70,2
S-p-s01	-129,1	--	-124,1	72,0
S-p-s02	-131,9	--	-126,9	69,8
B-p-houtaf	--	--	-132,3	68,3
B-p-Vr1	-132,9	-132,9	-122,9	67,2
S-p-Vr	--	--	-135,9	64,9
B-p-open	--	--	-138,0	62,1
B-pgevlad2	--	--	-139,5	59,6
B-pgevlad1	--	--	-139,5	59,5
S-P-01	-139,7	--	-134,7	61,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_A - woning 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag
S-p-s03	S piek scheidsrechterfluitje	bronnen excl tackers	208113,02	389992,46	1,70	-140,6
T-pcont2	piek wisselen steencontainer	bronnen excl tackers	208172,15	389869,60	1,50	-141,2
T-pMet	T piek metaal afval	bronnen excl tackers	208177,63	389862,81	2,00	-141,8
T-p-vr4	T piek vrachtwagens	bronnen excl tackers	208176,01	389890,64	0,75	-145,1
S-p-P	S piek auto's rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208157,53	389935,68	0,75	-148,4
T-pcont3	piek wisselen container algemeen	bronnen excl tackers	208181,81	389876,95	1,50	-153,0
T-pcont1	piek wisselen metaal- of houtcontainer	bronnen excl tackers	208178,92	389862,91	1,50	-154,0
B-p-gev2	B piek metalen gevel tussenhal tackers	--	208216,16	389983,95	2,10	-156,2
T-pladlos3	T piek Laden lossen algemeen (stenen etc)	bronnen excl tackers	208127,45	389827,04	1,50	-157,0
B-p-dak1	B piek dak tussenhal tackers	--	208215,99	389984,58	0,10	-157,1
T-pladlos1	T piek Laden lossen steigermateriaal	bronnen excl tackers	208132,03	389848,57	1,50	-157,3
T-pladlos2	T piek Laden lossen schaftketen	bronnen excl tackers	208133,21	389857,22	1,50	-159,5
T-p-vr3	T piek vrachtwagens	bronnen excl tackers	208187,48	389871,17	0,75	-159,6
T-p-vr2	T piek vrachtwagens	bronnen excl tackers	208194,28	389856,77	0,75	-161,7
T-p-Vr1	T piek vrachtwagens	bronnen excl tackers	208215,82	389843,50	1,20	-163,7
T-p-P2	T piek busjes/ auto's	bronnen excl tackers	208180,63	389883,77	0,75	-166,8
T-p-P1	T piek busjes/ auto's	bronnen excl tackers	208215,33	389844,52	0,75	-171,5
B-p-gev1	B piek spouwmuur tussenhal tackers	--	208216,22	389983,99	0,00	-190,5
S-fluitge2	S scheidsrechterfluit gemiddeld (50)	bronnen excl tackers	208085,55	390039,60	1,60	--
S-Pu-02	S publiek toeschouwers voetbal 50 pers.	bronnen excl tackers	208021,35	389999,68	1,60	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_A - woning 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Avond	Nacht	Etmaal	Li
S-p-s03	-140,6	--	-135,6	61,6
T-pcont2	--	--	-141,2	61,1
T-pMet	--	--	-141,8	60,3
T-p-vr4	--	--	-145,1	57,2
S-p-P	-148,4	-148,4	-138,4	53,0
T-pcont3	--	--	-153,0	49,2
T-pcont1	--	--	-154,0	48,5
B-p-gev2	--	-156,2	-146,2	43,2
T-pladlos3	--	--	-157,0	46,0
B-p-dak1	--	-157,1	-147,1	42,7
T-pladlos1	--	--	-157,3	45,5
T-pladlos2	--	--	-159,5	43,2
T-p-vr3	--	--	-159,6	43,1
T-p-vr2	--	--	-161,7	41,2
T-p-Vr1	--	--	-163,7	39,1
T-p-P2	-166,8	-166,8	-156,8	35,7
T-p-P1	-171,5	-171,5	-161,5	31,6
B-p-gev1	--	-190,5	-180,5	10,7
S-fluitge2	28,5	--	33,5	50,8
S-Pu-02	34,1	--	39,1	42,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_A - woning 9
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag
22_A	woning 9	--	208203,33	389962,03	1,50	53,8
Baankop	vrachtwagens; aan-/afkoppelen	bronnen excl tackers	208204,07	389978,34	1,00	49,0
B-LPG	B LPG heftruck	bronnen excl tackers	208172,93	389996,05	1,00	46,4
B-afval	B afvalcontainer legen	bronnen excl tackers	208186,68	389979,51	1,50	44,4
B-houtafv	B afvalhoutcontainer omwisselen	bronnen excl tackers	208170,86	389995,42	1,50	43,2
B-Vr1	B vrachtwagens laaddock	bronnen excl tackers	208144,74	389973,85	1,20	42,5
B-gevlad1	B gevel heftruck laden vrachtwagen	--	208215,16	389984,64	1,30	40,9
B-gevlad2	B gevel heftruck laden vrachtwagen	--	208213,08	389988,02	1,30	40,8
B-gev5	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208190,56	389978,40	0,00	37,3
S-Pu-01	S publiek toeschouwers voetbal 100 pers.	bronnen excl tackers	208021,06	390000,20	1,60	36,2
B-Vr2	B vrachtwagens hout lossen / afval ophalen	bronnen excl tackers	208144,95	389974,16	1,20	34,6
B-open	B opendeur voorste hal tackers+zaag	--	208176,71	389998,62	0,00	34,3
B-pomp	B pomp	bronnen excl tackers	208214,95	389982,17	0,50	33,3
S spe01	S voetbal spelers	bronnen excl tackers	208083,59	390039,48	1,60	32,7
S-P	S personenauto's	bronnen excl tackers	208157,83	389935,59	0,75	32,3
B-gev6	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208196,50	389982,18	4,50	31,0
B-gev2	B metalen gevel tussenhal tackers	--	208216,56	389984,20	2,10	29,6
S-fluitge1	S scheidsrechterfluit gemiddeld (100)	bronnen excl tackers	208084,22	390039,15	1,60	27,9
S-train01	S trainer stem	bronnen excl tackers	208084,81	390039,56	1,60	26,8
B-dak1	B dak tussenhal tackers	--	208215,95	389984,75	0,10	25,5
S spe02	S voetbal spelers (2e veld)	bronnen excl tackers	208037,35	390106,89	1,60	24,4
S spe03	S voetbal spelers (3e veld)	bronnen excl tackers	207935,97	390042,72	1,60	24,1
B-gev9	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208171,67	390006,81	0,00	23,3
T-heftr	T-diesel heftrucks	bronnen excl tackers	208199,38	389851,87	0,75	22,8
S-Vr	S Vrachtwagen leverancier	bronnen excl tackers	208156,77	389935,51	1,20	21,0
B-dak2	B dak voorste hal tackers+zaag	--	208210,34	389991,75	0,10	19,7
T-ladlosV	T Laden lossen voor	bronnen excl tackers	208182,51	389847,98	1,50	19,7
S-train02	S trainer stem (2e veld)	bronnen excl tackers	208036,85	390105,40	1,60	18,5
S-train03	S trainer stem (3e veld)	bronnen excl tackers	207936,32	390043,07	1,60	18,2
B-P	B personenauto's	bronnen excl tackers	208143,73	389975,28	0,75	16,9
T-opend	Open deur houtmachinale	bronnen excl tackers	208185,84	389831,77	0,00	16,6
T-Vr1	T-vrachtwagens	bronnen excl tackers	208216,43	389845,17	1,20	14,7
T-ladlos1	T Laden lossen steigermateriaal	bronnen excl tackers	208131,61	389849,94	1,50	12,8
T-cont3	Wisselen container algemeen	bronnen excl tackers	208181,40	389878,31	1,50	12,6
T-ladlos3	T Laden lossen algemeen (stenen etc)	bronnen excl tackers	208127,04	389828,40	1,50	12,1
T-cont2	Wisselen steencontainer	bronnen excl tackers	208171,74	389870,97	1,50	11,7
T-cont1	Wisselen metaal- of houtcontainer	bronnen excl tackers	208178,51	389864,28	1,50	11,3
T-ladlos2	T Laden lossen schaftketen	bronnen excl tackers	208132,80	389858,58	1,50	10,5
T-B	T- busjes	bronnen excl tackers	208218,16	389843,73	0,75	9,1
B-gev7	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208171,74	390007,52	0,00	8,8
T-stofafzu	Stofafzuiging	bronnen excl tackers	208162,98	389830,27	2,30	7,0
B-gev8	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208178,35	390011,47	4,50	4,6
B-gev3	B metalen gevel tussenhal tackers	--	208193,98	390021,20	2,10	3,8
T-P	T-personenauto's	bronnen excl tackers	208217,16	389844,73	0,75	-3,1
B-gev1	B Spouwmuur tussenhal tackers	--	208216,49	389984,16	0,00	-3,9
B-gev4	B Spouwmuur tussenhal tackers	--	208193,93	390021,17	0,00	-29,9
B-p-Vr2	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208202,15	389978,51	1,20	-124,2
B-paankop	B p aan/ afkoppelen vrachtwagen	bronnen excl tackers	208203,86	389979,20	1,00	-125,8
B-p-Vr3	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208186,53	389967,29	1,20	-126,0
B-p-afval	B piek afvalcontainer legen	bronnen excl tackers	208186,22	389978,16	1,50	-127,8
S-p-s01	S piek scheidsrechterfluitje	bronnen excl tackers	208139,63	389948,00	1,70	-131,3
B-p-houtaf	B piek houtafvalcontainer	bronnen excl tackers	208172,07	389994,08	1,50	-132,5
S-p-s02	S piek scheidsrechterfluitje	bronnen excl tackers	208123,14	389961,11	1,70	-133,4
B-p-Vr1	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208159,86	389950,55	1,20	-134,5
B-pgevlad1	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	--	208215,20	389984,57	1,30	-137,0
B-pgevlad2	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	--	208213,08	389988,01	1,30	-137,1
S-p-Vr	S piek vrachtwagen rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208157,00	389936,12	1,20	-139,0
S-p-s03	S piek scheidsrechterfluitje	bronnen excl tackers	208113,02	389992,46	1,70	-140,0
S-P-01	S piek schreeuwen speler/toeschouwer	bronnen excl tackers	208139,55	389946,40	1,70	-141,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_A - woning 9
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Avond	Nacht	Etmaal	Li
22_A	50,5	46,3	56,3	82,9
Baankop	48,9	44,7	54,7	66,8
B-LPG	--	--	46,4	57,7
B-afval	--	--	44,4	66,0
B-houtafv	--	--	43,2	60,6
B-Vr1	42,5	39,5	49,5	77,0
B-gevlad1	--	--	40,9	46,9
B-gevlad2	--	--	40,8	46,8
B-gev5	--	29,1	39,1	38,1
S-Pu-01	--	--	36,2	44,4
B-Vr2	--	--	34,6	69,4
B-open	--	--	34,3	35,5
B-pomp	33,3	33,3	43,3	34,0
S spe01	35,7	--	40,7	40,4
S-P	31,0	25,0	36,0	52,4
B-gev6	--	22,8	32,8	31,8
B-gev2	--	21,4	31,4	30,5
S-fluitge1	--	--	27,9	50,4
S-train01	36,3	--	41,3	44,0
B-dak1	--	17,3	27,3	27,9
S spe02	27,4	--	32,4	32,9
S spe03	27,1	--	32,1	32,7
B-gev9	--	15,1	25,1	24,3
T-heftr	--	--	22,8	34,5
S-Vr	--	--	21,0	60,8
B-dak2	--	11,5	21,5	22,2
T-ladlosV	--	--	19,7	37,2
S-train02	28,0	--	33,0	36,6
S-train03	27,7	--	32,7	36,4
B-P	21,6	18,6	28,6	51,0
T-opend	--	--	16,6	31,2
T-Vr1	--	--	14,7	48,5
T-ladlos1	--	--	12,8	35,2
T-cont3	--	--	12,6	37,4
T-ladlos3	--	--	12,1	34,7
T-cont2	--	--	11,7	36,8
T-cont1	--	--	11,3	36,4
T-ladlos2	--	--	10,5	32,9
T-B	3,9	0,9	10,9	39,2
B-gev7	--	0,5	10,5	11,2
T-stofafzu	--	--	7,0	21,4
B-gev8	--	-3,6	6,4	5,4
B-gev3	--	-4,5	5,5	5,9
T-P	-5,4	-8,4	1,6	32,1
B-gev1	--	-12,2	-2,2	-1,9
B-gev4	--	-38,1	-28,1	-25,9
B-p-Vr2	-124,2	-124,2	-114,2	74,8
B-paankop	-125,8	-125,8	-115,8	73,2
B-p-Vr3	-126,0	-126,0	-116,0	73,0
B-p-afval	--	--	-127,8	71,2
S-p-s01	-131,3	--	-126,3	70,3
B-p-houtaf	--	--	-132,5	68,2
S-p-s02	-133,4	--	-128,4	68,6
B-p-Vr1	-134,5	-134,5	-124,5	66,5
B-pgevlad1	--	--	-137,0	62,0
B-pgevlad2	--	--	-137,1	62,0
S-p-Vr	--	--	-139,0	62,5
S-p-s03	-140,0	--	-134,9	62,4
S-P-01	-141,9	--	-136,9	59,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_A - woning 9
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag
B-p-open	B piek opendeur voorste hal tackers+zaag	--	208176,71	389998,62	0,00	-148,9
S-p-P	S piek auto's rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208157,53	389935,68	0,75	-151,4
B-p-gev2	B piek metalen gevel tussenhal tackers	--	208216,16	389983,95	2,10	-153,5
T-pcont3	piek wisselen container algemeen	bronnen excl tackers	208181,81	389876,95	1,50	-154,0
T-pcont1	piek wisselen metaal- of houtcontainer	bronnen excl tackers	208178,92	389862,91	1,50	-154,7
T-pcont2	piek wisselen steencontainer	bronnen excl tackers	208172,15	389869,60	1,50	-154,8
T-pMet	T piek metaal afval	bronnen excl tackers	208177,63	389862,81	2,00	-155,0
T-pladlos1	T piek Laden lossen steigermateriaal	bronnen excl tackers	208132,03	389848,57	1,50	-156,7
T-pladlos3	T piek Laden lossen algemeen (stenen etc)	bronnen excl tackers	208127,45	389827,04	1,50	-157,5
B-p-dak1	B piek dak tussenhal tackers	--	208215,99	389984,58	0,10	-157,7
T-pladlos2	T piek Laden lossen schaftketen	bronnen excl tackers	208133,21	389857,22	1,50	-157,7
T-p-vr3	T piek vrachtwagens	bronnen excl tackers	208187,48	389871,17	0,75	-160,3
T-p-vr4	T piek vrachtwagens	bronnen excl tackers	208176,01	389890,64	0,75	-161,2
T-p-vr2	T piek vrachtwagens	bronnen excl tackers	208194,28	389856,77	0,75	-163,0
T-p-Vr1	T piek vrachtwagens	bronnen excl tackers	208215,82	389843,50	1,20	-163,5
T-p-P2	T piek busjes/ auto's	bronnen excl tackers	208180,63	389883,77	0,75	-168,1
T-p-P1	T piek busjes/ auto's	bronnen excl tackers	208215,33	389844,52	0,75	-171,2
B-p-gev1	B piek spouwmuur tussenhal tackers	--	208216,22	389983,99	0,00	-187,0
S-fluitge2	S scheidsrechterfluit gemiddeld (50)	bronnen excl tackers	208085,55	390039,60	1,60	--
S-Pu-02	S publiek toeschouwers voetbal 50 pers.	bronnen excl tackers	208021,35	389999,68	1,60	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_A - woning 9
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B-p-open	--	--	-148,9	50,5
S-p-P	-151,4	-151,4	-141,4	50,5
B-p-gev2	--	-153,5	-143,5	45,6
T-pcont3	--	--	-154,0	48,3
T-pcont1	--	--	-154,7	47,9
T-pcont2	--	--	-154,8	47,7
T-pMet	--	--	-155,0	47,3
T-pladlos1	--	--	-156,7	46,2
T-pladlos3	--	--	-157,5	45,6
B-p-dak1	--	-157,7	-147,7	42,9
T-pladlos2	--	--	-157,7	45,1
T-p-vr3	--	--	-160,3	42,5
T-p-vr4	--	--	-161,2	41,4
T-p-vr2	--	--	-163,0	40,0
T-p-Vr1	--	--	-163,5	39,4
T-p-P2	-168,1	-168,1	-158,1	34,5
T-p-P1	-171,2	-171,2	-161,2	31,8
B-p-gev1	--	-187,0	-177,0	13,2
S-fluitge2	27,1	--	32,1	49,5
S-Pu-02	33,2	--	38,2	41,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_A - woning 8
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag
21_A	woning 8	--	208198,63	389959,10	1,50	53,7
Baankop	vrachtwagens; aan-/afkoppelen	bronnen excl tackers	208204,07	389978,34	1,00	47,4
B-open	B opendeur voorste hal tackers+zaag	--	208176,71	389998,62	0,00	45,4
B-afval	B afvalcontainer legen	bronnen excl tackers	208186,68	389979,51	1,50	44,6
B-LPG	B LPG heftruck	bronnen excl tackers	208172,93	389996,05	1,00	44,4
B-houtafv	B afvalhoutcontainer omwisselen	bronnen excl tackers	208170,86	389995,42	1,50	43,6
B-Vr1	B vrachtwagens laaddock	bronnen excl tackers	208144,74	389973,85	1,20	42,7
B-gevlad2	B gevel heftruck laden vrachtwagen	--	208213,08	389988,02	1,30	39,5
B-gevlad1	B gevel heftruck laden vrachtwagen	--	208215,16	389984,64	1,30	39,5
S-Pu-01	S publiek toeschouwers voetbal 100 pers.	bronnen excl tackers	208021,06	390000,20	1,60	36,8
B-gev5	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208190,56	389978,40	0,00	36,4
B-Vr2	B vrachtwagens hout lossen / afval ophalen	bronnen excl tackers	208144,95	389974,16	1,20	35,7
B-gev9	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208171,67	390006,81	0,00	34,5
S spe01	S voetbal spelers	bronnen excl tackers	208083,59	390039,48	1,60	33,3
S-P	S personenauto's	bronnen excl tackers	208157,83	389935,59	0,75	33,2
B-pomp	B pomp	bronnen excl tackers	208214,95	389982,17	0,50	31,1
B-gev6	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208196,50	389982,18	4,50	30,0
S-fluitge1	S scheidsrechterfluit gemiddeld (100)	bronnen excl tackers	208084,22	390039,15	1,60	28,5
B-gev2	B metalen gevel tussenhal tackers	--	208216,56	389984,20	2,10	28,3
S-train01	S trainer stem	bronnen excl tackers	208084,81	390039,56	1,60	27,4
B-dak1	B dak tussenhal tackers	--	208215,95	389984,75	0,10	26,0
S spe03	S voetbal spelers (3e veld)	bronnen excl tackers	207935,97	390042,72	1,60	24,7
T-heftr	T-diesel heftrucks	bronnen excl tackers	208199,38	389851,87	0,75	24,2
S spe02	S voetbal spelers (2e veld)	bronnen excl tackers	208037,35	390106,89	1,60	23,4
S-Vr	S Vrachtwagen leverancier	bronnen excl tackers	208156,77	389935,51	1,20	21,9
T-ladlosV	T Laden lossen voor	bronnen excl tackers	208182,51	389847,98	1,50	19,5
B-dak2	B dak voorste hal tackers+zaag	--	208210,34	389991,75	0,10	19,1
S-train03	S trainer stem (3e veld)	bronnen excl tackers	207936,32	390043,07	1,60	18,8
B-P	B personenauto's	bronnen excl tackers	208143,73	389975,28	0,75	18,1
S-train02	S trainer stem (2e veld)	bronnen excl tackers	208036,85	390105,40	1,60	17,6
T-opend	Open deur houtmachinale	bronnen excl tackers	208185,84	389831,77	0,00	17,3
T-Vr1	T-vrachtwagens	bronnen excl tackers	208216,43	389845,17	1,20	15,7
T-cont2	Wisselen steencontainer	bronnen excl tackers	208171,74	389870,97	1,50	13,4
T-cont3	Wisselen container algemeen	bronnen excl tackers	208181,40	389878,31	1,50	13,1
T-ladlos3	T Laden lossen algemeen (stenen etc)	bronnen excl tackers	208127,04	389828,40	1,50	12,2
T-cont1	Wisselen metaal- of houtcontainer	bronnen excl tackers	208178,51	389864,28	1,50	12,2
T-ladlos2	T Laden lossen schaftketen	bronnen excl tackers	208132,80	389858,58	1,50	11,8
T-ladlos1	T Laden lossen steigermateriaal	bronnen excl tackers	208131,61	389849,94	1,50	11,7
T-B	T- busjes	bronnen excl tackers	208218,16	389843,73	0,75	10,4
B-gev7	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208171,74	390007,52	0,00	8,4
T-stofafzu	Stofafzuiging	bronnen excl tackers	208162,98	389830,27	2,30	7,0
B-gev3	B metalen gevel tussenhal tackers	--	208193,98	390021,20	2,10	3,2
B-gev8	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208178,35	390011,47	4,50	2,5
T-P	T-personenauto's	bronnen excl tackers	208217,16	389844,73	0,75	-3,3
B-gev1	B Spouwmuur tussenhal tackers	--	208216,49	389984,16	0,00	-5,8
B-gev4	B Spouwmuur tussenhal tackers	--	208193,93	390021,17	0,00	-30,3
B-p-Vr3	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208186,53	389967,29	1,20	-124,3
B-p-Vr2	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208202,15	389978,51	1,20	-125,6
B-paankop	B p aan/ afkoppelen vrachtwagen	bronnen excl tackers	208203,86	389979,20	1,00	-127,3
B-p-afval	B piek afvalcontainer legen	bronnen excl tackers	208186,22	389978,16	1,50	-127,5
S-p-s01	S piek scheidsrechterfluitje	bronnen excl tackers	208139,63	389948,00	1,70	-130,3
S-p-s02	S piek scheidsrechterfluitje	bronnen excl tackers	208123,14	389961,11	1,70	-132,7
B-p-houtaf	B piek houtafvalcontainer	bronnen excl tackers	208172,07	389994,08	1,50	-134,6
B-p-Vr1	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208159,86	389950,55	1,20	-135,1
S-p-Vr	S piek vrachtwagen rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208157,00	389936,12	1,20	-137,5
B-p-open	B piek opendeur voorste hal tackers+zaag	--	208176,71	389998,62	0,00	-137,8
B-pgevlad2	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	--	208213,08	389988,01	1,30	-138,3
B-pgevlad1	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	--	208215,20	389984,57	1,30	-138,3
S-P-01	S piek schreeuwen speler/toeschouwer	bronnen excl tackers	208139,55	389946,40	1,70	-140,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_A - woning 8
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Avond	Nacht	Etmaal	Li
21_A	49,6	45,2	55,2	82,9
Baankop	47,4	43,2	53,2	65,2
B-open	--	--	45,4	47,2
B-afval	--	--	44,6	66,2
B-LPG	--	--	44,4	55,6
B-houtafv	--	--	43,6	60,9
B-Vr1	42,7	39,7	49,7	77,2
B-gevlad2	--	--	39,5	45,6
B-gevlad1	--	--	39,5	45,6
S-Pu-01	--	--	36,8	45,0
B-gev5	--	28,2	38,2	37,2
B-Vr2	--	--	35,7	70,3
B-gev9	--	26,3	36,3	35,5
S spe01	36,3	--	41,3	40,9
S-P	32,0	26,0	37,0	53,1
B-pomp	31,1	31,1	41,1	32,5
B-gev6	--	21,8	31,8	30,8
S-fluitge1	--	--	28,5	50,9
B-gev2	--	20,0	30,0	29,2
S-train01	36,9	--	41,9	44,5
B-dak1	--	17,7	27,7	27,9
S spe03	27,7	--	32,7	33,3
T-heftr	--	--	24,2	35,9
S spe02	26,4	--	31,4	31,9
S-Vr	--	--	21,9	61,5
T-ladlosV	--	--	19,5	36,9
B-dak2	--	10,9	20,9	21,7
S-train03	28,3	--	33,3	37,0
B-P	22,9	19,8	29,8	51,9
S-train02	27,1	--	32,1	35,6
T-opend	--	--	17,3	31,9
T-Vr1	--	--	15,7	49,3
T-cont2	--	--	13,4	38,3
T-cont3	--	--	13,1	37,9
T-ladlos3	--	--	12,2	34,8
T-cont1	--	--	12,2	37,2
T-ladlos2	--	--	11,8	34,1
T-ladlos1	--	--	11,7	34,0
T-B	5,2	2,2	12,2	40,5
B-gev7	--	0,2	10,2	10,9
T-stofafzu	--	--	7,0	21,3
B-gev3	--	-5,1	4,9	5,5
B-gev8	--	-5,7	4,3	3,3
T-P	-5,6	-8,6	1,4	31,9
B-gev1	--	-14,0	-4,0	-3,2
B-gev4	--	-38,6	-28,6	-26,3
B-p-Vr3	-124,3	-124,3	-114,3	74,7
B-p-Vr2	-125,6	-125,6	-115,6	73,4
B-paankop	-127,3	-127,3	-117,3	71,7
B-p-afval	--	--	-127,5	71,5
S-p-s01	-130,3	--	-125,3	71,1
S-p-s02	-132,7	--	-127,7	69,2
B-p-houtaf	--	--	-134,6	66,0
B-p-Vr1	-135,1	-135,1	-125,1	65,5
S-p-Vr	--	--	-137,5	63,7
B-p-open	--	--	-137,8	62,2
B-pgevlad2	--	--	-138,3	60,7
B-pgevlad1	--	--	-138,3	60,7
S-P-01	-140,9	--	-135,9	60,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_A - woning 8
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag
S-p-s03	S piek scheidsrechterfluitje	bronnen excl tackers	208113,02	389992,46	1,70	-141,5
S-p-P	S piek auto's rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208157,53	389935,68	0,75	-149,9
T-pcont2	piek wisselen steencontainer	bronnen excl tackers	208172,15	389869,60	1,50	-153,1
T-pcont3	piek wisselen container algemeen	bronnen excl tackers	208181,81	389876,95	1,50	-153,5
T-pcont1	piek wisselen metaal- of houtcontainer	bronnen excl tackers	208178,92	389862,91	1,50	-154,3
T-pMet	T piek metaal afval	bronnen excl tackers	208177,63	389862,81	2,00	-154,6
B-p-gev2	B piek metalen gevel tussenhal tackers	--	208216,16	389983,95	2,10	-154,8
T-pladlos1	T piek Laden lossen steigermateriaal	bronnen excl tackers	208132,03	389848,57	1,50	-156,6
B-p-dak1	B piek dak tussenhal tackers	--	208215,99	389984,58	0,10	-157,2
T-pladlos3	T piek Laden lossen algemeen (stenen etc)	bronnen excl tackers	208127,45	389827,04	1,50	-158,2
T-pladlos2	T piek Laden lossen schaftketen	bronnen excl tackers	208133,21	389857,22	1,50	-158,5
T-p-vr4	T piek vrachtwagens	bronnen excl tackers	208176,01	389890,64	0,75	-158,7
T-p-vr3	T piek vrachtwagens	bronnen excl tackers	208187,48	389871,17	0,75	-160,0
T-p-vr2	T piek vrachtwagens	bronnen excl tackers	208194,28	389856,77	0,75	-162,0
T-p-Vr1	T piek vrachtwagens	bronnen excl tackers	208215,82	389843,50	1,20	-163,6
T-p-P2	T piek busjes/ auto's	bronnen excl tackers	208180,63	389883,77	0,75	-166,6
T-p-P1	T piek busjes/ auto's	bronnen excl tackers	208215,33	389844,52	0,75	-171,7
B-p-gev1	B piek spouwmuur tussenhal tackers	--	208216,22	389983,99	0,00	-188,9
S-fluitge2	S scheidsrechterfluit gemiddeld (50)	bronnen excl tackers	208085,55	390039,60	1,60	--
S-Pu-02	S publiek toeschouwers voetbal 50 pers.	bronnen excl tackers	208021,35	389999,68	1,60	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_A - woning 8
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Avond	Nacht	Etmaal	Li
S-p-s03	-141,5	--	-136,5	60,8
S-p-P	-149,9	-149,9	-139,9	51,7
T-pcont2	--	--	-153,1	49,3
T-pcont3	--	--	-153,5	48,8
T-pcont1	--	--	-154,3	48,1
T-pMet	--	--	-154,6	47,6
B-p-gev2	--	-154,8	-144,8	44,4
T-pladlos1	--	--	-156,6	46,2
B-p-dak1	--	-157,2	-147,2	42,9
T-pladlos3	--	--	-158,2	44,8
T-pladlos2	--	--	-158,5	44,2
T-p-vr4	--	--	-158,7	43,8
T-p-vr3	--	--	-160,0	42,8
T-p-vr2	--	--	-162,0	41,0
T-p-Vr1	--	--	-163,6	39,2
T-p-P2	-166,6	-166,6	-156,6	35,9
T-p-P1	-171,7	-171,7	-161,7	31,3
B-p-gev1	--	-188,9	-178,9	11,9
S-fluitge2	27,6	--	32,6	50,0
S-Pu-02	33,7	--	38,7	41,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_A - woning 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag
23_A	woning 10	--	208208,68	389965,37	1,50	53,6
Baankop	vrachtwagens; aan-/afkoppelen	bronnen excl tackers	208204,07	389978,34	1,00	50,3
B-afval	B afvalcontainer legen	bronnen excl tackers	208186,68	389979,51	1,50	43,7
B-gevlad1	B gevel heftruck laden vrachtwagen	--	208215,16	389984,64	1,30	42,5
B-gevlad2	B gevel heftruck laden vrachtwagen	--	208213,08	389988,02	1,30	42,2
B-Vr1	B vrachtwagens laaddock	bronnen excl tackers	208144,74	389973,85	1,20	42,2
B-LPG	B LPG heftruck	bronnen excl tackers	208172,93	389996,05	1,00	42,1
B-gev5	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208190,56	389978,40	0,00	37,8
B-pomp	B pomp	bronnen excl tackers	208214,95	389982,17	0,50	35,9
S-Pu-01	S publiek toeschouwers voetbal 100 pers.	bronnen excl tackers	208021,06	390000,20	1,60	35,7
B-open	B opendeur voorste hal tackers+zaag	--	208176,71	389998,62	0,00	34,9
B-houtafv	B afvalhoutcontainer omwisselen	bronnen excl tackers	208170,86	389995,42	1,50	34,4
B-Vr2	B vrachtwagens hout lossen / afval ophalen	bronnen excl tackers	208144,95	389974,16	1,20	32,3
S spe01	S voetbal spelers	bronnen excl tackers	208083,59	390039,48	1,60	31,8
S-P	S personenauto's	bronnen excl tackers	208157,83	389935,59	0,75	31,5
B-gev2	B metalen gevel tussenhal tackers	--	208216,56	389984,20	2,10	31,4
B-gev6	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208196,50	389982,18	4,50	30,8
S-fluitgel	S scheidsrechterfluit gemiddeld (100)	bronnen excl tackers	208084,22	390039,15	1,60	27,0
S-train01	S trainer stem	bronnen excl tackers	208084,81	390039,56	1,60	25,8
B-dak1	B dak tussenhal tackers	--	208215,95	389984,75	0,10	25,4
S spe02	S voetbal spelers (2e veld)	bronnen excl tackers	208037,35	390106,89	1,60	24,5
S spe03	S voetbal spelers (3e veld)	bronnen excl tackers	207935,97	390042,72	1,60	23,2
T-heftr	T-diesel heftrucks	bronnen excl tackers	208199,38	389851,87	0,75	23,1
B-gev9	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208171,67	390006,81	0,00	22,8
S-Vr	S Vrachtwagen leverancier	bronnen excl tackers	208156,77	389935,51	1,20	20,2
B-dak2	B dak voorste hal tackers+zaag	--	208210,34	389991,75	0,10	19,9
S-train02	S trainer stem (2e veld)	bronnen excl tackers	208036,85	390105,40	1,60	18,6
T-ladlosV	T Laden lossen voor	bronnen excl tackers	208182,51	389847,98	1,50	18,5
S-train03	S trainer stem (3e veld)	bronnen excl tackers	207936,32	390043,07	1,60	17,3
B-P	B personenauto's	bronnen excl tackers	208143,73	389975,28	0,75	15,4
T-opend	Open deur houtmachinale	bronnen excl tackers	208185,84	389831,77	0,00	15,3
T-Vr1	T-vrachtwagens	bronnen excl tackers	208216,43	389845,17	1,20	14,4
T-ladlos1	T Laden lossen steigermateriaal	bronnen excl tackers	208131,61	389849,94	1,50	13,1
T-cont3	Wisselen container algemeen	bronnen excl tackers	208181,40	389878,31	1,50	12,4
T-ladlos3	T Laden lossen algemeen (stenen etc)	bronnen excl tackers	208127,04	389828,40	1,50	10,8
T-cont1	Wisselen metaal- of houtcontainer	bronnen excl tackers	208178,51	389864,28	1,50	10,8
T-ladlos2	T Laden lossen schaftketen	bronnen excl tackers	208132,80	389858,58	1,50	10,7
T-cont2	Wisselen steencontainer	bronnen excl tackers	208171,74	389870,97	1,50	9,4
B-gev7	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208171,74	390007,52	0,00	9,2
T-B	T- busjes	bronnen excl tackers	208218,16	389843,73	0,75	8,9
T-stofafzu	Stofafzuiging	bronnen excl tackers	208162,98	389830,27	2,30	6,4
B-gev3	B metalen gevel tussenhal tackers	--	208193,98	390021,20	2,10	4,7
B-gev8	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208178,35	390011,47	4,50	4,5
B-gev1	B Spouwmuur tussenhal tackers	--	208216,49	389984,16	0,00	-1,7
T-P	T-personenauto's	bronnen excl tackers	208217,16	389844,73	0,75	-2,0
B-gev4	B Spouwmuur tussenhal tackers	--	208193,93	390021,17	0,00	-29,1
B-p-Vr2	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208202,15	389978,51	1,20	-123,3
B-paankop	B p aan/ afkoppelen vrachtwagen	bronnen excl tackers	208203,86	389979,20	1,00	-124,6
B-p-Vr3	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208186,53	389967,29	1,20	-128,1
B-p-afval	B piek afvalcontainer legen	bronnen excl tackers	208186,22	389978,16	1,50	-128,7
S-p-s01	S piek scheidsrechterfluitje	bronnen excl tackers	208139,63	389948,00	1,70	-132,3
S-p-s02	S piek scheidsrechterfluitje	bronnen excl tackers	208123,14	389961,11	1,70	-134,1
B-pgevlad1	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	--	208215,20	389984,57	1,30	-135,3
B-pgevlad2	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	--	208213,08	389988,01	1,30	-135,6
B-p-Vr1	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208159,86	389950,55	1,20	-138,2
S-p-s03	S piek scheidsrechterfluitje	bronnen excl tackers	208113,02	389992,46	1,70	-138,5
S-p-Vr	S piek vrachtwagen rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208157,00	389936,12	1,20	-140,3
S-P-01	S piek schreeuwen speler/toeschouwer	bronnen excl tackers	208139,55	389946,40	1,70	-143,0
B-p-houtaf	B piek houtafvalcontainer	bronnen excl tackers	208172,07	389994,08	1,50	-144,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_A - woning 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Avond	Nacht	Etmaal	Li
23_A	51,4	47,3	57,3	82,6
Baankop	50,3	46,1	56,1	68,1
B-afval	--	--	43,7	65,3
B-gevlad1	--	--	42,5	48,5
B-gevlad2	--	--	42,2	48,2
B-Vr1	42,2	39,2	49,2	76,7
B-LPG	--	--	42,1	53,5
B-gev5	--	29,5	39,5	38,6
B-pomp	35,9	35,9	45,9	35,9
S-Pu-01	--	--	35,7	43,9
B-open	--	--	34,9	36,3
B-houtafv	--	--	34,4	51,8
B-Vr2	--	--	32,3	67,3
S spe01	34,8	--	39,8	39,6
S-P	30,2	24,2	35,2	51,7
B-gev2	--	23,2	33,2	32,2
B-gev6	--	22,6	32,6	31,6
S-fluitge1	--	--	27,0	49,6
S-train01	35,4	--	40,4	43,2
B-dak1	--	17,2	27,2	28,1
S spe02	27,5	--	32,5	33,1
S spe03	26,2	--	31,2	31,8
T-heftr	--	--	23,1	35,0
B-gev9	--	14,6	24,6	24,1
S-Vr	--	--	20,2	60,1
B-dak2	--	11,7	21,7	22,5
S-train02	28,2	--	33,2	36,7
T-ladlosV	--	--	18,5	36,1
S-train03	26,8	--	31,8	35,5
B-P	20,1	17,1	27,1	49,8
T-opend	--	--	15,3	29,9
T-Vr1	--	--	14,4	48,2
T-ladlos1	--	--	13,1	35,5
T-cont3	--	--	12,4	37,3
T-ladlos3	--	--	10,8	33,4
T-cont1	--	--	10,8	35,9
T-ladlos2	--	--	10,7	33,1
T-cont2	--	--	9,4	34,5
B-gev7	--	1,0	11,0	11,6
T-B	3,7	0,7	10,7	39,1
T-stofafzu	--	--	6,4	20,9
B-gev3	--	-3,5	6,5	6,7
B-gev8	--	-3,8	6,3	5,3
B-gev1	--	-10,0	0,1	-0,2
T-P	-4,2	-7,2	2,8	33,3
B-gev4	--	-37,4	-27,4	-25,3
B-p-Vr2	-123,3	-123,3	-113,3	75,7
B-paankop	-124,6	-124,6	-114,6	74,4
B-p-Vr3	-128,1	-128,1	-118,1	70,9
B-p-afval	--	--	-128,7	70,4
S-p-s01	-132,3	--	-127,3	69,5
S-p-s02	-134,1	--	-129,1	68,0
B-pgevlad1	--	--	-135,3	63,7
B-pgevlad2	--	--	-135,6	63,4
B-p-Vr1	-138,2	-138,2	-128,2	63,2
S-p-s03	-138,5	--	-133,5	63,9
S-p-Vr	--	--	-140,3	61,4
S-P-01	-143,0	--	-138,0	58,8
B-p-houtaf	--	--	-144,8	56,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_A - woning 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag
B-p-open	B piek opendeur voorste hal tackers+zaag	--	208176,71	389998,62	0,00	-148,3
B-p-gev2	B piek metalen gevel tussenhal tackers	--	208216,16	389983,95	2,10	-151,7
S-p-P	S piek auto's rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208157,53	389935,68	0,75	-152,7
T-pcont3	piek wisselen container algemeen	bronnen excl tackers	208181,81	389876,95	1,50	-154,6
T-pcont2	piek wisselen steencontainer	bronnen excl tackers	208172,15	389869,60	1,50	-154,8
T-pcont1	piek wisselen metaal- of houtcontainer	bronnen excl tackers	208178,92	389862,91	1,50	-155,7
T-pMet	T piek metaal afval	bronnen excl tackers	208177,63	389862,81	2,00	-156,1
T-pladlos1	T piek Laden lossen steigermateriaal	bronnen excl tackers	208132,03	389848,57	1,50	-156,4
T-pladlos2	T piek Laden lossen schaftketen	bronnen excl tackers	208133,21	389857,22	1,50	-157,7
B-p-dak1	B piek dak tussenhal tackers	--	208215,99	389984,58	0,10	-158,0
T-pladlos3	T piek Laden lossen algemeen (stenen etc)	bronnen excl tackers	208127,45	389827,04	1,50	-158,4
T-p-vr4	T piek vrachtwagens	bronnen excl tackers	208176,01	389890,64	0,75	-160,5
T-p-Vr1	T piek vrachtwagens	bronnen excl tackers	208215,82	389843,50	1,20	-160,7
T-p-vr3	T piek vrachtwagens	bronnen excl tackers	208187,48	389871,17	0,75	-162,0
T-p-vr2	T piek vrachtwagens	bronnen excl tackers	208194,28	389856,77	0,75	-165,7
T-p-P2	T piek busjes/ auto's	bronnen excl tackers	208180,63	389883,77	0,75	-168,4
T-p-P1	T piek busjes/ auto's	bronnen excl tackers	208215,33	389844,52	0,75	-168,6
B-p-gev1	B piek spouwmuur tussenhal tackers	--	208216,22	389983,99	0,00	-184,8
S-fluitge2	S scheidsrechterfluit gemiddeld (50)	bronnen excl tackers	208085,55	390039,60	1,60	--
S-Pu-02	S publiek toeschouwers voetbal 50 pers.	bronnen excl tackers	208021,35	389999,68	1,60	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_A - woning 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B-p-open	--	--	-148,3	51,3
B-p-gev2	--	-151,7	-141,7	47,3
S-p-P	-152,7	-152,7	-142,7	49,4
T-pcont3	--	--	-154,6	47,8
T-pcont2	--	--	-154,8	47,8
T-pcont1	--	--	-155,7	46,9
T-pMet	--	--	-156,1	46,3
T-pladlos1	--	--	-156,4	46,5
T-pladlos2	--	--	-157,7	45,2
B-p-dak1	--	-158,0	-148,0	43,0
T-pladlos3	--	--	-158,4	44,7
T-p-vr4	--	--	-160,5	42,1
T-p-Vr1	--	--	-160,7	42,2
T-p-vr3	--	--	-162,0	40,8
T-p-vr2	--	--	-165,7	37,3
T-p-P2	-168,4	-168,4	-158,4	34,3
T-p-P1	-168,6	-168,6	-158,6	34,5
B-p-gev1	--	-184,8	-174,8	14,9
S-fluitge2	26,1	--	31,1	48,6
S-Pu-02	32,7	--	37,7	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_B - woning 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag
20_B	woning 7	--	208193,84	389956,12	5,00	55,0
Baankop	vrachtwagens; aan-/afkoppelen	bronnen excl tackers	208204,07	389978,34	1,00	45,9
B-Vr1	B vrachtwagens laaddock	bronnen excl tackers	208144,74	389973,85	1,20	42,9
B-pomp	B pomp	bronnen excl tackers	208214,95	389982,17	0,50	31,5
S-P	S personenauto's	bronnen excl tackers	208157,83	389935,59	0,75	37,1
B-gev5	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208190,56	389978,40	0,00	35,5
B-gev9	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208171,67	390006,81	0,00	34,4
B-dak1	B dak tussenhal tackers	--	208215,95	389984,75	0,10	31,6
B-P	B personenauto's	bronnen excl tackers	208143,73	389975,28	0,75	20,1
B-dak2	B dak voorste hal tackers+zaag	--	208210,34	389991,75	0,10	28,8
B-gev6	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208196,50	389982,18	4,50	28,0
B-gev2	B metalen gevel tussenhal tackers	--	208216,56	389984,20	2,10	27,4
B-gev7	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208171,74	390007,52	0,00	10,7
T-B	T- busjes	bronnen excl tackers	208218,16	389843,73	0,75	9,4
B-gev3	B metalen gevel tussenhal tackers	--	208193,98	390021,20	2,10	4,4
B-gev8	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208178,35	390011,47	4,50	3,1
T-P	T-personenauto's	bronnen excl tackers	208217,16	389844,73	0,75	-4,2
B-gev1	B Spouwmuur tussenhal tackers	--	208216,49	389984,16	0,00	-5,0
B-gev4	B Spouwmuur tussenhal tackers	--	208193,93	390021,17	0,00	-28,3
B-p-Vr3	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208186,53	389967,29	1,20	-123,8
B-p-Vr2	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208202,15	389978,51	1,20	-127,0
B-paankop	B p aan/ afkoppelen vrachtwagen	bronnen excl tackers	208203,86	389979,20	1,00	-128,7
B-p-Vr1	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208159,86	389950,55	1,20	-131,7
S-p-P	S piek auto's rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208157,53	389935,68	0,75	-145,9
B-p-dak1	B piek dak tussenhal tackers	--	208215,99	389984,58	0,10	-151,7
B-p-gev2	B piek metalen gevel tussenhal tackers	--	208216,16	389983,95	2,10	-155,7
T-p-P2	T piek busjes/ auto's	bronnen excl tackers	208180,63	389883,77	0,75	-166,8
T-p-P1	T piek busjes/ auto's	bronnen excl tackers	208215,33	389844,52	0,75	-173,1
B-p-gev1	B piek spouwmuur tussenhal tackers	--	208216,22	389983,99	0,00	-188,1
B-pgevlad2	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	--	208213,08	389988,01	1,30	-139,4
B-pgevlad1	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	--	208215,20	389984,57	1,30	-139,4
B-gevlad2	B gevel heftruck laden vrachtwagen	--	208213,08	389988,02	1,30	38,4
B-gevlad1	B gevel heftruck laden vrachtwagen	--	208215,16	389984,64	1,30	38,4
T-pladlos3	T piek Laden lossen algemeen (stenen etc)	bronnen excl tackers	208127,45	389827,04	1,50	-159,1
T-pladlos2	T piek Laden lossen schaftketen	bronnen excl tackers	208133,21	389857,22	1,50	-157,7
T-pladlos1	T piek Laden lossen steigermateriaal	bronnen excl tackers	208132,03	389848,57	1,50	-159,4
T-pcont3	piek wisselen container algemeen	bronnen excl tackers	208181,81	389876,95	1,50	-154,4
T-pcont2	piek wisselen steencontainer	bronnen excl tackers	208172,15	389869,60	1,50	-154,8
T-pcont1	piek wisselen metaal- of houtcontainer	bronnen excl tackers	208178,92	389862,91	1,50	-155,5
S-train03	S trainer stem (3e veld)	bronnen excl tackers	207936,32	390043,07	1,60	19,2
S spe03	S voetbal spelers (3e veld)	bronnen excl tackers	207935,97	390042,72	1,60	25,1
S-train02	S trainer stem (2e veld)	bronnen excl tackers	208036,85	390105,40	1,60	20,5
S spe02	S voetbal spelers (2e veld)	bronnen excl tackers	208037,35	390106,89	1,60	26,5
S-fluitge2	S scheidsrechterfluit gemiddeld (50)	bronnen excl tackers	208085,55	390039,60	1,60	--
B-p-open	B piek opendeur voorste hal tackers+zaag	--	208176,71	389998,62	0,00	-136,9
S-Pu-02	S publiek toeschouwers voetbal 50 pers.	bronnen excl tackers	208021,35	389999,68	1,60	--
B-p-houtaf	B piek houtafvalcontainer	bronnen excl tackers	208172,07	389994,08	1,50	-130,7
B-p-afval	B piek afvalcontainer legen	bronnen excl tackers	208186,22	389978,16	1,50	-127,8
S-p-Vr	S piek vrachtwagen rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208157,00	389936,12	1,20	-133,9
S-Vr	S Vrachtwagen leverancier	bronnen excl tackers	208156,77	389935,51	1,20	25,6
S-fluitge1	S scheidsrechterfluit gemiddeld (100)	bronnen excl tackers	208084,22	390039,15	1,60	31,2
T-pMet	T piek metaal afval	bronnen excl tackers	208177,63	389862,81	2,00	-155,5
S-p-s03	S piek scheidsrechterfluitje	bronnen excl tackers	208113,02	389992,46	1,70	-137,8
T-ladlosV	T Laden lossen voor	bronnen excl tackers	208182,51	389847,98	1,50	20,0
S-p-s02	S piek scheidsrechterfluitje	bronnen excl tackers	208123,14	389961,11	1,70	-129,2
S-P-01	S piek schreeuwen speler/toeschouwer	bronnen excl tackers	208139,55	389946,40	1,70	-137,1
S-p-s01	S piek scheidsrechterfluitje	bronnen excl tackers	208139,63	389948,00	1,70	-126,6
S-train01	S trainer stem	bronnen excl tackers	208084,81	390039,56	1,60	30,2
S-Pu-01	S publiek toeschouwers voetbal 100 pers.	bronnen excl tackers	208021,06	390000,20	1,60	38,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_B - woning 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Avond	Nacht	Etmaal	Li
20_B	49,5	44,5	55,0	83,1
Baankop	45,9	41,7	51,7	63,7
B-Vr1	42,9	39,9	49,9	77,3
B-pomp	31,5	31,5	41,5	31,5
S-P	35,8	29,8	40,8	54,3
B-gev5	--	27,2	37,2	36,3
B-gev9	--	26,2	36,2	35,2
B-dak1	--	23,4	33,4	32,4
B-P	24,9	21,9	31,9	51,9
B-dak2	--	20,6	30,6	29,6
B-gev6	--	19,7	29,7	28,7
B-gev2	--	19,2	29,2	28,2
B-gev7	--	2,5	12,5	11,5
T-B	4,2	1,2	11,2	37,6
B-gev3	--	-3,9	6,1	5,2
B-gev8	--	-5,2	4,8	3,9
T-P	-6,4	-9,4	0,6	29,5
B-gev1	--	-13,2	-3,2	-4,1
B-gev4	--	-36,6	-26,6	-26,6
B-p-Vr3	-123,8	-123,8	-113,8	75,2
B-p-Vr2	-127,0	-127,0	-117,0	72,0
B-paankop	-128,7	-128,7	-118,7	70,3
B-p-Vr1	-131,7	-131,7	-121,7	67,3
S-p-P	-145,9	-145,9	-135,9	53,1
B-p-dak1	--	-151,7	-141,7	47,3
B-p-gev2	--	-155,7	-145,7	43,3
T-p-P2	-166,8	-166,8	-156,8	33,3
T-p-P1	-173,1	-173,1	-163,1	28,4
B-p-gev1	--	-188,1	-178,1	11,0
B-pgevlad2	--	--	-139,4	59,6
B-pgevlad1	--	--	-139,4	59,6
B-gevlad2	--	--	38,4	44,4
B-gevlad1	--	--	38,4	44,4
T-pladlos3	--	--	-159,1	42,7
T-pladlos2	--	--	-157,7	43,5
T-pladlos1	--	--	-159,4	42,0
T-pcont3	--	--	-154,4	45,5
T-pcont2	--	--	-154,8	45,6
T-pcont1	--	--	-155,5	45,1
S-train03	28,7	--	33,7	36,6
S spe03	28,1	--	33,1	33,0
S-train02	30,0	--	35,0	37,6
S spe02	29,5	--	34,5	34,1
S-fluitge2	30,4	--	35,4	50,6
B-p-open	--	--	-136,9	62,1
S-Pu-02	35,2	--	40,2	42,1
B-p-houtaf	--	--	-130,7	68,4
B-p-afval	--	--	-127,8	71,2
S-p-Vr	--	--	-133,9	65,1
S-Vr	--	--	25,6	62,6
S-fluitge1	--	--	31,2	51,5
T-pMet	--	--	-155,5	44,8
S-p-s03	-137,8	--	-132,8	62,4
T-ladlosV	--	--	20,0	35,8
S-p-s02	-129,2	--	-124,2	70,1
S-P-01	-137,1	--	-132,1	61,9
S-p-s01	-126,6	--	-121,6	72,5
S-train01	39,7	--	44,7	45,1
S-Pu-01	--	--	38,2	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_B - woning 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag
S spe01	S voetbal spelers	bronnen excl tackers	208083,59	390039,48	1,60	36,0
T-opend	Open deur houtmachinale	bronnen excl tackers	208185,84	389831,77	0,00	15,6
T-stofafzu	Stofafzuiging	bronnen excl tackers	208162,98	389830,27	2,30	8,3
T-ladlos3	T Laden lossen algemeen (stenen etc)	bronnen excl tackers	208127,04	389828,40	1,50	10,2
T-ladlos2	T Laden lossen schaftketen	bronnen excl tackers	208132,80	389858,58	1,50	11,7
T-ladlos1	T Laden lossen steigermateriaal	bronnen excl tackers	208131,61	389849,94	1,50	10,1
T-cont3	Wisselen container algemeen	bronnen excl tackers	208181,40	389878,31	1,50	13,3
T-cont2	Wisselen steencontainer	bronnen excl tackers	208171,74	389870,97	1,50	11,8
T-cont1	Wisselen metaal- of houtcontainer	bronnen excl tackers	208178,51	389864,28	1,50	11,1
B-open	B opendeur voorste hal tackers+zaag	--	208176,71	389998,62	0,00	46,3
B-afval	B afvalcontainer legen	bronnen excl tackers	208186,68	389979,51	1,50	44,2
B-houtafv	B afvalhoutcontainer omwisselen	bronnen excl tackers	208170,86	389995,42	1,50	47,5
B-LPG	B LPG heftruck	bronnen excl tackers	208172,93	389996,05	1,00	49,0
B-Vr2	B vrachtwagens hout lossen / afval ophalen	bronnen excl tackers	208144,95	389974,16	1,20	37,1
T-p-vr4	T piek vrachtwagens	bronnen excl tackers	208176,01	389890,64	0,75	-157,5
T-p-vr3	T piek vrachtwagens	bronnen excl tackers	208187,48	389871,17	0,75	-159,8
T-p-vr2	T piek vrachtwagens	bronnen excl tackers	208194,28	389856,77	0,75	-161,5
T-p-Vr1	T piek vrachtwagens	bronnen excl tackers	208215,82	389843,50	1,20	-165,3
T-heftr	T-diesel heftrucks	bronnen excl tackers	208199,38	389851,87	0,75	23,1
T-Vr1	T-vrachtwagens	bronnen excl tackers	208216,43	389845,17	1,20	15,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_B - woning 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Avond	Nacht	Etmaal	Li
S spe01	39,0	--	44,0	41,4
T-opend	--	--	15,6	28,8
T-stofafzu	--	--	8,3	21,3
T-ladlos3	--	--	10,2	31,5
T-ladlos2	--	--	11,7	32,4
T-ladlos1	--	--	10,1	31,0
T-cont3	--	--	13,3	35,8
T-cont2	--	--	11,8	34,7
T-cont1	--	--	11,1	34,2
B-open	--	--	46,3	47,1
B-afval	--	--	44,2	65,8
B-houtafv	--	--	47,5	63,0
B-LPG	--	--	49,0	58,0
B-Vr2	--	--	37,1	71,4
T-p-vr4	--	--	-157,5	42,3
T-p-vr3	--	--	-159,8	40,8
T-p-vr2	--	--	-161,5	39,6
T-p-Vr1	--	--	-165,3	36,0
T-heftr	--	--	23,1	33,0
T-Vr1	--	--	15,1	46,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_B - woning 9
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag
22_B	woning 9	--	208203,33	389962,03	5,00	54,8
Baankop	vrachtwagens; aan-/afkoppelen	bronnen excl tackers	208204,07	389978,34	1,00	48,9
B-Vr1	B vrachtwagens laaddock	bronnen excl tackers	208144,74	389973,85	1,20	42,6
B-pomp	B pomp	bronnen excl tackers	208214,95	389982,17	0,50	34,1
B-gev5	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208190,56	389978,40	0,00	37,3
S-P	S personenauto's	bronnen excl tackers	208157,83	389935,59	0,75	35,0
B-dak1	B dak tussenhal tackers	--	208215,95	389984,75	0,10	32,8
B-gev6	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208196,50	389982,18	4,50	30,3
B-gev2	B metalen gevel tussenhal tackers	--	208216,56	389984,20	2,10	29,8
B-dak2	B dak voorste hal tackers+zaag	--	208210,34	389991,75	0,10	29,3
B-P	B personenauto's	bronnen excl tackers	208143,73	389975,28	0,75	19,3
B-gev9	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208171,67	390006,81	0,00	26,3
B-gev7	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208171,74	390007,52	0,00	12,1
T-B	T- busjes	bronnen excl tackers	208218,16	389843,73	0,75	7,7
B-gev3	B metalen gevel tussenhal tackers	--	208193,98	390021,20	2,10	5,5
B-gev8	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208178,35	390011,47	4,50	2,9
T-P	T-personenauto's	bronnen excl tackers	208217,16	389844,73	0,75	-4,0
B-gev1	B Spouwmuur tussenhal tackers	--	208216,49	389984,16	0,00	-2,6
B-gev4	B Spouwmuur tussenhal tackers	--	208193,93	390021,17	0,00	-26,9
B-p-Vr2	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208202,15	389978,51	1,20	-124,3
B-paankop	B p aan/ afkoppelen vrachtwagen	bronnen excl tackers	208203,86	389979,20	1,00	-125,8
B-p-Vr3	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208186,53	389967,29	1,20	-126,1
B-p-Vr1	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208159,86	389950,55	1,20	-132,3
S-p-P	S piek auto's rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208157,53	389935,68	0,75	-148,2
B-p-dak1	B piek dak tussenhal tackers	--	208215,99	389984,58	0,10	-150,4
B-p-gev2	B piek metalen gevel tussenhal tackers	--	208216,16	389983,95	2,10	-153,3
T-p-P2	T piek busjes/ auto's	bronnen excl tackers	208180,63	389883,77	0,75	-168,2
T-p-P1	T piek busjes/ auto's	bronnen excl tackers	208215,33	389844,52	0,75	-170,3
B-p-gev1	B piek spouwmuur tussenhal tackers	--	208216,22	389983,99	0,00	-185,7
B-pgevlad2	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	--	208213,08	389988,01	1,30	-137,1
B-pgevlad1	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	--	208215,20	389984,57	1,30	-137,0
B-gevlad2	B gevel heftruck laden vrachtwagen	--	208213,08	389988,02	1,30	40,8
B-gevlad1	B gevel heftruck laden vrachtwagen	--	208215,16	389984,64	1,30	40,9
T-pladlos3	T piek Laden lossen algemeen (stenen etc)	bronnen excl tackers	208127,45	389827,04	1,50	-157,9
T-pladlos2	T piek Laden lossen schaftketen	bronnen excl tackers	208133,21	389857,22	1,50	-159,8
T-pladlos1	T piek Laden lossen steigermateriaal	bronnen excl tackers	208132,03	389848,57	1,50	-159,4
T-pcont3	piek wisselen container algemeen	bronnen excl tackers	208181,81	389876,95	1,50	-153,7
T-pcont2	piek wisselen steencontainer	bronnen excl tackers	208172,15	389869,60	1,50	-156,8
T-pcont1	piek wisselen metaal- of houtcontainer	bronnen excl tackers	208178,92	389862,91	1,50	-154,3
S-train03	S trainer stem (3e veld)	bronnen excl tackers	207936,32	390043,07	1,60	18,4
S spe03	S voetbal spelers (3e veld)	bronnen excl tackers	207935,97	390042,72	1,60	24,3
S-train02	S trainer stem (2e veld)	bronnen excl tackers	208036,85	390105,40	1,60	19,9
S spe02	S voetbal spelers (2e veld)	bronnen excl tackers	208037,35	390106,89	1,60	26,0
S-fluitge2	S scheidsrechterfluit gemiddeld (50)	bronnen excl tackers	208085,55	390039,60	1,60	--
B-p-open	B piek opendeur voorste hal tackers+zaag	--	208176,71	389998,62	0,00	-142,3
S-Pu-02	S publiek toeschouwers voetbal 50 pers.	bronnen excl tackers	208021,35	389999,68	1,60	--
B-p-houtaf	B piek houtafvalcontainer	bronnen excl tackers	208172,07	389994,08	1,50	-130,7
B-p-afval	B piek afvalcontainer legen	bronnen excl tackers	208186,22	389978,16	1,50	-127,9
S-p-Vr	S piek vrachtwagen rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208157,00	389936,12	1,20	-136,2
S-Vr	S Vrachtwagen leverancier	bronnen excl tackers	208156,77	389935,51	1,20	23,7
S-fluitge1	S scheidsrechterfluit gemiddeld (100)	bronnen excl tackers	208084,22	390039,15	1,60	29,8
T-pMet	T piek metaal afval	bronnen excl tackers	208177,63	389862,81	2,00	-154,8
S-p-s03	S piek scheidsrechterfluitje	bronnen excl tackers	208113,02	389992,46	1,70	-138,3
T-ladlosV	T Laden lossen voor	bronnen excl tackers	208182,51	389847,98	1,50	19,9
S-p-s02	S piek scheidsrechterfluitje	bronnen excl tackers	208123,14	389961,11	1,70	-130,8
S-P-01	S piek schreeuwen speler/toeschouwer	bronnen excl tackers	208139,55	389946,40	1,70	-138,5
S-p-s01	S piek scheidsrechterfluitje	bronnen excl tackers	208139,63	389948,00	1,70	-127,9
S-train01	S trainer stem	bronnen excl tackers	208084,81	390039,56	1,60	28,6
S-Pu-01	S publiek toeschouwers voetbal 100 pers.	bronnen excl tackers	208021,06	390000,20	1,60	37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_B - woning 9
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Avond	Nacht	Etmaal	Li
22_B	50,7	46,3	56,3	82,9
Baankop	48,8	44,6	54,6	66,7
B-Vr1	42,6	39,6	49,6	77,0
B-pomp	34,1	34,1	44,1	34,1
B-gev5	--	29,0	39,0	38,1
S-P	33,7	27,7	38,7	52,6
B-dak1	--	24,5	34,5	33,6
B-gev6	--	22,0	32,0	31,1
B-gev2	--	21,6	31,6	30,6
B-dak2	--	21,1	31,1	30,1
B-P	24,1	21,1	31,1	51,1
B-gev9	--	18,1	28,1	27,1
B-gev7	--	3,9	13,9	12,9
T-B	2,5	-0,5	9,5	36,3
B-gev3	--	-2,7	7,3	6,3
B-gev8	--	-5,3	4,7	3,7
T-P	-6,2	-9,2	0,8	29,8
B-gev1	--	-10,8	-0,8	-1,8
B-gev4	--	-35,1	-25,1	-25,5
B-p-Vr2	-124,3	-124,3	-114,3	74,7
B-paankop	-125,8	-125,8	-115,8	73,2
B-p-Vr3	-126,1	-126,1	-116,1	72,9
B-p-Vr1	-132,3	-132,3	-122,3	66,7
S-p-P	-148,2	-148,2	-138,2	50,8
B-p-dak1	--	-150,4	-140,4	48,6
B-p-gev2	--	-153,3	-143,3	45,7
T-p-P2	-168,2	-168,2	-158,2	32,3
T-p-P1	-170,3	-170,3	-160,3	31,3
B-p-gev1	--	-185,7	-175,7	13,3
B-pgevlad2	--	--	-137,1	62,0
B-pgevlad1	--	--	-137,0	62,0
B-gevlad2	--	--	40,8	46,8
B-gevlad1	--	--	40,9	46,9
T-pladlos3	--	--	-157,9	44,0
T-pladlos2	--	--	-159,8	41,7
T-pladlos1	--	--	-159,4	42,2
T-pcont3	--	--	-153,7	46,6
T-pcont2	--	--	-156,8	43,9
T-pcont1	--	--	-154,3	46,5
S-train03	28,0	--	33,0	35,9
S spe03	27,3	--	32,3	32,2
S-train02	29,5	--	34,5	37,1
S spe02	29,0	--	34,0	33,6
S-fluitge2	28,9	--	33,9	49,5
B-p-open	--	--	-142,3	56,7
S-Pu-02	34,2	--	39,2	41,3
B-p-houtaf	--	--	-130,7	68,3
B-p-afval	--	--	-127,9	71,1
S-p-Vr	--	--	-136,2	62,8
S-Vr	--	--	23,7	61,2
S-fluitge1	--	--	29,8	50,4
T-pMet	--	--	-154,8	45,8
S-p-s03	-138,3	--	-133,3	62,2
T-ladlosV	--	--	19,9	35,9
S-p-s02	-130,8	--	-125,8	69,0
S-P-01	-138,5	--	-133,5	60,5
S-p-s01	-127,9	--	-122,9	71,1
S-train01	38,2	--	43,2	44,0
S-Pu-01	--	--	37,2	44,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_B - woning 9
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag
S spe01	S voetbal spelers	bronnen excl tackers	208083,59	390039,48	1,60	34,5
T-opend	Open deur houtmachinale	bronnen excl tackers	208185,84	389831,77	0,00	14,9
T-stofafzu	Stofafzuiging	bronnen excl tackers	208162,98	389830,27	2,30	8,0
T-ladlos3	T Laden lossen algemeen (stenen etc)	bronnen excl tackers	208127,04	389828,40	1,50	11,2
T-ladlos2	T Laden lossen schaftketen	bronnen excl tackers	208132,80	389858,58	1,50	9,7
T-ladlos1	T Laden lossen steigermateriaal	bronnen excl tackers	208131,61	389849,94	1,50	10,1
T-cont3	Wisselen container algemeen	bronnen excl tackers	208181,40	389878,31	1,50	10,9
T-cont2	Wisselen steencontainer	bronnen excl tackers	208171,74	389870,97	1,50	9,8
T-cont1	Wisselen metaal- of houtcontainer	bronnen excl tackers	208178,51	389864,28	1,50	11,2
B-open	B opendeur voorste hal tackers+zaag	--	208176,71	389998,62	0,00	40,9
B-afval	B afvalcontainer legen	bronnen excl tackers	208186,68	389979,51	1,50	44,3
B-houtafv	B afvalhoutcontainer omwisselen	bronnen excl tackers	208170,86	389995,42	1,50	45,4
B-LPG	B LPG heftruck	bronnen excl tackers	208172,93	389996,05	1,00	48,8
B-Vr2	B vrachtwagens hout lossen / afval ophalen	bronnen excl tackers	208144,95	389974,16	1,20	35,2
T-p-vr4	T piek vrachtwagens	bronnen excl tackers	208176,01	389890,64	0,75	-159,4
T-p-vr3	T piek vrachtwagens	bronnen excl tackers	208187,48	389871,17	0,75	-160,5
T-p-vr2	T piek vrachtwagens	bronnen excl tackers	208194,28	389856,77	0,75	-164,9
T-p-Vr1	T piek vrachtwagens	bronnen excl tackers	208215,82	389843,50	1,20	-162,3
T-heftr	T-diesel heftrucks	bronnen excl tackers	208199,38	389851,87	0,75	21,0
T-Vr1	T-vrachtwagens	bronnen excl tackers	208216,43	389845,17	1,20	13,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_B - woning 9
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Avond	Nacht	Etmaal	Li
S spe01	37,5	--	42,5	40,3
T-opend	--	--	14,9	28,2
T-stofafzu	--	--	8,0	21,2
T-ladlos3	--	--	11,2	32,7
T-ladlos2	--	--	9,7	30,6
T-ladlos1	--	--	10,1	31,2
T-cont3	--	--	10,9	33,7
T-cont2	--	--	9,8	33,0
T-cont1	--	--	11,2	34,6
B-open	--	--	40,9	41,7
B-afval	--	--	44,3	65,9
B-houtafv	--	--	45,4	61,0
B-LPG	--	--	48,8	57,8
B-Vr2	--	--	35,2	69,5
T-p-vr4	--	--	-159,4	40,9
T-p-vr3	--	--	-160,5	40,4
T-p-vr2	--	--	-164,9	36,4
T-p-Vr1	--	--	-162,3	39,1
T-heftr	--	--	21,0	31,2
T-Vr1	--	--	13,7	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_B - woning 8
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag
21_B	woning 8	--	208198,63	389959,10	5,00	54,5
Baankop	vrachtwagens; aan-/afkoppelen	bronnen excl tackers	208204,07	389978,34	1,00	47,4
B-Vr1	B vrachtwagens laaddock	bronnen excl tackers	208144,74	389973,85	1,20	42,8
B-pomp	B pomp	bronnen excl tackers	208214,95	389982,17	0,50	32,7
S-P	S personenauto's	bronnen excl tackers	208157,83	389935,59	0,75	35,9
B-gev5	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208190,56	389978,40	0,00	36,4
B-gev9	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208171,67	390006,81	0,00	34,9
B-dak1	B dak tussenhal tackers	--	208215,95	389984,75	0,10	32,2
B-P	B personenauto's	bronnen excl tackers	208143,73	389975,28	0,75	20,2
B-dak2	B dak voorste hal tackers+zaag	--	208210,34	389991,75	0,10	29,4
B-gev6	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208196,50	389982,18	4,50	29,2
B-gev2	B metalen gevel tussenhal tackers	--	208216,56	389984,20	2,10	28,5
B-gev7	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208171,74	390007,52	0,00	11,9
T-B	T- busjes	bronnen excl tackers	208218,16	389843,73	0,75	9,2
B-gev3	B metalen gevel tussenhal tackers	--	208193,98	390021,20	2,10	4,9
B-gev8	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208178,35	390011,47	4,50	3,1
T-P	T-personenauto's	bronnen excl tackers	208217,16	389844,73	0,75	-5,0
B-gev1	B Spouwmuur tussenhal tackers	--	208216,49	389984,16	0,00	-3,8
B-gev4	B Spouwmuur tussenhal tackers	--	208193,93	390021,17	0,00	-27,6
B-p-Vr3	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208186,53	389967,29	1,20	-124,5
B-p-Vr2	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208202,15	389978,51	1,20	-125,6
B-paankop	B p aan/ afkoppelen vrachtwagen	bronnen excl tackers	208203,86	389979,20	1,00	-127,2
B-p-Vr1	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208159,86	389950,55	1,20	-133,4
S-p-P	S piek auto's rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208157,53	389935,68	0,75	-147,1
B-p-dak1	B piek dak tussenhal tackers	--	208215,99	389984,58	0,10	-151,1
B-p-gev2	B piek metalen gevel tussenhal tackers	--	208216,16	389983,95	2,10	-154,6
T-p-P2	T piek busjes/ auto's	bronnen excl tackers	208180,63	389883,77	0,75	-167,5
T-p-P1	T piek busjes/ auto's	bronnen excl tackers	208215,33	389844,52	0,75	-171,1
B-p-gev1	B piek spouwmuur tussenhal tackers	--	208216,22	389983,99	0,00	-187,0
B-pgevlad2	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	--	208213,08	389988,01	1,30	-138,3
B-pgevlad1	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	--	208215,20	389984,57	1,30	-138,3
B-gevlad2	B gevel heftruck laden vrachtwagen	--	208213,08	389988,02	1,30	39,6
B-gevlad1	B gevel heftruck laden vrachtwagen	--	208215,16	389984,64	1,30	39,5
T-pladlos3	T piek Laden lossen algemeen (stenen etc)	bronnen excl tackers	208127,45	389827,04	1,50	-159,4
T-pladlos2	T piek Laden lossen schaftketen	bronnen excl tackers	208133,21	389857,22	1,50	-158,5
T-pladlos1	T piek Laden lossen steigermateriaal	bronnen excl tackers	208132,03	389848,57	1,50	-159,9
T-pcont3	piek wisselen container algemeen	bronnen excl tackers	208181,81	389876,95	1,50	-155,1
T-pcont2	piek wisselen steencontainer	bronnen excl tackers	208172,15	389869,60	1,50	-155,4
T-pcont1	piek wisselen metaal- of houtcontainer	bronnen excl tackers	208178,92	389862,91	1,50	-154,2
S-train03	S trainer stem (3e veld)	bronnen excl tackers	207936,32	390043,07	1,60	18,9
S spe03	S voetbal spelers (3e veld)	bronnen excl tackers	207935,97	390042,72	1,60	24,8
S-train02	S trainer stem (2e veld)	bronnen excl tackers	208036,85	390105,40	1,60	19,7
S spe02	S voetbal spelers (2e veld)	bronnen excl tackers	208037,35	390106,89	1,60	25,8
S-fluitge2	S scheidsrechterfluit gemiddeld (50)	bronnen excl tackers	208085,55	390039,60	1,60	--
B-p-open	B piek opendeur voorste hal tackers+zaag	--	208176,71	389998,62	0,00	-136,7
S-Pu-02	S publiek toeschouwers voetbal 50 pers.	bronnen excl tackers	208021,35	389999,68	1,60	--
B-p-houtaf	B piek houtafvalcontainer	bronnen excl tackers	208172,07	389994,08	1,50	-132,7
B-p-afval	B piek afvalcontainer legen	bronnen excl tackers	208186,22	389978,16	1,50	-127,6
S-p-Vr	S piek vrachtwagen rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208157,00	389936,12	1,20	-135,1
S-Vr	S Vrachtwagen leverancier	bronnen excl tackers	208156,77	389935,51	1,20	24,6
S-fluitge1	S scheidsrechterfluit gemiddeld (100)	bronnen excl tackers	208084,22	390039,15	1,60	30,5
T-pMet	T piek metaal afval	bronnen excl tackers	208177,63	389862,81	2,00	-156,1
S-p-s03	S piek scheidsrechterfluitje	bronnen excl tackers	208113,02	389992,46	1,70	-139,5
T-ladlosV	T Laden lossen voor	bronnen excl tackers	208182,51	389847,98	1,50	18,2
S-p-s02	S piek scheidsrechterfluitje	bronnen excl tackers	208123,14	389961,11	1,70	-130,0
S-P-01	S piek schreeuwen speler/toeschouwer	bronnen excl tackers	208139,55	389946,40	1,70	-137,9
S-p-s01	S piek scheidsrechterfluitje	bronnen excl tackers	208139,63	389948,00	1,70	-127,3
S-train01	S trainer stem	bronnen excl tackers	208084,81	390039,56	1,60	29,3
S-Pu-01	S publiek toeschouwers voetbal 100 pers.	bronnen excl tackers	208021,06	390000,20	1,60	37,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_B - woning 8
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Avond	Nacht	Etmaal	Li
21_B	50,0	45,4	55,4	82,9
Baankop	47,4	43,2	53,2	65,2
B-Vr1	42,8	39,8	49,8	77,2
B-pomp	32,7	32,7	42,7	32,7
S-P	34,7	28,7	39,7	53,3
B-gev5	--	28,2	38,2	37,2
B-gev9	--	26,7	36,7	35,7
B-dak1	--	23,9	33,9	32,9
B-P	25,0	22,0	32,0	51,9
B-dak2	--	21,2	31,2	30,2
B-gev6	--	21,0	31,0	30,0
B-gev2	--	20,3	30,3	29,3
B-gev7	--	3,7	13,7	12,7
T-B	3,9	0,9	10,9	37,5
B-gev3	--	-3,4	6,6	5,7
B-gev8	--	-5,1	4,9	3,9
T-P	-7,2	-10,2	-0,2	28,8
B-gev1	--	-12,1	-2,1	-3,0
B-gev4	--	-35,9	-25,9	-26,1
B-p-Vr3	-124,5	-124,5	-114,5	74,5
B-p-Vr2	-125,6	-125,6	-115,6	73,4
B-paankop	-127,2	-127,2	-117,2	71,8
B-p-Vr1	-133,4	-133,4	-123,4	65,6
S-p-P	-147,1	-147,1	-137,1	51,9
B-p-dak1	--	-151,1	-141,1	47,9
B-p-gev2	--	-154,6	-144,6	44,4
T-p-P2	-167,5	-167,5	-157,5	32,8
T-p-P1	-171,1	-171,1	-161,1	30,4
B-p-gev1	--	-187,0	-177,0	12,1
B-pgevlad2	--	--	-138,3	60,7
B-pgevlad1	--	--	-138,3	60,7
B-gevlad2	--	--	39,6	45,6
B-gevlad1	--	--	39,5	45,6
T-pladlos3	--	--	-159,4	42,4
T-pladlos2	--	--	-158,5	42,8
T-pladlos1	--	--	-159,9	41,6
T-pcont3	--	--	-155,1	45,1
T-pcont2	--	--	-155,4	45,1
T-pcont1	--	--	-154,2	46,5
S-train03	28,4	--	33,4	36,3
S spe03	27,8	--	32,8	32,7
S-train02	29,3	--	34,3	36,9
S spe02	28,8	--	33,8	33,4
S-fluitge2	29,6	--	34,6	50,0
B-p-open	--	--	-136,7	62,3
S-Pu-02	34,8	--	39,8	41,7
B-p-houtaf	--	--	-132,7	66,3
B-p-afval	--	--	-127,6	71,4
S-p-Vr	--	--	-135,1	63,9
S-Vr	--	--	24,6	61,9
S-fluitge1	--	--	30,5	50,9
T-pMet	--	--	-156,1	44,4
S-p-s03	-139,5	--	-134,4	60,9
T-ladlosV	--	--	18,2	34,1
S-p-s02	-130,0	--	-125,0	69,5
S-P-01	-137,9	--	-132,9	61,2
S-p-s01	-127,3	--	-122,3	71,7
S-train01	38,9	--	43,9	44,5
S-Pu-01	--	--	37,8	44,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_B - woning 8
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag
S spe01	S voetbal spelers	bronnen excl tackers	208083,59	390039,48	1,60	35,2
T-opend	Open deur houtmachinale	bronnen excl tackers	208185,84	389831,77	0,00	16,8
T-stofafzu	Stofafzuiging	bronnen excl tackers	208162,98	389830,27	2,30	8,1
T-ladlos3	T Laden lossen algemeen (stenen etc)	bronnen excl tackers	208127,04	389828,40	1,50	10,1
T-ladlos2	T Laden lossen schaftketen	bronnen excl tackers	208132,80	389858,58	1,50	10,2
T-ladlos1	T Laden lossen steigermateriaal	bronnen excl tackers	208131,61	389849,94	1,50	9,7
T-cont3	Wisselen container algemeen	bronnen excl tackers	208181,40	389878,31	1,50	11,5
T-cont2	Wisselen steencontainer	bronnen excl tackers	208171,74	389870,97	1,50	11,1
T-cont1	Wisselen metaal- of houtcontainer	bronnen excl tackers	208178,51	389864,28	1,50	10,6
B-open	B opendeur voorste hal tackers+zaag	--	208176,71	389998,62	0,00	46,5
B-afval	B afvalcontainer legen	bronnen excl tackers	208186,68	389979,51	1,50	44,5
B-houtafv	B afvalhoutcontainer omwisselen	bronnen excl tackers	208170,86	389995,42	1,50	45,5
B-LPG	B LPG heftruck	bronnen excl tackers	208172,93	389996,05	1,00	46,9
B-Vr2	B vrachtwagens hout lossen / afval ophalen	bronnen excl tackers	208144,95	389974,16	1,20	36,0
T-p-vr4	T piek vrachtwagens	bronnen excl tackers	208176,01	389890,64	0,75	-158,6
T-p-vr3	T piek vrachtwagens	bronnen excl tackers	208187,48	389871,17	0,75	-162,4
T-p-vr2	T piek vrachtwagens	bronnen excl tackers	208194,28	389856,77	0,75	-164,4
T-p-Vr1	T piek vrachtwagens	bronnen excl tackers	208215,82	389843,50	1,20	-162,7
T-heftr	T-diesel heftrucks	bronnen excl tackers	208199,38	389851,87	0,75	21,9
T-Vr1	T-vrachtwagens	bronnen excl tackers	208216,43	389845,17	1,20	14,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_B - woning 8
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Avond	Nacht	Etmaal	Li
S spe01	38,2	--	43,2	40,8
T-opend	--	--	16,8	30,0
T-stofafzu	--	--	8,1	21,2
T-ladlos3	--	--	10,1	31,5
T-ladlos2	--	--	10,2	31,0
T-ladlos1	--	--	9,7	30,7
T-cont3	--	--	11,5	34,2
T-cont2	--	--	11,1	34,2
T-cont1	--	--	10,6	33,8
B-open	--	--	46,5	47,3
B-afval	--	--	44,5	66,1
B-houtafv	--	--	45,5	61,1
B-LPG	--	--	46,9	55,9
B-Vr2	--	--	36,0	70,4
T-p-vr4	--	--	-158,6	41,4
T-p-vr3	--	--	-162,4	38,4
T-p-vr2	--	--	-164,4	36,8
T-p-Vr1	--	--	-162,7	38,7
T-heftr	--	--	21,9	32,0
T-Vr1	--	--	14,7	46,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_B - woning 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag
23_B	woning 10	--	208208,68	389965,37	5,00	54,2
Baankop	vrachtwagens; aan-/afkoppelen	bronnen excl tackers	208204,07	389978,34	1,00	50,1
B-Vr1	B vrachtwagens laaddock	bronnen excl tackers	208144,74	389973,85	1,20	42,3
B-pomp	B pomp	bronnen excl tackers	208214,95	389982,17	0,50	35,8
B-gev5	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208190,56	389978,40	0,00	37,7
S-P	S personenauto's	bronnen excl tackers	208157,83	389935,59	0,75	33,8
B-dak1	B dak tussenhal tackers	--	208215,95	389984,75	0,10	34,1
B-gev2	B metalen gevel tussenhal tackers	--	208216,56	389984,20	2,10	31,5
B-gev6	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208196,50	389982,18	4,50	31,0
B-dak2	B dak voorste hal tackers+zaag	--	208210,34	389991,75	0,10	28,5
B-P	B personenauto's	bronnen excl tackers	208143,73	389975,28	0,75	18,2
B-gev9	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208171,67	390006,81	0,00	25,4
B-gev7	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208171,74	390007,52	0,00	11,8
T-B	T- busjes	bronnen excl tackers	208218,16	389843,73	0,75	8,5
B-gev3	B metalen gevel tussenhal tackers	--	208193,98	390021,20	2,10	6,3
B-gev8	B metalen gevel voorste hal tackers+zaag	--	208178,35	390011,47	4,50	2,8
T-P	T-personenauto's	bronnen excl tackers	208217,16	389844,73	0,75	-3,9
B-gev1	B Spouwmuur tussenhal tackers	--	208216,49	389984,16	0,00	-1,0
B-gev4	B Spouwmuur tussenhal tackers	--	208193,93	390021,17	0,00	-25,9
B-p-Vr2	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208202,15	389978,51	1,20	-123,4
B-paankop	B p aan/ afkoppelen vrachtwagen	bronnen excl tackers	208203,86	389979,20	1,00	-124,7
B-p-Vr3	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208186,53	389967,29	1,20	-128,1
B-p-Vr1	B piek vrachtwagen rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208159,86	389950,55	1,20	-135,6
B-p-dak1	B piek dak tussenhal tackers	--	208215,99	389984,58	0,10	-149,2
S-p-P	S piek auto's rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208157,53	389935,68	0,75	-149,4
B-p-gev2	B piek metalen gevel tussenhal tackers	--	208216,16	389983,95	2,10	-151,6
T-p-P2	T piek busjes/ auto's	bronnen excl tackers	208180,63	389883,77	0,75	-166,9
T-p-P1	T piek busjes/ auto's	bronnen excl tackers	208215,33	389844,52	0,75	-170,5
B-p-gev1	B piek spouwmuur tussenhal tackers	--	208216,22	389983,99	0,00	-184,1
B-pgevlad2	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	--	208213,08	389988,01	1,30	-135,6
B-pgevlad1	B piek gevel heftruck laden vrachtwagen	--	208215,20	389984,57	1,30	-135,3
B-gevlad2	B gevel heftruck laden vrachtwagen	--	208213,08	389988,02	1,30	42,2
B-gevlad1	B gevel heftruck laden vrachtwagen	--	208215,16	389984,64	1,30	42,5
T-pladlos3	T piek Laden lossen algemeen (stenen etc)	bronnen excl tackers	208127,45	389827,04	1,50	-157,8
T-pladlos2	T piek Laden lossen schaftketen	bronnen excl tackers	208133,21	389857,22	1,50	-160,3
T-pladlos1	T piek Laden lossen steigermateriaal	bronnen excl tackers	208132,03	389848,57	1,50	-157,1
T-pcont3	piek wisselen container algemeen	bronnen excl tackers	208181,81	389876,95	1,50	-156,4
T-pcont2	piek wisselen steencontainer	bronnen excl tackers	208172,15	389869,60	1,50	-154,6
T-pcont1	piek wisselen metaal- of houtcontainer	bronnen excl tackers	208178,92	389862,91	1,50	-158,0
S-train03	S trainer stem (3e veld)	bronnen excl tackers	207936,32	390043,07	1,60	17,8
S spe03	S voetbal spelers (3e veld)	bronnen excl tackers	207935,97	390042,72	1,60	23,7
S-train02	S trainer stem (2e veld)	bronnen excl tackers	208036,85	390105,40	1,60	20,3
S spe02	S voetbal spelers (2e veld)	bronnen excl tackers	208037,35	390106,89	1,60	26,3
S-fluitge2	S scheidsrechterfluit gemiddeld (50)	bronnen excl tackers	208085,55	390039,60	1,60	--
B-p-open	B piek opendeur voorste hal tackers+zaag	--	208176,71	389998,62	0,00	-143,5
S-Pu-02	S publiek toeschouwers voetbal 50 pers.	bronnen excl tackers	208021,35	389999,68	1,60	--
B-p-houtaf	B piek houtafvalcontainer	bronnen excl tackers	208172,07	389994,08	1,50	-139,6
B-p-afval	B piek afvalcontainer legen	bronnen excl tackers	208186,22	389978,16	1,50	-128,7
S-p-Vr	S piek vrachtwagen rustig wegrijden	bronnen excl tackers	208157,00	389936,12	1,20	-137,2
S-Vr	S Vrachtwagen leverancier	bronnen excl tackers	208156,77	389935,51	1,20	22,7
S-fluitge1	S scheidsrechterfluit gemiddeld (100)	bronnen excl tackers	208084,22	390039,15	1,60	28,8
T-pMet	T piek metaal afval	bronnen excl tackers	208177,63	389862,81	2,00	-158,1
S-p-s03	S piek scheidsrechterfluitje	bronnen excl tackers	208113,02	389992,46	1,70	-133,3
T-ladlosV	T Laden lossen voor	bronnen excl tackers	208182,51	389847,98	1,50	18,2
S-p-s02	S piek scheidsrechterfluitje	bronnen excl tackers	208123,14	389961,11	1,70	-131,6
S-P-01	S piek schreeuwen speler/toeschouwer	bronnen excl tackers	208139,55	389946,40	1,70	-139,5
S-p-s01	S piek scheidsrechterfluitje	bronnen excl tackers	208139,63	389948,00	1,70	-128,9
S-train01	S trainer stem	bronnen excl tackers	208084,81	390039,56	1,60	27,7
S-Pu-01	S publiek toeschouwers voetbal 100 pers.	bronnen excl tackers	208021,06	390000,20	1,60	36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_B - woning 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Avond	Nacht	Etmaal	Li
23_B	51,5	47,3	57,3	82,7
Baankop	50,1	45,8	55,8	67,9
B-Vr1	42,3	39,3	49,3	76,7
B-pomp	35,8	35,8	45,8	35,8
B-gev5	--	29,5	39,5	38,5
S-P	32,6	26,6	37,6	51,8
B-dak1	--	25,8	35,8	34,8
B-gev2	--	23,2	33,2	32,3
B-gev6	--	22,8	32,8	31,8
B-dak2	--	20,2	30,2	29,3
B-P	23,0	20,0	30,0	50,0
B-gev9	--	17,2	27,2	26,2
B-gev7	--	3,6	13,6	12,6
T-B	3,3	0,3	10,3	37,1
B-gev3	--	-2,0	8,0	7,0
B-gev8	--	-5,4	4,6	3,6
T-P	-6,1	-9,1	0,9	30,0
B-gev1	--	-9,2	0,8	-0,2
B-gev4	--	-34,1	-24,1	-24,8
B-p-Vr2	-123,4	-123,4	-113,4	75,6
B-paankop	-124,7	-124,7	-114,7	74,3
B-p-Vr3	-128,1	-128,1	-118,1	70,9
B-p-Vr1	-135,6	-135,6	-125,6	63,4
B-p-dak1	--	-149,2	-139,2	49,8
S-p-P	-149,4	-149,4	-139,4	49,7
B-p-gev2	--	-151,6	-141,6	47,4
T-p-P2	-166,9	-166,9	-156,9	33,7
T-p-P1	-170,5	-170,5	-160,5	31,1
B-p-gev1	--	-184,1	-174,1	14,9
B-pgevlad2	--	--	-135,6	63,4
B-pgevlad1	--	--	-135,3	63,7
B-gevlad2	--	--	42,2	48,2
B-gevlad1	--	--	42,5	48,5
T-pladlos3	--	--	-157,8	44,2
T-pladlos2	--	--	-160,3	41,2
T-pladlos1	--	--	-157,1	44,6
T-pcont3	--	--	-156,4	44,1
T-pcont2	--	--	-154,6	46,2
T-pcont1	--	--	-158,0	43,0
S-train03	27,3	--	32,3	35,3
S spe03	26,7	--	31,7	31,6
S-train02	29,8	--	34,8	37,5
S spe02	29,4	--	34,4	34,0
S-fluitge2	27,9	--	32,9	48,8
B-p-open	--	--	-143,5	55,5
S-Pu-02	33,7	--	38,7	40,8
B-p-houtaf	--	--	-139,6	59,4
B-p-afval	--	--	-128,7	70,3
S-p-Vr	--	--	-137,2	61,8
S-Vr	--	--	22,7	60,5
S-fluitge1	--	--	28,8	49,7
T-pMet	--	--	-158,1	42,6
S-p-s03	-133,3	--	-128,3	67,4
T-ladlosV	--	--	18,2	34,3
S-p-s02	-131,6	--	-126,6	68,5
S-P-01	-139,5	--	-134,5	59,8
S-p-s01	-128,9	--	-123,9	70,4
S-train01	37,2	--	42,2	43,3
S-Pu-01	--	--	36,6	43,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_B - woning 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag
S spe01	S voetbal spelers	bronnen excl tackers	208083,59	390039,48	1,60	33,5
T-opend	Open deur houtmachinale	bronnen excl tackers	208185,84	389831,77	0,00	14,3
T-stofafzu	Stofafzuiging	bronnen excl tackers	208162,98	389830,27	2,30	7,4
T-ladlos3	T Laden lossen algemeen (stenen etc)	bronnen excl tackers	208127,04	389828,40	1,50	11,1
T-ladlos2	T Laden lossen schaftketen	bronnen excl tackers	208132,80	389858,58	1,50	9,1
T-ladlos1	T Laden lossen steigermateriaal	bronnen excl tackers	208131,61	389849,94	1,50	12,4
T-cont3	Wisselen container algemeen	bronnen excl tackers	208181,40	389878,31	1,50	12,7
T-cont2	Wisselen steencontainer	bronnen excl tackers	208171,74	389870,97	1,50	10,8
T-cont1	Wisselen metaal- of houtcontainer	bronnen excl tackers	208178,51	389864,28	1,50	8,6
B-open	B opendeur voorste hal tackers+zaag	--	208176,71	389998,62	0,00	39,7
B-afval	B afvalcontainer legen	bronnen excl tackers	208186,68	389979,51	1,50	43,6
B-houtafv	B afvalhoutcontainer omwisselen	bronnen excl tackers	208170,86	389995,42	1,50	40,5
B-LPG	B LPG heftruck	bronnen excl tackers	208172,93	389996,05	1,00	45,1
B-Vr2	B vrachtwagens hout lossen / afval ophalen	bronnen excl tackers	208144,95	389974,16	1,20	33,3
T-p-vr4	T piek vrachtwagens	bronnen excl tackers	208176,01	389890,64	0,75	-158,9
T-p-vr3	T piek vrachtwagens	bronnen excl tackers	208187,48	389871,17	0,75	-163,4
T-p-vr2	T piek vrachtwagens	bronnen excl tackers	208194,28	389856,77	0,75	-165,4
T-p-Vr1	T piek vrachtwagens	bronnen excl tackers	208215,82	389843,50	1,20	-162,6
T-heftr	T-diesel heftrucks	bronnen excl tackers	208199,38	389851,87	0,75	22,5
T-Vr1	T-vrachtwagens	bronnen excl tackers	208216,43	389845,17	1,20	13,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_B - woning 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Avond	Nacht	Etmaal	Li
S spe01	36,5	--	41,5	39,6
T-opend	--	--	14,3	27,7
T-stofafzu	--	--	7,4	20,6
T-ladlos3	--	--	11,1	32,6
T-ladlos2	--	--	9,1	30,2
T-ladlos1	--	--	12,4	33,6
T-cont3	--	--	12,7	35,8
T-cont2	--	--	10,8	34,2
T-cont1	--	--	8,6	32,1
B-open	--	--	39,7	40,5
B-afval	--	--	43,6	65,2
B-houtafv	--	--	40,5	56,1
B-LPG	--	--	45,1	54,1
B-Vr2	--	--	33,3	67,6
T-p-vr4	--	--	-158,9	41,5
T-p-vr3	--	--	-163,4	37,6
T-p-vr2	--	--	-165,4	36,0
T-p-Vr1	--	--	-162,6	38,9
T-heftr	--	--	22,5	32,9
T-Vr1	--	--	13,7	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Maatregelen -Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023

Model eigenschap	
Omschrijving	Maatregelen -Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
Verantwoordelijke	[redacted]
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|HMRI, industrie|
Aangemaakt door	[redacted] op 26-3-2023
Laatst ingezien door	[redacted] op 28-9-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	1,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,8
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen -Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	woning 6	--	208204,14	389898,07	1,50	50,2	32,1	25,1	50,2	80,8
01_B	woning 6	--	208204,14	389898,07	5,00	52,3	31,8	27,3	52,3	80,9
02_A	woning 6	--	208200,07	389899,07	1,50	50,8	39,8	27,5	50,8	82,1
02_B	woning 6	--	208200,07	389899,07	5,00	52,9	41,1	30,3	52,9	82,2
03_A	woning 5	--	208197,26	389903,51	1,50	50,4	40,4	27,5	50,4	81,8
03_B	woning 5	--	208197,26	389903,51	5,00	52,5	41,9	30,4	52,5	82,0
04_A	woning 5	--	208199,26	389908,71	1,50	41,3	39,8	26,4	44,8	72,4
04_B	woning 5	--	208199,26	389908,71	5,00	43,6	41,3	29,8	46,3	72,3
05_A	woning 4	--	208193,97	389915,41	1,50	48,2	35,4	24,5	48,2	79,4
05_B	woning 4	--	208193,97	389915,41	5,00	50,9	37,0	27,2	50,9	79,7
06_A	woning 4	--	208188,89	389916,34	1,50	48,7	42,3	28,8	48,7	80,5
06_B	woning 4	--	208188,89	389916,34	5,00	51,4	44,4	32,3	51,4	80,9
07_A	woning 3	--	208186,30	389920,41	1,50	48,1	42,9	29,4	48,1	80,2
07_B	woning 3	--	208186,30	389920,41	5,00	50,9	45,1	32,8	50,9	80,6
08_A	woning 3	--	208187,63	389925,12	1,50	43,0	42,9	29,6	47,9	74,5
08_B	woning 3	--	208187,63	389925,12	5,00	45,9	45,8	33,0	50,8	77,3
09_A	woning 2	--	208182,62	389932,16	1,50	44,2	35,0	24,2	44,2	74,7
09_B	woning 2	--	208182,62	389932,16	5,00	48,5	37,3	27,7	48,5	76,8
100_A		--	208302,96	389958,62	1,50	36,6	28,5	13,3	36,6	68,7
100_B		--	208302,96	389958,62	5,00	37,5	29,3	14,6	37,5	68,4
101_A		--	208270,06	389917,31	1,50	34,8	31,3	19,0	36,3	66,8
101_B		--	208270,06	389917,31	5,00	35,7	32,0	21,2	37,0	66,1
102_A		--	208277,65	389922,09	1,50	37,6	32,8	19,4	37,8	69,6
102_B		--	208277,65	389922,09	5,00	38,6	33,1	21,5	38,6	69,3
103_A		--	208285,94	389927,35	1,50	37,5	33,3	18,6	38,3	70,5
103_B		--	208285,94	389927,35	5,00	38,4	33,8	20,4	38,8	70,3
104_A		--	208294,01	389932,39	1,50	37,1	32,2	18,7	37,2	69,5
104_B		--	208294,01	389932,39	5,00	37,9	32,7	20,6	37,9	69,2
105_A		--	208301,87	389937,33	1,50	36,8	31,4	18,9	36,8	69,8
105_B		--	208301,87	389937,33	5,00	37,6	32,1	20,5	37,6	69,5
106_A		--	208305,10	389937,76	1,50	33,1	24,9	12,1	33,1	65,1
106_B		--	208305,10	389937,76	5,00	33,7	25,8	12,9	33,7	64,7
107_A		--	208307,01	389928,16	1,50	24,6	19,2	6,8	24,6	55,5
107_B		--	208307,01	389928,16	5,00	24,5	18,7	7,5	24,5	52,7
108_A		--	208299,17	389923,23	1,50	26,0	20,2	7,6	26,0	56,6
108_B		--	208299,17	389923,23	5,00	25,5	19,2	7,9	25,5	53,9
109_A		--	208291,21	389918,25	1,50	27,2	22,7	7,8	27,7	58,4
109_B		--	208291,21	389918,25	5,00	26,4	21,1	7,0	26,4	56,2
10_A	woning 2	--	208178,38	389932,81	1,50	47,3	44,7	33,4	49,7	80,3
10_B	woning 2	--	208178,38	389932,81	5,00	49,6	46,7	35,0	51,7	80,8
110_A		--	208283,14	389913,13	1,50	28,0	25,6	9,3	30,6	60,2
110_B		--	208283,14	389913,13	5,00	28,3	25,4	10,1	30,4	58,8
111_A		--	208275,02	389908,02	1,50	34,8	22,4	14,0	34,8	62,7
111_B		--	208275,02	389908,02	5,00	37,1	22,2	15,8	37,1	62,2
112_A		--	208271,08	389909,14	1,50	32,7	24,4	16,8	32,7	63,1
112_B		--	208271,08	389909,14	5,00	34,5	25,2	19,0	34,5	62,8
113_A	woning 31	--	208286,63	390006,93	1,50	33,7	31,9	22,7	36,9	63,3
113_B	woning 31	--	208286,63	390006,93	5,00	35,8	33,8	26,1	38,8	63,3
114_A	woning 31	--	208289,18	390012,35	1,50	35,4	34,4	27,9	39,4	67,0
114_B	woning 31	--	208289,18	390012,35	5,00	37,5	36,7	30,5	41,7	67,8
115_A	woning 31	--	208294,93	390011,95	1,50	27,3	24,6	11,3	29,6	58,0
115_B	woning 31	--	208294,93	390011,95	5,00	28,1	25,5	12,8	30,5	57,4
116_A	woning 31	--	208293,27	390007,01	1,50	30,8	28,4	15,0	33,4	61,9
116_B	woning 31	--	208293,27	390007,01	5,00	31,8	29,5	16,7	34,5	61,8
117_A	woning 32	--	208287,86	390031,91	1,50	31,3	30,3	16,4	35,3	61,1
117_B	woning 32	--	208287,86	390031,91	5,00	33,1	31,8	21,0	36,8	62,5
118_A	woning 32	--	208288,25	390037,83	1,50	28,3	28,4	15,0	33,4	59,1
118_B	woning 32	--	208288,25	390037,83	5,00	30,3	30,3	18,4	35,3	60,0
119_A	woning 32	--	208293,51	390035,51	1,50	28,3	27,8	13,9	32,8	59,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen -Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
119_B	woning 32	--	208293,51	390035,51	5,00	29,5	29,0	16,2	34,0	59,3
11_A	woning 1	--	208175,34	389937,67	1,50	47,4	45,5	35,1	50,5	81,1
11_B	woning 1	--	208175,34	389937,67	5,00	49,4	47,3	36,1	52,3	81,5
120_A	woning 32	--	208293,73	390029,81	1,50	32,5	32,0	23,1	37,0	63,5
120_B	woning 32	--	208293,73	390029,81	5,00	34,0	33,4	24,6	38,4	64,4
12_A	woning 1	--	208178,43	389943,23	1,50	47,6	44,6	36,0	49,6	78,8
12_B	woning 1	--	208178,43	389943,23	5,00	53,0	48,3	40,8	53,3	82,3
13_A	woning 1	--	208183,06	389942,89	1,50	47,2	39,1	32,3	47,2	73,9
13_B	woning 1	--	208183,06	389942,89	5,00	52,0	42,9	38,0	52,0	77,2
14_A	woning 2	--	208186,04	389938,12	1,50	43,0	38,5	28,9	43,5	72,2
14_B	woning 2	--	208186,04	389938,12	5,00	50,8	42,8	35,3	50,8	76,9
15_A	woning 3	--	208193,93	389925,77	1,50	41,7	37,9	26,2	42,9	71,5
15_B	woning 3	--	208193,93	389925,77	5,00	47,7	39,9	31,3	47,7	73,7
16_A	woning 4	--	208196,97	389920,98	1,50	42,0	37,2	26,5	42,2	71,1
16_B	woning 4	--	208196,97	389920,98	5,00	46,6	38,6	30,5	46,6	72,5
17_A	woning 5	--	208204,79	389909,01	1,50	43,1	35,3	25,0	43,1	72,0
17_B	woning 5	--	208204,79	389909,01	5,00	46,4	35,9	28,5	46,4	72,5
18_A	woning 6	--	208207,77	389904,31	1,50	41,0	33,9	23,7	41,0	74,0
18_B	woning 6	--	208207,77	389904,31	5,00	44,0	33,5	26,8	44,0	74,5
19_A	woning 7	--	208193,29	389950,85	1,50	41,4	40,4	30,9	45,4	74,2
19_B	woning 7	--	208193,29	389950,85	5,00	47,4	46,2	36,2	51,2	79,0
20_A	woning 7	--	208193,84	389956,12	1,50	43,0	42,7	32,6	47,7	76,6
20_B	woning 7	--	208193,84	389956,12	5,00	53,5	46,5	39,8	53,5	79,8
21_A	woning 8	--	208198,63	389959,10	1,50	42,2	41,1	31,8	46,1	75,2
21_B	woning 8	--	208198,63	389959,10	5,00	52,8	46,1	39,9	52,8	79,1
22_A	woning 9	--	208203,33	389962,03	1,50	41,8	40,1	32,0	45,1	74,2
22_B	woning 9	--	208203,33	389962,03	5,00	52,5	45,8	40,0	52,5	78,9
23_A	woning 10	--	208208,68	389965,37	1,50	41,3	39,1	32,2	44,1	73,4
23_B	woning 10	--	208208,68	389965,37	5,00	51,0	45,5	40,1	51,0	78,2
24_A	woning 11	--	208213,73	389968,53	1,50	40,8	38,4	32,4	43,4	71,3
24_B	woning 11	--	208213,73	389968,53	5,00	50,0	45,3	40,2	50,3	77,8
25_A	woning 11	--	208218,02	389965,46	1,50	38,0	34,7	28,7	39,7	68,6
25_B	woning 11	--	208218,02	389965,46	5,00	44,1	38,2	32,4	44,1	71,6
26_A	woning 12	--	208223,09	389968,53	1,50	39,7	36,7	30,6	41,7	69,6
26_B	woning 12	--	208223,09	389968,53	5,00	46,2	41,2	35,8	46,2	73,5
27_A	woning 12	--	208223,65	389974,59	1,50	41,3	38,0	34,1	44,1	70,1
27_B	woning 12	--	208223,65	389974,59	5,00	47,4	44,3	39,7	49,7	76,5
28_A	woning 13	--	208228,33	389977,51	1,50	45,0	43,4	40,6	50,6	72,6
28_B	woning 13	--	208228,33	389977,51	5,00	47,1	44,9	41,4	51,4	75,8
29_A	woning 14	--	208232,69	389980,23	1,50	42,6	39,3	37,3	47,3	70,1
29_B	woning 14	--	208232,69	389980,23	5,00	45,6	42,1	38,8	48,8	73,7
30_A	woning 15	--	208237,58	389983,28	1,50	42,6	39,4	36,5	46,5	72,0
30_B	woning 15	--	208237,58	389983,28	5,00	45,5	41,9	38,6	48,6	73,8
31_A	woning 16	--	208242,72	389986,48	1,50	43,3	40,9	37,6	47,6	72,5
31_B	woning 16	--	208242,72	389986,48	5,00	46,0	43,2	39,8	49,8	73,9
32_A	woning 16	--	208247,29	389983,98	1,50	37,2	34,3	30,0	40,0	67,0
32_B	woning 16	--	208247,29	389983,98	5,00	39,4	36,4	32,6	42,6	68,4
33_A	woning 16	--	208247,20	389978,31	1,50	36,5	30,7	22,6	36,5	67,4
33_B	woning 16	--	208247,20	389978,31	5,00	37,9	32,2	24,6	37,9	67,3
34_A	woning 15	--	208242,09	389975,12	1,50	36,6	31,8	22,3	36,8	68,0
34_B	woning 15	--	208242,09	389975,12	5,00	37,8	33,1	23,7	38,1	67,9
35_A	woning 14	--	208237,40	389972,19	1,50	37,2	33,2	24,0	38,2	68,6
35_B	woning 14	--	208237,40	389972,19	5,00	38,4	34,4	25,1	39,4	68,8
36_A	woning 13	--	208232,85	389969,35	1,50	38,0	34,1	24,9	39,1	68,9
36_B	woning 13	--	208232,85	389969,35	5,00	39,3	35,2	25,6	40,2	68,9
37_A	woning 12	--	208227,92	389966,28	1,50	38,1	35,1	26,1	40,1	69,5
37_B	woning 12	--	208227,92	389966,28	5,00	39,5	35,9	26,1	40,9	69,9
38_A	woning 11	--	208217,65	389959,99	1,50	39,1	35,2	25,4	40,2	70,6
38_B	woning 11	--	208217,65	389959,99	5,00	40,7	36,3	25,9	41,3	71,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen -Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
39_A	woning 10	--	208212,98	389957,08	1,50	40,2	36,0	26,7	41,0	70,0
39_B	woning 10	--	208212,98	389957,08	5,00	41,7	36,9	27,3	41,9	70,1
40_A	woning 9	--	208207,80	389953,85	1,50	39,9	36,7	27,1	41,7	68,6
40_B	woning 9	--	208207,80	389953,85	5,00	41,4	37,6	27,4	42,6	68,6
41_A	woning 8	--	208202,88	389950,78	1,50	39,7	37,1	25,6	42,1	68,5
41_B	woning 8	--	208202,88	389950,78	5,00	41,6	38,4	27,0	43,4	68,6
42_A	woning 7	--	208198,15	389947,83	1,50	39,4	37,8	25,3	42,8	70,4
42_B	woning 7	--	208198,15	389947,83	5,00	42,1	40,0	28,3	45,0	70,3
43_A	woning 31	--	208273,41	389976,43	1,50	35,6	32,6	22,9	37,6	65,1
43_B	woning 31	--	208273,41	389976,43	5,00	36,9	33,4	25,3	38,4	65,2
44_A	woning 30	--	208270,27	389981,38	1,50	35,4	32,5	23,7	37,5	65,1
44_B	woning 30	--	208270,27	389981,38	5,00	37,0	33,6	26,4	38,6	65,2
45_A	woning 29	--	208266,96	389986,57	1,50	37,1	33,0	25,3	38,0	67,0
45_B	woning 29	--	208266,96	389986,57	5,00	38,8	34,6	28,3	39,6	67,0
46_A	woning 28	--	208263,99	389991,25	1,50	38,5	35,0	29,9	40,0	68,5
46_B	woning 28	--	208263,99	389991,25	5,00	40,7	37,3	33,0	43,0	68,6
47_A	woning 27	--	208261,05	389995,87	1,50	40,2	37,7	32,8	42,8	69,7
47_B	woning 27	--	208261,05	389995,87	5,00	42,7	40,4	36,1	46,1	71,3
48_A	woning 27	--	208263,50	390000,53	1,50	39,4	37,2	32,6	42,6	70,3
48_B	woning 27	--	208263,50	390000,53	5,00	42,2	39,9	35,9	45,9	71,3
49_A	woning 27	--	208269,18	390000,44	1,50	28,8	27,5	16,3	32,5	59,4
49_B	woning 27	--	208269,18	390000,44	5,00	30,0	28,5	19,6	33,5	59,0
50_A	woning 28	--	208272,33	389995,49	1,50	30,4	30,1	20,8	35,1	61,9
50_B	woning 28	--	208272,33	389995,49	5,00	31,7	31,3	23,3	36,3	61,6
51_A	woning 29	--	208275,43	389990,61	1,50	30,4	30,0	19,2	35,0	59,4
51_B	woning 29	--	208275,43	389990,61	5,00	31,9	30,8	21,7	35,8	59,0
52_A	woning 30	--	208278,36	389986,01	1,50	30,2	28,7	17,6	33,7	61,0
52_B	woning 30	--	208278,36	389986,01	5,00	31,8	30,3	20,4	35,3	60,7
53_A	woning 31	--	208281,29	389981,40	1,50	31,1	27,8	15,8	32,8	61,0
53_B	woning 31	--	208281,29	389981,40	5,00	32,3	29,6	18,4	34,6	60,8
54_A	woning 31	--	208278,85	389976,27	1,50	31,5	25,9	13,9	31,5	61,6
54_B	woning 31	--	208278,85	389976,27	5,00	32,4	26,4	15,7	32,4	61,4
55_A		--	208255,00	389963,15	1,50	32,9	31,3	21,9	36,3	62,7
55_B		--	208255,00	389963,15	5,00	34,6	32,2	24,4	37,2	62,1
56_A		--	208257,99	389958,44	1,50	33,3	31,0	21,6	36,0	63,0
56_B		--	208257,99	389958,44	5,00	34,5	31,8	23,7	36,8	62,4
57_A		--	208261,01	389953,68	1,50	32,6	30,2	21,4	35,2	62,3
57_B		--	208261,01	389953,68	5,00	33,7	30,8	23,5	35,8	61,4
58_A		--	208264,09	389948,85	1,50	33,7	28,8	20,3	33,8	63,8
58_B		--	208264,09	389948,85	5,00	34,8	29,2	22,3	34,8	63,2
59_A		--	208267,07	389944,17	1,50	33,6	28,1	18,6	33,6	63,9
59_B		--	208267,07	389944,17	5,00	34,8	28,7	20,7	34,8	63,4
60_A		--	208264,77	389939,08	1,50	38,6	29,0	16,8	38,6	68,8
60_B		--	208264,77	389939,08	5,00	39,9	29,3	18,5	39,9	68,7
61_A		--	208258,99	389939,52	1,50	37,4	36,0	22,4	41,0	68,1
61_B		--	208258,99	389939,52	5,00	38,6	36,5	24,9	41,5	68,1
62_A		--	208255,89	389944,40	1,50	37,6	36,0	22,9	41,0	68,7
62_B		--	208255,89	389944,40	5,00	38,9	36,8	25,7	41,8	69,1
63_A		--	208252,94	389949,02	1,50	38,1	35,8	23,7	40,8	68,2
63_B		--	208252,94	389949,02	5,00	39,5	36,6	26,4	41,6	68,2
64_A		--	208250,36	389953,08	1,50	38,6	35,6	23,6	40,6	70,0
64_B		--	208250,36	389953,08	5,00	40,0	36,4	26,3	41,4	69,9
65_A		--	208247,13	389958,17	1,50	39,1	36,0	23,7	41,0	71,2
65_B		--	208247,13	389958,17	5,00	40,4	36,9	26,5	41,9	71,2
66_A		--	208249,54	389963,42	1,50	36,4	34,7	24,7	39,7	66,2
66_B		--	208249,54	389963,42	5,00	38,0	35,8	27,2	40,8	66,3
67_A		--	208247,32	389923,27	1,50	41,9	30,6	18,1	41,9	73,7
67_B		--	208247,32	389923,27	5,00	43,9	30,6	19,8	43,9	74,0
68_A		--	208242,50	389920,29	1,50	42,8	30,7	18,6	42,8	74,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen -Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
68_B		--	208242,50	389920,29	5,00	45,0	29,2	20,2	45,0	74,6
69_A		--	208237,33	389917,07	1,50	43,6	31,6	19,6	43,6	74,9
69_B		--	208237,33	389917,07	5,00	45,9	27,8	21,1	45,9	75,1
70_A		--	208232,80	389914,24	1,50	44,1	32,1	19,9	44,1	75,0
70_B		--	208232,80	389914,24	5,00	46,6	27,7	21,5	46,6	75,3
71_A		--	208228,08	389911,30	1,50	44,8	33,1	20,4	44,8	75,9
71_B		--	208228,08	389911,30	5,00	47,4	28,1	22,2	47,4	76,0
72_A		--	208222,96	389908,10	1,50	45,9	34,0	21,5	45,9	76,7
72_B		--	208222,96	389908,10	5,00	48,5	29,1	23,4	48,5	76,9
73_A		--	208217,93	389910,36	1,50	46,3	36,8	24,6	46,3	76,4
73_B		--	208217,93	389910,36	5,00	49,1	36,4	27,5	49,1	76,6
74_A		--	208218,29	389916,17	1,50	42,2	36,5	25,0	42,2	74,4
74_B		--	208218,29	389916,17	5,00	44,8	37,7	28,6	44,8	74,8
75_A		--	208223,35	389919,32	1,50	40,6	36,9	24,6	41,9	72,9
75_B		--	208223,35	389919,32	5,00	43,1	38,1	28,0	43,1	73,5
76_A		--	208228,14	389922,31	1,50	39,4	37,2	23,9	42,2	70,9
76_B		--	208228,14	389922,31	5,00	41,7	38,3	27,0	43,3	71,5
77_A		--	208233,36	389925,57	1,50	38,8	37,6	23,6	42,6	69,8
77_B		--	208233,36	389925,57	5,00	40,8	38,6	26,6	43,6	70,2
78_A		--	208246,88	389928,95	1,50	34,0	32,7	19,9	37,7	65,6
78_B		--	208246,88	389928,95	5,00	35,3	33,2	22,3	38,2	65,3
79_A		--	208237,71	389928,28	1,50	38,0	37,5	23,4	42,5	68,3
79_B		--	208237,71	389928,28	5,00	39,8	38,5	26,4	43,5	68,4
80_A		--	208242,46	389931,22	1,50	38,1	37,5	23,7	42,5	69,4
80_B		--	208242,46	389931,22	5,00	39,7	38,4	26,6	43,4	69,7
81_A		--	208243,12	389902,34	1,50	42,9	33,5	20,7	42,9	75,3
81_B		--	208243,12	389902,34	5,00	45,2	34,1	22,4	45,2	75,6
82_A		--	208248,23	389905,53	1,50	41,0	33,0	20,4	41,0	74,7
82_B		--	208248,23	389905,53	5,00	43,0	33,5	21,9	43,0	74,9
83_A		--	208252,90	389908,44	1,50	40,6	32,3	19,3	40,6	74,1
83_B		--	208252,90	389908,44	5,00	42,4	32,7	20,8	42,4	74,3
84_A		--	208257,44	389911,27	1,50	39,9	31,6	19,0	39,9	73,3
84_B		--	208257,44	389911,27	5,00	41,6	32,2	20,6	41,6	73,4
85_A		--	208262,49	389914,36	1,50	39,0	30,9	20,1	39,0	72,6
85_B		--	208262,49	389914,36	5,00	40,4	31,8	22,1	40,4	72,8
86_A		--	208267,51	389911,72	1,50	29,8	26,3	13,4	31,3	61,1
86_B		--	208267,51	389911,72	5,00	30,5	26,5	15,1	31,5	60,6
87_A		--	208267,27	389906,37	1,50	34,3	23,2	15,0	34,3	64,8
87_B		--	208267,27	389906,37	5,00	36,7	23,2	16,9	36,7	64,8
88_A		--	208262,06	389903,17	1,50	35,2	22,9	15,0	35,2	66,3
88_B		--	208262,06	389903,17	5,00	37,6	23,3	17,1	37,6	66,6
89_A		--	208257,50	389900,33	1,50	36,2	25,2	15,3	36,2	68,0
89_B		--	208257,50	389900,33	5,00	38,7	24,4	17,6	38,7	68,2
90_A		--	208252,83	389897,42	1,50	37,2	27,6	16,6	37,2	70,0
90_B		--	208252,83	389897,42	5,00	39,9	27,7	18,6	39,9	70,1
91_A		--	208247,93	389894,36	1,50	38,6	28,9	17,6	38,6	71,8
91_B		--	208247,93	389894,36	5,00	41,4	30,7	19,2	41,4	72,0
92_A		--	208242,90	389896,98	1,50	43,9	33,9	21,4	43,9	75,7
92_B		--	208242,90	389896,98	5,00	46,7	35,1	23,2	46,7	76,2
93_A		--	208282,11	389966,71	1,50	33,9	31,6	21,2	36,6	63,7
93_B		--	208282,11	389966,71	5,00	35,4	32,4	23,4	37,4	64,0
94_A		--	208284,25	389971,53	1,50	32,0	31,9	17,8	36,9	62,9
94_B		--	208284,25	389971,53	5,00	33,1	32,6	20,1	37,6	63,0
95_A		--	208290,62	389971,41	1,50	28,4	26,7	11,7	31,7	59,1
95_B		--	208290,62	389971,41	5,00	29,1	27,5	13,3	32,5	58,7
96_A		--	208288,32	389966,17	1,50	32,0	26,0	14,1	32,0	63,0
96_B		--	208288,32	389966,17	5,00	32,9	26,1	15,2	32,9	62,6
97_A		--	208296,97	389961,25	1,50	36,6	30,9	16,8	36,6	67,3
97_B		--	208296,97	389961,25	5,00	37,7	31,6	18,5	37,7	67,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen -Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
98_A		--	208297,49	389966,63	1,50	31,5	29,3	14,6	34,3	61,6
98_B		--	208297,49	389966,63	5,00	32,3	30,1	16,3	35,1	61,4
99_A		--	208302,92	389964,38	1,50	28,9	28,7	13,2	33,7	62,2
99_B		--	208302,92	389964,38	5,00	30,0	30,1	14,8	35,1	61,8
T01_A	tuin wo6	--	208212,49	389905,72	1,50	47,5	37,1	25,9	47,5	77,2
T02_A	tuin wo5	--	208208,94	389911,20	1,50	45,5	37,8	26,1	45,5	75,6
T03_A	tuin wo4	--	208201,52	389922,48	1,50	44,6	39,2	28,1	44,6	76,9
T04_A	tuin wo3	--	208197,98	389928,93	1,50	44,7	40,9	29,1	45,9	74,5
T05_A	tuin wo2	--	208191,20	389939,25	1,50	44,6	41,7	30,4	46,7	75,2
T06_A	tuin wo1	--	208187,66	389945,06	1,50	45,9	43,0	32,8	48,0	77,0
T07_A	tuin wo7	--	208199,82	389944,83	1,50	41,2	40,8	27,8	45,8	73,6
T08_A	tuin wo8	--	208204,96	389947,91	1,50	41,3	39,3	27,2	44,3	71,9
T09_A	tuin wo9	--	208209,76	389950,82	1,50	41,8	38,1	27,3	43,1	71,6
T10_A	tuin wo10	--	208214,73	389954,08	1,50	41,3	37,5	27,7	42,5	72,5
T11_A	tuin wo11	--	208219,52	389957,34	1,50	40,8	37,7	27,6	42,7	73,2
T12_A	tuin wo12	--	208229,46	389963,16	1,50	39,8	37,1	28,1	42,1	70,8
T13_A	tuin wo13	--	208235,12	389966,76	1,50	39,4	35,8	25,9	40,8	70,9
T14_A	tuin wo14	--	208239,57	389969,67	1,50	38,9	35,1	25,8	40,1	70,5
T15_A	tuin wo15	--	208244,37	389972,24	1,50	39,2	35,8	28,3	40,8	70,6
T16_A	tuin wo16	--	208249,51	389975,33	1,50	39,3	35,7	28,7	40,7	70,5
T17_A	tuin wo17	--	208243,34	389956,31	1,50	41,0	37,0	25,2	42,0	72,6
T18_A	tuin wo18	--	208246,26	389951,34	1,50	40,7	37,8	25,1	42,8	72,1
T19_A	tuin wo19	--	208249,51	389946,88	1,50	39,9	37,5	24,8	42,5	70,3
T20_A	tuin wo20	--	208253,63	389941,23	1,50	39,4	37,9	24,7	42,9	70,4
T21_A	tuin 21	--	208256,88	389936,94	1,50	39,2	37,7	23,7	42,7	70,4
T22_A	tuin wo22	--	208216,10	389918,61	1,50	43,8	37,9	26,9	43,8	74,8
T23_A	tuin wo23	--	208221,41	389922,38	1,50	41,8	38,7	26,2	43,7	73,5
T24_A	tuin wo24	--	208226,21	389925,63	1,50	41,0	39,3	25,9	44,3	72,3
T25_A	tuin wo25	--	208231,00	389928,37	1,50	40,8	39,3	25,3	44,3	71,4
T26_A	tuin wo26	--	208235,80	389931,46	1,50	40,6	39,3	25,3	44,3	71,4
T27_A	tuin wo27	--	208240,77	389934,72	1,50	40,5	39,1	25,4	44,1	71,2
T28_A	tuin wo 27	--	208272,48	390003,09	1,50	33,9	31,5	23,4	36,5	62,7
T29_A	tuin wo 28	--	208275,56	389998,12	1,50	32,6	31,9	22,8	36,9	63,7
T30_A	tuin wo 29	--	208278,30	389992,81	1,50	31,4	30,8	19,7	35,8	61,2
T31_A	tuin wo 30	--	208281,22	389987,50	1,50	30,8	29,4	18,4	34,4	61,4
T32_A	tuin wo 31	--	208284,64	389983,04	1,50	32,3	29,6	16,8	34,6	61,9
T33_A	tuin wo33	--	208293,38	389973,62	1,50	30,6	29,8	16,7	34,8	61,6
T34_A	tuin wo34	--	208292,31	389959,92	1,50	38,4	33,1	19,0	38,4	69,4
T35_A	tuin wo31	--	208284,81	390005,41	1,50	35,5	33,7	24,4	38,7	65,1
T36_A	tuin wo32	--	208287,06	390039,90	1,50	31,1	29,6	16,1	34,6	61,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen -Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: bronnen excl tackers
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	woning 6	--	208204,14	389898,07	1,50	50,2	32,1	25,0	50,2	80,8
01_B	woning 6	--	208204,14	389898,07	5,00	52,3	31,8	27,3	52,3	80,9
02_A	woning 6	--	208200,07	389899,07	1,50	50,8	39,8	27,5	50,8	82,1
02_B	woning 6	--	208200,07	389899,07	5,00	52,9	41,1	30,3	52,9	82,2
03_A	woning 5	--	208197,26	389903,51	1,50	50,4	40,4	27,5	50,4	81,8
03_B	woning 5	--	208197,26	389903,51	5,00	52,5	41,9	30,4	52,5	81,9
04_A	woning 5	--	208199,26	389908,71	1,50	41,2	39,8	26,3	44,8	72,3
04_B	woning 5	--	208199,26	389908,71	5,00	43,5	41,3	29,7	46,3	72,3
05_A	woning 4	--	208193,97	389915,41	1,50	48,1	35,4	24,4	48,1	79,4
05_B	woning 4	--	208193,97	389915,41	5,00	50,8	37,0	27,0	50,8	79,7
06_A	woning 4	--	208188,89	389916,34	1,50	48,7	42,3	28,8	48,7	80,5
06_B	woning 4	--	208188,89	389916,34	5,00	51,4	44,4	32,3	51,4	80,9
07_A	woning 3	--	208186,30	389920,41	1,50	48,1	42,9	29,4	48,1	80,2
07_B	woning 3	--	208186,30	389920,41	5,00	50,9	45,1	32,8	50,9	80,6
08_A	woning 3	--	208187,63	389925,12	1,50	42,9	42,9	29,6	47,9	74,5
08_B	woning 3	--	208187,63	389925,12	5,00	45,8	45,8	32,9	50,8	77,3
09_A	woning 2	--	208182,62	389932,16	1,50	43,8	35,0	24,0	43,8	74,7
09_B	woning 2	--	208182,62	389932,16	5,00	48,0	37,3	27,2	48,0	76,8
100_A		--	208302,96	389958,62	1,50	36,6	28,5	12,3	36,6	68,7
100_B		--	208302,96	389958,62	5,00	37,4	29,3	13,1	37,4	68,4
101_A		--	208270,06	389917,31	1,50	34,6	31,3	18,3	36,3	66,8
101_B		--	208270,06	389917,31	5,00	35,5	32,0	20,4	37,0	66,1
102_A		--	208277,65	389922,09	1,50	37,4	32,8	18,4	37,8	69,6
102_B		--	208277,65	389922,09	5,00	38,4	33,1	20,3	38,4	69,3
103_A		--	208285,94	389927,35	1,50	37,4	33,3	17,5	38,3	70,5
103_B		--	208285,94	389927,35	5,00	38,2	33,8	18,8	38,8	70,3
104_A		--	208294,01	389932,39	1,50	37,0	32,2	17,3	37,2	69,5
104_B		--	208294,01	389932,39	5,00	37,7	32,7	18,7	37,7	69,2
105_A		--	208301,87	389937,33	1,50	36,7	31,4	17,5	36,7	69,8
105_B		--	208301,87	389937,33	5,00	37,3	32,1	18,2	37,3	69,5
106_A		--	208305,10	389937,76	1,50	33,1	24,9	11,8	33,1	65,1
106_B		--	208305,10	389937,76	5,00	33,6	25,8	12,3	33,6	64,6
107_A		--	208307,01	389928,16	1,50	24,5	19,2	6,1	24,5	55,4
107_B		--	208307,01	389928,16	5,00	24,3	18,7	6,7	24,3	52,6
108_A		--	208299,17	389923,23	1,50	25,9	20,2	6,8	25,9	56,6
108_B		--	208299,17	389923,23	5,00	25,3	19,2	7,1	25,3	53,9
109_A		--	208291,21	389918,25	1,50	27,1	22,7	7,0	27,7	58,4
109_B		--	208291,21	389918,25	5,00	26,4	21,1	6,2	26,4	56,2
10_A	woning 2	--	208178,38	389932,81	1,50	47,3	44,7	33,4	49,7	80,3
10_B	woning 2	--	208178,38	389932,81	5,00	49,5	46,7	35,0	51,7	80,8
110_A		--	208283,14	389913,13	1,50	27,9	25,6	8,8	30,6	60,2
110_B		--	208283,14	389913,13	5,00	28,1	25,4	9,4	30,4	58,7
111_A		--	208275,02	389908,02	1,50	34,8	22,4	13,8	34,8	62,7
111_B		--	208275,02	389908,02	5,00	37,1	22,2	15,5	37,1	62,2
112_A		--	208271,08	389909,14	1,50	32,6	24,4	16,2	32,6	63,0
112_B		--	208271,08	389909,14	5,00	34,4	25,2	18,4	34,4	62,8
113_A	woning 31	--	208286,63	390006,93	1,50	32,2	31,9	19,3	36,9	63,2
113_B	woning 31	--	208286,63	390006,93	5,00	33,0	33,8	21,6	38,8	63,1
114_A	woning 31	--	208289,18	390012,35	1,50	34,3	34,4	27,0	39,4	67,0
114_B	woning 31	--	208289,18	390012,35	5,00	35,9	36,7	29,4	41,7	67,7
115_A	woning 31	--	208294,93	390011,95	1,50	27,1	24,6	10,3	29,6	57,9
115_B	woning 31	--	208294,93	390011,95	5,00	27,8	25,5	11,2	30,5	57,4
116_A	woning 31	--	208293,27	390007,01	1,50	30,6	28,4	14,1	33,4	61,9
116_B	woning 31	--	208293,27	390007,01	5,00	31,5	29,5	15,5	34,5	61,8
117_A	woning 32	--	208287,86	390031,91	1,50	30,5	30,3	13,1	35,3	61,1
117_B	woning 32	--	208287,86	390031,91	5,00	31,9	31,8	18,2	36,8	62,4
118_A	woning 32	--	208288,25	390037,83	1,50	27,5	28,4	13,2	33,4	59,1
118_B	woning 32	--	208288,25	390037,83	5,00	29,1	30,3	15,3	35,3	59,9
119_A	woning 32	--	208293,51	390035,51	1,50	28,0	27,8	12,3	32,8	59,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen -Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: bronnen excl tackers
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
119_B	woning 32	--	208293,51	390035,51	5,00	28,9	29,0	13,8	34,0	59,3
11_A	woning 1	--	208175,34	389937,67	1,50	47,4	45,5	35,1	50,5	81,1
11_B	woning 1	--	208175,34	389937,67	5,00	49,4	47,3	36,1	52,3	81,5
120_A	woning 32	--	208293,73	390029,81	1,50	31,8	32,0	22,2	37,0	63,5
120_B	woning 32	--	208293,73	390029,81	5,00	32,9	33,4	23,3	38,4	64,4
12_A	woning 1	--	208178,43	389943,23	1,50	46,6	44,6	35,8	49,6	78,7
12_B	woning 1	--	208178,43	389943,23	5,00	52,1	48,3	40,6	53,3	82,3
13_A	woning 1	--	208183,06	389942,89	1,50	45,4	39,1	31,9	45,4	73,7
13_B	woning 1	--	208183,06	389942,89	5,00	51,0	42,9	37,6	51,0	77,1
14_A	woning 2	--	208186,04	389938,12	1,50	42,0	38,5	28,6	43,5	72,1
14_B	woning 2	--	208186,04	389938,12	5,00	49,9	42,8	34,9	49,9	76,8
15_A	woning 3	--	208193,93	389925,77	1,50	41,2	37,9	26,0	42,9	71,5
15_B	woning 3	--	208193,93	389925,77	5,00	46,9	39,9	31,0	46,9	73,6
16_A	woning 4	--	208196,97	389920,98	1,50	41,2	37,2	26,4	42,2	71,0
16_B	woning 4	--	208196,97	389920,98	5,00	45,7	38,6	30,2	45,7	72,5
17_A	woning 5	--	208204,79	389909,01	1,50	42,6	35,3	24,8	42,6	71,9
17_B	woning 5	--	208204,79	389909,01	5,00	45,8	35,9	28,3	45,8	72,4
18_A	woning 6	--	208207,77	389904,31	1,50	40,8	33,9	23,4	40,8	74,0
18_B	woning 6	--	208207,77	389904,31	5,00	43,7	33,5	26,5	43,7	74,5
19_A	woning 7	--	208193,29	389950,85	1,50	41,3	40,4	30,9	45,4	74,2
19_B	woning 7	--	208193,29	389950,85	5,00	47,3	46,2	36,1	51,2	79,0
20_A	woning 7	--	208193,84	389956,12	1,50	42,6	42,7	32,3	47,7	76,6
20_B	woning 7	--	208193,84	389956,12	5,00	52,1	46,5	39,1	52,1	79,6
21_A	woning 8	--	208198,63	389959,10	1,50	41,7	41,1	31,5	46,1	75,2
21_B	woning 8	--	208198,63	389959,10	5,00	50,8	46,1	39,2	51,1	78,9
22_A	woning 9	--	208203,33	389962,03	1,50	41,2	40,1	31,6	45,1	74,2
22_B	woning 9	--	208203,33	389962,03	5,00	51,4	45,8	39,3	51,4	78,7
23_A	woning 10	--	208208,68	389965,37	1,50	40,5	39,1	31,7	44,1	73,4
23_B	woning 10	--	208208,68	389965,37	5,00	49,2	45,5	39,4	50,5	78,0
24_A	woning 11	--	208213,73	389968,53	1,50	39,5	38,4	31,6	43,4	71,2
24_B	woning 11	--	208213,73	389968,53	5,00	47,1	45,3	39,4	50,3	77,5
25_A	woning 11	--	208218,02	389965,46	1,50	36,4	34,7	27,6	39,7	68,5
25_B	woning 11	--	208218,02	389965,46	5,00	38,8	38,2	30,7	43,2	70,9
26_A	woning 12	--	208223,09	389968,53	1,50	38,3	36,7	29,9	41,7	69,5
26_B	woning 12	--	208223,09	389968,53	5,00	44,3	41,2	35,0	46,2	73,3
27_A	woning 12	--	208223,65	389974,59	1,50	38,6	38,0	32,5	43,0	69,9
27_B	woning 12	--	208223,65	389974,59	5,00	45,2	44,3	38,5	49,3	76,4
28_A	woning 13	--	208228,33	389977,51	1,50	43,7	43,4	40,2	50,2	72,6
28_B	woning 13	--	208228,33	389977,51	5,00	44,9	44,9	40,6	50,6	75,7
29_A	woning 14	--	208232,69	389980,23	1,50	39,6	39,3	36,1	46,1	69,9
29_B	woning 14	--	208232,69	389980,23	5,00	42,0	42,1	37,3	47,3	73,5
30_A	woning 15	--	208237,58	389983,28	1,50	39,7	39,4	35,2	45,2	71,9
30_B	woning 15	--	208237,58	389983,28	5,00	41,9	41,9	36,8	46,9	73,6
31_A	woning 16	--	208242,72	389986,48	1,50	41,1	40,9	36,6	46,6	72,4
31_B	woning 16	--	208242,72	389986,48	5,00	43,2	43,2	38,6	48,6	73,8
32_A	woning 16	--	208247,29	389983,98	1,50	35,1	34,3	28,4	39,3	66,9
32_B	woning 16	--	208247,29	389983,98	5,00	37,0	36,4	31,1	41,4	68,3
33_A	woning 16	--	208247,20	389978,31	1,50	36,3	30,7	21,9	36,3	67,4
33_B	woning 16	--	208247,20	389978,31	5,00	37,5	32,2	23,8	37,5	67,3
34_A	woning 15	--	208242,09	389975,12	1,50	36,4	31,8	21,6	36,8	68,0
34_B	woning 15	--	208242,09	389975,12	5,00	37,5	33,1	22,6	38,1	67,9
35_A	woning 14	--	208237,40	389972,19	1,50	36,9	33,2	23,3	38,2	68,6
35_B	woning 14	--	208237,40	389972,19	5,00	38,0	34,4	24,1	39,4	68,8
36_A	woning 13	--	208232,85	389969,35	1,50	37,8	34,1	24,5	39,1	68,9
36_B	woning 13	--	208232,85	389969,35	5,00	39,1	35,2	25,0	40,2	68,9
37_A	woning 12	--	208227,92	389966,28	1,50	37,9	35,1	25,9	40,1	69,5
37_B	woning 12	--	208227,92	389966,28	5,00	39,3	35,9	25,8	40,9	69,9
38_A	woning 11	--	208217,65	389959,99	1,50	38,7	35,2	25,1	40,2	70,6
38_B	woning 11	--	208217,65	389959,99	5,00	40,4	36,3	25,5	41,3	71,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen -Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: bronnen excl tackers
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
39_A	woning 10	--	208212,98	389957,08	1,50	39,9	36,0	26,5	41,0	70,0
39_B	woning 10	--	208212,98	389957,08	5,00	41,5	36,9	27,0	41,9	70,1
40_A	woning 9	--	208207,80	389953,85	1,50	39,6	36,7	26,9	41,7	68,6
40_B	woning 9	--	208207,80	389953,85	5,00	41,1	37,6	27,1	42,6	68,6
41_A	woning 8	--	208202,88	389950,78	1,50	39,3	37,1	25,3	42,1	68,5
41_B	woning 8	--	208202,88	389950,78	5,00	41,3	38,4	26,7	43,4	68,6
42_A	woning 7	--	208198,15	389947,83	1,50	39,1	37,8	25,1	42,8	70,4
42_B	woning 7	--	208198,15	389947,83	5,00	41,9	40,0	28,1	45,0	70,3
43_A	woning 31	--	208273,41	389976,43	1,50	34,2	32,6	18,0	37,6	65,0
43_B	woning 31	--	208273,41	389976,43	5,00	35,0	33,4	20,3	38,4	65,1
44_A	woning 30	--	208270,27	389981,38	1,50	33,6	32,5	18,2	37,5	65,0
44_B	woning 30	--	208270,27	389981,38	5,00	34,5	33,6	21,0	38,6	65,1
45_A	woning 29	--	208266,96	389986,57	1,50	35,4	33,0	20,3	38,0	66,9
45_B	woning 29	--	208266,96	389986,57	5,00	36,5	34,6	23,8	39,6	66,8
46_A	woning 28	--	208263,99	389991,25	1,50	36,4	35,0	27,9	40,0	68,4
46_B	woning 28	--	208263,99	389991,25	5,00	37,9	37,3	31,2	42,3	68,5
47_A	woning 27	--	208261,05	389995,87	1,50	38,3	37,7	31,4	42,7	69,7
47_B	woning 27	--	208261,05	389995,87	5,00	40,6	40,4	34,7	45,4	71,2
48_A	woning 27	--	208263,50	390000,53	1,50	37,4	37,2	31,2	42,2	70,2
48_B	woning 27	--	208263,50	390000,53	5,00	39,8	39,9	34,5	44,9	71,2
49_A	woning 27	--	208269,18	390000,44	1,50	28,3	27,5	14,7	32,5	59,4
49_B	woning 27	--	208269,18	390000,44	5,00	28,8	28,5	17,5	33,5	59,0
50_A	woning 28	--	208272,33	389995,49	1,50	30,0	30,1	20,1	35,1	61,9
50_B	woning 28	--	208272,33	389995,49	5,00	31,0	31,3	22,6	36,3	61,6
51_A	woning 29	--	208275,43	389990,61	1,50	29,2	30,0	16,9	35,0	59,3
51_B	woning 29	--	208275,43	389990,61	5,00	30,1	30,8	18,8	35,8	58,9
52_A	woning 30	--	208278,36	389986,01	1,50	29,1	28,7	14,3	33,7	61,0
52_B	woning 30	--	208278,36	389986,01	5,00	30,1	30,3	16,3	35,3	60,6
53_A	woning 31	--	208281,29	389981,40	1,50	30,6	27,8	12,7	32,8	61,0
53_B	woning 31	--	208281,29	389981,40	5,00	31,5	29,6	14,6	34,6	60,8
54_A	woning 31	--	208278,85	389976,27	1,50	31,3	25,9	12,5	31,3	61,6
54_B	woning 31	--	208278,85	389976,27	5,00	32,1	26,4	13,8	32,1	61,4
55_A		--	208255,00	389963,15	1,50	31,0	31,3	18,0	36,3	62,7
55_B		--	208255,00	389963,15	5,00	32,1	32,2	20,1	37,2	62,0
56_A		--	208257,99	389958,44	1,50	31,5	31,0	16,9	36,0	63,0
56_B		--	208257,99	389958,44	5,00	32,3	31,8	18,8	36,8	62,3
57_A		--	208261,01	389953,68	1,50	30,6	30,2	16,7	35,2	62,2
57_B		--	208261,01	389953,68	5,00	31,2	30,8	19,1	35,8	61,3
58_A		--	208264,09	389948,85	1,50	32,6	28,8	14,9	33,8	63,7
58_B		--	208264,09	389948,85	5,00	33,3	29,2	17,1	34,2	63,1
59_A		--	208267,07	389944,17	1,50	32,8	28,1	12,2	33,1	63,8
59_B		--	208267,07	389944,17	5,00	33,7	28,7	14,0	33,7	63,4
60_A		--	208264,77	389939,08	1,50	38,5	29,0	15,5	38,5	68,8
60_B		--	208264,77	389939,08	5,00	39,9	29,3	17,1	39,9	68,6
61_A		--	208258,99	389939,52	1,50	37,1	36,0	21,8	41,0	68,1
61_B		--	208258,99	389939,52	5,00	38,3	36,5	24,2	41,5	68,1
62_A		--	208255,89	389944,40	1,50	37,4	36,0	22,2	41,0	68,7
62_B		--	208255,89	389944,40	5,00	38,6	36,8	25,1	41,8	69,1
63_A		--	208252,94	389949,02	1,50	37,8	35,8	23,1	40,8	68,2
63_B		--	208252,94	389949,02	5,00	39,0	36,6	25,8	41,6	68,2
64_A		--	208250,36	389953,08	1,50	38,3	35,6	22,8	40,6	70,0
64_B		--	208250,36	389953,08	5,00	39,5	36,4	25,4	41,4	69,9
65_A		--	208247,13	389958,17	1,50	38,8	36,0	22,9	41,0	71,1
65_B		--	208247,13	389958,17	5,00	40,0	36,9	25,6	41,9	71,2
66_A		--	208249,54	389963,42	1,50	35,5	34,7	23,2	39,7	66,2
66_B		--	208249,54	389963,42	5,00	36,9	35,8	25,7	40,8	66,2
67_A		--	208247,32	389923,27	1,50	41,8	30,6	17,8	41,8	73,7
67_B		--	208247,32	389923,27	5,00	43,8	30,6	19,4	43,8	74,0
68_A		--	208242,50	389920,29	1,50	42,8	30,7	18,4	42,8	74,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen -Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: bronnen excl tackers
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
68_B		--	208242,50	389920,29	5,00	45,0	29,2	19,9	45,0	74,6
69_A		--	208237,33	389917,07	1,50	43,6	31,6	19,4	43,6	74,9
69_B		--	208237,33	389917,07	5,00	45,9	27,8	20,9	45,9	75,1
70_A		--	208232,80	389914,24	1,50	44,1	32,1	19,7	44,1	75,0
70_B		--	208232,80	389914,24	5,00	46,5	27,7	21,3	46,5	75,3
71_A		--	208228,08	389911,30	1,50	44,8	33,1	20,3	44,8	75,9
71_B		--	208228,08	389911,30	5,00	47,4	28,1	22,1	47,4	76,0
72_A		--	208222,96	389908,10	1,50	45,9	34,0	21,4	45,9	76,7
72_B		--	208222,96	389908,10	5,00	48,5	29,1	23,3	48,5	76,9
73_A		--	208217,93	389910,36	1,50	46,3	36,8	24,5	46,3	76,4
73_B		--	208217,93	389910,36	5,00	49,1	36,4	27,4	49,1	76,6
74_A		--	208218,29	389916,17	1,50	42,1	36,5	24,7	42,1	74,4
74_B		--	208218,29	389916,17	5,00	44,6	37,7	28,3	44,6	74,8
75_A		--	208223,35	389919,32	1,50	40,4	36,9	24,2	41,9	72,9
75_B		--	208223,35	389919,32	5,00	42,9	38,1	27,6	43,1	73,5
76_A		--	208228,14	389922,31	1,50	39,1	37,2	23,3	42,2	70,8
76_B		--	208228,14	389922,31	5,00	41,4	38,3	26,5	43,3	71,5
77_A		--	208233,36	389925,57	1,50	38,5	37,6	23,0	42,6	69,8
77_B		--	208233,36	389925,57	5,00	40,2	38,6	26,0	43,6	70,2
78_A		--	208246,88	389928,95	1,50	33,5	32,7	19,1	37,7	65,6
78_B		--	208246,88	389928,95	5,00	34,4	33,2	21,4	38,2	65,3
79_A		--	208237,71	389928,28	1,50	37,7	37,5	23,0	42,5	68,3
79_B		--	208237,71	389928,28	5,00	39,2	38,5	25,9	43,5	68,3
80_A		--	208242,46	389931,22	1,50	37,8	37,5	23,3	42,5	69,4
80_B		--	208242,46	389931,22	5,00	39,1	38,4	26,1	43,4	69,7
81_A		--	208243,12	389902,34	1,50	42,9	33,5	20,6	42,9	75,3
81_B		--	208243,12	389902,34	5,00	45,2	34,1	22,1	45,2	75,6
82_A		--	208248,23	389905,53	1,50	41,0	33,0	20,2	41,0	74,7
82_B		--	208248,23	389905,53	5,00	42,9	33,5	21,7	42,9	74,9
83_A		--	208252,90	389908,44	1,50	40,6	32,3	19,1	40,6	74,1
83_B		--	208252,90	389908,44	5,00	42,4	32,7	20,4	42,4	74,3
84_A		--	208257,44	389911,27	1,50	39,8	31,6	18,6	39,8	73,3
84_B		--	208257,44	389911,27	5,00	41,5	32,2	20,1	41,5	73,4
85_A		--	208262,49	389914,36	1,50	38,9	30,9	19,7	38,9	72,6
85_B		--	208262,49	389914,36	5,00	40,4	31,8	21,5	40,4	72,8
86_A		--	208267,51	389911,72	1,50	29,6	26,3	12,2	31,3	61,1
86_B		--	208267,51	389911,72	5,00	30,2	26,5	13,4	31,5	60,6
87_A		--	208267,27	389906,37	1,50	34,3	23,2	14,9	34,3	64,8
87_B		--	208267,27	389906,37	5,00	36,7	23,2	16,8	36,7	64,8
88_A		--	208262,06	389903,17	1,50	35,2	22,9	14,9	35,2	66,3
88_B		--	208262,06	389903,17	5,00	37,6	23,3	17,0	37,6	66,6
89_A		--	208257,50	389900,33	1,50	36,2	25,2	15,2	36,2	68,0
89_B		--	208257,50	389900,33	5,00	38,7	24,4	17,5	38,7	68,2
90_A		--	208252,83	389897,42	1,50	37,2	27,6	16,6	37,2	70,0
90_B		--	208252,83	389897,42	5,00	39,9	27,7	18,6	39,9	70,1
91_A		--	208247,93	389894,36	1,50	38,6	28,9	17,6	38,6	71,8
91_B		--	208247,93	389894,36	5,00	41,4	30,7	19,1	41,4	72,0
92_A		--	208242,90	389896,98	1,50	43,9	33,9	21,3	43,9	75,7
92_B		--	208242,90	389896,98	5,00	46,7	35,1	23,1	46,7	76,2
93_A		--	208282,11	389966,71	1,50	32,5	31,6	16,7	36,6	63,6
93_B		--	208282,11	389966,71	5,00	33,7	32,4	18,9	37,4	63,9
94_A		--	208284,25	389971,53	1,50	31,4	31,9	16,3	36,9	62,8
94_B		--	208284,25	389971,53	5,00	32,3	32,6	18,4	37,6	63,0
95_A		--	208290,62	389971,41	1,50	28,1	26,7	9,7	31,7	59,1
95_B		--	208290,62	389971,41	5,00	28,6	27,5	10,3	32,5	58,7
96_A		--	208288,32	389966,17	1,50	31,7	26,0	11,2	31,7	63,0
96_B		--	208288,32	389966,17	5,00	32,5	26,1	11,6	32,5	62,6
97_A		--	208296,97	389961,25	1,50	36,5	30,9	15,6	36,5	67,3
97_B		--	208296,97	389961,25	5,00	37,5	31,6	16,9	37,5	67,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen -Cumulatie HVG- Model woningen def. ontwerp sept. 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: bronnen excl tackers
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
98_A		--	208297,49	389966,63	1,50	31,3	29,3	13,7	34,3	61,5
98_B		--	208297,49	389966,63	5,00	31,9	30,1	14,9	35,1	61,4
99_A		--	208302,92	389964,38	1,50	28,5	28,7	11,5	33,7	62,1
99_B		--	208302,92	389964,38	5,00	29,5	30,1	12,3	35,1	61,8
T01_A	tuin wo6	--	208212,49	389905,72	1,50	47,5	37,1	25,8	47,5	77,2
T02_A	tuin wo5	--	208208,94	389911,20	1,50	45,3	37,8	25,9	45,3	75,6
T03_A	tuin wo4	--	208201,52	389922,48	1,50	44,4	39,2	27,9	44,4	76,9
T04_A	tuin wo3	--	208197,98	389928,93	1,50	43,8	40,9	29,0	45,9	74,4
T05_A	tuin wo2	--	208191,20	389939,25	1,50	43,4	41,7	30,1	46,7	75,2
T06_A	tuin wo1	--	208187,66	389945,06	1,50	45,5	43,0	32,5	48,0	77,0
T07_A	tuin wo7	--	208199,82	389944,83	1,50	40,9	40,8	27,4	45,8	73,6
T08_A	tuin wo8	--	208204,96	389947,91	1,50	41,0	39,3	26,9	44,3	71,9
T09_A	tuin wo9	--	208209,76	389950,82	1,50	41,7	38,1	27,1	43,1	71,6
T10_A	tuin wo10	--	208214,73	389954,08	1,50	41,1	37,5	27,4	42,5	72,5
T11_A	tuin wo11	--	208219,52	389957,34	1,50	40,4	37,7	27,3	42,7	73,1
T12_A	tuin wo12	--	208229,46	389963,16	1,50	39,4	37,1	27,6	42,1	70,7
T13_A	tuin wo13	--	208235,12	389966,76	1,50	39,2	35,8	25,5	40,8	70,9
T14_A	tuin wo14	--	208239,57	389969,67	1,50	38,7	35,1	25,3	40,1	70,5
T15_A	tuin wo15	--	208244,37	389972,24	1,50	38,9	35,8	27,9	40,8	70,6
T16_A	tuin wo16	--	208249,51	389975,33	1,50	38,8	35,7	28,0	40,7	70,5
T17_A	tuin wo17	--	208243,34	389956,31	1,50	40,7	37,0	24,3	42,0	72,6
T18_A	tuin wo18	--	208246,26	389951,34	1,50	40,4	37,8	24,5	42,8	72,0
T19_A	tuin wo19	--	208249,51	389946,88	1,50	39,6	37,5	24,2	42,5	70,3
T20_A	tuin wo20	--	208253,63	389941,23	1,50	39,1	37,9	24,0	42,9	70,4
T21_A	tuin 21	--	208256,88	389936,94	1,50	39,0	37,7	23,0	42,7	70,4
T22_A	tuin wo22	--	208216,10	389918,61	1,50	43,7	37,9	26,6	43,7	74,8
T23_A	tuin wo23	--	208221,41	389922,38	1,50	41,5	38,7	25,9	43,7	73,5
T24_A	tuin wo24	--	208226,21	389925,63	1,50	40,7	39,3	25,3	44,3	72,3
T25_A	tuin wo25	--	208231,00	389928,37	1,50	40,5	39,3	24,5	44,3	71,3
T26_A	tuin wo26	--	208235,80	389931,46	1,50	40,3	39,3	24,8	44,3	71,4
T27_A	tuin wo27	--	208240,77	389934,72	1,50	40,2	39,1	25,0	44,1	71,2
T28_A	tuin wo 27	--	208272,48	390003,09	1,50	31,9	31,5	19,5	36,5	62,6
T29_A	tuin wo 28	--	208275,56	389998,12	1,50	31,9	31,9	21,7	36,9	63,7
T30_A	tuin wo 29	--	208278,30	389992,81	1,50	30,3	30,8	17,1	35,8	61,1
T31_A	tuin wo 30	--	208281,22	389987,50	1,50	29,9	29,4	15,9	34,4	61,4
T32_A	tuin wo 31	--	208284,64	389983,04	1,50	31,8	29,6	14,6	34,6	61,9
T33_A	tuin wo33	--	208293,38	389973,62	1,50	30,3	29,8	15,8	34,8	61,6
T34_A	tuin wo34	--	208292,31	389959,92	1,50	38,2	33,1	17,7	38,2	69,3
T35_A	tuin wo31	--	208284,81	390005,41	1,50	33,8	33,7	20,7	38,7	65,1
T36_A	tuin wo32	--	208287,06	390039,90	1,50	30,2	29,6	12,0	34,6	60,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

DAG														
Naam	Omschrijvi	X	Y	Hoogte	Dag					incl. alles	excl.		totaal incl. 5 dB straf	
					incl. alles	excl.								
01_A	woning 6			1,5	50,2	50,2				54,41	42,42		54,7	55
02_A	woning 6			1,5	50,8	50,8				55,01	43,02		55,3	55
03_A	woning 5			1,5	50,4	50,4				54,61	42,62		54,9	55
04_A	woning 5			1,5	41,3	41,2				45,51	33,42		45,8	46
05_A	woning 4			1,5	48,2	48,1				52,41	40,32		52,7	53
06_A	woning 4			1,5	48,7	48,7				52,91	40,92		53,2	53
07_A	woning 3			1,5	48,1	48,1				52,31	40,32		52,6	53
08_A	woning 3			1,5	43	42,9				47,21	35,12		47,5	48
09_A	woning 2			1,5	44,2	43,8				48,41	36,02		48,7	49
10_A	woning 2			1,5	47,3	47,3				51,51	39,52		51,8	52
11_A	woning 1			1,5	47,4	47,4				51,61	39,62		51,9	52
12_A	woning 1			1,5	47,6	46,6				51,81	38,82		52,0	52
13_A	woning 1			1,5	47,2	45,4				51,41	37,62		51,6	52
14_A	woning 2			1,5	43	42				47,21	34,22		47,4	47
15_A	woning 3			1,5	41,7	41,2				45,91	33,42		46,1	46
16_A	woning 4			1,5	42	41,2				46,21	33,42		46,4	46
17_A	woning 5			1,5	43,1	42,6				47,31	34,82		47,5	48
18_A	woning 6			1,5	41	40,8				45,21	33,02		45,5	46
19_A	woning 7			1,5	41,4	41,3				45,61	33,52		45,9	46
20_A	woning 7			1,5	43	42,6				47,21	34,82		47,5	48
21_A	woning 8			1,5	42,2	41,7				46,41	33,92		46,6	47
22_A	woning 9			1,5	41,8	41,2				46,01	33,42		46,2	46
23_A	woning 10			1,5	41,3	40,5				45,51	32,72		45,7	46
24_A	woning 11			1,5	40,8	39,5				45,01	31,72		45,2	45
25_A	woning 11			1,5	38	36,4				42,21	28,62		42,4	42
26_A	woning 12			1,5	39,7	38,3				43,91	30,52		44,1	44
27_A	woning 12			1,5	41,3	38,6				45,51	30,82		45,7	46
28_A	woning 13			1,5	45	43,7				49,21	35,92		49,4	49
29_A	woning 14			1,5	42,6	39,6				46,81	31,82		46,9	47
30_A	woning 15			1,5	42,6	39,7				46,81	31,92		46,9	47
31_A	woning 16			1,5	43,3	41,1				47,51	33,32		47,7	48
32_A	woning 16			1,5	37,2	35,1				41,41	27,32		41,6	42

33_A	woning 16	1,5	36,5	36,3				40,71	28,52		41,0	41
34_A	woning 15	1,5	36,6	36,4				40,81	28,62		41,1	41
35_A	woning 14	1,5	37,2	36,9				41,41	29,12		41,7	42
36_A	woning 13	1,5	38	37,8				42,21	30,02		42,5	42
37_A	woning 12	1,5	38,1	37,9				42,31	30,12		42,6	43
38_A	woning 11	1,5	39,1	38,7				43,31	30,92		43,6	44
39_A	woning 10	1,5	40,2	39,9				44,41	32,12		44,7	45
40_A	woning 9	1,5	39,9	39,6				44,11	31,82		44,4	44
41_A	woning 8	1,5	39,7	39,3				43,91	31,52		44,2	44
42_A	woning 7	1,5	39,4	39,1				43,61	31,32		43,9	44
43_A	woning 31	1,5	35,6	34,2				39,81	26,42		40,0	40
44_A	woning 30	1,5	35,4	33,6				39,61	25,82		39,8	40
45_A	woning 29	1,5	37,1	35,4				41,31	27,62		41,5	42
46_A	woning 28	1,5	38,5	36,4				42,71	28,62		42,9	43
47_A	woning 27	1,5	40,2	38,3				44,41	30,52		44,6	45
48_A	woning 27	1,5	39,4	37,4				43,61	29,62		43,8	44
49_A	woning 27	1,5	28,8	28,3				33,01	20,52		33,2	33
50_A	woning 28	1,5	30,4	30				34,61	22,22		34,9	35
51_A	woning 29	1,5	30,4	29,2				34,61	21,42		34,8	35
52_A	woning 30	1,5	30,2	29,1				34,41	21,32		34,6	35
53_A	woning 31	1,5	31,1	30,6				35,31	22,82		35,5	36
54_A	woning 31	1,5	31,5	31,3				35,71	23,52		36,0	36
55_A		1,5	32,9	31				37,11	23,22		37,3	37
56_A		1,5	33,3	31,5				37,51	23,72		37,7	38
57_A		1,5	32,6	30,6				36,81	22,82		37,0	37
58_A		1,5	33,7	32,6				37,91	24,82		38,1	38
59_A		1,5	33,6	32,8				37,81	25,02		38,0	38
60_A		1,5	38,6	38,5				42,81	30,72		43,1	43
61_A		1,5	37,4	37,1				41,61	29,32		41,9	42
62_A		1,5	37,6	37,4				41,81	29,62		42,1	42
63_A		1,5	38,1	37,8				42,31	30,02		42,6	43
64_A		1,5	38,6	38,3				42,81	30,52		43,1	43
65_A		1,5	39,1	38,8				43,31	31,02		43,6	44
66_A		1,5	36,4	35,5				40,61	27,72		40,8	41
67_A		1,5	41,9	41,8				46,11	34,02		46,4	46

68_A	1,5	42,8	42,8					47,01	35,02		47,3	47
69_A	1,5	43,6	43,6					47,81	35,82		48,1	48
70_A	1,5	44,1	44,1					48,31	36,32		48,6	49
71_A	1,5	44,8	44,8					49,01	37,02		49,3	49
72_A	1,5	45,9	45,9					50,11	38,12		50,4	50
73_A	1,5	46,3	46,3					50,51	38,52		50,8	51
74_A	1,5	42,2	42,1					46,41	34,32		46,7	47
75_A	1,5	40,6	40,4					44,81	32,62		45,1	45
76_A	1,5	39,4	39,1					43,61	31,32		43,9	44
77_A	1,5	38,8	38,5					43,01	30,72		43,3	43
78_A	1,5	34	33,5					38,21	25,72		38,4	38
79_A	1,5	38	37,7					42,21	29,92		42,5	42
80_A	1,5	38,1	37,8					42,31	30,02		42,6	43
81_A	1,5	42,9	42,9					47,11	35,12		47,4	47
82_A	1,5	41	41					45,21	33,22		45,5	46
83_A	1,5	40,6	40,6					44,81	32,82		45,1	45
84_A	1,5	39,9	39,8					44,11	32,02		44,4	44
85_A	1,5	39	38,9					43,21	31,12		43,5	44
86_A	1,5	29,8	29,6					34,01	21,82		34,3	34
87_A	1,5	34,3	34,3					38,51	26,52		38,8	39
88_A	1,5	35,2	35,2					39,41	27,42		39,7	40
89_A	1,5	36,2	36,2					40,41	28,42		40,7	41
90_A	1,5	37,2	37,2					41,41	29,42		41,7	42
91_A	1,5	38,6	38,6					42,81	30,82		43,1	43
92_A	1,5	43,9	43,9					48,11	36,12		48,4	48
93_A	1,5	33,9	32,5					38,11	24,72		38,3	38
94_A	1,5	32	31,4					36,21	23,62		36,4	36
95_A	1,5	28,4	28,1					32,61	20,32		32,9	33
96_A	1,5	32	31,7					36,21	23,92		36,5	36
97_A	1,5	36,6	36,5					40,81	28,72		41,1	41
98_A	1,5	31,5	31,3					35,71	23,52		36,0	36
99_A	1,5	28,9	28,5					33,11	20,72		33,4	33
100_A	1,5	36,6	36,6					40,81	28,82		41,1	41
101_A	1,5	34,8	34,6					39,01	26,82		39,3	39
102_A	1,5	37,6	37,4					41,81	29,62		42,1	42

103_A		1,5	37,5	37,4				41,71	29,62		42,0	42
104_A		1,5	37,1	37				41,31	29,22		41,6	42
105_A		1,5	36,8	36,7				41,01	28,92		41,3	41
106_A		1,5	33,1	33,1				37,31	25,32		37,6	38
107_A		1,5	24,6	24,5				28,81	16,72		29,1	29
108_A		1,5	26	25,9				30,21	18,12		30,5	30
109_A		1,5	27,2	27,1				31,41	19,32		31,7	32
110_A		1,5	28	27,9				32,21	20,12		32,5	32
111_A		1,5	34,8	34,8				39,01	27,02		39,3	39
112_A		1,5	32,7	32,6				36,91	24,82		37,2	37
T01_A	tuin wo6	1,5	47,5	47,5				51,71	39,72		52,0	52
T02_A	tuin wo5	1,5	45,5	45,3				49,71	37,52		50,0	50
T03_A	tuin wo4	1,5	44,6	44,4				48,81	36,62		49,1	49
T04_A	tuin wo3	1,5	44,7	43,8				48,91	36,02		49,1	49
T05_A	tuin wo2	1,5	44,6	43,4				48,81	35,62		49,0	49
T06_A	tuin wo1	1,5	45,9	45,5				50,11	37,72		50,4	50
T07_A	tuin wo7	1,5	41,2	40,9				45,41	33,12		45,7	46
T08_A	tuin wo8	1,5	41,3	41				45,51	33,22		45,8	46
T09_A	tuin wo9	1,5	41,8	41,7				46,01	33,92		46,3	46
T10_A	tuin wo10	1,5	41,3	41,1				45,51	33,32		45,8	46
T11_A	tuin wo11	1,5	40,8	40,4				45,01	32,62		45,3	45
T12_A	tuin wo12	1,5	39,8	39,4				44,01	31,62		44,3	44

NACHT

						incl. alles	excl.			incl. alles	excl.		totaal incl. 5 dB straf	
						nacht	nacht			nacht	nacht		nacht	
01_B	woning 6			5		27,3	27,3			23,27	26,72		28,3	28
02_B	woning 6			5		30,3	30,3			26,27	29,72		31,3	31
03_B	woning 5			5		30,4	30,4			26,37	29,82		31,4	31
04_B	woning 5			5		29,8	29,7			25,77	29,12		30,8	31
05_B	woning 4			5		27,2	27			23,17	26,42		28,1	28
06_B	woning 4			5		32,3	32,3			28,27	31,72		33,3	33
07_B	woning 3			5		32,8	32,8			28,77	32,22		33,8	34
08_B	woning 3			5		33	32,9			28,97	32,32		34,0	34
09_B	woning 2			5		27,7	27,2			23,67	26,62		28,4	28
10_B	woning 2			5		35	35			30,97	34,42		36,0	36
11_B	woning 1			5		36,1	36,1			32,07	35,52		37,1	37
12_B	woning 1			5		40,8	40,6			36,77	40,02		41,7	42
13_B	woning 1			5		38	37,6			33,97	37,02		38,8	39
14_B	woning 2			5		35,3	34,9			31,27	34,32		36,1	36
15_B	woning 3			5		31,3	31			27,27	30,42		32,1	32
16_B	woning 4			5		30,5	30,2			26,47	29,62		31,3	31
17_B	woning 5			5		28,5	28,3			24,47	27,72		29,4	29
18_B	woning 6			5		26,8	26,5			22,77	25,92		27,6	28
19_B	woning 7			5		36,2	36,1			32,17	35,52		37,2	37
20_B	woning 7			5		39,8	39,1			35,77	38,52		40,4	40
21_B	woning 8			5		39,9	39,2			35,87	38,62		40,5	40
22_B	woning 9			5		40	39,3			35,97	38,72		40,6	41
23_B	woning 10			5		40,1	39,4			36,07	38,82		40,7	41
24_B	woning 11			5		40,2	39,4			36,17	38,82		40,7	41
25_B	woning 11			5		32,4	30,7			28,37	30,12		32,3	32

26_B	woning 12	5		35,8	35			31,77	34,42		36,3	36
27_B	woning 12	5		39,7	38,5			35,67	37,92		39,9	40
28_B	woning 13	5		41,4	40,6			37,37	40,02		41,9	42
29_B	woning 14	5		38,8	37,3			34,77	36,72		38,9	39
30_B	woning 15	5		38,6	36,8			34,57	36,22		38,5	38
31_B	woning 16	5		39,8	38,6			35,77	38,02		40,0	40
32_B	woning 16	5		32,6	31,1			28,57	30,52		32,7	33
33_B	woning 16	5		24,6	23,8			20,57	23,22		25,1	25
34_B	woning 15	5		23,7	22,6			19,67	22,02		24,0	24
35_B	woning 14	5		25,1	24,1			21,07	23,52		25,5	25
36_B	woning 13	5		25,6	25			21,57	24,42		26,2	26
37_B	woning 12	5		26,1	25,8			22,07	25,22		26,9	27
38_B	woning 11	5		25,9	25,5			21,87	24,92		26,7	27
39_B	woning 10	5		27,3	27			23,27	26,42		28,1	28
40_B	woning 9	5		27,4	27,1			23,37	26,52		28,2	28
41_B	woning 8	5		27	26,7			22,97	26,12		27,8	28
42_B	woning 7	5		28,3	28,1			24,27	27,52		29,2	29
43_B	woning 31	5		25,3	20,3			21,27	19,72		23,6	24
44_B	woning 30	5		26,4	21			22,37	20,42		24,5	25
45_B	woning 29	5		28,3	23,8			24,27	23,22		26,8	27
46_B	woning 28	5		33	31,2			28,97	30,62		32,9	33
47_B	woning 27	5		36,1	34,7			32,07	34,12		36,2	36
48_B	woning 27	5		35,9	34,5			31,87	33,92		36,0	36
49_B	woning 27	5		19,6	17,5			15,57	16,92		19,3	19
50_B	woning 28	5		23,3	22,6			19,27	22,02		23,9	24
51_B	woning 29	5		21,7	18,8			17,67	18,22		21,0	21
52_B	woning 30	5		20,4	16,3			16,37	15,72		19,1	19
53_B	woning 31	5		18,4	14,6			14,37	14,02		17,2	17
54_B	woning 31	5		15,7	13,8			11,67	13,22		15,5	16
55_B		5		24,4	20,1			20,37	19,52		23,0	23
56_B		5		23,7	18,8			19,67	18,22		22,0	22
57_B		5		23,5	19,1			19,47	18,52		22,0	22
58_B		5		22,3	17,1			18,27	16,52		20,5	21

59_B	5	20,7	14			16,67	13,42		18,4	18
60_B	5	18,5	17,1			14,47	16,52		18,6	19
61_B	5	24,9	24,2			20,87	23,62		25,5	25
62_B	5	25,7	25,1			21,67	24,52		26,3	26
63_B	5	26,4	25,8			22,37	25,22		27,0	27
64_B	5	26,3	25,4			22,27	24,82		26,7	27
65_B	5	26,5	25,6			22,47	25,02		26,9	27
66_B	5	27,2	25,7			23,17	25,12		27,3	27
67_B	5	19,8	19,4			15,77	18,82		20,6	21
68_B	5	20,2	19,9			16,17	19,32		21,0	21
69_B	5	21,1	20,9			17,07	20,32		22,0	22
70_B	5	21,5	21,3			17,47	20,72		22,4	22
71_B	5	22,2	22,1			18,17	21,52		23,2	23
72_B	5	23,4	23,3			19,37	22,72		24,4	24
73_B	5	27,5	27,4			23,47	26,82		28,5	28
74_B	5	28,6	28,3			24,57	27,72		29,4	29
75_B	5	28	27,6			23,97	27,02		28,8	29
76_B	5	27	26,5			22,97	25,92		27,7	28
77_B	5	26,6	26			22,57	25,42		27,2	27
78_B	5	22,3	21,4			18,27	20,82		22,7	23
79_B	5	26,4	25,9			22,37	25,32		27,1	27
80_B	5	26,6	26,1			22,57	25,52		27,3	27
81_B	5	22,4	22,1			18,37	21,52		23,2	23
82_B	5	21,9	21,7			17,87	21,12		22,8	23
83_B	5	20,8	20,4			16,77	19,82		21,6	22
84_B	5	20,6	20,1			16,57	19,52		21,3	21
85_B	5	22,1	21,5			18,07	20,92		22,7	23
86_B	5	15,1	13,4			11,07	12,82		15,0	15
87_B	5	16,9	16,8			12,87	16,22		17,9	18
88_B	5	17,1	17			13,07	16,42		18,1	18
89_B	5	17,6	17,5			13,57	16,92		18,6	19
90_B	5	18,6	18,6			14,57	18,02		19,6	20
91_B	5	19,2	19,1			15,17	18,52		20,2	20

92_B		5	23,2	23,1			19,17	22,52		24,2	24
93_B		5	23,4	18,9			19,37	18,32		21,9	22
94_B		5	20,1	18,4			16,07	17,82		20,0	20
95_B		5	13,3	10,3			9,27	9,72		12,5	13
96_B		5	15,2	11,6			11,17	11,02		14,1	14
97_B		5	18,5	16,9			14,47	16,32		18,5	19
98_B		5	16,3	14,9			12,27	14,32		16,4	17
99_B		5	14,8	12,3			10,77	11,72		14,3	14
100_B		5	14,6	13,1			10,57	12,52		14,7	15
101_B		5	21,2	20,4			17,17	19,82		21,7	22
102_B		5	21,5	20,3			17,47	19,72		21,7	22
103_B		5	20,4	18,8			16,37	18,22		20,4	20
104_B		5	20,6	18,7			16,57	18,12		20,4	20
105_B		5	20,5	18,2			16,47	17,62		20,1	20
106_B		5	12,9	12,3			8,87	11,72		13,5	14
107_B		5	7,5	6,7			3,47	6,12		8,0	9
108_B		5	7,9	7,1			3,87	6,52		8,4	9
109_B		5	7	6,2			2,97	5,62		7,5	8
110_B		5	10,1	9,4			6,07	8,82		10,7	11
111_B		5	15,8	15,5			11,77	14,92		16,6	17
112_B		5	19	18,4			14,97	17,82		19,6	20
113_B	woning 31	5	26,1	21,6			22,07	21,02		24,6	25
114_B	woning 31	5	30,5	29,4			26,47	28,82		30,8	31
115_B	woning 31	5	12,8	11,2			8,77	10,62		12,8	13
116_B	woning 31	5	16,7	15,5			12,67	14,92		16,9	17
117_B	woning 32	5	21	18,2			16,97	17,62		20,3	20
118_B	woning 32	5	18,4	15,3			14,37	14,72		17,6	18
119_B	woning 32	5	16,2	13,8			12,17	13,22		15,7	16
120_B	woning 32	5	24,6	23,3			20,57	22,72		24,8	25

Bijlage 6, akkoordverklaringen uitgangspunten bedrijven

Van: 112pallets.nl
Aan: [redacted]
Cc: [redacted]
Onderwerp: RE: Uitgangspunten akoestisch onderzoek i.v.m. plannen voor woonwijk aan de Beerendonckerweg
Datum: woensdag 29 maart 2023 15:57:57
Bijlagen: image002.png

Van: [redacted] <[redacted]@m-tech-nederland.nl>
Verzonden: dinsdag 28 maart 2023 16:08
Aan: 112pallets.nl <info@112pallets.nl>
Onderwerp: Uitgangspunten akoestisch onderzoek i.v.m. plannen voor woonwijk aan de Beerendonckerweg

Beste [redacted]

Naar aanleiding van het gesprek dat we vanmiddag hebben gehad over de uitgangspunten voor het akoestisch onderzoek i.v.m. plannen voor woonwijk aan de Beerendonckerweg:

In de voorste en middelste hal wordt gewerkt met spijkertackers door 6 personen. Werktijden tussen 6.00 – 19.00 uur.ja
In de voorste hal wordt gewerkt met handzagen en met een grote tafelzaag. Werktijden tussen 6.00 – 19.00 uur. De grote overheaddeur kan open staan.ja
In de achterste hal vindt opslag plaats van pallets/ hout. Er rijdt een elektrische heftruck.overal staat hout en pallets , alleen in de achterste het meest , deze staat bommetje vol
Elektrische heftrucks (2 stuks) rijden binnen in de hal tijdens werktijden. ja
Lpg heftruck is buiten werkzaam. ja
Er is rekening gehouden met 1 vrachtwagen met hout, welke buiten wordt gelost met de LPG heftruck, nabij de open overheaddeur aan de voorzijde. Het lossen neemt 1,5 uur tijd in beslag (tussen 7.00 – 19.00 uur).ja
Ter plaatse van de laaddocks komen/ gaan vrachtwagens met opleggers. Er is rekening gehouden met totaal 5 auto's op een dag, waarvan 3 stuks tussen 7.00 - 19.00 u, 1 stuk tussen 19.00 – 23.00 uur en 1 stuk tussen 23.00 – 7.00 uur.ja
Ter plaatse van het voorterrein worden personenauto's van personeel/ bezoekers geparkeerd. Er is rekening gehouden met 6 auto's welke net voor 6.00 uur het terrein op komen en 6 auto's welke rond 19.00 uur vertrekken.ja
Er is een LPG opslagtank aanwezig. Er is rekening mee gehouden dat de tank bijgevuld wordt eens per 3 weken (overdag).ja
Er is rekening mee gehouden dat 1 keer per week de restafval-container wordt geleegd, plastic wordt afgevoerd en het oud papier wordt opgehaald.ja
Verder wordt er 5 keer per dag afvalhout in de buiten opgestelde container gedaan met de LPG-heftruck (10 minuten buiten per keer). Deze afvalhoutcontainer wordt 1 keer per week opgeladen en omgewisseld voor een lege container (tussen 7.00 – 19.00 uur)ja

Bouwkundig gezien is voor de voorste en achterste hallen uitgegaan van:

- Geisoleerde damwandprofielen (PUR)ja
- Geisoleerde stalen dakplaten (PUR)ja
- Deuren gesloten, behalve de grote overheaddeur linksvoor in voorste (nieuwste) hal; Deze kan open staan tijdens werkzaamhedenja

- Geen ventilatoren ja

Bouwkundig gezien is voor de middelste hallen (tussen de voorste en achterste) uitgegaan van:

- Langsgevel tot halverwege, gevel enkel steens gemetselde muur en achterste helft, ongeisoleerde damwandprofielenja
- Ongeisoleerde golfplaten (asbestvrij)ja
- Geen ventilatoren ja

Ardie, zou dit willen nakijken en kunnen aangeven of je hiermee akkoord bent? Accoord op 1 punt na

Vriendelijke groet,

[redacted]
Senior Consultant M-tech Nederland
[redacted]
Werkdagen ma t/m do
[redacted]

M-tech Nederland BV
Produktieweg 1G
6045 JC Roermond

De inhoud van dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen, verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Indien u niet de beoogde ontvanger bent, wijzen wij u erop dat enige openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of andere actie naar aanleiding van de inhoud van dit bericht niet is toegestaan. Aan dit bericht inclusief eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. M-tech Nederland B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onjuiste en/of onvolledige informatie in e-mailberichten of voor vertraging in de ontvangst daarvan.
Op al onze diensten en werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden en privacyverklaring van toepassing, die raadpleegbaar zijn op www.m-tech-nederland.nl. M-tech Nederland B.V. is statutair gevestigd te Roermond en geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 13036743.

Van: [redacted] - Gebr. [redacted] Aannemersbedrijf
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Uitgangspunten akoestisch onderzoek -plan woningbouw Beerendonckerweg-
Datum: woensdag 12 april 2023 15:50:23
Bijlagen: image003.png

Dag [redacted]
Deze uitgangspunten voor akoestisch onderzoek zoals genoemd zijn wat mij betreft akkoord.
Ik zie het rapport tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
BV Gebr. Thijssen aannemersbedrijf
Beerendonckerweg 1A
5871CM Broekhuizenvorst
T 077 463 17 01
E [redacted]
W http://www.thijssen-bv.nl

Van: [redacted] <[redacted]@m-tech-nederland.nl>
Verzonden: vrijdag 7 april 2023 10:06
Aan: [redacted] - Gebr. Thijssen Aannemersbedrijf <[redacted]>
Onderwerp: Uitgangspunten akoestisch onderzoek -plan woningbouw Beerendonckerweg-

Beste [redacted]

Naar aanleiding van het bedrijfsbezoek van afgelopen dinsdag stuur ik de uitgangspunten voor het akoestisch onderzoek (plan woningbouw Beerendonckerweg).
Deze uitgangspunten wil ik gaan gebruiken. Zou je dit willen bekijken en kunnen aangeven of dit zo akkoord is?

Als er vragen zijn hoor ik het ook graag.
Alvast bedankt voor de moeite.

Vriendelijke groet,
[redacted] [redacted]
Senior Consultant M-tech Nederland
+31-[redacted]
Werkdagen ma t/m do
[redacted]

M-tech Nederland BV
Produktieweg 1G

6045 JC Roermond

De inhoud van dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen, verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Indien u niet de beoogde ontvanger bent, wijzen wij u erop dat enige openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of andere actie naar aanleiding van de inhoud van dit bericht niet is toegestaan. Aan dit bericht inclusief eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. M-tech Nederland B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onjuiste en/of onvolledige informatie in e-mailberichten of voor vertraging in de ontvangst daarvan.
Op al onze diensten en werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden en privacyverklaring van toepassing, die raadpleegbaar zijn op www.m-tech-nederland.nl. M-tech Nederland B.V. is statutair gevestigd te Roermond en geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 13036743.

Bijlage 7, geluidmetingen

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>
Bronnaam	:	Bull- Pomp buiten b
MeetDatum	:	4-4-2023
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	0,20
Meetafstand [m]	:	3,00
Meethoogte [m]	:	0,50

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	18,4	33,4	41,0	45,5	43,9	45,8	44,8	40,2	27,8	51,9
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	32,9	47,9	59,5	64,0	62,4	64,3	63,3	58,7	46,3	70,4

H:\Projecten\Bedrijf\BRO\Beerendonckerweg Broekhuizenvorst\Doc\Foto's\Bull Pallets\20230404_131243a.jpg

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>
Bronnaam	:	Thijssen- Afzuiging buiten a
MeetDatum	:	4-4-2023
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	2,30
Meetafstand [m]	:	20,00
Meethoogte [m]	:	4,00

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	25,6	43,5	43,5	58,7	51,1	48,4	43,9	46,0	28,6	60,2
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4	1,3	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	56,6	74,5	78,5	93,7	86,1	83,5	79,0	81,4	65,0	95,2

H:\Projecten\Bedrijf\BRO\Beerendonckerweg Broekhuizenvorst\Doc\Foto's\Bull Pallets\20230404_142115a.jpg

Project Name	Start Time	Elapsed Ti	Freque	16 Hz	31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	16 kHz	LAFmax	LAeq
Bull pallets																
004- binnenniveau loods	4-4-2023 13:00	00:00:34	LAeq [d	-0,8	17,4	30,9	47,0	53,0	58,9	68,1	72,5	69,3	64,3	56,2	82,4	75,6
005- binnenniveau loods	4-4-2023 13:01	00:00:38	LAeq [d	4,1	23,4	33,7	43,9	52,6	58,8	67,3	72,4	69,3	63,4	54,5	80,5	75,4
006- binnenniveau loods	4-4-2023 13:02	00:00:37	LAeq [d	13,3	25,6	39,3	48,4	54,2	62,1	68,5	73,1	71,9	69,4	60,1	90,4	77,4
007- binnenniveau loods	4-4-2023 13:03	00:00:24	LAeq [d	10,8	22,7	33,4	48,2	53,1	65,1	68,3	71,6	71,7	69,8	61,8	88,6	77,0
Bouwbedrijf Thijssen																
010 Binnen slijptol	4-4-2023 14:13	00:00:04	LAeq [d	7,1	16,8	24,1	39,5	58,0	70,2	66,4	74,4	69,4	59,7	41,4	84,1	77,2
010 Binnen van Diktebank	4-4-2023 14:17	00:00:43	LAeq [d	3,8	27,5	51,5	56,9	79,6	82,8	84,4	76,8	71,9	66,0	56,7	94,9	88,0