

NTL: MS VM
Richting OS Zaadijk (v.147)

NTL: 10kV 3x240 AL
UTN: 10KV 10/10kV 3x95Cu GPLK_ZDK_147 06JB25

UTN: 10KV 12/20kV 3x240Alrm+as50 YMeKrv-as lqwd_ZDK_147 06JB25

3 017 998 Pellekaanstraat
Koog aan de Zaan

UTN: 10KV 12/20kV 3x240Alrm+as50 YMeKrv-as lqwd_ZDK_147 06JB25


NTL: MS VM
Richting 3 025 876 Witco

NTL: Krimpdop
NTL: Krimpdop

NTL: Krimpdop
NTL: Krimpdop

BBS: 10KV 10/10kV 3x95Cu GPLK_ZDK_147 06JB25

BBS: 10KV 10/10kV 3x95Cu GPLK_ZDK_147 06JB25

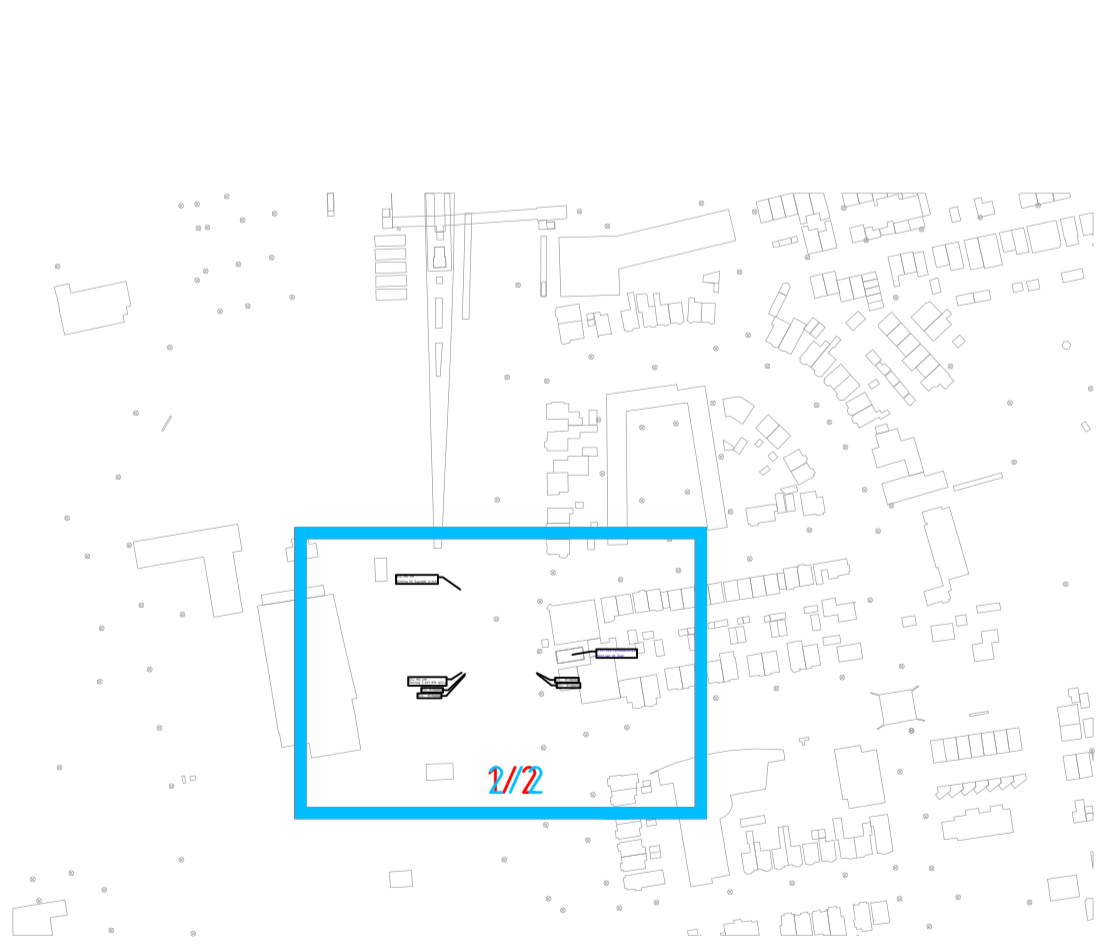

Verklaring E & OV	
— Aarde	— NTL/NTP Nieuw te leggen/plaatsen
— LS 230V, 400V of 600V _~	— BBS Buitenbedrijf te stellen
— 3kV, 6kV, 10kV of 20kV	— UTN Uit te nemen
— LS-OV of OV	— OTL Om te leggen
— Mantelbuis	— TVV Te vervangen
— Mantelbuis/Zinker/Persing/Boring	— NTV Na te verleggen
— Telecom	— TVL Te Verlaten
— LS (Bestaand)	— IBS In bedrijf te stellen
— MS (Bestaand)	
— MS Station	— MS Station met OV
— MS Station met OV	— LS kast
— LS OV kast	— MoF
— MoF	— Kabel op rol
— Kabel op rol	— Kwebescherm
— Kwebescherm	— Nutsaansluiting
— Nutsaansluiting	— Krimpdop
— Krimpdop	— Eindsluiting
— Eindsluiting	— Bestaande lichtmast
— Bestaande lichtmast	— Aarde

Pellekaanstraat te Koog a/d Zaan.		Beheerkaart :	
Herstellen kabelwerkzaamheden MS+LS t.b.v. netheid en beheer.		Datum :	2-11-2023
		Status :	Voorbereiding
		Schaal :	1:200
		Discipline :	E-MS
		Blad nr. / 2	Formaat: A1
	Get. : [Redacted]	Datum: 09-11-2023	CS nr.:
	Wijz. A. : [Redacted]	Datum: [Redacted]	Regio: NBN & Friesland - IPN
	Wijz. B. : [Redacted]	Datum: [Redacted]	
	Wijz. C. : [Redacted]	Datum: [Redacted]	Case nr. 160316v2
Engineer : [Redacted]	Tel. nr. : [Redacted]		