


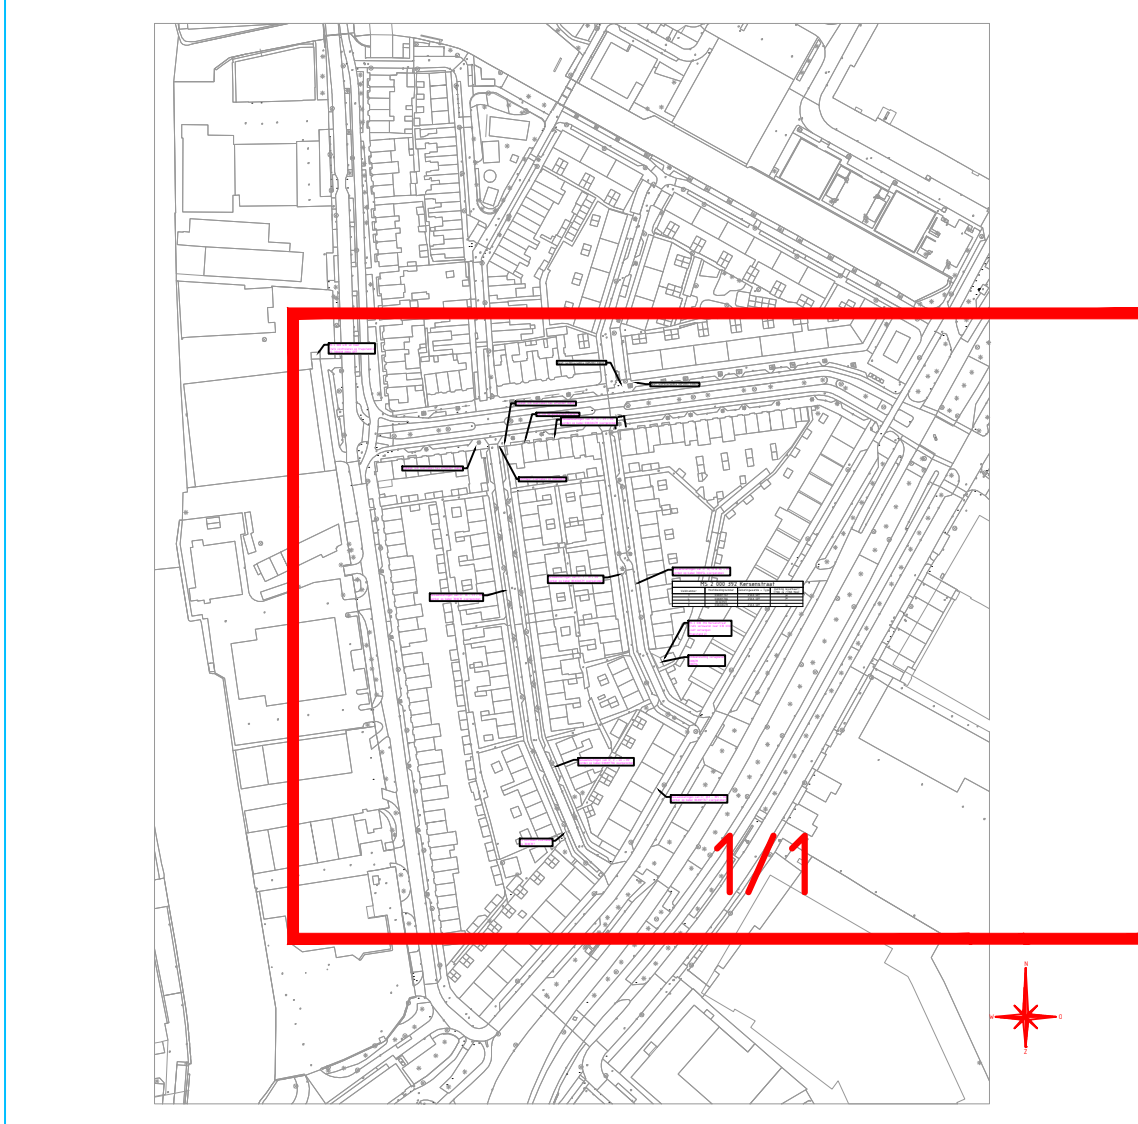

Verklaring E & OV		☒ MS Station ☐ MS Station met OV ☐ I.S. kast ☐ I.S. kast met OV ☐ Kabel op rol ☐ Kabelscherm ☐ Nuisaansluiting ☐ Krimppoort ☐ Eindsluiting ☐ Bestaande lichtmast ☐ Aarde	
----- Aarde	----- LS 230V, 400V of 200V+++	----- LS (NTL/TVT/IBS/TRL)	----- NTL/NTP Nieuw te leggen/plaatsen
----- 3kV, 6kV, 10kV of 30kV	----- MS (NTL/TVT/IBS/TRL)	----- BBS Buitenbedrijf te stellen	----- UTN Uit te nemen
----- LS-OV of OV	----- LS/MS/IBS (UTN/IBS/TRL)	----- OTL Om te leggen	----- TVT Te vervangen
----- Mantelbus	----- Mantelbus/Zinker/Pensing/Boring	----- NTV Na te verleggen	----- TVT Te Verlaten
Belegging Kabels Openbare Grond	----- Telecom	----- IBS In bedrijf te stellen	
Aantalkabel 1,5 meter	----- LS (Bestaand)		
Laappaningskabel (LV) 0,7 meter	----- MS (Bestaand)		
Nettooppansingskabel 1m - 20kV 0,2 - 0,9 meter			