



## Dagelijks Bestuur

Dossiernummer	3884
Extern Zaak ID	0539206645
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	25 juni 2024
Agendapunt	B4.4.1
Titel	VED KD89, Plaatsen put met krooshek
Eigenaar	[Redacted]
Portefeuillehouder	[Redacted]
DT-Lid	[Redacted]
Proces	Beheer watersysteem
Manager	[Redacted]
Projectnummer	[Redacted]
Geraadpleegde medewerkers	[Redacted]
Dit voorstel is	ter besluitvorming

Geagendeerd	Vergaderdatum
Dagelijks Bestuur	25 juni 2024

### Voorgesteld besluit

1. Besluiten vergunning te verlenen voor het plaatsen van een put met kroosrek in de KD89 nabij de Nuenenseweg te Geldrop.

### Besluit

Het dagelijks bestuur besluit conform voorstel te

1. Besluiten vergunning te verlenen voor het plaatsen van een put met kroosrek in de KD89 nabij de Nuenenseweg te Geldrop.

*Ten onder tekening*

*vastgesteld in db*



## Bijlage 1 – Vergunning Eigen Dienst

Vergunning Eigen Dienst, KD89, Nuenenseweg Geldrop – plaatsen put met kroosrek

### 1. Aanleiding

Waterschap De Dommel heeft als beheerder van het oppervlaktewater de taak om de functie van watergangen en daarin aanwezige kunstwerken in stand te houden. Dit doen we door de (bestaande) watergangen en kunstwerken zo effectief en efficiënt mogelijk te beheren, onderhouden en in te richten, zodat deze (gaan) voldoen aan de gestelde doelen. Aan de Nuenenseweg te Geldrop is de watergang KD89 over een aanzienlijk deel overkluisd. Om te voorkomen dat de overkluising verstopt raakt ligt hier een duiker met een kroosrek bovenstrooms van de overkluising. Het voorstel is om de duiker met het kroosrek te vervangen door een put met kroosrek direct tegen de overkluising.

### 2. Locatie




Figuur 1. De locatie waar de duiker met kroosrek vervangen wordt door een put met kroosrek is op de bovenstaande kaart met een rode cirkel aangegeven. De blauwe lijn is watergang KD89. De rode lijn (verticaal) is de overkluising van watergang KD89.

### 3. Doel


Het doel van de maatregelen is om uitspoeling van de huidige duiker met kroosrek te voorkomen en om frequente reiniging van het kroosrek op een veiligere en ordelijke manier uit te kunnen voeren.

### 4. Technische Details

Op onderstaande detailafbeelding staat het detail weergegeven dat in de rode cirkel ligt op bovenstaande kaart.

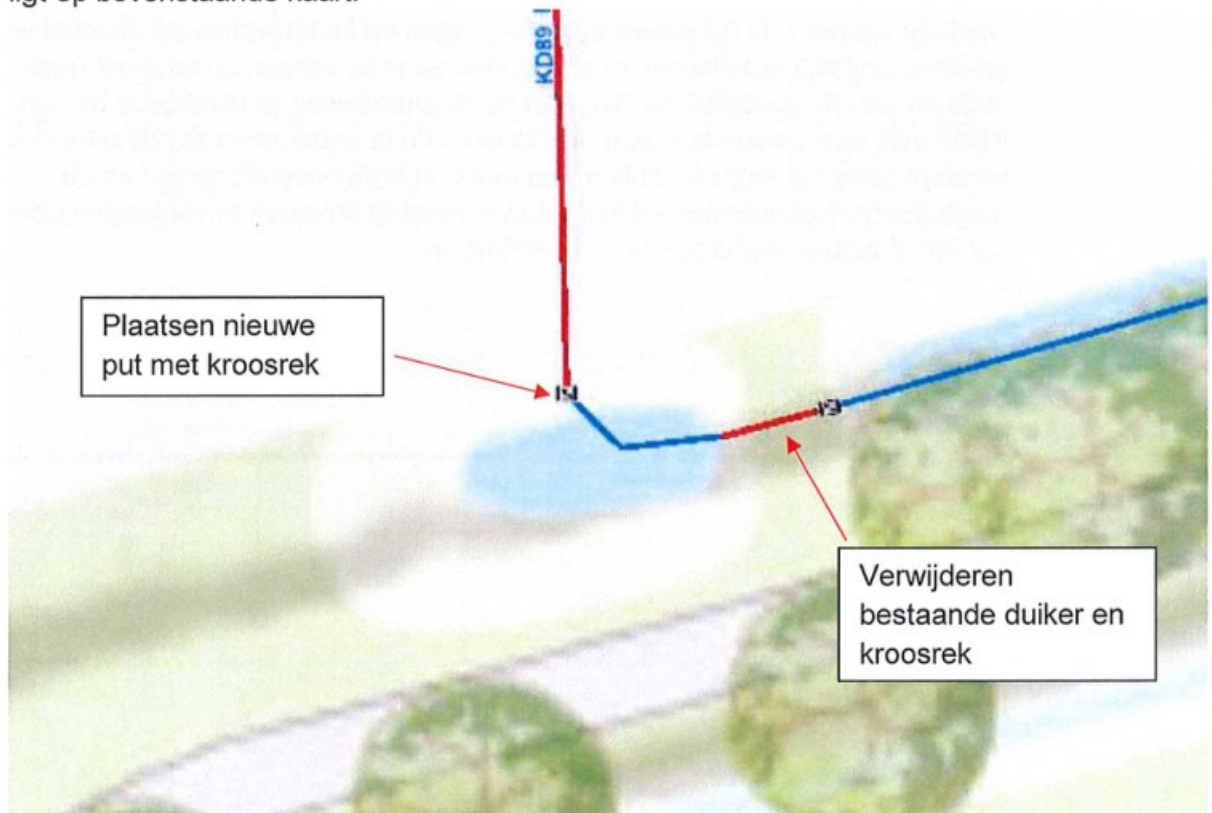

Zoals op bovenstaande detailafbeelding aangegeven wordt de bestaande duiker met kroosrek verwijderd. Deze duiker wordt op de detailafbeelding weergegeven met de rode horizontale lijn. Voor de overkluizing, weergegeven met de verticale rode lijn wordt een nieuwe put geplaatst met een kroosrek. Om onderhoudswerkzaamheden aan het kroosrek veilig uit te kunnen voeren wordt een trap aangelegd en een aantal stelconplaten gelegd. Op deze stelconplaten kan vrijkomend vuil op een ordelijke manier tijdelijk worden opgeslagen. Op de onderstaande tekening is de ontwerpsituatie globaal weergegeven.

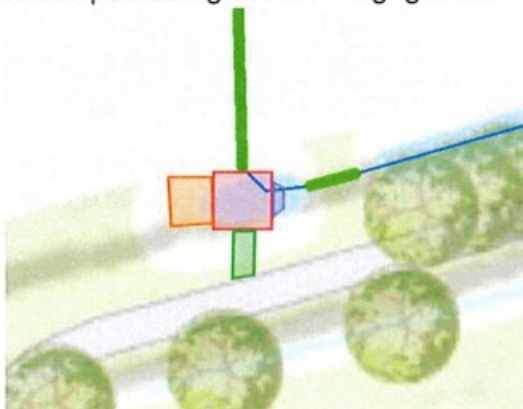

Paars vlak	: kroosrek
Rood vlak	: te plaatsen put
Oranje vlak	: stelconplaten
Groene vlak	: aan te leggen trap



5. Te verwachte effecten  
De put en het kroosrek worden zo gedimensioneerd dat de maatregelen geen effect hebben op de afvoer van de watergang.
6. Omgevingsaspecten  
De maatregelen zijn afgestemd met en akkoord bevonden door de grondeigenaren.
7. Procedure  
De vergunning eigen dienst en de eventueel bijbehorende stukken die op dit plan betrekking hebben, liggen gedurende 6 weken ter inzage vanaf de dag na deze bekendmaking. De aanvraag vergunning eigen dienst en bijlagen zijn digitaal te raadplegen via de website: [www.officielebekendmakingen.nl/](http://www.officielebekendmakingen.nl/) (zoek op waterschapsblad → waterschap de dommel).

#### Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit gedurende 6 weken gerekend vanaf de dag na de bekendmaking bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel t.a.v. secretariaat commissie bezwaren, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel.

Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van:

- naam en adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingediend en zo mogelijk een kopie van het besluit;
- de reden waarom bezwaar wordt gemaakt;
- de handtekening van de indiener.

Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Belanghebbenden die van oordeel zijn dat dit plan geheel of gedeeltelijk moet worden geschorst, dienen hiertoe een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening te richten aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Oost-Brabant. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via de site van Het digitale loket Rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

#### Contact


Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met [REDACTED] Regiobeheerder bij Waterschap De Dommel, telefoonnummer (0411) 618 618.

#### 8. Ondertekening

Hoogachtend,  
het dagelijks bestuur



*Watergraaf*



*secretaris*