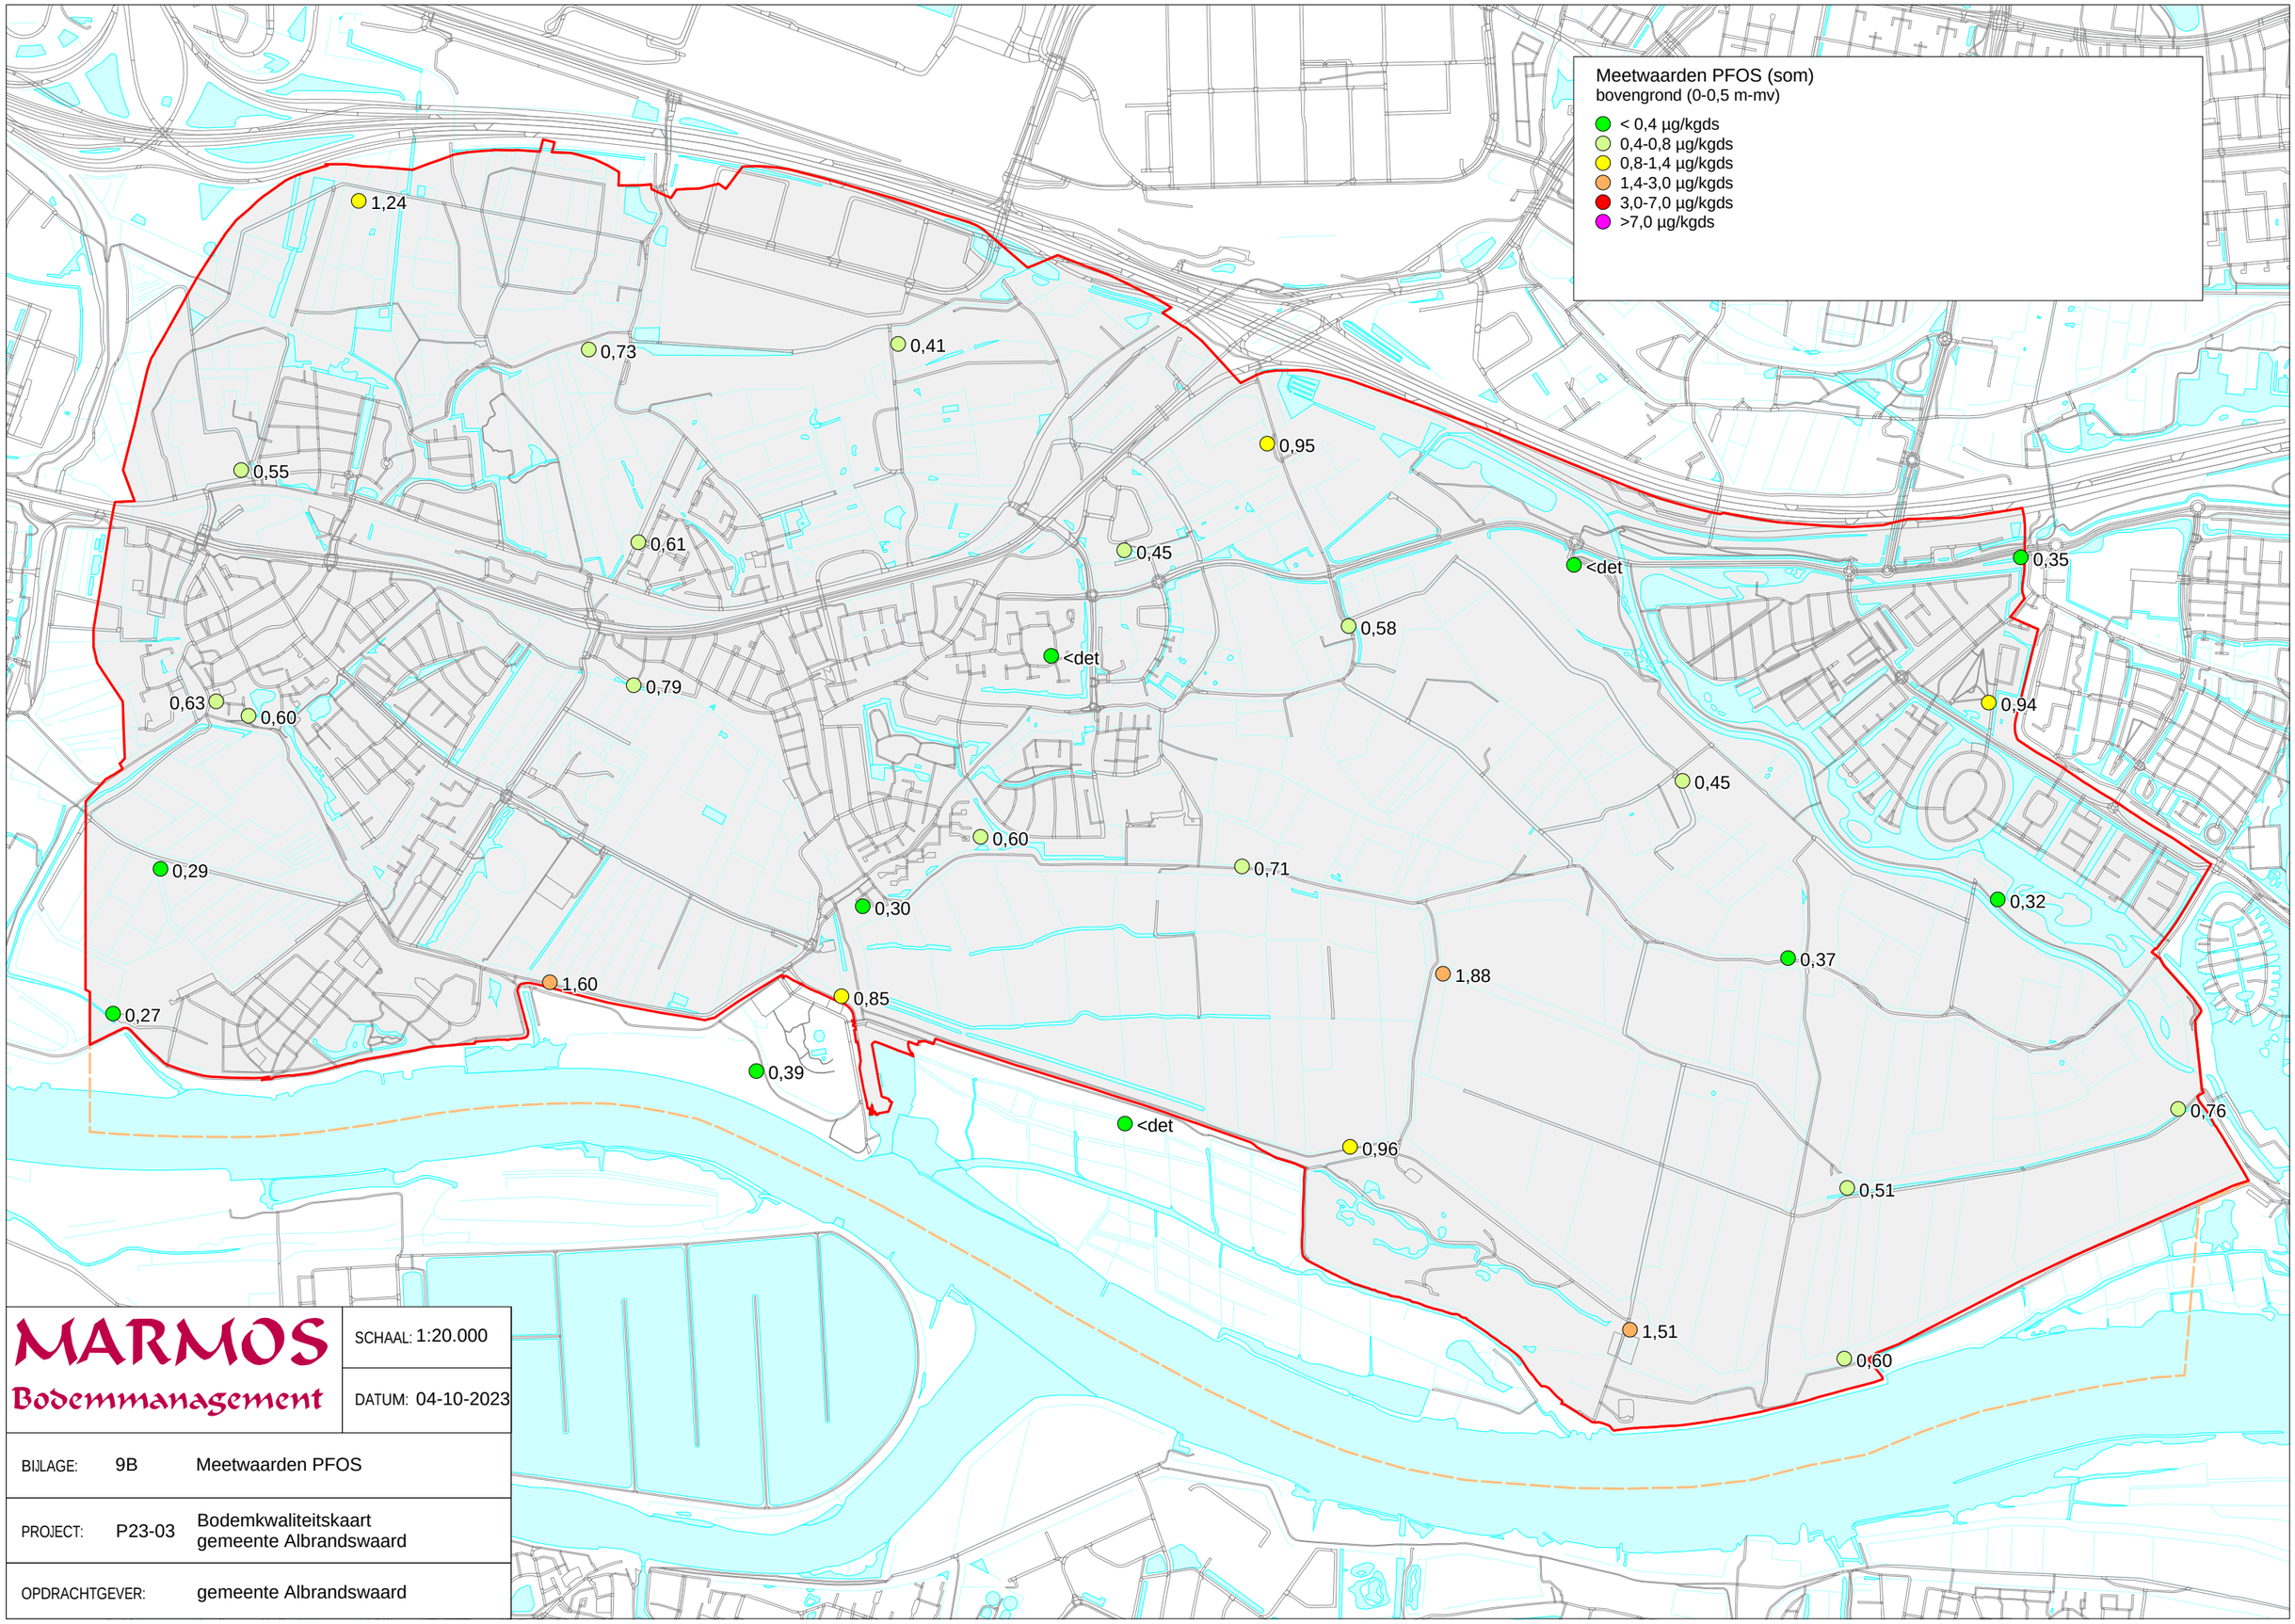
Meetwaarden PFOS (som)
bovengrond (0-0,5 m-mv)
< 0,4 µg/kgds
0,4-0,8 µg/kgds
0,8-1,4 µg/kgds
1,4-3,0 µg/kgds
3,0-7,0 µg/kgds
>7,0 µg/kgds
1,24
0,73
0,41
0,95
0,55
0,61
0,45
<det
0,35
0,58
<det
0,79
0,63
0,60
0,94
0,45
0,60
0,71
0,29
0,30
0,32
0,37
1,88
1,60
0,85
0,27
0,39
<det
0,96
0,76
0,51
1,51
0,60
MARMOS
Bodemmanagement
SCHAAL: 1:20.000
DATUM: 04-10-2023
BIJLAGE: 9B Meetwaarden PFOS
PROJECT: P23-03 Bodemkwaliteitskaart gemeente Albrandswaard
OPDRACHTGEVER: gemeente Albrandswaard