


OLIE-BENZINEAFSCHEIDER GEKOMBINEERD MET SLIBVANGPUT GEWAPEND BETON ROND

MET AUTOMATISCHE VLOTTERAFSLUITER

Bylage 4 bea
vlg. DIN 1999

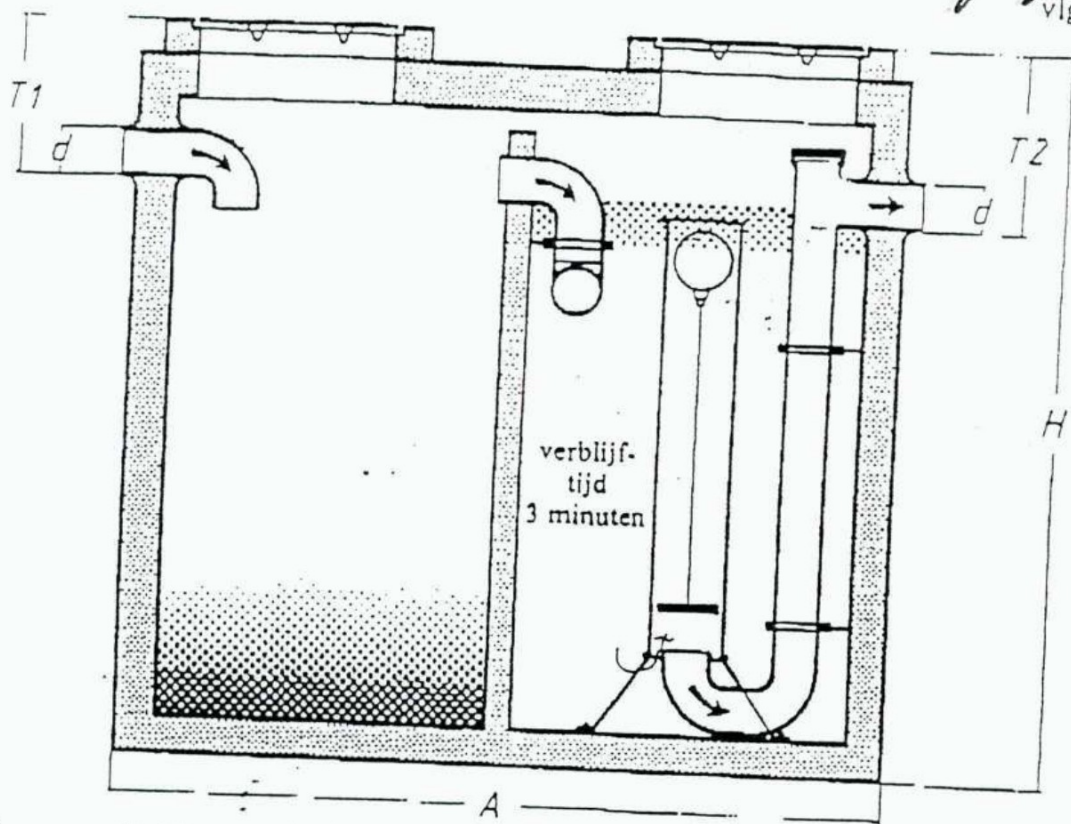

betonnen olieafscidders zijn inwendig voorzien van 3 lagen olie/benzine-bestendige 2-komponenten polyurethaancoating.

TYPE	L/S.	SLIB- OPSLAG	OLIE- OPSLAG	INHOUD AFSCHEIDER- RUIMTE	d.	A.	H.	T1	T2	KG.
R.B.M.I. 01/500 •	1	400 L.	40 L.	250 L.	Ø110	Ø1200	1300	470	500	1400
R.B.M.I. 02/500 •	2	250 L.	80 L.	450 L.	Ø110	Ø1300	1350	470	500	1500
R.B.M.I. 03/500	3	700 L.	160 L.	750 L.	Ø125	Ø1650	1350	470	500	2000
R.B.M.I. 06/500	6	2500 L.	320 L.	1500 L.	Ø125	Ø2000	2100	470	500	3600

nspektiedeksel. • Verblijftijd 4 minuten.

Inbouwdiepte (maat T1 en T2) traploos in hoogte tot 1500 mm. leverbaar d.m.v. betonnen opzetstukken.
De vorstvrije inbouwdiepte geeft het typenummer aan, bijv./500 of/800 etc.
Bij 250 kN wioldruk worden de maten H, T1 en T2 vanaf R.B.M.I. 20, met 100 mm. verhoogd.
Deksels leverbaar voor wioldruk 15 kN - 250 kN.

KAPACITEITS-CERTIFICAAT

voor olie- en benzineafschelders

NEN 7089
b.v. lozing op rioolopen water

Project: Wasplaats
Plaatsnaam: Veenendaal
Aannemer: Service Groothandel de Rijk

Datum: 04.11.1991

I. Maximale waterafvoer
II. Waterhoeveelheid en
gelijkmatigheid vlg. NEN 7089

I. BEDRIJFSAFVALWATER

a. aantal tappunten st. mm.
b. hogedruk wasinstallatie aanwezig st. mm.
soort installatie (stoomcleaner) hogedrukreiniger
aantal installaties
waterverbruik per installatie (20 l/min.) ± 0,33 l/st.
toevoeging reinigingsmiddel l/desk
fabrikaat en benaming blootantvetter
verwachte verblijftijd ca. 15 min.
c. regenwater (2)
Totaal (I) = (((a) x) + ((b) x) + ((c) x)) x (30 x 64) =

I	II
2,5	4,1
	4,1

2. REGENWATER (gelijktijdig met waswater)

a1. totale oppervlakte regenafvoer wasplaats, binnen: n.v.t. m²
a2. totale oppervlakte regenafvoer tankplaats 12 m²
b. plaatselijke regenhoeveelheid 150 l/s ha
Totaal (2) = ((a1) + (a2)) x (b) 150 x 10⁻² x 1,64

0,3
4,4 l/sec

3. AF TE SCHEIDEN LICHTER MINERALE VLOEISTOF

a. benaming olie, vet, diesel, benzine
b. soortelijke massa ± 0,925 kg/dm³
c. afvalwatercoëfficiënt 1,64

4. ONDERHOUDEN VOERTUIGEN wassen + aftanken diverse voertuigen

5. UITVOERING VAN DE AFSCHIEDER

a. bijzonder eisen van de overheid NEN 7089
b. bijzondere wensen inzake opslagkap.
c. vorstvrije bouwdiepte
draagbelasting deksels
speciale voorzieningen automatische vlotterafsluiter 250
d. geadviseerde afscheider L.B.H.I. 067500
geadviseerde bezinkselafschieder vlg. gekombineerd
bijkomende
NEN 7089 DIN 1999

6 L/S
= 2500 L

* Voor lozing op open water zijn altijd extra voorzieningen verplicht

AFSCHEIDERINSTALLATIES - POMPENTECHNIEK - RIOLINGSONDERDELEN

Dodewaard, 18.11.91