


**Toepassingsnormen PFAS
(0-2,0 m-mv)**

- PFOA 7,0 µg/kgds / overige individuele PFAS 3,0 µg/kgds (ongeacht herkomst)
- PFOA 7,0 µg/kgds / overige individuele PFAS 3,0 µg/kgds (BAR-gemeenten) *

* Herkomst van buiten bodembeheergebied BAR-gemeenten:
PFOA 1,9 µg/kgds / PFOS 1,4 µg/kgds / overige individuele PFAS 1,4 µg/kgds

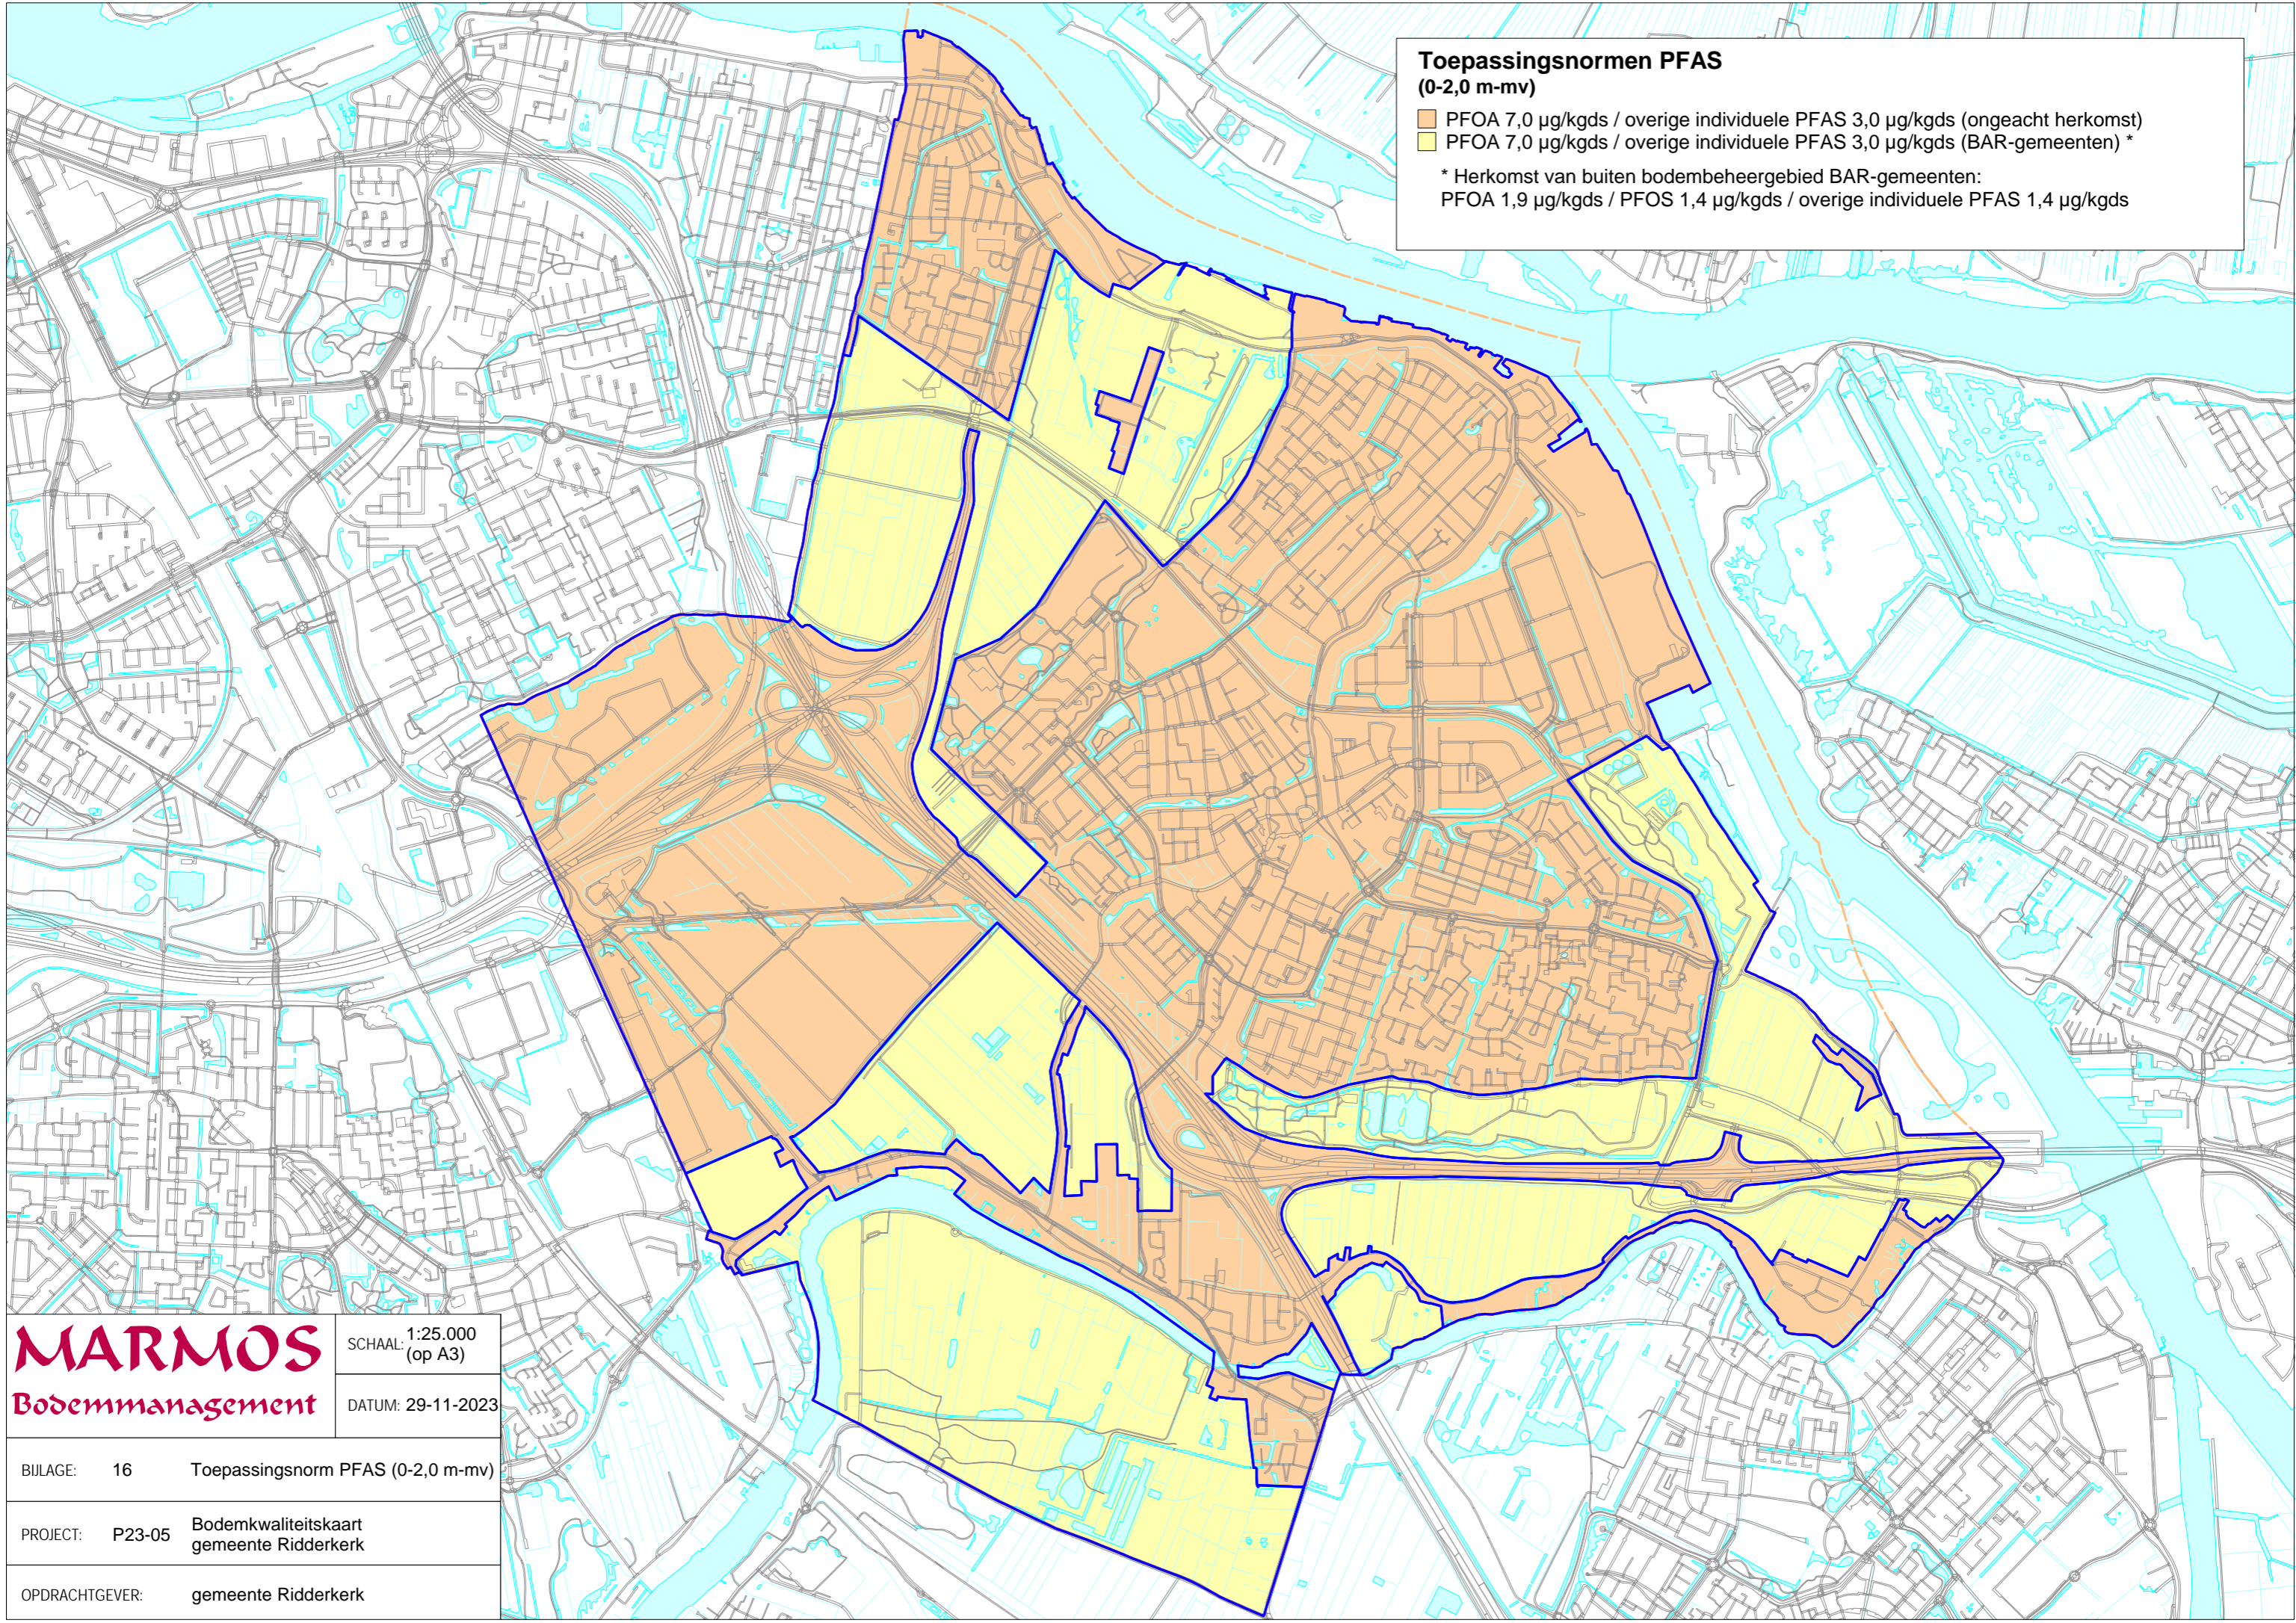

MARMOS
Bodemmanagement

SCHAAL: 1:25.000
(op A3)
DATUM: 29-11-2023

BIJLAGE:	16	Toepassingsnorm PFAS (0-2,0 m-mv)
PROJECT:	P23-05	Bodemkwaliteitskaart gemeente Ridderkerk
OPDRACHTGEVER:	gemeente Ridderkerk	