

Behoort bij beschikking van  
Burgemeester en Wethouders  
van Leiden  
BV. Z24/3752005




TE VERWIJDEREN  
STATION COMPONENTEN

A UTN: 4x70Cu+4x6Cu (GPLKh) 302007  
Z UTN: 4x70Cu+4x6Cu (GPLKh) 300311

NTL: EM 302007

NABIJ MS TRACE LIGT  
974-260 & NGIJ 0,03 bar

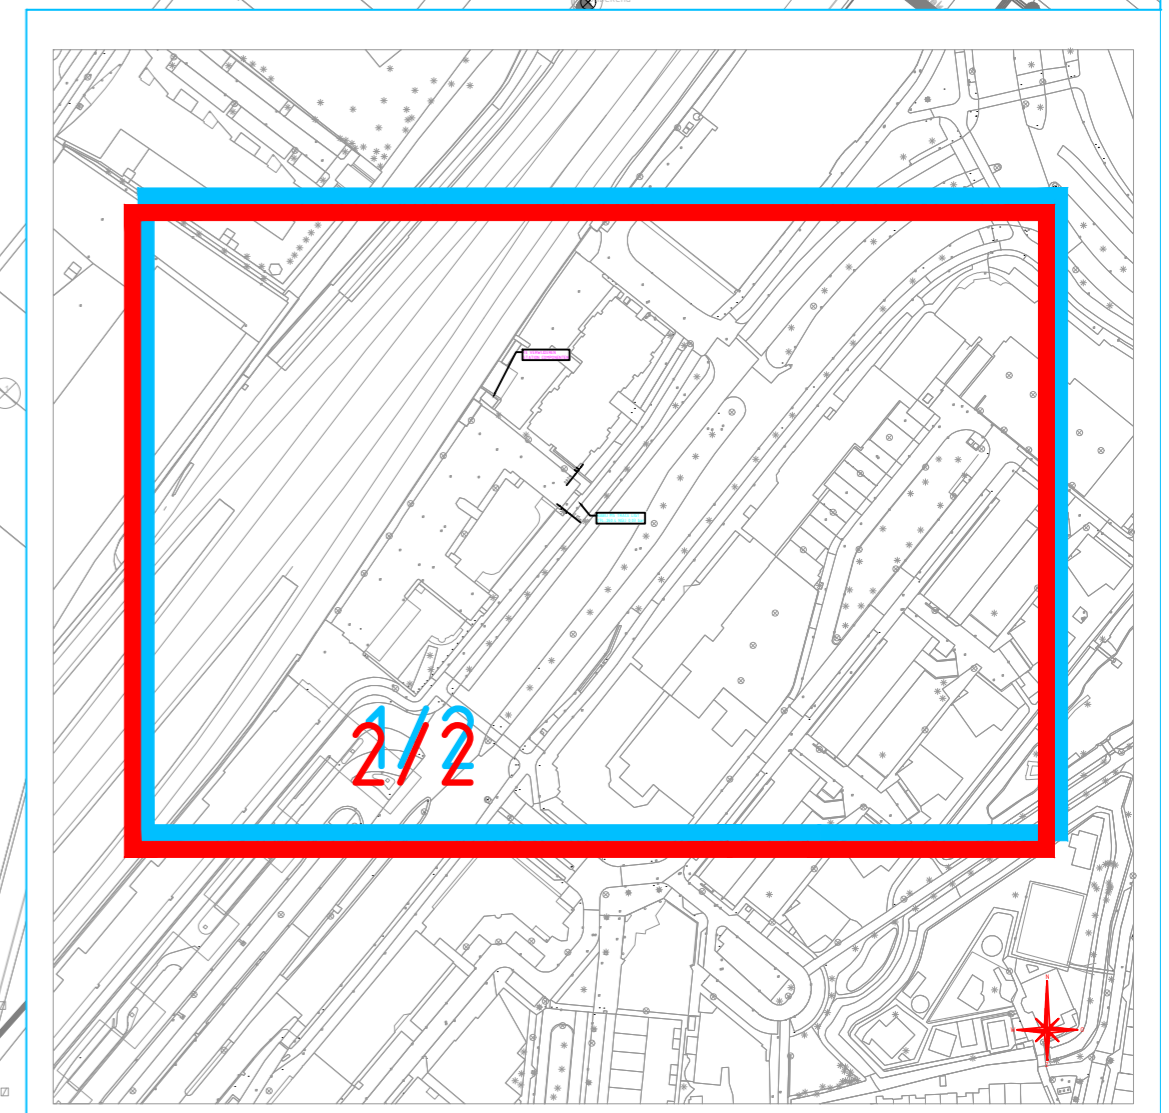

Verklaring E & OV	
— Aarde	— LS (NTL/TVV/IBS/TRL)
— LS 230V, 400V of 600V	— MS (NTL/TVV/IBS/TRL)
— 3kV, 6kV, 10kV of 20kV	— LS/MS/HS (UTN/BBS/TVL)
— LS+OV of OV	— Mantelbuis/Zinker/Persing/Boring
— Mantelbuis	— Telecom
— Diepaflegging Kabels Openbare Grond	— LS (Bestaand)
— Aansluitkabel = 0,5 meter	— MS (Bestaand)
— Laagspanningskabel (400V) = 0,7 meter	
— Middenspanningskabel (>= 20kV) = 0,7 - 0,9 meter	
— NTL/NTP Nieuw te leggen/plaatsen	— MS Station
— BBS Buitenbedrijf te stellen	— MS Station met OV
— UTN Uit te nemen	— LS kast
— OTL Om te leggen	— LS OV kast
— TVV Te vervangen	— Moef
— NTV Na te verleggen	— Kabel op rol
— TVL Te Verlaten	— Kwelscherm
— IBS In bedrijf te stellen	— Nutsaansluiting
	— Krimpstop
	— Eindsluiting
	— Bestaande lichtmast
	— Aarde

<p>Verwijderen transformatorstation ivm nieuwbouw Schipholweg 70-128</p>		Beheerkaart :	
		Datum : 19-1-2024	
Gemeente: Leiden		Blad nr: 2/2	
Get. : Arjan van der Born	Datum: 04-10-2024	Formaat: A2	
Wiiz. A : aanpassing naar fase 1	Datum: 28-08-2024	Par.: AvdB	CS nr: 3156825
Wiiz. B :	Datum: Par.:	Regio: NHZ & Rijnland - IPZ	
Wiiz. C :	Datum: Par.:	Case nr: 0281250	
Engineer : Arjan van der Born	Tel. nr : 06-21279355		