

2004.0460



Waterschap Roer en Overmaas
T.a.v de heer
Postbus 185
6130 AD SITTARD

Waterschap Roer en Overmaas				
Ingek. 25 JUNI 2004				
Nr. 3055-04				
Cl.nr. - 141-136; 141				
Vz	Secr./ Dir.	ADJ Dir.	C.c. aan	Ter afd. aan
Opmerkingen			Afgedaan d.d.	

Contactpersoon

Doorkiesnummer

Datum

24 JUN 2004

Bijlage(n)

Ons kenmerk

Diversen

SJ2004/1612

Uw kenmerk

Onderwerp

Vergunningaanvragen ingevolge de Keur en/of de Wet op de Waterhuishouding.

Geachte heer

Naar aanleiding van het door u en de heer , met mijn medewerkers, de heren
en , gevoerde overleg d.d. 26 april 2004 doe ik u bijgaande
vergunningaanvragen ingevolge uw Keur en/of de Wet op de Waterhuishouding
toekomen ter plaatse van de primaire wateren voor zover gelegen binnen de grenzen van
de bij mijn dienst in beheer en onderhoud zijnde Rijkswegen.

Het betreft de navolgende aanvragen:

1. Tweetal lozingen, Rijksweg 76, km. 10,270, Vloedgraaf Achter de Nagelbeek, gemeente Schinnen;
2. Duiker en lozing, Rijksweg 76, km. 8, Pluimendaals Vloedgraaf, gemeente Beek;
3. Lozing, Rijksweg 76, km. 11,900, Platsbeek, gemeente Nuth;
4. Tweetal lozingen, Rijksweg 76, km. 8,300, Dijkervloedgraaf, gemeente Beek;
5. Brug, Rijksweg 2, Geleenbeek, gemeente Sittard-Geleen;
6. Twee duikers en lozing, Rijksweg 2, Kanjel;
7. Lozing en overige werken, Rijksweg 79, km. 4,200, Minderbeek;
8. Duiker en drie-tal lozingen, Rijksweg 2, Kanjel;
9. Lozing, Rijksweg 2, Geul;
10. Duiker, Rijksweg 79, km. 16.600, Honger-Cortenbacherbeek, gemeente Voerendaal;
11. Lozing en tiental overige werken, Rijksweg 2, Geleenbeek, gemeente Beek;
12. Duiker, Rijksweg 79, km. 4,600, Stassenbeek;
13. Brug en lozing, Rijksweg 2, Oude Geleenbeek te Born, gemeente Sittard-Geleen;

Rijkswaterstaat

Dienstkring St. Joost

Postadres: Postbus 7064, 6050 AB Maasbracht

Bezoekadres: St. Joosterweg 5, Maasbracht

Telefoon (0475) 43 71 00

Fax 0475-311594



14. Duiker en zestal lozingen, Rijksweg 2, km. 234,200, , Hons-Venkebeek, gemeente Sittard-Geleen;
15. Duiker en drietal lozingen, Rijksweg 79, km. 15,500, Voerendaalse molen- en dammerscheiderbeek, gemeente Voerendaal;
16. Drietal Lozingen, Rijksweg A76, km. 13,800, Geleenbeek, gemeente Heerlen;
17. Twee-tal overige werken, Rijksweg 76, 8,100, Nieuwe lossing dijken, gemeente Beek.

Ten behoeve van bovenaangehaalde vergunningaanvragen verzoek ik u vergunning te verlenen aan: De Staat der Nederlanden, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Limburg, p/a Dienstkring St.-Joost, St. Joosterweg 5, 6050 AB Maasbracht. Een en ander conform de met u gemaakte afspraken inzake het legaliseren van reeds bestaande voorzieningen c.q. lozingen.

bosi HE

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR,
namens deze,
Het hoofd van de dienstkring St. Joost,

Ing. A.E.M. Heijnen

G

Kenmerk: 041102

Kw. Nr : 6.075.0009
6.075.0013KWaterschap
Roer en Overmaas

13

VERGUNNINGAANVRAAG INGEVOLGE DE KEUR VAN HET WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS EN/OF DE WET OP DE WATERHUISHOUDING

Naam aanvrager

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon

DE STAAT DER NEDERLANDEN
MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT
DIRECTORAAT - GENERAAL RIJKE WATERSTAAT
P.A. DIENSTURING ST. - JOOST
ST. JOOSTLAAN 65, 6050 AB MAASTRICHT
0475 - 437100

Indien de aanvraag niet namens uzelf is, wie dient dan als vergunninghouder te worden aangemerkt.

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon

De aanvraag bestaat uit de volgende vragenformulieren:

☐ duiker, aantal☐☒ brug, aantal☐ leiding, aantal☐☒ lozing, aantal☒☐ ontrekking m.b.v. pompinstallatie of tankwagens, aantal☐☐ afrastering en beplanting, aantal☐☐ overige werken, aantal☐☐ profielverdediging, aantal☐

Toe te voegen bijlagen:

- Situatietekening(en)
- constructietekening(en)

Datum, 24/6/04

Handtekening _____

VERGUNNINGNUMMER : 2004.0460

KUNSTWERKNUMMER : 6.075.0013k

Waterschap
Roer en Overmaas



VRAGENFORMULIER BRUG

1. Ligging van de brug

- ☒ op de coördinaten x: 185.719 y: 341.490
- ☐ is aangegeven op bijgaande situatietekening

2. Naam primair water **Oude Geleenbeek te Born (gemeente Sittard / Geleen)**

3. Functie van de brug (voor welke doeleinden)

- ☒ verkeersbrug ☐ voet- en/of fietsbrug
- ☐ toegangsbrug voor perceelssluiting ☐ veebrug
- ☐ anders, nl. _____

4. Soort brug

- ☒ brug met peilers ☐ brug met vrije overspanning

5. Materiaal brug

- ☒ beton ☐ hout ☐ staal
- ☐ anders, nl. _____

6. Afmetingen van de brug

totale overspanning 75 meter

breedte van de brug 12.7 meter

hoogte van de onderkant van het brugdek N.A.P.+ 4.70 meter, of

indien niet bekend _____ meter gemeten vanaf de beekbodem

bodembreedte ter plaatse van de brug _____

7. Bodem en/of taludbescherming

- ☐ stapelzoden ☐ maaskeien, gradatie _____
- ☐ betonnen keermuur ☐ stortsteen, gradatie _____
- ☒ anders, nl. GROND TALUD MET GRASBEGROEING

8. Afmetingen bodem en/of taludbescherming

hoogte _____ meter

dikte _____ meter

lengte _____ meter (gemeten in de as van de watergang)

ARCHIEF WRO

Besluit

DB d.d.:

AB d.d.:

cc: / /



De Staat der Nederlanden
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Limburg
p/a Dienstkring St. Joost
St. Joosterweg 5
6051 HE MAASBRACHT

Sittard, 22 NOV. 2004



uw kenmerk :
uw brief van : SJ2004/1612
ons kenmerk : 4969/RDo

behandeld door :
doorkiesnummer :
e-mail :

onderwerp :
Verzending besluiten 2004.0429 tot en met
2004.0449, 2004.0452, 2004.0457,
2004.0459 t/m 2004.0471, 2004.0474 en
2004.0475.

./ Hierbij ontvangt u de vergunningen die naar aanleiding van de door u ingediende aanvraag zijn opgesteld.

Indien u met betrekking tot het bovenstaande nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer van het waterschap.

De adjunct-directeur,

ing. J.M.G. In den Kleef



BESLUIT INGEVOLGE DE KEUR VAN HET WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS

Nummer 2004.0460

Sittard, 22 NOV. 2004

Onderwerp aanvraag

Op 25 juni 2004 is een aanvraag ontvangen van De Staat der Nederlanden, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Limburg, p/a Dienstkring St. Joost, St. Joosterweg 5, 6051 HE Maasbracht, d.d. 24 juni 2004 om een vergunning ingevolge de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas voor het behouden van een brug over de Oude Geleenbeek te Born.

Overwegingen bij de beslissing op de aanvraag

Vergunningvereiste

Op grond van artikel 8 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas is het verboden om in, op, of boven een primair water werken te maken, te hebben, te vernieuwen, te wijzigen of op te ruimen.

Op grond van artikel 15 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas kan het bestuur op aanvraag van de in deze keur gestelde gebods- en verbodsbepalingen bij schriftelijke vergunning ontheffing verlenen.

Krachtens het besluit van het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas d.d. 3 mei 2004 is deze bevoegdheid met ingang van 1 juli 2004 gemandateerd aan de secretaris/directeur.

Belangenafweging

De Oude Geleenbeek te Born is ter plaatse van de brug gelegen in de gemeente Sittard-Geleen en komt als primair water voor onder nummer 6.075 in de legger van de wateren van het stroomgebied Geleenbeek. De Oude Geleenbeek te Born is op deze legger aangegeven als een primair water met een beschermingszone van 5 meter.

In het Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas 2004-2007 is aan de Oude Geleenbeek te Born de specifiek ecologische functie toegekend.

De specifiek ecologische functie houdt in dat de belangen van de natuur prevaleren boven de belangen van de mens. De natte natuur dient in watergangen met deze functie te worden ontwikkeld of hersteld. Menselijke ingrepen in de waterhuishouding dienen te worden voorkomen, geminimaliseerd of gecompenseerd.

Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van de brug. Tevens dienen de door de brug veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie(s) en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas 2004-2007.



De brug overspant als een geheel zowel de Oude Geleenbeek te Born, de autosnelweg A2 als de Geleenbeek. Deze vergunning heeft enkel betrekking op dat deel van de brug voor zover gelegen over de Oude Geleenbeek en haar beschermingszones. Voor het deel van de brug dat over de Geleenbeek met bijbehorende beschermingszones is gelegen is eveneens een vergunning op grond van de Keur aangevraagd. Deze vergunning zal onder nummer 2004.0433 gelijktijdig met deze vergunning worden verleend.

Het profiel en de bodem- en oeververdediging van de Oude Geleenbeek zijn overeenkomstig het boven- en benedenstrooms gelegen deel van de Oude Geleenbeek.

De belangen die met het kwantiteitsbeheer van de Oude Geleenbeek te Born en de aan de Oude Geleenbeek te Born toegekende functie(s) samenhangen worden in voldoende mate beschermd door het verbinden van voorschriften aan deze vergunning.

BESLUIT

Gelet op de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas hebben wij besloten om onder het stellen van de hieronder vermelde voorschriften aan De Staat der Nederlanden vergunning te verlenen voor het behouden van een brug voor zover gelegen over de Oude Geleenbeek en de daarbij behorende beschermingszones.

VOORSCHRIFTEN

ARTIKEL 1. Technische voorschriften

1. Over de Oude Geleenbeek te Born mag een brug worden behouden. De constructie van de betonnen brug is uitgevoerd met peilers.
2. De ligging van de brug is op de bij deze vergunning behorende en gewaarmerkte tekeningen (bijlage 1 en bijlage 2) aangegeven.
3. De afmetingen van de brug bedragen:
 - overspanning over de Oude Geleenbeek te Born en haar beschermingszones = 14 meter (totale overspanning = 75 meter);
 - breedte = 12,7 meter (gemeten in de as van de watergang);
 - hoogte onderkant brug = 7 meter (gemeten vanaf de bodem van de watergang).

ARTIKEL 2. Noodzakelijke aanpassing aan watergang

1. Wanneer aan de Oude Geleenbeek te Born en/of de daarbij behorende kunstwerken speciale voorzieningen nodig zijn, welke naar het oordeel van het waterschap een direct of indirect gevolg zijn van de brug, dan zullen de kosten of schade als gevolg hiervan geheel ten laste komen van de vergunninghouder.
2. Het waterschap zal voordat het bepaalde in het vorige lid wordt toegepast de vergunninghouder in de gelegenheid stellen om zijn zienswijze hierover kenbaar te maken.

ARTIKEL 3. Onderhoud

1. Het onderhoud van de brug is voor verantwoordelijkheid en rekening van de vergunninghouder.
2. De vergunninghouder moet de brug in een zodanige staat onderhouden dat de Oude Geleenbeek te Born ter plaatse volledig aan zijn functie kan beantwoorden.
3. De vergunninghouder dient er voor te zorgen dat de Oude Geleenbeek te Born ter plaatse van de brug wordt gezuiverd van daartegen of daarin afgezette voorwerpen en/of stoffen, zoals aangedreven vuil, hout, zand, slib en dergelijke.
4. Door het waterschap kunnen bij het onderhoud van de brug nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

ARTIKEL 4. Toekomstige noodzakelijke wijzigingen

Indien het uit waterstaatkundig oogpunt nodig is dat er wijzigingen aan de brug plaats moeten vinden, dan dient dit door de vergunninghouder op eigen kosten te geschieden, waarbij geen recht op schadevergoeding bestaat, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

ARTIKEL 5. Beëindiging gebruik

1. Indien de brug niet meer wordt gebruikt, dan dient de vergunninghouder het waterschap zo spoedig mogelijk daarvan in kennis te stellen.
2. De vergunninghouder dient, tenzij het waterschap dit niet nodig acht, de brug binnen een door het waterschap te stellen termijn op te ruimen en de Oude Geleenbeek te Born ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand te brengen.

ARTIKEL 6. Overgang naar rechtverkrijgende

Overdracht door de vergunninghouder aan een rechtverkrijgende dient door de rechtverkrijgende, binnen 4 weken na overdracht, schriftelijk te worden gemeld aan het waterschap.

Het dagelijks bestuur,
krachtens mandaat,
de secretaris/directeur,

drs. F.M.C.M. Wesdijk

MEDEDELINGEN

1. Naar aanleiding van deze beschikking kan binnen 6 weken na de dag van de bekendmaking daarvan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend.

Bezwaarschriften dienen te worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas, Postbus 185, 6130 AD Sittard.


Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
 - b. de dagtekening;
 - c. de vermelding van de datum en het nummer van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 - d. motivatie van het bezwaar.
2. Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek in te dienen tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de president van de Arrondissementsrechtbank Maastricht, sector bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

Het verzoekschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
 - b. de dagtekening;
 - c. de vermelding van de datum en het nummer van het besluit waar het verzoek betrekking op heeft;
 - d. motivatie van het verzoek.
3. Het verlenen van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de plicht om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen die voorkomen dat het waterschap, dan wel derden schade lijden ten gevolge van het gebruik maken van deze vergunning.
 4. Naast de in de onderhavige beschikking verleende vergunning kan voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft tevens een vergunning of ontheffing vereist zijn ingevolge andere verordeningen en/of wetten

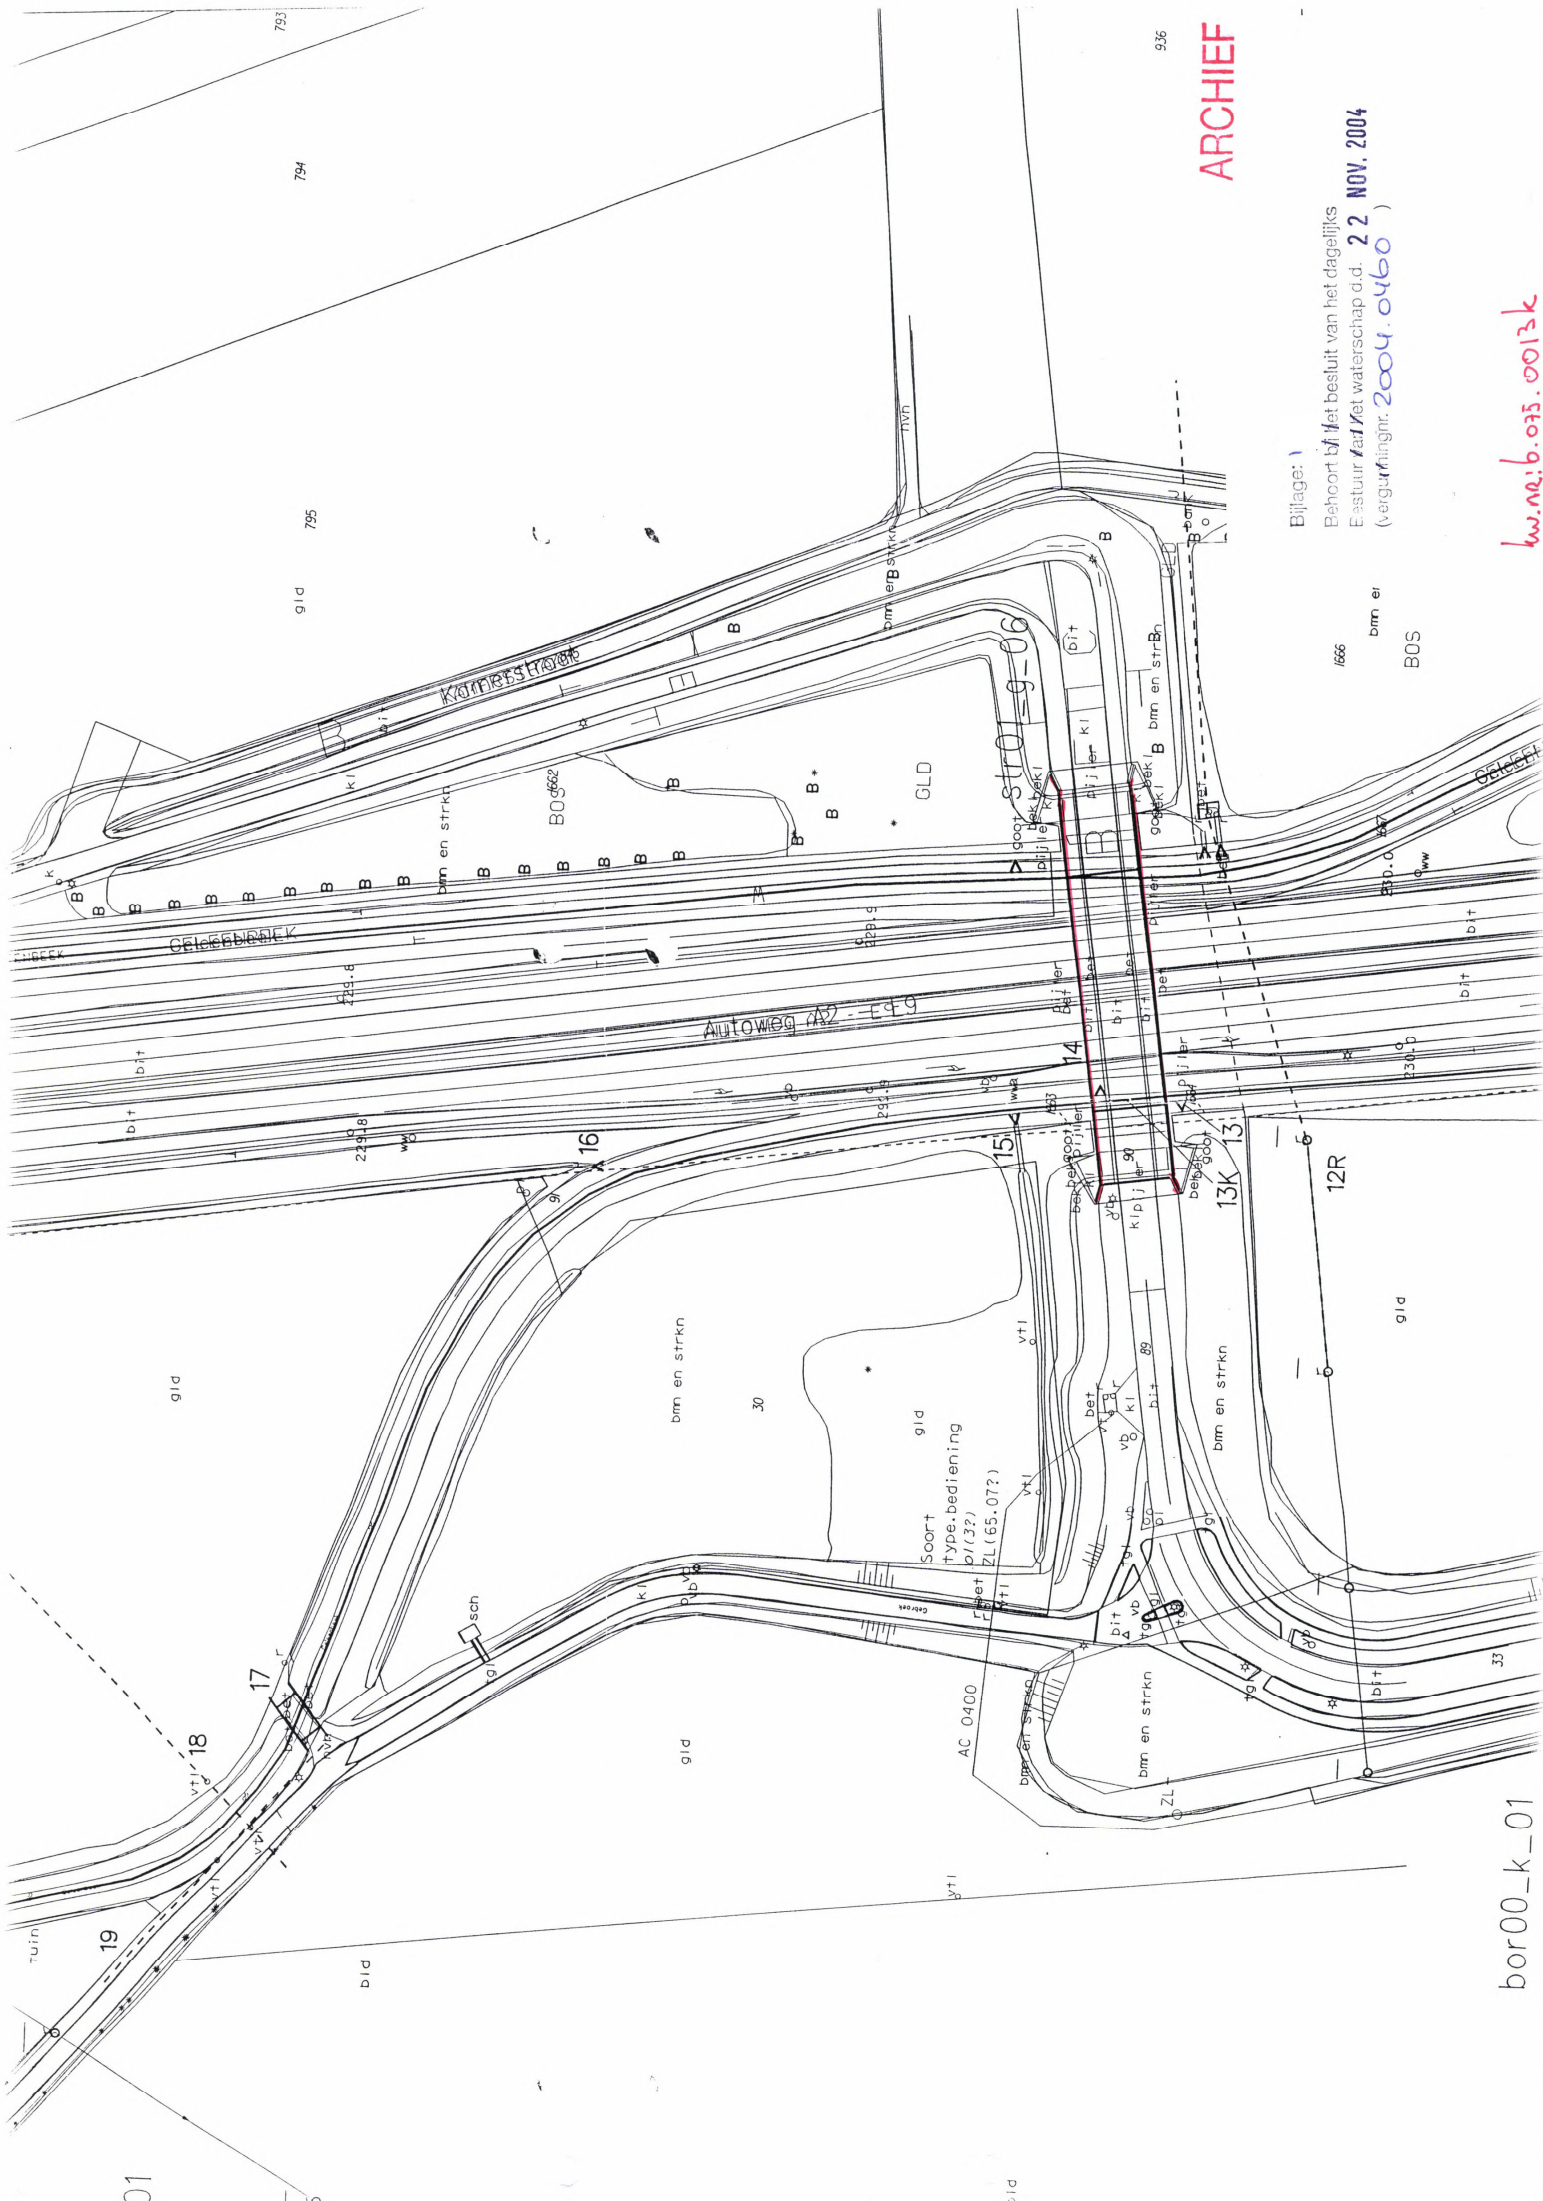


ARCHIEF

Bijlage: 1

Behoort bij het besluit van het dagelijks
Eestuur van het waterschap d.d. 22 NOV. 2004
(vergadering nr. 2004.0460)

kw.nr. b.075.0013k

bor00_k_01

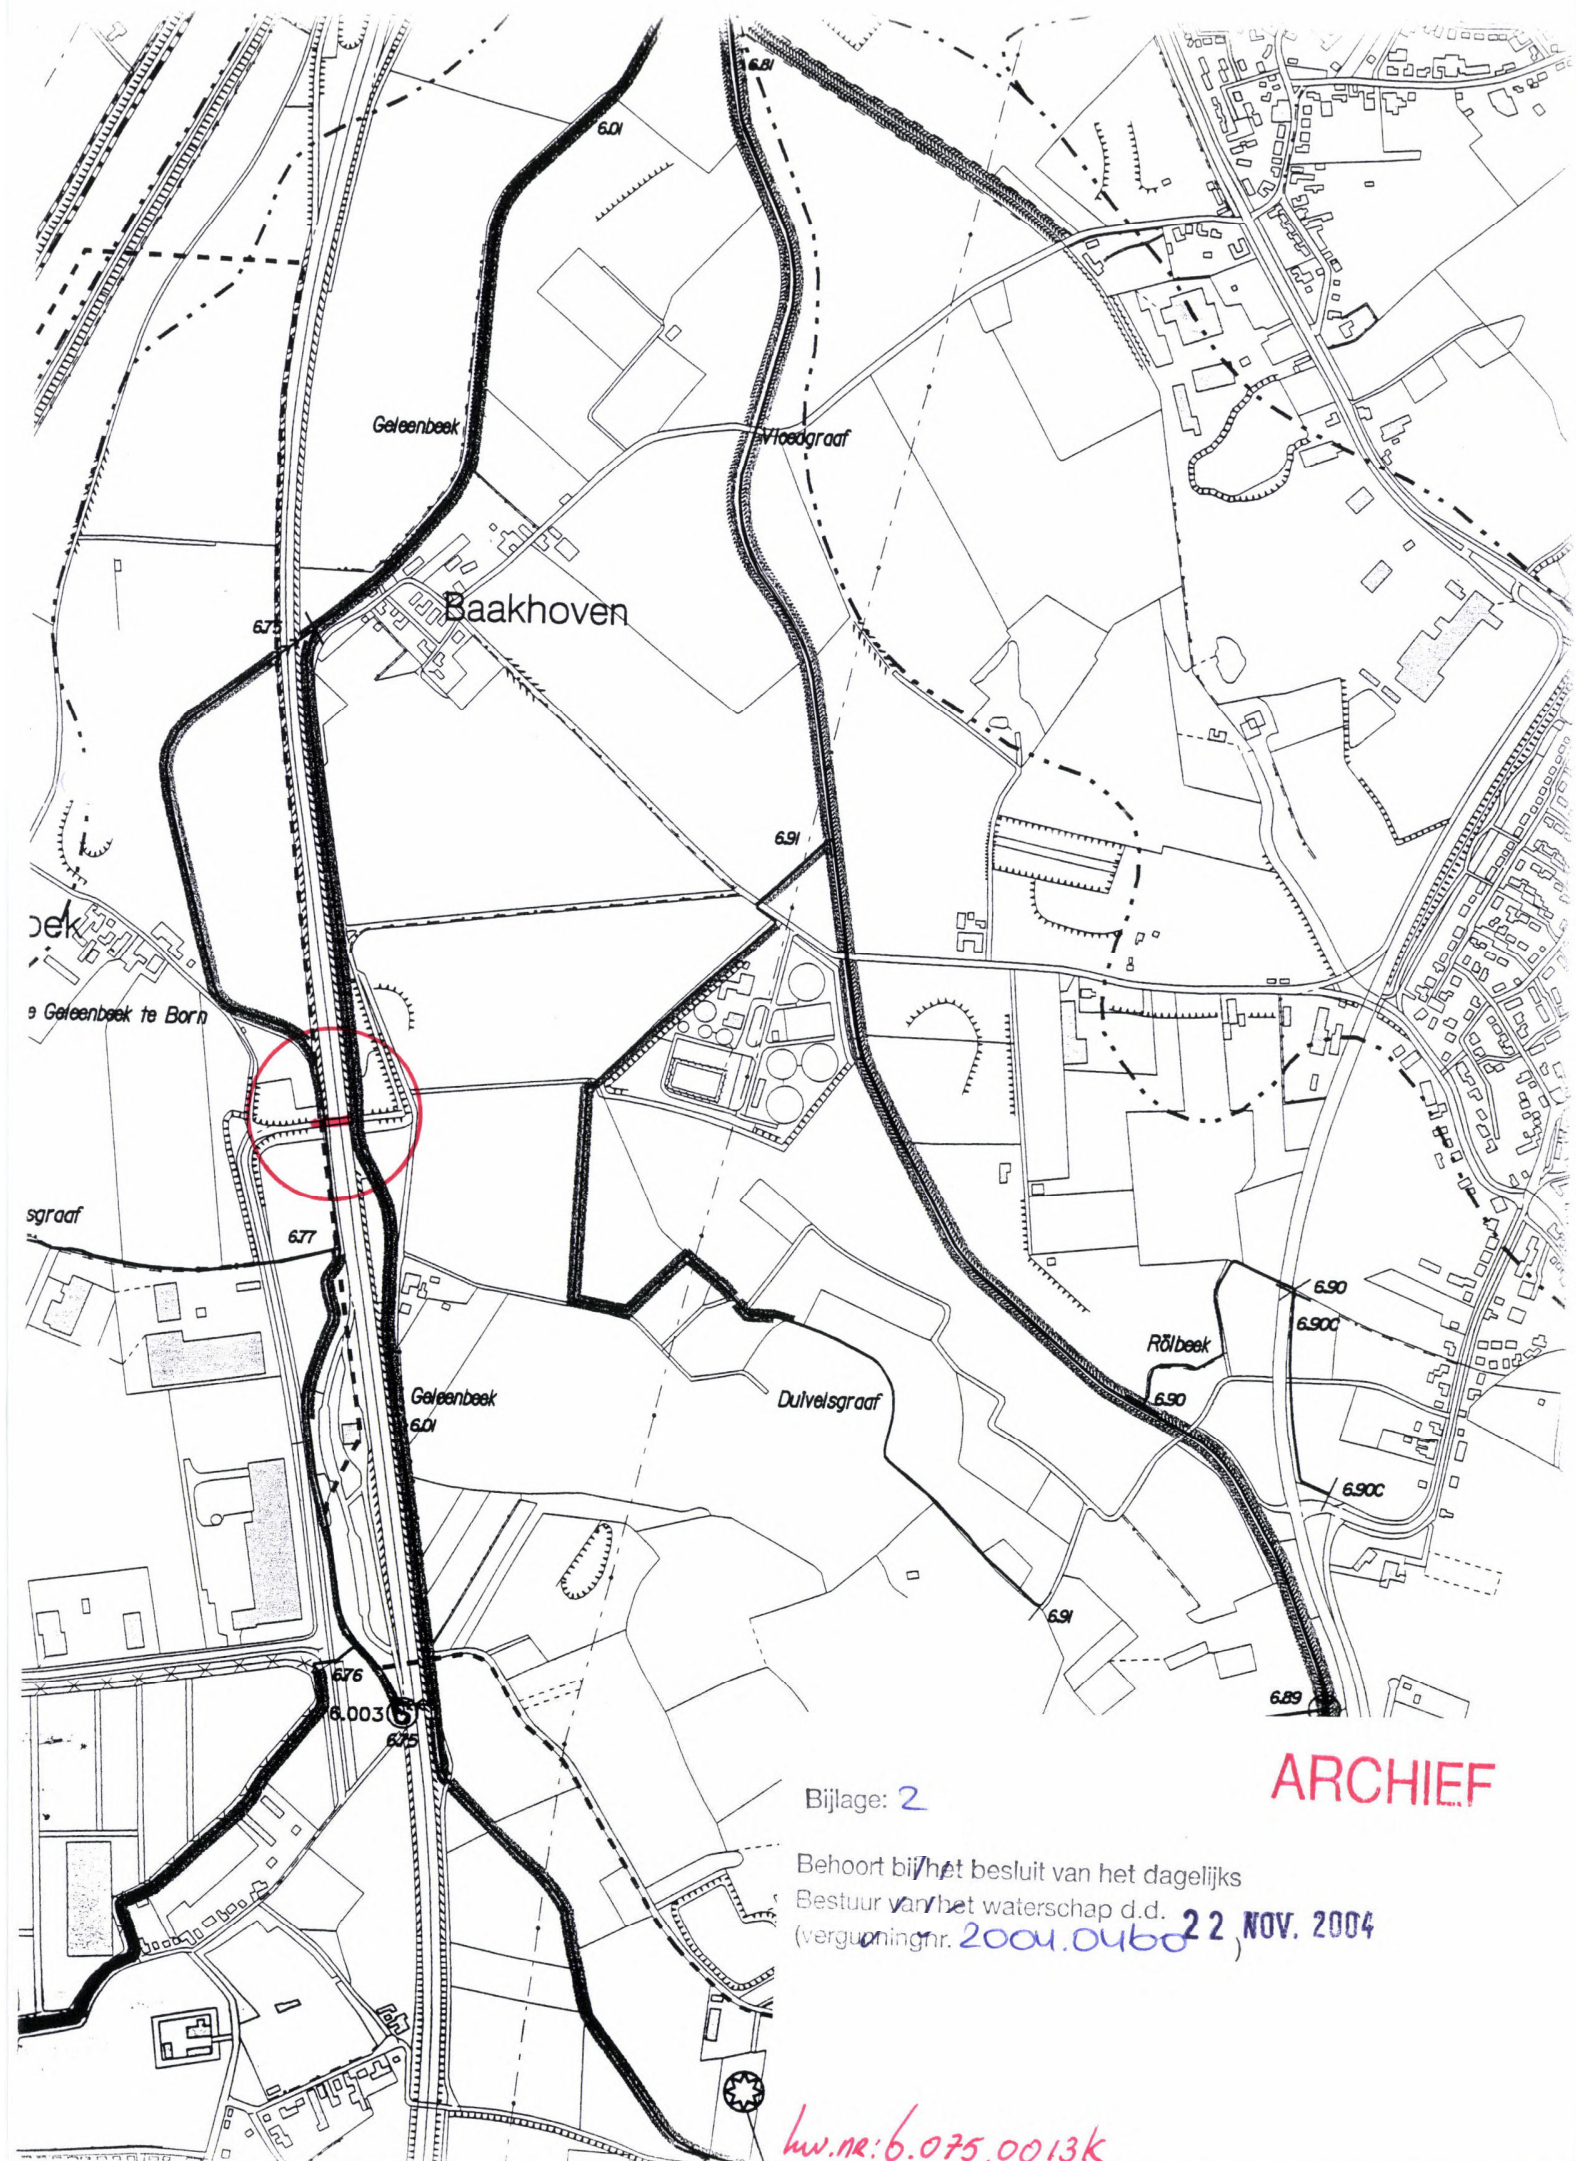

Bijlage: 2

ARCHIEF

Behoort bij het besluit van het dagelijks
Bestuur van het waterschap d.d. 22 NOV. 2004
(vergunningnr. 2004.0460)

hw.nr: 6.075.0013k