


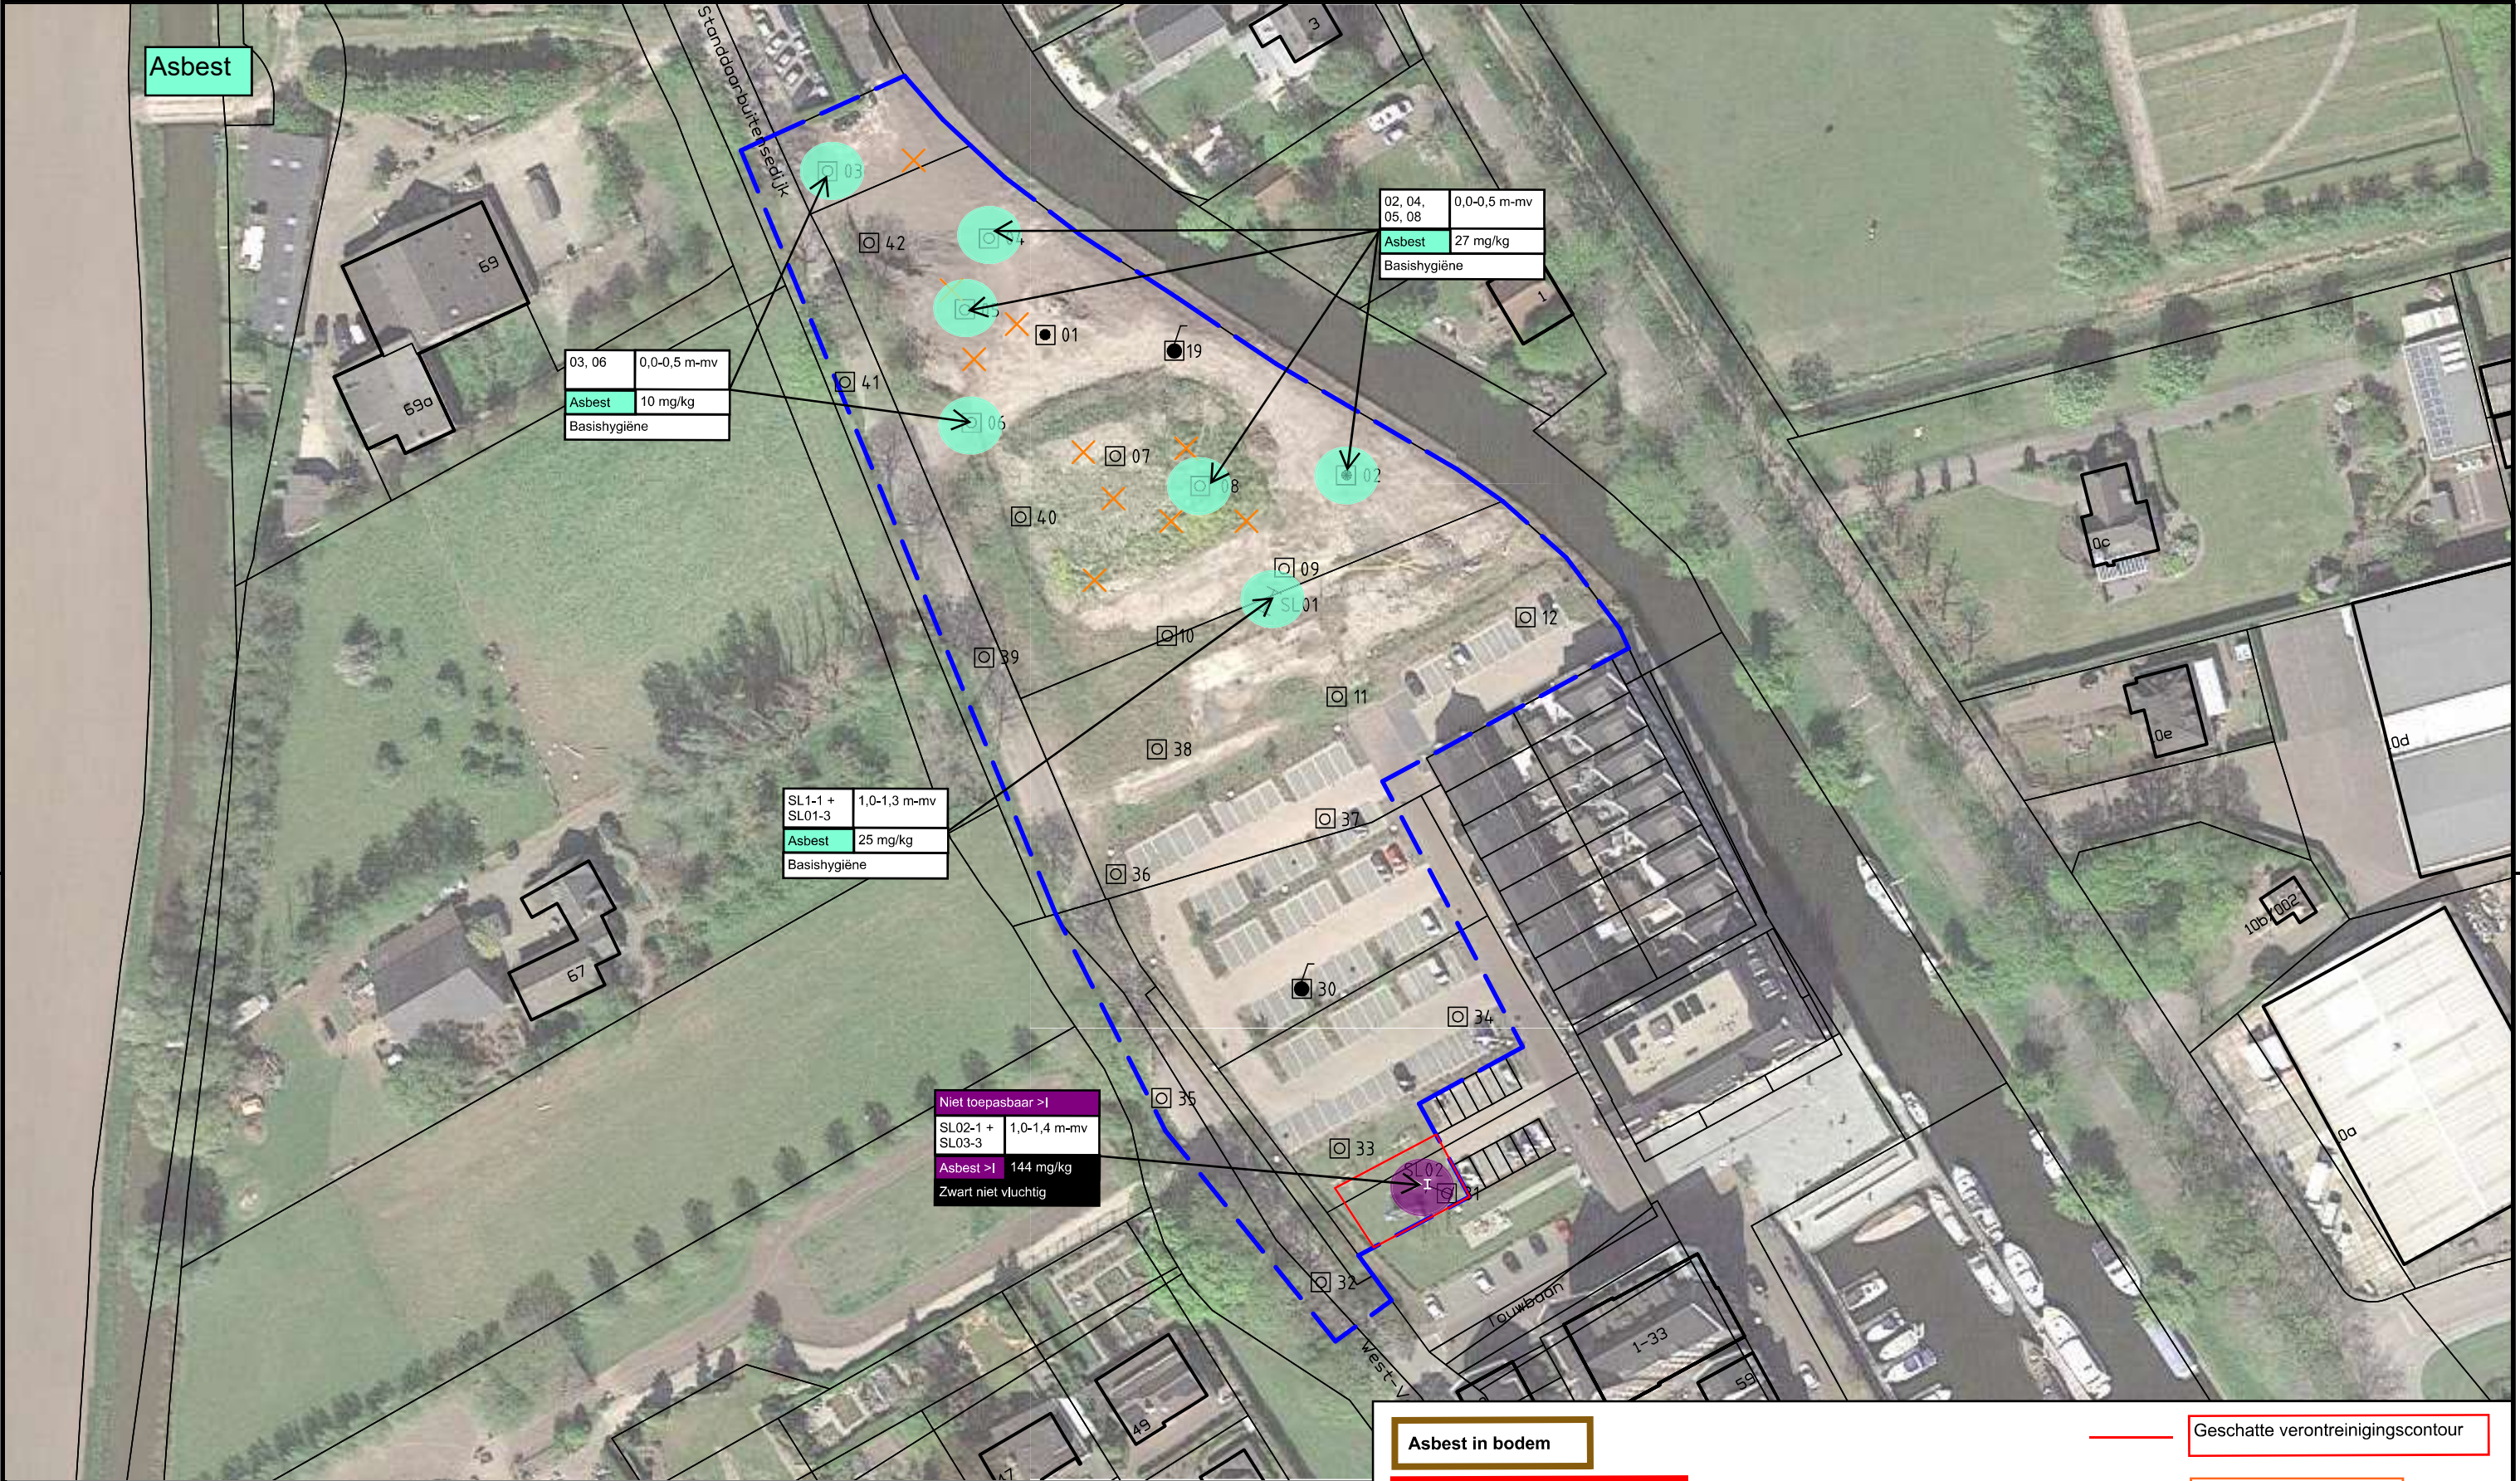

LEGENDA

asbestinspectiegat

proefsleuf

grens onderzoekslocatie

interventiewaardecontour asbest (ondergrond)

vindplaats asbest op maaiveld

0

50 m.

Asbest in bodem

Verontreiniging met asbest

Asbest aangetroffen
(niet sterk verontreinigd)

Paars = niet toepasbaar (asbest >I)
>I = interventiewaardeoverschrijding
(sterk verontreinigd)

Geschatte verontreinigingscontour

PFAS: Landbouw/Natuur
(achtergrondwaarde)

893269-B4