


Contactgegevens


Delrin® Netherlands B.V.
Baanhoekweg 22
3313 LA Dordrecht

Openingstijden:
Processen draaien 24/7

Chemours Netherlands is landlord
van de locatie. Delrin® Netherlands B.V.
is eigenaar van de plant Delrin®
Netherlands B.V.

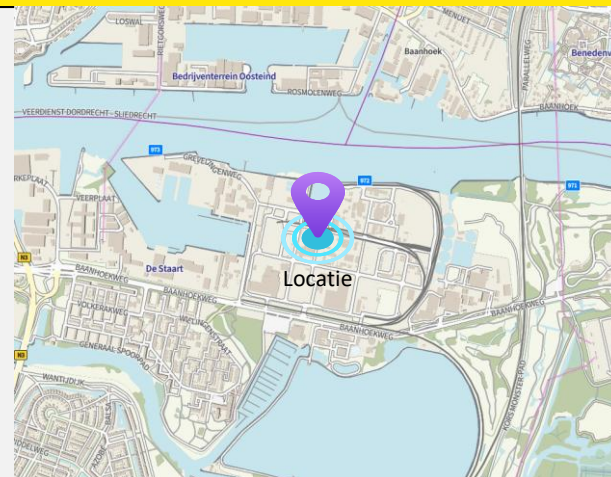

Plattegrond

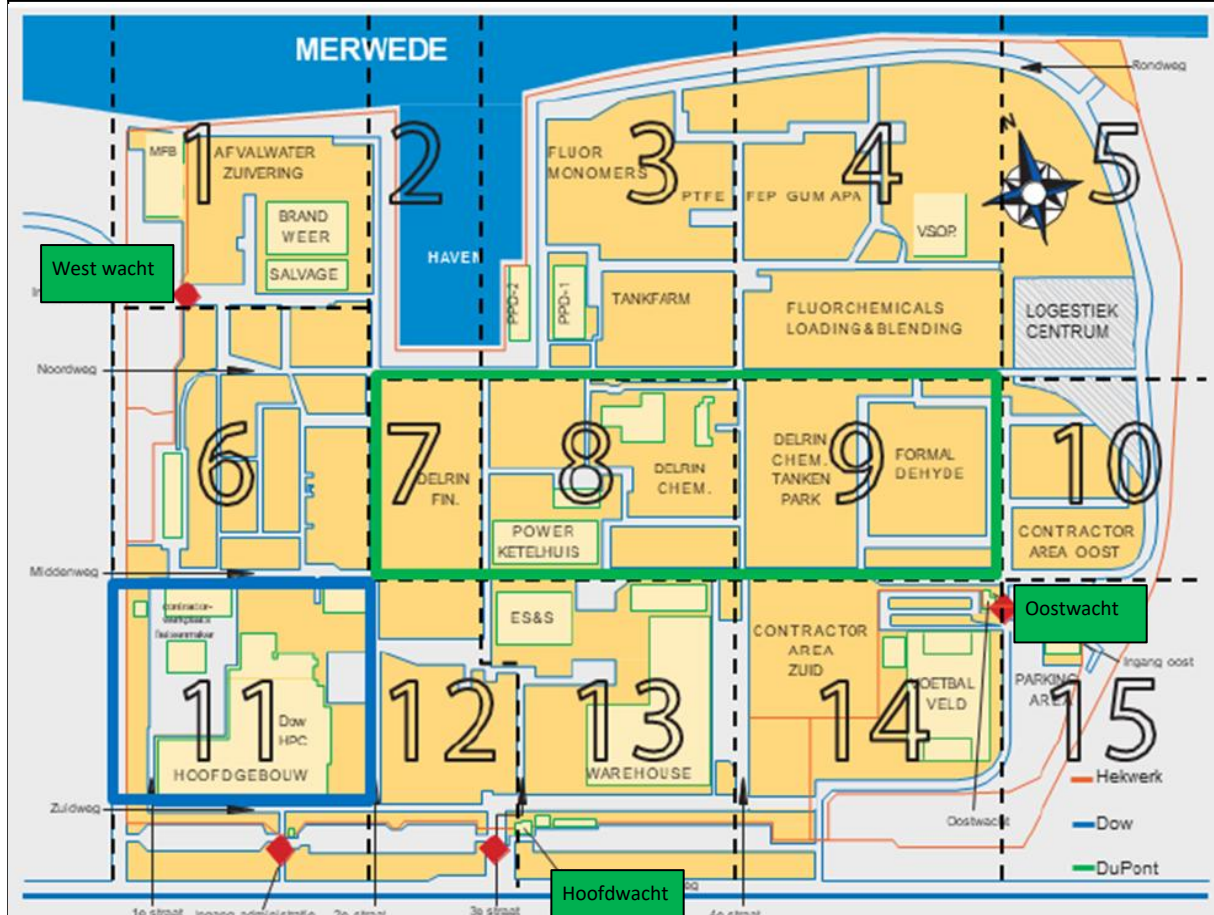

Delrin® Netherlands B.V. is gevestigd in sectoren 7,8 en 9 en sector 2 (waste treatment)

Rampscenario Instantaan falen extractiekolom (grootste effectafstand)

Scenario's in het RBP:

- 1: Brand op losplaats methanolwagon
- 2: Explosie in methanolverdampster
- 3: Instantaan falen extractiekolom


Rampscenario met het grootste effect:

Effectscenario 3 uit het RBP. Instantaan falen extractiekolom
Onderstaande kaarten geven het effectgebied weer van het scenario.

LBW F1,5: 1,96 km
AGW F1,5: 4,7 km

LBW D5: 1240 m
AGW D5: 1960 m

**!!Kaartmateriaal kan enkel
als indicatie gebruikt worden.
Betrekt altijd de AGS voor exacte
bepaling effectgebied!!**

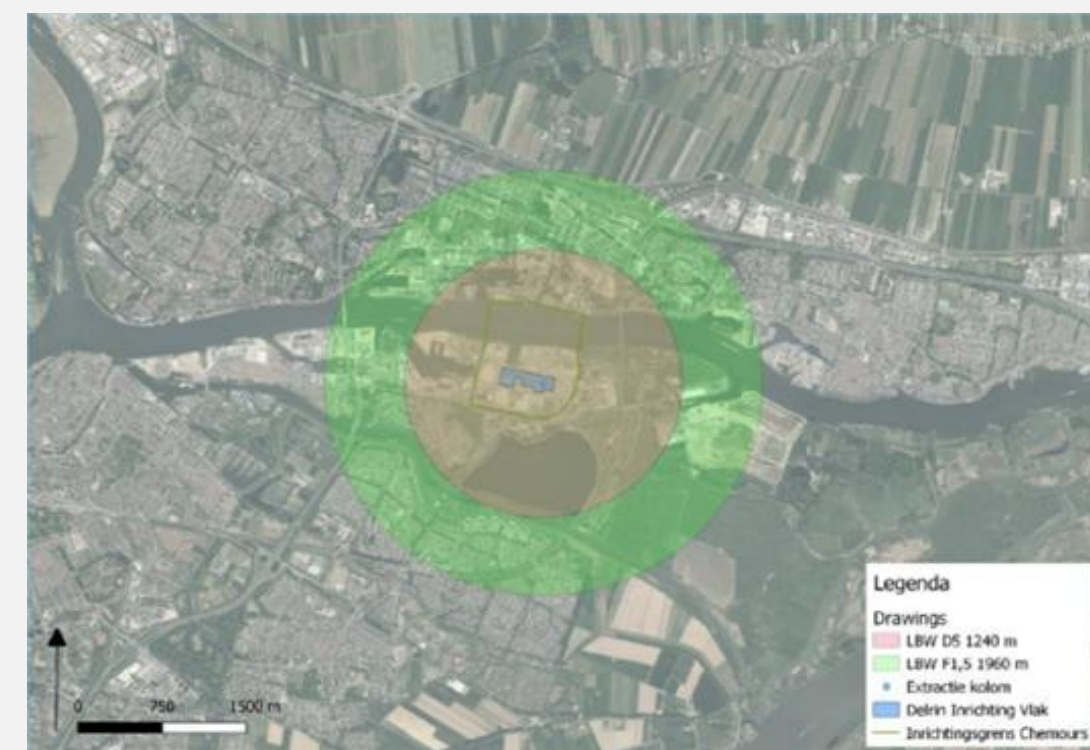

veiligheids regiozhz			BIK Delrin® Netherlands B.V. versie 1.0 xx-xx-2025			veiligheids regiozhz		
Algemene info Delrin® Netherlands B.V.			Bereikbaarheid			Procesafspraken		
Op het terrein van Delrin® Netherlands B.V. wordt in verschillende fasen de kunststof Delrin® gefabriceerd. De site is verdeeld over de bedrijven Chemours Netherlands, Delrin® Netherlands B.V. en DOW Benelux B.V. Het terrein is verdeeld in sectoren: sector 7 (eindproductie), sector 8 (chemical plant), sector 9 (Formaldehydeplant)			Delrin® Netherlands B.V. is te bereiken via de Baanhoekweg. Toegang tot het terrein kan via de hoofd-, Oost- of Westwacht. (zie plattegrond voorzijde) Indien de Baanhoekweg geen optie is kan omgereden worden via de brug over het wantij/ Kors Monsterpad. De brug is te bereiken via: Provincialeweg-Kop van ’t land-Zeedijk. Let op!!! De brug over het wantij is een fiets-voetgangersbrug met een maximale aslast van 3 en 4,5 ton (voor-achter) en een maximaal totaalgewicht van 7,5 ton.			Melden en Alarmeren: VRZHZ: conform het Regionaal Crisisplan VRZHZ Delrin® Netherlands B.V.: het bedrijfsnoodplan treedt in werking. Alarmeren en waarschuwen van aanwezigen op het terrein gebeurt via telefoon, portofoon en omroepinstallatie Opschaling en afschaling: VRZHZ: Conform het Regionaal Crisisplan VRZHZ Delrin® Netherlands B.V.: in een noodsituatie wordt opgeschaald naar een Coördinatie Centrum (CC) met een Crisis Management Team. Er wordt door de site manager een gemandateerd bedrijfsfunctionaris aangewezen als liaison CoPI/ROT. De Area Director is aanspreekpunt bij motorkapoverleg Leiding en Coördinatie: VRZHZ: Conform Regionaal Crisisplan VRZHZ. 3 opstelplaatsen CoPI. - Hoofdwacht, Westwacht, Oostwacht Delrin® Netherlands B.V.: het CC wordt aanvankelijk opgestart in de Hoofdwacht, tenzij dit niet mogelijk is wordt er uitgeweken naar aan andere locatie Informatiemanagement: VRZHZ: Melding bij de meldkamer wordt gebruikt om het startbeeld in LCMS te maken - Informatiedeling vanuit CoPI/ROT met de liaison van Delrin® Netherlands B.V. Crisiscommunicatie: VRZHZ heeft de leiding over de voorlichting - Communicatieadviseurs stemmen af met: - Site Manager of diens vervanger - Communicatie WSHD (wachtdienst communicatie) - DCMR (Milieudienst Rotterdam) <i>(telefoonnummers via Telefoonlijst VRZHZ)</i>		
Aanwezigen			Afstromen vervuild bluswater					
Delrin® Netherlands B.V. - Dag: 225 personen - Avond: 50 personen - Nacht: 50 personen - Weekend: 50 personen Actuele aanwezigheidslijst te verkrijgen bij de hoofdwacht		Totaal op het terrein (Chemours) - Dag: 950 - Avond: 130 - Nacht: 100 - Weekend: 100	- Afvalwater van de plant wordt gezuiverd in de anaerobe zuiveringsinstallatie op het terrein van Delrin® Netherlands B.V. waarna het wordt afgevoerd naar het RWZI van WSHD - Delrin® Netherlands B.V. beschikt over morsopvang bij de laad-/ losplaatsen, opvangbakken in de tankputten voor verontreinigd (blus)water - De riolering op en rondom Delrin® Netherlands B.V. kunnen afgesloten worden - Afvalwater in de vorm van: schrob- en schoonmaakwater, mogelijk verontreinigd hemelwater (niet ten gevolge van bedrijfsvoering), koelspuiwater Delrin® fabriek en koelspuiwater van de formaldehydefabriek worden geloosd in het oppervlaktewater Baanhoekhaven via lozingsputten 5 en 6 op het terrein					
Eigen voorzieningen			Aandachtspunten					
Organisatie: - Delrin® Netherlands B.V. beschikt over een bedrijfsnoodplan - Delrin® Netherlands B.V. heeft een gezamenlijke bedrijfsbrandweer met Dow Benelux B.V. en Chemours Netherlands. - Minimale bezetting bedrijfsbrandweer: 1 Fire-captain 7 manschappen, waarvan 4 gaspakdragers - De Fire-captain geeft leiding aan de bedrijfsbrandweer - De Fire-captain is eerste aanspreekpunt voor de (H)OVD-B - De Area Director is gesprekspartner voor de (H)OVD-B - De Area Director en de Fire-captain handelen samen de noodsituatie af - De Area Director heeft mandaat tot het nemen van besluiten inzake de bedrijfsvoering Technische voorzieningen: - Bluswatersysteem met hydranten - Groot aantal stationaire (brand)bestrijdingsinstallaties 4600m3 brandbluswater verdeeld over twee tanks - Aanvulling met max 1000m3/uur uit het drinkwaternet 5 stationaire brandbluspompen, verdeeld over twee pomphuizen (sector 6 en 9) - Na opstarten brandbluspompen wordt de druk in het brandblusleidingnet verhoogd naar 12 bar - Ondergronds brandblusleidingnet van max. 12" diameter			<u>Delrin® Netherlands B.V.</u> - Delrin® Netherlands B.V. is gevestigd op het terrein van Chemours en deelt het terrein met DOW Netherlands B.V. en Chemours - Area Director beschikt over de lijsten met aanwezige stoffen - Beveiligingsdienst is 24/7 aanwezig en kan toegang tot het terrein verlenen - Lijst met aanwezige personen te verkrijgen bij de portierslodge Hoofdwacht - Delrin® Netherlands B.V. beschikt over een centraal oproepsysteem (COS), ook voor de buurbedrijven - Effectgebied scenario 3 beslaat meerdere gemeenten (<i>Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden</i>) <u>Algemeen:</u> - DCMR is namens de provincie bevoegd om te adviseren en te handhaven (gezondheids-)effecten van de aanwezige/vrijgekomen stoffen dienen beoordeeld te worden door de AGS i.s.m. de GAGS - Dreiging van verontreiniging/ verontreiniging van oppervlaktewater, afstromen naar het RWZI dient WSHD gealarmeerd te worden - Gebruik bij andere incidenten dan dit BIK/RBP beschrijft de bestaande plannen van de brandweer - Diverse kwetsbare objecten in de nabije omgeving en in het effectgebied (P.I. Dordtse Poorten, Woonvorm Merwebolder, zorgcentrum Merwelanden - Volledige info aandachtspunten in het RBP (<i>link bij Planvorming</i>)					
						Planvorming		
						- Bedrijfsnoodplan Delrin® Netherlands B.V, DOW Netherlands B.V, Chemours Netherlands - Veiligheidsrapport Delrin® Netherlands B.V. - QRA Delrin® Netherlands B.V. - MRA Delrin® Netherlands B.V. RBP Delrin® Netherlands B.V.		