

Opdrachtgever: **Trebbe**
 Project: **7114 12 won Trambaan Wieringerwaard**
 Woning : **B,Bsp BWnr. 08,09 -**

Versie datum: 21-12-2023

Ventilatiecapaciteiten conform bouwbesluit bij gelijke verschildruk													
Berekening in dm ³ /s										dP 9,2			
Woning	Oppervlakte			eis			Toevoer			Afvoer			
Verblijfsruimte	nr.	Oppervlakte (h min 2,5m)	Toevoer	Alfzuiging	Van Buiten	Van ruimte	Totaal	Naar ruimte	Naar buiten	Totaal	Aantal Convechts	Dorpel / Kanaal	Type
Slaapkamer	2	6,40	7,0		7,1		7,1	verkeersruimte	7,1	7,1	1	CoxDry-1CV (1)	DT/ET
Slaapkamer	3	11,30	10,2		10,2		10,2	verkeersruimte	10,2	10,2	1	FW 205	DT/ET
wc				7,0		verkeersruimte	7,0		7,0	7,0			
Techniek				7,0		verkeersruimte	7,0		7,0	7,0			
Totaal verblijfsgebied		17,70	17,2	14,0	17,3		14,0		17,3	14,0	2		
wc				7,0		verkeersruimte	7,0		7,0	7,0			
Slaapkamer	1	13,10	11,8		21,2	slaapkamer 1	14,0	badkamer/keuken	21,2	21,2	2	FW 115	DT/ET
Badkamer				14,0		slaapkamer 1	14,0		14,0	14,0			
Woonkamer/keuken		26,60	23,9	21,0	21,2	slaapkamer 1	7,2	verkeersruimte	3,7	24,7	2	FW 115	DT/ET
Totaal verblijfsgebied		39,70	35,7	42,0	42,4		28,2		24,9	45,7	4		
Totaal B,Bsp BWnr. 08,09		57,40	52,9	56,0	59,7		42,2		42,2	59,7	6		

Movair Klimaatoplossingen b.v. Heidebloemstraat 1, 5482 ZA Schijndel

T: 073-2100126 M: info@movair.nl I: www.movair.nl KVK 72516100 IBAN NL25 TRIO 0379 3904 50 BIC TRIONL2U BTW NL8591.36.449.B.01

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de RME Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsbank te 's-Gravenhage, zoals deze luiden volgens de laatste editie aldus neergelegde tekst. Deze kunt u nalezen op de achterzijde van dit formulier.

Opdrachtgever: **Trebbe**
 Project: **7114 12 won Trambaan Wieringerwaard**
 Woning : **B,Bsp BWnr. 08,09 -**



Versie datum: 21-12-2023

Ventilatiecapaciteiten conform bouwbesluit bij gelijke verschildruk														
Berekening in m ³ /h										dP 9,2				
Woning	Oppervlakte			eis			Toevoer			Afvoer				
Verblijfsruimte	nr.	Oppervlakte (h min 2,6m)	Toevoer	Afzuiging	Van Buiten	Van ruimte	Totaal	Naar ruimte	Naar buiten	Totaal	Aantal Convents	Dorpel / Kanaal	Type	h deurspleet opdeur 88 cm (mm)
Slaapkamer	2	6,40	25,2		25,6		25,6	verkeersruimte	25,6	25,6	1	CoxDry-3CV (1)	DT/ET	
Slaapkamer	3	11,30	36,7		36,7		36,7	verkeersruimte	36,7	36,7	1	FW 205	DT/ET	
wc				25,2		verkeersruimte	25,2		25,2	25,2				
Techniek				25,2		verkeersruimte	25,2		25,2	25,2				
Totaal verblijfsgebied		17,70	61,9	50,4	62,3		50,4		62,3	50,4	2			
wc				25,2		verkeersruimte	25,2		25,2	25,2				
Slaapkamer	1	13,10	42,5		76,3		76,3	badkamer/keuken	76,3	76,3	2	FW 115	DT/ET	8
Badkamer				50,4		slaapkamer 1	50,4		50,4	50,4				
Woonkamer/keuken		26,60	86,0	75,6	76,3	slaapkamer 1	25,9	102,2	verkeersruimte	13,3	88,9	102,2	FW 115	DT/ET
Totaal verblijfsgebied		39,70	128,5	151,2	152,6		101,5		89,6	164,5	4			
Totaal B,Bsp BWnr. 08,09		57,40	190,4	201,6	214,9		151,9		151,9	214,9	6			

Movair Klimaatoplossingen b.v. Heidebloemstraat 1, 5482 ZA Schijndel

T: 073-2100126 M: info@movair.nl I: www.movair.nl KVK 72516100 IBAN NL25 TRIO 0379 3904 50 BIC TRIONL2U BTW NL8591.36.449.B.01

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de FME Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsbank te 's-Gravenhage, zoals deze luiden volgens de laatste editie aldus neergelegde tekst. Deze kunt u nalezen op de achterzijde van dit formulier.

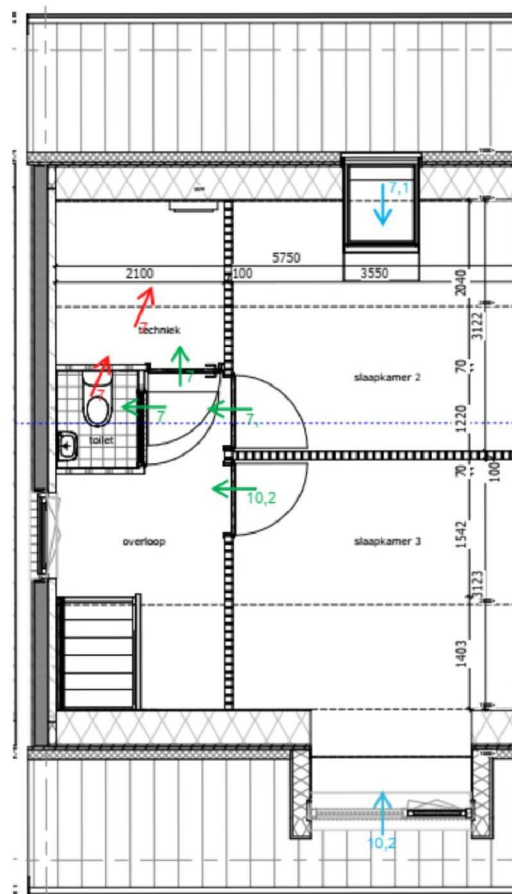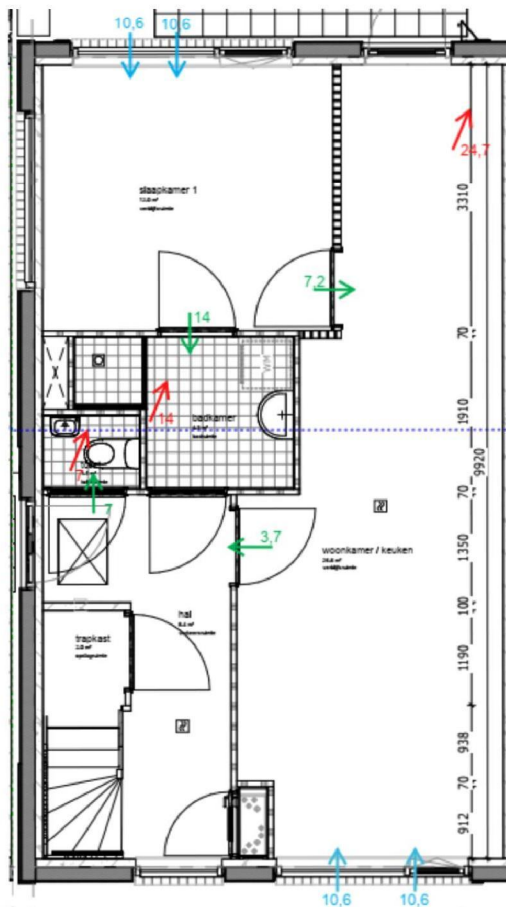

Movair Klimaatoplossingen b.v. Heidebloemstraat 1, 5482 ZA Schijndel

T: 073-2100126 M: info@movair.nl I: www.movair.nl KVK 72516100 IBAN NL25 TRIO 0379 3904 50 BIC TRIONL2U BTW NL8591.36.449.B.01

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de PME Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsbank te 's-Gravenhage, zoals deze luiden volgens de laatste editie aldus neergelegde tekst. Deze kunt u nalezen op de achterzijde van dit formulier.