

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

Het deels vervangen en deels relinen van een persleiding (rioolwater), tevens het aanleggen en tijdelijk in werking hebben van een persleiding en werkdepots in de zoneringen van primaire waterkeringen 69 en 70, in Blerick en Baarlo (gemeente Venlo en gemeente Peel en Maas)

Zaaknummer: 2025-Z6828

Inhoudsopgave

1.	Onderwerp aanvraag.....	3
2.	Conclusie.....	3
3.	Besluit	3
4.	Ondertekening.....	4
5.	Voorschriften.....	5
6.	Aanvraag.....	10
6.1	Samenvatting aanvraag	10
6.2	Uitvoeringsmethode	11
6.3	Locatie.....	11
6.4	Vergunningplichtige handelingen	11
6.5	Meldplichtige handelingen / algemene regel.....	12
6.6	Zorgplicht	12
6.7	Overige bevoegde gezagen (wateractiviteit)	12
7.	Toetsing aanvraag	13
7.1	Algemeen	13
7.2	Overwegingen.....	14
7.3	Conclusie toetsing.....	16
8.	Procedure en rechtsbescherming	17
8.1	Procedure.....	17
8.2	Rechtsbescherming.....	17
9.	Mededelingen.....	18
10.	Bijlagen.....	18

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een aanvraag ontvangen van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond. De aanvraag betreft een vergunning als bedoeld in afdeling 4.1 van de Omgevingswet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het deels vervangen en deels relinen van een persleiding (rioolwater) tevens het aanleggen en tijdelijk in werking hebben van een persleiding en werkdepots in de zoneringen van primaire waterkeringen 69 en 70, in Blerick en Baarlo (gemeente Venlo en gemeente Peel en Maas). Hiervoor is op grond van de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning vereist, zie paragraaf 6.4 van deze vergunning. Voor een uitgebreide beschrijving van de aangevraagde werken en werkzaamheden, zie paragraaf 6.1 van deze vergunning.

2. Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en paragraaf 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Waterschap Limburg, voor het deels vervangen en deels relinen van een persleiding (rioolwater), tevens het aanleggen en tijdelijk in werking hebben van een persleiding en werkdepots in de zoneringen van primaire waterkeringen 69 en 70, in Blerick en Baarlo, (gemeente Venlo en gemeente Peel en Maas), waarvoor een vergunning is vereist op grond van artikel 3.75 lid 1 en 2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- b. de gevraagde vergunning voor de tijdelijke persleiding en de tijdelijke werkdepots te verlenen tot en met 31 december 2026;
- c. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
- d. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - Toelichting bij aanvraag omgevingsvergunning, WBL136, d.d. 22-4-2025 (WLD0C-1663486819-382212, bijlage 3);

- Overzichtstekening werkvak 01, tek.nr. 2024-2133, d.d. 28-03-2025, (WLDOC-1663486819-382202, bijlage 4);
 - Overzichtstekening werkvak 02, tek.nr. 2024-2132, d.d. 28-03-2025, (WLDOC-1663486819-382204, bijlage 5);
 - Overzichtstekening werkvak 03, tek.nr. 2024-2131, d.d. 28-03-2025, (WLDOC-1663486819-382201, bijlage 6);
 - Overzichtstekening werkvak 04, tek.nr. 2024-2130, d.d. 28-03-2025, (WLDOC-1663486819-382205, bijlage 7);
 - Overzichtstekening werkvak 05, tek.nr. 2024-2129, d.d. 28-03-2025, (WLDOC-1663486819-382209, bijlage 8);
 - Overzichtstekening werkvak 06, tek.nr. 2024-2128, d.d. 28-03-2025, (WLDOC-1663486819-382206, bijlage 9);
 - Praatplaatje Tijdelijke persleiding Baarlo-Blerick, versie: 9.0 , d.d. 21-8-2025 (WLDOC-1663486819-393360, bijlage 10);
 - Memo Betreffende Vervanging AC-persleiding tracé Baarlo-Blerick 22-05-2025 (WLDOC-1663486819-389552, bijlage 11);
 - Memo Betreffende Tijdelijke bovengrondse DN600 stalen persleiding tracé Baarlo-Blerick 29-07-2025 (WLDOC-1663486819-391324, bijlage 12);
 - E-mail TLI Baarlo-Blerick 27079, d.d. 30-7-2025 (WLDOC-1663486819-391323, bijlage 13).
- e. het objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016 (bijlage 1) en het meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie maart 2023 (bijlage 2) deel uit te laten maken van de vergunning.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
26-08-2025

W. van der Dennen
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5. Voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder zorgt ervoor dat (een kopie van) deze vergunning op de werklocatie aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan het waterschap.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan de vergunde werken. De op grond van deze vergunning te realiseren en te behouden werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen direct worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Voorschrift 4

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer contactpersoon / contactpersonen aan die belast is / zijn met het toezicht op de naleving van deze vergunning. Deze contactpersoon / contactpersonen is /zijn tevens belast met het overleg met het waterschap bij calamiteiten en spoedgevallen, ook buiten kantooruren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. Eventuele wijzigingen ten opzichte van de in het voorgaande lid genoemde gegevens moeten binnen 1 week na de wijziging via handhaving@waterschaplimburg.nl aan het waterschap worden medegedeeld.

Voorschrift 5

Startmelding en afmelding werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de vergunde werkzaamheden ten minste 1 week voor aanvang van de werkzaamheden via handhaving@waterschaplimburg.nl aan het waterschap.

1. De vergunninghouder meldt de einddatum van de vergunde werkzaamheden uiterlijk 1 week na afronding van de werkzaamheden via handhaving@waterschaplimburg.nl aan het waterschap.

Voorschrift 6*Afwijken van de vermelde gegevens*

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 7*Revisietekening*

1. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap via handhaving@waterschaplimburg.nl. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. De revisietekening moet met RD-coördinaten worden aangeleverd als autocad of als shapefile. De revisietekening moet voldoen aan de eisen in het objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 1) en het meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden van het waterschap (bijlage 2).

Voorschrift 8*Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Wanneer er als gevolg van de realisatie van vergunde werken nadelige effecten ontstaan voor de waterkering kan het waterschap besluiten tot stillegging van de activiteiten. Eventueel kan het waterschap, buiten de voorschriften, aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat deze aanvullende eisen direct worden opgevolgd.
2. Het waterschap kan gedurende de uitvoering van de werkzaamheden nadere aanwijzingen geven ter bescherming van de waterkering. De vergunninghouder zorgt ervoor dat deze aanwijzingen direct worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder moet schade aan de waterkering en/of waterstaatkundige voorzieningen als gevolg van zijn handelen direct per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) melden aan het waterschap.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 – 88 90 100 of via 'Meldpunt Water' 0800 - 0341 (24/7 bereikbaar). Zo spoedig mogelijk moet een schriftelijke bevestiging aan het waterschap worden gemaild (handhaving@waterschaplimburg.nl) met de volgende gegevens:
 - de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan, en
 - eventueel vrijgekomen stoffen en hun eigenschappen, en
 - de getroffen maatregelen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken, en

- andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval te kunnen beoordelen.
5. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder direct passende maatregelen om (verdere) nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 9*Beëindiging gebruik*

1. Indien de vergunde vervangende persleiding zijn functie heeft verloren en/of niet meer wordt gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 10*Waterkeringen algemeen*

1. De werken moeten worden aangelegd en uitgevoerd conform de volgende documenten:
- Toelichting bij aanvraag omgevingsvergunning, WBL136, d.d. 22-4-2025 (WLDOC-1663486819-382212, bijlage 3);
 - Overzichtstekening werkvak 01, tek.nr. 2024-2133, d.d. 28-03-2025, (WLDOC-1663486819-382202, bijlage 4);
 - Overzichtstekening werkvak 02, tek.nr. 2024-2132, d.d. 28-03-2025, (WLDOC-1663486819-382204, bijlage 5);
 - Overzichtstekening werkvak 03, tek.nr. 2024-2131, d.d. 28-03-2025, (WLDOC-1663486819-382201, bijlage 6);
 - Overzichtstekening werkvak 04, tek.nr. 2024-2130, d.d. 28-03-2025, (WLDOC-1663486819-382205, bijlage 7);
 - Overzichtstekening werkvak 05, tek.nr. 2024-2129, d.d. 28-03-2025, (WLDOC-1663486819-382209, bijlage 8);
 - Overzichtstekening werkvak 06, tek.nr. 2024-2128, d.d. 28-03-2025, (WLDOC-1663486819-382206, bijlage 9);
 - Praatplaatje Tijdelijke persleiding Baarlo-Blerick, versie: 9.0, d.d. 21-8-2025 (WLDOC-1663486819-393360, bijlage 10);
 - Memo Betreffende Vervanging AC-persleiding tracé Baarlo-Blerick 22-05-2025 (WLDOC-1663486819-389552, bijlage 11);
 - Memo Betreffende Tijdelijke bovengrondse DN600 stalen persleiding tracé Baarlo-Blerick 29-07-2025 (WLDOC-1663486819-391324, bijlage 12);
 - E-mail TLI Baarlo-Blerick 27079, d.d. 30-7-2025 (WLDOC-1663486819-391323, bijlage 13).
2. Het gebruik van hulpconstructies en/of hulpwerken, voor zover die niet deel uitmaken van de vergunningaanvraag, moet tenminste 3 dagen van tevoren worden gemeld aan het waterschap via handhaving@waterschaplimburg.nl. De gemelde hulpconstructies en/of hulpwerken mogen pas na schriftelijke goedkeuring van het waterschap worden toegepast.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
4. De werken moeten zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering onaangetast blijven.

5. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van (delen van) de werken waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld, zie voorschrift 11.
6. De uitvoering van onderhouds- of inspectiewerkzaamheden door het waterschap mag niet worden belemmerd.
7. De vergunninghouder moet bij graafwerkzaamheden in de zoneringen van de waterkering de afzonderlijke grondlagen gescheiden ontgraven en gescheiden in depot zetten.
8. Er mogen, behalve de aan te brengen leiding, geen holle ruimten ontstaan of worden aangelegd in de zoneringen van de waterkering.
9. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
10. Alle nazakkingen of zettingen die binnen 1 jaar na gereedmelding van de werkzaamheden door het werk (zijn) ontstaan, moeten op aanwijzing van waterschap worden hersteld.
11. Op de waterkering mag geen (bouw)materiaal en/of grond worden opgeslagen.
12. Niet bodemeigen materialen zoals stronken, hout of puin mogen niet worden teruggebracht in de kernzone en de beschermingszone van de waterkering.

Voorschrift 11*Herstel van ontgravingen*

1. Alle ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van (delen van) de werken waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld.
2. De grondaanvullingen moeten worden uitgevoerd met de uitgekomen grond of anders met grond met dezelfde eigenschappen.
3. De uitkomende grond moet zodanig worden teruggebracht dat de oorspronkelijke laagvolgorde is hersteld.
4. De grondaanvullingen moeten in lagen van maximaal 0,30 meter worden aangebracht.
5. Elke laag grond moet afzonderlijk worden verdicht.

Voorschrift 12*Herstel van erosiebestendige grasbekleding*

1. Eventuele beschadigingen aan de grasmat in de kernzone en beschermingszone van de waterkering moeten na uitvoering van de werken zodanig worden hersteld dat er weer een egale aaneengesloten grasbekleding ontstaat.
2. Bij het ontbreken van gesloten graszoden moet de waterkering zaaiklaar worden gemaakt en worden ingezaaid met een dijken-graszaadmengsel (D2-mengsel, inzaaidichtheid ca. 60 kg per hectare), zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
3. Indien de ingezaaide grasbekleding zich binnen het eerste jaar na aanleg niet goed ontwikkelt, moet deze op aanwijzing van het waterschap opnieuw worden ingezaaid.

Voorschrift 13*Verwijderen en dämmeren van bestaande leidingdelen*

1. De te verwijderen leidingdelen (zoals in de aanvraag weergegeven) moeten geheel worden verwijderd. De ontgravingen hiervoor:
 - mogen niet dieper en breder worden dan strikt noodzakelijk;
 - moeten direct na het verwijderen van de werken worden aangevuld, zie ook voorschrift 11.
2. De overige leidingdelen binnen de zoneringen van de waterkering moeten worden gedämmerd.

3. Er mogen geen beschadigingen aan overige werken zoals kabels en leidingen ontstaan.

Voorschrift 14

Werkdepots

1. De werkdepots moeten na uitvoering van de werkzaamheden volledig worden verwijderd; er mogen geen delen van de werkdepots achterblijven in de zoneringen van de waterkering.

6. Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag


Waterschap Limburg is voornemens om een bestaande rioolwaterpersleiding te vervangen door een nieuwe persleiding die wordt aangelegd op dezelfde locatie als de bestaande leiding; dit is aan de westoever van de Maas in Blerick en Baarlo. De bestaande asbestcement leiding Ø 500 mm tussen rioolgemaal De Berckt in Baarlo en de ondergrondse overstortput bij de Staiweg in Blerick wordt vervangen door een HDPE Ø 560 mm SDR17 leiding. Er wordt één HDD boring uitgevoerd (lengte circa 140 meter) waar een HDPE Ø 630 mm SDR11 leiding wordt toegepast. Het totale tracé heeft een lengte van ongeveer 5 kilometer.

Om de afvoer van het rioolwater te waarborgen wordt een tijdelijke leiding aangelegd tussen begin- en eindpunt van het tracé. Deze tijdelijke persleiding betreft een bovengrondse DN600 stalen persleiding die grotendeels op het dijklichaam van dijktraject 69 en 70 wordt geplaatst. Deze tijdelijke leiding is bij enkele wegkruisingen voorzien van jumpers (leidingportalen). Ook de werkdepots zijn tijdelijk van aard en zullen evenals de tijdelijke persleiding na uitvoering van de werkzaamheden geheel worden verwijderd.

Een gedeelte, circa 195 meter, van de asbestcement leiding wordt gerenoveerd middels relining; hierbij wordt de bestaande leiding aan de binnenzijde voorzien van een nieuwe inwendige coating. Dit betreft een leidingdeel in werkvak 4. De persleiding ligt voor een groot gedeelte in de zoneringen van twee primaire waterkeringen dijktraject 69 en 70.

De werkzaamheden zijn onderverdeeld in 6 deeltrajecten, genaamd werkvak 1 t/m 6. Deze werkvakken zullen opeenvolgend worden uitgevoerd; de werkzaamheden zullen eind 2026 afgerond zijn.

NB 1: de te vervangen persleiding in werkvak 7, aangeduid met de rode lijn in de projecttekening *Praatplaatje Tijdelijke persleiding Baarlo-Blerick, versie: 9.0, d.d. 21-8-2025* (WLDOC-1663486819-393360, bijlage 10) maakt geen deel uit van onderhavige vergunning.

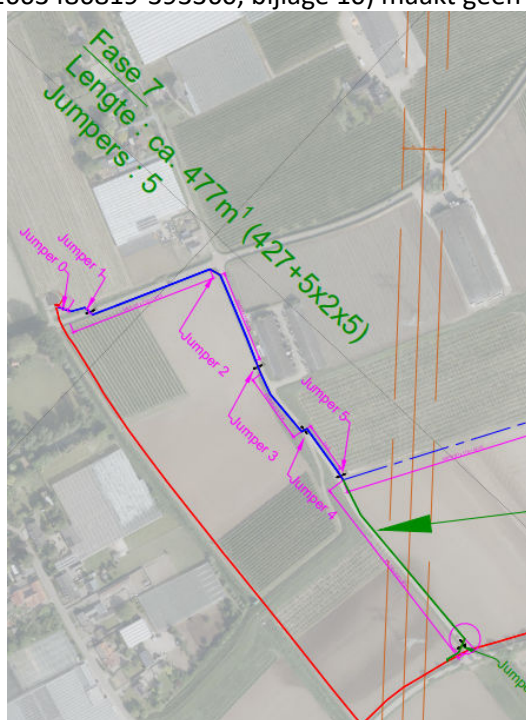

NB2: eventuele bronbemalingen (grondwateronttrekkingen) en de lozingen van het onttrokken grondwater maken geen deel uit van onderhavige vergunning.


6.2 Uitvoeringsmethode

De vervangende leiding wordt grotendeels middels open ontgraving aangelegd. Alleen een tracédeel in werkvak 5 wordt middels een gestuurde boring aangelegd; dit deel is noodzakelijke vanwege de kruising met watergang de Brand, zie ook paragraaf 6.5 *Meldplichtige handelingen / algemene regel*. Dit leidingdeel ligt in de buitenbeschermingszone van de waterkering.

De tijdelijke leiding wordt bovengronds met legioblokken op de waterkering (dijklichaam) aangelegd; een klein deel van de tijdelijke leiding wordt in de teen van de waterkering aangelegd.

6.3 Locatie

De werkzaamheden worden verricht aan de westoever van de Maas, in Baarlo en Blerick. In het RD-coördinatenstelsel bevindt de locatie zich ordegrootte tussen onderstaande coördinaten:

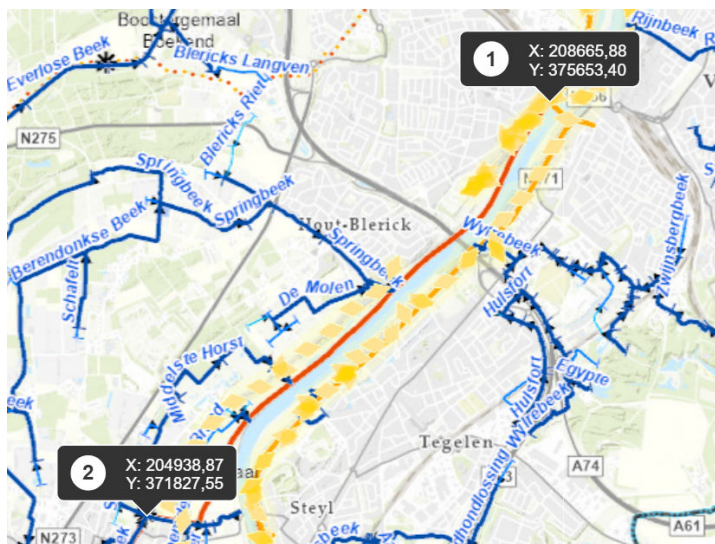

Waterkeringen dijktraject 69 en 70 liggen ter plaatse van de aangevraagde activiteiten in de gemeenten Venlo en Peel en Maas. Beide keringen zijn als primaire waterkeringen opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De waterkeringen bestaan op de locatie van de aangevraagde werken uit een regulier dijklichaam (groene dijk).

6.4 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Op grond van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- Het aanleggen van een leiding in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van een waterkering (artikel 3.75).

6.5 Meldplichtige handelingen / algemene regel

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing; er gelden algemene regels (meldingsplicht en/of informatieplicht), vergunningsplicht en zorgplicht. In de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, specifiek in artikel 1.15 bepaalt dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aangevraagde activiteiten en werken als één geheel ingediend. Onderhavige vergunning behandelt tevens de hieronder genoemde meldingsplichtige handeling.

Het aanleggen van een leiding als kruising met een watergang betreft op grond van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een meldplichtige handeling. Deze activiteit valt onder de algemene regel 'Kabels en leidingen in, onder en langs een oppervlaktewater' zoals opgenomen in paragraaf 2.1.6 van de Waterschapsverordening.

Het deel van de vergunningaanvraag dat verband houdt met deze activiteit is daarom beschouwd als melding op grond van deze algemene regel. De voorschriften uit deze algemene regel (specifiek artikel 2.27) zijn, voor zover van toepassing, overgenomen in bijlage 14 van deze vergunning. (bijlage 14 maakt geen deel uit van deze vergunning).

6.6 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan. De algemene zorgplichtbepalingen staan vermeld in artikel 1.12 lid 3.

Specifieke zorgplicht

De specifieke zorgplichtbepalingen staan vermeld in artikel 3.74 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg. Deze bepalingen houden in dat het aanleggen van de leiding op een zodanige wijze moet plaatsvinden dat het functioneren van de waterkering zo min mogelijk wordt geschaad, en dat de initiatiefnemer er rekening mee houdt dat tijdens de uitvoering van de werken een hoge rivierwaterstand kan optreden.

6.7 Overige bevoegde gezagen (wateractiviteit)

De aangevraagde werken en werkzaamheden bevinden zich tevens in het stroomvoerende deel van Rijkswaterstaatswerk de Maas. Onderhavige vergunningaanvraag voor wateractiviteiten betreft een zogenoemde enkelvoudige aanvraag; dit houdt concreet in dat de aanvrager ervoor heeft gekozen de vergunningaanvraag (voor wateractiviteiten) alleen bij het waterschap in te dienen.

De vergunninghouder heeft voor de uit te voeren werken en werkzaamheden tevens een vergunning aangevraagd bij Rijkswaterstaat; Rijkswaterstaat zal separaat beschikken op die aanvraag. Er heeft afstemming plaatsgevonden tussen het waterschap en Rijkswaterstaat.

7. Toetsing aanvraag

7.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.6 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.9 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor waterkeringen voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van de waterkering, zoals vastgelegd in de legger, waardoor de waterkering niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor die is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling, waardoor de veiligheid niet kan worden gewaarborgd;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van de waterkering, onder normale omstandigheden en onder piekbelasting;
- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van de waterkering; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de waterkering in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor waterkeringen aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door waterstaatswerken waaronder waterkeringen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- De Waterschapsverordening Waterschap Limburg, en
- de van toepassing zijnde beleidsregels, en
- de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Een aanvraag om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen wordt getoetst aan de van toepassing zijnde waterschapsverordening Waterschap Limburg om te bepalen welke regels op die activiteit van toepassing zijn. Voor zover uit die toetsing voortvloeit dat voor die activiteiten de vergunningplicht geldt, wordt vervolgens getoetst aan de betreffende beleidsregel(s) om na te gaan of een vergunning kan worden verleend en onder welke voorwaarden.

Toetsing waterkeringen

Een waterkering heeft de primaire functie om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag en het eventueel verlenen van een vergunning is het belangrijkste uitgangspunt dat de waterkerende functie, de stabiliteit en de kerende hoogte van de waterkering te allen tijde gewaarborgd blijven. Echter, bij de belangenafweging wordt niet alleen rekening gehouden met het veiligheidsniveau. De gevolgen van de aangevraagde werken en werkzaamheden op het onderhoud, beheer, et cetera van de waterkering worden eveneens afgewogen.

Kerende hoogte van de waterkering

De waterkeringen zijn ontworpen en uitgevoerd op een bepaalde kerende hoogte. Deze hoogte van de waterkeringen is vastgesteld op basis van de toegestane overstromingskans. (De aanleg van) aangevraagde (bouw)werken, beplanting of activiteiten mogen niet leiden tot een afname van de bestaande hoogte van de waterkering.

De vervangende leiding wordt niet in, op of onder het dijklichaam aangelegd; dit betekent dat de kerende hoogte niet wordt aangetast. De tijdelijke leiding wordt grotendeels op het dijklichaam op legioblokken aangelegd; een deel van de tijdelijke leiding ligt in de teen van de waterkering. Hierbij blijft de kerende hoogte van de waterkering ongewijzigd. Zie ook *Stabiliteit van de waterkering*.

Stabiliteit van de waterkering

Waterkeringen kennen verschillende verschijningsvormen. Een groene dijk is de meest voorkomende vorm. Een dijk moet bestaan uit een voldoende groot grondlichaam om de waterdruk bij hoogwater te kunnen keren. De stabiliteit van waterkeringen wordt onder meer verkregen door voldoende flauwe taluds in combinatie met de juiste grondsoort en de waterspanning in het dijklichaam. Instabiliteit door infiltratie van (overstromend) water of een verhoogde waterspanning in de ondergrond moet worden voorkomen. In het algemeen geldt dat de aangevraagde (bouw)werken, beplanting of activiteiten geen nadelige invloed mogen hebben op de stabiliteit van de waterkeringen. Graafwerkzaamheden en ontgravingen in (de zoneringen van) waterkeringen kunnen de stabiliteit van de waterkering negatief beïnvloeden en moeten zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt.

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die onder meer borgen dat de ontgravingen:

- tot een minimum beperkt moeten blijven, en
- hersteld aangevuld moeten worden met de uitgekomen grond, en
- adequaat moeten worden verdicht.

Geconcludeerd wordt dat de negatieve invloed van de werkzaamheden op de stabiliteit en het kerende vermogen van de waterkering, met inachtneming van de voorschriften, aanvaardbaar is.

Erosiebestendigheid

Het buitentalud, binnentalud en de kruin van de waterkering moeten gedurende hoogwater bestand zijn tegen uitspoeling. Een goede gras- of steenbekleding voorkomt erosie van het grondlichaam. Een grasbekleding is alleen erosiebestendig met een ononderbroken, goed doorwortelde en soortenrijke grasmat. Door beschadiging van de grasmat neemt de kans op erosie toe. In een stenen dijkbekleding mogen geen (bouw)werken of planten aanwezig zijn die de geslotenheid van de bekleding verstoren. Beschadiging van de grasmat of steenbekleding moet worden voorkomen.

Dijktrajecten 69 en 70 zijn op de locatie van de aangevraagde werken voorzien van een erosiebestendige grasmat. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat eventuele beschadigingen aan de grasmat na uitvoering van de werkzaamheden adequaat moeten worden hersteld.

Door het waterschap uit te voeren beheer en onderhoud

Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer van de waterkeringen. Onder beheer vallen alle noodzakelijke activiteiten ter waarborging van de functie van de waterkering. Daarnaast moet dijkonderhoud op een effectieve en efficiënte wijze worden uitgevoerd om de kwaliteit van de waterkering te waarborgen. Werkzaamheden die in dit kader een rol spelen zijn bijvoorbeeld de wettelijke beoordeling van de waterkering, terugkerende onderhoudswerken, inspecties, monitoring en calamiteitszorg.

(Bouw)werken, beplanting of wijzigingen in de inrichting van waterkeringen en onderhoudsstroken kunnen een negatief effect hebben op de bereikbaarheid voor het onderhoudsmaterieel. Het beheer en onderhoud aan de waterkering mogen geen negatieve effecten ondervinden als gevolg van (de uitvoering van) de (bouw)werken, de beplanting of activiteiten.

De vervangende leiding wordt onder maaiveld aangebracht, aan de buitendijkse zijde van de waterkering. De tijdelijke leiding wordt grotendeels op het dijklichaam geplaatst. (De uitvoering van) beide werken brengen geen belemmeringen met zich mee voor het door het waterschap uit te voeren beheer en onderhoud.

De periode van uitvoering van de werkzaamheden / activiteiten

Ter bescherming van de waterkering heeft het waterschap een gesloten periode vastgesteld van 15 oktober tot 15 maart. De kans op falen van de waterkering is statistisch gezien in deze periode het grootst vanwege de hogere waterafvoeren en sterke wind. De gesloten periode is van toepassing op de waterkering en de bijbehorende beschermingszone. Activiteiten in, op of nabij waterkeringen mogen gedurende deze periode niet worden uitgevoerd. Het waterschap houdt daarom bij de toetsing van aangevraagde (bouw)werken, beplanting en activiteiten altijd rekening met de gesloten periode. Per aanvraag weegt het waterschap af welke risico's de aangevraagde werken en activiteiten met zich meebrengen in relatie tot de gesloten periode. Hierbij worden tevens andere uitvoeringsaspecten zoals de uitvoeringsperiode en de locatie van de werkzaamheden afgewogen. De werkzaamheden kunnen jaarrond worden uitgevoerd. Daarnaast is in de vergunning een voorschrift opgenomen dat borgt dat de vergunninghouder op aanzegging van het waterschap de werkzaamheden staakt en de aanwijzingen van het waterschap moet opvolgen.

NEN3650 (Eisen voor buisleidingsystemen) en NEN3651 (Aanvullende eisen voor buisleidingen in of nabij belangrijke waterstaatswerken)

De hierboven genoemde NEN-normen bevatten veiligheidseisen ten aanzien van het ontwerp, de aanleg, de bedrijfsvoering en de bedrijfsbeëindiging van buisleidingsystemen.

Bij de vergunningaanvraag zijn door de aanvrager sterkteberekeningen gevoegd voor de aan te leggen vervangende leiding in de zoneringen van de waterkering. Met de berekeningen heeft de aanvrager aangetoond dat de aangevraagde werken voldoen aan de in de vigerende NEN 3650/3651-serie gestelde eisen. Hiermee zijn de risico's voor de waterveiligheid aanvaardbaar.

NB: een sterkteberekening voor de tijdelijke leiding is niet noodzakelijk.

Verweving van functies / functiescheiding

Dijklichamen, constructies of kunstwerken die in de legger van het waterschap zijn opgenomen als waterkering, hebben primair de functie om water te keren. Alle andere vormen van gebruik mogen deze waterkerende functie niet schaden. Tussen voorzieningen voor de waterkerende functie en een aan te brengen (bouw)werk (zoals een leiding, weg of gebouw) moet een duidelijke scheiding aanwezig zijn. De aan te brengen (bouw)werken worden aan de waterkering aangepast, niet andersom. Verweving van functies is ongewenst omdat dit kan leiden tot een onbeheersbare situatie. Dit geldt voor alle categorieën waterkeringen.

Geconcludeerd wordt dat er geen sprake is van mede-waterkerende werken; er is dus geen sprake van functieverweving.

Staat van onderhoud van de vergunde werken

Objecten in de (zoneringen) van een waterkering kunnen, indien deze niet meer worden onderhouden en in slechte staat van onderhoud verkeren, mogelijk kwel, piping of erosie teweeg brengen. Dat is ongewenst aangezien dit de stabiliteit en kerende hoogte van de waterkering kan ondermijnen. Vergunde werken moeten altijd in goede staat van onderhoud verkeren.

De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud aan de vergunde werken. Ten aanzien van de staat van onderhoud van de werken, zowel de vervangende als de tijdelijke leiding, zijn in de vergunningvoorschriften eisen gesteld.

Buitengebruikstelling en verwijderbaarheid van de vergunde werken

Indien vergunde werken hun functie hebben verloren en achterblijven binnen de zoneringen van de waterkering, kunnen nadelige effecten ontstaan op de stabiliteit, de kerende hoogte en het uit te voeren onderhoud aan de waterkering.

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vervangende persleiding, indien deze zijn functie heeft verloren, door of namens de vergunninghouder geheel wordt verwijderd. De tijdelijke persleiding en de werkdepots blijven in werking tot uiterlijk 31 december 2026 en worden voor die datum geheel weggehaald.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 24 april 2025 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2025-Z6828. De aanvraag is namens de aanvrager ingediend door Kragten B.V., Postbus 14, 6040 AA Roermond.

De aanvrager is op 30 juni 2025 op de hoogte gesteld van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Awb nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden aan de aanvraag toe te voegen. De termijn voor behandeling van de aanvraag is zolang opgeschort. De ontbrekende gegevens zijn op 7 juli, 10 juli, 29 juli en 25 augustus 2025 bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg ontvangen. Daarmee is de procedure opgeschort met 56 dagen.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);

- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9. Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Gemeente Venlo, Postbus 3434, 5902 RK Venlo;
- Gemeente Peel en Maas, Postbus 7088, 5980 AB Panningen;
- Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Postbus 25, 6200 MA Maastricht.

10. Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met zaaknummer 2025-Z6828:

1. Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016;
2. Meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie maart 2023;
3. Toelichting bij aanvraag omgevingsvergunning, WBL136, d.d. 22-4-2025 (WLDOC-1663486819-382212);
4. Overzichtstekening werkvak 01, tek.nr. 2024-2133, d.d. 28-03-2025, (WLDOC-1663486819-382202);

5. Overzichtstekening werkvak 02, tek.nr. 2024-2132, d.d. 28-03-2025, (WLD0C-1663486819-382204);
6. Overzichtstekening werkvak 03, tek.nr. 2024-2131, d.d. 28-03-2025, (WLD0C-1663486819-382201);
7. Overzichtstekening werkvak 04, tek.nr. 2024-2130, d.d. 28-03-2025, (WLD0C-1663486819-382205);
8. Overzichtstekening werkvak 05, tek.nr. 2024-2129, d.d. 28-03-2025, (WLD0C-1663486819-382209);
9. Overzichtstekening werkvak 06, tek.nr. 2024-2128, d.d. 28-03-2025, (WLD0C-1663486819-382206);
10. Praatplaatje Tijdelijke persleiding Baarlo-Blerick, versie: 9.0 , d.d. 21-8-2025 (WLD0C-1663486819-393360);
11. Memo Betreffende Vervanging AC-persleiding tracé Baarlo-Blerick 22-05-2025 (WLD0C-1663486819-389552);
12. Memo Betreffende Tijdelijke bovengrondse DN600 stalen persleiding tracé Baarlo-Blerick 29-07-2025 (WLD0C-1663486819-391324);
13. E-mail TLI Baarlo-Blerick 27079, d.d. 30-7-2025 (WLD0C-1663486819-391323).

Bijlage 14 Voorschriften bij algemene regel 'Kabels en leidingen in, onder en langs een oppervlaktewater'

Artikel 2.27 Algemene regel kruisen oppervlaktewater

1. Als de kabel of leiding onder de bodem van het oppervlaktewater wordt gelegd, wordt de bovenzijde van de kabel of leiding op minimaal 1,00 meter onder de bodemhoogte van het oppervlaktewater, de taluds, de onderhoudsstrook en het maaiveld gelegd, zoals deze in de legger is opgenomen.
2. Als de kabel of leiding onder een duiker wordt gelegd, wordt de bovenzijde van de kabel of leiding op minimaal 1,00 meter onder de onderzijde van de in de legger opgenomen bodemhoogte gelegd.
3. De kabel of leiding die buiten gebruik is gesteld wordt in overleg met het waterschap verwijderd.
4. Als de kabel of leiding over een duiker wordt gelegd, wordt bij verwijdering van de duiker de ligging van de kabel of leiding aangepast.
5. Als de kabel of leiding het oppervlaktewater via een brug kruist, wordt:
 - a. de kabel of leiding verwerkt in het brugdek; of
 - b. de kabel of leiding aan de brug gehangen op een hoogte die hoger is dan de hoogwaterlijn.
6. Indien de kabel of leiding definitief buiten gebruik is gesteld, dient het bestuur hiervan binnen 10 werkdagen te worden geïnformeerd.