

MER-BEOORDELINGSBESLUIT GRONDWATERONTTREKKING

**Behorende bij de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het
tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve realisatie 150kV
kabelverbinding tussen de stations Born en Graetheide en
het tijdelijk lozen van grondwater in het oppervlaktewater Hons-Venkebeek
(2025-Z6966)**

Zaaknummer: 2025-Z6968

Inhoudsopgave

1	Onderwerp	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Geplande activiteiten	5
5.1	Samenvatting	5
5.2	Locatie.....	5
5.3	Uitvoeringsmethode	6
6	Toetsing.....	7
6.1	Algemeen	7
6.2	Overwegingen.....	7
6.2.1	Kenmerken van het project.....	7
6.2.2	Plaats van het project.....	10
6.2.3	Kenmerken van potentiële effecten.....	10
6.3	Eindconclusie toetsing	11
7	Procedure en rechtsbescherming	12
7.1	Procedure.....	12
7.2	Rechtsbescherming.....	13
8	Mededelingen	14
9	Bijlagen	14

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET EN HET OMGEVINGSBESLUIT

1 Onderwerp

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 28 april 2025 een aanvraag ontvangen van Heijmans Infra B.V., Graafsebaan 67, 5248 JT Rosmalen om een vergunning als bedoeld in paragraaf 4.1 van de Omgevingswet.

De aanvraag betreft:

- het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van realisatie 150kV kabelverbinding tussen de stations Born en Graetheide;
- het tijdelijk lozen van grondwater in het oppervlaktewater Hons-Venkebeek.

Het tijdelijk onttrekken van grondwater is vergunningplichtig op grond van artikel 4.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Het tijdelijk lozen van water in het oppervlaktewater Hons-Venkebeek is vergunningplichtig op grond van artikel 2.102, tweede en vierde lid van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De geplande onttrekking van grondwater valt onder § 16.4.2. 'Milieueffectrapportage voor projecten' van de Omgevingswet. Daarom is bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit een meldingsnotitie op grond van de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit opgenomen (bijlage 4).

Het waterschap beoordeelt op basis van de meldingsnotitie of er, naast de verplichte omgevingsvergunning voor een wateractiviteit, ook een milieueffectrapport (= MER) opgesteld moet worden ter bescherming van de milieubelangen. Hierbij wordt gekeken naar de aard, omvang, de locatie van de geplande grondwateronttrekkingsactiviteit en de potentiële effecten op het milieu.

2 Conclusie

Op grond van de bijgevoegde aanvraag (inclusief het bemaatigingsadvies), de meldingsnotitie en de beoordeling, voor zover niet strijdig met de in hoofdstuk 6 van dit besluit genoemde overwegingen, concluderen wij dat de omstandigheden waaronder de voorgenomen activiteiten worden ondernomen, niet tot zodanige significante milieugevolgen zullen leiden dat het opstellen van een MER noodzakelijk is.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen in de Europese richtlijn MER, de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. op grond van artikel 16.43 van de Omgevingswet jo. artikel 11.6 van het Omgevingsbesluit hoeft Heijmans Infra B.V., Graafsebaan 67, 5248 JT Rosmalen voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van realisatie 150kV kabelverbinding tussen de stations Born en Graetheide geen milieueffectrapport op te stellen;

- b. de volgende bijlagen deel uit te laten maken van dit besluit:
- bijlage 1: geanonimiseerd aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van realisatie 150kV kabelverbinding tussen de stations Born en Graetheide (documentnummer WLDOC-1663486819-382481);
 - bijlage 2: tekening "Situatiekaart bemaling 150kV Born - Graetheide" (documentnummer WLDOC-1663486819-382494);
 - bijlage 3: rapport "Bemalingsindicatie kabeltracé Born_Graetheide", d.d. 24 april 2025, rapportnummer G021882-RAP-2962 (documentnummer WLDOC-1663486819-382499);
 - bijlage 4: rapport "Deelsaneringsplan VOCL LI188300319", d.d. 12 mei 2025, rapportnummer 25.0063 (documentnummer WLDOC-1663486819-393656).
 - bijlage 5: rapport "MER Aanmeldnotitie bemaling en lozing", d.d. 25 april 2025, rapportnummer G021882-RAP-2963 (documentnummer WLDOC-1663486819-382532).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
26-08-2025

W. van der Dennen
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Geplande activiteiten

5.1 Samenvatting

Heijmans Infra B.V. is voornemens om een nieuwe 150 kV kabelverbinding te realiseren tussen de stations Born en Graetheide. De werkzaamheden betreffen onder andere:

- een dubbelcircuit 150 kV kabelverbinding met een lengte van ruim 8 km;
- diverse sleufloze kruisingen van wegen.


Om de werkzaamheden in den droge uit te kunnen voeren is een bronbemaling noodzakelijk.

Er wordt maximaal 167.000 m³ grondwater onttrokken. Het grondwater wordt onttrokken in de periode van 23 juni 2025 tot en met 31 oktober 2025.

Het onttrokken grondwater wordt deels door retourbemaling terug in de bodem gebracht en deels geloosd op het oppervlaktewater Hons-Venkebeek.

5.2 Locatie

Het onttrekken van grondwater vindt plaats op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 185.605, Y = 337.200.

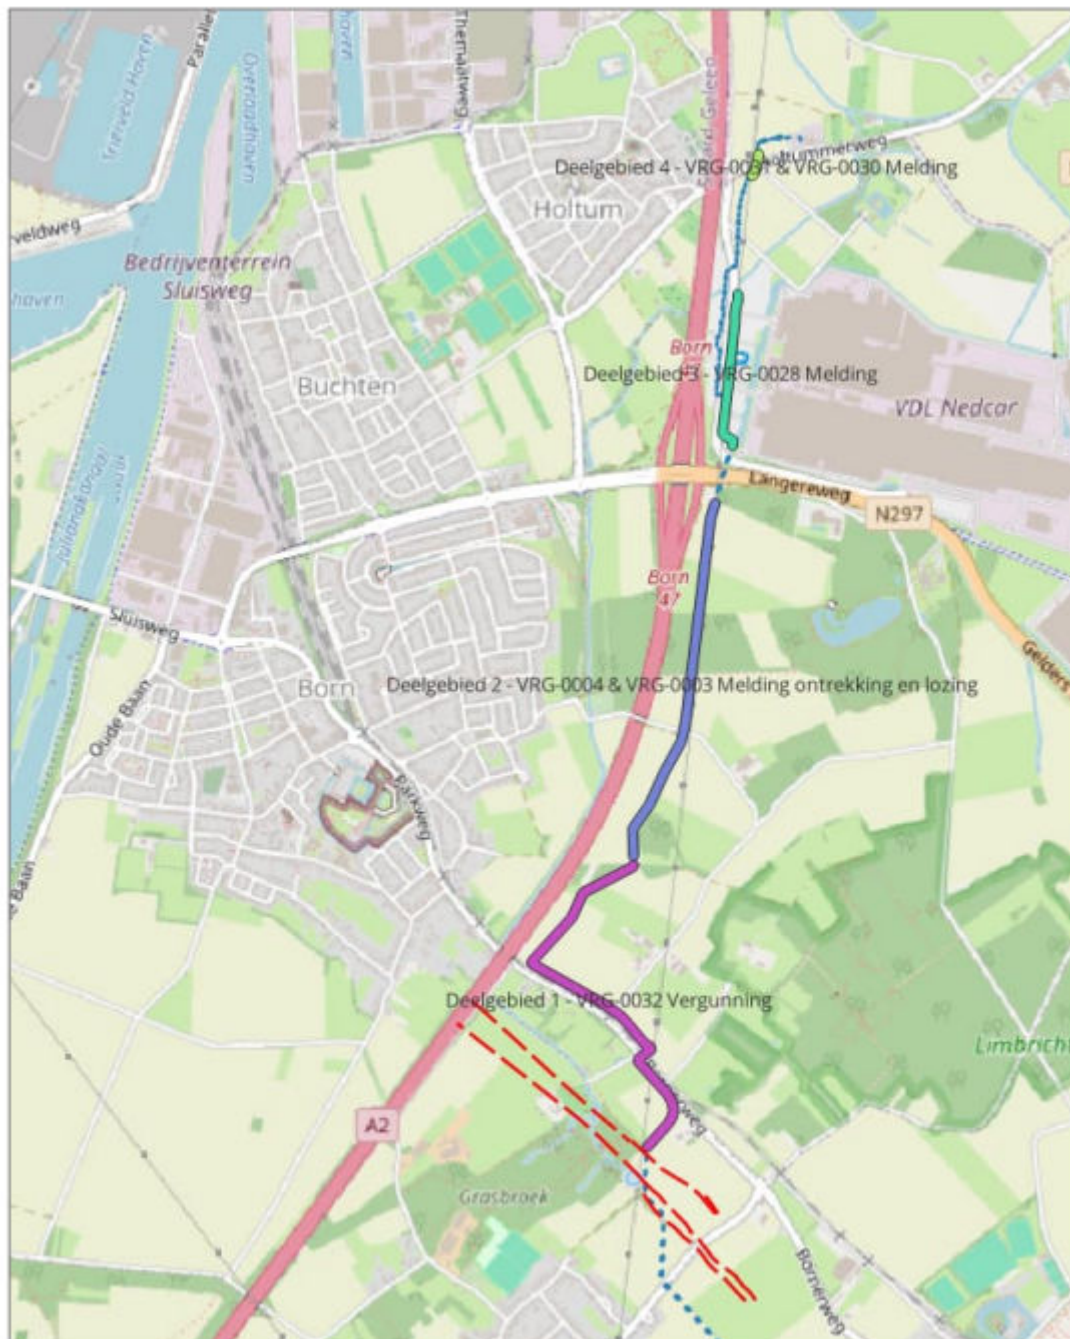

Figuur 4.1 ligging deeltracé's gehanteerd in de berekeningen

Figuur 1: overzicht van de locatie

5.3 Uitvoeringsmethode

Om de werkzaamheden in den droge te kunnen verrichten, wordt de grondwaterstand tijdelijk verlaagd met een bronbemaling.

6 Toetsing

6.1 Algemeen

Het bevoegd gezag moet, op grond van artikel 16.43, tweede lid van de Omgevingswet, beoordelen of, gezien de bijzondere omstandigheden waaronder de voorgenomen wateractiviteit wordt ondernomen, bij de voorbereiding van het besluit voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit een milieueffectrapport (= MER) moet worden opgesteld. Als bijzondere omstandigheden worden aangemerkt belangrijke nadelige milieugevolgen die de geplande wateractiviteit kan hebben.

Deze omstandigheden kunnen betrekking hebben op:

1. de kenmerken van de activiteit;
2. de plaats waar de activiteit wordt uitgevoerd;
3. de samenhang met de andere activiteiten ter plaatse; en
4. de kenmerken van de significante gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.

Bovenstaande opsomming vormt de kapstok om te bepalen of er mogelijke significante nadelige milieueffecten kunnen ontstaan. Ook houdt het bevoegd gezag bij haar beslissing rekening met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven omstandigheden (artikel 16.43, derde lid van de Omgevingswet).

6.2 Overwegingen

Bij de belangenafweging van dit besluit wordt gekeken naar de belangrijke nadelige gevolgen met betrekking tot het milieu ter plaatse ten gevolge van het tijdelijk onttrekken van grondwater. Naast milieubelangen kunnen er ook andere grondwaterbelangen spelen. Deze overige grondwaterbelangen worden afgewogen in het proces van de behandeling van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (besluit met kenmerk 2025-Z6966).

Dit mer-beoordelingsbesluit richt zich dus uitsluitend op de milieueffecten als gevolg van het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van realisatie 150kV kabelverbinding tussen de stations Born en Graetheide. In algemene zin moet bij alle werkzaamheden worden voldaan aan de vigerende regelgeving en de lokale verordeningen.

6.2.1 Kenmerken van het project

De kenmerken van het project is een van de punten om te bepalen of er sprake is van significante milieueffecten.

De aanmeldingsnotitie mer heeft betrekking op realisatie 150kV kabelverbinding tussen de stations Born en Graetheide. De hieraan gekoppelde grondwateronttrekking heeft een tijdelijk karakter. Deze mer-beoordeling heeft dus geen betrekking op de permanente situatie.

Toetsing

a. Omvang en ontwerp van het project

Het voornemen betreft het uitvoeren van de benodigde tijdelijke onttrekking in relatie met het realiseren een 150 kv leiding tussen de Tennet stations Born en Graetheide.

b. Cumulatie met andere projecten

Niet van toepassing, doordat geen bemalingswerkzaamheden actief zijn binnen de berekende invloedssfeer.

c. Gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Voor de werkzaamheden worden diverse mobiele werktuigen en transportmiddelen gebruikt. De energie daarvoor wordt geleverd door dieselolie. Ook de grondwaterbemaling wordt uitgevoerd door pompen en/of aggregaten die op dieselolie draaien. Indien mogelijk wordt zoveel mogelijk elektrisch materieel toegepast.

De onttrekking, en dus het “gebruik” van de natuurlijke hulpbron “water” is tijdelijk. Verreweg het grootste deel van het waterbezwaar is afkomstig uit het freatische pakket (voornamelijk neerslag gevoed).

d. Productie van afvalstoffen

Bij de realisatie van het tracé komt een beperkte hoeveelheid afval vrij. Het gaat hierbij met name om bedrijfsafval van de werktuigen en personeel. De afvalstoffen worden ingezameld en afgevoerd ter verwerking door een erkende verwerker.

Het onttrokken grondwater wordt zoveel mogelijk geloosd op het oppervlaktewater. Indien lozing op oppervlaktewater door de afstand tot het oppervlaktewater te groot wordt kan retourbemaling als lozing worden toegepast. Deze retourbemaling vindt plaats in het freatische pakket.

e. Verontreiniging en hinder

Door de werkzaamheden kan hinder worden ondervonden door omwonenden en passanten. De werkzaamheden vinden vooral in de dag periode plaats. Alleen bij bijzondere omstandigheden kan het noodzakelijk zijn om ook 's avonds of 's nachts te werken. Eventuele lichthinder is daarom naar verwachting niet aan de orde. Mocht dit toch aan de orde zijn dan zal licht zoveel mogelijk beperkt worden en niet in de richting van bebouwing worden geplaatst.

Gedurende de werkzaamheden kan tijdelijke geluidshinder aanwezig zijn in verband met wegverkeer, boren, onttrekking en overige werkzaamheden. Het is niet uit te sluiten dat geluidhinder voor de omgeving optreedt, maar het streven is om deze hinder zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden vinden in eerste instantie overdag plaats. De onttrekking staat wel 24 uur per dag aan. Om geluidshinder te beperken wordt bij voorkeur ter plaatse van de locaties, met geluidsgevoelige objecten met geluidsarme pompen en aggregaten gewerkt. Wanneer 's nachts doorgewerkt wordt, wordt geluidsoverlast gemitigeerd, door materiaal en materieel overdag al op locatie te brengen en 's nachts enkel geluidsarme werkzaamheden uit te voeren. Het plangebied ligt niet in de directe omgeving van een stiltegebied.

De realisatie van het tracé heeft vrijwel geen invloed op de luchtkwaliteit. Het in te zetten materieel heeft een kleine emissie naar de lucht. Daarnaast kan bij droge grond door verstuiving enige emissie van stof plaatsvinden. De emissies hebben een tijdelijk karakter en verplaatsen zich gedurende de werkzaamheden. Gezien het tijdelijke karakter van de werkzaamheden (en daarmee de emissies), worden de effecten van de aanleg op de luchtkwaliteit niet relevant geacht.

Het realiseren van het tracé heeft geen gevolgen voor de overige infrastructuur in het gebied. Wel zal door de realisatie tijdelijk sprake zijn van een beperkte toename van (bouwgerelateerde) verkeersintensiteiten in de nabijheid en op de wegen van en naar het werkgebied. Door het treffen van specifieke maatregelen zal eventuele hinder zo veel mogelijk worden tegengegaan.

De werkzaamheden kunnen mogelijk leiden tot trillinghinder. De afstand tot bebouwing is zodanig groot dat dit niet tot ernstige overlast zal leiden. De hinder is slechts gedurende een beperkte periode aanwezig. Wel kan door zwaar transport sprake zijn van enige trillinghinder op lokale wegen.

f. Risico van zware ongevallen en/of rampen, waaronder rampen door klimaatverandering

Er zijn LPG/propana installaties rondom het tracé aanwezig. De meest nabije bevindt zich op > 100 meter afstand van de onttrekking en wordt niet negatief beïnvloed als gevolg van de tijdelijke werkzaamheden. Verder komen lijnstructuren (buisleidingen, snelweg) voor. De ligging van buisleidingen is middels KLIC meldingen bekend.

g. Risico's voor de menselijke gezondheid

Er is geen sprake van specifieke risico's voor de volksgezondheid door de realisering van het tracé, veroorzaakt door bijvoorbeeld waterverontreiniging of luchtvervuiling.

Conclusie

De kenmerken van de activiteit hebben een beperkte effect op het milieu. Er is echter sprake van tijdelijke effecten. Op basis van het bovenstaande worden er geen significante negatieve effecten op het milieu verwacht.

6.2.2 Plaats van het project

De plaats van het project is een van de punten om te bepalen of er sprake is van significante milieueffecten.

a. Bestaande grondgebruik

Het plangebied is gelegen in Midden Limburg, ten noordwesten van Sittard en ten oosten van de A2 nabij stedelijk en industrieel gebied. Een fors deel van het tracé is landbouwkundig in gebruik, voornamelijk akkerbouw.

b. Relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied en de ondergrond ervan

c. Opnamevermogen van het natuurlijke milieu

Binnen het directe invloedgebied van de onttrekking zijn geen natuurgebieden gelegen (de Feldbissbreuk fungeert als 'damwand' in de bescherming van de kwelafhankelijke natuur in het natuurgebied Grasbroek). De ecologie buiten de natuurgebieden zal geen noemenswaardige effecten van de onttrekking ondervinden.

Op basis van uitgevoerde onderzoeken kan worden geconcludeerd dat de realisatie van het tracé en benodigde bemalingswerkzaamheden niet tot belangrijke nadelige milieueffecten leiden betreffende het thema ecologie.

Conclusie

Op basis van de plaats van de grondwateronttrekkingsactiviteit worden er geen significante negatieve effecten op het milieu verwacht.

6.2.3 Kenmerken van potentiële effecten

Bij de potentiële aanzienlijke effecten op het milieu door het project moeten in samenhang met de criteria van de punten in paragraaf 6.2.1 en paragraaf 6.2.2 in het bijzonder de onderstaande punten in overweging worden genomen.

a. Orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten

De orde van grootte van het effect is beschreven in paragraaf 6.2.1 en 6.2.2.
Het ruimtelijk bereik van het effect is lokaal tot zeer lokaal.

b. Aard van het effect

De aard van het effect is beschreven in paragraaf 6.2.1 en 6.2.2.

c. Grensoverschrijdend karakter van het effect

Er is geen sprake van een grensoverschrijdend effect.

d. Intensiteit en complexiteit van het effect

De effecten van de onttrekking en de aanleg van het tracé zijn beperkt qua intensiteit en complexiteit (geen vervolgeffecten of indirecte effecten verwacht).

e. Waarschijnlijkheid van het effect

Beperkte emissies geluid, lucht en licht zijn zeker.
Waarschijnlijkheid van effecten door calamiteiten is zeer gering.

f. Verwachte aanvang, duur, frequentie en omkeerbaarheid van het effect

De verwachte aanvang is zomer 2025 voor een duur en periode van indicatief ca. 4 maanden.
De frequentie is éénmalig.
Er is geen sprake van onomkeerbare effecten.

g. Cumulatie van effecten met effecten van andere projecten

Niet van toepassing.

h. Mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen

Om eventuele zetting op kwetsbare objecten zoals wegen, leidingen en gebouwen zoveel mogelijk te minimaliseren wordt zo beperkt mogelijk onttrokken.

Conclusie

Door de grondwateronttrekking treden er effecten op die invloed kunnen hebben op het milieu. Het gaat echter om effecten van beperkte en tijdelijke aard waardoor er geen sprake is van significante milieueffecten.

6.3 Eindconclusie toetsing

Gezien de aard, de omvang, de locatie en de zeer beperkte potentiële effecten op het milieu van de geplande grondwateronttrekkingsactiviteit hoeft er geen milieueffectrapport opgesteld te worden.

Met het opnemen van voorschriften in de bijbehorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit, in relatie tot de geldende normen, wordt er geen significant negatief effect op het milieu verwacht. Hierdoor zijn er geen gronden voor het opleggen van een MER-plicht.

7 Procedure en rechtsbescherming

7.1 Procedure

De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit is op 28 april 2025 bij het waterschap ontvangen (ons kenmerk 2025-Z6966). De bijbehorende aanmeldingsnotitie is op 28 april 2025 bij het waterschap ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2025-Z6968.

Bepaling mer-(beoordelings)plicht

Bijlage V (aanwijzing projecten en de daarvoor benodigde besluiten waarvoor een mer-(beoordelings)plicht geldt) van het Omgevingsbesluit bepaalt bij welke activiteiten een mer-(beoordelings)plicht geldt. De eerste kolom van de bijlage beschrijft de activiteit. De tweede kolom geeft aan in welke gevallen er een MER moet worden opgesteld. Deze MER-plicht volgt uit de aard van de activiteit en de invloed op het milieu. De derde kolom geeft aan in welke gevallen er beoordeeld moet worden of er een MER moet worden opgesteld. Het betreft activiteiten waarbij de omstandigheden waaronder ze worden verricht, bepalen of er mogelijke nadelige significante gevolgen zijn voor het milieu. Aan de hand van deze beoordeling zal het bevoegd gezag besluiten of er al dan niet een MER moet worden opgesteld voordat een vergunning kan worden verleend. De vierde kolom geeft aan om welke besluiten het moet gaan, wil de mer-(beoordelings)plicht van toepassing zijn.

In casu gaat het om een activiteit die valt onder nummer K1, te weten het onttrekken van grondwater (kolom 1), waarbij de grens van 10.000.000 m³ per jaar niet wordt overschreden (kolom 2) maar waarbij sprake is van een oprichting, wijziging of uitbreiding van een grondwateronttrekking (kolom 3). Dit mer-beoordelingsbesluit hoort bij een besluit voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (kolom 4).

Voordat de vergunning in het kader van de Omgevingswet in behandeling kan worden genomen, moet aan de hand van de ingediende aanmeldingsnotitie moeten worden beoordeeld of een MER moet worden opgesteld.

Artikel 16.49, derde lid van de Omgevingswet bepaalt namelijk dat het bevoegde gezag de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het onttrekken van grondwater voor het in de aanhef genoemde project buiten behandeling moet laten als er geen beslissing is genomen omtrent de MER.

Bevoegd gezag

De aanmeldingsnotitie mer heeft betrekking op de aanvraag van Heijmans Infra B.V. voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit die bij het waterschap is ontvangen op 28 april 2025 en geregistreerd onder kenmerk 2025-Z6966. Op grond van artikel 4.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg en op grond van artikel 2.102, tweede en vierde lid van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is Waterschap Limburg het bevoegde gezag voor de betreffende vergunning.

Het waterschap moet op grond van artikel 16.43, tweede lid van de Omgevingswet beoordelen of, gezien de bijzondere omstandigheden waaronder de voorgenomen activiteit wordt ondernomen, bij de voorbereiding van het besluit een MER moet worden opgesteld ten aanzien van het onttrekken van grondwater.

Termijn

Op grond van artikel 11.11, eerste lid van het Omgevingsbesluit moet het waterschap uiterlijk binnen zes weken na de ontvangstdatum de beslissing nemen of aanvullend een MER moet worden gesteld.

7.2 Rechtsbescherming

Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Het bovenstaande betekent dat alleen degene die de aanmeldnotitie heeft ingediend, bezwaar kan maken tegen het mer-beoordelingsbesluit. Derden die het niet eens zijn met het besluit dat er geen milieueffectrapport (MER) hoeft worden opgesteld, kunnen dit inbrengen bij het bezwaar en beroep dat mogelijk is op basis van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het onttrekken van grondwater met kenmerk 2025-Z6966.

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van het besluit middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

8 Mededelingen

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De houder van de bij dit besluit behorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (kenmerk 2025-Z6966) moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Dit besluit geldt tevens voor de rechtsopvolger van de houder van de bijbehorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (kenmerk 2025-Z6966). De rechtsopvolger doet binnen 4 weken nadat deze vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

9 Bijlagen

Bijlagen behorende bij besluit met kenmerk 2025-Z6968:

1. Geanonimiseerd aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van realisatie 150kV kabelverbinding tussen de stations Born en Graetheide (documentnummer WLD0C-1663486819-382481);
2. Tekening "Situatiekaart bemaling 150kV Born - Graetheide" (documentnummer WLD0C-1663486819-382494);
3. Rapport "Bemalingsindicatie kabeltracé Born_Graetheide", d.d. 24 april 2025, rapportnummer G021882-RAP-2962 (documentnummer WLD0C-1663486819-382499);
4. Rapport "Deelsaneringsplan VOCL LI188300319", d.d. 12 mei 2025, rapportnummer 25.0063 (documentnummer WLD0C-1663486819-393656).

5. Rapport “MER Aanmeldnotitie bemaling en lozing”, d.d. 25 april 2025, rapportnummer G021882-RAP-2963 (documentnummer WLDOC-1663486819-382532).