

Besluit

Afwijzing aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Ons kenmerk:	053933091 1
DSO-nummer:	2025062000888
Indieningsdatum:	9 juli 2025
Aanvrager:	Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zonen B.V.

Aanleiding

Op 9 juli 2025 heeft Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zonen B.V., Kanaalstraat 105, 5711 EG in Someren bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zonen B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: Het aanleggen van middenspanningskabels in de beschermingszone van a-water BZ29, onder het profiel van vrije ruimte van a-water BZ1 (Groote Beerze) ter hoogte van Het Bosch in Casteren, en in het profiel van vrije ruimte van a-water BZ22 ter hoogte van De Gagelvelden in Casteren, zal plaatsvinden door middel van twee gestuurde boringen. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 1 en 3, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024, te weigeren.

Aanvraag

Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zonen B.V. is van plan om middels twee gestuurde boringen middenspanningskabels aan te leggen in de beschermingszone van a-water BZ29 en onder het profiel van vrije ruimte van a-water BZ1 (Groote Beerze) ter hoogte van Het Bosch in Casteren, alsmede in het profiel van vrije ruimte van a-water BZ22 ter hoogte van De Gagelvelden in Casteren. Voor deze wateractiviteiten heeft de aanvrager een omgevingsvergunning aangevraagd als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteit is vergunningsplichtig

Voor aanleggen van middenspanningskabels in de beschermingszone van a-water BZ29, onder het profiel van vrije ruimte van a-water BZ1 (Groote Beerze) ter hoogte van Het Bosch in Casteren, en in het profiel van vrije ruimte van a-water BZ22 ter hoogte van De Gagelvelden in Casteren, is volgens artikel 2.2, lid 1 en 3, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteiten zijn getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.

Deze beleidsregel is van toepassing op het aanleggen en vervangen van kabels en leidingen in en nabij a-wateren inclusief beschermingszones door middel van graven en in het profiel van vrije ruimte door middel van een gestuurde boring en graven.

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.

A-water BZ1 heeft aan beide zijden, gemeten vanaf de insteek, een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 25 meter met de doelstelling “meandering”. Tevens ligt er aan beide zijden van de watergang een beschermingszone van 2 meter voor het regulier en 5 meter buitengewoon onderhoud. De aanvraag betreft het aanleggen van middenspanningskabels onder a-wateren BZ22 en BZ1 door middel een gestuurde boring en in de daarbij behorende beschermingszone en in- en uittredepunten buiten het profiel van vrije ruimte.

Het intredepunt van middenspanningskabels bij a-water BZ1 bevindt zich op de coördinaten X: 144107,65 en Y: 378347,23 en het uittredepunt bevindt zich op coördinaten X: 143717,26 en Y: 378288,91. Het intredepunt bevindt zich in de beschermingszone en het uittredepunt bevindt zich buiten de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte.

A-water BZ22, heeft aan beide zijden, gemeten vanaf de insteek, een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 25 meter met de doelstelling “meandering”. Tevens ligt er aan beide zijden van de watergang een beschermingszone van 2 meter voor regulier en 5 meter voor buitengewoon onderhoud. Het uittredepunt bevindt zich in het profiel van vrije ruimte.

Het intredepunt van middenspanningskabels bij a-water BZ22 bevindt zich op coördinaten X: 144478,20 en Y: 378120,95 en het uittredepunt bevindt zich op coördinaten X: 144605,57 en Y: 378029,55.

Het intredepunt bevindt zich in de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte en het uittredepunt bevindt zich buiten de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van a-water BZ22.

Uit de beoordeling blijkt dat het waterschap een opgave heeft voor de hermeandering van de watergang.

De gevraagde wateractiviteiten passen hiermee niet binnen de doelstellingen van beleidsregel 7. De Omgevingsvergunning wordt daarom niet verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 1 oktober 2025 digitaal ondertekend door:



Manager vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.


U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding

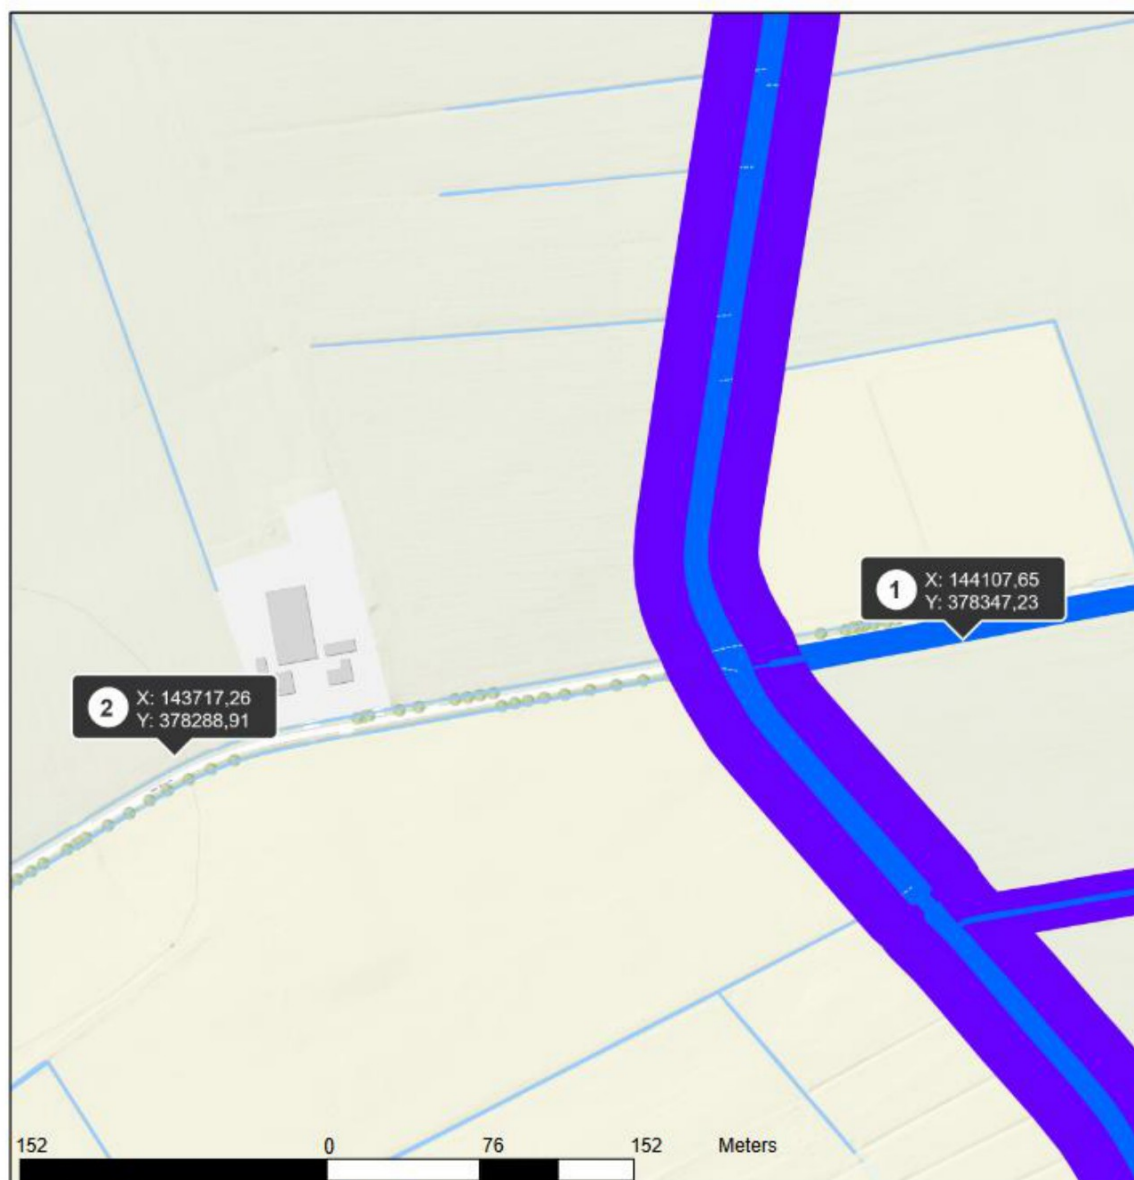

Legenda

- Administratieve Grens Waterschap
- A-watgang (Beheerregister) Gerealiseerd
- LWW_2023_Zandvang_Vlak
- LWW_2023_A_water_prof_vrije_ruimte
- LWW_2023_A_water_besch_zone_links
- LWW_2023_A_water_besch_zone_links_buiten
- LWW_2023_A_water_besch_zone_rechts
- LWW_2023_A_water_besch_zone_rechts_buiten
- LWW_2023_B_water_vlak
- LWW_2023_B_water

Het Bosch Lage Mierde

Sub titel

Opmerking


Auteur: WDD

Datum: 21-08-2025



Copyrights: Waterschap De Dommel, Bodel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto: Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij, AGIV.

Bijlage 3: Tekening en/of stukken

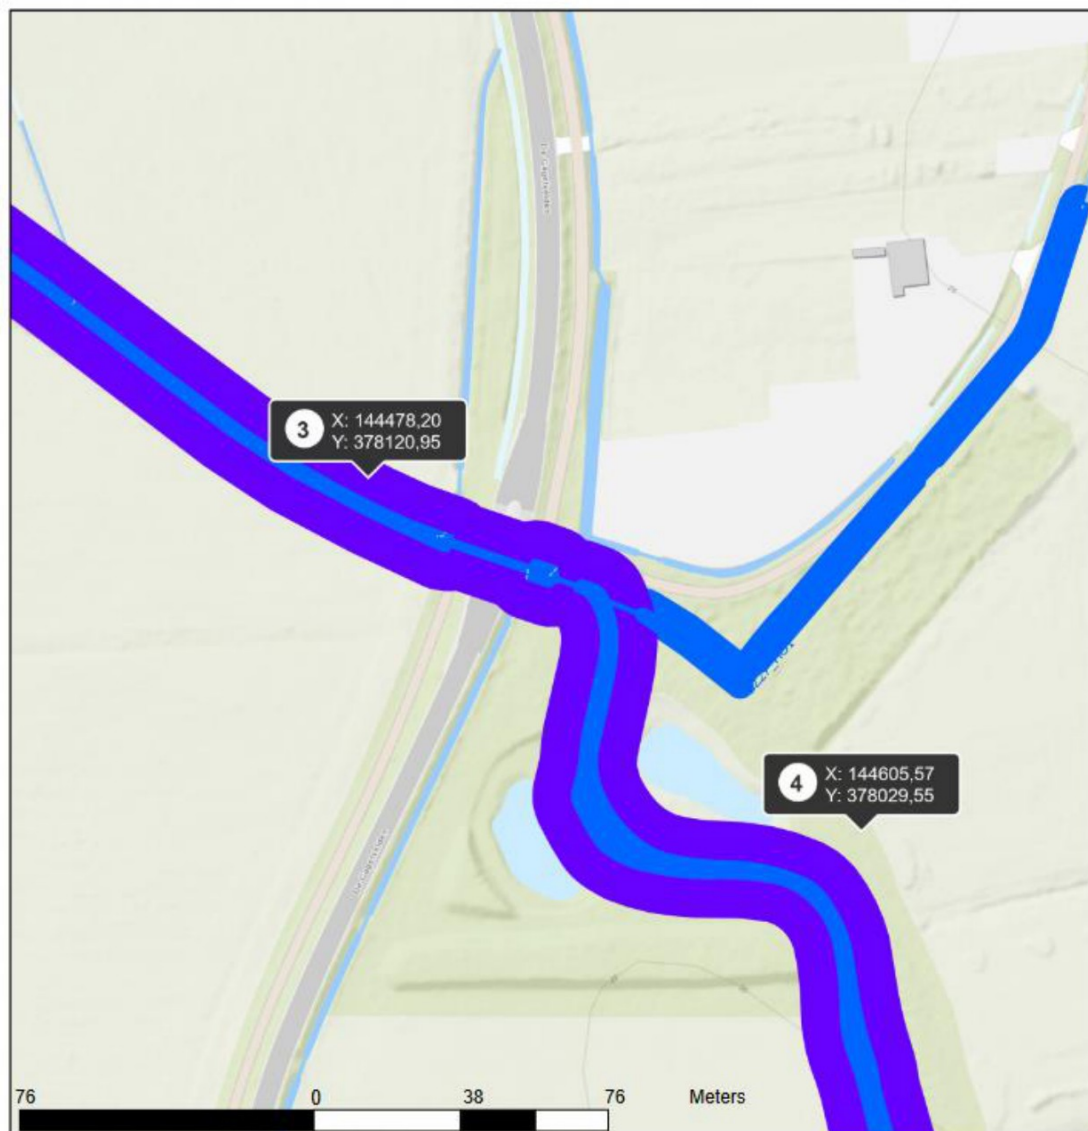

Legenda

- Administratieve Grens Waterschap
- A-watgang (Beheerregister) Gerealiseerd
- LWW_2023_Zandvang_Vlak
- LWW_2023_A_water_prof_vrije_ruimte
- LWW_2023_A_water_besch_zone_links
- LWW_2023_A_water_besch_zone_links_buiten
- LWW_2023_A_water_besch_zone_rechts
- LWW_2023_A_water_besch_zone_rechts_buiten
- LWW_2023_B_water_vlak
- LWW_2023_B_water

Het Bosch Lage Mierde

Sub titel

Opmerking

Auteur: WDD

Datum: 21-08-2025



Copyrights: Waterschap De Dommel, Bortel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto: Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij, AGIV.