

**Besluit (ambtshalve) maatwerkvoorschriften Lozing afvalwater,
Putreiniging drinkwaterput 19, 20, 21 en 25, Balkeweg 48 Witharen, Vitens N.V.**

Zaaknummer Z2025-00009938

Locatie Balkeweg 48 7738PB Witharen, Vitens

Datum Beschikking 6 november 2025

BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN

I. ONDERWERP

Wij hebben op 20 oktober 2025 informatie ontvangen voor het lozen van afvalwater afkomstig van het regenereren van drinkwaterinput nummer 19, 20, 21 en 25 van Vitens Balkerweg 48 in Witharen (2025102000902). Het betreft het reinigen van drinkwaterinputten met toevoeging van chemicaliën en de lozing van dit spoelwater op de bodem nabij deze drinkwaterinputten.

Deze werkzaamheden worden beschouwd als lozen bij onderhoudswerkzaamheden aan bouwwerken zoals genoemd in paragraaf 22.3.8.5 van het omgevingsplan van de gemeente Ommen.

Op basis van artikel 22.45 kunnen (ambtshalve) maatwerkvoorschriften gesteld worden met betrekking tot deze activiteit.

De inrichting ligt in het waterwingebied aan de Balkerweg 48 in Witharen zoals vermeld in de Omgevingsverordening Overijssel 2024. De bij dit besluit behorende maatwerkvoorschriften zijn er op gericht te waarborgen dat er geen schadelijke stoffen op de bodem worden geloosd ter bescherming van het grondwater. Gerefereerd wordt aan de specifieke zorgplicht; artikel 3.26 en de relatie met artikelen 3.27 en 3.28 (het verbod voor het op de bodem brengen van schadelijke stoffen)

Het project (ambtshalve maatwerkvoorschriften) is geregistreerd onder zaaknummer Z2025-00009938. De informatieverstrekking is geregistreerd onder zaaknummer Z2025-00009666.

II. BESLUIT

Burgemeester en wethouders van Ommen besluiten ambtshalve, gelet op artikel 22.45 van het Omgevingsplan juncto artikel 3.28 van de Omgevingsverordening maatwerkvoorschriften voor het lozen van regeneratiewater op de bodem vast te stellen voor de regeneratie van drinkwaterwinput 19, 20, 21 en 25 aan de Balkerkweg 48 in Witharen.

▪ Aan dit besluit zijn voorschriften verbonden zoals beschreven in de bijlage "Maatwerkvoorschriften regeneratiewater de Balkerkweg 48 in Witharen (drinkwaterwinput 19, 20, 21 en 25)".
Hierin zijn de voorschriften opgenomen met betrekking tot het lozen van regeneratiewater op de bodem.

▪ De inhoudelijke overwegingen zijn opgenomen in de bijlage "Overweging, bij het maatwerkbesluit regeneratiewater de Balkerkweg 48 in Witharen (drinkwaterwinput 19, 20, 21 en 25)".

Bij deze beschikking behorende stukken:


- Samenvatting DSO-nr. 2025102000902;
- Toelichting Regeneratie;
- Tekening Putten.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking (bekendmaking geschiedt door toezending besluit aan aanvrager) en heeft een **geldigheid tot 31 december 2025**.

Over deze werkzaamheden is afstemming gezocht met de grondwaterbeheerder.

III. ONDERTEKENING EN VERZENDING

Het college van burgemeester en wethouders van Ommen,
namens deze:



6 november 2025

Dit document is door de OD IJsselland digitaal vervaardigd en daarom niet van een handtekening voorzien

RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij ons college. Ook derde-belanghebbenden kunnen van deze gelegenheid gebruik maken.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan op de dag na de dag waarop het besluit is verzonden.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en dient in ieder geval te bevatten:
de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders gemeente Ommen, ter attentie van de Commissie Bezwaarschriften, Postbus 100, 7730 AC Ommen. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.ommen.nl en dan via het digitaal loket. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift is DigiD nodig. Voor zover het bezwaar zich richt tegen de opgelegde leges, kunt u het richten aan de heffingsambtenaar van de gemeente Ommen.

Verder kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te Zwolle verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen, indien "onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist". Het vragen van een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de rechtbank is mogelijk, indien u binnen de genoemde termijn van zes weken ook een bezwaarschrift indient.

Het verzoek om voorlopige voorziening moet gericht worden aan:
de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zwolle
sector Bestuursrecht
Postbus 10067
8000 GB ZWOLLE

Bij het verzoek om voorlopige voorziening dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overlegd. Voor deze aangegeven procedure is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE


BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN	2
RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN	4
INHOUDSOPGAVE	5
MAATWERKVOORSCHRIFTEN REGENERATIEWATER BALKWEREG 48 IN WITHAREN (PUTNR 19, 20, 21 EN 25)	6
1. LOZING	6
OVERWEGINGEN BIJ HET MAATWERKBESLUIT REGENERATIEWATER DE BALKERWEG 48 IN WITHAREN (DRINKWATERWINPUT 19, 20, 21 EN 25)	8
1. AARD VAN DE INRICHTING	8
2. CONCLUSIE	10

MAATWERKVOORSCHRIFTEN REGENERATIEWATER BALKWEREG 48 IN WITHAREN (PUTNR 19, 20, 21 EN 25)

1. LOZING

- A. Het is toegestaan om in de periode tot 31 december 2025 de drinkwaterwinput nummer 19, 20, 21 en 25 te regenereren en daarbij:
- 10% H₂O₂ (waterstofperoxide) en 1% HCl (zoutzuur) toe te voegen aan het spoelwater (in de pompputten) ten behoeve van chemische regeneratie, indien wordt aangetoond dat mechanische regeneratie niet mogelijk is of onvoldoende effect heeft;
 - regeneratiewater te lozen op de bodem zoals weergegevens in afbeelding 1, indien wordt aangetoond dat de toegepaste chemicaliën zijn uitgereageerd, voorafgaand aan de lozing. Het maximale lozingsdebiet bedraagt 61 m³/h en een maximale totale lozing van 4500 m³.

De start van de werkzaamheden wordt vijf dagen voor aanvang gemeld bij het bevoegd gezag, de Omgevingsdienst IJsselland en de provincie Overijssel via het 'Het Overijssel loket' telefoonnummer 038 499 88 99 (kies 3) of via het e-mailadres;
overijsselloket@overijssel.nl

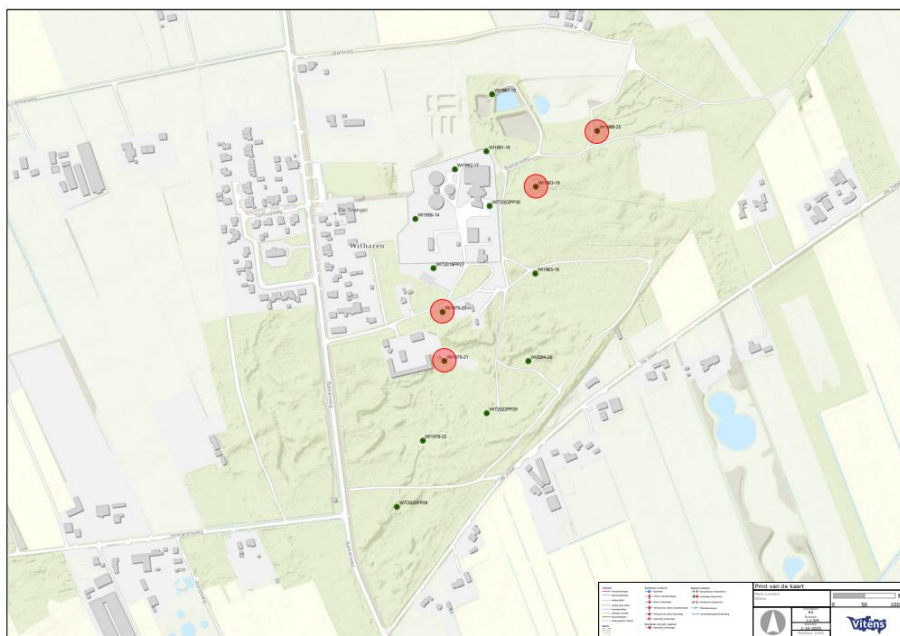

Figuur 1: drinkwaterput 19, 20, 21 en 25 aan de Balkerweg 48 in Witharen.

- B. Het afvalwater wordt door een doelmatige slibvangvoorziening geleid alvorens dit geloosd wordt. Het vrijkomende slib wordt afgevoerd door een erkend inzamelaar. Het te lozen regeneratiewater moet met een doelmatig werkende controlevoorziening door meting en bemonstering worden gecontroleerd, voordat het wordt geloosd. De monitoring wordt gerapporteerd aan het bevoegd gezag. Indien uit de monitoring blijkt dat toegevoegde schadelijke stoffen (voor de kwaliteit van het grondwater) niet uitgereageerd zijn, is lozing niet toegestaan.
- C. Het regenereren van deze winput vindt plaats na inwerkingtreding van deze beschikking tot uiterlijk 31 december 2025. Per drinkwaterwinput wordt het regenereren in maximaal 5 aaneengesloten werkdagen uitgevoerd.
- D. Bij tijdelijke stopzetting van de regeneratiewerkzaamheden moeten de pompputten en eventuele bijbehorende zuiveringstechnische voorzieningen (zoals de slibvangvoorziening) afdoende worden afgedekt.
- E.. Van de putregeneratie dient een rapportage te worden opgesteld.
De rapportage bevat ten minste de volgende informatie:
- welke methode is toegepast (mechanisch/HD en/of chemisch);
 - waarom deze methode is toegepast;
 - welke chemicaliën zijn toegepast;
 - wat is de hoeveelheid en de samenstelling van de toegepaste chemicaliën;
 - hoeveel water is onttrokken;
 - hoeveel regeneratiewater is geloosd;
 - wat zijn de lozingspunten (aangeven op een kaart);
 - wat is de kwaliteit en de samenstelling van het geloosde regeneratiewater ter plaatse van de controlevoorziening (analyseresultaten van de kritische parameters, waaronder de zuurgraad (pH)). Afhankelijk van deze resultaten zal aanvullend de concentratie van het waterstofperoxide vastgesteld moeten worden.
 - of heeft de regeneratie voldoende gewerkt heeft;

De rapportage wordt binnen acht weken na uitvoering van de regeneratie aan de gemeente Ommen en provincie Overijssel gezonden.

OVERWEGINGEN BIJ HET MAATWERKBESLUIT REGENERATIEWATER DE BALKERWEG 48 IN WITHAREN (DRINKWATERWINPUT 19, 20, 21 EN 25)

1. AARD VAN DE INRICHTING

Dit maatwerkbesluit heeft betrekking op direct werkende voorschriften uit paragraaf 22.3.8.5 van het omgevingsplan.

Burgemeester en wethouder van de gemeente Ommen zijn bevoegd gezag om te beslissen op het maatwerkverzoek.

Advies

De voorschriften zijn in samenspraak met de grondwaterbeheerder tot stand gekomen.

De regeneratiewerkzaamheden en de lozing van het regeneratiewater worden uitgevoerd in het waterwingebied van de drinkwaterwinning in Witharen. De waterwingebieden zijn aangewezen in de Omgevingsverordening Overijssel 2024 (hierna Omgevingsverordening). Voor activiteiten in een waterwingebied waarbij schadelijke stoffen worden gebruikt die het grondwater kunnen verontreinigen, gelden extra regels met het oog op de bescherming van het grondwater voor de drinkwaterwinning.

Om te voorkomen dat toegevoegde stoffen in het regeneratiewater (o.a. chemicaliën) op de (water)bodem en worden geloosd in het waterwingebied is het nodig om bij maatwerkbesluit voorschriften te stellen.

Procedure

Op basis van artikel 22.45 van het Omgevingsplan juncto artikel 3.26 (specifieke zorgplicht) van de Omgevingsverordening Overijssel 2024 worden ambtshalve maatwerkvoorschriften opgesteld.

Deze beschikking is voorbereid op basis van afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht. Afdeling 3.4 van de Awb wordt niet toegepast. Omdat deze ambtshalve beschikking conform de gemaakte afspraken met de provincie Overijssel en Vitens is opgesteld, hebben wij de melder op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht geen voornemen van het besluit gestuurd. Vitens is bekend is met dergelijke voorschriften zoals die voor diverse locaties al zijn opgelegd.

Voorwaarden maatwerkvoorschriften

Een algemene voorwaarde voor het mogen stellen van maatwerkvoorschriften is dat deze nodig zijn ter bescherming van het milieu.

Bij het stellen van deze voorschriften hebben wij in ieder geval betrokken:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de met betrekking tot de inrichting en de omgeving waarin deze is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de milieuverontreiniging door de activiteit wordt voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, beperkt;
- de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken;
- de emissies in de lucht, het water en de bodem en het ontstaan van afval door die activiteit worden voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk is, beperkt om een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken;
- voor de activiteit in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- de voor onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting gevolgen kan hebben, geldende milieukwaliteitseisen, vastgesteld krachtens of overeenkomstig artikel 5.1 of bij Bijlage 2 van de Wet milieubeheer;
- de redelijkerwijs te verwachten financiële en economische gevolgen van het voorschrift.

Noodzaak regeneratie

Vitens voert op al haar drinkwaterwinputten jaarlijks een conditiemeting uit. Bepaald wordt of er sprake is van: mechanische verstopping van de boorgatwand, chemische verstopping van pompfilter en/of omstorting, werking onderwaterpomp, of een combinatie van hiervan. Bij chemische verstopping van het pompfilter kan worden volstaan met een HD-reiniging. Een chemische verstopping is ontstaan door een redoxreactie tussen ijzer en/of mangaan met zuurstof in het water en treedt meestal op in het pompfilter wat met HD te verwijderen is.

Voor de chemische regeneratie van de drinkwaterwinputten wordt gebruik gemaakt van chemicaliën in de vorm van een 10% H₂O₂-oplossing en 1% HCl-oplossing. Beide oplossingen worden in de met grondwater gevulde winput gebracht om verontreinigingen met zand, mineralen en organisch materiaal van de boorwand los te maken. Uit de melding blijkt dat het afvalwater van chemische regeneratie op de bodem wordt geloosd.

Het afvalwater wordt alleen op de bodem geloosd als de daarin gebrachte chemicaliën zijn uitgewerkt. Om aan te tonen dat de hoeveelheid waterstofperoxide en waterstofchloride zijn uitgereageerd moet de zuurgraad (pH) worden gemeten.

Een neutrale pH vormt een indicatie voor het volledig uiteenvallen van het peroxide en het ontbreken van een meetbare hoeveelheid waterstofchloride. Daarmee bestaat geen directe aanleiding om naast de zuurgraad ook de concentratie waterstofperoxide en waterstofchloride te meten. In het geval van twijfel (bijvoorbeeld afwijkende pH-waarde) moet de concentratie waterstofperoxide alsnog worden gemeten. Het vrijkomende slib moet verwijderd worden.

2. CONCLUSIE

De maatwerkvoorschriften zijn gesteld ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater.

Kader

Wij attenderen erop dat de vorenstaande informatie alleen betrekking heeft op milieuregelgeving. Het is mogelijk dat er andere wetgeving van toepassing is.

De werkzaamheden hebben mogelijk invloed op de gebieds- en soortenbescherming als Natura 2000-activiteit. Dit dient door de diegene die de regeneratie-activiteiten uitvoert afgestemd te worden met de Provincie Overijssel.