


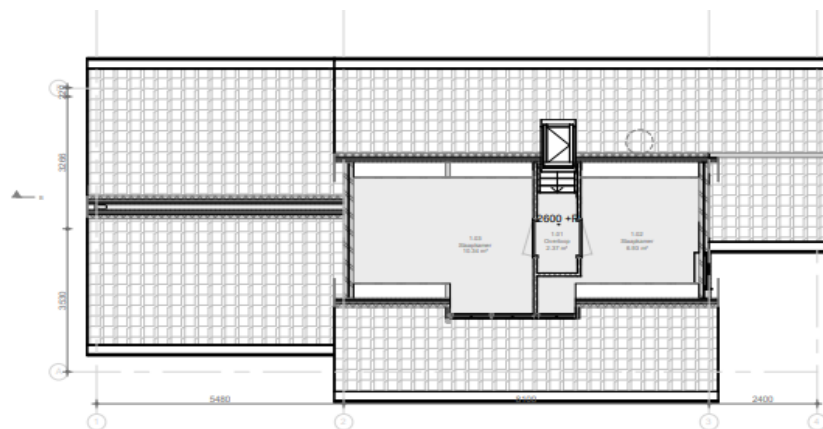


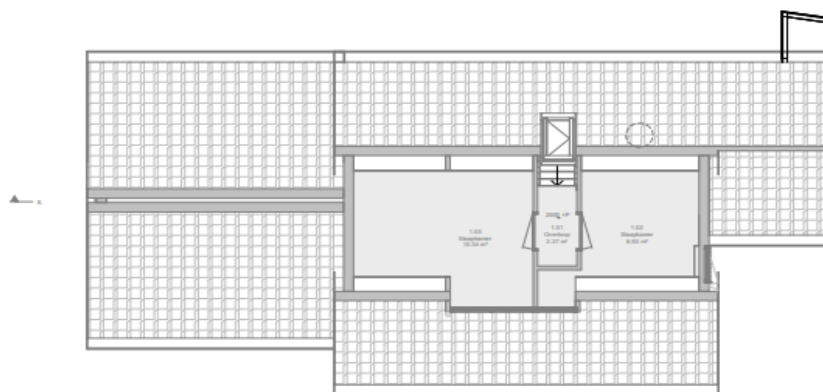

Bestaande 1e Verdieping

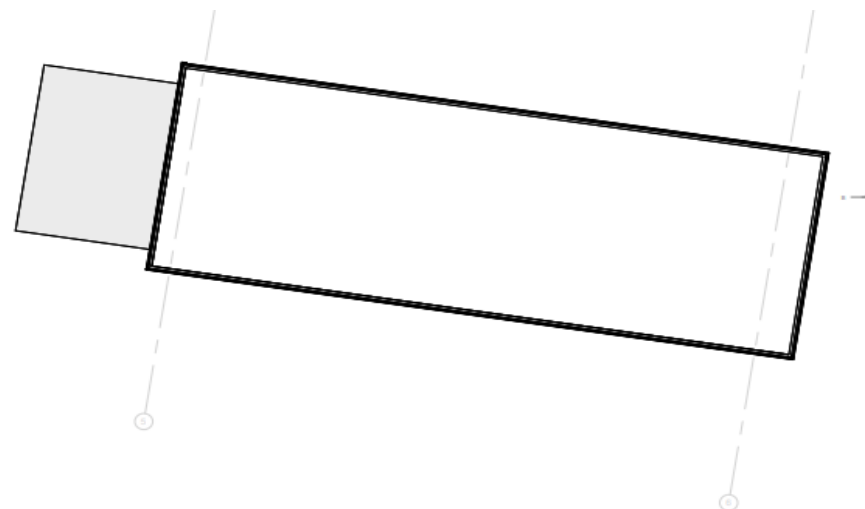

Nieuwe 1e Verdieping

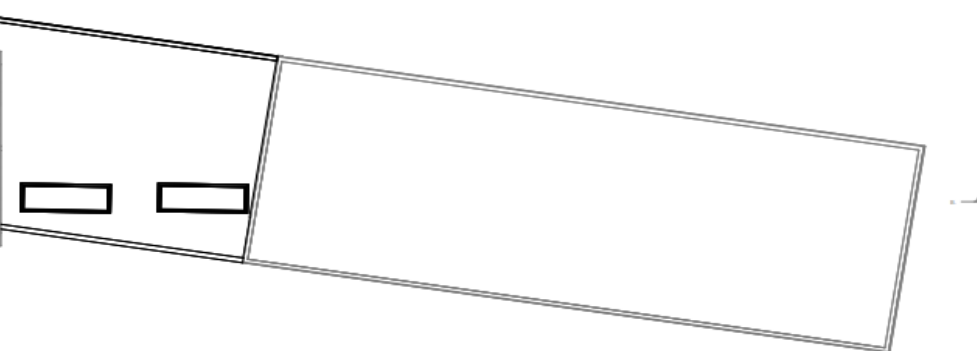

BBL
Artikel 4.95 sterkte bij brand
Artikel 4.17 tijdsduur niet bezwijken

Tijdsduur van brandwerendheid bedraagt ten
minste 30 minuten tot bezwijken van
de constructie

861900-D