
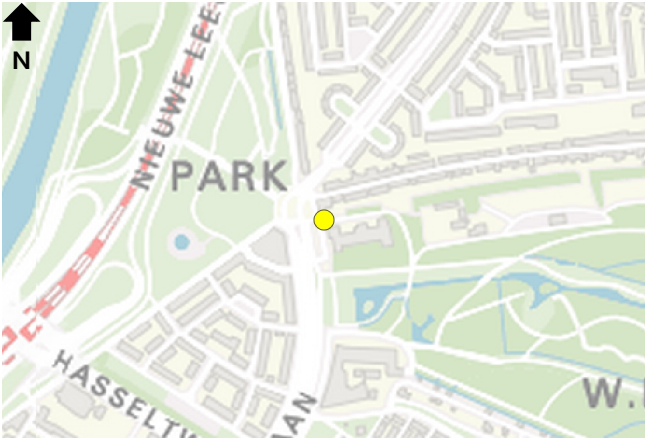


Algemene gegevens

Type	Boom niet vrij uitgroeiend	Beheerder	Gemeente
- gedetailleerd		- gedetailleerd	R&E_VOR_Bomen
Soortnaam	Populus nigra 'Italica'	Eigenaar	Gemeente
- Nederlands	Italiaanse populier	- gedetailleerd	Gemeente Amsterdam
- boomgrootte		Onderhoudsplichtige	
Meerstammig		Beheerafspraak	Boom - BOOM IN BEPLANTING
Jaar van aanleg (leeftijd)	195570 jaar	Omgevingsrisicoklasse	2. Gemiddeld
Standplaats	Gras- en kruidachtigen	Controlefrequentie BVC	Eens in 3 jaar
- gedetailleerd	Bloemrijk gras	Jaar volgende inspectie	2026
Beschermingsstatus	Monumentale boom	Cyclus segment	A
- gedetailleerd		Actuele opkroonhoogte	Onbereikbaar, snoei-ingreep ongewenst
Groeifase		Beoogde opkroonhoogte	
Actuele ecostatus		Beleid opmerkingen	
		Memo (algemeen)	
Beheergebied	Oud-Noord	Stadsdeel	Noord
Openbare ruimte	W.H. Vliegenbos	Woonplaats	Amsterdam
Buurt	Vliegenbos	Gemeente	Amsterdam
Wijk	IJplein/Vogelbuurt	Sportterrein	
		Deelsportcomplex	
		Postcode	

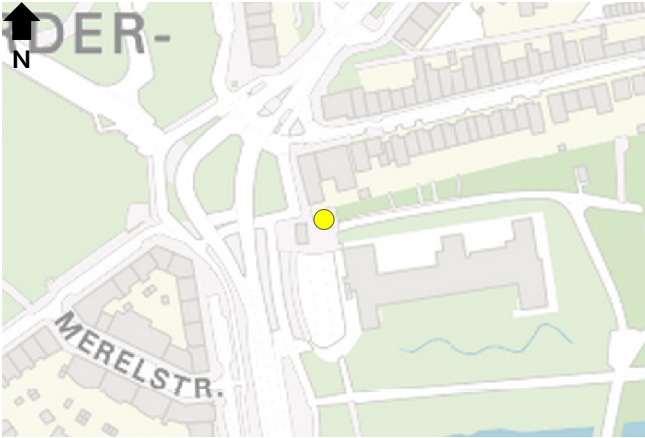

Algemene gegevens - Boomvoorzieningen

<<Niet ingevuld>>

Algemene gegevens - Memo

<<Niet ingevuld>>

BVO

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.	Iepziekte status
Boomveiligheidsonderhoud (BVO)	11-01-2024	Tree-O-Logic		Juist	150 cm	1,5 m. en groter	g. 24 m. en hoger	Bereikt		c. Onvoldoende	c. Achterstallig boombeeld	Risicoboom	b. 5 tot 15 jaar	

BVO - Opmerkingen

11-01-2024	<Geen data>
------------	-------------

BVO - Foto's

Datum	Foto's
11-01-2024	



BVO - Gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
11-1-2024	Stam	Mechanisch defect	Rotting stam	Stambreuk		
11-1-2024	Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak(ken) (m)			

BVO - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Moederbestek	Bestek	Toelichting
11-01-2024	Tree-O-Logic	Snoeien - grof dood hout verwijderen (q)		< 1 jaar	16-1-2024	Overige maatregelen		-	-	In afwachting NTO.
11-01-2024	Tree-O-Logic	NTO (Nader Technisch Onderzoek) (q)		< 1 jaar	16-1-2024	NTO (Nader Technisch Onderzoek)	Breukvast < 2 meter	-	-	De urgentietermijn van dit besluit is automatisch overgenomen uit het maatregelvoorstel omdat er geen urgentie is ingevuld bij het besluit. Rotting stam.
11-01-2024	Tree-O-Logic	Onderhoudssnoei (q)		< 1 jaar	13-2-2024	Onderhoudssnoei		-	-	Dit maatregel besluit is automatisch genomen op basis van laatste BVO inspectiegegevens

BVR

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.
Boomveiligheid (BVR)	22-07-2022	Tree-O-Logic		Juist			g. 24 m. en hoger			b. Voldoende	b. Regulier boombeeld (HB)	Risicoboom	c. > 15 jaar

BVR - Opmerkingen

22-07-2022	<Geen data>
------------	-------------

BVR - Foto's

Datum	Foto's
22-07-2022	

BVR - Gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
22-7-2022	Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak(ken) (m)	Takbreuk		
22-7-2022	Stam	Mechanisch defect	Beschadigd bastweefsel	Stambreuk		

BVR - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Moederbestek	Bestek	Toelichting
22-07-2022	Tree-O-Logic	Snoeien - grof dood hout verwijderen (q)		< 1 jaar				-	-	
22-07-2022	Tree-O-Logic	Jaarlijkse inspectie (q)		< 1 jaar				-	-	

Nader technisch onderzoek (NTO)

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon.	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.
NTO	01-11-2024	Pius Floris Amsterdam	Juist	Juist	142 cm	1,0 tot 1,5 m.				b. Voldoende	h. Niet van toepassing (te vellen boom)	Risicoboom	f. Niet van toepassing (te vellen boom)

Nader technisch onderzoek (NTO) - Foto's

Datum	Foto's
01-11-2024	

Nader technisch onderzoek (NTO) - gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
1-11-2024	Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak(ken) (m)	Takbreuk		
1-11-2024	Stam	Mechanisch defect	Afgestorven bast		oude bliksemschade	

1-11-2024	Stamvoet	Mechanisch defect	Klankafwijking	Stambreuk
-----------	----------	-------------------	----------------	-----------



1-11-2024	Algemeen	Algemeen	Scheefstand
-----------	----------	----------	-------------



Nader technisch onderzoek (NTO) - conclusies en advies onderzoek

Datum	Status onderzoek	Conclusie en advies onderzoek	Opmerking advies	NTO Aanvullend onderzoek	Advies duurzame instandhouding
1-11-2024	Onderzoek na vervolg afgerond	Uit het onderzoek is gebleken dat er een zeer ernstige holte aanwezig is in de stamvoet met op een groot gedeelte van de omtrek te weinig restwand. Dit levert een verhoogde kans op stambreuk op. Gezien de locatie met een hoge gevaarzetting is het noodzakelijk de boom te verwijderen.	<<Niet ingevuld>>	nvt	De boom is niet duurzaam te behouden.

Nader technisch onderzoek (NTO) - Metingen


Foto



Foto



Foto

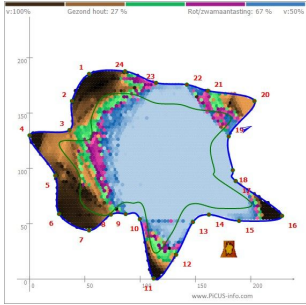

Boomveiligheidsinspecties (NTO) - maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
01-11-2024	Pius Floris Amsterdam	Vellen (boom verwijderen) (q)		< 3 maanden (spoed)	12-3-2025	Eco fase 1 kandelaberen kroon		In de lijn van het advies van de CBH en het advies van de boomadviseur stadseel Noord (WO) is de maatregel 'vellen' gewijzigd in 'Ecofase 1, kandelaberen boom'. Geen F&F aspecten. Het besluit van de CBH is negatief. Echter is de beheerder van mening dat de boom niet duurzaam en veilig is te behouden. De metingen geven aan dat de restwand onvoldoende blijkt, ook na een SIA berekening met de volgende onderbouwing; (zie de SIA metnig in Documenten). De Italiaanse populier scoort een veiligheidsfactor = 2,7 en de norm = 1,5. Dus de boom heeft een extra +1,2 als het ware. Maar let op: dat is 'lichaamstaal'. M.a.w. de SIA-berekening vertaalt de windvang (boomhoogte, kroonvorm, dbh, windprofiel; zie onderstaande afbeelding) naar een theoretische sterkte - in dit geval dus 2,7 – zonder gebreken, aantasting of schade. Vergelijk dit met het voorblad van een analyse van een trekproef. De benodigde restwand wordt berekend aan de hand van veiligheidsfactor 2,7. Omdat 2,7 hoger is dan 1,5 is de benodigde restwand slanker. Dat is het doel van de SIA-methode: aan de hand van de windvang de minimale restwanddikte bepalen. Hier is dat t/R=0,56 (meer dan Mattheck 0,3 vanwege H=30m); t=restwand, R=straal. Verdere toelichting ON; "Door de boom te toppen gaat het rottingsproces alleen maar sneller. Als je het veilig wil maken moet er zeker de helft af. Of de boom dat gaat trekken is een tweede vraag".

Ecoscan

				Holte in stam	Holte in kroon	Holte in stamvoet	Spechtengat stam	Spechtengat kroon	Nest in kroon	Nestkast	Vleermuiskast	Nestelgelegenheid	Anders	Flora fauna opmerkingen	Geen belem. kap			
Datum	Inspecterende organisatie	Stamdiameterkl.	FF Aspecten													Opmerking algemeen	Overzichtsfoto	Detailfoto
1-11-2024	Pius Floris Amsterdam		Geen flora en fauna	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐			

Ecoscan - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
-----------------	-------------------	-----------	-----------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------

NEN

Datum	Inspecteur	Oppervlakte	NEN Conditie score
12-6-2024	Simeon Schulze		3
20-6-2023	Martijn Nooij		4
23-6-2022	Melvin		3

NEN - Gebreken

Datum	Gebrek	- Type	- Soort	Belang	Intensiteit	Omvangpercentage	Oppervlakte	Overlap	NEN Conditie score
12-6-2024	Geen gebrek					94			
12-6-2024	Afsterving			ernstig	Eindstad ium	6			3
20-6-2023	Afsterving			ernstig	Eindstad ium	1			2
20-6-2023	Scheutlengte			ernstig	Beginstad ium	99			4
23-6-2022	Afsterving			ernstig	Gevorderd Stad ium	10			3
23-6-2022	Bladontwikkeling			serieus	Beginstad ium	20			1
23-6-2022	Geen gebrek					40			
23-6-2022	Scheutlengte			ernstig	Beginstad ium	50			3
23-6-2022	Wondreactie			gering	Beginstad ium	10			1