

Omgevingsvergunning Eigen Dienst

Ons kenmerk: 0539395195

DSO-nummer: 2026060900551

Indieningsdatum: 11-6-2026

Aanvraag: in het kort

Op 11-6-2026 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: vervangen van twee schotten door twee stuwen in a-watergang RS344 gelegen bij Biedonkpad 2, te Hilvarenbeek, kadastraal HVR00P2191.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel mag volgens de wet deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit nemen (bevoegd gezag).

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

De gevraagde vergunning als bedoeld in lid 1 artikel 2.2 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan Waterschap de Dommel te Boxtel.


De vergunning gaat over het vervangen van twee schotten door twee stuwen in A-watergang RS344 te Hilvarenbeek, kadastraal HVR00P2191.

Aanvraag

Aanleiding

In de RS344 zijn een aantal jaren geleden 2 schotten geplaatst met als doel water te conserveren. Om een meer permanente en constructievere oplossing te maken zullen de schotten op dezelfde locatie vervangen worden door twee stuwen.

Op onderstaande kaart zijn de locaties van de stuwen aangegeven.

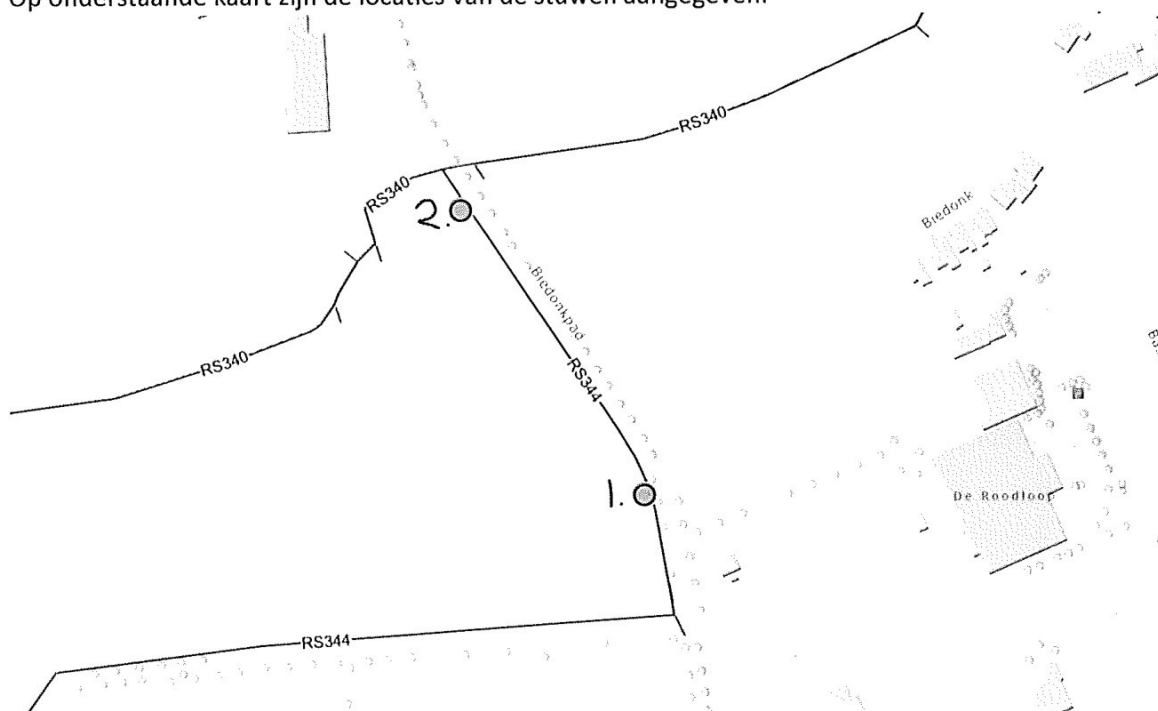

Toetsing

Hoe het besluit tot stand is gekomen leest u hieronder. Hier leest u aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst. En wat de motivering is om de vergunning te verlenen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;

- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

In de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel wordt nader uiteengezet hoe het waterschap omgaat met zijn bevoegdheid om vergunning te verlenen. Deze beleidsregels vormen het toetsingskader voor vergunningsplichtige activiteiten in het watersysteem. Getoetst wordt of een activiteit geen nadelige gevolgen voor het watersysteem met zich meebrengt. Gelet op de aan het waterschap toegekende taken, waarbij een verdere ontwikkeling van het watersysteem wordt beoogd, zijn deze beleidsregels niet van toepassing op de verlening van een Vergunning Eigen Dienst.

Beleidcontext

Met de uitvoering van deze wateractiviteit(en) wordt voldaan aan de volgende opgave uit het Waterbeheerprogramma 2022-2027:

- Voldoende water; om het water in een droge periode te reguleren en vast te houden in het gebied. Zonder overlast te veroorzaken in natte periodes. Dit gebied heeft een zeer lage gemiddelde lage grondwaterstand, door het plaatsen van deze stuwen wordt de grondwaterstand verhoogd.

Uitvoering activiteiten

Op deze locatie worden de huidige schotten vervangen door stuwen aangelegd met de volgende kenmerken:

Breedte stuw 1	: 1,66 m
Hoogte stuw 1	: 1,70 m
Breedte stuw 2	: 1,66 m
Hoogte stuw 2	: 1,70 m
Materiaal	: Beton

Doel

De huidige schotten zijn na een aantal jaren toe aan vervanging i.v.m. erosie. Door de schotten te vervangen door twee stuwen wordt een meer permanentere en gecontroleerde oplossing voor het beheren van het water in de RS344 gecreëerd.

MER-beoordeling

Op grond van bijlage V van het Omgevingsbesluit is geen MER-beoordelingsplicht benodigd.

Te verwachten effecten

Voor deze aanpassingen is een uitgebreid hydrologisch onderzoek uitgevoerd. Conclusie uit dit onderzoek is dat er met behulp van de twee stuwen over een lengte van 650 meter een maximale

verhoging van 60 cm van de waterstand zal zijn. Bij deze verhoging blijft het water circa 10 cm onder het maaiveld van het laagstgelegen perceel. De grondwaterstanden rondom de watergang zullen een maximale stijging van 50-60 cm nabij de stuw (vooral in het natte seizoen) laten zien. Deze hogere grondwaterstanden zullen geen problemen opleveren in het nabij gelegen stedelijk gebied.

Omgevingsaspecten

De voorgenomen werkzaamheden betreffen uitsluitend het vervangen van de schotten door een definitieve, beter regelbare oplossing met dezelfde functie en zonder aanvullende gevolgen voor de omgeving. Daarom werd geen aanleiding gezien voor een nieuwe informatie- of participatieronde.

Gevolgde procedure

De aanvraag voor deze vergunning eigen dienst is gepubliceerd in het Waterschapsblad. Deze vergunning eigen dienst en de eventueel bijbehorende stukken die op dit plan betrekking hebben worden eveneens gepubliceerd in het Waterschapsblad, en liggen gedurende 6 weken ter inzage vanaf de dag na deze bekendmaking. De aanvraag vergunning eigen dienst en bijlagen zijn digitaal te raadplegen via de website: <https://www.dommel.nl/bekendmakingen>

Ondertekening <datum> 11-6-2026

Het dagelijks bestuur, namens dezen,



Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder "aanvragen en regelen").

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

