


Renvooi

Argeneen

Maten in millimeters en in het werk controleren.
Prestaties allen ter indicatie.
Voor bouwkeuringe detail, zie tekening architect.
Breedte van voorzieningen volgens opgegeven architect en/of volgens de in de gemeente geldende voorschriften.
Nauwkeurigheid van constructies en gereedschapsconstructies die indicatief en dienen aan de hand van bouwkeuringe te worden geverifieerd.
Op tekening aangegeven constructies van veranderingen, constructies en gereedschapsconstructies dienen door derden in detail te worden uitgevoerd.
Het gemeente nieuwe benodigdheden P&L.
Aan digitale tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

- 11 kolom op vloer / hand
12 kolom onder vloer
- beton
dragende wanden onder vloer: hals wanden
metaswerk: overlig
ligtaal op vloer
ligtaal op vloer, lichte schiedingswand
draagstructuur systeemvloer/dakplaat
- VS - versterkte strook in vloer
P&L - profiel betonlaag


algemeen: ondersabeling stalen kolommen



algemeen: schotjes in ligger aanbrengeen t.p.v. oplegging wand of kolom




algemeen: alle lussen a=8mm

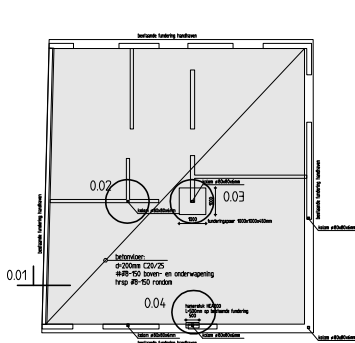


fundering en begane grondvloer

beton met gewicht van 2500000 kg/m³ en 2500000 kg/m³

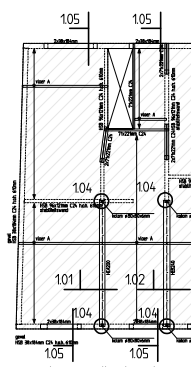

eerste verdiepingvloer


beton met gewicht van 2500000 kg/m³ en 2500000 kg/m³

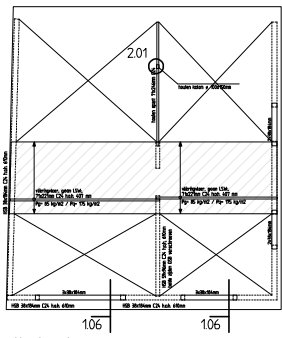


vloeringvloer




kapplan

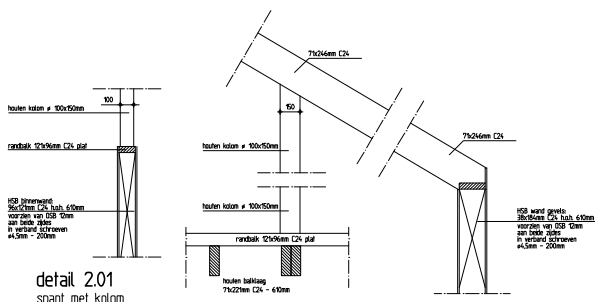


detail 2.01
span met kolom




detail 1.05
2x38x184mm




detail 1.06
3x38x184mm




detail 1.07
4x38x184mm




detail 1.01
balklaag in HEA200




detail 1.02
balklaag in HEB240




detail 1.03
balklaag in IPE240




detail 1.04
kolom onder liggers




detail 0.01
basisdetail begane grondvloer



detail 0.02
kolom op vloer



detail 0.03
kolom op vloer ter plaatse van poer



detail 0.04
kolom op bestaande fundering met hamerstuk

algemeen:	alle maten in het werk te controleren, conform tekening architect maatvoering in mm haak- en stormarkers om en on aanbrengeen oplegginge balken en lateren 150mm, tenzij anders vermeld dragend metselwerk in houtskeletbouw uitvoeren			
	wapening in hart vloer op zandbed standaard #8-150, tenzij anders vermeld vloeren op zandbed LOS houden van overige constructies wapening in sloven standaard #8-8, tenzij anders vermeld funderingsrapport conform n.v.t. conform vigerende normen en voorschriften (eurocode), anno 2012 houtkwaliteit C18 (rijpde vurehout), tenzij anders vermeld bij hellende daken: aan de dakplaten moet schijfwerking worden ontleend, conform opgegeve leverancier bij platte daken (houten balklaag): onderlaymentplaten in verband aanbrengeen lvm schijfwerking			
staalkwaliteit:	walsprofielen S 235 JR kokerprofielen S 275 JR ankerbouten 4.6 (gerold) montagebouten 8.8 (gerold en verzinkt) lussen min. a=4mm alle verholen stalen onderdelen thermisch verzinken werkplaattekeningen, verbindingen en ankerplannen door derden aan te leveren staalbeton S A, 2.5 afwerking volgens het bestek c.q. omschrijving opdrachtgever			
noodoverstort:	laagste punt: 40mm boven het laagste punt van het dakvlak doorlast: minimale hoogte 100 mm breedte: minimaal 200 mm per 100 m² dakvlak gelijmatig verdeeld, doch zeker bij de vier hoeken			
	STANDAARD ANKERPLAN (tenzij anders aangegeven)			
	steek 70mm steek 100mm steek 120mm en groter	M16 (4.8) ankerbouten M20 (4.6) ankerbouten M24 (4.6) ankerbouten	voetplaten dik 12mm tenzij anders aangegeven voetplaten ondersabelen met krimprijpe mortel minimale kwaliteit K70	
betonkwaliteit:	fundering vloer woning vloer uitrijt balk + kolom binnen balk + kolom buiten wapeningsslag	beton C20/25 milieuklasse XC3 beton C20/25 milieuklasse XC1 beton C20/25 milieuklasse XC4 beton C20/25 milieuklasse XC4 beton C20/25 milieuklasse XC1 XF3	30mm dekking 20mm dekking 30mm dekking 40mm dekking 40mm dekking	
Indien fundering op staal wordt toegepast, ondergrond controleren tot minimaal 1000mm onderzijde fundering Waar nodig grondverbetering van zuiver zand, zand verdichten in lagen van maximaal 250mm				
wijziging	datum:	omschrijving		
G				
B				
A				
	13.07.2025	basisteekening		
werk:				
Verbouwing woonhuis Grotevries 8 6223 AE Maastricht				
onderdeel:	hout-, staal- en betonconstructie	wijziging 0	schaal: 1:100 / 1:20 get:	proj.nr: 25_6028 tek.nr.: AC-001 (A1)