

Bijlage 3

Verordening 'kleinschalig kamperen Sluis'

Beleidsregels brandveiligheid kampeerterreinen

Beleidsregels Brandveiligheid Kampeesterreinen

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Sluis van 30 september 2010.

Inhoud

Hoofdstuk 1 Inleiding

- 1.1 Inleiding
- 1.2 Doelstelling
- 1.3 Totstandkoming
- 1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 Wettelijk kader

- 2.1 Inleiding
- 2.2 Wet Ruimtelijke Ordening, Nota Kamperen en de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)⁴
- 2.3 Brandweerwet 1985, Wet veiligheidsregio's en Brandbeveiligingsverordening
- 2.4 Woningwet, Bouwbesluit en Gebruiksbesluit
- 2.6 Wet milieubeheer
- 2.7 Verwevenheid brandveiligheid
- 2.8 Juridisch kader

Hoofdstuk 3 Overgangsregeling

Hoofdstuk 4 Beleidsregels brandveiligheid kampeesterreinen

Definities en termen

Paragraaf I Bereikbaarheid

Paragraaf II Inrichting terrein

Paragraaf III Installaties

Paragraaf IV Gebruiksvoorschriften

Paragraaf I Bereikbaarheid

Paragraaf II Inrichting

Paragraaf III Installaties

Paragraaf IV Gebruiksvoorschriften

Bijlage 1: Regeling: "Veilig omgaan met flessengas"

Bijlage 2: Naslagwerken

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Inleiding

Wie in de provincie Zeeland wil kamperen, kan kiezen uit bijna 200 grotere en ruim 300 klein-schalige kampeerterreinen en mini-campings. De gemeente Sluis telt bijna 100 kampeerterreinen en mini-campings.

De verbindingen via de Deltadammen, Zeelandbrug, Oosterscheldekering en Westerscheldetunnel hebben de toeristenstroom sterk doen groeien. De kuststrook met het aanliggende strand spelen hierbij een bijzondere rol. Bijna overal ligt achter deze stranden een fraaie duinenrij. Naast de kust zijn ook het Veerse Meer, de Grevelingen en de Oosterschelde de grote trekpleisters.

Het toerisme is van grote betekenis voor de Zeeuwse en Sluisse economie. Het toerisme zorgt jaarlijks voor een grote omzet en de werkgelegenheid van vele duizenden personen. Het aantal toeristische overnachtingen in Zeeland ligt tussen de dertien en de veertien miljoen per jaar.

1.2 Doelstelling

Op het gebied van brandveiligheidsvoorschriften voor kampeerterreinen is in Nederland evenwel weinig beschreven. Een belangrijke oorzaak waarom op het gebied van brandbeveiliging op kampeerterreinen nog weinig is gedaan, is het feit dat er op dit moment geen uniforme wetgeving voor handen is waarin de brandveiligheidsvoorschriften zijn opgenomen, waaraan nieuwe of bestaande kampeerterreinen dienen te voldoen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld bouwwerken waarbij in het Bouwbesluit zeer gedetailleerd is weergegeven waaraan het bouwwerk dient te voldoen. Bovendien zijn de voorschriften ten aanzien van de brandveiligheid in verschillende rechtsgebieden ondergebracht. Hierbij kan gedacht worden aan het Bouwbesluit, het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, de Bouwverordening, de Wet milieubeheer, de Brand-beveiligingsverordening en de Algemeen Plaatselijke Verordening. Door het gebrek aan landelijk vastgestelde regels alsmede de versnippering van de brandveiligheidsvoorschriften is het voor eigenaren van kampeerterreinen niet altijd duidelijk hoe alles precies in elkaar zit. Door deze onduidelijkheid kunnen de voorschriften van gemeente tot gemeente verschillen.

De leemte in het ontbreken van specifieke brandveiligheidsvoorschriften voor kampeerterreinen wordt ondervangen met het vaststellen van beleidsregels. De onderhavige Beleidsregels Brand-veiligheid Kampeerterreinen hebben in eerste instantie tot doel brandveiligheidsvoorschriften voor bestaande en nieuwe kampeerterreinen nader te specificeren. Tevens hebben zij tot doel om alle voorschriften die vanuit verschillende wet- en regelgeving over het kampeerterrein en de bouw-werken op het kampeerterrein worden uitgestort in één document op te nemen. De vaststelling van deze beleidsregels vindt steun in artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De Beleidsregels zijn ontleend aan de Handreiking brandveiligheid kampeerterreinen Zeeland 2007 zoals die door de Veiligheidsregio Zeeland op 1 juni 2007 aan de Zeeuwse gemeenten werd aangeboden. Doel hiervan was om de brandveiligheidsvoorschriften tussen gemeenten in de provincie Zeeland onderling op elkaar af te stemmen.

1.3 Totstandkoming

De Beleidsregels Brandveiligheid Kampeerterreinen zijn in samenwerking tussen de Veiligheids-regio Zeeland en een aantal betrokken gemeenten (Sluis, Schouwen-Duiveland, Tholen, Noord-Beveland en Veere) tot stand gekomen. Bij de totstandkoming van dit beleid is bovendien rekening gehouden met de haalbaarheid van de opgenomen voorwaarden. De geformuleerde voorwaarden zijn een minimumniveau. Exploitanten van kampeerterreinen zijn vrij om aanvullende brand-veiligheidsvoorzieningen te treffen. Dit wordt zelfs toegejuicht, maar het kan niet worden afge-dwongen.

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader beschreven. In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de brand-veiligheidsvoorschriften die in verschillende wet- en regelgevingen zijn ondergebracht. Daarbij komt men tot het inzicht dat er een leemte bestaat voor de brandveiligheidsvoorschriften voor kampeerterreinen. Hoofdstuk 3 behandelt de overgangsregeling.

In hoofdstuk 4 zijn de brandveiligheidsvoorschriften voor kampeerterreinen opgenomen. Deze voorschriften zijn in vier verschillende paragrafen ondergebracht. In de bijlage bij dit hoofdstuk is een begrippenomschrijving opgenomen. De overgangsregeling uit het derde hoofdstuk worden in hoofdstuk 4 nader toegelicht.

Hoofdstuk 2 Wettelijk kader

2.1 Inleiding

Om een goed beeld te krijgen van de brandveiligheidsvoorschriften die voor kampeerterreinen kunnen worden gesteld, dient wet- en regelgeving ten aanzien van kampeerterreinen nader onder de loep te worden genomen. Onderstaand worden de Wet ruimtelijke ordening, de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), de Brandbeveiligingsverordening, de Woningwet (Bouwbesluit, Gebruiksbesluit en Bouwverordening) en de Wet milieubeheer beknopt uiteengezet.

In deze uiteenlopende wet- en regelgeving worden voorschriften gesteld ten aanzien van kampeerterreinen en eventueel brandveiligheid. Het aspect brandveiligheid is helaas niet in één regeling vervat, maar in verschillende wetten, besluiten en vergunningen geregeld. Zo worden de eisen voor het brandveilig bouwen van een bouwwerk in het Bouwbesluit geregeld, de bereikbaarheid van het terrein in de Brandbeveiligingsverordening, het brandveilig gebruiken van bouwwerken in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) en brandveiligheid en de gevolgen voor het milieu in de Wet milieubeheer. Het is niet altijd duidelijk waarin wat is geregeld, laat staan hoe deze verschillende wetten en besluiten verweven zijn. Toch is afstemming tussen de voorschriften van de afzonderlijke wet- en regelgeving noodzakelijk. Niet alleen voor de exploitant, maar ook voor de toetsende overheid. Daarbij komt dat het stellen van voorschriften alsmede de uitvoering van de regels op verschillende niveaus zijn gesitueerd. In het ene geval worden de regels door het Ministerie opgesteld (zoals het Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit) en in andere gevallen door de gemeente (bijvoorbeeld de Brandbeveiligingsverordening en de APV). Door deze verscheidenheid is niet altijd voor een ieder duidelijk hoe nu alles met elkaar is verweven. Het onderstaande beoogt meer duidelijkheid te verschaffen.

2.2 Wet Ruimtelijke Ordening, Nota Kamperen en de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)

Ingevolge artikel 2.4.20 van de gemeentelijke APV is het verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd. Dit verbod geldt ook voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik voor korte perioden door de rechthebbende van een terrein. Het college kan ontheffing verlenen van dit verbod en doet dit door plaatsen aan te wijzen waarop genoemd verbod niet geldt.

Per 1 januari 2008 is de Wet op de Openluchtrecreatie komen te vervallen. Hierdoor moest het kampeerbeleid met ingang van deze datum op gemeentelijk niveau geregeld worden. Om het gemeentelijke kampeerbeleid in goede banen te leiden, is gekozen voor de strategie dat in goed overleg met de verschillende brancheorganisaties een aanvaardbaar en werkbaar gemeentelijk kampeerbeleid wordt ontwikkeld. Bij raadsbesluit van 20 december 2007 is het gemeentelijk kampeerbeleid, dat tot 1 januari 2008 gold, opnieuw vastgesteld en vastgelegd in de Nota Kamperen. De reguliere kampeerterreinen zijn bestemmingsplanmatig vastgelegd en de exploitatie 5

kan plaatsvinden conform de voorschriften voor de reguliere kampeerterreinen op basis van eerdergenoemde Nota Kamperen.

Kleinschalige kampeerterreinen zijn niet bestemmingsplanmatig vastgelegd. Dat heeft ertoe geleid, dat ook de APV ten aanzien van kamperen op onderdelen is gewijzigd. Voor het kleinschalig kamperen geeft het college ontheffing via de APV, onder de thans geldende voorwaarden.

Momenteel is een nieuw bestemmingsplan recreatie verblijfsterreinen in voorbereiding.

2.3 Brandweerwet 1985, Wet veiligheidsregio's en Brandbeveiligingsverordening

In artikel 12 van de Brandweerwet 1985 staat dat de gemeenteraad bij verordening regels vaststelt omtrent het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, voor zover daarin niet bij of krachtens de Woningwet of enige andere wet is voorzien. Uit dit artikel is de Brandbeveiligingsverordening ontstaan. Per 1 oktober 2010 vervalt de Brandweerwet. De Wet veiligheidsregio's treedt in haar plaats. Als gevolg hiervan vervalt de Brandbeveiligingsverordening 2009. Als gevolg daarvan is een nieuwe Brandbeveiligingsverordening vastgesteld, die per die datum in werking treedt. Op grond van artikel 2.1.a van deze Brandbeveiligingsverordening is het verboden zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en wethouders een inrichting in gebruik te hebben of houden. Deze plicht geldt alleen als aan een aantal criteria wordt voldaan:

- meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn;
- aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft;

- aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte personen dagverblijf zal worden verschaft.

In de Brandbeveiligingsverordening is in artikel 1 letter a een omschrijving van het begrip inrichting opgenomen. Hierbij wordt verwezen naar „een voor mensen toegankelijke ruimtelijke begrensde plaats”. Een kampeerterrein is te rangschikken onder deze definitie, waardoor, voor het in gebruik hebben van deze inrichting, een (gebruiks)vergunning noodzakelijk is (verbodsbepaling artikel 2). Aan deze vergunning worden op grond van artikel 2.2 van de gemeentelijke Brandbeveiligings-verordening voorwaarden verbonden in het belang van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen zoals die volgens het Gebruiksbesluit voor het brandveilig gebruiken van bouwwerken van kracht zijn.

De Brandweerwet en ook de Wet veiligheidsregio's geven aan dat burgemeester en wethouders tevens verantwoordelijk zijn voor een adequate bluswatervoorziening. Burgemeester en wethouders dienen zorg te dragen voor zodanige bluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid daarvan, dat de brandbestrijding te allen tijde zoveel mogelijk gewaarborgd is. De gemeente bepaalt, mede op basis van de lokale situatie, waar de grens ligt tussen de publieke plicht om voor voldoende bluswater te zorgen en de noodzaak voor anderen om dat te doen.

2.4 Woningwet, Bouwbesluit en Gebruiksbesluit

De Brandbeveiligingsverordening heeft geen betrekking op de bouwwerken die op het kampeerterrein zijn gesitueerd. Voor deze bouwwerken is de Woningwet van toepassing. In de Woningwet is in artikel 2 geregeld dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu technische voorschriften worden gegeven omtrent het bouwen van woningen, woonketen, woonwagens, andere

gebouwen en bouwwerken geen gebouw zijde, en de staat van bestaande woningen, woonketen, woonwagens, andere gebouwen en bouwwerken geen gebouw zijde. Deze voorschriften zijn opgenomen in het Bouwbesluit.

Het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) regelt vervolgens het brandveilig gebruik van bouwwerken. Ook zijn hierin eisen ten aanzien van brandveiligheidsinstallaties (brandmeldinstallatie, ontruimingsalarminstallaties) opgenomen.

Tevens is in het Gebruiksbesluit een stelsel in werking gesteld om controle uit voeren op het brandveilig gebruik van bouwwerken. Op grond van artikel 2.11.1 is voor bepaalde categorieën van bouwwerken een gebruiksvergunning verplicht. Hiervoor gelden de volgende criteria²:

- a. aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft;
- b. aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft.

Op grond van artikel 2.12.1 van het genoemde Besluit is het o.a. verboden om zonder of in afwijking van een gebruiksmelding een bouwwerk in gebruik te nemen of te gebruiken indien daar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn. Gezien het voorgaande zullen bouwwerken op een camping veelal onder de werkingssfeer van het Gebruiksbesluit vallen. Indien op een camping een overdekt zwembad, een recreatievoorziening (café) of een campingwinkel is gesitueerd, is het goed denkbaar dat daarin meer dan 50 personen aanwezig kunnen zijn. Hierdoor is doen van een melding dus verplicht.

2.6 Wet milieubeheer

De Wet milieubeheer heeft kortweg "de bescherming van het milieu" tot doel. Op grond van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer is het verboden om zonder een milieuvergunning een inrichting op te richten, te veranderen of de werking daarvan te veranderen en in gebruik te hebben. In deze vergunning worden nadere voorwaarden opgenomen om de bescherming van het milieu te waarborgen. Ook ten aanzien van brandveiligheid kunnen op grond van de Wet milieubeheer nadere regels worden gesteld. Brand in een object heeft immers niet alleen nadelige gevolgen voor het object alleen, maar ook voor de omgeving van het object (bijvoorbeeld rookschade).

In de Wet milieubeheer is niet alleen sprake van vergunningplichtige inrichtingen. Het is ondoenlijk om voor alle inrichtingen maatwerk te leveren en daarvoor een milieuvergunning af te geven. In artikel 8:40 van de Wet milieubeheer is opgenomen dat bij algemene maatregel van bestuur voor bepaalde categorieën van inrichtingen regels worden gesteld.

Voor kampeerterreinen is met name het Besluit horeca-, sport-, en recreatie-inrichtingen milieubeheer interessant. In artikel 1 van dit besluit is de werkingssfeer van dit besluit geregeld. Onder artikel 2.1.a lid 1 wordt aangegeven dat het besluit van toepassing is op inrichtingen waarbij uitsluitend of in hoofdzaak sprake is van een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar of een daaraan verwante inrichting waar tegen vergoeding logies worden verstrekt. Hierdoor zal bijvoorbeeld de kantine van een kampeerterrein onder de werkingssfeer van dit besluit vallen.

Verder is in dit zelfde artikel, onder a lid 3, geregeld dat ook inrichtingen waarin uitsluitend of in hoofdzaak recreatief nachtverblijf wordt geboden in ten hoogste 750 trekkershutten of op kampeerterreinen met een capaciteit van ten hoogste 750 kampeermiddelen onder de werkingssfeer van dit besluit vallen. Heeft een kampeerterrein een capaciteit van meer dan 750 kampeer-middelen dan is een milieuvergunning noodzakelijk. In artikel 5.1.b van het Besluit horeca-, sport-, en recreatie-inrichtingen milieubeheer is te lezen dat het bevoegde gezag (gemeente) nadere eisen kan stellen met betrekking tot de aanwezigheid van

brandbestrijdingsmiddelen, de veiligheid van toestellen en installaties voor gas of elektriciteit, en de veiligheid van de opslag van stoffen. In paragraaf 1.6 „veiligheid“ van het besluit zijn algemene voorschriften aangegeven die in het kader van veiligheid op de meldingsplichtige inrichtingen van toepassing zijn. Door toepassing van de voorschriften uit deze Beleidsregels wordt hierin voorzien.

Bovendien is het mogelijk dat op kampeerterreinen een gasflessendepot/opslagplaats is gelegen. Op grond van artikel 3.1.d, lid 1 is het Besluit horeca-, sport-, en recreatie-inrichtingen milieubeheer niet van toepassing op inrichtingen waar meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen. Als de

totale hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen meer is dan 10 000 kg, is een milieuvergunning nodig. Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen is de PGS 15 van toepassing.

In sommige gevallen is voor een kampeerterrein een milieuvergunning nodig omdat op het zelfde terrein een propaantank is gevestigd. Op grond van artikel 2.1 onder h, lid 1 van het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer is voor het bewaren van propaan in bovengrondse reservoirs met een inhoud van ten hoogste 13 m³ is geen milieuvergunning nodig en is een melding in het kader van het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer voldoende. Is de inhoud groter, dan is wel een milieuvergunning vereist.

2.7 Verwevenheid brandveiligheid

Uit het voorgaande komt duidelijk naar voren dat het aspect brandveiligheid in verschillende wettelijke regelingen is verankerd. In verschillende wetten worden immers vanuit verschillende achtergronden voorschriften opgenomen ten aanzien van brandveiligheid. In de gebruiksvergunning op grond van het Gebruiksbesluit worden voorwaarden opgenomen omtrent het brandveilig gebruik van bouwwerken. In de milieuvergunning op grond van de Wet milieubeheer worden voorwaarden opgenomen om de bescherming van de omgeving te waarborgen. Ondanks de verschillende invalshoeken raken de voorwaarden ten aanzien van brandveiligheid op een gegeven moment toch verweven met elkaar.

2.8 Juridisch kader

Zoals in de Inleiding is vermeld ontbreken er specifieke brandveiligheidsvoorschriften voor bestaande en nieuwe kampeerterreinen. Er bestaan geen duidelijke brandveiligheidsvoorschriften voor kampeerterreinen als geheel. Wat vooral ontbreekt zijn voorschriften gericht op de bereikbaarheid van kampeerterreinen en kampeermiddelen, bluswatervoorzieningen op en bij kampeerterreinen, middelen voor ontdekken van brand en de beheersbaarheid van brand. In deze leemte kan worden voorzien door het vaststellen van beleidsregels. Met de vaststelling van dergelijke beleidsregels wordt uitvoering gegeven aan artikel 2 van de Brandbeveiligingsverordening, dat bepaalt, dat het verboden is zonder of in afwijking van een door het college verleende gebruiksvergunning een inrichting in gebruik te hebben of te houden. Zoals hiervoor al is aangegeven valt een kampeerterrein onder de begripsomschrijving van een inrichting. Aan een gebruiksvergunningen kunnen voorwaarden worden verbonden. Met behulp van genoemde beleidsregels kan de gemeente greep houden op de brandveiligheid op kampeerterreinen. De basis voor de vaststelling van beleidsregels is artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit artikel bepaalt, dat een bestuursorgaan beleidsregels kan vaststellen met betrekking tot een hem toekomende bevoegdheid.

Hoofdstuk 3 Overgangsregeling

Het is niet mogelijk om de wereld binnen één dag te veranderen. Ook voor dit beleid geldt dat het niet mogelijk is om binnen één dag alle kampeerterreinen aan alle „nieuwe” voorschriften te laten voldoen. Bij het aanleggen van nieuwe kampeerterreinen, het herstructureren van of het uitbreiden van kampeerterreinen

kunnen de voorwaarden van dit beleid worden meegenomen. Voor bestaande kampeerterreinen zal een overgangstermijn gelden. 8

Door de exploitant van een kampeerterrein zal een plan van aanpak moeten worden opgemaakt om de kampeerterreinen aan de voorschriften van dit beleid te laten voldoen. In dit plan van aanpak zal moeten worden aangegeven hoe en binnen welk tijdsbestek aan de voorschriften zal worden voldaan. De termijn voor het maken en indienen van een plan van aanpak is situationeel afhankelijk. Per situatie zal beoordeeld moeten worden wat een redelijke termijn is om een gedegen plan van aanpak op te stellen.

Nadat het plan van aanpak is opgesteld en door het College van Burgemeester en Wethouders is goedgekeurd, zal het kampeerterrein conform de voorschriften moeten worden ingericht. De termijn voor de uitvoering is ook weer situationeel afhankelijk. Per situatie zal beoordeeld moeten worden welke de termijn is waarbinnen de voorzieningen dienen te worden getroffen. Hierbij spelen kenmerken als economische haalbaarheid, oppervlakte kampeerterrein, aantal kampeereenheden, aard van de te treffen voorzieningen en het aantal te treffen voorzieningen een rol. Als richtlijn kunnen de volgende termijnen worden gehanteerd:

kampeerterreinen met minder dan 100 kampeerplaatsen dienen binnen 3 jaar aan de voorwaarden van dit beleid te voldoen

kampeerterreinen met meer dan 100 kampeerplaatsen dienen binnen 5 jaar aan de voorwaarden van dit beleid te voldoen.

Hoofdstuk 4 Beleidsregels brandveiligheid kampeerterreinen

Definities en termen

In deze Beleidsregels wordt verstaan onder:

Aan- of uitbouw: Een op de standplaats en met het kampeermiddel verbonden bouw-werk of uitspringend deel, dat ten dienste staat van het kampeer-middel en door zijn ligging, constructie of afmetingen ondergeschikt is aan dat kampeermiddel.

Bijgebouw: Een op de standplaats en van het kampeermiddel vrijstaand bouwwerk, dat ten dienste staat van het kampeermiddel en door zijn ligging, constructie of afmetingen ondergeschikt is aan dat kampeer-middel.

Bouwen: Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een standplaats.

Compartiment: Dit is een cluster van niet permanente standplaatsen met een maxi-male oppervlakte van 1000 m². Binnen een compartiment gelden geen afstandcriteria ten aanzien van de overslag van brand. Tussen brandcompartimenten geldt wel een afstandscriterium van 5 meter.

Gasfles: Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen druk-houder die voorzien is van een aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter.

Gebouw: Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

Inrichting: Een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats.

(Brandbeveiligings- verordening)

Inrichting:

(Wet milieubeheer) Elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.

Kampeerterrein: Terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf.

Kampeermiddel: Tent, tentwagen, kampeerauto of caravan dan wel enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde, waarvoor ingevolge artikel 40 van de Woningwet een bouwvergunning vereist is; een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf (Wet op de openluchtrecreatie). 10

Kampeervereenkomst: Overeenkomst tussen de houder van een kampeerterrein en degene die een kampeermiddel plaatst of geplaatst houdt betreffende het plaatsen of geplaatst houden daarvan (Wet op de openluchtrecreatie).

Kleinschalig Een kampeerterrein voor ten hoogste 25 kampeermiddelen.

kampeerterrein:

Kampeervak: Cluster van kampeermiddel(en), aan- en bijbouwsels en voertuig(en).

NEN: Een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.

Niet permanente Een standplaats waarop een kampeermiddel gedurende een

standplaats: bepaalde periode aanwezig mag zijn. De maximale periode geldt vanaf 15 maart tot en met 31 oktober van elk kalenderjaar of een andere periode, welke is vastgelegd in het gemeentelijk kampeer-beleid.

Permanente standplaats: Een standplaats waarop een kampeermiddel gedurende het gehele jaar aanwezig mag zijn.

PGS: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.

Primaire bluswater- Mogelijkheid om middels een verbinding met de bluswatervoorziening

Voorziening: binnen drie minuten na aankomst, een tankautospuut direct en onafgebroken van bluswater te voorzien. (Dit is normaliter een onder druk staande voorziening, zoals een ondergrondse brandkraan) en ligt in beginsel op maximaal 40 meter van de brandweeringang van een object.

Secundaire bluswater- Mogelijkheid om binnen 15 minuten na aankomst met een lage druk

Voorziening: watertransport water op de brandhaard te hebben welke ligt op maximaal 2 x 160 meter = 320 meter van het object. (Dit is vaak open water met transport via één haler en één brenger, het zogenaamd "aanjaagverband" met 2 tankautosputten, maar kan ook een blus-waterriool zijn (< 5 meter opstelplaats 2e TAS).

Recreatief nachtverblijf: Het zich bevinden in een kampeermiddel tussen 22.00 en 06.00 uur.

Reglement: Het reglement waarin de voorwaarden met betrekking tot het gebruik kampeerterrein en het verblijf daarop.

Stacaravan: Een caravan of soortgelijk onderkomen op wielen, dat mede gelet op de afmetingen en constructie, kennelijk niet bestemd is om regelmatig en op normale wijze op de verkeerswegen en over grotere afstanden als aanhangsel van een auto te worden voortbewogen.

Standplaats: Het gedeelte van het kampeerterrein dat bestemd is voor het plaatsen of geplaatst houden van een kampeermiddel.

Paragraaf I Bereikbaarheid

Artikel 1 Vrijhouden van terreingedeelten ten behoeve van hulpverlening

1.1 De bij de inrichting behorende brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden en bereikbaar zijn voor blusvoertuigen, en wel zodanig dat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt.

1.2. Op het bij de inrichting behorende terrein moeten de beplanting, de parkeerplaatsen, de laad- en losplaatsen en de plaatsen waar goederen en afval worden opgeslagen of gedeponneerd, zodanig zijn gesitueerd, dat bij brand het oprijden en opstellen van de voertuigen en andere hulpmiddelen van de brandweer niet worden bemoeilijkt of belemmerd.

1.3. Ten behoeve van het verkeer van de hulpverlenende diensten moet een doorgaande route met een breedte van tenminste 3,5 meter en een hoogte van tenminste 4,2 meter vrij-gehouden worden. De doorgaande route moet verhard zijn op een wijze die geschikt is voor motorvoertuigen met een asbelasting van 10 ton (100kN) en een totaalgewicht van 15 ton (150kN).

1.4. Hekwerken en slagbomen die de route als bedoeld in 1.3 blokkeren moeten snel en gemakkelijk geopend kunnen worden. Indien deze zijn voorzien van een slot moeten passende voorzieningen worden aangebracht.

Paragraaf II Inrichting terrein

Artikel 2 Indeling en constructie terrein

2.1. De afstand van enig kampeervak tot de perceelsgrens is tenminste 5 meter.

2.2.1 Permanente standplaatsen, op nieuw aan te leggen terreinen of een gedeelte van een terrein waar sprake is van vernieuwing, dienen zodanig te zijn gesitueerd dat brand niet eenvoudig van het ene kampeervak naar een ander kampeervak kan overslaan. De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) tussen kampeervakken op permanente standplaatsen is tenminste 30 minuten. Hieraan wordt voldaan indien:

tussen de kampeervakken een vrije ruimte is van tenminste 5 meter;
een bouwkundige voorziening wordt getroffen, waardoor de WBDBO van 30 minuten conform de NEN 6068 en de NPR 6091 wordt bereikt.

2.2.2 Permanente standplaatsen, op bestaande terreinen, dienen zodanig te zijn gesitueerd dat brand niet eenvoudig van het ene kampeervak naar een ander kampeervak kan overslaan. De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) tussen kampeervakken op permanente standplaatsen is tenminste 20 minuten. Hieraan wordt voldaan indien:

tussen de kampeervakken een vrije ruimte is van tenminste 3 meter;

een bouwkundige voorziening wordt getroffen, waardoor de WBDBO van 20 minuten conform de NEN 6068 en de NPR 6091 wordt bereikt.

2.3.1 Niet permanente standplaatsen, op bestaande en nieuw aan te leggen terreinen of een gedeelte van een terrein waar sprake is van vernieuwing, dienen zodanig te zijn gesitueerd dat brandoverslag niet eenvoudig kan plaatsvinden. Hieraan wordt voldaan indien de standplaatsen zijn gesitueerd in een (brand)compartiment (BC) van maximaal 1000 m². De WBDBO tussen de brandcompartimenten is tenminste 30 minuten of een vrije tussenruimte van tenminste 5 meter. Een BC strekt zich niet uit over meer dan een perceel.

2.4. Bij kampeervakken voor niet permanente standplaatsen, niet gelegen in een brandcompartiment zoals genoemd in artikel 2.3.1 en artikel 2.3.2, is de WBDBO tussen deze kampeervakken tenminste 20 minuten. Hieraan wordt voldaan indien: tussen de kampeervakken een vrije ruimte is van tenminste 3 meter; een bouwkundige voorziening wordt getroffen, waardoor de WBDBO van 20 minuten conform de NEN 6068 en de NPR 6091 wordt bereikt.

2.5. De terreingedeelten tussen de kampeervakken dienen over de in de artikelen 2.2, 2.3 en 2.4 genoemde afstanden vrij te worden gehouden van aanbouwsels, opbergruimten, opslag en vaar- en voertuigen.

2.6. De opstelling van de kampeermiddelen dient zodanig te geschieden, dat de blusvoertuigen van de brandweer en andere hulpverlenende diensten te allen tijde enig kampeermiddel tot 40 meter kunnen benaderen.

2.7. Indien de toegang tot een bouwwerk en/of kampeervak dat voor het verblijf van mensen is bestemd, meer dan 40 meter is verwijderd van een doorgaande (openbare) weg, moet een verbindingsweg tussen die toegang of dat vak en het openbare wegennet aanwezig zijn die geschikt is voor brandweervoertuigen conform de voorwaarde 1.3.

2.8. Afhankelijk van de aard en omvang van het kampeerterrein moet ten behoeve van de hulpverlenende diensten, naast de reguliere toegang, één of meerdere toe- of (nood) uit-gangen aanwezig zijn. Dit ter beoordeling en goedkeuring van het bevoegd gezag.

Artikel 3 Bluswatervoorziening

3.1 Afhankelijk van de omvang van het kampeerterrein moet ten behoeve van de brandweer tenminste één primaire bluswatervoorziening aanwezig zijn. Naast een primaire bluswater-voorziening kan een secundaire bluswatervoorziening noodzakelijk zijn.

3.2 Een plan voor de bluswatervoorziening moet ter beoordeling en goedkeuring worden voor-gelegd aan de commandant van de gemeentelijke brandweer.

Artikel 4 Gasflessendepots en propaantanks

4.1 Gasflessendepots en propaantanks zullen aan de rand van het kampeerterrein moeten worden gesitueerd.

Paragraaf III Installaties

Artikel 5 Elektrische installatie(s)

5.1. De elektrische installatie van het kampeerterrein, inclusief de bouwwerken, moet tenminste voldoen aan het gestelde in het normblad NEN 1010, voorschriften

van het betreffende energiebedrijf waar het kampeerterrein bij is aangesloten en aan het Bouwbesluit.

5.2. Alleen elektrische installaties van kampeermiddelen die aan de gestelde in het normblad NEN 1010, de voorschriften van het betreffende energiebedrijf, de keuringsvoorschriften K57 van de KEMA en/of bouwbesluit voldoen, mogen aangesloten worden op de elek-trische installatie van het kampeerterrein. 13

Artikel 6 Gasinstallatie(s)

6.1. Gasinstallaties, waaronder leidingen en toebehoren voor propaan of butaan, moeten voldoen aan het gestelde in de normbladen NEN 1078 en/of NEN 2920 en NPR 2921; 1997 welke nader toegelicht zijn in de regeling "Veilig omgaan met flessengas" zoals die door de brandweer van de gemeente Sluis is opgesteld. De installaties moeten worden gekeurd conform de NPR 2577:2006

6.2. Gasslangen voor butaangas en propaangas moeten voldoen aan het bepaalde in het normblad NEN-EN 1763-1 welke nader toegelicht zijn in de regeling "Veilig omgaan met flessengas" (Bijlage 1) zoals die door de brandweer van de gemeente Sluis is opgesteld.

6.3. Gasflessen die zijn gevuld met autogas (LPG) mogen niet worden gebruikt en/of aanwezig zijn anders dan voor de aandrijving van hef- of transportvoertuigen.

6.4. De plaats van de gasflessen bij permanente standplaatsen moet zijn gemarkeerd met een daarvoor bedoelde sticker.

Artikel 7 Brandmeldings- en alarmeringsmiddelen

7.1. Afhankelijk van de indeling, compartimentering, grootte en ligging van het kampeerterrein dient op het terrein een alarmeringsvoorziening (b.v. omroepinstallatie, bel, sirene) aan-wezig te zijn om de gasten te kunnen waarschuwen voor eventueel dreigend gevaar.

Artikel 8 Blusmiddelen

8.1. Op het kampeerterrein dienen voldoende brandblusmiddelen aanwezig te zijn. De brand-blusmiddelen moeten worden aangebracht op de plaatsen zoals voorgeschreven op de bij de gebruiksmelding behorende plattegrondtekening(en) is aangegeven.

8.2. Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer en conform de NEN 2559 worden onderhouden

8.3. Brandslanghaspels moeten voldoen aan normblad NEN-EN 671-1.

8.4. Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en beveiligingssystemen moeten steeds:

voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;

in goede staat van onderhoud verkeren;

goed bereikbaar zijn;

als zodanig herkenbaar en zichtbaar zijn.

8.5. Ten minste eenmaal per twee jaar moet door een ter zake kundige het nodige onderhoud worden verricht en een controle worden gehouden op de reinheid en goede werking van de in artikel 8.2 genoemde draagbare blustoestellen.

Brandslanghaspels moeten ieder jaar worden gekeurd en onderhouden door een ter zake kundige.

Paragraaf IV Gebruiksvoorschriften

Artikel 9 Verbod voor roken/ open vuur en vuurwerk

9.1. Het is verboden op gedeelten van het kampeerterrein, waar dit op de gewaarmerkte inrichtingstekening als bedoeld in artikel 20 als zodanig is aangegeven, te roken.

9.2. Het rookverbod als bedoeld in artikel 9.1 moet, daar waar nodig, op opvallende plaatsen duidelijk staan aangegeven door middel van het opschrift "VERBODEN TE ROKEN" of door een gestandaardiseerd symbool overeenkomstig het gestelde in de norm NEN 3011. 14

9.3. Het verbod van open vuur als bedoeld in artikel 5.5.1 van de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening moet, daar waar nodig, op opvallende plaatsen duidelijk staan aangegeven door middel van het opschrift "VERBODEN VOOR OPEN VUUR"; of door een gestandaardiseerd symbool overeenkomstig het gestelde in de norm NEN 3011.

9.4. Indien het kampeerreglement (tussen exploitant en campinggast) het branden in een vuurkorf of vuurton toestaat, dient aan de volgende voorwaarden voldaan te worden:

- a. er moet voortdurend toezicht zijn van een meerderjarig persoon;
- b. de vuurkorf of -ton moet op een open plaats staan zodanig dat deze geen gevaar oplevert voor de omgeving;
- c. onder de vuurkorf, of -ton dient een niet brandbare onderplaat geplaatst te worden;
- d. een vuurkorf of -ton moet zodanig zijn opgesteld of uitgevoerd dat deze niet eenvoudig kan omvallen of kan worden omgestoten;
- e. de maximale hoeveelheid brandstof (niet anders zijnde dan schoon hout) in de vuurkorf of -ton bedraagt een $\frac{1}{4} \text{ m}^3$;
- f. de vuurkorf of -ton wordt niet verlaten alvorens het vuur gedoofd is;
- g. in de directe nabijheid van de vuurkorf of -ton staan voldoende blusmiddelen, één poeder- of sproeischuimblusser met een inhoud van tenminste 6 kilogram/liter of (een) emmer(s) gevuld met water (minimaal 10 liter) of zand, voor onmiddellijk gebruik gereed.

9.5. Indien het kampeerreglement barbecuen toestaat, dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

- a. er moet voortdurend toezicht zijn van een meerderjarig persoon;
- b. de barbecue moet op een open plaats staan die tenminste 2 meter rondom vrij is van opstallen, bomen en struiken;
- c. een barbecue moet zodanig zijn opgesteld of uitgevoerd dat deze niet eenvoudig kan omvallen of kan worden omgestoten;
- d. vaste brandstof (niet anders zijnde dan briketten of houtskool) in een barbecue mag alléén ontstoken worden met aanmaakblokjes, aanmaakvloeistof en/of aanmaakgel;
- e. de barbecue mag niet worden verlaten alvorens het vuur gedoofd is;
- f. in de directe nabijheid van de barbecue moet een blusmiddel in de hoedanigheid van (een) emmer(s) water of zand (minimaal 10 liter) voor onmiddellijk gebruik gereed staan.

Artikel 10 Afval

10.1. Afval moet worden verzameld in veilig opgestelde containers.

10.2. De afstand tussen afvalcontainers met een inhoud groter dan 5 m³ c.q. containerverzamel-plaatsen en een gebouw moet ten minste 5 meter bedragen, tenzij er tussen deze opslag en het gebouw een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van ten-minste 30 minuten is.

Artikel 11 Opslag van materialen

11.1. Het is verboden om voorwerpen of stoffen in de inrichting of in de omgeving daarvan zodanig op te slaan of neer te zetten, dat daardoor het gebruik van telefoons, blus-middelen, vluchtwegen en toegangswegen bemoeilijkt en/of geblokkeerd worden.

Artikel 12 Werkzaamheden, niet behorend tot de normale bedrijfssoefening

12.1. Bij het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden, waarbij brandgevaarlijke stoffen of gereedschappen worden gebruikt, waarvan het gebruik aanleiding kan geven tot het ontstaan van brand, moeten voldoende maatregelen zijn getroffen tegen het ontstaan van brand.

Artikel 13 Doorlopend toezicht

13.1. Gedurende de tijd dat personen in de inrichting aanwezig zijn, moet voor de naleving van de eisen van de gebruiksmelding een verantwoordelijk persoon oproepbaar zijn die de aanwijzingen van de met de controle belaste ambtenaren op eerste aanzegging uitvoert of doet uitvoeren.

13.2. Door of namens de eigenaar van het kampeerterrein moet er doorlopend op worden toegezien dat voor zover van toepassing:

vlucht- en toegangswegen, en aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;

vlucht- en toegangswegen goed bereikbaar zijn;

blusmiddelen, en aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;

blusmiddelen goed bereikbaar en bedrijfs gereed zijn;

de vastgestelde gedragsregels worden nageleefd.

Artikel 14 Periodieke controle

14.1. Ten minste eenmaal per jaar moet door een ter zake kundige het nodige onderhoud worden verricht en een controle worden gehouden op de reinheid en goede werking van, voor zover van toepassing zijnde, onderstaande voorzieningen: ontruimingsinstallatie(s);

brandkranen;

overige brandbestrijdings- en brandbeveiligingsmiddelen.

14.2. De met de controle belaste functionarissen van de gemeente kunnen tijdstippen bepalen en de wijze aangeven waarop één en ander moet worden beproefd.

Artikel 15 Brandveiligheidsinstructie

15.1. De eigenaar van het kampeerterrein moet in overleg met de commandant van de gemeentelijke brandweer een brandveiligheidsinstructie samenstellen ten behoeve van het personeel.

15.2. De brandveiligheidsinstructie moet:

- a. op de door de met controle belaste functionarissen van de gemeente aan te wijzen plaatsen worden opgehangen;
- b. aan alle niet- en permanente standplaatshouders kenbaar worden gemaakt;
- c. aan nieuw personeel bij indiensttreding te worden uitgereikt.

15.3. Het personeel dient te zijn geïnstrueerd in de voor hun functie geldende brandveiligheids-instructie.

Artikel 16 Gedragsregels

16.1. In de overeenkomst tussen de eigenaar van het kampeerterrein en de standplaatshouders voor niet- en permanente standplaatsen dienen gedragsregels opgenomen te worden c.q. dient verwezen te worden naar een huishoudelijk reglement waar die gedragsregels onderdeel van uitmaken.

16.2. In de in artikel 16.1 genoemde gedragsregels, die vooraf ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de commandant van de gemeentelijke brandweer, dient te worden verwezen naar de instructie "Hoe te handelen bij brand" en dienen voorts de volgende voorwaarden, regels en ver-wijzingen te worden opgenomen:

- a. elektriciteit-, gas-, en waterinstallaties moeten voldoen aan de wettelijke bepalingen;
- b. het verbod tot het gebruik van LPG-tanks, anders dan bestemd voor de aandrijving van motorvoertuigen en speciaal daartoe ingerichte wisseltanks voor de aandrijving van hef- en transportvoertuigen;
- c. het gebruik van flessengas (propaan of butaan) in flessen van maximaal 45 liter waterinhoud tot een maximum van twee flessen; leeg of vol;
- d. propaan- en butaanflessen mogen niet worden gevuld met LPG;
- e. Indien olieverwarming wordt toegestaan, dient de opslag van olie, maximaal 200 liter, in een vloeistofdichte bak geplaatst te zijn;
- f. het verbod tot het maken of gebruiken van open vuur, behalve voor koken, braden op kooktoestellen en verwarmingstoestellen met tevens verwijzing naar de regels ten aanzien van vuurkorven en barbecues;
- g. het verbod op parkeren op wegen, anders dan de daartoe ingerichte parkeerplaatsen;
- h. het advies om in kampeermiddelen op permanente standplaatsen goed werkende en op een adequate plaats gemonteerde rookmelders aan te brengen;

16.3. De eigenaar van het kampeerterrein dient er op toe te zien dat de voornoemde gedragsregels stipt worden nagekomen.

Artikel 17 Ontruimingsplan

17.1. De eigenaar van het kampeerterrein zal een door de commandant van de gemeentelijke brandweer geaccordeerd ontruimingsplan moeten bezitten.

Dit plan moet aanwezig zijn op een nader door de commandant van de gemeentelijke brandweer aangegeven plaats.

17.2. Op onregelmatige tijden moet een oefening van het ontruimingsplan plaatsvinden.

17.3. De met de controle belaste functionarissen van de gemeentelijke brandweer kunnen tijd-stippen bepalen waarop de ontruimingsoefeningen moeten plaatsvinden.

Artikel 18 Bewaking/controle

18.1. De met de controle belaste functionarissen van de gemeente moeten in acute situatie worden toegelaten. De bevelen of aanwijzingen door of namens de commandant van de gemeentelijke brandweer, gegeven in verband met de brandveiligheid, moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

Artikel 19 Gelijkwaardigheid

19.1. Indien niet is voldaan aan enig voorschrift, gegeven bij of krachtens de artikelen genoemd in de artikelen 1 t/m 18, moet de inrichting een mate van veiligheid bieden die tenminste gelijk is aan de mate van veiligheid die is beoogd met het desbetreffende bij of krachtens de artikelen genoemd in de artikelen 1 t/m 18 gegeven voorschriften. De commandant van de gemeentelijke brandweer zal moeten beoordelen of een toereikende veiligheid wordt bewerkstelligd.

19.2. Indien toepassing is gegeven aan het eerste lid en het betreffende voorschrift tevens valt te herleiden tot overwegingen van welstand, gezondheid, bruikbaarheid of energiezuinigheid, moeten die overwegingen daarbij in tenminste dezelfde mate in acht zijn genomen.

Artikel 20 Inrichtingstekening

20.1. De eigenaar van het kampeerterrein draagt er zorg voor dat de gemeente het bevoegd gezag de beschikking heeft over een actuele inrichtingstekening van het kampeerterrein. 17

20.2. De inrichtingstekening maakt in ieder geval het volgende duidelijk:

- a. aanduiding van brandblusmiddelen en brandblusvoorzieningen;
- b. aanduiding van bluswatervoorzieningen;
- c. aanduiding van bluswaterwinplaatsen;
- d. de ligging van permanente en niet-permanente standplaatsen;
- e. een exacte indeling van permanente en niet-permanente standplaatsen;
- f. de ligging van de centrumgebouwen;

Voorts moet de inrichtingstekening voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in artikel 2.11.2 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken.

20.3. Wijzigingen betreffende de inrichtingstekening dienen onmiddellijk kenbaar gemaakt te worden aan de gemeente. 18

Hoofdstuk 5 Toelichting op Beleidsregels brandveiligheid kampeerterreinen **Paragraaf I Bereikbaarheid**

Artikel 1 Vrijhouden van terreingedeelten ten behoeve van hulpverlening

1.1. Geen toelichting

1.2. Geen toelichting

1.3. De afmetingen zijn afkomstig uit de „Handleiding Bluswatervoorziening en bereikbaarheid“ 2003.

1.4. Voorkomen moet worden dat bij een calamiteit de brandweer in haar opkomst gehinderd wordt door afgesloten hekwerken en/of slagbomen. Om dit te voorkomen zullen passende voorzieningen moeten worden getroffen. Een passende voorziening die op een centrale plaats aangebracht kan worden is een brandweersleutelkuis/buis.

Paragraaf II Inrichting

Artikel 2 Indeling en constructie terrein

2.1. Geen toelichting

2.2.1 Om tegemoet te kunnen komen aan de vrije indeelbaarheid van kampeerterreinen, op nieuw aan te leggen terreinen of een gedeelte van een terrein waar sprake is van vernieuwing, is het begrip kampeervak opgenomen. Een kampeervak is een cluster van bijgebouwen, auto(„s) en kampeermiddel(en). De WBDBO tussen de kampeervakken moet tenminste 30 minuten bedragen. Het kampeervak blijft een theoretisch begrip. Het is moeilijk om deze fysiek op het kampeerterrein aan te geven. Afhankelijk van de plaatsing van bijgebouwen en auto's zal per situatie de kampeervakken moeten worden vastgelegd. De motivering van de WBDBO eis van minimaal 30 minuten voor permanente standplaatsen is:

Aansluiting bij het Bouwbesluit voor woonwagens.

Aanwezigheid van hogere vuurbelasting.

Er wordt geen eis gesteld aan het materiaal gebruik van de uitwendige scheidingscon-structie.

Kampeermiddelen zijn niet dan wel moeilijk te verplaatsen.

2.2.2 Om tegemoet te kunnen komen aan de vrije indeelbaarheid van kampeerterreinen, op bestaande terreinen, is het begrip kampeervak opgenomen. Een kampeervak is een cluster van bijgebouwen, auto(„s) en kampeermiddel(en). De WBDBO tussen kampeervakken moet tenminste 20 minuten bedragen. Het kampeervak blijft een theoretisch begrip. Het is moeilijk om deze fysiek op het kampeerterrein aan te geven. Afhankelijk van de plaatsing van bijgebouwen en auto's zal per situatie de kampeervakken moeten worden vastgelegd. De motivering van de WBDBO-eis van minimaal 20 minuten voor permanente standplaatsen is:

Aansluiting bij het Bouwbesluit voor woonwagens.


Aanwezigheid van hogere vuurbelasting.

Er wordt geen eis gesteld aan het materiaal gebruik van de uitwendige scheidingsconstructie.


Kampeermiddelen zijn niet dan wel moeilijk te verplaatsen.

Ter verduidelijking van het begrip kampeervakken gelden onderstaande figuren:

Figuur 1: 4 kampeervakken; onderlinge afstand groter dan 5 meter (3 meter voor bestaande situaties)

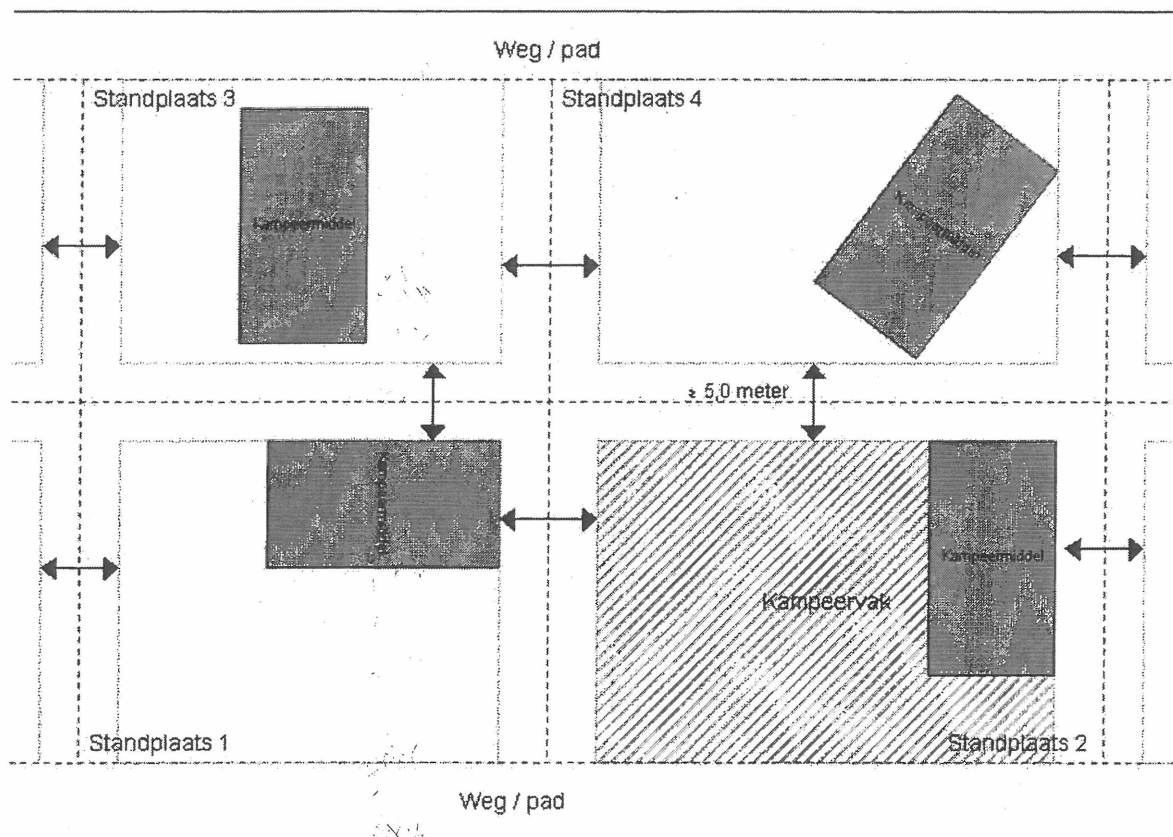

Figuur 2: kampeervak en plaatsing van auto/bijgebouw

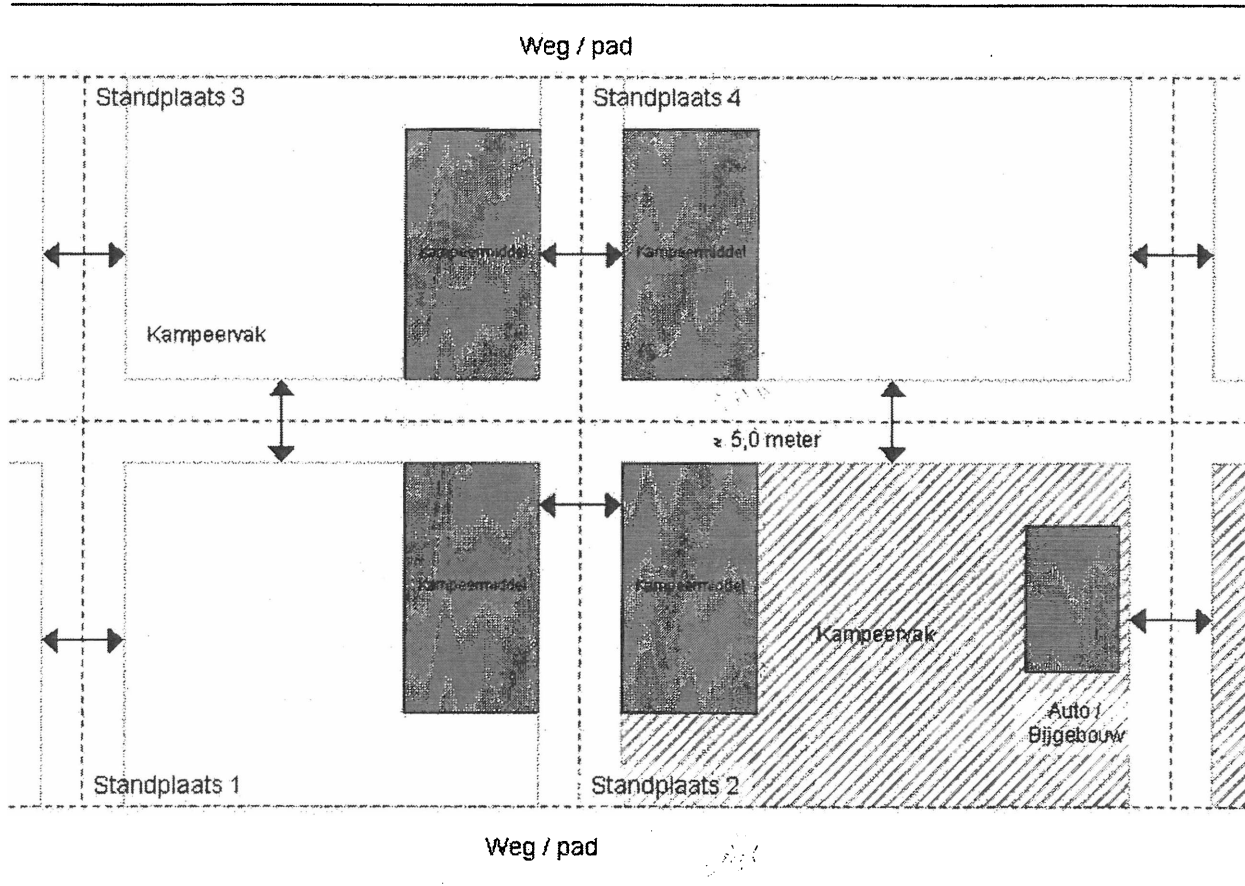

2.3.1 Niet permanente standplaatsen, op bestaande en nieuw aan te leggen terreinen of een gedeelte van een terrein waar sprake is van vernieuwing, dienen zodanig te zijn gesitueerd dat overslag van brand niet onbeperkt kan plaatsvinden. Dit kan worden gerealiseerd door niet permanente standplaatsen te situeren in een (brand)compartiment (BC) van maximaal 1.000 m² en waarbij de WBDBO tussen de BC'en tenminste 30 minuten bedraagt. Zo is het mogelijk om op een "overloop terrein", jeugd in tentjes te laten kamperen binnen een BC van 1.000 m².

2.4 Ook kan een snelle brandoverslag voor niet permanente standplaatsen, niet gelegen in een brandcompartiment, worden voorkomen, door een WBDBO tussen de kampeervakken van tenminste 20 minuten. Dit betekent dat in een dergelijk kampeervak de kleine tentjes bij een hoofdtent worden geschaard en er tussen deze kampeermiddelen geen afstand in acht genomen dient te worden. Het is aan de exploitant om een keuze te maken. Op het kampeerterreinen kunnen beide varianten worden gebruikt. Met de indeling in (brand) compartimenten van maximaal 1.000 m² die onderling gescheiden zijn met een WBDBO van tenminste 30 minuten, wordt beoogd de ongehinderde uitbreiding van een brand te beperken tot een gedeelte van het kampeerterrein. Daardoor hebben de campinggasten die zich niet in het gedeelte met de brand bevinden de gelegenheid veilig te ontkomen. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat de brand in korte tijd een zodanige omvang

aanneemt dat deze niet meer te beheersen is en kan maken dat er onacceptabel veel slachtoffers vallen.

2.5. Dit artikel is opgenomen om te voorkomen dat de vrije ruimten tussen kampeervakken worden volgebouwd.

2.6. Geen toelichting

2.7. Geen toelichting

2.8. Geen toelichting

2.9. Geen toelichting

Artikel 3 Bluswatervoorziening

Het voorzien van bluswater is in beginsel een gemeentelijke taak. De gemeente is echter niet in alle situaties verplicht te voorzien in een bluswatervoorziening. Bij het niet voor-handen zijn van (een toereikende) openbare bluswatervoorziening kan de gemeente een exploitant verplichten op eigen kosten te voorzien in een alternatieve bluswatervoorziening (op eigen terrein). Het aanwezig zijn van voldoende bluswatervoorziening zal steeds worden beoordeeld door de commandant brandweer. Hij kan voor dergelijke inrichtingen ook een "afpraak op locatie" bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ) maken, ten aanzien van de specifieke inzetbehoefte voor deze inrichting.

Basiseis:

Op of nabij (max. 40 meter) de ingang (toegang) van het kampeerterrein dient een primaire bluswatervoorziening aanwezig te zijn in de vorm van een (ondergrondse) brandkraan aangesloten op het (openbare) drinkwaterleidingnet met een capaciteit van tenminste 60 m³/uur.

Tevens dient een secundaire bluswatervoorziening aanwezig te zijn tot enig kampeermiddel of gebouw op het kampeerterrein op een afstand van maximaal 225 meter hemelsbreed, of 320 meter over de weg. De capaciteit van 60 m³/uur moet gedurende 4 uur geleverd kunnen worden (middelbrand situatie).

Als de afstand tussen de secundaire bluswatervoorziening en het eind van het kampeerterrein meer dan 225 m hemelsbreed of 320 meter over (verharde) wegen bedraagt kan niet worden voldaan aan de basiseis.

Indien niet aan deze basiseisen kan worden voldaan moet een plan van aanpak worden gemaakt, waarin de primaire en secundaire bluswatervoorziening worden geregeld c.q. zijn omschreven. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

- Voor elke opstelplaats voor de brandweer, waarvan de kampeermiddelen, gebouwen en brandcompartimenten tot op 40 meter kunnen worden benaderd, moet binnen 80 meter een primaire bluswatervoorziening aanwezig zijn. De capaciteit van deze primaire bluswatervoorziening moet tenminste 30 m³/uur bedragen.

Deze kan en mag worden uitgevoerd als (horizontale) droge blusleiding met afname-punten (buisdiameter tenminste 75 mm en uitgevoerd conform NEN 1594).

- Brandkranen en afnamepunten moeten tot op een afstand van maximaal 15 meter door blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers, welke voldoen aan het gestelde in artikel 1 "Vrijhouden van terreingedeelten ten behoeve van de hulpverlening"

- Bluswaterwinplaatsen en afnamepunten die aan het oog onttrokken kunnen worden moeten in de directe omgeving gemarkeerd worden met een markering (met afstands-indicatie of vermelding op bereikbaarheidskaart).
- Voor elke opstelplaats voor de brandweer, waarvan de kampeermiddelen, gebouwen en brandcompartimenten tot op 40 meter kunnen worden benaderd, moet binnen 225 meter hemelsbreed of 320 meter over (verharde) wegen een secundaire bluswater-voorziening aanwezig zijn. De capaciteit van deze secundaire bluswatervoorziening moet tenminste 30 m³/uur zijn en gedurende tenminste 4 uur kunnen worden geleverd.
- De horizontale afstand tussen de opstelplaats van een blusvoertuig en een (secundaire) bluswatervoorziening, mag niet meer bedragen dan 5 meter.

Artikel 4 Gasflessendepots en propaantanks

4.1 Door gasflessendepots en propaantanks aan de rand van het kampeerterrein te situeren wordt voorkomen dat op het kampeerterrein, te midden van de gasten gevaarlijke han-delingen worden uitgevoerd. De opslag als zodanig heeft een bepaald risico in zich, maar vooral de logistieke handelingen zijn risicovol. Om deze reden zullen de centrale gasfles-sendepots en de propaantanks zoveel als mogelijk aan de zijkant van het kampeerterrein moeten worden gesitueerd.

Paragraaf III Installaties

Artikel 5 Elektrische installatie

- 5.1. Geen toelichting
- 5.2. Geen toelichting

Artikel 6 Gasinstallaties

- 6.1. Geen toelichting
- 6.2. Geen toelichting
- 6.3. Geen toelichting

Artikel 7 Brandmeldings- en alarmeringsmiddelen

7.1. Het is wenselijk dat gasten op een kampeerterrein worden gealarmeerd indien zich een dreigende situatie zich voordoet. Deze alarmering is mede afhankelijk van de grootte en situering van het kampeerterrein. Een klein kampeerterrein is overzichtelijk en het zal relatief gezien niet lang duren voordat alle gasten zijn gewaarschuwd. Dit anders voor een kampeerterrein met 500 standplaatsen. Het alarmeren van (grote) groepen personen, om deze te waarschuwen voor een eventueel dreigend gevaar is deels een verant-waardelijkheid van de overheid. Voor het waarschuwen van de bevolking bij een dreigend gevaar heeft de overheid een aantal criteria opgesteld, die kunnen worden toegepast. Vervolgens is het de taak van de ondernemer om zorg te dragen dat de onder zijn verantwoordelijkheid aanwezige klanten verder worden voorzien van informatie.

Artikel 8 Blusmiddelen

8.1. Om een beginnende brand op een juiste manier te kunnen bestrijden, moeten een aantal voorzieningen aanwezig zijn. Het gaat hierbij om brandbestrijdingsmiddelen die in de vorm van draagbare brandblusmiddelen die op

aanvaardbare loopafstand van de plaats van een kampeereenheid bereikbaar en beschikbaar moeten zijn. Als een aanvaardbare loop-afstand wordt een afstand van maximaal 100 meter gezien. Uiteraard is een centrale plaats waar dergelijke middelen aanwezig zijn ideaal. Gedacht kan dan worden aan toilet- en sanitairgebouwen, receptie en andere gebouwen met een speciale- of centrale functie op het kampeerterrein. Op een kampeerterrein wordt met voorkeur een poederblusser met een minimaal gewicht van 6 kg opgehangen.

8.2. Geen toelichting

8.3. Geen toelichting

8.4. Geen toelichting

Paragraaf IV Gebruiksvoorschriften

Artikel 9

9.1. Geen toelichting

9.2. Geen toelichting

9.3. Geen toelichting

9.4. Geen toelichting

9.5. Geen toelichting

Artikel 10 Afval

10.1. Geen toelichting

10.2. Geen toelichting

Artikel 11 Opslag van materialen

11.1. Geen toelichting

Artikel 12 Werkzaamheden, niet behorend tot de normale bedrijfssoefening

12.1. Geen toelichting

Artikel 13 Doorlopend toezicht

13.1. In dit artikel is het toezicht oproepbaar. In eerdere instanties was het toezicht aanwezig. Naar huidige maatstaven kan worden volstaan met oproepbaar. Het is dan wel redelijk om te eisen dat degene die oproepbaar is binnen een bepaald tijdsbestek op het kampeerterrein aanwezig zal zijn. Een opkomsttijd van 5 minuten is reëel.

13.2. Geen toelichting

Artikel 14 Periodieke controle

14.1. Geen toelichting

14.2. Geen toelichting

Artikel 15 Brandveiligheidsinstructie

15.1. Geen toelichting

15.2. Geen toelichting

15.3. Geen toelichting

Artikel 16 Gedragsregels

- 16.1. Geen toelichting
- 16.2. Geen toelichting
- 16.3. Geen toelichting

Artikel 17 Ontruimingsplan

- 17.1. Geen toelichting
- 17.2. Geen toelichting
- 17.3. Geen toelichting

Artikel 18 Bewaking/controle

- 18.1. Geen toelichting

Artikel 19 Gelijkwaardigheid

- 19.1. Geen toelichting
- 19.2. Geen toelichting 23

Bijlage 1: Regeling: "Veilig omgaan met flessengas"

Het is van het grootste belang, dat recreanten veilig kunnen recreëren. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de recreatieondernemer, maar voor een belangrijk deel ook bij de recreant zelf. Daarom is het belangrijk dat de recreant weet waaraan een flessengasinstallatie moet voldoen.

Gasfles:

Er moet sprake zijn van een door het Stoomwezen BV goedgekeurde gasfles. Voor buitenlandse flessen geldt dat deze voorzien moeten zijn van een zogenaamd pi-keurmerk (Europees keurmerk). Shell- Benegas en Primagas flessen moeten om de 15 jaar worden gekeurd. Andere merken om de 10 jaar.

Bij een kampeermiddel mogen maximaal 2 gasflessen worden geplaatst. Flessen van 47 kgr. zijn NIET toegestaan.

Indien de gasflessen in een disselbak worden geplaatst moet deze goed geventileerd zijn. Daar propaan- en butaangas zwaarder is dan lucht moet er een goede ventilatie zijn op het bodemniveau.

De flessen mogen slechts gevuld zijn met gas waarvoor de flessen zijn beproefd (geen autogas).

Bij lekkende flessen moeten meteen maatregelen worden genomen om brand- en explosie-gevaar te voorkomen.

Gasflessen mogen niet worden ingegraven en moeten geplaatst zijn op een niet vochtige en stevige ondergrond.

Gasflessen met een inhoud van meer dan 6 kilogram mogen niet in een caravan aanwezig zijn.

Gasflessen mogen niet onder een caravan worden geplaatst.

De gasflessen moeten beschermd zijn tegen directe zonnestraling.

De flessen moeten staand zijn opgesteld en goed beveiligd zijn tegen omvallen.

Gasslangen:

Gasslangen mogen enkel gebruikt worden als ze goedgekeurd zijn.

Butaangasslangen (zwart) en propaangasslangen (oranje) mogen niet ouder zijn

dan 2 jaar. Dit is te herkennen aan het opschrift. Alleen de genoemde slangen zijn toegestaan.

Gaslangen mogen niet langer zijn dan 1 meter.

Gaslangen moeten met een deugdelijke klem of perskoppeling aan beide zijden worden vast-gezet.

Vaste gasleiding:

De gasleiding moet er deugdelijk (niet roestig) uitzien.

De gasleiding moet goed gebeugeld (minimaal om de meter) zijn aangebracht.

De leidingen mogen niet als ondersteuning van de gebruikte apparatuur dienen.

Gasdrukregelaars:

Gasdrukregelaars mogen niet ouder zijn dan 5 jaar (zie opschrift onderzijde).

De regelaars moeten dezelfde druk aangeven dan de aan te sluiten apparatuur (30 of 50 mbar).

Afsluitkranen:

Afsluiters en kranen moeten op gemakkelijk toegankelijke plaatsen zijn aangebracht (niet tussen vloeren en slecht geventileerde ruimten).

De kranen kunnen op lekkage gecontroleerd worden met zeepsop of gaslekzoeker.

Gaskranen moeten met de hand en zonder gebruikmaking van gereedschap opgedraaid worden.

Ventilatie:

Er moet gezorgd worden voor een goede luchtcirculatie c.q. doorstroming van lucht in alle vertrekken of ruimten van de caravan waarin toestellen aanwezig zijn met open vuur. Ditzelfde geldt voor eventuele ruimten onder de caravan.

Installatie:

De installatie moet, conform de voorschriften van de campingeigenaar, periodiek door een erkend bedrijf conform de NPR 2577, worden onderhouden.

Bijlage 2: Naslagwerken

NEN

1010:2003 nl: Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

1594:1991 nl: Droge blusleidingen in en aan gebouwen

1078:1999 nl: Eisen en bepalingsmethoden voor huishoudelijke gasleidinginstallaties

2559:2001 nl: Onderhoud van draagbare blustoestellen

2559:2001/C1:2002 nl: Onderhoud van draagbare blustoestellen

2920:1997 nl: Eisen voor huishoudelijke gasverbruiksinstallaties en vergelijkbare installaties in midden- en kleinbedrijf van handel, horeca en nijverheid bedrijven met handelsbutaan, handelspropan en butaan/propan (B/P)-mengsels

3011:1986 nl: Veiligheidskleuren en -tekens

6068:2001 nl: Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten

NEN-EN

671-1: Vaste brandblusinstallaties; slangsystemen; deel 1: vaste slanghaspels met vormvaste slang.

1763-1:2001 nl: Buizen, slangen en assemblages van rubber en kunststof voor gebruik met commerciële propaan, commerciële butaan en hun mengsels in de dampfase - Deel 1: Eisen voor buizen en slangen van rubber en kunststof

NPR

6091:1995 nl: Brandveiligheid van gebouwen - Brandoverslag door straling tussen ruimten

6091:1995/C1:1996 nl: Brandveiligheid van gebouwen - Brandoverslag door straling tussen ruimten

2921: 1997 nl: Toelichting bij NEN 2920 - Eisen voor huishoudelijke gasverbruiksinstallaties en vergelijkbare installaties in midden- en kleinbedrijf van handel, horeca en nijverheid bedreven met handels-propaan, handelsbutaan en butaan/propaan (B/P)-mengsels.

Handleiding Bluswatervoorziening en bereikbaarheid van de NVBR, 2003.

Brandbeveiligingsinstallaties van de NVBR, 2003.

Bijlage 4

Verordening kleinschalig kamperen Sluis

kaart kustgebied



Кузнецкий степной массив
Кузнецкий степной массив

Кузнецкий степной массив
Кузнецкий степной массив

Кузнецкий степной массив
Кузнецкий степной массив

Кузнецкий степной массив
Кузнецкий степной массив

Bijlage 5

Verordening kleinschalig kamperen Sluis

**inwerking zijnde kleinschalige kampeerterreinen,
peildatum 1 augustus 2014.**

Kampeerterein Adres	Aantal kampeereenheden	Kustgebied
De Bosduif Barendijk 5 Groede	15	x
Vrede en Rust Sint Jansdijk 9 Nieuwvliet	15	1
Pierewiet Sint Bavodijk 2d Nieuwvliet	15	2
De Vijf Weeghen Lampsinsdijk 2 Nieuwvliet	15	3
De Putter Erasmusweg 9 Cadzand	15	4
Jagershof Kaaidijk 1 Hoofdplaat	15	x
Cappon Molenweg 20 Zuidzande	15	x
De Savooyaard Savooyaardsweg 4 Biervliet	15	x
Willem Beukelzn. Ijzendijkseweg 12 Biervliet	15	x
De Knokkert Vierhonderdpolderdijk 8 Cadzand	25	5
Oud Heille Heilleweg 15 Sluis	15	x
De Kleine Boemdijk Kleine Boemdijk 2 Sint Kruis	15	x
De Oliepot Draaibrugseweg 8 Aardenburg	15	x
De Biezenkreek Heirweg 5A Sint Kruis	15	x
De Breijdelhoeve Molenstraat 14 Retranchement	15	6

De Blikken Barendijk 3 Groede	20	x
De Hullu Kokersweg 1 Zuidzande	25	x
Knockaert Hof Knokkertweg 5 Cadzand	20	7
Sint Jan Sint Jansdijk 5 Nieuwvliet	25	8
Luteijn Ter Moere 2 Nieuwvliet	25	x
't Hof Welkom Herenweg 3 Cadzand	25	9
Catshoek Sint Bavodijk 29 Nieuwvliet	25	10
Essenhoeve Bosweg 2 Cadzand	25	11
Boerenhoeve Sint Jansdijk 1 Nieuwvliet	25	12
10/100 Tienhonderdse Middenweg 2 Cadzand	25	13
Het Zwarte Gat G. de Moorsweg 3 Groede	25	14
Scheldehoeve Hogewegdijk 5 Hoofdplaat	20	x
Kreekzicht Scherpbierseweg 24 Groede	23	x
Koolswegje Koolsweg 3 Cadzand	25	15
Boerenhof Provincialeweg 29 Groede	25	16
De Couter Groeneweg 1	25	17

Retranchement		
Spitsbroek Nieuweweg 2 Eede	20	x
Het Platte Putje Woordweg 20 Groede	25	18
De Beer Ostie Vierhonderdpolderdijk 2 Cadzand	25	19
De Paardenwei Brugsevaart 12 Oostburg	25	x
Polderzicht Praatvlietweg 1 Sluis	19	x

Geactualiseerde lijst d.d. 15 juli 2014.