Waterschap De Dommel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Besluit

Ons kenmerk:	0539386898
DSO-nummer:	2026041700453
Indieningsdatum:	17 april 2026
Aanvrager:	Brabant Water N.V. Postbus 1068 5200 BC te 's-Hertogenbosch
Gemachtigde:	Timmermans Infra B.V. Rijksweg 55B 5391 LJ te Nuland
Aanvullende gegevens:	ontvangen op 6 juli 2026
Beslistermijn verlengd:	op 27 mei 2026 met 6 weken

Aanleiding

Op 17 april 2026 heeft Timmermans Infra B.V. namens Brabant Water N.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: "het dagelijks bestuur") een aanvraag gedaan. Brabant Water N.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten:
- het gedeeltelijk verwijderen van een drinkwatertransportleiding tussen de regionale waterkering (WK249) en westzijde van de Essche Stroom (overige waterkering WK026);
- het aanleggen en behouden van een drinkwatertransportleiding onder a-water ES34 en de bijbehorende beschermingszones en onder a-water ES1 (de Essche Stroom) en de bijbehorende beschermingszones en in het bijbehorend vastgestelde profiel van vrije ruimte, en onder b-wateren OWL21597, OWL21579 en OWL21593 en onder overige waterkering (WK026) en regionale waterkering (WK249) en de daarbij behorende beschermingszones nabij De Wertjes 1 te Esch;
- het onttrekken van grondwater voor een bronbemaling nabij De Wertjes 1 te Esch;
- het lozen van bronbemalingswater op b-water OWL21592.

Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de aanvraag af te wijzen voor zover deze ziet op:
    - het onttrekken van grondwater voor een bronbemaling;
    - het lozen van bronbemalingswater op b-water OWL21592;
    - het verwijderen van een gedeelte van de buiten gebruik te stellen drinkwaterleiding;
    - het aanleggen en behouden van een drinkwatertransportleiding onder b-wateren OWL21597, OWL21579 en OWL21593 en onder a-wateren ES1 en ES34.

- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 3, en artikel 3.2, lid 1 en lid 2 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het verwijderen, aanleggen en behouden van een drinkwatertransportleiding in het vastgesteld profiel van vrije ruimte behorende bij a-water ES1 en in regionale en overige waterkering nabij De Wertjes 1 te Esch.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: “het waterschap”). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.

2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).

3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.

4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

5. Tenminste 3 werkdagen voordat de boring plaatsvindt, wordt het definitieve boorplan bij het waterschap ingediend.

6. Het werkverslag inclusief het definitief boorpofiel wordt binnen 5 werkdagen na uitvoering van de boring toegestuurd aan handhaving@dommel.nl. Hierbij wordt het kenmerk van dit besluit vermeld.

7. Het in- en uittredepunt van de boring liggen buiten het profiel van vrije ruimte.

8. De drinkwatertransportleiding wordt aangelegd volgens de tekening ‘Horizontaal gestuurde boring’, tekeningnummer HDD01-725257, gedateerd op 24-02-2026.

9. De bestaande waterleiding tussen de regionale waterkering en westzijde van de Essche Stroom (overige waterkering) moet worden verwijderd.

10. Als de beschermingszone langs de watergang en/of het profiel van de watergang zijn beschadigd door de werkzaamheden, worden deze direct hersteld door de vergunninghouder.

Kabels en leidingen waterkeringen

11. Ter plaatse van de gehele waterkering en bijbehorende beschermingszone ligt de bovenzijde van de leiding op een diepte van minimaal 6,00 meter beneden maaiveld.

12. Ter plaatse van kruisingen met dijktechnische constructies, zoals damwanden en kwelschermen, ligt de bovenzijde van de kabel tenminste 5,00 meter onder de onderzijde van de constructie.

13. De leiding kruist de waterkering zoveel mogelijk haaks.

14. Een leiding die de waterkering kruist, wordt binnen de zonering van de waterkering als één stuk gelegd.

15. Ingravingen in de waterkering duren niet langer dan voor het aanleggen of voor het verwijderen van de leiding noodzakelijk is.

16. Bij het aanleggen van de leiding wordt rekening gehouden met reeds aanwezige kwelschermen en/of kleikisten. Deze worden in stand gehouden en bij roering van de constructie, hersteld.

17. Na beëindiging van het gebruik van een leiding, wordt deze direct door en op kosten van vergunninghouder uit de waterkering verwijderd. Voor het verwijderen wordt de bijbehorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit aangevraagd.

18. Het in- en uittredepunt van de boring ligt buiten de beschermingszone van de waterkering en komt overeen met de tekening ‘Horizontaal gestuurde boring’, tekeningnummer HDD01-725257, gedateerd op 24-02-2026.

19. De stabiliteit van de waterkering wordt tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden gegarandeerd en het waterkerend vermogen van de waterkering wordt niet aangetast.

20. De mantelbuis wordt als één stuk binnen de waterstaatwerken en de beschermingszones aangelegd.

21. De boorgaten met de uiteinden van de mantelbuis worden ondergronds afgedopt en afgesloten. Zo ontstaat geen open tunnel (kwelweg of piping) onder de waterkering en de watergang.

22. Zonder voorafgaande toestemming van de beheerder worden binnen de waterkering en de daarbij behorende beschermingszone geen materialen, gereedschappen, werktuigen en/of tijdelijke voorzieningen geplaatst.

23. Tussen 1 oktober en 1 april is het bij de primaire/regionale waterkering en de bijbehorende beschermingszone A niet toegestaan werkzaamheden te verrichten onder maaiveld of aan de fundering, kelder of vloerpeil.

24. De vergunninghouder voert de werkzaamheden uit volgens de NEN 3650/3651 serie. Het is niet toegestaan om de "rakettechniek" toe te passen.

25. Bij ontstane beschadigingen aan de grasmat als gevolg van werkzaamheden en/of bij (terugbrengen van grond na) ontgravingen dienen de volgende handelingen plaats te vinden:
    - de grond terugbrengen in de oorspronkelijke grondlaagvolgorde;
    - in lagen van maximaal 0,30 meter mechanisch verdichten waarbij de grond ter plaatse zoveel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht moet verkrijgen als voor aanvang van het graafwerk het geval was;
    - verwijderde graszoden terugplaatsen wanneer mogelijk vóór 1 september, en
    - de graszoden opnieuw inzaaien met graszaad “Natuurdijk II” vóór 1 september.

26. De vergunninghouder graaft eventueel noodzakelijke proefsleuven ter vaststelling van de juiste ligging van bestaande kabels en/of leidingen met de hand.

27. De vergunninghouder graaft een sleuf niet dieper en breder uit dan noodzakelijk is, met een maximum van de aanlegdiepte van de toe te passen kabel of leiding.

28. Open ontgravingen en/of raketboring in de buurt van bomen zijn niet toegestaan.

29. Eventueel uitkomend puin dat vrijkomt bij de ontgravingen moet vervangen worden door klei erosieklasse 2 conform Standaard RAW-bepalingen 2015 artikel 22.06.07.

30. De verdichting van de grond in de sleuf vindt plaats door inzet van mechanische verdichtingsmiddelen.

31. De leiding binnen de waterkering moet uit één stuk worden uitgevoerd en trekvast (indien van toepassing) worden verbonden.

32. Leidingen die buiten gebruik worden gesteld en niet kunnen worden verwijderd worden volledig afgevuld met dämmer of gelijkwaardig. Indien een gelijkwaardig alternatief wordt geboden, dient dit voorafgaand aan de uitvoering door de vergunninghouder te worden gemotiveerd en goedgekeurd door het waterschap.

33. Van het dämmeren dient een meetrapport/certificaat te worden overlegd waaruit blijkt dat de leiding inderdaad over de volle lengte is afgevuld met dämmer.

34. De vergunninghouder dient de aan te leggen kabel of leiding inclusief alle bijbehorende appendages en andere voorzieningen in goede staat te onderhouden.

35. Op aangeven van het waterschap dient de vergunninghouder periodiek een herbeoordeling van de toestand van de leiding uit te voeren en aan het waterschap te rapporteren overeenkomstig de landelijke c.q. provinciale eisen ten aanzien van periodieke beoordeling van de waterveiligheid van de waterkering.

Aanvraag

Brabant Water B.V. is van plan om in Esch een drinkwatertransportleiding te vervangen. Hiertoe zal de bestaande leiding deels buitenwerking worden gesteld, maar niet geheel worden verwijderd. Er wordt met een gestuurde boring een nieuwe drinkwatertransportleiding aangelegd. Het tracé van de nieuwe leiding wordt aangelegd onder a-wateren ES34 en ES1 en het bij ES1 behorende vastgestelde profiel van vrije ruimte, onder b-wateren OWL21597, OWL21579 en OWL21593 en in overige waterkering (WK026) en regionale waterkering (WK249) nabij De Wertjes 1 te Esch.
Brabant Water B.V. vraagt ook om het onttrekken van grondwater voor een bronbemaling nabij De Wertjes 1 te Esch.
Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

Timmermans Infra B.V. heeft namens Brabant Water N.V. de onttrekking van grondwater voor bemaling op ons verzoek heeft nog verder toegelicht.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

Van vergunningplicht vrijgestelde activiteiten: het onttrekken van grondwater voor bronbemaling

Volgens 5.2, lid 1, van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken. Volgens de Waterschapsverordening 2024 is voor bepaalde wateractiviteiten echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Voor zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar gelden wel algemene regels.

Het onttrekken van grondwater gedurende en periode van 21 dagen met een onttrekkingsdebiet van maximaal 90 m³ per uur, is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 5.40 van de Waterschapsverordening 2024. De gevraagde activiteit mag zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Bij de uitvoering gelden de volgende algemene

regels als bedoeld in artikelen 5.41 tot en met 5.44 van de Waterschapsverordening 2024 (bijlage 4).

Van vergunningplicht vrijgestelde activiteiten: het lozen van maximaal 100m^3 per uur bemalingswater op b-water OWL21592

Volgens artikel 2.2, lid 5, van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunnning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam. In de Waterschapsverordening 2024 is echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Er is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar er gelden wel algemene regels. Zo is het lozen van maximaal 100 m^3 water per uur op een oppervlaktewaterlichaam in artikel 2.31, lid 1, van de Waterschapsverordening 2024 aangewezen als vergunningvrij geval. De algemene regels van artikel 2.33, 2.34 en 2.136 van de Waterschapsverordening 2024 gelden. Deze zijn opgenomen in bijlage 4 bij dit besluit.

Voor het uitvoeren van de activiteit geldt een meldingsplicht.
Voor zover de aanvraag ziet op het lozen van bemalingswater op b-water OWL21592, wordt de aanvraag als gemeld beschouwd.

Van vergunningplicht vrijgestelde activiteiten: het aanleggen van drinkwatertransportleiding onder a- en b-wateren

Volgens artikel 2.2, lid 1, onder a en b, van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning onder b-wateren OWL21597, OWL21579 en OWL21593 en onder a-wateren ES1 en ES34 een drinkwatertransportleiding aan te leggen. In de Waterschapsverordening 2024 is voor bepaalde activiteiten echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Voor zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar gelden wel algemene regels.

Het aanleggen een drinkwatertransportleiding door middel van een gestuurde boring onder b-wateren OWL21597, OWL21579 en OWL21593 en onder a-wateren ES1 en ES34 is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.47 van de Waterschapsverordening 2024. De gevraagde activiteit mag zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Voor het verwijderen van de leiding in a-wateren ES1 en ES34 en de daarbij behorende beschermingszones is volgens artikel 2.46, lid 3, van de Waterschapsverordening 2024 geen vergunning nodig.
Bij de uitvoering gelden de volgende algemene regels als bedoeld in artikelen 2.48 tot en met 2.52 van de Waterschapsverordening 2024 (bijlage 4).

Voor zover de aanvraag ziet op het aanleggen een drinkwatertransportleiding onder b-wateren OWL21597, OWL21579 en OWL21593 en onder a-wateren ES1 en ES34, wordt de aanvraag afgewezen.

Voor zover de aanvraag ziet op de van vergunningplicht vrijgestelde wateractiviteiten zoals hierboven beschreven, wordt de aanvraag afgewezen.

De wateractiviteit aanleggen leiding in profiel van vrij ruimte is vergunningsplichtig

Voor het aanleggen van een drinkwatertransportleiding in het profiel van vrije ruimte bij a-water ES1 is volgens artikel 2.2, lid 3, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

De activiteit is getoetst aan Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen,.

Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.
Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds/oevers, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan. Specifiek voor a-wateren met een vastgesteld profiel van vrije ruimte geldt dat de kabels en leidingen geen belemmering mogen vormen voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden.

A-water ES1 heeft aan beide zijden, gemeten vanaf de insteek, een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 25 meter met de doelstelling “meandering”. De gevraagde activiteit betreft het verwijderen en het aanleggen en behouden van een drinkwatertransportleiding in het profiel van vrije ruimte behorende bij a-water ES1. De in- en uittredepunten van de boring bevinden zich niet in het profiel van vrije ruimte en de leiding wordt ter hoogte van het profiel van vrije ruimte op circa 10 meter onder maaiveld aangelegd. Met de uitvoering van de werkzaamheden is rekening gehouden met de inrichting van het profiel van vrije ruimte. Eventuele toekomstige aanpassingen worden door het aanleggen van de drinkwatertransportleiding niet belemmerd. Om deze reden kan de activiteit specifiek voor deze locatie worden toegestaan. Door het opvolgen van de in deze omgevingsvergunning opgenomen voorschriften, vormt de leiding op deze specifieke locatie geen belemmering voor onderhoud en voor toekomstige ontwikkelingen.

De wateractiviteit aanleggen leiding in regionale waterkering en overige waterkering is vergunningsplichtig

Voor het aanleggen van een drinkwatertransportleiding onder regionale kering (WK249) En de bijbehorende beschermingszones en overige kering (WK026), is volgens artikel 3.2 lid, onder a en b, en lid 2, onder d en e, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteiten moeten worden getoetst aan Beleidsregel 15 Algemene toetsingscriteria waterkeringen en Beleidsregel 16 Kabels en leidingen waterkeringen

Beleidsregel 15 Algemene toetsingscriteria waterkeringen.
Uitgangspunt bij het vaststellen van de beleidsregels voor waterkeringen is te borgen dat de waterkeringen veilig zijn en blijven en dat het waterschap zijn zorgplicht / beheertaak zo efficiënt mogelijk kan blijven uitvoeren. Er mag geen verweving tussen de waterkerende functie en de overige functies van de waterkering zijn, de waterkering moet steeds voldoen aan de wettelijke normen en het beheer en onderhoud moeten op een doelmatige wijze mogelijk blijven.

Onder de waterkeringen wordt de drinkwatertransportleiding aangelegd door middel van een gestuurde boring. Met de gestuurde boring en aanleg van de waterleiding treedt er geen verweving op met waterkerende functie. De boring en leiding gaan diep onder de kering door. De waterkering blijft voldoen aan de in de Omgevingswet en provinciale Omgevingsverordening vastgestelde omgevingswaarden. De boring/leiding wordt ruim buiten het leggerprofiel aangebracht. Voor deze regionale waterkering is geen PVVR vastgesteld, maar ook bij een eventueel in de toekomst noodzakelijke dijkversterking, leveren de boring/leiding geen restricties op omdat ze ondergronds worden aangebracht op ruime diepte onder de waterkering. Er vinden geen ontgravingen of ophogingen plaats binnen de waterkeringzone of beschermingszones bij de waterkering.
Kwaliteit van de grasmat wordt niet aangetast, aangezien de werkzaamheden buiten de waterkeringzone ligt. De gevraagde activiteit past dan ook binnen het doel van deze beleidsregel.

Beleidsregel 16 Kabels en leidingen waterkeringen.
Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Bij het aanbrengen van kabels en leidingen in het waterstaatswerk en beschermingszones van een waterkering is het voornamelijk van belang dat de waterkerende functie van de waterkering is gegarandeerd. De boring wordt buiten de waterkering en bijbehorende beschermingszones gerealiseerd. Stabiliteit en waterkerende vermogen blijven gegarandeerd want de leiding ligt buiten de waterkeringzone/veiligheidszone. Daarmee geen risico op stabiliteitsverlies. Ook tijdens de uitvoering van de gestuurde boring treedt geen stabiliteitsverlies op (conform uitgevoerde stabiliteitsberekening (mudpit) bij de aanvraag). Bovendien is middels berekeningen aangetoond dat er geen risico is op extra kwel/piping. De bestaande leiding wordt deels verwijderd en deels gedämmerd.
De leiding is ontworpen conform volgens de NEN3650/3651. De uitvoering is ook conform deze normen. Er is sprake van één dijkkruising, welke nagenoeg haaks is. Er wordt geen mantelbuis aangelegd. De leiding wordt geplaatst op 8 meter onder de teen van de kering en circa 10 meter onder de kruin van de kering. Er zijn geen dijktechnische constructies aanwezig. Door het opvolgen van de in deze omgevingsvergunning opgenomen voorschriften, vormt de leiding op deze specifieke locatie geen belemmering voor onderhoud en voor toekomstige ontwikkelingen.
De gevraagde wateractiviteit past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is de gevraagde wateractiviteit verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 8 september 2026 digitaal ondertekend door:



Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?
Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking
Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding





Bijlage 3: Tekening en/of stukken

‘Horizontaal gestuurde boring’, tekeningnummer HDD01-725257, gedateerd op 24-02-2026.

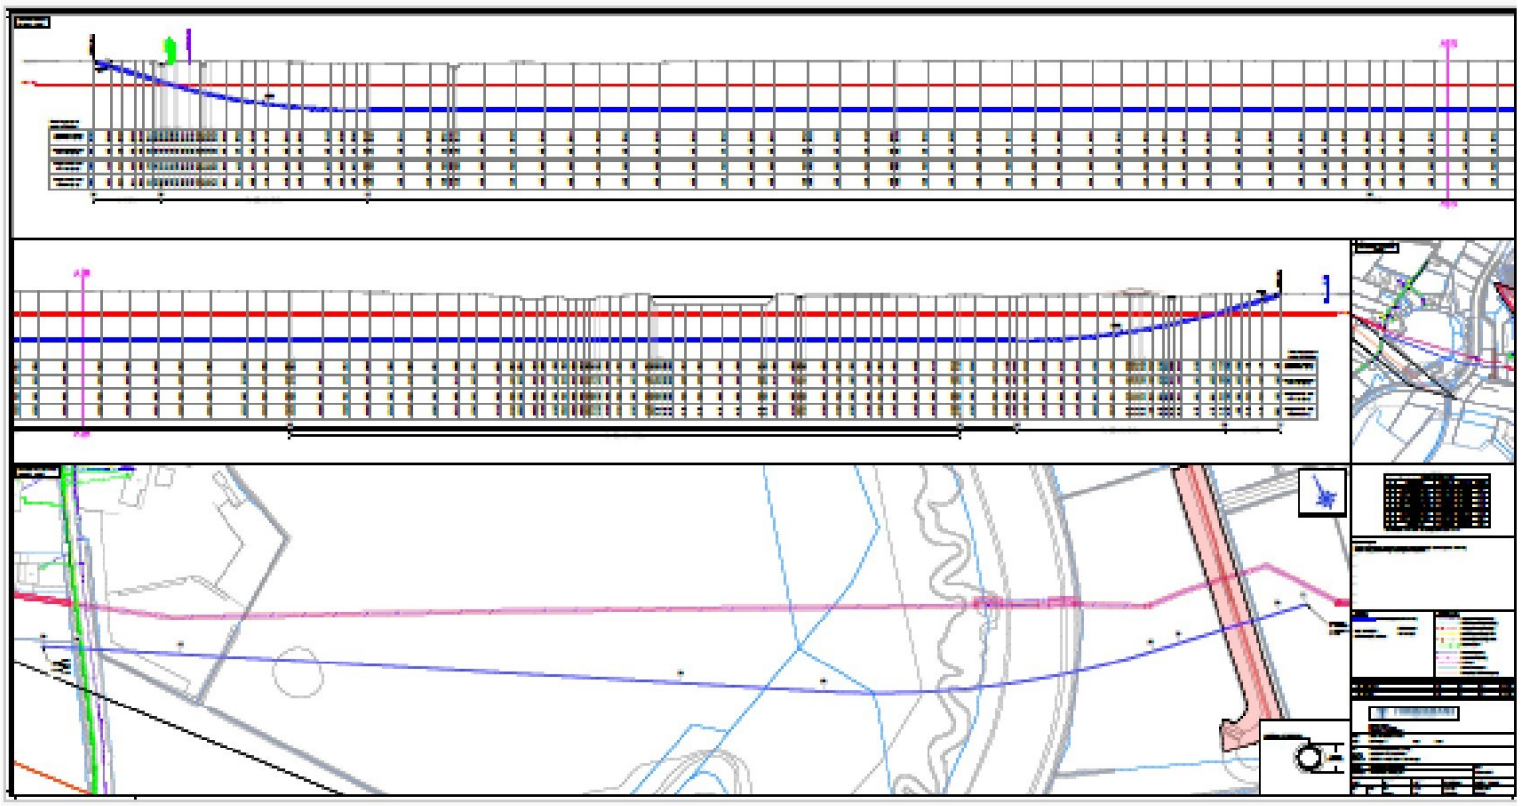

Voor een goed leesbare versie wordt verwezen naar de originele tekening bij de aanvraag.

Bijlage 4: Waterschapsverordening

Afdeling 2.6 Lozen
Artikel 2.30 Toepassingsbereik
Deze afdeling is van toepassing op het lozen van water in een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.31 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

1. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, vijfde lid, geldt niet voor het lozen van water in een oppervlaktewaterlichaam, als er maximaal 100 m3 water per uur wordt geloosd.

2. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, vijfde lid, geldt niet voor het afvoeren van hemelwater naar een oppervlaktewaterlichaam door toename van verhard oppervlak of afkoppeling van bestaand verhard oppervlak, als:

a. de waterparagraaf van het omgevingsplan na 1 januari 2019 de schriftelijke instemming heeft verkregen van het waterschap; en

- **b.** de in de waterparagraaf genoemde maatregelen zijn uitgevoerd.

3. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, vijfde lid, geldt niet voor het afvoeren van hemelwater naar een oppervlaktewaterlichaam door toename van verhard oppervlak, als:

a. het verhard oppervlak toeneemt met maximaal 500 m2; of

b. de toename van verhard oppervlak alleen bestaat uit een groen dak.

4. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, vijfde lid, geldt niet voor het afvoeren van hemelwater naar een oppervlaktewaterlichaam door toename van verhard oppervlak, als:

a. de toename meer dan 500 m2 maar maximaal 10.000 m2 bedraagt; en

- **b.** er compenserende maatregelen worden getroffen om versnelde afvoer van hemelwater tegen te gaan in de vorm van een bergingsvoorziening met een minimale compensatie die voldoet aan de volgende rekenregel: benodigde compensatie (in m3) = toename verhard oppervlak (in m2) x <gevoeligheidsfactor> x 0,06 (in m).

- **5.** Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, vijfde lid, geldt niet voor het afvoeren van hemelwater naar een oppervlaktewaterlichaam door afkoppeling, als er maximaal 10.000 m2 bestaand verhard oppervlak wordt afgekoppeld.

Artikel 2.32 Aanwijzing algemene regels

- **1.** Bij het lozen van water in een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan de artikelen 2.33 en 2.34, als er meer dan 50 m3 water per uur maar maximaal 100 m3 per uur wordt geloosd.
- **2.** Bij het lozen van water in een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikel 2.34, als er maximaal 50 m3 water per uur wordt geloosd.
- **3.** Bij het afvoeren van hemelwater naar een oppervlaktewaterlichaam door toename van verhard oppervlak wordt voldaan aan artikel 2.35, als:

a. de toename meer dan 500 m2 maar maximaal 10.000 m2 bedraagt; en

b. er compenserende maatregelen worden getroffen om versnelde afvoer van hemelwater tegen te gaan in de vorm van een bergingsvoorziening met een minimale compensatie die voldoet aan de volgende rekenregel: benodigde compensatie (in m3) = toename verhard oppervlak (in m2) x <gevoeligheidsfactor> (normwaarde in geo-object) x 0,06 (in m).

Artikel 2.33 Meldingsplicht
Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden.

Artikel 2.34 Capaciteit en overlast

1. Er wordt niet meer water geloosd dan de waterloop kan verwerken.

2. Er wordt geen overlast veroorzaakt bij het lozen van het water.

Artikel 2.35 De bergingsvoorziening

1. De bodem van de voorziening ligt boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand.
2. Het water wordt uit de voorziening afgevoerd via een functionele bodempassage naar het grondwater of via een functionele afvoerconstructie naar het oppervlaktewater.
3. De functionele afvoerconstructie heeft een diameter van 4 cm.
4. Bij de voorziening wordt een overloopconstructie aangelegd om beschadiging van het oppervlaktewaterlichaam te voorkomen.

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften

Maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over het lozen van water, als er meer dan 50 m3 maar maximaal 100 m3 water per uur wordt geloosd, alsmede over de rekenregel en compensatie bij een toename van verhard oppervlak.

Afdeling 2.9 Kabels en leidingen

Artikel 2.45 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het aanleggen, behouden en verwijderen van kabels en leidingen in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone bij een a-water en in een b-water.

Artikel 2.46 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

1. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, geldt niet voor het aanleggen of behouden van een kabel of leiding parallel aan een a-water, als de kabel of leiding:
- **a.** op 1 meter of meer uit de insteek wordt gelegd; en
- **b.** op een diepte van minimaal 1 meter onder de grond in de beschermingszone wordt gelegd.

2. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, geldt niet voor het aanleggen of behouden van een kabel of leiding haaks op een a-water, als de kabel of leiding op een diepte wordt gelegd van minimaal:
- **a.** 2 meter onder de bodem van een watergang waar beschoeiing aanwezig is;
- **b.** 2,5 meter onder de bodem van een vaarweg;
- **c.** 1 meter onder de bodem van een watergang in andere gevallen;
- **d.** 1 meter onder het talud, gemeten haaks op het taludvlak;
- **e.** 1 meter onder de grond in de beschermingszone; en
- **f.** 1 meter onder een ondersteunend kunstwerk.

3. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, geldt niet voor het verwijderen van een kabel of leiding in een a-water of in de daarbij behorende beschermingszone bij een a-water.

4. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, geldt niet voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding boven een a-water of in de daarbij behorende beschermingszone bij een a-water, als:
- **a.** de kabel of leiding bevestigd is aan of samenvalt met een bestaande brug of stuw over het oppervlaktewaterlichaam; of
- **b.** de kabel of leiding wordt aangelegd bij een ander ondersteunend kunstwerk dan een bestaande brug of stuw, met een afstand van minimaal 0,30 meter tussen het kunstwerk en de kabel of leiding.

5. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, geldt niet voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding in een b-water.

Artikel 2.47 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het aanleggen of behouden van een kabel of leiding parallel aan een a-water wordt voldaan aan de artikelen 2.48 en 2.49.
2. Bij het aanleggen of behouden van een kabel of leiding haaks op een a-water wordt voldaan aan de artikelen 2.48, 2.49 en 2.51.
3. Bij het verwijderen van een kabel of leiding in een a-water of in de daarbij behorende beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan de artikelen 2.48 en 2.50.
4. Bij het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding boven een a-water of in de daarbij behorende beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan de artikelen 2.48 en 2.49, als de kabel of leiding bevestigd is aan of samenvalt met een bestaande brug of stuw over het oppervlaktewaterlichaam.
5. Bij het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding boven een a-water of in de daarbij behorende beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan de artikelen 2.48, 2.49 en 2.52, als de kabel of leiding wordt aangelegd bij een ander ondersteunend kunstwerk dan een bestaande brug of stuw, met een afstand van minimaal 0,30 meter tussen het kunstwerk en de kabel of leiding.
6. Bij het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding in een b-water wordt voldaan aan de artikelen 2.48 en 2.50.

Artikel 2.48 Herstel na uitvoering werkzaamheden

Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodem zodanig hersteld dat:

a. de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd; en
b. het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.

Artikel 2.49 Draagkracht

De kabel of leiding onder een beschermingszone heeft voldoende draagkracht om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam te dragen.

Artikel 2.50 Waterafvoer

Bij het verwijderen van een kabel of leiding wordt de waterafvoer ter plaatse te allen tijde gewaarborgd.

Artikel 2.51 Gestuurde persing of boring

Een kruising haaks op de watergang wordt uitgevoerd door middel van een gestuurde persing of boring.

Artikel 2.52 Overlengte

De kabel heeft een overlengte van 1 meter of meer, in de vorm van een lus.

Afdeling 2.24 Lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuivertechnisch werk

Artikel 2.136 Lozen van grondwater bij ontwatering

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan grondwater bij ontwatering worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, als dat grondwater:

a. niet afkomstig is van een bodemsanering, een grondwatersanering of een onderzoek voorafgaand aan een bodemsanering of grondwatersanering; en

b. geen drainagewater als bedoeld in paragraaf 4.77 van het Besluit activiteiten leefomgeving is.

2. Voor het te lozen grondwater is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 50 mg/l, gemeten in een steekmonster.

3. Het tweede lid is niet van toepassing op het lozen van grondwater bij wonen.

Artikel 2.138 Gegevens en bescheiden

1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 2.135 en 2.136, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap gegevens en bescheiden verstrekt over:

a. de aard en omvang van de lozing; en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

3. Het eerste en tweede lid gelden niet voor het lozen van grondwater bij ontwatering, als:

a. het lozen niet langer dan 48 uur duurt; of

b. het lozen plaatsvindt bij wonen.

4. In afwijking van het eerste en tweede lid worden de gegevens en bescheiden ten minste vijf werkdagen voor het begin van het lozen van grondwater afkomstig van ontwatering verstrekt, als het lozen langer duurt dan 48 uur maar niet langer dan 8 weken.

Afdeling 5.6 Tijdelijke bronbemalingen

Artikel 5.39 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het tijdelijk onttrekken van grondwater voor bronbemaling.

Artikel 5.40 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

- **1.** Het verbod, bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, geldt niet voor het onttrekken van grondwater voor bronbemaling, als:
  - **a.** de te onttrekken hoeveelheid grondwater maximaal 70 m3 per uur is; en
  - **b.** de onttrekking niet langer dan vijf dagen op één locatie plaatsvindt.
- **2.** Het verbod, bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, geldt niet voor het onttrekken van grondwater voor bronbemaling binnen een beschermd gebied, als:
  - **a.** de bronbemaling alleen gebruikt wordt voor het droog houden van een bouwput voor:
    - **1.** bouwkundige of civieltechnische werking; of
    - **2.** bodemsanering;
  - **b.** de te onttrekken hoeveelheid grondwater maximaal 50.000 m3 per maand is;

c. de onttrekking niet langer duurt dan 6 maanden; en

d. het onttrokken grondwater volledig wordt teruggebracht in de bodem.

3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, geldt niet voor het onttrekken van grondwater voor bronbemaling, als:

a. de bronbemaling alleen gebruikt wordt voor het droog houden van een bouwput voor:

1. bouwkundige of civieltechnische werking; of

2. bodemsanering;

b. de te onttrekken hoeveelheid grondwater maximaal 50.000 m3 per maand is; en

c. de onttrekking niet langer duurt dan 6 maanden.

4. Het verbod, bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, geldt niet voor het onttrekken van grondwater voor bronbemaling, als:

a. de onttrekkingsinrichting is gelegen buiten beschermd gebied;

b. de pompcapaciteit maximaal 10 m3 water per uur is; en

c. de put niet dieper is dan:

1. aangegeven op de Externe link:Kaart Maximale boordiepte grondwateronttrekkingen; of

2. 30 meter wanneer er geen afscheidende lagen aanwezig zijn.

Artikel 5.41 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het onttrekken van grondwater voor bronbemaling wordt voldaan aan de artikelen 5.42 en 5.44, als de activiteit vergunningvrij is op grond van artikel 5.40, tweede, derde of vierde lid.

2. Bij het onttrekken van grondwater voor bronbemaling wordt voldaan de artikelen 5.43 en 5.44, als:

a. de onttrekkingsinrichting is gelegen buiten beschermd gebied, attentiegebied, invloedsgebied Natura 2000 of beperkt invloedsgebied Natura 2000;

b. de pompcapaciteit maximaal 10 m3 water per uur is; en

c. de put niet dieper is dan:

1. aangegeven op de Externe link:Kaart Maximale boordiepte grondwateronttrekkingen; of

2. 30 meter wanneer er geen afscheidende lagen aanwezig zijn.

Artikel 5.42 Bescherming grondwater

1. De verlaging van de grondwaterstand en de hoeveelheid water die onttrokken wordt, zijn niet groter dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van het werk.

2. De onttrekking duurt niet langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van het werk.

Artikel 5.43 Hoeveelheid van de onttrekking

Er wordt niet meer grondwater onttrokken dan noodzakelijk is voor het beoogde gebruik.

Artikel 5.44 Afdichten put

Een put die niet langer gebruikt wordt of niet meer geschikt is voor het gebruik waarvoor deze is aangelegd, wordt afgedicht.