Waterschap De Dommel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Omgevingsvergunning

Aanleggen van een kabel

Ons kenmerk:	0539402477
DSO-nummer:	20260720 00445
Indieningsdatum:	20 juli 2026
Aanvrager:	Brabant Water N.V. Magistratenlaan 200, 5223MA in ‘s-Hertogenbosch
Gemachtigde:	ja, Wematech Milieu Adviseurs B.V. Windmolen 23, 4751VM in Oud Gastel
Beslistermijn verlengd:	ja, op 3 september 2026 met 6 weken

Aanvraag: in het kort

Op 20 juli 2026 heeft Brabant Water N.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. Brabant Water N.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor het verrichten van handelingen in de beschermingszone van een A-water. De handelingen bestaan uit het leggen van een kabel in de beschermingszone van een A-water, gelegen op de Langstraat 35 te Schijndel.

Ook zijn onderstaande activiteiten voor de volledigheid opgenomen in de toelichting bij de aanvraag:

- Het vergunningvrij onttrekken van grondwater ten behoeve van bronbemaling;
- Het vergunningvrij lozen van grondwater afkomstig van bronbemaling in A-water.

Bevoegd gezag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel is volgens de wet bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2025 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan Brabant Water N.V. (Magistratenlaan 200, 5223 MA te 's-Hertogenbosch;

2. De vergunning gaat over het leggen en behouden van een kabel in de beschermingszone van een A-water voor de aanleg op de locatie Langstraat 35 te Schijndel;

3. Bij deze vergunning horen de tekeningen/stukken:
   - Samenvatting DSO, verzoeknummer 20260720 00445 000 (ingediend op 20-07-2026);
   - Het rapport "Aanvraag omgevingsvergunning, aanleg kabels in beschermingszone A-water Onttrekking en lozing bemalingswater Brabant Water NV Langstraat 35 te Schijndel", kenmerk "MR60260230.R001-1", d.d. 16 juli 2026.

4. Aan dit besluit onderstaande voorschriften te verbinden:

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.

2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aA-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (A-water).

3. De vergunde activiteit moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.

4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

5. De kabels en leidingen moeten als volgt liggen:
   - minimaal 1 meter uit de insteek en
   - op een diepte van minimaal 1,0 meter onder het maaiveld in beschermingszone, indien dit niet mogelijk is mogen de kabels en leidingen ondieper worden aangelegd, echter niet minder diep dan 0,8 meter onder het maaiveld in beschermingszone.

6. Als de beschermingszone langs de watergang en het profiel daarvan zijn beschadigd door de werkzaamheden, moeten deze direct worden hersteld.

7. De sleuf moet na de werkzaamheden worden verdicht en ingezaaid met een grasmengsel.

8. Als er binnen 1 jaar na oplevering door het waterschap zakkingen optreden dan moeten deze direct worden hersteld.

9. De aanleg van de kabels en leidingen moet, met betrekking tot de ligging, de locatie en de X- en Y-coördinaten, voldoen aan de situatietekening met nummer 6026023020.DWG, d.d. 8 juli 2026 en zoals opgenomen in afbeeldingen 4.1 en 4.2 van het rapport “aanvraag omgevingsvergunning, aanleg kabels in beschermingszone A-water”, met kenmerk MR60260230.R001-1, d.d. 16 juli 2026.

Aanvraag

Brabant Water N.V. is van plan om een kabel aan te leggen op een diepte van 0,8 meter in de beschermingszone van een A-water. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De meegestuurde informatie die ziet op het onttrekken van grondwater ten behoeve van bronbemaling en het lozen van grondwater afkomstig van bronbemaling in A-water gaat niet over activiteiten die vallen binnen de vergunning- of meldplicht. Die gegevens zullen daarom bij de beoordeling van deze aanvraag buiten beschouwing worden gelaten.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: “Waterschapsverordening”) en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Vergunningplichtige wateractiviteiten

Voor de wateractiviteit het aanleggen en behouden van kabels en leidingen parallel aan een A-water in de beschermingszone, is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.46, eerste lid van de Waterschapsverordening. Deze activiteit zis getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

De aanvraag is getoetst aan de Beleidsregel 7 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel 2024.

Het aanleggen van een kabel in een beschermingszone A-water

Het aanleggen of behouden van of behouden van een kabel of leiding parallel aan een A-water, is volgens artikel 2.46, eerste lid van de Waterschapsverordening vergunningvrij als de kabel of leiding op 1 meter of meer uit de insteek wordt gelegd en op een diepte van minimaal 1 meter onder de grond in de beschermingszone wordt gelegd.

Er is gevraagd om de kabel aan te leggen op een diepte van 0,8 meter onder de grond in de beschermingszone. Daarom is deze activiteit vergunningplichtig.

In overeenstemming met artikel 7.4.2 eerste lid van de beleidsregels moeten de maten van de aan te leggen van kabels en leidingen ten opzichte van de bodem, het talud en het maaiveld bij voorkeur voldoen aan de maten zoals genoemd in de algemene regel van kabels en leidingen. Afwijking daarvan kan alleen wanneer rekening is gehouden met het voorkomen van mogelijke schade en het borgen van voldoende veiligheid.

De algemene regel in artikel 2.46 eerste lid onder b van de Waterschapsverordening stelt dat een kabel op een diepte van minimaal 1 meter onder de grond in de beschermingszone wordt gelegd.

De werkzaamheden die worden uitgevoerd en werken die worden gerealiseerd zullen de stabiliteit van het talud niet aantasten. Tenslotte geldt voor het uit te voeren onderhoud aan de beschermingszone van het A-water dat de zone na het aanleggen van de kabels bereikbaar blijft voor het maaien en het onderhoud van het oppervlaktewater. De kabel heeft voldoende draagkracht om machines te dragen die worden gebruikt voor het uitvoeren van het onderhoud. Daarmee wordt voldaan aan artikel 2.48 en 2.49 van de Waterschapsverordening.

Hiermee zijn de gevraagde wateractiviteiten verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening genoemde belangen en de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Vrijgesteld van vergunningplicht

Volgens de Waterschapsverordening is voor bepaalde wateractiviteiten een uitzondering gemaakt op de vergunningplicht. Voor deze wateractiviteiten is geen omgevingsvergunning nodig. In zo'n geval gelden dan wel algemene regels.

Het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bemaling en het lozen van grondwater op een A-water zijn vergunningvrij gevallen als bedoeld in artikel 5.56, tweede lid en artikel 2.31. tweede lid van de Waterschapsverordening. De gevraagde activiteit mag zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Bij de uitvoering gelden de algemene regels zoals opgenomen in bijlage 3 van dit besluit.

Hieronder nog een korte toelichting op de activiteiten die ter informatie aan de aanvraag zijn toegevoegd, maar vergunningvrij uitgevoerd mogen worden.

Het onttrekken van grondwater ten behoeve van een bemaling

Het onttrekken van grondwater met meer dan 50.000 m^3 / maand en langer dan 6 maanden is vergunningplichtig volgens de Waterschapsverordening.

Er wordt gevraagd om grondwater te onttrekken met een debiet van maximaal 9 m^3/uur, 216 m^3/dag en 3.655 m^3 / maand voor een periode van 3,3 maanden. Het totale onttrekkingsdebiet bedraagt 10.083 m^3. De bronnering ten behoeve van het aanleggen van de kabel vindt deels plaats in een beschermd gebied.

Het bronneringswater wat buiten het beschermd gebied wordt onttrokken mag op basis van artikel 5.40 derde lid van de Waterschapsverordening vergunningvrij worden uitgevoerd.

Het bronneringswater wat binnen het beschermd gebied wordt onttrokken, wordt volledig teruggebracht in de bodem en mag op basis van artikel 5.40 derde lid van de Waterschapsverordening vergunningvrij worden uitgevoerd.

Op grond van artikel 5.56, tweede lid is er geen meldingsplicht voor onttrekken van grondwater als het gaat om tijdelijke bronbemalingen.

De aanvraag is getoetst aan de Beleidsregel 22 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel 2024.

De aangevraagde activiteit past binnen de genoemde beleidsregel.

Lozen in een oppervlaktewater

Het lozen van water in een oppervlaktewater met een debiet groter dan 100 m^3/uur is vergunningplichtig volgens artikel 2.31, eerste lid van de Waterschapsverordening.

Er wordt maximaal 9 m^3 per uur op een A-watergang geloosd.

De lozing van maximaal 9 m^3 / uur is geen probleem voor het ontvangende watersysteem omdat deze ruim is bemeten en de doorstroming en berging gegarandeerd is.

Bij het lozen van water in een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikel 2.34 van de Waterschapsverordening, als er maximaal 50 m^3 water per uur wordt geloosd.

De aanvraag is getoetst aan de Beleidsregel 12 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel 2024.

De aangevraagde activiteit past binnen de genoemde beleidsregel.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 28 oktober 2026 digitaal ondertekend door:

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?
Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?
Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.


U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.
Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding

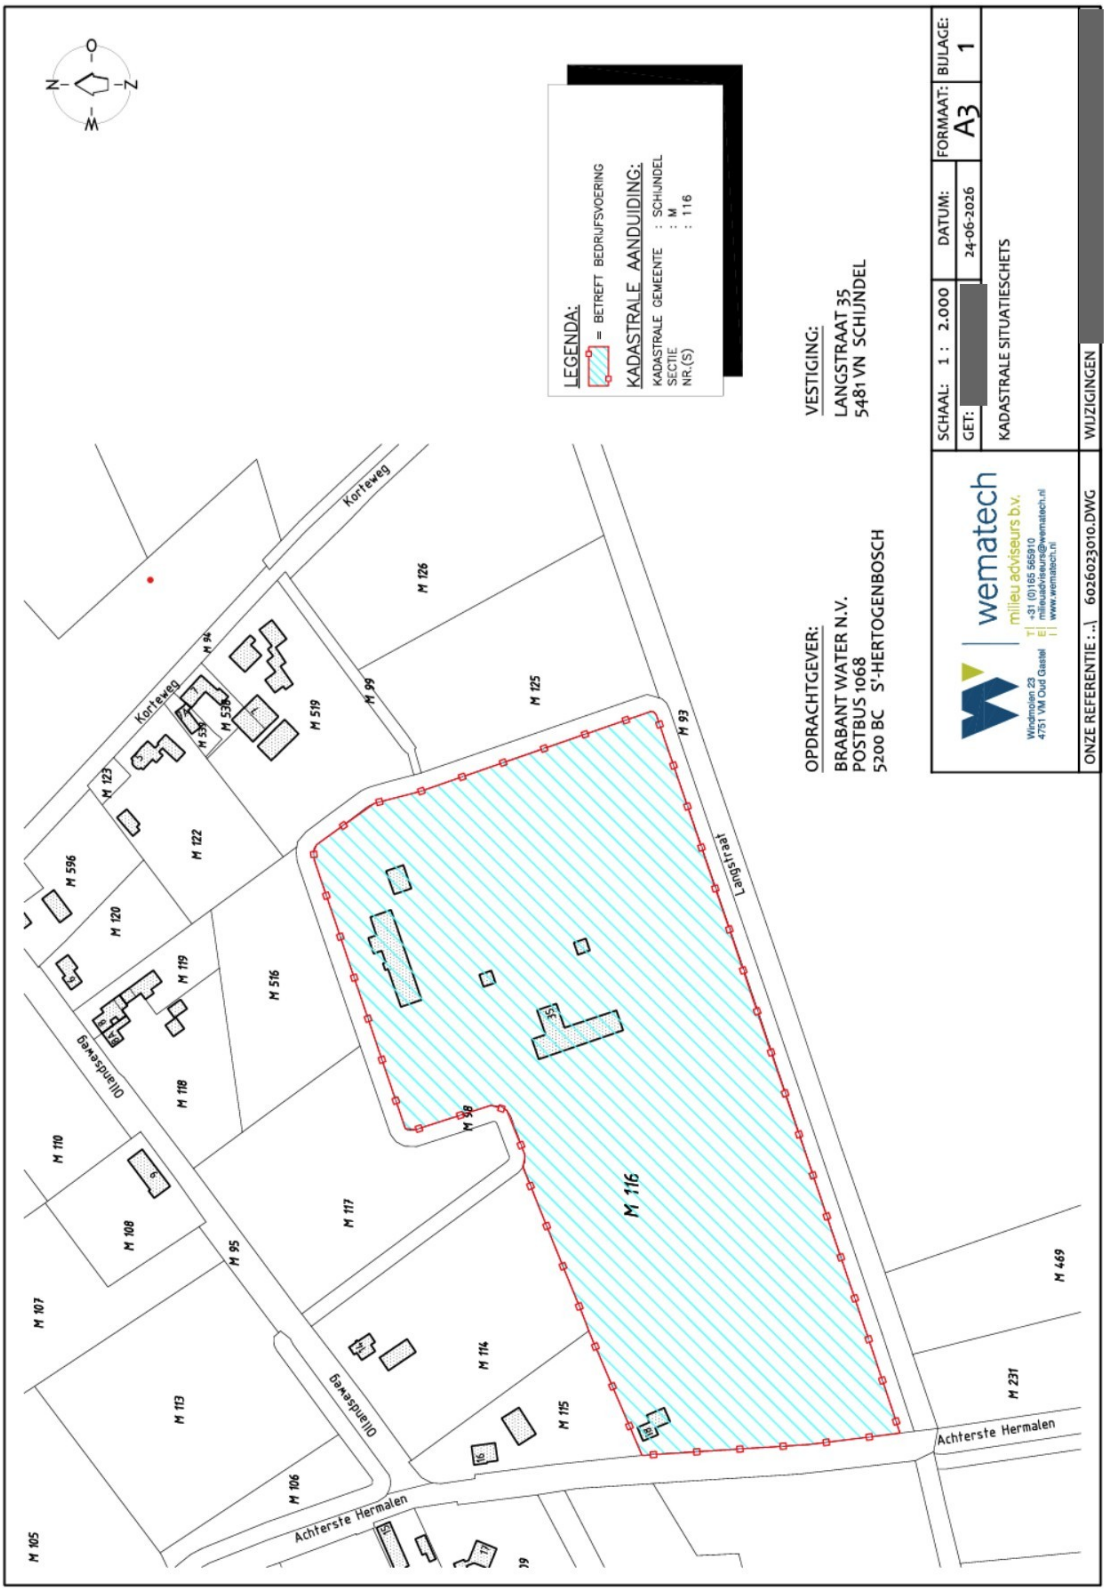

Bijlage 3: Van toepassing zijnde algemene regels

Het aanleggen van een kabel in een beschermingszone A-water

Artikel 2.47 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het aanleggen of behouden van een kabel of leiding parallel aan een A-water wordt voldaan aan de artikelen 2.48 en 2.49.

Artikel 2.48 Herstel na uitvoering werkzaamheden

Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodem zodanig hersteld dat:

a. de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd; en
b. het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.

Artikel 2.49 Draagkracht

De kabel of leiding onder een beschermingszone heeft voldoende draagkracht om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam te dragen.

Lozen in een oppervlaktewater

Artikel 2.32 Aanwijzing algemene regels

2. Bij het lozen van water in een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikel 2.34, als er maximaal 50 m^3 water per uur wordt geloosd.

Artikel 2.34 Capaciteit en overlast

1. Er wordt niet meer water geloosd dan de waterloop kan verwerken.
2. Er wordt geen overlast veroorzaakt bij het lozen van het water.

Het onttrekken van grondwater ten behoeve van een bemaling

Artikel 5.41 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het onttrekken van grondwater voor bronbemaling wordt voldaan aan de artikelen 5.42 en 5.44, als de activiteit vergunningvrij is op grond van artikel 5.40, eerste, tweede, derde of vierde lid.
2.Bij het onttrekken van grondwater voor bronbemaling wordt voldaan de artikelen 5.43 en 5.44, als:
    a. de onttrekkingsinrichting is gelegen buiten beschermd gebied, attentiegebied, invloedsgebied Natura 2000 of beperkt invloedsgebied Natura 2000;
    b. de pompcapaciteit maximaal 10 m^3 water per uur is; en
    c. de put niet dieper is dan:
        1. aangegeven op de Kaart Maximale boordiepte grondwateronttrekkingen; of
        2. 30 meter wanneer er geen afscheidende lagen aanwezig zijn.

Artikel 5.42 Bescherming grondwater

1. De verlaging van de grondwaterstand en de hoeveelheid water die onttrokken wordt, zijn niet groter dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van het werk, maar de verlaging bedraagt niet meer dan 50 cm onder het funderingsniveau van een desbetreffend bouwonderdeel of sleufbodem.

2. De onttrekking duurt niet langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van het werk.

Artikel 5.43 Hoeveelheid van de onttrekking

Er wordt niet meer grondwater onttrokken dan noodzakelijk is voor het beoogde gebruik.

Artikel 5.44 Afdichten put

Een put die niet langer gebruikt wordt of niet meer geschikt is voor het gebruik waarvoor deze is aangelegd, wordt afgedicht.