Waterschap De Dommel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Besluit

Ons kenmerk:	0539404714
DSO-nummer:	20260731 00663 000
Indieningsdatum:	31 juli 2026
Aanvrager:	Enexis Netbeheer B.V.
Gemachtigde:	Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken B.V.
Beslistermijn verlengd:	Ja op 28 augustus 2026 met 6 weken

Aanleiding

Op 31 juli 2026 heeft Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken B.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. Enexis Netbeheer B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: Het aanleggen en behouden van meerdere kabels door middel van horizontaal gestuurde boringen. Twee van deze boringen bevinden zich bij a-wateren in beheer bij Waterschap de Dommel. Hier gaat het om horizontaal gestuurde boringen haaks op RG1.6_HO1, RG1.2E_HO1 en RG1.2_HO3 ((Oude) Rundgraaf). De activiteiten zijn gepland nabij de Landheer op kadastraal perceel 4262, en de Grasbloem op kadastrale percelen 844 en 2301. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

De aanvraag af te wijzen.

Bij deze vergunning horen de tekeningen met kenmerk 260091.01-VT01B en 260091.02-VT02B.

Aanvraag

Enexis Netbeheer B.V. is van plan een horizontaal gestuurde boring uit te voeren en kruist het a-water RG1.2E_HO1 en RG1.2_HO3 ((Oude) Rundgraaf). Voor deze wateractiviteit heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De meegestuurde informatie die ziet eveneens op overige boringen en het aanleggen van een tracé echter hier gaat het niet over activiteiten die vallen binnen de vergunning- of meldplicht. Die gegevens zullen daarom bij de beoordeling van deze aanvraag buiten beschouwing worden gelaten.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteiten het aanleggen en behouden van kabels door middel van een horizontaal gestuurde boring onder het a-water RG1.6_HO1, RG1.2E_HO1 en RG1.2_HO3 en de bijbehorende beschermingszones, is vrijgesteld van vergunningplicht

Volgens artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning handelingen te verrichten of werken te behouden in een a-water of in de daarbij behorende beschermingszone. Volgens de Waterschapsverordening 2024 is voor bepaalde wateractiviteiten echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Voor zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar gelden wel algemene regels.

Het aanleggen of behouden van een kabel haaks op een a-water, die minimaal één meter onder de grond in de beschermingszone en één meter onder ondersteunende kunstwerken is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.46 lid 2 van de Waterschapsverordening 2024. De gevraagde activiteit(en) mag zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Bij

de uitvoering gelden de volgende algemene regels uit de artikelen 2.48, 2.49, 2.51 van de Waterschapsverordening.

Voor zover de aanvraag ziet op het aanleggen en behouden van kabels door middel van een horizontaal gestuurde boring onder het a-water RG1.6_HO1, RG1.2E_HO1 en RG1.2_HO3 en de bijbehorende beschermingszones, wordt de aanvraag afgewezen.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 11 november 2026 digitaal ondertekend door:



Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?
Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking
Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaarten met locatieaanduiding

naam: **(Oude) Rundgraaf**

nummer: **RG1.2_HO3**

beschermingszone regulier onderhoud links: **5,00** meter

beschermingszone regulier onderhoud rechts: **5,00** meter


beschermingszone buitengewoon onderhoud links: **5,00** meter


beschermingszone buitengewoon onderhoud rechts: **5,00** meter

profiel van vrije ruimte inrichtingsvariant: **Niet van toepassing**

breedte zone profiel van vrije ruimte: **0,00** meter vanaf insteek

onderhoudsplichtige doorstroomprofiel: **Waterschap**

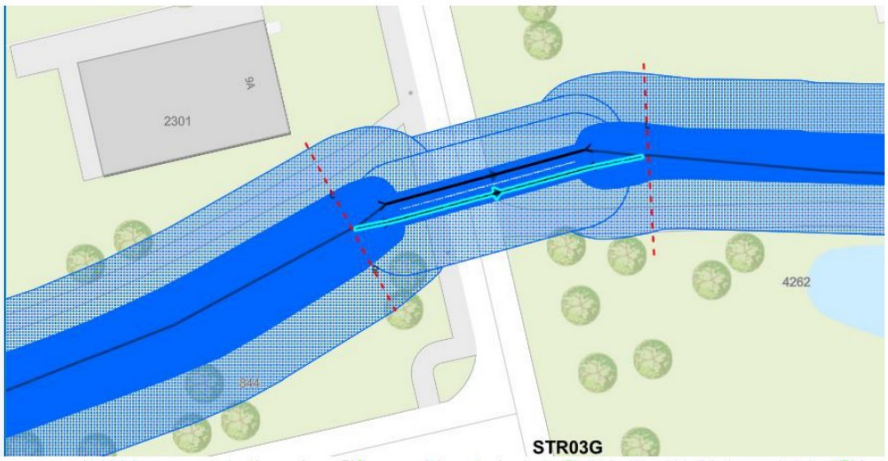

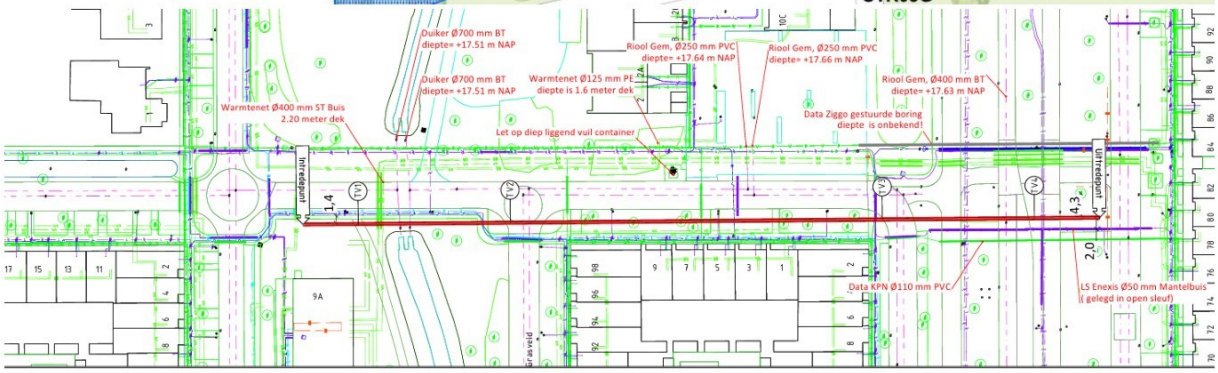

nummer: **RG1.6_HO1**

beschermingszone regulier onderhoud links: **1,00** meter


beschermingszone regulier onderhoud rechts: **1,00** meter


beschermingszone buitengewoon onderhoud links: **0,00** meter

beschermingszone buitengewoon onderhoud rechts: **0,00** meter

profiel van vrije ruimte inrichtingsvariant: **Niet van toepassing**

breedte zone profiel van vrije ruimte: **0,00** meter vanaf insteek

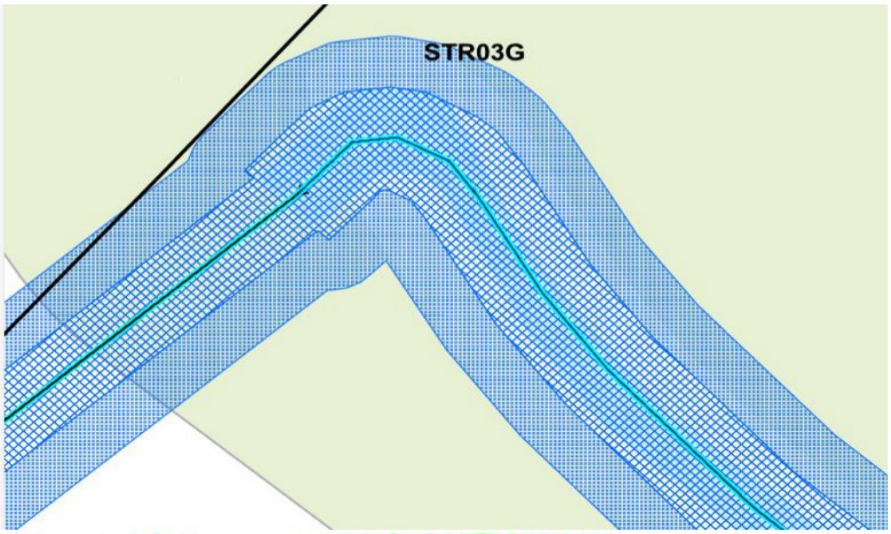

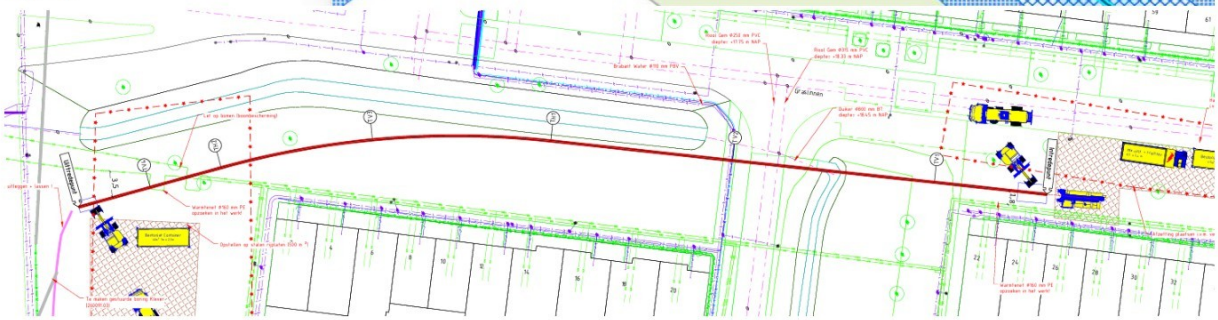

Bijlage 3: Toepasselijke algemene regels

Het aanleggen en behouden van kabels door middel van een horizontaal gestuurde boring onder het a-water ZL32_HO109A en de bijbehorende beschermingszone van het a-water ZL32_HO109A

Artikel 2.48 Herstel na uitvoering werkzaamheden
Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodem zodanig hersteld dat:

a. de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd; en
b. het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.

Artikel 2.49 Draagkracht
De kabel of leiding onder een beschermingszone heeft voldoende draagkracht om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam te dragen.

Artikel 2.51 Gestuurde persing of boring
Een kruising haaks op het A-water wordt uitgevoerd door middel van een gestuurde persing of boring.