

Besluit

Ons kenmerk:	0539355797
DSO-nummer:	20251111 00921
Indieningsdatum:	11 november 2025
Aanvrager:	Enexis Netbeheer B.V. Magistratenlaan 116 5223MB 's-Hertogenbosch

Aanleiding

Op 11 november 2025 heeft Enexis Netbeheer B.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. Enexis Netbeheer B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het aanleggen van een LS-kabel middels open ontgraving in de beschermingszone van a-water KD101 en in het profiel van vrije ruimte en beschermingszone van KD1. De kabel wordt aangelegd voor de verlichting van het snelfietspad Eindhoven – Nuenen. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de aanvraag af te wijzen voor het parallel aanleggen van de LS-kabel in de beschermingszone van a-water KD101;
- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 en 3 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het aanleggen van een LS-kabel middels open ontgraving in de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van KD1.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap"). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

5. De kabel nabij de KD1 ligt als volgt:
 - minimaal 1 meter, gemeten haaks op het taludvlak; en
 - minimaal 1 meter onder de beschermingszone; en
 - minimaal 1 meter onder het profiel van vrije ruimte.
6. Als de beschermingszone langs de watergang en/of het profiel van de watergang zijn beschadigd door de werkzaamheden, worden deze direct hersteld.

Aanvraag

Enexis Netbeheer B.V. is van plan om een LS-kabel aan te leggen ten behoeven van de verlichting voor het snelfietspad Eindhoven - Nuenen. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteit is vrijgesteld van vergunningplicht

Volgens artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning de vergunningplichtige activiteit zoals beschreven in artikel 2.2 uit te voeren. Volgens de Waterschapsverordening 2024 is voor bepaalde wateractiviteiten echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Voor zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar gelden wel algemene regels.

Het parallel aanleggen van de LS-kabel in de beschermingszone van a-water KD1010 is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.46 lid 1 van de Waterschapsverordening 2024.

De gevraagde activiteit mag zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Bij de uitvoering gelden de volgende algemene regels:

Artikel 2.46 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

1. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, geldt niet voor het aanleggen of behouden van een kabel of leiding parallel aan een a-water, als de kabel of leiding:
 - a. op 1 meter of meer uit de insteek wordt gelegd; en
 - b. op een diepte van minimaal 1 meter onder de grond in de beschermingszone wordt gelegd.

Voor zover de aanvraag ziet op deze vergunningvrije activiteit, wordt de aanvraag afgewezen.

De wateractiviteit is vergunningsplichtig

Voor het aanleggen van de LS-kabel middels open ontgraving in de beschermingszone en profiel van vrije ruimte is volgens artikel 2.2 lid 1 en 3 van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Het aanleggen van de LS-kabel is getoetst aan Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang (bijvoorbeeld vaarweg), stabiliteit van de taluds/oeveren, het

waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.

De LS-kabel wordt doormiddel van een open ontgraving aangelegd in de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van a-water KD1. De beschermingszone is hier 5 meter voor zowel regulier als buitengewoon onderhoud. En het profiel van vrije ruimte is 25 meter voor meandering. De LS-kabel wordt aangelegd om de lantaarnpalen naast het nieuwe fietspad Eindhoven – Nuenen van stroom te voorzien. De LS-kabel kruist de KD1 niet. Op beide oevers eindigt de kabel bij de laatste lantaarnpaal. Op de locatie komt ook een nieuwe fietsbrug over de KD1. De kabel komt dus ter plaatse van een dan bestaande brug te liggen. Bij toekomstige ontwikkelingen zal al rekening moeten worden gehouden met de aanwezige infrastructuur die bestaat uit het spoor en het snelfietspad. De kabel vormt daarom geen belemmering voor toekomstige ontwikkelingen.

De gevraagde wateractiviteit past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, zijn de gevraagde wateractiviteiten verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 2 februari 2026 digitaal ondertekend door:



Manager vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.


U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding

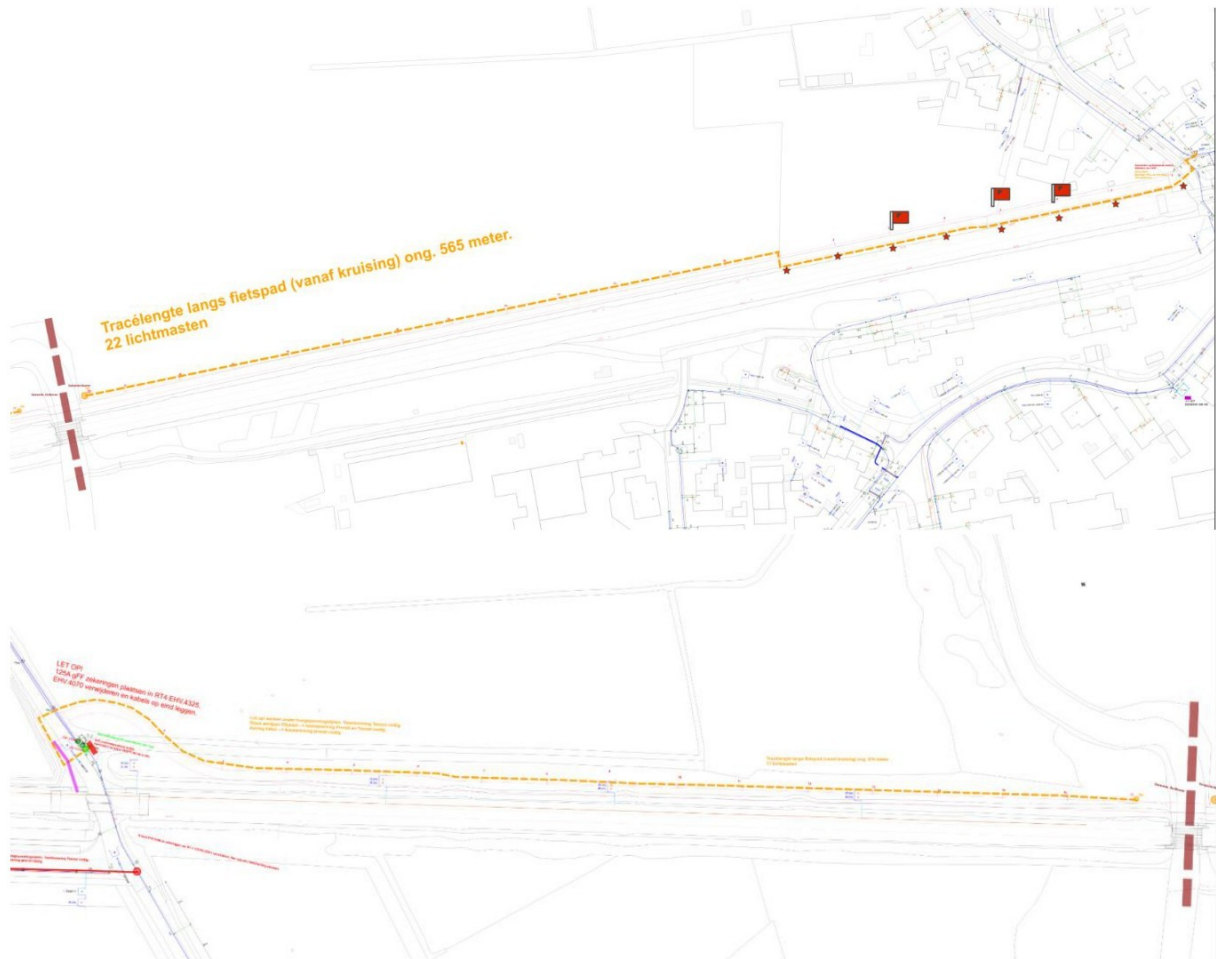

Voor een betere leesbaarheid wordt verwezen naar de originele tekeningen die bij de aanvraag zitten.