

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

**Diverse activiteiten in verband met het
verleggen van de watergang Tongerlo nabij
Tongerlo in de gemeente Peel en Maas**

Zaaknummers: 2025-Z9319

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie.....	4
3	Besluit.....	4
4	Ondertekening.....	5
5	Locatie	6
6	Voorschriften.....	6
6.1	Algemene voorschriften	6
6.2	Specifieke voorschriften	9
7	Aanvraag.....	10
7.1	Samenvatting aanvraag	10
7.2	Vergunningplichtige handelingen	12
7.3	Meldingsplichtige en informatieplichtige handelingen.....	13
7.4	Zorgplicht	14
8	Toetsing	15
8.1	Algemeen	15
8.2	Overwegingen.....	16
8.3	Conclusie toetsing.....	18
9	Procedure en rechtsbescherming	18
9.1	Procedure.....	18
9.2	Rechtsbescherming.....	18
10	Mededelingen.....	19
11	Bijlagen	20

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 17 juni 2025 een aanvraag ontvangen van Kragten, Postbus 14, 6040 AA te Roermond, namens Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond, om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

Diverse aanvragen

De aanvraag betreft het uitvoeren van diverse handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, waaronder het verleggen van een watergang, het verplaatsen van gemaal, het aanbrengen van beplanting waarvoor krachtens de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

Onder ons kenmerk 2025-Z9319 zijn het verleggen en aanpassen van de watergang Tongerlo, geregistreerd.

Door de aanvrager is aangegeven dat voor het verwijderen en vernieuwen van de duikers in de watergang Tongerlo en bij de uitmonding in de watergang Lange Heide een separate vergunning wordt aangevraagd.

Op 20 januari 2026 is de onderhavige vergunningaanvraag aangevuld met een verduidelijking van de peilen waarop het gemaal wordt ingericht.

Gerelateerde aanvragen

Om het project te kunnen uitvoeren zal er een tijdelijke bemaling nodig zijn. De benodigde vergunningplichtige grondwateronttrekking is geregistreerd onder nummer 2025-Z14986. Deze vergunning en de bijbehorende grondwater gerelateerde activiteiten worden apart verleend omdat het gaat om tijdelijke activiteiten.

Onder het kenmerk 2025-Z15035 is het maken van een duiker onder de Sevenumse Dijk geregistreerd. Deze duiker wordt gerealiseerd door Waterschap Limburg maar zal na gereedkoming worden overdragen aan Gemeente Peel en Maas. Deze gemeente is de beheerder van de weg die over deze duiker loopt. Hierop voorsortierend wordt er een apart besluit genomen.

Onder de kenmerken 2026-Z1404 en 2026-Z1406 zijn het maken van een aantal aanvullende benodigde duikers aan de Sevenumse Dijk geregistreerd. Deze duikers worden gerealiseerd door Waterschap Limburg maar zal na gereedkoming worden overdragen aan de belanghebbende. Hierop voorsortierend wordt er een apart besluit genomen.

Voor de aanleg van de duikers zal de watergang Tongerlo tijdelijk worden afgedamd en zal het water worden verpompt. De benodigde vergunning hiervoor en de bijbehorende grondwater gerelateerde activiteiten worden apart verleend omdat het gaat om tijdelijke activiteiten.

Werkingsgebieden en leggers Waterschap Limburg

De geplande werkzaamheden hebben ook gevolgen voor de werkingsgebieden van het waterschap. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de werkingsgebieden aan te passen als gevolg van de geplande werkzaamheden. De werkingsgebieden geven aan waar welke regels van de Waterschapsverordening Limburg gelden.

De geplande werkzaamheden hebben ook consequenties voor de Omgevingswetlegger van Waterschap Limburg. Deze legger is het document waarin staat beschreven waar waterstaatswerken aan moeten voldoen om goed te functioneren. Dit gaat over de ligging, vorm, afmeting en hoe ze aangelegd zijn.

Naast deze legger kent het waterschap ook een onderhoudslegger. In deze legger staat geregistreerd wie verantwoordelijk is voor het onderhoud aan waterstaatswerken op welke locatie. In deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit is opgenomen wie onderhoudsplichtig is van de vergunde werken en welke onderhoudsverplichtingen hierbij horen. Aanvullend bepaalt de Onderhoudsregeling behorende bij de Waterschapwet hoe het onderhoud moet worden uitgevoerd.

Deze besluiten worden separaat verleend.

De besluitvorming met betrekking tot de wijziging werkingsgebied behorende bij de waterschapsverordening (ons kenmerk 2025-Z14504) loopt parallel aan de verlening van deze vergunning.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en paragraaf 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Waterschap Limburg, voor:
 - het verleggen en aanpassen van een oppervlaktewater, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.80 jo. paragraaf 2.1.17 'Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
 - het realiseren van peilregulerende werken in een oppervlaktewater, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.74 jo. paragraaf 2.1.15 'Stuwen en andere peilregulerende werken in een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;

- het realiseren van een bouwwerk in en langs een oppervlaktewater, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.23, eerste lid jo. paragraaf 2.1.5 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
 - het aanpassen van beplanting langs een oppervlaktewater, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.48 jo. paragraaf 2.1.8 'Beplanting langs een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
- Bijlage 1: Tekeningen Bouwteam gemaal Tongerlo, nummers 2025-0632, 2024-1536, 2024-1535, 2024-1534, 2024-1537, 2024-1533 en 2025-1010 opgesteld door Kragten in opdracht van Waterschap Limburg (WLDOC-1663486819-386919);
 - Bijlage 2: Rapport "Grondwatermodellering, Geohydrologische analyse Tongerlo, Kragten d.d. 17 december 2012 rapportnummer 20241217-WSL1239 Rapport Geohydrogie 3.0 (WLDOC-1663486819-386917); en
 - Bijlage 3: Rapport "Oppervlaktewatermodellering gemaal en beekverlegging Tongerlo, Kragten, d.d. 10 juni 2025, rapportnummer 20250526-RAP-WSL129 Oppervlaktewaterrapport Tongerlo –2." (WLDOC-1663486819-386911).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.


13-02-2026

W. van der Dennen

Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Locatie

De verlegging van de watergang Tongerlo en de bijbehorende activiteiten worden gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 199.516; Y = 376.411.

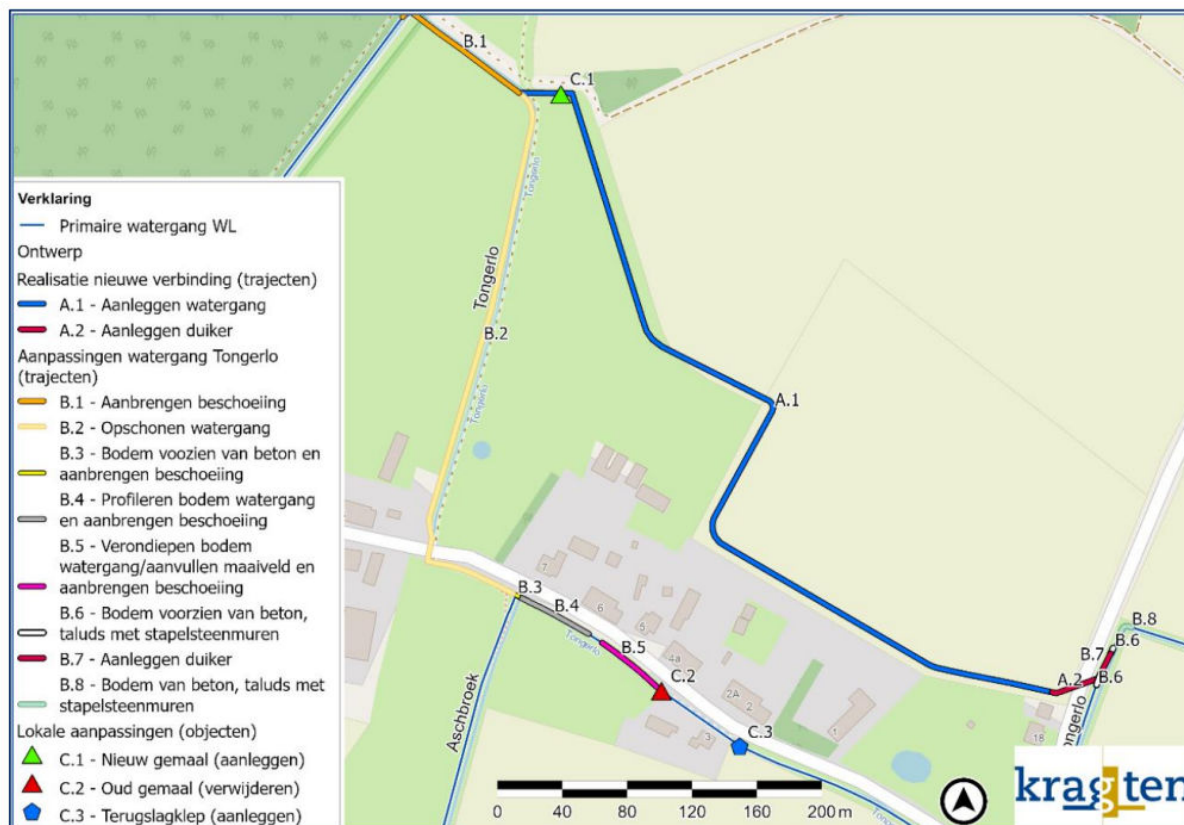

Abbeelding 1. Overzicht werkzaamheden gemaal Tongerlo.

De watergang Tongerlo is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Peel en Maas en is als primair water opgenomen in de werkingsgebieden behorende bij de Waterschapsverordening Waterschap Limburg. De watergang Tongerlo heeft ter plaatse een profiel van vrije ruimte met een breedte van 5 meter. Het oppervlaktewater heeft een omgevingsgerichte functie en is aangemerkt als een watergang met een lage basisafvoer.

6 Voorschriften

6.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start(overleg) en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder belegt tenminste 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden een startoverleg, waarbij in elk geval de toezichthouder namens het waterschap aanwezig is.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.

2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6*Uitvoeringsvoorschriften*

1. De vergunde werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1 nummers 2025-0632, 2024-1536, 2024-1535, 2024-1534, 2024-1537, 2024-1533 en 2025-1010).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

Voorschrift 7*Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8*Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein en de watergang ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

6.2 Specifieke voorschriften**Voorschrift 9***Oppervlaktewater algemeen*

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

Voorschrift 10*Oeverbeschoeiingen*

1. De beschoeiing mag niet vervormen of door de grond in de richting van het water gedrukt worden. De beschoeiing moet grond dicht en stabiel zijn.
2. De beschoeiing moet strak tegen de oever worden geplaatst. Er mag geen demping plaatsvinden.

3. Bij vervanging moet de nieuwe beschoeiing precies op dezelfde plaats komen van de oorspronkelijke beschoeiing. Er mag geen demping plaatsvinden.
4. Voordat nieuwe beschoeiing wordt geplaatst, moet de vergunninghouder de oude beschoeiing zodanig verwijderen dat er geen resten in de bodem achterblijven.
5. De beschoeiing moet zodanig op de bestaande oeverbescherming aansluiten, dat er geen uitspoeling of afkalving van de oever kan plaatsvinden.
6. De beschoeiing moet zo worden uitgevoerd dat de afstroming of uitstroming van het water in de bovenste watervoerende grondlaag niet wordt belemmerd.

Voorschrift 11*Gemaal*

1. Het gemaal wordt ingericht op een streefpeil van NAP+ 26,50 meter. Er mag in een normale situatie niet lager bemalen worden dan dit peil.
2. Tijdens extreem natte periodes mag het peil waarop bemalen worden verlaagd worden naar NAP+ 26,30 meter. Deze verlaging van peil mag niet langer duren dan strikt noodzakelijk.
3. Aan de zijde van het lage en hoge peilgebied van het gemaal moet een peilschaal worden aangebracht. Deze peilschaal moet een schaalverdeling ten opzichte van NAP en het maalpeil aangeven. De schaalverdeling moet goed afleesbaar, zichtbaar en nauwkeurig zijn.
4. Ter plaatse van het gemaal moeten zodanige maatregelen worden genomen, dat uitspoeling van de slootbodan en de oevers voorkomen wordt.
5. Het gemaal moet voor bediening en onderhoud altijd bereikbaar zijn.
6. Het gemaal moet ten alle tijden volledig aan zijn functie kunnen voldoen.
7. Onderhoudsplichtige van het gemaal is de vergunninghouder.

Voorschrift 12*Verleggen en aanpassen van de watergangen*

1. Het verleggen van de watergang Tongerlo en het aanpassen van de watergang Aschbroek vinden plaats overeenkomstig bijlage 1.
2. Het verleggen van de watergang Tongerlo wordt zodanig uitgevoerd dat eventuele aanwezige (aquatische) fauna de mogelijkheid heeft om het te aan te passen gebied te verlaten.


7 Aanvraag**7.1 Samenvatting aanvraag**

Waterschap Limburg is voornemens om het gemaal Tongerlo te herpositioneren en een nieuwe waterloop aan te leggen. Zowel de watergang als het gemaal zijn gelegen bij de gelijknamige buurtgemeenschap 'Tongerlo' ten noorden van Maasbree. Gemaal Tongerlo is eind jaren '90 aangelegd om het achterliggende stroomgebied te ontwateren richting de Lange Heide. De aanleg is gelijktijdig gebeurd met de herinrichting van de Elsbeek. Hierbij is een scheiding tussen natuurwater en landbouwwater aangebracht en is een fysieke scheiding tussen de waterlopen Elsbeek en Tongerlo gerealiseerd.

Door klimaatverandering wordt het weer steeds extremer. Het waterschap heeft daarom als doel om de beek Tongerlo klimaatrobuuster te maken. Daarnaast streeft Waterschap Limburg naar een verbetering van de toestroom richting het gemaal van water vanuit het bovenstrooms gelegen stroomgebied, een vermindering van de mate van inzakkende oevers van de watergang Tongerlo, een vermindering van aan- en afslagfrequentie van het gemaal ten behoeve van de levensduur van het gemaal en een vergroting van de capaciteit van het gemaal om extreme afvoerpieken te kunnen verwerken.

Concreet gaat het volgende gebeuren:

- Er wordt een nieuwe watergang gegraven ten noorden van de weg Tongerlo.
- Het huidige gemaal dat aan de weg Tongerlo is gelegen, komt te vervallen. Een nieuw gemaal wordt gerealiseerd aan het beginpunt van de nieuwe waterloop. De capaciteit van het gemaal wordt vergroot zodat een watersituatie die eens in de 25 jaar voorkomt verwerkt kan worden. De peilen waarop bemalen wordt, blijven gelijk aan de huidige situatie. Wel wordt er een grotere bekken voor toestromend water gerealiseerd zodat de pomp minder vaak aan en uit zal slaan.
- Om het gemaal van stroom te voorzien wordt er een kabel parallel aan de watergang gelegd en wordt er een stroomkabel op de duiker nabij de weg Tongerlo geplaatst.
- Doordat het huidige gemaal komt te vervallen, kan de watergang Aschbroek niet meer afwateren. Om problemen in dit watersysteem te voorkomen, wordt de stromingsrichting bovenstrooms van het huidige gemaal omgedraaid. Hiervoor is een aanpassing van de beekbodem voorzien. De watergang Aschbroek komt vervolgens ter hoogte van het nieuwe gemaal uit in de watergang Tongerlo. Ter plaatse van het huidige gemaal wordt een terugslagklep geplaatst op de watergangen Aschbroek en de Oude Tongerlo te scheiden. Daarnaast wordt ook de oever en talud beschoeing aangepast.
- Plaatselijk wordt er beplanting verwijderd om de toegankelijk van de watergang en het gebied te verbeteren. Ter compensatie wordt ook nieuwe beplanting aangebracht.

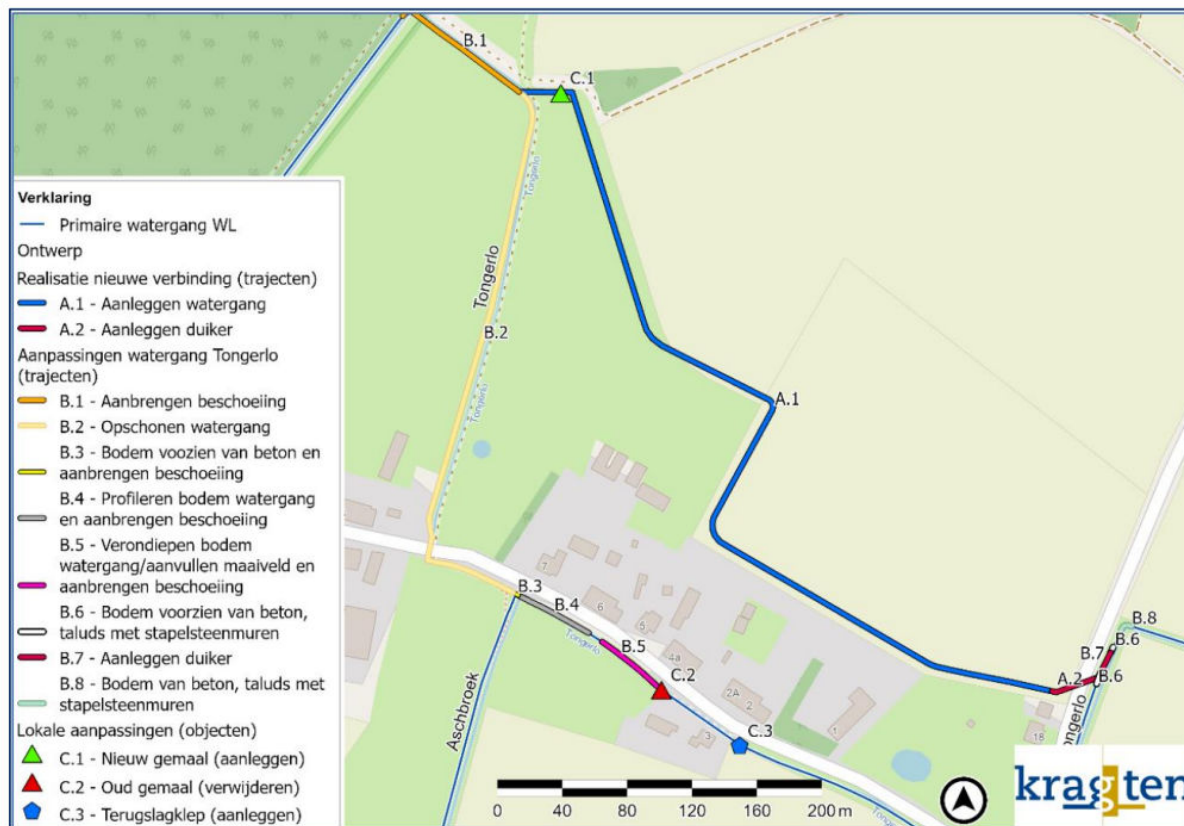

Afbeelding 1. Overzicht werkzaamheden gemaal Tongerlo.

7.2 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het verleggen van een oppervlaktewater (Tongerlo) en het aanpassen van een oppervlaktewater (Aschbroek), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.80 jo. paragraaf 2.1.17 'Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- het realiseren van peilregulerende werken (gemaal) in een oppervlaktewater, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.74 jo. paragraaf 2.1.15 'Stuwen en andere peilregulerende werken in een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- het realiseren van een bouwwerk (gemaal + elektrokast) in en langs een oppervlaktewater, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.23, eerste lid jo. paragraaf 2.1.5 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;

- het aanpassen van beplanting (verwijderen en herplanten) langs een oppervlaktewater, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.48 jo, paragraaf 2.1.8 'Beplanting langs een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

7.3 Meldingsplichtige en informatieplichtige handelingen

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing; er gelden algemene regels (meldingsplicht en/of informatieplicht), vergunningplicht en zorgplicht. Artikel 1.15 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd.

Een deel van de meldplichtige activiteiten is gelijktijdig met de vergunningplichtige activiteiten ontvangen. Het betreft de volgende activiteiten:

- het wijzigen van een afrastering (ons kenmerk 2025-Z9320)
Langs het nieuwe gedeelte van de watergang Tongerlo wordt een afrastering gemaakt bestaande uit houten palen en voorzien van viermaal puntdraad met een maximale hoogte van 180 centimeter. De afrastering wordt gemaakt op minimaal 50 centimeter buiten de grens van de kernzone van de nieuwe ligging van de watergang Tongerlo. Het waterschap is onderhoudsplichtige.
Op deze gemelde activiteiten zijn de algemene regels van artikel 2.55 van de waterschapsverordening van toepassing. Deze artikelen maken deel uit van paragraaf 2.1.6 'Afrasteringen, hekwerken en schuttingen langs een oppervlaktewater'.
- het leggen/wijzigen van een kabel of leiding (ons kenmerk 2025-Z9321)
Parallel aan een bestaand gedeelte van de watergang Tongerlo wordt een kabel gelegd voor stroomvoorziening van het nieuwe gemaal in het nieuwe gedeelte van de watergang Tongerlo. Deze kabel komt minimaal 1 meter onder het maaiveld te liggen. Het waterschap is onderhoudsplichtige.
Op deze gemelde activiteiten zijn de algemene regels van artikel 2.28 en 2.29 van de waterschapsverordening van toepassing. Deze artikelen maken deel uit van paragraaf 2.1.6 'Kabels en leidingen in, onder of langs een oppervlaktewater'.

Naast de algemene regels gelden er ook specifieke zorgplichten voor deze meldplichtige activiteiten waaraan de initiatiefnemer zich moet houden. Ook de algemene zorgplicht van artikel 1.12 van de waterschapsverordening is van toepassing.

Bovenstaande paragrafen, inclusief genoemde artikelen en bijbehorende zorgplichten zijn ter informatie opgenomen in bijlage 4 van deze vergunning.

De meldplichtige activiteiten met betrekking tot het onttrekken van grondwater worden meegenomen in de tijdelijke grondwateronttrekkingsvergunning (ons kenmerk 2025-Z14986).

In het aanvraagformulier is ook aangegeven dat er een melding is gedaan voor het plaatsen van een brug zonder pijlers in de watergang Tongerlo. Wegens andere afspraken over deze brug heeft de indiener van de melding op 4 november 2025 per email aangegeven dat deze melding separaat en op een ander moment wordt aangevraagd (ons kenmerk WLDOC-1663486819-400462).

Aanvullende benodigde meld- en informatieplichtige handelingen met betrekking tot het verleggen van de watergang Tongerlo en bijbehorende werkzaamheden, op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving en/of de waterschapsverordening, worden separaat afgehandeld. Het gaat hierbij onder andere over het graven in de bodem, het lozen van stoffen in het water ten gevolge van het graven in de bodem, het afvoeren van grond, het toepassen van grond, het lozen van stoffen in het water door het maken, vervangen of verwijderen bouwwerken.

7.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 1.3 'zorg voor de fysieke leefomgeving' van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht op grond van de waterschapsverordening

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De initiatiefnemer dient te voorkomen dat er nadelige effecten optreden in het watersysteem, inclusief de bijbehorende zones en gebieden. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

- a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
- b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
- c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
- d. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
- e. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
- f. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;

- g. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
- h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
- i. verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

In de informatieve bijlage 4 zijn de uitwerking van deze zorgplicht per activiteit opgenomen.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplicht(en) wordt voldaan.

8 Toetsing

8.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in afdeling 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.7 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleidsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

- 12. Verleggen of aanpassen van een primair of secundair water;
- 6. Aanleggen van een bouwwerk (oppervlaktewater); en
- 8. Aanbrengen van bomen en struiken in de kernzone van een primair of secundair water.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
De bergingscapaciteit van het watersysteem neemt toe doordat er een extra traject watergang aan het systeem wordt toegevoegd. Om het verhang van de watergang Aschbroek om te draaien zal de bodem zo minimaal mogelijk worden opgehoogd. Dit negatieve effect op waterberging wordt ruimschoots gecompenseerd. Net bovenstrooms van het nieuw aan te leggen gemaal wordt een verzamelbekken gerealiseerd dat als berging beschouwd kan worden.

De functie is echter niet gericht op het vergroten van de bergingscapaciteit maar op het functioneren van het gemaal.

- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;

Er zal geen afname van de doorstroomcapaciteit zijn omdat het nieuw te graven traject een groter en natter profiel krijgt dan de huidige waterloop. Daarnaast wordt enkele duikers in de watergang Tongerlo verruimd (waaronder de aansluiting op de watergang Lange Heide) om de afvoercapaciteit te verbeteren. Het nieuwe systeem is getoetst en gedimensioneerd op een bui met een herhalingskans van 1 x 25 jaar.

- stabiliteit taluds;

Waar nodig wordt het talud uitgevoerd met beschoeing om de stabiliteit van de taluds te waarborgen. Hiermee wordt voorkomen dat het talud afschuift en er problemen met de doorstroming van de beek ontstaan.

- negatief effect op waterkwaliteit;

Het gemaal en de nieuwe watergang hebben geen effect op de waterkwaliteit. Er worden geen uitlogende materialen toegepast en er moet worden voldaan aan de regelgeving op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en de Waterschapsverordening die betrekking hebben op de waterkwaliteit.

- negatief effect op ecologie;

Het gemaal en de nieuwe watergang hebben geen effect op de ecologie. Het betreft een omgevingsgerichte watergang. Het pompemaal is in de huidige situatie ook aanwezig, aan dit principe verandert niets. Het pompregime heeft geen negatieve invloed op de gewenste waterstanden in het gebied.

Daarnaast is in voorschrift 12 aangegeven dat bij de uitvoering van de werkzaamheden voor het verleggen van de watergang Tongerlo zodanig moet plaatsvinden dat de aanwezige (aquatische) fauna het gebied moet kunnen verlaten.

- negatief effect op grondwaterregime;

De watergang Tongerlo heeft een drainerende werking. De peilen waarop het nieuwe gemaal is ontworpen wijken niet af van de huidige toestand. In die zin zal er dus geen verandering van het grondwaterregime zijn ten opzichte van de huidige situatie. De gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) in het gebied is NAP+ 26,2 meter (bijlage 2, paragraaf 2.6.3. Het streefpeil van het gemaal is NAP+ 26,50 meter. In extreem natte situatie waarbij er grondwateroverlast bij bebouwing dreigt mag bemalingspeil worden verlaagd naar NAP + 26,30 meter. Er wordt dus niet lager dan de GLG bemalen. Daarmee is er geen verlaging van de grondwaterstand aan de rand van een bufferzone van een verdrogingsgevoelig natuurgebied.

- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;

De bestaande toestand verandert niet qua onderhoudsregime of bereikbaarheid. Het nieuw aan te leggen traject wordt voorzien van een onderhoudspad met een breedte van 4 meter waardoor onderhoud en bereikbaarheid is gegarandeerd. Onderhoudsplichtige is Waterschap Limburg.

- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.

De aanleiding voor dit project is de verbetering van het watersysteem. In die zin wordt er dus zeker rekening mee gehouden. Verdere toekomstige verbeteringen zijn niet voorzien.

8.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

9 Procedure en rechtsbescherming

9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 17 juni 2025 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2025-Z9319.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

Naar aanleiding van informeel overleg heeft de aanvrager op 20 januari 2026 de vergunningaanvraag aangevuld met een verduidelijking van de peilen waarop het gemaal wordt ingericht.

In hoofdstuk 1 is aangegeven waarop deze vergunning betrekking heeft en welke aangevraagde onderdelen via andere besluiten worden geregeld. Op basis van deze uitleg wijkt de grondslag van de aanvraag niet significant af ten opzichte van het verleende besluit met nummer 2025-Z9319 en is er geen grond om de aanvraag buiten behandeling te laten.

9.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Gemeente Peel en Maas, Wilhelminaplein 1, 5981 CC te Panningen (info@peelenmaas.nl);
- Kragten, Postbus 14, 6040 AA te Roermond (vergunningen@kragten.nl).

11 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2025-Z9319:

- Bijlage 1: Tekeningen Bouwteam gemaal Tongerlo, nummers 2025-0632, 2024-1536, 2024-1535, 2024-1534, 2024-1537, 2024-1533 en 2025-1010 opgesteld door Kragten in opdracht van Waterschap Limburg (WLDOC-1663486819-386919);
- Bijlage 2: Rapport "Grondwatermodellering, Geohydrologische analyse Tongerlo, Kragten d.d. 17 december 2012 rapportnummer 20241217-WSL1239 Rapport Geohydrologie 3.0 (WLDOC-1663486819-386917);
- Bijlage 3: Rapport "Oppervlaktewatermodellering gemaal en beekverlegging Tongerlo, Kragten, d.d. 10 juni 2025, rapportnummer 20250526-RAP-WSL129 Oppervlaktewaterrapport Tongerlo – 2." (WLDOC-1663486819-386911);
- Bijlage 4: overzicht regelgeving meldplichtige activiteiten en zorgplichten (informatieve bijlage die geen onderdeel uitmaakt van de vergunning).